




සමහරකො



เอกสารแนบ 1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคารชุดและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการ
ประชุมครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรย์ลอสเตท
จำกัด โดยให้บริษัท สิริพัช เรย์ลอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ รวมทั้ง
โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกันผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวม
รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์
พร้อมแนบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ
ภายใน ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง สำนักงานฯ ได้สำเนา
หนังสือแจ้งบริษัท ฮีคิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

รองอธิการบดี
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔, ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ พส ๑๐๐๙.๕/ ๓๐๕



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๐/๑ ซอยพหลุวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๒
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สิริพัช เรย์ลอสเตท จำกัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส ๑๐๐๙.๕/๑๐๒๒๕
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒. หนังสือบริษัท สิริพัช เรย์ลอสเตท จำกัด ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๓. หนังสือบริษัท สิริพัช เรย์ลอสเตท จำกัด ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรย์ลอสเตท จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ถึง ๓ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่
๘๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรย์ลอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่
ถนนสุทธิสารวิจิตร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย
มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น ๙๘ ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมา บริษัท สิริพัช เรย์ลอสเตท
จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงาน ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด โดยให้บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มต้นดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ที่ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔, ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๔๑๐-๖๔๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ ทส ๑๐๐๔.๕/ ๓๖๘



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพูนเกล้า ๗ ถนนพระรามที่ ๖

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๔.๕/๑๐๓๓๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง ผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ถนน สุทธิสารวิจิตร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวน ห้องชุดทั้งสิ้น ๔๘ ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา

สำนักงาน...

ดำเนินการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณีนี้ จึงขอให้กรมที่ดิน ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ หากการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดิน ขอให้กรมที่ดิน พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดินก่อนที่จะ พิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๒๔, ๐ ๒๖๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๑๖



ที่ พส ๑๐๙๕/ ๓๒๐

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพญาสุวัฒนา ๙ ถนนพระรามที่ ๖

กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด City Room ตั้งอยู่ที่ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็น โครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น ๙๘ ห้อง จัดทำโดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด โดยให้ บริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่ม

ดำเนิน...

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการอาคารชุด City Room
ของบริษัท สิริพัช เรย์เอสเตท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
อาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรย์เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 98 ห้อง จัดทำรายงานโดย
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรย์เอสเตท จำกัด อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน
รายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาโตตุลาการและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางกรมส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

- 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกันนี้ให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่จัดแจ้งไว้ แจ้งให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบ
ต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ
หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ศชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรือ
อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



มกราคม

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



มกราคม

กรรมการผู้ชำนาญการ
บริษัท สิริพัช เรย์เอสเตท จำกัด

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับ
นิติบุคคล (ในการนี้มีการโอนสิทธิ์) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จะปฏิบัติตามการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของ
โครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล
ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรม
การดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย
ไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาโตตุลาการและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

เอกสารแบบ 2

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนवादารชุด (ว.บ.10)



อ.ช.๑๐

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท สิริพัช เรียวเอสเตท จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด..... “ ซิตี้รูม คอนโดมิเนียม ”
๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๒๘, ๒๑๒๙, ๒๑๓๐, ๒๑๓๑, ๒๑๓๒, ๒๑๓๓, ๒๑๓๔, ๓๔๖๕๕ และ ๕๕๑๘๕ ตำบล/แขวง..... ดินแดง, ดินแดง (บางซื่อฝั่งใต้, สามเสนนอก (บางซื่อฝั่งใต้)) อำเภอ/เขต..... ดินแดง, ดินแดง (บางซื่อ), บางกะปิ (บางซื่อ) จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
๓. จำนวนอาคาร..... ๑ หลัง
๔. จำนวนห้องชุด..... ๕๘ ห้องชุด
๕. บันทึกรายละเอียด (รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗))
ทรัพย์สินส่วนกลางปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย

ส่วนแนบต้อง

เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน

19 ก.ค. 2555

- | | | |
|--------------------------|----------|---------|
| ๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล | จำนวน ๕๘ | ห้องชุด |
| ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย | จำนวน - | ห้องชุด |
| ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า | จำนวน - | คัน |
| ที่จอดรถส่วนบุคคล | จำนวน - | |
| อื่น ๆ..... | | |

ลงชื่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

แบบพิมพ์หมายเลข 0642

เอกสารแนบ 3

สำเนารายการจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาตารชุด (จ.บ.12)

ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียน วัน เดือน ปี
	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่			
แต่งตั้งกรรมการบริหารอาคารชุด	วิวัฒน์ รัชดา	๒๕/๒๕๕๓	วิวัฒน์ รัชดา		-		
ผู้จัดการ	เจ้านายผู้สืบสันดาน						
แต่งตั้งกรรมการบริหารอาคารชุด	วิวัฒน์ รัชดา	๒๕/๒๕๕๓	วิวัฒน์ รัชดา		-		
ผู้จัดการ	เจ้านายผู้สืบสันดาน						

เอกสารแบบ 4

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลवादารชุด (จ.บ.13)

ฉบับ



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง
วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๓/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด “นิติบุคคลอาคารชุด ชิตีรัม คอนโดมิเนียม”

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ
เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๑๑๔๑ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย
ถนน สุทธิสารวินิจชัย แขวง ดินแดง อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ -

สำเนาถูกต้อง



เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
19 ก.ค. 2565

ลงชื่อ.....



.....พนักงานเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

เอกสารแบบ 5

**สำเนาหนังสือขออนุญาตก่อสร้าง (จ.1)
และ: หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร (จ.6)**

ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่ ๑๙
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

เลขที่ ๑๙ / ๒๕๕๕

ได้รับแจ้งจาก บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด โดย นางพัชรินทร์ ภักธประสิทธิ์
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๓๐/๒๕๐ หมู่ที่ ๖
ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... ทุกสองห้อง
อำเภอ/เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ..... ก่อสร้างอาคาร
ที่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... สุทธิสารวินิจฉัย
ตำบล/แขวง..... ดินแดง อำเภอ/เขต..... ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๒๑๒๘ ๒๑๒๙ ๒๑๓๐ ๒๑๓๑ ๒๑๓๒ ๒๑๓๓
๒๑๓๔ ๓๔๖๕๔ ๔๕๑๘๕

เป็นที่ดินของ.....
โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒ เป็นอาคาร อาคารชุดอยู่อาศัย(๙๘ ห้อง)

๒.๑ ชนิด..... ตึก ๘ ชั้น..... จำนวน..... หลัง เพื่อใช้เป็น..... จอดรถยนต์
พื้นที่..... ๔,๔๑๑.๐๐ ม.^๒..... ม.^๒ ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้า-ออกของรด์ จำนวน..... ๓๒ คัน
พื้นที่..... ๑๓๗.๐๐ ม.^๒ ท่อระบายน้ำยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร

๒.๒ ชนิด..... จำนวน..... หลัง เพื่อใช้เป็น.....
พื้นที่..... ม.^๒ ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้า-ออกของรด์ จำนวน..... คัน
พื้นที่..... ม.^๒

๒.๓ ชนิด..... จำนวน..... หลัง เพื่อใช้เป็น.....
พื้นที่..... ม.^๒ ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้า-ออกของรด์ จำนวน..... คัน
พื้นที่..... ม.^๒

สำเนาถูกต้อง

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่ม
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ ๓ โดยมี

- | | | |
|-----|-------|--|
| (๑) | | เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ |
| (๒) | | เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน |
| (๓) | | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง |
| (๔) | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง |
| (๕) | | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและระบบ |
| (๖) | | บำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| (๗) | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัด |
| (๘) | | น้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| (๙) | | เป็นวิศวกรผู้รับรองการตรวจสอบงานออกแบบ |

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จงาน.....๓๖๕.....วันโดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลงอาคาร/รื้อถอน
อาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร เมื่อ.....๑๖ มกราคม ๒๕๕๕.....และจะแล้วเสร็จ
เมื่อ.....๑๖ มกราคม ๒๕๕๖.....

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ.....	๑๗,๖๔๔.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมทอระบายน้ำ รั่ว เชื้อเน่า กำแพงหรืออื่น ๆ	๑๗๑.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร.....	๖๙.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....	๒๐.๐๐	บาท
รวมทั้งสิ้น.....	๑๗,๙๐๔.๐๐	บาท

ข้อ ๖ ผู้ยื่นแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๖.๑ ผู้ยื่นแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘(๑๓) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

๖.๒ จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่น
ละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กันตัวอาคารสูงตลอด
ตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้าน รอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดิน
ต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลาการก่อสร้าง

๖.๓ จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทั้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง
มลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิด
ความเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

สำเนาถูกต้อง

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ผู้อำนวยการกอง.....
หัวหน้ากลุ่มงาน.....
เจ้าหน้าที่ธุรการ.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์.....

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่
วันที่
วันที่

ข้อ ๗ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ ผิดผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคารที่ยื่นไว้ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นแจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ ๘ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

๘.๑ การกระทำดังกล่าวเป็นการรुकล้ำที่สาธารณะ

๘.๒ การกระทำดังกล่าวเกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือ

๘.๓ การกระทำดังกล่าวเกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๙ ผู้ยื่นแจ้งฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ ๑๑ ผู้ยื่นแจ้งฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕

ผู้ว่าการสำนักงานโยธา
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

สำเนาถูกต้อง

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่
ลงวันที่ ๑๖..... เดือน มกราคม..... พ.ศ. ๒๕๕๕
ราย บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด.....

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักงานโยธา

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ยื่นแจ้งฯจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้งฯ หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ยื่นแจ้งฯกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ยื่นแจ้งฯ จะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมี ผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ยื่นแจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถยนต์ ที่กักขยะ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กักขยะและทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบการก่อสร้างหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักขยะ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. เมื่อผู้ยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

สำเนาถูกต้อง

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักงานโยธา

ผู้อำนวยการกอง...
หัวหน้ากลุ่มงาน...
เจ้าหน้าที่...
เจ้าหน้าที่...

วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๕
ที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๕
ที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๕
ที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๕



คำเตือน

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายใน 30 วันก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๓/๙/ ๒๕๕๖

บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด โดย นางพัชรินทร์ ภักุระประสิทธิ์
ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๓๐/๒๕๐ ตรอก/ซอย ถนน งามวงศ์วาน หมู่ที่ ๖

สี่ปัส แขวง ท่งสองห้อง อำเภอ เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
ใบรับแจ้งฯ กทม.๖

เลขที่ ๑๙ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๘๘ ห้อง)-
จอดรถยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๓๒ คัน

(๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน สุทธิสารวิจิตร

หมู่ที่ ดินแดง อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓/๙/เลขที่/ส.ค.๑/๙ เลขที่ ๒๑๒๘ ๒๑๒๙ ๒๑๓๐ ๒๑๓๑ ๒๑๓๒

เป็นที่ดินของ นายพิทักษ์ อาภาศิริผล นางสาวพิมพ์พารณ อาภาศิริผล นายอภิรักษ์ อาภาศิริผล

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท
ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ตามหนังสือสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๑๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ปี พ.ศ.

สำเนาถูกต้อง

(ลายมือชื่อ)

(ผู้แทนการดำเนินการ)

ตำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่การปกครอง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



เอกสารแบบ 6

ประชาสัมพันธ์บำรุงรักษาเดีรื่องปรับอากาศ

"แอร์" ใช้งานอย่างไรให้ประหยัดไฟ?

อากาศร้อน แอร์ทำงานหนัก แล้วจะทำไมให้ประหยัดไฟ

1

เปิดแอร์ 26°C หรือสูงกว่า แต่หากต้องการความรู้สึกเย็นสบายเท่ากับ 24°C ให้เปิดพัดลมช่วย

2

ล้างแอร์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยล้างก่อนหน้าร้อน 1 ครั้ง

3

ไม่ใช่อุปกรณ์ทำความร้อนในห้องแอร์ เช่น ไม่ควรรีดผ้าในห้องแอร์ เพราะจะทำให้แอร์ทำงานหนักขึ้น

4

ในช่วงอากาศร้อน ให้ทิ้งความเร็วพัดลมแอร์ที่ระดับสูงสุด เพื่อให้อากาศในห้องเย็นเร็วขึ้น

5

ช่วงเวลาปิดแอร์ให้เร็วขึ้นวันละ 1 ชม. ช่วยประหยัดไฟได้

รู้หรือไม่ ?

แอร์ขนาด 12,000 บีทียู/ชม.
ถ้าเปิดไฟ 250 วัตต์
ไม่ปิดตลอด 2 ชม.
ในสภาพอากาศร้อน
จะเสียไฟมากถึง
183.31 หน่วยต่อเดือน

อย่าลืม!!!

ปิดแอร์เร็วขึ้นวันละ 1 ชม. ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 2.5 - 6.0 บาท/ชม.
คิดจากค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอัตรา 3.9 บาทต่อหน่วย



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority



MEA 1130

www.mea.or.th



การไฟฟ้านครหลวง MEA



mea_news



@meathailand



MEA Multimedia



mealclub

เอกสารแบบ 7
ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบระบบปั้มน้ำ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

MDM-10

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่ 31/1/11

Building/อาคาร

CTR

Sheet No. / แผ่นที่

Description / รายละเอียด	Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บประจุน้ำ	
	BP (Amp. R.../S.../T...)	TP (Amp. R.../S.../T...)	JP (Amp. R.../S.../T...)	TP (Amp. R.../S.../T...)	TP (Amp. R.../S.../T...)	JP (Amp. R.../S.../T...)	TP (Amp. R.../S.../T...)	JP (Amp. R.../S.../T...)			
Shift / มลัด	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Roof / าดฟ้า	Mid. / ันกลาง
Vibration & Noise การสั่นและเสียง										[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
Heating ความร้อน										[] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่น										[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน										Afternoon Shift / สดักน้ำ	
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล										[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
Coupling / ยานเชื่อม										[] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)										[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)										Underground / ใต้ดิน	
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)										Morning Shift / สดักน้ำ	
Ampere Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)										[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
Equipment Status สถานะอุปกรณ์										[] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
										[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น

Time/เวลา 9.50

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

MR-10

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์สำรองน้ำประจำวัน

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 28 / 2 / 68

Building/อาคาร

CTR

Description / รายละเอียด	Shift / สัปดาห์			Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บประจุน้ำ			
	BP (Amp. R./S./T....)	BP Morning	BP Afternoon	BP Night	BP Morning	BP Afternoon	BP Night	TP (Amp. R./S./T....)	TP Morning	TP Afternoon	TP Night	JP (Amp. R./S./T....)		JP Morning	JP Afternoon	JP Night
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง																
Heating ความร้อน																
Lubrication การหล่อลื่น																
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน																
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล																
Coupling / จานเชื่อม																
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	1															
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	40															
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)																
Ampere Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)																
Equipment Status สถานะอุปกรณ์																

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ x Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่ 31 / 3 / 68

Building/อาคาร ๑๓๐

Sheet No. / แผ่นที่

Description / รายละเอียด	Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks ระดับของน้ำเก็บสำรองน้ำ
	BP (Amp. R...S...T...)			TP (Amp. R...S...T...)			JP (Amp. R...S...T...)			
	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	
Vibration & Noise การสั่นและเสียง										
Heating ความร้อน										
Lubrication การหล่อลื่น										
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน										
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล										
Coupling / ขาหนีบ										
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันขาเข้า (PSI)	1									
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันขาออก (PSI)	40									
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)										
Ampere Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)										
Equipment Status สถานะอุปกรณ์										
Suggestion / ข้อเสนอแนะ										

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง) [Signature]
Morning Shift
Afternoon Shift
Night Shift

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) [Signature]

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร) [Signature]

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(**) Please Mark ✓ Normal / ไม่ปกติ x Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Time/เวลา 9:50
Date/วันที่
Time/เวลา

Date/วันที่
Time/เวลา

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์สำรองน้ำประจำวัน

Date / วันที่ 29 / 5 / 68

Building/อาคาร

Sheet No. / แผ่นที่

CTP

Description / รายละเอียด	Shift / ผลัด			Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks		
	BP (Amp. R.....S.....T.....)			TP (Amp. R.....S.....T.....)			JP (Amp. R.....S.....T.....)			Roof / ภาชนะ			Mid. / ถังกลาง		
	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning Shift / ผลัดเช้า	Mid. / ถังกลาง	Night Shift / ผลัดกลาง
Vibration & Noise การสั่นและเสียง													[] Low (1/4)	[] Mid. (1/2)	[] HI (3/4)
Heating ความร้อน													[] Low (1/4)	[] Mid. (1/2)	[] HI (3/4)
Lubrication การหล่อลื่น													[] Low (1/4)	[] Mid. (1/2)	[] HI (3/4)
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน													[] Low (1/4)	[] Mid. (1/2)	[] HI (3/4)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล													[] Low (1/4)	[] Mid. (1/2)	[] HI (3/4)
Coupling / รางเชื่อมเหล็ก													[] Low (1/4)	[] Mid. (1/2)	[] HI (3/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	1												[] Low (1/4)	[] Mid. (1/2)	[] HI (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	40												[] Low (1/4)	[] Mid. (1/2)	[] HI (3/4)
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)													[] Low (1/4)	[] Mid. (1/2)	[] HI (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)													[] Low (1/4)	[] Mid. (1/2)	[] HI (3/4)
Equipment Status สถานะอุปกรณ์ (Manual / อัตโนมัติ)													[] Low (1/4)	[] Mid. (1/2)	[] HI (3/4)

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Time/เวลา 9.50

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ x Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่ 3.01.6 / 2558

Building/อาคาร

CJR

Sheet No. / แผ่นที่

Description / รายละเอียด	Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บประจุน้ำ
	BP (Amp. R.../S.../T...)			TP (Amp. R.../S.../T...)			JP (Amp. R.../S.../T...)			
	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง										Roof / ฝ้าถ้ำ
Heating ความร้อน										Mid. / ชั้นกลาง
Lubrication การหล่อลื่นและเติมเครื่อง										Morning Shift / สดักเช้า
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน										[] Low (1/4)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล										[] Mid. (1/2)
Coupling / รางต่อท่อ										[] Hi (3/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	1									Afternoon Shift / สดักบ่าย
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	40									[] Low (1/4)
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)										[] Mid. (1/2)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)										[] Hi (3/4)
Equipment Status สภาวะการทำงานของเครื่อง										Underground / ใต้ดิน
Suggestion / ข้อเสนอแนะ										Morning Shift / สดักเช้า

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้จัดทำอาคาร)

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น ()

Time/เวลา 9.50

Date/วันที่

Time/เวลา

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(**) Please Mark ✓Normal /ปกติ X Abnormal /ผิดปกติ
(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

เอกสารแบบ 8
ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบระบบลิฟต์



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): หิตภูมิคลออาคารชุด ชิตวิม คอนโดมิเนียม

Reference (อ้างอิง):

Contract (สัญญา): CT240009169

Building: B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Date (วันที่): 21/01/2025

Service Time (ครั้งที่): 4

MELCO Order No: SX-1U27-01-0-B

Control System: VFGLC

No: ABKK-6702-ELE#01

Car No: 1

Series: GPSXL1

Operation: 2C-ZAI/22

Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)								
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)												
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐									
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐									
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐									
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐									
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐									
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐									
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)												
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)												
BRAKE SLIP DISTANCE AND BRAKE(ระยะการเบรกและระบบเบรก)	☒	☐	☐									
GOVERNOR(ชุดควบคุมความเร็ว)	☒	☐	☐									
ROPE (สลิง)												
MAIN & GOV.ROPES (สลิงหลักและสลิงชุดควบคุมความเร็ว)	☒	☐	☐									
CAR DOOR (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)												
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☒	☐	☐									
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกกลิ้งและรางประตู)	☒	☐	☐									
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☒	☐	☐									
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☒	☐	☐									
RETRACTABLE VANE (ดริบน้าประตู)	☒	☐	☐									
OPTION (อุปกรณ์เสริม)												
FE or FER (ระบบการทำงานกรณีเพลิงไหม้)	☒	☐	☐									
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐									
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)

บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)

Date (วันที่):

Start (วันที่): 21/01/2025 10:10

End (วันที่): 21/01/2025 10:50

21/01/2025 11:43:17AM

Acknowledge and Accept in the above service details
(ฉันได้รับทราบและยอมรับในรายละเอียดการบริการข้างต้น)



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): **นิติบุคคลอาคารชุด ซิตีรูม คอนโดมีเนียม**

Reference (อ้างอิง):

Contract (สัญญา): **CT240009169**

Building: **B1500843: City Room Ratchada-Suthisan**

Note:

Date (วันที่): **21/01/2025**

Service Time (ครั้งที่):

4

MELCO Order No: **SX-1U27-02-1-B**

Control System: **VFGLC**

No: **ABKK-6702-ELE#02**

Car No: **2**

Series: **GPSXL1**

Operation: **2C-ZAI22**

Specification: **P8-CO-80 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=**

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)										
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)														
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐											
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐											
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐											
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐											
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐											
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐											
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐											
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐											
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐											
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐											
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)														
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)														
BRAKE SLIP DISTANCE AND BRAKE (ระยะการเบรกและระบบเบรก)	☒	☐	☐											
GOVERNOR (ชุดควบคุมความเร็ว)	☒	☐	☐											
ROPE (สลิง)														
MAIN & GOV. ROPES (สลิงหลักและสลิงชุดควบคุมความเร็ว)	☒	☐	☐											
CAR DOOR (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)														
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☒	☐	☐											
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกล้อและรางประตู)	☒	☐	☐											
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☒	☐	☐											
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☒	☐	☐											
RETRACTABLE VANE (ครีบน้าประตู)	☒	☐	☐											
OPTION (อุปกรณ์เสริม)														
FE or FER (ระบบการทำงานกรณีเพลิงไหม้)	☒	☐	☐											
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟฟ้าดับ)	☒	☐	☐											
Service Detail/Floor (รายละเอียดการบริการ/ชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8						
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)														
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)

บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)

Date (วันที่):

Start (วันที่): **21/01/2025** 10:50

End (วันที่): **21/01/2025** 11:30

21/01/2025 11:43:21AM



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชัยธรรม คอนโดมิเนียม

Reference (อ้างอิง):

Contract (สัญญา): CT240009169

Building: B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Date (วันที่): 03/02/2025

Service Time (ครั้งที่):

5

MELCO Order No: SX-1U27-02-1-B

Control System: VFGLC

No: ABKK-6702-ELE#02

Car No: 2

Series: GPSXL1

Operation: 2C-ZAI/22

Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)										
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)														
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐	ทดสอบการทำงาน ทดสอบการทำงาน										
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐											
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐											
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐											
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐											
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐											
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐											
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐											
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐											
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐											
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)														
CONTROL PANEL (ตัวควบคุมสั่งการ)														
CHECK TSD OPERATION (ตรวจการทำงานของสวิตส์ลดความเร็ว)	☒	☐	☐											
CHECK TSD MARGIN (ตรวจระยะสวิตส์ลดความเร็ว)	☒	☐	☐											
ROPE (สลิง)														
COMPENSATION CHAIN ,ROPE(โซ่,สลิง ชดเชยน้ำหนัก)	☒	☐	☐											
MAIN ROPE TENSION (ความตึงของสลิงหลัก)	☒	☐	☐											
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟต์)														
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☒	☐	☐											
OLT & CLT SWITCH (สวิตซ์ตั้งระยะประตู)	☒	☐	☐											
MOTOR (มอเตอร์ประตู)	☒	☐	☐											
THE OTHER PARTS (อุปกรณ์อื่นๆ)	☒	☐	☐											
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)														
LOAD WEIGHTING DEVICE (อุปกรณ์ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก)	☒	☐	☐											
OPTION (อุปกรณ์เสริม)														
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐											
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8						
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)														
DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อกประตู)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)

บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม)

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)

Date (วันที่):

Start (วันที่): 19/02/2025 10:20

End (วันที่): 19/02/2025 11:00

19/02/2025 11:12:22AM



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 03/02/2025

Service Time (ครั้งที่):

5

Service Receiver

(ผู้รับบริการ):

นิติบุคคลอาคารชุด ชัยภูมิ คอนโดมิเนียม

MELCO Order No:

SX-1U27-01-0-B

Control System:

VFGLC

Reference (อ้างอิง):

No:

ABKK-6702-ELE#01

Car No:

1

Contract (สัญญา):

CT240009169

Series:

GPSXL1

Operation:

2C-ZAI22

Specification:

P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Building: B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)						
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)										
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐	ทดสอบการทำงาน ทดสอบการทำงาน						
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐							
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐							
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐							
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐							
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐							
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐							
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐							
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐							
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐							
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)										
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมสั่งการ)										
CHECK TSD OPERATION (ตรวจการทำงานของสวิตซ์ลดความเร็ว)	☒	☐	☐							
CHECK TSD MARGIN (ตรวจระยะสวิตซ์ลดความเร็ว)	☒	☐	☐							
ROPE (สลิง)										
COMPENSATION CHAIN ,ROPE(โซ่,สลิง ชดเชยน้ำหนัก)	☒	☐	☐							
MAIN ROPE TENSION (ความตึงของสลิงหลัก)	☒	☐	☐							
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟต์)										
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☒	☐	☐							
OLT & CLT SWITCH (สวิตซ์ตั้งระยะประตู)	☒	☐	☐							
MOTOR (มอเตอร์ประตู)	☒	☐	☐							
THE OTHER PARTS (อุปกรณ์อื่นๆ)	☒	☐	☐							
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)										
LOAD WEIGHTING DEVICE (อุปกรณ์ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก)	☒	☐	☐							
OPTION (อุปกรณ์เสริม)										
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐							
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการชั้น)										
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)										
DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อกประตู)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)

บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)

Date (วันที่):

Start (วันที่): 19/02/2025 : 09:50

) End (วันที่): 19/02/2025 : 10:20

19/02/2025 11:12:04AM



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): **นิติบุคคลอาคารชุด ชัยภูมิ คอนโดมิเนียม**

Reference (อ้างอิง):

Contract (สัญญา): **CT240009169**

Building: **B1500843: City Room Ratchada-Suthisan**

Note:

Date (วันที่): **04/03/2025**

Service Time (ครั้งที่):

6

MELCO Order No: **SX-1U27-01-0-B**

Control System: **VFGLC**

No: **ABKK-6702-ELE#01**

Car No: **1**

Series: **GPSXL1**

Operation: **2C-ZAI22**

Specification: **P8-CO-80 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=**

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)								
FUNCTIONAL (ตารางการทำงานของอุปกรณ์)												
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐									
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐									
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐									
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐									
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐									
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐									
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)												
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมสั่งการ)												
CONTACTORS (สวิตช์ตัดต่อไฟ)	☒	☐	☐									
CHECK V. [+12V ____ V, -12V ____ V] (ตรวจสอบความต่างศักย์)	☒	☐	☐									
CHECK V. [5V ____ V] (ตรวจสอบความต่างศักย์)	☒	☐	☐									
WRITE THE FLOOR DATA [FMS] (บันทึกชั้นจอด)	☒	☐	☐	บันทึกการจอดชั้น								
TRACTION MACHINE & MOTOR (ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์)												
MOTOR TERMINALS (ขั้วสายมอเตอร์)	☒	☐	☐									
MAIN & SECONDARY SHEAVE (ลูกกรอก ชุดหลักและรอง)	☒	☐	☐									
RUBBER WITH BOLTS(แกนยอร์ชชุดมอเตอร์)	☒	☐	☐									
MAIN CIRCUIT TERMINALS (จุดต่อไฟฟ้า)	☒	☐	☐									
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)												
CLEAN CAR TOP(ทำความสะอาดหลังคาลิฟต์)	☒	☐	☐									
PIT (บ่อลิฟต์)												
CLEANESS (ความสะอาด)	☒	☐	☐									
LOWER SLOWDOWN SWITCH (สวิตช์ลดความเร็วด้านล่าง)	☒	☐	☐									
OPTION (อุปกรณ์เสริม)												
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐									
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการชั้น)												
	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
UPTHRUST ROLLERS (ลูกกลิ้งบังคับประตู)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)
บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)

Start (วันที่): **21/03/2025** 10:20

End (วันที่): **21/03/2025** 11:00

Date (วันที่):

21/03/2025 11:19:11AM



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 04/03/2025

Service Time (ครั้งที่):

6

Service Receiver

(ผู้รับบริการ):

นิติบุคคลอาคารชุด ซิตีรุม คอนโดมีเนียม

MELCO Order No:

SX-1U27-02-1-B

Control System:

VFGLC

No:

ABKK-6702-ELE#02

Car No:

2

Reference (อ้างอิง):

Series:

GPSXL1

Operation:

2C-ZAI/22

Contract (สัญญา):

CT240009169

Specification:

P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Building:

B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)								
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)												
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐									
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐									
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐									
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐									
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐									
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐									
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)												
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมสั่งการ)												
CONTACTORS (สวิตซ์ตัดต่อไฟ)	☒	☐	☐									
CHECK V. [-12V ____ V -12V ____ V] (ตรวจสอบความต่างศักย์)	☒	☐	☐									
CHECK V. [5V ____ V] (ตรวจสอบความต่างศักย์)	☒	☐	☐									
WRITE THE FLOOR DATA [FMS] (บันทึกชั้นจอด)	☒	☐	☐									
TRACTION MACHINE & MOTOR (ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์)												
MOTOR TERMINALS (ขั้วสายมอเตอร์)	☒	☐	☐									
MAIN & SECONDARY SHEAVE (ลูกกรอก ชุดหลักและรอง)	☒	☐	☐									
RUBBER WITH BOLTS(แกนขอรูยชุดมอเตอร์)	☒	☐	☐									
MAIN CIRCUIT TERMINALS (จุดต่อไฟฟ้า)	☒	☐	☐									
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)												
CLEAN CAR TOP(ทำความสะอาดหลังคาลิฟต์)	☒	☐	☐									
PIT (บ่อลิฟต์)												
CLEANESS (ความสะอาด)	☒	☐	☐									
LOWER SLOWDOWN SWITCH (สวิตซ์ลดความเร็วด้านล่าง)	☒	☐	☐									
OPTION (อุปกรณ์เสริม)												
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐									
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการชั้น)												
	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
UPTHRUST ROLLERS (ลูกกลิ้งบังคับประตู)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)

บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม)

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)

Date (วันที่):

Start (วันที่): 21/03/2025 11:00

End (วันที่): 21/03/2025 11:40

21/03/2025 11:19:15AM



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชัยภูมิ คอนโดมิเนียม

Reference (อ้างอิง):

Contract (สัญญา): CT240009169

Building: B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Date (วันที่): 22/04/2025

Service Time (ครั้งที่): 7

MELCO Order No: SX-1U27-01-0-B

Control System: VFGLC

No: ABKK-6702-ELE#01

Car No: 1

Series: GPSXL1

Operation: 2C-ZAI/22

Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/B-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)										
FUNCTIONAL (ตารางการทำงานของอุปกรณ์)														
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐											
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐											
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐											
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐											
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐											
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐											
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐											
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐											
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐											
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐											
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)														
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)														
SHOES & LININGS (แผ่นรองรับและผ้าเบรก)	☒	☐	☐											
BK SWITCH & TERMINAL (สวิตช์เบรกและขั้วสายไฟ)	☒	☐	☐											
GROUP CONTROL(ตู้ควบคุมกลุ่ม)	☒	☐	☐											
CAR DOOR (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)														
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☒	☐	☐											
GATE SWITCH (สวิตช์ประตู)	☒	☐	☐											
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกล้อและรางประตู)	☒	☐	☐											
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☒	☐	☐											
UPTHrust ROLLERS (ลูกล้อบังคับประตู)	☒	☐	☐											
SAFETY DOOR EDGS(อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ)	☒	☐	☐											
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☒	☐	☐											
RETRACTABLE VANE (ครีบน้าประตู)	☒	☐	☐											
OPTION (อุปกรณ์เสริม)														
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐											
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการชั้น)														
	1	2	3	4	5	6	7	8						
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)														
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐		

Note (For Service Provider)
บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)

Start (วันที่): 22/04/2025 09:50

End (วันที่): 15/04/2025 10:40

Date (วันที่):

22/04/2025 11:27:07AM



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): หิติบุคคลอาคารชุด ซิตีรูม คอนโดมีเนียม

Reference (อ้างอิง):

Contract (สัญญา): CT240009169

Building: B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Date (วันที่): 22/04/2025

Service Time (ครั้งที่):

7

MELCO Order No: SX-1U27-02-1-B

Control System: VFGLC

No: ABKK-6702-ELE#02

Car No: 2

Series: GPSXL1

Operation: 2C-ZAI22

Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)								
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)												
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐									
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐									
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐									
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐									
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐									
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐									
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)												
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)												
SHOES & LININGS (แผ่นรองรับและผ้าเบรก)	☒	☐	☐									
BK SWITCH & TERMINAL (สวิตช์เบรกและขั้วสายไฟ)	☒	☐	☐									
GROUP CONTROL(ตู้ควบคุมกลุ่ม)	☒	☐	☐									
CAR DOOR (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)												
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☒	☐	☐									
GATE SWITCH (สวิตช์ประตู)	☒	☐	☐									
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกล้อและรางประตู)	☒	☐	☐									
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☒	☐	☐									
UPTHRUST ROLLERS (ลูกล้อบังคับประตู)	☒	☐	☐									
SAFETY DOOR EDGS(อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ)	☒	☐	☐									
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☒	☐	☐									
RETRACTABLE VANE (ครีมน้ำประตู)	☒	☐	☐									
OPTION (อุปกรณ์เสริม)												
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐									
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)
บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)

Start (วันที่): 22/04/2025 10:40

) End (วันที่): 22/04/2025 11:20

Date (วันที่):

22/04/2025 11:27:13AM



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ซิตีรูม คอนโดมีเนียม

Reference (อ้างอิง):

Contract (สัญญา): CT240009169

Building: B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Date (วันที่): 26/05/2025

Service Time (ครั้งที่):

8

MELCO Order No: SX-1U27-01-0-B

Control System: VFGLC

No: ABKK-6702-ELE#01

Car No: 1

Series: GPSXL1

Operation: 2C-ZAI/22

Specification: P8-CO-80 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)								
FUNCTIONAL (ตารางการทำงานของอุปกรณ์)												
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐									
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐									
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐									
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐									
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐									
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐									
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)												
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมสั่งการ)												
PCB & OTHER PARTS (แผงวงจรและอุปกรณ์ในตู้ควบคุม)	☐	☐	☒	มีสแตงค์ ทางช่างจะทำการเสนาอากาศให้ลูกค้าอนุมัติต่อไป								
HOISTWAY (ช่องลิฟต์)												
CLEAN HOISTWAY(ทำความสะอาด)	☒	☐	☐									
HOISTWAY JUNCTION BOX (จุดต่อสายในช่องลิฟต์)	☒	☐	☐									
TRAVELING CABLE (สายเคเบิลลิฟต์)	☒	☐	☐									
MAIN & CWT. RAIL (รางลิฟต์และรางลูกถ้วย)	☒	☐	☐									
CWT (ชุดน้ำหนักถ่วง)												
LUBRICATION(การหล่อลื่น)	☒	☐	☐									
GUIDE SHOES(ประกับราง)	☒	☐	☐									
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟต์)												
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☒	☐	☐									
OPTION (อุปกรณ์เสริม)												
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐									
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการชั้น)												
	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อกประตู)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)
บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)

Date (วันที่):

Start (วันที่): 26/05/2025 09:40

) End (วันที่): 26/05/2025 10:20

26/05/2025 10:50:59AM



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 26/05/2025

Service Time (ครั้งที่):

8

Service Receiver

(ผู้รับบริการ):

นิติบุคคลอาคารชุด ชิตium คอนโดมิเนียม

MELCO Order No:

SX-1U27-02-1-B

Control System:

VFGLC

No:

ABKK-6702-ELE#02

Car No:

2

Reference (อ้างอิง):

Series:

GPSXL1

Operation:

2C-ZAI/22

Contract (สัญญา):

CT240009169

Specification:

P8-CO-60 550 KG 8 FL/B-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Building:

B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)								
FUNCTIONAL (ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์)												
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐									
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐									
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐									
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐									
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐									
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐									
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)												
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมสั่งการ)												
PCB & OTHER PARTS (แผงวงจรและอุปกรณ์ในตู้ควบคุม)	☐	☐	☒	มีสภาพเก่าตามอายุการใช้งานทางจะให้ทำเสนอราคาไฟ ลูกค้านับติดต่อไป								
HOISTWAY (ช่องลิฟต์)												
CLEAN HOISTWAY(ทำความสะอาด)	☒	☐	☐									
HOISTWAY JUNCTION BOX (จุดต่อสายในช่องลิฟต์)	☒	☐	☐									
TRAVELING CABLE (สายเคเบิลลิฟต์)	☒	☐	☐									
MAIN & CWT. RAIL (รางลิฟต์และรางลูกถ่วง)	☒	☐	☐									
CWT (ชุดน้ำหนักถ่วง)												
LUBRICATION(การหล่อลื่น)	☒	☐	☐									
GUIDE SHOES(ประกับราง)	☒	☐	☐									
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟต์)												
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☒	☐	☐									
OPTION (อุปกรณ์เสริม)												
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐									
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการชั้น)												
	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อกประตู)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)

บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)

Date (วันที่):

Start (วันที่): 26/05/2025 10:20

End (วันที่): 26/05/2025 10:50

26/05/2025 10:51:10AM

Acknowledge and accept of the above service details
(ฉันได้อ่านและยอมรับรายละเอียดการบริการข้างต้น)



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): **นิติบุคคลอาคารชุด ชัยภูมิ คอนโดมิเนียม**

Reference (อ้างอิง):

Contract (สัญญา): **CT240009169**

Building: **B1500843: City Room Ratchada-Suthisan**

Note:

Date (วันที่): **19/06/2025**

Service Time (ครั้งที่):

9

MELCO Order No: **SX-1U27-01-0-B**

Control System: **VFGLC**

No: **ABKK-6702-ELE#01**

Car No: **1**

Series: **GPSXL1**

Operation: **2C-ZAI/22**

Specification: **P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=**

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)										
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)														
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐											
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐											
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐											
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐											
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐											
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐											
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐											
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐											
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐											
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐											
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)														
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)														
CLEAN CAR TOP(ทำความสะอาดหลังคาลิฟต์)	☒	☐	☐											
CAR STATION(ชุดตู้ควบคุมบนหลังคาลิฟต์)	☒	☐	☐											
SAFETY SWITCH (สวิตซ์ควบคุมความปลอดภัย)	☒	☐	☐											
EMERGENCY EXIT DOOR (ประตูช่วยเหลือนักฉุกเฉิน)	☒	☐	☐											
CAR GUIDE SHOES (ประกับรางลิฟต์)	☒	☐	☐											
LOAD WEIGHTING DEVICE (อุปกรณ์ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก)	☒	☐	☐											
SAFETY GEAR (กลไกบังคับหยุดฉุกเฉิน)	☒	☐	☐											
OPTION (อุปกรณ์เสริม)														
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐											
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการชั้น)														
	1	2	3	4	5	6	7	8						
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)														
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกกลิ้งและรางประตู)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐		

Note (For Service Provider)
บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):



Start (วันที่): **19/06/2025** : **09:45**

) End (วันที่): **19/06/2025** : **10:20**

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)



Date (วันที่):

19/06/2025 10:59:55AM



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 19/06/2025

Service Time (ครั้งที่):

9

Service Receiver
(ผู้รับบริการ):

นิติบุคคลอาคารชุด ซิตีรุม คอนโดมิเนียม

MELCO Order No:

SX-1U27-02-1-B

Control System:

VFGLC

Reference (อ้างอิง):

No:

ABKK-6702-ELE#02

Car No:

2

Contract (สัญญา):

CT240009169

Series:

GPSXL1

Operation:

2C-ZAI/22

Building:

B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Specification:

P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Note:

Service Detail (รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail (รายละเอียด)
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐	
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐	
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐	
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐	
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐	
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐	
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐	
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐	
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐	
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐	
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)				
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)				
CLEAN CAR TOP (ทำความสะอาดหลังคาลิฟต์)	☒	☐	☐	
CAR STATION (ชุดตู้ควบคุมบนหลังคาลิฟต์)	☒	☐	☐	
SAFETY SWITCH (สวิตช์ควบคุมความปลอดภัย)	☒	☐	☐	
EMERGENCY EXIT DOOR (ประตูช่วยเหลือฉุกเฉิน)	☒	☐	☐	
CAR GUIDE SHOES (ประกับรางลิฟต์)	☒	☐	☐	
LOAD WEIGHTING DEVICE (อุปกรณ์ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก)	☒	☐	☐	
SAFETY GEAR (กลไกบังคับหยุดฉุกเฉิน)	☒	☐	☐	
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
MELD (ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐	
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)				
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกกลิ้งและรางประตู)	☒	☒	☒	☒

Note (For Service Provider)
บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)

Date (วันที่):

Start (วันที่): 19/06/2025 10:20

End (วันที่): 19/06/2025 11:00

19/06/2025 11:03:19AM

Sign
(เซ็นชื่อ)

เอกสารแนบ 9

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายรณรงค์

วิธีรับมือ

แผ่นดินไหว

www.kapook.com

ข้อควรปฏิบัติ ขณะเกิดแผ่นดินไหว

- 1 อย่าตื่นตกใจ พยายาม
ควบคุมสติ อย่าตื่นตระหนก



- 2 กรณีอยู่ในบ้าน
ให้อยู่ห่างจากประตู
ระเบียง และหน้าต่าง



- 3 กรณีอยู่ในอาคาร
หากที่หลบที่ปลอดภัย เช่น หมอบใต้โต๊ะ
หรือจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรง



- 4 ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา
อาคาร และสิ่งห้อยแขวนต่างๆ



- 5 อย่าใช้สิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ
เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น



- 6 หากกำลังขับรถ
ให้หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย



- 7 ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
ขณะเกิดแผ่นดินไหว



- 8 กรณีอยู่ชายทะเล หากสังเกตเห็นน้ำทะเล
ลดระดับอย่างรวดเร็ว ให้รีบหนีขึ้นที่สูง
เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิ



ข้อควรปฏิบัติ หลังเกิดแผ่นดินไหว

- 1 ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียง
ว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่

- 2 ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที

- 3 ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ
เพราะอาจมีวัสดุแหลมคมแถวได้

- 4 ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส

- 5 ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด

- 6 เปิดวิทยุ ทวี ฟังคำแนะนำฉุกเฉิน


- 7 ตรวจสอบความเสียหายของท่อส่วน
และท่อน้ำทั่วก่อนใช้

- 8 อย่าเป็นไทยมว
หรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง

- 9 อย่าแพร่ข่าวลือ หรือหลงเชื่อข่าวลือ

ข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุณาปิดน้ำ
หลังใช้งาน


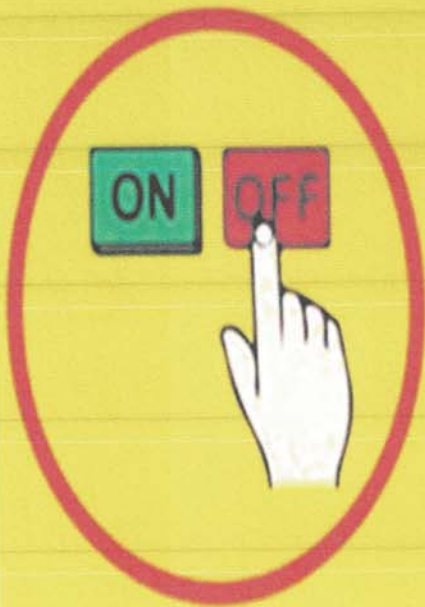


กรุณาปิดทุกครั้ง
หลังใช้งาน



โปรดช่วยกัน
ประหยัดพลังงาน

เอกสารแนบ 10
ตัวอย่างภาพการสูบบุหรี่:

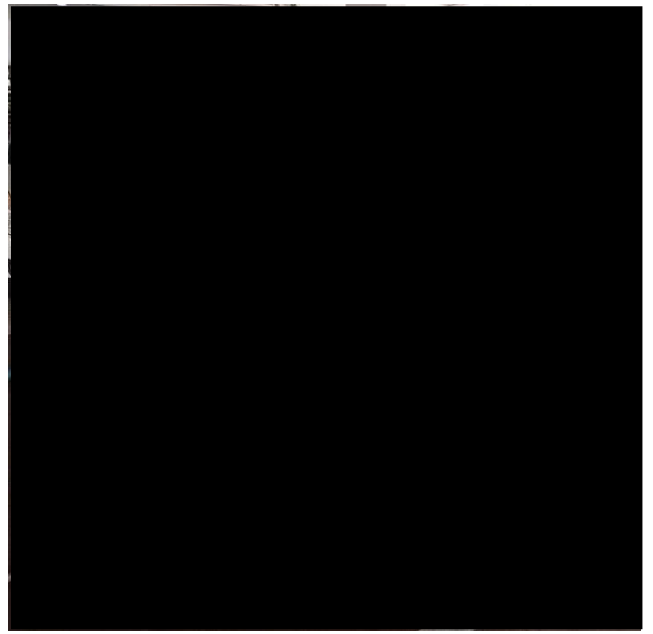


เอกสารแนบ 11

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)
และบันทึกรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)**

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวงตำบล ดินแดง เขตอำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-693-7722 โทรสาร
มี บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 725555 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

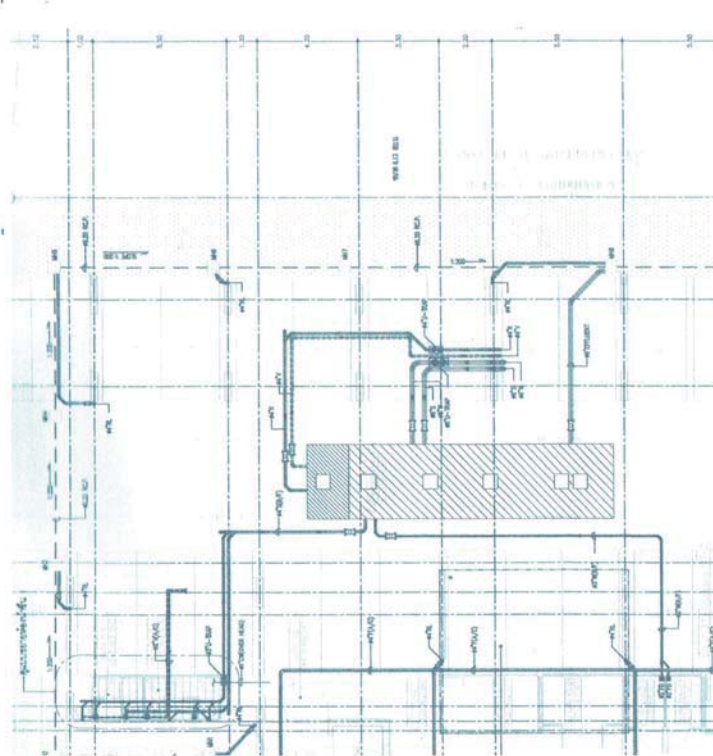

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ/ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ/ ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/1/256	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
2/1/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
3/1/256	-	43.00	34.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	8.60	-		
4/1/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
5/1/2568	-	24.00	19.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.80	-		
6/1/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
7/1/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
8/1/2568	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-		
9/1/2568	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-		
10/1/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
11/1/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
12/1/2568	-	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.00	-		
13/1/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
14/1/2568	-	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
15/1/2568	-	28.00	22.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.60	-		
16/1/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/1/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
18/1/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
19/1/2568	-	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.00	-		
20/1/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
21/1/2568	-	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.40	-		
22/1/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
23/1/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
24/1/2568	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
25/1/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
26/1/2568	-	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.40	-		
27/1/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
28/1/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
29/1/2568	-	40.00	32.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	8.00			
30/1/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40			
31/1/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80			

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

.....
 1. ใ้กรอกข้อมูลข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 2. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

 (.....) ๒. ใ้กรอกข้อมูลข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกระจัดกระจาย/ใช้กากา
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วคราว

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หอระบายน้ำ/คลอง/หนองนาคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบ

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 435.00

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 348.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 348.00

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) 87.00

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. ถ้าพบหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ๑๒

ถนน สุทธิสาร แขวงตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร -

มี บัญชีลูกค้ารายบุคคลหรือไม่ ☒ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

มลพิษ ประกอบกิจการประเภท อากาศชุดพักอาศัย

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย


(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบบันทึกการขออนุญาตขุดและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ๑ ซอย
ถนน แขวงตำบล เขตอำเภอ จังหวัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร
มี บัญชีเลขที่ เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาศัยอยู่เลขที่
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 72556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินด้วยระหว่าง หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

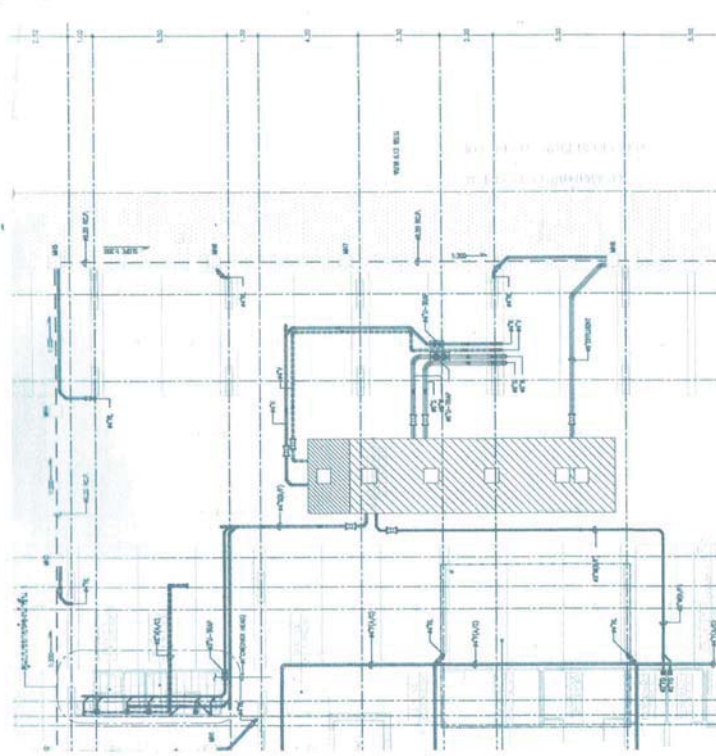

ได้เก็บเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/2/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
2/2/2568	-	29.00	23.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.80	-	
3/2/2568	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
4/2/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
5/2/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
6/2/2568	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-	
7/2/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
8/2/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
9/2/2568	-	28.00	22.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.60	-	
10/2/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
11/2/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
12/2/2568	-	40.00	32.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	8.00	-	
13/2/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
14/2/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
15/2/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
16/2/2568	-	29.00	23.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.80	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเคมีการ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/2/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
18/2/2568	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
19/2/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
20/2/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
21/2/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
22/2/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
23/2/2568	-	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.20	-		
24/2/2568	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-		
25/2/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
26/2/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
27/2/2568	-	25.00	20.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.00	-		
28/2/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
-	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00			
-	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00			
-	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00			

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกระจัดกระจาย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ต./ม.วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง ☐ ชั่วคราว

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่ระยะห่างจากถนนหน้า

(๕) วิธีการจัดการก่อนที่น้ำเสียจะระบายบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบ

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 392.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 313.60

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) 78.40

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) บั๊ยะ อุบัติเหตุ และแนวทางการแก้ไข

ถ้าเดือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ

เสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึก รายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวงตำบล ดินแดง เขตอำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-593-7722 โทรสาร
มี นิติบุคคลชาวต่างประเทศ สัญชาติ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 76558 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัด
ซึ่งมีแผนผังแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

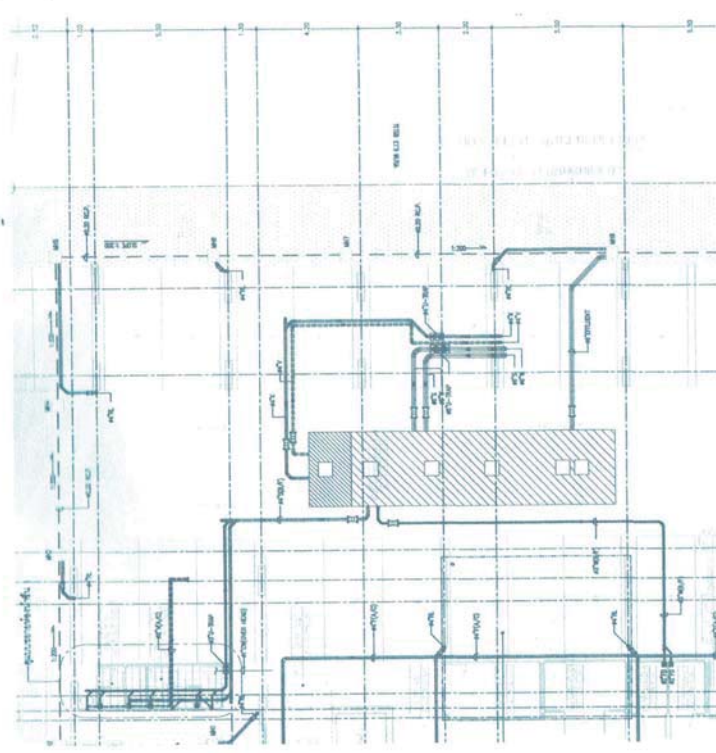

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/3/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
2/3/2568	-	33.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
3/3/2568	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-		
4/3/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
5/3/2568	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-		
6/3/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
7/3/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
8/3/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
9/3/2568	-	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.80	-		
10/3/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
11/3/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
12/3/2568	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-		
13/3/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
14/3/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
15/3/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
16/3/2568	-	27.00	21.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.40	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/3/2568	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
18/3/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
19/3/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
20/3/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
21/3/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
22/3/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
23/3/2568	-	25.00	20.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.00	-		
24/3/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
25/3/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
26/3/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
27/3/2568	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-		
28/3/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
29/3/2568	-	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
30/3/2568	-	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.00	-		
31/3/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		


หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

..... ตราวงข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ
 ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-893-7722 โทรสาร
มี รับผิดชอบความผิด. มีชื่อ รับผิดชอบ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัด หมอดู
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

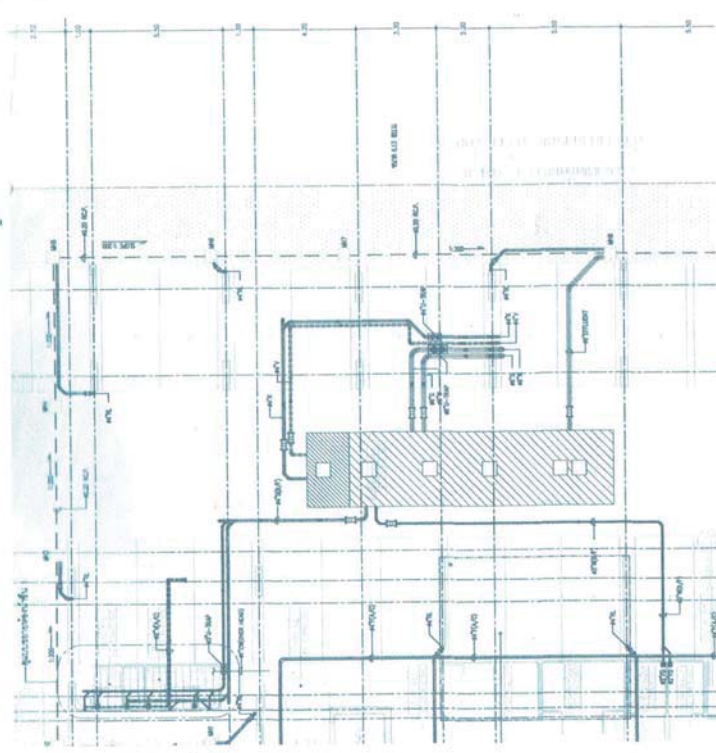

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/4/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2/4/2568	-	27.00	21.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.40	-	
3/4/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
4/4/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
5/4/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
6/4/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
7/4/2568	-	51.00	40.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	10.20	-	
8/4/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
9/4/2568	-	25.00	20.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.00	-	
10/4/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
11/4/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
12/4/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
13/4/2568	-	28.00	22.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.60	-	
14/4/2568	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-	
15/4/2568	-	10.00	8.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.00	-	
16/4/2568	-	10.00	8.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.00	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/4/2568	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-	
18/4/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
19/4/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
20/4/2568	-	28.00	22.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.60	-	
21/4/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
22/4/2568	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-	
23/4/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
24/4/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
25/4/2568	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-	
26/4/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
27/4/2568	-	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.00	-	
28/4/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
29/4/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
30/4/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
-	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

.....ตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ
 ออกให้โดย
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกระจัดกระจาย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง ☐ จ้าไม่จ้ววัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องผสมสารเคมี ☐ เครื่องดูดตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่ระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีการที่จะกักเก็บน้ำทิ้งก่อนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบ

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 393.00
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 314.40
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสัทธิชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องดูดตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 78.60
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
 ถนน แขวงตำบล ต.บึงแดง เขตอำเภอ ต.บึงแดง
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร
 มี นิติบุคคลลวดลายชุด สี คุณ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 มลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
 ในกรณีขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

แบบบันทึกการแสดงผลของสถิติและข้อมูลเชิงแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ซอย ถนน
 แขวงตำบล เขตอำเภอ จังหวัด
 ถนน แขวงตำบล โทรศัพท์ 02-583-7722
 มี นิติบุคคล/นิติบุคคล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด/พักอาศัย
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2555 ออกให้โดย
 ซึ่งมีแผนผังแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

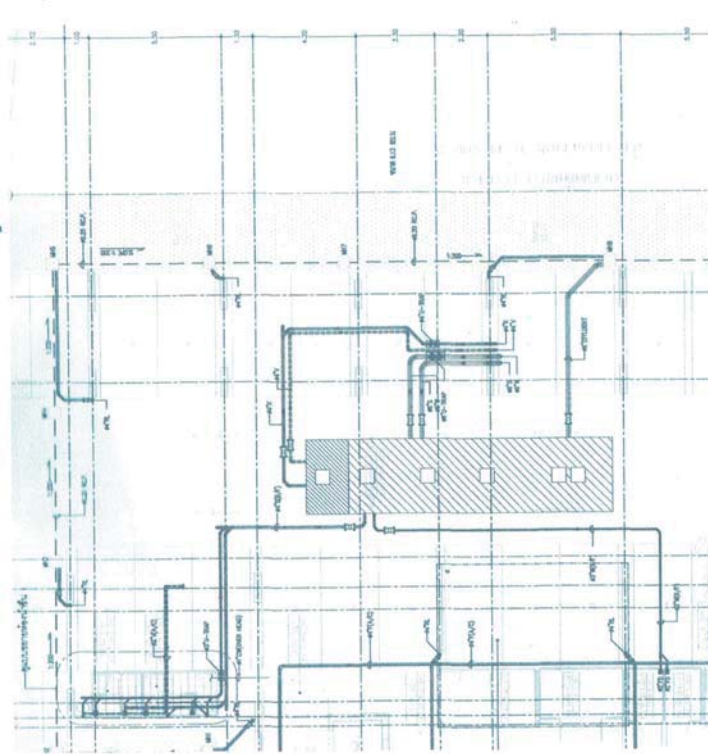

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/5/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
2/5/2568	-	27.00	21.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.40	-		
3/5/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
4/5/2568	-	27.00	21.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.40	-		
5/5/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
6/5/2568	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-		
7/5/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
8/5/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
9/5/2568	-	27.00	21.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.40	-		
10/5/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
11/5/2568	-	39.00	31.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.80	-		
12/5/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
13/5/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
14/5/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
15/5/2568	-	26.00	20.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.20	-		
16/5/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/5/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
18/5/2568	-	29.00	23.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.80	-	
19/5/2568	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
20/5/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
21/5/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
22/5/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
23/5/2568	-	40.00	32.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	8.00	-	
24/5/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
25/5/2568	-	26.00	20.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.20	-	
26/5/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
27/5/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
28/5/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
29/5/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00		
30/5/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00		
31/5/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
.....) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกระจัดกระจาย/โรงบำบัดน้ำเสีย 60 ตป.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง ☐ เครื่องเติมอากาศ
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
- (๔) เครื่องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) แหล่งรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หรือระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
- (๖) วิธีการจัดการก่อนที่น้ำเสียจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบ
๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 433.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ตป.ม.) 346.40
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ตป.ม.) 346.40
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) 86.60
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตป.ม.) 86.60
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ถ้าเดือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ได้จัดทำข้อมูล หรือไม่ได้บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน สุขุมวิท แขวงตำบล ต.บ้านดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร
มี นิติบุคคล/ความรับผิดชอบ คนใดเป็นผู้ดำเนินการ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประเภท อุตสาหกรรม อาคารชุด/อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
.....
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

แบบบันทึกการ ยกระดับของสถิติและข้อมูลเชิงแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวงตำบล เขตอำเภอ จังหวัด
จังหวัด โทรศัพท์ 02-593-7722 โทรสาร
มี นิติบุคคล/นิติบุคคล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด/ห้างค้า
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2555 ออกให้โดย
ซึ่งมีแผนผังแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

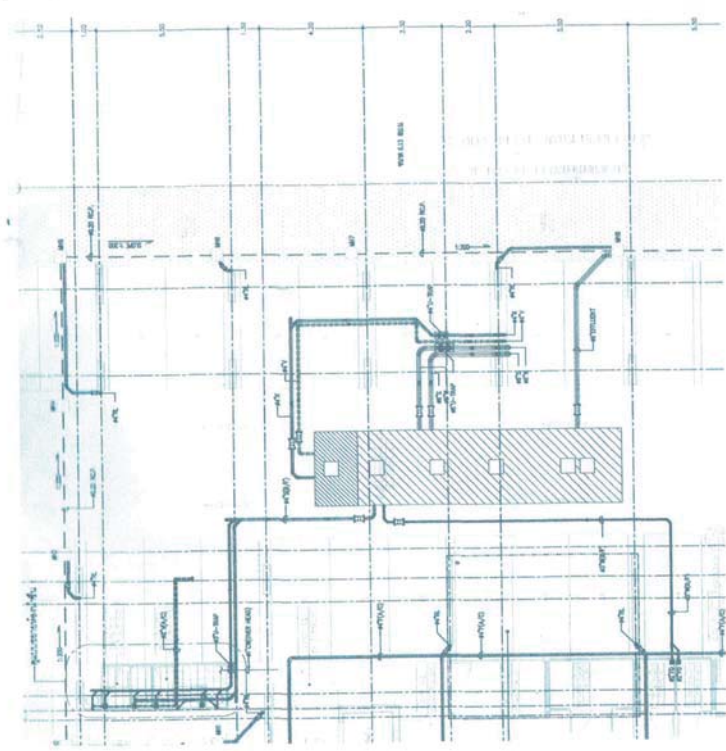

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระยะ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/6/2568	-	42.00	33.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	8.40	-		
2/6/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
3/6/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
4/6/2568	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-		
5/6/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
6/6/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
7/6/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
8/6/2568	-	45.00	36.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	9.00	-		
9/6/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
10/6/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
11/6/2568	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-		
12/6/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
13/6/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
14/6/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
15/6/2568	-	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.20	-		
16/6/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย/ ไม่ระบาย	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/6/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
18/6/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
19/6/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
20/6/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
21/6/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
22/6/2568	-	52.00	41.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	10.40	-	
23/6/2568	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
24/6/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
25/6/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
26/6/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
27/6/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
28/6/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
29/6/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
30/6/2568	-	55.00	44.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	11.00	-	
-	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอ.....มตรางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

เอกสารแบบ 12
แผนผังที่จอดรถ

ผังที่จอดรถ

	14		30	1
	15			2
	16		31	3
	17			4
			32	5
	18			6
	19		33	7
	20			8
	21		34	9
	22			10
	23		35	11
	24			
	25		36	ที่จอดรถจักรยานยนต์
	26			
	27			12
ห้องออฟฟิศเช่า	28			13
	29			

เอกสารแนบ 13

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ

Division	EN'S
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sign Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31 / 1 / 68

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12 Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (V / Ah) (3)	Capacity ขนาด (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	Control System		Light Bulbs		
							สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
							ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
(6)	(7)	(8)	(9)								
ชั้น G	โถงหลัก		N/A	N/A			G.	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	75/10	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	75/10	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	95/10	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			6	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	75/10	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			7	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	95/10	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			8	75/10	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	เสียบ	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 31/1/68

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sign Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

28 / 2 / 65

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	(10)
ชั้น G	โถงหนีไฟ		N/A	N/A			G.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	ครบวงจร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	ครบวงจร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	75% ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	100%	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	75% ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	75% ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			6	100% ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	75% ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			7	95% ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	95% ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			8	95% ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 28/2/65

Time/เวลา 10:00

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

MR-10
Sys Server Co., Ltd.

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sign Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31 / 3 / 68

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(12 Volt)	(..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	ติดตั้งใหม่	ผลการ ทดสอบ	ชุดรวม โคม	หลอด ชนิด / ขนาด		
		(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A			G.	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ หัดไค		N/A	N/A			G.	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ หัดไคเหนือ		N/A	N/A			2	กรงปรับ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กรงปรับ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ หัดไค		N/A	N/A			2	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ หัดไคเหนือ		N/A	N/A			3	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ หัดไค		N/A	N/A			3	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ หัดไคเหนือ		N/A	N/A			4	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ หัดไค		N/A	N/A			4	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ หัดไคเหนือ		N/A	N/A			5	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ หัดไค		N/A	N/A			5	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ หัดไคเหนือ		N/A	N/A			6	กรงปรับ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ หัดไค		N/A	N/A			6	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ หัดไคเหนือ		N/A	N/A			7	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ หัดไค		N/A	N/A			7	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ หัดไคเหนือ		N/A	N/A			8	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ หัดไค		N/A	N/A			8	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ หัดไคเหนือ		N/A	N/A			R.	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 31/3/68

Time/เวลา 10.00

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Sys Server Co.,Ltd.

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sign Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

30/4/68

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled Water	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(12 Volt) (1)	(..... Amp) (2)	น้ำกลั่น (3)	(V / Ah) (4)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	ติดตั้งที่รับ (6)	ผลการ ทดสอบ (7)	ชุดวงจร โคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น G	โถงหนีไฟ		N/A	N/A			G.	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ติดไฟ		N/A	N/A			G.	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ติดไฟ		N/A	N/A			2	กรณี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กรณี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ติดไฟ		N/A	N/A			2	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ติดไฟ		N/A	N/A			3	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ติดไฟ		N/A	N/A			3	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ติดไฟ		N/A	N/A			4	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	75% เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ติดไฟ		N/A	N/A			4	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ติดไฟ		N/A	N/A			5	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	75% เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ติดไฟ		N/A	N/A			5	75% เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ติดไฟ		N/A	N/A			6	กรณี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	75% เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ติดไฟ		N/A	N/A			6	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ติดไฟ		N/A	N/A			7	75% เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ติดไฟ		N/A	N/A			7	75% เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ติดไฟ		N/A	N/A			8	75% เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ติดไฟ		N/A	N/A			8	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ติดไฟ		N/A	N/A			R.	เสร็จ	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ ()

Date/วันที่ 30/4/68

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Sys Server Co., Ltd.

MR-10

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sigh Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 5 / 68

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(12 Volt) (1)	(..... Amp) (2)	(3)	(V / Ah) (4)	(5)	ติดตั้งที่รับ	ผลการ ทดสอบ	ชุดตัว โคม	ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A			G.	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			2	7.70	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	7.70	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			3	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			4	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	7.70	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			5	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	7.70	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	7.70	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			6	7.70	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	7.70	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			7	7.70	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	7.70	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			8	7.70	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	1.50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	1.50	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 31 / 5 / 68

Time/เวลา 10-00

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณากรอกรายละเอียดตรงข้อมูล

Sys Server Co.,Ltd.

MR-10

1 of 1.13/5

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sigh Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1...

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 6 / 2564

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Location/สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Source		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า	Disbled Water	Capacity ขนาด	Lostest Change	สภาพหลอดควบคุม		สภาพหลอดหนีไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(12 Volt) (1)	(..... Amp) (2)	ไม่พบ (3)	(V/Ah) (4)	ไม่พบ ชำรุด (5)	ติดตั้ง (6)	สภาวะ ทดสอบ (7)	จุดพบ โคม (8)	ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น G	โถงทางเดิน		N/A	N/A			G.	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นใต้		N/A	N/A			G.	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นเหนือ		N/A	N/A			2	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นใต้		N/A	N/A			2	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นเหนือ		N/A	N/A			3	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นใต้		N/A	N/A			3	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นเหนือ		N/A	N/A			4	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นใต้		N/A	N/A			4	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นเหนือ		N/A	N/A			5	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นใต้		N/A	N/A			5	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นเหนือ		N/A	N/A			6	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นใต้		N/A	N/A			6	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นเหนือ		N/A	N/A			7	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นใต้		N/A	N/A			7	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นเหนือ		N/A	N/A			8	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นใต้		N/A	N/A			8	แสง	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ชั้นเหนือ		N/A	N/A			R.	แสง	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 30/6/19

Time/เวลา 10.00

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีปัญหา

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Sys Server Co., Ltd.

เอกสารแนบ 14

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

1 / 2568

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อน้ำใบ	Nozzle / Brazenness Cover (หัวฉีดน้ำ) ฝาครอบหัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Date/วันที่

31 / 1 / 68

Time/เวลา

9.30

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Super/หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

× Abnormal / ไม่ปกติ

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

2 / 2568

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech. Sup.)

Date/วันที่

28/12/68

Time/เวลา

9:30

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech. Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

× Abnormal / ไม่ปกติ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

3 / 2568

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ()

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

31/3/68

Time/เวลา

9:30

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีปัญหา

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

4 / 2568

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

30/4/68

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

9.30

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

5 / 2568

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Date/วันที่

30/5/80

Time/เวลา

9.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup.หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

6 / 2568

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

6 / 2568

Time/เวลา

9.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

เอกสารแนบ 15

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบระบบแสงสว่างฉุกเฉิน

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31 / 1 / 68

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (...12.....Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	(10)
ชั้นG	ร้านกาแฟ		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12 LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	หน้าห้องฟิตเนส		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	Transfer Pump		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	MDB. Room		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ()

Date/วันที่ 31/1/68

Time/เวลา 11:00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31 / 1 / 68

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled Water	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน
		(.....Volt)	(..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ชั้น3	บันไดหนีไฟทิศใต้		N/A	N/A	5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12 LED	
ชั้น4	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น4	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น5	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น5	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น6	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น6	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น7	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น7	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น8	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 31/1/68

Time/เวลา 17.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31 / 1 / 68

Building

CTR

Floor	Location	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Ampere	Distilled	Capacity	Lastest					
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Water	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน
ชั้น	สถานที่	กระแสตรง	กระแสตรง	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการทดสอบ	ชุดดวง	หลอด	ชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		(..... Volt)	(..... Amp)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ชั้น8	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		8	ผ่าน	2x6w.	12 LED	
ชั้น8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		8	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นR	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นR	Booster Pump		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นR	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นR	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 31 / 1 / 68

Time/เวลา 11-00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

28 / 2 / 68

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		Hours
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Water	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน
		กระแสตรง	กระแสตรง	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการทดสอบ	ชุดดวงโคม	หลอดชนิด / ขนาด	ชั่วโมงที่จ่ายไฟ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
ชั้นG	ร้านกาแฟ		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12 LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	คาน้ำห้องฟิตเนส		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	Transfer Pump		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	MDB. Room		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	โถงบันได		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	โถงบันได		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	โถงบันได		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 28/2/68

Time/เวลา 11.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

28 / 2 / 68

Building

CFR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled Water	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน
		(.....Volt)	(..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟทิศใต้		N/A	N/A	5.0		3	ปกติ	2x6w.	12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		4	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 4	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		4	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		5	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		6	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		7	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	ปกติ	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 28/2/68

Time/เวลา 11:00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

28 / 2 / 68

Building

C7R

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า	Distilled Water	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน
		(..... Volt) (1)	(..... Amp) (2)	น้ำกลั่น (3)	(V / Ah) (4)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ (6)	ผลการ ทดสอบ (7)	ชุดดวง โคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)
ชั้น8	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		8	7.6V	2x6w.	12 LED	
ชั้น8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	7.6V	2x6w.	12LED	
ชั้น8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	7.6V	2x6w.	12LED	
ชั้น8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	7.6V	2x6w.	12LED	
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		8	7.6V	2x6w.	12LED	
ชั้นR	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		Roof.	7.6V	2x6w.	12LED	
ชั้นR	Booster Pump		N/A	N/A	.5.0		Roof.	7.6V	2x6w.	12LED	
ชั้นR	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		Roof.	7.6V	2x6w.	12LED	
ชั้นR	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		Roof.	7.6V	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 28/2/68

Time/เวลา 11.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31 / 3 / 68

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (...12.....Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
ชั้นG	ร้านกาแฟ		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12 LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	หน้าห้องฟิตเนส		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	Transfer Pump		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	MDB. Room		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	โถงบันได		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ หอประชุม		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ หอประชุม		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ หอประชุม		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	โถงบันได		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ หอประชุม		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	บันไดหนีไฟ หอประชุม		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	โถงบันได		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (ชื่อ/ตำแหน่ง)

Date/วันที่ 31/3/68

Time/เวลา 11.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31 / 01 / 68

Building

CTE

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled Water	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน
		(..... Volt)	(..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ คัดไค		N/A	N/A	,5.0		3	โอเค	2x6w.	12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ คัดไค		N/A	N/A	,5.0		4	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 4	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	,5.0		4	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	,5.0		4	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	,5.0		4	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	,5.0		4	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ คัดไค		N/A	N/A	,5.0		4	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ คัดไค		N/A	N/A	,5.0		5	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	,5.0		5	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	,5.0		5	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	,5.0		5	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	,5.0		5	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ คัดไค		N/A	N/A	,5.0		5	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ คัดไค		N/A	N/A	,5.0		6	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	,5.0		6	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	,5.0		6	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	,5.0		6	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	,5.0		6	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ คัดไค		N/A	N/A	,5.0		6	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ คัดไค		N/A	N/A	,5.0		7	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	,5.0		7	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	,5.0		7	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	,5.0		7	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	,5.0		7	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ คัดไค		N/A	N/A	,5.0		7	โอเค	2x6w.	12LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ คัดไค		N/A	N/A	,5.0		8	โอเค	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ()

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 31/3/68

Time/เวลา 11.00

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31/3/68

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า	Distilled Water	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน
		กระแสตรง	กระแสตรง	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(..... Volt)	(..... Amp)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ชั้น 8	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น R	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น R	Booster Pump		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น R	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น R	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 31/3/68

Time/เวลา 11.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

30 / 4 / 68

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Water	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		กระแสตรง	กระแสตรง	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(12 Volt)	(..... Amp)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ชั้น G	ร้านกาแฟ		N/A	N/A	5.0		G	-	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าห้อง Fitness Room		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Transfer Pump Room		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	MDB. Room		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	โถงบันไดฟลัด		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		2	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	โถงบันไดฟลัด		N/A	N/A	5.0		2	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		2	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	โถงบันไดฟลัด		N/A	N/A	5.0		3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	โถงบันไดฟลัด		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 30/4/68

Time/เวลา 17.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

30 / 4 / 68

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Water	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		กระแสตรง	กระแสตรง	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(..... Volt)	(..... Amp)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	โถงน้ำส้วม		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	โถงน้ำส้วม		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	โถงน้ำส้วม		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	โถงน้ำส้วม		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	Booster Pump		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	ห้องเครื่องส้วม		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 30/4/68

Time/เวลา 11.00

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Sys Server Co., Ltd.

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 5 / 68

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า	Distilled Water	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		กระแสตรง (12 Volt)	(..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
ชั้น G	ร้านกาแฟ		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าห้อง Fitness Room		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Transfer Pump Room		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	MDB. Room		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		G	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		2	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		2	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		2	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		3	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 31/5/68

Time/เวลา 17.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 5 / 68

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)							
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	Booster Pump		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 6/15/68

Time/เวลา 11.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Sys Server Co., Ltd.



Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 6 / 2558

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Water	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		กระแสตรง	กระแสตรง	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(..... Volt)	(..... Amp)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	Booster Pump		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 30/6/58

Time/เวลา 11.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Sys Server Co.,Ltd.

เอกสารแบบ 16
ตัวอย่างภาพการซ้อมหนีไฟ