

ภาคผนวก ข-6

---

บันทึกการตรวจวัดค่าระดับพื้นที่ก่อนก่อสร้าง

การสำรวจค่าระดับก่อน/ขณะการก่อสร้าง

ณ คอนโด เดอะไลน์ จตุจักร

โครงการหมอชิต คอมเพล็กซ์

บริเวณที่ทำการสำรวจค่าระดับ (เสาคอนโด)

จุด A



ครั้งที่	วันที่	ผลการสำรวจ (เมตร)
1	18/02/2563	2.046
2	30/04/2563	2.046

จุด B



2.055 m

ครั้งที่	วันที่	ผลการสำรวจ (เมตร)
1	18/02/2563	2.055
2	30/04/2563	2.055

จุด C



2.046 m

ครั้งที่	วันที่	ผลการสำรวจ (เมตร)
1	18/02/2563	2.046
2	30/04/2563	2.046

บริเวณที่ทำการสำรวจค่าระดับ (พื้นคอนกรีต)

จุด A



0.600 m

ครั้งที่	วันที่	ผลการสำรวจ (เมตร)
1	18/02/2563	0.600
2	30/04/2563	0.599


จุด B



0.595 m

ครั้งที่	วันที่	ผลการสำรวจ (เมตร)
1	18/02/2563	0.595
2	30/04/2563	0.593

จุด C

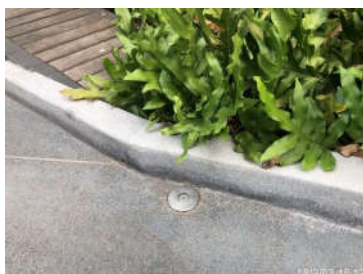

ครั้งที่	วันที่	ผลการสำรวจ (เมตร)
1	18/02/2563	0.506
2	30/04/2563	0.504

การสำรวจค่าระดับก่อนเริ่มการก่อสร้าง

ณ บ้านข้างเคียงรอบโครงการ

โครงการหมอซิท คอมเพล็กซ์

บริเวณที่ทำการสำรวจระดับ

จุด 1 บ้านเลขที่ 1064/107



+1.832 m

ครั้งที่	วันที่	ผลการสำรวจ (เมตร)
1	22/02/2563	+1.832
2	30/04/2563	+1.832

จุด 2 บ้านเลขที่ 1064/95



+1.50 m

ครั้งที่	วันที่	ผลการสำรวจ (เมตร)
1	22/02/2563	+1.50
2	30/04/2563	+1.50

จุด 3 บริเวณศาล



+0.162 m

ครั้งที่	วันที่	ผลการสำรวจ (เมตร)
1	22/02/2563	+0.162
2	30/04/2563	+0.162

จุด 4 ระหว่างบ้าน



+0.830 m

ครั้งที่	วันที่	ผลการสำรวจ (เมตร)
1	22/02/2563	+0.830
2	30/04/2563	+0.830

จุด 5 บ้านเลขที่ 1064/63



+2.146 m

ครั้งที่	วันที่	ผลการสำรวจ (เมตร)
1	22/02/2563	+2.146
2	30/04/2563	+2.146

จุดที่ 6 บริเวณลานจอดรถ



+2.106 m

ครั้งที่	วันที่	ผลการสำรวจ (เมตร)
1	22/02/2563	+2.106
2	30/04/2563	+2.106

ภาคผนวก ข-7

---

สำเนากรมธรรม์ประกันภัย

# เมืองไทยประกันภัย

MUANG THAI INSURANCE

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์: 0 2665 4000, 0 2280 3333, โทรสาร: 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033  
Muang Thai Insurance Public Company Limited  
252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310  
Telephone: 0 2665 4000, 0 2280 3333, Facsimile: 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033  
www.muangthaiinsurance.com



ชำระอากรแล้ว  
DUTY-PAID

07508973

Reference No. 7128721737

SCHEDULE

Policy No. EC009647-20NBK

Insured : บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับเหมาหลัก และ/หรือ ผู้รับเหมาช่วงรายอื่นๆ และ/หรือ ที่ปรึกษาโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) MUANG THAI INSURANCE PCL.

เอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

เอกสารประกอบนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ EC009647-20NBK  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF POLICY NO.




เมืองไทย  
ประกันภัย  
Muang Thai Insurance

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) MUANG THAI INSURANCE PCL.

เอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย


เอกสารประกอบนี้ให้อ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ EC009647-20NBK  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF POLICY NO.



บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) MUANG THAI INSURANCE PCL.

เอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

เอกสารประกอบนี้ให้อ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ EC009647-20NBK  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF POLICY NO.




เอกสารประกอบนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ EC009647-20NBK  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF POLICY NO.

เอกสารประกอบนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรรมรรมประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ EC009647-20NBK  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF POLICY NO.

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) MUANG THAI INSURANCE PCL.

เอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

เอกสารประกอบนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ EC009647-20NBK  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF POLICY NO.



บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) MUANG THAI INSURANCE PCL.

เอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

เอกสารประกอบนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ EC009647-20NBK  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF POLICY NO.



ภาคผนวก ข-8

แผนผังบุคลากร

<div><div>STECON</div></div>		SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED	
โครงการ :	หนองจิกคอมเพล็กซ์	หน้างาน : Job.2542-0-C	
ผู้จ้าง :	บริษัท นมอจิคคอนกรีต จำกัด	สัญญาจ้างครั้งที่ : ฉบับที่ 19 ธันวาคม 2562	
ผู้ควบคุมงาน :	บริษัท ซีซีเอสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ระยะเวลาต่อจ้าง : 1,522 วัน	
ผู้รับจ้าง :	บริษัท จีเอ็ม-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	พื้นที่สัญญา : 5 ไร่กว่าเนื้อที่ 2563	
		พื้นที่สัญญา : 5 ไร่กว่าเนื้อที่ 2567	
ORGANIZATION CHART (J.2542-0-C)			
<div></div>			
Update 01.07.2565			

ภาคผนวก ข-9

---

สำเนาหนังสือขออนุญาตส่งมูลฝอยจากวัสดุก่อสร้างจากกิจกรรมก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างอาคารหอฮิต คอมเพล็กซ์



ที่ กท ๑๑๐๕/ ๑๔๔๑

สำนักสิ่งแวดล้อม

๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๕๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตการออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้ส่งมูลฝอยจากวัสดุก่อสร้างจากกิจกรรมก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุด คอมเพล็กซ์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ Admin-๐๐๑๒/๖๓  
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลและแผนที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง

๒. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

แจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองการอนุญาตให้ส่งมูลฝอยจากวัสดุก่อสร้างจากกิจกรรมก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุด คอมเพล็กซ์ เพื่อจัดทำรายงานนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ขอเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันกองกำจัดมูลฝอยมีโครงการ  
เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ในด้านการกำจัดมูลฝอยจากการก่อสร้างรีไซเคิลสิ่งก่อสร้าง  
และนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ตั้งอยู่ในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  
ซอยอ่อนนุช ๘๖ ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร สามารถรองรับมูลฝอยจากการก่อสร้าง วันละ ๕๐๐ ตัน  
(เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐฉนวน และผนังปูนเท่านั้น) บริษัทฯ สามารถนำส่งมูลฝอย  
ดังกล่าวช่วงเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อจะได้นำเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมา  
ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีค่าบริการกำจัด เศษวัสดุก่อสร้าง ตันละ ๕๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี วัฒนเขจร)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

กองกำจัดมูลฝอย

โทร.๐ ๒๒๐๓ ๒๔๖๒

โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๖๒

**ShinMaywa**


# Concrete Waste Recycling System

On-nut Concrete Waste Recycling Plant, Bangkok




## Outline of Concrete Waste Recycling System

Capacity	500 ton/day
Operation Hours	8 hours/day.
Crusher	Single toggle crusher
Environment Facility	Dust Control System Ventilation System Exhaust Filter System Ceiling Water Spray System
Site Area	8,000m <sup>2</sup>
Building Area	2,070m <sup>2</sup>
Construction Period	March 2013~May 2014

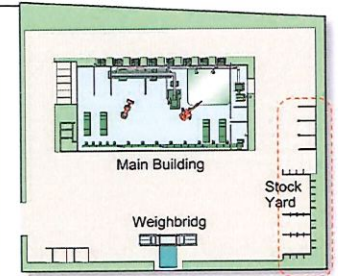

## Reference of waste Transfer Station/Recycling Facility (Overseas)

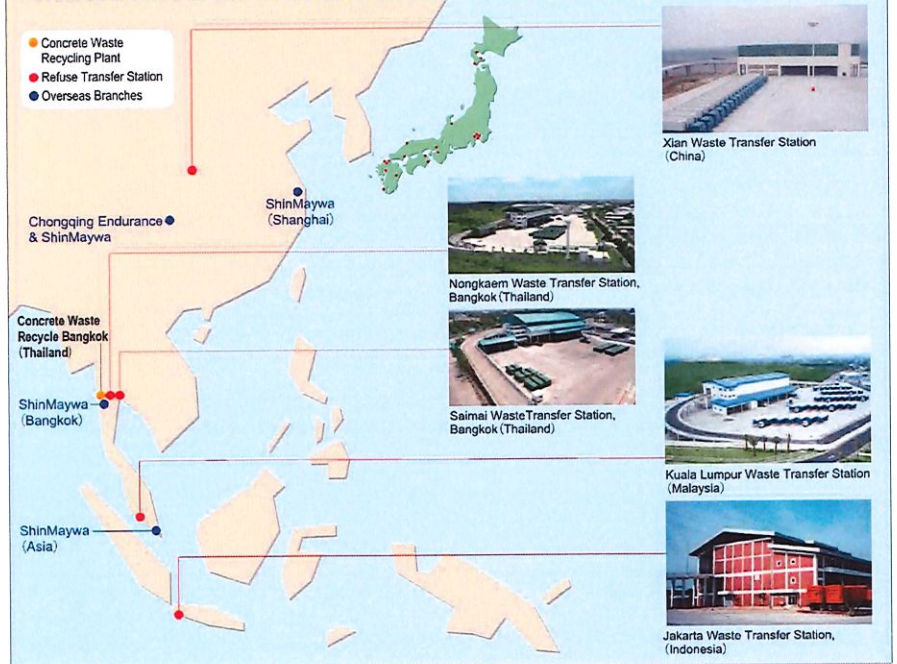

Specifications and dimensions are subject to change without notice.

### ShinMaywa Industries, Ltd. Environmental Systems Dept.

5-16-5, Higashi-Ueno, Taito-ku, Tokyo, 110-8620, Japan  
Telephone: +81-3-3842-6332 / Facsimile: +81-3-3842-6355  
e-mail: env.egyo@shinmaywa.jp

### ShinMaywa (Asia) Pte. Ltd.

8 Burn Road, #14-10 Trivex  
Singapore 359717  
Telephone: +65-6224-0728  
Facsimile: +65-6224-9678  
e-mail: asia.ad@shinmaywa.com.sg

### ShinMaywa (Bangkok) Co., Ltd.

Unit No. 105 Soi Sukhumvit 57, Klongton nua, Wattana,  
Bangkok 10110 Thailand  
Telephone: +66-2-382-1331  
Facsimile: +66-2-392-2057  
e-mail: Bangkok@sa.shinmaywa.co.jp

As the life of infrastructure is finite, it shall be considered a renewable resource. ShinMaywa contribute to the realization of "Zero-emission Society."

Aging infrastructure, decreasing availability of landfill space and environmental concerns work together to increase concrete recycling in the world. Especially much of the buildings, roads and bridges built during the middle twentieth century are in need of repair or replacement. ShinMaywa Concrete Waste Recycling System ensures high quality and consistency of recycled aggregates with our carefully designed equipment and our long years of experience in this field.



### Advantages of Concrete Recycling:

Usually demolished concrete were transported to landfills for disposal, but due to greater environmental and cost awareness, the concrete is being recycled for reuse in new construction works rather than dumping it or burying it in landfills that in turn prolonged the life-span of the landfills that can be used for other more pressing needs.

### Benefits of Recycling of Concrete :

- Extend the life of landfills
- Reduce the need for natural material mining
- Local product - No aggregate imports needed
- Alternative to a non-renewable resource
- Cost savings
- Better Vehicle Utilization (Reduced Costs)

### Main Building Layout

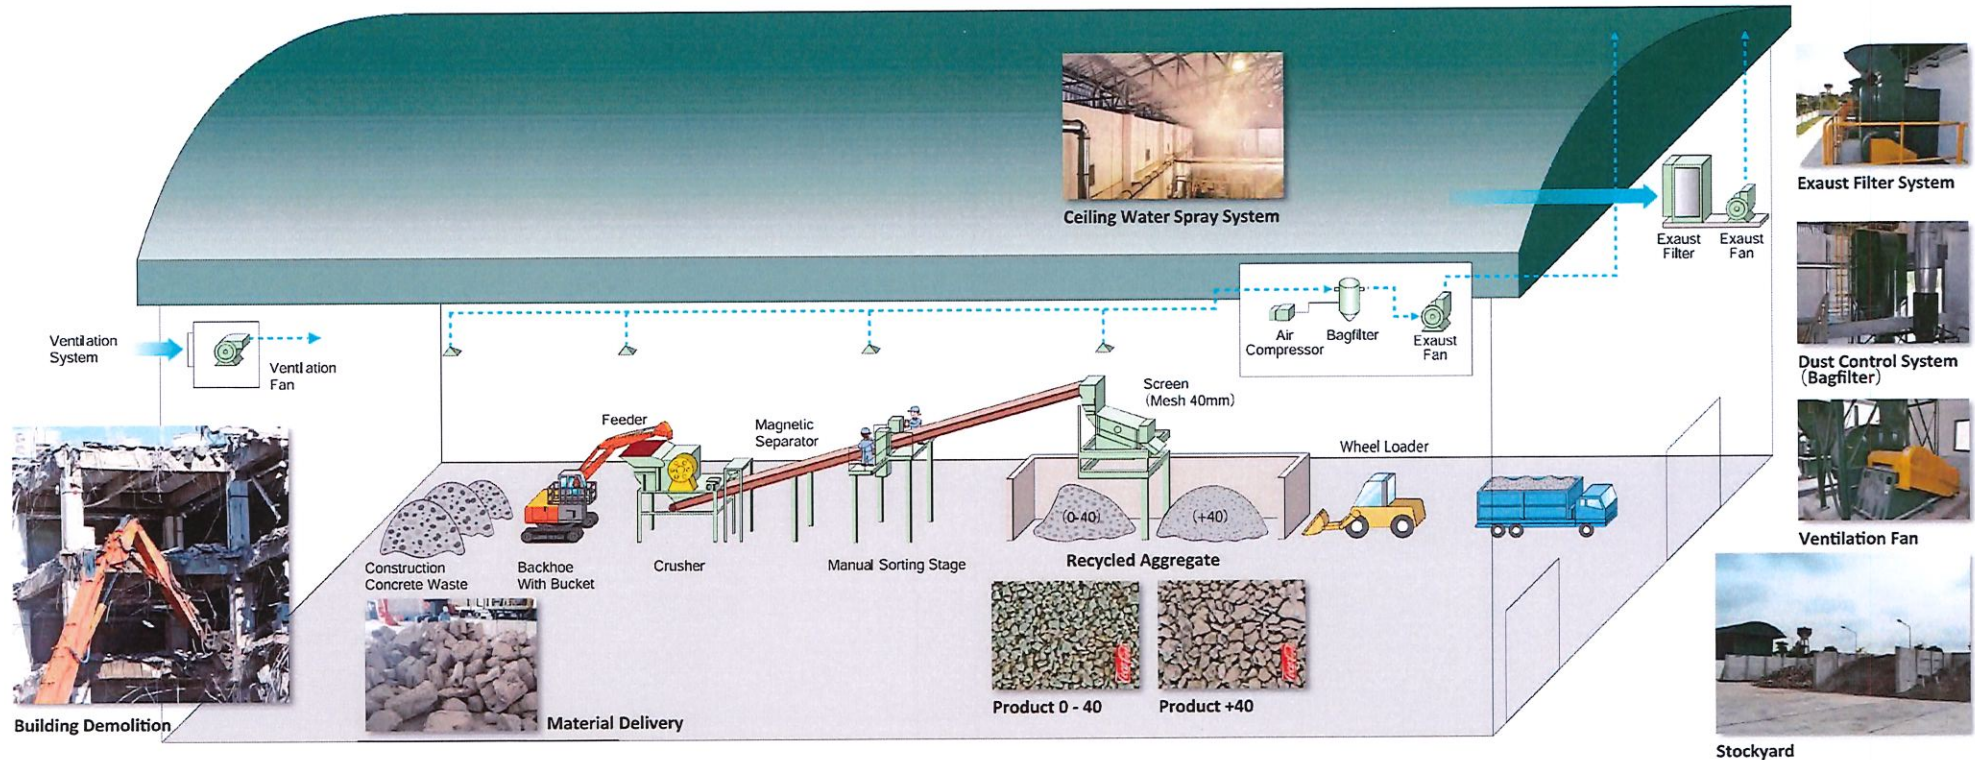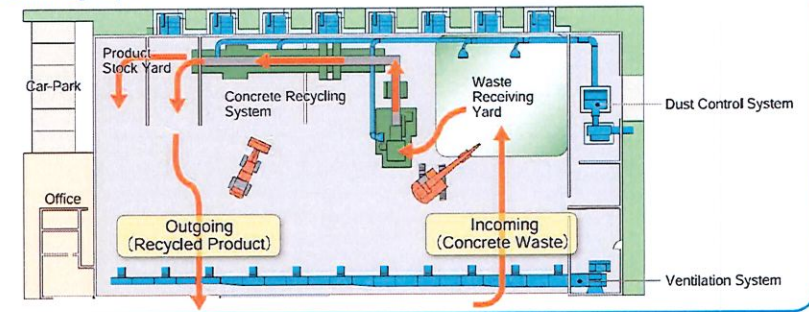

### Equipments and Facilities



Backhoe With Breaker Attachment



Backhoe With Bucket



Crusher & Feeder



Magnetic Separator



Manual Sorting Stage




Screen



Product Stockyard



Wheel Loader

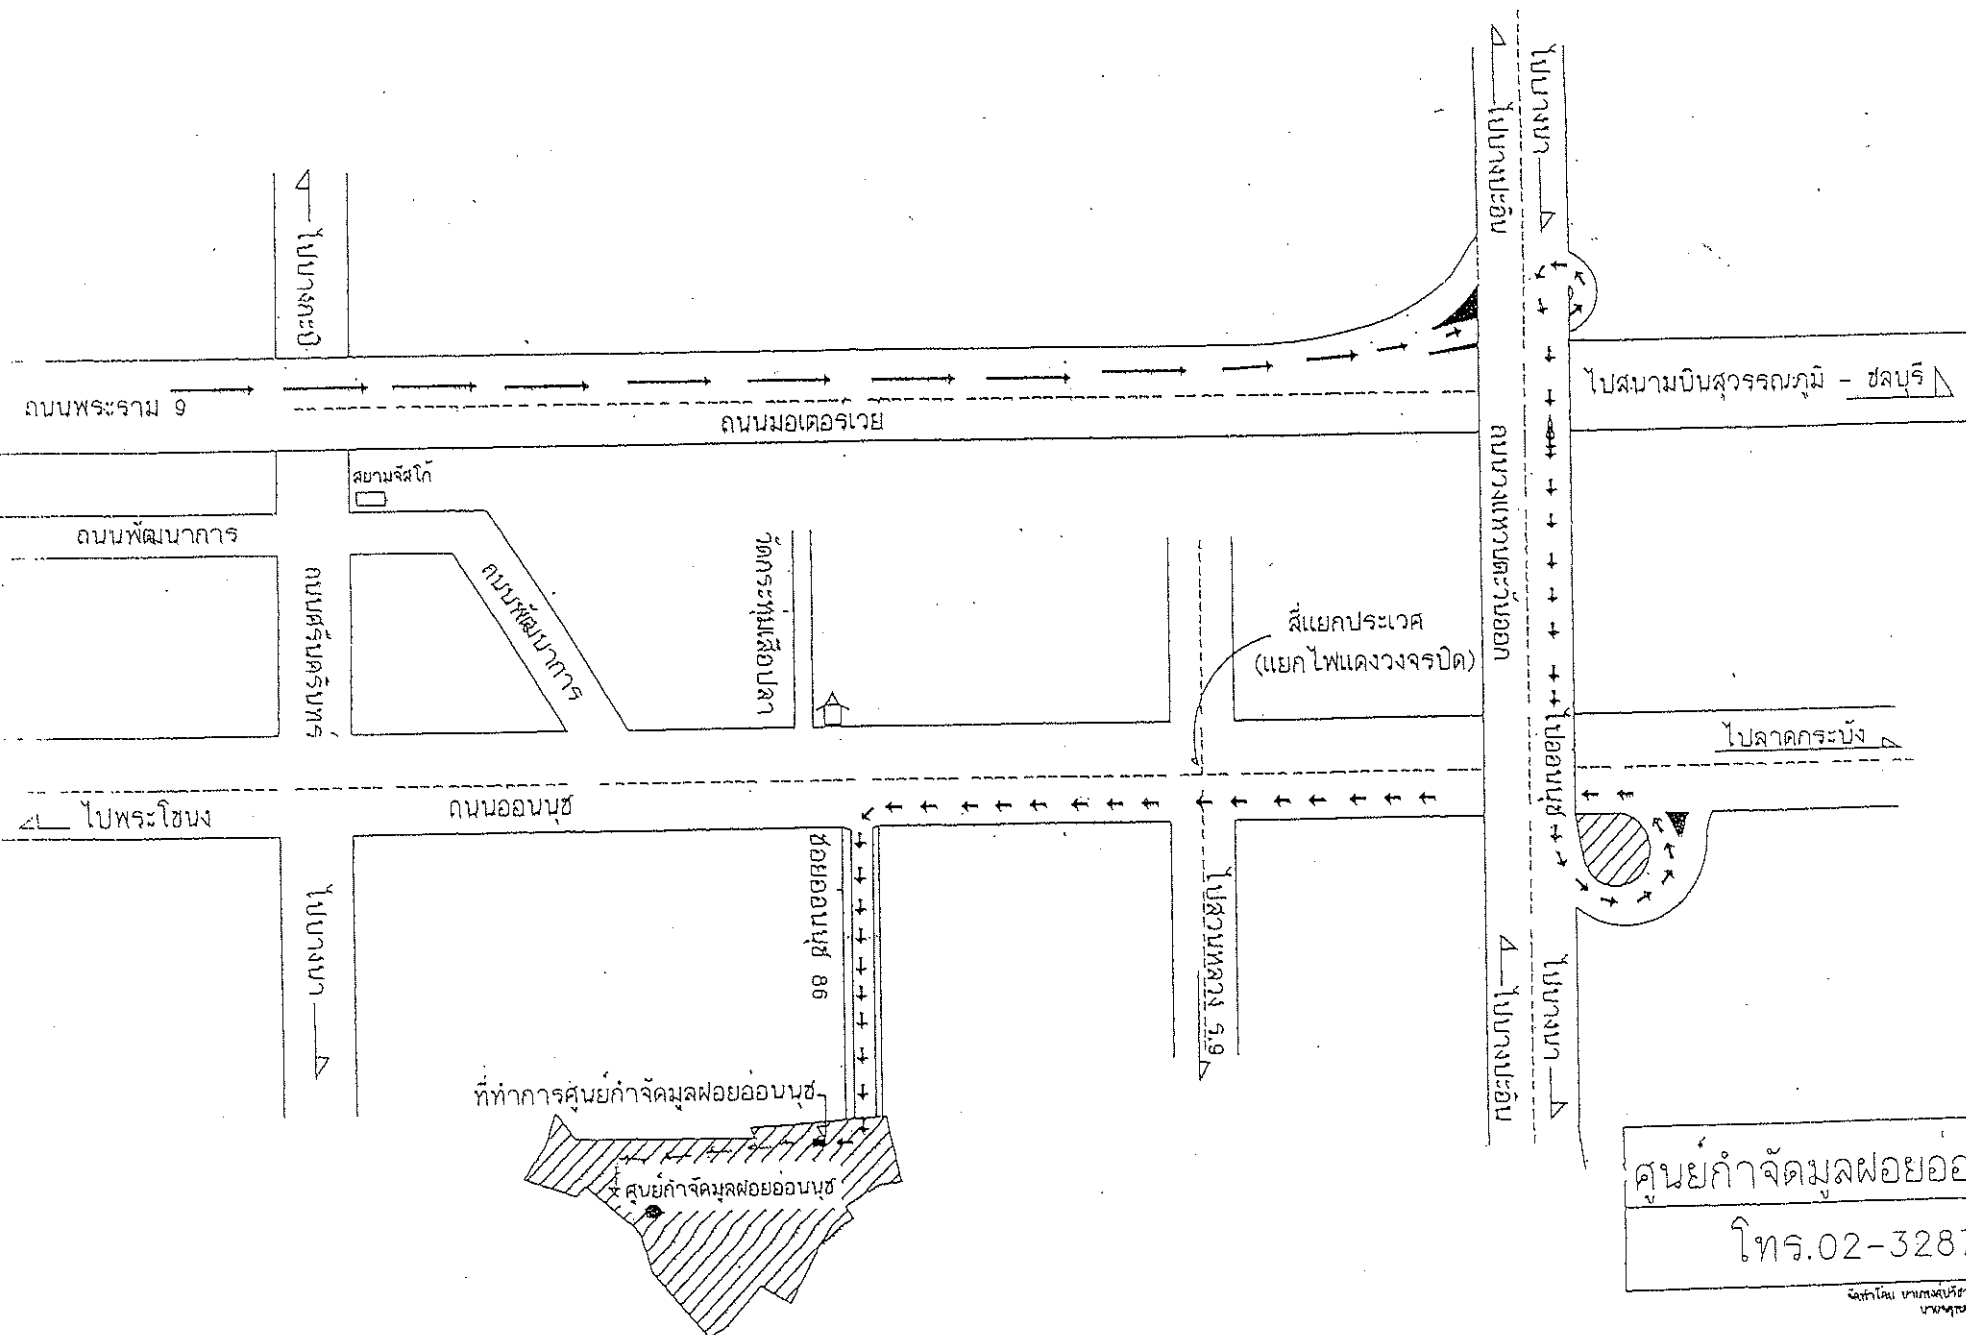

ศูนย์กำจัดมูลฝอยอโศก  
โทร.02-3287389

จัดทำโดย ทีมงานศูนย์ฯ สืบค้นข้อมูล  
นายสุภากร นามวงศ์

ภาคผนวก ข-10

---

เอกสารรายการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง



บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

## รายการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

เจ้าของ : Owner : STECON  
ขนาดบรรจุ : Capacity : 15 ปอนด์  
หมายเลขอุปกรณ์ : No. : 961790 / ไฟร์แมนมิรุอร  
ชนิด : Type ☒ : ผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL)  
☐ : คาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>)  
☐ : อื่น ๆ (OTHER \_\_\_\_\_)

การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark ( / ) ดี If Good  
( X ) แก้ไข If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] ม.ค.68		เดือน [Month] ก.พ.68		เดือน [Month] มี.ค.68	
		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)
1	มาตรวัดความดันสภาพดี Pressure Guage Condition	✓		✓			
2	มีความดันที่ใช้งานได้ Pressure Condition	✓		✓			
3	สลักนิรภัย Safety Pin	✓		✓			
4	สายฉีดอยู่ในสภาพดี Hose Condition	✓		✓			
5	คันกดเปิดวาล์วสภาพดี Handle Condition	✓		✓			
6	ถังอยู่ในสภาพดี Fire Extinguisher Cylander Condition	✓		✓			
ลายเซ็น Signatur	ผู้ตรวจสอบ : Inspector						
	ผจก.ความปลอดภัย : Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ : Appoved By						
	วันหมดอายุ : Expiry Date	31/01/2568		28/02/2568			



บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

## รายการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

เจ้าของ : Owner : STECON  
ขนาดบรรจุ : Capacity : 15 ปอนด์  
หมายเลขอุปกรณ์ : No. : 961790.1 / ไฟร์แมนมิซูออร์  
ชนิด : Type ☒ : ผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL)  
☐ : คาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>)  
☐ : อื่น ๆ (OTHER \_\_\_\_\_)

การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark ( / ) ดี If Good  
( X ) แก้ไข If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] ม.ค.68		เดือน [Month] ก.พ.68		เดือน [Month] มี.ค.68	
		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)
1	มาตรวัดความดันสภาพดี Pressure Guage Condition	✓		✓			
2	มีความดันที่ใช้งานได้ Pressure Condition	✓		✓			
3	สลักนิรภัย Safety Pin	✓		✓			
4	สายฉีดอยู่ในสภาพดี Hose Condition	✓		✓			
5	คันกดเปิดวาล์วสภาพดี Handle Condition	✓		✓			
6	ถังอยู่ในสภาพดี Fire Extinguisher Cylander Condition	✓		✓			
ลายเซ็น Signatur	ผู้ตรวจสอบ : Inspector						
	ผจก.ความปลอดภัย : Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ : Appoved By						
	วันหมดอายุ : Expiry Date						
		31/01/2568		28/02/2568			



บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

## รายการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

เจ้าของ : Owner : STECON  
ขนาดบรรจุ : Capacity : 15 ปอนด์  
หมายเลขอุปกรณ์ : No. : 961790 / ไฟร์แมนมิรุอร  
ชนิด : Type ☒ : ผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL)  
☐ : คาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>)  
☐ : อื่น ๆ (OTHER \_\_\_\_\_)

การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark ( / ) ดี If Good  
( X ) แก้ไข If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] ม.ค.68		เดือน [Month] ก.พ.68		เดือน [Month] มี.ค.68	
		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)
1	มาตรวัดความดันสภาพดี Pressure Guage Condition	✓		✓		✓	
2	มีความดันที่ใช้งานได้ Pressure Condition	✓		✓		✓	
3	สลักนิรภัย Safety Pin	✓		✓		✓	
4	สายฉีดอยู่ในสภาพดี Hose Condition	✓		✓		✓	
5	คันกดเปิดวาล์วสภาพดี Handle Condition	✓		✓		✓	
6	ถังอยู่ในสภาพดี Fire Extinguisher Cylander Condition	✓		✓		✓	
ลายเซ็น Signatuer	ผู้ตรวจสอบ : Inspector						
	ผจก.ความปลอดภัย : Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ : Appoved By						
	วันหมดอายุ : Expiry Date						
		31/01/2568		28/02/2568		31/03/2568	



บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

## รายการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

เจ้าของ : Owner : STECON  
ขนาดบรรจุ : Capacity : 15 ปอนด์  
หมายเลขอุปกรณ์ : No. : 961790.1 / ไฟร์แมนมิซูอ  
ชนิด : Type ☒ : ผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL)  
☐ : คาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>)  
☐ : อื่น ๆ (OTHER \_\_\_\_\_)

การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark ( / ) ดี If Good  
( X ) แก้ไข If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] ม.ค.68		เดือน [Month] ก.พ.68		เดือน [Month] มี.ค.68	
		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)
1	มาตรวัดความดันสภาพดี Pressure Guage Condition	✓		✓		✓	
2	มีความดันที่ใช้งานได้ Pressure Condition	✓		✓		✓	
3	สลักนิรภัย Safety Pin	✓		✓		✓	
4	สายฉีดอยู่ในสภาพดี Hose Condition	✓		✓		✓	
5	คันกดเปิดวาล์วสภาพดี Handle Condition	✓		✓		✓	
6	ถังอยู่ในสภาพดี Fire Extinguisher Cylander Condition	✓		✓		✓	
ลายเซ็น Signatur	ผู้ตรวจสอบ : Inspector						
	ผจก.ความปลอดภัย : Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ : Appoved By						
	วันหมดอายุ : Expiry Date						
		31/01/2568		28/02/2568		31/03/2568	



บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

## รายการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

เจ้าของ : Owner : STECON  
ขนาดบรรจุ : Capacity : 15 ปอนด์  
หมายเลขอุปกรณ์ : No. : 961790.2 / ไฟร์แมนมิซูออร์  
ชนิด : Type ☒ : ผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL)  
☐ : คาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>)  
☐ : อื่น ๆ (OTHER \_\_\_\_\_)

การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark ( / ) ดี If Good  
( X ) แก้ไข If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] ม.ค.68		เดือน [Month] ก.พ.68		เดือน [Month] มี.ค.68	
		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)
1	มาตรวัดความดันสภาพดี Pressure Guage Condition	✓		✓		✓	
2	มีความดันที่ใช้งานได้ Pressure Condition	✓		✓		✓	
3	สลักนิรภัย Safety Pin	✓		✓		✓	
4	สายฉีดอยู่ในสภาพดี Hose Condition	✓		✓		✓	
5	คันกดเปิดวาล์วสภาพดี Handle Condition	✓		✓		✓	
6	ถังอยู่ในสภาพดี Fire Extinguisher Cylander Condition	✓		✓		✓	
ลายเซ็น Signaturer	ผู้ตรวจสอบ : Inspector						
	ผจก.ความปลอดภัย : Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ : Appoved By						
	วันหมดอายุ : Expiry Date						
		31/01/2568		28/02/2568		31/03/2568	

ภาคผนวก ข-11

---

เอกสารรายการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า



SINO - THAI ENGINEERING &amp; CONSTRUCTION PUBLIC CO., LTD.

## รายการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

### ELECTRICAL EQUIPMENT CHECK LIST

ผู้รับเหมา [Contractor] STECONสถานที่ [Location] หน้างานวันที่ตรวจสอบ [ Inspection Date ] 1/1/2568หมายเลขอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Electrical Equipment No. ] 1073140ชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Type Of Equipment ] สวิตช์ไฟฟ้า

Remark :

เครื่องเชื่อม/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องเจียร/สว่านไฟฟ้า/เลื่อยแท่น/สว่านแท่น/ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า

Welding Set/Generator/Grinder/Hand Saw/Cutter Bench Saw/Bench Drills/Control Panel Board

ตู้กระแสไฟฟ้า/สายไฟฟ้าปลั๊กพ่วง/ตู้สวิตช์ไฟฟ้าหลัก/ปั๊มน้ำไฟฟ้า

Distribution Board/Extension Cable/Main Switch Board/Electric Water Pump

การตรวจสอบ/ตรวจเช็ค [Inspection/Check] :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย

Mark

( / ) ดี

If Good

( X ) แก้ไข

If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] ม.ค. 68		เดือน [Month] ก.พ. 68		เดือน [Month] มี.ค. 68	
		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)
1	สายไฟฟ้า Lead Cables	✓		✓			
2	แผงปลั๊กไฟ Terminal/Power Plug/Socket Plug	✓		✓			
3	สายดิน Earthing/Grounding Wires	N/A		N/A			
4	เครื่องป้องกัน(ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร) Guard ( Rotating Parts )	N/A		N/A			
5	มาตรวัดกระแสไฟฟ้า Volt Meter	N/A		N/A			
6	การป้องกันกระแสไฟฟ้า Electircal Protection	N/A		N/A			
7	สายไฟเข้า Incoming Cables	✓		✓			
8	สายไฟออก Outgoing Cables	N/A		N/A			
9	ทดสอบระบบตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อมีไฟรั่ว Earth Leakage Circuit Breaker Test	N/A		N/A			
10	การทดสอบฉนวน Insulation Test	N/A		N/A			
11	ทดสอบความต้านทาน Earth Resistance Test	N/A		N/A			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector						
	ผก.ความปลอดภัย Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ Appoved By						
	วันหมดอายุ Expiry Date	31/01/2568		28/02/2568			



SINO - THAI ENGINEERING &amp; CONSTRUCTION PUBLIC CO., LTD.

## รายการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

### ELECTRICAL EQUIPMENT CHECK LIST

ผู้รับเหมา [Contractor] STECON

สถานที่ [Location] หน้างาน

วันที่ตรวจสอบ [ Inspection Date ] 1/1/2568

หมายเลขอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Electrical Equipment No. ] 1085602

ชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Type Of Equipment ] สวิตช์ไฟฟ้า

Remark :

เครื่องเชื่อม/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องเจียร/สว่านไฟฟ้า/เลื่อยแท่น/สว่านแท่น/ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า

Welding Set/Generator/Grinder/Hand Saw/Cutter Bench Saw/Bench Drills/Control Panel Board

ตู้กระแสไฟฟ้า/สายไฟฟ้าปลั๊กพ่วง/ตู้สวิตช์ไฟฟ้าหลัก/บิมน้ำไฟฟ้า

Distribution Board/Extension Cable/Main Switch Board/Electric Water Pump

การตรวจสอบ/ตรวจเช็ค [Inspection/Check] :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย

Mark

( / ) ดี

If Good

( X ) แก้ไข

If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] ม.ค. 68		เดือน [Month] ก.พ. 68		เดือน [Month] มี.ค. 68	
		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)
1	สายไฟฟ้า Lead Cables	✓		✓			
2	แผงปลั๊กไฟ Terminal/Power Plug/Socket Plug	✓		✓			
3	สายดิน Earthing/Grounding Wires	N/A		N/A			
4	เครื่องป้องกัน(ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร) Guard ( Rotating Parts )	N/A		N/A			
5	มาตรวัดกระแสไฟฟ้า Volt Meter	N/A		N/A			
6	การป้องกันกระแสไฟฟ้า Electircal Protection	N/A		N/A			
7	สายไฟเข้า Incoming Cables	✓		✓			
8	สายไฟออก Outgoing Cables	N/A		N/A			
9	ทดสอบระบบตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อมีไฟรั่ว Earth Leakage Circuit Breaker Test	N/A		N/A			
10	การทดสอบฉนวน Insulation Test	N/A		N/A			
11	ทดสอบความต้านทาน Earth Resistance Test	N/A		N/A			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector						
	ผก.ความปลอดภัย Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ Appoved By						
	วันหมดอายุ Expiry Date						
		31/01/2568		28/02/2568			



SINO - THAI ENGINEERING &amp; CONSTRUCTION PUBLIC CO., LTD.

## รายการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

### ELECTRICAL EQUIPMENT CHECK LIST

ผู้รับเหมา [Contractor] STECON

สถานที่ [Location] หน้างาน

วันที่ตรวจสอบ [ Inspection Date ] 1/1/2568

หมายเลขอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Electrical Equipment No. ] 1060482

ชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Type Of Equipment ] เลื่อยวงเดือน 7"

Remark :

เครื่องเชื่อม/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องเจียร/สว่านไฟฟ้า/เลื่อยแท่น/สว่านแท่น/ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า

Welding Set/Generator/Grinder/Hand Saw/Cutter Bench Saw/Bench Drills/Control Panel Board

ตู้กระแสไฟฟ้า/สายไฟฟ้าปลั๊กพ่วง/ตู้สวิตช์ไฟฟ้าหลัก/บิมน้ำไฟฟ้า

Distribution Board/Extension Cable/Main Switch Board/Electric Water Pump

การตรวจสอบ/ตรวจเช็ค [Inspection/Check] :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย

Mark

( / ) ดี

If Good

( X ) แก้ไข

If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] ม.ค.68		เดือน [Month] ก.พ.68		เดือน [Month] มี.ค.68	
		รายการ		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		Item		มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)
1	สายไฟฟ้า Lead Cables			✓		✓	
2	แผงปลั๊กไฟ Terminal/Power Plug/Socket Plug			✓		✓	
3	สายดิน Earthing/Grounding Wires			N/A		N/A	
4	เครื่องป้องกัน(ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร) Guard ( Rotating Parts )			✓		✓	
5	มาตรวัดกระแสไฟฟ้า Volt Meter			N/A		N/A	
6	การป้องกันกระแสไฟฟ้า Electircal Protection			N/A		N/A	
7	สายไฟเข้า Incoming Cables			✓		✓	
8	สายไฟออก Outgoing Cables			N/A		N/A	
9	ทดสอบระบบตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อมีไฟรั่ว Earth Leakage Circuit Breaker Test			N/A		N/A	
10	การทดสอบฉนวน Insulation Test			N/A		N/A	
11	ทดสอบความต้านทาน Earth Resistance Test			N/A		N/A	
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector						
	ผก.ความปลอดภัย Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ Appoved By						
	วันหมดอายุ Expiry Date			31/01/2568		28/02/2568	



SINO - THAI ENGINEERING &amp; CONSTRUCTION PUBLIC CO., LTD.

## รายการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

### ELECTRICAL EQUIPMENT CHECK LIST

ผู้รับเหมา [Contractor] STECON

สถานที่ [Location] หน้างาน

วันที่ตรวจสอบ [ Inspection Date ] 1/1/2568

หมายเลขอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Electrical Equipment No. ] 915358

ชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Type Of Equipment ] เลื่อยวงเดือน 7"

Remark :

เครื่องเชื่อม/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องเจียร/สว่านไฟฟ้า/เลื่อยแท่น/สว่านแท่น/ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า

Welding Set/Generator/Grinder/Hand Saw/Cutter Bench Saw/Bench Drills/Control Panel Board

ตู้กระแสไฟฟ้า/สายไฟฟ้าปลั๊กพ่วง/ตู้สวิตช์ไฟฟ้าหลัก/บิมน้ำไฟฟ้า

Distribution Board/Extension Cable/Main Switch Board/Electric Water Pump

การตรวจสอบ/ตรวจเช็ค [Inspection/Check] :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย

Mark

( / ) ดี

If Good

( X ) แก้ไข

If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] ม.ค.68		เดือน [Month] ก.พ.68		เดือน [Month] มี.ค.68	
		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)
1	สายไฟฟ้า Lead Cables	✓		✓			
2	แผงปลั๊กไฟ Terminal/Power Plug/Socket Plug	✓		✓			
3	สายดิน Earthing/Grounding Wires	N/A		N/A			
4	เครื่องป้องกัน(ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร) Guard ( Rotating Parts )	✓		✓			
5	มาตรวัดกระแสไฟฟ้า Volt Meter	N/A		N/A			
6	การป้องกันกระแสไฟฟ้า Electircal Protection	N/A		N/A			
7	สายไฟเข้า Incoming Cables	✓		✓			
8	สายไฟออก Outgoing Cables	N/A		N/A			
9	ทดสอบระบบตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อมีไฟรั่ว Earth Leakage Circuit Breaker Test	N/A		N/A			
10	การทดสอบฉนวน Insulation Test	N/A		N/A			
11	ทดสอบความต้านทาน Earth Resistance Test	N/A		N/A			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector						
	ผก.ความปลอดภัย Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ Approved By						
	วันหมดอายุ Expiry Date	31/01/2568		28/02/2568			



SINO - THAI ENGINEERING &amp; CONSTRUCTION PUBLIC CO., LTD.

## รายการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

### ELECTRICAL EQUIPMENT CHECK LIST

ผู้รับเหมา [Contractor] STECON

สถานที่ [Location] หน้างาน

วันที่ตรวจสอบ [ Inspection Date ] 1/1/2568

หมายเลขอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Electrical Equipment No. ] 1060482

ชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Type Of Equipment ] เลื่อยวงเดือน 7"

Remark : เครื่องเชื่อม/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องเจียร/สว่านไฟฟ้า/เลื่อยแท่น/สว่านแท่น/ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า  
Welding Set/Generator/Grinder/Hand Saw/Cutter Bench Saw/Bench Drills/Control Panel Board  
ตู้กระแสไฟฟ้า/สายไฟฟ้าปลั๊กพ่วง/ตู้สวิตช์ไฟฟ้าหลัก/บิมน้ำไฟฟ้า  
Distribution Board/Extension Cable/Main Switch Board/Electric Water Pump

การตรวจสอบ/ตรวจเช็ค [Inspection/Check] :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark ( / ) ดี If Good  
( X ) แก้ไข If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] ม.ค.68		เดือน [Month] ก.พ.68		เดือน [Month] มี.ค.68	
		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)
1	สายไฟฟ้า Lead Cables	✓		✓			
2	แผงปลั๊กไฟ Terminal/Power Plug/Socket Plug	✓		✓			
3	สายดิน Earthing/Grounding Wires	N/A		N/A			
4	เครื่องป้องกัน(ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร) Guard ( Rotating Parts )	✓		✓			
5	มาตรวัดกระแสไฟฟ้า Volt Meter	N/A		N/A			
6	การป้องกันกระแสไฟฟ้า Electircal Protection	N/A		N/A			
7	สายไฟเข้า Incoming Cables	✓		✓			
8	สายไฟออก Outgoing Cables	N/A		N/A			
9	ทดสอบระบบตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อมีไฟรั่ว Earth Leakage Circuit Breaker Test	N/A		N/A			
10	การทดสอบฉนวน Insulation Test	N/A		N/A			
11	ทดสอบความต้านทาน Earth Resistance Test	N/A		N/A			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector						
	ผก.ความปลอดภัย Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ Approved By						
	วันหมดอายุ Expiry Date						
		31/01/2568		28/02/2568			



SINO - THAI ENGINEERING &amp; CONSTRUCTION PUBLIC CO., LTD.

## รายการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

### ELECTRICAL EQUIPMENT CHECK LIST

ผู้รับเหมา [Contractor] STECON

สถานที่ [Location] หน้างาน

วันที่ตรวจสอบ [ Inspection Date ] 1/1/2568

หมายเลขอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Electrical Equipment No. ] 915358

ชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Type Of Equipment ] เลื่อยวงเดือน 7"

Remark :

เครื่องเชื่อม/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องเจียร/สว่านไฟฟ้า/เลื่อยแท่น/สว่านแท่น/ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า

Welding Set/Generator/Grinder/Hand Saw/Cutter Bench Saw/Bench Drills/Control Panel Board

ตู้กระแสไฟฟ้า/สายไฟฟ้าปลั๊กพ่วง/ตู้สวิตช์ไฟฟ้าหลัก/ปั๊มน้ำไฟฟ้า

Distribution Board/Extension Cable/Main Switch Board/Electric Water Pump

การตรวจสอบ/ตรวจเช็ค [Inspection/Check] :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย

Mark

( / ) ดี

If Good

( X ) แก้ไข

If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] ม.ค.68		เดือน [Month] ก.พ.68		เดือน [Month] มี.ค.68	
		รายการ		รายการ		รายการ	
		Item		Mark		Mark	
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)
1	สายไฟฟ้า Lead Cables	✓		✓		✓	
2	แผงปลั๊กไฟ Terminal/Power Plug/Socket Plug	✓		✓		✓	
3	สายดิน Earthing/Grounding Wires	N/A		N/A		N/A	
4	เครื่องป้องกัน(ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร) Guard ( Rotating Parts )	✓		✓		✓	
5	มาตรวัดกระแสไฟฟ้า Volt Meter	N/A		N/A		N/A	
6	การป้องกันกระแสไฟฟ้า Electircal Protection	N/A		N/A		N/A	
7	สายไฟเข้า Incoming Cables	✓		✓		✓	
8	สายไฟออก Outgoing Cables	N/A		N/A		N/A	
9	ทดสอบระบบตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อมีไฟรั่ว Earth Leakage Circuit Breaker Test	N/A		N/A		N/A	
10	การทดสอบฉนวน Insulation Test	N/A		N/A		N/A	
11	ทดสอบความต้านทาน Earth Resistance Test	N/A		N/A		N/A	
ลายเซ็น	ผู้ตรวจสอบ Inspector						
	ผก.ความปลอดภัย Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ Approved By						
	วันหมดอายุ Expiry Date						
		31/01/2568		28/02/2568		31/03/2568	



SINO - THAI ENGINEERING &amp; CONSTRUCTION PUBLIC CO., LTD.

## รายการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

### ELECTRICAL EQUIPMENT CHECK LIST

ผู้รับเหมา [Contractor] STECON

สถานที่ [Location] หน้างาน

วันที่ตรวจสอบ [ Inspection Date ] 1/1/2568

หมายเลขอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Electrical Equipment No. ] 1073140

ชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Type Of Equipment ] สวิตช์ไฟฟ้า

Remark :

เครื่องเชื่อม/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องเจียร/สว่านไฟฟ้า/เลื่อยแท่น/สว่านแท่น/ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า

Welding Set/Generator/Grinder/Hand Saw/Cutter Bench Saw/Bench Drills/Control Panel Board

ตู้กระแสไฟฟ้า/สายไฟฟ้าปลั๊กพ่วง/ตู้สวิตช์ไฟฟ้าหลัก/ปั๊มน้ำไฟฟ้า

Distribution Board/Extension Cable/Main Switch Board/Electric Water Pump

การตรวจสอบ/ตรวจเช็ค [Inspection/Check] :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย

Mark

( / ) ดี

If Good

( X ) แก้ไข

If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] ม.ค. 68		เดือน [Month] ก.พ. 68		เดือน [Month] มี.ค. 68	
		รายการ		รายการ		รายการ	
		Item		Item		Item	
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)
1	สายไฟฟ้า Lead Cables	✓		✓		✓	
2	แผงปลั๊กไฟ Terminal/Power Plug/Socket Plug	✓		✓		✓	
3	สายดิน Earthing/Grounding Wires	N/A		N/A		N/A	
4	เครื่องป้องกัน(ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร) Guard ( Rotating Parts )	N/A		N/A		N/A	
5	มาตรวัดกระแสไฟฟ้า Volt Meter	N/A		N/A		N/A	
6	การป้องกันกระแสไฟฟ้า Electircal Protection	N/A		N/A		N/A	
7	สายไฟเข้า Incoming Cables	✓		✓		✓	
8	สายไฟออก Outgoing Cables	N/A		N/A		N/A	
9	ทดสอบระบบตัดกระแสไฟเมื่อมีไฟรั่ว Earth Leakage Circuit Breaker Test	N/A		N/A		N/A	
10	การทดสอบฉนวน Insulation Test	N/A		N/A		N/A	
11	ทดสอบความต้านทาน Earth Resistance Test	N/A		N/A		N/A	
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector						
	ผก.ความปลอดภัย Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ Appoved By						
	วันหมดอายุ Expiry Date						
		31/01/2568		28/02/2568		31/03/2568	



SINO - THAI ENGINEERING &amp; CONSTRUCTION PUBLIC CO., LTD.

## รายการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

### ELECTRICAL EQUIPMENT CHECK LIST

ผู้รับเหมา [Contractor] STECON

สถานที่ [Location] หน้างาน

วันที่ตรวจสอบ [ Inspection Date ] 1/1/2568

หมายเลขอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Electrical Equipment No. ] 1085602

ชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Type Of Equipment ] สวิตช์ไฟฟ้า

Remark :

เครื่องเชื่อม/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องเจียร/สว่านไฟฟ้า/เลื่อยแท่น/สว่านแท่น/ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า

Welding Set/Generator/Grinder/Hand Saw/Cutter Bench Saw/Bench Drills/Control Panel Board

ตู้กระแสไฟฟ้า/สายไฟฟ้าปลั๊กพ่วง/ตู้สวิตช์ไฟฟ้าหลัก/ปั๊มน้ำไฟฟ้า

Distribution Board/Extension Cable/Main Switch Board/Electric Water Pump

การตรวจสอบ/ตรวจเช็ค [Inspection/Check] :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย

Mark

( / ) ดี

If Good

( X ) แก้ไข

If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] ม.ค. 68		เดือน [Month] ก.พ. 68		เดือน [Month] มี.ค. 68	
		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)
1	สายไฟฟ้า Lead Cables	✓		✓		✓	
2	แผงปลั๊กไฟ Terminal/Power Plug/Socket Plug	✓		✓		✓	
3	สายดิน Earthing/Grounding Wires	N/A		N/A		N/A	
4	เครื่องป้องกัน(ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร) Guard ( Rotating Parts )	N/A		N/A		N/A	
5	มาตรวัดกระแสไฟฟ้า Volt Meter	N/A		N/A		N/A	
6	การป้องกันกระแสไฟฟ้า Electircal Protection	N/A		N/A		N/A	
7	สายไฟเข้า Incoming Cables	✓		✓		✓	
8	สายไฟออก Outgoing Cables	N/A		N/A		N/A	
9	ทดสอบระบบตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อมีไฟรั่ว Earth Leakage Circuit Breaker Test	N/A		N/A		N/A	
10	การทดสอบฉนวน Insulation Test	N/A		N/A		N/A	
11	ทดสอบความต้านทาน Earth Resistance Test	N/A		N/A		N/A	
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector						
	ผก.ความปลอดภัย Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ Approved By						
	วันหมดอายุ Expiry Date						
		31/01/2568		28/02/2568		31/03/2568	



SINO - THAI ENGINEERING &amp; CONSTRUCTION PUBLIC CO., LTD.

## รายการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

### ELECTRICAL EQUIPMENT CHECK LIST

ผู้รับเหมา [Contractor] STECONสถานที่ [Location] หน้างานวันที่ตรวจสอบ [ Inspection Date ] 1/1/2568หมายเลขอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Electrical Equipment No. ] 1040222ชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า [ Type Of Equipment ] สวิตช์ไฟฟ้า

Remark :

เครื่องเชื่อม/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องเจียร/สว่านไฟฟ้า/เลื่อยแท่น/สว่านแท่น/ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า

Welding Set/Generator/Grinder/Hand Saw/Cutter Bench Saw/Bench Drills/Control Panel Board

ตู้กระแสไฟฟ้า/สายไฟฟ้าปลั๊กพ่วง/ตู้สวิตช์ไฟฟ้าหลัก/ปั๊มน้ำไฟฟ้า

Distribution Board/Extension Cable/Main Switch Board/Electric Water Pump

การตรวจสอบ/ตรวจเช็ค [Inspection/Check] :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย

Mark

( / ) ดี

If Good

( X ) แก้ไข

If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] ม.ค. 68		เดือน [Month] ก.พ. 68		เดือน [Month] มี.ค. 68	
		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)
1	สายไฟฟ้า Lead Cables	✓		✓		✓	
2	แผงปลั๊กไฟ Terminal/Power Plug/Socket Plug	✓		✓		✓	
3	สายดิน Earthing/Grounding Wires	N/A		N/A		N/A	
4	เครื่องป้องกัน(ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร) Guard ( Rotating Parts )	N/A		N/A		N/A	
5	มาตรวัดกระแสไฟฟ้า Volt Meter	N/A		N/A		N/A	
6	การป้องกันกระแสไฟฟ้า Electircal Protection	N/A		N/A		N/A	
7	สายไฟเข้า Incoming Cables	✓		✓		✓	
8	สายไฟออก Outgoing Cables	N/A		N/A		N/A	
9	ทดสอบระบบตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อมีไฟรั่ว Earth Leakage Circuit Breaker Test	N/A		N/A		N/A	
10	การทดสอบฉนวน Insulation Test	N/A		N/A		N/A	
11	ทดสอบความต้านทาน Earth Resistance Test	N/A		N/A		N/A	
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector						
	ผก.ความปลอดภัย Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ Appoved By						
	วันหมดอายุ Expiry Date						
		31/01/2568		28/02/2568		31/03/2568	