

ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ค-1

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเข้าพักอาศัยบ้านพักพนักงานยาสูบ
ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ฝ่ายตลาด
รับที่ 2872
วันที่ 27 ส.ค. 2561
เวลา 9.13

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริการกลาง
ที่
วันที่
เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเข้าพักรักษาตัวผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก ณ ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน ผู้ว่าการ, รองผู้ว่าการด้านบริหาร, รองผู้ว่าการด้านการตลาด, รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต
รองผู้ว่าการด้านนโยบาย, รองผู้ว่าการด้านการผลิต, ผู้ตรวจการ, ผู้อำนวยการปรุง, ผู้อำนวยการนโยบาย
ฝ่ายบริการกลาง, ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายนโยบาย, ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายการแพทย์, ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร, ฝ่ายตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ, ฝ่ายอำนวยความสะดวกและสื่อสารองค์กร, ฝ่ายวางแผนการผลิต, ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๓
ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔, ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๕, ฝ่ายการพิมพ์, สำนักกฎหมาย, สำนักงบประมาณ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักคุณภาพ ความสำเร็จและสิ่งแวดล้อม, สำนักป้องกันบรรเทาภัย
สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ (โรจนะ), ส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ (สำนักงานใหญ่)

เพื่อให้พนักงานที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานประจำ และปฏิบัติงานชั่วคราว ที่โรงงานผลิตยาสูบ ๖
ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับสิทธิในการเข้าพักรักษาตัวที่บ้านพักพนักงานยาสูบ
ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเข้าพักรักษาตัว จึงขอให้พนักงานยาสูบทุกคนปฏิบัติตาม
รายละเอียดซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและปฏิบัติ

นายไพรัช บัวพันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง

ประธานกรรมการควบคุมดูแลที่พักอาศัยพนักงานยาสูบ

เรียน รองผู้อำนวยการฝ่าย (2)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย (2)

ทุกกอง

เพื่อทราบ และจึงปฏิบัติ

(นายสุชาติ อนันต์วนิชย์)
รองผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติงานแทน
ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด
27 ส.ค. 2561

*2595



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ
ที่ สยร.210001/815 วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เรื่อง การเข้าพักรักษาตัวในอาคารที่พักพนักงานการยาสูบฯ ณ ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่าน ประธานกรรมการควบคุมดูแลที่พักอาศัยพนักงานยาสูบ
ผ่าน รองผู้ว่าการด้านการผลิต

ด้วยในขณะนี้ มีพนักงานจากหลายหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอเข้าพักรักษาตัว ณ อาคารที่พักอาศัย
พนักงานการยาสูบฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบอยู่ประจำและชั่วคราว ดังนั้น เพื่อให้การเข้าพักรักษาตัวของพนักงาน
เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับ
รายละเอียดการเข้าพักรักษาตัว ดังนี้

1. คำสั่งและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักรักษาตัวในอาคารที่พักอาศัยพนักงานการยาสูบฯ
ณ ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย

- คำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ 286/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมดูแลที่พักอาศัยพนักงานยาสูบ (เอกสารแนบ 1)
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ใช้พักรักษาตัวในอาคารที่พักอาศัยพนักงานยาสูบ ณ ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ
อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2560 (เอกสารแนบ 2)
- แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักรักษาตัวในอาคารที่พักอาศัยพนักงานยาสูบ ณ ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ
อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เอกสารแนบ 3)
- มติที่ประชุมคณะผู้บริหารสูงสุด (Executive Committee) เรื่อง พิจารณาให้พนักงานที่ควบคุมดูแล
และตรวจติดตามความก้าวหน้าของงานฯ สัญญา M-01/1 และสัญญา M-02/4 เข้าพักรักษาตัวที่พักรักษาตัว
พนักงานยาสูบ ณ ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เอกสารแนบ 4)
- บันทึกข้อความ ส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ ที่ สยร.210001/414 ลงวันที่ 11 สิงหาคม
2559 เรื่อง การเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(เอกสารแนบ 5)

2. ขั้นตอนการขอเข้าพักรักษาตัว

2.1 พนักงานที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานประจำที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 มีสิทธิเข้าพักรักษาตัวในอาคารที่
พักรักษาตัว ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ (เอกสารแนบ 2) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) แจ้งความประสงค์เข้าพักรักษาตัวโดยกรอกแบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักรักษาตัว (เอกสารแนบ 3)
พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ซึ่งผู้สมัครจะต้องจัดทำสำเนาใบคำร้องฯ และเอกสาร
ประกอบฯ จำนวน 4 ชุด

/2) นำ.....

ข้อความ เรือนประธานกรรมการควบคุมดูแลที่พักรักษาพยาบาล (ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง) เพื่อพิจารณา

- 3) เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมดูแลที่พักรักษาพยาบาล (เอกสารแนบ 1) แล้ว ทางสำนักงานจะต้องติดต่อให้พนักงานฯ ทำสัญญากับการดูแลสุขภาพแห่งประเทศไทย ต่อไป
- 4) การเข้าพักรักษาพยาบาลในอาคารที่พัก จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ฯ (เอกสารแนบ 2) อย่างเคร่งครัด

2.2 พนักงานกายนายฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานชั่วคราว ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 มีสิทธิเข้าพักรักษาพยาบาลในอาคารที่พักอาศัยฯ ตามมติที่ประชุมฯ (เอกสารแนบ 4) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 และขอเข้าพักรักษาพยาบาลที่พักรักษาพยาบาล ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยขออนุมัติต่อผู้อำนวยการ ฝ่าย ประธานกรรมการควบคุมดูแลที่พักรักษาพยาบาล (ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง) เพื่อพิจารณาจัดสรรห้องพักให้เข้าพักอาศัย และ ผ่าน ส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ เพื่อรับทราบการเดินทางไปปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 5)

*ห้องพักที่จัดสรรให้เป็นลักษณะหมู่เรือน ผู้เข้าพักจะต้องจัดเตรียมเครื่องนอนมาใช้งานเอง สำหรับค่าน้ำ-ไฟฟ้า ทางการยาสูบฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

- 2) เมื่อได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานแล้ว ก่อนเดินทางเข้าที่พักให้ประสานงานกับคณะกรรมการควบคุมดูแลที่พักรักษาพยาบาลเพื่อรับทราบหมายเลขห้องพัก และติดต่อขอรับกุญแจห้องพัก ได้ที่สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ (สำนักงานชั่วคราว โรงงานผลิตยาสูบ 6)

- 3) การเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยพนักงานยาสูบ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด (เอกสารแนบ 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้

(นายบรรจง กันจุไร)

หัวหน้าสำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ

(นายสมชาย สำเืองเทศ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง

24 ส.ค. 2561

1 ใน 4 หน้า

สำเนาสูบบ

คำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ที่ ๒๕๖ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลที่พักรักษาพยาบาล

อนึ่งคำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ ๒๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลที่พักรักษาพยาบาลในอาคารที่พักของพนักงานยาสูบฯ และ คำสั่งที่ ๒๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลที่พักรักษาพยาบาลในอาคารที่พักของพนักงานยาสูบ นั้น

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าพักรักษาพยาบาลในอาคารที่พักของพนักงานยาสูบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีความเห็นว่าปัจจุบัน มีคำสั่งที่ ๒๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลที่พักรักษาพยาบาลในอาคารที่พักของพนักงานยาสูบ ณ สำนักงานใหญ่ คลองเตย ซึ่งมีหน้าที่ใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ที่คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา ฉะนั้น เพื่อให้การควบคุมดูแลที่พักรักษาพยาบาลในอาคารที่พักของพนักงานยาสูบ สำนักงานใหญ่ คลองเตย และอาคารที่พักอาศัยพนักงานยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงงานยาสูบ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ (๒) แห่งระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่ ๒๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลที่พักรักษาพยาบาลในอาคารที่พักของพนักงานยาสูบ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๓. รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๓ | กรรมการ |
| ๔. รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔ | กรรมการ |
| ๕. รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๕ | กรรมการ |
| ๖. รองผู้อำนวยการฝ่ายการพิมพ์ | กรรมการ |
| ๗. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาวัสดุ | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้าสำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพิมพ์ | กรรมการ |

สำเนาฉบับ

คำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ที่ ๓๕๔๗/๒๕๖๐

เรื่อง หลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ใช้พักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยพนักงานยาสูบ
ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๕๖๐

เพื่อให้การพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยพนักงานยาสูบ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปกติสุขและถูกสุขลักษณะ จึงขอให้นักงายาสูบ และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้พักอาศัยทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ (๖) แห่งระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คำสั่งนี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ใช้พักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยพนักงานยาสูบ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๕๖๐”

ข้อ ๒. ในหลักเกณฑ์นี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมดูแลที่พักอาศัยพนักงานยาสูบที่ผู้อำนวยการยาสูบ แต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการเข้าพักอาศัยตลอดจนแก้ไขปรับปรุง หลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ใช้พักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยพนักงานยาสูบ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานยาสูบทุกประเภท ที่โรงงานยาสูบจ้างไว้เป็นการประจำ “อาคารที่พักอาศัย” หมายความว่า อาคารที่พักอาศัยพนักงานยาสูบ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา และให้รวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารด้วย

“ผู้พักอาศัย” หมายความว่า พนักงานที่โรงงานยาสูบอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในห้องพักของอาคาร ที่พักอาศัยที่โรงงานยาสูบกำหนด และหมายความรวมถึงบรรดาพนักงานผู้พักอาศัยด้วย

“บริวาร” หมายความว่า คู่สมรสและบุตรที่ขอด้วยกฎหมาย รวมถึงบิดา มารดาของพนักงาน หรือบิดามารดาของคู่สมรสที่ขอด้วยกฎหมาย

“ผู้ดูแลอาคาร” หมายความว่า บุคคล กลุ่มคนหรือนิติบุคคลที่ผู้อำนวยการยาสูบแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลความเรียบร้อย ทั้งในอาคารและรอบบริเวณอาคารที่พักอาศัย

ข้อ ๓. พนักงานที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานประจำที่โรงงานผลิตยาสูบ ๖ และจะต้องยื่นคำร้อง แจ้งความประสงค์จะเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยต่อคณะกรรมการ ตามแบบฟอร์มที่โรงงานยาสูบกำหนด

๓.๒ ต้องไม่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบโรงงานยาสูบว่า ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๓ ต้องไม่ใช้สิทธิเงินกู้ตามระเบียบว่า ด้วยการทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบว่า เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงงานผลิตยาสูบ ๖ ตามคำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ ๑๐๒/๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๔ พนักงานมีสิทธิเข้าพักอาศัย ๑ คน ต่อ ๑ สิทธิ โดยในช่วงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ ให้พนักงานที่เป็นสามีภรรยาตามกฎหมายใช้สิทธิพักอาศัยได้เพียงสิทธิเดียวไปก่อน จนกว่าอาคารที่พักอาศัยจะมีห้องพักเพียงพอโรงงานยาสูบจะพิจารณาให้ตามสิทธิ

๓.๕ จะต้องเข้าพักอาศัยเป็นประจำ และต้องอยู่พักอาศัยด้วยตนเองกับบริวารเท่านั้น จะให้บุคคลอื่นเข้าพักอาศัยแทนไม่ได้ว่าการมีได้ ๆ

ทั้งนี้ ให้พนักงานที่ได้รับสิทธิพักอาศัย จะต้องแจ้งรายชื่อและรูปถ่ายขอรับการเข้าพักอาศัยร่วมให้ผู้ดูแลอาคารรับทราบก่อนเข้าพักอาศัย

๓.๖ ต้องจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริงในอัตราที่โรงงานยาสูบกำหนด กรณีพนักงานค้างชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า พนักงานต้องยินยอมให้หักจากเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงาน และกรณีพนักงานค้างชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เป็นจำนวน ๒ เดือนติดต่อกันไม่ด้วยเหตุใด ๆ โรงงานยาสูบมีสิทธิที่จะตัดน้ำหรือไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

ทั้งนี้ โรงงานยาสูบจะเก็บเงินค่าบำรุงสวัสดิการอาคารที่พักอาศัยได้ตามความเหมาะสม โดยจะเริ่มจัดเก็บเมื่อพ้นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่เริ่มที่มีผู้เข้าพักอาศัยเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนห้องพักแต่ละอาคารที่พักอาศัย โดยประกาศให้พนักงานทราบล่วงหน้าก่อนการจัดเก็บอย่างน้อย ๑ เดือน

๓.๗ ต้องทำสัญญาพักอาศัยพร้อมจัดทำทะเบียนการจดทะเบียนเข้าพักอาศัยและบริวารก่อนการเข้าพักอาศัย ๓.๘ การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานรายใดเป็นผู้พักอาศัย เป็นอำนาจเด็ดขาดของผู้อำนวยการยาสูบ

ข้อ ๔. ห้ามมิให้เปลี่ยนหรือโอนสิทธิห้องพักให้ผู้อื่น หากไม่มีความประสงค์จะพักอาศัยต้องแจ้งให้ผู้ดูแลอาคารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งคืนห้องพักในสภาพเดิมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้ง

ข้อ ๕. อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ที่โรงงานยาสูบได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่

(๑) เพอร์มิจอร์ ประกอบด้วย โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนพร้อมที่นอน ม่านทึบแสง ทีวีหัวเตียง เก้าอี้โซฟา และโต๊ะรับแขก

(๒) อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ตู้เย็น และโทรทัศน์

(๓) เครื่องปรับอากาศ

ผู้พักอาศัยจะต้องแจ้งและดูแลรักษาทรัพย์สินอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักเช่น วิทยุชุมชนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมหรือดัดใช้ราคา เว้นแต่ การชำรุดเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้ตามปกติ จนไม่สามารถนำมาใช้งานได้ดำเนินการจำหน่าย หรือออกจากบัญชีตามระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โรงงานยาสูบจะมีมาตรฐานทดแทนการเสื่อมสภาพ ของอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว

ผู้พักอาศัยจะต้องยินยอมให้ผู้ดูแลอาคาร เข้าตรวจสอบทรัพย์สินของโรงงานยาสูบภายในห้องพัก ได้ตลอดเวลา

ข้อ ๖. ห้ามต่อเติม ดัดแปลง โยกย้าย เจาะ หรือรื้อพื้น ผนัง เพดาน ห้องพัก อาคารที่พักอาศัยหรือ หั้วหลังใด ๆ ที่เป็นของโรงงานยาสูบก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลอาคาร

ข้อ ๗. จะต้องดูแลรักษาความสะดวกภายในห้องพักและบริเวณอาคารที่พักอาศัยให้อยู่ในสภาพที่ สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ

ข้อ ๘. หากพบอุปกรณ์ชำรุดเสียหายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบาย เครื่องอุปโภคบริโภคหรือส่วนควบ อื่นใดภายในห้องพัก ผู้พักอาศัยต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้กลับสภาพดีดั้งเดิม ด้วยค่าใช้จ่าย ของผู้พักอาศัย เว้นแต่เป็นการซ่อมแซมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าส่วนรวมโรงงานยาสูบจะเป็นผู้ซ่อมแซม ทั้งนี้ อยู่ใน อำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการ

กรณีพบความชำรุดเสียหายเกิดขึ้นนอกบริเวณห้องพัก จะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลอาคารรับทราบทันที ซึ่งหากเหตุแห่งการชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากผู้พักอาศัย ผู้พักอาศัยจะต้องชดเชยหรือซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพดี ดั้งเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้พักอาศัย

ข้อ ๙. ห้ามส่งเสียงดัง รบกวน ก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้พักอาศัยอื่น ๆ รวมทั้งห้ามเล่นการพนัน เสพสิ่งเสพติดหรือกระทำการใด ๆ อันผิดต่อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่ โรงงานยาสูบกำหนด

ข้อ ๑๐. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงภายในห้องพัก และอาคารที่พักอาศัย

ข้อ ๑๑. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง หรืออุปกรณ์ในพื้นที่ส่วนกลาง และร่วมกันรักษาทรัพย์สิน ส่วนกลาง ยกเว้นกรณีเหตุจำเป็นที่ต้องรักษาทรัพย์สินส่วนรวม

ข้อ ๑๒. ห้ามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินพื้นที่ส่วนกลาง รวมทั้งหมั่นทำความสะอาด บำบัดมูลฝอย และพื้นที่ ลานจอดรถ

ข้อ ๑๓. ห้ามดื่มเหล้า หรือติดประภาศ โปสเตอร์ หรือวัตถุใด ๆ บนกำแพงภายในหรือภายนอก อาคารที่พักอาศัย

ข้อ ๑๔. ห้ามเผาไหม้ หรือสิ่งของใด ๆ ลงจากห้องพักหรืออาคารที่พักอาศัย

ข้อ ๑๕. ห้ามตากผ้า หรือหาสิ่งของใด ๆ ออกนอกห้องพักหรืออาคารที่พักอาศัย

๔/...

ข้อ ๑๖. ให้ใช้டைไฟฟ้าเพื่อประกอบอาหารภายในห้องพักเท่านั้น

ข้อ ๑๗. ก่อนขนย้ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่เข้าหรือออกจากห้องพัก จะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลอาคาร รับทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

ข้อ ๑๘. การใช้พื้นที่ส่วนกลางและที่จอดรถ

(๑) ห้ามตั้งเครื่องต้นแอลกอฮอล์ในพื้นที่ส่วนกลาง

(๒) ห้ามล้างรถในบริเวณที่จอดรถและอาคารที่พักอาศัย

(๓) ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดจับจองหรือแสดงความเป็นเจ้าของช่องจอดรถยนต์หรือ รถจักรยานยนต์เป็นการส่วนตัว และห้ามนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มาจอดทิ้งไว้เป็นเวลานาน

ข้อ ๑๙. ผู้เข้าพักอาศัยสันทนาการพักอาศัย กรณีสันทนาการเป็นพนักงาน หรือกรณีติดต่อธุระ พักอาศัย โดยผู้พักอาศัยต้องส่งมอบห้องพักคืนและขนย้ายสิ่งของพร้อมอุปกรณ์อื่นเป็นทรัพย์สินของผู้พักอาศัย ออกจากห้องพักภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสันทนาการพักอาศัย เว้นแต่ไม่มีเหตุจำเป็นคณะกรรมการพิจารณา ให้ขยายเวลาออกไปอีกได้ครั้งละ ๑๕ วัน แต่ไม่เกิน ๒ ครั้ง

ในกรณีที่ผู้พักอาศัยได้ส่งคืนห้องพักแล้ว แต่ยังค้างชำระค่าน้ำ ไฟฟ้า หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ผู้พักอาศัยต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๗ วัน นับแต่ส่งห้องพัก หากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนต้องยินยอม ให้โรงงานยาสูบหักจากเงินค้ำประกัน หรือเงินได้ค้างจ่ายอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับจากโรงงานยาสูบชำระ จนครบถ้วน ตามที่โรงงานยาสูบเห็นสมควร และส่งคืนห้องพักในสภาพเดิม

ข้อ ๒๐. ผู้พักอาศัยให้ความร่วมมือกับผู้ดูแลอาคาร และหมั่นสอดส่องสิ่งผิดปกติ หรือหากพบ เหตุการณ์ไม่ปรกติจะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลอาคารรับทราบทันที

ข้อ ๒๑. การปฏิบัตินอกเหนือจากคำสั่งนี้ ให้คณะกรรมการนำเสนอมติผู้อำนวยการยาสูบเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวดวงน้อย สุทธินิภาพันธ์)

ผู้อำนวยการยาสูบ



แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยพนักงานยาสูบ

ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ๕ -

สำเนาถูกต้อง - เก็บ

เพื่อทราบและปฏิบัติ - คณะทำงานฯ ทุกท่าน

เรียน - ผู้อำนวยการยาสูบ

- รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร, รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด
- รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหารจัดการผลิต, รองผู้อำนวยการยาสูบด้านโยธา
- รองผู้อำนวยการยาสูบด้านโรงงานผลิตยาสูบ
- ผู้ตรวจการ, ผู้อำนวยการปรุง, ผู้อำนวยการโยธา
- ฝ่ายบริการกลาง, ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ฝ่ายโยธา, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการแพทย์, ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
- ฝ่ายวิศวกรรมฯ, ฝ่ายตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายวิจัยฯ, ฝ่ายจัดหา
- ฝ่ายอำนวยความสะดวกและสื่อสารองค์กร, ฝ่ายวางแผนการผลิต
- ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๓, ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔, ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๕
- ฝ่ายการพิมพ์, สำนักกฎหมาย, สำนักงบประมาณ, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, สำนักป้องกันอุบัติภัย
- สำนักงานโครงการย้ายโรงงานฯ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
- สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สำนักงานใหญ่

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)

เป็นพนักงานยาสูบ ประเภท ☐ รายเดือน ☐ รายชั่วโมง ☐ รายวัน เลขประจำตัวพนักงาน

ตำแหน่งสังกัด กอง

(ฝ่าย/สำนัก/ส่วน)

ขอแสดงความจำนงเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของพนักงานยาสูบ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. ข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานประจำที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 ตามคำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ ลงวันที่ ให้ปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงาน (ฝ่าย/สำนัก/ส่วน)

2. ข้อมูลส่วนตัว

2.1 ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ Email:

2.2 สถานภาพการสมรส ☐ โสด ☐ สมรสแล้ว ☐ หม้าย/หย่า

กรณีสมรสแล้วโปรดระบุชื่อ-สกุล คู่สมรส

อาชีพ สถานที่ทำงาน

☐ มีบุตรคน ☐ ไม่มีบุตร

3. ข้าพเจ้ามีบริวารที่จะเข้าพักอาศัยด้วย ดังนี้

3.1 ชื่อ-สกุล เกี่ยวข้องเป็น

3.2 ชื่อ-สกุล เกี่ยวข้องเป็น

3.3 ชื่อ-สกุล เกี่ยวข้องเป็น

3.4 ชื่อ-สกุล เกี่ยวข้องเป็น

/4. ข้าพเจ้า...

4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อได้ห้องพักแล้วจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้เข้าพักภายในอาคารที่
พักอาศัยพนักงานยาสูบ ณ สวนอุตสาหกรรมโรงงานอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
คำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยในอาคารที่พักพนักงานยาสูบ โดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ) _____
(_____)

คำรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน (ระดับกองขึ้นไป)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____ ตำแหน่ง _____
สังกัดหน่วยงาน (ฝ่าย/สำนัก/ส่วน) _____

ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็น

สำคัญ _____
(ลงชื่อ) _____
(_____)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยฯ

- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ☐ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานยาสูบ (บัตรขาว)
☐ สำเนาทะเบียนบ้าน ☐ สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
☐ สำเนาคำสั่งที่ได้รับให้ไปปฏิบัติงานประจำที่โรงงานผลิตยาสูบ 6
☐ อื่น ๆ (ถ้ามี) _____

สำหรับรับพิจารณาห้องพักอาศัยด้วยให้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

- ☐ สำเนาใบสุติบัตร ☐ สำเนาใบสูติบัตร (ถ้ามี)
☐ สำเนาทะเบียนบ้าน ☐ สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
☐ อื่น ๆ (ถ้ามี) _____



บันทึกข้อความ

ระเบียบวาระที่ 3.2

ส่วนงาน _____ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
ที่ สอธ.160001/ 632 เรื่อง จักรณให้พนักงานที่มีความประพฤติและศรัทธาดีสมควรยกย่องมา สอธ.160001/ 632 และสัญญา
M-02/4 เห็นชอบให้พิจารณาให้ข้าราชการที่ทำงานยาสูบ ณ สวนอุตสาหกรรมโรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมคณะผู้บริหารสูงสุด (Executive Committee)
ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม

ด้วยคณะผู้บริหารที่อาศัยสำหรับพนักงานยาสูบ ณ สวนอุตสาหกรรมโรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือให้พนักงานเข้าพักอาศัยได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงงานยาสูบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ดำเนินการขอเช่าบ้านเช่าจากกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางภายในประเทศ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม “ข้อ 22. การเดินทางไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นต่างๆ
ในประเทศให้พนักงานมีสิทธิเลือกเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางแบบนายจ้างหรือแบบจ่ายจริง อย่างใดอย่างก็ได้

ก. กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางแบบนายจ้างและไม่มีการหักเงินในใบได้ ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
แบบจ่ายจริงสำหรับวันนั้น

การหักค่าแรงที่บ้านที่รับรองของโรงงานยาสูบหรือสโมสรพนักงานยาสูบวันใดจะ ไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าที่พัก และให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางแบบจ่ายจริงสำหรับวันนั้น”

(นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์)

ผู้อำนวยการยาสูบ

ประธานที่ประชุมฯ

รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร, รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด

รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหารจัดการการผลิต, รองผู้อำนวยการยาสูบด้านนโยบาย

รองผู้อำนวยการยาสูบด้านโรงงานผลิตยาสูบ,

เพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

สำนักงานโครงการยาสูบโรงงานผลิตยาสูบฯ

ดำเนินการต่อไป

(นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์)

ผู้อำนวยการยาสูบ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ

ที่ สดส. 210001/ 414

วันที่ 11 สิงหาคม 2559

เรื่อง การเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์โรงงานยาสูบ (5) ผู้ตรวจการ ผู้อำนวยการศูนย์โรงงานยาสูบ ฝ่ายตรวจรอบภายใน ฝ่ายบริการกลาง ฝ่ายสุขภาพองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ฝ่ายโยธา ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายอำนวยความสะดวกและสื่อสารองค์กร ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5 สำนักป้องกันบุกรุกผิดกฎหมาย สำนักการพิมพ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกฎหมาย สำนักงบประมาณ สำนักคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ

ด้วยขณะนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงงานยาสูบเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสำรวจพื้นที่สำนักงานและดำเนินการด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนโรงงานยาสูบโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

1. ขอให้ปฏิบัติตามบันทึกข้อความ สดส.160001/126 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมบุคคลภายนอกเข้าในสถานที่ โดยเคร่งครัด
2. หน่วยงานที่มีความประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 ให้นำเสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการยาสูบ โดยเสนออย่างส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ เพื่อรับทราบในขั้นต้น ก่อนนำเสนออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อไป ทั้งนี้ บันทึกข้อความขออนุมัติให้ระบุวัตถุประสงค์ วันเวลาเดินทาง รายชื่อพนักงานที่เดินทางไปครบถ้วน

หากต้องการทราบรายละเอียดหรือประสานงานเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม ติดต่อ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ โทร. 08-9502-4818 (นางสาวสุวรรณา ทองไทย) หรือ โทร. 08-2954-9963 (นางสาววรรณพร จัตุรแก้ว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิชา พุทธธรรม)

หัวหน้าส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน รองผู้อำนวยการศูนย์บริหาร

ที่ สดส.๑๖๐๐๐๑/๑๒๖

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมบุคคลภายนอกเข้าในสถานที่

เรียน ผู้อำนวยการยาสูบ

เนื่องด้วยปรากฏว่าในปัจจุบัน มีบุคคลภายนอกเข้าไปในสำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสำรวจพื้นที่และดำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้สามารถดำเนินการรักษาความปลอดภัย และกักกันบุคคลเข้าไปในสำนักงานโครงการฯ ได้ตามระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ จึงเห็นสมควรดำเนินการดังนี้:-

๑. ให้หน่วยงานภายในโรงงานยาสูบที่ประสงค์จะนำพนักงานหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในเขตสำนักงานโครงการฯ ทำหนังสือขออนุญาตต่อผู้อำนวยการยาสูบ / ผู้มีอำนาจ เป็นกรณีไป โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ จำนวน / รายชื่อบุคคล (ถ้ามี) วัน เวลา ฯลฯ
๒. ให้จัดทำสำเนาเรื่องที่ได้รับความเห็นชอบแล้วตามข้อ ๑. ให้สำนังงานโครงการฯ และหน่วยรักษาความปลอดภัยฯ ของสำนักงานโครงการฯ ทราบล่วงหน้า
๓. ให้นำยกรักษาความปลอดภัยหรือตรวจบุคคลเข้าออกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งประสานไป กรณีที่มีใช้เป็นคนบุคคลที่ได้รับอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยมีสิทธิห้ามไม่ให้เข้าไปในสำนักงานโครงการฯ ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีการประสานงาน หรือแจ้งล่วงหน้า ให้ใช้ดุลพินิจของสำนักงานโครงการฯ เป็นผู้พิจารณาสั่งการ โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพิจารณาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วเห็นสมควรให้ ฝ่ายบริการกลาง สำนักงานโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ดำเนินการตามเสนอ

(นางสิริวัฒน์ ชีระศักดิ์)

รองผู้อำนวยการศูนย์บริหาร

(นางสาวสุวรรณา จัตุรแก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์

19 ก.พ. 2559

(นางสิริวัฒน์ ชีระศักดิ์)

รองผู้อำนวยการศูนย์บริหาร

23 ก.พ. 2559



บันทึกข้อความ

ส่วน
ที่
เรื่อง

ด่วนที่สุด

(คดีที่บันทึกที่ Hem.160001/126 ต. 19 ก.พ. 59)

กองบริหารทั่วไป

แจ้งเรียนทุกส่วนงานทราบ และสำเนาแจ้งกองรักษาความปลอดภัย

ทราบด้วย

กองรักษาความปลอดภัย

เพื่อทราบและถือปฏิบัติด้วย

(นางสุจิตรา บุชเชษฐา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง

23 กุมภาพันธ์ 2559

ต้นฉบับเก็บ

สำเนาเรียน


- ฝ่ายบริหารกลาง
- ผู้อำนวยการศูนย์
- รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านนโยบาย รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านบริหาร
- รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านสุขภาพ รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านโรงงานผลิตยาสูบ
- รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านบริหารจัดการผลิต
- ผู้ตรวจการ, ผู้อำนวยการศูนย์, ผู้อำนวยการศูนย์
- ฝ่ายบริหารกลาง, ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ฝ่ายตรวจสอบเครื่องจักร, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายการแพทย์, ฝ่ายนโยบาย, ฝ่ายจัดหาและรักษาภัณฑ์
- ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนานวัตกรรม, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ฝ่ายตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายอำนวยความสะดวก
- ฝ่ายวางแผนการผลิต, ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4, ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5
- สำนักงานบริหาร, สำนักงานโรงงาน, สำนักงานกฎหมาย, สำนักงานคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาสูบ
- สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ
- สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สำนักงานใหญ่
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ, สโมสรพนักงานยาสูบ

ภาคผนวก ค-2
แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



แปลแบบภาพรวมในสี่และหกชั้น สำหรับผู้เรียน
SCALE A1 1:400
SCALE A3 1:800
SCALE A2 1:600

☒ ทยอยแยกพัสดุภัณฑ์หนักออกจากเต็นท์หนักหนัก HEAVY DUTY

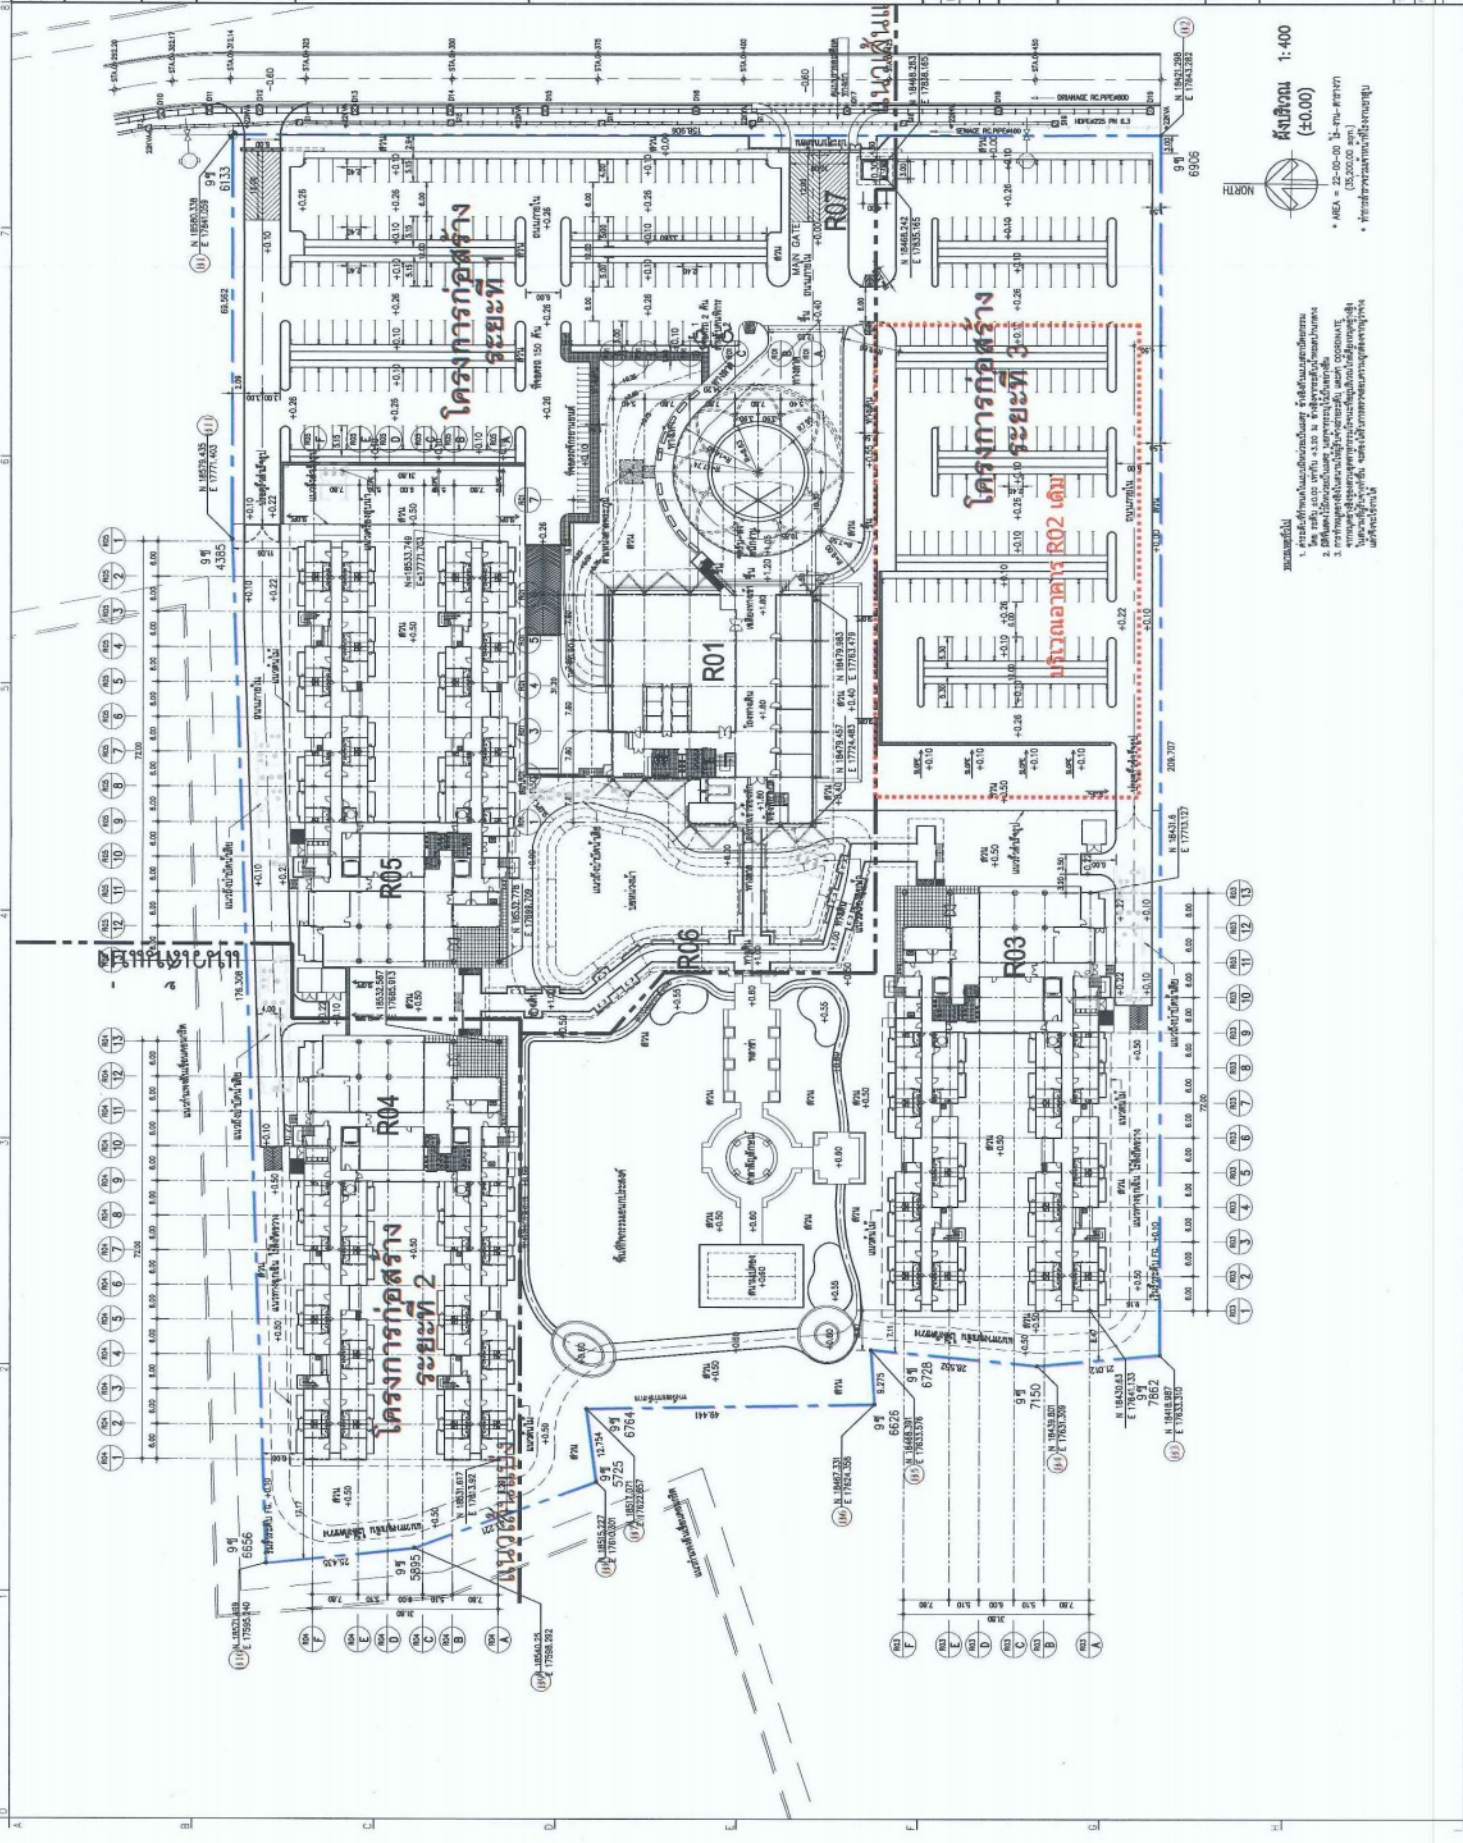

ภาคผนวก ค-3

ใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด
ส่วนกลาง โดยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด

Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอกอฉก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : คุณวิษณุ **Phone** : 035-330-000-8

E.mail : envi_rojana@hotmail.com

Sampl Type : Waste water **Sample Site#** : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 09/01/2025 **Sampling By#** : JITTAWEE (จ-190-จ-0028)

Receive Date : 09/01/2025

Analysis Date : 09-15/01/2025 **Report Date** : 15/01/2025

Report No. : R 00219/68

Parameter	Unit	Method	WC 00218/68 Manhole (13.35 น.)	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	Thermometer	29 #	≤ 40
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	54	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5220 C	114	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	27	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	378	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	3	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	33	≤ 100

Sample Characterization

Observation

ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ข้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Sommat Usa)

Chemist

จ-190-จ-0016

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

จ-190-ค-0001



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด
Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Contact : คุณวิษณุ **Phone** : 035-330-000-8 **E.mail** : envi_rojana@hotmail.com
Samplly Type : Waste water **Sample Site#** : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 10/02/2025 **Sampling By#** : Rungsasikorn (ว-190-จ-0002) **Receive Date** : 10/02/2025
Analysis Date : 10-20/02/2025 **Report Date** : 20/02/2025 **Report No.** : R 01088/68

Parameter	Unit	Method	WC 01240/68 Manhole (11.25 น.)	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.4 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	Thermometer	30 #	≤ 40
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	37	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5220 C	88	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	18	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	256	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	22	≤ 100

Sample Characterization : Observation : ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Suwalee Bangsaengorn)

Chemist

ว-190-จ-0003

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด

Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอกอสุย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : คุณวิชญ Phone : 035-330-000-8

E.mail : envi_rojana@hotmail.com

Samplly Type : Waste water **Sample Site#** : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 06/03/2025 **Sampling By#** : Rungsasikorn (ว-190-จ-0002)

Receive Date : 06/03/2025

Analysis Date : 06-13/03/2025 **Report Date** : 13/03/2025

Report No. : R 01716/68

Parameter	Unit	Method	WC 02042/68 Manhole (11.40 น.)	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	Thermometer	30 #	≤ 40
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	42	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5220 C	72	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	21	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	366	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	33	≤ 100

Sample Characterization

Observation

เหมืองขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B

In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Suwalee Bangsaengorn)

Chemist

ว-190-จ-0003

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด
Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Contact : คุณวิษณุ **Phone** : 035-330-000-8 **E.mail** : envi_rojana@hotmail.com
Samplly Type : Waste water **Sample Site#** : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย
Sampling Date# : 08/04/2025 **Sampling By#** : TANAKIT (ว-190-จ-0020) **Sampling Method#** : Grab
Analysis Date : 08-21/04/2025 **Report Date** : 21/04/2025 **Receive Date** : 08/04/2025
Report No. : R 02511/68

Parameter	Unit	Method	WC 03014/68 Manhole (15.20 น.)	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.0 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	Thermometer	30 #	≤ 40
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	54	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5220 C	119	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	61	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	366	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	44	≤ 100

Sample Characterization	Observation	พุ่มมีตะกอน
-------------------------	-------------	-------------

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Sommat Usa)

Chemist

ว-190-จ-0016

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด
Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Contact : คุณวิชญ์ **Phone** : 035-330-000-8 **E.mail** : envi_rojana@hotmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 09/05/2025 **Sampling By#** : NITHET (ว-190-จ-0027) **Receive Date** : 09/05/2025
Analysis Date : 09-20/05/2025 **Report Date** : 21/05/2025 **Report No.** : R 03417/68

Parameter	Unit	Method	WC 04060/68 Manhole (14.05 น.)	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	Thermometer	32 #	≤ 40
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	38	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5220 C	88	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	24	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	312	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	27	≤ 100

Sample Characterization Observation ฝุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Sommat Usa)

Chemist

ว-190-จ-0016

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T. Kanham, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด
Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอกอสุย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Contact : คุณวิษณุ **Phone** : 035-330-000-8 **E.mail** : envi_rojana@hotmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 09/06/2025 **Sampling By#** : KRISSANA (ว-190-จ-0029) **Receive Date** : 09/06/2025
Analysis Date : 09-16/06/2025 **Report Date** : 16/06/2025 **Report No.** : R 04145/68

Parameter	Unit	Method	WC 04944/68 Manhole (11.51 น.)	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.9 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	Thermometer	32 #	≤ 40
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	45	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5220 C	96	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	18	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	358	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	35	≤ 100

Sample Characterization - **Observation** เหลืองขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Sommat Usa)

Chemist

ว-190-จ-0016

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก ค-4
ตัวอย่างใบเสร็จค่าจัดเก็บขยะ





บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานาม อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5523 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 276126

วันที่ 3/1/68

บริษัท ๕๐ ฟักยาสูบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	3/1/68	34 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานาม อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5525 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 276212

วันที่ 6/1/68

บริษัท ๕๐ ฟักยาสูบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	6/1/68	24 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานาม อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5530 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 276455

วันที่ 8/1/68

บริษัท ๕๐ ฟักยาสูบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	8/1/68	17 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานาม อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5530 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 276500

วันที่ 10/1/68

บริษัท ๕๐ ฟักยาสูบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	10/1/68	18 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5590 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 279465

วันที่ 21/2/68

บริษัท ๒๐ พักการสุข

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถึง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	21/2/68	16	๒๐ พักการสุข		

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5595 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 279744

วันที่ 26/2/68

บริษัท ๒๐ พักการสุข

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถึง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	26/2/68	18	๒๐ พักการสุข		

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5590 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 279500

วันที่ 24/2/68

บริษัท ๒๐ พักการสุข

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถึง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	24/2/68	21	๒๐ พักการสุข		

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5600 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 279990

วันที่ 28/2/68

บริษัท ๒๐ พักการสุข

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถึง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	28/2/68	18	๒๐ พักการสุข		

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5604 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 280176

วันที่ 3/3/68

บริษัท

ขอพักยาสูบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	3/3/68	25 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5610 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 280468

วันที่ 5/3/68

บริษัท

ขอพักยาสูบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	5/3/68	17 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5614 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 280665

วันที่ 7/3/68

บริษัท

ขอพักยาสูบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	7/3/68	17 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5614 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 280700

วันที่ 10/3/68

บริษัท

ขอพักยาสูบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	10/3/68	24 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5673 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 283650

วันที่ 23/4/68

บริษัท ขอพักการเก็บ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	23/4/68	17 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5678 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 283896

วันที่ 25/4/68

บริษัท ขอพักการเก็บ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	25/4/68	18 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5682 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 284080

วันที่ 28/4/68

บริษัท ขอพักการเก็บ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	28/4/68	23 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5686 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 284270

วันที่ 30/4/68

บริษัท ขอพักการเก็บ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	30/4/68	17 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5686 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 284291

บริษัท ขอพักยาสูบ วันที่ 2/5/68

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	2/5/68	22 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5692 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 284580

บริษัท ขอพักยาสูบ วันที่ 5/5/68

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	5/5/68	18 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5697 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 284823

บริษัท ขอพักยาสูบ วันที่ 7/5/68

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	7/5/68	18 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5698 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 284870

บริษัท ขอพักยาสูบ วันที่ 9/5/68

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	9/5/68	17 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5739 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 286911

วันที่ 2/6/68

บริษัท ขอพักยาสูบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	2/6/68	21	ถัง	ถัง	

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5739 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 286944

วันที่ 4/6/68

บริษัท ขอพักยาสูบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	4/6/68	19	ถัง	ถัง	

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5741 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 287041

วันที่ 6/6/68

บริษัท ขอพักยาสูบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	6/6/68	18	ถัง	ถัง	

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5745 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 287223

วันที่ 9/6/68

บริษัท ขอพักยาสูบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	9/6/68	21	ถัง	ถัง	

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง

ภาคผนวก ค-5
เอกสารการตรวจสอบสภาพพนักงานยาสูบส่วนกลาง





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายการแพทย์ โทร.๓๓๒๓

ที่ ผกพ.๐๕๐๐๐๐/๕๒๔

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งการตรวจสอบภาพพนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน รองผู้ว่าการ ผู้ตรวจการ ผู้อำนวยการปฐมนิเทศ ผู้อำนวยการโยธา ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายโยธา ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริการกลาง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายตลาด ฝ่ายการพิมพ์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายขาย สำนักกฎหมาย สำนักงบประมาณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ฝ่ายผลิตด้านโยธา ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา สำนักคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน (สำนักงานโครงการย้ายฯ)

ด้วย ฝ่ายการแพทย์ จะดำเนินการตรวจสอบภาพพนักงานยาสูบส่วนกลาง และพนักงาน ยสท. อยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ในการนี้ ฝ่ายการแพทย์ ขอแจ้งขั้นตอนการตรวจสอบภาพประจำปี ดังนี้

๑) ลงทะเบียน : พนักงานทุกท่านลงทะเบียนตรวจสอบภาพด้วยตนเองใน LINE TOAT หรือใน เว็บไซต์ Intranetการยาสูบแห่งประเทศไทย (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) แบ่งเป็น ๓ ช่วงดังนี้

- วันที่ ๒๗ มกราคม - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พนักงาน ยสท. อยุธยาที่ประสงค์มาตรวจที่ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

วันที่ ๓ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พนักงานยาสูบส่วนกลางคลองเตย ตรวจที่ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

- วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๘ พนักงาน ยสท. อยุธยา ตรวจที่ ห้องประชุมพยาบาล B-๐๒ ยสท. อยุธยา (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันวันตรวจในระบบ LINE TOAT

๒) วันตรวจ : เจาะเลือด เอกซเรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดความดันโลหิต ตามโปรแกรมการตรวจ (เอกสารแนบ)

๓) พนักงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนตรวจสอบภาพ : ฝ่ายการแพทย์จะลงทะเบียนตรวจสอบภาพให้อัตโนมัติ และท่านสามารถตรวจสอบวันตรวจสุขภาพได้ในระบบ LINE TOAT

๔) ฟังผล : พนักงานจะได้รับผลการตรวจที่แพทย์ได้ลงความเห็นเรียบร้อยแล้วทาง LINE TOAT ในกรณีแพทย์ลงความเห็น หรือผลการตรวจผิดปกติ สามารถมารับการตรวจที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

๕) รายชื่อผู้ประสานงาน : กองธุรการหรือกองบริหารทั่วไป แจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน พร้อมหน่วยงานทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงาน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

๑. กรณีที่ท่านมีนัดเจาะเลือดกับแพทย์ประจำตัวใกล้เคียงกับนัดตรวจสุขภาพ กรุณานำใบนัดแพทย์มาด้วย เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือดคราวเดียวกัน

๒. การส่งตรวจปัสสาวะ ควรเก็บปัสสาวะช่วงกลางให้ได้ปริมาณครึ่งหนึ่งของกระป๋องเก็บปัสสาวะและควรส่งก่อนเวลา ๑๐.๓๐ น. (ไม่ควรเก็บปัสสาวะไว้เกิน ๑ ชั่วโมง)

๓. การแต่งกาย เพื่อความสะดวกต่อการตรวจเอ็กซเรย์ ควรสวมเสื้อแขนงอกที่ไม่มีโลหะ เช่น สपोर्टบรา และขอความร่วมมือ งดสวมเครื่องประดับ ไม่นำของมีค่าติดตัวมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานทุกท่านรับทราบ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณสุกัญญา, คุณวรรณเพ็ญ โทร. ๓๒๒๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.



(นายแพทย์สุธรรม ไสริชวงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานยาสูบส่วนกลาง
ประจำปีงบประมาณ 2568 (เริ่มตั้งแต่ 4 มีนาคม – 8 กรกฎาคม 2568)

เอกสารแนบ

โปรแกรม 1 สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี

1. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง
2. คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)
3. วัดความดันโลหิต
4. ตรวจเลือดเพื่อทราบ
 - 4.1 ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 - 4.2 ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 - 4.3 ระดับไขมันในเลือด(CHO,TG,LDL,HDL)
5. ตรวจปัสสาวะ UA
6. ตรวจภาพรังสีทรวงอก

โปรแกรม 3 สำหรับผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

1. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง
2. คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)
3. วัดความดันโลหิต
4. ตรวจเลือดเพื่อทราบ
 - 4.1 ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 - 4.2 ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 - 4.3 ระดับไขมันในเลือด(CHO,TG,LDL,HDL)
 - 4.4 ระดับกรดยูริก (Uric Acid)
 - 4.5 การทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alk Phos), ไต (BUN, Cr.)
5. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
6. ตรวจภาพรังสีทรวงอก (CXR)
7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
8. วัดความหนาแน่นของมวลกระดูก(Bone density)
9. ตรวจหาสาร PSA (มะเร็งต่อมลูกหมาก)

โปรแกรม 2 สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

1. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง
2. คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)
3. วัดความดันโลหิต
4. ตรวจเลือดเพื่อทราบ
 - 4.1 ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 - 4.2 ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 - 4.3 ระดับไขมันในเลือด(CHO,TG,LDL,HDL)
 - 4.4 ระดับกรดยูริก (Uric Acid)
 - 4.5 การทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alk Phos), ไต (BUN, Cr.)
5. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
6. ตรวจภาพรังสีทรวงอก (CXR)
7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
8. วัดความหนาแน่นของมวลกระดูก(Bone density)

สำหรับสตรี ต้องการตรวจมะเร็งปากมดลูก สามารถ
รับการตรวจได้ทุกวันทำการตลอดปี โดยสูตินรีแพทย์

ภาคผนวก ค-6
รายชื่อพนักงานที่เป็นแรงงานในท้องถิ่น






การยาสูบแห่งประเทศไทย


รายชื่อพนักงานท้องถิ่น ประจำอาคารที่พักอาศัยของพนักงานการยาสูบฯ

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	


ภาคผนวก ค-7
แบบแปลนพื้นที่สีเขียว



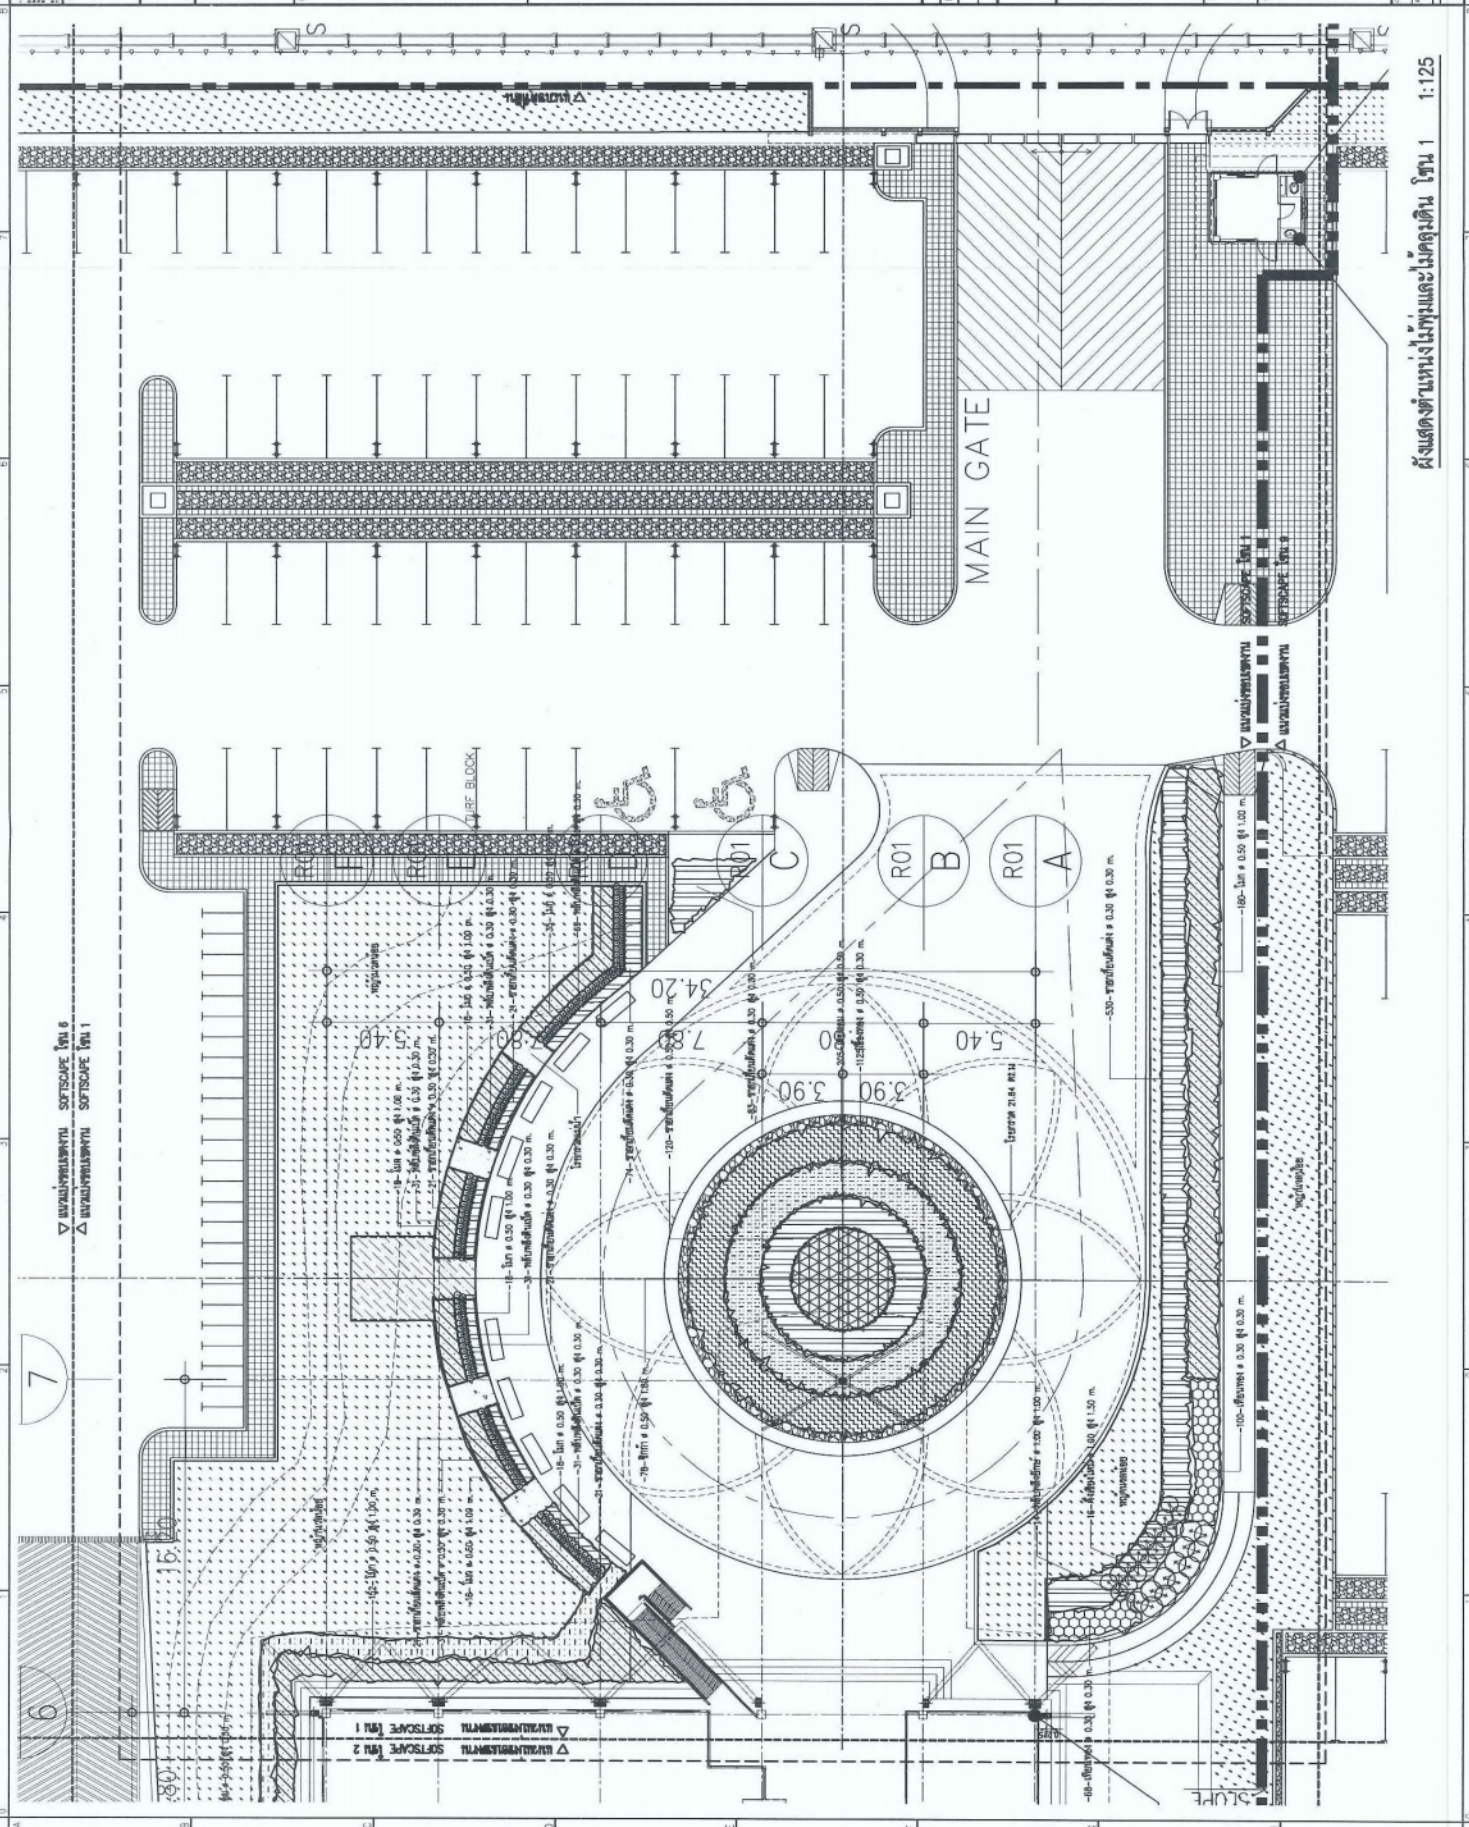

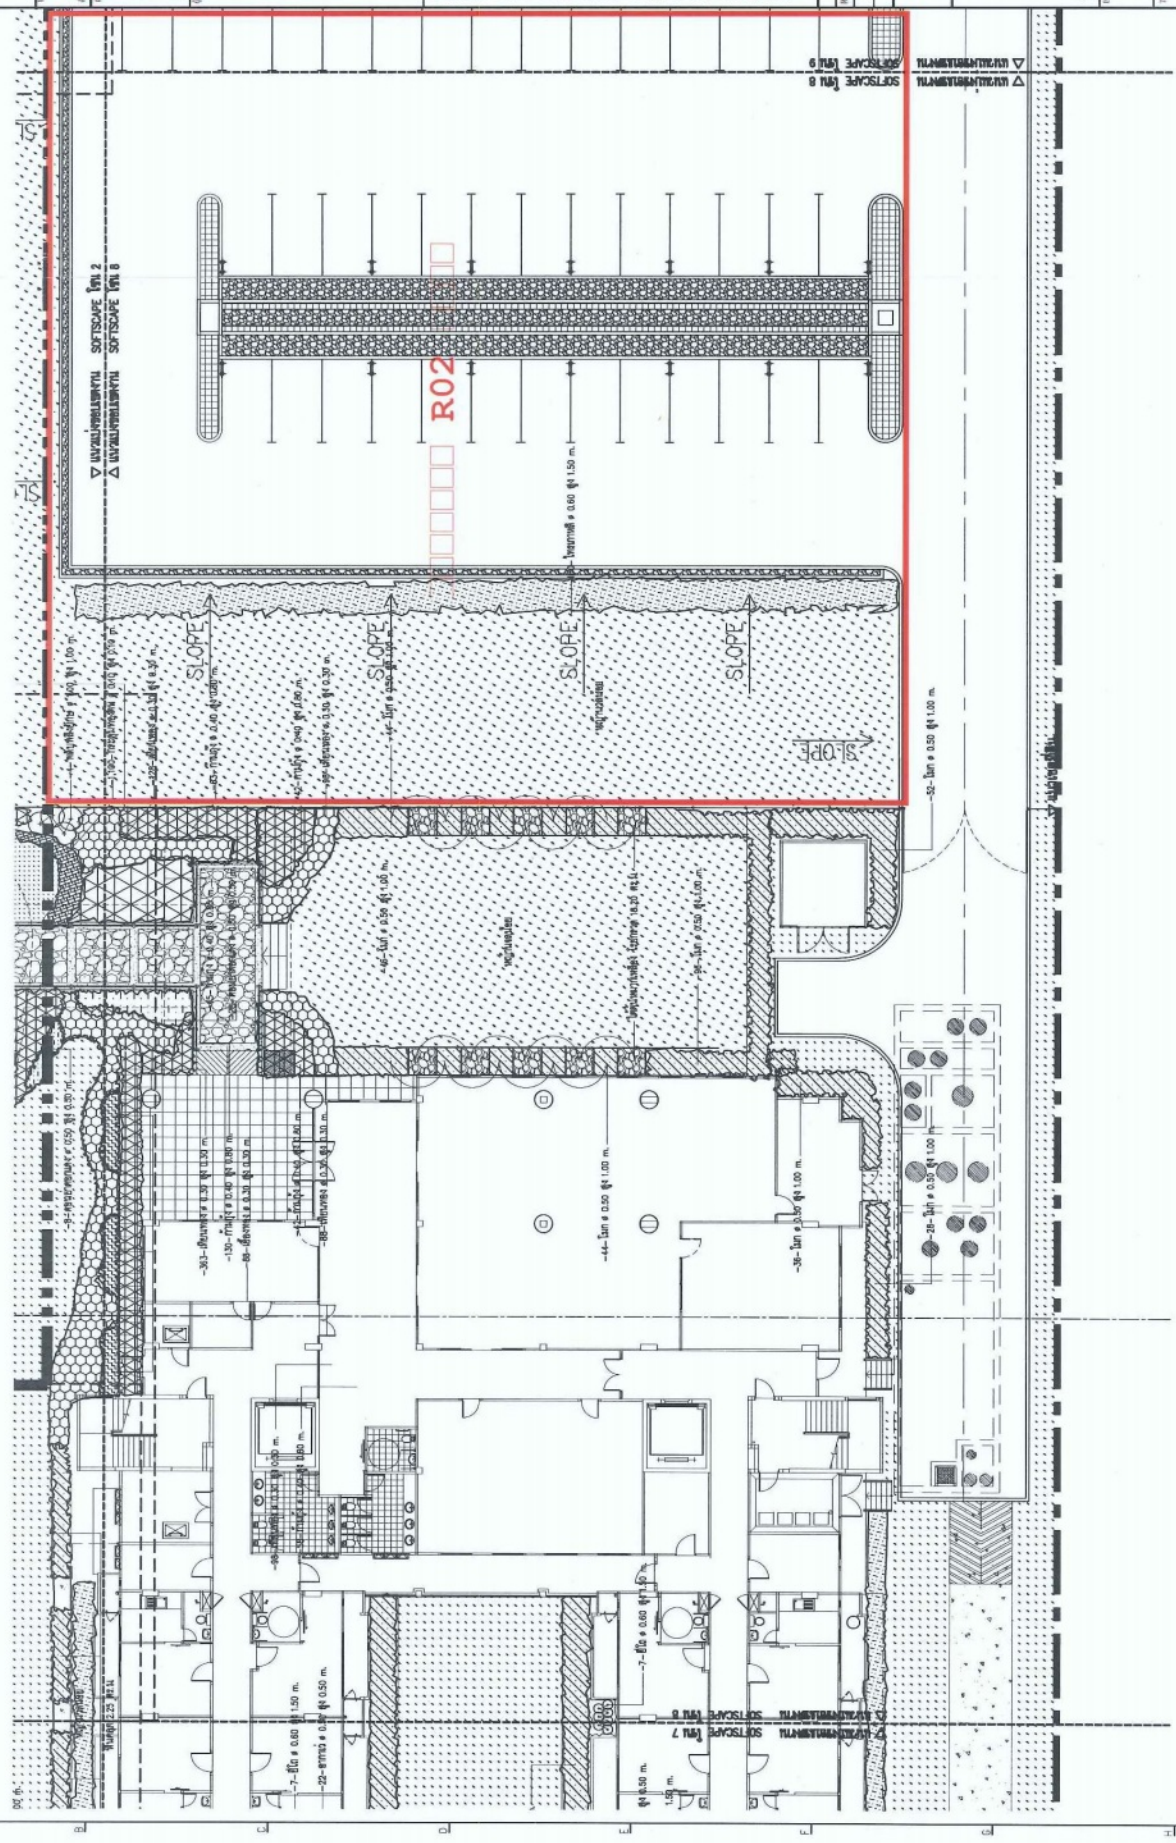

REVISIONS		
REV.	DATE	DESCRIPTION



100 - Answers


1000

8 โถง

ฝั่งตะวันตกมุ่งไปหมู่เกาะและทะเลจีน

8 月 15 日

[illegible]

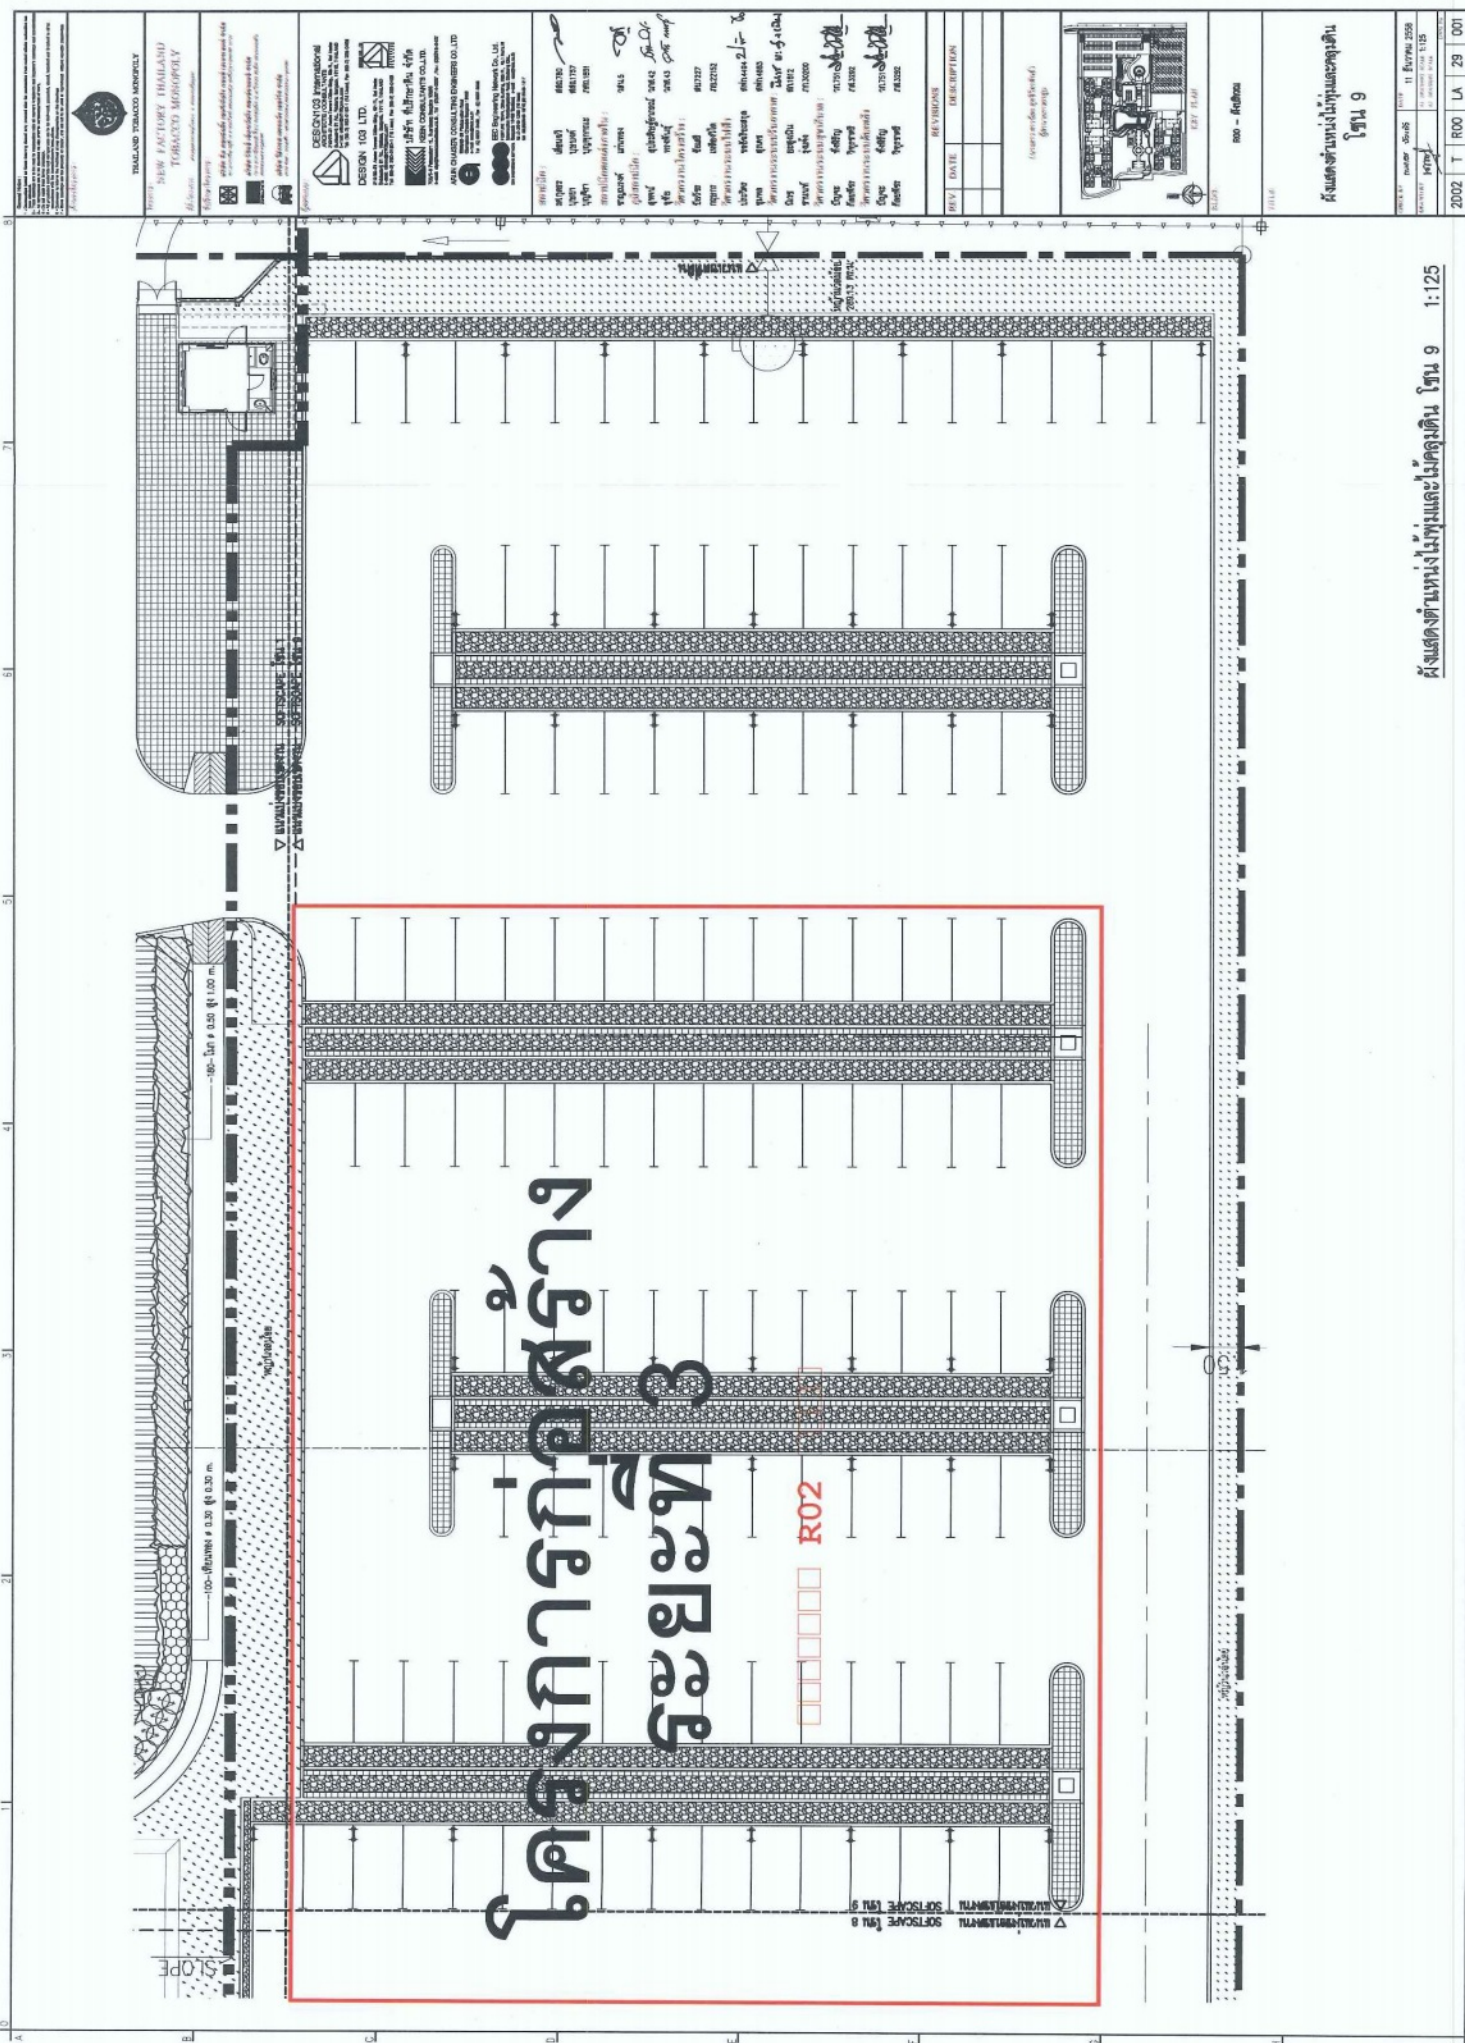

ภาคผนวก ค-8

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองความปลอดภัย สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ ในขั้นตอน	ค่าใช้จ่าย	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบลงทุน	งบทำการ
10	ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในส่วนภูมิภาค - โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ครั้งที่ 1 - โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ครั้งที่ 2 - โรงทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 1 - โรงทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2												อรรณพ, พรพิมล, สุปรียญา	-	
11	สอบสวนอุบัติเหตุดจากการทำงาน และจัดทำรายงานผลการสอบสวนพร้อมข้อเสนอแนะฯ												พรพิมล, สุปรียญา	-	
12	ประชุมคณะกรรมการวินัยการจ่ายเงินทดแทน และรายงานเสนอส่วนงานต่างๆ												เอกชัย, อรรณพ,	-	
13	การจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ดับเพลิงขั้นต้น, จป.บริหาร, จป.หัวหน้างาน, ผู้รับจ้างที่เข้ามาปฏิบัติงาน เป็นต้น												พรพิมล, สุปรียญา	-	
14	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง												พรพิมล, สุปรียญา	-	
15	การจัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และป้ายความปลอดภัย (Safety Sign)												พรพิมล, สุปรียญา	-	
16	ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย												เอกชัย, อรรณพ,	-	
17	สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี												พรพิมล, สุปรียญา	-	
18	กิจกรรมสะสมจำนวนวันปลอดอุบัติเหตุ (Man-days) หน่วยงานภายใน ยสท. อยุธยา, โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่, โรงทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช สนง. ยาสุโขทัย จ.ขอนแก่น												เอกชัย, อรรณพ,	-	
19	โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident)												พรพิมล, สุปรียญา	-	
20	การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี												เอกชัย, อรรณพ,	-	

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน : นายเอกชัย เอื้อภราดร หัวหน้ากองความปลอดภัย

- ผู้ปฏิบัติงาน : 1. นางสาวอรรณพ บัวบาน ผู้ช่วยหัวหน้ากองความปลอดภัย
2. นางสาวพรพิมล เติลลภเจริญ นักวิชาการความปลอดภัย 6
3. น.ส.สุปรียญา เกวี่โท นักวิชาการความปลอดภัย 3

ภาคผนวก ค-9
บันทึกตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย



แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆของระบบบำบัดน้ำเสีย รางท.ระยองครั้งที่๑๖

เดือน	ปี	R01	R03	R04	R05	ผู้ตรวจสอบ
ตุลาคม	2567	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
พฤศจิกายน	2567	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ธันวาคม	2567	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
มกราคม	2568	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
กุมภาพันธ์	2568	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
มีนาคม	2568	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
เมษายน	2568	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
พฤษภาคม	2568	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
มิถุนายน	2568					
กรกฎาคม	2568					
สิงหาคม	2568					
กันยายน	2568					

ภาคผนวก ค-10

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำประปาในอาคารและระบบระบายน้ำ



แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบระบบน้ำประปาในอาคารและการระบายน้ำ *ตรวจลงทุกหน้าได้*

เดือน	ปี	R01	R03	R04	R05	ผู้ตรวจสอบ
ตุลาคม	2567	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
พฤศจิกายน	2567	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ธันวาคม	2567	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
มกราคม	2568	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
กุมภาพันธ์	2568	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
มีนาคม	2568	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
เมษายน	2568	ปกติ	มีเสียง 1 ตัว	ปกติ	ปกติ	
พฤษภาคม	2568	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
มิถุนายน	2568					
กรกฎาคม	2568					
สิงหาคม	2568					
กันยายน	2568					

ภาคผนวก ค-11
บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบสูบน้ำฝน



แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำฝน *ตรวจสอบทุกต้นเดือน*

เดือน	ปี	ผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
ตุลาคม	2567	ปกติ	
พฤศจิกายน	2567	ปกติ	
ธันวาคม	2567	ปกติ	
มกราคม	2568	ปกติ	
กุมภาพันธ์	2568	มอเตอร์ 36 (มอเตอร์ในชุด 1 ตัว (มีชื่อ: 1ตัวไปตัด) 3000R01	
มีนาคม	2568	ปกติ	
เมษายน	2568	ปกติ	
พฤษภาคม	2568	ปกติ	
มิถุนายน	2568		
กรกฎาคม	2568		
สิงหาคม	2568		
กันยายน	2568		

ภาคผนวก ค-12
บันทึกการตรวจสอบดูแลฟาบ่อพักท่อบายน้ำ



แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบฝาบ่อพักท่อระบายน้ำทรงกลมทุกต้นเหนือ

เดือน	ปี	ผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
ตุลาคม	2567	ปกติ	
พฤศจิกายน	2567	ปกติ	
ธันวาคม	2567	ปกติ	
มกราคม	2568	ปกติ	
กุมภาพันธ์	2568	ปกติ	
มีนาคม	2568	ปกติ	
เมษายน	2568	ปกติ 1 ฝาน้ำรั่ว Ros	
พฤษภาคม	2568	ปกติ	
มิถุนายน	2568		
กรกฎาคม	2568		
สิงหาคม	2568		
กันยายน	2568		

ภาคผนวก ค-13

บันทึกการตรวจสอบระดับตะกอนในเส้นท่อและบ่อหน่วงน้ำ



แบบฟอร์มบันทึกการตรวจระดับตะกอนในท่อและบ่อหน่วงน้ำ *ตราดแบบปกติ ๒๕๖๘*

เดือน	ปี	ผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
ตุลาคม	2567	ระดับตะกอนปกติ	
พฤศจิกายน	2567	ระดับตะกอนปกติ	
ธันวาคม	2567	ระดับตะกอนปกติ	
มกราคม	2568	ระดับตะกอนปกติ	
กุมภาพันธ์	2568	ระดับตะกอนปกติ	
มีนาคม	2568	ระดับตะกอนปกติ	
เมษายน	2568	ระดับตะกอนปกติ	
พฤษภาคม	2568	ระดับตะกอนปกติ	
มิถุนายน	2568		
กรกฎาคม	2568		
สิงหาคม	2568		
กันยายน	2568		

ภาคผนวก ค-14

บันทึกการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ภายใน





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองรักษาความปลอดภัย ยศพล.อยุธยา โทร. 45-89320
ที่ ผบ. 170003/ วันที่ 13 มี.ค. 68.

เรื่อง รายงานตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน การย้ายศูนย์ประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา
เรียน หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัย/หัวหน้าพนักงานดับเพลิง
กรม **พ.ต.ท. รณพล** ชุดปฏิบัติงานที่ 1 ประจำวันที่ 13 เดือน **มี.ค. 2568** ตั้งแต่
เวลา 07:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ได้ออกทำการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในการย้ายศูนย์ประเทศไทยและอาคารที่
พักอาศัยของพนักงาน ดังนี้

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือการย้ายศูนย์ประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

จุดตรวจพบเพลิงไหม้บริเวณอาคาร B01 อาคารสำนักงาน							
ลำดับ	B01 อาคารสำนักงาน	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้นใต้ดินลานจอดรถ	24	-	15	24	✓	
2.	ชั้น 1 อาคาร B01	33	3	17	36	✓	
3.	ชั้น 2 อาคาร B02	8	3	4	11	✓	
4.	ชั้น 3 อาคาร B03	5	2	3	7	✓	

ลำดับ	B02 อาคารผลิตหลัก	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B02	53	12	43	65	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B02	14	3	7	17	✓	

ลำดับ	B03 อาคารพนักงาน	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B03	11	12	3	23	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B03	2	-	1	2	✓	

ลำดับ	B04 อาคารโรงพิมพ์และฝ่ายจัดหา	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	14	18	9	32		
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	10	2	5	12		
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	29	6	13	35		
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	24	-	13	24		

ลำดับ	B06 อาคารเก็บใบยา 2	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B06	22	2	13	24		
2.	ชั้น 2 อาคาร B06	22	3	13	25		

ลำดับ	B07 อาคารเก็บใบยา 3	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B07	22	5	13	27	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B07	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B08 อาคารวิศวกรรมและ พัฒนา	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B08	26	8	13	34	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B08	9	-	5	9	✓	

ลำดับ	B09 อาคารเก็บวัตถุดิบทราย	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B09	10	2	3	12	✓	

ลำดับ	B00 ป้อมยามรอบโรงงานการ ย้ายศูนย์แห่งประเทศไทย	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co 2	Fire hose			
1.	ป้อมที่ 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1		
2.	ป้อมที่ 2 ทางเดินระหว่าง B01 - B02	1	-	-	1		
3.	ป้อมที่ 3 หน้าทางเข้าลานจอดรถ B01	1	-	-	1		
4.	ป้อมที่ 4 ทางเข้า - ออก ประตู 3	1	-	-	1		

5.	ป้อมที่ 5 ระหว่างอาคาร B04 - พื้นที่ว่างเปล่า	1	-	-	1	✓	
6.	ป้อมที่ 6 ทางเข้า - ออก ประตู 2	1	-	-	1	✓	
7.	ป้อมที่ 7 ทางเข้า - ออก ประตู 4	1	-	-	1	✓	
8.	อาคารสำนักงานโครงการย้ายโรงงานชั่วคราว	7	-	-	7	✓	

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่พักอาศัยพนักงานการย้ายศูนย์ประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	อาคารที่พักอาศัย	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	✓	
2.	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	✓	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน	4	4	2	4	✓	

ลำดับ	อาคาร R-03	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	B07 อาคารเก็บใบยา 3	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจพบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B07	22	5	13	27	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B07	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B08 อาคารวิศวกรรมและ พัฒนา	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B08	26	8	13	34	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B08	9	-	5	9	✓	

ลำดับ	B09 อาคารเก็บวัตถุดิบทราย	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B09	10	2	3	12	✓	

ลำดับ	800 ป้อมยามรอบโรงงานการ ยาสูบแห่งประเทศไทย	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co 2	Fire hose			
1.	ป้อมที่ 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1	✓	
2.	ป้อมที่ 2 ทางเดินระหว่าง B01 - B02	1	-	-	1	✓	
3.	ป้อมที่ 3 หน้าทางเข้าลานจอดรถ B01	1	-	-	1	✓	
4.	ป้อมที่ 4 ทางเข้า - ออก ประตู 3	1	-	-	1	✓	

5.	ป้อมที่ 5 ระหว่างอาคาร B04 พื้นที่ว่างเปล่า	1	-	-	1	✓	
6.	ป้อมที่ 6 ทางเข้า - ออก ประตู 2	1	-	-	1	✓	
7.	ป้อมที่ 7 ทางเข้า - ออก ประตู 4	1	-	-	1	✓	
8.	อาคารสำนักงานโครงการภัย โรงงานข้าวขาว	7	-	-	7	✓	

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่ท่าอากาศยานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	อาคาร/แผนก	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	✓	
2.	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	✓	
รวมทั้งสิ้นจำนวน		4	4	2	4	✓	

ลำดับ	อาคาร R-03	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-04	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-05	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	1	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

จุดที่ 1 ได้ติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ 25kg อาคาร B-0, B-01, B-03, B-04, B-05, B-06, B-07, B-08, B-09, B-10, B-11, B-12, B-13, B-14, B-15, B-16, B-17, B-18, B-19, B-20, B-21, B-22, B-23, B-24, B-25, B-26, B-27, B-28, B-29, B-30, B-31, B-32, B-33, B-34, B-35, B-36, B-37, B-38, B-39, B-40, B-41, B-42, B-43, B-44, B-45, B-46, B-47, B-48, B-49, B-50, B-51, B-52, B-53, B-54, B-55, B-56, B-57, B-58, B-59, B-60, B-61, B-62, B-63, B-64, B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-76, B-77, B-78, B-79, B-80, B-81, B-82, B-83, B-84, B-85, B-86, B-87, B-88, B-89, B-90, B-91, B-92, B-93, B-94, B-95, B-96, B-97, B-98, B-99, B-100, B-101, B-102, B-103, B-104, B-105, B-106, B-107, B-108, B-109, B-110, B-111, B-112, B-113, B-114, B-115, B-116, B-117, B-118, B-119, B-120, B-121, B-122, B-123, B-124, B-125, B-126, B-127, B-128, B-129, B-130, B-131, B-132, B-133, B-134, B-135, B-136, B-137, B-138, B-139, B-140, B-141, B-142, B-143, B-144, B-145, B-146, B-147, B-148, B-149, B-150, B-151, B-152, B-153, B-154, B-155, B-156, B-157, B-158, B-159, B-160, B-161, B-162, B-163, B-164, B-165, B-166, B-167, B-168, B-169, B-170, B-171, B-172, B-173, B-174, B-175, B-176, B-177, B-178, B-179, B-180, B-181, B-182, B-183, B-184, B-185, B-186, B-187, B-188, B-189, B-190, B-191, B-192, B-193, B-194, B-195, B-196, B-197, B-198, B-199, B-200, B-201, B-202, B-203, B-204, B-205, B-206, B-207, B-208, B-209, B-210, B-211, B-212, B-213, B-214, B-215, B-216, B-217, B-218, B-219, B-220, B-221, B-222, B-223, B-224, B-225, B-226, B-227, B-228, B-229, B-230, B-231, B-232, B-233, B-234, B-235, B-236, B-237, B-238, B-239, B-240, B-241, B-242, B-243, B-244, B-245, B-246, B-247, B-248, B-249, B-250, B-251, B-252, B-253, B-254, B-255, B-256, B-257, B-258, B-259, B-260, B-261, B-262, B-263, B-264, B-265, B-266, B-267, B-268, B-269, B-270, B-271, B-272, B-273, B-274, B-275, B-276, B-277, B-278, B-279, B-280, B-281, B-282, B-283, B-284, B-285, B-286, B-287, B-288, B-289, B-290, B-291, B-292, B-293, B-294, B-295, B-296, B-297, B-298, B-299, B-300, B-301, B-302, B-303, B-304, B-305, B-306, B-307, B-308, B-309, B-310, B-311, B-312, B-313, B-314, B-315, B-316, B-317, B-318, B-319, B-320, B-321, B-322, B-323, B-324, B-325, B-326, B-327, B-328, B-329, B-330, B-331, B-332, B-333, B-334, B-335, B-336, B-337, B-338, B-339, B-340, B-341, B-342, B-343, B-344, B-345, B-346, B-347, B-348, B-349, B-350, B-351, B-352, B-353, B-354, B-355, B-356, B-357, B-358, B-359, B-360, B-361, B-362, B-363, B-364, B-365, B-366, B-367, B-368, B-369, B-370, B-371, B-372, B-373, B-374, B-375, B-376, B-377, B-378, B-379, B-380, B-381, B-382, B-383, B-384, B-385, B-386, B-387, B-388, B-389, B-390, B-391, B-392, B-393, B-394, B-395, B-396, B-397, B-398, B-399, B-400, B-401, B-402, B-403, B-404, B-405, B-406, B-407, B-408, B-409, B-410, B-411, B-412, B-413, B-414, B-415, B-416, B-417, B-418, B-419, B-420, B-421, B-422, B-423, B-424, B-425, B-426, B-427, B-428, B-429, B-430, B-431, B-432, B-433, B-434, B-435, B-436, B-437, B-438, B-439, B-440, B-441, B-442, B-443, B-444, B-445, B-446, B-447, B-448, B-449, B-450, B-451, B-452, B-453, B-454, B-455, B-456, B-457, B-458, B-459, B-460, B-461, B-462, B-463, B-464, B-465, B-466, B-467, B-468, B-469, B-470, B-471, B-472, B-473, B-474, B-475, B-476, B-477, B-478, B-479, B-480, B-481, B-482, B-483, B-484, B-485, B-486, B-487, B-488, B-489, B-490, B-491, B-492, B-493, B-494, B-495, B-496, B-497, B-498, B-499, B-500, B-501, B-502, B-503, B-504, B-505, B-506, B-507, B-508, B-509, B-510, B-511, B-512, B-513, B-514, B-515, B-516, B-517, B-518, B-519, B-520, B-521, B-522, B-523, B-524, B-525, B-526, B-527, B-528, B-529, B-530, B-531, B-532, B-533, B-534, B-535, B-536, B-537, B-538, B-539, B-540, B-541, B-542, B-543, B-544, B-545, B-546, B-547, B-548, B-549, B-550, B-551, B-552, B-553, B-554, B-555, B-556, B-557, B-558, B-559, B-560, B-561, B-562, B-563, B-564, B-565, B-566, B-567, B-568, B-569, B-570, B-571, B-572, B-573, B-574, B-575, B-576, B-577, B-578, B-579, B-580, B-581, B-582, B-583, B-584, B-585, B-586, B-587, B-588, B-589, B-590, B-591, B-592, B-593, B-594, B-595, B-596, B-597, B-598, B-599, B-600, B-601, B-602, B-603, B-604, B-605, B-606, B-607, B-608, B-609, B-610, B-611, B-612, B-613, B-614, B-615, B-616, B-617, B-618, B-619, B-620, B-621, B-622, B-623, B-624, B-625, B-626, B-627, B-628, B-629, B-630, B-631, B-632, B-633, B-634, B-635, B-636, B-637, B-638, B-639, B-640, B-641, B-642, B-643, B-644, B-645, B-646, B-647, B-648, B-649, B-650, B-651, B-652, B-653, B-654, B-655, B-656, B-657, B-658, B-659, B-660, B-661, B-662, B-663, B-664, B-665, B-666, B-667, B-668, B-669, B-670, B-671, B-672, B-673, B-674, B-675, B-676, B-677, B-678, B-679, B-680, B-681, B-682, B-683, B-684, B-685, B-686, B-687, B-688, B-689, B-690, B-691, B-692, B-693, B-694, B-695, B-696, B-697, B-698, B-699, B-700, B-701, B-702, B-703, B-704, B-705, B-706, B-707, B-708, B-709, B-710, B-711, B-712, B-713, B-714, B-715, B-716, B-717, B-718, B-719, B-720, B-721, B-722, B-723, B-724, B-725, B-726, B-727, B-728, B-729, B-730, B-731, B-732, B-733, B-734, B-735, B-736, B-737, B-738, B-739, B-740, B-741, B-742, B-743, B-744, B-745, B-746, B-747, B-748, B-749, B-750, B-751, B-752, B-753, B-754, B-755, B-756, B-757, B-758, B-759, B-760, B-761, B-762, B-763, B-764, B-765, B-766, B-767, B-768, B-769, B-770, B-771, B-772, B-773, B-774, B-775, B-776, B-777, B-778, B-779, B-780, B-781, B-782, B-783, B-784, B-785, B-786, B-787, B-788, B-789, B-790, B-791, B-792, B-793, B-794, B-795, B-796, B-797, B-798, B-799, B-800, B-801, B-802, B-803, B-804, B-805, B-806, B-807, B-808, B-809, B-810, B-811, B-812, B-813, B-814, B-815, B-816, B-817, B-818, B-819, B-820, B-821, B-822, B-823, B-824, B-825, B-826, B-827, B-828, B-829, B-830, B-831, B-832, B-833, B-834, B-835, B-836, B-837, B-838, B-839, B-840, B-841, B-842, B-843, B-844, B-845, B-846, B-847, B-848, B-849, B-850, B-851, B-852, B-853, B-854, B-855, B-856, B-857, B-858, B-859, B-860, B-861, B-862, B-863, B-864, B-865, B-866, B-867, B-868, B-869, B-870, B-871, B-872, B-873, B-874, B-875, B-876, B-877, B-878, B-879, B-880, B-881, B-882, B-883, B-884, B-885, B-886, B-887, B-888, B-889, B-890, B-891, B-892, B-893, B-894, B-895, B-896, B-897, B-898, B-899, B-900, B-901, B-902, B-903, B-904, B-905, B-906, B-907, B-908, B-909, B-910, B-911, B-912, B-913, B-914, B-915, B-916, B-917, B-918, B-919, B-920, B-921, B-922, B-923, B-924, B-925, B-926, B-927, B-928, B-929, B-930, B-931, B-932, B-933, B-934, B-935, B-936, B-937, B-938, B-939, B-940, B-941, B-942, B-943, B-944, B-945, B-946, B-947, B-948, B-949, B-950, B-951, B-952, B-953, B-954, B-955, B-956, B-957, B-958, B-959, B-960, B-961, B-962, B-963, B-964, B-965, B-966, B-967, B-968, B-969, B-970, B-971, B-972, B-973, B-974, B-975, B-976, B-977, B-978, B-979, B-980, B-981, B-982, B-983, B-984, B-985, B-986, B-987, B-988, B-989, B-990, B-991, B-992, B-993, B-994, B-995, B-996, B-997, B-998, B-999, B-1000, B-1001, B-1002, B-1003, B-1004, B-1005, B-1006, B-1007, B-1008, B-100



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองรักษาความปลอดภัย, มณฑลอยุธยา, โทร. 45-89320

ที่ สปบ. 170003/

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน การย้ายฐานแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

เรียน หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัย/หัวหน้าสำนักงานดับเพลิง

กรณี **มณฑลอยุธยา** จุดปฏิบัติงานที่ 2 ประจำวันที่ 4 เดือน ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ได้ออกทำการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในการย้ายฐานแห่งประเทศไทยและอาคารที่พักอาศัยของพนักงาน ดังนี้

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือการย้ายฐานแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	B01 อาคารสำนักงาน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดินลานจอดรถ	24	-	15	24	✓	
2.	ชั้น 1 อาคาร B01	33	3	17	36	✓	
3.	ชั้น 2 อาคาร B02	8	3	4	11	✓	
4.	ชั้น 3 อาคาร B03	5	2	3	7	✓	

ลำดับ	B02 อาคารผลิตหลัก	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B02	53	12	43	65	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B02	14	3	7	17	✓	

ลำดับ	B03 อาคารพลังงาน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B03	11	12	3	23	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B03	2	-	1	2	✓	

ลำดับ	B04 อาคารโรงพิมพ์และฝ่ายจัดหา	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	14	18	9	32	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	10	2	5	12	✓	
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	29	6	13	35	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	24	-	13	24	✓	

ลำดับ	B06 อาคารเก็บใบยา 2	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B06	22	2	13	24	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B06	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B07 อาคารเก็บใบยา 3	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B07	22	5	13	27	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B07	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B08 อาคารวิศวกรรมและพัฒนา	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B08	26	8	13	34	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B08	9	-	5	9	✓	

ลำดับ	B09 อาคารเก็บวัตถุดิบยา	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B09	10	2	3	12	✓	

ลำดับ	B00 ป้อมยามรอบโรงงานการย้ายฐานแห่งประเทศไทย	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ป้อมที่ 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1	✓	
2.	ป้อมที่ 2 ทางเดินระหว่าง B01 - B02	1	-	-	1	✓	
3.	ป้อมที่ 3 หน้าทางเข้าลานจอดรถ B01	1	-	-	1	✓	
4.	ป้อมที่ 4 ทางเข้า - ออก ประตู 3	1	-	-	1	✓	

5.	ป้อมที่ 5 ระหว่างอาคาร B04 - พื้นที่ว่างเปล่า	1	-	-	1	✓	
6.	ป้อมที่ 6 ทางเข้า - ออก ประตู 2	1	-	-	1	✓	
7.	ป้อมที่ 7 ทางเข้า - ออก ประตู 4	1	-	-	1	✓	
8.	อาคารสำนักงานโครงการย้ายโรงงานสีหกรรม	7	-	-	7	✓	

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่พักอาศัยพนักงานการย้ายฐานแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	อาคารที่พักอาศัย	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	✓	
2.	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	✓	
รวมทั้งสิ้นจำนวน		4	4	2	4	✓	

ลำดับ	อาคาร R-03	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาน้ำฟ้า	A	-	1	-	-		
		B	-	1	-	-		
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	B07 อาคารเก็บใบยา 3	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B07	22	5	13	27	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B07	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B08 อาคารวิศวกรรมและ พัฒนา	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B08	26	8	13	34	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B08	9	-	5	9	✓	

ลำดับ	B09 อาคารเก็บวัตถุดิบทราย	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B09	10	2	3	12	✓	

ลำดับ	B00 บิโอมายมรณะโรงงานการ ยาสูบแห่งประเทศไทย	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	บิโอมที่ 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1	✓	
2.	บิโอมที่ 2 ทางเดินระหว่าง B01 - B02	1	-	-	1	✓	
3.	บิโอมที่ 3 หน้าทางเข้าลานจอดรถ B01	1	-	-	1	✓	
4.	บิโอมที่ 4 ทางเข้า - ออก ประตู 3	1	-	-	1	✓	

5.	บิโอมที่ 5 ระหว่างอาคาร B04 พื้นที่ว่างเปล่า	1	-	-	1	✓	
6.	บิโอมที่ 6 ทางเข้า - ออก ประตู 2	1	-	-	1	✓	
7.	บิโอมที่ 7 ทางเข้า - ออก ประตู 4	1	-	-	1	✓	
8.	อาคารสำนักงานโครงการบ้าน โรงงานชีวภาพ	7	-	-	7	✓	

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่พักอาศัยพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	อาคารต้นทางการ	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	✓	
2.	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	✓	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน	4	4	2	4	✓	

ลำดับ	อาคาร R-03	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-04	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-05	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	1	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

หมายเหตุ: บิโอมที่ 1-6 และ 8-10 ไม่ติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ อาคาร B01-B02 B03-B04 B06 B07 B08 B09 อาคารสำนักงานโครงการบ้านโรงงานชีวภาพ B5B8 บิโอมที่ 9-10 อาคารสำนักงานโครงการบ้านโรงงานชีวภาพ อาคาร R03-R04-R05 อาคารสำนักงาน บิโอมที่ 11-12

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ (ผู้ควบคุม)

ชุดปฏิบัติงานที่

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง

เพื่อโปรดทราบ

(นายจิรพงศ์ จิตเวช)

หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

(นายชาติชาย ศิริ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองรักษาความปลอดภัย, ยศ, พ.ต.ท. 45 89320

ที่ สบ.ก. 170003/

วันที่ 13 พ.ค. 68

เรื่อง รายงานตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

เรียน หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัย/หัวหน้าสำนักงานดับเพลิง

กรม: รักษาความปลอดภัย จุดปฏิบัติงานที่ 4 ประจำวันที่ 13 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ได้ออกทำการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในการยาสูบแห่งประเทศไทยและอาคารที่พักอาศัยของพนักงาน ดังนี้

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	B01 อาคารสำนักงาน	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้นใต้ดินลานจอดรถ	24	-	15	24	✓	
2.	ชั้น 1 อาคาร B01	33	3	17	36	✓	
3.	ชั้น 2 อาคาร B02	8	3	4	11	✓	
4.	ชั้น 3 อาคาร B03	5	2	3	7	✓	

ลำดับ	B02 อาคารผลิตหลัก	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B02	53	12	43	65	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B02	14	3	7	17	✓	

ลำดับ	B03 อาคารพลังงาน	ถังดับเพลิงมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B03	11	12	3	23	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B03	2	-	1	2	✓	

ลำดับ	B04 อาคารโรงพิมพ์และฝ่ายจัดหา	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	14	18	9	32	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	10	2	5	12	✓	
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	29	6	13	35	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	24	-	13	24	✓	

ลำดับ	B06 อาคารเก็บใบยา 2	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B06	22	2	13	24	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B06	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B07 อาคารเก็บใบยา 3	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B07	22	5	13	27	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B07	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B08 อาคารวิศวกรรมและ พัฒนา	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B08	26	8	13	34	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B08	9	-	5	9	✓	

ลำดับ	B09 อาคารเก็บวัตถุดิบทราย	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B09	10	2	3	12	✓	

ลำดับ	B00 บิโอมายรอบโรงงานการยาสูบแห่งประเทศไทย	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co 2	Fire hose			
1.	บิโอมาย 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1	✓	
2.	บิโอมาย 2 ทางเดินระหว่าง B01 – B02	1	-	-	1	✓	
3.	บิโอมาย 3 หน้าทางเข้าลานจอดรถ B01	1	-	-	1	✓	
4.	บิโอมาย 4 ทางเข้า – ออก ประตู 3	1	-	-	1	✓	

ลำดับ	อาคาร B-04	โซน	ประเภท				ผลการตรวจสอบ	
			ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose		
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นลาดฟ้า	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร B-05	โซน	ประเภท				ผลการตรวจสอบ	
			ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose		
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	1	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นลาดฟ้า	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

5	ปีงบประมาณ 2563	1		1		
6	ปีงบประมาณ 2564	2	1		1	
7	ปีงบปี 7 ของปีงบประมาณ 2564	4	1		1	
8	ผลการดำเนินงานโครงการภายใน โรงงานชั่วคราว	7			7	

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่พักอาศัยพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	อาคารสำนักงาน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	✓	
2.	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	✓	
	รวมทั้งสิ้น	4	4	2	4	✓	

ลำดับ	อาคาร R-03	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ.....

(ผู้ควบคุม)

(98)

ชุดปฏิบัติงานที่.....

1) เรือน ผู้ดำเนินการฝ่ายบริการกลาง ฝ่าย.....

(นายจิรพงศ์ ชื่นชม)
หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

นาย.....

(นายจารุวัฒน์ โสวัณณะ)
หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย

(นายทศพล ชื่นชม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

บันทึกข้อความ

ส่วนงานหน่วยบริการกลาง, มสท.อยุธยา โทร. 95-89320

ที่ สบ. 170005/.....

วันที่ 2 สิงหาคม 2563

เรื่องรายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน, การยาสูบแห่งประเทศไทย, พระนครศรีอยุธยา

เรียนหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย/หัวหน้าพนักงานดับเพลิง

กระผม/ดิฉันชุดปฏิบัติงานที่.....1.....ประจำวันที่ 2 เดือน.....ปี.....พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ได้ออกทำการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในการยาสูบแห่งประเทศไทยและอาคารที่พักอาศัยของพนักงาน ดังนี้

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	B01 อาคารสำนักงาน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดินลานจอดรถ	24	-	15	24	✓	
2.	ชั้น 1 อาคาร B01	33	3	17	36	✓	
3.	ชั้น 2 อาคาร B01	8	3	4	11	✓	
4.	ชั้น 3 อาคาร B01	5	2	3	7	✓	

ลำดับ	B02 อาคารผลิตหลัก	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B02	53	12	43	65	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B02	14	3	7	17	✓	

ลำดับ	B03 อาคารพลังงาน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B03	11	12	3	23	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B03	2	-	1	2	✓	

ลำดับ	B04 อาคารโรงพิมพ์และฝ่ายจัดหา	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	14	18	9	32	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	10	2	5	12	✓	
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	29	6	13	35	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	24	-	13	24	✓	

ลำดับ	B06 อาคารเก็บใบยา 2	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B06	22	2	13	24	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B06	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B07 อาคารเก็บใบยา 3	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B07	22	5	13	27	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B07	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B08 อาคารวิศวกรรมและ พัฒนา	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B08	26	8	13	34	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B08	9	-	5	9	✓	

ลำดับ	B09 อาคารเก็บวัตถุดิบทราย	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร B09	10	2	3	12	✓	

ลำดับ	B00 ปิณยานรพโรจนการ ยาสูบแห่งประเทศไทย	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co 2	Fire hose			
1.	ป้อมที่ 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1	✓	
2.	ป้อมที่ 2 ทางเดินระหว่าง B01 - B02	1	-	-	1	✓	
3.	ป้อมที่ 3 หน้าทางเข้าลานจอดรถ B01	1	-	-	1	✓	
4.	ป้อมที่ 4 ทางเข้า - ออก ประตู 3	1	-	-	1	✓	

5.	ป้อมที่ 5 ระหว่างอาคาร B04 - พื้นที่ว่างเปล่า	1	-	-	1	✓	
6.	ป้อมที่ 6 ทางเข้า - ออก ประตู 2	1	-	-	1	✓	
7.	ป้อมที่ 7 ทางเข้า - ออก ประตู 4	1	-	-	1	✓	
8.	อาคารสำนักงานโครงการย้าย โรงงานชั่วคราว	7	-	-	7	✓	

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่อาศัยพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	อาคาร/สถานที่	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	✓	
2.	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	✓	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน	4	4	2	4	✓	

ลำดับ	อาคาร R-03	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-04	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-05	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	1	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ [Signature] (ผู้ควบคุม)

ชุดปฏิบัติงานที่ [Blank]

เขียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง ผ่าน รองผอ.สบก.

เพื่อไปทราบ

(นายเจษฎา จันทรา)

หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

เขียน หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

(นายวิฑูรย์ นิลเสนา)

หัวหน้าพนักงานดับเพลิง

ขอเชิญ [Signature] (นายเจษฎา จันทรา)

ขอเชิญ [Signature] (นายวิฑูรย์ นิลเสนา)

ภาคผนวก ค-14

บันทึกการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

ดำเนินการโดยบริษัทรับจ้างภายนอก





บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
427 หมู่บ้านอมรพันธ์ 12 ซ.พหลโยธิน 69/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-56165-97-1
โทร. 02-9725977 โทรสาร. 02-972-5974 www.cakengineer.com



รายงาน

งานบำรุงรักษาระบบการแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

อาคารที่พักพนักงาน ยสท. อยุรยา

(แบบไม่รวมอะไหล่)

ครั้งที่ 1/2



การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

999 หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภอบุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

ตรวจสอบโดย : บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

427 หมู่บ้านอมรพันธ์ 12 ซ.พหลโยธิน 69/1 แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์. 02-318-9744 , 081-247-9499


Email : Pinit@cakengineer.com , info@cakengineer.com



บริษัท ซีเอเค อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

427 หมู่บ้านอมรพันธ์ 12 ซ.พหลโยธิน 69/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-56165-97-1

โทร. 02-9725977 โทรสาร. 02-972-5974 www.cakengineer.com



ชื่อบริษัท : การยาสูบอาคารที่พักพนักงาน ยสท. อยุธยา

สรุปรายละเอียด : หลังจากบริษัท ซีเอเค อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด ได้เข้าทำการตรวจสอบและทดสอบ ระบบ Fire Alarm พบอุปกรณ์ที่เสีย ดังต่อไปนี้

Fire Alarm System Area	จำนวน อุปกรณ์ Fire Alarm ที่เสีย				
	Module FCM-1	Module FZM-1	Module FMM-1	Manual Pull Station	Smoke Detector
Module Box FTB-R01	-	10	14	-	10
Module Box FTB-R03	3	-	16	-	-
Module Box FTB-R04	-	-	8	-	-
Module Box FTB-R05	-	-	7	-	-
Fire Alarm B01	-	-	-	1	-
Fire Alarm B03	5	7	23	2	9
Fire Alarm B04	-	3	8	-	7
Fire Alarm B05	-	-	10	-	18
รวมทั้งหมด	8	20	86	3	44

*** หมายเหตุ**

Battery Back Up ของ Fire Alarm Control Panel มีอายุการใช้งานเกิน 2 ปี จำนวน 8 ลูก ควรทำการเปลี่ยนใหม่

วันที่ปฏิบัติการตรวจสอบ

วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567

ตรวจสอบโดย : ซีเอเค อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

- นาย วิเชียร เชื้อนจันทร์
- นาย วชิรินทร์ สีสนิท
- นาย อานนท์ โหมกลาง
- นาย ชีรพงศ์ สีหะแสง

- ตำแหน่ง ผู้จัดการ แผนกวิศวกรรมบริการ
- ตำแหน่ง วิศวกรบริการ
- ตำแหน่ง วิศวกรบริการ
- ตำแหน่ง วิศวกรบริการ



