ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 7 มกราคม 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นางสาวณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 7 มกราคม 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 7 - 13 มกราคม 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 14 มกราคม 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 070125/00340 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S00341-S00342

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนตื้น	น้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 14 มกราคม 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 14 มกราคม 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 14 - 20 มกราคม 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 21 มกราคม 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 140125/00972 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S00971-S00972

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนตื้น	น้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 21 มกราคม 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นางสาวนณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 21 มกราคม 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 21 - 27 มกราคม 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 28 มกราคม 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 210125/01892 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S01891-S01892

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น	น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 28 มกราคม 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นางสาวนณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 28 มกราคม 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 4 กุมภาพันธ์ 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 280125/02521 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S02520-S02521

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 4 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นางสาวนณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 4 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 11 กุมภาพันธ์ 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 040225/00258 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S03126-S03127

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re0

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 11 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นางสาวณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 11 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 18 กุมภาพันธ์ 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 110225/01037 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S03905-S03906

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนตื้น	น้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 18 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นางสาวนณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 18 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 25 กุมภาพันธ์ 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 180225/01784 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S04652-S04653

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น	น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 25 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นางสาวนณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 25 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 4 มีนาคม 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 250225/02324 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S05192-S05193

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re0

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 4 มีนาคม 2568

วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 4 มีนาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 4 - 10 มีนาคม 2568

วันที่รายงานผล Reported Date : 11 มีนาคม 2568

เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 040325/00122 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S05802-S05803

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนตื้น	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 11 มีนาคม 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นางสาวณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006

วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 11 มีนาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 11 - 17 มีนาคม 2568

วันที่รายงานผล Reported Date : 18 มีนาคม 2568

เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 110325/00868 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S06547-S06548

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนตื้น	น้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 18 มีนาคม 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นางสาวนณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 18 มีนาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 18 - 24 มีนาคม 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 25 มีนาคม 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 180325/01422 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S07101-S07102

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 25 มีนาคม 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นางสาวนณัฐกานต์ บากาโซติ ว-133-จ-0006
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 25 มีนาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 25 - 31 มีนาคม 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 1 เมษายน 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 250325/02160 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S07839-S07840

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 1 เมษายน 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นางสาวนณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 1 เมษายน 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 1 - 7 เมษายน 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 8 เมษายน 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 040425/00001 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S08620-S08621

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re0

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 8 เมษายน 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 8 เมษายน 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 8 - 15 เมษายน 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 16 เมษายน 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 080425/00729 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S09347-S09348

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนตื้น	น้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 16 เมษายน 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นางสาวนณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 16 เมษายน 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 16 - 23 เมษายน 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 24 เมษายน 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 160425/01459 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S010077-S10078

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 22 เมษายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 22 - 28 เมษายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	วันที่รายงานผล Reported Date	: 29 เมษายน 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 22 เมษายน 2568	เลขที่วิเคราะห์ Analysis No.	: 220425/01945 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S10563-S10564

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 29 เมษายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	วันที่รายงานผล Reported Date	: 6 พฤษภาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 29 เมษายน 2568	เลขที่วิเคราะห์ Analysis No.	: 290425/02744 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S11362-S11363

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 6 พฤษภาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 6 - 12 พฤษภาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	วันที่รายงานผล Reported Date	: 13 พฤษภาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 6 พฤษภาคม 2568	เลขที่วิเคราะห์ Analysis No.	: 060525/00259 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S11811-S11812

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 13 พฤษภาคม 2568

วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 13 พฤษภาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 13 - 19 พฤษภาคม 2568

วันที่รายงานผล Reported Date : 20 พฤษภาคม 2568

เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 130525/00822

เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S12374-S12375

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนตื้น	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 20 พฤษภาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 20 - 26 พฤษภาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	วันที่รายงานผล Reported Date	: 27 พฤษภาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 20 พฤษภาคม 2568	เลขที่วิเคราะห์ Analysis No.	: 200525/01560 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S13112-S13113

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 27 พฤษภาคม 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นางสาวณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 27 พฤษภาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 4 มิถุนายน 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 270525/02378 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S13930-S13931

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 4 มิถุนายน 2568

วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 4 มิถุนายน 2568

วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 4 - 10 มิถุนายน 2568

วันที่รายงานผล Reported Date : 11 มิถุนายน 2568

เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 040625/00233

เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S14584-S14585

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนตื้น	น้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 10 มิถุนายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 10 - 16 มิถุนายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	วันที่รายงานผล Reported Date	: 17 มิถุนายน 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 10 มิถุนายน 2568	เลขที่วิเคราะห์ Analysis No.	: 100625/00957 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S15308-S15309

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods (2)	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	Std. (1)
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. " (1) " หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 17 มิถุนายน 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นางสาวนณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 17 มิถุนายน 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 17 - 23 มิถุนายน 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 24 มิถุนายน 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 170625/01842 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S16193-S16194

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 24 มิถุนายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 24 - 30 มิถุนายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	วันที่รายงานผล Reported Date	: 1 กรกฎาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 24 มิถุนายน 2568	เลขที่วิเคราะห์ Analysis No.	: 240625/02579 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S16930-S16931

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มกราคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มกราคม 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มกราคม 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 มกราคม 2568
Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070125/00340 เลขที่ตัวอย่าง : S00339-S00340
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารประเภท ข.
pH	-	Electrometric	6.9	7.5	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	444	406	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	322	28	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	246	15	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric	2.0	ND	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	122.08	29.87	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	8.00	ND	≤ 20

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มกราคม 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มกราคม 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มกราคม 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 มกราคม 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070125/00340 เลขที่ตัวอย่าง : S00339-S00340
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	0.5	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^4	1.4×10^2	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^4	1.1×10^2	-

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 11 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นางสาวณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 11 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 18 กุมภาพันธ์ 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 110225/01035/1 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S03903-S03904

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารประเภท ข.
pH	-	Electrometric	6.2	7.2	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	356	310	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	775	37	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	812	29	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric	34.0	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	102.20	33.38	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	18.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 18 กุมภาพันธ์ 2568
Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 110225/01035/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03903-S03904
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	28.0	0.1	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^{6}	8.4×10^{2}	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^{5}	-	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
Address แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 11 - 17 มีนาคม 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 18 มีนาคม 2568
Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 110325/00866/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06545-S06546
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารประเภท ข.
pH	-	Electrometric	7.0	6.8	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	483	355	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	10,550	18	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	1,066	15	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric	40.0	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	546.00	19.88	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	1,217.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 11 - 17 มีนาคม 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 18 มีนาคม 2568
Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 110325/00866/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06545-S06546
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	44.0	0.2	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^4	2.1×10^3	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^4	1.7×10^3	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 เมษายน 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 8 เมษายน 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 8 - 15 เมษายน 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 16 เมษายน 2568
Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 080425/00727/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09345-S09346
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารประเภท ข.
pH	-	Electrometric	6.8	7.2	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	388	358	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	372	26	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	124	14	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric	1.2	ND	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	99.68	20.44	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	21.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 เมษายน 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 8 เมษายน 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 8 - 15 เมษายน 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 16 เมษายน 2568
Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 080425/00727/2 เลขที่ตัวอย่าง : S09345-S09346
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	9.0	0.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.8×10^4	2.1×10^3	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.2×10^4	1.7×10^3	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 13 พฤษภาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 13 - 19 พฤษภาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	วันที่รายงานผล Reported Date	: 20 พฤษภาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 13 พฤษภาคม 2568	เลขที่วิเคราะห์ Analysis No.	: 130525/00820/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12372-S12373 Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารประเภท ข.
pH	-	Electrometric	7.0	7.6	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	648	522	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	221	20	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	181	30	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric	2.2	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	79.33	34.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Client

ที่อยู่ : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 พฤษภาคม 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2568
Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 130525/00820/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12372-S12373
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารประเภท ข.
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	5.0	0.1	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^4	1.7×10^3	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^4	1.3×10^3	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 4 มิถุนายน 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : นางสาวณัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 4 มิถุนายน 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 4 - 10 มิถุนายน 2568
วันที่รายงานผล Reported Date : 11 มิถุนายน 2568
เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 040625/00231/1
เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S14582-S14583

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารประเภท ข.
pH	-	Electrometric	6.5	6.8	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	570	560	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	1,384	10	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	733	8	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric	11.0	ND	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	103.60	14.28	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	20.00	<5	≤20

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ที่อยู่ Address : 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 4 มิถุนายน 2568

วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 4 มิถุนายน 2568

วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 4 - 10 มิถุนายน 2568

วันที่รายงานผล Reported Date : 11 มิถุนายน 2568

เลขที่วิเคราะห์ Analysis No. : 040625/00231/2 เลขที่ตัวอย่าง Sample No. : S14582-S14583

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารประเภท ข.
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	10.0	0.1	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	8.4×10^6	6.3×10^2	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.6×10^6	4.6×10^2	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ห้องฟิตเนส



ห้องฟิตเนส
เครือข่าย:4 มิ.ย. 2568 11 นาฬิกา 03 นาที 30 วินาที
เครือข่าย:4 มิ.ย. 2568 11 นาฬิกา 03 นาที 40 วินาที
เครือข่าย:4 มิ.ย. 2568 11 นาฬิกา 03 นาที 52 วินา


ระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย
7:00 ~ 21:30
เวลาเปิดบริการ
07.00 – 21.30 น.
YOU2
ONLY
งดให้บริการแก่บุคคลภายนอก
ใช้เฉพาะเจ้าของร่วมเท่านั้น
หากพบการขโมยของ
ภายในห้องออกกำลังกาย
ฝ่ายบริการจะขอดำเนินคดี
ตามกฎหมายทันที
ผู้ใช้บริการต้อง
แต่งชุดออกกำลังกาย และ
สวมรองเท้าออกกำลังกาย
เท่านั้น
12+
ห้ามเด็กอายุ
ต่ำกว่า 12 ปี เข้าใช้บริการ
เนื่องจากจะมีผลกับกระดูก
ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม
เข้ามาในห้องออกกำลังกาย
ความเสียหายที่เกิดจากการใช้
อุปกรณ์หรือทรัพย์สินในห้อง
ออกกำลังกาย ผู้ใช้บริการต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
CCTV 24H
ฝ่ายบริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายและอุบัติเหตุที่เกิดแก่ผู้ใช้บริการ
ระเบียบนี้อาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในการให้บริการในอนาคตได้
เครือข่าย:4 มิ.ย. 2568 11 นาฬิกา 02 นาที 42 วินาที
GMT+7

ห้องสมุดและห้องประชุม



ตรวจเช็ค ลิฟท์โดยสาร

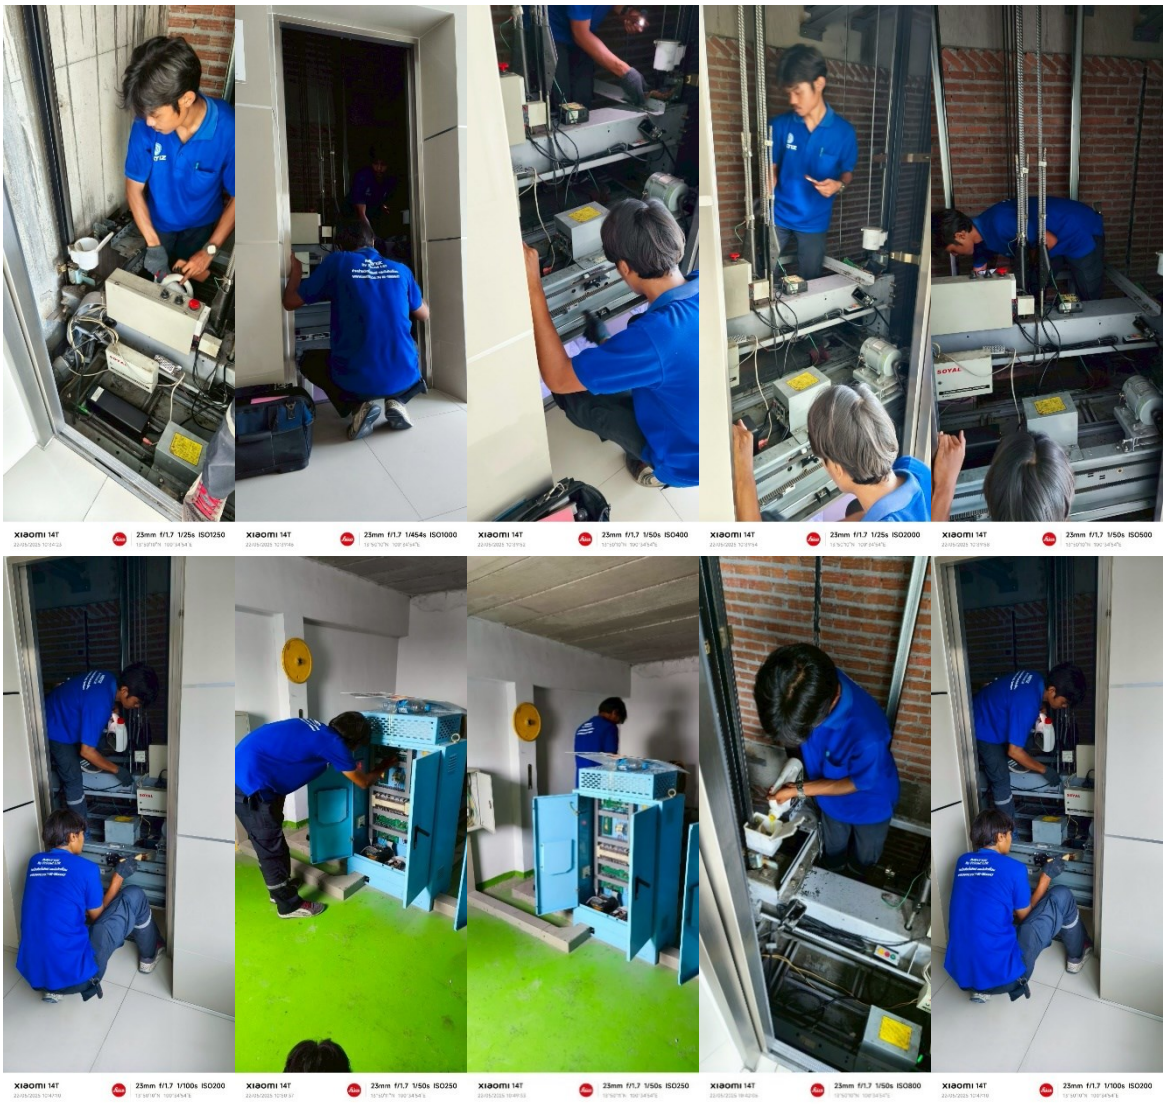

ตรวจเช็คอุปกรณ์ ส่วนกลางและระบบต่างๆ



ตรวจเช็คอุปกรณ์ ส่วนกลางและระบบต่างๆ




พนักงานรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร และรอบอาคาร



พนักงานรักษาความสะอาดทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอย



จุดทิ้งขยะ

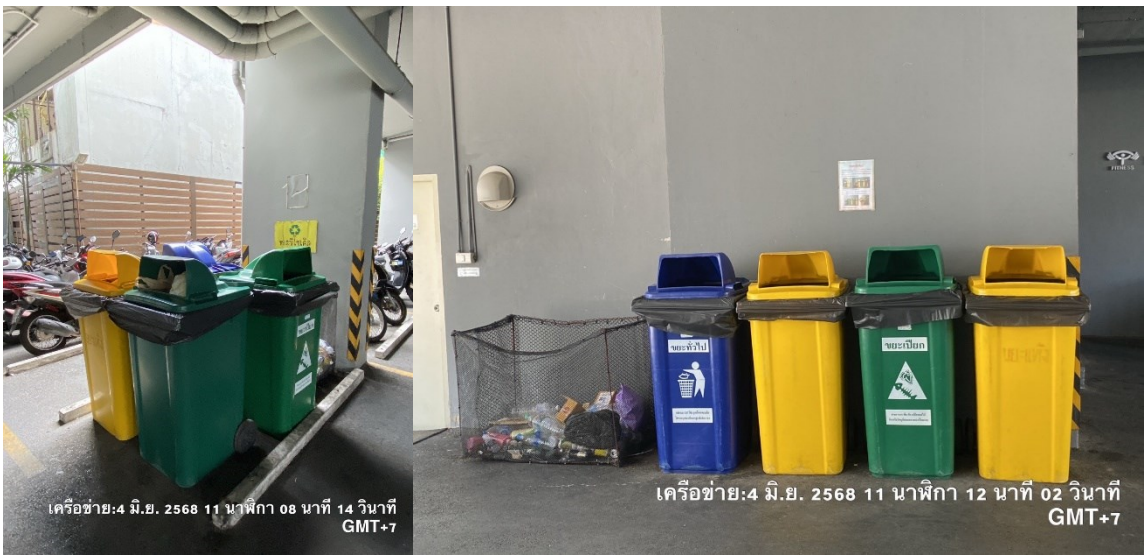

ฉีดพ่นยากำจัดปลวก ยุง แมลงรอบอาคารและห้องชุดประจำเดือน



ฝาปิดบ่อน้ำดีด้านบนชั้นดาดฟ้า



ฝาปิดบ่อน้ำดีด้านล่าง



ห้องปั๊มน้ำดี บนและล่าง



ระบบไฟฉุกเฉิน



ลูกศรบอกทางรอบอาคาร



ลานจอดรถเปิดโล่ง



ตักไขมันอาคารเอและบี



ตรวจเช็คปั๊มระบบบำบัดอาคารเอและบี



เติมจุลินทรีย์บ่อบำบัดอาคาร เอและบี



ดูดสิ่งปฏิกูล



ล้างเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง



ป้ายกฎระเบียบการเข้าพักอาศัย



บอร์ดประชาสัมพันธ์



บทที่ 3

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ตารางที่ 3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการจัดการ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่
1. น้ำใช้	- การแตกรั่วซึมของท่อประปา	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	1. เส้นท่อประปา	- เดือนละ 1 ครั้ง
	- ความสะอาด			
	- การปิดวาล์วในช่วงเวลา 07.00 -10.00 น. และช่วงเวลา 19.30-21.00 น.	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	2. วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ	- ทุกวัน
2.สระวายน้ำ 2.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ	- พื้นสระสภาพดี ไม่แตกร้าว	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- พื้นสระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
	- อุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งาน ชำรุด	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ	- ขอบสระไม่มีน้ำขัง	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- ขอบสระและทางเดินรอบสระว่ายน้ำ	- ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
	- ป้ายสภาพดี ไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร นิติบุคคลฯ	- ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
	- อุปกรณ์สภาพร้อมใช้งาน ชำรุด	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	- ค่า PH - Reisidual Chiorine	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด	- ทุกวัน
	- Coliform Bacteria - จุลินทรีรย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค	- เก็บวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

	- ระบบกรองน้ำสภาพดี ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- ระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
	- สระน้ำไม่มีตะกอน ตะไคร่น้ำ และ เศษผง	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- ความสะอาดของสระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
3. น้ำเสีย 3.1 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย (1) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด	- PH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease - TKN - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548	- ถังแยกตะกอน	- เดือนละ 1 ครั้ง
(2) คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548	- บ่อพักน้ำใส	- เดือนละ 1 ครั้ง

	- TKN - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria			
3.2 การทำงานของระบบบัดบัดน้ำเสีย	1. ปริมาณของการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2. ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมกของแหล่งกำเนิดมลพิษ 3.ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 4. การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 5. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ 6. การทำงานของระบบบบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 7. การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) 8. การทำงานของเครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) 9. การทำงานของเครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันคึกรายละเอียดและรานยงานการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบท พ.ศ. 2555 ตามบบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสุขจภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน และบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทำรายนงานสรุปผลการทำงานของระบบ การทำงานขจองระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตจตุจักร) ภายนวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป	

	10. การทำงานของเครื่องกวนสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) 11. เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 12. ปริมาณตะกอนส่วนที่เกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนที่นำไปกำจัด 13. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 14. อื่นๆ			
4. การระบายน้ำ	- การสระสมของตะกอนดินในบ่อพักและรางระบายน้ำ	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	1) บ่อพักน้ำภายในโครงการและรางระบายน้ำภายในโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง
	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	2) เครื่องสูบน้ำภายในบ่อพักน้ำสุดท้าย	- 3 เดือน/ครั้ง
5. การจัดการมูลฝอย	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยช่างอาคารพนักงานทำความสะอาด	1) พื้นที่โครงการ - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวม	- ทุกวัน
	- กลิ่นและทัศนียภาพ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	2) ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน
6.ระบบไฟฟ้า	- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	1) หม้อแปลงไฟฟ้า - ป้ายเตือนระวังอันตราย	- ปีละ 1 ครั้ง

	- มีสภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- บริเวณโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า	- ทุกวัน
	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	2) อุปกรณ์ไฟฟ้า	- 1 เดือน / ครั้ง
7. การอนุรักษ์พลังงาน	- เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ระบุมากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์	1) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างส่วนกลาง 2) ระบบปรับอากาศส่วนกลาง 3) เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลิฟท์ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น	- ทุกวัน
	- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	4) จุดติดประกาศและป้ายประชาสัมพันธ์	- ทุกวัน
8. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์	1) อุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนภัย	- 1 เดือน/ครั้ง
	- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทดสอบอุปกรณ์	2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- 1 เดือน/ครั้ง
	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	3) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและแผนผังเส้นทางการหนีไฟ	- 1 เดือน/ครั้ง
	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	4) อุปกรณ์ดังเพลิง - เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้	- 1 เดือน/ครั้ง
	- สภาพพร้อมใช้งาน - เข้าถึงสะดวก	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- หัวรับน้ำดับเพลิง	- ทุกวัน

	- สภาพพร้อมใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	5) บันไดหนีไฟ เส้นทางการหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น	- ทุกวัน
9. ระบบระบายอากาศ	- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	1) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู	- ทุกวัน
	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	2) พัดลมระบายอากาศ	- ทุกวัน
10. การจราจร	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน - สภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	- ตรวจสอบโดยนิติบุคคล - ตรวจสอบโดยนิติบุคคล ช่างอาคาร พนักงานรักษาความปลอดภัย	1) พื้นที่โครงการ - ป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก	- 1 เดือน/ครั้ง - ทุกวัน
	- เรืองร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	-	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	-
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย			1) พื้นที่โครงการ	


	- ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุงซ่อมแซม - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร พนักงานรักษาความปลอดภัย	- กรณีที่ภายในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นต้น	- ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงซ่อมแซม
	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	-	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงกร	-
12. ทัศนียภาพ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	-	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	-
13. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	-	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	-
14. การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	-	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	-
15. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที	- ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ทุกวัน

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....ซอยพหลโยธิน 34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..095-251-0546... ..... โทรสาร .....- ..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

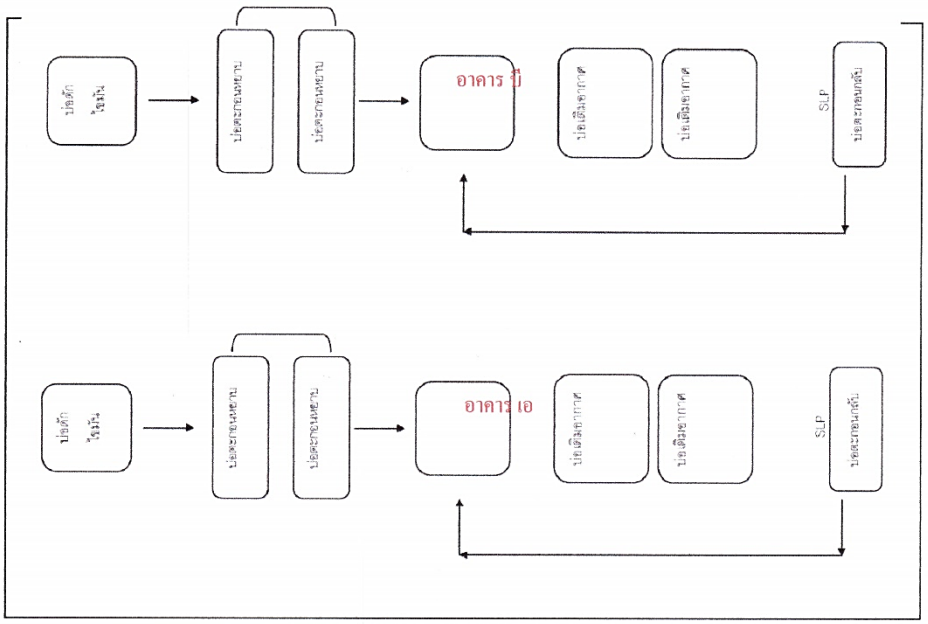

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
01-01-68	-	43	34.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
02-01-68	-	50	40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
03-01-68	-	57	45.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
04-01-68	-	56	44.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
05-01-68	-	64	51.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
06-01-68	-	76	60.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
07-01-68	-	61	48.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
08-01-68	-	70	56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
09-01-68	-	63	50.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
10-01-68	-	64	51.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
11-01-68	-	61	48.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
12-01-68	-	70	56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
13-01-68	-	74	59.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
14-01-68	-	67	53.6	ระบาย	50 ลิตร	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
15-01-68	-	69	55.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
16-01-68		57	45.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
		1,002	801.6											

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องติดอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17-01-68	-	72	57.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
18-01-68	-	60	48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
19-01-68	-	69	552	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
20-01-68	-	77	61.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
21-05-68	-	66	52.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
22-01-68	-	71	56.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
23-01-68	-	68	544	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
24-01-68	-	60	48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
25-01-68	-	55	44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
26-01-68	-	70	56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
27-01-68	-	74	592	ระบาย	ปูน 50 กก.	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
28-01-68	-	58	41.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	--	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
29-01-68	-	70	56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
30-01-68	-	65	52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
31-01-68	-	53	42.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-

1990 1,592

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ


[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....ซอยพหลโยธิน 34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..095-251-0546... ..... โทรสาร .....- ..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

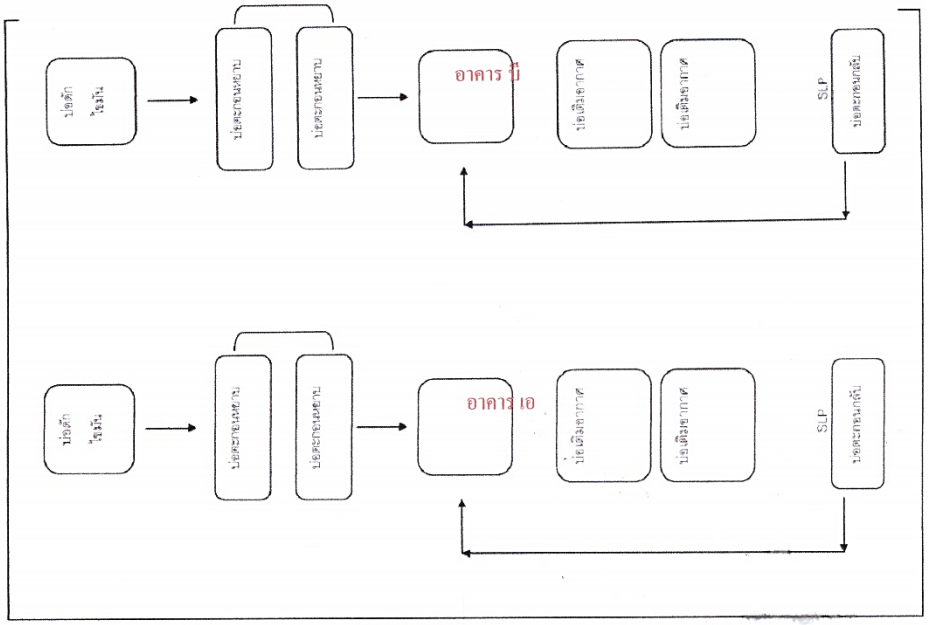

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
01-02-68	-	87	53.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
02-02-68	-	68	54.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
03-02-68	-	78	62.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
04-02-68	-	67	53.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
05-02-68	-	69	55.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
06-02-68	-	64	51.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
07-02-68	-	71	56.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
08-02-68	-	59	47.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
09-02-68	-	72	57.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
10-02-68	-	99	78.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
11-02-68	-	62	49.6	ระบาย	50 ลิตร	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
12-02-68	-	57	45.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
13-02-68	-	81	64.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
14-02-68	-	64	51.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
15-02-68	-	68	54.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
16-02-68	-	66	52.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
		1,111	888.8											

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17-02-68	-	81	64.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
18-02-68	-	71	86.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
19-02-68	-	65	52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
20-02-68	-	70	56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
21-02-68	-	68	54.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
22-02-68	-	54	43.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
23-02-68	-	69	55.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
24-02-68	-	91	72.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
25-02-68	-	70	56	ระบาย	50 ลิตร	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
26-02-68	-	71	56.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
27-02-68	-	69	55.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
28-02-68	-	72	57.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	--	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
		851	680.8											
		รวม1912	รวม 1,529.6											

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำที่งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ	[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบตะกอน	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,990.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,592.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์ 100.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....ซอยพหลโยธิน 34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..095-251-0546... ..... โทรสาร .....- ..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

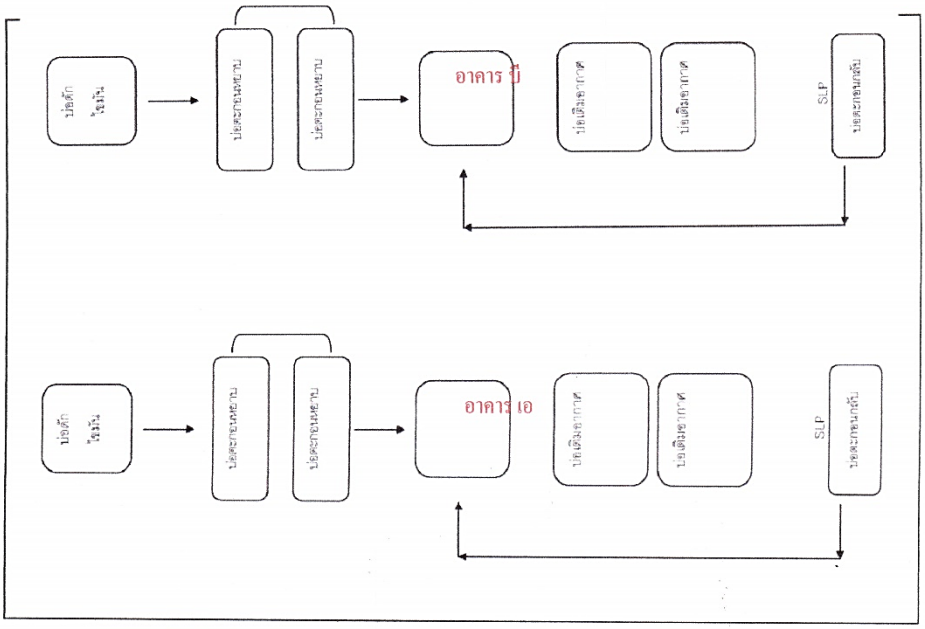

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
01-03-68	-	91	59.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
02-03-68	-	84	67.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
03-03-68	-	86	68.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
04-03-68	-	74	59.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
05-03-68	-	78	58.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
06-03-68	-	70	56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
07-03-68	-	75	60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
08-03-68	-	69	55.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
09-03-68	-	75	60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
10-03-68	-	88	70.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
11-03-68	-	70	56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
12-03-68	-	71	56.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
13-03-68	-	84	67.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
14-03-68	-	74	59.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
15-03-68	-	70	56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
16-03-68		86	68.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-

1919 1919.6

9/2567

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17-03-68	-	83	64.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
18-03-68	-	80	64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
19-03-68	-	69	55.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
20-03-68	-	75	60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
21-03-68	-	97	80.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
22-03-68	-	96	88.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
23-03-68	-	81	84.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
24-03-68	-	90	78	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
25-03-68	-	97	84.9	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
26-03-68	-	81	67.1	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
27-03-68	-	74	69.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
28-03-68	-	68	71.9	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	---	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
29-03-68	-	71	62.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
30-03-68	-	71	60.9	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
31-03-68	-	90	76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-

1191 9006
รวม 1987.4

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ	[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบตะกอน	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,338.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,870.400 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์	100.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....ซอยพหลโยธิน 34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..095-251-0546... ..... โทรสาร .....- ..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

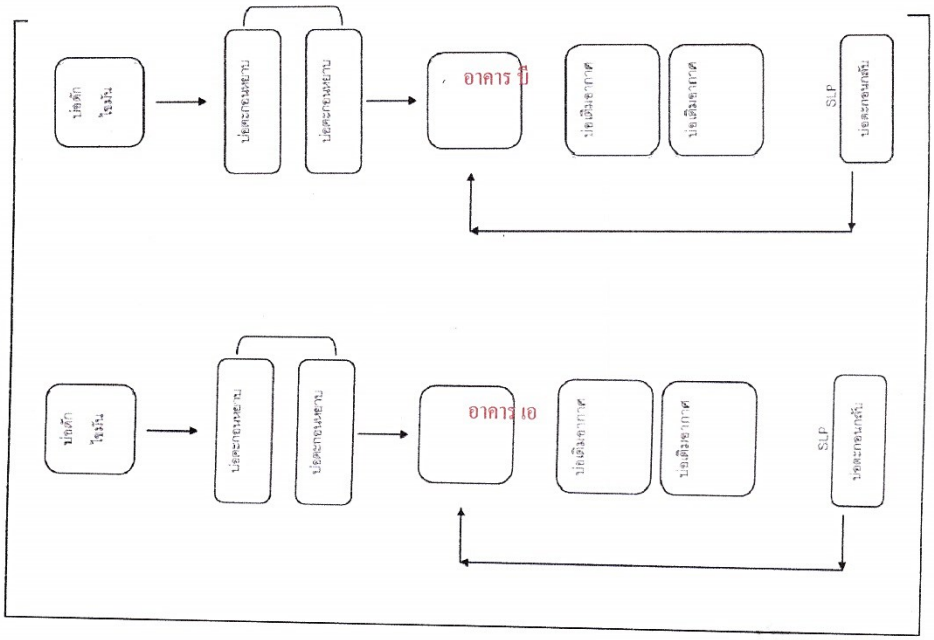

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี/วัสดุที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
01-04-68	-	66	58.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
02-04-68	-	90	78	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
03-04-68	-	54	49.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
04-04-68	-	64	54.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
05-04-68	-	75	60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
06-04-68	-	75	60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
07-04-68	-	71	56.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
08-04-68	-	67	53.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
09-04-68	-	64	51.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
10-04-68	-	55	44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
11-04-68	-	65	52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
12-04-68	-	50	40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
13-04-68	-	42	33.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
14-04-68	-	44	35.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
15-04-68	-	33	26.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
16-04-68		64	51.2											
		963	781.4											

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17-04-68	-	50	40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
18-034-68	-	51	40.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
19-04-68	-	55	44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
20-04-68	-	60	48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
21-04-68	-	90	72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
22-04-68	-	48	96.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
23-04-68	-	70	56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
24-04-68	-	64	51.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
25-04-68	-	66	52.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
26-04-68	-	58	46.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
27-04-68	-	59	47.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
28-04-68	-	90	72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
29-04-68	-	66	52.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
30-04-68	-	59	47.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
		886	708.8											

1414 1195.2

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาวจิโลรรณ รัตน์จันทร์ทอง.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ	[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบตะกอน	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,869.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,495.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์ 100.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....ซอยพหลโยธิน 34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..095-251-0546... ..... โทรสาร .....- ..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

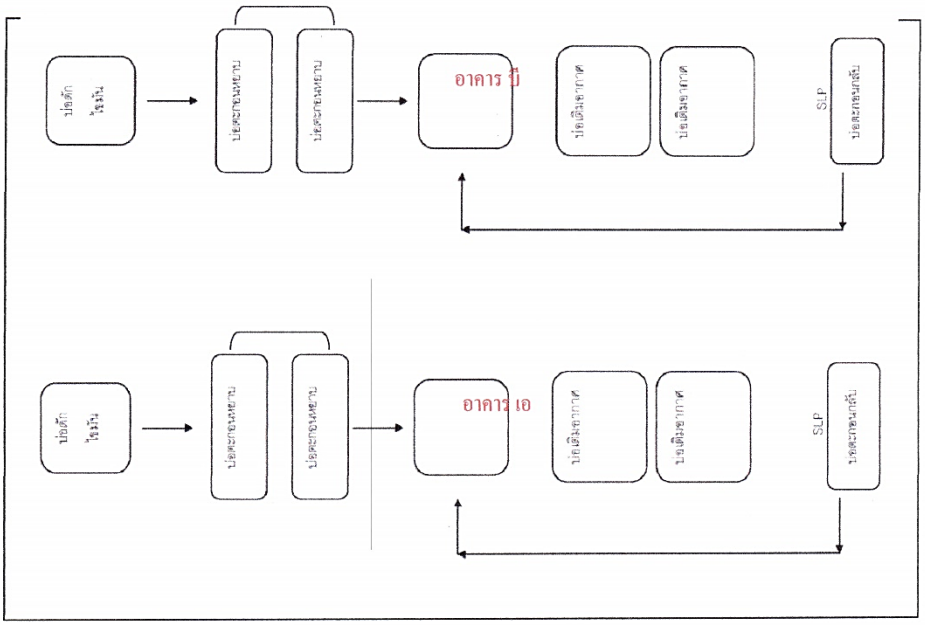

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
01-05-68	-	45	36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
02-05-68	-	89	71.9	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
03-05-68	-	60	48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
04-05-68	-	69	49.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
05-05-68	-	57	45.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
06-05-68	-	76	68.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
07-05-68	-	66	53.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
08-05-68	-	48	36.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
09-05-68	-	67	53.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
10-05-68	-	56	40.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
11-05-68	-	47	37.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
12-05-68	-	62	49.1	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	---	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
13-05-68	-	76	60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
14-05-68	-	68	54.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
15-05-68	-	47	37.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
16-05-68		69	55.2											

2 996 796.8

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องตีมิอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17-05-68	-	56	49.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
18-05-68	-	78	39.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
19-05-68	-	53	42.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
20-05-68	-	90	72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
21-05-68	-	90	78	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
22-05-68	-	56	40.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
23-05-68	-	57	45.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
24-05-68	-	67	53.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
25-05-68	-	58	46.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
26-05-68	-	71	56.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
27-05-68	-	67	53.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
28-05-68	-	74	59.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
29-05-68	-	52	41.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
30-05-68	-	68	54.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
31-05-68	-	64	43.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-

ตัน 759.8

รวม 1,977 1,549.6

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,937.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,549.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์ 100.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. *ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง*

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,051.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,640.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์	100.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....ซอยพหลโยธิน 34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..095-251-0546... ..... โทรสาร .....- ..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

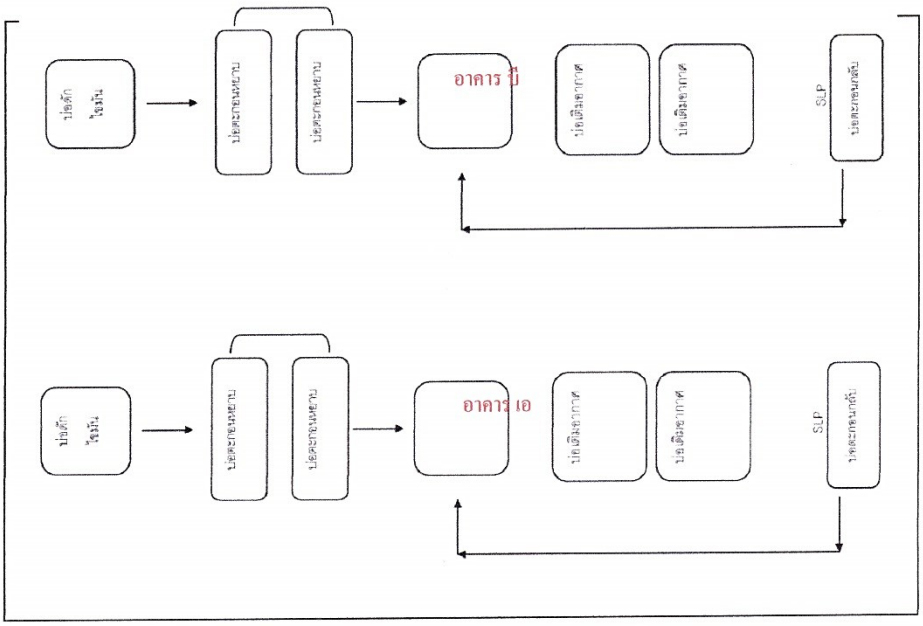

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ถ้ามีหรือกำโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
01-06-68	-	67	63.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
02-06-68	-	68	49.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
03-06-68	-	45	36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
04-06-68	-	68	70.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
05-06-68	-	53	49.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
06-06-68	-	71	66.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
07-06-68	-	57	45.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
08-06-68	-	68	68.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
09-06-68	-	63	66.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
10-06-68	-	65	58	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
11-06-68	-	74	59.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
12-06-68	-	59	47.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
13-06-68	-	70	56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
14-06-68	-	45	36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
15-06-68	-	75	60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
16-06-68	-	95	76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-

1071 856.8

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17-06-68	-	53	42.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
18-06-68	-	67	53.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
19-06-68	-	68	54.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
20-06-68	-	78	57.1	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
21-06-68	-	47	37.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
22-06-68	-	76	60.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
23-06-68	-	96	76.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
24-06-68	-	62	49.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
25-06-68	-	70	56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
26-06-68	-	69	55.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
27-06-68	-	73	58.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
28-06-68	-	67	53.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
29-06-68	-	72	57.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
30-06-68	-	88	70.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-

980 738

805 1,408

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ภาคผนวก 2 :

รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และประปาประจำวัน

รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน มกราคม Year/ปี 2568

No. ลำดับที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (หน่วย)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดย/หัวหน้าช่าง
1	9.00	4294	2	อาย	
2	9.00	4296	2	อาย	
3	9.00	4298	2	อาย	
4	9.00	4301	3	อาย	
5	9.00	4303	2	ภณัฐกร	
6	9.00	4306	3	ภณัฐกร	
7	9.00	4309	2	อาย	
8	9.00	4311	3	อาย	
9	9.00	4313	2	อาย	
10	9.00	4316	3	อาย	
11	9.00	4318	2	อาย	
12	9.00	4321	3	อาย	
13	9.00	4323	2	ภณัฐกร	
14	9.00	4325	2	อาย	
15	9.00	4327	2	อาย	
16	9.00	4329	2	อาย	
17	9.00	4331	2	อาย	
18	9.00	4334	3	อาย	
19	9.00	4336	2	อาย	
20	9.00	4339	3	ภณัฐกร	
21	9.00	4341	2	ภณัฐกร	
22	9.00	4344	3	ภณัฐกร	
23	9.00	4346	2	ภณัฐกร	
24	9.00	4349	3	อาย	
25	9.00	4351	2	อาย	
26	9.00	4354	3	อาย	
27	9.00	4357	3	ภณัฐกร	
28	9.00	4360	3	อาย	
29	9.00	4362	2	อาย	
30	9.00	4364	2	อาย	
31	9.00	4367	3	อาย	
		Total	79	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			87	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร) .....

Date / วันที่ 31/1/68

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน ก.พ. Year/ปี 68

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ตามที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนหน่วย (ต่างวัน)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
1	9.00	4369	2	ณัฐกร	
2	9.00	4372	3	ณัฐกร	
3	9.00	4375	3	ณัฐกร	
4	9.00	4378	3	ณัฐกร	
5	9.00	4381	3	ณัฐกร	
6	9.00	4384	3	ณัฐกร	
7	9.00	4387	3	"	
8	9.00	4390	3	ณัฐกร	
9	9.00	4393	3	ณัฐกร	
10	9.00	4396	3	ณัฐกร	
11	9.00	4398	2	ณัฐกร	
12	9.00	4401	3	[illegible]	
13	9.00	4404	3	ณัฐกร	
14	9.00	4407	3	"	
15	9.00	4411	4	"	
16	9.00	4414	3	ณัฐกร	
17	9.00	4418	4	ณัฐกร	
18	9.00	4421	3	ณัฐกร	
19	9.00	4424	3	ณัฐกร	
20	9.00	4427	2	ณัฐกร	
21	9.00	4430	3	"	
22	9.00	4433	3	"	
23	9.00	4437	4	ณัฐกร	
24	9.00	4440	3	ณัฐกร	
25	9.00	4443	3	ณัฐกร	
26	9.00	4445	2	ณัฐกร	
27	9.00	4449	4	อาสา	
28	9.00	4451	2	"	
29	9.00	4551	100	"	
30	9.00	4651			
31	9.00				
		Total	187	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			75	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

10 + 57 + 20 + 100

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 28/2/68

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน _____ Year/ ปี _____

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้ (หน่วย)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดยหัวหน้างาน
1	9.00	4454	3		
2	9.00	4458	4		
3	9.00	4461	3		
4	9.00	4465	4		
5	9.00	4469	4	อาส	
6	9.00	4472	3		
7	9.00	4475	3		
8	9.00	4478	3		
9	9.00	4481	3		
10	9.00	4485	4		
11	9.00	4488	3		
12	9.00	4492	4	อาส	
13	9.00	4496	4		
14	9.00	4499	3		
15	9.00	4502	3		
16	9.00	4506	4		
17	9.00	4510	4		
18	9.00	4514	4		
19	9.00	4518	4	อาส	
20	9.00	4521	3		
21	9.00	4524	3		
22	9.00	4526	2		
23	9.00	4529	3		
24	9.00	4533	4		
25	9.00	4537	4		
26	9.00	4540	3	อาส	
27	9.00	4544	4		
28	9.00	4548	4		
29	9.00	4551	3		
30	9.00	4555	4		
31	9.00	4558	3		
		Total	107	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			181	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

2 + 45 + 60 +

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร) .....

Date / วันที่ 31/8/68.

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน เมษายน Year/ปี 2568

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ตามที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนหน่วย (หน่วย)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
1	9.00	4562	5	อาทิ	
2	9.00	4565	3	ภูพิศักดิ์	
3	9.00	4569	4	อาทิ	
4	9.00	4572	3	อาทิ	
5	9.00	4576	4	อาทิ	
6	9.00	4579	3.	พงษ์	
7	9.00	4583	4	ภูพิศักดิ์	
8	9.00	4586	3	อาทิ	
9	9.00	4589	3	อาทิ	
10	9.00	4592	3	อาทิ	
11	9.00	4596	3	อาทิ	
12	9.00	4598	3	อาทิ	
13	9.00	4600	2	สว	
14	9.00	4603	3	สว	
15	9.00	4605	2	สว	
16	9.00	4608	3	ภูพิศักดิ์	
17	9.00	4611	3	ภูพิศักดิ์	
18	9.00	4614	3	อาทิ	
19	9.00	4617	3	อาทิ	
20	9.00	4620	3	อาทิ	
21	9.00	4624	4	ภูพิศักดิ์	
22	9.00	4628	4.	พงษ์	
23	9.00	4631	3	อาทิ	
24	9.00	4635	4	อาทิ	
25	9.00	4639	4	ภูพิศักดิ์	
26	9.00	4643	4	อาทิ	
27	9.00	4646	3	อาทิ	
28	9.00	4651	5	ภูพิศักดิ์	
29	9.00	4654	3		
30	9.00	4657	3	อาทิ	
31	9.00				
		Total	97	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			107	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

4 + 31 + 32 + 10.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30/4/68

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน พฤษภาคม Year/ ปี 2568

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading จำนวนหน่วยที่ใช้	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้ (หน่วย)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดยหัวหน้างาน
1	9.00	4660	3		
2	9.00	4664	4		
3	9.00	4667	3		
4	9.00	4670	3		
5	9.00	4673	3		
6	9.00	4676	3		
7	9.00	4680	4		
8	9.00	4683	3		
9	9.00	4686	3		
10	9.00	4689	3		
11	9.00	4692	3		
12	9.00	4695	3		
13	9.00	4698	3		
14	9.00	4701	3		
15	9.00	4703	2		
16	9.00	4706	3		
17	9.00	4709	3		
18	9.00	4711	2		
19	9.00	4715	4		
20	9.00	4718	3		
21	9.00	4721	3		
22	9.00	4724	3		
23	9.00	4727	3		
24	9.00	4730	3		
25	9.00	4733	3		
26	9.00	4736	3		
27	9.00	4739	3		
28	9.00	4742	3		
29	9.00	4745	3		
30	9.00	4748	3		
31	9.00	4751	3		
		Total	92	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			97	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/5/68

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน มิถุนายน Year/ ปี 2568

No. ลำดับที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (หน่วย)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
1	9.00	4753	4		
2	9.00	4756	3		
3	9.00	4759	3		
4	9.00	4763	4		
5	9.00	4766	3		
6	9.00	4770	4		
7	9.00	4773	3		
8	9.00	4777	4		
9	9.00	4781	4		
10	9.00	4784	3		
11	9.00	4788	4		
12	9.00	4791	3		
13	9.00	4794	3		
14	9.00	4797	3		
15	9.00	4800	3		
16	9.00	4804	4		
17	9.00	4807	3		
18	9.00	4811	4		
19	9.00	4814	3		
20	9.00	4818	4		
21	9.00	4821	3		
22	9.00	4825	4		
23	9.00	4829	4		
24	9.00	4832	3		
25	9.00	4835	3		
26	9.00	4839	4		
27	9.00	4842	3		
28	9.00	4845	3		
29	9.00	4848	3		
30	9.00	4852	4		
31	9.00				
		Total	101	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			92	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 1/7/68

2+51+48

รายงานการใช้ประปาประจำวัน

Main City Water Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน

Month/เดือน มกราคม Year/ปี 2568

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	88393	43	อาสะ	17.00	88414	21	อาสะ
2	9.00	88443	50	อาสะ	17.00	88464	11	อาสะ
3	9.00	88500	57	อาสะ	17.00	88521	21	อาสะ
4	9.00	88556	56	อาสะ	17.00	88579	23	อาสะ
5	9.00	88620	64	อาสะ	17.00	88649	29	อาสะ
6	9.00	88696	76	อาสะ	17.00	88709	13	อาสะ
7	9.00	88757	61	อาสะ	17.00	88778	21	อาสะ
8	9.00	88827	70	อาสะ	17.00	88841	14	อาสะ
9	9.00	88890	63	อาสะ	17.00	88904	14	อาสะ
10	9.00	88954	64	อาสะ	17.00	88969	15	อาสะ
11	9.00	89015	61	อาสะ	17.00	89038	23	อาสะ
12	9.00	89085	70	อาสะ	17.00	89111	16	อาสะ
13	9.00	89159	74	อาสะ	17.00	89180	21	อาสะ
14	9.00	89226	67	อาสะ	17.00	89248	22	อาสะ
15	9.00	89295	69	อาสะ	17.00	89303	8	อาสะ
16	9.00	89352	57	อาสะ	17.00	89369	17	อาสะ
17	9.00	89424	72	อาสะ	17.00	89440	16	อาสะ
18	9.00	89494	60	อาสะ	17.00	89508	24	อาสะ
19	9.00	89553	69	อาสะ	17.00	89577	24	อาสะ
20	9.00	89630	77	อาสะ	17.00	89649	19	อาสะ
21	9.00	89696	66	อาสะ	17.00	89719	23	อาสะ
22	9.00	89767	71	อาสะ	17.00	89784	17	อาสะ
23	9.00	89835	68	อาสะ	17.00	89848	13	อาสะ
24	9.00	89895	60	อาสะ	17.00	89916	21	อาสะ
25	9.00	89950	55	อาสะ	17.00	89973	23	อาสะ
26	9.00	90020	70	อาสะ	17.00	90044	24	อาสะ
27	9.00	90094	74	อาสะ	17.00	90126	32	อาสะ
28	9.00	90152	58	อาสะ	17.00	90175	23	อาสะ
29	9.00	90222	70	อาสะ	17.00	90243	21	อาสะ
30	9.00	90287	65	อาสะ	17.00	90293	6	อาสะ
31	9.00	90340	53		17.00	90362	22	อาสะ
		Total	1,990.00		This Month / เดือนปัจจุบัน			
			1,961.00		Last Month / เดือนที่ผ่านมา			

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร) .....

Date / วันที่ 31/1/68

Main City Water Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน

Month/เดือน ก.ค. Year/ ปี 68


Date วันที่	Time เวลา	Current Reading จำนวนที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading จำนวนที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	90407	67	[illegible]	17.00	90431	24	[illegible]
2	9.00	90475	68	[illegible]	17.00	90503	28	[illegible]
3	9.00	90553	78	[illegible]	17.00	90574	21	[illegible]
4	9.00	90620	67	[illegible]	17.00	90641	21	[illegible]
5	9.00	90689	69	[illegible]	17.00	90701	12	[illegible]
6	9.00	90753	64	[illegible]	17.00	90773	20	[illegible]
7	9.00	90824	71	[illegible]	17.00	90836	12	[illegible]
8	9.00	90883	59	[illegible]	17.00	90907	24	[illegible]
9	9.00	90955	72	[illegible]	17.00	90979	24	[illegible]
10	9.00	91053	98	[illegible]	17.00	91060	7	[illegible]
11	9.00	91115	62	[illegible]	17.00	91126	11	[illegible]
12	9.00	91172	57	[illegible]	17.00	91197	25	[illegible]
13	9.00	91253	81	[illegible]	17.00	91270	17	[illegible]
14	9.00	91317	64	[illegible]	17.00	[illegible]	22	[illegible]
15	9.00	91385	68	[illegible]	17.00	91411	26	[illegible]
16	9.00	91451	66	[illegible]	17.00	91461	30	[illegible]
17	9.00	91532	81	[illegible]	17.00	91545	13	[illegible]
18	9.00	91603	71 [illegible]	[illegible]	17.00	91618	15	[illegible]
19	9.00	91668	65	[illegible]	17.00	91691	23	[illegible]
20	9.00	91738	70	[illegible]	17.00	91758	20	[illegible]
21	9.00	91806	68	[illegible]	17.00	91810	4	[illegible]
22	9.00	91860	54	[illegible]	17.00	91884	24	[illegible]
23	9.00	91929	69	[illegible]	17.00	91953	24	[illegible]
24	9.00	92020	91	[illegible]	17.00	92041	21	[illegible]
25	9.00	92090	70	[illegible]	17.00	92112	22	[illegible]
26	9.00	92161	71	[illegible]	17.00	92183	22	[illegible]
27	9.00	92230	69	[illegible]	17.00	92248	18	[illegible]
28	9.00	92302	72	[illegible]	17.00	92322	20	[illegible]
29	9.00	[illegible]564			17.00			
30	9.00				17.00			
31	9.00				17.00			
		Total	1,962		This Month / เดือนปัจจุบัน			
			1,990		Last Month / เดือนที่ผ่านมา			

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร) .....

Date / วันที่ 28/7/68

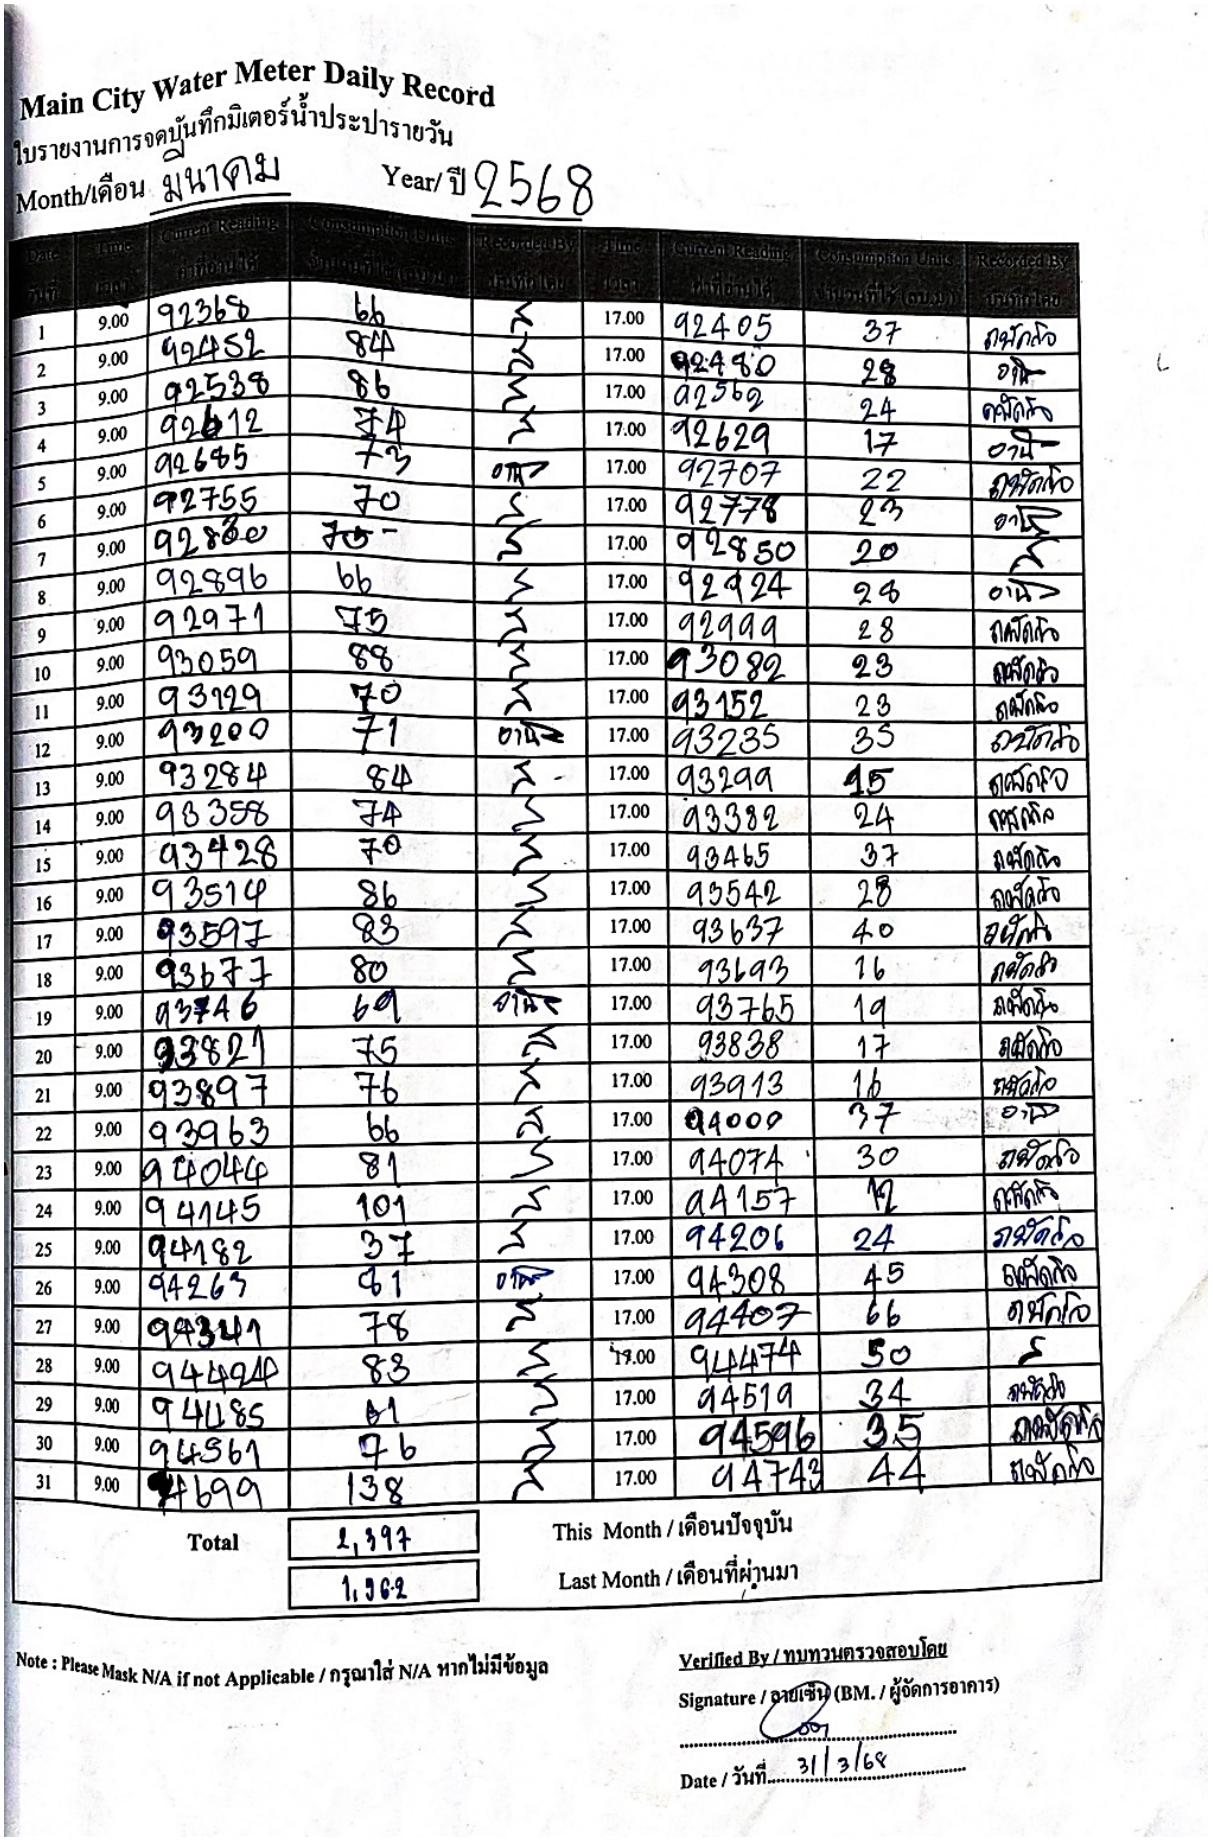

Main City Water Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน

Month/เดือน มีนาคม Year/ปี 2568

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading หน่วยที่ได้	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading หน่วยที่ได้	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	92368	66		17.00	92405	37	
2	9.00	92452	84		17.00	92480	28	
3	9.00	92538	86		17.00	92562	24	
4	9.00	92612	74		17.00	92629	17	
5	9.00	92685	73		17.00	92707	22	
6	9.00	92755	70		17.00	92778	23	
7	9.00	92880	70		17.00	92850	20	
8	9.00	92896	66		17.00	92924	24	
9	9.00	92971	75		17.00	92999	28	
10	9.00	93059	88		17.00	93082	23	
11	9.00	93129	70		17.00	93152	23	
12	9.00	93200	71		17.00	93235	35	
13	9.00	93284	84		17.00	93299	15	
14	9.00	93358	74		17.00	93382	24	
15	9.00	93428	70		17.00	93465	37	
16	9.00	93514	86		17.00	93542	28	
17	9.00	93597	83		17.00	93637	40	
18	9.00	93677	80		17.00	93693	16	
19	9.00	93746	69		17.00	93765	19	
20	9.00	93821	75		17.00	93838	17	
21	9.00	93897	76		17.00	93913	16	
22	9.00	93963	66		17.00	94000	37	
23	9.00	94046	81		17.00	94074	30	
24	9.00	94145	101		17.00	94157	17	
25	9.00	94182	37		17.00	94206	24	
26	9.00	94263	81		17.00	94308	45	
27	9.00	94341	78		17.00	94407	66	
28	9.00	94424	83		17.00	94474	50	
29	9.00	94485	61		17.00	94519	34	
30	9.00	94561	76		17.00	94596	35	
31	9.00	94699	138		17.00	94743	44	
		Total	1,997			This Month / เดือนปัจจุบัน		
			1,962			Last Month / เดือนที่ผ่านมา		

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/3/68

Main City Water Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน

Month/เดือน เมษายน Year/ปี 2568

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	94765	66	อาณ	17.00	94821	56	สมชัย
2	9.00	94860	95	สมชัย	17.00	94895	35	สมชัย
3	9.00	94914	54	อาณ	17.00	94948	34	สมชัย
4	9.00	94982	68	อาณ	17.00	95021	39	อาณ
5	9.00	95057	75	อาณ	17.00	95087	30	สมชัย
6	9.00	95132	75.	หมอ	17.00	95157	25.	หมอ
7	9.00	95203	71	สมชัย	17.00	95227	24	สมชัย
8	9.00	95270	67	อาณ	17.00	95287	17	อาณ
9	9.00	95334	64	อาณ	17.00	95356	22	สมชัย
10	9.00	95389	55	อาณ	17.00	95406	17	สมชัย
11	9.00	95454	65	อาณ	17.00	95465	11	อาณ
12	9.00	95504	50	อาณ	17.00	95524	20	อาณ
13	9.00	95546	42	ส	17.00	95569	23	หมอ
14	9.00	95590	44	ส	17.00	95601	11.	หมอ
15	9.00	95623	33	ส	17.00	95645	22.	หมอ
16	9.00	95687	64	สมชัย	17.00	95693	6	ส
17	9.00	95737	50	สมชัย	17.00	95748	11	สมชัย
18	9.00	95788	51	อาณ	17.00	95808	20	อาณ
19	9.00	95843	55	อาณ	17.00	95874	31	สมชัย
20	9.00	95903	60	อาณ	17.00	95937	34	สมชัย
21	9.00	95995	92	สมชัย	17.00	95995	0	สมชัย
22	9.00	96043.	48	หมอ	17.00	96066	23	สมชัย
23	9.00	96113	70	อาณ	17.00	96128	15	สมชัย
24	9.00	96177	64	อาณ	17.00	96196	19	สมชัย
25	9.00	96243	66	สมชัย	17.00	96254	11	สมชัย
26	9.00	96301	58	อาณ	17.00	96328	27	สมชัย
27	9.00	96360	59	อาณ	17.00	96403	43	สมชัย
28	9.00	96451	91	สมชัย	17.00	96470	19	สมชัย
29	9.00	96517	66	ส	17.00	96629	12	ส
30	9.00	96576	59	อาณ	17.00	96588	~~18~~ 12	สมชัย
31	9.00				17.00			
		Total	1,877		This Month / เดือนปัจจุบัน			
			2,397		Last Month / เดือนที่ผ่านมา			

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่ 30/4/68

Main City Water Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน

Month/เดือน พฤษภาคม Year/ ปี 2568

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	96621	45	[illegible]	17.00	96665	44	พงศ์
2	9.00	96710	89	[illegible]	17.00	96724	14	อาทิ
3	9.00	96770	60	[illegible]	17.00	96792	22	อาทิ
4	9.00	96832	62	[illegible]	17.00	96854	22.	พงศ์
5	9.00	96889	57	[illegible]	17.00	96910	21	[illegible]
6	9.00	96967	78	[illegible]	17.00	96974	12	อาทิ
7	9.00	97033	61	[illegible]	17.00	97038	5	[illegible]
8	9.00	97081	48	[illegible]	17.00	97103	22	อาทิ
9	9.00	97148	67	[illegible]	17.00	97161	13	อาทิ
10	9.00	97204	56	[illegible]	17.00	97228	24	[illegible]
11	9.00	97251	47	[illegible]	17.00	97283.	32.	พงศ์
12	9.00	97313	62	[illegible]	17.00	97341	28	[illegible]
13	9.00	97388	75	[illegible]	17.00	97408	70	[illegible]
14	9.00	97456	68	[illegible]	17.00	97457	1	[illegible]
15	9.00	97503	47	[illegible]	17.00	97525	22	[illegible]
16	9.00	97572	69	[illegible]	17.00	97586	14	[illegible]
17	9.00	97628	56	[illegible]	17.00	97652	24	อาทิ
18	9.00	97656	28	[illegible]	17.00	97696	40	[illegible]
19	9.00	97709	53	[illegible]	17.00	97751	42	[illegible]
20	9.00	97880	121	[illegible]	17.00	97857	27	[illegible]
21	9.00	97956	125	[illegible]	17.00	97974	19	[illegible]
22	9.00	98011	56	[illegible]	17.00	98022	11	[illegible]
23	9.00	98068	57	[illegible]	17.00	98089	21	อาทิ
24	9.00	98135	67	[illegible]	17.00	98160	25	[illegible]
25	9.00	98193	58	[illegible]	17.00	98219	26	[illegible]
26	9.00	98264	71	[illegible]	17.00	98286	22	[illegible]
27	9.00	98331	67	[illegible]	17.00	98359	28	[illegible]
28	9.00	98405	74	[illegible]	17.00	98412	7	[illegible]
29	9.00	98457	52	[illegible]	17.00	98479	22	อาทิ
30	9.00	98525	68	[illegible]	17.00	98550	25	[illegible]
31	9.00	98579	54	[illegible]	17.00	98606	27	[illegible]
		Total	2,003	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			1,877	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่ 31/5/68

Main City Water Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน

Month/เดือน มิถุนายน Year/ ปี 2568

Date/วันที่	Time/เวลา	Current Reading/จำนวนที่อ่านได้	Consumption Units/จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By/บันทึกโดย	Time/เวลา	Current Reading/จำนวนที่อ่านได้	Consumption Units/จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By/บันทึกโดย
1	9.00	98646	67	ว	17.00	98673	27	ธนพัฒ
2	9.00	98708	62	ว	17.00	98725	17	อาทิ
3	9.00	98753	45	สุดารัตน์	17.00	98781	28	พงษ์
4	9.00	98841	88	ชาติ	17.00	98890	7	อาทิ
5	9.00	98893	53	ว	17.00	98918	25	อาทิ
6	9.00	98964	71	ว	17.00	98985	21	อาทิ
7	9.00	99021	57	ว	17.00	99040	20	ว
8	9.00	99083	62	ว	17.00	99117	34	อาทิ
9	9.00	99166	83	ว	17.00	99189	23	ธนพัฒ
10	9.00	99231	65	ว	17.00	99260	29	ธนพัฒ
11	9.00	99305	74	อาทิ	17.00	99317	12	ธนพัฒ
12	9.00	99364	59	ว	17.00	99385	21	ธนพัฒ
13	9.00	99434	70	อาทิ	17.00	99445	11	อาทิ
14	9.00	99479	45	ว	17.00	99524	45	ธนพัฒ
15	9.00	99554	75	ว	17.00	99596	42	ธนพัฒ
16	9.00	99649	95	ว	17.00	99662	13	ธนพัฒ
17	9.00	99709	53	ว	17.00	99723	21	อาทิ
18	9.00	99769	67	อาทิ	17.00	99792	23	ธนพัฒ
19	9.00	99837	68	ว	17.00	99860	23	ธนพัฒ
20	9.00	99909	72	อาทิ	17.00	99915	6	ว
21	9.00	99956	47	ว	17.00	99997	41	ธนพัฒ
22	9.00	100032	76	ว	17.00	100078	46	ธนพัฒ
23	9.00	100128	96	ว	17.00	100141	19	ธนพัฒ
24	9.00	100190	62	อาทิ	17.00	100213	23	ธนพัฒ
25	9.00	100260	70	อาทิ	17.00	100282	22	ธนพัฒ
26	9.00	100329	69	ว	17.00	100352	23	อาทิ
27	9.00	100402	73	พงษ์	17.00	100423	21	ว
28	9.00	100469	67	ว	17.00	100493	24	ว
29	9.00	100541	72	ว	17.00	100577	36	อาทิ
30	9.00	100629	88	ว	17.00	100642	13	ธนพัฒ
31	9.00				17.00			
		Total	2,051		This Month / เดือนปัจจุบัน			
			2,003		Last Month / เดือนที่ผ่านมา			

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 1/7/68