

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 การตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบที่ 6 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 7 แผนฉุกเฉิน
- เอกสารแนบที่ 8 รายงานการฝึกซ้อมอพยพอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 9 ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 10 บันทึกการฉีดพ่นกำจัดแมลง
- เอกสารแนบที่ 11 รายงานการใช้น้ำ/ไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 12 รายงานตรวจเช็คสระว่ายน้ำ
- เอกสารแนบที่ 13 ใบเสร็จการสูบตะกอน
- เอกสารแนบที่ 14 รายงานตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภค

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



วันที่ ๑๓๒๒/๙๕๕๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

2000 1000 500

เรื่อง ต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียนกองปฏิปัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค แมเนจър ทอริส จำกัด

คำขอขึ้นทะเบียนต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เภสัช
ณวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

บริษัท บีที เอเจอรี่ จำกัด จำนวน ๑ แห่ง

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเคเนเจอร์ จำกัด ขอตอบคุณหนังสือรับฟังประโยชน์
 ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๐ ส่วนที่ ๔ มาตรา ๕๖ หน้าที่ ๔ ตามที่แจ้งที่ ๕๓๔/๒๐๑๖ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เจนเนอร์ ทอรัส จำกัด ต่อยุทนต์สี่ล้อบีเค
เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ

มณเฑียรบัน วิทยาลัยเกษตร (๑)

๗. เจ้าหน้าที่ร่วมจัดทำข้อปฏิบัติกรรณการ

๑) นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น

(๑) บทประพันธ์บทกวี

(๓) นางสาววิวิสา นวลโย

นางสาวระพีพร สุบินแก้ว

(๔) นายสมัครพงศ์ พงศ์ศิริเดช

ค. ขอถ่ายเอกสารฉบับที่ได้รับ^๕ซึ่งเผยแพร่ในหนังสือตามลิงก์ส่งด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๐๒๕ หากประสงค์ต่ออายุหนังสือฉบับนี้
 กรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อให้มีค่าของอายุหรือเอกสารประกอบคำขอต่อ
 ข้าราชการเป็นหนังสือปฏิบัติการวิไลระห์ เอกเทศ ให้ยื่นกับฝ่ายของหนังสือยื่นขอใบปฏิบัติการวิไลระห์ และเอกสาร
 ประกอบคำขอต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือยื่นขอใบปฏิบัติการวิไลระห์ และเอกสาร
 ประกอบคำขอต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้วจะได้รับหนังสือใบปฏิบัติงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลต่อไป

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ขอแสดงความนับถือ

นางจินดา เดชะศรีมิตร

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 25°C .

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662



“ดูงานแบบบูรณาการโดยคณะฯ ร่วมกับพัฒนา ศึกษานิเทศก์”

เอกสารแบบท้ายหนังสือรับต่ออายุทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ปิเด เจนอร์ ทอรั จำกัด เลขทะเบียน ๖๒๕๐
ที่ ยก ๐๓๓๒/๙๙๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ขอขมาลาโทษที่^๑ได้รับการประเมินจากโรงเรียนคุณธรรม จำนวน ๘ รายการ
นับเสียจำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีการหา
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายบรรณรักษ์ ตรีรงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามักย
มอัคริ์รงงานภาคใต้



แบบ กปร./๓๑๖
Form NSC/TSI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-UB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardisation Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘/๓๖๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
58/๓๖๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025:2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ไปรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date 3 March B.E. 2566 (2023))



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (NSI)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03 12:25:56:295:01:00

5156676

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371

BK Nature Taurus Company Limited

59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer



8289



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

บริษัท บีเค เมเจอร์ ทอริส จำกัด

หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)

ทดสอบ 0590

(Testing 0590)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ถาวร

(Permanent)

☐ชั่วคราว

(Temporary)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February B.E. 2566 (2023))

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Until)

(10 November B.E. 2570 (2027))

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)



ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Until)

(10 November B.E. 2570 (2027))

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L - Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, and part 4500-H⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3500-Fe B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้า 1/2

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ถาวร

(Permanent)

☐ชั่วคราว

(Temporary)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February B.E. 2566 (2023))

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Until)

(10 November B.E. 2570 (2027))

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)



สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (ตย) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-Cl B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-N_{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้า 2/2

เอกสารแนบที่ 2
มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและบางชนิด พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด ฉบับวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีหรือระบายน้ำทิ้งโดยวิธีอื่น มีหลายข้อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ซึ่งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

- (๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
- (๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- (๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

- (๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีการพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรือตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงแรมสถาน โรงแรมของทหาร ตำรวจ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทหาร		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน	ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า	ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร	เรียง	ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
		ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
๓. ขอมแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ขอมแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์
	เกินขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	เกินขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	เกินขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	เกินขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๖. ฟอสเฟต (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)
๙. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นด้วย ๑๐๐ มิลลิตร)
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย

ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทั้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีแบบอย่างกลุ่มบี ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีไฮโดรมอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนออปติคัลโพรบ (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยด้วยอ่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซีลไฟต์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเคลด้าห์ล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบบคที่เรียกกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบบคที่เรียกกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเทิล ทิวบ์ เฟอว์เมนเทชัน เทกนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเมทร (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อีเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การวัดค่าปริมาณของออกซิเจนตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทั้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทั้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทั้งหมดตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งส่งสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในการมีกระบวนการทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบบังจาง (Grab Sampling)

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ๑๐๐๙ ๕/๑๒๒๕๐

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๐๐/๑ จอหอประชุม ๗
บางพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง นโยบายการจัดการทรัพยากรทางชีวภาพและระบบนิเวศทางบก และระบบ ความหลากหลายทางชีวภาพ

เรียน กรรมการผู้จัดทำระเบียบ และสิทธิ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พ.ล ๑๐๐๙ ๕/๑๒๒๕๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- ถึงที่สำนักงาน
1. สำนักงานผู้จัดทำระเบียบ ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด ที่ TTE ๕๕๔/๕๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
 2. กรณีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ และระบบ ความหลากหลายทางชีวภาพ จอหอประชุม ๗ และสิทธิ จำกัด (มหาชน) ซึ่งยังมิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
 3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากผลการจัดตั้งระบบ และบริการชุมชน

ตามที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งผลการดำเนินการจัดการทรัพยากรทางชีวภาพและระบบนิเวศทางบก และระบบ ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยที่ประชุมครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานผลการจัดการทรัพยากรทางชีวภาพและระบบนิเวศทางบก และระบบ ความหลากหลายทางชีวภาพ จอหอประชุม ๗ และสิทธิ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ที่สำนักงานผู้จัดทำระเบียบ จอหอประชุม ๗ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัย (อาคารชุด) มีขนาดพื้นที่โครงการ ๓-๓-๕๐ ไร่ ประกอบด้วยอาคารมีขนาดความสูง ๗ ชั้น จำนวน ๒ อาคาร มีจำนวนห้องพักอยู่อาศัยอยู่รวมกัน ๓๑๑ ห้อง และอาคารพาณิชย์ ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด โดยให้โครงการแก้ไขและปรับปรุงรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และดำเนินการจัดทำ ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด ผู้ได้รับมอบหมายและเสนอผ่านจากรายงาน จอหอประชุม ๗ และสิทธิ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานฉบับนี้ถึงผู้เขียนได้ ให้ดำเนินการตาม คำแนะนำจากงานเขียนการดำเนินงานตามรายละเอียดตามที่ผู้เขียนได้

สำนักงาน...

จึงเป็นแบบที่อธิบายการกระจายค่าเฉลี่ยการตอบ

Completed

07-2000

1990

[illegible]

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

အကျဉ်းချုပ်

1900-1901

คำขวัญ: อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

Висновки 0 2268 6500 КД 6514


[illegible]



thai thai engineers co., ltd.

ผู้ว่าราชการจังหวัด

Environmental Engineers - Consultant
2521 Tavee - Bangkok 10400, Thailand, Tel: 02-25212421 Fax: 02-25212421

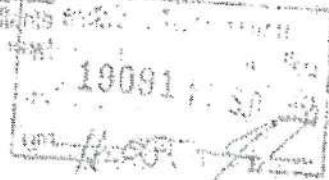

TTB 104/58

17 ธันวาคม 2555

เมื่อ รับส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานเบื้องต้น) 2)
โครงการ และแผน การพัฒนาที่ดิน



เรียน ผู้จัดการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานเบื้องต้น) 2)
โครงการ และแผน การพัฒนาที่ดิน จำนวน 15 ฉบับ

ตามที่บริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด เป็น
ผู้ดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอส่งมอบรายงานดังกล่าวในรายงานนี้

บริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด จึงขอรับมอบให้นำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน
เบื้องต้น) 2) โครงการ และแผน การพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ที่ตำบลวิจิตร อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
จำนวน 15 ฉบับ เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็น

3.1) หากพบข้อบกพร่องหรือข้อสงสัยประการหนึ่งประการใดก่อนเปิดคลังสินค้า ให้แจ้งเหตุข้อสงสัยแก่คลังสินค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีโดยแจ้งรายละเอียดของข้อสงสัย พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยด่วน และเมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้วให้รีบดำเนินการแก้ไขต่อไป หรือหากไม่ชัดเจน สามารถแจ้งข้อสงสัยแก่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองย่างกุ้ง หรือสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองพม่าได้

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ 5)

ลักษณะพื้นที่ ตรวจสอบ	ชนิดของสารเคมี	เทคนิคการตรวจ	วิธีการวิเคราะห์	การแปลผลตรวจวิเคราะห์	ผู้มีอำนาจ
บริเวณพื้นที่ปนเปื้อน 1. จุดตรวจที่ 1 ไม่พบสารปนเปื้อน พบสารปนเปื้อนเล็กน้อย 2. จุดตรวจที่ 2 พบสารปนเปื้อนเล็กน้อย	พบสารปนเปื้อนเล็กน้อย พบสารปนเปื้อนเล็กน้อย พบสารปนเปื้อนเล็กน้อย พบสารปนเปื้อนเล็กน้อย	pH DO Suspended Solids Settleable Solids Total Dissolved Solids Solids TEC Fat Oil & Grease Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria	เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	ไม่พบสารปนเปื้อน พบสารปนเปื้อนเล็กน้อย พบสารปนเปื้อนเล็กน้อย พบสารปนเปื้อนเล็กน้อย	ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ: * ไม่พบสารปนเปื้อนในตัวอย่างน้ำ ไม่สามารถแปลผลตรวจวิเคราะห์

ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ 6)

ระบุคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
(2) คุณภาพน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา	บริเวณที่เก็บน้ำดื่ม	PH	เก็บและวิเคราะห์ในห้องแล็บ	เดือนละ 1 ครั้ง	เจ้าพนักงาน ควบคุม และ สสจ
	บริเวณวัดเจ้าพระยา	DO Suspended Solids Dissolvable Solids Total Dissolved Solids Salinity TKN Fe, Oil & Grease Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria	เก็บและวิเคราะห์ในห้องแล็บ การตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัด การตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัด การตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัด การตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัด การตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัด การตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัด การตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัด การตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัด	เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง	เจ้าพนักงาน ควบคุม และ สสจ
(3) การก่อกวนของ เสียงและ กลิ่น	บริเวณที่เก็บน้ำดื่ม	1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า รวมกับกลิ่น (กิโลวัตต์) 2. ปริมาณการใช้ เครื่องปรับอากาศ รวมกับกลิ่น (กิโลวัตต์) 3. ปริมาณการใช้ เครื่องปรับอากาศ รวมกับกลิ่น (กิโลวัตต์)	เก็บและวิเคราะห์ในห้องแล็บ การตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัด การตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัด การตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัด การตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัด การตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัด การตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัด การตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัด	เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง	เจ้าพนักงาน ควบคุม และ สสจ

หมายเหตุ : เจ้าพนักงานเก็บน้ำดื่มใช้เฉพาะบริเวณที่เก็บน้ำดื่ม

(C. 015) (-) 100 1000000

ตาราง 6.1-1 (ต่อ ๓)

ระดับความถี่ของข้อมูล	ชนิดข้อมูล	หน่วยข้อมูล	การเก็บข้อมูล	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
2. ดินฟ้า			11. ดินฟ้า (รายวัน) (ปกติ/ผิดปกติ) 12. ปริมาณการตกของน้ำฝน ที่ติดตั้งมาตรบนฟ้าได้ มีข้อมูลหรือไม่ (มี/ไม่มี) (ตาม)			
			13. ปริมาณการตกของน้ำฝน ตามสถานีวัด			
3. มวลของ						

หมายเหตุ : * ใช้ตามโครงการโดยทั่วไป ไม่ใช้เฉพาะกรณีศึกษาเฉพาะ

ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ 2)

กรณีฉุกเฉินสิ่งแวดล้อม	ชนิดของผลกระทบ	มาตรการป้องกัน	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
5. ขยะมูลฝอย	- การจัดการขยะมูลฝอย ผู้รับผิดชอบ (รพช.)	- การขนถ่ายขยะมูลฝอย - ไม่ให้มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ	- ความถี่	- เดือนละ 1 ครั้ง กองขยะเทศบาล 1 พื้นที่เทศบาล	- เจ้าหน้าที่กองขยะ - เจ้าหน้าที่เทศบาล - เจ้าหน้าที่เทศบาล
	1. ขยะมูลฝอย	- ไม่ให้มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ	- ความถี่	- เดือนละ 1 ครั้ง กองขยะเทศบาล 1 พื้นที่เทศบาล	- เจ้าหน้าที่กองขยะ - เจ้าหน้าที่เทศบาล - เจ้าหน้าที่เทศบาล
	2. ขยะมูลฝอย	- ไม่ให้มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ	- ความถี่	- เดือนละ 1 ครั้ง กองขยะเทศบาล 1 พื้นที่เทศบาล	- เจ้าหน้าที่กองขยะ - เจ้าหน้าที่เทศบาล - เจ้าหน้าที่เทศบาล
6. ขยะมูลฝอยอันตราย	- ขยะมูลฝอยอันตราย ผู้รับผิดชอบ (รพช.)	- การขนถ่ายขยะมูลฝอย - ไม่ให้มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ	- ความถี่	- เดือนละ 1 ครั้ง กองขยะเทศบาล 1 พื้นที่เทศบาล	- เจ้าหน้าที่กองขยะ - เจ้าหน้าที่เทศบาล - เจ้าหน้าที่เทศบาล
	1. ขยะมูลฝอยอันตราย	- ไม่ให้มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ	- ความถี่	- เดือนละ 1 ครั้ง กองขยะเทศบาล 1 พื้นที่เทศบาล	- เจ้าหน้าที่กองขยะ - เจ้าหน้าที่เทศบาล - เจ้าหน้าที่เทศบาล
	2. ขยะมูลฝอยอันตราย	- ไม่ให้มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ	- ความถี่	- เดือนละ 1 ครั้ง กองขยะเทศบาล 1 พื้นที่เทศบาล	- เจ้าหน้าที่กองขยะ - เจ้าหน้าที่เทศบาล - เจ้าหน้าที่เทศบาล

หมายเหตุ: - เจ้าหน้าที่กองขยะมูลฝอยจะดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

[illegible]

วัตถุประสงค์ของแผน	ประเด็นที่ควรพิจารณา	ทรัพยากร	วิธีการดำเนินงาน	ความถี่ในการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	1) ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - การศึกษาความต้องการของตลาด - การศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง - การศึกษาต้นทุนการผลิต	1) ศึกษารายงาน - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต	1) ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	1) ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	1) ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	2) ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - การศึกษาความต้องการของตลาด - การศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง - การศึกษาต้นทุนการผลิต	2) ศึกษารายงาน - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต	2) ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	2) ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	2) ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

ตารางที่ ๔.๔-1 (ต่อ ๒)

งาน/โครงการ/กิจกรรม	บริเวณที่สำรวจ/ขอบเขต	พื้นที่/จุดสำรวจ	วิธีการ/เครื่องมือ	ความถี่ในการสำรวจ	ผู้รับผิดชอบ
๔.๔ งานสำรวจ/ประเมินผล	- บริเวณคลองน้ำไหล	พื้นที่/จุดสำรวจ	การเดินสำรวจ	- ทุกวัน	- เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท/กรม)
	- บริเวณคลองน้ำไหล	พื้นที่/จุดสำรวจ	การเดินสำรวจ	- ทุกวัน	- เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท/กรม)
	- บริเวณคลองน้ำไหล	พื้นที่/จุดสำรวจ	การเดินสำรวจ	- ทุกวัน	- เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท/กรม)
	- บริเวณคลองน้ำไหล	พื้นที่/จุดสำรวจ	การเดินสำรวจ	- ทุกวัน	- เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท/กรม)
๔.๕ งานสำรวจ/ประเมินผล	- บริเวณคลองน้ำไหล	พื้นที่/จุดสำรวจ	การเดินสำรวจ	- ทุกวัน	- เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท/กรม)
	- บริเวณคลองน้ำไหล	พื้นที่/จุดสำรวจ	การเดินสำรวจ	- ทุกวัน	- เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท/กรม)
	- บริเวณคลองน้ำไหล	พื้นที่/จุดสำรวจ	การเดินสำรวจ	- ทุกวัน	- เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท/กรม)
	- บริเวณคลองน้ำไหล	พื้นที่/จุดสำรวจ	การเดินสำรวจ	- ทุกวัน	- เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท/กรม)

หมายเหตุ : * เจ้าหน้าที่โครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการสำรวจ/ประเมินผล

ตารางที่ ๑.๑ (ต่อ ๑๒)

ข้อมูลภาพที่ขยาย	บริเวณที่สำรวจ	การสังเกต	ข้อควรระวัง	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
๑.๒ การสำรวจพื้นที่เกษตรกรรม		การสังเกตพื้นที่เกษตรกรรม และ พืชสวน (สวนผลไม้)			
	บริเวณที่สำรวจ	การสังเกตพื้นที่เกษตรกรรม	ความถี่		
	การสังเกตพื้นที่เกษตรกรรม	การสังเกตพื้นที่เกษตรกรรม	ความถี่		
	การสังเกตพื้นที่เกษตรกรรม	การสังเกตพื้นที่เกษตรกรรม	ความถี่		
๑.๓ การสำรวจพื้นที่เกษตรกรรม		การสังเกตพื้นที่เกษตรกรรม			
	การสังเกตพื้นที่เกษตรกรรม	การสังเกตพื้นที่เกษตรกรรม			
	การสังเกตพื้นที่เกษตรกรรม	การสังเกตพื้นที่เกษตรกรรม			
	การสังเกตพื้นที่เกษตรกรรม	การสังเกตพื้นที่เกษตรกรรม			

หมายเหตุ : * จะต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 33250 หมู่ 4 ตำบลเขาชะเมา อำเภอกันตัง จังหวัดสตูล 81320 โทร : 076 622555, 062 059 2683, 062 059 4838 โทรสาร : 076 635645
Address : 33250 Village No.4 Taha Sub-district, Kanthan District, Phuket 81320 Tel: 076 622555, 062 059 2683, 062 059 4838 Fax: 076 635645
เว็บไซต์ : (For ID : 003559101913 E-mail : bknature@bk.com)

Analysis Report

หน้า Report : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 4-250225

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ผู้ส่ง (Address)
ข้อมูลลูกค้า กรุณาตอบตามแบบฟอร์มด้านล่าง
เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลเขาชะเมา อำเภอกันตัง จังหวัดสตูล
โทร (Tel) : 076 681 141-2 โทรสาร (Fax) : 076 681 143

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่ทราบผล (Result Date)
The Best Environment Filter 5 หมู่ 4 ตำบลเขาชะเมา อำเภอกันตัง จังหวัดสตูล 81320
03/03/2025
03/03/2025
03-03/2025
03/03/2025
ข้อมูลผู้ส่ง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sampong Pongvadeh

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รวมทั้งหมด (Analysis No.)			25010321	25010322
ชื่อผู้ส่ง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทผู้ส่ง (Sample Description)			(จุดเก็บตัวอย่าง)	(จุดเก็บตัวอย่าง)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:30 น.	11:31 น.
สถานะผู้ส่ง (Sample Condition)			ใส	ใส
ไทเทรตทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
รวมทั้งหมด (Analysis No.)			N.D.	N.D.
ชื่อผู้ส่ง (Sample Name)			N.D.	N.D.
ประเภทผู้ส่ง (Sample Description)			N.D.	N.D.
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			N.D.	N.D.
สถานะผู้ส่ง (Sample Condition)			N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details)
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] มาตรฐานการทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียในน้ำดื่ม
[3] Not ISI Accredited
[4] ผลการทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียในน้ำดื่ม
[5] Not ISI Accredited
[6] Not Department of Industrial Works Accredited



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 33250 หมู่ 4 ตำบลเขาชะเมา อำเภอกันตัง จังหวัดสตูล 81320 โทร : 076 622555, 062 059 2683, 062 059 4838 โทรสาร : 076 635645
Address : 33250 Village No.4 Taha Sub-district, Kanthan District, Phuket 81320 Tel: 076 622555, 062 059 2683, 062 059 4838 Fax: 076 635645
เว็บไซต์ : (For ID : 003559101913 E-mail : bknature@bk.com)

Analysis Report

หน้า Report : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 4-250225

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ผู้ส่ง (Address)
ข้อมูลลูกค้า กรุณาตอบตามแบบฟอร์มด้านล่าง
เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลเขาชะเมา อำเภอกันตัง จังหวัดสตูล
โทร (Tel) : 076 681 141-2 โทรสาร (Fax) : 076 681 143

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่ทราบผล (Result Date)
The Best Environment Filter 5 หมู่ 4 ตำบลเขาชะเมา อำเภอกันตัง จังหวัดสตูล 81320
03/03/2025
03/03/2025
03-03/2025
03/03/2025
ข้อมูลผู้ส่ง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sampong Pongvadeh

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รวมทั้งหมด (Analysis No.)			25010321	25010322
ชื่อผู้ส่ง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทผู้ส่ง (Sample Description)			(จุดเก็บตัวอย่าง)	(จุดเก็บตัวอย่าง)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:30 น.	11:31 น.
สถานะผู้ส่ง (Sample Condition)			ใส	ใส
ไทเทรตทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
รวมทั้งหมด (Analysis No.)			N.D.	N.D.
ชื่อผู้ส่ง (Sample Name)			N.D.	N.D.
ประเภทผู้ส่ง (Sample Description)			N.D.	N.D.
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			N.D.	N.D.
สถานะผู้ส่ง (Sample Condition)			N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details)
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] มาตรฐานการทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียในน้ำดื่ม
[3] Not ISI Accredited
[4] ผลการทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียในน้ำดื่ม
[5] Not ISI Accredited
[6] Not Department of Industrial Works Accredited



BK Nature Taurus Co., Ltd.

ကျေး- ၁၄၀၀၀၀ ရပ်ကွက် ၁ ရပ်ကွက်- ၁၄၀၀၀၀ ရပ်ကွက် ၁၄၀၀၀၀ ရပ်ကွက် ၁၄၀၀၀၀
Address: ၁၄၀၀၀၀ Village No. ၁, P.O. Box ၁၄၀၀၀၀, Yangon, Myanmar. Tel: ၀၉-၅၅၀၀၀၀, ၀၉-၅၅၀၀၀၀, ၀၉-၅၅၀၀၀၀
E-mail: ၁၄၀၀၀၀@gmail.com

Print Page: 2 of 2
www.instrumtu.ru Report No. 1 - w.c18354

Analysis Report

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ Address
ผู้ดูแลอาคาร และเขต ต.บ้านหวด หมู่ ๕
เลขที่ ๕ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตำบลบ้านหวด อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076 881 14-2 โทรสาร : 076 881 143

สมาคมที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

วันที่ได้รับข้อมูล (Received Date) : ๐๕/๐๖/๖๕

[illegible]

วันที่รายงานผล (Result Date)

[illegible]

(S)olep (ou)lpy) เติมน้ำตาล

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทโรงแรมและบังกะโล พ.ศ. 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 161 ตอนที่พิเศษ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

(3) Not TISI Accredited

(4) หน่วยงานโดยที่ส่งปฏิบัติงานภาคสนาม (Analyzed by Subcontractor)

[5] คำความไว้แผนมณฑลในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited



บริษัท บัณฑิต เมาเจอร์ คอร์ป จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

[illegible]

ชื่อผู้รับบริการ Customer
(กรุณาระบุ)

anindianah (Sampling Series)

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) 25/07/2024

[illegible]

1. **Introduction**

2. **Background**

3. **Methodology**

4. **Results**

5. **Discussion**

6. **Conclusion**

7. **References**

8. **Appendix**

9. **Index**

10. **Table of Contents**

11. **Abstract**

12. **Summary**

13. **Key Words**

14. **Keywords**

15. **Subject Headings**

16. **Indexing**

17. **Classification**

18. **Keywords**

19. **Keywords**

20. **Keywords**

21. **Keywords**

22. **Keywords**

23. **Keywords**

24. **Keywords**

25. **Keywords**

26. **Keywords**

27. **Keywords**

28. **Keywords**

29. **Keywords**

30. **Keywords**

31. **Keywords**

32. **Keywords**

33. **Keywords**

34. **Keywords**

35. **Keywords**

36. **Keywords**

37. **Keywords**

38. **Keywords**

39. **Keywords**

40. **Keywords**

41. **Keywords**

42. **Keywords**

43. **Keywords**

44. **Keywords**

45. **Keywords**

46. **Keywords**

47. **Keywords**

48. **Keywords**

49. **Keywords**

50. **Keywords**

51. **Keywords**

52. **Keywords**

53. **Keywords**

54. **Keywords**

55. **Keywords**

56. **Keywords**

57. **Keywords**

58. **Keywords**

59. **Keywords**

60. **Keywords**

61. **Keywords**

62. **Keywords**

63. **Keywords**

64. **Keywords**

65. **Keywords**

66. **Keywords**

67. **Keywords**

68. **Keywords**

69. **Keywords**

70. **Keywords**

71. **Keywords**

72. **Keywords**

73. **Keywords**

74. **Keywords**

75. **Keywords**

76. **Keywords**

77. **Keywords**

78. **Keywords**

79. **Keywords**

80. **Keywords**

81. **Keywords**

82. **Keywords**

83. **Keywords**

84. **Keywords**

85. **Keywords**

86. **Keywords**

87. **Keywords**

88. **Keywords**

89. **Keywords**

90. **Keywords**

91. **Keywords**

92. **Keywords**

93. **Keywords**

94. **Keywords**

95. **Keywords**

96. **Keywords**

97. **Keywords**

98. **Keywords**

99. **Keywords**

100. **Keywords**

101. **Keywords**

102. **Keywords**

103. **Keywords**

104. **Keywords**

105. **Keywords**

106. **Keywords**

107. **Keywords**

108. **Keywords**

109. **Keywords**

110. **Keywords**

111. **Keywords**

112. **Keywords**

113. **Keywords**

114. **Keywords**

115. **Keywords**

116. **Keywords**

117. **Keywords**

118. **Keywords**

119. **Keywords**

120. **Keywords**

121. **Keywords**

122. **Keywords**

123. **Keywords**

124. **Keywords**

125. **Keywords**

126. **Keywords**

127. **Keywords**

128. **Keywords**

129. **Keywords**

130. **Keywords**

131. **Keywords**

132. **Keywords**

133. **Keywords**

134. **Keywords**

135. **Keywords**

136. **Keywords**

137. **Keywords**

138. **Keywords**

139. **Keywords**

140. **Keywords**

141. **Keywords**

142. **Keywords**

143. **Keywords**

144. **Keywords**

145. **Keywords**

146. **Keywords**

147. **Keywords**

148. **Keywords**

149. **Keywords**

150. **Keywords**

151. **Keywords**

152. **Keywords**

153. **Keywords**

154. **Keywords**

155. **Keywords**

156. **Keywords**

157. **Keywords**

158. **Keywords**

159. **Keywords**

160. **Keywords**

161. **Keywords**

162. **Keywords**

163. **Keywords**

164. **Keywords**

165. **Keywords**

166. **Keywords**

167. **Keywords**

168. **Keywords**

169. **Keywords**

170. **Keywords**

171. **Keywords**

172. **Keywords**

173. **Keywords**

174. **Keywords**

175. **Keywords**

176. **Keywords**

177. **Keywords**

178. **Keywords**

179. **Keywords**

180. **Keywords**

181. **Keywords**

182. **Keywords**

183. **Keywords**

184. **Keywords**

185. **Keywords**

186. **Keywords**

187. **Keywords**

188. **Keywords**

189. **Keywords**

190. **Keywords**

191. **Keywords**

192. **Keywords**

193. **Keywords**

194. **Keywords**

195. **Keywords**

196. **Keywords**

197. **Keywords**

198. **Keywords**

199. **Keywords**

200. **Keywords**

201. **Keywords**

202. **Keywords**

203. **Keywords**

204. **Keywords**

205. **Keywords**

206. **Keywords**

207. **Keywords**

208. **Keywords**

209. **Keywords**

210. **Keywords**

211. **Keywords**

212. **Keywords**

213. **Keywords**

214. **Keywords**

215. **Keywords**

216. **Keywords**

217. **Keywords**

218. **Keywords**

219. **Keywords**

220. **Keywords**

221. **Keywords**

222. **Keywords**

223. **Keywords**

224. **Keywords**

225. **Keywords**

226. **Keywords**

227. **Keywords**

228. **Keywords**

229. **Keywords**

230. **Keywords**

231. **Keywords**

232. **Keywords**

233. **Keywords**

234. **Keywords**

235. **Keywords**

236. **Keywords**

237. **Keywords**

238. **Keywords**

239. **Keywords**

240. **Keywords**

241. **Keywords**

242. **Keywords**

243. **Keywords**

244. **Keywords**

245. **Keywords**

246. **Keywords**

247. **Keywords**

248. **Keywords**

249. **Keywords**

250. **Keywords**

251. **Keywords**

252. **Keywords**

253. **Keywords**

254. **Keywords**

255. **Keywords**

256. **Keywords**

257. **Keywords**

258. **Keywords**

259. **Keywords**

260. **Keywords**

261. **Keywords**

262. **Keywords**

263. **Keywords**

264. **Keywords**

265. **Keywords**

266. **Keywords**

267. **Keywords**

268. **Keywords**

269. **Keywords**

270. **Keywords**

271. **Keywords**

272. **Keywords**

273. **Keywords**

274. **Keywords**

275. **Keywords**

276. **Keywords**

277. **Keywords**

278. **Keywords**

279. **Keywords**

280. **Keywords</**

[illegible]

Summary of Results Date:

คุณสมบัติพิเศษ (Specialty)	วิธี (Unit)	วิธีการ (Method)	ค่ามาตรฐาน (Standard)	ค่าที่พบ (Found)	หมายเหตุ (Remarks)
การดูดซับน้ำ (Moisture Absorption)	%	Electrothermic Method part 4505-H ¹⁰	7.0	7.9	5.3-8.6
การดูดซับน้ำ (Moisture Absorption)	mg/L	Airide Modification part 4202-D-2 5-Days BUD Test part 521CE	52.0 ⁽¹⁾	55.5 ⁽¹⁾	500
การดูดซับน้ำ (Moisture Absorption)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 24-1D	30.0	48.4	430
การดูดซับน้ำ (Moisture Absorption)	mg/L	Dried at 150 °C part 25-1C	3.0	2.5	1-100
การดูดซับน้ำ (Moisture Absorption)	mg/L	Micro-titration part 4252-H ¹⁰	35.5	39.2	335
การดูดซับน้ำ (Moisture Absorption)	mg/L	Micro-titration part 4520-S ¹⁰	1.1	1.2	0.0
การดูดซับน้ำ (Moisture Absorption)	mg/L	Particulate Gravimetric part 5220B	0.7	0.2	0.0

ખાતર બેચતરેમ (Additional Detail) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ปาฐกถาของศาสตราจารย์นายแพทย์พรหมเทพ ณ โรงพยาบาลศิริราช เรื่อง การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธี 2D, 3D และ Doppler

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 2334 วันที่ 27 ธันวาคม 2567



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 99998 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอชุมชุม จังหวัดชุมชุม 55120 โทร : 076 625955, 076 6259 2981, 076 625 4858 โทรสาร : 076 625949
Address : 99998 Village No.4 Tachum Sub-district, Kachu District, Phakut, 55120 Tel: 076 625955, 076 6259 2981, 076 625 4858 Fax: 076 625949
เว็บไซต์ : <http://www.bk-nature.com> E-mail : bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

ผู้ให้บริการ (Customer)
ผู้รับ (Address)

บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอชุมชุม จังหวัดชุมชุม 55120
โทร (Tel) : 076 625 145-2 โทรสาร (Fax) : 076 625 145

หน้า : 1 ของ 14 หน้า
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-05068

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: The Base Phosphate Project, หมู่ 5 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอชุมชุม จังหวัดชุมชุม 55120
: 05/05/2023
: 05/05/2023
: 07-08/05/2023
: 4/07/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somdang Pongpradit

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (i)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks) (j)
กรดไขมัน (Analyse No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			2510024	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำหนักแห้ง		น้ำหนักแห้ง
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		เวลา 8 (เช้า)		เวลา 8 (เช้า)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		น้ำใส		น้ำใส
การวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) (mL)		15.30 ม		10.41 ม
การวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) (mL)		0.20		0.30
การวัดความเข้มข้น (Total Coliform) (MPN/100 mL)		Multiple-Tube Fermentation Test		
การวัดความเข้มข้น (Total Coliform) (MPN/100 mL)		port 9221 A - E	17,000	15,000
การวัดความเข้มข้น (Fecal Coliform) (MPN/100 mL)		Multiple-Tube Fermentation Test		
การวัดความเข้มข้น (Fecal Coliform) (MPN/100 mL)		port 9221 A - E	1,400	1,900

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่มและน้ำบริโภค เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567
- [3] Not TIS Accredited
- [4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
- [5] ค่าจากไม่ผ่านการทดสอบ
- [6] Not Department of Industrial Works Accredited



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 99998 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอชุมชุม จังหวัดชุมชุม 55120 โทร : 076 625955, 076 6259 2981, 076 625 4858 โทรสาร : 076 625949
Address : 99998 Village No.4 Tachum Sub-district, Kachu District, Phakut, 55120 Tel: 076 625955, 076 6259 2981, 076 625 4858 Fax: 076 625949
เว็บไซต์ : <http://www.bk-nature.com> E-mail : bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

ผู้ให้บริการ (Customer)
ผู้รับ (Address)

บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอชุมชุม จังหวัดชุมชุม 55120
โทร (Tel) : 076 625 145-2 โทรสาร (Fax) : 076 625 145

หน้า : 1 ของ 14 หน้า
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-05068

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: The Base Phosphate Project, หมู่ 5 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอชุมชุม จังหวัดชุมชุม 55120
: 05/05/2023
: 05/05/2023
: 07-08/05/2023
: 4/07/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somdang Pongpradit

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (i)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks) (j)
กรดไขมัน (Analyse No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			2510025	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำหนักแห้ง		น้ำหนักแห้ง
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		เวลา 8 (เช้า)		เวลา 8 (เช้า)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		น้ำใส		น้ำใส
การวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) (mL)		15.30 ม		10.41 ม
การวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) (mL)		0.20		0.30
การวัดความเข้มข้น (Total Coliform) (MPN/100 mL)		Multiple-Tube Fermentation Test		
การวัดความเข้มข้น (Total Coliform) (MPN/100 mL)		port 9221 A - E	17,000	15,000
การวัดความเข้มข้น (Fecal Coliform) (MPN/100 mL)		Multiple-Tube Fermentation Test		
การวัดความเข้มข้น (Fecal Coliform) (MPN/100 mL)		port 9221 A - E	1,400	1,900

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่มและน้ำบริโภค เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567
- [3] Not TIS Accredited
- [4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
- [5] ค่าจากไม่ผ่านการทดสอบ
- [6] Not Department of Industrial Works Accredited



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ 100/01 หมู่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดบึงกาฬ 33220 โทร. 076-623956, 092-074-2108, 092-231-4333 โทรสาร. 076-610050
Address: 100/01 Village No.4 / Tamb. Nong Hoin, Amphoe Na Khou, Changwat Bueng Kan, 33220 Thailand, Tel: 076-623956, 092-074-2108, 092-231-4333 Fax: 076-610050
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: signature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า 1 จาก 1 หน้า
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-010059

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (address)

บริษัท บีกาญจนาพร ออโรมา จำกัด
เลขที่ 5 หมู่ 4 ถนนวิเศษนคร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดบึงกาฬ 33206
โทร. 076-651 14-2 โทรสาร 076-651 14-3

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

The Base Production Project เลขที่ 5 หมู่ 4 ถนนวิเศษนคร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดบึงกาฬ 33206
ผลิตภัณฑ์ (Sampling Method) : Grain sample
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somdaeng Tongdamdech
GC-2507/2025
14/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	ค่าอ้างอิง (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			250105/25	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำขุ่นจากบึงน้ำขุ่น	น้ำที่ทำการ เปรียบเทียบ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำขุ่น	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำขุ่นใส ไม่มีกลิ่น	
การวัดความขุ่น (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mL	Gravimetric port 2540F	0.10	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	2,200	
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - F	200	

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] วิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในน้ำดื่ม โดยกำหนดค่ามาตรฐานการปนเปื้อนที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567

ผลการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ (4) พบเกินค่า 250 หน่วย/ลิตร วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not ISI Accredited

[4] ไม่สามารถยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Analyzed by Subcontractor)

[5] ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- รายงานนี้ใช้เฉพาะสำหรับการวิเคราะห์



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ 100/01 หมู่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดบึงกาฬ 33220 โทร. 076-623956, 092-074-2108, 092-231-4333 โทรสาร. 076-610050
Address: 100/01 Village No.4 / Tamb. Nong Hoin, Amphoe Na Khou, Changwat Bueng Kan, 33220 Thailand, Tel: 076-623956, 092-074-2108, 092-231-4333 Fax: 076-610050
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: signature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า 1 จาก 1 หน้า
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-010059

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (address)

บริษัท บีกาญจนาพร ออโรมา จำกัด
เลขที่ 5 หมู่ 4 ถนนวิเศษนคร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดบึงกาฬ 33206
โทร. 076-651 14-2 โทรสาร 076-651 14-3

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

The Base Production Project เลขที่ 5 หมู่ 4 ถนนวิเศษนคร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดบึงกาฬ 33206
ผลิตภัณฑ์ (Sampling Method) : Grain sample
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somdaeng Tongdamdech
GC-2507/2025
14/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	ค่าอ้างอิง (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			250105/25	250100/27
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำขุ่นจากบึงน้ำขุ่น	น้ำที่ทำการ เปรียบเทียบ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำขุ่น	(ระบุเพิ่มเติม)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.50 น.	13.51 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	42.0	42.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	42.0	42.0
แบคทีเรียกรดแลกติก (Lactic Acid Bacteria) ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium port 9213 B	N.D.	N.D.
จุลินทรีย์ในน้ำ (Microbial in Water) ⁽⁹⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique port 9210E	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] วิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในน้ำดื่ม โดยกำหนดค่ามาตรฐานการปนเปื้อนที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567

[3] Not ISI Accredited

[4] ไม่สามารถยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Analyzed by Subcontractor)

[5] ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย



บริษัท ปีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 50206 หมู่ 4 ตำบลทุ่งทราย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร : 076 023950, 062 029 2893, 002 029 4893 โทรสาร : 076 419954
Address : 50206 Village No.4 Kachu Sub-district, Kachu District, Phra Nakhon Si Thammaraj, 91166 Tel : 076 023950, 002 029 2893, 002 029 4893 Fax : 076 419954
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail : bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-02059

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	5 หมู่ 4 ตำบลทุ่งทราย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร (Tel.) : 076 021 141-2 โทรสาร (Fax) : 076 021 143
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	The Bore Downhole Philet (บ่อ 5 หมู่ 4 แนวรังสีสาราน คำนวณด้วย เครื่องวัดรังสี 05020)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	20/02/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	20/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	22-23/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	23/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รังสีคอสมิก (Cosmic Ray)	μSv/h	25012006	25012007	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำประปาหมู่บ้าน (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำประปาหมู่บ้าน (จุดเก็บตัวอย่าง)	มาตรฐาน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		16.37 น.	16.38 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)		ใส	ใส	
ไดโครีฟอสเฟต (Total Coliform) ^(3,4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	<2.0
อีโครีฟอสเฟต (E. coli) ^(3,4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	<2.0
เทคนิคที่ใช้ในการทดสอบ (Technique using Bore-Porter)	CFU/mL	Technique using Bore-Porter agar medium part 921 B	N.D.	N.D.
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 921 F	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ค่ามาตรฐานตามมาตรฐานการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนในน้ำดื่มเพื่อการบริโภค
(3) Not 151 Accredited
(4) พหุคูณโครีฟอสเฟต (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าการปนเปื้อนในน้ำดื่ม



บริษัท ปีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 50206 หมู่ 4 ตำบลทุ่งทราย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร : 076 023950, 062 029 2893, 002 029 4893 โทรสาร : 076 419954
Address : 50206 Village No.4 Kachu Sub-district, Kachu District, Phra Nakhon Si Thammaraj, 91166 Tel : 076 023950, 002 029 2893, 002 029 4893 Fax : 076 419954
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail : bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-23168

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	5 หมู่ 4 ตำบลทุ่งทราย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร (Tel.) : 076 021 141-2 โทรสาร (Fax) : 076 021 143
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	The Bore Downhole Philet (บ่อ 5 หมู่ 4 แนวรังสีสาราน คำนวณด้วย เครื่องวัดรังสี 05020)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	27/02/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	27/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	27-28/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	28/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รังสีคอสมิก (Cosmic Ray)	μSv/h	25012006	25012007	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำประปาหมู่บ้าน (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำประปาหมู่บ้าน (จุดเก็บตัวอย่าง)	มาตรฐาน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		10.00 น.	10.01 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)		ใส	ใส	
ไดโครีฟอสเฟต (Total Coliform) ^(3,4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	<2.0
อีโครีฟอสเฟต (E. coli) ^(3,4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	<2.0
เทคนิคที่ใช้ในการทดสอบ (Technique using Bore-Porter)	CFU/mL	Technique using Bore-Porter agar medium part 921 B	N.D.	N.D.
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 921 F	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ค่ามาตรฐานตามมาตรฐานการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนในน้ำดื่มเพื่อการบริโภค
(3) Not 151 Accredited
(4) พหุคูณโครีฟอสเฟต (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าการปนเปื้อนในน้ำดื่ม



BK Nature Taurus Co., Ltd.

ติดต่อ : ๕๐๒๖๘ มัคคุเทศก์ชำนาญการ จันทบุรี โทร : 076-029955, 062-019 2838, 062-029 4838 โทรสาร : 076-019965
Address: 50268 Village No. 4 Kotha Sub-district, Pattani District, Phuket. 83123 Tel: 076 029955, 062 019 2838, 062 029 4838 Fax: 076 019965
อีเมลล์: mac@mac.go.th (For ID) : 0439501012613 E-mail: bmac@mac.go.th

Analysis Report

5. วันที่ 4 คณะผู้ประสานงาน ตำรวจไทย เข้ามาบนเรือ จังหวัดภูเก็ต 03.55.00

หน้า (Page) : ๓๐๓
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-18663

เชื้อจุลินทรีย์ (Strain)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E
Staphylococcus aureus (S. aureus) ^{(1)(M)}	CFU/mL	Technique using Bacto-Puoker agar medium part 9212 B	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9215E	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9215E
Escherichia coli (E. coli) ^{(1)(M)}	CFU/mL	Technique using Bacto-Puoker agar medium part 9212 B	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9215E	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9215E
Salmonella enteritidis (S. enteritidis) ^{(1)(M)}	CFU/mL	Technique using Bacto-Puoker agar medium part 9212 B	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9215E	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9215E

(5) Not TISI Accredited

(4)ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรีเทนชัน (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด



BK Nature Taurus Co., Ltd.

[illegible]

Analysis Report

Abstract. The authors consider the problem of determining the optimal control of a stochastic system with respect to the criterion of the minimum variance of the estimate of the state vector at the final time. It is shown that the optimal control is unique and can be determined by solving a boundary value problem for the Riccati equation. The case of a linear system is considered as an example.

Source of Information (Country of Source)	The State Department, Bureau of Intelligence and Research (OSD/IN)
Publication Title (Country Date)	Washington Post (Washington, D.C.)
Publication Title (Country Date)	Washington Post (Washington, D.C.)
Publication Title (Country Date)	Washington Post (Washington, D.C.)
Publication Title (Country Date)	Washington Post (Washington, D.C.)

[illegible]

Electrometric Method	τ , s	τ , ns
—	—	—

Port number	mg/L	% O ₂	S.D.
Zinc Model -ium part 4025-B-C			
9-Days BOD Test part 2210C			

Sample	Weight	Over at 100°C, part 1°/100	SVS	SVS
100% HDPE	1.00	0.00	0.00	0.00
100% LDPE	1.00	0.00	0.00	0.00
100% LLDPE	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PP	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PS	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PC	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PMMA	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PET	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PBT	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPS	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PEEK	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PI	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PBI	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSU	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSU	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSF	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSF	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSi	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSi	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF2	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF2	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF3	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF3	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF4	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF4	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF5	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF5	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF6	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF6	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF7	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF7	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF8	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF8	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF9	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF9	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF10	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF10	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF11	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF11	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF12	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF12	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF13	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF13	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF14	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF14	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF15	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF15	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF16	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF16	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF17	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF17	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF18	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF18	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF19	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF19	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF20	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF20	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF21	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF21	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF22	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF22	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF23	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PSiF23	1.00	0.00	0.00	0.00
100% PPSiF24	1.00	0.00	0.00	

	Dried at 60°C over P ₂ O ₅ .	354	743	87,129
	mgl.			

ค่าเฉลี่ย: จำนวนนักเรียน (Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ค่าเฉลี่ย: จำนวนนักเรียน (Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
33.3	31.7	33.3	31.7

Eintragsnummer	Eintragsort	Eintragsdatum	Eintragsart	Eintragsart	Eintragsart
1000	Port of & Grovingsport 57208	67	67	67	67

www.elsevier.com/locate/jmb

†† Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WPCF 23rd Edition 2017

[illegible]

5556, 1960 and 1961. The 1962 and 1963 studies were conducted in 1964 and 1965, respectively.

ETI 1001718 Accredited

(4) บทความโดยนักเขียนที่มีประสบการณ์และได้รับการสนับสนุนโดย 5 ผู้สนับสนุน (นักเขียน)

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2017.06.01.148110>; this version posted June 1, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

ISI Not Department of Industrial Worker Accredited



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท
เลขที่ : 100/101 ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท
เบอร์โทร : 02-254-0000 (1-800-100-0000) E-mail: info@bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อยุ (Address)

ข้อมูลลูกค้า (Customer)
ชื่อยุ (Address)

วันที่ Report : 20/10/2020
หมายเลขรายงาน (Report No.) : BK-NAT-2020-001

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	The Best Environment Place, เขต 5 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	11/02/2020	วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab Sample	
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	11/02/2020	วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/02/2020	
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	11-12/02/2020	วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-12/02/2020	
วันที่รายงานผล (Result Date)	12/02/2020	วันที่รายงานผล (Result Date) : 12/02/2020	

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			25021022	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.35 น.	13.44 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
การวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) (%)	m/L	Gravimetric port 2540P	0.10	0.10
ค่าเฉลี่ยรวม (Total Conform) (%)	MPN/100 ml	Multi-Tube Fermentation Test port 8221 A - E	3,300	4,700
ค่าเฉลี่ยรวม (Fecal Conform) (%)	MPN/100 ml	Multi-Tube Fermentation Test port 8221 A - E	600	1,300

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
[3] Net TSI Accredited
[4] มาตรฐานการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ (Analyzed by Subcontractor)
[5] มาตรฐานการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์
[6] Net Department of Industrial Works Accredited



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท
เลขที่ : 100/101 ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท
เบอร์โทร : 02-254-0000 (1-800-100-0000) E-mail: info@bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อยุ (Address)

ข้อมูลลูกค้า (Customer)
ชื่อยุ (Address)

วันที่ Report : 24/10/2020
หมายเลขรายงาน (Report No.) : BK-NAT-2020-002

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	The Best Environment Place, เขต 5 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	11/02/2020	วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab Sample	
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	11/02/2020	วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/02/2020	
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	11-12/02/2020	วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-12/02/2020	
วันที่รายงานผล (Result Date)	12/02/2020	วันที่รายงานผล (Result Date) : 12/02/2020	

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			25021022	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.44 น.	13.52 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
การวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) (%)	m/L	Gravimetric Method port 4500-20 C	0.3	0.9
ค่าเฉลี่ยรวม (Total Conform) (%)	MPN	5-Tube BOD Test port 5210B	15.0	15.0
ค่าเฉลี่ยรวม (Fecal Conform) (%)	MPN	BOD at 124-125 °C port 2430B	31.6	46.0
การวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) (%)	m/L	Dried at 100 °C port 2540C	20.0	30.0
ค่าเฉลี่ยรวม (Total Conform) (%)	MPN	Multi-Tube Fermentation Test port 4500-20 C	70.0	31.0
ค่าเฉลี่ยรวม (Fecal Conform) (%)	MPN	Isometric port 4300-5 F	2.0	2.0
ค่าเฉลี่ยรวม (Total Conform) (%)	MPN	Porta-Bac & Dynamic port 5500B	17.5	22.0

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
[3] Net TSI Accredited
[4] มาตรฐานการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ (Analyzed by Subcontractor)
[5] มาตรฐานการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์
[6] Net Department of Industrial Works Accredited



BK Nature Taurus Co., Ltd.

[illegible]

Printed on Recycled Paper

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC Number)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น.
ที่ประชุม (Meeting Room)
ผู้ดำเนินการ (Operator)

[illegible]

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name)	วิธีวิเคราะห์ (Analytical Method)	หน่วยวัด (Unit)	วิธีการวิเคราะห์ (Analytical Method)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
ตัวอย่างที่ 1 (Sample Name)	การวิเคราะห์ด้วยวิธี (Analytical Method)	กรัม (g)	25.00	25.00	ไม่พบสิ่งเจือปน
ตัวอย่างที่ 2 (Sample Name)	การวิเคราะห์ด้วยวิธี (Analytical Method)	กรัม (g)	25.00	25.00	ไม่พบสิ่งเจือปน
ตัวอย่างที่ 3 (Sample Name)	การวิเคราะห์ด้วยวิธี (Analytical Method)	กรัม (g)	25.00	25.00	ไม่พบสิ่งเจือปน
ตัวอย่างที่ 4 (Sample Name)	การวิเคราะห์ด้วยวิธี (Analytical Method)	กรัม (g)	25.00	25.00	ไม่พบสิ่งเจือปน
ตัวอย่างที่ 5 (Sample Name)	การวิเคราะห์ด้วยวิธี (Analytical Method)	กรัม (g)	25.00	25.00	ไม่พบสิ่งเจือปน
ตัวอย่างที่ 6 (Sample Name)	การวิเคราะห์ด้วยวิธี (Analytical Method)	กรัม (g)	25.00	25.00	ไม่พบสิ่งเจือปน
ตัวอย่างที่ 7 (Sample Name)	การวิเคราะห์ด้วยวิธี (Analytical Method)	กรัม (g)	25.00	25.00	ไม่พบสิ่งเจือปน
ตัวอย่างที่ 8 (Sample Name)	การวิเคราะห์ด้วยวิธี (Analytical Method)	กรัม (g)	25.00	25.00	ไม่พบสิ่งเจือปน
ตัวอย่างที่ 9 (Sample Name)	การวิเคราะห์ด้วยวิธี (Analytical Method)	กรัม (g)	25.00	25.00	ไม่พบสิ่งเจือปน
ตัวอย่างที่ 10 (Sample Name)	การวิเคราะห์ด้วยวิธี (Analytical Method)	กรัม (g)	25.00	25.00	ไม่พบสิ่งเจือปน

© 2017 Signaard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25¹² Edition 2017

[2] ปรัชญากรรณชพีและกิ่งมณฑิพย์มิ่ง เรือง. ทำเหมืองตรรกศาสตร์จากภาษาที่รู้จากความรู้ประเภทบางส่วนของ. ค.ศ. 2557

Journal	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404</
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

(4) ทดสอบโดยทำปฏิบัติการทดลองกับแผนผัง (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[c] Not Department of Industrial Works Accredited



BK Nature Taurus Co., Ltd.

[illegible]

Имя (name): _____
 Фамилия (surname): _____
 Адрес (address): _____
 Страна (country): _____
 Город (city): _____
 Почтовый индекс (postal code): _____
 Телефон (phone): _____
 E-mail: _____

[illegible][illegible]

10.5168/journal.ijer.2014.02.001

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 20th Edition, 2005.

[2] ประภากรเกษมทองพิทักษ์และการตรวจหาชนิดของผลึกของโพลีเอทิลีนด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์. *วารสารเคมีไทย* 38, 4, 2557.

NOT TYPE ACCEPTED

41 www.fox.com/film/news/fox-film-2007-07-01

[5] 小田 274 頁に引く。小田は、



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : ๒๕๖๒ หมู่ ๔ ตำบลคู้งก้า อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๓๒๑๖ โทร : ๐๙๖-๐๒๒๙๕๖, ๐๙๖-๐๕๐-๒๒๑๖, ๐๙๖-๐๒๒-๔๕๐๓ โทรสาร : ๐๙๖-๐๒๒-๔๕๐๓
Sales & Marketing : Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn
Email : a.kiatkarn@bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

ชื่อผู้ส่งมอบ (Supplier)
ที่อยู่ (Address)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
ผลการทดสอบ (Result)
หมายเหตุ (Remarks)

การวิเคราะห์ (Analysis)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
ผลการทดสอบ (Result)
หมายเหตุ (Remarks)

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details)
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2007
[2] ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี เพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มและน้ำบริโภค
[3] Not TSG Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มและน้ำบริโภค
[5] การควบคุมคุณภาพการผลิต
[6] Not Department of Industrial Works Accredited



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : ๒๕๖๒ หมู่ ๔ ตำบลคู้งก้า อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๓๒๑๖ โทร : ๐๙๖-๐๒๒๙๕๖, ๐๙๖-๐๕๐-๒๒๑๖, ๐๙๖-๐๒๒-๔๕๐๓ โทรสาร : ๐๙๖-๐๒๒-๔๕๐๓
Sales & Marketing : Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn, Mr. A. Kiatkarn
Email : a.kiatkarn@bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

ชื่อผู้ส่งมอบ (Supplier)
ที่อยู่ (Address)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
ผลการทดสอบ (Result)
หมายเหตุ (Remarks)

การวิเคราะห์ (Analysis)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
ผลการทดสอบ (Result)
หมายเหตุ (Remarks)

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details)
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2007
[2] ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี เพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มและน้ำบริโภค
[3] Not TSG Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มและน้ำบริโภค



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง 15055 หมู่ 5 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 61100 โทร. 076 651 1000, 082 039 4028 โทรสาร 076 610866
Address: 15055 Village No.4 Kham Sub-district, Bhum Bham, Phayao, 61100 Tel: 076 651 1000, 082 039 4028 Fax: 076 610866
เว็บไซต์: www.bk-nature.co.th E-mail: bk-nature@bk-nature.co.th

Analysis Report

หน้า Page: 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.): BK-2017-01

ชื่อผู้รับบริการ (Customer):
ที่อยู่ (Address):

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 15055 หมู่ 5 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 61100
โทร (Tel): 076 651 1000 โทรสาร (Fax): 076 610866

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source):	The Base Downside Phak-1, เลขที่ 5 หมู่ 5 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 61100
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date):	15/02/2017
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date):	15/02/2017
วันที่ทดสอบ (Testing Date):	15-20/02/2017
วันที่รายงานผล (Result Date):	24/02/2017

รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ค่าวิเคราะห์ (Analysis No.):		2501929	2501930
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name):		น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description):		น้ำประปา	น้ำประปา
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time):		15:30 น.	15:31 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition):		ใส	ใส
ไทเทรตแบคทีเรีย (Total Coliform) (N1)	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	<2.0
อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i> , <i>E. coli</i>) (N2)	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	<2.0
แบคทีเรียในอุจจาระ (Fecal Coliform) (N3)	Technique using Bact-Parer agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
แบคทีเรียในอุจจาระ (<i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S. aureus</i>)) (N4)	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) มาตรฐานการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่ม
(3) Not ISO Accredited

(4) รายงานวิเคราะห์ผลวิเคราะห์โดย: bk-nature@bk-nature.co.th



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง 15055 หมู่ 5 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 61100 โทร. 076 651 1000, 082 039 4028 โทรสาร 076 610866
Address: 15055 Village No.4 Kham Sub-district, Bhum Bham, Phayao, 61100 Tel: 076 651 1000, 082 039 4028 Fax: 076 610866
เว็บไซต์: www.bk-nature.co.th E-mail: bk-nature@bk-nature.co.th

Analysis Report

หน้า Page: 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.): BK-2017-01

ชื่อผู้รับบริการ (Customer):
ที่อยู่ (Address):

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 15055 หมู่ 5 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 61100
โทร (Tel): 076 651 1000 โทรสาร (Fax): 076 610866

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source):	The Base Downside Phak-1, เลขที่ 5 หมู่ 5 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 61100
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date):	15/02/2017
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date):	15/02/2017
วันที่ทดสอบ (Testing Date):	15-20/02/2017
วันที่รายงานผล (Result Date):	24/02/2017

รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ค่าวิเคราะห์ (Analysis No.):		2501929	2501930
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name):		น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description):		น้ำประปา	น้ำประปา
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time):		15:30 น.	15:31 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition):		ใส	ใส
ไทเทรตแบคทีเรีย (Total Coliform) (N1)	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	<2.0
อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i> , <i>E. coli</i>) (N2)	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	<2.0
แบคทีเรียในอุจจาระ (Fecal Coliform) (N3)	Technique using Bact-Parer agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
แบคทีเรียในอุจจาระ (<i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S. aureus</i>)) (N4)	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) มาตรฐานการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่ม
(3) Not ISO Accredited

(4) รายงานวิเคราะห์ผลวิเคราะห์โดย: bk-nature@bk-nature.co.th



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59750 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำคลองใหญ่ จังหวัดปัตตานี 91500 โทร. 076 423956, 022 059 4088 โทรสาร 076 409605
Address: 59750 Village No.4 Kuna Sub-district, Kulu District, Pukueh, 91500 Tel. 076 423956, 022 059 4088 Fax: 076 409605
เลขที่บัญชี (Tax ID): 045929101915 E-mail: bnature@igmail.com

Analysis Report

ผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Address)

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำคลองใหญ่ จังหวัดปัตตานี 91500
โทร (Tel): 076 423 956 โทรสาร (Fax): 076 409 605

วันที่ (Date): 11/11/2017
เอกสารรายงาน (Report No.): BK-2017-04
รายละเอียดการเก็บตัวอย่าง (Details): 200

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): The Base Compound Pukueh, เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำคลองใหญ่ จังหวัดปัตตานี 91500
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 07/07/2017
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 07/07/2017
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 07/07/2017
วันที่รายงานผล (Result Date): 07/07/2017

รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Method)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ข้อมูลทั่วไป (Analysis No.)	20032017	20032017	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	13.00 น.	13.00 น.	13.00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)	เก็บสุญญากาศ	เก็บสุญญากาศ	เก็บสุญญากาศ
อุณหภูมิ (pH at 25 °C)	6.5	6.5	6.5-9.0
กลิ่น (BOD)	mg/L	16.0	6.0
ความขุ่น (Turbidity)	mg/L	24.0	20.0
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)	mg/L	0.11	0.1
ค่าไนโตรเจนแอมโมเนีย (Ammonia Nitrogen)	mg/L	0.07	0.05

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย พ.ศ. 2567
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2567 วันที่ 27 สิงหาคม 2567



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59750 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำคลองใหญ่ จังหวัดปัตตานี 91500 โทร. 076 423956, 022 059 4088 โทรสาร 076 409605
Address: 59750 Village No.4 Kuna Sub-district, Kulu District, Pukueh, 91500 Tel. 076 423956, 022 059 4088 Fax: 076 409605
เลขที่บัญชี (Tax ID): 045929101915 E-mail: bnature@igmail.com

Analysis Report

ผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Address)

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำคลองใหญ่ จังหวัดปัตตานี 91500
โทร (Tel): 076 423 956 โทรสาร (Fax): 076 409 605

วันที่ (Date): 2/11/2017
เอกสารรายงาน (Report No.): BK-2017-04

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): The Base Compound Pukueh, เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำคลองใหญ่ จังหวัดปัตตานี 91500
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 07/07/2017
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 07/07/2017
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 07/07/2017
วันที่รายงานผล (Result Date): 07/07/2017

รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Method)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ข้อมูลทั่วไป (Analysis No.)	20032017	20032017	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	13.00 น.	13.00 น.	13.00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)	เก็บสุญญากาศ	เก็บสุญญากาศ	เก็บสุญญากาศ
อุณหภูมิ (pH at 25 °C)	6.5	6.5	6.5-9.0
กลิ่น (BOD)	mg/L	16.0	6.0
ความขุ่น (Turbidity)	mg/L	24.0	20.0
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)	mg/L	0.11	0.1
ค่าไนโตรเจนแอมโมเนีย (Ammonia Nitrogen)	mg/L	0.07	0.05

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย พ.ศ. 2567
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2567 วันที่ 27 สิงหาคม 2567



บริษัท ปิเด เมเจอร์ ทอริส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ที่ : ๑๐๕๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076-623995, 062-054-2049, 042-059-4553 โทรสาร : 076-619205

Address : ๑05136 Village No.4 Tathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076-623995, 062-054-2049, 042-059-4553 Fax: 076-619205

เลขที่บัญชีธนาคาร (Bank ID) : ๐๙๖๔๖๑๒๓๖๓๕ E-mail : bks@turel.com

หน้า: 3 - 8
 หมายเลขรายงาน (Report No.): ๖๖-37265
 ทะเบียนก่อนมีปฏิสนธิकरणที่: ๖๖-๒๕๖

[illegible]

Analysis Report

[illegible]

การตรวจวัด (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการตรวจวัด (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการตรวจวัด (Result)	ผลการตรวจวัด (Result) ⁽²⁾	หมายเหตุ (Remarks)
การวิเคราะห์ (Analysis No.)					
ตัวอย่าง (Sample Name)					
การเก็บตัวอย่าง (Sample Description)					
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)					
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sample Condition)					
อุณหภูมิ (pH) ที่ 25 °C	mg/L	Electrometric Method part 4502-H ⁺ B	6.5	6.9	5.5-9.2
ออกซิเจนละลาย (DO)	mg/L	Air/O ₂ Modification part 4500-DO Cl 5. Data BOD Test part 5210/3	94.0 ⁽³⁾	79.6 ⁽³⁾	67.9
ความเข้มข้นของออกซิเจนละลาย (DO)	mg/L	DO at 100 °C part 2540	49.2	46.0	3.50
ความเข้มข้นของออกซิเจนละลาย (DO)	mg/L	DO at 180 °C part 2540C	33.9	30.2	11.000
ความเข้มข้นของออกซิเจนละลาย (DO)	mg/L	Macro-Kudoh part 4500-N ₂ H	73.2	64.8	6.35
ความเข้มข้นของออกซิเจนละลาย (DO)	mg/L	Iodometric part 4500-S ₂ F	2.5	2.5	1.0
ความเข้มข้นของออกซิเจนละลาย (DO)	mg/L	Potassium Arsenomate part 5500B	21.3	21.0	5.0

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประสงค์พรหมพรพิทยาเขตและสิริมาศ ธีระ คำภณภณ. ความร่วมมือในการรณรงค์เพื่อสุขภาพทางเพศ. นิตยสาร 90, ๓, ๒๕๖๓

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 234 วันที่ 2 สิงหาคม 2507

(3) Not TISA Accredited



บริษัท บิวเคส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

[illegible]

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

เมื่อพบความผิดปกติของร่างกาย ควรปรึกษาแพทย์ทันที
และรีบเข้ารับการรักษาทันทีเพื่อป้องกันอันตรายถึงชีวิต

Analysis Report

[illegible]

การทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการวิเคราะห์ (Method of Analysis)	มาตรฐาน (Result)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
การทดสอบ (Analysis No.)					
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			2503314	2503315	วันที่ตรวจ
รายละเอียด (Sample Description)			หมักเนื้อหมู	หมักเนื้อหมู	วันที่ตรวจ
ระยะเวลา (Sampling Time)			วันที่ 1	วันที่ 2	วันที่ตรวจ
วันที่เก็บ (Sampling Date)			13/10/25	13/10/25	วันที่ตรวจ
ชื่อผู้เก็บ (Collector)			นายสมชาย	นายสมชาย	วันที่ตรวจ
ชื่อผู้วิเคราะห์ (Analyst)			นายสมชาย	นายสมชาย	วันที่ตรวจ
การตรวจพบเชื้อ (Detectable Subst.)	mg/L	Gravimetric post 25400	0.30	0.30	
ค่าเฉลี่ย (Average)	mg/L	Multiphase Fermentation Test	13.000	13.000	
ค่าเฉลี่ย (Average)	mg/L	Multiphase Fermentation Test	2.100	2.100	

Information (Additional details) :

©IT Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 21st Edition 2017

[2] ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการละเมิดสิทธิและความเป็นส่วนตัว พ.ศ. 2567

วิเคราะห์หารายได้จากงานแบบ แอมบี้ 141 ตอนทั้งหมด 23.54 ชั่วโมง 27 สิงหาคม 2567

(5) Not Yet Accredited

[4] พหุส่วนโดยร้อยละปฏิวัติการกลั่นกรอง (Analyzed by Subcontractor)

(5) ความไม่แน่นอนในการวัด



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้ง : 39250 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอชุมชุม จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร 076 623255, 062 151 7016, 092 079 4855 โทรสาร 076 617763
Address: 39250 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Buraket, 33120 Tel: 076 623255, 062 151 7016, 092 079 4855 Fax: 076 617763
เว็บไซต์บริษัท (Website) : 0325561015031 - email: bandonee@igmail.com

Analysis Report

หน้า Page : 5 / 7
หมายเลขรายงาน Report No : W-27260
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ชื่อ (Address) : บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอชุมชุม จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
โทร : 076 623255 โทรสาร : 076 617763

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/07/2027
วันที่ได้รับทราบ (Received Date) : 13/07/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13/07/2025
วันที่ได้รับทราบผลการทดสอบ (Result Date) : 13/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	พิกัด (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)	ค่ามาตรฐาน (Standard)
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Acidimetric Method part 4200-H ₂ B	6.3		5.0-9.0
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Acid Modification part 4200-H ₂ B 5-Days BOD Test part 5210	16.0		420
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Dried at 103 ± 0.5 °C part 2540	27.6		420
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Dried at 140 °C part 2540	27.6		420
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Macro-Sediment part 4200-H ₂ B	30.8		420
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Isotonic part 4200-H ₂ B	0.55		420
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Particulate & Coliform part 5220B	1.3		420

หมายเหตุ (Remarks) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม
[3] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม
[4] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 39250 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอชุมชุม จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร 076 623255, 062 151 7016, 092 079 4855 โทรสาร 076 617763
Address: 39250 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Buraket, 33120 Tel: 076 623255, 062 151 7016, 092 079 4855 Fax: 076 617763
เว็บไซต์บริษัท (Website) : 0325561015031 - email: bandonee@igmail.com

Analysis Report

หน้า Page : 6 / 7
หมายเลขรายงาน Report No : W-27260

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ชื่อ (Address) : บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอชุมชุม จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
โทร : 076 623255 โทรสาร : 076 617763

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/07/2027
วันที่ได้รับทราบ (Received Date) : 13/07/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13/07/2025
วันที่ได้รับทราบผลการทดสอบ (Result Date) : 13/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	พิกัด (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)	ค่ามาตรฐาน (Standard)
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Acidimetric Method part 4200-H ₂ B	6.3		5.0-9.0
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Acid Modification part 4200-H ₂ B 5-Days BOD Test part 5210	16.0		420
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Dried at 103 ± 0.5 °C part 2540	27.6		420
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Dried at 140 °C part 2540	27.6		420
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Macro-Sediment part 4200-H ₂ B	30.8		420
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Isotonic part 4200-H ₂ B	0.55		420
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Particulate & Coliform part 5220B	1.3		420

หมายเหตุ (Remarks) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม
[3] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม
[4] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59/906 หมู่ 4 ตำบลเข็ก อำเภอบางบาล จังหวัดพิษณุโลก 62120 โทร : 076 623555, 062 059 2635, 062 059 4836 โทรสาร : 076 619959
Address : 59/906 Village No.4 Tambon Baengbalat, Bang Pakong District, Phitsanulok, 62120 Tel: 076 623555, 062 059 2635, 062 059 4836 Fax: 076 619959
เว็บไซต์ : bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report

หน้า: 1 จาก 1 หน้า
หมายเลขรายงาน (Report No.): BK-2260

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ตำบลวังน้ำเย็น
ที่ตั้ง (Address): เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดพิษณุโลก 62002
โทร (Tel): 076 623555-2 โทรสาร (Fax): 076 623555-2

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source):	บ่อน้ำดิบ
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date):	02/02/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date):	02/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date):	02/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date):	02/02/2025

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
จำนวนจุลินทรีย์ (Sample Name)			250,000/25g	ตัวอย่างน้ำ
จำนวนจุลินทรีย์ (Sample Description)			15,374	จำนวนจุลินทรีย์
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15:37 น.	15:37 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส

ทดสอบด้วยวิธี (Total Coliform) ⁽²⁾⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
ทดสอบด้วยวิธี (Total Coliform) ⁽²⁾⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
ทดสอบด้วยวิธี (Total Coliform) ⁽²⁾⁽³⁾	CFU/mL	Technique using Bact-Partner agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
ทดสอบด้วยวิธี (Total Coliform) ⁽²⁾⁽³⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดที่พบในตัวอย่างน้ำดิบ
(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบด้วยวิธีที่ใช้การทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

(6) Not Recommended for Industrial Waste Detection



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59/906 หมู่ 4 ตำบลเข็ก อำเภอบางบาล จังหวัดพิษณุโลก 62120 โทร : 076 623555, 062 059 2635, 062 059 4836 โทรสาร : 076 619959
Address : 59/906 Village No.4 Tambon Baengbalat, Bang Pakong District, Phitsanulok, 62120 Tel: 076 623555, 062 059 2635, 062 059 4836 Fax: 076 619959
เว็บไซต์ : bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report

หน้า: 1 จาก 1 หน้า
หมายเลขรายงาน (Report No.): BK-2260

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ตำบลวังน้ำเย็น
ที่ตั้ง (Address): เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดพิษณุโลก 62002
โทร (Tel): 076 623555-2 โทรสาร (Fax): 076 623555-2

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source):	บ่อน้ำดิบ
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date):	02/02/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date):	02/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date):	02/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date):	02/02/2025

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
จำนวนจุลินทรีย์ (Sample Name)			250,000/25g	ตัวอย่างน้ำ
จำนวนจุลินทรีย์ (Sample Description)			15,374	จำนวนจุลินทรีย์
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15:37 น.	15:37 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส

ทดสอบด้วยวิธี (Total Coliform) ⁽²⁾⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
ทดสอบด้วยวิธี (Total Coliform) ⁽²⁾⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
ทดสอบด้วยวิธี (Total Coliform) ⁽²⁾⁽³⁾	CFU/mL	Technique using Bact-Partner agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
ทดสอบด้วยวิธี (Total Coliform) ⁽²⁾⁽³⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดที่พบในตัวอย่างน้ำดิบ
(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบด้วยวิธีที่ใช้การทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

(6) Not Recommended for Industrial Waste Detection



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 29/30 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งก้อย อำเภอคู้งก้อย จังหวัดปัตตานี 91200 โทร: 076 623925, 020 020 2894, 020 020 4830 โทรสาร: 076 619605
Address: 29/30 Village No.4 Kuungko Sub-district, Kuungko District, Pkangai, 91200 Tel: 076 623925, 020 020 2894, 020 020 4830 Fax: 076 619605
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : BK-42250

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ออเรนจ์ อารมณ์ดี จำกัด
ที่อยู่ (Address): 5 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งก้อย อำเภอคู้งก้อย จังหวัดปัตตานี 91200
โทร (Tel.): 076 621 141-2 โทรสาร (Fax): 076 621 145

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): The Base Compound Phakut หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งก้อย อำเภอคู้งก้อย จังหวัดปัตตานี 91200
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 25/02/25
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): 18/02/25
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 18-20/02/25
วันที่รายงานผล (Result Date): 21/02/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽¹⁾
จุลินทรีย์ทั้งหมด (Analysis No.)			2502277	2703206
เชื้อราทั้งหมด (Sample Name)			ไม่พบเชื้อรา (จุดเก็บตัวอย่าง)	ไม่พบเชื้อรา (จุดเก็บตัวอย่าง)
แบคทีเรียทั้งหมด (Sample Description)			4.7 TC 11.40 M	5 TC 11.41 M
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด (Total Coliform) ^{(2) (3)}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - F	<2.0	<2.0
เชื้อโรค (Escherichia coli, E.coli) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
แบคทีเรียกรดแลกติก (Lactobacillus acidophilus, L.acidophilus) ⁽⁵⁾	CFU/mL	Technique using Boid-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
จุลินทรีย์แบบแอโรบิก (Aerobic Bacteria) ⁽⁶⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ตามมาตรฐานการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่ม ตามข้อกำหนดการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่ม
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยใช้วิธีทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่ม โดยใช้วิธีทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่ม
[5] การควบคุมการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่ม



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 29/30 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งก้อย อำเภอคู้งก้อย จังหวัดปัตตานี 91200 โทร: 076 623925, 020 020 2894, 020 020 4830 โทรสาร: 076 619605
Address: 29/30 Village No.4 Kuungko Sub-district, Kuungko District, Pkangai, 91200 Tel: 076 623925, 020 020 2894, 020 020 4830 Fax: 076 619605
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : BK-42258

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ออเรนจ์ อารมณ์ดี จำกัด
ที่อยู่ (Address): 5 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งก้อย อำเภอคู้งก้อย จังหวัดปัตตานี 91200
โทร (Tel.): 076 621 141-2 โทรสาร (Fax): 076 621 145

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): The Base Compound Phakut หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งก้อย อำเภอคู้งก้อย จังหวัดปัตตานี 91200
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 25/02/25
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): 25/02/25
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 25-27/02/25
วันที่รายงานผล (Result Date): 28/02/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽¹⁾
จุลินทรีย์ทั้งหมด (Analysis No.)			2502225	2703204
เชื้อราทั้งหมด (Sample Name)			ไม่พบเชื้อรา (จุดเก็บตัวอย่าง)	ไม่พบเชื้อรา (จุดเก็บตัวอย่าง)
แบคทีเรียทั้งหมด (Sample Description)			4.7 TC 11.40 M	5 TC 11.41 M
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด (Total Coliform) ^{(2) (3)}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - F	<2.0	<2.0
เชื้อโรค (Escherichia coli, E.coli) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
แบคทีเรียกรดแลกติก (Lactobacillus acidophilus, L.acidophilus) ⁽⁵⁾	CFU/mL	Technique using Boid-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
จุลินทรีย์แบบแอโรบิก (Aerobic Bacteria) ⁽⁶⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ตามมาตรฐานการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่ม ตามข้อกำหนดการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่ม
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยใช้วิธีทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่ม โดยใช้วิธีทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่ม
[5] การควบคุมการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่ม



บริษัท ปัตนา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 39/30 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 43100 โทร. 076-623955, 042-059-2305, 042-059-4833 โทรสาร : 076-618226
Address : 39/30 Village No.4 Taurus Sub-district, Chum-Chum District, Buriram, Thailand. 43100 Tel: 076 623955, 042 059 2305, 042 059 4833 Fax: 076 618226
Email: info@bk-nature.com



Analysis Report

บริษัท ปัตนา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 39/30 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 43100 โทร. 076-623955, 042-059-2305, 042-059-4833 โทรสาร : 076-618226
Address : 39/30 Village No.4 Taurus Sub-district, Chum-Chum District, Buriram, Thailand. 43100 Tel: 076 623955, 042 059 2305, 042 059 4833 Fax: 076 618226
Email: info@bk-nature.com

บริษัท ปัตนา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 39/30 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 43100 โทร. 076-623955, 042-059-2305, 042-059-4833 โทรสาร : 076-618226
Address : 39/30 Village No.4 Taurus Sub-district, Chum-Chum District, Buriram, Thailand. 43100 Tel: 076 623955, 042 059 2305, 042 059 4833 Fax: 076 618226
Email: info@bk-nature.com

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
น้ำหนักแห้ง (Dry Weight)	g	Gravimetric Method	7.1	8.0
ค่า pH	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0

บริษัท ปัตนา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 39/30 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 43100 โทร. 076-623955, 042-059-2305, 042-059-4833 โทรสาร : 076-618226
Address : 39/30 Village No.4 Taurus Sub-district, Chum-Chum District, Buriram, Thailand. 43100 Tel: 076 623955, 042 059 2305, 042 059 4833 Fax: 076 618226
Email: info@bk-nature.com



บริษัท ปัตนา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 39/30 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 43100 โทร. 076-623955, 042-059-2305, 042-059-4833 โทรสาร : 076-618226
Address : 39/30 Village No.4 Taurus Sub-district, Chum-Chum District, Buriram, Thailand. 43100 Tel: 076 623955, 042 059 2305, 042 059 4833 Fax: 076 618226
Email: info@bk-nature.com

Analysis Report

บริษัท ปัตนา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 39/30 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 43100 โทร. 076-623955, 042-059-2305, 042-059-4833 โทรสาร : 076-618226
Address : 39/30 Village No.4 Taurus Sub-district, Chum-Chum District, Buriram, Thailand. 43100 Tel: 076 623955, 042 059 2305, 042 059 4833 Fax: 076 618226
Email: info@bk-nature.com

บริษัท ปัตนา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 39/30 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 43100 โทร. 076-623955, 042-059-2305, 042-059-4833 โทรสาร : 076-618226
Address : 39/30 Village No.4 Taurus Sub-district, Chum-Chum District, Buriram, Thailand. 43100 Tel: 076 623955, 042 059 2305, 042 059 4833 Fax: 076 618226
Email: info@bk-nature.com

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
น้ำหนักแห้ง (Dry Weight)	g	Gravimetric Method	7.1	8.0
ค่า pH	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Acid-Base Titration	12.0	13.0

บริษัท ปัตนา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 39/30 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 43100 โทร. 076-623955, 042-059-2305, 042-059-4833 โทรสาร : 076-618226
Address : 39/30 Village No.4 Taurus Sub-district, Chum-Chum District, Buriram, Thailand. 43100 Tel: 076 623955, 042 059 2305, 042 059 4833 Fax: 076 618226
Email: info@bk-nature.com



BK Nature Taurus Co., Ltd.



สมัครสมาชิก : Tax ID : 0835561013613 E-mail: blanetune1@gmail.com



BK Nature Taurus Co., Ltd.

Address: 67006 Village No. 4 Kalina Sub-District, Khatyn District, Bryansk, Russia
E-mail: 67006@yandex.ru

Analysis Report

מס' (Page): 4 : 7
מס' (Page): 4 : 7

Customer (Customer)
Address:

1. ข้อมูลทั่วไป (General Information) 1.1 ชื่อโครงการ (Project Name): ... 1.2 สถานที่ (Location): ... 1.3 วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): ... 1.4 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampler): ...		2. ข้อมูลการวิเคราะห์ (Analysis Data) 2.1 วิธีการวิเคราะห์ (Analysis Method): ... 2.2 เครื่องมือที่ใช้ (Instrument): ... 2.3 หน่วยวัด (Unit): ...		3. ผลการวิเคราะห์ (Analysis Results) 3.1 ค่าเฉลี่ย (Mean): ... 3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation): ... 3.3 ค่าผิดปกติ (Outliers): ...	
4. สรุปผลการวิเคราะห์ (Summary of Analysis) 4.1 ค่าเฉลี่ย (Mean): ... 4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation): ... 4.3 ค่าผิดปกติ (Outliers): ...		5. ข้อเสนอแนะ (Recommendations) 5.1 ควรเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม (Further Sampling Recommended): ... 5.2 ควรใช้วิธีการวิเคราะห์อื่น (Alternative Analysis Method Recommended): ...		6. หมายเหตุ (Remarks) 6.1 ... 6.2 ...	

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

Address: 26220 Village No.4 Pethi-540-BH01, Pethi District, Punjab, India. Tel: 01936 361 0300, 362 071 2223, 362 071 4238 Fax: 362 071 4238

Analysis Report

หน้า (Page) : ๑๙

in 2020
at : Grab Lampung
r. Sekeloa Pangkajene

Location	Time	Temperature (°C)	Humidity (%)	Wind Speed (km/h)	Wind Direction	Cloud Cover (%)	Soil Moisture (%)	Soil Temperature (°C)	Plant Growth (cm)	Plant Health
Field Station A	08:00	25.0	65	10	SE	10	15	18.0	10	Good
Field Station B	12:00	30.0	55	15	SE	20	10	20.0	15	Fair
Field Station C	16:00	28.0	70	5	SE	30	5	22.0	20	Poor
Field Station D	20:00	22.0	80	0	SE	40	0	24.0	25	Excellent

சமூகநீயம் (Additional details)

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ศำนะประไพวงศ์ของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข และภักดี เลิศกุล การควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ๒๕๖๓

[3] NCI T151 Accredited

(-) หน่วยงานโดยทางปฏิบัติการทดสอบรับแทนที่ ๖ Analyzed by Subcontractor

[๖] คำความนี้แนบมาขอในการวัด

U.S. Department of Industrial Works Accredited

Page 1 of 1
 Page 1 of 1



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/250 หมู่ 5 บ้านนาขี้เหล็ก ตำบลนาขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 43000 โทร : 076-623-775, 062-074-2884, 076-074-4997 โทรสาร : 076-61-076
Address : 59/250 Village No. 5 Kham Na-Khik Sub-district, Kham Mueang District, Buriram, 43000 Tel : 076 623 775, 062 074 2884, 076 074 4997 Fax : 076 61 076
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com

Analysis Report

หน้า Page : 1 of 1
รายงานผลการตรวจ (Report No.) : น-72/26

ผู้ส่งตรวจ (Customer) : สำนักงานตรวจหาสารพิษของกรมการสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ (Address) : 5 หมู่ 5 ตำบลนาขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 43000
โทร (Tel) : 076 681 91-2 โทรสาร (Fax) : 076 681 43

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการตรวจ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
สารพิษในดิน (Sample Source)	The Soil Contaminant Tester	เมื่อ 5 หมู่ 5 ตำบลนาขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 43000		
วันที่รับตัวอย่าง (Sampling Date)	25/04/2025	วิธีวิเคราะห์ทาง (Sampling Method)	โดย (Sample)	
วันที่เก็บตัวอย่าง (Received Date)	25/04/2025	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	Mr. Sam-ong Kongsriyodh	
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	25/04/2025			
วันที่รายงานผล (Result Date)	07/05/25			
ค่าเฉลี่ย (Total Coliform) ⁽¹⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	port 02/1 A - F	<2.0
ค่าเฉลี่ย (E. coli) ⁽²⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	port 02/1 A - F	<2.0
ค่าเฉลี่ย (Enterobacteriaceae) ⁽³⁾	CFU/ml	Technique using Bond-Farmer agar medium port 02/1 B		N.D
ค่าเฉลี่ย (Pseudomonas aeruginosa) ⁽⁴⁾	CFU/ml	Membrane Filter Technique	port 02/1 C	N.D

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) American Public Health Association, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(3) National Sanitation Foundation, NSF, 1998



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/250 หมู่ 5 บ้านนาขี้เหล็ก ตำบลนาขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 43000 โทร : 076-623-775, 062-074-2884, 076-074-4997 โทรสาร : 076-61-076
Address : 59/250 Village No. 5 Kham Na-Khik Sub-district, Kham Mueang District, Buriram, 43000 Tel : 076 623 775, 062 074 2884, 076 074 4997 Fax : 076 61 076
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com

Analysis Report

ผู้ส่งตรวจ (Customer) : สำนักงานตรวจหาสารพิษของกรมการสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ (Address) : 5 หมู่ 5 ตำบลนาขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 43000
โทร (Tel) : 076 681 91-2 โทรสาร (Fax) : 076 681 43

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการตรวจ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
สารพิษในดิน (Sample Source)	The Soil Contaminant Tester	เมื่อ 5 หมู่ 5 ตำบลนาขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 43000		
วันที่รับตัวอย่าง (Sampling Date)	25/04/2025	วิธีวิเคราะห์ทาง (Sampling Method)	โดย (Sample)	
วันที่เก็บตัวอย่าง (Received Date)	25/04/2025	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	Mr. Sam-ong Kongsriyodh	
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	25/04/2025			
วันที่รายงานผล (Result Date)	07/05/25			
ค่าเฉลี่ย (Total Coliform) ⁽¹⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	port 02/1 A - F	<2.0
ค่าเฉลี่ย (E. coli) ⁽²⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	port 02/1 A - F	<2.0
ค่าเฉลี่ย (Enterobacteriaceae) ⁽³⁾	CFU/ml	Technique using Bond-Farmer agar medium port 02/1 B		N.D
ค่าเฉลี่ย (Pseudomonas aeruginosa) ⁽⁴⁾	CFU/ml	Membrane Filter Technique	port 02/1 C	N.D

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) American Public Health Association, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(3) National Sanitation Foundation, NSF, 1998



BK Nature Taurus Co., Ltd.

Ordering information: Call 1-800-428-6343 or visit www.latture.com

$$\mathbf{m}_1^T \mathbf{D} \mathbf{m}_2 = 2 \quad \mathbf{m}_1^T \mathbf{D} \mathbf{m}_3 = 0$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523</
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

There are two main types of $\mathcal{H}_\infty$ control problems: the standard $\mathcal{H}_\infty$ control problem and the $\mathcal{H}_\infty$ control problem with a disturbance input. The standard $\mathcal{H}_\infty$ control problem is defined by the following system of equations:

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

Analysis Report

responsible for

100

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

—

STATIONS. Tailor-Made

Only use these tags: `<math>`, `<br>`, `<del>`, `<sup>`, `<sub>`, `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<div>`, `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`, `<h5>`, `<ol>`, `<li>`, `<input type="checkbox">`, `<input checked="" type="checkbox">`, `<code>`, `<chem>`

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]³ Extended Methods for the Lognormal Case¹ E. J. and M. J. Matthews for the Legendre and Chebyshev polynomials.[illegible]

1972 M. M. Oshibashina, *Trudy Vsesoyuznogo Nauchnogo Tsentra "Kosmos"*, 1972, 1, 103.



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co.

[illegible]

ชื่อผู้ใช้งาน (Username)
 รหัส (Address)

[illegible]

Analysis Report

หน้า 1 (Page) : 4 of 7
หมายเลขรายงาน : Report No : W-753-65

[illegible](1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 23rd Edition 2017.

(3) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF 20th Edition 2017

มีราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 141 ดอลลาร์สหรัฐ 27 สิงหาคม 2567

31 No TIS: Accrued

4) ผลกระทบของปัจจัยการทดสอบรับทราบว่า - Analyzed by Subject Factor

(๕) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co

ที่ตั้ง : ๐๐๖๖๖ หมู่ ๕ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐๖๖-๕๖๖-๕๖๖, ๐๖๖-๕๖๖-๕๖๖ โทรสาร : ๐๖๖-๕๖๖๕๖
Address: EWING Village Ho. 5 Kama Sub-Village, Kama District, Phraet, 43422 Tel: 076 525555, Fax: 076 525565, 076 525566
e-mail: ewingvillage@comcast.net

Req'd. Inputs (Customers)	Req'd. Address

1980-1981, 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029, 2030-2031, 2032-2033, 2034-2035, 2036-2037, 2038-2039, 2040-2041, 2042-2043, 2044-2045, 2046-2047, 2048-2049, 2050-2051, 2052-2053, 2054-2055, 2056-2057, 2058-2059, 2060-2061, 2062-2063, 2064-2065, 2066-2067, 2068-2069, 2070-2071, 2072-2073, 2074-2075, 2076-2077, 2078-2079, 2080-2081, 2082-2083, 2084-2085, 2086-2087, 2088-2089, 2090-2091, 2092-2093, 2094-2095, 2096-2097, 2098-2099, 2100-2101, 2102-2103, 2104-2105, 2106-2107, 2108-2109, 2110-2111, 2112-2113, 2114-2115, 2116-2117, 2118-2119, 2120-2121, 2122-2123, 2124-2125, 2126-2127, 2128-2129, 2130-2131, 2132-2133, 2134-2135, 2136-2137, 2138-2139, 2140-2141, 2142-2143, 2144-2145, 2146-2147, 2148-2149, 2150-2151, 2152-2153, 2154-2155, 2156-2157, 2158-2159, 2160-2161, 2162-2163, 2164-2165, 2166-2167, 2168-2169, 2170-2171, 2172-2173, 2174-2175, 2176-2177, 2178-2179, 2180-2181, 2182-2183, 2184-2185, 2186-2187, 2188-2189, 2190-2191, 2192-2193, 2194-2195, 2196-2197, 2198-2199, 2200-2201, 2202-2203, 2204-2205, 2206-2207, 2208-2209, 2210-2211, 2212-2213, 2214-2215, 2216-2217, 2218-2219, 2220-2221, 2222-2223, 2224-2225, 2226-2227, 2228-2229, 2230-2231, 2232-2233, 2234-2235, 2236-2237, 2238-2239, 2240-2241, 2242-2243, 2244-2245, 2246-2247, 2248-2249, 2250-2251, 2252-2253, 2254-2255, 2256-2257, 2258-2259, 2260-2261, 2262-2263, 2264-2265, 2266-2267, 2268-2269, 2270-2271, 2272-2273, 2274-2275, 2276-2277, 2278-2279, 2280-2281, 2282-2283, 2284-2285, 2286-2287, 2288-2289, 2290-2291, 2292-2293, 2294-2295, 2296-2297, 2298-2299, 2300-2301, 2302-2303, 2304-2305, 2306-2307, 2308-2309, 2310-2311, 2312-2313, 2314-2315, 2316-2317, 2318-2319, 2320-2321, 2322-2323, 2324-2325, 2326-2327, 2328-2329, 2330-2331, 2332-2333, 2334-2335, 2336-2337, 2338-2339, 2340-2341, 2342-2343, 2344-2345, 2346-2347, 2348-2349, 2350-2351, 2352-2353, 2354-2355, 2356-2357, 2358-2359, 2360-2361, 2362-2363, 2364-2365, 2366-2367, 2368-2369, 2370-2371, 2372-2373, 2374-2375, 2376-2377, 2378-2379, 2380-2381, 2382-2383, 2384-2385, 2386-2387, 2388-2389, 2390-2391, 2392-2393, 2394-2395, 2396-2397, 2398-2399, 2400-2401, 2402-2403, 2404-2405, 2406-2407, 2408-2409, 2410-2411, 2412-2413, 2414-2415, 2416-2417, 2418-2419, 2420-2421, 2422-2423, 2424-2425, 2426-2427, 2428-2429, 2430-2431, 2432-2433, 2434-2435, 2436-2437, 2438-2439, 2440-2441, 2442-2443, 2444-2445, 2446-2447, 2448-2449, 2450-2451, 2452-2453, 2454-2455, 2456-2457, 2458-2459, 2460-2461, 2462-2463, 2464-2465, 2466-2467, 2468-2469, 2470-2471, 2472-2473, 2474-2475, 2476-2477, 2478-2479, 2480-2481, 2482-2483, 2484-2485, 2486-2487, 2488-2489, 2490-2491, 2492-2493, 2494-2495, 2496-2497, 2498-2499, 2500-2501, 2502-2503, 2504-2505, 2506-2507, 2508-2509, 2510-2511, 2512-2513, 2514-2515, 2516-2517, 2518-2519, 2520-2521, 2522-2523, 2524-2525, 2526-2527, 2528-2529, 2530-2531, 2532-2533, 2534-2535, 2536-2537, 2538-2539, 2540-2541, 2542-2543, 2544-2545, 2546-2547, 2548-2549, 2550-2551, 2552-2553, 2554-2555, 2556-2557, 2558-2559, 2560-2561, 2562-2563, 2564-2565, 2566-2567, 2568-2569, 2570-2571, 2572-2573, 2574-2575, 2576-2577, 2578-2579, 2580-2581, 2582-2583, 2584-2585, 2586-2587, 2588-2589, 2590-2591, 2592-2593, 2594-2595, 2596-2597, 2598-2599, 2600-2601, 2602-2603, 2604-2605, 2606-2607, 2608-2609, 2610-2611, 2612-2613, 2614-2615, 2616-2617, 2618-2619, 2620-2621, 2622-2623, 2624-2625, 2626-2627, 2628-2629, 2630-2631, 2632-2633, 2634-2635, 2636-2637, 2638-2639, 2640-2641, 2642-2643, 2644-2645, 2646-2647, 2648-2649, 2650-2651, 2652-2653, 2654-2655, 2656-2657, 2658-2659, 2660-2661, 2662-2663, 2664-2665, 2666-2667, 2668-2669, 2670-2671, 2672-2673, 2674-2675, 2676-2677, 2678-2679, 2680-2681, 2682-2683, 2684-2685, 2686-2687, 2688-2689, 2690-2691, 2692-2693, 2694-2695, 2696-2697, 2698-2699, 2700-2701, 2702-2703, 2704-2705, 2706-2707, 2708-2709, 2710-2711, 2712-2713, 2714-2715, 2716-2717, 2718-2719, 2720-2721, 2722-2723,

Analysis Report

[illegible]

— *Staphylococcus aureus* (ATCC 12228)

||| Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th ed., APHA, AWWA, WEF 2011. Edit 19 2017

Journal of Interpersonal Violence 26(10) 1978-1997
© The Author(s) 2011
Reprints and permissions: <http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

[illegible]

[4] ทศพร ปิ่นทอง, *การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น*, กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), ๒๕๖๓, หน้า ๖๖-๖๗

10. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่: 59558 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 83/20 โทร: 02-022950, 02-022950, 02-022950, 02-022950, 02-022950 โทร: 02-022950
Address: 59558 Village No.4 Sukhumvit Road, Sukhumvit 83/20 Tel: 02-022950, 02-022950, 02-022950, 02-022950, 02-022950 Tel: 02-022950
เว็บไซต์: (Tel: 02-022950) E-mail: bnature@bk.com

Analysis Report

วันที่: 05/05/2567
หมายเลขใบสั่ง: 0505/2567

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	59558 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 83/20 โทร: 02-022950, 02-022950, 02-022950, 02-022950, 02-022950 โทร: 02-022950
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	พื้นที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	05/05/2567
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	07/05/2567
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	07/05/2567
วันที่รายงานผล (Result Date)	07/05/2567

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	%	วิธีกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid Method)	0.15	
โปรตีน (Protein)	%	วิธีไนโตรเจน (Nitrogen Method)	10.25	
คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)	%	วิธีคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate Method)	15.50	

ค่าเฉลี่ย (Average)	10.25	ค่าเฉลี่ย (Average)	15.50
ค่าต่ำสุด (Minimum)	10.25	ค่าต่ำสุด (Minimum)	15.50
ค่าสูงสุด (Maximum)	10.25	ค่าสูงสุด (Maximum)	15.50

หมายเหตุ: (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) การทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในดิน: ใช้วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในดินตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(3) ใช้: ISO Accredited

(4) ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้

(5) ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ: ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่: 59558 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 83/20 โทร: 02-022950, 02-022950, 02-022950, 02-022950, 02-022950 โทร: 02-022950
Address: 59558 Village No.4 Sukhumvit Road, Sukhumvit 83/20 Tel: 02-022950, 02-022950, 02-022950, 02-022950, 02-022950 Tel: 02-022950
เว็บไซต์: (Tel: 02-022950) E-mail: bnature@bk.com

Analysis Report

วันที่: 05/05/2567
หมายเลขใบสั่ง: 0505/2567

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	59558 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 83/20 โทร: 02-022950, 02-022950, 02-022950, 02-022950, 02-022950 โทร: 02-022950
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	พื้นที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	05/05/2567
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	07/05/2567
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	07/05/2567
วันที่รายงานผล (Result Date)	07/05/2567

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	%	วิธีกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid Method)	0.15	
โปรตีน (Protein)	%	วิธีไนโตรเจน (Nitrogen Method)	10.25	
คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)	%	วิธีคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate Method)	15.50	

ค่าเฉลี่ย (Average)	10.25	ค่าเฉลี่ย (Average)	15.50
ค่าต่ำสุด (Minimum)	10.25	ค่าต่ำสุด (Minimum)	15.50
ค่าสูงสุด (Maximum)	10.25	ค่าสูงสุด (Maximum)	15.50

หมายเหตุ: (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) การทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในดิน: ใช้วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในดินตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(3) ใช้: ISO Accredited

(4) ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้

(5) ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ: ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ 50559 หมู่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100 โทร 091 623955, 092 091 2835, 092 091 4855 โทรสาร 091 610003
Address: 50559 Village No 4, Kothu Sub-district, Kothu District, Buriram, 33100 Tel: 091 623955, 092 091 2835, 092 091 4855 Fax: 091 610003
เบอร์โทรมือถือ (Tel ID): 091559501303 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า Page: 1 of 1
หมายเลขรายงาน Report No.: 14-76502

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	เลขที่ 50559 หมู่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100 โทร 091 623955, 092 091 2835, 092 091 4855 โทรสาร 091 610003
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	The Bore Down Point (บ่อ) เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	15/07/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	16/07/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	16-17/07/25
วันที่รายงานผล (Result Date)	18/07/25
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampled By)	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) (Good sampling)
ผู้ทดสอบ (Testing By)	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) Mr. Somchai Pongsa-ard

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			25051617	25051618
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืดรวม (จุลินทรีย์รวม)	น้ำจืดรวม (จุลินทรีย์รวม)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ *	น้ำ *
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:25 น	10:24 น
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) (TTC)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	<2.0
อีโคไล (Escherichia coli) (E.coli) (EC)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	<2.0
แบคทีเรียกรดแลกติก (Lactobacillus acidophilus) (L.A.)	CFU/mL	Technique using Boid-Roller agar medium part 921 B	N.D.	N.D.
ผู้ผลิตนมผง (Milk Powder)	CFU/mL	Mendocino Filter Technique part 921 B	<2.0	N.D.
หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional notes)				

(1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ความสำเร็จในการทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำจืดรวม (Total Coliform) และอีโคไล (Escherichia coli) ในน้ำจืดรวม

(3) Not Tis Accredited

(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำจืดรวม (Total Coliform) และอีโคไล (Escherichia coli) ในน้ำจืดรวม

(5) ผลการทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำจืดรวม (Total Coliform) และอีโคไล (Escherichia coli) ในน้ำจืดรวม

(6) Not Department of Industrial Works Accredited



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ 50559 หมู่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100 โทร 091 623955, 092 091 2835, 092 091 4855 โทรสาร 091 610003
Address: 50559 Village No 4, Kothu Sub-district, Kothu District, Buriram, 33100 Tel: 091 623955, 092 091 2835, 092 091 4855 Fax: 091 610003
เบอร์โทรมือถือ (Tel ID): 091559501303 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า Page: 1 of 1
หมายเลขรายงาน Report No.: 14-76502

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	เลขที่ 50559 หมู่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100 โทร 091 623955, 092 091 2835, 092 091 4855 โทรสาร 091 610003
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	The Bore Down Point (บ่อ) เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	15/07/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	16/07/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	16-17/07/25
วันที่รายงานผล (Result Date)	18/07/25
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampled By)	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) (Good sampling)
ผู้ทดสอบ (Testing By)	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) Mr. Somchai Pongsa-ard

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			25051617	25051618
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืดรวม (จุลินทรีย์รวม)	น้ำจืดรวม (จุลินทรีย์รวม)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ *	น้ำ *
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:25 น	10:24 น
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) (TTC)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	<2.0
อีโคไล (Escherichia coli) (E.coli) (EC)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	<2.0
แบคทีเรียกรดแลกติก (Lactobacillus acidophilus) (L.A.)	CFU/mL	Technique using Boid-Roller agar medium part 921 B	N.D.	N.D.
ผู้ผลิตนมผง (Milk Powder)	CFU/mL	Mendocino Filter Technique part 921 B	<2.0	N.D.
หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional notes)				

(1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ความสำเร็จในการทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำจืดรวม (Total Coliform) และอีโคไล (Escherichia coli) ในน้ำจืดรวม

(3) Not Tis Accredited

(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำจืดรวม (Total Coliform) และอีโคไล (Escherichia coli) ในน้ำจืดรวม

(5) ผลการทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำจืดรวม (Total Coliform) และอีโคไล (Escherichia coli) ในน้ำจืดรวม

(6) Not Department of Industrial Works Accredited



บริษัท ปัต เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
เลขที่ 44/200 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชันเหนือ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 86120 โทร 076-423549, 02-000-2400, 02-000-2401 โทรสาร 076-423548
Address: 44/200 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phuket, 83120 Tel: 076-423549, 02-000-2400, 02-000-2401 Fax: 076-423548
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@bk-nature.com



Analysis Report

บริษัท/ลูกค้า (Customer)
ชื่อ (Address)

บริษัท/ลูกค้า (Customer)
ชื่อ (Address)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Site)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collector Name)
วันที่วิเคราะห์ (Analysis Date)
ผลการวิเคราะห์ (Analysis Result)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วยวัด (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	ค่ามาตรฐาน (Standard)
ความชื้น (Moisture)	%	10.5	10.0
ค่า pH		6.5	6.0-7.0
ค่าไนโตรเจน (Nitrogen)	%	1.2	1.0-1.5
ค่าฟอสฟอรัส (Phosphorus)	%	0.8	0.7-0.9
ค่าโพแทสเซียม (Potassium)	%	2.5	2.0-3.0
ค่าคลอรีน (Chlorine)	%	0.5	0.4-0.6
ค่าโซเดียม (Sodium)	%	0.3	0.2-0.4
ค่าแมกนีเซียม (Magnesium)	%	0.1	0.0-0.2
ค่าสังกะสี (Zinc)	ppm	10	5-20
ค่าทองแดง (Copper)	ppm	5	2-10
ค่าเหล็ก (Iron)	ppm	50	20-100
ค่าสังกะสี (Zinc)	ppm	10	5-20
ค่าทองแดง (Copper)	ppm	5	2-10
ค่าเหล็ก (Iron)	ppm	50	20-100

หมายเหตุ (Remarks):
1) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างมีคุณภาพดีและตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้
2) ค่าไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปุ๋ย
3) ค่าโพแทสเซียมและคลอรีนอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปุ๋ย
4) ค่าโซเดียมและแมกนีเซียมอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปุ๋ย
5) ค่าสังกะสีและทองแดงอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปุ๋ย
6) ค่าเหล็กอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปุ๋ย



บริษัท ปัต เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
เลขที่ 44/200 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชันเหนือ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 86120 โทร 076-423549, 02-000-2400, 02-000-2401 โทรสาร 076-423548
Address: 44/200 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phuket, 83120 Tel: 076-423549, 02-000-2400, 02-000-2401 Fax: 076-423548
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

บริษัท/ลูกค้า (Customer)
ชื่อ (Address)

บริษัท/ลูกค้า (Customer)
ชื่อ (Address)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Site)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collector Name)
วันที่วิเคราะห์ (Analysis Date)
ผลการวิเคราะห์ (Analysis Result)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วยวัด (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	ค่ามาตรฐาน (Standard)
ความชื้น (Moisture)	%	10.5	10.0
ค่า pH		6.5	6.0-7.0
ค่าไนโตรเจน (Nitrogen)	%	1.2	1.0-1.5
ค่าฟอสฟอรัส (Phosphorus)	%	0.8	0.7-0.9
ค่าโพแทสเซียม (Potassium)	%	2.5	2.0-3.0
ค่าคลอรีน (Chlorine)	%	0.5	0.4-0.6
ค่าโซเดียม (Sodium)	%	0.3	0.2-0.4
ค่าแมกนีเซียม (Magnesium)	%	0.1	0.0-0.2
ค่าสังกะสี (Zinc)	ppm	10	5-20
ค่าทองแดง (Copper)	ppm	5	2-10
ค่าเหล็ก (Iron)	ppm	50	20-100
ค่าสังกะสี (Zinc)	ppm	10	5-20
ค่าทองแดง (Copper)	ppm	5	2-10
ค่าเหล็ก (Iron)	ppm	50	20-100

หมายเหตุ (Remarks):
1) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างมีคุณภาพดีและตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้
2) ค่าไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปุ๋ย
3) ค่าโพแทสเซียมและคลอรีนอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปุ๋ย
4) ค่าโซเดียมและแมกนีเซียมอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปุ๋ย
5) ค่าสังกะสีและทองแดงอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปุ๋ย
6) ค่าเหล็กอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปุ๋ย



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
เลขที่ 50256 หมู่ 4 ตำบลวังจันทร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 076-623955, 076-623956, 076-623957, 076-623958, 076-623959
Address: 50256 Village No. 4 Tambon Wang Chan, Kalasin District, Phakdi, Kalasin, 43120 Tel. 076-623955, 076-623956, 076-623957, 076-623958, 076-623959
เว็บไซต์: bktaurusthailand.com



Analysis Report

ผู้ให้บริการ: Customer
เลขที่: Address

ผู้ให้บริการ: Customer
เลขที่: Address

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Information)	พิกัด (Location)	วิธีการ (Method)	ผลการวิเคราะห์ (Analysis Result)	หมายเหตุ (Remarks)
ผลิตภัณฑ์: Sample Name ข้อมูล: Sample No. 123456 วันที่ได้รับ: Received Date วันที่วิเคราะห์: Analysis Date ผู้ให้บริการ: Supplier Name	พิกัด: 12.3456 N, 101.2345 E พิกัด: 12.3456 N, 101.2345 E พิกัด: 12.3456 N, 101.2345 E พิกัด: 12.3456 N, 101.2345 E พิกัด: 12.3456 N, 101.2345 E	วิธีการ: Method 1 วิธีการ: Method 2 วิธีการ: Method 3 วิธีการ: Method 4 วิธีการ: Method 5	ผลการวิเคราะห์: Result 1 ผลการวิเคราะห์: Result 2 ผลการวิเคราะห์: Result 3 ผลการวิเคราะห์: Result 4 ผลการวิเคราะห์: Result 5	หมายเหตุ: Remark 1 หมายเหตุ: Remark 2 หมายเหตุ: Remark 3 หมายเหตุ: Remark 4 หมายเหตุ: Remark 5

ผลการวิเคราะห์ (Analysis Result):
1) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Information):
2) ข้อมูลการวิเคราะห์ (Analysis Result):
3) ข้อมูลการวิเคราะห์ (Analysis Result):
4) ข้อมูลการวิเคราะห์ (Analysis Result):



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
เลขที่ 50256 หมู่ 4 ตำบลวังจันทร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 076-623955, 076-623956, 076-623957, 076-623958, 076-623959
Address: 50256 Village No. 4 Tambon Wang Chan, Kalasin District, Phakdi, Kalasin, 43120 Tel. 076-623955, 076-623956, 076-623957, 076-623958, 076-623959
เว็บไซต์: bktaurusthailand.com

Analysis Report

ผู้ให้บริการ: Customer
เลขที่: Address

ผู้ให้บริการ: Customer
เลขที่: Address

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Information)	พิกัด (Location)	วิธีการ (Method)	ผลการวิเคราะห์ (Analysis Result)	หมายเหตุ (Remarks)
ผลิตภัณฑ์: Sample Name ข้อมูล: Sample No. 123456 วันที่ได้รับ: Received Date วันที่วิเคราะห์: Analysis Date ผู้ให้บริการ: Supplier Name	พิกัด: 12.3456 N, 101.2345 E พิกัด: 12.3456 N, 101.2345 E พิกัด: 12.3456 N, 101.2345 E พิกัด: 12.3456 N, 101.2345 E พิกัด: 12.3456 N, 101.2345 E	วิธีการ: Method 1 วิธีการ: Method 2 วิธีการ: Method 3 วิธีการ: Method 4 วิธีการ: Method 5	ผลการวิเคราะห์: Result 1 ผลการวิเคราะห์: Result 2 ผลการวิเคราะห์: Result 3 ผลการวิเคราะห์: Result 4 ผลการวิเคราะห์: Result 5	หมายเหตุ: Remark 1 หมายเหตุ: Remark 2 หมายเหตุ: Remark 3 หมายเหตุ: Remark 4 หมายเหตุ: Remark 5

ผลการวิเคราะห์ (Analysis Result):
1) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Information):
2) ข้อมูลการวิเคราะห์ (Analysis Result):
3) ข้อมูลการวิเคราะห์ (Analysis Result):
4) ข้อมูลการวิเคราะห์ (Analysis Result):



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 39255 หมู่ 5 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 65120 โทร : 076-025755, 082-059-2099, 082-059-4003 โทรสาร : 076-019705
Address : 39255 Village No.4 Bua Sub-district, Bua Sub-district, Phu Phan District, Phra Nakhon Si Thammarat, 65120 Tel: 076-025755, 082-059-2099, 082-059-4003 Fax: 076-019705
เลขที่ใบอนุญาต (Lic ID) : 043556010201 E-mail: bknature@proton.com

Analysis Report

หน้า 1 จาก 1
เลขที่รายงาน (Report No.) : 043556010201

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer Name)	บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	39255 หมู่ 5 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 65120 โทร : 076-025755, 082-059-2099, 082-059-4003 โทรสาร : 076-019705
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	บึงสามพัน
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	04/02/25
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Receiving Date)	04/02/25
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	04/02/25
วันที่รายงานผล (Result Date)	04/02/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)		วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	6.5	
ค่าความเค็ม (Salinity)	g/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	0.5	
ค่าความเข้มข้นของสารอาหาร (Nutrient Concentration)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.0	

ค่าความเข้มข้นของสารอาหาร (Nutrient Concentration)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.0	
ค่าความเข้มข้นของสารอาหาร (Nutrient Concentration)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.0	
ค่าความเข้มข้นของสารอาหาร (Nutrient Concentration)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.0	

ค่าความเข้มข้นของสารอาหาร (Nutrient Concentration)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.0	
ค่าความเข้มข้นของสารอาหาร (Nutrient Concentration)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.0	
ค่าความเข้มข้นของสารอาหาร (Nutrient Concentration)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.0	

หมายเหตุ (Remarks):

[1] Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WPCF, 18th Edition, 2017.

[2] ค่าความเข้มข้นของสารอาหารทั้งหมด (Total Nutrient Concentration) ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้.

[3] Not Tested / Not Analyzed.

[4] ผลการทดสอบทั้งหมด (All Test Results) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้.



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 39255 หมู่ 5 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 65120 โทร : 076-025755, 082-059-2099, 082-059-4003 โทรสาร : 076-019705
Address : 39255 Village No.4 Bua Sub-district, Bua Sub-district, Phu Phan District, Phra Nakhon Si Thammarat, 65120 Tel: 076-025755, 082-059-2099, 082-059-4003 Fax: 076-019705
เลขที่ใบอนุญาต (Lic ID) : 043556010201 E-mail: bknature@proton.com

Analysis Report

หน้า 1 จาก 1
เลขที่รายงาน (Report No.) : 043556010201

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer Name)	บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	39255 หมู่ 5 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 65120 โทร : 076-025755, 082-059-2099, 082-059-4003 โทรสาร : 076-019705
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	บึงสามพัน
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	04/02/25
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Receiving Date)	04/02/25
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	04/02/25
วันที่รายงานผล (Result Date)	04/02/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)		วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	6.5	
ค่าความเค็ม (Salinity)	g/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	0.5	
ค่าความเข้มข้นของสารอาหาร (Nutrient Concentration)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.0	

ค่าความเข้มข้นของสารอาหาร (Nutrient Concentration)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.0	
ค่าความเข้มข้นของสารอาหาร (Nutrient Concentration)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.0	
ค่าความเข้มข้นของสารอาหาร (Nutrient Concentration)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.0	

ค่าความเข้มข้นของสารอาหาร (Nutrient Concentration)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.0	
ค่าความเข้มข้นของสารอาหาร (Nutrient Concentration)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.0	
ค่าความเข้มข้นของสารอาหาร (Nutrient Concentration)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.0	

หมายเหตุ (Remarks):

[1] Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WPCF, 18th Edition, 2017.

[2] ค่าความเข้มข้นของสารอาหารทั้งหมด (Total Nutrient Concentration) ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้.

[3] Not Tested / Not Analyzed.

[4] ผลการทดสอบทั้งหมด (All Test Results) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้.



BK Nature Taurus Co., Ltd.

ផ្ទះលេខ ១២៥៥ ផ្លូវ ៤ ភូមិសង្កាត់បឹងកក់ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ០៩៥ ៨២៣៥៩៩ ទូរស័ព្ទ ០៩៥ ៨២៣៥៩៩
 ទូរសារ ០៩៥ ៨២៣៥៩៩ ទូរសារ ០៩៥ ៨២៣៥៩៩ ទូរសារ ០៩៥ ៨២៣៥៩៩ ទូរសារ ០៩៥ ៨២៣៥៩៩
 Address: 250505 Village No 4 Kamb Sub-district, Kamb District, Phnom Penh, 12150 Tel: 076 823595, 092 059 2573, 092 059 4584 Fax: 076 819695
 E-mail: univnet@univnet.com

Analysis Report

WILLIAMS, J. W. 1990. *Journal of Fish Biology* 37: 1-10.

ชื่อลูกค้า (Customer Name) :
 ที่อยู่ (Address) :
 โทรศัพท์ (Phone) :
 โทรสาร (Fax) :
 อีเมล (E-mail) :

การสุ่มตัวอย่าง (Sampling Source)	วันที่สุ่มตัวอย่าง (Sampling Date)	วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Method)	วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
การสุ่มตัวอย่างจากถังเก็บน้ำฝน (Rainwater Tank Sampling)	25/05/2562	การสุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม (Random Sampling)	26/05/2562
การสุ่มตัวอย่างจากถังเก็บน้ำฝน (Rainwater Tank Sampling)	25/05/2562	การสุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม (Random Sampling)	26/05/2562

การประเมินผล (Parameter)	วิธีตรวจวัด (Method)	ชื่อวิธีการวิเคราะห์ (Method of Analysis)	ผู้ตรวจวัด (Inspector)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		2504/0234	2504/0234	
รายละเอียด (Sample Description)		น้ำประปา	น้ำประปา	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		10:30 น.	10:30 น.	
ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Condition)		ใส	ใส	
การนับโคลิฟอร์มรวม (Total Coliform) ⁽¹⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
การนับโคลิฟอร์มกลุ่ม E.coli ⁽²⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
การนับเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด (Total Bacteria) ⁽³⁾	CFU/ml	Technique using Bact-Partner GPR medium pet 2/15 B	N.D	N.D
การนับเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม E.coli ⁽⁴⁾	CFU/ml	Membrane Filter Technique part 9272E	N.D	N.D

การจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

[2] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2012

TSI Not TSI Accredited

J. Neurosci., 2007, 27(16):4498–4507 • 4507

๒) หากคำนวณได้แบ่งภายในการวัด


66; Not Department of Industrial Works Accredited

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ซอย -
ถนน วิถีสังคม แขวง/ตำบล วิถี เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-681-141 โทรสาร
076-681-143 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส ดาวน์ทาวน์-ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 061/2556 (21 มีนาคม 2556) ใบ จ.6 ออกให้
โดย เทศบาลตำบล วิถี หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

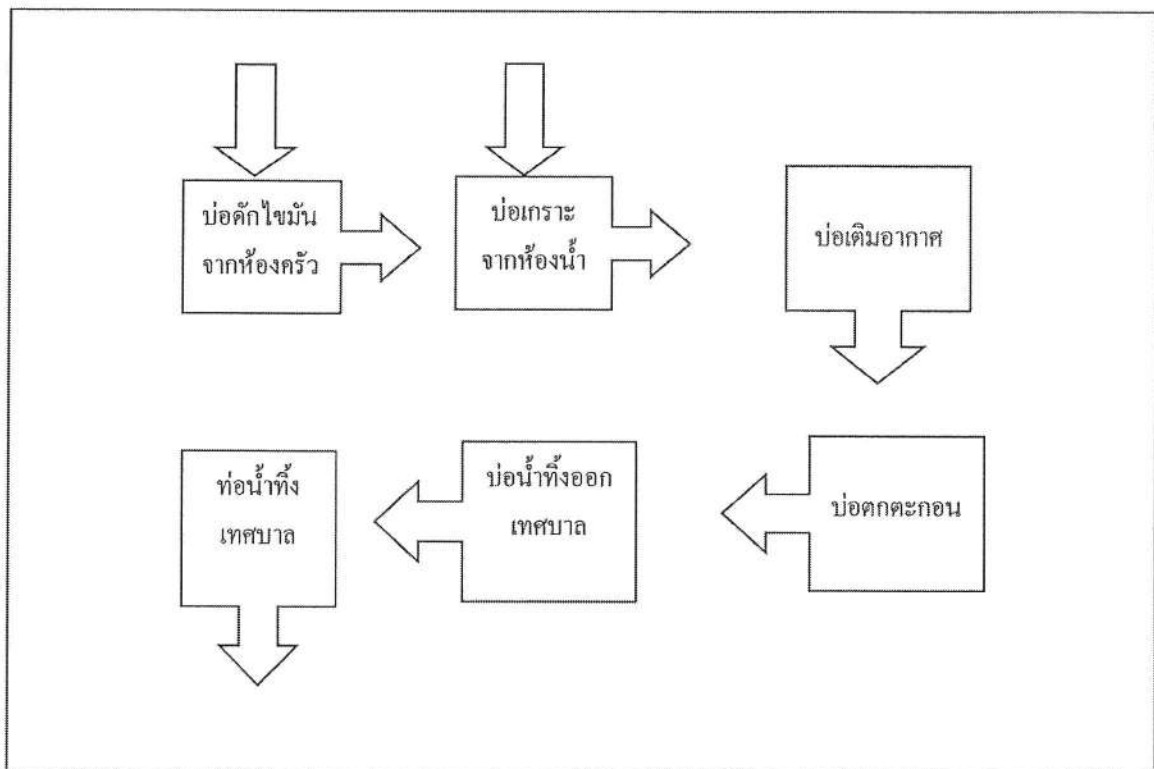

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A


วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภารกิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลดหรือ กักเก็บ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน สลายเกิน ที่กักเก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)		
01/01/68	76	33	32.34	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
02/01/68	74	31	30.38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
03/01/68	78	34	33.32	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
04/01/68	73	36	35.28	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
05/01/68	74	39	38.22	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
06/01/68	76	33	32.34	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
07/01/68	73	30	29.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
08/01/68	77	50	49.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
09/01/68	75	54	52.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
10/01/68	77	66	64.88	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
11/01/68	77	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
12/01/68	64	62	60.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
13/01/68	55	60	58.08	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
14/01/68	72	75	73.5	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
15/01/68	74	66	64.88	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
16/01/68	73	62	60.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำได้ ในถัง กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/01/68	70	65	63.70	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ได้สูบ	ไม่มี	
18/01/68	73	53	51.94	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ได้สูบ	ไม่มี	
19/01/68	71	39	38.22	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ได้สูบ	ไม่มี	
20/01/68	73	39	38.22	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ได้สูบ	ไม่มี	
21/01/68	72	50	49.00	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ได้สูบ	ไม่มี	
22/01/68	75	44	43.12	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ได้สูบ	ไม่มี	
23/01/68	71	43	42.14	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ได้สูบ	ไม่มี	
24/01/68	71	48	47.04	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ได้สูบ	ไม่มี	
25/01/68	69	47	46.06	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ได้สูบ	ไม่มี	
26/01/68	73	47	46.06	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ได้สูบ	ไม่มี	
27/01/68	74	51	49.98	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ได้สูบ	ไม่มี	
28/01/68	72	51	49.98	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ได้สูบ	ไม่มี	
29/01/68	74	45	44.1	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ได้สูบ	ไม่มี	
30/01/68	80	40	39.20	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ได้สูบ	ไม่มี	
31/01/68	76	64	62.72	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ได้สูบ	ไม่มี	

หมายเหตุ

- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
- ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน




แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ซอย -
ถนน วิถีสงคราม แขวง/ตำบล วิถี เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-681-141 โทรสาร
076-681-143 มีนิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส ควานท์ทาวน์ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 061/2556 (21 มีนาคม 2556) ใบ ๑.6 ออกให้
โดย เทศบาลตำบล วิถี หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

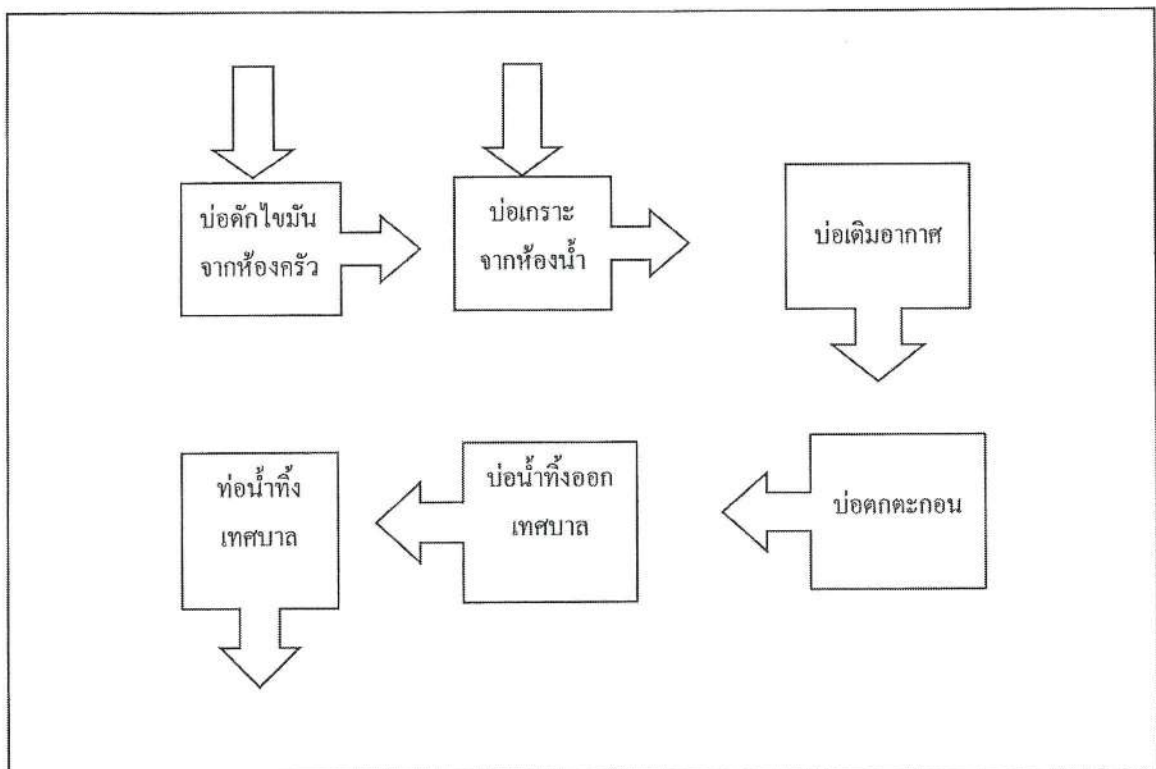


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในปฏิบัติการของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ/ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ผลิตปกติ	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) ผลิตปกติ	เครื่องสูบล้าง (ปกติ/ผิดปกติ) ผลิตปกติ	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ) ผลิตปกติ	เครื่องสูบล้าง (ปกติ/ ผิดปกติ) ผลิตปกติ	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผลิตปกติ		
01/01/68	65	88	86.24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
02/01/68	68	80	78.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
03/01/68	65	95	93.01	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
04/01/68	61	92	90.16	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
05/01/68	62	104	101.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
06/01/68	64	105	102.09	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
07/01/68	73	88	86.24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
08/01/68	71	93	91.14	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
09/01/68	73	89	87.22	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10/01/68	77	124	121.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11/01/68	73	108	105.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
12/01/68	71	107	104.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
13/01/68	72	127	124.46	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
14/01/68	72	124	121.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
15/01/68	70	115	112.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
16/01/68	70	118	115.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		
17/01/68	71	107	104.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังมี	ไม่มี
18/01/68	73	119	116.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังมี	ไม่มี
19/01/68	70	103	100.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังมี	ไม่มี
20/01/68	69	115	112.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังมี	ไม่มี
21/01/68	70	117	114.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังมี	ไม่มี
22/01/68	70	104	101.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังมี	ไม่มี
23/01/68	67	101	98.98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังมี	ไม่มี
24/01/68	67	97	95.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังมี	ไม่มี
25/01/68	66	94	92.12	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังมี	ไม่มี
26/01/68	67	95	93.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังมี	ไม่มี
27/01/68	68	115	112.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังมี	ไม่มี
28/01/68	66	118	115.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังมี	ไม่มี
29/01/68	67	102	99.96	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังมี	ไม่มี
30/01/68	66	96	94.08	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังมี	ไม่มี
31/01/68	68	97	95.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังมี	ไม่มี

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ เบส คาวนทาวน์-ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5

หมู่ที่ : 4

ซอย :

ถนน : วิจิตรสงคราม

แขวง/ตำบล : วิจิต

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076681141

โทรสาร : 076681143

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด


ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 311

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 061/2556

ออกให้โดย : เทศบาลตำบลวิจิต

หมดอายุ :



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อบำบัดน้ำเสียในโครงการ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้งหอ เทศบาลตำบล วิจิต

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,394.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,762.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,666.760 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบลำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ซอย
ถนน วิจิตรสงคราม แขวง/ตำบล วิจิตร เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-681-141 โทรสาร
076-681-143 มีนิติบุคคลอาคารชุด เดอะเนส ควานท์ทาวน์-ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 061/2556 (21 มีนาคม 2556) ใบ.อ.6 ออกให้
โดย เทศบาลตำบล วิจิตร หมดยาอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

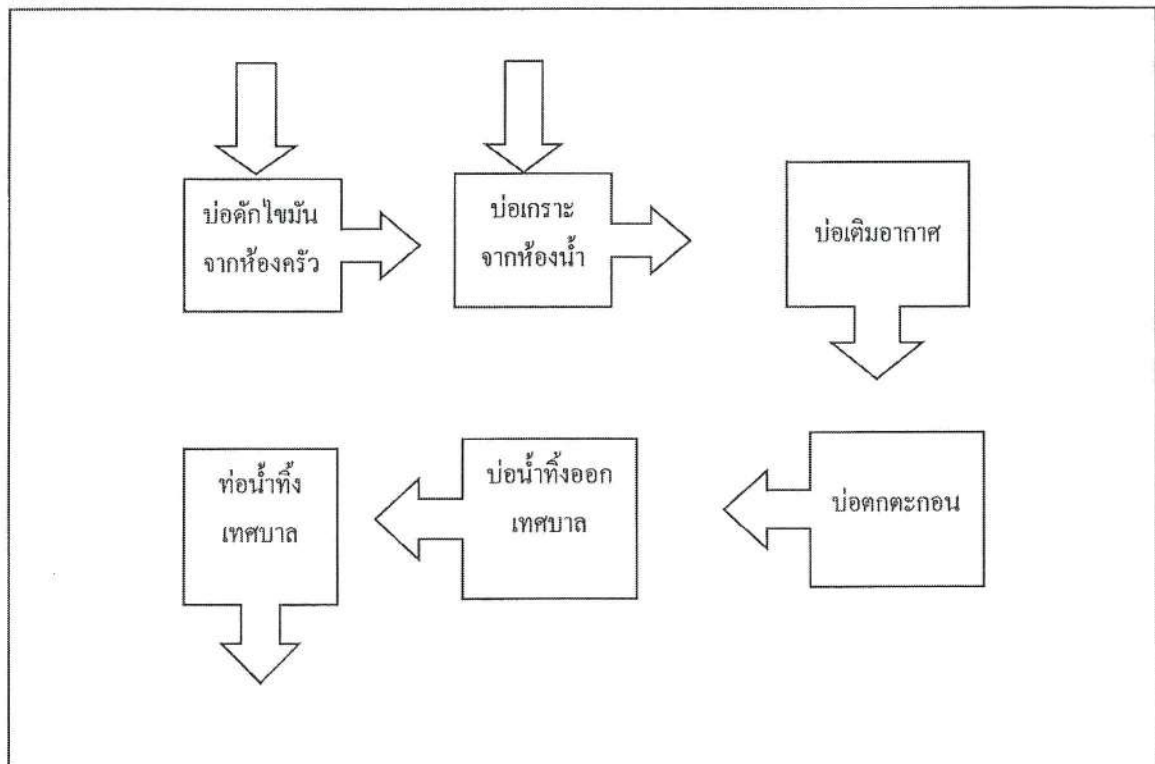


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลดหรือ ก็โลกรับ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/02/68	76	63	61.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
02/02/68	73	76	74.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
03/02/68	76	71	69.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
04/02/68	73	49	48.02	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
05/02/68	75	13	12.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
06/02/68	74	104	101.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
07/02/68	70	62	60.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
08/02/68	73	65	63.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
09/02/68	69	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
10/02/68	75	74	72.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
11/02/68	73	65	63.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
12/02/68	76	82	80.36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
13/02/68	73	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
14/02/68	69	63	61.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
15/02/68	73	58	56.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
16/02/68	71	56	54.88	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ซอย -
ถนน วิจิตรสงคราม แขวง/ตำบล วิจิตร เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-681-141 โทรสาร
076-681-143 มีนิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส ควานท์ทาวน์ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 061/2556 (21 มีนาคม 2556) ใบ อ.6 ออกให้
โดย เทศบาลตำบล วิจิตร หมดยุ อายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

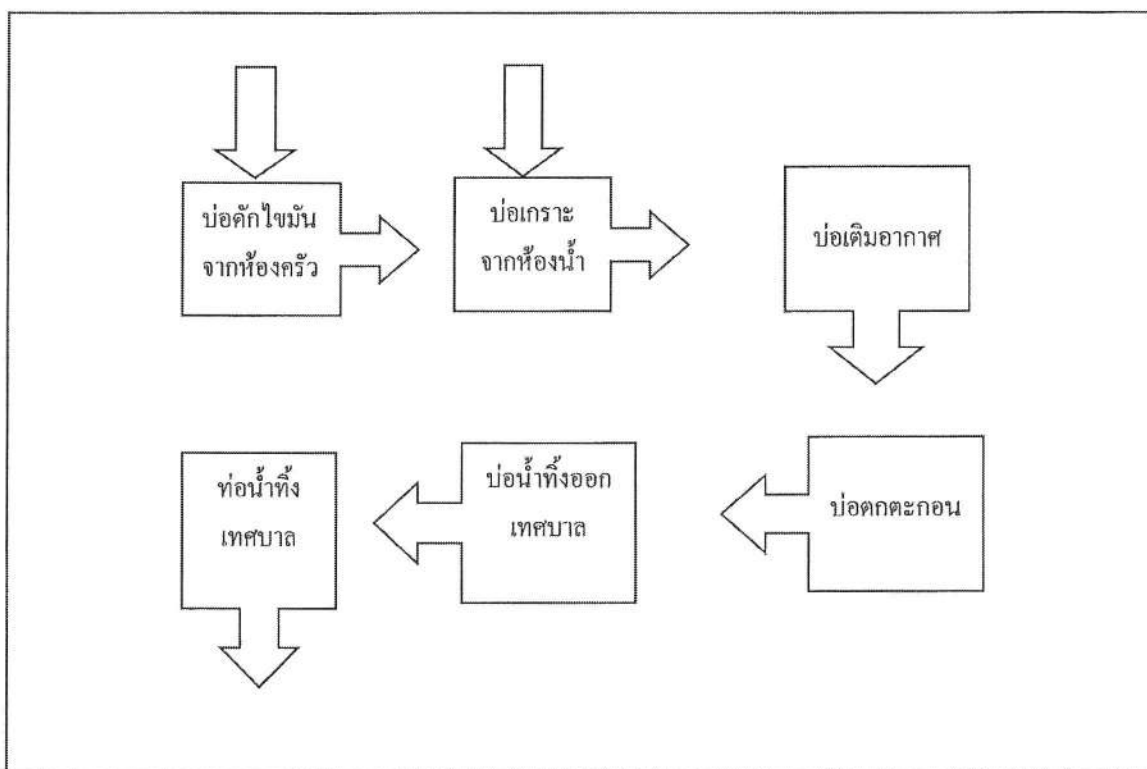


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ที่กักเก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/02/68	67	98	96.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
02/02/68	69	104	101.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
03/02/68	69	134	131.32	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
04/02/68	70	147	144.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
05/02/68	69	48	47.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
06/02/68	74	134	131.32	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
07/02/68	68	128	125.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
08/02/67	70	119	116.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
09/02/68	74	126	123.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
10/02/68	74	123	120.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
11/02/68	72	107	104.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
12/02/68	73	101	98.98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
13/02/68	74	114	111.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
14/02/68	69	98	96.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
15/02/68	71	58	56.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
16/02/68	68	46	45.08	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

หมายเหตุ

- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
- ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ เบส ดาวน์ทาวน์-ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5

หมู่ที่ : 4

ซอย :

ถนน : วิจิตรสงคราม

แขวง/ตำบล : วิจิต

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076681141

โทรสาร : 076681143

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 311

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 061/2556

ออกให้โดย : เทศบาลตำบลวิจิต

หมดอายุ :

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อบำบัดน้ำเสียในโครงการ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบถึงท่อ เทศบาลตำบลวิชัย

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,021.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,218.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,133.640 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตะกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน


หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ซอย
ถนน วิจิตรสงคราม แขวง/ตำบล วิจิตร เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-681-141 โทรสาร
076-681-143 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส ควานท์วาน์-ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 061/2556 (21 มีนาคม 2556) ใบ.อ.6 ออกให้
โดย เทศบาลตำบล วิจิตร หมดยาอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

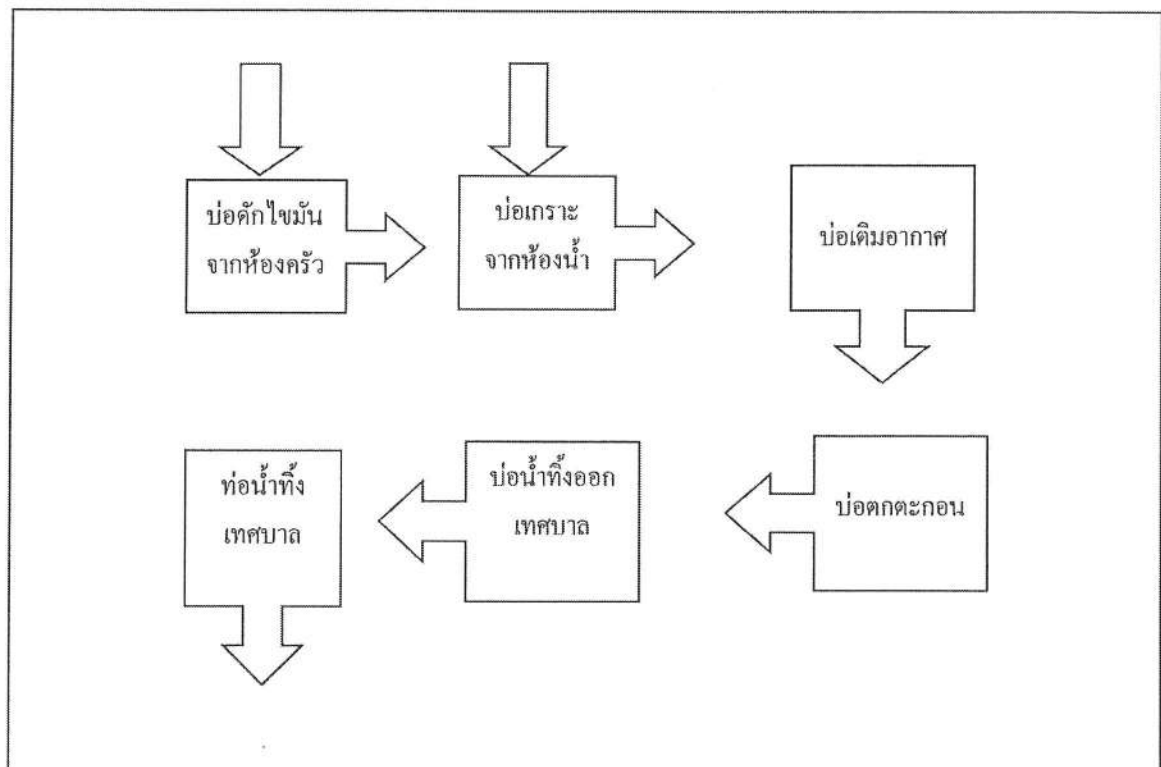


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลดหรือ กักเก็บ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
01/03/68	71	53	51.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยัง ไม่ สูบ	ไม่มี	
02/03/68	71	55	53.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยัง ไม่ สูบ	ไม่มี	
03/03/68	74	59	57.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยัง ไม่ สูบ	ไม่มี	
04/03/68	70	42	41.16	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยัง ไม่ สูบ	ไม่มี	
05/03/68	71	38	37.24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยัง ไม่ สูบ	ไม่มี	
06/03/68	70	46	45.08	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยัง ไม่ สูบ	ไม่มี	
07/03/68	71	40	39.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยัง ไม่ สูบ	ไม่มี	
08/03/68	70	48	47.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยัง ไม่ สูบ	ไม่มี	
09/03/68	72	55	53.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยัง ไม่ สูบ	ไม่มี	
10/03/68	70	50	49.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยัง ไม่ สูบ	ไม่มี	
11/03/68	71	58	56.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยัง ไม่ สูบ	ไม่มี	
12/03/68	73	87	85.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยัง ไม่ สูบ	ไม่มี	
13/03/68	72	54	52.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยัง ไม่ สูบ	ไม่มี	
14/03/68	68	55	53.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยัง ไม่ สูบ	ไม่มี	
15/03/68	70	51	49.98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยัง ไม่ สูบ	ไม่มี	
16/03/68	71	54	52.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยัง ไม่ สูบ	ไม่มี	

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ A												
วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					อื่นๆ (รวม) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)						
	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)							
17/03/68	74	54	52.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี
18/03/68	74	56	54.88	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี
19/03/68	75	54	52.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี
20/03/68	71	46	45.08	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี
21/03/68	68	53	51.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี
22/03/68	65	55	53.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี
23/03/68	78	54	52.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี
24/03/68	72	13	12.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี
25/03/68	70	57	55.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี
26/03/68	74	76	74.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี
27/03/68	70	57	55.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี
28/03/68	68	54	52.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี
29/03/68	71	48	47.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี
30/03/68	81	65	63.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี
31/03/68	70	59	57.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี

หมายเหตุ


๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ซอย
ถนน เขต/ตำบล จังหวัด
อำเภอ โทรศัพท์ 076-681-141 โทรสาร
076-681-143 มี นิติบุคคลอาคารชุด
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 061/2556 (21 มีนาคม 2556) ใบ อ.6 ออกให้
โดย เทศบาลตำบล วิจิตร
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

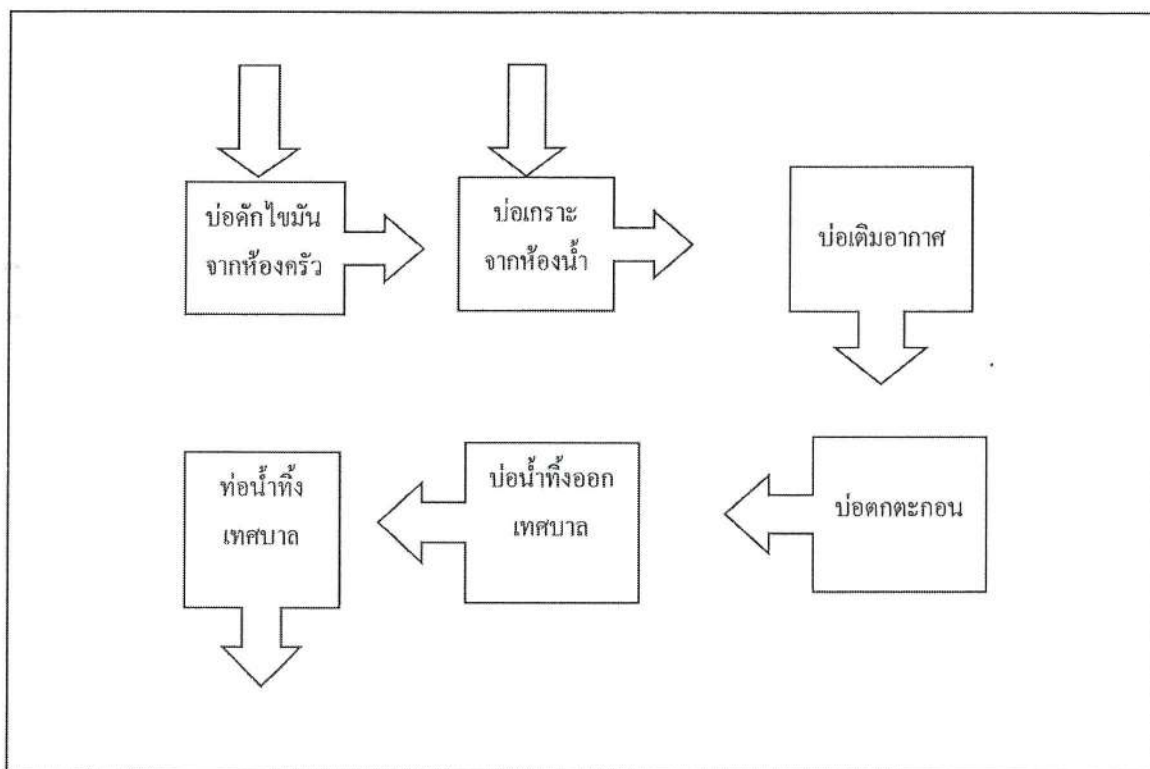


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B													
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (อันตรายหรือก็โลกรับ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						รวมบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)		
17/03/68	68	68	66.64	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบล	ไม่มี
18/03/68	68	67	65.66	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบล	ไม่มี
19/03/68	67	52	50.96	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบล	ไม่มี
20/03/68	68	56	54.88	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบล	ไม่มี
21/03/68	63	62	60.76	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบล	ไม่มี
22/03/68	65	60	58.8	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบล	ไม่มี
23/03/68	70	48	47.04	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบล	ไม่มี
24/03/68	64	56	54.88	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบล	ไม่มี
25/03/68	68	69	67.62	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบล	ไม่มี
26/03/68	68	87	85.28	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบล	ไม่มี
27/03/68	70	72	70.56	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบล	ไม่มี
28/03/68	71	74	72.52	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบล	ไม่มี
29/03/68	69	65	63.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบล	ไม่มี
30/03/68	70	75	73.5	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบล	ไม่มี
31/03/68	60	74	72.52	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบล	ไม่มี

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ เบส ดาวน์ทาวน์-ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5

หมู่ที่ : 4

ซอย :

ถนน : วิจิตรสงคราม

แขวง/ตำบล : วิจิต

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076681141

โทรสาร : 076681143

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 311

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 061/2556

ออกให้โดย : เทศบาลตำบลวิจิต

หมดอายุ :

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ☒ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบลตะกอน☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อบำบัดน้ำเสียในโครงการ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สู่ที่ ท่อ เทศบาลตำบล วิจิต

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,353.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,589.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,517.220 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบลำตัว	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ซอย -
ถนน วิจิตรสงคราม แขวง/ตำบล วิจิตร เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-681-141 โทรสาร
076-681-143 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส ควานท์วอร์ม-ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 061/2556 (21 มีนาคม 2556) ใบ จ.6 ออกให้
โดย เทศบาลตำบล วิจิตร หมดยุ อายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

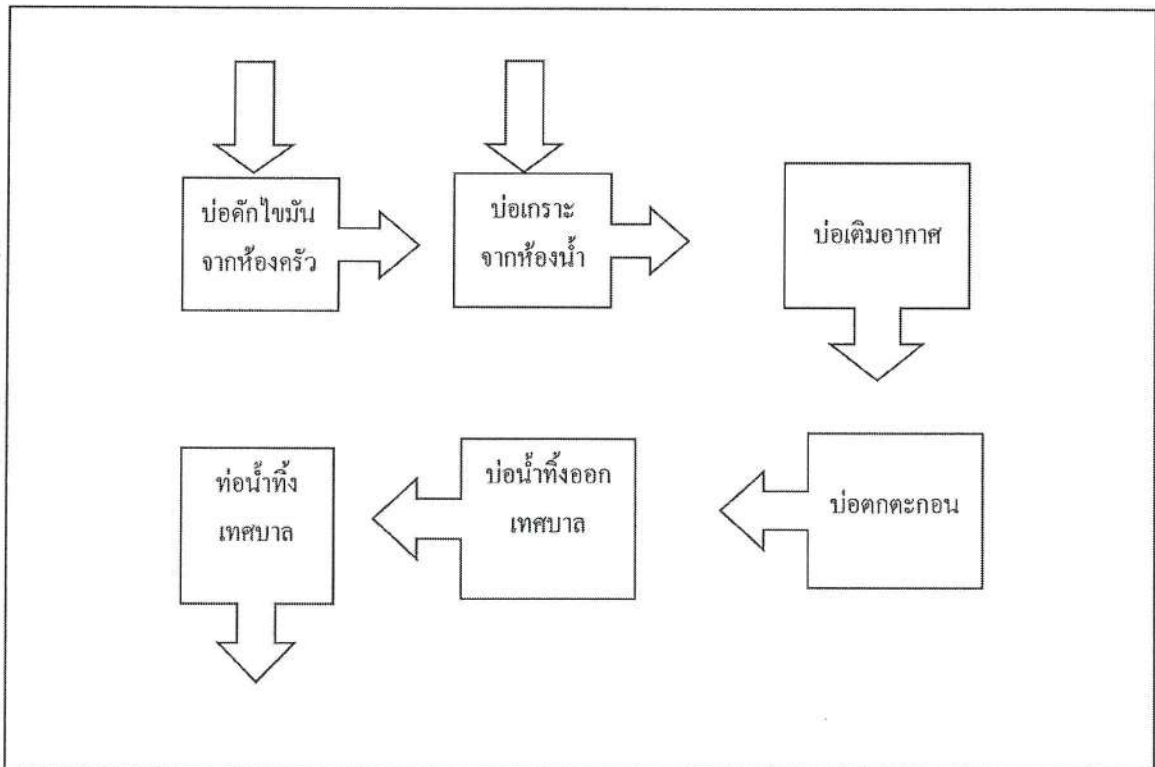

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A													
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ/ผิดปกติ)
						ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		
	67	64	62.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
	74	66	64.68	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
	70	61	59.78	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
	70	60	58.08	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
	69	23	22.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
	73	59	57.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
	72	63	61.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
	70	57	55.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
	75	54	52.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
	71	56	54.88	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
	71	53	51.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
	70	50	49.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
	71	64	62.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
	75	58	56.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
	70	57	55.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
	72	54	52.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบำบัดน้ำเสีย											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)
17/04/68	75	57	55.88	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
18/04/68	77	57	55.88	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
19/04/68	73	53	51.94	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
20/04/68	78	51	49.98	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
21/04/68	80	55	53.9	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
22/04/68	80	64	62.72	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
23/04/68	77	38	37.24	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
24/04/68	79	40	39.2	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
25/04/68	73	52	50.96	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
26/04/68	77	59	57.82	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
27/04/68	80	55	53.9	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
28/04/68	75	48	47.04	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
29/04/68	80	63	61.74	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
30/04/68	77	42	41.16	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

หมายเหตุ

- ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
- ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน




แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ซอย -
ถนน วิจิตรสงคราม แขวง/ตำบล วิจิตร เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-681-141 โทรสาร
076-681-143 มีนิติบุคคลอาคารชุด เดอะเนส ดาวน์ทาวน์-ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้างชุดพักอาศัยเท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 061/2556 (21 มีนาคม 2556) ใบ อ.6 ออกให้
โดย เทศบาลตำบล วิจิตร หมดยาอายุ ไม่มี


ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

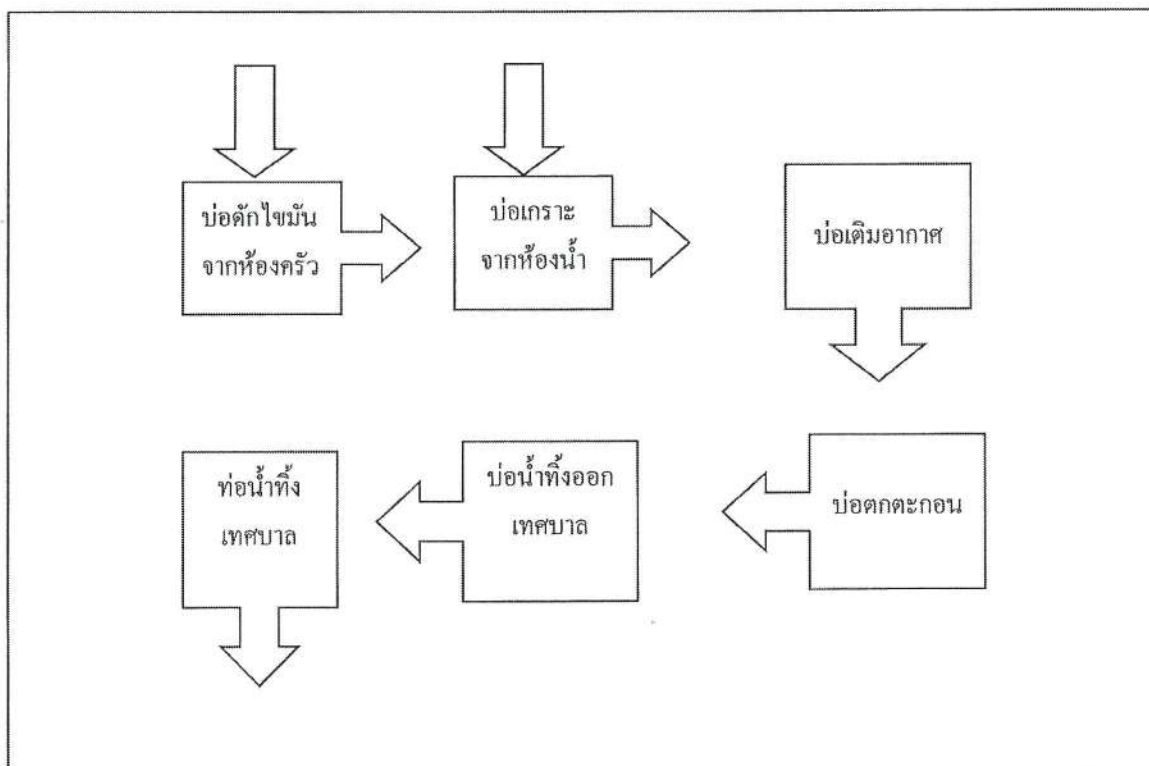

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลดหรือ ก็โลกรับ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)		
						ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
01/04/68	67	73	71.54	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
02/04/68	71	76	74.48	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
03/04/68	68	65	63.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
04/04/68	68	60	58.08	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
05/04/68	67	65	63.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
06/04/68	68	59	57.82	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
07/04/68	66	61	59.78	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
08/04/68	69	60	58.8	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
09/04/68	71	49	48.02	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
10/04/68	70	62	60.76	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
11/04/68	72	48	47.04	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
12/04/68	70	63	61.74	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
13/04/68	44	49	48.02	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
14/04/68	35	55	53.9	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
15/04/68	32	54	52.92	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
16/04/68	67	58	56.84	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

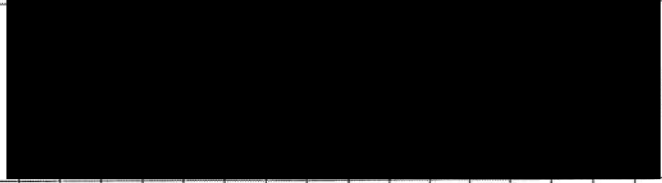

หมายเหตุ

- ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
- ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ เบส ดาวน์ทาวน์-ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5

หมู่ที่ : 4

ซอย :

ถนน : วิจิตรสงคราม

แขวง/ตำบล : วิจิตร

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076681141

โทรสาร : 076681143

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด


ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 311

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 061/2556

ออกให้โดย : เทศบาลตำบลวิจิตร

หมดอายุ :



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อบำบัดน้ำเสียในโครงการ

(5) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้งหอ เทศบาลตำบลวิชัย

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 4,084.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 3,590.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 3,518.200 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | ☐ ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | |
|------------------|---|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ซอย
ถนน วิจิตรสงคราม แขวง/ตำบล วิจิตร เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-681-141 โทรสาร
076-681-143 มีนิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส คานันทวาน์-ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 061/2556 (21 มีนาคม 2556) ใบ ๑.6 ออกให้
โดย เทศบาลตำบล วิจิตร หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

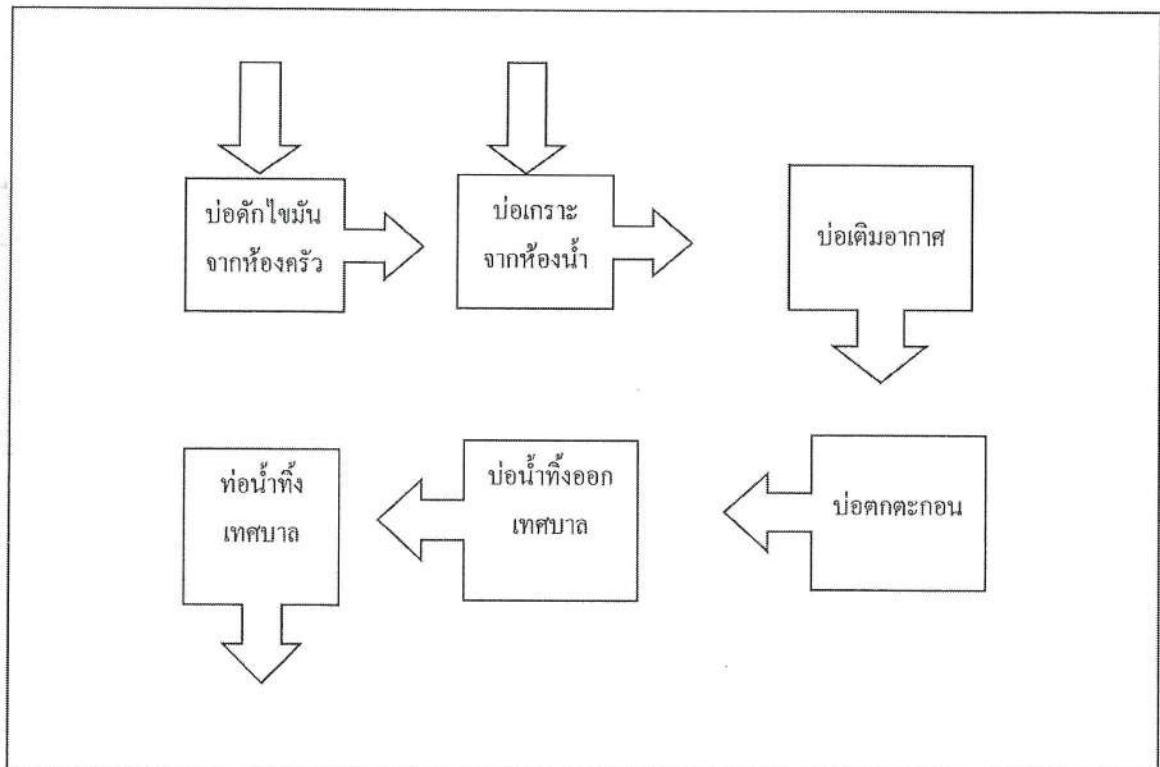

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ช่วงเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)	
01/05/68	77	47	46.06	ระบาย	ไม่ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
02/05/68	71	50	49.00	ระบาย	ไม่ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
03/05/68	75	55	53.90	ระบาย	ไม่ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
04/05/68	58	52	50.96	ระบาย	ไม่ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
05/05/68	75	55	53.90	ระบาย	ไม่ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
06/05/68	73	53	51.94	ระบาย	ไม่ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
07/05/68	77	11	10.78	ระบาย	ไม่ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
08/05/68	75	12	11.76	ระบาย	ไม่ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
09/05/68	71	43	42.14	ระบาย	ไม่ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10/05/68	70	60	58.80	ระบาย	ไม่ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11/05/68	76	31	30.38	ระบาย	ไม่ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
12/05/68	72	49	48.02	ระบาย	ไม่ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
13/05/68	77	24	23.52	ระบาย	ไม่ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
14/05/68	83	65	63.70	ระบาย	ไม่ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
15/05/68	76	35	34.30	ระบาย	ไม่ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
16/05/68	80	36	35.28	ระบาย	ไม่ได้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี


ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบำบัดมลพิษอาคาร A													
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)		
17/05/68	79	47	46.06	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
18/05/68	79	43	42.14	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
19/05/68	79	50	49.00	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
20/05/68	79	52	50.96	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
21/05/68	84	40	39.20	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
22/05/68	76	34	33.32	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
23/05/68	75	60	58.80	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
24/05/68	81	53	51.94	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
25/05/68	76	55	53.90	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
26/05/68	81	57	55.86	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
27/05/68	78	27	26.46	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
28/05/68	78	38	37.24	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
29/05/68	80	35	34.30	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
30/05/68	78	30	29.40	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
31/05/68	80	35	34.30	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



แบบ ทส. ๑


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ซอย
ถนน วิจิตรสงคราม แขวง/ตำบล วิจิต เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-681-141 โทรสาร
076-681-143 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเนส ดาวน์ทาวน์-ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 061/2556 (21 มีนาคม 2556) ไม่ขอ ให้
โดย เทศบาลตำบล วิจิต หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

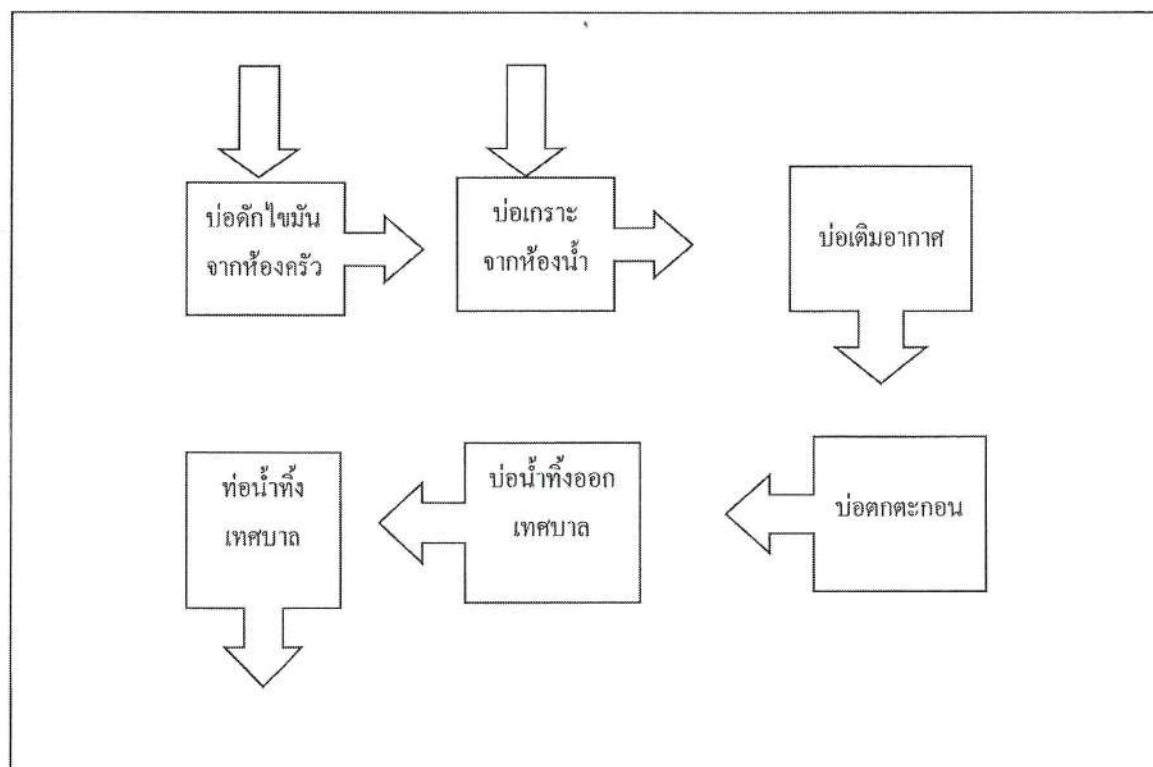

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B


วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในฤกษ์กิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
01/05/68	70	80	78.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
02/05/68	67	67	65.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
03/05/68	72	59	57.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
04/05/68	71	79	77.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
05/05/68	75	75	73.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
06/05/68	75	65	63.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
07/05/68	72	77	75.46	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
08/05/68	71	73	71.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
09/05/68	67	69	67.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
10/05/68	68	72	70.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
11/05/68	51	78	76.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
12/05/68	45	83	81.34	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
13/05/68	50	81	79.38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
14/05/68	47	85	83.30	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
15/05/68	40	74	72.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
16/05/68	40	80	78.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B														
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือกักเก็บ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ/ผิดปกติ)
17/05/68	39	84	82.32	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
18/05/68	41	70	68.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
19/05/68	40	75	73.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
20/05/68	68	64	62.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
21/05/68	75	94	92.12	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
22/05/68	67	65	63.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
23/05/68	64	78	76.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
24/05/68	71	75	73.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
25/05/68	70	102	99.96	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
26/05/68	68	63	61.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
27/05/68	68	58	56.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
28/05/68	71	84	82.32	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
29/05/68	70	60	58.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
30/05/68	67	50	49.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
31/05/68	68	60	58.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ เบส ควอนทาวน์-ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5

หมู่ที่ : 4

ซอย :

ถนน : วิจิตรสงคราม

แขวง/ตำบล : วิจิต

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076681141

โทรสาร : 076681143

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด


ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 311

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 061/2556

ออกให้โดย : เทศบาลตำบลวิจิต

หมดอายุ :



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลูกกลิ้ง

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อบำบัดน้ำเสียในโครงการ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้งหอ เทศบาลตำบลวิชิต

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,297.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,613.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,540.740 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตะกอน | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ซอย
ถนน วิจิตรสงคราม แขวง/ตำบล วิจิตร เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-681-141 โทรสาร
076-681-143 มีนิติบุคคลอาคารชุด เคอะเบส ดาวน์ทาวน์-ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 061/2556 (21 มีนาคม 2556) ใบ.ข.6 ออกให้
โดย เทศบาลตำบล วิจิตร หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

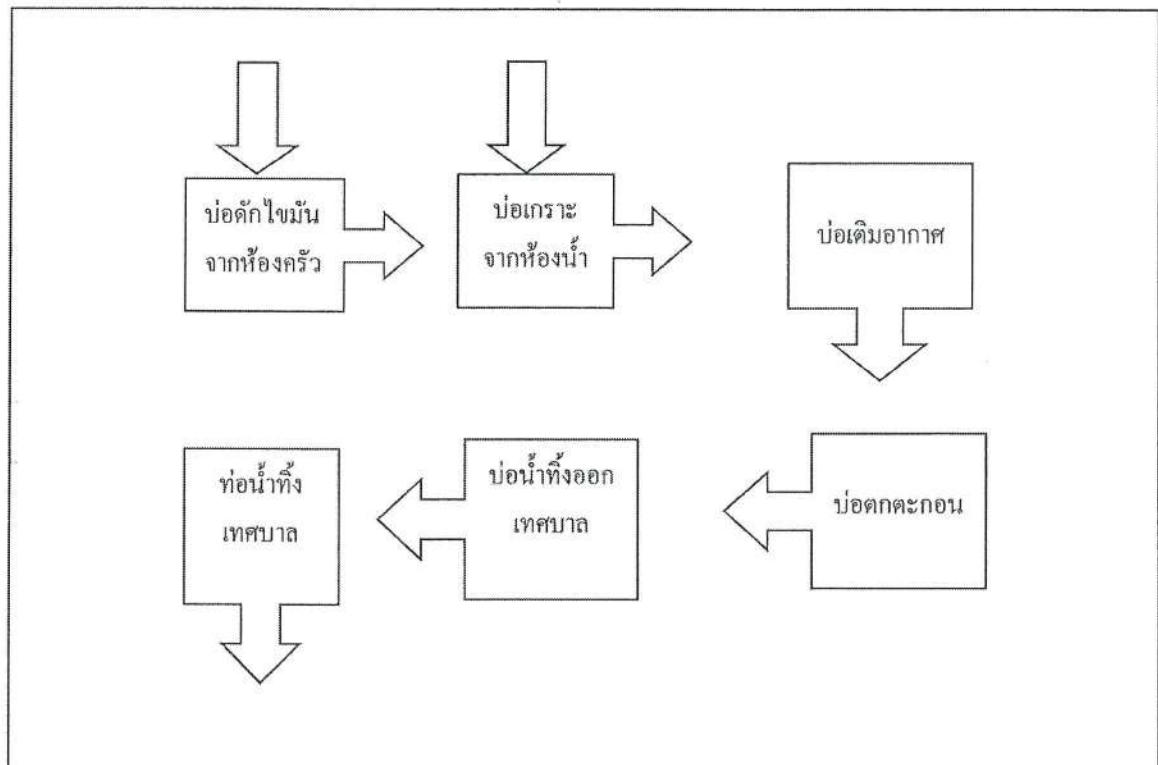


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A														
กัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ซีโอ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องดูดตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
01/06/68	76	10	9.80	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ต้องสูบ	ไม่มี	
02/06/68	84	26	28.48	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ต้องสูบ	ไม่มี	
03/06/68	77	33	32.34	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ต้องสูบ	ไม่มี	
04/06/68	74	31	30.38	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ต้องสูบ	ไม่มี	
05/06/68	74	32	31.36	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ต้องสูบ	ไม่มี	
06/06/68	74	29	28.42	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ต้องสูบ	ไม่มี	
07/06/68	78	32	31.36	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ต้องสูบ	ไม่มี	
08/06/68	72	35	34.30	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ต้องสูบ	ไม่มี	
09/06/68	75	64	62.72	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ต้องสูบ	ไม่มี	
10/06/68	76	50	49.00	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ต้องสูบ	ไม่มี	
11/06/68	72	16	15.68	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ต้องสูบ	ไม่มี	
12/06/68	70	33	32.34	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ต้องสูบ	ไม่มี	
13/06/68	76	34	33.32	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ต้องสูบ	ไม่มี	
14/06/68	70	30	29.40	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ต้องสูบ	ไม่มี	
15/06/68	74	37	36.26	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ต้องสูบ	ไม่มี	
16/06/68	68	29	28.42	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ต้องสูบ	ไม่มี	

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		
17/06/68	78	39	38.22	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
18/06/68	71	35	34.30	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
19/06/68	78	36	35.28	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
20/06/68	67	31	30.38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
21/06/68	77	32	31.36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
22/06/68	73	34	33.32	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
23/06/68	78	29	28.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
24/06/68	82	32	31.36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
25/06/68	79	41	40.18	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
26/06/68	72	41	40.18	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
27/06/68	71	37	36.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
28/06/68	73	36	35.28	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
29/06/68	71	40	39.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
30/06/68	73	29	28.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ

- ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
- ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



แบบ ทส. ๑


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ซอย.....
ถนน วิจิตรสงคราม แขวง/ตำบล วิจิตร เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-681-141 โทรสาร
076-681-143 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส ดาวน์ทาวน์-ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 061/2556 (21 มีนาคม 2556) ใบ ๑.6 ออกให้
โดย เทศบาลตำบล วิจิตร หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

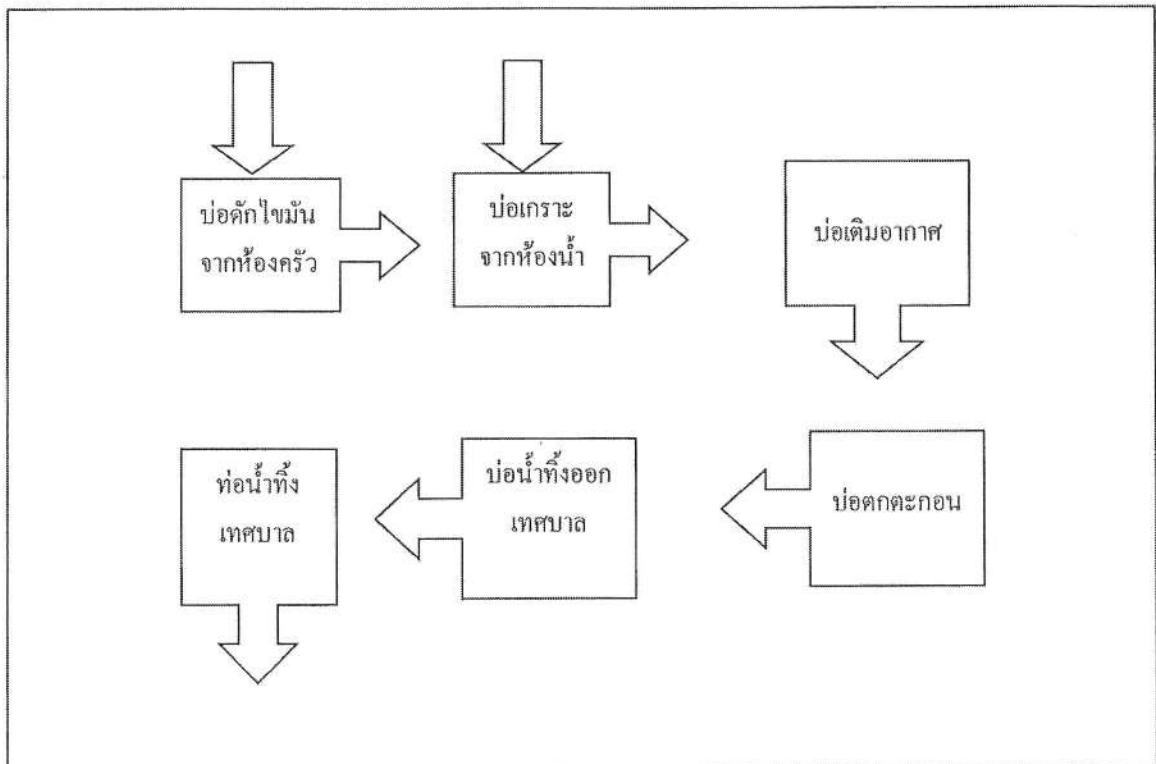


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		
01/06/68	66	24	23.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
02/06/68	72	73	71.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
03/06/68	67	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
04/06/68	66	62	60.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
05/06/68	46	56	54.88	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
06/06/68	46	55	53.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
07/06/68	39	59	57.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
08/06/68	41	64	62.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
09/06/68	36	69	67.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10/06/68	37	78	76.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11/06/68	36	44	43.12	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
12/06/68	37	49	48.02	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
13/06/68	38	53	51.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
14/06/68	34	65	63.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
15/06/68	36	52	50.96	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
16/06/68	75	62	60.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		
17/06/68	15	62	60.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
18/06/68	25	60	58.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
19/06/68	39	62	60.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
20/06/68	40	62	60.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
21/06/68	42	59	57.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
22/06/68	40	60	58.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
23/06/68	41	34	33.32	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
24/06/68	39	48	47.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
25/06/68	41	48	47.08	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
26/06/68	41	62	60.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
27/06/68	39	52	50.96	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
28/06/68	42	65	63.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
29/06/68	40	50	49.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
30/06/68	38	53	51.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ เบส คาวนทาวน์-ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5

หมู่ที่ : 4

ซอย :

ถนน : วิจิตรสงคราม

แขวง/ตำบล : วิจิต

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076681141

โทรสาร : 076681143

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด


ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 311

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 061/2556

ออกให้โดย : เทศบาลตำบลวิจิต

หมดอายุ :



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุน)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อบำบัดน้ำเสียในโครงการ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้งต่อ เทศบาลตำบลวิเชียร

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,527.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,661.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,607.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗