ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ค1 รายงานผลการเช็คเครื่องจักร

ค2 ใบเสร็จการสูบสิ่งปฏิกูล

ค3 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

ภาคผนวก ค1

รายงานผลการเช็คเครื่องจักร

เดอะริเวอร์

สรุปการตรวจเช็คประจำวันเดือน สถานะ ประจำเดือน มกราคม-2025

ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2025

สถานะ

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	ระบบหลัก	ระบบย่อ	ชื่อแพลน	แพลน / ปฏิบัติ	01/01/20	02/01/2	03/01/20	04/01/20	05/01/2	06/01/20	07/01/20	08/01/20	09/01/2	10/01/2	11/01/20	12/01/20	13/01/2	14/01/20	15/01/20	16/01/2	17/01/20	18/01/20	19/01/2	20/01/20	21/01/20	22/01/20	23/01/2	24/01/20	25/01/20	26/01/20	27/01/20	28/01/20	29/01/20	30/01/2	31/01/2025
1	RIVER-AC-CTW	AC	CTW	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
2	RIVER-AC-CTW	AC	CTW	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
3	RIVER-FRP-FP	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
4	RIVER-FRP-FP	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
5	RIVER-FRP-FP	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
6	RIVER-FRP-FP	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
7	RIVER-LF-Mai	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
8	RIVER-LF-Mai	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
9	RIVER-LF-Mai	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
10	RIVER-LF-Mai	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
11	RIVER-LF-Mai	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
12	RIVER-LF-Mai	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
13	RIVER-LF-Mai	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	ระบบหลัก	ระบบย่อ	ชื่อแพลน	แพลน / ปฏิบัติ	01/01/20	02/01/20	03/01/20	04/01/20	05/01/20	06/01/20	07/01/20	08/01/20	09/01/20	10/01/20	11/01/20	12/01/20	13/01/20	14/01/20	15/01/20	16/01/20	17/01/20	18/01/20	19/01/20	20/01/20	21/01/20	22/01/20	23/01/20	24/01/20	25/01/20	26/01/20	27/01/20	28/01/20	29/01/20	30/01/20	31/01/2025
14	RIVER-LF-Mai	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
15	RIVER-LV-MD	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
16	RIVER-LV-MD	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
17	RIVER-MDB-L	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
18	RIVER-MDB-L	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
19	RIVER-MDB-L	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
20	RIVER-MDB-L	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
21	RIVER-RE-GEN	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
22	RIVER-RE-GEN	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
23	RIVER-RE-GEN	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
24	RIVER-RE-GEN	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
25	RIVER-SC-ACC	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
26	RIVER-SC-ACC	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
27	RIVER-SC-ACC	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
28	RIVER-SC-ACC	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																															

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	ระบบหลัก	ระบบย่อ	ชื่อแพลน	แพลน / ปฏิบัติ	01/01/20	02/01/2	03/01/20	04/01/20	05/01/2	06/01/20	07/01/20	08/01/20	09/01/2	10/01/20	11/01/20	12/01/20	13/01/20	14/01/20	15/01/20	16/01/2	17/01/20	18/01/20	19/01/20	20/01/20	21/01/20	22/01/20	23/01/2	24/01/20	25/01/20	26/01/20	27/01/20	28/01/20	29/01/20	30/01/2	31/01/2025
					Actual																														
29	RIVER-SN-BPP	SN	BPP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
30	RIVER-SN-BPP	SN	BPP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
31	RIVER-SN-CW	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
32	RIVER-SN-CW	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
33	RIVER-SN-CW	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
34	RIVER-SN-CW	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
35	RIVER-SN-CW	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
36	RIVER-SN-CW	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
37	RIVER-SN-CW	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
38	RIVER-SN-CW	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														

เดอะริเวอร์

สรุปการตรวจเช็คประจำวันเดือน สถานะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์-2025

ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2025

สถานะ

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	ระบบหลัก	ระบบย่อย	ชื่อแพลน	แพลน / ปฏิบัติ	ส. 01/02/2025	อา. 02/02/2025	จ. 03/02/2025	อ. 04/02/2025	พ. 05/02/2025	พฤ. 06/02/2025	ศ. 07/02/2025	ส. 08/02/2025	อา. 09/02/2025	จ. 10/02/2025	อ. 11/02/2025	พ. 12/02/2025	พฤ. 13/02/2025	ศ. 14/02/2025	ส. 15/02/2025	อา. 16/02/2025	จ. 17/02/2025	อ. 18/02/2025	พ. 19/02/2025	พฤ. 20/02/2025	ศ. 21/02/2025	ส. 22/02/2025	อา. 23/02/2025	จ. 24/02/2025	อ. 25/02/2025	พ. 26/02/2025	พฤ. 27/02/2025	ศ. 28/02/2025
1	RIVER-AC-CTW-0010	AC	CTW	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A	Plan																											
					Actual																											
2	RIVER-AC-CTW-0010	AC	CTW	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A	Plan																											
					Actual																											
3	RIVER-FRP-FP-0007	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A	Plan																											
					Actual																											
4	RIVER-FRP-FP-0007	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A	Plan																											
					Actual																											
5	RIVER-FRP-FP-0011	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B	Plan																											
					Actual																											
6	RIVER-FRP-FP-0011	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B	Plan																											
					Actual																											
7	RIVER-LF-Main-0001	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A	Plan																											
					Actual																											
8	RIVER-LF-Main-0001	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A	Plan																											
					Actual																											
9	RIVER-LF-Main-0004	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A	Plan																											
					Actual																											
10	RIVER-LF-Main-0004	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A	Plan																											
					Actual																											
11	RIVER-LF-Main-0008	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B	Plan																											
					Actual																											
12	RIVER-LF-Main-0008	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B	Plan																											
					Actual																											
13	RIVER-LF-Main-0011	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B	Plan																											
					Actual																											
14	RIVER-LF-Main-0011	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B	Plan																											
					Actual																											
15	RIVER-LV-MDB-0004	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A	Plan																											
					Actual																											
16	RIVER-LV-MDB-0004	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A	Plan																											
					Actual																											
17	RIVER-MDB-LV-0010	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B	Plan																											
					Actual																											
18	RIVER-MDB-LV-0010	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B	Plan																											
					Actual																											
19	RIVER-MDB-LV-0011	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A	Plan																											
					Actual																											
20	RIVER-MDB-LV-0011	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A	Plan																											
					Actual																											
21	RIVER-RE-GEN-0001	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A	Plan																											
					Actual																											
22	RIVER-RE-GEN-0001	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A	Plan																											
					Actual																											
23	RIVER-RE-GEN-0003	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B	Plan																											
					Actual																											
24	RIVER-RE-GEN-0003	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B	Plan																											
					Actual																											
25	RIVER-SC-ACC-0001	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A	Plan																											
					Actual																											
26	RIVER-SC-ACC-0001	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A	Plan																											
					Actual																											
27	RIVER-SC-ACC-0004	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B	Plan																											
					Actual																											
28	RIVER-SC-ACC-0004	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B	Plan																											
					Actual																											
29	RIVER-SN-BPP-0007	SN	BPP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A	Plan																											

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	ระบบหลัก	ระบบย่อย	ชื่อแพลน	แพลน / ปฏิบัติ	ส. 01/02/2025	อา. 02/02/2025	จ. 03/02/2025	อ. 04/02/2025	พ. 05/02/2025	พฤ. 06/02/2025	ศ. 07/02/2025	ส. 08/02/2025	อา. 09/02/2025	จ. 10/02/2025	อ. 11/02/2025	พ. 12/02/2025	พฤ. 13/02/2025	ศ. 14/02/2025	ส. 15/02/2025	อา. 16/02/2025	จ. 17/02/2025	อ. 18/02/2025	พ. 19/02/2025	พฤ. 20/02/2025	ศ. 21/02/2025	ส. 22/02/2025	อา. 23/02/2025	จ. 24/02/2025	อ. 25/02/2025	พ. 26/02/2025	พฤ. 27/02/2025	ศ. 28/02/2025
					Actual																												
30	RIVER-SN-BPP-0007	SN	BPP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A	Plan																												
					Actual																												
31	RIVER-SN-CWP-0001	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A	Plan																												
					Actual																												
32	RIVER-SN-CWP-0001	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A	Plan																												
					Actual																												
33	RIVER-SN-CWP-0003	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A	Plan																												
					Actual																												
34	RIVER-SN-CWP-0003	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A	Plan																												
					Actual																												
35	RIVER-SN-CWP-0005	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A	Plan																												
					Actual																												
36	RIVER-SN-CWP-0005	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A	Plan																												
					Actual																												
37	RIVER-SN-CWP-0007	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B	Plan																												
					Actual																												
38	RIVER-SN-CWP-0007	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B	Plan																												
					Actual																												

เดอะริเวอร์

สรุปการตรวจเช็คประจำวันเดือน สถานะ ประจำเดือน มีนาคม-2025

ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2025

สถานะ

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	ระบบหลัก	ระบบย่อย	ชื่อแพลน	แพลน / ปฏิบัติ	1/03/2025	2/03/2025	3/03/2025	4/03/2025	5/03/2025	6/03/2025	7/03/2025	8/03/2025	9/03/2025	20/03/2025	1/03/2025	2/03/2025	13/03/2025	4/03/2025	5/03/2025	16/03/2025	7/03/2025	8/03/2025	9/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	2/03/2025	23/03/2025	24/03/2025	5/03/2025	6/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	9/03/2025	30/03/2025	21/03/2025
1	RIVER-AC-CTW-0010	AC	CTW	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
2	RIVER-AC-CTW-0010	AC	CTW	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
3	RIVER-FRP-FP-0007	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
4	RIVER-FRP-FP-0007	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
5	RIVER-FRP-FP-0011	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
6	RIVER-FRP-FP-0011	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
7	RIVER-LF-Main-0001	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
8	RIVER-LF-Main-0001	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
9	RIVER-LF-Main-0004	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
10	RIVER-LF-Main-0004	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
11	RIVER-LF-Main-0008	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
12	RIVER-LF-Main-0008	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
13	RIVER-LF-Main-0011	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
14	RIVER-LF-Main-0011	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
15	RIVER-LV-MDB-0004	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
16	RIVER-LV-MDB-0004	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																															
					Actual																															
17	RIVER-MDB-LV-0010	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																															

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	ระบบหลัก	ระบบย่อย	ชื่อแพลน	แพลน / ปฏิบัติ	1/03/2025
					Actual	
18	RIVER-MDB-LV-0010	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan	
					Actual	
19	RIVER-MDB-LV-0011	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan	
					Actual	
20	RIVER-MDB-LV-0011	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan	
					Actual	
21	RIVER-RE-GEN-0001	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan	
					Actual	
22	RIVER-RE-GEN-0001	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan	
					Actual	
23	RIVER-RE-GEN-0003	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan	
					Actual	
24	RIVER-RE-GEN-0003	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan	
					Actual	
25	RIVER-SC-ACC-0001	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan	
					Actual	
26	RIVER-SC-ACC-0001	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan	
					Actual	
27	RIVER-SC-ACC-0004	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan	
					Actual	
28	RIVER-SC-ACC-0004	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan	
					Actual	
29	RIVER-SN-BPP-0007	SN	BPP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan	
					Actual	
30	RIVER-SN-BPP-0007	SN	BPP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan	
					Actual	
31	RIVER-SN-CWP-0001	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan	
					Actual	
32	RIVER-SN-CWP-0001	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan	
					Actual	
33	RIVER-SN-CWP-0003	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan	
					Actual	
34	RIVER-SN-CWP-0003	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan	
					Actual	
35	RIVER-SN-CWP-0005	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan	

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	ระบบหลัก	ระบบย่อย	ชื่อแพลน	แพลน / ปฏิบัติ	1/03/2	2/03/2	3/03/2	4/03/2	5/03/2	6/03/2	7/03/2	8/03/2	9/03/2	0/03/2	1/03/2	2/03/2	3/03/2	4/03/2	5/03/2	6/03/2	7/03/2	8/03/2	9/03/2	0/03/2	1/03/2	2/03/2	3/03/2	4/03/2	5/03/2	6/03/2	7/03/2	8/03/2	9/03/2	0/03/2	1/03/2025
					Actual																														
36	RIVER-SN-CWP-0005	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
37	RIVER-SN-CWP-0007	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
38	RIVER-SN-CWP-0007	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														

เดอะริเวอร์

สรุปการตรวจเช็คประจำวันเดือน สถานะ ประจำเดือน เมษายน-2025

ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2025

สถานะ

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	ระบบหลัก	ระบบย่อย	ชื่อแพลน	แพลน / ปฏิบัติ	1/04/2	2/04/2	3/04/2	4/04/2	5/04/2	6/04/2	7/04/2	8/04/2	9/04/2	10/04/2	11/04/2	12/04/2	13/04/2	14/04/2	15/04/2	16/04/2	17/04/2	18/04/2	19/04/2	20/04/2	21/04/2	22/04/2	23/04/2	24/04/2	25/04/2	26/04/2	27/04/2	28/04/2	29/04/2	30/04/2025
1	RIVER-AC-CTW-0010	AC	CTW	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																													
					Actual																													
2	RIVER-AC-CTW-0010	AC	CTW	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																													
					Actual																													
3	RIVER-FRP-FP-0007	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																													
					Actual																													
4	RIVER-FRP-FP-0007	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																													
					Actual																													
5	RIVER-FRP-FP-0011	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																													
					Actual																													
6	RIVER-FRP-FP-0011	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																													
					Actual																													
7	RIVER-LF-Main-0001	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																													
					Actual																													
8	RIVER-LF-Main-0001	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																													
					Actual																													
9	RIVER-LF-Main-0004	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																													
					Actual																													
10	RIVER-LF-Main-0004	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																													
					Actual																													
11	RIVER-LF-Main-0008	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																													
					Actual																													
12	RIVER-LF-Main-0008	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																													
					Actual																													
13	RIVER-LF-Main-0011	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																													
					Actual																													
14	RIVER-LF-Main-0011	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																													
					Actual																													
15	RIVER-LV-MDB-0004	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																													
					Actual																													
16	RIVER-LV-MDB-0004	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																													
					Actual																													
17	RIVER-MDB-LV-0010	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																													
					Actual																													
18	RIVER-MDB-LV-0010	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																													
					Actual																													
19	RIVER-MDB-LV-0011	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																													
					Actual																													
20	RIVER-MDB-LV-0011	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																													
					Actual																													
21	RIVER-RE-GEN-0001	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																													
					Actual																													

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	ระบบหลัก	ระบบย่อย	ชื่อแพลน	แพลน / ปฏิบัติ	1/04/2025	2/04/2025	3/04/2025	4/04/2025	5/04/2025	6/04/2025	7/04/2025	8/04/2025	9/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	12/04/2025	13/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025	17/04/2025	18/04/2025	19/04/2025	20/04/2025	21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	26/04/2025	27/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025
22	RIVER-RE-GEN-0001	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																														
					Actual																														
23	RIVER-RE-GEN-0003	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																														
					Actual																														
24	RIVER-RE-GEN-0003	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																														
					Actual																														
25	RIVER-SC-ACC-0001	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																														
					Actual																														
26	RIVER-SC-ACC-0001	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																														
					Actual																														
27	RIVER-SC-ACC-0004	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																														
					Actual																														
28	RIVER-SC-ACC-0004	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																														
					Actual																														
29	RIVER-SN-BPP-0007	SN	BPP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																														
					Actual																														
30	RIVER-SN-BPP-0007	SN	BPP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																														
					Actual																														
31	RIVER-SN-CWP-0001	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																														
					Actual																														
32	RIVER-SN-CWP-0001	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																														
					Actual																														
33	RIVER-SN-CWP-0003	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																														
					Actual																														
34	RIVER-SN-CWP-0003	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																														
					Actual																														
35	RIVER-SN-CWP-0005	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																														
					Actual																														
36	RIVER-SN-CWP-0005	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																														
					Actual																														
37	RIVER-SN-CWP-0007	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 To	Plan																														
					Actual																														
38	RIVER-SN-CWP-0007	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 To	Plan																														
					Actual																														

เดอะริเวอร์

สรุปการตรวจเช็คประจำวันเดือน สถานะ ประจำเดือน พฤษภาคม-2025

ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2025

สถานะ

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	ระบบหลัก	ระบบย่อ	ชื่อแพลน	แพลน / ปฏิบัติ	01/05/20	02/05/20	03/05/20	04/05/20	05/05/20	06/05/20	07/05/20	08/05/20	09/05/20	10/05/20	11/05/20	12/05/20	13/05/20	14/05/20	15/05/20	16/05/20	17/05/20	18/05/20	19/05/20	20/05/20	21/05/20	22/05/20	23/05/20	24/05/20	25/05/20	26/05/20	27/05/20	28/05/20	29/05/20	30/05/20	31/05/2025
1	RIVER-AC-	AC	CTW	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
2	RIVER-AC-	AC	CTW	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
3	RIVER-FRP	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
4	RIVER-FRP	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
5	RIVER-FRP	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
6	RIVER-FRP	FP	FRP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
7	RIVER-LF-I	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
8	RIVER-LF-I	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
9	RIVER-LF-I	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
10	RIVER-LF-I	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
11	RIVER-LF-I	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
12	RIVER-LF-I	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
13	RIVER-LF-I	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
14	RIVER-LF-I	LF	Main	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
15	RIVER-LV-	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	ระบบหลัก	ระบบย่อ	ชื่อแพลน	แพลน / ปฏิบัติ	01/05/20	02/05/20	03/05/20	04/05/20	05/05/20	06/05/20	07/05/20	08/05/20	09/05/20	10/05/20	11/05/20	12/05/20	13/05/20	14/05/20	15/05/20	16/05/20	17/05/20	18/05/20	19/05/20	20/05/20	21/05/20	22/05/20	23/05/20	24/05/20	25/05/20	26/05/20	27/05/20	28/05/20	29/05/20	30/05/20	31/05/2025
					Actual																														
16	RIVER-LV-	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
17	RIVER-MD	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
18	RIVER-MD	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
19	RIVER-MD	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
20	RIVER-MD	LV	MDB	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
21	RIVER-RE-	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
22	RIVER-RE-	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
23	RIVER-RE-	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
24	RIVER-RE-	RE	GEN	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
25	RIVER-SC-	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
26	RIVER-SC-	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
27	RIVER-SC-	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
28	RIVER-SC-	SC	ACC	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
29	RIVER-SN-	SN	BPP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
30	RIVER-SN-	SN	BPP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	ระบบหลัก	ระบบย่อ	ชื่อแพลน	แพลน / ปฏิบัติ	01/05/20	02/05/20	03/05/20	04/05/20	05/05/20	06/05/20	07/05/20	08/05/20	09/05/20	10/05/20	11/05/20	12/05/20	13/05/20	14/05/20	15/05/20	16/05/20	17/05/20	18/05/20	19/05/20	20/05/20	21/05/20	22/05/20	23/05/20	24/05/20	25/05/20	26/05/20	27/05/20	28/05/20	29/05/20	30/05/20	31/05/2025
31	RIVER-SN-	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
32	RIVER-SN-	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
33	RIVER-SN-	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
34	RIVER-SN-	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
35	RIVER-SN-	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
36	RIVER-SN-	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
37	RIVER-SN-	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง	Plan																														
					Actual																														
38	RIVER-SN-	SN	CWP	ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง	Plan																														
					Actual																														

ภาคผนวก ค2

ใบเสร็จการสูบสิ่งปฏิกูล

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6800012831
วันที่ 3 มกราคม 2568

สำนักงานเขต คลองสาน โทร 0 2437 5279, 0 2437 2309
ที่อยู่สำนักงานเขต 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม อาคารชุดเดอะริเวอร์
ที่อยู่ เลขที่ 110 อาคารอาคารชุด เดอะ ริเวอร์ ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 2,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ม.ค. 68 เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	4,000
2	ค่าทำจัดมูลฝอย	0
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	4,000

จำนวนเงินทั้งสิ้น สี่พันบาทถ้วน

ประวัติการค้างชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	4,000	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

นายไพรัชช์ มณีรัตน์
หน้าที่ผู้ทำรายการ

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย Comp Code 98555

|0994000161778020 50172101680001283117026815606003887640000|

QR Code ชำระผ่านบริการผ่าน Mobile Banking

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6800016885
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568

สำนักงานเขต คลองสาน โทร 0 2437 5279, 0 2437 2309
ที่อยู่สำนักงานเขต 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม อาคารชุดเดอะริเวอร์
ที่อยู่ เลขที่ 110 อาคารอาคารชุด เดอะ ริเวอร์ ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 2,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ก.พ. 68 เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	4,000
2	ค่าทำจัดมูลฝอย	0
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	4,000

จำนวนเงินทั้งสิ้น สี่พันบาทถ้วน

ประวัติการค้างชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	4,000	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

นายไพรัชญ์ มณีรัตน์
หน้าที่ผู้ทำรายการ

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 17 มีนาคม 2568

ชำระผ่านดาน์ตอร์ธนาคารกรุงไทย Comp.Code 98555

|0994000161778020501721016800001688501803681560600308760400000|

QR Code ชำระค่าบริการผ่าน Mobile Banking

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6800021886
วันที่ 4 มีนาคม 2568

สำนักงานเขต คลองสาน โทร 0 2437 5279, 0 2437 2309
ที่อยู่สำนักงานเขต 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม อาคารชุด เดอะ ริเวอร์
ที่อยู่ เลขที่ 110 ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 2,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน มี.ค. 68 เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	4,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	4,000

จำนวนเงินทั้งสิ้น สี่พันบาทถ้วน

ประวัติการค้างชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	4,000	ก.ย.	-

นายไพรัช มณีรัตน์
หน้าที่ผู้ทำรายการ

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 17 เมษายน 2568

ชำระผ่านพาร์ตเนอร์ธนาคารกรุงไทย Comp Code 98555

|0994000161778020 5017210168000218860 1804681560600388760 400000|

QR Code ชำระค่าบริการผ่าน Mobile Banking

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6800025076
วันที่ 2 เมษายน 2568

สำนักงานเขต คลองสาน โทร 0 2437 5279, 0 2437 2309
ที่อยู่สำนักงานเขต 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม อาคารชุด เดอะ ริเวอร์
ที่อยู่ เลขที่ 110 ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 2,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน เม.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	4,000
2	ค่าทำจัดมูลฝอย	0
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	4,000

จำนวนเงินทั้งสิ้น สี่พันบาทถ้วน

ประวัติการค้างชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	4,000
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

นายไพรัชชุ์ มณีรัตน์
หน้างานผู้ทำรายการ

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย Comp.Code 98555

099400016177802 501721016800025076 17056815606000038876 400000

QR Code ชำระค่าบริการผ่าน Mobile Banking

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6800029048
วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

สำนักงานเขต คลองสาน โทร 0 2437 5279, 0 2437 2309
ที่อยู่สำนักงานเขต 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม อาคารชุด เดอะ ริเวอร์
ที่อยู่ เลขที่ 110 ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 2,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน พ.ค. 68 เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	4,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	4,000

จำนวนเงินทั้งสิ้น สี่พันบาทถ้วน

ประวัติการค้างชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	4,000
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

นายไพรัช ธุมณีรัตน์
พนักงานผู้ทำรายการ

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2568

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย Comp.Code 98555

|099400016177802 501721016800029048 160668156060038876 400000

QR Code ชำระผ่านบริการผ่าน Mobile Banking

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6800032300

วันที่ 1 มิถุนายน 2568

สำนักงานเขต คลองสาน โทร 0 2437 5279, 0 2437 2309

ที่อยู่สำนักงานเขต 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม อาคารชุด เดอะ ริเวอร์

ที่อยู่ เลขที่ 110 ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 2,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน มิ.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	4,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	4,000

จำนวนเงินทั้งสิ้น สี่พันบาทถ้วน

ประวัติการค้างชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	4,000
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

นายไพรัช ชุ่มมีรัตน์
พนักงานผู้ทำรายการ

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย Comp Code 98555

099400016177802 501721016800032300 160768156060038876 400000

QR Code ชำระค่าบริการผ่าน Mobile Banking

ภาคผนวก ค3

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร13 ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองต้นไทร เขต/อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด,ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2555 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

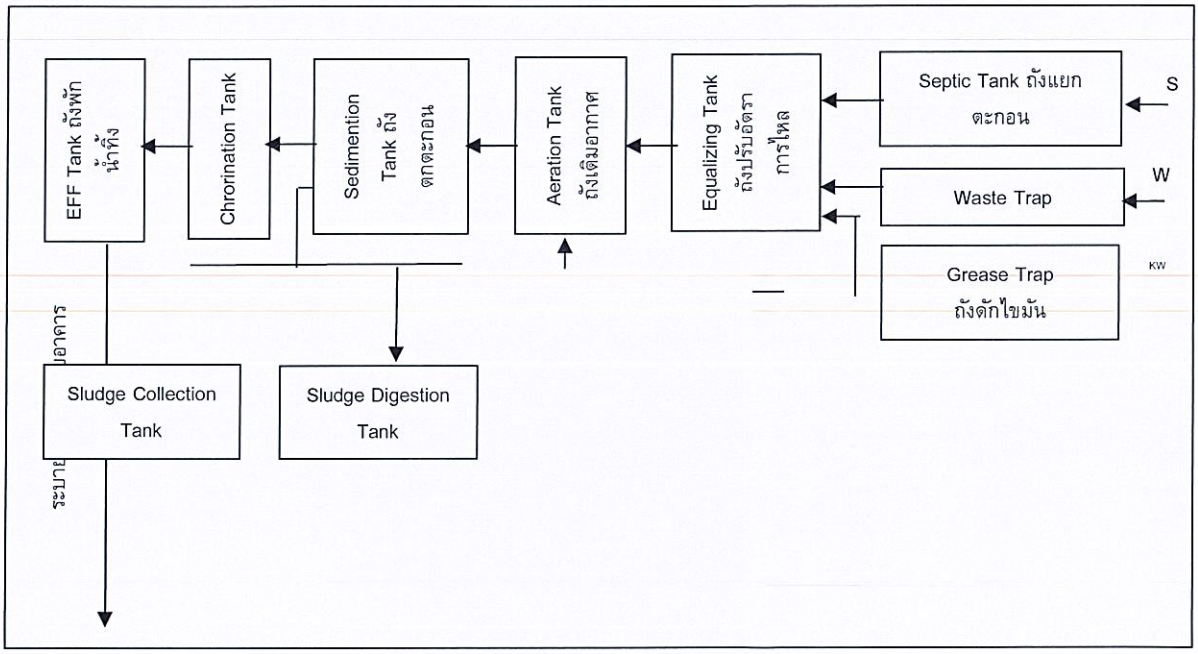

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วางกทม.มาตรฐ

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....คุณ... ปพน....ภักดีชุมพล... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..คุณ... ปพน....ภักดีชุมพล..)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .. 4/2555..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย.....สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

---

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองต้นไทร เขต/อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....คุณ... ปพน....ภักดีชุมพล..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....สุรัช.....เตชะพีระพรรณ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่กทม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างกทมมาสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 12631.39 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10105117 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดม														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/68	ไม่มีมิเตอร์	413.147	330.52	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	โชติธร
2/1/68	ไม่มีมิเตอร์	323.705	258.96	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	โชติธร
3/1/68	ไม่มีมิเตอร์	436.134	348.91	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	โชติธร
4/1/68	ไม่มีมิเตอร์	436.133	348.91	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
5/1/68	ไม่มีมิเตอร์	463.986	371.19	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
6/1/68	ไม่มีมิเตอร์	336.815	269.45	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
7/1/68	ไม่มีมิเตอร์	446.995	357.60	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
8/1/68	ไม่มีมิเตอร์	338.112	270.49	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
9/1/68	ไม่มีมิเตอร์	661.998	529.60	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
10/1/68	ไม่มีมิเตอร์	402.995	322.40	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์
11/1/68	ไม่มีมิเตอร์	410.257	328.21	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์
12/1/68	ไม่มีมิเตอร์	384.141	307.31	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์
13/1/68	ไม่มีมิเตอร์	421.391	337.11	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พุฒิพงศ์
14/1/68	ไม่มีมิเตอร์	478.528	382.82	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นรศิลป์

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดม														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
15/1/68	ไม่มีมิเตอร์	336.897	269.52	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นรศิลป์
16/1/68	ไม่มีมิเตอร์	468.082	374.47	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นรศิลป์
17/1/68	ไม่มีมิเตอร์	359.903	287.92	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรมัตถ์
18/1/68	ไม่มีมิเตอร์	350.213	280.17	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรมัตถ์
19/1/68	ไม่มีมิเตอร์	437.164	349.73	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรมัตถ์
20/1/68	ไม่มีมิเตอร์	291.789	233.43	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
21/1/68	ไม่มีมิเตอร์	588.339	470.67	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
22/1/68	ไม่มีมิเตอร์	309.42	247.54	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
23/1/68	ไม่มีมิเตอร์	423.574	338.86	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
24/1/68	ไม่มีมิเตอร์	324.377	259.50	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
25/1/68	ไม่มีมิเตอร์	449.635	359.71	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
26/1/68	ไม่มีมิเตอร์	324.162	259.33	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
27/1/68	ไม่มีมิเตอร์	386.933	309.55	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
28/1/68	ไม่มีมิเตอร์	445.325	356.26	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
29/1/68	ไม่มีมิเตอร์	457.199	365.76	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
30/1/68	ไม่มีมิเตอร์	377.805	302.24	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
31/1/68	ไม่มีมิเตอร์	346.236	276.99	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ				พุฒิพงศ์

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : The River Condominium

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110 หมู่ที่ : - ซอย : เจริญนคร 13

ถนน : เจริญนคร แขวง/ตำบล : คลองต้นไทร เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 028613111 โทรสาร : 028613232

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 837

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2555 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ปพน ภักดีชุมพล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [X] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่กทม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างกทมมาสูบ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 12,631.390 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10,105,117.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมสารเคมี	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
อื่นๆ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร13 ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันไทร เขต/อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2555 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

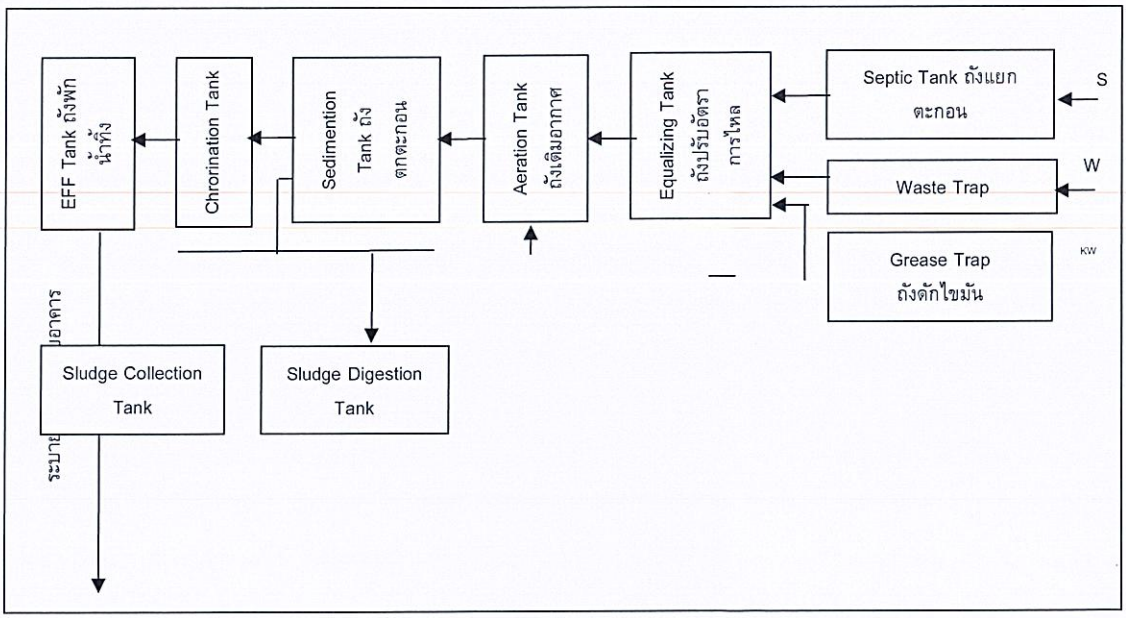

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันไทร เขต/อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....คุณ... ปพน....ภักดีชุมพล..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....สุรัช.....เตชะพีระพรรณ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่กทม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างกทมมาสูบ

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/68	ไม่มีมิเตอร์	480.874	384.70	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นรศิลป์
2/2/68	ไม่มีมิเตอร์	388.292	310.63	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พิพัฒน์
3/2/68	ไม่มีมิเตอร์	258.488	206.79	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นพดล
4/2/68	ไม่มีมิเตอร์	503.962	403.17	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นพดล
5/2/68	ไม่มีมิเตอร์	312.699	250.16	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นพดล
6/2/68	ไม่มีมิเตอร์	546.819	437.46	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พุฒิพงศ์
7/2/68	ไม่มีมิเตอร์	336.916	269.53	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พุฒิพงศ์
8/2/68	ไม่มีมิเตอร์	470.32	376.26	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
9/2/68	ไม่มีมิเตอร์	395.279	316.22	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พิพัฒน์
10/2/68	ไม่มีมิเตอร์	412.813	330.25	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
11/2/68	ไม่มีมิเตอร์	595.969	476.78	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
12/2/68	ไม่มีมิเตอร์	330.894	264.72	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
13/2/68	ไม่มีมิเตอร์	424.94	339.95	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นพคุณ
14/2/68	ไม่มีมิเตอร์	538.043	430.43	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นพคุณ

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
15/2/68	ไม่มีมิเตอร์	321.024	256.82	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์
16/2/68	ไม่มีมิเตอร์		#VALUE!	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พิพัฒน์
17/2/68	ไม่มีมิเตอร์	303.818	243.05	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พุฒิพงศ์
18/2/68	ไม่มีมิเตอร์	324.911	259.93	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	โชติธร
19/2/68	ไม่มีมิเตอร์	567.5	454.00	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	โชติธร
20/2/68	ไม่มีมิเตอร์	267.94	214.35	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์
21/2/68	ไม่มีมิเตอร์	280.386	224.31	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นพคุณ
22/2/68	ไม่มีมิเตอร์	446.58	357.26	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นพคุณ
23/2/68	ไม่มีมิเตอร์	402.665	322.13	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์
24/2/68	ไม่มีมิเตอร์	478.956	383.16	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
25/2/68	ไม่มีมิเตอร์	296.789	237.43	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
26/2/68	ไม่มีมิเตอร์	332.72	266.18	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
27/2/68	ไม่มีมิเตอร์	581.058	464.85	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
28/2/68	ไม่มีมิเตอร์	311.685	249.35	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : The River Condominium

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110 หมู่ที่ : - ซอย : เจริญนคร 13

ถนน : เจริญนคร แขวง/ตำบล : คลองต้นไทร เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 028613111 โทรสาร : 028613232

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 837

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2555 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ปพน ภักดีชุมพล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่กทม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างกทมมาสูบ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 11,109.663 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 8,887.730 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมสารเคมี	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร13 ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองต้นไทร เขต/อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2555 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

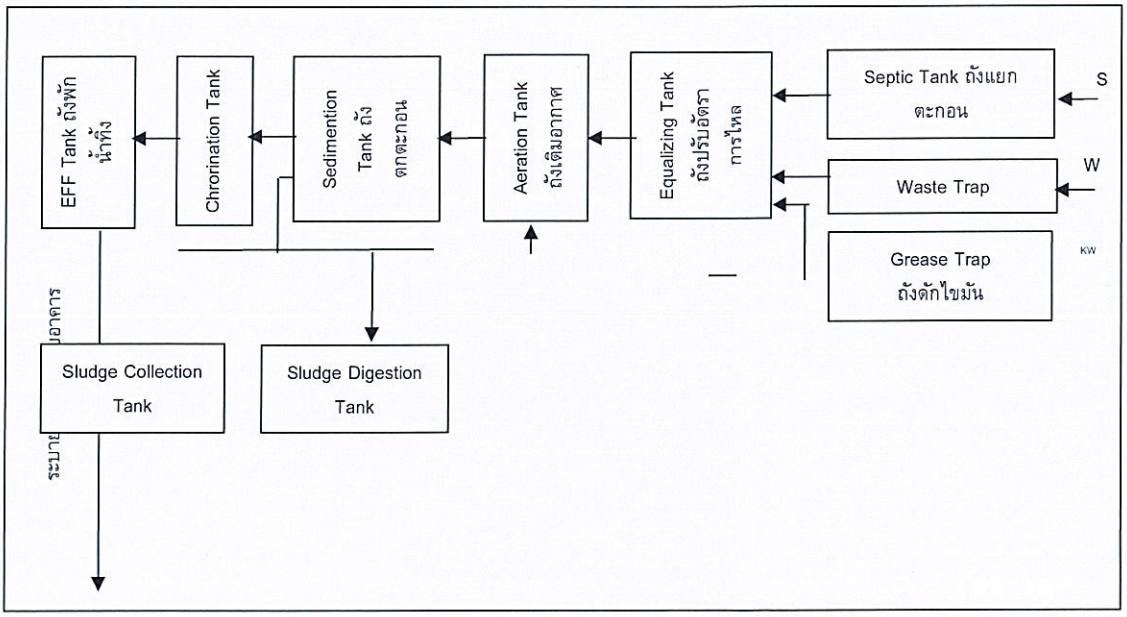

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ว่าจ้างกทม.มาสูบ

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....คุณ... ปพน....ภักดีชุมพล.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(....คุณ... ปพน....ภักดีชุมพล...)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .. 4/2555..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย.....สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

---

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันไทร เขต/อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....คุณ... ปพน....ภักดีชุมพล..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....พิทยา.....สังขาระ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่กทม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างกทมมาสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 12934.815 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10347.85 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/68	ไม่มีมิเตอร์	523.747	419.00	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นรศิลป์
2/3/68	ไม่มีมิเตอร์	379.79	303.83	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นรศิลป์
3/3/68	ไม่มีมิเตอร์	368.878	295.10	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พุฒิพงศ์
4/3/68	ไม่มีมิเตอร์	508.522	406.82	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	โชติธร
5/3/68	ไม่มีมิเตอร์	260.942	208.75	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์
6/3/68	ไม่มีมิเตอร์	534.683	427.75	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์
7/3/68	ไม่มีมิเตอร์	422.379	337.90	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์
8/3/68	ไม่มีมิเตอร์	326.607	261.29	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์
9/3/68	ไม่มีมิเตอร์	422.23	337.78	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
10/3/68	ไม่มีมิเตอร์	418.299	334.64	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
11/3/68	ไม่มีมิเตอร์	444.647	355.72	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
12/3/68	ไม่มีมิเตอร์	466.764	373.41	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
13/3/68	ไม่มีมิเตอร์	464.495	371.60	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
14/3/68	ไม่มีมิเตอร์	333.315	266.65	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
15/3/68	ไม่มีมิเตอร์	395.419	316.34	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พุฒิพงศ์
16/3/68	ไม่มีมิเตอร์	514.085	411.27	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พิพัฒน์
17/3/68	ไม่มีมิเตอร์	361.111	288.89	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สุเทพ
18/3/68	ไม่มีมิเตอร์	472.091	377.67	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สุเทพ
19/3/68	ไม่มีมิเตอร์	464.332	371.47	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สุเทพ
20/3/68	ไม่มีมิเตอร์	454.072	363.26	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สุเทพ
21/3/68	ไม่มีมิเตอร์	341.977	273.58	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นรศิลป์
22/3/68	ไม่มีมิเตอร์	452.574	362.06	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
23/3/68	ไม่มีมิเตอร์	437.342	349.87	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
24/3/68	ไม่มีมิเตอร์	318.334	254.67	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นรศิลป์
25/3/68	ไม่มีมิเตอร์	648.488	518.79	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นรศิลป์
26/3/68	ไม่มีมิเตอร์	324.829	259.86	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พิทยา
27/3/68	ไม่มีมิเตอร์	457.266	365.81	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พิทยา
28/3/68	ไม่มีมิเตอร์	326.58	261.26	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์
29/3/68	ไม่มีมิเตอร์	252.982	202.39	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรมัตถ์
30/3/68	ไม่มีมิเตอร์	426.842	341.47	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์
31/3/68	ไม่มีมิเตอร์	411.193	328.95	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ				ปรัชญา

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : The River Condominium

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110 หมู่ที่ : - ซอย : เจริญนคร 13

ถนน : เจริญนคร แขวง/ตำบล : คลองต้นไทร เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 028613111 โทรสาร : 028613232

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 832

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2555 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ พิมพ์พิศา เขียวเรือง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างกทม.สูบ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 12,934.815 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10,347.850 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมสารเคมี	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร13 ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองต้นไทร เขต/อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2555 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

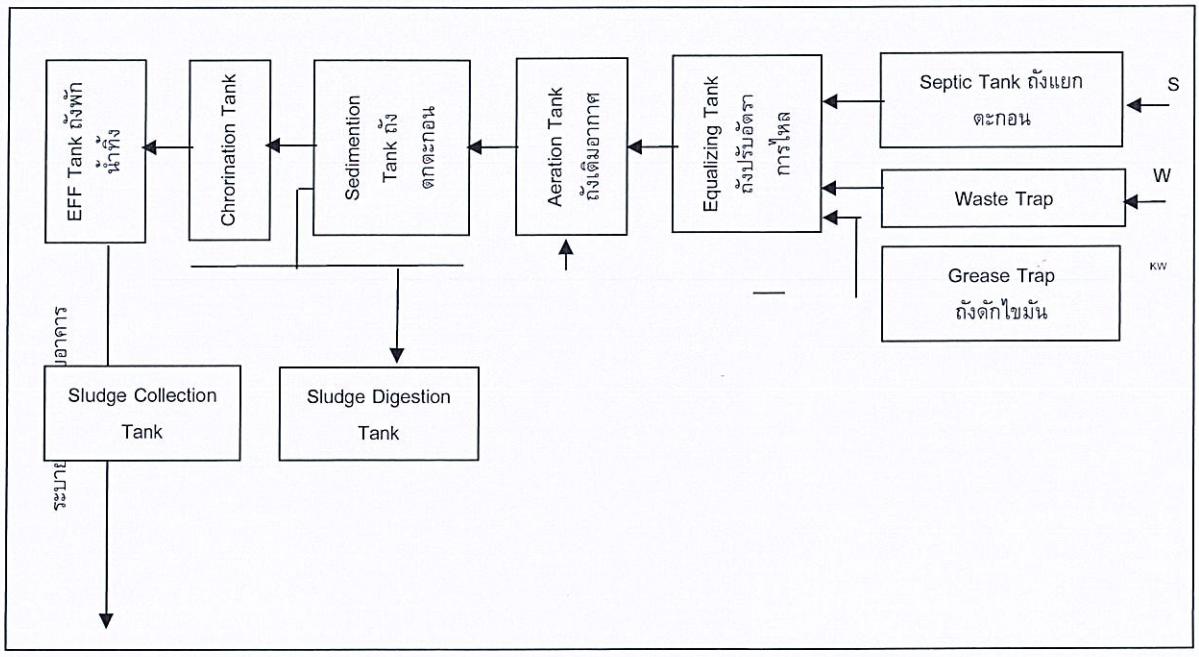

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วจจ.กทม.มาสูบ

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....คุณ... ปพน....ภักดีชุมพล... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....คุณ... ปพน....ภักดีชุมพล..)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .. 4/2555..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย.....สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

---

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองต้นไทร เขต/อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิติบุคคล อาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....คุณ... ปพน....ภักดีชุมพล..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....พิทยา.....สังขาระ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่กทม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างกทมมาสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 11877.304 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10468.65 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/68	ไม่มีมิเตอร์	83.4	66.72	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
2/4/68	ไม่มีมิเตอร์	29	23.20	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
3/4/68	ไม่มีมิเตอร์	41.8	33.44	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
4/4/68	ไม่มีมิเตอร์	50.2	40.16	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
5/4/68	ไม่มีมิเตอร์	30.8	24.64	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	กฤตคุณ
6/4/68	ไม่มีมิเตอร์	45.6	36.48	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
7/4/68	ไม่มีมิเตอร์	36.6	29.28	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์
8/4/68	ไม่มีมิเตอร์	42	33.60	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	กฤตคุณ
9/4/68	ไม่มีมิเตอร์	38	30.40	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พิพัฒน์
10/4/68	ไม่มีมิเตอร์	26	20.80	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์
11/4/68	ไม่มีมิเตอร์	48.1	38.48	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นพดล
12/4/68	ไม่มีมิเตอร์	37.4	29.92	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	อภิเศรษฐ์
13/4/68	ไม่มีมิเตอร์	38.2	30.56	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	อภิเศรษฐ์
14/4/68	ไม่มีมิเตอร์	47.7	38.16	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นพดล

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
15/4/68	ไม่มีมิเตอร์	56.2	44.96	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นพดล
16/4/68	ไม่มีมิเตอร์	15.3	12.24	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
17/4/68	ไม่มีมิเตอร์	45.6	36.48	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
18/4/68	ไม่มีมิเตอร์	23.8	19.04	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นรศิลป์
19/4/68	ไม่มีมิเตอร์	54.1	43.28	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นรศิลป์
20/4/68	ไม่มีมิเตอร์	49.9	39.92	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นรศิลป์
21/4/68	ไม่มีมิเตอร์	44	35.20	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
22/4/68	ไม่มีมิเตอร์	45.1	36.08	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
23/4/68	ไม่มีมิเตอร์	41.8	33.44	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สุเทพ
24/4/68	ไม่มีมิเตอร์	48.7	38.96	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นพดล
25/4/68	ไม่มีมิเตอร์	48.7	38.96	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นพดล
26/4/202	ไม่มีมิเตอร์	40.4	32.32	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นพดล
27/4/68	ไม่มีมิเตอร์	35.6	28.48	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พิพัฒน์
28/4/68	ไม่มีมิเตอร์	35.4	28.32	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พิพัฒน์
29/4/68	ไม่มีมิเตอร์	55.7	44.56	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สุเทพ
30/4/68	ไม่มีมิเตอร์		0.00	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : The River Condominium

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110 หมู่ที่ : - ซอย : เจริญนคร 13

ถนน : เจริญนคร แขวง/ตำบล : คลองต้นไทร เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 028613111 โทรสาร : 028613232

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 832

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2555 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ พิมพ์พิศา เขียวเรือง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้าง กทม. สูบ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 11,877.300 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9,501.840 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร13 ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองต้นไทร เขต/อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2555 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

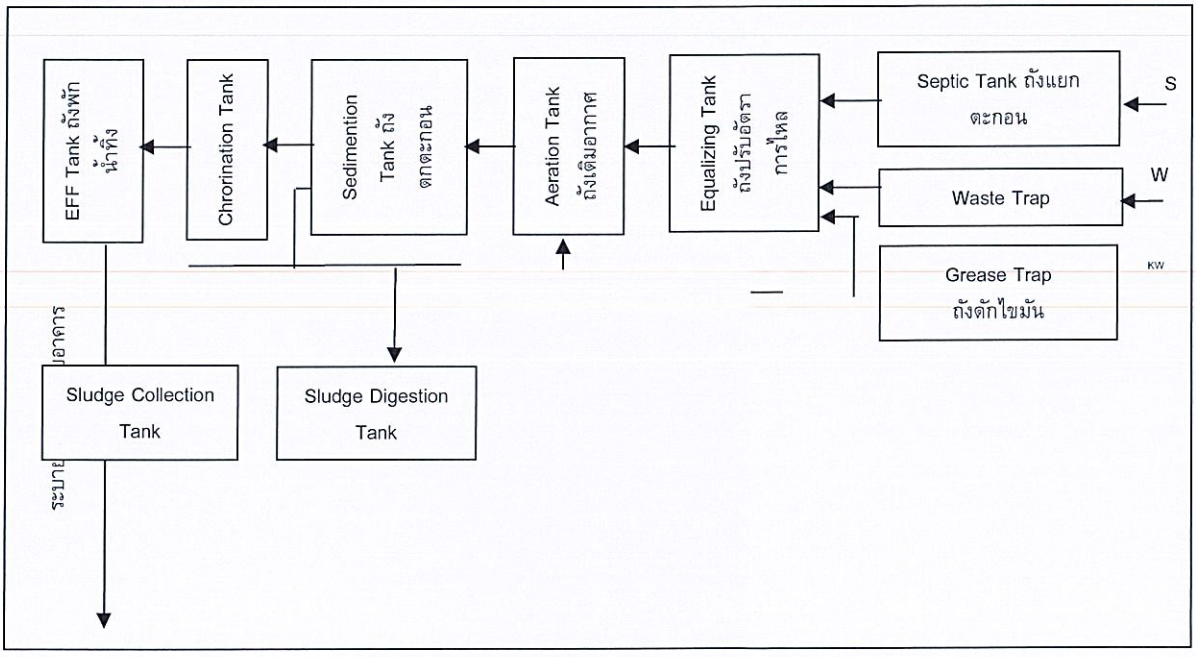

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วจางกทม.มาสูบ

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....คุณ... ปพน....ภักดีชุมพล... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....คุณ... ปพน....ภักดีชุมพล..)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .. 4/2555..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย.....สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

---

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองต้นไทร เขต/อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิติบุคคล อาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....คุณ... ปพน....ภักดีชุมพล..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....พิทยา.....สังขาระ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่กทม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างกทมมาสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 11870.922 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9496.72 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/68	ไม่มีมิเตอร์	376.085	300.87	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พุฒิพงษ์
2/5/68	ไม่มีมิเตอร์	293.677	234.94	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
3/5/68	ไม่มีมิเตอร์	395.121	316.10	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พุฒิพงษ์
4/5/68	ไม่มีมิเตอร์	288.208	230.57	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พุฒิพงษ์
5/5/68	ไม่มีมิเตอร์	319.411	255.53	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	โชติธร
6/5/68	ไม่มีมิเตอร์	291.915	233.53	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	โชติธร
7/5/68	ไม่มีมิเตอร์	280.568	224.45	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	โชติธร
8/5/68	ไม่มีมิเตอร์	281.578	225.26	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	โชติธร
9/5/68	ไม่มีมิเตอร์	290.845	232.68	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	โชติธร
10/5/68	ไม่มีมิเตอร์	807.806	646.24	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
11/5/68	ไม่มีมิเตอร์	567.606	454.08	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
12/5/68	ไม่มีมิเตอร์	397.332	317.87	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
13/5/68	ไม่มีมิเตอร์	356.081	284.86	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พิพัฒน์
14/5/68	ไม่มีมิเตอร์	372.009	297.61	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
15/5/68	ไม่มีมิเตอร์	552.88	442.30	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์
16/5/68	ไม่มีมิเตอร์	561.137	448.91	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	จิระเดช
17/5/68	ไม่มีมิเตอร์	341.027	272.82	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พุฒิพงษ์
18/5/68	ไม่มีมิเตอร์	360.124	288.10	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พิทยา
19/5/68	ไม่มีมิเตอร์	594.865	475.89	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สุเทพ
20/5/68	ไม่มีมิเตอร์	205.324	164.26	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พุฒิพงษ์
21/5/68	ไม่มีมิเตอร์	452.854	362.28	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สุเทพ
22/5/68	ไม่มีมิเตอร์	205.733	164.59	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พุฒิพงษ์
23/5/68	ไม่มีมิเตอร์	337.125	269.70	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พุฒิพงษ์
24/5/68	ไม่มีมิเตอร์	289.015	231.21	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
25/5/68	ไม่มีมิเตอร์	343.951	275.16	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
26/5/68	ไม่มีมิเตอร์	296.172	236.94	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
27/5/68	ไม่มีมิเตอร์	301.224	240.98	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	โชติธร
28/5/68	ไม่มีมิเตอร์	560.047	448.04	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	โชติธร
29/5/68	ไม่มีมิเตอร์	351.213	280.97	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	โชติธร
30/5/68	ไม่มีมิเตอร์	475.509	380.41	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
31/5/68	ไม่มีมิเตอร์	324.481	259.58	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ				พิพัฒน์

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : The River Condominium

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110 หมู่ที่ : - ซอย : เจริญนคร 13

ถนน : เจริญนคร แขวง/ตำบล : คลองต้นไทร เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 028613111 โทรสาร : 028613232

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 832

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2555 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ปพน ภักดีชุมพล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้าง กทม. สูบ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 11,870.920 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9,496.736 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร13 ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองต้นไทร เขต/อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2555 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

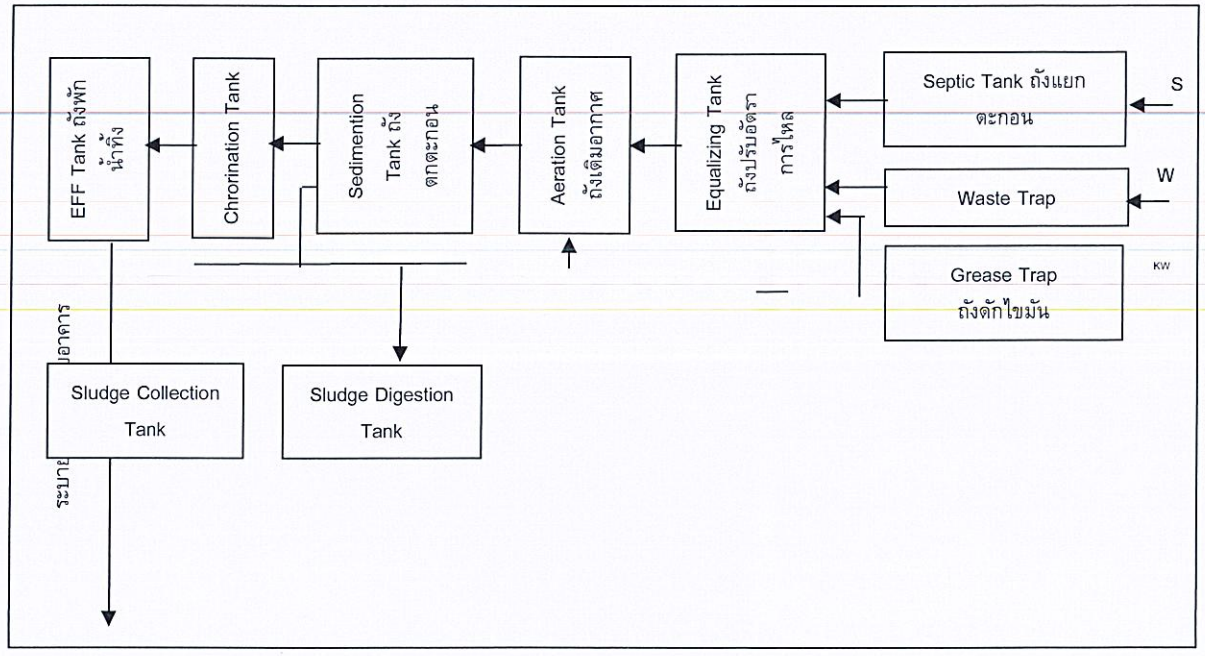

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....คุณ ... ปพน....ภักดีชุมพล... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....คุณ...ปพน ....ภักดีชุมพล...)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .. 4/2555..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย.....สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

---

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองต้นไทร เขต/อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....คุณ... ปพน....ภักดีชุมพล..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....พิทยา.....สังขาระ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่กทม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างกทมมาสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....-.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 11544.759 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9235081 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/68	ไม่มีมิเตอร์	416.35	333.08	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นรศิลป์
2/6/68	ไม่มีมิเตอร์	346.548	277.24	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
3/6/68	ไม่มีมิเตอร์	239.049	191.24	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พุฒิพงษ์
4/6/68	ไม่มีมิเตอร์	374.686	299.75	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พุฒิพงษ์
5/6/68	ไม่มีมิเตอร์	304.5	243.60	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
6/6/68	ไม่มีมิเตอร์	605.938	484.75	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
7/6/68	ไม่มีมิเตอร์	234.316	187.45	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สุเทพ
8/6/68	ไม่มีมิเตอร์	512.749	410.20	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สุเทพ
9/6/68	ไม่มีมิเตอร์	291.437	233.15	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
10/6/68	ไม่มีมิเตอร์	336.788	269.43	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นพดล
11/6/68	ไม่มีมิเตอร์	456.789	365.43	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
12/6/68	ไม่มีมิเตอร์	402.391	321.91	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
13/6/68	ไม่มีมิเตอร์	348.537	278.83	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
14/6/68	ไม่มีมิเตอร์	256.996	205.60	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
15/6/68	ไม่มีมิเตอร์	528.93	423.14	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
16/6/68	ไม่มีมิเตอร์	265.809	212.65	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	นพดล
17/6/68	ไม่มีมิเตอร์	374.821	299.86	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
18/6/68	ไม่มีมิเตอร์	453.544	362.84	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	เทอดพงษ์
19/6/68	ไม่มีมิเตอร์	428.063	342.45	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	จิระเดช
20/6/68	ไม่มีมิเตอร์	417.616	334.09	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	จิระเดช
21/6/68	ไม่มีมิเตอร์	380.914	304.73	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	จิระเดช
22/6/68	ไม่มีมิเตอร์	336.555	269.24	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	จิระเดช
23/6/68	ไม่มีมิเตอร์	462.616	370.09	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
24/6/68	ไม่มีมิเตอร์	392.7	314.16	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
25/6/68	ไม่มีมิเตอร์	398.717	318.97	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ปรัชญา
26/6/68	ไม่มีมิเตอร์	375.664	300.53	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	โชติธร
27/6/68	ไม่มีมิเตอร์	364.872	291.90	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	สรวิศ
28/6/68	ไม่มีมิเตอร์	466.418	373.13	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	พิพัฒน์
29/6/68	ไม่มีมิเตอร์	403.343	322.67	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ภูทัย
30/6/68	ไม่มีมิเตอร์	367.103	293.68	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	ภูทัย
	ไม่มีมิเตอร์		0.00	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ				

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : The River Condominium

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110 หมู่ที่ : - ซอย : เจริญนคร 13

ถนน : เจริญนคร แขวง/ตำบล : คลองต้นไทร เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 028613111 โทรสาร : 028613232

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 832

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2555 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ปพน ภักดีชุมพล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้าง กทม. สูบ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 11,870.920 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9,496.736 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗