

ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแลแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ค1 การตรวจระบบบำบัด
- ค2 การตรวจเช็คคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
- ค3 ใบเสร็จขยะมูลฝอย
- ค4 ใบเสร็จขายของเก่า
- ค5 ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย
- ค6 คู่มือการป้องกันอัคคีภัย



ภาคผนวก ค1

การตรวจระบบบำบัด



ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบ่อบำบัด เมษายน 2568			หน่วยงาน The Base Park East 9922		
วันที่	เวลาจด	เลขมิเตอร์ (UNIT)	ผลต่าง ระหว่างวัน	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	09.00 น.		8		
2	09.00 น.		8		
3	09.00 น.		9		
4	09.00 น.		9		
5	09.00 น.		8		
6	09.00 น.		9		
7	09.00 น.		9		
8	09.00 น.		8		
9	09.00 น.		9		
10	09.00 น.		8		
11	09.00 น.		9		
12	09.00 น.		9		
13	09.00 น.		9		
14	09.00 น.		9		
15	09.00 น.		9		
16	09.00 น.		10		
17	09.00 น.		10		
18	09.00 น.		10		
19	09.00 น.		9		
20	09.00 น.		10		
21	09.00 น.		10		
22	09.00 น.		10		
23	09.00 น.		10		
24	09.00 น.		9		
25	09.00 น.		10		
26	09.00 น.		10		
27	09.00 น.		10		
28	09.00 น.		11		
29	09.00 น.		10		
30	09.00 น.		10		
31	09.00 น.				
บันทึกเพิ่มเติม					
ผู้ตรวจสอบ.....หน้าช่างเทคนิค 2 / 5 / 68 รับทราบโดย.....ผู้จัดการอาคาร 3 / 5 / 68					
บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด					

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบ่อบำบัด พฤษภาคม 2568			หน่วยงาน The Base Park East (10201)		
วันที่	เวลาจด	เลขมิเตอร์ (UNIT)	ผลต่าง ระหว่างวัน	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	09.00 น.		10		
2	09.00 น.		10		
3	09.00 น.		10		
4	09.00 น.		9		
5	09.00 น.		10		
6	09.00 น.		10		
7	09.00 น.		9		
8	09.00 น.		10		
9	09.00 น.		10		
10	09.00 น.		9		
11	09.00 น.		10		
12	09.00 น.		10		
13	09.00 น.		11		
14	09.00 น.		9		
15	09.00 น.		10		
16	09.00 น.		10		
17	09.00 น.		9		
18	09.00 น.		9		
19	09.00 น.		10		
20	09.00 น.		9		
21	09.00 น.		10		
22	09.00 น.		9		
23	09.00 น.		10		
24	09.00 น.		10		
25	09.00 น.		9		
26	09.00 น.		10		
27	09.00 น.		10		
28	09.00 น.		9		
29	09.00 น.		10		
30	09.00 น.		10		
31	09.00 น.		9		
บันทึกเพิ่มเติม					
ผู้ตรวจสอบ... หน้าช่างเทคนิค 31 / 5 / 68 รับทราบโดย... ผู้จัดการอาคาร 6 / 6 / 68					
บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด					

ภาคผนวก ค2

การตรวจเช็คคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ



ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

หน่วยงาน The Base Park East

(18821)

รายการ วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
1	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
2	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-				
3	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-				
4	0.6	7.8	-	✓	-	3 kg	-	-	-				ตัดต่อท่อน้ำหัว
5	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-				
6	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-				
7	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
8	1.5	7.6	-	✓	-	3 kg	-	-	-				ล้างกรอง
9	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-				
10	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
11	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
12	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
13	0.6	7.8	-	✓	-	3 kg	-	-	-	18821	12	7.5	
14	1.0	7.8	✓	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
15	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
16	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
17	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
18	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
19	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
20	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
21	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
22	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
23	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
24	0.6	7.2	-	✓	-	3 kg	-	-	-	18821	12	7.5	
25	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
26	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
27	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
28	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
29	0.6	7.2	-	✓	-	3 kg	-	-	-	18821	12	7.5	
30	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	
31	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	18821	12	7.5	

ตรวจสอบโดย

วันที่ 31/5/68

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ										หน่วยงาน The Base Park East			
เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 18107													
รายการ วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
1	3.0	8.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	1			ล้างกรง
2	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	1			
3	3.0	7.2	-		-	-	-	-	-	1			
4	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	1			ล้างกรง
5	1.5	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	1			
6	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	1			
7	1.0	7.6	-	✓	-	3 kg	-	-	-	1			
8	1.0	8.2	-	✓		-	-	-	-	1			
9	1.0	7.6	-	✓		-	-	-	-	1			
10	0.6	7.6	-	✓		-	-	-	-	1			
11	0.2	8.2	-	✓		3 kg	-	-	-	1			ล้างกรง
12	3.0	7.6	-	✓		-	-	-	-	1			
13	3.0	7.6	-	✓		-	-	-	-	1			
14	1.5	7.8	-	✓		-	-	-	-	1			
15	1.0	7.8	-	✓		3 kg	-	-	-	1			
16	1.5	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	1			
17	3.0	8.2	-	✓		-	-	-	-	1			
18	3.0	8.2	-	✓		-	-	-	-	1			
19	1.5	7.6	-	✓		-	-	-	-	1			
20	1.0	7.8	-	✓		-	-	-	-	1			
21	0.6	7.8	-	✓		3 kg	-	-	-	1			ล้างกรง
22	3.0	7.6	-	✓		-	-	-	-	1			
23	3.0	7.2	-	✓		-	-	-	-	1			ซ่อมกรงไม้
24	3.0	7.8	-	✓		-	-	-	-	1			ซ่อมกรงไม้
25	0.6	8.2	-	✓		-	-	-	-	1			ซ่อมกรงไม้
26	0.6	8.2	-	✓		3 kg	-	-	-	1			
27	3.0	8.2	-	✓		-	-	-	-	1			
28	3.0	7.6	-	✓		-	-	-	-	1			
29	3.0	7.6	-	✓		-	-	-	-	1			
30	1.0	7.6	-	✓		3 kg	-	-	-	1			Amor
31													

ตรวจสอบโดย [REDACTED]

วันที่ 2/5/68

ภาคผนวก ค3

ใบเสร็จจ่ายะมูลฝอย





ใบเสร็จรับเงิน

PV24050020

วันที่ 12 มิถุนายน 2567

สำนักงานเขต

วัฒนา

โทร 0 2381 7915

ที่อยู่สำนักงานเขต

1000/29-34 อาคารลิเบอร์ตีพลาซ่า ชั้น 6-8 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77

ร.อ. PV 001 ข้างหน้า

ที่อยู่

ปริมาณมูลฝอย

1,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 66-ก.ย. 67

เป็นจำนวนเงิน

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย					
2	ค่ากำจัดมูลฝอย					
3						
	รวมทั้งสิ้น (บาท)					
จำนวนเงินทั้งสิ้น						

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 0049008

ธนาคาร (Bank) ธ. ไทยพาณิชย์ - สาขาปิ๊ซี อ่อนนุช

พิมพ์เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 15:07

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ภาคผนวก ค4

ใบเสร็จขายของเก่า





CREATE BY : PAKAWAN SEEKHIAW

429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77

7 มิถุนายน 2568 เวลา 16:59

Transaction Overview

1. กระดาษสี - 95.70 kg x 1.5
2. กระดาษลัง - 133.00 kg x 3
3. ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 47.20 kg x 5
4. ขวดพลาสติกอื่นๆ - 8.30 kg x 1
5. อะลูมิเนียมกระป๋อง - 2.00 kg x 35
6. ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 2.30 kg x 8
7. แก้วแยกสี - 35.00 kg x 0.75
8. เหล็กบาง/หนา - 16.30 kg x 4

Total Weight**Total THB**

GHG Emissions Reduction

compare to Virgin Material

-347.70 KgCO₂e

GHG Reduction

compare to Conventional Transportation

97.86%3.15 KgCO₂e

Home



Purchase



Sell



Hub

19:55



33%



CREATE BY : PAKAWAN SEEKHIAW

429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77

29 พฤษภาคม 2568 เวลา 11:43

Transaction Overview

1. ขวดน้ำดื่มใส [ไม่แยกฉลาก] - 28.60 kg x 9
2. ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 37.30 kg x 9
3. ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 2.70 kg x 8
4. ขวดพลาสติกอื่นๆ - 51.30 kg x 1
5. กระดาษลัง - 57.90 kg x 3
6. กระดาษสี - 74.60 kg x 1.5
7. เหล็กบาง/หนา - 19.60 kg x 4
8. อะลูมิเนียมกระป๋อง - 4.70 kg x 35
9. ฝาขวดพลาสติก - 6.30 kg x 6
10. แก้วไม่แยกสี - 146.20 kg x 0.5

Total Weight

Total THB



GHG Emissions Reduction

compare to Virgin Material

-371.15 KgCO₂e



GHG Reduction

compare to Conventional Transportation

97.45%



Home



Purchase



Sell



Hub

17:10



5G 67



429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77

8 พฤษภาคม 2568 เวลา 16:45

Transaction Overview

1. ขวดน้ำดื่มใส [แยกจลาก] - 54.50 kg
2. ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกจลาก] - 5.00 kg x
3. ขวดพลาสติกอื่นๆ - 15.70 kg x 1
4. กระดาษลัง - 106.10 kg x 3
5. กระดาษสี - 99.30 kg x 1.5
6. เหล็กบาง/หนา - 11.70 kg x 4
7. อะลูมิเนียมกระป๋อง - 3.20 kg x 35
8. แก้วแยกสี - 80.20 kg x 0.75

Total Weight

Total THB



GHG Emissions Reduction

compare to Virgin Material

-355.00 KgCO₂e



GHG Reduction

compare to Conventional Transpor-
tation

97.45%



Home



Purchase



Sell



Hub

22:06

5G 69



429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77

23 เมษายน 2568 เวลา 17:27

Transaction Overview

1. เหล็กบาง/หนา - 6.80 kg x 5
2. กระดาษลัง - 146.40 kg x 3
3. ฝาขวดพลาสติก - 4.80 kg x 9
4. ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 84.60 kg
5. กระดาษสี - 122.70 kg x 1.5
6. อะลูมิเนียมกระป๋อง - 3.80 kg x 40
7. ขวดพลาสติกอื่นๆ - 62.90 kg x 1
8. แก้วแยกสี - 114.20 kg x 1

Total Weight

Total THB



GHG Emissions Reduction

compare to Virgin Material

-491.72 KgCO₂e



GHG Reduction

compare to Conventional Transportation

95.94%



Home



Purchase



Sell



Hub

18:14

5G 75%



429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77

5 เมษายน 2568 เวลา 16:26

Transaction Overview

1. ขวดน้ำดื่มใส [แยกจลาก] - 47.40 kg
2. กระดาษสี - 43.00 kg
3. แก้วแยกสี - 58.00 kg
4. กระดาษลัง - 99.90 kg
5. ขวดพลาสติกอื่นๆ - 42.30 kg
6. ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกจลาก] - 4.00 kg
7. อะลูมิเนียมกระป๋อง - 2.90 kg
8. เหล็กบาง/หนา - 25.20 kg

Total Weight

Total THB



GHG Emissions Reduction

compare to Virgin Material

-321.91 KgCO₂e



GHG Reduction

compare to Conventional Transportation

97.72%



Home



Purchase



Sell



Hub

19:07



5G 55



429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77

1 เมษายน 2568 เวลา 14:03

Transaction Overview

- 1. ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 57.60 kg
- 2. กระดาษลัง - 97.70 kg
- 3. กระดาษสี - 115.50 kg
- 4. ขวดพลาสติกอื่นๆ - 41.20 kg
- 5. แก้วแยกสี - 190.50 kg
- 6. อะลูมิเนียมกระป๋อง - 3.70 kg
- 7. ฝาขวดพลาสติก - 6.50 kg

Total Weight

Total THB



GHG Emissions Reduction

compare to Virgin Material

-398.52 KgCO₂e



GHG Reduction

compare to Conventional Transportation

95.89%

5.14 KgCO₂e



Home



Purchase



Sell



Hub

ภาคผนวก ค5

ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย



หน่วยงาน เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	28/1/68 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EM-01-01	/		/		/		ห้อง Control	
2	EM-01-02	/		/		/		ห้องประชุม	
3	EM-01-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
4	EM-01-04	/		/		/		Shaft ไฟ ชั้น G	
5	EM-01-05		x		x		x	ห้อง Fire Pump	
6	EM-01-06	/		/		/		ห้อง Generator	
7	EM-01-07		/		x		x	ทางเข้าST2 ชั้น G	
8	EM-01-08	/						ลานจอดรถมอเตอร์ไซด์	
9	EM-01-09	/	x	/	x	/	x	ใน ST2 ชั้น G	
10	EM-01-10	/		/		/		ใน ST1 ชั้น G	
11	EM-01-11	/		/		/		ลานจอด 1B	
12	EM-01-12		x		x		x	ลานจอด 1B ใกล้ ST1	
13	EM-01-13	/		/		/		ในST1 ชั้น 1B	
14	EM-01-14	/		/		/		ในห้องเก็บของข้างห้องน้ำ	Central Battery
15	EM-02-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
16	EM-02-02	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
17	EM-02-03	/		/		/		ลานจอดชั้น2	
18	EM-02-04	/		/		/		ลานจอดชั้น2ใกล้ST2	
19	EM-02-05	/		/		/		ลานจอดชั้น2B	
20	EM-02-06	/		/		/		ลานจอดชั้น2Bใกล้ST1	
21	EM-02-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
22	EM-02-08	/		/		/		ใน ST1 ชั้น 2	
23	EM-02-09	/		/		/		ใน ST2 ชั้น 2	
24	EM-03-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
25	EM-03-02	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
26	EM-03-03	/		/		/		ลานจอดชั้น3	
27	EM-03-04	/		/		/		ลานจอดชั้น3ใกล้ST2	
28	EM-03-05	/		/		/		ลานจอดชั้น3B	
29	EM-03-06	/		/		/		ลานจอดชั้น3Bใกล้ST1	
30	EM-03-07	/		/		/		ในห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	
หมายเหตุ									
ลงชื่อ	ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร		
	[Signature]		[Signature]				[Signature]		

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	28/1/68 EL
อาคาร เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77		ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EM-07-06		✗		✗		✗	บันไดST2	
62	EM-07-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
63	EM-08-01		✗		✗		✗	หน้าลิฟต์ชั้นของ	
64	EM-08-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/68	
65	EM-08-03		✗		✗		✗	หน้าห้อง99/73	
66	EM-08-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/78	
67	EM-08-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
68	EM-08-06		✗		✗		✗	บันไดST2	
69	EM-08-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
70	EM-09-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
71	EM-09-02		✗		✗		✗	หน้าห้อง99/90	
72	EM-09-03		✗		✗		✗	หน้าห้อง99/95	
73	EM-09-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/100	
74	EM-09-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
75	EM-09-06		✗		✗		✗	บันไดST2	
76	EM-09-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
77	EM-10-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
78	EM-10-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/112	
79	EM-10-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/117	
80	EM-10-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/122	
81	EM-10-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
82	EM-10-06		✗		✗		✗	บันไดST2	
83	EM-10-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
84	EM-11-01		✗		✗		✗	หน้าลิฟต์ชั้นของ	
85	EM-11-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/134	
86	EM-11-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/139	
87	EM-11-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/144	
88	EM-11-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
89	EM-11-06	✓	✗		✗		✗	บันไดST2	
90	EM-11-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ									

หน่วยงาน เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77								28/1/68	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	EM-12-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
92	EM-12-02		✗		✗		✗	หน้าห้อง99/157	
93	EM-12-03		✗		✗		✗	หน้าห้อง99/161	
94	EM-12-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/166	
95	EM-12-05		✗		✗		✗	บันไดST1	
96	EM-12-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
97	EM-12-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
98	EM-12A-01		✗		✗		✗	หน้าลิฟต์ชั้นของ	
99	EM-12A-02	✓		✓				หน้าห้อง99/179	
100	EM-12A-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/183	
101	EM-12A-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/188	
102	EM-12A-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
103	EM-12A-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
104	EM-12A-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
105	EM-14-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
106	EM-14-02		✗		✗		✗	หน้าห้อง99/201	
107	EM-14-03	✓						หน้าห้อง99/205	
108	EM-14-04	✓						หน้าห้อง99/210	
109	EM-14-05		✗		✗		✗	บันไดST1	
110	EM-14-06		✗		✗		✗	บันไดST2	
111	EM-14-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
112	EM-15-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
113	EM-15-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/222	
114	EM-15-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/227	
115	EM-15-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/232	
116	EM-15-05		✗		✗		✗	บันไดST1	
117	EM-15-06		✗		✗		✗	บันไดST2	
118	EM-15-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
119	EM-16-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
120	EM-16-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/244	

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

หน่วยงาน เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	28/1/68 EL
อาคาร เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77									
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
121	EM-16-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/249	
122	EM-16-04		✗		✗		✗	หน้าห้อง99/254	
123	EM-16-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
124	EM-16-06		✗		✗		✗	บันไดST2	
125	EM-16-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
126	EM-17-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
127	EM-17-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/266	
128	EM-17-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/271	
129	EM-17-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/276	
130	EM-17-05	✓	✗		✗		✗	บันไดST1	
131	EM-17-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
132	EM-17-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
133	EM-18-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
134	EM-18-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/288	
135	EM-18-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/293	
136	EM-18-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/298	
137	EM-18-05		✗		✗		✗	บันไดST1	
138	EM-18-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
139	EM-18-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
140	EM-19-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
141	EM-19-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/310	
142	EM-19-03		✗		✗		✗	หน้าห้อง99/315	
143	EM-19-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/320	
144	EM-19-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
145	EM-19-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
146	EM-19-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
147	EM-20-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
148	EM-20-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/332	
149	EM-20-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/337	
150	EM-20-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/342	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ									

หน่วยงาน เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	28/1/68 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
151	EM-20-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
152	EM-20-06		✗		✗		✗	บันไดST2	
153	EM-20-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
154	EM-21-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
155	EM-21-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/354	
156	EM-21-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/359	
157	EM-21-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/364	
158	EM-21-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
159	EM-21-06		✗		✗		✗	บันไดST2	
160	EM-21-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
161	EM-22-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
162	EM-22-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/376	
163	EM-22-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/381	
164	EM-22-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/386	
165	EM-22-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
166	EM-22-06		✗		✗		✗	บันไดST2	
167	EM-22-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
168	EM-23-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
169	EM-23-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/395	
170	EM-23-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/403	
171	EM-23-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/408	
172	EM-23-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
173	EM-23-06		✗		✗		✗	บันไดST2	
174	EM-23-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
175	EM-24-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
176	EM-24-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/420	
177	EM-24-03		✗		✗		✗	หน้าห้อง99/425	
178	EM-24-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/430	
179	EM-24-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
180	EM-24-06		✗		✗		✗	บันไดST2	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ									

[illegible]

หน่วยงาน เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ	28/2/68
อาคาร เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77				(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EM-01-01	/		/		/		ห้อง Control	
2	EM-01-02	/		/		/		ห้องประชุม	
3	EM-01-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
4	EM-01-04	/		/		/		Shaft ไฟ ชั้น G	
5	EM-01-05		X		X		X	ห้อง Fire Pump	
6	EM-01-06	/		/		/		ห้อง Generator	
7	EM-01-07		X		X		X	ทางเข้าST2 ชั้น G	
8	EM-01-08	/		/		/		ลานจอดมอเตอร์ไซด์	
9	EM-01-09		X		X		X	ใน ST2 ชั้น G	
10	EM-01-10	/		/		/		ใน ST1 ชั้น G	
11	EM-01-11	/		/		/		ลานจอด 1B	
12	EM-01-12		X		X		X	ลานจอด 1B ใกล้ ST1	
13	EM-01-13	/		/		/		ใน ST1 ชั้น 1B	
14	EM-01-14	/		/		/		ในห้องเก็บของข้างห้องน้ำ	Central Battery
15	EM-02-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
16	EM-02-02	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
17	EM-02-03	/		/		/		ลานจอดชั้น2	
18	EM-02-04	/		/		/		ลานจอดชั้น2ใกล้ST2	
19	EM-02-05	/		/		/		ลานจอดชั้น2B	
20	EM-02-06	/		/		/		ลานจอดชั้น2Bใกล้ST1	
21	EM-02-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
22	EM-02-08	/		/		/		ใน ST1 ชั้น 2	
23	EM-02-09	/		/		/		ใน ST2 ชั้น 2	
24	EM-03-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
25	EM-03-02	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
26	EM-03-03	/		/		/		ลานจอดชั้น3	
27	EM-03-04	/		/		/		ลานจอดชั้น3ใกล้ST2	
28	EM-03-05	/		/		/		ลานจอดชั้น3B	
29	EM-03-06	/		/		/		ลานจอดชั้น3Bใกล้ST1	
30	EM-03-07	/		/		/		ในห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ									

หน่วยงาน เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ	28/2/68
อาคาร เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77				(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EM-03-08		X		X		X	ในST2	
32	EM-03-09	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
33	EM-04-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
34	EM-04-02	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
35	EM-04-03	/		/		/		ในห้องMDB	
36	EM-04-04	/		/		/		ในห้อง MDB ติดกิลล์	
37	EM-04-05	/		/		/		ลานจอดรถชั้น 4 ใกล้ ST2	
38	EM-04-06	/		/		/		ลานจอดรถชั้น4 (หน้าห้อง MDB)	
39	EM-04-07	/		/		/		บันไดST1	
40	EM-04-08	/		/		/		บันไดST2	
41	EM-04-09	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
42	EM-05-01		X		X		X	หน้าลิฟต์ชั้นของ	
43	EM-05-02	/		/		/		หน้าห้อง99/2	
44	EM-05-03	/		/		/		หน้าห้อง99/7	
45	EM-05-04	/		/		/		หน้าห้อง99/12	
46	EM-05-05		X		X		X	บันไดST1	
47	EM-05-06		X		X		X	บันไดST2	
48	EM-05-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
49	EM-06-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
50	EM-06-02	/		/		/		หน้าห้อง99/24	
51	EM-06-03	/		/		/		หน้าห้อง99/29	
52	EM-06-04	/		/		/		หน้าห้อง99/34	
53	EM-06-05		X		X		X	บันไดST1	
54	EM-06-06	/		/		/		บันไดST2	
55	EM-06-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
56	EM-07-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
57	EM-07-02	/		/		/		หน้าห้อง99/46	
58	EM-07-03	/		/		/		หน้าห้อง99/51	
59	EM-07-04	/		/		/		หน้าห้อง99/56	
60	EM-07-05	/		/		/		บันไดST1	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ									

หน่วยงาน เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	28/2/68 EL
อาคาร เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77									
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EM-07-06		X		X		X	บันไดST2	
62	EM-07-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
63	EM-08-01		X		X		X	หน้าลิฟต์ชั้นของ	
64	EM-08-02	/		/		/		หน้าห้อง99/68	
65	EM-08-03	/	X		X		X	หน้าห้อง99/73	
66	EM-08-04	/		/		/		หน้าห้อง99/78	
67	EM-08-05	/		/		/		บันไดST1	
68	EM-08-06		X		X		X	บันไดST2	
69	EM-08-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
70	EM-09-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
71	EM-09-02		X		X		X	หน้าห้อง99/90	
72	EM-09-03		X		X		X	หน้าห้อง99/95	
73	EM-09-04	/		/		/		หน้าห้อง99/100	
74	EM-09-05	/		/		/		บันไดST1	
75	EM-09-06		X		X		X	บันไดST2	
76	EM-09-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
77	EM-10-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
78	EM-10-02	/		/		/		หน้าห้อง99/112	
79	EM-10-03	/		/		/		หน้าห้อง99/117	
80	EM-10-04	/		/		/		หน้าห้อง99/122	
81	EM-10-05	/		/		/		บันไดST1	
82	EM-10-06		X		X		X	บันไดST2	
83	EM-10-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
84	EM-11-01		X		X		X	หน้าลิฟต์ชั้นของ	
85	EM-11-02	/		/		/		หน้าห้อง99/134	
86	EM-11-03	/		/		/		หน้าห้อง99/139	
87	EM-11-04	/		/		/		หน้าห้อง99/144	
88	EM-11-05	/		/		/		บันไดST1	
89	EM-11-06		X		X		X	บันไดST2	
90	EM-11-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ									

หน่วยงาน เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	28/2/68 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	EM-12-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
92	EM-12-02		✗		✗		✗	หน้าห้อง99/157	
93	EM-12-03		✗		✗		✗	หน้าห้อง99/161	
94	EM-12-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/166	
95	EM-12-05		✗		✗		✗	บันไดST1	
96	EM-12-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
97	EM-12-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
98	EM-12A-01		✗		✗		✗	หน้าลิฟต์ชั้นของ	
99	EM-12A-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/179	
100	EM-12A-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/183	
101	EM-12A-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/188	
102	EM-12A-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
103	EM-12A-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
104	EM-12A-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
105	EM-14-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
106	EM-14-02		✗		✗		✗	หน้าห้อง99/201	
107	EM-14-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/205	
108	EM-14-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/210	
109	EM-14-05		✗		✗		✗	บันไดST1	
110	EM-14-06		✗		✗		✗	บันไดST2	
111	EM-14-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
112	EM-15-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
113	EM-15-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/222	
114	EM-15-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/227	
115	EM-15-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/232	
116	EM-15-05		✗		✗		✗	บันไดST1	
117	EM-15-06		✗		✗		✗	บันไดST2	
118	EM-15-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
119	EM-16-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
120	EM-16-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/244	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ									

หน่วยงาน เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	28/2/68 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
121	EM-16-03	/		/		/		หน้าห้อง99/249	
122	EM-16-04		X		X		X	หน้าห้อง99/254	
123	EM-16-05	/		/		/		บันไดST1	
124	EM-16-06		X		X		X	บันไดST2	
125	EM-16-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
126	EM-17-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
127	EM-17-02	/		/		/		หน้าห้อง99/266	
128	EM-17-03	/		/		/		หน้าห้อง99/271	
129	EM-17-04	/		/		/		หน้าห้อง99/276	
130	EM-17-05		X		X		X	บันไดST1	
131	EM-17-06	/		/		/		บันไดST2	
132	EM-17-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
133	EM-18-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
134	EM-18-02	/		/		/		หน้าห้อง99/288	
135	EM-18-03	/		/		/		หน้าห้อง99/293	
136	EM-18-04	/		/		/		หน้าห้อง99/298	
137	EM-18-05		X		X		X	บันไดST1	
138	EM-18-06	/		/		/		บันไดST2	
139	EM-18-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
140	EM-19-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
141	EM-19-02	/		/		/		หน้าห้อง99/310	
142	EM-19-03		X		X		X	หน้าห้อง99/315	
143	EM-19-04	/		/		/		หน้าห้อง99/320	
144	EM-19-05	/		/		/		บันไดST1	
145	EM-19-06	/		/		/		บันไดST2	
146	EM-19-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
147	EM-20-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
148	EM-20-02	/		/		/		หน้าห้อง99/332	
149	EM-20-03	/		/		/		หน้าห้อง99/337	
150	EM-20-04	/		/		/		หน้าห้อง99/342	
หมายเหตุ									
ลงชื่อ	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง						ผู้จัดการอาคาร	
	[Redacted Signature Area]								

หน่วยงาน เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	28/2/68 EL
อาคาร เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77									
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
151	EM-20-05	/		/		/		บันไดST1	
152	EM-20-06		X		X		X	บันไดST2	
153	EM-20-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
154	EM-21-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
155	EM-21-02	/		/		/		หน้าห้อง99/354	
156	EM-21-03	/		/		/		หน้าห้อง99/359	
157	EM-21-04	/		/		/		หน้าห้อง99/364	
158	EM-21-05	/		/		/		บันไดST1	
159	EM-21-06		X		X		X	บันไดST2	
160	EM-21-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
161	EM-22-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
162	EM-22-02	/		/		/		หน้าห้อง99/376	
163	EM-22-03	/		/		/		หน้าห้อง99/381	
164	EM-22-04	/		/		/		หน้าห้อง99/386	
165	EM-22-05	/		/		/		บันไดST1	
166	EM-22-06		X		X		X	บันไดST2	
167	EM-22-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
168	EM-23-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
169	EM-23-02	/		/		/		หน้าห้อง99/395	
170	EM-23-03	/		/		/		หน้าห้อง99/403	
171	EM-23-04	/		/		/		หน้าห้อง99/408	
172	EM-23-05	/		/		/		บันไดST1	
173	EM-23-06		X		X		X	บันไดST2	
174	EM-23-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
175	EM-24-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
176	EM-24-02	/		/		/		หน้าห้อง99/420	
177	EM-24-03		X		X		X	หน้าห้อง99/425	
178	EM-24-04	/		/		/		หน้าห้อง99/430	
179	EM-24-05	/		/		/		บันไดST1	
180	EM-24-06		X		X		X	บันไดST2	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
 ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน <u>เดอะเบส พาร์คอีสต์</u> อาคาร <u>เดอะเบส พาร์คอีสต์</u>		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ <u>28/1/68</u> รหัสอุปกรณ์ <u>FHC</u>				
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กฏแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-G-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-G-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-02-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-02-02 (1B)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-03-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-03-02 (2B)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-04-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-04-02 (3B)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-05-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-05-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-06-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HC-06-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-07-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-07-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-08-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-08-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-09-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-09-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-10-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-10-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-11-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-11-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-12-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-12-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HC-12A-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-12A-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-14-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-14-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-15-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-15-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-16-01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-16-02	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
หมายเหตุ																
ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร 																

หน่วยงาน อาคาร		เดอะเบส พาร์คอีสต์ เดอะเบส พาร์คอีสต์		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 28/2/68		รหัสอุปกรณ์ FHC		
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กัญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-G-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-G-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-02-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-02-02 (1B)	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-03-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-03-02 (2B)	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-04-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-04-02 (3B)	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-05-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-05-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-06-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-06-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-07-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-07-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-08-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-08-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-09-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-09-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-10-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-10-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-11-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-11-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-12-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-12-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-12A-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
C-12A-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-14-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-14-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-15-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-15-02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-16-01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-16-02	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ ...

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

หน่วยงาน อาคาร		เดอะเบสท์ พาร์คอีสต์		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์		FHC	
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กัญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ		
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC-17-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-17-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-18-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-18-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-19-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-19-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-20-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-20-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-21-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-21-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-22-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-22-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-23-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-23-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-24-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-24-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-25-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-25-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-26-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-26-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-27-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-27-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-ดาดฟ้า-01	/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-ดาดฟ้า-02	/		/		/		/		/		/		/		/		
Co2 - BOOSTER PUMP	/		-		-		-		-		-		-		-		
LIFT	/		-		-		-		-		-		-		-		
Co2 - MDB	/		-		-		-		-		-		-		-		
Co2 - PUMP POOL	/		-		-		-		-		-		-		-		
Co2 - GENERATOR	/		-		-		-		-		-		-		-		
Co2 - FIRE PUMP	/		-		-		-		-		-		-		-		
เคมีแห้ง - บัอมรปภ.	/		-		-		-		-		-		-		-		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ ...

2

หน่วยงาน เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 28/2/68 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX-G-01	/		/		/		ทางออกประตูหนีไฟ Lobby	
2	EX-G-02	/		/		/		บันได ST1	
3	EX-2-01	/		/		/		ประตู ST1	
4	EX-2-02	/		/		/		ประตู ST2	
5	EX-3-01	/		/		/		ประตู ST1	
6	EX-3-02	/		/		/		ประตู ST2	
7	EX-4-01	/		/		/		ประตู ST1	
8	EX-4-02	/		/		/		ประตู ST2	
9	EX-5-01	/		/		/		ประตู ST1	
10	EX-5-02	/		/		/		ประตู ST2	
11	EX-6-01	/		/		/		ประตู ST1	
12	EX-6-02	/		/		/		ประตู ST2	
13	EX-7-01	/		/		/		ประตู ST1	
14	EX-7-02	/		/		/		ประตู ST2	
15	EX-8-01	/		/		/		ประตู ST1	
16	EX-8-02	/		/		/		ประตู ST2	
17	EX-9-01	/		/		/		ประตู ST1	
18	EX-9-02	/		/		/		ประตู ST2	
19	EX-10-01	/		/		/		ประตู ST1	
20	EX-10-02	/		/		/		ประตู ST2	
21	EX-11-01	/		/		/		ประตู ST1	
22	EX-11-02	/		/		/		ประตู ST2	
23	EX-12-01	/		/		/		ประตู ST1	
24	EX-12-02	/		/		/		ประตู ST2	
25	EX-12A-01	/		/		/		ประตู ST1	
26	EX-12A-02	/		/		/		ประตู ST2	
27	EX-14-01	/		/		/		ประตู ST1	
28	EX-14-02	/		/		/		ประตู ST2	
29	EX-15-01	/		/		/		ประตู ST1	
30	EX-15-02	/		/		/		ประตู ST2	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ									

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 28/1/68 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX-G-01	✓		✓		✓		ทางออกประตูหนีไฟ Lobby	
2	EX-G-02	✓		✓		✓		บันได ST1	
3	EX-2-01	✓		✓		✓		ประตู ST1	
4	EX-2-02	✓		✓		✓		ประตู ST2	
5	EX-3-01	✓		✓		✓		ประตู ST1	
6	EX-3-02	✓		✓		✓		ประตู ST2	
7	EX-4-01	✓		✓		✓		ประตู ST1	
8	EX-4-02	✓		✓		✓		ประตู ST2	
9	EX-5-01	✓		✓		✓		ประตู ST1	
10	EX-5-02	✓		✓		✓		ประตู ST2	
11	EX-6-01	✓		✓		✓		ประตู ST1	
12	EX-6-02	✓		✓		✓		ประตู ST2	
13	EX-7-01	✓		✓		✓		ประตู ST1	
14	EX-7-02	✓		✓		✓		ประตู ST2	
15	EX-8-01	✓		✓		✓		ประตู ST1	
16	EX-8-02	✓		✓		✓		ประตู ST2	
17	EX-9-01	✓		✓		✓		ประตู ST1	
18	EX-9-02	✓		✓		✓		ประตู ST2	
19	EX-10-01	✓		✓		✓		ประตู ST1	
20	EX-10-02	✓		✓		✓		ประตู ST2	
21	EX-11-01	✓		✓		✓		ประตู ST1	
22	EX-11-02	✓		✓		✓		ประตู ST2	
23	EX-12-01	✓		✓		✓		ประตู ST1	
24	EX-12-02	✓		✓		✓		ประตู ST2	
25	EX-12A-01	✓		✓		✓		ประตู ST1	
26	EX-12A-02	✓		✓		✓		ประตู ST2	
27	EX-14-01	✓		✓		✓		ประตู ST1	
28	EX-14-02	✓		✓		✓		ประตู ST2	
29	EX-15-01	✓		✓		✓		ประตู ST1	
30	EX-15-02	✓		✓		✓		ประตู ST2	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ									

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

ภาคผนวก ค6
คู่มือการป้องกันอัคคีภัย



คู่มือการป้องกันอัคคีภัย

และการอพยพหนีไฟ


FIRE PREVENTION
AND EVACUATION

นิติบุคคลอาคารชุด

เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77

PLUS+

PLUS+

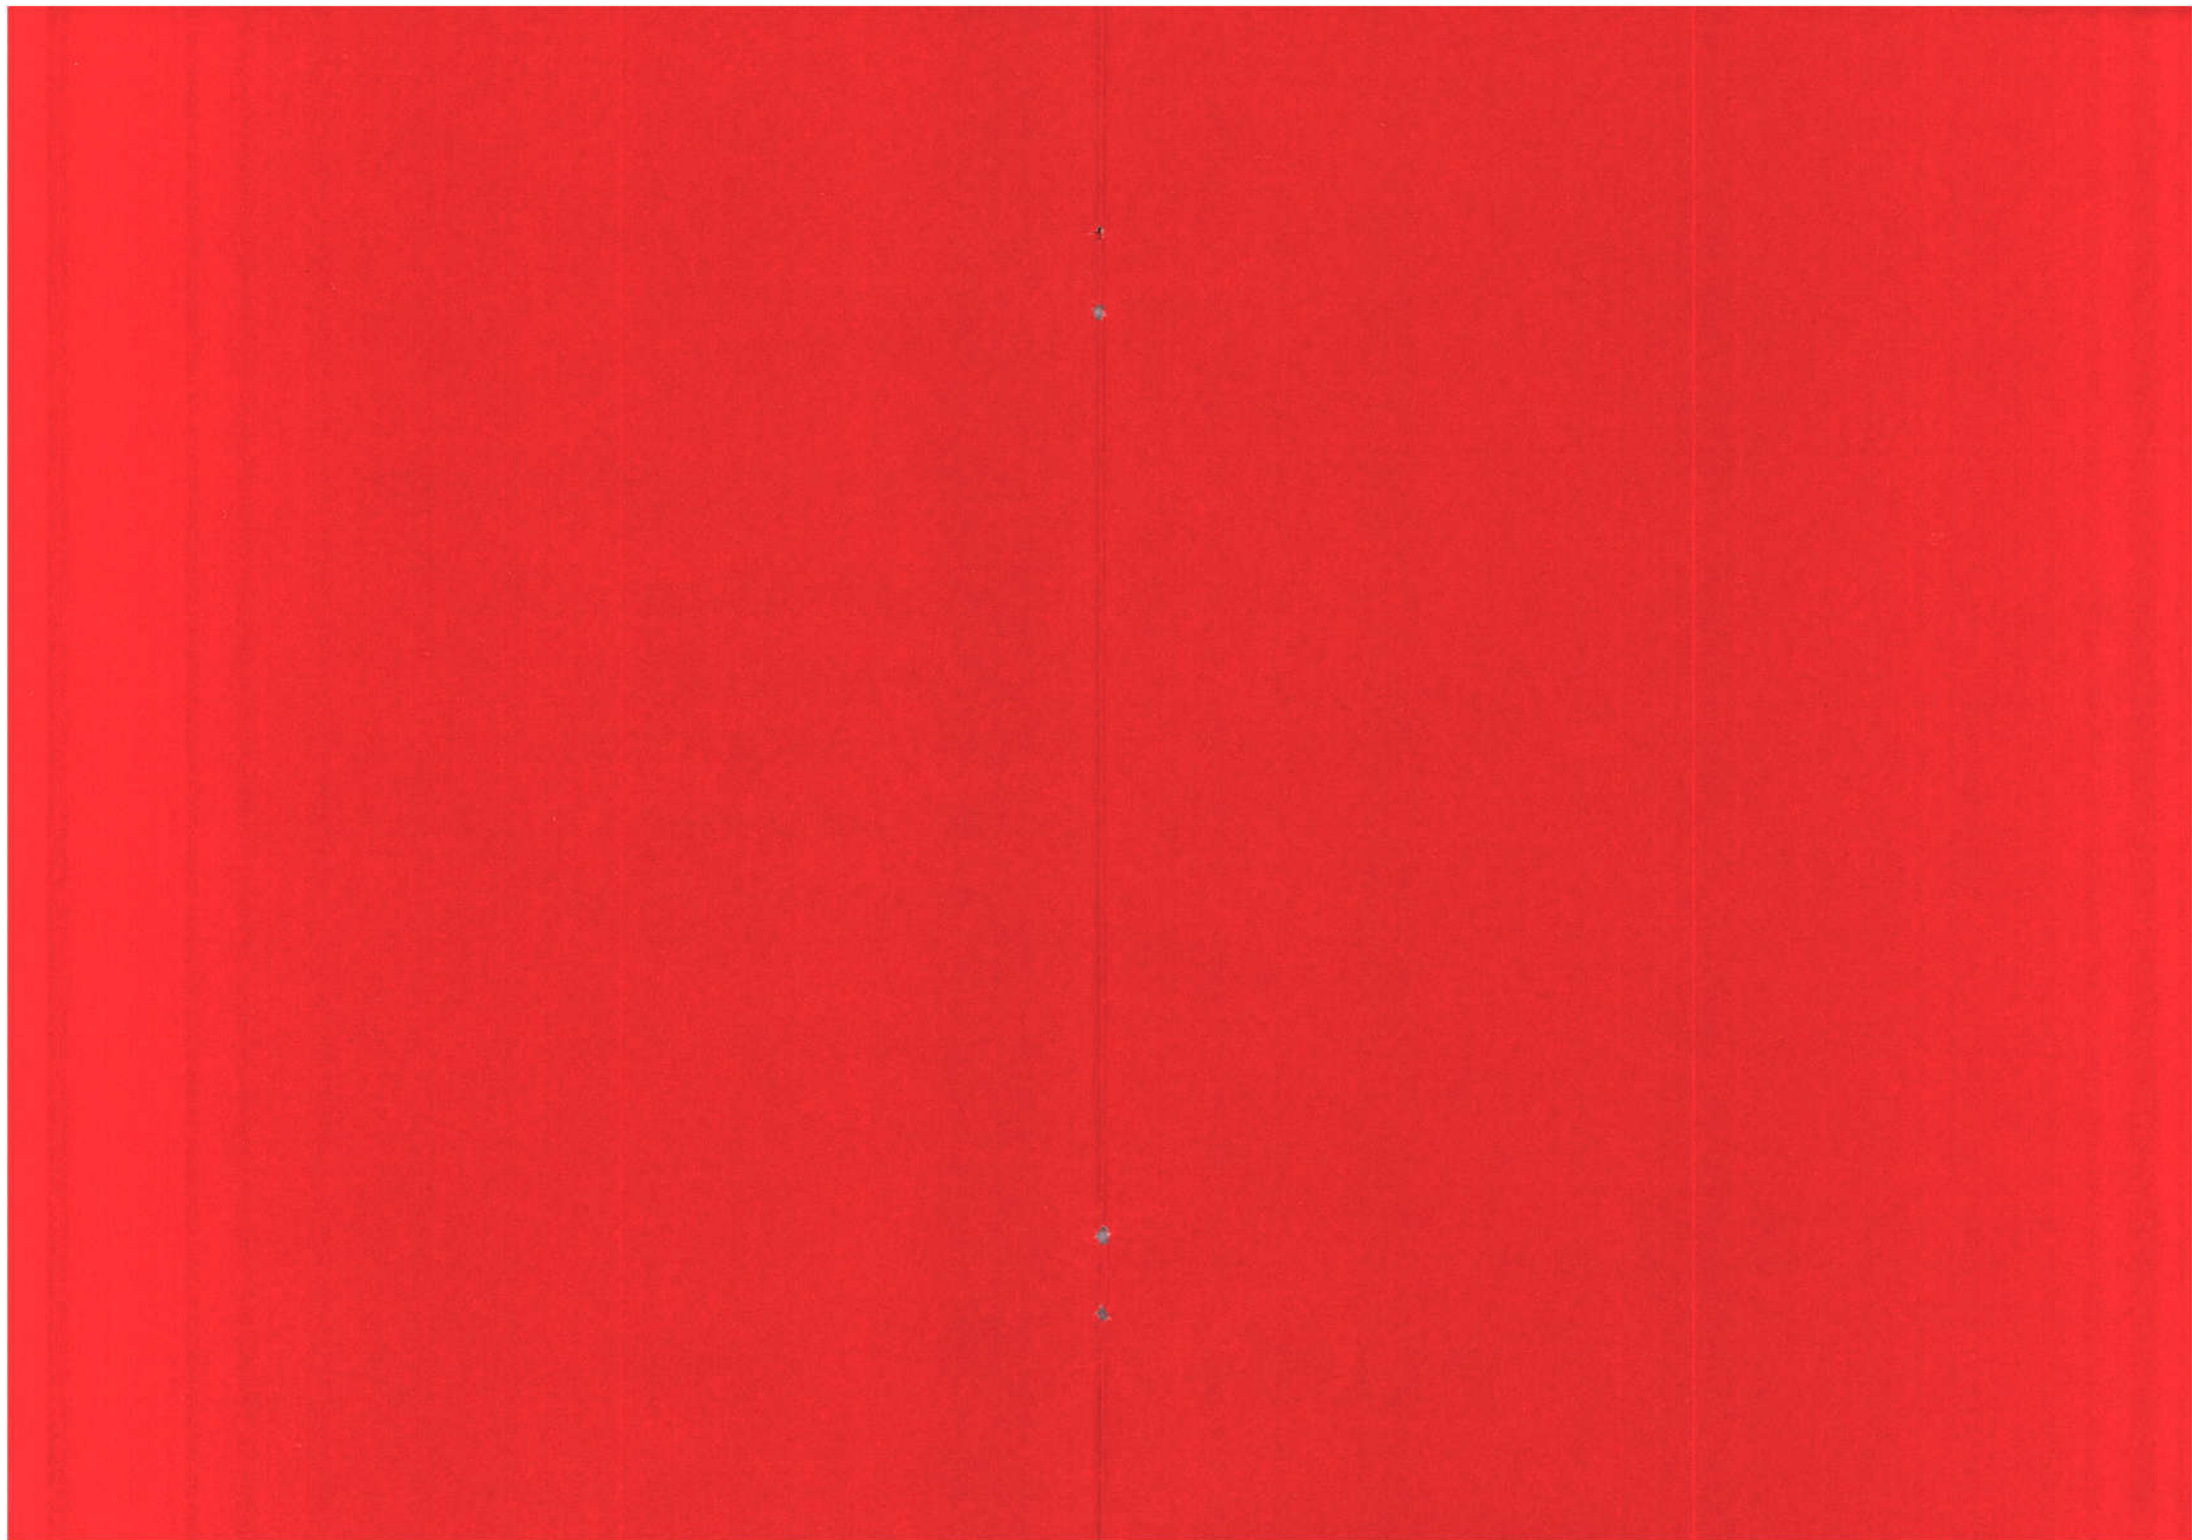

คำแนะนำ 10 ประการ

10 Suggestions

สำหรับการหนีเพลิงไหม้ อาคารสูง/คอนโดมิเนียม/สำนักงาน/โรงแรม

Fire exit for high-rise building/ condominium/ office/ hotel

1. โดยปกติอาคารสูง คอนโดมิเนียม โรงแรม ได้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ก่อนเข้าไปพักอาศัย หรือจองห้องพักตามโรงแรมให้สอบถามทุกครั้งว่ามีเครื่องป้องกันควันไฟ และอุปกรณ์ฉีดน้ำอัตโนมัติบนเพดานหรือไม่ เมื่อเข้าอยู่ให้อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ และการหนีเพลิงไหม้

1. Fire prevention equipments are normally installed at most high-rise building, condominium, hotel. However, prior to move in to an accommodation, you should check if the smoke detector and ceiling-sprinkle are available in the premise. You should also pay attention to safety advice and fire evacuation information available.

2. หาทางออกฉุกเฉินสองทางที่ใกล้ห้องพักของท่าน และตรวจสอบว่าทางหนีไฟฉุกเฉินไม่ปิดล็อกตาย หรือมีสิ่งกีดขวาง ให้นับจำนวนประตูห้องโดยเริ่มจากห้องท่านสู่ทางหนีฉุกเฉินทั้งสองข้าง ดังนั้นท่านจะไปถึงทางหนีฉุกเฉินได้ ถึงแม้ว่าไฟจะดับหรือปกคลุมไปด้วยควัน

2. Find two emergency exits nearby your room and check if the routes and doors are neither dead-locked nor blocked. Count the number of doors from your room to the fire escape door on both routes, so that you will be able to reach the exit even though the light are out or the floor is covered with smoke.

3. เรียนรู้และฝึกการเดินภายในห้องพัก เข้าหาประตูได้ภายในความมืดอย่าเสียเวลากับการเก็บสิ่งของ

3. Practice walking in the dark in your room. **Do not waste time** packing stuff

4. หากตำแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เปิดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ หากท่านหาพบ จากนั้นหนีลงจากอาคารแล้วโทรศัพท์เรียกหน่วยดับเพลิง

4. If you can find fire alarm device, turn it on. Leave the building at once and call fire brigade.

5. หากท่านได้ยินสัญญาณเพลิงไหม้ ให้หนีลงจากอาคารทันทีอย่าเสียเวลาตรวจสอบว่าเพลิงไหม้ที่ใด

5. If you hear fire alarm, leave the building at once. **Do not stop** to find out where the fire is broke out.

6. ถ้าเพลิงไหม้ในห้องพักของท่าน ให้หนีออกมาแล้วปิดประตูห้องทันที และให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร และโทรศัพท์แจ้งเพลิงไหม้

6. If the fire breaks out in your room, try to escape and shut the door close. Urge the building manager and call fire brigade.

7. ถ้าเพลิงไหม้ ไม่ได้เกิดขึ้นในห้องของท่านให้หนีออกจากห้อง ก่อนอื่นให้วางมือบนประตูหากประตูมีความเย็นอยู่ ค่อยๆ เปิดประตูแล้วหนีไปยังทางหนีไฟฉุกเฉิน

7. If the fire breaks out somewhere else, check if it is save to open the door by putting your hand on the door, if the door is still cool, gently open the door and go straight to fire escape direction.

8. สำหรับท่านที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ควรโทรศัพท์เรียกหน่วยดับเพลิง แจ้งให้ทราบว่าท่านอยู่ที่ใด และกำลังตกอยู่ในวงล้อมของเพลิงไหม้ หากใช้ตัวเปียกๆ ปิดทางเข้าออกของควัน ปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่หน้าต่าง หรือชานอาคารเพื่อคอยความช่วยเหลือ

8. For those who in the accident, call fire brigade and inform them your location. For those who stuck in the fire, find towel and wet it. Use wet towel to block smoke, switch off fan and air-conditioning. Signal for assistance at window or balcony.

9. คลานให้ต่ำเมื่อควันปกคลุม อากาศบริสุทธิ์ จะอยู่ด้านล่างของพื้นห้อง หากท่านต้องเผชิญกับควันไฟให้ใช้วิธีคลานหนีไปทางฉุกเฉิน ให้นำถุงแห้งไปด้วย หากหมดหนทางจะ ได้สามารถกลับเข้าไปในห้องพักได้

9. Crawl low. When there is smoke, pure air is at lower level. Make your way towards fire escape direction. Bring room key. If you cannot make it to fire exit, return to your room.

10. อย่าใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้ ลิฟท์อาจจะหยุดทำงานทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้บันไดหนีไฟภายในอาคาร

10. Do not use elevator. Use fire escape stairs in the building.

สาเหตุของอัคคีภัย Causes of Fire

1. อัคคีภัยจากไฟฟ้ามักเกิดจาก Fire from electricity usually comes from

- อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด Out of order electrical appliance
- การใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง Over use of electricity
- การลืมปิดสวิทช์ของวงจรไฟฟ้า Forget to turn off electricity circuit
- ไฟฟ้าลัดวงจร Short circuit electricity
- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน Under-qualified electrical appliance

2. อัคคีภัยจากน้ำมัน ก๊าซ และสารไวไฟ การเก็บสารไวไฟ ในที่เกิดอัคคีภัยได้ง่าย การปฏิบัติงานใกล้กับ สารไวไฟ โดยขาดความระมัดระวัง

2. Fire from oil, gas, flammable chemical as flammable chemical may be kept in the fire-prone place. Also, it can occur if one works carelessly in the area of flammable chemical.

3. อัคคีภัยจากการสูบบุหรี่ โดยขาดความระมัดระวัง เพราะในบริเวณนั้นอาจมีสารไวไฟได้ หากทิ้งก้นบุหรี่โดยไม่ดับเสียก่อน

3. Fire from incautiously smoking as there may be flammable chemical nearby. Extinguish cigarette properly when smoke.

4. อัคคีภัยที่เกิดจากการเชื่อม สะเก็ดโลหะที่ติดไฟตกลงบนสารไวไฟ เป็นต้น การขาดการดูแลหลังจากเสร็จสิ้นงานตัดเชื่อม

4. Fire metal welding and cutting work carelessly.

5. อัคคีภัยจากการก่อไฟโดยไม่ระมัดระวัง การเผาขยะแล้วไม่ควบคุมดูแลจนกระทั่งไฟดับ

5. Fire from carelessly kindling a fire. For example, rubbish incinerating is left unmonitored before the fire completely extinguished.

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ What to do when there is fire

ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสูง เมื่อท่านได้ยินสัญญาณเตือนภัย ท่านควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

Upon hearing fire alarm, you should follow the suggestions below.

1. พยายามควบคุมสติ อย่าตื่นเต้นและตกใจ
 1. Don't be panic. Try to control yourself.
2. เก็บทรัพย์สินที่จำเป็นและไม่เป็นอุปสรรคในการหนีไฟเท่านั้น
 2. Take only necessary stuff which will not obstruct fire escape.
3. ตรวจสอบสมาชิกของท่านว่าออกจากห้องชุดทุกคนหรือยัง
 3. Check if your entire family member leaves the apartment.
4. เมื่อออกจากห้องชุด กรุณาล็อกประตู
 4. When leaving the apartment, lock the door.
5. การหนีไฟ ควรจะหนีลงทางบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ห้องชุดของท่าน
 5. Choose the fire escape exit that is the nearest one to your apartment.
6. การหนีไฟ ควรจะหนีไฟโดยการเดินเร็ว ไม่ควรวิ่ง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 6. Do not run but walk fast. This is to prevent you from stumble.
7. ห้ามหนีไฟ โดยการใช้ลิฟต์เด็ดขาด
 7. Do not use lift/elevator.
8. เมื่อหนีไฟลงมาถึงชั้นล่างสุด ควรออกให้ห่างจากตัวอาคาร และตรวจสอบสมาชิกของท่านว่าครบหรือไม่ เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ต่อไป
 8. When finally reach the ground, make your way further away from the building. Check your family member and report any missing member.

โรงพยาบาล Hospital

กล้วยน้ำไท1	0-2381-2006-20	กล้วยน้ำไท2	0-23994259-63
Kluaynamthail		Kluaynamthai 2	
สุขุมวิท	0-2391-0011		
Sukhumvit			

บริการประชาชน Public Services

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย	191 , 123 , 0-2246-1338-42
Emergency call	
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist center	1155
กองปราบปราม	195
ตำรวจทางหลวง Highway Policeman	193
ศูนย์ควบคุมการจราจร Traffic control center	1197
ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร	1555
ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา	199 , 0-2255-0085
สายด่วนผู้บริโภครักกับ อย.	1156
สอบถามเด็กหาย	0-2282-1815
ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน	0-2267-7777
ร่วมด้วยช่วยกัน	1677
จส.100	0-2711-9151-8
ส.ว.พ. 91	1644
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด	0-2255-0085
ตำรวจท่องเที่ยว	1669
หน่วยเก็บกู้ระเบิด	0-2243-1256

หมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็น

Necessary phone number

นิติบุคคลอาคารชุดเดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77

The Base Park East Sukhumvit 77 Juristic Person Condominium

สายตรง Direct line 0-2136-6123

แฟกซ์ Fax 0-2136-6125

สายภายใน phone in

- ผู้จัดการอาคาร Building Manager 101
- ช่างอาคาร Technical 103
- ป้อม รปภ. Security 109

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

Emergency number

สถานีตำรวจ police station

สถานีดับเพลิง fire brigade station

คลองตัน 0-2314-0041-3

พระโขนง 0-2331-4808

Klongtan

Prakanong

พระโขนง 02-332-2361-6

Prakanong

หนีไฟอย่างไรจึงปลอดภัยและไม่สำลักควัน Save escape without suffocation

1. ท่านสามารถหนีไฟได้โดยแต่ละชั้นจะมีบันไดหนีไฟ 2 ทาง คือ

1. There are two fire escape exits on each floor.

• บันไดที่อยู่ทางโถงทางเดินฝั่งยาว Exit 1 – down the long corridor

• บันไดที่อยู่ทางโถงทางเดินฝั่งสั้น Exit 2 – down the short corridor

2. หนีไฟในทางที่ไม่มีควันไฟ เพราะควันไฟอาจทำให้หมดสติได้

2. Choose the exit where there is no smoke, as smoke may make you unconscious.

3. ถ้าจำเป็นต้องฝ่าควันไฟให้หมอบคลานแนบหน้ากับตัวให้ชิดพื้นมากที่สุด เพราะควันไฟจะลอยตัวขึ้นสูงทำให้ไม่สำลักควัน

3. If it is necessary to go through smoke, crawl with head and body down to the floor as much as possible. This will help you from suffocation.

4. ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกจะช่วยให้ไม่สำลักควัน ผ่อนลมหายใจเข้าออกสั้นๆ อย่าพยายามกลั้นหายใจ เพราะจะทำให้ต้องสูดลมหายใจเข้าอย่างแรง เมื่อสูดกลั้นแล้วจะทำให้สำลักควัน

4. Use wet cloth to cover nose. Breathe in and out shortly. Do not try to hold your breath.

Because by so doing, you will need to take a deep breath which the smoke will make you suffocated.

หลักสำคัญในการอพยพออกจากอาคารเมื่อเกิดเพลิงไหม้

Main rules of fire evacuation


1. เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยของอาคารดังขึ้นให้ตั้งสติอย่าตื่นตระหนกหรือตกใจ และรีบออกจากห้องโดยเร็ว และอย่าลืมนำกุญแจห้อง และไฟฉายติดมือไปด้วย เนื่องจากจากไฟฟ้าภายในอาคารจะดับและจะมองไม่เห็นทางเดินซึ่งอาจเกิดอันตรายได้

1. Upon hearing fire alarm, try to stay calm. Don't be panic. Leave your apartment as soon as possible. Don't forget to bring your key and torch, as electricity will be cut off and the corridor will be dark.

2. คนที่หนีออกจากห้องเป็นคนสุดท้าย ต้องปิดประตู และล็อกห้องให้สนิทเพื่อ

ป้องกันทรัพย์สินของท่านในกรณีที่อาจมีผู้ไม่หวังดีมาขโมยทรัพย์สิน

- The last person who leaves the apartment must lock the door in order to protect your apartment from theft.



- ให้รีบเดินไปยังทางออกฉุกเฉินหรือทางหนีไฟของอาคาร ตามแผนผังทางหนีไฟของอาคาร อย่าวิ่งซึ่งอาจหกล้ม บาดเจ็บ หรือคนที่ตามมาข้างหลังอาจสะดุดตัวท่านล้มเป็นทอดๆ (ประกาศแจ้งไว้ที่หน้าลิฟท์ของทุกๆ ชั้น)

- Hurry to fire exit (following fire exit floor plan). Don't run as you may stumble and may also injure others who follow you.

- อย่าใช้ลิฟท์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเด็ดขาด เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะมีการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น และท่านอาจติดอยู่ในลิฟท์ไม่สามารถออกมาได้

- Don't use lift / elevator during fire. As Electricity will be cut off, you may be stuck Inside the lift.



- หากมีควันในระหว่างทางที่ท่านอพยพนั้นให้หมอบหรือคลานให้ต่ำเข้าไว้ เนื่องจากควันไฟจะลอยตัวขึ้นสูง ดังนั้นด้านล่างจะมีความปลอดภัยกว่า

- If there is smoke, you should crawl or crouch. Smoke will usually float high in the air. You will be able to breathe lower.

- หากพอจะทำได้ หรือพอมีเวลาจะหยิบฉวย ให้นำผ้าเปียกปิดจมูกขณะหนีไฟด้วย ซึ่งพอจะช่วยลดเขม่าจากควันไฟได้

- If possible, get a wet cloth to cover your nose.

- เมื่อออกจากอาคารแล้วให้มารวมกันที่ “จุดรวมพล” ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนผังหนีไฟ และรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ที่รอรับอยู่ เพื่อแจ้งถึงจำนวนผู้พักอาศัยของห้อง ท่านว่ามีกี่คนและครบจำนวนหรือไม่ หากไม่ครบหรือขาดท่านใดไป จะได้ดำเนินการค้นหาได้ทันที




you notice fire is breaking out anywhere in the building. Press device to give a warning signal.

กระดิ่งสัญญาณเตือนภัย BELL ALARM

กระดิ่งสัญญาณแจ้งเหตุ กระดิ่งจะติดสัญญาณเชื่อมต่อกับระบบ Heat Detector และ Break Glass & Manual เพื่อส่งเสียงสัญญาณเตือนภัย

Bell Alarm works in connection with the heat detector and warning device.




เครื่องรับแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ FIRE ALARM CONTROL PANEL

เป็นเครื่องรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยจะรับสัญญาณจากอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆ เช่น Heat Detector และ Pull Down

& Manual และแสดง Status ว่าเกิดเหตุขึ้นอะไรและ โซนไหน

The control panel will receive signal from all the warning devices including heat detector and fire alarm. The panel will show the location of fire.



บันไดหนีไฟ FIRE ESCAPE STAIR

เป็นบันไดสำหรับผู้อยู่ภายในอาคาร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

Fire escape stairs is for residents when there is fire.



ระบบเตือนภัย Warning system

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน HEAT DETECTOR

ระบบตรวจจับความร้อน ซึ่งติดตั้งโดยทั่วไปของอาคารฯ และในห้องชุด เมื่อตรวจจับควันร้อนได้ จะส่งสัญญาณมายังห้องควบคุมกลาง ทันทีและจะส่งสัญญาณให้กระดิ่งดังขึ้น (Bell Alarm)

Heat Detector is installed throughout the building and in each apartment. When the device detects unusual heat, it will give signal back to the control room where the fire alarm will go off.

เครื่องกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ BREAK GLASS & MANUAL

เครื่องกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กรณีผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ สามารถใช้กดแจ้งสัญญาณจะทำให้กระดิ่งในชั้นนั้นดังขึ้นทันที

Fire Alarm (Break Glass & Manual) device can be used at once when



7. Upon reaching the ground, go straight to 'Assembly Point', as indicated in the fire escape plan. Report to the officer at the assembly point. Inform them immediately if there's anyone missing.


8. เมื่อออกจากอาคารแล้ว ห้ามเข้าภายในอาคารโดยเด็ดขาดก่อนเจ้าหน้าที่จะอนุญาต เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

8. For your own safety, do not re-enter the building without permission from the officer in charge.

ทำอย่างไรเมื่อท่านติดอยู่ภายในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้

What to do when stuck in the premise on fire

1. หากท่านต้องการจะหนีไฟออกจากอาคาร อย่าเปิดประตูโดยที่ไม่มีการทดสอบ คือโดยการใช้หลังมือ(หากใช้ฝ่ามืออาจจะเกิดการลวกไหม้ได้) สัมผัสว่าร้อนหรือไม่ก่อน หากประตูร้อนให้หาทางออกอื่น ซึ่งแสดงว่าด้านหลังของประตูอาจมีการลุกไหม้ของไฟอยู่ หากไม่มีทางออกอื่นให้ใช้ ผ้าเปียกปิดช่องว่างใต้ประตูเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันควัน จากด้านนอกของห้องเข้ามาภายในห้อง และหาทางระบายควันออกจากห้องให้ได้มากที่สุด เช่น เปิดหน้าต่างออกทุกบ้าน



1. If you want to leave the building on fire, do not open the door without checking if it can be open as there may be fire on the other side of the door. To check if you can open the door, use the back of your hand to touch the door. If it is hot, it may mean the fire is breaking nearby and it is not safe to leave the room through that door. You may find wet cloth to block under the door to prevent smoke from coming in to your room. Try to open as many windows as you can to release smoke.

2. หากติดอยู่ภายในห้องไม่สามารถออกมาได้และได้ปฏิบัติตามข้อ 1 แล้ว ให้พยายามใช้โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานดับเพลิง เพื่อแจ้งตำแหน่งที่ท่านติดอยู่ในอาคารให้ชัดเจน และรอความช่วยเหลือ

2. Give a call to fire brigade and provide them your exact location.

3. หากมีควันมาก หายใจไม่สะดวกให้ระบายนควันโดยการเปิดหน้าต่าง ออ้อารอแต่หน่วยกู้ภัย
อย่างเดียวซึ่งอาจล่าช้าเกินไป

3. If there is smoke, try to open as many windows as you can to release smoke.

4. พยายามหาสิ่งของ ยื่นแกว่งออกทางหน้าต่าง หรือ
ตะโกนเรียกเพื่อให้คนภายนอกเห็นว่าท่านยังติด
อยู่ภายในอาคารและไม่สามารถออกมาได้ รอ
ความช่วยเหลืออย่าตื่นตกใจ และตั้งสติให้มั่น



4. Shouting by the window or swing something
out of the window to attract attention.


ระบบการช่วยเหลือของอาคาร เมื่อเกิดอัคคีภัย

Assisting system of the building when fire occurs

ประตูบันไดหนีไฟ FIRE RESISTANT DOOR

เป็นประตูเหล็ก คุณสมบัติสามารถกันไฟอย่างน้อย 4 ชั่วโมง สามารถเปิดเข้าไปในบันไดหนีไฟได้
ตลอดเวลา แต่จากบันไดไม่สามารถเปิดเข้ามาในพื้นที่อาคารได้ จึงขอให้ปิดประตูนี้อยู่ตลอดเวลา
หรือห้ามนำเศษวัสดุมาขวางประตู


Fire resistant door is made from iron and can resist fire up to 4 hours. The door can be open to
enter fire exit at all times. However, from the stairs, the door cannot be open back into the
building. Please close the door and do not put anything to obstruct the door at all times.

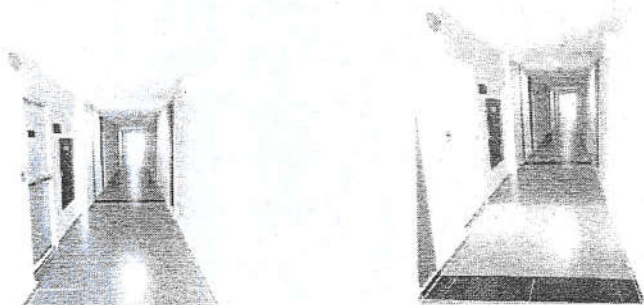

ป้ายสัญญาณบอกทางหนีไฟ FIRE EXIT SIGNAL

ป้ายบอกทางหนีไฟหน้าบันไดหนีไฟ ทางอาคาร จะติดตั้งไว้ในบริเวณส่วนกลาง ที่สังเกตเห็นได้
ชัดเจนและบริเวณหน้าบันไดหนีไฟ โดยจะมีแบตเตอรี่สำรองไว้ให้แสงสว่างในกรณีเกิดไฟดับ

The building management has put up fire exit signal in the common area where you can see
clearly. The signal is also put in front of the fire exit (stairs way). The substitute battery will
automatically turn on when the
electricity is out

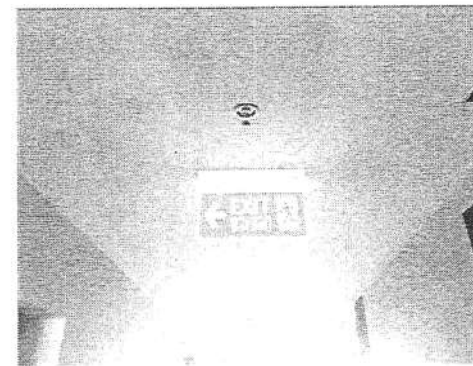

ไฟฉุกเฉิน EMERGENCY LIGHT

ไฟฉุกเฉินติดตั้งไว้บริเวณส่วนกลาง เพื่อให้เกิดแสงสว่างในกรณีที่ไฟดับทั้งอาคาร

Emergency Light is installed in the common area to provide light when the electricity is
out.

