

ภาคผนวก 2.8
การตรวจสอบระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจสอบระบบความปลอดภัยกันน้ำท่วมเชิงกล
(ประจำสัปดาห์)

รหัส : FM-EG-021
แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวันที่ 7/2/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที


ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องบด/เพลาส่งกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	✓		
2	รอบเครื่องบด (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	✓		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	✓		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	✓		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	✓		
6	การทำงานของปั๊ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	✓		
7	ระบบท่อส่งน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	✓		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	✓		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	✓		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	✓		

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจสอบ

(นาย)

(นายณฤชชาติ ละมุขมั่ง)



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจสอบระบบความปลอดภัยกันน้ำท่วมเชิงกล
(ประจำสัปดาห์)

รหัส : FM-EG-021
แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวันที่ 14/2/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที


ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องบด/เพลาส่งกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	✓		
2	รอบเครื่องบด (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	✓		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	✓		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	✓		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	✓		
6	การทำงานของปั๊ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	✓		
7	ระบบท่อส่งน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	✓		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	✓		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	✓		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	✓		

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจสอบ

(นาย)

(นายณฤชชาติ ละมุขมั่ง)



รายงานการตรวจสอบระบบระบายป้องกันน้ำท่วมเชิงกล
(ประจำสัปดาห์)

รหัส : FM-EG-021

แก้ไขครั้งที่ : 0

วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวันที่ 7/3/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 10 นาที

ลำดับ	รายการ	ผลการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องยนต์/เพลาส่งกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	✓		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	✓		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	✓		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	✓		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	✓		
6	การทำงานขณะปั๊ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	✓		
7	ระบบหล่อส่งน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	✓		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	✓		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	✓		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	✓		

ผู้บันทึก _____ (นาย)

ผู้ตรวจสอบ _____ (นายอนุชาติ สมนุ่ม)



รายงานการตรวจสอบระบบระบายป้องกันน้ำท่วมเชิงกล
(ประจำสัปดาห์)

รหัส : FM-EG-021

แก้ไขครั้งที่ : 0

วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวันที่ 14/3/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที

ลำดับ	รายการ	ผลการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องยนต์/เพลาส่งกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	✓		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	✓		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	✓		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	✓		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	✓		
6	การทำงานขณะปั๊ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	✓		
7	ระบบหล่อส่งน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	✓		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	✓		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	✓		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	✓		

ผู้บันทึก _____ (นาย)

ผู้ตรวจสอบ _____ (นายอนุชาติ สมนุ่ม)



รายงานการตรวจสอบระบบระบายป้องกันน้ำท่วมเชิงกล
(ประจำสัปดาห์)

รหัส : FM-EG-021
แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวันที่ 21/3/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที


ลำดับ	รายการ	ผลการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องดับ/เพลาส่งกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	✓		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	✓		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	✓		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	✓		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	✓		
6	การทำงานของปั๊ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	✓		
7	ระบบหล่อส่งน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	✓		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	✓		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	✓		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	✓		

ผู้บันทึก

_____ (นาย)

ผู้ตรวจสอบ

_____ (นายอนุชาติ ละมุลมั่ง)



รายงานการตรวจสอบระบบระบายป้องกันน้ำท่วมเชิงกล
(ประจำสัปดาห์)

รหัส : FM-EG-021
แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวันที่ 28/3/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 10 นาที


ลำดับ	รายการ	ผลการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องดับ/เพลาส่งกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	✓		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	✓		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	✓		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	✓		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	✓		
6	การทำงานของปั๊ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	✓		
7	ระบบหล่อส่งน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	✓		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	✓		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	✓		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	✓		

ผู้บันทึก

_____ (นาย)

ผู้ตรวจสอบ


_____ (นายอนุชาติ ละมุลมั่ง)

	รายงานการตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วมเชิงกล (ประจำสัปดาห์)		รหัส : FM-EG-021
			แก้ไขครั้งที่ : 0
			วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวันที่ 4/4/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 10 นาที

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องบด/พลาสติกกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	✓		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	✓		
3	ความดันน้ำเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	✓		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	✓		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	✓		
6	การทำงานของปั๊ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	✓		
7	ระบบท่อส่งน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	✓		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	✓		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	✓		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
12	ระดับน้ำในเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	✓		


ผู้บันทึก _____ (นาย)
 ผู้ตรวจสอบ _____ (นายอนุชาติ ละมูลมั่ง)

	รายงานการตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วมเชิงกล (ประจำสัปดาห์)		รหัส : FM-EG-021
			แก้ไขครั้งที่ : 0
			วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวันที่ 11/4/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องบด/พลาสติกกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	✓		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	✓		
3	ความดันน้ำเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	✓		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	✓		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	✓		
6	การทำงานของปั๊ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	✓		
7	ระบบท่อส่งน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	✓		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	✓		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	✓		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
12	ระดับน้ำในเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	✓		

ผู้บันทึก _____ (นาย)
 ผู้ตรวจสอบ _____ (นายอนุชาติ ละมูลมั่ง)



กรมการตรวจประเมิน
ความปลอดภัย

รายงานการตรวจสอบระบบระบายน้ำท่วมเชิงกล
(ประจำสัปดาห์)

รหัส : FM-EG-021
แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวันที่ 18/4/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที


ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องยนต์/เพลาส่งกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	การทำงานของปั๊ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	ระบบหล่อส่น้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจสอบ

(นาย)

(นายณชาติ ละมูลมั่ง)



กรมการตรวจประเมิน
ความปลอดภัย

รายงานการตรวจสอบระบบระบายน้ำท่วมเชิงกล
(ประจำสัปดาห์)

รหัส : FM-EG-021
แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวันที่ 25/4/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที


ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องยนต์/เพลาส่งกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	การทำงานของปั๊ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	ระบบหล่อส่น้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจสอบ

(นาย)

(นายณชาติ ละมูลมั่ง)



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจสอบระบบระบายน้ำท่วมเชิงกล
(ประจำสัปดาห์)

รหัส : FM-EG-021
แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวัน 2/5/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องยนต์/เพลาส่งกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	✓		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	✓		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	✓		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	✓		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	✓		
6	การทำงานของปั้ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	✓		
7	ระบบท่อน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	✓		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	✓		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	✓		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	✓		

ผู้บันทึก

(นาย)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณชาติ ตระกูลมิ่ง)



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจสอบระบบระบายน้ำท่วมเชิงกล
(ประจำสัปดาห์)

รหัส : FM-EG-021
แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวัน 8/5/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที


ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องยนต์/เพลาส่งกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	✓		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	✓		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	✓		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	✓		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	✓		
6	การทำงานของปั้ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	✓		
7	ระบบท่อน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	✓		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	✓		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	✓		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	✓		

ผู้บันทึก

(นาย)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณชาติ ตระกูลมิ่ง)



กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน


รายงานการตรวจสอบระบบความปลอดภัยกันน้ำท่วมเชิงกล
(ประจำสัปดาห์)

รหัส : FM-EG-021
แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวันที่ 16/5/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที

ลำดับ	รายการ	ผลการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องยนต์/เพลาส่งกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	✓		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	✓		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	✓		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	✓		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	✓		
6	การทำงานของปั้ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	✓		
7	ระบบท่อส่งน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	✓		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	✓		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	✓		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	✓		

ผู้บันทึก _____ (นาย)
ผู้ตรวจสอบ _____ (นายณฤชชาติ สະมัญง)



กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน


รายงานการตรวจสอบระบบความปลอดภัยกันน้ำท่วมเชิงกล
(ประจำสัปดาห์)

รหัส : FM-EG-021
แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวันที่ 23/5/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที

ลำดับ	รายการ	ผลการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องยนต์/เพลาส่งกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	✓		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	✓		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	✓		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	✓		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	✓		
6	การทำงานของปั้ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	✓		
7	ระบบท่อส่งน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	✓		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	✓		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	✓		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	✓		

ผู้บันทึก _____ (นาย)
ผู้ตรวจสอบ _____ (นายณฤชชาติ สະมัญง)



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจสอบระบบความปลอดภัยกันน้ำท่วมเชิงกล
(ประจำลำปาดะ)

รหัส : FM-EG-021
แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวันที่ 30/5/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที


ลำดับ	รายการ	ผลการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงรบกวน/เพลสก์ก้าง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	การทำงานขณะขึ้น ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	ระบบท่อส่งน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		

ผู้บันทึก

(นาย)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณฤพาทิ สมนู่มัง)



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจสอบระบบความปลอดภัยกันน้ำท่วมเชิงกล
(ประจำลำปาดะ)

รหัส : FM-EG-021
แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวันที่ 6/6/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที


ลำดับ	รายการ	ผลการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงรบกวน/เพลสก์ก้าง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	การทำงานขณะขึ้น ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	ระบบท่อส่งน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		

ผู้บันทึก

(นาย)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณฤพาทิ สมนู่มัง)



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจสอบระบบระบายป้องกันน้ำท่วมเชิงกล
(ประจำปี ๒๕๖๕)

รหัส : FM-EG-021
แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวันที่ 13 / 6 / ๖๕ ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที


ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องยนต์/พัดลมกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	การทำงานของปั๊ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	ระบบท่อส่งน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		

ผู้บันทึก

(นาย)

ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชาติ สะบุญมิ่ง)



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจสอบระบบระบายป้องกันน้ำท่วมเชิงกล
(ประจำปี ๒๕๖๕)

รหัส : FM-EG-021
แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ประจำวันที่ 20 / 6 / ๖๕ ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องยนต์/พัดลมกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	การทำงานของปั๊ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	ระบบท่อส่งน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		

ผู้บันทึก

(นาย)

ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชาติ สะบุญมิ่ง)

	รายงานการตรวจสอบระบบความปลอดภัยกันน้ำท่วมเชิงกล (ประจำสัปดาห์)		รหัส : FM-EG-021
			แก้ไขครั้งที่ : 0

ประจำวันที่ 27/6/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 10 นาที

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	เสียงเครื่องดี/เพลสกำลัง ขณะทำงาน	เสียงปกติ	✓		
2	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) ขณะทำงาน	1000	✓		
3	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI) ขณะทำงาน	60	✓		
4	อุณหภูมิหม้อน้ำ (°C) ขณะทำงาน	ไม่เกิน 100	✓		
5	กระแสชาร์ตแบตเตอรี่ (แอมป์) ขณะทำงาน	5	✓		
6	การทำงานของปั๊ม ขณะทำงาน	ทำงานปกติ	✓		
7	ระบบท่อน้ำ ขณะทำงาน	ไม่รั่ว	✓		
8	ระบบควบคุม และไฟแสดงผล	ทำงานปกติ	✓		
9	แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)	12-14	✓		
10	ระดับน้ำมันแบตเตอรี่	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
11	ระดับน้ำมันเครื่อง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่าระดับ	✓		
13	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ทำงานปกติ	✓		

ผู้บันทึก _____ (นาย)
 ผู้ตรวจสอบ _____ (นาย) นายชาติ ละมุลมั่ง

ภาคผนวก 2.9
การบริหารจัดการมูลฝอย

ภาคผนวก 2.9.1

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการมูลฝอย
และสารพิษ



ระเบียบปฏิบัติเรื่อง ระบบการบริหารจัดการขยะและสารพิษ (Waste Management System)

ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 4

รหัสเอกสาร รหัส QP-GJ-010

ชั้นความลับ เอกสารภายใน

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
วันที่ 12 มี.ค. 2564	วันที่ 15 มี.ค. 2564	วันที่ 16 มี.ค. 2564

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 โดย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเอกสารฉบับนี้ ไปทำซ้ำ หรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือด้วยวิธีอื่นใด
ไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางการใด รวมทั้งการถ่ายเอกสาร การบันทึก หรือการเก็บข้อมูลและ
ระบบฐานข้อมูลใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

สารบัญ

1. ชื่อเรื่อง.....	3
2. วัตถุประสงค์.....	3
3. ขอบเขต.....	3
4. เป้าหมาย.....	3
5. นิยาม/คำจำกัดความ.....	3
6. ระเบียบปฏิบัติ.....	5
6.1. การดำเนินการจัดเก็บขยะประเภทต่างๆ ของหน่วยงาน.....	5
6.2. การขนย้าย.....	7
6.3. การทำลายและการกำจัดขยะ.....	7
ภาคผนวก ก.....	9
ภาคผนวก ข.....	18

ประวัติเอกสาร

ฉบับที่	แก้ไขครั้งที่	ใช้เมื่อ	รายละเอียดการแก้ไข
1	0	14 มี.ค. 56	เอกสารใหม่
	1	15 มี.ค. 57	แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติมประเภทขยะ
	2	6 ส.ค. 58	แก้ไขเพิ่มเติม 6.1 การดำเนินการจัดเก็บขยะประเภทต่างๆ ของหน่วยงาน และภาคผนวก ก ขนส่งของมูลฝอย
	3	25 เม.ย. 59	แก้ไขเพิ่มเติม 6.1.2, 6.3 และ ขนส่งมูลฝอย (ภาคผนวก ก.)
	4	16 มี.ค. 64	แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดชื่อเรื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมประเภทขยะและ 6.1.2 ขนส่งมูลฝอยมีบำบัด Flow ประเภทขยะ

เอกสารภายใน

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการขยะและสารพิษ

- 5.2. ขยะติดเชื้อ หมายถึง ขยะที่สงสัยว่ามีหรืออาจมีเชื้อโรค ได้แก่
 - 5.2.1 ขยะที่เป็นของเหลวที่ได้จากร่างกายมนุษย์ ได้แก่ เลือด และสิ่งคัดหลั่ง เช่น ปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ น้ำลาย
 - 5.2.2 ขยะที่เป็นอวัยวะหรือชิ้นส่วนของอวัยวะ เช่น ชิ้นเนื้อ เนื้อเยื่อ อวัยวะที่ได้จากการทำหัตถการต่างๆ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจศพ รวมทั้งวัสดุที่มีสัมผัสระหว่างการทำหัตถการและการตรวจศพ
 - 5.2.3 ขยะที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยที่ปนเปื้อนเลือดและสิ่งคัดหลั่งจากมนุษย์ เช่น สำลี ผ้าก๊อซ ท่อระบายต่างๆ ที่ใช้กับผู้ป่วย เข็มและของมีคมที่ใช้กับผู้ป่วยโดยไม่มีดและผ้าพันแผลเปื้อนเลือด
 - 5.2.4 ขยะจากห้องปฏิบัติการ ได้แก่ จานเลี้ยงเชื้อที่ใช้แล้ว เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
- 5.3. ขยะอันตราย หมายถึง ขยะที่มีพิษและไม่พึงพิงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และสภาพแวดล้อมต้องการวิธีการทำลายเป็นพิเศษ
- 5.4. ขยะเคมีบำบัด หมายถึง วัสดุที่ปนเปื้อนสาร/ยาเคมีบำบัด ขวดยานเคมีบำบัด หรือวัตถุที่ใส่สาร/ยาเคมีบำบัด
- 5.5. ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะทั่วไปที่นำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายได้ ได้แก่ กล่องกระดาษ ขวดพลาสติก กระดาษ เอกสารที่ไม่มีมูลค่าการรักษายาของผู้ป่วย หรือเอกสารแสดงการเงิน เช่น VN slip , ใบรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ , เอกสารแสดงการเงิน เอกสารรายงานมูลค่าสิ่งส่งตรวจ
- 5.7. ศูนย์พักขยะ หมายถึง ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- 5.8. บริเวณพักขยะ หมายถึง บริเวณในโรงพยาบาลซึ่งได้กำหนดสำหรับเป็นที่ให้หน่วยงานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสามารถขนย้ายขยะที่เกิดจากหน่วยงานมาเก็บไว้ในภาชนะที่รองรับระหว่างรอเจ้าหน้าที่กำจัดขยะขนย้ายไปเก็บที่โรงพักขยะ
- 5.9. โรงพักขยะ หมายถึง สิ่งปลูกสร้างซึ่งโรงพยาบาลจัดสร้างขึ้นเป็นที่เก็บขยะระหว่างรอการกำจัด พลาสติก ขวดพลาสติก กระดาษ เศษเหล็ก เศษไม้ ขวดน้ำเกลือ หรืออื่นๆ ที่จำหน่ายได้

เอกสารภายใน

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการขยะและสารพิษ

1. ชื่อเรื่อง
ระบบการบริหารจัดการขยะ และสารพิษ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อการบริหารจัดการขยะและสารพิษของศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการติดเชื้อในโรงพยาบาลและกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม และให้การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามระบบการบริหารจัดการขยะและสารพิษ
3. ขอบเขต
บุคลากรของศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่มีหน้าที่ดูแล จัดเก็บ เคลื่อนย้ายและส่งทำลาย และบริษัทผู้สัญญาับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเชิง ครอบคลุมขยะทุกประเภทของศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้หน่วยงานของศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบริษัทผู้สัญญาับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน มีการคัดแยกขยะ ประเภทขยะมูลฝอย การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย และการกำจัดให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องปลอดภัย ให้เกิดความสะอาด ความสะดวก ความปลอดภัยของบุคลากรในหน่วยงานและบุคคลอื่นที่ต้องสัมผัสกับขยะ
5. นิยามคำจำกัดความ
ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเชิง ครอบคลุมศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยญาติ บุคลากร และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญจึงจำแนกประเภทของขยะมูลฝอยหรือวัสดุที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ภายในศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท เพื่อให้การกำจัดเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของขยะมูลฝอยชนิดนั้นๆ โดยให้ความหมายของขยะมูลฝอยในแต่ละประเภทดังนี้
 - 5.1. ขยะทั่วไป หมายถึง ขยะทั่วไปที่ไม่ใช่ขยะติดเชื้อหรือขยะอันตราย ซึ่งเกิดจากสำนักงาน หอพัก หอพักผู้ป่วย ร้านค้า
 - 5.1.1 ขยะเปียก คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้และหมายถึงภาชนะบรรจุที่มีเศษอาหารตกค้างๆ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ไปไม่ เศษเนื้อสัตว์ที่เกิดจากการประกอบอาหาร ภาชนะบรรจุที่ไม่มีเศษอาหารตกค้างต่างๆ เป็นต้น
 - 5.1.2 ขยะแห้ง คือ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ เช่นของกระเบื้องดินเผา ของเสริม โฟม พลาสติกกรอบสำหรับห่อกล่องยา /เวชภัณฑ์ เป็นต้น

6. ระเบียบปฏิบัติ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

6.1. การดำเนินการจัดเก็บขยะประเภทต่างๆ ของหน่วยงาน

- 6.1.1 เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละหน่วยงานจัดเตรียมภาชนะให้ถูกต้องรวมทั้งติดป้ายบอกประเภทของขยะให้ชัดเจน
- 6.1.2 เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบระบบการบริหารขยะกำกับควบคุมดูแลจัดเก็บขยะด้วยตนเอง
- ของหน่วยงานภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
- (1) นำขยะใส่ภาชนะรองรับตามประเภทของขยะ โดยหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของขยะในภาชนะรองรับ
 - (2) แยกขยะลงในภาชนะสีต่างๆ ดังนี้
 - สีดำ สำหรับขยะทั่วไป แบ่งเป็น
 - ขยะมีคม เช่น เศษแก้วแตก ให้อยู่ด้วยกระดาษ หรือลงในกล่องของมีคม และทิ้งในถังขยะรองรับสีเขียว ขวดพลาสติกสีฟ้า ขวดพลาสติกทุกชนิด (ยกเว้นยาเคมีบำบัด)/ ขวดแก้ว/ขวดยา (ยกเว้นยาเคมีบำบัด) ขวดพลาสติกทุกชนิด (ยกเว้นยาเคมีบำบัด) ให้รวบรวมใส่ถุงพลาสติกสีฟ้า ขวดพลาสติกมีหู ให้อยู่แยกผู้ใส่เป็นถุง
 - สีแดง สำหรับขยะติดเชื้อ
 - ทุกหน่วยงานใช้ถังขยะรองรับสีแดง ขวดพลาสติกสีแดง ขยะมีคม
 - เช่นตะปู เล็บ เข็มทุกชนิด ใบมีด Scalp vein ให้ทิ้งในกล่องของมีคม และทิ้งถังขยะรองรับสีแดง ขวดพลาสติกสีแดง
 - ขยะมีคมขนาดใหญ่ ให้ออกกระดาษใส่กล่องแข็ง ทิ้งถังขยะรองรับสีแดง ขวดพลาสติกสีแดง
 - สีเขียว สำหรับขยะทั่วไป
 - เช่นเนื้อสัตว์ ผัก สดจากการทำงาน และถุงใส่เลือด Disposable syringe ที่เปลี่ยนแล้ว
 - สีฟ้า สำหรับขยะทั่วไป
 - เช่นเข็มฉีดยา ให้อยู่ในถังขยะรองรับสีแดง ขวดพลาสติกสีฟ้า
 - สีขาว สำหรับขยะทั่วไป
 - เช่นเข็มฉีดยา ให้อยู่ในถังขยะรองรับสีแดง ขวดพลาสติกสีขาว

ขยะสารเคมีเป็นพิษ เช่น ขยะพิษจากห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ขวดยาเคมี ขยะปนเปื้อนรังสี

ขยะอันตรายอื่นๆ เช่น แบตเตอรี่ กระป๋องเคมีภัณฑ์ ขวดและอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ ถ้าเป็นขยะมีคมให้ห่อกระดาษใส่กล่องก่อน บรรจุใส่ถังขยะรองรับสีเทา ขวดพลาสติกสีเทา และมัดปากถุงขยะให้แน่น

- สีฟ้า สำหรับขยะรีไซเคิล (ขยะยังใช้ได้) ได้แก่ กล่องกระดาษ ให้อยู่แยกผู้ใส่
 - สีขาว สำหรับขยะทั่วไป
 - เช่นเข็มฉีดยา ให้อยู่ในถังขยะรองรับสีแดง ขวดพลาสติกสีขาว
 - สีแดง สำหรับขยะติดเชื้อ
 - ทุกหน่วยงานใช้ถังขยะรองรับสีแดง ขวดพลาสติกสีแดง
 - สีเขียว สำหรับขยะทั่วไป
 - เช่นเข็มฉีดยา ให้อยู่ในถังขยะรองรับสีแดง ขวดพลาสติกสีขาว
- 6.1.3 รวบรวมขยะประเภทต่างๆ ใส่ถุงไม่เกิน ๕ ของถุงแล้วมัดถุงให้แน่น ไม่มีคมก้างภายใน
- 6.1.4 สรรวจขยะที่มีติดเครื่องมือก่อนทำการขนย้ายว่าถุงที่บรรจุไม่แตกหรือฉีกขาด หากพบว่าแตกหรือฉีกขาด ให้นำถุงที่แตกหรือฉีกขาดใส่ในถุงใหม่อีกใบหนึ่งและมัดปากถุงให้แน่น ข้อควรระวัง ขยะมีคมและขยะมีคมติดเชื้อ ให้จัดทำภาชนะทำจากวัสดุแข็งแรงตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อป้องกันของมีคมแทงทะลุออกมาได้
- 6.1.5 นำถุงขยะที่มีติดเครื่องมือและมัดติดวางพักในจุดที่กำหนดเพื่อรอเจ้าหน้าที่เก็บขยะมาเก็บ
- 6.1.6 ในกรณีที่หน่วยงานมีรายละเอียดปลีกย่อย สามารถพัฒนาปรับปรุงหรือดัดแปลงวิธีทำงาน (Work Instruction) ให้เหมาะสมกับงานและบุคลากรของหน่วยงาน

เอกสารภายใน

ระบบปฏิบัติการจัดการขยะและสารพิษ

หน้า 7 / 18

6.2. การขนย้าย

6.2.1 การขนย้ายขยะไปยังบริเวณที่พักขยะกลาง พนักงานทำความสะอาด นำขยะจากบริเวณห้องตรวจ หอผู้ป่วย และบริเวณต่างๆ ที่ศูนย์กำหนดไว้แล้วขนย้ายไปที่จุดรับขยะ

6.2.2 จุดรับขยะ มีพนักงานขนย้ายประจำจุดรับขยะจำนวน 3 คน

คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ขนย้ายขยะทั่วไป

คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ขนย้ายขยะติดเชื้อ

คนที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดลิฟท์และประตู ที่ใช้เป็นเส้นทางขนย้ายพนักงานขนย้าย จะนำรถขนย้ายมารอรับขยะบริเวณจุดรับขยะเพื่อขนย้ายขยะไปยังจุดพักขยะนอกอาคารตามรอบเวลาที่กำหนด

รอบเวลาการขนย้ายขยะ (ในเวลาราชการ)

รอบ	ขยะทั่วไป	ขยะติดเชื้อ
รอบที่ 1	09.30 น.	9.45 น.
รอบที่ 2	13.30 น.	14.15 น.
รอบที่ 3	17.00 น.	17.45 น.

รอบเวลาการขนย้ายขยะ (นอกเวลาราชการ)

รอบ	ขยะทั่วไป	ขยะติดเชื้อ
รอบที่ 1	18.15 น.	18.30 น.
รอบที่ 2	20.00 น.	20.15 น.

6.2.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ล้างทำความสะอาดถังขยะทุกใบ และรถขนย้ายขยะทุกคันให้สะอาดและจัดเก็บเข้าที่เก็บ

6.3. การทำลายและการกำจัดขยะ

ขยะติดเชื้อ : ดำเนินการโดยจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อโดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินการทำลาย

- ขยะมีคม

: ขยะมีคมขนาดเล็ก เช่น เข็มทุกชนิด ใบมีด Scalp vein ให้ทิ้งในกล่องของมีคม และทิ้งลงถังขยะรองรับถุงพลาสติกสีแดง

: ขยะมีคมขนาดใหญ่ ให้ห่อกระดาษใหญ่ ให้ห่อกระดาษใส่กล่องแข็ง ทิ้งลงถังขยะรองรับถุงพลาสติกสีแดง

รหัสเอกสาร: รหัส QP-GJ-010

ฉบับที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 4

วันที่อนุมัติ 16 มีนาคม 2564

เอกสารภายใน

ระบบปฏิบัติการจัดการขยะและสารพิษ

หน้า 8 / 18

- ขยะไม่มีคม

: ขันมือ สำลี ผ้าก๊อชจากการทำแผล และถุงใส่เลือด Disposable syringe ที่ป้อนเลือดผู้ป่วย ให้ทิ้งในถังขยะรองรับสีแดง ถุงพลาสติกสีแดง

: ชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์จากการผ่าตัด ให้รวบรวมแช่แข็ง และดำเนินการตาม

แนวทางปฏิบัติของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

: ของเหลวที่เป็นขยะติดเชื้อ เช่น เลือดหนอง บัสสาวะ อุจจาระ ทั้งในท่อทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อลงบ่อบำบัดน้ำเสีย

ขยะอันตราย (ขยะพิษ) : ดำเนินการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะอันตราย

ขยะทั่วไป : เทศบาลสาธาณูปการจะมารับทุกวันจากจุดทิ้งขยะรวม

ขยะรีไซเคิล : คณะทำงานผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยความสะดวกทางการแพทย์กาญจนาภิเษกดำเนินการทำลาย : ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ขยะเคมีบำบัด : ดำเนินการโดยจ้างเหมาบริการกำจัดขยะเคมีบำบัดโดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินการทำลายที่อุณหภูมิ >1200 °C

Updated Version on intranet

Updated Version on intranet

เอกสารภายใน

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการขยะและสารพิษ

หน้าที่ 10 / 18

ลำดับ	ชนิดของมูลฝอย	ประเภทมูลฝอย				ใส่ถุงมูลฝอยสี				ถังมูลฝอยสี				มีคมติดเข็ม มีคม ไม่ติดเข็ม	วิธีการอื่นๆ	การกำจัด / ขนย้าย
		ทั่วไป	ติดเข็ม	อันตราย	รีไซเคิล	ดำ	แดง	เทา	ฟ้า	เขียว/ขาว	แดง	เทา	ฟ้า			
7	กระป๋องเครื่องดื่มสังกะสี/ อะลูมิเนียม				✓				✓				✓		-	จำหน่ายโดยพัสดุ
8	ขวดแก้ว				✓				✓				✓			จำหน่ายโดยพัสดุ
9	แก๊สหลอดพลาสติก				✓				✓				✓		-	จำหน่ายโดยพัสดุ
10	หลอดยาพลาสติก (Nebule, Respule)				✓				✓				✓		-	จำหน่ายโดยพัสดุ
11	ถุงพลาสติก				✓				✓				✓		-	จำหน่ายโดยพัสดุ
12	บล็อกซีเมนต์/บล็อกซีเมนต์				✓				✓				✓			เทศบาลสาละวิน
13	กระบอกฉีดยา ที่ไม่สัมผัส เลือด/สารคัดหลั่ง				✓				✓				✓		-	เทศบาลสาละวิน
14	ขวดน้ำยาทำความสะอาด (Disinfectant)				✓				✓				✓		เทศบาลสาละวิน/ในชักโครก/ อ่างล้างมือ	จำหน่ายโดยพัสดุ
15	ขวดน้ำยาฆ่าเชื้อ (Antiseptic)				✓				✓				✓		เทศบาลสาละวิน/ในชักโครก/ อ่างล้างมือ	
16	กระดาดเคลือบมัน	✓				✓				✓					-	เทศบาลสาละวิน
17	กระดาดรองสติกเกอร์	✓				✓				✓					-	เทศบาลสาละวิน

รหัสเอกสาร: รหัส QP-GJ-010

ฉบับที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 4

วันที่อนุมัติ 16 มีนาคม 2564

เอกสารภายใน

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการขยะและสารพิษ

หน้าที่ 9 / 18

ภาคผนวก ก

ชนิดของมูลฝอย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ลำดับ	ชนิดของมูลฝอย	ประเภทมูลฝอย				ใส่ถุงมูลฝอยสี				ถังมูลฝอยสี				มีคมติดเข็ม มีคม ไม่ติดเข็ม	วิธีการอื่นๆ	การกำจัด / ขนย้าย
		ทั่วไป	ติดเข็ม	อันตราย	รีไซเคิล	ดำ	แดง	เทา	ฟ้า	เขียว/ขาว	แดง	เทา	ฟ้า			
1	กระดาดทุกชนิด ได้แก่ สำนักงานกระดาดผ่านกรวย กรองกระดาด				✓				✓				✓		-	จำหน่ายโดยพัสดุ
2	ของบรรจุเวชภัณฑ์ ทุกชนิด ได้แก่ ของกระบอกฉีดยา ของ เข็มฉีดยา ของ IV set /set ให้ เลือด , ของ Dispose/sterile set ,ของ Pellpual				✓				✓				✓			เทศบาลสาละวิน
3	กล่องบรรจุยาทุกชนิด พลาสติก/กระดาด				✓				✓				✓			จำหน่ายโดยพัสดุ
4	ขวดพลาสติก ขวดน้ำดื่ม				✓				✓				✓			จำหน่ายโดยพัสดุ
5	ขวดใส่ยาเม็ด ขวดใส่น้ำ				✓				✓				✓			จำหน่ายโดยพัสดุ
6	ขวดน้ำเกลือและสารน้ำ (พลาสติก/แก้ว) ที่เน้นออก หมดแล้ว				✓				✓				✓		เทศบาลสาละวิน/ในชักโครก/อ่าง ล้างมือ	จำหน่ายโดยพัสดุ

รหัสเอกสาร: รหัส QP-GJ-010

ฉบับที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 4

วันที่อนุมัติ 16 มีนาคม 2564

เอกสารภายใน

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการขยะและสารพิษ

หน้าที่ 12 / 18

ลำดับ	ชนิดของมูลฝอย	ประเภทมูลฝอย				ใส่ถุงมูลฝอยสี				ถังมูลฝอยสี				มีคม ไม่ติดเชื้อ	วิธีการอื่นๆ	การกำจัด / ขนย้าย
		ทั่วไป	ติดเชื้อ	อันตราย	รีไซเคิล	ดำ	แดง	เทา	ฟ้า	เขียว/ขาว	แดง	เทา	ฟ้า			
30	ใบมีดตัดกระดาษ	✓				✓				✓				✓	ห่อกระดาษ,ถุง/ภาชนะกันทะลุบรรจุในถุงดำและติดป้าย"แก้วแตก/ของมีคม"	เทศบาลสาละยา
31	แก้วแตก	✓				✓				✓				✓	ห่อกระดาษ,ถุง/ภาชนะกันทะลุบรรจุในถุงดำและติดป้าย"แก้วแตก/ของมีคม"	เทศบาลสาละยา
32	ลูกประคบ แผนไทย	✓				✓										งานอาคารสถานที่ฯ
33	เศษผ้า	✓				✓				✓						งานอาคารสถานที่ฯ
34	ก๊อช		✓				✓			✓						งานอาคารสถานที่ฯ
35	สไลด์/แผ่นกระจกปิดสไลด์		✓				✓			✓						งานอาคารสถานที่ฯ
36	ปิเปต		✓				✓			✓						งานอาคารสถานที่ฯ
37	เปลือกแก้วเบื่อนเลือด/สารคัดหลั่ง		✓				✓			✓						งานอาคารสถานที่ฯ
38	ผ้าพันแผล		✓				✓			✓						งานอาคารสถานที่ฯ
39	สาย Invasive catheter ทุกชนิด		✓				✓			✓						งานอาคารสถานที่ฯ

รหัสเอกสาร: รหัส OP-GJ-010

ฉบับที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 4

วันที่อนุมัติ 16 มีนาคม 2564

เอกสารภายใน

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการขยะและสารพิษ

หน้าที่ 11 / 18

ลำดับ	ชนิดของมูลฝอย	ประเภทมูลฝอย				ใส่ถุงมูลฝอยสี				ถังมูลฝอยสี				มีคม ไม่ติดเชื้อ	วิธีการอื่นๆ	การกำจัด / ขนย้าย
		ทั่วไป	ติดเชื้อ	อันตราย	รีไซเคิล	ดำ	แดง	เทา	ฟ้า	เขียว/ขาว	แดง	เทา	ฟ้า			
18	กระดาษเช็ดมือ/กระดาษเช็ดปาก	✓				✓				✓						
19	ถ้วยกระดาษ	✓								✓						เทศบาลสาละยา
20	ถุงนม	✓				✓				✓						เทศบาลสาละยา
21	ถุงพลาสติกใส่อาหาร	✓				✓				✓						เทศบาลสาละยา
22	กล่องนม/กล่องน้ำผลไม้	✓				✓				✓						เทศบาลสาละยา
23	โฟมใส่อาหาร	✓				✓				✓						เทศบาลสาละยา
24	โฟมแผ่น	✓				✓				✓						นำส่งบ.เอ็นไวรอนเมนทาสท์
25	เศษอาหาร	✓				✓				✓						ร้านค้ารับซื้อ
26	ใบไม้ กิ่งไม้	✓				✓				✓						นำออกนอกพื้นที่
27	ถุงมือยางแม่บ้าน	✓				✓				✓						เทศบาลสาละยา
28	บุณฑาสเตอร์พิมพ์	✓				✓				✓						เทศบาลสาละยา
29	เปลือกแก้วไม่เบื่อนเลือด/สารคัดหลั่ง	✓				✓				✓						เทศบาลสาละยา

รหัสเอกสาร: รหัส OP-GJ-010

ฉบับที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 4

วันที่อนุมัติ 16 มีนาคม 2564

เอกสารภายใน

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการขยะและสารพิษ

หน้าที่ 14 / 18

ลำดับ	ชนิดของมูลฝอย	ประเภทมูลฝอย				ใส่ถุงมูลฝอยสี				ถังมูลฝอยสี				วิธีการอื่นๆ	การกำจัด / ขนย้าย
		ทั่วไป	ติดเชื้อ	อันตราย	รีไซเคิล	ดำ	แดง	เทา	ฟ้า	เขียว/ขาว	แดง	เทา	ฟ้า		
54	ท่อ ET Tube		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
55	ใบมีดโกน , ใบมีดผ่าตัด		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
56	ปัสสาวะ , อุจจาระ		✓				✓			✓				ทิ้งชักโครกลงบ่อบำบัด	
57	ผ้าปิดปาก - จมูกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
58	ผ้าอนามัย		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
59	ผ้าอ้อมสำเร็จ		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
60	แผ่นรองขับ		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
61	พลาสติกดูดซึมซีรัม/พลาสมาที่ใส่น้ำยาในหลอด		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
62	ภาชนะใส่ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
63	ไม้กีดเส้นชนิดใช้ครั้งเดียว		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
64	ไม้สำหรับเขี่ยเลือดที่แข็งตัวในหลอดใส่เลือด		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
65	เลือด		✓				✓			✓				ทิ้งชักโครกลงบ่อบำบัด	
66	สิ่งคัดหลั่งจากร่างกายมนุษย์ ได้แก่ อาเจียน อุจจาระ ปัสสาวะ		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่

รหัสเอกสาร: รหัส QP-GJ-010

ฉบับที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 4

วันที่อนุมัติ 16 มีนาคม 2564

เอกสารภายใน

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการขยะและสารพิษ

หน้าที่ 13 / 18

ลำดับ	ชนิดของมูลฝอย	ประเภทมูลฝอย				ใส่ถุงมูลฝอยสี				ถังมูลฝอยสี				วิธีการอื่นๆ	การกำจัด / ขนย้าย
		ทั่วไป	ติดเชื้อ	อันตราย	รีไซเคิล	ดำ	แดง	เทา	ฟ้า	เขียว/ขาว	แดง	เทา	ฟ้า		
40	ชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ/ชุดให้เลือด		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
41	วัคซีน ทุกชนิด		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
42	กระดาดชำระห้องน้ำ		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
43	กระดาดชำระขับเลือด		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
44	ชิ้นส่วนอวัยวะ/เนื้อเยื่อ มนุษย์ เช่น ฟัน		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
45	เข็มทุกชนิด		✓				✓			✓				ใส่ภาชนะกันทะลุ	งานอาคารสถานที่
46	จานเลี้ยงเชื้อ		✓				✓			✓				Auto Clave ก่อนทิ้ง	
47	เครื่องมือที่ใช้กวนหรือเลี้ยงเชื้อ		✓				✓			✓				Auto Clave ก่อนทิ้ง	
48	อาหารเลี้ยงเชื้อ		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
49	หลอดยาฆ่าเชื้อที่หมดอายุแล้ว		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
50	ถุงพลาสติกใส่สิ่งส่งตรวจ		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
51	ถุงมือ disposable/sterile ที่ใช้แล้ว		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
52	ถุงใส่สิ่งคัดหลั่งต่างๆ		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่
53	ถุงเลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด		✓				✓			✓					งานอาคารสถานที่

รหัสเอกสาร: รหัส QP-GJ-010

ฉบับที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 4

วันที่อนุมัติ 16 มีนาคม 2564

เอกสารภายใน

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการขยะและสารพิษ

หน้าที่ 16 / 18

ลำดับ	ชนิดของมูลฝอย	ประเภทมูลฝอย				ใส่ถุงมูลฝอยสี				ถังมูลฝอยสี			มีคม ไม่ติดเชื้อ	วิธีการอื่นๆ	การกำจัด / ขนย้าย
		ทั่วไป	ติดเชื้อ	อันตราย	รีไซเคิล	ดำ	แดง	เทา	ฟ้า	เขียว/ขาว	แดง	เทา	ฟ้า		
77	กระป๋องสเปรย์ทุกชนิด ได้แก่ กระป๋องสี กระป๋องบรรจุยาฆ่า แมลง, กระป๋องทินเนอร์			✓				✓			✓			-	บริษัทที่รับทำลาย
78	โซลีน			✓				✓			✓				บริษัทที่รับทำลาย
79	ถ่านไฟฉาย			✓							✓				บริษัทที่รับทำลาย
80	หลอดไฟฟ้า/หลอดฟลูออเรส เซนต์			✓				✓			✓			-	บริษัทที่รับทำลาย
81	น้ำยาเคมี ได้แก่ ฟอรัมาลิน, น้ำยาล้างฟิล์ม, อะซิโตน, เปอร์ อะซิติกแอซิด, กลุ่มคลอรีน, กลุ่มกลูตาโรลไฮด์			✓				✓			✓				บริษัทที่รับทำลาย
82	ปรอท (สาร)			✓				✓			✓				บริษัทที่รับทำลาย
83	Bovodic test			✓				✓			✓				บริษัทที่รับทำลาย
84	Indical indicator			✓				✓			✓				บริษัทที่รับทำลาย
85	หลอดแก๊ส EO			✓				✓			✓			-	บริษัทที่รับทำลาย

รหัสเอกสาร: รหัส QP-GJ-010

ฉบับที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 4

วันที่อนุมัติ 16 มีนาคม 2564

เอกสารภายใน

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการขยะและสารพิษ

หน้าที่ 15 / 18


ลำดับ	ชนิดของมูลฝอย	ประเภทมูลฝอย				ใส่ถุงมูลฝอยสี				ถังมูลฝอยสี			มีคม ไม่ติดเชื้อ	วิธีการอื่นๆ	การกำจัด / ขนย้าย
		ทั่วไป	ติดเชื้อ	อันตราย	รีไซเคิล	ดำ	แดง	เทา	ฟ้า	เขียว/ขาว	แดง	เทา	ฟ้า		
	หนอง น้ำมูก น้ำตา น้ำลาย น้ำ ไขสันหลัง น้ำในช่องคลอด/ อวัยวะสืบพันธุ์ น้ำในช่องเยื่อหุ้ม ปอด ช่องท้อง ข้อต่างๆ														
67	วัสดุที่สัมผัสเชื้อโรค/เลือด/สาร คัดหลังผู้ป่วย	✓					✓				✓				งานอาคารสถานที่
68	เลือดกาวนกระดากใช้ครั้งเดียวทิ้ง	✓					✓				✓				งานอาคารสถานที่
69	หัวกรรพ่น	✓					✓								งานอาคารสถานที่
70	อุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยล้างไต	✓					✓				✓				งานอาคารสถานที่
71	แอมบียา / แอมป์วัคซีน	✓					✓				✓		✓	ใส่ภาชนะกันทะลุ	งานอาคารสถานที่
72	กระดาก copy	✓				✓				✓				-	เทศบาลศาลายา
73	กระบอกฉีดยาที่ปนเปื้อนยาเคมี บำบัด			✓				✓			✓			-	บ.อัคริปปราการ
74	ภาชนะบรรจุยาเคมีบำบัด			✓				✓			✓				บริษัทที่รับทำลาย
75	ภาชนะบรรจุยาปฏิชีวนะ			✓					✓			✓			ร้านค้ารับซื้อ
76	ยาหมดอายุ			✓				✓			✓				บ.อัคริปปราการ

รหัสเอกสาร: รหัส QP-GJ-010

ฉบับที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 4

วันที่อนุมัติ 16 มีนาคม 2564

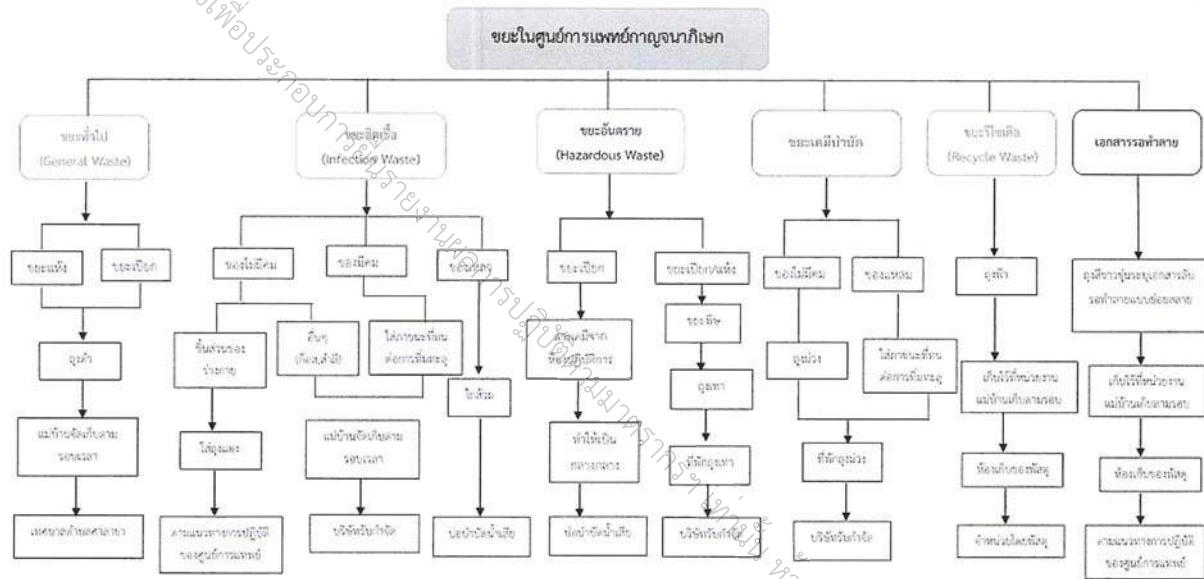

ภาคผนวก 2.9.2

แบบตรวจสอบการทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย

แบบตรวจสอบการทำงานสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย ประจำเดือน <u>กุมภาพันธ์ 68</u>											
วันที่	บริเวณพื้นและผนังภายในโรงพักขยะ		วางระเบียบน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบน้ำเสีย		ขยะถูกจัดเก็บไว้ในภาชนะรองรับแบบแยกประเภท		ภาชนะรองรับขยะ		กลิ่น น้ำฝน และสัตว์คุ้ยเขี่ยหรือพาหนะนำโรค		หมายเหตุ
	สะอาด	ไม่สะอาด	สะอาด	ไม่สะอาด	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	สะอาด	ไม่สะอาด	ไม่พบ	พบ	
1	/		/		/		/		/		
2	/		/		/		/		/		
3	/		/		/		/		/		
4	/		/		/		/		/		
5	/		/		/		/		/		
6	/		/		/		/		/		
7	/		/		/		/		/		
8	/		/		/		/		/		
9	/		/	/	/		/		/		มีน้ำเสีย
10	/		/		/		/		/		
11	/		/		/		/		/		
12	/	/	/		/		/		/		มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย
13	/		/		/		/		/		
14	/	/	/		/		/	/	/		มีดวาง
15	/		/	/	/		/		/		มีน้ำเสีย
16	/		/		/		/		/		
17	/		/	/	/		/		/		มีน้ำเสีย
18	/		/		/		/		/		
19	/	/	/		/		/	/	/		มีน้ำเสีย
20	/		/		/		/		/	/	มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย
21	/		/		/		/		/		
22	/		/		/		/	/	/		มีดวาง
23	/		/		/		/		/		
24	/		/		/		/		/		
25	/		/		/		/		/		
26	/		/		/		/		/		
27	/		/		/		/		/		
28	/		/		/		/		/		
29	/										
30	/										
31											

แบบตรวจสอบการทำงานสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย ประจำเดือน <u>มีนาคม 68</u>											
วันที่	บริเวณพื้นและผนังภายในโรงพักขยะ		วางระเบียบน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบน้ำเสีย		ขยะถูกจัดเก็บไว้ในภาชนะรองรับแบบแยกประเภท		ภาชนะรองรับขยะ		กลิ่น น้ำฝน และสัตว์คุ้ยเขี่ยหรือพาหนะนำโรค		หมายเหตุ
	สะอาด	ไม่สะอาด	สะอาด	ไม่สะอาด	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	สะอาด	ไม่สะอาด	ไม่พบ	พบ	
1	/		/		/		/		/		
2	/		/		/		/		/		
3	/		/		/		/		/		
4	/		/		/		/		/		
5	/		/		/		/		/		
6	/		/		/		/		/		
7	/		/		/		/		/		
8	/	/	/		/		/		/		มีน้ำเสีย
9	/		/		/		/		/		
10	/		/		/		/		/		
11	/		/		/		/		/		
12	/		/	/	/		/		/		มีน้ำเสีย
13	/		/		/		/		/		
14	/		/		/		/		/		
15	/		/		/		/		/		
16	/		/		/		/		/		
17	/		/		/		/		/		
18	/		/		/		/		/		
19	/		/		/		/		/		
20	/		/		/		/		/		
21	/		/		/		/		/		
22	/		/		/		/		/		
23	/		/		/		/		/		
24	/		/		/		/		/		
25	/		/		/		/		/		
26	/		/		/		/		/		
27	/		/		/		/		/		
28	/	/	/		/		/		/		กองขยะคือมีไว้รับขยะ
29	/		/		/		/		/		
30	/		/		/		/		/		
31	/		/		/		/		/		

แบบตรวจสอบการทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย ประจำเดือน..... <u>พฤษภาคม 65</u>											
วันที่	บริเวณพื้นและผนังภายในโรงพักขยะ		วางระเบียบน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบน้ำเสีย		ขยะถูกจัดเก็บไว้ในภาชนะรองรับแบบแยกประเภท		ภาชนะรองรับขยะ		กลิ่น น้ำฝน และสัตว์คุ้ยเขี่ยหรือพาหนะนำโรค		หมายเหตุ
	สะอาด	ไม่สะอาด	สะอาด	ไม่สะอาด	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	สะอาด	ไม่สะอาด	ไม่พบ	พบ	
1	/		/		/		/		/		
2	/		/		/		/		/		
3	/		/		/		/		/		
4	/		/		/		/		/		
5	/		/		/		/		/		
6	/	/	/		/	/	/		/		มีน้ำฝน, แยกไม่ถูกต้อง
7	/		/		/		/		/		
8	/		/		/		/	/	/		มีกลิ่น
9	/		/		/	/	/		/		
10	/		/		/	/	/		/		แยกไม่ชัดเจน, เก็บไม่ดี
11	/		/		/		/		/		
12	/		/		/		/		/		
13	/		/		/		/		/		
14	/		/		/		/		/		
15	/	/	/		/		/		/	/	มีน้ำฝน, มีกลิ่น
16	/		/		/		/	/	/		มีกลิ่น
17	/		/		/		/		/		
18	/		/		/		/		/		
19	/		/		/		/		/		
20	/		/		/		/		/		
21	/		/	/	/		/	/	/		มีกลิ่น, มีน้ำฝน
22	/		/		/		/		/		
23	/		/		/		/		/		
24	/		/	/	/		/	/	/		มีกลิ่น, มีน้ำฝน
25	/		/		/		/		/		
26	/		/		/		/		/		
27	/		/		/		/		/	/	มีกลิ่น
28	/		/	/	/		/	/	/		มีน้ำฝน, มีกลิ่น
29		/	/		/		/		/		มีน้ำฝน
30		/	/		/		/		/		มีกลิ่น
31											

แบบตรวจสอบการทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย ประจำเดือน..... <u>มิถุนายน 65</u>											
วันที่	บริเวณพื้นและผนังภายในโรงพักขยะ		วางระเบียบน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบน้ำเสีย		ขยะถูกจัดเก็บไว้ในภาชนะรองรับแบบแยกประเภท		ภาชนะรองรับขยะ		กลิ่น น้ำฝน และสัตว์คุ้ยเขี่ยหรือพาหนะนำโรค		หมายเหตุ
	สะอาด	ไม่สะอาด	สะอาด	ไม่สะอาด	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	สะอาด	ไม่สะอาด	ไม่พบ	พบ	
1	/		/	/	/		/		/		มีน้ำฝน
2	/		/		/		/		/		
3	/		/		/		/		/		
4	/		/		/		/		/		
5	/		/	/	/		/		/		มีน้ำฝน
6	/		/		/		/	/	/		มีกลิ่น, มีกลิ่น
7	/		/		/		/		/		
8	/		/		/		/		/		
9	/		/		/		/	/	/		มีกลิ่น, มีกลิ่น
10	/		/		/		/		/		
11	/		/		/	/	/		/		แยกขยะไม่ชัดเจน
12	/		/		/		/		/		
13	/		/		/		/		/		
14	/		/		/	/	/		/		แยกขยะไม่ชัดเจน
15	/		/		/		/		/	/	มีกลิ่น
16		/	/		/		/		/		มีน้ำฝน
17	/		/		/		/	/	/		
18	/		/		/		/	/	/		มีกลิ่น
19	/		/		/	/	/		/		แยกขยะไม่ชัดเจน
20		/	/		/		/		/		มีน้ำฝน
21	/		/		/		/		/		
22	/		/		/		/		/		
23	/		/		/	/	/		/		แยกขยะไม่ชัดเจน
24	/		/		/	/	/		/		แยกขยะไม่ชัดเจน
25	/		/		/		/		/		
26	/		/		/		/		/		
27	/		/		/		/		/		
28	/		/		/		/		/		
29	/		/		/		/		/		
30	/		/		/		/		/		
31	/										

แบบตรวจสอบการทำความสะอาดห้องพักรักษาผู้ป่วย ประจำเดือน..... <u>มิ.ย. 68</u>											
วันที่	บริเวณพื้นและผนังภายในห้องพัก		วางระเบียบน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบน้ำเสีย		ขยะถูกจัดเก็บไว้ในภาชนะรองรับแบบแยกประเภท		ภาชนะรองรับขยะ		กลิ่น น้ำฝน และสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือพาหนะนำโรค		หมายเหตุ
	สะอาด	ไม่สะอาด	สะอาด	ไม่สะอาด	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	สะอาด	ไม่สะอาด	ไม่พบ	พบ	
1	/		/		/		/		/		
2	/		/		/		/		/		
3	/		/		/		/		/		แยกถัง/ประเภทขยะ
4	/		/		/		/		/		แยกถัง/ประเภทขยะ
5	/		/		/		/		/		แยกถัง/ประเภทขยะ
6	/		/		/		/		/		มีน้ำเสีย
7	/		/		/		/		/		
8	/		/		/		/		/		
9	/		/		/		/		/		
10		/	/		/		/		/	/	มีของหมัก, มีกลิ่น
11		/	/		/		/		/		มีของหมัก
12	/		/		/		/		/		
13	/		/		/		/		/		มีน้ำเสีย
14	/		/		/		/		/		
15	/		/		/		/		/		
16	/		/		/		/		/		
17	/		/		/		/		/		
18	/		/		/		/		/		
19	/		/		/		/	/	/		มีกลิ่น
20		/	/		/		/	/	/		มีกลิ่น
21	/		/		/		/	/	/		มีกลิ่น
22	/		/		/		/	/	/		มีกลิ่น
23	/		/		/		/		/		
24	/		/		/		/		/		
25	/		/		/		/		/		
26	/		/		/		/		/		มีน้ำเสีย
27	/		/		/		/		/		
28	/		/		/		/		/		
29	/		/		/		/		/		
30	/		/		/		/		/		
31											

แบบตรวจสอบการทำความสะอาดห้องพักรักษาผู้ป่วย ประจำเดือน..... <u>มิ.ย. 68</u>											
วันที่	บริเวณพื้นและผนังภายในห้องพัก		วางระเบียบน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบน้ำเสีย		ขยะถูกจัดเก็บไว้ในภาชนะรองรับแบบแยกประเภท		ภาชนะรองรับขยะ		กลิ่น น้ำฝน และสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือพาหนะนำโรค		หมายเหตุ
	สะอาด	ไม่สะอาด	สะอาด	ไม่สะอาด	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	สะอาด	ไม่สะอาด	ไม่พบ	พบ	
1		/	/		/		/		/		มีกลิ่น
2		/	/		/		/		/		มีกลิ่น
3	/		/		/		/		/		
4	/		/		/		/		/		
5	/		/		/		/		/		
6	/		/		/		/		/		
7	/		/		/		/		/		
8	/		/		/		/	/	/		มีกลิ่น
9	/		/		/		/	/	/		มีกลิ่น
10	/		/		/		/	/	/		มีกลิ่น
11	/		/		/		/		/		
12	/		/		/		/		/		
13	/		/		/		/		/		
14	/		/		/		/		/		มีน้ำเสีย
15	/		/		/		/		/		มีน้ำเสีย
16	/		/		/		/		/		
17	/		/		/		/		/		
18	/		/		/		/	/	/		มีกลิ่น, มีน้ำเสีย
19	/		/		/		/		/		
20		/	/		/		/		/		มีกลิ่น
21	/		/		/		/		/		
22	/		/		/		/		/		
23	/		/		/		/		/		
24	/		/		/		/		/		
25	/		/		/		/		/		
26	/		/		/		/		/		
27	/		/		/		/		/		
28	/		/		/		/		/		
29	/		/		/		/		/		
30	/		/		/		/		/		
31	/		/		/		/		/		

รายละเอียดที่โครงการต้องจัดเตรียมประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ก่อสร้างอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ (มกราคม-มิถุนายน 2568)

ลำดับ	รายละเอียด	
1. หลักฐานเกี่ยวกับการจัดการด้านมูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> หลักฐานการดูแลทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย 	
	  	<ul style="list-style-type: none"> หลักฐานการเก็บขน รวบรวมและกำจัดมูลฝอยแต่ละประเภทไปกำจัด
	   	

- หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรวบรวมมูลฝอย

- สถิติมูลฝอยย้อนหลัง เดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

ปริมาณขยะ ศูนย์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2568 (ไทยเอ็นวีรอนเมนต์ จีเอสเอ็ม 11 บทกัลลารัม)				
หน่วยก.	ขยะทั่วไป	ขยะติดเชื้อ	ขยะอันตราย,เคมีบำบัด	ขยะรีไซเคิล*
ต.ค.-67	51,295.00	23,599.12	-	3,675.00
พ.ย.-67	49,475.00	17,152.41	1,730.00	1,117.00
ธ.ค.-67	48,995.00	14,889.74	-	-
ม.ค.-68	48,510.00	16,958.22	1,680.00	4,701.00
ก.พ.-68	42,870.00	15,622.36	-	1,868.00
มี.ค.-68	50,447.00	16,155.49	1,820.00	4,005.00
เม.ย.-68	47,114.00	168 57.39	-	-
พ.ค.-68	51,560.00	19,489.64	2,540.00	รวม
มิ.ย.-68				
ก.ค.-68				
ส.ค.-68				
ก.ย.-68				
ต.ค.-68				
พ.ย.-68				
ธ.ค.-68				
รวม	390,256.00	123,866.98	7,770.00	15,366.00
*ขยะรีไซเคิล (กระดาษลัง กระดาษรวม ขวดพลาสติก ถูไม้เกล็ด ขวดน้ำเกล็ด ขวดเหล้าล็ก)				

ภาคผนวก 2.9.3
สัญญาจ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 4087000002/2568

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เลขที่ 888 หมู่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลดดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์ การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่เลขที่ 112/45 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสาวพรนัชชา แก้วประเสริฐ ผู้รับมอบอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เลขที่ 10091220074892 ลงวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 และหนังสือมอบอำนาจเลขที่ TES/MKT 251/67 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2567 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและได้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดที่ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--|--------------|
| 2.1 แผนก 1 ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการ | จำนวน 8 หน้า |
| 2.2 แผนก 2 ใบเสนอราคา | จำนวน 3 หน้า |
| 2.3 แผนก 3 เอกสารรับรองมาตรฐานด้านงานบริการ ISO 9001 | จำนวน 8 หน้า |
| 2.4 แผนก 4 แผนการใช้พื้นที่ผลิตที่ผลิตภายในประเทศ | จำนวน 2 หน้า |
| 2.5 แผนก 5 แผนการดำเนินการเก็บขยะติดเชื้อ | จำนวน 1 หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนึ่งสี่ร้อยล้านบาทของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสลิ้ม เลขที่10007077891 ลงวันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงิน 127,512.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนี้สี่ร้อยล้านบาทมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนึ่งสี่ร้อยล้านบาทจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนี้สี่ร้อยล้านบาทหรือธนบัตรตามกฎหมายที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการประกันไม่น้อยกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีการควบคุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรืออายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบเกิดความล่าช้าตกบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะได้เกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวด

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 2,550,240.- บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) ราคา 9.- บาท/กิโลกรัม ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 166,838.13 บาท (หนึ่งแสนหกพันหกพันแปดร้อยสามสิบบาทสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินทุกสิ้นเดือน ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง



การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ประชาสุทิต ชื่อบัญชี หก. ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ ซิสเต็มส์ เลขที่บัญชี 094-1-09627-0 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับภาระนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด(ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ(.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4 เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วงหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..... (หนึ่งสื้อค่าปรับหรือหนึ่งสื้อค่าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)แต่ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้รับจ้างผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและหักเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้รับจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกข้อ ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.3 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในและงวดสุดท้ายเพื่อชดเชยเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

5.4 เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบใดๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่ผู้รับจ้างจะนำเงินค่าจ้างล่วงหน้า

5.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3



ข้อ 6 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิได้ขอให้ข้อได้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ตกเป็นคู่กรณีหรือตกเป็นผู้ละเลย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิเรียกผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การใช้ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง


เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบเงินจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มิมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการทำงานภายในกำหนด.....(.....) ปี(.....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบเงินดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำให้วัสดุเสื่อม หรือทำให้วัสดุชำรุด หรือทำให้วัสดุชำรุดตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบหรือทำให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อกังขา โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ผู้รับจ้างหากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ผู้รับจ้างเรียกจ่ายภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีที่ผู้รับจ้างจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การใช้ผู้ว่าจ้างดำเนินการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างผิดสัญญาในความรับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขอให้จ่ายหรือค่าเสียหายตามผู้ว่าจ้างเรียกร้อง หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามสัญญา

ข้อ 8 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เองงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาเป็นจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงบางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงบางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่กระทำโดยผู้ว่าจ้าง



ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนี้ทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องระ คำปรับให้แก่ผู้จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ สิบ (10%) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้จ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ 9 ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชดเชยให้แก่ผู้จ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้จ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้จ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้จ้างถูกเรียกร้องหรือต้องชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแต่่าให้แก่ผู้จ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้จ้างทันที

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือที่สัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวนั้นในวรรคหนึ่ง ผู้จ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้จ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ประกันภัยถึงชีวิตทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน หรือผู้รับจ้างจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้จ้างเมื่อผู้จ้างเรียกร้อง



ข้อ 11 การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้จ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้จ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าจ้างนั้น

ถ้าผลการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้จ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะไม่นำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่ารับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้จ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ 12 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้าง โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดเพี้ยนหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักกรทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จเรียบร้อย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะรับผิดชอบค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้จ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ 13 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้จ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้จ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 2,550.24 บาท (สองพันห้าร้อยห้าสิบลบาทยี่สิบสตางค์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้จ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้จ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนผู้จ้างยอมให้ผู้จ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนผู้จ้างยอมให้ผู้จ้างเรียกค่าเสียหาย

ในระหว่างที่ผู้จ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้จ้างเห็นว่าผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้จ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิติดตามข้อ 14 ก็ได้ ผู้จ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

ข้อ 14 สิทธิของผู้จ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้จ้างบอกเลิกสัญญา ผู้จ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้จ้างมีสิทธิหรือรับข้อบังคับจากหลักประการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้น



จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้จ้างจะหักออกจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ไม่ได้

ข้อ 15 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้จ้าง ผู้รับจ้างจะต้องดัดใจค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้จ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้าง หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้จ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติงานสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือหักประกันการปฏิบัติงานสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่เกินเท่าใด ผู้จ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 16 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้จ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อื่นที่มิใช่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การบริหารจัดการภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้จ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้จ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้จ้างทราบโดยผู้จ้างตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้จ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 17 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติงานสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้เป็นเจ้าของหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด

๗



ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้จ้าง ถ้างานนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้ผู้จ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย


ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้จ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้จ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้จ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้จ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยังถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพรนันทา แก้วประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นาง.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางคันติย์ โชคนาคะวีโร)

ใบปลิวข้าง

၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့

ศาสตราจารย์วิชาแพทยบาล

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

ตามที่ท่านได้เสนอรับแจ้งทำการ เหมบริการกำจัดขยะอันตราย ตามที่ กรมปศุสัตว์ สาธารณสุข จำนวน 1 งานประจำปี 2568 ตามใบเสนอราคาเลขที่ QTA06/67-024 ของท่าน ลงวันที่ 18.06.2024 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล จินนาชนวนได้ตกลงจ้างให้ทำการเหมาบริการกำจัดขยะอันตราย ตามเป็น ค่าเหมาจ้างกำจัดขยะอันตราย จำนวน 1 งาน/ประจําปี 2568 ค่าเบ็ดเตล็ด: อันเนื่องพรมณเขต นครปฐม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)		ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน
		บาท	สต.	บาท	สต.	
1	จ้างเหมาบริการกำจัดขยะอันตราย สารเคมี เติมน้ำมัน สารเสพติด มีรายละเอียดดังนี้ -รายการค่ากำจัดกากอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง -ค่าบริการขนส่งรถ Roll off Truck - เดียว	1 ครั้ง		32,100	00	32,100 00
2	จ้างเหมาบริการกำจัดขยะอันตราย สารเคมี เติมน้ำมัน สารเสพติด มีรายละเอียดดังนี้ -รายการค่ากำจัดกากอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง -ค่าบริการขนส่งรถ Roll off Truck - เดียว	1 ครั้ง		32,100	00	32,100 00
3	จ้างเหมาบริการกำจัดขยะอันตราย สารเคมี เติมน้ำมัน สารเสพติด มีรายละเอียดดังนี้ -รายการค่ากำจัดกากอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง -ค่าบริการขนส่งรถ Roll off Truck - เดียว	1 ครั้ง		32,100	00	32,100 00
4	จ้างเหมาบริการกำจัดขยะอันตราย สารเคมี เติมน้ำมัน สารเสพติด มีรายละเอียดดังนี้ -รายการค่ากำจัดกากอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง -ค่าบริการขนส่งรถ Roll off Truck - เดียว	1 ครั้ง		32,100	00	32,100 00
5	จ้างเหมาบริการกำจัดขยะอันตราย สารเคมี เติมน้ำมัน สารเสพติด มีรายละเอียดดังนี้ -รายการค่ากำจัดกากอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง -ค่าบริการขนส่งรถ Roll off Truck - เดียว	1 ครั้ง		32,100	00	32,100 00
6	จ้างเหมาบริการกำจัดขยะอันตราย สารเคมี เติมน้ำมัน สารเสพติด มีรายละเอียดดังนี้ -รายการค่ากำจัดกากอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง -ค่าบริการขนส่งรถ Roll off Truck - เดียว	1 ครั้ง		32,100	00	32,100 00
หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกกร้อยยี่สิบเก้า				จำนวนเงินรวม		192,600 00

สน.กำหนดต้องพ้นหกหรือแปดวัน

1. ในการปฏิบัติตามใบแจ้งแจ้งนี้ ท่านจะต้องจัดหาเครื่องคิดเลขให้พร้อมเพื่อประกอบการกรณนี้เงินแผ่นดิน
จะดำเนินการใบแจ้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะมอบเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตรวจรับ
2. ในการตรวจคำนวณก่อนจะดำเนินการจ้างแล้ว
3. ในวันส่งมอบงานจ้าง ท่านจะต้องนำใบแจ้งแจ้งพร้อมหลักฐานการส่งงานมามอบให้ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างของ
มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

3080000314^{4,2}

1/2

4. ท่านจะต้องส่งมอบงานไปยังผู้ทำงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2568

มหาวิทยาลัยมหิดลพิมพ์เป็นราชวัน วันละ 193.- บาท

นางสาวเปรมฤทัย กฤษณารักษ์

ព្រះបាទសីហនុ

5. เมืองนเรศวรเรียนและมหาวิทยาลัยเกิดได้รับมอบงานจากท่านแล้ว ถ้าเหตุการณ์เกิดก่อนงานนี้ - ปี - เดือน และ - วัน - นับแต่วันที่ได้รับมอบงาน โดยให้วันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งเหตุการณ์เรียน

[illegible]

โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น โดยไม่คิดเอาค่าสิ่งของ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้เขียนโครงการพิเศษเพิ่มเติม

6. เกรณียผู้สืบทอดหรือผู้ซึ่งแต่งตั้งและแต่งตั้งนาพรอที่บอกกล่าว^๒ ให้ผู้เยาว์หรือผู้รับ^๓ โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ตามข้อปรากฏไว้ในแบบเสนอราคาตามสัญญา โดยการแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวใดของผู้ขายโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การประเมินผลตามสภาพจริง

செய்து

[illegible]

17. 12. 1954. 17. 12. 1954.


(សង្ខេប).....ស្តីពីការ

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กสธดาเรืองไกร)

ประเภทของนโยบายและการปฏิบัติ (เชิงแนวคิด)

๗. พญางัฏฐกัณโถย...
๘. ...
๙. ...
๑๐. ...

ข้อ ๑๖. ความผิดฐานฉ้อโกง (Art. ๓๓๖) มีลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) ผู้กระทำความผิดต้องได้เปรียบเสียเปรียบจากการที่ตนได้หลอกลวงผู้อื่น (๒) ผู้กระทำความผิดต้องได้ประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงความเสียหายแก่ตน (๓) ผู้กระทำความผิดต้องได้เปรียบเสียเปรียบจากการที่ตนได้หลอกลวงผู้อื่น (๓) ให้ผู้เสียหาย



॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

.....

(b) (7)(C), (b) (7)(D)

43974

(Title)

(ผู้รู้/เก่ง/มีสติ/ฉลาด/รัก)

五

401017 12. APR 1968

3080000314

212

4. ท่านจะต้องส่งมอบงานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหิดลปรับเป็นรายวัน วันละ 193.- บาท นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดส่งมอบงานตามใบสั่งจ้างนี้ขึ้นในวันเริ่มต้นจนถึงวันที่ท่าน ได้ส่งมอบงานจ้าง ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

5. เมื่อท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รับมอบงานจ้างแล้ว ซึ่งมีเหตุขรุขระเสียหายเกิดขึ้นบ้างใน - ภูเขา - เดือน และ - วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบงานโดยให้ในวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น จึงเหตุขรุขระเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของท่านจะเป็นโดยทำให้ไม่เรียบร้อยหรือให้ของที่ไม่ดี หรือทำให้ถูกต้องตามหลักวิชาก็ตาม ท่านจะต้องรีบทำการแก้ไขซ่อมแซม ให้เป็นที่เรียบร้อยภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเสียหายโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้ในวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น โดยไม่คิด ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ้างอื่นใดจากมหาวิทยาลัยมหิดลอีก

6. ในกรณีที่ผู้ส่งจ้างหรือผู้ส่งจ้างแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวไปยังผู้ขายหรือผู้รับจ้าง โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ที่ปรากฏ ไว้ในใบเสนอราคาตามสัญญา ถือว่าการแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวได้ส่งถึงผู้ขาย โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ถ้างานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้น หลังการกระยะ เวลาที่กำหนดจ้างขึ้น ท่านยังต้องรับผิดชอบตามที่ผู้ผู้ได้ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย

(ลงชื่อ) ผู้สั่งจ้าง
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลัดเรืองไกร)
(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างฉบับนี้ไปและได้อ่านเข้าใจความในใบสั่งจ้างนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติ ตามข้อความในใบสั่งจ้างทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้รับใบสั่งจ้าง
(.....)
(ตำแหน่ง)

(ประทับตราบริษัทห้าง/ร้าน)



นายแพทย์ธีระ กลลัดเรืองไกร
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



งานผลิต ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โทร. 6383

ที่ อว 78.0735/พด. 06012
วันที่ 14 ตุลาคม 2567
เรื่อง จอห์นดีเจจ้งและลงนามใบสั่งจ้างเพื่อให้บริการกำจัดขยะอันตราย สารเคมี เคมีบำบัด สารเสพติด จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ตามหนังสือที่ อว 78.0735/พด. 05011 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้รับเห็นชอบจ้างให้บริการกำจัดขยะอันตราย สารเคมี เคมีบำบัด สารเสพติด จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568) เป็นเงินทั้งสิ้น 192,600.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหก ร้อยบาทถ้วน) จาก บริษัท อัครีตี้ปรีการ จำกัด (มหาชน) โดยงานพัสดุจะดำเนินการ ขออนุมัติและเชิญให้ไปสั่งจ้างอีกครั้งหลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2568

บัดนี้ ทางงานพัสดุได้รับบันทึกการจองงบประมาณจากกลุ่มงานนโยบายและแผน ตามบันทึกการจองงบประมาณเลขที่ 1000129177 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2567 ในการนี้ งานพัสดุจึงเห็นควรออมนัดจ้างแผนการกำจัดขยะอันตราย สารเคมี เคมีบำบัด สารเสพติด จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568) เป็นเงินทั้งสิ้น 192,600.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหก ร้อยบาทถ้วน) จาก บริษัท อัครีตี้ปรีการ จำกัด (มหาชน) ตามใบเสนอราคาเลขที่ QTA.06/67-024 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ระยะเวลาตรวจเช็คใบส่งราคา 6 ครั้ง/ปี ขอเบิกจ่ายและชำระเงิน 6 งวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

- อนุมัติ จ้างเหมาบริการกำจัดขยะอันตราย สารเคมี เคมีบำบัด สารเสพติด จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568) เป็นเงินทั้งสิ้น 192,600.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหก ร้อยบาทถ้วน) จาก บริษัท อัครีตี้ปรีการ จำกัด (มหาชน) โดยขอเบิกจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2568
- ลงนามใบไปสั่งจ้าง จำนวน 1 ฉบับ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

อนุมัติ + ลงนามแล้ว
18 ต.ค. 2567

(นางคันติย์ โชตนาคะโวโร)
นักวิชาการพัสดุ 16/10/67

(นางสาวกัทธวรรณ สมพงษ์)
หัวหน้างานพัสดุ 17 ต.ค. 2567

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
(แพทย์หญิงศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล) 17 ต.ค. 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ อว ๓๘.๐๓๓๔/ทต ๐๔๗/๓๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
รายงานขอแจ้งเหมาบริการการจัดซื้อยন্ত্রราย สารเคมี เคมีบำบัด สารเสพติด จำนวน ๑ งาน ประจำ
เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ด้วย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลมีความ
ประสงค์จะ จ้างเหมาบริการการจัดซื้อยন্ত্রราย สารเคมี เคมีบำบัด สารเสพติด จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
- เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส
- ๒. รายละเอียดของพัสดุ

จ้างเหมาบริการการจัดซื้อยন্ত্রราย สารเคมี เคมีบำบัด สารเสพติด จำนวน ๑ งาน ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓. ราคาของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกกร้อยบาท
ถ้วน)ราคาที่เคยจ้างภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

๔. วงเงินที่จะจ้าง
เงินนอกงบประมาณจากงบรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

- ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
- ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้
บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อพัสดุนั้นเกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายชัยยศ เกตุแก้ว

ผู้อำนวยการงานทั่วไป

๒. นายธีรเจต กวายนุญ

แพทย์

๓. นางสาวแคณิยา แก้วสินวล

เภสัชกร

๔. นายอุดม เมื่อนบัวผัน

พนักงานธุรการ

๕. นางสาวณัฏพร สามเกษร

พยาบาลวิชาชีพ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๕ ทั้งนี้ให้ตรวจรับภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ประธาน
รับทราบการส่งมอบพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างและราคากลางดังกล่าวข้างต้น

๒. ขอแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามดังนี้เป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติและราคากลางของพัสดุ

- ๑. นายชัยยศ เกตุแก้ว ประธานกรรมการ
- ๒. นายแพทย์วรเศรษฐ์ สายฝน กรรมการ
- ๓. นางทศพรณ สุสงวน กรรมการ

(นางคันฉิม โชติคนะวโร)

นักวิชาการพัสดุ

14 ส.ค. 2567

(นางสาวกัทริวรรธ สมพงษ์)


หัวหน้างานพัสดุ

14 ส.ค. 2567

(แพทย์หญิงสุวรรณ ศิริวัฒนกุล)

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

19 ส.ค. 2567



ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรชัย ทศานะธีรเศรษฐ์
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทรศัพท์ 02-849-6600 ต่อ 5008

ที่ อว 78.0735/ศอช 37/2567

วันที่ 42 มีนาคม 2567

เรื่อง ขออนุมัติให้หลักการจ้างเหมาบริการการจัดขยะอันตราย สารเคมี เคมีบำบัด สารเสพติด จำนวน 1 งาน
ประจำปีงบประมาณ 2568

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ตามที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการการจัดขยะอันตราย สารเคมี เคมีบำบัด สารเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 และบัดนี้ใกล้หมดระยะเวลาจ้างเหมาบริการการจัดขยะอันตราย สารเคมี เคมีบำบัด สารเสพติดประจำปีงบประมาณ 2567 แล้ว นั้น

ในการนี้ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จึงใคร่ขออนุมัติให้หลักการจ้างเหมาบริการการจัดขยะอันตราย สารเคมี เคมีบำบัด สารเสพติด จำนวน 1 งานประจำปีงบประมาณ 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) ในวงเงินทั้งสิ้น 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักการ และเป็นพระคุณยิ่ง




หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ



รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เรียน หัวหน้างานนโยบายและแผน

เพื่อโปรดแจ้งหลังงบประมาณ สำหรับจัดทำ
จ้างเหมาบริการการจัดขยะอันตราย สารเคมี เคมีบำบัด
สารเสพติด ล้างน้ำ สำหรับปีงบประมาณ 2568 วงเงิน
200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)


(นายชัย เอกแก้ว)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

Fund =	500,000.00
Functional Area =	130010101
Commodified Item =	6260810
Fund Center =	83001100

16 พ.ค. 2567

ด

๗ 7 พ.ค. 2567



งานพิเศษ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร.6383

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗
 เวลา ๑๖.๐๐ น.

เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งและลงนามหนังสือแจ้งบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (บริการจากเทศบาล) จำนวน 1 งาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บทสรุป
ประโยชน์ของการประชุม

ตามหนังสือที่ อว 78.0735/ทด.03639 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ศูนย์กายภาพบำบัดอังกฤษ ได้รับเห็นชอบจ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (บริการจากเทศบาล) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2568 โดย วิไลเพชญะเจาะจง (ต้นเหวินที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568) เป็นเงินทั้งสิ้น 336,000.-บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน) จาก สำนักรับงานเทศบาลตำบลสาขลา โดยงานนี้ผู้ดูแลคิดเป็นการยอมยืมตัวจ้างและทำใบสั่งจ้างอีกครั้งหลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้จากสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ปีงบประมาณ 2568

บัญชี ทางงานพัสดุได้รับบันทึกการจองงบประมาณจากกลุ่มงานนโยบายและแผน ตามบันทึกการ
 จองงบประมาณเลขที่ 1000129175 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2567 ในการนี้ งานพัสดุจึงยื่นตรวจสอบบัญชีบริการ
 จัดเก็บขยะมูลฝอย (บริการจากเทศบาล) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง
 30 กันยายน 2568) เป็นเงินทั้งสิ้น 336,000.-บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) จากสำนักงานเทศบาล
 ตำบลดงตลาดตาตามในเสนอราคาเลขที่ บฐ 53403/846 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (ระยะเวลารับจัดเก็บ 1 เดือน/
 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี ขอเบิกจ่ายและชำระเงิน 12 งวด)
 ประกอบงาน ยุทธศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

1. อนุมัติ จ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (บริการจากเทศบาล) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568) เป็นเงินทั้งสิ้น 336,000.- บาท (สามแสนสามพันหกพันบาทถ้วน) จาก สำนักงานเทศบาลตำบลสาละวิน โดยขอเบิกจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2568
2. ลงนามหนังสือแจ้งผลการจ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 ฉบับ ตมที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

7

(นางศันสนีย์ โชคนาควโร)

นักวิชาการพืชด 16/10/67

หัวนางพัสด 16 ต.ค. 2567

62

(แพทย์หญิงคุณวราภรณ์ ศิริวัฒนกุล) 17 ต.ค. 2567

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน สาย 4 ตำบล ศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร. 0-2849-6600 ต่อ 6383

2025年1月1日

အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်

78.0735/WA. 06515

วันที่ 17 ตุลาคม 2567

เรื่อง แจ้งผลการจ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (บริการจากเทศบาล) จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน
ประจำปีงบประมาณ 2568
ประจำปีงบประมาณ 2568

เรียน นายเกษมมนตรีตำบลสาขลา

ตามที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสามพัน ได้แจ้งยอดการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (บริการจากเทศบาล) จำนวน 1 งาน ระยะเวลาร 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) โดยคิดค่าจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 336,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าเผื่อเงิน 28,000.- บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ได้ขออนุมัติจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านประสานงานกับ นางคันติชัย โชคมาคะโว jankamawo@hotmail.com ทั้งนี้
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โทร. 0-2849-6600 ต่อ 6383 อีเมล jeabkittys21@hotmail.com ทั้งนี้
เมื่อสำนักงานเทศบาลต๋มบลสาละยาส่งมอบงานและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวแล้ว จึงได้ดำเนินการเป็นจ่ายเงินให้กับเทศบาลต๋มบลสาละยาต่อไป

ถึงเรียนมาพอโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

6

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ : กลอดดาเรืองไกร
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

W.2.9.3-11

18, ต. 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ อว ๗๘.๐๗๓๔/พด ๐๖๖๓๙๙ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการพิจารณาและขอเห็นชอบจ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย(บริการจากเทศบาล) จำนวน ๑ งาน

เรื่อง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (บริการจากเทศบาล) จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา

๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงจ้าง
จ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย(บริการจากเทศบาล) ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ งาน	สำนักงานเทศบาลตำบลสายา	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๓๖,๐๐๐.๐๐
รวม			๓๓๖,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงจ้าง เป็นราคามารับค่าเพิ่มและค่าอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังปร

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยให้หลักเกณฑ์ราคา

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาให้รับจ้างผู้เสนอ

สมควรจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. เห็นชอบ ให้ดำเนินการจ้างตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยงานพัสดุจะขออนุมัติดำเนินการจ้าง

และทำใบสั่งจ้างอีกครั้งหลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางศันชัย โศภนระวีโร) (นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์)

- 8 กค. ๒๕๖๗ - 8 กค. ๒๕๖๗

(แพทย์หญิงสุภาวรรณ ศิริวัฒนกุล)

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

๒๕๖๗

๙ กค. ๒๕๖๗

นางศันชัย โศภนระวีโร

นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์

นางแพทย์หญิงสุภาวรรณ ศิริวัฒนกุล

๒๕๖๗

๙ กค. ๒๕๖๗



ที่ อว 78.0735/๕๐๘35/2567

วันที่ 12 มีนาคม 2567

เรื่อง ขออนุมัติให้หลักการจ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2568

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ตามที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้ดำเนินการจ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) และบัดนี้ใกล้หมดระยะเวลาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 แล้ว นั้น

ในการนี้ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จึงใคร่ขออนุมัติให้หลักการจ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) ในวงเงินทั้งสิ้น 489,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักการ จะเป็นพระคุณยิ่ง

[Redacted Signature]

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

[Redacted Signature]

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

* งานนโยบายและแผน
วันที่ 9 มีนาคม 2567

เรียน หัวหน้างานนโยบายและแผน

เพื่อโปรดแจ้งรหัสงบประมาณ สำหรับจัดทำจ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ล่วงหน้า สำหรับปีงบประมาณ 2568 วงเงิน 489,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

[Signature]
(นายจัตติย์ เกตุแก้ว)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี ใจดี
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์

Fund #	๙๐๘๐๑๐๐๓
Functional Area #	๑๓๐๑๐๑๗
Commitment Item #	๖๒๕๐๙๐๐
Fund Center #	๙๓๐๐๑๑๐๐

16 มี.ค. 2567

2

7 มี.ค. 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ อว ๓๘๐๓๓๕/พค.๐๓๓๕๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานขอจ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (บริการจากเทศบาล) จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ด้วย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะ จ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (บริการจากเทศบาล) จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยวิธีพิเศษเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อให้ได้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

๒. รายละเอียดของพัสดุ

จ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (บริการจากเทศบาล) จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ราคาที่ได้จากการสืบราคาโดยท้องตลาด

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากเงินรายได้ศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องจ้างใช้พัสดุนั้น หรือให้นานนับแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาสามสัปดาห์หรือไม่เกินแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีงบประมาณจำกัดจึงต้องจ้างซึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายชัชชัย เกตุแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒. นายอุดม เมื่อนบัวผัน

พนักงานธุรการ

๓. นางสาวอารีย์ เอี่ยมประทีป

พนักงานธุรการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ ทั้งนี้ให้ตรวจรับภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับทราบการส่งมอบพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติ ให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างและราคากลางดังกล่าวข้างต้น

๒. แต่งตั้งให้ นายชัชชัย เกตุแก้ว เป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของพัสดุ

ที่ลงจ้าง

๗

(นางต้นศรัณย์ โศคนาคะวีโร)

นักวิชาการพัสดุ ๒ ๘ มี.ย. ๒๕๖๗

ลงที่


(นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์)

นักวิชาการพัสดุ ๒ ๘ มี.ย. ๒๕๖๗

๗

(แพทย์หญิงศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล) - 5 ก.ค. 2567

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ภคศาสตร์กิจ
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

บันทึกการจอบงบประมาณ

ส่วนราชการ: ศูนย์การแพทย์ฯ-งานนโยบายและแผน
โทร: 1000.23175
วันที่: 10.10.2024
เรื่อง: ขอเงินหมุนเวียนเพื่อการจอบงบประมาณบันทึกการลงที่ 0735/อบจ.3/67

เรียน: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและงานบริหาร

ตามที่ข้าพเจ้าได้ขอเบิกจ่ายงบประมาณตามหนังสือที่ 0735/อบจ.3/67 เรื่อง ข้างการขจัดเก็บขยะมูลฝอย 18 แห่งการแพทย์ฯ-งานนโยบายและแผน
ให้ดำเนินการจอบบันทึกการจอบงบประมาณเลขที่ 1000.129175 เป็นจำนวนเงิน 336,000.00 บาทเป็น ระเบียบงบประมาณไม่ถูกต้อง


ลำดับ	รายการ	รายการประกอบ				รวม
		รหัสแผนงานโครงการ หรือแผนงาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม หรือโครงการ	รหัสกิจกรรม หรือโครงการ	รหัสกิจกรรม หรือโครงการ	
1	ค่าบริหารงาน	130010101	83001100	5008010003	336,000.00	
2	ค่าบริหารงาน	130010101	83001100	5008010003	336,000.00	
3	ค่าบริหารงาน	130010101	83001100	5008010003	336,000.00	
4	ค่าบริหารงาน	130010101	83001100	5008010003	336,000.00	
5	ค่าบริหารงาน	130010101	83001100	5008010003	336,000.00	
6	ค่าบริหารงาน	130010101	83001100	5008010003	336,000.00	
รวม						336,000.00

ขอเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมดังนี้

๑๖
11 ต.ค. 2567

หมายเหตุ: ทั้งนี้เป็นการจอบงบประมาณฉบับนี้เพื่อใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรตามระเบียบของหน่วยงาน

จัดทำโดย	นางสาว สิริเพ็ญ บุระณะปฏิกุล (งานงบประมาณ)	07/10/2024
เห็นชอบโดย	นางสาว สิริเพ็ญ บุระณะปฏิกุล (นักบริหารงานนโยบายและแผน)	09/10/2024




ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี
โครงการจ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (บริการจากเทศบาล) จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย(บริการจากเทศบาล) ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดยาว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ ภาณุพงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

นางสาว สิริเพ็ญ บุระณะปฏิกุล
นักบริหารงาน
นโยบายและแผน

ภาคผนวก 2.10
เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย






ภาคผนวก 2.10.1
แผนการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น 2568

กำหนดการซ่อมพหุไฟฟ้าและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ประจำปี 2568

วันที่ 25 มิถุนายน 2568	เวลา 10.00 น.	กำหนดการซ่อมพหุไฟฟ้าและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ลำดับเหตุการณ์ซ่อมพหุไฟฟ้าและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย วันที่ 25 มิถุนายน 2568 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องพักเจ้าหน้าที่ อาคารป็นรักษ์ ชั้น 2 ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบจุดเกิดเหตุ อยู่บริเวณห้องกินข้าว ขณะเกิดเหตุมีเสียงดังและกลุ่มควันลอยออกมาจำนวนมาก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยได้ทำการแจ้ง หัวหน้าทีมควบคุมและระงับอัคคีภัย
เวลา 10.00 น.		เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ Ward เด็ก ชั้น 2 ผู้ประสบเหตุตะโกนแจ้ง ไฟไหม้ๆๆ พร้อมแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน/ Incharge และเข้าระงับเหตุด้วยถังดับเพลิงตามขั้นตอน หัวหน้าหน่วยงาน/Incharge : โทรแจ้งที่เบอร์ 1234 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ จนท.รปภ. ประจำอาคารใช้ถังดับเพลิงเข้าช่วยระงับเหตุ หัวหน้าหน่วยงาน/ Incharge : นำเสื้อสะท้อนแสงมาสวม โอเปอเรเตอร์ : ประกาศ “นายแพทย์อัคคีภัยเล็ก ที่อาคารป็นรักษ์ ชั้น 2” พร้อมโทรแจ้ง 5008
เวลา 10.03 น.		พบทีมผจญเพลิง : เข้าพื้นที่ตรวจสอบ รองผบ.แผน : เข้าพื้นที่เกิดเหตุ ผบ.แผน : เข้าประจำกองอำนาจการ หัวหน้าทีมผจญเพลิง : แจ้งผบ.แผน ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ รองผบ.แผน : แจ้งผบ.แผน เพื่อขอคำสั่งอพยพ ผบ.แผน : แจ้งผบ.แผน ให้เข้าแผน 1234 รองผบ.แผน : แจ้งโอเปอเรเตอร์ประกาศแผนอพยพ พร้อมแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน/Incharge สั่งอพยพ
เวลา 10.06 น.		ทีมสื่อสารองค์ประกาศเสียงตามสาย : “นายแพทย์อัคคีภัยใหญ่ ขณะนี้แผน 1234 เริ่มแล้ว” พร้อมเสียงกริ่งยาว หัวหน้าหน่วยงาน/Incharge : ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตและสั่งจัดการกระแสไฟฟ้า ทีมจัดการกระแสไฟฟ้า : ทำการตัดไฟ ทีมผจญเพลิง : เข้าระงับเหตุและใช้สายน้ำทำการดับไฟพร้อมค้นหาผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้และติดค้าง
เวลา 14.08 น.		ป็นรักษ์ชั้น 1 ทีมอพยพ นำผู้ป่วยรายที่1 : ผู้ป่วยเคมีบำบัดช่วยเหลือตนเองไม่ได้ On Oxygen พร้อมนำเกลือ ที่โทยาเคมีบำบัด 1 สาย (จากWard ชั้น 1) ผู้ป่วยรายที่2 : ผู้ป่วยช่วยเหลือช่วยเหลือตนเองได้พร้อมสายนำเกลือยาเคมีบำบัด ป็นรักษ์ชั้น2 ทีมอพยพ นำผู้ป่วยเด็กจากNICU จำนวน2 เคส 1.ผู้ป่วยทารกอยู่ในตู้อบใส่เครื่องช่วยหายใจน้ำเกลือ 1 สายพร้อมพร้อมสายให้อาหาร 2. ผู้ป่วยทารกอยู่ใน crib มีสายน้ำเกลือ 1 สาย

ทีมอพยพ นำผู้ป่วยเด็กจาก PICU จำนวน 2 เคส
1.ผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 10 ปี ใส่เครื่องช่วย พร้อมสายน้ำเกลือ 1 สาย
2.ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 10 เดือน มีสายน้ำเกลือ 1 สาย
ทีมอพยพ นำผู้ป่วย Ward เด็ก จำนวน 2 เคส
1.ผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 1 ปี Covid on oxygen มีสายน้ำเกลือ
2.ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 5 ปี มีสายน้ำเกลือ
ป็นรักษ์ ชั้น 3 ทีมอพยพนำผู้ป่วย เคส Labor 1 เคส พร้อมลูก
1.ผู้ป่วยแม่ตั้งครรภ์คลอด 1 ราย มีสายน้ำเกลือ 1 สายพร้อมลูก 1 คนอยู่ใน Crib
ทีมอพยพ นำผู้ป่วยหลังคลอด จำนวน 1 case พร้อมลูก 1
2.Ward หลังคลอด 1 Case พร้อมลูก 1 Case พร้อมแม่หลังคลอด 1 Case
ทีมปฐมพยาบาล : เข้าดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วยเจ็บจากการอพยพ
ทีมรักษาความปลอดภัย : เข้ากันพื้นที่เกิดเหตุห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่
ทีมจราจร : อำนวยความสะดวกและจัดระบบการขนส่ง
ทีมสื่อสารและประสานงาน ณ กองอำนวยการรวมทำการจัดบันทึก ทรัพยากรงานจำนวนผู้ป่วยอพยพ
และจำนวนเจ้าหน้าที่

เวลา 10.08 น.
เวลา 10.08 น.
เวลา 10.09 น.
เวลา 10.15 น.
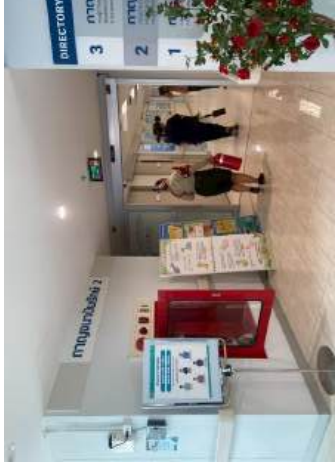
<p>1. หลักฐานการจัดกระบวนป้องกันและระงับอัคคีภัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> หลักฐานการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย/ระบบเตือนภัยต่างๆ เช่น ถังดับเพลิง สัตูญาณเตือนภัย ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน และอื่นๆ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
<ul style="list-style-type: none"> หลักฐานการอบรมและซักซ้อมแผนการอพยพคนมีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 	<div>      </div>

แผนการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2568 จำนวน 4 รุ่น					
รุ่นที่	วันที่	เวลา	สถานที่		
1	วันพุธที่ 2 ก.ค. 68	13.00 – 16.00 น.		ห้องประชุมกักตึนดินทร์ ชั้น 5	
2	วันพุธที่ 9 ก.ค. 68				
3	วันพุธที่ 23 ก.ค. 68				
4	วันพุธที่ 30 ก.ค. 68				

ภาคผนวก 2.10.2
วิธีปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย



ระเบียบปฏิบัติเรื่องการป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 0

รหัสเอกสาร รหัส QP-GJ-082

ชั้นความลับ เอกสารภายใน

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ (นายจิชัย เกตุแก้ว) หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	ลงชื่อ (นพ.ตะวัน อิ่มเย็นราษฎร์) รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	ลงชื่อ (รศ. นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
วันที่ 30 ส.ค. 2566	วันที่ 31 ส.ค. 2566	วันที่ 1 ก.ย. 2566

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 โดย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปลอกเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือด้วยวิธีอื่นใด

ไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางกลไก รวมทั้งการถ่ายเอกสาร การบันทึก หรือการเก็บข้อมูลและ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

สารบัญ

1. ชื่อเรื่อง	3
2. เป้าหมาย	3
3. วัตถุประสงค์	3
4. ขอบเขต	3
5. นิยาม/คำจำกัดความ	4
6. ระเบียบปฏิบัติ	6
6.1. แผนอบรมและหัวข้ออบรม	6
6.2. แผนตรวจสอบความปลอดภัย	6
6.3. แผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	7
6.3.1 กรณีเกิดเพลิงไหม้ขนาดเล็ก (แผนอัคคีเล็ก)	7
6.3.2 กรณีเพลิงไหม้ขนาดกลาง	8
6.3.3 กรณีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ (แผนอัคคีใหญ่)	9
6.4. จุลรวมพล	10
6.5. หน้าที่ทีมควบคุมและระงับอัคคีภัยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในเวลาราชการ และนอกเวลา	12
รายการ	22
ภาคผนวก ก. เอกสารแนบ	22

ประวัติเอกสาร

ฉบับที่	แก้ไขครั้งที่	ใช้เมื่อ	รายละเอียดการแก้ไข
1	0	1 ก.ย. 66	จัดทำใหม่ โดยยกเลิกฉบับเดิม WI-EG-007 เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย

เอกสารภายใน

หน้า ที่ 4 / 30

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การป้องกันรังสีอวกาศกัมมันตภาพรังสีและการอพยพหนีไฟ

5. นิยาม/คำจำกัดความ	
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	หมายถึง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พื้นที่ที่เกิดเหตุ	หมายถึง พื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นจุดกำเนิดของการเกิดอุบัติเหตุ มีอันตรายสูงมากทั้งจากความร้อนและควัน ผู้ที่อยู่ในบริเวณนี้ต้องได้รับการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที
พื้นที่อันตราย	หมายถึง บริเวณพื้นที่หรืออาคารที่มีผู้พักอาศัยหรือรักษาตัวหรือใช้ประโยชน์อื่นๆที่ตกอยู่ในภาวะอันตราย อาจได้รับผลกระทบจากควันไฟ เปลวไฟ แก๊สพิษ จำเป็นต้องมีการประกาศใช้แผนฉุกเฉิน
พื้นที่ที่ใกล้ที่เกิดเหตุ	หมายถึง บริเวณพื้นที่รอบที่อยู่ติด /ใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุ
พื้นที่ปลอดภัย	หมายถึง พื้นที่ที่มีการปิดล้อม ป้องกันอันตรายจากไฟและควันได้ ซึ่งประกอบด้วย บันไดหนีไฟ , แนวผนังกันไฟหรือนอกอาคาร
จตุรมวลพล	หมายถึง พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับรวมผู้ใช้อาคารทั้งหมด
แนวผนังกันควัน	หมายถึง แนวผนังที่กันแยกอาคารออกเป็นอย่างน้อย 2 ส่วน โดยมีอัตราหนาไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อรองรับการอพยพ /เคลื่อนย้ายตั้งแต่ช่วงเวลาเริ่มต้นของการเกิดเหตุ
ศูนย์สั่งการเหตุฉุกเฉิน	หมายถึง จุดศูนย์รวมของผู้มีอำนาจสั่งการในแผนฉุกเฉิน ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัย เพื่อบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
นายแพทย์อัครศิลป์	หมายถึง เหตุการณ์เพลิงไหม้เพิ่งได้รับรายงานและกำลังอยู่ในขั้นตอนการดับไฟขั้นต้นให้ประกาศ “ นายแพทย์อัครศิลป์ ด้วยสถานที่เกิดเหตุ จำนวน 3 ครั้ง ”
นายแพทย์อัครศิลป์กลาง	หมายถึง เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
นายแพทย์อัครศิลป์ใหญ่	หมายถึง เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่มีความรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้
นายแพทย์อัครศิลป์เข้าแผน 1234 (5)	หมายถึง เพลิงไหม้รุนแรงยังไม่สามารถดับได้ ให้อพยพหนีไฟและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามแผนที่วางให้ประกาศ “ นายแพทย์อัครศิลป์เข้าแผน 1234 จำนวน 5 ครั้ง ”

เอกสารภายใน

หน้า ที่ 3 / 30

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การป้องกันรังสีอวกาศกัมมันตภาพรังสีและการอพยพหนีไฟ

1. **ชื่อเรื่อง**
การป้องกันรังสีอวกาศกัมมันตภาพรังสีและการอพยพหนีไฟ
2. **เป้าหมาย**
2.1 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกไม่เกิดเหตุอุบัติเหตุ
2.2 อุปกรณ์เตือนภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงมีความพร้อมใช้
2.3 บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและบุคลากรบริษัทผู้สัญญาที่ปฏิบัติงานในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้รับการอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและซ้อมการดับเพลิง
3. **วัตถุประสงค์**
3.1 เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง กับแผนการป้องกัน รังสีอวกาศกัมมันตภาพรังสี
3.2 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนการป้องกัน และระงับอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ
3.3 เพื่อลดอัตราความเสียหายต่อการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการนี้
4. **ขอบเขต**
4.1 ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รวมถึงคณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรมห่าจักรสิริธรและบริษัทผู้สัญญาภายนอก
4.2 แผนฉุกเฉินมีครอบคลุมถึงเหตุเพลิงไหม้ ภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ

6. ระเบียบปฏิบัติ

6.1. แผนอพยพและหัวข้ออบรม

อบรมความรู้ให้กับบุคลากรที่สังกัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยอบรมและเรียนรู้ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้ถังดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และฝึกซ้อมการดับเพลิง บุคลากรใหม่ ผ่านการอบรมครบ 100 % และบุคลากรเก่าผ่านการอบรมเพื่อทบทวน ทุก ๆ 1 ปี ซึ่งหัวข้อในการอบรม มีดังนี้

- ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
- การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
- จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
- การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
- เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
- ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอพยพหนีไฟ

ในการอบรม กำหนดให้เป็นหน้าที่ของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะและงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งการอบรมแต่ละครั้งจะต้องมีการประเมินผลการอบรมทุกครั้ง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการอบรมในครั้งต่อไป

6.2. แผนตรวจสอบความปลอดภัย

บุคลากร

มีหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด แก๊ส สารเคมี วัตถุไวไฟ ในหน่วยงานนั้นๆ ให้มีความปลอดภัย และในการนี้เกิดชำรุด ให้เขียนป้าย “ชำรุด” แลวนัดช่างเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงาน และแจ้งงานวิศวกรรมบริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะมีหน้าที่

ตรวจสอบเพื่อหาความเสี่ยงด้านอัคคีภัย เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความพร้อมใช้ของถังดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ อุปกรณ์เตือนภัย ฯลฯ ส่วนกลางและร่วมกับหน่วยงานทุกเดือนและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ

งานวิศวกรรมบริการ

ตรวจสอบระบบน้ำดับเพลิง สายไฟ ระบบ Fire Alarm ระบบแก๊สทางการแพทย์ ประจำสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ ครั้งละ 30 นาที

พื้นที่จุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

พื้นที่จุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยภายในพื้นที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ที่มีเพลิงไหม้แล้วอาจลุกลามเป็นอัคคีภัยร้ายแรง ซึ่งมีดังนี้

แผน 1234	หมายถึง	แผนอพยพหนีไฟและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
บุคลากรเขียว	หมายถึง	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดับเพลิง
บุคลากรเหลือง	หมายถึง	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือ+เอกสารตามลำดับความสำคัญ
บุคลากรแดง(1)(2)	หมายถึง	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือรถและอพยพผู้ป่วยไปยังจุดรวมพลเป็นกรณีฉุกเฉินให้สัญญาณในการอพยพและช่วยเหลือผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล
ผู้บัญชาการแผน	หมายถึง	ผู้บริหารสูงสุดในพื้นที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนเพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการส่งการในกรณีดับเพลิงและควบคุมสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้

- ทีมรักษาความปลอดภัยและจราจร เข้าพื้นที่เพื่อกันพื้นที่ที่เกิดเหตุ

กรณีควบคุมเหตุได้ หัวหน้าหน่วยงานรายงานสถานการณ์กลับที่เบอร์ 1234 แจ้งประกาศระบบเสียงตามสาย ดังนี้ “ขณะนี้นายแพทย์อัครศักดิ์. เหตุการณ์ปกติ” และประเมินความเสียหาย พร้อมทั้งรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา

กรณีไม่สามารถระงับเหตุได้ ให้ปฏิบัติตามแผนอัตรากำลัง หรืออัตรากำลังใหญ่

6.3.2 กรณีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่

หัวหน้าหน่วยงาน

- แจ้งบุคลากรเที่ยว เข้าช่วยดับเพลิงบุคลากรห้อง และแดงเตรียมพร้อมเพื่อการอพยพ และขนย้ายเอกสารสำคัญและทรัพย์สินต่างๆ
- ทีมผจญเพลิงประสานงานหน่วยงาน โทรเบอร์ฉุกเฉิน 1234 แจ้งโอเปอร์เตอร์ ประกาศระบบเสียงตามสาย ดังนี้

นายแพทย์อัครศักดิ์กลาง จำนวน 3 ครั้ง

- โอเปอร์เตอร์ แจ้งประกาศระบบเสียงตามสาย ดังนี้

นายแพทย์อัครศักดิ์กลาง ที่..... (สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้) จำนวน 3 ครั้ง

และประสานงานขอความช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาลตำบลศาลายา สถานีดับเพลิงตลิ่งชัน อำเภอพุทธมณฑล สถานที่ตำรวจอำเภอพุทธมณฑล และโรงพยาบาลใกล้เคียงหน่วยงานที่เกิดเหตุ ปฏิบัติตามแผนฯ ของหน่วยงาน

- ทีมตัดกระแสไฟฟ้า ประสานขออนุญาตหน่วยงานเข้าพื้นที่ก่อนเข้าตัดกระแสไฟฟ้า, แก๊สทางการแพทย์ที่จ่ายมายังที่เกิดเหตุ พร้อมเข้าควบคุมระบบดับเพลิงอัตโนมัติและลวบน้ำ ระบบดับเพลิงรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ

- ทีมผจญเพลิงเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุทำการดับเพลิงด้วยสายน้ำ และประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บัญชาการแผนในการส่งอพยพ

- ทีมเคลื่อนย้าย เข้าพื้นที่ช่วยผู้บาดเจ็บไปยังจุดรวมพล

- ทีมรักษาพยาบาล เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น และไปยังจุดรวมพลเพื่อทำหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- ทีมอำนวยความสะดวกสื่อสารและประสานงาน ทำหน้าที่สื่อสารทั้งภายในและภายนอก

- ทีมรักษาความปลอดภัยและจราจรเข้าทำการปิดกั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่และจัดระบบการจราจร

- งานโภชนาการ
- งานเภสัชกรรม
- เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
- งานเทคนิคการแพทย์
- บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- ศูนย์อาหารการแพทย์
- คลังพัสดุศูนย์การแพทย์ฯ
- เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (CSSD)
- ห้องออกซิเจนความดันสูงบำบัด (Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO))
- ห้องปฏิบัติการทันตกรรม (LAB)
- คลังพัสดุทันตกรรมฯ

6.3. แผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เป็นแผนดับเพลิงที่ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยให้รู้ถึงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงวิธีการดับเพลิง ซึ่งแบ่งระดับความรุนแรง ดังนี้

6.3.1 กรณีเกิดเพลิงไหม้ขนาดเล็ก (แผนอัตรากำลัง)

- ผู้ประสบเหตุแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน และมาถึงดับเพลิงเข้าช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ ตามวิธีที่ได้ฝึกอบรม
- ผู้ประสบเหตุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย/หัวหน้าหน่วยงาน แจ้งเหตุการณ์อัตรากำลังที่เกิดขึ้น ที่เบอร์ฉุกเฉิน 1234 แจ้งโอเปอร์เตอร์ ดังนี้

นายแพทย์อัครศักดิ์ ที่ (สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้)
(ชื่อผู้แจ้งเหตุ).....(เวลาที่เกิดเหตุ/ที่แจ้งเหตุ)

- โอเปอร์เตอร์ แจ้งประกาศระบบเสียงตามสาย ดังนี้

นายแพทย์อัครศักดิ์ ที่..... (สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้) จำนวน 3 ครั้ง

- ทีมผจญเพลิงเข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมระงับเหตุ

- เจ้าหน้าที่รปภ. ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเข้าพื้นที่เกิดเหตุภายใน 1 นาที

- ทีมผจญเพลิงเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุและประเมินสถานการณ์ภายใน 5 นาที

- ทีมตัดกระแสไฟฟ้า เข้าพื้นที่เพื่อเตรียมทำการตัดกระแสไฟฟ้าและแก๊สทางการแพทย์

- ทีมเคลื่อนย้าย เตรียมความพร้อมเข้าพื้นที่

- กรณีควบคุมเหตุได้ หัวหน้าหน่วยงานรายงานสถานการณ์กลับที่เบอร์ 1234 แจ้ง ประกาศระบอบเสียตามสาย ดังนี้ “ขณะนี้นายแพทย์อัครเดชได้.. เหตุการณ์ปกติ” และประเมินความเสี่ยงหายพร้อมทั้งรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา
- กรณีไม่สามารถระงับเหตุได้ ให้ปฏิบัติตามแผนอัตรากำลัง

6.3.3 กรณีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ (แผนอัตรากำลัง)

- ทีมผจญเพลิงเข้าทำการดับเพลิงด้วยสายน้ำและไม่สามารถดับได้และขอสนับสนุนผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินประกาศแผน “นายแพทย์อัครเดชเข้าแผน 1234”
- ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน ขอสนับสนุนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อประกาศแผนนายแพทย์อัครเดช เข้าแผน1234
- โอลิมปัสเรดาร์ประกาศ ระบบเสียงตามสาย

“นายแพทย์อัครเดชเข้าแผน1234” จำนวน 5 ครั้ง ตามด้วยเสียงกริ่งแจ้งอพยพ

- หัวหน้าหน่วยงานควบคุมบุคลากรเหลือ ให้ขนย้ายทรัพย์สิน เอกสาร ตามลำดับของการขนย้ายไปไว้ที่จุดรวมพล
- หัวหน้าหน่วยงานควบคุมบุคลากรแดง (1) และ (2) ให้อพยพผู้ช่วยตามแผนผังการหนีไฟที่ตั้งในหน่วยงาน หรือผังทางหนีไฟและจุดรวมพล (ผนวก ข.)
- บุคลากรแดง (1) ถือธง และนำผู้ช่วยไปที่จุดรวมพล
- บุคลากรแดง (2) ถือนกหวีด และเป่าให้สัญญาณในการอพยพ
- บุคลากรเหลือ และผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ออกนอกพื้นที่มาช่วยอพยพ(หน่วยงานที่เกิดเหตุ)
- ทีมผจญเพลิงใช้สายน้ำและอยู่ ณ ที่เกิดเหตุจนกว่าทีมสนับสนุนจากภายนอกเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุและถอนกำลังมายังศูนย์สั่งการฉุกเฉิน
- ทีมเคลื่อนย้าย เข้าพื้นที่ช่วยผู้ช่วยไปยังจุดรวมพล
- ทีมรักษาวินัย เคารมอุปกรณ์ที่จำเป็น และไปยังจุดรวมพลเพื่อทำหน้าที่ปฐมนิเทศ
- ทีมสื่อสารและประสานงาน ทำหน้าที่สื่อสารทั้งภายในและภายนอก
- ทีมรักษาความปลอดภัยและจราจรเข้าทำการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่และจัดระบบการจราจร
- กรณีควบคุมเพลิงได้แล้ว ให้ประสานหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ ตรวจสอบจำนวนผู้ช่วยบุคลากร ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ และประเมินความเสี่ยงหาย รายงานต่อหัวหน้าทีมควบคุมและระงับอัตรากำลังที่ และแจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียตามสาย ดังนี้ “ยกเลิกแผน 1234”

6.4. จุดรวมพล

ภายนอกอาคาร

จุดที่ 1 ลานจอดรถด้านประตูทางเข้าฝั่งโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร



จุดที่ 2 ลานจอดรถแพทย์และบุคลากร (ลานโพธิ์)



หมายเหตุ : ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นผู้สั่งการตามความเหมาะสม

Updated Version on intranet

6.5. หน้าที่มีความคุมและระงับอัคคีภัยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในเวลาราชการ และนอกเวลา

ราชการ

ทีม	หน้าที่รับผิดชอบ	ในเวลาราชการ	นอกเวลาราชการ
ทีม ผลยาเพลิง	1. เข้าดำเนินการดับเพลิง 2. รายงานสถานการณ์ให้ผู้ช่วยผู้ บัญชาการแผน	1. เจ้าหน้าที่งานอาคาร สถานที่ฯ 2. เจ้าหน้าที่รพ.พันตรกรม 3. เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ	1. เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย
ทีม ตัดกระแสไฟฟ้า	1. ทำการตัดกระแสไฟฟ้า, แก๊สทาง การแพทย์ที่จ่ายมายังบริเวณที่เกิด เหตุ 2. เข้าควบคุมระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และอุปกรณ์ต่างๆ 3. ตรวจสอบวาล์วน้ำ ระบบดับเพลิง 4. ควบคุมน้ำและขยะจากการ ดับเพลิงไม่ให้เกิดกระทบกับสิ่งแวดล้อม 5. รายงานสถานการณ์ให้ผู้ บังคับบัญชาทราบ	1. เจ้าหน้าที่งาน วิศวกรรมบริการ	1. เจ้าหน้าที่เวรงาน วิศวกรรมบริการ
ทีม อพยพ	1. นำผู้ป่วยและบุคลากรที่ไม่ เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ 2. ขนย้ายอุปกรณ์และเอกสารสำคัญ ออกนอกพื้นที่ 3. ตรวจสอบจำนวนพนักงาน/ผู้ป่วย 4. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	1. หัวหน้าหน่วย เคลื่อนย้าย 2. เจ้าหน้าที่หน่วย เคลื่อนย้าย 3. เจ้าหน้าที่ รพ. พันตรกรมฯ 4. เจ้าหน้าที่อาคาร สถานที่ฯ 5. เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรม บริการ 6. เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย	1.เจ้าหน้าที่หน่วย เคลื่อนย้าย 2. เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย 3. เจ้าหน้าที่เวรอาคาร สถานที่ฯ


Updated Version on intranet

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



ทีมรักษาพยาบาล	1. จัดเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การรักษายาบาล 2. ทำการรักษาพยาบาล 3. ประสานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 4. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	1. แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2. Incharge ER
ทีมอำนวยความสะดวกและประสานงาน	1. ประสานงานและอำนวยความสะดวก 2. ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. ติดต่อประสานงาน รับแจ้งข้อมูลหน่วยงานและทีมฉุกเฉินที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ 4. รายงานสถานการณ์ ต่อผู้ช่วยผู้บัญชาการแผน	1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
ทีมรักษาความปลอดภัยและจราจร	1. ควบคุมพื้นที่ที่เกิดเหตุ 2. กำกับจราจรภายใน 3. อำนวยความสะดวกหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานต่างๆ 4. ป้องกันเหตุร้าย เช่น การลักทรัพย์ 5. กันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ 6. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	1. หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย 2. หัวหน้าฝ่ายจราจร

กระบวนการในสถานการณ์การระงับอัคคีภัย

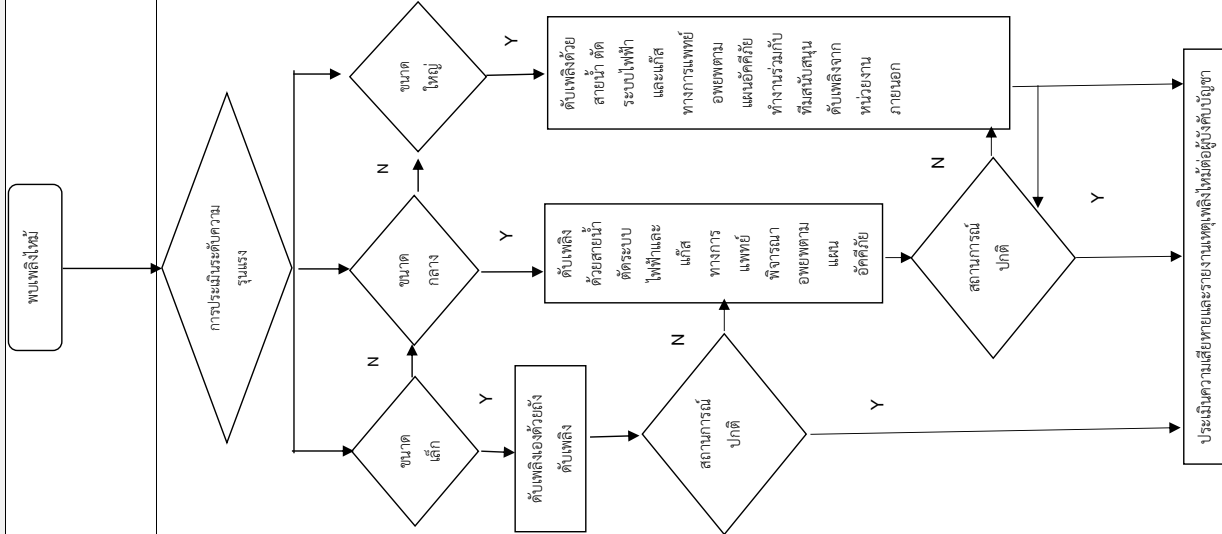

Updated Version on intranet

Updated Version on intranet

ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินระงับอัคคีภัย

ประกาศเสียงตามสาย นายแพทย์อัครเดช

ผู้บัญชาการแผน

ไปยังกองอำนวยการแผนฉุกเฉิน บริเวณจุดรวมพล 1 หรือ 2

- ทำหน้าที่ที่บัญชาการเหตุการณ์
- บัญชาการดับเพลิงให้เป็นไปตามแผนและพิจารณา
- ส่งการทีมต่างๆ
- ประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาตัดสินใจสั่งการ
- ให้ในที่ที่มีปฏิบัติงานต่างๆ
- ผู้บัญชาการแผนสั่งการประกาศใช้แผน
- รายงานสถานการณ์และการปฏิบัติงานให้ผู้ช่วยเหลือ
- ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นระยะตลอดเหตุการณ์


รองผู้บัญชาการแผน

- ช่วยผู้บัญชาการแผนทำการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
- ชนิดของเหตุการณ์ต้องการกำลังสมทบเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ เหตุฉุกเฉินใช้ทุกตาม
- ตรวจสอบพื้นที่อันตราย
- ตรวจสอบทีมดับเพลิง
- เสนอผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินเพื่อประกาศใช้แผน
- นายแพทย์อัครเดช (แผน 1234)

ผู้บัญชาการแผน

เวลา	ผู้บัญชาการแผน	รองผู้บัญชาการแผน
ในเวลา	คนที่ 1 ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นอกเวลา	คนที่ 2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	หัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัย

ขั้นตอนปฏิบัติทีมผจญเพลิง

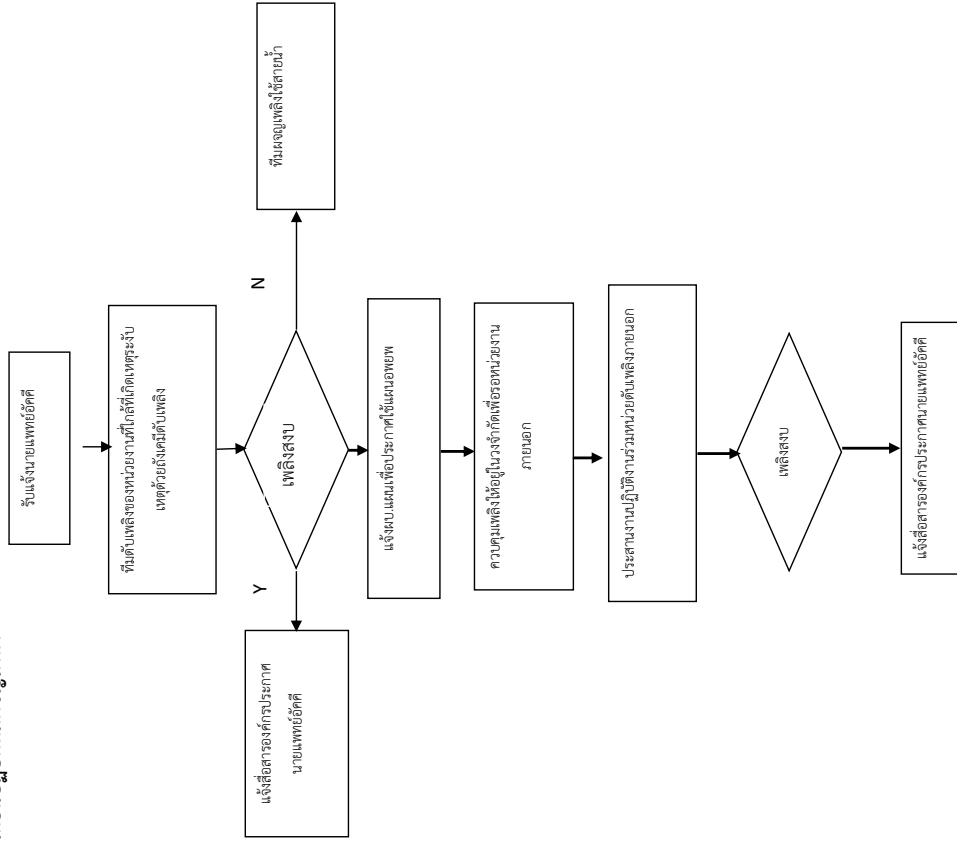

Updated Version on intranet

ทีมผจญเพลิง

มีหน้าที่ในการเข้ารับเหตุอัคคีภัย โดยใช้ถังเคมีดับเพลิงประจำชั้น หรือสายฉีดน้ำ เพื่อควบคุมหรือระงับเหตุให้เร็วที่สุด

- ทีมผจญเพลิง หน่วยงานสถานที่และยานพาหนะ 3 คน
- ทีมดับเพลิงภายนอกอาคาร (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 10 คน)
- เมื่อมีประกาศเสียงตามสาย “นายแพทย์อัคคีเล็ก” ทีมผจญเพลิงที่เกิดเหตุไปยังจุดเกิดเหตุ

พร้อมถังดับเพลิงเข้าตรวจสอบและดับเพลิงเบื้องต้น ทีมผจญเพลิงที่เกิดเหตุจากจุดเกิดเหตุแต่งชุดป้องกันและไปยังที่เกิดเหตุเตรียมใช้สายน้ำโดยได้รับคำสั่งการจากผู้บัญชาการแผน และมีการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่นั้นเรียบร้อยแล้ว และทำการขับเพลิงและเคลื่อนย้ายวัสดุไวไฟต่างๆ ออกจากพื้นที่

- กรณีดับเพลิงได้ แจ้งรองผู้บัญชาการแผนเพื่อแจ้งผู้บัญชาการแผนยกเลิก ประกาศ “นายแพทย์อัคคี”
- กรณีทีมผจญเพลิงไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ แจ้งรองผู้บัญชาการแผน เพื่อแจ้งผู้บัญชาการแผนสั่งเข้าแผนอพยพ (แผน 1234)

- เมื่อมีประกาศแผนอพยพแล้วให้ปฏิบัติตามนี้ ก่อนกำลังทีมผจญเพลิงที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่อันตรายและให้ไปรายงานตัวที่จุดรวมพลเพื่อนำทีมดับเพลิงภายนอกมายังที่เกิดเหตุ

- เมื่อทีมดับเพลิงภายนอกมาถึงที่เกิดเหตุ ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินส่งสัญญาณถึงทีมผจญเพลิงทั้งหมดออกจากพื้นที่ไปรายงานตัวที่จุดรวมพล

ขั้นตอนปฏิบัติทีมตัดกระแสไฟฟ้า

- เมื่อได้รับการประกาศเสียงตามสายหรือรับสายจากงานอาคารเจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมบริการที่ได้รับมอบหมายไปยังจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้และรายงานต่อ In charge เพื่อรอคำสั่งให้ตัดกระแสไฟฟ้าจาก In charge หรือหัวหน้างานเจ้าของพื้นที่ ให้ตัดกระแสไฟฟ้าและแก๊ส

- ทีมตัดกระแสไฟฟ้า ทำการตัดกระแสไฟฟ้า แล้วแจ้งต่อ In charge
- เมื่อตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว จึงย้ายไปยังกองอำนาจการเพื่อรับคำสั่งจากแผน

Updated Version on intranet

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อสารประชาสัมพันธ์

Operator


- เมื่อได้รับแจ้งเกิดเหตุจากไฟไหม้จากหน่วยงาน ประกาศเสียงตามสายเตือนไฟไหม้ตามระดับเพลิงไหม้
- โทรแจ้งหน่วยงานภายนอก ดังนี้
 - โทรรายงานอาคารเพื่อแจ้งสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
 - โทรแจ้งสถานีดับเพลิง ศาลายา ที่เบอร์ 02-441-0556
 - โทรแจ้งสถานีดับเพลิง ดลิ่งชัน ที่เบอร์ 02-431-3738
 - โทรแจ้งสถานีตำรวจพหลมณฑล ที่เบอร์ 02-441-1010
 - โทรแจ้งอำเภอพหลมณฑล ที่เบอร์ 02-441-0309
- เมื่อดับเพลิงได้และยุติการดับเพลิง กรณีที่ใช้ในอาคารได้ ประกาศ ดังนี้
 - นายแพทย์อัศม์เล็ก ประกาศระบบเสียงตามสาย “ขณะนี้นายแพทย์อัศม์เล็ก.. เหตุการณ์ปกติ”
 - นายแพทย์อัศม์กลาง ประกาศระบบเสียงตามสาย “ขณะนี้นายแพทย์อัศม์เล็ก.. เหตุการณ์ปกติ”
 - นายแพทย์อัศม์ใหญ่ประกาศระบบเสียงตามสาย “ยกเลิกแผน 1234”

ประชาสัมพันธ์

- เมื่อได้รับประกาศเสียงตามสาย ทีมประชาสัมพันธ์ ลงไปประจำที่กองอำนวยความสะดวกเหตุการณ์/ความเคลื่อนไหวอัคคีภัยและบันทึกหน่วยงานเข้า-ออกพื้นที่อัคคีภัย
- รวบรวมข้อมูลแล้วส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ

Updated Version on intranet

ขั้นตอนปฏิบัติทีมรักษาความปลอดภัยและจราจร

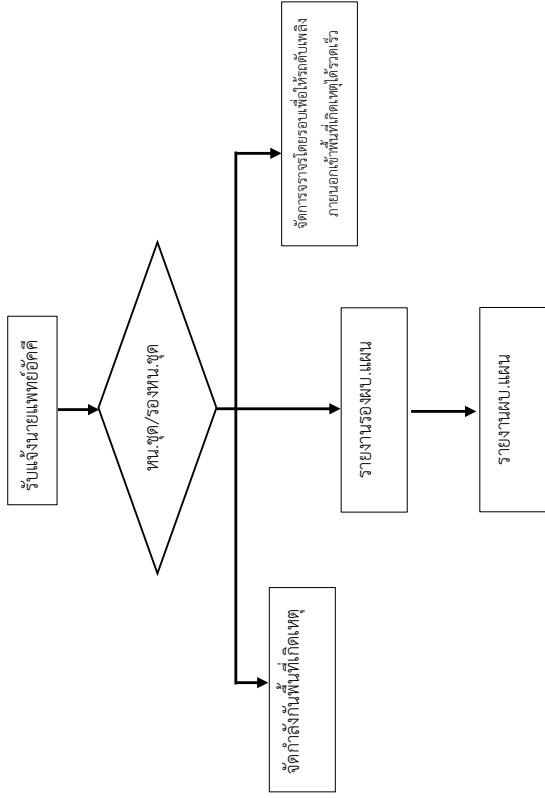

ทีมรักษาความปลอดภัยและจราจร

เมื่อได้ยินแจ้งนายแพทย์อัคคีภัยเข้าแผน 1234

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่กั้นพื้นที่เกิดเหตุ ไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เกิดเหตุ และเฝ้าระวังการจราจรทรัพย์สินและสิ่งของ
- จัดการจราจร เพื่อให้รถดับเพลิงเข้าถึงที่เกิดเหตุได้รวดเร็วและคล่องตัวและใกล้พื้นที่ที่เกิดเหตุมากที่สุด
- จัดการจราจร ให้รถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วยผู้ป่วยบาดเจ็บได้สะดวก
- จัดการจราจรหน่วยงานสนับสนุนภายนอก(มูลนิธิ) เพื่อไม่ให้กีดขวางรถดับเพลิงและรถพยาบาล
- กั้นที่เกิดเหตุไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถ่ายภาพหรือสื่อมวลชนต่าง ๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากแผน
- รายงานเหตุการณ์ต่อรถบนแผน

Updated Version on intranet

ขั้นตอนปฏิบัติที่มีโรงพยาบาล


- เมื่อได้รับแจ้งเหตุนายแพทย์อัครคี ที่มรภัทพยาบาลเตรียมความพร้อมของบุคคลากรและอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพและรถพยาบาลฉุกเฉินประจำที่ห้องฉุกเฉิน
- กรณีประกาศแผนอพยพ 1234 หากผู้บัญชาการแผนประกาศให้ห้องฉุกเฉินเป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยหนักชั่วคราวให้เตรียมพร้อมรับผู้ป่วยหนัก โดยประสานกับทีมอพยพเคลื่อนย้าย
- หากผู้ป่วยมีอาการแผนประกาศให้อพยพทั้งโรงพยาบาล ให้เข้าแผนอพยพภายในหน่วยงานห้องฉุกเฉินและย้ายไปจุดรวมพลที่กำหนด และหน่วยรีโพร์เตรียมความพร้อมประสานรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ขั้นตอนปฏิบัติที่มีอพยพเคลื่อนย้าย

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุนายแพทย์อัครคีเล็ก ให้เตรียมความพร้อมเข้าพื้นที่
- เมื่อได้รับแจ้งเหตุนายแพทย์อัครคีกลางหรือใหญ่ ให้เข้าพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ เพื่อรายงานตัวกับหัวหน้าพื้นที่ เพื่อทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามลำดับความสำคัญ

Updated Version on intranet

ภาคผนวก ก. เอกสารแนบ

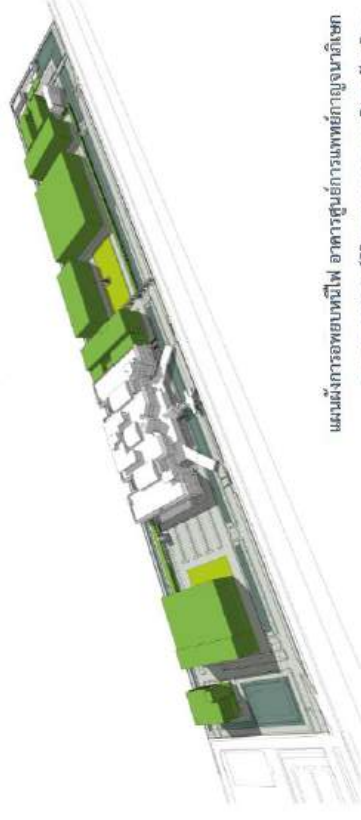


แผนผังการอพยพหนีไฟ อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 16 ธันวาคม 2565


แผนผังแสดงจุดรวมพล



แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ

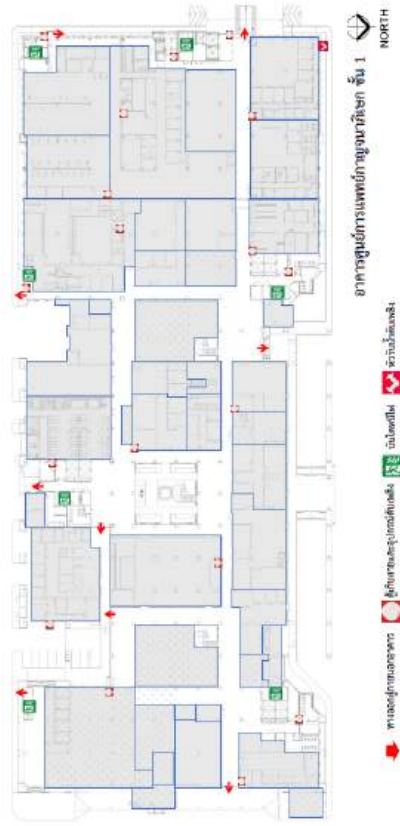

แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ

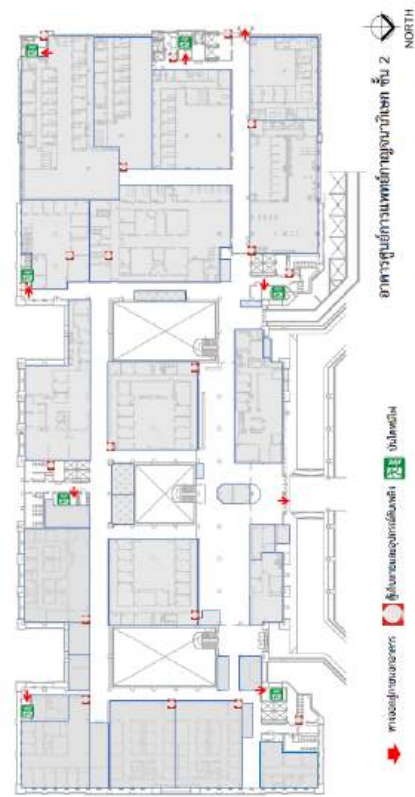


Updated Version on intranet

แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ




แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ

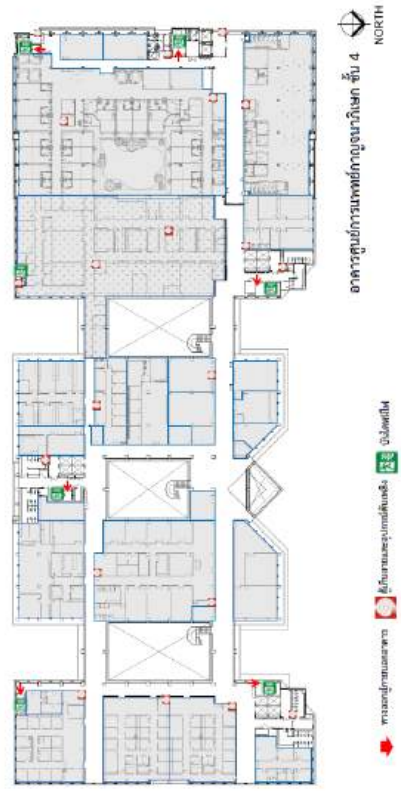

Updated Version on intranet

แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ

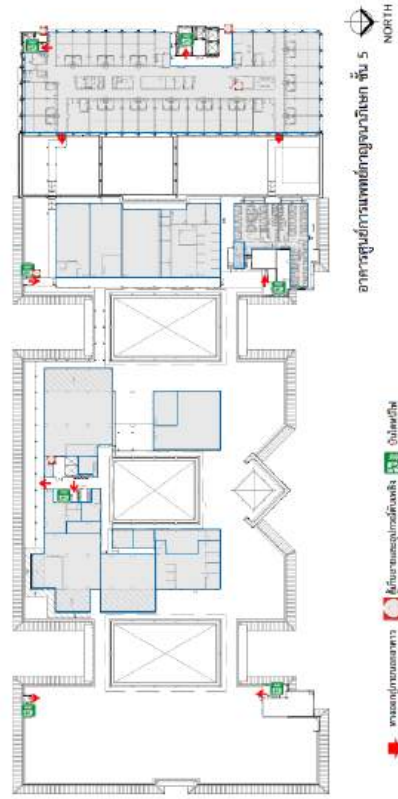

W.2.10.2-13

Updated Version on intranet

องค์ประกอบของไฟ




Building And Vehicle Division

พุ่มดอกไม้ประดับประตูหน้า

ตามมาตรฐาน NFPA-10 PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

ได้แบ่งประเภทของไฟออกเป็น 5 ประเภท คือ

- **ไฟประเภท A** ได้แก่เชื้อเพลิงธรรมชาติ
- **ไฟประเภท B** ได้แก่เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ
- **ไฟประเภท C** ได้แก่เชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้า
- **ไฟประเภท D** ได้แก่โลหะและสารเคมี
- **ไฟประเภท K** ได้แก่ไขมันจากพืชและสัตว์

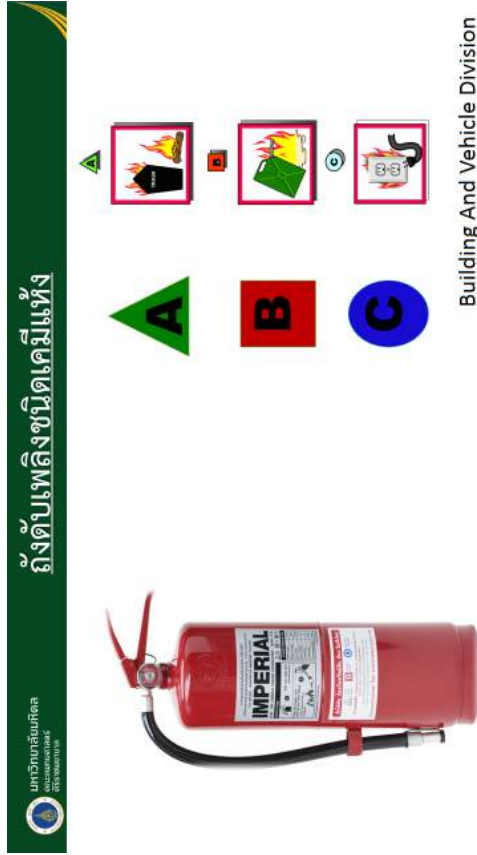

Updated Version on intranet



Updated Version on intranet



ถึงดับเพลิงชนิดเคมี(K)



Building And Vehicle Division

วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง



- ดึงสติกับรักษายอก
- ปลดสายฉีดออกพร้อมจับปลายสาย
- กดที่ปั๊มด้านบน
- สายหัวใจดีไปมา



รหัสเอกสาร: รหัส QP-GJ-082

ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่อนุมัติ 1 กันยายน 2566

Updated Version on intranet

วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง



รูปที่ 1 ใช้งานได้



รูปที่ 2 ใช้งานไม่ได้

รูปที่ 1. เจมอยู่ในช่องพื้นที่ “สีเขียว” แสดงว่า “ปกติ” พร้อมใช้งาน

รูปที่ 2 เปรียบเทียบของพื้นที่ “สีแดง” หรือ (เลข0) แสดงว่าเครื่อง

นับพลึงได้มีการใช้งานแล้วหรือแรงดันในเครื่องไหม

* ยกเว้นเครื่องดับเพลิง CO2 ต้องส่งน้ำหนักเท่านั้น *

Building And Vehicle Division

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน



บุคลากรเชี่ยวชาญ : มีหน้าที่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะเข้าช่วยเหลือดับเพลิงโดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าดับตามขั้นตอนที่อบรม

บุคลากรเหลือ : มีหน้าที่ขนย้ายทรัพย์สิน,เอกสาร,ตามลำดับขนย้ายไปยังจุดรวมพล

บุคลากรแดง (1)(2) : มีหน้าที่ในการอพยพผู้ป่วยตามแผนการอพยพหนีไฟ

บุคลากรแดง 1 : ถือธงและนำผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล

บุคคลากรแดง 2 : เป้าหนักชีวิตให้สัญญาณในการอพยพและนำผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล

บุคลากรเหลือ และผู้ประสบเหตุ ออกจากพื้นที่เกิดเหตุมาช่วยอพยพ

Updated Version on intranet

รหัสเอกสาร: รหัส QP-GJ-082

ฉบับที่ 1 แกะไขครึ่งที่ 0

วันที่อนุมัติ 1 กันยายน 2566

ภาคผนวก 2.10.3

รายงานการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย



ระยะที่ 2 ประจําวันที่ 21/2/68
ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน โดยลดความดันให้สั้นพอ

ลำดับ	รายการ	คำกริยาใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่ปั๊มเริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 130	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันที่ปั๊มหยุดทำงาน (PSI)	140	✓		
3	กระแสมอเตอร์ (แอมป์) ที่ Full load	11	✓		
4	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงปกติ	✓		
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน			

การตรวจสอบสมมุติฐานที่บ่งชี้ และเครื่องมืตเพื่อสำหรับปฏิกิริยาที่บ่งชี้ โดยลดความดันให้ต่ำ

ลำดับ	รายการ	คำการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่ทาให้เครื่องยนต์เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 110	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	ตรวจสอบแรงดันขณะเครื่องยนต์ทำงาน (PSI)	160	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	ตรวจสอบแรงดันด้านดูด Suction (PSI)	น้อยกว่า 0	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Gland packing seal	ไม่รั่วซึม	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	ตรวจสอบเสียงขณะปั้มทำงาน	เสียงเครื่องปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	ตรวจสอบทิศทางการหมุน	หมุนเข็มนาฬิกา	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที)	3000	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (องศา)	90	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	65	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	ตรวจสอบแรงตึงสายพาน	ตามหมักงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 1	ทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 2	ทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 1	ตามระดับวัด	<input checked="" type="checkbox"/>		
14	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 2	ตามระดับวัด	<input checked="" type="checkbox"/>		
15	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตามระดับวัด	<input checked="" type="checkbox"/>		
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตามระดับวัด	<input checked="" type="checkbox"/>		
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		

ผู้บันทึก _____ (นาย) _____
 ผู้ตรวจสอบ _____ (นายณัฐชาติ ละมูลมั่ง) _____



ระยะที่ 2 ประจำปี 2568

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน โดยลดความดันให้สั้นต่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรนดัมกับเริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 130			
2	ตรวจสอบแรนดัมกับหยุดทำงาน (PSI)	140			
3	กระแสเตอร์ (แอมป์) ที่ Full load	11			
4	ตรวจสอบเสียงขณะปฏิบัติงาน	เสียงปกติ			
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน			

การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม และเครื่องขมดัดสีเพื่อลดความขุ่นให้เสิร์ฟ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่ท่อในเครื่องยนต์เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 110	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันขณะเครื่องยนต์ทำงาน (PSI)	160	✓		
3	ตรวจสอบแรงดันด้านดูด Suction (PSI)	น้อยกว่า 0	✓		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Gland packing seal	ไม่รั่วซึม	✓		
5	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงเครื่องปกติ	✓		
6	ตรวจสอบทิศทางการหมุน	หมุนเข็มนาฬิกา	✓		
7	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที)	3000	✓		
8	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (องศา)	90	✓		
9	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	65	✓		
10	ตรวจสอบแรงตึงสายพาน	ตามหน้างาน	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 1	ทำงาน	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 2	ทำงาน	✓		
13	ตรวจสอบน้ำมันกลั่นแบบเดือรี 1	ตามระดับวัด	✓		
14	ตรวจสอบน้ำมันกลั่นแบบเดือรี 2	ตามระดับวัด	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตามระดับวัด	✓		
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตามระดับวัด	✓		
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	✓		

ผู้บันทึก _____ (นาย) _____
ผู้ตรวจสอบ _____ (นายณฤทธิ์ สะบุญเมือง)

รายงานการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเชิงกล
(ประจำปี ๒๕๖๕)

รหัส : FM-EG-034
แก้ไขครั้งที่ : 03
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ระยะที่ 2 ประจำปีที่ 7 / 3 / 68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน โดยลดความดันให้เส้นท่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่ปั๊มเริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 130	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันที่ปั๊มหยุดทำงาน (PSI)	140	✓		
3	กระแสมอเตอร์ (แอมป์) ที่ Full load	11	✓		
4	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงปกติ	✓		
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	✓		

การตรวจสอบปั๊มสูบน้ำดับเพลิง และเครื่องย่นตืดเส้นสำหรับปั๊มสูบน้ำดับเพลิง โดยลดความดันให้เส้นท่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่ปั๊มเริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 110	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันที่เครื่องย่นตืดทำงาน (PSI)	160	✓		
3	ตรวจสอบแรงดันที่ด้านดูด Suction (PSI)	น้อยกว่า 0	✓		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Gland packing seal	ไม่รั่วซึม	✓		
5	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงเครื่องปกติ	✓		
6	ตรวจสอบทิศทางการหมุน	ทวนเข็มนาฬิกา	✓		
7	รอบเครื่องย่นตืด (รอบ/นาที)	3000	✓		
8	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น (องศา)	90	✓		
9	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	65	✓		
10	ตรวจสอบแรงดันสายพาน	ตามหมัดงาน	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 1	ทำงาน	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 2	ทำงาน	✓		
13	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 1	ตามระดับวัด	✓		เพิ่มน้ำกลั่น
14	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 2	ตามระดับวัด	✓		เติมน้ำกลั่น
15	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตามระดับวัด	✓		
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตามระดับวัด	✓		
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	✓		

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจสอบ

pm ทวีต ๑ ๒๕-๖-๖๘

นาย

นายอนุชาติ ลอยคู่มิ่ง

รายงานการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเชิงกล
(ประจำปี ๒๕๖๕)

รหัส : FM-EG-034
แก้ไขครั้งที่ : 03
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ระยะที่ 2 ประจำปีที่ 14, 3 / 68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน โดยลดความดันให้เส้นท่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่ปั๊มเริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 130	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันที่ปั๊มหยุดทำงาน (PSI)	140	✓		
3	กระแสมอเตอร์ (แอมป์) ที่ Full load	11	✓		
4	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงปกติ	✓		
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	✓		

การตรวจสอบปั๊มสูบน้ำดับเพลิง และเครื่องย่นตืดเส้นสำหรับปั๊มสูบน้ำดับเพลิง โดยลดความดันให้เส้นท่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่ปั๊มเริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 110	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันที่เครื่องย่นตืดทำงาน (PSI)	160	✓		
3	ตรวจสอบแรงดันที่ด้านดูด Suction (PSI)	น้อยกว่า 0	✓		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Gland packing seal	ไม่รั่วซึม	✓		
5	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงเครื่องปกติ	✓		
6	ตรวจสอบทิศทางการหมุน	ทวนเข็มนาฬิกา	✓		
7	รอบเครื่องย่นตืด (รอบ/นาที)	3000	✓		
8	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น (องศา)	90	✓		
9	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	65	✓		
10	ตรวจสอบแรงดันสายพาน	ตามหมัดงาน	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 1	ทำงาน	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 2	ทำงาน	✓		
13	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 1	ตามระดับวัด	✓		
14	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 2	ตามระดับวัด	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตามระดับวัด	✓		
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตามระดับวัด	✓		
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	✓		

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจสอบ

นาย

นายอนุชาติ ลอยคู่มิ่ง



รายงานการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเชิงกล

(ประจำสัปดาห์)

รหัส : FM-EG-034

แก้ไขครั้งที่ : 03

วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ระยะที่ 2 ประจำวันที่ 4/4/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน โดยลดความดันให้เล็กน้อย

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 130	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันที่หยุดทำงาน (PSI)	140	✓		
3	กระแสแอมป์ (แอมป์) ที่ Full load	11	✓		
4	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงปกติ	✓		
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	✓		

การตรวจสอบปั๊มน้ำดับเพลิง และเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับปั๊มน้ำดับเพลิง โดยลดความดันให้เล็กน้อย

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 110	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันขณะเครื่องยนต์ทำงาน (PSI)	160	✓		
3	ตรวจสอบแรงดันดูด Suction (PSI)	น้อยกว่า 0	✓		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Gland packing seal	ไม่รั่วซึม	✓		
5	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงเครื่องปกติ	✓		
6	ตรวจสอบทิศทางการหมุน	หมุนเข็มนาฬิกา	✓		
7	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที)	3000	✓		
8	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (องศา)	90	✓		
9	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	65	✓		
10	ตรวจสอบแรงดันสายพาน	ตามทำงาน	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ Starting motor 1	ทำงาน	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของ Starting motor 2	ทำงาน	✓		
13	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 1	ตามระดับวัด	✓		
14	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 2	ตามระดับวัด	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ	ตามระดับวัด	✓		
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตามระดับวัด	✓		
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	✓		

ผู้บันทึก (นาย) [Redacted]
ผู้ตรวจสอบ (นายอนุชาติ สอนมูล่ง)



รายงานการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเชิงกล

(ประจำสัปดาห์)

รหัส : FM-EG-034

แก้ไขครั้งที่ : 03

วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ระยะที่ 2 ประจำวันที่ 11/4/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน โดยลดความดันให้เล็กน้อย

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 130	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันที่หยุดทำงาน (PSI)	140	✓		
3	กระแสแอมป์ (แอมป์) ที่ Full load	11	✓		
4	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงปกติ	✓		
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	✓		

การตรวจสอบปั๊มน้ำดับเพลิง และเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับปั๊มน้ำดับเพลิง โดยลดความดันให้เล็กน้อย

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 110	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันขณะเครื่องยนต์ทำงาน (PSI)	160	✓		
3	ตรวจสอบแรงดันดูด Suction (PSI)	น้อยกว่า 0	✓		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Gland packing seal	ไม่รั่วซึม	✓		
5	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงเครื่องปกติ	✓		
6	ตรวจสอบทิศทางการหมุน	หมุนเข็มนาฬิกา	✓		
7	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที)	3000	✓		
8	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (องศา)	90	✓		
9	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	65	✓		
10	ตรวจสอบแรงดันสายพาน	ตามทำงาน	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ Starting motor 1	ทำงาน	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของ Starting motor 2	ทำงาน	✓		
13	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 1	ตามระดับวัด	✓		
14	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 2	ตามระดับวัด	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ	ตามระดับวัด	✓		
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตามระดับวัด	✓		
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	✓		

ผู้บันทึก (นาย) [Redacted]
ผู้ตรวจสอบ (นายอนุชาติ สอนมูล่ง)



ระยะที่ 2 ประจักษ์วันที่ 18 / 4 / 68

ระยะเวลาที่เกิดอุป
มาที่ 5

การตรวจสอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยลดความดันให้ต่ำกว่า

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 130			
2	ตรวจสอบแรงดันที่ปล่อยทำงาน (PSI)	140			
3	กระแสมอเตอร์ (แอมป์) ที่ Full load	11			
4	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงปกติ			
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน			

การตรวจสอบปริมาณน้ำดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับผู้บริโภค

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่หัวให้เครื่องยนต์เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 110	/		
2	ตรวจสอบแรงดันขณะเครื่องยนต์ทำงาน (PSI)	160	/		
3	ตรวจสอบแรงดันด้านดูด Suction (PSI)	น้อยกว่า 0	/		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Gland packing seal	ไม่รั่วซึม	/		
5	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงเครื่องปกติ	/		
6	ตรวจสอบทิศทางการหมุน	หมุนเข็มนาฬิกา	/		
7	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที)	3000	/		
8	อุณหภูมิ مياهหล่อเย็น (องศา)	90	/		
9	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	65	/		
10	ตรวจสอบแรงดันสายพาน	ตามโรงงาน	/		
11	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 1	ทำงาน	/		
12	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 2	ทำงาน	/		
13	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบบเตอรี 1	ตามระดับวัด	/		
14	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบบเตอรี 2	ตามระดับวัด	/		
15	ตรวจสอบระดับน้ำในถังมีธอน้ำ	ตามระดับวัด	/		
16	ตรวจสอบระดับน้ำในถังมีธอน้ำ	ตามระดับวัด	/		
17	ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำในถังมีธอน้ำ	ทำงาน	/		

[illegible]

ระยะที่ 2 ประจำวันที่ 95/4/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที


การตรวจข้อบกพร่องอุปกรณ์การแพทย์ โดยลดความดันให้เล็กน้อย

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่ปั๊มเริ่มทำงาน (PSI)	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	ตรวจสอบแรงดันที่ปั๊มหยุดทำงาน (PSI)	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	กระแสมอเตอร์ (แอมป์) ที่ Full Load	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมด้วยตู้คอนโทรล	<input checked="" type="checkbox"/>		

การตรวจสอบปฏิกิริยาที่พบถึง และเครื่องดนตรีที่ผลิตสำหรับมีเสียงที่ดังไปถึง โดยลดความดังให้เหลือ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่ให้ได้รียอนต์เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 110	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันขณะเครื่องขุดทำงาน (PSI)	160	✓		
3	ตรวจสอบแรงดันด้านดูด Suction (PSI)	น้อยกว่า 0	✓		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Gland packing seal	ไม่รั่วซึม	✓		
5	ตรวจสอบเสียงขณะขุดทำงาน	เสียงเครื่องปกติ	✓		
6	ตรวจสอบทิศทางการทำงาน	ทวนเข็ม	✓		
7	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที)	3000	✓		
8	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (องศา)	90	✓		
9	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	65	✓		
10	ตรวจสอบแรงตรึงสายพาน	ตามหลักงาน	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 1	ทำงาน	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 2	ทำงาน	✓		
13	ตรวจสอบน้ำมันเกียร์ 1	ตามระดับวัด	✓		
14	ตรวจสอบน้ำมันเกียร์ 2	ตามระดับวัด	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตามระดับวัด	✓		
16	ตรวจสอบระดับน้ำในเครื่อง	ตามระดับวัด	✓		
17	ตรวจสอบการรั่วซึมของชุดปั๊มไฮดรอลิก	ทำงาน	✓		

[illegible]

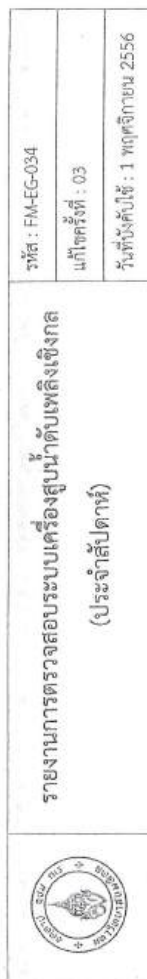

๐๘ ระยะเวลาที่ทดสอบ ๕ นาที

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน โดยลดความดันให้สั้นต่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 130			
2	ตรวจสอบแรงดันที่หยุดทำงาน (PSI)	140			
3	กระแสโหลด (แอมป์) ที่ Full load	11			
4	ตรวจสอบเสียงขณะมีทำงาน	เสียงปกติ			
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมชุดเครื่อง	ทำงาน			

การตรวจสอบคุณสมบัติแพลง และเครื่องดนตรีเพื่อสำหรับปฏิบัติเพลง โดยลดความถี่ให้เพียงพอ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่พาสให้เครื่องยนต์เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 110	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	ตรวจสอบแรงดันขณะเครื่องยนต์ทำงาน (PSI)	160	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	ตรวจสอบแรงดันดูด Suction (PSI)	น้อยกว่า 0	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Gland packing seal	ไม่รั่วซึม	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงเครื่องปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	ตรวจสอบทิศทางการหมุน	หมุนเข็มนาฬิกา	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที)	3000	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (องศา)	90	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	65	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	ตรวจสอบแรงดันสายพาน	ตามหมักงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 1	ทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 2	ทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบบเตอรี 1	ตามระดับวัด	<input checked="" type="checkbox"/>		
14	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบบเตอรี 2	ตามระดับวัด	<input checked="" type="checkbox"/>		
15	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตามระดับวัด	<input checked="" type="checkbox"/>		
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตามระดับวัด	<input checked="" type="checkbox"/>		
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		

(b)(7)(F)

(นายณนทชาติ ลมสุลมัน)



68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน โดยลดความดันให้สั้นท่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 130	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	ตรวจสอบแรงดันน้ำมันชุดทำงาน (PSI)	140	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	กระแสมอเตอร์ (แอมป์) ที่ Full load	11	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		

การตรวจสอบแบบสุ่มด้วยเสียง และเครื่องมือสำหรับปรับปรุงคุณภาพต้นโพธิ์เพื่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่หาให้เครื่องเริ่มต้นทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 110	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันขณะเครื่องเดินทำงาน (PSI)	160	✓		
3	ตรวจสอบแรงดันด้านดูด Suction (PSI)	น้อยกว่า 0	✓		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Gland packing seal	ไม่รั่วซึม	✓		
5	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงเครื่องปกติ	✓		
6	ตรวจสอบทิศทางการหมุน	หมุนเต็ม	✓		
7	รอบเครื่อง (รอบ/นาที)	3000	✓		
8	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (องศา)	90	✓		
9	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	65	✓		
10	ตรวจสอบแรงตึงสายพาน	ตามหมั่นงาน	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 1	ทำงาน	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 2	ทำงาน	✓		
13	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบบเดอรี 1	ตามระดับวัด	✓		
14	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบบเดอรี 2	ตามระดับวัด	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตามระดับวัด	✓		
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตามระดับวัด	✓		
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	✓		

(a) \mathcal{M}

(นางสาว) วิชาญทิพย์

รายงานการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเชิงกล
(ประจำลำปาดำห์)

รหัส : FM-EG-034
แก้ไขครั้งที่ : 03
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ระยะที่ 2 ประจำวันที่ 6/6/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเชิงกล โดยลดความดันให้เส้นท่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 130	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันที่ปล่อยทำงาน (PSI)	140	✓		
3	กระแสเมตร (แอมป์) ที่ Full load	11	✓		
4	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงปกติ	✓		
5	ตรวจสอบอุณหภูมิควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	✓		

การตรวจสอบปั๊มสูบน้ำดับเพลิง และเครื่องยนต์สำหรับปั๊มสูบน้ำดับเพลิง โดยลดความดันให้เส้นท่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 110	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันขณะเครื่องยนต์ทำงาน (PSI)	160	✓		
3	ตรวจสอบแรงดันดูด Suction (PSI)	น้อยกว่า 0	✓		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Gland packing seal	ไม่รั่วซึม	✓		
5	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงเครื่องปกติ	✓		
6	ตรวจสอบทิศทางการหมุน	ทวนเข็มนาฬิกา	✓		
7	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที)	3000	✓		
8	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (องศา)	90	✓		
9	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	65	✓		
10	ตรวจสอบแรงดันสายพาน	ตามหมัดงาน	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ Starting motor 1	ทำงาน	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของ Starting motor 2	ทำงาน	✓		
13	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 1	ตามระดับวัด	✓		
14	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 2	ตามระดับวัด	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตามระดับวัด	✓		
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตามระดับวัด	✓		
17	ตรวจสอบอุณหภูมิควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	✓		

ผู้บันทึก (นาย) _____
ผู้ตรวจสอบ (นายอนุชาติ สอนสูงเนิน) _____

รายงานการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเชิงกล
(ประจำลำปาดำห์)

รหัส : FM-EG-034
แก้ไขครั้งที่ : 03
วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ระยะที่ 2 ประจำวันที่ 30/5/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเชิงกล โดยลดความดันให้เส้นท่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 130	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันที่ปล่อยทำงาน (PSI)	140	✓		
3	กระแสเมตร (แอมป์) ที่ Full load	11	✓		
4	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงปกติ	✓		
5	ตรวจสอบอุณหภูมิควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	✓		

การตรวจสอบปั๊มสูบน้ำดับเพลิง และเครื่องยนต์สำหรับปั๊มสูบน้ำดับเพลิง โดยลดความดันให้เส้นท่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 110	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันขณะเครื่องยนต์ทำงาน (PSI)	160	✓		
3	ตรวจสอบแรงดันดูด Suction (PSI)	น้อยกว่า 0	✓		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Gland packing seal	ไม่รั่วซึม	✓		
5	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงเครื่องปกติ	✓		
6	ตรวจสอบทิศทางการหมุน	ทวนเข็มนาฬิกา	✓		
7	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที)	3000	✓		
8	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (องศา)	90	✓		
9	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	65	✓		
10	ตรวจสอบแรงดันสายพาน	ตามหมัดงาน	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ Starting motor 1	ทำงาน	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของ Starting motor 2	ทำงาน	✓		
13	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 1	ตามระดับวัด	✓		
14	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 2	ตามระดับวัด	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตามระดับวัด	✓		
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตามระดับวัด	✓		
17	ตรวจสอบอุณหภูมิควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	✓		

ผู้บันทึก (นาย) _____
ผู้ตรวจสอบ (นายอนุชาติ สอนสูงเนิน) _____



รหัส : FM-EG-034

รหัส : FM-EG-0

อบระบบเครื่องสู
(ประจําปีคํา)

ระยงที่ 2 ประจําวันที่ 13/6/68
ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน โดยลดความดันให้เส้นท่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่ปั๊มเริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 130	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันที่ปั๊มหยุดทำงาน (PSI)	140	✓		
3	กระแสมอเตอร์ (แอมป์) ที่ Full load	11	✓		
4	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงปกติ	✓		
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้คอนโทรล	ทำงาน	✓		

การตรวจสอบต้นเพ็ญ และเครื่องย่นสำหรับปลูกไม้ต้นเพ็ญ โดยลดความชื้นให้เพียงพอ

ลำดับ	รายการ	คำการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่ทำให้เครื่องยนต์เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 110	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันขณะเครื่องยังดับทำงาน (PSI)	160	✓		
3	ตรวจสอบแรงดันด้านดูด Suction (PSI)	น้อยกว่า 0	✓		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Gland packing seal	ไม่รั่วซึม	✓		
5	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงเครื่องปกติ	✓		
6	ตรวจสอบทิศทางการหมุน	หมุนเพิ่ม	✓		
7	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/วินาที)	3000	✓		
8	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (องศา)	90	✓		
9	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	65	✓		
10	ตรวจสอบแรงตึงสายพาน	ตามโรงงาน	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ Starting motor 1	ทำงาน	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของ Starting motor 2	ทำงาน	✓		
13	ตรวจสอบไม้กลั่นเบดเตอร์ 1	ตามระดับวัด	✓		
14	ตรวจสอบไม้กลั่นเบดเตอร์ 2	ตามระดับวัด	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำมันเบดเตอร์	ตามระดับวัด	✓		
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตามระดับวัด	✓		
17	ตรวจสอบการรั่วซึมของตู้คอนเทนเนอร์	ไม่รั่วซึม	✓		

$$\frac{C}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^{-1/2}$$
 $\frac{d}{dt} \left(\frac{x^2 + y^2}{2} \right) = x\dot{x} + y\dot{y}$
$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t} \\ & \frac{\partial}{\partial x} \\ & \frac{\partial}{\partial y} \\ & \frac{\partial}{\partial z} \\ & \frac{\partial}{\partial t} \\ & \frac{\partial}{\partial x} \\ & \frac{\partial}{\partial y} \\ & \frac{\partial}{\partial z} \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 \right) + \nabla \cdot (\rho v \otimes v) \\ & = -\nabla \cdot (\rho v \otimes u) - \nabla \cdot (\rho u \otimes v) \\ & \quad - \nabla \cdot (\rho u \otimes u) - \nabla \cdot (\rho v \otimes v) \\ & \quad - \nabla \cdot (\rho u \otimes w) - \nabla \cdot (\rho w \otimes u) \\ & \quad - \nabla \cdot (\rho v \otimes w) - \nabla \cdot (\rho w \otimes v) \\ & \quad - \nabla \cdot (\rho w \otimes w) \end{aligned}$$


รหัส : FM-EG-034

รายงานการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเชิงกล
(ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

ระยะที่ 2 ประจำปี ๒๐๖๖
ระยะเวลาทดสอบ ๕ นาที

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน โดยลดความดันให้สั้นท่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 130			
2	ตรวจสอบแรงดันที่สิ้นสุดทำงาน (PSI)	140			
3	กระแสมอเตอร์ (แอมป์) ที่ Full load	11			
4	ตรวจสอบเสียงขณะเริ่มทำงาน	เสียงปกติ			
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของตู้ตู้คอนโทรล	ทำงาน			

การตรวจสอบว่าดับเบิล และเครื่องดนตรีเหล่านี้มีรูปแบบที่คล้ายกันหรือไม่ โดยสังเกตความถี่ในการใช้

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่ให้กับเครื่องยนต์เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 110	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันขณะเครื่องยนต์ทำงาน (PSI)	160	✓		
3	ตรวจสอบแรงดันด้านดูด Suction (PSI)	น้อยกว่า 0	✓		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Gland packing seal	ไม่รั่วซึม	✓		
5	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงเครื่องปกติ	✓		
6	ตรวจสอบทิศทางการหมุน	ทวนเข็มนาฬิกา	✓		
7	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที)	3000	✓		
8	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น (องศา)	90	✓		
9	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	65	✓		
10	ตรวจสอบแรงตึงสายพาน	ตามหน้างาน	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 1	ทำงาน	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของชุด Starting motor 2	ทำงาน	✓		
13	ตรวจสอบน้ำมันกลั่นแบบเกรดที่ 1	ตามระดับวัด	✓		
14	ตรวจสอบน้ำมันกลั่นแบบเกรดที่ 2	ตามระดับวัด	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตามระดับวัด	✓		
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตามระดับวัด	✓		
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมชุดตัวต่อมอเตอร์	ทำงาน	✓		

ผู้บันทึก

(b)(7)(D)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณนชชาติ ละมั่ง)

	รายงานการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเชิงกล (ประจำลำปาดำ)		รหัส : FM-EG-034
			แก้ไขครั้งที่ : 03
			วันที่บังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2556

ระยะที่ 2 ประจำวันที่ 27/6/68 ระยะเวลาที่ทดสอบ 5 นาที

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน โดยลดความดันให้เส้นท่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 130	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	ตรวจสอบแรงดันที่ปั๊มหยุดทำงาน (PSI)	140	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	กระแสมอเตอร์ (แอมป์) ที่ Full load	11	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมชุดคอนโทรล	ทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		

การตรวจสอบปั๊มน้ำดับเพลิง และเครื่องยนดีเซลสำหรับปั๊มน้ำดับเพลิง โดยลดความดันให้เส้นท่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าการใช้งาน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแรงดันที่ทำได้โดยเครื่องยนต์เริ่มทำงาน (PSI)	น้อยกว่า 110	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	ตรวจสอบแรงดันขณะเครื่องยนต์ทำงาน (PSI)	160	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	ตรวจสอบแรงดันด้านดูด Suction (PSI)	น้อยกว่า 0	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Gland packing seal	ไม่รั่วซึม	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	ตรวจสอบเสียงขณะปั๊มทำงาน	เสียงเครื่องปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	ตรวจสอบทิศทางการหมุน	ทวนเข็มนาฬิกา	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที)	3000	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (องศา)	90	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	65	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	ตรวจสอบแรงตึงสายพาน	ตามหน้างาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	ตรวจสอบการทำงานมอเตอร์ Starting motor 1	ทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	ตรวจสอบการทำงานมอเตอร์ Starting motor 2	ทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 1	ตามระดับวัด	<input checked="" type="checkbox"/>		
14	ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 2	ตามระดับวัด	<input checked="" type="checkbox"/>		
15	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตามระดับวัด	<input checked="" type="checkbox"/>		
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตามระดับวัด	<input checked="" type="checkbox"/>		
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมชุดคอนโทรล	ทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>		

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจสอบ

(นาย)

(นายอนุชาติ ละมูลมั่ง)

ภาคผนวก 2.10.4

รายงานการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ที่ 040/2568

28 มกราคม 2568

เรื่อง เอกสารส่งมอบงานบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ผู้ช่วยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ้างอิง ใบเสนอราคา QT24070303 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารรายการงานการดำเนินงาน

บริษัท คอนโพลีเทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้สำหรับโครงการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

1. ตรวจสอบเช็คการทำงานของระบบและบำรุงรักษาตู้ควบคุม (Control Panel)
2. ตรวจสอบเช็คการทำงานของระบบและบำรุงรักษาตู้แสดงตำแหน่ง (Graphic Annunciator Panel)
3. ตรวจสอบเช็คการทำงานของระบบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับ (Initiating Device) เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์กดแจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station) และอุปกรณ์ตรวจสอบอื่น ๆ
4. ตรวจสอบเช็คการทำงานของระบบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Indicating Device) เช่น กระดิ่ง (Bell) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสง (Lamp) และอุปกรณ์ส่งสัญญาณอื่น ๆ
5. ตรวจสอบเช็คการทำงานของอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ (Interface Module) ได้แก่ Monitor Module และ Control Module ทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ที่ 1/4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดการดำเนินงานข้างต้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งมอบงานดังกล่าว โดยรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารรายงานการดำเนินงาน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ

ได้รับการตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

วันที่/...../.....

เจ้าหน้าที่ โครงการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ขอแสดงความนับถือ



(นายศราวุธ ประมวล)

บริษัท คอนโพลี เทคโนโลยี จำกัด



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location :
Service : ☐ Yearly...../2024-2025 ☐ Quarterly...../2024-2025 ☐ Monthly...../2024-2025 ☐ Other.....
FACP : No.....1.....

Brand : Edwards Model : EST-3

Inspection And Test Report For FACP

Power Supplies				Remark
1.1	Main AC power.....Vac(220-230 Vac)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> No Pass	
1.2	Charger Battery.....(>24 Vdc)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> No Pass	
1.3	Battery.....Vdc(24 Vdc)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> No Pass	
2. Lamps				
2.1	Power On	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> No Pass	
2.2	Alarm	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> No Pass	
2.3	Supervisory	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> No Pass	
2.4	Trouble	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> No Pass	
2.5	Monitor	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> No Pass	
3. Control Switch				
3.1	Reset	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> No Pass	
3.2	Alarm Silence	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> No Pass	
3.3	Trouble Silence	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> No Pass	
3.4	Lamp Test	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> No Pass	
3.5	Drill	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> No Pass	

COMMENT : ปกติ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	15/12/2567	SIGNATURE :	15/12/67
2	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location :
Service : ☐ Yearly...../2024-2025 ☐ Quarterly...../2024-2025 ☐ Monthly...../2024-2025 ☐ Other.....
Graphic Annunciator : No.1.....

Inspection And Test Report For GA		
1. Power Supplies		Remark
1.1 Main DC power ...24.....Vac(24-26Vdc)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	

2. Lamps Test		Remark
2.1 Led	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	

3. Card Driver LED		Remark
3.1 Visual Check	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3.2 Wiring	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3.3 Network	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	

COMMENT : 2161

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนา	Date
1	SIGNATURE :	13/12/2567	SIGNATURE :	13/12/2567
2	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location :
Service : ☐ Yearly...../2024-2025 ☐ Quarterly...../2024-2025 ☐ Monthly...../2024-2025 ☐ Other.....
FACP : No.2.....

Inspection And Test Report For FACP		
1. Power Supplies		Remark
1.1 Main AC powerVac(220-230 Vac)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
1.2 Charger Battery.....(>24 Vdc)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
1.3 Battery.....Vdc(24 Vdc)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
2. Lamps		Remark
2.1 Power On	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
2.2 Alarm	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
2.3 Supervisory	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
2.4 Trouble	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
2.5 Monitor	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3. Control Switch		Remark
3.1 Reset	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3.2 Alarm Silence	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3.3 Trouble Silence	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3.4 Lamp Test	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3.5 Drill	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	

COMMENT : 2161

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนา	Date
1	SIGNATURE :	13/12/2567	SIGNATURE :	13/12/2567
2	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : Ground Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
1	Smoke	FLG	GZD-1A-1	✓				✓	✓	-	
2	Smoke	FLG	GZD-1A-2	✓				✓	✓	-	
3	Smoke	FLG	GZD-1A-3	✓				✓	✓	-	
4	Smoke	FLG	GZD-1A-4	✓				✓	✓	-	
5	Smoke	FLG	GZD-1A-5	✓				✓	✓	-	
6	Smoke	FLG	GZD-1A-6	✓				✓	✓	-	
7	Smoke	FLG	GZD-1A-7	✓				✓	✓	-	
8	Smoke	FLG	GZD-1A-8	✓				✓	✓	-	
9	Smoke	FLG	GZD-1A-9	✓				✓	✓	-	
10	Smoke	FLG	GZD-1A-10	✓				✓	✓	-	
11	Smoke	FLG	GZD-1A-11	✓				✓	✓	-	
12	Smoke	FLG	GZD-1A-12	✓				✓	✓	-	
13	Smoke	FLG	GZD-1A-13	✓				✓	✓	-	
14	Smoke	FLG	GZD-1A-14	✓				✓	✓	-	
15	Smoke	FLG	GZD-1A-15	✓				✓	✓	-	
16	Smoke	FLG	GZD-1A-16	✓				✓	✓	-	
17	Manual	FLG	GZD-1A-17	✓				✓	✓	-	
18	Smoke	FLG	GZD-1A-18	✓				✓	✓	-	
19	Smoke	FLG	GZD-1A-19	✓				✓	✓	-	
20	Smoke	FLG	GZD-1A-20	✓				✓	✓	-	
21	Heat	FLG	GZD-1A-21	✓				✓	✓	-	
22	Heat	FLG	GZD-1A-22	✓				✓	✓	-	
23	Heat	FLG	GZD-1A-23	✓				✓	✓	-	
24	Heat	FLG	GZD-1A-24	✓				✓	✓	-	
25	Heat	FLG	GZD-1A-25	✓				✓	✓	-	

COMMENT :

Travelle opco = ตรวจเช็คสายสัญญาณ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	13/12/2567	ชวธ	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location :
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....
Graphic Annunciator : No. 2

Inspection And Test Report For GA

1. Power Supplies		Remark
1.1	Main DC power ...24.....Vdc(24-28Vdc)	Pass <input checked="" type="checkbox"/> No Pass <input type="checkbox"/>
2. Lamps Test		Remark
2.1	Led	Pass <input checked="" type="checkbox"/> No Pass <input type="checkbox"/>
3. Card Driver LED		Remark
3.1	Visual Check	Pass <input checked="" type="checkbox"/> No Pass <input type="checkbox"/>
3.2	Wiring	Pass <input checked="" type="checkbox"/> No Pass <input type="checkbox"/>
3.3	Network	Pass <input checked="" type="checkbox"/> No Pass <input type="checkbox"/>

COMMENT : ปกติ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	13/12/2567	[Redacted]	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-04

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : Ground Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other:.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
51	Smoke	FLG	GZD-2A-17	✓				✓	✓	✓	
52	Smoke	FLG	GZD-2A-18	✓				✓	✓	✓	
53	Smoke	FLG	GZD-2A-19	✓				✓	✓	✓	
54	Smoke	FLG	GZD-2A-20	✓				✓	✓	✓	
55	Smoke	FLG	GZD-2A-21	✓				✓	✓	✓	
56	Smoke	FLG	GZD-2A-22	✓				✓	✓	✓	
57	Manual	FLG	GZD-1B-1	✓				✓	✓	✓	
58	Smoke	FLG	GZD-1B-2	✓				✓	✓	✓	
59	Heat	FLG	GZD-1B-3	✓				✓	✓	✓	
60	Smoke	FLG	GZD-1B-4	✓				✓	✓	✓	
61	Smoke	FLG	GZD-1B-5	✓				✓	✓	✓	
62	Smoke	FLG	GZD-1B-6	✓				✓	✓	✓	
63	Smoke	FLG	GZD-1B-7	✓				✓	✓	✓	
64	Smoke	FLG	GZD-1B-8	✓				✓	✓	✓	
65	Smoke	FLG	GZD-1B-9	✓				✓	✓	✓	
66	Smoke	FLG	GZD-1B-10	✓				✓	✓	✓	
67	Smoke	FLG	GZD-1B-11	✓				✓	✓	✓	
68	Smoke	FLG	GZD-1B-12	✓				✓	✓	✓	
69	Smoke	FLG	GZD-1B-13	✓				✓	✓	✓	
70	Heat	FLG	GZD-2B-1	✓				✓	✓	✓	
71	Heat	FLG	GZD-2B-2	✓				✓	✓	✓	
72	Heat	FLG	GZD-2B-3	✓				✓	✓	✓	
73	Heat	FLG	GZD-2B-4	✓				✓	✓	✓	
74	Heat	FLG	GZD-2B-5	✓				✓	✓	✓	
75	Heat	FLG	GZD-2B-6	✓				✓	✓	✓	

COMMENT : GZD-2A 2 Trouble open ตรวจเช็คสัญญาณ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	13/12/17	Signature	13/12/17
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 21/2/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : Ground Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other:.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
26	Heat	FLG	GZD-1A-26	✓				✓	✓	✓	
27	Heat	FLG	GZD-1A-27	✓				✓	✓	✓	
28	Heat	FLG	GZD-1A-28	✓				✓	✓	✓	
29	Heat	FLG	GZD-1A-29	✓				✓	✓	✓	
30	Heat	FLG	GZD-1A-30	✓				✓	✓	✓	
31	Heat	FLG	GZD-1A-31	✓				✓	✓	✓	
32	Heat	FLG	GZD-1A-32	✓				✓	✓	✓	
33	Heat	FLG	GZD-1A-33	✓				✓	✓	✓	
34	Heat	FLG	GZD-1A-34	✓				✓	✓	✓	
35	Smoke	FLG	GZD-2A-1	✓				✓	✓	✓	
36	Smoke	FLG	GZD-2A-2	✓				✓	✓	✓	
37	Manual	FLG	GZD-2A-3	✓				✓	✓	✓	
38	Smoke	FLG	GZD-2A-4	✓				✓	✓	✓	
39	Smoke	FLG	GZD-2A-5	✓				✓	✓	✓	
40	Smoke	FLG	GZD-2A-6	✓				✓	✓	✓	
41	Smoke	FLG	GZD-2A-7	✓				✓	✓	✓	
42	Smoke	FLG	GZD-2A-8	✓				✓	✓	✓	
43	Manual	FLG	GZD-2A-9	✓				✓	✓	✓	
44	Smoke	FLG	GZD-2A-10	✓				✓	✓	✓	
45	Smoke	FLG	GZD-2A-11	✓				✓	✓	✓	
46	Smoke	FLG	GZD-2A-12	✓				✓	✓	✓	
47	Smoke	FLG	GZD-2A-13	✓				✓	✓	✓	
48	Smoke	FLG	GZD-2A-14	✓				✓	✓	✓	
49	Smoke	FLG	GZD-2A-15	✓				✓	✓	✓	
50	Smoke	FLG	GZD-2A-16	✓				✓	✓	✓	

COMMENT : GZD-1A Trouble open 2 ตรวจเช็คสัญญาณ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	13/12/17	Signature	13/12/17
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 21/2/22



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : Ground Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	
76	Heat	FLG	GZD-2B-7	✓				✓	✓	
77	Heat	FLG	GZD-2B-8	✓				✓	✓	
78	Manual	FLG	GZD-2B-9	✓				✓	✓	
79	Heat	FLG	GZD-2B-10	✓				✓	✓	
80	Heat	FLG	GZD-2B-11	✓				✓	✓	
81	Heat	FLG	GZD-2B-12	✓				✓	✓	
82	Heat	FLG	GZD-2B-13	✓				✓	✓	
83	Smoke	FLG	GZD-2B-14	✓				✓	✓	
84	Smoke	FLG	GZD-2B-15	✓				✓	✓	
85	Smoke	FLG	GZD-2B-16	✓				✓	✓	
86	Smoke	FLG	GZD-2B-17	✓				✓	✓	
87	Smoke	FLG	GZD-2B-18	✓				✓	✓	
88	Smoke	FLG	GZD-2B-19	✓				✓	✓	
89	Smoke	FLG	GZD-2B-20	✓				✓	✓	
90	Smoke	FLG	GZD-2B-21	✓				✓	✓	
91	Smoke	FLG	GZD-2B-22	✓				✓	✓	
92	Smoke	FLG	GZD-2B-23	✓				✓	✓	
93	Smoke	FLG	GZD-2B-24	✓				✓	✓	
94	Smoke	FLG	GZD-2B-25	✓				✓	✓	
95	Smoke	FLG	GZD-2B-26	✓				✓	✓	
96	Smoke	FLG	GZD-2B-27	✓				✓	✓	
97	Smoke	FLG	GZD-2B-28	✓				✓	✓	
98	Smoke	FLG	GZD-2B-29	✓				✓	✓	
99	Smoke	FLG	GZD-2B-30	✓				✓	✓	
100	Smoke	FLG	GZD-2B-31	✓				✓	✓	

COMMENT :

GZD-20 2 กดขลุ่ยด้วย R Alarm ไม่เจอ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้จัดการแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	13/12/2567	ผู้บังคับ	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : Ground Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
101	Smoke	FLG	GZD-2B-32	✓				✓	✓	✓	
102	Smoke	FLG	GZD-2B-33	✓				✓	✓	✓	
103	Smoke	FLG	GZD-2B-34	✓				✓	✓	✓	
104	Smoke	FLG	GZD-2B-35	✓				✓	✓	✓	
105	Smoke	FLG	GZD-2B-36	✓				✓	✓	✓	
106	Smoke	FLG	GZD-2B-37	✓				✓	✓	✓	
107	Smoke	FLG	GZD-2B-38	✓				✓	✓	✓	
108	Smoke	FLG	GZD-3B-1	✓				✓	✓	✓	
109	Smoke	FLG	GZD-3B-2	✓				✓	✓	✓	
110	Manual	FLG	GZD-3B-3	✓				✓	✓	✓	
111	Smoke	FLG	GZD-3B-4	✓				✓	✓	✓	
112	Smoke	FLG	GZD-3B-5	✓				✓	✓	✓	
113	Smoke	FLG	GZD-3B-6	✓				✓	✓	✓	
114	Smoke	FLG	GZD-3B-7	✓				✓	✓	✓	
115	Smoke	FLG	GZD-3B-8	✓				✓	✓	✓	
116	Smoke	FLG	GZD-3B-9	✓				✓	✓	✓	
117	Smoke	FLG	GZD-3B-10	✓				✓	✓	✓	
118	Smoke	FLG	GZD-3B-11	✓				✓	✓	✓	
119	Smoke	FLG	GZD-3B-12	✓				✓	✓	✓	
120	Smoke	FLG	GZD-4B-1	✓				✓	✓	✓	
121	Smoke	FLG	GZD-4B-2	✓				✓	✓	✓	
122	Smoke	FLG	GZD-4B-3	✓				✓	✓	✓	
123	Smoke	FLG	GZD-4B-4	✓				✓	✓	✓	
124	Smoke	FLG	GZD-4B-5	✓				✓	✓	✓	
125	Smoke	FLG	GZD-4B-6	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

GZD-20 2 กดขลุ่ยด้วย A Alarm ไม่เจอ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้จัดการแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	13/12/2567	ผู้บังคับ	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : Ground Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test	
126	Smoke	FLG	GZD-4B-7	✓				✓	✓	
127	Smoke	FLG	GZD-4B-8	✓				✓	✓	
128	Smoke	FLG	GZD-4B-9	✓				✓	✓	
129	Smoke	FLG	GZD-4B-10	✓				✓	✓	
130	Smoke	FLG	GZD-4B-11	✓				✓	✓	
131	Smoke	FLG	GZD-4B-12	✓				✓	✓	
132	Smoke	FLG	GZD-4B-13	✓				✓	✓	
133	Smoke	FLG	GZD-4B-14	✓				✓	✓	
134	Smoke	FLG	GZD-4B-15	✓				✓	✓	
135	Smoke	FLG	GZD-4B-16	✓				✓	✓	
136	Smoke	FLG	GZD-4B-17	✓				✓	✓	
137	Smoke	FLG	GZD-4B-18	✓				✓	✓	
138	Smoke	FLG	GZD-4B-19	✓				✓	✓	
139	Smoke	FLG	GZD-4B-20	✓				✓	✓	
140	Smoke	FLG	GZD-4B-21	✓				✓	✓	
141	Smoke	FLG	GZD-1C-1	✓				✓	✓	
142	Smoke	FLG	GZD-1C-2	✓				✓	✓	
143	Smoke	FLG	GZD-1C-3	✓				✓	✓	
144	Smoke	FLG	GZD-1C-4	✓				✓	✓	
145	Smoke	FLG	GZD-1C-5	✓				✓	✓	
146	Manual	FLG	GZD-1C-6	✓				✓	✓	
147	Smoke	FLG	GZD-1C-7	✓				✓	✓	
148	Smoke	FLG	GZD-1C-8	✓				✓	✓	
149	Smoke	FLG	GZD-1C-9	✓				✓	✓	
150	Smoke	FLG	GZD-1C-10	✓				✓	✓	

COMMENT :

GZD-1C 2 Trouble open (Ground Fault)
GZD-1C 2 Trouble open (Ground Fault)

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	13/10/2567	จิราวัณ	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : Ground Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test	
151	Smoke	FLG	GZD-1C-11	✓				✓	✓	
152	Manual	FLG	GZD-1C-12	✓				✓	✓	
153	Smoke	FLG	GZD-1C-13	✓				✓	✓	
154	Smoke	FLG	GZD-1C-14	✓				✓	✓	
155	Smoke	FLG	GZD-1C-15	✓				✓	✓	
156	Smoke	FLG	GZD-1C-16	✓				✓	✓	
157	Smoke	FLG	GZD-1C-17	✓				✓	✓	
158	Smoke	FLG	GZD-2C-1	✓				✓	✓	
159	Smoke	FLG	GZD-2C-2	✓				✓	✓	
160	Smoke	FLG	GZD-2C-3	✓				✓	✓	
161	Smoke	FLG	GZD-2C-4	✓				✓	✓	
162	Smoke	FLG	GZD-2C-5	✓				✓	✓	
163	Smoke	FLG	GZD-2C-6	✓				✓	✓	
164	Smoke	FLG	GZD-2C-7	✓				✓	✓	
165	Smoke	FLG	GZD-2C-8	✓				✓	✓	
166	Smoke	FLG	GZD-2C-9	✓				✓	✓	
167	Smoke	FLG	GZD-2C-10	✓				✓	✓	
168	Smoke	FLG	GZD-2C-11	✓				✓	✓	
169	Smoke	FLG	GZD-2C-12	✓				✓	✓	
170	Smoke	FLG	GZD-2C-13	✓				✓	✓	
171	Smoke	FLG	GZD-2C-14	✓				✓	✓	
172	Smoke	FLG	GZD-2C-15	✓				✓	✓	
173	Smoke	FLG	GZD-2C-16	✓				✓	✓	
174	Smoke	FLG	GZD-2C-17	✓				✓	✓	
175	Smoke	FLG	GZD-2C-18	✓				✓	✓	

COMMENT :

GZD1C 2 Trouble open (Ground Fault)
GZD 2C 2 Trouble open (Ground Fault)

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	13/12/2567		13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : Ground Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device												
item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
176	Smoke	FLG	GZD-2C-19	✓				✓			✓	
177	Smoke	FLG	GZD-3C-1	✓				✓			✓	
178	Smoke	FLG	GZD-3C-2	✓				✓			✓	
179	Smoke	FLG	GZD-3C-3	✓				✓			✓	
180	Manual	FLG	GZD-3C-4	✓				✓			✓	
181	Smoke	FLG	GZD-3C-5	✓				✓			✓	
182	Manual	FLG	GZD-3C-6	✓				✓			✓	
183	Smoke	FLG	GZD-3C-7	✓				✓			✓	
184	Smoke	FLG	GZD-3C-8	✓				✓			✓	
185	Heat	FLG	GZD-3C-9	✓				✓			✓	
186	Heat	FLG	GZD-3C-10	✓				✓			✓	
187	Heat	FLG	GZD-3C-11	✓				✓			✓	
188	Heat	FLG	GZD-3C-12	✓				✓			✓	
189	Smoke	FLG	GZD-3C-13	✓				✓			✓	
190	Smoke	FLG	GZD-3C-14	✓				✓			✓	
191	Smoke	FLG	GZD-3C-15	✓				✓			✓	
192	Smoke	FLG	GZD-3C-16	✓				✓			✓	
193	Smoke	FLG	GZD-3C-17	✓				✓			✓	
194	Smoke	FLG	GZD-3C-18	✓				✓			✓	
195	Smoke	FLG	GZD-3C-19	✓				✓			✓	
196												
197												
198												
199												
200												

COMMENT :

BZD-2C 2 Trouble ๓๔๓
GZD-3C ๓๔๓

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	13/12/2567	✓	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 21/224

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : 2nd Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device												
item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			
												Test
1	Manual	FL2	2ZD-1A-1	✓				✓	✓	✓		
2	Smoke	FL2	2ZD-1A-2	✓				✓	✓	✓		
3	Smoke	FL2	2ZD-1A-3	✓				✓	✓	✓		
4	Smoke	FL2	2ZD-1A-4	✓				✓	✓	✓		
5	Smoke	FL2	2ZD-1A-5	✓				✓	✓	✓		
6	Smoke	FL2	2ZD-1A-6	✓				✓	✓	✓		
7	Smoke	FL2	2ZD-1A-7	✓				✓	✓	✓		
8	Smoke	FL2	2ZD-1A-8	✓				✓	✓	✓		
9	Smoke	FL2	2ZD-1A-9	✓				✓	✓	✓		
10	Smoke	FL2	2ZD-1A-10	✓				✓	✓	✓		
11	Smoke	FL2	2ZD-1A-11	✓				✓	✓	✓		
12	Smoke	FL2	2ZD-1A-12	✓				✓	✓	✓		
13	Smoke	FL2	2ZD-1A-13	✓				✓	✓	✓		
14	Smoke	FL2	2ZD-1A-14	✓				✓	✓	✓		
15	Smoke	FL2	2ZD-1A-15	✓				✓	✓	✓		
16	Smoke	FL2	2ZD-1A-16	✓				✓	✓	✓		
17	Smoke	FL2	2ZD-1A-17	✓				✓	✓	✓		
18	Smoke	FL2	2ZD-1A-18	✓				✓	✓	✓		
19	Smoke	FL2	2ZD-1A-19	✓				✓	✓	✓		
20	Manual	FL2	2ZD-2A-1	✓				✓	✓	✓		
21	Smoke	FL2	2ZD-2A-2	✓				✓	✓	✓		
22	Smoke	FL2	2ZD-2A-3	✓				✓	✓	✓		
23	Smoke	FL2	2ZD-2A-4	✓				✓	✓	✓		
24	Smoke	FL2	2ZD-2A-5	✓				✓	✓	✓		
25	Smoke	FL2	2ZD-2A-6	✓				✓	✓	✓		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	13/12/2567	✓	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 21/224



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
26	Smoke	FL2	2ZD-2A-7	✓				✓	✓	✓		
27	Smoke	FL2	2ZD-2A-8	✓				✓	✓	✓		
28	Smoke	FL2	2ZD-2A-9	✓				✓	✓	✓		
29	Smoke	FL2	2ZD-2A-10	✓				✓	✓	✓		
30	Smoke	FL2	2ZD-2A-11	✓				✓	✓	✓		
31	Smoke	FL2	2ZD-2A-12	✓				✓	✓	✓		
32	Smoke	FL2	2ZD-2A-13	✓				✓	✓	✓		
33	Smoke	FL2	2ZD-2A-14	✓				✓	✓	✓		
34	Smoke	FL2	2ZD-2A-15	✓				✓	✓	✓		
35	Smoke	FL2	2ZD-2A-16	✓				✓	✓	✓		
36	Smoke	FL2	2ZD-2A-17	✓				✓	✓	✓		
37	Smoke	FL2	2ZD-2A-18	✓				✓	✓	✓		
38	Manual	FL2	2ZD-3A-1	✓				✓	✓	✓		
39	Smoke	FL2	2ZD-3A-2	✓				✓	✓	✓		
40	Smoke	FL2	2ZD-3A-3	✓				✓	✓	✓		
41	Smoke	FL2	2ZD-3A-4	✓				✓	✓	✓		
42	Heat	FL2	2ZD-3A-5	✓				✓	✓	✓		
43	Heat	FL2	2ZD-3A-6	✓				✓	✓	✓		
44	Heat	FL2	2ZD-3A-7	✓				✓	✓	✓		
45	Heat	FL2	2ZD-3A-8	✓				✓	✓	✓		
46	Smoke	FL2	2ZD-3A-9	✓				✓	✓	✓		
47	Smoke	FL2	2ZD-3A-10	✓				✓	✓	✓		
48	Smoke	FL2	2ZD-3A-11	✓				✓	✓	✓		
49	Smoke	FL2	2ZD-3A-12	✓				✓	✓	✓		
50	Smoke	FL2	2ZD-3A-13	✓				✓	✓	✓		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	17/11/2567		19/11/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
								Visual Check	Clean	Test	
				1	2	3	4				
				✓				✓	✓	✓	
51	Smoke	FL2	2ZD-3A-14					✓	✓	✓	
52	Smoke	FL2	2ZD-3A-15	✓				✓	✓	✓	
53	Smoke	FL2	2ZD-3A-16	✓				✓	✓	✓	
54	Smoke	FL2	2ZD-3A-17	✓				✓	✓	✓	
55	Smoke	FL2	2ZD-3A-18	✓				✓	✓	✓	
56	Smoke	FL2	2ZD-3A-19	✓				✓	✓	✓	
57	Smoke	FL2	2ZD-3A-20	✓				✓	✓	✓	
58	Smoke	FL2	2ZD-3A-21	✓				✓	✓	✓	
59	Smoke	FL2	2ZD-3A-22	✓				✓	✓	✓	
60	Smoke	FL2	2ZD-4A-1	✓				✓	✓	✓	
61	Smoke	FL2	2ZD-4A-2	✓				✓	✓	✓	
62	Smoke	FL2	2ZD-4A-3	✓				✓	✓	✓	
63	Smoke	FL2	2ZD-4A-4	✓				✓	✓	✓	
64	Smoke	FL2	2ZD-4A-5	✓				✓	✓	✓	
65	Smoke	FL2	2ZD-4A-6	✓				✓	✓	✓	
66	Smoke	FL2	2ZD-4A-7	✓				✓	✓	✓	
67	Smoke	FL2	2ZD-4A-8	✓				✓	✓	✓	
68	Smoke	FL2	2ZD-4A-9	✓				✓	✓	✓	
69	Smoke	FL2	2ZD-4A-10	✓				✓	✓	✓	
70	Smoke	FL2	2ZD-4A-11	✓				✓	✓	✓	
71	Smoke	FL2	2ZD-4A-12	✓				✓	✓	✓	
72	Smoke	FL2	2ZD-4A-13	✓				✓	✓	✓	
73	Smoke	FL2	2ZD-4A-14	✓				✓	✓	✓	
74	Smoke	FL2	2ZD-4A-15	✓				✓	✓	✓	
75	Smoke	FL2	2ZD-4A-16	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	13/11/2567		13/11/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
76	Smoke	FL.2	2ZD-4A-17									
77	Manual	FL.2	2ZD-5A-1									
78	Smoke	FL.2	2ZD-5A-2									
79	Smoke	FL.2	2ZD-5A-3									
80	Smoke	FL.2	2ZD-5A-4									
81	Smoke	FL.2	2ZD-5A-5									
82	Smoke	FL.2	2ZD-5A-6									
83	Smoke	FL.2	2ZD-5A-7									
84	Smoke	FL.2	2ZD-5A-8									
85	Smoke	FL.2	2ZD-5A-9									
86	Smoke	FL.2	2ZD-5A-10									
87	Smoke	FL.2	2ZD-5A-11									
88	Smoke	FL.2	2ZD-5A-12									
89	Smoke	FL.2	2ZD-5A-13									
90	Smoke	FL.2	2ZD-6A-1									
91	Smoke	FL.2	2ZD-6A-2									
92	Smoke	FL.2	2ZD-6A-3									
93	Smoke	FL.2	2ZD-6A-4									
94	Smoke	FL.2	2ZD-6A-5									
95	Smoke	FL.2	2ZD-6A-6									
96	Smoke	FL.2	2ZD-1B-1									
97	Manual	FL.2	2ZD-1B-2									
98	Smoke	FL.2	2ZD-1B-3									
99	Smoke	FL.2	2ZD-1B-4									
100	Smoke	FL.2	2ZD-1B-5									

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : <i>gl</i>	15/11/2567	<i>กนก</i>	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
								Visual Check	Clean	Test	
				1	2	3	4				
101	Smoke	FL.2	2ZD-1B-6	✓				✓	✓	✓	
102	Smoke	FL.2	2ZD-1B-7	✓				✓	✓	✓	
103	Smoke	FL.2	2ZD-1B-8	✓				✓	✓	✓	
104	Smoke	FL.2	2ZD-1B-9	✓				✓	✓	✓	
105	Smoke	FL.2	2ZD-1B-10	✓				✓	✓	✓	
106	Smoke	FL.2	2ZD-1B-11	✓				✓	✓	✓	
107	Smoke	FL.2	2ZD-1B-12	✓				✓	✓	✓	
108	Smoke	FL.2	2ZD-1B-13	✓				✓	✓	✓	
109	Smoke	FL.2	2ZD-1B-14	✓				✓	✓	✓	
110	Smoke	FL.2	2ZD-1B-15	✓				✓	✓	✓	
111	Smoke	FL.2	2ZD-1B-16	✓				✓	✓	✓	
112	Smoke	FL.2	2ZD-1B-17	✓				✓	✓	✓	
113	Smoke	FL.2	2ZD-1B-18	✓				✓	✓	✓	
114	Smoke	FL.2	2ZD-1B-19	✓				✓	✓	✓	
115	Smoke	FL.2	2ZD-1B-20	✓				✓	✓	✓	
116	Smoke	FL.2	2ZD-1B-21	✓				✓	✓	✓	
117	Smoke	FL.2	2ZD-2B-1	✓				✓	✓	✓	
118	Smoke	FL.2	2ZD-2B-2	✓				✓	✓	✓	
119	Smoke	FL.2	2ZD-2B-3	✓				✓	✓	✓	
120	Manual	FL.2	2ZD-2B-4	✓				✓	✓	✓	
121	Smoke	FL.2	2ZD-2B-5	✓				✓	✓	✓	
122	Smoke	FL.2	2ZD-2B-6	✓				✓	✓	✓	
123	Smoke	FL.2	2ZD-2B-7	✓				✓	✓	✓	
124	Smoke	FL.2	2ZD-2B-8	✓				✓	✓	✓	
125	Smoke	FL.2	2ZD-2B-9	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : <i>กนก</i>	14/12/67	<i>กนก</i>	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
126	Smoke	FL 2	22D-2B-10	✓				✓	✓	-	
127	Smoke	FL 2	22D-2B-11					✓	✓	-	
128	Smoke	FL 2	22D-2B-12	✓					✓	-	
129	Smoke	FL 2	22D-2B-13	✓					✓	-	
130	Smoke	FL 2	22D-2B-14					✓	✓	-	
131	Smoke	FL 2	22D-2B-15					✓	✓	-	
132	Smoke	FL 2	22D-2B-16	✓					✓	-	
133	Smoke	FL 2	22D-3B-1	✓					✓	-	
134	Smoke	FL 2	22D-3B-2					✓	✓	-	
135	Smoke	FL 2	22D-3B-3	✓					✓	-	
136	Smoke	FL 2	22D-3B-4	✓					✓	-	
137	Smoke	FL 2	22D-3B-5					✓	✓	-	
138	Smoke	FL 2	22D-3B-6	✓					✓	-	
139	Smoke	FL 2	22D-3B-7	✓					✓	-	
140	Smoke	FL 2	22D-3B-8	✓					✓	-	
141	Smoke	FL 2	22D-3B-9	✓					✓	-	
142	Smoke	FL 2	22D-3B-10	✓					✓	-	
143	Smoke	FL 2	22D-3B-11	✓				✓	✓	-	
144	Smoke	FL 2	22D-3B-12	✓					✓	-	
145	Smoke	FL 2	22D-3B-13	✓					✓	-	
146	Smoke	FL 2	22D-3B-14	✓					✓	-	
147	Smoke	FL 2	22D-4B-1	✓					✓	-	
148	Smoke	FL 2	22D-4B-2	✓					✓	-	
149	Smoke	FL 2	22D-4B-3	✓					✓	-	
150	Smoke	FL 2	22D-4B-4	✓					✓	-	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	13/12/67	✓	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quantity				Actions			Remarks
								Visual Check	Clean	Test	
151	Smoke	FL2	22D-4B-5	✓				✓	✓	✓	
152	Smoke	FL2	22D-4B-6	✓				✓	✓	✓	
153	Smoke	FL2	22D-4B-7	✓				✓	✓	✓	
154	Smoke	FL2	22D-4B-8	✓				✓	✓	✓	
155	Smoke	FL2	22D-4B-9	✓				✓	✓	✓	
156	Smoke	FL2	22D-4B-10	✓				✓	✓	✓	
157	Smoke	FL2	22D-4B-11	✓				✓	✓	✓	
158	Smoke	FL2	22D-4B-12	✓				✓	✓	✓	
159	Smoke	FL2	22D-4B-13	✓				✓	✓	✓	
160	Smoke	FL2	22D-4B-14	✓				✓	✓	✓	
161	Smoke	FL2	22D-4B-15	✓				✓	✓	✓	
162	Smoke	FL2	22D-4B-16	✓				✓	✓	✓	
163	Smoke	FL2	22D-4B-17	✓				✓	✓	✓	
164	Smoke	FL2	22D-4B-18	✓				✓	✓	✓	
165	Smoke	FL2	22D-4B-19	✓				✓	✓	✓	
166	Smoke	FL2	22D-4B-20	✓				✓	✓	✓	
167	Smoke	FL2	22D-5B-1	✓				✓	✓	✓	
168	Smoke	FL2	22D-5B-2	✓				✓	✓	✓	
169	Smoke	FL2	22D-5B-3	✓				✓	✓	✓	
170	Smoke	FL2	22D-5B-4	✓				✓	✓	✓	
171	Smoke	FL2	22D-5B-5	✓				✓	✓	✓	
172	Smoke	FL2	22D-5B-6	✓				✓	✓	✓	
173	Smoke	FL2	22D-5B-7	✓				✓	✓	✓	
174	Smoke	FL2	22D-5B-8	✓				✓	✓	✓	
175	Smoke	FL2	22D-5B-9	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	13/12/67	✓	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : 2nd Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	
176	Manual	FL 2	22D-5B-10	✓				✓	✓	
177	Smoke	FL 2	22D-5B-11	✓				✓	✓	
178	Smoke	FL 2	22D-5B-12	✓				✓	✓	
179	Smoke	FL 2	22D-5B-13	✓				✓	✓	
180	Smoke	FL 2	22D-5B-14	✓				✓	✓	
181	Smoke	FL 2	22D-5B-15	✓				✓	✓	
182	Smoke	FL 2	22D-5B-16	✓				✓	✓	
183	Smoke	FL 2	22D-5B-17	✓				✓	✓	
184	Smoke	FL 2	22D-5B-18	✓				✓	✓	
185	Smoke	FL 2	22D-5B-19	✓				✓	✓	
186	Smoke	FL 2	22D-6B-1	✓				✓	✓	
187	Smoke	FL 2	22D-6B-2	✓				✓	✓	
188	Smoke	FL 2	22D-6B-3	✓				✓	✓	
189	Smoke	FL 2	22D-6B-4	✓				✓	✓	
190	Smoke	FL 2	22D-6B-5	✓				✓	✓	
191	Smoke	FL 2	22D-6B-6	✓				✓	✓	
192	Smoke	FL 2	22D-6B-7	✓				✓	✓	
193	Smoke	FL 2	22D-6B-8	✓				✓	✓	
194	Smoke	FL 2	22D-6B-9	✓				✓	✓	
195	Smoke	FL 2	22D-6B-10	✓				✓	✓	
196	Smoke	FL 2	22D-6B-11	✓				✓	✓	
197	Smoke	FL 2	22D-6B-12	✓				✓	✓	
198	Smoke	FL 2	22D-6B-13	✓				✓	✓	
199	Smoke	FL 2	22D-6B-14	✓				✓	✓	
200	Smoke	FL 2	22D-6B-15	✓				✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	15/12/2567	✓	15/12/2567
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev 00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : 2nd Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
201	Smoke	FL 2	22D-6B-16	✓				✓	✓	✓	
202	Smoke	FL 2	22D-6B-17	✓				✓	✓	✓	
203	Smoke	FL 2	22D-6B-18	✓				✓	✓	✓	
204	Smoke	FL 2	22D-6B-19	✓				✓	✓	✓	
205	Smoke	FL 2	22D-6B-20	✓				✓	✓	✓	
206	Smoke	FL 2	22D-6B-21	✓				✓	✓	✓	
207	Smoke	FL 2	22D-6B-22	✓				✓	✓	✓	
208	Smoke	FL 2	22D-7B-1	✓				✓	✓	✓	
209	Smoke	FL 2	22D-7B-2	✓				✓	✓	✓	
210	Smoke	FL 2	22D-7B-3	✓				✓	✓	✓	
211	Smoke	FL 2	22D-7B-4	✓				✓	✓	✓	
212	Smoke	FL 2	22D-7B-5	✓				✓	✓	✓	
213	Smoke	FL 2	22D-7B-6	✓				✓	✓	✓	
214	Smoke	FL 2	22D-7B-7	✓				✓	✓	✓	
215	Smoke	FL 2	22D-7B-8	✓				✓	✓	✓	
216	Manual	FL 2	22D-7B-9	✓				✓	✓	✓	
217	Smoke	FL 2	22D-7B-10	✓				✓	✓	✓	
218	Smoke	FL 2	22D-7B-11	✓				✓	✓	✓	
219	Smoke	FL 2	22D-7B-12	✓				✓	✓	✓	
220	Smoke	FL 2	22D-7B-13	✓				✓	✓	✓	
221	Smoke	FL 2	22D-7B-14	✓				✓	✓	✓	
222	Smoke	FL 2	22D-7B-15	✓				✓	✓	✓	
223	Smoke	FL 2	22D-7B-16	✓				✓	✓	✓	
224	Smoke	FL 2	22D-7B-17	✓				✓	✓	✓	
225	Smoke	FL 2	22D-7B-18	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	15/12/2567	✓	15/12/2567
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev 00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean		
226	Smoke	FL2	2ZD-7B-19	✓				✓	✓	✓	
227	Smoke	FL2	2ZD-7B-20	✓				✓	✓	✓	
228	Smoke	FL2	2ZD-7B-21	✓				✓	✓	✓	
229	Manual	FL2	2ZD-8B-1	✓				✓	✓	✓	
230	Smoke	FL2	2ZD-8B-2	✓				✓	✓	✓	
231	Smoke	FL2	2ZD-8B-3	✓				✓	✓	✓	
232	Smoke	FL2	2ZD-8B-4	✓				✓	✓	✓	
233	Smoke	FL2	2ZD-8B-5	✓				✓	✓	✓	
234	Smoke	FL2	2ZD-8B-6	✓				✓	✓	✓	
235	Smoke	FL2	2ZD-8B-7	✓				✓	✓	✓	
236	Smoke	FL2	2ZD-8B-8	✓				✓	✓	✓	
237	Smoke	FL2	2ZD-8B-9	✓				✓	✓	✓	
238	Smoke	FL2	2ZD-8B-10	✓				✓	✓	✓	
239	Smoke	FL2	2ZD-8B-11	✓				✓	✓	✓	
240	Smoke	FL2	2ZD-8B-12	✓				✓	✓	✓	
241	Smoke	FL2	2ZD-8B-13	✓				✓	✓	✓	
242	Smoke	FL2	2ZD-8B-14	✓				✓	✓	✓	
243	Smoke	FL2	2ZD-8B-15	✓				✓	✓	✓	
244	Smoke	FL2	2ZD-8B-16	✓				✓	✓	✓	
245	Smoke	FL2	2ZD-8B-17	✓				✓	✓	✓	
246	Smoke	FL2	2ZD-8B-18	✓				✓	✓	✓	
247	Smoke	FL2	2ZD-8B-19	✓				✓	✓	✓	
248	Smoke	FL2	2ZD-1C-1	✓				✓	✓	✓	
249	Smoke	FL2	2ZD-1C-2	✓				✓	✓	✓	
250	Smoke	FL2	2ZD-1C-3	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/67	Signature	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean		
251	Smoke	FL2	2ZD-1C-4	✓				✓	✓	✓	
252	Heat	FL2	2ZD-1C-5	✓				✓	✓	✓	
253	Smoke	FL2	2ZD-1C-6	✓				✓	✓	✓	
254	Smoke	FL2	2ZD-1C-7	✓				✓	✓	✓	
255	Smoke	FL2	2ZD-1C-8	✓				✓	✓	✓	
256	Smoke	FL2	2ZD-1C-9	✓				✓	✓	✓	
257	Smoke	FL2	2ZD-1C-10	✓				✓	✓	✓	
258	Smoke	FL2	2ZD-1C-11	✓				✓	✓	✓	
259	Manual	FL2	2ZD-1C-12	✓				✓	✓	✓	
260	Smoke	FL2	2ZD-1C-13	✓				✓	✓	✓	
261	Smoke	FL2	2ZD-1C-14	✓				✓	✓	✓	
262	Smoke	FL2	2ZD-1C-15	✓				✓	✓	✓	
263	Smoke	FL2	2ZD-1C-16	✓				✓	✓	✓	
264	Smoke	FL2	2ZD-1C-17	✓				✓	✓	✓	
265	Smoke	FL2	2ZD-1C-18	✓				✓	✓	✓	
266	Smoke	FL2	2ZD-1C-19	✓				✓	✓	✓	
267	Manual	FL2	2ZD-1C-20	✓				✓	✓	✓	
268	Smoke	FL2	2ZD-2C-1	✓				✓	✓	✓	
269	Smoke	FL2	2ZD-2C-2	✓				✓	✓	✓	
270	Smoke	FL2	2ZD-2C-3	✓				✓	✓	✓	
271	Smoke	FL2	2ZD-2C-4	✓				✓	✓	✓	
272	Smoke	FL2	2ZD-2C-5	✓				✓	✓	✓	
273	Smoke	FL2	2ZD-2C-6	✓				✓	✓	✓	
274	Smoke	FL2	2ZD-2C-7	✓				✓	✓	✓	
275	Smoke	FL2	2ZD-2C-8	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/67	Signature	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual	Clean			
276	Smoke	FL 2	2ZD-2C-9	✓				✓	✓	-		
277	Smoke	FL 2	2ZD-2C-10	✓				✓	✓	-		
278	Smoke	FL 2	2ZD-2C-11	✓				✓	✓	-		
279	Smoke	FL 2	2ZD-2C-12	✓				✓	✓	-		
280	Manual	FL 2	2ZD-2C-13	✓				✓	✓	-		
281	Smoke	FL 2	2ZD-2C-14	✓				✓	✓	-		
282	Smoke	FL 2	2ZD-2C-15	✓				✓	✓	-		
283	Smoke	FL 2	2ZD-2C-16	✓				✓	✓	-		
284	Smoke	FL 2	2ZD-2C-17	✓				✓	✓	-		
285	Smoke	FL 2	2ZD-2C-18	✓				✓	✓	-		
286	Smoke	FL 2	2ZD-2C-19	✓				✓	✓	-		
287	Smoke	FL 2	2ZD-2C-20	✓				✓	✓	-		
288	Smoke	FL 2	2ZD-2C-21	✓				✓	✓	-		
289	Manual	FL 2	2ZD-3C-1	✓				✓	✓	-		
290	Smoke	FL 2	2ZD-3C-2	✓				✓	✓	-		
291	Smoke	FL 2	2ZD-3C-3	✓				✓	✓	-		
292	Smoke	FL 2	2ZD-3C-4	✓				✓	✓	-		
293	Smoke	FL 2	2ZD-3C-5	✓				✓	✓	-		
294	Manual	FL 2	2ZD-3C-6	✓				✓	✓	-		
295	Smoke	FL 2	2ZD-3C-7	✓				✓	✓	-		
296	Smoke	FL 2	2ZD-3C-8	✓				✓	✓	-		
297	Smoke	FL 2	2ZD-3C-9	✓				✓	✓	-		
298	Smoke	FL 2	2ZD-3C-10	✓				✓	✓	-		
299	Smoke	FL 2	2ZD-3C-11	✓				✓	✓	-		
300	Smoke	FL 2	2ZD-3C-12	✓				✓	✓	-		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual	Clean			
301	Smoke	FL 2	2ZD-3C-13	✓				✓	✓	-		
302	Smoke	FL 2	2ZD-3C-14	✓				✓	✓	-		
303	Smoke	FL 2	2ZD-3C-15	✓				✓	✓	-		
304	Smoke	FL 2	2ZD-3C-16	✓				✓	✓	-		
305	Smoke	FL 2	2ZD-3C-17	✓				✓	✓	-		
306	Smoke	FL 2	2ZD-3C-18	✓				✓	✓	-		
307	Smoke	FL 2	2ZD-3C-19	✓				✓	✓	-		
308	Smoke	FL 2	2ZD-3C-20	✓				✓	✓	-		
309												
310												
311												
312												
313												
314												
315												
316												
317												
318												
319												
320												
321												
322												
323												
324												
325												

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	15/12/2567	สมศักดิ์	15/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	15/12/2567	สมศักดิ์	15/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			



FIRE ALARM SYSTEM



Project : บำรุงรักษาแบบเร่งด่วนเพื่อเพิ่ม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 3rd Floor

Location : 3rd Floor

Service : ☐ Yearly .../2024-2025 ☐ Quarterly .../2024-2025 ☐ Monthly .../2024-2025 ☐ Other


—	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
								Visual Check	Clean	Test	
				1	2	3	4				
1	Smoke	FL3	3ZD-1A-1	✓				✓	✓		
2	Smoke	FL3	3ZD-1A-2	✓				✓	✓		
3	Smoke	FL3	3ZD-1A-3	✓				✓	✓		
4	Smoke	FL3	3ZD-1A-4	✓				✓	✓		
5	Smoke	FL3	3ZD-1A-5	✓				✓	✓		
6	Smoke	FL3	3ZD-1A-6	✓				✓	✓		
7	Smoke	FL3	3ZD-1A-7	✓				✓	✓		
8	Smoke	FL3	3ZD-1A-8	✓				✓	✓		
9	Smoke	FL3	3ZD-1A-9	✓				✓	✓		
10	Smoke	FL3	3ZD-1A-10	✓				✓	✓		
11	Smoke	FL3	3ZD-1A-11	✓				✓	✓		
12	Smoke	FL3	3ZD-1A-12	✓				✓	✓		
13	Smoke	FL3	3ZD-1A-13	✓				✓	✓		
14	Smoke	FL3	3ZD-1A-14	✓				✓	✓		
15	Smoke	FL3	3ZD-1A-15	✓				✓	✓		
16	Smoke	FL3	3ZD-1A-16	✓				✓	✓		
17	Smoke	FL3	3ZD-1A-17	✓				✓	✓		
18	Smoke	FL3	3ZD-1A-18	✓				✓	✓		
19	Smoke	FL3	3ZD-1A-19	✓				✓	✓		
20	Smoke	FL3	3ZD-1A-20	✓				✓	✓		
21	Smoke	FL3	3ZD-1A-21	✓				✓	✓		
22	Smoke	FL3	3ZD-1A-22	✓				✓	✓		
23	Smoke	FL3	3ZD-1A-23	✓				✓	✓		
24	Smoke	FL3	3ZD-2A-1	✓				✓	✓		
25	Smoke	FL3	3ZD-2A-2	✓				✓	✓		

COMMENT :

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้จัดการแผนกงานกัม	Date
1	SIGNATURE : 	53/12/2567	3003	12/12/69
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

Rev. 00

Effective date : 2/12/24

Rev. 00

Effective date : 2/12/24

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
								Visual Check	Clean	Test		
				1	2	3	4					
26	Smoke	FL-3	3ZD-2A-3	✓				✓				
27	Smoke	FL-3	3ZD-2A-4	✓				✓				
28	Smoke	FL-3	3ZD-2A-5	✓				✓				
29	Smoke	FL-3	3ZD-2A-5	✓				✓				
30	Smoke	FL-3	3ZD-2A-7	✓				✓				
31	Smoke	FL-3	3ZD-2A-8	✓				✓				
32	Smoke	FL-3	3ZD-2A-9	✓				✓				
33	Smoke	FL-3	3ZD-2A-10	✓				✓				
34	Smoke	FL-3	3ZD-2A-11	✓				✓				
35	Smoke	FL-3	3ZD-2A-12	✓				✓				
36	Smoke	FL-3	3ZD-2A-13	✓				✓				
37	Smoke	FL-3	3ZD-2A-14	✓				✓				
38	Smoke	FL-3	3ZD-2A-15	✓				✓				
39	Smoke	FL-3	3ZD-2A-16	✓				✓				
40	Smoke	FL-3	3ZD-2A-17	✓				✓				
41	Smoke	FL-3	3ZD-2A-18	✓				✓				
42	Smoke	FL-3	3ZD-2A-19	✓				✓				
43	Smoke	FL-3	3ZD-2A-20	✓				✓				
44	Smoke	FL-3	3ZD-3A-1	✓				✓				
45	Smoke	FL-3	3ZD-3A-2	✓				✓				
46	Smoke	FL-3	3ZD-3A-3	✓				✓				
47	Smoke	FL-3	3ZD-3A-4	✓				✓				
48	Smoke	FL-3	3ZD-3A-5	✓				✓				
49	Smoke	FL-3	3ZD-3A-6	✓				✓				
50	Smoke	FL-3	3ZD-3A-7	✓				✓				

COMMENT :

Quantity	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [REDACTED]	12/11/567	ช.มว.ธ	13/11/57
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

Rev. 00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 3rd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
51	Smoke	FL.3	3ZD-3A-8	✓				✓	✓	-	
52	Smoke	FL.3	3ZD-3A-9	✓				✓	✓	-	
53	Smoke	FL.3	3ZD-3A-10	✓				✓	✓	-	
54	Smoke	FL.3	3ZD-3A-11	✓				✓	✓	-	
55	Smoke	FL.3	3ZD-3A-12	✓				✓	✓	-	
56	Smoke	FL.3	3ZD-3A-13	✓				✓	✓	-	
57	Smoke	FL.3	3ZD-3A-14	✓				✓	✓	-	
58	Smoke	FL.3	3ZD-3A-15	✓				✓	✓	-	
59	Smoke	FL.3	3ZD-3A-16	✓				✓	✓	-	
60	Smoke	FL.3	3ZD-3A-17	✓				✓	✓	-	
61	Smoke	FL.3	3ZD-3A-18	✓				✓	✓	-	
62	Smoke	FL.3	3ZD-3A-19	✓				✓	✓	-	
63	Smoke	FL.3	3ZD-3A-20	✓				✓	✓	-	
64	Smoke	FL.3	3ZD-3A-21	✓				✓	✓	-	
65	Smoke	FL.3	3ZD-4A-1	✓				✓	✓	-	
66	Smoke	FL.3	3ZD-4A-2	✓				✓	✓	-	
67	Smoke	FL.3	3ZD-4A-3	✓				✓	✓	-	
68	Manual	FL.3	3ZD-4A-4	✓				✓	✓	-	
69	Smoke	FL.3	3ZD-4A-5	✓				✓	✓	-	
70	Smoke	FL.3	3ZD-4A-6	✓				✓	✓	-	
71	Smoke	FL.3	3ZD-4A-7	✓				✓	✓	-	
72	Smoke	FL.3	3ZD-4A-8	✓				✓	✓	-	
73	Smoke	FL.3	3ZD-4A-9	✓				✓	✓	-	
74	Smoke	FL.3	3ZD-4A-10	✓				✓	✓	-	
75	Smoke	FL.3	3ZD-4A-11	✓				✓	✓	-	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้ดำเนินการทดสอบงานนี้	Date
1	SIGNATURE :	13/10/2567	ผู้ดูแล	13/10/2567
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 3rd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test	
76	Manual	FL.3	3ZD-4A-12	✓				✓	✓	
77	Smoke	FL.3	3ZD-4A-13	✓				✓	✓	
78	Smoke	FL.3	3ZD-4A-14	✓				✓	✓	
79	Smoke	FL.3	3ZD-4A-15	✓				✓	✓	
80	Smoke	FL.3	3ZD-4A-16	✓				✓	✓	
81	Smoke	FL.3	3ZD-4A-17	✓				✓	✓	
82	Smoke	FL.3	3ZD-4A-18	✓				✓	✓	
83	Smoke	FL.3	3ZD-4A-19	✓				✓	✓	
84	Smoke	FL.3	3ZD-5A-1	✓				✓	✓	
85	Heat	FL.3	3ZD-5A-2	✓				✓	✓	
86	Smoke	FL.3	3ZD-5A-3	✓				✓	✓	
87	Smoke	FL.3	3ZD-5A-4	✓				✓	✓	
88	Heat	FL.3	3ZD-5A-5	✓				✓	✓	
89	Heat	FL.3	3ZD-5A-6	✓				✓	✓	
90	Heat	FL.3	3ZD-5A-7	✓				✓	✓	
91	Smoke	FL.3	3ZD-5A-8	✓				✓	✓	
92	Manual	FL.3	3ZD-5A-9	✓				✓	✓	
93	Smoke	FL.3	3ZD-5A-10	✓				✓	✓	
94	Smoke	FL.3	3ZD-1B-1	✓				✓	✓	
95	Smoke	FL.3	3ZD-1B-2	✓				✓	✓	
96	Smoke	FL.3	3ZD-1B-3	✓				✓	✓	
97	Smoke	FL.3	3ZD-1B-4	✓				✓	✓	
98	Smoke	FL.3	3ZD-1B-5	✓				✓	✓	
99	Smoke	FL.3	3ZD-1B-6	✓				✓	✓	
100	Smoke	FL.3	3ZD-1B-7	✓				✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้ดำเนินการทดสอบงานนี้	Date
1	SIGNATURE :	13/12/2567	ผู้ดูแล	13/12/2567
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 3rd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

—	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
101	Smoke	FL.3	3ZD-1B-8	✓				✓	✓	✓	
102	Smoke	FL.3	3ZD-1B-9	✓				✓	✓	✓	
103	Smoke	FL.3	3ZD-1B-10	✓				✓	✓	✓	
104	Smoke	FL.3	3ZD-1B-11	✓				✓	✓	✓	
105	Smoke	FL.3	3ZD-1B-12	✓				✓	✓	✓	
106	Smoke	FL.3	3ZD-1B-13	✓				✓	✓	✓	
107	Smoke	FL.3	3ZD-1B-14	✓				✓	✓	✓	
108	Smoke	FL.3	3ZD-1B-15	✓				✓	✓	✓	
109	Smoke	FL.3	3ZD-1B-16	✓				✓	✓	✓	
110	Smoke	FL.3	3ZD-1B-17	✓				✓	✓	✓	
111	Smoke	FL.3	3ZD-1B-18	✓				✓	✓	✓	
112	Smoke	FL.3	3ZD-1B-19	✓				✓	✓	✓	
113	Smoke	FL.3	3ZD-1B-20	✓				✓	✓	✓	
114	Manual	FL.3	3ZD-1B-21	✓				✓	✓	✓	
115	Smoke	FL.3	3ZD-1B-22	✓				✓	✓	✓	
116	Smoke	FL.3	3ZD-1B-23	✓				✓	✓	✓	
117	Smoke	FL.3	3ZD-1B-24	✓				✓	✓	✓	
118	Smoke	FL.3	3ZD-2B-1	✓				✓	✓	✓	
119	Smoke	FL.3	3ZD-2B-2	✓				✓	✓	✓	
120	Smoke	FL.3	3ZD-2B-3	✓				✓	✓	✓	
121	Smoke	FL.3	3ZD-2B-4	✓				✓	✓	✓	
122	Smoke	FL.3	3ZD-2B-5	✓				✓	✓	✓	
123	Smoke	FL.3	3ZD-2B-6	✓				✓	✓	✓	
124	Manual	FL.3	3ZD-2B-7	✓				✓	✓	✓	
125	Smoke	FL.3	3ZD-2B-8	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	12/12/2567	✓	12/12/2567
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	12/12/2567	✓	12/12/2567
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตการระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 3rd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean		
151	Smoke	FL.3	3ZD-3B-15	✓				✓	✓	-	
152	Smoke	FL.3	3ZD-3B-16	✓				✓	✓	-	
153	Smoke	FL.3	3ZD-3B-17	✓				✓	✓	-	
154	Smoke	FL.3	3ZD-3B-18	✓				✓	✓	-	
155	Smoke	FL.3	3ZD-3B-19	✓				✓	✓	-	
156	Smoke	FL.3	3ZD-3B-20	✓				✓	✓	-	
157	Smoke	FL.3	3ZD-3B-21	✓				✓	✓	-	
158	Smoke	FL.3	3ZD-3B-22	✓				✓	✓	-	
159	Smoke	FL.3	3ZD-4B-1	✓				✓	✓	-	
160	Smoke	FL.3	3ZD-4B-2	✓				✓	✓	-	
161	Smoke	FL.3	3ZD-4B-3	✓				✓	✓	-	
162	Smoke	FL.3	3ZD-4B-4	✓				✓	✓	-	
163	Smoke	FL.3	3ZD-4B-5	✓				✓	✓	-	
164	Smoke	FL.3	3ZD-4B-6	✓				✓	✓	-	
165	Smoke	FL.3	3ZD-4B-7	✓				✓	✓	-	
166	Smoke	FL.3	3ZD-4B-8	✓				✓	✓	-	
167	Smoke	FL.3	3ZD-4B-9	✓				✓	✓	-	
168	Smoke	FL.3	3ZD-4B-10	✓				✓	✓	-	
169	Smoke	FL.3	3ZD-4B-11	✓				✓	✓	-	
170	Smoke	FL.3	3ZD-4B-12	✓				✓	✓	-	
171	Smoke	FL.3	3ZD-4B-13	✓				✓	✓	-	
172	Smoke	FL.3	3ZD-4B-14	✓				✓	✓	-	
173	Smoke	FL.3	3ZD-4B-15	✓				✓	✓	-	
174	Smoke	FL.3	3ZD-4B-16	✓				✓	✓	-	
175	Smoke	FL.3	3ZD-4B-17	✓				✓	✓	-	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	13/12/67	✓ [Signature]	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Project : บัณฑิตการระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 3rd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
176	Smoke	FL.3	3ZD-4B-18	✓				✓	✓	✓	-	
177	Smoke	FL.3	3ZD-4B-19	✓				✓	✓	✓	-	
178	Smoke	FL.3	3ZD-5B-1	✓				✓	✓	✓	-	
179	Smoke	FL.3	3ZD-5B-2	✓				✓	✓	✓	-	
180	Smoke	FL.3	3ZD-5B-3	✓				✓	✓	✓	-	
181	Smoke	FL.3	3ZD-5B-4	✓				✓	✓	✓	-	
182	Smoke	FL.3	3ZD-5B-5	✓				✓	✓	✓	-	
183	Smoke	FL.3	3ZD-5B-6	✓				✓	✓	✓	-	
184	Smoke	FL.3	3ZD-5B-7	✓				✓	✓	✓	-	
185	Smoke	FL.3	3ZD-5B-8	✓				✓	✓	✓	-	
186	Smoke	FL.3	3ZD-5B-9	✓				✓	✓	✓	-	
187	Smoke	FL.3	3ZD-5B-10	✓				✓	✓	✓	-	
188	Smoke	FL.3	3ZD-5B-11	✓				✓	✓	✓	-	
189	Smoke	FL.3	3ZD-5B-12	✓				✓	✓	✓	-	
190	Smoke	FL.3	3ZD-5B-13	✓				✓	✓	✓	-	
191	Smoke	FL.3	3ZD-5B-14	✓				✓	✓	✓	-	
192	Smoke	FL.3	3ZD-5B-15	✓				✓	✓	✓	-	
193	Smoke	FL.3	3ZD-5B-16	✓				✓	✓	✓	-	
194	Smoke	FL.3	3ZD-5B-17	✓				✓	✓	✓	-	
195	Smoke	FL.3	3ZD-5B-18	✓				✓	✓	✓	-	
196	Smoke	FL.3	3ZD-5B-19	✓				✓	✓	✓	-	
197	Smoke	FL.3	3ZD-5B-20	✓				✓	✓	✓	-	
198	Smoke	FL.3	3ZD-5B-21	✓				✓	✓	✓	-	
199	Smoke	FL.3	3ZD-6B-1	✓				✓	✓	✓	-	
200	Smoke	FL.3	3ZD-6B-2	✓				✓	✓	✓	-	

COMMENT :

3ZD-5B = PAN R Alarm ทั่วไป
3ZD-6B = สัญญาณขัด

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	13/12/67	✓ [Signature]	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 3rd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	
201	Smoke	FL.3	3ZD-6B-3	✓				✓	✓	
202	Smoke	FL.3	3ZD-6B-4	✓				✓	✓	
203	Smoke	FL.3	3ZD-6B-5	✓				✓	✓	
204	Smoke	FL.3	3ZD-6B-6	✓				✓	✓	
205	Smoke	FL.3	3ZD-6B-7	✓				✓	✓	
206	Smoke	FL.3	3ZD-6B-8	✓				✓	✓	
207	Smoke	FL.3	3ZD-6B-9	✓				✓	✓	
208	Smoke	FL.3	3ZD-6B-10	✓				✓	✓	
209	Manual	FL.3	3ZD-6B-11	✓				✓	✓	
210	Smoke	FL.3	3ZD-6B-12	✓				✓	✓	
211	Smoke	FL.3	3ZD-6B-13	✓				✓	✓	
212	Smoke	FL.3	3ZD-6B-14	✓				✓	✓	
213	Smoke	FL.3	3ZD-6B-15	✓				✓	✓	
214	Smoke	FL.3	3ZD-6B-16	✓				✓	✓	
215	Smoke	FL.3	3ZD-6B-17	✓				✓	✓	
216	Smoke	FL.3	3ZD-6B-18	✓				✓	✓	
217	Smoke	FL.3	3ZD-6B-19	✓				✓	✓	
218	Smoke	FL.3	3ZD-6B-20	✓				✓	✓	
219	Smoke	FL.3	3ZD-6B-21	✓				✓	✓	
220	Manual	FL.3	3ZD-7B-1	✓				✓	✓	
221	Smoke	FL.3	3ZD-7B-2	✓				✓	✓	
222	Smoke	FL.3	3ZD-7B-3	✓				✓	✓	
223	Smoke	FL.3	3ZD-7B-4	✓				✓	✓	
224	Smoke	FL.3	3ZD-7B-5	✓				✓	✓	
225	Smoke	FL.3	3ZD-7B-6	✓				✓	✓	

COMMENT :

3ZD-1D 2 ขาดสัญญาณ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	13/12/67		13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 3rd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test	
226	Smoke	FL.3	3ZD-7B-7	✓				✓	✓	
227	Smoke	FL.3	3ZD-7B-8	✓				✓	✓	
228	Smoke	FL.3	3ZD-7B-9	✓				✓	✓	
229	Smoke	FL.3	3ZD-7B-10	✓				✓	✓	
230	Smoke	FL.3	3ZD-7B-11	✓				✓	✓	
231	Manual	FL.3	3ZD-7B-12	✓				✓	✓	
232	Smoke	FL.3	3ZD-7B-13	✓				✓	✓	
233	Smoke	FL.3	3ZD-7B-14	✓				✓	✓	
234	Smoke	FL.3	3ZD-7B-15	✓				✓	✓	
235	Smoke	FL.3	3ZD-1C-1	✓				✓	✓	
236	Smoke	FL.3	3ZD-1C-2	✓				✓	✓	
237	Smoke	FL.3	3ZD-1C-3	✓				✓	✓	
238	Smoke	FL.3	3ZD-1C-4	✓				✓	✓	
239	Smoke	FL.3	3ZD-1C-5	✓				✓	✓	
240	Smoke	FL.3	3ZD-1C-6	✓				✓	✓	
241	Smoke	FL.3	3ZD-1C-7	✓				✓	✓	
242	Smoke	FL.3	3ZD-1C-8	✓				✓	✓	
243	Manual	FL.3	3ZD-1C-9	✓				✓	✓	
244	Smoke	FL.3	3ZD-1C-10	✓				✓	✓	
245	Smoke	FL.3	3ZD-1C-11	✓				✓	✓	
246	Smoke	FL.3	3ZD-1C-12	✓				✓	✓	
247	Smoke	FL.3	3ZD-1C-13	✓				✓	✓	
248	Smoke	FL.3	3ZD-1C-14	✓				✓	✓	
249	Smoke	FL.3	3ZD-1C-15	✓				✓	✓	
250	Smoke	FL.3	3ZD-1C-16	✓				✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	13/12/67		13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 3rd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
251	Smoke	FL.3	3ZD-1C-17	✓				✓	✓	✓	
252	Manual	FL.3	3ZD-1C-18	✓				✓	✓	✓	
253	Manual	FL.3	3ZD-1C-19					✓	✓	✓	
254	Smoke	FL.3	3ZD-1C-20	✓				✓	✓	✓	
255	Smoke	FL.3	3ZD-1C-21	✓				✓	✓	✓	
256	Smoke	FL.3	3ZD-2C-1	✓				✓	✓	✓	
257	Smoke	FL.3	3ZD-2C-2	✓				✓	✓	✓	
258	Smoke	FL.3	3ZD-2C-3	✓				✓	✓	✓	
259	Smoke	FL.3	3ZD-2C-4	✓				✓	✓	✓	
260	Smoke	FL.3	3ZD-2C-5	✓				✓	✓	✓	
261	Smoke	FL.3	3ZD-2C-6	✓				✓	✓	✓	
262	Smoke	FL.3	3ZD-2C-7	✓				✓	✓	✓	
263	Smoke	FL.3	3ZD-2C-8	✓				✓	✓	✓	
264	Smoke	FL.3	3ZD-2C-9	✓				✓	✓	✓	
265	Smoke	FL.3	3ZD-2C-10	✓				✓	✓	✓	
266	Smoke	FL.3	3ZD-2C-11	✓				✓	✓	✓	
267	Manual	FL.3	3ZD-2C-12	✓				✓	✓	✓	
268	Smoke	FL.3	3ZD-2C-13	✓				✓	✓	✓	
269	Smoke	FL.3	3ZD-2C-14	✓				✓	✓	✓	
270	Smoke	FL.3	3ZD-2C-15	✓				✓	✓	✓	
271	Smoke	FL.3	3ZD-2C-16	✓				✓	✓	✓	
272	Smoke	FL.3	3ZD-2C-17	✓				✓	✓	✓	
273	Smoke	FL.3	3ZD-2C-18	✓				✓	✓	✓	
274	Smoke	FL.3	3ZD-2C-19	✓				✓	✓	✓	
275	Smoke	FL.3	3ZD-2C-20	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

3ZD-2C z ฟิล์มปริ้นท์

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	19/12/67	ฟิล์ม	19/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 3rd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
276	Smoke	FL.3	3ZD-2C-21	✓				✓	✓	✓	
277	Smoke	FL.3	3ZD-2C-22	✓				✓	✓	✓	
278	Smoke	FL.3	3ZD-3C-1	✓				✓	✓	✓	
279	Smoke	FL.3	3ZD-3C-2	✓				✓	✓	✓	
280	Smoke	FL.3	3ZD-3C-3	✓				✓	✓	✓	
281	Manual	FL.3	3ZD-3C-4	✓				✓	✓	✓	
282	Smoke	FL.3	3ZD-3C-5	✓				✓	✓	✓	
283	Manual	FL.3	3ZD-3C-6	✓				✓	✓	✓	
284	Smoke	FL.3	3ZD-3C-7	✓				✓	✓	✓	
285	Smoke	FL.3	3ZD-3C-8	✓				✓	✓	✓	
286	Smoke	FL.3	3ZD-3C-9	✓				✓	✓	✓	
287	Smoke	FL.3	3ZD-3C-10	✓				✓	✓	✓	
288	Smoke	FL.3	3ZD-3C-11	✓				✓	✓	✓	
289	Smoke	FL.3	3ZD-3C-12	✓				✓	✓	✓	
290	Smoke	FL.3	3ZD-3C-13	✓				✓	✓	✓	
291	Smoke	FL.3	3ZD-3C-14	✓				✓	✓	✓	
292	Smoke	FL.3	3ZD-3C-15	✓				✓	✓	✓	
293	Smoke	FL.3	3ZD-3C-16	✓				✓	✓	✓	
294	Smoke	FL.3	3ZD-3C-17	✓				✓	✓	✓	
295	Smoke	FL.3	3ZD-3C-18	✓				✓	✓	✓	
296	Smoke	FL.3	3ZD-3C-19	✓				✓	✓	✓	
297											
298											
299											
300											

COMMENT :

3ZD-2C z ฟิล์มปริ้นท์

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	19/12/67	ฟิล์ม	19/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : 4th Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	Smoke	FL4	4ZD-1A-1	✓				✓	✓	-		
2	Smoke	FL4	4ZD-1A-2	✓				✓	✓	-		
3	Smoke	FL4	4ZD-1A-3	✓				✓	✓	-		
4	Manual	FL4	4ZD-1A-4	✓				✓	✓	-		
5	Smoke	FL4	4ZD-1A-5	✓				✓	✓	-		
6	Smoke	FL4	4ZD-1A-6	✓				✓	✓	-		
7	Smoke	FL4	4ZD-1A-7	✓				✓	✓	-		
8	Smoke	FL4	4ZD-1A-8	✓				✓	✓	-		
9	Smoke	FL4	4ZD-1A-9	✓				✓	✓	-		
10	Smoke	FL4	4ZD-1A-10	✓				✓	✓	-		
11	Smoke	FL4	4ZD-1A-11	✓				✓	✓	-		
12	Smoke	FL4	4ZD-1A-12	✓				✓	✓	-		
13	Smoke	FL4	4ZD-1A-13	✓				✓	✓	-		
14	Smoke	FL4	4ZD-1A-14	✓				✓	✓	-		
15	Smoke	FL4	4ZD-1A-15	✓				✓	✓	-		
16	Smoke	FL4	4ZD-1A-16	✓				✓	✓	-		
17	Smoke	FL4	4ZD-1A-17	✓				✓	✓	-		
18	Smoke	FL4	4ZD-1A-18	✓				✓	✓	-		
19	Smoke	FL4	4ZD-1A-19	✓				✓	✓	-		
20	Smoke	FL4	4ZD-1A-20	✓				✓	✓	-		
21	Smoke	FL4	4ZD-1A-21	✓				✓	✓	-		
22	Smoke	FL4	4ZD-1A-22	✓				✓	✓	-		
23	Smoke	FL4	4ZD-2A-1	✓				✓	✓	-		
24	Smoke	FL4	4ZD-2A-2	✓				✓	✓	-		
25	Smoke	FL4	4ZD-2A-3	✓				✓	✓	-		

COMMENT :

4ZD-2A = กดสายดอง R Alarm ทั่วจอ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	15/11/2567	ช.ว.ธ	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev 00

Effective date : 2/12/24

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	15/11/67	ช.ว.ธ	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev 00

Effective date : 2/12/24

COMMENT :

4ZD-2A = กดสายดอง R Alarm ทั่วจอ



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : 4th Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test
51	Smoke	FL4	4ZD-3A-5	✓				✓	✓	-		
52	Smoke	FL4	4ZD-3A-6	✓				✓	✓	-		
53	Smoke	FL4	4ZD-3A-7	✓				✓	✓	-		
54	Smoke	FL4	4ZD-3A-8	✓				✓	✓	-		
55	Smoke	FL4	4ZD-3A-9	✓				✓	✓	-		
56	Smoke	FL4	4ZD-3A-10	✓				✓	✓	-		
57	Smoke	FL4	4ZD-3A-11	✓				✓	✓	-		
58	Smoke	FL4	4ZD-3A-12	✓				✓	✓	-		
59	Smoke	FL4	4ZD-3A-13	✓				✓	✓	-		
60	Smoke	FL4	4ZD-3A-14	✓				✓	✓	-		
61	Smoke	FL4	4ZD-3A-15	✓				✓	✓	-		
62	Smoke	FL4	4ZD-3A-16	✓				✓	✓	-		
63	Smoke	FL4	4ZD-3A-17	✓				✓	✓	-		
64	Smoke	FL4	4ZD-3A-18	✓				✓	✓	-		
65	Smoke	FL4	4ZD-3A-19	✓				✓	✓	-		
66	Smoke	FL4	4ZD-3A-20	✓				✓	✓	-		
67	Smoke	FL4	4ZD-3A-21	✓				✓	✓	-		
68	Smoke	FL4	4ZD-3A-22	✓				✓	✓	-		
69	Smoke	FL4	4ZD-4A-1	✓				✓	✓	-		
70	Smoke	FL4	4ZD-4A-2	✓				✓	✓	-		
71	Smoke	FL4	4ZD-4A-3	✓				✓	✓	-		
72	Smoke	FL4	4ZD-4A-4	✓				✓	✓	-		
73	Smoke	FL4	4ZD-4A-5	✓				✓	✓	-		
74	Smoke	FL4	4ZD-4A-6	✓				✓	✓	-		
75	Manual	FL4	4ZD-4A-7	✓				✓	✓	-		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/67	✓	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev 00

Effective date : 2/12/24

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : 4th Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test			
									Clear	Test		
76	Smoke	FL4	4ZD-4A-8	✓				✓	✓			
77	Smoke	FL4	4ZD-4A-9	✓				✓	✓			
78	Smoke	FL4	4ZD-4A-10	✓				✓	✓			
79	Smoke	FL4	4ZD-4A-11	✓				✓	✓			
80	Smoke	FL4	4ZD-4A-12	✓				✓	✓			
81	Manual	FL4	4ZD-4A-13	✓				✓	✓			
82	Smoke	FL4	4ZD-4A-14	✓				✓	✓			
83	Smoke	FL4	4ZD-4A-15	✓				✓	✓			
84	Smoke	FL4	4ZD-4A-16	✓				✓	✓			
85	Smoke	FL4	4ZD-4A-17	✓				✓	✓			
86	Smoke	FL4	4ZD-4A-18	✓				✓	✓			
87	Manual	FL4	4ZD-4A-19	✓				✓	✓			
88	Smoke	FL4	4ZD-4A-20	✓				✓	✓			
89	Smoke	FL4	4ZD-4A-21	✓				✓	✓			
90	Smoke	FL4	4ZD-4A-22	✓				✓	✓			
91	Smoke	FL4	4ZD-5A-1	✓				✓	✓			
92	Heat	FL4	4ZD-5A-2	✓				✓	✓			
93	Smoke	FL4	4ZD-5A-3	✓				✓	✓			
94	Smoke	FL4	4ZD-5A-4	✓				✓	✓			
95	Heat	FL4	4ZD-5A-5	✓				✓	✓			
96	Heat	FL4	4ZD-5A-6	✓				✓	✓			
97	Heat	FL4	4ZD-5A-7	✓				✓	✓			
98	Smoke	FL4	4ZD-5A-8	✓				✓	✓			
99	Manual	FL4	4ZD-5A-9	✓				✓	✓			
100	Smoke	FL4	4ZD-5A-10	✓				✓	✓			

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/67	✓	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev 00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 4th Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
101	Smoke	FL4	4ZD-1B-1	✓				✓	✓	✓	-	
102	Smoke	FL4	4ZD-1B-2	✓				✓	✓	✓	-	
103	Smoke	FL4	4ZD-1B-3	✓				✓	✓	✓	-	
104	Smoke	FL4	4ZD-1B-4	✓				✓	✓	✓	-	
105	Smoke	FL4	4ZD-1B-5	✓				✓	✓	✓	-	
106	Smoke	FL4	4ZD-1B-6	✓				✓	✓	✓	-	
107	Smoke	FL4	4ZD-1B-7	✓				✓	✓	✓	-	
108	Smoke	FL4	4ZD-1B-8	✓				✓	✓	✓	-	
109	Smoke	FL4	4ZD-1B-9	✓				✓	✓	✓	-	
110	Smoke	FL4	4ZD-1B-10	✓				✓	✓	✓	-	
111	Smoke	FL4	4ZD-1B-11	✓				✓	✓	✓	-	
112	Smoke	FL4	4ZD-1B-12	✓				✓	✓	✓	-	
113	Smoke	FL4	4ZD-1B-13	✓				✓	✓	✓	-	
114	Smoke	FL4	4ZD-1B-14	✓				✓	✓	✓	-	
115	Smoke	FL4	4ZD-1B-15	✓				✓	✓	✓	-	
116	Smoke	FL4	4ZD-1B-16	✓				✓	✓	✓	-	
117	Manual	FL4	4ZD-1B-17	✓				✓	✓	✓	-	
118	Smoke	FL4	4ZD-1B-18	✓				✓	✓	✓	-	
119	Smoke	FL4	4ZD-1B-19	✓				✓	✓	✓	-	
120	Smoke	FL4	4ZD-1B-20	✓				✓	✓	✓	-	
121	Smoke	FL4	4ZD-2B-1	✓				✓	✓	✓	-	
122	Smoke	FL4	4ZD-2B-2	✓				✓	✓	✓	-	
123	Smoke	FL4	4ZD-2B-3	✓				✓	✓	✓	-	
124	Smoke	FL4	4ZD-2B-4	✓				✓	✓	✓	-	
125	Manual	FL4	4ZD-2B-5	✓				✓	✓	✓	-	

COMMENT :

4 Z D - 5 B = มีค่าผิดปกติ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/2567	Signature	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 4th Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
126	Smoke	FL4	4ZD-2B-6	✓				✓	✓	-	
127	Smoke	FL4	4ZD-2B-7	✓				✓	✓	-	
128	Smoke	FL4	4ZD-2B-8	✓				✓	✓	-	
129	Smoke	FL4	4ZD-2B-9	✓				✓	✓	-	
130	Smoke	FL4	4ZD-2B-10	✓				✓	✓	-	
131	Smoke	FL4	4ZD-2B-11	✓				✓	✓	-	
132	Smoke	FL4	4ZD-2B-12	✓				✓	✓	-	
133	Smoke	FL4	4ZD-2B-13	✓				✓	✓	-	
134	Smoke	FL4	4ZD-2B-14	✓				✓	✓	-	
135	Smoke	FL4	4ZD-2B-15	✓				✓	✓	-	
136	Smoke	FL4	4ZD-2B-16	✓				✓	✓	-	
137	Smoke	FL4	4ZD-2B-17	✓				✓	✓	-	
138	Smoke	FL4	4ZD-2B-18	✓				✓	✓	-	
139	Smoke	FL4	4ZD-2B-19	✓				✓	✓	-	
140	Smoke	FL4	4ZD-2B-20	✓				✓	✓	-	
141	Manual	FL4	4ZD-2B-21	✓				✓	✓	-	
142	Smoke	FL4	4ZD-2B-22	✓				✓	✓	-	
143	Smoke	FL4	4ZD-2B-23	✓				✓	✓	-	
144	Smoke	FL4	4ZD-3B-1	✓				✓	✓	-	
145	Smoke	FL4	4ZD-3B-2	✓				✓	✓	-	
146	Smoke	FL4	4ZD-3B-3	✓				✓	✓	-	
147	Smoke	FL4	4ZD-3B-4	✓				✓	✓	-	
148	Smoke	FL4	4ZD-3B-5	✓				✓	✓	-	
149	Smoke	FL4	4ZD-3B-6	✓				✓	✓	-	
150	Smoke	FL4	4ZD-3B-7	✓				✓	✓	-	

COMMENT :

4 Z D - 5 B = มีค่าผิดปกติ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/67	Signature	13/12/67
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บ้านรักษาพยาบาลแห่งใหม่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 4th Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
151	Smoke	FL4	4ZD-3B-8	✓				✓	✓	✓	
152	Smoke	FL4	4ZD-3B-9	✓				✓	✓	✓	
153	Smoke	FL4	4ZD-3B-10	✓				✓	✓	✓	
154	Smoke	FL4	4ZD-3B-11	✓				✓	✓	✓	
155	Smoke	FL4	4ZD-3B-12	✓				✓	✓	✓	
156	Smoke	FL4	4ZD-3B-13	✓				✓	✓	✓	
157	Smoke	FL4	4ZD-3B-14	✓				✓	✓	✓	
158	Smoke	FL4	4ZD-3B-15	✓				✓	✓	✓	
159	Smoke	FL4	4ZD-3B-16	✓				✓	✓	✓	
160	Smoke	FL4	4ZD-3B-17	✓				✓	✓	✓	
161	Smoke	FL4	4ZD-3B-18	✓				✓	✓	✓	
162	Smoke	FL4	4ZD-3B-19	✓				✓	✓	✓	
163	Smoke	FL4	4ZD-3B-20	✓				✓	✓	✓	
164	Smoke	FL4	4ZD-3B-21	✓				✓	✓	✓	
165	Smoke	FL4	4ZD-3B-22	✓				✓	✓	✓	
166	Smoke	FL4	4ZD-3B-23	✓				✓	✓	✓	
167	Smoke	FL4	4ZD-4B-1	✓				✓	✓	✓	
168	Smoke	FL4	4ZD-4B-2	✓				✓	✓	✓	
169	Smoke	FL4	4ZD-4B-3	✓				✓	✓	✓	
170	Smoke	FL4	4ZD-4B-4	✓				✓	✓	✓	
171	Smoke	FL4	4ZD-4B-5	✓				✓	✓	✓	
172	Smoke	FL4	4ZD-4B-6	✓				✓	✓	✓	
173	Smoke	FL4	4ZD-4B-7	✓				✓	✓	✓	
174	Smoke	FL4	4ZD-4B-8	✓				✓	✓	✓	
175	Smoke	FL4	4ZD-4B-9	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

4ZD-3B = ปิดไฟริ้วก

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/67	[Signature]	13/12/67
2	SIGNATURE : [Signature]			
3	SIGNATURE : [Signature]			
4	SIGNATURE : [Signature]			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Project : บ้านรักษาพยาบาลแห่งใหม่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 4th Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test Result	
176	Smoke	FL4	4ZD-4B-10	✓				✓	✓	✓	
177	Smoke	FL4	4ZD-4B-11	✓				✓	✓	✓	
178	Smoke	FL4	4ZD-4B-12	✓				✓	✓	✓	
179	Smoke	FL4	4ZD-4B-13	✓				✓	✓	✓	
180	Smoke	FL4	4ZD-4B-14	✓				✓	✓	✓	
181	Smoke	FL4	4ZD-4B-15	✓				✓	✓	✓	
182	Smoke	FL4	4ZD-4B-16	✓				✓	✓	✓	
183	Smoke	FL4	4ZD-5B-1	✓				✓	✓	✓	
184	Smoke	FL4	4ZD-5B-2	✓				✓	✓	✓	
185	Smoke	FL4	4ZD-5B-3	✓				✓	✓	✓	
186	Smoke	FL4	4ZD-5B-4	✓				✓	✓	✓	
187	Smoke	FL4	4ZD-5B-5	✓				✓	✓	✓	
188	Smoke	FL4	4ZD-5B-6	✓				✓	✓	✓	
189	Smoke	FL4	4ZD-5B-7	✓				✓	✓	✓	
190	Manual	FL4	4ZD-5B-8	✓				✓	✓	✓	
191	Smoke	FL4	4ZD-5B-9	✓				✓	✓	✓	
192	Smoke	FL4	4ZD-5B-10	✓				✓	✓	✓	
193	Smoke	FL4	4ZD-5B-11	✓				✓	✓	✓	
194	Smoke	FL4	4ZD-5B-12	✓				✓	✓	✓	
195	Smoke	FL4	4ZD-5B-13	✓				✓	✓	✓	
196	Smoke	FL4	4ZD-5B-14	✓				✓	✓	✓	
197	Smoke	FL4	4ZD-5B-15	✓				✓	✓	✓	
198	Manual	FL4	4ZD-5B-16	✓				✓	✓	✓	
199	Smoke	FL4	4ZD-5B-17	✓				✓	✓	✓	
200	Smoke	FL4	4ZD-5B-18	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/67	[Signature]	13/12/67
2	SIGNATURE : [Signature]			
3	SIGNATURE : [Signature]			
4	SIGNATURE : [Signature]			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : 4th Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
201	Smoke	FL4	4ZD-5B-19	✓				✓	✓	✓	
202	Smoke	FL4	4ZD-5B-20	✓				✓	✓	✓	
203	Smoke	FL4	4ZD-5B-21	✓				✓	✓	✓	
204	Smoke	FL4	4ZD-5B-22	✓				✓	✓	✓	
205	Smoke	FL4	4ZD-5B-23	✓				✓	✓	✓	
206	Smoke	FL4	4ZD-5B-24	✓				✓	✓	✓	
207	Smoke	FL4	4ZD-5B-25	✓				✓	✓	✓	
208	Smoke	FL4	4ZD-1C-1	✓				✓	✓	✓	
209	Smoke	FL4	4ZD-1C-2	✓				✓	✓	✓	
210	Smoke	FL4	4ZD-1C-3	✓				✓	✓	✓	
211	Manual	FL4	4ZD-1C-4	✓				✓	✓	✓	
212	Smoke	FL4	4ZD-1C-5	✓				✓	✓	✓	
213	Smoke	FL4	4ZD-1C-6	✓				✓	✓	✓	
214	Smoke	FL4	4ZD-1C-7	✓				✓	✓	✓	
215	Smoke	FL4	4ZD-1C-8	✓				✓	✓	✓	
216	Smoke	FL4	4ZD-1C-9	✓				✓	✓	✓	
217	Smoke	FL4	4ZD-1C-10	✓				✓	✓	✓	
218	Smoke	FL4	4ZD-1C-11	✓				✓	✓	✓	
219	Smoke	FL4	4ZD-1C-12	✓				✓	✓	✓	
220	Manual	FL4	4ZD-1C-13	✓				✓	✓	✓	
221	Smoke	FL4	4ZD-1C-14	✓				✓	✓	✓	
222	Smoke	FL4	4ZD-1C-15	✓				✓	✓	✓	
223	Smoke	FL4	4ZD-2C-1	✓				✓	✓	✓	
224	Smoke	FL4	4ZD-2C-2	✓				✓	✓	✓	
225	Smoke	FL4	4ZD-2C-3	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/67	[Signature]	13/12/67
2	SIGNATURE : [Signature]			
3	SIGNATURE : [Signature]			
4	SIGNATURE : [Signature]			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : 4th Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
								Visual Check	Clean	Test		
				1	2	3	4					
226	Smoke	FL4	4ZD-2C-4	✓				✓	✓	✓		
227	Smoke	FL4	4ZD-2C-5	✓				✓	✓	✓		
228	Smoke	FL4	4ZD-2C-6					✓	✓	✓		
229	Smoke	FL4	4ZD-2C-7	✓				✓	✓	✓		
230	Smoke	FL4	4ZD-2C-8	✓				✓	✓	✓		
231	Smoke	FL4	4ZD-2C-9	✓					✓	✓		
232	Smoke	FL4	4ZD-2C-10	✓			✓	✓	✓	✓		
233	Smoke	FL4	4ZD-2C-11	✓				✓	✓	✓		
234	Smoke	FL4	4ZD-2C-12	✓				✓	✓	✓		
235	Smoke	FL4	4ZD-2C-13	✓				✓	✓	✓		
236	Smoke	FL4	4ZD-2C-14	✓				✓	✓	✓		
237	Smoke	FL4	4ZD-2C-15	✓				✓	✓	✓		
238	Smoke	FL4	4ZD-2C-16	✓				✓	✓	✓		
239	Manual	FL4	4ZD-2C-17	✓				✓	✓	✓		
240	Smoke	FL4	4ZD-2C-18	✓				✓	✓	✓		
241	Smoke	FL4	4ZD-2C-19	✓				✓	✓	✓		
242	Smoke	FL4	4ZD-2C-20	✓				✓	✓	✓		
243	Smoke	FL4	4ZD-2C-21	✓				✓	✓	✓		
244	Smoke	FL4	4ZD-2C-22	✓				✓	✓	✓		
245	Smoke	FL4	4ZD-2C-23	✓				✓	✓	✓		
246	Smoke	FL4	4ZD-2C-24	✓				✓	✓	✓		
247	Smoke	FL4	4ZD-3C-1	✓				✓	✓	✓		
248	Smoke	FL4	4ZD-3C-2	✓				✓	✓	✓		
249	Smoke	FL4	4ZD-3C-3	✓				✓	✓	✓		
250	Smoke	FL4	4ZD-3C-4	✓				✓	✓	✓		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/67	[Signature]	13/12/67
2	SIGNATURE : [Signature]			
3	SIGNATURE : [Signature]			
4	SIGNATURE : [Signature]			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : 4th Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
251	Smoke	FL4	4ZD-3C-5	✓				✓	✓	✓	
252	Smoke	FL4	4ZD-3C-6	✓				✓	✓	✓	
253	Manual	FL4	4ZD-3C-7	✓				✓	✓	✓	
254	Smoke	FL4	4ZD-3C-8	✓				✓	✓	✓	
255	Manual	FL4	4ZD-3C-9	✓				✓	✓	✓	
256	Smoke	FL4	4ZD-3C-10	✓				✓	✓	✓	
257	Smoke	FL4	4ZD-3C-11	✓				✓	✓	✓	
258	Smoke	FL4	4ZD-3C-12	✓				✓	✓	✓	
259	Smoke	FL4	4ZD-3C-13	✓				✓	✓	✓	
260	Smoke	FL4	4ZD-3C-14	✓				✓	✓	✓	
261	Smoke	FL4	4ZD-3C-15	✓				✓	✓	✓	
262	Smoke	FL4	4ZD-3C-16	✓				✓	✓	✓	
263	Smoke	FL4	4ZD-3C-17	✓				✓	✓	✓	
264	Manual	FL4	4ZD-3C-18	✓				✓	✓	✓	
265	Smoke	FL4	4ZD-3C-19	✓				✓	✓	✓	
266	Smoke	FL4	4ZD-3C-20	✓				✓	✓	✓	
267	Smoke	FL4	4ZD-3C-21	✓				✓	✓	✓	
268											
269											
270											
271											
272											
273											
274											
275											

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/67	[Signature]	13/12/69
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : Roof Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
1	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-04	✓				✓	✓	✓	
2	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-05					✓	✓	✓	
3	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-06	✓				✓	✓	✓	
4	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-1	✓				✓	✓	✓	
5	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-2	✓				✓	✓	✓	
6	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-3	✓				✓	✓	✓	
7	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-4	✓				✓	✓	✓	
8	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-5	✓				✓	✓	✓	
9	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-6	✓				✓	✓	✓	
10	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-7	✓				✓	✓	✓	
11	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-8	✓				✓	✓	✓	
12	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-9					✓	✓	✓	
13	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-10	✓				✓	✓	✓	
14	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-11	✓				✓	✓	✓	
15	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-12	✓				✓	✓	✓	
16	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-13	✓				✓	✓	✓	
17	Smoke	FL Roof	ZD-1B-1	✓				✓	✓	✓	
18	Smoke	FL Roof	ZD-1B-2	✓				✓	✓	✓	
19	Smoke	FL Roof	ZD-1B-3	✓				✓	✓	✓	
20	Smoke	FL Roof	ZD-1B-4	✓				✓	✓	✓	
21	Smoke	FL Roof	ZD-1B-5	✓				✓	✓	✓	
22	Smoke	FL Roof	ZD-1B-6	✓				✓	✓	✓	
23	Smoke	FL Roof	ZD-1B-7	✓				✓	✓	✓	
24	Manual	FL Roof	ZD-1B-8	✓				✓	✓	✓	
25	Smoke	FL Roof	ZD-1B-9	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/67	[Signature]	13/12/69
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			



FIRE ALARM SYSTEM

FM-SV-01-15

Rev.00



Effective Date: 02/12/24

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Location : Roof Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	
26	Smoke	FL Roof	ZD-1B-10	✓				✓	✓	
27	Smoke	FL Roof	ZD-1B-11	✓				✓	✓	
28	Smoke	FL Roof	ZD-1B-12	✓				✓	✓	
29	Smoke	FL Roof	ZD-1B-13	✓				✓	✓	
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	7/11/27		13/11/27
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

เลขที่ 218

บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด

เลขที่ 17

รายงานการบริการ / SERVICE REPORT

ทะเบียนเอกสารเลขที่ : 213 โครงการ : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Service Report NO. : 213
ชื่อบริษัท : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระบบ : FA
ชื่อผู้ติดต่อ : ผู้ติดต่อ : EDWARD
Contact Name : Brand Name : EST-2
โทรศัพท์ : รุ่น :
Mobile Phone : Model :

<input type="checkbox"/> Commissioning	<input type="checkbox"/> ติดตั้ง/Installation	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบ/Inspection	<input type="checkbox"/> ซ่อม/Repair
<input type="checkbox"/> Stand by	<input checked="" type="checkbox"/> บำรุงรักษา/Maintenance	<input type="checkbox"/> อื่นๆ/Other.....	

รายละเอียดการดำเนินงาน / Action

PM# FA 100% วันที่ 1/4 จากการสุ่มตรวจ
- ตรวจสอบการทำงานของระบบการแจ้งเตือน FA Smoke Heat Manual Pull FL 5.2.4.1.5 ซึ่งพบปัญหา 0.1% ระบบแจ้งเตือน FA
1. พบการแจ้งเตือนดังอาการตรวจพบ PM# FA 11 2. ตรวจพบ
4. ZONE 22D-SP 004 R 2 Trouble open 10. ZONE 42D2A 2 Trouble open
5. ZONE 22D-1C, 1C, 1C 2 Trouble open 11. ZONE 02D-1C 2 Trouble open
6. ZONE 02D-3C 2 Trouble open
7. ZONE 12D-10, 12D2D 2 Trouble open/Alarm ปรากฏ
8. ZONE 32D5B 2 Alarm ปรากฏ
9. ZONE 32D1B 2 สัญญาณผิดปกติ (ไม่พบผล)
10. ZONE 42D3B 2 Trouble open
11. ZONE 42D0D 2 Trouble open (ไม่พบผล)
12. ZONE 42D0A 2 Trouble open

บริการโดย / Service by	1.)	2.)	3.)	4.)
ผลการดำเนินงาน / Results	<input type="checkbox"/> สมบูรณ์/Complete <input checked="" type="checkbox"/> ติดตาม/Follow up ปัญหา Trouble			
บริการ / Service For	<input type="checkbox"/> ไม่มี/No Charge <input type="checkbox"/> มี/Charge โดยผู้ให้บริการ / Service's Signature			
วันที่ / Date	15/12/2567			
การประเมินความพึงพอใจ (Please rate your satisfaction)	<input type="checkbox"/> ดี/Good <input type="checkbox"/> ดีมาก/Very Good			
ความคิดเห็น/Comment	ความพึงพอใจ (For Customer) : โปรดใช้ความพึงพอใจ			
ลายเซ็นลูกค้า / Customer's Signature				
วันที่ / Date	15/12/2567			



Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี ๒๕๕๘
Building : อาคาร MRI

[illegible]

COMMENT: 200

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์ภูมิปัญญา	Date
1	SIGNATURE : [REDACTED]	13/12/2567	SIGNATURE : [REDACTED]	13/12/67
2	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	

FM-SV-01-14

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคาร MRI
Location :
Service : ☐ Yearly...../2024-2025 ☐ Quarterly...../2024-2025 ☐ Monthly...../2024-2025 ☐ Other.....
Graphic Annunciator : No.1.....

Inspection And Test Report For GA			
1. Power Supplies		Remark	
1.1	Main DC power (24.....Vac(21-28Vdc))	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	

2. Lamps Test		Remark	
2.1	Led	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	

3. Card Driver LED		Remark	
3.1	Visual Check	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3.2	Wiring	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3.3	Network	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	

COMMENT : ปกติ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	15/12/2567	SIGNATURE : [Signature]	15/12/69
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคาร MRI
Location :
Service : ☐ Yearly...../2024-2025 ☐ Quarterly...../2024-2025 ☐ Monthly...../2024-2025 ☐ Other.....
FACP : No.....1.....

Inspection And Test Report For FACP			
1. Power Supplies		Remark	
1.1	Main AC powerVac(220-230 Vac)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
1.2	Charger Battery.....(>24 Vdc)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
1.3	BatteryVac(24 Vdc)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
2. Lamps		Remark	
2.1	Power On	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
2.2	Alarm	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
2.3	Supervisory	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
2.4	Trouble	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
2.5	Monitor	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3. Control Switch		Remark	
3.1	Reset	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3.2	Alarm Silence	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3.3	Trouble Silence	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3.4	Lamp Test	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3.5	Drift	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	

COMMENT : ปกติ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	15/12/2567	SIGNATURE : [Signature]	15/12/69
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคาร MRI

Location : _____
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.../2024-2025

Test Result
- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

Inspection And Test Report For Device												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test
1	Manual		DZ-101	✓				✓	✓	-		
2	Manual		DZ-102	✓				✓	✓	-		
3	Bell		AZ-101	✓				✓	✓	-		
4	Bell		AZ-102	✓				✓	✓	-		
5	Manual		DZ-201	✓				✓	✓	-		
6	Manual		DZ-202	✓				✓	✓	-		
7	Bell		AZ-201	✓				✓	✓	-		
8	Bell		AZ-202	✓				✓	✓	-		
9	Smoke		1ZD-1	✓				✓	✓	-		
10	Heat		1ZD-2	✓				✓	✓	-		
11	Heat		1ZD-3	✓				✓	✓	-		
12	Smoke		1ZD-4	✓				✓	✓	-		
13	Smoke		1ZD-5	✓				✓	✓	-		
14	Smoke		1ZD-6	✓				✓	✓	-		
15	Smoke		1ZD-7	✓				✓	✓	-		
16	Smoke		1ZD-8	✓				✓	✓	-		
17	Smoke		1ZD-9	✓				✓	✓	-		
18	Smoke		1ZD-10	✓				✓	✓	-		
19	Heat		2ZD-1	✓				✓	✓	-		
20	Smoke		2ZD-2	✓				✓	✓	-		
21	Heat		3ZD-1	✓				✓	✓	-		
22	Heat		3ZD-2	✓				✓	✓	-		
23	Smoke		3ZD-3	✓				✓	✓	-		
24	Smoke		3ZD-4	✓				✓	✓	-		
25	Smoke		3ZD-5	✓				✓	✓	-		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/57	[Signature]	13/12/57
2	SIGNATURE : [Signature]			
3	SIGNATURE : [Signature]			
4	SIGNATURE : [Signature]			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Inspection And Test Report For Device										
item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test	
26	Smoke		3ZD-6	✓				✓	✓	
27	Heat		3ZD-7	✓				✓	✓	
28	Heat		3ZD-8	✓				✓	✓	
29	Heat		3ZD-9	✓				✓	✓	
30	Heat		3ZD-10	✓				✓	✓	
31	Smoke		3ZD-11	✓				✓	✓	
32	Smoke		3ZD-12	✓				✓	✓	
33	Smoke		3ZD-13	✓				✓	✓	
34	Smoke		4ZD-1	✓				✓	✓	
35	Smoke		4ZD-2	✓				✓	✓	
36	Smoke		4ZD-3	✓				✓	✓	
37	Smoke		4ZD-4	✓				✓	✓	
38	Smoke		4ZD-5	✓				✓	✓	
39	Smoke		4ZD-6	✓				✓	✓	
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/57	[Signature]	13/12/57
2	SIGNATURE : [Signature]			
3	SIGNATURE : [Signature]			
4	SIGNATURE : [Signature]			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

ทะเบียนเอกสารเลขที่ : 293
โครงการ : แผนการแม่บทการเกษตร

ชื่อลูกค้า :	คุณสมชาย งามชื่น	ชื่อ :	FA
ชื่อร้านค้า :	ร้านสมชาย งามชื่น	System :	
ชื่อผู้ติดต่อ :	คุณสมชาย	ชื่อ :	Nomi
ชื่อร้านค้า :	ร้านสมชาย งามชื่น	Brand Name :	
โทรศัพท์ :	099-142-8541	ชื่อ :	
มือถือ :		Model :	

ลักษณะงาน / Detail of Work				
<input type="checkbox"/> Commissioning	<input type="checkbox"/> ติดตั้ง/Installation	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบ/Inspection	<input type="checkbox"/> ซ่อม/Repair	
<input type="checkbox"/> Stand by	<input checked="" type="checkbox"/> บำรุงรักษา/Maintenance	<input type="checkbox"/> อื่นๆ/Other		
รายละเอียดการปฏิบัติงาน / Action				

วางแผนโดยคณะกรรมการ / Action

pH FA 100% טיף 1/4 טרנס MAF
- מדד היעילות של הטיפול = נפח מים שנצרכו לנדידת 2 גרם FA שוכה Heart Manual bell

FL 1,2 קוביות מלוחות

$$2 \nu_{\text{H}} = 2 \nu_{\text{H}_2} = 4 \nu_{\text{H}}$$


W.2.10.4-31

อาคารหอพักนักเรียน

บริการโดย / Service by		TIMESTAMP	
		TIME	HH:MM
1.) _____	2.) _____	Request	6/11/2567 12:00
3.) _____	4.) _____	Start	6/10/2567 09:30
		End	15/12/2567 13:30

<p>ผลการดำเนินงาน / Results</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สมบูรณ์/Complete <input type="checkbox"/> ติดตาม/Follow up</p> <p>ข้อเสนอแนะ/Suggestion</p>	<p>ค่าบริการ / Service Fee</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี/No Charge <input type="checkbox"/> มี/Charge</p> <p>ลายเซ็นผู้บริการ / Service's Signature</p> <p>วันที่ / Date</p> <p>15/12/2567</p>
---	---

<p>บริการลูกค้า (For Customer) : โปรดให้คะแนนความพึงพอใจ (Please rate your satisfaction)</p>	
<p><input type="checkbox"/> แย่มาก/Very Less <input type="checkbox"/> พอใจ/Medium</p> <p>ความคิดเห็น/Comment</p>	<p><input type="checkbox"/> ดีมาก/Very Good <input type="checkbox"/> ดีมาก/Very Good</p> <p>ลายเซ็นลูกค้า / Customer's Signature</p> <p>วันที่ / Date</p> <p>15/12/2567</p>



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารหอพักนักวิจัย

Project : บัณฑิตศึกษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารหอพักนักเรียน
Location : ห้องช่าง
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....
FACP : No.....1.....

FACP : No....1.....

Brand: Edwards Model: EST-3

Inspection And Test Report For FACP

1. Power Supplies		Remark
1.1	Main AC power Vac(220-230 Vac)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass
1.2	Charger Battery (>24 Vdc)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass
1.3	Battery Vac(24 Vdc)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass
2. Lamps		Remark
2.1	Power On	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass
2.2	Alarm	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass
2.3	Supervisory	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass
2.4	Trouble	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass
2.5	Monitor	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass
3. Control Switch		Remark
3.1	Reset	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass
3.2	Alarm Silence	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass
3.3	Trouble Silence	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass
3.4	Lamp Test	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass
3.5	Drill	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass

COMMENT :

18

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทยภัณฑ์	Date
1	SIGNATURE : [REDACTED]	15/12/2567	SIGNATURE : [REDACTED]	13/12/67
2	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	

[illegible]

COMMENT :

9/23

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [REDACTED]	13/12/69	SIGNATURE : [REDACTED]	13/12/69
2	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารหอพักกันภัย
Location : 1st Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other...
Signature : _____

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test Result	
1	Heat	สํานักงชดว	SD1.ZONE1/1	✓				✓	-	
2	Heat	สํานักงชดว	SD1.ZONE1/1	✓				✓	-	
3	Heat	สํานักงชดว	SD1.ZONE1/1	✓				✓	-	
4	Heat	สํานักงชดว	SD1.ZONE1/1	✓				✓	-	
5	Heat	สํานักงชดว	SD1.ZONE1/1	✓				✓	-	
6	Heat	สํานักงชดว	SD1.ZONE1/1	✓				✓	-	
7	Smoke	ห้องระบบไฟฟ้า-ห้องสูบน้ำบาด	SD2.ZONE1/2	✓				✓	-	
8	Smoke	ห้องระบบไฟฟ้า-ห้องสูบน้ำบาด	SD2.ZONE1/2	✓				✓	-	
9	Manual	สํานักงชดว	ZM1.ZK1.ZONE1/1	✓				✓	-	
10	Bell	สํานักงชดว	ZA1.ZONE1/1	✓				✓	-	
11	FT	ห้องระบบไฟฟ้า	ST1.ZONE1/1	✓				✓	-	
12	Bell	โถงลิฟท์	ZA2.ZONE1/2	✓				✓	-	
13	Manual	โถงลิฟท์	ZM2.ZK2.ZONE1/2	✓				✓	-	
14	FT	ห้องระบบสูบน้ำบาด	ST2.ZONE1/2	✓				✓	-	
15	Smoke	ห้องช่างโยธาทางเข้า	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	-	
16	Smoke	ห้องช่างโยธาทางเข้า	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	-	
17	Smoke	ห้องช่างโยธาทางเข้า	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	-	
18	Smoke	ห้องช่างโยธาทางเข้า	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	-	
19	Smoke	ห้องช่างโยธาทางเข้า	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	-	
20	Smoke	ห้องช่างโยธาทางเข้า	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	-	
21	Smoke	ห้องช่างโยธาทางเข้า	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	-	
22	Smoke	ห้องช่างโยธาทางเข้า	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	-	
23	Heat	ห้องช่างโยธาทางเข้า	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	-	
24	Manual	ห้องไฟฟ้า	ZM3.ZK3.ZONE1/3	✓				✓	-	
25										

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY :	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/2567	[Signature]	13/12/2567
2	SIGNATURE : [Signature]			
3	SIGNATURE : [Signature]			
4	SIGNATURE : [Signature]			



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารหอพักกัญภัย
Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly .../2024-2025 ☐ Quarterly .../2024-2025 ☐ Monthly .../2024-2025 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual	Clean		
1	Smoke	ห้องไฟฟ้า	ZD1-1,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
2	Smoke	โถงบันได	ZD1-2,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
3	Smoke	ห้องประชุม	ZD1-3,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
4	Heat	ห้องซักผ้า	ZD1-4,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
5	Heat	ห้องซักผ้า	ZD1-5,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
6	Smoke	ห้องนอน Room 215	ZD1-6,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
7	Smoke	ห้องนอน Room 214	ZD1-7,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
8	Smoke	ห้องนอน Room 213	ZD1-8,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
9	Smoke	ห้องนอน Room 212	ZD1-9,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
10	Heat	โถงบันได	ZD1-10,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
11	Smoke	Corridor- ทางขึ้นบันได	ZD1-11,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
12	Smoke	Corridor- ทางขึ้นบันได	ZD1-12,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
13	Smoke	Corridor- ทางขึ้นบันได	ZD1-13,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
14	Smoke	Corridor- ทางขึ้นบันได	ZD1-14,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
15	Smoke	Corridor- ทางขึ้นบันได	ZD1-15,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
16	Smoke	Corridor- ทางขึ้นบันได	ZD1-16,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
17	Smoke	ห้องนอน Room 203	ZD1-17,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
18	Smoke	ห้องนอน Room 204	ZD1-18,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
19	Smoke	ห้องนอน Room 201	ZD1-19,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
20	Smoke	ห้องนอน Room 202	ZD1-20,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
21	Smoke	ห้องนอน Room 205	ZD1-21,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
22	Smoke	ห้องนอน Room 206	ZD1-22,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
23	Smoke	ห้องนอน Room 207	ZD1-23,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
24	Smoke	ห้องนอน Room 208	ZD1-24,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
25	Smoke	ห้องนอน Room 209	ZD1-25,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY :	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	15/12/2567	[Signature]	15/12/2567
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารหอพักกัญภัย
Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly .../2024-2025 ☐ Quarterly .../2024-2025 ☐ Monthly .../2024-2025 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
26	Smoke	ห้องนอน Room 210	ZD1-26,ZONE2/1	✓				✓	✓	✓		
27	Smoke	ห้องนอน Room 211	ZD1-27,ZONE2/1	✓				✓	✓	✓		
28	Bell	โถงบันได Lift	ZA1-1,ZONE2/1	✓				✓	✓	✓		
29	Bell	Corridor หน้าห้อง 206	ZA1-2,ZONE2/1	✓				✓	✓	✓		
30	Bell	Corridor หน้าห้อง 212	ZA1-3,ZONE2/1	✓				✓	✓	✓		
31	Manual	โถงบันได Lift	ZM1,ZK1-3,ZONE2/1	✓				✓	✓	✓		
32	Manual	Corridor หน้าห้อง 206	ZM1,ZK1-3,ZONE2/1	✓				✓	✓	✓		
33	Manual	Corridor หน้าห้อง 212	ZM1,ZK1-3,ZONE2/1	✓				✓	✓	✓		
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY :	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	15/12/2567	[Signature]	15/12/2567
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารหอพักกัญญ์

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารหอพักกัญญ์

Location : 3rd Floor

Location : 3rd Floor

Service : ☐ Yearly .../2024-2025 ☐ Quarterly .../2024-2025 ☐ Monthly .../2024-2025 ☐ Other

Service : ☐ Yearly .../2024-2025 ☐ Quarterly .../2024-2025 ☐ Monthly .../2024-2025 ☐ Other

Inspection And Test Report For Device

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual	Clean		
1	Smoke	ห้องไฟฟ้า	ZD1-1,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
2	Smoke	โถงบันได Lift	ZD1-2,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
3	Smoke	ห้องประชุม	ZD1-3,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
4	Heat	ห้องเก็บจาน้ำดื่ม	ZD1-4,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
5	Heat	ห้องครัว Room 315	ZD1-5,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
6	Smoke	ห้องนอน Room 315	ZD1-6,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
7	Smoke	ห้องนอน Room 314	ZD1-7,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
8	Smoke	ห้องนอน Room 313	ZD1-8,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
9	Smoke	ห้องนอน Room 312	ZD1-9,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
10	Heat	ห้องครัว Room 312	ZD1-10,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
11	Smoke	Corridor- ทางเดินส่วนล่าง	ZD1-11,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
12	Smoke	Corridor- ทางเดินส่วนล่าง	ZD1-12,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
13	Smoke	Corridor- ทางเดินส่วนล่าง	ZD1-13,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
14	Smoke	Corridor- ทางเดินส่วนล่าง	ZD1-14,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
15	Smoke	Corridor- ทางเดินส่วนล่าง	ZD1-15,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
16	Smoke	Corridor- ทางเดินส่วนล่าง	ZD1-16,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
17	Smoke	ห้องนอน Room 303	ZD1-17,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
18	Smoke	ห้องนอน Room 304	ZD1-18,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
19	Smoke	ห้องนอน Room 301	ZD1-19,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
20	Smoke	ห้องนอน Room 302	ZD1-20,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
21	Smoke	ห้องนอน Room 305	ZD1-21,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
22	Smoke	ห้องนอน Room 306	ZD1-22,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
23	Smoke	ห้องนอน Room 307	ZD1-23,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
24	Smoke	ห้องนอน Room 308	ZD1-24,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
25	Smoke	ห้องนอน Room 309	ZD1-25,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY :	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/2567	[Signature]	13/12/69
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual	Clean		
26	Smoke	ห้องนอน Room 310	ZD1-26,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
27	Smoke	ห้องนอน Room 311	ZD1-27,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
28	Bell	โถงบันได Lift	ZA1-1,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
29	Bell	Corridor หน้าห้อง 308	ZA1-2,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
30	Bell	Corridor หน้าห้อง 312	ZA1-3,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
31	Manual	โถงบันได Lift	ZM1,ZK1-3,ZONE2/1	✓				✓	✓	-	
32	Manual	Corridor หน้าห้อง 306	ZM1,ZK1-3,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
33	Manual	Corridor หน้าห้อง 312	ZM1,ZK1-3,ZONE3/1	✓				✓	✓	-	
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY :	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/2567	[Signature]	13/12/69
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บริการระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารแพทย์กัญยา

Location : 4th Floor

Service : ☐ Yearly .../2024-2025 ☐ Quarterly .../2024-2025 ☐ Monthly .../2024-2025 ☐ Other

—	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual	Clean		
1	Smoke	ห้องโถงฟ้า	ZD1-1,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
2	Smoke	โถงน้ำ Lift	ZD1-2,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
3	Smoke	ห้องประชุม	ZD1-3,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
4	Heat	ห้องลิฟต์ชั้นที่ 4	ZD1-4,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
5	Heat	ห้องลิฟต์ Room 415	ZD1-5,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
6	Smoke	ห้องนอน Room 414	ZD1-6,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
7	Smoke	ห้องนอน Room 413	ZD1-7,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
8	Smoke	ห้องนอน Room 412	ZD1-8,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
9	Smoke	ห้องนอน Room 412	ZD1-9,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
10	Heat	ห้องลิฟต์ Room 412	ZD1-10,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
11	Smoke	Corridor- ทางขึ้นชั้นกลาง	ZD1-11,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
12	Smoke	Corridor- ทางขึ้นชั้นกลาง	ZD1-12,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
13	Smoke	Corridor- ทางขึ้นชั้นกลาง	ZD1-13,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
14	Smoke	Corridor- ทางขึ้นชั้นกลาง	ZD1-14,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
15	Smoke	Corridor- ทางขึ้นชั้นกลาง	ZD1-15,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
16	Smoke	Corridor- ทางขึ้นชั้นกลาง	ZD1-16,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
17	Smoke	ห้องนอน Room 403	ZD1-17,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
18	Smoke	ห้องนอน Room 404	ZD1-18,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
19	Smoke	ห้องนอน Room 401	ZD1-19,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
20	Smoke	ห้องนอน Room 402	ZD1-20,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
21	Smoke	ห้องนอน Room 405	ZD1-21,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
22	Smoke	ห้องนอน Room 406	ZD1-22,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
23	Smoke	ห้องนอน Room 407	ZD1-23,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
24	Smoke	ห้องนอน Room 408	ZD1-24,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
25	Smoke	ห้องนอน Room 409	ZD1-25,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY :	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/2567	[Signature]	13/12/2567
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บริการระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารแพทย์กัญยา

Location : 4th Floor

Service : ☐ Yearly .../2024-2025 ☐ Quarterly .../2024-2025 ☐ Monthly .../2024-2025 ☐ Other

—	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual	Clean		
26	Smoke	ห้องนอน Room 410	ZD1-26,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
27	Smoke	ห้องนอน Room 411	ZD1-27,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
28	Bell	โถงน้ำ Lift	ZA1-1,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
29	Bell	Corridor- ทางขึ้นชั้น 406	ZA1-2,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
30	Bell	Corridor- ทางขึ้นชั้น 412	ZA1-3,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
31	Manual	โถงน้ำ Lift	ZM1,ZK1-3,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
32	Manual	Corridor- ทางขึ้นชั้น 406	ZM1,ZK1-3,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
33	Manual	Corridor- ทางขึ้นชั้น 412	ZM1,ZK1-3,ZONE4/1	✓				✓	✓	✓	
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY :	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/2567	[Signature]	13/12/2567
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : นำร่องระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารหอพักกัญญ์
Location : 5th Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	
1	Smoke	ห้องไฟฟ้า	ZD1-1,ZONES/1	✓				✓	✓	
2	Smoke	โถงบันได Lift	ZD1-2,ZONES/1	✓				✓	✓	
3	Smoke	ห้องประชุม	ZD1-3,ZONES/1	✓				✓	✓	
4	Heat	ห้องพักเจ้าหน้าที่	ZD1-4,ZONES/1	✓				✓	✓	
5	Heat	ห้องครัว Room 515	ZD1-5,ZONES/1	✓				✓	✓	
6	Smoke	ห้องนอน Room 515	ZD1-6,ZONES/1	✓				✓	✓	
7	Smoke	ห้องนอน Room 514	ZD1-7,ZONES/1	✓				✓	✓	
8	Smoke	ห้องนอน Room 513	ZD1-8,ZONES/1	✓				✓	✓	
9	Smoke	ห้องนอน Room 512	ZD1-9,ZONES/1	✓				✓	✓	
10	Heat	ห้องครัว Room 512	ZD1-10,ZONES/1	✓				✓	✓	
11	Smoke	Corridor - ทางเดินส่วนกลาง	ZD1-11,ZONES/1	✓				✓	✓	
12	Smoke	Corridor - ทางเดินส่วนกลาง	ZD1-12,ZONES/1	✓				✓	✓	
13	Smoke	Corridor - ทางเดินส่วนกลาง	ZD1-13,ZONES/1	✓				✓	✓	
14	Smoke	Corridor - ทางเดินส่วนกลาง	ZD1-14,ZONES/1	✓				✓	✓	
15	Smoke	Corridor - ทางเดินส่วนกลาง	ZD1-15,ZONES/1	✓				✓	✓	
16	Smoke	Corridor - ทางเดินส่วนกลาง	ZD1-16,ZONES/1	✓				✓	✓	
17	Smoke	ห้องนอน Room 503	ZD1-17,ZONES/1	✓				✓	✓	
18	Smoke	ห้องนอน Room 504	ZD1-18,ZONES/1	✓				✓	✓	
19	Smoke	ห้องนอน Room 501	ZD1-19,ZONES/1	✓				✓	✓	
20	Smoke	ห้องนอน Room 502	ZD1-20,ZONES/1	✓				✓	✓	
21	Smoke	ห้องนอน Room 505	ZD1-21,ZONES/1	✓				✓	✓	
22	Smoke	ห้องนอน Room 506	ZD1-22,ZONES/1	✓				✓	✓	
23	Smoke	ห้องนอน Room 507	ZD1-23,ZONES/1	✓				✓	✓	
24	Smoke	ห้องนอน Room 508	ZD1-24,ZONES/1	✓				✓	✓	
25	Smoke	ห้องนอน Room 509	ZD1-25,ZONES/1	✓				✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY :	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	12/12/2567	[Redacted]	13/12/69
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			



FIRE ALARM SYSTEM

Project : นำร่องระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารหอพักกัญญ์
Location : 5th Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
26	Smoke	ห้องนอน Room 510	ZD1-26,ZONES/1	✓				✓	✓	✓	
27	Smoke	ห้องนอน Room 511	ZD1-27,ZONES/1	✓				✓	✓	✓	
28	Bell	โถงบันได ลิฟ	ZA1-1,ZONES/1	✓				✓	✓	✓	
29	Bell	Corridor พนักงาน 506	ZA1-2,ZONES/1	✓				✓	✓	✓	
30	Bell	Corridor พนักงาน 512	ZA1-3,ZONES/1	✓				✓	✓	✓	
31	Manual	โถงบันได ลิฟ	ZM1,ZK1-3,ZONES/1	✓				✓	✓	✓	
32	Manual	Corridor พนักงาน 506	ZM1,ZK1-3,ZONES/1	✓				✓	✓	✓	
33	Manual	Corridor พนักงาน 512	ZM1,ZK1-3,ZONES/1	✓				✓	✓	✓	
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY :	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	12/12/2567	[Redacted]	13/12/69
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

รายงานการบริการ / SERVICE REPORT

ทะเบียนเอกสารเลขที่ : 893 โครงการ : ศูนย์ควบคุมฯ กทม. ๒๕๖๖
 Service Report NO.
 ชื่อบริษัท : บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด ระบบ : FA
 ชื่อลูกค้า : K. หนึ่ง ชื่อ : Norbifire
 Contact Name Brand Name
 โทรศัพท์ : 099-142-5547 รุ่น : NFS-640
 Mobile Phone Model

ลักษณะงาน / Detail of Work
☐ Commissioning ☐ ติดตั้ง/Installation ☐ ตรวจสอบ/Inspection ☐ ซ่อม/Repair
☐ Stand by ☐ บริการ/Maintenance ☐ อื่นๆ/Other

รายละเอียดการดำเนินงาน / Action
 ลง # FA 12.06 ครึ่ง 14 อาคาร ศูนย์ควบคุมฯ
 - ตรวจเช็คสถานะระบบและทดสอบการทำงานของระบบ FA Smoke Heat Detector (D.Ek 1, 2, 3, 4, 5) กับระบบสายข้อต่อแล้ว

ผู้ปฏิบัติงาน : นาย หนึ่ง

อาคารระยะที่ 2

บริการโดย / Service by		TIMESTAMP	
1.)	2.)	TIME Request	DATE HH:MM
3.)	4.)	Start	6/11/2567 08:00
		End	6/12/2567 10:00
ผลการดำเนินงาน / Results		ค่าบริการ / Service Fee	
<input checked="" type="checkbox"/> สำเร็จ/Complete	<input type="checkbox"/> ติดตาม/Follow up	<input type="checkbox"/> ไม่มี/No Charge	<input type="checkbox"/> มี/Charge
ข้อเสนอแนะ/Suggestion		ลายเซ็นผู้บริการ / Service's Signature	
		วันที่ / Date	
		1) / 2) 6/5/67	(.....)
สำหรับลูกค้า (For Customer) : โปรดให้คะแนนความพึงพอใจ (Please rate your satisfaction)			
<input type="checkbox"/> การปรับปรุง/Less		<input type="checkbox"/> ดี/Good	
ความคิดเห็น/Comment		<input type="checkbox"/> ดีมาก/Very Good	
		ลายเซ็นลูกค้า / Customer's Signature	
		วันที่ / Date	
		15 / 12 2567	
699/128-129 ซอยรามคำแหง 137 ต. นานาพร แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กทม. 10230 โทร 0-2944-0035 แฟกซ์ 0-2944-1108 Email: confide@confide.co.th www.confide.co.th			



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารระชะที่ 2
Location : 1st Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	Smoke/Add	COMMUNICATION ROOM.	L01D001	✓				✓	✓	✓	✓	
2	Heat/Add	MAID ROOM.	L01D002	✓				✓	✓	✓	✓	
3	Smoke/Add	MALE ROOM.	L01D003	✓				✓	✓	✓	✓	
4	Smoke/Add	FEMALE ROOM.	L01D004	✓				✓	✓	✓	✓	
5	Smoke/Add	HANDICAP ROOM.	L01D005	✓				✓	✓	✓	✓	
6	Smoke/Add	AHU ROOM.	L01D006	✓				✓	✓	✓	✓	
7	Smoke/Add	MALE STAFF ROOM.	L01D007	✓				✓	✓	✓	✓	
8	Smoke/Add	FEMALE STAFF ROOM.	L01D008	✓				✓	✓	✓	✓	
9	Smoke/Add	CLOTH STORAGE ROOM.	L01D009	✓				✓	✓	✓	✓	
10	Smoke/Add	LANGMORTON ROOM.	L01D010	✓				✓	✓	✓	✓	
11	Smoke/Add	STORAGE ROOM 1ST ZONE Z001.	L01D011	✓				✓	✓	✓	✓	
12	Smoke/Add	ELEVATOR HALL 4.	L01D012	✓				✓	✓	✓	✓	
13	Smoke/Add	AHU ROOM 1/4.	L01D013	✓				✓	✓	✓	✓	
14	Smoke/Add	SHOCH WAVE ROOM.	L01D014	✓				✓	✓	✓	✓	
15	Smoke/Add	EQUIPMEN ROOM 1.	L01D015	✓				✓	✓	✓	✓	
16	Smoke/Add	EQUIPMEN ROOM 2.	L01D016	✓				✓	✓	✓	✓	
17	Smoke/Add	LASER ROOM.	L01D017	✓				✓	✓	✓	✓	
18	Smoke/Add	STORAGE .	L01D018	✓				✓	✓	✓	✓	
19	Smoke/Add	EQUIPMENT ROOM.	L01D019	✓				✓	✓	✓	✓	
20	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L01D020	✓				✓	✓	✓	✓	
21	Smoke/Add	ESWL ROOM.	L01D021	✓				✓	✓	✓	✓	
22	Smoke/Add	CLEAN THE DEVICE.	L01D022	✓				✓	✓	✓	✓	
23	Smoke/Add	MULTI FUNCTION.	L01D023	✓				✓	✓	✓	✓	
24	Smoke/Add	SIGNAGE EXAM ROOM 7.	L01D024	✓				✓	✓	✓	✓	
25	Smoke/Add	SIGNAGE EXAM ROOM 8.	L01D025	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	13/11/67	[Redacted]	
2	SIGNATURE : [Redacted]			
3	SIGNATURE : [Redacted]			
4	SIGNATURE : [Redacted]			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารระชะที่ 2
Location :
Service : ☐ Yearly.../2024 ☐ Quarterly.../2024 ☐ Monthly.../2024 ☐ Other.....

Color Graphic (Fire Work) : No.1.....

Inspection And Test Report For Color Graphic (Fire Work)			
1. Monitor			Remark
1.1	Status	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
2. PC			Remark
2.1	Status	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3. Software			Remark
3.1	Alarm Event	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3.2	Trouble/Monitor Event	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	
3.3	Command	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> No Pass	

COMMENT : [Signature]

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	13/11/67	SIGNATURE : [Redacted]	
2	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
3	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
4	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	

FM-SV-05

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารระชะที่ 2
Location : 1st Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	
26	Smoke/Add	SIGNAGE EXAM ROOM 9.	L01D026	✓				✓	✓	
27	Heat/Add	TREATMENT ROOM.	L01D027					✓	✓	
28	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L01D028					✓	✓	
29	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L01D029	✓				✓	✓	
30	Smoke/Add	MALE HANDICAP ROOM.	L01D030	✓				✓	✓	
31	Smoke/Add	CHINGING ROOM 1.	L01D031	✓				✓	✓	
32	Smoke/Add	CHINGING ROOM2.	L01D032	✓				✓	✓	
33	Smoke/Add	FEMALE HANDICAP ROOM.	L01D033	✓				✓	✓	
34	Smoke/Add	METTING ROOM.	L01D034	✓				✓	✓	
35	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D035	✓				✓	✓	
36	Smoke/Add	HEAD NURSE.	L01D036	✓				✓	✓	
37	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D037	✓				✓	✓	
38	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 6.	L01D038	✓				✓	✓	
39	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 5.	L01D039	✓				✓	✓	
40	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 4.	L01D040	✓				✓	✓	
41	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 3.	L01D041	✓				✓	✓	
42	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 2.	L01D042	✓				✓	✓	
43	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 1.	L01D043	✓				✓	✓	
44	Smoke/Add	APPOINTMENT ROOM 1.	L01D044	✓				✓	✓	
45	Smoke/Add	SCREENING.	L01D045	✓				✓	✓	
46	Smoke/Add	CASHER ZOO1.	L01D046	✓				✓	✓	
47	Smoke/Add	STORAGE ROOM ZOO1.	L01D047	✓				✓	✓	
48	Smoke/Add	AHU ROOM1/1.	L01D048	✓				✓	✓	
49	Smoke/Add	TOOL CLEANING.	L01D049	✓				✓	✓	
50	Smoke/Add	HEAD NURSE.	L01D050	✓				✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	12/12/67	[Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]			
3	SIGNATURE : [Signature]			
4	SIGNATURE : [Signature]			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารระชะที่ 2
Location : 1st Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	
51	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D051	✓				✓	✓	
52	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D052	✓				✓	✓	
53	Smoke/Add	STORE ROOM.	L01D053	✓				✓	✓	
54	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 4.	L01D054	✓				✓	✓	
55	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 3.	L01D055	✓				✓	✓	
56	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 2.	L01D056	✓				✓	✓	
57	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 1.	L01D057	✓				✓	✓	INVE PIP
58	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L01D058	✓				✓	✓	
59	Smoke/Add	PV 5.	L01D059	✓				✓	✓	
60	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 5.	L01D060	✓				✓	✓	
61	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 6.	L01D061	✓				✓	✓	
62	Smoke/Add	PV 6.	L01D062	✓				✓	✓	
63	Smoke/Add	PV 7.	L01D063	✓				✓	✓	
64	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 7.	L01D064	✓				✓	✓	
65	Smoke/Add	AHU ROOM 1/2.	L01D065	✓				✓	✓	
66	Smoke/Add	STORE TOOLS.	L01D066	✓				✓	✓	
67	Smoke/Add	HEAT NURSE.	L01D067	✓				✓	✓	
68	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D068	✓				✓	✓	
69	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D069	✓				✓	✓	
70	Smoke/Add	STORE.	L01D070	✓				✓	✓	
71	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 4.	L01D071	✓				✓	✓	
72	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 3.	L01D072	✓				✓	✓	
73	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 2.	L01D073	✓				✓	✓	
74	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 1.	L01D074	✓				✓	✓	
75	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L01D075	✓				✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	12/12/67	[Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]			
3	SIGNATURE : [Signature]			
4	SIGNATURE : [Signature]			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารระณะที่ 2
Location : 1st Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
76	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 5.	L01D076	✓				✓	✓	✓	✓	
77	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 6.	L01D077	✓				✓	✓	✓	✓	
78	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 7.	L01D078	✓				✓	✓	✓	✓	
79	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 8.	L01D079	✓				✓	✓	✓	✓	
80	Smoke/Add	STAFF ONLY.	L01D080	✓				✓	✓	✓	✓	
81	Smoke/Add	โถงลิฟท์สาธารณะ	L01D081	✓				✓	✓	✓	✓	
82	Smoke/Add	โถงลิฟท์บริการ	L01D082	✓				✓	✓	✓	✓	
83	Smoke/Add	EE	L01D083	✓				✓	✓	✓	✓	
84	Smoke	ZONE 1/1 CORRIDOR.	L01M001	✓				✓	✓	✓	✓	
85	Smoke	ZONE 1/2 CORRIDOR.	L01M002	✓				✓	✓	✓	✓	
86	Smoke	ZONE 1/3 CORRIDOR.	L01M003	✓				✓	✓	✓	✓	
87	Smoke	ZONE 1/4 CORRIDOR.	L01M004	✓				✓	✓	✓	✓	
88	Smoke	ZONE 1/5 CORRIDOR.	L01M005	✓				✓	✓	✓	✓	
89	Smoke	ZONE 1/6 CORRIDOR.	L01M006	✓				✓	✓	✓	✓	
90	Smoke	ZONE 1/7 CORRIDOR.	L01M007	✓				✓	✓	✓	✓	
91	Smoke	ZONE 1/8 CORRIDOR.	L01M008	✓				✓	✓	✓	✓	
92	Smoke	ZONE 1/10 CORRIDOR.	L01M010	✓				✓	✓	✓	✓	
93	Smoke	ZONE 1/11 CORRIDOR.	L01M011	✓				✓	✓	✓	✓	
94	Smoke	ZONE 1/12 CORRIDOR.	L01M012	✓				✓	✓	✓	✓	
95	Smoke	ZONE 1/13 CORRIDOR.	L01M013	✓				✓	✓	✓	✓	
96	Smoke	ZONE 1/14 CORRIDOR.	L01M014	✓				✓	✓	✓	✓	
97	Smoke	ZONE ST-2.	L01M015	✓				✓	✓	✓	✓	
98	Manual	MANUAL 1.	L01M034	✓				✓	✓	✓	✓	
99	Manual	MANUAL 2.	L01M035	✓				✓	✓	✓	✓	
100	Manual	MANUAL 3.	L01M036	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/01/67	[Signature]	
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารระณะที่ 2
Location : 1st Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
101	Manual	MANUAL 4	L01M037	✓				✓	✓	✓		
102	Manual	MANUAL 5	L01M038	✓				✓	✓	✓		
103	Manual	MANUAL 6	L01M039	✓				✓	✓	✓		
104	Manual	MANUAL 7	L01M040	✓				✓	✓	✓		
105	Manual	MANUAL 8	L01M041	✓				✓	✓	✓		
106	Manual	ZONE ST-1.	L01M016	✓				✓	✓	✓		
107	Manual	ZONE ST-17.	L01M017	✓				✓	✓	✓		
108	Manual	ZONE ST-18.	L01M018	✓				✓	✓	✓		
109	Manual	ZONE ST-19.	L01M019	✓				✓	✓	✓		
110	Manual	ZONE KEY SW.	L01M020	✓				✓	✓	✓		
111	Strobe		L01M023	✓				✓	✓	✓		
112	Speaker		L01M024	✓				✓	✓	✓		
113	Speaker		L01M026	✓				✓	✓	✓		
114	Manual		L01M044	✓				✓	✓	✓	INVEIP	
115												
116												
117												
118												
119												
120												
121												
122												
123												
124												
125												

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/01/67	[Signature]	
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารระบะที่ 2

Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	
1	Smoke/Add	COMMUNICATION ROOM.	L02D001	✓				✓	✓	
2	Heat/Add	MAID.	L02D002	✓				✓	✓	
3	Smoke/Add	MALE.	L02D003	✓				✓	✓	
4	Smoke/Add	FEMALE.	L02D004	✓				✓	✓	
5	Smoke/Add	HANDICAP TOILET.	L02D005	✓				✓	✓	
6	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 7.	L02D006	✓				✓	✓	
7	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 6.	L02D007	✓				✓	✓	
8	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 5.	L02D008	✓				✓	✓	
9	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 4.	L02D009	✓				✓	✓	
10	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 3.	L02D010	✓				✓	✓	
11	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 2.	L02D011	✓				✓	✓	
12	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 1.	L02D012	✓				✓	✓	
13	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L02D013	✓				✓	✓	
14	Smoke/Add	TOOL CLEANING.	L02D014	✓				✓	✓	
15	Smoke/Add	STORET.	L02D015	✓				✓	✓	
16	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L02D016	✓				✓	✓	
17	Smoke/Add	HEAD NURSE.	L02D017	✓				✓	✓	
18	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L02D018	✓				✓	✓	
19	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 15.	L02D019	✓				✓	✓	
20	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 14.	L02D020	✓				✓	✓	
21	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 13.	L02D021	✓				✓	✓	
22	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 12.	L02D022	✓				✓	✓	
23	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 11.	L02D023	✓				✓	✓	
24	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 10.	L02D024	✓				✓	✓	
25	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 9.	L02D025	✓				✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	13/12/67	[Redacted]	
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารระบะที่ 2

Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean		
26	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 8.	L01D026	✓				✓	✓	✓	
27	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 7.	L01D027	✓				✓	✓	✓	
28	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 1.	L01D028	✓				✓	✓	✓	
29	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 2.	L01D029	✓				✓	✓	✓	
30	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 3.	L01D030	✓				✓	✓	✓	
31	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 4.	L01D031	✓				✓	✓	✓	
32	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 5.	L01D032	✓				✓	✓	✓	
33	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 6.	L01D033	✓				✓	✓	✓	
34	Smoke/Add	CHANGING ROOM.	L01D034	✓				✓	✓	✓	
35	Smoke/Add	STORE.	L01D035	✓				✓	✓	✓	
36	Smoke/Add	LIFT HALL 4.	L01D036	✓				✓	✓	✓	
37	Smoke/Add	MALE.	L01D037	✓				✓	✓	✓	
38	Smoke/Add	FEMALE.	L01D038	✓				✓	✓	✓	
39	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D039	✓				✓	✓	✓	
40	Smoke/Add	HEAD NURSE.	L01D040	✓				✓	✓	✓	
41	Smoke/Add	STORE.	L01D041	✓				✓	✓	✓	
42	Smoke/Add	STORE.	L01D042	✓				✓	✓	✓	
43	Smoke/Add	STORAGE.	L01D043	✓				✓	✓	✓	
44	Smoke/Add	TOOL CLEANING.	L01D044	✓				✓	✓	✓	
45	Smoke/Add	MEETING ROOM.	L01D045	✓				✓	✓	✓	
46	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L01D046	✓				✓	✓	✓	
47	Smoke/Add	X-RAY.	L01D047	✓				✓	✓	✓	
48	Smoke/Add	X-RAY.	L01D048	✓				✓	✓	✓	
49	Smoke/Add	ULTRASOUND.	L01D049	✓				✓	✓	✓	
50	Smoke/Add	TOILET.	L01D050	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	13/12/67	[Redacted]	
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารระะกะที่ 2

Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly .../2024-2025 ☐ Quarterly .../2024-2025 ☐ Monthly .../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	
51	Smoke/Add	TOILET.	L01D051	✓				✓	✓	
52	Smoke/Add	EXAMINATION 1.	L01D052					✓	✓	
53	Smoke/Add	EXAMINATION 2.	L01D053	✓				✓	✓	
54	Smoke/Add	EXAMINATION 3.	L01D054	✓				✓	✓	
55	Smoke/Add	EXAMINATION 4.	L01D055	✓				✓	✓	
56	Smoke/Add	EXAMINATION 5.	L01D056	✓				✓	✓	
57	Smoke/Add	EXAMINATION 6.	L01D057	✓				✓	✓	
58	Smoke/Add	EXAMINATION 7.	L01D058	✓				✓	✓	
59	Smoke/Add	MALE.	L01D059	✓				✓	✓	
60	Smoke/Add	FEMALE.	L01D060	✓				✓	✓	
61	Smoke/Add	TOOL CLEANING.	L01D061	✓				✓	✓	
62	Smoke/Add	STORE.	L01D062	✓				✓	✓	
63	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D063	✓				✓	✓	
64	Smoke/Add	HEAD NURSES.	L01D064	✓				✓	✓	
65	Smoke/Add	MEETING ROOM.	L01D065	✓				✓	✓	
66	Smoke/Add	ESW1 ROOM.	L01D066	✓				✓	✓	
67	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L01D067	✓				✓	✓	
68	Smoke/Add	TOLL CLEANING.	L01D068	✓				✓	✓	
69	Smoke/Add	STORE.	L01D069	✓				✓	✓	
70	Smoke/Add	MEETING ROOM.	L01D070	✓				✓	✓	
71	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D071	✓				✓	✓	
72	Smoke/Add	HEAD NURSES.	L01D072	✓				✓	✓	
73	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 1.	L01D073	✓				✓	✓	
74	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 2.	L01D074	✓				✓	✓	
75	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 3.	L01D075	✓				✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	15/12/67		
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	
76	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 4.	L01D076	✓				✓	✓	
77	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L01D077					✓	✓	
78	Smoke/Add	AUDIOGRAM 1.	L01D078					✓	✓	
79	Smoke/Add	AUDIOGRAM 2.	L01D079	✓				✓	✓	
80	Smoke/Add	SCOPE.	L01D080					✓	✓	
81	Smoke/Add	COUSLING ROOM.	L01D081	✓				✓	✓	
82	Smoke/Add	STORE.	L01D082	✓				✓	✓	
83	Smoke/Add	LIFT HALL 1&2.	L01D083					✓	✓	
84	Smoke/Add	LIFT HALL 3.	L01D084					✓	✓	
85	Smoke/Add	ELECTRICAL ROOM.	L01D085					✓	✓	
86	Smoke	ZONE 2/1.	L02M001					✓	✓	
87	Smoke	ZONE 2/2.	L02M002	✓				✓	✓	
88	Smoke	ZONE 2/3.	L02M003					✓	✓	
89	Smoke	ZONE 2/4.	L02M004	✓				✓	✓	
90	Smoke	ZONE 2/5.	L02M005	✓				✓	✓	
91	Smoke	ZONE 2/6.	L02M006					✓	✓	
92	Smoke	ZONE 2/7.	L02M007	✓				✓	✓	
93	Smoke	ZONE 2/8.	L02M008	✓				✓	✓	
94	Smoke	ZONE 2/9.	L02M009					✓	✓	
95	Smoke	ZONE 2/10.	L02M010	✓				✓	✓	
96	Smoke	ZONE 2/11.	L02M011	✓				✓	✓	
97	Smoke	ZONE 2/12.	L02M012	✓				✓	✓	
98	Smoke	ZONE 2/13.	L02M013	✓				✓	✓	
99	Smoke	ZONE 2/14. SPARE.	L02M014					✓	✓	
100	Smoke	ZONE 2/15.SPARE.	L02M015	✓				✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	15/12/67		
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project :บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารระะกะที่ 2

Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
101	Smoke	ZONE 2/16.SPARE	L02M016	✓				✓	✓	✓		
102	Manual	MANAUL 1.	L02M030	✓				✓	✓	✓		
103	Manual	MANAUL 2.	L02M031	✓				✓	✓	✓		
104	Manual	MANAUL 3.	L02M032	✓				✓	✓	✓		
105	Manual	MANAUL 4.	L02M033	✓				✓	✓	✓		
106	Manual	MANAUL 5.	L02M034	✓				✓	✓	✓		
107	Manual	MANAUL 6.	L02M035	✓				✓	✓	✓		
108	Manual	MANAUL 7.	L02M036	✓				✓	✓	✓		
109	Manual	MANAUL 8.	L02M037	✓				✓	✓	✓		
110	Monitor	KEY SW.	L02M024	✓				✓	✓	✓		
111	Strobe	STROBE/HORN.	L02M023	✓				✓	✓	✓		
112												
113												
114												
115												
116												
117												
118												
119												
120												
121												
122												
123												
124												
125												
COMMENT :												

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	19/12/67	[Redacted]	
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]		[Redacted]	
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารระณะที่ 2

Location : 3rd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
									Test		Test
26	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L03D026	✓				✓	-		
27	Smoke/Add	SEPTIC OR.	L03D027	✓				✓	-		
28	Smoke/Add	ANTI ROOM.	L03D028	✓				✓	-		
29	Smoke/Add	STORE ROOM.	L03D029	✓				✓	-		
30	Smoke/Add	OR-11.	L03D030	✓				✓	-		
31	Smoke/Add	OR-10.	L03D031	✓				✓	-		
32	Smoke/Add	OR-09.	L03D032	✓				✓	-		
33	Smoke/Add	CONTROL ROOM.	L03D033	✓				✓	-		
34	Smoke/Add	ERCP.	L03D034	✓				✓	-		
35	Smoke/Add	SCOPE.	L03D035	✓				✓	-		
36	Smoke/Add	CLEAN SCOPE.	L03D036	✓				✓	-		
37	Smoke/Add	STORE SCOPE.	L03D037	✓				✓	-	INVERIP	
38	Smoke/Add	SCOPE 2.	L03D038	✓				✓	-		
39	Smoke/Add	SUPPLY EQUIPMENT.	L03D039	✓				✓	-		
40	Smoke/Add	SUPPLY EQUIPMENT.	L03D040	✓				✓	-		
41	Smoke/Add	HEAD NURSES.	L03D041	✓				✓	-		
42	Smoke/Add	FEMALE.	L03D042	✓				✓	-		
43	Smoke/Add	ANESTHETISTS.	L03D043	✓				✓	-		
44	Smoke/Add	FEMALE.	L03D044	✓				✓	-	INVERIP	
45	Smoke/Add	MALE.	L03D045	✓				✓	-		
46	Smoke/Add	MALE.	L03D046	✓				✓	-		
47	Smoke/Add	TOILET.	L03D047	✓				✓	-		
48	Smoke/Add	FHC.	L03D048	✓				✓	-		
49	Smoke/Add	UPS ROOM.	L03D049	✓				✓	-		
50	Smoke/Add	MALE.	L03D050	✓				✓	-		

COMMENT :

ผ.2.10.4-46



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารระณะที่ 2

Location : 3rd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean		
51	Smoke/Add	MALE CHANGING.	L03D051	✓				✓	✓	✓	
52	Smoke/Add	FEMALE.	L03D052	✓				✓	✓	✓	
53	Smoke/Add	PREPARE THEPATIENT.	L03D053					✓	✓		
54	Smoke/Add	OPERATING ROOM.	L03D054	✓				✓	✓	✓	
55	Smoke/Add	FEMALE CHANGING.	L03D055	✓				✓	✓	✓	
56	Smoke/Add	FEMALE.	L03D056	✓				✓	✓	✓	
57	Smoke/Add	CONCELING ROOM.	L03D057	✓				✓	✓	✓	
58	Smoke/Add	ISOLATION ROOM.	L03D058	✓				✓	✓	✓	
59	Smoke/Add	ICU-1.	L03D059	✓				✓	✓	✓	
60	Smoke/Add	ICU-2.	L03D060					✓	✓	✓	
61	Smoke/Add	ICU-3.	L03D061					✓	✓	✓	
62	Smoke/Add	ICU-4.	L03D062	✓				✓	✓	✓	
63	Smoke/Add	ICU-5.	L03D063					✓	✓	✓	
64	Smoke/Add	ICU-6.	L03D064					✓	✓	✓	
65	Smoke/Add	ICU-7.	L03D065	✓				✓	✓	✓	
66	Smoke/Add	ICU-8.	L03D066	✓				✓	✓	✓	
67	Smoke/Add	HEAD NURSE.	L03D067					✓	✓	✓	
68	Smoke/Add	ROOM.	L03D068	✓				✓	✓	✓	
69	Smoke/Add	MALE & FEMALE.	L03D069			✓		✓	✓	✓	
70	Smoke/Add	CLEAN TOOLS.	L03D070					✓	✓	✓	
71	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L03D071	✓				✓	✓	✓	
72	Smoke/Add	STORE TOOLS.	L03D072	✓				✓	✓	✓	
73	Smoke/Add	UPS 3/1.	L03D073	✓				✓	✓	✓	
74	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L03D074	✓				✓	✓	✓	
75	Smoke/Add	MALE.	L03D075	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิ	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/67	[Signature]	
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิ	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	17/01/67	[Signature]	
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารระบะที่ 2

Location : 3rd Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual	Clean	Test	
76	Smoke/Add	FEMALE	L03D076	✓				✓	✓	✓	
77	Smoke/Add	ROOM 1,	L03D077	✓				✓	✓	✓	
78	Smoke/Add	ROOM 2,	L03D078	✓				✓	✓	✓	
79	Smoke/Add	ROOM 4,	L03D079	✓				✓	✓	✓	
80	Smoke/Add	ROOM 3,	L03D080	✓				✓	✓	✓	
81	Smoke/Add	STAFF ROOM,	L03D081	✓				✓	✓	✓	
82	Smoke/Add	MADICINE PREPARATION,	L03D082	✓				✓	✓	✓	
83	Smoke/Add	OFFICE OF FINANCE,	L03D083	✓				✓	✓	✓	
84	Smoke/Add	STAFF ROOM,	L03D084	✓				✓	✓	✓	
85	Smoke/Add	CASHIER ROOM,	L03D085	✓				✓	✓	✓	
86	Smoke/Add	PAMARCY,	L03D086	✓				✓	✓	✓	
87	Smoke/Add	CONSELING ROOM,	L03D087	✓				✓	✓	✓	
88	Smoke/Add	STORAGE ROOM,	L03D088	✓				✓	✓	✓	
89	Smoke/Add	LIFT HALL 1&2,	L03D089	✓				✓	✓	✓	
90	Smoke/Add	LIFT HALL 3,	L03D090	✓				✓	✓	✓	
91	Smoke/Add	ELECTRICAL ROOM,	L03D091	✓				✓	✓	✓	
92	Smoke	ZONE 3/1,	L03M001	✓				✓	✓	✓	
93	Smoke	ZONE 3/2,	L03M002	✓				✓	✓	✓	
94	Smoke	ZONE 3/3,	L03M003	✓				✓	✓	✓	
95	Smoke	ZONE 3/4,	L03M004	✓				✓	✓	✓	
96	Smoke	ZONE 3/5,	L03M005	✓				✓	✓	✓	
97	Smoke	ZONE 3/6,	L03M006	✓				✓	✓	✓	INVERIP
98	Smoke	ZONE 3/7,	L03M007	✓				✓	✓	✓	
99	Smoke	ZONE 3/8,	L03M008	✓				✓	✓	✓	
100	Smoke	ZONE 3/9,	L03M009	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	19/11/24	[Redacted]	
2	SIGNATURE : [Redacted]			
3	SIGNATURE : [Redacted]			
4	SIGNATURE : [Redacted]			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารระพี 2

Location : Floor 3M

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
1	Smoke	ZONE 3M/1.		✓				✓		✓	
2	Smoke	ZONE 3M/2.		✓				✓		✓	
3	Smoke	ZONE 3M/3.		✓				✓		✓	
4	Smoke	ZONE 3M/4.		✓				✓		✓	
5	Smoke	ZONE 3M/5.		✓				✓		✓	
6	Smoke	ZONE 3M/6.		✓				✓		✓	
7	Smoke	ZONE 3M/7.		✓				✓		✓	
8	Smoke	ZONE 3M/8.		✓				✓		✓	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											

อุปกรณ์ ใช้งานได้

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	15/12/67	[Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]			
3	SIGNATURE : [Signature]			
4	SIGNATURE : [Signature]			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารระพี 2

Location : 4st Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
1	Smoke/Add	COMMUNICATION ROOM.	L04D001	✓				✓		✓	
2	Smoke/Add	MALE ROOM.	L04D002	✓				✓		✓	
3	Smoke/Add	FEMALE ROOM.	L04D003	✓				✓		✓	
4	Smoke/Add	METTING ROOM 4/2.	L04D004	✓				✓		✓	
5	Smoke/Add	METTING ROOM 4/2.	L04D005	✓				✓		✓	
6	Smoke/Add	METTING ROOM 4/1.	L04D006	✓				✓		✓	
7	Smoke/Add	METTING ROOM 4/1.	L04D007	✓				✓		✓	
8	Smoke/Add	LIFT HALL 4.	L04D008	✓				✓		✓	
9	Smoke/Add	TOOL STORAGE Z004.	L04D009	✓				✓		✓	
10	Smoke/Add	TOOL STORAGE.	L04D010	✓				✓		✓	
11	Smoke/Add	TOOL CLEANING.	L04D011	✓				✓		✓	
12	Smoke/Add	TOOL CLEANING.	L04D012	✓				✓		✓	
13	Heat/Add	WARD 18-TOILET.	L04D013	✓				✓		✓	
14	Smoke/Add	WARD 18.	L04D014	✓				✓		✓	
15	Smoke/Add	WARD 17.	L04D015	✓				✓		✓	
16	Heat/Add	WARD 17-TOILET.	L04D016	✓				✓		✓	
17	Heat/Add	WARD 16-TOILET.	L04D017	✓				✓		✓	
18	Smoke/Add	WARD 16.	L04D018	✓				✓		✓	
19	Smoke/Add	WARD 15.	L04D019	✓				✓		✓	
20	Heat/Add	WARD 15-TOILET.	L04D020	✓				✓		✓	
21	Heat/Add	WARD 14-TOILET	L04D021	✓				✓		✓	
22	Smoke/Add	WARD 14.	L04D022	✓				✓		✓	
23	Smoke/Add	WARD 13.	L04D023	✓				✓		✓	
24	Heat/Add	WARD 13-TOILET.	L04D024	✓				✓		✓	
25	Heat/Add	WARD 12-TOILET.	L04D025	✓				✓		✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	15/12/67	[Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]			
3	SIGNATURE : [Signature]			
4	SIGNATURE : [Signature]			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารระฆะที่ 2

Location : 4st Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	
26	Smoke/Add	WARD 12.	L04D026	✓				✓	✓	
27	Smoke/Add	WARD 11.	L04D027					✓	✓	
28	Heat/Add	WARD 11-TOILET.	L04D028	✓				✓	✓	
29	Heat/Add	WARD 10-TOILET.	L04D029	✓				✓	✓	
30	Smoke/Add	WARD 10.	L04D030					✓	✓	
31	Smoke/Add	WARD 9.	L04D031	✓				✓	✓	
32	Heat/Add	WARD 9-TOILET.	L04D032					✓	✓	
33	Heat/Add	WARD 8-TOILET.	L04D033	✓				✓	✓	
34	Smoke/Add	WARD 8.	L04D034	✓				✓	✓	
35	Smoke/Add	HEAD NIURES.	L04D035	✓				✓	✓	
36	Smoke/Add	MEDICINE PREPARATION.	L04D036					✓	✓	
37	Smoke/Add	PREMIUM-2.	L04D037	✓				✓	✓	
38	Smoke/Add	PREMIUM-2.	L04D038					✓	✓	
39	Heat/Add	PREMIUM-2-TOILET	L04D039	✓				✓	✓	
40	Heat/Add	PREMIUM-2-TOILET	L04D040	✓				✓	✓	
41	Smoke/Add	PREMIUM-2.	L04D041					✓	✓	
42	Smoke/Add	WARD-7.	L04D042	✓				✓	✓	
43	Heat/Add	WARD -7-TOILET	L04D043	✓				✓	✓	
44	Heat/Add	WARD -6-TOILET	L04D044	✓				✓	✓	
45	Smoke/Add	WARD-6.	L04D045	✓				✓	✓	
46	Smoke/Add	PREMIUM-1.	L04D046					✓	✓	
47	Heat/Add	PREMIUM -1-TOILET	L04D047	✓				✓	✓	
48	Heat/Add	PREMIUM -1-TOILET	L04D048					✓	✓	
49	Smoke/Add	PREMIUM -1.	L04D049	✓				✓	✓	
50	Smoke/Add	PREMIUM -1.	L04D050	✓				✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	17/12/67	[Signature]	
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารระฆะที่ 2

Location : 4st Floor

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean		Test
51	Heat/Add	ISOLATE-1.	L04D051	✓				✓	✓		
52	Smoke/Add	ISOLATE-1.	L04D052	✓				✓	✓		
53	Smoke/Add	ISOLATE-1.	L04D053	✓				✓	✓		
54	Smoke/Add	ISOLATE-1.	L04D054	✓				✓	✓		
55	Smoke/Add	WARD-5.	L04D055	✓				✓	✓		
56	Heat/Add	WARD-5-TOILET.	L04D056	✓				✓	✓		
57	Heat/Add	WARD-4-TOILET.	L04D057	✓				✓	✓		
58	Smoke/Add	WARD-4.	L04D058	✓				✓	✓		
59	Smoke/Add	WARD-3.	L04D059	✓				✓	✓		
60	Heat/Add	WARD-3-TOILET.	L04D060	✓				✓	✓		
61	Heat/Add	WARD-2-TOILET.	L04D061	✓				✓	✓		
62	Smoke/Add	WARD-2.	L04D062	✓				✓	✓		
63	Smoke/Add	AHU ROOM 4/1.	L04D063	✓				✓	✓		
64	Smoke/Add	ROOM 1.	L04D064	✓				✓	✓		
65	Smoke/Add	ROOM 2.	L04D065	✓				✓	✓		
66	Smoke/Add	FEMALE.	L04D066	✓				✓	✓		
67	Smoke/Add	MALE.	L04D067	✓				✓	✓		
68	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L04D068	✓				✓	✓		
69	Smoke/Add	HEAD NURSE.	L04D069	✓				✓	✓		
70	Smoke/Add	MEDICINE PREPARATION.	L04D070	✓				✓	✓		
71	Smoke/Add	SLEEPING ON DUTY.	L04D071	✓				✓	✓		
72	Smoke/Add	TREATMENT.	L04D072	✓				✓	✓		
73	Smoke/Add	PREPARE FOOD.	L04D073	✓				✓	✓		
74	Smoke/Add	FEMALE.	L04D074	✓				✓	✓		
75	Smoke/Add	MALE.	L04D075	✓				✓	✓		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	18/12/67	[Signature]	
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารระณะที่ 2
Location : 4st Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test
76	Smoke/Add	STAFF ROOM Z004.	L04D076	✓				✓	✓	✓
77	Smoke/Add	ROOM.	L04D077	✓				✓	✓	✓
78	Smoke/Add	TOOL STORAGE.	L04D078	✓				✓	✓	✓
79	Smoke/Add	CLUP.	L04D079	✓				✓	✓	✓
80	Smoke/Add	MALE.	L04D080	✓				✓	✓	✓
81	Smoke/Add	HANDICAP.	L04D081	✓				✓	✓	✓
82	Heat/Add	HANDICAP.	L04D082	✓				✓	✓	✓
83	Smoke/Add	MALE.	L04D083	✓				✓	✓	✓
84	Smoke/Add	MEETING ROOM.	L04D084	✓				✓	✓	✓
85	Smoke/Add	TOILET.	L04D085	✓				✓	✓	✓
86	Smoke/Add	ANTI ROOM.	L04D086	✓				✓	✓	✓
87	Smoke/Add	ISOLATE.	L04D087	✓				✓	✓	✓
88	Smoke/Add	STORE.	L04D088	✓				✓	✓	✓
89	Smoke/Add	LIFT HALL 1&2.	L04D089	✓				✓	✓	✓
90	Smoke/Add	AHU ROOM 4/2	L04D090	✓				✓	✓	✓
91	Smoke/Add	LIFT HALL 3.	L04D091	✓				✓	✓	✓
92	Smoke/Add	MEETING ROOM.	L04D092	✓				✓	✓	✓
93	Smoke/Add	TOOL STORAGE.	L04D093	✓				✓	✓	✓
94	Smoke/Add	HANDICAP.	L04D094	✓				✓	✓	✓
95	Smoke/Add	ELECTRICAL.	L04D095	✓				✓	✓	✓
96	Smoke/Add	COMMUNICATION ROOM.	L04D096	✓				✓	✓	✓
97	Smoke	ZONE 4/1.	L04M001	✓				✓	✓	✓
98	Smoke	ZONE 4/2.	L04M002	✓				✓	✓	✓
99	Smoke	ZONE 4/3.	L04M003	✓				✓	✓	✓
100	Smoke	ZONE 4/4.	L04M004	✓				✓	✓	✓

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	12/12/20	[Redacted]	
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารระณะที่ 2
Location : 4st Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test
101	Smoke	ZONE 4/5.	L04M005	✓				✓	✓	✓
102	Smoke	ZONE 4/5 SPARE.	L04M006	✓				✓	✓	✓
103	Strobe	STROBE/HORN.	L04M009	✓				✓	✓	✓
104	Monitor	KEY SW.	L04M010	✓				✓	✓	✓
105	Manual		L04M016	✓				✓	✓	✓
106	Manual		L04M023	✓				✓	✓	✓
107	Manual		L04M020	✓				✓	✓	✓
108	Manual		L04M019	✓				✓	✓	✓
109	Manual		L04M022	✓				✓	✓	✓
110	Manual		L04M017	✓				✓	✓	✓
111	Manual		L04M018	✓				✓	✓	✓
112	Manual		L04M019	✓				✓	✓	✓
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	12/12/27	[Redacted]	
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารระฆังที่ 2
Location : 5st Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
									Test		Test Result
1	Smoke/Add	COMMUNICATION ROOM.	L05D001	✓				✓	✓		
2	Heat/Add	ISOLATE-1	L05D002	✓				✓	✓		
3	Smoke/Add	ISOLATE-2	L05D003	✓				✓	✓		
4	Smoke/Add	WARD-2.	L05D004	✓				✓	✓		
5	Heat/Add	WARD-2-TOILET.	L05D005	✓				✓	✓		
6	Heat/Add	WARD-3-TOILET.	L05D006	✓				✓	✓		
7	Smoke/Add	WARD-3.	L05D007	✓				✓	✓		
8	Smoke/Add	WARD-4.	L05D008	✓				✓	✓		
9	Heat/Add	WARD-4-TOILET.	L05D009	✓				✓	✓		
10	Heat/Add	WARD-5-TOILET.	L05D010	✓				✓	✓		
11	Smoke/Add	WARD-5.	L05D011	✓				✓	✓		
12	Smoke/Add	WARD-6.	L05D012	✓				✓	✓		
13	Heat/Add	WARD-6-TOILET.	L05D013	✓				✓	✓		
14	Heat/Add	WARD-7-TOILET.	L05D014	✓				✓	✓		
15	Smoke/Add	WARD-7.	L05D015	✓				✓	✓		
16	Smoke/Add	LIFT HALL 4.	L05D016	✓				✓	✓		
17	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L05D017	✓				✓	✓		
18	Smoke/Add	WASHING ROOM.	L05D018	✓				✓	✓		
19	Heat/Add	ROOM TOILET.	L05D019	✓				✓	✓		
20	Smoke/Add	SLEEP DOCTOR.	L05D020	✓				✓	✓		
21	Heat/Add	WARD-8-TOILET.	L05D021	✓				✓	✓		
22	Smoke/Add	WARD-8.	L05D022	✓				✓	✓		
23	Smoke/Add	WARD-9.	L05D023	✓				✓	✓		
24	Heat/Add	WARD-9-TOILET.	L05D024	✓				✓	✓		
25	Heat/Add	WARD-10-TOILET.	L05D025	✓				✓	✓		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	19/11/67	[Signature]	
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารระฆังที่ 2
Location : 5st Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
26	Smoke/Add	WARD-10.	L05D026	✓				✓	✓		
27	Smoke/Add	WARD VA.	L05D027					✓	✓		
28	Heat/Add	WARD VA-TOILET.	L05D028	✓				✓	✓		
29	Smoke/Add	WARD-11.	L05D029	✓				✓	✓		
30	Heat/Add	WARD-11-TOILET.	L05D030	✓				✓	✓		
31	Heat/Add	WARD-12-TOILET.	L05D031	✓				✓	✓		
32	Smoke/Add	WARD-12.	L05D032	✓				✓	✓		
33	Smoke/Add	WARD-13.	L05D033					✓	✓		
34	Heat/Add	WARD-13-TOILET.	L05D034	✓				✓	✓		
35	Heat/Add	WARD-14-TOILET.	L05D035	✓				✓	✓		
36	Smoke/Add	WARD-14.	L05D036					✓	✓		INVCAP
37	Smoke/Add	WARD-15.	L05D037	✓				✓	✓		
38	Heat/Add	WARD-15-TOILET.	L05D038	✓				✓	✓		
39	Heat/Add	WARD-16-TOILET.	L05D039	✓				✓	✓		
40	Smoke/Add	WARD-16.	L05D040	✓				✓	✓		
41	Smoke/Add	WARD-17.	L05D041	✓				✓	✓		
42	Heat/Add	WARD-17-TOILET.	L05D042	✓				✓	✓		
43	Heat/Add	WARD-18-TOILET.	L05D043	✓				✓	✓		
44	Smoke/Add	WARD-18.	L05D044	✓				✓	✓		
45	Smoke/Add	WARD-19.	L05D045	✓				✓	✓		
46	Heat/Add	WARD-19-TOILET.	L05D046	✓				✓	✓		
47	Heat/Add	WARD-20-TOILET.	L05D047	✓				✓	✓		
48	Smoke/Add	WARD-20.	L05D048	✓				✓	✓		
49	Heat/Add	WARD V1-TOILET.	L05D049	✓				✓	✓		
50	Smoke/Add	WARD-V1	L05D050	✓				✓	✓		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	13/12/67	[Signature]	
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารระชะที่ 2
Location : 5st Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test	
51	Smoke/Add	WARD-21.	L05D051	✓				✓	✓	
52	Heat/Add	WARD-21-TOILET.	L05D052	✓				✓	✓	
53	Heat/Add	WARD-22-TOILET.	L05D053							
54	Smoke/Add	WARD-22.	L05D054	✓				✓	✓	
55	Smoke/Add	WARD-23.	L05D055	✓						
56	Heat/Add	WARD-23-TOILET.	L05D056	✓				✓	✓	
57	Heat/Add	WARD-24-TOILET.	L05D057	✓				✓	✓	
58	Smoke/Add	WARD-24.	L05D058					✓	✓	
59	Smoke/Add	WARD-25.	L05D059	✓				✓	✓	
60	Heat/Add	WARD-25-TOILET.	L05D060	✓				✓	✓	
61	Heat/Add	WARD-26-TOILET.	L05D061							
62	Smoke/Add	WARD-26.	L05D062	✓				✓	✓	
63	Smoke/Add	WARD V2.	L05D063							
64	Heat/Add	WARD V2-TOILET.	L05D064	✓				✓	✓	
65	Smoke/Add	WARD V3.	L05D065	✓				✓	✓	
66	Heat/Add	WARD V3-TOILET.	L05D066	✓				✓	✓	
67	Smoke/Add	MEETING ROOM	L05D067	✓				✓	✓	
68	Smoke/Add	TREATMENT.	L05D068					✓	✓	
69	Smoke/Add	LIFT HALL 3.	L05D069	✓				✓	✓	
70	Smoke/Add	MEDICINE PREPARATION.	L05D070	✓						
71	Smoke/Add	FOOD PREPARATION.	L05D071	✓				✓	✓	
72	Smoke/Add	HEAD NURSE	L05D072	✓				✓	✓	
73	Smoke/Add	TOOL STORGE	L05D073					✓	✓	
74	Smoke/Add	NURSING ROOM.	L05D074	✓				✓	✓	
75	Smoke/Add	ROOM.	L05D075	✓				✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	12/12/67	[Redacted]	
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568
Building : อาคารระชะที่ 2
Location : 5st Floor
Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
									Clean		Test Result
76	Smoke/Add	MEDICINE PREPARATION.	L05D076	✓				✓	✓		
77	Smoke/Add	ISOLATE.	L05D077	✓				✓	✓		
78	Smoke/Add	ELECTRICAL ROOM.	L05D078	✓				✓	✓		
79	Smoke	ZONE 5/1.	L05M001	✓				✓	✓		
80	Smoke	ZONE 5/2.	L05M002	✓				✓	✓		
81	Smoke	ZONE 5/3.	L05M003	✓				✓	✓	TWEAP	
82	Smoke	ZONE 5/4 SPARE.	L05M004	✓				✓	✓		
83	Manual	MANUAL 1.	L05M013	✓				✓	✓		
84	Manual	MANUAL 2.	L05M014	✓				✓	✓		
85	Manual	MANUAL 3.	L05M015	✓				✓	✓		
86	Manual	MANUAL 4.	L05M016	✓				✓	✓		
87	Manual	MANUAL 5.	L05M017	✓				✓	✓		
88	Strobe	STROBE/HORN.	L05M007	✓				✓	✓		
89	Realay	SHUT OFF LIFT	L05M008	✓				✓	✓		
90	Monitor	KEY SW.	L05M009	✓				✓	✓		
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	12/12/67	[Redacted]	
2	SIGNATURE :			
3	SIGNATURE :			
4	SIGNATURE :			

FM-SV-01-06

Rev.00

Effective date : 2/12/24

รายงานการบริการ / SERVICE REPORT

ทะเบียนเอกสารที่ :
Service Report NO.

โครงการ :
Project

ชื่อบริษัท :
Customer's Company

System :
System

ชื่อผู้ติดต่อ :
Contact Name

Brand Name :
Brand Name

โทรศัพท์ :
Mobile Phone

Model :
Model

สถานะงาน / Detail of Work

☐ Commissioning

☐ ตรวจสอบ / Inspection

☐ ช่างซ่อม / Repair

☐ Stand by

☐ บำรุงรักษา / Maintenance

☐ อื่นๆ / Other

รายละเอียดการดำเนินงาน / Action

อุปกรณ์ FA 100% จากการ: ย: 2 1/4

- ตรวจสอบอุปกรณ์และทดสอบการทำงานของ FA smoke, Heat, Manual Bell

FL 3, 2, 3, 4, 5 ไม่สามารถใช้งานได้ จึงหยุดปฏิบัติงานแล้ว

ผู้ปฏิบัติงาน: ป.พ. ย. 1/4

FL 1

1. 101D057, 101M044 = INVERT

FL 2

1. 103D034 ถึง 103D040, 103M038 = INVERT

FL 3

1. 103M038, 103D041 ถึง 103D047 = INVERT

FL 4

1. 103M038, 103D093 = INVERT

1. 104D073 = INVERT

บริการโดย / Service by

1)  2)  4) 

ผลการดำเนินงาน / Results

☐ สมบูรณ์ / Complete

☒ ติดตาม / Follow up

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

ผู้ส่ง: พ. 101D040, 101M038

ค่าบริการ / Service Fee

☐ ไม่มี / No Charge

ค่าบริการ / Service Fee

วันที่ / Date

15 12 2567

TIMESTAMP

TIME DATE HHMM

Request 6/12/24 0:00

Start 6/12/24 10:00

End 6/12/24 12:30

สถานะการบริการ (For Customer): โปรดให้คะแนนความพึงพอใจ (Please rate your satisfaction)

☐ การปรับปรุง / Less

☐ พอใจ / Medium

☐ ดี / Good

☐ ดีมาก / Very Good

ความคิดเห็น (Comment)

ลายเซ็นผู้บริการ /
Service's Signature

ลายเซ็นลูกค้า /
Customer's Signature

วันที่ / Date

15 12 2567

609128-129 ขอสงวนสิทธิ์ 1370. บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด 10210 โทร 0-2944-6035 แฟกซ์ 0-2944-1108 Email: confide@confide.co.th www.confide.co.th

FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2567-2568

Building : อาคารระพี 2

Location : MEDICAL TECHNOLOGIST

Service : ☐ Yearly.../2024-2025 ☐ Quarterly.../2024-2025 ☐ Monthly.../2024-2025 ☐ Other.....


Inspection And Test Report For Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions	Test Result	Remarks
				1	2	3	4			
1	Smoke/Add	STORAGE ROOM 2ND.	L01D001	✓				✓	✓	
2	Smoke/Add	CHIEF 2ND.	L01D002	✓				✓	✓	
3	Smoke/Add	FEMALE TOILET 2ND.	L01D003	✓				✓	✓	
4	Smoke/Add	MALE TOILET 2ND.	L01D004	✓				✓	✓	
5	Smoke/Add	FEMALE BEDROOM 2ND.	L01D005	✓				✓	✓	
6	Smoke/Add	MALE BEDROOM 2ND.	L01D006	✓				✓	✓	
7	Smoke/Add	STAFF ROOM 2ND.	L01D007	✓				✓	✓	
8	Smoke/Add	PHILEGM STORAGE ROOM 2ND	L01D008	✓				✓	✓	
9	Smoke/Add	SN. 2D.	L01D009	✓				✓	✓	
10	Smoke	ZONE 1 2ND.	L01M001	✓				✓	✓	
11	Smoke	ZONE 2 2ND.	L01M005	✓				✓	✓	
12	Smoke	ZONE 3 2ND.	L01M006	✓				✓	✓	
13	Smoke	ZONE 4 2ND.	L01M007	✓				✓	✓	
14	Smoke	ZONE 5 2ND.	L01M008	✓				✓	✓	
15	Smoke	ZONE 6 2ND.	L01M009	✓				✓	✓	
16	Smoke	ZONE 7 2ND.	L01M010	✓				✓	✓	
17	Manual	MANUAL ZONE 1 2ND.	L01M011	✓				✓	✓	
18	Manual	MANUAL ZONE 2 2ND.	L01M012	✓				✓	✓	
19	Manual	MANUAL ZONE 3 2ND.	L01M004	✓				✓	✓	
20	Strobe	STROBE/HORN 2ND.	L01M003.	✓				✓	✓	
21	Monitor	KEY.SW.	L01M002	✓				✓	✓	
22										
23										
24										
25										


COMMENT :


APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

TEST BY : Confide Technology

Signature : 

Signature : 

Signature : 

Signature : 

Effective date : 2/12/24

Rev.00

FM-SV-01-06

ที่ 173/2568

23 เมษายน 2568

เรื่อง เอกสารส่งมอบงานบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567-2568

โครงการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เรียน ผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ้างอิง ใบเสนอราคา QT24070303 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารรายการงานการดำเนินงาน

บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้
สำหรับโครงการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

1. ตรวจสอบเช็คการทำงานของบำรุงรักษาคิวควบคุม (Control Panel)
2. ตรวจสอบเช็คการทำงานของบำรุงรักษาคิวแสดงตำแหน่ง (Graphic Annunciator Panel)
3. ตรวจสอบเช็คการทำงานของบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับ (Initiating Device) เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์กดแจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station) และอุปกรณ์ตรวจจับอื่นๆ
4. ตรวจสอบเช็คการทำงานของบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Indicating Device) เช่น กระดิ่ง (Bell) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสง (Lamp) และอุปกรณ์ส่งสัญญาณอื่นๆ
5. ตรวจสอบเช็คการทำงานของอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ (Interface Module) ได้แก่ Monitor Module และ Control Module ทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ที่ 2/4 เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดการดำเนินงานข้างต้น บริษัทฯ จึงได้ขอส่งมอบงานดังกล่าว โดยรายละเอียดงานส่งมอบงานนี้ด้วย
(เอกสารรายการดำเนินงาน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายศราวุธ ประมวล

บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด



Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Service Date : 7-9/03/2568

No.	รายงานปัญหาที่พบจากการดำเนินงานตรวจสอบ	แนวทางแก้ไขปัญหที่พบจากการดำเนินงานตรวจสอบ
1	Zone GZD-1A Trouble Open	แก้ไขแล้วเรียบร้อยแล้ว
2	Zone GZD-2A Trouble Open	แก้ไขแล้วเรียบร้อยแล้ว
3	Zone GZD-2B Trouble Open	ปัญหาเดิมแจ้งช่างหน้างานรับทราบแล้ว (เสนอราคาแก้ไข)
4	Zone GZD-3C Trouble Open	ปรับปรุงพื้นที่ หน้างานถอดสายพร้อม R ไว้
5	Zone GZD-2C-19 ถอด Smoke ออก Pass สำเร็จ	เสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
6	Zone GZD-5B-4 ถอด Smoke ออก Pass สำเร็จ	เสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
7	Zone 2ZD-1B Trouble Open	พื้นที่ปรับปรุง หน้างานถอดสายพร้อม R ไว้
8	Zone 2ZD-2B Trouble Open	พื้นที่ปรับปรุง หน้างานถอดสายพร้อม R ไว้
9	Zone 2ZD-3B Trouble Open	แก้ไขแล้วเรียบร้อยแล้ว
10	Zone 2ZD-1C Trouble Open	ปัญหาเดิมแจ้งช่างหน้างานรับทราบแล้ว (เสนอราคาแก้ไข)
11	Zone 2ZD-2C Trouble Open	ปิดปรับปรุงพื้นที่ ถอดสายพร้อม R ไว้
12	Zone 2ZD-3C Trouble Open	ปัญหาเดิมแจ้งช่างหน้างานรับทราบแล้ว (เสนอราคาแก้ไข)
13	Zone Bell-C ชั้น 2 Ground	ทางหน้างานถอดสายไว้ (เปิดทำการปรับปรุงพื้นที่)
14	Zone 3ZD-88 Kidner-Ground Fault	ปัญหาเดิม (ทางหน้างานถอดสายพร้อม R ไว้)
15	Zone 3ZD-1C/2C Trouble Open	ปรับปรุงพื้นที่ หน้างานถอดสายพร้อม R ไว้
16	Zone 3ZD-1B Ground Fault	เสนอราคาตรวจเช็คแก้ไข
17	Zone 4ZD-3A Trouble Open	ปรับปรุงพื้นที่ หน้างานถอดสายพร้อม R ไว้
18	Zone 4ZD-3B Trouble Open	ปรับปรุงพื้นที่ หน้างานถอดสายพร้อม R ไว้
19		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Security Rm. FL.2

Service : ☒ Yearly 2/4 ☐ Other

FACP : No. 1 Brand : EDWARDS Model : EST3

INSPECTION AND TEST REPORT FOR FIRE ALARM CONTROL PANEL					Remark
1. Power Supplies					
1.1	Main AC power	233 VAC(220-230 VAC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Charger Battery	26.9 (>24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Battery	26.9 (>24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
2. Lamps					Remark
1.1	Power on		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Alarm		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Supervisory		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.4	Trouble		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.5	Monitor		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
3. Control Switch					Remark
1.1	Reset or		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Alarm Silence or		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Panel Silence or		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.4	Lamp Test		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.5	Drill		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	

COMMENT : ใช้งานได้ดี



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Engineering Rm.FLD

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

FACP : No. 2 Brand : EDWARDS Model : EST3

INSPECTION AND TEST REPORT FOR FIRE ALARM CONTROL PANEL				Remark
1. Power Supplies				
1.1	Main AC power	233 VAC(220-230 VAC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Charger Battery	26.9 (>24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Battery	26.9 (>24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
2. Lamps				Remark
1.1	Power on		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Alarm		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Supervisory		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.4	Trouble		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.5	Monitor		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3. Control Switch				Remark
1.1	Reset or		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Alarm Silence or		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Panel Silence or		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.4	Lamp Test		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.5	Drill		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	

COMMENT : ใช้ระบบปกติ



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Engineering Rm.FLD

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Graphic Annunciator Panel : No. 1

INSPECTION AND TEST REPORT FOR GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL				Remark
1 Power Supply				
1.1	Main DC power	25.5 VAC (24-26Vdc)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
2 Lamps				Remark
2.1	Led		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3 Visual Check				Remark
3.1	Visual Check		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3.2	Wiring		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3.3	Network		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	

COMMENT : ใช้ระบบปกติ



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location :
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Graphic Annunciator Panel : No. 2

INSPECTION AND TEST REPORT FOR GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL			
1 Power Supply		Remark	
1.1	Main DC power 26.5 VAC (24-26Vdc)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
2 Lamps		Remark	
2.1	Led	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3 Visual Check		Remark	
3.1	Visual Check	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3.2	Wiring	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3.3	Network	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	

COMMENT : ใช้แบตเตอรี่



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Ground Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
1	Smoke	FLG	GZD-1A-1	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
2	Smoke	FLG	GZD-1A-2	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
3	Smoke	FLG	GZD-1A-3	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
4	Smoke	FLG	GZD-1A-4	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
5	Smoke	FLG	GZD-1A-5	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
6	Smoke	FLG	GZD-1A-6	✓					✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
7	Smoke	FLG	GZD-1A-7	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
8	Smoke	FLG	GZD-1A-8	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
9	Smoke	FLG	GZD-1A-9	✓					✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
10	Smoke	FLG	GZD-1A-10	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
11	Smoke	FLG	GZD-1A-11	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
12	Smoke	FLG	GZD-1A-12	✓					✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
13	Smoke	FLG	GZD-1A-13	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
14	Smoke	FLG	GZD-1A-14	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
15	Smoke	FLG	GZD-1A-15	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
16	Smoke	FLG	GZD-1A-16	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
17	Manual	FLG	GZD-1A-17	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
18	Smoke	FLG	GZD-1A-18	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
19	Smoke	FLG	GZD-1A-19	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว
20	Smoke	FLG	GZD-1A-20	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขแล้ว

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Ground Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/a ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
21	Heat	FLG	GZD-1A-21	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
22	Heat	FLG	GZD-1A-22	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
23	Heat	FLG	GZD-1A-23	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
24	Heat	FLG	GZD-1A-24	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
25	Heat	FLG	GZD-1A-25	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
26	Heat	FLG	GZD-1A-26	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
27	Heat	FLG	GZD-1A-27	✓				✓	✓	-	อุปกรณ์ชำรุด เปลี่ยนใหม่, Trouble Open เบิกงานแล้ว	
28	Heat	FLG	GZD-1A-28	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
29	Heat	FLG	GZD-1A-29	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
30	Heat	FLG	GZD-1A-30	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
31	Heat	FLG	GZD-1A-31	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
32	Heat	FLG	GZD-1A-32	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
33	Heat	FLG	GZD-1A-33	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
34	Heat	FLG	GZD-1A-34	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
35	Smoke	FLG	GZD-2A-1	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
36	Smoke	FLG	GZD-2A-2	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
37	Manual	FLG	GZD-2A-3	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
38	Smoke	FLG	GZD-2A-4	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
39	Smoke	FLG	GZD-2A-5	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	
40	Smoke	FLG	GZD-2A-6	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Ground Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/a ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
41	Smoke	FLG	GZD-2A-7	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว
42	Smoke	FLG	GZD-2A-8	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว
43	Manual	FLG	GZD-2A-9	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว
44	Smoke	FLG	GZD-2A-10	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว
45	Smoke	FLG	GZD-2A-11	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว
46	Smoke	FLG	GZD-2A-12	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว
47	Smoke	FLG	GZD-2A-13	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว
48	Smoke	FLG	GZD-2A-14	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว
49	Smoke	FLG	GZD-2A-15	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว
50	Smoke	FLG	GZD-2A-16	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว
51	Smoke	FLG	GZD-2A-17	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว
52	Smoke	FLG	GZD-2A-18	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว
53	Smoke	FLG	GZD-2A-19	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว
54	Smoke	FLG	GZD-2A-20	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว
55	Smoke	FLG	GZD-2A-21	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว
56	Smoke	FLG	GZD-2A-22	✓				✓	✓	-	Trouble Open เบิกงานแล้ว
57	Smoke	FLG	GZD-1B-1	✓				✓	✓	-	
58	Smoke	FLG	GZD-1B-2	✓				✓	✓	-	
59	Smoke	FLG	GZD-1B-3	✓				✓	✓	-	
60	Smoke	FLG	GZD-1B-4	✓				✓	✓	-	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Ground Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES													
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test	
61	Smoke	FLG	GZD-1B-5	✓				✓	✓	-			
62	Smoke		GZD-1B-6	✓				✓	✓	-			
63	Smoke		GZD-1B-7	✓				✓	✓	-			
64	Smoke		GZD-1B-8	✓				✓	✓	-			
65	Smoke		GZD-1B-9	✓					✓	✓	-		
66	Smoke		GZD-1B-10	✓					✓	✓	-		
67	Smoke		GZD-1B-11	✓					✓	✓	-		
68	Smoke		GZD-1B-12	✓					✓	✓	-		
69	Smoke		GZD-1B-13	✓						✓	✓	-	
70	Heat	FLG	GZD-2B-1	✓				✓	✓	-	Trouble Open พนักงานทดสอบ R ใช้จุดนำ		
71	Heat	FLG	GZD-2B-2	✓				✓	✓	-	Trouble Open พนักงานทดสอบ R ใช้จุดนำ		
72	Heat	FLG	GZD-2B-3	✓					✓	✓	-	Trouble Open พนักงานทดสอบ R ใช้จุดนำ	
73	Heat	FLG	GZD-2B-4	✓				✓	✓	-	Trouble Open พนักงานทดสอบ R ใช้จุดนำ		
74	Heat	FLG	GZD-2B-5	✓				✓	✓	-	Trouble Open พนักงานทดสอบ R ใช้จุดนำ		
75	Heat	FLG	GZD-2B-6	✓				✓	✓	-	Trouble Open พนักงานทดสอบ R ใช้จุดนำ		
76	Heat	FLG	GZD-2B-7	✓					✓	-	Trouble Open พนักงานทดสอบ R ใช้จุดนำ		
77	Heat	FLG	GZD-2B-8	✓					✓	✓	-	Trouble Open พนักงานทดสอบ R ใช้จุดนำ	
78	Manual	FLG	GZD-2B-9	✓				✓	✓	-	Trouble Open พนักงานทดสอบ R ใช้จุดนำ		
79	Heat	FLG	GZD-2B-10	✓				✓	✓	-	Trouble Open พนักงานทดสอบ R ใช้จุดนำ		
80	Heat	FLG	GZD-2B-11	✓					✓	✓	-	Trouble Open พนักงานทดสอบ R ใช้จุดนำ	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Ground Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES													
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test Result			
81	Heat	FLG	GZD-2B-12	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
82	Heat	FLG	GZD-2B-13	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
83	Smoke	FLG	GZD-2B-14	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
84	Smoke	FLG	GZD-2B-15	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
85	Smoke	FLG	GZD-2B-16	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
86	Smoke	FLG	GZD-2B-17	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
87	Smoke	FLG	GZD-2B-18	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
88	Smoke	FLG	GZD-2B-19	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
89	Smoke	FLG	GZD-2B-20	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
90	Smoke	FLG	GZD-2B-21	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
91	Smoke	FLG	GZD-2B-22	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
92	Smoke	FLG	GZD-2B-23	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
93	Smoke	FLG	GZD-2B-24	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
94	Smoke	FLG	GZD-2B-25	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
95	Smoke	FLG	GZD-2B-26	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
96	Smoke	FLG	GZD-2B-27	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
97	Smoke	FLG	GZD-2B-28	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
98	Smoke	FLG	GZD-2B-29	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
99	Smoke	FLG	GZD-2B-30	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	
100	Smoke	FLG	GZD-2B-31	✓					✓	✓	-	Trouble Open พลังงานความร้อน R ใช้งาน	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ภัทรวิภาส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2567-2568

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ปีระกัปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Ground Floor

Service : ☒ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
101	Smoke	FLG	GZD-3B-32	✓				✓	✓	✓	Trouble Open	
102	Smoke	FLG	GZD-3B-33	✓				✓	✓	✓	Trouble Open	
103	Smoke	FLG	GZD-3B-34	✓				✓	✓	✓	Trouble Open	
104	Smoke	FLG	GZD-3B-35	✓				✓	✓	✓	Trouble Open	
105	Smoke	FLG	GZD-3B-36	✓				✓	✓	✓	Trouble Open	
106	Smoke	FLG	GZD-3B-37	✓				✓	✓	✓	Trouble Open	
107	Smoke	FLG	GZD-3B-38	✓				✓	✓	✓	Trouble Open	
108	Smoke	FLG	GZD-3B-1	✓				✓	✓	✓		
109	Smoke	FLG	GZD-3B-2	✓				✓	✓	✓		
110	Manual	FLG	GZD-3B-3	✓				✓	✓	✓		
111	Smoke	FLG	GZD-3B-4	✓				✓	✓	✓		
112	Smoke	FLG	GZD-3B-5	✓				✓	✓	✓		
113	Smoke	FLG	GZD-3B-6	✓				✓	✓	✓		
114	Smoke	FLG	GZD-3B-7	✓				✓	✓	✓		
115	Smoke	FLG	GZD-3B-8	✓				✓	✓	✓		
116	Smoke	FLG	GZD-3B-9	✓				✓	✓	✓		
117	Smoke	FLG	GZD-3B-10	✓				✓	✓	✓		
118	Smoke	FLG	GZD-3B-11	✓				✓	✓	✓		
119	Smoke	FLG	GZD-3B-12	✓				✓	✓	✓		
120	Smoke	FLG	GZD-4B-1	✓				✓	✓	✓		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ภัทรวิภาส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2567-2568

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ปีระกัปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Ground Floor

Service : ☒ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
121	Smoke	FLG	GZD-4B-2	✓				✓	✓	✓		
122	Smoke	FLG	GZD-4B-3	✓				✓	✓	✓		
123	Smoke	FLG	GZD-4B-4	✓				✓	✓	✓		
124	Smoke	FLG	GZD-4B-5	✓				✓	✓	✓		
125	Smoke	FLG	GZD-4B-6	✓				✓	✓	✓		
126	Smoke	FLG	GZD-4B-7	✓				✓	✓	✓		
127	Smoke	FLG	GZD-4B-8	✓				✓	✓	✓		
128	Smoke	FLG	GZD-4B-9	✓				✓	✓	✓		
129	Smoke	FLG	GZD-4B-10	✓				✓	✓	✓		
130	Smoke	FLG	GZD-4B-11	✓				✓	✓	✓		
131	Smoke	FLG	GZD-4B-12	✓				✓	✓	✓		
132	Smoke	FLG	GZD-4B-13	✓				✓	✓	✓		
133	Smoke	FLG	GZD-4B-14	✓				✓	✓	✓		
134	Smoke	FLG	GZD-4B-15	✓				✓	✓	✓		
135	Smoke	FLG	GZD-4B-16	✓				✓	✓	✓		
136	Smoke	FLG	GZD-4B-17	✓				✓	✓	✓		
137	Smoke	FLG	GZD-4B-18	✓				✓	✓	✓		
138	Smoke	FLG	GZD-4B-19	✓				✓	✓	✓		
139	Smoke	FLG	GZD-4B-20	✓				✓	✓	✓		
140	Smoke	FLG	GZD-4B-21	✓				✓	✓	✓		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ภัทรการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Ground Floor

Service : ☒ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks	
				1	2	3	4	Clean	Test		
								Visual Check	Test		
141	Smoke	FLG	GZD-1C-1	✓				✓	-		
142	Smoke	FLG	GZD-1C-2	✓				✓	-		
143	Smoke	FLG	GZD-1C-3	✓				✓	-		
144	Smoke	FLG	GZD-1C-4	✓				✓	-		
145	Smoke	FLG	GZD-1C-5	✓				✓	-		
146	Manual	FLG	GZD-1C-6	✓				✓	-		
147	Smoke	FLG	GZD-1C-7	✓				✓	-		
148	Smoke	FLG	GZD-1C-8	✓				✓	-		
149	Smoke	FLG	GZD-1C-9	✓				✓	-		
150	Smoke	FLG	GZD-1C-10	✓				✓	-		
151	Smoke	FLG	GZD-1C-11	✓				✓	-		
152	Manual	FLG	GZD-1C-12	✓				✓	-		
153	Smoke	FLG	GZD-1C-13	✓				✓	-		
154	Smoke	FLG	GZD-1C-14	✓				✓	-		
155	Smoke	FLG	GZD-1C-15	✓				✓	-		
156	Smoke	FLG	GZD-1C-16	✓				✓	-		
157	Smoke	FLG	GZD-1C-17	✓				✓	-		
158	Smoke	FLG	GZD-2C-1	✓				✓	-		
159	Smoke	FLG	GZD-2C-2	✓				✓	-		
160	Smoke	FLG	GZD-2C-3	✓				✓	-		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ภัทรการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Ground Floor

Service : ☒ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Clean	Test		
161	Smoke	FLG	GZD-2C-4	✓				Visual Check	✓	-	
162	Smoke	FLG	GZD-2C-5	✓				✓	✓	-	
163	Smoke	FLG	GZD-2C-6	✓				✓	✓	-	
164	Smoke	FLG	GZD-2C-7	✓				✓	✓	-	
165	Smoke	FLG	GZD-2C-8	✓				✓	✓	-	
166	Smoke	FLG	GZD-2C-9	✓				✓	✓	-	เจ้าหน้าที่ไม่ได้
167	Smoke	FLG	GZD-2C-10	✓				✓	✓	-	
168	Smoke	FLG	GZD-2C-11	✓				✓	✓	-	
169	Smoke	FLG	GZD-2C-12	✓				✓	✓	-	
170	Smoke	FLG	GZD-2C-13	✓				✓	✓	-	
171	Smoke	FLG	GZD-2C-14	✓				✓	✓	-	
172	Smoke	FLG	GZD-2C-15	✓				✓	✓	-	
173	Smoke	FLG	GZD-2C-16	✓				✓	✓	-	
174	Smoke	FLG	GZD-2C-17	✓				✓	✓	-	
175	Smoke	FLG	GZD-2C-18	✓				✓	✓	-	
176	Smoke	FLG	GZD-2C-19	✓				✓	✓	-	อุปกรณ์ทดสอบ Pass สายไฟ
177	Smoke	FLG	GZD-3C-1	✓				✓	✓	-	ปิดรับสัญญาณที่
178	Smoke	FLG	GZD-3C-2	✓				✓	✓	-	ปิดรับสัญญาณที่
179	Smoke	FLG	GZD-3C-3	✓				✓	✓	-	ปิดรับสัญญาณที่
180	Manual	FLG	GZD-3C-4	✓				✓	✓	-	ปิดรับสัญญาณที่

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยแผนกสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Ground Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test	
181	Smoke	FLG	GZD-3C-5	✓				✓	-	อุปกรณ์ทดสอบจากระบบ ปีปรับปรุงพื้นที่
182	Manual	FLG	GZD-3C-6	✓				✓	-	อุปกรณ์ทดสอบจากระบบ ปีปรับปรุงพื้นที่
183	Smoke	FLG	GZD-3C-7	✓				✓	-	อุปกรณ์ทดสอบจากระบบ ปีปรับปรุงพื้นที่
184	Smoke	FLG	GZD-3C-8	✓				✓	-	อุปกรณ์ทดสอบจากระบบ ปีปรับปรุงพื้นที่
185	Heat	FLG	GZD-3C-9	✓				✓	-	อุปกรณ์ทดสอบจากระบบ ปีปรับปรุงพื้นที่
186	Heat	FLG	GZD-3C-10	✓				✓	-	อุปกรณ์ทดสอบจากระบบ ปีปรับปรุงพื้นที่
187	Heat	FLG	GZD-3C-11	✓				✓	-	อุปกรณ์ทดสอบจากระบบ ปีปรับปรุงพื้นที่
188	Heat	FLG	GZD-3C-12	✓				✓	-	อุปกรณ์ทดสอบจากระบบ ปีปรับปรุงพื้นที่
189	Smoke	FLG	GZD-3C-13	✓				✓	-	
190	Smoke	FLG	GZD-3C-14	✓				✓	-	
191	Smoke	FLG	GZD-3C-15	✓				✓	-	
192	Smoke	FLG	GZD-3C-16	✓				✓	-	
193	Smoke	FLG	GZD-3C-17	✓				✓	-	
194	Smoke	FLG	GZD-3C-18	✓				✓	-	
195	Smoke	FLG	GZD-3C-19	✓				✓	-	
196										
197										
198										
199										
200										

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยแผนกสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test	
1	Manual	FL2	ZZD-1A-1	✓				✓	-	
2	Smoke	FL2	ZZD-1A-2	✓				✓	-	
3	Smoke	FL2	ZZD-1A-3	✓				✓	-	
4	Smoke	FL2	ZZD-1A-4	✓				✓	-	
5	Smoke	FL2	ZZD-1A-5	✓				✓	-	
6	Smoke	FL2	ZZD-1A-6	✓				✓	-	
7	Smoke	FL2	ZZD-1A-7	✓				✓	-	
8	Smoke	FL2	ZZD-1A-8	✓				✓	-	
9	Smoke	FL2	ZZD-1A-9	✓				✓	-	
10	Smoke	FL2	ZZD-1A-10	✓				✓	-	
11	Smoke	FL2	ZZD-1A-11	✓				✓	-	
12	Smoke	FL2	ZZD-1A-12	✓				✓	-	
13	Smoke	FL2	ZZD-1A-13	✓				✓	-	
14	Smoke	FL2	ZZD-1A-14	✓				✓	-	
15	Smoke	FL2	ZZD-1A-15	✓				✓	-	
16	Smoke	FL2	ZZD-1A-16	✓				✓	-	
17	Smoke	FL2	ZZD-1A-17	✓				✓	-	
18	Smoke	FL2	ZZD-1A-18	✓				✓	-	
19	Smoke	FL2	ZZD-1A-19	✓				✓	-	
20	Manual	FL2	ZZD-2A-1	✓				✓	-	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

Inspection and Test Report for Devices												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
21	Smoke	FL2	22D-2A-2	✓				✓	✓	-		
22	Smoke	FL2	22D-2A-3	✓				✓	✓	-		
23	Smoke	FL2	22D-2A-4	✓				✓	✓	-		
24	Smoke	FL2	22D-2A-5	✓				✓	✓	-		
25	Smoke	FL2	22D-2A-6	✓				✓	✓	-		
26	Smoke	FL2	22D-2A-7	✓				✓	✓	-		
27	Smoke	FL2	22D-2A-8	✓				✓	✓	-		
28	Smoke	FL2	22D-2A-9	✓				✓	✓	-		
29	Smoke	FL2	22D-2A-10	✓				✓	✓	-		
30	Smoke	FL2	22D-2A-11	✓				✓	✓	-		
31	Smoke	FL2	22D-2A-12	✓				✓	✓	-		
32	Smoke	FL2	22D-2A-13	✓				✓	✓	-		
33	Smoke	FL2	22D-2A-14	✓				✓	✓	-		
34	Smoke	FL2	22D-2A-15	✓				✓	✓	-		
35	Smoke	FL2	22D-2A-16	✓				✓	✓	-		
36	Smoke	FL2	22D-2A-17	✓				✓	✓	-		
37	Smoke	FL2	22D-2A-18	✓				✓	✓	-		
38	Manual	FL2	22D-3A-1	✓				✓	✓	-		
39	Smoke	FL2	22D-3A-2	✓				✓	✓	-		
40	Smoke	FL2	22D-3A-3	✓				✓	✓	-		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test			
41	Smoke	FL2	22D-3A-4	✓				✓	-	-		
42	Heat	FL2	22D-3A-5	✓				✓	-	-	เข้าห้องไม่ได้	
43	Heat	FL2	22D-3A-6	✓				✓	-	-	เข้าห้องไม่ได้	
44	Heat	FL2	22D-3A-7	✓				✓	-	-		
45	Heat	FL2	22D-3A-8	✓				✓	-	-		
46	Smoke	FL2	22D-3A-9	✓				✓	-	-		
47	Smoke	FL2	22D-3A-10	✓				✓	-	-		
48	Smoke	FL2	22D-3A-11	✓				✓	-	-		
49	Smoke	FL2	22D-3A-12	✓				✓	-	-		
50	Smoke	FL2	22D-3A-13	✓				✓	-	-		
51	Smoke	FL2	22D-3A-14	✓				✓	-	-		
52	Smoke	FL2	22D-3A-15	✓				✓	-	-		
53	Smoke	FL2	22D-3A-16	✓				✓	-	-		
54	Smoke	FL2	22D-3A-17	✓				✓	-	-		
55	Smoke	FL2	22D-3A-18	✓				✓	-	-		
56	Smoke	FL2	22D-3A-19	✓				✓	-	-		
57	Smoke	FL2	22D-3A-20	✓				✓	-	-		
58	Smoke	FL2	22D-3A-21	✓				✓	-	-		
59	Smoke	FL2	22D-3A-22	✓				✓	-	-		
60	Smoke	FL2	22D-4A-1	✓				✓	-	-		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
61	Smoke	FL2	2ZD-4A-2	✓				✓	✓	-		
62	Smoke	FL2	2ZD-4A-3	✓				✓	✓	-		
63	Smoke	FL2	2ZD-4A-4	✓				✓	✓	-		
64	Smoke	FL2	2ZD-4A-5	✓				✓	✓	-		
65	Smoke	FL2	2ZD-4A-6	✓				✓	✓	-		
66	Smoke	FL2	2ZD-4A-7	✓				✓	✓	-		
67	Smoke	FL2	2ZD-4A-8	✓				✓	✓	-		
68	Smoke	FL2	2ZD-4A-9	✓				✓	✓	-		
69	Smoke	FL2	2ZD-4A-10	✓				✓	✓	-		
70	Smoke	FL2	2ZD-4A-11	✓				✓	✓	-		
71	Smoke	FL2	2ZD-4A-12	✓				✓	✓	-		
72	Smoke	FL2	2ZD-4A-13	✓				✓	✓	-		
73	Smoke	FL2	2ZD-4A-14	✓				✓	✓	-		
74	Smoke	FL2	2ZD-4A-15	✓				✓	✓	-		
75	Smoke	FL2	2ZD-4A-16	✓				✓	✓	-		
76	Smoke	FL2	2ZD-4A-17	✓				✓	✓	-		
77	Manual	FL2	2ZD-5A-1	✓				✓	✓	-		
78	Smoke	FL2	2ZD-5A-2	✓				✓	✓	-		
79	Smoke	FL2	2ZD-5A-3	✓				✓	✓	-		
80	Smoke	FL2	2ZD-5A-4	✓				✓	✓	-		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
81	Smoke	FL2	2ZD-5A-5	✓				✓	✓	-		
82	Smoke	FL2	2ZD-5A-6	✓				✓	✓	-		
83	Smoke	FL2	2ZD-5A-7	✓				✓	✓	-		
84	Smoke	FL2	2ZD-5A-8	✓				✓	✓	-		
85	Smoke	FL2	2ZD-5A-9	✓				✓	✓	-		
86	Smoke	FL2	2ZD-5A-10	✓				✓	✓	-		
87	Smoke	FL2	2ZD-5A-11	✓				✓	✓	-		
88	Smoke	FL2	2ZD-5A-12	✓				✓	✓	-		
89	Smoke	FL2	2ZD-5A-13	✓				✓	✓	-		
90	Smoke	FL2	2ZD-6A-1	✓				✓	✓	-		
91	Smoke	FL2	2ZD-6A-2	✓				✓	✓	-		
92	Smoke	FL2	2ZD-6A-3	✓				✓	✓	-		
93	Smoke	FL2	2ZD-6A-4	✓				✓	✓	-		
94	Smoke	FL2	2ZD-6A-5	✓				✓	✓	-		
95	Smoke	FL2	2ZD-6A-6	✓				✓	✓	-		
96	Smoke	FL2	2ZD-1B-1	✓				✓	✓	-	จัดปรับปรุงพื้นที่	
97	Manual	FL2	2ZD-1B-2	✓				✓	✓	-	จัดปรับปรุงพื้นที่	
98	Smoke	FL2	2ZD-1B-3	✓				✓	✓	-	จัดปรับปรุงพื้นที่	
99	Smoke	FL2	2ZD-1B-4	✓				✓	✓	-	จัดปรับปรุงพื้นที่	
100	Smoke	FL2	2ZD-1B-5	✓				✓	✓	-	จัดปรับปรุงพื้นที่	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยแผนกสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES													
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Test				
101	Smoke	FL.2	2ZD-1B-6	✓				✓	-	-	ปิดรับอุปกรณ์ที่		
102	Smoke	FL.2	2ZD-1B-7	✓				✓	-	-	ปิดรับอุปกรณ์ที่		
103	Smoke	FL.2	2ZD-1B-8	✓				✓	-	-	ปิดรับอุปกรณ์ที่		
104	Smoke	FL.2	2ZD-1B-9	✓				✓	-	-	ปิดรับอุปกรณ์ที่		
105	Smoke	FL.2	2ZD-1B-10	✓				✓	-	-	ปิดรับอุปกรณ์ที่		
106	Smoke	FL.2	2ZD-1B-11	✓				✓	-	-	ปิดรับอุปกรณ์ที่		
107	Smoke	FL.2	2ZD-1B-12	✓				✓	-	-	ปิดรับอุปกรณ์ที่		
108	Smoke	FL.2	2ZD-1B-13	✓				✓	-	-	ปิดรับอุปกรณ์ที่		
109	Smoke	FL.2	2ZD-1B-14	✓				✓	-	-	ปิดรับอุปกรณ์ที่		
110	Smoke	FL.2	2ZD-1B-15	✓				✓	-	-	ปิดรับอุปกรณ์ที่		
111	Smoke	FL.2	2ZD-1B-16	✓				✓	-	-	ปิดรับอุปกรณ์ที่		
112	Smoke	FL.2	2ZD-1B-17	✓				✓	-	-	ปิดรับอุปกรณ์ที่		
113	Smoke	FL.2	2ZD-1B-18	✓				✓	-	-	ปิดรับอุปกรณ์ที่		
114	Smoke	FL.2	2ZD-1B-19	✓				✓	-	-	ปิดรับอุปกรณ์ที่		
115	Smoke	FL.2	2ZD-1B-20	✓				✓	-	-	ปิดรับอุปกรณ์ที่		
116	Smoke	FL.2	2ZD-1B-21	✓				✓	-	-	ปิดรับอุปกรณ์ที่		
117	Smoke	FL.2	2ZD-2B-1	✓				✓	-	-			
118	Smoke	FL.2	2ZD-2B-2	✓				✓	-	-			
119	Smoke	FL.2	2ZD-2B-3	✓				✓	-	-			
120	Manual	FL.2	2ZD-2B-4	✓				✓	-	-			

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยแผนกสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES													
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Clean				
												Test	
121	Smoke	FL.2	2ZD-2B-5	✓				✓		-	เข้าพื้นที่ไม่ได้อะล็อก		
122	Smoke	FL.2	2ZD-2B-6	✓				✓		-	เข้าพื้นที่ไม่ได้อะล็อก		
123	Smoke	FL.2	2ZD-2B-7	✓				✓		-	เข้าพื้นที่ไม่ได้อะล็อก		
124	Smoke	FL.2	2ZD-2B-8	✓				✓		-	เข้าพื้นที่ไม่ได้อะล็อก		
125	Smoke	FL.2	2ZD-2B-9	✓				✓		-	เข้าพื้นที่ไม่ได้อะล็อก		
126	Smoke	FL.2	2ZD-2B-10	✓				✓		-	เข้าพื้นที่ไม่ได้อะล็อก		
127	Smoke	FL.2	2ZD-2B-11	✓				✓		-	เข้าพื้นที่ไม่ได้อะล็อก		
128	Smoke	FL.2	2ZD-2B-12	✓				✓		-	เข้าพื้นที่ไม่ได้อะล็อก		
129	Smoke	FL.2	2ZD-2B-13	✓				✓		-	เข้าพื้นที่ไม่ได้อะล็อก		
130	Smoke	FL.2	2ZD-2B-14	✓				✓		-			
131	Smoke	FL.2	2ZD-2B-15	✓				✓		-			
132	Smoke	FL.2	2ZD-2B-16	✓				✓		-			
133	Smoke	FL.2	2ZD-3B-1	✓				✓		-	Trouble Open เบ้าเจ็บบริเวณ		
134	Smoke	FL.2	2ZD-3B-2	✓				✓		-	Trouble Open เบ้าเจ็บบริเวณ		
135	Smoke	FL.2	2ZD-3B-3	✓				✓		-	Trouble Open เบ้าเจ็บบริเวณ		
136	Smoke	FL.2	2ZD-3B-4	✓				✓		-	Trouble Open เบ้าเจ็บบริเวณ		
137	Smoke	FL.2	2ZD-3B-5	✓				✓		-	Trouble Open เบ้าเจ็บบริเวณ		
138	Smoke	FL.2	2ZD-3B-6	✓				✓		-	Trouble Open เบ้าเจ็บบริเวณ		
139	Smoke	FL.2	2ZD-3B-7	✓				✓		-	Trouble Open เบ้าเจ็บบริเวณ		
140	Smoke	FL.2	2ZD-3B-8	✓				✓		-	Trouble Open เบ้าเจ็บบริเวณ		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
141	Smoke	FL.2	ZZD-38-9	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
142	Smoke	FL.2	ZZD-38-10	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
143	Smoke	FL.2	ZZD-38-11	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
144	Smoke	FL.2	ZZD-38-12	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
145	Smoke	FL.2	ZZD-38-13	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
146	Smoke	FL.2	ZZD-38-14	✓				✓	✓	-	Trouble Open แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
147	Smoke	FL.2	ZZD-48-1	✓				✓	✓	-	
148	Smoke	FL.2	ZZD-48-2	✓				✓	✓	-	
149	Smoke	FL.2	ZZD-48-3	✓				✓	✓	-	
150	Smoke	FL.2	ZZD-48-4	✓				✓	✓	-	
151	Smoke	FL.2	ZZD-48-5	✓				✓	✓	-	
152	Smoke	FL.2	ZZD-48-6	✓				✓	✓	-	
153	Smoke	FL.2	ZZD-48-7	✓				✓	✓	-	
154	Smoke	FL.2	ZZD-48-8	✓				✓	✓	-	
155	Smoke	FL.2	ZZD-48-9	✓				✓	✓	-	
156	Smoke	FL.2	ZZD-48-10	✓				✓	✓	-	
157	Smoke	FL.2	ZZD-48-11	✓				✓	✓	-	
158	Smoke	FL.2	ZZD-48-12	✓				✓	✓	-	
159	Smoke	FL.2	ZZD-48-13	✓				✓	✓	-	
160	Smoke	FL.2	ZZD-48-14	✓				✓	✓	-	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
161	Smoke	FL.2	ZZD-48-15	✓				✓	✓	-		
162	Smoke	FL.2	ZZD-48-16	✓				✓	✓	-		
163	Smoke	FL.2	ZZD-48-17	✓				✓	✓	-		
164	Smoke	FL.2	ZZD-48-18	✓				✓	✓	-		
165	Smoke	FL.2	ZZD-48-19	✓				✓	✓	-		
166	Smoke	FL.2	ZZD-48-20	✓				✓	✓	-		
167	Smoke	FL.2	ZZD-5B-1	✓				✓	✓	-		
168	Smoke	FL.2	ZZD-5B-2	✓				✓	✓	-		
169	Smoke	FL.2	ZZD-5B-3	✓				✓	✓	-		
170	Smoke	FL.2	ZZD-5B-4	✓				✓	✓	-		
171	Smoke	FL.2	ZZD-5B-5	✓				✓	✓	-		
172	Smoke	FL.2	ZZD-5B-6	✓				✓	✓	-		
173	Smoke	FL.2	ZZD-5B-7	✓				✓	✓	-		
174	Smoke	FL.2	ZZD-5B-8	✓				✓	✓	-		
175	Smoke	FL.2	ZZD-5B-9	✓				✓	✓	-		
176	Manual	FL.2	ZZD-5B-10	✓				✓	✓	-		
177	Smoke	FL.2	ZZD-5B-11	✓				✓	✓	-		
178	Smoke	FL.2	ZZD-5B-12	✓				✓	✓	-		
179	Smoke	FL.2	ZZD-5B-13	✓				✓	✓	-		
180	Smoke	FL.2	ZZD-5B-14	✓				✓	✓	-		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ทรานส์คิวแม่งานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
181	Smoke	FL.2	Z2D-SB-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
182	Smoke	FL.2	Z2D-SB-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
183	Smoke	FL.2	Z2D-SB-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
184	Smoke	FL.2	Z2D-SB-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
185	Smoke	FL.2	Z2D-SB-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
186	Smoke	FL.2	Z2D-6B-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ยกเลิกการใช้งานตู้อุปกรณ์ ใช้ Zone Z2D-9B-ER แทน (อุปกรณ์ใหม่)
187	Smoke	FL.2	Z2D-6B-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ยกเลิกการใช้งานตู้อุปกรณ์ ใช้ Zone Z2D-9B-ER แทน (อุปกรณ์ใหม่)
188	Smoke	FL.2	Z2D-6B-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ยกเลิกการใช้งานตู้อุปกรณ์ ใช้ Zone Z2D-9B-ER แทน (อุปกรณ์ใหม่)
189	Smoke	FL.2	Z2D-6B-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ยกเลิกการใช้งานตู้อุปกรณ์ ใช้ Zone Z2D-9B-ER แทน (อุปกรณ์ใหม่)
190	Smoke	FL.2	Z2D-6B-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ยกเลิกการใช้งานตู้อุปกรณ์ ใช้ Zone Z2D-9B-ER แทน (อุปกรณ์ใหม่)
191	Smoke	FL.2	Z2D-6B-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ยกเลิกการใช้งานตู้อุปกรณ์ ใช้ Zone Z2D-9B-ER แทน (อุปกรณ์ใหม่)
192	Smoke	FL.2	Z2D-6B-7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ยกเลิกการใช้งานตู้อุปกรณ์ ใช้ Zone Z2D-9B-ER แทน (อุปกรณ์ใหม่)
193	Smoke	FL.2	Z2D-6B-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ยกเลิกการใช้งานตู้อุปกรณ์ ใช้ Zone Z2D-9B-ER แทน (อุปกรณ์ใหม่)
194	Smoke	FL.2	Z2D-6B-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ยกเลิกการใช้งานตู้อุปกรณ์ ใช้ Zone Z2D-9B-ER แทน (อุปกรณ์ใหม่)
195	Smoke	FL.2	Z2D-6B-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ยกเลิกการใช้งานตู้อุปกรณ์ ใช้ Zone Z2D-9B-ER แทน (อุปกรณ์ใหม่)
196	Smoke	FL.2	Z2D-6B-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
197	Smoke	FL.2	Z2D-6B-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
198	Smoke	FL.2	Z2D-6B-13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
199	Smoke	FL.2	Z2D-6B-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
200	Smoke	FL.2	Z2D-6B-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ทรานส์คิวแม่งานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test Result		
201	Smoke	FL.2	2ZD-6B-16	✓				✓	✓	-		
202	Smoke	FL.2	2ZD-6B-17	✓				✓	✓	-		
203	Smoke	FL.2	2ZD-6B-18	✓				✓	✓	-		
204	Smoke	FL.2	2ZD-6B-19	✓				✓	✓	-		
205	Smoke	FL.2	2ZD-6B-20	✓				✓	✓	-		
206	Smoke	FL.2	2ZD-6B-21	✓				✓	✓	-		
207	Smoke	FL.2	2ZD-6B-22	✓				✓	✓	-		
208	Smoke	FL.2	2ZD-7B-1	✓				✓	✓	-		
209	Smoke	FL.2	2ZD-7B-2	✓				✓	✓	-		
210	Smoke	FL.2	2ZD-7B-3	✓				✓	✓	-		
211	Smoke	FL.2	2ZD-7B-4	✓				✓	✓	-		
212	Smoke	FL.2	2ZD-7B-5	✓				✓	✓	-		
213	Smoke	FL.2	2ZD-7B-6	✓				✓	✓	-		
214	Smoke	FL.2	2ZD-7B-7	✓				✓	✓	-		
215	Smoke	FL.2	2ZD-7B-8	✓				✓	✓	-		
216	Manual	FL.2	2ZD-7B-9	✓				✓	✓	-		
217	Smoke	FL.2	2ZD-7B-10	✓				✓	✓	-		
218	Smoke	FL.2	2ZD-7B-11	✓				✓	✓	-		
219	Smoke	FL.2	2ZD-7B-12	✓				✓	✓	-		
220	Smoke	FL.2	2ZD-7B-13	✓				✓	✓	-		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ไซเบอร์เนติกส์ จำกัด (มหาชน) 100 หมู่ 10 ตำบล คลองเตย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
221	Smoke	FL2	2ZD-7B-14		✓				✓	✓	-	
222	Smoke	FL2	2ZD-7B-15		✓				✓	✓	-	
223	Smoke	FL2	2ZD-7B-16		✓				✓	✓	-	
224	Smoke	FL2	2ZD-7B-17		✓				✓	✓	-	
225	Smoke	FL2	2ZD-7B-18		✓				✓	✓	-	
226	Smoke	FL2	2ZD-7B-19		✓				✓	✓	-	
227	Smoke	FL2	2ZD-7B-20		✓				✓	✓	-	
228	Smoke	FL2	2ZD-7B-21		✓				✓	✓	-	
229	Manual	FL2	2ZD-8B-1		✓				✓	✓	-	
230	Smoke	FL2	2ZD-8B-2		✓				✓	✓	-	
231	Smoke	FL2	2ZD-8B-3		✓				✓	✓	-	
232	Smoke	FL2	2ZD-8B-4		✓				✓	✓	-	
233	Smoke	FL2	2ZD-8B-5		✓				✓	✓	-	
234	Smoke	FL2	2ZD-8B-6		✓				✓	✓	-	
235	Smoke	FL2	2ZD-8B-7		✓				✓	✓	-	
236	Smoke	FL2	2ZD-8B-8		✓				✓	✓	-	
237	Smoke	FL2	2ZD-8B-9		✓				✓	✓	-	
238	Smoke	FL2	2ZD-8B-10		✓				✓	✓	-	
239	Smoke	FL2	2ZD-8B-11		✓				✓	✓	-	
240	Smoke	FL2	2ZD-8B-12		✓				✓	✓	-	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ไซเบอร์เนติกส์ จำกัด (มหาชน) 100 หมู่ 10 ตำบล คลองเตย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
241	Smoke	FL2	2ZD-8B-13	✓				✓	✓	-		
242	Smoke	FL2	2ZD-8B-14	✓				✓	✓	-		
243	Smoke	FL2	2ZD-8B-15	✓				✓	✓	-		
244	Smoke	FL2	2ZD-8B-16	✓				✓	✓	-		
245	Smoke	FL2	2ZD-8B-17	✓				✓	✓	-		
246	Smoke	FL2	2ZD-8B-18	✓				✓	✓	-		
247	Smoke	FL2	2ZD-8B-19	✓				✓	✓	-		
248	Smoke	FL2	2ZD-1C-1	✓				✓	✓	-	Trouble Open /Ground Falt พลังงานทดสอบ R 15	
249	Smoke	FL2	2ZD-1C-2	✓				✓	✓	-	Trouble Open /Ground Falt พลังงานทดสอบ R 15	
250	Smoke	FL2	2ZD-1C-3	✓				✓	✓	-	Trouble Open /Ground Falt พลังงานทดสอบ R 15	
251	Smoke	FL2	2ZD-1C-4	✓				✓	✓	-	Trouble Open /Ground Falt พลังงานทดสอบ R 15	
252	Heat	FL2	2ZD-1C-5	✓				✓	✓	-	Trouble Open /Ground Falt พลังงานทดสอบ R 15	
253	Smoke	FL2	2ZD-1C-6	✓				✓	✓	-	Trouble Open /Ground Falt พลังงานทดสอบ R 15	
254	Smoke	FL2	2ZD-1C-7	✓				✓	✓	-	Trouble Open /Ground Falt พลังงานทดสอบ R 15	
255	Smoke	FL2	2ZD-1C-8	✓				✓	✓	-	Trouble Open /Ground Falt พลังงานทดสอบ R 15	
256	Smoke	FL2	2ZD-1C-9	✓				✓	✓	-	Trouble Open /Ground Falt พลังงานทดสอบ R 15	
257	Smoke	FL2	2ZD-1C-10	✓				✓	✓	-	Trouble Open /Ground Falt พลังงานทดสอบ R 15	
258	Smoke	FL2	2ZD-1C-11	✓				✓	✓	-	Trouble Open /Ground Falt พลังงานทดสอบ R 15	
259	Manual	FL2	2ZD-1C-12	✓				✓	✓	-	Trouble Open /Ground Falt พลังงานทดสอบ R 15	
260	Smoke	FL2	2ZD-1C-13	✓				✓	✓	-	Trouble Open /Ground Falt พลังงานทดสอบ R 15	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธารบรรณสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สาขาวิทยุสื่อสาร คมนาคมทางหลวงพิเศษ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
261	Smoke	FL2	22D-1C-14	✓				✓	-	-	Trouble Open /Ground Fault พนักงานซ่อมพร้อม R 1 ชั่วโมง	
262	Smoke	FL2	22D-1C-15		✓			✓	-	-	Trouble Open /Ground Fault พนักงานซ่อมพร้อม R 1 ชั่วโมง	
263	Smoke	FL2	22D-1C-16	✓				✓	-	-	Trouble Open /Ground Fault พนักงานซ่อมพร้อม R 1 ชั่วโมง	
264	Smoke	FL2	22D-1C-17	✓				✓	-	-	Trouble Open /Ground Fault พนักงานซ่อมพร้อม R 1 ชั่วโมง	
265	Smoke	FL2	22D-1C-18	✓				✓	-	-	Trouble Open /Ground Fault พนักงานซ่อมพร้อม R 1 ชั่วโมง	
266	Smoke	FL2	22D-1C-19	✓				✓	-	-	Trouble Open /Ground Fault พนักงานซ่อมพร้อม R 1 ชั่วโมง	
267	Manual	FL2	22D-1C-20	✓				✓	-	-	Trouble Open /Ground Fault พนักงานซ่อมพร้อม R 1 ชั่วโมง	
268	Smoke	FL2	22D-2C-1	✓				✓	-	-	พื้นที่เกิดรั่วบุง	
269	Smoke	FL2	22D-2C-2	✓				✓	-	-	พื้นที่เกิดรั่วบุง	
270	Smoke	FL2	22D-2C-3	✓				✓	-	-		
271	Smoke	FL2	22D-2C-4	✓				✓	-	-	พื้นที่เกิดรั่วบุง	
272	Smoke	FL2	22D-2C-5	✓				✓	-	-	พื้นที่เกิดรั่วบุง	
273	Smoke	FL2	22D-2C-6	✓				✓	-	-		
274	Smoke	FL2	22D-2C-7	✓				✓	-	-	พื้นที่เกิดรั่วบุง	
275	Smoke	FL2	22D-2C-8	✓				✓	-	-		
276	Smoke	FL2	22D-2C-9	✓				✓	-	-		
277	Smoke	FL2	22D-2C-10	✓				✓	-	-		
278	Smoke	FL2	22D-2C-11	✓				✓	-	-	พื้นที่เกิดรั่วบุง	
279	Smoke	FL2	22D-2C-12	✓				✓	-	-	พื้นที่เกิดรั่วบุง	
280	Manual	FL2	22D-2C-13	✓				✓	-	-	พื้นที่เกิดรั่วบุง	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธารบรรณสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สาขาวิทยุสื่อสาร คมนาคมทางหลวงพิเศษ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
281	Smoke	FL2	22D-3C-14	✓				✓	-			
282	Smoke	FL2	22D-3C-15	✓				✓	-			
283	Smoke	FL2	22D-3C-16	✓				✓	-		ปิดรับบุง	
284	Smoke	FL2	22D-3C-17	✓				✓	-			
285	Smoke	FL2	22D-3C-18	✓				✓	-		ปิดรับบุง	
286	Smoke	FL2	22D-3C-19	✓				✓	-			
287	Smoke	FL2	22D-3C-20	✓				✓	-			
288	Smoke	FL2	22D-3C-21	✓				✓	-			
289	Manual	FL2	22D-3C-1	✓				✓	-		Trouble Open สัญสารแจ้งเหตุไหม้ ทดสอบจากระบบลิ้น No.6-16	
290	Smoke	FL2	22D-3C-2	✓				✓	-		Trouble Open สัญสารแจ้งเหตุไหม้ ทดสอบจากระบบลิ้น No.6-16	
291	Smoke	FL2	22D-3C-3	✓				✓	-		Trouble Open สัญสารแจ้งเหตุไหม้ ทดสอบจากระบบลิ้น No.6-16	
292	Smoke	FL2	22D-3C-4	✓				✓	-		Trouble Open สัญสารแจ้งเหตุไหม้ ทดสอบจากระบบลิ้น No.6-16	
293	Smoke	FL2	22D-3C-5	✓				✓	-		Trouble Open สัญสารแจ้งเหตุไหม้ ทดสอบจากระบบลิ้น No.6-16	
294	Manual	FL2	22D-3C-6	✓				✓	-		Trouble Open สัญสารแจ้งเหตุไหม้ ทดสอบจากระบบลิ้น No.6-16	
295	Smoke	FL2	22D-3C-7	✓				✓	-		Trouble Open สัญสารแจ้งเหตุไหม้ ทดสอบจากระบบลิ้น No.6-16	
296	Smoke	FL2	22D-3C-8	✓				✓	-		Trouble Open สัญสารแจ้งเหตุไหม้ ทดสอบจากระบบลิ้น No.6-16	
297	Smoke	FL2	22D-3C-9	✓				✓	-		Trouble Open สัญสารแจ้งเหตุไหม้ ทดสอบจากระบบลิ้น No.6-16	
298	Smoke	FL2	22D-3C-10	✓				✓	-		Trouble Open สัญสารแจ้งเหตุไหม้ ทดสอบจากระบบลิ้น No.6-16	
299	Smoke	FL2	22D-3C-11	✓				✓	-		Trouble Open สัญสารแจ้งเหตุไหม้ ทดสอบจากระบบลิ้น No.6-16	
300	Smoke	FL2	22D-3C-12	✓				✓	-		Trouble Open สัญสารแจ้งเหตุไหม้ ทดสอบจากระบบลิ้น No.6-16	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/Y ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test			
21	Smoke	FL3	3ZD-1A-21	✓				✓	-	-		
22	Smoke	FL3	3ZD-1A-22	✓				✓	-	-		
23	Smoke	FL3	3ZD-1A-23	✓				✓	-	-		
24	Smoke	FL3	3ZD-2A-1	✓				✓	-	-		
25	Smoke	FL3	3ZD-2A-2	✓				✓	-	-		
26	Smoke	FL3	3ZD-2A-3	✓				✓	-	-		
27	Smoke	FL3	3ZD-2A-4	✓				✓	-	-		
28	Smoke	FL3	3ZD-2A-5	✓				✓	-	-		
29	Smoke	FL3	3ZD-2A-6	✓				✓	-	-		
30	Smoke	FL3	3ZD-2A-7	✓				✓	-	-		
31	Smoke	FL3	3ZD-2A-8	✓				✓	-	-		
32	Smoke	FL3	3ZD-2A-9	✓				✓	-	-		
33	Smoke	FL3	3ZD-2A-10	✓				✓	-	-		
34	Smoke	FL3	3ZD-2A-11	✓				✓	-	-		
35	Smoke	FL3	3ZD-2A-12	✓				✓	-	-		
36	Smoke	FL3	3ZD-2A-13	✓				✓	-	-		
37	Smoke	FL3	3ZD-2A-14	✓				✓	-	-	ผิดปกติแจ้งพื้นที่ได้	
38	Smoke	FL3	3ZD-2A-15	✓				✓	-	-	ผิดปกติแจ้งพื้นที่ได้	
39	Smoke	FL3	3ZD-2A-16	✓				✓	-	-	ผิดปกติแจ้งพื้นที่ได้	
40	Smoke	FL3	3ZD-2A-17	✓				✓	-	-	ผิดปกติแจ้งพื้นที่ได้	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/Y ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test			
41	Smoke	FL3	3ZD-2A-18	✓				✓	-	-	ผิดปกติแจ้งพื้นที่ได้	
42	Smoke	FL3	3ZD-2A-19	✓				✓	-	-	ผิดปกติแจ้งพื้นที่ได้	
43	Smoke	FL3	3ZD-2A-20	✓				✓	-	-	ผิดปกติแจ้งพื้นที่ได้	
44	Smoke	FL3	3ZD-3A-1	✓				✓	-	-		
45	Smoke	FL3	3ZD-3A-2	✓				✓	-	-		
46	Smoke	FL3	3ZD-3A-3	✓				✓	-	-		
47	Smoke	FL3	3ZD-3A-4	✓				✓	-	-		
48	Smoke	FL3	3ZD-3A-5	✓				✓	-	-		
49	Smoke	FL3	3ZD-3A-6	✓				✓	-	-		
50	Smoke	FL3	3ZD-3A-7	✓				✓	-	-		
51	Smoke	FL3	3ZD-3A-8	✓				✓	-	-		
52	Smoke	FL3	3ZD-3A-9	✓				✓	-	-		
53	Smoke	FL3	3ZD-3A-10	✓				✓	-	-		
54	Smoke	FL3	3ZD-3A-11	✓				✓	-	-		
55	Smoke	FL3	3ZD-3A-12	✓				✓	-	-		
56	Smoke	FL3	3ZD-3A-13	✓				✓	-	-		
57	Smoke	FL3	3ZD-3A-14	✓				✓	-	-		
58	Smoke	FL3	3ZD-3A-15	✓				✓	-	-		
59	Smoke	FL3	3ZD-3A-16	✓				✓	-	-		
60	Smoke	FL3	3ZD-3A-17	✓				✓	-	-		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
61	Smoke	FL3	3ZD-3A-18	✓				✓	-		
62	Smoke	FL3	3ZD-3A-19	✓				✓	-		
63	Smoke	FL3	3ZD-3A-20	✓				✓	-		
64	Smoke	FL3	3ZD-3A-21	✓				✓	-		
65	Smoke	FL3	3ZD-4A-1	✓				✓	-	ผลการทดสอบ Pass ตามใจ	
66	Smoke	FL3	3ZD-4A-2	✓				✓	-		
67	Smoke	FL3	3ZD-4A-3	✓				✓	-		
68	Manual	FL3	3ZD-4A-4	✓				✓	-		
69	Smoke	FL3	3ZD-4A-5	✓				✓	-		
70	Smoke	FL3	3ZD-4A-6	✓				✓	-		
71	Smoke	FL3	3ZD-4A-7	✓				✓	-		
72	Smoke	FL3	3ZD-4A-8	✓				✓	-		
73	Smoke	FL3	3ZD-4A-9	✓				✓	-		
74	Smoke	FL3	3ZD-4A-10	✓				✓	-		
75	Smoke	FL3	3ZD-4A-11	✓				✓	-		
76	Manual	FL3	3ZD-4A-12	✓				✓	-		
77	Smoke	FL3	3ZD-4A-13	✓				✓	-		
78	Smoke	FL3	3ZD-4A-14	✓				✓	-		
79	Smoke	FL3	3ZD-4A-15	✓				✓	-		
80	Smoke	FL3	3ZD-4A-16	✓				✓	-		

COMMENT : อุปกรณ์ Smoke หัวข้อ 3ZD-4A-1 Corridor อุปกรณ์ทดสอบ Pass ตามใจ



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
81	Smoke	FL3	3ZD-4A-17	✓				✓	✓	-	
82	Smoke	FL3	3ZD-4A-18	✓				✓	✓	-	
83	Smoke	FL3	3ZD-4A-19	✓				✓	✓	-	
84	Smoke	FL3	3ZD-5A-1	✓				✓	✓	-	
85	Heat	FL3	3ZD-5A-2	✓				✓	✓	-	
86	Smoke	FL3	3ZD-5A-3	✓				✓	✓	-	
87	Smoke	FL3	3ZD-5A-4	✓				✓	✓	-	
88	Heat	FL3	3ZD-5A-5	✓				✓	✓	-	
89	Heat	FL3	3ZD-5A-6	✓				✓	✓	-	
90	Heat	FL3	3ZD-5A-7	✓				✓	✓	-	
91	Smoke	FL3	3ZD-5A-8	✓				✓	✓	-	
92	Manual	FL3	3ZD-5A-9	✓				✓	✓	-	
93	Smoke	FL3	3ZD-5A-10	✓				✓	✓	-	
94	Smoke	FL3	3ZD-1B-1	✓				✓	✓	-	
95	Smoke	FL3	3ZD-1B-2	✓				✓	✓	-	
96	Smoke	FL3	3ZD-1B-3	✓				✓	✓	-	
97	Smoke	FL3	3ZD-1B-4	✓				✓	✓	-	
98	Smoke	FL3	3ZD-1B-5	✓				✓	✓	-	
99	Smoke	FL3	3ZD-1B-6	✓				✓	✓	-	
100	Smoke	FL3	3ZD-1B-7	✓				✓	✓	-	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธารา เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
Project : ศูนย์การค้าอิมเมจิโอ 2567-2568
Building : ศูนย์การค้าอิมเมจิโอ 3rd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/a ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
101	Smoke	FL3	32D-1B-8	✓				✓	✓	-	
102	Smoke	FL3	32D-1B-9	✓				✓	✓	-	
103	Smoke	FL3	32D-1B-10	✓				✓	✓	-	
104	Smoke	FL3	32D-1B-11	✓				✓	✓	-	
105	Smoke	FL3	32D-1B-12	✓				✓	✓	-	
106	Smoke	FL3	32D-1B-13	✓				✓	✓	-	
107	Smoke	FL3	32D-1B-14	✓				✓	✓	-	
108	Smoke	FL3	32D-1B-15	✓				✓	✓	-	
109	Smoke	FL3	32D-1B-16	✓				✓	✓	-	
110	Smoke	FL3	32D-1B-17	✓				✓	✓	-	
111	Smoke	FL3	32D-1B-18	✓				✓	✓	-	
112	Smoke	FL3	32D-1B-19	✓				✓	✓	-	
113	Smoke	FL3	32D-1B-20	✓				✓	✓	-	
114	Manual	FL3	32D-1B-21	✓				✓	✓	-	
115	Smoke	FL3	32D-1B-22	✓				✓	✓	-	
116	Smoke	FL3	32D-1B-23	✓				✓	✓	-	
117	Smoke	FL3	32D-1B-24	✓				✓	✓	-	
118	Smoke	FL3	32D-2B-1	✓				✓	✓	-	
119	Smoke	FL3	32D-2B-2	✓				✓	✓	-	
120	Smoke	FL3	32D-2B-3	✓				✓	✓	-	ข้อคิด : พี่แป้นได้

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธารา เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
Project : ศูนย์การค้าอิมเมจิโอ 2567-2568
Building : ศูนย์การค้าอิมเมจิโอ 3rd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/a ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean		
121	Smoke	FL3	32D-2B-4	✓				✓	✓	-	ทดสอบ เช้า-วันจันทร์
122	Smoke	FL3	32D-2B-5	✓				✓	✓	-	
123	Smoke	FL3	32D-2B-6	✓				✓	✓	-	
124	Manual	FL3	32D-2B-7	✓				✓	✓	-	
125	Smoke	FL3	32D-2B-8	✓				✓	✓	-	
126	Smoke	FL3	32D-2B-8	✓				✓	✓	-	
127	Smoke	FL3					✓		✓	✓	
128	Smoke	FL3	32D-2B-9							✓	
129	Smoke	FL3	32D-2B-10	✓				✓	✓	✓	
130	Smoke	FL3	32D-2B-11	✓				✓	✓	-	
131	Smoke	FL3	32D-2B-12	✓				✓	✓	✓	
131	Smoke	FL3	32D-2B-13	✓				✓	✓	✓	
132	Smoke	FL3	32D-2B-14	✓				✓	✓	✓	
133	Smoke	FL3	32D-2B-15	✓				✓	✓	-	
134	Smoke	FL3	32D-2B-16	✓				✓	✓	✓	
135	Smoke	FL3	32D-2B-17	✓				✓	✓	-	
136	Heat	FL3	32D-2B-18	✓				✓	✓	✓	
137	Smoke	FL3	32D-3B-1	✓				✓	✓	✓	
138	Smoke	FL3	32D-3B-2	✓				✓	✓	✓	
139	Smoke	FL3	32D-3B-3	✓				✓	✓	✓	
140	Smoke	FL3	32D-3B-4	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ราชวรณสินธุการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
141	Smoke	FL.3	32D-3B-5	✓				✓	-		
142	Smoke	FL.3	32D-3B-6	✓				✓	-		
143	Smoke	FL.3	32D-3B-7	✓				✓	-		
144	Smoke	FL.3	32D-3B-8	✓				✓	-		
145	Smoke	FL.3	32D-3B-9	✓				✓	-		
146	Smoke	FL.3	32D-3B-10	✓				✓	-		
147	Smoke	FL.3	32D-3B-11	✓				✓	-		
148	Smoke	FL.3	32D-3B-12	✓				✓	-		
149	Smoke	FL.3	32D-3B-13	✓				✓	-		
150	Smoke	FL.3	32D-3B-14	✓				✓	-		
151	Smoke	FL.3	32D-3B-15	✓				✓	-		
152	Smoke	FL.3	32D-3B-16	✓				✓	-		
153	Smoke	FL.3	32D-3B-17	✓				✓	-		
154	Smoke	FL.3	32D-3B-18	✓				✓	-		
155	Smoke	FL.3	32D-3B-19	✓				✓	-		
156	Smoke	FL.3	32D-3B-20	✓				✓	-		
157	Smoke	FL.3	32D-3B-21	✓				✓	-		
158	Smoke	FL.3	32D-3B-22	✓				✓	-		
159	Smoke	FL.3	32D-4B-1	✓				✓	-		
160	Smoke	FL.3	32D-4B-2	✓				✓	-		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ราชวรณสินธุการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Test Result			
161	Smoke	FL.3	32D-4B-3	✓				✓	-			
162	Smoke	FL.3	32D-4B-4	✓				✓	-			
163	Smoke	FL.3	32D-4B-5	✓				✓	-			
164	Smoke	FL.3	32D-4B-6	✓				✓	-			
165	Smoke	FL.3	32D-4B-7	✓				✓	-			
166	Smoke	FL.3	32D-4B-8	✓				✓	-			
167	Smoke	FL.3	32D-4B-9	✓				✓	-			
168	Smoke	FL.3	32D-4B-10	✓				✓	-			
169	Smoke	FL.3	32D-4B-11	✓				✓	-			
170	Smoke	FL.3	32D-4B-12	✓				✓	-			
171	Smoke	FL.3	32D-4B-13	✓				✓	-			
172	Smoke	FL.3	32D-4B-14	✓				✓	-			
173	Smoke	FL.3	32D-4B-15	✓				✓	-			
174	Smoke	FL.3	32D-4B-16	✓				✓	-			
175	Smoke	FL.3	32D-4B-17	✓				✓	-			
176	Smoke	FL.3	32D-4B-18	✓				✓	-			
177	Smoke	FL.3	32D-4B-19	✓				✓	-			
178	Smoke	FL.3	32D-5B-1	✓				✓	-			
179	Smoke	FL.3	32D-5B-2	✓				✓	-			
180	Smoke	FL.3	32D-5B-3	✓				✓	-			

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/a ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
181	Smoke	FL3	3ZD-58-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
182	Smoke	FL3	3ZD-58-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
183	Smoke	FL3	3ZD-58-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
184	Smoke	FL3	3ZD-58-7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
185	Smoke	FL3	3ZD-58-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
186	Smoke	FL3	3ZD-58-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
187	Smoke	FL3	3ZD-58-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
188	Smoke	FL3	3ZD-58-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
189	Smoke	FL3	3ZD-58-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
190	Smoke	FL3	3ZD-58-13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
191	Smoke	FL3	3ZD-58-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
192	Smoke	FL3	3ZD-58-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
193	Smoke	FL3	3ZD-58-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
194	Smoke	FL3	3ZD-58-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
195	Smoke	FL3	3ZD-58-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
196	Smoke	FL3	3ZD-58-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
197	Smoke	FL3	3ZD-58-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
198	Smoke	FL3	3ZD-58-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
199	Smoke	FL3	3ZD-68-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
200	Smoke	FL3	3ZD-68-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		

COMMENT :

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/a ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
201	Smoke	FL3	3ZD-68-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
202	Smoke	FL3	3ZD-68-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
203	Smoke	FL3	3ZD-68-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
204	Smoke	FL3	3ZD-68-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
205	Smoke	FL3	3ZD-68-7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
206	Smoke	FL3	3ZD-68-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
207	Smoke	FL3	3ZD-68-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
208	Smoke	FL3	3ZD-68-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
209	Manual	FL3	3ZD-68-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
210	Smoke	FL3	3ZD-68-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
211	Smoke	FL3	3ZD-68-13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
212	Smoke	FL3	3ZD-68-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
213	Smoke	FL3	3ZD-68-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
214	Smoke	FL3	3ZD-68-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
215	Smoke	FL3	3ZD-68-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
216	Smoke	FL3	3ZD-68-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
217	Smoke	FL3	3ZD-68-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
218	Smoke	FL3	3ZD-68-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
219	Smoke	FL3	3ZD-68-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
220	Manual	FL3	3ZD-78-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		

COMMENT :

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธิว จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งผลการตรวจพบเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ชั้น 3 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
Project : ศูนย์การค้าพาณิชย์ 3 ชั้น ชั้น 3 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
Building : ศูนย์การค้าพาณิชย์ 3 ชั้น ชั้น 3 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES													
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks			
				1	2	3	4	Visual Check	Clean				
											Test	Result	
221	Smoke	FL3	32D-7B-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
222	Smoke	FL3	32D-7B-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
223	Smoke	FL3	32D-7B-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
224	Smoke	FL3	32D-7B-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
225	Smoke	FL3	32D-7B-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
226	Smoke	FL3	32D-7B-7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
227	Smoke	FL3	32D-7B-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
228	Smoke	FL3	32D-7B-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
229	Smoke	FL3	32D-7B-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
230	Smoke	FL3	32D-7B-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
231	Manual	FL3	32D-7B-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
232	Smoke	FL3	32D-7B-13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
233	Smoke	FL3	32D-7B-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
234	Smoke	FL3	32D-7B-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
235	Smoke	FL3	32D-1C-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
236	Smoke	FL3	32D-1C-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
237	Smoke	FL3	32D-1C-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
238	Smoke	FL3	32D-1C-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
239	Smoke	FL3	32D-1C-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
240	Smoke	FL3	32D-1C-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			

COMMENT :

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธิว จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งผลการตรวจพบเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ชั้น 3 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
Project : ศูนย์การค้าพาณิชย์ 3 ชั้น ชั้น 3 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
Building : ศูนย์การค้าพาณิชย์ 3 ชั้น ชั้น 3 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES													
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks			
				1	2	3	4	Visual Check	Test				
241	Smoke	FL3	32D-1C-7	✓				✓	-	-	เปิดปรับถังดับเพลิง		
242	Smoke	FL3	32D-1C-8	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
243	Manual	FL3	32D-1C-9	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
244	Smoke	FL3	32D-1C-10	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
245	Smoke	FL3	32D-1C-11	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
246	Smoke	FL3	32D-1C-12	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
247	Smoke	FL3	32D-1C-13	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
248	Smoke	FL3	32D-1C-14	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
249	Smoke	FL3	32D-1C-15	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
250	Smoke	FL3	32D-1C-16	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
251	Smoke	FL3	32D-1C-17	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
252	Manual	FL3	32D-1C-18	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
253	Manual	FL3	32D-1C-19	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
254	Smoke	FL3	32D-1C-20	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
255	Smoke	FL3	32D-1C-21	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
256	Smoke	FL3	32D-2C-1	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
257	Smoke	FL3	32D-2C-2	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
258	Smoke	FL3	32D-2C-3	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
259	Smoke	FL3	32D-2C-4	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		
260	Smoke	FL3	32D-2C-5	✓				✓	-	-	- เปิดปรับถังดับเพลิง		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/a ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
261	Smoke	FL3	3ZD-2C-6	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
262	Smoke	FL3	3ZD-2C-7	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
263	Smoke	FL3	3ZD-2C-8	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
264	Smoke	FL3	3ZD-2C-9	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
265	Smoke	FL3	3ZD-2C-10	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
266	Smoke	FL3	3ZD-2C-11	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
267	Manual	FL3	3ZD-2C-12	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
268	Smoke	FL3	3ZD-2C-13	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
269	Smoke	FL3	3ZD-2C-14	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
270	Smoke	FL3	3ZD-2C-15	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
271	Smoke	FL3	3ZD-2C-16	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
272	Smoke	FL3	3ZD-2C-17	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
273	Smoke	FL3	3ZD-2C-18	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
274	Smoke	FL3	3ZD-2C-19	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
275	Smoke	FL3	3ZD-2C-20	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
276	Smoke	FL3	3ZD-2C-21	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
277	Smoke	FL3	3ZD-2C-22	✓				✓	-	-	- ปิดรับอุปกรณ์ดี	
278	Smoke	FL3	3ZD-3C-1	✓				✓	✓	-	-	
279	Smoke	FL3	3ZD-3C-2	✓				✓	✓	-	-	
280	Smoke	FL3	3ZD-3C-3	✓				✓	✓	-	-	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/a ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
281	Manual	FL3	3ZD-3C-4	✓				✓	-	-		
282	Smoke	FL3	3ZD-3C-5	✓				✓	-	-		
283	Manual	FL3	3ZD-3C-6	✓				✓	-	-		
284	Smoke	FL3	3ZD-3C-7	✓				✓	-	-		
285	Smoke	FL3	3ZD-3C-8	✓				✓	-	-		
286	Smoke	FL3	3ZD-3C-9	✓				✓	-	-		
287	Smoke	FL3	3ZD-3C-10	✓				✓	-	-		
288	Smoke	FL3	3ZD-3C-11	✓				✓	-	-		
289	Smoke	FL3	3ZD-3C-12	✓				✓	-	-	- ใช้พื้นที่ไม่ได้	
290	Smoke	FL3	3ZD-3C-13	✓				✓	-	-	- ใช้พื้นที่ไม่ได้	
291	Smoke	FL3	3ZD-3C-14	✓				✓	-	-	- ใช้พื้นที่ไม่ได้	
292	Smoke	FL3	3ZD-3C-15	✓				✓	-	-	- ใช้พื้นที่ไม่ได้	
293	Smoke	FL3	3ZD-3C-16	✓				✓	-	-	- ใช้พื้นที่ไม่ได้	
294	Smoke	FL3	3ZD-3C-17	✓				✓	-	-	- ใช้พื้นที่ไม่ได้	
295	Smoke	FL3	3ZD-3C-18	✓				✓	-	-	- ใช้พื้นที่ไม่ได้	
296	Smoke	FL3	3ZD-3C-19	✓				✓	-	-	- ใช้พื้นที่ไม่ได้	
297												
298												
299												
300												

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor
Service : ☒ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			
												Test
1	Smoke	FL4	4ZD-1A-1	✓				✓	✓	-		
2	Smoke	FL4	4ZD-1A-2	✓				✓	✓	-		
3	Smoke	FL4	4ZD-1A-3	✓				✓	✓	-		
4	Manual	FL4	4ZD-1A-4	✓				✓	✓	-		
5	Smoke	FL4	4ZD-1A-5	✓				✓	✓	-		
6	Smoke	FL4	4ZD-1A-6	✓				✓	✓	-		
7	Smoke	FL4	4ZD-1A-7	✓				✓	✓	-		
8	Smoke	FL4	4ZD-1A-8	✓				✓	✓	-		
9	Smoke	FL4	4ZD-1A-9	✓				✓	✓	-		
10	Smoke	FL4	4ZD-1A-10	✓				✓	✓	-		
11	Smoke	FL4	4ZD-1A-11	✓				✓	✓	-		
12	Smoke	FL4	4ZD-1A-12	✓				✓	✓	-		
13	Smoke	FL4	4ZD-1A-13	✓				✓	✓	-		
14	Smoke	FL4	4ZD-1A-14	✓				✓	✓	-		
15	Smoke	FL4	4ZD-1A-15	✓				✓	✓	-		
16	Smoke	FL4	4ZD-1A-16	✓				✓	✓	-		
17	Smoke	FL4	4ZD-1A-17	✓				✓	✓	-		
18	Smoke	FL4	4ZD-1A-18	✓				✓	✓	-		
19	Smoke	FL4	4ZD-1A-19	✓				✓	✓	-		
20	Smoke	FL4	4ZD-1A-20	✓				✓	✓	-		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor
Service : ☒ Yearly ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Inspection and Test Report for Devices												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
												Test Result
21	Smoke	FL4	4ZD-1A-21	✓				✓	✓	-		
22	Smoke	FL4	4ZD-1A-22	✓				✓	✓	-		
23	Smoke	FL4	4ZD-2A-1	✓				✓	✓	-		
24	Smoke	FL4	4ZD-2A-2	✓				✓	✓	-		
25	Smoke	FL4	4ZD-2A-3	✓				✓	✓	-		
26	Smoke	FL4	4ZD-2A-4	✓				✓	✓	-		
27	Smoke	FL4	4ZD-2A-5	✓				✓	✓	-		
28	Smoke	FL4	4ZD-2A-6	✓				✓	✓	-		
29	Smoke	FL4	4ZD-2A-7	✓				✓	✓	-		
30	Smoke	FL4	4ZD-2A-8	✓				✓	✓	-		
31	Smoke	FL4	4ZD-2A-9	✓				✓	✓	-		
32	Smoke	FL4	4ZD-2A-10	✓				✓	✓	-		
33	Smoke	FL4	4ZD-2A-11	✓				✓	✓	-		
34	Smoke	FL4	4ZD-2A-12	✓				✓	✓	-		
35	Smoke	FL4	4ZD-2A-13	✓				✓	✓	-		
36	Smoke	FL4	4ZD-2A-14	✓				✓	✓	-		
37	Smoke	FL4	4ZD-2A-15	✓				✓	✓	-		
38	Smoke	FL4	4ZD-2A-16	✓				✓	✓	-		
39	Smoke	FL4	4ZD-2A-17	✓				✓	✓	-		
40	Smoke	FL4	4ZD-2A-18	✓				✓	✓	-		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568
Service : ☒ Yearly ☐ 2/y ☐ Other 4th Floor

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quantity				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	Smoke	FL4	4ZD-3A-19	✓				✓	✓	-		
42	Smoke	FL4	4ZD-3A-20	✓				✓	✓	-		
43	Smoke	FL4	4ZD-3A-21	✓				✓	✓	-		
44	Smoke	FL4	4ZD-3A-22	✓				✓	✓	-		
45	Smoke	FL4	4ZD-3A-23	✓				✓	✓	-		
46	Smoke	FL4	4ZD-3A-1	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
47	Smoke	FL4	4ZD-3A-2	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
48	Smoke	FL4	4ZD-3A-3	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
49	Smoke	FL4	4ZD-3A-4	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
50	Smoke	FL4	4ZD-3A-5	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
51	Smoke	FL4	4ZD-3A-5	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
52	Smoke	FL4	4ZD-3A-6	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
53	Smoke	FL4	4ZD-3A-7	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
54	Smoke	FL4	4ZD-3A-8	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
55	Smoke	FL4	4ZD-3A-9	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
56	Smoke	FL4	4ZD-3A-10	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
57	Smoke	FL4	4ZD-3A-11	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
58	Smoke	FL4	4ZD-3A-12	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
59	Smoke	FL4	4ZD-3A-13	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
60	Smoke	FL4	4ZD-3A-14	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568
Service : ☒ Yearly ☐ 2/y ☐ Other 4th Floor

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quantity				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
61	Smoke	FL4	4ZD-3A-15	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
62	Smoke	FL4	4ZD-3A-16	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
63	Smoke	FL4	4ZD-3A-17	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
64	Smoke	FL4	4ZD-3A-18	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
65	Smoke	FL4	4ZD-3A-19	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
66	Smoke	FL4	4ZD-3A-20	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
67	Smoke	FL4	4ZD-3A-21	✓				✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
68	Smoke	FL4	4ZD-3A-22					✓	-	-	พื้นที่ปรับปรุง ถอดสายพร้อม R 15	
69	Smoke	FL4	4ZD-4A-1					✓	-	-	ห้องล็อกซ์พื้นที่นี้ได้	
70	Smoke	FL4	4ZD-4A-2					✓	-	-	ห้องล็อกซ์พื้นที่นี้ได้	
71	Smoke	FL4	4ZD-4A-3	✓				✓	-	-		
72	Smoke	FL4	4ZD-4A-4	✓				✓	-	-		
73	Smoke	FL4	4ZD-4A-5	✓				✓	-	-		
74	Smoke	FL4	4ZD-4A-6	✓				✓	-	-		
75	Manual	FL4	4ZD-4A-7	✓				✓	-	-		
76	Smoke	FL4	4ZD-4A-8	✓				✓	-	-		
77	Smoke	FL4	4ZD-4A-9	✓				✓	-	-		
78	Smoke	FL4	4ZD-4A-10	✓				✓	-	-		
79	Smoke	FL4	4ZD-4A-11	✓				✓	-	-		
80	Smoke	FL4	4ZD-4A-12	✓				✓	-	-		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธาราพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด มหานครเทคโนโลยี อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Project : ศูนย์การค้าอิมเมจิโอ 2567-2568

Building : ศูนย์การค้าอิมเมจิโอ 2567-2568

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Location : 4th Floor

- = N/A

✓ = Normal

✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
81	Manual	FL.4	4ZD-4A-13	✓				✓	✓	-	
82	Smoke	FL.4	4ZD-4A-14	✓				✓	✓	-	
83	Smoke	FL.4	4ZD-4A-15	✓				✓	✓	-	
84	Smoke	FL.4	4ZD-4A-16	✓				✓	✓	-	
85	Smoke	FL.4	4ZD-4A-17	✓				✓	✓	-	
86	Smoke	FL.4	4ZD-4A-18	✓				✓	✓	-	
87	Manual	FL.4	4ZD-4A-19	✓				✓	✓	-	
88	Smoke	FL.4	4ZD-4A-20	✓				✓	✓	-	
89	Smoke	FL.4	4ZD-4A-21	✓				✓	✓	-	
90	Smoke	FL.4	4ZD-4A-22	✓				✓	✓	-	
91	Smoke	FL.4	4ZD-5A-1	✓				✓	✓	-	
92	Heat	FL.4	4ZD-5A-2	✓				✓	✓	-	
93	Smoke	FL.4	4ZD-5A-3	✓				✓	✓	-	
94	Smoke	FL.4	4ZD-5A-4	✓				✓	✓	-	
95	Heat	FL.4	4ZD-5A-5	✓				✓	✓	-	
96	Heat	FL.4	4ZD-5A-6	✓				✓	✓	-	
97	Heat	FL.4	4ZD-5A-7	✓				✓	✓	-	
98	Smoke	FL.4	4ZD-5A-8	✓				✓	✓	-	
99	Manual	FL.4	4ZD-5A-9	✓				✓	✓	-	
100	Smoke	FL.4	4ZD-5A-10	✓				✓	✓	-	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธาราพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด มหานครเทคโนโลยี อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Project : ศูนย์การค้าอิมเมจิโอ 2567-2568

Building : ศูนย์การค้าอิมเมจิโอ 2567-2568

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Location : 4th Floor

- = N/A

✓ = Normal

✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
101	Smoke	FL.4	4ZD-1B-1	✓				✓	-	-	สัญญาณดัง
102	Smoke	FL.4	4ZD-1B-2	✓				✓	-	-	
103	Smoke	FL.4	4ZD-1B-3	✓				✓	-	-	
104	Smoke	FL.4	4ZD-1B-4	✓				✓	-	-	
105	Smoke	FL.4	4ZD-1B-5	✓				✓	-	-	
106	Smoke	FL.4	4ZD-1B-6	✓				✓	-	-	
107	Smoke	FL.4	4ZD-1B-7	✓				✓	-	-	
108	Smoke	FL.4	4ZD-1B-8	✓				✓	-	-	
109	Smoke	FL.4	4ZD-1B-9	✓				✓	-	-	
110	Smoke	FL.4	4ZD-1B-10	✓				✓	-	-	
111	Smoke	FL.4	4ZD-1B-11	✓				✓	-	-	
112	Smoke	FL.4	4ZD-1B-12	✓				✓	-	-	
113	Smoke	FL.4	4ZD-1B-13	✓				✓	-	-	
114	Smoke	FL.4	4ZD-1B-14	✓				✓	-	-	
115	Smoke	FL.4	4ZD-1B-15	✓				✓	-	-	
116	Smoke	FL.4	4ZD-1B-16	✓				✓	-	-	
117	Manual	FL.4	4ZD-1B-17	✓				✓	-	-	
118	Smoke	FL.4	4ZD-1B-18	✓				✓	-	-	
119	Smoke	FL.4	4ZD-1B-19	✓				✓	-	-	
120	Smoke	FL.4	4ZD-1B-20	✓				✓	-	-	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ไซเบอร์คอนฟิเด้นซ์ เทคโนโลยี จำกัด
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก บ่อจันทรี 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 4th Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/a ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
121	Smoke	FL4	4ZD-2B-1	✓				✓	✓	-		
122	Smoke	FL4	4ZD-2B-2	✓				✓	✓	-		
123	Smoke	FL4	4ZD-2B-3	✓				✓	✓	-		
124	Smoke	FL4	4ZD-2B-4	✓				✓	✓	-		
125	Manual	FL4	4ZD-2B-5	✓				✓	✓	-		
126	Smoke	FL4	4ZD-2B-6	✓				✓	✓	-		
127	Smoke	FL4	4ZD-2B-7	✓				✓	✓	-		
128	Smoke	FL4	4ZD-2B-8	✓				✓	✓	-		
129	Smoke	FL4	4ZD-2B-9	✓				✓	✓	-		
130	Smoke	FL4	4ZD-2B-10	✓				✓	✓	-		
131	Smoke	FL4	4ZD-2B-11	✓				✓	✓	-		
132	Smoke	FL4	4ZD-2B-12	✓				✓	✓	-		
133	Smoke	FL4	4ZD-2B-13	✓				✓	✓	-		
134	Smoke	FL4	4ZD-2B-14	✓				✓	✓	-	ห้องลิฟต์เข้าพื้นที่ไม่ได้	
135	Smoke	FL4	4ZD-2B-15	✓				✓	✓	-	ห้องลิฟต์เข้าพื้นที่ไม่ได้	
136	Smoke	FL4	4ZD-2B-16	✓				✓	✓	-	ห้องลิฟต์เข้าพื้นที่ไม่ได้	
137	Smoke	FL4	4ZD-2B-17	✓				✓	✓	-	ห้องลิฟต์เข้าพื้นที่ไม่ได้	
138	Smoke	FL4	4ZD-2B-18	✓				✓	✓	-	ห้องลิฟต์เข้าพื้นที่ไม่ได้	
139	Smoke	FL4	4ZD-2B-19	✓				✓	✓	-		
140	Smoke	FL4	4ZD-2B-20	✓				✓	✓	-		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ไซเบอร์คอนฟิเด้นซ์ เทคโนโลยี จำกัด
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก บ่อจันทรี 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 4th Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/a ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
141	Manual	FL4	4ZD-2B-21	✓				✓	✓	-	
142	Smoke	FL4	4ZD-2B-22	✓				✓	✓	-	
143	Smoke	FL4	4ZD-2B-23	✓				✓	✓	-	
144	Smoke	FL4	4ZD-3B-1	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง
145	Smoke	FL4	4ZD-3B-2	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง
146	Smoke	FL4	4ZD-3B-3	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง
147	Smoke	FL4	4ZD-3B-4	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง
148	Smoke	FL4	4ZD-3B-5	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง
149	Smoke	FL4	4ZD-3B-6	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง
150	Smoke	FL4	4ZD-3B-7	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง
151	Smoke	FL4	4ZD-3B-8	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง
152	Smoke	FL4	4ZD-3B-9	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง
153	Smoke	FL4	4ZD-3B-10	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง
154	Smoke	FL4	4ZD-3B-11	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง
155	Smoke	FL4	4ZD-3B-12	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง
156	Smoke	FL4	4ZD-3B-13	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง
157	Smoke	FL4	4ZD-3B-14	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง
158	Smoke	FL4	4ZD-3B-15	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง
159	Smoke	FL4	4ZD-3B-16	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง
160	Smoke	FL4	4ZD-3B-17	✓				✓	✓	-	พื้นที่ลิฟท์เข้าไม่ถึง

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ภัทรการะบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean & Test		
161	Smoke	FL4	4ZD-3B-18		✓			✓	-	พื้นที่เก็บถัง	
162	Smoke	FL4	4ZD-3B-19		✓			✓	-	พื้นที่เก็บถัง	
163	Smoke	FL4	4ZD-3B-20		✓			✓	-	พื้นที่เก็บถัง	
164	Smoke	FL4	4ZD-3B-21		✓			✓	-	พื้นที่เก็บถัง	
165	Smoke	FL4	4ZD-3B-22		✓			✓	-	พื้นที่เก็บถัง	
166	Smoke	FL4	4ZD-3B-23		✓			✓	-		
167	Smoke	FL4	4ZD-4B-1		✓			✓	-		
168	Smoke	FL4	4ZD-4B-2		✓			✓	-		
169	Smoke	FL4	4ZD-4B-3		✓			✓	-		
170	Smoke	FL4	4ZD-4B-4		✓			✓	-		
171	Smoke	FL4	4ZD-4B-5		✓			✓	-		
172	Smoke	FL4	4ZD-4B-6		✓			✓	-		
173	Smoke	FL4	4ZD-4B-7		✓			✓	-		
174	Smoke	FL4	4ZD-4B-8		✓			✓	-		
175	Smoke	FL4	4ZD-4B-9		✓			✓	-		
176	Smoke	FL4	4ZD-4B-10		✓			✓	-		
177	Smoke	FL4	4ZD-4B-11		✓			✓	-		
178	Smoke	FL4	4ZD-4B-12		✓			✓	-		
179	Smoke	FL4	4ZD-4B-13		✓			✓	-		
180	Smoke	FL4	4ZD-4B-14		✓			✓	-		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ภัทรการะบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Test			
181	Smoke	FL4	4ZD-4B-15	✓				✓	-			
182	Smoke	FL4	4ZD-4B-16	✓				✓	-			
183	Smoke	FL4	4ZD-5B-1	✓				✓	-			
184	Smoke	FL4	4ZD-5B-2	✓				✓	-			
185	Smoke	FL4	4ZD-5B-3	✓				✓	-			
186	Smoke	FL4	4ZD-5B-4	✓				✓	-			
187	Smoke	FL4	4ZD-5B-5	✓				✓	-			
188	Smoke	FL4	4ZD-5B-6	✓				✓	-			
189	Smoke	FL4	4ZD-5B-7	✓				✓	-			
190	Manual	FL4	4ZD-5B-8	✓				✓	-			
191	Smoke	FL4	4ZD-5B-9	✓				✓	-			
192	Smoke	FL4	4ZD-5B-10	✓				✓	-			
193	Smoke	FL4	4ZD-5B-11	✓				✓	-			
194	Smoke	FL4	4ZD-5B-12	✓				✓	-			
195	Smoke	FL4	4ZD-5B-13	✓				✓	-			
196	Smoke	FL4	4ZD-5B-14	✓				✓	-			
197	Smoke	FL4	4ZD-5B-15	✓				✓	-			
198	Manual	FL4	4ZD-5B-16	✓				✓	-			
199	Smoke	FL4	4ZD-5B-17	✓				✓	-			
200	Smoke	FL4	4ZD-5B-18	✓				✓	-			

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธาระเบบส์ยูเอมแจ่มฟูเล็งไฟน์ มทวิทย์ชัยมพิศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/a ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test
201	Smoke	FL4	4ZD-5B-19	✓				✓	✓	-		
202	Smoke	FL4	4ZD-5B-20	✓				✓	✓	-		
203	Smoke	FL4	4ZD-5B-21	✓				✓	✓	-		
204	Smoke	FL4	4ZD-5B-22	✓				✓	✓	-		
205	Smoke	FL4	4ZD-5B-23	✓				✓	✓	-		
206	Smoke	FL4	4ZD-5B-24	✓				✓	✓	-		
207	Smoke	FL4	4ZD-5B-25	✓				✓	✓	-		
208	Smoke	FL4	4ZD-1C-1	✓				✓	✓	-		
209	Smoke	FL4	4ZD-1C-2	✓				✓	✓	-		
210	Smoke	FL4	4ZD-1C-3	✓				✓	✓	-		
211	Manual	FL4	4ZD-1C-4	✓				✓	✓	-		
212	Smoke	FL4	4ZD-1C-5	✓				✓	✓	-		
213	Smoke	FL4	4ZD-1C-6	✓				✓	✓	-		
214	Smoke	FL4	4ZD-1C-7	✓				✓	✓	-		
215	Smoke	FL4	4ZD-1C-8	✓				✓	✓	-		
216	Smoke	FL4	4ZD-1C-9	✓				✓	✓	-		
217	Smoke	FL4	4ZD-1C-10	✓				✓	✓	-		
218	Smoke	FL4	4ZD-1C-11	✓				✓	✓	-		
219	Smoke	FL4	4ZD-1C-12	✓				✓	✓	-		
220	Manual	FL4	4ZD-1C-13	✓				✓	✓	-		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธาระเบบส์ยูเอมแจ่มฟูเล็งไฟน์ มทวิทย์ชัยมพิศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/a ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
221	Smoke	FL4	4ZD-1C-14		✓			✓	✓	-		
222	Smoke	FL4	4ZD-1C-15		✓			✓	✓	-		
223	Smoke	FL4	4ZD-2C-1		✓			✓	✓	-		
224	Smoke	FL4	4ZD-2C-2		✓			✓	✓	-		
225	Smoke	FL4	4ZD-2C-3		✓			✓	✓	-		
226	Smoke	FL4	4ZD-2C-4		✓			✓	✓	-		
227	Smoke	FL4	4ZD-2C-5		✓			✓	✓	-		
228	Smoke	FL4	4ZD-2C-6		✓			✓	✓	-		
229	Smoke	FL4	4ZD-2C-7		✓			✓	✓	-		
230	Smoke	FL4	4ZD-2C-8		✓			✓	✓	-		
231	Smoke	FL4	4ZD-2C-9		✓			✓	✓	-		
232	Smoke	FL4	4ZD-2C-10		✓			✓	✓	-		
233	Smoke	FL4	4ZD-2C-11		✓			✓	✓	-		
234	Smoke	FL4	4ZD-2C-12		✓			✓	✓	-		
235	Smoke	FL4	4ZD-2C-13		✓			✓	✓	-		
236	Smoke	FL4	4ZD-2C-14		✓			✓	✓	-		
237	Smoke	FL4	4ZD-2C-15		✓			✓	✓	-		
238	Smoke	FL4	4ZD-2C-16		✓			✓	✓	-		
239	Manual	FL4	4ZD-2C-17		✓			✓	✓	-		
240	Smoke	FL4	4ZD-2C-18		✓			✓	✓	-		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ไซเบอร์เทค จำกัด
Project : ศูนย์การแพทย์จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาล
Building : ศูนย์การแพทย์จุฬาลงกรณ์ 4th Floor
Service : ☒ Yearly ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quantity				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
241	Smoke	FL4	4ZD-2C-19	✓				✓	✓	-	
242	Smoke	FL4	4ZD-2C-20	✓				✓	✓	-	
243	Smoke	FL4	4ZD-2C-21	✓				✓	✓	-	
244	Smoke	FL4	4ZD-2C-22	✓				✓	✓	-	
245	Smoke	FL4	4ZD-2C-23	✓				✓	✓	-	
246	Smoke	FL4	4ZD-2C-24	✓				✓	✓	-	
247	Smoke	FL4	4ZD-3C-1	✓				✓	✓	-	
248	Smoke	FL4	4ZD-3C-2	✓				✓	✓	-	
249	Smoke	FL4	4ZD-3C-3	✓				✓	✓	-	
250	Smoke	FL4	4ZD-3C-4	✓				✓	✓	-	
251	Smoke	FL4	4ZD-3C-5	✓				✓	✓	-	
252	Smoke	FL4	4ZD-3C-6	✓				✓	✓	-	
253	Manual	FL4	4ZD-3C-7	✓				✓	✓	-	
254	Smoke	FL4	4ZD-3C-8	✓				✓	✓	-	
255	Manual	FL4	4ZD-3C-9	✓				✓	✓	-	
256	Smoke	FL4	4ZD-3C-10	✓				✓	✓	-	
257	Smoke	FL4	4ZD-3C-11	✓				✓	✓	-	พืชรัด ต้นไม้ที่ไม่ได้
258	Smoke	FL4	4ZD-3C-12	✓				✓	✓	-	
259	Smoke	FL4	4ZD-3C-13	✓				✓	✓	-	
260	Smoke	FL4	4ZD-3C-14	✓				✓	✓	-	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ไซเบอร์เทค จำกัด
Project : ศูนย์การแพทย์จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาล
Building : ศูนย์การแพทย์จุฬาลงกรณ์ 4th Floor
Service : ☒ Yearly ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quantity				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
261	Smoke	FL4	4ZD-3C-15	✓				✓	✓	-	
262	Smoke	FL4	4ZD-3C-16	✓				✓	✓	-	
263	Smoke	FL4	4ZD-3C-17	✓				✓	✓	-	
264	Manual	FL4	4ZD-3C-18	✓				✓	✓	-	
265	Smoke	FL4	4ZD-3C-19	✓				✓	✓	-	
266	Smoke	FL4	4ZD-3C-20	✓				✓	✓	-	
267	Smoke	FL4	4ZD-3C-21	✓				✓	✓	-	
268	Smoke	FL4	4ZD-3C-22	✓				✓	✓	-	
269	Smoke	FL4	4ZD-3C-23	✓				✓	✓	-	
270											
271											
272											
273											
274											
275											
276											
277											
278											
279											
280											

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Roof Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES													
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test			
1	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-1	✓				✓	✓	-	ไม่อุปกรณ์ดีดลิ้นแบบ		
2	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-2	✓				✓	✓	-	ไม่อุปกรณ์ดีดลิ้นแบบ		
3	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-3	✓				✓	✓	-	ไม่อุปกรณ์ดีดลิ้นแบบ		
4	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-4	✓				✓	✓	-			
5	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-5	✓				✓	✓	-			
6	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-6	✓				✓	✓	-			
7	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-7	✓				✓	✓	-			
8	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-8	✓				✓	✓	-			
9	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-9	✓				✓	✓	-	ท่อ Duct แอร์ดีดวาง		
10	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-10	✓				✓	✓	-			
11	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-11	✓				✓	✓	-			
12	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-12	✓				✓	✓	-	ท่อ Duct แอร์ดีดวาง		
13	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-13	✓				✓	✓	-			
14	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-14	✓				✓	✓	-			
15	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-15	✓				✓	✓	-			
16	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-16	✓				✓	✓	-			
17	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-17	✓				✓	✓	-	ท่อวางไฟดีดวาง		
18	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-1	✓				✓	✓	-			
19	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-2	✓				✓	✓	-			
20	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-3	✓				✓	✓	-	ท่อวางไฟดีดวาง		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Roof Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES													
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test			
21	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-4	✓				✓	✓	-			
22	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-5	✓				✓	✓	-			
23	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-6	✓				✓	✓	-			
24	Manual	FL Roof	ZD-R2B-7	✓				✓	✓	-			
25	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-8	✓				✓	✓	-	ท่อวางไฟดีดวาง		
26	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-9	✓				✓	✓	-			
27	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-10	✓				✓	✓	-			
28	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-11	✓				✓	✓	-			
29	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-12	✓				✓	✓	-			
30	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-13	✓				✓	✓	-			
31	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-14	✓				✓	✓	-			
32	Smoke	FL Roof 3 อาคาร	ZD-R2B-15	✓				✓	✓	-			
33	Smoke	FL Roof 3 อาคาร	ZD-R2B-16	✓				✓	✓	-			
34	Smoke	FL Roof 3 อาคาร	ZD-R2D-17	✓				✓	✓	-			
35	Smoke	FL Roof 3 อาคาร	ZD-R2D-18	✓				✓	✓	-			
36	Smoke	FL Roof 3 อาคาร	ZD-R2D-19	✓				✓	✓	-			
37	Smoke	FL Roof 3 อาคาร	ZD-R2D-20	✓				✓	✓	-			
38	Smoke	FL Roof 3 อาคาร	ZD-R2D-21	✓				✓	✓	-			
39	Smoke	FL Roof 3 อาคาร	ZD-R2D-22	✓				✓	✓	-			
40	Smoke	FL Roof 3 อาคาร	ZD-R2D-23	✓				✓	✓	-			

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Roof Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
41	Smoke	FL-Roof ใต้หลังคา	ZD-R2D-24	✓				✓	✓	-		
42	Smoke	FL-Roof Store	ZD-R1B-15	✓				✓	✓	-		
43	Smoke	FL-Roof Store	ZD-R1B-16	✓				✓	✓	-		
44	Smoke	FL-Roof Store	ZD-R1B-17	✓				✓	✓	-		
45	Smoke	FL-Roof Store	ZD-R1B-18	✓				✓	✓	-		
46	Smoke	FL-Roof Store	ZD-R1B-19	✓				✓	✓	-		
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : D Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND / TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
								Visual Check	Clean	Test		
				1	2	3	4					
1	Smoke	FLO	ZD-D/1-1	✓				✓	✓	-		
2	Smoke	FLO	ZD-D/1-2	✓				✓	✓	-		
3	Manual	FLO	ZD-D/2-1	✓				✓	✓	-		
4	Smoke	FLO	ZD-D/2-2	✓				✓	✓	-		
5	Smoke	FLO	ZD-D/2-3	✓				✓	✓	-		
6	Smoke	FLO	ZD-D/2-4	✓				✓	✓	-		
7	Smoke	FLO	ZD-D/2-5	✓				✓	✓	-		
8	Smoke	FLO	ZD-D/2-6	✓				✓	✓	-		
9	Smoke	FLO	ZD-D/2-7	✓				✓	✓	-		
10	Smoke	FLO	ZD-D/2-8	✓				✓	✓	-		
11	Smoke	FLO	ZD-D/3-1	✓				✓	✓	-		
12	Smoke	FLO	ZD-D/3-2	✓				✓	✓	-		
13	Smoke	FLO	ZD-D/3-3	✓				✓	-	-	อุปกรณ์ Smoke Detector Pass หมดอายุ	
14	Smoke	FLO	ZD-D/3-4	✓				✓	✓	-		
15	Smoke	FLO	ZD-D/3-5	✓				✓	✓	-		
16	Smoke	FLO	ZD-D/3-6	✓				✓	-	-	อุปกรณ์ Smoke Detector Pass หมดอายุ	
17	Smoke	FLO	ZD-D/3-7	✓				✓	✓	-		
18	Smoke	FLO	ZD-D/3-8	✓				✓	✓	-		
19	Smoke	FLO	ZD-D/3-9	✓				✓	✓	-		
20												

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธีรการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ปีระจำปี 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : D Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Test			
									Clean		Test Result	
1	Smoke	FLO	ZD-R1C-1	✓				✓	-			
2	Manual	FLO	ZD-R1C-2	✓				✓	-			
3	Smoke	FLO	ZD-R1C-3	✓				✓	-			
4	Smoke	FLO	ZD-R1C-4	✓				✓	-			
5	Smoke	FLO	ZD-R1C-5	✓				✓	-			
6	Smoke	FLO	ZD-R1C-6	✓				✓	-			
7	Smoke	FLO	ZD-R1C-7	✓				✓	-			
8	Smoke	FLO	ZD-R1C-8	✓				✓	-			
9	Smoke	FLO	ZD-R1C-9	✓				✓	-			
10	Smoke	FLO	ZD-R1C-10	✓				✓	-			
11	Manual	FLO	ZD-R2C-1	✓				✓	-			
12	Smoke	FLO	ZD-R2C-2	✓				✓	-			
13	Smoke	FLO	ZD-R2C-3	✓				✓	-			
14	Smoke	FLO	ZD-R2C-4	✓				✓	-			
15	Smoke	FLO	ZD-R2C-5	✓				✓	-			
16	Smoke	FLO	ZD-R2C-6	✓				✓	-			
17	Smoke	FLO	ZD-R2C-7	✓				✓	-			
18	Smoke	FLO	ZD-R2C-8	✓				✓	-			
19	Smoke	FLO	ZD-R2C-9	✓				✓	-			
20	Smoke	FLO	ZD-R2C-10	✓				✓	-			

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธีรการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ปีระจำปี 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : D Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quantity				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clear Test			
21	Smoke	FLO	ZD-R2C-11	✓				✓	✓	-		
22	Smoke	FLO	ZD-R2C-12	✓				✓	✓	-		
23	Smoke	FLO	ZD-R2C-13	✓				✓	✓	-		
24	Smoke	FLO	ZD-R2C-14	✓				✓	✓	-		
25	Smoke	FLO	ZD-R2C-15	✓				✓	✓	-		
26	Smoke	FLO	ZD-R2C-16	✓				✓	✓	-		
27	Smoke	FLO	ZD-R2C-17	✓				✓	✓	-		
28	Smoke	FLO	ZD-R2C-18	✓				✓	✓	-		
29	Smoke	FLO	ZD-R2C-19	✓				✓	✓	-		
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												

COMMENT :

รายงานการบริการ / SERVICE REPORT

Service Report NO. ๔๔-๐๒๒ ๒๐๑
ชื่อบริษัท : ผู้ประกอบการ/ลูกค้า : บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ : [Redacted]
Contact Name : [Redacted]
โทรศัพท์ : [Redacted]
Mobile Phone : [Redacted]

สถานะงาน / Detail of Work

<input type="checkbox"/> Commissioning	<input type="checkbox"/> ติดตั้ง/Installation	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบ/Inspection	<input type="checkbox"/> ซ่อม/Repair
<input type="checkbox"/> Stand by	<input checked="" type="checkbox"/> บำรุงรักษา/Maintenance	<input type="checkbox"/> อื่นๆ/Other.....	

รายละเอียดการดำเนินงาน / Action

พบ PAU Alarm ต่อมาเช็คแบตเตอรี่และพบว่าแบตเตอรี่หมดอายุ จึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

- ตรวจสอบและพบว่าแบตเตอรี่หมดอายุ จึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

- เปลี่ยนถ่านไฟฉาย Zone GZD-1A GZD-2A GZD-3B Zone Alarm

- เปลี่ยนถ่านไฟฉาย Zone GZD-1C ตรวจสอบและพบว่าแบตเตอรี่หมดอายุ จึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

- เปลี่ยนถ่านไฟฉาย Smoke Zone GZD-3B + 9 Set

- เปลี่ยนถ่านไฟฉาย Heat Zone GZD-1A ตรวจสอบและพบว่าแบตเตอรี่หมดอายุ จึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

- เปลี่ยนถ่านไฟฉายและเปลี่ยนถ่านไฟฉายที่หมดอายุ

- เปลี่ยนถ่านไฟฉาย PIR

- Zone GZD-1B ตรวจสอบและพบว่าแบตเตอรี่หมดอายุ จึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

- เปลี่ยนถ่านไฟฉายและเปลี่ยนถ่านไฟฉายที่หมดอายุ

บริการโดย / Service by

1.) [Redacted] 2.) [Redacted] 3.) [Redacted] 4.) [Redacted]

ผลการปฏิบัติงาน / Results

<input checked="" type="checkbox"/> สมบูรณ์/Complete	<input type="checkbox"/> ติดตาม/Follow up	<input type="checkbox"/> ไม่มี/No Charge	<input checked="" type="checkbox"/> มี/Charge
คำแนะนำ/Suggestion		ลายเซ็นผู้บริการ / Service's Signature	
		วันที่ / Date	
		๓ ๓ ๖๐ (.....)	

สำหรับลูกค้า (For Customer) : โปรดให้คะแนนความพึงพอใจ (Please rate your satisfaction)

<input type="checkbox"/> ความประทับใจ/Less	<input type="checkbox"/> พอใจ/Medium	<input checked="" type="checkbox"/> ดี/Good	<input type="checkbox"/> ดีมาก/Very Good
ความคิดเห็น/Comment		ลายเซ็นลูกค้า / Customer's Signature	
		วันที่ / Date	
		๓ ๓ ๖๐ (.....)	

609/128-129 ซอยบ่อน้ำร้อน 137 อ. เวียงชัย แขวงคลองกุ่ม เขตจตุจักร กทม. 10210 โทร. 0-2944-4035 แฟกซ์ 0-2944-1108 Email: confide@confide.co.th www.confide.co.th



Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Service Date : 7-9/3/60

Location : อาคารศูนย์การแพทย์ฯ

No.	รายการปัญหา/แจ้งเหตุการดำเนินงานตรวจสอบ	แนวทางแก้ไขปัญหา/ผลการดำเนินงานตรวจสอบ
1.	Zone GZD-1A Trouble open.	พบไฟไหม้ Zone Alarm
2.	Zone GZD-4A	พบไฟไหม้ Zone Alarm
3.	Zone GZD-2B	พบไฟไหม้ Zone Alarm
4.	Zone GZD-3C	พบไฟไหม้ Zone Alarm
5.	Zone GZD-4C-1A	พบไฟไหม้ Zone Alarm
6.	Zone GZD-5B-1A	พบไฟไหม้ Zone Alarm
7.	Zone GZD-1B	พบไฟไหม้ Zone Alarm
8.	Zone GZD-2B	พบไฟไหม้ Zone Alarm
9.	Zone GZD-3B	พบไฟไหม้ Zone Alarm
10.	Zone GZD-1C	พบไฟไหม้ Zone Alarm
11.	Zone GZD-2C	พบไฟไหม้ Zone Alarm
12.	Zone GZD-3C	พบไฟไหม้ Zone Alarm
13.	Zone Bell-C	พบไฟไหม้ Zone Alarm
14.	Zone GZD-4B	พบไฟไหม้ Zone Alarm
15.	Zone GZD-1C	พบไฟไหม้ Zone Alarm
16.	Zone GZD-4B	พบไฟไหม้ Zone Alarm
17.	Zone GZD-1B	พบไฟไหม้ Zone Alarm
18.	Zone GZD-2B	พบไฟไหม้ Zone Alarm
19.	Zone GZD-3B	พบไฟไหม้ Zone Alarm

COMMENT : * แจ้งเรื่อง Item ที่ 3-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บริการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี

2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Security Rm. FL-2
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other
FACP : No. 1 Brand : EDWARDS Model : EST 3

INSPECTION AND TEST REPORT FOR FIRE ALARM CONTROL PANEL			
1. Power Supplies			Remark
1.1 Main AC power	<u>233</u> VAC(220-230 VAC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2 Charger Battery	<u>26.4</u> (>24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3 Battery	<u>26.9</u> (>24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
2. Lamps			Remark
1.1 Power on		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2 Alarm		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3 Supervisory		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.4 Trouble		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.5 Monitor		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3. Control Switch			Remark
1.1 Reset or		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2 Alarm Silence or		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3 Panel Silence or		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.4 Lamp Test		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.5 Drill		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	

COMMENT :

ไม่พบข้อบกพร่อง

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	<u>7/18/2568</u>	SIGNATURE :	<u>7/18/2568</u>
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	

Project : บริการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี

2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Engineering Rm. FL-D
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other
FACP : No. 2 Brand : EDWARDS Model : EST 3

INSPECTION AND TEST REPORT FOR FIRE ALARM CONTROL PANEL			
1. Power Supplies			Remark
1.1 Main AC power	<u>233</u> VAC(220-230 VAC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2 Charger Battery	<u>26.4</u> (>24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3 Battery	<u>26.9</u> (>24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
2. Lamps			Remark
1.1 Power on		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2 Alarm		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3 Supervisory		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.4 Trouble		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.5 Monitor		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3. Control Switch			Remark
1.1 Reset or		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2 Alarm Silence or		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3 Panel Silence or		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.4 Lamp Test		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.5 Drill		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	<u>7/18/2568</u>	SIGNATURE :	<u>7/18/2568</u>
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ศึกษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัย สอนพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Engineering Room F.L.D

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Graphic Annunciator Panel : No. 1

INSPECTION AND TEST REPORT FOR GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL				
1	Power Supply			Remark
1.1	Main DC power	<u>25.5</u> VAC (24-26Vdc)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
2	Lamps			Remark
2.1	Led	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
3	Visual Check			Remark
3.1	Visual Check	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
3.2	Wiring	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
3.3	Network	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		

COMMENT :

ไม่มีข้อบกพร่อง



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ศึกษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัย สอนพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location :

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Graphic Annunciator Panel : No. 2

INSPECTION AND TEST REPORT FOR GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL				
1	Power Supply			Remark
1.1	Main DC power	<u>26.5</u> VAC (24-26Vdc)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
2	Lamps			Remark
2.1	Led	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
3	Visual Check			Remark
3.1	Visual Check	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
3.2	Wiring	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
3.3	Network	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		

COMMENT :

ไม่มีข้อบกพร่อง

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	<u>7/3/2568</u>	SIGNATURE :	<u>7/3/68</u>
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	<u>7/5/2568</u>	SIGNATURE :	<u>7/3/68</u>
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Building : ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ Location : Ground Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Remarks

✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			
												Test
1	Smoke	FLG	GZD-1A-1	✓				✓	✓	✓	<div>Table open. Unit W Benson</div>	
2	Smoke	FLG	GZD-1A-2	✓				✓	✓	✓		
3	Smoke	FLG	GZD-1A-3	✓				✓	✓	✓		
4	Smoke	FLG	GZD-1A-4	✓				✓	✓	✓		
5	Smoke	FLG	GZD-1A-5	✓				✓	✓	✓		
6	Smoke	FLG	GZD-1A-6	✓				✓	✓	✓		
7	Smoke	FLG	GZD-1A-7	✓				✓	✓	✓		
8	Smoke	FLG	GZD-1A-8	✓				✓	✓	✓		
9	Smoke	FLG	GZD-1A-9	✓				✓	✓	✓		
10	Smoke	FLG	GZD-1A-10	✓				✓	✓	✓		
11	Smoke	FLG	GZD-1A-11	✓				✓	✓	✓		
12	Smoke	FLG	GZD-1A-12	✓				✓	✓	✓		
13	Smoke	FLG	GZD-1A-13	✓				✓	✓	✓		
14	Smoke	FLG	GZD-1A-14	✓				✓	✓	✓		
15	Smoke	FLG	GZD-1A-15	✓				✓	✓	✓		
16	Smoke	FLG	GZD-1A-16	✓				✓	✓	✓		
17	Manual	FLG	GZD-1A-17	✓				✓	✓	✓		
18	Smoke	FLG	GZD-1A-18	✓				✓	✓	✓		
19	Smoke	FLG	GZD-1A-19	✓				✓	✓	✓		
20	Smoke	FLG	GZD-1A-20	✓				✓	✓	✓		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68
2	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68
3	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68
4	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Building : ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ Location : Ground Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Remarks

✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
								Visual Check	Clean	Test		
21	Heat	FLG	GZD-1A-21	✓				✓	✓	✓	✓	
22	Heat	FLG	GZD-1A-22	✓				✓	✓	✓	✓	
23	Heat	FLG	GZD-1A-23	✓				✓	✓	✓	✓	
24	Heat	FLG	GZD-1A-24	✓				✓	✓	✓	✓	
25	Heat	FLG	GZD-1A-25	✓				✓	✓	✓	✓	
26	Heat	FLG	GZD-1A-26	✓				✓	✓	✓	✓	
27	Heat	FLG	GZD-1A-27	✓				✓	✓	✓	✓	
28	Heat	FLG	GZD-1A-28	✓				✓	✓	✓	✓	
29	Heat	FLG	GZD-1A-29	✓				✓	✓	✓	✓	
30	Heat	FLG	GZD-1A-30	✓				✓	✓	✓	✓	
31	Heat	FLG	GZD-1A-31	✓				✓	✓	✓	✓	
32	Heat	FLG	GZD-1A-32	✓				✓	✓	✓	✓	
33	Heat	FLG	GZD-1A-33	✓				✓	✓	✓	✓	
34	Heat	FLG	GZD-1A-34	✓				✓	✓	✓	✓	
35	Smoke	FLG	GZD-2A-1	✓				✓	✓	✓	✓	
36	Smoke	FLG	GZD-2A-2	✓				✓	✓	✓	✓	
37	Manual	FLG	GZD-2A-3	✓				✓	✓	✓	✓	
38	Smoke	FLG	GZD-2A-4	✓				✓	✓	✓	✓	
39	Smoke	FLG	GZD-2A-5	✓				✓	✓	✓	✓	
40	Smoke	FLG	GZD-2A-6	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68
2	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68
3	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68
4	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68




FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Ground Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
									Clean		Test Result
41	Smoke	FLG	GZD-2A-7	✓				✓	✓	 Mobile open during inspection	
42	Smoke	FLG	GZD-2A-8	✓				✓	✓		
43	Manual	FLG	GZD-2A-9	✓				✓	✓		
44	Smoke	FLG	GZD-2A-10	✓				✓	✓		
45	Smoke	FLG	GZD-2A-11	✓				✓	✓		
46	Smoke	FLG	GZD-2A-12	✓				✓	✓		
47	Smoke	FLG	GZD-2A-13	✓				✓	✓		
48	Smoke	FLG	GZD-2A-14	✓				✓	✓		
49	Smoke	FLG	GZD-2A-15	✓				✓	✓		
50	Smoke	FLG	GZD-2A-16	✓				✓	✓		
51	Smoke	FLG	GZD-2A-17	✓				✓	✓		
52	Smoke	FLG	GZD-2A-18	✓				✓	✓		
53	Smoke	FLG	GZD-2A-19	✓				✓	✓		
54	Smoke	FLG	GZD-2A-20	✓				✓	✓		
55	Smoke	FLG	GZD-2A-21	✓				✓	✓		
56	Smoke	FLG	GZD-2A-22	✓				✓	✓		
57	Smoke	FLG	GZD-1B-1	✓				✓	✓		
58	Smoke	FLG	GZD-1B-2	✓				✓	✓		
59	Smoke	FLG	GZD-1B-3	✓				✓	✓		
60	Smoke	FLG	GZD-1B-4	✓				✓	✓		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Ground Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Test			
61	Smoke	FLG	GZD-1B-5	✓				✓	✓			
62	Smoke	FLG	GZD-1B-6	✓				✓	✓			
63	Smoke	FLG	GZD-1B-7	✓				✓	✓			
64	Smoke	FLG	GZD-1B-8	✓				✓	✓			
65	Smoke	FLG	GZD-1B-9	✓				✓	✓			
66	Smoke	FLG	GZD-1B-10	✓				✓	✓			
67	Smoke	FLG	GZD-1B-11	✓				✓	✓			
68	Smoke	FLG	GZD-1B-12	✓				✓	✓			
69	Smoke	FLG	GZD-1B-13	✓				✓	✓			
70	Heat	FLG	GZD-2B-1	✓				✓	✓			
71	Heat	FLG	GZD-2B-2	✓				✓	✓			
72	Heat	FLG	GZD-2B-3	✓				✓	✓			
73	Heat	FLG	GZD-2B-4	✓				✓	✓			
74	Heat	FLG	GZD-2B-5	✓				✓	✓			
75	Heat	FLG	GZD-2B-6	✓				✓	✓			
76	Heat	FLG	GZD-2B-7	✓				✓	✓			
77	Heat	FLG	GZD-2B-8	✓				✓	✓			
78	Manual	FLG	GZD-2B-9	✓				✓	✓			
79	Heat	FLG	GZD-2B-10	✓				✓	✓			
80	Heat	FLG	GZD-2B-11	✓				✓	✓			

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Ground Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	NA
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test			
									Test	Test		
81	Heat	FLG	GZD-2B-12	✓				✓	✓			
82	Heat	FLG	GZD-2B-13	✓				✓	✓			
83	Smoke	FLG	GZD-2B-14	✓				✓	✓			
84	Smoke	FLG	GZD-2B-15	✓				✓	✓			
85	Smoke	FLG	GZD-2B-16	✓				✓	✓			
86	Smoke	FLG	GZD-2B-17	✓				✓	✓			
87	Smoke	FLG	GZD-2B-18	✓				✓	✓			
88	Smoke	FLG	GZD-2B-19	✓				✓	✓			
89	Smoke	FLG	GZD-2B-20	✓				✓	✓			
90	Smoke	FLG	GZD-2B-21	✓				✓	✓			
91	Smoke	FLG	GZD-2B-22	✓				✓	✓			
92	Smoke	FLG	GZD-2B-23	✓				✓	✓			
93	Smoke	FLG	GZD-2B-24	✓				✓	✓			
94	Smoke	FLG	GZD-2B-25	✓				✓	✓			
95	Smoke	FLG	GZD-2B-26	✓				✓	✓			
96	Smoke	FLG	GZD-2B-27	✓				✓	✓			
97	Smoke	FLG	GZD-2B-28	✓				✓	✓			
98	Smoke	FLG	GZD-2B-29	✓				✓	✓			
99	Smoke	FLG	GZD-2B-30	✓				✓	✓			
100	Smoke	FLG	GZD-2B-31	✓				✓	✓			

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Ground Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	NA
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test	
101	Smoke	FLG	GZD-2B-32	✓				✓	✓	✓
102	Smoke	FLG	GZD-2B-33	✓				✓	✓	✓
103	Smoke	FLG	GZD-2B-34	✓				✓	✓	✓
104	Smoke	FLG	GZD-2B-35	✓				✓	✓	✓
105	Smoke	FLG	GZD-2B-36	✓				✓	✓	✓
106	Smoke	FLG	GZD-2B-37	✓				✓	✓	✓
107	Smoke	FLG	GZD-2B-38	✓				✓	✓	✓
108	Smoke	FLG	GZD-3B-1	✓				✓	✓	✓
109	Smoke	FLG	GZD-3B-2	✓				✓	✓	✓
110	Manual	FLG	GZD-3B-3	✓				✓	✓	✓
111	Smoke	FLG	GZD-3B-4	✓				✓	✓	✓
112	Smoke	FLG	GZD-3B-5	✓				✓	✓	✓
113	Smoke	FLG	GZD-3B-6	✓				✓	✓	✓
114	Smoke	FLG	GZD-3B-7	✓				✓	✓	✓
115	Smoke	FLG	GZD-3B-8	✓				✓	✓	✓
116	Smoke	FLG	GZD-3B-9	✓				✓	✓	✓
117	Smoke	FLG	GZD-3B-10	✓				✓	✓	✓
118	Smoke	FLG	GZD-3B-11	✓				✓	✓	✓
119	Smoke	FLG	GZD-3B-12	✓				✓	✓	✓
120	Smoke	FLG	GZD-4B-1	✓				✓	✓	✓

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	9-7-68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	9-9-68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรรมการป้องกันภัยจากไฟไหม้ จำกัด (มหาชน) 2567-2568

Project : บริษัท วิศวกรรมการป้องกันภัยจากไฟไหม้ จำกัด (มหาชน) 2567-2568

Building : บริษัท วิศวกรรมการป้องกันภัยจากไฟไหม้ จำกัด (มหาชน) 2567-2568

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

✓	Normal
✗	Abnormal

✓	Normal
✗	Abnormal

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean		
				1	2	3	4	Test	Test		
121	Smoke	FLG	GZD-4B-2	✓				✓	✓	✓	
122	Smoke	FLG	GZD-4B-3	✓				✓	✓	✓	
123	Smoke	FLG	GZD-4B-4	✓				✓	✓	✓	
124	Smoke	FLG	GZD-4B-5	✓				✓	✓	✓	
125	Smoke	FLG	GZD-4B-6	✓				✓	✓	✓	
126	Smoke	FLG	GZD-4B-7	✓				✓	✓	✓	
127	Smoke	FLG	GZD-4B-8	✓				✓	✓	✓	
128	Smoke	FLG	GZD-4B-9	✓				✓	✓	✓	
129	Smoke	FLG	GZD-4B-10	✓				✓	✓	✓	
130	Smoke	FLG	GZD-4B-11	✓				✓	✓	✓	
131	Smoke	FLG	GZD-4B-12	✓				✓	✓	✓	
132	Smoke	FLG	GZD-4B-13	✓				✓	✓	✓	
133	Smoke	FLG	GZD-4B-14	✓				✓	✓	✓	
134	Smoke	FLG	GZD-4B-15	✓				✓	✓	✓	
135	Smoke	FLG	GZD-4B-16	✓				✓	✓	✓	
136	Smoke	FLG	GZD-4B-17	✓				✓	✓	✓	
137	Smoke	FLG	GZD-4B-18	✓				✓	✓	✓	
138	Smoke	FLG	GZD-4B-19	✓				✓	✓	✓	
139	Smoke	FLG	GZD-4B-20	✓				✓	✓	✓	
140	Smoke	FLG	GZD-4B-21	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้แทนบริษัท	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	8/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean		
				1	2	3	4	Test	Test		
141	Smoke	FLG	GZD-1C-1	✓				✓	✓	✓	
142	Smoke	FLG	GZD-1C-2	✓				✓	✓	✓	
143	Smoke	FLG	GZD-1C-3	✓				✓	✓	✓	
144	Smoke	FLG	GZD-1C-4	✓				✓	✓	✓	
145	Smoke	FLG	GZD-1C-5	✓				✓	✓	✓	
146	Manual	FLG	GZD-1C-6	✓				✓	✓	✓	
147	Smoke	FLG	GZD-1C-7	✓				✓	✓	✓	
148	Smoke	FLG	GZD-1C-8	✓				✓	✓	✓	
149	Smoke	FLG	GZD-1C-9	✓				✓	✓	✓	
150	Smoke	FLG	GZD-1C-10	✓				✓	✓	✓	
151	Smoke	FLG	GZD-1C-11	✓				✓	✓	✓	
152	Manual	FLG	GZD-1C-12	✓				✓	✓	✓	
153	Smoke	FLG	GZD-1C-13	✓				✓	✓	✓	
154	Smoke	FLG	GZD-1C-14	✓				✓	✓	✓	
155	Smoke	FLG	GZD-1C-15	✓				✓	✓	✓	
156	Smoke	FLG	GZD-1C-16	✓				✓	✓	✓	
157	Smoke	FLG	GZD-1C-17	✓				✓	✓	✓	
158	Smoke	FLG	GZD-2C-1	✓				✓	✓	✓	
159	Smoke	FLG	GZD-2C-2	✓				✓	✓	✓	
160	Smoke	FLG	GZD-2C-3	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้แทนบริษัท	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	8/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธีรการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Ground Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/3 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			
												Test
161	Smoke	FLG	GZD-2C-4	✓				✓	✓	✓		
162	Smoke	FLG	GZD-2C-5	✓				✓	✓	✓		
163	Smoke	FLG	GZD-2C-6	✓				✓	✓	✓		
164	Smoke	FLG	GZD-2C-7	✓				✓	✓	✓		
165	Smoke	FLG	GZD-2C-8	✓				✓	✓	✓		
166	Smoke	FLG	GZD-2C-9	✓				✓	✓	✓		
167	Smoke	FLG	GZD-2C-10	✓				✓	✓	✓		
168	Smoke	FLG	GZD-2C-11	✓				✓	✓	✓		
169	Smoke	FLG	GZD-2C-12	✓				✓	✓	✓		
170	Smoke	FLG	GZD-2C-13	✓				✓	✓	✓		
171	Smoke	FLG	GZD-2C-14	✓				✓	✓	✓		
172	Smoke	FLG	GZD-2C-15	✓				✓	✓	✓		
173	Smoke	FLG	GZD-2C-16	✓				✓	✓	✓		
174	Smoke	FLG	GZD-2C-17	✓				✓	✓	✓		
175	Smoke	FLG	GZD-2C-18	✓				✓	✓	✓		
176	Smoke	FLG	GZD-2C-19	✓				✓	✓	✓		
177	Smoke	FLG	GZD-3C-1	✓				✓	✓	✓		
178	Smoke	FLG	GZD-3C-2	✓				✓	✓	✓		
179	Smoke	FLG	GZD-3C-3	✓				✓	✓	✓		
180	Manual	FLG	GZD-3C-4	✓				✓	✓	✓		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	8-13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธีรการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : Ground Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/3 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
181	Smoke	FLG	GZD-3C-5	✓				✓	✓	✓		gas test successful 25-2-2023
182	Manual	FLG	GZD-3C-6	✓				✓	✓	✓		
183	Smoke	FLG	GZD-3C-7	✓				✓	✓	✓		
184	Smoke	FLG	GZD-3C-8	✓				✓	✓	✓		
185	Heat	FLG	GZD-3C-9	✓				✓	✓	✓		
186	Heat	FLG	GZD-3C-10	✓				✓	✓	✓		
187	Heat	FLG	GZD-3C-11	✓				✓	✓	✓		
188	Heat	FLG	GZD-3C-12	✓				✓	✓	✓		
189	Smoke	FLG	GZD-3C-13	✓				✓	✓	✓		
190	Smoke	FLG	GZD-3C-14	✓				✓	✓	✓		
191	Smoke	FLG	GZD-3C-15	✓				✓	✓	✓		
192	Smoke	FLG	GZD-3C-16	✓				✓	✓	✓		
193	Smoke	FLG	GZD-3C-17	✓				✓	✓	✓		
194	Smoke	FLG	GZD-3C-18	✓				✓	✓	✓		
195	Smoke	FLG	GZD-3C-19	✓				✓	✓	✓		
196												
197												
198												
199												
200												

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

Inspection and Test Report for Device											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
1	Manual	FL2	22D-1A-1	✓				✓	✓	✓	
2	Smoke	FL2	22D-1A-2	✓				✓	✓	✓	
3	Smoke	FL2	22D-1A-3	✓				✓	✓	✓	
4	Smoke	FL2	22D-1A-4	✓				✓	✓	✓	
5	Smoke	FL2	22D-1A-5	✓				✓	✓	✓	
6	Smoke	FL2	22D-1A-6	✓				✓	✓	✓	
7	Smoke	FL2	22D-1A-7	✓				✓	✓	✓	
8	Smoke	FL2	22D-1A-8	✓				✓	✓	✓	
9	Smoke	FL2	22D-1A-9	✓				✓	✓	✓	
10	Smoke	FL2	22D-1A-10	✓				✓	✓	✓	
11	Smoke	FL2	22D-1A-11	✓				✓	✓	✓	
12	Smoke	FL2	22D-1A-12	✓				✓	✓	✓	
13	Smoke	FL2	22D-1A-13	✓				✓	✓	✓	
14	Smoke	FL2	22D-1A-14	✓				✓	✓	✓	
15	Smoke	FL2	22D-1A-15	✓				✓	✓	✓	
16	Smoke	FL2	22D-1A-16	✓				✓	✓	✓	
17	Smoke	FL2	22D-1A-17	✓				✓	✓	✓	
18	Smoke	FL2	22D-1A-18	✓				✓	✓	✓	
19	Smoke	FL2	22D-1A-19	✓				✓	✓	✓	
20	Manual	FL2	22D-2A-1	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	8-2/6/68	SIGNATURE : [Redacted]	9/3/68
2	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
3	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
4	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Results	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
21	Smoke	FL2	22D-2A-2	✓				✓	✓	-		
22	Smoke	FL2	22D-2A-3	✓				✓	✓	-		
23	Smoke	FL2	22D-2A-4	✓				✓	✓	-		
24	Smoke	FL2	22D-2A-5	✓				✓	✓	-		
25	Smoke	FL2	22D-2A-6	✓				✓	✓	-		
26	Smoke	FL2	22D-2A-7	✓				✓	✓	-		
27	Smoke	FL2	22D-2A-8	✓				✓	✓	-		
28	Smoke	FL2	22D-2A-9	✓				✓	✓	-		
29	Smoke	FL2	22D-2A-10	✓				✓	✓	-		
30	Smoke	FL2	22D-2A-11	✓				✓	✓	-		
31	Smoke	FL2	22D-2A-12	✓				✓	✓	-		
32	Smoke	FL2	22D-2A-13	✓				✓	✓	-		
33	Smoke	FL2	22D-2A-14	✓				✓	✓	-		
34	Smoke	FL2	22D-2A-15	✓				✓	✓	-		
35	Smoke	FL2	22D-2A-16	✓				✓	✓	-		
36	Smoke	FL2	22D-2A-17	✓				✓	✓	-		
37	Smoke	FL2	22D-2A-18	✓				✓	✓	-		
38	Manual	FL2	22D-3A-1	✓				✓	✓	-		
39	Smoke	FL2	22D-3A-2	✓				✓	✓	-		
40	Smoke	FL2	22D-3A-3	✓				✓	✓	-		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	8-2/6/68	SIGNATURE : [Redacted]	9/3/68
2	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
3	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
4	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2561-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
41	Smoke	FL2	2ZD-3A-4	✓				✓	✓	✓	[Signature]
42	Heat	FL2	2ZD-3A-5	✓				✓	✓	✓	
43	Heat	FL2	2ZD-3A-6	✓				✓	✓	✓	
44	Heat	FL2	2ZD-3A-7	✓				✓	✓	✓	
45	Heat	FL2	2ZD-3A-8	✓				✓	✓	✓	
46	Smoke	FL2	2ZD-3A-9	✓				✓	✓	✓	
47	Smoke	FL2	2ZD-3A-10	✓				✓	✓	✓	
48	Smoke	FL2	2ZD-3A-11	✓				✓	✓	✓	
49	Smoke	FL2	2ZD-3A-12	✓				✓	✓	✓	
50	Smoke	FL2	2ZD-3A-13	✓				✓	✓	✓	
51	Smoke	FL2	2ZD-3A-14	✓				✓	✓	✓	
52	Smoke	FL2	2ZD-3A-15	✓				✓	✓	✓	
53	Smoke	FL2	2ZD-3A-16	✓				✓	✓	✓	
54	Smoke	FL2	2ZD-3A-17	✓				✓	✓	✓	
55	Smoke	FL2	2ZD-3A-18	✓				✓	✓	✓	
56	Smoke	FL2	2ZD-3A-19	✓				✓	✓	✓	
57	Smoke	FL2	2ZD-3A-20	✓				✓	✓	✓	
58	Smoke	FL2	2ZD-3A-21	✓				✓	✓	✓	
59	Smoke	FL2	2ZD-3A-22	✓				✓	✓	✓	
60	Smoke	FL2	2ZD-4A-1	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2561-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

Inspection and Test Report for Device											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
								Visual Check	Clean / Test		
				1	2	3	4				
61	Smoke	FL2	2ZD-4A-2	✓				✓	✓	✓	
62	Smoke	FL2	2ZD-4A-3	✓				✓	✓	✓	
63	Smoke	FL2	2ZD-4A-4	✓				✓	✓	✓	
64	Smoke	FL2	2ZD-4A-5	✓				✓	✓	✓	
65	Smoke	FL2	2ZD-4A-6	✓				✓	✓	✓	
66	Smoke	FL2	2ZD-4A-7	✓				✓	✓	✓	
67	Smoke	FL2	2ZD-4A-8	✓				✓	✓	✓	
68	Smoke	FL2	2ZD-4A-9	✓				✓	✓	✓	
69	Smoke	FL2	2ZD-4A-10	✓				✓	✓	✓	
70	Smoke	FL2	2ZD-4A-11	✓				✓	✓	✓	
71	Smoke	FL2	2ZD-4A-12	✓				✓	✓	✓	
72	Smoke	FL2	2ZD-4A-13	✓				✓	✓	✓	
73	Smoke	FL2	2ZD-4A-14	✓				✓	✓	✓	
74	Smoke	FL2	2ZD-4A-15	✓				✓	✓	✓	
75	Smoke	FL2	2ZD-4A-16	✓				✓	✓	✓	
76	Smoke	FL2	2ZD-4A-17	✓				✓	✓	✓	
77	Manual	FL2	2ZD-5A-1	✓				✓	✓	✓	
78	Smoke	FL2	2ZD-5A-2	✓				✓	✓	✓	
79	Smoke	FL2	2ZD-5A-3	✓				✓	✓	✓	
80	Smoke	FL2	2ZD-5A-4	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	9-13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/13/68
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ภัทรการะเบญจนา จำกัด (มหาชน) 2567-2568
โครงการ : ศูนย์การค้าบางนา-สุขุมวิท 2567-2568
Building : ศูนย์การค้าบางนา-สุขุมวิท 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Test			
81	Smoke	FL.2	22D-5A-5	✓				✓	✓			
82	Smoke	FL.2	22D-5A-6	✓				✓	✓			
83	Smoke	FL.2	22D-5A-7	✓				✓	✓			
84	Smoke	FL.2	22D-5A-8	✓				✓	✓			
85	Smoke	FL.2	22D-5A-9	✓				✓	✓			
86	Smoke	FL.2	22D-5A-10	✓				✓	✓			
87	Smoke	FL.2	22D-5A-11	✓				✓	✓			
88	Smoke	FL.2	22D-5A-12	✓				✓	✓			
89	Smoke	FL.2	22D-5A-13	✓				✓	✓			
90	Smoke	FL.2	22D-6A-1	✓				✓	✓			
91	Smoke	FL.2	22D-6A-2	✓				✓	✓			
92	Smoke	FL.2	22D-6A-3	✓				✓	✓			
93	Smoke	FL.2	22D-6A-4	✓				✓	✓			
94	Smoke	FL.2	22D-6A-5	✓				✓	✓			
95	Smoke	FL.2	22D-6A-6	✓				✓	✓			
96	Smoke	FL.2	22D-1B-1	✓				✓	✓			
97	Manual	FL.2	22D-1B-2	✓				✓	✓			
98	Smoke	FL.2	22D-1B-3	✓				✓	✓			
99	Smoke	FL.2	22D-1B-4	✓				✓	✓			
100	Smoke	FL.2	22D-1B-5	✓				✓	✓			

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ภัทรการะเบญจนา จำกัด (มหาชน) 2567-2568
โครงการ : ศูนย์การค้าบางนา-สุขุมวิท 2567-2568
Building : ศูนย์การค้าบางนา-สุขุมวิท 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions	Test Result	Remarks	
				1	2	3	4				
101	Smoke	FL.2	22D-1B-6	✓				✓	✓		
102	Smoke	FL.2	22D-1B-7	✓				✓	✓		
103	Smoke	FL.2	22D-1B-8	✓				✓	✓		
104	Smoke	FL.2	22D-1B-9	✓				✓	✓		
105	Smoke	FL.2	22D-1B-10	✓				✓	✓		
106	Smoke	FL.2	22D-1B-11	✓				✓	✓		
107	Smoke	FL.2	22D-1B-12	✓				✓	✓		
108	Smoke	FL.2	22D-1B-13	✓				✓	✓		
109	Smoke	FL.2	22D-1B-14	✓				✓	✓		
110	Smoke	FL.2	22D-1B-15	✓				✓	✓		
111	Smoke	FL.2	22D-1B-16	✓				✓	✓		
112	Smoke	FL.2	22D-1B-17	✓				✓	✓		
113	Smoke	FL.2	22D-1B-18	✓				✓	✓		
114	Smoke	FL.2	22D-1B-19	✓				✓	✓		
115	Smoke	FL.2	22D-1B-20	✓				✓	✓		
116	Smoke	FL.2	22D-1B-21	✓				✓	✓		
117	Smoke	FL.2	22D-2B-1	✓				✓	✓		
118	Smoke	FL.2	22D-2B-2	✓				✓	✓		
119	Smoke	FL.2	22D-2B-3	✓				✓	✓		
120	Manual	FL.2	22D-2B-4	✓				✓	✓		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การค้าบางนา-สุขุมวิท	Date
1	SIGNATURE :	8-11/13/68	SIGNATURE :	9/3/68
2	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การค้าบางนา-สุขุมวิท	Date
1	SIGNATURE :	8-11/13/68	SIGNATURE :	9/3/68
2	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธีรการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
121	Smoke	FL.2	22D-2B-5	✓				✓	✓	✓		
122	Smoke	FL.2	22D-2B-6	✓				✓	✓	✓		
123	Smoke	FL.2	22D-2B-7	✓				✓	✓	✓		
124	Smoke	FL.2	22D-2B-8	✓				✓	✓	✓		
125	Smoke	FL.2	22D-2B-9	✓				✓	✓	✓		
126	Smoke	FL.2	22D-2B-10	✓				✓	✓	✓		
127	Smoke	FL.2	22D-2B-11	✓				✓	✓	✓		
128	Smoke	FL.2	22D-2B-12	✓				✓	✓	✓		
129	Smoke	FL.2	22D-2B-13	✓				✓	✓	✓		
130	Smoke	FL.2	22D-2B-14	✓				✓	✓	✓		
131	Smoke	FL.2	22D-2B-15	✓				✓	✓	✓		
132	Smoke	FL.2	22D-2B-16	✓				✓	✓	✓		
133	Smoke	FL.2	22D-3B-1	✓				✓	✓	✓		
134	Smoke	FL.2	22D-3B-2	✓				✓	✓	✓		
135	Smoke	FL.2	22D-3B-3	✓				✓	✓	✓		
136	Smoke	FL.2	22D-3B-4	✓				✓	✓	✓		
137	Smoke	FL.2	22D-3B-5	✓				✓	✓	✓		
138	Smoke	FL.2	22D-3B-6	✓				✓	✓	✓		
139	Smoke	FL.2	22D-3B-7	✓				✓	✓	✓		
140	Smoke	FL.2	22D-3B-8	✓				✓	✓	✓		

Table open -
with solution.

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	8-2-68	SIGNATURE : [Signature]	9/3/68
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธีรการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
141	Smoke	FL.2	22D-3B-9	✓				✓	✓	✓	} Trouble open - in Antennas	
142	Smoke	FL.2	22D-3B-10	✓				✓	✓	✓		
143	Smoke	FL.2	22D-3B-11	✓				✓	✓	✓		
144	Smoke	FL.2	22D-3B-12	✓				✓	✓	✓		
145	Smoke	FL.2	22D-3B-13	✓				✓	✓	✓		
146	Smoke	FL.2	22D-3B-14	✓				✓	✓	✓		
147	Smoke	FL.2	22D-4B-1	✓				✓	✓	✓		
148	Smoke	FL.2	22D-4B-2	✓				✓	✓	✓		
149	Smoke	FL.2	22D-4B-3	✓				✓	✓	✓		
150	Smoke	FL.2	22D-4B-4	✓				✓	✓	✓		
151	Smoke	FL.2	22D-4B-5	✓				✓	✓	✓		
152	Smoke	FL.2	22D-4B-6	✓				✓	✓	✓		
153	Smoke	FL.2	22D-4B-7	✓				✓	✓	✓		
154	Smoke	FL.2	22D-4B-8	✓				✓	✓	✓		
155	Smoke	FL.2	22D-4B-9	✓				✓	✓	✓		
156	Smoke	FL.2	22D-4B-10	✓				✓	✓	✓		
157	Smoke	FL.2	22D-4B-11	✓				✓	✓	✓		
158	Smoke	FL.2	22D-4B-12	✓				✓	✓	✓		
159	Smoke	FL.2	22D-4B-13	✓				✓	✓	✓		
160	Smoke	FL.2	22D-4B-14	✓				✓	✓	✓		

Table open -
with solution.

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	8-2-68	SIGNATURE : [Signature]	9/3/68
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

•	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

บริษัท ธีรการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/1 ☐ Other

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
161	Smoke	FL.2	2ZD-4B-15	✓				✓	✓	✓		
162	Smoke	FL.2	2ZD-4B-16	✓				✓	✓	✓		
163	Smoke	FL.2	2ZD-4B-17	✓				✓	✓	✓		
164	Smoke	FL.2	2ZD-4B-18	✓				✓	✓	✓		
165	Smoke	FL.2	2ZD-4B-19	✓				✓	✓	✓		
166	Smoke	FL.2	2ZD-4B-20	✓				✓	✓	✓		
167	Smoke	FL.2	2ZD-5B-1	✓				✓	✓	✓		
168	Smoke	FL.2	2ZD-5B-2	✓				✓	✓	✓		
169	Smoke	FL.2	2ZD-5B-3	✓				✓	✓	✓		
170	Smoke	FL.2	2ZD-5B-4	✓				✓	✓	✓		
171	Smoke	FL.2	2ZD-5B-5	✓				✓	✓	✓		
172	Smoke	FL.2	2ZD-5B-6	✓				✓	✓	✓		
173	Smoke	FL.2	2ZD-5B-7	✓				✓	✓	✓		
174	Smoke	FL.2	2ZD-5B-8	✓				✓	✓	✓		
175	Smoke	FL.2	2ZD-5B-9	✓				✓	✓	✓		
176	Manual	FL.2	2ZD-5B-10	✓				✓	✓	✓		
177	Smoke	FL.2	2ZD-5B-11	✓				✓	✓	✓		
178	Smoke	FL.2	2ZD-5B-12	✓				✓	✓	✓		
179	Smoke	FL.2	2ZD-5B-13	✓				✓	✓	✓		
180	Smoke	FL.2	2ZD-5B-14	✓				✓	✓	✓		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	8-9/3/68	SIGNATURE :	9/3/68
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

•	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

บริษัท ธีรการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/1 ☐ Other

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
181	Smoke	FL.2	22D-5B-15	✓				✓	✓	✓	51mm mistletoe 50mm mistletoe 13 zone 27D-10-100 www.qplmarched?	
182	Smoke	FL.2	22D-5B-16	✓				✓	✓	✓		
183	Smoke	FL.2	22D-5B-17	✓				✓	✓	✓		
184	Smoke	FL.2	22D-5B-18	✓				✓	✓	✓		
185	Smoke	FL.2	22D-5B-19	✓				✓	✓	✓		
186	Smoke	FL.2	22D-6B-1	✓				✓	✓	✓		
187	Smoke	FL.2	22D-6B-2	✓				✓	✓	✓		
188	Smoke	FL.2	22D-6B-3	✓				✓	✓	✓		
189	Smoke	FL.2	22D-6B-4	✓				✓	✓	✓		
190	Smoke	FL.2	22D-6B-5	✓				✓	✓	✓		
191	Smoke	FL.2	22D-6B-6	✓				✓	✓	✓		
192	Smoke	FL.2	22D-6B-7	✓				✓	✓	✓		
193	Smoke	FL.2	22D-6B-8	✓				✓	✓	✓		
194	Smoke	FL.2	22D-6B-9	✓				✓	✓	✓		
195	Smoke	FL.2	22D-6B-10	✓				✓	✓	✓		
196	Smoke	FL.2	22D-6B-11	✓				✓	✓	✓		
197	Smoke	FL.2	22D-6B-12	✓				✓	✓	✓		
198	Smoke	FL.2	22D-6B-13	✓				✓	✓	✓		
199	Smoke	FL.2	22D-6B-14	✓				✓	✓	✓		
200	Smoke	FL.2	22D-6B-15	✓				✓	✓	✓		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	8-9/3/68	SIGNATURE :	9/3/68
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ภัทรวิภาส จำกัด (มหาชน) 2567-2568

Project : ภัทรวิภาส จำกัด (มหาชน) 2567-2568

Building : ภัทรวิภาส จำกัด (มหาชน) 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	NA
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	Test Result
201	Smoke	FL2	22D-6B-16	✓				✓	✓	✓	✓
202	Smoke	FL2	22D-6B-17	✓				✓	✓	✓	✓
203	Smoke	FL2	22D-6B-18	✓				✓	✓	✓	✓
204	Smoke	FL2	22D-6B-19	✓				✓	✓	✓	✓
205	Smoke	FL2	22D-6B-20	✓				✓	✓	✓	✓
206	Smoke	FL2	22D-6B-21	✓				✓	✓	✓	✓
207	Smoke	FL2	22D-6B-22	✓				✓	✓	✓	✓
208	Smoke	FL2	22D-7B-1	✓				✓	✓	✓	✓
209	Smoke	FL2	22D-7B-2	✓				✓	✓	✓	✓
210	Smoke	FL2	22D-7B-3	✓				✓	✓	✓	✓
211	Smoke	FL2	22D-7B-4	✓				✓	✓	✓	✓
212	Smoke	FL2	22D-7B-5	✓				✓	✓	✓	✓
213	Smoke	FL2	22D-7B-6	✓				✓	✓	✓	✓
214	Smoke	FL2	22D-7B-7	✓				✓	✓	✓	✓
215	Smoke	FL2	22D-7B-8	✓				✓	✓	✓	✓
216	Manual	FL2	22D-7B-9	✓				✓	✓	✓	✓
217	Smoke	FL2	22D-7B-10	✓				✓	✓	✓	✓
218	Smoke	FL2	22D-7B-11	✓				✓	✓	✓	✓
219	Smoke	FL2	22D-7B-12	✓				✓	✓	✓	✓
220	Smoke	FL2	22D-7B-13	✓				✓	✓	✓	✓

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ภัทรวิภาส จำกัด (มหาชน) 2567-2568

Project : ภัทรวิภาส จำกัด (มหาชน) 2567-2568

Building : ภัทรวิภาส จำกัด (มหาชน) 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	NA
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	Test Result
221	Smoke	FL2	22D-7B-14	✓				✓	✓	✓	✓
222	Smoke	FL2	22D-7B-15	✓				✓	✓	✓	✓
223	Smoke	FL2	22D-7B-16	✓				✓	✓	✓	✓
224	Smoke	FL2	22D-7B-17	✓				✓	✓	✓	✓
225	Smoke	FL2	22D-7B-18	✓				✓	✓	✓	✓
226	Smoke	FL2	22D-7B-19	✓				✓	✓	✓	✓
227	Smoke	FL2	22D-7B-20	✓				✓	✓	✓	✓
228	Smoke	FL2	22D-7B-21	✓				✓	✓	✓	✓
229	Manual	FL2	22D-8B-1	✓				✓	✓	✓	✓
230	Smoke	FL2	22D-8B-2	✓				✓	✓	✓	✓
231	Smoke	FL2	22D-8B-3	✓				✓	✓	✓	✓
232	Smoke	FL2	22D-8B-4	✓				✓	✓	✓	✓
233	Smoke	FL2	22D-8B-5	✓				✓	✓	✓	✓
234	Smoke	FL2	22D-8B-6	✓				✓	✓	✓	✓
235	Smoke	FL2	22D-8B-7	✓				✓	✓	✓	✓
236	Smoke	FL2	22D-8B-8	✓				✓	✓	✓	✓
237	Smoke	FL2	22D-8B-9	✓				✓	✓	✓	✓
238	Smoke	FL2	22D-8B-10	✓				✓	✓	✓	✓
239	Smoke	FL2	22D-8B-11	✓				✓	✓	✓	✓
240	Smoke	FL2	22D-8B-12	✓				✓	✓	✓	✓

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ภัทรวิภาส จำกัด (มหาชน)	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	8-21/2568	SIGNATURE : [Redacted]	9/3/68
2	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
3	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
4	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรระบบป้องกันภัยจากธรรมชาติ จำกัด วิศวกรระบบป้องกันภัยจากธรรมชาติ
โครงการ : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Remarks
- N/A
✓ Normal
✗ Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Results	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
241	Smoke	FL2	22D-8B-13	✓				✓	✓	✓		
242	Smoke	FL2	22D-8B-14	✓				✓	✓	✓		
243	Smoke	FL2	22D-8B-15	✓				✓	✓	✓		
244	Smoke	FL2	22D-8B-16	✓				✓	✓	✓		
245	Smoke	FL2	22D-8B-17	✓				✓	✓	✓		
246	Smoke	FL2	22D-8B-18	✓				✓	✓	✓		
247	Smoke	FL2	22D-8B-19	✓				✓	✓	✓		
248	Smoke	FL2	22D-1C-1	✓				✓	✓	✓		Trouble open Ground for MFM area enclosure PT
249	Smoke	FL2	22D-1C-2	✓				✓	✓	✓		
250	Smoke	FL2	22D-1C-3	✓				✓	✓	✓		
251	Smoke	FL2	22D-1C-4	✓				✓	✓	✓		
252	Heat	FL2	22D-1C-5	✓				✓	✓	✓		
253	Smoke	FL2	22D-1C-6	✓				✓	✓	✓		
254	Smoke	FL2	22D-1C-7	✓				✓	✓	✓		
255	Smoke	FL2	22D-1C-8	✓				✓	✓	✓		
256	Smoke	FL2	22D-1C-9	✓				✓	✓	✓		
257	Smoke	FL2	22D-1C-10	✓				✓	✓	✓		
258	Smoke	FL2	22D-1C-11	✓				✓	✓	✓		
259	Manual	FL2	22D-1C-12	✓				✓	✓	✓		
260	Smoke	FL2	22D-1C-13	✓				✓	✓	✓		

Trouble often found fault
when not on duty

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	6-9-16	SIGNATURE : [Signature]	9/5/68
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรระบบป้องกันภัยจากธรรมชาติ จำกัด วิศวกรระบบป้องกันภัยจากธรรมชาติ
โครงการ : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 2nd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Remarks
- N/A
✓ Normal
✗ Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
261	Smoke	FL.2	22D-1C-14	✓				✓	✓	✓	
262	Smoke	FL.2	22D-1C-15	✓				✓	✓		
263	Smoke	FL.2	22D-1C-16	✓				✓	✓		
264	Smoke	FL.2	22D-1C-17	✓				✓	✓		
265	Smoke	FL.2	22D-1C-18	✓				✓	✓	✓	
266	Smoke	FL.2	22D-1C-19	✓				✓	✓		
267	Manual	FL.2	22D-1C-20	✓				✓	✓		
268	Smoke	FL.2	22D-2C-1	✓				✓	✓		
269	Smoke	FL.2	22D-2C-2	✓				✓	✓	✓	
270	Smoke	FL.2	22D-2C-3	✓				✓	✓		
271	Smoke	FL.2	22D-2C-4	✓				✓	✓		
272	Smoke	FL.2	22D-2C-5	✓				✓	✓		
273	Smoke	FL.2	22D-2C-6	✓				✓	✓	✓	
274	Smoke	FL.2	22D-2C-7	✓				✓	✓		
275	Smoke	FL.2	22D-2C-8	✓				✓	✓		
276	Smoke	FL.2	22D-2C-9	✓				✓	✓		
277	Smoke	FL.2	22D-2C-10	✓				✓	✓	✓	
278	Smoke	FL.2	22D-2C-11	✓				✓	✓		
279	Smoke	FL.2	22D-2C-12	✓				✓	✓		
280	Manual	FL.2	22D-2C-13	✓				✓	✓		

Trouble often found fault
when not on duty

Trouble often found fault
when not on duty

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	6-9-16	SIGNATURE : [Signature]	9/5/68
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรรมการป้องกันภัยจากไฟไหม้ จำกัด
ศูนย์บริการและบำรุงรักษาภาคกลาง
เลขที่ 2567-2568

Project :
Building :
Service :
Location :
2nd Floor

<input checked="" type="checkbox"/> Yearly	<input type="checkbox"/> 2/4	<input type="checkbox"/> Other
<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Abnormal	<input type="checkbox"/> N/A

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test	
281	Smoke	FL 2	22D-2C-14	✓				✓	✓	
282	Smoke	FL 2	22D-2C-15	✓				✓	✓	
283	Smoke	FL 2	22D-2C-16	✓				✓	✓	
284	Smoke	FL 2	22D-2C-17	✓				✓	✓	
285	Smoke	FL 2	22D-2C-18	✓				✓	✓	
286	Smoke	FL 2	22D-2C-19	✓				✓	✓	
287	Smoke	FL 2	22D-2C-20	✓				✓	✓	
288	Smoke	FL 2	22D-2C-21	✓				✓	✓	
289	Manual	FL 2	22D-3C-1	✓				✓	✓	
290	Smoke	FL 2	22D-3C-2	✓				✓	✓	
291	Smoke	FL 2	22D-3C-3	✓				✓	✓	
292	Smoke	FL 2	22D-3C-4	✓				✓	✓	
293	Smoke	FL 2	22D-3C-5	✓				✓	✓	
294	Manual	FL 2	22D-3C-6	✓				✓	✓	
295	Smoke	FL 2	22D-3C-7	✓				✓	✓	
296	Smoke	FL 2	22D-3C-8	✓				✓	✓	
297	Smoke	FL 2	22D-3C-9	✓				✓	✓	
298	Smoke	FL 2	22D-3C-10	✓				✓	✓	
299	Smoke	FL 2	22D-3C-11	✓				✓	✓	
300	Smoke	FL 2	22D-3C-12	✓				✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้แทนหน่วยงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	8-9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			
												Test
1	Smoke	FL3	3ZD-1A-1	✓				✓	✓	✓		
2	Smoke	FL3	3ZD-1A-2	✓					✓	✓	✓	
3	Smoke	FL3	3ZD-1A-3	✓					✓	✓	✓	
4	Smoke	FL3	3ZD-1A-4	✓					✓	✓	✓	
5	Smoke	FL3	3ZD-1A-5	✓					✓	✓	✓	
6	Smoke	FL3	3ZD-1A-6	✓					✓	✓	✓	
7	Smoke	FL3	3ZD-1A-7	✓					✓	✓	✓	
8	Smoke	FL3	3ZD-1A-8	✓					✓	✓	✓	
9	Smoke	FL3	3ZD-1A-9	✓					✓	✓	✓	
10	Smoke	FL3	3ZD-1A-10	✓					✓	✓	✓	
11	Smoke	FL3	3ZD-1A-11	✓					✓	✓	✓	
12	Smoke	FL3	3ZD-1A-12	✓					✓	✓	✓	
13	Smoke	FL3	3ZD-1A-13	✓					✓	✓	✓	
14	Smoke	FL3	3ZD-1A-14	✓					✓	✓	✓	
15	Smoke	FL3	3ZD-1A-15	✓					✓	✓	✓	
16	Smoke	FL3	3ZD-1A-16	✓					✓	✓	✓	
17	Smoke	FL3	3ZD-1A-17	✓					✓	✓	✓	
18	Smoke	FL3	3ZD-1A-18	✓					✓	✓	✓	
19	Smoke	FL3	3ZD-1A-19	✓					✓	✓	✓	
20	Smoke	FL3	3ZD-1A-20	✓					✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	9-9/68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
21	Smoke	FL3	3ZD-1A-21	✓				✓	✓	✓		
22	Smoke	FL3	3ZD-1A-22	✓				✓	✓	✓		
23	Smoke	FL3	3ZD-1A-23	✓				✓	✓	✓		
24	Smoke	FL3	3ZD-2A-1	✓				✓	✓	✓		
25	Smoke	FL3	3ZD-2A-2	✓				✓	✓	✓		
26	Smoke	FL3	3ZD-2A-3	✓				✓	✓	✓		
27	Smoke	FL3	3ZD-2A-4	✓				✓	✓	✓		
28	Smoke	FL3	3ZD-2A-5	✓				✓	✓	✓		
29	Smoke	FL3	3ZD-2A-6	✓				✓	✓	✓		
30	Smoke	FL3	3ZD-2A-7	✓				✓	✓	✓		
31	Smoke	FL3	3ZD-2A-8	✓				✓	✓	✓		
32	Smoke	FL3	3ZD-2A-9	✓				✓	✓	✓		
33	Smoke	FL3	3ZD-2A-10	✓				✓	✓	✓		
34	Smoke	FL3	3ZD-2A-11	✓				✓	✓	✓		
35	Smoke	FL3	3ZD-2A-12	✓				✓	✓	✓		
36	Smoke	FL3	3ZD-2A-13	✓				✓	✓	✓		
37	Smoke	FL3	3ZD-2A-14	✓				✓	✓	✓		
38	Smoke	FL3	3ZD-2A-15	✓				✓	✓	✓		
39	Smoke	FL3	3ZD-2A-16	✓				✓	✓	✓		
40	Smoke	FL3	3ZD-2A-17	✓				✓	✓	✓		
4026 test v11 mm-310												

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/y ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
41	Smoke	FL3	32D-2A-18	✓				✓	✓	✓	7 days before fire alarm test
42	Smoke	FL3	32D-2A-19	✓				✓	✓	✓	
43	Smoke	FL3	32D-2A-20	✓				✓	✓	✓	
44	Smoke	FL3	32D-3A-1	✓				✓	✓	✓	
45	Smoke	FL3	32D-3A-2	✓				✓	✓	✓	
46	Smoke	FL3	32D-3A-3	✓				✓	✓	✓	
47	Smoke	FL3	32D-3A-4	✓				✓	✓	✓	
48	Smoke	FL3	32D-3A-5	✓				✓	✓	✓	
49	Smoke	FL3	32D-3A-6	✓				✓	✓	✓	
50	Smoke	FL3	32D-3A-7	✓				✓	✓	✓	
51	Smoke	FL3	32D-3A-8	✓				✓	✓	✓	
52	Smoke	FL3	32D-3A-9	✓				✓	✓	✓	
53	Smoke	FL3	32D-3A-10	✓				✓	✓	✓	
54	Smoke	FL3	32D-3A-11	✓				✓	✓	✓	
55	Smoke	FL3	32D-3A-12	✓				✓	✓	✓	
56	Smoke	FL3	32D-3A-13	✓				✓	✓	✓	
57	Smoke	FL3	32D-3A-14	✓				✓	✓	✓	
58	Smoke	FL3	32D-3A-15	✓				✓	✓	✓	
59	Smoke	FL3	32D-3A-16	✓				✓	✓	✓	
60	Smoke	FL3	32D-3A-17	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/y ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean / Test			
61	Smoke	FL3	32D-3A-18	✓				✓	✓	✓		
62	Smoke	FL3	32D-3A-19	✓				✓	✓	✓		
63	Smoke	FL3	32D-3A-20	✓				✓	✓	✓		
64	Smoke	FL3	32D-3A-21	✓				✓	✓	✓		
65	Smoke	FL3	32D-4A-1	✓				✓	✓	✓	6 days before fire alarm test	
66	Smoke	FL3	32D-4A-2	✓				✓	✓	✓		
67	Smoke	FL3	32D-4A-3	✓				✓	✓	✓		
68	Manual	FL3	32D-4A-4	✓				✓	✓	✓		
69	Smoke	FL3	32D-4A-5	✓				✓	✓	✓		
70	Smoke	FL3	32D-4A-6	✓				✓	✓	✓		
71	Smoke	FL3	32D-4A-7	✓				✓	✓	✓		
72	Smoke	FL3	32D-4A-8	✓				✓	✓	✓		
73	Smoke	FL3	32D-4A-9	✓				✓	✓	✓		
74	Smoke	FL3	32D-4A-10	✓				✓	✓	✓		
75	Smoke	FL3	32D-4A-11	✓				✓	✓	✓		
76	Manual	FL3	32D-4A-12	✓				✓	✓	✓		
77	Smoke	FL3	32D-4A-13	✓				✓	✓	✓		
78	Smoke	FL3	32D-4A-14	✓				✓	✓	✓		
79	Smoke	FL3	32D-4A-15	✓				✓	✓	✓		
80	Smoke	FL3	32D-4A-16	✓				✓	✓	✓		

COMMENT : อุปกรณ์ Smoke alarm 32D-4A-11 Confide : อุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธีรภัทรบรรณสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) 100 หมู่ 10 ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด สงขลา
Project : การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2567-2568

Building : 3rd Floor Location :
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
81	Smoke	FL.3	3ZD-4A-17	✓				✓	✓	✓		
82	Smoke	FL.3	3ZD-4A-18	✓				✓	✓	✓		
83	Smoke	FL.3	3ZD-4A-19	✓				✓	✓	✓		
84	Smoke	FL.3	3ZD-5A-1	✓				✓	✓	✓		
85	Heat	FL.3	3ZD-5A-2	✓				✓	✓	✓		
86	Smoke	FL.3	3ZD-5A-3	✓				✓	✓	✓		
87	Smoke	FL.3	3ZD-5A-4	✓				✓	✓	✓		
88	Heat	FL.3	3ZD-5A-5	✓				✓	✓	✓		
89	Heat	FL.3	3ZD-5A-6	✓				✓	✓	✓		
90	Heat	FL.3	3ZD-5A-7	✓				✓	✓	✓		
91	Smoke	FL.3	3ZD-5A-8	✓				✓	✓	✓		
92	Manual	FL.3	3ZD-5A-9	✓				✓	✓	✓		
93	Smoke	FL.3	3ZD-5A-10	✓				✓	✓	✓		
94	Smoke	FL.3	3ZD-1B-1	✓				✓	✓	✓		
95	Smoke	FL.3	3ZD-1B-2	✓				✓	✓	✓		
96	Smoke	FL.3	3ZD-1B-3	✓				✓	✓	✓		
97	Smoke	FL.3	3ZD-1B-4	✓				✓	✓	✓		
98	Smoke	FL.3	3ZD-1B-5	✓				✓	✓	✓		
99	Smoke	FL.3	3ZD-1B-6	✓				✓	✓	✓		
100	Smoke	FL.3	3ZD-1B-7	✓				✓	✓	✓		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธีรภัทรบรรณสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) 100 หมู่ 10 ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด สงขลา
Project : การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2567-2568

Building : 3rd Floor Location :
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			
											Test	
101	Smoke	FL.3	3ZD-1B-8	✓				✓	✓			
102	Smoke	FL.3	3ZD-1B-9	✓				✓	✓			
103	Smoke	FL.3	3ZD-1B-10	✓				✓	✓			
104	Smoke	FL.3	3ZD-1B-11	✓				✓	✓			
105	Smoke	FL.3	3ZD-1B-12	✓				✓	✓			
106	Smoke	FL.3	3ZD-1B-13	✓				✓	✓			
107	Smoke	FL.3	3ZD-1B-14	✓				✓	✓			
108	Smoke	FL.3	3ZD-1B-15	✓				✓	✓			
109	Smoke	FL.3	3ZD-1B-16	✓				✓	✓			
110	Smoke	FL.3	3ZD-1B-17	✓				✓	✓			
111	Smoke	FL.3	3ZD-1B-18	✓				✓	✓			
112	Smoke	FL.3	3ZD-1B-19	✓				✓	✓			
113	Smoke	FL.3	3ZD-1B-20	✓				✓	✓			
114	Manual	FL.3	3ZD-1B-21	✓				✓	✓			
115	Smoke	FL.3	3ZD-1B-22	✓				✓	✓			
116	Smoke	FL.3	3ZD-1B-23	✓				✓	✓			
117	Smoke	FL.3	3ZD-1B-24	✓				✓	✓			
118	Smoke	FL.3	3ZD-2B-1	✓				✓	✓			
119	Smoke	FL.3	3ZD-2B-2	✓				✓	✓			
120	Smoke	FL.3	3ZD-2B-3	✓				✓	✓	Write down for logs.		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ธีรภัทรบรรณสิทธิ์ จำกัด	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	8-9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68
2	SIGNATURE : [Signature]	8-9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68
3	SIGNATURE : [Signature]	8-9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68
4	SIGNATURE : [Signature]	8-9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ธีรภัทรบรรณสิทธิ์ จำกัด	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	8-9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68
2	SIGNATURE : [Signature]	8-9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68
3	SIGNATURE : [Signature]	8-9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68
4	SIGNATURE : [Signature]	8-9/13/68	SIGNATURE : [Signature]	9/9/68



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Building : 3rd Floor
Service : Yearly 2/4 Other

Remarks :
- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
121	Smoke	FL.3	3ZD-2B-4	✓				✓	✓	✓	ไม่พบปัญหา	
122	Smoke	FL.3	3ZD-2B-5	✓				✓	✓	✓		
123	Smoke	FL.3	3ZD-2B-6	✓				✓	✓	✓		
124	Manual	FL.3	3ZD-2B-7	✓				✓	✓	✓		
125	Smoke	FL.3	3ZD-2B-8	✓				✓	✓	✓		
126	Smoke	FL.3	3ZD-2B-9	✓				✓	✓	✓		
127	Smoke	FL.3	3ZD-2B-10	✓				✓	✓	✓		
128	Smoke	FL.3	3ZD-2B-11	✓				✓	✓	✓		
129	Smoke	FL.3	3ZD-2B-12	✓				✓	✓	✓		
130	Smoke	FL.3	3ZD-2B-13	✓				✓	✓	✓		
131	Smoke	FL.3	3ZD-2B-14	✓				✓	✓	✓		
132	Smoke	FL.3	3ZD-2B-15	✓				✓	✓	✓		
133	Smoke	FL.3	3ZD-2B-16	✓				✓	✓	✓		
134	Smoke	FL.3	3ZD-2B-17	✓				✓	✓	✓		
135	Smoke	FL.3	3ZD-2B-18	✓				✓	✓	✓		
136	Heat	FL.3	3ZD-3B-1	✓				✓	✓	✓		
137	Smoke	FL.3	3ZD-3B-2	✓				✓	✓	✓		
138	Smoke	FL.3	3ZD-3B-3	✓				✓	✓	✓		
139	Smoke	FL.3	3ZD-3B-4	✓				✓	✓	✓		
140	Smoke	FL.3	3ZD-3B-4	✓				✓	✓	✓		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	8-2-13/2558	SIGNATURE : [Signature]	9/3/58
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Building : 3rd Floor
Service : Yearly 2/4 Other

Remarks :
- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
								Visual Check	Clean	Test		
												1
141	Smoke	FL.3	3ZD-3B-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
142	Smoke	FL.3	3ZD-3B-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
143	Smoke	FL.3	3ZD-3B-7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
144	Smoke	FL.3	3ZD-3B-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
145	Smoke	FL.3	3ZD-3B-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
146	Smoke	FL.3	3ZD-3B-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
147	Smoke	FL.3	3ZD-3B-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
148	Smoke	FL.3	3ZD-3B-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
149	Smoke	FL.3	3ZD-3B-13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
150	Smoke	FL.3	3ZD-3B-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
151	Smoke	FL.3	3ZD-3B-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
152	Smoke	FL.3	3ZD-3B-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
153	Smoke	FL.3	3ZD-3B-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
154	Smoke	FL.3	3ZD-3B-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
155	Smoke	FL.3	3ZD-3B-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
156	Smoke	FL.3	3ZD-3B-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
157	Smoke	FL.3	3ZD-3B-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
158	Smoke	FL.3	3ZD-3B-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
159	Smoke	FL.3	3ZD-4B-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
160	Smoke	FL.3	3ZD-4B-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	8-2-13/2558	SIGNATURE : [Signature]	9/3/58
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรรมการป้องกันและดับเพลิง จำกัด
Project : ศูนย์การค้าอิมเมจิโอ 3rd Floor
Building : 3rd Floor
Service : Yearly 2/4 Other

Signature :
Signature :
Signature :
Signature :

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	Test Result
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
161	Smoke	FL.3	32D-4B-3	✓				✓	✓	✓		✓
162	Smoke	FL.3	32D-4B-4	✓				✓	✓	✓		✓
163	Smoke	FL.3	32D-4B-5	✓				✓	✓	✓		✓
164	Smoke	FL.3	32D-4B-6	✓				✓	✓	✓		✓
165	Smoke	FL.3	32D-4B-7	✓				✓	✓	✓		✓
166	Smoke	FL.3	32D-4B-8	✓				✓	✓	✓		✓
167	Smoke	FL.3	32D-4B-9	✓				✓	✓	✓		✓
168	Smoke	FL.3	32D-4B-10	✓				✓	✓	✓		✓
169	Smoke	FL.3	32D-4B-11	✓				✓	✓	✓		✓
170	Smoke	FL.3	32D-4B-12	✓				✓	✓	✓		✓
171	Smoke	FL.3	32D-4B-13	✓				✓	✓	✓		✓
172	Smoke	FL.3	32D-4B-14	✓				✓	✓	✓		✓
173	Smoke	FL.3	32D-4B-15	✓				✓	✓	✓		✓
174	Smoke	FL.3	32D-4B-16	✓				✓	✓	✓		✓
175	Smoke	FL.3	32D-4B-17	✓				✓	✓	✓		✓
176	Smoke	FL.3	32D-4B-18	✓				✓	✓	✓		✓
177	Smoke	FL.3	32D-4B-19	✓				✓	✓	✓		✓
178	Smoke	FL.3	32D-4B-20	✓				✓	✓	✓		✓
179	Smoke	FL.3	32D-4B-21	✓				✓	✓	✓		✓
180	Smoke	FL.3	32D-4B-22	✓				✓	✓	✓		✓

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้ตรวจการ	Date
1	SIGNATURE : Signature : Signature : Signature :	8-19/68	SIGNATURE : Signature : Signature : Signature :	9/9/68
2				
3				
4				



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรรมการป้องกันและดับเพลิง จำกัด
Project : ศูนย์การค้าอิมเมจิโอ 3rd Floor
Building : 3rd Floor
Service : Yearly 2/4 Other

Signature :
Signature :
Signature :
Signature :

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	Test Result
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
181	Smoke	FL.3	32D-4B-4	✓				✓	✓	✓		✓
182	Smoke	FL.3	32D-4B-5	✓				✓	✓	✓		✓
183	Smoke	FL.3	32D-4B-6	✓				✓	✓	✓		✓
184	Smoke	FL.3	32D-4B-7	✓				✓	✓	✓		✓
185	Smoke	FL.3	32D-4B-8	✓				✓	✓	✓		✓
186	Smoke	FL.3	32D-4B-9	✓				✓	✓	✓		✓
187	Smoke	FL.3	32D-4B-10	✓				✓	✓	✓		✓
188	Smoke	FL.3	32D-4B-11	✓				✓	✓	✓		✓
189	Smoke	FL.3	32D-4B-12	✓				✓	✓	✓		✓
190	Smoke	FL.3	32D-4B-13	✓				✓	✓	✓		✓
191	Smoke	FL.3	32D-4B-14	✓				✓	✓	✓		✓
192	Smoke	FL.3	32D-4B-15	✓				✓	✓	✓		✓
193	Smoke	FL.3	32D-4B-16	✓				✓	✓	✓		✓
194	Smoke	FL.3	32D-4B-17	✓				✓	✓	✓		✓
195	Smoke	FL.3	32D-4B-18	✓				✓	✓	✓		✓
196	Smoke	FL.3	32D-4B-19	✓				✓	✓	✓		✓
197	Smoke	FL.3	32D-4B-20	✓				✓	✓	✓		✓
198	Smoke	FL.3	32D-4B-21	✓				✓	✓	✓		✓
199	Smoke	FL.3	32D-4B-22	✓				✓	✓	✓		✓
200	Smoke	FL.3	32D-4B-23	✓				✓	✓	✓		✓

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้ตรวจการ	Date
1	SIGNATURE : Signature : Signature : Signature :	8-19/68	SIGNATURE : Signature : Signature : Signature :	9/9/68
2				
3				
4				



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	
201	Smoke	FL.3	3ZD-6B-3	✓				✓	✓	
202	Smoke	FL.3	3ZD-6B-4	✓				✓	✓	
203	Smoke	FL.3	3ZD-6B-5	✓				✓	✓	
204	Smoke	FL.3	3ZD-6B-6	✓				✓	✓	
205	Smoke	FL.3	3ZD-6B-7	✓				✓	✓	
206	Smoke	FL.3	3ZD-6B-8	✓				✓	✓	
207	Smoke	FL.3	3ZD-6B-9	✓				✓	✓	
208	Smoke	FL.3	3ZD-6B-10	✓				✓	✓	
209	Manual	FL.3	3ZD-6B-11	✓				✓	✓	
210	Smoke	FL.3	3ZD-6B-12	✓				✓	✓	
211	Smoke	FL.3	3ZD-6B-13	✓				✓	✓	
212	Smoke	FL.3	3ZD-6B-14	✓				✓	✓	
213	Smoke	FL.3	3ZD-6B-15	✓				✓	✓	
214	Smoke	FL.3	3ZD-6B-16	✓				✓	✓	
215	Smoke	FL.3	3ZD-6B-17	✓				✓	✓	
216	Smoke	FL.3	3ZD-6B-18	✓				✓	✓	
217	Smoke	FL.3	3ZD-6B-19	✓				✓	✓	
218	Smoke	FL.3	3ZD-6B-20	✓				✓	✓	
219	Smoke	FL.3	3ZD-6B-21	✓				✓	✓	
220	Manual	FL.3	3ZD-7B-1	✓				✓	✓	

COMMENT :

บริษัท วิศวกรระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
221	Smoke	FL.3	3ZD-7B-2	✓				✓	✓	-	
222	Smoke	FL.3	3ZD-7B-3	✓				✓	✓	-	
223	Smoke	FL.3	3ZD-7B-4	✓				✓	✓	-	
224	Smoke	FL.3	3ZD-7B-5	✓				✓	✓	-	
225	Smoke	FL.3	3ZD-7B-6	✓				✓	✓	-	
226	Smoke	FL.3	3ZD-7B-7	✓				✓	✓	-	செயல்பாடு சரியாக உள்ளது
227	Smoke	FL.3	3ZD-7B-8	✓				✓	✓	-	
228	Smoke	FL.3	3ZD-7B-9	✓				✓	✓	-	செயல்பாடு சரியாக உள்ளது
229	Smoke	FL.3	3ZD-7B-10	✓				✓	✓	-	
230	Smoke	FL.3	3ZD-7B-11	✓				✓	✓	-	
231	Manual	FL.3	3ZD-7B-12	✓				✓	✓	-	
232	Smoke	FL.3	3ZD-7B-13	✓				✓	✓	-	
233	Smoke	FL.3	3ZD-7B-14	✓				✓	✓	-	
234	Smoke	FL.3	3ZD-7B-15	✓				✓	✓	-	
235	Smoke	FL.3	3ZD-7C-1	✓				✓	✓	-	செயல்பாடு சரியாக உள்ளது
236	Smoke	FL.3	3ZD-7C-2	✓				✓	✓	-	
237	Smoke	FL.3	3ZD-7C-3	✓				✓	✓	-	
238	Smoke	FL.3	3ZD-7C-4	✓				✓	✓	-	
239	Smoke	FL.3	3ZD-7C-5	✓				✓	✓	-	
240	Smoke	FL.3	3ZD-7C-6	✓				✓	✓	-	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	8-11/68	SIGNATURE :	9/9/68
2	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธารสินธุ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

• N/A
✓ • Normal
✗ • Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test
241	Smoke	FL.3	3ZD-1C-7	✓				✓		✓
242	Smoke	FL.3	3ZD-1C-8	✓				✓		✓
243	Manual	FL.3	3ZD-1C-9	✓				✓		✓
244	Smoke	FL.3	3ZD-1C-10	✓				✓		✓
245	Smoke	FL.3	3ZD-1C-11	✓				✓		✓
246	Smoke	FL.3	3ZD-1C-12	✓				✓		✓
247	Smoke	FL.3	3ZD-1C-13	✓				✓		✓
248	Smoke	FL.3	3ZD-1C-14	✓				✓		✓
249	Smoke	FL.3	3ZD-1C-15	✓				✓		✓
250	Smoke	FL.3	3ZD-1C-16	✓				✓		✓
251	Smoke	FL.3	3ZD-1C-17	✓				✓		✓
252	Manual	FL.3	3ZD-1C-18	✓				✓		✓
253	Manual	FL.3	3ZD-1C-19	✓				✓		✓
254	Smoke	FL.3	3ZD-1C-20	✓				✓		✓
255	Smoke	FL.3	3ZD-1C-21	✓				✓		✓
256	Smoke	FL.3	3ZD-2C-1	✓				✓		✓
257	Smoke	FL.3	3ZD-2C-2	✓				✓		✓
258	Smoke	FL.3	3ZD-2C-3	✓				✓		✓
259	Smoke	FL.3	3ZD-2C-4	✓				✓		✓
260	Smoke	FL.3	3ZD-2C-5	✓				✓		✓

ไม่พบสัญญาณ

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	8-2/9/68	SIGNATURE :	9/9/68
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธารสินธุ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

• N/A
✓ • Normal
✗ • Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test
261	Smoke	FL.3	3ZD-2C-6	✓				✓		✓
262	Smoke	FL.3	3ZD-2C-7	✓				✓		✓
263	Smoke	FL.3	3ZD-2C-8	✓				✓		✓
264	Smoke	FL.3	3ZD-2C-8	✓				✓		✓
265	Smoke	FL.3	3ZD-2C-10	✓				✓		✓
266	Smoke	FL.3	3ZD-2C-11	✓				✓		✓
267	Manual	FL.3	3ZD-2C-12	✓				✓		✓
268	Smoke	FL.3	3ZD-2C-13	✓				✓		✓
269	Smoke	FL.3	3ZD-2C-14	✓				✓		✓
270	Smoke	FL.3	3ZD-2C-15	✓				✓		✓
271	Smoke	FL.3	3ZD-2C-16	✓				✓		✓
272	Smoke	FL.3	3ZD-2C-17	✓				✓		✓
273	Smoke	FL.3	3ZD-2C-18	✓				✓		✓
274	Smoke	FL.3	3ZD-2C-19	✓				✓		✓
275	Smoke	FL.3	3ZD-2C-20	✓				✓		✓
276	Smoke	FL.3	3ZD-2C-21	✓				✓		✓
277	Smoke	FL.3	3ZD-2C-22	✓				✓		✓
278	Smoke	FL.3	3ZD-3C-1	✓				✓		✓
279	Smoke	FL.3	3ZD-3C-2	✓				✓		✓
280	Smoke	FL.3	3ZD-3C-3	✓				✓		✓

ไม่พบสัญญาณ

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	8-2/9/64	SIGNATURE :	9/3/64
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 3rd Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
281	Manual	FL.3	3ZD-3C-4	✓				✓	✓	✓		
282	Smoke	FL.3	3ZD-3C-5	✓				✓	✓	✓		
283	Manual	FL.3	3ZD-3C-6	✓				✓	✓	✓		
284	Smoke	FL.3	3ZD-3C-7	✓				✓	✓	✓		
285	Smoke	FL.3	3ZD-3C-8	✓				✓	✓	✓		
286	Smoke	FL.3	3ZD-3C-9	✓				✓	✓	✓		
287	Smoke	FL.3	3ZD-3C-10	✓				✓	✓	✓		
288	Smoke	FL.3	3ZD-3C-11	✓				✓	✓	✓		
289	Smoke	FL.3	3ZD-3C-12	✓				✓	✓	✓		
290	Smoke	FL.3	3ZD-3C-13	✓				✓	✓	✓		13th Nov. 2015
291	Smoke	FL.3	3ZD-3C-14	✓				✓	✓	✓		
292	Smoke	FL.3	3ZD-3C-15	✓				✓	✓	✓		
293	Smoke	FL.3	3ZD-3C-16	✓				✓	✓	✓		
294	Smoke	FL.3	3ZD-3C-17	✓				✓	✓	✓		13th Nov. 2015
295	Smoke	FL.3	3ZD-3C-18	✓				✓	✓	✓		
296	Smoke	FL.3	3ZD-3C-19	✓				✓	✓	✓		
297												
298												
299												
300												

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ธีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2567-2568
Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test	
1	Smoke	FL.4	4ZD-1A-1	✓				✓	✓	
2	Smoke	FL.4	4ZD-1A-2	✓				✓	✓	
3	Smoke	FL.4	4ZD-1A-3	✓				✓	✓	
4	Manual	FL.4	4ZD-1A-4	✓				✓	✓	
5	Smoke	FL.4	4ZD-1A-5	✓				✓	✓	
6	Smoke	FL.4	4ZD-1A-6	✓				✓	✓	
7	Smoke	FL.4	4ZD-1A-7	✓				✓	✓	
8	Smoke	FL.4	4ZD-1A-8	✓				✓	✓	
9	Smoke	FL.4	4ZD-1A-9	✓				✓	✓	
10	Smoke	FL.4	4ZD-1A-10	✓				✓	✓	
11	Smoke	FL.4	4ZD-1A-11	✓				✓	✓	
12	Smoke	FL.4	4ZD-1A-12	✓				✓	✓	
13	Smoke	FL.4	4ZD-1A-13	✓				✓	✓	
14	Smoke	FL.4	4ZD-1A-14	✓				✓	✓	
15	Smoke	FL.4	4ZD-1A-15	✓				✓	✓	
16	Smoke	FL.4	4ZD-1A-16	✓				✓	✓	
17	Smoke	FL.4	4ZD-1A-17	✓				✓	✓	
18	Smoke	FL.4	4ZD-1A-18	✓				✓	✓	
19	Smoke	FL.4	4ZD-1A-19	✓				✓	✓	
20	Smoke	FL.4	4ZD-1A-20	✓				✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	8-9/3/68	SIGNATURE : [Signature]	9/3/68
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	8-9/3/68	SIGNATURE : [Signature]	9/3/68
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และแพทยศาสตร์สุราษฎร์ธานี
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean / Test		
21	Smoke	FL.4	4ZD-1A-21	✓				✓	✓	✓	
22	Smoke	FL.4	4ZD-1A-22	✓				✓	✓	✓	
23	Smoke	FL.4	4ZD-2A-1	✓				✓	✓	✓	
24	Smoke	FL.4	4ZD-2A-2	✓				✓	✓	✓	
25	Smoke	FL.4	4ZD-2A-3	✓				✓	✓	✓	
26	Smoke	FL.4	4ZD-2A-4	✓				✓	✓	✓	
27	Smoke	FL.4	4ZD-2A-5	✓				✓	✓	✓	
28	Smoke	FL.4	4ZD-2A-6	✓				✓	✓	✓	
29	Smoke	FL.4	4ZD-2A-7	✓				✓	✓	✓	
30	Smoke	FL.4	4ZD-2A-8	✓				✓	✓	✓	
31	Smoke	FL.4	4ZD-2A-9	✓				✓	✓	✓	
32	Smoke	FL.4	4ZD-2A-10	✓				✓	✓	✓	
33	Smoke	FL.4	4ZD-2A-11	✓				✓	✓	✓	
34	Smoke	FL.4	4ZD-2A-12	✓				✓	✓	✓	
35	Smoke	FL.4	4ZD-2A-13	✓				✓	✓	✓	
36	Smoke	FL.4	4ZD-2A-14	✓				✓	✓	✓	
37	Smoke	FL.4	4ZD-2A-15	✓				✓	✓	✓	
38	Smoke	FL.4	4ZD-2A-16	✓				✓	✓	✓	
39	Smoke	FL.4	4ZD-2A-17	✓				✓	✓	✓	
40	Smoke	FL.4	4ZD-2A-18	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และแพทยศาสตร์สุราษฎร์ธานี
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean / Test		
41	Smoke	FL.4	4ZD-2A-19	✓				✓	✓	✓	
42	Smoke	FL.4	4ZD-2A-20	✓				✓	✓	✓	
43	Smoke	FL.4	4ZD-2A-21	✓				✓	✓	✓	
44	Smoke	FL.4	4ZD-2A-22	✓				✓	✓	✓	
45	Smoke	FL.4	4ZD-2A-23	✓				✓	✓	✓	
46	Smoke	FL.4	4ZD-3A-1	✓				✓	✓	✓	
47	Smoke	FL.4	4ZD-3A-2	✓				✓	✓	✓	
48	Smoke	FL.4	4ZD-3A-3	✓				✓	✓	✓	
49	Smoke	FL.4	4ZD-3A-4	✓				✓	✓	✓	
50	Smoke	FL.4	4ZD-3A-5	✓				✓	✓	✓	
51	Smoke	FL.4	4ZD-3A-6	✓				✓	✓	✓	
52	Smoke	FL.4	4ZD-3A-7	✓				✓	✓	✓	
53	Smoke	FL.4	4ZD-3A-8	✓				✓	✓	✓	
54	Smoke	FL.4	4ZD-3A-9	✓				✓	✓	✓	
55	Smoke	FL.4	4ZD-3A-10	✓				✓	✓	✓	
56	Smoke	FL.4	4ZD-3A-11	✓				✓	✓	✓	
57	Smoke	FL.4	4ZD-3A-12	✓				✓	✓	✓	
58	Smoke	FL.4	4ZD-3A-13	✓				✓	✓	✓	
59	Smoke	FL.4	4ZD-3A-14	✓				✓	✓	✓	
60	Smoke	FL.4	4ZD-3A-15	✓				✓	✓	✓	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Results	Remarks
				1	2	3	4	Visual	Clean	Test		
61	Smoke	FL.4	4ZD-3A-15	✓				✓	✓	✓	✓	
62	Smoke	FL.4	4ZD-3A-16	✓				✓	✓	✓	✓	
63	Smoke	FL.4	4ZD-3A-17	✓				✓	✓	✓	✓	
64	Smoke	FL.4	4ZD-3A-18	✓				✓	✓	✓	✓	
65	Smoke	FL.4	4ZD-3A-19	✓				✓	✓	✓	✓	
66	Smoke	FL.4	4ZD-3A-20	✓				✓	✓	✓	✓	
67	Smoke	FL.4	4ZD-3A-21	✓				✓	✓	✓	✓	
68	Smoke	FL.4	4ZD-3A-22	✓				✓	✓	✓	✓	
69	Smoke	FL.4	4ZD-4A-1	✓				✓	✓	✓	✓	
70	Smoke	FL.4	4ZD-4A-2	✓				✓	✓	✓	✓	
71	Smoke	FL.4	4ZD-4A-3	✓				✓	✓	✓	✓	
72	Smoke	FL.4	4ZD-4A-4	✓				✓	✓	✓	✓	
73	Smoke	FL.4	4ZD-4A-5	✓				✓	✓	✓	✓	
74	Smoke	FL.4	4ZD-4A-6	✓				✓	✓	✓	✓	
75	Manual	FL.4	4ZD-4A-7	✓				✓	✓	✓	✓	
76	Smoke	FL.4	4ZD-4A-8	✓				✓	✓	✓	✓	
77	Smoke	FL.4	4ZD-4A-9	✓				✓	✓	✓	✓	
78	Smoke	FL.4	4ZD-4A-10	✓				✓	✓	✓	✓	
79	Smoke	FL.4	4ZD-4A-11	✓				✓	✓	✓	✓	
80	Smoke	FL.4	4ZD-4A-12	✓				✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	8-01/2/68	SIGNATURE :	9/3/68
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test Result	
81	Manual	FL.4	4ZD-4A-13	✓				✓	✓	
82	Smoke	FL.4	4ZD-4A-14	✓				✓	✓	
83	Smoke	FL.4	4ZD-4A-15	✓				✓	✓	
84	Smoke	FL.4	4ZD-4A-16	✓				✓	✓	
85	Smoke	FL.4	4ZD-4A-17	✓				✓	✓	
86	Smoke	FL.4	4ZD-4A-18	✓				✓	✓	
87	Manual	FL.4	4ZD-4A-19	✓				✓	✓	
88	Smoke	FL.4	4ZD-4A-20	✓				✓	✓	
89	Smoke	FL.4	4ZD-4A-21	✓				✓	✓	
90	Smoke	FL.4	4ZD-4A-22	✓				✓	✓	
91	Smoke	FL.4	4ZD-5A-1	✓				✓	✓	
92	Heat	FL.4	4ZD-5A-2	✓				✓	✓	
93	Smoke	FL.4	4ZD-5A-3	✓				✓	✓	
94	Smoke	FL.4	4ZD-5A-4	✓				✓	✓	
95	Heat	FL.4	4ZD-5A-5	✓				✓	✓	
96	Heat	FL.4	4ZD-5A-6	✓				✓	✓	
97	Heat	FL.4	4ZD-5A-7	✓				✓	✓	
98	Smoke	FL.4	4ZD-5A-8	✓				✓	✓	
99	Manual	FL.4	4ZD-5A-9	✓				✓	✓	
100	Smoke	FL.4	4ZD-5A-10	✓				✓	✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	8-01/2/68	SIGNATURE :	9/3/68
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ภัทรวิภาส จำกัด
ศูนย์บริการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
101	Smoke	FL.4	4ZD-1B-1	✓				✓	✓	✓	satisfactory	
102	Smoke	FL.4	4ZD-1B-2	✓				✓	✓	✓		
103	Smoke	FL.4	4ZD-1B-3	✓				✓	✓	✓		
104	Smoke	FL.4	4ZD-1B-4	✓				✓	✓	✓		
105	Smoke	FL.4	4ZD-1B-5	✓				✓	✓	✓		
106	Smoke	FL.4	4ZD-1B-6	✓				✓	✓	✓		
107	Smoke	FL.4	4ZD-1B-7	✓				✓	✓	✓		
108	Smoke	FL.4	4ZD-1B-8	✓				✓	✓	✓		
109	Smoke	FL.4	4ZD-1B-9	✓				✓	✓	✓		
110	Smoke	FL.4	4ZD-1B-10	✓				✓	✓	✓		
111	Smoke	FL.4	4ZD-1B-11	✓				✓	✓	✓		
112	Smoke	FL.4	4ZD-1B-12	✓				✓	✓	✓		
113	Smoke	FL.4	4ZD-1B-13	✓				✓	✓	✓		
114	Smoke	FL.4	4ZD-1B-14	✓				✓	✓	✓		
115	Smoke	FL.4	4ZD-1B-15	✓				✓	✓	✓		
116	Smoke	FL.4	4ZD-1B-16	✓				✓	✓	✓		
117	Manual	FL.4	4ZD-1B-17	✓				✓	✓	✓		
118	Smoke	FL.4	4ZD-1B-18	✓				✓	✓	✓		
119	Smoke	FL.4	4ZD-1B-19	✓				✓	✓	✓		
120	Smoke	FL.4	4ZD-1B-20	✓				✓	✓	✓		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
2	SIGNATURE : [Redacted]	8-13/68	SIGNATURE : [Redacted]	8/3/64
3	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
4	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ภัทรวิภาส จำกัด
ศูนย์บริการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	Test Result
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
121	Smoke	FL.4	4ZD-2B-1	✓				✓	✓	✓		✓
122	Smoke	FL.4	4ZD-2B-2	✓				✓	✓	✓		✓
123	Smoke	FL.4	4ZD-2B-3	✓				✓	✓	✓		✓
124	Smoke	FL.4	4ZD-2B-4	✓				✓	✓	✓		✓
125	Manual	FL.4	4ZD-2B-5	✓				✓	✓	✓		✓
126	Smoke	FL.4	4ZD-2B-6	✓				✓	✓	✓		✓
127	Smoke	FL.4	4ZD-2B-7	✓				✓	✓	✓		✓
128	Smoke	FL.4	4ZD-2B-8	✓				✓	✓	✓		✓
129	Smoke	FL.4	4ZD-2B-9	✓				✓	✓	✓		✓
130	Smoke	FL.4	4ZD-2B-10	✓				✓	✓	✓		✓
131	Smoke	FL.4	4ZD-2B-11	✓				✓	✓	✓		✓
132	Smoke	FL.4	4ZD-2B-12	✓				✓	✓	✓		✓
133	Smoke	FL.4	4ZD-2B-13	✓				✓	✓	✓		✓
134	Smoke	FL.4	4ZD-2B-14	✓				✓	✓	✓		✓
135	Smoke	FL.4	4ZD-2B-15	✓				✓	✓	✓		✓
136	Smoke	FL.4	4ZD-2B-16	✓				✓	✓	✓		✓
137	Smoke	FL.4	4ZD-2B-17	✓				✓	✓	✓		✓
138	Smoke	FL.4	4ZD-2B-18	✓				✓	✓	✓		✓
139	Smoke	FL.4	4ZD-2B-19	✓				✓	✓	✓		✓
140	Smoke	FL.4	4ZD-2B-20	✓				✓	✓	✓		✓

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
2	SIGNATURE : [Redacted]	8-13/68	SIGNATURE : [Redacted]	9/3/64
3	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
4	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยศูนย์การเรียนรู้เพื่อสังคมแห่งอนาคต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ปีงบประมาณ 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
141	Manual	FL.4	4ZD-3B-21	✓				✓	✓		
142	Smoke	FL.4	4ZD-3B-22	✓				✓	✓		
143	Smoke	FL.4	4ZD-3B-23	✓				✓	✓		
144	Smoke	FL.4	4ZD-3B-1	✓				✓	✓		
145	Smoke	FL.4	4ZD-3B-2	✓				✓	✓		
146	Smoke	FL.4	4ZD-3B-3	✓				✓	✓		
147	Smoke	FL.4	4ZD-3B-4	✓				✓	✓		
148	Smoke	FL.4	4ZD-3B-5	✓				✓	✓		
149	Smoke	FL.4	4ZD-3B-6	✓				✓	✓		
150	Smoke	FL.4	4ZD-3B-7	✓				✓	✓		
151	Smoke	FL.4	4ZD-3B-8	✓				✓	✓		
152	Smoke	FL.4	4ZD-3B-9	✓				✓	✓		
153	Smoke	FL.4	4ZD-3B-10	✓				✓	✓		
154	Smoke	FL.4	4ZD-3B-11	✓				✓	✓		
155	Smoke	FL.4	4ZD-3B-12	✓				✓	✓		
156	Smoke	FL.4	4ZD-3B-13	✓				✓	✓		
157	Smoke	FL.4	4ZD-3B-14	✓				✓	✓		
158	Smoke	FL.4	4ZD-3B-15	✓				✓	✓		
159	Smoke	FL.4	4ZD-3B-16	✓				✓	✓		
160	Smoke	FL.4	4ZD-3B-17	✓				✓	✓		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :	8-9/3/66	SIGNATURE :	9/3/66
2	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยศูนย์การเรียนรู้เพื่อสังคมแห่งอนาคต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ปีงบประมาณ 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		Test Result
161	Smoke	FL.4	4ZD-3B-18	✓				✓	✓	✓	✓ 2023.02.23.03.00.00	
162	Smoke	FL.4	4ZD-3B-19	✓				✓	✓	✓		
163	Smoke	FL.4	4ZD-3B-20	✓				✓	✓	✓		
164	Smoke	FL.4	4ZD-3B-21	✓				✓	✓	✓		
165	Smoke	FL.4	4ZD-3B-22	✓				✓	✓	✓	✓	
166	Smoke	FL.4	4ZD-3B-23	✓				✓	✓	✓		
167	Smoke	FL.4	4ZD-4B-1	✓				✓	✓	✓		
168	Smoke	FL.4	4ZD-4B-2	✓				✓	✓	✓		
169	Smoke	FL.4	4ZD-4B-3	✓				✓	✓	✓	✓	
170	Smoke	FL.4	4ZD-4B-4	✓				✓	✓	✓		
171	Smoke	FL.4	4ZD-4B-5	✓				✓	✓	✓		
172	Smoke	FL.4	4ZD-4B-6	✓				✓	✓	✓		
173	Smoke	FL.4	4ZD-4B-7	✓				✓	✓	✓	✓	
174	Smoke	FL.4	4ZD-4B-8	✓				✓	✓	✓		
175	Smoke	FL.4	4ZD-4B-9	✓				✓	✓	✓		
176	Smoke	FL.4	4ZD-4B-10	✓				✓	✓	✓		
177	Smoke	FL.4	4ZD-4B-11	✓				✓	✓	✓	✓	
178	Smoke	FL.4	4ZD-4B-12	✓				✓	✓	✓		
179	Smoke	FL.4	4ZD-4B-13	✓				✓	✓	✓		
180	Smoke	FL.4	4ZD-4B-14	✓				✓	✓	✓		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท กระจกบานเลื่อนพรีเมียม จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test Result		
181	Smoke	FL.4	4ZD-4B-15	✓				✓	✓		
182	Smoke	FL.4	4ZD-4B-16	✓				✓	✓		
183	Smoke	FL.4	4ZD-5B-1	✓				✓	✓		
184	Smoke	FL.4	4ZD-5B-2	✓				✓	✓		
185	Smoke	FL.4	4ZD-5B-3	✓				✓	✓		
186	Smoke	FL.4	4ZD-5B-4	✓				✓	✓		
187	Smoke	FL.4	4ZD-5B-5	✓				✓	✓		
188	Smoke	FL.4	4ZD-5B-6	✓				✓	✓		
189	Smoke	FL.4	4ZD-5B-7	✓				✓	✓		
190	Manual	FL.4	4ZD-5B-8	✓				✓	✓		
191	Smoke	FL.4	4ZD-5B-9	✓				✓	✓		
192	Smoke	FL.4	4ZD-5B-10	✓				✓	✓		
193	Smoke	FL.4	4ZD-5B-11	✓				✓	✓		
194	Smoke	FL.4	4ZD-5B-12	✓				✓	✓		
195	Smoke	FL.4	4ZD-5B-13	✓				✓	✓		
196	Smoke	FL.4	4ZD-5B-14	✓				✓	✓		
197	Smoke	FL.4	4ZD-5B-15	✓				✓	✓		
198	Manual	FL.4	4ZD-5B-16	✓				✓	✓		
199	Smoke	FL.4	4ZD-5B-17	✓				✓	✓		
200	Smoke	FL.4	4ZD-5B-18	✓				✓	✓		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท กระจกบานเลื่อนพรีเมียม จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Test			
201	Smoke	FL.4	4ZD-5B-19	✓				✓	✓			
202	Smoke	FL.4	4ZD-5B-20	✓				✓	✓			
203	Smoke	FL.4	4ZD-5B-21	✓				✓	✓			
204	Smoke	FL.4	4ZD-5B-22	✓				✓	✓			
205	Smoke	FL.4	4ZD-5B-23	✓				✓	✓			
206	Smoke	FL.4	4ZD-5B-24	✓				✓	✓			
207	Smoke	FL.4	4ZD-5B-25	✓				✓	✓			
208	Smoke	FL.4	4ZD-1C-1	✓				✓	✓			
209	Smoke	FL.4	4ZD-1C-2	✓				✓	✓			
210	Smoke	FL.4	4ZD-1C-3	✓				✓	✓			
211	Manual	FL.4	4ZD-1C-4	✓				✓	✓			
212	Smoke	FL.4	4ZD-1C-5	✓				✓	✓			
213	Smoke	FL.4	4ZD-1C-6	✓				✓	✓			
214	Smoke	FL.4	4ZD-1C-7	✓				✓	✓			
215	Smoke	FL.4	4ZD-1C-8	✓				✓	✓			
216	Smoke	FL.4	4ZD-1C-9	✓				✓	✓			
217	Smoke	FL.4	4ZD-1C-10	✓				✓	✓			
218	Smoke	FL.4	4ZD-1C-11	✓				✓	✓			
219	Smoke	FL.4	4ZD-1C-12	✓				✓	✓			
220	Manual	FL.4	4ZD-1C-13	✓				✓	✓			

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้แทนทีมผู้ดูแลรักษา	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	7/3/64	SIGNATURE : [Signature]	7/3/64
2	SIGNATURE : [Signature]	7/3/64	SIGNATURE : [Signature]	7/3/64
3	SIGNATURE : [Signature]	7/3/64	SIGNATURE : [Signature]	7/3/64
4	SIGNATURE : [Signature]	7/3/64	SIGNATURE : [Signature]	7/3/64

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้แทนทีมผู้ดูแลรักษา	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	7/3/64	SIGNATURE : [Signature]	7/3/64
2	SIGNATURE : [Signature]	7/3/64	SIGNATURE : [Signature]	7/3/64
3	SIGNATURE : [Signature]	7/3/64	SIGNATURE : [Signature]	7/3/64
4	SIGNATURE : [Signature]	7/3/64	SIGNATURE : [Signature]	7/3/64



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/A ☐ Other

-	= NA
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test	
				1	2	3	4	Test	Test	
221	Smoke	FL.4	4ZD-1C-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
222	Smoke	FL.4	4ZD-1C-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
223	Smoke	FL.4	4ZD-2C-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
224	Smoke	FL.4	4ZD-2C-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
225	Smoke	FL.4	4ZD-2C-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
226	Smoke	FL.4	4ZD-2C-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
227	Smoke	FL.4	4ZD-2C-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
228	Smoke	FL.4	4ZD-2C-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
229	Smoke	FL.4	4ZD-2C-7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
230	Smoke	FL.4	4ZD-2C-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
231	Smoke	FL.4	4ZD-2C-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
232	Smoke	FL.4	4ZD-2C-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
233	Smoke	FL.4	4ZD-2C-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
234	Smoke	FL.4	4ZD-2C-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
235	Smoke	FL.4	4ZD-2C-13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
236	Smoke	FL.4	4ZD-2C-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
237	Smoke	FL.4	4ZD-2C-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
238	Smoke	FL.4	4ZD-2C-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
239	Manual	FL.4	4ZD-2C-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
240	Smoke	FL.4	4ZD-2C-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : 4th Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/A ☐ Other

-	= NA
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test	
				1	2	3	4	Test	Test	
241	Smoke	FL.4	4ZD-2C-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
242	Smoke	FL.4	4ZD-2C-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
243	Smoke	FL.4	4ZD-2C-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
244	Smoke	FL.4	4ZD-2C-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
245	Smoke	FL.4	4ZD-2C-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
246	Smoke	FL.4	4ZD-2C-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
247	Smoke	FL.4	4ZD-3C-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
248	Smoke	FL.4	4ZD-3C-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
249	Smoke	FL.4	4ZD-3C-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
250	Smoke	FL.4	4ZD-3C-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
251	Smoke	FL.4	4ZD-3C-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
252	Smoke	FL.4	4ZD-3C-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
253	Manual	FL.4	4ZD-3C-7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
254	Smoke	FL.4	4ZD-3C-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
255	Manual	FL.4	4ZD-3C-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
256	Smoke	FL.4	4ZD-3C-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
257	Smoke	FL.4	4ZD-3C-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
258	Smoke	FL.4	4ZD-3C-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
259	Smoke	FL.4	4ZD-3C-13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
260	Smoke	FL.4	4ZD-3C-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ห้าม.ปิด.ล็อค.

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	8-Nov-2568	SIGNATURE : [Redacted]	9/3/68
2	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
3	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
4	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	8-Nov-2568	SIGNATURE : [Redacted]	9/3/68
2	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
3	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
4	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนสูงหลังใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other Location : Roof Floor

Inspection and Test Report for Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
1	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-1	✓				✓	✓	-	ไม่พบการผิดปกติ
2	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-2	✓				✓	✓	-	
3	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-3	✓				✓	✓	-	
4	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-4	✓				✓	✓	-	
5	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-5	✓				✓	✓	-	
6	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-6	✓				✓	✓	-	
7	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-7	✓				✓	✓	-	
8	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-8	✓				✓	✓	-	
9	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-9	✓				✓	✓	-	ท่อ Duct ไม่ดี
10	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-10	✓				✓	✓	-	
11	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-11	✓				✓	✓	-	
12	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-12	✓				✓	✓	-	ท่อ Duct ไม่ดี
13	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-13	✓				✓	✓	-	
14	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-14	✓				✓	✓	-	
15	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-15	✓				✓	✓	-	
16	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-16	✓				✓	✓	-	
17	Smoke	FL Roof	ZD-R1B-17	✓				✓	✓	-	ท่อ Duct ไม่ดี
18	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-1	✓				✓	✓	-	
19	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-2	✓				✓	✓	-	
20	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-3	✓				✓	✓	-	ท่อ Duct ไม่ดี

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้ดำเนินการทดสอบ	Date
1	SIGNATURE :	7/12/2568	SIGNATURE :	9/9/68
2	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนสูงหลังใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other Location : 4th Floor

Inspection and Test Report for Device

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
261	Smoke	FL 4	4ZD-3C-15	✓				✓	✓	-	
262	Smoke	FL 4	4ZD-3C-16	✓				✓	✓	-	
263	Smoke	FL 4	4ZD-3C-17	✓				✓	✓	-	
264	Manual	FL 4	4ZD-3C-18	✓				✓	✓	-	
265	Smoke	FL 4	4ZD-3C-19	✓				✓	✓	-	
266	Smoke	FL 4	4ZD-3C-20	✓				✓	✓	-	
267	Smoke	FL 4	4ZD-3C-21	✓				✓	✓	-	
268	Smoke	FL 4	4ZD-3C-22	✓				✓	✓	-	
269	Smoke	FL 4	4ZD-3C-23	✓				✓	✓	-	
270											
271											
272											
273											
274											
275											
276											
277											
278											
279											
280											

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้ดำเนินการทดสอบ	Date
1	SIGNATURE :	9/13/68	SIGNATURE :	9/9/68
2	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Location : Roof Floor

-	= NA
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Location : Roof Floor

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Location : Roof Floor

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
21	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-4	✓				✓		✓	
22	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-5	✓				✓		✓	
23	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-6	✓				✓		✓	
24	Manual	FL Roof	ZD-R2B-7	✓				✓		✓	
25	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-8	✓				✓		✓	
26	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-9	✓				✓		✓	
27	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-10	✓				✓		✓	
28	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-11	✓				✓		✓	
29	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-12	✓				✓		✓	
30	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-13	✓				✓		✓	
31	Smoke	FL Roof	ZD-R2B-14	✓				✓		✓	
32	Smoke	FL Roof 765 1550	ZD-R2B-15	✓				✓		✓	
33	Smoke	FL Roof 765 1550	ZD-R2B-16	✓				✓		✓	
34	Smoke	FL Roof 765 1550	ZD-R2B-17	✓				✓		✓	
35	Smoke	FL Roof 765 1550	ZD-R2B-18	✓				✓		✓	
36	Smoke	FL Roof 765 1550	ZD-R2B-19	✓				✓		✓	
37	Smoke	FL Roof 765 1550	ZD-R2B-20	✓				✓		✓	
38	Smoke	FL Roof 765 1550	ZD-R2B-21	✓				✓		✓	
39	Smoke	FL Roof 765 1550	ZD-R2B-22	✓				✓		✓	
40	Smoke	FL Roof 765 1550	ZD-R2B-23	✓				✓		✓	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	7/13/2568	SIGNATURE :	7/13/68
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตการบรรณสัญญาตันตั้งหมู่เพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประตูที่ 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : D Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
1	Smoke	FLD	ZD-D1-1	✓				✓	✓	-	
2	Smoke	FLD	ZD-D1-2	✓				✓	✓	-	
3	Manual	FLD	ZD-D2-1	✓				✓	✓	-	
4	Smoke	FLD	ZD-D2-2	✓				✓	✓	-	
5	Smoke	FLD	ZD-D2-3	✓				✓	✓	-	
6	Smoke	FLD	ZD-D2-4	✓				✓	✓	-	
7	Smoke	FLD	ZD-D2-5	✓				✓	✓	-	
8	Smoke	FLD	ZD-D2-6	✓				✓	✓	-	
9	Smoke	FLD	ZD-D2-7	✓				✓	✓	-	
10	Smoke	FLD	ZD-D2-8	✓				✓	✓	-	
11	Manual	FLD	ZD-D2-1	✓				✓	✓	-	
12	Smoke	FLD	ZD-D2-2	✓				✓	✓	-	
13	Smoke	FLD	ZD-D2-3	✓				✓	✓	-	
14	Smoke	FLD	ZD-D2-4	✓				✓	✓	-	Smoke extinguisher Pass fire 15
15	Smoke	FLD	ZD-D2-5	✓				✓	✓	-	
16	Smoke	FLD	ZD-D2-6	✓				✓	✓	-	Smoke extinguisher Pass fire 15
17	Smoke	FLD	ZD-D2-7	✓				✓	✓	-	
18	Smoke	FLD	ZD-D2-8	✓				✓	✓	-	
19	Smoke	FLD	ZD-D2-9	✓				✓	✓	-	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	7/13/2568	SIGNATURE :	9/13/68
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	

Project : บัณฑิตการบรรณสัญญาตันตั้งหมู่เพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประตูที่ 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Location : D Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	
1	Smoke	FLD	ZD-R1C-1	✓				✓	✓	-	
2	Manual	FLD	ZD-R1C-2	✓				✓	✓	-	
3	Smoke	FLD	ZD-R1C-3	✓				✓	✓	-	
4	Smoke	FLD	ZD-R1C-4	✓				✓	✓	-	
5	Smoke	FLD	ZD-R1C-5	✓				✓	✓	-	
6	Smoke	FLD	ZD-R1C-6	✓				✓	✓	-	
7	Smoke	FLD	ZD-R1C-7	✓				✓	✓	-	
8	Smoke	FLD	ZD-R1C-8	✓				✓	✓	-	
9	Smoke	FLD	ZD-R1C-9	✓				✓	✓	-	
10	Smoke	FLD	ZD-R1C-10	✓				✓	✓	-	
11	Smoke	FLD	ZD-R2C-1	✓				✓	✓	-	
12	Manual	FLD	ZD-R2C-2	✓				✓	✓	-	
13	Smoke	FLD	ZD-R2C-3	✓				✓	✓	-	
14	Smoke	FLD	ZD-R2C-4	✓				✓	✓	-	
15	Smoke	FLD	ZD-R2C-5	✓				✓	✓	-	
16	Smoke	FLD	ZD-R2C-6	✓				✓	✓	-	
17	Smoke	FLD	ZD-R2C-7	✓				✓	✓	-	
18	Smoke	FLD	ZD-R2C-8	✓				✓	✓	-	
19	Smoke	FLD	ZD-R2C-9	✓				✓	✓	-	
20	Smoke	FLD	ZD-R2C-10	✓				✓	✓	-	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	7/13/2568	SIGNATURE :	9/13/2568
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	

บ้างรู้จักพระบวชอยู่กลางแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ราชพยาบาล

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Location : D Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE

[illegible]

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE : 	7/13/2562	SIGNATURE 	7/13/64
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	

อาจารย์ MRI



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาแบบยั่งยืนแฉ่งหุดเพ็เหลื้ใหม่ มหาวิชยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : MRI
Location : Floor 2Service: ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

INSPECTION AND TEST REPORT FOR FIRE ALARM CONTROL PANEL				Remark
1. Power Supplies				
1.1	Main AC power	251 VAC (220-230 VAC)	Pass <input checked="" type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Charger Battery	27.6 (>24 VDC)	Pass <input checked="" type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Battery	28.3 (>24 VDC)	Pass <input checked="" type="checkbox"/> Not Pass	
2. Lamps				
1.1	Power on		Pass <input checked="" type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Alarm		Pass <input checked="" type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Supervisory		Pass <input checked="" type="checkbox"/> Not Pass	
1.4	Trouble		Pass <input checked="" type="checkbox"/> Not Pass	
1.5	Monitor		Pass <input checked="" type="checkbox"/> Not Pass	
3. Control Switch				
1.1	Reset or Main Alarm Silencing		Pass <input checked="" type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Alarm Silence or Local Alarm Cllring		Pass <input checked="" type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Panel Silence or		Pass <input checked="" type="checkbox"/> Not Pass	
1.4	Lamp Test		Pass <input checked="" type="checkbox"/> Not Pass	
1.5	Drill		Pass <input checked="" type="checkbox"/> Not Pass	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : MRI Location : Back Office

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Graphic Annunciator Panel : No. 1

INSPECTION AND TEST REPORT FOR GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL			
1	Power Supply	Remark	
1.1	Main DC power 27.5 VAC (24-26Vdc)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
2	Lamps	Remark	
2.1	Led	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3	Visual Check	Remark	
3.1	Visual Check	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3.2	Wiring	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3.3	Network	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : MRI Location : Floor 1

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
1	Manual	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	DZ-101	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
2	Manual	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	DZ-102	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
3	Bell	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	AZ-101	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
4	Bell	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	AZ-102	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
5	Manual	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	DZ-201	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
6	Manual	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	DZ-202	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
7	Bell	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	AZ-201	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
8	Bell	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	AZ-202	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
9	Smoke	ห้องทำงาน	1ZD-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
10	Heat	ห้องน้ำ WC 101	1ZD-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
11	Heat	ห้องน้ำ WC 102	1ZD-3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
12	Smoke	ห้องนอน 1	1ZD-4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
13	Smoke	ห้องนอน 2	1ZD-5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
14	Smoke	ทางเดิน Corridor	1ZD-6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
15	Smoke	ห้องประชุม 15 คน	1ZD-7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
16	Smoke	ห้องสำนักงานหน้า	1ZD-8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
17	Smoke	โถงลิฟท์ 1	1ZD-9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
18	Smoke	โถงลิฟท์ 2	1ZD-10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
19	Smoke	ห้องเก็บอุปกรณ์	2ZD-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
20	Smoke	ห้องเก็บอุปกรณ์	2ZD-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ

COMMENT :

FIRE ALARM SYSTEM



บริการตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ อาคารโรงงานอุตสาหกรรม

Project : ศูนย์การค้าอิมเมจิอัส ภูเก็ต 2561-2568

Building : MBI Location : Floor 2

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions	Test Result	Remarks
				1	2	3	4			
21	Heat	ห้องรับแขก 1 ชั้น 2	32D-1	✓	✓	✓	✓	Visual Check	✓	
22	Heat	ห้องรับแขก 2 ชั้น 2	32D-2	✓	✓	✓	✓	Test	✓	
23	Smoke	ห้องครัว Recover ชั้น 2	32D-3	✓	✓	✓	✓	Clean	✓	
24	Smoke	ห้องนอน ชั้น 2	32D-4	✓	✓	✓	✓	Test	✓	
25	Smoke	ทางเดิน Corridor ชั้น 2	32D-5	✓	✓	✓	✓	Visual Check	✓	
26	Smoke	ห้องรับแขก ชั้น 2	32D-6	✓	✓	✓	✓	Test	✓	
27	Heat	Locker ชั้น 2	32D-7	✓	✓	✓	✓	Clean	✓	
28	Heat	ห้องนอน ชั้น 2	32D-8	✓	✓	✓	✓	Test	✓	
29	Heat	ห้องรับแขก ชั้น 2	32D-9	✓	✓	✓	✓	Visual Check	✓	
30	Heat	Locker ชั้น 2	32D-10	✓	✓	✓	✓	Test	✓	
31	Smoke	ทางเดิน Corridor ชั้น 2	32D-11	✓	✓	✓	✓	Clean	✓	
32	Smoke	โถงลิฟต์	32D-12	✓	✓	✓	✓	Test	✓	
33	Smoke	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	32D-13	✓	✓	✓	✓	Visual Check	✓	
34	Smoke	หน้าประตูลิฟต์ ชั้น 2	42D-1	✓	✓	✓	✓	Test	✓	
35	Smoke	Corridor ชั้น 2	42D-2	✓	✓	✓	✓	Clean	✓	
36	Smoke	ห้อง Control 1 ชั้น 2	42D-3	✓	✓	✓	✓	Test	✓	
37	Smoke	ห้องรับแขก ชั้น 2	42D-4	✓	✓	✓	✓	Visual Check	✓	
38	Smoke	ทางเดิน Corridor ชั้น 2	42D-5	✓	✓	✓	✓	Test	✓	
39	Smoke	ห้อง Control 2 ชั้น 2	42D-6	✓	✓	✓	✓	Clean	✓	
40										

COMMENT :

รายงานการบริการ / SERVICE REPORT

Service Report NO. : 227, 089 901

ชื่อบริษัท : บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ : B. 085520

Contact Name : 0000000000

โทรศัพท์ : 0000000000

Mobile Phone : 0000000000

Brand Name : FAPN 901

Model : FAPN 901

ลักษณะงาน / Detail of Work

- ☐ Commissioning ☐ ติดตั้ง/Installation ☐ ตรวจสอบ/Inspection ☐ ซ่อม/Repair
- ☐ Stand by ☒ บำรุงรักษา/Maintenance ☐ อื่นๆ/Other

รายละเอียดการดำเนินงาน / Action

1. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

2. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

3. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

4. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

5. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

6. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

7. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

8. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

9. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

10. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

11. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

12. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

13. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

14. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

15. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

16. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

17. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

18. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

19. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

20. ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริการโดย / Service by		TIMESTAMP			
1.)	2.)	Request Start	Request End		
3.)	4.)	Request Start	Request End		
ผลการดำเนินงาน / Results		ค่าบริการ / Service Fee			
<input checked="" type="checkbox"/> สมบูรณ์/Complete <input type="checkbox"/> ติดตาม/Follow up		<input type="checkbox"/> ไม่มี/No Charge <input checked="" type="checkbox"/> มี/Charge			
คำแนะนำ/Suggestion		ลายเซ็นผู้บริการ / Service's Signature			
		วันที่ / Date			
		(.....)			
สำหรับลูกค้า (For Customer) : โปรดให้คะแนนความพึงพอใจ (Please rate your satisfaction)					
<input type="checkbox"/> คworรับปรุง/Less <input type="checkbox"/> พอใจ/Medium <input checked="" type="checkbox"/> ดี/Good <input type="checkbox"/> ดีมาก/Very Good					
ความคิดเห็น/Comment		ลายเซ็นลูกค้า / Customer's Signature			
		วันที่ / Date			
		(.....)			
600/128-128 ซอยถนนมิตรภาพ 137 อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2944-0035 แฟกซ์ 0-2944-1108 Email: confide@confide.co.th www.confide.co.th					



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ราชระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : MRI

Location : 3rd floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Graphic Annunciator Panel : No. 1

INSPECTION AND TEST REPORT FOR GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL			
1 Power Supply		Remark	
1.1 Main DC power	210 VAC (24-26Vdc) <input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
2 Lamps		Remark	
2.1 Led	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
3 Visual Check		Remark	
3.1 Visual Check	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
3.2 Wiring	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
3.3 Network	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	9/3/64	SIGNATURE :	9/3/64
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ราชระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : MRI

Location : Floor 3

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
1	Manual	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	DZ-101	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
2	Manual	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	DZ-102	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
3	Bell	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	AZ-101	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
4	Bell	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 1	AZ-102	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
5	Manual	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	DZ-201	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
6	Manual	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	DZ-202	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
7	Bell	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	AZ-201	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
8	Bell	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	AZ-202	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
9	Smoke	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	1ZD-1	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
10	Heat	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	1ZD-2	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
11	Heat	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	1ZD-3	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
12	Smoke	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	1ZD-4	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
13	Smoke	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	1ZD-5	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
14	Smoke	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	1ZD-6	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
15	Smoke	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	1ZD-7	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
16	Smoke	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	1ZD-8	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
17	Smoke	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	1ZD-9	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
18	Smoke	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	1ZD-10	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
19	Smoke	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	2ZD-1	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
20	Smoke	กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโซน 2	2ZD-2	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	9/3/64	SIGNATURE :	9/3/64
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM



Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : MRI Location : Floor 2

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test	Remarks
21	Heat	ห้องประชุม ชั้น 2	3ZD-1	✓				✓	✓	-	
22	Heat	ห้องประชุม 2	3ZD-2	✓				✓	✓	-	
23	Smoke	ห้องประชุม 2	3ZD-3	✓				✓	✓	-	
24	Smoke	ห้องประชุม 2	3ZD-4	✓				✓	✓	-	
25	Smoke	ห้องประชุม 2	3ZD-5	✓				✓	✓	-	
26	Smoke	ห้องประชุม 2	3ZD-6	✓				✓	✓	-	
27	Heat	Locker ชั้น 2	3ZD-7	✓				✓	✓	-	
28	Heat	Locker ชั้น 2	3ZD-8	✓				✓	✓	-	
29	Heat	Locker ชั้น 2	3ZD-9	✓				✓	✓	-	
30	Heat	Locker ชั้น 2	3ZD-10	✓				✓	✓	-	
31	Smoke	Locker ชั้น 2	3ZD-11	✓				✓	✓	-	
32	Smoke	Locker ชั้น 2	3ZD-12	✓				✓	✓	-	
33	Smoke	Locker ชั้น 2	3ZD-13	✓				✓	✓	-	
34	Smoke	Locker ชั้น 2	4ZD-1	✓				✓	✓	-	
35	Smoke	Locker ชั้น 2	4ZD-2	✓				✓	✓	-	
36	Smoke	Locker ชั้น 2	4ZD-3	✓				✓	✓	-	
37	Smoke	Locker ชั้น 2	4ZD-4	✓				✓	✓	-	
38	Smoke	Locker ชั้น 2	4ZD-5	✓				✓	✓	-	
39	Smoke	Locker ชั้น 2	4ZD-6	✓				✓	✓	-	
40											

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	9/3/68	SIGNATURE :	9/3/68
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : หอพักกันภัย Location : ห้องข้าง

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

FACP : No. 1 Brand : Notifier Model : NFS-320

INSPECTION AND TEST REPORT FOR FIRE ALARM CONTROL PANEL				
1. Power Supplies				Remark
1.1	Main AC power	232 VAC(220-230 VAC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Charger Battery	27.6 (>24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Battery	27.6 (>24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
2. Lamps				Remark
1.1	Power on		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Alarm		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Supervisory		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.4	Trouble		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.5	Monitor		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3. Control Switch				Remark
1.1	Reset or SYSTEM RESET		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Alarm Silence or SIGNAL SILENCE		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Panel Silence or ACKNOWLEDGE		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.4	Lamp Test		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.5	Drill		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : หอพักกันภัย Location : ห้องข้าง

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Graphic Annunciator Panel : No. 1

INSPECTION AND TEST REPORT FOR GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL				
1 Power Supply				Remark
1.1	Main DC power	24.2 VAC (24-26Vdc)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
2 Lamps				Remark
2.1	Led		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3 Visual Check				Remark
3.1	Visual Check		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3.2	Wiring		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3.3	Network		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Building : พญิกันันท์
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other
Location : 1st Floor

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
1	Heat	ทางเดินรถ	S01.ZONE1/1	✓				✓	✓	-	
2	Heat	ทางเดินรถ	S01.ZONE1/1	✓				✓	✓	-	
3	Heat	ทางเดินรถ	S01.ZONE1/1	✓				✓	✓	-	
4	Heat	ทางเดินรถ	S01.ZONE1/1	✓				✓	✓	-	
5	Heat	ทางเดินรถ	S01.ZONE1/1	✓				✓	✓	-	
6	Heat	ทางเดินรถ	S01.ZONE1/1	✓				✓	✓	-	
7	Smoke	ห้องรวมไฟฟ้า-ลิโตามหาเจ้า	S02.ZONE1/2	✓				✓	✓	-	
8	Smoke	ห้องรวมไฟฟ้า-ลิโตามหาเจ้า	S02.ZONE1/2	✓				✓	✓	-	
9	Manual	ทางเดินรถ	ZM1,ZK1,ZONE1/1	✓				✓	✓	-	
10	Bell	ทางเดินรถ	ZA1.ZONE1/1	✓				✓	✓	-	
11	FT	ห้องรวมไฟฟ้า	ST1.ZONE1/1	✓				✓	✓	-	
12	Bell	โถงลิฟต์	ZA2.ZONE1/2	✓				✓	✓	-	
13	Manual	โถงลิฟต์	ZM2,ZK2,ZONE1/2	✓				✓	✓	-	
14	Smoke	ห้องรวมสุขาภิบาล	ST2.ZONE1/2	✓				✓	✓	-	
15	Smoke	ห้องเข้าลิโตามหาเจ้า	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	✓	-	
16	Smoke	ห้องเข้าลิโตามหาเจ้า	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	✓	-	
17	Smoke	ห้องเข้าลิโตามหาเจ้า	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	✓	-	
18	Smoke	ห้องเข้าลิโตามหาเจ้า	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	✓	-	
19	Smoke	ห้องเข้าลิโตามหาเจ้า	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	✓	-	
20	Smoke	ห้องเข้าลิโตามหาเจ้า	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	✓	-	

COMMENT : หน้างานได้ทำการ Test อุปกรณ์ และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Building : พญิกันันท์
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other
Location : 1st Floor

- = N/A
✓ = Normal
✗ = Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
21	Smoke	ห้องเข้าลิโตามหาเจ้า	ZD3.ZONE1/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
22	Smoke	ห้องเข้าลิโตามหาเจ้า	ZD3.ZONE1/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
23	Heat	ห้องเข้าลิโตามหาเจ้า	ZD3.ZONE1/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
24	Manual	ห้องไฟฟ้า	ZM3,ZK3,ZONE1/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

COMMENT : หน้างานได้ทำการ Test อุปกรณ์ และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ภัทรการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลฯ

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Building : พตท.รังสิต Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test	
									Test Result	
1	Smoke	ห้องสํานัก	ZD1-1.ZONE2/1	✓				✓	-	
2	Smoke	โถงบันได	ZD1-2.ZONE2/1	✓				✓	-	
3	Smoke	ห้องประชุม	ZD1-3.ZONE2/1	✓				✓	-	
4	Heat	ห้องปฏิบัติการ	ZD1-4.ZONE2/1	✓				✓	-	
5	Heat	ห้องครัว Room 215	ZD1-5.ZONE2/1	✓				✓	-	
6	Smoke	ห้องนอน Room 215	ZD1-6.ZONE2/1	✓				✓	-	
7	Smoke	ห้องนอน Room 214	ZD1-7.ZONE2/1	✓				✓	-	
8	Smoke	ห้องนอน Room 213	ZD1-8.ZONE2/1	✓				✓	-	
9	Smoke	ห้องนอน Room 212	ZD1-9.ZONE2/1	✓				✓	-	
10	Heat	ห้องครัว Room 212	ZD1-10.ZONE2/1	✓				✓	-	
11	Smoke	Corridor- ทางลิฟต์บันได	ZD1-11.ZONE2/1	✓				✓	-	
12	Smoke	Corridor- ทางลิฟต์บันได	ZD1-12.ZONE2/1	✓				✓	-	
13	Smoke	Corridor- ทางลิฟต์บันได	ZD1-13.ZONE2/1	✓				✓	-	
14	Smoke	Corridor- ทางลิฟต์บันได	ZD1-14.ZONE2/1	✓				✓	-	
15	Smoke	Corridor- ทางลิฟต์บันได	ZD1-15.ZONE2/1	✓				✓	-	
16	Smoke	Corridor- ทางลิฟต์บันได	ZD1-16.ZONE2/1	✓				✓	-	
17	Smoke	ห้องนอน Room 203	ZD1-17.ZONE2/1	✓				✓	-	
18	Smoke	ห้องนอน Room 204	ZD1-18.ZONE2/1	✓				✓	-	
19	Smoke	ห้องนอน Room 202	ZD1-19.ZONE2/1	✓				✓	-	
20	Smoke	ห้องนอน Room 205	ZD1-20.ZONE2/1	✓				✓	-	

COMMENT : พบงานผิดปกติ Test อุปกรณ์ และพบอุปสรรค



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ภัทรการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลฯ

Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Building : พตท.รังสิต Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test	
									Test Result	
21	Smoke	ห้องนอน Room 205	ZD1-21.ZONE2/1	✓				✓	-	
22	Smoke	ห้องนอน Room 206	ZD1-22.ZONE2/1	✓				✓	-	
23	Smoke	ห้องนอน Room 207	ZD1-23.ZONE2/1	✓				✓	-	
24	Smoke	ห้องนอน Room 208	ZD1-24.ZONE2/1	✓				✓	-	
25	Smoke	ห้องนอน Room 209	ZD1-25.ZONE2/1	✓				✓	-	
26	Smoke	ห้องนอน Room 210	ZD1-26.ZONE2/1	✓				✓	-	
27	Smoke	ห้องนอน Room 211	ZD1-27.ZONE2/1	✓				✓	-	
28	Bell	โถงบันได	ZAL-1.ZONE2/1	✓				✓	-	
29	Bell	Corridor พัดลม 206	ZAL-2.ZONE2/1	✓				✓	-	
30	Bell	Corridor พัดลม 212	ZAL-3.ZONE2/1	✓				✓	-	
31	Manual	โถงบันได	ZM1.ZK1-3.ZONE2/1	✓				✓	-	
32	Manual	Corridor พัดลม 206	ZM1.ZK1-3.ZONE2/1	✓				✓	-	
33	Manual	Corridor พัดลม 212	ZM1.ZK1-3.ZONE2/1	✓				✓	-	
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

COMMENT : พบงานผิดปกติ Test อุปกรณ์ และพบอุปสรรค



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค
Project : ศูนย์การค้าทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้นที่ 3/3
Building : อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้นที่ 3/3
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test Result	
1	Smoke	ห้องพัสดุ	ZD1-1.ZONE3/1	✓				✓	-	
2	Smoke	โถงลิฟต์	ZD1-2.ZONE3/1	✓				✓	-	
3	Smoke	ห้องพัสดุ	ZD1-3.ZONE3/1	✓				✓	-	
4	Heat	ห้องพัสดุ	ZD1-4.ZONE3/1	✓				✓	-	
5	Heat	ห้องพัสดุ Room 315	ZD1-5.ZONE3/1	✓				✓	-	
6	Smoke	ห้องพัสดุ Room 315	ZD1-6.ZONE3/1	✓				✓	-	
7	Smoke	ห้องพัสดุ Room 314	ZD1-7.ZONE3/1	✓				✓	-	
8	Smoke	ห้องพัสดุ Room 313	ZD1-8.ZONE3/1	✓				✓	-	
9	Smoke	ห้องพัสดุ Room 312	ZD1-9.ZONE3/1	✓				✓	-	
10	Heat	โถงลิฟต์ Room 312	ZD1-10.ZONE3/1	✓				✓	-	
11	Smoke	Corridor- ทางเดินบันได	ZD1-11.ZONE3/1	✓				✓	-	
12	Smoke	Corridor- ทางเดินบันได	ZD1-12.ZONE3/1	✓				✓	-	
13	Smoke	Corridor- ทางเดินบันได	ZD1-13.ZONE3/1	✓				✓	-	
14	Smoke	Corridor- ทางเดินบันได	ZD1-14.ZONE3/1	✓				✓	-	
15	Smoke	Corridor- ทางเดินบันได	ZD1-15.ZONE3/1	✓				✓	-	
16	Smoke	Corridor- ทางเดินบันได	ZD1-16.ZONE3/1	✓				✓	-	
17	Smoke	ห้องพัสดุ Room 303	ZD1-17.ZONE3/1	✓				✓	-	
18	Smoke	ห้องพัสดุ Room 304	ZD1-18.ZONE3/1	✓				✓	-	
19	Smoke	ห้องพัสดุ Room 301	ZD1-19.ZONE3/1	✓				✓	-	
20	Smoke	ห้องพัสดุ Room 302	ZD1-20.ZONE3/1	✓				✓	-	

COMMENT : พบการแจ้งเตือน Test อุปกรณ์ และทดสอบแล้ว



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค
Project : ศูนย์การค้าทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้นที่ 3/3
Building : อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้นที่ 3/3
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test Result	
21	Smoke	ห้องพัสดุ Room 305	ZD1-21.ZONE3/1	✓				✓	-	
22	Smoke	ห้องพัสดุ Room 306	ZD1-22.ZONE3/1	✓				✓	-	
23	Smoke	ห้องพัสดุ Room 307	ZD1-23.ZONE3/1	✓				✓	-	
24	Smoke	ห้องพัสดุ Room 308	ZD1-24.ZONE3/1	✓				✓	-	
25	Smoke	ห้องพัสดุ Room 309	ZD1-25.ZONE3/1	✓				✓	-	
26	Smoke	ห้องพัสดุ Room 310	ZD1-26.ZONE3/1	✓				✓	-	
27	Smoke	ห้องพัสดุ Room 311	ZD1-27.ZONE3/1	✓				✓	-	
28	Bell	โถงลิฟต์	ZA1-1.ZONE3/1	✓				✓	-	
29	Bell	Corridor- ทางเดินบันได	ZA1-2.ZONE3/1	✓				✓	-	
30	Bell	Corridor- ทางเดินบันได	ZA1-3.ZONE3/1	✓				✓	-	
31	Manual	โถงลิฟต์	ZM1-ZK1-3.ZONE2/1	✓				✓	-	
32	Manual	Corridor- ทางเดินบันได	ZM1-ZK1-3.ZONE3/1	✓				✓	-	
33	Manual	Corridor- ทางเดินบันได	ZM1-ZK1-3.ZONE3/1	✓				✓	-	
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

COMMENT : พบการแจ้งเตือน Test อุปกรณ์ และทดสอบแล้ว



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัทการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Project : ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัด ปทุมธานี 2567-2568
Building : อาคารผู้ป่วย
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other
Location : 4th Floor

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check			
								Test	Clean		
1	Smoke	ห้องลิฟท์	ZDI-1.ZONE4/1	✓				✓	✓		
2	Smoke	โถงลิฟท์	ZDI-2.ZONE4/1	✓				✓	✓		
3	Smoke	ห้องลิฟท์	ZDI-3.ZONE4/1	✓				✓	✓		
4	Heat	ห้องลิฟท์ชั้นใต้ดิน	ZDI-4.ZONE4/1	✓				✓	✓		
5	Heat	ห้องลิฟท์ Room 415	ZDI-5.ZONE4/1	✓				✓	✓		
6	Smoke	ห้องนอน Room 415	ZDI-6.ZONE4/1	✓				✓	✓		
7	Smoke	ห้องนอน Room 414	ZDI-7.ZONE4/1	✓				✓	✓		
8	Smoke	ห้องนอน Room 413	ZDI-8.ZONE4/1	✓				✓	✓		
9	Smoke	ห้องนอน Room 412	ZDI-9.ZONE4/1	✓				✓	✓		
10	Heat	ห้องลิฟท์ Room 412	ZDI-10.ZONE4/1	✓				✓	✓		
11	Smoke	Corridor- ทางลิฟท์ชั้นกลาง	ZDI-11.ZONE4/1	✓				✓	✓		
12	Smoke	Corridor- ทางลิฟท์ชั้นกลาง	ZDI-12.ZONE4/1	✓				✓	✓		
13	Smoke	Corridor- ทางลิฟท์ชั้นกลาง	ZDI-13.ZONE4/1	✓				✓	✓		
14	Smoke	Corridor- ทางลิฟท์ชั้นกลาง	ZDI-14.ZONE4/1	✓				✓	✓		
15	Smoke	Corridor- ทางลิฟท์ชั้นกลาง	ZDI-15.ZONE4/1	✓				✓	✓		
16	Smoke	Corridor- ทางลิฟท์ชั้นกลาง	ZDI-16.ZONE4/1	✓				✓	✓		
17	Smoke	ห้องนอน Room 403	ZDI-17.ZONE4/1	✓				✓	✓		
18	Smoke	ห้องนอน Room 404	ZDI-18.ZONE4/1	✓				✓	✓		
19	Smoke	ห้องนอน Room 401	ZDI-19.ZONE4/1	✓				✓	✓		
20	Smoke	ห้องนอน Room 402	ZDI-20.ZONE4/1	✓				✓	✓		

COMMENT : พนักงานได้ทำการ Test อุปกรณ์และพบผลดังนี้



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัทการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Project : ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัด ปทุมธานี 2567-2568
Building : อาคารผู้ป่วย
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other
Location : 4th Floor

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
								Visual Check	Clean	
				1	2	3	4			
Test Result										
Test										
21	Smoke	ห้องผู้ป่วย Room 405	ZDI-21.ZONE4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	Smoke	ห้องผู้ป่วย Room 406	ZDI-22.ZONE4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	Smoke	ห้องผู้ป่วย Room 407	ZDI-23.ZONE4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	Smoke	ห้องผู้ป่วย Room 408	ZDI-24.ZONE4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	Smoke	ห้องผู้ป่วย Room 409	ZDI-25.ZONE4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	Smoke	ห้องผู้ป่วย Room 410	ZDI-26.ZONE4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	Smoke	ห้องผู้ป่วย Room 411	ZDI-27.ZONE4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	Smoke	โถงลิฟท์	ZAI-1.ZONE4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	Smoke	Corridor ลิฟท์ชั้น 406	ZAI-2.ZONE4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	Smoke	Corridor ลิฟท์ชั้น 412	ZAI-3.ZONE4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	Smoke	โถงลิฟท์	ZM1.2K1-3.ZONE4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	Smoke	Corridor ลิฟท์ชั้น 406	ZM1.2K1-3.ZONE4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	Smoke	Corridor ลิฟท์ชั้น 412	ZM1.2K1-3.ZONE4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

COMMENT : พนักงานได้ทำการ Test อุปกรณ์และพบผลดังนี้



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ภัทรการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2567-2568
Building : หอพักนักเรียน
Location : 5th Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	Smoke	ห้องแม่ค้า	ZDI-1.ZONES/1	✓				✓			-	
2	Smoke	โถงลิฟท์	ZDI-2.ZONES/1	✓				✓			-	
3	Smoke	ห้องแม่ค้า	ZDI-3.ZONES/1	✓				✓			-	
4	Heat	ห้องแม่ค้า	ZDI-4.ZONES/1	✓				✓			-	
5	Heat	โถงลิฟท์ Room 515	ZDI-5.ZONES/1	✓				✓			-	
6	Smoke	โถงลิฟท์ Room 515	ZDI-6.ZONES/1	✓				✓			-	
7	Smoke	โถงลิฟท์ Room 514	ZDI-7.ZONES/1	✓				✓			-	
8	Smoke	โถงลิฟท์ Room 513	ZDI-8.ZONES/1	✓				✓			-	
9	Smoke	โถงลิฟท์ Room 512	ZDI-9.ZONES/1	✓				✓			-	
10	Heat	โถงลิฟท์ Room 512	ZDI-10.ZONES/1	✓				✓			-	
11	Smoke	Corridor - แม่ค้าลิฟท์	ZDI-11.ZONES/1	✓				✓			-	
12	Smoke	Corridor - แม่ค้าลิฟท์	ZDI-12.ZONES/1	✓				✓			-	
13	Smoke	Corridor - แม่ค้าลิฟท์	ZDI-13.ZONES/1	✓				✓			-	
14	Smoke	Corridor - แม่ค้าลิฟท์	ZDI-14.ZONES/1	✓				✓			-	
15	Smoke	Corridor - แม่ค้าลิฟท์	ZDI-15.ZONES/1	✓				✓			-	
16	Smoke	Corridor - แม่ค้าลิฟท์	ZDI-16.ZONES/1	✓				✓			-	
17	Smoke	โถงลิฟท์ Room 503	ZDI-17.ZONES/1	✓				✓			-	
18	Smoke	โถงลิฟท์ Room 504	ZDI-18.ZONES/1	✓				✓			-	
19	Smoke	โถงลิฟท์ Room 501	ZDI-19.ZONES/1	✓				✓			-	
20	Smoke	โถงลิฟท์ Room 502	ZDI-20.ZONES/1	✓				✓			-	

COMMENT : พบการแจ้งเตือน Test ปกติ และทดสอบดี



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท ภัทรการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจักษ์ 2567-2568
Building : หอพักนักเรียน
Location : 5th Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	Smoke	ห้องนอน Room 505	ZDI-21,ZONES/1	✓				✓			-	
22	Smoke	ห้องนอน Room 506	ZDI-22,ZONES/1	✓				✓			-	
23	Smoke	ห้องนอน Room 507	ZDI-23,ZONES/1	✓				✓			-	
24	Smoke	ห้องนอน Room 508	ZDI-24,ZONES/1	✓				✓			-	
25	Smoke	ห้องนอน Room 509	ZDI-25,ZONES/1	✓				✓			-	
26	Smoke	ห้องนอน Room 510	ZDI-26,ZONES/1	✓				✓			-	
27	Smoke	ห้องนอน Room 511	ZDI-27,ZONES/1	✓				✓			-	
28	Bell	โถงลิฟท์ Lift	ZAI-1,ZONES/1	✓				✓			-	
29	Bell	Corridor หน้าห้อง 506	ZAI-2,ZONES/1	✓				✓			-	
30	Bell	Corridor หน้าห้อง 512	ZAI-3,ZONES/1	✓				✓			-	
31	Manual	โถงลิฟท์ Lift	ZM1,ZK1-3,ZONES/1	✓				✓			-	
32	Manual	Corridor หน้าห้อง 506	ZM1,ZK1-3,ZONES/1	✓				✓			-	
33	Manual	Corridor หน้าห้อง 512	ZM1,ZK1-3,ZONES/1	✓				✓			-	
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												

COMMENT : พบการแจ้งเตือน Test ปกติ และทดสอบดี



บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด

เล่มที่ 227

เลขที่ 47



Project : บริการระบบสัญญาณเสียงและแสงในห้องประชุม อาคาร ศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์ 2567-2568

Building : หอพักนักย

Location : อาคารหอพักนักย

Service Date : 14/3/64

Project : บริการระบบสัญญาณเสียงและแสงในห้องประชุม อาคาร ศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์

Service Report NO. : 227 47 01 14011695472

Customer's Company : บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด

System : Fire Alarm

ชื่อผู้ติดต่อ : [Redacted]

Brand Name : NOTIFIER

โทรศัพท์ : [Redacted]

Model : [Redacted]

สถานะงาน / Detail of Work

<input type="checkbox"/> Commissioning	<input type="checkbox"/> ติดตั้ง/Installation	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบ/Inspection	<input type="checkbox"/> ซ่อม/Repair
<input type="checkbox"/> Stand by	<input checked="" type="checkbox"/> บำรุงรักษา/Maintenance	<input type="checkbox"/> อื่นๆ/Other	

รายละเอียดการดำเนินงาน / Action

ตรวจสอบ และทดสอบการทำงานของระบบสัญญาณเสียงและแสงในห้องประชุม อาคาร ศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์

- ตรวจสอบ และทดสอบการทำงานของระบบสัญญาณเสียงและแสงในห้องประชุม อาคาร ศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์

- ตรวจสอบ และทดสอบการทำงานของระบบสัญญาณเสียงและแสงในห้องประชุม อาคาร ศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์

* ตรวจสอบ และทดสอบการทำงานของระบบสัญญาณเสียงและแสงในห้องประชุม อาคาร ศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์

Fire 1 set * ตรวจสอบ และทดสอบการทำงานของระบบสัญญาณเสียงและแสงในห้องประชุม อาคาร ศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์

* ตรวจสอบ และทดสอบการทำงานของระบบสัญญาณเสียงและแสงในห้องประชุม อาคาร ศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์

- ตรวจสอบ และทดสอบการทำงานของระบบสัญญาณเสียงและแสงในห้องประชุม อาคาร ศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์

บริการโดย / Service by

1) [Redacted] 2) [Redacted] 3) [Redacted]

ผลการดำเนินงาน / Results

☒ สมบูรณ์/Complete ☐ ติดตาม/Follow up ☐ ไม่มี/No Charge ☒ มี/Charge

ข้อเสนอแนะ/Suggestion

วันที่ / Date

14/3/64

Customer's Signature

วันที่ / Date

14/3/64

ความพึงพอใจ/Comment

ดีมาก/Very Good

ดี/Good

พอใช้/Medium

น้อย/Not Good



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ปีระจกัปี 2567-2568

Building : หอพักกั้นบี Location : ห้อง 1
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other
FACP : No. 1 Brand : NOTIFIER Model : NFS-320

INSPECTION AND TEST REPORT FOR FIRE ALARM CONTROL PANEL				
1. Power Supplies				
1.1	Main AC power	97.9 VAC(220-230 VAC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	Remark
1.2	Charger Battery	97.6 (>24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Battery	97.6 (>24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
2. Lamps				
1.1	Power on	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		Remark
1.2	Alarm	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
1.3	Supervisory	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
1.4	Trouble	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
1.5	Monitor	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
3. Control Switch				
1.1	Reset or SYSTEM RESET	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		Remark
1.2	Alarm Silence or SIGNAL SILENCE	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
1.3	Panel Silence or ACKNOWLEDGE	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
1.4	Lamp Test	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
1.5	Drill	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE : [Redacted]	11/3/67	SIGNATURE : [Redacted]	11/3/67
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ปีระจกัปี 2567-2568

Building : หอพักกั้นบี Location : ห้อง 1
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other
Graphic Annunciator Panel : No. 1

INSPECTION AND TEST REPORT FOR GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL				
1. Power Supply				
1.1	Main DC power	97.9 VAC (24-26Vdc)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	Remark
2. Lamps				
2.1	Led	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		Remark
3. Visual Check				
3.1	Visual Check	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		Remark
3.2	Wiring	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		
3.3	Network	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass		

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE : [Redacted]	11/3/67	SIGNATURE : [Redacted]	11/3/67
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย จำกัด
Project : การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ ชั้น 1-3 อาคารพาณิชย์ 2567-2568
Building : อาคารพาณิชย์ 2567-2568
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

•	• N/A
✓	• Normal
✗	• Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test Result	
1	Heat	8TH FLOOR	S01_ZONE1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Heat		S01_ZONE1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Heat		S01_ZONE1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Heat		S01_ZONE1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Heat		S01_ZONE1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Heat		S01_ZONE1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Smoke	FIRE CONTROL ROOM - FIRE ALARM UNIT	S02_ZONE1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Smoke		S02_ZONE1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Manual	8TH FLOOR	ZM1_ZONE1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Bell		ZM1_ZONE1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	FT	FIRE CONTROL ROOM - FIRE ALARM UNIT	ST1_ZONE1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	Bell		ZM2_ZONE1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Manual	FIRE CONTROL ROOM - FIRE ALARM UNIT	ZM2_ZONE1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	Smoke		ST2_ZONE1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	Smoke	FIRE CONTROL ROOM - FIRE ALARM UNIT	ZD3_ZONE1/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	Smoke		ZD3_ZONE1/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	Smoke	FIRE CONTROL ROOM - FIRE ALARM UNIT	ZD3_ZONE1/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	Smoke		ZD3_ZONE1/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	Smoke	FIRE CONTROL ROOM - FIRE ALARM UNIT	ZD3_ZONE1/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	Smoke		ZD3_ZONE1/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

COMMENT : การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ ชั้น 1-3 อาคารพาณิชย์ 2567-2568

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	14/5/68	SIGNATURE : [Signature]	14/5/68
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย จำกัด
Project : การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ ชั้น 1-3 อาคารพาณิชย์ 2567-2568
Building : อาคารพาณิชย์ 2567-2568
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

•	• N/A
✓	• Normal
✗	• Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test	
21	Smoke	พื้นที่ชั้นสาม	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	✓	
22	Smoke	พื้นที่ชั้นสาม	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	✓	
23	Heat	พื้นที่ชั้นสาม	ZD3.ZONE1/3	✓				✓	✓	
24	Manual	พื้นที่	ZM3.ZK3.ZONE1/3	✓				✓	✓	
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

COMMENT : การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ ชั้น 1-3 อาคารพาณิชย์ 2567-2568

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	14/5/68	SIGNATURE : [Signature]	14/5/68
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	

	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

Project: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 Building: อาคารพัฒนากิจการ ประจำปี 2567-2568
 Service: ☒ Yearly ☐ Other
 Location: 2nd Floor

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quantity				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
1	Smoke	ห้องลิฟท์	ZD1-1, ZONE2/1	✓				✓		✓		
2	Smoke	โถงลิฟท์ Lift	ZD1-2, ZONE2/1	✓				✓		✓		
3	Smoke	ห้องลิฟท์ 1	ZD1-3, ZONE2/1	✓				✓		✓		
4	Heat	ห้องลิฟท์ 2	ZD1-4, ZONE2/1	✓				✓		✓		
5	Heat	ห้องลิฟท์ Room 215	ZD1-5, ZONE2/1	✓				✓		✓		
6	Smoke	ห้องลิฟท์ Room 215	ZD1-6, ZONE2/1	✓				✓		✓		
7	Smoke	ห้องลิฟท์ Room 214	ZD1-7, ZONE2/1	✓				✓		✓		
8	Smoke	ห้องลิฟท์ Room 213	ZD1-8, ZONE2/1	✓				✓		✓		
9	Smoke	ห้องลิฟท์ Room 212	ZD1-9, ZONE2/1	✓				✓		✓		
10	Heat	ห้องลิฟท์ Room 212	ZD1-10, ZONE2/1	✓				✓		✓		
11	Smoke	Corridor- ห้องลิฟท์ 214	ZD1-11, ZONE2/1	✓				✓		✓		
12	Smoke	Corridor- ห้องลิฟท์ 214	ZD1-12, ZONE2/1	✓				✓		✓		
13	Smoke	Corridor- ห้องลิฟท์ 214	ZD1-13, ZONE2/1	✓				✓		✓		
14	Smoke	Corridor- ห้องลิฟท์ 214	ZD1-14, ZONE2/1	✓				✓		✓		
15	Smoke	Corridor- ห้องลิฟท์ 214	ZD1-15, ZONE2/1	✓				✓		✓		
16	Smoke	Corridor- ห้องลิฟท์ 214	ZD1-16, ZONE2/1	✓				✓		✓		
17	Smoke	ห้องลิฟท์ Room 203	ZD1-17, ZONE2/1	✓				✓		✓		
18	Smoke	ห้องลิฟท์ Room 204	ZD1-18, ZONE2/1	✓				✓		✓		
19	Smoke	ห้องลิฟท์ Room 202	ZD1-19, ZONE2/1	✓				✓		✓		
20	Smoke	ห้องลิฟท์ Room 205	ZD1-20, ZONE2/1	✓				✓		✓		

COMMENT : number of days of delay

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY	Date
1	SIGNATURE : 		SIGNATURE : 	
2	SIGNATURE : 	14/3/66	SIGNATURE : 	14/3/66
3	SIGNATURE : 		SIGNATURE : 	
4	SIGNATURE : 		SIGNATURE : 	

	= Bad
✓	= Normal
✗	= Abnormal

[illegible]

COMMENT : on n'a pu tester qu'un seul Nixte.

Quarterly	TEST BY : Confida Technology	Date	APPROVED BY ผู้ดำเนินการทดสอบ	Date
1	SIGNATURE : [REDACTED]		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE : [REDACTED]	11/3/64	SIGNATURE : [REDACTED]	11/3/64
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย จำกัด
Project : การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ ชั้น 3/4
Building : 3rd Floor
Service : Yearly 2/4

NA	Normal	Abnormal
	✓	✗

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test Result	
1	Smoke	ห้องลิฟท์	ZD1-1.ZONE3/1	✓				✓	✓	
2	Smoke	โถงลิฟท์ Lift	ZD1-2.ZONE3/1	✓				✓	✓	
3	Smoke	ห้องลิฟท์	ZD1-3.ZONE3/1	✓				✓	✓	
4	Heat	ห้องลิฟท์	ZD1-4.ZONE3/1	✓				✓	✓	
5	Heat	โถงลิฟท์ Room 315	ZD1-5.ZONE3/1	✓				✓	✓	
6	Smoke	โถงลิฟท์ Room 315	ZD1-6.ZONE3/1	✓				✓	✓	
7	Smoke	โถงลิฟท์ Room 314	ZD1-7.ZONE3/1	✓				✓	✓	
8	Smoke	โถงลิฟท์ Room 313	ZD1-8.ZONE3/1	✓				✓	✓	
9	Smoke	โถงลิฟท์ Room 312	ZD1-9.ZONE3/1	✓				✓	✓	
10	Heat	โถงลิฟท์ Room 312	ZD1-10.ZONE3/1	✓				✓	✓	
11	Smoke	Corridor- ห้องลิฟท์	ZD1-11.ZONE3/1	✓				✓	✓	
12	Smoke	Corridor- ห้องลิฟท์	ZD1-12.ZONE3/1	✓				✓	✓	
13	Smoke	Corridor- ห้องลิฟท์	ZD1-13.ZONE3/1	✓				✓	✓	
14	Smoke	Corridor- ห้องลิฟท์	ZD1-14.ZONE3/1	✓				✓	✓	
15	Smoke	Corridor- ห้องลิฟท์	ZD1-15.ZONE3/1	✓				✓	✓	
16	Smoke	Corridor- ห้องลิฟท์	ZD1-16.ZONE3/1	✓				✓	✓	
17	Smoke	โถงลิฟท์ Room 303	ZD1-17.ZONE3/1	✓				✓	✓	
18	Smoke	โถงลิฟท์ Room 304	ZD1-18.ZONE3/1	✓				✓	✓	
19	Smoke	โถงลิฟท์ Room 301	ZD1-19.ZONE3/1	✓				✓	✓	
20	Smoke	โถงลิฟท์ Room 302	ZD1-20.ZONE3/1	✓				✓	✓	

COMMENT : ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานปกติ



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย จำกัด
Project : การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ ชั้น 3/4
Building : 3rd Floor
Service : Yearly 2/4

NA	Normal	Abnormal
	✓	✗

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test	
21	Smoke	ห้องลิฟท์ Room 305	ZD1-21.ZONE3/1	✓				✓	✓	
22	Smoke	ห้องลิฟท์ Room 306	ZD1-22.ZONE3/1	✓				✓	✓	
23	Smoke	ห้องลิฟท์ Room 307	ZD1-23.ZONE3/1	✓				✓	✓	
24	Smoke	ห้องลิฟท์ Room 308	ZD1-24.ZONE3/1	✓				✓	✓	
25	Smoke	ห้องลิฟท์ Room 309	ZD1-25.ZONE3/1	✓				✓	✓	
26	Smoke	ห้องลิฟท์ Room 310	ZD1-26.ZONE3/1	✓				✓	✓	
27	Smoke	ห้องลิฟท์ Room 311	ZD1-27.ZONE3/1	✓				✓	✓	
28	Bell	โถงลิฟท์ Lift	ZAI-1.ZONE3/1	✓				✓	✓	
29	Bell	Corridor ลิฟท์ 306	ZAI-2.ZONE3/1	✓				✓	✓	
30	Bell	Corridor ลิฟท์ 312	ZAI-3.ZONE3/1	✓				✓	✓	
31	Manual	โถงลิฟท์ Lift	ZML-ZK1-3.ZONE2/1	✓				✓	✓	
32	Manual	Corridor ลิฟท์ 306	ZML-ZK1-3.ZONE3/1	✓				✓	✓	
33	Manual	Corridor ลิฟท์ 312	ZML-ZK1-3.ZONE3/1	✓				✓	✓	
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

COMMENT : ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานปกติ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้ควบคุมงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	14/3/66	SIGNATURE : [Signature]	19/3/66
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้ควบคุมงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	14/3/66	SIGNATURE : [Signature]	19/3/66
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย จำกัด
Project : การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ ชั้น 4-5
Building : 4th Floor
Service : Yearly 2/4 Other

• N/A
✓ Normal
✗ Abnormal

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test Result	
1	Smoke	ห้องลิฟท์	ZD1-1.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
2	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-2.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
3	Smoke	ห้องลิฟท์	ZD1-3.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
4	Heat	ห้องลิฟท์	ZD1-4.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
5	Heat	ห้องลิฟท์	ZD1-5.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
6	Smoke	ห้องลิฟท์	ZD1-6.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
7	Smoke	ห้องลิฟท์	ZD1-7.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
8	Smoke	ห้องลิฟท์	ZD1-8.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
9	Smoke	ห้องลิฟท์	ZD1-9.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
10	Heat	ห้องลิฟท์	ZD1-10.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
11	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-11.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
12	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-12.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
13	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-13.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
14	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-14.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
15	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-15.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
16	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-16.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
17	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-17.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
18	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-18.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
19	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-19.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
20	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-20.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	

COMMENT : มติกรรมการป้องกันอัคคีภัย

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : วิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	14/3/66	SIGNATURE :	14/3/66
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย จำกัด
Project : การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ ชั้น 4-5
Building : 4th Floor
Service : Yearly 2/4 Other

• N/A
✓ Normal
✗ Abnormal

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test Result	
21	Smoke	ห้องลิฟท์	ZD1-21.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
22	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-22.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
23	Smoke	ห้องลิฟท์	ZD1-23.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
24	Smoke	ห้องลิฟท์	ZD1-24.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
25	Smoke	ห้องลิฟท์	ZD1-25.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
26	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-26.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
27	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-27.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
28	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-28.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
29	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-29.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
30	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-30.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
31	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-31.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
32	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-32.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
33	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-33.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
34	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-34.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
35	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-35.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
36	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-36.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
37	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-37.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
38	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-38.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
39	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-39.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	
40	Smoke	โถงลิฟท์	ZD1-40.ZONE4/1	✓				✓	✓	-	

COMMENT : มติกรรมการป้องกันอัคคีภัย

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : วิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	14/3/66	SIGNATURE :	14/3/66
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรรมการป้องกันและดับเพลิง จำกัด
Project : การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น
Building : 5th Floor
Service : Yearly 2/4 Other

✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test Result		
1	Smoke	ห้องลิฟท์	ZD1-1.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
2	Smoke	โถงบันได Lift	ZD1-2.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
3	Smoke	ห้องประชุม	ZD1-3.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
4	Heat	ห้องลิฟท์/ห้องบันได	ZD1-4.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
5	Heat	ห้องลิฟท์ Room 515	ZD1-5.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
6	Smoke	ห้องนอน Room 515	ZD1-6.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
7	Smoke	ห้องนอน Room 514	ZD1-7.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
8	Smoke	ห้องนอน Room 513	ZD1-8.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
9	Smoke	ห้องนอน Room 512	ZD1-9.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
10	Heat	โถงบันได Room 512	ZD1-10.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
11	Smoke	Corridor - ห้องลิฟท์บนทาง	ZD1-11.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
12	Smoke	Corridor - ห้องลิฟท์บนทาง	ZD1-12.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
13	Smoke	Corridor - ห้องลิฟท์บนทาง	ZD1-13.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
14	Smoke	Corridor - ห้องลิฟท์บนทาง	ZD1-14.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
15	Smoke	Corridor - ห้องลิฟท์บนทาง	ZD1-15.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
16	Smoke	Corridor - ห้องลิฟท์บนทาง	ZD1-16.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
17	Smoke	ห้องนอน Room 503	ZD1-17.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
18	Smoke	ห้องนอน Room 504	ZD1-18.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
19	Smoke	ห้องนอน Room 501	ZD1-19.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
20	Smoke	ห้องนอน Room 502	ZD1-20.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		

COMMENT : ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานปกติ



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรรมการป้องกันและดับเพลิง จำกัด
Project : การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น
Building : 5th Floor
Service : Yearly 2/4 Other

✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	Smoke	ห้องประชุม Room 505	ZD1-21.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
22	Smoke	ห้องประชุม Room 506	ZD1-22.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
23	Smoke	ห้องประชุม Room 507	ZD1-23.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
24	Smoke	ห้องประชุม Room 508	ZD1-24.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
25	Smoke	ห้องประชุม Room 509	ZD1-25.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
26	Smoke	ห้องประชุม Room 510	ZD1-26.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
27	Smoke	ห้องประชุม Room 511	ZD1-27.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
28	Bell	โถงบันได Lift	ZA1-1.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
29	Bell	Corridor ลิฟต์ห้อง 506	ZA1-2.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
30	Bell	Corridor ลิฟต์ห้อง 512	ZA1-3.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
31	Manual	โถงบันได Lift	ZM1-ZK1-3.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
32	Manual	Corridor ลิฟต์ห้อง 506	ZM1-ZK1-3.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
33	Manual	Corridor ลิฟต์ห้อง 512	ZM1-ZK1-3.ZONES/1	✓				✓	✓	✓		
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												

COMMENT : ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานปกติ



Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหริพิทยาลัยมิดเดิล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

อาคารระยะที่ 2

Building : ระยะที่ 2

Location : อาคารระยะที่ 2 FL 1-5

Service Date : 15/3/2568

No.	รายงานปัญหาที่พบจากการดำเนินงานตรวจสอบ	แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบจากการดำเนินงานตรวจสอบ
1	SS-01-L01M042 FL1 Trouble Open	ทางพบจากระบบ Fire Pumpไว้
2	SS-02-L01M043 FL1 Trouble Open	ทางพบจากระบบ Fire Pumpไว้
3	SS-04-L01M045 FL1 Trouble Open	ทางพบจากระบบ Fire Pumpไว้
4	FP-2-L01M046 FL1 Trouble Open	ทางพบจากระบบ Fire Pumpไว้
5	JP-2-L01M047 FL1 Trouble Open	ทางพบจากระบบ Fire Pumpไว้
6	ห้อง Supply Equipment 2 FL.3 ห้องน้ำดี Invalid L03D039	ปัญหาเดิมจากหน้างาน Disable ไว้ ได้ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ และแก้ไขปัญหาลบเรียบร้อย พบสายที่อุปกรณ์รวม 1 จุด ทำให้ อุปกรณ์จุดอื่นมีปัญหา Trouble ด้วย
7	ห้อง CLEAN SCOPE FL.3 น้ำดี L03M036 No.Response	ปัญหาเดิมจากหน้างาน Disable ไว้ ได้ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ และแก้ไขปัญหาลบเรียบร้อย พบสายที่อุปกรณ์รวม 1 จุด ทำให้ อุปกรณ์จุดอื่นมีปัญหา Trouble ด้วย
8	Manual 3 FL. ห้องน้ำดี L03M38 Invalid	ปัญหาเดิมจากหน้างาน Disable ไว้ ได้ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ และแก้ไขปัญหาลบเรียบร้อย พบสายที่อุปกรณ์รวม 1 จุด ทำให้ อุปกรณ์จุดอื่นมีปัญหา Trouble ด้วย
9	ห้อง ANESTHETISTS FL.3 ห้องน้ำดี L03D043 Invalid	ปัญหาเดิมจากหน้างาน Disable ไว้ ได้ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ และแก้ไขปัญหาลบเรียบร้อย พบสายที่อุปกรณ์รวม 1 จุด ทำให้ อุปกรณ์จุดอื่นมีปัญหา Trouble ด้วย
10	ห้อง Lock Female FL.3 น้ำดี L03D044 Invalid	ปัญหาเดิมจากหน้างาน Disable ไว้ ได้ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ และแก้ไขปัญหาลบเรียบร้อย พบสายที่อุปกรณ์รวม 1 จุด ทำให้ อุปกรณ์จุดอื่นมีปัญหา Trouble ด้วย
11	Ward10 Smoke Add FL 5 L05D026 No.Response	หน้างานเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์เอง เมื่อสามารถเข้าพื้นที่ได้ ทำการตรวจเช็คแก้ไขปัญหามาให้สามารถใช้งานได้เรียบร้อย
12	ห้องน้ำดีชั้น 3 อุปกรณ์ดับเพลิง ADD L03D036-L03D046 มี ปัญหา Trouble หลายๆ	หน้างานเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์เอง เมื่อสามารถเข้าพื้นที่ตรวจสอบแก้ไข ปัญหา ให้สามารถใช้งานได้เรียบร้อย

COMMENT : อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ปกติ

พื้นที่ห้องทั้งตัวและห้องรวมบางพื้นที่ของแต่ละชั้นไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ทางหน้างานบริหาร



FIRE ALARM SYSTEM

Confide Technology

Project : บัณฑิตวิทยาลัยศูนย์งานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ระยะที่ 2

Location : Secure Room FL.2

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

FACP : No. 1 Brand : Notifire Model : NFS2-640

INSPECTION AND TEST REPORT FOR FIRE ALARM CONTROL PANEL				Remark
1. Power Supplies				
1.1	Main AC power	221 VAC(220-230 VAC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Charger Battery	27.5 (>24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Battery	27.4 (>24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
2. Lamps				
1.1	Power on		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Alarm		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Supervisory		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.4	Trouble		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.5	Monitor		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3. Control Switch				
1.1	Reset or System Reset		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Alarm Silence or Signal Silence		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Panel Silence or Acknowledge		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.4	Lamp Test		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
1.5	Drill		<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Confide Technology

Project : บัณฑิตวิทยาลัยศูนย์งานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ระยะที่ 2

Location :

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Graphic Annunciator Panel : No. 1

INSPECTION AND TEST REPORT FOR GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL				Remark
1 Power Supply				
1.1	Main DC power	VAC (24-26Vdc)	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
2 Lamps				
2.1	Led		<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3 Visual Check				
3.1	Visual Check		<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3.2	Wiring		<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3.3	Network		<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	

COMMENT : ไม่ติดตั้ง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ระยะเวลาที่ 2

Location : Secure Room FL.2

Service : ☒ Yearly ☐ Other

Color Graphic Software : No. 1

INSPECTION AND REPORT FOR COLOR GRAPHIC SOFTWARE			
1	Monitor		Remark
1.1	Status	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
2	Computer Desktop (PC)		Remark
2.1	Status	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3	Software		Remark
3.1	Alarm Event	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3.2	Trouble/Monitor Event	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3.3	Command	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	

COMMENT:



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ระยะเวลาที่ 2

Location : 1st Floor

Service : ☒ Yearly ☐ Other

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quantity				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test Result	
1	Smoke/Add	CLOTH STORAGE ROOM	LO1D001							
2	Hest/Add	MAID ROOM	LO1D002							
3	Smoke/Add	MALE ROOM	LO1D003							
4	Smoke/Add	FEMALE ROOM	LO1D004							
5	Smoke/Add	HANDICAP ROOM	LO1D005							
6	Smoke/Add	AHU ROOM	LO1D006							
7	Smoke/Add	MALE STAFF ROOM	LO1D007							
8	Smoke/Add	FEMALE STAFF ROOM	LO1D008							
9	Smoke/Add	CLOTH STORAGE ROOM	LO1D009							
10	Smoke/Add	LANGMORTOM ROOM	LO1D010							
11	Smoke/Add	STORAGE ROOM 1ST ZONE 2001	LO1D011							
12	Smoke/Add	ELEVATOR HALL 4	LO1D012							
13	Smoke/Add	AHU ROOM 1/4	LO1D013							
14	Smoke/Add	SHOCH WAVE ROOM	LO1D014							
15	Smoke/Add	EQUIPMENT ROOM 1	LO1D015							
16	Smoke/Add	EQUIPMENT ROOM 2	LO1D016							
17	Smoke/Add	LASER ROOM	LO1D017							
18	Smoke/Add	STORAGE	LO1D018							
19	Smoke/Add	EQUIPMENT ROOM	LO1D019							
20	Smoke/Add	TREATMENT ROOM	LO1D020							

COMMENT : ทหารพ.ได้ตรวจให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉิน อาคาร ประจักษ์ปี 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Location : 1st Floor

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	Smoke/Add	ESWL ROOM	L01D021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
22	Smoke/Add	CLEAN THE DEVICE	L01D022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
23	Smoke/Add	MULTI FUNCTION	L01D023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
24	Smoke/Add	SIGNAGE EXAM ROOM 7	L01D024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
25	Smoke/Add	SIGNAGE EXAM ROOM 8	L01D025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
26	Smoke/Add	SIGNAGE EXAM ROOM 9	L01D026	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
27	Heat/Add	TREATMENT ROOM	L01D027	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
28	Smoke/Add	TREATMENT ROOM	L01D028	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
29	Smoke/Add	TREATMENT ROOM	L01D029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
30	Smoke/Add	MALE HANDICAP ROOM	L01D030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
31	Smoke/Add	CHINGING ROOM 1	L01D031	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
32	Smoke/Add	CHINGING ROOM 2	L01D032	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
33	Smoke/Add	FEMALE HANDICAP ROOM	L01D033	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
34	Smoke/Add	METTING ROOM	L01D034	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
35	Smoke/Add	STAFF ROOM	L01D035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
36	Smoke/Add	HEAD NURSE	L01D036	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
37	Smoke/Add	STAFF ROOM	L01D037	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
38	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 6	L01D038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
39	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 5	L01D039	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
40	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 4	L01D040	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		

COMMENT : ทางรพ ไม่สะดวกให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน อาคาร ประจักษ์ปี 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Location : 1st Floor

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
41	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 3.	L01D041		✓			✓	✓		-	
42	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 2.	L01D042		✓			✓	✓		-	
43	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 1.	L01D043		✓			✓	✓		-	
44	Smoke/Add	APPOINTMENT ROOM 1.	L01D044		✓			✓	✓		-	
45	Smoke/Add	SCREENING.	L01D045		✓			✓	✓		-	
46	Smoke/Add	CASHER 2001.	L01D046		✓			✓	✓		-	
47	Smoke/Add	STORAGE ROOM 2001.	L01D047		✓			✓	✓		-	
48	Smoke/Add	AHU ROOM/1.	L01D048		✓			✓	✓		-	
49	Smoke/Add	TOOL CLEANING.	L01D049		✓			✓	✓		-	
50	Smoke/Add	HEAD NURSE.	L01D050		✓			✓	✓		-	
51	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D051		✓			✓	✓		-	
52	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D052		✓			✓	✓		-	
53	Smoke/Add	STORE ROOM.	L01D053		✓			✓	✓		-	
54	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 4.	L01D054		✓			✓	✓		-	
55	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 3.	L01D055		✓			✓	✓		-	
56	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 2.	L01D056		✓			✓	✓		-	
57	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 1.	L01D057		✓			✓	✓		-	
58	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L01D058		✓			✓	✓		-	
59	Smoke/Add	PV 5.	L01D059		✓			✓	✓		-	
60	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 5.	L01D060		✓			✓	✓		-	

COMMENT : ทางรพ ไม่สะดวกให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10130

ผู้ดำเนินการทดสอบ : บริษัท 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2

Location : 1st Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Clean	Visual Check			
61.	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 6.	L01D061	✓				✓	✓	-		
62.	Smoke/Add	PV 6.	L01D062	✓				✓	✓	-		
63.	Smoke/Add	PV 7.	L01D063	✓				✓	✓	-		
64.	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 7.	L01D064	✓				✓	✓	-		
65.	Smoke/Add	AHU ROOM 1/2.	L01D065	✓				✓	✓	-		
66.	Smoke/Add	STORE TOOLS.	L01D066	✓				✓	✓	-		
67.	Smoke/Add	HEAT NURSE.	L01D067	✓				✓	✓	-		
68.	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D068	✓				✓	✓	-		
69.	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D069	✓				✓	✓	-		
70.	Smoke/Add	STORE.	L01D070	✓				✓	✓	-		
71.	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 4.	L01D071	✓				✓	✓	-		
72.	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 3.	L01D072	✓				✓	✓	-		
73.	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 2.	L01D073	✓				✓	✓	-		
74.	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 1.	L01D074	✓				✓	✓	-		
75.	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L01D075	✓				✓	✓	-		
76.	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 5.	L01D076	✓				✓	✓	-		
77.	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 6.	L01D077	✓				✓	✓	-		
78.	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 7.	L01D078	✓				✓	✓	-		
79.	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 8.	L01D079	✓				✓	✓	-		
80.	Smoke/Add	STAFF ONLY.	L01D080	✓				✓	✓	-		

COMMENT : ทดสอบให้ครบทุกจุดและพบผลตามใบ



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10130

ผู้ดำเนินการทดสอบ : บริษัท 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2

Location : 1st Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test			
81	Smoke/Add	โถงลิฟท์ชั้น 2	L01D081		✓			✓	✓	-		
82	Smoke/Add	โถงลิฟท์ชั้น 3	L01D082		✓			✓	✓	-		
83	Smoke	EE	L01D083		✓			✓	✓	-		
84	Smoke	ZONE 1/1 CORRIDOR	L01M001		✓			✓	✓	-		
85	Smoke	ZONE 1/2 CORRIDOR	L01M002		✓			✓	✓	-		
86	Smoke	ZONE 1/3 CORRIDOR	L01M003		✓			✓	✓	-		
87	Smoke	ZONE 1/4 CORRIDOR	L01M004		✓			✓	✓	-		
88	Smoke	ZONE 1/5 CORRIDOR	L01M005		✓			✓	✓	-		
89	Smoke	ZONE 1/6 CORRIDOR	L01M006		✓			✓	✓	-		
90	Smoke	ZONE 1/7 CORRIDOR	L01M007		✓			✓	✓	-		
91	Smoke	ZONE 1/8 CORRIDOR	L01M008		✓			✓	✓	-		
92	Smoke	ZONE 1/10 CORRIDOR	L01M010		✓			✓	✓	-		
93	Smoke	ZONE 1/11 CORRIDOR	L01M011		✓			✓	✓	-		
94	Smoke	ZONE 1/12 CORRIDOR	L01M012		✓			✓	✓	-		
95	Smoke	ZONE 1/13 CORRIDOR	L01M013		✓			✓	✓	-		
96	Smoke	ZONE 1/14 CORRIDOR	L01M014		✓			✓	✓	-		
97	Manual	ZONE ST-2	L01M015		✓			✓	✓	-		
98	Manual	MANUAL 1	L01M034		✓			✓	✓	-		
99	Manual	MANUAL 2	L01M035		✓			✓	✓	-		
100	Manual	MANUAL 3	L01M036		✓			✓	✓	-		

COMMENT : ทดสอบให้ครบทุกจุดและพบผลตามใบ



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บริษัทารบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัย สัมพันธ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน ปะจักษ์ 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2 Location : 1st Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test
101	Manual	MANUAL 4	L01M037	✓				✓	✓	-		
102	Manual	MANUAL 5	L01M038	✓				✓	✓	-		
103	Manual	MANUAL 6	L01M039	✓				✓	✓	-		
104	Manual	MANUAL 7	L01M040	✓				✓	✓	-		
105	Manual	MANUAL 8	L01M041	✓				✓	✓	-		
106	Manual	ZONE ST-1	L01M016	✓				✓	✓	-		
107	Manual	ZONE ST-17	L01M017	✓				✓	✓	-		
108	Manual	ZONE ST-18	L01M018	✓				✓	✓	-		
109	Manual	ZONE ST-19	L01M019	✓				✓	✓	-		
110	Manual	ZONE KEY SW.	L01M020	✓				✓	✓	-		
111	Strobe		L01M023	✓				✓	✓	-		
112	Speaker	ST1	L01M024	✓				✓	✓	-		
113	Speaker	ST2	L01M025	✓				✓	✓	-		
114	Manual	ST1	L01M044	✓				✓	✓	-		
115				✓				✓	✓	-		
116				✓				✓	✓	-		
117				✓				✓	✓	-		
118				✓				✓	✓	-		
119				✓				✓	✓	-		
120				✓				✓	✓	-		

COMMENT : ทารพ ไม่ตรวจให้ตยอุปกรณ์ระบบเตือนเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บริษัทารบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัย สัมพันธ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน ปะจักษ์ 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2 Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test
1	Smoke/Add	COMMUNICATION ROOM.	L02D001	✓				✓	✓	-		
2	Heat/Add	MALD.	L02D002	✓				✓	✓	-		
3	Smoke/Add	MALE.	L02D003	✓				✓	✓	-		
4	Smoke/Add	FEMALE.	L02D004	✓				✓	✓	-		
5	Smoke/Add	HANDICAP TOILET.	L02D005	✓				✓	✓	-		
6	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 7.	L02D006	✓				✓	✓	-		
7	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 6.	L02D007	✓				✓	✓	-		
8	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 5.	L02D008	✓				✓	✓	-		
9	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 4.	L02D009	✓				✓	✓	-		
10	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 3.	L02D010	✓				✓	✓	-		
11	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 2.	L02D011	✓				✓	✓	-		
12	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 1.	L02D012	✓				✓	✓	-		
13	Smoke/Add	TREATMENT ROOMA.	L02D013	✓				✓	✓	-		
14	Smoke/Add	TOOL CLEANING.	L02D014	✓				✓	✓	-		
15	Smoke/Add	STORET.	L02D015	✓				✓	✓	-		
16	Smoke/Add	STAFF ROOMA.	L02D016	✓				✓	✓	-		
17	Smoke/Add	HEAD NURSE.	L02D017	✓				✓	✓	-		
18	Smoke/Add	STAFF ROOMA.	L02D018	✓				✓	✓	-		
19	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 15.	L02D019	✓				✓	✓	-		
20	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 14.	L02D020	✓				✓	✓	-		

COMMENT : ทารพ ไม่ตรวจให้ตยอุปกรณ์ระบบเตือนเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2

Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			
21	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 13.	L02D021	✓				✓	✓	-		
22	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 12.	L02D022	✓				✓	✓	-		
23	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 11.	L02D023	✓				✓	✓	-		
24	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 10.	L02D024	✓				✓	✓	-		
25	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 9.	L02D025	✓				✓	✓	-		
26	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 8.	L01D026	✓				✓	✓	-		
27	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 7.	L01D027	✓				✓	✓	-		
28	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 1.	L01D028	✓				✓	✓	-		
29	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 2.	L01D029	✓				✓	✓	-		
30	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 3.	L01D030	✓				✓	✓	-		
31	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 4.	L01D031	✓				✓	✓	-		
32	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 5.	L01D032	✓				✓	✓	-		
33	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 6.	L01D033	✓				✓	✓	-		
34	Smoke/Add	CHANGING ROOM	L01D034	✓				✓	✓	-		
35	Smoke/Add	STORE.	L01D035	✓				✓	✓	-		
36	Smoke/Add	LIFT HALL 4.	L01D036	✓				✓	✓	-		
37	Smoke/Add	MALE	L01D037	✓				✓	✓	-		
38	Smoke/Add	FEMALE	L01D038	✓				✓	✓	-		
39	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D039	✓				✓	✓	-		
40	Smoke/Add	HEAD NURSE.	L01D040	✓				✓	✓	-		

COMMENT : ทหารพบให้ทดสอบอุปกรณ์และชุดเตือนเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2

Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test
41	Smoke/Add	STORE	L01D041	✓				✓	✓	-		
42	Smoke/Add	STORE	L01D042	✓				✓	✓	-		
43	Smoke/Add	STORAGE	L01D043	✓				✓	✓	-		
44	Smoke/Add	TOOL CLEANING	L01D044	✓				✓	✓	-		
45	Smoke/Add	MEETING ROOM	L01D045	✓				✓	✓	-		
46	Smoke/Add	TREATMENT ROOM	L01D046	✓				✓	✓	-		
47	Smoke/Add	X-RAY	L01D047	✓				✓	✓	-		
48	Smoke/Add	X-RAY	L01D048	✓				✓	✓	-		
49	Smoke/Add	ULTRASOUND	L01D049	✓				✓	✓	-		
50	Smoke/Add	TOILET	L01D050	✓				✓	✓	-		
51	Smoke/Add	TOILET	L01D051	✓				✓	✓	-		
52	Smoke/Add	EXAMINATION 1	L01D052	✓				✓	✓	-		
53	Smoke/Add	EXAMINATION 2	L01D053	✓				✓	✓	-		
54	Smoke/Add	EXAMINATION 3	L01D054	✓				✓	✓	-		
55	Smoke/Add	EXAMINATION 4	L01D055	✓				✓	✓	-		
56	Smoke/Add	EXAMINATION 5	L01D056	✓				✓	✓	-		
57	Smoke/Add	EXAMINATION 6	L01D057	✓				✓	✓	-		
58	Smoke/Add	EXAMINATION 7	L01D058	✓				✓	✓	-		
59	Smoke/Add	MALE	L01D059	✓				✓	✓	-		
60	Smoke/Add	FEMALE	L01D060	✓				✓	✓	-		

COMMENT : ทหารพบให้ทดสอบอุปกรณ์และชุดเตือนเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตยารอบรู้ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒราชพฤกษ์

ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ 2567-2568

Building : ระยะที่ 2 Yearly 2/4 ☐ Other Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test
61	Smoke/Add	TOOL CLEANING	L01D061	✓				✓	✓	-		
62	Smoke/Add	STORE	L01D062	✓				✓	✓	-		
63	Smoke/Add	STAFF ROOM	L01D063	✓				✓	✓	-		
64	Smoke/Add	HEAD INJURES	L01D064	✓				✓	✓	-		
65	Smoke/Add	MEETING ROOM	L01D065	✓				✓	✓	-		
66	Smoke/Add	ESW1 ROOM	L01D066	✓				✓	✓	-		
67	Smoke/Add	TREATMENT ROOM	L01D067	✓				✓	✓	-		
68	Smoke/Add	TOLL CLEANING	L01D068	✓				✓	✓	-		
69	Smoke/Add	STORE	L01D069	✓				✓	✓	-		
70	Smoke/Add	MEETING ROOM	L01D070	✓				✓	✓	-		
71	Smoke/Add	STAFF ROOM	L01D071	✓				✓	✓	-		
72	Smoke/Add	HEAD INJURES	L01D072	✓				✓	✓	-		
73	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 1.	L01D073	✓				✓	✓	-		
74	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 2.	L01D074	✓				✓	✓	-		
75	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 3.	L01D075	✓				✓	✓	-		
76	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 4.	L01D076	✓				✓	✓	-		
77	Smoke/Add	TREATMENT ROOM	L01D077	✓				✓	✓	-		
78	Smoke/Add	AUDIOGRAM 1.	L01D078	✓				✓	✓	-		
79	Smoke/Add	AUDIOGRAM 2.	L01D079	✓				✓	✓	-		
80	Smoke/Add	SCOPE	L01D080	✓				✓	✓	-		

COMMENT : รายการ ไม่ตรวจให้พบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตยารอบรู้ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒราชพฤกษ์

ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ 2567-2568

Building : ระยะที่ 2 Yearly 2/4 ☐ Other Location : 2nd Floor

Service : ☒ Yearly 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test
81	Smoke/Add	COUSLING ROOM	L01D081	✓				✓	✓	-		
82	Smoke/Add	STORE	L01D082	✓				✓	✓	-		
83	Smoke/Add	LIFT HALL 1&2	L01D083	✓				✓	✓	-		
84	Smoke/Add	LIFT HALL 3.	L01D084	✓				✓	✓	-		
85	Smoke/Add	ELECTICAL ROOM	L01D085	✓				✓	✓	-		
86	Smoke	ZONE 2/1	L02M001	✓				✓	✓	-		
87	Smoke	ZONE 2/2	L02M002	✓				✓	✓	-		
88	Smoke	ZONE 2/3	L02M003	✓				✓	✓	-		
89	Smoke	ZONE 2/4	L02M004	✓				✓	✓	-		
90	Smoke	ZONE 2/5	L02M005	✓				✓	✓	-		
91	Smoke	ZONE 2/6	L02M006	✓				✓	✓	-		
92	Smoke	ZONE 2/7	L02M007	✓				✓	✓	-		
93	Smoke	ZONE 2/8	L02M008	✓				✓	✓	-		
94	Smoke	ZONE 2/9	L02M009	✓				✓	✓	-		
95	Smoke	ZONE 2/10	L02M010	✓				✓	✓	-		
96	Smoke	ZONE 2/11	L02M011	✓				✓	✓	-		
97	Smoke	ZONE 2/12	L02M012	✓				✓	✓	-		
98	Smoke	ZONE 2/13	L02M013	✓				✓	✓	-		
99	Smoke	ZONE 2/14, SPARE	L02M014	✓				✓	✓	-		
100	Smoke	ZONE 2/15, SPARE	L02M015	✓				✓	✓	-		

COMMENT : รายการ ไม่ตรวจให้พบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตยารอบรู้ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ระยะที่ 2
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Location : 2nd Floor

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quantity				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test			
101	Smoke	ZONE 2/T6 SPARE	L02M016	✓				✓	✓	-		
102	Manual	MANUAL 1.	L02M030	✓				✓	✓	-		
103	Manual	MANUAL 2.	L02M031	✓				✓	✓	-		
104	Manual	MANUAL 3.	L02M032	✓				✓	✓	-		
105	Manual	MANUAL 4.	L02M033	✓				✓	✓	-		
106	Manual	MANUAL 5.	L02M034	✓				✓	✓	-		
107	Manual	MANUAL 6.	L02M035	✓				✓	✓	-		
108	Manual	MANUAL 7.	L02M036	✓				✓	✓	-		
109	Manual	MANUAL 8.	L02M037	✓				✓	✓	-		
110	Monitor	KEY SW.	L02M024	✓				✓	✓	-		
111	Strobe	STROBE/HORN.	L02M023	✓				✓	✓	-		
112												
113												
114												
115												
116												
117												
118												
119												
120												

COMMENT : รายการ ไม่ตรวจให้ต้องอุปกรณ์ไม่ขาดสาย



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตยารอบรู้ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ระยะที่ 2
Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Location : 3rd Floor

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quantity				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test Result		
1	Smoke/Add	COMMUNICATION.	L03D001	✓				✓	✓	-	พื้นที่ผู้ตรวจ	
2	Smoke/Add	MAID.	L03D002	✓				✓	✓	-		
3	Smoke/Add	STORE TOOLS.	L03D003	✓				✓	✓	-		
4	Smoke/Add	PREPARE FOOD.	L03D004	✓				✓	✓	-		
5	Smoke/Add	HANDICAP.	L03D005	✓				✓	✓	-		
6	Smoke/Add	FEMALE.	L03D006	✓				✓	✓	-		
7	Smoke/Add	FEMALE.	L03D007	✓				✓	✓	-		
8	Smoke/Add	MALE.	L03D008	✓				✓	✓	-		
9	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L03D009	✓				✓	✓	-		
10	Smoke/Add	ROOM 1.	L03D010	✓				✓	✓	-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
11	Smoke/Add	ROOM 2.	L03D011	✓				✓	✓	-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
12	Smoke/Add	MEETING ROOM.	L03D012	✓				✓	✓	-		
13	Smoke/Add	LIMAIL.	L03D013	✓				✓	✓	-		
14	Smoke/Add	STORE TOOLS.	L03D014	✓				✓	✓	-		
15	Smoke/Add	ANTI ROOM.	L03D015	✓				✓	✓	-		
16	Smoke/Add	TOILET.	L03D016	✓				✓	✓	-		
17	Smoke/Add	ISOLATION ROOM.	L03D017	✓				✓	✓	-		
18	Smoke/Add	HEAD NURSE.	L03D018	✓				✓	✓	-		
19	Smoke/Add	MEDICINE SGANIZER.	L03D019	✓				✓	✓	-		
20	Smoke/Add	MALE.	L03D020	✓				✓	✓	-		

COMMENT : รายการ ไม่ตรวจให้ต้องอุปกรณ์ไม่ขาดสาย



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2 Yearly 2/4 Other Location : 3rd Floor

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	Smoke/Add	HANDICAP.	L03D021		✓				✓	✓	-	
22	Smoke/Add	CLEAN TOOL.	L03D022		✓				✓	✓	-	
23	Smoke/Add	STORE TOOLS.	L03D023		✓				✓	✓	-	
24	Smoke/Add	LIFT HALL 4.	L03D024		✓				✓	✓	-	
25	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L03D025						✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะดวก
26	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L03D026		✓				✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะดวก
27	Smoke/Add	SEPTIC OR.	L03D027		✓				✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะดวก
28	Smoke/Add	ANTI ROOM.	L03D028		✓				✓	✓	-	
29	Smoke/Add	STORE ROOM.	L03D029		✓				✓	✓	-	
30	Smoke/Add	DR-11.	L03D030		✓				✓	✓	-	
31	Smoke/Add	DR-10.	L03D031		✓				✓	✓	-	
32	Smoke/Add	DR-09.	L03D032		✓				✓	✓	-	
33	Smoke/Add	CONTROL ROOM.	L03D033		✓				✓	✓	-	
34	Smoke/Add	ERCP.	L03D034		✓				✓	✓	-	
35	Smoke/Add	SCOPE.	L03D035		✓				✓	✓	-	
36	Smoke/Add	CLEAN SCOPE.	L03D036		✓				✓	✓	-	เสีย No Response Disable 15"
37	Smoke/Add	STORE SCOPE.	L03D037		✓				✓	✓	-	Disable 15"
38	Smoke/Add	SCOPE 2.	L03D038		✓				✓	✓	-	Disable 15"
39	Smoke/Add	SUPPLY EQUIPMENT.	L03D039		✓				✓	✓	-	เสีย Invalid Disable 15"
40	Smoke/Add	SUPPLY EQUIPMENT.	L03D040		✓				✓	✓	-	เสีย No Response Disable 15"

COMMENT : ทราฟ ไม่สะดวกให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง

ข้อสังเกตชั้น 3 อุปกรณ์ตัว ADD L03D036-L03D046 มีปัญหา Trouble มาหลาย ทราฟทำงาน Disable ใช้พื้นที่ไม่สะดวกให้ตรวจเช็ค (ข้อจำกัด)



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2 Yearly 2/4 Other Location : 3rd Floor

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test			
41	Smoke/Add	HEAD NURSES.	L03D041	✓				✓	✓	-	Disable 15'	
42	Smoke/Add	FEMALE.	L03D042	✓				✓	✓	-	Disable 15'	
43	Smoke/Add	ANESTHETISTS.	L03D043	✓				✓	✓	-	Disable 15'	
44	Smoke/Add	FEMALE.	L03D044	✓				✓	✓	-	Disable 15'	
45	Smoke/Add	MALE.	L03D045	✓				✓	✓	-	Disable 15'	
46	Smoke/Add	MALE.	L03D046	✓				✓	✓	-	Disable 15'	
47	Smoke/Add	TOILET.	L03D047	✓				✓	✓	-	Disable 15'	
48	Smoke/Add	FHC.	L03D048	✓				✓	✓	-		
49	Smoke/Add	UPS ROOM.	L03D049	✓				✓	✓	-		
50	Smoke/Add	MALE.	L03D050	✓				✓	✓	-		
51	Smoke/Add	MALE CHANGING.	L03D051	✓				✓	✓	-		
52	Smoke/Add	FEMALE.	L03D052	✓				✓	✓	-		
53	Smoke/Add	PREPARE THERAPENT.	L03D053	✓				✓	✓	-		
54	Smoke/Add	OPERATING ROOM.	L03D054	✓				✓	✓	-		
55	Smoke/Add	FEMALE CHANGING.	L03D055	✓				✓	✓	-		
56	Smoke/Add	FEMALE.	L03D056	✓				✓	✓	-		
57	Smoke/Add	CONCELING ROOM.	L03D057	✓				✓	✓	-		
58	Smoke/Add	ISOLATION ROOM.	L03D058	✓				✓	✓	-		
59	Smoke/Add	ICU-1.	L03D059	✓				✓	✓	-		
60	Smoke/Add	ICU-2.	L03D060	✓				✓	✓	-		

COMMENT : ทราฟ ไม่สะดวกให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง

ข้อสังเกตชั้น 3 อุปกรณ์ตัว ADD L03D036-L03D046 มีปัญหา Trouble มาหลาย ทราฟทำงาน Disable ใช้พื้นที่ไม่สะดวกให้ตรวจเช็ค (ข้อจำกัด)



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยแผนกสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ระยะที่ 2 Yearly 2/4 Other Location : 3rd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Clean	Test			
61	Smoke/Add	ICU-3.	L03D061	✓				✓	✓	-		
62	Smoke/Add	ICU-4.	L03D062	✓				✓	✓	-		
63	Smoke/Add	ICU-5.	L03D063	✓				✓	✓	-		
64	Smoke/Add	ICU-6.	L03D064	✓				✓	✓	-		
65	Smoke/Add	ICU-7.	L03D065	✓				✓	✓	-		
66	Smoke/Add	ICU-8.	L03D066	✓				✓	✓	-		
67	Smoke/Add	HEAD NURSE ROOM.	L03D067	✓				✓	✓	-		
68	Smoke/Add	ROOM.	L03D068	✓				✓	✓	-		
69	Smoke/Add	MALE & FEMALE CLEAN TOOLS.	L03D069	✓				✓	✓	-		
70	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L03D070	✓				✓	✓	-		
71	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L03D071	✓				✓	✓	-		
72	Smoke/Add	STORE TOOLS.	L03D072	✓				✓	✓	-		
73	Smoke/Add	UPS 3/1.	L03D073	✓				✓	✓	-		
74	Smoke/Add	STAFF ROOM	L03D074	✓				✓	✓	-		
75	Smoke/Add	MALE.	L03D075	✓				✓	✓	-		
76	Smoke/Add	FEMALE.	L03D076	✓				✓	✓	-		
77	Smoke/Add	ROOM 1.	L03D077	✓				✓	✓	-		
78	Smoke/Add	ROOM 2.	L03D078	✓				✓	✓	-		
79	Smoke/Add	ROOM 4.	L03D079	✓				✓	✓	-		
80	Smoke/Add	ROOM 3.	L03D080	✓				✓	✓	-		

COMMENT : ทารก ไม่ตรวจให้พบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยแผนกสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ระยะที่ 2 Yearly 2/4 Other Location : 3rd Floor

Service : ☒ Yearly ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test
81	Smoke/Add	STAFF ROOM	L03D081	✓				✓	✓	-		
82	Smoke/Add	MEDICINE PREPARATION	L03D082	✓				✓	✓	-		
83	Smoke/Add	OFFICE OF FINANCE	L03D083	✓				✓	✓	-		
84	Smoke/Add	STAFF ROOM	L03D084	✓				✓	✓	-		
85	Smoke/Add	CASHIER ROOM	L03D085	✓				✓	✓	-		
86	Smoke/Add	PANTRY	L03D086	✓				✓	✓	-		
87	Smoke/Add	CONSILING ROOM	L03D087	✓				✓	✓	-		
88	Smoke/Add	STORAGE ROOM	L03D088	✓				✓	✓	-		
89	Smoke/Add	LIFT HALL 1&2	L03D089	✓				✓	✓	-		
90	Smoke/Add	LIFT HALL 3	L03D090	✓				✓	✓	-		
91	Smoke/Add	ELECTRICAL ROOM	L03D091	✓				✓	✓	-		
92	Smoke/Add	ZONE 3/1	L03M001	✓				✓	✓	-		
93	Smoke/Add	ZONE 3/2	L03M002	✓				✓	✓	-		
94	Smoke/Add	ZONE 3/3	L03M003	✓				✓	✓	-		
95	Smoke/Add	ZONE 3/4	L03M004	✓				✓	✓	-		
96	Smoke/Add	ZONE 3/5	L03M005	✓				✓	✓	-		
97	Smoke/Add	ZONE 3/6	L03M006	✓				✓	✓	-		
98	Smoke/Add	ZONE 3/7	L03M007	✓				✓	✓	-		
99	Smoke/Add	ZONE 3/8	L03M008	✓				✓	✓	-		
100	Smoke/Add	ZONE 3/9	L03M009	✓				✓	✓	-		

COMMENT : ทารก ไม่ตรวจให้พบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยแผนผังอาคารใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้นที่ 2

Building : ระยะที่ 2

Location : Floor 3

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test Result	
101	Smoke	ZONE 3/10	L03M010	✓				✓	-	
102	Smoke	ZONE ZD1 SPARE	L03M019	✓				✓	-	
103	Smoke	ZONE ZD2 SPARE	L03M020	✓				✓	-	
104	Monitor	KEY SW	L03M024	✓				✓	-	
105	Manual	MANUAL 1	L03M036	✓				✓	-	
106	Manual	MANUAL 2	L03M037	✓				✓	-	
107	Manual	MANUAL 3 Corridor ไฟฟ้า	L03M038	✓				✓	-	อุปกรณ์เสีย Invalid
108	Manual	MANUAL 4	L03M039	✓				✓	-	
109	Manual	MANUAL 5	L03M040	✓				✓	-	
110	Manual	MANUAL 6	L03M041	✓				✓	-	
111	Manual	MANUAL 7	L03M042	✓				✓	-	
112	Manual	MANUAL 8	L03M043	✓				✓	-	
113	Manual	MANUAL 9	L03M044	✓				✓	-	
114	Manual	MANUAL 10	L03M045	✓				✓	-	
115	Strobe	STROBE/HORN	L03M023	✓				✓	-	
116										
117										
118										
119										
120										

COMMENT : ทราบได้สะดวกให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง

ตั้งสัญญาณ Smoke ADD 89 หน้า Lift Hall 1-2 = 1 Set

อุปกรณ์ Manual พัดไฟ Add L03M38 เซ็ต 1 Set



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยแผนผังอาคารใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้นที่ 2

Building : ระยะที่ 2

Location : Floor 3M

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test Result	
1	Smoke	ZONE 3M/1		✓				✓	-	อุปกรณ์ดีทำงานปกติไม่ต้องแก้ไข
2	Smoke	ZONE 3M/2		✓				✓	-	อุปกรณ์ดีทำงานปกติไม่ต้องแก้ไข
3	Smoke	ZONE 3M/3		✓				✓	-	อุปกรณ์ดีทำงานปกติไม่ต้องแก้ไข
4	Smoke	ZONE 3M/4		✓				✓	-	อุปกรณ์ดีทำงานปกติไม่ต้องแก้ไข
5	Smoke	ZONE 3M/5		✓				✓	-	อุปกรณ์ดีทำงานปกติไม่ต้องแก้ไข
6	Smoke	ZONE 3M/6		✓				✓	-	อุปกรณ์ดีทำงานปกติไม่ต้องแก้ไข
7	Smoke	ZONE 3M/7		✓				✓	-	อุปกรณ์ดีทำงานปกติไม่ต้องแก้ไข
8	Smoke	ZONE 3M/8		✓				✓	-	อุปกรณ์ดีทำงานปกติไม่ต้องแก้ไข
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

COMMENT : ทราบได้สะดวกให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตยารอบรู้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพฯ 10540

Building : ชั้นที่ 2 Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Location : 4th Floor

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean		
				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1.	Smoke/Add	COMMUNICATION ROOM.	LO4D001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
2.	Smoke/Add	MALE ROOM.	LO4D002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
3.	Smoke/Add	FEMALE ROOM.	LO4D003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
4.	Smoke/Add	METTING ROOM 4/2.	LO4D004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
5.	Smoke/Add	METTING ROOM 4/2.	LO4D005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
6.	Smoke/Add	METTING ROOM 4/1.	LO4D006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
7.	Smoke/Add	METTING ROOM 4/1.	LO4D007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
8.	Smoke/Add	LIFT HALL 4.	LO4D008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
9.	Smoke/Add	TOOL STORAGE 2004.	LO4D009	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
10.	Smoke/Add	TOOL STORAGE	LO4D010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
11.	Smoke/Add	TOOL CLEANING.	LO4D011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
12.	Smoke/Add	TOOL CLEANING.	LO4D012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
13.	Heat/Add	WARD 18-TOILET.	LO4D013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
14.	Smoke/Add	WARD 18.	LO4D014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
15.	Smoke/Add	WARD 17.	LO4D015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
16.	Heat/Add	WARD 17-TOILET.	LO4D016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
17.	Heat/Add	WARD 16-TOILET.	LO4D017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
18.	Smoke/Add	WARD 16.	LO4D018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
19.	Smoke/Add	WARD 15.	LO4D019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด
20.	Heat/Add	WARD 15-TOILET.	LO4D020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	พื้นที่ไม่สะอาด

COMMENT : ทหาร ไม่สะดวกให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตยารอบรู้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพฯ 10540

Building : ชั้นที่ 2 Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Location : 4th Floor

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean		
21	Heat/Add	WARD 14-TOILET	L04D021	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
22	Smoke/Add	WARD 14	L04D022	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
23	Smoke/Add	WARD 14	L04D023	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
24	Heat/Add	WARD 13-TOILET	L04D024	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
25	Heat/Add	WARD 12-TOILET	L04D025	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
26	Smoke/Add	WARD 12	L04D026	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
27	Smoke/Add	WARD 11	L04D027	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
28	Heat/Add	WARD 11-TOILET	L04D028	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
29	Heat/Add	WARD 10-TOILET	L04D029	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
30	Smoke/Add	WARD 10	L04D030	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
31	Smoke/Add	WARD 9	L04D031	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
32	Heat/Add	WARD 9-TOILET	L04D032	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
33	Heat/Add	WARD 8-TOILET	L04D033	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
34	Smoke/Add	WARD 8	L04D034	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
35	Smoke/Add	HEAD INJURES	L04D035	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
36	Smoke/Add	MEDICINE PREPARATION	L04D036	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
37	Smoke/Add	PREMIUM-2	L04D037	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
38	Smoke/Add	PREMIUM-2	L04D038	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
39	Heat/Add	PREMIUM-2-TOILET	L04D039	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด
40	Heat/Add	PREMIUM-2-TOILET	L04D040	✓				✓		-	พื้นที่ไม่สะอาด

COMMENT : ทหาร ไม่สะดวกให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ 2567 2568

Building : ระยะที่ 2

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Location : 4st Floor

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean / Test			
41	Smoke/Add	PREMIUM-2	L04D041	✓				✓	-	-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
42	Smoke/Add	WARD-7	L04D042	✓				✓	-	-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
43	Heat/Add	WARD-7-TOILET	L04D043	✓				✓	-	-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
44	Heat/Add	WARD-6-TOILET	L04D044	✓				✓	-	-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
45	Smoke/Add	WARD-6	L04D045	✓				✓	-	-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
46	Smoke/Add	PREMIUM-1	L04D046	✓				✓	-	-		
47	Heat/Add	PREMIUM-1-TOILET	L04D047	✓				✓	-	-		
48	Heat/Add	PREMIUM-3-TOILET	L04D048	✓				✓	-	-		
49	Smoke/Add	PREMIUM-1	L04D049	✓				✓	-	-		
50	Smoke/Add	PREMIUM-1	L04D050	✓				✓	-	-		
51	Heat/Add	ISOLATE-1	L04D051	✓				✓	-	-		
52	Smoke/Add	ISOLATE-1	L04D052	✓				✓	-	-		
53	Smoke/Add	ISOLATE-1	L04D053	✓				✓	-	-		
54	Smoke/Add	ISOLATE-1	L04D054	✓				✓	-	-		
55	Smoke/Add	WARD-5	L04D055	✓				✓	-	-		
56	Heat/Add	WARD-5-TOILET	L04D056	✓				✓	-	-		
57	Heat/Add	WARD-4-TOILET	L04D057	✓				✓	-	-		
58	Smoke/Add	WARD-4	L04D058	✓				✓	-	-		
59	Smoke/Add	WARD-3	L04D059	✓				✓	-	-		
60	Heat/Add	WARD-3-TOILET	L04D060	✓				✓	-	-		

COMMENT : ทหารที่ไม่สะดวกให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ 2567-2568

Building : ระยะที่ 2

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Location : 4st Floor

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean / Test			
61.	Heat/Add	WARD-2-TOILET.	L04D061	✓				✓	-	-		
62	Smoke/Add	WARD-2.	L04D062	✓				✓	-	-		
63	Smoke/Add	AHU ROOM 4/L.	L04D063	✓				✓	-	-		
64	Smoke/Add	ROOM 1.	L04D064	✓				✓	-	-		
65	Smoke/Add	ROOM 2.	L04D065	✓				✓	-	-		
66	Smoke/Add	FEMALE.	L04D066	✓				✓	-	-		
67	Smoke/Add	MALE.	L04D067	✓				✓	-	-		
68	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L04D068	✓				✓	-	-		
69	Smoke/Add	HEAD NURSE.	L04D069	✓				✓	-	-		
70	Smoke/Add	MEDICINE PREPARATION.	L04D070	✓				✓	-	-		
71	Smoke/Add	SLEEPING ON DUTY.	L04D071	✓				✓	-	-		
72	Smoke/Add	TREATMENT.	L04D072	✓				✓	-	-		
73	Smoke/Add	PREPARE FOOD.	L04D073	✓				✓	-	-		
74	Smoke/Add	FEMALE.	L04D074	✓				✓	-	-		
75	Smoke/Add	MALE.	L04D075	✓				✓	-	-		
76	Smoke/Add	STAFF ROOM Z064.	L04D076	✓				✓	-	-		
77	Smoke/Add	ROOM.	L04D077	✓				✓	-	-		
78	Smoke/Add	TOOL STORAGE.	L04D078	✓				✓	-	-		
79	Smoke/Add	CLUP.	L04D079	✓				✓	-	-		
80	Smoke/Add	MALE.	L04D080	✓				✓	-	-		

COMMENT : ทหารที่ไม่สะดวกให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ระยะที่ 2 Location : 4st Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/Y ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test
81	Smoke/Add	HANDICAP	LO4D081	✓				✓	✓	-		
82	Haz/Add	HANDICAP	LO4D082	✓				✓	✓	-		
83	Smoke/Add	MALE	LO4D083	✓				✓	✓	-		
84	Smoke/Add	MEETING ROOM	LO4D084	✓				✓	✓	-		
85	Smoke/Add	TOILET	LO4D085	✓				✓	✓	-		
86	Smoke/Add	ANTI ROOM	LO4D086	✓				✓	✓	-		
87	Smoke/Add	ISOLATE	LO4D087	✓				✓	✓	-		
88	Smoke/Add	STORE	LO4D088	✓				✓	✓	-		
89	Smoke/Add	LIFT HALL 1&2	LO4D089	✓				✓	✓	-		
90	Smoke/Add	AHU ROOM 4/2	LO4D090	✓				✓	✓	-		
91	Smoke/Add	LIFT HALL 3	LO4D091	✓				✓	✓	-		
92	Smoke/Add	MEETING ROOM	LO4D092	✓				✓	✓	-		
93	Smoke/Add	TOOL STORAGE	LO4D093	✓				✓	✓	-		
94	Smoke/Add	HANDICAP	LO4D094	✓				✓	✓	-		
95	Smoke/Add	ELECTRICAL	LO4D095	✓				✓	✓	-		
96	Smoke/Add	COMMUNICATION ROOM	LO4D096	✓				✓	✓	-		
97	Smoke	ZONE 4/1	LO4M001	✓				✓	✓	-		
98	Smoke	ZONE 4/2	LO4M002	✓				✓	✓	-		
99	Smoke	ZONE 4/3	LO4M003	✓				✓	✓	-		
100	Smoke	ZONE 4/4	LO4M004	✓				✓	✓	-		

COMMENT : ทหาร ไม่สะดวกให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ระยะที่ 2 Location : 4st Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/Y ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test
101	Smoke	ZONE 4/5	L04M005		✓			✓	✓	-		
102	Smoke	ZONE 4/6 SPARE	L04M006		✓			✓	✓	-		
103	Smoke	STROBE/HORN	L04M009		✓			✓	✓	-		
104	Monitor	KEY SW	L04M010		✓			✓	✓	-		
105	Manual	Manual 1 Lift Hall 4	L04M016		✓			✓	✓	-		
106	Manual	Manual 2 Corridor Ward 12-18	L04M023		✓			✓	✓	-		
107	Manual	Manual 8 Corridor Toilet	L04M020		✓			✓	✓	-		
108	Manual	Manual 6 Lift Hall 1-2	L04M021		✓			✓	✓	-		
109	Manual	Manual 7 Lift Hall 3	L04M022		✓			✓	✓	-		
110	Manual	Manual 2 Corridor Ward 12-18	L04M017		✓			✓	✓	-		
111	Manual	Manual 3 Corridor AHU 4/2	L04M018		✓			✓	✓	-		
112	Manual	Manual 4 Corridor Treatment	L04M019		✓			✓	✓	-		
113												
114												
115												
116												
117												
118												
119												
120												

COMMENT : ทหาร ไม่สะดวกให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประตูที่ 2567-2568

Building : ระยะที่ 2 Location : 5st Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	NA
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Test			
1	Smoke/Add	COMMUNICATION ROOM	L05D001	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
2	Heat/Add	ISOLATE-1	L05D002	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
3	Smoke/Add	ISOLATE-2	L05D003	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
4	Smoke/Add	WARD-2	L05D004	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
5	Heat/Add	WARD-2-TOILET	L05D005	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
6	Heat/Add	WARD-3-TOILET	L05D006	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
7	Smoke/Add	WARD-3	L05D007	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
8	Smoke/Add	WARD-4	L05D008	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
9	Heat/Add	WARD-4-TOILET	L05D009	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
10	Heat/Add	WARD-5-TOILET	L05D010	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
11	Smoke/Add	WARD-5	L05D011	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
12	Smoke/Add	WARD-6	L05D012	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
13	Heat/Add	WARD-6-TOILET	L05D013	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
14	Heat/Add	WARD-7-TOILET	L05D014	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
15	Smoke/Add	WARD-7	L05D015	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
16	Smoke/Add	LIFT HALL 4	L05D016	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
17	Smoke/Add	STAFF ROOM	L05D017	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
18	Smoke/Add	WASHING ROOM	L05D018	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
19	Heat/Add	ROOM TOILET	L05D019	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	
20	Smoke/Add	SLEEP DOCTOR	L05D020	✓				✓		-	พื้นที่ไม่ตรวจ	

COMMENT : ทหารพ ไม่สะดวกให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประตูที่ 2567-2568

Building : ระยะที่ 2 Location : 5st Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	NA
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	Heat/Add	WARD-8-TOILET	L05D021	✓				✓	✓	-		
22	Smoke/Add	WARD-8	L05D022	✓				✓	✓	-		
23	Smoke/Add	WARD-9	L05D023	✓				✓	✓	-		พื้นที่ไม่ตรวจ No Response 15
24	Heat/Add	WARD-9-TOILET	L05D024	✓				✓	✓	-		พื้นที่ไม่ตรวจ No Response 15
25	Heat/Add	WARD-10-TOILET	L05D025	✓				✓	✓	-		พื้นที่ไม่ตรวจ No Response 15
26	Smoke/Add	WARD-10	L05D026	✓				✓	✓	-		พื้นที่ไม่ตรวจ No Response 15
27	Smoke/Add	WARD-11	L05D027	✓				✓	✓	-		พื้นที่ไม่ตรวจ No Response 15
28	Heat/Add	WARD-14-TOILET	L05D028	✓				✓	✓	-		
29	Smoke/Add	WARD-11	L05D029	✓				✓	✓	-		
30	Heat/Add	WARD-11-TOILET	L05D030	✓				✓	✓	-		
31	Heat/Add	WARD-12-TOILET	L05D031	✓				✓	✓	-		พื้นที่ไม่ตรวจ
32	Smoke/Add	WARD-12	L05D032	✓				✓	✓	-		พื้นที่ไม่ตรวจ
33	Smoke/Add	WARD-13	L05D033	✓				✓	✓	-		
34	Heat/Add	WARD-13-TOILET	L05D034	✓				✓	✓	-		
35	Heat/Add	WARD-14-TOILET	L05D035	✓				✓	✓	-		
36	Smoke/Add	WARD-14	L05D036	✓				✓	✓	-		
37	Smoke/Add	WARD-15	L05D037	✓				✓	✓	-		พื้นที่ไม่ตรวจ
38	Heat/Add	WARD-15-TOILET	L05D038	✓				✓	✓	-		พื้นที่ไม่ตรวจ
39	Heat/Add	WARD-16-TOILET	L05D039	✓				✓	✓	-		
40	Smoke/Add	WARD-16	L05D040	✓				✓	✓	-		

COMMENT : ทหารพ ไม่สะดวกให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง

อุปกรณ์ Smoke ADD Ward 10 ชุด 1 Set (No Response) Disable 15 นาทีพื้นที่ไม่ได้



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2

Location : 5st Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test
41	Smoke/Add	WARD-17.	L05D041	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
42	Heat/Add	WARD-17-TOILET.	L05D042	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
43	Heat/Add	WARD-18-TOILET.	L05D043	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
44	Smoke/Add	WARD-18.	L05D044	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
45	Smoke/Add	WARD-19.	L05D045	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
46	Heat/Add	WARD-19-TOILET.	L05D046	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
47	Heat/Add	WARD-20-TOILET.	L05D047	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
48	Smoke/Add	WARD-20.	L05D048	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
49	Heat/Add	WARD-V1-TOILET.	L05D049	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
50	Smoke/Add	WARD-V1.	L05D050	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
51	Smoke/Add	WARD-21.	L05D051	✓				✓	-	-		
52	Heat/Add	WARD-21-TOILET.	L05D052	✓				✓	-	-		
53	Heat/Add	WARD-22-TOILET.	L05D053	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
54	Smoke/Add	WARD-22.	L05D054	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
55	Smoke/Add	WARD-23.	L05D055	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
56	Heat/Add	WARD-23-TOILET.	L05D056	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
57	Heat/Add	WARD-24-TOILET.	L05D057	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
58	Smoke/Add	WARD-24.	L05D058	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
59	Smoke/Add	WARD-25.	L05D059	✓				✓	-	-		
60	Heat/Add	WARD-25-TOILET.	L05D060	✓				✓	-	-		

COMMENT : ทราบไม่สะดวกให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2

Location : 5st Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test
61	Heat/Add	WARD-26-TOILET.	L05D061	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
62	Smoke/Add	WARD-26.	L05D062	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
63	Smoke/Add	WARD V2.	L05D063	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
64	Heat/Add	WARD V2-TOILET.	L05D064	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
65	Smoke/Add	WARD V3.	L05D065	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
66	Smoke/Add	WARD V3-TOILET.	L05D066	✓				✓	-	-	เข้าพื้นที่ไม่ได้	
67	Smoke/Add	MEETING ROOM	L05D067	✓				✓	-	-		
68	Smoke/Add	TREATMENT	L05D068	✓				✓	-	-		
69	Smoke/Add	LIFT HALL 3.	L05D069	✓				✓	-	-		
70	Smoke/Add	MEDICINE PREPARATION.	L05D070	✓				✓	-	-		
71	Smoke/Add	FOOD PREPARATION.	L05D071	✓				✓	-	-		
72	Smoke/Add	HEAD NURSE.	L05D072	✓				✓	-	-		
73	Smoke/Add	TOOL STORAGE.	L05D073	✓				✓	-	-		
74	Smoke/Add	NURSING ROOM	L05D074	✓				✓	-	-		
75	Smoke/Add	MEDICINE PREPARATION.	L05D075	✓				✓	-	-		
76	Smoke/Add	ISOLATE.	L05D076	✓				✓	-	-		
77	Smoke/Add	ELECTRICAL ROOM.	L05D077	✓				✓	-	-		
78	Smoke/Add	ZONE 5/1	L05D078	✓				✓	-	-		
79	Smoke/Add	ZONE 5/2	L05M001	✓				✓	-	-		
80	Smoke/Add	ZONE 5/3	L05M002	✓				✓	-	-		

COMMENT : ทราบไม่สะดวกให้ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ระยะที่ 2
Service : ☒ Yearly ☐ 2/Y ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean / Test			
81	Smoke	ZONE 5/3	L05M003	✓				✓	✓	-		
82	Smoke	ZONE 5/4 SPARE	L05M004	✓				✓	✓	-		
83	Smoke	MANUAL 1	L05M013	✓				✓	✓	-		
84	Manual	MANUAL 2	L05M014	✓				✓	✓	-		
85	Manual	MANUAL 3	L05M015	✓				✓	✓	-		
86	Manual	MANUAL 4	L05M016	✓				✓	✓	-		
87	Manual	MANUAL 5	L05M017	✓				✓	✓	-		
88	Strobe	STROBE/HORN	L05M007	✓				✓	✓	-		
89	Relay	SHUT OFF LIFT	L05M008	✓				✓	✓	-		
90	Monitor	KEY SW.	L05M009	✓				✓	✓	-		
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												

COMMENT : ทราบผลตรวจพบการแจ้งเตือนระบบเสียง



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ระยะที่ 2
Service : ☒ Yearly ☐ 2/Y ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICES												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test
1	Smoke/Add	STORAGE ROOM 2ND.	L01D001	✓				✓	✓	-		
2	Smoke/Add	CHGF 2ND.	L01D002	✓				✓	✓	-		
3	Smoke/Add	FEMALE TOILET 2ND.	L01D003	✓				✓	✓	-		
4	Smoke/Add	MALE TOILET 2ND.	L01D004	✓				✓	✓	-		
5	Smoke/Add	FEMALE BEDROOM 2ND.	L01D005	✓				✓	✓	-		
6	Smoke/Add	MALE BEDROOM 2ND.	L01D006	✓				✓	✓	-		
7	Smoke/Add	STAFF ROOM 2ND.	L01D007	✓				✓	✓	-		
8	Smoke/Add	PHLEGM STORAGE ROOM 2ND	L01D008	✓				✓	✓	-		
9	Smoke/Add	SN. 2D.	L01D009	✓				✓	✓	-		
10	Smoke	ZONE 1 2ND.	L01M001	✓				✓	✓	-		
11	Smoke	ZONE 2 2ND.	L01M005	✓				✓	✓	-		
12	Smoke	ZONE 3 2ND.	L01M006	✓				✓	✓	-		
13	Smoke	ZONE 4 2ND.	L01M007	✓				✓	✓	-		
14	Smoke	ZONE 5 2ND.	L01M008	✓				✓	✓	-		
15	Smoke	ZONE 6 2ND.	L01M009	✓				✓	✓	-		
16	Smoke	ZONE 7 2ND.	L01M010	✓				✓	✓	-		
17	Manual	MANUAL ZONE 1 2ND.	L01M011	✓				✓	✓	-		
18	Manual	MANUAL ZONE 2 2ND.	L01M012	✓				✓	✓	-		
19	Manual	MANUAL ZONE 3 2ND.	L01M014	✓				✓	✓	-		
20	Strobe	STROBE/HORN 2ND.	L01M003.	✓				✓	✓	-		

COMMENT : ทราบผลตรวจพบการแจ้งเตือนระบบเสียง



Project : บริการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Building : ชั้นที่ 2 Service Date : 15/03/68 Location : อาคารเรียน 2 Fl.1-9

Building : ชั้นที่ 2

No.	รายการปัญหาจากการดำเนินงานตรวจสอบ	แนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานตรวจสอบ
1.	BS-01-LeiMo02 FL-1 Trouble open	พบปัญหาการแจ้งเตือนไฟไหม้ที่ห้องเรียน 2 Fl.1-9
2.	BS-01-LeiMo03 FL-1 Trouble open	
3.	BS-01-LeiMo04 FL-1 Trouble open	
4.	FP-01-LeiMo05 FL-1 Trouble open	
5.	FP-01-LeiMo06 FL-1 Trouble open	
6.	เมื่อ Supply equipment & 1.3 ไม่สามารถ Invalid	พบปัญหาการแจ้งเตือนไฟไหม้ที่ห้องเรียน 2 Fl.1-9
7.	เมื่อ Supply equipment & 1.3 ไม่สามารถ Invalid	
8.	เมื่อ CLEAR SCOPE FL-3 ไม่สามารถ No Response	
9.	เมื่อ FL-3 ไม่สามารถ No Response Invalid	
10.	เมื่อ ANESTHETISTS FL-3 ไม่สามารถ No Response Invalid	
11.	เมื่อ Lock FEMALE FL-3 ไม่สามารถ No Response Invalid	พบปัญหาการแจ้งเตือนไฟไหม้ที่ห้องเรียน 2 Fl.1-9
12.	เมื่อ Lock FEMALE FL-3 ไม่สามารถ No Response Invalid	
13.	เมื่อ Lock FEMALE FL-3 ไม่สามารถ No Response Invalid	
14.	เมื่อ Lock FEMALE FL-3 ไม่สามารถ No Response Invalid	
15.	เมื่อ Lock FEMALE FL-3 ไม่สามารถ No Response Invalid	

COMMENT :

พบปัญหาการแจ้งเตือนไฟไหม้ที่ห้องเรียน 2 Fl.1-9
พบปัญหาการแจ้งเตือนไฟไหม้ที่ห้องเรียน 2 Fl.1-9
พบปัญหาการแจ้งเตือนไฟไหม้ที่ห้องเรียน 2 Fl.1-9

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED : ผู้แทนหน่วยงานที่ขอ	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	15/3/68	SIGNATURE :	15/3/68
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บริการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Building : ชั้นที่ 2 Service Date : 15/03/68 Location : อาคารเรียน 2 Fl.1-9

Building : ชั้นที่ 2

Service : Yearly 0.14 Other

FACP : No. 1 Brand : Notifire Model : NFS2-640

INSPECTION AND TEST REPORT FOR FIRE ALARM CONTROL PANEL					Remark
1. Power Supplies					
1.1	Main AC power	9.1.1 VAC(220-230 VAC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Charger Battery	9.1.2 (>24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Battery	9.1.3 (>24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
2. Lamps					
1.1	Power on		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Alarm		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Supervisory		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.4	Trouble		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.5	Monitor		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
3. Control Switch					
1.1	Reset or System Reset		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.2	Alarm Silence or SIGNAL SILENCE		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.3	Panel Silence or ACKNOWLEDGE		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.4	Lamp Test		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	
1.5	Drill		<input checked="" type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Not Pass	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY :	ผู้แทนหน่วยงานที่ขอ	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :		
2	SIGNATURE :	15/3/68	SIGNATURE :		15/3/68
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :		
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :		



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรรมการป้องกันภัยจากไฟไหม้ จำกัด
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : 2/4 Yearly 2/4 Other
Service : ☒ Yearly 2/4 ☐ Other
Location :
Graphic Annunciator Panel : No. 1

INSPECTION AND TEST REPORT FOR GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL			
1	Power Supply		Remark
1.1	Main DC power	VAC (24-26Vdc)	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass
2	Lamps		Remark
2.1	Led	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3	Visual Check		Remark
3.1	Visual Check	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3.2	Wiring	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3.3	Network	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	

COMMENT : วิศวกรประจำศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	10/13/68	SIGNATURE :	15/3/68
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

บริษัท วิศวกรรมการป้องกันภัยจากไฟไหม้ จำกัด
Project : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : 2/4 Yearly 2/4 Other
Service : ☒ Yearly 2/4 ☐ Other
Location :
Color Graphic Software : No. 1

INSPECTION AND REPORT FOR COLOR GRAPHIC SOFTWARE			
1	Monitor		Remark
1.1	Status	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
2	Computer Desktop (PC)		Remark
2.1	Status	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3	Software		Remark
3.1	Alarm Event	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3.2	Trouble/Monitor Event	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	
3.3	Command	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Not Pass	

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	10/13/68	SIGNATURE :	15/3/68
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉิน อาคาร 2567-2568

Building : 2567-2568 Location : 1st Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	NA
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
1	Smoke/Add	COMMUNICATION ROOM.	L01D001	✓				✓	✓	-	
2	Heat/Add	MAID ROOM.	L01D002	✓				✓	✓	-	
3	Smoke/Add	MALE ROOM.	L01D003	✓				✓	✓	-	
4	Smoke/Add	FEMALE ROOM.	L01D004	✓				✓	✓	-	
5	Smoke/Add	HANDICAP ROOM.	L01D005	✓				✓	✓	-	
6	Smoke/Add	AHU ROOM.	L01D006	✓				✓	✓	-	
7	Smoke/Add	MALE STAFF ROOM.	L01D007	✓				✓	✓	-	
8	Smoke/Add	FEMALE STAFF ROOM.	L01D008	✓				✓	✓	-	
9	Smoke/Add	CLOTH STORAGE ROOM.	L01D009	✓				✓	✓	-	
10	Smoke/Add	LANGMORTOM ROOM.	L01D010	✓				✓	✓	-	
11	Smoke/Add	STORAGE ROOM 1ST ZONE Z001.	L01D011	✓				✓	✓	-	
12	Smoke/Add	ELEVATOR HALL 4.	L01D012	✓				✓	✓	-	
13	Smoke/Add	AHU ROOM 1/4.	L01D013	✓				✓	✓	-	
14	Smoke/Add	SHOCH WAVE ROOM.	L01D014	✓				✓	✓	-	
15	Smoke/Add	EQUIPMEN ROOM 1.	L01D015	✓				✓	✓	-	
16	Smoke/Add	EQUIPMEN ROOM 2.	L01D016	✓				✓	✓	-	
17	Smoke/Add	LASER ROOM.	L01D017	✓				✓	✓	-	
18	Smoke/Add	STORAGE .	L01D018	✓				✓	✓	-	
19	Smoke/Add	EQUIPMENT ROOM.	L01D019	✓				✓	✓	-	
20	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L01D020	✓				✓	✓	-	

COMMENT : มณฑลราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ. สิงห์บุรี

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้รับผิดชอบงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	15/5/64	SIGNATURE : [Signature]	15/5/64
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉิน อาคาร 2567-2568

Building : 2567-2568 Location : 1st Floor

Service : ☐ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	NA
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
21	Smoke/Add	ESWL ROOM.	L01D021	✓				✓	✓	-		
22	Smoke/Add	CLEAN THE DEVICE.	L01D022	✓				✓	✓	-		
23	Smoke/Add	MULTI FUNCTION.	L01D023	✓				✓	✓	-		
24	Smoke/Add	SIGNAGE EXAM ROOM 7.	L01D024	✓				✓	✓	-		
25	Smoke/Add	SIGNAGE EXAM ROOM 8.	L01D025	✓				✓	✓	-		
26	Smoke/Add	SIGNAGE EXAM ROOM 9.	L01D026	✓				✓	✓	-		
27	Heat/Add	TREATMENT ROOM.	L01D027	✓				✓	✓	-		
28	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L01D028	✓				✓	✓	-		
29	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L01D029	✓				✓	✓	-		
30	Smoke/Add	MALE HANDICAP ROOM.	L01D030	✓				✓	✓	-		
31	Smoke/Add	CHINGING ROOM 1.	L01D031	✓				✓	✓	-		
32	Smoke/Add	CHINGING ROOM2.	L01D032	✓				✓	✓	-		
33	Smoke/Add	FEMALE HANDICAP ROOM.	L01D033	✓				✓	✓	-		
34	Smoke/Add	METTING ROOM.	L01D034	✓				✓	✓	-		
35	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D035	✓				✓	✓	-		
36	Smoke/Add	HEAD NURSE.	L01D036	✓				✓	✓	-		
37	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D037	✓				✓	✓	-		
38	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 6.	L01D038	✓				✓	✓	-		
39	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 5.	L01D039	✓				✓	✓	-		
40	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 4.	L01D040	✓				✓	✓	-		

COMMENT : มณฑลราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ. สิงห์บุรี

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้รับผิดชอบงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	15/5/64	SIGNATURE : [Signature]	15/5/64
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Building : ระบุที่ 2 Location : 1st Floor

Service : ☐ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean / Test		
41	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 3.	L01D041	✓				✓	✓	-	
42	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 2.	L01D042	✓				✓	✓	-	
43	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 1.	L01D043	✓				✓	✓	-	
44	Smoke/Add	APPOINTMENT ROOM 1.	L01D044	✓				✓	✓	-	
45	Smoke/Add	SCREENING.	L01D045	✓				✓	✓	-	
46	Smoke/Add	CASHER ZOO1.	L01D046	✓				✓	✓	-	
47	Smoke/Add	STORAGE ROOM Z001.	L01D047	✓				✓	✓	-	
48	Smoke/Add	AHU ROOM/1.	L01D048	✓				✓	✓	-	
49	Smoke/Add	TOOL CLEANING.	L01D049	✓				✓	✓	-	
50	Smoke/Add	HEAD NURSE.	L01D050	✓				✓	✓	-	
51	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D051	✓				✓	✓	-	
52	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D052	✓				✓	✓	-	
53	Smoke/Add	STORE ROOM.	L01D053	✓				✓	✓	-	
54	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 4.	L01D054	✓				✓	✓	-	
55	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 3.	L01D055	✓				✓	✓	-	
56	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 2.	L01D056	✓				✓	✓	-	
57	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 1.	L01D057	✓				✓	✓	-	
58	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L01D058	✓				✓	✓	-	
59	Smoke/Add	PV 5.	L01D059	✓				✓	✓	-	
60	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 5.	L01D060	✓				✓	✓	-	

COMMENT : มณฑลนครศรีธรรมราช ๑๖/๑๒/๖๗

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารทางการแพทย์	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	15/12/67	SIGNATURE : [Signature]	15/12/67
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Building : ระบุที่ 2 Location : 1st Floor

Service : ☐ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
61	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 6.	L01D061	✓				✓	✓	-		
62	Smoke/Add	PV 6.	L01D062	✓				✓	✓	-		
63	Smoke/Add	PV 7.	L01D063	✓				✓	✓	-		
64	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 7.	L01D064	✓				✓	✓	-		
65	Smoke/Add	AHU ROOM 1/2.	L01D065	✓				✓	✓	-		
66	Smoke/Add	STORE TOOLS.	L01D066	✓				✓	✓	-		
67	Smoke/Add	HEAT NURSE.	L01D067	✓				✓	✓	-		
68	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D068	✓				✓	✓	-		
69	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L01D069	✓				✓	✓	-		
70	Smoke/Add	STORE.	L01D070	✓				✓	✓	-		
71	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 4.	L01D071	✓				✓	✓	-		
72	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 3.	L01D072	✓				✓	✓	-		
73	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 2.	L01D073	✓				✓	✓	-		
74	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 1.	L01D074	✓				✓	✓	-		
75	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L01D075	✓				✓	✓	-		
76	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 5.	L01D076	✓				✓	✓	-		
77	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 6.	L01D077	✓				✓	✓	-		
78	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 7.	L01D078	✓				✓	✓	-		
79	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 8.	L01D079	✓				✓	✓	-		
80	Smoke/Add	STAFF ONLY.	L01D080	✓				✓	✓	-		

COMMENT : มณฑลนครศรีธรรมราช ๑๖/๑๒/๖๗

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารทางการแพทย์	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	15/12/67	SIGNATURE : [Signature]	15/12/67
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2567-2568

Building : 2/F Location : 1st Floor
Service : ☐ Yearly ☐ 2/Y ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
81	Smoke/Acid	โถงลิฟต์ทางขึ้น	L01D081	✓				✓	✓	✓		
82	Smoke/Acid	โถงลิฟต์ทางขึ้น	L01D082	✓				✓	✓	✓		
83	Smoke	EE	L01D083	✓				✓	✓	✓		
84	Smoke	ZONE 1/1 CORRIDOR	L01M001	✓				✓	✓	✓		
85	Smoke	ZONE 1/2 CORRIDOR	L01M002	✓				✓	✓	✓		
86	Smoke	ZONE 1/3 CORRIDOR	L01M003	✓				✓	✓	✓		
87	Smoke	ZONE 1/4 CORRIDOR	L01M004	✓				✓	✓	✓		
88	Smoke	ZONE 1/5 CORRIDOR	L01M005	✓				✓	✓	✓		
89	Smoke	ZONE 1/6 CORRIDOR	L01M006	✓				✓	✓	✓		
90	Smoke	ZONE 1/7 CORRIDOR	L01M007	✓				✓	✓	✓		
91	Smoke	ZONE 1/8 CORRIDOR	L01M008	✓				✓	✓	✓		
92	Smoke	ZONE 1/10 CORRIDOR	L01M010	✓				✓	✓	✓		
93	Smoke	ZONE 1/11 CORRIDOR	L01M011	✓				✓	✓	✓		
94	Smoke	ZONE 1/12 CORRIDOR	L01M012	✓				✓	✓	✓		
95	Smoke	ZONE 1/13 CORRIDOR	L01M013	✓				✓	✓	✓		
96	Smoke	ZONE 1/14 CORRIDOR	L01M014	✓				✓	✓	✓		
97	Manual	ZONE ST-2	L01M015	✓				✓	✓	✓		
98	Manual	MANUAL 1	L01M034	✓				✓	✓	✓		
99	Manual	MANUAL 2	L01M035	✓				✓	✓	✓		
100	Manual	MANUAL 3	L01M036	✓				✓	✓	✓		

COMMENT : หมายเหตุการทดสอบระบบสัญญาณเตือนภัย

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารหน่วยงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	15/3/68	SIGNATURE : [Signature]	15/3/68
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2567-2568

Building : 2/F Location : 1st Floor
Service : ☐ Yearly ☐ 2/Y ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE													
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test			
101	Manual	MANUAL 4	L01M037	✓				✓	✓	✓			
102	Manual	MANUAL 5	L01M038	✓				✓	✓	✓			
103	Manual	MANUAL 6	L01M039	✓				✓	✓	✓			
104	Manual	MANUAL 7	L01M040	✓				✓	✓	✓			
105	Manual	MANUAL 8	L01M041	✓				✓	✓	✓			
106	Manual	ZONE ST-1	L01M016	✓				✓	✓	✓			
107	Manual	ZONE ST-17	L01M017	✓				✓	✓	✓			
108	Manual	ZONE ST-18	L01M018	✓				✓	✓	✓			
109	Manual	ZONE ST-19	L01M019	✓				✓	✓	✓			
110	Manual	ZONE KEY SW	L01M020	✓				✓	✓	✓			
111	Strobe		L01M023	✓				✓	✓	✓			
112	Speaker	ST1	L01M024	✓				✓	✓	✓			
113	Speaker	ST2	L01M025	✓				✓	✓	✓			
114	Manual	ST1	L01M044	✓				✓	✓	✓			
115													
116													
117													
118													
119													
120													

COMMENT : หมายเหตุการทดสอบระบบสัญญาณเตือนภัย

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารหน่วยงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	15/3/68	SIGNATURE : [Signature]	15/3/68
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

Project : บัณฑิตวิทยาลัยอาคารแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉิน ชั้น 2 ปี 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2 Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly ☐ 2/y ☐ Other

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
1	Smoke/Add	COMMUNICATION ROOM.	L02C001	✓				✓	✓	-		
2	Heat/Add	MAID.	L02C002	✓				✓	✓	-		
3	Smoke/Add	MALE.	L02C003	✓				✓	✓	-		
4	Smoke/Add	FEMALE.	L02C004	✓				✓	✓	-		
5	Smoke/Add	HANDICAP TOILET.	L02C005	✓				✓	✓	-		
6	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 7.	L02C006	✓				✓	✓	-		
7	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 6.	L02C007	✓				✓	✓	-		
8	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 5.	L02C008	✓				✓	✓	-		
9	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 4.	L02C009	✓				✓	✓	-		
10	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 3.	L02C010	✓				✓	✓	-		
11	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 2.	L02C011	✓				✓	✓	-		
12	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 1.	L02C012	✓				✓	✓	-		
13	Smoke/Add	TREATMENT ROOM.	L02C013	✓				✓	✓	-		
14	Smoke/Add	TOOL CLEANING.	L02C014	✓				✓	✓	-		
15	Smoke/Add	STORET.	L02C015	✓				✓	✓	-		
16	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L02C016	✓				✓	✓	-		
17	Smoke/Add	HEAD NURSE.	L02C017	✓				✓	✓	-		
18	Smoke/Add	STAFF ROOM.	L02C018	✓				✓	✓	-		
19	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 15.	L02C019	✓				✓	✓	-		
20	Smoke/Add	EXAMINATION ROOM 14.	L02C020	✓				✓	✓	-		

COMMENT : ตรวจพบสัญญาณแจ้งเตือนปกติ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารทางการแพทย์	Date
1	SIGNATURE :	15/3/68	SIGNATURE :	15/3/68
2	SIGNATURE :	15/3/68	SIGNATURE :	15/3/68
3	SIGNATURE :	15/3/68	SIGNATURE :	15/3/68
4	SIGNATURE :	15/3/68	SIGNATURE :	15/3/68



FIRE ALARM SYSTEM

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

Project : บัณฑิตวิทยาลัยอาคารแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉิน ชั้น 2 ปี 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2 Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly ☐ 2/y ☐ Other

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test	
21	Smoke/Acid	EXAMINATION ROOM 13.	L02D021	✓				✓	✓	
22	Smoke/Acid	EXAMINATION ROOM 12.	L02D022	✓				✓	✓	
23	Smoke/Acid	EXAMINATION ROOM 11.	L02D023	✓				✓	✓	
24	Smoke/Acid	EXAMINATION ROOM 10.	L02D024	✓				✓	✓	
25	Smoke/Acid	EXAMINATION ROOM 9.	L02D025	✓				✓	✓	
26	Smoke/Acid	EXAMINATION ROOM 8.	L01D026	✓				✓	✓	
27	Smoke/Acid	EXAMINATION ROOM 7.	L01D027	✓				✓	✓	
28	Smoke/Acid	EXAMINATION ROOM 1.	L01D028	✓				✓	✓	
29	Smoke/Acid	EXAMINATION ROOM 2.	L01D029	✓				✓	✓	
30	Smoke/Acid	EXAMINATION ROOM 3.	L01D030	✓				✓	✓	
31	Smoke/Acid	EXAMINATION ROOM 4.	L01D031	✓				✓	✓	
32	Smoke/Acid	EXAMINATION ROOM 5.	L01D032	✓				✓	✓	
33	Smoke/Acid	EXAMINATION ROOM 6.	L01D033	✓				✓	✓	
34	Smoke/Acid	CHANGING ROOM.	L01D034	✓				✓	✓	
35	Smoke/Acid	STORE.	L01D035	✓				✓	✓	
36	Smoke/Acid	LIFT HALL 4.	L01D036	✓				✓	✓	
37	Smoke/Acid	MALE.	L01D037	✓				✓	✓	
38	Smoke/Acid	FEMALE.	L01D038	✓				✓	✓	
39	Smoke/Acid	STAFF ROOM.	L01D039	✓				✓	✓	
40	Smoke/Acid	HEAD NURSE.	L01D040	✓				✓	✓	

COMMENT : ตรวจพบสัญญาณแจ้งเตือนปกติ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารทางการแพทย์	Date
1	SIGNATURE :	15/3/68	SIGNATURE :	15/3/68
2	SIGNATURE :	15/3/68	SIGNATURE :	15/3/68
3	SIGNATURE :	15/3/68	SIGNATURE :	15/3/68
4	SIGNATURE :	15/3/68	SIGNATURE :	15/3/68

FIRE ALARM SYSTEM

FIRE ALARM SYSTEM



บัณฑิตวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 Project : การพัฒนาระบบข้อมูลและเอกสาร
 การพัฒนาระบบข้อมูลและเอกสาร ประจำปี 2567-2568

Project : บัณฑิตวิทยาลัยแห่งใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การแพทย์ฉุกเฉิน

Building: 2nd Floor Location: 2nd Floor

Service: ☐ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

Building:	555th 2	Location:	2nd Floor
Service:	<input type="checkbox"/> Yearly	<input type="checkbox"/> 2/d	<input type="checkbox"/> Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

	= N/A	
	= Normal	
	= Abnormal	

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Test			
41	Smoke/Add	STORE	L01D041	✓				✓	✓			
42	Smoke/Add	STORE	L01D042	✓				✓	✓			
43	Smoke/Add	STORE	L01D043	✓				✓	✓			
44	Smoke/Add	TOOL CLEANING	L01D044	✓				✓	✓			
45	Smoke/Add	MEETING ROOM	L01D045	✓				✓	✓			
46	Smoke/Add	TREATMENT ROOM	L01D046	✓				✓	✓			
47	Smoke/Add	X-RAY	L01D047	✓				✓	✓			
48	Smoke/Add	X-RAY	L01D048	✓				✓	✓			
49	Smoke/Add	ULTRASOUND	L01D049	✓				✓	✓			
50	Smoke/Add	TOILET	L01D050	✓				✓	✓			
51	Smoke/Add	TOILET	L01D051	✓				✓	✓			
52	Smoke/Add	EXAMINATION 1	L01D052	✓				✓	✓			
53	Smoke/Add	EXAMINATION 2	L01D053	✓				✓	✓			
54	Smoke/Add	EXAMINATION 3	L01D054	✓				✓	✓			
55	Smoke/Add	EXAMINATION 4	L01D055	✓				✓	✓			
56	Smoke/Add	EXAMINATION 5	L01D056	✓				✓	✓			
57	Smoke/Add	EXAMINATION 6	L01D057	✓				✓	✓			
58	Smoke/Add	EXAMINATION 7	L01D058	✓				✓	✓			
59	Smoke/Add	MALE	L01D059	✓				✓	✓			
60	Smoke/Add	FEMALE	L01D060	✓				✓	✓			

COMMENT:

COMMENT: man muss nicht alle Aufgaben machen

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารหน่วยงานคุณลักษณะพิเศษ	Date
1	SIGNATURE : 		SIGNATURE : 	
2	SIGNATURE : 	15/3/64	SIGNATURE : 	15/3/64
3	SIGNATURE : 		SIGNATURE : 	
4	SIGNATURE : 		SIGNATURE : 	

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารหน่วยงาน/บริษัท	Date
1	SIGNATURE : 		SIGNATURE : 	
2	SIGNATURE : 	10/3/66	SIGNATURE : 	15/3/66
3	SIGNATURE : 		SIGNATURE : 	
4	SIGNATURE : 		SIGNATURE : 	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ระบุที่ 2 Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
81	Smoke/Add	COUNSELING ROOM.	L01D081	✓				✓	✓	-		
82	Smoke/Add		STORE.	L01D082	✓				✓	✓	-	
83	Smoke/Add	LIFT HALL 1&2	L01D083	✓				✓	✓	-		
84	Smoke/Add	LIFT HALL 3.	L01D084	✓				✓	✓	-		
85	Smoke/Add	ELECTRICAL ROOM.	L01D085	✓				✓	✓	-		
86	Smoke		ZONE 2/1.	L02M001	✓				✓	✓	-	
87	Smoke	ZONE 2/2.	L02M002	✓				✓	✓	-		
88	Smoke	ZONE 2/3.	L02M003	✓				✓	✓	-		
89	Smoke	ZONE 2/4.	L02M004	✓				✓	✓	-		
90	Smoke	ZONE 2/5.	L02M005	✓				✓	✓	-		
91	Smoke	ZONE 2/6.	L02M006	✓				✓	✓	-		
92	Smoke	ZONE 2/7.	L02M007	✓				✓	✓	-		
93	Smoke	ZONE 2/8.	L02M008	✓				✓	✓	-		
94	Smoke	ZONE 2/9.	L02M009	✓				✓	✓	-		
95	Smoke	ZONE 2/10.	L02M010	✓				✓	✓	-		
96	Smoke	ZONE 2/11.	L02M011	✓				✓	✓	-		
97	Smoke	ZONE 2/4/12	L02M012	✓				✓	✓	-		
98	Smoke	ZONE 2/13.	L02M013	✓				✓	✓	-		
99	Smoke	ZONE 2/14. SPARE.	L02M014	✓				✓	✓	-		
100	Smoke	ZONE 2/15.SPARE.	L02M015	✓				✓	✓	-		

COMMENT : ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารหน่วยงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	15/3/68	SIGNATURE : [Signature]	15/3/68
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ระบุที่ 2 Location : 2nd Floor

Service : ☐ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test
101	Smoke	ZONE 2/16 SPARE	L02M016	✓				✓	✓	-		
102	Manual	MANUAL 1.	L02M030	✓				✓	✓	-		
103	Manual	MANUAL 2.	L02M031	✓				✓	✓	-		
104	Manual	MANUAL 3.	L02M032	✓				✓	✓	-		
105	Manual	MANUAL 4.	L02M033	✓				✓	✓	-		
106	Manual	MANUAL 5.	L02M034	✓				✓	✓	-		
107	Manual	MANUAL 6.	L02M035	✓				✓	✓	-		
108	Manual	MANUAL 7.	L02M036	✓				✓	✓	-		
109	Manual	MANUAL 8.	L02M037	✓				✓	✓	-		
110	Monitor	KEY SW.	L02M024	✓				✓	✓	-		
111	Strobe	STROBE/HORN.	L02M023	✓				✓	✓	-		
112												
113												
114												
115												
116												
117												
118												
119												
120												

COMMENT : ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารหน่วยงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	15/3/68	SIGNATURE : [Signature]	15/3/68
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	

FIRE ALARM SYSTEM

FIRE ALARM SYSTEM



บัณฑิตวิทยาลัย
 การแพทย์
 Project :
 การแพทย์ทางจิตเวช









Building: _____ Location: _____ 3rd Floor
 Survey 2
 Service: ☐ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

•	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Test		
1	Smoke/Add	COMMUNICATION	L03D001	✓				✓	✓	-	Smoke Detector is working properly.
2	Smoke/Add	MAID	L03D002	✓				✓	✓	-	
3	Smoke/Add	STORE TOOLS	L03D003	✓				✓	✓	-	
4	Smoke/Add	PREPARE FOOD	L03D004	✓				✓	✓	-	
5	Smoke/Add	HANDICAP	L03D005	✓				✓	✓	-	
6	Smoke/Add	FEMALE	L03D006	✓				✓	✓	-	
7	Smoke/Add	FEMALE	L03D007	✓				✓	✓	-	
8	Smoke/Add	MALE	L03D008	✓				✓	✓	-	
9	Smoke/Add	STAFF ROOM	L03D009	✓				✓	✓	-	
10	Smoke/Add	ROOM 1	L03D010	✓				✓	✓	-	Temperature and humidity are within normal range.
11	Smoke/Add	ROOM 2	L03D011	✓				✓	✓	-	
12	Smoke/Add	MEETING ROOM	L03D012	✓				✓	✓	-	
13	Smoke/Add	LIMAN	L03D013	✓				✓	✓	-	
14	Smoke/Add	STORE TOOLS	L03D014	✓				✓	✓	-	
15	Smoke/Add	ANTI ROOM	L03D015	✓				✓	✓	-	
16	Smoke/Add	TOILET	L03D016	✓				✓	✓	-	
17	Smoke/Add	ISOLATION ROOM	L03D017	✓				✓	✓	-	
18	Smoke/Add	HEAD NURSE	L03D018	✓				✓	✓	-	
19	Smoke/Add	MEDICINE SCANNER	L03D019	✓				✓	✓	-	
20	Smoke/Add	MALE	L03D020	✓				✓	✓	-	

COMMENT :
of 18 Feb. 1970. On 2nd Feb. 1970, 18 Feb. 1970.

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	Date
1	SIGNATURE : 		SIGNATURE : 	
2	SIGNATURE : 	10/3/66	SIGNATURE : 	15/3/66
3	SIGNATURE : 		SIGNATURE : 	
4	SIGNATURE : 		SIGNATURE : 	

บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
 การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568
 Project :

Building: _____ Location: _____
 508 W 2 _____
 Service: ☐ Yearly ☐ 2/Y ☐ Other

-	= N/A
✓	= Normal
✗	= Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		Test Result
21	Smoke/Add	HANDICAP	L03D021		✓			✓	✓	✓	✓	
22	Smoke/Add	CLEAN TOOL	L03D022		✓			✓	✓	✓	✓	
23	Smoke/Add	STORE TOOLS	L03D023		✓			✓	✓	✓	✓	
24	Smoke/Add	LIFT HALL 4	L03D024		✓			✓	✓	✓	✓	
25	Smoke/Add	STAFF ROOM	L03D025		✓			✓	✓	✓	✓	
26	Smoke/Add	STAFF ROOM	L03D026		✓			✓	✓	✓	✓	
27	Smoke/Add	SEPTIC OR	L03D027		✓			✓	✓	✓	✓	
28	Smoke/Add	ANTI ROOM	L03D028		✓			✓	✓	✓	✓	
29	Smoke/Add	STORE ROOM	L03D029		✓			✓	✓	✓	✓	
30	Smoke/Add	OR-11	L03D030		✓			✓	✓	✓	✓	
31	Smoke/Add	OR-10	L03D031		✓			✓	✓	✓	✓	
32	Smoke/Add	OR-09	L03D032		✓			✓	✓	✓	✓	
33	Smoke/Add	CONTROL ROOM	L03D033		✓			✓	✓	✓	✓	
34	Smoke/Add	ERP	L03D034		✓			✓	✓	✓	✓	
35	Smoke/Add	SCOPE	L03D035		✓			✓	✓	✓	✓	
36	Smoke/Add	CLEAN SCOPE	L03D036		✓			✓	✓	✓	✓	
37	Smoke/Add	STORE SCOPE	L03D037		✓			✓	✓	✓	✓	
38	Smoke/Add	SCOPE 2	L03D038		✓			✓	✓	✓	✓	
39	Smoke/Add	SUPPLY EQUIPMENT	L03D039		✓			✓	✓	✓	✓	
40	Smoke/Add	SUPPLY EQUIPMENT	L03D040		✓			✓	✓	✓	✓	

COMMENT :

* gärsen im die wärme und abd. losdorb - lasten absetzen anzuw.
monomere diable fähigkeit annehmen (wie dörfer).

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้ดำเนินการทดสอบ/นักท	Date
1	SIGNATURE : [Redacted]	15/3/2566	SIGNATURE : [Redacted]	
2	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	19/3/66
3	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	
4	SIGNATURE : [Redacted]		SIGNATURE : [Redacted]	



FIRE ALARM SYSTEM

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

Project : บัณฑิตวิทยาลัยศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Building : 2nd Floor Location : 3rd Floor
Service : ☐ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean		
											Test
41	Smoke/Add	HEAD NURSES	L03D041	✓	✓	✓	✓	✓			
42	Smoke/Add	FEMALE	L03D042	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
43	Smoke/Add	ANESTHETISTS	L03D043	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
44	Smoke/Add	FEMALE	L03D044	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
45	Smoke/Add	MALE	L03D045	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
46	Smoke/Add	MALE	L03D046	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
47	Smoke/Add	TOILET	L03D047	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
48	Smoke/Add	PHC	L03D048	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
49	Smoke/Add	UPS ROOM	L03D049	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
50	Smoke/Add	MALE	L03D050	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
51	Smoke/Add	MALE CHANGING	L03D051	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
52	Smoke/Add	FEMALE	L03D052	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
53	Smoke/Add	PREPARE THEPATIENT	L03D053	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
54	Smoke/Add	OPERATING ROOM	L03D054	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
55	Smoke/Add	FEMALE CHANGING	L03D055	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
56	Smoke/Add	FEMALE	L03D056	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
57	Smoke/Add	CONCEILING ROOM	L03D057	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
58	Smoke/Add	ISOLATION ROOM	L03D058	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
59	Smoke/Add	ICU-1	L03D059	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
60	Smoke/Add	ICU-2	L03D060	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

COMMENT : monitor the system and replace the battery of the device.
* replace Smoke ADD panel ADD LO3D051-LO3D060 battery trouble any time
monitor the system and replace the battery of the device.

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารหน่วยงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	10/3/64	SIGNATURE : [Signature]	15/3/64
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

Project : บัณฑิตวิทยาลัยศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Building : 2nd Floor Location : 3rd Floor
Service : ☐ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
61	Smoke/Add	ICU-3	L03D061	✓				✓	✓			
62	Smoke/Add	ICU-4	L03D062	✓				✓	✓			
63	Smoke/Add	ICU-5	L03D063	✓				✓	✓			
64	Smoke/Add	ICU-6	L03D064	✓				✓	✓			
65	Smoke/Add	ICU-7	L03D065	✓				✓	✓			
66	Smoke/Add	ICU-8	L03D066	✓				✓	✓			
67	Smoke/Add	HEAD NURSE	L03D067	✓				✓	✓			
68	Smoke/Add	ROOM	L03D068	✓				✓	✓			
69	Smoke/Add	MALE & FEMALE	L03D069	✓				✓	✓			
70	Smoke/Add	CLEAN TOOLS	L03D070	✓				✓	✓			
71	Smoke/Add	STAFF ROOM	L03D071	✓				✓	✓			
72	Smoke/Add	STORE TOOLS	L03D072	✓				✓	✓			
73	Smoke/Add	UPS 3/1	L03D073	✓				✓	✓			
74	Smoke/Add	STAFF ROOM	L03D074	✓				✓	✓			
75	Smoke/Add	MALE	L03D075	✓				✓	✓			
76	Smoke/Add	FEMALE	L03D076	✓				✓	✓			
77	Smoke/Add	ROOM 1	L03D077	✓				✓	✓			
78	Smoke/Add	ROOM 2	L03D078	✓				✓	✓			
79	Smoke/Add	ROOM 4	L03D079	✓				✓	✓			
80	Smoke/Add	ROOM 3	L03D080	✓				✓	✓			

COMMENT : monitor the system and replace the battery of the device.

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารหน่วยงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	10/3/64	SIGNATURE : [Signature]	15/3/64
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ที่เจ้าที่ 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2 Location : 3rd Floor

Service : ☐ Yearly ☒ 2/4 ☐ Other

- N/A

✓ Normal

✗ Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Clean / Test			
81	Smoke/Add	STAFF ROOM	L03D081	✓				✓	✓			
82	Smoke/Add	MEDICINE PREPARATION	L03D082	✓				✓	✓			
83	Smoke/Add	OFFICE OF FINANCE	L03D083	✓				✓	✓			
84	Smoke/Add	STAFF ROOM	L03D084	✓				✓	✓			
85	Smoke/Add	CASHIER ROOM	L03D085	✓				✓	✓			
86	Smoke/Add	PHARMACY	L03D086	✓				✓	✓			
87	Smoke/Add	CONSELING ROOM	L03D087	✓				✓	✓			
88	Smoke/Add	STORAGE ROOM	L03D088	✓				✓	✓			
89	Smoke/Add	LIFT HALL 1&2	L03D089	✓				✓	✓			
90	Smoke/Add	LIFT HALL 3	L03D090	✓				✓	✓			
91	Smoke/Add	ELECTRICAL ROOM	L03D091	✓				✓	✓			
92	Smoke/Add	ZONE 3/1	L03M001	✓				✓	✓			
93	Smoke/Add	ZONE 3/2	L03M002	✓				✓	✓			
94	Smoke/Add	ZONE 3/3	L03M003	✓				✓	✓			
95	Smoke/Add	ZONE 3/4	L03M004	✓				✓	✓			
96	Smoke/Add	ZONE 3/5	L03M005	✓				✓	✓			
97	Smoke/Add	ZONE 3/6	L03M006	✓				✓	✓			
98	Smoke/Add	ZONE 3/7	L03M007	✓				✓	✓			
99	Smoke/Add	ZONE 3/8	L03M008	✓				✓	✓			
100	Smoke/Add	ZONE 3/9	L03M009	✓				✓	✓			

COMMENT : มอนิเตอร์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารหน่วยงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	15/3/64	SIGNATURE : [Signature]	15/3/64
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ที่เจ้าที่ 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2 Location : Floor 3

Service : ☒ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

- N/A

✓ Normal

✗ Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
101	Smoke	ZONE 3/10.	L03M010	✓				✓	✓	-		
102	Smoke	ZONE ZD1 SPARE.	L03M019	✓				✓	✓	-		
103	Smoke	ZONE ZD2 SPARE.	L03M020	✓				✓	✓	-		
104	Monitor	KEY SW.	L03M024	✓				✓	✓	-		
105	Manual	MANUAL 1.	L03M036	✓				✓	✓	-		
106	Manual	MANUAL 2.	L03M037	✓				✓	✓	-		
107	Manual	MANUAL 3. <i>remotes alarm</i>	L03M038	✓				✓	✓	-	<i>galvanic test successful</i>	
108	Manual	MANUAL 4.	L03M039	✓				✓	✓	-		
109	Manual	MANUAL 5.	L03M040	✓				✓	✓	-		
110	Manual	MANUAL 6.	L03M041	✓				✓	✓	-		
111	Manual	MANUAL 7.	L03M042	✓				✓	✓	-		
112	Manual	MANUAL 8.	L03M043	✓				✓	✓	-		
113	Manual	MANUAL 9.	L03M044	✓				✓	✓	-		
114	Manual	MANUAL 10.	L03M045	✓				✓	✓	-		
115	Strobe	STROBE/HORN	L03M023	✓				✓	✓	-		
116												
117												
118												
119												
120												

COMMENT : มอนิเตอร์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารหน่วยงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	15/3/64	SIGNATURE : [Signature]	15/3/64
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : 3 ชั้นที่ 2 Location : Floor 3M

Service : ☐ Yearly ☒ 2/Y Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quantity				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	Smoke	ZONE 3M/1.		✓				✓	✓	✓	✓	} Appliances tested in maintenance area (spbs) in chn.
2	Smoke	ZONE 3M/2.		✓				✓	✓	✓	✓	
3	Smoke	ZONE 3M/3.		✓				✓	✓	✓	✓	
4	Smoke	ZONE 3M/4.		✓				✓	✓	✓	✓	
5	Smoke	ZONE 3M/5.		✓				✓	✓	✓	✓	
6	Smoke	ZONE 3M/6.		✓				✓	✓	✓	✓	
7	Smoke	ZONE 3M/7.		✓				✓	✓	✓	✓	
8	Smoke	ZONE 3M/8.		✓				✓	✓	✓	✓	
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารทางการแพทย์	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE : [Signature]	10/3/64	SIGNATURE : [Signature]	15/3/64
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : 3 ชั้นที่ 2 Location : 4th Floor

Service : ☒ Yearly ☐ 2/Y Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	Smoke/Add	COMMUNICATION ROOM.	L04D001	✓				✓	✓	✓		
2	Smoke/Add	MALE ROOM.	L04D002	✓				✓	✓	✓		
3	Smoke/Add	FEMALE ROOM.	L04D003	✓				✓	✓	✓		
4	Smoke/Add	METTING ROOM 4/2.	L04D004	✓				✓	✓	✓		
5	Smoke/Add	METTING ROOM 4/2.	L04D005	✓				✓	✓	✓		
6	Smoke/Add	METTING ROOM 4/1.	L04D006	✓				✓	✓	✓		
7	Smoke/Add	METTING ROOM 4/1.	L04D007	✓				✓	✓	✓		
8	Smoke/Add	LIFT HALL 4.	L04D008	✓				✓	✓	✓		
9	Smoke/Add	TOOL STORAGE Z004.	L04D009	✓				✓	✓	✓		
10	Smoke/Add	TOOL STORAGE.	L04D010	✓				✓	✓	✓		
11	Smoke/Add	TOOL CLEANING.	L04D011	✓				✓	✓	✓		
12	Smoke/Add	TOOL CLEANING.	L04D012	✓				✓	✓	✓		
13	Heat/Add	WARD 18-TOILET.	L04D013	✓				✓	✓	✓		
14	Smoke/Add	WARD 18.	L04D014	✓				✓	✓	✓		
15	Smoke/Add	WARD 17.	L04D015	✓				✓	✓	✓		
16	Heat/Add	WARD 17-TOILET.	L04D016	✓				✓	✓	✓		
17	Heat/Add	WARD 16-TOILET.	L04D017	✓				✓	✓	✓		
18	Smoke/Add	WARD 16.	L04D018	✓				✓	✓	✓		
19	Smoke/Add	WARD 15.	L04D019	✓				✓	✓	✓		
20	Heat/Add	WARD 15-TOILET.	L04D020	✓				✓	✓	✓		

COMMENT : ผู้บริหารทางการแพทย์ศิริราชพยาบาล

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารทางการแพทย์	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE : [Signature]	10/3/64	SIGNATURE : [Signature]	15/3/64
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บริการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Building : ศูนย์ที่ 2 Location : 4th Floor
Service : ☒ Yearly ☐ 2/Y ☐ Other

-	NA
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE										
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions	Test Result	Remarks
				1	2	3	4			
21	Heat/Add	WARD 14-TOILET	L04D021	✓				✓	-	
22	Smoke/Add	WARD 14	L04D022	✓				✓	-	
23	Smoke/Add	WARD 14	L04D023	✓				✓	-	
24	Heat/Add	WARD 13-TOILET	L04D024	✓				✓	-	
25	Heat/Add	WARD 12-TOILET	L04D025	✓				✓	-	
26	Smoke/Add	WARD 12	L04D026	✓				✓	-	
27	Smoke/Add	WARD 11	L04D027	✓				✓	-	
28	Heat/Add	WARD 11-TOILET	L04D028	✓				✓	-	
29	Heat/Add	WARD 10-TOILET	L04D029	✓				✓	-	
30	Smoke/Add	WARD 10	L04D030	✓				✓	-	
31	Smoke/Add	WARD 9	L04D031	✓				✓	-	
32	Heat/Add	WARD 9-TOILET	L04D032	✓				✓	-	
33	Heat/Add	WARD 8-TOILET	L04D033	✓				✓	-	
34	Smoke/Add	WARD 8	L04D034	✓				✓	-	
35	Smoke/Add	HEAD NURSES	L04D035	✓				✓	-	
36	Smoke/Add	MEDICINE PREPARATION	L04D036	✓				✓	-	
37	Smoke/Add	PREMIUM-2	L04D037	✓				✓	-	
38	Smoke/Add	PREMIUM-2	L04D038	✓				✓	-	
39	Heat/Add	PREMIUM-2-TOILET	L04D039	✓				✓	-	
40	Heat/Add	PREMIUM-2-TOILET	L04D040	✓				✓	-	

COMMENT : ตรวจพบสัญญาณผิดปกติ 1 จุด คือ Zone 21



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บริการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Building : ศูนย์ที่ 2 Location : 4th Floor
Service : ☐ Yearly ☐ 2/Y ☐ Other

-	NA
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Results	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
41	Smoke/Add	PREMIUM-2	L04D041	✓				✓	✓	-		
42	Smoke/Add	WARD-7	L04D042						✓	-		
43	Heat/Add	WARD-7-TOILET	L04D043	✓				✓	✓	-		
44	Heat/Add	WARD-6-TOILET	L04D044	✓				✓	✓	-		
45	Smoke/Add	WARD-6	L04D045	✓				✓	✓	-		
46	Smoke/Add	PREMIUM-1	L04D046	✓				✓	✓	-		
47	Heat/Add	PREMIUM-1-TOILET	L04D047	✓				✓	✓	-		
48	Heat/Add	PREMIUM-1-TOILET	L04D048						✓	-		
49	Smoke/Add	PREMIUM-1	L04D049	✓				✓	✓	-		
50	Smoke/Add	PREMIUM-1	L04D050	✓				✓	✓	-		
51	Heat/Add	ISOLATE-1	L04D051	✓				✓	✓	-		
52	Smoke/Add	ISOLATE-1	L04D052	✓				✓	✓	-		
53	Smoke/Add	ISOLATE-1	L04D053	✓				✓	✓	-		
54	Smoke/Add	ISOLATE-1	L04D054	✓				✓	✓	-		
55	Smoke/Add	WARD-5	L04D055	✓				✓	✓	-		
56	Heat/Add	WARD-5-TOILET	L04D056	✓				✓	✓	-		
57	Heat/Add	WARD-4-TOILET	L04D057	✓				✓	✓	-		
58	Smoke/Add	WARD-4	L04D058	✓				✓	✓	-		
59	Smoke/Add	WARD-3	L04D059	✓				✓	✓	-		
60	Heat/Add	WARD-3-TOILET	L04D060	✓				✓	✓	-		

COMMENT : ตรวจพบสัญญาณผิดปกติ 1 จุด คือ Zone 41



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยศูนย์พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การพัฒนาระบบศูนย์พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Building : 2nd Floor Location : 4th Floor
Service : ☐ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Remarks		
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test			
61	Heat/Add	WARD-2-TOILET	L04D061	✓				✓	✓			
62	Smoke/Add	WARD-2	L04D062	✓				✓	✓			
63	Smoke/Add	AHU ROOM 4/1	L04D063	✓				✓	✓			
64	Smoke/Add	ROOM 1	L04D064	✓				✓	✓			
65	Smoke/Add	ROOM 2	L04D065	✓				✓	✓			
66	Smoke/Add	FEMALE	L04D066	✓				✓	✓			
67	Smoke/Add	MALE	L04D067	✓				✓	✓			
68	Smoke/Add	STAFF ROOM	L04D068	✓				✓	✓			
69	Smoke/Add	HEAD NURSE	L04D069	✓				✓	✓			
70	Smoke/Add	MEDICINE PREPARATION	L04D070	✓				✓	✓			
71	Smoke/Add	SLEEPING ON DUTY	L04D071	✓				✓	✓			
72	Smoke/Add	TREATMENT	L04D072	✓				✓	✓			
73	Smoke/Add	PREPARE FOOD	L04D073	✓				✓	✓			
74	Smoke/Add	FEMALE	L04D074	✓				✓	✓			
75	Smoke/Add	MALE	L04D075	✓				✓	✓			
76	Smoke/Add	STAFF ROOM Z004	L04D076	✓				✓	✓			
77	Smoke/Add	ROOM	L04D077	✓				✓	✓			
78	Smoke/Add	TOOL STORAGE	L04D078	✓				✓	✓			
79	Smoke/Add	CLUP	L04D079	✓				✓	✓			
80	Smoke/Add	MALE	L04D080	✓				✓	✓			

COMMENT : มุมมองกล้องไม่ชัด



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บัณฑิตวิทยาลัยศูนย์พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การพัฒนาระบบศูนย์พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Building : 2nd Floor Location : 4th Floor
Service : ☐ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			Test
81	Smoke/Add	HANDICAP	L04D081	✓				✓	✓	✓		
82	Heat/Add	HANDICAP	L04D082	✓				✓	✓	✓		
83	Smoke/Add	MALE	L04D083	✓				✓	✓	✓		
84	Smoke/Add	MEETING ROOM	L04D084	✓				✓	✓	✓		
85	Smoke/Add	TOILET	L04D085	✓				✓	✓	✓		
86	Smoke/Add	ANTI ROOM	L04D086	✓				✓	✓	✓		
87	Smoke/Add	ISOLATE	L04D087	✓				✓	✓	✓		
88	Smoke/Add	STORE	L04D088	✓				✓	✓	✓		
89	Smoke/Add	LIFT HALL 382	L04D089	✓				✓	✓	✓		
90	Smoke/Add	AHU ROOM 4/2	L04D090	✓				✓	✓	✓		
91	Smoke/Add	LIFT HALL 3	L04D091	✓				✓	✓	✓		
92	Smoke/Add	MEETING ROOM	L04D092	✓				✓	✓	✓		
93	Smoke/Add	TOOL STORAGE	L04D093	✓				✓	✓	✓		
94	Smoke/Add	HANDICAP	L04D094	✓				✓	✓	✓		
95	Smoke/Add	ELECTRICAL	L04D095	✓				✓	✓	✓		
96	Smoke/Add	COMMUNICATION ROOM	L04D096	✓				✓	✓	✓		
97	Smoke	ZONE 4/1	L04M001	✓				✓	✓	✓		
98	Smoke	ZONE 4/2	L04M002	✓				✓	✓	✓		
99	Smoke	ZONE 4/3	L04M003	✓				✓	✓	✓		
100	Smoke	ZONE 4/4	L04M004	✓				✓	✓	✓		

COMMENT : มุมมองกล้องไม่ชัด



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาและเปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้ลิ้นชัก ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Building : ศูนย์ที่ 2 Location : 4th Floor

Service : ☐ Yearly ☒ 2/4 ☐ Other

-	NA
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
101	Smoke	ZONE 4/5	L04M005	✓				✓	✓	-	
102	Smoke	ZONE 4/6 SPARE	L04M006	✓				✓	✓	-	
103	Smoke	STROBE/HORN	L04M009	✓				✓	✓	-	
104	Monitor	KEY SW.	L04M010	✓				✓	✓	-	
105	Manual	Manual 1- Lift Hall 1	L04M016	✓				✓	✓	-	
106	Manual	Manual 2- Corridor Ward 1-14	L04M023	✓				✓	✓	-	
107	Manual	Manual 3- Corridor Toilet	L04M020	✓				✓	✓	-	
108	Manual	Manual 4- Lift Hall 1-9	L04M025	✓				✓	✓	-	
109	Manual	Manual 5- Lift Hall 1-9	L04M022	✓				✓	✓	-	
110	Manual	Manual 6- Corridor Ward 1-14	L04M017	✓				✓	✓	-	
111	Manual	Manual 7- Corridor AHU 1/2	L04M018	✓				✓	✓	-	
112	Manual	Manual 8- Corridor Treatment	L04M019	✓				✓	✓	-	
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											

COMMENT : มอนิเตอร์แบตเตอรี่ตู้ลิ้นชัก ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาและเปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้ลิ้นชัก ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Building : ศูนย์ที่ 2 Location : 5th Floor

Service : ☐ Yearly ☒ 2/4 ☐ Other

-	NA
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
1	Smoke/Add	COMMUNICATION ROOM	L05D001	✓				✓	✓	-	
2	Heat/Add	ISOLATE-1	L05D002	✓				✓	✓	-	
3	Smoke/Add	ISOLATE-2	L05D003	✓				✓	✓	-	
4	Smoke/Add	WARD-2	L05D004	✓				✓	✓	-	
5	Heat/Add	WARD-2-TOILET	L05D005	✓				✓	✓	-	
6	Heat/Add	WARD-3-TOILET	L05D006	✓				✓	✓	-	
7	Smoke/Add	WARD-3	L05D007	✓				✓	✓	-	WATER SUPPLY CONTINUOUS
8	Smoke/Add	WARD-4	L05D008	✓				✓	✓	-	
9	Heat/Add	WARD-4-TOILET	L05D009	✓				✓	✓	-	
10	Heat/Add	WARD-5-TOILET	L05D010	✓				✓	✓	-	
11	Smoke/Add	WARD-5	L05D011	✓				✓	✓	-	
12	Smoke/Add	WARD-6	L05D012	✓				✓	✓	-	
13	Heat/Add	WARD-6-TOILET	L05D013	✓				✓	✓	-	
14	Heat/Add	WARD-7-TOILET	L05D014	✓				✓	✓	-	
15	Smoke/Add	WARD-7	L05D015	✓				✓	✓	-	
16	Smoke/Add	LIFT HALL 4	L05D016	✓				✓	✓	-	
17	Smoke/Add	STAFF ROOM	L05D017	✓				✓	✓	-	
18	Smoke/Add	WASHING ROOM	L05D018	✓				✓	✓	-	
19	Heat/Add	ROOM TOILET	L05D019	✓				✓	✓	-	
20	Smoke/Add	SLEEP DOCTOR	L05D020	✓				✓	✓	-	

COMMENT : มอนิเตอร์แบตเตอรี่ตู้ลิ้นชัก ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้ดำเนินการทดสอบ	Date
1	SIGNATURE :	10/15/64	SIGNATURE :	15/3/64
2	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้ดำเนินการทดสอบ	Date
1	SIGNATURE :	10/13/64	SIGNATURE :	15/3/64
2	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2 Location : 5st Floor
Service : ☐ Yearly ☒ 2/4 ☐ Other

-	NA
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean		
21	Heat/Add	WARD-8-TOILET,	LOS0021	✓				✓	✓	-	
22	Smoke/Add	WARD-8,	LOS0022	✓				✓	✓	-	
23	Smoke/Add	WARD-9,	LOS0023	✓				✓	✓	-	
24	Heat/Add	WARD-9-TOILET,	LOS0024	✓				✓	✓	-	
25	Heat/Add	WARD-10-TOILET,	LOS0025	✓				✓	✓	-	
26	Smoke/Add	WARD-10,	LOS0026	✓				✓	✓	-	Response Disable 15'
27	Smoke/Add	WARD V4,	LOS0027	✓				✓	✓	-	Response Disable 15'
28	Heat/Add	WARD V4-TOILET,	LOS0028	✓				✓	✓	-	Response Disable 15'
29	Smoke/Add	WARD-11,	LOS0029	✓				✓	✓	-	
30	Heat/Add	WARD-11-TOILET,	LOS0030	✓				✓	✓	-	
31	Heat/Add	WARD-12-TOILET,	LOS0031	✓				✓	✓	-	
32	Smoke/Add	WARD-12,	LOS0032	✓				✓	✓	-	Response Disable 15'
33	Smoke/Add	WARD-13,	LOS0033	✓				✓	✓	-	
34	Heat/Add	WARD-13-TOILET,	LOS0034	✓				✓	✓	-	
35	Heat/Add	WARD-14-TOILET,	LOS0035	✓				✓	✓	-	
36	Smoke/Add	WARD-14,	LOS0036	✓				✓	✓	-	
37	Smoke/Add	WARD-15,	LOS0037	✓				✓	✓	-	
38	Heat/Add	WARD-15-TOILET,	LOS0038	✓				✓	✓	-	
39	Heat/Add	WARD-16-TOILET,	LOS0039	✓				✓	✓	-	
40	Smoke/Add	WARD-16,	LOS0040	✓				✓	✓	-	

COMMENT : ตรวจพบการแจ้งเตือนสัญญาณเพลิงไหม้ตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี 2567-2568
อุปกรณ์ Smoke Add WARD 10, 12, 13, 14, 15, 16 (10 Response) Disable ในชั้นที่ 10

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้ควบคุมงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	15/3/68	SIGNATURE : [Signature]	15/3/68
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจําปี 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2 Location : 5st Floor
Service : ☐ Yearly ☒ 2/4 ☐ Other

-	NA
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST RESULT FOR DEVICE											
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean Test		
41	Smoke/Add	WARD-17,	LOS0041	✓				✓	✓	✓	✓
42	Heat/Add	WARD-17-TOILET,	LOS0042	✓				✓	✓	✓	
43	Heat/Add	WARD-18-TOILET,	LOS0043	✓				✓	✓	✓	
44	Smoke/Add	WARD-18,	LOS0044	✓				✓	✓	✓	
45	Smoke/Add	WARD-19,	LOS0045	✓				✓	✓	✓	✓
46	Heat/Add	WARD-19-TOILET,	LOS0046	✓				✓	✓	✓	
47	Heat/Add	WARD-20-TOILET,	LOS0047	✓				✓	✓	✓	
48	Smoke/Add	WARD-20,	LOS0048	✓				✓	✓	✓	
49	Heat/Add	WARD V1-TOILET,	LOS0049	✓				✓	✓	✓	✓
50	Smoke/Add	WARD-V1,	LOS0050	✓				✓	✓	✓	
51	Smoke/Add	WARD-21,	LOS0051	✓				✓	✓	✓	
52	Heat/Add	WARD-21-TOILET,	LOS0052	✓				✓	✓	✓	
53	Heat/Add	WARD-22-TOILET,	LOS0053	✓				✓	✓	✓	✓
54	Smoke/Add	WARD-22,	LOS0054	✓				✓	✓	✓	
55	Smoke/Add	WARD-23,	LOS0055	✓				✓	✓	✓	
56	Heat/Add	WARD-23-TOILET,	LOS0056	✓				✓	✓	✓	
57	Heat/Add	WARD-24-TOILET,	LOS0057	✓				✓	✓	✓	✓
58	Smoke/Add	WARD-24,	LOS0058	✓				✓	✓	✓	
59	Smoke/Add	WARD-25,	LOS0059	✓				✓	✓	✓	
60	Heat/Add	WARD-25-TOILET,	LOS0060	✓				✓	✓	✓	

COMMENT : ตรวจพบการแจ้งเตือนสัญญาณเพลิงไหม้ตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี 2567-2568

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้ควบคุมงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
2	SIGNATURE : [Signature]	15/3/68	SIGNATURE : [Signature]	15/3/68
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉินวิทยา ปะจักษ์ 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2 Location : 5st Floor
Service : ☐ Yearly ☒ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
61	Heat/Add	WARD-26-TOILET.	L05D061	✓				✓	✓	✓	✓ ✓<	

COMMENT : มณฑลพิธี: ๑๐/๑๐/๒๕๖๗ มร. ธีรยุทธ ธีรโชติ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารหน่วยงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	15/3/68	SIGNATURE : [Signature]	15/3/68
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	

Project : บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉินวิทยา ปะจักษ์ 2567-2568

Building : ชั้นที่ 2 Location : 5st Floor
Service : ☐ Yearly ☒ 2/4 ☐ Other

-	N/A
✓	Normal
✗	Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions		Test Result	Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean			
												Test
81	Smoke	ZONE 5/3	L05M003	✓				✓	✓	-		
82	Smoke	ZONE 5/4 SPARE	L05M004	✓				✓	✓	-		
83	Smoke	MANUAL 1	L05M013	✓				✓	✓	-		
84	Manual	MANUAL 2	L05M014	✓				✓	✓	-		
85	Manual	MANUAL 3	L05M015	✓				✓	✓	-		
86	Manual	MANUAL 4	L05M016	✓				✓	✓	-		
87	Manual	MANUAL 5	L05M017	✓				✓	✓	-		
88	Strobe	STROBE/HORN	L05M007	✓				✓	✓	-		
89	Relay	SHUT OFF LIFT	L05M008	✓				✓	✓	-		
90	Monitor	KEY SW	L05M009	✓				✓	✓	-		
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												

COMMENT : มณฑลพิธี: ๑๐/๑๐/๒๕๖๗ มร. ธีรยุทธ ธีรโชติ

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้บริหารหน่วยงาน	Date
1	SIGNATURE : [Signature]	15/3/68	SIGNATURE : [Signature]	15/3/68
2	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
3	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	
4	SIGNATURE : [Signature]		SIGNATURE : [Signature]	



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บริการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ระบุที่ 2 Location : MEDICAL TECHNOLOGIST

Service : ☐ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

•	• N/A
✓	• Normal
✗	• Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Remarks	
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
1	Smoke/Add	STORAGE ROOM 2ND.	L01D001	✓				✓	✓	✓		
2	Smoke/Add	CHIEF 2ND.	L01D002	✓				✓	✓	✓		
3	Smoke/Add	FEMALE TOILET 2ND.	L01D003	✓				✓	✓	✓		
4	Smoke/Add	MALE TOILET 2ND.	L01D004	✓				✓	✓	✓		
5	Smoke/Add	FEMALE BEDROOM 2ND.	L01D005	✓				✓	✓	✓		
6	Smoke/Add	MALE BEDROOM 2ND.	L01D006	✓				✓	✓	✓		
7	Smoke/Add	STAFF ROOM 2ND.	L01D007	✓				✓	✓	✓		
8	Smoke/Add	PHLEGM STORAGE ROOM 2ND	L01D008	✓				✓	✓	✓		
9	Smoke/Add	SN. 2D.	L01D009	✓				✓	✓	✓		
10	Smoke	ZONE 1 2ND.	L01M001	✓				✓	✓	✓		
11	Smoke	ZONE 2 2ND.	L01M005	✓				✓	✓	✓		
12	Smoke	ZONE 3 2ND.	L01M006	✓				✓	✓	✓		
13	Smoke	ZONE 4 2ND.	L01M007	✓				✓	✓	✓		
14	Smoke	ZONE 5 2ND.	L01M008	✓				✓	✓	✓		
15	Smoke	ZONE 6 2ND.	L01M009	✓				✓	✓	✓		
16	Smoke	ZONE 7 2ND.	L01M010	✓				✓	✓	✓		
17	Manual	MANUAL ZONE 1 2ND.	L01M011	✓				✓	✓	✓		
18	Manual	MANUAL ZONE 2 2ND.	L01M012	✓				✓	✓	✓		
19	Manual	MANUAL ZONE 3 2ND.	L01M004	✓				✓	✓	✓		
20	Strobe	STROBE/HORN 2ND.	L01M003	✓				✓	✓	✓		

COMMENT :



FIRE ALARM SYSTEM

Project : บริการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2567-2568

Building : ระบุที่ 2 Location : MEDICAL TECHNOLOGIST

Service : ☐ Yearly ☐ 2/4 ☐ Other

•	• N/A
✓	• Normal
✗	• Abnormal

INSPECTION AND TEST REPORT FOR DEVICE												
Item	Type	Area Description / Location	Device Address / Zone	Quarterly				Actions			Test Result	Remarks
				1	2	3	4	Visual Check	Clean	Test		
21	Monitor	KEY SW.	L01M002	✓				✓	✓	✓	✓	
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												

COMMENT :

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้ดำเนินการทดสอบ	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :		SIGNATURE :	15/3/66
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	

Quarterly	TEST BY : Confide Technology	Date	APPROVED BY : ผู้ดำเนินการทดสอบ	Date
1	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
2	SIGNATURE :	15/3/66	SIGNATURE :	15/3/66
3	SIGNATURE :		SIGNATURE :	
4	SIGNATURE :		SIGNATURE :	

ภาคผนวก 2.10.5

แผนงานการบำรุงรักษาป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนดำเนินงานการบำรุงรักษางานป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2568
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่	รายการงานจ้างเหมาบริการ	ผู้รับจ้าง	การปฏิบัติงาน/งานบำรุงรักษา											
			ปี พ.ศ. 2567						ปี พ.ศ. 2568					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
PM 1	งานจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)	บริษัท คอนโพล์ เทคโนโลยี จำกัด			✓			✓			✓			✓
PM 2	งานจ้างบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump)	บริษัท ยูโนเค็ดเพาเวอร์ จำกัด			✓			✓			✓			✓
PM 3	งานจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)	บริษัท อีแมค จำกัด		✓			✓	✓		✓		✓		✓
PM 4	งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)	บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริก ซีฟิซิเอส (ประเทศไทย) จำกัด					✓			✓				✓
PM 5	งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)	งานวิศวกรรมบริการ	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PM 6	งานบำรุงรักษาระบบบันไดหนีไฟ	งานวิศวกรรมบริการ												✓
หมายเหตุ : ตรวจสอบอาคาร ทุกๆ 3 ปี														
✓ รอบการเข้าบำรุงรักษา/การปฏิบัติงาน														

ภาคผนวก 2.11
ผลการตรวจเชื้อสืจีโอเนลลาของโครงการ

รายงานผลการทดสอบ

หน้า : 1 / 1
วันที่รายงานผล : 28/01/2025
เลขที่รายงานผล : 25-002599
เลขที่ใบยอรับบริการ : 25-01115

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสตัวอย่าง : 883 หมู่ 6 ถนนพหลโยธินกมที่ 4 ตำบลคลองเตย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ชื่อตัวอย่าง : 25-01115-004
ลักษณะตัวอย่าง : น้ำในระบบ Cooling Tower ระยะที่ 1
วันที่รับตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปราศจากเชื้อ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07/01/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
<i>Legionella</i> spp. S	ISO11731 : 2017	Not Detected	CFU/ litre

Remarks : S = The test result(s) was/were performed by qualified subcontractor.


(นางสาวนิตยา วุฒิชัยกิจเจริญ)
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
วันที่พิมพ์ : 03/02/2025

- End of Report -

รายงานผลการทดสอบ

หน้า : 1 / 1
วันที่รายงานผล : 28/01/2025
เลขที่รายงานผล : 25-002600
เลขที่ใบยอรับบริการ : 25-01115

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสตัวอย่าง : 883 หมู่ 6 ถนนพหลโยธินกมที่ 4 ตำบลคลองเตย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ชื่อตัวอย่าง : 25-01115-005
ลักษณะตัวอย่าง : น้ำในระบบ Cooling Tower ระยะที่ 2
วันที่รับตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปราศจากเชื้อ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07/01/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
<i>Legionella</i> spp. S	ISO11731 : 2017	Not Detected	CFU/ litre

Remarks : S = The test result(s) was/were performed by qualified subcontractor.


(นางสาวนิตยา วุฒิชัยกิจเจริญ)
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
วันที่พิมพ์ : 03/02/2025

- End of Report -

รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1/1
วันที่รายงานผล: 04/03/2025
เลขที่รายงานผล: 25-023061
เลขที่ใบอนุญาตรับบริการ: 25-09787

ชื่อลูกค้า : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ : 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธินสาย 4 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดนครปฐม 73170
รหัสตัวอย่าง : 25-09787-004
ชื่อตัวอย่าง : น้ำในระบบ Cooling Tower ระยะที่ 1
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปราศจากเชื้อ
วันที่รับตัวอย่าง : 13/02/2025

วันที่ทดสอบ: 13/02/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
<i>Legionella</i> spp. S	ISO11731: 2017	Not Detected	CFU/Litre

Remarks: S = The test result(s) was/were performed by qualified subcontractor.



(นางสาวนิดา วุฒิชัยกิจเจริญ)
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
วันที่พิมพ์: 17/03/2025

- End of Report -

พ.2.11-2

รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1/1
วันที่รายงานผล: 04/03/2025
เลขที่รายงานผล: 25-023062
เลขที่ใบอนุญาตรับบริการ: 25-09787

ชื่อลูกค้า : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ : 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธินสาย 4 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดนครปฐม 73170
รหัสตัวอย่าง : 25-09787-005
ชื่อตัวอย่าง : น้ำในระบบ Cooling Tower ระยะที่ 2
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปราศจากเชื้อ
วันที่รับตัวอย่าง : 13/02/2025

วันที่ทดสอบ: 13/02/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
<i>Legionella</i> spp. S	ISO11731: 2017	Not Detected	CFU/Litre

Remarks: S = The test result(s) was/were performed by qualified subcontractor.



(นางสาวนิดา วุฒิชัยกิจเจริญ)
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
วันที่พิมพ์: 17/03/2025

- End of Report -

รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1/1
วันที่รายงานผล: 21/03/2025
เลขที่รายงานผล: 25-034408
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-14397

ชื่อลูกค้า : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ : 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธินสาย 4 ตำบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 73170
รหัสตัวอย่าง : 25-14397-004
ชื่อตัวอย่าง : น้ำในระบบ Cooling Tower ระยะที่ 1
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปราศจากเชื้อ
วันที่รับตัวอย่าง : 05/03/2025

วันที่ทดสอบ: 05/03/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
<i>Legionella</i> spp. S	ISO11731: 2017	Not Detected	CFU/ litre

Remarks : S = The test result(s) was/were performed by qualified subcontractor.


(นางสาวนิตยา วุฒิชัยกิจจรูญ)
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
วันที่พิมพ์: 24/03/2025

- End of Report -

รายงานผลการทดสอบ


หน้า: 1/1
วันที่รายงานผล: 21/03/2025
เลขที่รายงานผล: 25-034409
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-14397

ชื่อลูกค้า : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ : 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธินสาย 4 ตำบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 73170
รหัสตัวอย่าง : 25-14397-005
ชื่อตัวอย่าง : น้ำในระบบ Cooling Tower ระยะที่ 2
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปราศจากเชื้อ
วันที่รับตัวอย่าง : 05/03/2025

วันที่ทดสอบ: 05/03/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
<i>Legionella</i> spp. S	ISO11731: 2017	Not Detected	CFU/ litre

Remarks : S = The test result(s) was/were performed by qualified subcontractor.


(นางสาวนิตยา วุฒิชัยกิจจรูญ)
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
วันที่พิมพ์: 24/03/2025

- End of Report -

รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1/1
วันที่รายงานผล: 28/04/2025
เลขที่รายงานผล: 25-051572
เลขที่ใบอนุญาตรับบริการ: 25-21745

ชื่อลูกค้า : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ : 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธินสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
รหัสตัวอย่าง : 25-21745-004
ชื่อตัวอย่าง : น้ำในระบบ Cooling Tower ระยะที่ 1
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปราศจากเชื้อ
วันที่รับตัวอย่าง : 03/04/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
-------------	--------------	------------	-------

Legionella spp. S Not Detected CFU/1000 ml

Remarks : S = The test result(s) was/were performed by qualified subcontractor.



(นางสาวนิตยา วุฒิชัยกิจเจริญ)
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

วันที่พิมพ์ : 05/05/2025

- End of Report -

รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1/1
วันที่รายงานผล: 28/04/2025
เลขที่รายงานผล: 25-051573
เลขที่ใบอนุญาตรับบริการ: 25-21745

ชื่อลูกค้า : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ : 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธินสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
รหัสตัวอย่าง : 25-21745-005
ชื่อตัวอย่าง : น้ำในระบบ Cooling Tower ระยะที่ 2
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปราศจากเชื้อ
วันที่รับตัวอย่าง : 03/04/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
-------------	--------------	------------	-------

Legionella spp. S

ISO11731: 2017

Not Detected CFU/1000 ml

Remarks : S = The test result(s) was/were performed by qualified subcontractor.



(นางสาวนิตยา วุฒิชัยกิจเจริญ)
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

วันที่พิมพ์ : 05/05/2025

- End of Report -

รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1/1
วันที่รายงานผล: 05/06/2025
เลขที่รายงานผล: 25-083582
เลขที่ใบอนุญาตรับบริการ: 25-36386

ข้อมูลคำ
ที่ผู้
รหัสตัวอย่าง
ชื่อตัวอย่าง
ลักษณะตัวอย่าง
วันที่รับตัวอย่าง

: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
: 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธินสาย 4 ตำบลคลองหลวง จังหวัดนครปฐม 73170
: 25-36386-004
: น้ำในระบบ Cooling Tower ระยะที่ 1
: ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปราศจากเชื้อ
: 15/05/2025

วันที่ทดสอบ: 15/05/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
<i>Legionella</i> spp.*	ISO11731 : 2017	Not Detected	per litre

Remarks : * = Marked Test(s) is/are not accredited.


(นางสาวปติยา วุฒิชัยกิจเจริญ)
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
วันที่พิมพ์: 10/06/2025

- End of Report -

รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1/1
วันที่รายงานผล: 05/06/2025
เลขที่รายงานผล: 25-083583
เลขที่ใบอนุญาตรับบริการ: 25-36386


ข้อมูลคำ
ที่ผู้
รหัสตัวอย่าง
ชื่อตัวอย่าง
ลักษณะตัวอย่าง
วันที่รับตัวอย่าง

: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
: 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธินสาย 4 ตำบลคลองหลวง จังหวัดนครปฐม 73170
: 25-36386-005
: น้ำในระบบ Cooling Tower ระยะที่ 2
: ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปราศจากเชื้อ
: 15/05/2025

วันที่ทดสอบ: 15/05/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
<i>Legionella</i> spp.*	ISO11731 : 2017	Not Detected	per litre

Remarks : * = Marked Test(s) is/are not accredited.


(นางสาวปติยา วุฒิชัยกิจเจริญ)
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
วันที่พิมพ์: 10/06/2025

- End of Report -

รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1/1
วันที่รายงานผล: 18/06/2025
เลขที่รายงานผล: 25-102167
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-44614

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสตัวอย่าง : 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธินสาย 4 ตำบลคลองยา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ชื่อตัวอย่าง : 25-44614-004
ลักษณะตัวอย่าง : น้ำในระบบ Cooling Tower ระยะที่ 1
วันที่รับตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปราศจากเชื้อ
วันที่รับตัวอย่าง : 05/06/2025

รายการทดสอบ	วิธีการสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
<i>Legionella</i> spp.*	ISO11731: 2017	5.2 x 10 ³	CFU/ litre

Remarks : * = Marked Test(s) is/are not accredited.



(นางสาวนิตยา นุฒิชัยกิจเจริญ)
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

วันที่พิมพ์: 23/06/2025

- End of Report -

รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1/1
วันที่รายงานผล: 19/06/2025
เลขที่รายงานผล: 25-102168
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-44614

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสตัวอย่าง : 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธินสาย 4 ตำบลคลองยา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ชื่อตัวอย่าง : 25-44614-005
ลักษณะตัวอย่าง : น้ำในระบบ Cooling Tower ระยะที่ 2
วันที่รับตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปราศจากเชื้อ
วันที่รับตัวอย่าง : 05/06/2025

รายการทดสอบ	วิธีการสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
<i>Legionella</i> spp.*	ISO11731: 2017	4.0 x 10 ⁴	CFU/ litre

Remarks : * = Marked Test(s) is/are not accredited.



(นางสาวนิตยา นุฒิชัยกิจเจริญ)
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

วันที่พิมพ์: 23/06/2025

- End of Report -

ภาคผนวก 2.12
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่ 3886 / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ENV)

อนุสนธิคำสั่ง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ที่ ๘๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ENV)

เพื่อให้การดำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ENV) โดยดำเนินการ ดังนี้

- ยกเลิกคำสั่ง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ที่ ๘๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
- แต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ENV) ดังรายนามต่อไปนี้

๒.๑	ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	ที่ปรึกษา
๒.๒	นายแพทย์ตะวัน อินทนิยราช	ประธานกรรมการ
๒.๓	แพทย์หญิงเยาวพา ฉันทไกรวัฒน์	รองประธาน
๒.๔	นางโซนิดา แก้วเกษ	กรรมการ
๒.๕	นางศิรินทรา คัมภีร์ศาสตร์	กรรมการ
๒.๖	หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๒.๗	หัวหน้างานสื่อสารองค์กร	กรรมการ
๒.๘	ผู้แทนกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	กรรมการ
๒.๙	หัวหน้าหน่วยตรวจสุขภาพ	กรรมการ
๒.๑๐	หัวหน้างานรังสีเทคนิค	กรรมการ
๒.๑๑	หัวหน้างานโภชนาการ	กรรมการ
๒.๑๒	หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	กรรมการ
๒.๑๓	นางสาวเพ็ญสินี วิวัฒน์ครุฑ	กรรมการ
๒.๑๔	นายธัญลักษณ์ สว่างสุวรรณ	กรรมการ
๒.๑๕	นายรุ่งธรรม สีสดใส	กรรมการ
๒.๑๖	นายณฤชชาติ ละมุลมั่ง	กรรมการ
๒.๑๗	หัวหน้างานวิศวกรรมบริการ	กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๘	นางสาวกัลยาณี พลับทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. โดยมีหน้าที่/...

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยของงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสานอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- ดำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการพลังงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ เพื่อบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ให้มีความพร้อมใช้ ปลอดภัยและเชื่อถือได้
- รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่การทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อทีมบริหาร เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร ผู้มารับบริการรวมทั้งผู้รับจ้างเหมาบริการจากภายนอก (Out Source)
- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
- พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
- วิเคราะห์พฤติกรรมการสำรวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน และวิเคราะห์อุบัติเหตุ การประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
- พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของหัวหน้างาน ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ
- ปฏิบัติงานร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพ และผู้รับผิดชอบการขอรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรองรับการตรวจประเมินในแต่ละมาตรฐานให้สอดคล้องกับนโยบาย ด้านคุณภาพของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
- ประเมินผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ ๑ ปี เพื่อเสนอต่อทีมบริหาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชิต อัครมงคล)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



ประกาศ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๑. ขอบข่าย

บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกทุกระดับ ผู้รับจ้าง ผู้รับบริการ และบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

๒. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีเจตนามุ่งหมายแน่วแน่ที่จะดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบุคลากร ผู้รับจ้าง ผู้รับบริการ และบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกทุกคน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล จึงได้ดำเนินการพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมไม่ในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีสำหรับทุกคน จึงประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมไม่ในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ทุกระดับของโรงพยาบาล ผู้รับจ้าง ผู้รับบริการ และบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกทุกคนได้รับทราบ ถือปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามนโยบาย แนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จ ดังนี้

ข้อ ๑ นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๑.๑ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากร ผู้รับจ้าง ผู้รับบริการ และบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกทุกคน ทั้งในส่วนของการวางแผน การดำเนินงาน และกิจกรรมต่างของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

๑.๒ สนับสนุนการออกข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มาตรการ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมไม่ในการทำงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมาย และมหาวิทยาลัยมหิดล

๑.๓ สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ในการทำงานที่เหมาะสม พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมไม่ในการทำงาน

๑.๔ สนับสนุนให้บุคลากร ผู้รับจ้าง ผู้รับบริการ และบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกทุกคนปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มาตรการ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมไม่ในการทำงาน

๑.๕ สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีระบบการจัดการของเสียอันตรายที่มีประสิทธิภาพ

๑.๖ สนับสนุนการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมไม่ในการทำงานให้กับบุคลากร ผู้รับจ้าง ผู้รับบริการ และบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกทุกคน

๑.๗ สนับสนุนให้มีระบบการประเมิน การจัดการ และการควบคุมความเสี่ยงในการทำงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

๑.๘ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จะเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมไม่ในการทำงานที่ดีให้กับบุคลากร ผู้รับจ้าง ผู้รับบริการ และบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกทุกคน

๑.๙ ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนข้างเคียง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมไม่ในการทำงาน

ข้อ ๒ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมไม่ในการทำงาน

๒.๑ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกกำหนดให้ความปลอดภัยไม่ในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของบุคลากร ผู้รับจ้าง ผู้รับบริการ และบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกทุกคน

๒.๒ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สนับสนุนการฝึกอบรมและการรู้เท่าทันการทุกระดับ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมสุขภาพและความปลอดภัยไม่ในการทำงานอย่างกว้าง และต่อเนื่อง

๒.๓ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยไม่ในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการอบรมตามมาตรการความปลอดภัยไม่การทำงานตามขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR)

๒.๔ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ต้องปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีและความปลอดภัยไม่ในการทำงานข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมไม่ในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนข้างเคียงเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมไม่ในการทำงาน

๒.๕ หน่วยงานภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ต้องปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมไม่ในการทำงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมไม่ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ

๒.๖ สนับสนุนให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมไม่ในการทำงาน ระดับส่วนงาน เพื่อกำกับดูแลงานด้านความปลอดภัยไม่ทำงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๒.๗ ดำเนินการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มาตรการ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามแนวทางของ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒.๘ บุคลากร ผู้รับจ้าง ผู้รับบริการ และบุคลากรภายนอกซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์การแพทย์ กาญจนภิเษกทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนทรัพย์สินของศูนย์การแพทย์ กาญจนภิเษกเป็นสำคัญ

๒.๙ บุคลากร ผู้รับจ้าง ผู้รับบริการ และบุคลากรภายนอกซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์การแพทย์ กาญจนภิเษกทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับประกาศ คำสั่ง มาตรการ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก

กิจกรรมให้ความรู้กับบุคลากร เรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ/อุปสรรค หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน



โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ
๒. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน
๓. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
๕. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บริหารหน่วยงาน
๖. สำนักรวบรวมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง
๗. สำนักรวบรวมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง
๘. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริหารหน่วยงาน
๙. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน
๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน
๑๑. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
๑๒. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่มอบหมาย

โดยให้สิทธิและหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยอภิจาตี อัศวมงคลกุล)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล