6.4 ตัวอย่างแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติระบบบำบัดน้ำเสีย ท.ส.1

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 944 สามย่านมิตรทาวน์ ถนน พระรามที่4 แขวง/ตำบล วังใหม่ เขต/อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2191545 โทรสาร 02- 2191546 มี บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคาร โรงแรม อยู่อาศัยรวม พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สถานศึกษา ห้องประชุม สำนักงาน จอดรถยนต์ โรงมหรสพ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Office & Retail (Toilet)															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/68	1160	652	409	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
2/1/68	1130	634	369	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
3/1/68	1150	499	264	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
4/1/68	1140	478	285	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
5/1/68	1140	698	347	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
6/1/68	1070	831	517	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
7/1/68	1000	777	492	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
8/1/68	940	803	478	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
9/1/68	950	796	463	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
10/1/68	1040	597	371	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
11/1/68	1080	420	227	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
12/1/68	1040	699	445	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
13/1/68	1060	750	441	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
14/1/68	1070	706	469	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
15/1/68	1090	733	429	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
16/1/68	1110	715	423	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
17/1/68	1160	652	409	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
18/1/68	1130	634	369	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
19/1/68	1150	499	264	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Office & Retail (Toilet)															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/1/68	1120	582	355	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
21/1/68	1050	492	260	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
22/1/68	1060	697	424	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
23/1/68	1080	681	419	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
24/1/68	1070	772	491	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
25/1/68	1100	804	471	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
26/1/68	1080	842	522	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
27/1/68	1060	703	392	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
28/1/68	1050	702	395	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
29/1/68	1050	713	429	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
30/1/68	1080	790	464	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
31/1/68	1120	813	503	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Hotel & Residence															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/68	280	78	63	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
2/1/68	260	65	52	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
3/1/68	300	73	59	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
4/1/68	280	91	73	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
5/1/68	280	135	108	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
6/1/68	260	127	102	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
7/1/68	260	197	158	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
8/1/68	150	128	103	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
9/1/68	150	100	80	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
10/1/68	280	124	99	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
11/1/68	290	139	111	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
12/1/68	260	151	121	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
13/1/68	270	119	95	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
14/1/68	280	141	113	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
15/1/68	290	156	125	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
16/1/68	300	94	75	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
17/1/68	310	137	110	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
18/1/68	300	139	111	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
19/1/68	290	133	107	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Hotel & Residence															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
20/1/68	290	121	97	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
21/1/68	310	113	91	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
22/1/68	310	98	79	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
23/1/68	300	120	96	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
24/1/68	280	135	108	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
25/1/68	300	146	117	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
26/1/68	280	147	118	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
27/1/68	310	120	96	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
28/1/68	320	149	119	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
29/1/68	300	139	111	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
30/1/68	300	133	107	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
31/1/68	290	196	157	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Retail															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/68	50	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
2/1/68	50	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
3/1/68	40	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
4/1/68	50	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
5/1/68	50	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
6/1/68	40	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
7/1/68	50	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
8/1/68	50	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
9/1/68	30	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
10/1/68	610	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
11/1/68	770	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
12/1/68	800	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
13/1/68	790	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
14/1/68	730	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
15/1/68	720	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
16/1/68	790	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
17/1/68	910	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
18/1/68	990	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
19/1/68	790	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Retail															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/1/68	830	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
21/1/68	960	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
22/1/68	960	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
23/1/68	720	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
24/1/68	840	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
25/1/68	750	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
26/1/68	780	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
27/1/68	960	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
28/1/68	890	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
29/1/68	890	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
30/1/68	890	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
31/1/68	830	315	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล, คุณธนพล ศิริธนชัย)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(คุณเวนิช เพิ่มสวัสดิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย.....-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 944 สามย่านมิตรทาวน์ ถนน พระรามที่4 แขวง/ตำบล วังใหม่ เขต/อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2191545 โทรสาร 02- 2191546 มี บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคาร โรงแรม อยู่อาศัยรวม พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สถานศึกษา ห้องประชุม สำนักงาน จอดรถยนต์ โรงมหรสพ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Office & Retail (Toilet)															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/25	1080	450	273	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
2/2/25	1070	618	445	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
3/2/25	1080	608	389	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
4/2/25	1080	564	339	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
5/2/25	1080	690	486	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
6/2/25	1080	603	399	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
7/2/25	1070	397	261	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
8/2/25	1070	415	333	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
9/2/25	1080	625	428	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
10/2/25	990	587	443	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
11/2/25	990	475	303	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
12/2/25	900	628	381	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
13/2/25	930	620	398	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
14/2/25	960	481	350	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
15/2/25	810	445	290	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
16/2/25	880	643	435	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
17/2/25	960	569	384	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
18/2/25	1010	660	447	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
19/2/25	980	653	431	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Office & Retail (Toilet)															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/2/25	960	592	417	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
21/2/25	970	533	345	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
22/2/25	940	451	302	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
23/2/25	930	592	421	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
24/2/25	940	647	416	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
25/2/25	940	650	455	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
26/2/25	940	667	452	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
27/2/25	980	696	492	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
28/2/25	920	486	394	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Hotel & Residence															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/2/25	300	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
2/2/25	300	137	109.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
3/2/25	300	125	100.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
4/2/25	290	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
5/2/25	280	140	112.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
6/2/25	290	129	103.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
7/2/25	290	117	93.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
8/2/25	290	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
9/2/25	290	90	72.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
10/2/25	290	140	112.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
11/2/25	280	89	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
12/2/25	210	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
13/2/25	240	158	126.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
14/2/25	250	168	134.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
15/2/25	260	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
16/2/25	210	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
17/2/25	240	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
18/2/25	280	118	94.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
19/2/25	260	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Hotel & Residence															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/2/25	260	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
21/2/25	270	89	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
22/2/25	250	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
23/2/25	260	129	103.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
24/2/25	250	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
25/2/25	250	113	90.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
26/2/25	260	141	112.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
27/2/25	290	141	112.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	
28/2/25	230	136	108.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	สูบกลับบ่อ SEPTIC	ไม่มี	

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Retail															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/25	870	365	292	334	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
2/2/25	870	365	292	318	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
3/2/25	810	365	292	270	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
4/2/25	900	365	292	315	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
5/2/25	870	365	292	340	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
6/2/25	860	365	292	242	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	10	-	
7/2/25	840	365	292	364	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
8/2/25	960	365	292	263	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
9/2/25	870	365	292	336	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
10/2/25	870	365	292	344	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
11/2/25	880	365	292	278	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
12/2/25	900	365	292	308	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
13/2/25	940	365	292	303	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
14/2/25	960	365	292	307	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
15/2/25	960	365	292	338	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
16/2/25	950	365	292	295	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
17/2/25	870	365	292	308	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
18/2/25	900	365	292	281	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
19/2/25	940	365	292	297	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Retail															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/2/25	930	365	292	291	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
21/2/25	900	365	292	316	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
22/2/25	990	365	292	344	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
23/2/25	1030	365	292	332	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
24/2/25	1020	365	292	319	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
25/2/25	1020	365	292	323	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
26/2/25	1050	365	292	318	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
27/2/25	1000	365	292	324	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	
28/2/25	1030	365	292	319	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	0	-	

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล, คุณธนพล ศิริธนชัย)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(คุณเวนิช เพิ่มสวัสดิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย.....-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 944 สามย่านมิตรทาวน์ ถนน พระรามที่4 แขวง/ตำบล วังใหม่ เขต/อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2191545 โทรสาร 02- 2191546 มี บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคาร โรงแรม อยู่อาศัยรวม พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สถานศึกษา ห้องประชุม สำนักงาน จอดรถยนต์ โรงมหรสพ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Office & Retail (Toilet)															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/68	910	838	566	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
2/3/68	930	735	453	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
3/3/68	950	656	371	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
4/3/68	1060	708	426	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
5/3/68	910	718	425	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
6/3/68	980	657	381	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
7/3/68	930	496	262	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
8/3/68	940	572	342	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
9/3/68	930	653	356	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
10/3/68	910	778	455	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
11/3/68	770	619	339	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
12/3/68	840	738	468	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
13/3/68	750	667	344	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
14/3/68	790	686	362	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
15/3/68	890	477	196	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
16/3/68	980	774	498	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
17/3/68	920	573	296	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
18/3/68	750	745	490	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
19/3/68	910	838	566	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Office & Retail (Toilet)															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/3/68	770	674	453	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
21/3/68	900	569	349	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
22/3/68	960	487	287	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
23/3/68	950	490	308	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
24/3/68	980	705	436	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
25/3/68	1010	715	437	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
26/3/68	990	681	417	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
27/3/68	980	848	504	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
28/3/68	1020	458	96	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
29/3/68	980	184	22	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
30/3/68	970	996	733	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
31/3/68	960	562	313	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Hotel & Residence															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/68	260	63	50	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
2/3/68	240	102	82	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
3/3/68	270	193	154	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
4/3/68	240	125	100	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
5/3/68	230	134	107	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
6/3/68	270	152	122	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
7/3/68	230	135	108	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
8/3/68	270	139	111	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
9/3/68	260	128	102	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
10/3/68	250	110	88	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
11/3/68	200	170	136	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
12/3/68	230	101	81	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
13/3/68	220	110	88	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
14/3/68	220	122	98	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
15/3/68	230	156	125	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
16/3/68	270	103	82	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
17/3/68	260	144	115	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
18/3/68	240	137	110	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
19/3/68	260	119	95	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Hotel & Residence															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/3/68	270	131	105	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
21/3/68	260	136	109	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
22/3/68	270	114	91	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
23/3/68	270	121	97	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
24/3/68	260	130	104	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
25/3/68	260	112	90	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
26/3/68	250	93	74	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
27/3/68	270	107	86	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
28/3/68	260	105	84	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
29/3/68	260	105	84	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
30/3/68	260	115	92	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
31/3/68	220	110	88	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Retail															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/68	1010	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
2/3/68	1010	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
3/3/68	1010	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
4/3/68	970	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
5/3/68	970	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
6/3/68	970	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
7/3/68	870	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
8/3/68	870	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
9/3/68	860	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
10/3/68	1060	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
11/3/68	960	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
12/3/68	940	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
13/3/68	930	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
14/3/68	1020	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
15/3/68	1060	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
16/3/68	1090	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
17/3/68	1010	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
18/3/68	1010	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
19/3/68	1010	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Retail															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
20/3/68	950	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
21/3/68	880	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
22/3/68	1020	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
23/3/68	950	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
24/3/68	990	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
25/3/68	970	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
26/3/68	1000	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
27/3/68	1000	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
28/3/68	1020	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
29/3/68	1070	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
30/3/68	1090	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
31/3/68	1140	289	231.2	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล, คุณธนพล ศิริธนชัย)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(คุณเวนิช เพิ่มสวัสดิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย.....-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 944 สามย่านมิตรทาวน์ ถนน พระรามที่4 แขวง/ตำบล วังใหม่ เขต/อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2191545 โทรสาร 02- 2191546 มี บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคาร โรงแรม อยู่อาศัยรวม พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สถานศึกษา ห้องประชุม สำนักงาน จอดรถยนต์ โรงมหรสพ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Office & Retail (Toilet)															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/25	930	819	431	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
2/4/25	1010	817	451	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
3/4/25	980	765	372	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
4/4/25	1010	495	236	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
5/4/25	1010	551	320	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
6/4/25	960	454	252	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
7/4/25	1040	644	367	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
8/4/25	1020	661	385	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
9/4/25	1050	541	267	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
10/4/25	1020	728	387	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
11/4/25	1010	559	256	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
12/4/25	970	602	284	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
13/4/25	1000	550	257	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
14/4/25	1060	574	296	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
15/4/25	920	664	309	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
16/4/25	780	750	366	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
17/4/25	770	792	384	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
18/4/25	810	544	234	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
19/4/25	930	819	431	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Office & Retail (Toilet)															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/4/25	720	584	238	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
21/4/25	907	739	416	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
22/4/25	868	727	432	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
23/4/25	855	704	398	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
24/4/25	815	654	352	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
25/4/25	820	845	486	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
26/4/25	790	677	329	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
27/4/25	870	607	288	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
28/4/25	870	690	371	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
29/4/25	890	631	358	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		
30/4/25	870	661	365	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี		

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Hotel & Residence															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/25	220	53	42	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
2/4/25	240	50	40	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
3/4/25	230	60	48	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
4/4/25	230	89	71	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
5/4/25	250	81	65	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
6/4/25	250	79	63	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
7/4/25	270	75	60	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
8/4/25	270	101	81	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
9/4/25	260	127	102	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
10/4/25	270	8	6	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
11/4/25	250	67	54	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
12/4/25	240	67	54	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
13/4/25	240	67	54	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
14/4/25	310	68	54	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
15/4/25	310	58	46	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
16/4/25	230	57	46	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
17/4/25	280	84	67	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
18/4/25	270	59	47	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
19/4/25	190	115	92	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Hotel & Residence															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/4/25	327	90	72	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
21/4/25	328	73	58	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
22/4/25	295	89	71	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
23/4/25	295	89	71	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
24/4/25	270	91	73	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
25/4/25	270	121	97	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
26/4/25	280	106	85	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
27/4/25	280	70	56	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
28/4/25	270	120	96	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
29/4/25	280	85	68	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
30/4/25	280	85	68	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Retail															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/25	990	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
2/4/25	1040	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
3/4/25	1070	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
4/4/25	1040	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
5/4/25	1060	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
6/4/25	950	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
7/4/25	1040	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
8/4/25	1130	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
9/4/25	1060	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
10/4/25	1030	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
11/4/25	1070	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
12/4/25	1060	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
13/4/25	1050	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
14/4/25	1050	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
15/4/25	1010	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
16/4/25	1020	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
17/4/25	1030	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
18/4/25	1020	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
19/4/25	1040	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ Retail															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/4/25	1050	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
21/4/25	950	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
22/4/25	940	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
23/4/25	950	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
24/4/25	920	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
25/4/25	940	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
26/4/25	910	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
27/4/25	1030	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
28/4/25	1080	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
29/4/25	1090	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	
30/4/25	1010	323	259	ระบาย	"-"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	"-"	"-"	ปกติ	ปกติ	เก็บในถังตกตะกอน	ไม่มี	

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล, คุณธนพล ศิริธนชัย)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(คุณเวนิช เพิ่มสวัสดิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย.....-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

6.5 ตัวอย่างรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ท.ส.2

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 944 สามย่านมิตรทาวน์ ถนน พระรามที่4 แขวง/ตำบล วังใหม่ เขต/อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2191545 โทรสาร 02- 2191546 มี บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคาร โรงแรม อยู่อาศัยรวม พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สถานศึกษา ห้องประชุม สำนักงาน จอดรถยนต์ โรงมหรสพ ใบอนุญาตเลขที่ - (ถ้ามี)
ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....
.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....-.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑.๑ Continuous Sequencing Batch Reactor (CSBR)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 555 ลบ.ม./วัน

๑.๒ Activated sludge
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 380 ลบ.ม./วัน

๑.๓ Intermittent Decanted Extended Aeration System (IDEAS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบเพื่อนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 61,990

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 31,316

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 21,947

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) "-"

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) "-"
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) "-"
- เครื่องสูบตะกอน ☑ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) "-"

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข "-"

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 944 สามย่านมิตรทาวน์ ถนน พระรามที่4 แขวง/ตำบล วังใหม่ เขต/อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2191545 โทรสาร 02- 2191546 มี บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคาร โรงแรม อยู่อาศัยรวม พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สถานศึกษา ห้องประชุม สำนักงาน จอดรถยนต์ โรงมหรสพ ใบอนุญาตเลขที่ - (ถ้ามี)
ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted] .... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....
.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....-.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑.๑ Continuous Sequencing Batch Reactor (CSBR)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 550 ลบ.ม./วัน

๑.๒ Activated sludge
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 380 ลบ.ม./วัน

๑.๓ Intermittent Decanted Extended Aeration System (IDEAS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบเพื่อนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 61,080

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 29,587

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 21,742.60

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) "-"

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) "-"
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) "-"
- เครื่องสูบตะกอน ☑ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) "-"

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข "-"

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร Samyan Mitrtown

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ หมู่ที่ : - ซอย : -

ถนน : ถนนพระราม 4 แขวง/ตำบล : วังใหม่ เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 022191545 โทรสาร : 022191546

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารทีทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 224,243

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] พิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบาบดนาเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ Continuous Sequencing Batch Reactor (CSBR) — 550.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) — 380.00 ลบ.ม./วัน
3. อื่นๆ ระบุ Intermittent Decanted Extended Aeration System (IDEAS) — 300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบเพื่อนำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 61,080.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 29,587.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 21,742.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 944 สามย่านมิตรทาวน์ ถนน พระรามที่4 แขวง/ตำบล วังใหม่ เขต/อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2191545 โทรสาร 02- 2191546 มี บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคาร โรงแรม อยู่อาศัยรวม พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สถานศึกษา ห้องประชุม สำนักงาน จอดรถยนต์ โรงมหรสพ ใบอนุญาตเลขที่ - (ถ้ามี)
ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted] ... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....
.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....-.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑.๑ Continuous Sequencing Batch Reactor (CSBR)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 555 ลบ.ม./วัน

๑.๒ Activated sludge
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 380 ลบ.ม./วัน

๑.๓ Intermittent Decanted Extended Aeration System (IDEAS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบเพื่อนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 67,010

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 32,171

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 21,992

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) "-"

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) "-"
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) "-"
- เครื่องสูบตะกอน ☑ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) "-"

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข "-"

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร Samyan Mitrtown

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ หมู่ที่ : - ซอย : -

ถนน : ถนนพระราม 4 แขวง/ตำบล : วังใหม่ เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 022191545 โทรสาร : 022191546

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 224,243

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลง [redacted] ดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ Continuous Sequencing Batch Reactor (CSBR)	555.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ Activated sludge	380.00 ลบ.ม./วัน
3. อื่นๆ ระบุ Intermittent Decanted Extended Aeration System (IDEAS)	300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ	[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบตะกอน	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบเพื่อนำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 67,010.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 32,171.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 21,992.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 944 สามย่านมิตรทาวน์ ถนน พระรามที่4 แขวง/ตำบล วังใหม่ เขต/อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2191545 โทรสาร 02- 2191546 มี บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคาร โรงแรม อยู่อาศัยรวม พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สถานศึกษา ห้องประชุม สำนักงาน จอดรถยนต์ โรงมหรสพ ใบอนุญาตเลขที่ - (ถ้ามี)
ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑.๑ Continuous Sequencing Batch Reactor (CSBR)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 555 ลบ.ม./วัน

๑.๒ Activated sludge
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 380 ลบ.ม./วัน

๑.๓ Intermittent Decanted Extended Aeration System (IDEAS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบเพื่อนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 66,170

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 31,589

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 19,848

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) "-"

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) "-"
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) "-"
- เครื่องสูบตะกอน ☑ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) "-"

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข "-"

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร Samyan Mitrtown

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ หมู่ที่ : - ซอย : -

ถนน : ถนนพระราม 4 แขวง/ตำบล : วังใหม่ เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 022191545 โทรสาร : 022191546

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 224,243

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] พิษ

ลงชื่อ _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ Continuous Sequencing Batch Reactor (CSBR)	555.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ Activated sludge	380.00 ลบ.ม./วัน
3. อื่นๆ ระบุ Intermittent Decanted Extended Aeration System (IDEAS)	300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบเพื่อนำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 66,170.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 31,589.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 19,848.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

6.6 คู่มือการดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสีย

SAMYAN MITRTOWN PROJECT

Training
for
Wastewater Treatment Plant


GOSHU KOHSAN CO.,LTD.

BASIC DESIGN

- Wastewater Quantity
  - Total Wastewater : 410 m^3/d
    - Toilet Waste
    - Kitchen Waste (After Grease Trap)

- Wastewater Treatment System
  - Continuous Sequencing Batch Reactor (CSBR)
    - Treating Capacity : 410 m^3/d

BLOCK DIAGRAM

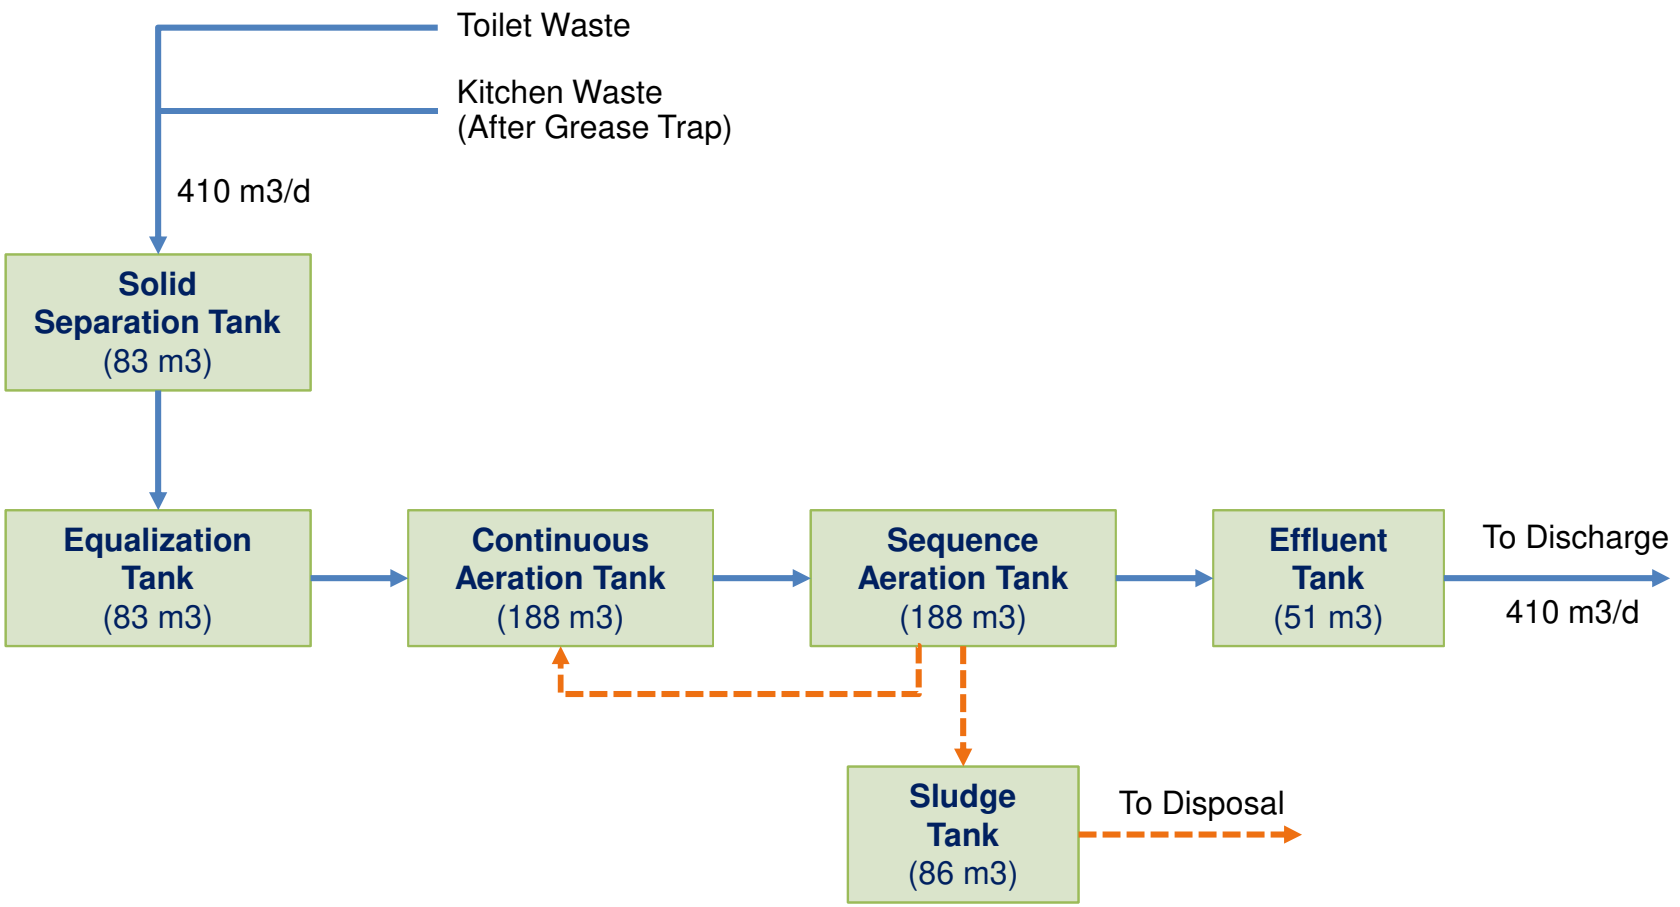

Biological Treatment

Biological Treatment


- The sludge contain inactive bacteria and compound substances
- An organic materials in water are reduced




Organic Materials + Bacteria $\xrightarrow{\text{oxygen}}$ Bacteria (new cell) + Clear Water + CO_2




Continuous Sequence Batch Reactor

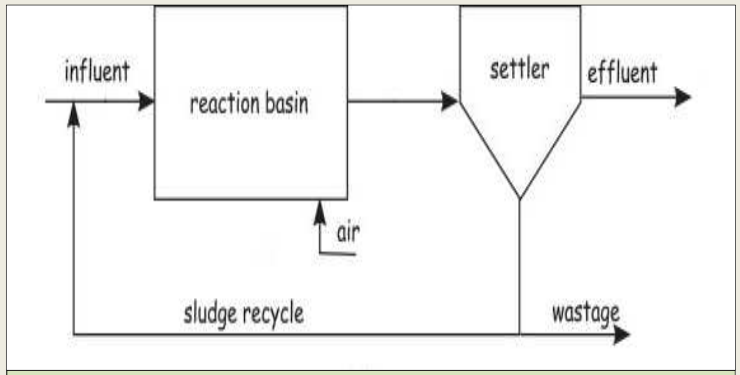

Continuous Activated Sludge (AS)

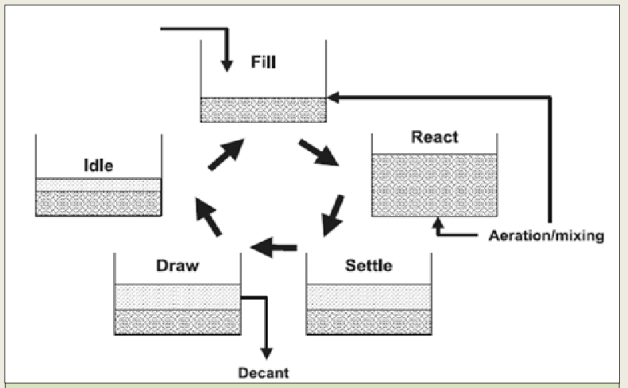


Sequence Batch Reactor (SBR)

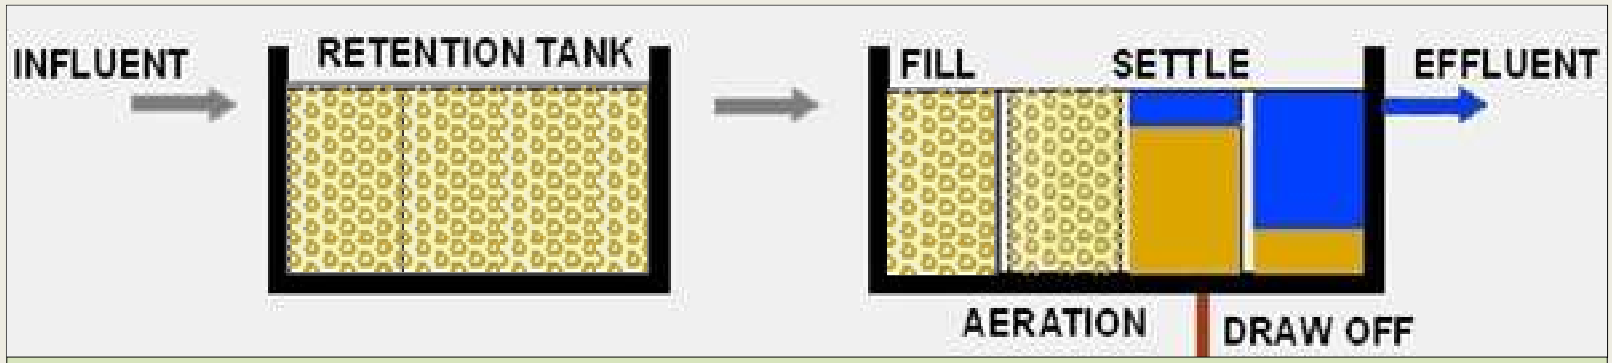

Continuous Sequence Batch Reactor (CSBR)

GOSHU KOHSAN CO.,LTD.

Cycle times of Continuous SBR

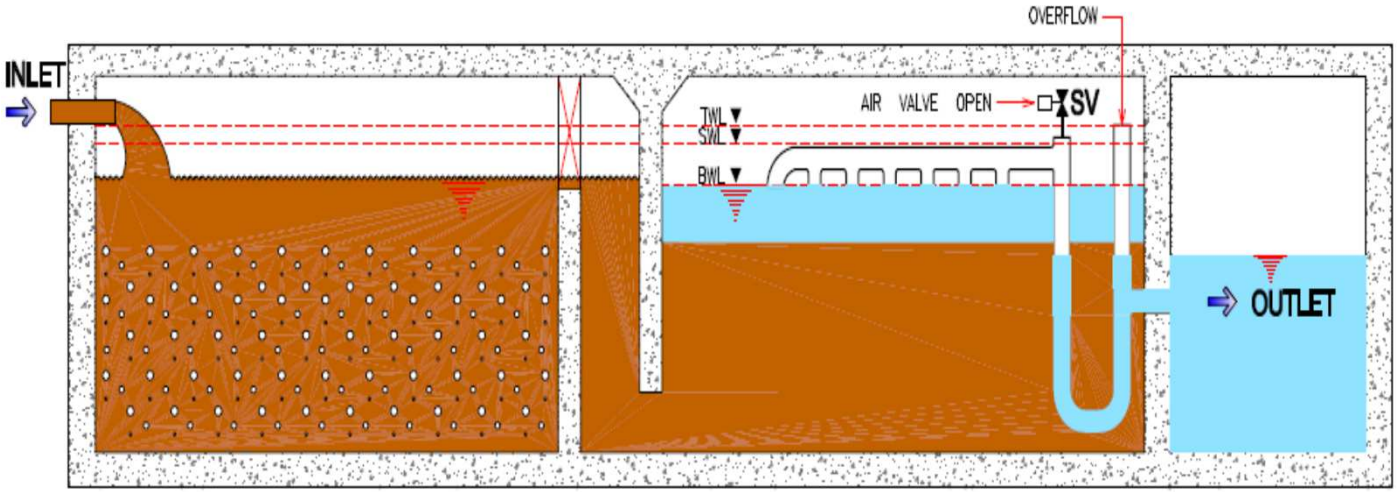

Continuous Aeration Tank

Description	Time
Fill (~20 m^3/h)	24 hr
Aeration	24 hr


Sequence Aeration Tank

Description	Time
Fill + Aeration + Return Sludge	2 hr
Settling	1 hr
Drain (~80 m^3/h)	1 hr

GAS LOCKED SIPHON DECANTER


GOSHU KOHSAN
CO.,LTD.

STEP	FILL	AERATION	SETTLING	DRAIN
AIR VALVE STATUS	CLOSED			DRAIN : OPEN → CLOSED GAS LOCK : OPEN → CLOSED

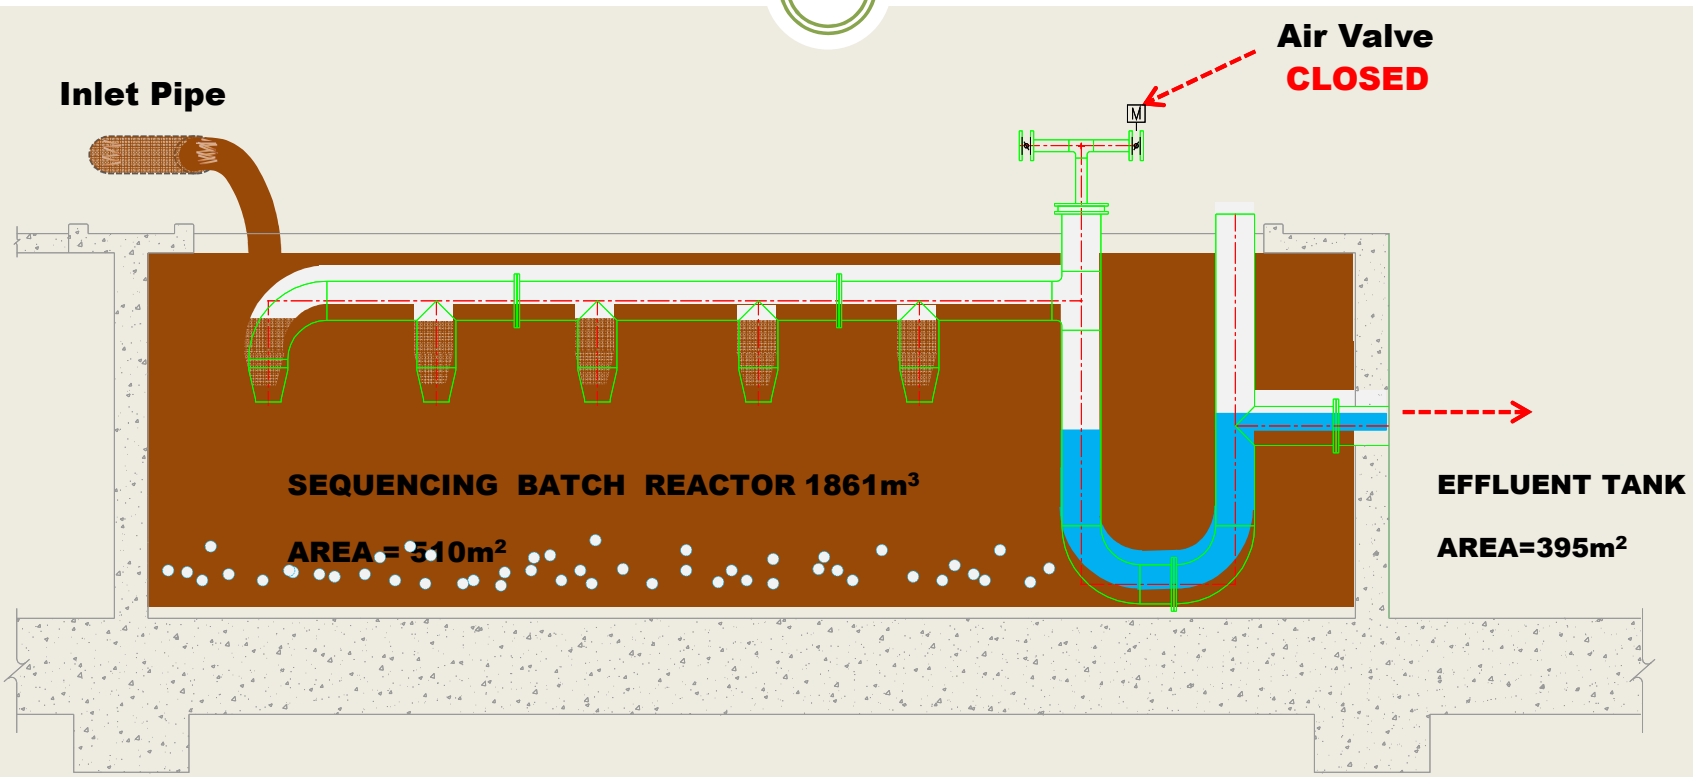


GAS LOCKED SIPHON DECANTER

STEP	FILL	AERATION	SETTLING	DRAIN
AIR VALVE STATUS	CLOSED			DRAIN : OPEN → CLOSED GAS LOCK : OPEN → CLOSED

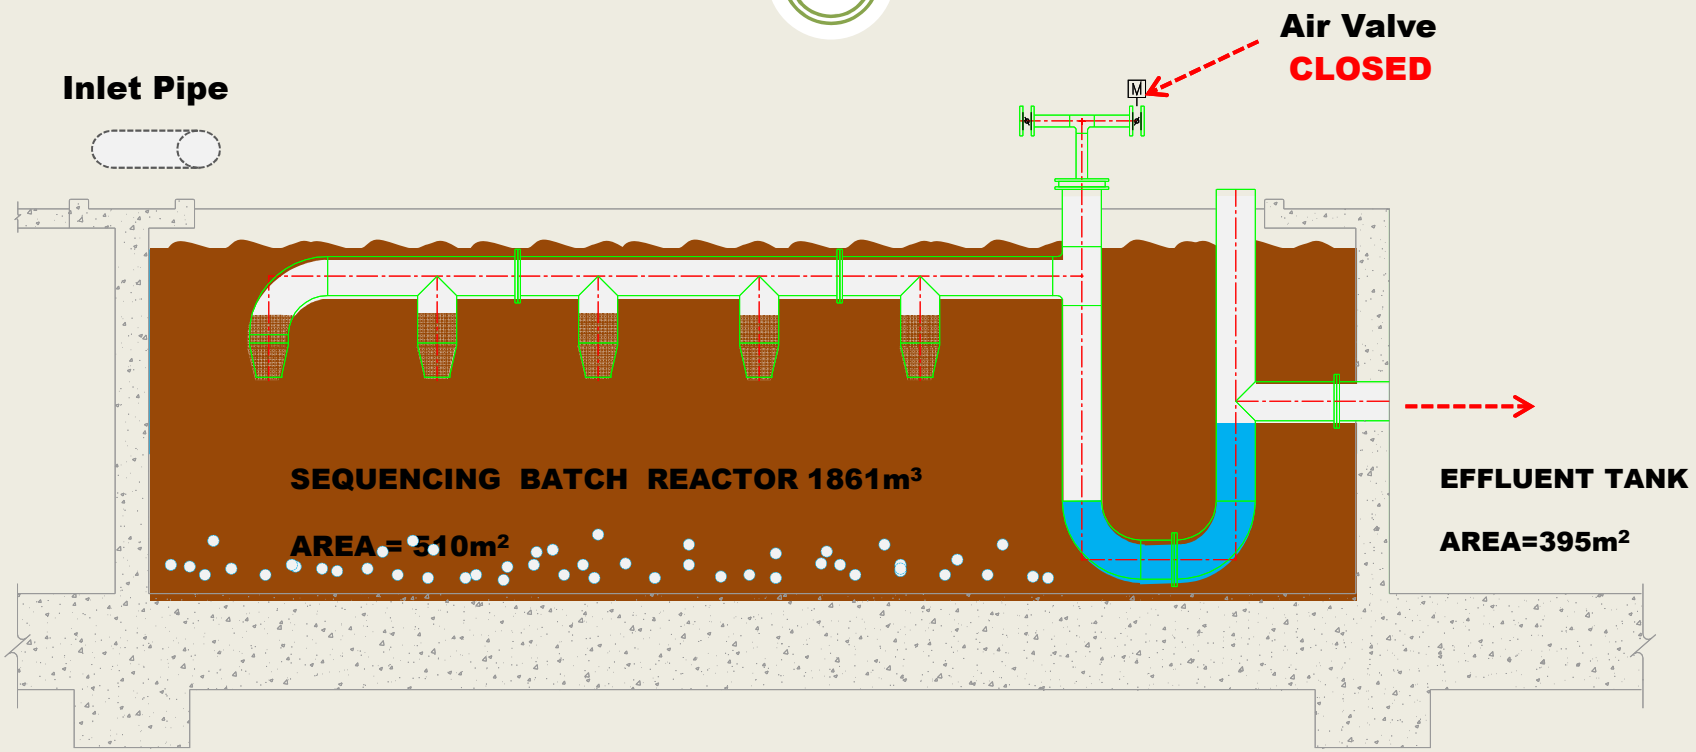


GAS LOCKED SIPHON DECANTER

STEP	FILL	AERATION	SETTLING	DRAIN
AIR VALVE STATUS	CLOSED			DRAIN : OPEN → CLOSED GAS LOCK : OPEN → CLOSED

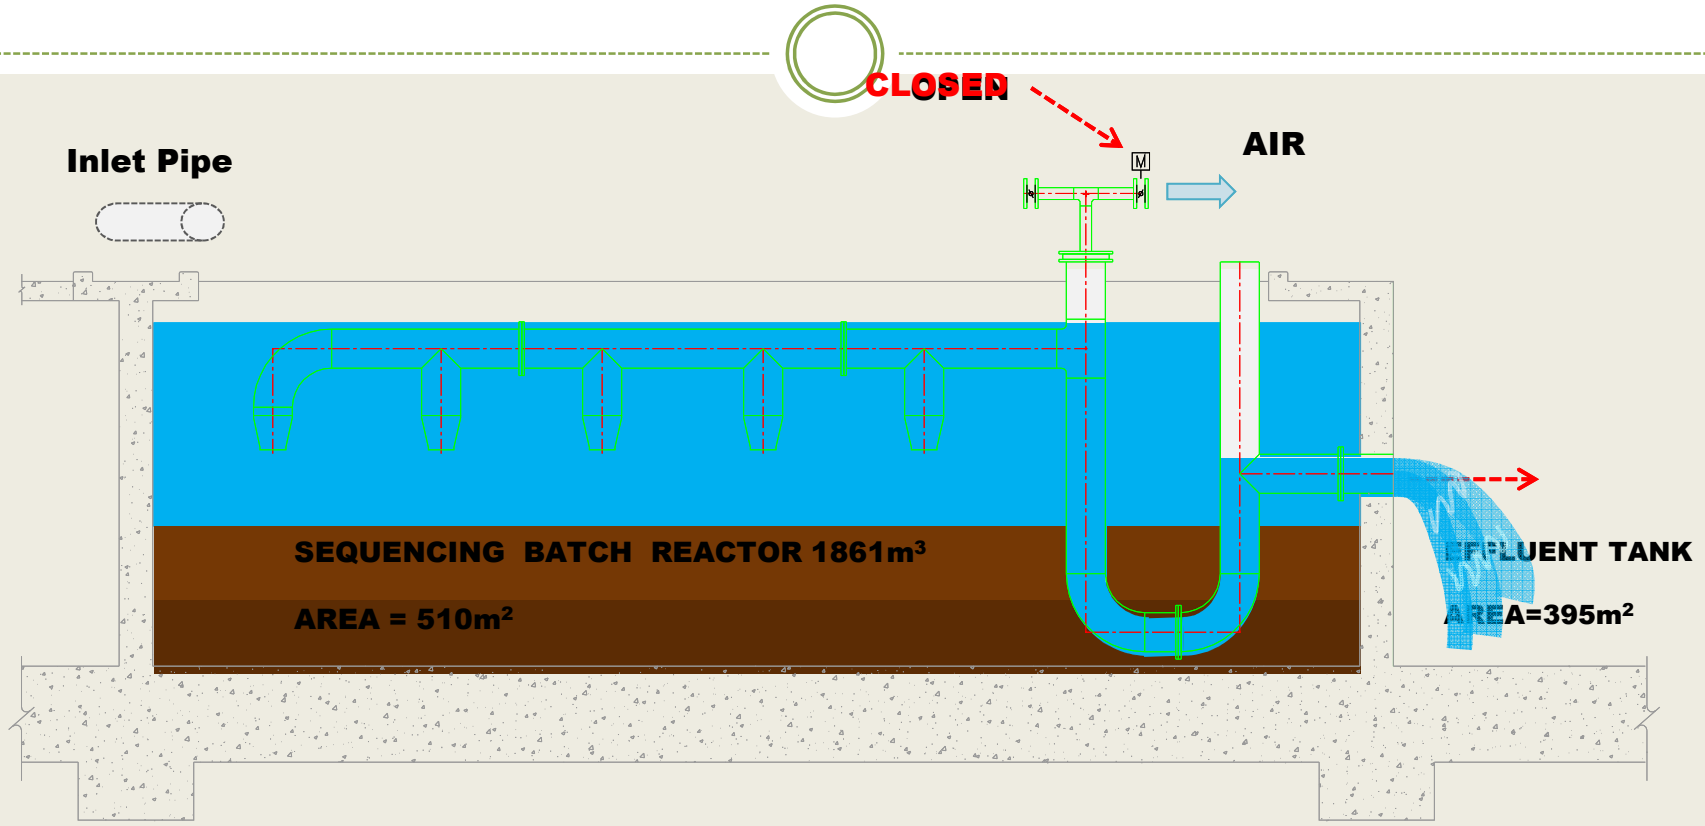


GAS LOCKED SIPHON DECANTER

STEP	FILL	AERATION	SETTLING	DRAIN
AIR VALVE STATUS	CLOSED			DRAIN : OPEN → CLOSED GAS LOCK : OPEN → CLOSED

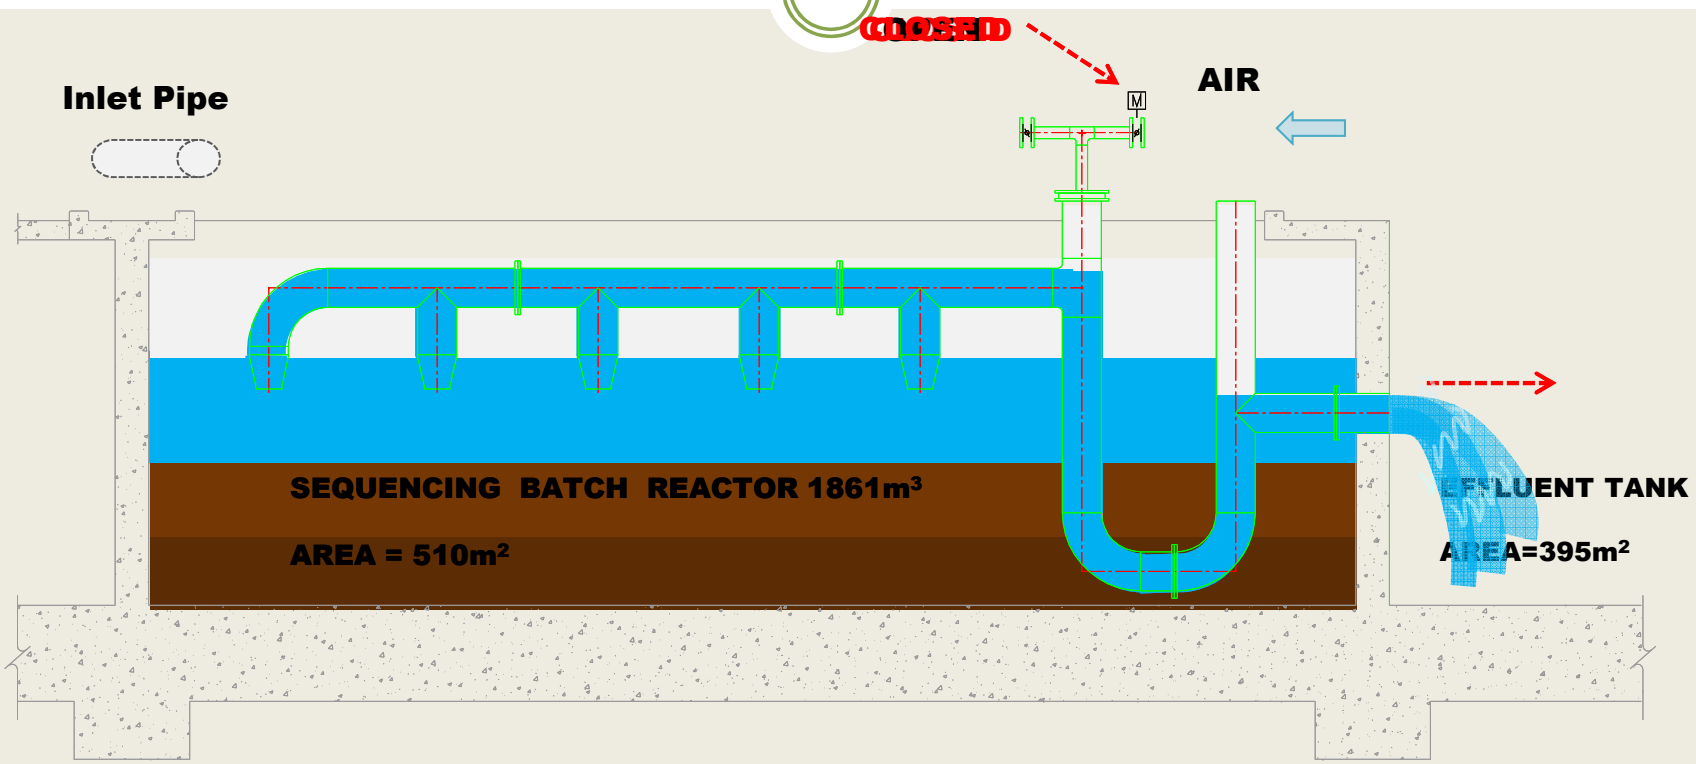

GAS LOCKED SIPHON DECANTER

STEP	FILL	AERATION	SETTLING	DRAIN
AIR VALVE STATUS	CLOSED			DRAIN : OPEN → CLOSED GAS LOCK : OPEN → CLOSED

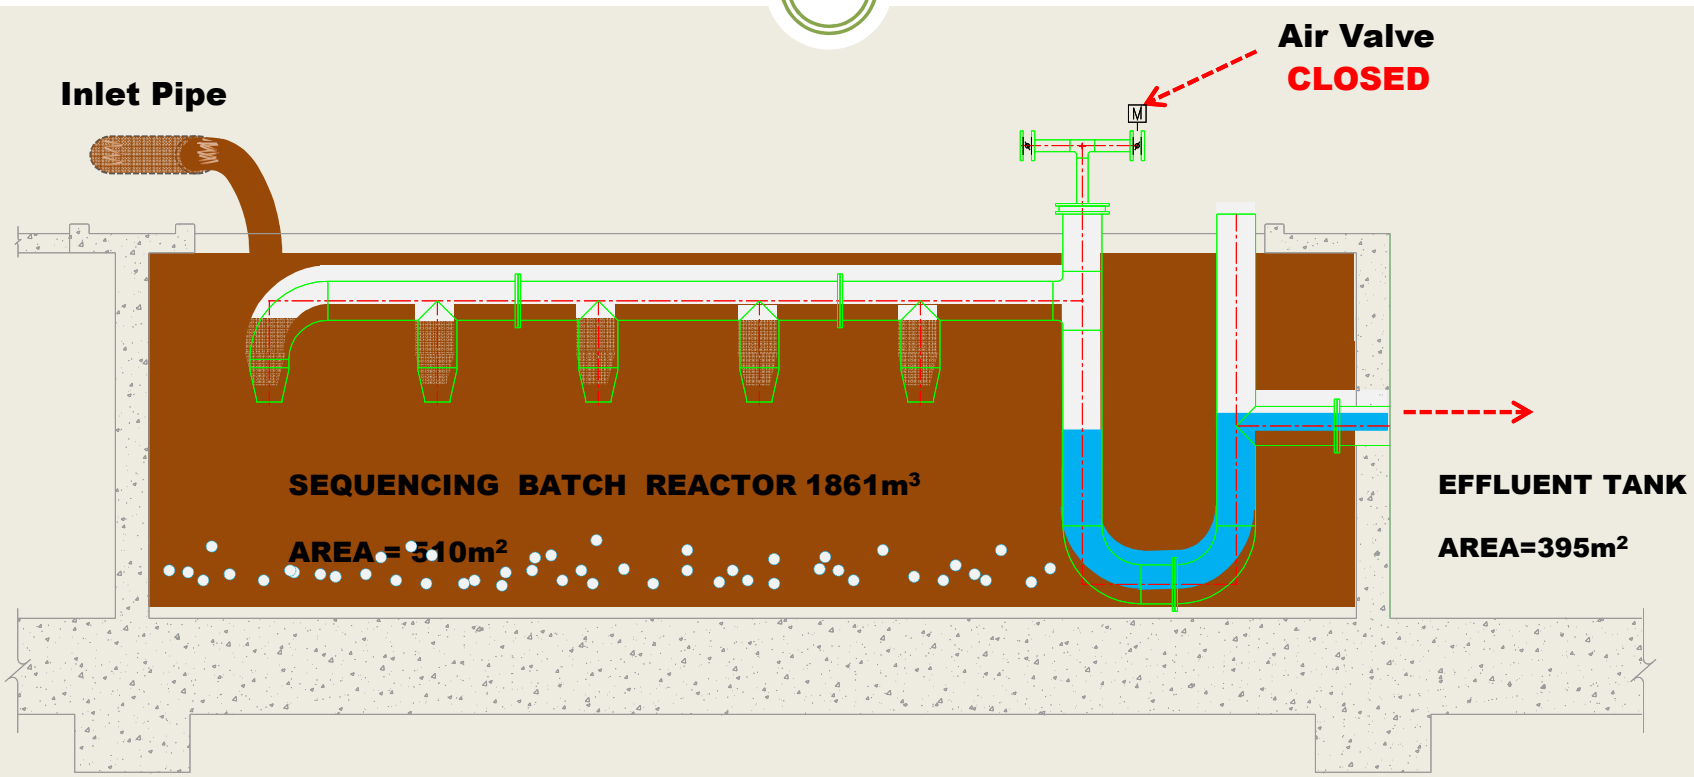


GAS LOCKED SIPHON DECANTER

FUNCTION CONTROL

GOSHU KOHSAN
CO.,LTD.

EQUALIZATION TANK

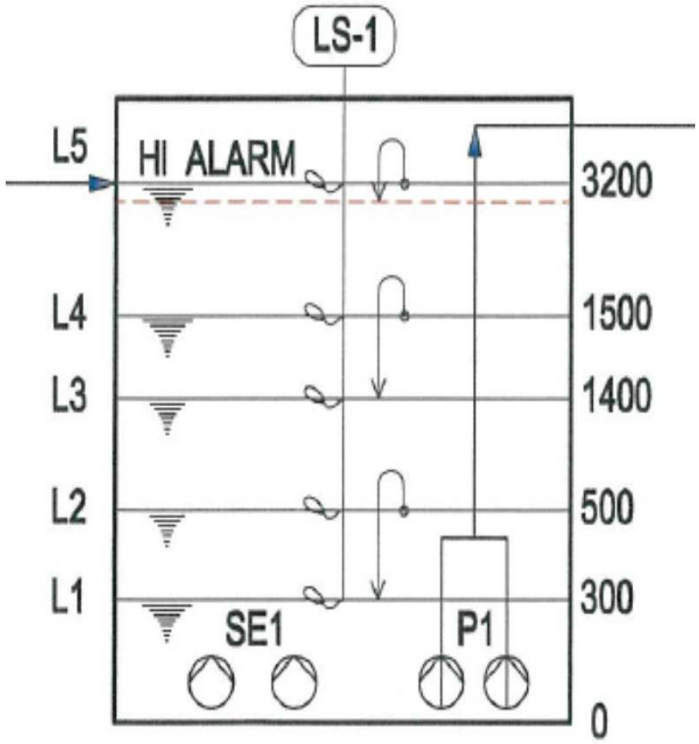


LS-1					
EQUIP NO.	L5	L4	L3	L2	L1
P1/1	HI ALARM	O	O	O	X
P1/2		O	X	X	X
SE1/1		O	O	O	X
SE1/2		X	X	X	X

L2 = ALTERNATING START OF P1 AND SE1

Remark : P = Pump, SE = Submersible Ejector


CONTINUOUS AERATION TANK

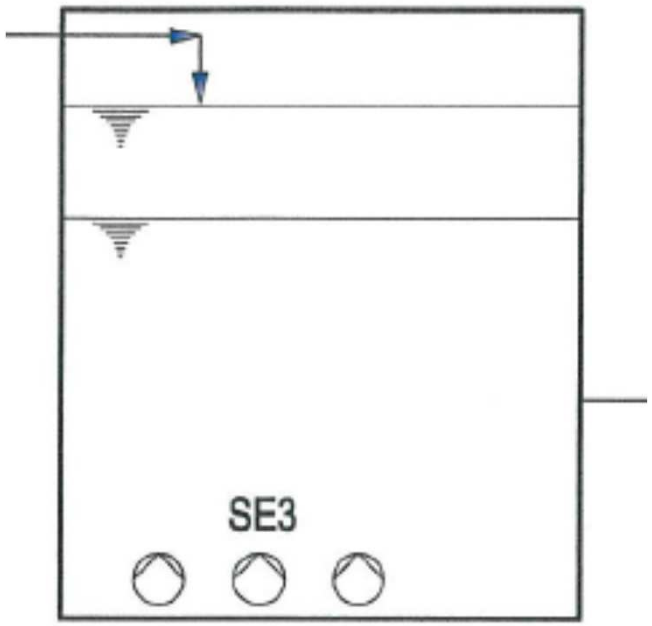

SE3 MANUAL OPERATE

Remark : SE = Submersible Ejector

SEQUENCE AERATION TANK

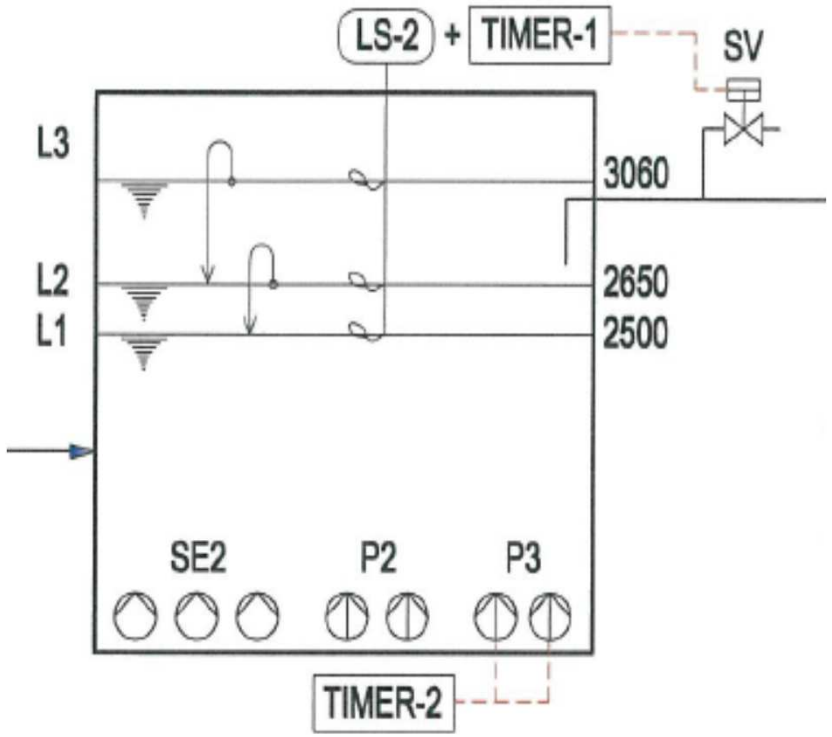


LS-2 + TIMER			
EQUIP NO.	L3	L2	L1
P2/1	X	O	LOW ALARM
P2/2	X	X	
P3	TIMER OPERATE		
SE2/1	X	O	
SE2/2	X	O	
SE2/3	X	O	

- L2 = ALTERNATING START OF P2
- TIMER SETTING BY COMMISSIONING TESTS

Remark : P = Pump, SE = Submersible Ejector

NOTE. L2 = SV = O → DELAY = 3-10 SECOND → SV = X → SE2 = O AND P2 = O
L3 = SE2 = X → DELAY = 60 MINUTE → SV = O → DELAY 3-10 SECOND → SV = X


EFFLUENT TANK

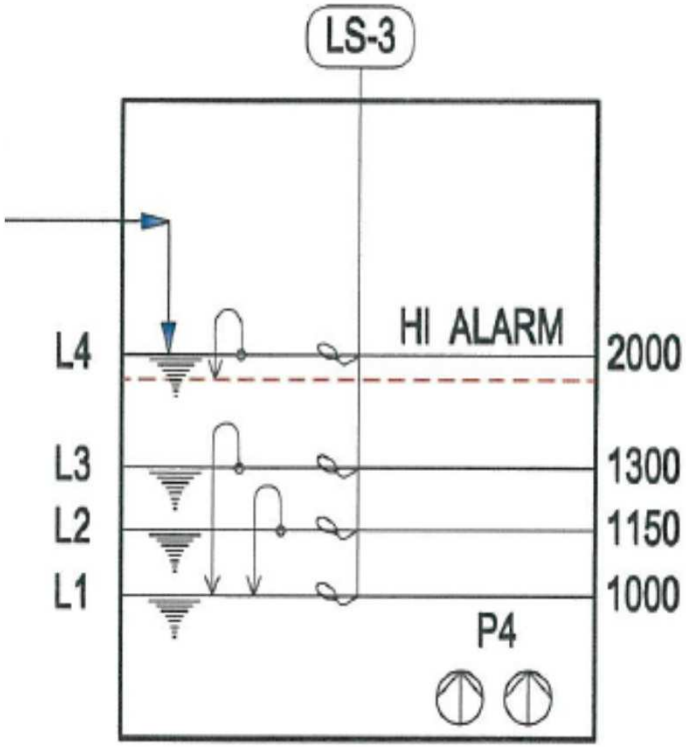

LS-3				
EQUIP NO.	L4	L3	L2	L1
P4/1	HI ALARM	O	O	X
P4/2		O	X	X

Remark : P = Pump

SLUDGE HOLDING TANK

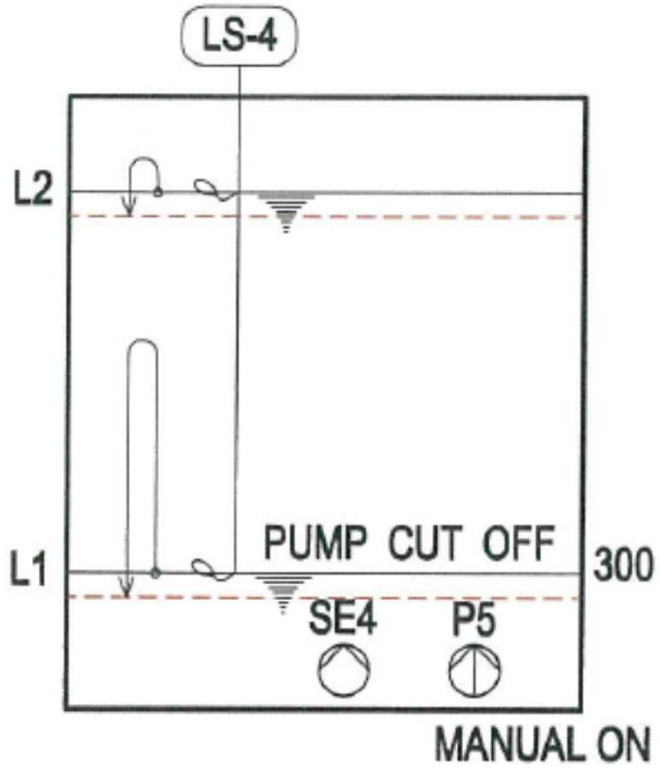

LS-4		
EQUIP NO.	L1	L2
P5	PUMP CUT OFF	HI - INDICATE

NOTE. SE4 MANUAL OPERATE

Remark : P = Pump, SE = Submersible Ejector

6.7 มาตรการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

Ref No. : -PM-GEN-001

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING _________SAMYAN MITRTOWN OFFICE____________________ PREVENTIVE MAINTERNANCE YEAR 2025

No	DESCRIPTION	Equipment Number	Location	Period	Maintenance by	January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December				Document No.
						W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM																																																						
1	Sewage Pump	SWP-B1-01	FL-B1	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M	SN-020/00
2	Sewage Pump	SWP-B1-02	FL-B1	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M	SN-020/00
3	Drainage Pump	DS-MRT-1.1	FL-B1	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M	SN-020/00
4	Drainage Pump	DS-MRT-1.2	FL-B1	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M	SN-020/00
5	Drainage Pump	DS-MRT-2.1	FL-B1	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M	SN-020/00
6	Drainage Pump	DS-MRT-2.2	FL-B1	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M	SN-020/00
7	Drainage Pump	DP-01	FL-B2	M,Q,H,Y	JLL				M				M				Q				M				M				H				M				M				Q				M				M				Y	SN-008/02
8	Drainage Pump	DP-02	FL-B2	M,Q,H,Y	JLL				M				M				Q				M				M				H				M				M				Q				M				M				Y	SN-008/02
9	Drainage Pump	DP-03	FL-B2	M,Q,H,Y	JLL				M				M				Q				M				M				H				M				M				Q				M				M				Y	SN-008/02
10	Drainage Pump	DP-04	FL-B2	M,Q,H,Y	JLL				M				M				Q				M				M				H				M				M				Q				M				M				Y	SN-008/02
11	Drainage Pump	DP-05	FL-B2	M,Q,H,Y	JLL				M				M				Q				M				M				H				M				M				Q				M				M				Y	SN-008/02
12	Drainage Pump	DP-06	FL-B2	M,Q,H,Y	JLL				M				M				Q				M				M				H				M				M				Q				M				M				Y	SN-008/02
13	Drainage Pump	DP-07	FL-B2	M,Q,H,Y	JLL				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M				M				Q				M	SN-008/02
14	Drainage Pump	DP-08	FL-B2	M,Q,H,Y	JLL				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M				M				Q				M	SN-008/02
15	Drainage Pump	DP-09	FL-B2	M,Q,H,Y	JLL				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M				M				Q				M	SN-008/02
16	Drainage Pump	DP-10	FL-B2	M,Q,H,Y	JLL				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M				M				Q				M	SN-008/02
17	Drainage Pump	DP-11	FL-B2	M,Q,H,Y	JLL				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M				M				Q				M	SN-008/02
18	Drainage Pump	DP-12	FL-B2	M,Q,H,Y	JLL				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M				M				Q				M	SN-008/02
19	Drainage Pump (Detention Sump No.1)	DP-01	FL-G	M,Q,H,Y	JLL				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M				M	SN-008/02
20	Drainage Pump (Detention Sump No.1)	DP-02	FL-G	M,Q,H,Y	JLL				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M				M	SN-008/02
21	Drainage Pump (Detention Sump No.1)	DP-03	FL-G	M,Q,H,Y	JLL				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M				M	SN-008/02
22	Drainage Pump (Detention Sump No.2)	DP-04	FL-B2	M,Q,H,Y	JLL				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M				M	SN-008/02
23	Drainage Pump (Detention Sump No.2)	DP-05	FL-B2	M,Q,H,Y	JLL				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M				M	SN-008/02
24	Drainage Pump (Detention Sump No.2)	DP-06	FL-B2	M,Q,H,Y	JLL				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H				M				M	SN-008/02
25	Waste Water TreatmentPlant	WWTP	FL-G	M	JLL/Subcontract				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M	SN-007/01
26	Sewage Pump	SE-01	FL-G	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				H				M				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M	SN-020/00
27	Sewage Pump	SE-02	FL-G	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				H				M				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M	SN-020/00
28	Air Ejector Pump	EJA-01	FL-G	M,2M,H,Y	JLL/Subcontract				M				2M				M				2M				M				Y				M				2M				M				2M				M				H	SN-009/01
29	Air Ejector Pump	EJA-02	FL-G	M,2M,H,Y	JLL/Subcontract				M				2M				M				2M				M				Y				M				2M				M				2M				M				H	SN-009/01
30	Air Ejector Pump	EJA-03	FL-G	M,2M,H,Y	JLL/Subcontract				M				2M				M				2M				M				Y				M				2M				M				2M				M				H	SN-009/01
31	Air Ejector Pump	EJA-04	FL-G	M,2M,H,Y	JLL/Subcontract				M				2M				M				2M				M				Y				M				2M				M				2M				M				H	SN-009/01
32	Air Ejector Pump	EJA-05	FL-G	M,2M,H,Y	JLL/Subcontract				M				2M				M				2M				M				Y				M				2M				M				2M				M				H	SN-009/01
33	Air Ejector Pump	EJA-06	FL-G	M,2M,H,Y	JLL/Subcontract				M				2M				M				2M				M				Y				M				2M				M				2M				M				H	SN-009/01
34	Air Ejector Pump	EJA-07	FL-G	M,2M,H,Y	JLL/Subcontract				M				2M				M				2M				M				Y				M				2M				M				2M				M				H	SN-009/01
35	Air Ejector Pump	EJA-08	FL-G	M,2M,H,Y	JLL/Subcontract				M				2M				M				2M				M				Y				M				2M				M				2M				M				H	SN-009/01
36	Air Ejector Pump	EJA-09	FL-G	M,2M,H,Y	JLL/Subcontract				M				2M				M				2M				M				Y				M				2M				M				2M				M				H	SN-009/01
37	Return Sludge Pump	RSP-01	FL-G	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				M				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H	SN-020/00
38	Return Sludge Pump	RSP-02	FL-G	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				M				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H	SN-020/00
39	Sludge Pump	SLP-01	FL-G	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				M				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H	SN-020/00
40	Sludge Pump	SLP-02	FL-G	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				M				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H	SN-020/00
41	Sludge Pump	SLP-03	FL-G	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				M				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H	SN-020/00
42	Effluent Pump	EFFP-01	FL-G	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				M				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H	SN-020/00
43	Effluent Pump	EFFP-02	FL-G	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				M				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H	SN-020/00
44	Effluent Pump	EFFP-03	FL-G	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				M				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H	SN-020/00
45	Effluent Pump	EFFP-04	FL-G	M,Q,H,Y	JLL/Subcontract				M				M				Q				M				M				Y				M				M				Q				M				M				H	SN-020/00
46	Air Treatment	AT-01	FL-G	M,H,Y	JLL				M				M				M				M				M				Y				M				M				M				M				M				H	SN-002/01
47	Air Treatment	AT-02	FL-G	M,H,Y	JLL				M				M				M				M				M				Y				M				M				M				M				M				H	SN-002/01
						0	0	0	47	0	0	0	47	0	0	0	47	0	0	0	47	0	0	0	47	0	0	0	47	0	0	0	47	0	0	0	47	0	0	0	47	0	0	0	47	0	0	0	47	0	0	0	47	
						47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				

M = MONTHLY 2M = 2 MONTHS Q = QUATERLY H = HALF-YEARLY Y = YEARLY

6.8 รายงานการทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำใช้ภายในโครงการ

รายงาน
ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาด
บ่อน้ำประปาปี 2567

โครงการ
อาคารสามย่าน มิตรทาวน์

จัดรวบรวมโดย
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด

1131/233 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300

โทร 0-2668-2846, 0-2668-2525 แฟกซ์ 0-2668-2526

E-mail Address: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

เลขที่ ENV-2024-322-1Revised

วันที่ 18 กันยายน 2567

เรื่อง **ส่งมอบงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567**

บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด

เรียน **ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม**

อ้างถึง **ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ PO4040121273**

ตามที่บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด ได้รับว่าจ้างจาก บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด ให้เข้าดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ นั้น ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าได้ดำเนินงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการดำเนินงานแนบมาพร้อมจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและตรวจรับงานต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย จินดาโชติ)

โทร 0863067413

ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 1

- เตรียมอุปกรณ์ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน




อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นบ่อ / ผนังบ่อ – ติดตั้งท่อลมระบายอากาศ





วัดค่า O_2ก่อนเข้าปฏิบัติงาน – พนักงานสวมชุด PPE ใส่รองเท้าบูท

ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 1

- ก่อนล้างทำความสะอาด








ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 1

- ทำการขัดล้างทำความสะอาดผนังและพื้นบ่อ







ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 1

- สูบน้ำออกจากบ่อ ทำความสะอาดคราบตะกอนที่เกาะตามพื้นบ่อ












ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 1

- ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนตามด้วยน้ำสะอาด

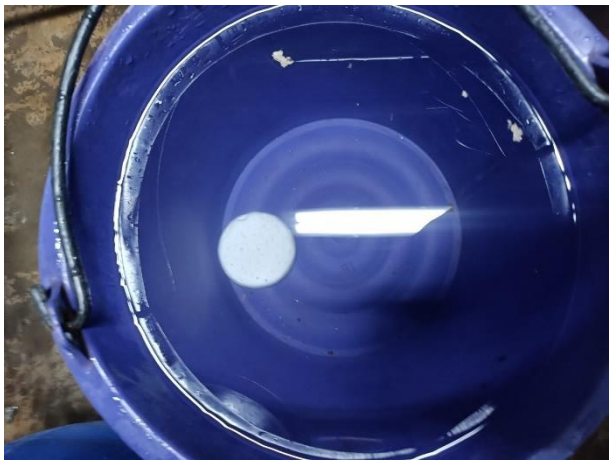










ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 1

- หลังฆ่าเชื้อเสร็จ ตามด้วยการอบจากหลอด UV

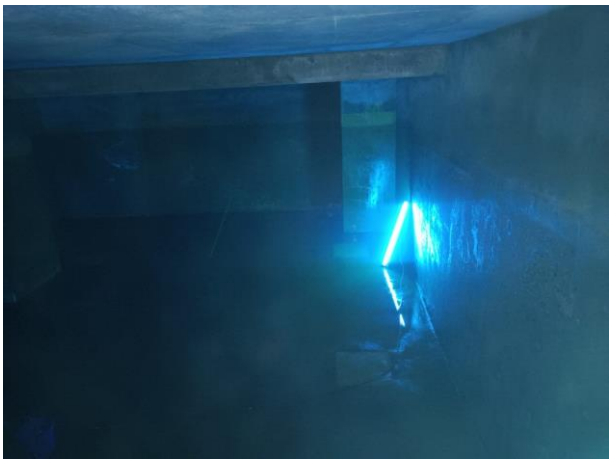

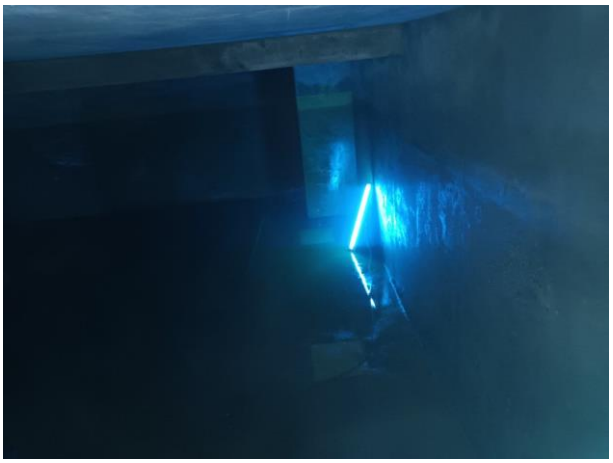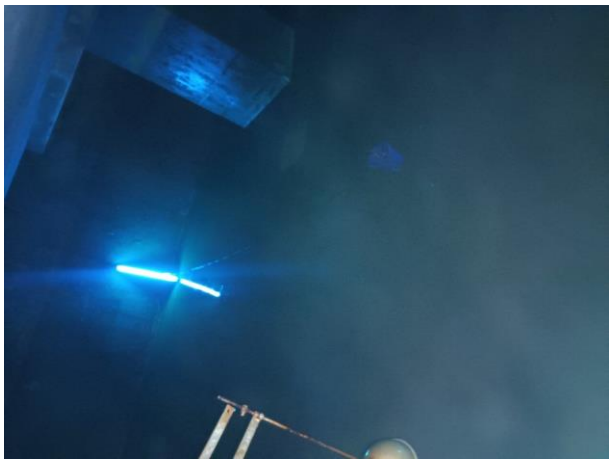



ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 1

- พบชุดเติมน้ำประปา ชำรุด

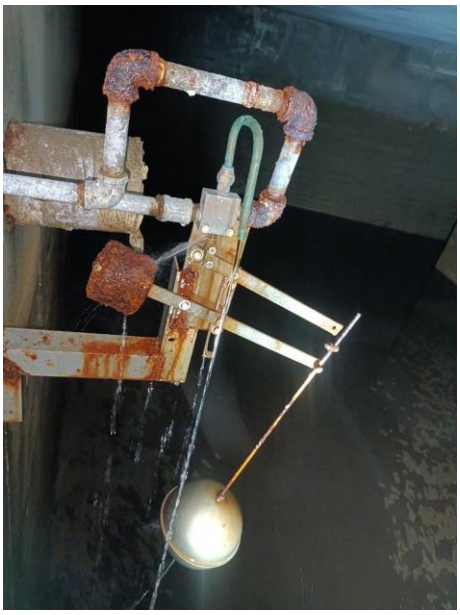


ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 3

- เตรียมอุปกรณ์ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

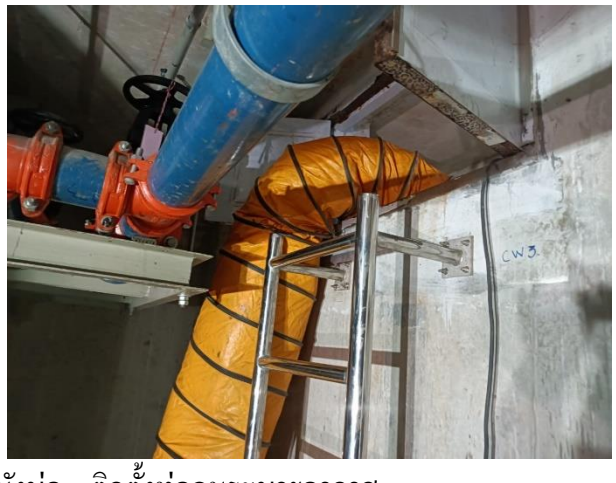อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นบ่อ / ผนังบ่อ – ติดตั้งท่อลมระบายอากาศ





วัดค่า O_2ก่อนเข้าปฏิบัติงาน – พนักงานสวมชุด PPE ใส่รองเท้าบูท

ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 3

- ก่อนล้างทำความสะอาด







ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 3

- ทำการขัดล้างทำความสะอาดผนังและพื้นบ่อ

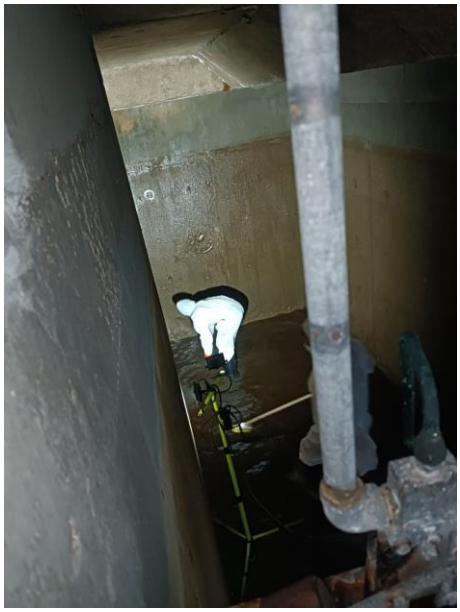

ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 3

- สูบน้ำออกจากบ่อ ทำความสะอาดคราบตะกอนที่เกาะตามพื้นบ่อ







ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 3

- ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนตามด้วยน้ำสะอาด






- หลังฆ่าเชื้อเสร็จ ตามด้วยการอบจากหลอด UV





ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 3

- หลังฆ่าเชื้อเสร็จ ตามด้วยการอบจากหลอด UV

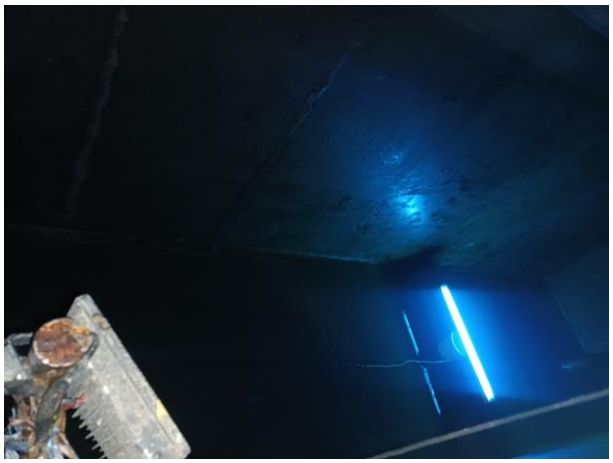- หลังทำความสะอาด






ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 3

- หลังทำความสะอาด







ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 2

- เตรียมอุปกรณ์ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน




อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นบ่อ / ผนังบ่อ – ติดตั้งท่อลมระบายอากาศ





วัดค่า O_2ก่อนเข้าปฏิบัติงาน – พนักงานสวมชุด PPE ใส่รองเท้าบูท

ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 2

- ก่อนล้างทำความสะอาด








ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 2

- ทำการขัดล้างทำความสะอาดผนังและพื้นบ่อ






ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 2

- สูบน้ำออกจากบ่อ ทำความสะอาดคราบตะกอนที่เกาะตามพื้นบ่อ








ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com


ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567


CW Tank 2

- ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนตามด้วยน้ำสะอาด




- หลังฆ่าเชื้อเสร็จ ตามด้วยการอบจากหลอด UV

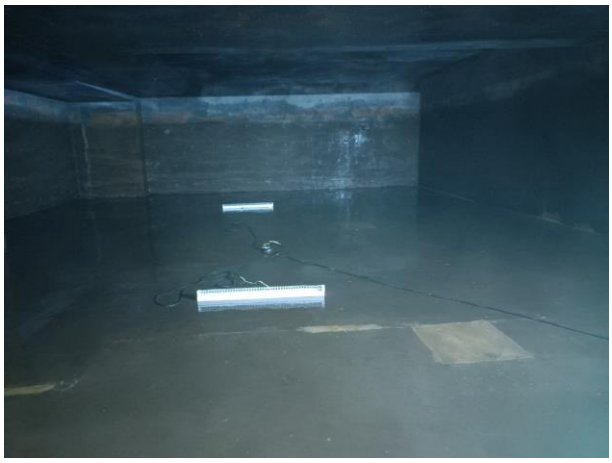

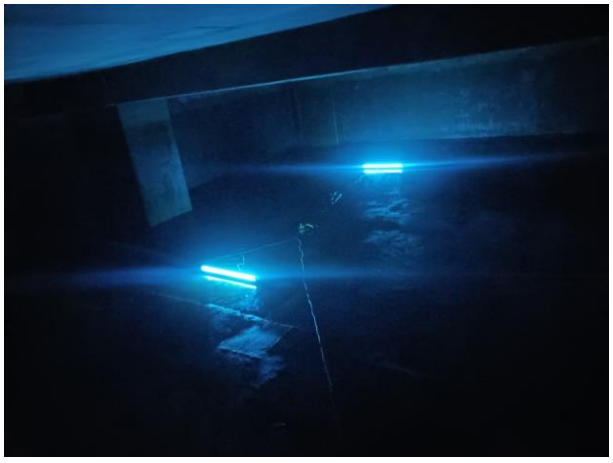
ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 2

- หลังทำความสะอาด








ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 4

- เตรียมอุปกรณ์ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน




อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นบ่อ / ผนังบ่อ – ติดตั้งท่อลมระบายอากาศ





วัดค่า O_2ก่อนเข้าปฏิบัติงาน – พนักงานสวมชุด PPE ใส่รองเท้าบูท

ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 4

- ก่อนล้างทำความสะอาด







ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 4

- ทำการขัดล้างทำความสะอาดผนังและพื้นบ่อ








ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 4

- สูบน้ำออกจากบ่อ ทำความสะอาดคราบตะกอนที่เกาะตามพื้นบ่อ











ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com



ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 4

- ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนตามด้วยน้ำสะอาด




- หลังฆ่าเชื้อเสร็จ ตามด้วยการอบจากหลอด UV

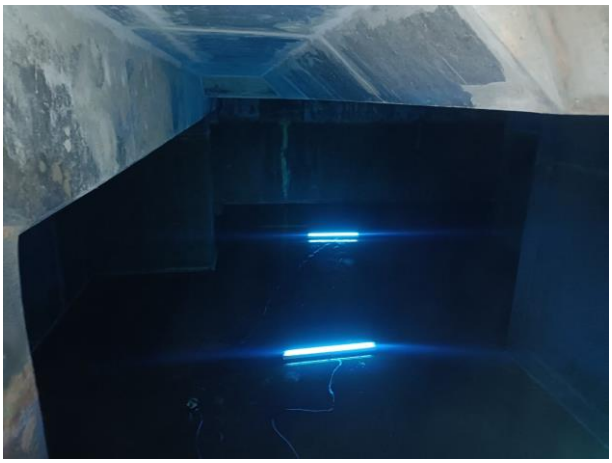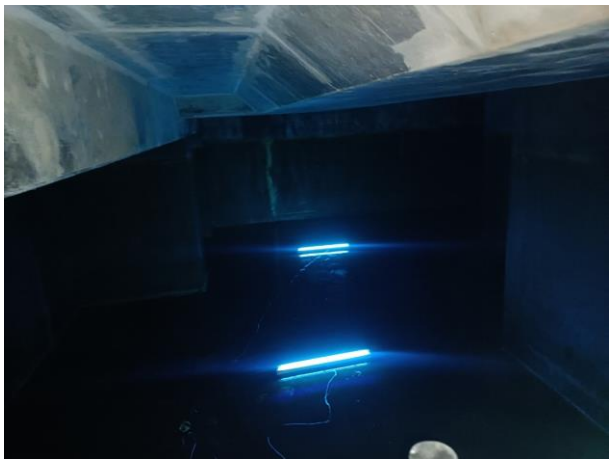ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 4

- หลังทำความสะอาด








ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 1 ดาดฟ้า

- เตรียมอุปกรณ์ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน




อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นบ่อ / ผนังบ่อ – คลอรีนสำหรับฉีดล้าง




วัดค่า O_2ก่อนเข้าปฏิบัติงาน – พนักงานสวมชุด PPE ใส่รองเท้าบูท

ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 1 ดาดฟ้า

- ก่อนล้างทำความสะอาด








ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 1 ดาดฟ้า

- ทำการขัดล้างทำความสะอาดผนังและพื้นบ่อ








ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 1 ดาดฟ้า

- สูบน้ำออกจากบ่อ ทำความสะอาดคราบตะกอนที่เกาะตามพื้นบ่อ











ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 1 ดาดฟ้า

- ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนตามด้วยน้ำสะอาด










ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 1 ดาดฟ้า

- หลังฆ่าเชื้อเสร็จ ตามด้วยการอบจากหลอด UV

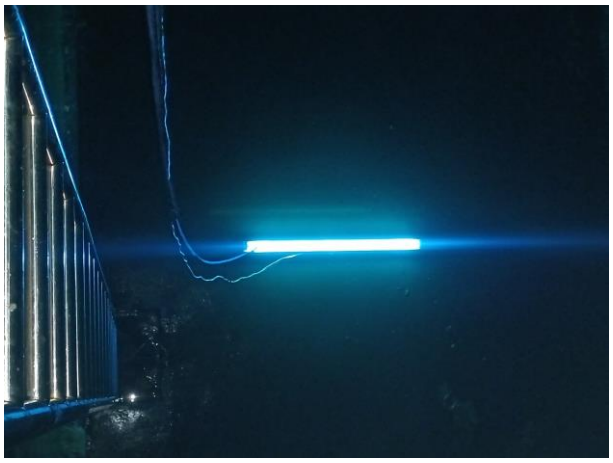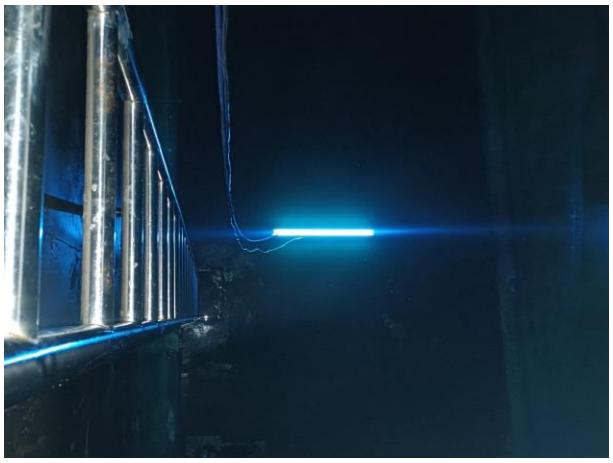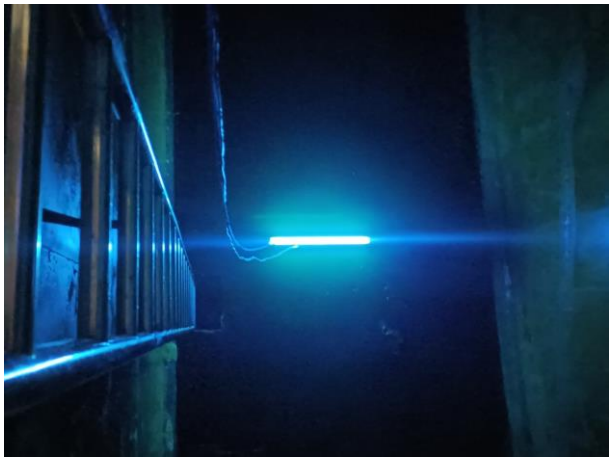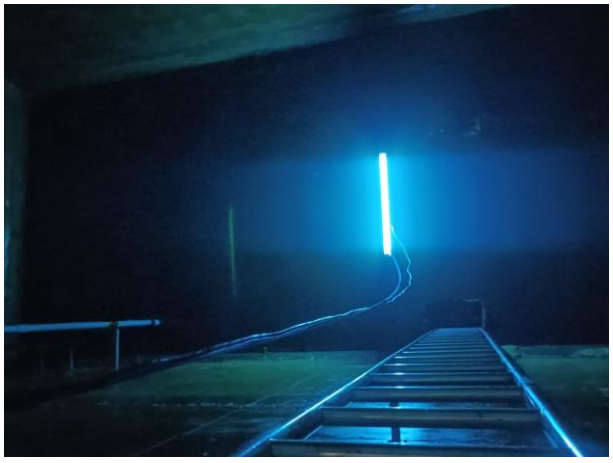ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

CW Tank 1 ดาดฟ้า

- หลังทำความสะอาด









ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

Softener Tank ดาดฟ้า

- เตรียมอุปกรณ์ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

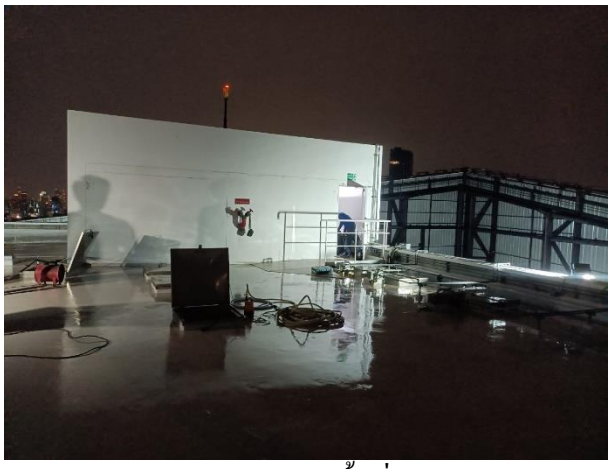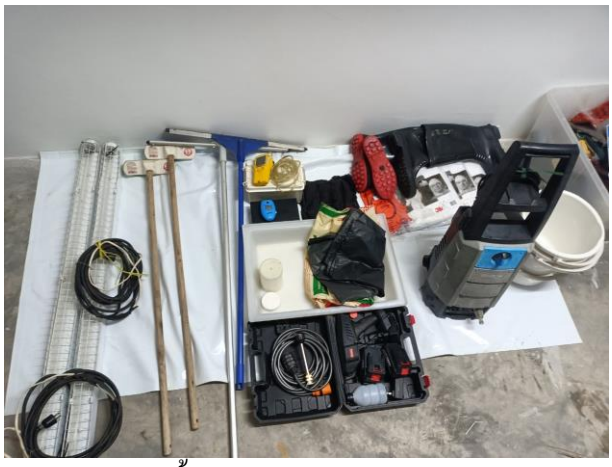เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน- อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นบ่อ / ผนังบ่อ





วัดค่า O_2ก่อนเข้าปฏิบัติงาน – พนักงานสวมชุด PPE ใส่รองเท้าบูท

ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

Softener Tank ดาดฟ้า

- ก่อนล้างทำความสะอาด








ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

Softener Tank ดาดฟ้า

- ทำการขัดล้างทำความสะอาดผนังและพื้นบ่อ








ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

Softener Tank ดาดฟ้า

- สูบน้ำออกจากบ่อ ทำความสะอาดคราบตะกอนที่เกาะตามพื้นบ่อ








ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567


Softener Tank ดาดฟ้า

- ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนตามด้วยน้ำสะอาด






- หลังฆ่าเชื้อเสร็จ ตามด้วยการอบจากหลอด UV

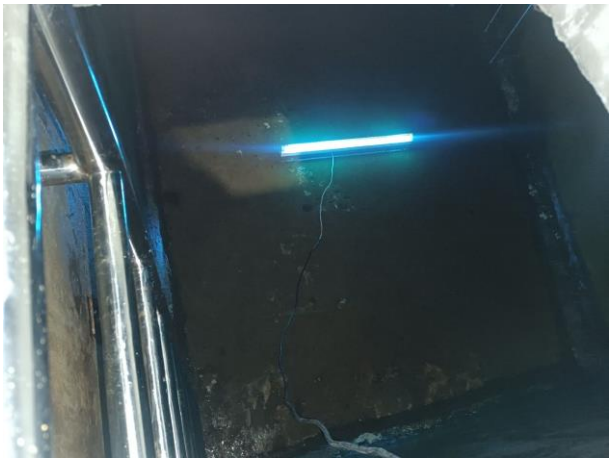



ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

Detention Tank Zone A

- เตรียมอุปกรณ์ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

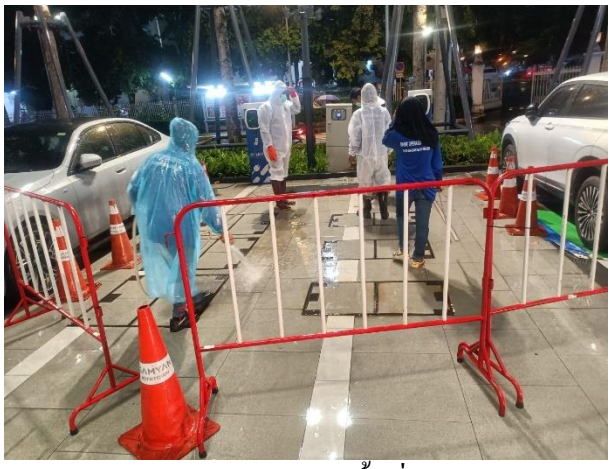


เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน – พนักงานสวมชุด PPE ใส่รองเท้าบูท




ติดตั้งท่อลมระบายอากาศ - วัดค่า O_2ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

Detention Tank Zone A

- ก่อนล้างทำความสะอาด











ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

Detention Tank Zone A

- ทำการฉีดล้าง เก็บขยะตะกอนออก

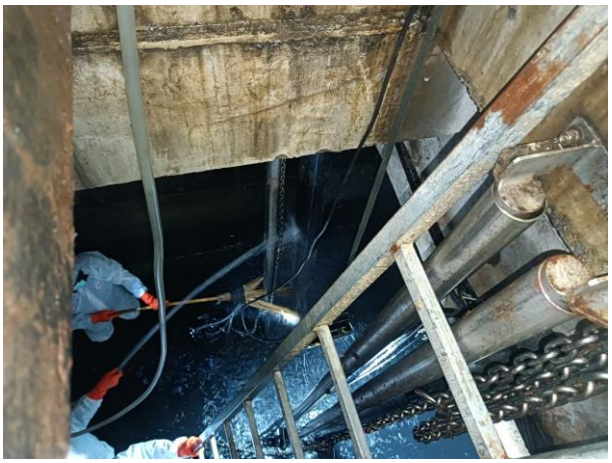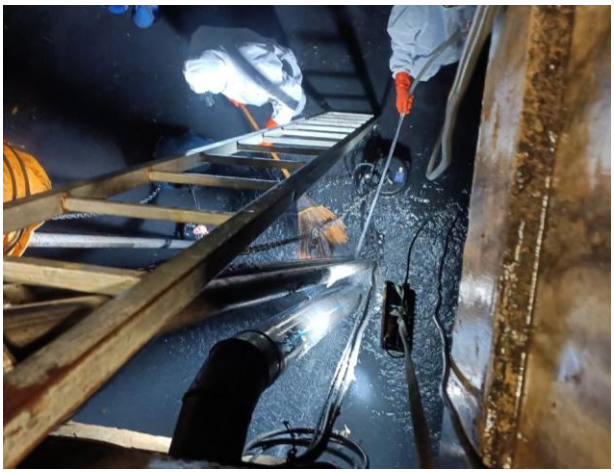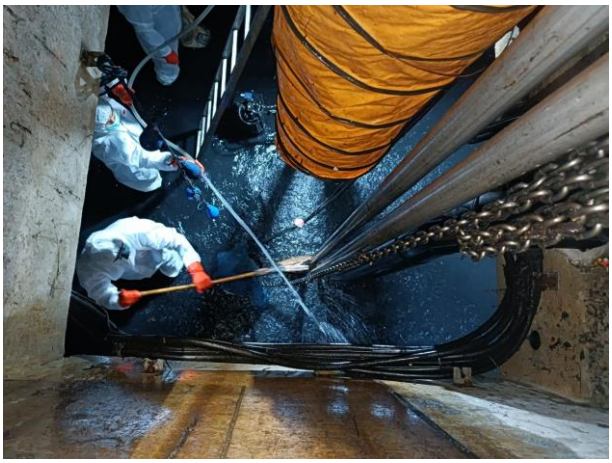


ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

Detention Tank Zone A

- หลังทำความสะอาด








ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

Detention Tank Zone B

- เตรียมอุปกรณ์ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

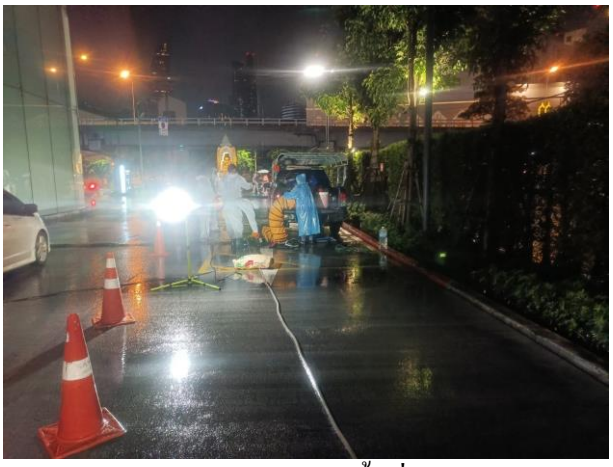


เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน – พนักงานสวมชุด PPE ใส่รองเท้าบูท




ติดตั้งท่อลมระบายอากาศ - วัดค่า O_2ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

Detention Tank Zone B

- ก่อนล้างทำความสะอาด








ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

Detention Tank Zone B

- ทำการฉีดล้าง เก็บขยะตะกอนออก









ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

Detention Tank Zone B

- ทำการฉีดล้าง เก็บขยะตะกอนออก



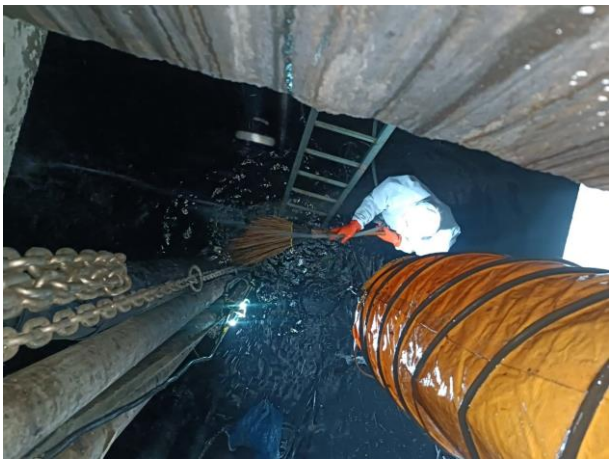




ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

Detention Tank Zone B

- หลังทำความสะอาด







ENVIRE OPERATION CO., LTD. 1131/233 TERDDUMRI RD. DUSIT BANGKOK 10300
TEL 0 2668 2846, 0 2668 2525, FAX 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com
บริษัท เอ็นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 1131/233 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2668 2846, 0 2668 2525, แฟกซ์ 0 2668 2526, e-mail: envopt@yahoo.com, envopt@gmail.com

ผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำประปา ปี 2567

ปัญหาที่พบ :

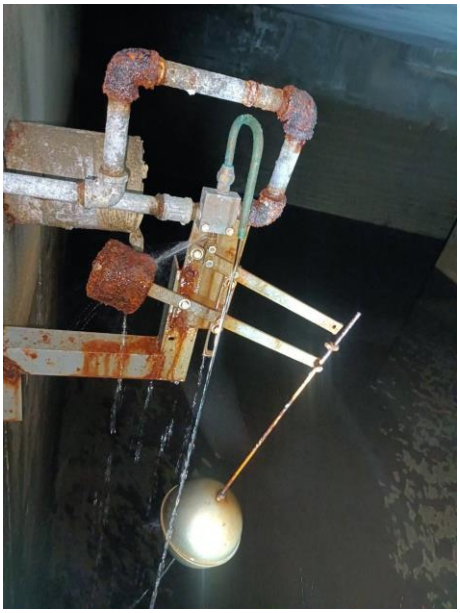

1. บ่อเก็บน้ำประปา CW Tank 1 ชำรุด เสีย

แนวทางการแก้ไข :

1. แนะนำเปลี่ยนใหม่