

## เอกสารแนบ 7

แบบ ทส.1 และ ทส.2

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗/๒๙ หมู่ที่ ๓ ซอย - ถนน ลำลูกกา

แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี


โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๖-๙๙๙๙ โทรสาร -

มี บริษัท สิ้นแพทย์ ลำลูกกา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๐๒๐๑๐๑๑๗๖๒ ออกให้โดย - หมดยายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

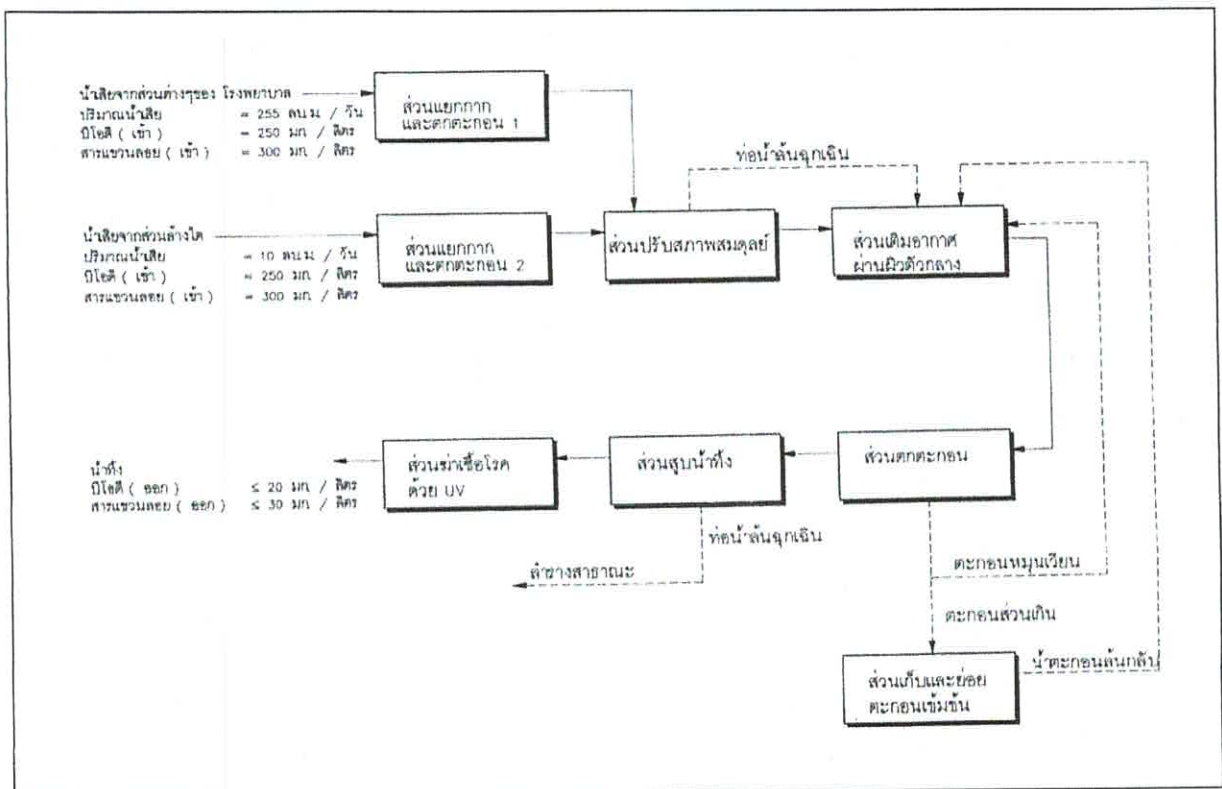

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วัน<br>เดือน<br>ปี | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |  |   |   |   | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---------------------------------|--|---|---|---|--|--|-------------------------|
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่น ๆ<br>(ระบุ) (ปกติ/<br>ผิดปกติ)  |  |                         |
| 01-01-68           | 70  | 0  | 0   | ระบาย  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                      | ปกติ   | -  |                         |
| 02-01-68           | 70  | 154  | 154   | ระบาย  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                      | ปกติ   | -  |                         |
| 03-01-68           | 70  | 161  | 161   | ระบาย  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                      | ปกติ   | -  |                         |
| 04-01-68           | 70  | 114  | 114   | ระบาย  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                      | ปกติ   | -  |                         |
| 05-01-68           | 70  | 0  | 0   | ระบาย  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                      | ปกติ   | -  |                         |
| 06-01-68           | 70  | 11   | 11  | ระบาย  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                      | ปกติ   | -  |                         |
| 07-01-68           | 70  | 129  | 129   | ระบาย  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                      | ปกติ   | -  |                         |
| 08-01-68           | 70  | 165  | 163   | ระบาย  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                      | ปกติ   | -  |                         |
| 09-01-68           | 70  | 143  | 143   | ระบาย  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                      | ปกติ   | -  |                         |
| 10-01-68           | 70  | 15   | 15  | ระบาย  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                      | ปกติ   | -  |                         |
| 11-01-68           | 70  | 0  | 0   | ระบาย  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                      | ปกติ   | -  |                         |
| 12-01-68           | 70  | 147  | 147   | ระบาย  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                      | ปกติ   | -  |                         |
| 13-01-68           | 70  | 299  | 299   | ระบาย  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                      | ปกติ   | -  |                         |
| 14-01-68           | 70  | 89   | 89  | ระบาย  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                      | ปกติ   | -  |                         |
| 15-01-68           | 70  | 19   | 19  | ระบาย  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                      | ปกติ   | -  |                         |

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ


| สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ |   |  |   |  |   |  |                                 |  |   |   |  |                                    |  |  |                         |
|---|---|--|---|--|---|--|---------------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                      | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |  |   |   |  |                                    | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|   |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่น ๆ<br>(ระบุ)(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 16-01-68                                | 70  | 133  | 199   | 71พช   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                               | -  | -  |                         |
| 17-01-68                                | 70  | 158  | 153   | 71พช   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                               | -  | -  |                         |
| 18-01-68                                | 90  | 139  | 194   | 71พช   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                               | -  | -  |                         |
| 19-01-68                                | 70  | 146  | 146   | 71พช   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                               | -  | -  |                         |
| 20-01-68                                | 70  | 137  | 137   | 71พช   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                               | -  | -  |                         |
| 21-01-68                                | 70  | 161  | 161   | 71พช   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                               | -  | -  |                         |
| 22-01-68                                | 70  | 147  | 144   | 71พช   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                               | -  | -  |                         |
| 23-01-68                                | 70  | 255  | 255   | 71พช   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                               | -  | -  |                         |
| 24-01-68                                | 70  | 315  | 315   | 71พช   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                               | -  | -  |                         |
| 25-01-68                                | 70  | 234  | 234   | 71พช   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                               | -  | -  |                         |
| 26-01-68                                | 70  | 202  | 202   | 8พช  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                               | -  | -  |                         |
| 27-01-68                                | 70  | 284  | 289   | 71พช   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                               | -  | -  |                         |
| 28-01-68                                | 70  | 277  | 277   | 71พช   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                               | -  | -  |                         |
| 29-01-68                                | 70  | 82   | 82  | 71พช   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                               | -  | -  |                         |
| 30-01-68                                | 70  | 158  | 158   | 71พช   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                               | -  | -  |                         |
| 31-01-68                                | 70  | 144  | 144   | 71พช   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                               | -  | -  |                         |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(นายเพชร ภาณุพัฒน์พงศ์ )

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....



## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗/๒๙ หมู่ที่ ๓ ซอย - ถนน ลำลูกกา

แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๖-๙๙๙๙ โทรสาร -

มี บริษัท สีนแพทย์ ลำลูกกา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๐๒๐๑๐๑๑๗๖๒ ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated sludge P.)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 265 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 2100
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 4569
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 4569
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....
- .....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗/๒๙ หมู่ที่ ๓ ซอย - ถนน ลำลูกกา

แขวง/ตำบล คุคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี


โทรศัพท ๐๒-๐๐๖-๙๙๙๙ โทรสาร -

มี บริษัท สิ้นแพทย์ ลำลูกกา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๐๒๐๑๐๑๑๗๖๒ ออกให้โดย - หมตอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

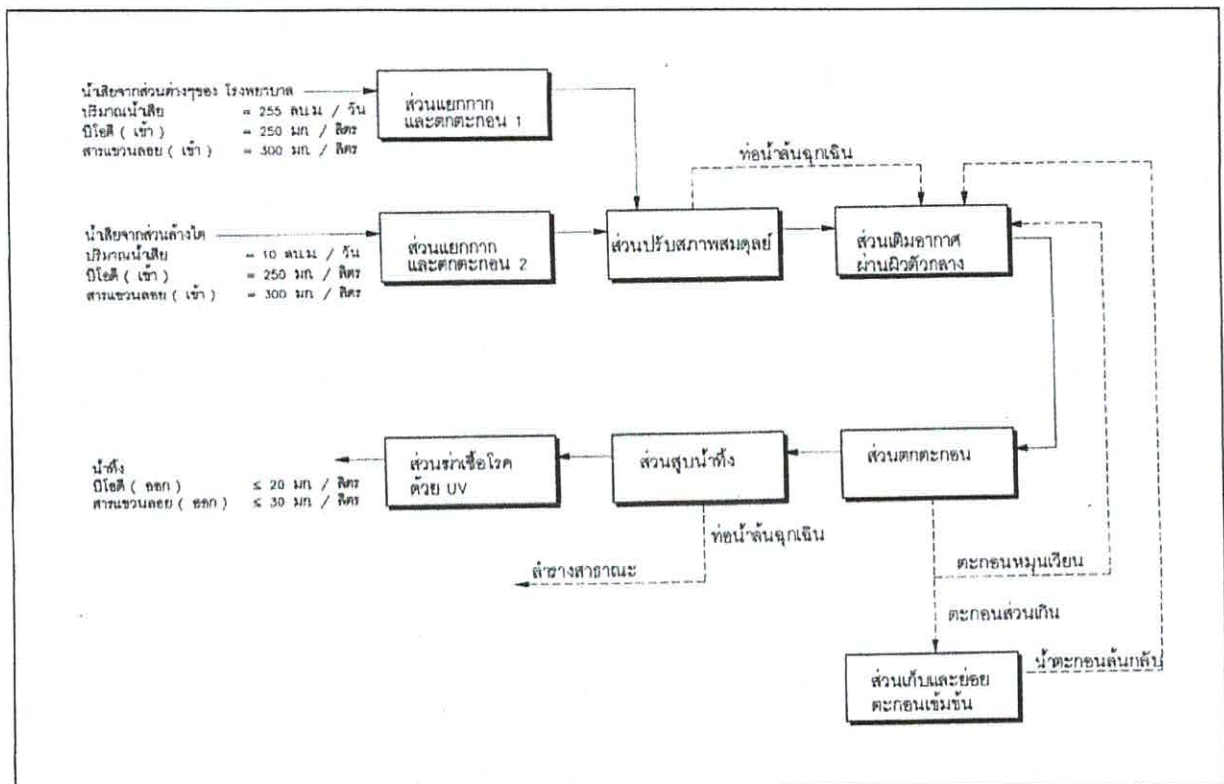

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



| สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ |   |  |   |  |   |  |                                 |  |  |  |   |  |                                    |      | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |
|---|---|--|---|--|---|--|---------------------------------|--|--|--|---|--|------------------------------------|------|--|--|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                      | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |  |  |  |   | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) |                                    |      |  |  |
|   |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทรวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทรวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  | อื่น ๆ<br>(ระบุประเภท/<br>ผิดปกติ) |      |  |  |
| 01-02-68                                | ๓๐  | 139  | 139   | 71๗๗   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -  | -  | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ                               | ปกติ | -  | -  |
| 02-02-68                                | ๓๐  | 1๓๔  | 1๓4   | 71๗๗   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -  | -  | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ                               | ปกติ | -  | -  |
| 03-02-68                                | ๓๐  | 137  | 137   | 71๗๗   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -  | -  | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ                               | ปกติ | -  | -  |
| 04-02-68                                | ๓๐  | 145  | 145   | 71๗๗   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -  | -  | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ                               | ปกติ | -  | -  |
| 05-02-68                                | ๓๐  | 1๔1  | 141   | 71๗๗   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -  | -  | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ                               | ปกติ | -  | -  |
| 06-02-68                                | ๓๐  | 1๔5  | 145   | 71๗๗   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -  | -  | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ                               | ปกติ | -  | -  |
| 0๗-02-68                                | ๓๐  | 146  | 146   | 71๗๗   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -  | -  | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ                               | ปกติ | -  | -  |
| 08-02-68                                | ๓๐  | 157  | 157   | 71๗๗   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -  | -  | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ                               | ปกติ | -  | -  |
| 09-02-68                                | ๓๐  | 179  | 179   | ๗๒๗  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -  | -  | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ                               | ปกติ | -  | -  |
| 10-02-68                                | ๓๐  | 126  | 126   | 71๗๗   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -  | -  | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ                               | ปกติ | -  | -  |
| 11-02-68                                | ๓๐  | 0  | 0   | 71๗๗   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -  | -  | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ                               | ปกติ | -  | -  |
| 12-02-68                                | ๓๐  | 76   | 76  | 71๗๗   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -  | -  | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ                               | ปกติ | -  | -  |
| 13-02-68                                | ๓๐  | 128  | 128   | 71๗๗   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -  | -  | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ                               | ปกติ | -  | -  |
| 14-02-68                                | ๓๐  | 134  | 134   | 71๗๗   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -  | -  | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ                               | ปกติ | -  | -  |
| 15-02-68                                | ๓๐  | 150  | 150   | 71๗๗   |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -  | -  | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ                               | ปกติ | -  | -  |

ลายมือชื่อ  
ผู้บันทึก





หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายเพชร ภาณุพัฒนพงศ์ )

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗/๒๙ หมู่ที่ ๓ ซอย - ถนน ลำลูกกา

แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี


โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๖-๙๙๙๙ โทรสาร -

มี บริษัท สีนแพทย์ ลำลูกกา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๐๒๐๑๐๑๑๗๖๒ ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated sludge P.)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 265 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 2109
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 3771
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 3771
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....
- .....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗





สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วัน<br>เดือน<br>ปี | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |  |   |   |  |                                  | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|--|---|---|--|----------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    |   |   |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบล<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ/ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
|                    |   |   |   |  |   |  |                                 |  |   |   |  |                                  |  |  |                         |
| 01-03-68           | 70  | 134   | 134   | 11076  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                             | -  | -  |                         |
| 02-03-68           | 70  | 148   | 148   | 11076  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                             | -  | -  |                         |
| 03-03-68           | 70  | 120   | 120   | 11076  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                             | -  | -  |                         |
| 04-03-68           | 70  | 146   | 146   | 11076  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                             | -  | -  |                         |
| 05-03-68           | 70  | 122   | 122   | 11076  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                             | -  | -  |                         |
| 06-03-68           | 70  | 142   | 142   | 11076  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                             | -  | -  |                         |
| 07-03-68           | 70  | 125   | 125   | 11076  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                             | -  | -  |                         |
| 08-03-68           | 70  | 145   | 145   | 11076  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                             | -  | -  |                         |
| 09-03-68           | 70  | 251   | 251   | 11076  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                             | -  | -  |                         |
| 10-03-68           | 70  | 246   | 246   | 11076  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                             | -  | -  |                         |
| 11-03-68           | 70  | 286   | 286   | 11076  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                             | -  | -  |                         |
| 12-03-68           | 70  | 174   | 174   | 11076  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                             | -  | -  |                         |
| 13-03-68           | 70  | 0   | 0   | 11076  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                             | -  | -  |                         |
| 14-03-68           | 70  | 0   | 0   | 11076  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                             | -  | -  |                         |
| 15-03-68           | 70  | 200   | 200   | 11076  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                             | -  | -  |                         |

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ


| วัน<br>เดือน<br>ปี | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกระยะ<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |  |   |   |  |                                 | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |
|--------------------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|                    |   |   |   |  |  | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |
|                    |   |   |   |  |  |  |                                 |  |   |   |  |                                 |  |  |
| 16-03-68           | 70  | 355   | 355   | ปกติ   |  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                            | -  | -  |
| 17-03-68           | 70  | 258   | 258   | ปกติ   |  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                            | -  | -  |
| 18-03-68           | 70  | 137   | 137   | ปกติ   |  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                            | -  | -  |
| 19-03-68           | 70  | 272   | 272   | ปกติ   |  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                            | -  | -  |
| 20-03-68           | 70  | 192   | 122   | ปกติ   |  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                            | -  | -  |
| 21-03-68           | 70  | 100   | 100   | ปกติ   |  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                            | -  | -  |
| 22-03-68           | 70  | 52  | 52  | ปกติ   |  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                            | -  | -  |
| 23-03-68           | 70  | 144   | 144   | ปกติ   |  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                            | -  | -  |
| 24-03-68           | 70  | 234   | 234   | ปกติ   |  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                            | -  | -  |
| 25-03-68           | 70  | 314   | 314   | ปกติ   |  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                            | -  | -  |
| 26-03-68           | 70  | 257   | 257   | ปกติ   |  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                            | -  | -  |
| 27-03-68           | 70  | 302   | 302   | ปกติ   |  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                            | -  | -  |
| 28-03-68           | 70  | 232   | 232   | ปกติ   |  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                            | -  | -  |
| 29-03-68           | 70  | 229   | 229   | ปกติ   |  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                            | -  | -  |
| 30-03-68           | 70  | 234   | 234   | ปกติ   |  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                            | -  | -  |
| 31-03-68           | 70  | 329   | 329   | ปกติ   |  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ   | ปกติ                            | -  | -  |

ลายมือชื่อ  
ผู้บันทึก

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบัญชีเสียที่มีกรณีการติดเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำที่แบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



(นายเพชร ภาณุพัฒน์พงษ์)

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตนเลขที่ ..... หมดยุ่ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตนเลขที่ ..... หมดยุ่ .....

ออกให้โดย .....



## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗/๒๙ หมู่ที่ ๓ ซอย - ถนน ลำลูกกา

แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี


โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๖-๙๙๙๙ โทรสาร -

มี บริษัท สิ้นแพทย์ ลำลูกกา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๐๒๐๑๐๑๑๗๖๒ ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบแอกทีเวเตดสลัดจ์ (Activated sludge P.)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 265 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชม./วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำไส้ ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 2100
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 6060
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 6060
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....
- .....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗/๒๙ หมู่ที่ ๓ ซอย - ถนน ลำลูกกา

แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี


โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๖-๙๙๙๙ โทรสาร -

มี บริษัท สิ้นแพทย์ ลำลูกกา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๐๒๐๑๐๑๑๗๖๒ ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

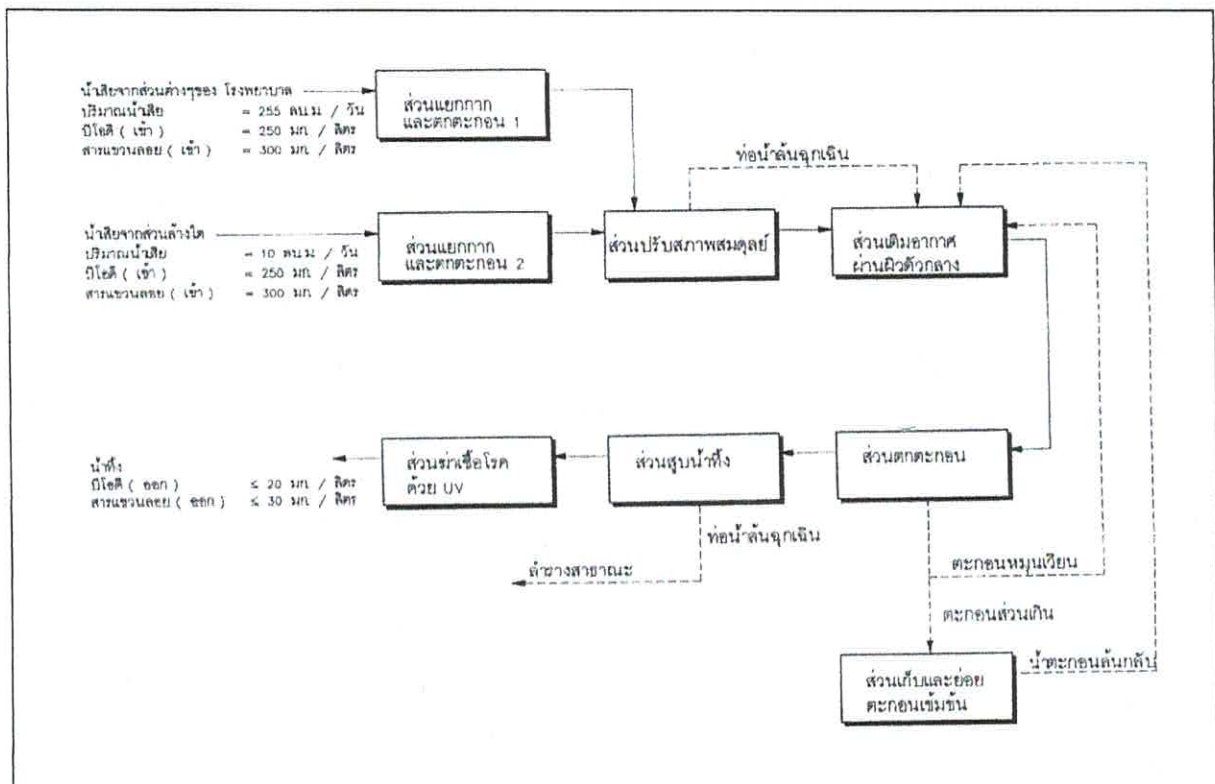

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วัน<br>เดือน<br>ปี | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกระยะ<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(อันตรายหรือ<br>กิลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |  |   |   |   |                                   | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    |   |   |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่น ๆ<br>(ระบุ/ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
|                    |   |   |   |  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ  | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 01-04-63           | 40  | 200   | 200   | ไม่พบ  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ  | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 02-04-63           | 40  | 134   | 134   | ไม่พบ  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ  | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 03-04-63           | 40  | 116   | 116   | ไม่พบ  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ  | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 04-04-63           | 40  | 135   | 135   | ไม่พบ  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ  | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 05-04-63           | 40  | 147   | 147   | ไม่พบ  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ  | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 06-04-63           | 40  | 147   | 147   | ไม่พบ  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ  | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 07-04-63           | 40  | 122   | 122   | ไม่พบ  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ  | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 08-04-63           | 40  | 147   | 147   | ไม่พบ  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ  | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 09-04-63           | 40  | 137   | 137   | ไม่พบ  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ  | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 10-04-63           | 40  | 153   | 153   | ไม่พบ  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ  | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 11-04-63           | 40  | 144   | 144   | ไม่พบ  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ  | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 12-04-63           | 40  | 239   | 239   | ไม่พบ  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ  | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 13-04-63           | 40  | 333   | 333   | ไม่พบ  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ  | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 14-04-63           | 40  | 1   | 1   | ไม่พบ  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ  | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 15-04-63           | 40  | 0   | 0   | ไม่พบ  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ  | ปกติ                              | -  | -  |                         |



| สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |   |   |   |  |   |  |                                 |  |   |   |                                 |  |  |                         |                                    |
|--|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|--|---|---|---------------------------------|--|--|-------------------------|------------------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                       | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกระยะ<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |  |   |   |                                 | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                    |
|  |   |   |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) |  |  |                         | อื่น ๆ<br>(ระบุ)(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |
| 10-04-68                                 | 70  | 0   | 0   | 11:45  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —   | —   | ปกติ                            | ปกติ   | —  | —                       |                                    |
| 11-04-68                                 | 70  | 0   | 0   | 11:45  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —   | —   | ปกติ                            | ปกติ   | —  | —                       |                                    |
| 13-04-68                                 | 70  | 260   | 260   | 11:45  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —   | —   | ปกติ                            | ปกติ   | —  | —                       |                                    |
| 14-04-68                                 | 70  | 285   | 285   | 11:45  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —   | —   | ปกติ                            | ปกติ   | —  | —                       |                                    |
| 20-04-68                                 | 70  | 266   | 266   | 11:45  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —   | —   | ปกติ                            | ปกติ   | —  | —                       |                                    |
| 21-04-68                                 | 70  | 280   | 280   | 11:45  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —   | —   | ปกติ                            | ปกติ   | —  | —                       |                                    |
| 22-04-68                                 | 70  | 50  | 50  | 11:45  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —   | —   | ปกติ                            | ปกติ   | —  | —                       |                                    |
| 23-04-68                                 | 70  | 96  | 96  | 11:45  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —   | —   | ปกติ                            | ปกติ   | —  | —                       |                                    |
| 24-04-68                                 | 70  | 142   | 142   | 11:45  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —   | —   | ปกติ                            | ปกติ   | —  | —                       |                                    |
| 25-04-68                                 | 70  | 135   | 135   | 11:45  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —   | —   | ปกติ                            | ปกติ   | —  | —                       |                                    |
| 26-04-68                                 | 70  | 108   | 108   | 11:45  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —   | —   | ปกติ                            | ปกติ   | —  | —                       |                                    |
| 27-04-68                                 | 70  | 107   | 107   | 11:45  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —   | —   | ปกติ                            | ปกติ   | —  | —                       |                                    |
| 28-04-68                                 | 70  | 108   | 108   | 11:45  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —   | —   | ปกติ                            | ปกติ   | —  | —                       |                                    |
| 29-04-68                                 | 70  | 144   | 144   | 11:45  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —   | —   | ปกติ                            | ปกติ   | —  | —                       |                                    |
| 30-04-68                                 | 70  | 161   | 161   | 11:45  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —   | —   | ปกติ                            | ปกติ   | —  | —                       |                                    |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายเพชร ภาณุพัฒน์พงศ์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗/๒๙ หมู่ที่ ๓ ซอย - ถนน ลำลูกกา

แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๖-๙๙๙๙ โทรสาร -

มี บริษัท สีนแพทย์ ลำลูกกา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๐๒๐๑๐๑๑๗๖๒ ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบแอกทีเวเตดสลัดจ์ (Activated sludge P.)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 265 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำไส้ ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 2100
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 4302
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 4302
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....
- .....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗/๒๙ หมู่ที่ ๓ ซอย - ถนน ลำลูกกา

แขวง/ตำบล คุคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี


โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๖-๙๙๙๙ โทรสาร -

มี บริษัท สิ้นแพทย์ ลำลูกกา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๐๒๐๑๐๑๑๓๖๒ ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

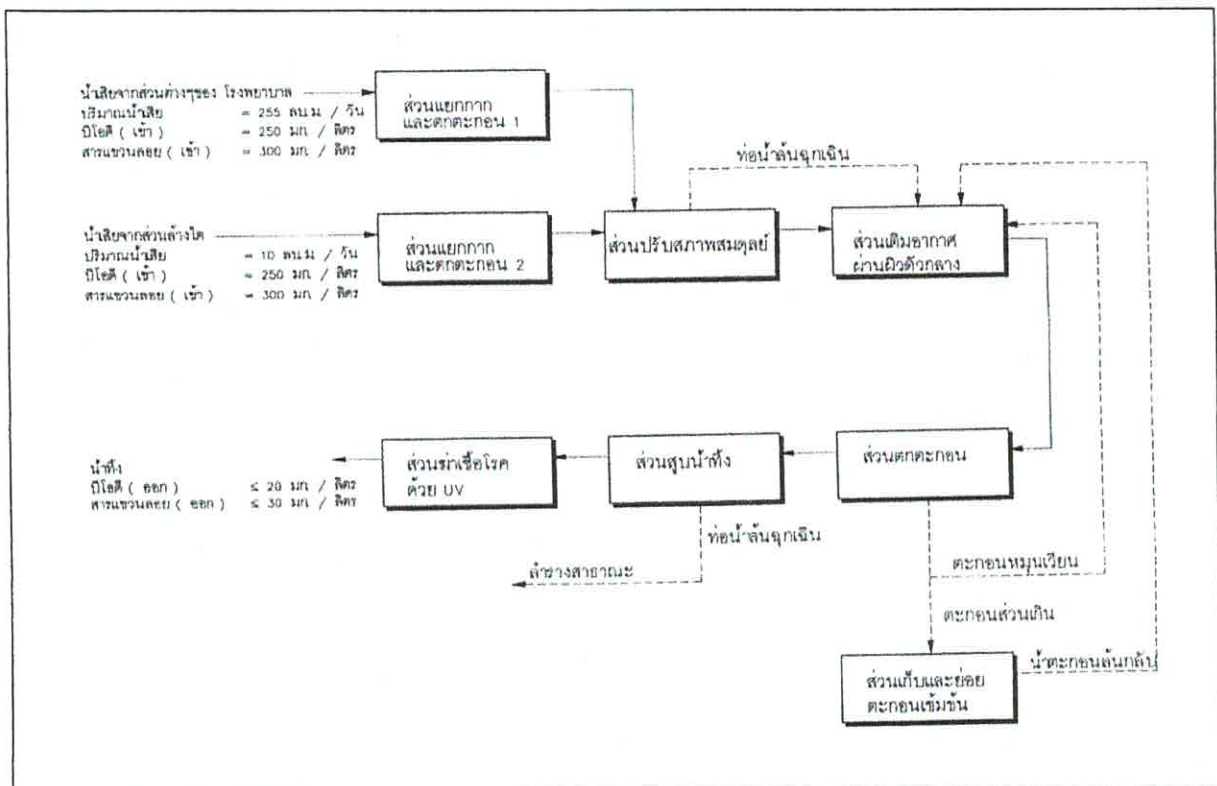

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้







หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



(นายเพชร ภาณุพัฒน์พงศ์ )

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....



## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗/๒๙ หมู่ที่ ๓ ซอย - ถนน ลำลูกกา

แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๖-๙๙๙๙ โทรสาร -

มี บริษัท สีนแพทย์ ลำลูกกา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๐๒๐๑๐๑๑๗๖๒ ออกให้โดย - หมตอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมตอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมตอายุ .....

ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated sludge P.)  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 265 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 2100
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 5501
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 5501
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....
- .....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗/๒๙ หมู่ที่ ๓ ซอย - ถนน ลำลูกกา  
แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี


โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๖-๙๙๙๙ โทรสาร -

มี บริษัท สิ้นแพทย์ ลำลูกกา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๐๒๐๑๐๑๑๗๖๒ ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

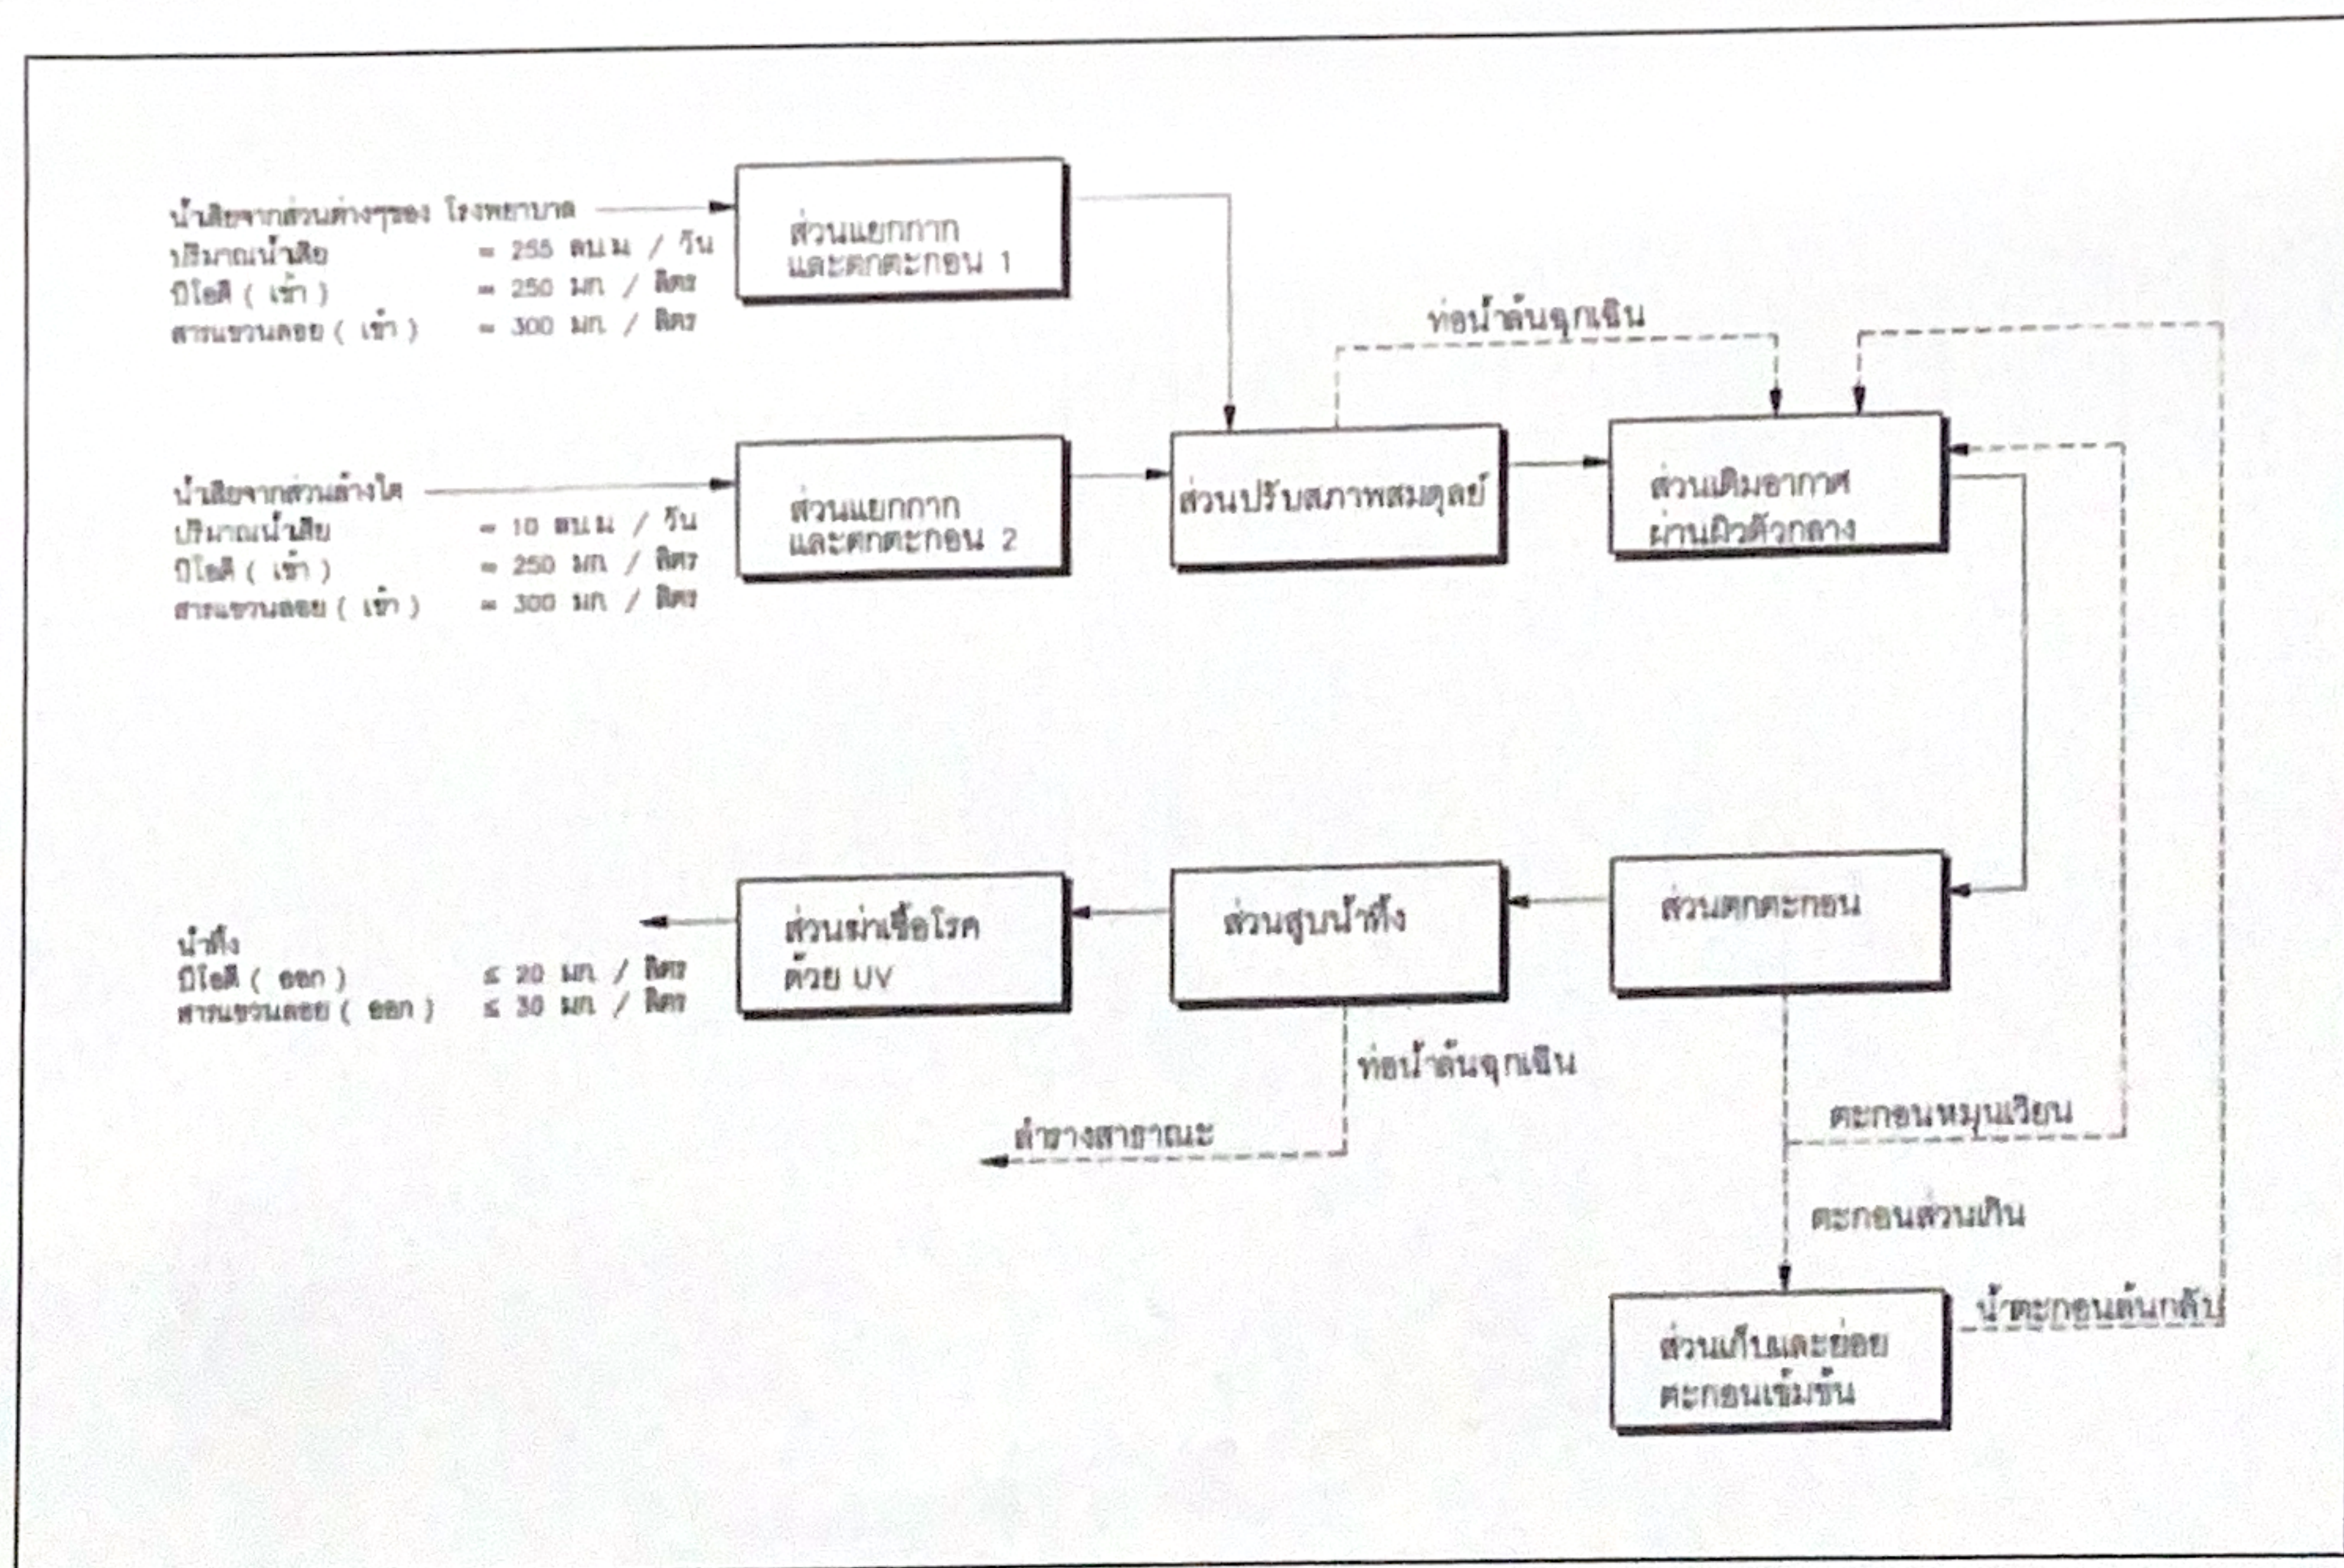

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วัน<br>เดือน<br>ปี | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกลักษณะ<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |  |  |  |   |                                    | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|--|--|--|---|------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    |   |   |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวาน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวาน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ) (ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
|                    |   |   |   |  |   |  |                                 |  |  |  |   |                                    |  |  |                         |
| 01-04-67           | 70  | 155   | 155   | 155  | 111111  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —  | —  | ปกติ  | ปกติ                               | —  | —  | [Redacted Signature]    |
| 01-04-67           | 70  | 153   | 153   | 153  | 111111  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —  | —  | ปกติ  | ปกติ                               | —  | —  |                         |
| 03-07-67           | 70  | 289   | 289   | 289  | 111111  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —  | —  | ปกติ  | ปกติ                               | —  | —  |                         |
| 04-07-67           | 70  | 162   | 162   | 162  | 111111  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —  | —  | ปกติ  | ปกติ                               | —  | —  |                         |
| 05-07-67           | 70  | 324   | 324   | 324  | 111111  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —  | —  | ปกติ  | ปกติ                               | —  | —  |                         |
| 06-07-67           | 70  | 267   | 267   | 267  | 111111  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —  | —  | ปกติ  | ปกติ                               | —  | —  |                         |
| 07-07-67           | 70  | 49  | 49  | 49   | 111111  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —  | —  | ปกติ  | ปกติ                               | —  | —  |                         |
| 08-07-67           | 70  | 141   | 141   | 141  | 111111  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —  | —  | ปกติ  | ปกติ                               | —  | —  |                         |
| 09-07-67           | 70  | 141   | 141   | 141  | 111111  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —  | —  | ปกติ  | ปกติ                               | —  | —  |                         |
| 10-07-67           | 70  | 154   | 154   | 154  | 111111  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —  | —  | ปกติ  | ปกติ                               | —  | —  |                         |
| 11-07-67           | 70  | 255   | 255   | 255  | 111111  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —  | —  | ปกติ  | ปกติ                               | —  | —  |                         |
| 12-07-67           | 70  | 142   | 142   | 142  | 111111  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —  | —  | ปกติ  | ปกติ                               | —  | —  |                         |
| 13-07-67           | 70  | 140   | 140   | 140  | 111111  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —  | —  | ปกติ  | ปกติ                               | —  | —  |                         |
| 14-07-67           | 70  | 145   | 145   | 145  | 111111  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —  | —  | ปกติ  | ปกติ                               | —  | —  |                         |
| 15-07-67           | 70  | 142   | 142   | 142  | 111111  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | —  | —  | ปกติ  | ปกติ                               | —  | —  |                         |




| สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |   |  |   |  |   |  |                                 |  |   |   |  |                                   |  |  |                         |
|--|---|--|---|--|---|--|---------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|--|--|-------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                           | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |  |   |   |  |                                   | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|  |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบล<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่น ๆ<br>(ระบุ/ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 16-07-67                                     | ๕๐  | 149  | 142   | 11116  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 17-07-67                                     | ๕๐  | 149  | 149   | 11179  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 18-07-67                                     | ๕๐  | 1๕1  | 1๕1   | 111๗๑  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 19-07-67                                     | ๕๐  | ๑๕๗  | ๑๕๐   | 1๕1๗๑  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 20-07-67                                     | ๕๐  | ๑18  | 318   | 1๕1๗๑  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 21-07-67                                     | ๕๐  | ๑๕๕  | ๑๕๕   | 1๕1๗1  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 22-07-67                                     | ๕๐  | ๑๐7  | 2๐6   | 1๕1๗๖  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 23-07-67                                     | ๕๐  | 154  | 154   | 1๕1๗๑  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 24-07-67                                     | ๕๐  | 1๐1  | 1๐1   | 1๕1๗๑  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 25-07-67                                     | ๕๐  | 1๕๕  | 1๕๕   | 1๕1๗๑  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 26-07-67                                     | ๕๐  | ๑๑4  | ๑24   | 1๕1๗4  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 27-07-67                                     | ๕๐  | ๑1๑  | 21๑   | 1๕1๗6  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 28-07-67                                     | ๕๐  | ๑๕๐  | ๑๕๐   | 1๕1๗๑  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 29-07-67                                     | ๕๐  | ๐  | ๐   | 1๕1๗6  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 30-07-67                                     | ๕๐  | 1๐1  | 1๐4   | 1๕1๗๑  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                              | -  | -  |                         |
| 31-07-67                                     | ๕๐  | 151  | 151   | 1๕1๗๑  |   | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                              | -  | -  |                         |



หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในการณิระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการผลิตเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....  
X  ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายเพชร ภาณุพัฒนพงศ์ )

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตนเลขที่ ..... หมดยุ่ .....

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

.....

(.....)

ใบอนุญาตนเลขที่ ..... หมดยุ่ .....

ออกให้โดย .....



## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗/๒๙ หมู่ที่ ๓ ซอย - ถนน ลำลูกกา

แขวง/ตำบล คูคต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

โทรศัพท์ ๐๒-๐๐๖-๙๙๙๙ โทรสาร -

มี บริษัท สิ้นแพทย์ ลำลูกกา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๐๒๐๑๐๑๑๗๖๒ ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายเพชร ภาณุพัฒน์พงศ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated sludge P.)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 215 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 2190
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 5684
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 5684
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



## เอกสารแนบ 8

แผนปฏิบัติการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน