

เอกสารแนบที่ 2

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม



ทะเบียนเลขที่ ๑๖/๒๕๕๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๗๒ /๒๕๖๑

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ปาตอง พารา곤 จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า โรงแรมปาตองพารา곤 รีสอร์ท แอนด์ สปา

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) Patong Paragon Resort & Spa

โรงแรมประเภท ๔ จำนวนห้องพัก ๑๒๑ ห้อง

สถานที่ตั้ง ๒๔๐ ถนนพระบารมี ตำบลปาตอง อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ออกให้ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมิทธ ธรรมิโก)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

เอกสารแนบที่ 3

หนังสือรับรองบริษัท

เอกสารแนบที่ 4

PM ตรวจสอบระบบน้ำใช้

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
2-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
3-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
4-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
5-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
6-6-23	08:16	/	/	/		อ.คพ
7-6-23	08:16	/	/	/		อ.คพ
8-6-23	08:16	/	/	/		อ.คพ
9-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
10-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
11-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
12-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
13-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
14-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
15-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
16-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
17-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
18-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
19-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
20-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
21-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
22-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
23-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
24-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
25-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
26-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
27-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
28-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ
29-6-23	08:00	/	/	/		อ.คพ
30-6-23	08:15	/	/	/		อ.คพ

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน...พฤษภาคม... ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
2-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
3-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
4-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
5-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
6-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
7-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
8-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
9-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
10-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
11-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
12-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
13-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
14-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
15-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
16-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
17-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
18-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
19-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
20-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
21-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
22-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
23-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
24-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
25-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
26-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
27-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
28-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
29-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
30-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.
31-5-23	08:30	✓	✓	✓		บ.พ.บ.

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน... 10/10/2566 2566

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/4/23	8:30	/	/	/		10/1
2/4/23	8:30	/	/	/		10/1
3/4/23	8:30	/	/	/		10/1
4/4/23	8:30	/	/	/		10/1
5/4/23	8:30	/	/	/		10/1
6/4/23	8:30	/	/	/		10/1
7/4/23	8:30	/	/	/		10/1
8/4/23	8:30	/	/	/		10/1
9/4/23	8:30	/	/	/		10/1
10/4/23	8:30	/	/	/		10/1
11/4/23	8:30	/	/	/		10/1
12/4/23	8:30	/	/	/		10/1
13/4/23	8:30	/	/	/		10/1
14/4/23	8:30	/	/	/		10/1
15/4/23	8:30	/	/	/		10/1
16/4/23	8:30	/	/	/		10/1
17/4/23	8:30	/	/	/		10/1
18/4/23	8:30	/	/	/		10/1
19/4/23	8:30	/	/	/		10/1
20/4/23	8:30	/	/	/		10/1
21/4/23	8:30	/	/	/		10/1
22/4/23	8:30	/	/	/		10/1
23/4/23	8:30	/	/	/		10/1
24/4/23	8:30	/	/	/		10/1
25/4/23	8:30	/	/	/		10/1
26/4/23	8:30	/	/	/		10/1
27/4/23	8:30	/	/	/		10/1
28/4/23	8:30	/	/	/		10/1
29/4/23	8:30	/	/	/		10/1
30/4/23	8:30	/	/	/		10/1

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน... ก.ย. ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
2/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
3/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
4/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
5/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
6/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
7/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
8/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
9/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
10/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
11/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
12/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
13/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
14/2/23	08.15	✓	✓	✓		วิไลชัย
15/2/23	08.15	✓	✓	✓		วิไลชัย
16/2/23	08.15	✓	✓	✓		วิไลชัย
17/2/23	08.15	✓	✓	✓		วิไลชัย
18/2/23	08.15	✓	✓	✓		วิไลชัย
19/2/23	08.15	✓	✓	✓		วิไลชัย
20/2/23	08.15	✓	✓	✓		วิไลชัย
21/2/23	08.15	✓	✓	✓		วิไลชัย
22/2/23	08.15	✓	✓	✓		วิไลชัย
23/2/23	08.15	✓	✓	✓		วิไลชัย
24/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
25/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
26/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
27/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย
28/2/23	08.20	✓	✓	✓		วิไลชัย

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน .. มกราคม ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1 / 1 / 66	08.30	✓	✓	/		ดริ่ง
2 / 1 / 66	08.30	✓	/	/		ดริ่ง
3 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
4 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
5 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
6 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
7 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
8 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
9 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
10 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
11 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
12 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
13 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
14 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
15 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
16 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
17 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
18 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
19 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
20 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
21 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
22 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
23 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
24 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
25 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
26 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
27 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
28 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
29 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
30 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง
31 / 1 / 66	08.30	/	/	/		ดริ่ง

เอกสารแนบที่ 5

PM ตรวจสอบ MDB

Patong Paragon Hotel Daily Main Distribution Board Log Sheet

Patong Paragon Hotel

ประจำเดือน มกราคม

Date	Time	MDB 1 (X 200)										MDB 2 (X 200)										Recorded by											
		Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank														
1-01-23	08:00	0064	-	100	230	-	-	-	0.98	-	-	4506	-	100	236	150	122	157	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
2-01-23	08:00	0072	-	100	230	-	-	-	0.99	-	-	4508	-	120	236	190	122	152	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
3-01-23	08:00	0080	-	100	230	-	-	-	0.98	-	-	4516	-	120	236	190	122	170	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
4-01-23	08:00	0089	-	100	230	-	-	-	0.98	-	-	4540	-	100	236	150	122	145	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
5-01-23	08:00	0103	-	80	230	-	-	-	0.96	-	-	4592	-	236	236	366	367	455	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
6-01-23	08:00	0108	-	80	230	-	-	-	0.98	-	-	4606	-	236	236	366	369	458	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
7-01-23	08:00	0116	-	80	230	-	-	-	0.99	-	-	4609	-	120	236	190	122	140	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
8-01-23	08:00	0126	-	100	230	-	-	-	0.98	-	-	4609	-	120	236	190	122	140	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
9-01-23	08:00	0134	-	100	230	-	-	-	0.98	-	-	4620	-	120	236	190	122	140	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
10-01-23	08:00	0144	-	100	230	-	-	-	0.96	-	-	4636	-	120	236	190	122	140	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
11-01-23	08:00	0152	-	100	236	-	-	-	0.98	-	-	4656	-	220	236	190	235	141	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
12-01-23	08:00	0164	-	80	236	-	-	-	0.98	-	-	4672	-	120	236	190	171	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
13-01-23	08:00	0170	-	80	230	-	-	-	0.97	-	-	4680	-	100	230	190	170	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
14-01-23	08:00	0181	-	80	230	-	-	-	0.98	-	-	4689	-	100	236	198	136	132	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
15-01-23	08:00	0189	-	100	230	-	-	-	0.97	-	-	4722	-	120	236	176	162	170	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
16-01-23	08:00	0199	-	160	236	-	-	-	0.96	-	-	4744	-	240	230	403	223	163	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
17-01-23	08:00	0208	-	30	230	-	-	-	0.98	-	-	4762	-	100	230	167	173	173	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
18-01-23	08:00	0217	-	150	230	-	-	-	0.99	-	-	4780	-	100	230	163	161	161	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
19-01-23	08:00	0222	-	100	236	-	-	-	0.97	-	-	4780	-	200	236	235	157	155	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
20-01-23	08:00	0234	-	100	230	-	-	-	0.98	-	-	4780	-	240	230	190	151	157	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
21-01-23	08:00	0246	-	90	236	-	-	-	0.98	-	-	4782	-	120	236	190	220	146	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
22-01-23	08:00	0255	-	90	230	-	-	-	0.99	-	-	4801	-	240	230	190	167	152	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
23-01-23	08:00	0262	-	100	230	-	-	-	0.98	-	-	4826	-	100	236	190	151	157	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
24-01-23	08:00	0269	-	80	230	-	-	-	0.98	-	-	4825	-	120	230	190	152	141	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
25-01-23	08:00	0279	-	100	230	-	-	-	0.90	-	-	4835	-	240	230	167	155	150	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
26-01-23	08:00	0279	-	100	236	-	-	-	0.96	-	-	4890	-	100	230	190	176	145	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
27-01-23	08:00	0284	-	80	236	-	-	-	0.95	-	-	4866	-	240	230	190	157	140	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
28-01-23	08:00	0294	-	80	230	-	-	-	0.96	-	-	4871	-	120	230	190	171	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
29-01-23	08:00	0299	-	100	230	-	-	-	0.95	-	-	4881	-	100	236	190	173	130	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
30-01-23	08:00	0307	-	100	230	-	-	-	0.99	-	-	4936	-	120	230	190	175	145	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600

Day We Don Board London

சென்னை

Date	Time	MDB 1 (X 200)						MDB 2 (X 200)						Recorded by						
		Reading	Unit/Day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/Day	Kwh		Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank
1	08:00	0308	-	100	230	-	-	-	-	-	4123	-	160	235	200	161	172	0.84	-	3105
2	08:00	03102	-	80	230	-	-	-	0.84	-	4187	-	100	230	200	161	172	0.81	-	3105
3	08:00	0323	-	80	230	-	-	-	0.82	-	5661	-	120	230	201	115	170	0.84	-	3105
4	08:00	0331	-	80	230	-	-	-	0.80	-	5618	-	120	230	100	171	176	0.81	-	3105
5	08:00	0333	-	110	230	-	-	-	0.81	-	5832	-	100	230	123	113	118	0.80	-	3105
6	08:00	0340	-	100	230	-	-	-	0.80	-	5048	-	240	230	374	151	370	0.80	-	3105
7	08:00	0344	-	80	230	-	-	-	0.80	-	5062	-	100	230	160	128	188	0.80	-	3105
8	08:00	0350	-	80	230	-	-	-	0.82	-	5072	-	120	230	160	149	160	0.80	-	3105
9	08:00	0363	-	80	230	-	-	-	0.84	-	5089	-	100	230	200	150	154	0.81	-	3105
10	08:00	0378	-	80	230	-	-	-	0.82	-	5103	-	120	230	109	149	157	0.80	-	3105
11	08:00	0386	-	80	230	-	-	-	0.87	-	5115	-	120	230	170	149	163	0.80	-	3105
12	08:00	0394	-	80	230	-	-	-	0.85	-	5127	-	120	230	197	128	159	0.80	-	3105
13	08:00	0401	-	80	230	-	-	-	0.83	-	5140	-	100	230	160	150	174	0.81	-	3105
14	08:00	0411	-	80	230	-	-	-	0.80	-	5155	-	100	230	160	148	170	0.80	-	3105
15	08:00	0418	-	80	230	-	-	-	0.82	-	5165	-	60	230	110	170	60	0.80	-	3105
16	08:00	0421	-	80	230	-	-	-	0.80	-	5178	-	100	230	156	145	154	0.80	-	3105
17	08:00	0433	-	100	230	-	-	-	0.82	-	5198	-	100	230	199	142	177	0.80	-	3105
18	08:00	0440	-	100	230	-	-	-	0.83	-	5211	-	120	230	140	132	140	0.80	-	3105
19	08:00	0448	-	100	230	-	-	-	0.81	-	5224	-	120	230	223	208	281	0.80	-	3105
20	08:00	0445	-	100	230	-	-	-	0.87	-	5238	-	100	230	224	211	286	0.80	-	3105
21	08:00	0462	-	100	230	-	-	-	0.81	-	5250	-	100	230	221	185	219	0.80	-	3105
22	08:00	0469	-	100	230	-	-	-	0.84	-	5262	-	120	230	141	137	149	0.80	-	3105
23	08:00	0476	-	80	230	-	-	-	0.84	-	5275	-	120	230	270	244	283	0.80	-	3105
24	08:00	0480	-	80	230	-	-	-	0.84	-	5289	-	100	230	110	145	157	0.80	-	3105
25	08:00	0489	-	100	230	-	-	-	0.88	-	5299	-	120	230	145	137	140	0.80	-	3105
26	08:00	0491	-	100	230	-	-	-	0.84	-	5303	-	120	230	156	135	142	0.80	-	3105
27	08:00	0498	-	100	230	-	-	-	0.80	-	5306	-	100	230	158	165	159	0.80	-	3105
28	08:00	0533	-	100	230	-	-	-	0.80	-	5325	-	120	230	266	142	152	0.80	-	3105
29																				
30																				

Daily Main Distribution Board Log Sheet

॥

Date	Time	MDB 1 (X 200)										MDB 2 (X 200)										Recorded by
		Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank			
1 / 3 / 66	08:00	0550	-	100	230	-	-	-	0.99	-	-	5400	-	120	230	159	185	142	0.9	-	-	49
2 / 3 / 66	08:00	0560	-	100	230	-	-	-	0.97	-	-	5430	-	120	230	160	185	166	0.9	-	-	49
3 / 3 / 66	08:00	0568	-	100	230	-	-	-	0.97	-	-	5447	-	120	230	262	234	277	0.9	-	-	49
4 / 3 / 66	08:00	0576	-	100	230	-	-	-	0.98	-	-	5463	-	240	230	247	234	350	0.9	-	-	49
5 / 3 / 66	08:00	0584	-	100	230	-	-	-	0.99	-	-	5478	-	180	230	262	239	237	0.9	-	-	49
6 / 3 / 66	08:00	0589	-	100	230	-	-	-	0.97	-	-	5480	-	240	230	247	237	350	0.9	-	-	49
7 / 3 / 66	08:00	0601	-	100	230	-	-	-	0.99	-	-	5519	-	240	230	311	134	131	0.9	-	-	49
8 / 3 / 66	08:00	0604	-	100	230	-	-	-	0.97	-	-	5529	-	120	230	246	134	123	0.9	-	-	49
9 / 3 / 66	08:00	0617	-	100	230	-	-	-	0.99	-	-	5534	-	120	230	189	146	144	0.9	-	-	49
10 / 3 / 66	08:00	0619	-	100	230	-	-	-	0.99	-	-	5549	-	120	230	196	131	139	0.9	-	-	49
11 / 3 / 66	08:00	0619	-	100	230	-	-	-	0.99	-	-	5556	-	240	230	229	124	138	0.9	-	-	49
12 / 3 / 66	08:00	0630	-	100	230	-	-	-	0.99	-	-	5564	-	100	230	209	55	51	0.9	-	-	49
13 / 3 / 66	08:00	0640	-	100	230	-	-	-	0.97	-	-	5574	-	190	230	166	159	141	0.9	-	-	49
14 / 3 / 66	08:00	0649	-	100	230	-	-	-	0.94	-	-	5588	-	100	230	161	144	131	0.9	-	-	49
15 / 3 / 66	08:00	0659	-	100	230	-	-	-	0.99	-	-	5599	-	120	230	159	135	144	0.9	-	-	49
16 / 3 / 66	08:00	0664	-	100	230	-	-	-	0.98	-	-	5603	-	100	230	140	161	139	0.9	-	-	49
17 / 3 / 66	08:00	0672	-	100	230	-	-	-	0.98	-	-	5618	-	120	230	134	146	120	0.9	-	-	49
18 / 3 / 66	08:00	0679	-	100	230	-	-	-	0.99	-	-	5662	-	120	230	196	131	144	0.9	-	-	49
19 / 3 / 66	08:00	0686	-	100	230	-	-	-	0.97	-	-	5664	-	240	230	302	314	314	0.9	-	-	49
20 / 3 / 66	08:00	0697	-	100	230	-	-	-	0.99	-	-	5777	-	120	230	146	121	161	0.9	-	-	49
21 / 3 / 66	08:00	0701	-	100	230	-	-	-	0.98	-	-	5693	-	120	230	186	162	153	0.9	-	-	49
22 / 3 / 66	08:00	0706	-	100	230	-	-	-	0.98	-	-	5709	-	240	230	324	336	308	0.9	-	-	49
23 / 3 / 66	08:00	0726	-	100	230	-	-	-	0.97	-	-	5729	-	240	230	240	200	222	0.9	-	-	49
24 / 3 / 66	08:00	0723	-	100	230	-	-	-	0.96	-	-	5732	-	100	230	166	157	159	0.9	-	-	49
25 / 3 / 66	08:00	0731	-	80	230	-	-	-	0.97	-	-	5743	-	120	230	146	310	137	0.9	-	-	49
26 / 3 / 66	08:00	0737	-	80	230	-	-	-	0.94	-	-	5731	-	240	230	347	176	350	0.9	-	-	49
27 / 3 / 66	08:00	0744	-	80	230	-	-	-	0.93	-	-	5728	-	140	230	240	334	222	0.9	-	-	49
28 / 3 / 66	08:00	0749	-	80	230	-	-	-	0.90	-	-	5719	-	140	230	266	208	242	0.9	-	-	49
29 / 3 / 66	08:00	0753	-	80	230	-	-	-	0.90	-	-	5789	-	140	230	249	240	240	0.9	-	-	49
30 / 3 / 66	08:00	0759	-	80	230	-	-	-	0.97	-	-	5804	-	120	230	146	137	161	0.9	-	-	49
	08:00	0760	-	80	230	-	-	-	0.98	-	-	5809	-	150	230	316	261	231	0.9	-	-	49

Date	Time	MDB 1 (X 200)										MDB 2 (X 200)										Recorded by
		Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	
1/4	08:00	0444	-	100	230	-	-	-	0.99	-	5810	-	100	230	280	280	350	3070.40	-	-	-	กช
2	08:00	0429	-	100	230	-	-	-	0.99	-	5825	-	120	230	210	220	3160.90	-	-	-	-	กช
3	08:00	0451	-	100	230	-	-	-	0.99	-	5869	-	240	230	210	236	2160.90	-	-	-	-	กช
4	08:00	0796	-	100	230	-	-	-	0.99	-	5885	-	240	230	270	350	3590.40	-	-	-	-	กช
5	08:00	0801	-	100	230	-	-	-	0.99	-	5898	-	120	230	210	240	3500.80	-	-	-	-	กช
6	08:00	0812	-	100	230	-	-	-	0.99	-	5909	-	120	230	210	310	3400.40	-	-	-	-	กช
7	08:00	0821	-	100	230	-	-	-	0.99	-	5924	-	240	230	240	336	4460.90	-	-	-	-	กช
8	08:00	0829	-	100	230	-	-	-	0.99	-	5934	-	240	230	275	380	2450.90	-	-	-	-	กช
9	08:00	0837	-	100	230	-	-	-	0.99	-	5950	-	240	230	262	310	3610.90	-	-	-	-	กช
10	08:00	0845	-	100	230	-	-	-	0.99	-	5964	-	240	230	275	88	400.90	-	-	-	-	กช
11	08:00	0854	-	120	230	-	-	-	0.99	-	5979	-	100	230	210	340	3100.90	-	-	-	-	กช
12	08:00	0863	-	100	230	-	-	-	0.99	-	5989	-	100	230	210	275	470.90	-	-	-	-	กช
13	08:00	0875	-	160	230	-	-	-	0.99	-	6014	-	240	230	158	158	1580.90	-	-	-	-	กช
14	08:00	0880	-	100	230	-	-	-	0.99	-	6025	-	240	230	160	160	1600.90	-	-	-	-	กช
15	08:00	0884	-	100	230	-	-	-	0.99	-	6034	-	240	230	164	158	1580.90	-	-	-	-	กช
16	08:00	0894	-	100	230	-	-	-	0.99	-	6058	-	100	230	180	158	1580.90	-	-	-	-	กช
17	08:00	0903	-	100	230	-	-	-	0.99	-	6075	-	100	230	158	144	1510.90	-	-	-	-	กช
18	08:00	0912	-	100	230	-	-	-	0.99	-	6092	-	100	230	206	237	2580.90	-	-	-	-	กช
19	08:00	0920	-	100	230	-	-	-	0.99	-	6106	-	120	230	220	230	2100.90	-	-	-	-	กช
20	08:00	0931	-	100	230	-	-	-	0.99	-	6123	-	120	230	210	240	2300.90	-	-	-	-	กช
21	08:00	0938	-	160	230	-	-	-	0.99	-	6145	-	240	230	220	237	2370.90	-	-	-	-	กช
22	08:00	0946	-	100	230	-	-	-	0.99	-	6163	-	240	230	213	229	2070.90	-	-	-	-	กช
23	08:00	0954	-	120	230	-	-	-	0.99	-	6177	-	240	230	220	208	2200.90	-	-	-	-	กช
24	08:00	0964	-	100	230	-	-	-	0.99	-	6198	-	240	230	220	237	2100.90	-	-	-	-	กช
25	08:00	0973	-	100	230	-	-	-	0.99	-	6214	-	160	230	210	320	3160.90	-	-	-	-	กช
26	08:00	0987	-	100	230	-	-	-	0.99	-	6240	-	160	230	210	320	2100.90	-	-	-	-	กช
27	08:00	0992	-	100	230	-	-	-	0.99	-	6265	-	240	230	220	237	2200.90	-	-	-	-	กช
28	08:00	0998	-	100	230	-	-	-	0.99	-	6284	-	240	230	210	270	2100.90	-	-	-	-	กช
29	08:00	1006	-	100	230	-	-	-	0.99	-	6298	-	240	230	144	404	4450.90	-	-	-	-	กช
30	08:00	1013	-	120	230	-	-	-	0.99	-	6308	-	240	230	120	184	1480.90	-	-	-	-	กช

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๐

Date	Time	MDB 1 (X 200)										MDB 2 (X 200)										Recorded																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading

Patong Paragon Hotel

Daily Main Distribution Board Log Sheet

ปลั๊กเข้าเดิน มิถุนายน

Date	Time	MDB 1 (X 200)										MDB 2 (X 200)										Recorded by
		Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	IR	IS	IT	PF	Cap Bank			
1	07:00			100	230			0.94			8112.4		76	230	155	158	154	0.90		PM		
2	08:00	2056		100	230			0.94			8128.4		140	230	172	153	177	0.91		PM		
3	09:00	2065		90	230			0.93			8134		140	230	150	152	159	0.91		PM		
4	09:00	2073		100	230			0.93			8152		120	230	176	156	154	0.91		PM		
5	08:00	2082		90	230			0.94			8170		130	230	153	158	156	0.91		PM		
6	08:00	2090		90	230			0.92			8146		130	230	340	376	397	0.91		PM		
7	08:00	2099		100	230			0.97			8194		120	230	155	161	145	0.91		PM		
8	08:00	2107		100	230			0.97			8215		240	230	405	395	397	0.91		PM		
9	09:00	2117		100	230			0.96			8233		100	230	156	153	150	0.91		PM		
10	08:00	2120		100	230			0.96			8256		190	230	178	156	171	0.91		PM		
11	08:00	2135		100	230			0.94			8265		100	230	153	159	160	0.91		PM		
12	08:00	2143		100	230			0.96			8270		900	230	95	64	90	0.91		PM		
13	08:00	2154		100	230			0.96			8289		100	230	147	190	109	0.91		PM		
14	08:00	2160		110	230			0.87			8306		120	230	174	172	177	0.91		PM		
15	08:00	2168		120	230			0.87			8325		210	230	168	163	173	0.91		PM		
16	08:00	2177		120	230			0.91			8340		210	230	163	153	154	0.91		PM		
17	08:00	2186		100	230			0.84			8356		110	230	151	150	154	0.91		PM		
18	08:00	2195		100	230			0.82			8371		110	230	156	231	167	0.91		PM		
19	08:00	2204.1		100	230			0.83			8381		140	230	256	47	250	0.91		PM		
20	08:00	2212.1		100	230			0.86			8393		80	230	92	60	74	0.88		PM		
21	08:00	2220		100	230			0.82			8406		50	230	42	94	47	0.91		PM		
22	08:00	2229		100	230			0.84			8417		50	230	42	247	76	0.91		PM		
23	08:00	2234		100	230			0.84			8430		200	230	255	151	271	0.91		PM		
24	08:00	2245		100	230			0.84			8459		100	230	156	151	158	0.91		PM		
25	08:00	2257.1		100	230			0.88			8460		100	230	77	91	97	0.91		PM		
26	08:00	2265		100	230			0.86			8472		100	230	376	165	190	0.91		PM		
27	08:00	2274.3		100	230			0.86			8445		100	230	290	291	307	0.91		PM		
28	08:00	2283		100	230			0.88			8501		240	230	150	150	157	0.91		PM		
29	08:00	2294		100	230			0.87			8518		106	230	309	288	307	0.91		PM		
30	08:00	2304		110	230			0.96			8535		100	230	157	157	160	0.91		PM		

เอกสารแนบที่ 6

ใบเสร็จส่งกำจัดขยะ

ใบเสร็จสูบกากตะกอน

ใบเสร็จค่าบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครภูเก็ต

/1 ถนนศรีนคร ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

ท. 0-7622-1300

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770



ที่ 523

ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เทศาเผาขยะ
เทศบาลนครภูเก็ต

เลขที่ 12

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☒ ขยะทั่วไป ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ สิ่งปฏิกูล	ประเภท ☒ 4 ล้อ ☐ 6 ล้อ ☐ อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 1960 กก. น้ำหนักรถ 1730 กก. น้ำหนักขยะ 230 กก. อัตราค่ากำจัด ๑-๕2 บาท/กก.	โทรศัพท์ _____ ชื่อผู้ขับรถ _____ รหัสรถ _____ หมายเลขทะเบียนรถ ๙๕-๕๕๕-๕ ☐ รถราชการ ☒ รถส่วนบุคคล

รับเงินจาก นายสมชาย ใจดี เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 195.60 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบ)

เป็นการถูกต้องแล้วโดย

☐ ณ จุดขนถ่ายน้ำหนัก วันใช้บริการ

☒ เงินสด

☐ เช็คธนาคาร เลขที่ _____

☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ขนถ่ายน้ำหนัก

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน

(_____)

วันที่ 7 / 10 / 65

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770



540

ใบเสร็จรับเงิน คำจำกัดขยะ ณ เตาเผาขยะ
เทศบาลนครภูเก็ต

លេខ ២៧

ประเภทขยะที่กำจัด		ข้อมูลรถบรรทุก	
☐ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☒ อื่น ๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่น ๆ	ประเภทรถ ☒ 4 ล้อ ☐ 6 ล้อ ☐ อื่น ๆ	น้ำหนักรวม <u>1850</u> กก. น้ำหนักรถ <u>1770</u> กก. น้ำหนักขยะ <u>120</u> กก. อัตราค่ากำจัด <u>22</u> บาท/กก.	โทรศัพท์ _____ ชื่อผู้ขับรถ _____ รหัสรถ _____ หมายเลขทะเบียนรถ <u>๔๖-๕๖๗๘</u> ☐ รอราชการ ☒ รถส่วนบุคคล
ได้รับเงินจาก <u>โรวบแมงจางอว</u> เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน <u>2640</u> บาท (<u>สองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน</u>)			
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย <u>280 น. พระพรหม</u> ลงชื่อ _____ ผู้ขนาน้ำหนัก ☐ ณ จุดขนาน้ำหนัก วันให้บริการ <u>๑๒/๐๖/๕๓</u> ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน ☒ เงินสด <u>83150</u> เลขที่ <u>๕๓๙๙๕๔๙๐๓๕๕๕</u> วันที่ <u>29, 10, ๖5</u> ☐ เช็คธนาคาร _____ ☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต			



ใบเสร็จรับเงิน


เลขที่ RCPT-04165/65

วันที่ 6 มิถุนายน 2565

เทศบาลเมืองปาดอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ปาดองพาราคอน จำกัด

ลำดับ	รายการ	ขนาดบิล	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107 000	1,000.00	280 ถ.พระบารมี
			1,000.00	
รวม (ในหนึ่งปีงบประมาณ)				
ให้เป็นการถูกต้องแล้ว				
ลงชื่อ			ผู้รับเงิน	
(นางสาวรณิศา กฤตศิลป์)				
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้				

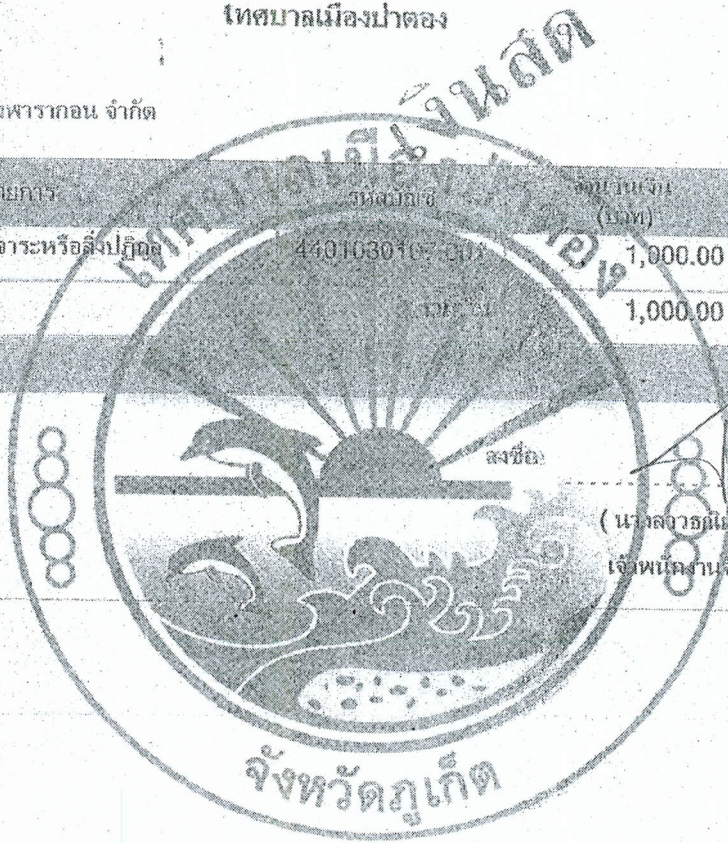

DIRECTED TO MR.

Received by.....

Date 22/06/35

收貨人
TOR

เล่มที่ ๑๒/๕๕ เลขที่ 90



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-06926/66

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินจาก บจก. ป่าตองพารา곤

ลำดับ	รายการ	เลขบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	720.00	บจก. ป่าตองพารา곤 280 ถ.พระบารมี 12160198270 ก.ก. - ธ.ก. 65
รวมเงิน			720.00	

ตัวอักษร (จัดพิมพ์อัตโนมัติ)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นายรัฐพล สามารถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและบัญชี

จังหวัดภูเก็ต



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00838/66

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลเมืองปาดอง

ได้รับเงินจาก บจก. ปาดองพาราگون

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	24.00	บจก. ปาดองพาราگون 280 ถ.พระบารมี 12160198270 ม.ค. - มี.ย. 65
รวมเงิน			24.00	
คำอธิบาย (ปลัดเทศบาล)				

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นายเชษฐา สามี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จังหวัดภูเก็ต



ที่ ภก 52107/ว.1900

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก 83150

28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งการประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

เรียน บจก. ป่าตองพารากอน

ด้วยเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่าน ซึ่งตั้งอยู่
เลขที่ 280 ถ.พระบาร์มี ต.ป่าตอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ถึงประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้

เลขที่ผู้ใช้น้ำ การประปา ส่วนภูมิภาค	ประเภทธุรกิจ	ประเภท แหล่งกำเนิด	ประจำ เดือน/ พ.ศ.	หน่วยน้ำที่ใช้ (ลบ.ม.)	อัตรา ค่าธรรมเนียม (บาท/ลบ.ม.)	จำนวนเงิน (บาท)
12160198270	3	ธุรกิจขนาดใหญ่	กรกฎาคม	60	6	360.00
			สิงหาคม	1	6	6.00
			กันยายน	3	6	18.00
			ตุลาคม	4	6	24.00
			พฤศจิกายน	6	6	36.00
			ธันวาคม	46	6	276.00
(เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)					รวม	720.00

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง กองช่างสุขาภิบาล ชั้น 1 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดจะต้องเสียเงินค่าปรับจำนวน 4 เท่า ของอัตรา
ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 90
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2554 ข้อ 20

หากท่าน เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์พร้อมหลักฐานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อพิจารณา ภายใน 15 วัน นับจากที่ได้รับแจ้งค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง
เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2554 ข้อ 24

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิภา จันทรง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล

โทร. 0 7634 5371 / โทรสาร. 0 7634 5255 / โทร 083-279-5556

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

หมายเหตุ ขออภัยหากท่านได้มาชำระแล้ว

“เกิดสามัคคี ร่วมใจกักตัก รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์”

เอกสารแนบที่ 7

PM ตรวจสอบบ่อหนองน้ำฝน และปั๊มสูบน้ำ

ตารางตรวจเช็คปั๊มน้ำดูดน้ำฝนจากบ่อหน่วยน้ำฝน

ของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	บ่อหน่วยน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 ลบ.ม.	ปั๊มตัวที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	ปั๊มตัวที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	ปั๊มตัวที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1	10.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รชบ
2	09.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รชบ
3	08.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
4	11.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
5	10.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
6	09.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
7	08.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
8	09.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รชบ
9	09.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
10	09.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
11	09.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
12	08.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
13	10.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
14	10.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
15	10.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
16	11.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
17	09.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
18	09.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
19	08.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
20	08.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
21	09.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
22	11.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
23	10.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
24	10.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
25	09.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
26	09.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
27	09.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
28	09.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
29	08.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
30	08.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช
31	08.00	39.0000		ปกติ	ปกติ	ปกติ	รช

ตารางตรวจเช็คปั๊มน้ำดูน้ำฝนจากบ่อน้ำฝน

ของเดือน... กุมภาพันธ์ 2566

วันที่	เวลา	บ่อน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 ลบ.ม.	ปั๊มตัวที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	ปั๊มตัวที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	ปั๊มตัวที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/2/23	08:30	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
2/2/23	08:30	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
3/2/23	08:35	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
4/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
5/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
6/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
7/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
8/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
9/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
10/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
11/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
12/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
13/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
14/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
15/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
16/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
17/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
18/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
19/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
20/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
21/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
22/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
23/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
24/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
25/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
26/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
27/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม
28/2/23	08:40	390,000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		จิตรวิม

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำฝนจากบ่อหนองน้ำฝน

ของเดือน.....พ.ค ๖๖/ ๒๕๔๖

วันที่	เวลา	บ่อหนองน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 ลบ.ม.	ปริมาณที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	ปริมาณที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	ปริมาณที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
๒/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
3/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
4/3/๖๖	๘.๓๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
๕/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
6/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
๗/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
8/3/๖๖	๘.๓๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
9/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
10/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
11/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
12/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
13/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
14/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
15/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
16/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
17/3/๖๖	๘.๓๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
18/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
19/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
20/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
21/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
22/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
23/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
24/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
25/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
26/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
27/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
28/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
29/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
30/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ
31/3/๖๖	๘.๒๐	3๙๐,๐๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ

๕๖
ตารางตรวจเช็คปริมาณดูน้ำฝนจากบ่อหนองน้ำฝน

ของเดือน... ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	บ่อหนองน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 ลบ.ม.	ปริมาณที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	ปริมาณที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	ปริมาณที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
2/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
3/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
4/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
5/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
6/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
7/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
8/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
9/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
10/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
11/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
12/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
13/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
14/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
15/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
16/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
17/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
18/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
19/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
20/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
21/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
22/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
23/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
24/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
25/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
26/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
27/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
28/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
29/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส
30/4/66	8:45	390000	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เส

ตารางตรวจเช็คปริมาณค่าน้ำฝนจากบ่อหน่วยน้ำฝน

ของเดือน..... พฤษภาคม ๒๕๕๖

วันที่	เวลา	บ่อหน่วยน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 ลบ.ม.	บั้งตัวที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	บั้งตัวที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	บั้งตัวที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1-5-23	08:45	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
2-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
3-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
4-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
5-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
6-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
7-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
8-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
9-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
10-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
11-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
12-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
13-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
14-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
15-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
16-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
17-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
18-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
19-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
20-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
21-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
22-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
23-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
24-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
25-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
26-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
27-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
28-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
29-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
30-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ
31-5-23	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เชษฐ

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำฝนจากบ่อหนองน้ำฝน

ของเดือน... มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่	เวลา	บ่อหนองน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 ลบ.ม.	ปั๊มตัวที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	ปั๊มตัวที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	ปั๊มตัวที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1	08.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
2	08.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
3	09.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
4	09.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
5	10.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
6	10.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
7	10.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
8	08.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
9	08.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
10	08.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
11	08.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
12	10.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
13	09.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
14	10.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
15	09.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
16	08.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
17	11.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
18	10.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
19	10.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
20	10.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
21	08.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
22	09.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
23	09.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
24	09.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
25	11.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
26	10.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
27	10.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
28	11.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
29	10.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช
30	10.00	39,000.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ		สช

เอกสารแนบที่ 8

การตรวจเช็คค่าคลอรีนอิสระและความเป็นกรด-ด่างประจำเดือน

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month 1-31 2023 23

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
1-1-23	7.5	7.6	หม				
2-1-23	7.5	7.6	หม				1.5 ลิตร 10
3-1-23	7.5	7.6	หม				1.5 ลิตร 10
4-1-23	7.5	7.6	หม				
5-1-23	3.0	6.8	หม				1.5 ลิตร 10
6-1-23	3.0	7.2	หม				
7-1-23	7.5	7.6	หม				
8-1-23	7.0	6.8	หม				
9-1-23	7.5	7.6	หม				
10-1-23	7.5	7.6	หม				1.5 ลิตร 10
11-1-23	7.5	7.6	หม				
12-1-23	3.0	6.8	หม				1.5 ลิตร 10
13-1-23	7.0	6.8	หม				
14-1-23	7.5	7.6	หม				1.5 ลิตร 10
15-1-23	7.5	7.6	หม				1.5 ลิตร 10
16-1-23	7.5	7.6	หม				
17-1-23	7.5	7.6	หม				
18-1-23	7.0	6.8	หม				1.5 ลิตร 10
19-1-23	7.5	7.2	หม				
20-1-23	7.5	7.7	หม				
21-1-23	3.0	7.2	หม				
22-1-23	3.0	7.2	หม				1.5 ลิตร 10
23-1-23	7.5	7.6	หม				1.5 ลิตร 10
24-1-23	7.0	6.8	หม				
25-1-23	7.5	7.6	หม				
26-1-23	7.5	7.6	หม				
27-1-23	7.5	7.6	หม				1.5 ลิตร 10
28-1-23	7.5	7.6	หม				
29-1-23	7.5	7.2	หม				
30-1-23	7.5	7.6	หม				

1-1-23

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month 1-28-23 เดือน ก.พ. ๒๕๖๖

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
1/2/23	1.5	7.2	Q.S.S.				
2/2/23	1.5	7.2					
3/2/23	3.0	7.6					
4/2/23	3.0	7.6					เปลี่ยนยา 6 ก.
5/2/23	1.5	7.2					
6/2/23	1.5	7.2					
7/2/23	1.5	7.2					เปลี่ยนยา 1 ก.
8/2/23	1.3	7.6					ปรับยา 8 ก.
9/2/23	1.3	7.6					
10/2/23	3.4	7.2					ปรับยา
11/2/23	1.0	7.2					
12/2/23	1.5	7.2					
13/2/23	1.5	7.2					
14/2/23	1.5	7.2					
15/2/23	1.5	7.2					
16/2/23	1.5	7.2					เปลี่ยนยา 10 ก.
17/2/23	1.5	7.2					
18/2/23	3.0	7.6					
19/2/23	3.0	7.6					ปรับยา 8 ก.
20/2/23	1.5	7.2					
21/2/23	0.2	6.8					ปรับยา
22/2/23	1.3	7.2					
23/2/23	1.5	7.2					
24/2/23	1.5	7.2					
25/2/23	1.5	7.2					เปลี่ยนยา 1 ก.
26/2/23	1.5	7.2					
27/2/23	1.5	7.2					
28/2/23	1.5	7.2	Q.S.S.				ปรับยา 8 ก.

1-2-23 Q.S.S.

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month ... มีนาคม 1-31-2566 ...

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
1.3	1.5	7.6	ด้าว				ล้างภาว
2.3	1.5	7.6	ด้าว				เติมสารเคมี 10 ลิตร
3.3	1.5	7.6	ด้าว				
4.3	3.0	7.6	ด้าว				
5.3	1.5	7.6	ด้าว				
6.3	1.5	7.8	ด้าว				
7.3	1.5	7.8	ด้าว				
8.3	1.5	7.6	ด้าว				
9.3	1.5	7.6	ด้าว				ล้างภาว
10.3	1.5	6.8	ด้าว				
11.3	1.5	6.8	ด้าว				เติมสารเคมี 10 ลิตร
12.3	1.3	7.6	ด้าว				
13.3	1.5	7.6	ด้าว				
14.3	1.5	7.6	ด้าว				
15.3	1.5	7.6	ด้าว				
16.3	3.0	7.6	ด้าว				
17.3	1.5	7.6	ด้าว				ล้างภาว
18.3	3.0	7.6	ด้าว				เติมสารเคมี 4 ลิตร
19.3	1.5	7.6	ด้าว				
20.3	3.0	7.6	ด้าว				
21.3	1.5	7.6	ด้าว				
22.3	1.5	7.6	ด้าว				
23.3	1.5	6.8	ด้าว				
24.3	3.0	6.8	ด้าว				ล้างภาว
25.3	3.0	7.6	ด้าว				ภาวเปลี่ยน 1 ลิตร
26.3	1.5	7.8	ด้าว				เติมสารเคมี 12 ลิตร
27.3	1.5	7.6	ด้าว				
28.3	1.7	7.6	ด้าว				
29.3	1.5	7.6	ด้าว				
30.3	3.0	7.6	ด้าว				
31.3	1.5	7.6	ด้าว				

1-3-23

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month ... พฤษภาคม 1-30-23 1004 6247616

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
1/4/23	1.5	7.6	เคมี				
2/4/23	1.5	7.6	เคมี				
3/4/23	1.5	7.6	เคมี				
4/4/23	1.5	7.6	เคมี				เติมกรดเกลือ 1 ถัง
5/4/23	1.5	7.6	เคมี				
6/4/23	1.5	7.6	เคมี				เติมกรดเกลือ 16 ถัง
7/4/23	1.5	7.6	เคมี				
8/4/23	1.5	7.6	เคมี				ล้างกรอง
9/4/23	1.5	7.6	เคมี				
10/4/23	1.5	7.6	เคมี				
11/4/23	1.5	7.6	เคมี				เติมกรดเกลือ 1 ถัง
12/4/23	1.5	7.6	เคมี				
13/4/23	1.5	7.6	เคมี				
14/4/23	1.5	7.6	เคมี				เติมกรดเกลือ 10 ถัง
15/4/23	1.5	7.6	เคมี				
16/4/23	1.5	7.6	เคมี				
17/4/23	1.5	7.6	เคมี				
18/4/23	1.5	7.6	เคมี				
19/4/23	1.5	7.6	เคมี				เติมกรดเกลือ 6 ถัง
20/4/23	1.5	7.6	เคมี				
21/4/23	1.5	7.6	เคมี				ล้างกรอง
22/4/23	1.5	7.6	เคมี				
23/4/23	1.5	7.5	เคมี				เติมกรดเกลือ 14 ถัง
24/4/23	1.5	7.5	เคมี				
25/4/23	1.5	7.5	เคมี				
26/4/23	1.5	7.5	เคมี				
27/4/23	1.5	7.5	เคมี				เติมกรดเกลือ 1 ถัง
28/4/23	1.5	7.5	เคมี				
29/4/23	1.5	7.5	เคมี				
30/4/23	1.5	7.5	เคมี				

1-4-23 0.96

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month 1-31 เดือนสิงหาคม 23

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
1/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				
2/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				
3/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				
4/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				
5/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				เติมกรดลง 1 ลิตร
6/5	7.0	7.8	จ.ร.บ.				
7/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				ลบล้างกรด
8/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				เติมกรดลง 20 ลิตร
9/5	7.0	7.6	จ.ร.บ.				
10/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				
11/5	7.0	7.6	จ.ร.บ.				
12/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				
13/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				
14/5	7.0	7.6	จ.ร.บ.				เติมกรดลง 1 ลิตร
15/5	7.9	7.8	จ.ร.บ.				เติมกรดลง 10 ลิตร
16/5	7.9	7.8	จ.ร.บ.				
17/5	7.0	7.6	จ.ร.บ.				
18/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				
19/5	7.0	7.6	จ.ร.บ.				
20/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				
21/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				
22/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				เติมกรดลง 72 ลิตร
23/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				ลบล้างกรด
24/5	7.0	7.8	จ.ร.บ.				เติมกรดลง 10 ลิตร
25/5	7.9	7.8	จ.ร.บ.				
26/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				
27/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				
28/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				
29/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				เติมกรดลง 8 ลิตร
30/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				
31/5	7.9	7.6	จ.ร.บ.				ลบล้างกรด

1-5 23/8/23

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month 1-6-23 เดือน มิถุนายน

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
1/6	1.5	7.6	คช	1.5	7.6		น้ำน้อย 9 น
2/6	1.5	7.6	คช	1.5	7.6		
3/6	3.0	6.8	คช	3.0	6.8		
4/6	3.0	6.8	คช	3.0	6.8		น้ำน้อย/น้ำ 1 น
5/6	1.5	7.6	คช	1.5	7.6		น้ำน้อย 10 น
6/6	1.5	7.6	คช	1.5	7.6		
7/6	1.5	7.2	คช	1.5	7.2		
8/6	1.5	7.2	คช	1.5	7.2		
9/6	1.5	7.2	คช	1.5	7.2		น้ำน้อย 8 น
10/6	3.0	6.8	คช	3.0	6.8		น้ำ Soda Ash 2 น
11/6	3.0	6.8	คช	3.0	6.8		
12/6	1.5	7.2	คช	1.5	7.2		
13/6	1.5	7.2	คช	1.5	7.2		น้ำน้อย/น้ำ 1 น
14/6	1.5	7.6	คช	1.5	7.6		
15/6	1.5	7.6	คช	1.5	7.6		น้ำ Soda Ash 2 น
16/6	3.0	7.6	คช	3.0	7.6		
17/6	3.0	6.8	คช	3.0	6.8		
18/6	1.5	7.2	คช	1.5	7.2		น้ำน้อย/น้ำ 1 น
19/6	3.0	6.8	คช	3.0	6.8		
20/6	2.0	7.2	คช	1.5	7.2		น้ำ Soda Ash 2 น
21	1.5	7.2	คช	1.5	7.2		
22	1.5	7.2	คช	1.5	7.2		
23	1.5	7.2	คช	1.5	7.2		น้ำ Soda Ash 2 น
24	1.5	7.2	คช	1.5	7.2		น้ำน้อย/น้ำ 1 น
25	1.5	7.6	คช	1.5	7.6		
26	1.5	7.6	คช	1.5	7.6		
27	1.5	7.2	คช	1.5	7.2		น้ำน้อย/น้ำ 12 น
28	1.5	7.2	คช	1.5	7.6		
29	1.5	7.6	คช	1.5	7.6		
30	1.5	7.6	คช	1.5	7.6		
3							

1-6-23 1/23

เอกสารแนบที่ 9

เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

รายละเอียดการทำงาน



ตามที่เจ้าหน้าที่และทีมงานของ บริษัท ป่าตองพารากอน ได้เข้าทำการ
ตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สามารถสรุปโดยจำแนกได้เป็น 4 ระบบคือ




- 1 ตู้ Fire Control Panel (FCP)
- 2 ระบบสายนำสัญญาณ (สาย Zone Detector และ Zone Bell)
- 3 อุปกรณ์ Detector และ อุปกรณ์เสียง (เสียง (Bell))
- 4 ตู้กราฟฟิก(Ann.)

1.1 ตู้ Fire Alarm Control Panel (FCP)

ขั้นตอนการทำตู้

- 1 ตู้ FCP สามารถเข้ามารดแจ้ง Alarm ได้ทุก Zone ทุกชั้น เมื่อเกิด Alarm
- 2 ตู้ FCP สามารถแจ้ง Fault ได้ทุก Zone เมื่อสาย Zone ขาด
- 3 ตู้ FCP เมื่อไฟฟ้าดับ B Battery สามารถจ่ายตู้ FCP แทนเมนได้
- 4 หลอดไฟ LED แสดง Zone Alarm หรือ Fault ได้ตรงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- 5 ปุ่มต่างๆ ของตู้ FCP อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน
- 6 หลอดไฟ LED สามารถติดสว่างได้ทุกดวง เสียง Buzzer ของตู้ FCP ดังเป็นปกติ
- 7 ระดับแรงดันไฟ Battery เป็นปกติ

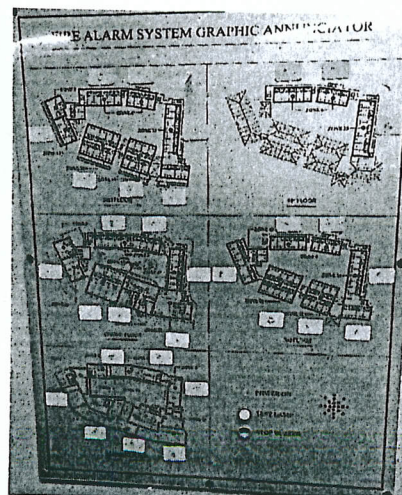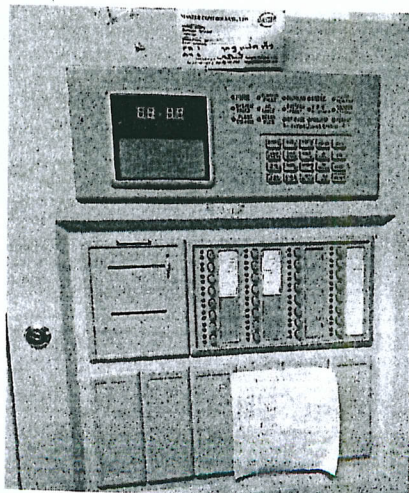

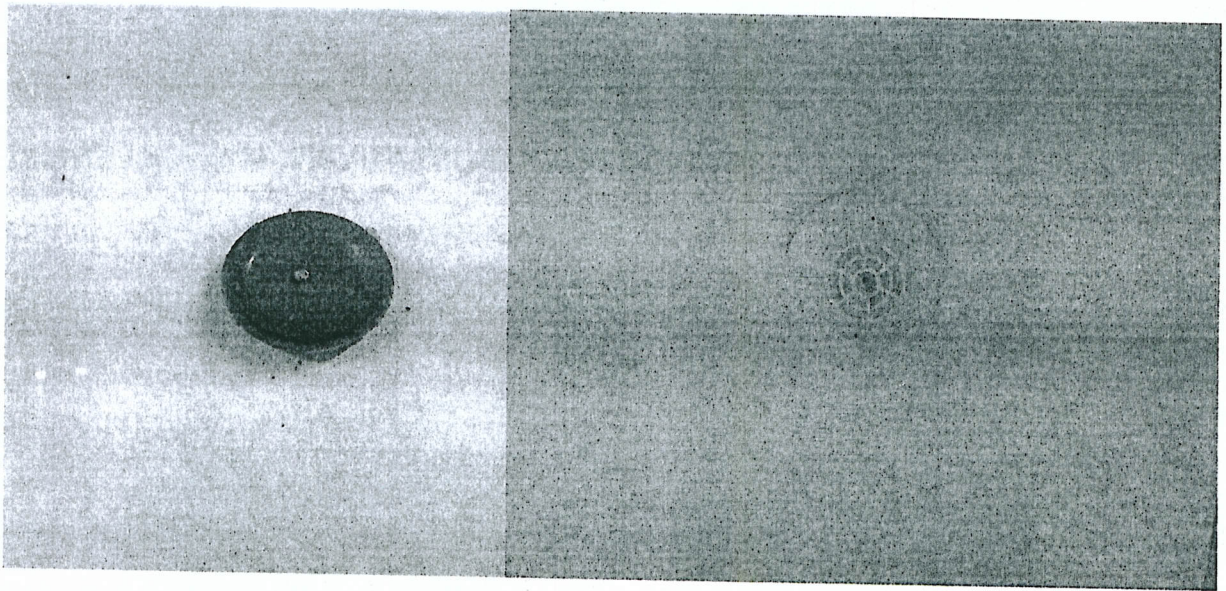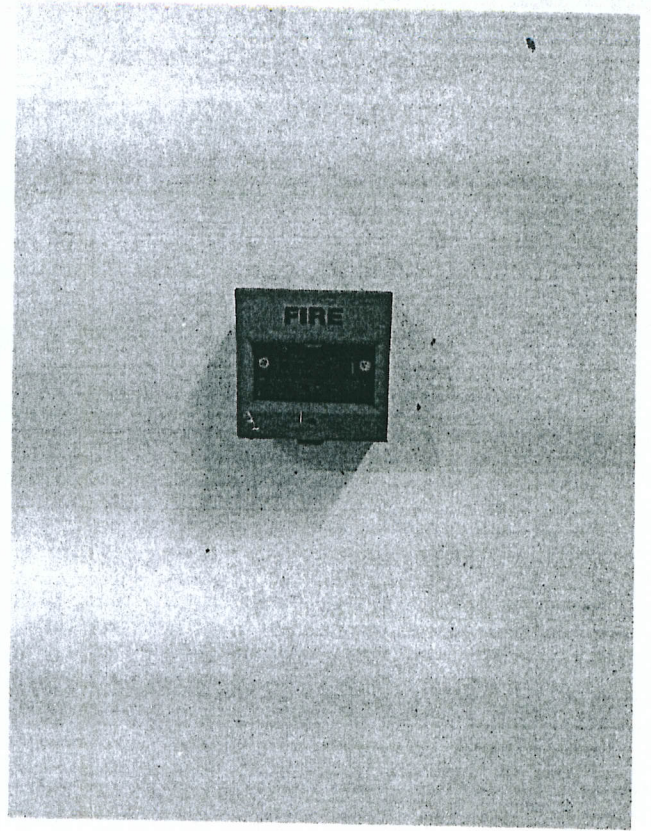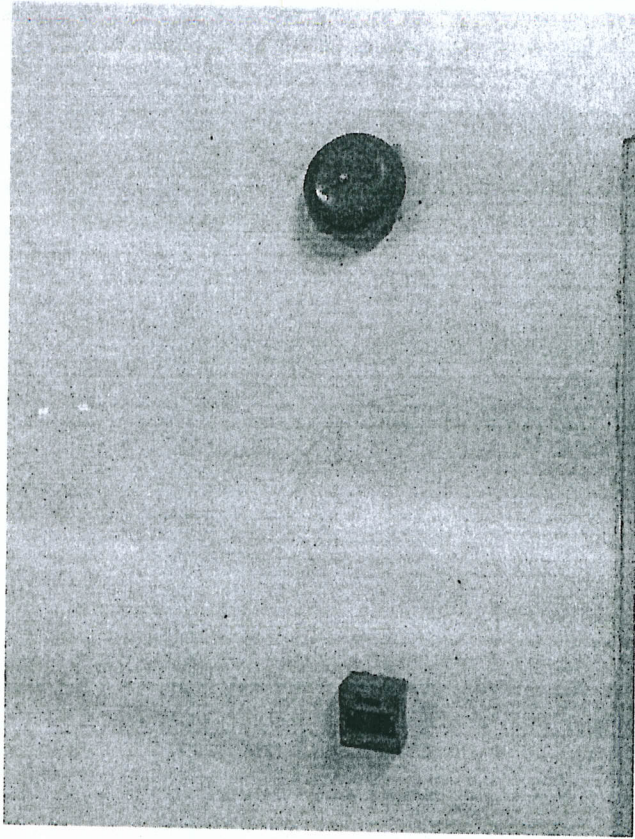

เอกสารแนบที่ 10


แผนฉุกเฉิน

การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย



Patong Paragon
Resort & Spa

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

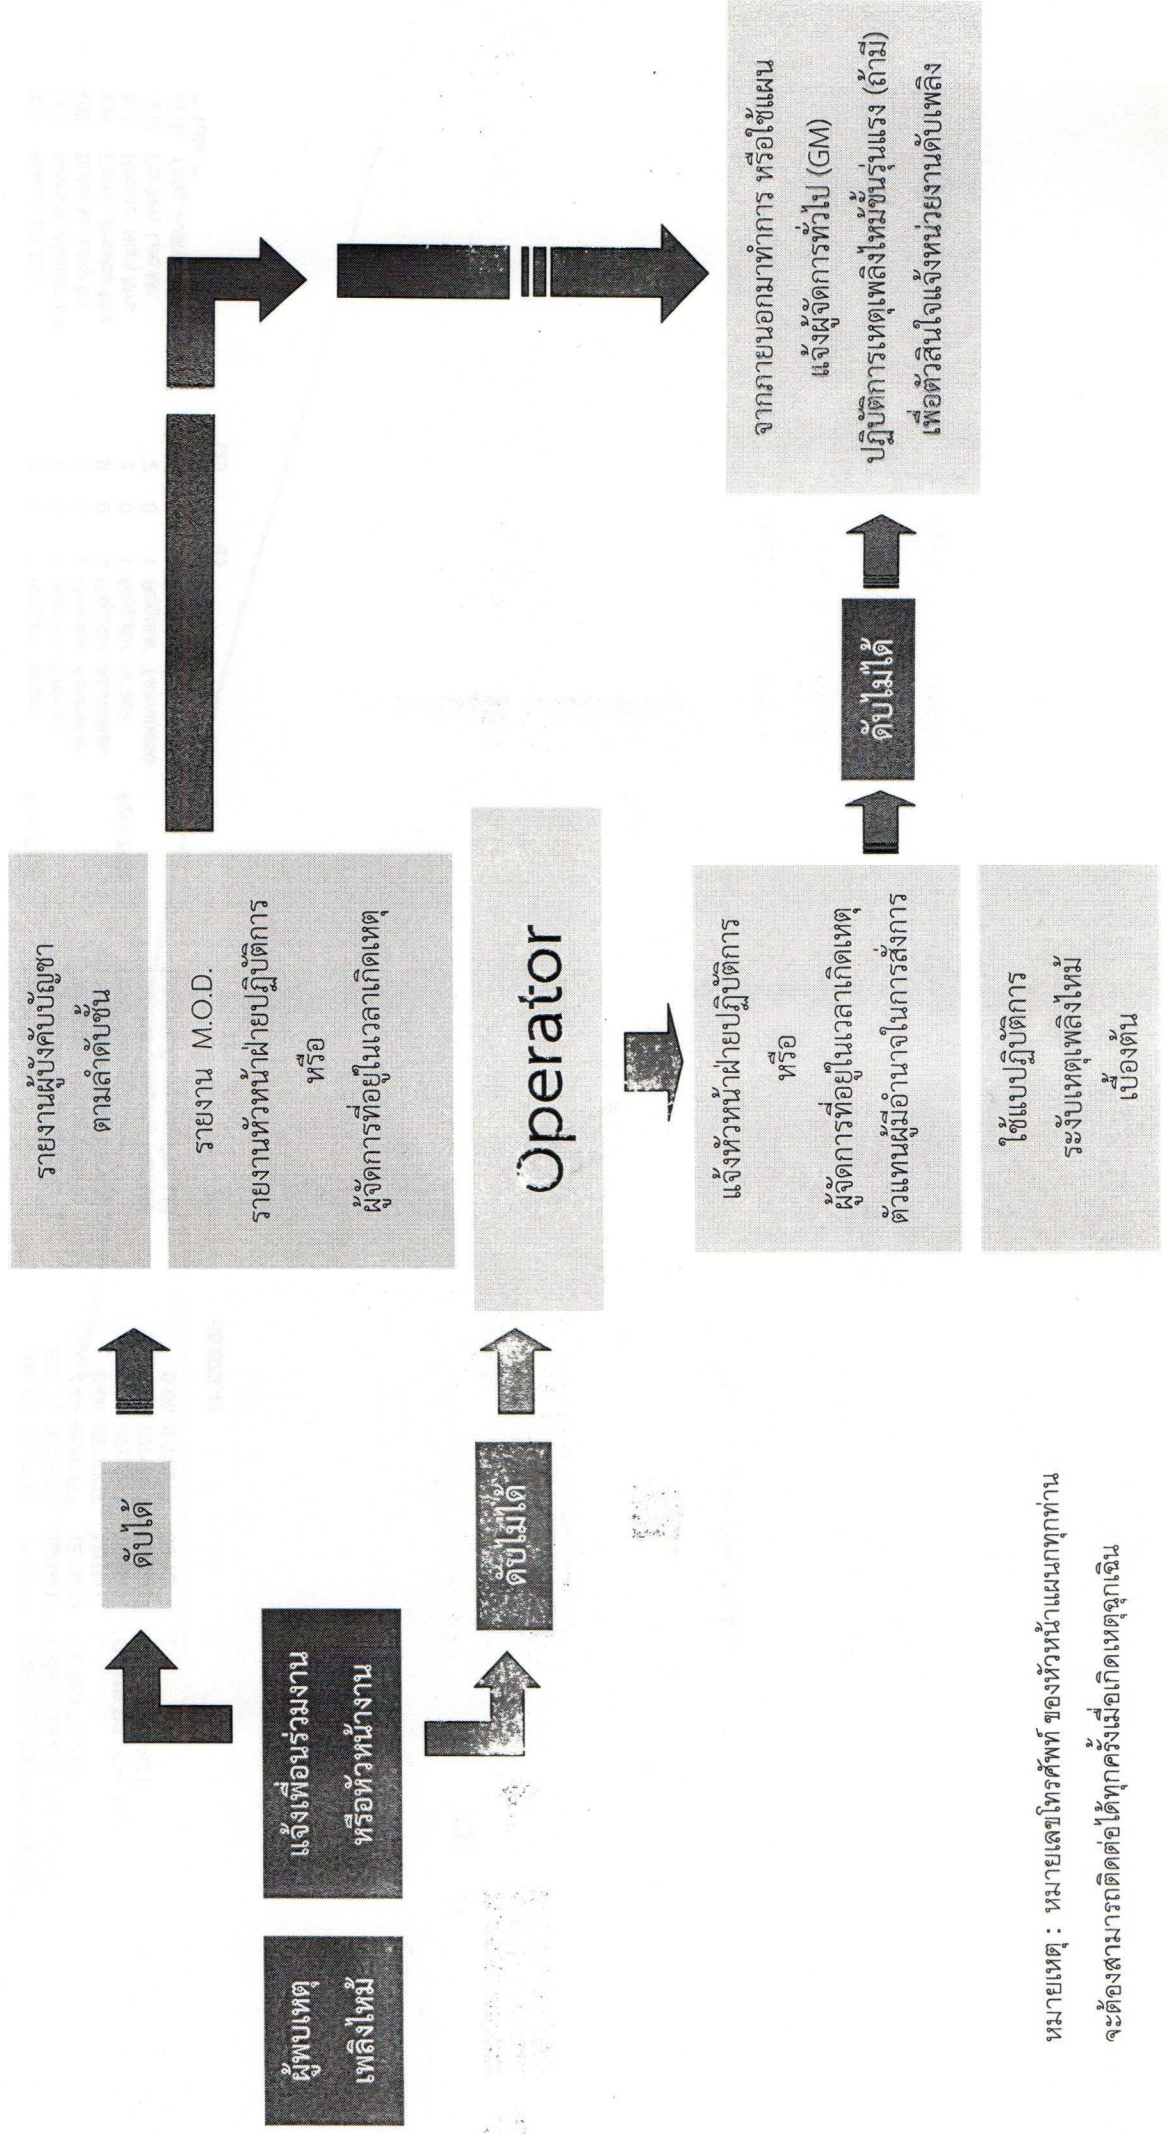


หมายเหตุ : หมายเลขโทรศัพท์ ของหัวหน้าแผนกทุกท่าน
จะต้องสามารถติดต่อได้ทุกครั้งที่เกิดเหตุฉุกเฉิน



Patong Paragon
Resort & Spa

199 ดับเพลิงป่าตอง
191 สถานีตำรวจ ภูเก็ต
076344275 เทศบาลเมืองป่าตอง
ความถี่วิทยุ ตำรวจ
152.500 MHz
155.00 MHz

แผนเผชิญเหตุเมื่อเกิด แผ่นดินไหว และ สึนามิ

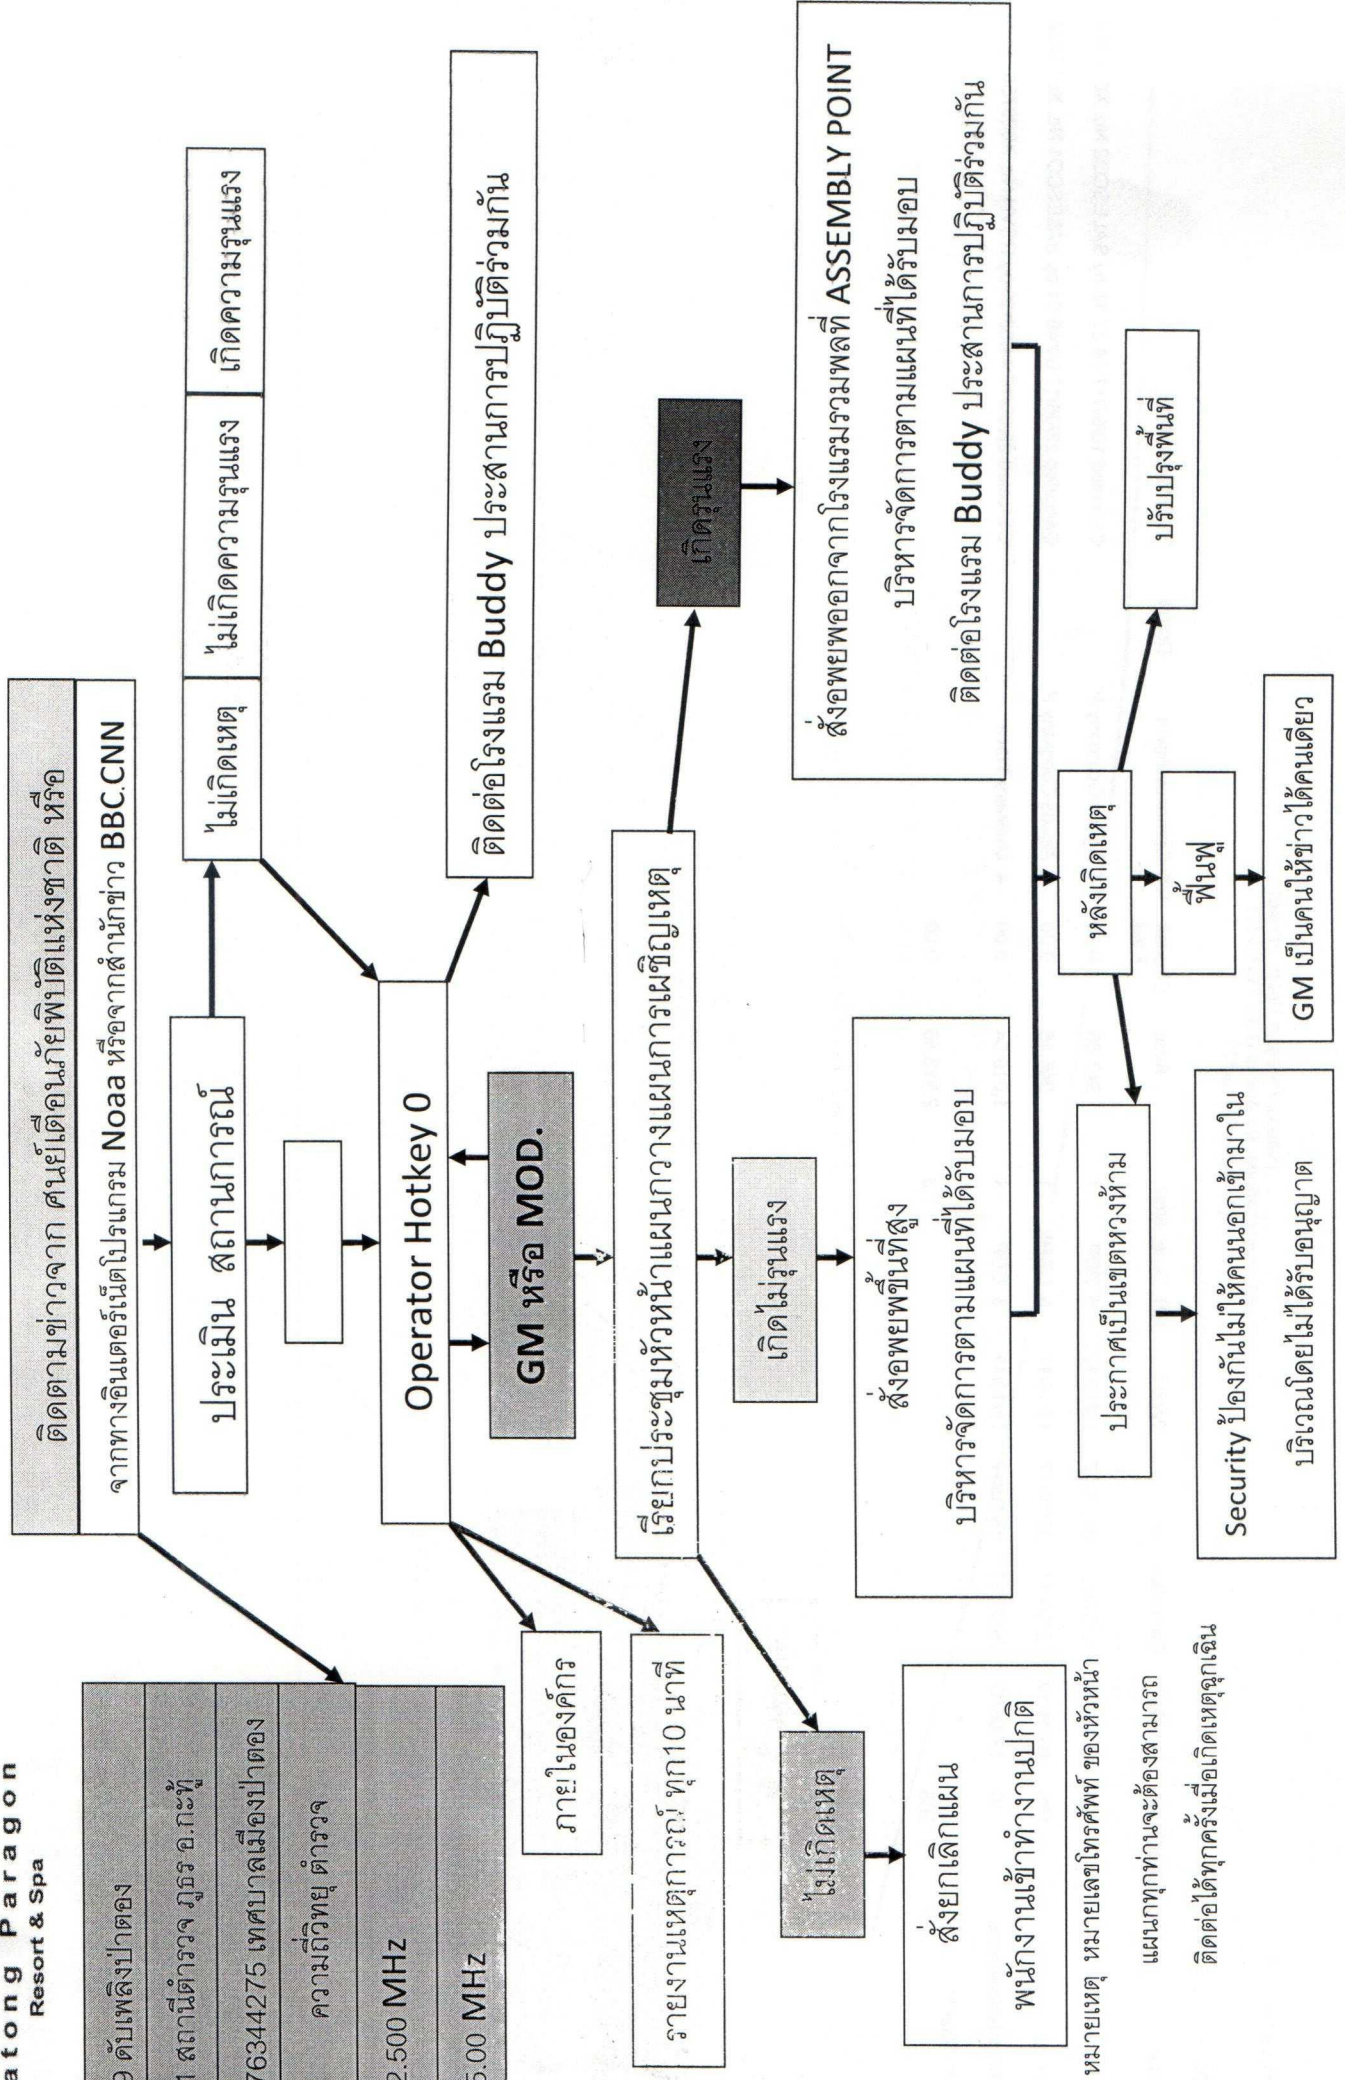

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เนื่องจากตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 หมวด 2 ข้อ 23 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ดังนั้น บริษัทปาทองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------------|
| 1. | นาง ผุสดี ฝุ่นเงิน | ประธานคณะกรรมการฯ |
| 2. | นาย อธิพล วงษ์มหา | กรรมการระดับบังคับบัญชา |
| 3. | นาย อธิชัย ตี้อ้อ | กรรมการระดับปฏิบัติการ |
| 4. | นาย เกียรติศักดิ์ รัตนบุรี | กรรมการระดับปฏิบัติการ |
| 5. | นางสาว ศรศิริณี ไชยมณี | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้


1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือ ความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอตนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓ รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
เสนอต่อนายจ้าง
5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถาน
ประกอบกิจการนั้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุก
ระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอแนะ
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ จนกระทั่งถึงวันที่ 01 เดือน มกราคม พ.ศ.2568

สั่ง ณ วันที่ 01 เดือน มกราคม พ.ศ.2566

ลงชื่อ.....



(คุณวิศิษฐ์ เอี่ยมวิโรจน์ฤทธิ์)

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

บริษัท ปาตองพาราคอน รีสอร์ท แอนด์ สปา

เอกสารแนบที่ 11

PM บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ

แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ




[illegible]



แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ


[illegible]



แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ[illegible]

ภาพการดัดคอร์ดเย็นเครื่องปรับอากาศ

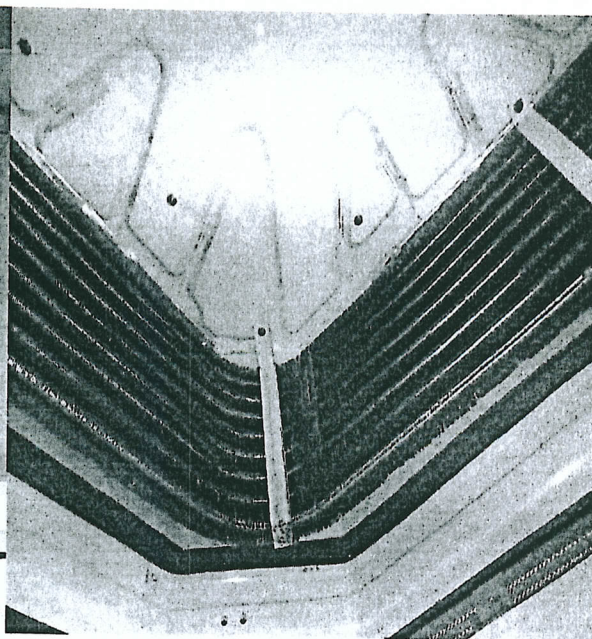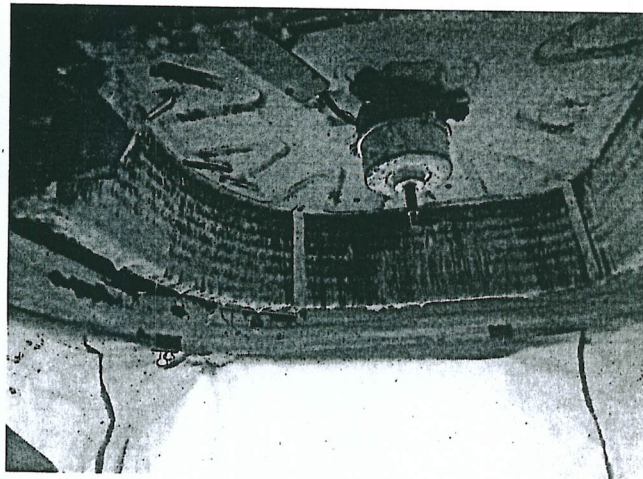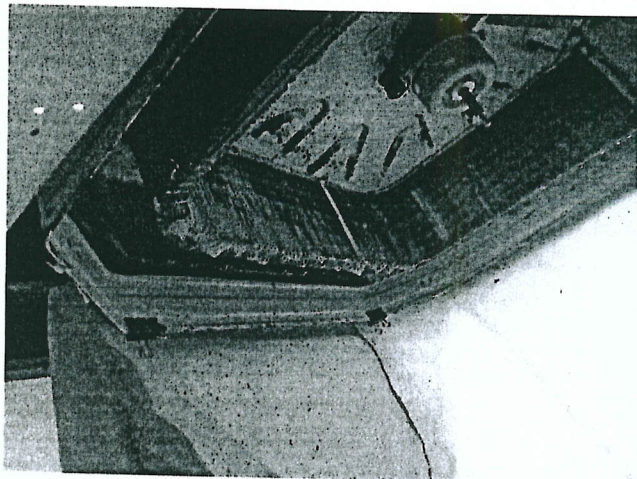

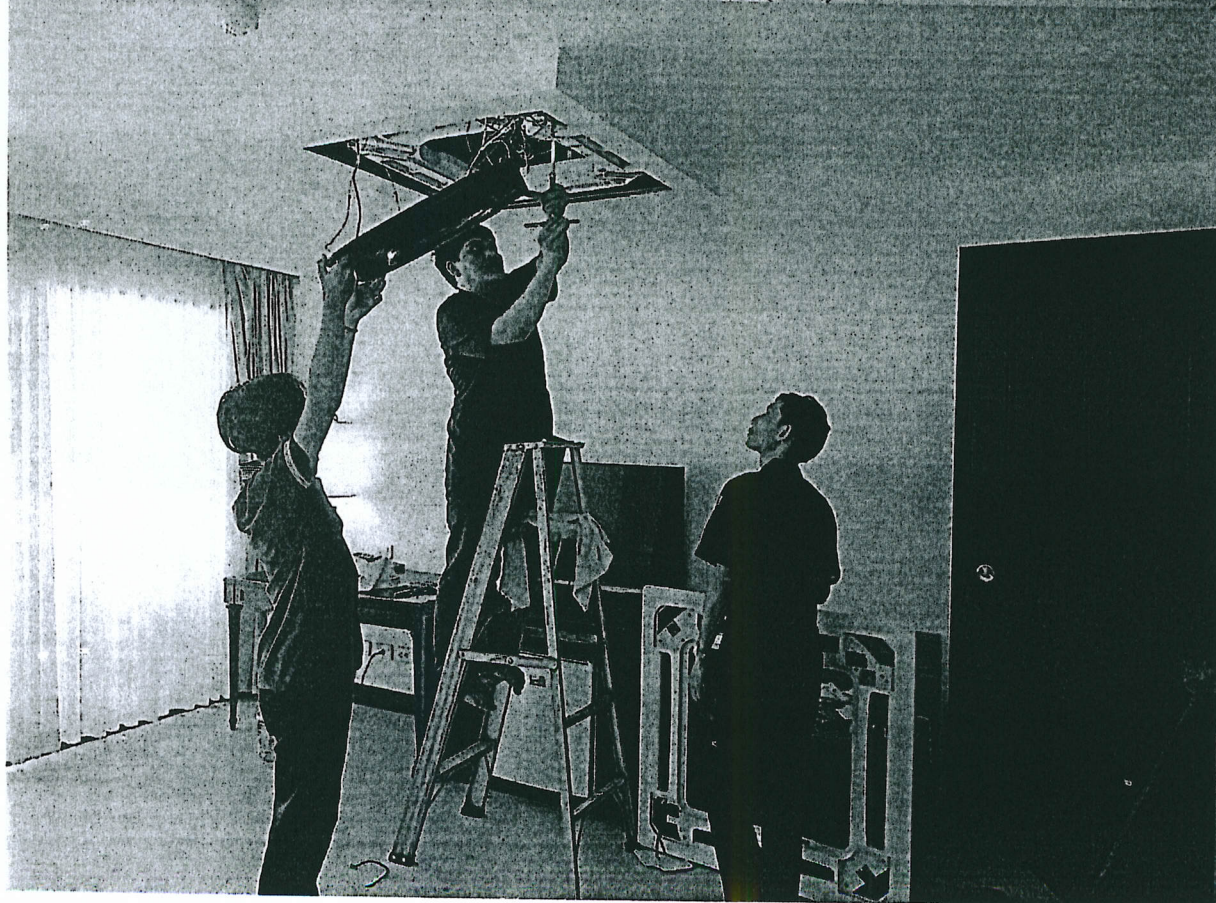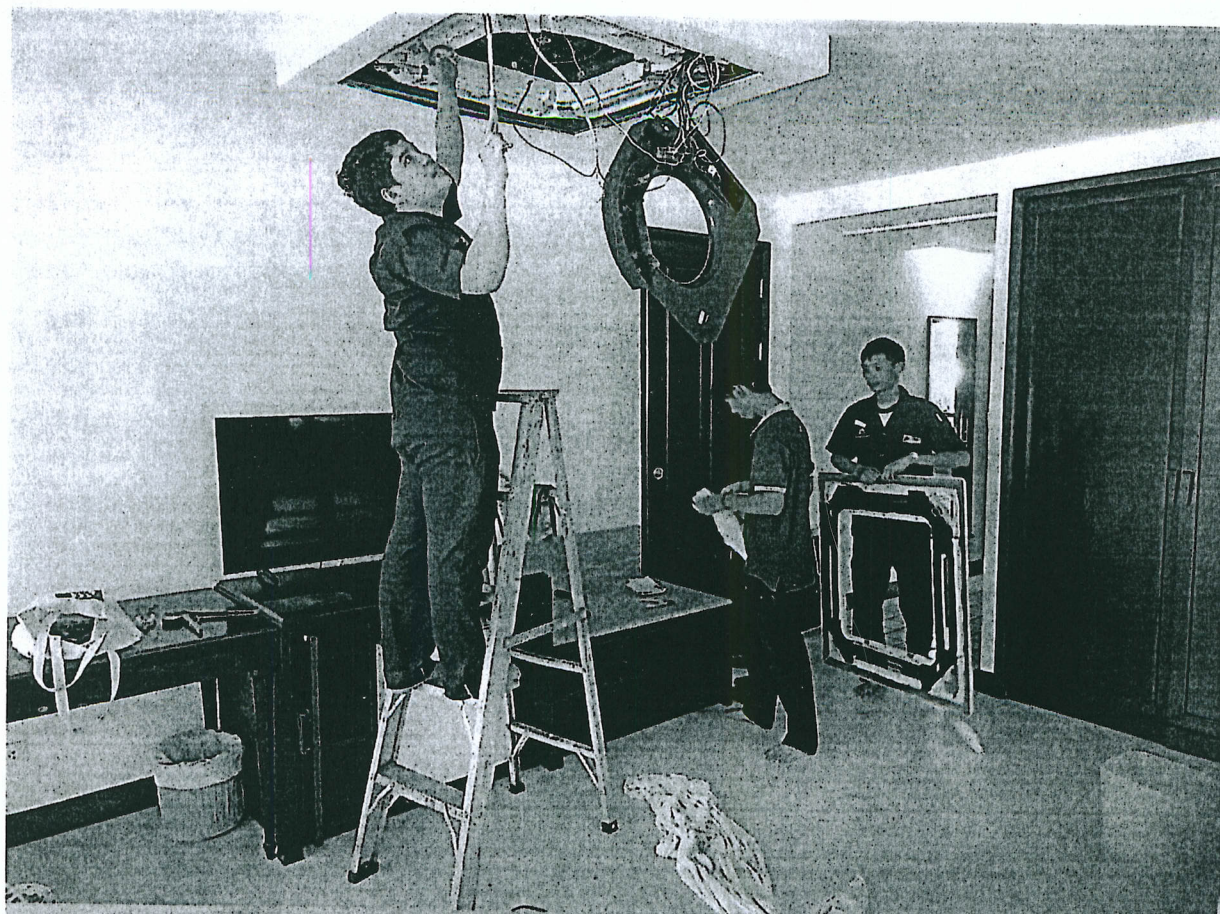

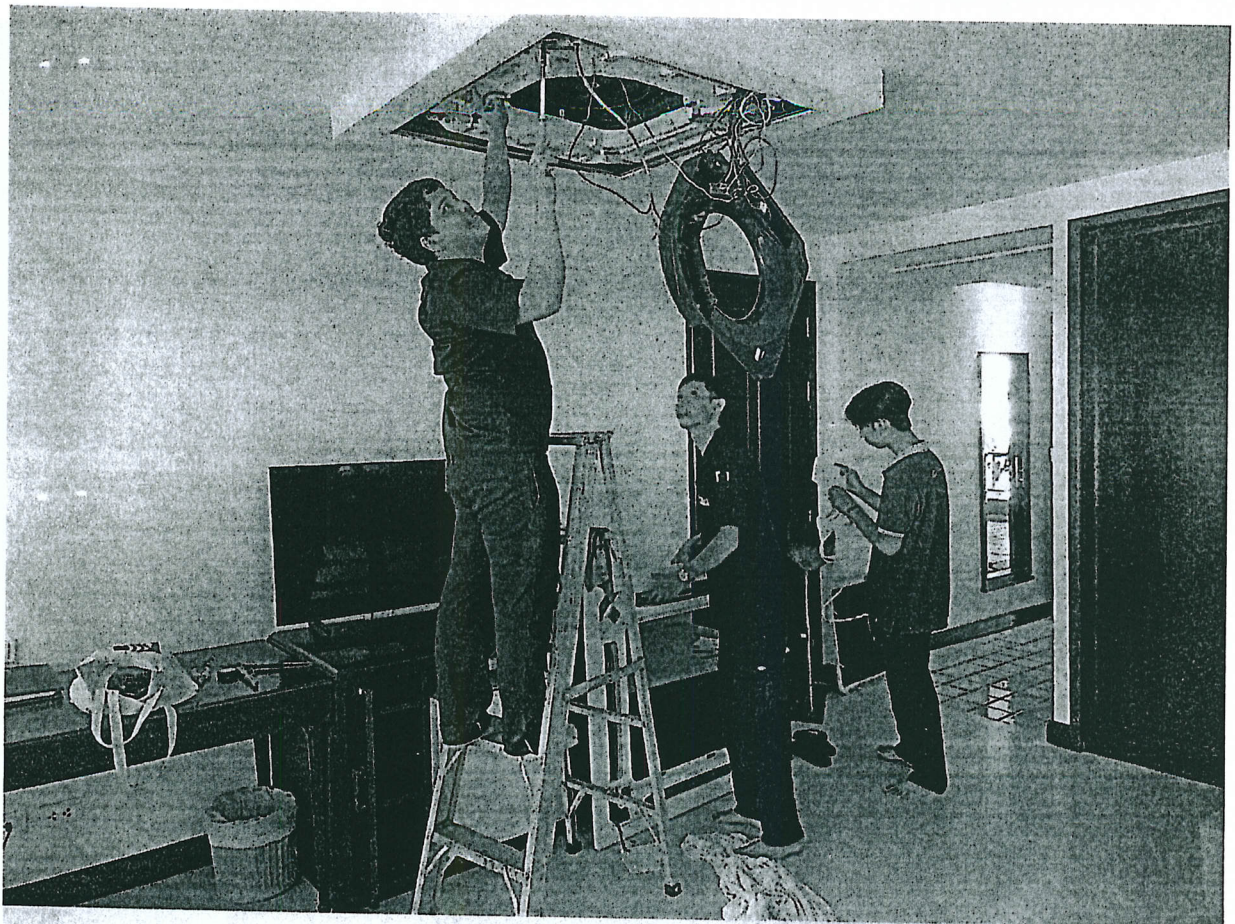

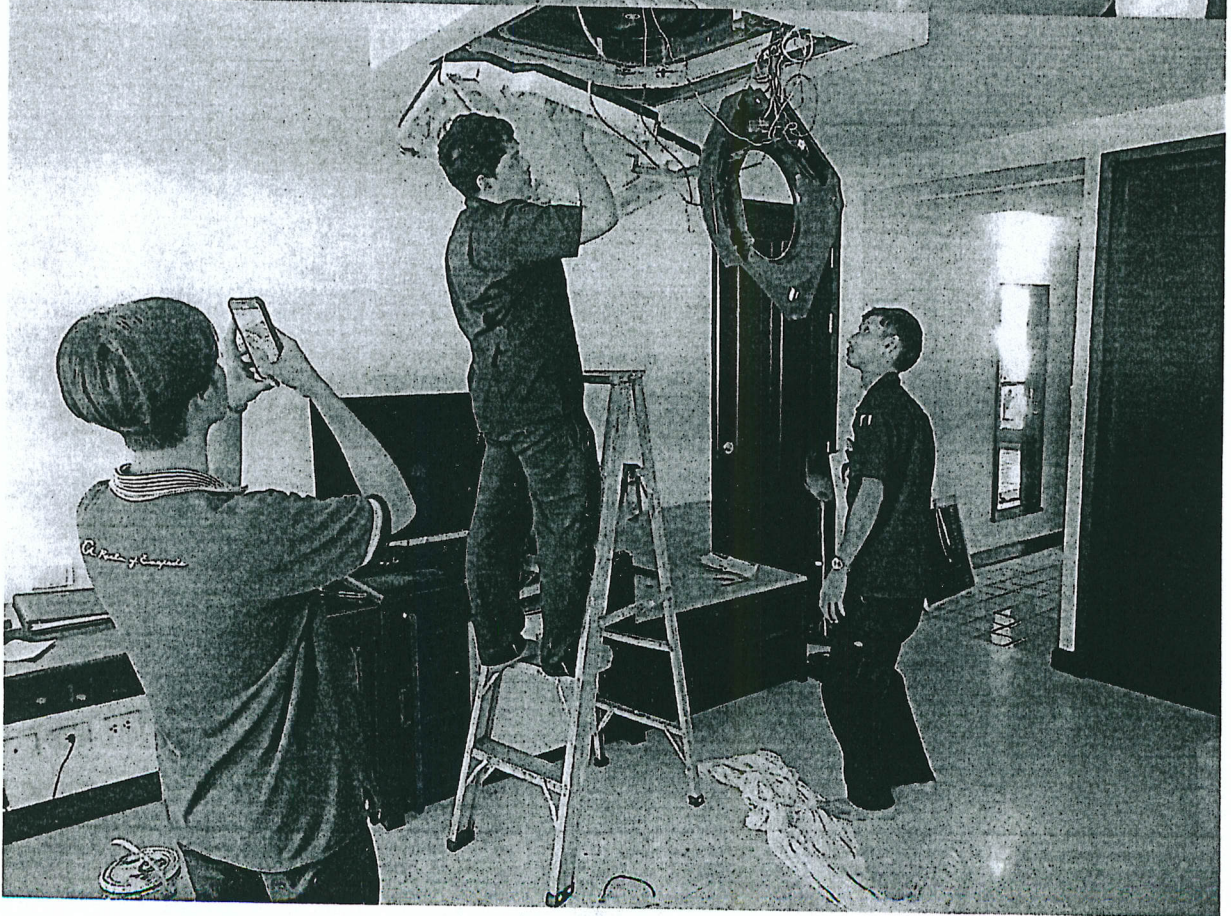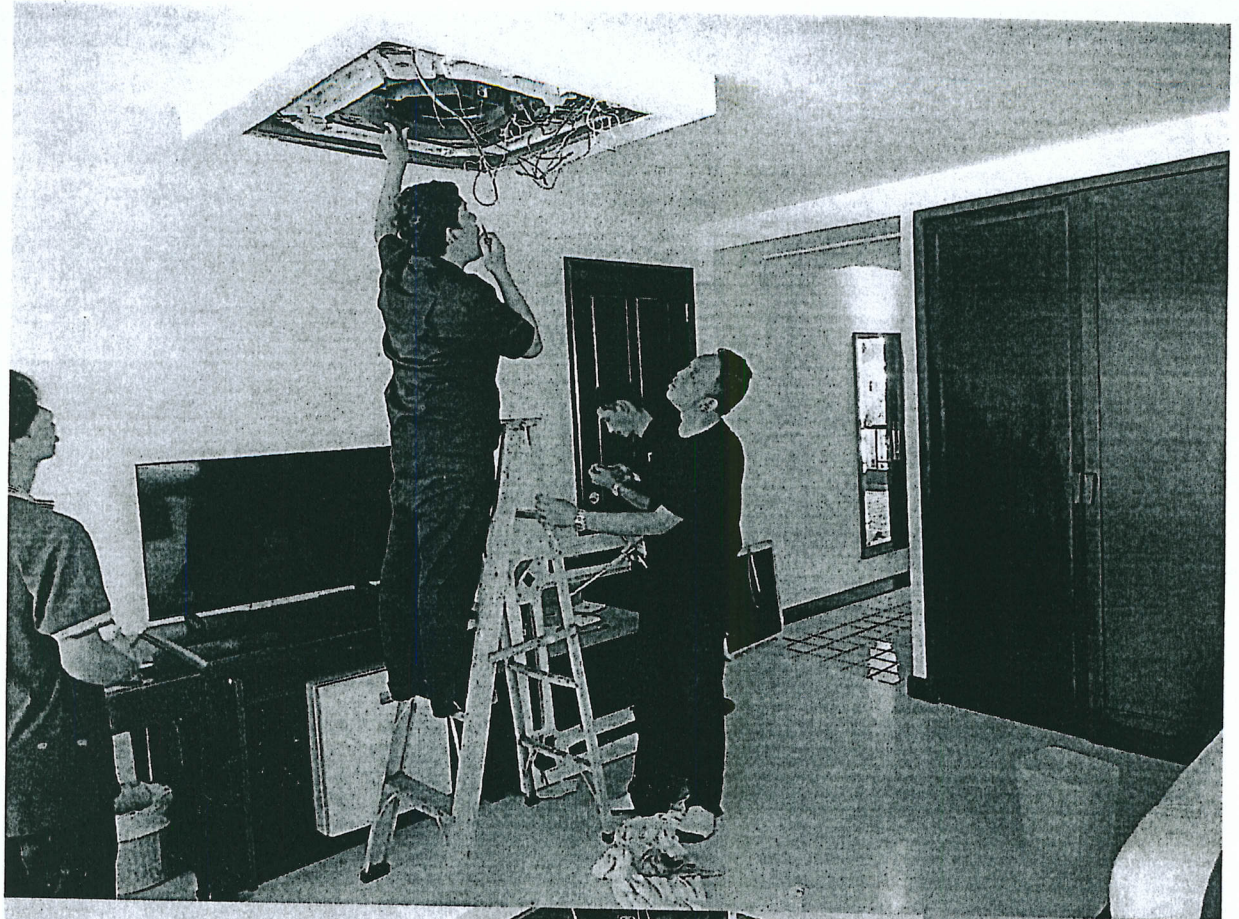

เอกสารแนบที่ 12

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER : บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด REPORT NO. : 660622-232
PROJECT : Patong Paragon Resort & Spa SAMPLE NO. : 66061824
LOCATION : 280 Prabamee Rd, Patong, Kathu, Phuket RECEIVED DATE : 15/06/2023
SAMPLING SOURCE : Swimming pool TESTED DATE : 16/06/2023 - 22/06/2023
SAMPLING DATE : 15/06/2023 REPORTED DATE : 22/06/2023
SAMPLING BY : Kittichai ๖-192-๖-0005
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.18	7.2 - 8.4
Residue Chlorine	mg/l	Test Kit Method	0.00	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Physical Appearance	Clear			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

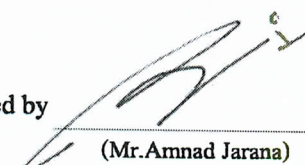
(Mr. Amnad Jarana)
๖ - 192 - ๖ - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
๖ - 192 - ๖ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

เอกสารแนบที่ 13

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๒๒/๑๗/๐๙๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๒ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข้ม
ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางกฤติกา ปังนิม

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๑

๒) นายอำนาจ จารณะ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๒

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวผกาพรรณ วิศาล

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๑

๒) นางสาวพิชชาพร วชิรวงศานุวัฒน์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๒

๓) นายอาคม ทองสกุล

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๓

๔) นางสาววราภรณ์ หมุนแทน

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๔

๕) นายกิตติชัย แก้วละเอียด

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๕

๖) นางสาวณัฏฐนิช ภักดีจิตต์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๖

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ...



หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

h.

(นายเนเรศวร์ ตริยงค์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขทะเบียน ว-๑๙๒

ที่ ออก ๐๓๒๒/ ๑๗/๐๑๙

ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 7 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method
6	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
7	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

พูนงา วัฒนสุภา
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ



ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
(Southern Lab & Engineering Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(6/107 Moo 9, Soi Sao Khem, Sakdi Dej Road, Vichit, Muang, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๖๖๑
(Accreditation No. Testing 1661)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(Issue date : 31 August B.E. 2565 (2022))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238

(Certification No. 22-LB0238)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

(Southern Lab & Engineering Company Limited)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 1661

(Testing 1661)

ฉบับที่ 01

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(Valid from)

(15 August B.E.2565 (2022))

ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570

(Until) (14 August B.E.2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำ (water) 2. น้ำเสีย (wastewater)	- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (total hardness as CaCO₃) 10 mg/L to 300 mg/L - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (total suspended solids, TSS) 10 mg/L to 500 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)