

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ระยะดำเนินการ)
(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

โรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา
(ชื่อเดิม โครงการโรงแรม พาราгон ป่าตอง)
ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
บริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด
สิงหาคม 2567



จัดทำโดย



บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

125/512 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-540968 โทรสาร 076-540968 E-mail: phuketenvi@yahoo.com

125/512 M. 5 T.Rasada A.Muang Phuket 83000 Tel. 076-540968 Fax. 076-540968 E-mail: phuketenvi@yahoo.com

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ระยะดำเนินการ)

โรงแรมป่าตองพาราگون รีสอร์ท แอนด์ สปา
(ชื่อเดิม โครงการโรงแรม พาราгон ป่าตอง)
ถนนพระรามมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
บริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด
สิงหาคม 2567



จัดทำโดย



บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

125/512 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-540968 โทรสาร 076-540968 E-mail:phuketenvi@yahoo.com

125/512 M. 5 T.Rasada A.Muang Phuket 83000 Tel. 076-540968 Fax. 076-540968 E-mail: phuketenvi@yahoo.com

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ข
สารบัญตาราง	ข
บทที่ 1 บทนำและรายละเอียดโครงการ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1
1.3 ขอบเขตการศึกษา	1-2
1.4 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน	1-2
1.5 รายละเอียดโครงการ	1-3
1.5.1 ที่ตั้งโครงการ	1-3
1.5.2 ประเภทโครงการและรูปแบบอาคาร	1-3
1.5.3 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคในช่วงเปิดดำเนินการ	1-6
บทที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	2-1
บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 ขอบเขตการดำเนินการ	3-4
3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-9
3.3.1 คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ	3-4
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

เอกสารแนบที่ 1	หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบที่ 2	ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
เอกสารแนบที่ 3	หนังสือรับรองบริษัท
เอกสารแนบที่ 4	PM ตรวจสอบระบบน้ำใช้
เอกสารแนบที่ 5	PM ตรวจสอบ MDB
เอกสารแนบที่ 6	ใบเสร็จส่งกำจัดขยะ ใบเสร็จสูบน้ำจากตะกอน ใบเสร็จบำบัดน้ำเสีย
เอกสารแนบที่ 7	PM ตรวจสอบท่อพ่วงน้ำฝน และปั๊มสูบน้ำ
เอกสารแนบที่ 8	การตรวจเช็คค่าคลอรีนอิสระและความเป็นกรด-ด่างประจำเดือน
เอกสารแนบที่ 9	เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
เอกสารแนบที่ 10	แผนฉุกเฉินและการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
เอกสารแนบที่ 11	PM บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ
เอกสารแนบที่ 12	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ
เอกสารแนบที่ 13	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
รูปที่ 1-1	ที่ตั้งโครงการ 1-4
รูปที่ 1-2	ผังบริเวณโครงการ 1-5

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 2.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-2 โรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด ระยะดำเนินการ
ตารางที่ 3.1-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-2 ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด
ตารางที่ 3.2-1	พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-3
ตารางที่ 3.3.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 3-4
ตารางที่ 3.3.1-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ระหว่างปี 2566-2567 3-5

บทที่ 1

บทนำและรายละเอียดโครงการ

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานที่ ทส 1009/3960 ลงวันที่ 16 เมษายน 2547 จากการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม พาราгонป่าตอง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา และได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมล่าสุด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (เอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ ได้กำหนดให้โรงแรมต้องเสนอผลการปฏิบัติตาม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอให้กับหน่วยงานอนุญาต ทราบทุก 6 เดือน

ดังนั้น บริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดของโครงการโดยย่อ เพื่อให้เห็นภาพรวมของลักษณะและกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน

- 1) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
- 2) รวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567
- 3) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าว พร้อมทั้งนำมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด ในช่วงที่ผ่านมา และนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ขอบเขตการศึกษา

ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้น จะประกอบไปด้วย

1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ซึ่งเป็นผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จะเป็นผู้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ มาใช้ประกอบการตรวจติดตามและผนวกเข้าไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนี้

2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ป่าตอง พารา곤 จำกัด ร่วมกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการตรวจวัดดังกล่าว พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลของโครงการในด้านอื่นๆซึ่งเป็นข้อกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.4 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สิ่งแวดล้อม โครงการได้จัดทำรายงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 โดยบริษัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยการดำเนินการ ดังนี้

1) จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2) เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน

1.5 รายละเอียดโครงการ

1.5.1 ที่ตั้งโครงการ

โรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา (ชื่อเดิมโครงการโรงแรม พาราгон ป่าตอง) ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามมี ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งโครงการแสดงดังรูปที่ 1-1 อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	โรงแรมโนโวเทล รีสอร์ท ถัดขึ้นไปเป็นโรงแรมโดมอนคิลฟ
ทิศใต้	ติดกับ	ถนนพระรามมี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029)
ทิศตะวันออก	ติดกับ	วิลลา อัจฉรา โฮเทล ถัดไปเป็นบ้านพักอาศัยและห้องเช่า
ทิศตะวันตก	ติดกับ	ถนนรอบเกาะทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต (ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 4233) ซึ่งก็คือถนนทวิวงศ์ ถัดออกไปเป็นสวนหย่อม ทางเดินเท้า ชายหาด และทะเล

1.5.2 ประเภทโครงการและรูปแบบอาคาร

โรงแรมมีจำนวนห้องพัก 125 ห้อง และมีจำนวนร้านอาหาร 16 ห้อง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 และ 4 ชั้น (มีความสูงจาก ระดับพื้นดินจนถึงระดับสูงสุดของอาคาร เท่ากับ 12 เมตร) เป็นอาคารที่มีลักษณะการเรียงตัวแบบติดต่อกันโดยรอบ และมีพื้นที่สระว่ายน้ำอยู่ตรงกลาง ซึ่งสระดังกล่าวจะมีการจัดสวนหย่อมตรงกลางสระจำนวน 2 แห่ง และพื้นที่โดยรอบตามอาคารต่างๆ จะมีการจัดสวนอย่างสวยงาม ส่วนบริเวณติดแนวเขตพื้นที่โรงแรม บริเวณด้านหน้าและทางด้านทิศตะวันตกของโรงแรมจะเป็นถนนภายในโรงแรมและที่จอดรถยนต์ นอกจากนี้ ทางโรงแรมใช้วัสดุปูถนนแบบโปร่งที่สามารถปลูกหญ้าได้ในการสร้างลานจอดรถเพื่อลดการสะสมความร้อนของคอนกรีตบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงแรม ผังบริเวณแสดงในรูปที่ 1-2

การจัดภูมิสถาปัตย์ที่เป็นประเภทไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน และแสดงตำแหน่งและพื้นที่การปลูกวัสดุปูถนนแบบมีช่องปลูกหญ้าด้วย โดยไม่ยื่นดันที่โครงการจะนำมาปลูกนั้น ได้แก่ ต้นบีบ ต้นหมื่น มะพร้าว ศรีตรัง หมากสง กล้วยพัด และหมากแดง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โรงแรมป่าตองพาราไดซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พาราไดซ์ จำกัด
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ)




หมายเหตุ : เป็นที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

รูปที่ 1-1 ที่ตั้งโครงการ

จัดทำโดย

บริษัท ยูนิค เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โรงแปรรูปอาหารไก่ของบริษัท แอนด์ สเปา ของบริษัท แปดอง พารากอน จำกัด
 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ)

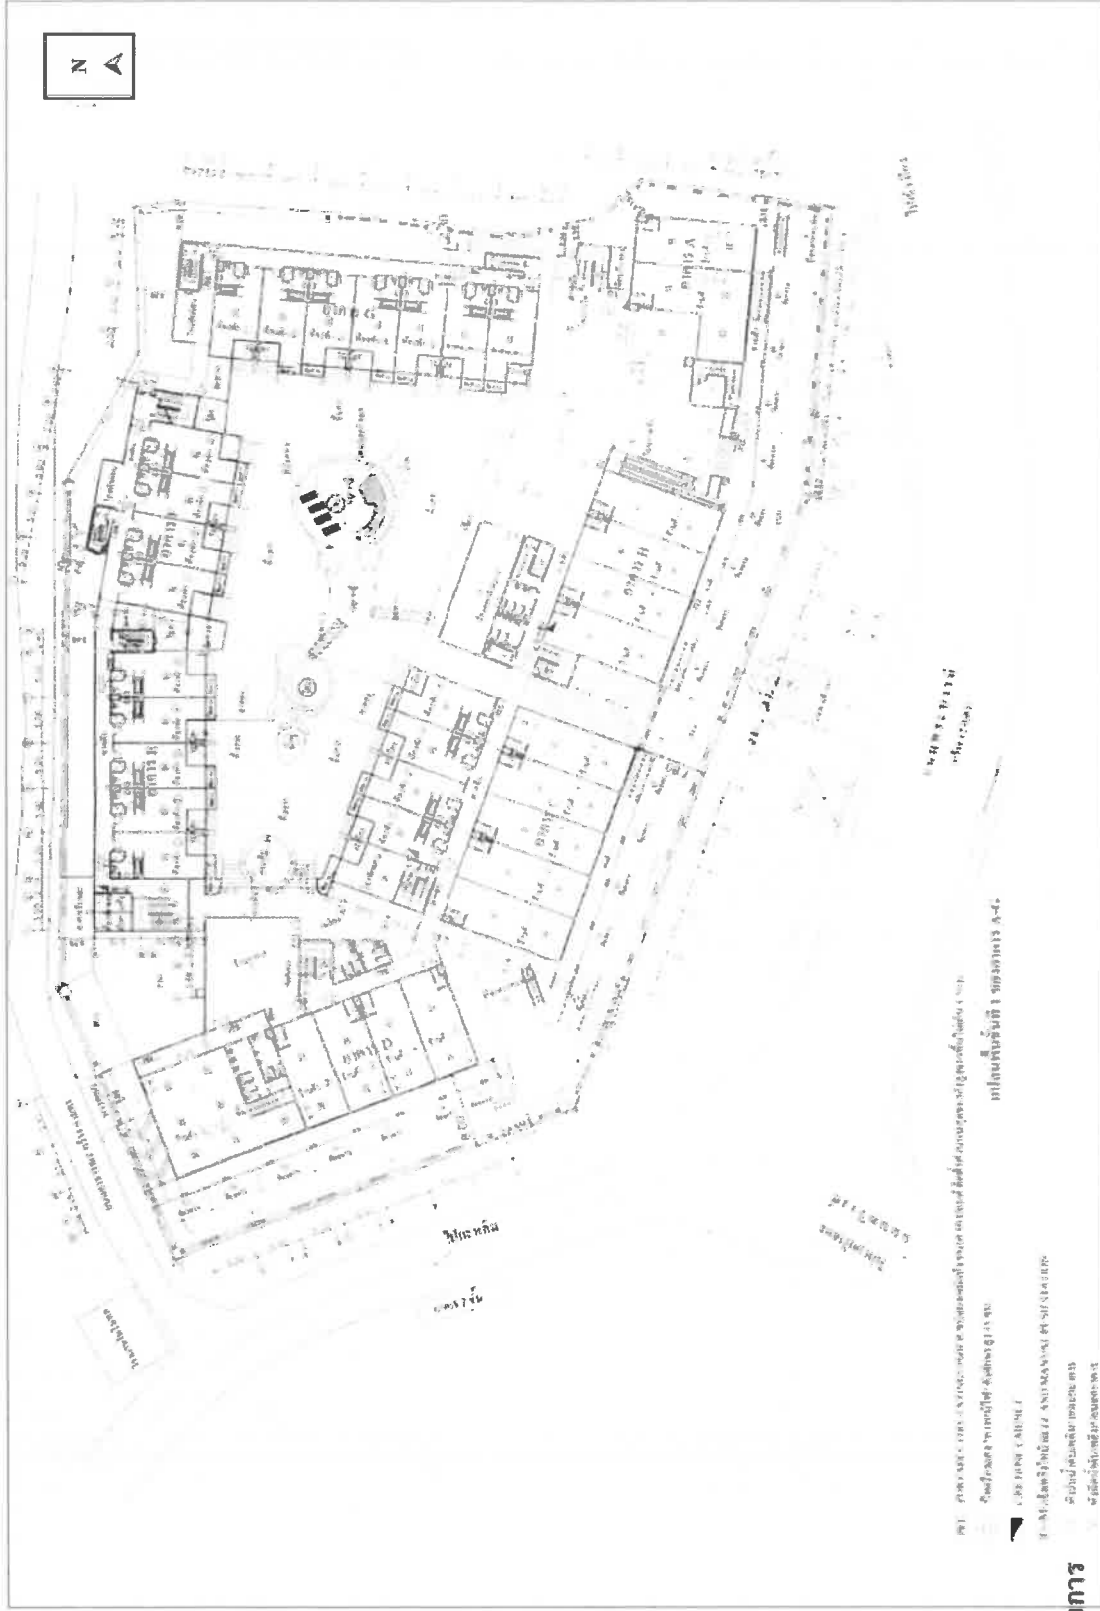

รูปที่ 1-2 พื้นที่บริเวณโครงการ

จัดทำโดย
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

1.5.3 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคในช่วงเปิดดำเนินการ

1) การใช้น้ำ

แหล่งน้ำใช้หลักของโรงแรมจะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต โดยมีแนวท่อประปาของโครงการ ต่อเข้ากับท่อเมนของการประปา ผ่านมิเตอร์น้ำเข้าเก็บกักในถังเก็บน้ำประปาใต้ดินของอาคาร G จำนวน 1 ถัง จากนั้นจะสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดขนส่ง (Transfer Pumps) ก่อนแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร ด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดเพิ่มแรงดัน (Booster Pumps)

นอกจากนี้ โรงแรมมีแหล่งน้ำใช้สำรองจากบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ ซึ่งอยู่ระหว่างอาคาร F และอาคาร G โดยน้ำจากบ่อบาดาล 2 บ่อ ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จำนวน 1 ชุด ก่อนปั๊มสูบน้ำเข้าเก็บกักในถังเก็บน้ำดีใกล้อาคาร G เช่นกัน



ถังเก็บน้ำดีของระบบประปา (ซ้าย)
ถังเก็บน้ำดีของระบบน้ำบาดาล (ขวา)



ชุดกรองน้ำของระบบบาดาล



บ่อบาดาล 1



บ่อบาดาล 2

ระบบน้ำใช้

2) การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

โรงแรมจะไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จะมีเพียงระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะและกรองแบบไร้อากาศ สำหรับบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมในชั้นใต้ดินของอาคารต่าง ๆ ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกสูบขึ้นไปทิ้งที่ท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณชั้นล่างของโรงแรม ซึ่งจะไหลไปรวมกับน้ำเสียที่เกิดจากบริเวณอื่น ๆ ของโรงแรม โดยมีท่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายที่รวบรวมอยู่ชั้นใต้ดิน ระหว่างอาคาร C และอาคาร D และบิมน้ำเสียที่เกิดจากโครงการทั้งหมดจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งรวมของเทศบาลเมืองปาดอง ซึ่งจะไหลต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองปาดองที่ขอยราษฎรอุทิศ 200 ปี โดยทางโรงแรมจะเสียค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสียตามที่เทศบาลเมืองปาดองกำหนด


โรงแรมมีปอดักไขมัน จำนวน 1 แห่ง ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งในบริเวณพื้นที่จอดรถใกล้กับอาคาร B จะทำหน้าที่ดักกากไขมัน และเศษอาหารจากห้องครัวในเบื้องต้น ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะและกรองแบบไร้อากาศ เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนสูบขึ้นไปทิ้งที่ท่อรวบรวมน้ำเสียของโครงการและส่งไปบำบัดต่อที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองปาดอง ทางโรงแรมจัดให้มีพนักงานคอยดักกากไขมันและเศษอาหารในปอดักไขมันใส่ถุงดำ และนำไปทิ้งยังห้องพักขยะของโรงแรมทุกวัน



ถังดักไขมันจากห้องครัว



ถังบำบัดเบื้องต้นอาคาร D

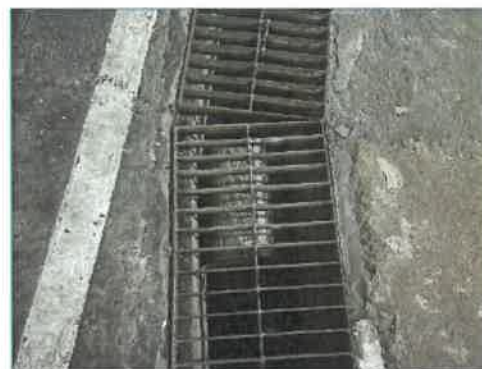

ชุดบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจากอาคารและตะแกรงดักเศษวัสดุก่อนมีสู่ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งรวมของเทศบาลเมืองปาดอง



จุดเชื่อมต่อระบายน้ำทั้งจากโรงแรมลงสู่ท่อระบายน้ำทั้งหมดของเทศบาลเมืองป่าตอง

ระบบบำบัดน้ำเสีย

3) ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำภายในโครงการจะแยกเป็นระบบท่อระบายน้ำเสียน้ำฝน โดยน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ถนนรอบๆ อาคารโรงแรม ลานจอดรถ พื้นที่จัดสวน สระว่ายน้ำ หลังคาอาคารโรงแรมและพื้นที่ว่าง จะไหลมารวมกันลงสู่ท่อระบายน้ำฝนรอบๆ พื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 เมตร มีความลาดชัน 1:100 มีบ่อพักตรวจการระบาย (Manhole) พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก เพื่อตรวจสอบน้ำ ก่อนไหลเข้าสู่บ่อท่อน้ำ จำนวน 2 จุด และต่อท่อระบายน้ำฝนที่ออกจากบ่อท่อน้ำของโครงการเข้ากับท่อระบายน้ำทั้งหมดของเทศบาลเมืองป่าตองที่บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ จำนวน 1 จุด นอกจากนี้ ทางโรงแรมจะต่อท่อระบายน้ำเสียของโครงการเชื่อมกับท่อระบายน้ำทั้งหมดของเทศบาลเมืองป่าตอง จำนวน 2 จุด ที่บริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด และทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ 1 จุด บริเวณปลายท่อเมนก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำทั้งหมดของเทศบาลเมืองป่าตอง จะมีบ่อดักขยะเพื่อดักเศษขยะออกก่อนที่จะระบายน้ำเสียออกไป

สำหรับแนวท่อระบายน้ำทั้งหมดของเทศบาลเมืองป่าตองบริเวณด้านหน้าโครงการ และทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งทางโครงการจะระบายน้ำเสียและน้ำฝนลงนั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 2.00 และ 1.50 เมตร ตามลำดับ วางอยู่ในแนวฝั่งถนนด้านหน้าโครงการ และทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งเป็นท่อระบายน้ำทั้งหมด (น้ำฝนและน้ำเสีย) จะรวบรวมน้ำฝนและน้ำเสียจากโครงการลงสู่ท่อระบายน้ำทั้งหมดของเทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งจะไหลไปเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตองต่อไป



รางระบายน้ำฝนรอบโรงแรม



Man hole ระบายน้ำฝนรอบโรงแรม



บ่อท่อน้ำฝน

ระบบระบายน้ำ

4) การจัดการมูลฝอย

การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในโครงการ โดยแยกตามกิจกรรมแต่ละประเภท ได้ดังนี้

- บริเวณชั้นใต้ดิน และชั้นล่างของโรงแรม ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ นอกจากห้องพัก เช่น ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ร้านค้า สำนักงาน และสระว่ายน้ำ เป็นต้น ทางโรงแรมจะจัดให้มีถังขยะ ขนาด 50 ลิตร แยกเป็นถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง โดยมีถุงพลาสติกสีดำสวมอยู่ด้านในและมีฝาปิดมิดชิด วางไว้ตามพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ตามความเหมาะสม จัดให้มีพนักงานเก็บขยะไปยังอาคารรับขยะ แล้วทำการแยกถุงขยะเปียกและขยะแห้งออกจากกัน นำไปเก็บไว้ที่ห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้งของโครงการ

- บริเวณห้องครัวจะจัดให้มีถังขยะขนาด 50 ลิตร โดยด้านในจะมีถุงพลาสติกสีดำสวมอยู่ แยกเป็นถังขยะเปียก และถังขยะแห้งซึ่งมีฝาปิดมิดชิด สำหรับขยะเปียกจำพวกเศษอาหารทางโรงแรม จะรวบรวมใส่ถุงดำก่อนนำไปทิ้งยังห้องพักขยะรวม

- บริเวณห้องพักอาศัย ชยะที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเป็นชยะแห้ง โดยทางโรงแรมจัดให้มีถังขยะห้องพักละ 2 ถัง วางไว้ที่ห้องนอนและห้องน้ำ และจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดเข้าเก็บขนไปยังอาคารรับขยะ จากนั้นจะรวบรวมและนำไปเก็บไว้ที่ห้องพักขยะรวมต่อไป

- บริเวณพื้นที่จัดสวน สระว่ายน้ำ บริเวณที่จอดรถ บริเวณสวนหย่อมกลางสระน้ำ และบริเวณอื่นๆ ของโรงแรม จะจัดให้มีถังขยะขนาดความจุ 50 ลิตร โดยด้านในจะมีถุงพลาสติกสีดำสวมอยู่แยกเป็นถังขยะเปียก และถังขยะแห้ง ซึ่งมีฝาปิดมิดชิด ติดตั้งไว้เพื่อรองรับขยะ และจะจัดให้มีพนักงานเก็บขนไปยังอาคารรับขยะ จากนั้นทำการแยกถุงขยะเปียกและขยะแห้งออกจากกันและนำไปเก็บไว้ที่ห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้งของโครงการ

โรงแรมได้จัดให้มีห้องพักขยะรวม ซึ่งจะกันผนังแยกเป็นห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร E โดยจะมีขนาดเท่ากันคือ 2.1x4.15x2.75 เมตร มีปริมาตรห้องละ 24 ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาตรรวม เท่ากับ 48 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งพัดลมดูดอากาศและมีท่อระบายน้ำเสียเพื่อระบายน้ำเสีย จากห้องพักขยะเข้าสู่ท่อระบายน้ำเสียของโรงแรม ซึ่งจะระบายน้ำเสียต่อไปยังท่อระบายน้ำทิ้งรวมของเทศบาลเมืองป่าตอง

โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งภายหลังรถเก็บขยะเอกชนเข้าเก็บขน เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นเหม็น



ห้องพักขยะริเวอร์เคิล



ห้องพักขยะรวมเพื่อรถเอกชนเข้าเก็บขน

ห้องพักขยะริเวอร์เคิล และห้องพักมูลฝอยรวม



ถังมูลฝอยย่อยในบริเวณต่าง ๆ ของโรงแรม

5) ไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าหลัก การใช้ไฟฟ้าของโรงแรมจะได้รับการบริการจ่ายกระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ระบบแรงดัน 33 KV เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าลงเหลือ 400/230 โวลท์ และส่งกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในส่วนต่างๆ ภายในอาคารต่อไป โดยโรงแรมมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 1,200 KVA นอกจากนี้ ได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรอง โดยจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลัง สำหรับจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินให้แก่อาคาร โดยสามารถให้ขนาดกำลังไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 150 KVA ที่ 0.8 PF และแรงดัน 416/240 โวลท์ เพื่อใช้ในกรณีไฟฟ้าหลักขัดข้อง โดยต่อเข้ากับระบบต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ ระบบสื่อสาร และระบบแสงสว่าง เป็นต้น



หม้อแปลงไฟฟ้าของโรงแรม จำนวน 2 ชุด

6) การป้องกันอัคคีภัย

โรงแรมได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณภายในและภายนอกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัย และได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่เพียงพอและได้มาตรฐาน โดยการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการจะยึดถือตามแนวทางกฎข้อบังคับต่างๆ ของประเทศไทยและมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association Standard) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือน (Fire Alarm and Detection System) ประกอบด้วย

1.1 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) จะมีวงจรแจ้งการทำงานในภาวะปกติและภาวะขัดข้องต่างๆ ของระบบ ซึ่งแผงควบคุมนี้จะต่อเข้ากับระบบตรวจจับ และแจ้งสัญญาณทั่วทั้งพื้นที่ในอาคาร เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับตัวใดสามารถจับสิ่งผิดปกติได้ ก็จะส่งสัญญาณมาที่แผงควบคุมเพื่อแจ้งตำแหน่ง และสัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้น

1.2 ชุดกดแจ้งเหตุ และกระดิ่งแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ (Bell and Manual Push Station) เป็นสวิทช์กดเมื่อกดแล้วจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อแจ้งเหตุไปยังบริเวณต่างๆ ต่อไป ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณโถงบันไดขึ้น-ลง และโถงบันไดหนีไฟ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 30 จุด

1.3 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งที่ห้องออกกำลังกาย ห้องโถง ห้องเก็บของ ห้องเครื่องปั๊มน้ำ ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องพักผ่อนพนักงาน และห้องครัว สำหรับเครื่องตรวจจับควันจะเชื่อมต่อกับหลอดไฟสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในตัว (Remote Lamp : R) เมื่อเครื่องทำงานหลอดไฟสัญญาณจะติด แจ้งให้ทราบตำแหน่งต้นเพลิงและจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อส่งสัญญาณไปให้ Alarm Bell ดังขึ้น

(2) ระบบน้ำเพื่อการดับเพลิง ประกอบด้วย

2.1 ระบบท่อยืน (Fire Stand Pipe) จะรับน้ำจากถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินของอาคาร B โดยอาคารโรงแรมมีจำนวนท่อยืนอาคารละ 1 ท่อ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เท่ากับ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ติดตั้งตั้งแต่ชั้นล่างสุด

ไปยังชั้นสูงสุดของอาคาร และจะติดตั้งปั๊มสูบน้ำดับเพลิงไว้ในกรณีเพลิงไหม้ คือ Fire Pump ทำหน้าที่สูบน้ำไปตามระบบท่อน้ำของอาคารโรงแรม และ Jockey Pump จะช่วยในการรักษาแรงดันในเส้นท่อน้ำให้คงที่

2.2 ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ภายในตู้จะเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบพับแขวน และหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดหัวสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว โดยแต่ละชั้นของอาคาร จะมีจำนวน 1-2 จุด นอกจากนี้จะมีตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Box) และหัวฉีดน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน 4 จุด ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร A ด้านหลังอาคาร F พื้นที่จัดสวนระหว่างอาคาร F และอาคาร G และบริเวณอาคารรับขยะ

2.3 ตู้ดับเพลิงแบบมือถือ (Fire Hose Cabinet) จะทำการติดตั้งตู้ดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตู้สูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร โดยแต่ละชั้นของอาคารจะมีจำนวน 1-3 จุด ติดตั้งที่บริเวณโถงบันไดขึ้น-ลง โถงบันไดหนีไฟ และร้านอาหาร

2.4 ปริมาณน้ำสำรองเพื่อดับเพลิง ท่อน้ำดับเพลิงจะต่อจากถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินของอาคาร B เพื่อดับเพลิงที่มีปริมาตรอย่างน้อย 80 ลูกบาศก์เมตร

2.5 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกโครงการ (Fire Department Connections : FDC) จำนวน 4 จุด ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร A ด้านหลังอาคาร F พื้นที่จัดสวนระหว่างอาคาร F และอาคาร G และบริเวณอาคารรับขยะ

(3) บันไดหนีไฟ (Stairwell) ภายในอาคาร E, F และ G ซึ่งมีความสูง 4 ชั้น โรงแรมจัดให้มีบันไดหนีไฟอาคารละ 1 แห่ง อยู่บริเวณภายในอาคารโรงแรม และบันไดขึ้น-ลงของอาคาร A ถึง อาคาร G จะจัดให้เป็นบันไดหนีไฟด้วย โดยมีอาคารละ 1 แห่ง โดยมีระยะห่างของบันไดหนีไฟกับบันไดขึ้น-ลง ของอาคารที่จัดให้เป็นบันไดหนีไฟ ไม่เกิน 25 เมตร โดยบันไดหนีไฟมีความกว้าง 3 ขนาด คือ 0.9, 1.5 และ 1.65 เมตร และมีความกว้างของชานพัก 0.9, 1.0, 1.5, 1.65 และ 1.85 เมตร มีลูกตั้งสูง 5 ขนาด คือ 0.158, 0.168, 0.176, 0.177, และ 0.178 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25, 0.275 และ 0.28 เมตร โดยบันไดขึ้น-ลงและบันไดหนีไฟของโครงการจะติดต่อกันตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดของอาคาร มีผนังและประตูทำด้วยวัสดุกันไฟประตูสามารถปิดได้เอง และจะมีระบบอัดอากาศในช่องบันไดหนีไฟที่สามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้บันไดหนีไฟปลอดภัยเปลวไฟและควัน และมีการติดตั้งระบบต่างๆ บริเวณใกล้เคียงบันได ดังนี้

- Fire Exit Light จะมีตัวอักษรเรืองแสง “ทางหนีไฟ” ซึ่งมีแสงสะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตร โดยติดตั้งตามบริเวณแนวทางเดิน ทางไปสู่บันไดขึ้น-ลงและบันไดหนีไฟ และช่องทางไปสู่ประตูทางออกของแต่ละอาคาร ใช้แบตเตอรี่ที่ให้พลังงานแสงสว่างได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ติดตั้งไว้รวมทั้งหมด 48 จุด

- Emergency Light จะติดตั้งบริเวณร้านค้า ร้านอาหาร โถงทางเข้า ทางเดิน บริเวณบันไดหนีไฟ และบันไดขึ้น-ลง ภายในอาคารโรงแรม เมื่อเกิดไฟดับภายในอาคาร ไฟฉุกเฉินจะทำงานส่องแสงสว่างออกมาเพื่อให้สามารถมองเห็นทางเดิน โดยจะติดตั้งจำนวนทั้งหมด 61 จุด

(4) ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรอง ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินในสภาวะเกิดเพลิงไหม้ จะมีด้วยกัน 2 ระบบ คือ แบบใช้แบตเตอรี่ภายในตัวเอง (Self Contained Battery) ได้แก่ ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) และแบบชุดควบคุมส่วนกลางโดยใช้เครื่องปั่นไฟสำรอง ซึ่งสามารถให้ขนาดกำลังไฟฟ้าได้

ไม่น้อยกว่า 150 KVA ที่ 0.8 PF และแรงดัน 416/240 โวลต์ เพื่อใช้ในกรณีไฟฟ้าหลักขัดข้อง โดยต่อเข้ากับระบบต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ ระบบโทรศัพท์และสื่อสาร และระบบแสงสว่าง เป็นต้น ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟดับหรือไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง



ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม



ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม



ป้ายแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟของโรงแรม

7) แผนการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล

โรงแรมจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกระนวน หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับอนุญาต มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการ

จะจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่ใช้บริการภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำภายในแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้าประจำในชั้นที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้ให้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ตื่นตระหนก จากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัยลงบันไดมายังจุดรวมพลที่กำหนดไว้

โรงแรมจัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 1 จุด บริเวณด้านหน้าอาคาร D ซึ่งสามารถอพยพคนจากจุดรวมพลไปสู่ภายนอกโรงแรม ก็มีความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเส้นทางที่ผู้ให้บริการในโรงแรมสามารถอพยพออกสู่ภายนอกนั้น จะไม่มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางเส้นทางอพยพ ทำให้สามารถออกนอกพื้นที่โครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย ดังนั้น จุดรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทั้งในแง่ขนาดของพื้นที่ที่เพียงพอ ตำแหน่งที่สะดวกในการเข้าถึง และเหมาะสมในแง่การจัดการ



จุดรวมพลของโรงแรม

8) การรักษาความปลอดภัย

โรงแรมได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง การทำงานจะแบ่งเป็น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณที่จอดรถยนต์ และทางเข้า-ออกของโครงการ

นอกจากนี้ มีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System: CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งจะติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ ภายนอกอาคารรอบๆ โครงการ และทางเข้า-ออกของโรงแรม



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและโทรทัศน์วงจรปิดของโรงแรม

9) การจัดการสระว่ายน้ำ

โรงแรมจัดให้มีสระว่ายน้ำ ซึ่งประกอบด้วย สระว่ายน้ำเด็ก จำนวน 1 สระ และสระว่ายน้ำผู้ใหญ่ จำนวน 1 สระ โดยมีรายละเอียดในการบริหารจัดการน้ำในสระว่ายน้ำ ดังนี้

สระว่ายน้ำเด็ก : ปริมาตรของน้ำในสระว่ายน้ำรวมทั้งสิ้น 19.63 ลูกบาศก์เมตร มีระบบการหมุนเวียนน้ำในสระเป็นแบบ over flow โดยน้ำในสระจะ over flow เข้าสู่ระบบการกรองน้ำซึ่งเป็นระบบกรองทราย น้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบกรองทรายแล้วจะเติมคลอรีนลงไปให้มีความเข้มข้นของคลอรีนในสระว่ายน้ำ เท่ากับ 1 ส่วนในล้านส่วน เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่มีอยู่ในสระว่ายน้ำ โดยใช้เวลาในการ turn over น้ำทั้งสระทราย ประมาณ 6 ชั่วโมง และทุกๆ 2 เดือน จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำสระว่ายน้ำทั้ง และมีการเติมน้ำประปาแทนที่เพื่อรักษาคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ สำหรับน้ำที่สูบทิ้งนั้นจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โรงแรม

โรงแรมจัดให้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในสระว่ายน้ำเด็กบ่อยครั้งกว่าในสระผู้ใหญ่ คือ 2 เดือนต่อครั้ง แต่เนื่องจากขนาดของสระว่ายน้ำเด็กมีขนาดเล็ก จึงมีปริมาตรน้ำในสระเพียง 19.63 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จึงใช้น้ำประปาในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นในการเปลี่ยนถ่ายน้ำแต่ละครั้ง

สระว่ายน้ำผู้ใหญ่ : ปริมาตรของน้ำในสระว่ายน้ำรวมทั้งสิ้น 1,067.25 ลูกบาศก์เมตร มีระบบการหมุนเวียนน้ำในสระเป็นแบบ over flow โดยน้ำในสระจะ over flow เข้าสู่ระบบการกรองน้ำซึ่งเป็นระบบกรองทราย น้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบกรองทรายแล้วจะเติมคลอรีนลงไปให้มีความเข้มข้นของคลอรีนในสระว่ายน้ำ เท่ากับ 1 ส่วนในล้านส่วน เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่มีอยู่ในสระว่ายน้ำ โดยใช้เวลาในการ turn over น้ำทั้งสระประมาณ 6 ชั่วโมง และทุกๆ 1 ปี จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำสระว่ายน้ำทั้ง และมีการเติมน้ำประปาแทนที่เพื่อรักษาคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ สำหรับน้ำที่สูบทิ้งนั้นจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โรงแรม และส่วนที่เหลือจะใช้ปั๊มสูบออกด้วยอัตราการไหลไม่เกิน 2.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไปตามท่อระบายน้ำฝนของโรงแรม ซึ่งเชื่อมกับท่อระบายน้ำทิ้งรวมของเทศบาลเมืองปาดองที่บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งจะระบายต่อไปยังท่อระบายน้ำทิ้งรวมของเทศบาลเมืองปาดองต่อไป



สระว่ายน้ำของโรงแรม

10) พื้นที่สีเขียวของโครงการ

โรงแรมจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณโดยรอบชั้นล่างโรงแรมทั้งหมด



พื้นที่สีเขียวของโรงแรม

11) การจราจร

(1) การเข้าถึงโครงการ

พื้นที่โรงแรมตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองภูเก็ต โดยมีระยะห่างประมาณ 12 กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการเริ่มจากตัวเมืองภูเก็ตไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 จากนั้นจะเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 แล้วตรงเข้าสู่ถนนพระบารมีซึ่งเชื่อมต่อจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 ก่อนถึงสามแยกที่จะเลี้ยวเข้าสู่ถนนทวิวงศ์ ซึ่งเป็นถนนรอบเกาะทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233) จะเห็นโครงการตั้งอยู่ทางด้านขวามือ

(2) ถนนและที่จอดรถของโครงการ

บริเวณที่ตั้งโรงแรมจะอยู่ติดกับถนนสาธารณะ 3 ด้าน คือ ด้านหลังโครงการติดกับถนนสาธารณะ กว้าง 6 เมตร ด้านหน้าโรงแรมติดกับถนนพระบารมี ซึ่งมีความกว้างผิวจราจร 12 เมตร และด้านทิศตะวันตก ติดกับถนนเลียบริมชายหาดป่าตอง (ถนนทวิวงศ์) มีความกว้างผิวจราจร 8 เมตร ซึ่งถนนพระบารมีจะเชื่อมต่อกับ ถนนทวิวงศ์ ดังนั้น จึงสามารถเดินทางสู่โรงแรมโดยใช้เส้นทางถนนสายวิจิตรสงคราม และถนนเลียบริมชายหาดป่าตอง (ถนนทวิวงศ์) ทำให้การเดินทางมายังโครงการสามารถทำได้โดยสะดวก

สำหรับทางเข้า-ออกโรงแรม ได้จัดให้มีทางเข้า 1 แห่ง กว้าง 6.00 เมตร เชื่อมต่อกับถนนพระบารมี และมีทางให้รถออกจากโครงการ 2 แห่ง กว้าง 6.00 เมตร เช่นกัน เชื่อมต่อกับถนนพระบารมีและถนนสาธารณะ ขนาด 6 เมตร การจัดระบบจราจรภายในพื้นที่โครงการ จะให้มีการเดินรถแบบทางเดียว (One Way) โดยจะจัดให้มีพนักงานความปลอดภัยคอยจัดระบบจราจร และการเดินรถภายในโครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้าและทางออกโครงการทั้ง 3 แห่ง

ทางโรงแรม ได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไว้ภายในโรงแรมทั้งหมด 60 คัน โดยที่จอดรถที่ตั้งฉากกับถนนมีขนาด 2.4x5 เมตร และที่จอดรถที่ขนานกับถนนมีขนาด 2.5x6 เมตร นอกจากนี้จะจัดให้มีที่จอดรถสำหรับคนพิการ จำนวน 2 คัน โดยเป็นที่จอดรถที่ตั้งฉากกับถนนขนาด 4x6 เมตร และเป็นที่จอดรถที่ขนานกับถนนขนาด 3.5x6 เมตร ซึ่งจะเพียงพอตามข้อกำหนดและเพียงพอต่อผู้ที่มาใช้บริการ เนื่องจากผู้มาใช้บริการของโรงแรมส่วนใหญ่มักจะมาจากต่างประเทศและมาเป็นกลุ่มทัวร์เป็นหลัก

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในระยะดำเนินการ โรงแรมป่าตองพารา곤 รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พารา곤 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่งได้ทำการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยการสำรวจภาคสนามของพื้นที่โครงการ การตรวจสอบจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และการแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงาน

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมป่าตองพารา곤 รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พารา곤 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 แสดงได้ดังตารางที่ 2.2-1 โดยสามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ 2) มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน 3) มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ และ 4) มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมป่าตองพารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา ของ
 บริษัท ป่าตอง พารากอน จำกัด ระยะดำเนินการ

โครงการ : โรงแรมป่าตองพารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา
 เจ้าของโครงการ : บริษัท ป่าตอง พารากอน จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
 จัดทำรายงานโดย : บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด
 ช่วงเวลาที่รายงาน : ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
 ประเภทโครงการ : โรงแรม

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ	ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบ ภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบ ภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	-	- ภาพถ่ายที่ 2.2-1 พื้นที่สีเขียวของ โรงแรม
1.2 ดินและการชะล้าง พังทลาย	ดูแลรักษาดินไม่ ไม้ดอกไม้ประดับ และหย้าคลุมดินที่ ปลูกไว้ในโครงการ ให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ	✓	-
1.3 คุณภาพอากาศ	บริเวณห้องครัวทุกห้องต้องติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และ ปล่องระบายควัน (Hood) เพื่อบดอากาศ	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-2 พัดลมดูดอากาศ และ ปล่องระบายควัน
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน	จำกัดความเร็วขณะและเส้นทาง-ออก พื้นที่โครงการ ให้มี ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-3 ป้ายจำกัดความเร็ว

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ด้านชีวภาพ	✓ โรงแรมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ด้านชีวภาพ	-
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	รณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัย และพนักงานของโครงการใช้น้ำ อย่างประหยัด โดยติดคำขวัญชักชวนให้ใช้น้ำอย่าง ประหยัดไว้ตามจุดต่างๆ ที่มีการใช้น้ำ ซึ่งนอกจากจะเป็น การประหยัดน้ำแล้ว ยังช่วยลดปริมาณน้ำทิ้งอีกด้วย และ เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดประเภทสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นรุ่น ประหยัดน้ำ	✓ โรงแรมเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งในส่วนห้องพักของลูกค้าและ ออฟฟิศของโรงแรม พร้อมมีป้ายรณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ ประหยัดพลังงานในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม เช่น การใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำ การไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอน เป็นต้น	- ภาพถ่ายที่ 2.2-4 ป้ายรณรงค์ประหยัด พลังงาน
	ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ ระบบเส้นท่อประปา ก๊อกน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพที่ ดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีมีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที เพื่อ ป้องกันการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์	✓ โรงแรมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอยตรวจสอบสภาพของถึงกับน้ำดิบถึง เก็บน้ำดี ระบบจ่ายน้ำ และบิ๊บน้ำ เป็นต้น พร้อมจัดบันทึกการทำงาน เป็นประจำทุกวันเดือน นอกจากนี้ โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านที่ทำความ สะอาดทั่วไปคอยตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในระบบ สุขภัณฑ์เป็นประจำทุกวัน พร้อมแจ้งซ่อมแก่ฝ่ายช่างโรงแรมเมื่อเกิด การชำรุด	- เอกสารแนบ 4 PM ตรวจสอบระบบ น้ำใช้
3.2 การใช้ไฟฟ้า	ติดตั้งอุปกรณ์ เติมน้ำไฟฟ้าต่าง ๆ รวมถึงสายสัญญาณ ทางไฟฟ้าสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน	✓ โรงแรมเลือกใช้อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าต่าง ๆ รวมถึงสายสัญญาณทาง ไฟฟ้าสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐานตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างโรงแรม	-

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ		เอกสารอ้างอิง
		✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ		
3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมทั้งรณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ทั้งในส่วนของผู้เข้าพักอาศัยและพนักงานของโรงแรม	✓	โรงแรมเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ต่างๆ ของส่วนกลางแบบประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟฟลูออโร LED ทั้งโรงแรม, ระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5, ตู้เย็นแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5 เป็นต้น	- ภาพถ่ายที่ 2.2-5 อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
	ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ดี	✓	โรงแรมจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำ หากมีการเสียหายหรือชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า จะทำการซ่อมบำรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และทำการตรวจสอบตู้ MDB เป็นประจำทุกเดือน	- เอกสารแนบ 5 PM ตรวจสอบ MDB
	ทางโครงการต้องกำกับพนักงานให้ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า และไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถให้แสงสว่างได้เต็มที่ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง	✓	โรงแรมจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า และไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถให้แสงสว่างได้เต็มที่ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง	-
	กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้ไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้ไฟ แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ	✓	โรงแรมจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบดูแลการใช้ไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้ไฟ	-
	ผู้บริหารของโรงแรมควรออกเป็นนโยบายแรงจูงใจให้พนักงานของโรงแรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าทุกวิถีทาง และประกาศอย่างชัดเจนแก่พนักงานทั้งหมดให้รับทราบ และดำเนินการตามแนวนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล	☒	โรงแรมจัดให้ผู้บริหารของโรงแรมอยู่ระหว่างออกนโยบายแรงจูงใจให้พนักงานของโรงแรมประหยัดพลังงานไฟฟ้า และประกาศอย่างชัดเจนแก่พนักงานให้รับทราบและดำเนินการตามแนวนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	-

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.3 การจัดการขยะมูลฝอย	ให้พนักงานเก็บขยะทำการจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากจุดต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโครงการ โดยแยกถุงขยะเปียกและถุงขยะแห้ง ใส่ถุงดำและมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนรวบรวมไว้ในอาคารพักขยะมูลฝอย เพื่อสะดวกในการเก็บขน การเก็บมูลฝอยใส่ถุงไม่ควรมีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป โดยเมื่อบรรจุมูลฝอยได้ประมาณ 3 ใน 4 ของถุง ให้มัดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปเก็บไว้ที่อาคารพักขยะ ก่อนแยกไปเก็บที่บริเวณห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง ที่อาคาร E เพื่อรอให้ทางเทศบาลเมืองป่าตองขนย้ายไปกำจัดต่อไป จัดให้มีห้องพักขยะที่ถูกสุขลักษณะ โดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศด้วย ซึ่งจะสามารถป้องกันกลิ่นและแมลงรบกวนได้ สำหรับห้องพักขยะเปียก จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 9000 BTU เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็น โดยภายในแยกเป็นห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง แต่ละห้องมีขนาดเท่ากับ 2.1x4.15x2.75 เมตร มี ปริมาตรรวม 48 ลูกบาศก์เมตร	✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ✓ โรงเรณูจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดห้องพักความสะอาดห้องพักลูกค้าทุกวัน โดยมีการคัดแยกขยะจากห้องพักลูกค้า เช่น ขวดพลาสติก ก่อนนำไปทิ้งที่ห้องพักรวบรวมแยกประเภท ✓ โรงเรณูจัดให้แม่บ้านทำความสะอาดพนักงานในโรงแรมในห้องพักขยะใส่ถุงดำในประมาณ 3 ใน 4 ของถุงและมัดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปเก็บไว้ที่อาคารพักขยะ ก่อนแยกไปเก็บที่บริเวณห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง ที่อาคาร E เพื่อรอให้รถเก็บขยะเอกชนขนย้ายไปกำจัดต่อไป ✓ โรงเรณูจัดให้มีห้องพักรวบรวมแยกประเภท ได้แก่ ห้องพักขยะแห้ง เป็นขยะทั่วไปจากห้องพักลูกค้า ขยะจากส่วนออฟฟิต และห้องพักขยะเปียก เป็นเศษอาหารจากห้องครัว นอกจากนี้ มีห้องพักขยะรีไซเคิล ซึ่งรวบรวมขยะประเภทขวด และกระดาส เพื่อรอขายให้แก่ผู้รับซื้อ	- ภาพถ่ายที่ 2.2-6 การรวบรวมขยะเพื่อนำไปทิ้งที่ห้องพักรวบรวม - ภาพถ่ายที่ 2.2-7 ห้องพักรวบรวม

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.3 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	ทางโครงการจะตั้งประสานงานกับกองช่างสุขาภิบาลให้ เข้ามาทำการเก็บขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ ทุกวัน โดยกำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการเก็บขนให้ เป็นช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อไม่ให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ใช้ บริการของโรงแรม	✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ✓ โรงแรมได้จัดตั้งรถขยะของเทศบาลเมืองป่าตองเข้าทำการเก็บ ขยะจากห้องพักรวมทุกวัน	- เอกสารแนบ 6 ใบเสร็จส่งกำจัดขยะ
	ทำความสะอาดห้องพักรวมผลอยเป็ยทุกวัน เพื่อป้องกัน กลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่เข้าพักอาศัยและป้องกันการ แพร่กระจายของแมลงวันและแมลงสาบ รวมทั้งหนู และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักรวมผลอย ให้ระบบลงระบบบำบัดระบายน้ำของโครงการ ซึ่งจะระบาย ต่อไปยังระบบบำบัดรวมของเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อทำ การบำบัดต่อไป	✓ โรงแรมจัดให้มีแมบ้านทำความสะอาดห้องพักรวมทุกวันภายใน หลังจากรถเก็บขยะออกนรับขยะไปกำจัด	- ภาพถ่ายที่ 2.2-8 การทำความสะอาด ห้องพักรวม
	ตรวจสอบสภาพถังขยะและห้องพักรวมให้มีสภาพดี อยู่เสมอ ถ้ามีการรื้อถอน หรือ ขำรุต้องรื้อถอนดำเนินการ แก้ไขทันที	✓ โรงแรมจัดให้มีแมบ้านทำความสะอาดตรวจสอบสภาพถังขยะและ ห้องพักรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการรื้อถอน หรือชำรุต้อง รื้อถอนดำเนินการแก้ไขทันที	-
3.4 ระบบระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำของ โครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากพบว่า ชำรุแตก หรือตันในส่วนใดต้องทำการแก้ไขทันที	✓ โรงแรมจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบคอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำ ของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากพบว่า ชำรุ แตก หรือตันในส่วนใดต้องทำการแก้ไขทันที	-

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.6 การคมนาคม	จัดให้มีป้ายสะท้อนแสงที่บริเวณทางเข้าและทางออก โครงการ ให้เห็นโดยชัดเจน จำนวนทั้งสิ้น 3 จุด คือ ทางเข้าบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด ทางออกบริเวณ ด้านหน้าโครงการ และด้านหลังโครงการบริเวณละ 1 จุด ภายในโครงการจะติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรกระเจิง สูง และอุปกรณ์ สะท้อนแสงไฟให้เห็นได้ชัดเจนจุดที่ เป็นเกาะกลางถนน วงเวียน และทางแยก จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจัดการจราจร และจัดระเบียบการจราจรขณะเข้าสู่อาคารจอดรถ เพื่อ ให้การเข้า-ออกเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเป็น ระเบียบ จัดให้มีที่จอดรถของโครงการตามรายละเอียดในบทที่ 2 และห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในที่ซึ่ง จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถตามที่เสนอไว้ในรายงาน ประสานกับเทศบาลเมืองป่าตองและแขวงการทางจังหวัด ภูเก็ตในการขอติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณ สามแยกถนนทิวังค์-ถนนพระบารมี เพื่อเพิ่มความ ปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะในบริเวณใกล้เคียงกับ พื้นที่โครงการ และติดตั้งป้ายบอกระยะทางก่อนถึง โครงการในบริเวณด้านหน้าและด้านตะวันตกของ โครงการ จำนวน 3 ป้าย ได้แก่	✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ✓ โรงแรมจัดให้มีป้ายสะท้อนแสงบริเวณทางเข้าและทางออกโรงแรม อย่างชัดเจน ✓ โรงแรมจัดให้มีป้ายสัญญาณจราจรตามเส้นทางจราจรภายในโรงแรม ✓ โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อคอยจัดการจราจรและจัดระเบียบการจราจรขณะเข้าสู่ อาคารจอดรถ เพื่อให้การเข้า-ออกเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเป็นระเบียบ ✓ โรงแรมจัดให้มีที่จอดรถและที่จอดรถจักรยานยนต์ สำหรับ พนักงานโรงแรมและผู้เข้าพักอย่างเพียงพอ ✓ โรงแรมจัดให้มีป้ายโรงแรมบริเวณก่อนเข้าสู่โรงแรม 100 เมตร ทั้งนี้ ปัจจุบันการเดินทางมายังโรงแรมสามารถใช้ระบบนำทาง GPS ซึ่ง แสดงพิกัดการเดินทางมายังโรงแรมได้อย่างสะดวก	- ภาพถ่ายที่ 2.2-12 ป้ายสะท้อนแสง ทางเข้า- ออกโรงแรม - ภาพถ่ายที่ 2.2-13 สัญญาณจราจร ภายในโรงแรม - ภาพถ่ายที่ 2.2-14 เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย - ภาพถ่ายที่ 2.2-15 ที่จอดรถภายใน โรงแรม - ภาพถ่ายที่ 2.2-16 ป้ายโรงแรม

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.6 การคมนาคม (ต่อ)	- บ้ายที่ 1 "อีก 100 เมตร จะถึงโรงเรือนพารากอนป่าตอง" - บ้ายที่ 2 "อีก 35 เมตร จะถึงโรงเรือนพารากอนป่าตอง" - บ้ายที่ 3 "อีก 60 เมตร จะถึงโรงเรือนพารากอนป่าตอง" - ไม่มีมาตรการ	✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- ไม่มีการพิจารณา	-	-
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจและสังคม	ในการพิจารณารับพนักงานให้เลือกรับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	✓ โรงแรมมีนโยบายพิจารณาประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน	-
4.2 สาธารณสุข	ดูแลรักษาความสะอาดห้องพักรับชมและห้องพักให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันกลิ่น และการแพร่พันธุ์ของพาหะนำโรคต่างๆ ดูแลรักษาและควบคุมคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำของโครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ และให้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในสระว่ายน้ำเด็กทุกๆ 2 เดือน สำหรับสระว่ายน้ำผู้ใหญ่ให้ทำปีละครั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้สระว่ายน้ำ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง	✓ โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดห้องพักทุกวันภายหลังจากการเข้าพักเรียบร้อยแล้ว ✓ โรงแรมจัดให้มีการควบคุมคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำการตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระ และความเค็มเป็นกรด-ด่าง สระว่ายน้ำทุกวัน วันละ 2 เวลาเช้าและเย็น นอกจากนี้ มีการตรวจเชื้อโคลิฟอร์มและเชื้ออีโคไลเป็นประจำทุกเดือน	- ภาพถ่ายที่ 2-2-8 การทำความสะอาด ห้องพักรับชม - เอกสารแนบ 8 การตรวจวัดค่า คลอรีนอิสระและ ความเป็นกรด- ด่างประจำเดือน
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	โครงการต้องจัดให้มีหน่วยรักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับรักษาพยาบาล พนักงานของโครงการ และแขกที่เข้าพักในโรงแรม	✓ โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่โรงแรม	- ภาพถ่ายที่ 2.2-14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ภาพถ่ายที่ 2.2-17 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โรงเริ่มแปดองพารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท แปดอง พารากอน จำกัด
 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
4.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	จัดทำแผนฉุกเฉินต่างๆ กรณีเกิดเพลิงไหม้ไว้ให้พร้อม ได้แก่ แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แผนอพยพหนี ไฟออกจากตัวอาคารและพื้นที่โครงการ รวมถึงแผน บรรเทาทุกข์หลังเกิดเพลิงไหม้ จัดให้มีการซ้อมหนีไฟ อพยพคนและการใช้อุปกรณ์ ดับเพลิงร่วมกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นเป็นประจำ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานในการดับเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพทางโครงการจะต้องจัดอบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยให้มี ความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ที่มีอยู่ เมื่อ มีเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้ไม่ตกใจหรือตื่นกลัวและสามารถ ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองป่าตองและ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือใน กรณีเกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งมีสมุดจดเบอร์โทรศัพท์ของ หน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นไว้ด้วย เพื่อติดต่อได้ทันทีใน กรณีฉุกเฉิน	✓ มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ปฏิบัติ ⊕ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ✓ โรงเริ่มจัดให้มีแผนฉุกเฉินพร้อมจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัย โดย กำหนดบทบาทหน้าที่ และมีนโยบายการซ้อมป้องกันอัคคีภัยและการ ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโรงเริ่มปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2567 มีแผน ดำเนินการในช่วงปลายปี 2567 ✓ ✓	- เอกสารแนบ 10 แผนฉุกเฉินการ และการจัดตั้ง คณะกรรมการความ ปลอดภัย -

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ		เอกสารอ้างอิง
		✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ		
4.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้นไว้โดยเฉพาะคอยตรวจตราความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมุนเวียนกันไปรับกาฝึก อบรม การป้องกัน และระงับอัคคีภัยจากกองบังคับการตำรวจดับเพลิงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	✓	โรงรํงมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่โรงรํงม	- ภาพถ่ายที่ 2.2-14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	จัดให้มีแผนผังรวมของโรงรํงมแสดงจุดที่ตั้งของบันได ตามปกติ ทางลงหนีไฟ แหล่งน้ำสำหรับใช้เพื่อการดับเพลิง หัวประปาดับเพลิง หัวข้อต่อรับน้ำดับเพลิงของห้องน้ำดับเพลิงและอื่น ๆ ตามสมควร เพื่อประโยชน์ในการดับเพลิง โดยติดตั้งไว้ที่ห้องโถงชั้นล่างของแต่ละอาคาร มีแสงสว่างส่องให้สังเกตเห็นได้ในระยะใกล้	✓	โรงรํงมได้จัดทำผังเส้นทางกาอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณด้านหลังกห้องพักรักลูกค้า ทางเดินในอาคาร และใกล้ประตูทางออกหนีไฟ	- ภาพถ่ายที่ 2.2-20 ป้ายแสดงเส้นทางกาอพยพหนีไฟของโรงรํงม
	จัดให้มีแผนผังแสดงทางออกหนีไฟติดประจําไว้ทุกห้อง มีข้อความกำกับเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยให้อ่านเข้าใจว่าแต่ละห้องเป็นจุดเริ่มต้นที่จะออกไปสู่ทางหนีไฟ	✓		
4.5 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน	ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร โดยติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคาหรือฉนวนหนึ่งที่กระแทกกับแสงอาทิตย์	✓	โรงรํงมเลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดกลืนความร้อน	- ภาพถ่ายที่ 2.2-21 สีหลังคาและสีอาคารของโรงรํงม
	เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้อง และเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด (High Economic Efficiency Ratio (EER))	✓	โรงรํงมเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้อง และเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด	- ภาพถ่ายที่ 2.2-22 ระบบปรับอากาศ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
4.5 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ เพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในระดับต่ำ โดยขอแนะนำทั่วไป มีดังนี้ 1) ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งคราวตามกำหนดที่ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบการปรับแต่งระบบในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตามที่มักจะปฏิบัติกันโดยทั่วไป จะทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงเรื่อยๆ 2) ตั้ง Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะไม่ควรงตั้ง Thermostat ไว้ให้ต่ำที่สุด และหมั่นตรวจสอบว่าสามารถทำงานได้เป็นปกติ หรือไม่ อุณหภูมิที่พอเหมาะคือ 24-26 องศาเซลเซียส 3) ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นประจำ และตรวจสอบ อย่ายให้มีวัสดุปิดขวางลมที่ใช้ในการระบายความร้อน 4) พัดลมทุกตัวจะต้องทำการหล่อลื่นโดยการอัดจารบี หรือ หยอดน้ำมันอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาในการทำงาน 5) ตรวจสอบการรั่วของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงการซ่อมแซมฉนวนห่อลมที่ฉีกขาด 6) ตรวจสอบหน้าต่างและประตูเข้าออกอาคารว่ามีรูรั่วทำให้อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่อาคารหรือไม่	✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ✓ โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ เพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในระดับต่ำ ตามแผนงานที่กำหนด	- เอกสารแนบ 11 PM บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โรงแรมป่าตองพารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พารากอน จำกัด
 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
4.5 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดย เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อาทิเช่น หลอด คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟฟ้าติดตั้งแผ่นสะท้อน แสง การใช้บัลลาสต์ชนิด Low Watt Loss หรือ ชนิด Electronics Ballast	✓ โรงแรมเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของส่วนกลางแบบ ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟฟ้าชนิด LED ทั้งโรงแรม	- ภาพถ่ายที่ 2.2-5 อุปกรณ์ไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน
	ห้องพักแต่ละห้องติดตั้งระบบ Key Tag ซึ่งจะตัดไฟ อัตโนมัติในช่วงที่ไม่มีการใช้งานแล้ว	✓ โรงแรมจัดให้ห้องพักแต่ละห้องติดตั้งระบบ Key Tag ซึ่งจะตัดไฟ อัตโนมัติในช่วงที่ไม่มีการใช้งานแล้ว	- ภาพถ่ายที่ 2.2-23 ระบบ key tag ห้องพัก
4.6 ประวัติศาสตร์และ สุนทรียภาพ	ปลูกไม้ยืนต้น และไม้ดอกไม่ประดับในบริเวณที่ว่างของ โครงการ	✓ โรงแรมได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โรงแรม ตามแบบภูมิ สถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	- ภาพถ่ายที่ 2.2-1 พื้นที่สีเขียวของ โรงแรม
	ดูแลรักษาด้านไม่ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ เสมอ พร้อมทั้งปลูกซ่อมแซมในส่วนที่ตาย	✓ โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คนสวนทำหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ในโรงแรม ให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ	-
	ควบคุมดูแลอาคาร และบริเวณต่างๆ ของโครงการให้มี สภาพดี และสวยงามอยู่เสมอ ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ ออกแบบไว้ และให้สอดคล้องและกลมกลืนกับ สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง	✓ โรงแรมจัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารโรงแรม และบริเวณต่างๆ ให้มี สภาพดีอยู่เสมอ	-
	ประสานงานกับเทศบาลเมืองป่าตองและแขวงการทาง จังหวัดภูเก็ต ในการขอจัดส่วนหย่อมบริเวณริมทางเดิน เท้าในบริเวณด้านหน้า ด้านหลังและด้านตะวันตกที่ติด กับโครงการ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความร่มรื่นให้ กับผู้สัญจรผ่านไป-มา	✓ สภาพปัจจุบันของทางเดินเท้าติดกับด้านหน้าโรงแรม ใช้ประโยชน์ เป็นอาคารที่พักโดยสาร และพื้นที่ส่วนหย่อม	- ภาพถ่ายที่ 2.2-24 พื้นที่ด้านหน้าโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-1 พื้นที่สีเขียวของโรงแรม




ภาพถ่ายที่ 2.2-2 พัดลมดูดอากาศ และปล่องระบายควัน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมป่าตองพารา곤 รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พารา곤 จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ระยะดำเนินการ)



ภาพถ่ายที่ 2.2-3 ป้ายจำกัดความเร็วรถ

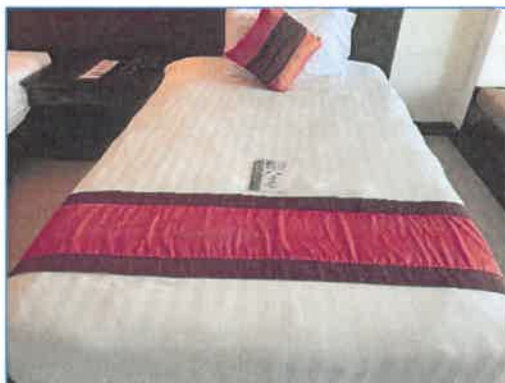

ภาพถ่ายที่ 2.2-4 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน



ภาพถ่ายที่ 2.2-5 อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า



ภาพถ่ายที่ 2.2-6 การรวบรวมขยะเพื่อนำไปทิ้งที่ห้องพักขยะรวม



ห้องพักขยะรีไซเคิล



ห้องพักขยะรวมเพื่อเอกชนเข้าเก็บขน

ภาพถ่ายที่ 2.2-7 ห้องพักขยะรวม



ภาพถ่ายที่ 2.2-8 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม



ภาพถ่ายที่ 2.2-9 การทำความสะอาดระบบระบายน้ำ



ภาพถ่ายที่ 2.2-10 บ่อหนองน้ำฝน



ภาพถ่ายที่ 2.2-11 การตักกากไขมัน



ภาพถ่ายที่ 2.2-11 ป้ายสะท้อนแสงทางเข้า-ออกโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-13 สัญญาณจราจรภายในโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ภาพถ่ายที่ 2.2-15 ที่จอดรถภายในโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-16 ป้ายโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-17 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



ภาพถ่ายที่ 2.2-18 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-18 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-19 บ่อน้ำฝน



ภาพถ่ายที่ 2.2-20 บ้ายแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟของโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-21 สีหลังคาและสีอาคารของโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-22 ระบบปรับอากาศ



ภาพถ่ายที่ 2.2-23 ระบบ key tag ห้องพัก



ภาพถ่ายที่ 2.2-24 พื้นที่ด้านหน้าโรงแรม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เอกสารแนบที่ 1) ทั้งนี้ บริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด ร่วมกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและได้มอบหมายให้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
 โรงแรมป่าตองพารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พารากอน จำกัด

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข
1.ระบบประปา	ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา	1 เดือน/ครั้ง	โรงแรมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอยตรวจสอบสภาพของถังเก็บน้ำดิบถึงเก็บน้ำดี ระบบจ่ายน้ำ และบิ๊มน้ำ เป็นต้น พร้อมจัดให้มีการทำงานเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดทั่วไปคอยตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในระบบสุญญากาศเป็นประจำทุกวัน พร้อมแจ้งซ่อมแก่ฝ่ายช่างโรงแรมเมื่อเกิดการชำรุด (เอกสารแนบ 4 PM ตรวจสอบระบบน้ำใช้)	-
2.ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	ตรวจสอบระบบระบายน้ำมีเพื่่อุดตันหมันตักเศษขยะและทำความสะอาดท่อระบายน้ำเป็นประจำ	1 เดือน/ครั้ง	โรงแรมจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำและตะแกรงดักขยะมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อ ระบายน้ำรวมของเทศบาลเมืองป่าตองเป็นประจำ (ภาพถ่ายที่ 2.2-9 การทำความสะอาดระบบระบายน้ำ)	-
3.การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย	ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อดักไขมัน หากมีปริมาณมากให้ตักออก	ทุกสัปดาห์	โรงแรมจัดให้มีการตักกากไขมันจากบ่อดักไขมันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมส่งกำจัดโดยรถเอกชน (ภาพถ่ายที่ 2.2-11 การตักกากไขมัน)	-
	ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มีปริมาณขยะตกค้าง	ทุกสัปดาห์	โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกวันภายหลังการเก็บขยะเอกชนรับขยะไปกำจัด (ภาพถ่ายที่ 2.2-8 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม)	-

3.2 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ แสดงตำแหน่งตรวจวัดตลอดจนเทคนิคและวิธีการตรวจวิเคราะห์ ดังตารางที่ 3.2-1

ตารางที่ 3.2-1 พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด	ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์
1. คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ	- ความเป็นกรดด่าง	- 4500-H ⁺ B. Electrometric Method
น้ำ	- ค่าคลอรีนคงค้าง	- Test Kit Method
	- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	- APHA 23 rd ed : 2017
	- อี.โคไลแบคทีเรีย	- APHA 23 rd ed : 2017

3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.3.1 คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ

โรงแรมได้ว่าจ้างบริษัท เซาท์เทิร์นแล็บแอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.3.1-1



ภาพถ่ายที่ 3.3.1-1 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำในโรงแรม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ กำหนดให้ตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ค่าคลอรีนตกค้าง โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอี.โคไลแบคทีเรีย เดือนละ 1 ครั้ง

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ แสดงได้ดังตารางที่ 3.3.1-1 เมื่อนำผลการตรวจวิเคราะห์ มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำส่วนใหญ่ที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้น ความเป็นกรดต่าง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน และค่าคลอรีนตกค้าง ในเดือนมกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม และ มิถุนายน มีค่าไม่อยู่ในช่วงมาตรฐาน สำหรับค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และเชื้ออี.โคไลแบคทีเรีย มีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ผลการตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที่ 3.3.1-1

ตารางที่ 3.3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ			
	ความเป็นกรดต่าง	คลอรีนตกค้าง	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	อี.โคไลแบคทีเรีย
	-	(mg/l)	(MPN/100 ml)	(/100 ml)
10 มกราคม	7.00	2.85	<1.1	ตรวจไม่พบ
12 กุมภาพันธ์	6.88	0.66	<1.1	ตรวจไม่พบ
12 มีนาคม	5.80	1.08	<1.1	ตรวจไม่พบ
3 เมษายน	6.45	0.14	<1.1	ตรวจไม่พบ
2 พฤษภาคม	7.12	1.93	<1.1	ตรวจไม่พบ
12 มิถุนายน	6.13	0.29	<1.1	ตรวจไม่พบ
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	≤10	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : ND (Not Detected) หมายถึง ไม่สามารถตรวจพบได้ ตามวิธีการตรวจสอบที่กำหนด

เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ระหว่างปี 2566-2567 มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำส่วนใหญ่ที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้น ค่าความเป็นกรดต่างและค่าคลอรีนตกค้างมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานใน บางเดือน ผลการตรวจวัดย้อนหลังระหว่างปี 2566-2567 แสดงได้ดังตารางที่ 3.3.1-2

ตารางที่ 3.3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ระหว่างปี 2566-2567

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ			
	ความเป็นกรดต่าง	คลอรีนตกค้าง	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	อี.โคไลแบคทีเรีย
-	-	(mg/l)	(MPN/100 ml)	(/100 ml)
พ.ศ.2566				
12 กรกฎาคม	6.24	1.13	<1.1	-
9 สิงหาคม	6.22	2.68	<1.1	-
13 กันยายน	6.72	0.87	<1.1	-
11 ตุลาคม	6.65	0.21	<1.1	-
8 พฤศจิกายน	5.59	1.96	<1.1	ตรวจไม่พบ
13 ธันวาคม	6.74	0.40	<1.1	ตรวจไม่พบ
พ.ศ.2567				
10 มกราคม	7.00	2.85	<1.1	ตรวจไม่พบ
12 กุมภาพันธ์	6.88	0.66	<1.1	ตรวจไม่พบ
12 มีนาคม	5.80	1.08	<1.1	ตรวจไม่พบ
3 เมษายน	6.45	0.14	<1.1	ตรวจไม่พบ
2 พฤษภาคม	7.12	1.93	<1.1	ตรวจไม่พบ
12 มิถุนายน	6.13	0.29	<1.1	ตรวจไม่พบ
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	≤10	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : ND (Not Detected) หมายถึง ไม่สามารถตรวจพบได้ ตามวิธีการตรวจสอบที่กำหนด

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ 2) มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน 3) มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ และ 4) มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

โดยโรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้โดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยังมีมาตรการบางข้อที่ยังคงค้าง โดยแบ่งเป็นดังนี้

มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ได้แก่

- (1) โรงแรมจัดให้ผู้บริหารของโรงแรมอยู่ระหว่างออกนโยบายรณรงค์ให้พนักงานของโรงแรมประหยัดพลังงานไฟฟ้า และประกาศอย่างชัดเจนแก่พนักงานให้รับทราบและดำเนินการตามแนวนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
- (2) โรงแรมอยู่ระหว่างจัดให้มีเบอร์ติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ ติดไว้ให้แก่พนักงานโรงแรมในบริเวณที่สามารถติดต่อได้สะดวก เช่น ส่วนพนักงานต้อนรับ ส่วนออฟฟิศ

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

ระบบประปา

- (1) โรงแรมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอยตรวจสอบสภาพของถังเก็บน้ำดิบถังเก็บน้ำดี ระบบจ่ายน้ำ และปั๊มน้ำ เป็นต้น พร้อมจดบันทึกการทำงานเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านที่ทำความสะอาดทั่วไปคอยตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในระบบสุขภัณฑ์เป็นประจำทุกวัน พร้อมแจ้งซ่อมแก่ฝ่ายช่างโรงแรมเมื่อเกิดการชำรุด

ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

(1) โรงแรมจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำและตะแกรงดักขยะมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อ ระบายน้ำรวมของเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นประจำ

การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย

(1) โรงแรมจัดให้มีการตักกากไขมันจากบ่อดักไขมันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมส่งกำจัดโดยรถเอกชน
(2) โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกวันภายหลังจากรถเก็บขยะเอกชนรับขยะไปกำจัด

คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ

(1) โรงแรมได้ว่าจ้างบริษัท เซาท์เทิร์นแล็บแอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 การตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ กำหนดให้ตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ค่าคลอรีนตกค้าง โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอี.โคไลแบคทีเรีย เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อนำผลการตรวจวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำส่วนใหญ่ที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้น ความเป็นกรดต่าง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน และค่าคลอรีนตกค้าง ในเดือนมกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน มีค่าไม่อยู่ในช่วงมาตรฐาน สำหรับค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และเชื้ออี.โคไลแบคทีเรีย มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

เอกสารแนบที่ 1

หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009/ 3925



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 รอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๑๖ เมษายน 2547

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมพาราгон ปาดอง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ที่ น.ลย.043/9/2546
ลงวันที่ 3 กันยายน 2546
2. เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมพาราгон ปาดอง ของบริษัท ปาดองสินทรัพย์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติ
3. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัท ปาดองสินทรัพย์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ในการจัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมพาราгон ปาดอง ตั้งอยู่ถนนพระรามที่ ๖ ตำบลปาดอง อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ 4-2-94.2 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 1048) จำนวนห้องพักรวม 125 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนของการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งมติ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมพาราгон ปาดอง ของบริษัท ปาดองสินทรัพย์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการยึดถือปฏิบัติ และแนวทางการนำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ ข้างนี้ ตามมาตรา 50 วรรคท้ายของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท ป่าตอง สันททรัพย์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอส.พี.เอส.คอนกรีตติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิศกร โอบนิรัตน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววราณี แสงไทย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ค

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ urbaneia@yahoo.com



ที่ ทส 1009/ 3926

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๑๖ เมษายน 2547

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมพาราгон ปาดอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/2622
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ที่ น.พด.016/3/2547
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2547
2. เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมพาราгон ปาดอง ของบริษัท ปาดองสินทรัพย์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติ
3. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมพาราгон ปาดอง ของบริษัท ปาดองสินทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่ถนนพระบรมมี ตำบลปาดอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ 4-2-94.2 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 1048) จำนวนห้องพัก 125 ห้อง จัดทำรายงานโดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้โครงการเพิ่มเติมข้อมูลในประเด็นการจราจร โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของตำแหน่งทางเข้าออกพื้นที่โครงการ ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณสามแยก (ระหว่างถนนทิวังค์กับถนนพระบรมมี) ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรไปมาบนถนนโดยเฉพาะเส้นทางที่มาจากกระหลิมเมื่อโครงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจราจร ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน

ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงให้สำนักงาน
แจ้งให้ความเห็นชอบรายงาน ต่อมาบริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้เสนอรายงานฉบับ
เพิ่มเติม ให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจราจร ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีรายละเอียดของ ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
ตามที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นไว้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย
บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงแรมพาราгон ป่าตอง ของบริษัท ป่าตองสินทรัพย์ จำกัด โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้โครงการ
ยึดถือปฏิบัติ และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรค
ท้ายของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่
ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่า
เป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท ป่าตอง สินทรัพย์ จำกัด
และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิภากร ไชยมิตร)

รองอธิบดีกรม ป่าไม้

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง
(นางสุภาวดี เก่งไทย)
เจ้าหน้าที่บริหารราชการ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469


ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ urbaneia@yahoo.com



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

20 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
20 SOI PHAHOLYOTHIN 24, PHAHOLYOTHIN RD., LADYAO, CHATUCHAK, BANGKOK 10900
TEL. 9394370-4, 9395658-9, 5137674-5 FAX. 5134221

น.ลย.043/9/2546

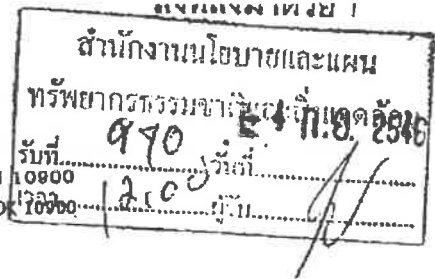


3 กันยายน 2546

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 เล่ม

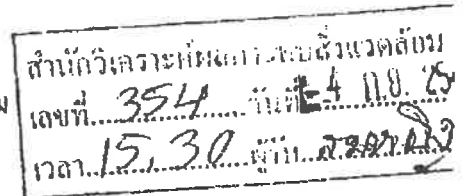

ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 5 สิงหาคม 2546 ให้ทางบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมพาราไดซ์คอนปาทอง ของ บริษัท ป่าตองสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งโครงการฯ ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 5 ตำบลปาทอง อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต นั้น ทางบริษัทฯ ได้ขอส่งรายงานฯ ดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย รณวิบูลเศรษฐ์)

นายสมชาย รณวิบูลเศรษฐ์
(นายสมชาย รณวิบูลเศรษฐ์)
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 6



หน้า.....ทั้งหมด.....หน้า

ค่า..........รับรอง

**เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมพารากอน ปาดอง
ของบริษัท ปาดองสินทรัพย์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมพารากอน ปาดอง ของบริษัท ปาดองสินทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่ถนนพระบรมมี ตำบลปาดอง อำเภอกะหู่ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ 4-2-94.2 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 1048) จำนวนห้องพัก 125 ห้อง จัดทำรายงานโดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมพารากอน ปาดอง ของบริษัท ปาดองสินทรัพย์ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเช่น คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายน้ำ เป็นต้น พร้อมบันทึกและส่งผลการตรวจสอบทุกครั้งมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้วิธีการติดตามตรวจสอบให้ใช้วิธีการตามมาตรฐานที่กำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้นายงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้พิสูจน์พบว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายโดยไม่ชักช้า

หน้า.....1.....ที่.....๑๗.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

**ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม พารากอนปาดอง ในระยะก่อสร้าง**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	เดิมพื้นที่โครงการมีอาคารโรงแรมเก่าตั้งอยู่ คือ โรงแรมพาโนรามา ซึ่งได้ถูกรื้อถอนทั้งตัวอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ออกหมดแล้ว ปัจจุบันพื้นที่โครงการได้กลายเป็นพื้นที่ราบ มีระดับความสูงใกล้เคียงพื้นที่โดยรอบ ดังนั้นผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศจึงมีในระดับต่ำ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากเดิมซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามาเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการพักอาศัย	1. ควบคุมการก่อสร้างและจัดทำบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม 2. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. จัดทำรั้วหรือกำแพงล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันทัศนียภาพที่เกิดจากการก่อสร้าง โดยใช้รั้วหรือกำแพงที่มีความสูงเพียงพออย่างน้อยเกินระดับสายตา 4. ในกรณีที่มีการรบกวนของเสียงและดินจากการขนส่งบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ ให้ทำการเก็บกวาดใส่ตะกร้าเก็บขยะ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย	ในการก่อสร้างจะมีการเปิดหน้าดินและขุดหลุมเพื่อออกเสาเข็ม ก่อนการขึ้นโครงสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน แต่อยู่ในระดับต่ำ	- ปรับหน้าดินและอัดดินให้แน่น โดยให้มีความราบเรียบและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูฝน	- เจ้าของโครงการ
1.3 คุณภาพอากาศ	การผสมปูน การขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างและการทำงานของเครื่องจักรกล ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เขม่าควัน และก๊าซต่างๆ โดยจะเกิดในขั้นตอนของงานปรับพื้นที่ งานวางฐานรากและงานโครงสร้าง	1. กำหนดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง U.S.EPA, 1967 ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 และยังช่วยป้องกันการชำรุดเสียหายของผิวถนนอีกด้วย 2. ในการบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ให้จัดทำวัสดุปิดคลุมท้ายรถให้มีมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ร่วงหล่น หรือรั่วไหลของวัสดุที่บรรจุมาลงบนถนน	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า 17 หน้า
 ลงชื่อ ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

หน้า.....ที่.....หน้า
 ด่วน.....
 ชื่อ.....

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		ข้างเคียง 4. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดัง อันเนื่องมาจากเครื่องจักรกลชำรุด 5. ใช้ระบบครอบปิดแหล่งกำเนิดเสียง 6. อุปกรณ์เครื่องจักรที่หมุนแกว่งหรือเคลื่อนที่ได้ต้องปรับให้ได้ศูนย์ 7. ใช้น้ำมันหล่อลื่น ช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร 8. ไม่ใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ในอัตราที่เร็วเกินไป 9. เลือกใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ คลอดคอน อุปกรณ์ต่างๆ ชนิดที่มีเสียงเบา และวางผังเครื่องยนตร์ที่มีเสียงดังให้ห่างไกลจากอาคารที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง 10. คิดตั้งค่าในค่านอกอาคารที่ก่อสร้างทุกด้าน โดยมีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะทำการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และลดความเข้มของเสียง 11. สร้างรั้วสังกะสีล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง และรั้วยังทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงด้วย 12. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง ได้แก่ Ear Plugs หรือ Ear Muffs ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	บริเวณพื้นที่โครงการมีสภาพเป็นที่ราบ ไม่มีป่าไม้ และพันธุ์ไม้ที่สำคัญแต่อย่างใด	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านสภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ	- เจ้าของโครงการ
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	มีการใช้น้ำของคนงาน จำนวน 200 คน (ไม่ได้พักอยู่ภายในพื้นที่โครงการ จึงคิดเพียงการใช้น้ำในห้องส้วม เท่ากับ 25	1. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 2. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง สำหรับใช้ในช่วงก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอกับความต้องการในการใช้	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ


หน้า 4ทั้งหมด 27หน้า

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การใช้ไฟฟ้า	กิโลวัตต์/วัน) ปริมาณรวม 5 ลูก บาทต่อเมตร/วัน และน้ำใช้ในการ ก่อสร้าง 10 ลูกบาทต่อเมตร/วัน รวมเป็นปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด เท่ากับ 15 ลูกบาทต่อเมตร/วัน โดย ทางโครงการได้ขอรับบริการน้ำ ประปาจากสำนักงานประปา อุทก การประปาส่วนภูมิภาค จะไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดอุทก ในการ จ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรและ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งการใช้ไฟฟ้าของโครงการ เป็นปริมาณเพียงเล็กน้อย และ เป็นช่วงระยะเวลาสั้น จึงไม่ส่ง ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	น้ำ ปริมาณอย่างน้อย 15 ลูกบาทต่อเมตร	
3.3 การจัดการขยะ มูลฝอย	มูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง และขยะวัสดุก่อสร้าง และขยะ ที่เกิดจากกิจกรรมประจำวันของ คนงานก่อสร้าง จำนวน 200 คน ปริมาณ 0.60 ลูกบาทต่อเมตร วัน	1. รณรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่าง ประหยัด 2. การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้า สำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้างให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม มาตรฐาน	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.4 ระบบระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	น้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง จะใช้ระบบบ่อซึม มีได้ระบายน้ำ เสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ สำหรับน้ำฝนจะระบายไปตาม พื้นและให้ซึมหายไปตาม ธรรมชาติ และการก่อสร้าง	1. เศรษฐกิจที่เกิดจากการก่อสร้างจะต้อง แยกเก็บและรวบรวมกองไว้เป็นสัดส่วน ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งบางส่วนจะนำ กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษ คอนกรีตนำไปปรับถมพื้นที่ที่เป็นหลุม เป็นบ่อ ส่วนเศษเหล็ก และถุงปูน ซีเมนต์นำไปขาย เป็นต้น 2. จัดหาถังขยะขนาด 200 ลิตร มีฝาปิด มิดชิด จำนวน 3 ถัง ติดตั้งไว้บริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรองรับขยะจาก คนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งขยะมูล ฝอยในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด 3. หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องทำการ เก็บขนเศษวัสดุก่อสร้างออกจากบริเวณ พื้นที่โครงการไว้เรียบร้อย 4. จัดให้คนงานก่อสร้างเก็บกวาดดิน ทราย และเศษวัสดุที่ตกตามรอบๆ โครงการทุกวัน เพื่อป้องกันเศษวัสดุหรือ ดินทรายไปอุดตันท่อระบายน้ำสาธารณะ 5. มีการควบคุมการระบายน้ำมิให้น้ำ หลากจากพื้นที่โครงการชะล้างเศษตะกอน	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า 5 ทั้งหมด 17 หน้า

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ มีได้ในพื้นที่ จัดขวางการไหลหรือการ ระบายน้ำของชุมชน ดังนั้น การดำเนินโครงการจะไม่ส่ง ผลกระทบต่อกระบวนการระบายน้ำ และไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม	ดินในบริเวณก่อสร้างลงสู่บริเวณใกล้เคียง โดยทำการขุดร่องระบายน้ำโดยรอบ บริเวณก่อสร้าง เพื่อรองรับน้ำหลากและ ระบายลงสู่บ่อหน่วงน้ำ เพื่อให้เกิดการ ตกตะกอน ก่อนที่จะระบายลงท่อ ระบายน้ำรวมของเทศบาลเมืองปาดอง ต่อไป	
3.5 การบำบัดน้ำเสีย	น้ำเสียจากคนงาน จะเป็น น้ำเสียจากห้องส้วมเพียง อย่างเดียว คิดเป็นอัตราการเกิด 20 ลิตร/คน/วัน เกิดจากคนงาน จำนวนสูงสุด 200 คน ดังนั้น คาดว่าจะเกิดน้ำเสียรวมทั้งสิ้น 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1. จัดสร้างส่วนที่อุกษุลักษณะจำนวน 10 ห้อง ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไว้บริการ คนงานก่อสร้าง 2. ทำการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม โดยใช้ บ่อเกรอะบ่อซึมจำนวน 2 ชุด สำหรับ ห้องส้วม 10 ห้อง 3. ทำการฝังกลบบ่อเกรอะบ่อซึมเมื่อการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปรับพื้นที่ให้ สามารถใช้ในกิจกรรมต่างๆ ต่อไป	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.6 การคมนาคมขนส่ง	ปริมาณจราจรช่วงก่อสร้างเกิด จากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง จำนวนสูงสุดวันละ 10 เที่ยว (ไป-กลับ)	1. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง จะต้อง ไม่บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดที่ราชการ กำหนด เพราะจะทำให้ผิวจราจรเสียหาย 2. รถบรรทุกต้องชะลอความเร็วขณะ ผ่านชุมชน และต้องปฏิบัติตามกฎ จราจรอย่างเคร่งครัด และการจอดรถ ต้องจอดในพื้นที่ที่กำหนดไว้ภายใน โครงการเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการ กีดขวางการจราจร และเพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อย 3. การขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องกระทำ อย่างระมัดระวัง ไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้าง ต่างๆ ตกลงบนเส้นทางสาธารณะ อัน ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบหรือ ความสกปรกของถนน และอาจนำไปสู่ การเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนนได้ โดยการ ใช้วัสดุปิดคลุมรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ให้มีมิดชิด 4. ควบคุมอัตราความเร็วของรถที่ใช้ใน การขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง (U.S.EPA. 1977) โดย เฉพาะเมื่อเข้าใกล้เขตชุมชน	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า..... 6หน้า

ลงชื่อ..... 0:ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		5. จะตั้งค่าจ้างกวัดขึ้นพนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและกวัดขึ้นพนักงานขับรถไม่ให้ใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์คือจิตประสาท และห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาขณะปฏิบัติงาน 6. ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกให้ผู้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 7. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 8. จัดระบบการจราจร ให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจและสังคม	มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นและค่าจ้างเข้าทำงาน คนงานเหล่านี้จะมีรายได้จากการจ้างงาน และมีผลกระทบในทางดีต่อสภาพเศรษฐกิจของชุมชนในบริเวณใกล้เคียง คือทำให้สามารถขยายสินค้าเพื่ออุปโภค-บริโภคได้มากขึ้น และรายได้จากอุปโภค-บริโภคยังสามารถขยายอุปสงค์ได้เพิ่มขึ้น จึงเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน	1. วางกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติแก่คนงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมคอยสอดส่องดูแลความประพฤติของคนงาน 2. พิจารณาเกิดภัยคนงานในท้องถิ่นเข้ามาทำงานเป็นลำดับแรก	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
4.2 สุขภาพสุข	ผลกระทบด้านสาธารณสุขอาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการที่ไม่มีการควบคุมฝุ่นละออง น้ำเสีย และขยะมูลฝอย ตลอดจนความปลอดภัยในการก่อสร้าง	1. จัดเตรียมการด้านสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมของคณะที่ให้อยู่ในสภาพที่ดี เช่น จัดหาน้ำสะอาดให้กับคนงานก่อสร้างสำหรับการอุปโภคและบริโภค และจัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย โดยจะต้องมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน 2. ให้เข้มงวดคัดคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการก่อแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า 7 จำนวน 17 หน้า

ลงชื่อ 8 0: ผู้ตรวจ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดสำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		3. ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดเตรียม หน่วยงานปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานที่ได้รับอุบัติเหตุหรือ บาดเจ็บจากการดำเนินการก่อสร้างก่อน นำส่งสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง และจะมีการติดต่อประสานงานกับ โรงพยาบาล เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วย พยาบาลฉุกเฉินมีเพียงพอที่จะรองรับ ผู้ป่วยหากมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น สำหรับรถฉุกเฉินที่จะส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จะต้องมีไว้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 4. พิจารณาคัดเลือกคนงาน โดยใช้ข้อมูล ทางสุขภาพและประวัติการเจ็บป่วย ประกอบในการคัดเลือก เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
4.3 <u>อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</u>	ปัญหาด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ด้านสิ่งแวดล้อมใน การทำงาน และอุบัติเหตุจาก การทำงาน	1. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่าง เคร่งครัด 2. จัดให้มีการอบรมชี้แจงมาตรการรักษา ความปลอดภัยให้แก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือความปลอดภัยในการ ก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้แจงให้เกิดความ สำนึกและเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย ให้ดียิ่งขึ้น 3. วางแผนการก่อสร้างที่มีลำดับขั้นตอน ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดกฎ ระเบียบด้านความปลอดภัย ให้คนงาน ปฏิบัติตาม และจัดระเบียบภายในพื้นที่ ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนการ เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ 4. ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในบริเวณก่อสร้าง เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุ หรือเขียนข้อความ "เขต ก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า" ให้เห็นโดย ชัดเจน	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า.....

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.4 การป้องกันเสียงดัง	การเกิดผลกระทบในช่วงก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเกิดจากความ ปริมาณ หรือเกิดจากการรวมวิธี การบำรุงที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิด จากปัญหาของอุปกรณ์และ เครื่องจักรกลอยู่ในสภาพไม่ พร้อมสำหรับใช้งาน โดยจุดที่ มักเกิดผลกระทบ ได้แก่ กลางเขต กองไม้ ที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง และโรงเก็บของ เป็นต้น	5. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับคนงานก่อสร้าง เช่น Ear Plugs Ear Muffs แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น หมวกกันกระแทก ถุงมือ รองเท้ากันกระแทก และอื่นๆ ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน และมีจำนวนเพียงพอ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
		6. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลต่างๆ เช่น สำลี ผ้าพันแผล ยาฆ่าเชื้อโรค ยาแก้ปวด และหมักไว้ใช้ เป็นต้น ไว้คอยบริการคนงานในเบื้องต้น สำหรับกรณีฉุกเฉินต้องนำส่งโรงพยาบาลทันที	- เจ้าของโครงการ
		7. จัดให้มีส้วบหรือวิหะดูป้องกันการรบกวนกลิ่นรอบตัวอาคารที่ทำการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
		8. กำหนดให้คนงานทุกคนแต่งกายให้รัดกุม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน	- เจ้าของโครงการ
		9. การกระทำเพื่อปฏิบัติการใดที่จะเป็นอันตราย ต้องให้วิศวกรเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้จึงจะลงมือทำการก่อสร้างต่อไปทุกครั้ง	- เจ้าของโครงการ
		1. สถานที่ก่อสร้างต้องสะอาดโปร่งโล่ง ความชื้นระเหยหรือระบาย เพื่อสะดวกในการตรวจตราการผจญเพลิงที่เกิดขึ้น และการอพยพขนย้ายทั้งคนและวัสดุ อุปกรณ์ออกจากโครงการ กรณีที่เกิดเพลิงไหม้	- เจ้าของโครงการ
		2. ติดตั้งอุปกรณ์เตือนอัคคีภัย เช่น Heat Detector และ Smoke Detector ที่ทำงานด้วยถ่านไฟฉายขนาดเล็กและติดตั้งง่าย โดยติดตั้งไว้ ณ จุดต่างๆ เช่น ห้องเก็บของและบริเวณที่พักคนงาน เป็นต้น	- เจ้าของโครงการ
		3. ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีไว้ที่บริเวณสำนักงานชั่วคราว และ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นต้น ให้มีจำนวนเพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	- เจ้าของโครงการ

หน้า 9 วันที่ 27
กรกฎาคม 2561

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		4. อุปกรณ์เครื่องจักรทั้งขนาดเล็กและใหญ่ จะต้องมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และต้องไม่ใช้งานเกินขีดความสามารถที่กำหนดไว้ 5. การเดินสายไฟทุกชิ้นต้องกระทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและต้องอยู่ในสภาพดีเพียงพอสำหรับการใช้งาน 6. ต้องอบรมคนงานให้มีความรู้สาเหตุแห่งอุบัติเหตุ และต้องตรวจสอบ และตักเตือนไม่ให้ประมาทหรือเล่นเลอะ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
4.5 ประวัติศาสตร์และ สุนทรียภาพ	การก่อสร้างจะก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่าดูในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากมีการก่อสร้างฐานราก การเก็บกองวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจอดอยู่ไม่เป็นระเบียบ จึงเกิดภาพที่ไม่น่ามองสำหรับผู้พบเห็น	1. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้ 2. ดูแลจัดระเบียบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นสัดส่วนอยู่เสมอ 3. จัดทำรั้วหรือกำแพงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบังทัศนียภาพที่เกิดจากการก่อสร้าง โดยใช้รั้วหรือกำแพงที่มีความสูงเพียงพออย่างน้อยเกินระดับสายตา 4. ใช้ผ้าใบปิดคลุมตัวอาคารขณะก่อสร้างแต่ละอาคาร	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า 10 จาก 12 หน้า
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

**ตารางที่ 2 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม พาราไดซ์ปาล์ม ในระยะเปิดดำเนินการ**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ			
1.1 <u>ลักษณะภูมิประเทศ</u>	ในช่วงเปิดดำเนินการ จะไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ จะมีเพียงการตกแต่งสวนหย่อม ในบริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำ สำหรับส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างจะมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้น นอกจากนี้ทางโครงการจะจัดสวนหย่อมใกล้เคียงกับบริเวณทางเดินสาธารณะของถนนพระบรมมหาราชวัง ดังนั้นการดำเนินการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ และยังช่วยให้ทัศนียภาพสวยงามด้วย	ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	เจ้าของโครงการ
1.2 <u>ดินและการชะล้างพังทลาย</u>	จะไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะและพังทลายของดิน โดยในบริเวณพื้นที่ว่างจะมีการปลูกต้นไม้และหญ้าคลุมดิน รวมทั้งมีการบำรุงรักษาหน้าดินให้มีความสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ	ดูแลรักษาดินไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และหญ้าคลุมดิน ที่ปลูกไว้ในโครงการให้เจริญเติบโตสมบูรณ์	เจ้าของโครงการ
1.3 <u>คุณภาพอากาศ</u>	จะไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศ ไม่มากนัก ซึ่งได้แก่ ควันจากห้องครัว และไอเสียจากรถยนต์ ซึ่งปริมาณรถยนต์ที่แล่นเข้า-ออกโครงการนั้นมีไม่มากนัก ดังนั้นผลกระทบจึงมีในระดับต่ำ	บริเวณห้องครัวทุกห้องต้องติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และปิดระบบเอควัน (Hood) เหนือเตาประกอบอาหาร	เจ้าของโครงการ
1.4 <u>เสียงและการสั่นสะเทือน</u>	ยานพาหนะของผู้ที่เข้ามาพักอาศัยแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการมากขึ้น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน หรือก่อให้เกิดความรำคาญทั้งต่อผู้เข้าพักอาศัยและต่อชุมชนโดยรอบ แต่เนื่องจาก	จำกัดความเร็วรถขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	เจ้าของโครงการ

หน้า.....11.....หน้า
ลงชื่อ.....*ส.อ.*.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
	ยานพาหนะไม่ได้เล่นเข้า-ออกโครงการพร้อมกันทั้งหมด และไม่ได้เข้า-ออกตลอดเวลา ดังนั้นผลกระทบในด้านเสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดจากโครงการจะมีอยู่ในระดับต่ำ		
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	บริเวณพื้นที่โครงการมีสภาพเป็นที่ราบ ไม่มีป่าไม้ และพันธุ์ไม้ที่สำคัญแต่อย่างใด และจะไม่มีการระบายน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือทะเล น้ำเสียที่เกิดขึ้นจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งรวม (Combined System) ของเทศบาลเมืองป่าตองโดยตรง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ	- เจ้าของโครงการ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	โครงการจะรับบริการน้ำประปาจากสำนักงานประปาภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาค ในปริมาณ 116 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสำนักงานประปาภูเก็ตมีกำลังการผลิตที่เพียงพอ และสามารถจ่ายน้ำให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตองได้อย่างทั่วถึง จึงไม่เกิดผลกระทบในด้านปริมาณและคุณภาพน้ำใช้ของชุมชน	1. รณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัย และพนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติด ค่ำ ข วัณ ชัก ชวน ใ ห้ ใ ช้ น้ า อย่างประหยัดไว้ตามจุดต่างๆ ที่มีการใช้น้ำ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดน้ำแล้ว ยังช่วยลดปริมาณน้ำทิ้งอีกด้วย และเลือกใช้อุปกรณ์ประเภทสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นรุ่นประหยัดน้ำ 2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ ระบบเส้นท่อประปา ก๊อกน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีอาการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.2 การใช้ไฟฟ้า	โครงการได้รับบริการการจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตได้สร้างสถานีไฟฟ้าเพิ่มเติมที่เขตเทศบาล	1. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปตามความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน	- เจ้าของโครงการ

หน้า.....๒๕.....ทั้งหมด.....๒๗.....หน้า

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
	เมืองป่าขง โดยจ่ายไฟฟ้าได้เพิ่ม อีก 100 MV จึงไม่มีผลกระทบต่อ การใช้ไฟฟ้าของชุมชน	2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัด พลังงาน และอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมทั้งรณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัด ทั้งในส่วนของผู้เข้า พักอาศัยและพนักงานของโรงแรม	- เจ้าของโครงการ
		3. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ	- เจ้าของโครงการ
		4. ทางโครงการต้องกำชับพนักงานให้ ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า และโคม ไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถให้แสง สว่างได้เต็มที่ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะ หลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง	- เจ้าของโครงการ
		5. กำชับให้อำนาจที่ดูแลการใช้ไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยปิดไฟ ทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้ไฟ แม้จะ เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ	- เจ้าของโครงการ
		6. ผู้บริหารของโรงแรมควรออกเป็น นโยบายรณรงค์ให้พนักงานของ โรงแรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าทุก วิถีทาง และประกาศอย่างชัดเจนแก่ พนักงานทั้งหมดให้รับทราบและ ดำเนินการตามแผนนโยบายอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง และแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบคอยดูแล	- เจ้าของโครงการ
		1. ให้พนักงานเก็บขยะทำการจัดเก็บ รวบรวมขยะมูลฝอยจากจุดต่างๆ ที่ เกิดขึ้นภายในโครงการ โดยแยกดู ขยะเปียกและขยะแห้ง ใส่ถุงดำและ มัดปากถุงไว้เรียบร้อยก่อนรวบรวมไว้ ในอาคารพักขยะมูลฝอย เพื่อสะดวก ในการเก็บขน	- เจ้าของโครงการ
3.3 การจัดการขยะ มูลฝอย	ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ จะมี ประมาณเท่ากับ 1.94 ตูณากกรัมต่อ วัน	2. การเก็บขยะมูลฝอยใส่ถุงไม่ควรให้มี ปริมาณ หรือนำหนักมากเกินไป โดย เมื่อรวบรวมขยะได้ประมาณ 3 ใน 4 ของถุงให้มัดปากถุงให้แน่น แล้วนำ ไปเก็บไว้ที่อาคารพักขยะ ก่อนแยก ไปเก็บที่บริเวณห้องพักขยะเปียกและ	- เจ้าของโครงการ


หน้า.....11.....หน้า.....17.....หน้า

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		ห้องพักขยะแห้ง ที่อาคาร E เพื่อรอให้ทางเทศบาลเมืองปาดังขนย้ายไปกำจัดต่อไป 3. จัดให้มีห้องพักขยะที่ถูกสุขลักษณะ โดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศด้วย ซึ่งจะ สามารถป้องกันกลิ่นและแมลงรบกวนได้ สำหรับห้องพักขยะเปียก จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 9000 BTU เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็น โดยภายในแยกเป็นห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง แต่ละห้องมีขนาดเท่ากับ 2.1x4.15x2.75 เมตร มีปริมาตรรวม 48 ลูกบาศก์เมตร 4. ทางโครงการจะประสานงานกับ กองช่างสุขาภิบาลให้เข้ามาทำการเก็บขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการทุกวัน โดยกำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการเก็บขนให้เป็นช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อไม่ให้เกิดความรำคาญแก่ผู้มาใช้บริการของโรงแรม 5. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยเปียกทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่เข้าพักอาศัยและป้องกันการแพร่กระจายของแมลงวันและแมลงสาบ รวมทั้งหนู และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยให้ระบายลงระบบท่อระบายน้ำของโครงการ ซึ่งจะระบายต่อไปยังระบบท่อรวมของเทศบาลเมืองปาดังเพื่อทำการบำบัดต่อไป 6. ตรวจสอบสภาพถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการ hưร่วน หรือชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.4 ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	การระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งของโครงการ จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งรวม (Combined System) ของเทศบาลเมืองปาดัง	1. จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุด แตก หรือตันในส่วนใดต้อง	- เจ้าของโครงการ

หน้า 14 ถึงหน้า 27 หน้า

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การปล่อยน้ำเสีย	ซึ่งท่อระบายน้ำฝนของโครงการมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร และท่อระบายน้ำทิ้งรวม (Combined System) ของเทศบาลเมืองปาดอง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร และจากการประเมินความสามารถในการรองรับน้ำทิ้งของท่อระบายน้ำสาธารณะดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน พบว่าสามารถรองรับน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโครงการได้เพียงพอ	1. ทำการแก้ไขในทันที	- เจ้าของโครงการ
		2. ทางโครงการต้องทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำ และตะกอนตกสะสมบนฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำรวมของเทศบาลเมืองปาดองเป็นประจำ อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง	- เจ้าของโครงการ
		3. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำที่มีปริมาตรเก็บกักอย่างน้อย 464.4 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำฝนส่วนเกินในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง ได้ดีผ่านฝอยหอ ซึ่งน้ำที่กักเก็บในบ่อหน่วงน้ำจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำทิ้งรวมของเทศบาลเมืองปาดองต่อไป	- เจ้าของโครงการ
		4. จัดให้มีการดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ และเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่ตลอดเวลา	- เจ้าของโครงการ
3.4 การปล่อยน้ำเสีย	การดำเนินการโครงการคาดว่าจะก่อให้เกิดน้ำเสียเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 92.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1. จัดให้มีการสูบน้ำออกนอกเขตบ่อเกรอะที่ชั้นใต้ดินของอาคาร โรงครัวไปกำจัดอย่างเหมาะสม	- เจ้าของโครงการ
		2. จัดให้มีการกำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างสม่ำเสมอ โดยดักภาวไขมันใส่ถุงพลาสติกสีดำ ปิดปากถุงให้แน่นและนำไปทิ้งรวมไว้ที่ห้องพักขยะมูลฝอยทั่วไป	- เจ้าของโครงการ
3.5 การปล่อยน้ำเสีย	ปริมาณของน้ำเสียออกพื้นที่โครงการจะมีจำนวนน้อยเนื่องจากผู้เข้ามาใช้บริการของโรงครัวส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศ จะมาเป็นคณะทัวร์โดยรถบัส ซึ่งเมื่อส่งคณะทัวร์ชาวต่างประเทศเสร็จแล้วก็จะกลับไปถิ่นฐานปริมาณการจราจรที่หนาแน่นจำนวนที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ ซึ่งมีจำนวน 59 คัน ซึ่งจะต้องมีการจัดระเบียบการ	1. จัดให้มีป้ายสะท้อนแสงที่บริเวณทางเข้าและทางออกโครงการ ให้เป็นสีแดงถาวรจำนวนทั้งสิ้น 3 จุด คือ ทางเข้าบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด ทางออกบริเวณด้านหลังโครงการ และด้านข้างโครงการบริเวณละ 1 จุด ดังแสดงในรูปที่ 2-1	- เจ้าของโครงการ
		2. ภายในโครงการจะติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร กระบอกสัญญาณ และอุปกรณ์สะท้อนแสงไฟให้เห็นได้ชัดเจนตรงจุดที่เป็นเกาะกลางถนน วงเวียน และทางแยก	- เจ้าของโครงการ

หน้า 15 จาก 17 หน้า
 ลงชื่อ  ได้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
	จราจรที่ติดขัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านการคมนาคมเข้า-ออกโครงการ	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยจัดการจราจรและจัดระเบียบการจราจรขณะเข้าสู่อาคารจอดรถ เพื่อให้การเข้า-ออกเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเป็นระเบียบ 4. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนหน้าโครงการและทางเข้า-ออกโครงการให้ส่องสว่างได้ทั่วถึง เพื่อช่วยให้มองเห็นการจราจรได้ดีขึ้น 5. จัดให้มีที่จอดรถของโครงการตามรายละเอียดในบทที่ 2 และห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในที่ซึ่งจัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถตามที่เสนอไว้ในรายงาน 6. ประสานกับเทศบาลเมืองปาดองและแขวงการทางจังหวัดภูเก็ตในการขออนุญาตติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณสามแยกถนนทวิวงศ์-ถนนพระบรมมี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการข้ามข้ามทางม้าลายในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 2-1 และติดตั้งป้ายบอกระยะทางก่อนถึงโครงการในบริเวณด้านหน้าและด้านตะวันตกของโครงการ จำนวน 3 ป้าย ดังแสดงในรูปที่ 2-1 ได้แก่ - ป้ายที่ 1 "อีก 100 เมตร จะถึงโรงแรมพาราгонปาดอง" - ป้ายที่ 2 "อีก 35 เมตร จะถึงโรงแรมพาราгонปาดอง" - ป้ายที่ 3 "อีก 60 เมตร จะถึงโรงแรมพาราгонปาดอง"	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	การใช้ที่ดินเพื่อดำเนินกิจการของโครงการ ไม่ขัดแย้งต่อข้อกำหนดของผังเมืองรวมชุมชนปาดองและกะรน ตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 417 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ	- ไม่มีมาตรการ	

หน้า 16 ทั้งหมด 17 หน้า

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
	การผังเมือง พ.ศ.2518 และ สอดคล้องกับพรบ. ส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรืองกำหนด เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัด ภูเก็ต พ.ศ. 2540		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 เศรษฐกิจและสังคม	โครงการได้ดำเนินการเพื่อ รองรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว หาดป่าตอง จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของเมืองป่าตอง และเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ ชุมชนใกล้เคียง	ในการพิจารณาจับพนักงานให้เลือกรับ คนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นอันดับ แรก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเพื่อ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	เจ้าของโครงการ
4.2 สาธารณสุข	โครงการจัดให้มีระบบ สาธารณสุขที่ครบครัน และใน พื้นที่หาดป่าตองมีสถานพยาบาล ของรัฐ คือ โรงพยาบาลป่าตอง และมีคลินิก ตลอดจนศูนย์บริการ สาธารณสุขหลายแห่ง ซึ่งสามารถ ให้บริการแก่ประชาชนได้ อย่างทั่วถึง และประชาชน สามารถเข้ารับบริการได้โดย สะดวกและรวดเร็ว	1. ดูแลรักษาความสะอาดของชายหาดและ มูลฝอยให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกัน กลิ่น และการแพร่พันธุ์ของพาหะ นำโรคต่างๆ 2. ดูแลรักษาและควบคุมคุณภาพน้ำจาก สระว่ายน้ำของโครงการ ให้เป็นไป ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ และให้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในสระว่า น้ำเค็มทั้ง ทุกๆ 2 เดือน สำหรับสระ ว่ายน้ำผู้ใหญ่ ให้มีอิสระทรง เพื่อไม่ ให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้ สระว่ายน้ำ	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
4.3 สุขอนามัยและ ความปลอดภัย	ทางโครงการได้จัดให้มีระบบ สาธารณสุขที่ครบครัน และสาธารณสุขการ รวมทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ อย่างครบถ้วน ดังนั้นผลกระทบ ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ต่อผู้พักอาศัยในโครงการ และ ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงจึงมี ในระดัมน้อย	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่ โครงการตลอด 24 ชั่วโมง 2. โครงการฯ ต้องจัดให้มีหน่วยรักษา พยาบาลเบื้องต้นสำหรับรักษาพยาบาล พนักงานของโครงการ และแขกที่ เข้าพักในโรงแรม 3. ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ ไม่ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

หน้า 17
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.4 การป้องกันอัคคีภัย	ทางโครงการได้จัดทำแผนฉุกเฉิน ต่างๆ กรณีเกิดเพลิงไหม้ไว้อย่าง ครบครัน และได้ฝึกซ้อมบุคลากร ให้เตรียมพร้อมสำหรับกรณีเกิด เหตุฉุกเฉิน และตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานตลอดเวลา	1. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคี ภัย ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด โครงการ 2. ทำการตรวจสอบการทำงานของ ระบบป้องกันอัคคีภัย เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามข้อกำหนด/อาบการ ใช้งาน ของผลิตภัณฑ์ หากพบว่ามี การ เสียหายหรือชำรุดให้รีบดำเนินการ แก้ไขทันที ทั้งนี้ให้จัดทำหรือมีการ บันทึกผลการติดตามตรวจสอบ ทุกครั้ง 3. คิดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง แต่ละชนิดไว้ตรงบริเวณที่อุปกรณ์ ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดเหตุ สามารถใช้ได้ทันที 4. ทางโครงการจัดให้มีปริมาณน้ำสำรอง ไว้เฉพาะเพื่อการดับเพลิงได้อย่างน้อย 41 นาที คือ ประมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร 5. จัดทำแผนฉุกเฉินต่างๆ กรณีเกิด เพลิงไหม้ไว้ให้พร้อม ได้แก่ แผน ปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แผน อพยพหนีไฟออกจากตัวอาคารและ พื้นที่โครงการ รวมถึงแผนบรรเทา ทุกข์หลังเกิดเพลิงไหม้ 6. เพื่อให้การปฏิบัติงานในการดับเพลิง เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทางโครงการจะต้องจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ให้มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัยต่างๆ ที่มีอยู่ เมื่อมีเหตุการณ์ ฉุกเฉินจะได้ไม่ตกใจหรือตื่นกลัว และ สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 7. จัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟ อพยพหลบ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงร่วมกับ หน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นเป็นประจำ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า 18 จาก 28 หน้า

ลงชื่อ ๙ ๐ ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.5 มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน		8. ประสานงานกับสถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองปาดองและหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความ ช่วยเหลือในกรณีเกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งมีสมุดจดทะเบียนโทรศัพท์ของ หน่วยงานต่างๆ ที่เหล่านั้นไว้ด้วย เพื่อ ติดต่อได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน	เจ้าของโครงการ
		9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยขึ้นไว้โดยเฉพาะคอย ตรวจสอบความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยนี้หมุนเวียนกันไปรับการฝึก การรวมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย จากกองบังคับการตำรวจดับเพลิง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ
		10. จัดให้มีแผนผังรวมของโรงงานแสดง จุดที่ตั้งของแก๊สไอน้ำตามปกติ ท่อส่ง แก๊สไอน้ำ แก๊สส่งน้ำได้ เสร็จเรียบร้อยเพื่อการ ดับเพลิง ท่อประปาดับเพลิง ท่อข้อต่อ รับน้ำดับเพลิงของท่อน้ำดับเพลิงและ อื่นๆ ตามสมควร เพื่อประโยชน์ใน การดับเพลิง โดยติดตั้งไว้ที่ห้องโถง ชั้นล่างของแต่ละอาคาร มีแสงสว่าง ส่องให้เห็นชัดเจนได้ในระยะใกล้	เจ้าของโครงการ
		11. จัดให้มีแผนผังแสดงทางออกการหนีไฟ ติดประจำไว้ทุกห้อง มีข้อความกำกับ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย ให้ผ่านเข้าใจว่าแต่ละห้องเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะออกไปสู่ทางหนีไฟ	เจ้าของโครงการ
		12. ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามา ในอาคาร โดยติดตั้งฉนวนกันความร้อน รวมทั้งหลังคาหรือผนังที่กระทบกับ แสงอาทิตย์	เจ้าของโครงการ
		เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่ เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้อง และเลือก เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพใน การประหยัดพลังงานสูงที่สุด (High	เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		Economic Efficiency Ratio (EER)) - บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศเพื่อรักษาการะดับการใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในระดับค่า โดยข้อเสนอแนะทั่วไป มีดังนี้ 1) ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งคราวตามกำหนดที่ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบ การปรับแต่งระบบในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตามที่มักจะปฏิบัติกันโดยทั่วไป จะทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงเรื่อยๆ 2) ตั้ง Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะ ไม่ควรตั้ง Thermostat ไว้ให้ต่ำที่สุด และหมั่นตรวจสอบว่าสามารถทำงานได้เป็นปกติหรือไม่ อุณหภูมิที่พอเหมาะคือ 24-26 องศาเซลเซียส 3) ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นประจำ และตรวจสอบอย่าให้มีวัสดุปิดขวางลมที่ใช้ในการระบายความร้อน 4) พัดลมทุกตัวจะต้องทำการหล่อลื่น โดยการอัดจารบีหรือหยอดน้ำมัน อย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาในการทำงาน 5) ตรวจสอบการรั่วของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงการซ่อมแซมจนวนท่อลมที่ฉีกขาด 6) ตรวจสอบหน้าต่างและประตูเข้าออกอาคารว่ามีรูรั่วทำให้อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่อาคารหรือไม่	- เจ้าของโครงการ


หน้า ๒๐ ทั้งหมด ๒๗ หน้า

ลงชื่อ... ผู้รับรอง


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.6 ประสิทธิภาพและสุนทรียภาพ	อาคารโรงงานมีความสูงเพียง 12 เมตร วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุด ถือว่ามีความสูงไม่มากนัก และเมื่อพิจารณาถึงอาคารที่อยู่ใกล้เคียง พบว่าส่วนใหญ่เป็นโรงงานและอาคารพักอาศัยหรือรวมถึงกังหันไฮสปีดและกังหัน ทำให้โครงการมีความกลมกลืนกับสภาพอาคารบริเวณใกล้เคียง ประกอบกับเมื่อเปิดดำเนินการจะมีการปรับปรุงพื้นที่และตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม ผลกระทบด้านทัศนียภาพจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ	- การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดประหยัดพลังงาน อาทิเช่น หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟฟีดักติ่งแผ่นสะท้อนแสง การใช้บัลลาสต์ชนิด Low Watt Loss หรือ ชนิด Electronics Ballast - ห้องพักแต่ละห้องติดตั้งระบบ Key Tag ซึ่งจะตัดไฟอัตโนมัติในช่วงที่ไม่มีการใช้งานแล้ว	- เจ้าของโครงการ
		1. ปลุกไม้ยืนต้น และไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณที่ว่างของโครงการ ตามรูปที่ 2-2	- เจ้าของโครงการ
		2. ดูแลรักษาด้านไม้ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมห พร้อมทั้งปลูกซ่อมแซมในส่วนที่ตาย	- เจ้าของโครงการ
		3. ความกลมกลืนอาคาร และบริเวณต่างๆ ของโครงการให้มีสภาพดี และสวยงามอยู่เสมอตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ และ ให้สอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง	- เจ้าของโครงการ
		4. ประสานงานกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด และหน่วยงานทางจังหวัดภูเก็ต ในการขอจัดสวนสาธารณะบริเวณริมทางเดินเท้าในบริเวณด้านหน้า ด้านหลังและด้านละแวนตกที่ติดกับโครงการ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความร่มรื่นให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ดังแสดงในรูปที่ 2-3	- เจ้าของโครงการ

หน้า 21 จาก 22 หน้า
 ท้ายชื่อ ผู้รับรอง

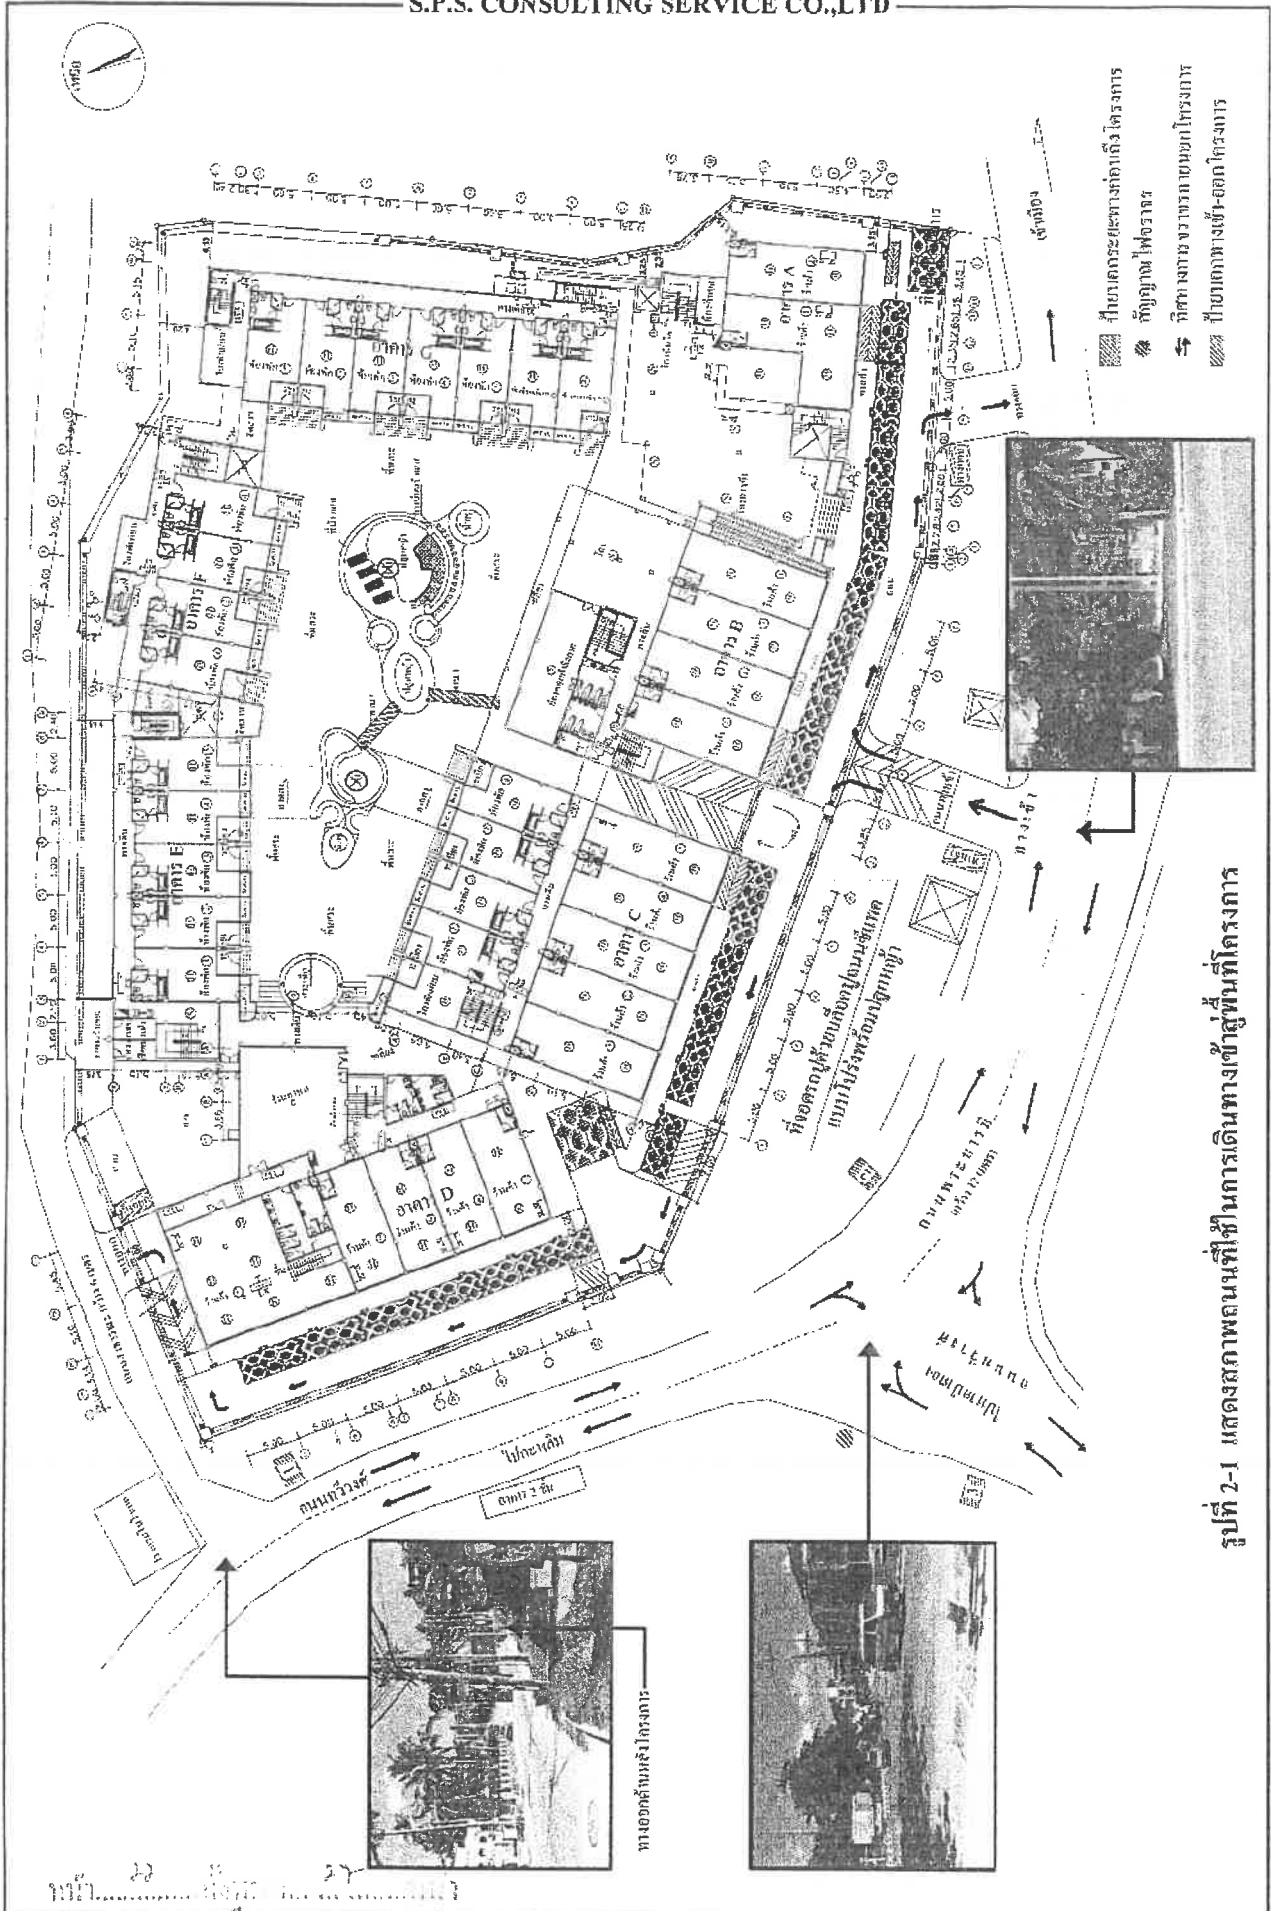

รูปที่ 2-1 แสดงสภาพถนนที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ

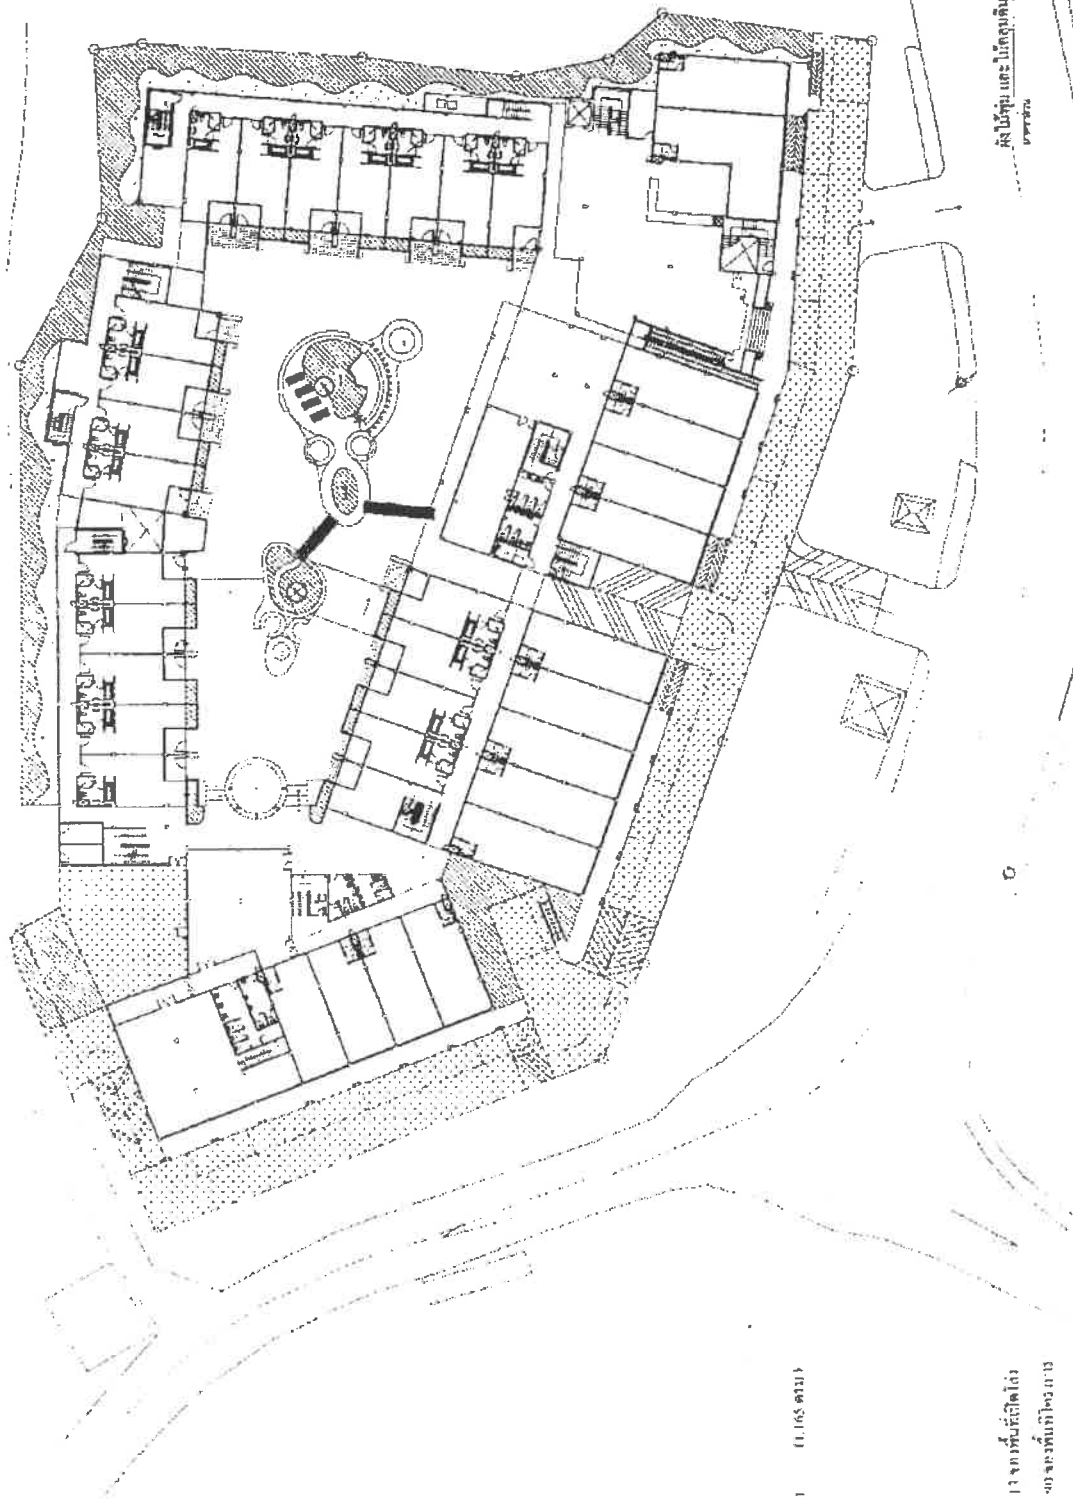

พื้นที่ว่าง และ ไม้คลุมดิน
1:200

รูปที่ 2-2 แผนผังพื้นที่สีเขียวของโครงการ ในส่วนที่เป็นไม้พุ่มและไม้คลุมดิน


ท. 11 22
ลงชื่อ ๑ ๐

พื้นที่ว่างและไม้คลุมดิน (1:200)

ไม้พุ่ม สูง 0.20-1.50 ม.

ไม้คลุมดิน สูงไม่เกิน 0.20 ม.

พื้นที่ว่างและไม้คลุมดิน (1:200) คือพื้นที่ว่างและไม้คลุมดิน
พื้นที่ว่างและไม้คลุมดิน (1:200) คือพื้นที่ว่างและไม้คลุมดิน
พื้นที่ว่างและไม้คลุมดิน (1:200) คือพื้นที่ว่างและไม้คลุมดิน

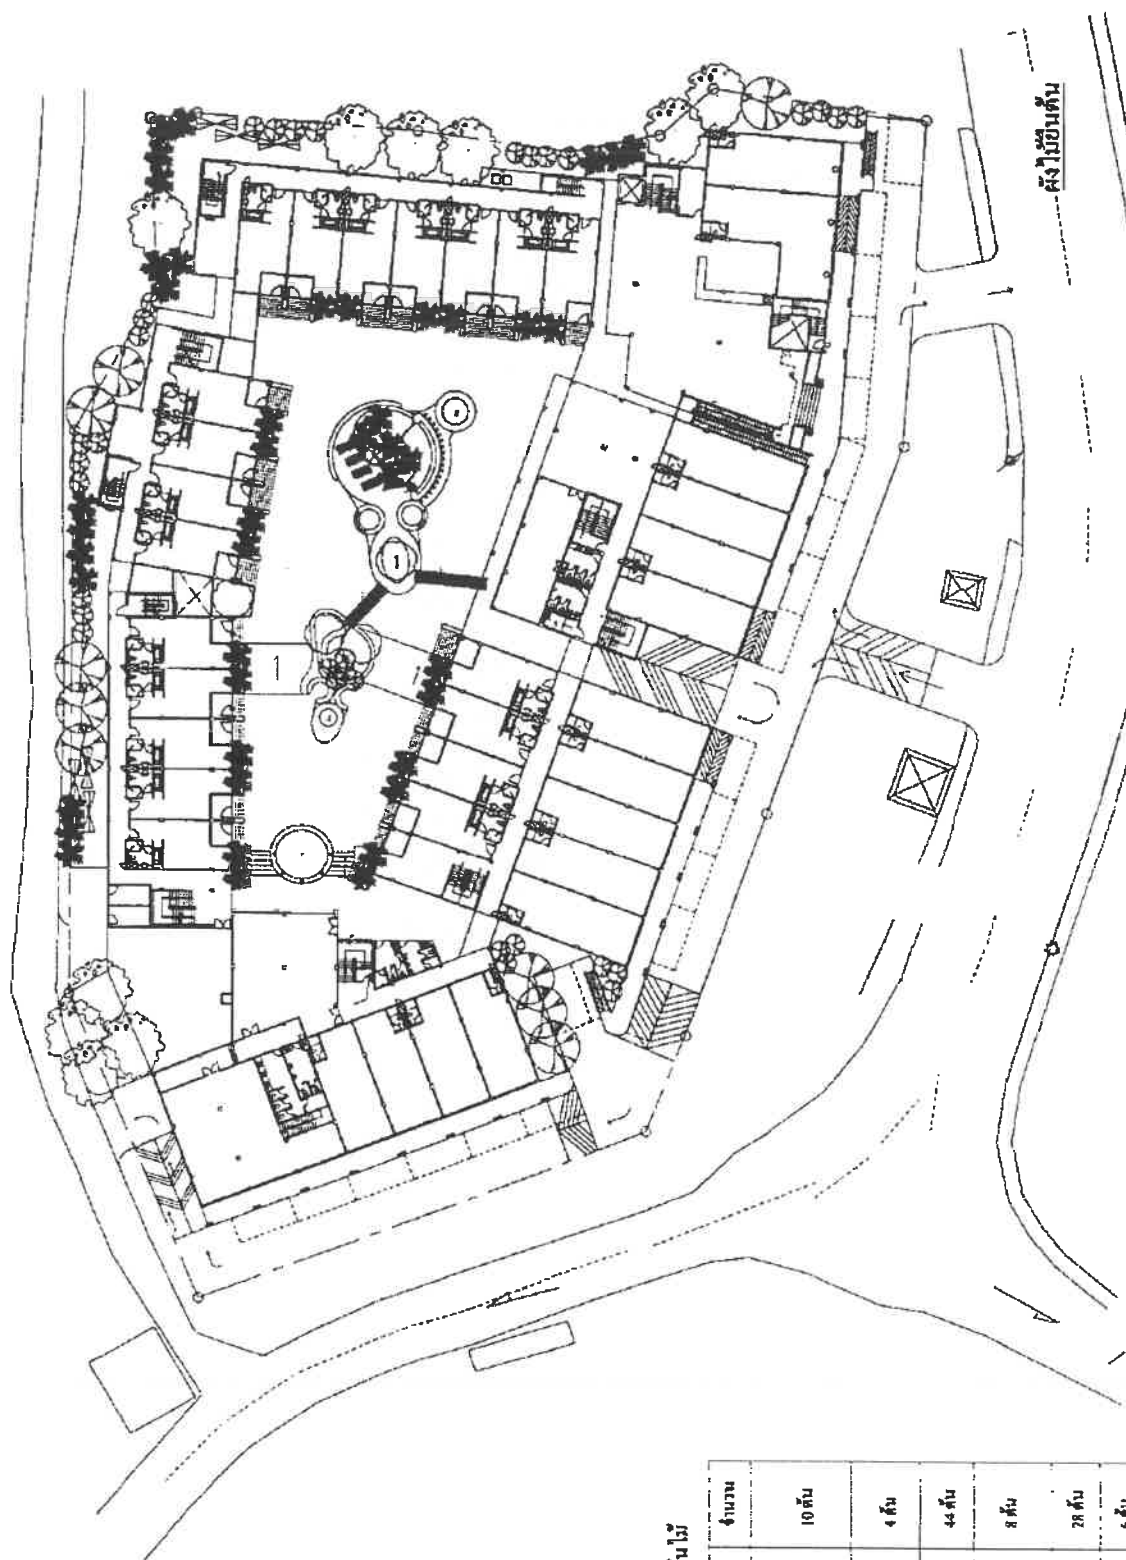


รูปที่ 2-2 (ต่อ) แผนผังพื้นที่สีเขียวของโครงการ ในส่วนที่เป็นไม้ยืนต้น

24 27
ลงชื่อ... ผู้รับรอง

ตารางแสดงสัญลักษณ์ต้นไม้

สัญลักษณ์	ประเภท	จำนวน
	ป่าน	10 ต้น
	ต้นไม้	4 ต้น
	มะพร้าว	44 ต้น
	ศรีตรัง	8 ต้น
	ยางพารา	28 ต้น
	กล้วยไม้	6 ต้น
	หนามแดง	4 ต้น

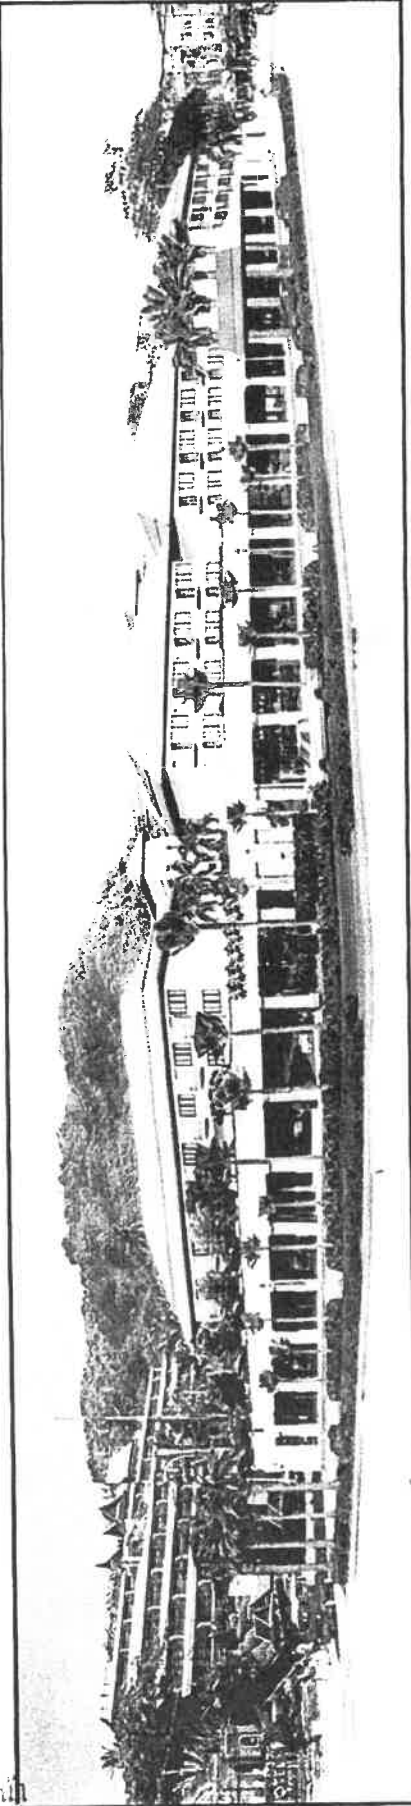

รูปที่ 2-3 แสดงการจัดภูมิทัศน์บริเวณทางเดินเท้าด้านหน้าและด้านตะวันตกของโครงการ

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม พารา곤ปาดอง (ช่วงดำเนินการ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ระบบประปา	- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา	1 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
2. ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ตรวจสอบระบบระบายน้ำมิให้อุดตัน หมั่นคัดเศษขยะและทำความสะอาดท่อระบายน้ำเป็นประจำ	1 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
3. การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย	- ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อดักไขมัน หากมีปริมาณมากให้คัดออกทันที	ทุกสัปดาห์	เจ้าของโครงการ
	- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มีปริมาณขยะตกค้าง	ทุกสัปดาห์	เจ้าของโครงการ
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงภายในอาคารให้สามารถใช้งานได้ดียึดอยู่เสมอ หากพบว่ามีอุปกรณ์ที่เกิดการชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที โดยอุปกรณ์ที่จะต้องตรวจสอบมีดังนี้		
	1. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ได้แก่ Alarm Bell ทดตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดียึดอยู่เสมอ ซึ่งสามารถทดสอบโดยลองกดดู	3 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
	2. ทำการตรวจสอบสภาพตู้ดับเพลิงและเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ และตรวจสอบระดับของผงเคมีในถังดับเพลิง	3 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ

หน้า ๒๒
ลงชื่อ ผู้รับรอง

ตารางที่ 4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของโครงการโรงแรม พารากอนปาดอง (ช่วงดำเนินการ)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	ดัชนีคุณภาพน้ำ ที่ทำการตรวจสอบ	มาตรฐานคุณภาพน้ำ	ความถี่ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
- สระว่ายน้ำ จำนวน 1 จุด	1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2. ค่าคลอรีนตกค้าง 3. โคลิฟอร์มเบคทีเรีย 4. อี. โคไลแบคทีเรีย	7.2-8.4 0.6-1.0 mg/l < 10 MPN/100 ml ต้องไม่มีเลย	1 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบการค้า
ซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ประเภทการจัดตั้งสระว่ายน้ำ พ.ศ.2530

หน้า.....ที่รวม.....หน้า
ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรมและสถานที่พักตากอากาศ

เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานของเจ้าของโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของโครงการให้เป็น
ผู้จัดทำรายงาน ให้ผู้จัดทำรายงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามรูปแบบตัวอย่าง ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ

1. ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ.....
ของ ประจำเดือน ถึงเดือน
พ.ศ. ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานที่ ลงวันที่
โครงการได้นำเสนอรายงานฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

2. รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป

2.1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อโครงการ
2. เจ้าของโครงการ
โทรศัพท์ โทรสาร
3. ที่ตั้งโครงการ
4. ลักษณะ/ประเภทโครงการ
5. ขนาดพื้นที่โครงการ ไร่/ตร.ม. (☐ มีแผนผังประกอบ ☐ ไม่มีแผนผัง)
6. ขนาดของโครงการ ห้อง/หน่วย
7. จำนวนอาคาร หลัง สูง เมตร (..... ชั้น)

หน้า.....4.....ที่ยกม.....5.....หน้า
ลงชื่อ..........

2.2 การนำบันทึกน้ำเสีย.....

2.3 การระบายน้ำ

2.4 การจัดการขยะมูลฝอย.....

2.5 เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด
- ระดับดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการฯ	- ระเบียบวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐาน	- ระดับตำแหน่งที่ทำการตรวจวัดพร้อมแผนที่หรือแผนผังประกอบ	- ระดับความถี่ที่กำหนดให้ทำการตรวจวัด	- ระบุช่วงเวลาที่โครงการทำการตรวจวัดตามแผนงาน

4. การรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ผู้จัดทำรายงานต้องทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการฯ ที่โครงการปฏิบัติจริงเปรียบเทียบกับมาตรการที่กำหนดไว้ดังนี้

จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดและการปฏิบัติงานจริง (ดังตัวอย่าง) พร้อมทั้งแสดงภาพถ่าย (ถ้ามี) หรือข้อมูลอื่นๆ ประกอบทุกข้อของมาตรการ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้หรือปฏิบัติไม่ครบให้ชี้แจงในช่องปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข

หน้า.....2.....ทั้งหมด.....5.....หน้า

ลงชื่อ.....ผู้รับทราบ.....

ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ

1) เงื่อนไขของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
2) เงื่อนไขของมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

หน้า.....ทั้งหมด.....หน้า
ลงชื่อ.....
.....

ตัวอย่าง ตารางแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ.....

จุดเก็บ ตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ ตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
		pH	BOD	SS	TSS	TDS	Sulfide	TKN	Oil & Grease	อื่นๆ
ค่ามาตรฐาน"		(ตามประเภทของแหล่งกำเนิด)								

ที่มา : " ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539)

เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร หรือ

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตัวอย่าง ตารางแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ.....

จุดเก็บ ตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ ตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
		Temp	pH	DO	BOD	Coli. Bacteria		NO ₃ -N	NH ₃ -N	อื่นๆ
						Total	Fecal			
ค่ามาตรฐาน ¹⁾		(← ตามประเภทของแหล่งน้ำผิวดิน →)								

ที่มา : " ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.2537)

เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

5. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการติดตามตรวจสอบครั้งนี้ พร้อมทั้งสรุปประเด็นการปฏิบัติที่ต้องปรับปรุงโดยเสนอแนะมาตรการเพิ่มเติมหรือเห็นสมควรยุติการปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติ โดยมีข้อมูลต่างๆ สนับสนุนอย่างเพียงพอ การปรับเปลี่ยนมาตรการฯ หรือวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด จะกระทำได้เมื่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นชอบตามที่เสนอแล้วเท่านั้น

หน้า.....๕.....ทั้งหมด.....๕.....หน้า

ลงชื่อ.....*ส.อ.*.....ผู้รับรอง

6. ภาคผนวก

ภาคผนวกของรายงานประกอบด้วย

- เอกสารอ้างอิงที่อ้างในเนื้อหารายงาน
- ใบรับรองผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
- ข้อมูลภาคสนาม
- ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน
- มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง
- สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- สำเนาหนังสืออนุญาตการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ
- อื่นๆ

การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่จัดส่ง : รายงานการติดตามตรวจสอบที่ได้จัดทำขึ้น จะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้

1. สำนักงานจังหวัด
2. สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จำนวน 2 ฉบับ และ CD-ROM 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ และ CD-ROM 1 ชุด

ระยะเวลาที่จัดส่ง : ส่ง 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

หน้า.....
ลงชื่อ.....
.....

เอกสารแนบที่ 2

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม



ทะเบียนเลขที่ ๑๖/๒๕๕๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ปาตองพารา곤 จำกัด
โดย นายธนวุฒิ เล็กวิริยะกุล และ นายวิศิษฐ์ เอี่ยมวิโรจน์ฤทธิ์

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า ปาตองพารา곤 รีสอร์ท แอนด์ สปา

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) Patong Paragon Resort & Spa

โรงแรมประเภท ๔ จำนวนห้องพัก ๑๒๑ ห้อง

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒๘๐ ถนนพระบาร์มี ตำบลป่าตอง

อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



เอกสารแนบที่ 3

หนังสือรับรองบริษัท





เอกสารแนบที่ 4

PM ตรวจสอบระบบน้ำใช้

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน.....มกราคม 2567

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/1/67	08:10	✓	✓	✓		ทวงค์
2/1/67	08:30	✓	✓	✓		ทวงค์
3/1/67	08:15	✓	✓	✓		ทวงค์
4/1/67	08:40	✓	✓	✓		ทวงค์
5/1/67	08:30	✓	✓	✓		ทวงค์
6/1/67	08:20	✓	✓	✓		ทวงค์
7/1/67	08:10	✓	✓	✓		ทวงค์
8/1/67	08:15	✓	✓	✓		ทวงค์
9/1/67	08:20	✓	✓	✓		ทวงค์
10/1/67	08:40	✓	✓	✓		ทวงค์
11/1/67	08:35	✓	✓	✓		ทวงค์
12/1/67	08:25	✓	✓	✓		ทวงค์
13/1/67	08:10	✓	✓	✓		ทวงค์
14/1/67	08:05	✓	✓	✓		ทวงค์
15/1/67	08:15	✓	✓	✓		ทวงค์
16/1/67	08:25	✓	✓	✓		ทวงค์
17/1/67	08:30	✓	✓	✓		ทวงค์
18/1/67	08:40	✓	✓	✓		ทวงค์
19/1/67	08:15	✓	✓	✓		ทวงค์
20/1/67	08:20	✓	✓	✓		ทวงค์
21/1/67	08:10	✓	✓	✓		ทวงค์
22/1/67	08:15	✓	✓	✓		ทวงค์
23/1/67	08:30	✓	✓	✓		ทวงค์
24/1/67	08:35	✓	✓	✓		ทวงค์
25/1/67	08:30	✓	✓	✓		ทวงค์
26/1/67	08:20	✓	✓	✓		ทวงค์
27/1/67	08:30	✓	✓	✓		ทวงค์
28/1/67	08:20	✓	✓	✓		ทวงค์
29/1/67	08:40	✓	✓	✓		ทวงค์
30/1/67	08:30	✓	✓	✓		ทวงค์
31/1/67	08:20	✓	✓	✓		ทวงค์

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน.....กุมภาพันธ์ 2567

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/2/67	08:40	✓	✓	✓		นางค์
2/2/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
3/2/67	08:10	✓	✓	✓		นางค์
4/2/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
5/2/67	08:40	✓	✓	✓		นางค์
6/2/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
7/2/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
8/2/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
9/2/67	08:10	✓	✓	✓		นางค์
10/2/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
11/2/67	08:16	✓	✓	✓		นางค์
12/2/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
13/2/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
14/2/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
15/2/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
16/2/67	08:10	✓	✓	✓		นางค์
17/2/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
18/2/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
19/2/67	08:10	✓	✓	✓		นางค์
20/2/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
21/2/67	08:40	✓	✓	✓		นางค์
22/2/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
23/2/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
24/2/67	08:10	✓	✓	✓		นางค์
25/2/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
26/2/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
27/2/67	08:10	✓	✓	✓		นางค์
28/2/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
29/2/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน... สิงหาคม 2567

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/3/67	08:20	✓	✓	✓		11 มงด
2/3/67	08:30	✓	✓	✓		11 มงด
3/3/67	08:20	✓	✓	✓		11 มงด
4/3/67	08:30	✓	✓	✓		11 มงด
5/3/67	08:20	✓	✓	✓		11 มงด
6/3/67	08:30	✓	✓	✓		11 มงด
7/3/67	08:30	✓	✓	✓		ทมนด
8/3/67	08:20	✓	✓	✓		ทมนด
9/3/67	08:30	✓	✓	✓		ทมนด
10/3/67	08:30	✓	✓	✓		11 มงด
11/3/67	08:20	✓	✓	✓		11 มงด
12/3/67	08:30	✓	✓	✓		11 มงด
13/3/67	08:30	✓	✓	✓		ทมนด
14/3/67	08:30	✓	✓	✓		11 มงด
15/3/67	08:20	✓	✓	✓		11 มงด
16/3/67	08:30	✓	✓	✓		11 มงด
17/3/67	08:20	✓	✓	✓		11 มงด
18/3/67	08:30	✓	✓	✓		11 มงด
19/3/67	08:30	✓	✓	✓		11 มงด
20/3/67	08:20	✓	✓	✓		ทมนด
21/3/67	08:30	✓	✓	✓		ทมนด
22/3/67	08:20	✓	✓	✓		11 มงด
23/3/67	08:20	✓	✓	✓		11 มงด
24/3/67	08:20	✓	✓	✓		11 มงด
25/3/67	08:30	✓	✓	✓		11 มงด
26/3/67	08:30	✓	✓	✓		11 มงด
27/3/67	08:20	✓	✓	✓		11 มงด
28/3/67	08:30	✓	✓	✓		ทมนด
29/3/67	08:20	✓	✓	✓		ทมนด
30/3/67	08:30	✓	✓	✓		ทมนด
31/3/67	08:40	✓	✓	✓		ทมนด

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน...มิถุนายน...2567...

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/4/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
2/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
3/4/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
4/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
5/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
6/4/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
7/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
8/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
9/4/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
10/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
11/4/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
12/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
13/4/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
14/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
15/4/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
16/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
17/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
18/4/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
19/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
20/4/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
21/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
22/4/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
23/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
24/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
25/4/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
26/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
27/4/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์
28/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
29/4/67	08:30	✓	✓	✓		นางค์
30/4/67	08:20	✓	✓	✓		นางค์

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน.....พฤษภาคม 2567.....

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
2/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
3/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
4/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
5/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
6/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
7/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
8/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
9/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
10/5/67	08:30	✓	✓	✓		เมฆงศ
11/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
12/5/67	08:30	✓	✓	✓		เมฆงศ
13/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
14/5/67	08:30	✓	✓	✓		เมฆงศ
15/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
16/5/67	08:30	✓	✓	✓		เมฆงศ
17/5/67	08:30	✓	✓	✓		เมฆงศ
18/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
19/5/67	08:30	✓	✓	✓		เมฆงศ
20/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
21/5/67	08:30	✓	✓	✓		เมฆงศ
22/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
23/5/67	08:30	✓	✓	✓		เมฆงศ
24/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
25/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
26/5/67	08:30	✓	✓	✓		เมฆงศ
27/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
28/5/67	08:30	✓	✓	✓		เมฆงศ
29/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ
30/5/67	08:30	✓	✓	✓		เมฆงศ
31/5/67	08:20	✓	✓	✓		เมฆงศ

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน.....มิถุนายน 2567

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/6/67	08:30	✓	✓	✓		1 บงค
2/6/67	08:20	✓	✓	✓		1 บงค
3/6/67	08:30	✓	✓	✓		1 บงค
4/6/67	08:20	✓	✓	✓		1 บงค
5/6/67	08:30	✓	✓	✓		1 บงค
6/6/67	08:20	✓	✓	✓		1 บงค
7/6/67	08:30	✓	✓	✓		1 บงค
8/6/67	08:20	✓	✓	✓		1 บงค
9/6/67	08:30	✓	✓	✓		1 บงค
10/6/67	08:20	✓	✓	✓		1 บงค
11/6/67	08:30	✓	✓	✓		1 บงค
12/6/67	08:20	✓	✓	✓		1 บงค
13/6/67	08:30	✓	✓	✓		1 บงค
14/6/67	08:20	✓	✓	✓		1 บงค
15/6/67	08:30	✓	✓	✓		1 บงค
16/6/67	08:20	✓	✓	✓		1 บงค
17/6/67	08:30	✓	✓	✓		1 บงค
18/6/67	08:20	✓	✓	✓		1 บงค
19/6/67	08:30	✓	✓	✓		1 บงค
20/6/67	08:20	✓	✓	✓		1 บงค
21/6/67	08:30	✓	✓	✓		1 บงค
22/6/67	08:20	✓	✓	✓		1 บงค
23/6/67	08:10	✓	✓	✓		1 บงค
24/6/67	08:30	✓	✓	✓		1 บงค
25/6/67	08:20	✓	✓	✓		1 บงค
26/6/67	08:30	✓	✓	✓		1 บงค
27/6/67	08:20	✓	✓	✓		1 บงค
28/6/67	08:30	✓	✓	✓		1 บงค
29/6/67	08:20	✓	✓	✓		1 บงค
30/6/67	08:30	✓	✓	✓		1 บงค

เอกสารแนบที่ 5

PM ตรวจสอบ MDB

Patong Paragon Resort & Spa Daily Main Distribution Board Logsheet

2567

MDB-1 (x200)										MDB-2 (x200)										Record By
MC	Date	T. Fee	Break	Unit	Watt	IR	IS	TT	DF	Cap Bank	Reading	Unit	Kwh	Watt	IR	IS	TT	DF	Cap Bank	
1	1/1/17	08:10	3751		220	300	400				0774		100	220						11000
2	1/1/17	08:20	3785		240	320	410				0780		100	220						11000
3	1/1/17	08:15	3792		230	340	430				0786		100	230						11000
4	1/1/17	08:30	3805		220	320	420				0793		100	220						11000
5	1/1/17	08:40	3812		240	340	400				0802		100	230						11000
6	1/1/17	08:25	3842		220	340	440				0810		100	230						11000
7	1/1/17	08:10	3859		230	340	420				0817		100	220						11000
8	1/1/17	08:20	3867		220	340	410				0825		100	220						11000
9	1/1/17	08:30	3882		240	300	430				0837		100	230						11000
10	1/1/17	08:15	3896		240	320	400				0845		100	230						11000
11	1/1/17	08:10	3910		230	340	410				0855		100	220						11000
12	1/1/17	08:20	3927		230	300	400				0861		100	230						11000
13	1/1/17	08:40	3940		220	320	430				0874		100	220						11000
14	1/1/17	08:15	3955		240	320	420				0885		100	220						11000
15	1/1/17	08:25	4010		240	300	430				0892		100	230						11000
16	1/1/17	08:10	4035		240	340	400				0903		100	230						11000
17	1/1/17	08:30	4070		220	310	400				0912		100	230						11000
18	1/1/17	08:20	4075		230	340	410				0920		100	220						11000
19	1/1/17	08:40	4120		220	340	400				0927		100	220						11000
20	1/1/17	08:30	4155		240	300	420				0938		80	230						11000
21	1/1/17	08:10	4174		220	320	430				0945		80	220						11000
22	1/1/17	08:140	4190		240	320	400				0947		80	230						11000
23	1/1/17	8:50	4202		240	340	420				0951		80	230						11000
24	1/1/17	08:20	4222		230	340	400				0959		80	230						11000
25	1/1/17	08:40	4241		230	340	420				0967		100	230						11000
26	1/1/17	08:30	4262		230	340	420				0976		100	230						11000
27	1/1/17	08:20	4281		230	340	400				0983		100	230						11000
28	1/1/17	08:40	4301		230	340	400				0990		100	230						11000
29	1/1/17	08:15	4322		230	340	400				0999		100	230						11000
30	1/1/17	08:30	4340		230	340	400				1007		100	230						11000
31	1/1/17	08:20	4358		230	340	400				1015		100	230						11000

25/7/2022

Patong Paragon Resort & Spa Daily Main Distribution Board Logsheet

หน้า 2567

MC		MDE-1 (x200)										MDE-2 (x200)										Record By
Date	Time	Page No.	Unit	Watt	Vol	IR	IS	IT	OF	Cap Bank	Reading	Unit	Kwh	Vol	IR	IS	IT	OF	Cap Bank			
1/2/67	08:20	4376		230	230	300	400				1022		100	230							1100	
2/2/67	08:30	4373		230	230	300	400				1030		100	230							1100	
3/2/67	08:10	4411		230	230	300	400				1038		100	230							1100	
4/2/67	08:30	4429		230	230	300	400				1045		100	230							1100	
5/2/67	08:20	4447		230	230	300	400				1053		100	230							1100	
6/2/67	08:30	4466		230	230	300	400				1061		100	230							1100	
7/2/67	08:10	4484		230	230	300	400				1069		100	230							1100	
8/2/67	08:20	4504		230	230	300	400				1077		100	230							1100	
9/2/67	08:10	4525		230	230	300	400				1085		100	230							1100	
10/2/67	08:20	4547		230	230	300	400				1094		100	230							1100	
11/2/67	08:30	4569		230	230	300	400				1101		100	230							1100	
12/2/67	08:10	4592		230	230	300	400				1110		100	230							1100	
13/2/67	08:20	4613		230	230	300	400				1118		100	230							1100	
14/2/67	08:30	4634		230	230	300	400				1126		100	230							1100	
15/2/67	08:10	4654		230	230	300	400				1134		100	230							1100	
16/2/67	08:30	4674		230	230	300	400				1143		100	230							1100	
17/2/67	08:10	4694		230	230	300	400				1151		100	230							1100	
18/2/67	08:20	4706		230	230	300	400				1159		100	230							1100	
19/2/67	08:40	4729		230	230	300	400				1167		100	230							1100	
20/2/67	08:10	4747		230	230	300	400				1175		100	230							1100	
21/2/67	08:40	4765		230	230	300	400				1184		100	230							1100	
22/2/67	08:30	4783		230	230	300	400				1192		100	230							1100	
23/2/67	08:20	4802		230	230	300	400				1200		100	230							1100	
24/2/67	08:30	4820		230	230	300	400				1209		100	230							1100	
25/2/67	08:30	4836		230	230	300	400				1216		100	230							1100	
26/2/67	8:10	4854		230	230	300	400				1225		100	230							1100	
27/2/67	8:30	4872		230	230	300	400				1234		100	230							1100	
28/2/67	8:20	4889		230	230	300	400				1242		100	230							1100	
29/2/67	8:30	4907		230	230	300	400				1250		100	230							1100	

2567

Patong Paragon Resort & Spa

Daily Main Distribution Board Logsheet

MC No	Date	MDB-1 (x200)										MDB-2 (x200)										Record By
		Time	Read	Unit	Kwh	Vol	IR	ES	IT	DF	Cap Bank	Reading	Unit	Kwh	Vol	IR	ES	IT	DF	Cap Bank		
1	1/3/17	08:30	4928		230	230	300	400				1259		100	230						1259	1259
2	2/3/17	08:20	4950		230	230	300	400				1267		100	230						1267	1267
3	3/3/17	08:30	4980		230	230	300	380				1276		100	230						1276	1276
4	4/3/17	08:20	4988		230	230	300	400				1284		100	230						1284	1284
5	5/3/17	08:30	5007		230	230	300	400				1293		100	230						1293	1293
6	6/3/17	08:20	5026		230	230	300	400				1302		100	230						1302	1302
7	7/3/17	08:30	5045		230	230	300	400				1310		100	230						1310	1310
8	8/3/17	08:20	5063		230	230	300	400				1318		100	230						1318	1318
9	9/3/17	08:30	5081		230	230	300	400				1327		100	230						1327	1327
10	10/3/17	08:30	5103		230	230	300	400				1335		100	230						1335	1335
11	11/3/17	08:20	5113		230	230	300	400				1343		100	230						1343	1343
12	12/3/17	08:30	5130		230	230	300	400				1351		100	230						1351	1351
13	13/3/17	08:20	5141		230	230	300	400				1359		100	230						1359	1359
14	14/3/17	08:30	5164		230	230	300	400				1368		100	230						1368	1368
15	15/3/17	08:20	5183		230	230	300	400				1376		100	230						1376	1376
16	16/3/17	08:30	5203		230	230	300	400				1385		100	230						1385	1385
17	17/3/17	08:30	5226		230	230	300	400				1393		100	230						1393	1393
18	18/3/17	08:40	5240		230	230	300	400				1402		100	230						1402	1402
19	19/3/17	08:30	5257		230	230	300	400				1411		100	230						1411	1411
20	20/3/17	08:20	5274		230	230	300	400				1420		100	230						1420	1420
21	21/3/17	08:30	5291		230	230	300	400				1429		100	230						1429	1429
22	22/3/17	08:20	5308		230	230	300	400				1437		100	230						1437	1437
23	23/3/17	08:30	5325		230	230	300	400				1445		100	230						1445	1445
24	24/3/17	08:20	5348		230	230	300	400				1453		100	230						1453	1453
25	25/3/17	08:30	5362		230	230	300	400				1462		100	230						1462	1462
26	26/3/17	08:30	5382		230	230	300	400				1471		100	230						1471	1471
27	27/3/17	08:20	5400		230	230	300	400				1480		100	230						1480	1480
28	28/3/17	08:30	5420		230	230	300	400				1488		100	230						1488	1488
29	29/3/17	08:20	5440		230	230	300	400				1497		100	230						1497	1497
30	30/3/17	08:30	5461		230	230	300	400				1506		100	230						1506	1506
31	31/3/17	08:20	5479		230	230	300	400				1514		100	230						1514	1514

Patong Paragon Resort & Spa
Daily Main Distribution Board Logsheet

25/7/2023 2567

Mfg Date		MDF-1 (x200)										MDF-2 (x200)										Record By
Date	Time	Read #	Unit	Kwh	Vol	IR	IG	IT	PF	Chg Bank	Reading	Unit	Kwh	Vol	IR	IG	IT	PF	Chg Bank			
1/4/67	08:20	5499		230	230	300	400				1525		100	230							11007	
2/4/67	08:30	5519		230	230	300	380				1531		100	230							11007	
3/4/67	08:20	5537		230	230	300	400				1543		100	230							11007	
4/4/67	08:30	5554		230	230	300	400				1550		100	230							11007	
5/4/67	08:30	5578		230	230	300	400				1558		100	230							11007	
6/4/67	08:20	5596		230	230	300	400				1567		100	230							11007	
7/4/67	08:30	5619		230	230	300	380				1575		100	230							11007	
8/4/67	08:30	5637		230	230	300	400				1584		100	230							11007	
9/4/67	08:20	5656		230	230	300	400				1593		100	230							11007	
10/4/67	08:30	5675		230	230	300	380				1602		100	230							11007	
11/4/67	08:20	5692		230	230	300	400				1611		100	230							11007	
12/4/67	08:30	5710		230	230	300	400				1620		100	230							11007	
13/4/67	08:20	5732		230	230	300	400				1629		100	230							11007	
14/4/67	08:30	5750		230	230	300	400				1636		100	230							11007	
15/4/67	08:20	5772		230	230	300	380				1647		100	230							11007	
16/4/67	08:20	5792		230	230	300	400				1656		100	230							11007	
17/4/67	08:30	5820		230	230	300	400				1665		100	230							11007	
18/4/67	08:20	5834		230	230	300	380				1674		100	230							11007	
19/4/67	08:30	5854		230	230	300	400				1682		100	230							11007	
20/4/67	08:20	5876		230	230	300	380				1698		100	230							11007	
21/4/67	08:30	5905		230	230	300	400				1702		100	230							11007	
22/4/67	08:20	5917		230	230	300	400				1707		100	230							11007	
23/4/67	08:30	5936		230	230	300	380				1718		100	230							11007	
24/4/67	08:20	5950		230	230	300	400				1730		100	230							11007	
25/4/67	08:30	5973		230	230	300	400				1743		100	230							11007	
26/4/67	08:20	6004		230	230	300	400				1750		100	230							11007	
27/4/67	08:30	6020		230	230	300	380				1754		100	230							11007	
28/4/67	08:20	6047		230	230	300	400				1760		100	230							11007	
29/4/67	08:30	6072		230	230	300	400				1772		100	230							11007	
30/4/67	08:20	6096		230	230	300	380				1781		100	230							11007	

Patong Paragon Resort & Spa

Daily Main Distribution Board Logsheet

מס' תחנה 2567

MDB-1 (x200)													MDB-2 (x200)													Record By
Date	Time	Load	Unit	Exp	IR	IS	IT	PF	Cap Bank	Reading	Unit	Kwh	Vol	IS	IT	PF	Cap Bank									
1/5/17	08:30	6019		230	230	300	400				1789		100	230					11000							
2/5/17	08:30	6143		230	230	300	400				1798		100	230					11000							
3/5/17	08:30	6164		230	230	300	400				1807		100	230					11000							
4/5/17	08:30	6189		230	230	300	400				1815		100	230					11000							
5/5/17	08:30	6204		230	230	300	400				1823		100	230					11000							
6/5/17	08:30	6222		230	230	300	400				1833		100	230					11000							
7/5/17	08:30	6241		230	230	300	400				1841		100	230					11000							
8/5/17	08:30	6257		230	230	300	400				1850		100	230					11000							
9/5/17	08:30	6275		230	230	300	400				1855		100	230					11000							
10/5/17	08:30	6293		230	230	300	400				1873		100	230					11000							
11/5/17	08:30	6309		230	230	300	400				1878		100	230					11000							
12/5/17	08:30	6330		230	230	300	400				1884		100	230					11000							
13/5/17	08:30	6348		230	230	300	400				1893		100	230					11000							
14/5/17	08:30	6364		230	230	300	400				1903		100	230					11000							
15/5/17	08:30	6383		230	230	300	400				1910		100	230					11000							
16/5/17	08:30	6403		230	230	300	400				1918		100	230					11000							
17/5/17	08:30	6420		230	230	300	400				1929		100	230					11000							
18/5/17	08:30	6437		230	230	300	400				1934		100	230					11000							
19/5/17	08:30	6455		230	230	300	400				1945		100	230					11000							
20/5/17	08:30	6474		230	230	300	400				1953		100	230					11000							
21/5/17	08:30	6491		230	230	300	400				1963		100	230					11000							
22/5/17	08:30	6508		230	230	300	400				1971		100	230					11000							
23/5/17	08:30	6524		230	230	300	400				1980		100	230					11000							
24/5/17	08:30	6538		230	230	300	400				1987		100	230					11000							
25/5/17	08:30	6576		230	230	300	400				1995		100	230					11000							
26/5/17	08:30	6593		230	230	300	400				2006		100	230					11000							
27/5/17	08:30	6603		230	230	300	400				2015		100	230					11000							
28/5/17	08:30	6614		230	230	300	400				2022		100	230					11000							
29/5/17	08:30	6623		230	230	300	400				2030		100	230					11000							
30/5/17	08:30	6653		230	230	300	400				2038		100	230					11000							
31/5/17	08:30	6671		230	230	300	400				2051		100	230					11000							

25/7/2022

Daily Main Distribution Board Log Sheet

ประจําเดือน มีกายน 2567

MDB (X-200)		MDB2 (X-200)	
Station	Distance	Station	Distance
1	1.17	08:30	6189
2	2.17	08:20	6703
3	3.17	08:30	6724
4	4.17	08:20	6742
5	5.17	08:30	6759
6	6.17	08:20	6779
7	7.17	08:30	6797
8	8.17	08:20	6814
9	9.17	08:30	6823
10	10.17	08:20	6852
11	11.17	08:30	6871
12	12.17	08:20	6889
13	13.17	08:30	6909
14	14.17	08:20	6928
15	15.17	08:30	6948
16	16.17	08:40	6968
17	17.17	08:30	6987
18	18.17	08:20	7005
19	19.17	08:30	7025
20	20.17	08:20	7044
21	21.17	08:30	7060
22	22.17	08:20	7077
23	23.17	08:30	7094
24	24.17	08:20	7110
25	25.17	08:30	7126
26	26.17	08:20	7143
27	27.17	08:30	7161
28	28.17	08:20	7180
29	29.17	08:30	7197
30	30.17	08:20	7217

ใบเสร็จส่งกำจัดขยะ ใบเสร็จสุบกากตะกอน ใบเสร็จค่าบำบัดน้ำเสีย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCJ7-00163/67

วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินจาก บจก.ป่าตองพาราگون

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	5,382.00	บจก.ป่าตองพาราگون 280 ถ.พระรามที่ 12160198270 ขนาดใหญ่ ก.ต.-ธ.ค.66
รวมเงิน			5,382.00	
ตัวอักษร (ห้าพันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)				
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว			ลงชื่อ	ผู้รับเงิน
			(นางสาวบศรินทร์ บุญเลิศ)	
			ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCJ7-00498/67

วันที่ 7 สิงหาคม 2567

เทศบาลเมืองปาดอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ปาดองพารากอน จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 280 ถ.พระรามมี ม.- ช.- ถ.- ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	24,000.00	ประจำเดือน ม.ค.-มิ.ย.2567 ร.ปาดองพารากอน
2	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	6,000.00	
		รวมเงิน	30,000.00	
ตัวอักษร (สามหมื่นบาทถ้วน)				
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว			ลงชื่อ	ผู้รับเงิน
			(นางสาวธัญญา กฤตศิลป์)	
			เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	
เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปาดอง เลขที่บัญชี 837-6-00974-5			:	30,000.00 บาท
วันที่ 7 สิงหาคม 2567			รวม :	30,000.00 บาท

เอกสารแนบที่ 7

PM ตรวจสอบบ่อหนองน้ำฝน และปั๊มสูบน้ำ

ตารางตรวจเช็คปั้มน้ำสูบน้ำฝนจากบ่อน้ำฝน

ของเดือน.....มกราคม 2567

วันที่	เวลา	บ่อน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 ลบ.ม.	ปั้มน้ำที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	ปั้มน้ำที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	ปั้มน้ำที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/1/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
2/1/67	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
3/1/67	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
4/1/67	08:45	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
5/1/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
6/1/67	08:15	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
7/1/67	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
8/1/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
9/1/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
10/1/67	08:15	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
11/1/67	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
12/1/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
13/1/67	08:35	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
14/1/67	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
15/1/67	08:25	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
16/1/67	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
17/1/67	08:15	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
18/1/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
19/1/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
20/1/67	08:15	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
21/1/67	08:25	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
22/1/67	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
23/1/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
24/1/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
25/1/67	08:35	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
26/1/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
27/1/67	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
28/1/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
29/1/67	08:15	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
30/1/67	08:25	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี
31/1/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทองดี

ตารางตรวจเช็คปั๊มน้ำดูน้ำฝนจากบ่อน้ำฝน

ของเดือน.....กุมภาพันธ์ 2567.....

วันที่	เวลา	บ่อน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 ลบ.ม.	ปั๊มตัวที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	ปั๊มตัวที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	ปั๊มตัวที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/2/67	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
2/2/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
3/2/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
4/2/67	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
5/2/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
6/2/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
7/2/67	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
8/2/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
9/2/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
10/2/67	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
11/2/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
12/2/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
13/2/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
14/2/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
15/2/67	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
16/2/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
17/2/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
18/2/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
19/2/67	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
20/2/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
21/2/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
22/2/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
23/2/67	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
24/2/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
25/2/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
26/2/67	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
27/2/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
28/2/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด
29/2/67	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางด

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำฝนจากบ่อน้ำฝน

ของเดือน.....ปีพ.ศ. 2567 :

วันที่	เวลา	บ่อน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 คบ.น.	บั้งตัวที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	บั้งตัวที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	บั้งตัวที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
1/3/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
2/3/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
3/3/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
4/3/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
5/3/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
6/3/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
7/3/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
8/3/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
9/3/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
10/3/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
11/3/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
12/3/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
13/3/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
14/3/67	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
15/3/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
16/3/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
17/3/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
18/3/67	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
19/3/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
20/3/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
21/3/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
22/3/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
23/3/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
24/3/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
25/3/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
26/3/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
27/3/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
28/3/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
29/3/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
30/3/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์
31/3/67	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงด์

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำฝนจากบ่อน้ำฝน

ของเดือน.....ไมยราพูน 2567.....

วันที่	เวลา	บ่อน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 ซม.น.	บั้งตัวที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	บั้งตัวที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	บั้งตัวที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/4/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
2/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
3/4/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
4/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
5/4/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
6/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
7/4/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
8/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
9/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
10/4/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
11/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
12/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
13/4/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
14/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
15/4/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
16/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
17/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
18/4/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
19/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
20/4/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
21/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
22/4/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
23/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
24/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
25/4/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
26/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
27/4/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
28/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
29/4/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
30/4/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำฝนจากบ่อน้ำฝน

ของเดือน.....พฤษภาคม 2567

วันที่	เวลา	บ่อน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 ลบ.ม.	บิ๊มตัวที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	บิ๊มตัวที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	บิ๊มตัวที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
2/5/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
3/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
4/5/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
5/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
6/5/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
7/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
8/5/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
9/5/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
10/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
11/5/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
12/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
13/5/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
14/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
15/5/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
16/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
17/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
18/5/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
19/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
20/5/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
21/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
22/5/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
23/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
24/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
25/5/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
26/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
27/5/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
28/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
29/5/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
30/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว
31/5/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางสาว

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำฝนจากบ่อน้ำฝน

ของเดือน.....มิถุนายน..... 2567.....

วันที่	เวลา	บ่อน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 กบ.ม.	บั้งตัวที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	บั้งตัวที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	บั้งตัวที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/6/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
2/6/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
3/6/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
4/6/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
5/6/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
6/6/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
7/6/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
8/6/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
9/6/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
10/6/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
11/6/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
12/6/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
13/6/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
14/6/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
15/6/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
16/6/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
17/6/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
18/6/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
19/6/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
20/6/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
21/6/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
22/6/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
23/6/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
24/6/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
25/6/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
26/6/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
27/6/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
28/6/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
29/6/67	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์
30/6/67	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงศ์

เอกสารแนบที่ 8

การตรวจเช็คค่าคลอรีนอิสระและความเป็นกรด-ด่างประจำเดือน

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month มกราคม 2567

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
1-1-24	1.5	7.8	โอบ	1.5	7.6		ล้นกรอง 8 คน
2-1-24	1.5	7.6	โอบ	1.5	7.6		
3-1-24	1.5	7.2	โอบ	1.5	6.8		
4-1-24	1.5	6.8	โอบ	1.5	6.8		
5-1-24	1.5	7.2	โอบ	1.5	7.2		เติมกรดเกลือ 1 กบ
6-1-24	3.0	7.6	โอบ	1.5	7.6		เติมกรดเกลือ 10 กบ
7-1-24	3.0	7.6	โอบ	1.5	7.6		
8-1-24	1.5	7.2	โอบ	1.5	7.6		
9-1-24	1.5	7.6	โอบ	3.0	7.6		ล้นกรอง 8 คน
10-1-24	1.5	7.6	โอบ	1.5	7.2		
11-1-24	3.0	7.6	โอบ	1.5	7.2		
12-1-24	1.5	7.2	โอบ	3.0	7.6		เติมกรดเกลือ 1 กบ
13-1-24	1.5	6.8	โอบ	3.0	7.6		
14-1-24	1.5	6.8	โอบ	1.5	7.6		
15-1-24	1.5	7.2	โอบ	1.5	7.2		
16-1-24	3.0	7.6	โอบ	1.5	7.2		
17-1-24	3.0	7.6	โอบ	3.0	6.8		ล้นกรอง 8 คน
18-1-24	1.5	7.2	โอบ	3.0	7.6		
19-1-24	1.5	7.6	โอบ	1.5	7.6		
20-1-24	1.5	7.6	โอบ	1.5	7.2		เติมกรดเกลือ 10 กบ
21-1-24	1.5	6.8	โอบ	3.0	7.2		
22-1-24	3.0	7.2	โอบ	3.0	7.6		
23-1-24	1.5	7.6	โอบ	1.5	7.6		ล้นกรอง 8 คน
24-1-24	1.5	7.6	โอบ	1.5	7.6		
25-1-24	1.5	7.2	โอบ	3.0	7.6		เติมกรดเกลือ 1 กบ
26-1-24	1.5	7.6	โอบ	1.5	7.6		
27-1-24	1.5	7.2	โอบ	1.5	7.2		
28-1-24	1.5	7.2	โอบ	1.5	7.2		
29-1-24	1.5	7.6	โอบ	3.0	7.6		
30-1-24	1.5	7.2	โอบ	1.5	7.2		ล้นกรอง 8 คน
31-1-24	1.5	7.6	โอบ	1.5	7.6		เติมกรดเกลือ 10 กบ

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month กุมภาพันธ์ 2567

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
1-2-24	1.5	7.6	ดริ้ง	1.5	7.2		ล้นกรอบ 8 ลูก
2-2-24	1.5	7.6	ดริ้ง	1.5	7.6		
3-2-24	1.5	7.6	ดริ้ง	1.5	7.2		เติมกรดเกลือ 1 กบ
4-2-24	1.5	7.6	ดริ้ง	1.5	7.6		
5-2-24	3.0	7.6	ดริ้ง	3.0	7.6		เติมคลอรีน 10 กบ
6-2-24	3.0	7.6	ดริ้ง	1.5	7.2		
7-2-24	1.5	7.2	ดริ้ง	1.5	7.2		ล้นกรอบ 8 ลูก
8-2-24	3.0	7.6	ดริ้ง	3.0	7.6		
9-2-24	3.0	7.6	ดริ้ง	3.0	7.6		
10-2-24	1.5	7.2	ดริ้ง	1.5	7.2		
11-2-24	1.5	7.6	ดริ้ง	1.5	7.6		เติมกรดเกลือ 1 กบ
12-2-24	3.0	7.6	ดริ้ง	3.0	7.6		เติมคลอรีน 10 กบ
13-2-24	3.0	7.2	ดริ้ง	3.0	7.2		
14-2-24	3.0	7.2	ดริ้ง	1.5	7.2		ล้นกรอบ 8 ลูก
15-2-24	1.5	7.6	ดริ้ง	1.5	7.6		
16-2-24	3.0	7.6	ดริ้ง	3.0	7.6		
17-2-24	3.0	7.2	ดริ้ง	3.0	7.2		
18-2-24	1.5	7.6	ดริ้ง	1.5	7.6		เติมกรดเกลือ 1 กบ
19-2-24	1.5	7.2	ดริ้ง	3.0	7.6		
20-2-24	3.0	7.6	ดริ้ง	3.0	7.6		
21-2-24	3.0	7.2	ดริ้ง	1.5	7.2		ล้นกรอบ 8 ลูก
22-2-24	1.5	7.2	ดริ้ง	1.5	7.2		เติมคลอรีน 10 กบ
23-2-24	3.0	7.6	ดริ้ง	3.0	7.6		
24-2-24	3.0	7.2	ดริ้ง	3.0	7.2		
25-2-24	1.5	7.2	ดริ้ง	1.5	7.2		
26-2-24	3.0	7.6	ดริ้ง	3.0	7.6		ล้นกรอบ 8 ลูก
27-2-24	3.0	7.6	ดริ้ง	3.0	7.2		
28-2-24	1.5	7.2	ดริ้ง	1.5	7.2		
29-2-24	3.0	7.6	ดริ้ง	3.0	7.6		เติมกรดเกลือ 1 กบ

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month มีนาคม 2567

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
1/3/67	1.5	7.2	นันท	1.5	7.2		ล้างกรอง 8 คน
2/3/67	1.5	7.6	นันท	1.5	7.6		
3/3/67	3.0	7.6	นันท	3.0	7.6		
4/3/67	3.0	7.6	นันท	3.0	7.6		เติมสารคลอรีน 1 กย
5/3/67	1.5	6.8	นันท	1.5	7.2		เติมคลอรีน 10 กย
6/3/67	3.0	7.2	นันท	3.0	7.6		
7/3/67	3.0	7.6	นันท	3.0	7.2		ล้างกรอง 8 คน
8/3/67	1.5	7.2	นันท	1.5	7.2		
9/3/67	3.0	7.6	นันท	3.0	7.6		
10/3/67	3.0	7.2	นันท	1.5	7.2		
11/3/67	1.5	6.8	นันท	1.5	7.2		
12/3/67	3.0	7.6	นันท	3.0	7.6		
13/3/67	3.0	7.2	นันท	3.0	7.2		ล้างกรอง 8 คน
14/3/67	1.5	7.6	นันท	1.5	7.2		เติมสารคลอรีน 1 กย
15/3/67	3.0	7.6	นันท	3.0	7.6		
16/3/67	1.5	7.2	นันท	1.5	7.2		เติมคลอรีน 10 กย
17/3/67	3.0	7.6	นันท	3.0	7.6		
18/3/67	3.0	7.2	นันท	1.5	7.2		
19/3/67	1.5	6.8	นันท	1.5	7.2		
20/3/67	1.5	7.6	นันท	1.5	7.6		ล้างกรอง 8 คน
21/3/67	1.5	7.2	นันท	1.5	7.6		
22/3/67	3.0	7.6	นันท	3.0	7.6		
23/3/67	3.0	7.2	นันท	1.5	7.2		
24/3/67	1.5	6.8	นันท	1.5	7.2		เติมสารคลอรีน 1 กย
25/3/67	3.0	7.6	นันท	3.0	7.2		
26/3/67	1.5	7.2	นันท	1.5	6.8		
27/3/67	1.5	7.6	นันท	1.5	7.2		เติมคลอรีน 10 กย
28/3/67	3.0	7.6	นันท	1.5	7.6		ล้างกรอง 8 คน
29/3/67	1.5	7.2	นันท	1.5	7.6		
30/3/67	1.5	7.2	นันท	1.5	7.2		
31/3/67	3.0	7.6	นันท	1.5	7.6		

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month เมษายน 2567

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
1/4/67	9.5	7.2	นัท	1.5	6.8		ล้างกรวย 8 ลูก
2/4/67	3.0	7.6	นัท	1.5	7.2		
3/4/67	1.5	6.8	นัท	1.5	6.8		
4/4/67	3.0	7.2	นัท	3.0	7.2		
5/4/67	1.5	6.8	นัท	1.5	7.2		เติมยาตกตะกอน 1 กบ
6/4/67	3.0	7.6	โชน	3.0	7.2		
7/4/67	1.5	7.2	โชน	1.5	6.8		เติมคลอรีน 10 กบ
8/4/67	3.0	7.6	โชน	3.0	7.2		
9/4/67	1.5	7.2	โชน	1.5	6.8		ล้างกรวย 8 ลูก
10/4/67	1.5	6.8	โชน	1.5	6.8		
11/4/67	3.0	7.2	โชน	3.0	7.2		
12/4/67	1.5	7.2	โชน	1.5	6.8		
13/4/67	1.5	7.2	โชน	1.5	7.2		
14/4/67	3.0	7.8	โชน	3.0	7.2		เติมยาตกตะกอน 1 กบ
15/4/67	1.5	7.2	โชน	1.5	7.2		
16/4/67	3.0	7.8	โชน	3.0	7.2		เติมคลอรีน 10 กบ
17/4/67	1.5	7.2	โชน	1.5	7.2		
18/4/67	1.5	7.8	โชน	1.5	7.2		ล้างกรวย 8 ลูก
19/4/67	3.0	7.2	โชน	3.0	7.2		
20/4/67	1.5	6.8	โชน	1.5	6.8		
21/4/67	3.0	7.2	โชน	3.0	6.8		
22/4/67	1.5	6.8	โชน	1.5	6.8		
23/4/67	3.0	7.2	โชน	3.0	7.2		เติมยาตกตะกอน 1 กบ
24/4/67	1.5	6.8	โชน	1.5	6.8		
25/4/67	1.5	6.8	โชน	1.5	6.8		
26/4/67	3.0	7.2	โชน	3.0	7.2		เติมคลอรีน 10 กบ
27/4/67	3.0	7.2	โชน	1.5	7.2		
28/4/67	1.5	6.8	โชน	1.5	6.8		
29/4/67	1.5	6.8	โชน	1.5	6.8		ล้างกรวย 8 ลูก
30/4/67	1.5	7.2	โชน	1.5	7.2		

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month พฤษภาคม 2567

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
1/5/67	3.0	7.2	ดริ้ง	3.0	7.2		
2/5/67	1.5	7.2	ดริ้ง	1.5	7.2		
3/5/67	3.0	7.2	ดริ้ง	3.0	7.2		
4/5/67	1.5	6.8	ดริ้ง	1.5	6.8		ล้างกรอง 8 กบ
5/5/67	1.5	6.8	ดริ้ง	1.5	6.8		
6/5/67	3.0	7.2	ดริ้ง	3.0	7.2		
7/5/67	1.5	7.2	ดริ้ง	1.5	7.2		เติมคลอรีน 10 กบ
8/5/67	1.5	6.8	ดริ้ง	1.5	6.8		เติมกรดเกลือ 1 กบ
9/5/67	1.5	6.8	ดริ้ง	1.5	6.8		
10/5/67	3.0	7.2	ดริ้ง	3.0	7.2		
11/5/67	1.5	7.2	ดริ้ง	1.5	7.2		
12/5/67	1.5	7.2	ดริ้ง	1.5	6.8		ล้างกรอง 8 กบ
13/5/67	1.5	6.8	ดริ้ง	1.5	6.8		
14/5/67	3.0	7.2	ดริ้ง	3.0	7.2		
15/5/67	1.5	7.2	ดริ้ง	1.5	7.2		เติมคลอรีน 10 กบ
16/5/67	1.5	6.8	ดริ้ง	1.5	6.8		
17/5/67	3.0	7.2	ดริ้ง	3.0	7.2		เติมกรดเกลือ 1 กบ
18/5/67	1.5	7.2	ดริ้ง	1.5	7.2		
19/5/67	1.5	6.8	ดริ้ง	1.5	6.8		
20/5/67	1.5	6.8	ดริ้ง	1.5	6.8		
21/5/67	1.5	7.2	ดริ้ง	1.5	7.2		ล้างกรอง 8 กบ
22/5/67	1.5	7.2	ดริ้ง	1.5	6.8		
23/5/67	1.5	6.8	ดริ้ง	1.5	6.8		
24/5/67	1.5	6.8	ดริ้ง	1.5	6.8		
25/5/67	1.5	6.8	ดริ้ง	1.5	6.8		
26/5/67	1.5	6.8	ดริ้ง	1.5	6.8		
27/5/67	3.0	7.2	ดริ้ง	3.0	7.2		เติมคลอรีน 10 กบ
28/5/67	3.0	7.2	ดริ้ง	3.0	7.2		
29/5/67	1.5	7.2	ดริ้ง	1.5	7.2		
30/5/67	1.5	7.2	ดริ้ง	1.5	7.2		เติมกรดเกลือ 1 กบ
31/5/67	3.0	7.2	ดริ้ง	3.0	7.2		

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month มิถุนายน 2567

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
1/6/67	1.5	7.2	โอบ	1.5	7.2		
2/6/67	3.0	7.2	โอบ	3.0	7.2		ล้นกรวด 8 ซม
3/6/67	1.5	7.2	โอบ	1.5	7.2		
4/6/67	1.5	7.2	โอบ	1.5	7.2		
5/6/67	1.5	7.2	โอบ	1.5	7.2		
6/6/67	3.0	7.2	โอบ	3.0	7.2		เติมคลอรีน 10 กว
7/6/67	1.5	6.8	นัท	1.5	6.8		
8/6/67	1.5	7.2	นัท	1.5	7.2		เติมกรดเกลือ 1 ถัง
9/6/67	1.5	6.8	นัท	1.5	6.8		
10/6/67	1.5	6.8	นัท	1.5	6.8		
11/6/67	1.5	6.8	นัท	1.5	6.8		
12/6/67	3.0	7.2	นัท	3.0	7.2		
13/6/67	1.5	7.2	นัท	1.5	7.2		ล้นกรวด 8 ซม
14/6/67	1.5	7.2	นัท	1.5	7.2		
15/6/67	1.5	7.2	นัท	1.5	7.2		เติมคลอรีน 10 กว
16/6/67	1.5	7.2	นัท	1.5	7.2		
17/6/67	1.5	7.2	นัท	1.5	6.8		เติมกรดเกลือ 1 ถัง
18/6/67	3.0	7.2	นัท	3.0	7.2		
19/6/67	3.0	7.2	นัท	3.0	7.2		
20/6/67	1.5	7.2	นัท	1.5	7.2		
21/6/67	1.5	6.8	นัท	1.5	6.8		
22/6/67	1.5	6.8	นัท	1.5	6.8		
23/6/67	3.0	7.2	นัท	3.0	7.2		ล้นกรวด 8 ซม
24/6/67	3.0	7.2	นัท	3.0	7.2		
25/6/67	1.5	7.2	นัท	1.5	7.2		เติมคลอรีน 10 กว
26/6/67	1.5	7.2	นัท	1.5	7.2		
27/6/67	3.0	7.2	นัท	3.0	7.2		เติมกรดเกลือ 1 ถัง
28/6/67	3.0	7.2	นัท	1.5	7.2		
29/6/67	1.5	7.2	นัท	1.5	7.2		
30/6/67	1.5	7.2	นัท	1.5	7.2		

เอกสารแนบที่ 9

เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย



Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนกรักษาความปลอดภัย

Date : 5 กุมภาพันธ์ 2567

Subject : รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2567

ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง ชนิด Fire Host ทั้งหมด 43 ตู้ และ มีถังดับเพลิงทั้งหมด 74 ถัง แยกชนิด มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 45 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 25 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 4 ถัง

ถังดับเพลิงที่ใช้งานได้ มีจำนวน 72 ถัง แยกชนิดเคมี มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 45 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 25 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 2 ถัง

Somchai P.

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

05 / 02 / 2567

สรุปรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงสิ่งที่ต้องซ่อมแซมแก้ไข

ตู้เก็บสายดับเพลิงชนิด Fire Host เป็นสนิม 30 ตู้

สลักกดเปิดตู้ Fire Host เสีย/ชำรุด จำนวน 3 ตู้

ฝาตู้ชนิด Fire Host ไม่มี 2 จุด

สายดับเพลิงสายสีขาวเสื่อมสภาพ จำนวน 33 เส้น

สายดับเพลิงใช้งานไม่ได้ 3 เส้น

ฝาครอบปิดข้อต่อทองเหลือง ไม่มีจำนวน 3 อัน

ข้อต่อสวมเร็วพร้อมฝาปิดทองเหลือง ไม่มีจำนวน 12 ชุด

หมายเหตุ

ถังดับเพลิงชนิดโฟม 2 ถัง ขาดจุด อยู่ห้องจัดซื้อ

1	AF-01	8	ห้องประชุมเสถียรวิทย์ ทิศตะวันตก						NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้
2	AF-02	8	ห้องประชุมเสถียรวิทย์ ทิศตะวันออก						NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้
3	AG-01	8	ข้างห้องปิ่นมาหน้าห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	×	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
4	AG-02	8	หน้าห้องบันไดลิฟท์ห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
5	BG-01	8	ข้างห้อง Recieving	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/08/2554	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
6	BG-02	8	หน้าห้องกับตู้แช่แข็งใต้บันได						NON-CFC	1	19/08/2554	ใช้งานได้
7	BG-03	8	หน้าห้องครัวบน	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
8	BG-04	8	หน้าห้อง FB						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้
9	BG-05	8	ครัวบน						NON-CFC	1	07/11/2549	ใช้งานได้
10	BG-06	8	ครัวบน						Foam	1	16/11/2554	ใช้งานได้
11	BG-07	8	ครัวบน						NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้
12	BG-08	8	ในห้องพักวีซี						NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้
13	BG-09	8	ในห้องพักบาร์	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้ ฝาตู้อยู่ที่ E401
14	CG-01	8	ทางเข้าห้องสพารี่ด้านหลัง	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	16/11/2554	ใช้งานได้
15	DG-01	8	ข้างห้องฝ่ายบุคคล	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
16	DG-02	8	ข้างห้องฝ่ายบุคคล						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้
17	DG-03	8	หน้าห้องฝ่ายบุคคล						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้
18	DG-04	8	หน้าห้องปั๊มส้วมวอเตอร์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
19	DG-05	8	หน้าครัววีซี	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
20	DG-06	8	ในครัววีซี						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้
21	DG-07	8	ในครัววีซี						Foam	-	-	ใช้งานไม่ได้ ดึงดับเพลิงชนิดใหม่อยู่ที่ห้องจัดซื้อ
22	EG-01	8	ห้องอาหารแค้มปัส	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้ บรรจุใหม่เมื่อ 01/11/66
23	EG-02	8	ห้องอาหารแค้มปัส						Foam	1	24/01/2566	ใช้งานได้
24	EG-03	8	ในครัวแค้มปัส						NON-CFC	1	07/11/2554	ใช้งานได้
25	FG-01	8	ห้องสไตรซาง	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	30/12/2553	ใช้งานได้
26	FG-02	8	หน้าห้องสไตรซาง						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้ ดึงดับเพลิงอยู่ห้อง Bell boy
27	FG-03	8	หน้าห้องสไตรซาง						NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
28	FG-04	8	ในห้องแม่กรรขวากความปลอดภัย						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้
29	FG-05	8	หน้าห้องแม่กรรขวากความปลอดภัย						NON-CFC	1	18/12/2566	ใช้งานได้ ถึงใหม่ 18/12/2566
30	FG-06	8	หน้าห้องแม่กรรขวากความปลอดภัย						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้
31	FG-07	8	ข้างห้องควบคุมไฟฟ้า	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
32	GG-01	8	ในห้องแม่บ้าน						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้
33	GG-02	8	หน้าห้องแม่บ้าน						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้
34	GG-03	8	หน้าห้องช่าง	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้
35	GG-04	8	ในห้องช่าง						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้
36	PG-01	8	ลานจอดรถด้านตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้
37	PG-02	8	ลานจอดรถด้านตะวันออก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม/ฝาตู้ชำรุด
38	A1-01	1	หน้าห้อง GM	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม/สลักเปิดตู้เสีย
39	A1-02	1	หน้าห้อง GM						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้
40	A1-03	1	ห้อง FO						NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้
41	B1-01	1	ทางเข้าสระน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม/สลักเปิดตู้เสีย
42	B1-02	1	ห้องออปเทีย						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้
43	C1-01	1	ทางลงลานภาพ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
44	D1-01	1	หลังห้องนาฬิกา	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม/ฝาตู้ไม่มี
45	D1-02	1	ห้องฟิตเนส						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้
46	D1-03	1	ครัวฟู้ด						Foam	-	-	ใช้งานไม่ได้ ดึงดับเพลิงชนิดใหม่อยู่ที่ห้องจัดซื้อ
47	D1-04	1	เคาน์เตอร์ฟู้ด						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้
48	D1-05	1	ข้างเคาน์เตอร์ฟู้ด						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้
49	E1-01	1	มุข E	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
50	F1-01	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
51	G1-01	1	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
52	G1-02	1	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้
53	A2-01	2	หน้าห้อง J203	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้
54	B2-01	2	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
55	C2-01	2	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
56	D2-01	2	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้
57	E2-01	2	มุข E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม

58	F2-01	2	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ดูชั้นบน
59	G2-01	2	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ดูชั้นบน
60	G2-02	2	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ดูชั้นบน
61	A3-01	3	หน้าห้อง 303	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ดูชั้นบน
62	B3-01	3	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C	FH	✓	✓	✗	✗	NON-CFC	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ดูชั้นบน
63	C3-01	3	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ดูชั้นบน
64	D3-01	3	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ดูชั้นบน
65	E3-01	3	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✗	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ดูชั้นบน
66	F3-01	3	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ดูชั้นบน
67	G3-01	3	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ดูชั้นบน
68	G3-02	3	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ดูชั้นบน
69	E4-01	4	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ดูชั้นบน/นำส่งจาก BG-09
70	F4-01	4	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	ชำรุด	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ดูชั้นบน
71	G4-01	4	หน้าประตูหนีไฟ	FH	ชำรุด	✓	✓	✗	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ดูชั้นบน
72	G4-02	4	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ดูชั้นบน
73	G4-03	4	ห้อง บุสเนสเซ็นเตอร์						Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ดูชั้นบน
74	A3-01	4	ห้อง อีเลเวเตอร์						NON-CFC	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ดูชั้นบน

✓ : มี

✗ : ไม่มี

สำรวจโดย

สงดา
(นายสิงหา ขุนรักษ์)
Security Supervisor
05/02/67

บันทึกโดย

สมชาย
(นายกณธิ์ สัตยเสถียร)
Security Supervisor
5/2/67

ตรวจสอบโดย

สมชาย P.
(นายสมชาย พรหมพันธ์)
Senior Security Supervisor
05/02/21

รับทราบ

(นายอิทธิพล วงษ์มหา)
Human Resource Manager
...../...../.....



Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนกรักษาความปลอดภัย

Date : 4 มีนาคม 2567

Subject : รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง ชนิด Fire Host ทั้งหมด 43 ตู้ และ มีถังดับเพลิงทั้งหมด 74 ถัง แยกชนิด มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 45 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 25 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 4 ถัง

ถังดับเพลิงที่ ใช้งานได้ มีจำนวน 72 ถัง แยกชนิดเคมี มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 44 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 25 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 2 ถัง

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

สรุปรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงสิ่งที่ต้องซ่อมแซมแก้ไข

ตู้เก็บสายดับเพลิงชนิด Fire Host เป็นสนิม 30 ตู้

สลักกดเปิดตู้ Fire Host เสีย/ชำรุด จำนวน 3 ตู้

ฝาตู้ชนิด Fire Host ไม่มี 2 จุด

สายดับเพลิงสายสีขาวเสื่อมสภาพ จำนวน 33 เส้น

สายดับเพลิงใช้งานไม่ได้ 3 เส้น

ฝาครอบปิดข้อต่อทองเหลือง ไม่มีจำนวน 3 อัน

ข้อต่อสวมเร็วพร้อมฝาปิดทองเหลือง ไม่มีจำนวน 12 ชุด

หมายเหตุ

ถังดับเพลิงชนิดโฟม 2 ถัง ขาดจุด อยู่ห้องจัดซื้อ

ถังดับเพลิง รหัส G4-01 ใช้งานไม่ได้ แรงดันต่ำ

ลำดับ	รหัส	ประเภท	ชื่ออุปกรณ์	ชนิด	สถานะ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ						
1	AF-01	B	ห้องประชุมเล็กาวดี ศึกษานานาชาติ	NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้							
2	AF-02	B	ห้องประชุมเล็กาวดี ศึกษานานาชาติ	NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้							
3	AG-01	B	ข้างห้องเป็นน้ำในห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	✗	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น	
4	AG-02	B	หน้าห้องเป็นน้ำในห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น	
5	BG-01	B	ข้างห้อง Rectifying	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/08/2554	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น	
6	BG-02	B	หน้าห้องกับถังแก๊สชั้นใต้ดิน	NON-CFC	1	19/08/2554	ใช้งานได้							
7	BG-03	B	หน้าห้องครัว	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น	
8	BG-04	B	หน้าห้อง FB	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้							
9	BG-05	B	ครัว	NON-CFC	1	07/11/2549	ใช้งานได้							
10	BG-06	B	ครัว	Foam	1	16/11/2554	ใช้งานได้							
11	BG-07	B	ครัว	NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้							
12	BG-08	B	ในห้องประชุม	NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้							
13	BG-09	B	ในห้องประชุม	FH	✓	✓	✗	✗	NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	สำรวจตู้ที่ E401	
14	CG-01	B	ทางเข้าห้องส้วมด้านหลัง	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	16/11/2554	ใช้งานได้		
15	DG-01	B	ข้างห้องฝ่ายบุคคล	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น	
16	DG-02	B	ข้างห้องฝ่ายบุคคล	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้							
17	DG-03	B	หน้าห้องฝ่ายบุคคล	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้							
18	DG-04	B	หน้าห้องเป็นสระน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น	
19	DG-05	B	หน้าห้องครัว	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น	
20	DG-06	B	ในครัว	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้							
21	DG-07	B	ในครัว	Foam									ใช้งานได้	ถังดับเพลิงชนิดโฟมอยู่ที่ห้องจัดซื้อ
22	EG-01	B	ห้องอาหารแคบตัน	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้	บรรจุถังเคมี 01/11/66	
23	EG-02	B	ห้องอาหารแคบตัน	Foam	1	24/01/2566	ใช้งานได้							
24	EG-03	B	ในครัวแคบตัน	NON-CFC	1	07/13/2554	ใช้งานได้							
25	FG-01	B	ห้องส้วมข้าง	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	30/12/2553	ใช้งานได้		
26	FG-02	B	หน้าห้องส้วมข้าง	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้						ถังดับเพลิงอยู่ที่ห้อง Bell boy	
27	FG-03	B	หน้าห้องส้วมข้าง	NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้						ดูชั้นลิ้น	
28	FG-04	B	ในห้องแคบตันรักษาความปลอดภัย	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้							
29	FG-05	B	หน้าห้องแคบตันรักษาความปลอดภัย	NON-CFC	1	18/12/2566	ใช้งานได้						ถังใหม่ 18/12/2566	
30	FG-06	B	หน้าห้องแคบตันรักษาความปลอดภัย	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้							
31	FG-07	B	ข้างห้องควบคุมไฟฟ้า	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น	
32	GG-01	B	ในห้องแม่บ้าน	NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้							
33	GG-02	B	หน้าห้องแม่บ้าน	NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้							
34	GG-03	B	หน้าห้องข้าง	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้		
35	GG-04	B	ในห้องข้าง	NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้							
36	PG-01	B	ลานจอดรถด้านตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้		
37	PG-02	B	ลานจอดรถด้านตะวันออก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น/หน้าตู้ข้าง	
38	A1-01	1	หน้าห้อง GM	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น/ตู้เก็บเปิดตู้เสีย	
39	A1-02	1	หน้าห้อง GM	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้							
40	A1-03	1	ห้อง FO	NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้							
41	B1-01	1	ทางเข้ารถ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น/ตู้เก็บเปิดตู้เสีย	
42	B1-02	1	ห้องยกฟิวเจอร์	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้							
43	C1-01	1	ทางลงรถยนต์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น	
44	D1-01	1	หลังห้องน้ำที่แคบตัน	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น/หน้าตู้ไม่มี	
45	D1-02	1	ห้องลิฟต์	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้							
46	D1-03	1	ครัว	Foam									ใช้งานได้	ถังดับเพลิงชนิดโฟมอยู่ที่ห้องจัดซื้อ
47	D1-04	1	แถวชื้อ	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้							
48	D1-05	1	ข้างลิฟต์	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้							
49	E1-01	1	มุมตึก E	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น	
50	F1-01	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น	
51	G1-01	1	หน้าประตูหน้าไฟ	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น	
52	G1-02	1	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้		
53	A2-01	2	หน้าห้อง J203	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้		
54	B2-01	2	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น	
55	C2-01	2	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น	
56	D2-01	2	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้		
57	E2-01	2	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ดูชั้นลิ้น	

58	F2-01	2	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ผู้ขึ้นสนิม
59	G2-01	2	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ผู้ขึ้นสนิม
60	G2-02	2	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
61	A3-01	3	หน้าห้อง 303	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ผู้ขึ้นสนิม
62	B3-01	3	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C	FH	✓	✓	×	×	NON-CFC	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ผู้ขึ้นสนิม
63	C3-01	3	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ผู้ขึ้นสนิม
64	D3-01	3	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ผู้ขึ้นสนิม
65	E3-01	3	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	×	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ผู้ขึ้นสนิม
66	F3-01	3	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
67	G3-01	3	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ผู้ขึ้นสนิม
68	G3-02	3	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ผู้ขึ้นสนิม
69	E4-01	4	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ผู้ขึ้นสนิม/นำสู่จาก BG-09
70	F4-01	4	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	ชำรุด	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ผู้ขึ้นสนิม
71	G4-01	4	หน้าประตูหนีไฟ	FH	ชำรุด	✓	✓	×	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานไม่ได้	**** เชื่อมต่อน้ำดับเพลิง
72	G4-02	4	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
73	G4-03	4	ห้อง บุสเตอร์ปั๊ม						Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
74	AR-01	4	ห้อง ซิลเลอรี่						NON-CFC	1	21/08/2555	ใช้งานได้	

✓ : มี

×

สำรวจโดย

ผิงดา

(นายสิงหา ขุนรักษ์)

Security Supervisor

14, 03, 57

บันทึกโดย

นที

(นายกนธี สัตยเสถียร)

Security Supervisor

4, 3, 67

ตรวจสอบโดย

Samrit P.

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

04, 03, 54

รับทราบ

02

(นายอิพล วงษ์มหา)

Human Resource Manager

01, 03, 54

Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนกรักษาความปลอดภัย

Date : 5 เมษายน 2567

Subject : รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2567

ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง ชนิด Fire Host ทั้งหมด 43 ตู้ และมีถังดับเพลิงทั้งหมด 74 ถัง แยกชนิด มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 46 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 24 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 4 ถัง

ถังดับเพลิงที่ใช้งานได้ มีจำนวน 65 ถัง แยกชนิดเคมี มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 41 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 23 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 1 ถัง

สรุปรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงสิ่งที่ต้องซ่อมแซมแก้ไข

ตู้เก็บสายดับเพลิงชนิด Fire Host เป็นสนิม 30 ตู้

สลักกดเปิดตู้ Fire Host เสีย/ชำรุด จำนวน 3 ตู้

ฝาตู้ชนิด Fire Host ไม่มี 2 จุด

สายดับเพลิงสายสีขาวเสื่อมสภาพ จำนวน 33 เส้น

สายดับเพลิงใช้งานไม่ได้ 3 เส้น

ฝาครอบปิดข้อต่อทองเหลือง ไม่มีจำนวน 3 อัน

ข้อต่อสวมเร็วพร้อมฝาปิดทองเหลือง ไม่มีจำนวน 12 ชุด

หมายเหตุ ถังดับเพลิงชนิดโฟม 2 ถัง ขาดจุด อยู่ห้องจัดซื้อ

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical รอPR 2 ถัง

ถังดับเพลิงขาดจุด/รอการบรรจุใหม่ 5 ถัง แบ่งเป็น

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 3 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 1 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 1 ถัง



(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

06/02/24

ลำดับ	รหัส	ชื่ออุปกรณ์	ชนิด	สถานะ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	AF-01	B ห้องประชุมลีลาวดี ทิศตะวันตก	NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
2	AF-02	B ห้องประชุมลีลาวดี ทิศตะวันออก	NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
3	AG-01	B ช่างห้องปั๊มน้ำหน้าห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	x Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
4	AG-02	B หน้าห้องน้ำใกล้ห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	✓ Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
5	BG-01	B ช่างห้อง Recieving	FH	✓	✓	✓	✓ Dry Chemical 1 19/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
6	BG-02	B หน้าห้องเก็บถังแก๊สชั้นใต้ดิน	NON-CFC	1	19/08/2554	ใช้งานได้	
7	BG-03	B หน้าห้องครัวเมน	FH	✓	✓	✓	✓ NON-CFC 1 17/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
8	BG-04	B หน้าห้อง FB	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
9	BG-05	B ครัวเมน	NON-CFC	1	07/11/2549	ใช้งานได้	
10	BG-06	B ครัวเมน	Foam	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
11	BG-07	B ครัวเมน	NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
12	BG-08	B ในห้องบัญชี	NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
13	BG-09	B ในห้องสปราร์	FH	✓	✓	x	x Dry Chemical 1 19/01/2554 ใช้งานได้ ผาตู้อยู่ที่ E401
14	CG-01	B ทางเข้าห้องสปราร์ด้านหลัง	FH	✓	✓	x	x Dry Chemical 1 16/11/2554 ใช้งานได้
15	DG-01	B ช่างห้องฝ่ายบุคคล	FH	✓	✓	✓	✓ Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
16	DG-02	B ช่างห้องฝ่ายบุคคล					Dry Chemical 1 07/12/2564 ใช้งานได้
17	DG-03	B หน้าห้องฝ่ายบุคคล	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
18	DG-04	B หน้าห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓ Dry Chemical 1 02/07/2566 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
19	DG-05	B หน้าครัวซีฟู้ด	FH	✓	✓	x	x Dry Chemical 1 02/07/2566 ใช้งานไม่ได้ ถึงดับเพลิงอยู่ที่ B2-01 / ตู้ขึ้นสนิม
20	DG-06	B ในครัวซีฟู้ด					Dry Chemical 1 07/12/2564 ใช้งานได้
21	DG-07	B ในครัวซีฟู้ด	Foam				ใช้งานไม่ได้ ถึงดับเพลิงชนิดใหม่อยู่ที่ห้องจัดซื้อ
22	EG-01	B ห้องอาหารแคนทิน	FH	✓	✓	✓	✓ Dry Chemical 1 01/11/2566 ใช้งานไม่ได้ **** เข้มตกแรงดันต่ำ รอบรรจุใหม่
23	EG-02	B ห้องอาหารแคนทิน	Foam	1	24/01/2566	ใช้งานไม่ได้ **** เข้มตกแรงดันต่ำ รอบรรจุใหม่	
24	EG-03	B ในครัวแคนทิน	NON-CFC	1	07/11/2554	ใช้งานได้	
25	FG-01	B ห้องสไตรซ่าง	FH	✓	✓	x	x Dry Chemical 1 30/12/2553 ใช้งานไม่ได้ ถึงดับเพลิงอยู่ที่ A2-01
26	FG-02	B หน้าห้องสไตรซ่าง					Dry Chemical 1 07/12/2564 ใช้งานได้ ถึงดับเพลิงอยู่ที่ห้อง Bell boy
27	FG-03	B หน้าห้องสไตรซ่าง	NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้ ถึงขึ้นสนิม	
28	FG-04	B ในห้องแผนกรักษาความปลอดภัย					Dry Chemical 1 02/07/2566 ใช้งานไม่ได้ ถึงดับเพลิงอยู่ที่ G4-01
29	FG-05	B หน้าห้องแผนกรักษาความปลอดภัย	NON-CFC	1	18/12/2566	ใช้งานไม่ได้ ถึงดับเพลิงอยู่ที่ AR-01	
30	FG-06	B หน้าห้องแผนกรักษาความปลอดภัย					Dry Chemical 1 02/07/2566 ใช้งานไม่ได้ ถึงดับเพลิงอยู่ที่ D3-01
31	FG-07	B ช่างห้องควบคุมไฟฟ้า	FH	✓	✓	✓	✓ NON-CFC 1 07/12/2564 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
32	GG-01	B ในห้องแม่บ้าน	NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
33	GG-02	B หน้าห้องแม่บ้าน	NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
34	GG-03	B หน้าห้องช่าง	FH	✓	✓	✓	✓ Dry Chemical 1 19/01/2554 ใช้งานได้
35	GG-04	B ในห้องช่าง	NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
36	PG-01	B ลานจอดรถด้านตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓ Dry Chemical 1 19/01/2554 ใช้งานได้
37	PG-02	B ลานจอดรถด้านตะวันออก	FH	ชำรุด	✓	✓	✓ Dry Chemical 1 19/01/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม/ผาตู้ชำรุด
38	A1-01	1 หน้าห้อง GM	FH	✓	✓	✓	✓ Dry Chemical 1 24/01/2566 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม/สลักเปิดตู้เสีย
39	A1-02	1 หน้าห้อง GM					NON-CFC 1 17/08/2554 ใช้งานได้
40	A1-03	1 ห้อง FO					NON-CFC 1 07/12/2564 ใช้งานได้
41	B1-01	1 ทางเข้าสระน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓ Dry Chemical 1 07/12/2564 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม/สลักเปิดตู้เสีย
42	B1-02	1 ห้องคอมพิวเตอร์					NON-CFC 1 17/08/2554 ใช้งานได้
43	C1-01	1 ทางลงลานกาแฟ	FH	✓	✓	✓	✓ Dry Chemical 1 24/01/2566 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
44	D1-01	1 หลังห้องน้ำพิตเนต	FH	✓	✓	x	x Dry Chemical 1 01/11/2566 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม/ผาตู้ไม่มี
45	D1-02	1 ห้องพิตเนต	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
46	D1-03	1 ครัวซีฟู้ด	Foam				ใช้งานไม่ได้ ถึงดับเพลิงชนิดใหม่อยู่ที่ห้องจัดซื้อ
47	D1-04	1 แคชเชียร์ซีฟู้ด	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
48	D1-05	1 ช่างแก๊สเลจันซีฟู้ด	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
49	E1-01	1 มุมตึก E	FH	✓	✓	x	x Dry Chemical 1 07/12/2564 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
50	F1-01	1 หน้าบันโดทางขึ้นชั้น 2	FH	✓	✓	✓	✓ Dry Chemical 1 01/11/2566 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม

ลำดับ	รหัส	ชื่ออุปกรณ์	ชนิด	สถานะ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
51	G1-01	1. หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	Dry Chemical 1 24/01/2566 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
52	G1-02	1. ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 24/01/2566 ใช้งานได้
53	A2-01	2. หน้าห้อง J203	FH	✓	✓	×	Dry Chemical 1 21/08/2555 ใช้งานได้ ตู้เป็นสนิม PR ใหม่ (ถังFG-01แทน)
54	B2-01	2. ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ	FH	✓	✓	×	Dry Chemical 1 21/08/2554 ใช้งานได้ ตู้เป็นสนิม PR ใหม่ (ถังDG-05แทน)
55	C2-01	2. ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 21/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
56	D2-01	2. ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 24/01/2566 ใช้งานได้
57	E2-01	2. มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 21/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
58	F2-01	2. ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
59	G2-01	2. หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
60	G2-02	2. ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	NON-CFC 1 21/08/2555 ใช้งานได้
61	A3-01	3. หน้าห้อง 303	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 21/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
62	B3-01	3. ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ	FH	✓	✓	×	NON-CFC 1 21/08/2555 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
63	C3-01	3. ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 21/08/2555 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
64	D3-01	3. ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 07/12/2564 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
65	E3-01	3. มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	×	Dry Chemical 1 07/12/2564 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
66	F3-01	3. ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้
67	G3-01	3. หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้ **** เช็คนกแรงดันต่ำ รอบบรรจุใหม่ (FG-06แทน)
68	G3-02	3. ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
69	E4-01	4. มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	NON-CFC 1 17/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม/ผาดิจาก BG-09
70	F4-01	4. ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	ชำรุด	✓	✓	Dry Chemical 1 21/08/2555 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
71	G4-01	4. หน้าประตูหนีไฟ	FH	ชำรุด	✓	×	Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้ **** เช็คนกแรงดันต่ำ รอบบรรจุใหม่ (FG-04แทน)
72	G4-02	4. ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 21/08/2555 ใช้งานได้
73	G4-03	4. ห้อง บุสเตอร์ปั๊ม					Dry Chemical 1 21/08/2555 ใช้งานได้
74	AR-01	4. ห้อง ซิลเลอร์					NON-CFC 1 21/08/2555 ใช้งานได้ **** เช็คนกแรงดันต่ำ รอบบรรจุใหม่ (FG-05แทน)

✓ : มี

× : ไม่มี

สำรวจโดย



(นายกณธิ์ สัตยเสถียร)

Security Supervisor

5 / 4 / 67

บันทึกโดย



(นายศราวุธ เศษคง)

Security Supervisor

05 / 04 / 2567

ตรวจสอบโดย



(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

06 / 04 / 2567

รับทราบ



(นายอิทธิพล วงษ์มหา)

Human Resource Manager

8 / 4 / 67

Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนการรักษาความปลอดภัย

Date : 6 พฤษภาคม 2567

Subject : รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2567

ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง ชนิด Fire Host ทั้งหมด 43 ตู้ และมีถังดับเพลิงทั้งหมด 74 ถัง แยกชนิด มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 46 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 24 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 4 ถัง

ถังดับเพลิงที่ใช้งานได้ มีจำนวน 65 ถัง แยกชนิดเคมี มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 41 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 23 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 1 ถัง

สรุปรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงสิ่งที่ต้องซ่อมแซมแก้ไข

ตู้เก็บสายดับเพลิงชนิด Fire Host เป็นสนิม 30 ตู้

สลักกดเปิดตู้ Fire Host เสีย/ชำรุด จำนวน 3 ตู้

ฝาตู้ชนิด Fire Host ไม่มี 2 จุด

สายดับเพลิงสายสีขาวเสื่อมสภาพ จำนวน 33 เส้น

สายดับเพลิงใช้งานไม่ได้ 3 เส้น

ฝาครอบปิดข้อต่อทองเหลือง ไม่มีจำนวน 3 อัน

ข้อต่อสวมเร็วพร้อมฝาปิดทองเหลือง ไม่มีจำนวน 12 ชุด

หมายเหตุ ถังดับเพลิงชนิดโฟม 2 ถัง ขาดจุด อยู่ห้องจัดซื้อ
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical รอPR 2 ถัง
ถังดับเพลิงขาดจุด/รอการบรรจุใหม่ 5 ถัง แบ่งเป็น
ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 3 ถัง
ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 1 ถัง
ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 1 ถัง



(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

06, 05, 24

ข้อมูลการตรวจสอบถังดับเพลิง										ข้อมูลถังดับเพลิง		ข้อมูลการตรวจสอบ		ข้อมูลการบำรุงรักษา	
ลำดับ	รหัส	ประเภท	ชื่ออุปกรณ์	ชนิด	สถานะ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	ข้อมูลถังดับเพลิง	ข้อมูลการตรวจสอบ	ข้อมูลการบำรุงรักษา	ข้อมูลการตรวจสอบ	ข้อมูลการบำรุงรักษา		
1	AF-01	B	ห้องประชุมลีลาวดี ทิศตะวันตก				NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้					
2	AF-02	B	ห้องประชุมลีลาวดี ทิศตะวันออก				NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้					
3	AG-01	B	ข้างห้องเป็นน้ำในห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	×	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม		
4	AG-02	B	หน้าห้องน้ำใกล้ห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม		
5	BG-01	B	ข้างห้อง Recliving	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม		
6	BG-02	B	หน้าห้องเก็บถังแก๊สชั้นใต้ดิน				NON-CFC	1	19/08/2554	ใช้งานได้					
7	BG-03	B	หน้าห้องครัวเมน	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม		
8	BG-04	B	หน้าห้อง FB				NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้					
9	BG-05	B	ครัวเมน				NON-CFC	1	07/11/2549	ใช้งานได้					
10	BG-06	B	ครัวเมน				Foam	1	16/11/2554	ใช้งานได้					
11	BG-07	B	ครัวเมน				NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้					
12	BG-08	B	ในห้องบัญชี				NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้					
13	BG-09	B	ในห้องสปรัง	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	ถังอยู่ที่ E401		
14	CG-01	B	ทางเข้าห้องสปรังด้านหลัง	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	16/11/2554	ใช้งานได้			
15	DG-01	B	ข้างห้องฝ่ายบุคคล	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม		
16	DG-02	B	ข้างห้องฝ่ายบุคคล				Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้					
17	DG-03	B	หน้าห้องฝ่ายบุคคล				NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้					
18	DG-04	B	หน้าห้องเป็นสรวายน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม		
19	DG-05	B	ในครัวซีฟู้ด	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานไม่ได้	ถังดับเพลิงอยู่ที่ B2-01 / ตู้ขึ้นสนิม		
20	DG-06	B	ในครัวซีฟู้ด				Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้					
21	DG-07	B	ในครัวซีฟู้ด				Foam			ใช้งานไม่ได้	ถังดับเพลิงชนิดใหม่อยู่ที่ห้องจัดซื้อ				
22	EG-01	B	ห้องอาหารแคนทีน	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานไม่ได้	**** เข็มตกแรงดันต่ำ รอบรรจุใหม่		
23	EG-02	B	ห้องอาหารแคนทีน				Foam	1	24/01/2566	ใช้งานไม่ได้	**** เข็มตกแรงดันต่ำ รอบรรจุใหม่				
24	EG-03	B	ในครัวแคนทีน				NON-CFC	1	07/11/2554	ใช้งานได้					
25	FG-01	B	ห้องสไตรซาง	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	30/12/2553	ใช้งานไม่ได้	ถังดับเพลิงอยู่ที่ A2-01		
26	FG-02	B	หน้าห้องสไตรซาง				Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ถังดับเพลิงอยู่ที่ห้อง Bell boy				
27	FG-03	B	หน้าห้องสไตรซาง				NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ถังขึ้นสนิม				
28	FG-04	B	ในห้องแผนกรักษาความปลอดภัย				Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานไม่ได้	ถังดับเพลิงอยู่ที่ G4-01				
29	FG-05	B	หน้าห้องแผนกรักษาความปลอดภัย				NON-CFC	1	18/12/2566	ใช้งานไม่ได้	ถังดับเพลิงอยู่ที่ AR-01				
30	FG-06	B	หน้าห้องแผนกรักษาความปลอดภัย				Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานไม่ได้	ถังดับเพลิงอยู่ที่ D3-01				
31	FG-07	B	ข้างห้องควบคุมไฟฟ้า	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม		
32	GG-01	B	ในห้องแม่บ้าน				NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้					
33	GG-02	B	หน้าห้องแม่บ้าน				NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้					
34	GG-03	B	หน้าห้องช่าง	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้			
35	GG-04	B	ในห้องช่าง				NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้					
36	PG-01	B	ลานจอดรถด้านตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้			
37	PG-02	B	ลานจอดรถด้านตะวันออก	FH	ชำรุด	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/ชำรุด		
38	A1-01	1	หน้าห้อง GM	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/สลักเปิดตู้เสีย		
39	A1-02	1	หน้าห้อง GM				NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้					
40	A1-03	1	ห้อง FO				NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้					
41	B1-01	1	ทางเข้าสระน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/สลักเปิดตู้เสีย		
42	B1-02	1	ห้องคอฟฟี่ช็อป				NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้					
43	C1-01	1	ทางลงลานกาแฟ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม		
44	D1-01	1	หลังห้องน้ำฟิตเนส	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/ชำรุดไม่มี		
45	D1-02	1	ห้องฟิตเนส				NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้					
46	D1-03	1	ครัวซีฟู้ด				Foam			ใช้งานไม่ได้	ถังดับเพลิงชนิดใหม่อยู่ที่ห้องจัดซื้อ				
47	D1-04	1	แคชเชียร์ซีฟู้ด				Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้					
48	D1-05	1	ข้างแก๊สเตชันซีฟู้ด				Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้					
49	E1-01	1	มุมเด็ก E	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม		
50	F1-01	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม		

ลำดับ	รหัส	ชื่อ	ชนิด	สถานะ	วันที่	หมายเหตุ
51	G1-01	1 หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	x x Dry-Chemical 1 24/01/2566 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
52	G1-02	1 ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓ ✓ Dry Chemical 1 24/01/2566 ใช้งานได้
53	A2-01	2 หน้าห้อง J203	FH	✓	✓	x x Dry Chemical 1 21/08/2555 ใช้งานได้ ถึงเป็นสนิม PR ใหม่ (ถึงFG-01แทน)
54	B2-01	2 ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ	FH	✓	✓	x x Dry Chemical 1 21/08/2554 ใช้งานได้ ถึงเป็นสนิม PR ใหม่ (ถึงDG-05แทน)
55	C2-01	2 ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓ ✓ Dry Chemical 1 21/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
56	D2-01	2 ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓ ✓ Dry Chemical 1 24/01/2566 ใช้งานได้
57	E2-01	2 มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓ ✓ Dry Chemical 1 21/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
58	F2-01	2 ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓ ✓ Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
59	G2-01	2 หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	x x Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
60	G2-02	2 ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓ ✓ NON-CFC 1 21/08/2555 ใช้งานได้
61	A3-01	3 หน้าห้อง 303	FH	✓	✓	✓ ✓ Dry Chemical 1 21/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
62	B3-01	3 ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ	FH	✓	✓	x x NON-CFC 1 21/08/2555 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
63	C3-01	3 ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓ ✓ Dry Chemical 1 21/08/2555 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
64	D3-01	3 ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓ ✓ Dry Chemical 1 07/12/2564 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
65	E3-01	3 มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	x x Dry Chemical 1 07/12/2564 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
66	F3-01	3 ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓ ✓ Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้
67	G3-01	3 หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	x x Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้ **** เชื่อมตงแรงดันต่ำ รอบบรรจุใหม่ (FG-06แทน)
68	G3-02	3 ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓ ✓ Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
69	E4-01	4 มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓ ✓ NON-CFC 1 17/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม/ขาดจาก BG-09
70	F4-01	4 ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	ชำรุด	✓	✓ ✓ Dry Chemical 1 21/08/2555 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสนิม
71	G4-01	4 หน้าประตูหนีไฟ	FH	ชำรุด	✓	x x Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้ **** เชื่อมตงแรงดันต่ำ รอบบรรจุใหม่ (FG-04แทน)
72	G4-02	4 ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓ ✓ Dry Chemical 1 21/08/2555 ใช้งานได้
73	G4-03	4 ห้อง บุสเตอร์ปั้ม				Dry Chemical 1 21/08/2555 ใช้งานได้
74	AR-01	4 ห้อง ซิลเลอร์				NON-CFC 1 21/08/2555 ใช้งานได้ **** เชื่อมตงแรงดันต่ำ รอบบรรจุใหม่ (FG-05แทน)

✓ : มี
x : ไม่มี

สำรวจโดย [Signature]
(นายกันธิ สัตยเสถียร)
Security Supervisor
6/5/67

บันทึกโดย [Signature]
(นายศราวุฒิ เสงคง)
Security Supervisor
6/5/67

ตรวจสอบโดย [Signature]
(นายสมชาย พรหมพันธ์)
Senior Security Supervisor
6/6/24

รับทราบ [Signature]
(นายอิทธิพล วงษ์มหา)
Human Resource Manager
6/5/24

Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนกรักษาความปลอดภัย

Date : 3 กรกฎาคม 2567

Subject : รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง ชนิด Fire Host ทั้งหมด 43 ตู้ และมีถังดับเพลิงทั้งหมด 74 ถัง แยกชนิด มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 46 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 24 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 4 ถัง

ถังดับเพลิงที่ใช้งานได้ มีจำนวน 72 ถัง แยกชนิดเคมี มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 46 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 24 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 2 ถัง

สรุปรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงสิ่งที่ต้องซ่อมแซมแก้ไข

ตู้เก็บสายดับเพลิงชนิด Fire Host เป็นสนิม 30 ตู้

สลักกดเปิดตู้ Fire Host เสีย/ชำรุด จำนวน 3 ตู้

ฝาตู้ชนิด Fire Host ไม่มี 2 จุด

สายดับเพลิงสายสีขาวเสื่อมสภาพ จำนวน 33 เส้น

สายดับเพลิงใช้งานไม่ได้ 3 เส้น

ฝาครอบปิดข้อต่อทองเหลือง ไม่มีจำนวน 3 อัน

ข้อต่อสวมเร็วพร้อมฝาปิดทองเหลือง ไม่มีจำนวน 12 ชุด

หมายเหตุ

ถังดับเพลิงชนิดโฟม 2 ถัง ขาดจุด อยู่ห้องจัดซื้อ

ถังดับเพลิงใหม่ ชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical 2 ถัง ได้รับแล้วเมื่อ 6 มิถุนายน 2567

ถังดับเพลิงบรรจุใหม่ 5 ถัง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 แบ่งเป็น

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 3 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 1 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 1 ถัง

Somchai P

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

03, 07, 24



1	AF-01	B	ห้องประชุมลีลาวดี ทิศตะวันตก						NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้
2	AF-02	B	ห้องประชุมลีลาวดี ทิศตะวันออก						NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้
3	AG-01	B	ข้างห้องปั๊มน้ำหน้าห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	×	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้ ผู้ขึ้นสนิม
4	AG-02	B	หน้าห้องน้ำใกล้ห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้ ผู้ขึ้นสนิม
5	BG-01	B	ข้างห้อง Relieving	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/08/2554	ใช้งานได้ ผู้ขึ้นสนิม
6	BG-02	B	หน้าห้องเก็บถังแก๊สชั้นใต้ดิน						NON-CFC	1	19/08/2554	ใช้งานได้
7	BG-03	B	หน้าห้องครัวแมน	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้ ผู้ขึ้นสนิม
8	BG-04	B	หน้าห้อง FB						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้
9	BG-05	B	ครัวแมน						NON-CFC	1	07/11/2549	ใช้งานได้
10	BG-06	B	ครัวแมน						Foam	1	16/11/2554	ใช้งานได้
11	BG-07	B	ครัวแมน						NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้
12	BG-08	B	ในห้องบัญชี						NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้
13	BG-09	B	ในห้องสเปาร์	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้ ผ่าตู้อยู่ที่ E401
14	CG-01	B	ทางเข้าห้องสเปาร์ด้านหลัง	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	16/11/2554	ใช้งานได้
15	DG-01	B	ข้างห้องฝ่ายบุคคล	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้ ผู้ขึ้นสนิม
16	DG-02	B	ข้างห้องฝ่ายบุคคล						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้
17	DG-03	B	หน้าห้องฝ่ายบุคคล						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้
18	DG-04	B	หน้าห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้ ผู้ขึ้นสนิม
19	DG-05	B	หน้าครัวซีฟู้ด	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้
20	DG-06	B	ในครัวซีฟู้ด						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้
21	DG-07	B	ในครัวซีฟู้ด						Foam			ใช้งานไม่ได้ ถึงดับเพลิงชนิดใหม่อยู่ที่ห้องจัดซื้อ
22	EG-01	B	ห้องอาหารแคนทิน	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้ *** ถึงบรรจุใหม่ (6/6/67)
23	EG-02	B	ห้องอาหารแคนทิน						Foam	1	06/06/2567	ใช้งานได้ *** ถึงบรรจุใหม่ (6/6/67)
24	EG-03	B	ในครัวแคนทิน						NON-CFC	1	07/11/2554	ใช้งานได้
25	FG-01	B	ห้องสไตรซาง	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	30/12/2553	ใช้งานได้
26	FG-02	B	หน้าห้องสไตรซาง						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้ ถึงดับเพลิงอยู่ห้อง Bell boy
27	FG-03	B	หน้าห้องสไตรซาง						NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้ ถึงขึ้นสนิม
28	FG-04	B	ในห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้
29	FG-05	B	หน้าห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						NON-CFC	1	18/12/2566	ใช้งานได้
30	FG-06	B	หน้าห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้
31	FG-07	B	ข้างห้องควบคุมไฟฟ้า	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้ ผู้ขึ้นสนิม
32	GG-01	B	ในห้องแม่บ้าน						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้
33	GG-02	B	หน้าห้องแม่บ้าน						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้
34	GG-03	B	หน้าห้องช่าง	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้
35	GG-04	B	ในห้องช่าง						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้
36	PG-01	B	ลานจอดรถด้านตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้
37	PG-02	B	ลานจอดรถด้านตะวันออก	FH	ชำรุด	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้ ผู้ขึ้นสนิม/ผ่าตู้ชำรุด
38	A1-01	1	หน้าห้อง GM	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้ ผู้ขึ้นสนิม/สลักเปิดตู้เสีย
39	A1-02	1	หน้าห้อง GM						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้
40	A1-03	1	ห้อง FO						NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้
41	B1-01	1	ทางเข้าสระน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้ ผู้ขึ้นสนิม/สลักเปิดตู้เสีย
42	B1-02	1	ห้องคอฟฟี่ช็อป						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้
43	C1-01	1	ทางลงลานกาแฟ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้ ผู้ขึ้นสนิม
44	D1-01	1	หลังห้องน้ำพิชิตเนต	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้ ผู้ขึ้นสนิม/ผ่าตู้ไม่มี
45	D1-02	1	ห้องพิชิตเนต						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้
46	D1-03	1	ครัวซีฟู้ด						Foam			ใช้งานไม่ได้ ถึงดับเพลิงชนิดใหม่อยู่ที่ห้องจัดซื้อ
47	D1-04	1	แคชเชียร์ซีฟู้ด						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้
48	D1-05	1	ข้างแก๊สเคชั่นซีฟู้ด						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้
49	E1-01	1	มดติก E	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้ ผู้ขึ้นสนิม
50	F1-01	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้ ผู้ขึ้นสนิม

ลำดับ	รหัส	ตำแหน่ง	ชนิด	สถานะ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
51	G1-01	1 หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	Dry Chemical 1 24/01/2566 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสลิ้ม
52	G1-02	1 ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 24/01/2566 ใช้งานได้
53	A2-01	2 หน้าห้อง J203	FH	✓	✓	×	Dry Chemical 1 06/06/2567 ใช้งานได้ *** ถึงใหม่ 6/6/67
54	B2-01	2 ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ	FH	✓	✓	×	Dry Chemical 1 06/06/2567 ใช้งานได้ *** ถึงใหม่ 6/6/68
55	C2-01	2 ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 21/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสลิ้ม
56	D2-01	2 ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 24/01/2566 ใช้งานได้
57	E2-01	2 มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 21/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสลิ้ม
58	F2-01	2 ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสลิ้ม
59	G2-01	2 หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสลิ้ม
60	G2-02	2 ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	NON-CFC 1 21/08/2555 ใช้งานได้
61	A3-01	3 หน้าห้อง 303	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 21/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสลิ้ม
62	B3-01	3 ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ	FH	✓	✓	×	NON-CFC 1 21/08/2555 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสลิ้ม
63	C3-01	3 ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 21/08/2555 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสลิ้ม
64	D3-01	3 ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 07/12/2564 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสลิ้ม
65	E3-01	3 มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	×	Dry Chemical 1 07/12/2564 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสลิ้ม
66	F3-01	3 ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้
67	G3-01	3 หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	Dry Chemical 1 06/06/2567 ใช้งานได้ *** ถึงบรรจุใหม่ (6/6/67)
68	G3-02	3 ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 17/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสลิ้ม
69	E4-01	4 มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	NON-CFC 1 17/08/2554 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสลิ้ม/ขาดจาก BG-09
70	F4-01	4 ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 21/08/2555 ใช้งานได้ ตู้ขึ้นสลิ้ม
71	G4-01	4 หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	Dry Chemical 1 06/06/2567 ใช้งานได้ *** ถึงบรรจุใหม่ (6/6/67)
72	G4-02	4 ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	Dry Chemical 1 21/08/2555 ใช้งานได้
73	G4-03	4 ห้อง บุสเตอร์ขึ้น					Dry Chemical 1 21/08/2555 ใช้งานได้
74	AR-01	4 ห้อง ซิลเลอร์					NON-CFC 1 06/06/2567 ใช้งานได้ *** ถึงบรรจุใหม่ (6/6/67)

✓ : มี

× : ไม่มี

สำรวจโดย

(นายศราวุฒิ เศษคง)
Security Supervisor
03/07/67

บันทึกโดย

(นายกณธิ์ สัตยเสถียร)
Security Supervisor
3/7/67

ตรวจสอบโดย

(นายสมชาย พรหมพันธ์)
Senior Security Supervisor
03/07/67

รับทราบ

(นายอิทธิพล วงษ์มหา)
Human Resource Manager
3/7/67



Patong Paragon
Resort & Spa

Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนกรักษาความปลอดภัย

Date : 5 กุมภาพันธ์ 2567

Subject : รายงานการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน ประจำเดือน มกราคม 2567

จุดที่ติดตั้งไฟฉุกเฉิน มีทั้งหมด 95 จุด

1) จุดที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้ จำนวน 87 จุด

2) จุดที่รอการติดตั้ง 7 จุด

CG-02 ตู้เบเกอรี่หน้าห้องสปา

FG-03 Store EN

FG-04 Control Room

GG-02 ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้เคียง HKM.

GG-04 ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง

B1-07 ห้องสปา ชั้นบน

SC1-01 ในป้อม Security

3) ที่เสียบปลั๊กไม่มีไฟ 1 จุด

DG-05 คราวซีฟู้ด 2

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

๑๕/๐๒/๒๕๖๗



ลำดับ	ชื่อ	วันที่	สถานที่	จำนวน	วันที่ติดตั้ง	ชนิด	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	AG-01	B	ห้องประชุมทางเดินห้อง Control	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
2	AG-02	B	ห้องประชุมด้านหลัง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
3	AG-03	B	หน้าประตูทางเข้าห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
4	AG-04	B	หน้าห้องน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
5	AG-05	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
6	BG-01	B	ห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
7	BG-02	B	หน้าห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
8	BG-03	B	ห้อง FB	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
9	BG-04	B	หน้าห้องเคาน์เตอร์	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
10	BG-05	B	ที่ล้างจานครัวเมน	1	12/03/2555	Giwachi	ใช้งานได้	
11	BG-06	B	ครัวเมน 1 บนตู้เบรคเกอร์ครัวไทย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
12	BG-07	B	ครัวเมน 2 ข้างครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
13	BG-08	B	ครัวเมน 3 บนตู้แช่ครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
14	BG-09	B	ครัวเมน 4 บนตู้แช่ครัวไทย	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
15	BG-10	B	ครัวเมน 5 ครัวไทย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
16	CG-01	B	ทางเข้าห้องสปา (เก่า)	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
17	CG-02	B	ตู้เบรคเกอร์หน้าห้องสปา	-	-	-	ขาดจุด	รอการติดตั้ง
18	DG-01	B	หน้าห้องทวน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
19	DG-02	B	ในห้อง HR	1	12/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
20	DG-03	B	ข้างห้อง HR	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
21	DG-04	B	ครัวซีฟู้ด 1	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
22	DG-05	B	ครัวซีฟู้ด 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้ไม่ได้	ปลั๊กเสียบไม่มีไฟ
23	EG-01	B	หน้าห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
24	EG-02	B	ในห้องน้ำหญิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
25	EG-03	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
26	EG-04	B	ห้องอาหารแคนทิน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
27	FG-01	B	ในห้อง SC	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
28	FG-02	B	ในห้อง Generator	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
29	FG-03	B	Store Engineer	-	-	-	ขาดจุด	รอการติดตั้ง
30	FG-04	B	ห้อง Control	-	-	-	ขาดจุด	รอการติดตั้ง
31	FG-05	B	หน้าห้องคนสวน ทางขึ้นบันได	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
32	FG-06	B	ในห้อง Engineer	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
33	GG-01	B	ออฟฟิตแม่บ้านในห้องผ้า	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
34	GG-02	B	ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้โต๊ะ HKM	-	-	-	ขาดจุด	รอการติดตั้ง
35	GG-03	B	หน้าประตูห้องแม่บ้าน ใกล้ลิฟ	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
36	GG-04	B	ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง ติดกับห้องแม่บ้าน	-	-	-	ขาดจุด	รอการติดตั้ง
37	GG-05	B	ทางหนีไฟหลังลิฟขนส่ง	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
38	PG-01	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิตแม่บ้าน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
39	PG-02	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิต HR	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
40	A1-01	B	หน้าห้อง GM	1	03/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	



41	A1-02	1	หน้า ฟร้อน	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
42	B1-01	1	ข้างห้องน้ำ Lobby Bar	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
43	B1-02	1	ห้องน้ำหญิง	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
44	B1-03	1	ห้องน้ำชาย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
45	B1-04	1	ใน Coffee Shop ตรงประตูทางเข้า	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
46	B1-05	1	ใน Coffee Shop ประตูออกไปสระน้ำ	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
47	B1-06	1	ในครัว Coffee Shop บันไดทางลงชั้น 1	1	03/07/2549	Max	ใช้งานได้	
48	B1-07	1	ห้องสเปา ชั้นบน	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
49	C1-01	1	หน้าห้อง101	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
50	C1-02	1	บันไดทางลงชั้นใต้ดิน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
51	D1-01	1	หัวมุมตึกทางลงไป Le.280	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
52	D1-02	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
53	D1-03	1	ห้องFitness	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
54	E1-01	1	บนตูดบเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
55	E1-02	1	บันไดหนีไฟ ข้างห้อง 109	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
56	F1-01	1	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 111	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
57	F1-02	1	บันไดหน้าห้อง 114	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
58	G1-01	1	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
59	G1-02	1	บันไดหนีไฟ หน้าตูดบเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
60	G1-03	1	บนตูดบเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
61	SC1-01	1	ในป้อม Security	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
62	A2-01	2	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
63	B2-01	2	ระหว่างตึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
64	C2-01	2	บันไดทางลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
65	D2-01	2	หน้าห้อง224	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
66	E2-01	2	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
67	E2-02	2	หน้าห้อง 228	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
68	E2-03	2	บันไดหนีไฟข้างห้อง232	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
69	F2-01	2	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 234	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
70	F2-02	2	บันไดหน้าห้อง 236	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
71	G2-01	2	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
72	G2-02	2	บันไดหนีไฟ หน้าตูดบเพลิง	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
73	G2-03	2	บนตูดบเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
74	A3-01	3	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
75	B3-01	3	ระหว่างตึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
76	C3-01	3	บันไดทางลงหน้าห้อง 321	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
77	D3-01	3	หน้าห้อง J323	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
78	E3-01	3	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
79	E3-02	3	หน้าห้อง 330	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
80	E3-03	3	บันไดหนีไฟข้างห้อง 334	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
81	F3-01	3	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 336	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	



Patong Paragon
Resort & Spa

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน ประจำเดือน มกราคม 2567

๖

82	F3-02	3	บันไดหน้าห้อง 338	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
83	G3-01	3	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
84	G3-02	3	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
85	G3-03	3	บันไดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
86	A4-01	4	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
87	E4-01	4	หน้าบันได	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
88	E4-02	4	หน้าห้อง 401	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
89	E4-03	4	บันไดหนีไฟข้างห้อง 405	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
90	F4-01	4	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 407	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
91	F4-02	4	บันไดหน้าห้อง 409	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
92	G4-01	4	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
93	G4-02	4	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
94	G4-03	4	บันไดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
95	G5-01	4	ห้อง Chiller	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้

สำรวจโดย ส.ก.นา
(นายสิงหา ขุนรักษ์)
Security Supervisor
05/02/67

ตรวจสอบโดย Samchai P
(นายสมชาย พรหมพันธ์)
Senior Security Supervisor
05/02/24

บันทึกโดย [Signature]
(นายกณธิ์ สัตยเสถียร)
Security Supervisor
5/2/67

รับทราบ _____
(นายอิพล วงษ์มหา)
Human Resource Manager
...../...../.....

Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนรักษาความปลอดภัย

Date : 4 มีนาคม 2567

Subject : รายงานการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

จุดที่ติดตั้งไฟฉุกเฉิน มีทั้งหมด 95 จุด

1) จุดที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้ จำนวน 87 จุด

2) จุดที่รอการติดตั้ง 7 จุด

CG-02 ตู้เบเกอรี่หน้าห้องสปา

FG-03 Store EN

FG-04 Control Room

GG-02 ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้โต๊ะ HKM.

GG-04 ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง

B1-07 ห้องสปา ชั้นบน

SC1-01 ในป้อม Security

3) ที่เสียบบลิ๊กไม่มีไฟ 1 จุด

DG-05 คราวซีฟู้ด 2



(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

04, 03, 26

ลำดับ	รหัส	ประเภท	รายละเอียด	จำนวน	วันที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	AG-01	B	ห้องประชุมทางด้านหลัง Control	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
2	AG-02	B	ห้องประชุมด้านหลัง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
3	AG-03	B	หน้าประตูทางเข้าห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
4	AG-04	B	หน้าห้องน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
5	AG-05	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
6	BG-01	B	ห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
7	BG-02	B	หน้าห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
8	BG-03	B	ห้อง FB	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
9	BG-04	B	หน้าห้องเบเกอร์รี่	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
10	BG-05	B	ที่ล้างจานครัวเมน	1	12/03/2555	Giwachi	ใช้งานได้	
11	BG-06	B	ครัวเมน 1 บนตู้เบรคเกอร์ครัวไทย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
12	BG-07	B	ครัวเมน 2 ข้างครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
13	BG-08	B	ครัวเมน 3 บนตู้เบรคครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
14	BG-09	B	ครัวเมน 4 บนตู้เบรคครัวไทย	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
15	BG-10	B	ครัวเมน 5 ครัวไทย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
16	CG-01	B	ทางเข้าห้องสปา (เก่า)	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
17	CG-02	B	ตู้เบเกอร์รี่หน้าห้องสปา	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
18	DG-01	B	หน้าห้องทงวน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
19	DG-02	B	ในห้อง HR	1	12/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
20	DG-03	B	ข้างห้อง HR	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
21	DG-04	B	ครัวซีก 1	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
22	DG-05	B	ครัวซีก 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้ไม่ได้	ปลั๊กเสียบไม่มีไฟ
23	EG-01	B	หน้าห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
24	EG-02	B	ในห้องน้ำหญิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
25	EG-03	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
26	EG-04	B	ห้องอาหารแคนทีน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
27	FG-01	B	ในห้อง SC	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
28	FG-02	B	ในห้อง Generater	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
29	FG-03	B	Store Engineer	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
30	FG-04	B	ห้อง Control	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
31	FG-05	B	หน้าห้องคนสวน ทางขึ้นบันได	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
32	FG-06	B	ในห้อง Engineer	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
33	GG-01	B	ออฟฟิตแม่บ้านในห้องผ้า	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
34	GG-02	B	ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้โต๊ะ HKM.	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
35	GG-03	B	หน้าประตูห้องแม่บ้าน ใกล้ลิฟท์	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
36	GG-04	B	ทางขึ้นลงข้างลิฟท์ ขนส่ง ติดกับห้องแม่บ้าน	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
37	GG-05	B	ทางหนีไฟหลังลิฟท์ขนส่ง	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
38	PG-01	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิตแม่บ้าน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
39	PG-02	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิต HR	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
40	A1-01	B	หน้าห้อง GM.	1	03/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	



41	A1-02	1	หน้า พร้อม	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
42	B1-01	1	ข้างห้องน้ำ Lobby Bar	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
43	B1-02	1	ห้องน้ำหญิง	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
44	B1-03	1	ห้องน้ำชาย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
45	B1-04	1	ใน Coffee Shop ตรงประตูทางเข้า	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
46	B1-05	1	ใน Coffee Shop ประตูออกไปสระน้ำ	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
47	B1-06	1	ในครัว Coffee Shop บันไดทางลงชั้นใน	1	03/07/2549	Max	ใช้งานได้	
48	B1-07	1	ห้องสเปา ชั้นบน				ขาดจุด	รอการติดตั้ง
49	C1-01	1	หน้าห้อง101	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
50	C1-02	1	บันไดทางลงชั้นใต้ดิน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
51	D1-01	1	หัวมุมตึกทางลงไป Le.280	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
52	D1-02	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
53	D1-03	1	ห้องFitness	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
54	E1-01	1	บนตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
55	E1-02	1	บันไดหนีไฟ ข้างห้อง 109	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
56	F1-01	1	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 111	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
57	F1-02	1	บันไดหน้าห้อง 114	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
58	G1-01	1	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
59	G1-02	1	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
60	G1-03	1	บนตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
61	SC1-01	1	ในป้อม Security				ขาดจุด	รอการติดตั้ง
62	A2-01	2	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
63	B2-01	2	ระหว่างตึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
64	C2-01	2	บันไดทางลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
65	D2-01	2	หน้าห้อง224	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
66	E2-01	2	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
67	E2-02	2	หน้าห้อง 228	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
68	E2-03	2	บันไดหนีไฟข้างห้อง232	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
69	F2-01	2	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 234	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
70	F2-02	2	บันไดหน้าห้อง 236	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
71	G2-01	2	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
72	G2-02	2	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
73	G2-03	2	บนตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
74	A3-01	3	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
75	B3-01	3	ระหว่างตึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
76	C3-01	3	บันไดทางลงหน้าห้อง 321	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
77	D3-01	3	หน้าห้อง 323	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
78	E3-01	3	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
79	E3-02	3	หน้าห้อง 330	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
80	E3-03	3	บันไดหนีไฟข้างห้อง 334	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
81	F3-01	3	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 336	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	

82	F3-02	3	บันไดหน้าห้อง 338	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
83	G3-01	3	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
84	G3-02	3	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
85	G3-03	3	บันไดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
86	A4-01	4	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
87	E4-01	4	หน้าชั้นใด	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
88	E4-02	4	หน้าห้อง 401	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
89	E4-03	4	บันไดหนีไฟข้างห้อง 405	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
90	F4-01	4	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 407	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
91	F4-02	4	บันไดหน้าห้อง 409	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
92	G4-01	4	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
93	G4-02	4	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
94	G4-03	4	บันไดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
95	G5-01	4	ห้อง Chiller	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้

สำรวจโดย สิงหา
(นายสิงหา ขุนรักษ์)
Security Supervisor
04, 03, 67

ตรวจสอบโดย สมชาย
(นายสมชาย พรหมพันธ์)
Senior Security Supervisor
04, 03, 24

บันทึกโดย กนก
(นายกนก สัตยเสถียร)
Security Supervisor
4, 3, 67

รับทราบ อริพล
(นายอริพล วงษ์มหา)
Human Resource Manager
04, 03, 24

Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนการรักษาความปลอดภัย

Date : 5 เมษายน 2567

Subject : รายงานการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน ประจำเดือน มีนาคม 2567

จุดที่ติดตั้งไฟฉุกเฉิน มีทั้งหมด 95 จุด

1) จุดที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้ จำนวน 87 จุด

2) จุดที่รอการติดตั้ง 7 จุด

CG-02 ตู้เบเกอรี่หน้าห้องสปา

FG-03 Store EN

FG-04 Control Room

GG-02 ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้เคียง HKM.

GG-04 ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง

B1-07 ห้องสปา ชั้นบน

SC1-01 ในป้อม Security

3) ที่เสียบบั๊กไม่มีไฟ 1 จุด

DG-05 คราวซีฟู้ด 2

Somchai R.

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

06/04/24

ลำดับ	ชื่อ	ประเภท	รายละเอียด	จำนวน	วันที่/ปี ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	AG-01	B	ห้องประชุมทางด้านห้อง Control	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
2	AG-02	B	ห้องประชุมด้านหลัง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
3	AG-03	B	หน้าประตูทางเข้าห้องบัญชา	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
4	AG-04	B	หน้าห้องน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
5	AG-05	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
6	BG-01	B	ห้องบัญชา	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
7	BG-02	B	หน้าห้องบัญชา	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
8	BG-03	B	ห้อง FB	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
9	BG-04	B	หน้าห้องเบเกอรี่	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
10	BG-05	B	ที่ล้างจานครัวเมน	1	12/03/2555	Giwachi	ใช้งานได้	
11	BG-06	B	ครัวเมน 1 บนตู้เบรคเกอร์ครัวไทย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
12	BG-07	B	ครัวเมน 2 ข้างครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
13	BG-08	B	ครัวเมน 3 บนตู้แช่ครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
14	BG-09	B	ครัวเมน 4 บนตู้แช่ครัวไทย	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
15	BG-10	B	ครัวเมน 5 ครัวไทย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
16	CG-01	B	ทางเข้าห้องสปา (เก่า)	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
17	CG-02	B	ตู้เบเกอรี่หน้าห้องสปา	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
18	DG-01	B	หน้าห้องพนักงาน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
19	DG-02	B	ในห้อง HR	1	12/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
20	DG-03	B	ข้างห้อง HR	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
21	DG-04	B	ครัวซูป 1	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
22	DG-05	B	ครัวซูป 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้ไม่ได้	ปลั๊กเสียบไม่มีไฟ
23	EG-01	B	หน้าห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
24	EG-02	B	ในห้องน้ำหญิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
25	EG-03	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
26	EG-04	B	ห้องอาหารแคนทีน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
27	FG-01	B	ในห้อง SC	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
28	FG-02	B	ในห้อง Generator	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
29	FG-03	B	Store Engineer	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
30	FG-04	B	ห้อง Control	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
31	FG-05	B	หน้าห้องคนสวน ทางขึ้นบันได	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
32	FG-06	B	ในห้อง Engineer	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
33	GG-01	B	ออฟฟิตแม่บ้านในห้องผ้า	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
34	GG-02	B	ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้โต๊ะ HKM	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
35	GG-03	B	หน้าประตูห้องแม่บ้าน ใกล้ลิฟ	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
36	GG-04	B	ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง ติดกับห้อง	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง



37	GG-05	B	ทางหนีไฟหลังลิฟชนั่ง	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
38	PG-01	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิศแม่บ้าน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
39	PG-02	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิศ HR.	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
40	A1-01	B	หน้าห้อง GM.	1	03/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
41	A1-02	1	หน้า ฟรอน	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
42	B1-01	1	ข้างห้องน้ำ Lobby Bar	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
43	B1-02	1	ห้องน้ำหญิง	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
44	B1-03	1	ห้องน้ำชาย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
45	B1-04	1	ใน Coffee Shop ตรงประตูทางเข้า	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
46	B1-05	1	ใน Coffee Shop ประตูออกไปสระ	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
47	B1-06	1	ในครัว Coffee Shop บันไดทางลง	1	03/07/2549	Max	ใช้งานได้	
48	B1-07	1	ห้องสปา ชั้นบน	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
49	C1-01	1	หน้าห้อง101	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
50	C1-02	1	บันไดทางลงชั้นใต้ดิน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
51	D1-01	1	ห้ามมดกทางลงไป Le.280	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
52	D1-02	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
53	D1-03	1	ห้องFitness	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
54	E1-01	1	บนตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
55	E1-02	1	บันไดหนีไฟ ข้างห้อง 109	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
56	F1-01	1	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 111	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
57	F1-02	1	บันไดหน้าห้อง 114	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
58	G1-01	1	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
59	G1-02	1	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
60	G1-03	1	บนตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
61	SC1-01	1	ในป้อม Security	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
62	A2-01	2	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
63	B2-01	2	ระหวาดีก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
64	C2-01	2	บันไดทางลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
65	D2-01	2	หน้าห้อง224	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
66	E2-01	2	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
67	E2-02	2	หน้าห้อง 228	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
68	E2-03	2	บันไดหนีไฟข้างห้อง232	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
69	F2-01	2	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 234	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
70	F2-02	2	บันไดหน้าห้อง 236	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
71	G2-01	2	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
72	G2-02	2	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
73	G2-03	2	บนตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	



Patung Paragon
Resort & Spa

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน ประจำเดือน มีนาคม 2567

3

74	A3-01	3	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
75	B3-01	3	ระหว่างตึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
76	C3-01	3	บันไดทางลงหน้าห้อง 321	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
77	D3-01	3	หน้าห้อง J323	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
78	E3-01	3	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
79	E3-02	3	หน้าห้อง 330	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
80	E3-03	3	บันไดหนีไฟข้างห้อง 334	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
81	F3-01	3	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 336	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
82	F3-02	3	บันไดหน้าห้อง 338	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
83	G3-01	3	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
84	G3-02	3	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
85	G3-03	3	บันไดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
86	A4-01	4	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
87	E4-01	4	หน้าบันได	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
88	E4-02	4	หน้าห้อง 401	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
89	E4-03	4	บันไดหนีไฟข้างห้อง 405	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
90	F4-01	4	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 407	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
91	F4-02	4	บันไดหน้าห้อง 409	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
92	G4-01	4	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
93	G4-02	4	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
94	G4-03	4	บันไดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
95	G5-01	4	ห้อง Chiller	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้

สำรวจโดย



(นายกณธิ์ สัตยเสถียร)

Security Supervisor

5 / 4 / 67

ตรวจสอบโดย



(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

06 / 04 / 22

บันทึกโดย



(นายศราวุฒิ เศษคง)

Security Supervisor

05 / 04 / 24

รับทราบ



(นายอิทธิพล วงษ์มหา)

Human Resource Manager

8 / 4 / 24



S2

Patong Paragon
Resort & Spa

Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนการรักษาความปลอดภัย

Date : 6 พฤษภาคม 2567

Subject : รายงานการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน ประจำเดือน เมษายน 2567

จุดที่ติดตั้งไฟฉุกเฉิน มีทั้งหมด 95 จุด

1) จุดที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้ จำนวน 87 จุด

2) จุดที่รอการติดตั้ง 7 จุด

CG-02 ตู้เบเกอรี่หน้าห้องสปา

FG-03 Store EN

FG-04 Control Room

GG-02 ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้เคียง HKM.

GG-04 ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง

B1-07 ห้องสปา ชั้นบน

SC1-01 ในป้อม Security

3) ที่เสียบบปลั๊กไม่มีไฟ 1 จุด

DG-05 คราวซีฟู้ด 2

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

06, 05, 24

ลำดับ	รหัส	ชื่อ	สถานที่	จำนวน	วันที่/เวลา	ผู้ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	AG-01	B	ห้องประชุมทางด้านห้อง Control	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
2	AG-02	B	ห้องประชุมด้านหลัง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
3	AG-03	B	หน้าประตูทางเข้าห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
4	AG-04	B	หน้าห้องน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
5	AG-05	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
6	BG-01	B	ห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
7	BG-02	B	หน้าห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
8	BG-03	B	ห้อง FB	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
9	BG-04	B	หน้าห้องเบเกอรี่	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
10	BG-05	B	ที่ล้างจานครัวเมน	1	12/03/2555	Giwachi	ใช้งานได้	
11	BG-06	B	ครัวเมน 1 บันไดเบรคเกอร์ครัวไทย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
12	BG-07	B	ครัวเมน 2 ช่างครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
13	BG-08	B	ครัวเมน 3 บันไดช่างครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
14	BG-09	B	ครัวเมน 4 บันไดช่างครัวไทย	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
15	BG-10	B	ครัวเมน 5 ครัวไทย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
16	CG-01	B	ทางเข้าห้องสปา (เก่า)	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
17	CG-02	B	ตู้เบเกอร์หน้าห้องสปา	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
18	DG-01	B	หน้าห้องพนักงาน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
19	DG-02	B	ในห้อง HR	1	12/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
20	DG-03	B	ข้างห้อง HR	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
21	DG-04	B	ครัวซีฟู้ด 1	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
22	DG-05	B	ครัวซีฟู้ด 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้ไม่ได้	ปลั๊กเสียบไม่มีไฟ
23	EG-01	B	หน้าห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
24	EG-02	B	ในห้องน้ำหญิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
25	EG-03	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
26	EG-04	B	ห้องอาหารแคนทีน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
27	FG-01	B	ในห้อง SC	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
28	FG-02	B	ในห้อง Generator	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
29	FG-03	B	Store Engineer	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
30	FG-04	B	ห้อง Control	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
31	FG-05	B	หน้าห้องคนสวน ทางขึ้นบันได	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
32	FG-06	B	ในห้อง Engineer	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
33	GG-01	B	ออฟฟิศแม่บ้านในห้องผ้า	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
34	GG-02	B	ในออฟฟิศแม่บ้านใกล้โต๊ะ HKM.	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
35	GG-03	B	หน้าประตูห้องแม่บ้าน ใกล้ลิฟ	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
36	GG-04	B	ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง ตัดกับห้อง	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง

37	GG-05	B	ทางหนีไฟหลังลิฟชนั่ง	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
38	PG-01	B	ที่จอดรถใกล้ออฟิตแม่บ้าน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
39	PG-02	B	ที่จอดรถใกล้ออฟิต HR.	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
40	A1-01	B	หน้าห้อง GM.	1	03/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
41	A1-02	1	หน้า ฟรอน	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
42	B1-01	1	ข้างห้องน้ำ Lobby Bar	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
43	B1-02	1	ห้องน้ำหญิง	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
44	B1-03	1	ห้องน้ำชาย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
45	B1-04	1	ใน Coffee Shop ตรงประตูทางเข้า	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
46	B1-05	1	ใน Coffee Shop ประตูออกไปสระ	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
47	B1-06	1	ในครัว Coffee Shop บันไดทางลง	1	03/07/2549	Max	ใช้งานได้	
48	B1-07	1	ห้องสปา ชั้นบน	-			ขาดจุด	รอกการติดตั้ง
49	C1-01	1	หน้าห้อง101	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
50	C1-02	1	บันไดทางลงชั้นใต้ดิน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
51	D1-01	1	หัวมุมตึกทางลงไป Le.280	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
52	D1-02	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
53	D1-03	1	ห้องFitness	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
54	E1-01	1	บนดาดฟ้าเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
55	E1-02	1	บันไดหนีไฟ ข้างห้อง 109	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
56	F1-01	1	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 111	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
57	F1-02	1	บันไดหน้าห้อง 114	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
58	G1-01	1	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
59	G1-02	1	บันไดหนีไฟ หน้าดาดฟ้าเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
60	G1-03	1	บนดาดฟ้าเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
61	SC1-01	1	ในป้อม Security	-			ขาดจุด	รอกการติดตั้ง
62	A2-01	2	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
63	B2-01	2	ระหวังก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
64	C2-01	2	บันไดทางลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
65	D2-01	2	หน้าห้อง224	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
66	E2-01	2	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
67	E2-02	2	หน้าห้อง 228	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
68	E2-03	2	บันไดหนีไฟข้างห้อง232	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
69	F2-01	2	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 234	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
70	F2-02	2	บันไดหน้าห้อง 236	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
71	G2-01	2	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
72	G2-02	2	บันไดหนีไฟ หน้าดาดฟ้าเพลิง	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
73	G2-03	2	บนดาดฟ้าเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	

74	A3-01	3	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
75	B3-01	3	ระหว่างตึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
76	C3-01	3	บันไดทางลงหน้าห้อง 321	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
77	D3-01	3	หน้าห้อง J323	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
78	E3-01	3	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
79	E3-02	3	หน้าห้อง 330	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
80	E3-03	3	บันไดหนีไฟข้างห้อง 334	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
81	F3-01	3	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 336	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
82	F3-02	3	บันไดหน้าห้อง 338	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
83	G3-01	3	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
84	G3-02	3	บันไดหนีไฟ หน้าตึกดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
85	G3-03	3	บันตึกดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
86	A4-01	4	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
87	E4-01	4	หน้าบันได	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
88	E4-02	4	หน้าห้อง 401	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
89	E4-03	4	บันไดหนีไฟข้างห้อง 405	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
90	F4-01	4	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 407	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
91	F4-02	4	บันไดหน้าห้อง 409	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
92	G4-01	4	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
93	G4-02	4	บันไดหนีไฟ หน้าตึกดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
94	G4-03	4	บันตึกดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
95	G5-01	4	ห้อง Chiller	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้

สำรวจโดย [Signature]
(นายกณธิ์ สัตยเสถียร)
Security Supervisor
6, 5, 67

ตรวจสอบโดย [Signature]
(นายสมชาย พรหมพันธ์)
Senior Security Supervisor
06, 05, 24

บันทึกโดย [Signature]
(นายศราวุฒิ เศษคง)
Security Supervisor
6, 5, 64

รับทราบ [Signature]
(นายอติพล วงษ์มหา)
Human Resource Manager
6, 5, 24



Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนการรักษาความปลอดภัย

Date : 4 มิถุนายน 2567

Subject : รายงานการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

จุดที่ติดตั้งไฟฉุกเฉิน มีทั้งหมด 95 จุด

1) จุดที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้ จำนวน 87 จุด

2) จุดที่รอการติดตั้ง 7 จุด

CG-02 ตู้เบเกอรี่หน้าห้องสปา

FG-03 Store EN

FG-04 Control Room

GG-02 ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้โต๊ะ HKM.

GG-04 ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง

B1-07 ห้องสปา ชั้นบน

SC1-01 ในป้อม Security

3) ที่เสียปลั๊กไม่มีไฟ 1 จุด

DG-05 ครีวชีฟู้ด 2

Somchai P.

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

04, 06, 26



ลำดับ	ชนิด	รายการ	สัปดาห์	วันที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	AG-01	B ห้องประชุมทางด้านห้อง Control	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
2	AG-02	B ห้องประชุมด้านหลัง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
3	AG-03	B หน้าประตูทางเข้าห้องบัญชา	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
4	AG-04	B หน้าห้องน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
5	AG-05	B ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
6	BG-01	B ห้องบัญชา	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
7	BG-02	B หน้าห้องบัญชา	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
8	BG-03	B ห้อง FB	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
9	BG-04	B หน้าห้องเบเกอรี่	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
10	BG-05	B ที่ล้างจานครัวเมน	1	12/03/2555	Giwachi	ใช้งานได้	
11	BG-06	B ครัวเมน 1 บนตู้เบรคเกอร์ครัวไทย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
12	BG-07	B ครัวเมน 2 ข้างครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
13	BG-08	B ครัวเมน 3 บนตู้เบรคเกอร์ยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
14	BG-09	B ครัวเมน 4 บนตู้เบรคเกอร์ไทย	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
15	BG-10	B ครัวเมน 5 ครัวไทย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
16	CG-01	B ทางเข้าห้องสปา (เก่า)	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
17	CG-02	B ตู้เบเกอรี่หน้าห้องสปา	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
18	DG-01	B หน้าห้องทวนน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
19	DG-02	B ในห้อง HR	1	12/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
20	DG-03	B ข้างห้อง HR	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
21	DG-04	B ครัวซีฟู้ด 1	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
22	DG-05	B ครัวซีฟู้ด 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้ไม่ได้	ปลั๊กเสียบไม่มีไฟ
23	EG-01	B หน้าห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
24	EG-02	B ในห้องน้ำหญิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
25	EG-03	B ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
26	EG-04	B ห้องอาหารแคนทีน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
27	FG-01	B ในห้อง SC	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
28	FG-02	B ในห้อง Generator	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
29	FG-03	B Store Engineer	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
30	FG-04	B ห้อง Control	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
31	FG-05	B หน้าห้องคนสวน ทางขึ้นบันได	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
32	FG-06	B ในห้อง Engineer	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
33	GG-01	B ออฟฟิศแม่บ้านในห้องผ้า	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
34	GG-02	B ในออฟฟิศแม่บ้านใกล้โต๊ะ HKM.	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
35	GG-03	B หน้าประตูห้องแม่บ้าน ใกล้ลิฟ	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
36	GG-04	B ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง ติดกับห้อง	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง

37	GG-05	B	ทางหนีไฟหลังลิฟชนส	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
38	PG-01	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิตแม่บ้าน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
39	PG-02	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิต HR.	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
40	A1-01	B	หน้าห้อง GM.	1	03/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
41	A1-02	1	หน้า ฟร้อน	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
42	B1-01	1	ข้างห้องน้ำ Lobby Bar	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
43	B1-02	1	ห้องน้ำหญิง	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
44	B1-03	1	ห้องน้ำชาย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
45	B1-04	1	ใน Coffee Shop ตรงประตูทางเข้า	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
46	B1-05	1	ใน Coffee Shop ประตูออกไปสระ	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
47	B1-06	1	ในครัว Coffee Shop บันไดทางลง	1	03/07/2549	Max	ใช้งานได้	
48	B1-07	1	ห้องสปา ชั้นบน	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
49	C1-01	1	หน้าห้อง101	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
50	C1-02	1	บันไดทางลงชั้นใต้ดิน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
51	D1-01	1	ห้ามมดึกทางลงไป Le.280	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
52	D1-02	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
53	D1-03	1	ห้องFitness	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
54	E1-01	1	บนดาดฟ้าเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
55	E1-02	1	บันไดหนีไฟ ข้างห้อง 109	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
56	F1-01	1	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 111	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
57	F1-02	1	บันไดหน้าห้อง 114	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
58	G1-01	1	หน้าลิฟชนส	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
59	G1-02	1	บันไดหนีไฟ หน้าดาดฟ้าเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
60	G1-03	1	บนดาดฟ้าเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
61	SC1-01	1	ในป้อม Security	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
62	A2-01	2	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
63	B2-01	2	ระหวาดึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
64	C2-01	2	บันไดทางลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
65	D2-01	2	หน้าห้อง224	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
66	E2-01	2	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
67	E2-02	2	หน้าห้อง 228	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
68	E2-03	2	บันไดหนีไฟข้างห้อง232	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
69	F2-01	2	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 234	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
70	F2-02	2	บันไดหน้าห้อง 236	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
71	G2-01	2	หน้าลิฟชนส	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
72	G2-02	2	บันไดหนีไฟ หน้าดาดฟ้าเพลิง	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
73	G2-03	2	บนดาดฟ้าเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	

74	A3-01	3	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
75	B3-01	3	ระหวังก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
76	C3-01	3	บันไดทางลงหน้าห้อง 321	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
77	D3-01	3	หน้าห้อง J323	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
78	E3-01	3	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
79	E3-02	3	หน้าห้อง 330	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
80	E3-03	3	บันไดหนีไฟข้างห้อง 334	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
81	F3-01	3	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 336	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
82	F3-02	3	บันไดหน้าห้อง 338	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
83	G3-01	3	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
84	G3-02	3	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
85	G3-03	3	บันตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
86	A4-01	4	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
87	E4-01	4	หน้าบันได	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
88	E4-02	4	หน้าห้อง 401	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
89	E4-03	4	บันไดหนีไฟข้างห้อง 405	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
90	F4-01	4	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 407	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
91	F4-02	4	บันไดหน้าห้อง 409	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
92	G4-01	4	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
93	G4-02	4	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
94	G4-03	4	บันตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
95	G5-01	4	ห้อง Chiller	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้

สำรวจโดย  (นายสุราษฎร์ เศษคง)

(นายสุราษฎร์ เศษคง)

Security Supervisor

4 / 6 / 67

ตรวจสอบโดย



(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

04, 06, 24

บันทึกโดย

(นายกนก สัตยเสถียร)

Security Supervisor

4 / 6 / 67

รับทราบ

(นายอภิพล วงษ์มหา)

Human Resource Manager

4, 6, 24



Patong Paragon
Resort & Spa

Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนการรักษาความปลอดภัย

Date : 3 กรกฎาคม 2567

Subject : รายงานการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน ประจำเดือน มิถุนายน 2567

จุดที่ติดตั้งไฟฉุกเฉิน มีทั้งหมด 95 จุด

1) จุดที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้ จำนวน 87 จุด

2) จุดที่รอการติดตั้ง 7 จุด

CG-02 ตู้เบเกอรี่หน้าห้องสปา

FG-03 Store EN

FG-04 Control Room

GG-02 ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้เคียง HKM.

GG-04 ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง

B1-07 ห้องสปา ชั้นบน

SC1-01 ในป้อม Security

3) ที่เสียปลั๊กไม่มีไฟ 1 จุด

DG-05 คราวซีฟู้ด 2

Somchai P.

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

03, 07, 26

รายนาม	รหัส	ตำแหน่ง	ลักษณะงาน	กลุ่มนักเรียน	วันที่ไปฝึก	ชื่อโรงเรียน	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
1	AG-01	B	ห้องประชุมทางด้านห้อง Control	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
2	AG-02	B	ห้องประชุมด้านหลัง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
3	AG-03	B	หน้าประตูทางเข้าห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
4	AG-04	B	หน้าห้องน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
5	AG-05	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
6	BG-01	B	ห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
7	BG-02	B	หน้าห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
8	BG-03	B	ห้อง FB	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
9	BG-04	B	หน้าห้องเบเกอร์รี่	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
10	BG-05	B	ที่ล้างจานครัวเมน	1	12/03/2555	Giwachi	ใช้งานได้	
11	BG-06	B	ครัวเมน 1 บนตู้เบรกเกอร์ครัวไทย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
12	BG-07	B	ครัวเมน 2 ข้างครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
13	BG-08	B	ครัวเมน 3 บนตู้แช่ครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
14	BG-09	B	ครัวเมน 4 บนตู้แช่ครัวไทย	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
15	BG-10	B	ครัวเมน 5 ครัวไทย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
16	CG-01	B	ทางเข้าห้องสปลา (เก่า)	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
17	CG-02	B	ตู้เบเกอร์รี่หน้าห้องสปลา	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
18	DG-01	B	หน้าห้องหนองน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
19	DG-02	B	ในห้อง HR	1	12/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
20	DG-03	B	ข้างห้อง HR	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
21	DG-04	B	ครัวซีฟู้ด 1	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
22	DG-05	B	ครัวซีฟู้ด 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้ไม่ได้	ปลั๊กเสียบไม่มีไฟ
23	EG-01	B	หน้าห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
24	EG-02	B	ในห้องน้ำหญิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
25	EG-03	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
26	EG-04	B	ห้องอาหารแคนทีน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
27	FG-01	B	ในห้อง SC	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
28	FG-02	B	ในห้อง Generater	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
29	FG-03	B	Store Engineer	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
30	FG-04	B	ห้อง Control	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
31	FG-05	B	หน้าห้องคนสวน ทางขึ้นบันได	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
32	FG-06	B	ในห้อง Engineer	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
33	GG-01	B	ออฟฟิตแม่บ้านในห้องผ้า	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
34	GG-02	B	ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้โต๊ะ HKM.	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
35	GG-03	B	หน้าประตูห้องแม่บ้าน ใกล้ลิฟท์	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
36	GG-04	B	ทางขึ้นลงข้างลิฟท์ ขนส่ง ติดกับห้อง	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง



37	GG-05	B	ทางหนีไฟหลังลิฟชนสง	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
38	PG-01	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิตแม่บ้าน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
39	PG-02	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิต HR.	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
40	A1-01	B	หน้าห้อง GM.	1	03/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
41	A1-02	1	หน้า ฟรอน	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
42	B1-01	1	ข้างห้องน้ำ Lobby Bar	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
43	B1-02	1	ห้องน้ำหญิง	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
44	B1-03	1	ห้องน้ำชาย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
45	B1-04	1	ใน Coffee Shop ตรงประตูทางเข้า	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
46	B1-05	1	ใน Coffee Shop ประตูออกไปสระ	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
47	B1-06	1	ในครัว Coffee Shop บันไดทางลง	1	03/07/2549	Max	ใช้งานได้	
48	B1-07	1	ห้องสเปา ขึ้นบน	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
49	C1-01	1	หน้าห้อง101	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
50	C1-02	1	บันไดทางลงชั้นใต้ดิน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
51	D1-01	1	หัวมุมตึกทางลงไป Le.280	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
52	D1-02	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
53	D1-03	1	ห้องFitness	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
54	E1-01	1	บนดาดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
55	E1-02	1	บันไดหนีไฟ ข้างห้อง 109	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
56	F1-01	1	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 111	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
57	F1-02	1	บันไดหน้าห้อง 114	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
58	G1-01	1	หน้าลิฟชนสง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
59	G1-02	1	บันไดหนีไฟ หน้าดาดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
60	G1-03	1	บนดาดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
61	SC1-01	1	ในป้อม Security	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
62	A2-01	2	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
63	B2-01	2	ระหว้าตึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
64	C2-01	2	บันไดทางลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
65	D2-01	2	หน้าห้อง224	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
66	E2-01	2	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
67	E2-02	2	หน้าห้อง 228	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
68	E2-03	2	บันไดหนีไฟข้างห้อง232	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
69	F2-01	2	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 234	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
70	F2-02	2	บันไดหน้าห้อง 236	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
71	G2-01	2	หน้าลิฟชนสง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
72	G2-02	2	บันไดหนีไฟ หน้าดาดับเพลิง	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
73	G2-03	2	บนดาดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	

74	A3-01	3	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
75	B3-01	3	ระหว่างตึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
76	C3-01	3	บันไดทางลงหน้าห้อง 321	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
77	D3-01	3	หน้าห้อง J323	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
78	E3-01	3	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
79	E3-02	3	หน้าห้อง 330	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
80	E3-03	3	บันไดหนีไฟข้างห้อง 334	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
81	F3-01	3	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 336	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
82	F3-02	3	บันไดหน้าห้อง 338	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
83	G3-01	3	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
84	G3-02	3	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
85	G3-03	3	บันไดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
86	A4-01	4	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
87	E4-01	4	หน้าบันได	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
88	E4-02	4	หน้าห้อง 401	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
89	E4-03	4	บันไดหนีไฟข้างห้อง 405	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
90	F4-01	4	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 407	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
91	F4-02	4	บันไดหน้าห้อง 409	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
92	G4-01	4	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
93	G4-02	4	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
94	G4-03	4	บันไดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
95	G5-01	4	ห้อง Chiller	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้

สำรวจโดย เสี
(นายศราวุฒิ เศษคง)
Security Supervisor
03/07/67

ตรวจสอบโดย Somchai P
(นายสมชาย พรหมพันธ์)
Senior Security Supervisor
03/07/22

บันทึกโดย สม
(นายกณธิ์ สัตยเสถียร)
Security Supervisor
3/7/67

รับทราบ สม
(นายอิทธิพล วงษ์มหา)
Human Resource Manager
3/7/24


เอกสารแนบที่ 10

แผนฉุกเฉินและการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย



Patong Paragon
Resort & Spa











ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

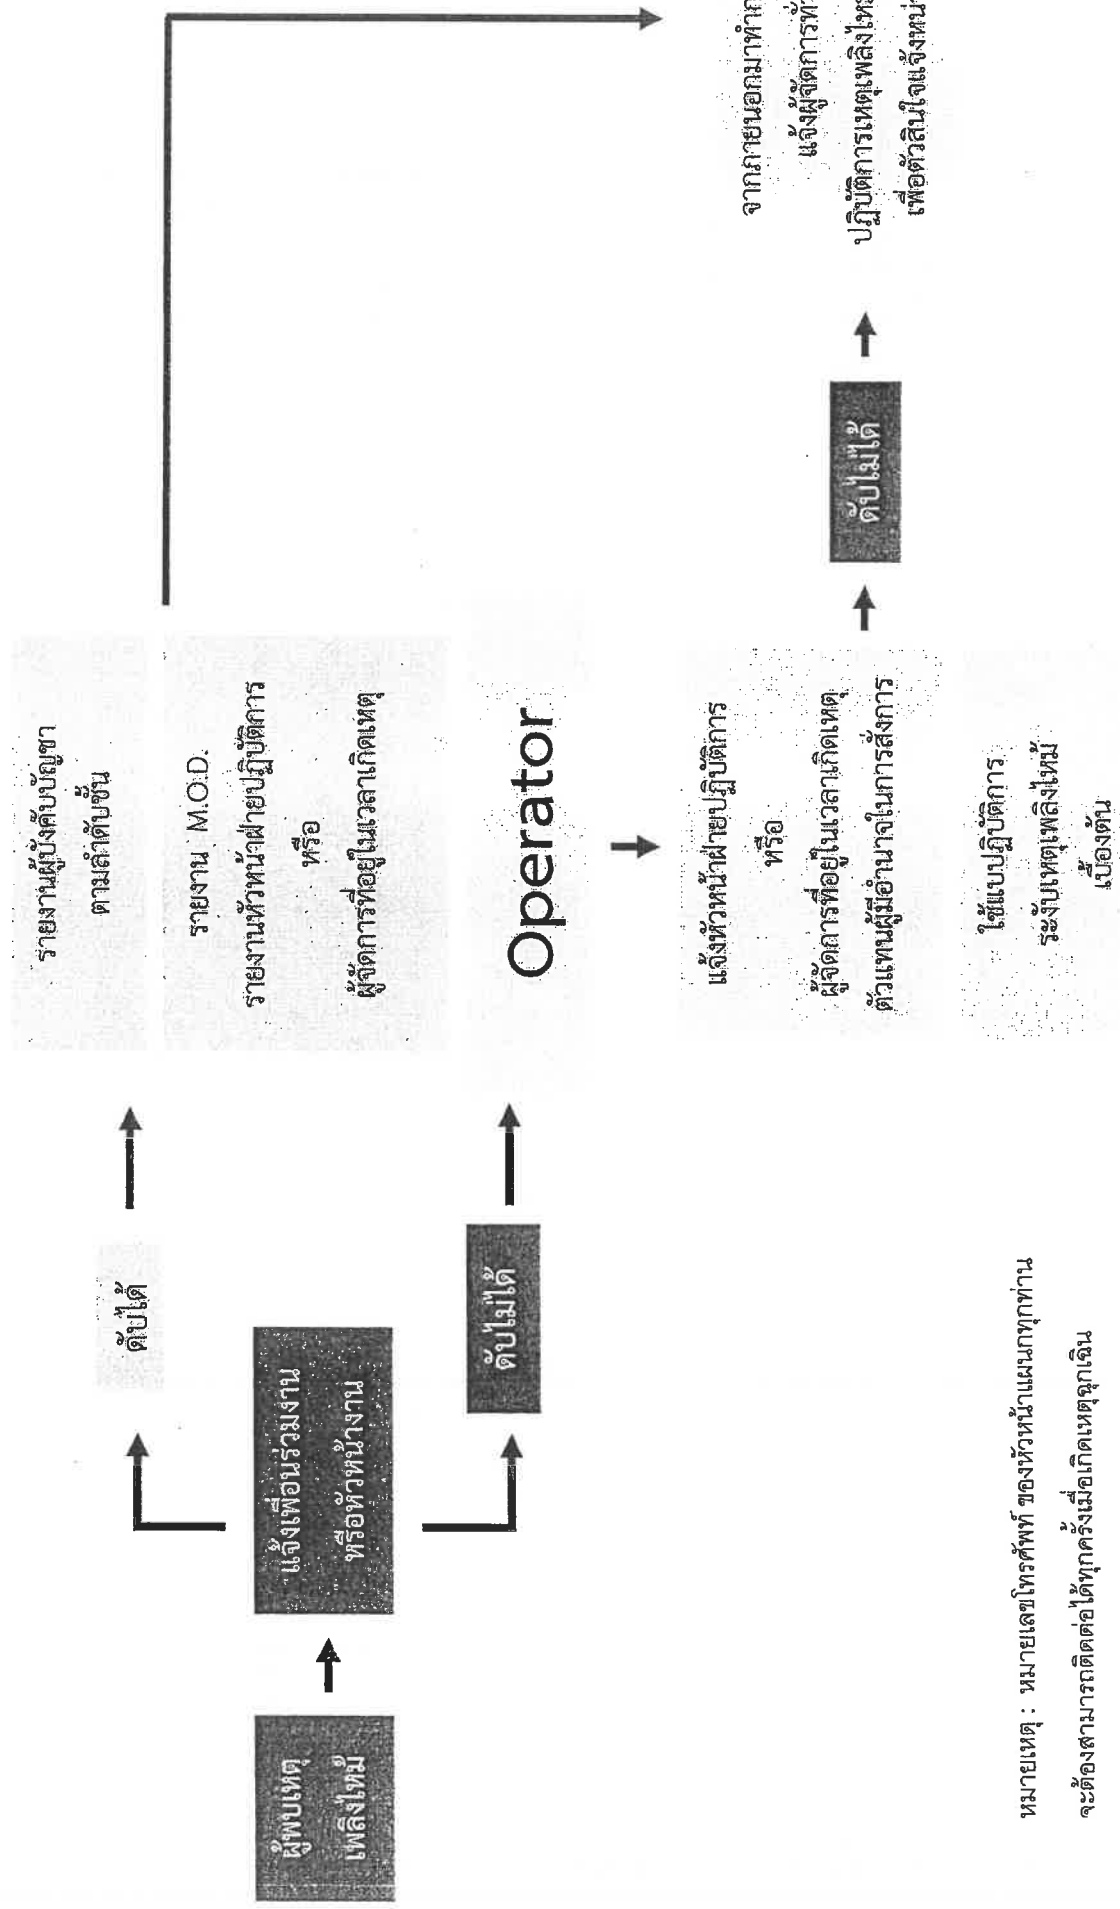

หมายเหตุ : หมายเลขโทรศัพท์ ของหัวหน้าแผนกทุกท่าน
จะต้องสามารถติดต่อได้ทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



ติดตามข่าวจาก ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หรือ
จากทางอินเตอร์เน็ตโปรแกรม Noaa หรือจากสำนักข่าวต่างๆ

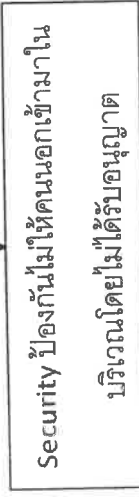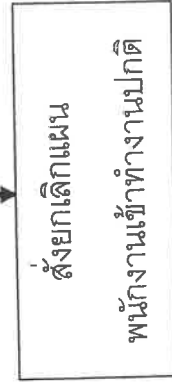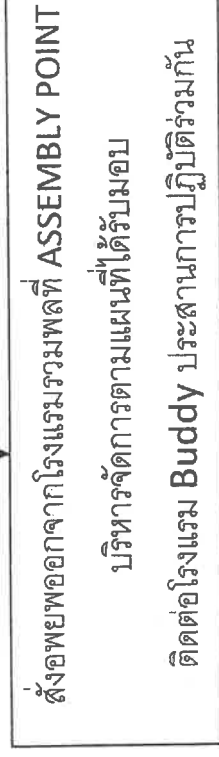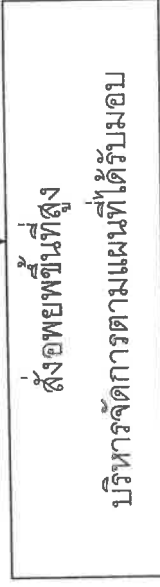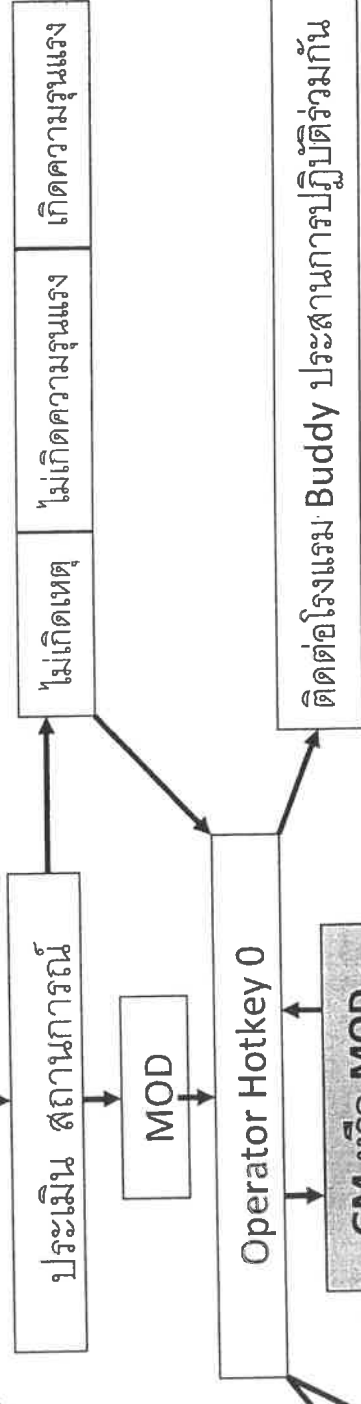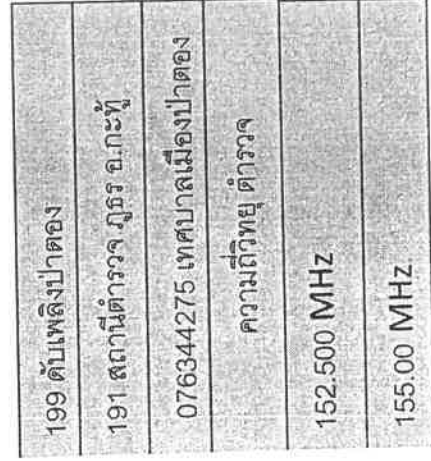

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เนื่องจากตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 หมวด 2 ข้อ 23 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ดังนั้น บริษัทปาดองพาราгон รีลอร์ท แอนด์ สปา จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------------|
| 1. | นาง ผุสดี ฝูเงิน | ประธานคณะกรรมการฯ |
| 2. | นาย อธิพล วงษ์มหา | กรรมการระดับบังคับบัญชา |
| 3. | นาย อธิธิชัย ดี้อ้อ | กรรมการระดับปฏิบัติการ |
| 4. | นาย เกียรติศักดิ์ รัตนบุรี | กรรมการระดับปฏิบัติการ |
| 5. | นางสาว ศรศิริณี ไชยมณี | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือ ความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓ รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ เสนอต่อนายจ้าง
5. ส่งเสริมการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ จนกระทั่งถึงวันที่ 01 เดือน มกราคม พ.ศ.2568

สั่ง ณ วันที่ 01 เดือน มกราคม พ.ศ.2566

ลงชื่อ.....



(คุณวิศิษฐ์ เชี่ยมวิโรจน์ฤทธิ์)

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

บริษัท ปาตองพารากอน รีลิตี้ แอนด์ สป้า

เอกสารแนบที่ 11

PM บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ

แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ลำดับ	ประเภทเครื่องปรับอากาศ / จำนวน	วิธีการบำรุงรักษา	ความถี่ประจำทุก		กำหนดการบำรุงรักษา							ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
			3 เดือน	6 เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
1	เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จำนวน 120 ห้อง	1.ล้างแผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศให้สะอาด	✓				✓						wasan
		2.ทำความสะอาดคอยล์เย็น	✓	✓						✓			wasan
		3.ทำความสะอาดคอยล์ทั้งให้แห้งให้สะอาด	✓				✓						wasan
		4.เช็ดหรือใช้น้ำหมักกลั่นหรือยาปฏิชีวนะ		✓				✓					wasan
		5.ตรวจสอบสภาพของฉนวนต่างๆ		✓				✓					wasan
		6.ตรวจสอบระบบน้ำเย็นระบบเครื่องปรับอากาศ	✓				✓						wasan
		7.ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด											wasan
		8.ตรวจสอบระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ	✓				✓						wasan
		9.ตรวจสอบระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด	✓				✓						wasan
		10.ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า	✓				✓						wasan
2	เครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ ของงานอาคาร	1.ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	✓				✓						wasan
		2.ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	✓				✓						wasan
		3.ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	✓				✓						wasan
		4.ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด											wasan
		5.ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด	✓	✓						✓			wasan
3	เครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ ของงานอาคาร	1.ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	✓				✓						wasan
		2.ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	✓				✓						wasan
		3.ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	✓				✓						wasan
		4.ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด											wasan
		5.ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด	✓	✓						✓			wasan

6957, 296115 Nil

6957, 296115 Nil

มกราคม 2567

แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ลำดับ	ประเภทเครื่องปรับอากาศ / จำนวน	วิธีการบำรุงรักษา	ความถี่ประจำทุก		กำหนดการบำรุงรักษา							ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
			3 เดือน	6 เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ค.	
1	เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จำนวน 120 ห้อง	1.ล้างแผ่นฟیلเตอร์กรองอากาศให้สะอาด	✓				✓					wasan	
		2.ทำความสะอาดคอยล์เย็น		✓						✓		wasan	
		3.ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งให้ทั่ว ไหลสะดวก	✓				✓					wasan	
		4.หยุดหรือลดน้ำเย็นหล่อเย็นหรือการบีบอัดคอมเพรสเซอร์		✓						✓		wasan	
		5.ตรวจสอบสภาพของฉนวนต่างๆ		✓						✓		wasan	
		6.ตรวจเช็คระบบน้ำเย็นระบบเครื่องปรับอากาศ	✓				✓					wasan	
		7.ให้ช่างตามมาตรฐานที่กำหนด										wasan	
		7.ตรวจวัดไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน	✓				✓					wasan	
		ของเครื่องปรับอากาศ										wasan	
		8.ตรวจสอบควบคุมอุณหภูมิในตู้ต่างๆรวมทั้งระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด	✓				✓					wasan	
2	เครื่องปรับอากาศและเครื่องระบบอากาศ ของงานจราจร	1.ตรวจสอบเช็คชุดคอยล์ไฟฟ้า	✓				✓					wasan	
		2.ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ประกอบพัดลมระบบอากาศ	✓				✓					wasan	
		3.ตรวจสอบและปรับความถี่สลับเพื่อไม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	✓				✓					wasan	
		4.ปรับตั้งอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่อง		✓						✓		wasan	
		5.อัดจารบี หรือน้ำมันหล่อลื่น	✓				✓					wasan	

แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

เลขที่ 2567

ลำดับ	ประเภทเครื่องปรับอากาศ / จำนวน	วิธีการบำรุงรักษา	ความถี่ประจำทุก		กำหนดการบำรุงรักษา							ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
			3 เดือน	6 เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
1	เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จำนวน 20 ห้อง	1.ล้างแผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศให้สะอาด	✓				✓					wasan	
		2.ทำความสะอาดคอยล์		✓						✓		wasan	
		3.ทำความสะอาดท่อทิ้งน้ำให้ไม่อุดตัน	✓				✓					wasan	
		4.หยอดหรืออัดน้ำมันหล่อลื่นหรือจารบีที่มอเตอร์		✓						✓		wasan	
		5.ตรวจสอบสภาพของถ่านไฟฉาย		✓						✓		wasan	
		6.ตรวจเช็คระบบน้ำเย็นระบบเครื่องปรับอากาศ	✓				✓					wasan	
		7.ทำความสะอาดฐานที่กักน้ำ										wasan	
		8.ตรวจวัดไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน	✓				✓					wasan	
		9.ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ										wasan	
		10.ตรวจสอบระบบควบคุมอัตโนมัติทั้งรวมทั้ง	✓				✓					wasan	
2	เครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ ของงานจอดรถ	ระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด										wasan	
		1.ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสายไฟ	✓				✓					wasan	
		2.ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ	✓				✓					wasan	
		3.ตรวจสอบและปรับความถี่ของมอเตอร์ให้เป็น	✓				✓					wasan	
		4.ทำความสะอาดตู้ปรับอากาศ										wasan	
		5.ปรับตั้งอุปกรณ์ประกอบตู้เครื่อง		✓						✓		wasan	
		6.อัดจารบี หรือ น้ำมันหล่อลื่น	✓				✓					wasan	

แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเภทเครื่องปรับอากาศ /จำนวน	วิธีการบำรุงรักษา	ความถี่ประจำทุก		กำหนดการบำรุงรักษา								ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ	
			3 เดือน	6 เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
1	เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จำนวน 120 ห้อง	1.ล้างแผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศให้สะอาด	✓				✓						wasan		
		2.ทำความสะอาดคอยล์เย็น		✓						✓			wasan		
		3.ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งให้น้ำไหลสะดวก	✓				✓						wasan		
		4.หยุดหรือลดน้ำหมั่นหล่อเย็นหรือสารบีบีบีเตอร์		✓						✓			wasan		
		5.ตรวจสอบสภาพของฉนวนต่างๆ		✓						✓			wasan		
2	เครื่องปรับอากาศและเครื่องระบบอากาศ ของสถานจอดรถ	6.ตรวจเช็คระบบน้ำเย็นระบบเครื่องปรับอากาศ	✓				✓						wasan		
		ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด												wasan	
		7.ตรวจวัด ให้ไฟและกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน	✓				✓							wasan	
		ของเครื่องปรับอากาศ												wasan	
		8.ตรวจสอบระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งหมทั้ง	✓				✓							wasan	
		ระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด												wasan	
		1.ตรวจสอบเช็คตู้คอยล์ไฟฟ้า	✓				✓							wasan	
		2.ตรวจเช็คจุดจุดประกบพัดลมระบบอากาศ	✓				✓							wasan	
		3.ตรวจสอบและปรับความถี่สะเทือนให้เป็น	✓				✓							wasan	
		ไปตามมาตรฐานที่กำหนด												wasan	
		4.ปรับตั้งอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่อง		✓									wasan		
		5.อัดจารบี หรือน้ำมันหล่อลื่น	✓					✓						wasan	

เอกสารแนบที่ 12

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช อ.วิชิต อ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER : บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนมেন্টอล เซอร์วิส จำกัด REPORT NO. : 670119-132
PROJECT : Patong Paragon Resort & Spa SAMPLE NO. : 67010138
LOCATION : 280 Prabaramee Rd, Patong, Kathu, Phuket RECEIVED DATE : 10/01/2024
SAMPLING SOURCE : Swimming pool TESTED DATE : 11/01/2024 - 19/01/2024
SAMPLING DATE : 10/01/2024 REPORTED DATE : 19/01/2024
SAMPLING BY : Kittichai 7-192-0-0005
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.00	7.2 - 8.4
Residue Chlorine	mg/l	Test Kit Method	2.85	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
E.coli	/100 ml	APHA 23 rd ed : 2017	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 24th Edition 2023

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

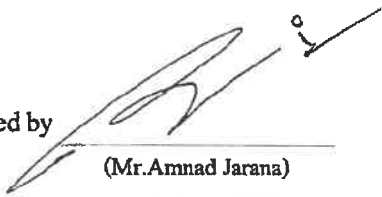
(Mr. Amnad Jarana)
7 - 192 - ก - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)
7 - 192 - ก - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสาขาม/ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER : บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด REPORT NO. : 670220-148
PROJECT : Patong Paragon Resort & Spa SAMPLE NO. : 67020443
LOCATION : 280 Prabamee Rd, Patong, Kathu, Phuket RECEIVED DATE : 12/02/2024
SAMPLING SOURCE : Swimming pool TESTED DATE : 13/02/2024 - 20/02/2024
SAMPLING DATE : 12/02/2024 REPORTED DATE : 20/02/2024
SAMPLING BY : Kittichai 7-192-จ-0005
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.88	7.2 - 8.4
Residue Chlorine	mg/l	Test Kit Method	0.66	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
E.coli	/100 ml	APHA 23 rd ed : 2017	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

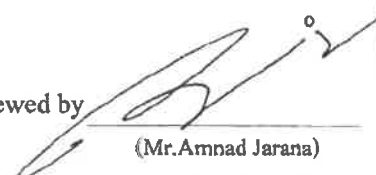
(Mr. Amnad Jarana)
7 - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)
7 - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสาขะใหม่ ถนนศักดิ์ชัย ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhen Sakdidee Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	: บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด	REPORT NO.	: 670315-147
PROJECT	: Patong Paragon Resort & Spa	SAMPLE NO.	: 67030757
LOCATION	: 280 Prabamee Rd, Patong, Kathu, Phuket	RECEIVED DATE	: 12/03/2024
SAMPLING SOURCE	: Swimming pool	TESTED DATE	: 12/03/2024 - 15/03/2024
SAMPLING DATE	: 12/03/2024	REPORTED DATE	: 15/03/2024
SAMPLING BY	: Kittichai 2-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	: GRAB SAMPLING		


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	5.80	7.2 - 8.4
Residue Chlorine	mg/l	Test Kit Method	1.08	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
<i>E.coli</i>	/100 ml	APHA 23 rd ed : 2017	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

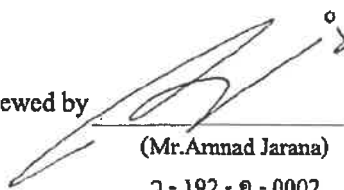
(Mr. Amnad Jarana)
จ - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)
จ - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสาเข็ม ถนนกัศิณธร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhen Sakdidee Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER : บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด REPORT NO. : 670409-075
PROJECT : Patong Paragon Resort & Spa SAMPLE NO. : 67041021
LOCATION : 280 Prabaramce Rd, Patong, Kathu, Phuket RECEIVED DATE : 03/04/2024
SAMPLING SOURCE : Swimming pool TESTED DATE : 03/04/2024 - 09/04/2024
SAMPLING DATE : 03/04/2024 REPORTED DATE : 09/04/2024
SAMPLING BY : Kittichai ว-192-จ-0005
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.45	7.2 - 8.4
Residue Chlorine	mg/l	Test Kit Method	0.14	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
E.coli	/100 ml	APHA 23 rd ed : 2017	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

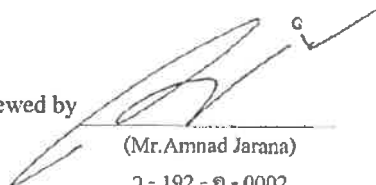
(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED, EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Sackhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER : บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด REPORT NO. : 670511-072
PROJECT : Patong Paragon Resort & Spa SAMPLE NO. : 67051312
LOCATION : 280 Prabamee Rd, Patong, Kathu, Phuket RECEIVED DATE : 02/05/2024
SAMPLING SOURCE : Swimming pool TESTED DATE : 02/05/2024 - 11/05/2024
SAMPLING DATE : 02/05/2024 REPORTED DATE : 11/05/2024
SAMPLING BY : Kittichai ๖-192-๖-0005
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.12	7.2 - 8.4
Residue Chlorine	mg/l	Test Kit Method	1.93	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
E.coli	/100 ml	APHA 23 rd ed : 2017	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

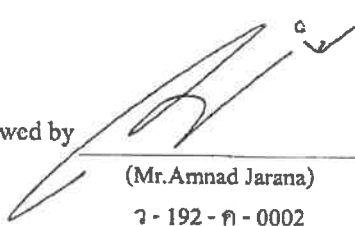
(Mr. Amnad Jarana)
๖ - 192 - ๖ - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)
๖ - 192 - ๖ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช อ.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER : บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด REPORT NO. : 670621-240
PROJECT : Patong Paragon Resort & Spa SAMPLE NO. : 67061830
LOCATION : 280 Prabamee Rd, Patong, Kathu, Phuket RECEIVED DATE : 12/06/2024
SAMPLING SOURCE : Swimming pool TESTED DATE : 12/06/2024 - 21/06/2024
SAMPLING DATE : 12/06/2024 REPORTED DATE : 21/06/2024
SAMPLING BY : Kittichai ๖-192-๑-0005
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.13	7.2 - 8.4
Residue Chlorine	mg/l	Test Kit Method	0.29	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
<i>E.coli</i>	/100 ml	APHA 23 rd ed : 2017	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

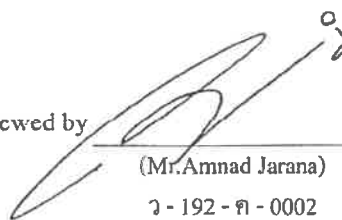
(Mr. Amnad Jarana)
๖ - 192 - ๑ - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombui)
๖ - 192 - ๑ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

เอกสารแนบที่ 13

เอกสารชี้ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๒๒/๑๗/๐๙๘



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๒ สถานที่ตั้งเลขที่ ๒/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข้ม
ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| ๑) นางกฤติกา ปิจฉิม | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นายอำนาจ จารณะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๒ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวผกาพรรณ วิศาล | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวพิชชาพร วชิรวงศาวัฒน์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นายอาคม ทองสกุล | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาววราภรณ์ หมุนแทน | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นายกิตติชัย แก้วละเอียด | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นางสาวณัฐนิช ภักดีจิตต์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๖ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ...



หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอ ต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code หายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเนตรวิทย์ ตรียางค์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขทะเบียน ๖-๑๙๒

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๑๗/๐๑๕

ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 7 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method
6	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
7	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

บุษมา วัฒนสุภา
(นางสาวบุษมา วัฒนสุภา)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ



แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

(Southern Lab & Engineering Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

(6/107 Moo 9, Soi Sao Khem, Sakdi Dej Road, Vichit, Muang, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑

(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๖๖๑

(Accreditation No. Testing 1661)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(Issue date : 31 August B.E. 2565 (2022))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238

(Certification No. 22-LB0238)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

(Southern Lab & Engineering Company Limited)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 1661

(Testing 1661)

ฉบับที่ 01

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(Valid from)

(15 August B.E.2565 (2022))

ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570

(Until) (14 August B.E.2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาส่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำ (water) 2. น้ำเสีย (wastewater)	- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (total hardness as CaCO₃) 10 mg/L to 300 mg/L - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (total suspended solids, TSS) 10 mg/L to 500 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)



บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

125/512 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 Tel./Fax. 076-540968

Mobile 081-9345576 E-mail: phuketenvi@yahoo.com www.phuketenvi.com