

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาของโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม แคนทารี บ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 โครงการฯ ได้ดำเนินนโยบายในการตรวจสอบ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทางบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางในหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานที่ ทส.1010.5/12858 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 (หน้าที่ 1 ภาคผนวก จ) โดยทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ เพื่อนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเป็นประจำทุก 6 เดือน

#### 1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

ชื่อโครงการ	โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง
ชื่อเดิมโครงการ	โรงแรม คามิโอ บ้านฉาง (หน้าที่ 2 ภาคผนวก จ)
เลขที่หนังสือเห็นชอบ	ทส.1010.5/12858
สถานที่ตั้ง	ถนนสุขุมวิท ตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท เกษมกิจ จำกัด
สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 120 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
จัดทำโดย	บริษัท เอส.พี.เอส คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด
โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ 13/09/2562	
โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯครั้งสุดท้ายเมื่อ มกราคม – มิถุนายน 2568	

##### 1.2.1 ลักษณะ / ประเภทและขนาดของโครงการฯ

โครงการ โรงแรม แคนทารี บ้านฉาง เป็นอาคารโรงแรมของบริษัท เกษมกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 1-1 และภาพที่ 1-2) ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 147 ห้อง และพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 9,973.92 ตารางเมตร โดยโครงการฯ มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่โดยรอบดังนี้



1) บริเวณพื้นที่ตั้งอาคารโครงการ

ทิศเหนือ	ติดกับ	ถนนสุขุมวิท และอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น
ทิศใต้	ติดกับ	บ้านพักอาศัย สูง 1 ชั้น และอพาร์ทเมนต์ (วีรกรรม) สูง 2 ชั้น
ทิศตะวันออก	ติดกับ	ถนนคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ถัดไปเป็นอาคารพาณิชย์ (ร้านนงค้อะไหล่) และพื้นที่ว่าง
ทิศตะวันตก	ติดกับ	ทางสาธารณประโยชน์ (ถนนเทศบาล 22) ถัดไปเป็นอาคารพาณิชย์ (ร้านเฟอร์นิเจอร์) สูง 3 ชั้น โกดัง และบ้านพักอาศัย สูง 1 ชั้น

2) บริเวณพื้นที่ลานจอดรถโครงการ

ทิศเหนือ	ติดกับ	บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น และอู่ซ่อมรถ
ทิศใต้	ติดกับ	พื้นที่ว่าง
ทิศตะวันออก	ติดกับ	ทางสาธารณประโยชน์ (ถนนเทศบาล 22) ถัดไปเป็นและอพาร์ทเมนต์ (วีรกรรม) สูง 2 ชั้น
ทิศตะวันตก	ติดกับ	พื้นที่ว่าง



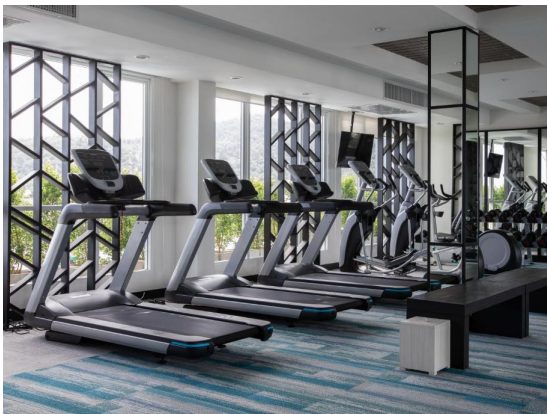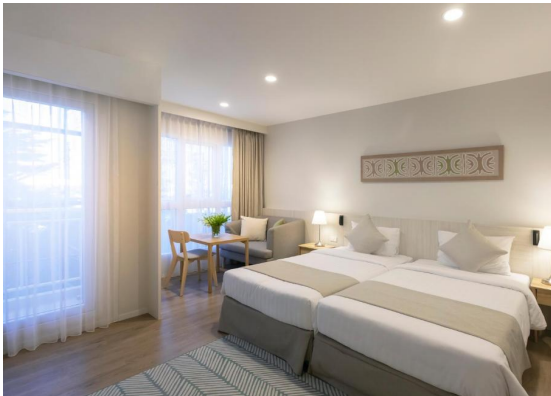

ภาพที่ 1-2 โรงแรม แคนทารี บ้านฉาง

### 1.2.2 การใช้สอยพื้นที่แต่ละชั้นของโครงการ

โครงการเป็นอาคารโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 147 ห้อง ภายในอาคารโครงการจัดให้มีทางเดินรถและที่จอดรถยนต์ มีพื้นที่ใช้สอยของอาคารรวมทั้งสิ้น 9,973.92 ตารางเมตร ซึ่งมีรายละเอียดการใช้พื้นที่ในอาคารแต่ละชั้นดังนี้

- **ชั้นที่ 1** มีการใช้พื้นที่เป็น LOBBY ห้องเก็บเอกสาร ห้องระบบไฟฟ้า ห้องเก็บของ ห้องแม่บ้าน ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถยนต์ ทางเดินรถ บันได ลิฟต์ โถงลิฟต์ ห้องพัสดุผลรวม และพื้นที่อื่นๆ
- **ชั้นที่ 2** มีการใช้พื้นที่เป็นห้องพัก จำนวน 10 ห้อง ห้องอาหาร ห้องประชุม ห้องควบคุม ห้องครัว ห้องน้ำ ทางเดิน บันได ลิฟต์ โถงลิฟต์ ห้องแม่บ้าน และพื้นที่อื่นๆ
- **ชั้นที่ 3** มีการใช้พื้นที่เป็นห้องพัก จำนวน 39 ห้อง ทางเดิน บันได ลิฟต์ โถงลิฟต์ และพื้นที่อื่นๆ
- **ชั้นที่ 4** มีการใช้พื้นที่เป็นห้องพัก จำนวน 39 ห้อง ทางเดิน บันได ลิฟต์ โถงลิฟต์ และพื้นที่อื่นๆ
- **ชั้นที่ 5** มีการใช้พื้นที่เป็นห้องพัก จำนวน 29 ห้อง ทางเดิน บันได ลิฟต์ โถงลิฟต์ และพื้นที่อื่นๆ
- **ชั้นที่ 6** มีการใช้พื้นที่เป็นห้องพัก จำนวน 26 ห้อง ทางเดิน บันได ลิฟต์ โถงลิฟต์ และพื้นที่อื่นๆ
- **ชั้นที่ 7** มีการใช้พื้นที่เป็นห้องพัก จำนวน 4 ห้อง ห้อง Pump ห้องออกกำลังกาย ห้องอ่านหนังสือ ห้องเก็บของ ห้องน้ำ ทางเดิน บันได ลิฟต์ โถงลิฟต์ และพื้นที่อื่นๆ
- **ชั้นดาดฟ้า** มีการใช้พื้นที่เป็นสระว่ายน้ำและบริการ ทางเดิน และบันได

### 1.2.3 กิจกรรมในโครงการ

#### ระบบน้ำใช้ของโครงการ

โครงการอยู่ในเขตให้บริการจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง ซึ่งจะทำการเชื่อมต่อท่อน้ำประปาจากท่อส่งน้ำประปาบริเวณถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนเทศบาล 22) บริเวณด้านข้างโครงการ โดยใช้ท่อน้ำประปาส่งน้ำประปาผ่านประตูน้ำ และมาตรวัดไปเข้าถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ก่อนส่งเข้าสู่ระบบการจ่ายน้ำประปา เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

โครงการจะต่อท่อประปาจากท่อหลักของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง ผ่านมิเตอร์น้ำผ่านท่อส่งน้ำ และนำมายังถังเก็บน้ำ ประกอบด้วย ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า รวมปริมาณน้ำสำรองทั้งโครงการ 391 ลูกบาศก์เมตร (ภาพที่ 1-3) จากนั้นจะใช้เครื่องสูบน้ำจ่ายน้ำไปยังห้องพักและส่วนต่างๆ ภายในอาคารโครงการ (ภาพที่ 1-4)

ทั้งนี้ โครงการสำรองน้ำจำนวน 391 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำหรับการอุปโภค-บริโภคจำนวน 283 ลูกบาศก์เมตร และเพื่อการดับเพลิง 108 ลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 30 นาที นอกจากนี้ โครงการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (ภาพที่ 1-5) เพื่อรับน้ำจากรถบรรทุกน้ำดับเพลิงในกรณีที่น้ำสำรองดับเพลิงภายในโครงการไม่เพียงพอ ดังนั้น ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นหลังคาที่โครงการจัดเตรียมไว้จะสามารถสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการดับเพลิงได้อย่างเพียงพอ





ภาพที่ 1-3 ระบบสำรองน้ำภายในโครงการ



ภาพที่ 1-4 เครื่องสูบน้ำจ่ายน้ำไปยังส่วนต่างๆ ภายในโครงการ



ภาพที่ 1-5 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร


### ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

แหล่งกำเนิดหลักของน้ำเสียมาจากกิจกรรมประจำวันของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องส้วม และการล้างทำความสะอาดต่างๆ ลักษณะสมบัติของน้ำเสียที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการกำหนดให้น้ำเสียมีค่าบีโอดี (BOD) 250 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอย (SS) 300 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียลักษณะดังกล่าวได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้มีลักษณะสมบัติอย่างน้อยเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ภาคผนวก ง)

การรวบรวมน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในอาคาร จะเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลไปยังระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน (ภาพที่ 1-6 และ 1-7) โดยไหลเข้าสู่ส่วนแยกกากตะกอน จากนั้นจึงไหลเข้าสู่ถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน และไหลลงสู่บ่อกักน้ำเสีย จากนั้นไปยังบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้า สำหรับรายละเอียดของระบบบำบัดน้ำเสีย มีดังนี้



**ภาพที่ 1-6** ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

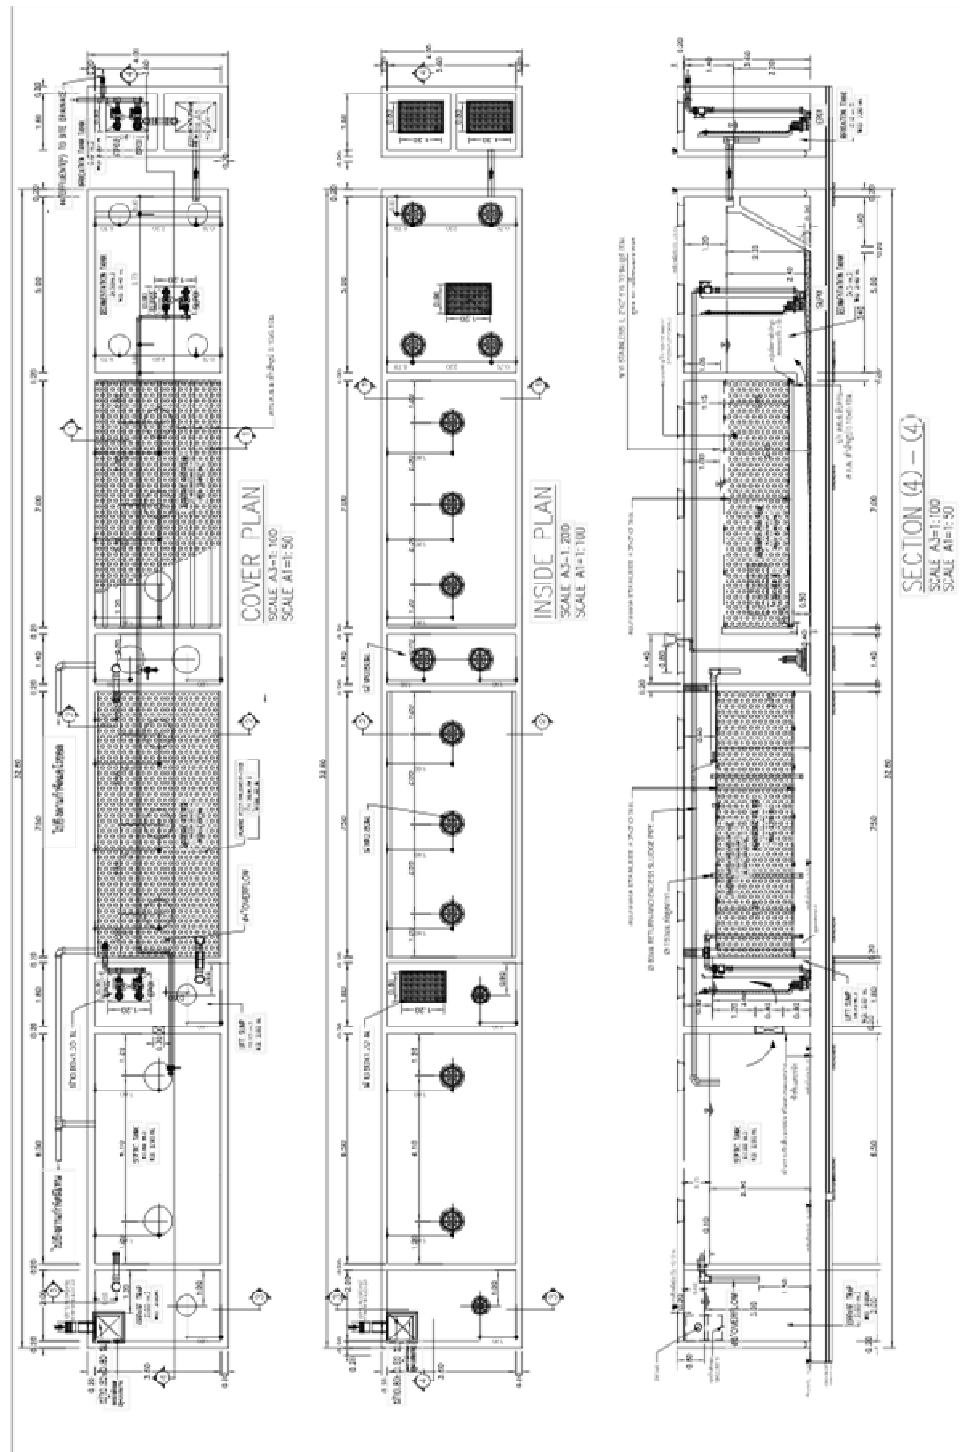

ภาพที่ 1-7 แผงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

(1) **ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank)** รับน้ำเสียจากห้องเตรียมอาหารภายในอาคาร เพื่อแยกไขมันออกจากน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการบำบัด นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้พนักงานดักไขมันจากถังดักไขมันของโครงการ ความถี่ 1 ครั้ง/สัปดาห์ (ภาพที่ 1-8)

(2) **ถังเกรอะ (Septic Tank)** รองรับน้ำโสโครกและทำหน้าที่ในการปรับสภาพและตกตะกอนน้ำเสีย แยกตะกอนหนักและตะกอนเบา เพื่อให้เกิดการแยกชั้นของน้ำเสียและตะกอน จากนั้นจะไหลเข้าสู่บ่อกรองไร้อากาศต่อไป

(3) **ถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic filter Tank)** ปริมาตรของบ่อกรองไร้อากาศ ความจุ 72.90 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก 12 ชั่วโมง จากนั้นจะไหลเข้าสู่บ่อเติมอากาศต่อไป เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของถังแยกกากจะสูบลบตะกอนไปกำจัดเป็นประจำ

(4) **ถังเติมอากาศ (Aeration Bio film Tank)** ออกแบบให้กำจัดบีโอดีต่อเนื่องจากส่วนบำบัดไร้อากาศ โดยอาศัยการทำงานในสภาวะการเติมอากาศแบบ Extended Aeration ภายในบ่อเติมอากาศจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

(5) **ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank)** ทำหน้าที่ตกตะกอนของจุลินทรีย์ (Floc) ที่ปะปนมากับน้ำเสียเพื่อให้ น้ำใส โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากบ่อเติมอากาศจะมีตะกอนจุลินทรีย์บางส่วนปะปนมาด้วย แล้วจึงไหลมายังบ่อตกตะกอน

(6) **บ่อพักน้ำสำหรับรดน้ำพื้นที่สีเขียวและสูบลบระบายน้ำทิ้ง (Effluent Tank)** รองรับน้ำใสจากถังตกตะกอน โดยภายในจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ (Recycled Water) ผ่านระบบท่อซึม ซึ่งโครงการจะฝังท่อไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ (ภาพที่ 1-9) และบางส่วนจะปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนเทศบาล 22) ต่อไป



**ภาพที่ 1-8** เจ้าหน้าที่ดักไขมัน และมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย





ภาพที่ 1-9 พื้นที่สีเขียว และการนำน้ำทิ้งกลับมารดน้ำต้นไม้

## **ระบบระบายน้ำ**

### **(1) ระบบระบายน้ำฝน**

#### **1-1) การระบายน้ำฝนแนวตั้ง**

น้ำฝนจะถูกรวบรวมจากหลังคาและระเบียงห้องพักต่างๆ ลงมาตามท่อน้ำฝน ประกอบด้วย หัวรับน้ำฝน ทำหน้าที่รับน้ำฝนจากหลังคาอาคาร แล้วไหลลงมาตามท่อระบาย และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำรอบๆ อาคารต่อไป (ภาพที่ 1-10)

#### **1.2) การระบายน้ำฝนแนวราบ**

จัดให้มีท่อระบายน้ำฝนโดยรอบตัวอาคาร เพื่อระบายน้ำฝนเข้าสู่บ่อหนองน้ำใต้ดิน และระบายน้ำฝนจากบ่อหนองน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนเทศบาล 22)

#### **1.3) บริเวณแปลงที่จอดรถของโครงการ**

จัดให้มีท่อระบายน้ำฝนโดยรอบแนวเขตที่ดิน ก่อนระบายน้ำฝนเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนเทศบาล 22)

### **(2) ระบบระบายน้ำเสีย**

#### **2.1) การระบายน้ำเสียแนวตั้ง ภายในอาคาร ประกอบด้วย ท่อระบายน้ำเสีย ดังนี้**

- ท่อระบายน้ำโสโครก ระบายน้ำโสโครกจากห้องน้ำในส่วนต่างๆ ของอาคาร เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ท่อระบายน้ำเสียจากการชำระล้าง ระบายน้ำเสียจากการอาบน้ำ การซักล้าง และอื่นๆ เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ท่อระบายน้ำเสียจากพื้นที่เตรียมอาหาร ระบายน้ำจากพื้นที่เตรียมอาหาร เข้าสู่ถังดักไขมันก่อนไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ท่อระบายอากาศ สำหรับให้อากาศผ่านเข้าหรือออกจากระบบระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ในท่อระบายน้ำเพื่อดักกลิ่นของเครื่องสุขภัณฑ์

#### **2.2) การระบายน้ำเสียแนวราบ**

น้ำเสียของโครงการจะถูกระบายลงมาตามท่อระบายน้ำเสีย ซึ่งเป็นระบบท่อปิดทั้งหมด โดยน้ำเสียจากห้องพักจะไหลลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ (ภาพที่ 1-6) เมื่อน้ำเสียถูกบำบัดได้ตามมาตรฐานแล้วจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนเทศบาล 22) ต่อไป

### **(3) ระบบป้องกันน้ำท่วม**

#### **3.1) บริเวณแปลงที่ตั้งโครงการ**

โครงการมีบ่อหนองน้ำ จำนวน 1 บ่อ สามารถเก็บกักน้ำฝนได้ และควบคุมอัตราการระบายน้ำออกนอกโครงการ ซึ่งท่อระบายน้ำและบ่อหนองน้ำสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากของโครงการได้อย่างเพียงพอ

#### **3.2) บริเวณแปลงที่จอดรถของโครงการ**

โครงการจัดให้มีระบบหนองน้ำในระบบท่อหนองก่อนระบายน้ำฝนเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนเทศบาล 22) ทั้งนี้ การระบายน้ำจะจำกัดด้วยอัตราการระบายน้ำด้วยขนาดท่อระบายน้ำที่เชื่อมระหว่างบ่อพักน้ำสุดท้ายของโครงการกับบ่อพักน้ำ





ภาพที่ 1-10 ระบบระบายน้ำฝนของโครงการ


#### (4) การจัดการสระว่ายน้ำ

โครงการมีสระว่ายน้ำบริเวณชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 แห่ง (ภาพที่ 1-11) ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นผิวด้านข้าง และด้านล่างสระว่ายน้ำเรียบ โครงการมีการจัดการสระว่ายน้ำ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในสระให้ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล (ภาคผนวก ข)




ภาพที่ 1-11 สระว่ายน้ำของโครงการ



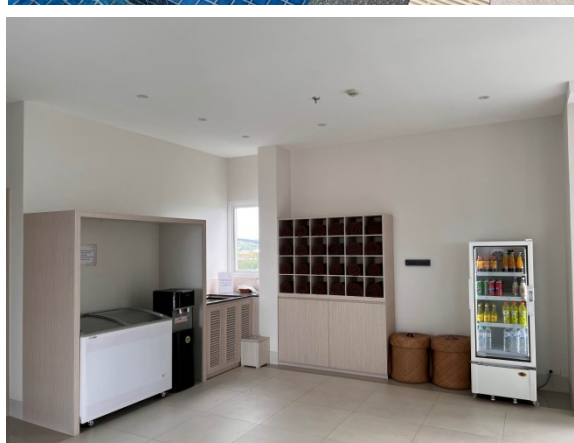

ภาพที่ 1-11 สระว่ายน้ำของโครงการ (ต่อ)



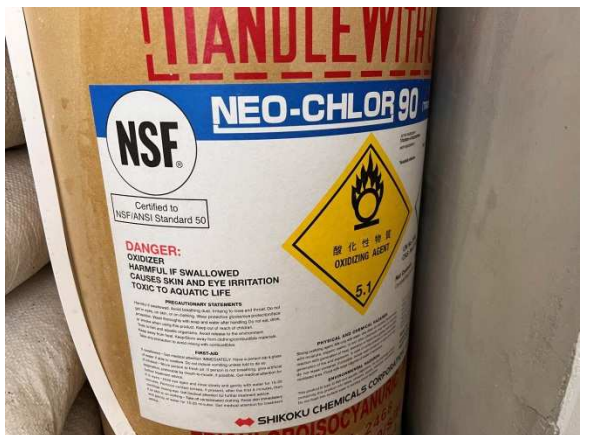

ภาพที่ 1-11 สระว่ายน้ำของโครงการ (ต่อ)

## **การจัดการมูลฝอย**

### **(1) ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ**

ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ (ตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ห้องพักมูลฝอยแห้ง ประกอบด้วย ห้องมูลฝอยทั่วไป ห้องมูลฝอยรีไซเคิล และห้องมูลฝอยอันตราย และส่วนที่ 2 ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอ (ภาพที่ 1-12)

### **(2) การจัดการมูลฝอย**

#### **2.1) การรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการ**

โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยสำหรับรองรับมูลฝอยในส่วนต่างๆ ของโครงการ โดยจะมีพนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยใส่ลงถุง แล้วนำมาเก็บรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

##### **- ส่วนห้องพักของอาคาร**

โครงการตั้งถังรองรับมูลฝอย ไว้ภายในห้องพักและห้องน้ำภายในห้องพัก พนักงานจะเข้าทำความสะอาด และเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในห้องพักทันทีที่ผู้มาใช้บริการเช็คเอาท์ออกจากห้องพัก จากนั้นนำไปพักไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการเพื่อรอการเก็บขนจากเทศบาลเมืองบ้านฉางต่อไป

##### **- พื้นที่ส่วนอื่นๆ ของโครงการ**

โครงการเตรียมถังรองรับมูลฝอยตั้งอยู่ทั่วไปตามความเหมาะสม มีพนักงานจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน จากนั้นนำไปพักไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการเพื่อรอการเก็บขนจากเทศบาลเมืองบ้านฉางต่อไป

##### **- การจัดการมูลฝอยอันตราย**

โครงการเตรียมถังรองรับมูลฝอย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของมูลฝอยอันตราย ทั้งนี้ โครงการติดต่อให้ผู้ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการให้มารับมูลฝอยอันตรายจากโครงการไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

##### **- กำหนดล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม**

โครงการกำหนดล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยน้ำเสียจากส่วนนี้จะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคาร

## **ระบบไฟฟ้า**

### **(1) แหล่งใช้ไฟฟ้า และการจ่ายไฟฟ้าในระบบปกติ และระบบสำรอง**

โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry Type) ขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด (ภาพที่ 1-13) พร้อมเดินสายไฟจากหม้อแปลงเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) ติดตั้งภายในอาคาร เพื่อจ่ายให้กับส่วนต่างๆ ภายในโครงการ (ภาพที่ 1-14) ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง โครงการจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง โดยติดตั้งไฟฉุกเฉินขนาด 240 V. จำนวน 1 ชุด ซึ่งสามารถสำรองไฟได้นาน 3 ชั่วโมง (ภาพที่ 1-15)

(2) การอนุรักษ์พลังงาน ภายในอาคารจะมีความต้องการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า โครงการจัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงานภายในโครงการ เช่น การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโครงการ และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้พักอาศัยภายในโครงการ (ภาพที่ 1-16)







ภาพที่ 1-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของโครงการ (ต่อ)






ภาพที่ 1-13 หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ



ภาพที่ 1-14 แผงจ่ายไฟฟ้าหลักของโครงการ



ภาพที่ 1-15 ไฟฉุกเฉินของโครงการ

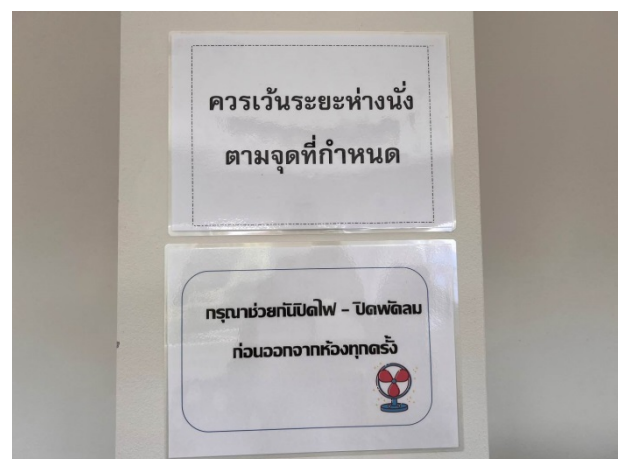

ภาพที่ 1-16 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโครงการ

### **ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย**

โครงการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนี้

#### **(1) อุปกรณ์สำหรับการป้องกันและเตือนอัคคีภัย**

โครงการได้ออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับป้องกันและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ ในทุกชั้นของอาคาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

##### **1.1) อุปกรณ์สำหรับการป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้**

- ระบบท่อน้ำดับเพลิง โครงการจัดให้มีท่อน้ำยืน (Stand Pipe) เป็นท่อน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำชั้น ดาดฟ้า และจากหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร

- หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Department Connector; FDC) มีจำนวน 1 หัว เป็นหัวรับน้ำ แบบ 2 ทาง สำหรับรับน้ำจากรถดับเพลิงเข้าถังเก็บน้ำ และสำหรับรับน้ำจากรถดับเพลิงอัดเข้าระบบดับเพลิงภายในอาคารอยู่ ด้านหน้าอาคารเพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิง (ภาพที่ 1-5)

- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet; FHC) ตู้ FHC ของโครงการ (ภาพที่ 1-17) ติดตั้งบริเวณหน้าห้องลิฟต์ (Service) บันไดหลัก และบันไดหนีไฟของแต่ละชั้น ประกอบด้วย สายฉีดน้ำดับเพลิง, หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว, วาล์วเปิด-ปิดที่หัวน้ำออก และถังดับเพลิงแบบมือถือ

##### **2.2) อุปกรณ์สำหรับการเตือนอัคคีภัย ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้**

- แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel ; FCP) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของ อุปกรณ์เตือนอัคคีภัย ติดตั้งอยู่ในห้องสำนักงานบริเวณชั้น 1 ของโครงการ (ภาพที่ 1-18)

- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector ; S) เป็นอุปกรณ์รับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายใน อาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมพื้นที่ทุกชั้นของอาคาร (ภาพที่ 1-19)

- เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector; H) เป็นอุปกรณ์จับความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายใน โครงการ และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม (ภาพที่ 1-20)

- เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual; M) เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยแบบใช้มือ ดึง ติดตั้งไว้คู่กับกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm Bell) ติดตั้งใกล้กับบริเวณบันไดหนีไฟ และโถงลิฟต์ในแต่ละชั้นของอาคาร

- กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell ; B) เมื่อได้รับสัญญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือดึง อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียง (ภาพที่ 1-21)

#### **(2) การสำรองน้ำดับเพลิง**

โครงการจะจัดให้มีน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงอย่างเพียงพอ โดยจะใช้น้ำจากถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้ามาใช้ในการดับเพลิง โดยระบบสำรองน้ำจะเชื่อมต่อกับท่อน้ำยืนของโครงการ โดยสามารถดับเพลิงได้ 30 นาที เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกดับเพลิง

	
<p><b>ภาพที่ 1-17</b> ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์</p>	<p><b>ภาพที่ 1-18</b> แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel ; FCP)</p>
	
<p><b>ภาพที่ 1-19</b> เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector ; S)</p>	<p><b>ภาพที่ 1-20</b> เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector ; H)</p>
	
<p><b>ภาพที่ 1-21</b> เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือตึง และกริ่งสัญญาณเตือนภัย</p>	

ที่เกิดขึ้นภายในโครงการเบื้องต้น (กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการไม่รุนแรง) ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรดับเพลิงของสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง ซึ่งดูแลและรับผิดชอบพื้นที่โครงการ ประกอบกับโครงการอยู่ห่างจากสถานีดับเพลิงของสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง ตามระยะทางขจัด ประมาณ 2.3 กิโลเมตร ดังนั้น การสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิงเบื้องต้นภายในโครงการมีความเพียงพอกับระยะเวลาที่รถดับเพลิงของสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉางวิ่งเข้าถึงโครงการ

### (3) การอพยพหนีไฟและจุดรวมพล

#### 3.1) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)

ไฟส่องสว่างฉุกเฉินของโครงการจะติดตั้งในทุกชั้นของโครงการ โดยอยู่ใกล้บันไดหนีไฟโถงลิฟต์ ทางเดิน และตามห้องต่างๆ ของอาคาร (ภาพที่ 1-15)

#### 3.2) ป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Fire Exit Sign Luminance)

โครงการทำการติดตั้งป้ายบอกทางฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ซึ่งมีแสงสะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ติดตั้งตามบริเวณแนวโถงทางเดิน ทางเข้าสู่อันไดหนีไฟ และช่องทางเข้าสู่ประตูทางออกของอาคาร (ภาพที่ 1-22)

#### 3.3) ป้ายแผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟ

โครงการทำการติดตั้งป้ายแบบแปลนแต่ละชั้นของโครงการ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง บันไดหนีไฟ และเส้นทางอพยพหนีไฟ โดยโครงการทำการติดตั้งไว้บริเวณโถงบันไดและโถงหน้าลิฟต์ของแต่ละชั้นของอาคาร (ภาพที่ 1-23)

#### 3.4) บันไดหนีไฟ

โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟ 3 แห่ง ได้แก่ บันไดหลักใช้รวมเป็นบันไดหนีไฟ 1 แห่ง และบันไดหนีไฟ 2 แห่ง (ภาพที่ 1-24)

#### 3.5) เส้นทางหนีไฟ

โครงการจัดเส้นทางสำหรับการอพยพหนีไฟภายในอาคารในแต่ละชั้น เพื่ออพยพไปยังจุดรวมพล

#### 3.6) การอพยพหนีไฟ

โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานให้วิทยากรจากสถานีดับเพลิงของสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉางมาฝึกอบรมให้เป็นประจำ

#### 3.7) การกำหนดจุดรวมพล

โครงการได้กำหนดจุดรวมพลไว้จำนวน 1 จุด ทั้งนี้ การกำหนดจุดรวมพลสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง เมื่อมีการซักซ้อมการหนีไฟกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาพที่ 1-25)

### ระบบระบายอากาศ

#### (1) ระบบปรับอากาศ

โครงการติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) ภายในห้องพักอาศัย โถงต้อนรับ โดยเป็นแบบแยกส่วนชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Split Type) สำหรับในพื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่จอดรถ ห้องน้ำส่วนกลาง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ ที่ไม่ได้ติดตั้งระบบปรับอากาศจะพิจารณาให้มีการระบายอากาศโดยวิธีกล (พัดลมระบายอากาศ) และระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (ภาพที่ 1-26)






ภาพที่ 1-22 ป้ายบอกทางฉุกเฉิน



ภาพที่ 1-23 ป้ายแผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟ

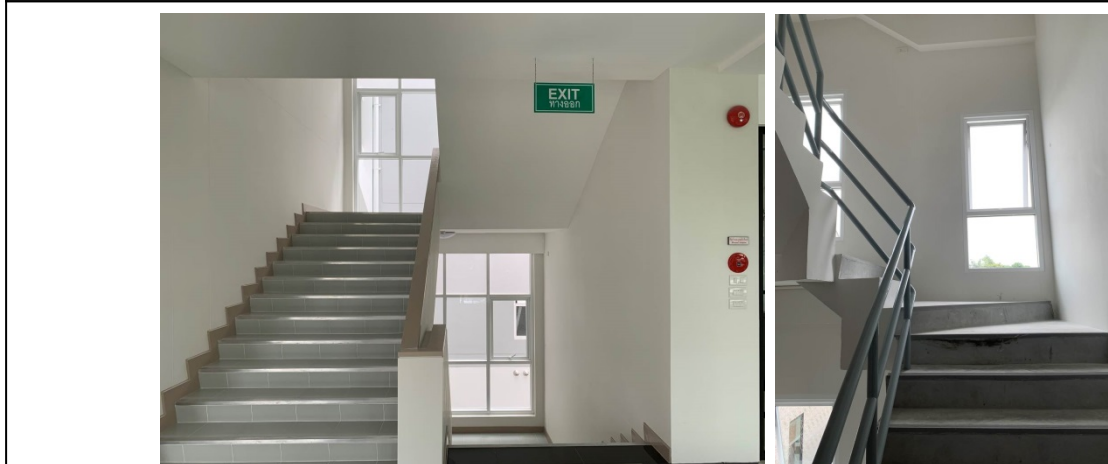

ภาพที่ 1-24 บันไดหนีไฟของโครงการ



ภาพที่ 1-25 จุดรวมพล



ภาพที่ 1-26 ระบบระบายอากาศของโครงการ

## (2)ระบบระบายอากาศ

2.1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โครงการจะจัดให้มีการระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้าน ที่มีช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู

2.2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โครงการจะติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ไว้ที่ส่วนต่างๆ ของอาคาร เช่น ห้องน้ำภายในห้องพัก ห้องพักรมูลฝอย และพื้นที่จอดรถ เป็นต้น

## ระบบป้องกันแผ่นดินไหว

การออกแบบโครงสร้างอาคารของโครงการ ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงโครงสร้างในด้านแรงแผ่นดินไหว และความปลอดภัยเกี่ยวกับแผ่นดินไหวไว้แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดในการออกแบบโครงสร้างอาคารที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 49 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เรื่อง การกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ทั้งนี้ โครงการได้ออกแบบโครงสร้างอาคารรองรับแผ่นดินไหว โดยใช้วิธีการคำนวณตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1302) ของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 เป็นหลัก

## ระบบจราจร และระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการ

### (1) ระบบการจราจรและถนนในโครงการ

1.1) บริเวณที่ 1 พื้นที่ตั้งโครงการ ทางโครงการจัดให้มีทางเข้า-ออก จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการเชื่อมต่อกับถนนเทศบาล 22 และจุดที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท โดยเป็นลักษณะการจอดรถรับส่งชั่วคราว (ภาพที่ 1-27 (ค))

1.2) บริเวณที่ 2 พื้นที่จอดรถ ทางโครงการจัดให้มีทางเข้า-ออก จำนวน 1 จุด บริเวณด้านทิศตะวันออกของที่ดินเชื่อมต่อกับถนนเทศบาล 22 มี การจราจรภายในโครงการเป็นการเดินทางแบบสองทิศทาง (Two Ways)


### (2) ที่จอดรถยนต์ของโครงการ

โครงการเป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักทั้งสิ้น 147 ห้อง ต้องจัดให้มีที่จอดรถอย่างน้อย 37 คัน ซึ่งโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 45 คัน (ภาพที่ 1-27 (ข))






ภาพที่ 1-27 (ก) พนักงานรักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิดของโครงการ

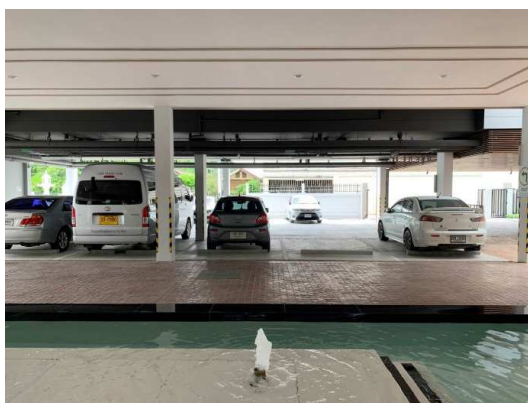

ภาพที่ 1-27 (ข) ป้ายแสดงทิศทางจราจร และที่จอดรถโครงการฯ



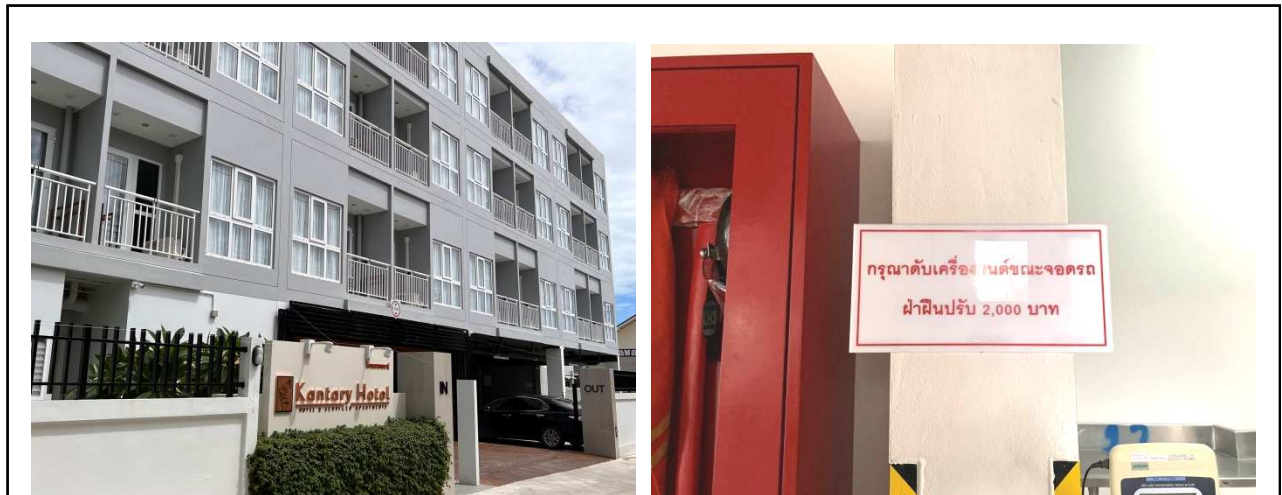

ภาพที่ 1-27 (ค) ป้ายทางเข้า – ออก และป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ



ภาพที่ 1-27 (ง) ที่จอดรถยนต์นอกอาคารโครงการฯ (กรณีที่เกิดเหตุได้อาคารเต็ม)

ภาพที่ 1-27 ระบบการจราจรของโครงการ

### 1.3 แผนดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำหรับแผนดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำใช้การจัดการมูลฝอย ระบบระบายน้ำเสีย/น้ำฝน และคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้การกำหนดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการตรวจวิเคราะห์อ้างอิงจากรายงานผลการศึกษผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม แคนทารี บ้านฉาง และตามแนวทางในหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน ที่ พส.1010.5/12858 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หน้าที 1 ภาคผนวก จ)

**ตารางที่ 1-1 แผนการดำเนินการติดตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

แผนการดำเนินการ	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
การติดตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	←											→

#### 1.3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

(1) เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างตามกฎหมายกำหนดให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด ประเภท ข. (ภาคผนวก ง) โดยมีดัชนีตรวจวัด คือ pH (5.5-9), BOD (ไม่เกิน 30 มก./ล.), Total Dissolved Solids Suspended Solids (ไม่เกิน 40 มก./ล.), Settleable Solids (ไม่ระบุ), Sulfide (ไม่เกิน 1.0 มก./ล.), Total Dissolved Solids (ไม่เกิน 1,000 มก./ล.), Fat Oil and Grease (ไม่เกิน 20 มก./ล.), TKN (ไม่เกิน 35 มก./ล.) และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) ที่ บ่อตรวจคุณภาพน้ำ (หลังการบำบัด) ที่ความถี่ทุก 3 เดือน (ความถี่ 4 ครั้ง /ปี) ตลอดระยะดำเนินการ (ภาคผนวก ก)

(2) เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึกการรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ พส.1 และ จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ พส.2 เสนอรายงานต่อเทศบาลเมืองบ้านฉาง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด (หน้าที 3 – 4 ภาคผนวก จ)

#### 1.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบการใช้น้ำ

- (1) ตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปาเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ดำเนินการ
- (2) การทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำสำรอง ทุก 6 เดือน ตลอดระยะ ดำเนินการ
- (3) ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ 6 เดือน/ครั้ง (เฉพาะช่วงที่มีการล้างถังสำรองน้ำใช้)

### 1.3.3 มาตรการติดตามตรวจสอบการระบายน้ำ

ตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำและทำความสะอาดเป็นประจำ ทุกๆ 6 เดือน หรือช่วงก่อนและหลังฤดูฝนตลอดระยะดำเนินการ

### 1.3.4 มาตรการติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอย

(1) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอหากพบว่ามีรอยแตกรั่วให้เปลี่ยนใหม่โดยทันที เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะดำเนินการ

(2) ตรวจสอบการตักค้างมูลฝอย /การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ

### 1.3.5 มาตรการติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที

### 1.3.6 มาตรการติดตามตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

(1) ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ได้แก่ แผงควบคุม (FCP) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) รวมทั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

(2) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) และกริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

(3) ตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟและทางเดินไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการหนีไฟ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ดำเนินการ

### 1.3.7 มาตรการการติดตามระบบการคมนาคม

ตรวจสอบป้าย สัญญาณจราจร และลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการ รวมทั้ง ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ,กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้มีสภาพดีตลอดเวลา

### 1.3.8 มาตรการติดตามตรวจสอบการจัดการสระว่ายน้ำ

(1) ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสระว่ายน้ำพื้น ผนังไม่ให้มีรอยแตกหรือรอยรั่วซึม, ป้ายบอกความลึกของสระ, หลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณ, อ่างล้างมือบริเวณล้างตัวก่อนลงสระ, ที่ล้างเท้า, ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า, ตู้เก็บสิ่งของ, ที่วางหรือเก็บรองเท้าสำหรับผู้ใช้บริการ, ตรวจสอบป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ, ความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมในบริเวณสระว่ายน้ำ รวมทั้งตรวจสอบการเลือกใช้กระเบื้องขนาดมาตรฐานของสระว่ายน้ำ

(2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ โคมช่วยชีวิต, ห่วงชูชีพ, ไม้ช่วยชีวิต, ชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น

(3) ตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในสระว่ายน้ำ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ที่ความถี่ทุก 3 เดือน (ความถี่ 4 ครั้ง /ปี) ตลอดระยะดำเนินการ และจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ โดยมีดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ คือ กรด-ด่าง(pH) 7.2-8.4, คลอรีนอิสระ 0.6-1.0 ส่วนในล้าน

ส่วน, คลอรีนที่รวมกับสารอื่น 0.5-1.0 ส่วนในล้านส่วน, ค่าความเป็นด่าง 80-100 ส่วนในล้านส่วน, ความกระด้าง 250-600 ส่วนในล้านส่วน, กรดไซยาไนด์ 30-60 ส่วนในล้านส่วน, คลอไรด์ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน, แอมโมเนีย ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน, ไนเตรท ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน, โคลิฟอร์มทั้งหมด น้อยกว่า 10 ต่อ น้ำ 100 มิลลิตรโดยวิธี เอ็มพีเอ็น ในอัตราส่วน 100 มิลลิตร, ฟีคัลโคลิฟอร์ม, จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* และ *Pseudomonas aeruginosa* ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ



ตารางที่ 1-2 สรุปแผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบัน)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/ วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด
1. คุณภาพน้ำ - คุณภาพน้ำทิ้ง	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำ (หลังการบำบัด)	- pH, BOD, Total Suspended Solids, Settleable Solids, Sulfide, Total Dissolved Solids , Fat Oil and Grease, TKN, Total Coliform Bacteria	ทุก 3 เดือน *	กรกฎาคม – ธันวาคม 2568
2. การใช้น้ำ	- เส้นท่อประปา - ถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำสำรอง - บ่อพักน้ำสุดท้าย	- ตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา - ทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำสำรอง - ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ	ทุก 1 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 6 เดือน	กรกฎาคม – ธันวาคม 2568
3. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- สิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ	ทุก 6 เดือน	กรกฎาคม – ธันวาคม 2568
4. การจัดการมูลฝอย	- ถังรองรับห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ - ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น	- สภาพการใช้งานของถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ปริมาณมูลฝอยที่ตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอยในอาคาร	ทุก 1 เดือน ทุกวัน	กรกฎาคม – ธันวาคม 2568
5. ระบบไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าบริเวณพื้นที่โครงการ	- ไฟส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	ทุก 1 เดือน	กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม แคนทรี บ้านฉาง จังหวัดระยอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/ วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด
6. ระบบป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ได้แก่ แผงควบคุม, เครื่องตรวจจับควัน, เครื่องตรวจจับความร้อน</li> <li>- แจ้งเหตุโดยใช้มือถือ และกริ่งสัญญาณเตือนภัย</li> <li>- ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์</li> <li>- ทางหนีไฟ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพการใช้งานอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>- อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</li> <li>- มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>- ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ โดยตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟและทางเดิน</li> </ul>	<p>ทุก 3 เดือน</p> <p>ทุก 1 เดือน</p>	กรกฎาคม – ธันวาคม 2568
7. การคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้ายสัญญาณจราจรและลูกศรแสดงทิศทางภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง , กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้าย สัญญาณจราจร และลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการ</li> <li>- สภาพการใช้งานระบบส่องสว่าง</li> </ul>	ทุก 1 เดือน	กรกฎาคม – ธันวาคม 2568
8. การจัดการสระว่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สระว่ายน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสระว่ายน้ำพื้นผนังไม่ให้มีรอยแตกหรือรอยร้าวซึม</li> <li>- ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระ</li> </ul>	ทุกวัน	กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/ วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด
8. การจัดการสระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ</li> <li>- อ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ ที่ล้างเท้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ</li> <li>- ตรวจสอบป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ</li> <li>- ความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมในบริเวณสระว่ายน้ำ</li> <li>- ระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่เป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ</li> <li>- จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- โฟมช่วยชีวิต</li> <li>- ห่วงชูชีพ</li> <li>- ไม้ช่วยชีวิต</li> <li>- เครื่องช่วยหายใจ</li> <li>- ชุดปฐมพยาบาล</li> </ul> </li> </ul>	ทุกวัน	กรกฎาคม – ธันวาคม 2568



ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/ วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด
8. การจัดการสระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำ	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), Free Chlorine - Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria - pH, Free Chlorine, Combine Chlorine, Alkalinity, Hardness, Cyanuric acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa	ทุกวัน  ทุก 3 เดือน *  1 ครั้ง/ปี	กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

**หมายเหตุ :** \* หมายถึง ทางโครงการได้ทำรายงานขอลดมาตรการฯ ความถี่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง และสระว่ายน้ำนำเสนอนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง (หน้าที่ 31 ภาคผนวก ง) ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวและมีเอกสารแจ้งผลให้ทางโครงการทราบแล้วว่าไม่ขัดข้องเรื่องการขอลดมาตรการฯ ความถี่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งและสระว่ายน้ำ (หน้าที่ 33 ภาคผนวก ง)