

ภาคผนวก 4

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและ
ข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


แบบ ทส.1 เดือนกรกฎาคม 2568 (1/3)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน กรกฎาคม 68

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 34
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1179305 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุดไทด์ดีลักซ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

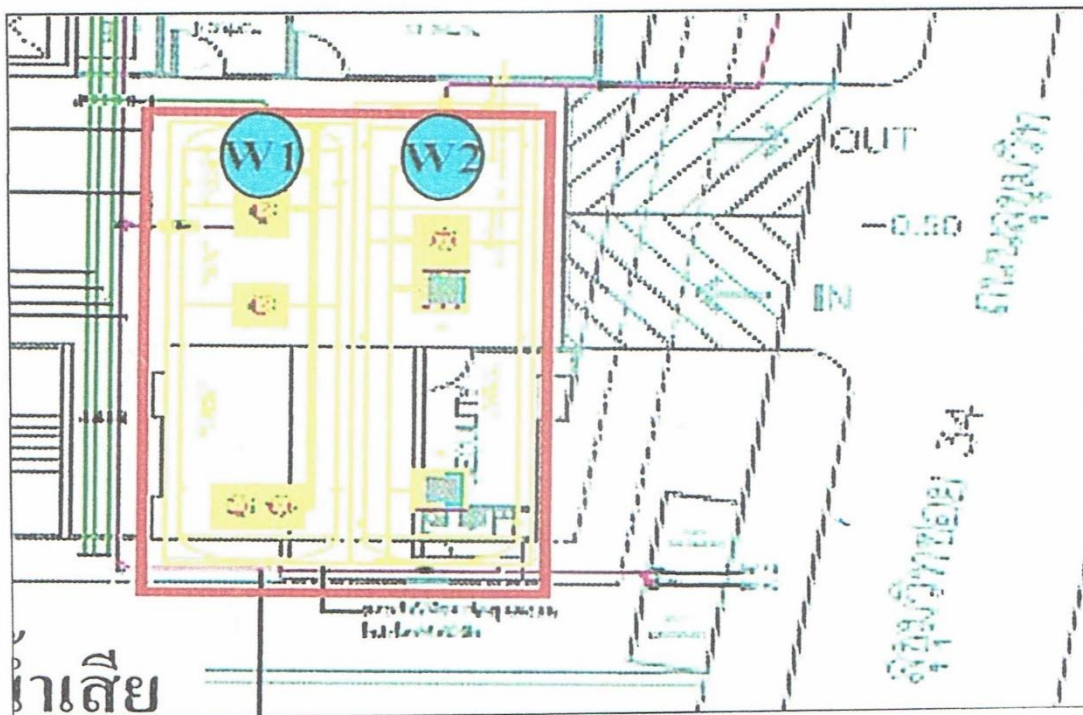

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

259

แบบ ทส.1 เดือนกรกฎาคม 25687 (3/3)

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการมีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งการแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) *ร.สุเมธกุล*

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส.2 เดือนกรกฎาคม 2568 (1/2)

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ไทดีดีลักซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 14

หมู่ที่ : -

ซอย : สุขุมวิท34

ถนน : -

แขวง/ตำบล : คลองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021179305

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : -

ออกให้โดย : -

หมดอายุ : วว/คต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ธนภัทร มธุรพวงสกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ธนภัทร ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

30.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ


[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

แบบ ทส.2 เดือนกรกฎาคม 2568 (2/2)


- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้งทุก6เดือน
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,200.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 150.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 120.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำต้น | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี
- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกรกฎาคม 2568

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบระบายอากาศ+บำบัดน้ำเสีย หน่วยงาน ไทเติลค็อกซ์						ENG-VCMI ประจำเดือน.กรกฎาคม 68	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	
1	✓	ปกติ	ผิดปกติ	15:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
2	✓	ปกติ	ผิดปกติ	15:05	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
3	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
4	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
5	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
6	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
7	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
8	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
9	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
10	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
11	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
12	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
13		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
14	✓	ปกติ	ผิดปกติ	15:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
15		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
16	✓	ปกติ	ผิดปกติ	15:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
17	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
18	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
19	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
20	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
21	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
22	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
23	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
24	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
25	✓	ปกติ	ผิดปกติ	12:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
26	✓	ปกติ	ผิดปกติ	12:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
27	✓	ปกติ	ผิดปกติ	14:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
28	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
29	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
30	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40
31	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17:06	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40

หมายเหตุ 1.หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
 2.หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกรกฎาคม 2568

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร บำบัดน้ำเสียได้ดิน B1						ENG-VCM	
			หน่วยงาน ไรต์ตี้ลักษ์						ประจำเดือน กรกฎาคม 68	
วันที่	กะเช้า		เวลา	กะบ่าย		เวลา	กะดึก		เวลา	หมายเหตุ
	(A)		ลายเซ็น	(B)		ลายเซ็น	(C)		ลายเซ็น	
1	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
2	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
3	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
4	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
5	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
6	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
7	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
8	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
9	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
10	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
11	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
12	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
13		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
14	✓	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
15		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
16	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
17	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
18	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
19	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
20	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
21	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
22	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
23	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
24	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
25	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
26	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
27	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
28	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
29	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
30	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30
31	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19:00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22:30


หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกรกฎาคม 2568

VilleCon			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร บำบัดน้ำเสียได้ดินB1						ENG-VCM	
			หน่วยงาน ไรต์ตี้ลักษ์						ประจำเดือน.กรกฎาคม 68	
วันที่	กะเช้า		เวลา	กะบ่าย		เวลา	กะดึก		เวลา	หมายเหตุ
	(A)		ลายเซ็น	(B)		ลายเซ็น	(C)		ลายเซ็น	
1	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
2	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
3	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
4	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
5	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
6	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
7	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
8	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
9	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
10	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
11	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
12	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
13		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
14	✓	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
15		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
16	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
17	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
18	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
19	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
20	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
21	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
22	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
23	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
24	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
25	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
26	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
27	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
28	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
29	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
30	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30
31	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกรกฎาคม 2568

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ปั๊มน้ำทั้งชั้น Bฝั่งตะวันตก						ENG-VCM		
			หน่วยงาน ไรต์ดีอีเอ็กซ์						ประจำเดือน.กรกฎาคม 68		
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)		เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)		เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
2	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
3	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
4	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
5	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
6	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
7	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
8	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
9	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
10	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
11	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
12	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
13		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
14	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
15		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
16	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
17	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
18	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
19	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
20	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
21	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
22	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
23	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
24	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
25	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
26	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
27	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
28	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
29	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
30	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30
31	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.30

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน


แบบ ทส.1 เดือนสิงหาคม 2568 (1/3)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน สิงหาคม 68

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 34
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1179305 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุดไทด์ดีลักซ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

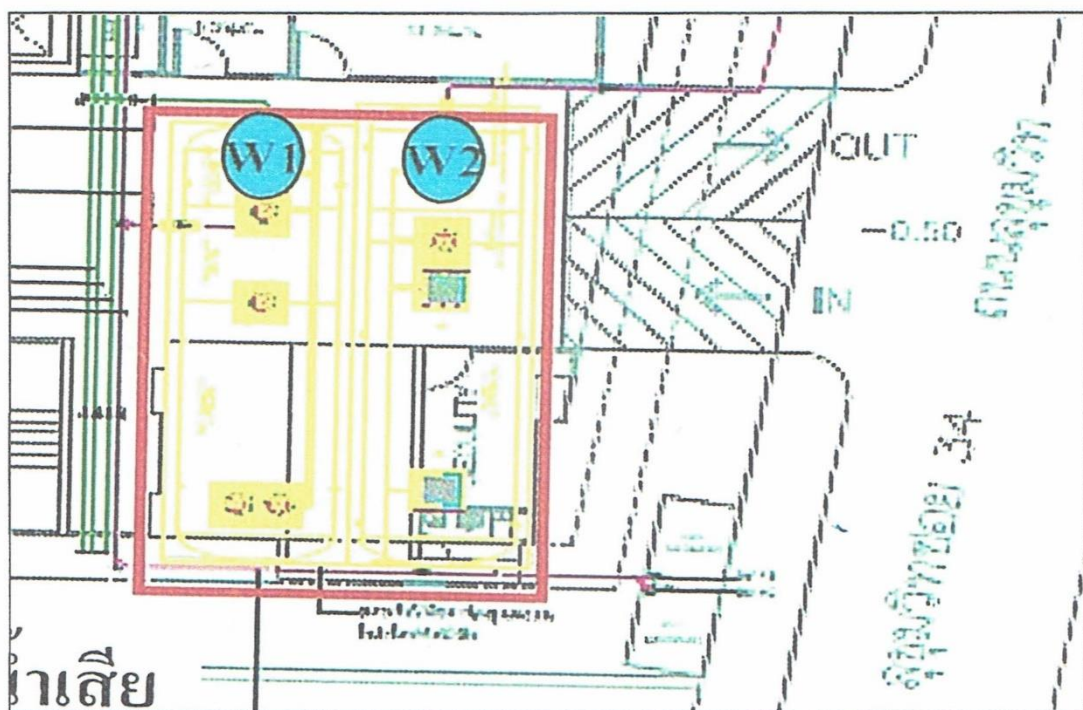

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส.1 เดือนสิงหาคม 2568 (2/3)

แบบ ทส.1 เดือนสิงหาคม 2568 (3/3)

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการมีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) *นายไพฑูริย์ พุ่มพวงกุล*

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส.2 เดือนสิงหาคม 2568 (1/2)

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ไทดีดีลักซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 14

หมู่ที่ : -

ซอย : สุขุมวิท34

ถนน : -

แขวง/ตำบล : คลองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021179305

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : -

ออกให้โดย : -

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ธนภัทร มธุรพสากุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

30.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

แบบ ทส.2 เดือนสิงหาคม 2568 (2/2)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบทั้งหมด 6 เดือน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,200.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 150.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 120.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตัว [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนสิงหาคม 2568

VilleCon		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบระบายอากาศ+บ่อน้ำบำบัดชั้นG						ENG-VC
		หน่วยงาน ไร่ดีดีอ็อกซ์						ประจำเดือนสิงหาคม 68
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	ปกติ	ผิดปกติ 12.00 น	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 12.00 น		
2	ปกติ	ผิดปกติ 14.00 น	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 14.00 น		
3	ปกติ	ผิดปกติ 14.00 น	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 14.00 น		
4	ปกติ	ผิดปกติ 16.00 น	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 16.00 น		
5	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 18.00 น	ปกติ	ผิดปกติ 18.00 น		
6	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 19.00 น	ปกติ	ผิดปกติ 19.00 น		
7	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 21.00 น	ปกติ	ผิดปกติ 21.00 น		
8	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 23.00 น	ปกติ	ผิดปกติ 23.00 น		
9	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 น		
10	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 21.00 น		
11	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 21.00 น		
12	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 21.00 น		
13	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 21.00 น		
14	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 21.00 น		
15	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 21.00 น		
16	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 น		
17	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 น		
18	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 น		
19	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 น		
20	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 น		
21	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 น		
22	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 น		
23	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 น		
24	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 น		
25	ปกติ	ผิดปกติ 19.00 น	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 21.00 น		
26	ปกติ	ผิดปกติ 19.00 น	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 21.00 น		
27	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 21.00 น	ปกติ	ผิดปกติ 21.00 น		
28	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 20.00 น	ปกติ	ผิดปกติ 21.00 น		
29	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 20.00 น	ปกติ	ผิดปกติ 21.00 น		
30	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 21.00 น		
31	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 น		

หมายเหตุ 1.หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2.หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนสิงหาคม 2568

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร บำบัดน้ำเสียใต้ดิน B1						ENG-VCM	
			หน่วยงาน ไรต์ตี้สีกซ์						ประจำเดือนสิงหาคม 68	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	
1	✓	ผิดปกติ	12.00	✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	12.30	
2	✓	ผิดปกติ	12.00	✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	12.30	
3	✓	ผิดปกติ	12.00	✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	12.30	
4	✓	ผิดปกติ	12.00	✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	12.30	
5		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	20.00	✓	ผิดปกติ	20.30	
6		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	21.00	✓	ผิดปกติ	21.30	
7		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	21.00	✓	ผิดปกติ	21.30	
8		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	10.00	✓	ผิดปกติ	10.30	
9		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.00	
10		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.30	
11		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.30	
12		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.30	
13		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.40	
14		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.40	
15		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.40	
16		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.40	
17		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.40	
18		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.40	
19		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.40	
20		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.40	
21		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.40	
22		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.40	
23		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.40	
24		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.40	
25	✓	ผิดปกติ	12.00	✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	12.30	
26	✓	ผิดปกติ	12.00	✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	12.30	
27		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	28.00	✓	ผิดปกติ	28.30	
28		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	18.00	✓	ผิดปกติ	18.30	
29		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	17.00	✓	ผิดปกติ	17.30	
30		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	18.40	
31		ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	18.40	

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนสิงหาคม 2568

VilleCon		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ปั๊มดูดน้ำทั้งชั้น Bฝั่งตะวันออก						ENG-VC	
		หน่วยงาน ไรต์ดีลักซ์						ประจำเดือน.สิงหาคม 68	
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ		
1	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.30		
2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
3	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
4	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
5	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
6	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
7	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
8	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
9	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
10	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
11	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
12	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
13	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
14	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
15	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
16	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
17	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
18	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
19	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
20	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
21	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
22	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
23	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
24	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
25	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
26	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
27	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
28	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
29	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
30	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		
31	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.50		

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนสิงหาคม 2568

VilleCon Like care at your home like ours บริการดูแลบ้านคุณเหมือนบ้านเรา		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบายอากาศ+ปั๊มน้ำถังชั้น B1ฝั่งตะวันตก							ENG-VCM
		หน่วยงาน ไรต์ดีลักซ์							ประจำเดือนสิงหาคม 68
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ		
1	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
3	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
4	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
5	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
6	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
7	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
8	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
9	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
10	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
11	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
12	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
13	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
14	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
15	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
16	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
17	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
18	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
19	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
20	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
21	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
22	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
23	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
24	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
25	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
26	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
27	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
28	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
29	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
30	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
31	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		

หมายเหตุ 1.หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2.หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน


แบบ ทส.1 เดือนกันยายน 2568 (1/3)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน กันยายน 68

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 34
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1179305 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุดไทด์ดีลักซ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

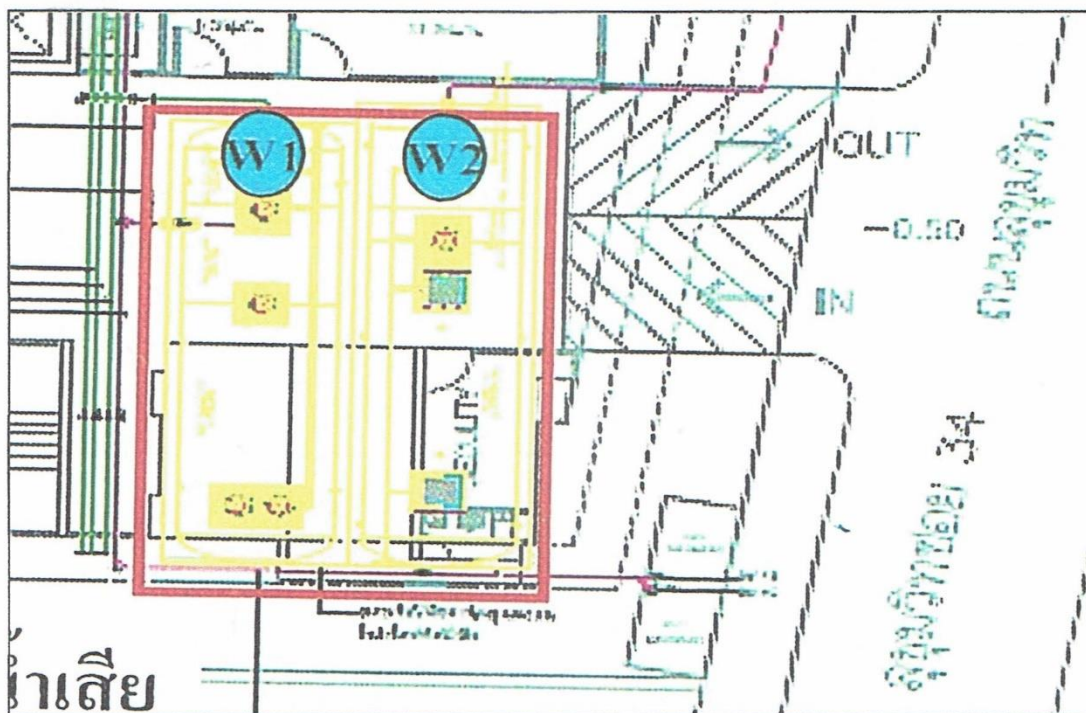

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส.1 เดือนกันยายน 2568 (2/3)

117 68

วันที่ รับ ต้น ปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน										ปริมาณและคุณภาพน้ำทิ้ง ออกสู่สาธารณะ	ปริมาณและคุณภาพน้ำทิ้ง ออกสู่สาธารณะ
	ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ก.ว.ช.)	ปริมาณน้ำเข้า ของระบบบำบัด น้ำเสีย (กก.ม.)	ปริมาณน้ำออก ของระบบบำบัด น้ำเสีย (กก.ม.)	การระบายน้ำ ทิ้ง (กก.ม.)	การระบายน้ำ ทิ้ง (กก.ม.)	การระบายน้ำ ทิ้ง (กก.ม.)	การระบายน้ำ ทิ้ง (กก.ม.)	การระบายน้ำ ทิ้ง (กก.ม.)	การระบายน้ำ ทิ้ง (กก.ม.)	การระบายน้ำ ทิ้ง (กก.ม.)		
19/2568		43.0	34.4	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
29/2568		14.0	11.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39/2568		23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49/2568		36.0	28.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59/2568		33.0	26.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69/2568		22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79/2568		23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89/2568		23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99/2568		23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109/2568		23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119/2568		45.0	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129/2568		23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139/2568		28.0	22.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149/2568		22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159/2568		23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1610/2568		22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179/2568		37.0	29.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189/2568		21.0	16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199/2568		23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209/2568		23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219/2568		24.0	19.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229/2568		22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239/2568		22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249/2568		23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259/2568		16.0	12.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269/2568		28.0	22.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279/2568		24.0	19.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289/2568		23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299/2568		23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309/2568		23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		758.0	606.4									

แบบ ทส.1 เดือนกันยายน 2568 (3/3)

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) ส.ร.ม.ส.อ. (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส.2 เดือนกันยายน 2568 (1/2)

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ไทดีดีลักซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 14

หมู่ที่ : -

ซอย : สุขุมวิท34

ถนน : -

แขวง/ตำบล : คลองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021179305

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : -

ออกให้โดย : -

หมดอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ธนภัทร มธุรพวงสกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ อภิกข ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

30.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

แบบ ทส.2 เดือนกันยายน 2568 (2/2)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบทุก6เดือน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	1,200.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	150.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	120.000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	<input checked="" type="checkbox"/> ระบายทุกวัน <input type="checkbox"/> ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน <input type="checkbox"/> ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
ระบบบำบัดน้ำเสีย	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ
เครื่องสูบลำตะกอน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกันยายน 2568

VilleCon Take care of your home like ours We provide you with			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบระบายอากาศ+บ่อบำบัดน้ำ						ENG-VCM		
			หน่วยงาน วิทยาลัย						ประจำเดือน กันยายน 68		
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)		เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)		เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	✓	ปกติ	ผิดปกติ	15.00	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
2		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
3		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
4		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
5		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	14.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
6		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
7		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
8	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ	20.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
9		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
10		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
11		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
12		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
13		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
14		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
15	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
16		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
17		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	14.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
18		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
19		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	13.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
20		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
21		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
22	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
23	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
24	✓	ปกติ	ผิดปกติ	12.00	ปกติ	ผิดปกติ	17.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
25		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
26		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	12.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
27		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
28		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
29	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
30		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
31		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	


หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกันยายน 2568

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร บำบัดน้ำเสียใต้ดิน B1 หน่วยงาน ไร่ตี่อัสกั						ENG-VCM ประจำเดือนกันยายน 68	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)		เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)		เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	✓	ปกติ	ผิดปกติ	08.00	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00
2		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
3		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
4		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
5		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
6		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
7		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
8	✓	ปกติ	ผิดปกติ	09.00	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ
9		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
10		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
11		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
12		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
13		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
14		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
15	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ
16		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
17		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
18		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
19		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
20		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
21		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
22	✓	ปกติ	ผิดปกติ	15.00	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ
23	✓	ปกติ	ผิดปกติ	15.00	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ
24	✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ
25		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
26		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
27		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
28		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
29	✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ
30		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
31		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
 2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกันยายน 2568

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ปั้มน้ำทั้งชั้น B1ฝั่งตะวันออก						ENG-VCM	
			หน่วยงาน ไร่ดีดีอีส์						ประจำเดือน กันยายน 68	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)		เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)		เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	✓	ปกติ	ผิดปกติ	15.00	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
2		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	15.00	ปกติ	ผิดปกติ
3		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.00	ปกติ	ผิดปกติ
4		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ
5		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ
6		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ
7		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ
8	✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.30	
9		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	25.00	ปกติ	ผิดปกติ
10		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	12.00	ปกติ	ผิดปกติ
11		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	14.00	ปกติ	ผิดปกติ
12		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	15.00	ปกติ	ผิดปกติ
13		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ
14		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ
15	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
16		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ
17		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	14.40	ปกติ	ผิดปกติ
18		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	15.00	ปกติ	ผิดปกติ
19		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ
20		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ
21		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ
22	✓	ปกติ	ผิดปกติ	15.00	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.30	
23	✓	ปกติ	ผิดปกติ	15.00	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.30	
24	✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.30	
25		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ
26		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ
27		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ
28		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ
29	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
30		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ
31		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทั้งงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกันยายน 2568

VilleCon Take care of your home like ours (15 years experience & expertise)		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ปั๊มดูดน้ำทิ้งชั้น B1ฝั่งตะวันตก						ENG-VCN	
		หน่วยงาน ไรต์ดีลักซ์						ประจำเดือนกันยายน 68	
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ		
1	ปกติ	ผิดปกติ 15.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 15.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
3	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 17.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
4	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 16.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
5	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 14.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
6	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
7	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
8	ปกติ	ผิดปกติ 12.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
9	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 11.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
10	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 6.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
11	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 6.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
12	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 15.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
13	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
14	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
15	ปกติ	ผิดปกติ 10.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
16	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 14.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
17	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 14.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
18	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 15.40 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
19	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 19.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
20	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
21	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
22	ปกติ	ผิดปกติ 15.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
23	ปกติ	ผิดปกติ 15.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
24	ปกติ	ผิดปกติ 15.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
25	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 15.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
26	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 16.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
27	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
28	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
29	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 19.00 นกหวีด			
30	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ 19.00 นกหวีด	ปกติ	ผิดปกติ 22.00 นกหวีด			
31	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน


แบบ ทส.1 เดือนตุลาคม 2568 (1/3)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน ตุลาคม 68

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 34
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1179305 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุดไทด์ดีลักซ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

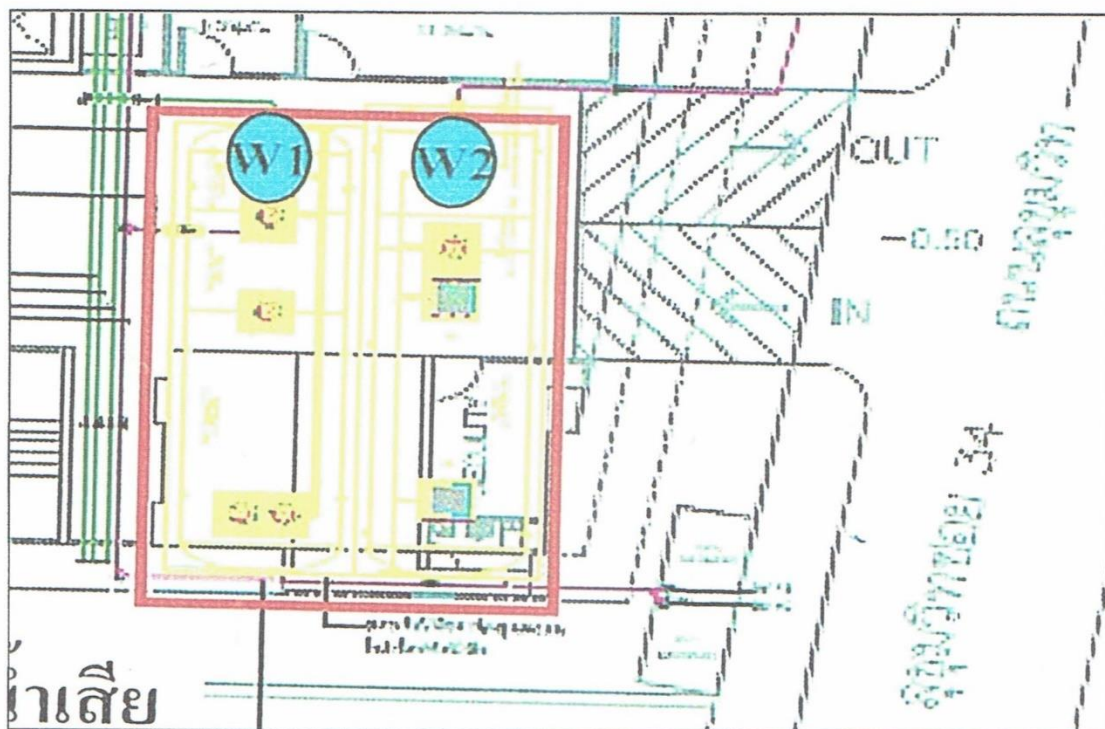

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส.1 เดือนตุลาคม 2568 (2/3)

๖๘

วันที่	สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										หมายเหตุ/กรณีพิเศษ	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)		
วันที่	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้ง ในถังบำบัด (ลบ.ม.)	หมายเหตุ/กรณีพิเศษ	ลายมือชื่อผู้บันทึก
1/10/2568	22.0	17.6	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ
2/10/2568	46.0	36.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
3/10/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
4/10/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
5/10/2568	22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
6/10/2568	22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
7/10/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
8/10/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
9/10/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
10/10/2568	28.0	22.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
11/10/2568	40.0	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
12/10/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
13/10/2568	20.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
14/10/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
15/10/2568	36.0	28.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
16/10/2568	22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
17/10/2568	22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
18/10/2568	22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
19/10/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
20/10/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
21/10/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
22/10/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
23/10/2568	36.0	28.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
24/10/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
25/10/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
26/10/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
27/10/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
28/10/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
29/10/2568	22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
30/10/2568	22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
31/10/2568	44.0	35.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
รวม	794.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ

แบบ ทส.1 เดือนตุลาคม 2568 (3/3)

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายพงษ์สิทธิ์ ม่วงหงษ์กุล.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส.2 เดือนตุลาคม 2568 (1/2)

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ไทดีดีลักซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 14

หมู่ที่ : -

ซอย : สุขุมวิท34

ถนน : -

แขวง/ตำบล : คลองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021179305

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : -

ออกให้โดย : -

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ธนภัทร มธุรพวงกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ธนภัทร ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

30.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

แบบ ทส.2 เดือนตุลาคม 2568 (2/2)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้งทุก 6 เดือน


3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	1,200.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	150.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	120.000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	<input checked="" type="checkbox"/> ระบายทุกวัน <input type="checkbox"/> ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน <input type="checkbox"/> ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
ระบบบำบัดน้ำเสีย	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ
เครื่องสูบลำตัว	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนตุลาคม 2568

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบระบายอากาศ+บ่อบำบัดชั้นG หน่วยงาน ไรต์ดีลักซ์						ENG-VCMI ประจำเดือน ตุลาคม 68	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	
1				✓		18.00	✓		27.00	
2				✓		19.00	✓		27.00	
3				✓		17.00	✓		27.00	
4							✓		22.00	
5							✓		22.00	
6	✓		6.00				✓		22.00	
7				✓		18.00	✓		22.00	
8				✓		21.00	✓		22.00	
9				✓		20.00	✓		22.00	
10				✓		18.00	✓		22.00	
11							✓		22.00	
12							✓		22.00	
13	✓		13.00						22.00	
14				✓		14.00	✓		22.00	
15				✓		19.00	✓		22.00	
16				✓		14.00	✓		22.00	
17	✓		11.00				✓		22.00	
18							✓		22.00	
19							✓		22.00	
20	✓		18.00				✓		22.00	
21				✓		21.00	✓		22.00	
22				✓		21.00	✓		22.00	
23				✓		21.00	✓		22.00	
24				✓		21.00	✓		22.00	
25							✓		22.00	
26							✓		22.00	
27	✓		10.00				✓		22.00	
28				✓		19.00	✓		22.00	
29				✓		19.00	✓		22.00	
30				✓		19.00	✓		22.00	
31							✓		22.00	


หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
 2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนตุลาคม 2568

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร บำบัดน้ำเสียใต้ดิน B1						ENG-VC	
			หน่วยงาน ไรต์ดีลักซ์						ประจำเดือน ตุลาคม 68	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)		เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)		เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
2	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
3	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
4	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
5	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
6	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
7	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
8	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
9	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
10	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
11	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
12	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
13	ปกติ	ผิดปกติ	13.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
14	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
15	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
16	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
17	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
18	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
19	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
20	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
21	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
22	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
23	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
24	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
25	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
26	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
27	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
28	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
29	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
30	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
31	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนตุลาคม 2568

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ปั๊มน้ำทั้งชั้น B1ฝั่งตะวันออก						ENG-VCM	
			หน่วยงาน วิทยาลัยอีอีซ						ประจำเดือน ตุลาคม 68	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)		เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)		เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
2	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 19.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
3	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 19.15	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
4	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
5	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
6	✓	ปกติ	ผิดปกติ 18.00		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
7	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 20.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
8	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
9	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
10	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
11	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
12	✓	ปกติ	ผิดปกติ 10.00		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
13	✓	ปกติ	ผิดปกติ 10.00		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
14	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 19.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
15	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
16	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 19.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
17	✓	ปกติ	ผิดปกติ 10.00		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
18	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
19	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
20	✓	ปกติ	ผิดปกติ 18.00		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
21	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 21.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
22	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
23	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
24	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 21.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
25	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
26	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
27	✓	ปกติ	ผิดปกติ 10.00		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
28	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 19.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
29	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 19.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
30	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ 19.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	
31	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ 22.00	

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนตุลาคม 2568

VilleCon Take care of your home like work Call center 02-0101010		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบายอากาศ+ปั๊มน้ำทั้งชั้น B1ฝั่งตะวันตก						ENG-VCM
		หน่วยงาน ไทดีดีลักซ์						ประจำเดือน ตุลาคม 68
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
3	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
4	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
5	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
6	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
7	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
8	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
9	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
10	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
11	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
12	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
13	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
14	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
15	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
16	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
17	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
18	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
19	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
20	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
21	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
22	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
23	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
24	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
25	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
26	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
27	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
28	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
29	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
30	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
31	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน


แบบ ทส.1 เดือนพฤศจิกายน 2568 (1/3)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 68

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 34
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1179305 โทรสาร
มี นิตินคณลาภรณดไทดีดีลักษณ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

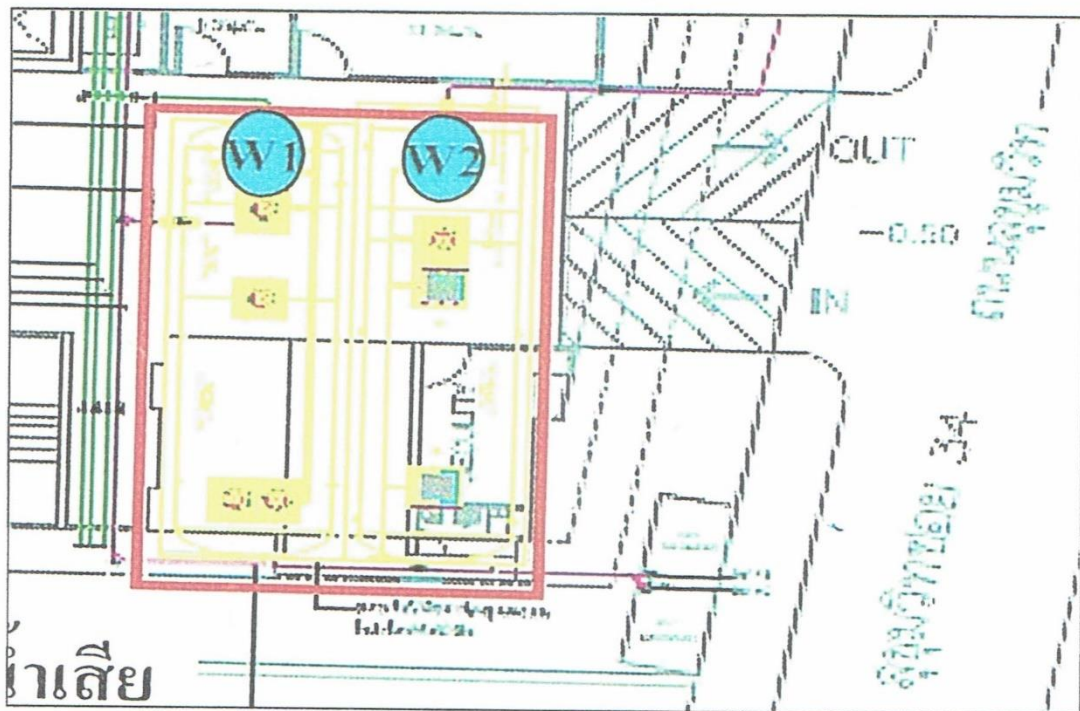

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส.1 เดือนพฤศจิกายน 2568 (2/3)

พ.พท.บ.บ.บ.บ.บ.

วันที่	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานบำบัดน้ำเสีย										ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ/รายการ และแนวทางการแก้ไข	
	ปริมาณน้ำเข้า บำบัดรวมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (คณ.)	ปริมาณน้ำออก จากระบบบำบัดน้ำ เสีย (คณ.)	ปริมาณน้ำใช้ เพื่อผลิตน้ำ ประปา (คณ.)	ปริมาณน้ำใช้ เพื่อผลิตน้ำ ประปา (คณ.)	ปริมาณน้ำใช้ เพื่อผลิตน้ำ ประปา (คณ.)	ปริมาณน้ำใช้ เพื่อผลิตน้ำ ประปา (คณ.)	ปริมาณน้ำใช้ เพื่อผลิตน้ำ ประปา (คณ.)	ปริมาณน้ำใช้ เพื่อผลิตน้ำ ประปา (คณ.)	ปริมาณน้ำใช้ เพื่อผลิตน้ำ ประปา (คณ.)	ปริมาณน้ำใช้ เพื่อผลิตน้ำ ประปา (คณ.)			
วัน เดือน ปี													
1/11/2568	33.0	26.4	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
2/11/2568	22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
3/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
4/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
5/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
6/11/2568	22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
7/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
8/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
9/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
10/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
11/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
12/11/2568	22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
13/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
14/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
15/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
16/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
17/11/2568	39.0	31.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
18/11/2568	30.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
19/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
20/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
21/11/2568	22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
22/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
23/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
24/11/2568	22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
25/11/2568	47.0	37.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
26/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
27/11/2568	22.0	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
28/11/2568	24.0	19.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
29/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
30/11/2568	23.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ
รวม	742.0	593.6											ปกติ

แบบ ทส.1 เดือนพฤศจิกายน 2568 (3/3)

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส.2 เดือนพฤศจิกายน 2568 (1/2)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ไทดีดีลักซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 14

หมู่ที่ : -

ซอย : สุขุมวิท34

ถนน : -

แขวง/ตำบล : คลองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021179305

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : -

ออกให้โดย : -

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ธนภัทร มธุรพวงสกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ธนภัทร มธุรพวงสกุล ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

30.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

แบบ ทส.2 เดือนพฤศจิกายน 2568 (2/2)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบทั้งทุก6เดือน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,200.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 150.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 120.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
 1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำไส้ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ


(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนพฤศจิกายน 2568

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบระบายอากาศ+บ่อบำบัดขั้นG						ENG-VCM		
			หน่วยงาน ไรต์ดีลักซ์						ประจำเดือน พฤศจิกายน 68		
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา	หมายเหตุ	
	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น		
1		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	72.00 5m	
2		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	72.00 5m	
3		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	72.00 5m	
4	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.00 1m3	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	72.00 5m	
5		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
6		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	12.20	
7		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	12.40	
8	✓	ปกติ	ผิดปกติ	15.00 5m	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	12.40	
9	✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00 5m	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	12.40	
10	✓	ปกติ	ผิดปกติ	15.00 5m	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	12.40	
11		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	72.00 5m	
12		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.20	ปกติ	ผิดปกติ	22.40 5m	
13		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
14		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	12.20	
15		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
16		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	72.00 5m	
17	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.00 5m	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	72.00 5m	
18		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	15.00	ปกติ	ผิดปกติ	72.00 5m	
19		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	14.00	ปกติ	ผิดปกติ	72.00 5m	
20		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	14.00	ปกติ	ผิดปกติ	72.00 5m	
21		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	15.00 5m	ปกติ	ผิดปกติ	72.00 5m	
22		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	72.00 5m	
23		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
24	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00 5m	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
25		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	10.00 5m	ปกติ	ผิดปกติ	12.40	
26		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00 5m	ปกติ	ผิดปกติ	12.40	
27		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00 5m	ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
28		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	17.00 5m	ปกติ	ผิดปกติ	12.40	
29		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	12.40	
30		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	72.00 5m	
31		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		


หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนพฤศจิกายน 2568

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร บำบัดน้ำชั้นใต้ดิน B1						ENG-VCM	
			หน่วยงาน วิศวกรรม						ประจำเดือน พฤศจิกายน 68	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										


หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนพฤศจิกายน 2568

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ปั๊มน้ำทั้งชั้น B1ฝั่งตะวันออก หน่วยงาน ไรต์ดีลักซ์						ENG-VCM ประจำเดือน พฤศจิกายน 68	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	
1							✓			22.00 5m
2							✓			22.00 5m
3							✓			22.00 5m
4	✓		16.00 5m				✓			22.00 5m
5							✓			22.00 5m
6							✓			22.00 5m
7	✓						✓			22.00 5m
8	✓		10.00 5m				✓			22.00 5m
9	✓		10.00 5m				✓			22.00 5m
10	✓		10.00 5m				✓			22.00 5m
11							✓			22.00 5m
12				✓		10.00 5m	✓			22.00 5m
13							✓			22.00 5m
14							✓			22.00 5m
15							✓			22.00 5m
16							✓			22.00 5m
17	✓		10.00 5m				✓			22.00 5m
18				✓		11.00 5m	✓			22.00 5m
19				✓		14.00 5m	✓			22.00 5m
20				✓		16.00 5m	✓			22.00 5m
21				✓		18.00 5m	✓			22.00 5m
22							✓			22.00 5m
23							✓			22.00 5m
24	✓		18.00 5m				✓			22.00 5m
25				✓		18.00 5m	✓			22.00 5m
26				✓		19.00 5m	✓			22.00 5m
27				✓		17.00 5m	✓			22.00 5m
28				✓		17.00 5m	✓			22.00 5m
29							✓			22.00 5m
30							✓			22.00 5m
31										

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
 2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนพฤศจิกายน 2568

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบายอากาศ+ปั๊มดูดน้ำทิ้งชั้น B1ฝั่งตะวันตก						ENG-VCM	
			หน่วยงาน ไรต์ดีลักซ์						ประจำเดือน พฤศจิกายน 68	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)		เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)		เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	12.10 5m
2	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	12.40 5m
3	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	13.10 5m
4	✓	ผิดปกติ	10.00 5m	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	13.40 5m
5	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	14.10 5m
6	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	14.40 5m
7	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	15.10 5m
8	✓	ผิดปกติ	15.50 5m	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	15.40 5m
9	✓	ผิดปกติ	16.00 5m	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.20 5m
10	✓	ผิดปกติ	16.30 5m	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.50 5m
11	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.10 5m
12	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	20.00 5m	✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.40 5m
13	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.10 5m
14	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.40 5m
15	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.10 5m
16	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	19.40 5m
17	✓	ผิดปกติ	19.50 5m	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.10 5m
18	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	21.10 5m	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.40 5m
19	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	21.40 5m	✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.10 5m
20	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.00 5m	✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.40 5m
21	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	22.10 5m	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.10 5m
22	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.40 5m
23	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	23.10 5m
24	✓	ผิดปกติ	10.00 5m	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	23.40 5m
25	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	19.50 5m	✓	ปกติ	ผิดปกติ	24.10 5m
26	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	18.50 5m	✓	ปกติ	ผิดปกติ	24.40 5m
27	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	18.00 5m	✓	ปกติ	ผิดปกติ	25.10 5m
28	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ผิดปกติ	17.00 5m	✓	ปกติ	ผิดปกติ	25.40 5m
29	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	26.10 5m
30	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	26.40 5m
31	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	

หมายเหตุ 1.หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2.หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน


แบบ ทส.1 เดือนธันวาคม 2568 (1/3)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน ...พฤษภาคม 68...

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 34
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1179305 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุดที่ดีลักษณะ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

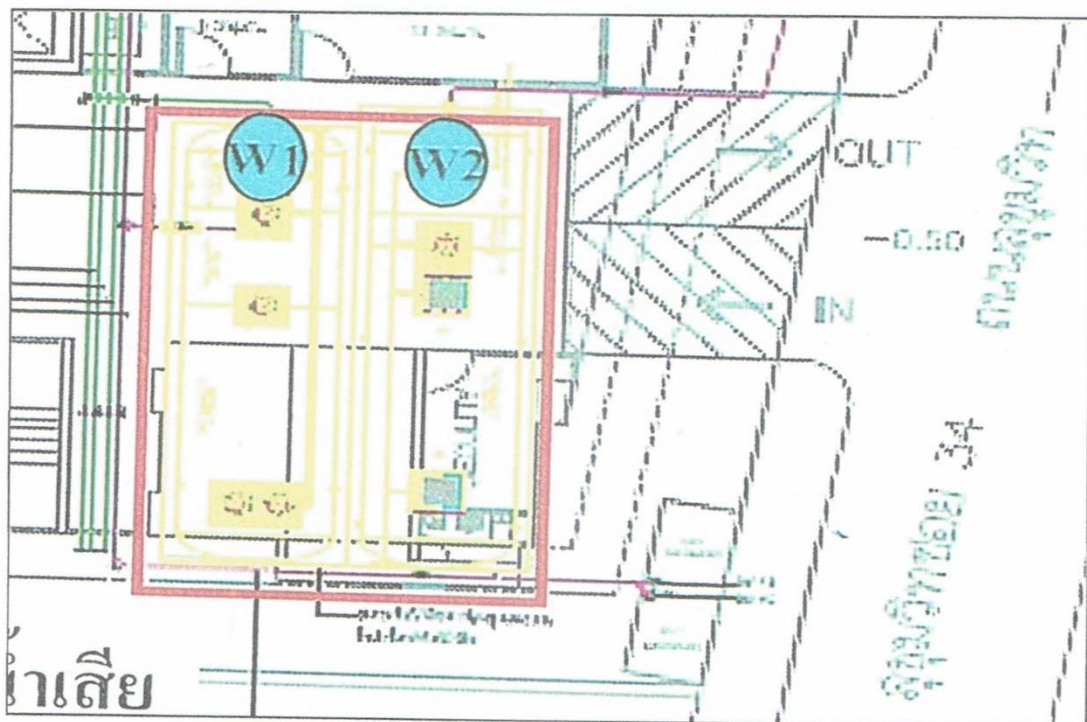

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

304

แบบ ทส.1 เดือนธันวาคม 2568 (3/3)

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)
 (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

แบบ ทส.2 เดือนธันวาคม 2568 (1/2)

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ไทดีดีลักซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 14

หมู่ที่ : -

ซอย : สุขุมวิท34

ถนน : -

แขวง/ตำบล : คลองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021179305

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : -

ออกให้โดย : -

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ธนภัทร มรรพพงศ์กุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ธนภัทร ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

30.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละออง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

แบบ ทส.2 เดือนธันวาคม 2568 (2/2)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบทั้งหมด 6 เดือน

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 1,200.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 150.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 120.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | <input checked="" type="checkbox"/> ระบายทุกวัน
<input type="checkbox"/> ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
<input type="checkbox"/> ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. | 0.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตะกอน | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ไม่มี |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนธันวาคม 2568

VilleCon Take care of your house like you take care of your house like you		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบระบายอากาศ+บ่อบำบัดขั้นC						ENG-VCM		
หน่วยงาน ไร่สีสุก										
ประจำเดือน ธันวาคม 68										
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)		เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)		เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
2	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.30	
3	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
4	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	10.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.40	
5	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.40	
6	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.40	
7	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
8	ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.40	
9	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.40	
10	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.40	
11	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.40	
12	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.40	
13	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.40	
14	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
15	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
16	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
17	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
18	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
19	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
20	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
21	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.40	
22	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.40	
23	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.40	
24	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.40	
25	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.40	
26	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	15.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.40	
27	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.40	
28	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
29	ปกติ	ผิดปกติ	14.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
30	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
31	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	

หมายเหตุ 1.หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2.หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนธันวาคม 2568

VilleCon		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร บำบัดน้ำเสียใต้ดิน B1						ENG-VCN	
		หน่วยงาน ไร่สีสุก						ประจำเดือน ธันวาคม 68	
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา	กะบ่าย (B)	เวลา	กะดึก (C)	เวลา	หมายเหตุ		
1	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
3	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
4	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
5	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
6	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
7	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
8	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
9	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
10	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
11	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
12	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
13	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
14	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
15	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
16	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
17	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
18	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
19	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
20	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
21	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
22	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
23	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
24	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
25	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
26	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
27	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
28	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
29	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
30	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
31	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			


หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนธันวาคม 2568

VilleCon Take care of your home like you Hippocrates & family		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ปั๊มดูดน้ำทิ้งชั้น B1ฝั่งตะวันออก						ENG-VCM	
		หน่วยงาน ไรต์ดีอีจี้						ประจำเดือน ธันวาคม 68	
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ		
1	ปกลี	ผลปกลี 2100	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
2	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 2100	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
3	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 2100	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
4	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 2100	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
5	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 2100	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
6	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
7	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
8	✓ ปกลี	ผลปกลี 11.00	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
9	ปกลี	ผลปกลี	✓ ปกลี	ผลปกลี 17.00	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
10	ปกลี	ผลปกลี	✓ ปกลี	ผลปกลี 17.00	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
11	ปกลี	ผลปกลี	✓ ปกลี	ผลปกลี 17.00	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
12	ปกลี	ผลปกลี	✓ ปกลี	ผลปกลี 17.00	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
13	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
14	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
15	✓ ปกลี	ผลปกลี 11.00	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
16	ปกลี	ผลปกลี	✓ ปกลี	ผลปกลี 2100	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
17	ปกลี	ผลปกลี	✓ ปกลี	ผลปกลี 2100	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
18	ปกลี	ผลปกลี	✓ ปกลี	ผลปกลี 2100	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
19	ปกลี	ผลปกลี	✓ ปกลี	ผลปกลี 2100	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
20	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
21	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
22	✓ ปกลี	ผลปกลี 10.00	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
23	ปกลี	ผลปกลี	✓ ปกลี	ผลปกลี 19.00	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
24	ปกลี	ผลปกลี	✓ ปกลี	ผลปกลี 18.00	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
25	ปกลี	ผลปกลี	✓ ปกลี	ผลปกลี 17.00	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
26	ปกลี	ผลปกลี	✓ ปกลี	ผลปกลี 15.00	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
27	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
28	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
29	✓ ปกลี	ผลปกลี 15.00	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
30	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 22.30			
31	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี	ปกลี	ผลปกลี 22.30			

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนธันวาคม 2568

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศบำบัดน้ำทั้งชั้น B1ฝั่งตะวันตก						ENG-VCM		
			หน่วยงาน ปลอดภัย						ประจำเดือนธันวาคม 68		
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)		เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)		เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	✓	ปกติ	ผิดปกติ	1000	✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
2		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
3		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
4		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
5		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
6		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
7		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
8	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.00 5m		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
9		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
10		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
11		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
12		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
13		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
14		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
15	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00 5m		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
16		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
17		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
18		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
19		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
20		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
21		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
22	✓	ปกติ	ผิดปกติ	09.00 5m		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
23		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
24		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
25		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
26		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
27		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
28		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
29	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.00 5m		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
30		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m
31		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	20.00 5m

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารรถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน