

















PUSH ALARMBELL





2025





		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ PUSH ALARM BELL			
PUSH_ALARM_BELL_1		LOCATION : OFFICE ADMIN ผู้ตรวจเช็ค <u>วศรณัฐ ๒๔/๑๐/๕๕</u> ผู้ตรวจสอบ ๒๔/๐๑/๕๕			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
PUSH_ALARM_BELL_2		LOCATION : STORE			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
PUSH_ALARM_BELL_3		LOCATION : UTILITY			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	1/2





		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ PUSH ALARM BELL			
PUSH_ALARM_BELL_4		LOCATION : BLOWER ผู้ตรวจเช็ค <u>วศรณัฐ ๒๔/๑๐/๕๕</u> ผู้ตรวจสอบ ๒๔/๐๑/๕๕			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
PUSH_ALARM_BELL_5		LOCATION : WEIGHT			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
PUSH_ALARM_BELL_6		LOCATION : CANTEEN			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	2/2





		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ PUSH ALARM BELL			
PUSH ALARM BELL 1		LOCATION : OFFICE ADMIN ผู้ตรวจเช็ค <u>สม. ป. ๒. ๒๙</u> ผู้ตรวจสอบ/ตรวจวัด <u>๑๙ ๐๙ ๕๕</u>			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมภ.	/			
PUSH ALARM BELL 2		LOCATION : STORE			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมภ.	/			
PUSH ALARM BELL 3		LOCATION : UTILITY			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมภ.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	1/2





		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ PUSH ALARM BELL			
PUSH ALARM BELL 4		LOCATION : BLOWER ผู้ตรวจเช็ค <u>สม. ป. ๒. ๒๙</u> ผู้ตรวจสอบ/ตรวจวัด <u>๑๙ ๐๙ ๕๕</u>			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมภ.	/			
PUSH ALARM BELL 5		LOCATION : WEIGHT			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมภ.	/			
PUSH ALARM BELL 6		LOCATION : CANTEEN			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมภ.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	2/2





		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ PUSH ALARM BELL			
PUSH ALARM BELL 1		LOCATION : OFFICE ADMIN ผู้ตรวจเช็ค <u>จ.พว</u> <u>12</u> / <u>3</u> / <u>64</u> ผู้ตรวจสอบ <u>12</u> / <u>3</u> / <u>64</u>			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมป.	/			
PUSH ALARM BELL 2		LOCATION : STORE			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมป.	/			
PUSH ALARM BELL 3		LOCATION : UTILITY			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมป.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	1/2





		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ PUSH ALARM BELL			
PUSH ALARM BELL 4		LOCATION : BLOWER ผู้ตรวจเช็ค <u>จ.พว</u> <u>12</u> / <u>3</u> / <u>64</u> ผู้ตรวจสอบ <u>12</u> / <u>3</u> / <u>64</u>			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมป.	/			
PUSH ALARM BELL 5		LOCATION : WEIGHT			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมป.	/			
PUSH ALARM BELL 6		LOCATION : CANTEN			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมป.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	2/2





		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ PUSH ALARM BELL			
PUSH ALARM BELL 1		LOCATION : OFFICE ADMIN ผู้ตรวจเช็ค <u>23/4/69</u> ผู้ตรวจสอบ <u>จิณห์ 23/4/69</u>			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมภ.	/			
PUSH ALARM BELL 2		LOCATION : STORE			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมภ.	/			
PUSH ALARM BELL 3		LOCATION : UTILITY			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมภ.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	1/2

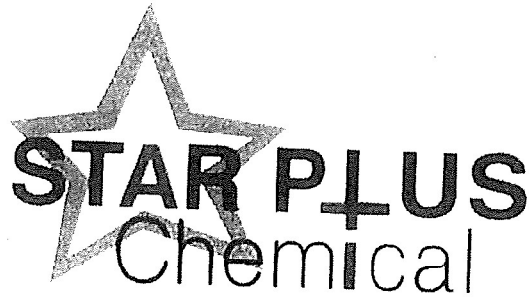
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ PUSH ALARM BELL			
PUSH ALARM BELL 4		LOCATION : BLOWER ผู้ตรวจเช็ค <u>23/4/69</u> ผู้ตรวจสอบ <u>จิณห์ 23/4/69</u>			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมภ.	/			
PUSH ALARM BELL 5		LOCATION : WEIGHT			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมภ.	/			
PUSH ALARM BELL 6		LOCATION : CANTEN			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง รมภ.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	2/2

		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ PUSH ALARM BELL			
PUSH ALARM BELL 1		LOCATION : OFFICE ADMIN ผู้ตรวจเช็ค <u>กพร. 29 / 5 / 68</u> ผู้ตรวจสอบ <u>อึ้งทก 29 / 5 / 68</u>			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อน รปภ.	/			
PUSH ALARM BELL 2		LOCATION : STORE			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อน รปภ.	/			
PUSH ALARM BELL 3		LOCATION : UTILITY			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อน รปภ.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	1/2

		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ PUSH ALARM BELL			
PUSH ALARM BELL 4		LOCATION : BLOWER ผู้ตรวจเช็ค <u>กพร. 26 / 5 / 68</u> ผู้ตรวจสอบ <u>อึ้งทก 26 / 5 / 68</u>			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	✓			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	✓			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	✓			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	✓			
5	สัญญาณที่ป้อน รปภ.	✓			
PUSH ALARM BELL 5		LOCATION : WEIGHT			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	✓			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	✓			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	✓			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	✓			
5	สัญญาณที่ป้อน รปภ.	✓			
PUSH ALARM BELL 6		LOCATION : CANTEN			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	✓			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	✓			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	✓			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	✓			
5	สัญญาณที่ป้อน รปภ.	✓			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	2/2

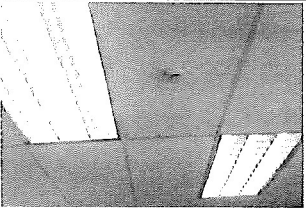
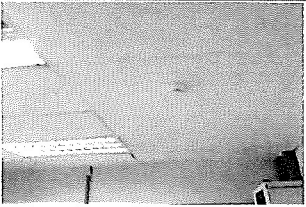
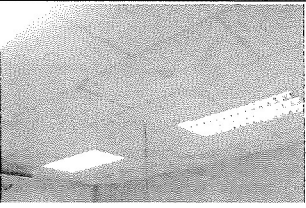
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ PUSH ALARM BELL			
PUSH ALARM BELL 1		LOCATION : OFFICE ADMIN ผู้ตรวจเช็ค <i>Bm</i> ... <i>30</i> ... <i>1</i> ... <i>6</i> ... <i>66</i> ... ผู้ตรวจสอบ <i>ชิตกาน</i> ... <i>30</i> ... <i>1</i> ... <i>6</i> ... <i>65</i> ...			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่บ้อม ปรก.	/			
PUSH ALARM BELL 2		LOCATION : STORE			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่บ้อม ปรก.	/			
PUSH ALARM BELL 3		LOCATION : UTILITY			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่บ้อม ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	1/2

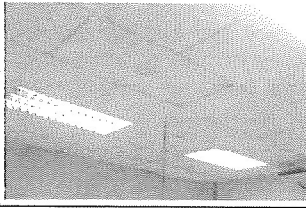
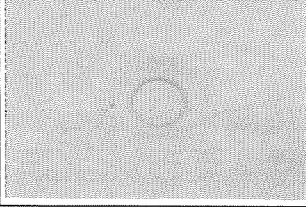
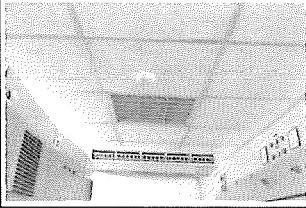
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ PUSH ALARM BELL			
PUSH ALARM BELL 4		LOCATION : BLOWER ผู้ตรวจเช็ค <i>Bm</i> ... <i>30</i> ... <i>1</i> ... <i>6</i> ... <i>66</i> ... ผู้ตรวจสอบ <i>ชิตกาน</i> ... <i>30</i> ... <i>1</i> ... <i>6</i> ... <i>65</i> ...			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่บ้อม ปรก.	/			
PUSH ALARM BELL 5		LOCATION : WEIGHT			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่บ้อม ปรก.	/			
PUSH ALARM BELL 6		LOCATION : CANTEEN			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัวกระดิ่ง	/			
2	สภาพ PUSH BOTTOM	/			
3	สัญญาณที่เสียงกระดิ่ง	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่บ้อม ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	2/2




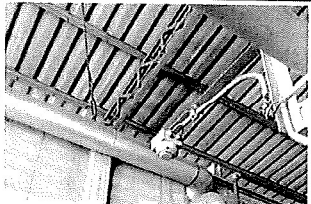



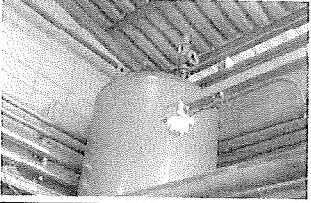
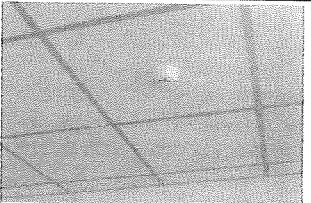

SMOKE DETECTOR



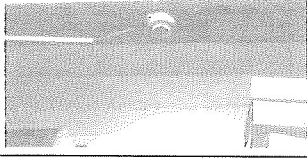

2025


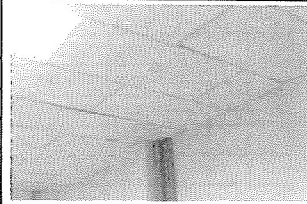
STAR PLUS Chemical		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 1		LOCATION: OFFICE ADMIN		ผู้ตรวจเช็ค <u>วราภรณ์</u> ๑๕/๑๐/๒๕๕๙	ผู้ตรวจสอบ <u>ณัฏฐา</u> ๑๕/๑๐/๒๕๕๙
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ควบคุม	/			
SMOKE DETECTOR 2		LOCATION: OFFICE ADMIN			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ควบคุม	/			
SMOKE DETECTOR 3		LOCATION: LAB			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ควบคุม	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	1/6


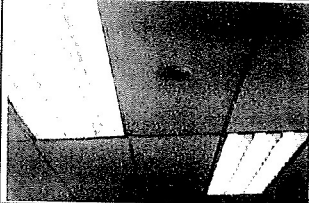
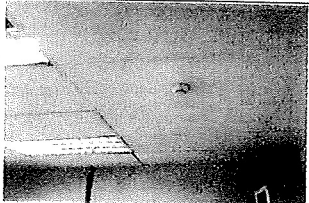
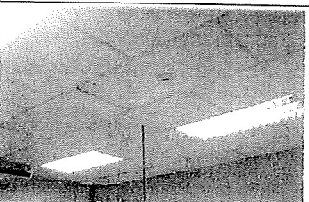
STAR PLUS Chemical		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 4		LOCATION: ห้อง RD		ผู้ตรวจเช็ค <u>วราภรณ์</u> ๑๕/๑๐/๒๕๕๙	ผู้ตรวจสอบ <u>ณัฏฐา</u> ๑๕/๑๐/๒๕๕๙
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ควบคุม	/			
SMOKE DETECTOR 5		LOCATION: OFFICE EN			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ควบคุม	/			
SMOKE DETECTOR 6		LOCATION: MDB2			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ควบคุม	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	2/6



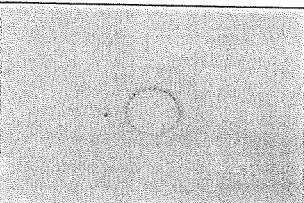
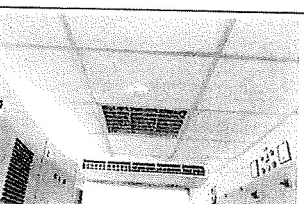
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ		SMOKE DETECTOR	
SMOKE DETECTOR 7		LOCATION: MDB1 (1)		ผู้ตรวจเช็ค <i>รศ.ช.บ. 24/1/15</i>	ผู้ตรวจสอบ <i>รศ.ช.บ. 24/01/15</i>
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 8		LOCATION: MDB1 (2)			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 2		LOCATION: AIR COMPRESSOR 1			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	3/6


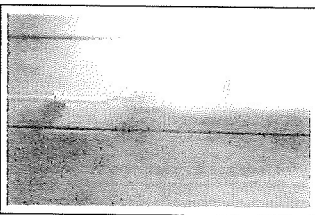
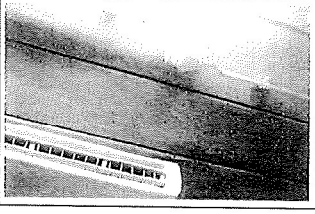
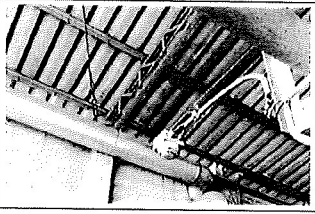
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ		SMOKE DETECTOR	
SMOKE DETECTOR 10		LOCATION: AIR COMPRESSOR 2		ผู้ตรวจเช็ค <i>รศ.ช.บ. 24/1/15</i>	ผู้ตรวจสอบ <i>รศ.ช.บ. 24/01/15</i>
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 11		LOCATION: CONTROL ROOM PBL1			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 12		LOCATION: CONTROL ROOM PBL2			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	4/6


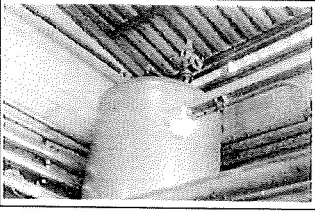
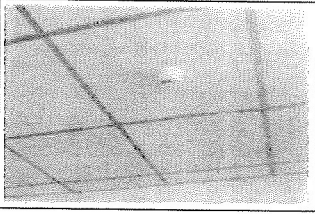
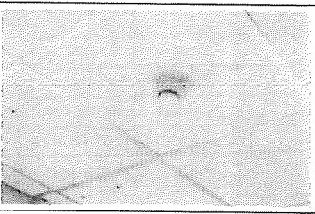
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 13		LOCATION: CONTROL ROOM RESIN ผู้ตรวจเช็ค <u>วราณันท์</u> <u>24</u> / <u>1</u> / <u>65</u> ผู้ตรวจสอบ <u>ณภาพ</u> <u>24</u> / <u>01</u> / <u>65</u>			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อม ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 14		LOCATION: STORE 1			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อม ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 15		LOCATION: STORE 2			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อม ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	5/6


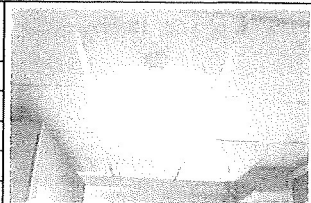
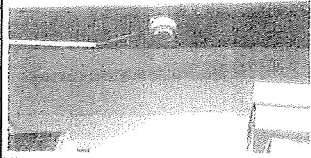
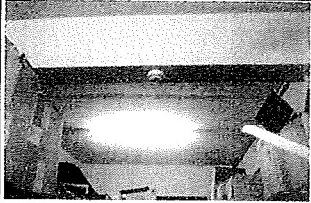
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 16		LOCATION: STORE 3 ผู้ตรวจเช็ค <u>วราณันท์</u> <u>24</u> / <u>1</u> / <u>65</u> ผู้ตรวจสอบ <u>ณภาพ</u> <u>24</u> / <u>01</u> / <u>65</u>			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อม ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	6/6


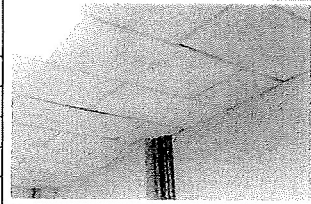
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 1		LOCATION: OFFICE ADMIN		ผู้ตรวจเช็ค <u>Em</u> 19.10.68	ผู้ตรวจสอบ จ.น.ว.น. 19.10.68
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 2		LOCATION: OFFICE ADMIN			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 3		LOCATION: LAB			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	1/6

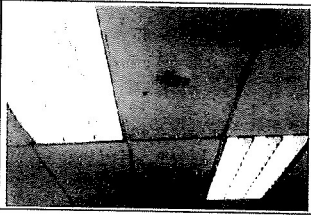
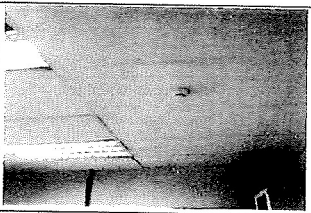
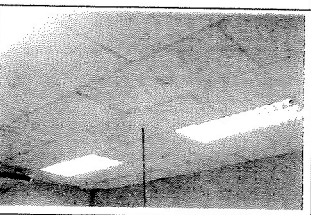
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 4		LOCATION: 3RD RD		ผู้ตรวจเช็ค <u>Em</u> 19.10.68	ผู้ตรวจสอบ จ.น.ว.น. 19.10.68
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 5		LOCATION: OFFICE EN			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 6		LOCATION: MDB2			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	2/6

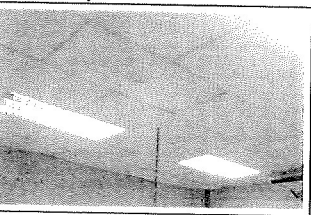
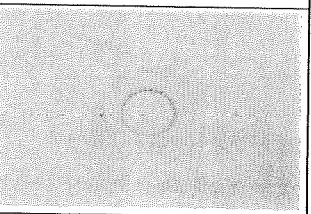
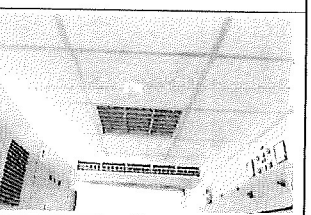
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ		SMOKE DETECTOR	
SMOKE DETECTOR 7		LOCATION: MDM (1)		ผู้ตรวจเช็ค <i>สม</i> 19.10.15	ผู้ตรวจสอบ วนวงณ์ 19.10.15
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ควบคุม	/			
SMOKE DETECTOR 8		LOCATION: MDM (2)			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ควบคุม	/			
SMOKE DETECTOR 9		LOCATION: AIR COMPRESSOR 1			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ควบคุม	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	3/6



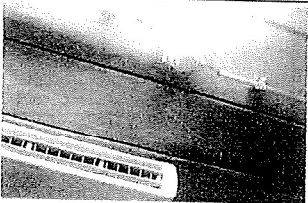

		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ		SMOKE DETECTOR	
SMOKE DETECTOR 10		LOCATION: AIR COMPRESSOR 2		ผู้ตรวจเช็ค <i>สม</i> 19.10.15	ผู้ตรวจสอบ วนวงณ์ 19.10.15
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ควบคุม	/			
SMOKE DETECTOR 11		LOCATION: CONTROL ROOM PHU 1			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ควบคุม	/			
SMOKE DETECTOR 12		LOCATION: CONTROL ROOM PHU 2			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ควบคุม	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	4/6


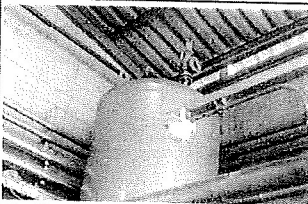

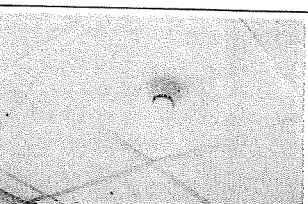
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 13		LOCATION: CONTROL ROOM RESIN		ผู้ตรวจเช็ค <i>สม</i> 19.10.15	ผู้ตรวจสอบ 19.10.15
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อน รปภ.	/			
SMOKE DETECTOR 14		LOCATION: STORE 1			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อน รปภ.	/			
SMOKE DETECTOR 15		LOCATION: STORE 2			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อน รปภ.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	5/6


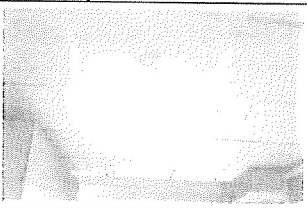
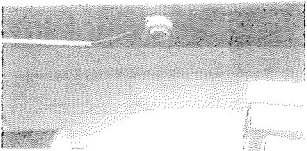
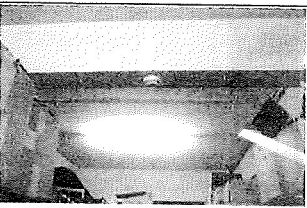
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 16		LOCATION: STORE 3		ผู้ตรวจเช็ค <i>สม</i> 19.10.15	ผู้ตรวจสอบ 19.10.15
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อน รปภ.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	6/6


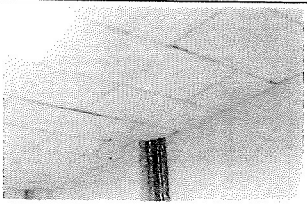
STAR PLUS Chemical		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 1		LOCATION: OFFICE ADMIN		ผู้ตรวจเช็ค <i>W</i> ...12...3...1...64...	ผู้ตรวจสอบ <i>ชัยชน</i> ...12...3...1...64...
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 2		LOCATION: OFFICE ADMIN			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 3		LOCATION: LAB			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	1/6


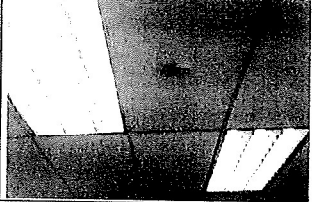
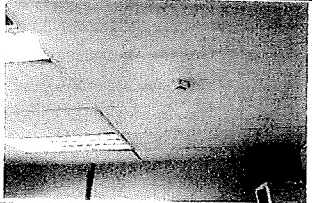
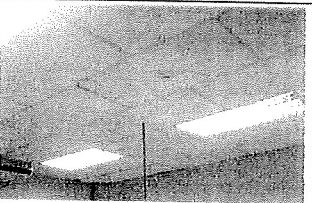
STAR PLUS Chemical		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 4		LOCATION: ห้อง RD		ผู้ตรวจเช็ค <i>W</i> ...12...3...1...64...	ผู้ตรวจสอบ <i>ชัยชน</i> ...12...3...1...64...
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 5		LOCATION: OFFICE EN			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 6		LOCATION: MIDIR			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	2/6



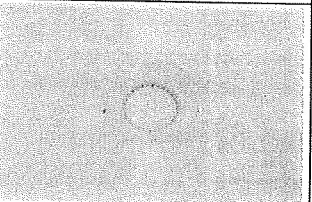
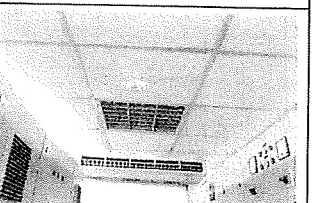
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ		SMOKE DETECTOR	
SMOKE DETECTOR 7		LOCATION: MDB1 (1)		ผู้ตรวจเช็ค <i>W</i> 12.10.69	ผู้ตรวจสอบ <i>จตุพร</i> 12.10.69
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 8		LOCATION: MDB1 (2)			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 9		LOCATION: AIR COMPRESSOR 1			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	3/6



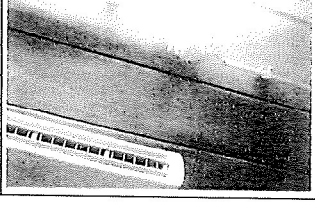

		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ		SMOKE DETECTOR	
SMOKE DETECTOR 10		LOCATION: AIR COMPRESSOR 2		ผู้ตรวจเช็ค <i>W</i> 12.10.69	ผู้ตรวจสอบ <i>จตุพร</i> 12.10.69
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 11		LOCATION: CONTROL ROOM PBL1			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 12		LOCATION: CONTROL ROOM PBL2			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	4/6


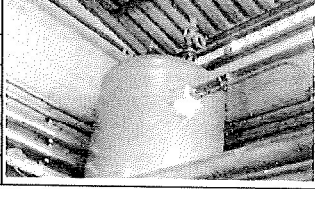
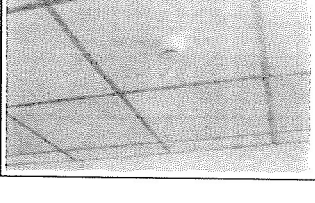
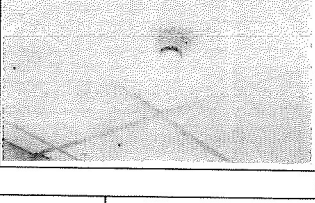
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 13		LOCATION: CONTROL ROOM RESIN ผู้ตรวจเช็ค <i>Smr</i> ...12...1...13... ผู้ตรวจสอบ <i>อ.พท</i> ...12...1...13...			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่บีม ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 14		LOCATION: STORE 1			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่บีม ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 15		LOCATION: STORE 2			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่บีม ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	5/6


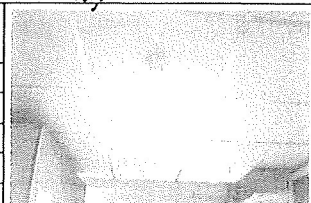
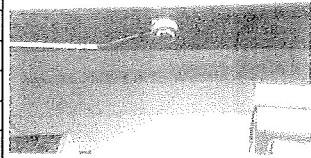

		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 16		LOCATION: STORE 3 ผู้ตรวจเช็ค <i>Smr</i> ...12...1...13... ผู้ตรวจสอบ <i>อ.พท</i> ...12...1...13...			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่บีม ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	6/6


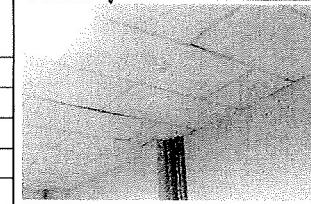
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 1		LOCATION: OFFICE ADMIN		ผู้ตรวจเช็ค <u>SA</u> ... <u>23</u> ... <u>9</u> ... <u>66</u> ...	ผู้ตรวจสอบ <u>อ.ทนท</u> ... <u>23</u> ... <u>9</u> ... <u>69</u> ...
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 2		LOCATION: OFFICE ADMIN			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 3		LOCATION: LAB			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	1/6

		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 4		LOCATION: HALL RD		ผู้ตรวจเช็ค <u>SA</u> ... <u>23</u> ... <u>9</u> ... <u>68</u> ...	ผู้ตรวจสอบ <u>อ.ทนท</u> ... <u>23</u> ... <u>9</u> ... <u>68</u> ...
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 5		LOCATION: OFFICE EN			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 6		LOCATION: MD02			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	2/6

		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ		SMOKE DETECTOR	
SMOKE DETECTOR 7		LOCATION: MDB1 (1)		ผู้ตรวจเช็ค 23.9.69	ผู้ตรวจสอบ ชัยวัฒน์ 23.9.69
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 8		LOCATION: MDB1 (2)			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 9		LOCATION: AIR COMPRESSOR 1			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	3/6


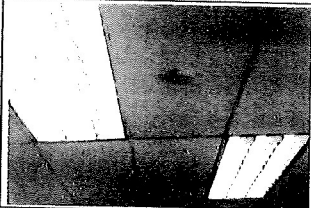
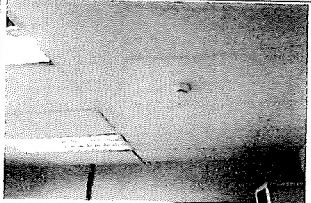
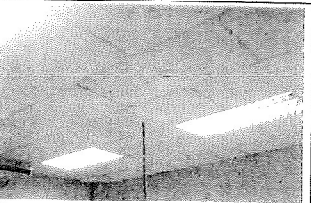
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ		SMOKE DETECTOR	
SMOKE DETECTOR 10		LOCATION: AIR COMPRESSOR 2		ผู้ตรวจเช็ค 23.9.69	ผู้ตรวจสอบ ชัยวัฒน์ 23.9.69
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 11		LOCATION: CONTROL ROOM PBL1			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 12		LOCATION: CONTROL ROOM PBL2			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	4/6


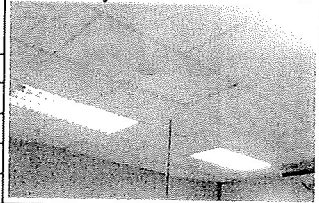
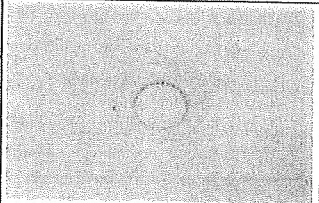

		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ		SMOKE DETECTOR	
SMOKE DETECTOR 13		LOCATION: CONTROL ROOM RESIN		ผู้ตรวจเช็ค	ผู้ตรวจสอบ
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่บีม รมภ.	/			
SMOKE DETECTOR 14		LOCATION: STORE 1			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่บีม รมภ.	/			
SMOKE DETECTOR 15		LOCATION: STORE 2			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่บีม รมภ.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	5/6


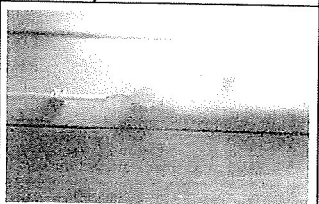

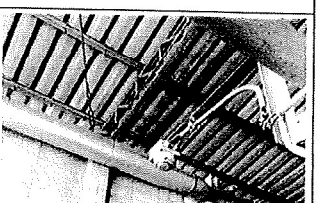
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ		SMOKE DETECTOR	
SMOKE DETECTOR 16		LOCATION: STORE 3		ผู้ตรวจเช็ค	ผู้ตรวจสอบ
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่บีม รมภ.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	6/6


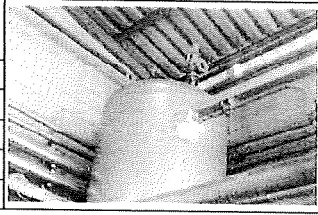
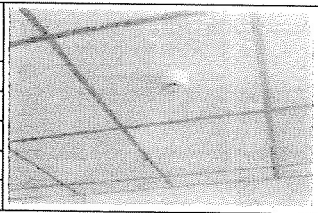
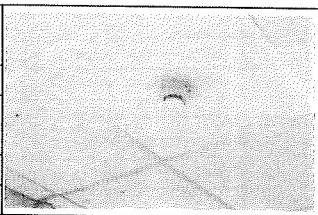
MAY


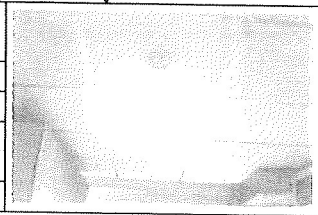
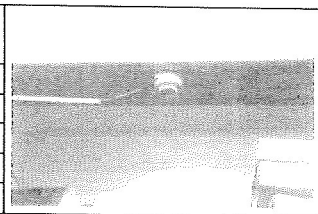
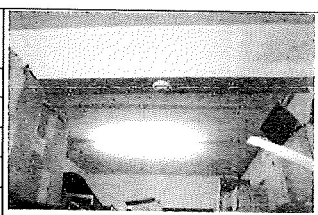
พฤษภาคม


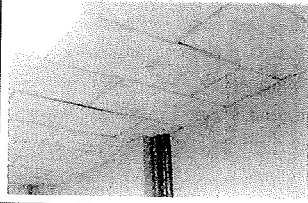
		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 1		LOCATION: OFFICE ADMIN		ผู้ตรวจเช็ค วิศว 28 / 5 / 68	ผู้ตรวจสอบ วิศว 28 / 5 / 68
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ควบคุม	/			
SMOKE DETECTOR 2		LOCATION: OFFICE ADMIN			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ควบคุม	/			
SMOKE DETECTOR 3		LOCATION: LAB			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ควบคุม	/			
Document No.		Date	Revision	Page	
SH-FM-05		1 October 2015	.00	1/6	


		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 4		LOCATION: บังเกอร์		ผู้ตรวจเช็ค <u>จิ๋ว</u> ...25/...5/...68...	ผู้ตรวจสอบ <u>จิ๋ว</u> ...25/...5/...68...
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 5		LOCATION: OFFICE EN			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 6		LOCATION: MDB2			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	2/6

		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 7		LOCATION: MDBL(1)		ผู้ตรวจเช็ค <u>จิ๋ว</u> ...25/...5/...68...	ผู้ตรวจสอบ <u>จิ๋ว</u> ...25/...5/...68...
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 8		LOCATION: MDBL(2)			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
SMOKE DETECTOR 9		LOCATION: AIR COMPRESSOR 1			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	3/6

		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 10		LOCATION: AIR COMPRESSOR 2		ผู้ตรวจเช็ค <u>จ.พ.</u> ...29/10/2015/69...	ผู้ตรวจสอบ <u>จ.พ.</u> 28/10/2015/68...
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อน รปภ.	/			
SMOKE DETECTOR 11		LOCATION: CONTROL ROOM PBL1			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อน รปภ.	/			
SMOKE DETECTOR 12		LOCATION: CONTROL ROOM PBL2			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อน รปภ.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	4/6

		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 13		LOCATION: CONTROL ROOM RESIN		ผู้ตรวจเช็ค <u>จ.พ.</u> 29/10/2015/69...	ผู้ตรวจสอบ <u>จ.พ.</u> 28/10/2015/68...
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อน รปภ.	/			
SMOKE DETECTOR 14		LOCATION: STORE 1			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อน รปภ.	/			
SMOKE DETECTOR 15		LOCATION: STORE 2			
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ป้อน รปภ.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	5/6


		STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.			
		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือ SMOKE DETECTOR			
SMOKE DETECTOR 16		LOCATION: STORE 3		ผู้ตรวจเช็ค <u>บ.พ.</u> 29/5/64	ผู้ตรวจสอบ <u>อ.พ.ก.</u> 28/5/64
ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ทำงานปกติ	ชำรุด		
1	สภาพโดยรอบตัว SENSOR	/			
2	หลอดไฟแสดงการทำงาน	/			
3	โดย SMOKE DETECTOR TESTER	/			
4	สัญญาณที่ CONTROL ROOM	/			
5	สัญญาณที่ห้อง ปรก.	/			
Document No.		Date		Revision	Page
SH-FM-05		1 October 2015		.00	6/6

<div><div>STAR PLUS Chemical</div><div>STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.</div></div>		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือแจ้งสัญญาณ : SMOKE DETECTOR					
ประจำเดือน.....ปี.....		วันที่ตรวจ.....31/9/68.....					
<div><div></div><div>ผลการตรวจเช็ค</div><div>1 สภาพโดยรอบตัว SENSOR 2 หลอดไฟแสดงการทำงาน 3 โดย SMOKE DETECTOR TESTER 4 สัญญาณที่ CONTROL ROOM 5 สัญญาณที่ป้อน ปรก.</div></div>		<div><div>ผ่านดีได้</div><div>✓ หมายถึง ทำงานปกติ ✗ หมายถึง ขัดข้อง</div></div>					
ที่	สถานที่ (LOCATION)	ผลการตรวจเช็ค (ตามข้อรายการตรวจเช็ค)					หมายเหตุ
1	OFFICE ADMIN	1	2	3	4	5	
2	OFFICE ADMIN	✓	✓	✓	✓	✓	
3	LAB	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ห้อง RD	✓	✓	✓	✓	✓	
5	OFFICE EN	✓	✓	✓	✓	✓	
6	MDB 2	✓	✓	✓	✓	✓	
7	MDB 1 (1)	✓	✓	✓	✓	✓	
8	MDB 1 (2)	✓	✓	✓	✓	✓	
9	AIR COMPRESSOR 1	✓	✓	✓	✓	✓	
10	AIR COMPRESSOR 2	✓	✓	✓	✓	✓	
11	CONTROL ROOM PBL1	✓	✓	✓	✓	✓	
12	CONTROL ROOM PBL2	✓	✓	✓	✓	✓	
13	CONTROL ROOM RESIN	✓	✓	✓	✓	✓	
14	STORE 1	✓	✓	✓	✓	✓	
15	STORE 2	✓	✓	✓	✓	✓	
16	STORE 3	✓	✓	✓	✓	✓	


หมายเหตุ ด้านการตรวจเช็ค 1 ครั้ง เดือน

ผู้ตรวจเช็ค  ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 31/9/68 วันที่ 31/9/68

Document No.	Date	Revision	Page
SH-FM-05	18 June 2025	01	1/1

<div><div>STAR PLUS Chemical</div><div>STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.</div></div>		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือแจ้งสัญญาณ : SMOKE DETECTOR					
ประจำเดือน.....ปี.....		วันที่ตรวจ.....30/6/68.....					
<div><div></div><div>ผลการตรวจเช็ค</div><div>1 สภาพโดยรอบตัว SENSOR 2 หลอดไฟแสดงการทำงาน 3 โดย SMOKE DETECTOR TESTER 4 สัญญาณที่ CONTROL ROOM 5 สัญญาณที่ป้อน ปรก.</div></div>		<div><div>ผ่านดีได้</div><div>✓ หมายถึง ทำงานปกติ ✗ หมายถึง ขัดข้อง</div></div>					
ที่	สถานที่ (LOCATION)	ผลการตรวจเช็ค (ตามข้อรายการตรวจเช็ค)					หมายเหตุ
1	OFFICE ADMIN	1	2	3	4	5	
2	OFFICE ADMIN	✓	✓	✓	✓	✓	
3	LAB	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ห้อง RD	✓	✓	✓	✓	✓	
5	OFFICE EN	✓	✓	✓	✓	✓	
6	MDB 2	✓	✓	✓	✓	✓	
7	MDB 1 (1)	✓	✓	✓	✓	✓	
8	MDB 1 (2)	✓	✓	✓	✓	✓	
9	AIR COMPRESSOR 1	✓	✓	✓	✓	✓	
10	AIR COMPRESSOR 2	✓	✓	✓	✓	✓	
11	CONTROL ROOM PBL1	✓	✓	✓	✓	✓	
12	CONTROL ROOM PBL2	✓	✓	✓	✓	✓	
13	CONTROL ROOM RESIN	✓	✓	✓	✓	✓	
14	STORE 1	✓	✓	✓	✓	✓	
15	STORE 2	✓	✓	✓	✓	✓	
16	STORE 3	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ ด้านการตรวจเช็ค 1 ครั้ง เดือน

ผู้ตรวจเช็ค  ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 30/6/68 วันที่ 30/6/68

Document No.	Date	Revision	Page
SH-FM-05	18 June 2025	01	1/1

<div><div>STAR PLUS Chemical</div><div>STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.</div></div>		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือแจ้งสัญญาณ : SMOKE DETECTOR					
ประจำเดือน.....	ที่ดูแลงาน.....	วันที่ตรวจ.....	17/11/68				
<div><div>รูปถ่าย</div><div></div></div>	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ					
	1 สถานะโดยรอบตัว SENSOR	✓ หมายถึง ทำงานปกติ					
	2 หอดอกไฟแสดงการทำงาน	✗ หมายถึง ขัดข้อง					
	3 โดย SMOKE DETECTOR TESTER						
	4 สัญญาณที่ CONTROL ROOM						
	5 สัญญาณที่ห้อง รมป.						
	ผลการตรวจเช็ค (ตามข้อรายการตรวจเช็ค)						
	1	2	3	4	5		
	1	OFFICE ADMIN	✓	✓	✓	✓	
	2	OFFICE ADMIN	✓	✓	✓	✓	
	3	LAB	✓	✓	✓	✓	
	4	ห้อง RD	✓	✓	✓	✓	
	5	OFFICE EN	✓	✓	✓	✓	
	6	MDB 2	✓	✓	✓	✓	
	7	MDB 1 (1)	✓	✓	✓	✓	
	8	MDB 1 (2)	✓	✓	✓	✓	
	9	AIR COMPRESSOR 1	✓	✓	✓	✓	
10	AIR COMPRESSOR 2	✓	✓	✓	✓		
11	CONTROL ROOM PBL1	✓	✓	✓	✓		
12	CONTROL ROOM PBL2	✓	✓	✓	✓		
13	CONTROL ROOM RESIN	✓	✓	✓	✓		
14	STORE 1	✓	✓	✓	✓		
15	STORE 2	✓	✓	✓	✓		
16	STORE 3	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ค่าเป็นการตรวจเช็ค 1 ครั้ง เดือน

ผู้ตรวจเช็ค  ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 17/11/68 วันที่ 17/11/68

Document No.	Date	Revision	Page
SH-FM-05	18 June 2025	01	1-1

<div><div>STAR PLUS Chemical</div><div>STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.</div></div>		แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องมือแจ้งสัญญาณ : SMOKE DETECTOR					
ประจำเดือน.....	ที่ดูแลงาน.....	วันที่ตรวจ.....	15/10/68				
<div><div>รูปถ่าย</div><div></div></div>	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ					
	1 สถานะโดยรอบตัว SENSOR	✓ หมายถึง ทำงานปกติ					
	2 หอดอกไฟแสดงการทำงาน	✗ หมายถึง ขัดข้อง					
	3 โดย SMOKE DETECTOR TESTER						
	4 สัญญาณที่ CONTROL ROOM						
	5 สัญญาณที่ห้อง รมป.						
	ผลการตรวจเช็ค (ตามข้อรายการตรวจเช็ค)						
	1	2	3	4	5		
	1	OFFICE ADMIN	✓	✓	✓	✓	
	2	OFFICE ADMIN	✓	✓	✓	✓	
	3	LAB	✓	✓	✓	✓	
	4	ห้อง RD	✓	✓	✓	✓	
	5	OFFICE EN	✓	✓	✓	✓	
	6	MDB 2	✓	✓	✓	✓	
	7	MDB 1 (1)	✓	✓	✓	✓	
	8	MDB 1 (2)	✓	✓	✓	✓	
	9	AIR COMPRESSOR 1	✓	✓	✓	✓	
10	AIR COMPRESSOR 2	✓	✓	✓	✓		
11	CONTROL ROOM PBL1	✓	✓	✓	✓		
12	CONTROL ROOM PBL2	✓	✓	✓	✓		
13	CONTROL ROOM RESIN	✓	✓	✓	✓		
14	STORE 1	✓	✓	✓	✓		
15	STORE 2	✓	✓	✓	✓		
16	STORE 3	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ค่าเป็นการตรวจเช็ค 1 ครั้ง เดือน

ผู้ตรวจเช็ค  ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 15/10/68 วันที่ 15/10/68

Document No.	Date	Revision	Page
SH-FM-05	18 June 2025	01	1-1

<div><div>STAR PLUS Chemical</div><div>STAR PLUS CHEMICAL Co.,Ltd.</div><div>แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องให้สัญญาณ : SMOKE DETECTOR</div></div>							
ประจำเดือน..... ปี.....							
วันที่ตรวจ 02 / 12 / 68							
<div><div></div><div></div></div>	รายการตรวจเช็ค	กำหนดให้					
	1 สถานีโพรบตัว SENSOR 2 หอดไฟแสดงการทำงาน 3 โดย SMOKE DETECTOR TESTER 4 สัญญาที่ CONTROL ROOM 5 สัญญาที่ซ่อม ปรก.	✓ หมายถึง ทำงานปกติ ✗ หมายถึง ชำรุด					
ที่	สถานที่ (LOCATION)	ผลการตรวจเช็ค (ตามข้อรายการตรวจเช็ค)					หมายเหตุ
1	OFFICE ADMIN	1	2	3	4	5	
2	OFFICE ADMIN	/	/	/	/	/	
3	LAB	/	/	/	/	/	
4	ห้อง RD	/	/	/	/	/	
5	OFFICE EN	/	/	/	/	/	
6	MDB 2	/	/	/	/	/	
7	MDB 1 (1)	/	/	/	/	/	
8	MDB 1 (2)	/	/	/	/	/	
9	AIR COMPRESSOR 1	/	/	/	/	/	
10	AIR COMPRESSOR 2	/	/	/	/	/	
11	CONTROL ROOM PBL1	/	/	/	/	/	
12	CONTROL ROOM PBL2	/	/	/	/	/	
13	CONTROL ROOM RESIN	/	/	/	/	/	
14	STORE 1	/	/	/	/	/	
15	STORE 2	/	/	/	/	/	
16	STORE 3	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ ด้านบนการตรวจเช็ค 1 ครั้งเดือน

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 27 / 12 / 68

วันที่ 28 / 12 / 68

Document No.	Date	Revision	Page
SH-FM-05	18 June 2025	01	1/1