เอกสารแนบที่ ก-38

แผนผังการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการและเอกสารตัวอย่าง

การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

แผนผังหัวดับเพลิง

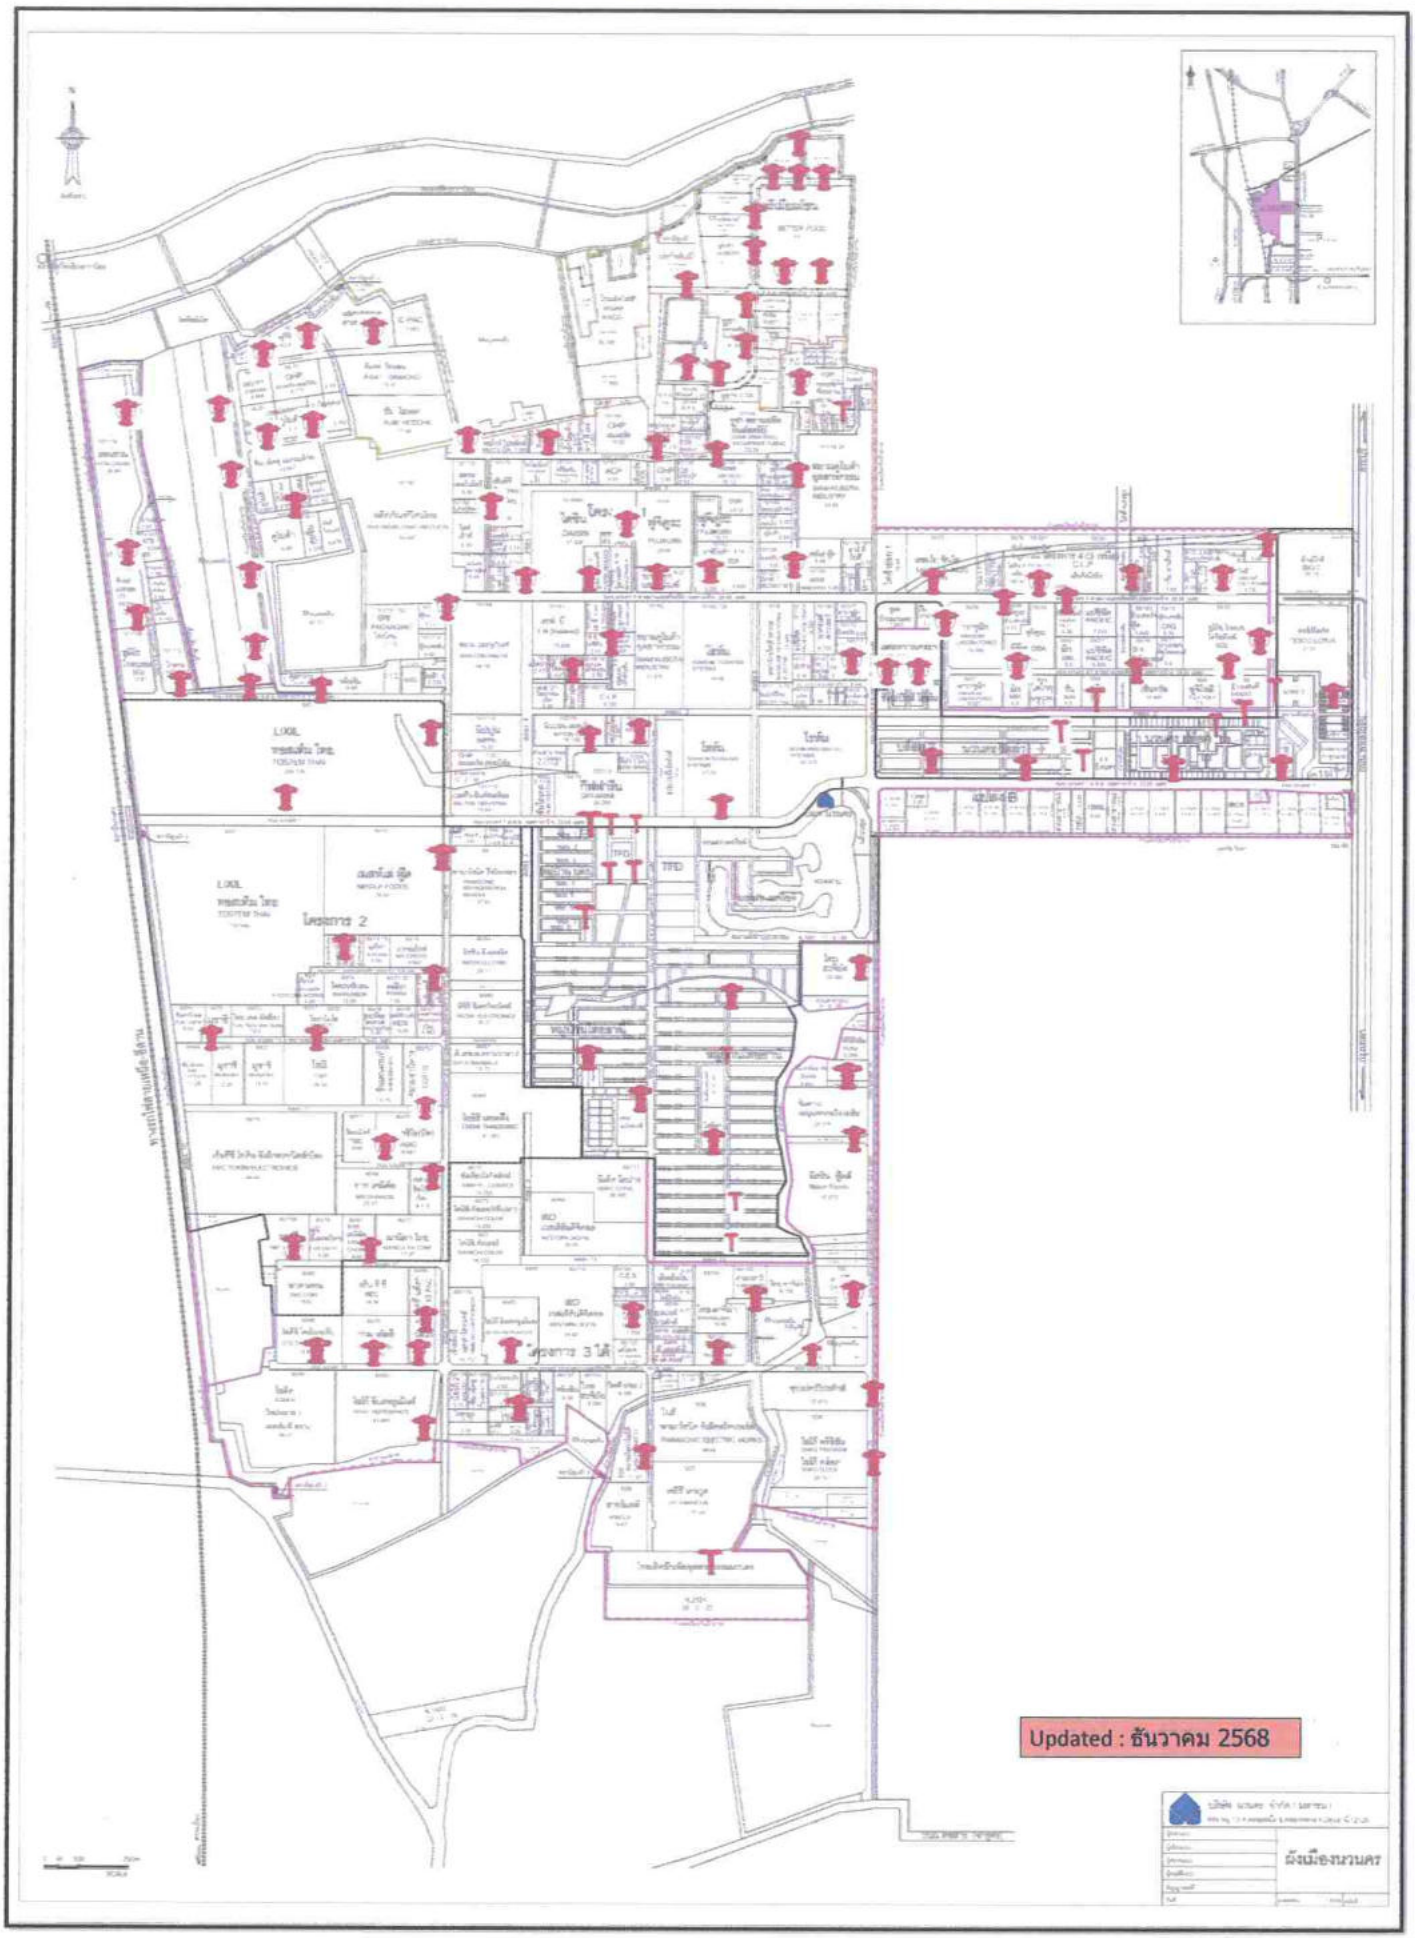

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายฉลองชัย สังข์ดำ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบคัดลูกเรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

จุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	หน้า บริษัท ไทยโฟม ถนน 19	✓		
2	หน้า บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ ถนน 19	✓		
3	หน้า บริษัท ทามาซัลลี่ ถนน 19	✓		
4	หน้า บริษัท UACJ ถนน 19	✓		
5	ตรงข้าม บริษัท NMB ถนน 16	✓		
6	หน้า บริษัท นวสรี ถนน 17	✓		
7	ตรงข้าม บริษัท ซังเกียว ถนน 16	✓		
8	ข้าง บริษัท หลินชิน ถนน 16	✓		
9	ข้าง บริษัท ณสท์เอ็ฟยู๊ด ถนน 16	✓		
10	หน้า บริษัท ทอสเท็ม ถนน 1	✓		
11	ตรงข้าม บริษัท นิปปุ้น ถนน 5/6	✓		
12	ข้าง บริษัท ทอสเท็ม ถนนโครงเขตปลอดอากร	✓		
13	ข้าง บริษัท ทอสเท็ม ถนนเขตปลอดอากร	✓		
14	ตรงข้าม บริษัท โกสาง ถนนเขตปลอดอากร	✓		
15	ข้าง บริษัท ซูมิโซโกลบอล ถนนเขตปลอดอากร	✓		
16	ข้าง บริษัท ซีเคสเมทอล ถนนเขตปลอดอากร	✓		
17	ข้าง บริษัท สลนชวน ถนนเขตปลอดอากร	✓		
18	ตรงข้าม ฝ่ายโยธา ถนนไทยคลน	✓		
19	ตรงข้ามแปลงว่าง	✓		
20	ตรงข้าม บริษัท ซูโบด้า ถนนไทยกอน	✓		
21	ตรงข้าม บริษัท ซิน-เอ็ตสุ ถนนไทยกอน	✓		
22	ตรงข้าม บริษัท ซิน-เอ็ตสุ ถนนไทยกอน ซ.2	✓		
23	ข้าง บริษัท เอบารา ถนนไทยคลน ซ.3	✓		
24	ข้าง บริษัท เอ็มทีเอ็ม ถนนไทยคลอน ซ.3	✓		
25	ตรงข้าม บริษัท อีแกท ถนนไทยกอน ซ.3	✓		
26	ข้าง บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ ถนน 5/6	✓		
27	หน้า บริษัท เอ็นอีซี อินฟร่อน เทิย ไทย ถนน 5/7	✓		
28	หน้า บริษัท ไทยไวร์ ถนน 7	✓		
29	หน้า บริษัท พรีซิสชั่น ถนน 7	✓		
30	หน้า บริษัท GHP (คลัง) ถนน 7	✓		
31	หน้า บริษัท นวนคร (บ่อบำบัด) ถนน 14	✓		
32	แยกหลัง บริษัท สุซ่า ถนน 14/พริเมี่ยมโซน	✓		
33	หน้า บริษัท จันฟ่าว ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
34	หน้า บริษัท เวอร์เท็กซ์ ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
35	หน้า บริษัท เวอร์เท็กซ์ 1 ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
36	หน้า บริษัท เวอร์เท็กซ์ 2 ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
37	ตรงข้าม บริษัท คูโบด้า ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
38	หน้า บริษัท อาหารเบทเทอ ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
39	หลัง บริษัท อาหารเบทเทอ ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
40	แยก บริษัท เทพาโกร ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
41	หน้า บริษัท ซิมพลิฟิคูลย์ ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
42	หน้า บริษัท เบทาโกร ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
43	หน้า บริษัท ไทยบอนด์ ถนน 12	✓		
44	หน้า บริษัท คูโบด้า ถนน 10	✓		
45	ข้าง บริษัท ไซโนเวส ถนน 10	✓		
46	หน้า บริษัท ไดชิน ถนน 5	✓		

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายฉลองชัย สังข์ดำ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบคัดลูกเรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

จุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
47	ตรงข้ามบริษัท พีซีเอราซีตัน ถนน 5/4	✓		
48	หน้า บริษัท บางลอกบรรจุภัณฑ์ ถนน 5	✓		
49	หน้า บริษัท ฟูจิคูระ ถนน 5	✓		
50	หน้า บริษัท กันไซเฟลล์ ถนน 5	✓		
51	ตรงข้าม บริษัท MK ถนน 5	✓		
52	ตรงข้าม บริษัท SGL ถนน 5	✓		
53	ข้าง บริษัท ข้าวแสนดี ถนน 4/1	✓		
54	หน้า บริษัท มิก ถนน 4/1	✓		
55	ซื่อปิ่งโฮม ซอย 2	✓		
56	ซื่อปิ่งโฮม ซอย 1	✓		
57	ตรงข้าม บริษัท เมทอีลคไซด์ ถนน 3	✓		
58	ตรงข้าม ปั๊มน้ำมัน ปตท ถนน 1	✓		
59	หน้า หมู่บ้าน TED ตรงข้าม กิฟฟารีน ถนน 1	✓		
60	หน้า บริษัท แอร์โปร ถนน 20A	✓		
61	หลัง บริษัท กิฟฟารีน ถนน 20A	✓		
62	หน้า บริษัท ไซโก้ พรีซิชั่น ถนน 24	✓		
63	หน้า อาคารฝึกอบรมบนเนื้อยุคสาหกรรม	✓		
64	หน้า บริษัท Focuz ถนน 20	✓		
65	สี่แยกกลาง ซอยไทยธานี 35	✓		
66	หน้าสามแยกตรง ซอยไทยธานี 15 กลางซอย	✓		
67	บริษัท คาร์สัน (ตั้งขายออก) ถนน 24	✓		
68	บ.บิชชินฟูดส์กับบ.ชินหวาย ถนน 24/2	✓		
69	หน้า บริษัท ไทยสะซากิ (ตั้งขาออก) ถนน 24	✓		
70	หน้า บริษัท ไดมิ ถนน 13	✓		
71	หน้า บริษัท ไรม ตรงข้ามหมู่บ้านเลคไซด์ ถนน 1	✓		
72	หมู่บ้านวิลล่าซอย2กับซอย3(ตั้งขาออก) ถนน 1	✓		
73	ถ่อนถึงวิ้นลัคนิต ถนน 1	✓		
74	สามแยกTOTกลาง(ตั้งขาออก) ถนน 1	✓		
75	ข้าง บริษัท SGL ถนน 4	✓		
76	หน้า บริษัท ซัยโกมอ (ตั้งขาลอก) ถนน 5	✓		
78	หน้า บริษัท ซับโมชัน ไค ถนน 5	✓		
79	หน้า บริษัท ไดชิน ถนน 5	✓		
80	ไทยธานีซ.15 กลางซอย	✓		
81	ไทยธานีซ.23 กลางซอย	✓		
82	ไทยธานีซ.35 กลางซอย	✓		
83	บ.สุนทร ถนน 11	✓		
84	บ.โอกาโมโต ถนน 13	✓		
85	บ.มูราชิ ถนน 13	✓		
86	บ.ไทยมิคซ์ ถนน 15	✓		
87	หมู่บ้านเลคไซด์ ถนน 1	✓		
88	ไพรเวซี่ ถนน 20	✓		
89	บ.ไฟค์ถ ถนน 20	✓		
90	บ.JVC ถนน 20	✓		
91	บ.ไทยสะซากิ ถนน 24	✓		
92	บ.ซุปเปอร์โปรดักซ์ ถนน 19	✓		

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายณองชัย สังข์อ่ำ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบคลุมอยู่เรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

จุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
93	บ.กรีนอาเซ็กซ์ ถนน 16	✓		
94	หอพัก บ.ไดชิน วิลล่า	✓		
95	หอฟูจิซึ ถนน 4	✓		
96	สนามกีฬา บตอ. ซอย 7	✓		
97	บ.เลเล็งฟู้ดส์ ถนน 12	✓		
98	บ.ฮาชิโอคะ ถนน 5/3	✓		
99	บ.เคชิน ถนน 5/5	✓		
100	หลัง BIG C สามแยก	✓		
101	ตรงข้ามโรงรับจำนำท่าไชยง	✓		
102	วิลล่า ซอย.2 ท้ายซอย	✓		
103	บล็อก 1 ซอย.2/1	✓		
104	สนามกีฬา ซอย.24	✓		
105	หน้า บ.ลาภ	✓		
106	หน้า บ.ไซคิด	✓		
107	หน้า บ. ซินเอ็คสึ	✓		
108	บ.ไทยไลโซ	✓		
109	ถนน นวนคร 22	✓		
110	ถนน นวนคร 24/2	✓		
111	ข้าง ร.ฟูจิโพลี่ ถนน นวนคร 4/1	✓		
112	ถนน นวนคร 26/1	✓		
113	หน้า บตอ.ซอย 1	✓		
114	หน้า Nneg ถนน Permium Zone	✓		
115	หน้า บ.จินเทล ถนนนวนคร 7	✓		
116	ข้าง บ.ซุปเปอร์ โปรดักส์ ถนน 24	✓		
117	หน้า บ.เฮิร์ธ ถนน 5/4	✓		
118	ปั๊มบางจาก ถนน 5/2	✓		
119	หลังสตีนิลพันดครร วิลล่า	✓		
120	ข้างหอพักนวนคร 1 ไทยธานี 43	✓		

เจ้าหน้าที่จ่ายน้ำและมาตรน้ำ / หัวหน้าส่วนจ่ายน้ำ

10/7/68

ผู้จัดการฝ่ายผลิตน้ำ

10/07/68

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายณองชัย สังข์อ่ำ วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบคลุมอยู่เรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

จุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	หน้า บริษัท ไทยไฟม ถนน 19	✓		
2	หน้า บริษัท ไซโค้ ดีบสทรูเม้นท์ ถนน 19	✓		
3	หน้า บริษัท กามาดัคสึ ถนน 19	✓		
4	หน้า บริษัท UACJ ถนน 19	✓		
5	ตรงข้าม บริษัท NMB ถนน 16	✓		
6	หน้า บริษัท นวศรี ถนน 17	✓		
7	ตรงข้าม บริษัท ชังเกียว ถนน 16	✓		
8	ข้าง บริษัท หสินซิน ถนน 16	✓		
9	ข้าง บริษัท ณสท์เส้ฟู้ด ถนน 16	✓		
10	หน้า บริษัท ทอสเทิ่ม ถนน 1	✓		
11	ตรงข้าม บริษัท นิปปุ่น ถนน 5/6	✓		
12	ข้าง บริษัท ทลอทเทิ่ม ถนนโครงเขตปลอดอากร	✓		
13	ข้าง บริษัท ทอสเทิ่ม ถนนเขตปลอดอากร	✓		
14	ตรงข้าม บริษัท โกลาง ถนนเขตปลอดอากร	✓		
15	ข้าง บริษัท ซูมิโซโกลบอล ถนนเขตปลอดอากร	✓		
16	ข้าง บริษัท ซิเอสเมทอล ถนนเขตปลอดอากร	✓		
17	ข้าง บริษัท สยนชวน ถนนเขตปลอดอากร	✓		
18	ตรงข้าม ฝ้ายโยธา ถนนไทยคอน	✓		
19	ตรงข้ามแปลงว่าง	✓		
20	ตรงข้าม บริษัท ดูโบด้า ถนนไทยคอน	✓		
21	ตรงข้าม บริษัท ซิน-เอ็ลสุ ถนนไทยคอน	✓		
22	ตรงข้าม บริษัท ซิน-เอ็ลสุ ถนนไทยคอน ซ.2	✓		
23	ข้าง บริษัท เอบารา ถนนไทยคอน ซ.3	✓		
24	ข้าง บริษัท เอ็บทีเอ็ม ถนนไทยคอน ซ.3	✓		
25	ตรงข้าม บริษัท อีแทท ถนนไทยคอน ซ.3	✓		
26	ข้าง บริษัท สยามกรรจุภัณฑ์ ถนน 5/6	✓		
27	หน้า บริษัท เอ็นอีซี อินฟรอน เทิก ไทย ถนน 5/7	✓		
28	หน้า บริษัท ไทยไวร์ ถนน 7	✓		
29	หน้า บริษัท พรีซิสชั่น ถนน 7	✓		
30	หน้า บริษัท GHP (หลัง) ถนน 7	✓		
31	หน้า บริษัท นวนคร (บ่อบำบัด) ถนน 14	✓		
32	แยกหลัง บริษัท สุรา ถนน 14/พรีเมี่ยมโซน	✓		
33	หน้า บริษัท ซันฟลาว ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
34	หน้า บริษัท เวอร์เท็กซ์ ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
35	หน้า บริษัท เวอร์เท็กซ์ 1 ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
36	หน้า บริษัท เวอร์เท็กซ์ 2 ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
37	ตรงข้าม บริษัท ดูโบด้า ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
38	หน้า บริษัท อาหารเบทเทอ ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
39	หลัง บริษัท อาหารเบทเทอ ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
40	แยก บริษัท เบทาโกร ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
41	หน้า บริษัท ซิมเพิ้ลฟู้ดส์ ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
42	หน้า บริษัท เบทาโกร ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
43	หน้า บริษัท ไทยยอนด์ ถนน 12	✓		
44	หน้า บริษัท ดูโบด้า ถนน 10	✓		
45	ข้าง บริษัท ไซโนเวล ถนน 10	✓		
46	หน้า บริษัท ไลชิน ถนน 5	✓		

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายณลองชัย สังข์ดำ วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบคลุมอยู่เรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

จุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
47	ตรงข้ามบริษัท ทีซีเซอิตัน ถนน 5/4	✓		
48	หน้า บริษัท ทางกอสการจุกภัณฑ์ ถนน 5	✓		
49	หน้า บริษัท ฟูจิคูระ ถนน 5	✓		
50	หน้า บริษัท กันไซแฟลล์ ถนน 5	✓		
51	ตรงข้าม บริษัท MK ถนน 5	✓		
52	ตรงข้าม บริษัท SGL ถนน 5	✓		
53	ข้าง บริษัท ข้าวแสนดี ถนน 4/1	✓		
54	หน้า บริษัท มิก ถนน 4/1	✓		
55	ซื่อปปิ้งโฮม ซอย 2	✓		
56	ซื่อปปิ้งโฮม ซอย 1	✓		
57	ตรงข้าม บริษัท เมทอ็อกไซด์ ถนน 3	✓		
58	ตรงข้าม ปั๊มน้ำมัน ปตท ถนน 1	✓		
59	หน้า หมู่บ้าน TFD ตรงข้าม ลิฟฟ์เวิน ถนน 1	✓		
60	หน้า บริษัท แฮร์โปร ถนน 20A	✓		
61	หลัง บริษัท ลิฟฟ์เวิน ถนน 20A	✓		
62	หน้า บริษัท ไซโล้ พรีซิชั่น ถนน 24	✓		
63	หน้า อาคารฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	✓		
64	หน้า บริษัท Focuz ถนน 20	✓		
65	สี่แยกกลาง ซอยไทยธานี 35	✓		
66	หน้าฉนวนครอล ซอยไทยธานี 15 กลางซอย	✓		
67	บริษัท คาร์ดัน (ฝั่งขาออก) ถนน 24	✓		
68	บ.นิชชินฟูดส์กับบ.ชินคาวะ ถนน 24/2	✓		
69	หน้า บริษัท ไทยอะซิบัง (ฝั่งขาออก) ถนน 24	✓		
70	หน้า บริษัท โตมิ ถนน 13	✓		
71	หน้า บริษัท โรม ตรงข้ามหมู่บ้านเลคไซท์ ถนน 1	✓		
72	หมู่บ้านวิลล่าซอย2กับซอย3(ฝั่งขาออก) ถนน 1	✓		
73	ก่อนถึงร้านอัลฉีด ถนน 1	✓		
74	สามแยกTOTกะกลาง(ฝั่งขาออก) ถนน 1	✓		
75	ข้าง บริษัท SGL ถนน 4	✓		
76	หน้า บริษัท ซันโกมล (ฝั่งขาออก) ถนน 5	✓		
78	หน้า บริษัท ซัมโบชิน โค ถนน 5	✓		
79	หน้า บริษัท ไดชิน ถนน 5	✓		
80	ไทยธานีซ.15 กลางซอย	✓		
81	ไทยธานีซ.23 กลางซอย	✓		
82	ไทยธานีซ.35 กลางซอย	✓		
83	บ.สุนทร ถนน 11	✓		
84	บ.โอกาโมโต ถนน 13	✓		
85	บ.มูซาชิ ถนน 13	✓		
86	บ.ไทกมิตซิ ถนน 15	✓		
87	หมู่บ้านเลคไซด์ ถนน 1	✓		
88	ไพรเวซี ถนน 20	✓		
89	บ.ไฟกัส ถนน 20	✓		
90	บ.JVC ถนน 20	✓		
91	บ.ไทยอะซิบัง ถนน 24	✓		
92	บ.ซุปเปอร์ไปรศักย์ ถนน 19	✓		

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายณลองชัย สังข์ดำ วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบคลุมอยู่เรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

จุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
93	บ.กรีนอาเท็กซ์ ถนน 16	✓		
94	หอพัก บ.ไดชิน วิลล่า	✓		
95	หอฟูจิซี ถนน 4	✓		
96	สนามกีฬา บคอ. ซอย 7	✓		
97	บ.เอเล็งฟู้ดส์ ถนน 12	✓		
98	บ.ฮาชิโอคะ ถนน 5/3	✓		
99	บ.เคชิน ถนน 5/5	✓		
100	หลัง BIG C สามแยก	✓		
101	ตรงข้างโรงรับจำนำท่าไข่ของ	✓		
102	วิลล่า ซอย.2 ท้ายซอย	✓		
103	บลือก 1 ซอย.2/1	✓		
104	ถน เมทีหา ซอย.24	✓		
105	หน้า บ.อาท	✓		
106	หน้า บ.ไซคิด	✓		
107	หน้า บ. ชินเอ็คสิ	✓		
108	บ.ไทยไดโซ	✓		
109	ถนน นวนคร 22	✓		
110	ถนน นวนคร 24/2	✓		
111	ข้าง บ.ฟูจิไพธี่ ถนน นวนคร 4/1	✓		
112	ถนน นวนคร 26/1	✓		
113	หน้า บคอ.ซอย 1	✓		
114	หน้า Nseg ถนน Premium Zone	✓		
115	หน้า บ.ชินเทค ถนนนวนคร 7	✓		
116	ข้าง บ.ซุปเปอร์ไปรศักย์ ถนน 24	✓		
117	หน้า บ.เคิร์ช ถนน 5/4	✓		
118	ปั๊มบางจาก ถนน 5/2	✓		
119	หลังคลีนิคทันตกรร วิลล่า	✓		
120	ข้างหอพักนวพร 1 ไทยธานี 43	✓		

เจ้าหน้าที่จ่ายน้ำและนาครน้ำ / หัวหน้าส่วนจ่ายน้ำ

8/8/68

ผู้จัดการฝ่ายผลิตน้ำ

08/08/68

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายฉลองชัย สังข์ดำ วันที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบคลุมอยู่เรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

จุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	หน้า บริษัท ไทยโฟม ถนน 19	✓		
2	หน้า บริษัท ไซโก้ ซินเทรดดิ้น ถนน 19	✓		
3	หน้า บริษัท กัมมาลิสเ ถนน 19	✓		
4	หน้า บริษัท UACJ ถนน 19	✓		
5	ตรงข้าม บริษัท NMB ถนน 16	✓		
6	หน้า บริษัท นวศรี ถนน 17	✓		
7	ตรงข้าม บริษัท ซังเลียว ถนน 16	✓		
8	ข้าง บริษัท หลินชิน ถนน 16	✓		
9	ข้าง บริษัท ณสท์เอ็ฟฟ์ ถนน 16	✓		
10	หน้า บริษัท ทลกเพ็น ถนน 1	✓		
11	ตรงข้าม บริษัท นิปปุน ถนน 5/6	✓		
12	ข้าง บริษัท ทอสทีม ถนนโครงเขตปลอดอากร	✓		
13	ข้าง บริษัท ทอสทีม ถนนเขตปลอดอากร	✓		
14	ตรงข้าม บริษัท โกลาง ถนนเขตปลอดอากร	✓		
15	ข้าง บริษัท ซูมิไซโกลบอล ถนนเขตปลอดอากร	✓		
16	ข้าง บริษัท ซีเลสเบทตอล ถนนเขตปลอดอากร	✓		
17	ข้าง บริษัท สอนชวน ถนนเขตปลอดอากร	✓		
18	ตรงข้าม ฟ้ายไยธา ถนนไทยตอน	✓		
19	ตรงข้ามแปลงว่าง	✓		
20	ตรงข้าม บริษัท ดูโยต้า ถนนไทยตอน	✓		
21	ตรงข้าม บริษัท ชิน-เฮ็ตสู ถนนไทยตอน	✓		
22	ตรงข้าม บริษัท ชิน-เฮ็ตสู ถนนไทยตอน ซ.2	✓		
23	ข้าง บริษัท เอนารา ถนนไทยตอน ซ.3	✓		
24	ข้าง บริษัท เอ็มทีเอ็ม ถนนไทยตอน ซ.3	✓		
25	ตรงข้าม บริษัท ฮีแกท ถนนไทยตอน ซ.3	✓		
26	ข้าง บริษัท เสยามบรรจุภัณฑ์ ถนน 5/6	✓		
27	หน้า บริษัท เล็นอีซี ซินฟรอน เทีย ไทย ถนน 5/7	✓		
28	หน้า บริษัท ไทยไวร์ ถนน 7	✓		
29	หน้า บริษัท พรีซิสชั่น ถนน 7	✓		
30	หน้า บริษัท GHP (คลัง) ถนน 7	✓		
31	หน้า บริษัท นวมนคร (บ่อบำบัด) ถนน 14	✓		
32	แยกหลัง บริษัท สุซ่า ถนน 14/พริเมี่ยมโซน	✓		
33	หน้า บริษัท ซันฟลาว ถนน พริเมี่ยมโซน	✓		
34	หน้า บริษัท เวอร์เท็กซ์ ถนน พริเมี่ยมโซน	✓		
35	หน้า บริษัท เวอร์เท็กซ์ 1 ถนน พริเมี่ยมโซน	✓		
36	หน้า บริษัท เวอร์เท็กซ์ 2 ถนน พริเมี่ยมโซน	✓		
37	ตรงข้าม บริษัท ดูโยต้า ถนน พริเมี่ยมโซน	✓		
38	หน้า บริษัท อาหารเบทเทอ ถนน พริเมี่ยมโซน	✓		
39	หลัง บริษัท อาหารเบทเทอ ถนน พริเมี่ยมโซน	✓		
40	แยก บริษัท เบทาโกร ถนน พริเมี่ยมโซน	✓		
41	หน้า บริษัท ซินเพ็ลฟู้ดส์ ถนน พริเมี่ยมโซน	✓		
42	หน้า บริษัท เบทาโกร ถนน พริเมี่ยมโซน	✓		
43	หน้า บริษัท ไทยบอนด์ ถนน 12	✓		
44	หน้า บริษัท ดูโยต้า ถนน 10	✓		
45	ข้าง บริษัท ไซโนเวล ถนน 10	✓		
46	หน้า บริษัท ไดชิน ถนน 5	✓		

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายฉลองชัย สังข์ดำ วันที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบคลุมอยู่เรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

จุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
47	ตรงข้ามบริษัท ทีซีเอซิดัน ถนน 5/4	✓		
48	หน้า บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ ถนน 5	✓		
49	หน้า บริษัท ฟูจิฮูระ ถนน 5	✓		
50	หน้า บริษัท ทันไซเฟสท์ ถนน 5	✓		
51	ตรงข้าม บริษัท MK ถนน 5	✓		
52	ตรงข้าม บริษัท SGL ถนน 5	✓		
53	ข้าง บริษัท ข้าวแสนดี ถนน 4/1	✓		
54	หน้า บริษัท มิก ถนน 4/1	✓		
55	ซัดปิ่งโสม ซอย 2	✓		
56	ซัดปิ่งโสม ซอย 1	✓		
57	ตรงข้าม บริษัท เมทอัลลิไซด์ ถนน 3	✓		
58	ตรงข้าม ปั๊มน้ำมัน ปตท ถนน 1	✓		
59	หน้า หมู่บ้าน TFD ตรงข้าม กิฟฟารีน ถนน 1	✓		
60	หน้า บริษัท แซร์โปร ถนน 20A	✓		
61	หลัง บริษัท กิฟฟารีน ถนน 20A	✓		
62	หน้า บริษัท ไซโก้ พรีซิชั่น ถนน 24	✓		
63	หน้า ลาพาวผ้าอระบบน้ำเพื่อพุทธศาสนกรรม	✓		
64	หน้า บริษัท Focuz ถนน 20	✓		
65	สี่แยกกลาง ซอยไทยธานี 35	✓		
66	หน้าสถานขอครว ซอยไทยธานี 15 กลางซอย	✓		
67	บริษัท คาร์สัน (ฝั่งขาออก) ถนน 24	✓		
68	บ.นิชชินฟู้ดส์กับบ.ชินทาวะ ถนน 24/2	✓		
69	หน้า บริษัท ไทยสะชิบัง (ฝั่งขาออก) ถนน 24	✓		
70	หน้า บริษัท โคมิ ถนน 13	✓		
71	หน้า บริษัท โรม ตรงข้ามหมู่บ้านเลคไซด์ ถนน 1	✓		
72	หมู่บ้านวิลล่าซอย2กับซอย3(ฝั่งขาออก) ถนน 1	✓		
73	ก่อนถึงร้านอัศนีย์ ถนน 1	✓		
74	สามแยกTOTนาระหลาง(ฝั่งขาออก) ถนน 1	✓		
75	ข้าง บริษัท SGL ถนน 4	✓		
76	หน้า บริษัท ซัมโลมอ (ฝั่งขาลง) ถนน 5	✓		
78	หน้า บริษัท ซัมโบชิน โค ถนน 5	✓		
79	หน้า บริษัท ไดชิน ถนน 5	✓		
80	ไทยธานีซ.15 กลางซอย	✓		
81	ไทยธานีซ.23 กลางซอย	✓		
82	ไทยธานีซ.35 กลางซอย	✓		
83	บ.สุนทร ถนน 11	✓		
84	บ.โลกาโมโต ถนน 13	✓		
85	บ.บูชาชิ ถนน 13	✓		
86	บ.ไทยมิตซู ถนน 15	✓		
87	หมู่บ้านเลคไซด์ ถนน 1	✓		
88	ไพรเวซี่ ถนน 20	✓		
89	บ.ไฟล์ส ถนน 20	✓		
90	บ.JVC ถนน 20	✓		
91	บ.ไทยสะชิบัง ถนน 24	✓		
92	บ.ซุปเปอร์ไฟรดัคส์ ถนน 19	✓		

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายฉลองชัย สังข์ล้ำ วันที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบคิดอยู่เรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

จุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
93	บ.กรีนลาเทิกซ์ ถนน 16	✓		
94	หอพัก บ.ไคริน วิลล่า	✓		
95	หอฟูจิรี ถนน 4	✓		
96	สนามกีฬา บคอ. ซอย 7	✓		
97	บ.เฮเว็งฟู้ดส์ ถนน 12	✓		
98	บ.ฮาชิโอคะ ถนน 5/3	✓		
99	บ.เคซิน ถนน 5/5	✓		
100	หลัง BIG C สามแยก	✓		
101	ตรงข้ามโรงรับจำนำท่าไชยา	✓		
102	วิลล่า ซอย.2 ท้ายซอย	✓		
103	บล็อก 1 ซอย.2/1	✓		
104	สนามกีฬา ซอย.24	✓		
105	หน้า บ.ธาช	✓		
106	หน้า บ.โซดิค	✓		
107	หน้า บ. ซินเล็ดสี	✓		
108	บ.ไทอโดโซ	✓		
109	ถนน นวนคร 22	✓		
110	ถนน นวนคร 24/2	✓		
111	ข้าง บ.ฟูจิโพลี่ ถนน นวนคร 4/1	✓		
112	ถนน นวนคร 26/1	✓		
113	หน้า บคอ.ซอย 1	✓		
114	หน้า Nneg ถนน Permium Zone	✓		
115	หน้า บ.ซินเทค ถนนนวนคร 7	✓		
116	ข้าง บ.ซุกโกโฮร์โปรดัคส์ ถนน 24	✓		
117	หน้า บ.เอิร์ธ ถนน 5/4	✓		
118	ปั๊มกลางจาก ถนน 5/2	✓		
119	หลังคลินิคทันตกรร วิลล่า	✓		
120	ข้างหอพักนวพร 1 ไทยธานี 43	✓		

เจ้าหน้าที่จ่ายน้ำและมาตรน้ำ / หัวหน้าส่วนจ่ายน้ำ

10/9/68

ผู้จัดการฝ่ายผลิตน้ำ

10/09/68

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายฉลองชัย สังข์ล้ำ วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบคิดอยู่เรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

จุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	หน้า บริษัท ไทยไฟม์ ถนน 19	✓		
2	หน้า บริษัท ไชโย้ ซินเสหรูแบ็นท์ ถนน 19	✓		
3	หน้า บริษัท กามาคัลซี ถนน 19	✓		
4	หน้า บริษัท UACJ ถนน 19	✓		
5	ตรงข้าม บริษัท NMB ถนน 16	✓		
6	หน้า บริษัท นวศรี ถนน 17	✓		
7	ตรงข้าม บริษัท ซังเกียว ถนน 16	✓		
8	ข้าง บริษัท หลินชิน ถนน 16	✓		
9	ข้าง บริษัท เนสท์เอ็ฟ๊ด ถนน 16	✓		
10	หน้า บริษัท พอสเทิ่ม ถนน 1	✓		
11	ตรงข้าม บริษัท นิปปุ่น ถนน 5/6	✓		
12	ข้าง บริษัท พอสเทิ่ม ถนนโครงเขตปลอดอากร	✓		
13	ข้าง บริษัท ทอสเทิ่ม ถนนเขตปลอดอากร	✓		
14	ตรงข้าม บริษัท โกลาง ถนนเขตปลอดอากร	✓		
15	ข้าง บริษัท ซูมิโซโกลบอล ถนนเขตปลอดอากร	✓		
16	ข้าง บริษัท ซีเคสเบทคล ถนนเขตปลอดอากร	✓		
17	ข้าง บริษัท สยนซวน ถนนเขตปลอดอากร	✓		
18	ตรงข้าม ฝ่ายโยธา ถนนไทยคอน	✓		
19	ตรงข้ามแปลงว่าง	✓		
20	ตรงข้าม บริษัท ดูโบด้า ถนนไทยคอน	✓		
21	ตรงข้าม บริษัท ซิน-เอ็ตสุ ถนนไทยคอน	✓		
22	ตรงข้าม บริษัท ซิน-เอ็ตสุ ถนนไทยคอน ซ.2	✓		
23	ข้าง บริษัท เอบารา ถนนไทยคอน ซ.3	✓		
24	ข้าง บริษัท เอ็มพีเอ็ม ถนนไทยคอน ซ.3	✓		
25	ตรงข้าม บริษัท อีแกท ถนนไทยคอน ซ.3	✓		
26	ข้าง บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ ถนน 5/6	✓		
27	หน้า บริษัท เอ็นอีซี คินเฟรอน เทีย ไทย ถนน 5/7	✓		
28	หน้า บริษัท ไทยไวร์ ถนน 7	✓		
29	หน้า บริษัท พรีซิสชั่น ถนน 7	✓		
30	หน้า บริษัท GHP (คลัง) ถนน 7	✓		
31	หน้า บริษัท นวนคร (บ่อบำบัด) ถนน 14	✓		
32	แยกหลัง บริษัท สุซา ถนน 14/พรีเมี่ยมโซน	✓		
33	หน้า บริษัท ซันฟ่าว ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
34	หน้า บริษัท เวอร์เท็กซ์ ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
35	หน้า บริษัท เวอร์เท็กซ์ 1 ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
36	หน้า บริษัท เวอร์เท็กซ์ 2 ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
37	ตรงข้าม บริษัท ดูโบด้า ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
38	หน้า บริษัท อาหารเบทเทอ ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
39	หลัง บริษัท อาหารเบทเทอ ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
40	แยก บริษัท เบทาโกร ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
41	หน้า บริษัท ซิมเพิ้ลฟู้ดส์ ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
42	หน้า บริษัท เบทาโกร ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
43	หน้า บริษัท ไทยบอนด์ ถนน 12	✓		
44	หน้า บริษัท ดูโบด้า ถนน 10	✓		
45	ข้าง บริษัท ไชโนเวล ถนน 10	✓		
46	หน้า บริษัท ไคริน ถนน 5	✓		

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายฉลองชัย สังข์ดำ วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบคิดอยู่เรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

ชุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
47	ตรงข้ามบริษัท ทีทีเรซิดัล ถนน 5/4	✓		
48	หน้า บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ ถนน 5	✓		
49	หน้า บริษัท ฟูจิกูระ ถนน 5	✓		
50	หน้า บริษัท กันไซเท่ลล์ ถนน 5	✓		
51	ตรงข้าม บริษัท MK ถนน 5	✓		
52	ตรงข้าม บริษัท SGL ถนน 5	✓		
53	ข้าง บริษัท ข้าวแสนดี ถนน 4/1	✓		
54	หน้า บริษัท มิก ถนน 4/1	✓		
55	ซ้อปปิ้งโฮม ซอย 2	✓		
56	ซ้อปปิ้งโฮม ซอย 1	✓		
57	ตรงข้าม บริษัท เมทอ็อกไซด์ ถนน 3	✓		
58	ตรงข้าม ปั๊มน้ำมัน ปตท ถนน 1	✓		
59	หน้า หมู่บ้าน TFD ตรงข้าม ทิฟฟารีน ถนน 1	✓		
60	หน้า บริษัท แอร์โปร ถนน 20A	✓		
61	หลัง บริษัท ทิฟฟารีน ถนน 20A	✓		
62	หน้า บริษัท ไซโก้ พรีซิชั่น ถนน 24	✓		
63	หน้า อาคารฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	✓		
64	หน้า บริษัท Focuz ถนน 20	✓		
65	สี่แยกกลาง ซอยไทยธานี 35	✓		
66	หน้าลานจอดรถ ซอยไทยธานี 15 กลางซอย	✓		
67	บริษัท สาร์คัน (ฝั่งขาออก) ถนน 24	✓		
68	บ.มิซซินฟูดส์กับบ.ซินคาวะ ถนน 24/2	✓		
69	หน้า บริษัท ไทยสะพิบัง (ฝั่งขาออก) ถนน 24	✓		
70	หน้า บริษัท โตมิ ถนน 13	✓		
71	หน้า บริษัท โรม ตรงข้ามหมู่บ้านเอสไซท์ ถนน 1	✓		
72	หมู่บ้านวิลล่าซอย2กับซอย3(ฝั่งขาออก) ถนน 1	✓		
73	ก่อนถึงร้านอัลฉีด ถนน 1	✓		
74	สามแยกTOTกะกลาง(ฝั่งขาออก) ถนน 1	✓		
75	ข้าง บริษัท SGL ถนน 4	✓		
76	หน้า บริษัท ซัมโยเทมส (ฝั่งขาออก) ถนน 5	✓		
78	หน้า บริษัท ซัมโยซินโค ถนน 5	✓		
79	หน้า บริษัท ไคซิน ถนน 5	✓		
80	ไทยธานีซ.15 กลางซอย	✓		
81	ไทยธานีซ.23 คลางซอย	✓		
82	ไทยธานีซ.35 กลางซอย	✓		
83	บ.สุนทร ถนน 11	✓		
84	บ.โอกาโมโต ถนน 13	✓		
85	บ.มูซาชิ ถนน 13	✓		
86	บ.ไทยนิตชิ ถนน 15	✓		
87	หมู่บ้านเอสไซต์ ถนน 1	✓		
88	ไพรเวซี่ ถนน 20	✓		
89	บ.ไฟกัส ถนน 20	✓		
90	บ.JVC ถนน 20	✓		
91	บ.ไทยสะพิบัง ถนน 24	✓		
92	บ.ซุปเปอร์ไปรศักส์ ถนน 19	✓		

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายฉลองชัย สังข์ดำ วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบคิดอยู่เรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

ชุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
93	บ.กรีนลาฟิกซ์ ถนน 16	✓		
94	หอพัก บ.ไคซิน วิลล่า	✓		
95	หอฟูจิรี ถนน 4	✓		
96	สนามกีฬา บคอ. ซอย 7	✓		
97	บ.เอเอ็งฟู้ดส์ ถนน 12	✓		
98	บ.ฮาชิโอคะ ถนน 5/3	✓		
99	บ.เคซิน ถนน 5/5	✓		
100	หลัง BIG C สามแยก	✓		
101	ตรงข้ามโรงรับจำนำท่าโขลง	✓		
102	วิลล่า ซอย.2 ท้ายซอย	✓		
103	บล็อก 1 ซอย.2/1	✓		
104	สนามกีฬา ซอย.24	✓		
105	หน้า บ.ฮาท	✓		
106	หน้า บ.โซคิท	✓		
107	หน้า บ. ซินเอ็คซี	✓		
108	บ.ไทยไคโซ	✓		
109	ถนน นวนคร 22	✓		
110	ถนน นวนคร 24/2	✓		
111	ข้าง บ.ฟูจิโพลี่ ถนน นวนคร 4/1	✓		
112	ถนน นวนคร 26/1	✓		
113	หน้า บคอ.ซอย 1	✓		
114	หน้า Nncg ถนน Permium Zone	✓		
115	หน้า บ.ซินเทล ถนนนวนคร 7	✓		
116	ข้าง บ.ซุปเปอร์ไปรศักส์ ถนน 24	✓		
117	หน้า บ.เซิร์ธ ถนน 5/4	✓		
118	ปั๊มบางจาก ถนน 5/2	✓		
119	หลังคลินิคทันตกรร วิลล่า	✓		
120	ข้างหอพักนวพร 1 ไทยธานี 43	✓		

เจ้าหน้าที่จ่ายน้ำและมาตรน้ำ / หัวหน้าส่วนจ่ายน้ำ

10/10/68

ผู้จัดการฝ่ายผลิตน้ำ

10/10/68

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายฉลองชัย สังข์อ่ำ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบติดอยู่เรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

จุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	หน้า บริษัท ไทยโฟม ถนน 19	✓		
2	หน้า บริษัท ไชโก้ อินสทรูเม้นท์ ถนน 19	✓		
3	หน้า บริษัท ยามาฮัตสึ ถนน 19	✓		
4	หน้า บริษัท UACJ ถนน 19	✓		
5	ตรงข้าม บริษัท NMB ถนน 16	✓		
6	หน้า บริษัท นวศรี ถนน 17	✓		
7	ตรงข้าม บริษัท ซังเลียว ถนน 16	✓		
8	ข้าง บริษัท หลินชิน ถนน 16	✓		
9	ข้าง บริษัท ณเรศ์เสฟ็ด ถนน 16	✓		
10	หน้า บริษัท หลงเฟ็ม ถนน 1	✓		
11	ตรงข้าม บริษัท นิปปุน ถนน 5/6	✓		
12	ข้าง บริษัท ทอสเท็ม ถนนโครงเขตปลอดอากร	✓		
13	ข้าง บริษัท ทอสเท็ม ถนนเขตปลอดอากร	✓		
14	ตรงข้าม บริษัท โกฮาง ถนนเขตปลอดอากร	✓		
15	ข้าง บริษัท ซูมิโซโกสบอส ถนนเขตปลอดอากร	✓		
16	ข้าง บริษัท ซีเอสเมทอล ถนนเขตปลอดอากร	✓		
17	ข้าง บริษัท สหนชวน ถนนเขตปลอดอากร	✓		
18	ตรงข้าม ฝั่งขาเข้า ถนนไทยลอน	✓		
19	ตรงข้ามแปลงว่าง	✓		
20	ตรงข้าม บริษัท สุโบต้า ถนนไทยลอน	✓		
21	ตรงข้าม บริษัท ชิน-เอ็ตสู ถนนไทยลอน	✓		
22	ตรงข้าม บริษัท ชิน-เอ็ตสู ถนนไทยลอน ซ.2	✓		
23	ข้าง บริษัท เดนาโร ถนนไทยลอน ซ.3	✓		
24	ข้าง บริษัท เอ็มพีเคิม ถนนไทยลอน ซ.3	✓		
25	ตรงข้าม บริษัท อีแกท ถนนไทยลอน ซ.3	✓		
26	ข้าง บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ ถนน 5/6	✓		
27	หน้า บริษัท เซ็นซีซี อินฟรอน เทีย ไทย ถนน 5/7	✓		
28	หน้า บริษัท ไทยไวร์ ถนน 7	✓		
29	หน้า บริษัท พรีซิสชั่น ถนน 7	✓		
30	หน้า บริษัท GHP (คลัง) ถนน 7	✓		
31	หน้า บริษัท นวนคร (นิคำบัด) ถนน 14	✓		
32	แยกหลัง บริษัท สุซ่า ถนน 14/พรีเมี่ยมโซน	✓		
33	หน้า บริษัท ซันฟลาว ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
34	หน้า บริษัท เวอร์เท็กซ์ ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
35	หน้า บริษัท เวอร์เท็กซ์ 1 ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
36	หน้า บริษัท เวอร์เท็กซ์ 2 ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
37	ตรงข้าม บริษัท สุโบต้า ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
38	หน้า บริษัท อาหารเบทเทอ ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
39	หลัง บริษัท อาหารเบทเทอ ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
40	แยก บริษัท เบทาโกร ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
41	หน้า บริษัท ซิบพิ้งฟู้ดส์ ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
42	หน้า บริษัท เบทาโกร ถนน พรีเมี่ยมโซน	✓		
43	หน้า บริษัท ไทยบอนด์ ถนน 12	✓		
44	หน้า บริษัท สุโบต้า ถนน 10	✓		
45	ข้าง บริษัท ไชโนเวล ถนน 10	✓		
46	หน้า บริษัท ไดชิน ถนน 5	✓		

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายฉลองชัย สังข์อ่ำ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบติดอยู่เรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

จุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
47	ตรงข้ามบริษัท ทีซีซีเดิน ถนน 5/4	✓		
48	หน้า บริษัท บางลอกบรรจุภัณฑ์ ถนน 5	✓		
49	หน้า บริษัท ฟูจิฮูระ ถนน 5	✓		
50	หน้า บริษัท ทันไซเฟลย์ ถนน 5	✓		
51	ตรงข้าม บริษัท MK ถนน 5	✓		
52	ตรงข้าม บริษัท SGL ถนน 5	✓		
53	ข้าง บริษัท ข้าวแสนดี ถนน 4/1	✓		
54	หน้า บริษัท มิก ถนน 4/1	✓		
55	ซื่อปิ่งโฮม ซอย 2	✓		
56	ซื่อปิ่งโฮม ซอย 1	✓		
57	ตรงข้าม บริษัท เมทอ็อกไซด์ ถนน 3	✓		
58	ตรงข้าม ปั๊มน้ำมัน ปตท ถนน 1	✓		
59	หน้า หมู่บ้าน TFD ตรงข้าม กิฟฟารีน ถนน 1	✓		
60	หน้า บริษัท เซร์โปร ถนน 20A	✓		
61	หลัง บริษัท กิฟฟารีน ถนน 20A	✓		
62	หน้า บริษัท ไชโก้ พรีซิชั่น ถนน 24	✓		
63	หน้า อาคารฝึกระบบน้ำเพื่อยุติสาธารณภัย	✓		
64	หน้า บริษัท Focuz ถนน 20	✓		
65	สี่แยกกลาง ซอยไทยธานี 35	✓		
66	หน้าสถานขยครอ ซอยไทยธานี 15 กลางซอย	✓		
67	บริษัท คาร์สัน (ฝั่งขาออก) ถนน 24	✓		
68	บ.นิชชินฟูดส์กับบ.ชินคาวะ ถนน 24/2	✓		
69	หน้า บริษัท ไทยละชิบัง (ฝั่งขาออก) ถนน 24	✓		
70	หน้า บริษัท โตมิ ถนน 13	✓		
71	หน้า บริษัท โรม ตรงข้ามหมู่บ้านเมทไซด์ ถนน 1	✓		
72	หมู่บ้านวิลล่าชซอ2กับซอย3(ฝั่งขาออก) ถนน 1	✓		
73	ก่อนถึงวัดเอ็ดนิต ถนน 1	✓		
74	สามแยกTOTทะกลาง(ฝั่งขาออก) ถนน 1	✓		
75	ข้าง บริษัท SGL ถนน 4	✓		
76	หน้า บริษัท ซัยโกมล (ฝั่งขาออก) ถนน 5	✓		
78	หน้า บริษัท ซับโนซิน โด ถนน 5	✓		
79	หน้า บริษัท ไดชิน ถนน 5	✓		
80	ไทยธานีซ.15 กลางซอย	✓		
81	ไทยธานีซ.23 กลางซอย	✓		
82	ไทยธานีซ.35 กลางซอย	✓		
83	บ.สุนทร ถนน 11	✓		
84	บ.โคดาโมโต ถนน 13	✓		
85	บ.มูราชิ ถนน 13	✓		
86	บ.ไทยมิคชิ ถนน 15	✓		
87	หมู่บ้านเมทไซด์ ถนน 1	✓		
88	ไพรเวซี่ ถนน 20	✓		
89	บ.โฟกัส ถนน 20	✓		
90	บ.JVC ถนน 20	✓		
91	บ.ไทยละชิบัง ถนน 24	✓		
92	บ.ซุปเปอร์โปรดักส์ ถนน 19	✓		

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายฉลองชัย สังข์ดำ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบติดอยู่เรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

จุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
93	บ.กรีนลาเท็กซ์ ถนน 16	✓		
94	หอพัก บ.ไดชิน วิลล่า	✓		
95	หอฟูจิซี ถนน 4	✓		
96	สนามกีฬา บคอ. ซอย 7	✓		
97	บ.เคเอ็งฟู้ดส์ ถนน 12	✓		
98	บ.ฮาชิโอคะ ถนน 5/3	✓		
99	บ.เคชิน ถนน 5/5	✓		
100	หลัง BIG C สามแยก	✓		
101	ตรงข้ามโรงรับจำนำท่าใหญ่	✓		
102	วิลล่า ซอย.2 ท้ายซอย	✓		
103	บล็อก 1 ซอย.2/1	✓		
104	สนามกีฬา ซอย.2-1	✓		
105	หน้า ม.อาท	✓		
106	หน้า บ.ไซคิท	✓		
107	หน้า บ. ชินเอ็คซี	✓		
108	บ.ไทยไดโซ	✓		
109	ถนน นวนคร 22	✓		
110	ถนน นวนคร 24/2	✓		
111	ข้าง ม.ฟูจิโพลี่ ถนน นวนคร 4/1	✓		
112	ถนน นวนคร 26/1	✓		
113	หน้า บคอ.ซอย 1	✓		
114	หน้า Nneg ถนน Permium Zone	✓		
115	หน้า บ.จินเทค ถนนนวนคร 7	✓		
116	ข้าง บ.ซุปเปอร์โปรดักส์ ถนน 24	✓		
117	หน้า บ.เอิร์ธ ถนน 5/4	✓		
118	ปั๊มบางจาก ถนน 5/2	✓		
119	หลังคลินิคทันตกรร วิลล่า	✓		
120	ข้างหอพักนวนคร 1 ไทยธานี 43	✓		

เจ้าหน้าที่จ่ายน้ำและมาตรน้ำ / หัวหน้าส่วนจ่ายน้ำ

10/11/68

ผู้จัดการฝ่ายผลิตน้ำ

10/11/68

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายฉลองชัย สังข์ดำ วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบติดอยู่เรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

จุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	หน้า บริษัท ไทยไฟน ถนน 19	✓		
2	หน้า บริษัท ไชโย้ ดีนสทรูเม้นท์ ถนน 19	✓		
3	หน้า บริษัท กรมาคัดลี ถนน 19	✓		
4	หน้า บริษัท UACJ ถนน 19	✓		
5	ตรงข้าม บริษัท NMB ถนน 16	✓		
6	หน้า บริษัท นวศรี ถนน 17	✓		
7	ตรงข้าม บริษัท ซังเกียว ถนน 16	✓		
8	ข้าง บริษัท หลินเซิน ถนน 16	✓		
9	ข้าง บริษัท เนสท์เอฟู้ด ถนน 16	✓		
10	หน้า บริษัท ทอสเพ็ม ถนน 1	✓		
11	ตรงข้าม บริษัท นิปปุ่น ถนน 5/6	✓		
12	ข้าง บริษัท ทอสเพ็ม ถนนโครงเขตปลอดอากร	✓		
13	ข้าง บริษัท ทอสเพ็ม ถนนเขตปลอดอากร	✓		
14	ตรงข้าม บริษัท โกลาง ถนนเขตปลอดอากร	✓		
15	ข้าง บริษัท ฐามิโซโกสบอด ถนนเขตปลอดอากร	✓		
16	ข้าง บริษัท ชิลเพ็มทอส ถนนเขตปลอดอากร	✓		
17	ข้าง บริษัท สยนชวน ถนนเขตปลอดอากร	✓		
18	ตรงข้าม ฮ่ายโฮรา ถนนไทยคอน	✓		
19	ตรงข้ามแปลงว่าง	✓		
20	ตรงข้าม บริษัท คูโบต้า ถนนไทยคอน	✓		
21	ตรงข้าม บริษัท ชิน-เอ็ตสุ ถนนไทยคอน	✓		
22	ตรงข้าม บริษัท ชิน-เอ็ตสุ ถนนไทยคอน ซ.2	✓		
23	ข้าง บริษัท เซบารา ถนนไทยคอน ซ.3	✓		
24	ข้าง บริษัท เอ็มพีเอ็ม ถนนไทยคอน ซ.3	✓		
25	ตรงข้าม บริษัท ฮีแกท ถนนไทยคอน ซ.3	✓		
26	ข้าง บริษัท ถสมเกรวจุกัมซ์ ถนน 5/6	✓		
27	หน้า บริษัท เอ็นอีซี อินฟรอน เทีย ไทย ถนน 5/7	✓		
28	หน้า บริษัท ไทยไวร์ ถนน 7	✓		
29	หน้า บริษัท ฟรีซิสชั่น ถนน 7	✓		
30	หน้า บริษัท GHP (หลัง) ถนน 7	✓		
31	หน้า บริษัท นวนคร (บ่อบำบัด) ถนน 14	✓		
32	แยกหลัง บริษัท สุซ่า ถนน 14/ฟรีเมี่ยมโซน	✓		
33	หน้า บริษัท ซันฟลาว ถนน ฟรีเมี่ยมโซน	✓		
34	หน้า บริษัท เวอร์เทิกซ์ ถนน ฟรีเมี่ยมโซน	✓		
35	หน้า บริษัท เวอร์เทิลซ์ 1 ถนน ฟรีเมี่ยมโซน	✓		
36	หน้า บริษัท เวอร์เทิลซ์ 2 ถนน ฟรีเมี่ยมโซน	✓		
37	ตรงข้าม บริษัท คูโบต้า ถนน ฟรีเมี่ยมโซน	✓		
38	หน้า บริษัท อาหารเบทเทอ ถนน ฟรีเมี่ยมโซน	✓		
39	หลัง บริษัท อาหารเบทเทอ ถนน ฟรีเมี่ยมโซน	✓		
40	แยก บริษัท เบทาโกร ถนน ฟรีเมี่ยมโซน	✓		
41	หน้า บริษัท จินเพ็ยฟู้ดส์ ถนน ฟรีเมี่ยมโซน	✓		
42	หน้า บริษัท เบทาโกร ถนน ฟรีเมี่ยมโซน	✓		
43	หน้า บริษัท ไทยบอนด์ ถนน 12	✓		
44	หน้า บริษัท คูโบต้า ถนน 10	✓		
45	ข้าง บริษัท ไชโยแวล ถนน 10	✓		
46	หน้า บริษัท ไดชิน ถนน 5	✓		

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายฉลองชัย สังข์อ่ำ วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบติดอยู่เรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

จุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
47	ตรงข้ามบริษัท ทีซีซีดัน ถนน 5/4	✓		
48	หน้า บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ ถนน 5	✓		
49	หน้า บริษัท ฟูจิกูระ ถนน 5	✓		
50	หน้า บริษัท กันไซเฟสส์ ถนน 5	✓		
51	ตรงข้าม บริษัท MK ถนน 5	✓		
52	ตรงข้าม บริษัท SGL ถนน 5	✓		
53	ข้าง บริษัท ข้าวแถนดี ถนน 4/1	✓		
54	หน้า บริษัท มิก ถนน 4/1	✓		
55	ซ็อกปิ่งโสม ซอย 2	✓		
56	ซ็อกปิ่งโสม ซอย 1	✓		
57	ตรงข้าม บริษัท เมทล็อกไซด์ ถนน 3	✓		
58	ตรงข้าม ปั๊มน้ำมัน ปตท ถนน 1	✓		
59	หน้า หมู่บ้าน TFD ตรงข้าม กิฟฟารีน ถนน 1	✓		
60	หน้า บริษัท แชร์โปร ถนน 20A	✓		
61	หลัง บริษัท กิฟฟารีน ถนน 20A	✓		
62	หน้า บริษัท ไซโก้ พรีซิชั่น ถนน 24	✓		
63	หน้า อาคารศูนย์ระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	✓		
64	หน้า บริษัท Focuz ถนน 20	✓		
65	สี่แยกกลาง ซอยไพธานี 35	✓		
66	หน้าสถานีตำรวจ ซอยไทยธานี 15 กลางซอย	✓		
67	บริษัท คาร์สัน (สิ่งขาออก) ถนน 24	✓		
68	บ.นิชชินฟูดส์กับบ.ชินสาวะ ถนน 24/2	✓		
69	หน้า บริษัท ไทยสะพิบัง (สิ่งขาออก) ถนน 24	✓		
70	หน้า บริษัท โคมิ ถนน 13	✓		
71	หน้า บริษัท โรม ตรงข้ามหมู่บ้านเลคไซด์ ถนน 1	✓		
72	หมู่บ้านวิลล่าซอย2กับซอย3(สิ่งขาออก) ถนน 1	✓		
73	ก่อนถึงร้านอัลชิด ถนน 1	✓		
74	สามแยกTOTกาญจนา(สิ่งขาออก) ถนน 1	✓		
75	ข้าง บริษัท SGL ถนน 4	✓		
76	หน้า บริษัท ซันโคมล (สิ่งขาออก) ถนน 5	✓		
77	หน้า บริษัท ซันโบชิน โค ถนน 5	✓		
78	หน้า บริษัท ไดริน ถนน 5	✓		
79	ไทยธานีซ.15 กลางซอย	✓		
80	ไทยธานีซ.23 กลางซอย	✓		
81	ไทยธานีซ.35 กลางซอย	✓		
82	บ.สุนพร ถนน 11	✓		
83	บ.โอกาโมโล ถนน 13	✓		
84	บ.บูชาชิ ถนน 13	✓		
85	บ.ไทยมิตซู ถนน 15	✓		
86	หมู่บ้านเลคไซด์ ถนน 1	✓		
87	ไพรเวชี ถนน 20	✓		
88	บ.ไฟก้ัส ถนน 20	✓		
89	บ.JVC ถนน 20	✓		
90	บ.ไทยอะจิบัง ถนน 24	✓		
91	บ.ซุปเปอร์ไฟรศักร์ ถนน 19	✓		

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนอกอาคาร(Hydrants) ประจำเดือน

ผู้ตรวจ นายฉลองชัย สังข์อ่ำ วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 10:00 น.

การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

1. หัวดับเพลิงมีสภาพดีไม่เสียหาย และใช้งานได้
2. ตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
3. มีฝาครอบติดอยู่เรียบร้อย
4. ใส่สารหล่อลื่นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงรักษา
5. มีการทดสอบหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการเปิดและปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกมาจากหัวดับเพลิง

จุดที่	บริเวณ	ผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
93	บ.กรีนลาเท็กซ์ ถนน 16	✓		
94	หอพัก บ.ไดริน วิลล่า	✓		
95	หอฟูจิซึ ถนน 4	✓		
96	สนามกีฬา บคอ. ซอย 7	✓		
97	บ.เอเอ็งฟู้ดส์ ถนน 12	✓		
98	บ.ฮาชิโยคะ ถนน 5/3	✓		
99	บ.เคชิน ถนน 5/5	✓		
100	หลัง BIG C สามแยก	✓		
101	ตรงข้ามโรงรับจำนำท่าโขลง	✓		
102	วิลล่า ซอย.2 ท้ายซอย	✓		
103	บล็อก 1 ซอย.2/1	✓		
104	สนามกีฬา ซอย.24	✓		
105	หน้า บ.ธาท	✓		
106	หน้า บ.โซคิล	✓		
107	หน้า บ. ชินเอ็คซี่	✓		
108	บ.ไทยโคโช	✓		
109	ถนน นวนคร 22	✓		
110	ถนน นวนคร 24/2	✓		
111	ข้าง บ.ฟูจิไพธี่ ถนน นวนคร 4/1	✓		
112	ถนน นวนคร 26/1	✓		
113	หน้า บคอ.ซอย 1	✓		
114	หน้า Nneg ถนน Permium Zone	✓		
115	หน้า บ.จินเทค ถนนนวนคร 7	✓		
116	ข้าง บ.ซุปเปอร์โปรดักส์ ถนน 24	✓		
117	หน้า บ.เดิร์ช ถนน 5/4	✓		
118	ปั๊มกางอาด ถนน 5/2	✓		
119	หลังคลินิคทันตกรร วิลล่า	✓		
120	ข้างหอพักนวพร 1 ไทยธานี 43	✓		

เจ้าหน้าที่จ่ายน้ำและมาตรน้ำ / หัวหน้าส่วนจ่ายน้ำ

8 / 12 / 68

ผู้จัดการฝ่ายผลิตน้ำ

08 / 12 / 68

เอกสารแนบที่ ก-39

แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุรั่วไหลของสารเคมีของโรงงานรายโรง

Dainichiseika

บริษัท ไดนิชิ คัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร I-ES04-002 หน้า 1 ของ 8
ชื่อเรื่อง : การจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์หกรั่วไหลลงบนพื้น/ลำราง	วันที่เริ่มใช้ 20 ส.ค. 44
	แก้ไขครั้งที่ 12
	วันที่มีผลบังคับใช้ 10 พ.ย. 64

ผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป/หัวหน้างานขึ้นไป

หน่วยงาน : ทุกหน่วยงานที่มีวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามรายการดังกล่าวนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหกรั่วไหลลงบนพื้น /ลำรางภายในโรงงาน และป้องกันมลพิษที่จะเกิดขึ้นซ้ำ

ขอบเขต

เป็นวิธีปฏิบัติงานที่ครอบคลุมถึง

1. คลังวัตถุดิบ
2. ฝ่ายผลิต
3. ฝ่ายปฏิบัติการ
4. คลังสินค้า
5. ฝ่ายซ่อมบำรุง
6. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

คำจำกัดความ

	คำศัพท์	ความหมาย
1.	Chemical and Additive	สารเคมี และสารปรุงแต่ง
2.	Colorant	สี
3.	Liquid	ของเหลว
4.	Paste Sol	สารที่มีลักษณะกึ่งของแข็งถึงของเหลว
5.	Plastic	พลาสติก
6.	Reinforced Plastic and Composite	สารเคมีความแข็งแรง
7.	Solid	ของแข็ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

	รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร
1.	F-ES04-013	บันทึกการตรวจสอบลำรางและอุปกรณ์สำหรับตอบสนองเหตุการณ์หกรั่วไหล

Dainichiseika

บริษัท ไดนิชิ คัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร I-ES04-002 หน้า 2 ของ 8
ชื่อเรื่อง : การจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์หกรั่วไหลลงบนพื้น/ลำราง	วันที่เริ่มใช้ 20 ส.ค. 44
	แก้ไขครั้งที่ 12
	วันที่มีผลบังคับใช้ 10 พ.ย. 64

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

I. ลำดับของการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์หกรั่วไหลลงบนพื้น

1. พนักงานในเหตุการณ์แจ้งเพื่อนที่อยู่บริเวณใกล้ที่สุดให้ทำการแจ้งหัวหน้างานทันที
2. ในกรณี Methylene Chloride หรือ กรดเกลือจะต้องมีการอพยพพนักงานออกนอกบริเวณโดยให้พนักงานในเหตุการณ์ตะโกนบอกและควบคุมพื้นที่ในเบื้องต้น
3. พนักงานในเหตุการณ์สกัดกั้นการกระจายของวัตถุดิบ
4. พนักงานทุกคนที่อยู่ในพื้นที่และเหตุการณ์ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
5. หัวหน้างานทำหน้าที่บัญชาการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
6. ดำเนินการจัดการตามรายละเอียดในตาราง
7. ถ้าเป็นการหกรั่วไหลของสารเคมีอันตรายให้ผู้จัดการแผนกประสานงานกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
8. ผู้จัดการแผนกประเมินสถานการณ์และหาแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดซ้ำ
9. ผู้จัดการแผนกส่งรายงานต่อ EMR เพื่อวางแผนในการตรวจติดตาม

หมายเหตุ

กรณีน้ำมันหกรั่วไหลจากรถยนต์ที่นำเข้ามาภายในบริษัท ฯ พนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์ จะต้องนำภาชนะจากป้อมยามมารองรับน้ำมันที่หกรั่วไหลทันที

II. ลำดับของการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์หกรั่วไหลลงลำราง

1. พนักงานในเหตุการณ์แจ้งเพื่อนที่อยู่บริเวณใกล้ที่สุดให้ทำการแจ้งหัวหน้างานทันที
2. ถ้าต้องมีการอพยพพนักงานออกนอกบริเวณให้พนักงานในเหตุการณ์ตะโกนบอกและควบคุมพื้นที่ในเบื้องต้น
3. พนักงานในเหตุการณ์สกัดกั้นการไหลที่กระจายออกไปนอกพื้นที่
4. ใช้เศษผ้าหรือทรายกลบเพื่อหยุดการไหลลงลำรางอย่างต่อเนื่อง
5. หัวหน้างานโทรแจ้งยามเพื่อทำการปิดประตูน้ำ
6. หัวหน้างานติดต่อฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อขอความช่วยเหลือในการใช้ไดโวสูบน้ำขึ้นมา
7. พนักงานทุกคนที่อยู่ในพื้นที่และเหตุการณ์ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
8. หัวหน้างานทำหน้าที่บัญชาการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
9. ดำเนินการจัดการตามรายละเอียดในตาราง
10. ถ้าเป็นการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายให้ผู้จัดการแผนกประสานงานกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

11. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและถ้าพบว่ามีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

12. ผู้จัดการแผนกประเมินสถานการณ์และหาแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดซ้ำ

13. ผู้จัดการแผนกส่งรายงานต่อ EMR เพื่อวางแผนในการตรวจติดตาม

14. ทำการฟื้นฟูพื้นที่เกิดเหตุ

III. เมื่อเกิดเหตุการณ์หกรั่วไหลในตอนกลางคืนหรือวันทำงานล่วงเวลา

1. ให้พนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์แจ้งไปยังเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงทำการแจ้งหัวหน้างานหรือพนักงานที่มีตำแหน่งสูงสุดทันที

2. หัวหน้างานหรือพนักงานที่มีตำแหน่งสูงสุด ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินในเบื้องต้น

3. กรณีที่เกินกำลังที่จะแก้ไขปัญหา ให้ติดต่อไปยังผู้บริหารของบริษัทตามรายชื่อที่ติดไว้ในป้อมรปภ.หรือห้อง Office Production

IV. จัดให้มีการฝึกอบรมการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์หกรั่วไหล เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

V. จัดให้มีการตรวจสอบลำรางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบสนองเหตุการณ์หกรั่วไหลฯ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

ในเดือน มกราคมและกรกฎาคม ของทุกปี ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ตามแบบฟอร์ม "บันทึกการตรวจสอบลำรางและอุปกรณ์สำหรับตอบสนองเหตุการณ์หกรั่วไหล" (F-ES04-013) และหากการตรวจสอบพบว่า ลำรางหรืออุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ไม่พร้อมใช้งาน หรือมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะต้องดำเนินการแจ้งซ่อม และแก้ไขในทันที

หมายเหตุ

กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานประจำพื้นที่ดูแลตาม เอกสารอ้างอิง: แสดงตารางจุดจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับตอบสนองเหตุการณ์หกรั่วไหล หากพบสิ่งผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมทันที

VI.วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภายในโรงงาน แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ ดังนี้

1. ของแข็ง

2. ของเหลว

Dainichiseika

บริษัท ไดนิชิ คัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

VII.ตารางการจัดการเมื่อมีวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์หกรั่วไหลลงบนพื้น/ลำราง

ประเภท	วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	การกระทำเมื่อเกิดการรั่วไหลบนพื้น	การกระทำเมื่อเกิดการรั่วไหลลงลำราง	อุปกรณ์ป้องกันภัย
I.Solid	1.Plastic	1. กวาดให้สะอาดโดยรอบ	1. ปิดประตูน้ำ	1. ผ้าปิดจมูก
หน่วยงานที่มีการจัดเก็บ	- Natural Plastic		2. กวาดขึ้นมาหรือใช้ไดโวปั๊มขึ้นมาใส่ถัง	
	- Finished Goods		3. จัดเก็บถังบริเวณถัง 200Lและติดป้ายชื่อ	
คลังวัตถุดิบ				
ฝ่ายผลิต		**การกำจัด : เศษพลาสติก**	การกำจัด : กรองเม็ดพลาสติก-->เศษพลาสติก	
คลังสินค้า			**: น้ำ ---> บ่อพักน้ำทิ้ง**	
	2. Chemicals and Additive	1. กวาดให้สะอาดโดยรอบ	1. ปิดประตูน้ำ	1. ผ้าปิดจมูก
หน่วยงานที่มีการจัดเก็บ	- Antioxidants	2. ดูดฝุ่นตามซอก	2. กวาดขึ้นมาหรือใช้ไดโวปั๊มขึ้นมาใส่ถัง	2. แว่นตากันสารเคมี
	- Antistatics		3.จัดเก็บถังบริเวณถัง 200L และติดป้ายชื่อ	3. ถุงมือยาง
คลังวัตถุดิบ	- Additive		วัตถุดิบ	
ฝ่ายผลิต	- Flame Retardant			
	- Stabilizer			
	- Dispersion Agent	**การกำจัด : เคมีภัณฑ์แข็งผง**	**การกำจัด:ติดต่อบริษัทที่ทำการบำบัดโดย**	
	- Chemical for Water Treatment		**Waste Team**	
	3. Reinforced Plastic and Composite	1.กวาดให้สะอาดโดยรอบ	1. ปิดประตูน้ำ	1. ผ้าปิดจมูก,3M
หน่วยงานที่มีการจัดเก็บ	- Glass Fiber	2. ดูดฝุ่นตามซอก	2. กวาดขึ้นมาหรือใช้ไดโวปั๊มขึ้นมาใส่ถัง	2. แว่นตากันสารเคมี
	- Mica	3. ทำความสะอาดร่างกายทันที	3.จัดเก็บถังบริเวณถัง 200L และติดป้ายชื่อ	3. ถุงมือผ้า/หนัง
คลังวัตถุดิบ			วัตถุดิบ	4. ปลอกแขน
ฝ่ายผลิต				
		การกำจัด : เคมีภัณฑ์แข็งผง	**การกำจัด:ติดต่อบริษัทที่ทำการบำบัดโดย**	
			Waste Team	
	4. Colorant	1. กวาดให้สะอาดโดยรอบ	1. ปิดประตูน้ำ	1. ผ้าปิดจมูก,3M
หน่วยงานที่มีการจัดเก็บ	- Pigment	2. ใช้ Calicium Carbonate Calofil 100	2. กวาดขึ้นมาหรือใช้ไดโวปั๊มขึ้นมา	2..แว่นตากันสารเคมี
	-Dye Staff	หรือทรายกลบเกลือ ในกรณีที่ไม่สามารถ	3.จัดเก็บถังบริเวณถัง 200L และติดป้ายชื่อ	3. ถุงมือยาง
คลังวัตถุดิบ	- DA Color	กวาดได้หมด	วัตถุดิบ	
ฝ่ายผลิต	- PV Color	3. กวาดให้สะอาดโดยรอบ		
	- PLC Semi Product	4. ดูดฝุ่นตามซอก		
		5. ใช้ผ้าเช็ด		
		การกำจัด : เคมีภัณฑ์แข็งผง	การกำจัด:ติดต่อบริษัทที่ทำการบำบัดโดย	
			Waste Team	

Dainichiseika

บริษัท ไดนิชิ คัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร I-ES04-002 หน้า 5 ของ 8
ชื่อเรื่อง : การจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์หกรั่วไหลลงบนพื้น/ลำราง	วันที่เริ่มใช้ 20 ส.ค. 44
	แก้ไขครั้งที่ 12
	วันที่มีผลบังคับใช้ 10 พ.ย. 64

VII.ตารางการจัดการเมื่อมีวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์หกรั่วไหลลงบนพื้น/ลำราง (ต่อ)

ประเภท	วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	การกระทำเมื่อเกิดการรั่วไหลบนพื้น	การกระทำเมื่อเกิดการรั่วไหลลงลำราง	อุปกรณ์ป้องกันภัย
II.Liquid **หน่วยงานที่มีการจัดเก็บ** คลังวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต	5. Methylene Chloride / กรดเกลือ	1.อพยพพนักงานออกนอกบริเวณเกิดเหตุ 2.สกัดกั้นไม่ให้คนอื่นเข้าไปในพื้นที่ 3.ใช้ทรายกลบ 4.เก็บกวาดให้สะอาดโดยรอบ **การกำจัด: เคมีภัณฑ์แข็งผง**	1.อพยพพนักงานออกนอกบริเวณเกิดเหตุ 2. ปิดประตูน้ำ 3. จัดเก็บในถัง และนำไปเก็บบริเวณถัง 200L และติดป้ายชื่อ **การกำจัด: 1. ติดต่อบริษัทที่ทำการบำบัดโดย Waste Team**	1. หน้ากากกรองสารเคมี 2. แว่นตากันสารเคมี 3. ถุงมือผ้า/ยาง 4. ปลอกแขน
	6. - Plasticizer - Stabilizer - Parafin - Lubricant oil for Matintainance	1. ใช้ผ้าซับหรือทรายกลบ 2. เก็บกวาดให้สะอาดโดยรอบ 3. ใช้ผ้าชุบน้ำผสม Detergent ทำความสะอาด 4. ใช้ผ้าแห้งให้สะอาด **การกำจัด: 1.เคมีภัณฑ์แข็งผง** **2. เศษผ้า**	1. ปิดประตูน้ำ 2. จัดเก็บในถัง และนำไปเก็บบริเวณถัง 200L และติดป้ายชื่อ **การกำจัด: 1. ติดต่อบริษัทที่ทำการบำบัดโดย Waste Team**	1. ผ้าปิดจมูก 2. แว่นตากันสารเคมี 3. ถุงมือยาง
หน่วยงานที่มีการจัดเก็บ ฝ่ายซ่อมบำรุง	7. - Solvent - Chemical for Water Treatment	1. ใช้ผ้าซับหรือทรายกลบ 2. เก็บกวาดให้สะอาดโดยรอบ 3. ใช้ผ้าชุบน้ำผสม Detergent ทำความสะอาด 4. ใช้ผ้าแห้งให้สะอาด **การกำจัด: 1.เคมีภัณฑ์แข็งผง** **2. เศษผ้า**	1. ปิดประตูน้ำ 2. จัดเก็บในถัง และนำไปเก็บบริเวณถัง 200L และติดป้ายชื่อ **การกำจัด:ทำการบำบัดให้เป็นกลางก่อนปล่อยสู่บ่อพัก**	1. ผ้าปิดจมูก,3M 2. แว่นตากันสารเคมี 3. ถุงมือยาง

Dainichiseika

บริษัท ไดนิชิ คัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร I-ES04-002 หน้า 6 ของ 8
ชื่อเรื่อง : การจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์หกรั่วไหลลงบนพื้น/ลำราง	วันที่เริ่มใช้ 20 ส.ค. 44
	แก้ไขครั้งที่ 12
	วันที่มีผลบังคับใช้ 10 พ.ย. 64

VII.ตารางการจัดการเมื่อมีวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์หกรั่วไหลลงบนพื้น/ลำราง (ต่อ)

ประเภท	วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	การกระทำเมื่อเกิดการรั่วไหลบนพื้น	การกระทำเมื่อเกิดการรั่วไหลลงลำราง	อุปกรณ์ป้องกันภัย
III. **หน่วยงานที่มีการจัดเก็บ** ฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง	8. - กากพลาสติก (Monomer) - น้ำมันเครื่อง	1. ใช้ผ้าซับหรือทรายกลบ 2. เก็บกวาดให้สะอาดโดยรอบ 3. ใช้ผ้าชุบน้ำผสม Detergent ทำความสะอาด 4. ใช้ผ้าแห้งให้สะอาด **การกำจัด: 1.เคมีภัณฑ์แข็งผง** **2. เศษผ้า**	1. ปิดประตูน้ำ 2. จัดเก็บในถัง และนำไปเก็บบริเวณถัง 200L และติดป้ายชื่อ **กรณีน้ำทิ้งจากโรงงาน ลงลำรางให้ใช้ไดโวดูดขึ้นมาแล้วปล่อยสู่บ่อพักน้ำทิ้ง การกำจัด: 1. ติดต่อบริษัทที่ทำการบำบัดโดย Waste Team**	1. ผ้าปิดจมูก 2. แว่นตากันสารเคมี 3. ถุงมือยาง

VIII.ประตูกั้นน้ำลำราง

1. แผนผังประตูกั้นน้ำลำรางในโรงงาน

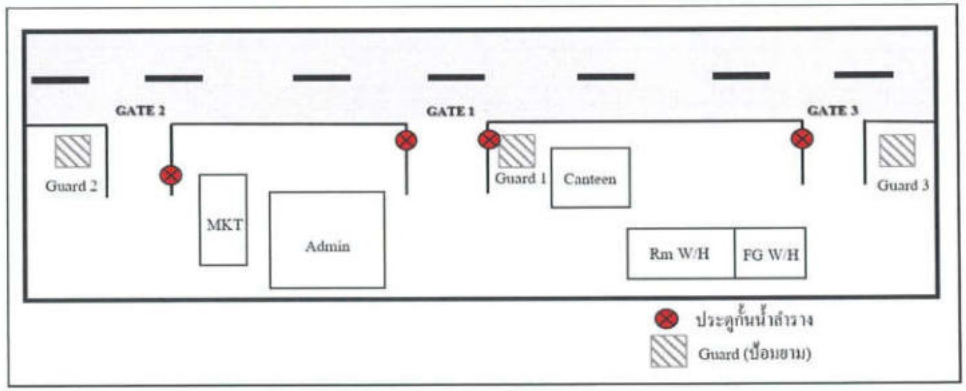

ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร I-ES04-002 หน้า 7 ของ 8
	วันที่เริ่มใช้ 20 ส.ค. 44
ชื่อเรื่อง : การจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์หกรั่วไหลลงบนพื้น/ลำราง	แก้ไขครั้งที่ 12
	วันที่มีผลบังคับใช้ 10 พ.ย. 64

VIII.ประตูกั้นน้ำลำราง (ต่อ)

2. การเปิด-ปิดผังประตูกั้นน้ำลำรางในโรงงาน

ตำแหน่งประตูกั้นน้ำลำราง	การเปิด-ปิด
1. ประตูที่ 1	- เสียบแผ่นประตูกั้นน้ำลงตามรางของแผ่นประตู เพื่อปิด - ดึงแผ่นประตูกั้นน้ำออกจากรางของแผ่นประตู เพื่อเปิด
2. ประตูที่ 2	- ดันประตูกั้นน้ำที่ติดตั้งไว้ในลำราง ให้มาอยู่ในแนวที่ปิดลำรางไว้ จากนั้นลงกลอนประตู เพื่อปิด - ปลดกลอนประตูน้ำลำราง ดันแผ่นประตูกั้นน้ำออกให้อยู่ในแนวเดียวกันกับผนังลำราง เพื่อเปิด
3. ประตูที่ 3	- หมุนที่พวงมาลัยของประตูกั้นน้ำในทิศ "ทวนเข็ม" นาฬิกาเพื่อปิด - หมุนที่พวงมาลัยของประตูกั้นน้ำในทิศ "ตามเข็ม" นาฬิกาเพื่อเปิด

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ ⊗ แทนตำแหน่งของประตูกั้นน้ำลำรางน้ำ

ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร I-ES04-002 หน้า 8 ของ 8
	วันที่เริ่มใช้ 20 ส.ค. 44
ชื่อเรื่อง : การจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์หกรั่วไหลลงบนพื้น/ลำราง	แก้ไขครั้งที่ 12
	วันที่มีผลบังคับใช้ 10 พ.ย. 64

เอกสารอ้างอิง: แสดงตารางชุดจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับตอบสนองเหตุการณ์หกรั่วไหล

ชุดที่		รายการอุปกรณ์ที่จัดเตรียม	
1	ลำรางระบายน้ำ	1	ฝาปิดลำราง
		2	สภาพภายในลำราง / ความสะอาด
2	ป๊อมยาม 1	1	ประตูกั้นน้ำ
		2	ถังทราย
		3	ถังผ้า
		4	ถาดรองน้ำมัน
3	ป๊อมยาม 2	1	ประตูกั้นน้ำ
		2	ถังทราย
		3	ถังผ้า
		4	ถาดรองน้ำมัน
4	ป๊อมยาม 3	1	ประตูกั้นน้ำ
		2	ถังทราย
		3	ถังผ้า
		4	ถาดรองน้ำมัน
5	โรงขยะ 3	1	ถัง 200 ลิตร (ถังฉุกเฉิน)
		2	ถังทราย
6	โรงขยะ 5	1	ถัง 200 ลิตร (ถังฉุกเฉิน)
		2	ถังทราย
7	VP Room 4	1	ถังทราย

ORIGINAL

Mik Electronic Corporation (Thailand) Ltd. **ISO 14001**

คู่มือ การปฏิบัติเมื่อเกิดสารเคมีรั่วไหล Chemical Leak Emergency Manual	เอกสารเลขที่	วันที่	แก้ไขครั้งที่	หน้าที่
	EI-CHM-01	06 SEP.'19	8	1 OF 5

การปฏิบัติเมื่อเกิดสารเคมีรั่วไหล

Chemical Leak Emergency Manual

Approved : [redacted] **Date :** 06 SEP.'19
Managing D

Approved : [redacted] **Date :** 06. SEP. '19
Factory Man

Reviewed : [redacted] **Date :** 6 Sep.' 19
EMR.

CHANGE RECORD

REV. No.	Date	Responsible Person	Description of Change
0	01 NOV.'02	Mrs. Rattanaporn L.	Initial Release
1	15 FEB.'03	Mrs. Rattanaporn L.	See DAR # CHA 023/03
2	27 MAR.'03	Mrs. Rattanaporn L.	See DAR # CHA 078/03
3	23 JUN.'03	Mrs. Rattanaporn L.	See DAR # CHA 175/03
4	14 AUG.'13	Mrs. Nongnuch S.	DR. # CHA 098/13
5	29 AUG.'15	Mrs. Nongnuch S.	DR. # CHA 063 /15
6	24 FEB.'16	Mrs. Nongnuch S.	DR. # CHA 024 /16
7	13 MAR.'18	Mrs. Nongnuch S.	DR. # CHA 043/18
8	06 SEP.'19	Mrs. Benjawan W.	DR. # CHA 105/19

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีในบริษัทฯ

2. ขอบเขต

วิธีปฏิบัติงานฉบับนี้ใช้เฉพาะภายในบริษัทฯ และผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ เท่านั้น

3. ความรับผิดชอบ

3.1 ผู้รับผิดชอบพื้นที่ มีหน้าที่ ระงับเหตุและประเมินความรุนแรงและทำความสะอาดพื้นที่

3.2 หัวหน้างาน มีหน้าที่ พิจารณาระดับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้น

3.3 จป. วิชาชีพ มีหน้าที่ พิจารณาความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและร่วมระงับเหตุการณ์ พร้อมทั้งวางแผนมาตรการป้องกัน

3.4 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ดูแลให้คำปรึกษา สั่งการ และตัดสินใจขอความช่วยเหลือ

4. คำจำกัดความ

4.1 Hot Work หมายถึง การทำงานที่มีความร้อนและ/หรือมีประกายไฟ

4.2 Hazard Waste หมายถึง ของเสียอันตราย

5. ระเบียบปฏิบัติ

5.1 ผู้พบเห็นเหตุการณ์ แจ้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ ที่มีรายชื่อที่ติดแสดงให้เห็นในพื้นที่จัดเก็บสารเคมีหรือในกรณีที่มีการหกรั่วไหลเกิดขึ้นในขณะที่มีการเคลื่อนย้าย หรือเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให้แจ้งต่อหัวหน้างาน หรือผู้รับผิดชอบพื้นที่นั้น

5.2 ผู้รับผิดชอบพื้นที่ และหัวหน้างาน รีบไปยังสถานที่เกิดเหตุ และพิจารณาดำเนินการตามลำดับความรุนแรงดังนี้

ความรุนแรงปริมาณที่หกรั่วไหล	ระดับที่ 0 0-5 ลิตร	ระดับที่ 1 5-50 ลิตร	ระดับที่ 2 > 50 ลิตร
ผู้รับผิดชอบ	- ผู้รับผิดชอบพื้นที่	- ผู้รับผิดชอบพื้นที่ - หัวหน้างาน - ผู้จัดการแผนก	- ผู้รับผิดชอบพื้นที่ - หัวหน้างาน - ผู้จัดการแผนก - ผู้จัดการโรงงาน

5.3 ความรุนแรงระดับที่ 0

5.3.1 ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งผู้รับผิดชอบพื้นที่ บริเวณที่เก็บสารเคมี

5.3.2 ผู้รับผิดชอบพื้นที่และหัวหน้างาน รีบไปยังสถานที่เกิดเหตุ และพยายามหยุดการรั่วไหลที่แหล่งกำเนิด เช่น ปิดวาล์ว อุดรูรั่ว ฯลฯ

5.3.3 ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ทำความสะอาดพื้นที่ สารเคมี หกรั่วไหล โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้คือ

5.3.3.1 สารเคมี หกรั่วไหล ลงพื้นดิน/พื้นปูนซีเมนต์

- (8) ใช้ผงดูดซับ เช่น ทราย เทล้อมรอบสารเคมีที่รั่วไหลเพื่อกักบริเวณไม่ให้ขยายออกไปมากขึ้น
- ค่อยๆ เทผงดูดซับลงบนสารเคมีที่รั่วไหล โดยใช้ไม้กวาด กวาดผงดูดซับไปมาบนสารเคมี เพื่อให้ผงดูดซับรวมตัวกับสารเคมี
- (8) เก็บผงดูดซับที่ใช้แล้วลงในถุงดำและผูกปากถุงให้แน่น และใส่ลงในถังขยะอันตรายสีแดงปิดฝาให้สนิท เพื่อนำไปกำจัดต่อไป

5.3.3.2 สารเคมีหก รั่วไหล ลงรางระบายน้ำ

- หาวิธีป้องกันไม่ให้สารเคมีที่รั่วไหลลงรางระบายน้ำ
- สำรวจรางระบายน้ำและใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่สารเคมียังไปไม่ถึง
- ใช้อุปกรณ์ดูดซับวางไปในผิวน้ำ รางระบายน้ำโดยคลอด ทิ้งไว้ให้อุปกรณ์ดูดซับน้ำและสารเคมี จนกระทั่งไม่มีเหลืออยู่ในรางระบายน้ำ
- (8) นำวัสดุหรืออุปกรณ์ดูดซับที่ใช้แล้ว ใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้เรียบร้อย และนำไปทิ้งในถังขยะอันตรายสีแดง และนำไปเก็บไว้ในสถานที่ที่กำหนด เพื่อนำไปกำจัดต่อไป

5.4 ความรุนแรงระดับที่ 1

5.4.1 ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งผู้รับผิดชอบพื้นที่บริเวณที่เก็บสารเคมี

5.4.2 ผู้รับผิดชอบพื้นที่รีบไปยังจุดเกิดเหตุ และพยายามหยุดการรั่วไหลที่แหล่งกำเนิด

5.4.3 จป. วิชาชีพ รีบไปยังจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามข้อ 5.3.3.1 และ/หรือ 5.3.3.2

5.4.4 ผู้จัดการแผนก กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นด้วยความเรียบร้อยและรายงานต่อผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

5.5 ความรุนแรงระดับที่ 2

5.5.1 ปฏิบัติตามข้อ 5.3.1 , 5.3.2 และข้อ 5.3.3

5.5.1.1 สารเคมีหก รั่วไหล ลงบนพื้นดิน/ปูนซีเมนต์

- ปฏิบัติตามข้อ 5.3.3.1

5.5.1.2 สารเคมีหก รั่วไหล ลงรางระบายน้ำ

- หาวิธีป้องกันไม่ให้สารเคมีที่เหหลือไหลลงรางระบายน้ำ
- สำรวจรางระบายน้ำและใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่สารเคมียังไปไม่ถึง หากไม่สามารถหาพบให้แจ้ง ร.ป.ภ. ปิดประตูระบายน้ำที่จะออกสู่สาธารณะ
- ใช้ปั๊มดูดสารเคมีใส่ในถัง 200 ลิตร นำน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีให้มีการกำจัดตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดการของเสีย (EP-WSM-01)
- ใช้อุปกรณ์หรือวัสดุดูดซับไปวางในผิวน้ำในรางระบายน้ำโดยตลอด ทิ้งไว้ให้อุปกรณ์ดูดซับน้ำและสารเคมี จนกระทั่งไม่มีเหลืออยู่ในรางระบายน้ำ
- (8) นำวัสดุอุปกรณ์ดูดซับที่ใช้แล้วทิ้งในถุงพลาสติกแล้วผูกปากถุงให้แน่น และใส่ในถังขยะอันตรายสีแดง เพื่อนำไปกำจัดตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดการของเสีย (EP-WSM-01)

5.5.2 ผู้จัดการแผนก กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรายงานต่อผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

5.5.3 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ให้คำปรึกษาและเป็นผู้ตัดสินในขอความช่วยเหลือจากภายนอกในกรณีที่เกินความสามารถที่จะระงับได้

ข้อควรระวัง

8 1. ในกรณีที่สารเคมีรั่วไหล ซึ่งเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพตามระบบ GHS (Globally Harmonized System for Classification and labeling of Chemicals) และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม

2. ในกรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล ซึ่งเป็นสารไวไฟ จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

- หยุดการทำงานที่ทำให้เกิดความร้อนหรือเกิดประกายไฟ Hot Work ในระยะโดยรวมอย่างน้อย 10 เมตร
- ในกรณีที่สารเคมีไวไฟหก รั่วไหลในปริมาณมากให้ปิดกั้นบริเวณโดยรอบ และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมเพื่อรับสถานะการณ์หากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้

หมายเหตุ : กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้น บุคคลที่เกี่ยวข้องในใบรายงานการสอบสวนเหตุการณ์ผิดปกติ ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม “รายงานการสอบสวนเหตุการณ์ผิดปกติ ” (EF-EPR-01)

6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

6.1 ระเบียบปฏิบัติเรื่องการเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (EP-EPR-01)

6.2 ระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดการของเสีย (EP-WSM-01)

7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

7.1 รายงานการสอบสวนเหตุการณ์ผิดปกติ (EF-EPR-01)

7.2 แบบฟอร์มการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน (EF-EPR-02)

8. บันทึก

ชื่อเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่เก็บ	ระยะเวลาการจัดเก็บ	วิธีการจัดเก็บ
1. รายงานการสอบสวนเหตุการณ์ผิดปกติ (EF-EPR-01)	จป.วิชาชีพ	GA Room	ตลอดไป	เรียงตามวันที่
2. แบบฟอร์มการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน (EF-EPR-02)	จป.วิชาชีพ	GA Room	ตลอดไป	เรียงตามวันที่

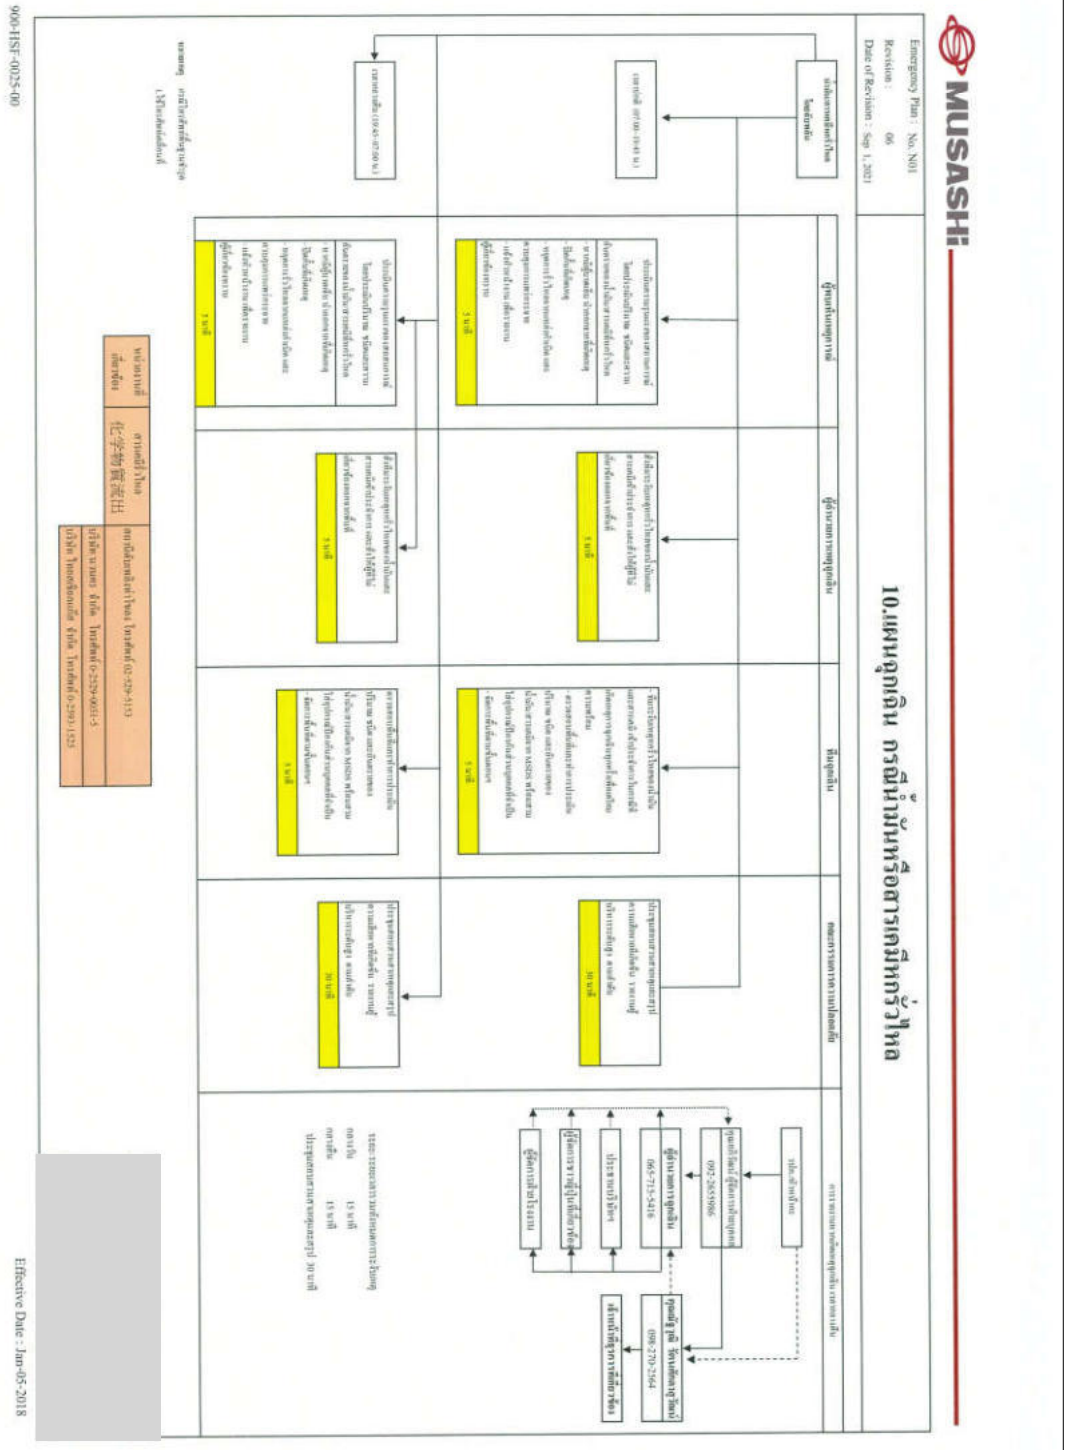

แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

FOOD PASSION

แผนรองรับสภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

แผนฉุกเฉินนี้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลต่อบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัดและพื้นที่รอบโรงงาน

1. วัตถุประสงค์ (Objective)

1.1 ระงับเหตุเพื่อลดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตคนและชุมชนให้น้อยที่สุด

1.2 รักษาทรัพย์สิน และอุปกรณ์มิให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความเสียหายน้อยที่สุด

1.3 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้ที่ประสบเหตุ

1.4 เพื่อการฟื้นฟูและปรับปรุงสถานที่เกิดเหตุให้กลับสู่สภาพปกติ

2. ขอบเขต (Scope)

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินนี้ใช้กับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เลขที่ 101/113 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ครอบคลุมถึงพนักงานของบริษัทฯ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่องาน

3. คำจำกัดความ (Definitions)

3.1 ภาวะฉุกเฉิน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณของบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

3.2 จุดรวมพล หมายถึง พื้นที่ปลอดภัยที่พนักงานอพยพมารวมกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ซึ่งกำหนดไว้ คือ “บริเวณด้านหน้าป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย”

3.3 ทีมดับเพลิง หมายถึง ทีมงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระงับเหตุฉุกเฉิน

3.4 การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ หมายถึง การตระเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และผู้รับผิดชอบตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจนและรัดกุม โดยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

4. สถานที่ตั้งและแผนผังบริษัทฯ (Location)

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 101/113 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

แผนผังแสดงที่ตั้งของบริษัทฯ

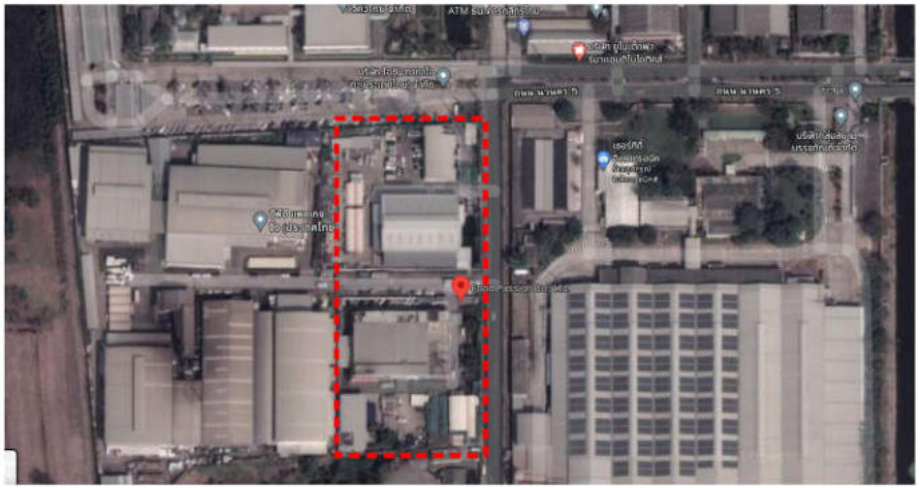

5.ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ

5.1 ความรุนแรงเล็กน้อย คือ เหตุการณ์ที่ผู้พบเหตุสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองโดยใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรือโดยทีมดับเพลิงภายในบริษัทฯ โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภาครัฐ

5.2 ความรุนแรงปานกลาง คือ เหตุการณ์ที่ผู้พบเหตุไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง ต้องขอความช่วยเหลือจากภายนอก เช่น ทีมดับเพลิงของการนิคม หรือ ทีมสนับสนุนจากหน่วยงานราชการใกล้เคียง และอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ และบริเวณใกล้เคียง ต้องประกาศอพยพพนักงานทั้งบริษัทฯ

5.3 ความรุนแรงมาก คือเหตุการณ์ที่ผู้พบเหตุไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง และต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่น ทีมดับเพลิงจากหน่วยงานส่วนกลางของจังหวัด และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ และชุมชน อย่างรุนแรง

6.แผนการอบรม

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาดังนี้

6.1 หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ จป. มีหน้าที่จัดหลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานตามกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ข้อ 27 ต้องจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรม

6.2 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ข้อ 30 ต้องจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

6.3 การอบรมและซ้อมแผนกรณีสารเคมีหกรั่วไหล โดยจัดให้มีการอบรมและฝึกซ้อมอยางน้อยปีละ 1 ครั้งเฉพาะหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตรายและสถานที่จัดเก็บสารเคมีอันตราย

6.4 การอบรมและซ้อมแผนกรณีก๊าซ LPG รั่วไหล โดยจัดให้มีการอบรมและซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเฉพาะพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG โดยทุกหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมจะต้องมีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจและประสิทธิภาพของการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินพนักงานรู้หน้าที่ สามารถควบคุมสถานการณ์และปฏิบัติตนตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

7. การตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

บริษัทฯมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา โดยการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เหล่านั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พศ.2552 ดังมีรายละเอียดดังนี้

อุปกรณ์	วิธีการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ถังดับเพลิงชนิด CO2 ถังดับเพลิงชนิดโฟม ถังดับเพลิงชนิดฮาโลตรอน	ตรวจสอบเกจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก ยกถังพลิกฟังเสียงสารในถัง	ทุกๆ 1 เดือน ทุกๆ 3 เดือน	เจ้าหน้าที่ จป. หน่วยงานภายนอก
หัวรับน้ำดับเพลิง หัวดับเพลิงนอกอาคาร	ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทดสอบ (เปิด - ปิด) บำรุงรักษา	ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกปี ทุกครึ่งปี	แผนกซ่อมบำรุง
สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสาย	ตรวจสอบ	ทุกเดือน	แผนกซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่ จป.
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ทดสอบสัญญาณ	ทุก 6 เดือน	แผนกซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่ จป.

8. การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

นอกจากนี้บริษัทฯกำหนดให้บุคลากรตัวแทนจากแต่ละแผนกที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยดำเนินการตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง หากพบสภาพที่เป็นอันตรายที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยทันที

9. การระงับเหตุฉุกเฉิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

9.1 ผู้บริหารฝ่าย - ผลิตและโลจิสติกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง

9.2 ผู้ชำนาญงาน - ธุรการ มีหน้าที่เป็นผู้อำนวยการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูกิจการ

9.3 ผู้จัดการแผนกผลิต เป็นผู้สั่งการดับเพลิงและสั่งการอพยพ

9.4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีหน้าที่ ตรวจสอบอุปกรณ์ในการดับเพลิง จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ในการดับเพลิงและเป็นผู้คอยช่วยเหลือประสานงานรวมทั้งสั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งประเมินความเสียหายและรายงานผู้บริหาร

9.5 ผู้จัดการแผนกอื่น มีหน้าที่ ควบคุมพนักงานในหน่วยงานของตนในการดำเนินการอพยพ และตรวจสอบพนักงานและประเมินความเสียหาย

9.6 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และทีมสนับสนุน มีหน้าที่ดำเนินการระงับเหตุ, ช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย

9.7 ทีมซ่อมบำรุง มีหน้าที่ ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้า, ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อำนวยการดับเพลิง

9.8 เจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน และอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ

9.9 ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ปฏิบัติตามงานรักษาความปลอดภัย โดยทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้

9.10 ผู้จัดการทุกแผนก ดำเนินการประสานงานและประเมินผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นและร่วมกันทบทวนแผนป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้

9.11 เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มีหน้าที่ประสานงานการฝึกอบรมเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินและขั้นตอนต่างๆ ตามแผน

9.12 พนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการแจ้งเหตุเมื่อพบสิ่งผิดปกติและดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

10. ขั้นตอนการระงับเหตุกรณีสารเคมีหกรั่วไหล

10.1 กรณีหกรั่วไหลปริมาณน้อยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เมื่อสารเคมีหกรั่วไหลปริมาณน้อยสามารถควบคุมได้และเพื่อเป็นการป้องกันการกระจายเป็นบริเวณกว้างและลดการระเหยของสารเคมีให้พนักงานปฏิบัติดังนี้

1. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น แว่นตา ถุงมือยาง หน้ากาก
2. หยุดการรั่วไหลของสารเคมี
3. นำถุงทรายหรือตัวดูดซับหรือเศษผ้าวางล้อมพื้นที่ที่มีการการหกรั่วไหล ป้องกันการไหล

กระจายที่เป็นวงกว้าง

4. นำตัวดูดซับวางซับสารเคมีที่หก ให้ทั่วบริเวณ
5. รวบรวมตัวดูดซับที่ปนเปื้อนสารเคมีใส่ถุงดำและทิ้งลงถังขยะอันตราย เพื่อส่งกำจัดให้ถูกวิธี (อย่าสัมผัสตัวดูดซับที่ปนเปื้อนสารเคมีด้วยมือเปล่า)
6. จัดการพื้นที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย
7. ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ตรวจสอบสภาพการใช้งานและนำมาจัดเก็บไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย

10.2 ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีสารเคมีเหลวหกรั่วไหล ปริมาณมากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

1. เห็นเหตุการณ์ต้องแจ้งหัวหน้างานทันที
2. หัวหน้างานระดมพลจัดการกับสารเคมีที่หกรั่วไหลและรายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (เบอร์ติดต่อภายใน 515) ทันที
3. กำจัดแหล่งที่อาจทำให้เกิดการลุกไหม้ เกิดประกายไฟ เปลวไฟ
4. หยุดการรั่วไหลทันที (ถ้าไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย) โดยการตั้งภาชนะให้ด้านที่มีรอยรั่วตั้งขึ้น
5. ปิดกั้นพื้นที่ ห้ามพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการหกรั่วไหล
6. ถ้ามีการเปลี่ยนถ่ายภาชนะต้องใช้สายดินทุกครั้ง
7. ห้ามสัมผัสสารเคมีหรือน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีในพื้นที่ที่สารเคมีหกรั่วไหล
8. ป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วไหล ลงสู่แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือบริเวณที่อับอากาศ โดยใช้อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล
9. เคลื่อนย้ายสารติดไฟ (เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า น้ำมัน) ออกจากบริเวณที่หก
10. นำตัวดูดซับที่ปนเปื้อนสารเคมีและเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทิ้งลงในขยะอันตราย เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี
11. ถ้าพนักงานได้รับสารเคมีต้อง ได้รับการปฐมพยาบาลและส่งแพทย์โดยทันที

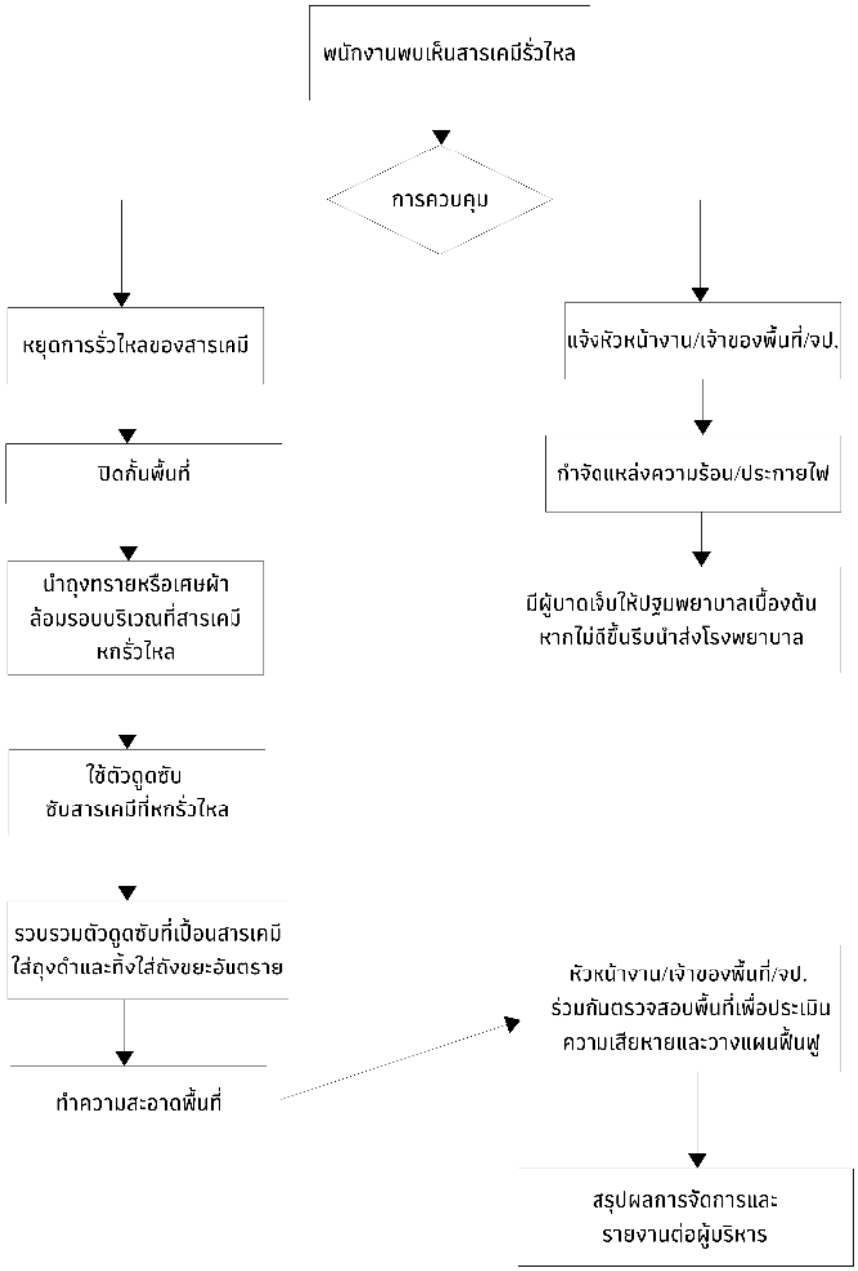

10.3 ขั้นตอนการระงับเหตุฉุกเฉินกรณีก๊าซ LPG รั่วไหล การตรวจตราป้องกัน

1. ทีมซ่อมบำรุง เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบดูแลระบบการทำงานของการส่งก๊าซ LPG รวมทั้งการตรวจสอบหารอยรั่วภายนอกอาคาร ซึ่งกำหนดแผนการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดเก็บบันทึกและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดต่างๆ จะตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปประจำวัน และเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบและประสานงานต่อไป รวมทั้งบันทึกเหตุการณ์ที่ตรวจพบในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันด้วย

กรณีก๊าซรั่วไหลในพื้นที่ปิด หรือในอาคาร

1. เมื่อมีการรั่วไหลเกิดขึ้น พนักงานในพื้นที่จะได้กลิ่นแก๊ส
2. พนักงานที่ปฏิบัติงานต้องหยุดการปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟทันที
3. หยุดการรั่วไหลของก๊าซทันที ถ้าสามารถจัดการได้โดยปิดวาล์วที่ใกล้ที่สุด
4. เปิดประตูหน้าต่าง ๆทั้งหมดที่มี และจัดระบบระบายอากาศเท่าที่ทำได้เพื่อระบายก๊าซออกสู่ภายนอกโดยเร็ว
5. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (เบอร์ติดต่อภายใน 515) และทีมซ่อมบำรุง เพื่อตรวจสอบพื้นที่และปิดระบบวาล์วที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ให้ผู้ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุออกจากพื้นที่ทั้งหมด เพื่อป้องกันอันตราย
7. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ตรวจสอบก๊าซในอากาศที่เหลืออยู่(ถ้าจำเป็น)จากนั้นให้ดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดตามวิธีการที่กำหนด
8. กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ติดต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ (สถานีดับเพลิงท่าโขลง 02-529-5153-4, เบอร์โทรฉุกเฉินนวนคร 02-529-4701)
9. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ พิจารณาวิธีการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและรายงานตามขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินต่อไป

กรณีก๊าซรั่วไหลในพื้นที่โล่งแจ้ง หรือภายนอกอาคาร

1. ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เคียง ต้องหยุดการปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟทันที
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (เบอร์ติดต่อภายใน 515) เพื่อตรวจสอบพื้นที่ และประสานงานกับทีมผู้ที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ HR เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปิดกั้นพื้นที่ ให้ผู้ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุออกจากพื้นที่ทั้งหมด และกันบุคคลภายนอกไม่ให้เข้าไปในจุดเกิดเหตุ
3. ทีมผู้เกี่ยวข้องและทีมซ่อมบำรุง เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและปิดระบบวาล์วและตรวจสอบก๊าซในอากาศที่เหลืออยู่(ถ้าจำเป็น)จากนั้นให้ดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ตามวิธีการที่กำหนด
4. กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ติดต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง(สถานีดับเพลิงท่าโขลง 02-529-5153-4, เบอร์โทรฉุกเฉินนวนคร 02-529-4701) เพื่อดำเนินการ
5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ พิจารณาวิธีการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและรายงานตามขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินต่อไป

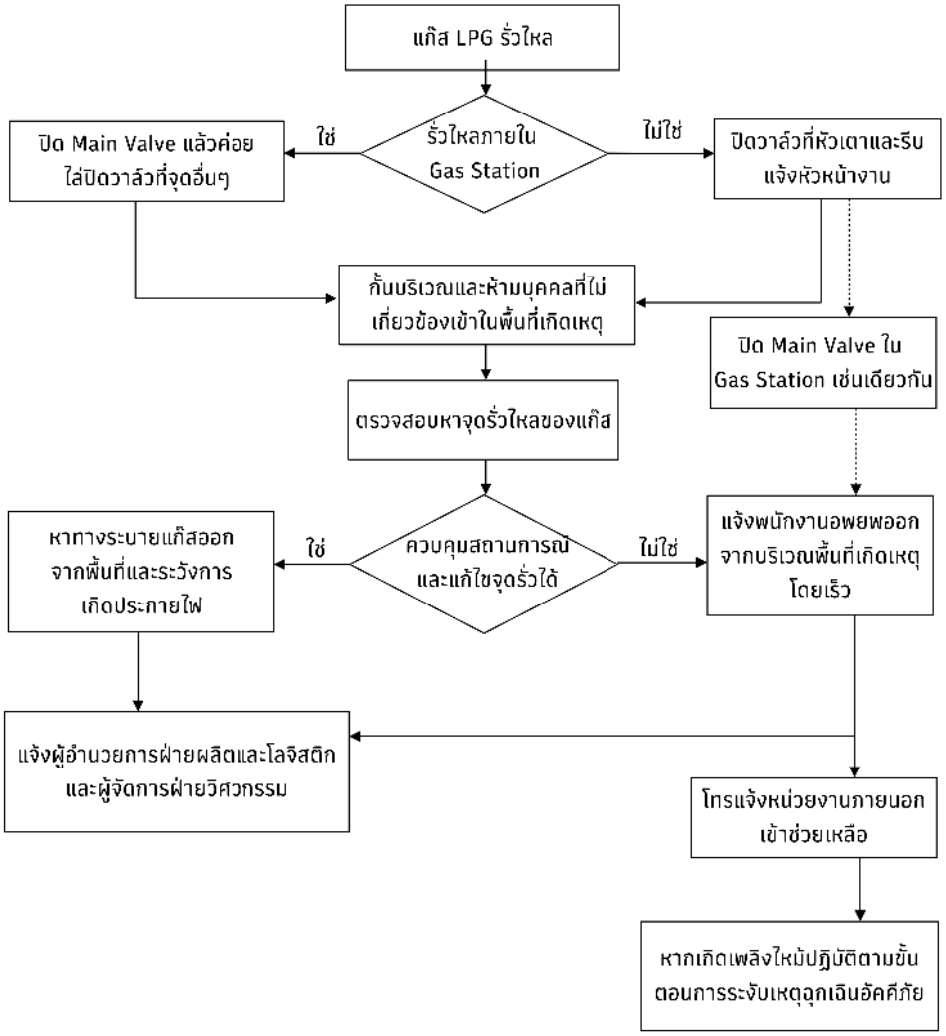

11. การสื่อสารกรณีเหตุฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินหน่วยงานภายนอก

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลการุณเวช นวนคร	02-5294533
โรงพยาบาลภัทรธนบุรี	02-9018400-9
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	02-9269999
สถานีดับเพลิงท่าโขลง สถานีดับเพลิงคลองหลวง สถานีตำรวจ อ.คลองหลวง	02-5295153 02-9011657 02-5246010-3
สถานีตำรวจพระอินทร์ราชา	03-5311191
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1129
แจ้งเหตุไฟไหม้	199
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคลองหลวง	02-5987491
กู้ชีพ นเรนทร	02-3548222
แพทย์ฉุกเฉิน	1669
กูชีพ วชิรพยาบาล	1554
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย	191
อุบัติเหตุบนทางด่วน ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชม.	1543 02-7510951-3
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ จส.100	1137
สถานีวิทยุ สวพ.91	1644

12. ขั้นตอนการอพยพ

12.1 อำนาจหน้าที่

ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป เป็นผู้มีอำนาจประกาศใช้แผนอพยพโดยพิจารณาตัดสินใจใช้แผนอพยพสามารถกระทำได้ต่อเมื่อได้พิจารณาและวิเคราะห์เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนั้นแล้วเห็นว่ามีความรุนแรงจนอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่พนักงานในพื้นที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้

12.2 การประกาศใช้แผนอพยพ อาจจะประกาศใช้ได้ตามขอบข่ายดังต่อไปนี้

12.2.1 ประกาศใช้เฉพาะพื้นที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเท่านั้น

1 2.2.2 ประกาศใช้ในพื้นที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินและพื้นที่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ หรือความเสียหายจากเหตุฉุกเฉิน

12.2.3. ทุกพื้นที่ทั้งหมดในบริษัท

12.3 วิธีการหรือสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดคำสั่งหรือประกาศใช้แผนอพยพ

12.3.1 สัญญาณแจ้งอพยพ

12.3.2 ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง

12.4 การเตรียมพร้อมเพื่อการอพยพของเจ้าหน้าที่นำอพยพ

12.4.1. ในภาวะปกติ

- ทำการตรวจสอบเส้นทางประตูฉุกเฉิน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอพยพ
- ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้นำอพยพได้ ให้แจ้งหัวหน้างานให้ทราบโดยด่วน
- ปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายชื่อพนักงานในพื้นที่เป็นประจำ
- ต้องทราบว่าในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นั้น พนักงานคนใดมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบใด ในแผนอพยพ และแผนฉุกเฉิน

12.4.2 ในภาวะฉุกเฉิน

ให้เจ้าหน้าที่นำอพยพประจำพื้นที่ทำการสำรวจตรวจสอบและดำเนินการให้เส้นทางและประตูฉุกเฉินที่จะใช้ในการอพยพประจำพื้นที่ตามที่ได้กำหนดไว้ตามเอกสารการกำหนดเส้นทางอพยพให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและไม่มีสิ่งกีดขวาง ทั้งนี้ให้ทำการโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งหรือมีสัญญาณตามข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้

- ทันทีที่ทราบหรือได้รับแจ้งว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในบริษัท
- ได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้
- ทันทีที่ทราบหรือได้รับแจ้งประกาศการใช้แผนอพยพไม่ว่าในพื้นที่ใดก็ตาม

12.5 การเตรียมพร้อมของพนักงาน

12.5.1 ในภาวะปกติ

- ต้องทราบเส้นทางประตูฉุกเฉินที่ใช้ในการอพยพและทิศทางที่จะไปสู่จุดรวมพลตามที่ได้รับการอบรมในเรื่องแผนฉุกเฉินหรือแผนอพยพ หรือจากคำชี้แจงแนะนำของผู้บังคับบัญชา
- ต้องทราบและเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของตนเองเมื่อมีการประกาศใช้แผนอพยพ หรือแผนฉุกเฉิน
- ต้องทราบว่าทีมดับเพลิงประจำพื้นที่ของตนเองมีใครเป็นหัวหน้าทีม และใครเป็นเจ้าหน้าที่ประจำทีมแต่ละด้าน
- หากพบว่ามีสิ่งของวางปิดหรือวางขวางเส้นทางอพยพ หรือประตูฉุกเฉินอยู่ ให้ทำการแจ้งให้ทีมดับเพลิงประจำพื้นที่แก้ไขโดยด่วน

12.5.2 ในภาวะฉุกเฉิน

- ให้ทำงานตามปกติ แต่อยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมโดยให้รอฟังประกาศของบริษัท หรือสัญญาณอพยพ
- เมื่อได้รับสัญญาณให้อพยพ ให้พนักงานทุกคนหยุดการทำงาน และปิดสวิตซ์ไฟฟ้าของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ยกเว้นระบบแสงสว่าง
- เก็บทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเอกสารสำคัญไว้ในที่ที่ปลอดภัย โดยให้พิจารณาปฏิบัติเท่าที่สามารถปฏิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์
- ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อพยพด้วยความกระตือรือร้น โดยให้พนักงานเดินเร็ว ห้ามวิ่ง หรือผลักผู้อพยพอื่นโดยเด็ดขาด และอพยพตามเส้นทางอพยพหรือทางหนีไฟ เพื่อไปยังจุดรวมพลตามที่บริษัทฯ กำหนด

- เมื่อถึงจุดรวมพลให้ผู้อพยพ รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจรายชื่อและจำนวนผู้อพยพ เมื่อรายงานตัวแล้วให้สำรวจหาเพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติงานใกล้เคียงว่าอพยพ ออกมาหรือไม่หากไม่พบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่อพยพโดยด่วน
- พนักงานที่มารวมอยู่ที่จุดรวมพลจะต้องอยู่ในความสงบ เพื่อรอคำประกาศต่อไป

12.6 เมื่อมีประกาศอพยพให้เจ้าหน้าที่นำอพยพและพนักงาน ปฏิบัติดังนี้

12.6.1 เจ้าหน้าที่นำอพยพและพนักงาน

- ทำการสำรวจตรวจสอบและดำเนินการให้เส้นทางอพยพประจำพื้นที่และประตูฉุกเฉินตามที่ได้กำหนดไว้ให้อยู่ ในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมที่จะใช้อพยพได้โดยด่วนที่สุด
- ให้นำบัญชีรายชื่อพนักงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบและชูธงนำทางอพยพแสดงตัวให้ พนักงานในพื้นที่ได้รับทราบ และแจ้งให้พนักงานเตรียมตัวอพยพออกจากพื้นที่
- เจ้าหน้าที่นำอพยพชูป้ายอพยพและพูดประกาศให้พนักงานผู้อพยพในพื้นที่ทำการอพยพโดยให้ ทำการอพยพไฟตามเส้นทางอพยพที่กำหนดในแผนผังเส้นทางหนีไฟของแผนก
- ให้เจ้าหน้าที่นำอพยพทำการอพยพพนักงานผู้อพยพออกนอกอาคารโรงงานภายใน เวลา 5 นาที และให้นำทางไปที่จุดรวมพลตามทิศทางและตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ ณ จุดรวมพล ให้ทำการตรวจสอบยอดจำนวนผู้อพยพตามบัญชีรายชื่อ โดยการขานชื่อรับรองให้เสร็จภายใน 15 นาที และรายงานจำนวนพนักงานต่อหัวหน้าทีมอพยพของบริษัทฯ และหัวหน้าทีมประจำพื้นที่โดยด่วน
- หากปรากฏว่าพนักงานผู้อพยพได้อพยพออกจากพื้นที่ภายในตัวอาคารโรงงานออกมาไม่ครบตามจำนวนในบัญชีรายชื่อและจากการสอบถามตรวจสอบข้อมูล แล้วสันนิษฐานได้ว่าอาจจะยังคงติดค้างอยู่ในอาคารโรงงานให้เจ้าหน้าที่นำอพยพรายงานหัวหน้าทีมดับเพลิงประจำพื้นที่ หรือหัวหน้าทีมอพยพของบริษัทฯ หรือ ทีมผจญเพลิง เพื่อทำการค้นหาและให้ความช่วยเหลือออกมา

12.7 เมื่อมีประกาศอพยพให้เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล ปฏิบัติดังนี้

- ให้ทำการอพยพพนักงานที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน และพนักงานที่ตั้งครรภ์ออกนอกพื้นที่ไปก่อน โดยให้อพยพไปรวมกันที่จุดรวมพล
- กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ถ้าต้องทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยพยาบาลประจำบริษัทฯหรือผู้ที่มีความรู้และผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว
- กรณีถ้าพบว่าพนักงานยังไม่มารายงานตัวที่จุดรวมพล และมั่นใจว่ายังติดอยู่ในอาคารให้แบ่งทีมสนับสนุนเพื่อค้นหาผู้ประสบภัย และนำส่งโรงพยาบาลทันที

13. การรายงาน

ให้ผู้ประสานงานของแผนฉุกเฉินเป็นผู้รวบรวมข้อมูล สาเหตุ ผลความเสียหาย และสรุปรายงานต่อผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ จป. จัดประชุมเกี่ยวกับกรณีเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอแนะมาตรการและแนวทางและวิธีการป้องกัน การเกิดซ้ำ และการปรับปรุงแผนฉุกเฉิน

14. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

14.1 หัวหน้าหน่วยงาน ทำการตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหาย และจำนวนคนที่สูญหาย ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แล้วแจ้งรายละเอียดต่อผู้อำนวยการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูกิจการ

14.2 ผู้จัดการแผนกร่วมกับหัวหน้าแผนก /หน่วยงาน ปรับปรุงสภาพการทำงานเบื้องต้น เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความมั่นคงต่อชีวิตการทำงาน

14.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและผู้ชำนาญงาน-ธุรการ แจ้งผู้บริหารฝ่าย-ผลิตและโลจิสติก ดังนี้

- ทรัพย์สินที่เสียหาย
- จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมรายชื่อ
- จำนวนผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)พร้อมรายชื่อ
-รายการและจำนวนของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

เพื่อหาแนวทางช่วยบรรเทาทุกข์ เช่น การจ่ายค่ารักษาพยาบาล การเยี่ยมผู้บาดเจ็บ การเยี่ยมญาติผู้เสียชีวิต และพิจารณาแนวทางการจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้

15. การบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูกิจการ

15.1 ให้พิจารณาจากสภาพ และสถานการณ์ความรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และดำเนินการฟื้นฟูกิจการและบรรเทาทุกข์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

15.2 ผู้บริหารฝ่าย-ผลิตและโลจิสติกนำทีมที่เกี่ยวข้องประชุมสรุปสาเหตุ และมาตรการป้องกันแก้ไข และแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกหน่วยงานเพื่อให้คณะทำงานรวบรวมความเสียหาย ที่เกิดขึ้นทั้งหมด พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่สนับสนุนการฟื้นฟูกิจการและบรรเทาทุกข์ต่อผู้อำนวยการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูกิจการและเป็นผู้นำปฏิบัติตามที่ผู้อำนวยการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูกิจการสั่งการ โดยคณะทำงานให้ดำเนินการดังนี้

15.2.1 แผนกบริหารโรงงานจัดให้มีการประชุมและชี้แจงต่อเหตุการณ์บรรเทาทุกข์และวิธีการดำเนินการฟื้นฟูกิจการ และติดตามการรักษาพยาบาล รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและครอบครัว ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราวให้ทำการกำหนดการทำงาน วันกลับเข้ามาทำงาน และรวมถึงการจ่ายค่าจ้าง และให้ดูแลในเรื่องการดำเนินคดีความต่าง ๆ ตามความจำเป็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์

15.2.2 แผนกบัญชีดำเนินการจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินที่เสียหายเพื่อประมาณความเสียหายในการประกอบการแจ้งบริษัทฯประกัน หรือเพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเตรียมการผลิตใหม่ และให้ดำเนินการจ่ายค่าปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าบริการหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

15.2.3 แผนกจัดซื้อดำเนินการระงับการนำเข้าหรือเลื่อนนัดหมายการนำเข้าวัตถุดิบหรือสิ่งของต่าง ๆ และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดวันนำเข้าวัตถุดิบ หรือสิ่งของต่าง ๆ และ หากว่าไม่สามารถเลื่อนการนำเข้าวัตถุดิบหรือสิ่งของได้ ให้ทำการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการสูญเสียโอกาสทางการค้า

15.2.4 แผนกผลิต ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีและเสียออกจากกัน และทำความ

สะอาดสถานที่เพื่อเตรียมการผลิตใหม่หากจำเป็นต้องหาแหล่งผลิตทดแทนให้ดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการสูญเสียโอกาสทางการค้า

15.2.5 แผนกคลังสินค้าและขนส่ง ให้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสรุป Stock สินค้าที่มีอยู่จัดส่งให้สาขา และแจ้งข้อมูลให้สาขาทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ถ้าจำเป็น) และประสานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวันจัดส่งสินค้าให้สาขาโดยเร็ว

15.2.6 แผนกประกันคุณภาพดำเนินการตรวจสอบและทดลองคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดมากกว่ามาตรฐานปกติ ในระบบคุณภาพ

15.2.7 แผนกซ่อมบำรุงทำการตรวจสอบสภาพความเสียหายและเครื่องจักร เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงการรื้อถอน หรือการติดตั้ง ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามความจำเป็นในการดำเนินการ

15.3 ให้เจ้าหน้าที่ จป. จัดประชุมคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอย่างละเอียด และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิด

15.10 ให้เจ้าหน้าที่ จป. สรุปผลการดำเนินงานในการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูกิจการต่อประธานบริษัท ทั้งกรณีที่สามารถดำเนินการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูกิจการได้หรือไม่ได้ก็ตาม เพื่อรอคำสั่งดำเนินการต่อไป

RPS TECH
ARGOMM GROUP

บริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยีส์ จำกัด (1)

ผังแสดงการป้องกันอุบัติภัยเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล

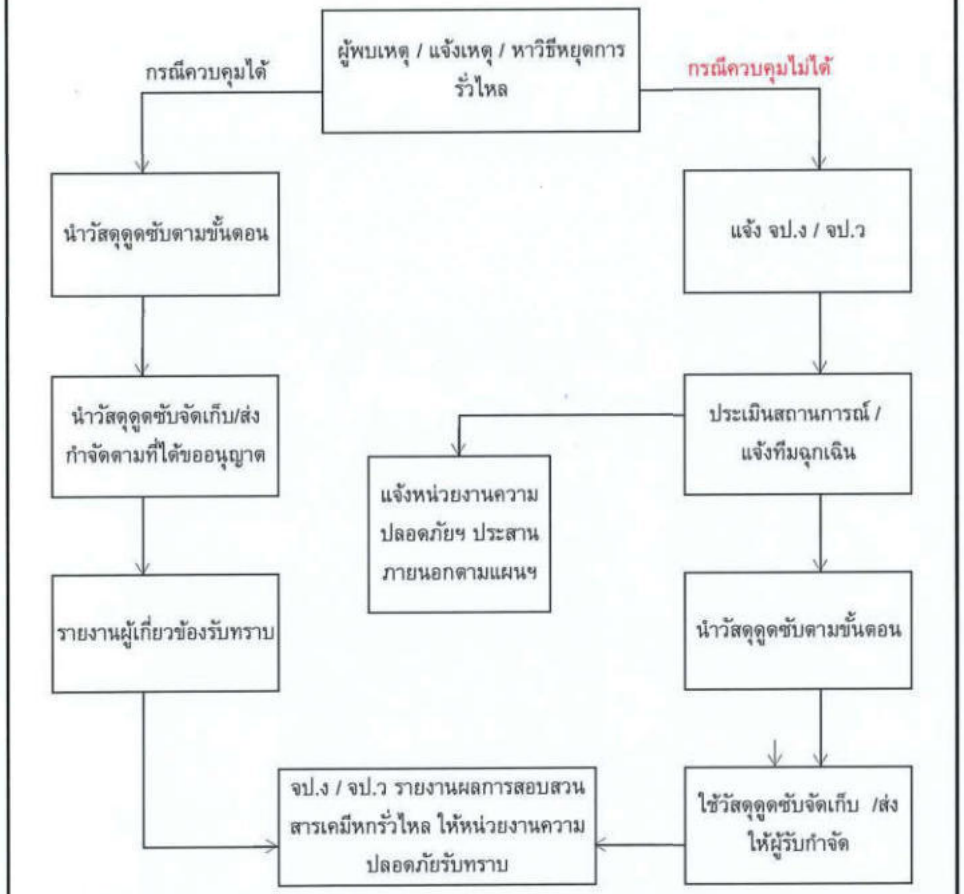

RPS TECH
ARGOMM GROUP

บริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยีส์ จำกัด (2)

ผังแสดงการป้องกันอุบัติภัยเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล

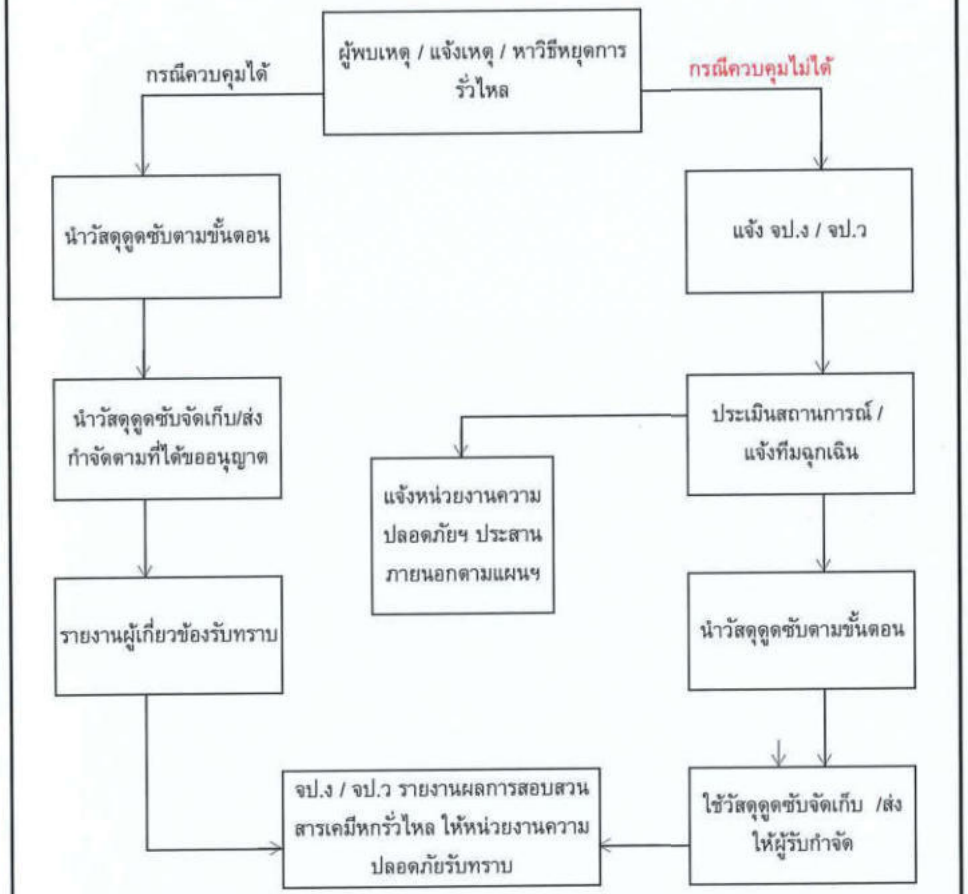

CHEMICAL LEAKAGE RESPONSE PLAN (แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล)

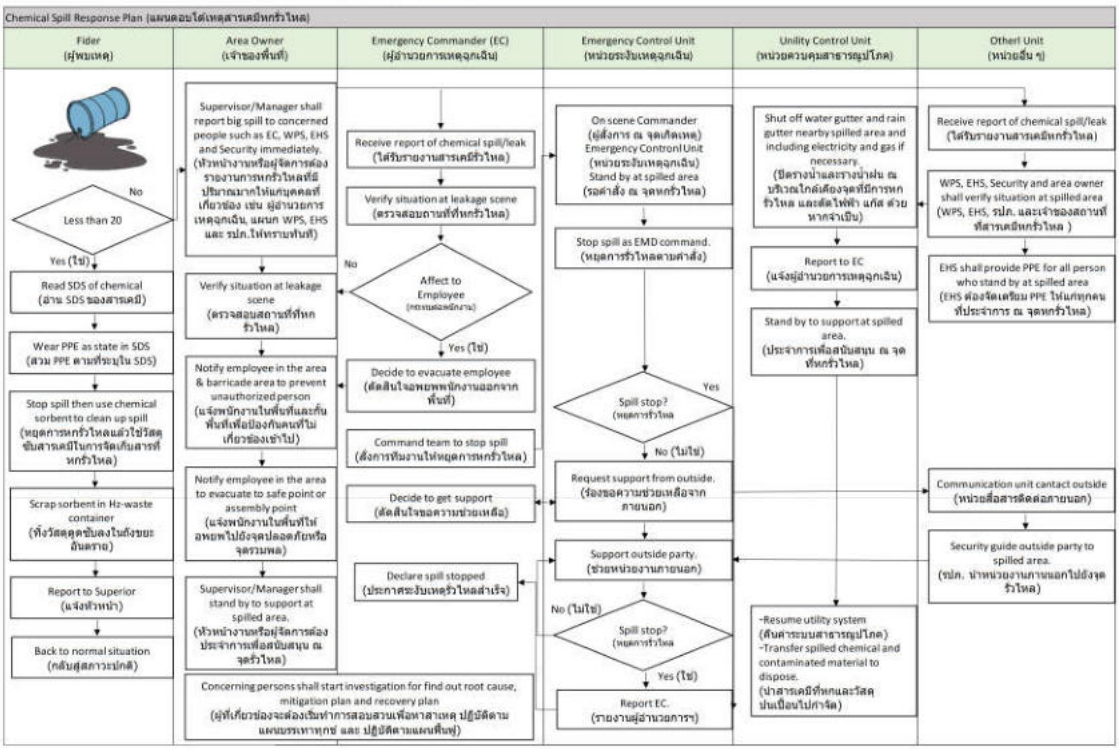

Lumentum Proprietary and Confidential
This document is controlled in the Lumentum PLM database. Verify correct version before use.

เอกสารแนบที่ ก-40

เอกสารการจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
53/528 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0135544003083 : หน่วยงานนวนคร

เอกสารที่ นว.07/2568

29 กรกฎาคม 2568

เรื่อง สรุปรายงานเหตุการณ์ประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด ได้ให้บริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและพื้นที่ส่วนกลางภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มานั้นของ รายงานเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2568 ถึง 27 กรกฎาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การก่อวินาศกรรม	-	ราย
2. การทะเลาะวิวาท	-	ราย
3. อุบัติเหตุ	36	ราย
4. ปล้น, ฆ่า, จี้ และชิงทรัพย์	-	ราย
5. จัดแจะ และลักทรัพย์	-	ราย
6. เพลิงไหม้	-	ราย
7. การพกพาอาวุธปืน	-	ราย
8. ความเสียหายของถนน ไฟฟ้า และประปา	-	ราย
9. เหตุการณ์ทั่วไป	-	ราย
10. อื่นๆ	1	ราย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศตรี

SECURITY NAVANAKORN SECURITY GUARD CO., LTD.
53/528 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0135544003083 : หน่วยงานนวนคร

เอกสารที่ นว.08/2568

28 สิงหาคม 2568

เรื่อง สรุปรายงานเหตุการณ์ประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด ได้ให้บริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและพื้นที่ส่วนกลางภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มานั้นของ รายงานเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ถึง 27 สิงหาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การก่อวินาศกรรม	-	ราย
2. การทะเลาะวิวาท	-	ราย
3. อุบัติเหตุ	26	ราย
4. ปล้น, ฆ่า, จี้ และชิงทรัพย์	-	ราย
5. จัดแจะ และลักทรัพย์	-	ราย
6. เพลิงไหม้	-	ราย
7. การพกพาอาวุธปืน	-	ราย
8. ความเสียหายของถนน ไฟฟ้า และประปา	-	ราย
9. เหตุการณ์ทั่วไป	-	ราย
10. อื่นๆ	-	ราย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศตรี

SECURITY
NAVANAKORN
SECURITY GUARD CO., LTD.

53/528 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0135544003083 : หน่วยงานนวนคร

เอกสารที่ นว.09/2568

29 กันยายน 2568

เรื่อง สรุปรายงานเหตุการณ์ประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด ได้ให้บริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและพื้นที่ส่วนกลางภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มานั้นของ รายงานเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ถึง 27 กันยายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การก่อวินาศกรรม	-	ราย
2. การทะเลาะวิวาท	-	ราย
3. อุบัติเหตุ	24	ราย
4. ปล้น, ฆ่า, จี้ และชิงทรัพย์	-	ราย
5. จัดแจะ และลักทรัพย์	-	ราย
6. เพลิงไหม้	-	ราย
7. การพกพาอาวุธปืน	-	ราย
8. ความเสียหายของถนน ไฟฟ้า และประปา	-	ราย
9. เหตุการณ์ทั่วไป	-	ราย
10. อื่นๆ	1	ราย

จึงเรียนมาครุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศตรี

SECURITY
NAVANAKORN
SECURITY GUARD CO., LTD.

53/528 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0135544003083 : หน่วยงานนวนคร

เอกสารที่ นว.10/2568

28 ตุลาคม 2568

เรื่อง สรุปรายงานเหตุการณ์ประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด ได้ให้บริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและพื้นที่ส่วนกลางภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มานั้นของ รายงานเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2568 ถึง 27 ตุลาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การก่อวินาศกรรม	-	ราย
2. การทะเลาะวิวาท	-	ราย
3. อุบัติเหตุ	16	ราย
4. ปล้น, ฆ่า, จี้ และชิงทรัพย์	-	ราย
5. จัดแจะ และลักทรัพย์	-	ราย
6. เพลิงไหม้	-	ราย
7. การพกพาอาวุธปืน	-	ราย
8. ความเสียหายของถนน ไฟฟ้า และประปา	-	ราย
9. เหตุการณ์ทั่วไป	-	ราย
10. อื่นๆ	1	ราย

จึงเรียนมาครุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศตรี

SECURITY
NAVANAKORN
SECURITY GUARD CO., LTD.

53/528 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0135544003083 : หน่วยงานนวนคร

เอกสารที่ นว.11/2568

28พฤศจิกายน 2568

เรื่อง สรุปรายงานเหตุการณ์ประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด ได้ให้บริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และพื้นที่ส่วนกลางภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มานั้นของ รายงานเหตุการณ์ตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม 2568 ถึง 27 พฤศจิกายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การก่อวินาศกรรม	-	ราย
2. การทะเลาะวิวาท	-	ราย
3. อุบัติเหตุ	17	ราย
4. ปล้น, ฆ่า, จี้ และชิงทรัพย์	-	ราย
5. จัดแจะ และลักทรัพย์	-	ราย
6. เพลิงไหม้	-	ราย
7. การพกพาอาวุธปืน	-	ราย
8. ความเสียหายของถนน ,ไฟฟ้า และประปา	-	ราย
9. เหตุการณ์ทั่วไป	-	ราย
10. อื่นๆ	-	ราย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศตรี

SECURITY
NAVANAKORN
SECURITY GUARD CO., LTD.

บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

53/528 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เอกสารที่ นว.12/2568

29 ธันวาคม 2568

เรื่อง สรุปรายงานเหตุการณ์ประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด ได้ให้บริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และพื้นที่ส่วนกลางภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มานั้นของ รายงานเหตุการณ์ตั้งแต่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึง 27 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การก่อวินาศกรรม	-	ราย
2. การทะเลาะวิวาท	-	ราย
3. อุบัติเหตุ	8	ราย
4. ปล้น , ฆ่า , จี้ และ ชิงทรัพย์	-	ราย
5. จัดแจะ และลักทรัพย์	-	ราย
6. เพลิงไหม้	1	ราย
7. การพกพาอาวุธ	-	ราย
8. ความเสียหายของถนน ไฟฟ้า และประปา	-	ราย
9. เหตุการณ์ทั่วไป	-	ราย
10. อื่นๆ	-	ราย

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศตรี

เอกสารแนบที่ ก-41

ข้อมูลสถิติผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค (รง.504)

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

รายงานสถิติผู้ป่วยนอก 21 กลุ่มโรค

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	A00-A99 B00-B99 โรคติดเชื้อและปรสิต	28,650
2	C00-C97 D00-D48 เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	114,645
3	D50-D89 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	11,283
4	E00-E90 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม	113,645
5	F00-F99 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	31,615
6	G00-G99 โรคระบบประสาท	49,929
7	H00-H59 โรคตารวมส่วนประกอบของตา	88,215
8	H60-H95 โรคหูและปุ่มกกหู	14,348
9	I00-I99 โรคระบบไหลเวียนเลือด	116,311
10	J00-J99 โรคระบบหายใจ	75,891
11	K00-K93 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	101,928
12	L00-L99 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	55,695
13	M00-M99 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม	159,122
14	N00-N99 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	64,952
15	O00-O99 ยกเว้น O80-O84 ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด	5,441
16	P00-P96 ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)	2,150
17	Q00-Q99 รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ	9,273
18	R00-R99 อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จาก การตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการ ที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	52,974
19	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-Y19 การเป็นพิษและผลที่ตามมา	525
20	V01-V99 Y85 อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา	2,009
21	W00-W99 X00-X19 X20-X29 X30-X39 X50-X59 X70-X84 X91-X99 Y00-Y09 Y20-Y36 Y40-Y84 Y86-Y89 สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	14,725
รวมจำนวน		**1,113,326**

เอกสารแนบที่ ก-42

ผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2568

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) NAVA NAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED	แบบฟอร์มบันทึกผลการฝึกซ้อมเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหล

พื้นที่ : โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม หน่วยงาน/ ฝ่าย : ผลิตน้ำ ฯ วัน-เดือน-ปี : 19.09.68
ครั้งที่ : No.01/2568

ข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมีที่ใช้ซ้อมเหตุฉุกเฉิน

1. สารเคมีที่ใช้ในการซ้อม : คลอรีนเหลว (Liquid Chloride)
2. CAS No. : 7782-50-5 (ระบุสารที่เข้มข้นหรืออันตรายที่สุด)
3. ความเข้มข้น : 99.60%
4. ลักษณะทางกายภาพ/เคมี : จุดวาบไฟ N/A องศาเซลเซียส; จุดติดไฟ N/A องศาเซลเซียส; pH 0.7% solution has pH 5.5
5. MSDS สารเคมี : มี
6. การประเมินอันตรายเบื้องต้นสำหรับพื้นที่ข้างเคียง :
   1. ก๊าซคลอรีน (มีกลิ่นฉุน) เป็นสารพิษ / พิษต่อระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง
   2. แก๊สหนักกว่าอากาศ 2.5 เท่า / ของเหลว - หนักกว่าน้ำ 1.5 เท่า
   3. การขยายตัวจากของเหลวเป็นแก๊ส 460 เท่า / หลีกเลี่ยงสารติดไฟ สารเคมีอื่นๆ และน้ำ
7. ปริมาณสารเคมีที่หกรั่วไหล : N/A
8. รายละเอียดอื่นๆ : ให้ตรวจสอบทิศทางลม ก่อนอพยพ

ทั้งนี้ได้ แนบเอกสารรายชื่อ พนักงานในพื้นที่จำนวน : 29 คน

ลำดับ	เวลา	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	ภาพการซ้อม
1	09.00 - 12.00 น.	การฝึกอบรมหัวข้อ " การทำงานกับสารเคมีอันตราย และ การเก็บกู้สารเคมี " ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตน้ำ ฯ	วิทยากร ฝ่ายผลิตน้ำ ฯ	
2	13.15 น.	ทีมงานประชุมวางแผนกิจกรรมในการฝึกซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหลและแผนการอพยพ	จป.วิชาชีพ วิทยากร ฝ่ายผลิตน้ำ ฯ	
3	13.40 น. (เริ่ม)	ขณะที่เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำเข้าตรวจงานในพื้นที่จุดจ่ายสารเคมี พบว่า มีแก๊สคลอรีนรั่วไหลออกมาตรงวาล์วของถังคลอรีน พร้อมทั้งเสียง Alarm ที่ชุดตรวจจับแก๊สดังขึ้น	คุณจินณะ คุณอรรถพัฒน์	
4	13.41 น.	คุณจินณะ & คุณอรรถพัฒน์ รีบวิ่งออกจากพื้นที่ทันที ประกอบกับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงฯ ได้ยินเสียง Alarm วิ่งเข้ามาตรวจสอบและพื้นคุณจินณะ & คุณอรรถพัฒน์ วิ่งออกจากพื้นที่พอดี คุณอนุชา แจ้งให้คุณจินณะโทรแจ้ง คุณวินัย (ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน) ทันที	คุณจินณะ คุณอรรถพัฒน์ คุณอนุชา คุณวุฒิชัย	
5	13.41 น.	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงฯ และเจ้าหน้าที่ผลิตน้ำ เมื่อได้รับทราบเหตุ รีบสวมชุด SCBA เตรียมเข้าปฏิบัติการโดยทันที	คุณอนุชา คุณวุฒิชัย	

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) NAVA NAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED	แบบฟอร์มบันทึกผลการฝึกซ้อมเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหล

พื้นที่ : โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม หน่วยงาน/แผนก : ผลิตน้ำ ฯ วัน-เดือน-ปี : 19.09.68
ครั้งที่ : No.01/2568

ข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมีที่ใช้ซ้อมเหตุฉุกเฉิน

1. สารเคมีที่ใช้ในการซ้อม : คลอรีนเหลว (Liquid Chloride)
2. CAS No. : 7782-50-5 (ระบุสารที่เข้มข้นหรืออันตรายที่สุด)
3. ความเข้มข้น : 99.60%
4. ลักษณะทางกายภาพ/เคมี : จุดวาบไฟ N/A องศาเซลเซียส; จุดติดไฟ N/A องศาเซลเซียส; pH 0.7% solution has pH 5.5
5. MSDS สารเคมี : มี
6. การประเมินอันตรายเบื้องต้นสำหรับพื้นที่ข้างเคียง :
   1. ก๊าซคลอรีน (มีกลิ่นฉุน) เป็นสารพิษ / พิษต่อระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง
   2. แก๊สหนักกว่าอากาศ 2.5 เท่า / ของเหลว - หนักกว่าน้ำ 1.5 เท่า
   3. การขยายตัวจากของเหลวเป็นแก๊ส 460 เท่า / หลีกเลี่ยงสารติดไฟ สารเคมีอื่นๆ และน้ำ
7. ปริมาณสารเคมีที่หกรั่วไหล : N/A
8. รายละเอียดอื่นๆ : ให้ตรวจสอบทิศทางลม ก่อนอพยพ

ทั้งนี้ได้ แนบเอกสารรายชื่อ พนักงานในพื้นที่จำนวน : 29 คน

ลำดับ	เวลา	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	ภาพการซ้อม
6	13.41 น.	คุณอนุชา (พนักงานปฏิบัติการ 1) และคุณวุฒิชัย (พนักงานปฏิบัติการ 2) เมื่อสวมใส่ชุด SCBA แล้วเสร็จ เข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุทันที	คุณวุฒิชัย คุณอนุชา	
7	13.43 น.	คุณวุฒิชัย และ คุณอนุชา กลับเข้าไปถอดหัวจ่ายออกจากวาล์วของคลอรีน 1. นำ Safety Cap สวมใส่หัวของถังคลอรีน 2. ทดสอบการรั่วไหลของคลอรีนโดยใช้แอมโมเนีย 3. นำถังคลอรีนกลิ้งลงบ่อน้ำและโรยปูนขาว 4. ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบให้ปลอดภัย แล้วไปรายงานตัว ณ จุดรวมพล	คุณวุฒิชัย คุณอนุชา	
8	13.41 น.	ผอ. เหตุฉุกเฉิน ได้รับแจ้งเหตุการรั่วไหลของแก๊สคลอรีน แล้วประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมแจ้งพนักงานให้อพยพไปยังจุดรวมพล โดยตรวจดูทิศทางลมเป็นหลัก ให้สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (เสียงโทรโข่ง) จัดทีมตามโครงสร้างแผนฉุกเฉิน	คุณวินัย ทีมฉุกเฉิน (ตามโครงสร้าง)	

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) NAVA NAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED	แบบฟอร์มบันทึกผลการฝึกซ้อมเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหล

พื้นที่ : โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม หน่วยงาน/แผนก : ผลิตน้ำ ฯ วัน-เดือน-ปี : 19.09.68
ครั้งที่ : No.01/2568

ข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมีที่ใช้ซ้อมเหตุฉุกเฉิน

1. สารเคมีที่ใช้ในการซ้อม : คลอรีนเหลว (Liquid Chloride)
2. CAS No. : 7782-50-5 (ระบุสารที่เข้มข้นหรืออันตรายที่สุด)
3. ความเข้มข้น : 99.60%
4. ลักษณะทางกายภาพ/เคมี : จุดวาบไฟ N/A องศาเซลเซียส; จุดติดไฟ N/A องศาเซลเซียส; pH 0.7% solution has pH 5.5
5. MSDS สารเคมี : มี
6. การประเมินอันตรายเบื้องต้นสำหรับพื้นที่ข้างเคียง :
   1. ก๊าซคลอรีน (มีกลิ่นฉุน) เป็นสารพิษ / พิษต่อระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง
   2. แก๊สหนักกว่าอากาศ 2.5 เท่า / ของเหลว - หนักกว่าน้ำ 1.5 เท่า
   3. การขยายตัวจากของเหลวเป็นแก๊ส 460 เท่า / ทำปฏิกิริยากับสารติดไฟ สารเคมีอื่นๆ และน้ำ
7. ปริมาณสารเคมีที่หกรั่วไหล : N/A
8. รายละเอียดอื่นๆ : ให้ตรวจสอบทิศทางลม ก่อนอพยพ

ทั้งนี้ได้ แนบเอกสารรายชื่อ พนักงานในพื้นที่จำนวน : 29 คน

ลำดับ	เวลา	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	ภาพการซ้อม
9	13.42 น.	ผอ.เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมสอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน	คุณวินัย	
		ดังต่อไปนี้	ทีมฉุกเฉิน	
		1. ผู้นำอพยพตรวจสอบรายชื่อพนักงาน	(ตามโครงสร้าง)	
		2. ทีมปฐมพยาบาล จัดเตรียมยาให้พร้อม		
		3. ทีมยานพาหนะ จัดเตรียมพาหนะให้พร้อม		
		4. ทีมค้นหา เตรียมความพร้อม		
		5. ประสานงานฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่ / รปภ. ปิดประตูทางเข้า		
		- ออกโรงผลิตน้ำฯ และห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่		
10	13.50 น.	คุณวุฒิชัย และ คุณอนุชา เข้ารายงานตัว ณ จุดรวมพล	คุณวินัย	
		และรายงานเหตุการณ์ ต่อ ผอ.เหตุฉุกเฉิน	คุณวุฒิชัย	
			คุณอนุชา	
11	13.50 น.	ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการกั้นพื้นที่ ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า	คุณวินัย	
		แล้วส่งทีมตรวจสอบพื้นที่ เข้าสำรวจความเสียหายและ	คุณพลรบ	
		รายงานผล ณ จุดรวมพล		
				
12	13.55 น.	ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการยกเลิกแผนการฝึกซ้อมและ	คุณวินัย	
		รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บริหารรับทราบลำดับต่อไป	ทีมฉุกเฉิน	
		(ยกเลิกการฝึกซ้อมแผนฯ)	(ตามโครงสร้าง)	

รายชื่อผู้รับการฝึกอบรม & ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ฯ

หลักสูตร การทำงานกับสารเคมีอันตรายและการเก็บกู้สารเคมี : คลอรีนเหลว ประจำปี 2568

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล		ฝ่าย	ลงชื่อผู้เข้ารับการอบรม & ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ฯ
1	นางสุคนิสา	ทรัพย์เจริญ	ผลิตน้ำฯ	
2	นายวินัย	กระจ่างแก้ว	ผลิตน้ำฯ	
3	นายปฏิญญา	เชื้อสุข	ผลิตน้ำฯ	
4	นายกฤษณะ	ทรัพย์เสถียร	ผลิตน้ำฯ	
5	นายชูชาติ	มากแสง	ผลิตน้ำฯ	
6	นางสาวอณัญญา	ศาสตร์เปล่งแสง	ผลิตน้ำฯ	
7	นางสาวเปรมวดี	สุริยะวงศ์	ผลิตน้ำฯ	
8	นายจิรทีปต์	ทองแสง	ผลิตน้ำฯ	
9	นายรายกิจ	แก้วมุข	ผลิตน้ำฯ	
10	นายสันติ	เกตุสวัสดิ์	ผลิตน้ำฯ	
11	นายวุฒิชัย	คำสีทา	ผลิตน้ำฯ	
12	นายอนุชา	บุญเทียน	ผลิตน้ำฯ	
13	นายพลรบ	พิทักษะ	ผลิตน้ำฯ	
14	นายวิษณุ	นัคราจารย์	ผลิตน้ำฯ	
15	นายสุกัลย์	ลายกระ	ผลิตน้ำฯ	
16	นายจิณณะ	วรชุน	ผลิตน้ำฯ	
17	นายอุกฤษฏ์	พึ่งญาติ	ผลิตน้ำฯ	
18	นายมโนเพชร	ไพรัตน์	ผลิตน้ำฯ	
19	นายนิทัศน์	น่วมดี	ผลิตน้ำฯ	
20	นายธรรดพัฒน์	เกตุพงษ์	ผลิตน้ำฯ	
21	นายนที	ทับทิมทอง	ผลิตน้ำฯ	
22	นายฉลองชัย	สังข์อ่ำ	ผลิตน้ำฯ	
23	นายยืนยง	พ่วงอ่างทอง	ผลิตน้ำฯ	
24	นายนคร	ไชยบุตร	ฝ่ายกำกับดูแลสิ่นที่	
25	นายสมชาย	หล่ำเจริญ	ฝ่ายกำกับดูแลสิ่นที่	
26	นางสาวปุณยวีร์	โสตะ	โยธา	
27	นายนรินทร์	นิรายโศรก	โยธา	
28	สรศักดิ์	เสือแสวง	ผลิตน้ำ	
29	วีระชัย	ชุนโชติกุล	ผลิตน้ำ	
30				

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
NAVA NAKORN PUBLIC CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 999 หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 0-2529-0031-5 แฟกซ์ : 0-2529-2176

รายงาน

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2568

วันจันทร์ ที่ 30 เดือนมิถุนายน 2568

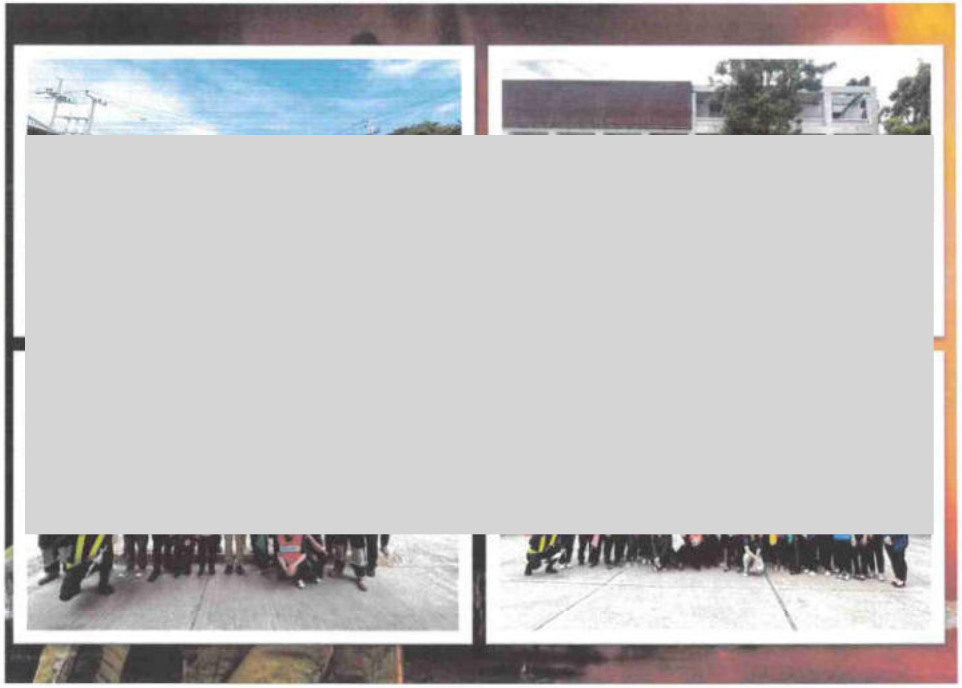

อ้างอิง : กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต : เทศบาลเมืองท่าโขลง
หมายเลขใบอนุญาตเลขที่ : 0102-02-2566-0043

ที่ ปท ๕๒๒๐๑/๓๖๓

สำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง
ถนนสีขาว ปท ๑๒๑๒๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. พื้นที่โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม จำนวน ๒๑ คน
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. พื้นที่อาคารฝ่ายโยธาและฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่ จำนวน ๔๕ คน
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. พื้นที่โรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง จำนวน ๑๖ คน
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. พื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ จำนวน ๗๑ คน

ผลการฝึกอบรมปรากฏว่า ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีป้องกัน และระงับอัคคีภัยเป็นอย่างดี

จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง

แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)

1. **หลักการและเหตุผล**

การเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เมื่อเกิดขึ้นแล้ว อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน บริษัท ฯ จึงตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท ฯ รวมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ฯ เห็นควรให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ยึดถือและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

2. **วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย

2.2 เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการเป็นขั้นตอนป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด

2.3 เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย

2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมและฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความชำนาญของพนักงานที่เกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉิน

2.5 เพื่อให้สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของทางราชการได้อย่างถูกต้อง

3. **การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย**

แผนการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย จะครอบคลุมพื้นที่สำนักงานใหญ่ปทุมธานี , อาคารฝ่ายโยธาและฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่ , โรงงานบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และโรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม

4. **คำจำกัดความ**

ภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สภาวการณ์ ที่เป็นอันตราย หรือ เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายส่งผลกระทบต่อบุคคล ทรัพย์สินและสภาพแวดล้อม นอกจากนั้นยังครอบคลุมถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้มีโอกาสส่งผลต่อกระทบต่อบุคคล ทรัพย์สินและสภาพแวดล้อม

ระดับความรุนแรงสถานการณ์ฉุกเฉิน

เพื่อให้พนักงานฝ่ายต่างๆ ทราบถึง ระดับความรุนแรง ของภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น จึงแบ่งภาวะฉุกเฉินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 เป็นภาวะฉุกเฉินที่ พนักงาน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ พิจารณาแล้วว่าเป็น เหตุการณ์ที่ไม่ขยายลุกลามไปนอกพื้นที่ สามารถควบคุมได้โดยพนักงานและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในอาคาร เป็นต้น

ระดับที่ 2 เป็นภาวะฉุกเฉินที่พนักงาน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุพิจารณาแล้วว่า เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และเหตุการณ์ดังกล่าวอาจลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้ไม่สามารถควบคุม

ให้เข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 1 - 2 ชั่วโมง โดยอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีอยู่ภายในบริษัท ฯ เช่น รถดับเพลิงแต่ยังเพียงพอต่อการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน และต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับที่ 3 เป็นภาวะฉุกเฉินที่พนักงาน พิจารณาแล้วว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงมาก มีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก บุคลากร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกโดยเร่งด่วน

5. มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

เพื่อให้ชีวิตของพนักงานและทรัพย์สินของบริษัท ฯ มีความปลอดภัยจากอัคคีจึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้โดยมีการดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้แผนได้ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งประสานงานการฝึกอบรมและฝึกซ้อมของพนักงาน

มาตรการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ได้กำหนดรายละเอียดไว้ดังนี้

1. จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง การกำหนดเส้นทางหนีไฟ การเก็บรักษาวัตถุไวไฟ การกำจัดของเสียที่ติดไฟง่าย
2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ทั้งในด้านการอบรม การตรวจตรา การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปฟื้นฟู เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น
3. จัดให้มีช่องทางหนีไฟ/ช่องทางผ่านสู่ทางออกตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
4. จัดให้มีทางออกทุกส่วนงานอย่างน้อยสองทางที่สามารถอพยพพนักงานทั้งหมด ออกจากบริเวณที่ทำงานโดยออกสู่ทางออกสุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาทีอย่างปลอดภัย
5. ทางออกสุดท้าย ซึ่งเป็นทางที่ไปสู่บริเวณที่ปลอดภัย เช่น ถนน สนาม ลานจอดรถ
6. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ บี ซี โดยกำหนด จำนวนพื้นที่ 100 – 200 ตร.ม. ต่อ 1 เครื่อง หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่
7. จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง อย่างสม่ำเสมอ
8. จัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด หรือยอมรับ
9. กำหนด ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารทั้งหมด
10. ติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในอาคารได้ยินทั่วถึง
11. มีการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
12. จัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิง การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
13. จัดให้มีการซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ

6. การจัดทำแผนบังคับระงับอัคคีภัย

6.1 แผนการป้องกันอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้)

การป้องกันอัคคีภัยเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยมีการจัดระบบเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การฝึกอบรมและการฝึกซ้อมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการป้องกันอัคคีภัย การป้องกันอัคคีภัยเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยแบ่งความรับผิดชอบดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบ
   - มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดผังอาคาร ระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยคำนึงถึงการเกิดอัคคีภัย
   - กำหนดมาตรการและการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย
   - ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอัคคีภัย
   - เข้าร่วมการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพรับผิดชอบ
   - จัดทำแผนฉุกเฉิน โดยดำเนินการทุกวิถีทางให้สามารถใช้แผนได้ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในบริษัทฯ
   - ประสานงานการฝึกอบรม ฝึกซ้อมของพนักงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในแผน
   - มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลให้เกิดความปลอดภัย โดยครอบคลุมถึงการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและอุปกรณ์การดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
   - พิจารณากำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในทุกส่วนงานของบริษัทฯ
   - พิจารณากำหนดมาตรการการทำงานของผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกในเรื่องอัคคีภัย

3. พนักงานทุกคนรับผิดชอบ
   - ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น
   - สอดส่องดูแลพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
   - เข้าฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
   - จดจำตำแหน่งเครื่องแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ดับเพลิงในส่วนงานของตน
   - จดจำตำแหน่งและทิศทางที่จะไปยังทางหนีไฟของอาคาร
   - ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเมื่อพบเห็นเพลิงไหม้

5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) รับผิดชอบ
   - ตรวจตราไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
   - ให้รายงานโดยรีบด่วน เมื่อพบเห็นสิ่งที่เกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย ถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้แผนป้องกันอัคคีภัยประกอบด้วยแผนย่อยดังนี้

6.1.1 แผนการตรวจตรา

เป็นแผนการสำรวจความเสี่ยงและการตรวจตรา เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ โดยให้พนักงานทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและตรวจสอบสถานที่ทำงาน หรือ บริเวณที่ตนเองทำงานอยู่ตลอดเวลา หากตรวจพบสถานการณ์ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยดำเนินการดังนี้

- ❖ ตรวจเพื่อป้องกันที่สาเหตุ พนักงานทุกคน รับผิดชอบ
  - ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สถานที่สะอาดไม่มีเศษวัสดุ
  - แยกวัสดุที่ติดไฟง่าย วัสดุไวไฟ เก็บไว้เป็นสัดส่วนให้เรียบร้อย ไม่อยู่ใกล้เครื่องมือที่เกิดประกายไฟ หรือแหล่งความร้อน
  - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า พบสายไฟที่เสื่อมหรือเสียจะต้องแจ้งเปลี่ยน หรือซ่อมทันที
- ❖ ตรวจตราอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ
  - ทางออกฉุกเฉินและทางหนีไฟต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
  - ป้าย "ทางหนีไฟ" "ทางออกฉุกเฉิน" ต้องแสดงชัดเจน
- ❖ ตรวจสอบ/ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบ
  - เครื่องดับเพลิงแบบมือถือตรวจเช็คทุก 1 เดือน
  - การตรวจสอบหัวน้ำดับเพลิง , smoke detector และอุปกรณ์ดับเพลิงอื่น ๆ ทุก 1 เดือน
  - ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุก ๆ 3 เดือน

6.1.2 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการรณรงค์ให้มีการป้องกันอัคคีภัย ในสถานประกอบการดังต่อไปนี้

- ร่วมประชุมทบทวนแผนการป้องกันและป้องกันอัคคีภัย ฯ
- รณรงค์การป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ กลุ่ม หรือในกิจกรรม SAFETY TALK เป็นต้น
- จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันอัคคีภัย เช่น โปสเตอร์

6.1.3 แผนการอบรมพนักงานเพื่อความปลอดภัย

ฝ่ายบุคคลฯ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดให้มีการอบรมให้กับพนักงานทุกคนในหัวข้อต่อไปนี้โดยประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

- การใช้เครื่องมือดับเพลิง
- การปฐมพยาบาล
- การอบรมการดับเพลิงขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพนักงานแต่ละส่วน
- ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง

6.2 แผนการระงับเหตุอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ

6.2.1 แผนการระงับเหตุอัคคีภัย

การจัดทำแผนรับเหตุเพลิงไหม้และการกำหนดกิจกรรมที่แต่ละส่วนงาน และแต่ละทีมงานต้องทำตามลำดับ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ การเตรียมการและการดับเพลิง การอพยพพนักงานหนีไฟและการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้

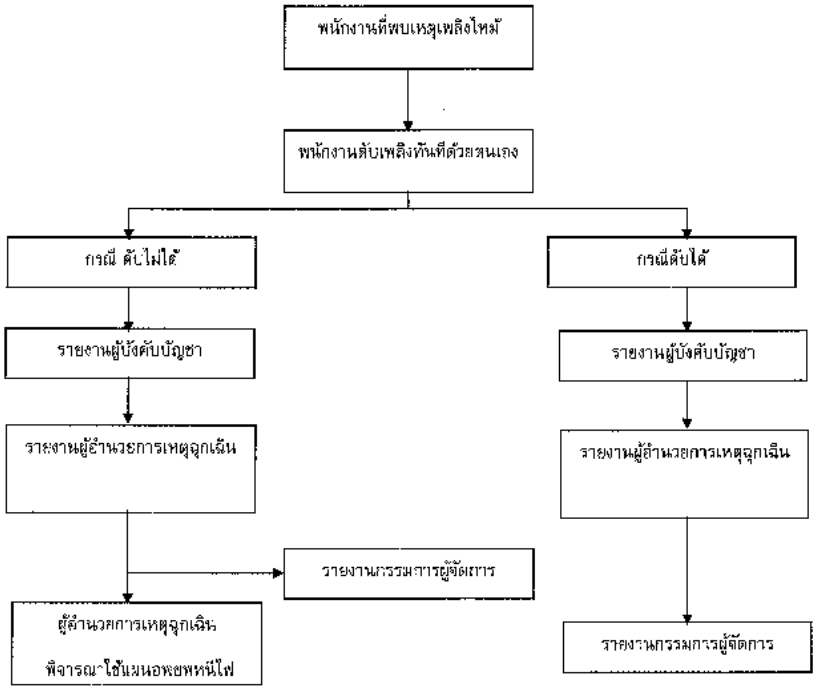

6.2.2 แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานรวมถึงของบริษัทฯ ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ให้ดำเนินการอพยพตามขั้นตอนดังนี้

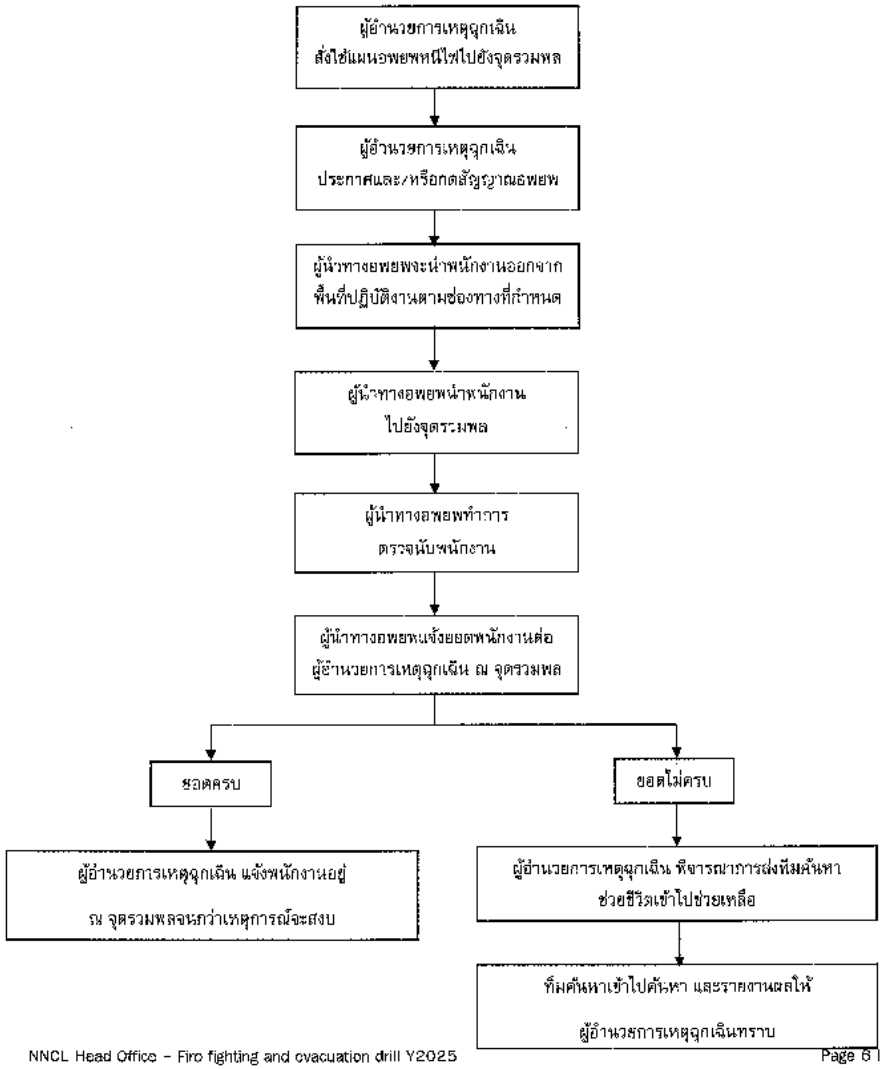

การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

เพื่อให้การควบคุมเพลิงไหม้ ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้นในบริษัทฯให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ มีประสิทธิผล และเพื่อให้เพลิงสงบโดยเร็ว จึงได้กำหนดขั้นตอนและหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายดังนี้

ก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. พนักงานผู้พบเห็นไฟไหม้ ตะโกนบอกให้ทราบว่าไฟไหม้แล้วนำถังดับเพลิงมาฉีดดับเพลิงทันที	พนักงานทุกคนในบริษัทฯ	**เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน** 1. สถานีดับเพลิง ● คลองหลวง 02-9016157 ● ท่าโขลง 02-5295158 ● อำเภอเมือง 02-5816151 ● อำเภอธัญบุรี 02-5313068 ●ศูนย์ดับเพลิง 199 2. สถานีตำรวจ - สถานีตำรวจย่อยบางนครี 02-529-0021 - สภอ.คลองหลวง 02-524-0610-3 3. ฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่(ฉุกเฉิน) 02-529-4701
2. พนักงานที่ทำการดับเพลิงประเมินสถานการณ์ แล้วแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา	พนักงานทุกคนในบริษัทฯ	
3. หัวหน้าส่วนรายงานผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน	หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการแผนก	
4. กรณีดับไม่ได้ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน/ผู้ที่ได้รับมอบหมายกดสัญญาณแจ้งเหตุและ/หรือประกาศให้อพยพหนีไฟ แล้วแจ้งผู้ประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงและสถานีตำรวจ	ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน,ผู้ประสานงาน,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ	
5. ทีมฉุกเฉินเข้ามารายงานตัว ณ จุด รวมพล	ทีมดับเพลิง,ทีมไฟฟ้า,ทีมค้นหา,ทีมปฐมพยาบาล,ทีมยานพาหนะ,ประชาสัมพันธ์	
6. เมื่อได้ยินประกาศอพยพหนีไฟ ให้ผู้นำทางอพยพเรียกพนักงานในหน่วยงานรวมตัวกันและนำพนักงานอพยพหนีไฟตามเส้นทางหนีไฟที่กำหนดและนำไปยังจุดรวมพลหรือจุดอื่นๆตามที่ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินประกาศ	ผู้นำทางอพยพ	
7. ผู้นำทางอพยพแต่ละทีมทำการตรวจเช็ครายชื่อลูกทีม แล้วแจ้งไปยังผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน 7.1 กรณีพนักงานครบ ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินจะสั่งให้พนักงานอยู่ ณ จุดรวมพลอย่างสงบ 7.2 กรณีพนักงานไม่ครบ ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินพิจารณาส่งทีมค้นหา เข้าไปค้นหาและช่วยเหลือชีวิตผู้บาดเจ็บ	ผู้นำทางอพยพ	
8. ทีมค้นหา รายงานผลการค้นหาและช่วยชีวิตพนักงานต่อผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน	ทีมค้นหา	
9.ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินสั่งการให้ทีมไฟฟ้าเข้าตัดกระแสไฟฟ้า	ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน,ทีมไฟฟ้า	
10. เมื่อรถดับเพลิงเข้ามาช่วยดับเพลิง ทีมดับเพลิง/ผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง นำเข้าพื้นที่เกิดเหตุ	ทีมดับเพลิง	
11. เมื่อเพลิงสงบแล้วทีมดับเพลิง/ผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานต่อผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน	ทีมดับเพลิง	

ข) ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดมีผู้บาดเจ็บ

ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. ทีมค้นหาทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บมาที่จุดปฐมพยาบาล	ทีมค้นหา	เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล 1.โรงพยาบาลการุณเวช 02-5294533-41 2.โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี 02-9018400-8 3.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 02-9269999
2. ทีมปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิต	ทีมปฐมพยาบาล	
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพเข้าทำการประเมินสถานการณ์ 3.1 กรณีสามารถนำส่งโรงพยาบาลได้เองให้ทีมยานพาหนะเป็นผู้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 3.2 กรณีไม่สามารถนำส่งโรงพยาบาลได้เองให้หน่วยประชาสัมพันธ์ติดต่อรถโรงพยาบาลให้เข้ามารับ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ, หน่วยประชาสัมพันธ์,ทีมยานพาหนะ	
หมายเหตุ : ต้องทำการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตโดยทีมปฐมพยาบาล หรือผู้ที่ผ่านการอบรมจนกว่าผู้บาดเจ็บจะถึงมือแพทย์		

โครงสร้างทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินประจำพื้นที่ (SITE Emergency Response Team : ERT)

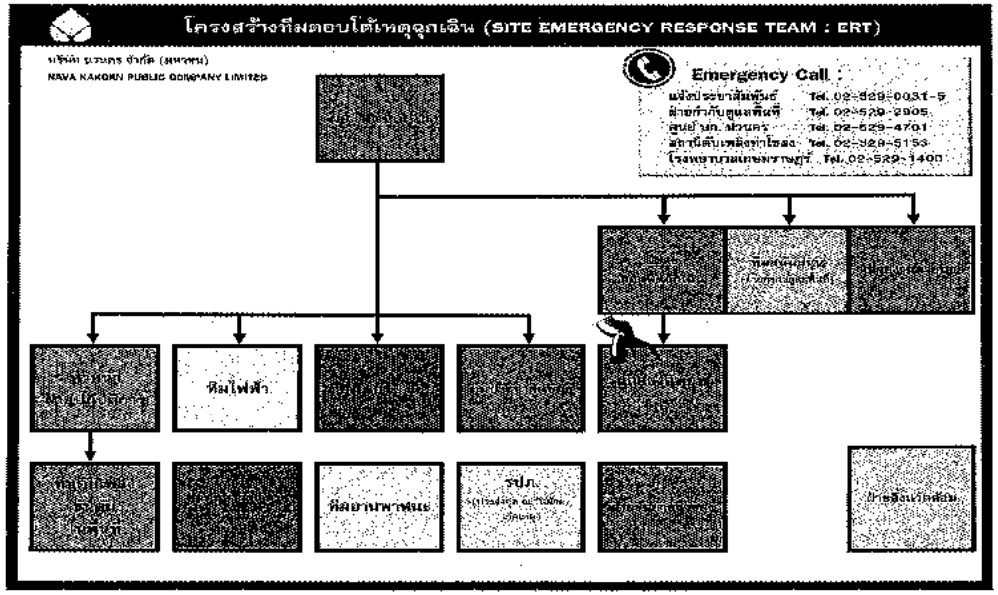

ค) หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งตามแผนปฏิบัติการ

1) ***<u>ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน</u>***

มีหน้าที่ :

1. สั่งให้จัดตั้งกองอำนวยการตามโครงสร้างและสั่งทีมฉุกเฉินประจำจุดกองอำนวยการ
2. สั่งการอพยพ / กดสัญญาณเสียงอพยพ
3. โทรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
4. สั่งการทีมพยาบาลเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทีมค้นหา
5. ประกาศเข้าสู่สถานการณ์ปกติ (แจ้งเพลิงสงบแล้ว)
6. รายงานผลการเกิดอัคคีภัยต่อผู้บริหารสูงสุด

2) ***ผู้ช่วย ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน***

มีหน้าที่ :

1. รวบรวมข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บ / ผู้สูญหาย เพื่อรายงานข้อมูลต่อ ผอ.เหตุฉุกเฉิน
2. เป็นศูนย์รวมข่าวสารและการสื่อสาร
3. หลังจากเพลิงสงบแล้ว ให้เป็นผู้สื่อสาร / ประชาสัมพันธ์

3) ***ผู้สื่อธงอพยพ (ทีมนำอพยพ)***

มีหน้าที่ :

1. จัดเตรียมกระดาษ / ปากกา เช็คชื่อ
2. ถือธงนำอพยพตามคำสั่งผู้ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน ไปยังจุดรวมพล
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบ / ผู้ได้รับบาดเจ็บ / ผู้สูญหาย / บันทึกจำนวนผู้ปฏิบัติการที่กองอำนวยการฉุกเฉิน เพื่อรายงานข้อมูลต่อผู้ช่วยผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน

4) ***<u>ทีมพยาบาล</u>***

มีหน้าที่ :

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. รายงานตัวต่อ ผอ.เหตุฉุกเฉิน และรอรับคำสั่งในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้

5) ***<u>ทีมค้นหาผู้สูญหาย ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ</u>***

มีหน้าที่ :

1. รับข้อมูลผู้สูญหาย จาก ผอ.เหตุฉุกเฉิน
2. รายงานตัวต่อ ผอ.เหตุฉุกเฉิน

6) ***ทีม รปภ. (ประจำจุด ณ วันซ้อม)***

มีหน้าที่ :

1. รายงานตัวต่อผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินและหน่วยดับเพลิงภายนอก
2. ควบคุมการจราจรในพื้นที่
3. อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ
4. ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าก่อนได้รับอนุญาต

7) ***หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ***

มีหน้าที่ :

1. ประสานงานกับทีมดับเพลิงในพื้นที่
2. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ต่อ ผอ.เหตุฉุกเฉิน

8) ***ทีมดับเพลิงขั้นต้นในพื้นที่***

แบ่งออกเป็น ทีมดับเพลิง A / ทีมดับเพลิง B

มีหน้าที่ :

1. ควบคุม และเข้าทำการดับเพลิงเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุ ทันทีที่ทราบเหตุเพลิงไหม้
2. ประเมินสถานการณ์ร่วมกับพื้นที่ / รายงานให้ ผอ.ดับเพลิงทราบ สถานการณ์
3. ปิดกั้นพื้นที่ เมื่อเพลิงสงบ

9) ***ทีมไฟฟ้า*** (ส่วนงานไฟฟ้า)

มีหน้าที่ :

1. รายงานตัวต่อผู้อำนวยการฉุกเฉิน
2. ตัดระบบไฟฟ้า
3. พื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ ให้ประสานงานกับส่วนงานไฟฟ้า (โยธา) ด้วย

10) ***ทีมยานพาหนะ***

มีหน้าที่ :

1. รายงานตัวต่อผู้อำนวยการฉุกเฉิน
2. จัดเตรียมยานพาหะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. รอรับคำสั่งจาก ผอ.เหตุฉุกเฉิน

5.3 แผนบรรเทาทุกข์และฟื้นฟู

แผนบรรเทาทุกข์ และฟื้นฟู มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. เมื่อมีการช่วยเหลือชีวิตและค้นหาผู้สูญหาย พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุแล้ว เจ้าหน้าที่บุคคลประสานงานให้พนักงานได้รับสิทธิตามกฎหมายโดยเร็ว และนำเสนอบริษัทฯ พิจารณาช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน	เจ้าหน้าที่บุคคล	
2. ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลฯ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานการสำรวจความเสียหาย	ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลฯ /ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	
3. เมื่อสำรวจความเสียหายเสร็จสิ้นลงผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลฯ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย รายงานต่อกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทจะปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยการผลิตในส่วนที่สามารถดำเนินการได้และรีบซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย หรือจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่เข้ามาทดแทน	ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล /ผู้ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการผู้จัดการ	
4. ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลฯ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ทำการสรุปผลเพื่อประเมินประสิทธิผลของแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ข้อบกพร่องในการดับเพลิง ตลอดจนมูลเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในครั้งหน้า	ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลฯ /ผู้ที่ได้รับมอบหมาย,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ	

คู่ฉบับ

แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต เทศบาลเมืองท่าโขลง

หมายเลขใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๓ หมดอายุวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อ้างถึง แจ้งข้อมูลการฝึกอบรม เลขที่ ESPSIA 001- ๖๗๖๑๐๔๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท นานคร จำกัด (มหาชน) เพิ่มที่โรงผลิตน้ำเพื่อคุตสาหกรรม

ประเภทกิจการ ทางด้านเขตอุตสาหกรรม การพัฒนาที่ดินเขตอุตสาหกรรมเพื่อขาย , ให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและให้บริการการบำบัดน้ำเสีย

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๐๐๓๑-๕ โทรสาร ๐-๒๕๒๙-๒๑๗๖

๒. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น.

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๑๕ คน ผู้ชาย ๑๑ คน ผู้หญิง ๔ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๒๑ คน ผู้ชาย ๑๗ คน ผู้หญิง ๔ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑.๕๕ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. รายชื่อผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ นายกิตติศักดิ์ ปานบาค ๖.๒ นายธันวา รัตนประยูร ๖.๓ นายสุรัตน์ ปั้นพุ่มโพธิ์

๗. ราย

ลงชื่อ.

ผู้จัดทำรายงาน

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ (

วิทยากร วิทยากร

ลงชื่อ

วิทยากร

ลงชื่อ ...ำง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกซ้อม
...เพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน
พร้อมประทับตรา

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(ประชุมวางแผน)

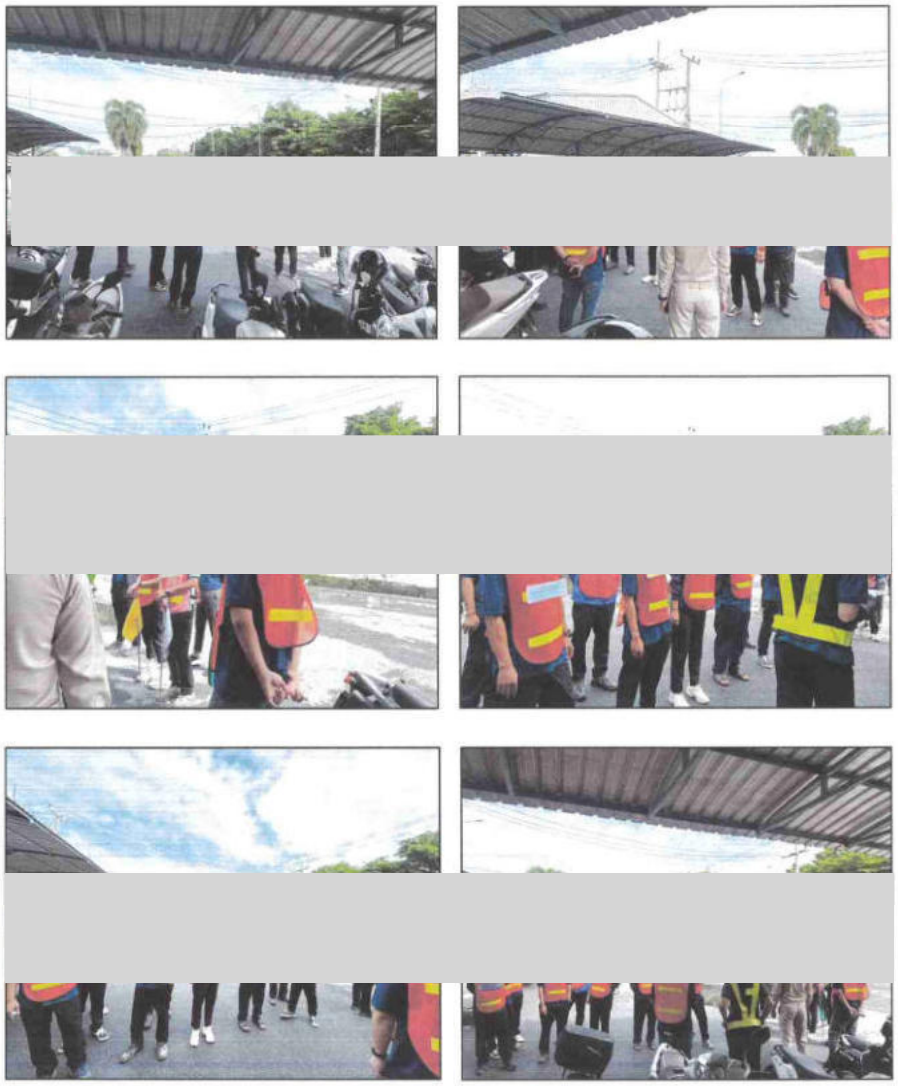

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(เกิดเหตุ/อพยพ/จุดรวมพล)

พนักงานพบเหตุเพลิงไหม้ (ห้อง SCADA)

ใช้ถังดับเพลิงฉีดดับไฟเบื้องต้น &
ตะโกนเรียกเพื่อนรอบข้างให้ช่วยดับไฟ (ไม่มี)

วิ่งไปแจ้งทีมดับเพลิงในพื้นที่ให้มาช่วยดับไฟ

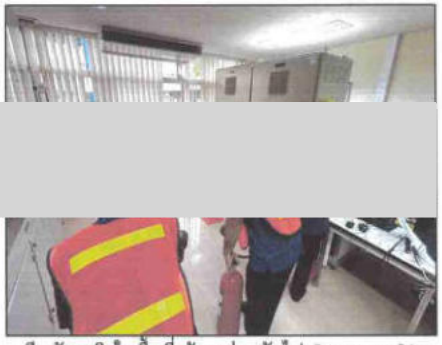

ทีมดับเพลิงในพื้นที่เข้ามาช่วยดับไฟ (ไม่สามารถคุมได้)

ทีมดับเพลิงชั้นต้นไม่สามารถควบคุมเพลิงได้
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
รีบวิ่งมาแจ้ง ผอ. เหตุฉุกเฉินทันที

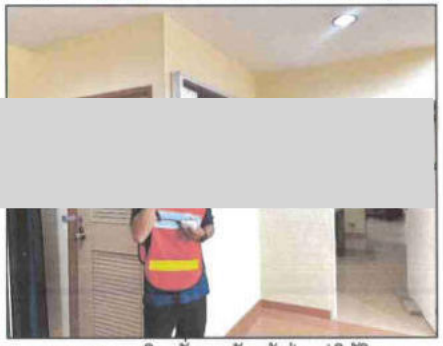

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
ให้สัญญาณเสียงอพยพทันที พร้อมโทรแจ้งขอความ
ช่วยเหลือหน่วยดับเพลิงจากเทศบาลเมืองท่าโขลง

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(เกิดเหตุ/อพยพ/จุดรวมพล)

เมื่อได้ยินเสียง ผู้ถือธงนำอพยพ (WORK SHOP)
อพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล

เมื่อได้ยินเสียง ผู้ถือธงนำอพยพ (OFFICE)
อพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล

ทีมฉุกเฉินเข้ารายงานตัวกับ ผอ.เหตุฉุกเฉิน
ที่จุดรวมพล

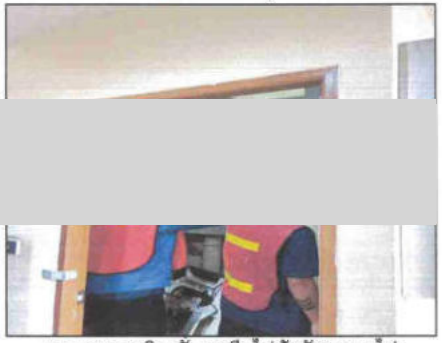

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมไฟฟ้าตัดกระแสไฟ
และเข้ามารายตัวหลังดำเนินการแล้วเสร็จ

ผู้ถือธงนำอพยพ รายงานยอดผู้อพยพ – ผู้สูญหาย –
ผู้บาดเจ็บแก่ ผู้ช่วย ผอ.เหตุฉุกเฉิน

ผู้ช่วย ผอ.เหตุฉุกเฉิน รายงานยอดผู้อพยพ – ผู้สูญ
หาย – ผู้บาดเจ็บแก่ ผอ.เหตุฉุกเฉิน

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(เกิดเหตุ/อพยพ/จุดรวมพล)

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมค้นหาฯ เข้าช่วยเหลือ
และเข้ามารายตัวหลังดำเนินการแล้วเสร็จ

ผู้สูญหายบาดเจ็บ (ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้)

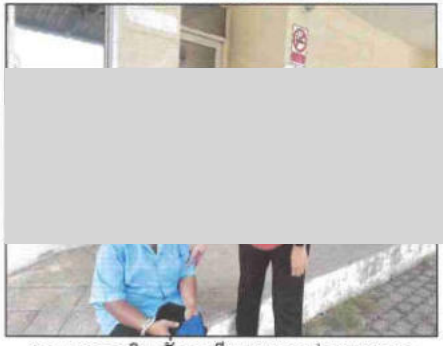

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมพยาบาลปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บ (ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล)

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมพยาบาลและ
ทีมพาหนะนำตัวผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล

รถดับเพลิงเทศบาลเมืองท่าโขลงเข้าพื้นที่

เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงฯ รายงานตัวที่จุดรวมพล
พร้อมทีมดับเพลิงขั้นต้น 1 คน นำเข้าจุดเกิดเหตุ

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(เกิดเหตุ/อพยพ/จุดรวมพล)

ทีมประชาสัมพันธ์ แจ้งอัพเดทสถานการณ์
ให้พนักงานทุกคนทราบเป็นระยะ

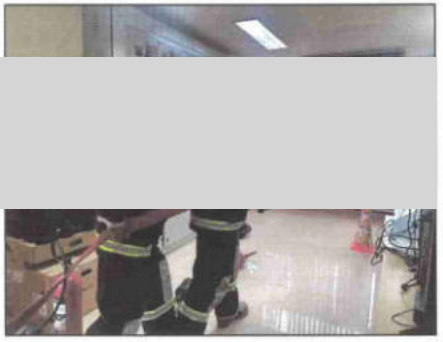

เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงฯ เข้าระงับเหตุ

เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงฯ รายงานที่จุดรวมพล

ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ

ผอ.เหตุฉุกเฉิน สรุปสถานการณ์การฝึกซ้อมฯ

ยกเลิกการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินฯ

รวยชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2568

เทศบาลเมืองท่าโขลง ใบอนุญาตเลขที่ 0102-02-2566-0043

จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณ พื้นที่โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 30 เดือน มิถุนายน 2568 เวลา 06.00 น. - 09.00 น.

จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ 21 คน ชาย 17 คน หญิง 4 คน

ลำดับ	ฝ่าย/แผนก	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	อยู่	ไม่อยู่	หมายเหตุ
1	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	พงษ์ศักดิ์	พรึงเจริญ	หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและซ่อมบำรุง	√		ผู้จัดการฝ่าย กฎหมาย
2	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายวิโรจน์	เจริญผล	ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมระบบน้ำ	√		ผอ.เหตุฉุกเฉิน
3	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายปฏิญญา	ยิ้มยง	ผู้จัดการแผนกผลิตน้ำ	√		ผู้ประ สาน งาน & ที่ปรึกษาสัมพันธ์
4	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายกฤษณะ	พรรัตนวรีย	หัวหน้าส่วนผลิตน้ำดิบ-น้ำใส	√		ทีมดับเพลิงผู้ปฏิบัติการ,ชีพ
5	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายชูชาติ	มากแรง	หัวหน้าปฏิบัติการผลิตน้ำ	√		ทีมไฟฟ้า & ผู้ปิดของฉุกเฉินพยบท
6	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นางสาวขนัญญา	ศรสระน้ำปลงแสง	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(Lab)	√		ผู้ปิดของฉุกเฉินพยบท
7	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นางสาวนวิพรสิ	สุริยะรวงศ์	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(Lab)	√		ทีมพยาบาล
8	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายอิรีเบ้	หยงแรง	เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำ	√		ทีมดับเพลิงผู้ปฏิบัติการ,ชีพ
9	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายกรชกิจ	แจ้งยุ	เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำ	√		
10	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายสันติ	นาคสุวัลลี	เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า	√		หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
11	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายวุฒิชัย	ลักษิพร	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลระบบผลิตน้ำ	√		ผู้ปิดของฉุกเฉินพยบท
12	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายบุญชา	บุญเกียง	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลระบบผลิตน้ำ	√		ทีม ดับเพลิงผู้ปฏิบัติการ,ชีพ
13	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายพลกร	ศิริกาละ	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(Lab)	√		
14	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายวิษณุ	วัฒนาวรรณ์	เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำ	√		
15	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายสุรัสช์	ตระกระ	เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า	√		ทีมไฟฟ้า
16	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายธีรเมธ	วรชุน	เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำ	√		ทีม ดับเพลิงผู้ปฏิบัติการ,ชีพ
17	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายสงค์ชัย	เจียงพิริยะ	เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า	√		ทีมอพยพหนีไฟ
18	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายนันทพงษ์	ไพรัตน์	เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำ	√		
19	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายชัยวัฒน์	ปานดี	เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำ	√		ทีมอพยพหนีไฟ
20	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายธนากรณ์	ณ คุณชัย	เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำ	√		
21	ฝ่ายผลิตน้ำฯ	นายนกแก้ว	บุกดุง	ผลิตน้ำ	√		ผู้ปฐมพยาบาล / ผู้ช่วยเหลือ

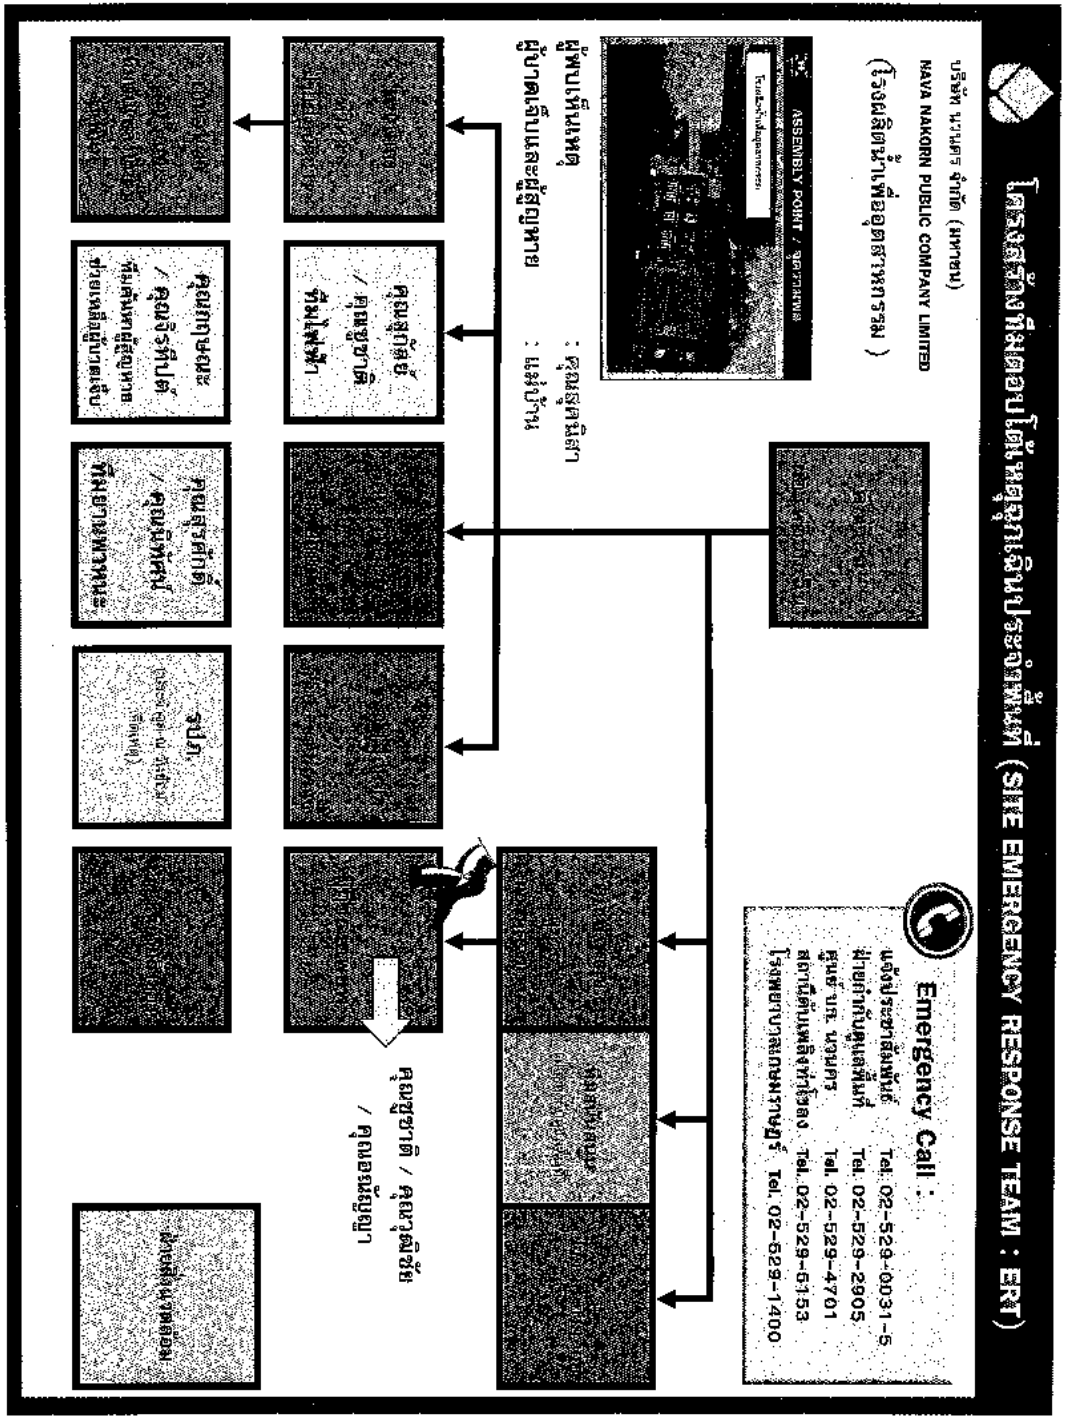
โครงสร้างทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินประจำพื้นที่ (SITE EMERGENCY RESPONSE TEAM : ERT)
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
NAVA NAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
(โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม)
ASSEMBLY POINT / จุดรวมพล
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการฝ่าย
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
หัวหน้าแผนก
หัวหน้าส่วน
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
ผู้ช่วยห

คู่ฉบับ

แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต เทศบาลเมืองท่าโขลง

หมายเลขใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๑๓ หมดอายุวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อ้างถึง แจ้งข้อมูลการฝึกอบรม เลขที่ ESPSIA 001- ๖๗๐๐๔๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (พื้นที่อาคารคลังสินค้าและฝ่ายบำรุงรักษาพื้นที่)

ประเภทกิจการ ทางด้านเขตอุตสาหกรรม การพัฒนาที่ดินเขตอุตสาหกรรมเพื่อขาย , ให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและให้บริการการบำบัดน้ำเสีย

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๐๐๓๑-๕ โทรสาร ๐-๒๕๒๙-๒๑๗๖

๒. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๑๙ คน ผู้ชาย ๑๖ คน ผู้หญิง ๓ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๔๕ คน ผู้ชาย ๓๙ คน ผู้หญิง ๖ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๒.๐๗ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. รายชื่อผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ นายกิตติศักดิ์ ปานนาค ๖.๒ นายธันวา รัตนประยูร ๖.๓ นายสุรัตน์ ปั้นพุ่มโพธิ์

๗. ราย

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ

วิทยากร

วิทยากร

ลงชื่อ

วิทยากร

NNCL

ลงชื่อ จ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกซ้อม
บเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน
พร้อมประทับตรา

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(ประชุมวางแผน)

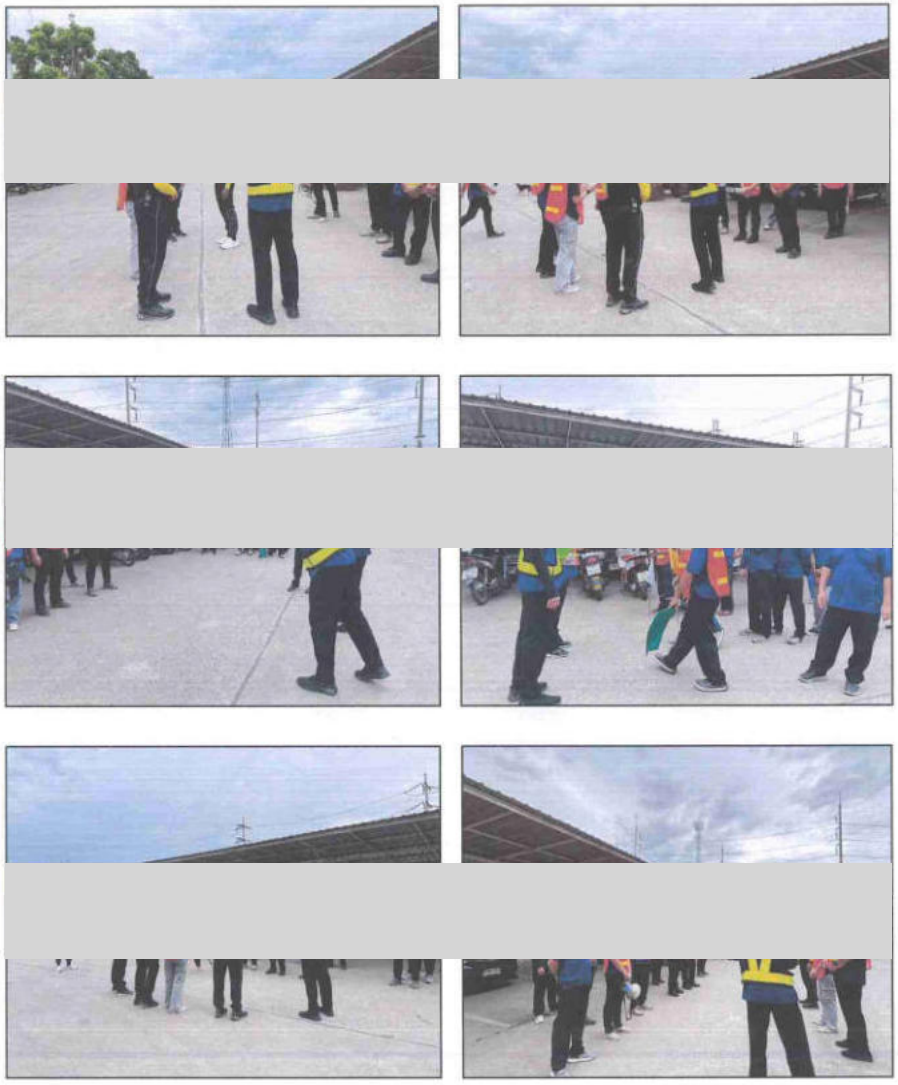

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(เกิดเหตุ/อพยพ/จุดรวมพล)

พนักงานพบเหตุเพลิงไหม้ (ห้อง ควบคุมไฟฟ้า)

ใช้ถังดับเพลิงฉีดดับไฟเบื้องต้น &
ตะโกนเรียกเพื่อนรอบข้างให้ช่วยดับไฟ (ไม่มี)

วิ่งไปแจ้งทีมดับเพลิงในพื้นที่ให้มาช่วยดับไฟ

ทีมดับเพลิงในพื้นที่เข้ามาช่วยดับไฟ (ไม่สามารถคุมได้)

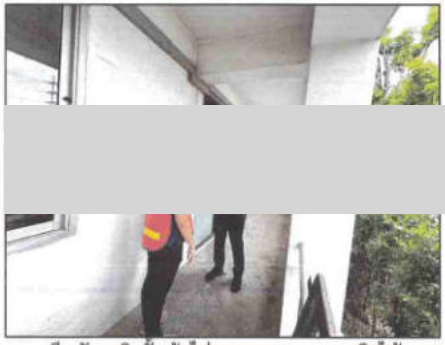

ทีมดับเพลิงขั้นต้นไม่สามารถควบคุมเพลิงได้
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
รีบวิ่งมาแจ้ง ผอ. เหตุฉุกเฉินทันที

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
ให้สัญญาณเสียงอพยพทันที พร้อมโทรแจ้งขอความ
ช่วยเหลือหน่วยดับเพลิงจากเทศบาลเมืองท่าโขลง

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(เกิดเหตุ/อพยพ/จุดรวมพล)

เมื่อได้ยินเสียง ผู้ถือธงนำอพยพ
อพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล

พนักงาน ณ จุดรวมพล

ทีมฉุกเฉินเข้ารายงานตัวกับ ผอ.เหตุฉุกเฉิน
ที่จุดรวมพล

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมไฟฟ้าตัดกระแสไฟ
และเข้ามารายตัวหลังดำเนินการแล้วเสร็จ

ผู้ถือธงนำอพยพ รายงานยอดผู้อพยพ – ผู้สูญหาย –
ผู้บาดเจ็บแก่ ผู้ช่วย ผอ.เหตุฉุกเฉิน

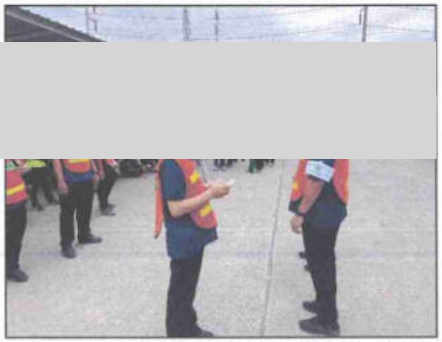

ผู้ช่วย ผอ.เหตุฉุกเฉิน รายงานยอดผู้อพยพ – ผู้สูญ
หาย – ผู้บาดเจ็บแก่ ผอ.เหตุฉุกเฉิน

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(เกิดเหตุ/อพยพ/จุดรวมพล)

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมค้นหาฯ เข้าช่วยเหลือ
และเข้ามารายตัวหลังดำเนินการแล้วเสร็จ

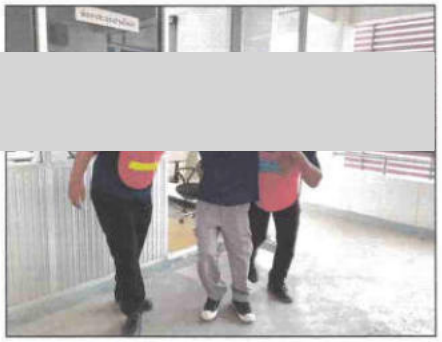

ผู้สูญหายบาดเจ็บ (ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้)

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมพยาบาลปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บ (ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล)

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมพยาบาลและ
ทีมพาหนะนำตัวผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล

รถดับเพลิงเทศบาลเมืองท่าโขลงเข้าพื้นที่

เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงฯ รายงานตัวที่จุดรวมพล
พร้อมทีมดับเพลิงขั้นต้น 1 คน นำเข้าจุดเกิดเหตุ

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(เกิดเหตุ/อพยพ/จุดรวมพล)

ทีมประชาสัมพันธ์ แจ้งอัพเดทสถานการณ์
ให้พนักงานทุกคนทราบเป็นระยะ

เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงฯ เข้าระงับเหตุ

เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงฯ รายงานที่จุดรวมพล

ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ

ผอ.เหตุฉุกเฉิน สรุปสถานการณ์การฝึกซ้อมฯ

ยกเลิกการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินฯ

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2568

เทศบาลเมืองท่าโขลง ใบอนุญาตเลขที่ 0102-02-2566-0043

จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณ พื้นที่อาคารฝ่ายโยธาและฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่

วันจันทร์ที่ 30 เดือน มิถุนายน 2568 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ 45 คน ชาย 39 คน หญิง 6 คน

ลำดับ	ฝ่าย/แผนก	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	อยู่	ไม่อยู่	หมายเหตุ
1	สำนักกรรมการผู้จัดการ	นายเพชร	รัตนะวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายอาคารและโลก	√		
2	ฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่	นายนครินทร์	บุญประสิทธิ์	ผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัยและการจราจร	√		ผลัดดับเพลิง
3	ฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่	นายสมชาย	ใจดี	หัวหน้าฝ่ายดูแลอาคารสูงพิเศษ	√		
4	ฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่	นางสาวพัชรินทร์	อุดมสินทรัพย์	ผู้จัดการแผนกสุขาภิบาลชุมชน	√		ทีมประสานงาน
5	ฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่	นายอนันต์	วรเกียรติ	เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลชุมชน (กันยา–เมษา)	√		ทีมอาสาพยาบาล
6	ฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่	นายนคร	ไชยพูล	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจราจร	√		
7	ฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่	นางสาวสุนารรษา	วรรณชาติ	เจ้าหน้าที่ส่วนข้อมูลและประชาสัมพันธ์	√		ผู้ถือธงนำอพยพ
8	ฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่	นายสุรเชษฐ	ณัฐเดชานุ	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจราจร	√		ทีมอาสาพยาบาล
9	ฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่	นายธนาเทพ	รัชตะนันทร์	เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลชุมชน (สำรองอันที่)	√		ทีมดับเพลิงผู้ปฏิบัติการ & ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
10	ฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่	นางสาวมาลา	ทุลำเจริญ	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจราจร	√		
11	ฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่	นางสาวจิรวรรณ	อิทธิกุล	เจ้าหน้าที่บันทึกและประสานงาน	√		ห้องพยาบาล
12	ฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่	นายเลิศชาย	เจียงกง	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจราจร	√		
13	ฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่	นายชัชวาล	ทองคำ	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจราจร	√		
14	ฝ่ายโยธา	นายพุทธิพงศ์	โพธิวัชร	เจ้าหน้าที่ตรวจงานโยธาและวัสดุก่อสร้าง	√		
15	ฝ่ายโยธา	นายวิโรจน์	ช่างเรือ	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ	√		
16	ฝ่ายโยธา	นายภาสิ	ยอดสร้อย	พนักงานขับรถเครื่องจักรหนัก	√		
17	ฝ่ายโยธา	นายเจริญชัย	หงษ์ทอง	เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร	√		
18	ฝ่ายโยธา	นายสุรัตน์	เกิดมงคล	ผู้ช่วยการช่าง แผนกปฏิบัติการโยธา	√		
19	ฝ่ายโยธา	นายสมชาย	ยิ้มงาม	เจ้าหน้าที่โยธา	√		
20	ฝ่ายโยธา	นายศิริวัฒน์	อุดรวงศ์	หัวหน้าช่างโยธา	√		ผู้ใช้งานฝ่ายอาคาร
21	ฝ่ายโยธา	นายเอ้ยอา	สีดาน้อย	เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า	√		ทีมไฟฟ้า
22	ฝ่ายโยธา	นายกานต์	จันทึมมงคล	เจ้าหน้าที่ช่างน้ำ	√		
23	ฝ่ายโยธา	นายสันติสุขพงศ์	โชติมงคล	พนักงานขับรถบรรทุก	√		ผู้ดูแลทางผู้บาดเจ็บ
24	ฝ่ายโยธา	นายธนวัฒน์	ทุมทอง	หัวหน้าช่างระบบไฟฟ้า	√		ทีมไฟฟ้า
25	ฝ่ายโยธา	นายวรพงศ์	แก้วสีขาว	เจ้าหน้าที่ดูแลทัศนียภาพ	√		
26	ฝ่ายโยธา	นายณัฐกิจ	ทองประดับ	ผู้จัดการแผนกโยธา	√		
27	ฝ่ายโยธา	นางสาวปุณยวีร์	โสระ	หัวหน้าส่วนงานประสานงานและข้อมูล	√		หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
28	ฝ่ายโยธา	นายพีรวัฒน์	วีไล	พนักงานช่างแอร์เครื่องจักรหนัก	√		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2568

เทศบาลเมืองท่าโขลง ใบอนุญาตเลขที่ 0102-02-2566-0043

จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณ พื้นที่อาคารฝ่ายโยธาและฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่

วันจันทร์ที่ 30 เดือน มิถุนายน 2568 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ 45 คน ชาย 39 คน หญิง 6 คน

ลำดับ	ฝ่าย/แผนก	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	อยู่	ไม่อยู่	หมายเหตุ
29	ฝ่ายโยธา	[illegible]	ใจมั่นคง	ผู้จัดการแผนกไฟฟ้า	√		ผู้ปฏิบัติการดับเพลิง
30	ฝ่ายโยธา	นายอภิชัย	ศรีสุข	เจ้าหน้าที่โยธา	√		ผู้ประเมินหลังเกิดเหตุ
31	ฝ่ายโยธา	นายวิโรจน์	เกตุมาลา	หน้างานตักเศษเครื่องจักรหนัก	√		
32	ฝ่ายโยธา	นายชูชาติ	เสนสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่ตรวจงานโยธา	√		ทีมดับเพลิงผู้ปฏิบัติการ & ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
33	ฝ่ายโยธา	นายสุรสงคราม	ดีใจดำ	เจ้าหน้าที่ช่างน้ำ	√		ทีมดับเพลิงที่ประจำชั้น
34	ฝ่ายโยธา	นายชัยยะ	ทองอ่างทอง	เจ้าหน้าที่ระบบสูบน้ำ	√		ทีมดับเพลิงชั้นที่ตนสังกัดที่
35	ฝ่ายโยธา	นายอภิวัฒน์	ปุญญวัน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	√		
36	ฝ่ายโยธา	นายพงศ์ปณต	แซ่ภิรัชกิจ	เจ้าหน้าที่ประสานงาน	√		
37	ฝ่ายโยธา	นายสิงห์	วิเชียรโชติ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับสูง	√		
38	ฝ่ายโยธา	นายวิศิน	อิทธิเดชกิจ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	√		
39	ฝ่ายโยธา	นายเอกฉันท์	หงษ์ทอง	เจ้าหน้าที่ตรวจงานโยธา	√		
40	ฝ่ายโยธา	นายสุพรหมินทร์	ธารทุมา	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนักและยานพาหนะ	√		
41	ฝ่ายโยธา	นายกิตติ	ศิลปกิจการ	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนักและยานพาหนะ	√		ห้องพยาบาล
42	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นายชยณัท	สุขแย้ม	เจ้าหน้าที่เก็บรายได้	√		ผู้ใช้งานฝ่ายอาคาร
43	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นางสาวพรรณี	ศิริแก้ว	หัวหน้าส่วนเก็บค่าเช่า	√		
44	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นายชาญณรงค์	ตั้งมั่นสกุล	เจ้าหน้าที่เก็บรายได้	√		
45	ฝ่ายโยธา	นายไชยพล	มาลาลักษณ์	ช่างประจำฝ่ายโยธา	√		

โครงสร้างทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินประจำพื้นที่ (SITE EMERGENCY RESPONSE TEAM : ERT)

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
NAVA NAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
(อาคารฝ่ายโยธาและฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่)

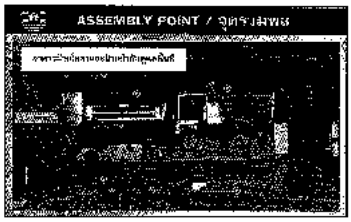

ผู้พบเห็นเหตุ : คุณดำพันธ์
ผู้บาดเจ็บและผู้สูญหาย : คุณชิษณุพงศ์

Emergency Call :

แจ้งประชาสัมพันธ์	Tel. 02-529-0031-5
ฝ่ายกำกับดูแลพื้นที่	Tel. 02-529-2905
ศูนย์ บก. นวนคร	Tel. 02-529-4701
สถานีดับเพลิงท่าโพธิ์	Tel. 02-529-5153
โรงพยาบาลเอมราชฯ	Tel. 02-529-1400

คุณสถิตย์
/คุณชัยยา
ทีมไฟฟ้า

คุณสุพรรษา / คุณธิวา
/ คุณชวลิต

คุณยุทธนัย
/ คุณธราเทพ
ทีมค้นหาผู้สูญหาย
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

คุณสุรเดช
/ คุณมานิตย์
ทีมยานพาหนะ

รปภ
(ประจำจุด ณ วันเกิดเหตุ)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ค่ฉบับ

แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต เทศบาลเมืองท่าโขลง

หมายเลขใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๓ หมดอายุวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อ้างถึง แจ้งข้อมูลการฝึกอบรม เลขที่ ESPSIA 001- ๖๗๖๐๔๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (พื้นที่โรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง)

ประเภทกิจการ ทางด้านเขตอุตสาหกรรม การพัฒนาที่ดินเขตอุตสาหกรรมเพื่อขาย , ให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและให้บริการการบำบัดน้ำเสีย

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๒๐ ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๐๐๓๑-๕ โทรสาร ๐-๒๕๒๙-๒๑๗๖

๒. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๑๕ คน ผู้ชาย ๘ คน ผู้หญิง ๗ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑๖ คน ผู้ชาย ๙ คน ผู้หญิง ๗ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑.๔๑ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. รายชื่อผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ นายกิตติศักดิ์ ปานนาค ๖.๒ นายธันวา รัตนประยูร ๖.๓ นายสุรัตน์ ปิ่นพุ่มโพธิ์

๗. ราย[redacted]

ลงชื่อ[redacted]

ผู้จัดทำรายงาน

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ[redacted]

วิทยากร

วิทยากร

ลงชื่อ[redacted]

วิทยากร

NNCL
NAVA NAKORN PUBLIC CO.,LTD.

ลงชื่อ[redacted] ...าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกซ้อม
...เพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน
พร้อมประทับตรา

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(ประชุมวางแผน)

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(เกิดเหตุ/อพยพ/จุดรวมพล)

พนักงานพบเหตุเพลิงไหม้ (ห้อง แลป)

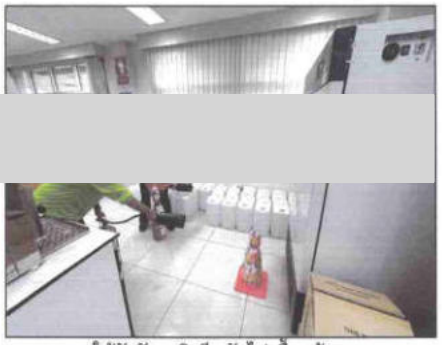

ใช้ถังดับเพลิงฉีดดับไฟเบื้องต้น &
ตะโกนเรียกเพื่อนรอบข้างให้ช่วยดับไฟ

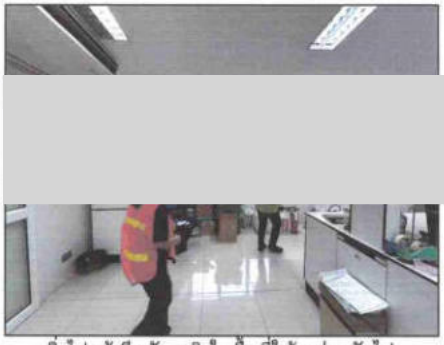

วิ่งไปแจ้งทีมดับเพลิงในพื้นที่ให้มาช่วยดับไฟ

ทีมดับเพลิงในพื้นที่เข้ามาช่วยดับไฟ (ไม่สามารถคุมได้)

ทีมดับเพลิงชั้นต้นไม่สามารถควบคุมเพลิงได้
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
รีบวิ่งมาแจ้ง ผอ. เหตุฉุกเฉินทันที

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
ให้สัญญาณเสียงอพยพทันที พร้อมโทรแจ้งขอความ
ช่วยเหลือหน่วยดับเพลิงจากเทศบาลเมืองท่าโขลง

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(เกิดเหตุ/อพยพ/จุดรวมพล)

เมื่อได้ยินเสียง ผู้ถือธงนำอพยพ
อพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล

พนักงาน ณ จุดรวมพล

ทีมฉุกเฉินเข้ารายงานตัวกับ ผอ.เหตุฉุกเฉิน
ที่จุดรวมพล

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมไฟฟ้าตัดกระแสไฟ
และเข้ามารายตัวหลังดำเนินการแล้วเสร็จ

ผู้ถือธงนำอพยพ รายงานยอดผู้อพยพ – ผู้สูญหาย –
ผู้บาดเจ็บแก่ ผู้ช่วย ผอ.เหตุฉุกเฉิน

ผู้ช่วย ผอ.เหตุฉุกเฉิน รายงานยอดผู้อพยพ –
ผู้สูญหาย – ผู้บาดเจ็บแก่ ผอ.เหตุฉุกเฉิน

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(เกิดเหตุ/อพยพ/จุดรวมพล)

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมค้นหาฯ เข้าช่วยเหลือ
และเข้ามารายตัวหลังดำเนินการแล้วเสร็จ

ผู้สูญหายบาดเจ็บ (ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้)

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมพยาบาลปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บ (ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล)

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมพยาบาลและ
ทีมพาหนะนำตัวผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล

รถดับเพลิงเทศบาลเมืองท่าโขลงเข้าพื้นที่

เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงฯ รายงานตัวที่จุดรวมพล
พร้อมทีมดับเพลิงขั้นต้น 1 คน นำเข้าจุดเกิดเหตุ

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(เกิดเหตุ/อพยพ/จุดรวมพล)

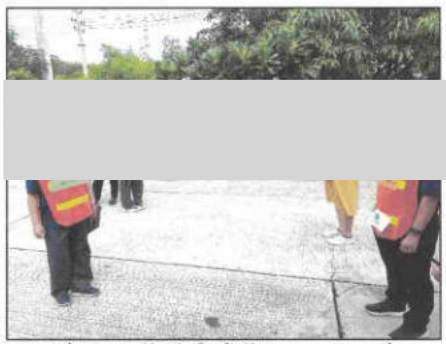

ทีมประชาสัมพันธ์ แจ้งอัพเดทสถานการณ์
ให้พนักงานทุกคนทราบเป็นระยะ

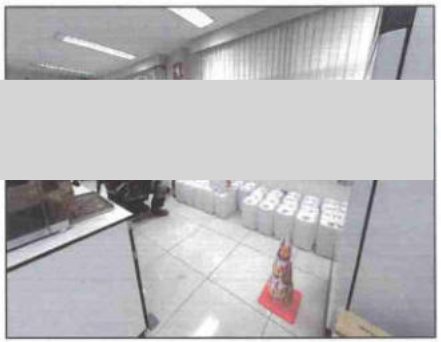

เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงฯ เข้าระงับเหตุ

เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงฯ รายงานที่จุดรวมพล

ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ

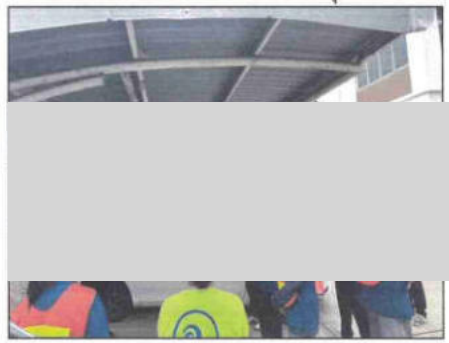

ผอ.เหตุฉุกเฉิน สรุปสถานการณ์การฝึกซ้อมฯ

ยกเลิกการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินฯ

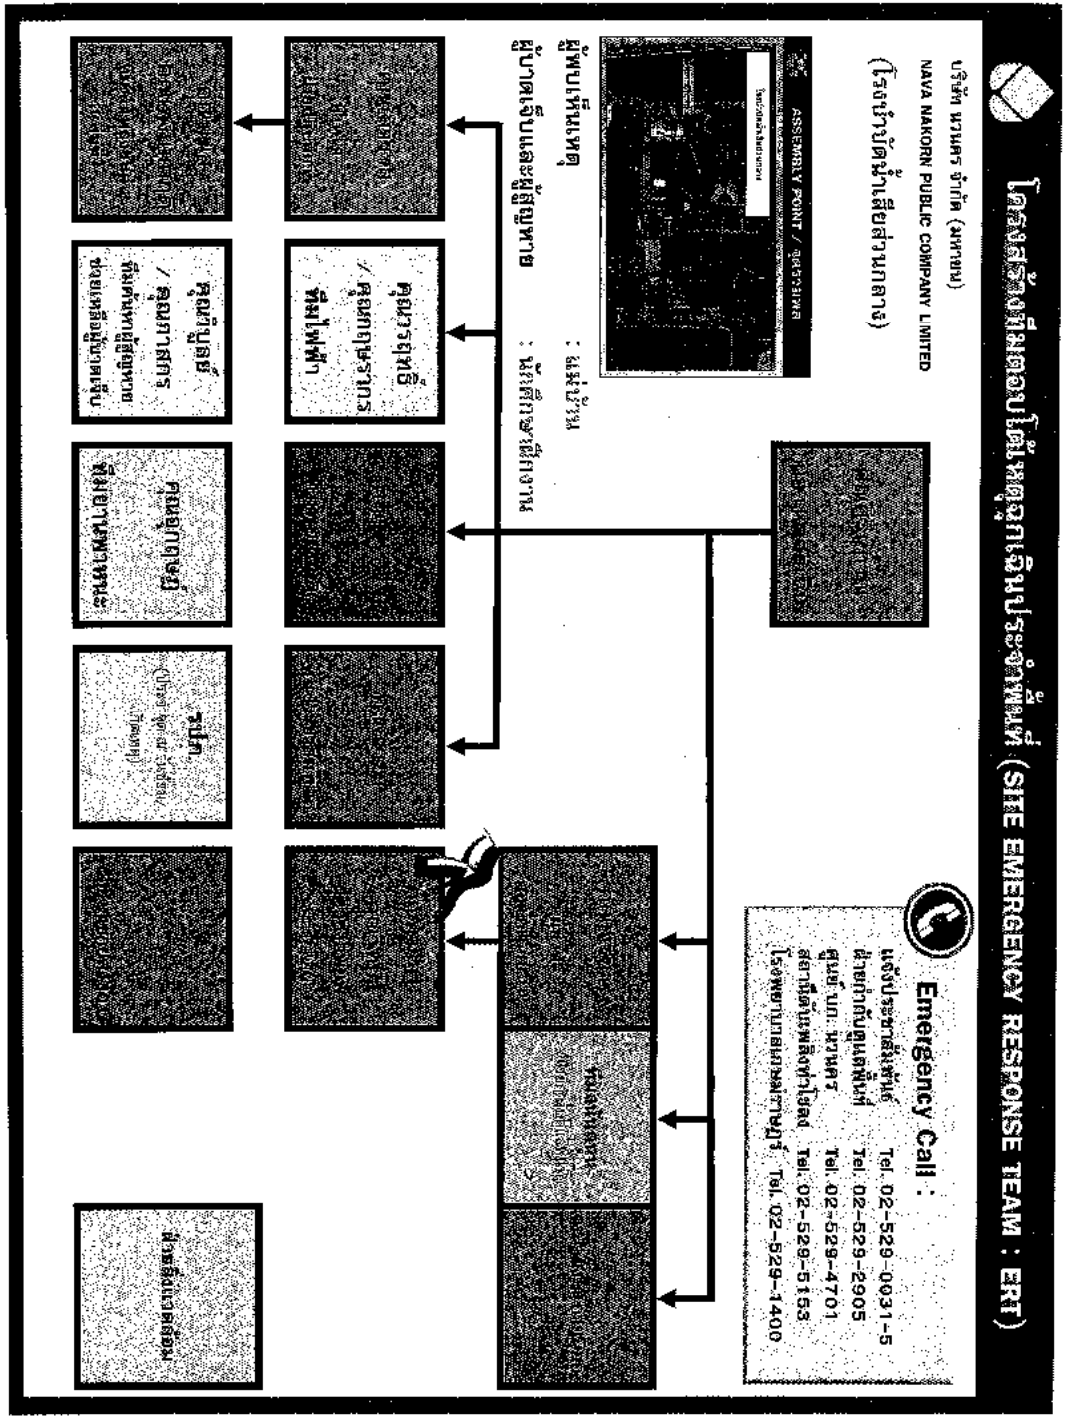

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2568

เทศบาลเมืองท่าโขลง ใบอนุญาตเลขที่ 0102-02-2566-0043

จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณ พื้นที่โรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 30 เดือน มิถุนายน 2568 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ 16 คน ชาย 9 คน หญิง 7 คน

ลำดับ	ฝ่าย/แผนก	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	อยู่	ไม่อยู่	หมายเหตุ
1	สิ่งแวดล้อม	นราพรรณี	ภูมิ	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	√		ห้องทดลอง
2	สิ่งแวดล้อม	นางสาวสิรินภาณี	ศรีนวล	ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม	√		ตะแหลมุมเหนือ
3	สิ่งแวดล้อม	นายเดชอมพักดิ์	ธีรนันย์	เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	√		ห้องรับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งที่ 1
4	สิ่งแวดล้อม	นายกฤษฎา	แซ่จิ้วฟิล	หัวหน้าส่วนช่างบำรุงเครื่องจักรกล	√		ทีมไฟฟ้า
5	สิ่งแวดล้อม	นายบัญชา	ลารุณ	หัวหน้าส่วนผลิตและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	√		ทีมดับเพลิงผู้ปฏิบัติการ และ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
6	วิศวกรสิ่งแวดล้อม	นายธรดุลธี	ธาโสโก๋	เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบระบายน้ำ	√		ทีมไฟฟ้า
7	สิ่งแวดล้อม	นางสาวณัฐชา	ศุภาพ	หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม	√		ผู้ช่วย ผบ. เหตุฉุกเฉิน & ประสานสัมพันธ์
8	สิ่งแวดล้อม	นายกาลกวี	สะมูล	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	√		ทีมดับเพลิงผู้ปฏิบัติการ และ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
9	สิ่งแวดล้อม	นายธนกฤต	หิรัญภาส์	เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบระบายน้ำ	√		ทีมกู้ภัยทางน้ำ
10	สิ่งแวดล้อม	นายสราวุธ	ม่วงเจริญ	เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องสูบน้ำ	√		หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
11	สิ่งแวดล้อม	นายอาทิตย์	อินทรัมย์	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	√		ผู้ใช้งาน ระบบ [illegible]
12	สิ่งแวดล้อม	นาย [illegible]	หาดี	เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบระบายน้ำ	√		ช่วยดับเพลิงขั้นต้นในเบื้องต้น
13	สิ่งแวดล้อม	นางสาวปาน	พลสิทธิ์	เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	√		ผู้จัดทำรายงานสรุป
14	สิ่งแวดล้อม	-	-	นักศึกษาฝึกงาน	√		ผู้อพยพ / ผู้บาดเจ็บ
15	สิ่งแวดล้อม	-	-	แม่บ้าน	√		ผู้พบเห็น เหตุการณ์
16	สิ่งแวดล้อม	นายพีรพล	ทุสิมากรณ์	หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม	√		

คู่ฉบับ

แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต เทศบาลเมืองท่าโขลง

หมายเลขใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๓ หมดอายุวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อ้างถึง แจ้งข้อมูลการฝึกอบรม เลขที่ ESPSIA 001- ๖๗๖๐๘๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (พื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่)

ประเภทกิจการ ทางด้านเขตอุตสาหกรรม การพัฒนาที่ดินเขตอุตสาหกรรมเพื่อขาย , ให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและให้บริการการบำบัดน้ำเสีย

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๐๐๓๑-๕ โทรสาร ๐-๒๕๒๙-๒๑๗๖

๒. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๒๑ คน ผู้ชาย ๘ คน ผู้หญิง ๑๓ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๗๑ คน ผู้ชาย ๒๕ คน ผู้หญิง ๔๖ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๒.๓๕ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. รายชื่อผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ นายกิตติศักดิ์ ปานนาค ๖.๒ นายธันวา รัตนประยูร ๖.๓ นายสุรัตน์ ปั้นพุ่มโพธิ์

๗. ราย

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ

วิทยากร วิทยากร

ลงชื่อ

วิทยากร

ลงชื่อ ะ/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกซ้อม
ผลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

พร้อมประทับตรา

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(ประชุมวางแผน)

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(เกิดเหตุ/อพยพ/จุดรวมพล)

พนักงานพบเหตุเพลิงไหม้ (ห้อง compressor ชั้น 2)

ใช้ถังดับเพลิงฉีดดับไฟเบื้องต้น &
ตะโกนเรียกเพื่อนรอบข้างให้ช่วยดับไฟ (ไม่มี)

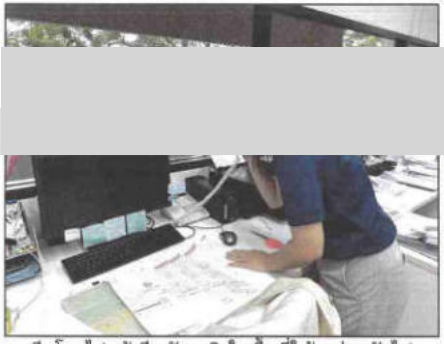

รีบโทรไปแจ้งทีมดับเพลิงในพื้นที่ให้มาช่วยดับไฟ

ทีมดับเพลิงในพื้นที่เข้ามาช่วยดับไฟ (ไม่สามารถควบคุมได้)

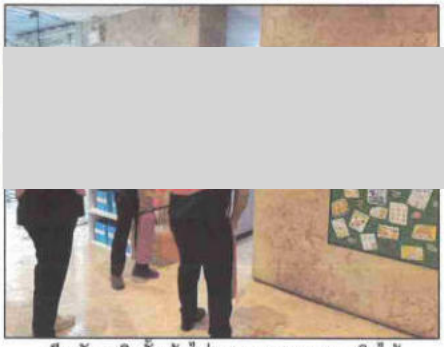

ทีมดับเพลิงชั้นต้นไม่สามารถควบคุมเพลิงได้
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
รีบโทรแจ้ง ผอ. เหตุฉุกเฉินทันที

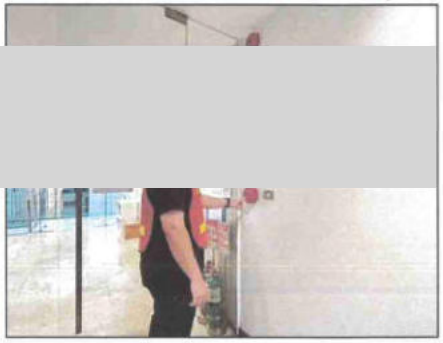

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
ให้กดสัญญาณเสียงอพยพทันที พร้อมโทรแจ้งขอความ
ช่วยเหลือหน่วยดับเพลิงจากเทศบาลเมืองท่าโขลง

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(เกิดเหตุ/อพยพ/จุดรวมพล)

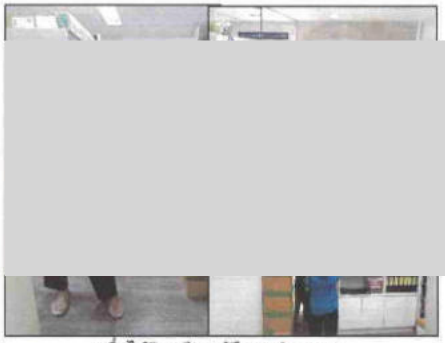

เมื่อได้ยินเสียง ผู้ถือธงนำอพยพ
อพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล

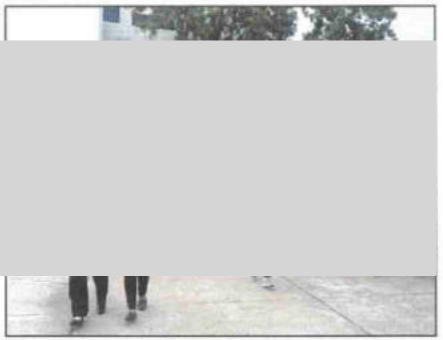

ผู้ถือธงนำอพยพ
อพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล

ทีมฉุกเฉินเข้ารายงานตัวกับ ผอ.เหตุฉุกเฉิน
ที่จุดรวมพล

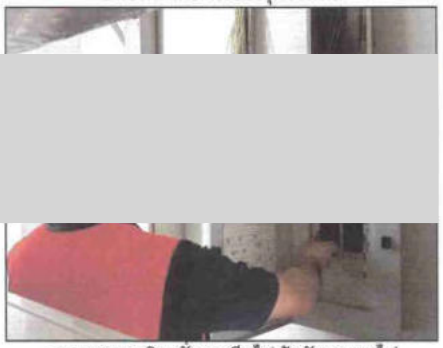

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมไฟฟ้าตัดกระแสไฟ
และเข้ามารายตัวหลังดำเนินการแล้วเสร็จ

ผู้ถือธงนำอพยพ รายงานยอดผู้อพยพ – ผู้สูญหาย –
ผู้บาดเจ็บแก่ ผู้ช่วย ผอ.เหตุฉุกเฉิน

ผู้ช่วย ผอ.เหตุฉุกเฉิน รายงานยอดผู้อพยพ – ผู้สูญ
หาย – ผู้บาดเจ็บแก่ ผอ.เหตุฉุกเฉิน

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(เกิดเหตุ/อพยพ/จุดรวมพล)

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมค้นหาฯ เข้าช่วยเหลือ
และเข้ามารายตัวหลังดำเนินการแล้วเสร็จ

ผู้สูญหายบาดเจ็บ (ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้)

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมพยาบาลปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บ (ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล)

ผอ. เหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมพยาบาลและ
ทีมพาหนะนำตัวผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล

รถดับเพลิงเทศบาลเมืองท่าโขลงเข้าพื้นที่

เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงฯ รายงานตัวที่จุดรวมพล
พร้อมทีมดับเพลิงขั้นต้น 1 คน นำเข้าจุดเกิดเหตุ

ภาพถ่ายอพยพหนีไฟ

(เกิดเหตุ/อพยพ/จุดรวมพล)

ทีมประชาสัมพันธ์ แจ้งอัพเดทสถานการณ์
ให้พนักงานทุกคนทราบเป็นระยะ

เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงฯ เข้าระงับเหตุ

เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงฯ รายงานที่จุดรวมพล

ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ

ผอ.เหตุฉุกเฉิน สรุปสถานการณ์การฝึกซ้อมฯ

ยกเลิกการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินฯ

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2568

เทศบาลเมืองท่าโขลง ใบอนุญาตเลขที่ 0102-02-2566-0043

จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณ พื้นที่สำนักงานใหญ่ ปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 30 เดือน มิถุนายน 2568 เวลา 16.00 น. – 19.00 น.

จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ 71 คน ชาย 25 คน หญิง 46 คน

ลำดับ	ฝ่าย/แผนก	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	อยู่	ไม่อยู่	หมายเหตุ
1	สำนักกรรมการผู้จัดการ	นางพิชญ์ลักษณ์	ศิริสุขสวัสดิ์	กรรมการผู้จัดการ	√		
2	สำนักกรรมการผู้จัดการ	นายสุรชิต	รัตนวานิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	√		
3	สำนักกรรมการผู้จัดการ	นายธงชัย	ชาญทอง	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ	√		
4	ฝ่ายกฎหมาย	นายณภัทร	เจษฎาสุธร ณ อยุธยา	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	√		ผู้ใช้อุปกรณ์
5	ฝ่ายกฎหมาย	นางสาววรวรรษ์	อาปัน	นักกฎหมายและนิติกร	√		ผู้พบเห็นเหตุการณ์
6	ฝ่ายกฎหมาย	นายต้อม	พรมมาศ์ชัย	นักกฎหมายและนิติกร	√		รีดผับ.เพลิงขึ้นฝั่งไม่ขึ้น
7	ฝ่ายกฎหมาย	นางสาวพุทธิมาศ	ห้าสี	เจ้าหน้าที่ประสานงานกฎหมาย	√		ผู้ดูดูทาง / ผู้นำทาง
8	สำนักเลขานุการ	นางสาวรัตน์	สร้อยสุนทร	เลขานุการบริษัท/เลขานุการใหญ่	√		
9	สำนักเลขานุการ	นางสาว[illegible]	[illegible]ศิริ[illegible]	เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ	√		
10	สำนักเลขานุการ	นางสาวลิล	อารยะธรรม์	เลขานุการประธานกรรมการบริษัท	√		
11	สำนักเลขานุการ	นางสาวณัฏฐา	แก้วคำแดน	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลพัฒน์	√		ผู้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
12	สำนักเลขานุการ	นางสาวปณิฆา	บุญชิตการ์	เลขานุการประสานเจ้าหน้าที่บริหาร	√		
13	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	นางสาวอนุช	สุวรรณโชติ	หัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายใน	√		ผู้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
14	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	นายวิโรจน์	บุญเกษียรสุ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	√		ผู้ช่วย ผอ. เหตุฉุกเฉิน
15	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นายไชยวัฒน์	ศรุตกฤษณพ	หัวหน้าส่วนบัญชี	√		ผู้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
16	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นายชัยเลิศ	แซ่เจิน	เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน	√		
17	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นางสาวรุจน์นิภา	คำพวก	เจ้าหน้าที่การเงิน	√		
18	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นางสาวพลิกวิลัพณ์	แสวิจิงบริง	เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (AR)	√		
19	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นางสาวสุวรรณา	จงคงสุรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน-Secondment	√		
20	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นางสาวกนกวัลย์	ภูษิตชัยธรุธ	ผู้ช่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน	√		
21	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นางสาวพัลลภา	ตรณัยธนากร	เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (Receipt)	√		
22	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นางสาวกรองทอง	ค่ำอ้วน	เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (AP)	√		
23	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นางสาว[illegible]	เจียม[illegible]	เจ้าหน้าที่บัญชี [illegible]ายรุโต (GL)	√		ลีเทศบาล
24	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นางสาวนงลักษณ์	ห่วงศรี	หัวหน้าส่วนการเงิน	√		
25	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นางสาวเสาวลี	ที่นพัฒน์ชัย	เจ้าหน้าที่บัญชีประจำ-อาวุโส	√		
26	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นางสาวนิรชา	ใจแก้ว	ผู้จัดการแผนกบัญชี	√		
27	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นางสาว[illegible]ชิต	รุ่งเกรก	หัวหน้าบัญชีและการเงิน	√		
28	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นายอรชัช	ธนาไทย	ผู้จัดการแผนกการเงิน	√		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2568

เทศบาลเมืองท่าโขลง ใบอนุญาตเลขที่ 0102-02-2566-0043

จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณ พื้นที่สำนักงานใหญ่ ปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 30 เดือน มิถุนายน 2568 เวลา 16.00 น. – 19.00 น.

จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ 71 คน ชาย 25 คน หญิง 46 คน

ลำดับ	ฝ่าย/แผนก	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	อยู่	ไม่อยู่	หมายเหตุ
29	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นางสาว[illegible]	อุทธรกุล	เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (Increase/PDC)	√		
30	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นางสาว[illegible]	หมาเจ็นกลาง	เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (PDC)	√		
31	IT	นาย[illegible]รักษ์	บุญ[illegible]ล้ำ	เจ้าหน้าที่เทคนิค-IT Support	√		ลีเทศบาลผู้ดูแลหาย & ช่วยเหลือผู้ที่ถูกเจ็บ
32	IT	นาย[illegible]พุฒิพง	[illegible]ศิริ[illegible]	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	√		ช่วยดับเพลิงขั้นต้นที่ทำได้
33	IT	นาย[illegible]ชัช	[illegible]รกุล[illegible]	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	√		
34	IT	นาย[illegible]ณ	ไทวิเจิน	เจ้าหน้าที่เทคนิคโทรศัพท์และสื่อสารสนเทศ	√		ช่วยดับเพลิงขั้นต้นที่ทำได้
35	ฝ่ายการตลาดและการตลาด	นาย[illegible]ศักดิ์	[illegible]หมาจีนกลาง	หน้ากากเต็มหน้า (ขาย)	√		
36	ฝ่ายขายและการตลาด	นายณัฐพงศ์	ธุริยภานุวัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	√		
37	ฝ่ายการตลาดและการตลาด	นาง[illegible]ตา	ฟ้า[illegible]ตระ	หัวหน้าส่วนขายและการตลาด	√		
38	ฝ่ายขายและการตลาด	นายวิภาพร	พุ่งทิพพันธ์	เจ้าหน้าที่ขาย (พนักงานขาย)	√		
39	ฝ่ายการตลาดและการตลาด	นาย[illegible]ศรณ์	ชัย[illegible]โสลี	หัวหน้าช่างประจำ	√		
40	ฝ่ายการตลาดและการตลาด	นาย[illegible]	[illegible]ภพ	หัวหน้าส่วนงานการตลาดและการขาย	√		
41	ฝ่ายขายและการตลาด	นางสาวอิสรา[illegible]	พิลึก	หัวหน้าส่วนงานบัญชี	√		ผู้ช่วยพยาบาลพยาบาล
42	ฝ่ายการตลาดและการตลาด	นางสาวคุณาพร	ทะรหนี	เจ้าหน้าที่ขาย (พนักงานขาย)	√		
43	ฝ่ายขายและการตลาด	นางสาวชุติมณฑน์	แสงศิริมหาเมฆ์	รู้ประสานงานภาษาญี่ปุ่น	√		
44	ฝ่าย[illegible]ตลาดและการตลาด	นางสาว[illegible]	ภาคเกษี	เจ้าหน้าที่ขาย (พนักงานขาย)	√		
45	ฝ่ายขายและการตลาด	นางสาวนิภาพร	แสงเรือน	เจ้าหน้าที่ขาย(ปิ่น)	√		
46	ฝ่ายขายและการตลาด	นางสาวภัญญาภัค	ทวีสุข	เจ้าหน้าที่ขาย (พนักงานขาย)	√		
47	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	นายธรรศ	ธารุตร	รู้ประประสานเจ้าหน้าที่บริหาร	√		
48	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	นางสาวนริศรา	พานเงิน	ผู้จัดการแผนกฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	√		ผู้ช่วยพยาบาลพยาบาล
49	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	นาย[illegible]ณัฏ	เนตร	ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจโครงการ	√		
50	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	นาย[illegible]ดิษเกียรติ	ยุนธ	เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ	√		
51	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	นาย[illegible]	[illegible]ยอด	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด	√		
52	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	นาย[illegible]ปกิตเมฆา	ชาน[illegible]ศร์	เจ้าหน้าที่ รวบรวมงานธุรกิจ	√		
53	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	นาย[illegible]	ระดับไอยอิน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	√		
54	ฝ่ายบุคคลและธุรการ	นาย[illegible]	[illegible]ศิริ	หน้ากากเต็มหน้าผู้บริหาร	√		
55	ฝ่ายบุคคลและธุรการ	นาย[illegible]ศราคม	เพียงบุญนาค	หน้ากากเต็มหน้าผู้บริหาร	√		
56	ฝ่ายบุคคลและธุรการ	นาย[illegible]ประกร	จันทรชาย	หัวหน้าส่วนงานธุรการ	√		ผู้ช่วยพยาบาลพยาบาล

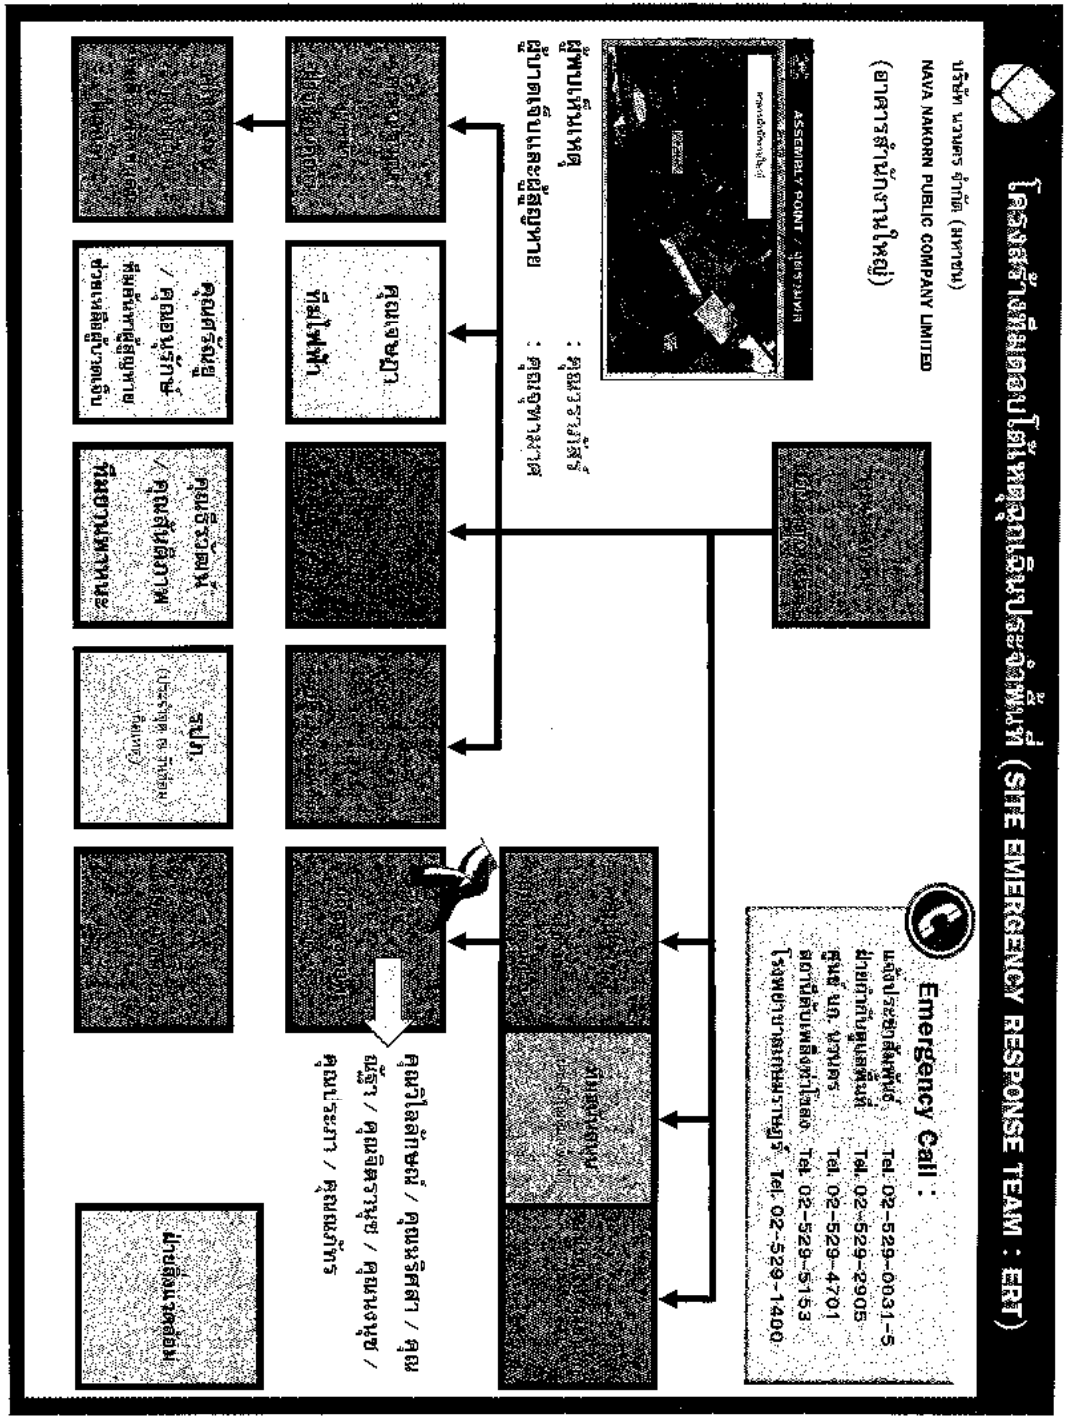
โครงสร้างหน่วยดับเพลิงประจำชั้นที่ (SITE EMERGENCY RESPONSE TEAM : ERT)
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
NAVA NAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
(อาคารสำนักงานใหญ่)
ASSEMBLY POINT
Emergency Call :
ผู้ดูแลหน่วยดับเพลิงประจำชั้น
ผู้ช่วยหน่วยดับเพลิงประจำชั้น

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๒-๐๐๔๓

อนุญาตให้ เทศบาลเมืองท่าโขลง
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๒๔๐๗๔๒
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ถนนสีขาว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของเทศบาลเมืองท่าโขลง
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๒-๐๐๔๓

๑. นายสมเกียรติ	โพธิ์ใหญ่
๒. นายวีระชัย	สังข์อ่ำ
๓. นายธันวา	รัตนประยูร
๔. นายรุ่งโรจน์	เลิศสวัสดิ์
๕. นายกิตติศักดิ์	บำเพ็ญนาค
๖. นายสุรัตน์	ปั้นฟุ่มโพธิ์
๗. นายโอภาส	สดเปรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

เอกสารแนบที่ ก-43

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของชุมชน

โครงการเขตปลอดอากรนวนคร ครั้งที่1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ปี 2568

ประเด็นที่ศึกษา	จังหวัดปทุมธานี							จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	รวมทั้งหมด	
	เทศบาลเมืองท่าโขลง				อบต.เชียงรากน้อย			เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย	จำนวน	ร้อยละ
	ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงสัมจีน	ชุมชนวัดพิชยนิมิตร	ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า	ชุมชนหมื่นดำ	หมู่ 1 บ้านปากอาจ	หมู่ 2 บ้านศาลาแดงเหนือ	หมู่ 4 บ้านศาลาพัน	หมู่ 12 บ้านลำเรือแตก		
	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์										
1.1 เพศ										
- ชาย	26	18	29	44	7	3	20	23	170	43.37
- หญิง	38	19	33	60	12	6	22	32	222	56.63
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
1.2 อายุ										
- 21-30 ปี	8	8	5	9	1	1	5	7	44	11.22
- 31-40 ปี	11	8	15	18	5	2	7	9	75	19.13
- 41-50 ปี	7	5	8	27	2	1	6	12	68	17.35
- 51-60 ปี	22	8	24	27	6	1	10	14	112	28.57
- มากกว่า 60 ปี	16	8	10	23	5	4	14	13	93	23.72
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
1.3 สมาชิกในครัวเรือน (รวมท่านด้วย)										
- 1-3 คน	23	20	23	35	9	2	7	17	136	34.69
- 4-6 คน	36	16	35	61	7	4	26	28	213	54.34
- มากกว่า 6 คน	5	1	4	8	3	3	9	10	43	10.97
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
1.4 การศึกษา										
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ประถมศึกษา	16	9	10	22	5	4	15	15	96	24.49
- มัธยมศึกษาตอนต้น	23	13	29	33	6	3	14	14	135	34.44
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	15	8	16	23	5	2	6	15	90	22.96
- อนุปริญญา/ปวส.	8	5	5	20	3	0	6	8	55	14.03
- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	2	0	2	4	0	0	0	2	10	2.55
- สูงกว่าปริญญาตรี	0	2	0	2	0	0	1	1	6	1.53
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
1.5 ภูมิลำเนา										
- เป็นคนในพื้นที่/ชุมชนนี้มาแต่กำเนิด	59	34	46	94	18	8	36	53	348	88.78
- ย้ายมาจากที่อื่น	5	3	16	10	1	1	6	2	44	11.22
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
- ย้ายมาจากพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดปทุมธานี (ระบุ)										
- ย้ายมาจากภาคกลาง	1	0	5	5	0	0	2	1	14	31.82
- ย้ายมาจากภาคเหนือ	1	1	4	1	1	0	2	0	10	22.73
- ย้ายมาจากภาคใต้	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2.27
- ย้ายมาจากภาคตะวันออก	0	0	0	1	0	1	0	1	3	6.82
- ย้ายมาจากภาคตะวันตก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3	2	6	3	0	0	2	0	16	36.36
รวม	**5**	**3**	**16**	**10**	**1**	**1**	**6**	**2**	**44**	**100.00**

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของชุมชน

โครงการเขตปลอดอากรนวนคร ครั้งที่1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ปี 2568

ประเด็นที่ศึกษา	จังหวัดปทุมธานี							จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	รวมทั้งหมด	
	เทศบาลเมืองท่าโขลง				อบต.เชียงรากน้อย			เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย	จำนวน	ร้อยละ
	ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงสัมจีน	ชุมชนวัดพิชยนิมิตร	ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า	ชุมชนหมื่นดำ	หมู่ 1 บ้านปากอาจ	หมู่ 2 บ้านศาลาแดงเหนือ	หมู่ 4 บ้านศาลาพัน	หมู่ 12 บ้านลำเรือแตก		
	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
1.6 ระยะเวลาที่ท่านย้ายมาอยู่ในพื้นที่										
- น้อยกว่า 1 ปี	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2.27
- 1-5 ปี	3	2	6	5	1	0	3	0	20	45.45
- 6-10 ปี	0	0	4	2	0	0	1	0	7	15.91
- 11-15 ปี	1	0	3	1	0	1	1	1	8	18.18
- 16-20 ปี	1	1	3	2	0	0	0	1	8	18.18
- มากกว่า 20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**5**	**3**	**16**	**10**	**1**	**1**	**6**	**2**	**44**	**100.00**
1.7 สาเหตุสำคัญที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	0	0	0	3	0	0	0	0	3	6.82
- เพื่อประกอบอาชีพ	5	3	16	7	1	1	6	2	41	93.18
- ตามคำสั่งของหน่วยงานที่ทำงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- มาเรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- เพื่หาที่อยู่ใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**5**	**3**	**16**	**10**	**1**	**1**	**6**	**2**	**44**	**100.00**
1.8 อาชีพ										
- ค้าขาย	24	13	31	48	5	5	19	21	166	42.35
- ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ	6	5	9	12	2	1	4	8	47	11.99
- ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1	0	0	1	1	0	0	1	4	1.02
- พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	13	11	10	20	0	1	5	10	70	17.86
- เกษตรกร	0	0	0	0	2	0	2	0	4	1.02
- รับจ้างทั่วไป	19	8	11	22	2	2	12	15	91	23.21
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ	1	0	1	1	7	0	0	0	10	2.55
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภค										
2.1 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- โรคประจำตัว (ระบุ) เบาหวาน ความดัน	9	4	5	12	3	2	7	7	49	12.10
- โรคภูมิแพ้	1	0	1	3	1	1	1	2	10	2.47
- โรคระบบทางเดินหายใจ (ระบุ) หวัด	26	12	22	40	10	4	17	23	154	38.02
- ได้รับอุบัติเหตุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- โรคระบบทางเดินอาหาร	1	1	3	11	1	1	4	5	27	6.67
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ไม่มี	28	20	31	42	5	2	14	23	165	40.74
รวม	**65**	**37**	**62**	**108**	**20**	**10**	**43**	**60**	**405**	**100.00**
2.2 วิธีการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- ปล่อยให้หายเอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ซื้อยามารับประทานเอง	15	15	25	31	4	3	13	16	122	18.97
- รพ.สต. (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- คลินิก/รพ.เอกชน	18	10	29	44	2	3	11	19	136	21.15
- รพ.รัฐบาล	64	35	62	100	19	9	41	55	385	59.88
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**97**	**60**	**116**	**175**	**25**	**15**	**65**	**90**	**643**	**100.00**

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของชุมชน

โครงการเขตปลอดอากรนวนคร ครั้งที่1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ปี 2568

ประเด็นที่ศึกษา	จังหวัดปทุมธานี							จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	รวมทั้งหมด	
	เทศบาลเมืองท่าโขลง				อบต.เชียงรากน้อย			เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย	จำนวน	ร้อยละ
	ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงสัมจีน	ชุมชนวัดพิชยนิมิตร	ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า	ชุมชนหมื่นดำ	หมู่ 1 บ้านปากอาจ	หมู่ 2 บ้านศาลาแดงเหนือ	หมู่ 4 บ้านศาลาพัน	หมู่ 12 บ้านลำเรือแดก		
	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
2.3 การให้บริการด้านสาธารณสุขในชุมชนเพียงพอหรือไม่										
- เพียงพอ	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
- ไม่เพียงพอ ควรเพิ่มด้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
- บุคลากรณ์ทางการแพทย์										
- อุปกรณ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- สถานที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
2.4 แหล่งน้ำดื่มของครัวเรือน										
- น้ำฝน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- น้ำบ่อตื้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- น้ำบาดาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- น้ำบรรจุขวด/ถัง	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
- น้ำประปา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
2.5 ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำดื่มของครัวเรือน										
- ไม่มีปัญหา	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
- น้ำไม่เพียงพอ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- น้ำขุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- น้ำมีกลิ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- น้ำมีตะกอน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
2.6 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน										
- น้ำฝน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- น้ำบ่อตื้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- น้ำบาดาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- น้ำประปา	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
- น้ำแม่น้ำ/ลำคลอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
2.7 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน										
- ไม่มีปัญหา	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
- น้ำไม่เพียงพอ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- น้ำขุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- น้ำมีกลิ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- น้ำไม่ไหล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของชุมชน

โครงการเขตปลอดอากรนวนคร ครั้งที่1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ปี 2568

ประเด็นที่ศึกษา	จังหวัดปทุมธานี							จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	รวมทั้งหมด	
	เทศบาลเมืองท่าโขลง				อบต.เชียงรากน้อย			เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย	จำนวน	ร้อยละ
	ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงสัมจีน	ชุมชนวัดพิชยนิมิตร	ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า	ชุมชนหมื่นดำ	หมู่ 1 บ้านปากอาจ	หมู่ 2 บ้านศาลาแดงเหนือ	หมู่ 4 บ้านศาลาพัน	หมู่ 12 บ้านลำเรือแดก		
	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
2.8 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า(ตอบได้มากกว่า1 ข้อ)										
- ไม่มีปัญหา	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
- ไฟฟ้าดับบ่อย, ไฟตก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- อื่น (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
2.9 การกำจัดขยะในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- เผา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ฝัง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาจัดเก็บ	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
- ทิ้งไว้ข้างบ้าน/ที่โล่ง/ที่สาธารณะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- อื่น (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
2.10 การจัดการน้ำเสียในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- ปล่อยลงรางระบายน้ำสาธารณะ	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
- ปล่อยซึมลงดิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ระบายลงบ่อบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- อื่น (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
ตอนที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน (ในรอบปี 2568)										
1. กลิ่น										
- มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ไม่มี	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ										
- บางฤดู	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
ระดับผลกระทบ										
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- นิคมอุตสาหกรรมนวนคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- อื่นๆ (ระบุ) ไม่สามารถระบุแหล่งได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของชุมชน

โครงการเขตปลอดอากรนวนคร ครั้งที่1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ปี 2568

ประเด็นที่ศึกษา	จังหวัดปทุมธานี							จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	รวมทั้งหมด	
	เทศบาลเมืองท่าโขลง				อบต.เชียงรากน้อย			เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย	จำนวน	ร้อยละ
	ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงสัมจีน	ชุมชนวัดพิชยนิมิตร	ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า	ชุมชนหมื่นดำ	หมู่ 1 บ้านปากอาจ	หมู่ 2 บ้านศาลาแดงเหนือ	หมู่ 4 บ้านศาลาพัน	หมู่ 12 บ้านลำเรือแตก		
	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
2. เขม่า/ควัน										
- มี	2	1	2	2	1	1	1	4	14	3.57
- ไม่มี	62	36	60	102	18	8	41	51	378	96.43
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	392	**100.00**
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ										
- บางฤดู	0	1	2	1	0	0	1	0	5	35.71
- ทั้งปี	2	0	0	1	1	1	0	4	9	64.29
รวม	**2**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**4**	**14**	**100.00**
ระดับผลกระทบ										
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ปานกลาง	1	1	2	0	0	0	1	3	8	57.14
- น้อย	1	0	0	2	1	1	0	1	6	42.86
รวม	**2**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**4**	**14**	**100.00**
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- การจราจร	2	1	2	2	1	1	1	4	14	100.00
- นิคมอุตสาหกรรมนวนคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- อื่นๆ (ระบุ) ไม่สามารถระบุแหล่งได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**2**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**4**	**14**	**100.00**
3. ฝุ่นละออง										
- มี	3	3	4	5	1	1	1	4	22	5.61
- ไม่มี	61	34	58	99	18	8	41	51	370	94.39
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ										
- บางฤดู	1	3	4	4	0	0	1	0	13	59.09
- ทั้งปี	2	0	0	1	1	1	0	4	9	40.91
รวม	**3**	**3**	**4**	**5**	**1**	**1**	**1**	**4**	**22**	**100.00**
ระดับผลกระทบ										
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ปานกลาง	1	1	1	0	0	0	0	3	6	27.27
- น้อย	2	2	3	5	1	1	1	1	16	72.73
รวม	**3**	**3**	**4**	**5**	**1**	**1**	**1**	**4**	**22**	**100.00**
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- การจราจร	3	3	4	5	1	1	1	4	22	100.00
- นิคมอุตสาหกรรมนวนคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- อื่นๆ (ระบุ) ไม่สามารถระบุแหล่งได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**3**	**3**	**4**	**5**	**1**	**1**	**1**	**4**	**22**	**100.00**

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของชุมชน

โครงการเขตปลอดอากรนวนคร ครั้งที่1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ปี 2568

ประเด็นที่ศึกษา	จังหวัดปทุมธานี							จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	รวมทั้งหมด	
	เทศบาลเมืองท่าโขลง				อบต.เชียงรากน้อย			เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย	จำนวน	ร้อยละ
	ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงสัมจีน	ชุมชนวัดพิชยนิมิตร	ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า	ชุมชนหมื่นดำ	หมู่ 1 บ้านปากอาจ	หมู่ 2 บ้านศาลาแดงเหนือ	หมู่ 4 บ้านศาลาพัน	หมู่ 12 บ้านลำเรือแตก		
	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
4. น้ำเสีย										
- มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ไม่มี	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ										
- บางฤดู	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
ระดับผลกระทบ										
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- นิคมอุตสาหกรรมนวนคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- อื่นๆ (ระบุ) ไม่สามารถระบุแหล่งได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
5. เสียง										
- มี	13	5	12	21	2	1	3	11	68	17.35
- ไม่มี	51	32	50	83	17	8	39	44	324	82.65
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**	**392**	**100.00**
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ										
1) บางฤดู										
1.1) กลางวัน										
บางเวลา	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1.47
ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1.47**
1.2) กลางคืน										
บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
2) ทั้งปี										
2.1) กลางวัน										
บางเวลา	4	3	2	5	1	0	2	2	19	27.94
ตลอดเวลา	9	2	9	16	1	1	1	9	48	70.59
รวม	**13**	**5**	**11**	**21**	**2**	**1**	**3**	**11**	**67**	**98.53**
2.2) กลางคืน										
บางเวลา	10	4	11	16	1	0	2	9	53	77.94
ตลอดเวลา	3	1	1	5	1	1	1	2	15	22.06
รวม	**13**	**5**	**12**	**21**	**2**	**1**	**3**	**11**	**68**	**100.00**

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของชุมชน

โครงการเขตปลอดอากรนวนคร ครั้งที่1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ปี 2568

ประเด็นที่ศึกษา	จังหวัดปทุมธานี								จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	รวมทั้งหมด	
	เทศบาลเมืองท่าโขลง				อบต.เชียงรากน้อย				เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย	จำนวน	ร้อยละ
	ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงสัมจีน	ชุมชนวัดพิชยนิมิตร	ชุมหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า	ชุมชนหมื่นดำ	หมู่ 1 บ้านปากอาจ	หมู่ 2 บ้านศาลาแดงเหนือ	หมู่ 4 บ้านศาลาพัน	หมู่ 12 บ้านลำเรือแตก			
	64	37	62	104	19	9	42	55		392	100.00
ระดับผลกระทบ											
- มาก	1	0	0	4	0	0	0	1		6	8.82
- ปานกลาง	4	5	5	10	1	1	1	3		30	44.12
- น้อย	8	0	7	7	1	0	2	7		32	47.06
รวม	**13**	**5**	**12**	**21**	**2**	**1**	**3**	**11**		**68**	**100.00**
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)											
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- การจราจร	13	5	12	21	2	1	3	11		68	100.00
- นิคมอุตสาหกรรมนวนคร	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- อื่นๆ (ระบุ) ไม่สามารถระบุแหล่งได้	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
รวม	**13**	**5**	**12**	**21**	**2**	**1**	**3**	**11**		**68**	**100.00**
6. คมนาคม											
- มี	1	1	1	5	1	0	1	1		11	2.81
- ไม่มี	63	36	61	99	18	9	41	54		381	97.19
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**		**392**	**100.00**
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ											
- บางฤดู	1	1	1	0	0	0	0	0		3	27.27
- ทั้งปี	0	0	0	5	1	0	1	1		8	72.73
รวม	**1**	**1**	**1**	**5**	**1**	**0**	**1**	**1**		**11**	**100.00**
ระดับผลกระทบ											
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- ปานกลาง	0	1	1	4	0	0	1	1		8	72.73
- น้อย	1	0	0	1	1	0	0	0		3	27.27
รวม	**1**	**1**	**1**	**5**	**1**	**0**	**1**	**1**		**11**	**100.00**
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)											
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- นิคมอุตสาหกรรมนวนคร	0	0	1	0	0	0	0	0		1	9.09
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- อื่นๆ (ระบุ) จราจรติดขัด	1	1	0	5	1	0	1	1		10	90.91
รวม	**1**	**1**	**1**	**5**	**1**	**0**	**1**	**1**		**11**	**100.00**
7. น้ำท่วม											
- มี	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- ไม่มี	64	37	62	104	19	9	42	55		392	100.00
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**		**392**	**100.00**
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ											
- บางฤดู	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00**

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของชุมชน

โครงการเขตปลอดอากรนวนคร ครั้งที่1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ปี 2568

ประเด็นที่ศึกษา	จังหวัดปทุมธานี								จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	รวมทั้งหมด	
	เทศบาลเมืองท่าโขลง				อบต.เชียงรากน้อย				เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย	จำนวน	ร้อยละ
	ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงสัมจีน	ชุมชนวัดพิชยนิมิตร	ชุมหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า	ชุมชนหมื่นดำ	หมู่ 1 บ้านปากอาจ	หมู่ 2 บ้านศาลาแดงเหนือ	หมู่ 4 บ้านศาลาพัน	หมู่ 12 บ้านลำเรือแตก			
	64	37	62	104	19	9	42	55		392	100.00
ระดับผลกระทบ											
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00**
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)											
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- นิคมอุตสาหกรรมนวนคร	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00**
8. อื่นๆ (ระบุ)											
- มี	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- ไม่มี	64	37	62	104	19	9	42	55		392	100.00
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**		**392**	**100.00**
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ											
- บางฤดู	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00**
ระดับผลกระทบ											
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00**
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)											
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- นิคมอุตสาหกรรมนวนคร	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00**
ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อโครงการ											
4.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีโครงการเขตปลอดอากรนวนคร ครั้งที่1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี											
- ทราบ	59	34	60	96	18	8	38	48		361	92.09
- ไม่ทราบ	5	3	2	8	1	1	4	7		31	7.91
รวม	**64**	**37**	**62**	**104**	**19**	**9**	**42**	**55**		**392**	**100.00**

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของชุมชน

โครงการเขตปลอดอากรนวนคร ครั้งที่1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ปี 2568

ประเด็นที่ศึกษา	จังหวัดปทุมธานี								จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	รวมทั้งหมด	
	เทศบาลเมืองท่าโขลง				อบต.เชียงรากน้อย				เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย	จำนวน	ร้อยละ
	ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงสัมจีน	ชุมชนวัดพิชยนิมิตร	ชุมหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า	ชุมชนหมื่นดำ	หมู่ 1 บ้านปากอาจ	หมู่ 2 บ้านศาลาแดงเหนือ	หมู่ 4 บ้านศาลาพัน	หมู่ 12 บ้านลำเรือแตก			
	64	37	62	104	19	9	42	55		392	100.00
4.2 ทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)											
- ทราบเอง	50	26	37	69	14	7	27	37		267	58.55
- เพื่อนบ้าน/เพื่อน/ญาติ	16	14	22	44	7	3	19	15		140	30.70
- พนักงานของบริษัท	3	0	2	0	0	0	1	0		6	1.32
- สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท	1	1	1	3	1	0	0	1		8	1.75
- การจัดประชุม	5	5	1	8	2	0	4	10		35	7.68
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
รวม	**75**	**46**	**63**	**124**	**24**	**10**	**51**	**63**		**456**	**100.00**
4.3 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการหรือไม่											
- เคย	45	27	49	60	17	6	28	32		264	73.13
- ไม่เคย	14	7	11	36	1	2	10	16		97	26.87
รวม	**59**	**34**	**60**	**96**	**18**	**8**	**38**	**48**		**361**	**100.00**
4.4 ท่านต้องการทราบข้อมูลข่าวสารจากโครงการเพิ่มเติมหรือไม่											
- ไม่ต้องการ (ข้ามไปตอบข้อ 4.6)	6	4	5	13	1	1	7	9		46	12.74
- ต้องการ คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	53	30	55	83	17	7	31	39		315	87.26
รวม	**59**	**34**	**60**	**96**	**18**	**8**	**38**	**48**		**361**	**100.00**
- การดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน	41	24	37	80	13	5	26	32		258	50.10
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและมาตรการป้องกันแก้ไข	13	7	10	22	3	1	8	6		70	13.59
- การชี้แจงสาเหตุและแก้ไขปัญหาร้องเรียนให้ชุมชนรับทราบ	10	3	6	2	1	2	0	0		24	4.66
- ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	12	9	16	20	4	3	9	16		89	17.28
- การรับสมัครงาน	6	7	14	11	6	3	8	19		74	14.37
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
รวม	**82**	**50**	**83**	**135**	**27**	**14**	**51**	**73**		**515**	**100.00**
4.5 ท่านต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการผ่านช่องทางใดมากที่สุด											
- ผู้นำชุมชน/อบต./เทศบาล	53	27	54	69	17	7	28	36		291	59.03
- ประกาศเสียงตามสาย	25	11	20	24	6	2	12	14		114	23.12
- จดหมาย/เอกสาร/สื่อแผ่นพับ	0	0	0	1	0	0	0	0		1	0.20
- รถกระจายเสียง	0	0	1	0	0	0	1	0		2	0.41
- การจัดประชุมชี้แจง	7	10	4	33	2	2	10	17		85	17.24
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
รวม	**85**	**48**	**79**	**127**	**25**	**11**	**51**	**67**		**493**	**100.00**
4.6 โครงการเขตปลอดอากรนวนคร ครั้งที่ 1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) <u>มีผลดี</u> ต่อชุมชนด้านใดบ้าง											
- มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ	31	21	40	53	11	5	23	29		213	41.12
- สร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน (เช่น ค้าขาย ห้องเช่า)	12	6	50	27	5	3	12	20		135	26.06
- มีการสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น (เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน)	21	8	18	30	6	2	15	7		107	20.66
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- ไม่ได้รับผล	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- ไม่แสดงความคิดเห็น	10	6	7	26	1	0	6	7		63	12.16
รวม	**74**	**41**	**115**	**136**	**23**	**10**	**56**	**63**		**518**	**100.00**

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของชุมชน

โครงการเขตปลอดอากรนวนคร ครั้งที่1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ปี 2568

ประเด็นที่ศึกษา	จังหวัดปทุมธานี								จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	รวมทั้งหมด	
	เทศบาลเมืองท่าโขลง				อบต.เชียงรากน้อย				เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย	จำนวน	ร้อยละ
	ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงสัมจีน	ชุมชนวัดพิชยนิมิตร	ชุมหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า	ชุมชนหมื่นดำ	หมู่ 1 บ้านปากอาจ	หมู่ 2 บ้านศาลาแดงเหนือ	หมู่ 4 บ้านศาลาพัน	หมู่ 12 บ้านลำเรือแตก			
	64	37	62	104	19	9	42	55		392	100.00
4.7 โครงการเขตปลอดอากรนวนคร ครั้งที่ 1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) <u>มีผลกระทบ</u> ต่อชุมชนด้านใดบ้าง											
- กลิ่นเหม็นรบกวน	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- เหม่าควันรบกวน	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- ฝุ่นละออง	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- น้ำเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- เสียงดังรบกวน	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- น้ำท่วม	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- การคมนาคม (เช่น อุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- ไม่ได้รับผล (ข้ามไปตอบข้อ 4.10)	52	31	54	81	16	6	30	38		308	85.32
- ไม่แสดงความคิดเห็น (ข้ามไปตอบข้อ 4.10)	7	3	6	15	2	2	8	10		53	14.68
รวม	**59**	**34**	**60**	**96**	**18**	**8**	**38**	**48**		**361**	**100.00**
4.8 จากข้อ 4.7 ท่านเคยแจ้งปัญหาดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่											
- ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 4.10)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- เคย โดยแจ้งไปที่ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00**
4.9 หากท่านเคยแจ้งปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/โครงการ ท่านได้รับการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่											
- ไม่ได้รับการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- ได้รับการแก้ไข โดย	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00**
- รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของชุมชน											
- ชี้แจงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนรับทราบ	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากคนในชุมชนโรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหา	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00**
4.10 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการของโครงการเขตปลอดอากรนวนครครั้งที่ 1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) ในระดับใด											
- ไม่เชื่อมั่น	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
- เชื่อมั่นน้อย	5	4	4	4	2	1	5	7		32	8.86
- เชื่อมั่นปานกลาง	14	9	22	26	7	0	12	10		100	27.70
- เชื่อมั่นมาก	26	15	24	41	7	5	15	21		154	42.66
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	14	6	10	25	2	2	6	10		75	20.78
รวม	**59**	**34**	**60**	**96**	**18**	**8**	**38**	**48**		**361**	**100.00**

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของชุมชน

โครงการเขตปลอดอากรนวนคร ครั้งที่1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ปี 2568

ประเด็นที่ศึกษา	จังหวัดปทุมธานี								รวมทั้งหมด	
	เทศบาลเมืองท่าโขลง				อบต.เชียงรากน้อย			เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย	จำนวน	ร้อยละ
	ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงสัมจีน	ชุมชนวัดพิชยนิมิตร	ชุมหมู่บ้านบดรชัยมงคลวิลล่า	ชุมชนหมื่นดำ	หมู่ 1 บ้านปากอาจ	หมู่ 2 บ้านศาลาแดงเหนือ	หมู่ 4 บ้านศาลาพัน	หมู่ 12 บ้านลำเรือแดก		
	64	37	62	104	19	9	42	55	392	100.00
4.11 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการเขตปลอดอากรนวนคร ครั้งที่ 1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) หรือไม่										
- เคย (ระบุ) กิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการพัฒนาชุมชน	5	6	7	22	0	2	2	6	50	13.85
- ไม่เคย	54	28	53	74	18	6	36	42	311	86.15
รวม	**59**	**34**	**60**	**96**	**18**	**8**	**38**	**48**	**361**	**100.00**
4.12 ท่านต้องการให้โครงการเขตปลอดอากรนวนคร ครั้งที่ 1 (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือสนับสนุนกิจกรรมด้านใดบ้าง										
- สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา	15	13	20	15	6	2	12	10	93	19.79
- สนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทำนุบำรุงศาสนา ทอดผ้าป่า ร่วมกิจกรรมประเพณี	10	8	10	9	1	2	3	3	46	9.79
- สนับสนุนด้านองค์กรการกุศล เช่น ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต	4	1	5	9	2	2	3	4	30	6.38
- สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน	23	11	28	42	9	3	15	29	160	34.04
- สนับสนุนด้านสาธารณประโยชน์ เช่น ปลูกต้นไม้ ปล่อยสัตว์น้ำ	5	3	10	14	5	1	4	8	50	10.64
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	17	9	12	32	2	2	8	9	91	19.36
รวม	**74**	**45**	**85**	**121**	**25**	**12**	**45**	**63**	**470**	**100.00**
4.13 ท่านต้องการให้โครงการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการดำเนินงานด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ	41	12	17	48	11	6	19	19	173	23.67
- แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในส่วนที่ส่งผลกระทบกับชุมชน	1	3	5	3	0	0	1	0	13	1.78
- ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ	2	2	0	2	1	0	1	1	9	1.23
- รับฟังความคิดเห็นของชุมชน	2	2	3	6	1	0	4	3	21	2.87
- สร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เช่น ปรับปรุงถนน และระบบสาธารณูปโภค	11	9	20	33	7	3	15	23	121	16.55
- สนับสนุนกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่น ทอดผ้าป่าทอดกฐิน และงานบุญต่างๆ	4	13	17	35	6	3	13	19	110	15.05
- รับคนในพื้นที่เข้าทำงาน	13	10	20	32	6	4	11	19	115	15.73
- เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของโครงการ	17	8	12	25	6	2	11	14	95	13.00
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ไม่มี	0	0	5	0	0	0	0	1	6	0.82
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	12	8	11	18	2	1	7	9	68	9.30
รวม	**103**	**67**	**110**	**202**	**40**	**19**	**82**	**108**	**731**	**100.00**