

ภาคผนวก จ
เอกสารสำคัญ

ทะเบียนวัสดุบัตรเลขที่ ๐๓๒ /๒๕๖๘



เทศบาลนครราชสีรา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒ - ๐๒ - ๒๕๖๖ - ๐๑๐๐

ขอรับรองว่า

บริษัท บี.แอล.ฮั่ว จำกัด โรงแรมแคนทารี โคราซ

ที่อยู่ ๘๘๘/๑, ๘๘๘/๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ได้ดำเนินการฝึกหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไกรสิทธิ์ หล่อธราประเสริฐ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา



ที่ นม ๕๒๐๐๑/ ๕๒๒๕

สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
ถนนโพธิ์กลาง นม ๓๐๐๐๐


หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท บี. เอ็ม. ฮั่ว จำกัด โรงแรมแคนทารี โคราช ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙๙/๑, ๘๙๙/๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรจาก ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมา ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามข้อ ๒๗ ให้แก่ พนักงานและบุคลากร ของโรงแรม เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. มีผู้ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๔๐ คน (แบ่งเป็น ชาย ๒๔ คน หญิง ๑๖ คน) ตามบัญชีรายชื่อ แนบท้ายหนังสือนี้

ผลการฝึกอบรมฯ ปรากฏว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

จึงให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไกรสิทธิ์ หล่อธราประเสริฐ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๙๓

อนุญาตให้ เทศบาลนครนครราชสีมา

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๒๘๘๑๙๑

ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๓๕ ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๖ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวสุวดี ทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

นายอภิเชต เหมือนสันเทียะ
หัวหน้างานฝึกอบรมและกิจการพิเศษ

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของเทศบาลนครนครราชสีมา
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๙๓

- | | |
|----------------------------|----------------|
| ๑. นายสุรพล | ช่างการ |
| ๒. ว่าที่ ร.ต. เฉลิมศักดิ์ | จันทร์กลาง |
| ๓. นายศิริชัย | ผั่นกระโทก |
| ๔. นายอภิเชต | เหมือนสันเทียะ |
| ๕. นายพิพนธ์ศักดิ์ | พูลพัฒน์ |
| ๖. นายสุรศักดิ์ | ดวงแก้ว |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวสุวดี ทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



นายอภิเชต เหมือนสันเทียะ
หัวหน้างานฝึกอบรมและกิจการพิเศษ

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นอนุญาต

เทศบาลนครราชสีมา

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๒๘๘๙๓

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๙๓

หมดอายุ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม ESPSIA๐๐๑-๐๐๐๐๐๐๐๐๗๑๒๕๗๔

ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม
 - ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท บี.เอ็ล.อีว จำกัด โรงแรมแคนทารี ไคราช
 - ประเภทกิจการ ห้องพัก โรงแรม
 - เลขที่ ๘๘๙/๑, ๘๘๙/๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 - โทรศัพท์ ๐๔๔ - ๓๕๓๐๑๑
๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘
๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม.....คนหญิง 1๐ คน ชาย 2A คน
๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
 - ๔.๑ นายศิริชัย ผันกระโทก
๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
 - ๕.๑ นายพิทักษ์ศักดิ์ พูลพิพัฒน์
๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม
 - ๖.๑ นายอภิเชต เหมือนสันเทียะ

ลงชื่อ

(นายศิริชัย ผันกระโทก)

ผู้จัดทำรายงาน

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นางอัญพร ไชยบุศย์)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย ผันกระโทก)

วิทยากร

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ศักดิ์ พูลพิพัฒน์)

วิทยากร

ลงชื่อ

(นายอภิเชต เหมือนสันเทียะ)

วิทยากร

ลงชื่อ


หรือ

นายจ้าง / เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

หรือ (นายสมกริช พรหมโยธี)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ภาพประกอบการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของโครงการฯ

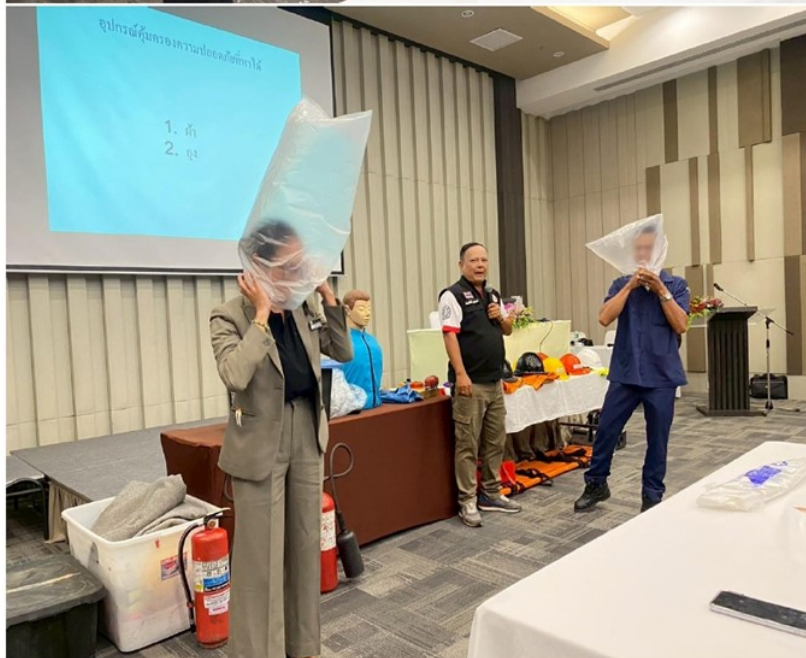











ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ

1. Fire pump

FIRE PUMP KOP 1 2508
695700100 51302 5012
7/8/2564

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-100 ☐ BLH-100 103 ☐ RPE-103 ☐ AYU ☐ AY3 ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ CKR ☐ CKA ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

PM CODE NO.: FP-KOR-1-PR-01-01

Equipment : Fire Pump (ปั๊มดับเพลิง) ยี่ห้อ: Cammenga รุ่น: 631A-SH-C

ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	KT	KL	KO	BJ	DTL-3	DTL-4	PCS	
วันที่	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ						
02/07/68	/	/	/	/	65	70	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ						
09/07/68	/	/	/	/	70	70	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ						
16/07/68	/	/	/	/	25	25	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ						
23/07/68	/	/	/	/	80	80	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ						
30/07/68	/	/	/	/	85	85	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ						
06/08/68	/	/	/	/	65	65	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ						
13/08/68	/	/	/	/	75	75	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ						
20/08/68	/	/	/	/	70	70	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ						
27/08/68	/	/	/	/	85	85	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ						
03/09/68	/	/	/	/	85	85	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ						
10/09/68	/	/	/	/	90	90	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ						
17/09/68	/	/	/	/	80	80	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ						
24/09/68	/	/	/	/	40	40	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ						
01/10/68	/	/	/	/	67	67	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ						
08/10/68	/	/	/	/	80	80	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ						
15/10/68	/	/	/	/	70	70	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ						

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีสุดท้าย (Y) = ปีสุดท้าย (X) = ปีสุดท้าย

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2016

FIRE PUMP KOP 1 2508
695700100 51302 5012
8/8/2564

Preventive Maintenance

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ MSH ☐ BLHUA
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☐ KAL

PM CODE NO.: FP-KOR-1-PR-01-01

Equipment : Fire Pump (ปั๊มดับเพลิง) ยี่ห้อ: Cammenga รุ่น: 631A-SH-C

ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	KT	KL	KO	BJ	DTL-3	DTL-4	PCS	BLH	BLH
วันที่	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15 นาที	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ							
27/07/68	/	/	/	/	80	80	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
03/08/68	/	/	/	/	75	75	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
10/08/68	/	/	/	/	60	60	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
17/08/68	/	/	/	/	65	65	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
24/08/68	/	/	/	/	70	70	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
31/08/68	/	/	/	/	65	65	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
07/09/68	/	/	/	/	70	70	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
14/09/68	/	/	/	/	65	65	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
21/09/68	/	/	/	/	80	80	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
28/09/68	/	/	/	/	70	70	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
05/10/68	/	/	/	/	65	65	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
12/10/68	/	/	/	/	70	70	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
19/10/68	/	/	/	/	80	80	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
26/10/68	/	/	/	/	70	70	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
02/11/68	/	/	/	/	80	80	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
09/11/68	/	/	/	/	70	70	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
16/11/68	/	/	/	/	80	80	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
23/11/68	/	/	/	/	70	70	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							
30/11/68	/	/	/	/	60	60	25	130	/	/	/	/	/	/	/	/	ลี้กิต	นพ							

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีสุดท้าย (Y) = ปีสุดท้าย (X) = ปีสุดท้าย

QC_CHECKSHEET-GR1 : 11/2010

3. Fire Alarm

Fire Alarm Control Panel

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-103 ☐ RPE-103 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

Battery Supply 24 VDC

PM CODE NO. FA-KOR-1-01T-0-0-1

Equipment : Fire Alarm (สัญญาณเตือนเพลิงไหม้)
 ยี่ห้อ: Nohmi / FAPN 904N-B34-100 L

ตรวจ	S	S	M	M	M	M	A	KT	KL	KO	BJ	DTL-3	DTL-4	PCS
วันที่	ตรวจเช็คและทำความสะอาด Smoke Detector	ตรวจเช็คและทำความสะอาด Heat Detector	ตรวจเช็คและทำความสะอาด	ตรวจเช็คและทำความสะอาด	ตรวจเช็คและทำความสะอาด	ตรวจเช็คและทำความสะอาด	ตรวจเช็คและทำความสะอาด							
8 มกราคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 กุมภาพันธ์ 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17 มีนาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 เมษายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 พฤษภาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19 มิถุนายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23 กรกฎาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27 สิงหาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30 กันยายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 ตุลาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 พฤศจิกายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 ธันวาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ตรวจ (T) = ปกติ ตรวจ (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 09/2019

F2

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-103 ☐ RPE-103 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

PM CODE NO. FM-KOR-1-MK2-2-0-1

Equipment : Emergency Light
 ยี่ห้อ: DYN0 2568

ตรวจ	M	M	M	M	M	M	KT	KL	KO	BJ	DTL-3	DTL-4	PCS
วันที่	ตรวจเช็คและทำความสะอาด Emergency Light	ตรวจเช็คและทำความสะอาด Emergency Light	ตรวจเช็คและทำความสะอาด Emergency Light	ตรวจเช็คและทำความสะอาด Emergency Light	ตรวจเช็คและทำความสะอาด Emergency Light	ตรวจเช็คและทำความสะอาด Emergency Light							
1 มกราคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 กุมภาพันธ์ 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 มีนาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21 เมษายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25 พฤษภาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28 มิถุนายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31 กรกฎาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 สิงหาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 กันยายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 ตุลาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 พฤศจิกายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 ธันวาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ตรวจ (T) = ปกติ ตรวจ (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

PUMP F. 18 2568

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-1m ☐ BLH-2m 103 ☐ RPE-5m ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☒ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

PM CODE NO: **FM-KOR-1-PR-18-0-1**

Equipment : Emergency Light 2568
 ชื่อ : **DYNO**

เดือน	M					ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	ตรวจสภาพทั่วไป	ตรวจอุปกรณ์ Supply	ตรวจแบตเตอรี่	ตรวจเครื่องชาร์จแบตเตอรี่	ตรวจเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที			
11 มกราคม	/	/	/	/	/	~~11~~	2568	TEST
10 กุมภาพันธ์	/	/	/	/	/	~~10~~	2568	TEST
10 มีนาคม	/	/	/	/	/	~~10~~	2568	TEST
11 เมษายน	/	/	/	/	/	~~11~~	2568	TEST
14 พฤษภาคม	/	/	/	/	/	~~14~~	2568	TEST
16 มิถุนายน	/	/	/	/	/	~~16~~	2568	TEST
17 กรกฎาคม	/	/	/	/	/	~~17~~	2568	TEST
18 สิงหาคม	/	/	/	/	/	~~18~~	2568	TEST
19 กันยายน	/	/	/	/	/	~~19~~	2568	TEST
20 ตุลาคม	/	/	/	/	/	~~20~~	2568	TEST
14 พฤศจิกายน	/	/	/	/	/	~~14~~	2568	TEST
16 ธันวาคม	/	/	/	/	/	~~16~~	2568	TEST

Weekly = ประจำสัปดาห์ (w) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีละ (Y) = ปีละ (Y) ปีละ (Y) = ปีละ (Y)

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

FIRE PUMP B1

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-1m ☐ BLH-2m 103 ☐ RPE-5m ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☒ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

PM CODE NO: **FM-KOR-1-PR-B1-0-1**

Equipment : Emergency Light 2568
 ชื่อ : **DYNO**

เดือน	M					ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	ตรวจสภาพทั่วไป	ตรวจอุปกรณ์ Supply	ตรวจแบตเตอรี่	ตรวจเครื่องชาร์จแบตเตอรี่	ตรวจเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที			
11 มกราคม	/	/	/	/	/	~~11~~	2568	TEST
10 กุมภาพันธ์	/	/	/	/	/	~~10~~	2568	TEST
10 มีนาคม	/	/	/	/	/	~~10~~	2568	TEST
11 เมษายน	/	/	/	/	/	~~11~~	2568	TEST
14 พฤษภาคม	/	/	/	/	/	~~14~~	2568	TEST
16 มิถุนายน	/	/	/	/	/	~~16~~	2568	TEST
17 กรกฎาคม	/	/	/	/	/	~~17~~	2568	TEST
18 สิงหาคม	/	/	/	/	/	~~18~~	2568	TEST
19 กันยายน	/	/	/	/	/	~~19~~	2568	TEST
20 ตุลาคม	/	/	/	/	/	~~20~~	2568	TEST
14 พฤศจิกายน	/	/	/	/	/	~~14~~	2568	TEST
16 ธันวาคม	/	/	/	/	/	~~16~~	2568	TEST

Weekly = ประจำสัปดาห์ (w) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีละ (Y) = ปีละ (Y) ปีละ (Y) = ปีละ (Y)

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

4. ผลการตรวจสอบ Smoke & Heat Detector ประจำปีของโครงการฯ

DETECTOR VALIDATION					
ชื่ออาคาร KOR1		ชื่อโรงแรม แคนทารีโคราช		ผู้บันทึก... <u>สวท</u> <u>ม.ค. ๖๙</u>	
วันที่ดำเนินการ <u>1-19/6/68</u>		ช่วงระยะเวลาที่ทดสอบ <u>19 วัน</u>		กำหนดการตรวจครั้งต่อไป <u>5/69</u>	
รุ่นชุดทดสอบ Smoke Detector... <u>No. 25 S</u>			รุ่นชุดทดสอบ Heat Detector.....		
ยี่ห้อชุดทดสอบ <u>HSI FIRE</u>			ยี่ห้อชุดทดสอบ.....		
รุ่น Smoke Detector : FDK246N			รุ่น Heat Detector.....		
ยี่ห้อ Smoke Detector : NOHMI			ยี่ห้อ Heat Detector.....		
☒ ผลการทดสอบ Smoke Detector ☐ ผลการทดสอบ Heat Detector			จำนวน 750 ตัว จำนวนทดสอบ <u>750</u> ตัว		
Number	ตำแหน่งที่ตั้ง		ผลการทดสอบ		สภาพภายนอก
1	ชั้น B2	20 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
2	ชั้น B1	13 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
3	ชั้น G	34 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
4	ชั้น 2	53 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
5	ชั้น 3	25 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
6	ชั้น 4	56 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
7	ชั้น 5	38 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
8	ชั้น 6	38 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
9	ชั้น 7	38 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
10	ชั้น 8	38 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
11	ชั้น 9	38 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
12	ชั้น 10	38 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
13	ชั้น 11	38 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
14	ชั้น 12	38 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
15	ชั้น 14	38 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
16	ชั้น 15	38 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
17	ชั้น 16	38 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
18	ชั้น 17	38 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
19	ชั้น 18	33 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
20	ชั้น 19	24 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
21	ชั้น 20	18 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
22	ชั้น 21	18 ตัว	☒ Yes	☐ No	☒ Yes ☐ No
23			☐ Yes	☐ No	☐ Yes ☐ No
24			☐ Yes	☐ No	☐ Yes ☐ No
25			☐ Yes	☐ No	☐ Yes ☐ No
ผู้ทำการทดสอบและเช็คสภาพภายนอก 1. <u>สวท</u> <u>อนันต์</u> 2. <u>สวท</u> <u>สิงห์</u> 3. <u>สวท</u> <u>รวิชัย</u>			รับรองผลการบันทึก <u>อนันต์</u> หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง		

5. Emergency Light

450210 F2.

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-100 ☐ BLH-103 ☐ RPE-103 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☒ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CCF

PM CODE NO: EM-KOR-1-MK2-2-0-1

Equipment : Emergency Light 2568

Site : DYN0

Serial No.	Maintenance Frequency					Remarks	Inspector	Date
	Weekly	Monthly	Quarterly	Semi-Annually	Annually			
11	☒	☒	☒	☒	☒	TEST VOLT		
12	☒	☒	☒	☒	☒			
13	☒	☒	☒	☒	☒			
14	☒	☒	☒	☒	☒			
15	☒	☒	☒	☒	☒			
16	☒	☒	☒	☒	☒			
17	☒	☒	☒	☒	☒			
18	☒	☒	☒	☒	☒			
19	☒	☒	☒	☒	☒			
20	☒	☒	☒	☒	☒			
21	☒	☒	☒	☒	☒			
22	☒	☒	☒	☒	☒			
23	☒	☒	☒	☒	☒			
24	☒	☒	☒	☒	☒			
25	☒	☒	☒	☒	☒			
26	☒	☒	☒	☒	☒			
27	☒	☒	☒	☒	☒			
28	☒	☒	☒	☒	☒			
29	☒	☒	☒	☒	☒			
30	☒	☒	☒	☒	☒			

Weekly = 1/7 days (W) Monthly = 1/30 days (M) Quarterly = 1/3 months (Q) Semi-Annually = 1/6 months (S) Annually = 1/12 months (A) 1/2 year (Y) = 1/2 year 1/3 year (Y) = 1/3 year 1/4 year (Y) = 1/4 year

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

X00 FIRE PUMP B1

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-100 ☐ BLH-103 ☐ RPE-103 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☒ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CCF

PM CODE NO: EM-KOR-1-PR-B1-0-1

Equipment : Emergency Light 2568

Site : DYN0

Serial No.	Maintenance Frequency					Remarks	Inspector	Date
	Weekly	Monthly	Quarterly	Semi-Annually	Annually			
11	☒	☒	☒	☒	☒	TEST VOLT		
12	☒	☒	☒	☒	☒			
13	☒	☒	☒	☒	☒			
14	☒	☒	☒	☒	☒			
15	☒	☒	☒	☒	☒			
16	☒	☒	☒	☒	☒			
17	☒	☒	☒	☒	☒			
18	☒	☒	☒	☒	☒			
19	☒	☒	☒	☒	☒			
20	☒	☒	☒	☒	☒			
21	☒	☒	☒	☒	☒			
22	☒	☒	☒	☒	☒			
23	☒	☒	☒	☒	☒			
24	☒	☒	☒	☒	☒			
25	☒	☒	☒	☒	☒			
26	☒	☒	☒	☒	☒			
27	☒	☒	☒	☒	☒			
28	☒	☒	☒	☒	☒			
29	☒	☒	☒	☒	☒			
30	☒	☒	☒	☒	☒			

Weekly = 1/7 days (W) Monthly = 1/30 days (M) Quarterly = 1/3 months (Q) Semi-Annually = 1/6 months (S) Annually = 1/12 months (A) 1/2 year (Y) = 1/2 year 1/3 year (Y) = 1/3 year 1/4 year (Y) = 1/4 year

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

246002
x 103064422

Gen 2568

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-540 ☐ BLH-440/103 ☐ RPE-428a ☐ AYU ☐ AY3 ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ CKR ☐ CKA ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL ☒ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BP/K ☐ CF
 UCI 274# 6CTAA 8.7 02 ☐ ROR ☐ ROR-1 ☐ ROR-2 ☐ ROR-3 ☐ ROR-4 ☐ ROR-5 ☐ ROR-6 ☐ ROR-7 ☐ ROR-8 ☐ ROR-9 ☐ ROR-10 ☐ ROR-11 ☐ ROR-12 ☐ ROR-13 ☐ ROR-14 ☐ ROR-15 ☐ ROR-16 ☐ ROR-17 ☐ ROR-18 ☐ ROR-19 ☐ ROR-20 ☐ ROR-21 ☐ ROR-22 ☐ ROR-23 ☐ ROR-24 ☐ ROR-25 ☐ ROR-26 ☐ ROR-27 ☐ ROR-28 ☐ ROR-29 ☐ ROR-30 ☐ ROR-31 ☐ ROR-32 ☐ ROR-33 ☐ ROR-34 ☐ ROR-35 ☐ ROR-36 ☐ ROR-37 ☐ ROR-38 ☐ ROR-39 ☐ ROR-40 ☐ ROR-41 ☐ ROR-42 ☐ ROR-43 ☐ ROR-44 ☐ ROR-45 ☐ ROR-46 ☐ ROR-47 ☐ ROR-48 ☐ ROR-49 ☐ ROR-50 ☐ ROR-51 ☐ ROR-52 ☐ ROR-53 ☐ ROR-54 ☐ ROR-55 ☐ ROR-56 ☐ ROR-57 ☐ ROR-58 ☐ ROR-59 ☐ ROR-60 ☐ ROR-61 ☐ ROR-62 ☐ ROR-63 ☐ ROR-64 ☐ ROR-65 ☐ ROR-66 ☐ ROR-67 ☐ ROR-68 ☐ ROR-69 ☐ ROR-70 ☐ ROR-71 ☐ ROR-72 ☐ ROR-73 ☐ ROR-74 ☐ ROR-75 ☐ ROR-76 ☐ ROR-77 ☐ ROR-78 ☐ ROR-79 ☐ ROR-80 ☐ ROR-81 ☐ ROR-82 ☐ ROR-83 ☐ ROR-84 ☐ ROR-85 ☐ ROR-86 ☐ ROR-87 ☐ ROR-88 ☐ ROR-89 ☐ ROR-90 ☐ ROR-91 ☐ ROR-92 ☐ ROR-93 ☐ ROR-94 ☐ ROR-95 ☐ ROR-96 ☐ ROR-97 ☐ ROR-98 ☐ ROR-99 ☐ ROR-100

PM CODE NO. Gen-KOR-1-GR-2-0-1

Equipment: Generator (1 set/1 set/1 set)															200/100 KVA/KW	
Type: <u>COMING/DIESEL</u>															50 Hz	
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	G	☐ KT ☐ KL ☐ KD ☐ BJ ☐ DFL-3 ☐ DFL-4 ☐ PCS	
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	G	☐ KT ☐ KL ☐ KD ☐ BJ ☐ DFL-3 ☐ DFL-4 ☐ PCS	
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	G	☐ KT ☐ KL ☐ KD ☐ BJ ☐ DFL-3 ☐ DFL-4 ☐ PCS	
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	G	☐ KT ☐ KL ☐ KD ☐ BJ ☐ DFL-3 ☐ DFL-4 ☐ PCS	
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	G	☐ KT ☐ KL ☐ KD ☐ BJ ☐ DFL-3 ☐ DFL-4 ☐ PCS	
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	G	☐ KT ☐ KL ☐ KD ☐ BJ ☐ DFL-3 ☐ DFL-4 ☐ PCS	
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	G	☐ KT ☐ KL ☐ KD ☐ BJ ☐ DFL-3 ☐ DFL-4 ☐ PCS	
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	G	☐ KT ☐ KL ☐ KD ☐ BJ ☐ DFL-3 ☐ DFL-4 ☐ PCS	
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	G	☐ KT ☐ KL ☐ KD ☐ BJ ☐ DFL-3 ☐ DFL-4 ☐ PCS	
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	G	☐ KT ☐ KL ☐ KD ☐ BJ ☐ DFL-3 ☐ DFL-4 ☐ PCS	
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	G	☐ KT ☐ KL ☐ KD ☐ BJ ☐ DFL-3 ☐ DFL-4 ☐ PCS	
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	G	☐ KT ☐ KL ☐ KD ☐ BJ ☐ DFL-3 ☐ DFL-4 ☐ PCS	
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	G	☐ KT ☐ KL ☐ KD ☐ BJ ☐ DFL-3 ☐ DFL-4 ☐ PCS	

[illegible]

KOR1
2568

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ DKJ ☐ LLS ☐ KH ☐ BLH-514 ☐ BLH-444/411 ☐ RPE-444 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HSA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ OKR ☐ CHA ☐ RYQ ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☒ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ GPF

PM CODE NO: **GN-KOR-1-GR-2-0-1**

Equipment : Generator (ควบคุมอัตโนมัติ) **UCI 226.4 6CPAA 8.962**
 Capacity : **400/440V 1500KVA 200/200KVA/KW 50Hz**

ชื่อ : **Commins/Dragon**

ครั้ง	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	Q	☐ KT	☐ KL	☐ KD	☐ BJ	☐ DT1.3	☐ DT1.4	☐ PCS
วันที่	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค
01/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Weekly = ตรวจเช็ค (1 ครั้ง) Monthly = ตรวจเช็ค (1 ครั้ง) Quarterly = ตรวจเช็ค (3 ครั้ง) Semi-Annually = ตรวจเช็ค (2 ครั้ง) Annually = ตรวจเช็ค (1 ครั้ง) 5 ปี = 5 ปี 10 ปี = 10 ปี 15 ปี = 15 ปี

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

7. ตัวอย่างป้ายตรวจสอบถังดับเพลิง

Kantary Hotel Korat

ชนิดของถังดับเพลิง: ☐ เคมี่แห้ง ☒ Co2
จุดติดตั้งถัง: หน้าห้องพิมพ์ ชั้น B 2

ว/ด/ป	เกณฑ์การตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	สลัก สายฉีด	คันปัม ข้อต่อ	ตัวถัง	เกจวัด แรงดัน	
26 ม.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
26 ก.พ. 68	/	/	/	-	อ.ก
21 มี.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
25 เม.ย. 68	/	/	/	-	อ.ก
23 พ.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
7 มิ.ย. 68	/	/	/	-	อ.ก
18 ก.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
2 ส.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
11 ก.ย. 68	/	/	/	-	อ.ก
24 ต.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
29 พ.ย. 68	/	/	/	-	อ.ก
17 ธ.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก

หมายเหตุ ✓ = ปกติ x = ผิดปกติ

Kantary Hotel Korat

ชนิดของถังดับเพลิง: ☐ เคมี่แห้ง ☒ Co2
จุดติดตั้งถัง: หน้าห้องพิมพ์ ชั้น 3

ว/ด/ป	เกณฑ์การตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	สลัก สายฉีด	คันปัม ข้อต่อ	ตัวถัง	เกจวัด แรงดัน	
26 ม.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
26 ก.พ. 68	/	/	/	-	อ.ก
21 มี.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
25 เม.ย. 68	/	/	/	-	อ.ก
23 พ.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
7 มิ.ย. 68	/	/	/	-	อ.ก
18 ก.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
2 ส.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
11 ก.ย. 68	/	/	/	-	อ.ก
24 ต.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
29 พ.ย. 68	/	/	/	-	อ.ก
17 ธ.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก

หมายเหตุ ✓ = ปกติ x = ผิดปกติ

Kantary Hotel Korat

ชนิดของถังดับเพลิง: ☐ เคมี่แห้ง ☒ Co2
จุดติดตั้งถัง: หน้าห้องพิมพ์ ชั้น 6

ว/ด/ป	เกณฑ์การตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	สลัก สายฉีด	คันปัม ข้อต่อ	ตัวถัง	เกจวัด แรงดัน	
26 ม.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
26 ก.พ. 68	/	/	/	-	อ.ก
21 มี.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
25 เม.ย. 68	/	/	/	-	อ.ก
23 พ.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
7 มิ.ย. 68	/	/	/	-	อ.ก
18 ก.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
2 ส.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
11 ก.ย. 68	/	/	/	-	อ.ก
24 ต.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
29 พ.ย. 68	/	/	/	-	อ.ก
16 ธ.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก

หมายเหตุ ✓ = ปกติ x = ผิดปกติ

Kantary Hotel Korat

ชนิดของถังดับเพลิง: ☐ เคมี่แห้ง ☒ Co2
จุดติดตั้งถัง: หน้าห้องพิมพ์ ชั้น 4

ว/ด/ป	เกณฑ์การตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	สลัก สายฉีด	คันปัม ข้อต่อ	ตัวถัง	เกจวัด แรงดัน	
26 ม.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
26 ก.พ. 68	/	/	/	-	อ.ก
21 มี.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
25 เม.ย. 68	/	/	/	-	อ.ก
23 พ.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
7 มิ.ย. 68	/	/	/	-	อ.ก
18 ก.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
2 ส.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
11 ก.ย. 68	/	/	/	-	อ.ก
24 ต.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก
29 พ.ย. 68	/	/	/	-	อ.ก
16 ธ.ค. 68	/	/	/	-	อ.ก

หมายเหตุ ✓ = ปกติ x = ผิดปกติ

เอกสาร Preventive Maintenance ปั่นหน้าเสีย

[illegible][illegible]

☐ KJ ☐ JLS ☐ KOI ☐ BLN-1mg ☐ BLN-epu/n 103 ☐ RPE-4a/b ☐ AYU ☐ CKA ☒ HHA ☐ D64 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY2 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KSH ☐ KAL ☒ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BFK ☐ DCF

PM CODE NO.

Re-look-1-PR-21-0-2

[illegible]

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-100 ☐ BLH-100 103 ☐ RPE-100 ☐ AYU ☒ CKA ☒ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☒ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

PM CODE NO: CB

1. வினாக்கள்
1, 2, 3
KOR 1 2569

[illegible]

Weekly = ប្រចាំសប្តាហ៍ (W) Monthly = ប្រចាំខែ (M) Quarterly = ត្រីមាស (Q) Semi-Annually = ប្រចាំ 6 ខែ (S) Annually = ប្រចាំឆ្នាំ (A) ឆ្នាំទី ១ (1) = ឆ្នាំទី ១ (1) = ឆ្នាំទី ១ (1)

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

29/07/88 PUMP NO. 1. *Boonwarran do ver. yam*
Wingspread do PUMP 07/08/88

เอกสาร Preventive Maintenance ระบบ ไฟฟ้าโครงการ

MDB KOR1
2568
MDB-KOR1-ER-2-0-1

Preventive Maintenance

Equipment : MDB (ตู้แม่ข่าย) 5 N.R. :

CAPACITOR 5x90KVA

วันที่	W	W	W	W	W	W	W	KT	KL	KD	BJ	DTL-IR	PCS	BLH	ในตู้ BLH
07/05/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
17/05/68	-	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
27/05/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
06/06/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
16/06/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
26/06/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
06/07/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
16/07/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
26/07/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
05/08/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
15/08/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
25/08/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
04/09/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
14/09/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
24/09/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
04/10/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
14/10/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
24/10/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
03/11/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
13/11/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
23/11/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
03/12/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
13/12/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
23/12/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50

QC_CHECKSHEET-3R1 : 11/2010

MDB KOR1
2568
MDB-KOR1-ER-2-0-1

Preventive Maintenance

Equipment : MDB (ตู้แม่ข่าย) 5 N.R. :

CAPACITOR 5x90KVA

วันที่	W	W	W	W	W	W	W	KT	KL	KD	BJ	DTL-IR	PCS	BLH	ในตู้ BLH
04/09/68	-	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
14/09/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
24/09/68	-	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
04/10/68	-	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
14/10/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
24/10/68	-	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
03/11/68	-	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
13/11/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
23/11/68	-	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
03/12/68	-	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
13/12/68	1.50	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
23/12/68	-	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50

QC_CHECKSHEET-3R1 : 11/2010

6/25/2018

☐BPK ☐CF ☐BCH
AHU-KOR-1-AHUR-2-0-1

PM CODE NO. _____

☐ Split Type

Capacity : 34,000 BTU

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) $\frac{1}{f}$ = ปีละ f ครั้ง X = คิดเป็น %

PM CHECKSHEET REVISED: 01/2022

เอกสาร Preventive Maintenance เครื่องปรับอากาศ ห้องขะของโครงการ

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-7H4 ☐ BLH-8H4 ☐ RPE-7H4 ☐ RPE-8H4 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☒ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH
 PM CODE NO: AC-KOR-1-BCH-0-1

ชื่อ : สมชาย ใจดี

ตำแหน่ง : ช่างซ่อม

Equipment: ☒ Air Condition ☐ AHU ☐ Split Type

รุ่น : Star Air

Capacity : _____

ความถี่	Star Air							M	Q	S	A	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ	
	M	M	M	M	M	M	M							
เดือน	ทำความสะอาดคอยล์	ทำความสะอาดแผงคอยล์	ทำความสะอาดแผงคอยล์	ทำความสะอาดแผงคอยล์	ทำความสะอาดแผงคอยล์	ทำความสะอาดแผงคอยล์	ทำความสะอาดแผงคอยล์	ทำความสะอาดแผงคอยล์	2.70	✓	✓	✓	✓	✓
มกราคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.70	✓	✓	✓	✓	✓
กุมภาพันธ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.70	✓	✓	✓	✓	✓
มีนาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.70	✓	✓	✓	✓	✓
เมษายน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.70	✓	✓	✓	✓	✓
พฤษภาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.70	✓	✓	✓	✓	✓
มิถุนายน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.70	✓	✓	✓	✓	✓
กรกฎาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.70	✓	✓	✓	✓	✓
สิงหาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.70	✓	✓	✓	✓	✓
กันยายน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.70	✓	✓	✓	✓	✓
ตุลาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.70	✓	✓	✓	✓	✓
พฤศจิกายน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.70	✓	✓	✓	✓	✓
ธันวาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.70	✓	✓	✓	✓	✓

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) 5 ปี (5Y) = 5 ปี (5Y)

PM CHECKSHEET REVISED: 01/2022

ใบเสร็จค่าเก็บขนขยะมูลฝอยของโครงการฯ

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ **B** 1747
เลขที่ 32

พนักงาน..... **เทศบาลนครนครราชสีมา**
ได้รับเงินค่า..... **ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูล ๑ไร่ จำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖**
จาก..... **นายวิชา จี.โอ.อ. จำกัด (โอนแรงงานเทศบาล โดธร)**
เป็นเงิน..... **1500** บาท..... **-** สตางค์
(ตัวอักษร)..... **(ครึ่งหักค้ำจุนจากน้ำ)**
ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่..... **31** เดือน..... **กรกฎาคม**


หัวหน้างานคลัง



...หัวหน้าหน่วยงานคลัส

ใบเสร็จรับเงิน

B 1882 29

พนักงาน..... **เทศบาลนครนครราชสีมา**
 ได้รับเงินค่า..... **ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย** **๑/๗๕๖๖** **๑๗๓๗๖** **๒๕๖๔**
 จาก..... **บริษัท จี.โอ.อี.อี. จำกัด (มหาชน) โดย(๔)**
 เป็นเงิน..... **1500** บาท..... **-** สตางค์
 (ตัวอักษร)..... **(๑๕๐๐ บาทถ้วน)**
 วัตถุประสงค์..... **ไว้ทดรองแล้วแต่วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔**

๗๖ เดือน..... ค.ศ..... พ.ศ. ๒๕๖๘

Chai

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับแจ้ง

หัวหน้าศูนย์ฯ ขงคบุรี


พ.ศ. ๒๕๒๘
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
ศูนย์วัฒนธรรม
หัวหมากหน้าเขื่อน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ **B** เลขที่ **24**

พนักงาน.....เทศบาลนครนครราชสีมา.....
 ได้รับเงินค่า.....ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ๑/ระจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘
 จาก.....บริษัท พี.เอ.อี. จำกัด (โรงแรมแคนทารีโคราช)
 เป็นเงิน.....1,500.....บาท.....สตางค์
 (ตัวอักษร).....(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 ไร้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 30 เดือน กันยายน ๒๕๖๘



 หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00144/69
 วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ได้รับเงินจาก บริษัท พี.เอ.อี. จำกัด (โรงแรมแคนทารีโคราช)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,500.00	ประจำเดือน ตุลาคม 2568
	ที่อยู่ บริษัท พี.เอ.อี. จำกัด (โรงแรมแคนทารีโคราช) ม.- ช.- อ.- ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา		
	รวมเงิน	1,500.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....
 (นางสาวกมลรัตน์ วัฒนศิริวัฒนา)
 คนงาน



ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้
 เชื่อบริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ
 เลขที่ 00603924 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2568
 รวม : 1,500.00 บาท



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01291/69
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ได้รับเงินจาก บริษัท บี.เอส.อี. จำกัด (โรงแรมแคนทารี โคราช)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,500.00	ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568
	ที่อยู่ บริษัท บี.เอส.อี. จำกัด (โรงแรมแคนทารี โคราช) ม.- ช.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา		
รวมเงิน		1,500.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวกมลรัตน์ ภิรมย์
คนงาน



ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้
เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ
เลขที่ 00605731 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

1,500.00 บาท

รวม : 1,500.00 บาท



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-02897/69
วันที่ 29 ธันวาคม 2568

เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ได้รับเงินจาก บริษัท บี.เอส.อี. จำกัด (โรงแรมแคนทารี โคราช)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,500.00	ประจำเดือน ธันวาคม 2568
	ที่อยู่ บริษัท บี.เอส.อี. จำกัด (โรงแรมแคนทารี โคราช) ม.- ช.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา		
รวมเงิน		1,500.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวกมลรัตน์ ภิรมย์
คนงาน



ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้
เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ
เลขที่ 00607698 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568

1,500.00 บาท

รวม : 1,500.00 บาท

รถขยะมูลฝอยเพื่อการกำจัดของโครงการ



ใบเสร็จสุบตะกอน-สิ่งปฏิกูล และสุขุบไข่มุ่อกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ

ใบเสร็จรับเงิน
Receipt

วัน เดือน ปี 29/02/68
Date:

ชื่อ / บริษัท ทศพร 9 ก่อสร้าง
Name / Company Name
ที่อยู่ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง 123 เขต 123 กรุงเทพมหานคร
Address
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 9010 0012345678 สถานที่ออกบัตร
I.D. Card No. / Passport No. Issued Place
จังหวัด ปทุมธานี ประเทศ ไทย วันที่ออกบัตร 14 ธ.ค. 67 วันที่หมดอายุ 18 ธ.ค. 70
City Country Date of issued Expire Date
จำนวนเงิน 5000 (Baht : ห้า พัน บาท)
Amount
เพื่อรับชำระค่า สุขุบไข่มุ่ โดย ☒ เงินสด / ☐ เช็คเลขที่
In Payment of Cash / Cheque No.
ธนาคาร _____ สาขา _____ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Bank Branch

ลงชื่อ ทศพร 9 ผู้รับเงิน
Signature Collector

11/07

ใบเสร็จรับเงิน
Receipt

วัน เดือน ปี 27/08/68
Date:

ชื่อ / บริษัท ทศพร 9 ก่อสร้าง
Name / Company Name
ที่อยู่ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง 123 เขต 123 กรุงเทพมหานคร
Address
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 990 70 0082234567 สถานที่ออกบัตร
I.D. Card No. / Passport No. Issued Place
จังหวัด ปทุมธานี ประเทศ ไทย วันที่ออกบัตร 14 ธ.ค. 67 วันที่หมดอายุ 18 ธ.ค. 70
City Country Date of issued Expire Date
จำนวนเงิน 5000 (Baht : ห้า พัน บาท)
Amount
เพื่อรับชำระค่า สุขุบไข่มุ่ โดย ☒ เงินสด / ☐ เช็คเลขที่
In Payment of Cash / Cheque No.
ธนาคาร _____ สาขา _____ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Bank Branch

ลงชื่อ ทศพร 9 ผู้รับเงิน
Signature Collector

11/07

Receipt

วัน เดือน ปี 26/10/68
Date

ชื่อ / บริษัท พิชญ์ งาม
 Name / Company Name
 ที่อยู่ ต.วัดอัมพวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 Address
 เลขที่บัตรประชาชน / พาสปอร์ต 9901000822996 สถานที่ออกบัตร _____
 I.D.Card No. / Passport No. Issued Place
 จังหวัด พ.ว ประเทศ ไทย วันที่ออกบัตร _____ วันที่หมดอายุ _____
 City Country Date of issued Expire Date
 จำนวนเงิน 500 (Baht : ห้าร้อยบาท)
 Amount
 เพื่อรับชำระค่า อสังหาริมทรัพย์ โดย ☒ เงินสด / ☐ เช็คเลขที่ _____
 In Payment of Cash / Cheque No.
 ธนาคาร _____ สาขา _____
 Bank Branch

ลงชื่อ อ.พิฑล ผู้รับเงิน
Signature Collector

11/07

Receipt

วัน เดือน ปี 29/10/68
Date

ชื่อ / บริษัท
Name / Company Name
ที่อยู่
Address
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต No.
I.D.Card No. / Passport No.
จังหวัด ประเทศ วันที่ออกบัตร วันหมดอายุ
City Country Date of issued Expire Date
จำนวนเงิน (Baht :)
Amount
เพื่อรับชำระค่า โดย เงินสด / ☐ เช็คเลขที่
In Payment of Cash / Cheque No.
ธนาคาร สาขา ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Bank Branch

ลงชื่อ ทศพร ผู้รับเงิน
Signature Collector

11/07

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

วัน เดือน ปี 1/12/66
Date

ชื่อ / บริษัท นางสาวกชกร ใจดี
 Name / Company Name
 ที่อยู่ 219/9 ซอยวัดท่าเสา ๗.12.16 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 30000
 Address
 เลขที่บัตรประชาชน / พาสปอร์ต 330100061299 สถานที่ออกบัตร อ.เมืองนนทบุรี
 I.D. Card No. / Passport No. Issued Place
 จังหวัด นนทบุรี ประเทศ ไทย วันที่ออกบัตร 14 ต.ค. 2565 วันที่หมดอายุ 3 ต.ค. 2574
 City Country Date of issued ☒ Expire Date
 จำนวนเงิน 5000 (Baht : ห้าพันถ้วน)
 Amount
 เพื่อบริหารค่า ค่าเช่า โดย ☐เงินสด / ☐เช็คเลขที่ _____
 In Payment of Cash / Cheque No.
 ธนาคาร _____ สาขา _____ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.
 Bank Branch

ลงชื่อ กชกร ผู้รับเงิน
 Signature Collector

11/07

เอกสาร ตรวจสอบสระข่ายน้ำโครงการ

F.19
ตรวจค้น
Kor 1 2568
WFP-KOR-1-FN-19-0-1

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-รพช ☐ BLH-สุขนรพ 103 ☐ RPE-4งสี ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☒ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH
 PM CODE NO. WFP-KOR-1-FN-19-0-1

Equipment : Fitness

ความถี่	M	M	M	M	อุปกรณ์	หมายเลข	M								KT		KO		KL	
เดือน	☐ หัดตรวจใหม่ ☐ หัดตรวจเดิม						ตรวจเช็คระบบควบคุม	ตรวจเช็คถัง	ตรวจเช็ควาล์ว	ตรวจเช็คสายส่งน้ำ	ตรวจเช็คถังเก็บ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ
มกราคม																				
กุมภาพันธ์																				
มีนาคม																				
เมษายน																				
พฤษภาคม																				
มิถุนายน																				
กรกฎาคม																				
สิงหาคม																				
กันยายน																				
ตุลาคม																				
พฤศจิกายน																				
ธันวาคม																				

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) 5 ปี (5) = 5 ปี 10 ปี (10) = 10 ปี 15 ปี (15) = 15 ปี 20 ปี (20) = 20 ปี

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

F.19
ตรวจค้น
2568
WFP-KOR-1-FN-19-0-1

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-รพช ☐ BLH-สุขนรพ 103 ☐ RPE-4งสี ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☒ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH
 PM CODE NO. WFP-KOR-1-FN-19-0-1

Equipment : Fitness

ความถี่	M	M	M	M	อุปกรณ์	หมายเลข	M								KT		KO		KL	
เดือน	☐ หัดตรวจใหม่ ☐ หัดตรวจเดิม						ตรวจเช็คระบบควบคุม	ตรวจเช็คถัง	ตรวจเช็ควาล์ว	ตรวจเช็คสายส่งน้ำ	ตรวจเช็คถังเก็บ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ	ตรวจเช็คถังกรองน้ำ
มกราคม																				
กุมภาพันธ์																				
มีนาคม																				
เมษายน																				
พฤษภาคม																				
มิถุนายน																				
กรกฎาคม																				
สิงหาคม																				
กันยายน																				
ตุลาคม																				
พฤศจิกายน																				
ธันวาคม																				

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) 5 ปี (5) = 5 ปี 10 ปี (10) = 10 ปี 15 ปี (15) = 15 ปี 20 ปี (20) = 20 ปี

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ แคนทารี โคราซ ที่ ทส. 1009.5/13486



ที่ ทส 1009.5/13486

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

28 ธันวาคม 2555

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม แคนทารี นครราชสีมา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/9075
ลงวันที่ 14 กันยายน 2555

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม แคนทารี นครราชสีมา ของบริษัท บี.อี.ซี. จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 65/2555 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม แคนทารี นครราชสีมา ของบริษัท บี.อี.ซี. จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ ตำบลโนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดพื้นที่โครงการ 2-0-95.8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารโรงแรมขนาดความสูง 20 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 228 ห้อง และให้บริษัทเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท บี.อี.ซี. จำกัด เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่

77/2555...

77/2555 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม แคนทารี นครราชสีมา ของบริษัท บี.เอ็ล.อีว. จำกัด โดยให้ บริษัท บี.เอ็ล.อีว. จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้จังหวัดนครราชสีมาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้จังหวัดนครราชสีมาพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๗-๖

(นางรวิพรรณ ภูริโคช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

ตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการ โรงแรมแคนทารี นครราชสีมา

ของบริษัท บี.แอล.ฮิว จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมแคนทารี นครราชสีมา ของบริษัท บี.แอล.ฮิว จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงแรม ขนาดพื้นที่โครงการ 2-0-95.8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารโรงแรมขนาดความสูง 20 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 228 ห้อง จัดทำรายงาน โดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมแคนทารี นครราชสีมา ของบริษัท บี.แอล.ฮิว จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



นายสุรพงษ์ เสือสุวรรณ
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท บี.แอล.ฮิว จำกัด

วันทศมาส 2555 ลงชื่อ

(นายสมชาย ธนวิบูลย์เศรษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ทชก.) จุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่า เจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน ว่าความจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว



กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท บี.อี.ที. จำกัด

วันที่ ๒๕/๐๖/๕๕

วันรวม 2555 ลงชื่อ 

(นายสมชาย ธนาวิบูลเศรษฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



**หนังสือผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแคนทารีโคราช ฉบับเดือน ม.ค – มิ.ย. 2567**

ที่ ทส ๑๐๐๗.๕/ ๒๕๗๑



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม แคนทารีโคราช (เดิมชื่อโรงแรม แคนทารี
นครราชสีมา) ของบริษัท บี.อี.เอ็ม. จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บี.อี.เอ็ม. จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๐๐๑๔.๒/๓๙๙๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม แคนทารีโคราช (เดิมชื่อโรงแรม แคนทารี นครราชสีมา) ของบริษัท บี.อี.เอ็ม.
จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน
๒๕๖๗ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท บี.อี.เอ็ม. จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วขอความร่วมมือ
โครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป
โดยมีข้อเสนอแนะให้โครงการมีการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตาม
มาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบระบบการป้องกันอัคคีภัย
จุดรวมพล การซ่อมแซมฉุกเฉิน การแสดงภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เป็นปัจจุบัน พร้อมระบุ
วัน เดือน ปี ให้ครบถ้วน รวมทั้งหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ
แนบท้าย หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ให้โครงการดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย
ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะนายทะเบียนโรงแรม
เพื่อทราบด้วยแล้ว และการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ขอให้ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักงานนโยบายฯ (ระบบ Smart EIA Plus (<http://eia.onep.go.th/>)) อีกหนึ่งช่องทางด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งอรุณ นูดิบรรณ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่เอกสารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๓๓ (อินเทอร์เน็ต)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย

<https://go.glto/3LEM>

**หนังสือผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแคนทารีโคราช ฉบับเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2567**



ที่ ทส ๑๐๐๗.๕/ ๒๐๖๓๐

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมแคนทารีโคราช (เดิมชื่อโรงแรม แคนทารี
นครราชสีมา) ของบริษัท บี.อี.เอ็ม. จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บี.อี.เอ็ม. จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๐๐๑๔.๒/๒๓๕๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมแคนทารีโคราช (เดิมชื่อโรงแรม แคนทารี นครราชสีมา) ของบริษัท บี.อี.เอ็ม. จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
๒๕๖๗ ซึ่งจัดทำรายงาน โดยบริษัท เกษมกิจ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว
พบว่า โครงการไม่ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งตามดัชนีและความถี่ที่มาตรการฯ กำหนด (เดือนละ ๑ ครั้ง)
และขอความร่วมมือโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด โดยมีข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

๑. ให้โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งตามดัชนีและความถี่ที่มาตรการฯ กำหนด รวมทั้งควบคุม
ระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้โครงการแสดงใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งแบบปกติในรายงานฯ ทุกครั้ง
๒. การตรวจสอบระบบการป้องกันอัคคีภัย จุลกรรมพล และการซ่อมแซมฉุกเฉิน
๓. การแสดงภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุวัน เดือน ปี
ให้ครบถ้วน
๔. หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ให้โครงการดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว
และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ขอให้ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานนโยบายฯ
(ระบบ Smart EIA Plus (<http://eia.onep.go.th/>)) อีกหนึ่งช่องทางด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรรทุง)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๕๓๓ (คุณนันทกร)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabana@onep.go.th


สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา อนุญาตให้ลดความถี่การตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามเงื่อนไข
มาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงแรมแคนทารีโคราช

 ที่ นม ๕๒๐๐๔/๕๒๑	 ๒ มกราคม ๒๕๖๔	สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ถนนโพธิ์กลาง นม ๓๐๐๐๐
เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด อ้างถึง หนังสือบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ที่ BLHua/KOR ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามที่บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ขอลเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรมแคนทารีโคราช บริเวณถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น เทศบาลนครนครราชสีมาได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามที่ท่านร้องขอ ดังต่อไปนี้ ๑. การวัดน้ำเสียก่อนและหลังการบำบัด เปลี่ยนเป็นการวัดคุณภาพน้ำหลังการบำบัดก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำ ๒. การจัดเก็บตัวอย่างการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จากเดิมจัดเก็บทุกๆ เดือน ทั้งในส่วนน้ำตื้นและส่วนน้ำลึก ขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกการตรวจสอบในส่วนน้ำตื้นและคงการจัดเก็บการตรวจในส่วนน้ำลึก และขยายการตรวจสอบ ๓ เดือนต่อครั้ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ  (นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์) รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา สำนักการช่าง ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง โทร. ๐-๔๔๒๓-๔๖๐๐ ต่อ ๓๓๒๑ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”		

หนังสือพิจารณาผลการเปลี่ยนชื่อโครงการ ทส. 1010.5/1598

(ลงวันที่-เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑๕๙๘



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนชื่อโครงการ จากโครงการ โรงแรม แคนทารี นครราชสีมา เป็น โรงแรมแคนทารี ไคราช
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บี.เอ็ล.อ็ว. จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๓๔๘๗
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒. หนังสือบริษัท บี.เอ็ล.อ็ว. จำกัด ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดการที่ดิน
และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม แคนทารี นครราชสีมา ของ
บริษัท บี.เอ็ล.อ็ว. จำกัด โดยให้บริษัท บี.เอ็ล.อ็ว. จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด
และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ บริษัท บี.เอ็ล.อ็ว. จำกัด แจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ จาก “โรงแรม แคนทารี
นครราชสีมา” เป็น “โรงแรมแคนทารี ไคราช” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการเปลี่ยนชื่อโครงการ
จาก “โรงแรม แคนทารี นครราชสีมา” เป็น “โรงแรมแคนทารี ไคราช” โดยให้บริษัท บี.เอ็ล.อ็ว. จำกัด เจ้าของ
โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามที่เคยได้รับความเห็นชอบรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายกเทศมนตรีนครราชสีมา ในฐานะหน่วยงานอนุญาตเพื่อทราบ
การเปลี่ยนชื่อโครงการดังกล่าวด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ คีรินทร์พร)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน


เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐-๖๘๑๕


โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

[illegible]

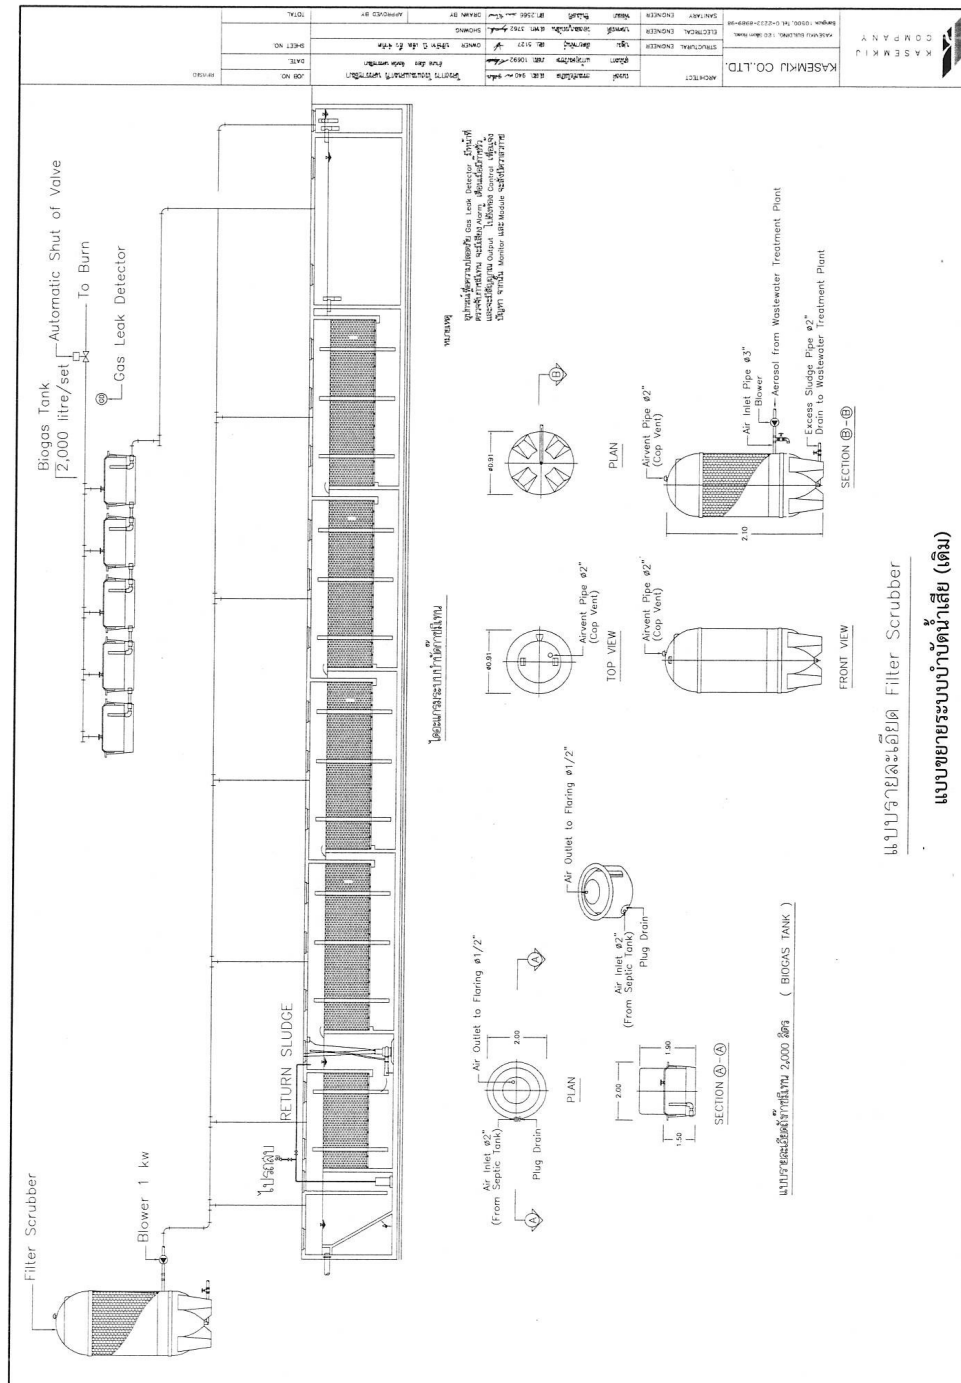


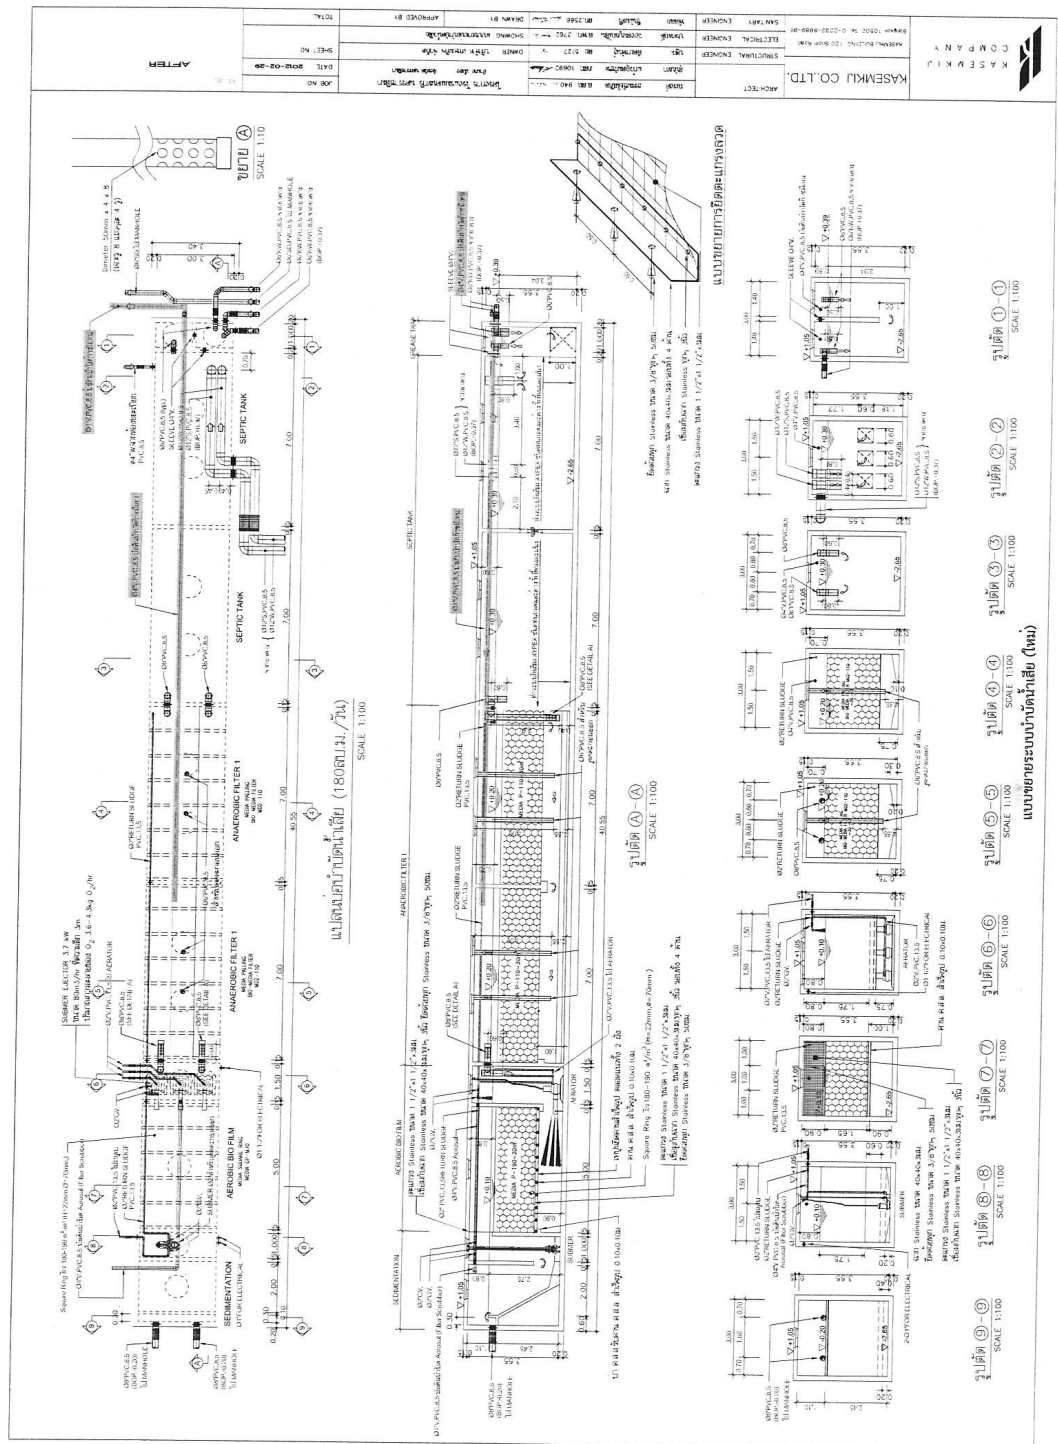

ผังระบบระบายน้ำของโครงการ-เดิม

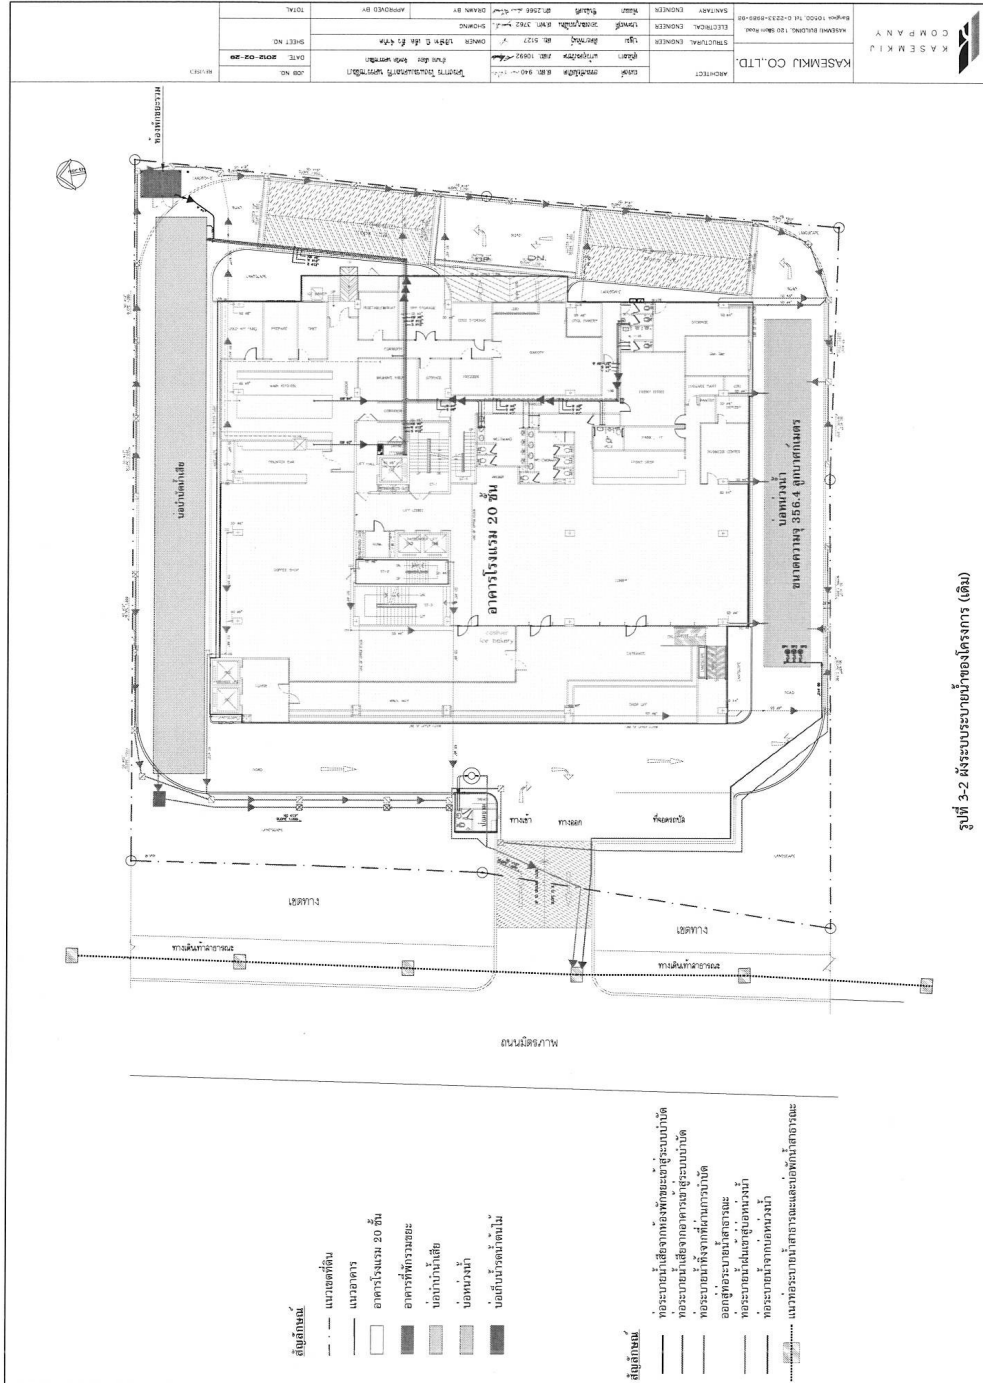

ผังระบบระบายน้ำของโครงการ-ใหม่

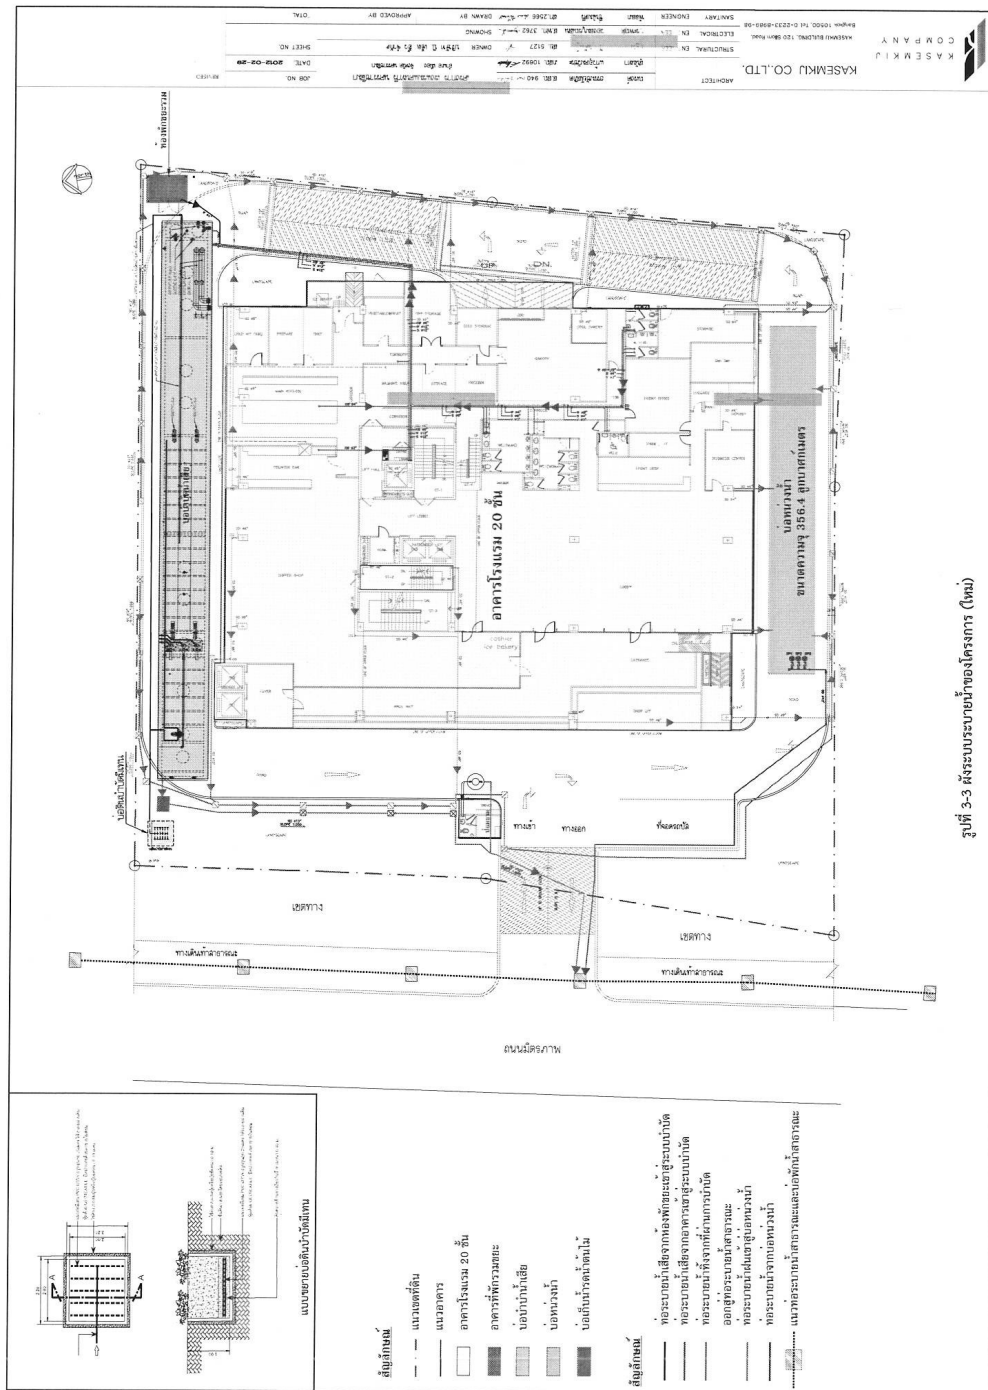



ที่ QC-KJ/KOR

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอแจ้งการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งตามดัชนีและค่าที่ตามมาตราฯกำหนด ของ
โครงการ โรงแรม แคนทรี โคราซ ของบริษัท บี.แอล.ฮัว จำกัด

เรียน ผู้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) การขอลดความถี่การตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามเงื่อนไขในมาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงแรม แคนทรี โคราซ ของบริษัท บี.แอล.ฮัว จำกัด
- 2) ผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม แคนทรี โคราซ ฉบับประจำเดือน
ก.ค.-ธ.ค. 2567 ของบริษัท บี.แอล.เอช.ฮัว จำกัด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ
ดำเนินการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม แคนทรี โคราซ ตามแนวทางของ
สำนักงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) นั้น

ขอเรียนชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โครงการได้ทำการขอลดความถี่ใน
ตรวจสอบคุณภาพน้ำสระ และจุดเก็บตัวอย่างทั้งน้ำสระ, น้ำเสียกับสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
โดยจาก

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ทุกเดือน ทั้งในส่วนน้ำตื้นและส่วนน้ำลึก เป็น ตรวจสอบเฉพาะใน
ส่วนน้ำลึก และตรวจสอบทุก 3 เดือนต่อครั้ง แทน

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังการบำบัด เป็น ตรวจสอบเฉพาะคุณภาพน้ำหลังการบำบัด
ก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำ แทน

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) จะพบว่า เทศบาลนครนครราชสีมา อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการตามที่ร้องขอ ของโครงการ โรงแรม แคนทรี โคราซ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้รับเอกสาร.....
วันที่..... ๙ ม.ค. ๖๙

(นายณรงค์ ธรรมชัยโสภิต)

บริษัท บี.แอล. ฮัว จำกัด
B.L.HUA & CO.,LTD.

แทนตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564