


ภาคผนวก ข.24


แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-001
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
	ครั้งที่แก้ไข	: 01
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองแผนฉุกเฉิน Emergency Preparedness and Response Procedure		หน้าที่ : 1 / 10




สำเนาเอกสารฉบับที่.....


 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-001
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
	ครั้งที่แก้ไข	: 01
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองแผนฉุกเฉิน Emergency Preparedness and Response Procedure		หน้าที่ : 2 / 10




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-001
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองแผนฉุกเฉิน Emergency Preparedness and Response Procedure	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 3 / 10




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-001
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองแผนฉุกเฉิน Emergency Preparedness and Response Procedure	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 4 / 10




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-001
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองแผนฉุกเฉิน Emergency Preparedness and Response Procedure	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 5 / 10




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-001
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองแผนฉุกเฉิน Emergency Preparedness and Response Procedure	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 6 / 10




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-001
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองแผนฉุกเฉิน Emergency Preparedness and Response Procedure	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 7 / 10




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-001
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองแผนฉุกเฉิน Emergency Preparedness and Response Procedure	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 8 / 10




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-001
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองแผนฉุกเฉิน Emergency Preparedness and Response Procedure	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 9 / 10




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-001
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองแผนฉุกเฉิน Emergency Preparedness and Response Procedure	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 10 / 10



	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-002
	B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
	ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน	ครั้งที่แก้ไข	: 01
		หน้าที่	: 1 / 8




	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-002
	B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
	ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน	ครั้งที่แก้ไข	: 01
		หน้าที่	: 2 / 8




สำเนาเอกสารฉบับที่.....


 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-002
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 3 / 8




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-002
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 4 / 8




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-002
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
	ครั้งที่แก้ไข	: 01
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีอัคคีภัย		หน้าที่
		: 5 / 8




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-002
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
	ครั้งที่แก้ไข	: 01
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีอัคคีภัย		หน้าที่
		: 6 / 8




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-002
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
	ครั้งที่แก้ไข	: 01
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีอัคคีภัย	หน้าที่	: 7 / 8



 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-002
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
	ครั้งที่แก้ไข	: 01
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีอัคคีภัย	หน้าที่	: 8 / 8




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-003
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีสารเคมีหรือน้ำมันรั่วไหล	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 1 / 11




สำเนาเอกสารฉบับที่.....


 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-003
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีสารเคมีหรือน้ำมันรั่วไหล	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 2 / 11




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-003
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีสารเคมีหรือน้ำมันรั่วไหล	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 3 / 11




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-003
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีสารเคมีหรือน้ำมันรั่วไหล	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 4 / 11




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-003
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีสารเคมีหรือน้ำมันรั่วไหล	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 5 / 11




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-003
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีสารเคมีหรือน้ำมันรั่วไหล	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 6 / 11




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-003
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 7 / 11




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-003
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 8 / 11




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-003
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีสารเคมีหรือน้ำมันรั่วไหล	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 9 / 11




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-003
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีสารเคมีหรือน้ำมันรั่วไหล	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 10 / 11




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-003
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองกรณีสารเคมีหรือน้ำมันรั่วไหล	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 11 / 11




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-004
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีก๊าซไวไฟรั่วไหล	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 1 / 6




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-004
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีก๊าซไวไฟรั่วไหล	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 2 / 6




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-004
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีก๊าซไวไฟรั่วไหล	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 3 / 6




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-004
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีก๊าซไวไฟรั่วไหล	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 4 / 6




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-004
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีก๊าซไวไฟรั่วไหล	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 5 / 6




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-004
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
	ครั้งที่แก้ไข	: 01
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีก๊าซไวไฟรั่วไหล	หน้าที่	: 6 / 6




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-005
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
	ครั้งที่แก้ไข	: 01
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินกรณีท่อไอน้ำระเบิด	หน้าที่	: 1 / 5




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-005
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
	ครั้งที่แก้ไข	: 01
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินกรณีหม้อไอน้ำระเบิด	หน้าที่	: 2 / 5




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-005
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
	ครั้งที่แก้ไข	: 01
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินกรณีหม้อไอน้ำระเบิด	หน้าที่	: 3 / 5




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-005
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินหนีภัยน้ำระเบิด	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 4 / 5




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-005
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินหนีภัยน้ำระเบิด	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 5 / 5




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-006
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
	ครั้งที่แก้ไข	: 01
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉิน Switch Gear และหม้อแปลงระเบิด	หน้าที่	: 1 / 5




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-006
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
	ครั้งที่แก้ไข	: 01
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉิน Switch Gear และหม้อแปลงระเบิด	หน้าที่	: 2 / 5




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-006
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินกรณี Switch Gear และหม้อแปลงระเบิด	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 3 / 5




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-006
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินกรณี Switch Gear และหม้อแปลงระเบิด	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 4 / 5



 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-006
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
	ครั้งที่แก้ไข	: 01
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินสำหรับ Switch Gear และหม้อแปลงระเบิด	หน้าที่	: 5 / 5




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-007
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
	ครั้งที่แก้ไข	: 01
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินภัยพิบัติทางธรรมชาติ	หน้าที่	: 1 / 7




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-007
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินภัย พิบัติทางธรรมชาติ	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 2 / 7

 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-007
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินภัย พิบัติทางธรรมชาติ	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 3 / 7


 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-Emp-007
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินภัยพิบัติทางธรรมชาติ	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 4 / 7




 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-Emp-007
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินภัยพิบัติทางธรรมชาติ	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 5 / 7



 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-007
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินภัยพิบัติทางธรรมชาติ	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 6 / 7



 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด B.Grimm Power (Angthong) 1 Limited.	หมายเลขเอกสาร	: PD-EMP-007
	วันที่บังคับใช้	: 30/09/2564
ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินภัยพิบัติทางธรรมชาติ	ครั้งที่แก้ไข	: 01
	หน้าที่	: 7 / 7



ภาคผนวก ข.25

เอกสารการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

29 ตุลาคม 2568



โดย





บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด



1831 /5-7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310



โทร.02-255-5610-9 , 02-652-7831-8 แฟกซ์ 02-254-3671



www.nippon.co.th , E-mail : marketing@nippon.co.th



การฝึกอบรมดับเพลิงของบริษัท นิปปอน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001










































แบบรายงานการอบรมความปลอดภัย ในการทำงานกับสารเคมีและการเก็บกู้สารเคมี



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
เลขที่ 99/2 หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอยะโย
จังหวัดอ่างทอง 14140
รายงานการฝึกอบรมการอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและการเก็บกู้สารเคมี








ภาคผนวก ข.26

เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

เกณฑ์การตรวจสอบ : ใต้เครื่องหมาย ✓ ในช่องผลตรวจ ถ้าทดลองเปิดน้ำแล้วน้ำไหล แรงดันน้ำสม่ำเสมอ น้ำสะอาด และสภาพอุปกรณ์ไม่ชำรุด

ใต้เครื่องหมาย X ในช่องผลตรวจ ถ้าทดลองเปิดน้ำแล้วน้ำไม่ไหล แรงดันไม่สม่ำเสมอ น้ำไม่สะอาด และสภาพอุปกรณ์ชำรุด

ลำดับ	จุดตรวจสอบ	สถานะของอุปกรณ์เปิดน้ำ (เปิด/ปิด)		สภาพอุปกรณ์		แรงดันน้ำสม่ำเสมอ		ความสะอาดของน้ำ		ข้อเสนอแนะ
		ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	
1	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant)	✓		✓		✓		✓		
2	อาคารเก็บสารเคมี (Chemical Storage)	✓		✓		✓		✓		
3	บริเวณ Cooling chemical feed	✓		✓		✓		✓		
4	บริเวณ HRSG chemical feed	✓		✓		✓		✓		
5	อาคารกึ่งหินก๊าซ (Gas Tubing # 11)	✓		✓		✓		✓		
6	อาคารกึ่งหินก๊าซ (Gas Tubing # 12)	✓		✓		✓		✓		
7	ห้องแบตเตอรี่ (Battery room)	✓		✓		✓		✓		
8	อาคาร 115 KV.	✓		✓		✓		✓		



สถานะของอุปกรณ์ต้องเปิดน้ำพร้อมใช้งานตลอดเวลา และสภาพของอุปกรณ์ต้องพร้อมใช้งานไม่ชำรุด




ละอองน้ำจากฝักบัว ต้องแผ่กว้าง ออกไปในระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้วเป็นอย่างน้อย

FM-SE-009

เกณฑ์การตรวจสอบ : ใต้เครื่องหมาย ✓ ในช่องผลตรวจ ถ้าทดลองเปิดน้ำแล้วน้ำไหล แรงดันน้ำสม่ำเสมอ น้ำสะอาด และสภาพอุปกรณ์ไม่ชำรุด

ใต้เครื่องหมาย X ในช่องผลตรวจ ถ้าทดลองเปิดน้ำแล้วน้ำไม่ไหล แรงดันไม่สม่ำเสมอ น้ำไม่สะอาด และสภาพอุปกรณ์ชำรุด

ลำดับ	จุดตรวจสอบ	สถานะของอุปกรณ์เปิดน้ำ (เปิด/ปิด)		สภาพอุปกรณ์		แรงดันน้ำสม่ำเสมอ		ความสะอาดของน้ำ		ข้อเสนอแนะ
		ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	
1	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant)	✓		✓		✓		✓		
2	อาคารเก็บสารเคมี (Chemical Storage)	✓		✓		✓		✓		
3	บริเวณ Cooling chemical feed	✓		✓		✓		✓		
4	บริเวณ HRSG chemical feed	✓		✓		✓		✓		
5	อาคารกึ่งหินก๊าซ (Gas Tubing # 11)	✓		✓		✓		✓		
6	อาคารกึ่งหินก๊าซ (Gas Tubing # 12)	✓		✓		✓		✓		
7	ห้องแบตเตอรี่ (Battery room)	✓		✓		✓		✓		
8	อาคาร 115 KV.	✓		✓		✓		✓		



สถานะของอุปกรณ์ต้องเปิดน้ำพร้อมใช้งานตลอดเวลา และสภาพของอุปกรณ์ต้องพร้อมใช้งานไม่ชำรุด



ละอองน้ำจากฝักบัว ต้องแผ่กว้าง ออกไปในระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้วเป็นอย่างน้อย

FM-SE-009

เกณฑ์การตรวจสอบ : ใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องผลตรวจ ถ้าทดลองเปิดน้ำแล้วน้ำไหล แรงดันน้ำสม่ำเสมอ น้ำสะอาด และสภาพอุปกรณ์ไม่ชำรุด
 ใช้เครื่องหมาย X ในช่องผลตรวจ ถ้าทดลองเปิดน้ำแล้วน้ำไม่ไหล แรงดันไม่สม่ำเสมอ น้ำไม่สะอาด และสภาพอุปกรณ์ชำรุด

ลำดับ	จุดตรวจสอบ	สถานะของอุปกรณ์เปิดน้ำ (เปิด/ปิด)		สภาพอุปกรณ์		แรงดันน้ำสม่ำเสมอ		ความสะอาดของน้ำ		ข้อเสนอแนะ
		ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	
1	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant)	✓		✓		✓		✓		
2	อาคารเก็บสารเคมี (Chemical Storage)	✓		✓		✓		✓		
3	บริเวณ Cooling chemical feed	✓		✓		✓		✓		
4	บริเวณ HRSG chemical feed	✓		✓		✓		✓		
5	อาคารกึ่งหันทก๊าซ (Gas Tubing # 11)	✓		✓		✓		✓		
6	อาคารกึ่งหันทก๊าซ (Gas Tubing # 12)	✓		✓		✓		✓		
7	ห้องแบตเตอรี่ (Battery room)	✓		✓		✓		✓		
8	อาคาร 115 KV.	✓		✓		✓		✓		



FM-SE-009

เกณฑ์การตรวจสอบ : ใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องผลตรวจ ถ้าทดลองเปิดน้ำแล้วน้ำไหล แรงดันน้ำสม่ำเสมอ น้ำสะอาด และสภาพอุปกรณ์ไม่ชำรุด
 ใช้เครื่องหมาย X ในช่องผลตรวจ ถ้าทดลองเปิดน้ำแล้วน้ำไม่ไหล แรงดันไม่สม่ำเสมอ น้ำไม่สะอาด และสภาพอุปกรณ์ชำรุด

ลำดับ	จุดตรวจสอบ	สถานะของอุปกรณ์เปิดน้ำ (เปิด/ปิด)		สภาพอุปกรณ์		แรงดันน้ำสม่ำเสมอ		ความสะอาดของน้ำ		ข้อเสนอแนะ
		ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	
1	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant)	✓		✓		✓		✓		
2	อาคารเก็บสารเคมี (Chemical Storage)	✓		✓		✓		✓		
3	บริเวณ Cooling chemical feed	✓		✓		✓		✓		
4	บริเวณ HRSG chemical feed	✓		✓		✓		✓		
5	อาคารกึ่งหันทก๊าซ (Gas Tubing # 11)	✓		✓		✓		✓		
6	อาคารกึ่งหันทก๊าซ (Gas Tubing # 12)	✓		✓		✓		✓		
7	ห้องแบตเตอรี่ (Battery room)	✓		✓		✓		✓		
8	อาคาร 115 KV.	✓		✓		✓		✓		



FM-SE-009

เกณฑ์การตรวจสอบ : ใต้เครื่องหมาย ✓ ในช่องผลตรวจ ถ้าทดลองเปิดน้ำแล้วน้ำไหล แรงดันน้ำสม่ำเสมอ น้ำสะอาด และสภาพอุปกรณ์ไม่ชำรุด
ใต้เครื่องหมาย X ในช่องผลตรวจ ถ้าทดลองเปิดน้ำแล้วน้ำไม่ไหล แรงดันไม่สม่ำเสมอ น้ำไม่สะอาด และสภาพอุปกรณ์ชำรุด

ลำดับ	จุดตรวจสอบ	สถานะของอุปกรณ์เปิดน้ำ (เปิด/ปิด)		สภาพอุปกรณ์		แรงดันน้ำสม่ำเสมอ		ความสะอาดของน้ำ		ข้อเสนอแนะ
		ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	
1	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant)	✓		✓		✓		✓		
2	อาคารเก็บสารเคมี (Chemical Storage)	✓		✓		✓		✓		
3	บริเวณ Cooling chemical feed	✓		✓		✓		✓		
4	บริเวณ HRSG chemical feed	✓		✓		✓		✓		
5	อาคารกักเก็บก๊าซ (Gas Tubing # 11)	✓		✓		✓		✓		
6	อาคารกักเก็บก๊าซ (Gas Tubing # 12)	✓		✓		✓		✓		
7	ห้องแบตเตอรี่ (Battery room)	✓		✓		✓		✓		
8	อาคาร 115 KV	✓		✓		✓		✓		

สถานะของอุปกรณ์ต้องเปิดน้ำพร้อมใช้งานตลอดเวลา และสภาพของอุปกรณ์ต้องพร้อมใช้งานไม่ชำรุด

ฝักบัวต้องเปิด EYE WASH ทั้งสองข้าง

คันชักเปิดปิดพร้อมใช้งาน

สภาพแรงดันของน้ำต้องสม่ำเสมอ

มีป้ายความปลอดภัย



ละอองน้ำจากฝักบัว ต้องแผ่กว้าง ออกไปในระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้วเป็นอย่างน้อย

FM-SE-009 Rev.01

เกณฑ์การตรวจสอบ : ใต้เครื่องหมาย ✓ ในช่องผลตรวจ ถ้าทดลองเปิดน้ำแล้วน้ำไหล แรงดันน้ำสม่ำเสมอ น้ำสะอาด และสภาพอุปกรณ์ไม่ชำรุด
ใต้เครื่องหมาย X ในช่องผลตรวจ ถ้าทดลองเปิดน้ำแล้วน้ำไม่ไหล แรงดันไม่สม่ำเสมอ น้ำไม่สะอาด และสภาพอุปกรณ์ชำรุด

ลำดับ	จุดตรวจสอบ	สถานะของอุปกรณ์เปิดน้ำ (เปิด/ปิด)		สภาพอุปกรณ์		แรงดันน้ำสม่ำเสมอ		ความสะอาดของน้ำ		ข้อเสนอแนะ
		ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	ผลตรวจ	ข้อบกพร่อง	
1	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant)	✓		✓		✓		✓		
2	อาคารเก็บสารเคมี (Chemical Storage)	✓		✓		✓		✓		
3	บริเวณ Cooling chemical feed	✓		✓		✓		✓		
4	บริเวณ HRSG chemical feed	✓		✓		✓		✓		
5	อาคารกักเก็บก๊าซ (Gas Tubing # 11)	✓		✓		✓		✓		
6	อาคารกักเก็บก๊าซ (Gas Tubing # 12)	✓		✓		✓		✓		
7	ห้องแบตเตอรี่ (Battery room)	✓		✓		✓		✓		
8	อาคาร 115 KV	✓		✓		✓		✓		

สถานะของอุปกรณ์ต้องเปิดน้ำพร้อมใช้งานตลอดเวลา และสภาพของอุปกรณ์ต้องพร้อมใช้งานไม่ชำรุด

ฝักบัวต้องเปิด EYE WASH ทั้งสองข้าง

คันชักเปิดปิดพร้อมใช้งาน

สภาพแรงดันของน้ำต้องสม่ำเสมอ

มีป้ายความปลอดภัย



ละอองน้ำจากฝักบัว ต้องแผ่กว้าง ออกไปในระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้วเป็นอย่างน้อย

FM-SE-009 Rev.01

FIRE HYDRANT INSPECTION FORM

แบบตรวจสอบตู้ดับเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568.....

ตู้ดับเพลิงที่อยู่นอกอาคาร/ FIRE BOX HOSE

หมายเลขตู้	สาย Hose		ปืนฉีดน้ำแรงสูง Fire water gun		ประแจ		ข้อต่อสวมเร็ว/ Quick Coupling		มีการล็อกคว่ำเปิดน้ำ	การหมุนวาล์วน้ำ	หมายเหตุ Remark
	จำนวน (2)	สภาพ	จำนวน (2)	สภาพ	จำนวน (1)	สภาพ	จำนวน (2)	สภาพ			
FH-01	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-02	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-03	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-04	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-05	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-06	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-07	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-08	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-09	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-10	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-11	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-12	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-13	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	

FM-SE-005, Rev.0

FIRE HYDRANT INSPECTION FORM

แบบตรวจสอบตู้ดับเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม 2568.....

ตู้ดับเพลิงที่อยู่นอกอาคาร/ FIRE BOX HOSE

หมายเลขตู้	สาย Hose		ปืนฉีดน้ำแรงสูง Fire water gun		ประแจ		ข้อต่อสวมเร็ว/ Quick Coupling		มีการล็อกคว่ำเปิดน้ำ	การหมุนวาล์วน้ำ	หมายเหตุ Remark
	จำนวน (2)	สภาพ	จำนวน (2)	สภาพ	จำนวน (1)	สภาพ	จำนวน (2)	สภาพ			
FH-01	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-02	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-03	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-04	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-05	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-06	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-07	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-08	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-09	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-10	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-11	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-12	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-13	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	

FM-SE-005, Rev.0

FIRE HYDRANT INSPECTION FORM

แบบตรวจสอบตู้ดับเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2568.....

ตู้ดับเพลิงที่อยู่นอกอาคาร/ FIRE BOX HOSE

หมายเลขตู้	สาย Hose		ปืนฉีดน้ำแรงสูง Fire water gun		ประแจ		ข้อต่อสวมเร็ว/ Quick Coupling		มีการล็อกควาล์วเปิดน้ำ	การหมุนวาล์วน้ำ	หมายเหตุ Remark
	จำนวน (2)	สภาพ	จำนวน (2)	สภาพ	จำนวน (1)	สภาพ	จำนวน (2)	สภาพ			
FH-01	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-02	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-03	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-04	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-05	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-06	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-07	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-08	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-09	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-10	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-11	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-12	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-13	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	

FM-SE-005, Rev.0

FIRE HYDRANT INSPECTION FORM

แบบตรวจสอบตู้ดับเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2568.....

ตู้ดับเพลิงที่อยู่นอกอาคาร/ FIRE BOX HOSE

หมายเลขตู้	สาย Hose		ปืนฉีดน้ำแรงสูง Fire water gun		ประแจ		ข้อต่อสวมเร็ว/ Quick Coupling		มีการล็อกควาล์วเปิดน้ำ	การหมุนวาล์วน้ำ	หมายเหตุ Remark
	จำนวน (2)	สภาพ	จำนวน (2)	สภาพ	จำนวน (1)	สภาพ	จำนวน (2)	สภาพ			
FH-01	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-02	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-03	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-04	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-05	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-06	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-07	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-08	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-09	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-10	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-11	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-12	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	
FH-13	2	/	2	/	1	/	2	/	N	N	

FM-SE-005, Rev.01

FIRE HYDRANT INSPECTION FORM

แบบตรวจสอบตู้ดับเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568.....

ตู้ดับเพลิงที่อยู่นอกอาคาร/ FIRE BOX HOSE

หมายเลขตู้	สาย Hose		ปืนฉีดน้ำแรงสูง Fire water gun		ประแจ		ข้อต่อสวมเร็ว/ Quick Coupling		มีการล็อกวาล์วเปิดน้ำ	การหมุนวาล์วน้ำ	หมายเหตุ Remark
	จำนวน (2)	สภาพ	จำนวน (2)	สภาพ	จำนวน (1)	สภาพ	จำนวน (2)	สภาพ			
FH-01	2	/	2	/	1	/	2	/	/	/	
FH-02	2	/	2	/	1	/	2	/	/	/	
FH-03	2	/	2	/	1	/	2	/	/	/	
FH-04	2	/	2	/	1	/	2	/	/	/	
FH-05	2	/	2	/	1	/	2	/	/	/	
FH-06	2	/	2	/	1	/	2	/	/	/	
FH-07	2	/	2	/	1	/	2	/	/	/	
FH-08	2	/	2	/	1	/	2	/	/	/	
FH-09	2	/	2	/	1	/	2	/	/	/	
FH-10	2	/	2	/	1	/	2	/	/	/	
FH-11	2	/	2	/	1	/	2	/	/	/	
FH-12	2	/	2	/	1	/	2	/	/	/	
FH-13	2	/	2	/	1	/	2	/	/	/	

FM-SE-005, Rev.01

FIRE HYDRANT INSPECTION FORM

แบบตรวจสอบตู้ดับเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2568.....

ตู้ดับเพลิงที่อยู่นอกอาคาร/ FIRE BOX HOSE

หมายเลขตู้	สาย Hose		ปืนฉีดน้ำแรงสูง Fire water gun		ประแจ		ข้อต่อสวมเร็ว/ Quick Coupling		มีการล็อกวาล์วเปิดน้ำ	การหมุนวาล์วน้ำ	หมายเหตุ Remark
	จำนวน (2)	สภาพ	จำนวน (2)	สภาพ	จำนวน (1)	สภาพ	จำนวน (2)	สภาพ			
FH-01	2	/	2	/	1	/	2	/	N	/	
FH-02	2	/	2	/	1	/	2	/	N	/	
FH-03	2	/	2	/	1	/	2	/	N	/	
FH-04	2	/	2	/	1	/	2	/	N	/	
FH-05	2	/	2	/	1	/	2	/	N	/	
FH-06	2	/	2	/	1	/	2	/	N	/	
FH-07	2	/	2	/	1	/	2	/	N	/	
FH-08	2	/	2	/	1	/	2	/	N	/	
FH-09	2	/	2	/	1	/	2	/	N	/	
FH-10	2	/	2	/	1	/	2	/	N	/	
FH-11	2	/	2	/	1	/	2	/	N	/	
FH-12	2	/	2	/	1	/	2	/	N	/	
FH-13	2	/	2	/	1	/	2	/	N	/	

FM-SE-005, Rev.01

สถานที่ตั้ง : Chemical storage

ตรวจสอบประจำเดือน.....กรกฎาคม 2568.....

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด

พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน	เกณฑ์การตรวจวัด		
			ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดป้องกันสารเคมี (เสื้อสีเหลือง)	3 ตัว	✓		3
2	ชุดป้องกันสารเคมี (กางเกงสีเหลือง)	3 ตัว	✓		3
3	ถุงป้องกันสารเคมี	3 คู่	✓		3
4	กระบังหน้า	3 อัน	✓		3
5	แว่นตาป้องกันสารเคมี	3 อัน	✓		3
6	หมวกกบังกันสารเคมี	2 อัน	✓		2
7	ตลับกรองสารเคมี	6 อัน	✓		6
8	ชุดหมวกป้องกันสารเคมี	3 ชุด	✓		3
9	รองเท้าบูท	3 คู่	✓		3
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

รายละเอียดการชำรุด :	ผู้ตรวจสอบ
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง Operation.....
() สภาพการใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ	วันที่ 15...../.....8.....
รายละเอียดการแก้ไข :	ผู้รับรายงานตรวจสอบ
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง Safety.....
.....	วันที่ 15...../.....07...../.....2568.....

สถานที่ตั้ง : Chemical storage

ตรวจสอบประจำเดือน.....สิงหาคม 2568.....

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด

พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน	เกณฑ์การตรวจวัด		
			ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดป้องกันสารเคมี (เสื้อสีเหลือง)	3 ตัว	✓		3
2	ชุดป้องกันสารเคมี (กางเกงสีเหลือง)	3 ตัว	✓		3
3	ถุงป้องกันสารเคมี	3 คู่	✓		3
4	กระบังหน้า	3 อัน	✓		3
5	แว่นตาป้องกันสารเคมี	3 อัน	✓		3
6	หมวกกบังกันสารเคมี	2 อัน	✓		2
7	ตลับกรองสารเคมี	6 อัน	✓		6
8	ชุดหมวกป้องกันสารเคมี	3 ชุด	✓		3
9	รองเท้าบูท	3 คู่	✓		3
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

รายละเอียดการชำรุด :	ผู้ตรวจสอบ
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง Operation.....
() สภาพการใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ	วันที่ 25...../.....08...../.....2568.....
รายละเอียดการแก้ไข :	ผู้รับรายงานตรวจสอบ
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง Safety.....
.....	วันที่ 25...../.....08...../.....2568.....

สถานที่ตั้ง : Chemical storage

ตรวจสอบประจำเดือน.....กันยายน 2568.....

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด

พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน		เกณฑ์การตรวจวัด		
				ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดป้องกันสารเคมี (เสื้อสีเหลือง)	3	ตัว	✓		3
2	ชุดป้องกันสารเคมี (กางเกงสีเหลือง)	3	ตัว	✓		3
3	ถุงป้องกันสารเคมี	3	คู่	✓		3
4	กระบังหน้า	3	อัน	✓		3
5	แว่นตาป้องกันสารเคมี	3	อัน	✓		3
6	หน้ากากป้องกันสารเคมี	2	อัน	✓		2
7	คัลกรองสารเคมี	6	อัน	✓		6
8	ชุดหมวกป้องกันสารเคมี	3	ชุด	✓		3
9	รองเท้าบูท	3	คู่	✓		3
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

รายละเอียดการชำรุด :

() สภาพการใช้งาน () หมคอาญ () อื่นๆ

รายละเอียดการแก้ไข :

ผู้ตรวจสอบ
(.....Operation.....)

ตำแหน่ง Operation.....

วันที่ 15...../.....09...../.....2568.....

ผู้รับรายงานตรวจสอบ
(.....Safety.....)

ตำแหน่ง Safety.....

วันที่ 15...../.....09...../.....2568.....

สถานที่ตั้ง : Chemical storage

ตรวจสอบประจำเดือน.....ตุลาคม 2568.....

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด

พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน		เกณฑ์การตรวจวัด		
				ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดป้องกันสารเคมี (เสื้อสีเหลือง)	3	ตัว	✓		3
2	ชุดป้องกันสารเคมี (กางเกงสีเหลือง)	3	ตัว	✓		3
3	ถุงป้องกันสารเคมี	3	คู่	✓		3
4	กระบังหน้า	3	อัน	✓		3
5	แว่นตาป้องกันสารเคมี	3	อัน	✓		3
6	หน้ากากป้องกันสารเคมี	2	อัน	✓		2
7	คัลกรองสารเคมี	6	อัน	✓		6
8	ชุดหมวกป้องกันสารเคมี	3	ชุด	✓		3
9	รองเท้าบูท	3	คู่	✓		3
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

รายละเอียดการชำรุด :

() สภาพการใช้งาน () หมคอาญ () อื่นๆ

รายละเอียดการแก้ไข :

ผู้ตรวจสอบ
(.....Operation.....)

ตำแหน่ง Operation.....

วันที่ 15...../.....10...../.....2568.....

ผู้รับรายงานตรวจสอบ
(.....Safety.....)

ตำแหน่ง Safety.....

วันที่ 15...../.....10...../.....2568.....



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

แบบตรวจสอบสภาพป้องกันสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆในตู้ฉุกเฉิน

สถานที่ตั้ง : Chemical storage

ตรวจสอบประจำเดือน....พฤศจิกายน 2568....

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด

พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน	เกณฑ์การตรวจวัด		
			ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดป้องกันสารเคมี (เสื้อสีเหลือง)	3 ตัว	3		
2	ชุดป้องกันสารเคมี (กางเกงสีเหลือง)	3 ตัว	3		
3	ถุงป้องกันสารเคมี	3 คู่	3		
4	กระบังหน้า	3 อัน	3		
5	แว่นตาป้องกันสารเคมี	3 อัน	3		
6	หน้ากากป้องกันสารเคมี	2 อัน	2		
7	คัลกรองสารเคมี	6 อัน	6		
8	ชุดหมวกป้องกันสารเคมี	3 ชุด	3		
9	รองเท้าบูท	3 คู่	3		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

รายละเอียดการชำรุด :	ผู้ตรวจสอบ :
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง : Operation.....
() สภาพการใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ	วันที่ : 18...../.....11...../.....2568.....
รายละเอียดการแก้ไข :	ผู้รับรายงานตรวจสอบ :
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง : Safety.....
.....	วันที่ : 18...../.....11...../.....2568.....



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

แบบตรวจสอบสภาพป้องกันสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆในตู้ฉุกเฉิน

สถานที่ตั้ง : Chemical storage

ตรวจสอบประจำเดือน....ธันวาคม 2568....

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด

พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน	เกณฑ์การตรวจวัด		
			ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดป้องกันสารเคมี (เสื้อสีเหลือง)	3 ตัว	3		3
2	ชุดป้องกันสารเคมี (กางเกงสีเหลือง)	3 ตัว	3		3
3	ถุงป้องกันสารเคมี	3 คู่	3		3
4	กระบังหน้า	3 อัน	3		3
5	แว่นตาป้องกันสารเคมี	3 อัน	3		3
6	หน้ากากป้องกันสารเคมี	2 อัน	2		2
7	คัลกรองสารเคมี	6 อัน	6		6
8	ชุดหมวกป้องกันสารเคมี	3 ชุด	3		3
9	รองเท้าบูท	3 คู่	3		3
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

รายละเอียดการชำรุด :	ผู้ตรวจสอบ :
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง : Operation.....
() สภาพการใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ	วันที่ : 09...../.....12...../.....2568.....
รายละเอียดการแก้ไข :	ผู้รับรายงานตรวจสอบ :
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง : Safety.....
.....	วันที่ : 09...../.....12...../.....2568.....

สถานที่ตั้ง : E&C Building (Electrical room) ตรวจสอบประจำเดือน.....กรกฎาคม 2568.....
ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด
พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน	เกณฑ์การตรวจวัด		
			ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดผจญเพลิง (เสื้อสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
2	ชุดผจญเพลิง (กางเกงสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
3	หมวกผจญเพลิง (สีเหลือง)	5 ใบ	✓		5
4	SCBA	2 ชุด	✓		2
5	หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ	2 อัน	✓		2
6	ถุงมือดับเพลิง	5 คู่	✓		5
7	รองเท้าดับเพลิง	5 คู่	✓		5
8	Hood	5 อัน	✓		5
9	ขวาน	1 ค้อน	✓		1
10	ไฟฉายฉุกเฉิน	1 อัน	✓		1
11	ตู้ใส่อุปกรณ์ฉุกเฉิน	1 ตู้	✓		1
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

รายละเอียดการชำรุด :	ผู้ตรวจสอบ :
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง : Operation.....
() สภาพการใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ	วันที่ : 15/07/2568
รายละเอียดการแก้ไข :	ผู้รับรายงานตรวจสอบ :
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง : Safety.....
.....	วันที่ : 15/07/2568

สถานที่ตั้ง : E&C Building (Electrical room) ตรวจสอบประจำเดือน.....สิงหาคม 2568.....
ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด
พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน	เกณฑ์การตรวจวัด		
			ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดผจญเพลิง (เสื้อสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
2	ชุดผจญเพลิง (กางเกงสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
3	หมวกผจญเพลิง (สีเหลือง)	5 ใบ	✓		5
4	SCBA	2 ชุด	✓		2
5	หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ	2 อัน	✓		2
6	ถุงมือดับเพลิง	5 คู่	✓		5
7	รองเท้าดับเพลิง	5 คู่	✓		5
8	Hood	5 อัน	✓		5
9	ขวาน	1 ค้อน	✓		1
10	ไฟฉายฉุกเฉิน	1 อัน	✓		1
11	ตู้ใส่อุปกรณ์ฉุกเฉิน	1 ตู้	✓		1
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

รายละเอียดการชำรุด :	ผู้ตรวจสอบ :
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง : Operation.....
() สภาพการใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ	วันที่ : 25/08/2568
รายละเอียดการแก้ไข :	ผู้รับรายงานตรวจสอบ :
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง : Safety.....
.....	วันที่ : 25/08/2568

สถานที่ตั้ง : E&C Building (Electrical room)

ตรวจสอบประจำเดือน.....กันยายน 2568.....

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด

พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน	เกณฑ์การตรวจวัด		
			ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดผจญเพลิง (เลื่อสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
2	ชุดผจญเพลิง (กางเกงสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
3	หมวกผจญเพลิง (สีเหลือง)	5 ใบ	✓		5
4	SCBA	2 ชุด	✓		2
5	หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ	2 อัน	✓		2
6	ถุงมือดับเพลิง	5 คู่	✓		5
7	รองเท้าดับเพลิง	5 คู่	✓		5
8	Hood	5 อัน	✓		5
9	ขวาน	1 ค้อน	✓		1
10	ไฟฉายฉุกเฉิน	1 อัน	✓		1
11	คู่มืออุปกรณ์ฉุกเฉิน	1 คู่มือ	✓		1
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

รายละเอียดการชำรุด :	ผู้ตรวจสอบ
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง Operation.....
() สภาพการใช้งาน () หมดยอายุ () อื่นๆ	วันที่ 15...../.....09...../.....2568.....
รายละเอียดการแก้ไข :	ผู้รับรายงานตรวจสอบ
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง Safety.....
.....	วันที่ 15...../.....09...../.....2568.....

สถานที่ตั้ง : E&C Building (Electrical room)

ตรวจสอบประจำเดือน.....ตุลาคม 2568.....

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด

พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน	เกณฑ์การตรวจวัด		
			ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดผจญเพลิง (เลื่อสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
2	ชุดผจญเพลิง (กางเกงสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
3	หมวกผจญเพลิง (สีเหลือง)	5 ใบ	✓		5
4	SCBA	2 ชุด	✓		2
5	หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ	2 อัน	✓		2
6	ถุงมือดับเพลิง	5 คู่	✓		5
7	รองเท้าดับเพลิง	5 คู่	✓		5
8	Hood	5 อัน	✓		5
9	ขวาน	1 ค้อน	✓		1
10	ไฟฉายฉุกเฉิน	1 อัน	✓		1
11	คู่มืออุปกรณ์ฉุกเฉิน	1 คู่มือ	✓		1
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

รายละเอียดการชำรุด :	ผู้ตรวจสอบ
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง Operation.....
() สภาพการใช้งาน () หมดยอายุ () อื่นๆ	วันที่ 15...../.....10...../.....2568.....
รายละเอียดการแก้ไข :	ผู้รับรายงานตรวจสอบ
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง Safety.....
.....	วันที่ 15...../.....10...../.....2568.....



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อังกฤษ) จำกัด
แบบตรวจสอบสภาพชุดหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ต่างๆในตู้ฉุกเฉิน

สถานที่ตั้ง : E&C Building (Electrical room) ตรวจสอบประจำเดือน.....พฤศจิกายน 2568.....

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด

พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน	เกณฑ์การตรวจวัด		
			ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดหม้อไอน้ำ (เชื้อเพลิง)	5 ชุด	5		
2	ชุดหม้อไอน้ำ (กังหันแก๊ส)	5 ชุด	5		
3	หม้อต้มหม้อไอน้ำ (ฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์)	5 ใบ	5		
4	SCBA	2 ชุด	2		
5	หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ	2 อัน	2		
6	ถุงมือดับเพลิง	5 คู่	5		
7	รองเท้าดับเพลิง	5 คู่	5		
8	Hood	5 อัน	5		
9	ขวาน	1 ค้อน	1		
10	ไฟฉายฉุกเฉิน	1 อัน	1		
11	ตู้ใส่อุปกรณ์ฉุกเฉิน	1 ตู้	1		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

รายละเอียดการชำรุด :	ผู้ตรวจสอบ
() สภาพการใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ	ตำแหน่ง Operation.....
รายละเอียดการแก้ไข :	วันที่ 18...../.....11...../.....2568.....
ผู้รับรายงานตรวจสอบ	ผู้รับรายงานตรวจสอบ
ตำแหน่ง Safety.....	ตำแหน่ง Safety.....
วันที่ 18...../.....11...../.....2568.....	วันที่ 18...../.....11...../.....2568.....



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อังกฤษ) จำกัด
แบบตรวจสอบสภาพชุดหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ต่างๆในตู้ฉุกเฉิน

สถานที่ตั้ง : E&C Building (Electrical room) ตรวจสอบประจำเดือน.....ธันวาคม 2568.....

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด

พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน	เกณฑ์การตรวจวัด		
			ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดหม้อไอน้ำ (เชื้อเพลิง)	5 ชุด	5		
2	ชุดหม้อไอน้ำ (กังหันแก๊ส)	5 ชุด	5		
3	หม้อต้มหม้อไอน้ำ (ฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์)	5 ใบ	5		
4	SCBA	2 ชุด	2		
5	หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ	2 อัน	2		
6	ถุงมือดับเพลิง	5 คู่	5		
7	รองเท้าดับเพลิง	5 คู่	5		
8	Hood	5 อัน	5		
9	ขวาน	1 ค้อน	1		
10	ไฟฉายฉุกเฉิน	1 อัน	1		
11	ตู้ใส่อุปกรณ์ฉุกเฉิน	1 ตู้	1		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

รายละเอียดการชำรุด :	ผู้ตรวจสอบ
() สภาพการใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ	ตำแหน่ง Operation.....
รายละเอียดการแก้ไข :	วันที่ 09...../.....11...../.....2568.....
ผู้รับรายงานตรวจสอบ	ผู้รับรายงานตรวจสอบ
ตำแหน่ง Safety.....	ตำแหน่ง Safety.....
วันที่ 09...../.....11...../.....2568.....	วันที่ 09...../.....11...../.....2568.....



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
แบบตรวจสอบสภาพชุดผจญเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆในตู้ฉุกเฉิน

สถานที่ตั้ง : Workshop (1st floor)

ตรวจสอบประจำเดือน.....กรกฎาคม 2568.....

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด

พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน	เกณฑ์การตรวจวัด		
			ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดผจญเพลิง (เสื้อสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
2	ชุดผจญเพลิง (กางเกงสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
3	หมวกผจญเพลิง (สีเหลือง)	5 ใบ	✓		5
4	ถุงมือดับเพลิง	5 คู่	✓		5
5	รองเท้าดับเพลิง	5 คู่	✓		5
6	Hood	5 อัน	✓		5
7	ขวาน	1 ค้อน	✓		1
8	ไฟฉายฉุกเฉิน	1 อัน	✓		1
9	ตู้ใส่อุปกรณ์ฉุกเฉิน	1 ตู้	✓		1
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

รายละเอียดการชำรุด :	ผู้ตรวจสอบ
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง Warehouse.....
() สภาพการใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ	วันที่ 15...../.....07...../.....2568.....
รายละเอียดการแก้ไข :	ผู้รับรายงานตรวจสอบ
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง Safety.....
.....	วันที่ 15...../.....07...../.....2568.....



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
แบบตรวจสอบสภาพชุดผจญเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆในตู้ฉุกเฉิน

สถานที่ตั้ง : Workshop (1st floor)

ตรวจสอบประจำเดือน.....สิงหาคม 2568.....

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด

พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน	เกณฑ์การตรวจวัด		
			ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดผจญเพลิง (เสื้อสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
2	ชุดผจญเพลิง (กางเกงสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
3	หมวกผจญเพลิง (สีเหลือง)	5 ใบ	✓		5
4	ถุงมือดับเพลิง	5 คู่	✓		5
5	รองเท้าดับเพลิง	5 คู่	✓		5
6	Hood	5 อัน	✓		5
7	ขวาน	1 ค้อน	✓		1
8	ไฟฉายฉุกเฉิน	1 อัน	✓		1
9	ตู้ใส่อุปกรณ์ฉุกเฉิน	1 ตู้	✓		1
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

รายละเอียดการชำรุด :	ผู้ตรวจสอบ
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง Warehouse.....
() สภาพการใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ	วันที่ 25...../.....08...../.....2568.....
รายละเอียดการแก้ไข :	ผู้รับรายงานตรวจสอบ
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง Safety.....
.....	วันที่ 25...../.....08...../.....2568.....

สถานที่ตั้ง : Workshop (1st floor)

ตรวจสอบประจำเดือน.....กันยายน 2568.....

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด

พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน	เกณฑ์การตรวจวัด		
			ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดผจญเพลิง (เสื้อสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
2	ชุดผจญเพลิง (กางเกงสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
3	หมวกผจญเพลิง (สีเหลือง)	5 ใบ	✓		5
4	ถุงมือดับเพลิง	5 คู่	✓		5
5	รองเท้าดับเพลิง	5 คู่	✓		5
6	Hood	5 อัน	✓		5
7	ขวาน	1 ค้อน	✓		1
8	ไฟฉายฉุกเฉิน	1 อัน	✓		1
9	ตู้ใส่อุปกรณ์ฉุกเฉิน	1 ตู้	✓		1
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

รายละเอียดการชำรุด :	ผู้ตรวจสอบ :
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง : Warehouse.....
() สภาพการใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ	วันที่ : 15/...../09.....2568.....
รายละเอียดการแก้ไข :	ผู้รับรายงานตรวจสอบ :
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง : Safety.....
.....	วันที่ : 15/...../09.....2568.....

สถานที่ตั้ง : Workshop (1st floor)

ตรวจสอบประจำเดือน.....ตุลาคม 2568.....

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด

พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน	เกณฑ์การตรวจวัด		
			ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดผจญเพลิง (เสื้อสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
2	ชุดผจญเพลิง (กางเกงสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
3	หมวกผจญเพลิง (สีเหลือง)	5 ใบ	✓		5
4	ถุงมือดับเพลิง	5 คู่	✓		5
5	รองเท้าดับเพลิง	5 คู่	✓		5
6	Hood	5 อัน	✓		5
7	ขวาน	1 ค้อน	✓		1
8	ไฟฉายฉุกเฉิน	1 อัน	✓		1
9	ตู้ใส่อุปกรณ์ฉุกเฉิน	1 ตู้	✓		1
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

รายละเอียดการชำรุด :	ผู้ตรวจสอบ :
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง : Warehouse.....
() สภาพการใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ	วันที่ : 15/...../10.....2568.....
รายละเอียดการแก้ไข :	ผู้รับรายงานตรวจสอบ :
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง : Safety.....
.....	วันที่ : 15/...../10.....2568.....

สถานที่ตั้ง : Workshop (1st floor)

ตรวจสอบประจำเดือน.....พฤศจิกายน 2568.....

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด

พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน	เกณฑ์การตรวจวัด		
			ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดผจญเพลิง (เสื้อสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
2	ชุดผจญเพลิง (กางเกงสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
3	หมวกผจญเพลิง (สีเหลือง)	5 ใบ	✓		5
4	ถุงมือดับเพลิง	5 คู่	✓		5
5	รองเท้าดับเพลิง	5 คู่	✓		5
6	Hood	5 อัน	✓		5
7	ขวาน	1 ค้อน	✓		1
8	ไฟฉายฉุกเฉิน	1 อัน	✓		1
9	ตู้ใส่อุปกรณ์ฉุกเฉิน	1 ตู้	✓		1
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

รายละเอียดการชำรุด :	ผู้ตรวจสอบ (.....)
() สภาพการใช้งาน () เมตาอายุ () อื่นๆ	ตำแหน่ง Warehouse.....
รายละเอียดการแก้ไข :	วันที่ 19...../.....11...../.....2568.....
	ผู้รับรายงานตรวจสอบ (.....)
	ตำแหน่ง Safety.....
	วันที่ 19...../.....11...../.....2568.....

สถานที่ตั้ง : Workshop (1st floor)

ตรวจสอบประจำเดือน.....ธันวาคม 2568.....

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีผลการตรวจเป็นปกติ และเครื่องหมาย x ลงในช่องที่มีผลตรวจชำรุด

พร้อมทั้งระบุจำนวนคงเหลือเมื่อพบว่าอุปกรณ์มีการเบิกใช้งาน

ลำดับที่	รายละเอียดอุปกรณ์	จำนวน	เกณฑ์การตรวจวัด		
			ปกติ	ชำรุด	จำนวนคงเหลือ
1	ชุดผจญเพลิง (เสื้อสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
2	ชุดผจญเพลิง (กางเกงสีส้ม)	5 ชุด	✓		5
3	หมวกผจญเพลิง (สีเหลือง)	5 ใบ	✓		5
4	ถุงมือดับเพลิง	5 คู่	✓		5
5	รองเท้าดับเพลิง	5 คู่	✓		5
6	Hood	5 อัน	✓		5
7	ขวาน	1 ค้อน	✓		1
8	ไฟฉายฉุกเฉิน	1 อัน	✓		1
9	ตู้ใส่อุปกรณ์ฉุกเฉิน	1 ตู้	✓		1
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

รายละเอียดการชำรุด :	ผู้ตรวจสอบ (.....)
() สภาพการใช้งาน () เมตาอายุ () อื่นๆ	ตำแหน่ง Warehouse.....
รายละเอียดการแก้ไข :	วันที่ 09...../.....12...../.....2568.....
	ผู้รับรายงานตรวจสอบ (.....)
	ตำแหน่ง Safety.....
	วันที่ 09...../.....12...../.....2568.....

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เติมน้ำแข็ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำดับเพลิง

ให้ทำเครื่องหมาย : ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ. CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ถังได้ , DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
1	FDRY-001	DCP	20	บิโอมรป. (Guard house)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
2	FDRY-002	DCP	20	บิโอมรป. (Guard house)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
3	FDRY-010	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
4	FDRY-011	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
5	FDRY-012	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
6	FDRY-013	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
7	FDRY-014	DCP	20	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
8	FDRY-015	DCP	20	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
9	FDRY-016	DCP	20	อาคาร Fire Pump	/	/	/	/	/			18/11/2565	
10	FDRY-017	DCP	20	บริเวณ EDG (EDG area)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
11	FDRY-018	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: หน้าที่ห้อง CCR)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
12	FDRY-019	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor บริเวณเทอร์มินัล)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
13	FDRY-020	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor หน้าที่ห้องประชุม)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
14	FDRY-021	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor หน้าที่ห้อง Office)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
15	FDRY-022	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: ห้อง CCR)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
16	FDRY-023	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Meeting Room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
17	FDRY-024	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Locker Room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
18	FDRY-025	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Pantry Room)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
19	FDRY-026	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Operation Manager Room)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
20	FDRY-027	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Admin Room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	

FM-SE-007, Rev.01

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เติมน้ำแข็ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำดับเพลิง

ให้ทำเครื่องหมาย : ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ. CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ถังได้ , DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
21	FDRY-028	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
22	FDRY-029	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
23	FDRY-030	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
24	FDRY-031	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
25	FDRY-032	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
26	FDRY-033	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
27	FDRY-034	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
28	FDRY-035	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
29	FDRY-036	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
30	FDRY-037	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
31	FDRY-038	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
32	FDRY-039	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
33	FDRY-040	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
34	FDRY-041	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
35	FDRY-042	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
36	FDRY-043	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
37	FDRY-044	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
38	FDRY-045	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
39	FDRY-046	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
40	FDRY-047	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/			18/11/2565	

FM-SE-007, Rev.01

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เติบแห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

ให้ท่านเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ชั่งได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
41	FDRY-048	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
42	FDRY-049	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
43	FDRY-050	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
44	FDRY-051	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	/	05/01/2566	
45	FDRY-052	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	/	05/01/2566	
46	FDRY-053	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
47	FDRY-054	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
48	FDRY-055	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
49	FDRY-059	DCP	20	อาคารเครื่องทำความเย็น (Chiller Building)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
50	SFDRY-001	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
51	SFDRY-002	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
52	SFDRY-003	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/	/	/	05/01/2566	
53	FLQ-001	LQF	15	อาคาร 22 Kv.	/	/	/	/	/	/	/		
54	FLQ-002	LQF	15	อาคาร 115 Kv.	/	/	/	/	/	/	/		
55	FLQ-003	LQF	50	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
56	FLQ-004	LQF	50	อาคารเก็บน้ำมัน (Oil storage building)	/	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
57	FCO2-003	CO2	15	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	20.01	25/10/2565	

FM-SE-007, Rev.01

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เติบแห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

ให้ท่านเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ชั่งได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
58	FCO2-004	CO2	15	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	19.98	18/11/2565	
59	FCO2-005	CO2	15	อาคาร Fire pump	/	/	/	/	/	/	20.01	25/10/2565	
60	FCO2-006	CO2	15	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/	/	/	20.20	25/10/2565	
61	FCO2-007	CO2	15	บริเวณ EDG (EDG area)	/	/	/	/	/	/	20.19	18/11/2565	
62	FCO2-008	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: CCR)	/	/	/	/	/	/	20.15	18/11/2565	
63	FCO2-009	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Electrical room)	/	/	/	/	/	/	20.09	18/11/2565	
64	FCO2-010	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical room Block 1)	/	/	/	/	/	/	20.07	09/12/2565	
65	FCO2-011	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical room Block 1)	/	/	/	/	/	/	20.08	09/12/2565	
66	FCO2-012	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/	/	/	20.16	09/12/2565	
67	FCO2-013	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Battery room)	/	/	/	/	/	/	20.14	18/11/2565	
68	FCO2-014	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	20.11	18/11/2565	
69	FCO2-015	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	20.15	18/11/2565	
70	FCO2-016	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	20.12	18/11/2565	
71	FCO2-017	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/	/	/	20.01	09/12/2565	
72	FCO2-018	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/	/	/	20.09	09/12/2566	

ผู้ตรวจสอบ	ผู้รับรายงานการตรวจสอบ
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
วันที่	วันที่

FM-SE-007, Rev.01

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคนี่แห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำดับเพลิง

ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ชั่งได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
1	FDRY-001	DCP	20	ป้อมรถ. (Guard house)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
2	FDRY-002	DCP	20	ป้อมรถ. (Guard house)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
3	FDRY-010	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
4	FDRY-011	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
5	FDRY-012	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
6	FDRY-013	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
7	FDRY-014	DCP	20	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
8	FDRY-015	DCP	20	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
9	FDRY-016	DCP	20	อาคาร Fire Pump	/	/	/	/	/			18/11/2565	
10	FDRY-017	DCP	20	บริเวณ EDG (EDG area)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
11	FDRY-018	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: หน้าที่้อง CCR)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
12	FDRY-019	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor บริเวณบอร์ดประจักษ์เทอ)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
13	FDRY-020	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor 11 หน้าที่้องประชุม)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
14	FDRY-021	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor หน้าที่้อง Office)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
15	FDRY-022	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: หน้าที่้อง CCR)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
16	FDRY-023	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Meeting Room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
17	FDRY-024	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Locker Room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
18	FDRY-025	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Pantry Room)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
19	FDRY-026	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Operation Manager Room)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
20	FDRY-027	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Admin Room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	

FM-SE-002, Rev.01

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคนี่แห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำดับเพลิง

ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ชั่งได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
21	FDRY-028	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
22	FDRY-029	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
23	FDRY-030	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
24	FDRY-031	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
25	FDRY-032	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbing # 11)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
26	FDRY-033	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbing # 11)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
27	FDRY-034	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbing # 11)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
28	FDRY-035	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbing # 11)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
29	FDRY-036	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
30	FDRY-037	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
31	FDRY-038	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
32	FDRY-039	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
33	FDRY-040	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbing # 12)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
34	FDRY-041	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbing # 12)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
35	FDRY-042	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbing # 12)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
36	FDRY-043	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbing # 12)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
37	FDRY-044	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
38	FDRY-045	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
39	FDRY-046	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
40	FDRY-047	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/			18/11/2565	

FM-SE-002, Rev.01

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เกลือแห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ถังได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
41	FDRY-048	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
42	FDRY-049	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
43	FDRY-050	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
44	FDRY-051	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			05/01/2566	
45	FDRY-052	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			05/01/2566	
46	FDRY-053	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
47	FDRY-054	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
48	FDRY-055	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
49	FDRY-059	DCP	20	อาคารเครื่องทำความเย็น (Chiller Building)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
50	SFDRY-001	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
51	SFDRY-002	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
52	SFDRY-003	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/			05/01/2566	
53	FLQ-001	LQF	15	อาคาร 22 Kv.	/	/	/	/		/			
54	FLQ-002	LQF	15	อาคาร 115 Kv.	/	/	/	/		/			
55	FLQ-003	LQF	50	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/		/		09/12/2565	
56	FLQ-004	LQF	50	อาคารเก็บน้ำมัน (Oil storage building)	/	/	/	/		/		09/12/2565	
57	FCO2-003	CO2	15	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/			92.98	25/10/2565	

FM-SE-007, Rev.01

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เกลือแห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ถังได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
58	FCO2-004	CO2	15	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/			97.95	18/11/2565	
59	FCO2-005	CO2	15	อาคาร Fire pump	/	/	/	/			94.95	25/10/2565	
60	FCO2-006	CO2	15	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/			99.01	25/10/2565	
61	FCO2-007	CO2	15	บริเวณ EDG (EDG area)	/	/	/	/			97.09	18/11/2565	
62	FCO2-008	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: CCR)	/	/	/	/			92.97	18/11/2565	
63	FCO2-009	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Electrical room)	/	/	/	/			90.01	18/11/2565	
64	FCO2-010	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical room Block 1)	/	/	/	/			90.03	09/12/2565	
65	FCO2-011	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical room Block 1)	/	/	/	/			90.11	09/12/2565	
66	FCO2-012	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/			90.09	09/12/2565	
67	FCO2-013	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Battery room)	/	/	/	/			90.10	18/11/2565	
68	FCO2-014	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/			90.92	18/11/2565	
69	FCO2-015	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/			90.08	18/11/2565	
70	FCO2-016	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/			90.06	18/11/2565	
71	FCO2-017	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/			90.06	09/12/2565	
72	FCO2-018	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/			90.02	09/12/2566	

ผู้ตรวจสอบ

ผู้รายงานการตรวจสอบ

ตำแหน่ง

Operation

ตำแหน่ง

Safety

วันที่

25/10/2025 08:00 2568

วันที่

25/10/2025 08:00 2568

FM-SE-007, Rev.01

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคมิแคล, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ถังได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
1	FDRY-001	DCP	20	ป้อมรถป. (Guard house)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
2	FDRY-002	DCP	20	ป้อมรถป. (Guard house)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
3	FDRY-010	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
4	FDRY-011	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
5	FDRY-012	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
6	FDRY-013	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
7	FDRY-014	DCP	20	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
8	FDRY-015	DCP	20	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
9	FDRY-016	DCP	20	อาคาร Fire Pump	/	/	/	/	/			18/11/2565	
10	FDRY-017	DCP	20	บริเวณ EDG (EDG area)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
11	FDRY-018	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: หนี้อห้อง CCR)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
12	FDRY-019	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
13	FDRY-020	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor หนี้อห้องประชุม)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
14	FDRY-021	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor หนี้อห้องOffice)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
15	FDRY-022	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: หนี้อ CCR)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
16	FDRY-023	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Meeting Room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
17	FDRY-024	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Locker Room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
18	FDRY-025	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Pantry Room)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
19	FDRY-026	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Operation Manager Room)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
20	FDRY-027	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Admin Room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	

FM-SE-007, Rev.01

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคมิแคล, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ถังได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
21	FDRY-028	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
22	FDRY-029	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
23	FDRY-030	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
24	FDRY-031	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
25	FDRY-032	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
26	FDRY-033	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
27	FDRY-034	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
28	FDRY-035	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
29	FDRY-036	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
30	FDRY-037	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
31	FDRY-038	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
32	FDRY-039	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
33	FDRY-040	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
34	FDRY-041	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
35	FDRY-042	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
36	FDRY-043	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
37	FDRY-044	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
38	FDRY-045	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
39	FDRY-046	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
40	FDRY-047	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/			18/11/2565	

FM-SE-007, Rev.01

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคนีแห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

ให้ท่านเครื่องหมาย : ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ถังได้ . DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งสุดท้าย (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
41	FDRY-048	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			18/11/2563	
42	FDRY-049	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			18/11/2563	
43	FDRY-050	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			18/11/2563	
44	FDRY-051	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			05/01/2566	
45	FDRY-052	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			05/01/2566	
46	FDRY-053	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			25/10/2563	
47	FDRY-054	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			25/10/2563	
48	FDRY-055	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			25/10/2563	
49	FDRY-059	DCP	20	อาคารเครื่องทำความเย็น (Chiller Building)	/	/	/	/	/			25/10/2563	
50	SFDRY-001	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/			25/10/2563	
51	SFDRY-002	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/			09/12/2563	
52	SFDRY-003	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/			05/01/2566	
53	FLQ-001	LQF	15	อาคาร 22 Kv.	/	/	/	/		/			
54	FLQ-002	LQF	15	อาคาร 115 Kv.	/	/	/	/		/			
55	FLQ-003	LQF	50	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/		/		09/12/2563	
56	FLQ-004	LQF	50	อาคารเก็บน้ำมัน (Oil storage building)	/	/	/	/		/		09/12/2563	
57	FCO2-003	CO2	15	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/			ก. 98	25/10/2563	

FM-SE-007, Rev.01

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคนีแห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

ให้ท่านเครื่องหมาย : ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ถังได้ . DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งสุดท้าย (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
58	FCO2-004	CO2	15	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/			19.97	18/11/2563	
59	FCO2-005	CO2	15	อาคาร Fire pump	/	/	/	/			19.97	25/10/2563	
60	FCO2-006	CO2	15	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/			19.90	25/10/2563	
61	FCO2-007	CO2	15	บริเวณ EDG (EDG area)	/	/	/	/			19.97	18/11/2563	
62	FCO2-008	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: CCR)	/	/	/	/			19.2	18/11/2563	
63	FCO2-009	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Electrical room)	/	/	/	/			19.12	18/11/2563	
64	FCO2-010	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical room Block 1)	/	/	/	/			19.09	09/12/2563	
65	FCO2-011	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical room Block 1)	/	/	/	/			19.09	09/12/2563	
66	FCO2-012	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/			19.06	09/12/2563	
67	FCO2-013	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Battery room)	/	/	/	/			19.98	18/11/2563	
68	FCO2-014	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/			20.01	18/11/2563	
69	FCO2-015	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/			20.11	18/11/2563	
70	FCO2-016	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/			20.08	18/11/2563	
71	FCO2-017	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/			20.07	09/12/2563	
72	FCO2-018	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/			20.06	09/12/2566	

ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง

.....Operation.....

วันที่

.....15/.....09/.....2568.....

ผู้รับรายงานการตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง

.....Safety.....

วันที่

.....15/.....09/.....2568.....

FM-SE-007, Rev.01

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคมิแคล, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

ให้ท่านเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ชั่งได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งสุดท้าย (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
1	FDRY-001	DCP	20	ป้อมรปภ. (Guard house)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
2	FDRY-002	DCP	20	ป้อมรปภ. (Guard house)	/	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
3	FDRY-010	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
4	FDRY-011	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
5	FDRY-012	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
6	FDRY-013	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
7	FDRY-014	DCP	20	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
8	FDRY-015	DCP	20	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
9	FDRY-016	DCP	20	อาคาร Fire Pump	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
10	FDRY-017	DCP	20	บริเวณ EDG (EDG area)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
11	FDRY-018	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: หน้าที่้อง CCR)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
12	FDRY-019	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
13	FDRY-020	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor หน้าที่้องประชุม)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
14	FDRY-021	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor หน้าที่้องOffice)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
15	FDRY-022	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: ห้อง CCR)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
16	FDRY-023	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Meeting Room)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
17	FDRY-024	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Locker Room)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
18	FDRY-025	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Pantry Room)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
19	FDRY-026	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Operation Manager Room)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
20	FDRY-027	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Admin Room)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	

FM-SE-007, Rev.01

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคมิแคล, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

ให้ท่านเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ชั่งได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งสุดท้าย (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
21	FDRY-028	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
22	FDRY-029	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
23	FDRY-030	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
24	FDRY-031	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
25	FDRY-032	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
26	FDRY-033	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
27	FDRY-034	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
28	FDRY-035	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
29	FDRY-036	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
30	FDRY-037	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
31	FDRY-038	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
32	FDRY-039	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
33	FDRY-040	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
34	FDRY-041	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
35	FDRY-042	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
36	FDRY-043	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
37	FDRY-044	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
38	FDRY-045	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
39	FDRY-046	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
40	FDRY-047	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	

FM-SE-007, Rev.01

**B.GRIMM POWER (ANH THONG) I****Fire Extinguisher Check Report**

บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน.....ตุลาคม 2568.....

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เกล็ดแห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำดับเพลิงให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ. CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ถังได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)						วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)	
41	FDRY-048	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
42	FDRY-049	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
43	FDRY-050	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
44	FDRY-051	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	05/01/2566	
45	FDRY-052	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	05/01/2566	
46	FDRY-053	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
47	FDRY-054	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
48	FDRY-055	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
49	FDRY-059	DCP	20	อาคารเครื่องทำความเย็น (Chiller Building)	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
50	SFDRY-001	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
51	SFDRY-002	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
52	SFDRY-003	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/	/	05/01/2566	
53	FLQ-001	LQF	15	อาคาร 22 Kv.	/	/	/	/	/	/		
54	FLQ-002	LQF	15	อาคาร 115 Kv.	/	/	/	/	/	/		
55	FLQ-003	LQF	50	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
56	FLQ-004	LQF	50	อาคารเก็บน้ำมัน (Oil storage building)	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
57	FCO2-003	CO2	15	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	

FM-SE-007, Rev.01

**B.GRIMM POWER (ANH THONG) I****Fire Extinguisher Check Report**

บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน.....ตุลาคม 2568.....

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เกล็ดแห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำดับเพลิงให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ. CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ถังได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)						วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)	
58	FCO2-004	CO2	15	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	19.97	18/11/2565
59	FCO2-005	CO2	15	อาคาร Fire pump	/	/	/	/	/	/	19.78	25/10/2565
60	FCO2-006	CO2	15	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/	/	/	19.76	25/10/2565
61	FCO2-007	CO2	15	บริเวณ EDG (EDG area)	/	/	/	/	/	/	19.20	18/11/2565
62	FCO2-008	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: CCR)	/	/	/	/	/	/	19.21	18/11/2565
63	FCO2-009	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Electrical room)	/	/	/	/	/	/	19.95	18/11/2565
64	FCO2-010	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical room Block 1)	/	/	/	/	/	/	20.17	09/12/2565
65	FCO2-011	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical room Block 1)	/	/	/	/	/	/	20.18	09/12/2565
66	FCO2-012	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/	/	/	19.99	09/12/2565
67	FCO2-013	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Battery room)	/	/	/	/	/	/	20.08	18/11/2565
68	FCO2-014	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	20.11	18/11/2565
69	FCO2-015	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	20.12	18/11/2565
70	FCO2-016	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	20.08	18/11/2565
71	FCO2-017	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/	/	/	20.07	09/12/2565
72	FCO2-018	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/	/	/	20.07	09/12/2566

ผู้ตรวจสอบ

ผู้รับรายงานการตรวจสอบ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่

วันที่

Operation

Safety

15/10/2568

15/10/2568

FM-SE-007, Rev.01

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เติมน้ำแข็ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

 ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระงับน้ำหนักที่ชี้ได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งสุดท้าย (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
1	FDRY-001	DCP	20	บิโอมรป. (Guard house)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
2	FDRY-002	DCP	20	บิโอมรป. (Guard house)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
3	FDRY-010	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
4	FDRY-011	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
5	FDRY-012	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
6	FDRY-013	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
7	FDRY-014	DCP	20	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
8	FDRY-015	DCP	20	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
9	FDRY-016	DCP	20	อาคาร Fire Pump	/	/	/	/	/			18/11/2565	
10	FDRY-017	DCP	20	บริเวณ EDG (EDG area)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
11	FDRY-018	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: หน้าห้อง CCR)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
12	FDRY-019	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor บริเวณหอระฆัง)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
13	FDRY-020	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor หน้าห้องประชุม)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
14	FDRY-021	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor หน้าห้อง Office)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
15	FDRY-022	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: ห้อง CCR)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
16	FDRY-023	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Meeting Room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
17	FDRY-024	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Locker Room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
18	FDRY-025	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Pantry Room)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
19	FDRY-026	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Operation Manager Room)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
20	FDRY-027	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Admin Room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	

FM-SE-007, Rev.01

 หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เติมน้ำแข็ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

 ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระงับน้ำหนักที่ชี้ได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งสุดท้าย (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
21	FDRY-028	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
22	FDRY-029	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
23	FDRY-030	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
24	FDRY-031	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
25	FDRY-032	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
26	FDRY-033	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
27	FDRY-034	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
28	FDRY-035	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
29	FDRY-036	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
30	FDRY-037	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
31	FDRY-038	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
32	FDRY-039	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
33	FDRY-040	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
34	FDRY-041	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
35	FDRY-042	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
36	FDRY-043	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
37	FDRY-044	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
38	FDRY-045	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
39	FDRY-046	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
40	FDRY-047	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/			18/11/2565	

FM-SE-007, Rev.01

บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน.....พฤศจิกายน 2568.....

 หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เกล็ดแห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

 ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ชั่งได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งสุดท้าย (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
41	FDRY-048	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
42	FDRY-049	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
43	FDRY-050	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
44	FDRY-051	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			05/01/2566	
45	FDRY-052	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			05/01/2566	
46	FDRY-053	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
47	FDRY-054	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
48	FDRY-055	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
49	FDRY-059	DCP	20	อาคารเครื่องทำความเย็น (Chiller Building)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
50	SFDRY-001	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
51	SFDRY-002	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
52	SFDRY-003	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/			05/01/2566	
53	FLQ-001	LQF	15	อาคาร 22 Kv.	/	/	/	/	/				
54	FLQ-002	LQF	15	อาคาร 115 Kv.	/	/	/	/	/				
55	FLQ-003	LQF	50	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
56	FLQ-004	LQF	50	อาคารเก็บน้ำมัน (Oil storage building)	/	/	/	/	/			09/12/2565	
57	FCO2-003	CO2	15	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/			20.03	25/10/2565	

FM-SE-007, Rev.01

บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน.....พฤศจิกายน 2568.....

 หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เกล็ดแห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

 ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ชั่งได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งสุดท้าย (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
58	FCO2-004	CO2	15	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/			19.98	18/11/2565	
59	FCO2-005	CO2	15	อาคาร Fire pump	/	/	/	/			20.02	25/10/2565	
60	FCO2-006	CO2	15	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/			19.92	25/10/2565	
61	FCO2-007	CO2	15	บริเวณ EDG (EDG area)	/	/	/	/			19.98	18/11/2565	
62	FCO2-008	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: CCR)	/	/	/	/			19.97	18/11/2565	
63	FCO2-009	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Electrical room)	/	/	/	/			20.01	18/11/2565	
64	FCO2-010	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical room Block 1)	/	/	/	/			20.04	09/12/2565	
65	FCO2-011	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical room Block 1)	/	/	/	/			20.04	09/12/2565	
66	FCO2-012	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/			20.05	09/12/2565	
67	FCO2-013	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Battery room)	/	/	/	/			20.03	18/11/2565	
68	FCO2-014	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/			19.98	18/11/2565	
69	FCO2-015	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/			19.99	18/11/2565	
70	FCO2-016	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/			20.01	18/11/2565	
71	FCO2-017	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/			20.01	09/12/2565	
72	FCO2-018	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/			20.03	09/12/2565	

ผู้ตรวจสอบ	ผู้รับรายงานการตรวจสอบ
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
วันที่	วันที่

FM-SE-007, Rev.01

บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน..... ธันวาคม 2568.....

 หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคมิแคล, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

 ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ถังได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
1	FDRY-001	DCP	20	ป้อมรปภ. (Guard house)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
2	FDRY-002	DCP	20	ป้อมรปภ. (Guard house)	/	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
3	FDRY-010	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
4	FDRY-011	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
5	FDRY-012	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
6	FDRY-013	DCP	20	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
7	FDRY-014	DCP	20	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
8	FDRY-015	DCP	20	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
9	FDRY-016	DCP	20	อาคาร Fire Pump	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
10	FDRY-017	DCP	20	บริเวณ EDG (EDG area)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
11	FDRY-018	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: หน้าที่้อง CCR)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
12	FDRY-019	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
13	FDRY-020	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor หน้าที่้องประชุม)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
14	FDRY-021	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Corridor หน้าที่้องOffice)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
15	FDRY-022	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: ห้อง CCR)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
16	FDRY-023	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Meeting Room)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
17	FDRY-024	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Locker Room)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
18	FDRY-025	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Pantry Room)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
19	FDRY-026	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Operation Manager Room)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
20	FDRY-027	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Admin Room)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	

FM-SE-007, Rev.01

บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน..... ธันวาคม 2568.....

 หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคมิแคล, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

 ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ถังได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
21	FDRY-028	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
22	FDRY-029	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
23	FDRY-030	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical Room block 1)	/	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
24	FDRY-031	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
25	FDRY-032	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
26	FDRY-033	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
27	FDRY-034	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
28	FDRY-035	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 11)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
29	FDRY-036	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
30	FDRY-037	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
31	FDRY-038	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
32	FDRY-039	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 11)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
33	FDRY-040	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
34	FDRY-041	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
35	FDRY-042	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
36	FDRY-043	DCP	20	อาคารกังหันก๊าซ (Gas Turbine # 12)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
37	FDRY-044	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
38	FDRY-045	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
39	FDRY-046	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
40	FDRY-047	DCP	20	เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG # 12)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	

FM-SE-007, Rev.01

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคนี่แห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ชั่งได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งสุดท้าย (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
41	FDRY-048	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
42	FDRY-049	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
43	FDRY-050	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	/	18/11/2565	
44	FDRY-051	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	/	05/01/2566	
45	FDRY-052	DCP	20	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	/	05/01/2566	
46	FDRY-053	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
47	FDRY-054	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
48	FDRY-055	DCP	20	พื้นที่เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
49	FDRY-059	DCP	20	อาคารเครื่องทำความเย็น (Chiller Building)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
50	SFDRY-001	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	
51	SFDRY-002	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
52	SFDRY-003	DCP	20	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: block 2)	/	/	/	/	/	/	/	05/01/2566	
53	FLQ-001	LQF	15	อาคาร 22 Kv.	/	/	/	/	/	/	/		
54	FLQ-002	LQF	15	อาคาร 115 Kv.	/	/	/	/	/	/	/		
55	FLQ-003	LQF	50	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
56	FLQ-004	LQF	50	อาคารเก็บน้ำมัน (Oil storage building)	/	/	/	/	/	/	/	09/12/2565	
57	FCO2-003	CO2	15	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	/	25/10/2565	

FM-SE-007, Rev.01

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคนี่แห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ชั่งได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งสุดท้าย (Refill date)	หมายเหตุ
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
58	FCO2-004	CO2	15	อาคารกังหันไอน้ำ (Steam Turbine building)	/	/	/	/	/	/	19.98	18/11/2565	
59	FCO2-005	CO2	15	อาคาร Fire pump	/	/	/	/	/	/	19.95	25/10/2565	
60	FCO2-006	CO2	15	อาคารบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant: Electrical room)	/	/	/	/	/	/	20.01	25/10/2565	
61	FCO2-007	CO2	15	บริเวณ EDG (EDG area)	/	/	/	/	/	/	20.00	18/11/2565	
62	FCO2-008	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: CCR)	/	/	/	/	/	/	19.94	18/11/2565	
63	FCO2-009	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 2 (E&C building: Electrical room)	/	/	/	/	/	/	19.68	18/11/2565	
64	FCO2-010	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical room Block 1)	/	/	/	/	/	/	20.01	09/12/2565	
65	FCO2-011	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Electrical room Block 1)	/	/	/	/	/	/	20.05	09/12/2565	
66	FCO2-012	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/	/	/	20.00	09/12/2565	
67	FCO2-013	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Battery room)	/	/	/	/	/	/	19.92	18/11/2565	
68	FCO2-014	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	20.10	18/11/2565	
69	FCO2-015	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	19.98	18/11/2565	
70	FCO2-016	CO2	15	เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas compressor area)	/	/	/	/	/	/	19.96	18/11/2565	
71	FCO2-017	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/	/	/	19.99	09/12/2565	
72	FCO2-018	CO2	15	อาคารควบคุมชั้น 1 (E&C building: Block 2)	/	/	/	/	/	/	20.07	09/12/2566	

ผู้ตรวจสอบ	ผู้รับรายงานการตรวจสอบ
(Signature)	(Signature)
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
Operation	Safety
วันที่	วันที่
09/12/2568	09/12/2568

FM-SE-007, Rev.01



B.GRIMM POWER (ANHTHONG) I

Fire Extinguisher Check Report

บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน..... กรกฎาคม 2568.....

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคมิแห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิงให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ถังได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจ์วัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	ทม
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจ์วัด (DCP)	เกจ์วัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
1	FDRY-003	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Corridor)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
2	FDRY-004	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Corridor)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
3	FDRY-005	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Engineering room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
4	FDRY-006	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Workshop area)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
5	FDRY-007	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
6	FDRY-008	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
7	FDRY-009	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
8	FLQ-005	LQF	15	ลานจอดรถ หน้าโรงไฟฟ้า	/	/	/	/	/				
9	FCO2-001	CO2	15	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building: Pantry area)	/	/	/	/	/		17.98	18/11/2565	
10	FCO2-002	CO2	15	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building: Store area)	/	/	/	/	/		17.79	09/12/2565	

ผู้ตรวจสอบ		ผู้รับรายงานการตรวจสอบ	
(.....)		(.....)	
ตำแหน่ง	Warehouse	ตำแหน่ง	Safety
วันที่	15/07/2568	วันที่	15/07/2568

FM-SE-007, Rev.0



B.GRIMM POWER (ANHTHONG) I

Fire Extinguisher Check Report

บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน..... สิงหาคม 2568.....

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคมิแห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิงให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ถังได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจ์วัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	ทม
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจ์วัด (DCP)	เกจ์วัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
1	FDRY-003	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Corridor)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
2	FDRY-004	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Corridor)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
3	FDRY-005	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Engineering room)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
4	FDRY-006	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Workshop area)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
5	FDRY-007	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building)	/	/	/	/	/			25/10/2565	
6	FDRY-008	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
7	FDRY-009	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building)	/	/	/	/	/			18/11/2565	
8	FLQ-005	LQF	15	ลานจอดรถ หน้าโรงไฟฟ้า	/	/	/	/	/				
9	FCO2-001	CO2	15	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building: Pantry area)	/	/	/	/	/		17.80	18/11/2565	
10	FCO2-002	CO2	15	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building: Store area)	/	/	/	/	/		17.99	09/12/2565	

ผู้ตรวจสอบ		ผู้รับรายงานการตรวจสอบ	
(.....)		(.....)	
ตำแหน่ง	Warehouse	ตำแหน่ง	Safety
วันที่	25/08/2568	วันที่	25/08/2568

FM-SE-007, Rev.C

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคนี่แห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ชั่งได้ , DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หม	
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)			
1	FDRY-003	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Corridor)	/	/	/	/	/				18/11/2565	
2	FDRY-004	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Corridor)	/	/	/	/	/				18/11/2565	
3	FDRY-005	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Engineering room)	/	/	/	/	/				25/10/2565	
4	FDRY-006	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Workshop area)	/	/	/	/	/				18/11/2565	
5	FDRY-007	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building)	/	/	/	/	/				25/10/2565	
6	FDRY-008	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building)	/	/	/	/	/				18/11/2565	
7	FDRY-009	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building)	/	/	/	/	/				18/11/2565	
8	FLQ-005	LQF	15	ลานจอดรถ หน้าโรงไฟฟ้า	/	/	/	/	/					
9	FCO2-001	CO2	15	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building: Pantry area)	/	/	/	/	/		10.9		18/11/2565	
10	FCO2-002	CO2	15	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building: Store area)	/	/	/	/	/		10.00		09/12/2565	

ผู้ตรวจสอบ: [Signature]

ตำแหน่ง: Warehouse

วันที่: 15/09/2568

ผู้รายงานการตรวจสอบ: [Signature]

ตำแหน่ง: Safety

วันที่: 15/09/2568

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคนี่แห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ชั่งได้ , DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หม	
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)			
1	FDRY-003	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Corridor)	/	/	/	/	/				18/11/2565	
2	FDRY-004	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Corridor)	/	/	/	/	/				18/11/2565	
3	FDRY-005	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Engineering room)	/	/	/	/	/				25/10/2565	
4	FDRY-006	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Workshop area)	/	/	/	/	/				18/11/2565	
5	FDRY-007	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building)	/	/	/	/	/				25/10/2565	
6	FDRY-008	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building)	/	/	/	/	/				18/11/2565	
7	FDRY-009	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building)	/	/	/	/	/				18/11/2565	
8	FLQ-005	LQF	15	ลานจอดรถ หน้าโรงไฟฟ้า	/	/	/	/	/					
9	FCO2-001	CO2	15	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building: Pantry area)	/	/	/	/	/		10.9		18/11/2565	
10	FCO2-002	CO2	15	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building: Store area)	/	/	/	/	/		10.20		09/12/2565	

ผู้ตรวจสอบ: [Signature]

ตำแหน่ง: Warehouse

วันที่: 15/10/2568

ผู้รายงานการตรวจสอบ: [Signature]

ตำแหน่ง: Safety

วันที่: 15/10/2568

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคนีแห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ชั่งได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งล่าสุด (Refill date)	หม
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
1	FDRY-003	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Corridor)	✓	✓	✓	✓	✓			18/11/2565	
2	FDRY-004	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Corridor)	✓	✓	✓	✓	✓			18/11/2565	
3	FDRY-005	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Engineering room)	✓	✓	✓	✓	✓			25/10/2565	
4	FDRY-006	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Workshop area)	✓	✓	✓	✓	✓			18/11/2565	
5	FDRY-007	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building)	✓	✓	✓	✓	✓			25/10/2565	
6	FDRY-008	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building)	✓	✓	✓	✓	✓			18/11/2565	
7	FDRY-009	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building)	✓	✓	✓	✓	✓			18/11/2565	
8	FLQ-005	LQF	15	ลานจอดรถ หน้าโรงไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓				
9	FCO2-001	CO2	15	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building: Pantry area)	✓	✓	✓	✓			14.21	18/11/2565	
10	FCO2-002	CO2	15	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building: Store area)	✓	✓	✓	✓			10.06	09/12/2565	

ผู้ตรวจสอบ		ผู้รับรายงานการตรวจสอบ	
ตำแหน่ง	Warehouse	ตำแหน่ง	Safety
วันที่	19/11/2568	วันที่	19/11/2568

หมายเหตุ: DCP (Dry Chemical Powder) = เคนีแห้ง, CO₂ = คาร์บอนไดออกไซด์, LQF (Liquid fire) = น้ำยาดับเพลิง

ให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าปกติและ X ถ้าผิดปกติ, CO₂ ต้องระบุน้ำหนักที่ชั่งได้, DCP และ LQF ให้ดูเกจวัดต้องอยู่ในช่องสีเขียว

ลำดับ (No.)	รหัส (Tank Code)	ประเภท (Type)	ขนาด (Size (lb))	ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง (Fire extinguisher installed position)	ผลการตรวจสอบสภาพ (Condition)							วันที่เติม ครั้งสุดท้าย (Refill date)	ทท.
					ถัง (Tank)	สายฉีด (Hose)	สลัก (latch)	คันบีบ (Operating lever)	เกจวัด (DCP)	เกจวัด (LQF)	น้ำหนัก (CO ₂)		
1	FDRY-003	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Corridor)								18/11/2565	
2	FDRY-004	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Corridor)								18/11/2565	
3	FDRY-005	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Engineering room)								25/10/2565	
4	FDRY-006	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building: Workshop area)								18/11/2565	
5	FDRY-007	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building)								25/10/2565	
6	FDRY-008	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building)								18/11/2565	
7	FDRY-009	DCP	20	อาคารบำรุงรักษาชั้น 2 (Workshop building)								18/11/2565	
8	FLQ-005	LQF	15	ลานจอดรถ หน้าโรงไฟฟ้า									
9	FCO2-001	CO2	15	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building: Pantry area)							20.02	18/11/2565	
10	FCO2-002	CO2	15	อาคารบำรุงรักษาชั้น 1 (Workshop building: Store area)							20.06	09/12/2565	

ผู้ตรวจสอบ		ผู้รับรายงานการตรวจสอบ	
ตำแหน่ง	Warehouse	ตำแหน่ง	Safety
วันที่	09/12/2568	วันที่	09/12/2568

แบบตรวจสอบวัสดุดูดซับสารเคมีและน้ำมัน
ชุดวัสดุดูดซับสารเคมีและน้ำมันชนิดบรรจุภายในรถเข็น
การตรวจสอบประจำเดือน.....กรกฎาคม 2568.....

กำหนดให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ครบ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ไม่ครบพร้อมบอกรายละเอียดการแก้ไข หรือการสั่งซื้อในช่องรายละเอียดการแก้ไข
และใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ปกติ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ชำรุด

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง NO.	รายการอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ / เกณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบ												หมายเหตุ		
		แผ่นวัสดุดูดซับ		วัสดุดูดซับชนิด ทอง		วัสดุดูดซับชนิด ทอง		ถุงและสายรัด สำหรับใส่วัสดุดูด ซับที่ใช้งานแล้ว		ถุงมือ Nitrile		รองเท้าป้องกัน				
		จำนวน 100 แผ่น		จำนวน 6 ทอง		จำนวน 4 ชิ้น		จำนวน 3 ใบ		สภาพการใช้งาน		สภาพการใช้งาน				
		ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด			
1	Steam Turbine	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุดูดซับน้ำมัน
2	Cooling chemical feed	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุดูดซับสารเคมี
3	Chemical storage	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุดูดซับสารเคมี
4																
5																
6																
7																
8																

รายละเอียดการแก้ไข

ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง Operation
วันที่ 15 / 07 / 2568

FM-SE-00

แบบตรวจสอบวัสดุดูดซับสารเคมีและน้ำมัน
ชุดวัสดุดูดซับสารเคมีและน้ำมันชนิดบรรจุภายในรถเข็น
การตรวจสอบประจำเดือน.....สิงหาคม 2568.....

กำหนดให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ครบ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ไม่ครบพร้อมบอกรายละเอียดการแก้ไข หรือการสั่งซื้อในช่องรายละเอียดการแก้ไข
และใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ปกติ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ชำรุด

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง NO.	รายการอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ / เกณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบ												หมายเหตุ		
		แผ่นวัสดุดูดซับ		วัสดุดูดซับชนิด ทอง		วัสดุดูดซับชนิด ทอง		ถุงและสายรัด สำหรับใส่วัสดุดูด ซับที่ใช้งานแล้ว		ถุงมือ Nitrile		รองเท้าป้องกัน				
		จำนวน 100 แผ่น		จำนวน 6 ทอง		จำนวน 4 ชิ้น		จำนวน 3 ใบ		สภาพการใช้งาน		สภาพการใช้งาน				
		ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด			
1	Steam Turbine	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุดูดซับน้ำมัน
2	Cooling chemical feed	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุดูดซับสารเคมี
3	Chemical storage	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุดูดซับสารเคมี
4																
5																
6																
7																
8																

รายละเอียดการแก้ไข

ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง Operation
วันที่ 25 / 08 / 2568

FM-SE-00

แบบตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรมและน้ำมัน
 ชุดวัสดุอุตสาหกรรมและน้ำมันชนิดบรรจุภายในรถเข็น
 การตรวจสอบประจำเดือน.....กันยายน 2568.....

กำหนดให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ครบ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ไม่ครบพร้อมบอกรายละเอียดการแก้ไข หรือการสั่งซื้อในช่องรายละเอียดการแก้ไข
 และใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ปกติ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ชำรุด

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง NO.	รายการอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ / เกณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบ												หมายเหตุ		
		แผ่นวัสดุชุบ		วัสดุชุบชนิด ทอง		วัสดุชุบชนิด หมอน		ถุงและสายรัด สำหรับใส่วัสดุ ชุบที่ใช้งานแล้ว		ถุงมือ Nitrile		รถล้อเลื่อน				
		จำนวน 100 แผ่น		จำนวน 6 ท่อน		จำนวน 4 ชิ้น		จำนวน 3 ใบ		สภาพการใช้งาน		สภาพการใช้งาน				
		ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด			
1	Steam Turbine	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุชุบน้ำมัน
2	Cooling chemical feed	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุชุบสารเคมี
3	Chemical storage	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุชุบสารเคมี
4																
5																
6																
7																
8																

รายละเอียดการแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง Operation.....
.....	วันที่ 15...../.....09...../.....2568.....

FM-SE-00

แบบตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรมและน้ำมัน
 ชุดวัสดุอุตสาหกรรมและน้ำมันชนิดบรรจุภายในรถเข็น
 การตรวจสอบประจำเดือน.....ตุลาคม 2568.....

กำหนดให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ครบ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ไม่ครบพร้อมบอกรายละเอียดการแก้ไข หรือการสั่งซื้อในช่องรายละเอียดการแก้ไข
 และใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ปกติ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ชำรุด

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง NO.	รายการอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ / เกณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบ												หมายเหตุ		
		แผ่นวัสดุชุบ		วัสดุชุบชนิด ทอง		วัสดุชุบชนิด หมอน		ถุงและสายรัด สำหรับใส่วัสดุ ชุบที่ใช้งานแล้ว		ถุงมือ Nitrile		รถล้อเลื่อน				
		จำนวน 100 แผ่น		จำนวน 6 ท่อน		จำนวน 4 ชิ้น		จำนวน 3 ใบ		สภาพการใช้งาน		สภาพการใช้งาน				
		ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด			
1	Steam Turbine	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุชุบน้ำมัน
2	Cooling chemical feed	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุชุบสารเคมี
3	Chemical storage	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุชุบสารเคมี
4																
5																
6																
7																
8																

รายละเอียดการแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง Operation.....
.....	วันที่ 15...../.....10...../.....2568.....

FM-SE-00

แบบตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมัน
ชุดวัสดุอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมันชนิดบรรจุภายในรถเข็น
การตรวจสอบประจำเดือน.....พฤศจิกายน 2568.....

กำหนดให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ครบ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ไม่ครบหรือมอบรายละเอียดการแก้ไข หรือการส่งชื่อในช่องรายละเอียดการแก้ไข
และใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ปกติ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ชำรุด

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง NO.	รายการอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ / เกณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบ												หมายเหตุ
		แผ่นวัสดุอุตสาหกรรม		วัสดุอุตสาหกรรมชนิดท่อ		วัสดุอุตสาหกรรมชนิดหมอน		ถุงและสายรัดสำหรับใส่วัสดุอุตสาหกรรมที่ใช้แล้ว		ถุงมือ Nitrile		รถล้อเลื่อน		
		จำนวน 100 แผ่น		จำนวน 6 ท่อน		จำนวน 4 ชิ้น		จำนวน 3 ใบ		สภาพการใช้งาน		สภาพการใช้งาน		
		ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
1	Steam Turbine	✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุอุตสาหกรรมน้ำมัน
2	Cooling chemical feed	✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุอุตสาหกรรมสารเคมี
3	Chemical storage	✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุอุตสาหกรรมสารเคมี
4														
5														
6														
7														
8														

รายละเอียดการแก้ไข ผู้ตรวจสอบ
 (.....)
 ตำแหน่ง Operation
 วันที่ 18 / 11 / 2568

FM-SE-004, Rev.01

แบบตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมัน
ชุดวัสดุอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมันชนิดบรรจุภายในรถเข็น
การตรวจสอบประจำเดือน.....ธันวาคม 2568.....

กำหนดให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ครบ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ไม่ครบหรือมอบรายละเอียดการแก้ไข หรือการส่งชื่อในช่องรายละเอียดการแก้ไข
และใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ปกติ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ชำรุด

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง NO.	รายการอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ / เกณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบ												หมายเหตุ
		แผ่นวัสดุอุตสาหกรรม		วัสดุอุตสาหกรรมชนิดท่อ		วัสดุอุตสาหกรรมชนิดหมอน		ถุงและสายรัดสำหรับใส่วัสดุอุตสาหกรรมที่ใช้แล้ว		ถุงมือ Nitrile		รถล้อเลื่อน		
		จำนวน 100 แผ่น		จำนวน 6 ท่อน		จำนวน 4 ชิ้น		จำนวน 3 ใบ		สภาพการใช้งาน		สภาพการใช้งาน		
		ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
1	Steam Turbine	✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุอุตสาหกรรมน้ำมัน
2	Cooling chemical feed	✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุอุตสาหกรรมสารเคมี
3	Chemical storage	✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุอุตสาหกรรมสารเคมี
4														
5														
6														
7														
8														

รายละเอียดการแก้ไข ผู้ตรวจสอบ
 (.....)
 ตำแหน่ง Operation
 วันที่ 09 / 12 / 2568

FM-SE-004, Rev.01

แบบตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมัน
ชุดวัสดุอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมันชนิดบรรจุภายในรถเข็น
 การตรวจสอบประจำเดือน.....กรกฎาคม 2568.....

กำหนดให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ครบ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ไม่ครบหรือพบความเสียหายและยึดการแก้ไข หรือการสั่งซื้อในช่องรายละเอียดการแก้ไข
 และใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ปกติ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ชำรุด

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง NO.	รายการอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ / สถานที่ที่ใช้ตรวจสอบ												หมายเหตุ	
		แผ่นวัสดุอุตสาหกรรม		วัสดุอุตสาหกรรมชนิด		วัสดุอุตสาหกรรมชนิด		ถุงและสายรัด		ถุงมือ Nitrile		รถล้อเลื่อน			
		ก่อน		หลัง		สำหรับใส่วัสดุอุตสาหกรรม		สำหรับใส่วัสดุอุตสาหกรรม		สภาพการใช้งาน		สภาพการใช้งาน			
		จำนวน 100 แผ่น	จำนวน 6 ก่อน	จำนวน 4 ชิ้น	จำนวน 3 ใบ	สภาพการใช้งาน	สภาพการใช้งาน								
		ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด		
1	Oil storage	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	วัสดุอุตสาหกรรมน้ำมัน
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															

รายละเอียดการแก้ไข ผู้ตรวจสอบ
 (.....)
 ตำแหน่ง Warehouse.....
 วันที่ 15...../.....07...../.....2568.....

FM-SE-004

แบบตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมัน
ชุดวัสดุอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมันชนิดบรรจุภายในรถเข็น
 การตรวจสอบประจำเดือน.....สิงหาคม 2568.....

กำหนดให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ครบ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ไม่ครบหรือพบความเสียหายและยึดการแก้ไข หรือการสั่งซื้อในช่องรายละเอียดการแก้ไข
 และใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ปกติ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ชำรุด

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง NO.	รายการอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ / สถานที่ที่ใช้ตรวจสอบ												หมายเหตุ	
		แผ่นวัสดุอุตสาหกรรม		วัสดุอุตสาหกรรมชนิด		วัสดุอุตสาหกรรมชนิด		ถุงและสายรัด		ถุงมือ Nitrile		รถล้อเลื่อน			
		ก่อน		หลัง		สำหรับใส่วัสดุอุตสาหกรรม		สำหรับใส่วัสดุอุตสาหกรรม		สภาพการใช้งาน		สภาพการใช้งาน			
		จำนวน 100 แผ่น	จำนวน 6 ก่อน	จำนวน 4 ชิ้น	จำนวน 3 ใบ	สภาพการใช้งาน	สภาพการใช้งาน								
		ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด		
1	Oil storage	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	วัสดุอุตสาหกรรมน้ำมัน
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															

รายละเอียดการแก้ไข ผู้ตรวจสอบ
 (.....)
 ตำแหน่ง Warehouse.....
 วันที่ 25...../.....08...../.....2568.....

FM-SE-00

แบบตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมัน
ชุดวัสดุอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมันชนิดบรรจุภายในรถเข็น
 การตรวจสอบประจำเดือน.....กันยายน 2568.....

กำหนดให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ครบ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ไม่ครบพร้อมมอบรายละเอียดการแก้ไข หรือการสั่งซื้อในช่องรายละเอียดการแก้ไข
 และใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ปกติ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ชำรุด

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง NO.	รายการอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ / สถานที่ที่ใช้ตรวจสอบ												หมายเหตุ		
		แผ่นวัสดุชุบ		วัสดุชุบชนิด		วัสดุชุบชนิด		ถุงและสายรัด		ถุงมือ Nitrile		รถล้อเลื่อน				
		จำนวน 100 แผ่น		จำนวน 6 ท่อน		จำนวน 4 ชิ้น		จำนวน 3 ใบ		สภาพการใช้งาน		สภาพการใช้งาน				
		ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด			
1	Oil storage	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุชุบน้ำมัน
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																

รายละเอียดการแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง Warehouse.....
.....	วันที่ 15 / 09 / 2568.....

FM-SE-004

แบบตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมัน
ชุดวัสดุอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมันชนิดบรรจุภายในรถเข็น
 การตรวจสอบประจำเดือน.....ตุลาคม 2568.....

กำหนดให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ครบ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ไม่ครบพร้อมมอบรายละเอียดการแก้ไข หรือการสั่งซื้อในช่องรายละเอียดการแก้ไข
 และใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ปกติ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ชำรุด

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง NO.	รายการอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ / สถานที่ที่ใช้ตรวจสอบ												หมายเหตุ		
		แผ่นวัสดุชุบ		วัสดุชุบชนิด		วัสดุชุบชนิด		ถุงและสายรัด		ถุงมือ Nitrile		รถล้อเลื่อน				
		จำนวน 100 แผ่น		จำนวน 6 ท่อน		จำนวน 4 ชิ้น		จำนวน 3 ใบ		สภาพการใช้งาน		สภาพการใช้งาน				
		ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด			
1	Oil storage	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุชุบน้ำมัน
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																

รายละเอียดการแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
.....	(.....)
.....	ตำแหน่ง Warehouse.....
.....	วันที่ 15 / 10 / 2568.....

FM-SE-00

แบบตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมัน
ชุดวัสดุอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมันชนิดบรรจุภายในรถเข็น
การตรวจสอบประจำเดือน.....พฤศจิกายน 2568.....

กำหนดให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ครบ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ไม่ครบพร้อมมอรายละเอียดการแก้ไข หรือการส่งชื่อในช่องรายละเอียดการแก้ไข
 และใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ปกติ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ชำรุด

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง NO.	รายการอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ / สถานที่ที่ใช้ตรวจสอบ												หมายเหตุ				
		แผ่นวัสดุอุตสาหกรรม		วัสดุอุตสาหกรรมชนิด ท่อน		วัสดุอุตสาหกรรมชนิด หมอน		ถุงและสายรัด สำหรับใส่วัสดุอุตสาหกรรม ชั้นที่ใช้งานแล้ว		ถุงมือ Nitrile		รถล้อเลื่อน						
		จำนวน 100 แผ่น		จำนวน 6 ท่อน		จำนวน 4 ชิ้น		จำนวน 3 ใบ		สภาพการใช้งาน		สภาพการใช้งาน						
		ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด					
1	Oil storage	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุอุตสาหกรรมน้ำมัน
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		

รายละเอียดการแก้ไข

ผู้ตรวจสอบ
 (.....)
 ตำแหน่ง Warehouse
 วันที่ 19 / 11 / 2568

FM-SE-004

แบบตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมัน
ชุดวัสดุอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมันชนิดบรรจุภายในรถเข็น
การตรวจสอบประจำเดือน.....ธันวาคม 2568.....

กำหนดให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ครบ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ไม่ครบพร้อมมอรายละเอียดการแก้ไข หรือการส่งชื่อในช่องรายละเอียดการแก้ไข
 และใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องอุปกรณ์ที่ปกติ เครื่องหมาย X ในช่องอุปกรณ์ที่ชำรุด

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง NO.	รายการอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ / สถานที่ที่ใช้ตรวจสอบ												หมายเหตุ				
		แผ่นวัสดุอุตสาหกรรม		วัสดุอุตสาหกรรมชนิด ท่อน		วัสดุอุตสาหกรรมชนิด หมอน		ถุงและสายรัด สำหรับใส่วัสดุอุตสาหกรรม ชั้นที่ใช้งานแล้ว		ถุงมือ Nitrile		รถล้อเลื่อน						
		จำนวน 100 แผ่น		จำนวน 6 ท่อน		จำนวน 4 ชิ้น		จำนวน 3 ใบ		สภาพการใช้งาน		สภาพการใช้งาน						
		ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ไม่ครบ	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด					
1	Oil storage	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		วัสดุอุตสาหกรรมน้ำมัน
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		

รายละเอียดการแก้ไข

ผู้ตรวจสอบ
 (.....)
 ตำแหน่ง Warehouse
 วันที่ 09 / 12 / 2568

FM-SE-004



ภาคผนวก ข.27



เอกสารตรวจสอบและซ่อมบำรุงหม้อไอน้ำ



สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม



แบบ สก.๑-๒๘

รายงานการตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ
และตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย















สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม



แบบ สก.๑-๒๘



รายงานการตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ
และตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย



















ภาคผนวก ข.28

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า
และตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้า

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าทอง) 1 จำกัด

ประจำปี 2568



วันตรวจสอบ: 3/10/2568

๔. รายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริเวณที่ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
๔.๑ ระบบไฟฟ้าแรงสูง	๔.๑.๑ สายอากาศ : - สภาพเสา เสาคอนกรีต..... - การประกอบอุปกรณ์หัวเสา คอน คอนกรีต..... - สายยึดโยง (Guy Wire) - การพาดสาย (สภาพสาย ระยะห้อยขนาน) - ระยะห่างของสายกับอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือ ต้นไม้ - การติดตั้งล่อฟ้าและสภาพ - สภาพจุดต่อสาย - การต่อลงดินและสภาพ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
	๔.๑.๒ การติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง (ส่วนของผู้ใช้ไฟ) : - ดรอปปิวส์คัทเอ๊าท์ - สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting Switch) - RMU - อื่น ๆ.....VCB 6.6kV.....	✓			
	๔.๑.๓ อื่น ๆ :				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
๔.๒ หม้อแปลง	๔.๒.๑ หม้อแปลงแรงดัน 115kV. 10ATA10 ขนาด 28/35MVA แรงดัน 115/22kV 11BAT10 ขนาด 39/52/65MVA แรงดัน 115/11kV 12BAT10 ขนาด 39/52/65MVA แรงดัน 115/11kV 13BAT10 ขนาด 39/52/65MVA แรงดัน 115/11kV Impedance Voltage.....% ชนิด [✓]Oil [] Dry [] อื่นๆ.....	✓			เอกสารแนบ Single Line Diagram
	๔.๒.๒ การติดตั้ง [] นักร้าน [] แบบแขวน [✓] สานหม้อแปลง [] ในห้องหม้อแปลง [] อื่น ๆ.....	✓			
	๔.๒.๓ เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ.....AIS..... พิกัดกระแส.....1250.....A	✓			
	๔.๒.๔ การต่อสายแรงต่ำและแรงสูงที่หม้อแปลง	✓			
	๔.๒.๕ การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง(Lightning Arrester)	✓			
	๔.๒.๖ การติดตั้งดรอปปิวส์คัทเอ๊าท์	✓			
	๔.๒.๗ การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			
	๔.๑.๘ สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง	✓			
	๔.๑.๙ สายดินของหม้อแปลง - ค่าความต้านทานของสายดิน/.....โอห์ม - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓ ✓ ✓			
	๔.๒.๑๐ สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณและการรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓ ✓ ✓ ✓			
	๔.๒.๑๑ สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั่วกัน/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	✓ ✓ ✓ ✓			
	๔.๒.๑๒ อื่นๆ				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
๔.๒ หม้อแปลง (ต่อ)	๔.๒.๑ หม้อแปลงแรงดัน 11/6.9kV 11BBT10 ขนาด 16 MVA แรงดัน 11/6.9kV 12BBT10 ขนาด 16 MVA แรงดัน 11/6.9kV Impedance Voltage.....% ชนิด ☒ Oil ☐ Dry ☐ อื่นๆ	☒			เอกสารแนบ Single Line Diagram
	๔.๒.๒ การติดตั้ง ☐ นั้งร้าน ☐ แบบแขวน ☒ สานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ อื่น ๆ	☒			
	๔.๒.๓ เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ.....VCB..... พิกัดกระแส.....ตามแบบ.SLD.....A	☒			
	๔.๒.๔ การต่อสายแรงต่ำและแรงสูงที่หม้อแปลง	☒			
	๔.๒.๕ การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง(Lightning Arrester)	☒			
	๔.๒.๖ การติดตั้งดรอปปิวส์คัตเอาต์	☒			
	๔.๒.๗ การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	☒			
	๔.๑.๘ สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง	☒			
	๔.๑.๙ สายดินของหม้อแปลง - ค่าความต้านทานของสายดิน/.....โอห์ม - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สภาพสายดินและจุดต่อ	☒ ☒ ☒			
	๔.๒.๑๐ สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณและการรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	☒ ☒ ☒ ☒			
	๔.๒.๑๑ สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั่วก้น/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	☒ ☒ ☒ ☒			
	๔.๒.๑๒ อื่นๆ				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
๔.๒ หม้อแปลง (ต่อ)	๔.๒.๑ หม้อแปลงแรงดัน 6.6kV/400V 10BFT10 ขนาด 2.75MVA แรงดัน 6.6/0.4 kV 10BFT20 ขนาด 2.75MVA แรงดัน 6.6/0.4 kV Impedance Voltage.....% ชนิด ☒ Oil ☐ Dry ☐ อื่นๆ	☒			เอกสารแนบ Single Line Diagram
	๔.๒.๒ การติดตั้ง ☐ นั้งร้าน ☐ แบบแขวน ☒ สานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ อื่น ๆ	☒			
	๔.๒.๓ เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ.....VCB..... พิกัดกระแส.....ตามแบบ.SLD.....A	☒			
	๔.๒.๔ การต่อสายแรงต่ำและแรงสูงที่หม้อแปลง	☒			
	๔.๒.๕ การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง(Lightning Arrester)	☒			
	๔.๒.๖ การติดตั้งดรอปปิวส์คัตเอาต์	☒			
	๔.๒.๗ การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	☒			
	๔.๑.๘ สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง	☒			
	๔.๑.๙ สายดินของหม้อแปลง - ค่าความต้านทานของสายดิน/.....โอห์ม - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สภาพสายดินและจุดต่อ	☒ ☒ ☒			
	๔.๒.๑๐ สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณและการรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	☒ ☒ ☒ ☒			
	๔.๒.๑๑ สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั่วก้น/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	☒ ☒ ☒ ☒			
	๔.๒.๑๒ อื่นๆ				
๔.๓ ตู้เมนสวิตช์	๔.๓.๑ ตู้เมนสวิตช์ 6.6 kV 10BBA10 6.6kV SWITCHGEAR 10BBA20 6.6kV SWITCHGEAR รับจากหม้อแปลง ตามเอกสารแบบ SLD ☐ ติดตั้งภายนอกอาคาร ☒ ติดตั้งภายในอาคาร ☐ อื่น ๆ	☒ ☒			เอกสารแนบ Single Line Diagram

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	- สภาพทั่วไป - จุดต่อสายและจุดต่อสับบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงสวิตช์ - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า - ป้ายชื่อและแผนภาพเส้นเดียว (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
	๔.๓.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกิน ชนิด VCB IC.....25.....kA แรงดัน.....6.6.....kV พิกัดกระแส AT 630.....A AF 630.....A	✓			
	๔.๓.๓ สายดินของแผงสวิตช์ - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด BC ขนาด...185.....mm ² - สภาพสายดินและจุดต่อ - ค่าความต้านทานของหลักดิน.....โอห์ม	✓ ✓ ✓ ✓			
	๔.๓.๔ อุปกรณ์ของอุปกรณ์ [✓] ปกติ [] ผิดปกติ	✓			
	๔.๓.๕ อื่นๆ				
๔.๓ ตู้เมนสวิตช์ (ต่อ)	๔.๓.๑ ตู้เมนสวิตช์ 400V 10BFA10 400V MAIN SWITCHGEAR 10BFA20 400V MAIN SWITCHGEAR 11BRA10 400V ESSENTIAL SWITCHGEAR รับจากหม้อแปลง ตามเอกสารแนบ SLD [] ติดตั้งภายนอกอาคาร [✓] ติดตั้งภายในอาคาร [] อื่น ๆ - สภาพทั่วไป - จุดต่อสายและจุดต่อสับบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงสวิตช์ - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า - ป้ายชื่อและแผนภาพเส้นเดียว (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			เอกสารแนบ Single Line Diagram
	๔.๓.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกิน	✓			

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	ชนิด ACB..... IC.....65.....kA แรงดัน.....415.....V พิกัดกระแส AT 4500.....A AF 4500.....A				
	๔.๓.๓ สายดินของแผงสวิตช์ - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด THW ขนาด...95.....mm ² - สภาพสายดินและจุดต่อ - ค่าความต้านทานของหลักดิน.....โอห์ม	✓ ✓ ✓ ✓			
	๔.๓.๔ อุปกรณ์ของอุปกรณ์ [✓] ปกติ [] ผิดปกติ	✓			
	๔.๓.๕ อื่นๆ				
๔.๔ แรงดันภายในอาคาร	๔.๔.๑ วงจรเมน (Main Circuit) ๔.๔.๑.๑ สายเข้าเมนสวิตช์ - สายเฟส ชนิด ขนาด mm ² - สายนิวทรัล ชนิด ..ขนาด ..mm ² เดินใน [] ท่อร้อยสาย (Conduit) [] รางเดินสาย (Wire Way) [✓] รางเคเบิล (Cable Tray) แบบ.....CABLE LADDER..... [] ลูกถ้วยร่ายยัดสาย (Rack) [] อื่น ๆ	✓ ✓			เอกสารแนบ Single Line Diagram
	๔.๔.๑.๒ รางเดินสายและรางเคเบิล - สภาพการติดตั้งและใช้งาน - ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า การต่อฝากและการต่อลงดิน	✓ ✓			
	๔.๔.๑.๓ สภาพนวนสายไฟ	✓			
	๔.๔.๑.๔ สภาพจุดต่อของสาย	✓			
	๔.๔.๑.๕ การป้องกันความร้อนจากการเหนี่ยวนำ	✓			
	๔.๔.๑.๖ อุปกรณ์ของอุปกรณ์ [✓] ปกติ [] ผิดปกติ	✓			
	๔.๔.๑.๗ อื่นๆ	-			
	๔.๔.๒ แผงย่อยที่ DB ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง.....ภายในโรงไฟฟ้า.....	✓			เอกสารแนบ Single Line Diagram

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	รับจากตู้เมนสวิตซ์ที่..... ๔.๔.๒.๑ การติดตั้ง [] ติดตั้งภายนอกอาคาร [✓] ติดตั้งภายในอาคาร [] อื่น ๆ - สภาพทั่วไป - จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันการสัมผัสที่มีไฟฟ้า - ป้ายชื่อและแผนภาพเส้นเดียว (Single Line Diagram) ของแผงย่อย	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
	๔.๔.๒.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกิน ชนิด MCCB..... IC.....kA แร่งต้น.....V พิกัดกระแส AT.....A AF.....A	✓			
	๔.๔.๒.๓ สายดินของแผงย่อย - สายดิน ชนิด THW..ขนาด...95...mm ² -สภาพสายดินและจุดต่อ	✓ ✓			
	๔.๔.๒.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ [✓] ปกติ [] ผิดปกติ	✓			
	๔.๔.๒.๕ อื่นๆ				

หมายเหตุ : ๑. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวิตซ์

๒.ใช้เอกสารการตรวจสอบแผงย่อย ๑ ฉบับ ต่อ ๑ แผงย่อย

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ ความเห็น
๔.๕ บริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่น	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า มอเตอร์,เครื่องปรับอากาศ และ อื่นๆ	✓			
	๔.๕.๑ การติดตั้ง				
	๔.๕.๒ สภาพภายนอก	✓			
	๔.๕.๓ อื่น ๆ -เต้ารับ เต้าเสียบ.....	✓			

หมายเหตุ หากมีบริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่นที่จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม (เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็นหรือเครื่องทำน้ำดื่ม เครื่องทำความร้อน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นต้น) ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ



๕. สรุปผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า



- ☒ ใช้งานได้ ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องมีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและตามหลัก วิชาการ
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
- ☐ ใช้งานได้ แต่ต้องแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน.....วัน

๖. ความเห็นและข้อเสนอแนะ

- ระบบไฟฟ้าโดยรวม สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ต้องมีการดูแลและซ่อมบำรุงอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโดย
ผู้ชำนาญการโดยเฉพาะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- หม้อแปลงไฟฟ้า ควรมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาปีละ 1 ครั้ง เช่น ตรวจสอบตัวถังและสีของหม้อแปลง ซิล
ต่างๆของหม้อแปลง ความสะอาดของลูกถ้วย และตรวจสอบสภาพความเป็นฉนวนน้ำมันหม้อแปลง
- ตู้ SWITCHGEAR และ ตู้ระบบไฟฟ้า ควรมีการบำรุงรักษาปีละ 1 ครั้ง เช่น ตรวจสอบสภาพของจุดยึดของน็อตต่างๆ ในตู้ การ
ขันยึด Bolt ตามขนาดตัวนำ ทำความสะอาดในตู้ รางวางสายไฟฟ้า และทำการทดสอบอุปกรณ์
- ปรับปรุงแบบระบบไฟฟ้าและ Single line diagram ให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง
- รายละเอียดตามรายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าปี2568



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามบันทึกผลการตรวจสอบ
และรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าครั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการทางวิศวกรรม รวมถึงเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน
ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด โดยนายจ้างได้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ตามคำแนะนำ ความเห็น และข้อเสนอแนะ
ของผู้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้





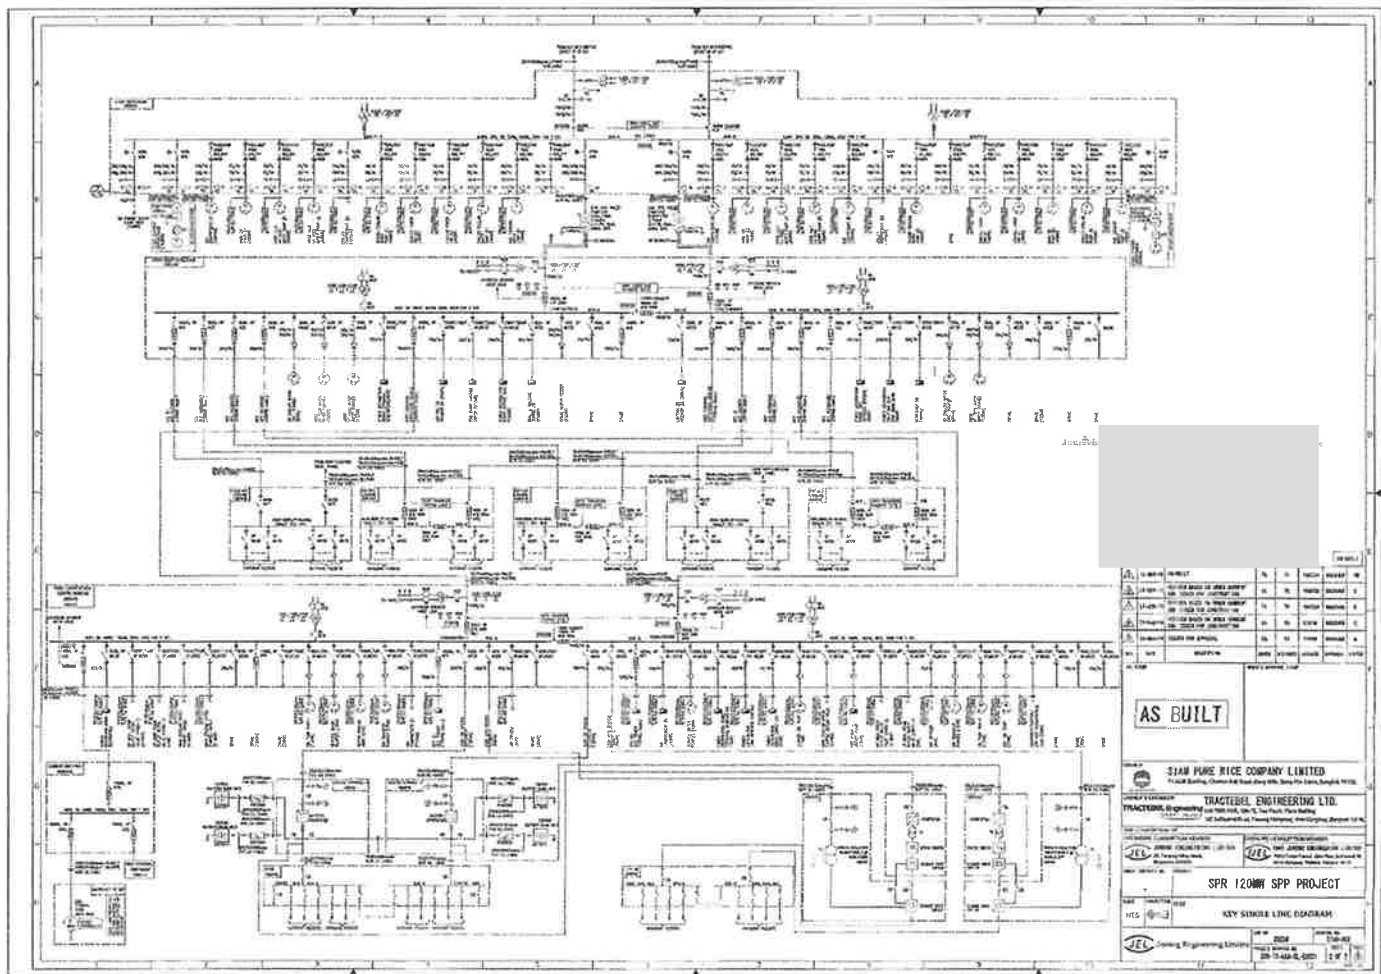
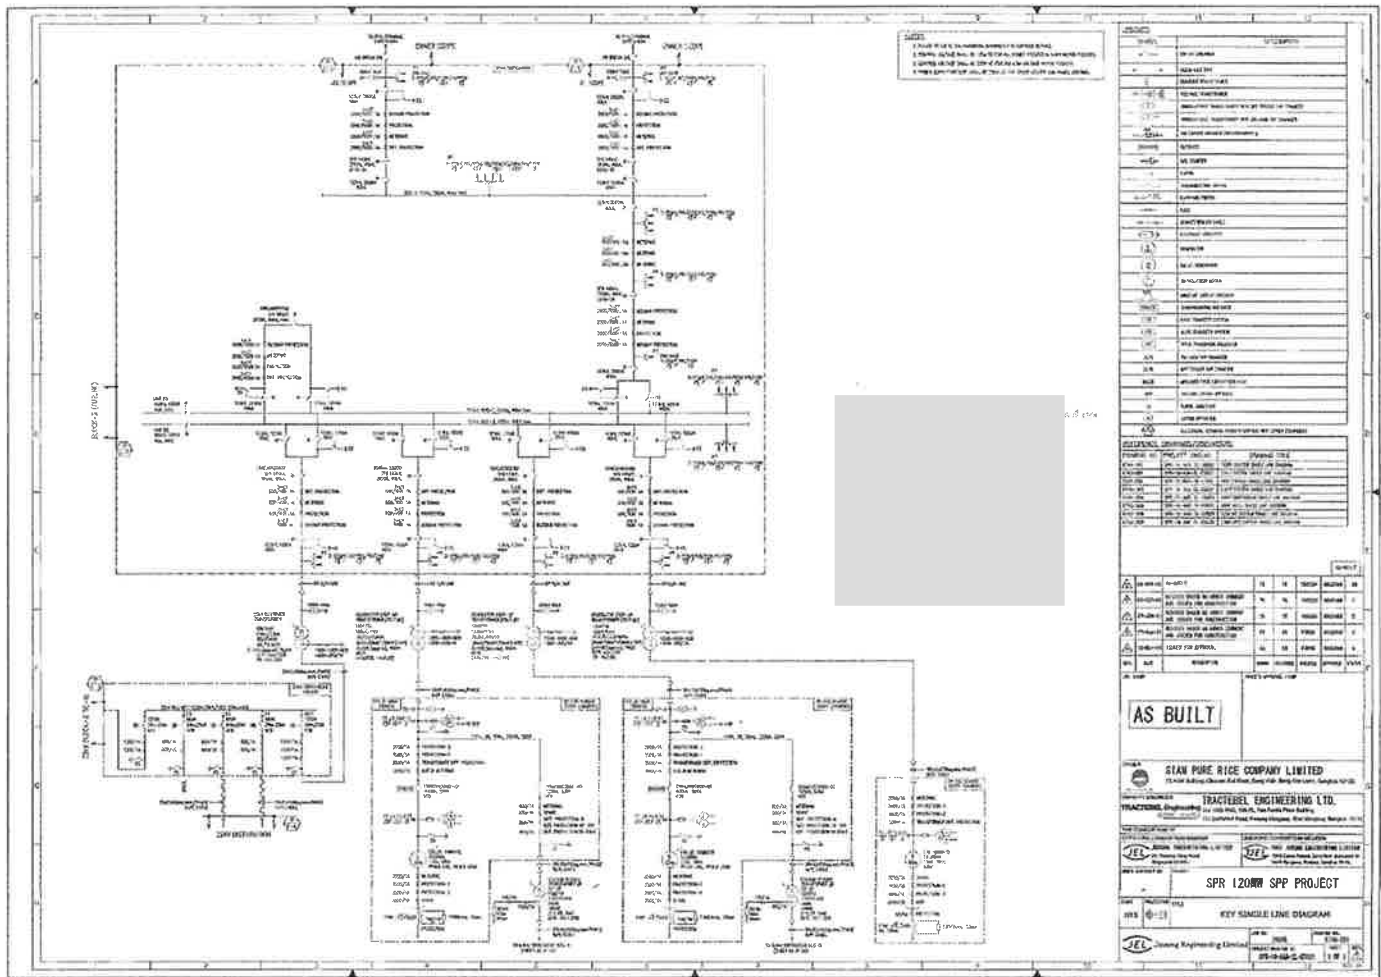




ภาคผนวก ข.29


เอกสารผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ











ภาคผนวก ข.30

ตัวอย่างใบขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน (Work Permit)

เล่มที่ (Book No): xxx

ใบขออนุญาตทำงาน (GENERAL PERMIT TO WORK)

กรอกข้อความให้สมบูรณ์โดยผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นพนักงานบริษัทฯ (Prepared by company's requestor)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี) (Date)	08/09/2025	Work Order #: -	ใบอนุญาตเลขที่ (PTW No.): AM-080925-001
ผู้ขออนุญาต (Request by)	Pathita Aiyakul	รหัสอุปกรณ์ (KKS Code):	-
สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)	Powerplant	รายการอุปกรณ์ (Equipment Name):	-
ชนิดของงาน (Type of job)		☒ งานที่ไม่ต้องมี การล็อกและตัดพลังงาน (Not require Lock out Tag out) ☐ งานที่ต้องมี การล็อกและตัดพลังงาน (Require Lock out Tag out) ☐ ต้องมีการขออนุญาตทำงานอันตราย (Hazardous work permit require)	
☒ PM ☐ IM (Require P&ID) ☐ CM ☐ Outage Maintenance			
แผนกผู้ขออนุญาต (Department of work request):			
☐ Operation ☐ Electrical ☐ Mechanical ☐ Control and Insurment ☐ Safety & Environment ☒ Administration			
รายละเอียดของงาน (Nature of Work):			
Pest control work rentokil onsite BPAT1 Team Service			
ขออนุญาตโดย: (ผู้ขออนุญาต) Request by: (Requestor)		วันที่ (Date)	08/09/2025
ตรวจสอบโดย: (พนักงานเดินเครื่อง) Reviewed by: (Plant Operator)		วันที่ (Date)	08/09/2025
ผู้อนุญาต: (หัวหน้ากะ) Authorized by: (Shift Leader)		วันที่ (Date)	08/09/2025
		เวลา (Time)	13:00
		เวลา (Time)	13:00
		เวลา (Time)	13:00

การต่อใบอนุญาต, วันต่อวัน (WORK PERMIT EXTENSION RECORD) (day by day)

วันที่ (Date)	รายละเอียดการขอต่อใบอนุญาต (Extension Request Description)	Extended Work Open				Extended Work Close			
		ผู้ขออนุญาต (Requestor)	พนักงานเดินเครื่อง (Plant Opt.)	หัวหน้ากะ (Shift Leader)	เวลา (Time)	ผู้ขออนุญาต (Requestor)	พนักงานเดินเครื่อง (Plant Opt.)	หัวหน้ากะ (Shift Leader)	เวลา (Time)
		Use for close the first day of permit							

การขอปิดการทำงานและปลดการล็อกและตัดพลังงาน (WORK CLOSURE AND TAG-OUT RELEASE)

ผู้ขออนุญาตอธิบายสภาพความพร้อมของเครื่องจักรหลังเครื่องสิ้นการซ่อมแซมแก้ไข (have checked the equipment and concluded that)							
☒ พร้อมใช้งาน ☐ ไม่พร้อมใช้งาน							
ตรวจสอบและรายงานโดย: Verified and reported by: (Requestor)		วันที่ (Date)	08/09/2025	เวลา (Time)	17:00	Work Completed	
ปลดอุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน โดย Tag-Out Release Authorized by: (Shift Leader)		วันที่ (Date)		เวลา (Time)			
ตรวจสอบโดย: Checked by: (Plant Operator)		วันที่ (Date)	08/09/2025	เวลา (Time)	17:00		
ปิดใบอนุญาต โดย: Work Permit Closed by: (Shift Leader)		วันที่ (Date)	08/09/2025	เวลา (Time)	17:00	☒ Yes	☐ No

Note: WHITE FOR CCR BLUE FOR CONTRACTOR PINK FOR REQUESTOR

เล่มที่ (Book No): xxx

ใบขออนุญาตทำงาน (GENERAL PERMIT TO WORK)

กรอกข้อความให้สมบูรณ์โดยผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นพนักงานบริษัทฯ (Prepared by company's requestor)

(JSA-CI-10)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี) (Date)	03 September 2025	Work Order: -	ใบอนุญาตเลขที่ (PTW No.): CI1030925-002
ผู้ขออนุญาต (Request by)	Thananchai Saikamai	รหัสอุปกรณ์ (KKS Code):	Follow list
สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)	WTP	รายการอุปกรณ์ (Equipment Name):	Follow list
ชนิดของงาน (Type of job)		☒ งานที่ไม่ต้องมี การล็อกและตัดพลังงาน (Not require Lock out Tag out) ☐ งานที่ต้องมี การล็อกและตัดพลังงาน (Require Lock out Tag out) ☐ ต้องมีการขออนุญาตทำงานอันตราย (Hazardous work permit require)	
☒ PM ☐ IM (Require P&ID) ☐ CM ☐ Outage Maintenance			
แผนกผู้ขออนุญาต (Department of work request):			
☐ Operation ☐ Electrical ☐ Mechanical ☒ Control and Instrument ☐ Safety & Environment ☐ Administration			
รายละเอียดของงาน (Nature of Work):			
PM inspection check, as found and calibrate pH and conductivity holding pond WTP			
ขออนุญาตโดย: (ผู้ขออนุญาต) Request by: (Requestor)		วันที่ (Date)	03 September 2025
ตรวจสอบโดย: (พนักงานเดินเครื่อง) Reviewed by: (Plant Operator)		วันที่ (Date)	03 September 2025
ผู้อนุญาต: (หัวหน้ากะ) Authorized by: (Shift Leader)		วันที่ (Date)	03 September 2025
		เวลา (Time)	10:00
		เวลา (Time)	10:00
		เวลา (Time)	10:00

การต่อใบอนุญาต, วันต่อวัน (WORK PERMIT EXTENSION RECORD) (day by day)

วันที่ (Date)	รายละเอียดการขอต่อใบอนุญาต (Extension Request Description)	Extended Work Open				Extended Work Close			
		ผู้ขออนุญาต (Requestor)	พนักงานเดินเครื่อง (Plant Opt.)	หัวหน้ากะ (Shift Leader)	เวลา (Time)	ผู้ขออนุญาต (Requestor)	พนักงานเดินเครื่อง (Plant Opt.)	หัวหน้ากะ (Shift Leader)	เวลา (Time)
		Use for close the first day of permit							

การขอปิดการทำงานและปลดการล็อกและตัดพลังงาน (WORK CLOSURE AND TAG-OUT RELEASE)

ผู้ขออนุญาตอธิบายสภาพความพร้อมของเครื่องจักรหลังเครื่องสิ้นการซ่อมแซมแก้ไข (have checked the equipment and concluded that)							
☒ พร้อมใช้งาน ☐ ไม่พร้อมใช้งาน							
ตรวจสอบและรายงานโดย: Verified and reported by: (Requestor)		วันที่ (Date)	03 Sep 2025	เวลา (Time)	17:00	Work Completed	
ปลดอุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน โดย Tag-Out Release Authorized by: (Shift Leader)		วันที่ (Date)		เวลา (Time)			
ตรวจสอบโดย: Checked by: (Plant Operator)		วันที่ (Date)		เวลา (Time)			
ปิดใบอนุญาต โดย: Work Permit Closed by: (Shift Leader)		วันที่ (Date)		เวลา (Time)		☐ Yes	☐ No

Note: WHITE FOR CCR BLUE FOR CONTRACTOR PINK FOR REQUESTOR

เล่มที่ (Book No): xxx

ใบขออนุญาตทำงาน (GENERAL PERMIT TO WORK)

กรอกข้อความให้สมบูรณ์โดยผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นพนักงานบริษัทฯ (Prepared by company's requestor)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี) (Date)	06/11/2025	Work Order # WK251103.0097	ใบอนุญาตเลขที่ (PTW No.): EE-061125-001		
ผู้ขออนุญาต (Request by)	Phanu	รหัสอุปกรณ์ (KKS Code):	10MAA10		
สถานที่ปฏิบัติงาน	STG area	รายการอุปกรณ์ (Equipment Name):	Steam TURBINE		
ชนิดของงาน (Type of job)		☒ งานที่ไม่ต้องมีการล็อกและตัดพลังงาน (Not require Lock out Tag out) ☐ งานที่ต้องมีการล็อกและตัดพลังงาน (Require Lock out Tag out) ☐ ต้องมีการขออนุญาตทำงานอันตราย (Hazardous work permit require)			
☒ PM ☐ IM (Require P&ID) ☐ CM ☐ Outage Maintenance					
แผนกผู้ขออนุญาต (Department of work request): ☐ Operation ☒ Electrical ☐ Mechanical ☐ Control and Instrument ☐ Safety & Environment ☐ Administration					
รายละเอียดของงาน (Nature of Work): PM inspection STG and auxiliary month and week.					
ขออนุญาตโดย: (ผู้ขออนุญาต) Request by: (Requestor)		วันที่ (Date)	06/11/2025	เวลา (Time)	09:00
ตรวจสอบโดย: (พนักงานเดินเครื่อง) Reviewed by: (Plant Operator)		วันที่ (Date)	06/11/2025	เวลา (Time)	09:00
ผู้อนุญาต: (หัวหน้ากะ) Authorized by: (Shift Leader)		วันที่ (Date)	06/11/2025	เวลา (Time)	09:00

การต่อใบอนุญาต, วันต่อวัน (WORK PERMIT EXTENSION RECORD) (day by day)

วันที่ (Date)	รายละเอียดการขอต่อใบอนุญาต (Extension Request Description)	Extended Work Open				Extended Work Close			
		ผู้ขออนุญาต (Requestor)	พนักงานเดินเครื่อง (Plant Opt.)	หัวหน้ากะ (Shift Leader)	เวลา (Time)	ผู้ขออนุญาต (Requestor)	พนักงานเดินเครื่อง (Plant Opt.)	หัวหน้ากะ (Shift Leader)	เวลา (Time)

การขอปิดการทำงานและปลดการล็อกและตัดพลังงาน (WORK CLOSURE AND TAG-OUT RELEASE)

ผู้ขออนุญาตอธิบายสภาพความพร้อมของเครื่องจักรหลังเสร็จสิ้นการซ่อมแซมแก้ไข (have checked the equipment and concluded that) ☒ พร้อมใช้งาน ☐ ไม่พร้อมใช้งาน						
ตรวจสอบและรายงานโดย: Verified and reported by: (Requestor)		วันที่ (Date)	06/11/2025	เวลา (Time)	17:00	Work Completed
ปลดอุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน โดย Tag-Out Release Authorized by: (Shift Leader)		วันที่ (Date)		เวลา (Time)		
ตรวจสอบโดย: Checked by: (Plant Operator)		วันที่ (Date)	06/11/2025	เวลา (Time)	17:00	
ปิดใบอนุญาต โดย: Work Permit Closed by: (Shift Leader)		วันที่ (Date)	06/11/2025	เวลา (Time)	17:00	☐ Yes ☐ No

Note: WHITE FOR CCR BLUE FOR CONTRACTOR PINK FOR REQUESTOR

เล่มที่ (Book No): xxx

ใบขออนุญาตทำงาน (GENERAL PERMIT TO WORK)

กรอกข้อความให้สมบูรณ์โดยผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นพนักงานบริษัทฯ (Prepared by company's requestor)

วันที่ (วัน/เดือน/ปี) (Date)	August 30, 2025	Work Order #:	ใบอนุญาตเลขที่ (PTW No.):		
ผู้ขออนุญาต (Request by)	Chainarong	รหัสอุปกรณ์ (KKS Code):	11MKA		
สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)	GT11	รายการอุปกรณ์ (Equipment Name):	GT11		
ชนิดของงาน (Type of job)		☐ งานที่ไม่ต้องมีการล็อกและตัดพลังงาน (Not require Lock out Tag out) ☐ งานที่ต้องมีการล็อกและตัดพลังงาน (Require Lock out Tag out) ☐ ต้องมีการขออนุญาตทำงานอันตราย (Hazardous work permit require)			
☐ PM ☐ IM (Require P&ID) ☐ CM ☒ Outage Maintenance					
แผนกผู้ขออนุญาต (Department of work request): ☐ Operation ☐ Electrical ☒ Mechanical ☐ Control and Instrument ☐ Safety & Environment ☐ Administration					
รายละเอียดของงาน (Nature of Work): Rod Dry Kem Patern check Gearbox GT11					
ขออนุญาตโดย: (ผู้ขออนุญาต) Request by: (Requestor)		วันที่ (Date)	August 30, 2025	เวลา (Time)	06.00
ตรวจสอบโดย: (พนักงานเดินเครื่อง) Reviewed by: (Plant Operator)		วันที่ (Date)	August 30, 2025	เวลา (Time)	06.00
ผู้อนุญาต: (หัวหน้ากะ) Authorized by: (Shift Leader)		วันที่ (Date)	August 30, 2025	เวลา (Time)	06.00

การต่อใบอนุญาต, วันต่อวัน (WORK PERMIT EXTENSION RECORD) (day by day)

วันที่ (Date)	รายละเอียดการขอต่อใบอนุญาต (Extension Request Description)	Extended Work Open				Extended Work Close			
		ผู้ขออนุญาต (Requestor)	พนักงานเดินเครื่อง (Plant Opt.)	หัวหน้ากะ (Shift Leader)	เวลา (Time)	ผู้ขออนุญาต (Requestor)	พนักงานเดินเครื่อง (Plant Opt.)	หัวหน้ากะ (Shift Leader)	เวลา (Time)

การขอปิดการทำงานและปลดการล็อกและตัดพลังงาน (WORK CLOSURE AND TAG-OUT RELEASE)

ผู้ขออนุญาตอธิบายสภาพความพร้อมของเครื่องจักรหลังเสร็จสิ้นการซ่อมแซมแก้ไข (have checked the equipment and concluded that) ☐ พร้อมใช้งาน ☐ ไม่พร้อมใช้งาน						
ตรวจสอบและรายงานโดย: Verified and reported by: (Requestor)		วันที่ (Date)	August 30, 2025	เวลา (Time)	16.00	Work Completed
ปลดอุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน โดย Tag-Out Release Authorized by: (Shift Leader)		วันที่ (Date)	August 30, 2025	เวลา (Time)	16.00	
ตรวจสอบโดย: Checked by: (Plant Operator)		วันที่ (Date)	August 30, 2025	เวลา (Time)	16.00	
ปิดใบอนุญาต โดย: Work Permit Closed by: (Shift Leader)		วันที่ (Date)	August 30, 2025	เวลา (Time)	16.00	☒ Yes ☐ No




DATE	30-08-2025
TIME	08:00
PTW.ref	
Work order	

[illegible]

ภาคผนวก ข.31

แผนผังพื้นที่สีเขียว

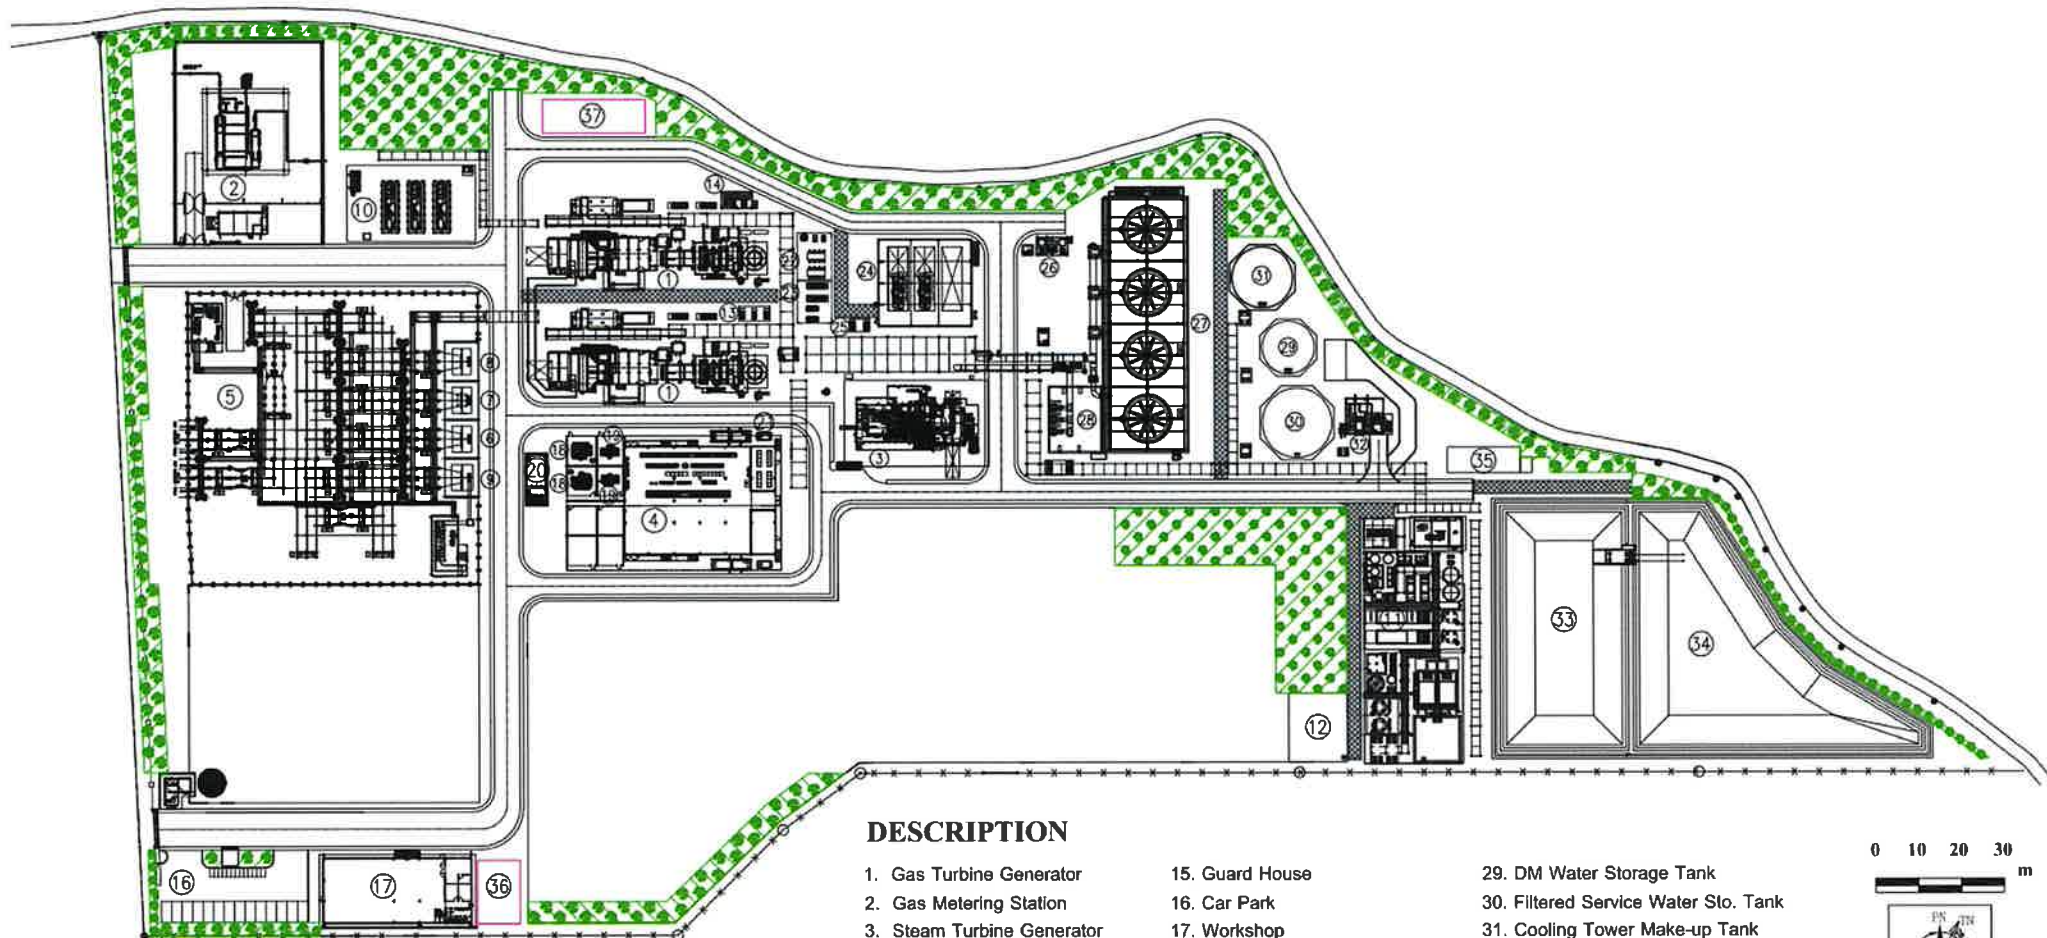

DESCRIPTION

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Gas Turbine Generator | 15. Guard House | 29. DM Water Storage Tank |
| 2. Gas Metering Station | 16. Car Park | 30. Filtered Service Water Sto. Tank |
| 3. Steam Turbine Generator | 17. Workshop | 31. Cooling Tower Make-up Tank |
| 4. Electrical & Control Building | 18. Station Transformer | 32. Fire Water Pumps |
| 5. Switchyard Area | 19. Aux Transformer | 33. Holding Pond |
| 6. GTG Transformer | 20. Oil Water Separator | 34. Raw Water Pond |
| 7. GTG Transformer | 21. Emergency Diesel Generator | 35. Emergency Pond |
| 8. STG Transformer | 22. Air Compressor | 36. Bike Park |
| 9. 22kV Transformer | 23. Cooling Water Pumps | 37. Lube Oil Storage |
| 10. Fuel Gas Compressor | 24. Chiller | |
| 11. Water Treatment Plant | 25. Chilled Water Pumps | |
| 12. Chemical Storage Area | 26. Cooling Tower Chemical Feed | |
| 13. Feed Water Pumps | 27. Cooling Tower | |
| 14. Flash Chamber | 28. Main Cooling Water Pumps | |

