ภาคผนวกที่ 3

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ 1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ลำดับที่ 2 ความเร็วและทิศทางลม

ลำดับที่ 3 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

ลำดับที่ 4 คุณภาพน้ำ

ลำดับที่ 5 ระดับเสียงโดยทั่วไป

ลำดับที่ 6 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

ลำดับที่ 7 ระดับเสียงในสถานประกอบการ

ลำดับที่ 8 ปริมาณเสียงสะสมติดตัวบุคคล

ลำดับที่ 9 การตรวจวัดปริมาณการรับสัมผัสสาร 1,3-Butadiene

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR095(1)-AR095(3)/12/25 Report No. 2512/144

90/1/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิติพันท์ เรืองรัมย์
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-4 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 9-25 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 26 ธันวาคม 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ เดือนธันวาคม 2568			ค่ามาตรฐาน
			1-2	2-3	3-4	
Total Suspended Particulate (mg/m^3)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	0.078	0.080	0.064	ไม่เกิน 0.33

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
26/12/68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR040(4)-AR040(7)/12/25 Report No. 2512/144

90/1/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิติพันท์ เรืองรัมย์
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4-8 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 9-25 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 26 ธันวาคม 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ เดือนธันวาคม 2568				ค่ามาตรฐาน
			4-5	5-6	6-7	7-8	
Total Suspended Particulate (mg/m^3)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	0.047	0.042	0.039	0.043	ไม่เกิน 0.33

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
26/12/68

-------- End of Report --------

F1208-3/21-01-23/AIR2512

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR082(1)-AR082(7)/12/25 Report No. 2512/144
90/1/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 9-25 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 26 ธันวาคม 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7 เดือนธันวาคม 2568							ค่ามาตรฐาน
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
Total Suspended Particulate (mg/m^3)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	0.025	0.027	0.075	0.045	0.028	0.029	0.030	ไม่เกิน 0.33

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
26/12/68

--------End of Report--------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR090(1)-AR090(7)/12/25 Report No. 2512/144
90/1/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 9-25 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 26 ธันวาคม 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณวัดเขาพระบาท เดือนธันวาคม 2568							ค่ามาตรฐาน
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
Total Suspended Particulate (mg/m^3)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	0.027	0.029	0.032	0.032	0.030	0.025	0.030	ไม่เกิน 0.33

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
26/12/68

--------End of Report--------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR091(1)-AR091(7)/12/25 Report No. 2512/144

90/1/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ผลิตไพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิติพันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 9-25 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 26 ธันวาคม 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง เดือนธันวาคม 2568							ค่ามาตรฐาน
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
Total Suspended Particulate (mg/m^3)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	0.025	0.050	0.025	0.078	0.038	0.028	0.034	ไม่เกิน 0.33

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
26/12/68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68_I

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ เดือนธันวาคม 2568							ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
10:00-11:00	0.0046	0.0037	0.0018	0.0038	0.0018	0.0018	0.0038	-
11:00-12:00	0.0041	*0.0153*	0.0019	0.0029	0.0017	0.0019	0.0020	-
12:00-13:00	0.0037	0.0140	0.0025	0.0023	0.0016	0.0019	0.0024	-
13:00-14:00	0.0035	0.0081	0.0019	0.0020	0.0015	0.0029	0.0024	-
14:00-15:00	0.0061	0.0093	0.0013	0.0026	0.0020	0.0032	0.0025	-
15:00-16:00	0.0247	0.0107	0.0014	0.0019	0.0019	0.0022	0.0064	-
16:00-17:00	*0.0253*	0.0099	0.0023	0.0018	0.0017	*0.0132*	0.0079	-
17:00-18:00	0.0064	0.0073	0.0032	0.0017	0.0018	0.0077	0.0101	-
18:00-19:00	0.0041	0.0038	0.0029	0.0017	0.0019	0.0044	*0.0164*	-
19:00-20:00	0.0029	0.0027	0.0018	0.0024	0.0019	0.0018	0.0037	-
20:00-21:00	0.0027	0.0027	0.0014	0.0021	0.0023	0.0017	0.0025	-
21:00-22:00	0.0027	0.0025	0.0015	0.0018	0.0025	0.0016	0.0021	-
22:00-23:00	0.0027	0.0025	0.0016	0.0043	0.0023	0.0017	0.0021	-
23:00-00:00	0.0027	0.0024	0.0015	0.0031	0.0024	0.0018	0.0019	-
00:00-01:00	0.0025	0.0021	0.0022	0.0032	0.0031	0.0018	0.0019	-
01:00-02:00	0.0025	0.0020	0.0025	0.0036	0.0030	0.0017	0.0026	-
02:00-03:00	0.0025	0.0023	0.0021	*0.0059*	0.0031	0.0016	0.0026	-
03:00-04:00	0.0027	0.0023	0.0020	0.0046	0.0022	0.0017	0.0037	-
04:00-05:00	0.0028	0.0030	0.0021	0.0033	0.0023	0.0024	0.0031	-
05:00-06:00	0.0027	0.0029	0.0052	0.0032	0.0043	0.0027	0.0026	-
06:00-07:00	0.0028	0.0030	*0.0058*	0.0024	0.0027	0.0027	0.0032	-
07:00-08:00	0.0035	0.0035	0.0038	0.0021	0.0034	0.0033	0.0038	-
08:00-09:00	0.0043	0.0045	0.0051	0.0040	*0.0046*	0.0029	0.0026	-
09:00-10:00	0.0044	0.0029	0.0054	0.0021	0.0026	0.0026	0.0020	-
Max 1 hr [ppm]	0.0253	0.0153	0.0058	0.0059	0.0046	0.0132	0.0164	ไม่เกิน 0.30[1] [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.0053	0.0051	0.0026	0.0029	0.0024	0.0030	0.0039	ไม่เกิน 0.12[2] [ppm]
Analyzer Data	Analyzer : SO_2			Brand : Thermo				-
	Model : 43i-BZSAB			Serial No. : CM06280010				

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง
ค่ามาตรฐาน[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16/12/68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7 เดือนธันวาคม 2568							ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
14:00-15:00	0.0021	0.0020	0.0016	0.0018	0.0019	0.0017	0.0018	-
15:00-16:00	0.0019	0.0019	0.0018	0.0021	0.0016	0.0019	0.0016	-
16:00-17:00	0.0021	0.0022	0.0017	0.0019	0.0018	0.0016	0.0017	-
17:00-18:00	0.0018	0.0019	0.0020	0.0020	0.0020	0.0018	0.0018	-
18:00-19:00	*0.0024*	0.0018	0.0017	0.0018	0.0016	0.0020	0.0020	-
19:00-20:00	0.0022	0.0020	0.0015	0.0021	0.0018	0.0017	*0.0022*	-
20:00-21:00	0.0017	0.0018	0.0018	*0.0023*	0.0020	0.0019	0.0019	-
21:00-22:00	0.0020	*0.0023*	0.0014	0.0018	*0.0024*	0.0018	0.0016	-
22:00-23:00	0.0016	0.0019	0.0016	0.0019	0.0021	0.0016	0.0015	-
23:00-00:00	0.0019	0.0017	0.0018	0.0016	0.0016	0.0018	0.0016	-
00:00-01:00	0.0015	0.0016	0.0017	0.0015	0.0015	0.0016	0.0015	-
01:00-02:00	0.0014	0.0014	0.0014	0.0017	0.0017	0.0014	0.0014	-
02:00-03:00	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0017	0.0017	-
03:00-04:00	0.0014	0.0015	0.0015	0.0017	0.0015	0.0015	0.0016	-
04:00-05:00	0.0015	0.0017	0.0017	0.0014	0.0018	0.0019	0.0017	-
05:00-06:00	0.0016	0.0015	0.0016	0.0016	0.0016	0.0017	0.0015	-
06:00-07:00	0.0018	0.0016	0.0015	0.0019	0.0019	0.0018	0.0016	-
07:00-08:00	0.0019	0.0018	0.0017	0.0017	0.0017	*0.0021*	0.0015	-
08:00-09:00	0.0021	0.0020	0.0018	0.0015	0.0016	0.0017	0.0017	-
09:00-10:00	0.0017	0.0016	0.0016	0.0018	0.0019	0.0015	0.0016	-
10:00-11:00	0.0016	0.0018	0.0017	0.0017	0.0016	0.0016	0.0019	-
11:00-12:00	0.0019	0.0020	0.0020	0.0020	0.0018	0.0018	0.0020	-
12:00-13:00	0.0017	0.0019	*0.0022*	0.0018	0.0017	0.0020	0.0018	-
13:00-14:00	0.0020	0.0017	0.0018	0.0020	0.0016	0.0019	0.0017	-
Max 1 hr [ppm]	0.0024	0.0023	0.0022	0.0023	0.0024	0.0021	0.0022	ไม่เกิน 0.30[1] [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.0018	0.0018	0.0017	0.0018	0.0018	0.0017	0.0017	ไม่เกิน 0.12[2] [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO_2-R03 Brand : API Model : 100E Serial No. : 3488							-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง
ค่ามาตรฐาน[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณวัดเขาพระบาท เดือนธันวาคม 2568							ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
10:00-11:00	0.0020	0.0020	0.0021	0.0018	0.0019	0.0019	0.0018	-
11:00-12:00	0.0021	0.0021	0.0020	0.0020	0.0021	0.0019	0.0020	-
12:00-13:00	0.0018	0.0019	0.0020	0.0019	0.0020	0.0020	0.0019	-
13:00-14:00	0.0018	0.0022	0.0021	0.0021	0.0022	0.0020	0.0018	-
14:00-15:00	0.0020	0.0019	0.0022	0.0021	0.0021	0.0021	0.0020	-
15:00-16:00	0.0019	0.0020	0.0020	0.0020	*0.0024*	0.0019	0.0018	-
16:00-17:00	0.0017	0.0018	0.0019	0.0021	0.0023	0.0020	0.0019	-
17:00-18:00	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0021	0.0020	0.0020	-
18:00-19:00	0.0021	*0.0023*	0.0022	0.0021	0.0020	0.0018	0.0019	-
19:00-20:00	0.0020	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019	0.0020	0.0019	-
20:00-21:00	0.0018	0.0020	0.0022	0.0019	0.0019	0.0019	0.0018	-
21:00-22:00	0.0019	0.0019	0.0020	0.0020	0.0020	0.0018	0.0019	-
22:00-23:00	0.0016	0.0018	0.0022	0.0018	0.0018	0.0017	0.0018	-
23:00-00:00	0.0015	0.0020	0.0020	0.0019	0.0017	0.0020	0.0019	-
00:00-01:00	0.0018	0.0018	0.0019	0.0018	0.0020	0.0019	0.0019	-
01:00-02:00	0.0019	0.0017	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0018	-
02:00-03:00	0.0017	0.0020	0.0018	0.0018	0.0020	0.0020	0.0018	-
03:00-04:00	0.0020	0.0019	0.0019	0.0019	0.0022	0.0018	0.0017	-
04:00-05:00	0.0019	0.0019	0.0020	0.0021	0.0021	0.0018	0.0019	-
05:00-06:00	0.0021	0.0021	0.0022	0.0019	0.0023	0.0000	0.0020	-
06:00-07:00	*0.0022*	0.0019	0.0021	*0.0022*	0.0021	0.0020	0.0020	-
07:00-08:00	0.0020	0.0020	*0.0023*	0.0019	0.0020	*0.0022*	0.0019	-
08:00-09:00	0.0018	0.0019	0.0021	0.0018	0.0022	0.0021	*0.0021*	-
09:00-10:00	0.0019	0.0018	0.0022	0.0021	0.0023	0.0019	0.0019	-
Max 1 hr [ppm]	0.0022	0.0023	0.0023	0.0022	0.0024	0.0022	0.0021	ไม่เกิน 0.30[1] [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.0019	0.0020	0.0021	0.0020	0.0021	0.0019	0.0019	ไม่เกิน 0.12[2] [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO_2-R06 Brand : API Model : 100E Serial No. : 066							-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง
ค่ามาตรฐาน[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง เดือนธันวาคม 2568							ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
12:00-13:00	0.0023	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0022	*0.0025*	-
13:00-14:00	0.0025	0.0018	*0.0025*	0.0020	0.0018	0.0014	0.0022	-
14:00-15:00	0.0022	0.0020	0.0024	0.0018	0.0020	0.0020	0.0019	-
15:00-16:00	0.0020	0.0022	0.0022	0.0019	0.0022	0.0018	0.0023	-
16:00-17:00	0.0023	0.0021	0.0021	0.0020	0.0021	0.0019	0.0020	-
17:00-18:00	0.0026	0.0023	0.0019	0.0021	0.0022	0.0017	0.0024	-
18:00-19:00	0.0024	0.0020	0.0020	0.0019	0.0019	0.0022	0.0021	-
19:00-20:00	0.0022	0.0022	0.0018	0.0018	0.0020	0.0020	0.0022	-
20:00-21:00	0.0021	0.0019	0.0021	0.0020	0.0018	0.0021	0.0020	-
21:00-22:00	0.0020	0.0018	0.0019	0.0017	0.0017	0.0022	0.0023	-
22:00-23:00	0.0018	0.0021	0.0020	0.0016	0.0020	0.0020	0.0022	-
23:00-00:00	0.0019	0.0020	0.0014	0.0017	0.0017	0.0021	0.0020	-
00:00-01:00	0.0020	0.0019	0.0019	0.0018	0.0019	0.0019	0.0019	-
01:00-02:00	0.0019	0.0020	0.0017	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	-
02:00-03:00	0.0017	0.0018	0.0016	0.0019	0.0018	0.0017	0.0021	-
03:00-04:00	0.0020	0.0019	0.0017	0.0020	0.0018	0.0015	0.0019	-
04:00-05:00	0.0023	0.0021	0.0018	0.0022	0.0020	0.0018	0.0020	-
05:00-06:00	0.0024	0.0021	0.0021	*0.0024*	0.0021	0.0020	0.0022	-
06:00-07:00	0.0026	0.0023	0.0019	0.0022	0.0022	0.0021	0.0024	-
07:00-08:00	*0.0027*	0.0022	0.0020	0.0020	0.0024	*0.0023*	0.0023	-
08:00-09:00	0.0025	*0.0024*	0.0022	0.0018	*0.0026*	0.0020	0.0020	-
09:00-10:00	0.0024	0.0019	0.0024	0.0017	0.0023	0.0017	0.0021	-
10:00-11:00	0.0022	0.0021	0.0022	0.0020	0.0025	0.0020	0.0022	-
11:00-12:00	0.0020	0.0016	0.0023	0.0019	0.0024	0.0022	0.0018	-
Max 1 hr [ppm]	**0.0027**	**0.0024**	**0.0025**	**0.0024**	**0.0026**	**0.0023**	**0.0025**	ไม่เกิน 0.30[1] [ppm]
Average 24 hr [ppm]	**0.0022**	**0.0020**	**0.0020**	**0.0019**	**0.0021**	**0.0019**	**0.0021**	ไม่เกิน 0.12[2] [ppm]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO_2-B10 Brand : Thermo Model : 43C Serial No. : 43C-69604-364							-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง
ค่ามาตรฐาน[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Datn Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68_I
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ เดือนธันวาคม 2568							ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
10:00-11:00	0.0216	0.0099	0.0152	0.0073	0.0063	0.0033	0.0085	-
11:00-12:00	0.0049	*0.0484*	0.0112	0.0071	0.0050	0.0026	0.0064	-
12:00-13:00	0.0017	0.0375	0.0153	0.0130	0.0067	0.0000	0.0010	-
13:00-14:00	0.0018	0.0299	0.0044	0.0073	0.0061	0.0007	0.0000	-
14:00-15:00	0.0186	0.0315	0.0010	0.0112	0.0078	0.0009	0.0000	-
15:00-16:00	*0.0642*	0.0375	0.0178	0.0095	0.0106	0.0000	0.0141	-
16:00-17:00	0.0511	0.0011	*0.0569*	0.0126	0.0073	0.0151	0.0132	-
17:00-18:00	0.0019	0.0025	0.0214	0.0120	0.0107	0.0099	0.0180	-
18:00-19:00	0.0321	0.0315	0.0294	*0.0142*	*0.0130*	*0.0233*	*0.0243*	-
19:00-20:00	0.0372	0.0390	0.0364	0.0111	0.0107	0.0176	0.0224	-
20:00-21:00	0.0241	0.0363	0.0267	0.0072	0.0102	0.0205	0.0207	-
21:00-22:00	0.0184	0.0235	0.0217	0.0057	0.0088	0.0166	0.0159	-
22:00-23:00	0.0208	0.0178	0.0117	0.0058	0.0075	0.0161	0.0107	-
23:00-00:00	0.0136	0.0099	0.0086	0.0031	0.0046	0.0138	0.0063	-
00:00-01:00	0.0176	0.0106	0.0045	0.0040	0.0041	0.0108	0.0040	-
01:00-02:00	0.0060	0.0068	0.0025	0.0050	0.0031	0.0071	0.0039	-
02:00-03:00	0.0045	0.0041	0.0029	0.0067	0.0013	0.0053	0.0032	-
03:00-04:00	0.0075	0.0067	0.0020	0.0065	0.0014	0.0023	0.0065	-
04:00-05:00	0.0096	0.0099	0.0032	0.0014	0.0023	0.0051	0.0068	-
05:00-06:00	0.0118	0.0160	0.0057	0.0046	0.0066	0.0081	0.0149	-
06:00-07:00	0.0155	0.0198	0.0082	0.0100	0.0129	0.0086	0.0180	-
07:00-08:00	0.0176	0.0259	0.0105	0.0069	0.0100	0.0101	0.0176	-
08:00-09:00	0.0205	0.0217	0.0098	0.0080	0.0092	0.0074	0.0121	-
09:00-10:00	0.0202	0.0205	0.0098	0.0058	0.0065	0.0077	0.0086	-
Max 1 hr [ppm]	**0.0642**	**0.0484**	**0.0569**	**0.0142**	**0.0130**	**0.0233**	**0.0243**	ไม่เกิน 0.17 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	**0.0185**	**0.0208**	**0.0140**	**0.0078**	**0.0072**	**0.0089**	**0.0107**	-
Analyzer Data	Analyzer : NO / NO_2 / NO_x Brand : Thermo Model : 42I-BZMSDCA Serial No. : 1170530044							-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Datn Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7 เดือนธันวาคม 2568							ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
14:00-15:00	0.0135	0.0129	0.0141	0.0128	0.0129	0.0141	0.0126	-
15:00-16:00	0.0137	0.0137	0.0127	0.0135	0.0112	0.0152	0.0134	-
16:00-17:00	0.0128	0.0118	0.0138	0.0118	0.0124	0.0138	0.0125	-
17:00-18:00	0.0112	0.0126	0.0124	0.0121	0.0137	0.0150	0.0141	-
18:00-19:00	0.0120	0.0132	0.0133	0.0148	0.0149	0.0136	0.0132	-
19:00-20:00	0.0112	0.0123	0.0120	0.0142	0.0155	0.0147	0.0127	-
20:00-21:00	0.0117	0.0135	0.0113	0.0124	0.0121	0.0130	0.0116	-
21:00-22:00	0.0098	0.0147	0.0134	0.0135	0.0133	0.0123	0.0112	-
22:00-23:00	0.0104	0.0125	0.0123	0.0113	0.0126	0.0132	0.0126	-
23:00-00:00	0.0095	0.0118	0.0145	0.0102	0.0098	0.0092	0.0114	-
00:00-01:00	0.0107	0.0105	0.0108	0.0095	0.0108	0.0096	0.0093	-
01:00-02:00	0.0108	0.0099	0.0094	0.0087	0.0104	0.0087	0.0119	-
02:00-03:00	0.0112	0.0092	0.0102	0.0093	0.0116	0.0081	0.0091	-
03:00-04:00	0.0133	0.0106	0.0098	0.0101	0.0151	0.0094	0.0086	-
04:00-05:00	0.0149	0.0117	0.0120	0.0099	0.0094	0.0104	0.0098	-
05:00-06:00	0.0132	0.0093	0.0114	0.0117	0.0122	0.0129	0.0116	-
06:00-07:00	0.0145	0.0126	0.0128	0.0127	0.0130	0.0118	0.0111	-
07:00-08:00	0.0162	0.0142	0.0133	0.0132	0.0128	0.0126	0.0123	-
08:00-09:00	***0.0171***	0.0135	0.0141	0.0154	0.0143	0.0149	0.0145	-
09:00-10:00	0.0159	***0.0164***	0.0139	***0.0181***	0.0139	***0.0165***	0.0158	-
10:00-11:00	0.0121	0.0160	0.0152	0.0172	0.0152	0.0152	0.0167	-
11:00-12:00	0.0156	0.0143	0.0163	0.0166	***0.0168***	0.0144	***0.0183***	-
12:00-13:00	0.0136	0.0122	***0.0175***	0.0141	0.0140	0.0129	0.0146	-
13:00-14:00	0.0127	0.0134	0.0133	0.0137	0.0131	0.0138	0.0139	-
Max 1 hr [ppm]	**0.0171**	**0.0164**	**0.0175**	**0.0181**	**0.0168**	**0.0165**	**0.0183**	ไม่เกิน 0.17 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	**0.0128**	**0.0126**	**0.0129**	**0.0128**	**0.0130**	**0.0127**	**0.0126**	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_X-R02 Brand : API Model : 200E Serial No. : 2285							-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Datin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณวัดเขาพระบาท เดือนธันวาคม 2568							ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
10:00-11:00	0.0145	0.0208	0.0166	0.0178	0.0196	0.0172	0.0197	-
11:00-12:00	0.0126	0.0224	0.0187	0.0185	0.0185	0.0185	0.0202	-
12:00-13:00	0.0153	***0.0244***	0.0229	0.0194	0.0174	0.0162	0.0196	-
13:00-14:00	0.0179	0.0235	***0.0235***	0.0202	0.0160	0.0178	0.0205	-
14:00-15:00	0.0197	0.0226	0.0229	***0.0232***	0.0153	0.0185	***0.0228***	-
15:00-16:00	***0.0239***	0.0195	0.0204	0.0210	0.0166	0.0166	0.0210	-
16:00-17:00	0.0218	0.0191	0.0191	0.0199	0.0182	0.0157	0.0199	-
17:00-18:00	0.0207	0.0172	0.0187	0.0180	0.0180	0.0160	0.0185	-
18:00-19:00	0.0184	0.0165	0.0170	0.0161	0.0171	0.0154	0.0161	-
19:00-20:00	0.0161	0.0147	0.0163	0.0156	0.0165	0.0149	0.0142	-
20:00-21:00	0.0147	0.0152	0.0155	0.0144	0.0167	0.0152	0.0133	-
21:00-22:00	0.0140	0.0149	0.0142	0.0134	0.0154	0.0137	0.0136	-
22:00-23:00	0.0132	0.0125	0.0139	0.0130	0.0149	0.0143	0.0128	-
23:00-00:00	0.0101	0.0123	0.0131	0.0123	0.0128	0.0135	0.0120	-
00:00-01:00	0.0123	0.0117	0.0126	0.0117	0.0124	0.0123	0.0107	-
01:00-02:00	0.0117	0.0129	0.0124	0.0104	0.0111	0.0112	0.0116	-
02:00-03:00	0.0114	0.0122	0.0111	0.0112	0.0136	0.0120	0.0124	-
03:00-04:00	0.0122	0.0135	0.0117	0.0127	0.0133	0.0125	0.0128	-
04:00-05:00	0.0146	0.0147	0.0128	0.0132	0.0148	0.0130	0.0133	-
05:00-06:00	0.0160	0.0156	0.0135	0.0140	0.0152	0.0192	0.0152	-
06:00-07:00	0.0176	0.0160	0.0140	0.0153	0.0195	0.0208	0.0149	-
07:00-08:00	0.0182	0.0157	0.0144	0.0161	0.0224	0.0220	0.0145	-
08:00-09:00	0.0193	0.0165	0.0168	0.0170	***0.0240***	***0.0231***	0.0158	-
09:00-10:00	0.0190	0.0174	0.0174	0.0175	0.0223	0.0209	0.0151	-
Max 1 hr [ppm]	**0.0239**	**0.0244**	**0.0235**	**0.0232**	**0.0240**	**0.0231**	**0.0228**	ไม่เกิน 0.17 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	**0.0161**	**0.0167**	**0.0162**	**0.0159**	**0.0167**	**0.0163**	**0.0158**	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_X-R01 Brand : API Model : 200E Serial No. : 769							-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Datin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง เดือนธันวาคม 2568							ค่ามาตรฐาน
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
12:00-13:00	0.0194	0.0161	0.0208	0.0174	0.0199	0.0209	0.0172	-
13:00-14:00	0.0202	0.0195	0.0220	0.0192	0.0191	0.0197	0.0180	-
14:00-15:00	0.0182	0.0237	0.0247	0.0199	0.0205	0.0186	0.0163	-
15:00-16:00	0.0204	*0.0248*	*0.0262*	0.0185	0.0184	0.0180	0.0167	-
16:00-17:00	0.0236	0.0229	0.0250	0.0179	0.0197	0.0163	0.0179	-
17:00-18:00	*0.0255*	0.0217	0.0225	0.0172	0.0180	0.0158	0.0153	-
18:00-19:00	0.0248	0.0198	0.0186	0.0166	0.0172	0.0143	0.0161	-
19:00-20:00	0.0227	0.0174	0.0172	0.0159	0.0169	0.0140	0.0145	-
20:00-21:00	0.0191	0.0163	0.0180	0.0158	0.0155	0.0137	0.0142	-
21:00-22:00	0.0182	0.0160	0.0169	0.0155	0.0146	0.0125	0.0136	-
22:00-23:00	0.0165	0.0166	0.0157	0.0150	0.0151	0.0138	0.0131	-
23:00-00:00	0.0150	0.0154	0.0140	0.0141	0.0153	0.0144	0.0129	-
00:00-01:00	0.0136	0.0138	0.0127	0.0136	0.0117	0.0136	0.0124	-
01:00-02:00	0.0130	0.0135	0.0115	0.0125	0.0131	0.0141	0.0127	-
02:00-03:00	0.0124	0.0127	0.0120	0.0129	0.0122	0.0132	0.0160	-
03:00-04:00	0.0119	0.0119	0.0136	0.0139	0.0124	0.0159	0.0180	-
04:00-05:00	0.0126	0.0128	0.0141	0.0147	0.0139	0.0167	0.0188	-
05:00-06:00	0.0143	0.0135	0.0152	0.0169	0.0174	0.0209	0.0207	-
06:00-07:00	0.0163	0.0141	0.0177	0.0182	0.0188	0.0231	0.0215	-
07:00-08:00	0.0177	0.0157	0.0180	0.0202	0.0215	*0.0250*	0.0236	-
08:00-09:00	0.0181	0.0172	0.0190	0.0230	0.0249	0.0232	*0.0245*	-
09:00-10:00	0.0187	0.0176	0.0192	*0.0254*	*0.0267*	0.0211	0.0220	-
10:00-11:00	0.0162	0.0187	0.0185	0.0230	0.0251	0.0190	0.0190	-
11:00-12:00	0.0159	0.0192	0.0169	0.0217	0.0238	0.0186	0.0177	-
Max 1 hr [ppm]	0.0255	0.0248	0.0262	0.0254	0.0267	0.0250	0.0245	ไม่เกิน 0.17 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.0177	0.0171	0.0179	0.0175	0.0180	0.0174	0.0172	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_X-R06 Brand : API Model : 200E Serial No. : 4466							-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR185/07/25
90/1/68

Report No. 2507/273

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 กรกฎาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 17 กรกฎาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 17-31 กรกฎาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 1 สิงหาคม 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณอาคารสำนักงานบริษัทฯ (อาคาร 10 ปี)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
1/08/68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR193/07/25
90/1/68

Report No. 2507/273

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16-17 กรกฎาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	17 กรกฎาคม 2568
			วันที่วิเคราะห์	:	17-31 กรกฎาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	1 สิงหาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายอนุชา สมใจ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
1/08/68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR189/07/25
90/1/68

Report No. 2507/273

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16-17 กรกฎาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	17 กรกฎาคม 2568
			วันที่วิเคราะห์	:	17-31 กรกฎาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	1 สิงหาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายอนุชา สมใจ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
1/08/68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR088/08/25
90/1/68

Report No. 2508/256

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	13-14 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	14 สิงหาคม 2568
			วันที่วิเคราะห์	:	14-27 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	28 สิงหาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์		วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณอาคารสำนักงานบริษัทฯ (อาคาร 10 ปี)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene	($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
23/08/68

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR096/08/25
90/1/68

Report No. 2508/256

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	13-14 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	14 สิงหาคม 2568
			วันที่วิเคราะห์	:	14-27 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	28 สิงหาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์		วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene	($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
28/08/68

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR092/08/25
90/1/68

Report No. 2508/256

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	13-14 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	14 สิงหาคม 2568
			วันที่วิเคราะห์	:	14-27 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	28 สิงหาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
28/08/68

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR082/09/25
90/1/68

Report No. 2509/182

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	10-11 กันยายน 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	15 กันยายน 2568
			วันที่วิเคราะห์	:	15-26 กันยายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	29 กันยายน 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณอาคารสำนักงานบริษัทฯ (อาคาร 10 ปี)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
29/09/68

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR090/09/25 Report No. 2509/182
90/1/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	10-11 กันยายน 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	15 กันยายน 2568
			วันที่วิเคราะห์	:	15-26 กันยายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	29 กันยายน 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
29/09/68

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR086/09/25 Report No. 2509/182
90/1/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	10-11 กันยายน 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	15 กันยายน 2568
			วันที่วิเคราะห์	:	15-26 กันยายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	29 กันยายน 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
29/09/68

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR197/10/25
90/1/68

Report No. 2510/176

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	8-9 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	9 ตุลาคม 2568
			วันที่วิเคราะห์	:	9-24 ตุลาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	27 ตุลาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณอาคารสำนักงานบริษัทฯ (อาคาร 10 ปี)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
27/10/68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR205/10/25
90/1/68

Report No. 2510/176

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	8-9 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	9 ตุลาคม 2568
			วันที่วิเคราะห์	:	9-24 ตุลาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	27 ตุลาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
27/10/68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR201/10/25
90/1/68

Report No. 2510/176

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8-9 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 9 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 9-24 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 27 ตุลาคม 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
27/10/68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR153/11/25
90/1/68

Report No. 2511/271

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤศจิกายน 2568
วันที่วิเคราะห์ : 13-26 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 27 พฤศจิกายน 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณอาคารสำนักงานบริษัทฯ (อาคาร 10 ปี)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
27/11/68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR161/11/25 Report No. 2511/271
90/1/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	12-13 พฤศจิกายน 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	13 พฤศจิกายน 2568
			วันที่วิเคราะห์	:	13-26 พฤศจิกายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	27 พฤศจิกายน 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
27 / 11 / 68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR157/11/25 Report No. 2511/271
90/1/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	12-13 พฤศจิกายน 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	13 พฤศจิกายน 2568
			วันที่วิเคราะห์	:	13-26 พฤศจิกายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	27 พฤศจิกายน 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
27 / 11 / 68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR078/12/25
90/1/68

Report No. 2512/144_1

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	8-9 ธันวาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	9 ธันวาคม 2568
			วันที่วิเคราะห์	:	9-25 ธันวาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	26 ธันวาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์		วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณอาคารสำนักงานบริษัทฯ (อาคาร 10 ปี)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene	($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
26/12/68

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR085/12/25
90/1/68

Report No. 2512/144_1

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	8-9 ธันวาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	9 ธันวาคม 2568
			วันที่วิเคราะห์	:	9-25 ธันวาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	26 ธันวาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์		วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene	($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
26/12/68

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR081/12/25
90/1/68

Report No. 2512/144_1

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	8-9 ธันวาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	9 ธันวาคม 2568
			วันที่วิเคราะห์	:	9-25 ธันวาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	26 ธันวาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
26/12/68

--------End of Report--------

ความเร็วและทิศทางลม

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68_I
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	26.786	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	16.071	-	-	-	-
NE (34°-56°)	14.286	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	1.190	-	-	-	-
E (79°-102°)	0.595	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	7.143	1.786	-	-	-
SE (124°-146°)	4.167	1.786	-	-	-
SSE (146°-169°)	1.786	-	-	-	-
S (169°-191°)	0.595	0.595	-	-	-
SSW (191°-214°)	1.786	-	-	-	-
SW (214°-236°)	0.595	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	2.381	-	-	-	-
W (259°-281°)	1.190	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	1.786	-	-	-	-
NW (304°-326°)	3.571	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	9.524	-	-	-	-
Total	93.452	4.167	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	2.381				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Datin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68_I
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ											
	เดือนธันวาคม 2568											
	1-2			2-3			3-4			4-5		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
10:00-11:00	0.5	1.8	WNW	0.3	1.1	W	1.1	4.0	NW	1.1	4.0	NNE
11:00-12:00	0.9	3.2	SE	1.4	5.0	SE	1.0	3.6	NNW	0.8	2.9	NNE
12:00-13:00	1.5	5.4	ESE	1.7	6.1	ESE	0.9	3.2	ESE	0.8	2.9	NNE
13:00-14:00	1.9	6.8	ESE	1.7	6.1	SE	1.4	5.0	ESE	0.6	2.2	NE
14:00-15:00	1.9	6.8	SE	1.4	5.0	SE	2.0	7.2	ESE	0.8	2.9	NNE
15:00-16:00	1.2	4.3	SE	1.6	5.8	SE	2.0	7.2	SE	0.7	2.5	NE
16:00-17:00	0.9	3.2	SSE	1.6	5.8	SSW	1.4	5.0	SE	0.5	1.8	NE
17:00-18:00	1.3	4.7	SSW	1.4	5.0	SSW	0.6	2.2	SSE	0.4	1.4	NE
18:00-19:00	0.5	1.8	WSW	0.4	1.4	SW	0.2	0.7	-	0.3	1.1	NE
19:00-20:00	0.3	1.1	NE	0.3	1.1	NE	0.3	1.1	NE	0.5	1.8	N
20:00-21:00	0.3	1.1	N	0.3	1.1	NE	0.3	1.1	NE	0.3	1.1	NNE
21:00-22:00	0.6	2.2	N	0.4	1.4	NNE	0.3	1.1	N	0.3	1.1	NE
22:00-23:00	0.4	1.4	N	0.5	1.8	N	0.7	2.5	N	0.8	2.9	N
23:00-00:00	0.6	2.2	N	0.5	1.8	N	0.9	3.2	N	0.7	2.5	NNE
00:00-01:00	0.6	2.2	NNE	0.5	1.8	NNE	1.3	4.7	N	0.9	3.2	NNE
01:00-02:00	0.9	3.2	N	0.5	1.8	N	1.4	5.0	N	0.9	3.2	NNE
02:00-03:00	1.1	4.0	N	0.7	2.5	NNW	1.1	4.0	N	1.0	3.6	NNE
03:00-04:00	1.1	4.0	N	0.8	2.9	N	1.2	4.3	N	0.9	3.2	NNE
04:00-05:00	0.9	3.2	N	0.9	3.2	N	1.4	5.0	N	1.0	3.6	NNW
05:00-06:00	1.0	3.6	NNW	0.5	1.8	NNW	1.2	4.3	N	1.0	3.6	N
06:00-07:00	0.4	1.4	N	0.3	1.1	W	1.4	5.0	N	0.4	1.4	NE
07:00-08:00	0.4	1.4	NW	0.2	0.7	-	1.1	4.0	N	0.4	1.4	NNE
08:00-09:00	0.6	2.2	NNW	0.7	2.5	NNW	0.8	2.9	N	0.4	1.4	NNE
09:00-10:00	0.7	2.5	NW	1.0	3.6	NNW	1.0	3.6	N	0.4	1.4	NNE
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	25.3			25.9			27.5			28.0		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	756.69			756.84			756.94			757.94		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Datin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68_I
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ								
	เดือนธันวาคม 2568								
	5-6			6-7			7-8		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
10:00-11:00	0.5	1.8	NE	0.3	1.1	ENE	1.0	3.6	NNE
11:00-12:00	0.6	2.2	NE	0.3	1.1	E	0.6	2.2	NE
12:00-13:00	0.6	2.2	NE	1.2	4.3	ESE	1.1	4.0	ESE
13:00-14:00	0.4	1.4	NE	0.8	2.9	ESE	1.3	4.7	ESE
14:00-15:00	0.4	1.4	NNE	0.6	2.2	ESE	1.3	4.7	ESE
15:00-16:00	0.4	1.4	NE	1.6	5.8	ESE	1.8	6.5	S
16:00-17:00	0.4	1.4	NNE	0.9	3.2	SE	1.5	5.4	ESE
17:00-18:00	0.7	2.5	N	0.8	2.9	S	1.1	4.0	ESE
18:00-19:00	0.4	1.4	N	0.3	1.1	WSW	0.3	1.1	SSE
19:00-20:00	0.6	2.2	NNW	0.3	1.1	WSW	0.2	0.7	-
20:00-21:00	0.4	1.4	N	0.4	1.4	NNE	0.4	1.4	ENE
21:00-22:00	0.7	2.5	N	0.3	1.1	NE	0.3	1.1	NNE
22:00-23:00	0.9	3.2	NNW	0.4	1.4	NE	0.4	1.4	NNE
23:00-00:00	1.2	4.3	N	0.5	1.8	NE	0.7	2.5	N
00:00-01:00	1.1	4.0	NNW	0.5	1.8	NE	1.0	3.6	NNW
01:00-02:00	1.0	3.6	NNW	0.4	1.4	NNE	1.0	3.6	NNW
02:00-03:00	1.2	4.3	N	0.6	2.2	N	1.1	4.0	N
03:00-04:00	0.9	3.2	NW	1.1	4.0	NNW	0.6	2.2	NNE
04:00-05:00	1.0	3.6	NW	1.3	4.7	N	0.5	1.8	NNE
05:00-06:00	0.8	2.9	WNW	0.6	2.2	N	0.4	1.4	WNW
06:00-07:00	1.1	4.0	WSW	0.7	2.5	N	0.4	1.4	NNW
07:00-08:00	0.7	2.5	NW	0.6	2.2	N	0.4	1.4	N
08:00-09:00	0.4	1.4	N	0.2	0.7	-	0.4	1.4	NNE
09:00-10:00	0.3	1.1	NNE	0.4	1.4	NE	0.5	1.8	NE
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	26.4			26.0			25.8		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	758.37			758.22			758.28		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68_I
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

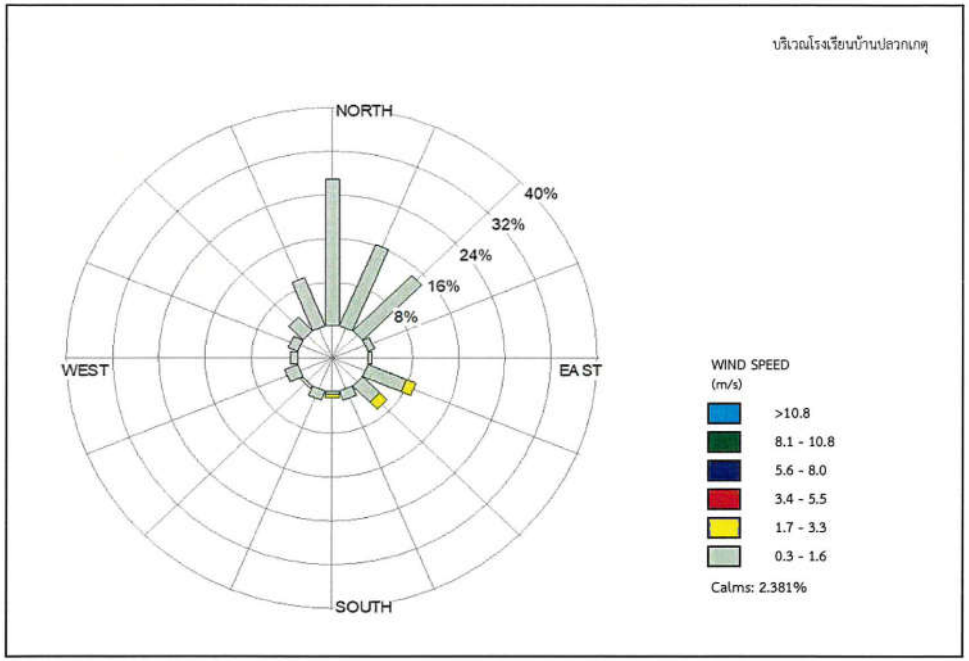

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	26.786	2.381	-	-	-
NNE (11°-34°)	5.357	-	-	-	-
NE (34°-56°)	11.310	0.595	-	-	-
ENE (56°-79°)	4.762	-	-	-	-
E (79°-102°)	2.976	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	2.381	0.595	-	-	-
SE (124°-146°)	4.167	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	2.976	-	-	-	-
S (169°-191°)	3.571	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	3.571	-	-	-	-
SW (214°-236°)	2.976	1.786	-	-	-
WSW (236°-259°)	2.381	-	-	-	-
W (259°-281°)	0.595	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	4.762	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	6.548	0.595	-	-	-
Total	85.119	5.952	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	8.929				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7 เดือนธันวาคม 2568											
	1-2			2-3			3-4			4-5		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
14:00-15:00	0.4	1.6	NE	1.3	4.8	N	0.9	3.2	N	0.9	3.2	NE
15:00-16:00	0.9	3.2	N	0.9	3.2	N	1.3	4.8	N	1.3	4.8	NE
16:00-17:00	0.4	1.6	N	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	NNE	0.9	3.2	NNE
17:00-18:00	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	NE	1.3	4.8	NNE	0.4	1.6	N
18:00-19:00	0.9	3.2	NNE	0.9	3.2	N	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	ESE
19:00-20:00	0.9	3.2	N	0.9	3.2	N	0.9	3.2	N	0.9	3.2	E
20:00-21:00	1.3	4.8	N	0.2	0.8	-	0.4	1.6	N	0.4	1.6	E
21:00-22:00	0.4	1.6	NE	0.2	0.8	-	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	SE
22:00-23:00	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	ENE	0.9	3.2	N	0.9	3.2	N
23:00-00:00	0.9	3.2	N	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	NNE	0.4	1.6	NE
00:00-01:00	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	N	0.4	1.6	NNE
01:00-02:00	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	E	0.9	3.2	N	0.9	3.2	N
02:00-03:00	0.4	1.6	N	1.3	4.8	SSW	0.4	1.6	ENE	0.9	3.2	N
03:00-04:00	0.9	3.2	N	0.4	1.6	S	0.9	3.2	N	0.4	1.6	N
04:00-05:00	0.2	0.8	-	0.9	3.2	S	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	NE
05:00-06:00	0.2	0.8	-	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	ESE
06:00-07:00	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	E
07:00-08:00	0.2	0.8	-	0.4	1.6	SSW	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	SSE
08:00-09:00	0.2	0.8	-	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	W	1.3	4.8	SE
09:00-10:00	0.9	3.2	N	0.4	1.6	ENE	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	SE
10:00-11:00	0.4	1.6	N	1.3	4.8	ENE	0.9	3.2	N	1.3	4.8	ENE
11:00-12:00	0.9	3.2	NNE	1.3	4.8	E	0.4	1.6	N	0.9	3.2	NE
12:00-13:00	0.9	3.2	N	0.9	3.2	NE	1.3	4.8	NW	1.3	4.8	N
13:00-14:00	1.3	4.8	ENE	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	N	1.8	6.4	N
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	28.0			29.2			31.7			33.6		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	753.71			754.21			754.35			755.89		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้มมีฝนตก			ฟ้าครึ้มมีฝนตก			ฟ้าครึ้มมีฝนตก		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7 เดือนธันวาคม 2568								
	5-6			6-7			7-8		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
14:00-15:00	0.9	3.2	NNE	0.4	1.6	N	1.3	4.8	SSE
15:00-16:00	0.9	3.2	N	0.9	3.2	N	1.3	4.8	WSW
16:00-17:00	1.8	6.4	N	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	WSW
17:00-18:00	1.3	4.8	NNW	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	SW
18:00-19:00	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	N	1.8	6.4	SW
19:00-20:00	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	N	0.9	3.2	SSW
20:00-21:00	1.8	6.4	N	1.8	6.4	NNW	0.2	0.8	-
21:00-22:00	0.2	0.8	-	1.3	4.8	NNW	0.4	1.6	SW
22:00-23:00	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	S	0.2	0.8	-
23:00-00:00	0.9	3.2	N	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	SW
00:00-01:00	0.4	1.6	N	0.2	0.8	-	0.9	3.2	SSW
01:00-02:00	0.2	0.8	-	0.2	0.8	-	0.4	1.6	SSW
02:00-03:00	0.9	3.2	NNE	0.9	3.2	NNW	1.3	4.8	S
03:00-04:00	0.9	3.2	N	0.4	1.6	NW	1.8	6.4	SW
04:00-05:00	2.2	8	N	0.4	1.6	NNW	1.3	4.8	S
05:00-06:00	1.8	6.4	NE	1.3	4.8	N	1.3	4.8	S
06:00-07:00	1.3	4.8	N	0.2	0.8	-	0.9	3.2	SW
07:00-08:00	0.2	0.8	-	0.9	3.2	NNW	0.2	0.8	-
08:00-09:00	1.3	4.8	NW	0.9	3.2	N	0.9	3.2	SSE
09:00-10:00	0.9	3.2	N	0.4	1.6	ENE	0.9	3.2	SE
10:00-11:00	0.9	3.2	N	0.9	3.2	ESE	1.3	4.8	ENE
11:00-12:00	1.3	4.8	NNW	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	N
12:00-13:00	0.9	3.2	NNW	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	ESE
13:00-14:00	0.9	3.2	NW	1.8	6.4	SW	1.3	4.8	SE
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	31.4			30.4			28.8		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	755.80			755.65			755.80		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าครึ้มมีฝนตก			ฟ้าครึ้มมีฝนตก			ฟ้าครึ้มมีฝนตก		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

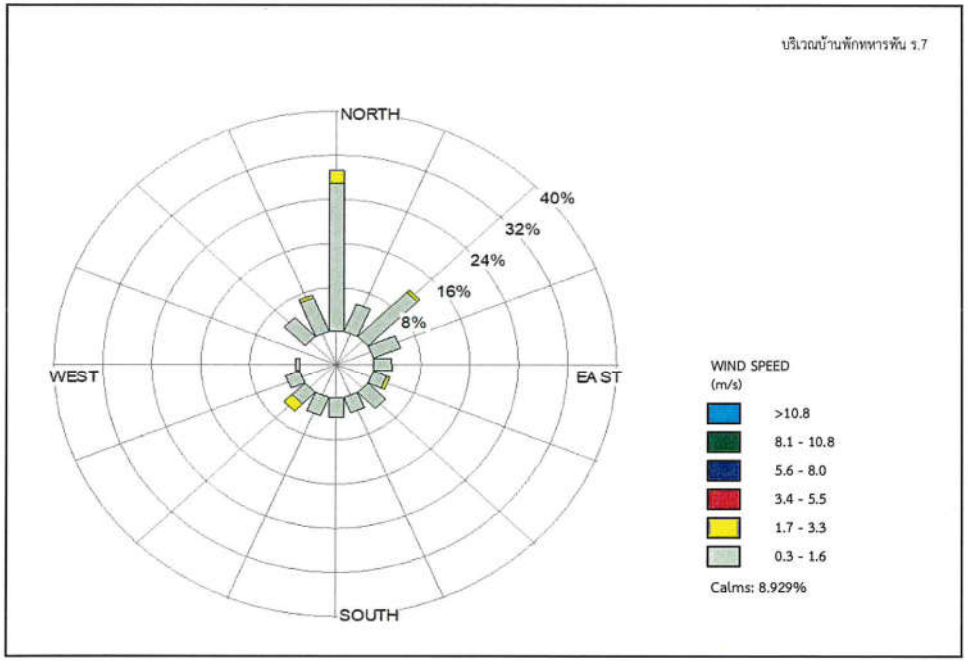

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณวัดเขาพระบาท				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	10.119	2.976	-	-	-
NNE (11°-34°)	11.905	1.786	-	-	-
NE (34°-56°)	11.905	0.595	-	-	-
ENE (56°-79°)	3.571	0.595	-	-	-
E (79°-102°)	4.762	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	8.929	-	-	-	-
SE (124°-146°)	4.167	0.595	-	-	-
SSE (146°-169°)	1.190	0.595	-	-	-
S (169°-191°)	1.786	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	-	-	-	-	-
SW (214°-236°)	2.381	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	1.190	-	-	-	-
W (259°-281°)	1.786	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	2.381	-	-	-	-
NW (304°-326°)	10.119	1.786	-	-	-
NNW (326°-349°)	8.929	0.595	-	-	-
Total	85.120	9.523	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	5.357				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณวัดเขาพระบาท											
	เดือนธันวาคม 2568											
	1-2			2-3			3-4			4-5		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
10:00-11:00	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	ENE	0.9	3.2	ESE	2.2	8.0	N
11:00-12:00	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	ENE	0.4	1.6	ESE	2.2	8.0	ENE
12:00-13:00	0.4	1.6	W	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	NNW	1.8	6.4	SSE
13:00-14:00	1.3	4.8	NW	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	NW
14:00-15:00	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	E	1.3	4.8	N
15:00-16:00	0.9	3.2	N	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	NW
16:00-17:00	0.4	1.6	N	0.9	3.2	W	0.9	3.2	W	0.9	3.2	NW
17:00-18:00	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	NNE
18:00-19:00	0.9	3.2	WNW	2.2	8.0	NW	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	NNE
19:00-20:00	0.4	1.6	NE	1.8	6.4	NNE	0.9	3.2	E	0.4	1.6	ESE
20:00-21:00	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	NE	0.2	0.8	-	0.4	1.6	ESE
21:00-22:00	0.9	3.2	NNE	1.8	6.4	NNE	0.2	0.8	-	0.9	3.2	NE
22:00-23:00	1.3	4.8	NNE	0.9	3.2	E	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	NE
23:00-00:00	0.9	3.2	NE	1.8	6.4	NNE	0.9	3.2	NNW	0.4	1.6	NNE
00:00-01:00	1.3	4.8	NE	1.3	4.8	NE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	N
01:00-02:00	1.3	4.8	NNE	1.3	4.8	N	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	N
02:00-03:00	0.9	3.2	NNE	0.9	3.2	N	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	NNE
03:00-04:00	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	NE	1.3	4.8	E	0.9	3.2	N
04:00-05:00	0.4	1.6	NNE	1.3	4.8	NE	1.3	4.8	NW	1.8	6.4	N
05:00-06:00	0.4	1.6	E	0.9	3.2	ENE	1.8	6.4	NNW	1.3	4.8	NNW
06:00-07:00	1.3	4.8	NNE	0.4	1.6	ENE	1.8	6.4	N	1.3	4.8	SE
07:00-08:00	0.9	3.2	E	0.4	1.6	NE	2.2	8.0	N	0.9	3.2	N
08:00-09:00	0.9	3.2	NE	0.2	0.8	-	2.2	8.0	NW	0.4	1.6	ESE
09:00-10:00	0.4	1.6	E	0.2	0.8	-	1.8	6.4	NW	0.9	3.2	N
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	27.7			31.6			32.5			30.9		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	757.07			756.71			756.85			757.75		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณวัดเขาพระบาท								
	เดือนธันวาคม 2568								
	5-6			6-7			7-8		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
10:00-11:00	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	NNE	0.4	1.6	SE
11:00-12:00	0.9	3.2	NNE	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	ESE
12:00-13:00	1.3	4.8	NE	0.4	1.6	NNE	1.3	4.8	NW
13:00-14:00	1.8	6.4	N	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	NNW
14:00-15:00	1.8	6.4	NE	0.4	1.6	NNE	1.3	4.8	NNW
15:00-16:00	0.9	3.2	N	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	NW
16:00-17:00	0.4	1.6	NNE	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	NNW
17:00-18:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	WNW
18:00-19:00	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	NW
19:00-20:00	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	S	0.9	3.2	WSW
20:00-21:00	0.2	0.8	-	1.3	4.8	S	0.2	0.8	-
21:00-22:00	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	NE	0.2	0.8	-
22:00-23:00	0.2	0.8	-	0.4	1.6	NNE	0.4	1.6	NE
23:00-00:00	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	NNE
00:00-01:00	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	ENE	0.2	0.8	-
01:00-02:00	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	N
02:00-03:00	1.8	6.4	SE	1.3	4.8	N	0.9	3.2	NW
03:00-04:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	N	0.4	1.6	NW
04:00-05:00	0.9	3.2	NNE	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	N
05:00-06:00	1.3	4.8	NNW	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	N
06:00-07:00	1.3	4.8	NNW	0.9	3.2	NNE	1.3	4.8	NNE
07:00-08:00	0.9	3.2	NW	1.3	4.8	ENE	0.4	1.6	NE
08:00-09:00	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	E
09:00-10:00	1.3	4.8	N	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SSE
อุณหภูมิ เฉลี่ย (°C)	30.5			31.1			29.9		
ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย (mmHg)	758.29			758.09			758.06		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

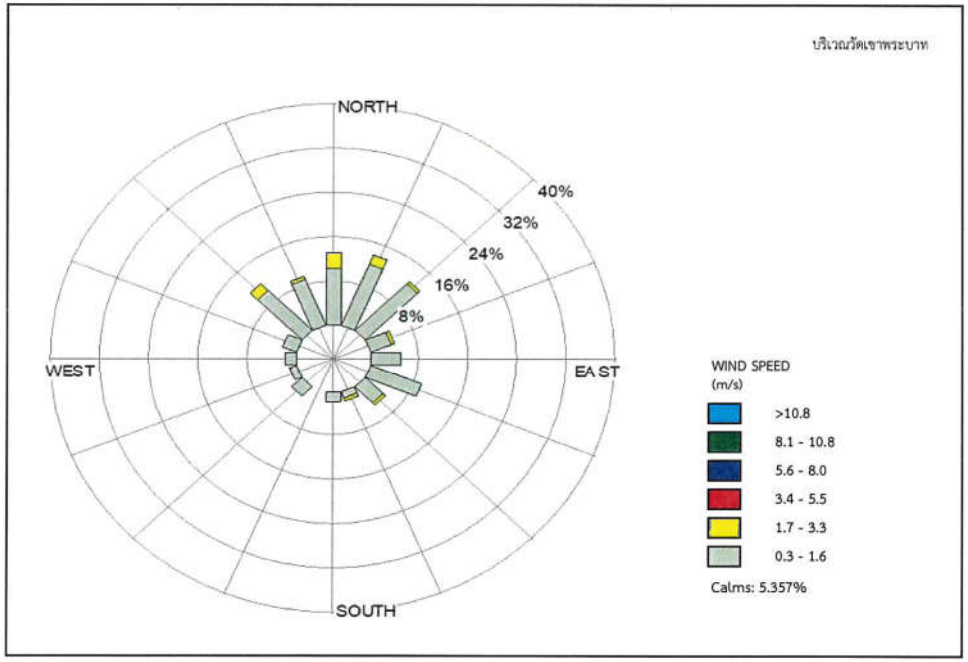

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	11.310	4.167	-	-	-
NNE (11°-34°)	13.095	5.357	-	-	-
NE (34°-56°)	7.143	6.548	-	-	-
ENE (56°-79°)	5.357	0.595	-	-	-
E (79°-102°)	-	1.190	-	-	-
ESE (102°-124°)	-	0.595	-	-	-
SE (124°-146°)	1.786	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	2.381	0.595	-	-	-
S (169°-191°)	1.786	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	1.786	0.595	-	-	-
SW (214°-236°)	-	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	1.786	1.190	-	-	-
W (259°-281°)	1.786	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	2.976	0.595	-	-	-
NW (304°-326°)	8.929	3.571	-	-	-
NNW (326°-349°)	11.905	1.786	-	-	-
Total	72.026	26.784	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	1.190				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dalin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง เดือนธันวาคม 2568											
	1-2			2-3			3-4			4-5		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
12:00-13:00	1.3	4.8	N	0.4	1.6	ENE	2.2	8.0	NE	1.8	6.4	NNE
13:00-14:00	1.8	6.4	NNE	0.9	3.2	ENE	1.8	6.4	NNE	1.3	4.8	NNE
14:00-15:00	2.2	8.0	NNE	0.4	1.6	NNW	2.2	8.0	N	1.8	6.4	NE
15:00-16:00	1.8	6.4	N	0.4	1.6	ENE	1.8	6.4	N	1.8	6.4	NW
16:00-17:00	0.9	3.2	N	0.9	3.2	NNW	1.3	4.8	NNE	2.2	8.0	N
17:00-18:00	1.8	6.4	NE	0.9	3.2	NE	1.8	6.4	NE	1.3	4.8	NNE
18:00-19:00	0.2	0.8	-	0.4	1.6	NNW	2.2	8.0	NE	1.3	4.8	SSE
19:00-20:00	0.9	3.2	N	0.4	1.6	ENE	1.8	6.4	ENE	1.8	6.4	SSW
20:00-21:00	0.9	3.2	NW	1.3	4.8	NNW	1.8	6.4	E	1.8	6.4	WSW
21:00-22:00	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	S	1.3	4.8	SSW
22:00-23:00	0.4	1.6	N	0.4	1.6	N	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	WSW
23:00-00:00	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	N	0.9	3.2	S	0.9	3.2	WSW
00:00-01:00	1.3	4.8	NW	0.9	3.2	NNW	2.2	8.0	SSE	0.4	1.6	SSW
01:00-02:00	1.3	4.8	NNW	0.4	1.6	NNW	1.3	4.8	NE	0.4	1.6	NNE
02:00-03:00	0.9	3.2	N	1.3	4.8	NE	1.8	6.4	NE	1.8	6.4	ESE
03:00-04:00	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	NE	1.8	6.4	NNE	0.9	3.2	NNE
04:00-05:00	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	N	1.3	4.8	NNE	1.3	4.8	NNE
05:00-06:00	0.9	3.2	NNW	0.4	1.6	WNW	1.8	6.4	NE	1.3	4.8	NW
06:00-07:00	0.9	3.2	NNE	0.4	1.6	WNW	1.3	4.8	N	1.8	6.4	NW
07:00-08:00	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	NNE	1.8	6.4	N	1.3	4.8	NNE
08:00-09:00	0.4	1.6	NNW	0.9	3.2	NE	2.2	8.0	NE	1.3	4.8	NNE
09:00-10:00	0.9	3.2	SE	1.8	6.4	NE	1.8	6.4	NNE	0.4	1.6	WNW
10:00-11:00	1.3	4.8	NW	1.3	4.8	NNE	1.8	6.4	NNE	0.9	3.2	NW
11:00-12:00	0.4	1.6	WNW	1.3	4.8	NNE	0.9	3.2	NE	1.3	4.8	NW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	26.1			25.3			27.1			28.9		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	757.27			758.63			756.60			756.09		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้มมีฝนตก		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dalin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง เดือนธันวาคม 2568								
	5-6			6-7			7-8		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
12:00-13:00	1.3	4.8	N	1.3	4.8	NNW	0.4	1.6	NNW
13:00-14:00	0.9	3.2	NNE	0.2	0.8	-	0.4	1.6	NW
14:00-15:00	1.3	4.8	NNE	1.8	6.4	NW	0.9	3.2	W
15:00-16:00	1.3	4.8	NE	1.8	6.4	NNW	0.9	3.2	W
16:00-17:00	1.8	6.4	NNE	2.2	8.0	NNW	1.3	4.8	NW
17:00-18:00	2.2	8	NNE	0.9	3.2	NNE	0.4	1.6	NNW
18:00-19:00	1.8	6.4	NE	0.4	1.6	N	0.4	1.6	N
19:00-20:00	1.8	6.4	NW	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	NE
20:00-21:00	0.9	3.2	NNE	0.4	1.6	N	0.4	1.6	NNE
21:00-22:00	2.2	8	WNW	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	NNW
22:00-23:00	1.8	6.4	NW	1.8	6.4	N	1.3	4.8	NNE
23:00-00:00	1.3	4.8	N	0.9	3.2	N	0.9	3.2	SSE
00:00-01:00	1.3	4.8	WNW	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	SE
01:00-02:00	1.8	6.4	WSW	0.9	3.2	NNW	0.4	1.6	S
02:00-03:00	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	W	0.9	3.2	SSW
03:00-04:00	1.8	6.4	E	2.2	8.0	NW	0.9	3.2	SSE
04:00-05:00	0.9	3.2	ENE	1.3	4.8	NE	0.4	1.6	NE
05:00-06:00	0.9	3.2	N	1.8	6.4	NE	0.9	3.2	ENE
06:00-07:00	0.4	1.6	NNW	1.8	6.4	N	0.4	1.6	NNE
07:00-08:00	0.4	1.6	NNW	0.9	3.2	ENE	0.9	3.2	NE
08:00-09:00	1.3	4.8	ENE	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	N
09:00-10:00	0.9	3.2	N	0.4	1.6	NNE	1.3	4.8	NNW
10:00-11:00	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	NNE	1.8	6.4	NNW
11:00-12:00	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	N
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	30.6			28.0			26.3		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	756.28			757.40			757.99		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


Dalin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

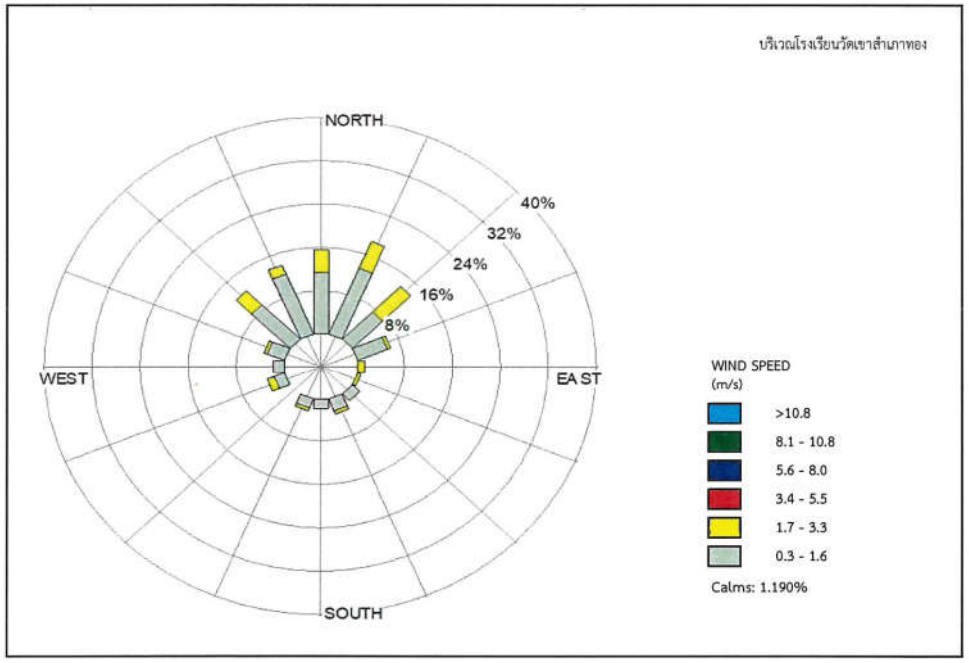

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dalin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

RS/1067/25/DEC

คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR026/12/25
191/12/67

Report No. 2512/090

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่อง

โครงการ : ผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอีซัน ลอแม (ว-011-ค-0019)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 2-17 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 18 ธันวาคม 2568

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	OCT Reactor Feed Heater		ค่ามาตรฐาน	
เวลาเก็บตัวอย่าง	**น.**	-	-	**11:00-11:42**		[1]	[2]
Height	m.	-	-	42.0		-	-
Diameter	cm.	-	-	119		-	-
Barometric Pressure	mmHg	-	-	757.56		-	-
Absolute Stack Gas Pressure	mmHg	-	-	757.41		-	-
Dry Gas Meter Temperature	°C	-	-	33.9		-	-
Stack Temperature	°C	-	-	165		-	-
Moisture	%	-	-	5.13		-	-
Velocity	m/s	-	-	5.62		-	-
Flow Rate (Qsd)	m^3/s	-	-	4.020		-	-
Oxygen	%	-	-	7.8	7.0	-	-
Excess Air	%	-	-	53.55	50.0	-	-
Total Suspended Particulate	mg/m^3	Isokinetic	Gravimetric Method (U.S. EPA Method 5)	4.7	5.0	320[4]	15
Emission Rate of Total Suspended Particulate	g/s	-	Calculate	0.019	-	-	0.0675
Oxides of Nitrogen	ppm	Absorption	Phenoldisulfonic Acid Method (U.S. EPA Method 7)	13	14	200[5]	40
Emission Rate of Oxides of Nitrogen	g/s	-	Calculate	0.098	-	-	0.3387
Sulfur Dioxide	ppm	Absorption	Barium-Thorin Titrimetric Method (U.S. EPA Method 6)	1	1	60[6]	2.0
Emission Rate of Sulfur Dioxide	g/s	-	Calculate	0.011	-	-	0.0236
Carbon Monoxide	ppm	Gas Bag	Instrumental Analyzer Method (U.S. EPA Method 10)	254	269	690	-
Emission Rate of Carbon Monoxide	g/s	-	Calculate	1.17	-	-	-

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR026/12/25
191/12/67

Report No. 2512/090

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่อง

หมายเหตุ:

- ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ : Fuel Gas
- อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 97.88 kg/hr
- อัตราการผลิต : 30 Ton/hr
- Flow Rate (Qsd) และปริมาณมลสารคำนวณเทียบที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง

ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง) (ที่ 7% O_2)
[4]/สำหรับค่าปริมาณฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) จากแหล่งกำเนิดความร้อนเชื้อเพลิงอื่นๆ
[5]/สำหรับค่าปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen) จากแหล่งกำเนิดความร้อนเชื้อเพลิงอื่นๆ
[6]/สำหรับค่าปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) จากแหล่งกำเนิดความร้อนเชื้อเพลิงอื่นๆ

ค่ามาตรฐาน[2] = ค่าควบคุมตามรายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EHIA โครงการหน่วยผลิตโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2567)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทรัพย์)
ว-011-ค-0026
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
18 / 12 / 68

-------- End of Report --------

F1210-2/21-01-23/AIR2502

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR027/12/25
191/12/67

Report No. 2512/090

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่อง

โครงการ : ผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีชัน ลอแม (ว-011-ค-0019)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 2-17 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 18 ธันวาคม 2568

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	Reactor Regeneration Heater		ค่ามาตรฐาน	
เวลาเก็บตัวอย่าง	**น.**	-	-	**12:30-13:12**		[1]	[2]
Height	m.	-	-	17.0		-	-
Diameter	cm.	-	-	58.0		-	-
Barometric Pressure	mmHg	-	-	757.56		-	-
Absolute Stack Gas Pressure	mmHg	-	-	757.50		-	-
Dry Gas Meter Temperature	°C	-	-	34.7		-	-
Stack Temperature	°C	-	-	133		-	-
Moisture	%	-	-	9.21		-	-
Velocity	m/s	-	-	4.99		-	-
Flow Rate (Qsd)	m^3/s	-	-	0.877		-	-
Oxygen	%	-	-	3.7	7.0	-	-
Excess Air	%	-	-	19.33	50.0	-	-
Total Suspended Particulate	mg/m^3	isokinetic	Gravimetric Method (U.S. EPA Method 5)	4.6	3.7	320[4]	15
Emission Rate of Total Suspended Particulate	g/s	-	Calculate	0.004	-	-	0.0165
Oxides of Nitrogen	ppm	Absorption	Phenoldisulfonic Acid Method (U.S. EPA Method 7)	6	5	200[4]	40
Emission Rate of Oxides of Nitrogen	g/s	-	Calculate	0.010	-	-	0.0828
Sulfur Dioxide	ppm	Absorption	Barium-Thorin Titrimetric Method (U.S. EPA Method 6)	0.5	0.4	60[4]	2.0
Emission Rate of Sulfur Dioxide	g/s	-	Calculate	0.001	-	-	0.0058
Carbon Monoxide	ppm	Gas Bag	Instrumental Analyzer Method (U.S. EPA Method 10)	28	23	690	-
Emission Rate of Carbon Monoxide	g/s	-	Calculate	0.028	-	-	-

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR027/12/25
191/12/67

Report No. 2512/090

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่อง

หมายเหตุ:
- ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ : Fuel Gas
- อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 84.5 kg/hr
- อัตราการผลิต : 3.1 Ton/hr
- Flow Rate (Qsd) และปริมาณมลสารคำนวณเทียบที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง

ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง) (ที่ 7% O_2)
[4]/สำหรับค่าปริมาณฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) จากแหล่งกำเนิดความร้อนเชื้อเพลิงอื่นๆ
[5]/สำหรับค่าปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen) จากแหล่งกำเนิดความร้อนเชื้อเพลิงอื่นๆ
[6]/สำหรับค่าปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) จากแหล่งกำเนิดความร้อนเชื้อเพลิงอื่นๆ

ค่ามาตรฐาน[2] = ค่าควบคุมตามรายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EHIA โครงการหน่วยผลิตโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2567)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทรัสุข)
ว-011-ค-0026
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
18 / 12 / 68

-------- End of Report --------

F1210-2/21-01-23/AIR2502

คุณภาพน้ำ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. WR166/07/25
68/1/68

Report No. 2507/046

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โครงการผลิตโพรพิลีน (PRP)	วันที่เก็บตัวอย่าง วันที่รับตัวอย่าง	: :	2 กรกฎาคม 2568 2 กรกฎาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	วันที่วิเคราะห์	:	2-17 กรกฎาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	17 กรกฎาคม 2568
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	แบบจ้วง			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย (ว-011-จ-0050) บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)			

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	PRP Pretreatment	ค่ามาตรฐาน
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	35.6	-
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	9.3*	5.00-10.50
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	2.1	ไม่เกิน 90
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	84	-
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	396	ไม่เกิน 800
COD	(mg/L)	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C.)	1,594	ไม่เกิน 5,800
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	2	ไม่เกิน 20

หมายเหตุ:
ลักษณะตัวอย่าง: ใส ตะกอนเล็กน้อย
* ค่าที่วิเคราะห์ได้จริง pH = 9.28
ค่ามาตรฐาน = Production Plant Monitering Reference 1 (Pre-Tretment)
Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ์)
ว-011-ค-0028
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
17 / 7 / 68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. WR093/08/25
68/1/68

Report No. 2508/030

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โครงการผลิตโพรพิลีน (PRP)	วันที่เก็บตัวอย่าง วันที่รับตัวอย่าง	: :	4 สิงหาคม 2568 4 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	วันที่วิเคราะห์	:	4-14 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	14 สิงหาคม 2568
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	แบบจ้วง			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย (ว-011-จ-0050) บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)			

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	PRP Pretreatment	ค่ามาตรฐาน
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	36.7	-
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	9.4*	5.00-10.50
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	<2.0	ไม่เกิน 90
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	77	-
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	630	ไม่เกิน 800
COD	(mg/L)	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C.)	2,805	ไม่เกิน 5,800
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 20

หมายเหตุ:
ลักษณะตัวอย่าง: ใส
* ค่าที่วิเคราะห์ได้จริง pH = 9.44
ค่ามาตรฐาน = Production Plant Monitering Reference 1 (Pre-Tretment)
Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางปรียานุช ทิศจรรย์)
ว-011-ค-0022
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
14 / 08 / 68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. WR044/09/25 Report No. 2509/019

68/1/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
โครงการผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย (ว-011-จ-0050)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 1 กันยายน 2568
วันที่วิเคราะห์ : 1-10 กันยายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 10 กันยายน 2568

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	PRP Pretreatment	ค่ามาตรฐาน
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	36.0	-
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	9.5*	5.00-10.50
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	<2.0	ไม่เกิน 90
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	122	-
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	581	ไม่เกิน 800
COD	(mg/L)	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C.)	2,422	ไม่เกิน 5,800
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 20

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

* ค่าที่วิเคราะห์ได้จริง pH = 9.52

ค่ามาตรฐาน = Production Plant Monitering Reference 1 (Pre-Tretment)

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ปริยานุช
(นางปริยานุช ทีศจรรย์)
ว-011-ค-0022
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
10 / 09 / 68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. WR172/10/25 Report No. 2510/023

68/1/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
โครงการผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย (ว-011-จ-0050)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 2 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 2-14 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 14 ตุลาคม 2568

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	PRP Pretreatment	ค่ามาตรฐาน
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	34.5	-
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	9.6*	5.00-10.50
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	2.4	ไม่เกิน 90
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	116	-
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	407	ไม่เกิน 800
COD	(mg/L)	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C.)	1,466	ไม่เกิน 5,800
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 20

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

* ค่าที่วิเคราะห์ได้จริง pH = 9.57

ค่ามาตรฐาน = Production Plant Monitering Reference 1 (Pre-Tretment)

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ปริยานุช
(นางปริยานุช ทีศจรรย์)
ว-011-ค-0022
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
14 / 10 / 68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. WR177/11/25
68/1/68

Report No. 2511/100

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
โครงการผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย (ว-011-จ-0050)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 5 พฤศจิกายน 2568
วันที่วิเคราะห์ : 5-14 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 14 พฤศจิกายน 2568

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	PRP Pretreatment	ค่ามาตรฐาน
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	33.1	-
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	9.7*	5.00-10.50
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	<2.0	ไม่เกิน 90
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	338	-
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	484	ไม่เกิน 800
COD	(mg/L)	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C.)	2,167	ไม่เกิน 5,800
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	2	ไม่เกิน 20

หมายเหตุ:
ลักษณะตัวอย่าง: ใส
* ค่าที่วิเคราะห์ได้จริง pH = 9.71
ค่ามาตรฐาน = Production Plant Monitering Reference 1 (Pre-Tretment)
Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ปริยานุช
(นางปริยานุช ที่ตจรรย์)
ว-011-ค-0022
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
14 / 11 / 68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. WR005/12/25
68/1/68

Report No. 2512/054

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
โครงการผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย (ว-011-จ-0050)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 1-12 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 12 ธันวาคม 2568

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	PRP Pretreatment	ค่ามาตรฐาน
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	33.9	-
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	9.4*	5.00-10.50
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	<2.0	ไม่เกิน 90
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	86	-
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	512	ไม่เกิน 800
COD	(mg/L)	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C.)	2,295	ไม่เกิน 5,800
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	2	ไม่เกิน 20

หมายเหตุ:
ลักษณะตัวอย่าง: ใส
* ค่าที่วิเคราะห์ได้จริง pH = 9.43
ค่ามาตรฐาน = Production Plant Monitering Reference 1 (Pre-Tretment)
Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ปริยานุช
(นางปริยานุช ที่ตจรรย์)
ว-011-ค-0022
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
12 / 12 / 68

-------- End of Report --------

ระดับเสียงโดยทั่วไป

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	56.3	56.6	53.4	53.4
13:05-13:10	55.9		52.9	
13:10-13:15	56.2		52.3	
13:15-13:20	55.7		53.2	
13:20-13:25	56.5		53.5	
13:25-13:30	57.1		52.2	
13:30-13:35	57.2		54.4	
13:35-13:40	56.1		53.5	
13:40-13:45	57.0		53.6	
13:45-13:50	57.7		54.3	
13:50-13:55	56.5		54.2	
13:55-14:00	56.8		53.0	
14:00-14:05	57.3	58.1	54.0	53.7
14:05-14:10	56.9		54.3	
14:10-14:15	57.4		54.6	
14:15-14:20	57.7		53.3	
14:20-14:25	58.6		53.5	
14:25-14:30	57.8		53.5	
14:30-14:35	58.2		53.4	
14:35-14:40	57.8		53.7	
14:40-14:45	58.4		54.0	
14:45-14:50	59.4		53.8	
14:50-14:55	58.9		53.1	
14:55-15:00	57.7		54.5	
15:00-15:05	58.1	59.1	54.6	54.6
15:05-15:10	57.9		54.7	
15:10-15:15	58.8		56.2	
15:15-15:20	59.7		55.0	
15:20-15:25	59.3		54.5	
15:25-15:30	60.2		54.1	
15:30-15:35	59.3		53.7	
15:35-15:40	60.5		54.6	
15:40-15:45	59.6		54.9	
15:45-15:50	58.7		56.4	
15:50-15:55	57.9		54.2	
15:55-16:00	58.1		54.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	57.5	57.5	54.2	54.8
16:05-16:10	58.7		54.8	
16:10-16:15	57.2		55.5	
16:15-16:20	56.9		55.5	
16:20-16:25	58.0		54.6	
16:25-16:30	57.6		55.7	
16:30-16:35	58.2		56.0	
16:35-16:40	57.7		54.7	
16:40-16:45	57.1		54.8	
16:45-16:50	56.8		55.0	
16:50-16:55	57.2		54.4	
16:55-17:00	56.6		55.1	
17:00-17:05	57.5	58.9	55.7	56.7
17:05-17:10	57.8		56.3	
17:10-17:15	58.8		57.4	
17:15-17:20	59.3		57.5	
17:20-17:25	59.7		57.2	
17:25-17:30	59.5		57.3	
17:30-17:35	60.0		57.3	
17:35-17:40	59.1		56.9	
17:40-17:45	59.6		55.7	
17:45-17:50	58.7		56.7	
17:50-17:55	58.3		56.6	
17:55-18:00	57.7		56.0	
18:00-18:05	58.6	58.5	55.5	55.1
18:05-18:10	59.5		57.1	
18:10-18:15	60.8		57.4	
18:15-18:20	60.3		56.5	
18:20-18:25	59.6		56.8	
18:25-18:30	58.5		54.2	
18:30-18:35	58.2		55.9	
18:35-18:40	57.2		55.1	
18:40-18:45	57.8		54.2	
18:45-18:50	56.4		53.4	
18:50-18:55	55.9		54.2	
18:55-19:00	55.4		53.0	
19:00-19:05	56.8	55.5	54.6	53.1
19:05-19:10	57.5		55.4	
19:10-19:15	56.3		54.9	
19:15-19:20	56.0		53.2	
19:20-19:25	55.8		53.3	
19:25-19:30	55.2		53.1	
19:30-19:35	54.9		52.8	
19:35-19:40	54.5		53.2	
19:40-19:45	53.9		52.8	
19:45-19:50	54.2		53.0	
19:50-19:55	54.7		52.1	
19:55-20:00	55.0		52.4	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	56.4	56.2	53.8	52.5
20:05-20:10	56.7		51.2	
20:10-20:15	57.7		54.6	
20:15-20:20	57.5		53.2	
20:20-20:25	55.9		51.6	
20:25-20:30	56.2		53.1	
20:30-20:35	56.0		52.1	
20:35-20:40	55.7		52.5	
20:40-20:45	55.1		52.2	
20:45-20:50	54.8		53.0	
20:50-20:55	55.2		53.0	
20:55-21:00	55.7		51.7	
21:00-21:05	56.7	55.6	53.2	50.9
21:05-21:10	56.3		54.2	
21:10-21:15	57.0		52.1	
21:15-21:20	56.8		51.7	
21:20-21:25	56.0		52.2	
21:25-21:30	55.6		50.9	
21:30-21:35	55.1		49.8	
21:35-21:40	54.9		51.3	
21:40-21:45	54.4		50.5	
21:45-21:50	53.8		50.3	
21:50-21:55	54.1		50.7	
21:55-22:00	54.4		50.2	
22:00-22:05	53.9	54.0	50.0	50.0
22:05-22:10	54.2		51.2	
22:10-22:15	54.6		51.2	
22:15-22:20	55.0		50.5	
22:20-22:25	54.4		50.2	
22:25-22:30	53.9		48.8	
22:30-22:35	53.2		47.9	
22:35-22:40	52.7		50.3	
22:40-22:45	53.2		49.3	
22:45-22:50	53.8		51.1	
22:50-22:55	54.2		48.6	
22:55-23:00	54.1		49.5	
23:00-23:05	53.6	51.5	48.6	46.7
23:05-23:10	53.2		48.5	
23:10-23:15	52.8		47.7	
23:15-23:20	52.4		46.7	
23:20-23:25	51.6		47.7	
23:25-23:30	51.3		47.0	
23:30-23:35	50.9		46.6	
23:35-23:40	50.5		46.2	
23:40-23:45	49.7		45.6	
23:45-23:50	49.5		47.2	
23:50-23:55	50.2		44.8	
23:55-00:00	49.8		46.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	50.2	48.3	47.4	45.5
00:05-00:10	49.6		48.0	
00:10-00:15	49.2		47.6	
00:15-00:20	48.9		47.2	
00:20-00:25	48.5		45.6	
00:25-00:30	47.9		45.2	
00:30-00:35	47.4		44.3	
00:35-00:40	46.8		45.1	
00:40-00:45	46.1		44.8	
00:45-00:50	47.5		44.4	
00:50-00:55	48.1		45.9	
00:55-01:00	47.6		45.5	
01:00-01:05	47.3	46.0	45.6	44.0
01:05-01:10	46.9		45.7	
01:10-01:15	46.3		45.0	
01:15-01:20	45.9		43.0	
01:20-01:25	45.4		43.7	
01:25-01:30	44.8		43.8	
01:30-01:35	45.1		44.0	
01:35-01:40	45.5		43.7	
01:40-01:45	46.4		45.1	
01:45-01:50	45.9		44.5	
01:50-01:55	45.3		43.1	
01:55-02:00	46.0		44.6	
02:00-02:05	45.7	46.9	42.9	44.3
02:05-02:10	45.1		42.4	
02:10-02:15	46.0		44.3	
02:15-02:20	45.9		45.2	
02:20-02:25	46.6		45.3	
02:25-02:30	47.3		44.9	
02:30-02:35	46.2		44.5	
02:35-02:40	46.3		44.6	
02:40-02:45	45.8		44.1	
02:45-02:50	45.6		43.3	
02:50-02:55	49.9		44.1	
02:55-03:00	49.3		45.0	
03:00-03:05	48.2	47.1	46.0	44.3
03:05-03:10	47.7		44.6	
03:10-03:15	47.2		45.0	
03:15-03:20	46.7		45.1	
03:20-03:25	46.4		44.2	
03:25-03:30	45.6		43.4	
03:30-03:35	45.2		42.8	
03:35-03:40	46.4		42.2	
03:40-03:45	46.9		43.4	
03:45-03:50	47.2		44.3	
03:50-03:55	47.8		45.9	
03:55-04:00	48.2		46.1	

RS/I067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	48.0	48.3	45.8	45.8
04:05-04:10	47.6		44.5	
04:10-04:15	47.9		46.3	
04:15-04:20	48.5		46.5	
04:20-04:25	48.6		45.4	
04:25-04:30	49.0		47.0	
04:30-04:35	49.2		44.5	
04:35-04:40	48.7		46.7	
04:40-04:45	48.4		46.2	
04:45-04:50	47.5		45.1	
04:50-04:55	47.9		45.4	
04:55-05:00	48.4		46.8	
05:00-05:05	48.6	48.8	45.4	46.2
05:05-05:10	49.0		46.2	
05:10-05:15	49.2		47.2	
05:15-05:20	48.7		46.0	
05:20-05:25	48.3		46.2	
05:25-05:30	47.5		44.9	
05:30-05:35	47.9		45.4	
05:35-05:40	48.1		46.0	
05:40-05:45	48.7		47.5	
05:45-05:50	49.2		47.8	
05:50-05:55	49.8		47.3	
05:55-06:00	50.2		48.4	
06:00-06:05	49.9	50.5	47.0	48.5
06:05-06:10	49.2		47.2	
06:10-06:15	48.6		45.7	
06:15-06:20	48.7		47.8	
06:20-06:25	49.2		48.5	
06:25-06:30	49.6		48.7	
06:30-06:35	50.1		48.5	
06:35-06:40	50.5		49.4	
06:40-06:45	51.0		48.1	
06:45-06:50	51.6		50.3	
06:50-06:55	52.1		50.4	
06:55-07:00	52.8		48.7	
07:00-07:05	51.8	55.5	49.9	52.1
07:05-07:10	51.6		50.0	
07:10-07:15	52.1		50.3	
07:15-07:20	53.4		50.6	
07:20-07:25	54.6		52.1	
07:25-07:30	55.1		52.2	
07:30-07:35	55.9		53.0	
07:35-07:40	56.4		52.1	
07:40-07:45	56.8		52.8	
07:45-07:50	57.2		53.4	
07:50-07:55	57.8		52.7	
07:55-08:00	56.9		55.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	58.2	58.7	54.8	54.8
08:05-08:10	57.7		54.4	
08:10-08:15	57.9		53.8	
08:15-08:20	58.5		57.0	
08:20-08:25	58.9		57.0	
08:25-08:30	59.2		54.3	
08:30-08:35	59.4		55.0	
08:35-08:40	58.9		55.2	
08:40-08:45	59.5		55.6	
08:45-08:50	59.0		55.3	
08:50-08:55	58.7		54.8	
08:55-09:00	58.3		54.7	
09:00-09:05	57.7	57.7	55.3	54.3
09:05-09:10	58.2		55.9	
09:10-09:15	57.6		53.1	
09:15-09:20	58.5		55.0	
09:20-09:25	57.8		52.6	
09:25-09:30	58.5		55.2	
09:30-09:35	57.9		54.3	
09:35-09:40	58.2		55.3	
09:40-09:45	57.3		53.8	
09:45-09:50	56.0		53.9	
09:50-09:55	56.5		54.3	
09:55-10:00	57.2		54.0	
10:00-10:05	58.1	57.2	54.8	53.2
10:05-10:10	57.9		53.0	
10:10-10:15	57.5		53.3	
10:15-10:20	56.8		53.0	
10:20-10:25	56.4		53.7	
10:25-10:30	55.9		55.3	
10:30-10:35	55.7		53.1	
10:35-10:40	56.1		54.7	
10:40-10:45	56.7		53.1	
10:45-10:50	57.2		53.2	
10:50-10:55	58.9		52.9	
10:55-11:00	57.7		54.3	
11:00-11:05	57.1	56.7	54.3	53.3
11:05-11:10	58.0		53.3	
11:10-11:15	57.6		53.5	
11:15-11:20	56.9		52.2	
11:20-11:25	56.3		53.4	
11:25-11:30	55.4		51.8	
11:30-11:35	55.1		54.2	
11:35-11:40	56.4		52.5	
11:40-11:45	56.2		53.4	
11:45-11:50	57.5		54.3	
11:50-11:55	56.9		52.3	
11:55-12:00	56.6		53.1	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	57.1	56.4	53.1	52.9
12:05-12:10	56.4		53.7	
12:10-12:15	56.7		53.2	
12:15-12:20	57.3		53.7	
12:20-12:25	56.9		51.9	
12:25-12:30	56.4		52.7	
12:30-12:35	55.8		52.7	
12:35-12:40	55.4		52.4	
12:40-12:45	56.3		52.3	
12:45-12:50	55.9		52.9	
12:50-12:55	56.3		53.7	
12:55-13:00	55.6		53.1	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	55.8	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	87.2	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	58.7	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_705/25		30 November 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R12	ACO	6236	00172040
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวตาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	56.2	57.1	53.0	53.8
13:05-13:10	56.7		53.5	
13:10-13:15	57.4		54.4	
13:15-13:20	56.8		53.8	
13:20-13:25	57.1		53.6	
13:25-13:30	56.9		54.1	
13:30-13:35	57.0		54.5	
13:35-13:40	57.5		55.8	
13:40-13:45	56.8		53.6	
13:45-13:50	57.0		54.2	
13:50-13:55	57.4		53.6	
13:55-14:00	58.1		53.8	
14:00-14:05	58.3	57.0	54.5	54.0
14:05-14:10	57.9		53.7	
14:10-14:15	57.4		55.0	
14:15-14:20	56.9		54.0	
14:20-14:25	56.5		53.2	
14:25-14:30	55.0		53.3	
14:30-14:35	56.1		54.7	
14:35-14:40	55.8		53.4	
14:40-14:45	56.2		53.5	
14:45-14:50	56.9		55.6	
14:50-14:55	57.5		54.4	
14:55-15:00	57.9		55.0	
15:00-15:05	58.3	58.3	54.6	55.2
15:05-15:10	58.8		55.7	
15:10-15:15	59.0		54.3	
15:15-15:20	59.3		55.2	
15:20-15:25	58.7		54.2	
15:25-15:30	59.1		55.5	
15:30-15:35	58.8		55.9	
15:35-15:40	58.2		55.9	
15:40-15:45	57.9		56.3	
15:45-15:50	57.5		55.9	
15:50-15:55	56.8		53.4	
15:55-16:00	56.6		55.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	56.0	58.2	54.1	56.4
16:05-16:10	55.7		53.3	
16:10-16:15	55.9		54.1	
16:15-16:20	56.8		56.4	
16:20-16:25	57.2		57.0	
16:25-16:30	57.6		57.3	
16:30-16:35	58.1		55.7	
16:35-16:40	58.7		56.2	
16:40-16:45	59.2		56.9	
16:45-16:50	59.6		56.7	
16:50-16:55	60.1		57.8	
16:55-17:00	60.3		57.1	
17:00-17:05	59.8	59.1	56.7	56.7
17:05-17:10	59.4		57.4	
17:10-17:15	58.9		56.5	
17:15-17:20	59.6		58.0	
17:20-17:25	60.1		58.0	
17:25-17:30	59.9		57.8	
17:30-17:35	59.2		57.1	
17:35-17:40	58.8		56.6	
17:40-17:45	58.4		56.0	
17:45-17:50	57.9		56.1	
17:50-17:55	58.2		57.0	
17:55-18:00	58.4		56.7	
18:00-18:05	57.8	58.3	55.7	55.7
18:05-18:10	58.0		56.2	
18:10-18:15	57.6		56.3	
18:15-18:20	57.4		55.9	
18:20-18:25	56.9		54.1	
18:25-18:30	59.1		56.2	
18:30-18:35	58.7		56.9	
18:35-18:40	58.9		55.7	
18:40-18:45	59.2		56.0	
18:45-18:50	58.9		55.3	
18:50-18:55	58.5		54.8	
18:55-19:00	58.1		55.7	
19:00-19:05	57.8	57.0	54.8	54.0
19:05-19:10	57.3		55.0	
19:10-19:15	56.9		54.9	
19:15-19:20	56.2		53.8	
19:20-19:25	57.0		53.9	
19:25-19:30	57.5		55.0	
19:30-19:35	56.9		53.9	
19:35-19:40	56.7		54.0	
19:40-19:45	57.1		53.6	
19:45-19:50	56.8		54.6	
19:50-19:55	56.6		53.8	
19:55-20:00	57.2		54.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	57.5	56.7	53.5	52.5
20:05-20:10	57.9		52.4	
20:10-20:15	58.0		52.5	
20:15-20:20	57.5		53.3	
20:20-20:25	56.9		53.5	
20:25-20:30	56.7		52.3	
20:30-20:35	55.9		51.4	
20:35-20:40	56.2		52.8	
20:40-20:45	56.4		53.2	
20:45-20:50	55.8		53.4	
20:50-20:55	55.4		52.2	
20:55-21:00	54.9		52.1	
21:00-21:05	54.8	55.0	52.2	51.9
21:05-21:10	55.2		52.2	
21:10-21:15	55.5		52.0	
21:15-21:20	56.0		52.1	
21:20-21:25	56.2		51.8	
21:25-21:30	55.7		50.9	
21:30-21:35	55.3		51.9	
21:35-21:40	54.9		52.0	
21:40-21:45	54.6		52.3	
21:45-21:50	54.1		51.1	
21:50-21:55	53.9		50.9	
21:55-22:00	53.5		50.7	
22:00-22:05	54.0	53.8	51.7	50.3
22:05-22:10	54.7		52.2	
22:10-22:15	55.0		52.1	
22:15-22:20	54.8		51.1	
22:20-22:25	54.2		50.5	
22:25-22:30	53.8		50.2	
22:30-22:35	53.2		50.0	
22:35-22:40	52.9		49.8	
22:40-22:45	52.8		50.3	
22:45-22:50	53.0		49.3	
22:50-22:55	53.2		50.5	
22:55-23:00	52.8		48.6	
23:00-23:05	52.5	51.6	49.0	47.7
23:05-23:10	51.8		47.7	
23:10-23:15	51.3		48.8	
23:15-23:20	50.9		47.6	
23:20-23:25	50.4		48.1	
23:25-23:30	51.0		47.0	
23:30-23:35	51.5		48.5	
23:35-23:40	52.2		48.9	
23:40-23:45	51.6		47.7	
23:45-23:50	52.5		48.5	
23:50-23:55	51.6		46.4	
23:55-00:00	51.1		47.2	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	50.7	48.9	46.0	45.5
00:05-00:10	50.5		47.7	
00:10-00:15	49.8		47.4	
00:15-00:20	49.5		44.3	
00:20-00:25	48.7		45.3	
00:25-00:30	49.0		45.5	
00:30-00:35	48.8		46.0	
00:35-00:40	48.5		46.3	
00:40-00:45	47.9		45.5	
00:45-00:50	47.3		45.2	
00:50-00:55	46.6		44.3	
00:55-01:00	46.8		43.9	
01:00-01:05	47.0	46.7	44.8	44.8
01:05-01:10	47.2		45.1	
01:10-01:15	46.9		44.4	
01:15-01:20	46.5		43.0	
01:20-01:25	46.1		44.6	
01:25-01:30	45.9		43.9	
01:30-01:35	46.5		44.5	
01:35-01:40	46.1		44.9	
01:40-01:45	47.2		45.2	
01:45-01:50	47.0		45.0	
01:50-01:55	46.6		44.9	
01:55-02:00	46.8		45.6	
02:00-02:05	47.1	47.6	45.6	45.2
02:05-02:10	47.5		45.3	
02:10-02:15	47.9		46.4	
02:15-02:20	48.2		45.4	
02:20-02:25	48.6		46.2	
02:25-02:30	47.9		44.8	
02:30-02:35	48.0		44.8	
02:35-02:40	47.7		45.2	
02:40-02:45	47.4		45.2	
02:45-02:50	46.9		44.7	
02:50-02:55	46.6		43.9	
02:55-03:00	47.1		44.2	
03:00-03:05	47.3	48.8	44.8	45.2
03:05-03:10	46.8		43.8	
03:10-03:15	47.0		45.2	
03:15-03:20	47.5		44.9	
03:20-03:25	48.1		46.2	
03:25-03:30	48.6		47.0	
03:30-03:35	49.2		47.1	
03:35-03:40	49.5		47.1	
03:40-03:45	49.8		46.3	
03:45-03:50	50.2		44.6	
03:50-03:55	50.3		44.6	
03:55-04:00	49.8		46.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	49.7	51.1	44.4	47.1
04:05-04:10	50.1		47.5	
04:10-04:15	50.8		48.1	
04:15-04:20	51.2		47.1	
04:20-04:25	51.6		48.3	
04:25-04:30	52.0		48.0	
04:30-04:35	52.4		46.9	
04:35-04:40	51.9		45.9	
04:40-04:45	51.4		47.2	
04:45-04:50	50.8		46.5	
04:50-04:55	50.5		47.2	
04:55-05:00	49.9		46.7	
05:00-05:05	49.6	52.6	47.2	50.1
05:05-05:10	50.2		46.5	
05:10-05:15	50.8		47.1	
05:15-05:20	51.4		48.5	
05:20-05:25	51.6		46.7	
05:25-05:30	52.5		50.1	
05:30-05:35	52.9		50.9	
05:35-05:40	53.4		51.1	
05:40-05:45	53.7		50.5	
05:45-05:50	54.0		50.9	
05:50-05:55	54.2		51.8	
05:55-06:00	53.9		51.9	
06:00-06:05	54.3	56.5	52.3	53.3
06:05-06:10	54.8		52.9	
06:10-06:15	55.2		53.5	
06:15-06:20	55.7		52.5	
06:20-06:25	56.3		52.6	
06:25-06:30	56.9		53.7	
06:30-06:35	57.4		53.1	
06:35-06:40	57.0		54.5	
06:40-06:45	56.9		54.6	
06:45-06:50	56.7		53.3	
06:50-06:55	57.8		55.7	
06:55-07:00	57.9		55.7	
07:00-07:05	58.4	59.2	56.2	57.1
07:05-07:10	58.8		56.5	
07:10-07:15	59.2		57.2	
07:15-07:20	59.4		57.1	
07:20-07:25	58.9		57.7	
07:25-07:30	59.2		57.3	
07:30-07:35	59.3		56.1	
07:35-07:40	59.8		57.5	
07:40-07:45	60.2		57.8	
07:45-07:50	59.5		56.6	
07:50-07:55	59.1		57.1	
07:55-08:00	58.7		56.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ เดือนธันวาคม 2568 2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	58.3	58.3	55.5	55.4
08:05-08:10	57.6		55.4	
08:10-08:15	57.8		54.7	
08:15-08:20	58.4		55.2	
08:20-08:25	58.9		56.7	
08:25-08:30	59.0		55.5	
08:30-08:35	59.5		56.1	
08:35-08:40	58.8		55.4	
08:40-08:45	58.2		55.9	
08:45-08:50	57.6		55.1	
08:50-08:55	57.4		54.8	
08:55-09:00	56.9		54.5	
09:00-09:05	56.5	56.4	53.6	54.0
09:05-09:10	57.2		54.6	
09:10-09:15	57.0		53.9	
09:15-09:20	56.6		54.2	
09:20-09:25	56.2		54.1	
09:25-09:30	55.9		53.9	
09:30-09:35	55.7		53.7	
09:35-09:40	56.0		54.0	
09:40-09:45	56.4		54.3	
09:45-09:50	55.9		53.9	
09:50-09:55	56.1		54.1	
09:55-10:00	56.8		55.1	
10:00-10:05	57.0	57.4	54.6	54.6
10:05-10:10	57.7		53.7	
10:10-10:15	58.3		54.9	
10:15-10:20	58.2		54.9	
10:20-10:25	57.7		55.2	
10:25-10:30	57.4		53.9	
10:30-10:35	56.9		52.7	
10:35-10:40	56.7		54.7	
10:40-10:45	57.1		55.1	
10:45-10:50	57.3		54.9	
10:50-10:55	56.9		54.2	
10:55-11:00	57.4		53.9	
11:00-11:05	57.6	57.8	55.0	54.7
11:05-11:10	58.1		56.1	
11:10-11:15	57.9		54.6	
11:15-11:20	58.2		55.0	
11:20-11:25	58.7		55.7	
11:25-11:30	57.6		53.5	
11:30-11:35	58.4		54.7	
11:35-11:40	58.0		55.0	
11:40-11:45	57.5		54.2	
11:45-11:50	57.1		54.8	
11:50-11:55	56.7		52.6	
11:55-12:00	57.2		53.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ เดือนธันวาคม 2568 2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	57.5	57.0	54.5	52.6
12:05-12:10	58.2		54.8	
12:10-12:15	58.6		54.7	
12:15-12:20	57.9		55.1	
12:20-12:25	57.4		54.8	
12:25-12:30	56.8		52.6	
12:30-12:35	56.4		52.2	
12:35-12:40	55.6		50.9	
12:40-12:45	56.0		52.5	
12:45-12:50	55.5		52.3	
12:50-12:55	56.5		52.7	
12:55-13:00	56.3		52.5	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	56.3	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	87.1	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	60.7	-		

-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_705/25		30 November 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R12	ACO	6236	00172040
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ เดือนธันวาคม 2568 3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	55.9	56.8	54.0	53.8
13:05-13:10	56.4		54.5	
13:10-13:15	56.7		53.2	
13:15-13:20	57.3		53.8	
13:20-13:25	57.1		54.3	
13:25-13:30	56.2		53.0	
13:30-13:35	56.8		54.4	
13:35-13:40	56.9		54.9	
13:40-13:45	57.3		52.6	
13:45-13:50	57.4		53.8	
13:50-13:55	56.9		53.4	
13:55-14:00	56.5		52.9	
14:00-14:05	57.0	57.3	53.9	53.5
14:05-14:10	57.2		54.6	
14:10-14:15	56.8		54.3	
14:15-14:20	56.4		53.3	
14:20-14:25	56.9		54.6	
14:25-14:30	57.2		53.1	
14:30-14:35	57.6		53.5	
14:35-14:40	58.1		54.7	
14:40-14:45	58.3		53.0	
14:45-14:50	57.8		52.7	
14:50-14:55	57.5		53.7	
14:55-15:00	56.9		53.4	
15:00-15:05	56.4	57.4	54.8	54.8
15:05-15:10	57.0		54.9	
15:10-15:15	57.6		55.1	
15:15-15:20	58.1		54.8	
15:20-15:25	58.4		54.6	
15:25-15:30	57.9		55.2	
15:30-15:35	58.0		55.0	
15:35-15:40	57.6		53.6	
15:40-15:45	57.2		55.0	
15:45-15:50	56.8		54.2	
15:50-15:55	56.4		54.8	
15:55-16:00	57.0		55.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ เดือนธันวาคม 2568 3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	57.6	59.5	55.2	55.7
16:05-16:10	58.4		56.7	
16:10-16:15	58.6		55.0	
16:15-16:20	59.1		55.8	
16:20-16:25	59.8		56.8	
16:25-16:30	60.2		55.7	
16:30-16:35	60.0		54.7	
16:35-16:40	59.7		56.3	
16:40-16:45	60.4		55.5	
16:45-16:50	60.1		56.1	
16:50-16:55	59.6		55.3	
16:55-17:00	59.2		56.0	
17:00-17:05	58.7	57.4	57.5	55.4
17:05-17:10	58.3		56.3	
17:10-17:15	57.8		56.0	
17:15-17:20	57.2		55.7	
17:20-17:25	56.8		53.9	
17:25-17:30	57.0		54.7	
17:30-17:35	56.9		55.4	
17:35-17:40	57.2		56.0	
17:40-17:45	57.5		55.4	
17:45-17:50	56.9		54.1	
17:50-17:55	56.6		55.1	
17:55-18:00	57.1		55.5	
18:00-18:05	57.8	56.7	54.7	54.7
18:05-18:10	58.1		55.8	
18:10-18:15	57.6		54.8	
18:15-18:20	57.4		55.7	
18:20-18:25	56.9		55.2	
18:25-18:30	56.5		54.9	
18:30-18:35	56.4		55.1	
18:35-18:40	55.8		54.7	
18:40-18:45	56.0		53.3	
18:45-18:50	55.9		54.5	
18:50-18:55	55.7		53.6	
18:55-19:00	54.7		53.5	
19:00-19:05	54.9	56.5	52.6	52.2
19:05-19:10	55.2		52.3	
19:10-19:15	55.8		53.5	
19:15-19:20	56.1		53.1	
19:20-19:25	56.3		52.2	
19:25-19:30	56.8		51.7	
19:30-19:35	57.3		53.4	
19:35-19:40	58.0		52.5	
19:40-19:45	57.6		52.0	
19:45-19:50	57.1		50.4	
19:50-19:55	56.5		51.6	
19:55-20:00	55.8		51.3	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	56.2		52.3	
20:05-20:10	56.9		52.1	
20:10-20:15	57.2		51.0	
20:15-20:20	57.8		53.0	
20:20-20:25	58.1		52.6	
20:25-20:30	58.0	57.2	52.0	51.8
20:30-20:35	57.6		52.7	
20:35-20:40	57.2		51.8	
20:40-20:45	56.8		50.4	
20:45-20:50	57.3		50.6	
20:50-20:55	56.6		51.2	
20:55-21:00	55.8		51.0	
21:00-21:05	55.3		53.5	
21:05-21:10	54.9		50.4	
21:10-21:15	54.7		49.8	
21:15-21:20	55.1		51.7	
21:20-21:25	55.8		52.3	
21:25-21:30	56.0	55.0	51.1	49.9
21:30-21:35	55.7		49.9	
21:35-21:40	55.5		49.7	
21:40-21:45	54.7		50.6	
21:45-21:50	54.2		49.7	
21:50-21:55	54.0		49.7	
21:55-22:00	53.7		48.2	
22:00-22:05	53.5		52.0	
22:05-22:10	54.1		50.8	
22:10-22:15	54.3		51.8	
22:15-22:20	53.8		48.7	
22:20-22:25	53.5		48.0	
22:25-22:30	52.7	53.7	47.1	47.5
22:30-22:35	53.4		47.4	
22:35-22:40	53.7		49.1	
22:40-22:45	54.2		47.5	
22:45-22:50	54.0		47.3	
22:50-22:55	53.8		46.5	
22:55-23:00	53.4		47.0	
23:00-23:05	52.8		48.1	
23:05-23:10	52.4		46.8	
23:10-23:15	51.9		46.4	
23:15-23:20	51.4		48.1	
23:20-23:25	50.8		48.6	
23:25-23:30	52.5	52.0	46.6	47.1
23:30-23:35	53.2		47.5	
23:35-23:40	52.2		48.2	
23:40-23:45	52.4		46.4	
23:45-23:50	51.6		45.0	
23:50-23:55	51.1		47.1	
23:55-00:00	50.8		47.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	50.6		47.8	
00:05-00:10	49.7		47.9	
00:10-00:15	49.5		47.6	
00:15-00:20	48.8		45.6	
00:20-00:25	49.0		47.4	
00:25-00:30	48.7	48.8	45.1	45.7
00:30-00:35	48.2		45.9	
00:35-00:40	47.9		45.6	
00:40-00:45	47.7		44.1	
00:45-00:50	48.2		45.7	
00:50-00:55	48.0		46.5	
00:55-01:00	47.9		45.1	
01:00-01:05	47.5		46.3	
01:05-01:10	47.2		46.9	
01:10-01:15	46.9		45.9	
01:15-01:20	46.5		43.8	
01:20-01:25	45.9		44.8	
01:25-01:30	46.2	46.4	44.4	44.5
01:30-01:35	46.3		44.9	
01:35-01:40	45.7		45.6	
01:40-01:45	45.8		44.5	
01:45-01:50	46.0		43.9	
01:50-01:55	46.2		44.5	
01:55-02:00	45.9		43.2	
02:00-02:05	45.6		45.5	
02:05-02:10	46.1		44.8	
02:10-02:15	46.2		44.3	
02:15-02:20	46.7		44.7	
02:20-02:25	47.1		44.2	
02:25-02:30	46.8	45.9	44.9	44.2
02:30-02:35	46.3		43.9	
02:35-02:40	45.9		44.8	
02:40-02:45	45.3		44.1	
02:45-02:50	44.9		42.7	
02:50-02:55	44.7		42.4	
02:55-03:00	45.0		42.9	
03:00-03:05	45.5		44.3	
03:05-03:10	46.1		44.4	
03:10-03:15	46.4		45.1	
03:15-03:20	47.1		45.3	
03:20-03:25	47.3		46.1	
03:25-03:30	46.6	46.3	44.7	44.4
03:30-03:35	46.2		44.2	
03:35-03:40	45.8		43.5	
03:40-03:45	45.4		43.7	
03:45-03:50	45.9		44.8	
03:50-03:55	46.2		45.1	
03:55-04:00	46.8		44.2	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	47.1	48.0	45.3	45.5
04:05-04:10	47.3		45.3	
04:10-04:15	46.9		44.4	
04:15-04:20	46.5		45.5	
04:20-04:25	47.0		44.3	
04:25-04:30	47.2		45.8	
04:30-04:35	47.6		44.3	
04:35-04:40	48.0		46.6	
04:40-04:45	48.5		46.6	
04:45-04:50	49.1		47.5	
04:50-04:55	49.5		48.3	
04:55-05:00	49.8		46.7	
05:00-05:05	50.2	50.6	46.7	47.8
05:05-05:10	49.7		45.8	
05:10-05:15	49.9		47.9	
05:15-05:20	50.1		48.5	
05:20-05:25	50.3		47.3	
05:25-05:30	50.8		49.1	
05:30-05:35	51.0		48.7	
05:35-05:40	51.4		47.8	
05:40-05:45	50.9		48.8	
05:45-05:50	51.2		47.7	
05:50-05:55	50.7		47.0	
05:55-06:00	51.2		48.5	
06:00-06:05	51.5	53.1	49.9	50.2
06:05-06:10	52.2		50.2	
06:10-06:15	52.6		50.1	
06:15-06:20	52.9		50.9	
06:20-06:25	53.4		50.2	
06:25-06:30	53.6		51.2	
06:30-06:35	54.2		51.6	
06:35-06:40	54.0		50.5	
06:40-06:45	53.8		50.9	
06:45-06:50	53.3		50.7	
06:50-06:55	52.9		50.1	
06:55-07:00	52.2		49.7	
07:00-07:05	51.8	53.8	49.5	51.3
07:05-07:10	52.2		50.9	
07:10-07:15	52.7		51.2	
07:15-07:20	53.0		50.5	
07:20-07:25	53.9		52.3	
07:25-07:30	54.3		52.1	
07:30-07:35	54.8		51.3	
07:35-07:40	55.1		51.5	
07:40-07:45	54.6		52.1	
07:45-07:50	54.4		52.0	
07:50-07:55	53.9		52.2	
07:55-08:00	53.4		51.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	54.0	56.1	50.5	52.4
08:05-08:10	54.5		50.6	
08:10-08:15	54.8		51.3	
08:15-08:20	55.2		52.0	
08:20-08:25	55.7		52.4	
08:25-08:30	56.0		53.1	
08:30-08:35	56.4		51.5	
08:35-08:40	56.9		55.8	
08:40-08:45	57.3		55.7	
08:45-08:50	57.0		56.3	
08:50-08:55	56.9		55.1	
08:55-09:00	57.2		55.9	
09:00-09:05	57.8	58.4	56.1	55.5
09:05-09:10	58.1		57.4	
09:10-09:15	58.6		56.9	
09:15-09:20	59.1		56.1	
09:20-09:25	59.2		55.6	
09:25-09:30	58.6		56.2	
09:30-09:35	58.4		54.7	
09:35-09:40	57.9		55.2	
09:40-09:45	57.6		54.7	
09:45-09:50	58.2		54.6	
09:50-09:55	58.5		55.5	
09:55-10:00	58.9		53.7	
10:00-10:05	59.2	58.8	54.8	54.7
10:05-10:10	59.7		55.0	
10:10-10:15	59.5		54.0	
10:15-10:20	58.7		53.8	
10:20-10:25	58.3		54.8	
10:25-10:30	59.0		54.9	
10:30-10:35	59.6		52.5	
10:35-10:40	59.4		54.7	
10:40-10:45	58.7		53.5	
10:45-10:50	58.1		55.4	
10:50-10:55	57.9		52.6	
10:55-11:00	57.2		54.8	
11:00-11:05	56.9	58.4	54.3	53.6
11:05-11:10	56.7		52.5	
11:10-11:15	56.4		53.6	
11:15-11:20	57.1		55.1	
11:20-11:25	57.8		53.3	
11:25-11:30	58.2		52.2	
11:30-11:35	58.7		52.7	
11:35-11:40	58.9		53.8	
11:40-11:45	59.2		54.6	
11:45-11:50	59.4		53.5	
11:50-11:55	59.8		56.7	
11:55-12:00	60.1		57.7	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	60.5	60.0	58.2	56.8
12:05-12:10	60.8		57.9	
12:10-12:15	61.2		58.1	
12:15-12:20	60.7		58.3	
12:20-12:25	61.0		57.8	
12:25-12:30	60.8		58.6	
12:30-12:35	60.2		56.8	
12:35-12:40	59.8		54.3	
12:40-12:45	59.4		54.2	
12:45-12:50	58.7		54.1	
12:50-12:55	58.3		53.7	
12:55-13:00	57.4		52.0	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	56.0	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	87.7	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	58.8	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_705/25		30 November 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R12	ACO	6236	00172040
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	59.3	59.1	57.8	57.1
13:05-13:10	59.0		57.3	
13:10-13:15	58.7		57.5	
13:15-13:20	58.2		56.3	
13:20-13:25	59.6		58.6	
13:25-13:30	60.1		56.2	
13:30-13:35	59.6		57.9	
13:35-13:40	59.1		57.4	
13:40-13:45	58.5		56.6	
13:45-13:50	58.8		57.1	
13:50-13:55	59.0		56.2	
13:55-14:00	59.2		57.0	
14:00-14:05	58.7	59.4	56.8	57.4
14:05-14:10	58.9		56.5	
14:10-14:15	59.6		57.7	
14:15-14:20	60.2		57.5	
14:20-14:25	60.4		58.2	
14:25-14:30	60.0		58.7	
14:30-14:35	59.6		57.7	
14:35-14:40	59.2		57.4	
14:40-14:45	58.9		57.9	
14:45-14:50	58.7		56.0	
14:50-14:55	59.1		56.5	
14:55-15:00	59.5		56.7	
15:00-15:05	59.9	60.2	57.6	57.7
15:05-15:10	60.3		58.6	
15:10-15:15	60.7		57.7	
15:15-15:20	61.1		59.1	
15:20-15:25	61.3		57.7	
15:25-15:30	60.7		58.0	
15:30-15:35	60.4		57.8	
15:35-15:40	59.8		56.3	
15:40-15:45	59.1		57.2	
15:45-15:50	58.8		56.5	
15:50-15:55	59.4		57.3	
15:55-16:00	59.9		58.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	60.3	61.3	57.5	58.6
16:05-16:10	61.0		59.1	
16:10-16:15	62.1		58.2	
16:15-16:20	61.5		58.6	
16:20-16:25	61.1		59.3	
16:25-16:30	60.7		58.5	
16:30-16:35	61.1		59.2	
16:35-16:40	62.4		60.0	
16:40-16:45	61.8		59.1	
16:45-16:50	61.3		58.4	
16:50-16:55	60.7		58.2	
16:55-17:00	60.9		59.1	
17:00-17:05	61.4	61.0	58.7	58.7
17:05-17:10	61.9		59.5	
17:10-17:15	62.2		60.6	
17:15-17:20	61.5		59.2	
17:20-17:25	61.2		60.0	
17:25-17:30	60.7		59.5	
17:30-17:35	60.9		57.9	
17:35-17:40	61.1		58.7	
17:40-17:45	60.8		57.3	
17:45-17:50	60.4		57.8	
17:50-17:55	59.9		58.3	
17:55-18:00	59.6		56.1	
18:00-18:05	60.2	60.2	57.6	57.2
18:05-18:10	60.8		58.7	
18:10-18:15	59.9		58.3	
18:15-18:20	60.0		58.1	
18:20-18:25	61.7		57.0	
18:25-18:30	60.9		58.7	
18:30-18:35	60.2		57.1	
18:35-18:40	59.2		56.8	
18:40-18:45	60.4		57.2	
18:45-18:50	59.5		55.9	
18:50-18:55	59.7		57.7	
18:55-19:00	59.7		56.7	
19:00-19:05	61.1	59.5	56.1	56.0
19:05-19:10	60.4		57.2	
19:10-19:15	59.5		56.6	
19:15-19:20	60.6		57.0	
19:20-19:25	58.9		56.3	
19:25-19:30	60.7		56.0	
19:30-19:35	58.5		55.8	
19:35-19:40	59.5		56.6	
19:40-19:45	58.2		55.3	
19:45-19:50	59.2		55.9	
19:50-19:55	58.3		54.0	
19:55-20:00	58.2		53.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	57.7	58.2	54.8	53.7
20:05-20:10	58.8		54.1	
20:10-20:15	59.2		53.7	
20:15-20:20	58.4		53.6	
20:20-20:25	59.0		53.7	
20:25-20:30	56.6		52.0	
20:30-20:35	58.3		54.3	
20:35-20:40	58.2		55.1	
20:40-20:45	58.9		53.7	
20:45-20:50	57.4		55.0	
20:50-20:55	57.3		53.5	
20:55-21:00	58.0		54.9	
21:00-21:05	58.4	58.1	52.9	54.8
21:05-21:10	58.8		54.8	
21:10-21:15	57.6		55.1	
21:15-21:20	56.9		54.5	
21:20-21:25	58.5		56.2	
21:25-21:30	58.6		56.2	
21:30-21:35	56.7		53.4	
21:35-21:40	57.8		54.0	
21:40-21:45	58.9		55.6	
21:45-21:50	57.3		55.3	
21:50-21:55	59.1		54.0	
21:55-22:00	57.5		55.7	
22:00-22:05	59.1	57.8	57.4	54.3
22:05-22:10	58.4		56.1	
22:10-22:15	57.2		54.5	
22:15-22:20	59.2		56.4	
22:20-22:25	60.0		55.2	
22:25-22:30	58.5		54.2	
22:30-22:35	56.1		54.3	
22:35-22:40	56.9		54.4	
22:40-22:45	56.4		52.6	
22:45-22:50	57.9		52.4	
22:50-22:55	55.7		52.0	
22:55-23:00	55.9		52.5	
23:00-23:05	55.8	55.8	52.5	51.4
23:05-23:10	56.4		50.9	
23:10-23:15	56.0		52.2	
23:15-23:20	56.3		52.6	
23:20-23:25	56.7		53.6	
23:25-23:30	55.1		50.2	
23:30-23:35	55.8		51.4	
23:35-23:40	55.3		51.3	
23:40-23:45	57.1		52.8	
23:45-23:50	55.2		52.0	
23:50-23:55	54.2		50.4	
23:55-00:00	54.3		50.4	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	54.2	54.8	49.8	51.0
00:05-00:10	55.1		51.5	
00:10-00:15	55.0		51.4	
00:15-00:20	56.1		52.0	
00:20-00:25	53.8		51.3	
00:25-00:30	55.1		50.4	
00:30-00:35	53.8		51.0	
00:35-00:40	53.3		51.1	
00:40-00:45	55.2		50.6	
00:45-00:50	55.4		50.7	
00:50-00:55	55.6		52.0	
00:55-01:00	54.7		50.8	
01:00-01:05	53.9	54.8	49.9	50.6
01:05-01:10	56.5		52.2	
01:10-01:15	53.9		50.4	
01:15-01:20	54.2		50.6	
01:20-01:25	53.4		49.5	
01:25-01:30	54.6		50.7	
01:30-01:35	53.5		48.6	
01:35-01:40	54.0		50.1	
01:40-01:45	54.1		50.6	
01:45-01:50	55.1		52.7	
01:50-01:55	56.8		50.6	
01:55-02:00	55.7		52.4	
02:00-02:05	54.8	53.6	50.6	49.9
02:05-02:10	54.0		49.9	
02:10-02:15	52.9		50.0	
02:15-02:20	53.4		50.6	
02:20-02:25	55.9		49.8	
02:25-02:30	53.4		50.6	
02:30-02:35	52.6		49.9	
02:35-02:40	52.4		49.1	
02:40-02:45	54.5		50.1	
02:45-02:50	52.5		49.1	
02:50-02:55	53.4		49.6	
02:55-03:00	52.2		49.7	
03:00-03:05	54.1	53.6	50.1	49.3
03:05-03:10	52.4		49.5	
03:10-03:15	52.7		50.2	
03:15-03:20	53.8		49.0	
03:20-03:25	55.1		50.0	
03:25-03:30	53.4		48.7	
03:30-03:35	52.0		49.1	
03:35-03:40	54.7		50.0	
03:40-03:45	53.7		50.1	
03:45-03:50	52.8		48.9	
03:50-03:55	52.9		49.3	
03:55-04:00	54.3		48.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	53.2	55.3	49.0	50.5
04:05-04:10	53.0		50.0	
04:10-04:15	54.3		51.1	
04:15-04:20	55.8		51.8	
04:20-04:25	54.8		49.6	
04:25-04:30	56.5		54.7	
04:30-04:35	57.8		51.5	
04:35-04:40	54.5		50.3	
04:40-04:45	55.6		50.5	
04:45-04:50	54.3		50.8	
04:50-04:55	54.9		51.3	
04:55-05:00	56.1		49.6	
05:00-05:05	55.4	56.9	52.3	53.8
05:05-05:10	57.2		53.0	
05:10-05:15	56.4		53.7	
05:15-05:20	57.7		54.9	
05:20-05:25	56.9		54.2	
05:25-05:30	57.2		55.3	
05:30-05:35	57.4		55.2	
05:35-05:40	56.8		53.3	
05:40-05:45	56.7		53.8	
05:45-05:50	56.3		54.2	
05:50-05:55	57.2		55.3	
05:55-06:00	57.6		51.9	
06:00-06:05	56.2	57.4	53.3	53.3
06:05-06:10	56.2		52.5	
06:10-06:15	57.8		51.8	
06:15-06:20	57.4		51.7	
06:20-06:25	57.0		53.5	
06:25-06:30	56.9		52.1	
06:30-06:35	56.7		51.8	
06:35-06:40	57.6		53.6	
06:40-06:45	59.4		54.1	
06:45-06:50	57.7		54.1	
06:50-06:55	57.4		55.7	
06:55-07:00	57.9		55.1	
07:00-07:05	58.4	57.8	53.6	54.4
07:05-07:10	58.2		56.1	
07:10-07:15	57.9		52.8	
07:15-07:20	57.6		54.1	
07:20-07:25	56.9		54.9	
07:25-07:30	56.8		54.4	
07:30-07:35	57.1		55.1	
07:35-07:40	57.6		55.2	
07:40-07:45	58.4		54.8	
07:45-07:50	58.5		53.2	
07:50-07:55	58.3		53.5	
07:55-08:00	57.9		54.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ เดือนธันวาคม 2568 4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	57.6	57.9	54.5	54.5
08:05-08:10	58.1		54.2	
08:10-08:15	59.2		56.3	
08:15-08:20	58.8		55.5	
08:20-08:25	57.6		54.2	
08:25-08:30	58.3		56.2	
08:30-08:35	58.0		55.2	
08:35-08:40	57.7		54.5	
08:40-08:45	57.5		54.8	
08:45-08:50	56.9		53.1	
08:50-08:55	56.7		54.4	
08:55-09:00	57.1		53.7	
09:00-09:05	57.8	58.1	53.8	54.7
09:05-09:10	58.4		54.3	
09:10-09:15	58.8		55.3	
09:15-09:20	58.5		54.3	
09:20-09:25	57.6		54.7	
09:25-09:30	58.2		55.0	
09:30-09:35	58.4		55.3	
09:35-09:40	57.8		54.9	
09:40-09:45	57.6		53.9	
09:45-09:50	58.2		54.9	
09:50-09:55	57.9		53.3	
09:55-10:00	57.2		54.9	
10:00-10:05	56.8	57.1	56.4	54.6
10:05-10:10	56.4		54.1	
10:10-10:15	55.9		54.6	
10:15-10:20	55.7		54.5	
10:20-10:25	56.1		56.0	
10:25-10:30	56.6		55.2	
10:30-10:35	57.0		54.5	
10:35-10:40	57.5		55.7	
10:40-10:45	58.3		54.4	
10:45-10:50	58.6		55.1	
10:50-10:55	57.9		54.3	
10:55-11:00	57.7		55.3	
11:00-11:05	57.1	57.4	54.2	54.3
11:05-11:10	56.6		54.7	
11:10-11:15	56.8		53.9	
11:15-11:20	56.9		54.1	
11:20-11:25	57.7		54.3	
11:25-11:30	58.0		55.8	
11:30-11:35	58.6		54.1	
11:35-11:40	58.1		54.5	
11:40-11:45	57.9		56.4	
11:45-11:50	57.4		55.5	
11:50-11:55	56.9		53.3	
11:55-12:00	56.5		54.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ เดือนธันวาคม 2568 4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	57.6	59.1	55.2	54.4
12:05-12:10	57.9		54.3	
12:10-12:15	58.2		53.3	
12:15-12:20	58.9		54.9	
12:20-12:25	59.2		53.6	
12:25-12:30	59.8		55.0	
12:30-12:35	60.1		54.4	
12:35-12:40	60.5		54.1	
12:40-12:45	59.8		56.6	
12:45-12:50	59.4		55.0	
12:50-12:55	58.9		54.3	
12:55-13:00	58.4		55.3	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	58.2	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	82.9	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	62.9	-		

-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_705/25		30 November 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R12	ACO	6236	00172040
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dalin Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	57.2	57.6	54.4	54.2
13:05-13:10	58.1		54.2	
13:10-13:15	57.2		54.8	
13:15-13:20	57.4		53.9	
13:20-13:25	58.0		53.7	
13:25-13:30	57.6		54.8	
13:30-13:35	57.2		54.0	
13:35-13:40	56.9		53.0	
13:40-13:45	57.1		54.2	
13:45-13:50	58.4		55.4	
13:50-13:55	58.2		55.1	
13:55-14:00	57.7		56.0	
14:00-14:05	57.9	58.0	54.4	54.5
14:05-14:10	56.9		52.7	
14:10-14:15	56.2		56.0	
14:15-14:20	57.4		54.1	
14:20-14:25	57.7		55.5	
14:25-14:30	58.4		54.5	
14:30-14:35	57.8		54.3	
14:35-14:40	58.5		56.3	
14:40-14:45	59.7		54.7	
14:45-14:50	58.6		56.3	
14:50-14:55	58.4		53.7	
14:55-15:00	57.9		54.6	
15:00-15:05	57.5	59.1	54.7	55.9
15:05-15:10	58.2		55.2	
15:10-15:15	59.7		55.9	
15:15-15:20	60.4		57.0	
15:20-15:25	59.2		57.0	
15:25-15:30	58.6		55.9	
15:30-15:35	58.2		53.7	
15:35-15:40	59.1		56.0	
15:40-15:45	60.0		57.4	
15:45-15:50	59.4		55.2	
15:50-15:55	58.6		56.0	
15:55-16:00	59.5		54.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	60.0	58.9	55.8	55.3
16:05-16:10	58.0		53.4	
16:10-16:15	57.3		54.3	
16:15-16:20	57.1		55.3	
16:20-16:25	58.9		54.2	
16:25-16:30	58.6		55.6	
16:30-16:35	59.8		54.5	
16:35-16:40	60.5		56.5	
16:40-16:45	59.5		56.5	
16:45-16:50	58.7		55.3	
16:50-16:55	58.2		56.0	
16:55-17:00	58.6		56.0	
17:00-17:05	59.1	59.0	56.1	55.2
17:05-17:10	58.4		54.9	
17:10-17:15	58.1		56.7	
17:15-17:20	57.6		53.1	
17:20-17:25	57.4		55.2	
17:25-17:30	56.9		53.8	
17:30-17:35	57.3		54.5	
17:35-17:40	58.7		54.8	
17:40-17:45	59.1		55.6	
17:45-17:50	60.7		56.2	
17:50-17:55	60.9		57.3	
17:55-18:00	61.2		56.0	
18:00-18:05	61.0	59.4	54.6	54.6
18:05-18:10	60.7		55.3	
18:10-18:15	59.6		53.4	
18:15-18:20	59.3		55.0	
18:20-18:25	58.5		54.6	
18:25-18:30	58.9		54.6	
18:30-18:35	59.0		53.8	
18:35-18:40	59.1		54.9	
18:40-18:45	58.2		55.3	
18:45-18:50	58.6		53.0	
18:50-18:55	59.4		55.5	
18:55-19:00	59.9		56.4	
19:00-19:05	60.0	59.4	58.2	56.6
19:05-19:10	59.7		56.6	
19:10-19:15	61.5		56.9	
19:15-19:20	60.1		57.9	
19:20-19:25	59.9		57.2	
19:25-19:30	59.7		56.1	
19:30-19:35	57.2		55.8	
19:35-19:40	58.9		57.1	
19:40-19:45	58.5		56.7	
19:45-19:50	58.9		56.6	
19:50-19:55	59.6		55.6	
19:55-20:00	57.4		55.8	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	57.5	58.2	56.3	55.5
20:05-20:10	56.9		55.5	
20:10-20:15	57.2		54.7	
20:15-20:20	58.0		55.2	
20:20-20:25	57.6		54.9	
20:25-20:30	57.2		54.5	
20:30-20:35	58.1		55.8	
20:35-20:40	58.8		56.7	
20:40-20:45	59.2		57.7	
20:45-20:50	60.5		56.8	
20:50-20:55	57.2		55.5	
20:55-21:00	58.6		56.0	
21:00-21:05	59.2	60.6	57.4	57.5
21:05-21:10	59.9		58.8	
21:10-21:15	60.2		58.2	
21:15-21:20	60.5		57.9	
21:20-21:25	59.8		56.8	
21:25-21:30	60.3		57.6	
21:30-21:35	60.8		57.5	
21:35-21:40	61.2		57.7	
21:40-21:45	61.5		55.9	
21:45-21:50	61.0		56.6	
21:50-21:55	60.7		56.2	
21:55-22:00	61.0		58.3	
22:00-22:05	60.6	59.1	58.0	55.1
22:05-22:10	59.9		58.0	
22:10-22:15	59.0		54.6	
22:15-22:20	58.7		55.1	
22:20-22:25	59.0		54.6	
22:25-22:30	59.8		55.8	
22:30-22:35	58.5		54.1	
22:35-22:40	58.3		53.4	
22:40-22:45	59.2		56.6	
22:45-22:50	58.5		55.1	
22:50-22:55	59.1		54.8	
22:55-23:00	57.9		55.7	
23:00-23:05	56.7	59.0	52.1	54.4
23:05-23:10	58.2		52.9	
23:10-23:15	58.4		54.4	
23:15-23:20	59.4		55.1	
23:20-23:25	56.8		53.4	
23:25-23:30	58.5		54.4	
23:30-23:35	59.3		55.3	
23:35-23:40	60.6		58.9	
23:40-23:45	60.2		55.1	
23:45-23:50	59.8		56.7	
23:50-23:55	59.2		53.3	
23:55-00:00	58.6		56.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	57.4	57.3	52.7	53.5
00:05-00:10	57.2		55.7	
00:10-00:15	58.5		54.8	
00:15-00:20	57.6		54.2	
00:20-00:25	57.4		53.5	
00:25-00:30	56.9		53.7	
00:30-00:35	57.5		53.1	
00:35-00:40	57.0		54.4	
00:40-00:45	56.5		52.7	
00:45-00:50	56.8		53.2	
00:50-00:55	57.8		55.8	
00:55-01:00	56.7		52.7	
01:00-01:05	57.4	55.7	54.7	51.8
01:05-01:10	55.9		52.0	
01:10-01:15	54.9		50.5	
01:15-01:20	55.7		52.5	
01:20-01:25	54.2		53.1	
01:25-01:30	55.3		51.0	
01:30-01:35	56.6		52.9	
01:35-01:40	56.0		51.8	
01:40-01:45	55.6		50.5	
01:45-01:50	54.9		50.6	
01:50-01:55	55.0		51.0	
01:55-02:00	55.5		52.4	
02:00-02:05	54.0	56.3	51.2	51.7
02:05-02:10	54.2		50.6	
02:10-02:15	55.7		52.1	
02:15-02:20	55.7		53.1	
02:20-02:25	54.4		51.3	
02:25-02:30	55.1		50.9	
02:30-02:35	57.4		51.7	
02:35-02:40	56.9		55.3	
02:40-02:45	58.0		52.8	
02:45-02:50	57.5		50.5	
02:50-02:55	57.2		54.9	
02:55-03:00	56.9		55.1	
03:00-03:05	56.4	58.1	54.8	54.9
03:05-03:10	57.1		54.3	
03:10-03:15	57.6		55.2	
03:15-03:20	58.1		55.1	
03:20-03:25	58.3		55.2	
03:25-03:30	58.8		56.0	
03:30-03:35	59.2		54.8	
03:35-03:40	58.2		55.3	
03:40-03:45	57.6		54.6	
03:45-03:50	58.3		54.9	
03:50-03:55	59.2		52.7	
03:55-04:00	58.0		55.2	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	59.4	58.8	54.4	55.7
04:05-04:10	58.7		54.7	
04:10-04:15	58.2		55.2	
04:15-04:20	57.7		55.3	
04:20-04:25	59.1		56.7	
04:25-04:30	58.8		55.9	
04:30-04:35	58.3		56.1	
04:35-04:40	57.7		54.8	
04:40-04:45	58.3		56.7	
04:45-04:50	59.0		57.8	
04:50-04:55	60.2		57.6	
04:55-05:00	59.5		55.7	
05:00-05:05	59.9	59.8	58.1	56.0
05:05-05:10	60.4		57.8	
05:10-05:15	60.6		59.4	
05:15-05:20	61.4		58.9	
05:20-05:25	60.5		55.8	
05:25-05:30	59.0		55.5	
05:30-05:35	59.8		53.8	
05:35-05:40	58.6		56.0	
05:40-05:45	58.4		55.9	
05:45-05:50	59.2		56.6	
05:50-05:55	58.6		56.9	
05:55-06:00	59.9		55.9	
06:00-06:05	58.4	58.6	55.0	55.4
06:05-06:10	57.7		54.0	
06:10-06:15	56.3		54.2	
06:15-06:20	57.1		55.8	
06:20-06:25	58.6		56.2	
06:25-06:30	59.4		55.4	
06:30-06:35	58.9		56.7	
06:35-06:40	57.5		55.2	
06:40-06:45	58.3		55.8	
06:45-06:50	58.9		54.9	
06:50-06:55	59.9		57.0	
06:55-07:00	60.3		56.6	
07:00-07:05	59.5	59.0	54.3	55.8
07:05-07:10	60.5		56.5	
07:10-07:15	59.1		55.6	
07:15-07:20	59.4		56.8	
07:20-07:25	58.5		55.6	
07:25-07:30	58.2		56.4	
07:30-07:35	57.6		55.8	
07:35-07:40	58.2		56.8	
07:40-07:45	59.0		56.6	
07:45-07:50	58.9		54.7	
07:50-07:55	59.4		57.1	
07:55-08:00	58.8		55.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	60.6	58.5	56.4	54.8
08:05-08:10	58.6		54.8	
08:10-08:15	59.0		56.5	
08:15-08:20	59.2		54.0	
08:20-08:25	58.6		55.1	
08:25-08:30	58.3		55.8	
08:30-08:35	57.3		56.1	
08:35-08:40	57.9		55.6	
08:40-08:45	58.4		54.5	
08:45-08:50	58.5		54.2	
08:50-08:55	57.8		52.1	
08:55-09:00	57.0		52.7	
09:00-09:05	57.6	58.1	54.8	53.9
09:05-09:10	58.0		53.8	
09:10-09:15	58.3		54.5	
09:15-09:20	57.4		53.5	
09:20-09:25	57.9		53.5	
09:25-09:30	58.1		54.5	
09:30-09:35	58.7		53.9	
09:35-09:40	57.6		54.0	
09:40-09:45	57.8		53.9	
09:45-09:50	58.2		55.2	
09:50-09:55	58.6		56.2	
09:55-10:00	59.1		53.9	
10:00-10:05	59.4	57.9	54.7	54.2
10:05-10:10	58.7		55.4	
10:10-10:15	58.2		54.6	
10:15-10:20	57.7		54.0	
10:20-10:25	57.5		53.5	
10:25-10:30	56.9		55.2	
10:30-10:35	57.5		54.6	
10:35-10:40	56.8		54.0	
10:40-10:45	57.2		53.4	
10:45-10:50	57.6		54.2	
10:50-10:55	58.5		53.7	
10:55-11:00	58.3		54.2	
11:00-11:05	59.1	59.5	56.2	55.6
11:05-11:10	59.5		57.1	
11:10-11:15	60.2		57.3	
11:15-11:20	60.5		58.4	
11:20-11:25	61.1		57.5	
11:25-11:30	60.6		56.9	
11:30-11:35	59.6		55.2	
11:35-11:40	59.4		54.8	
11:40-11:45	58.7		55.6	
11:45-11:50	58.3		54.0	
11:50-11:55	57.8		54.7	
11:55-12:00	57.2		53.6	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	56.9	59.0	54.9	55.4
12:05-12:10	57.3		53.8	
12:10-12:15	58.0		55.4	
12:15-12:20	58.3		54.6	
12:20-12:25	58.7		56.2	
12:25-12:30	59.2		54.5	
12:30-12:35	59.6		57.0	
12:35-12:40	60.2		56.2	
12:40-12:45	60.5		55.9	
12:45-12:50	59.9		56.2	
12:50-12:55	59.1		55.6	
12:55-13:00	58.6		54.5	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	58.7	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	84.5	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	64.7	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_705/25		30 November 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R12	ACO	6236	00172040
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	6-7			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	57.4	57.2	54.3	54.4
13:05-13:10	58.2		55.2	
13:10-13:15	57.5		54.8	
13:15-13:20	56.7		53.0	
13:20-13:25	56.4		53.8	
13:25-13:30	56.7		54.4	
13:30-13:35	57.6		55.1	
13:35-13:40	57.3		55.8	
13:40-13:45	58.1		54.0	
13:45-13:50	57.4		54.9	
13:50-13:55	56.6		53.3	
13:55-14:00	56.5		55.1	
14:00-14:05	57.2	58.0	53.8	54.0
14:05-14:10	57.8		55.2	
14:10-14:15	58.1		53.8	
14:15-14:20	58.4		56.4	
14:20-14:25	57.9		53.8	
14:25-14:30	56.9		53.3	
14:30-14:35	57.6		54.0	
14:35-14:40	56.7		53.2	
14:40-14:45	57.6		55.8	
14:45-14:50	58.2		56.0	
14:50-14:55	59.3		56.6	
14:55-15:00	59.2		55.8	
15:00-15:05	58.7	58.1	54.7	54.9
15:05-15:10	59.6		55.6	
15:10-15:15	58.4		56.6	
15:15-15:20	59.0		54.9	
15:20-15:25	58.9		56.4	
15:25-15:30	58.5		55.8	
15:30-15:35	57.6		54.9	
15:35-15:40	57.0		53.6	
15:40-15:45	56.9		54.3	
15:45-15:50	56.4		54.1	
15:50-15:55	57.4		55.2	
15:55-16:00	58.2		56.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	6-7			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	58.9	58.7	55.0	56.0
16:05-16:10	59.2		55.1	
16:10-16:15	58.3		57.7	
16:15-16:20	58.7		56.0	
16:20-16:25	59.9		55.6	
16:25-16:30	59.4		56.2	
16:30-16:35	58.1		55.1	
16:35-16:40	58.3		56.3	
16:40-16:45	57.5		54.6	
16:45-16:50	57.4		56.0	
16:50-16:55	58.6		57.3	
16:55-17:00	59.2		57.2	
17:00-17:05	60.4	59.7	57.1	56.0
17:05-17:10	60.6		57.2	
17:10-17:15	59.3		56.0	
17:15-17:20	59.9		57.8	
17:20-17:25	60.8		56.6	
17:25-17:30	60.2		55.2	
17:30-17:35	59.7		57.6	
17:35-17:40	60.4		56.1	
17:40-17:45	59.5		56.0	
17:45-17:50	58.6		55.2	
17:50-17:55	57.8		54.8	
17:55-18:00	58.3		56.0	
18:00-18:05	58.2	58.2	54.1	55.2
18:05-18:10	57.7		55.2	
18:10-18:15	58.2		56.5	
18:15-18:20	58.4		55.5	
18:20-18:25	58.6		54.1	
18:25-18:30	59.1		56.4	
18:30-18:35	58.9		56.1	
18:35-18:40	58.2		55.6	
18:40-18:45	57.7		55.2	
18:45-18:50	57.4		54.5	
18:50-18:55	56.9		54.8	
18:55-19:00	58.1		54.1	
19:00-19:05	58.5	57.6	53.6	53.5
19:05-19:10	57.4		53.1	
19:10-19:15	58.4		54.2	
19:15-19:20	57.1		53.6	
19:20-19:25	56.0		52.5	
19:25-19:30	56.9		53.3	
19:30-19:35	57.2		53.5	
19:35-19:40	57.3		52.7	
19:40-19:45	57.9		53.4	
19:45-19:50	58.1		55.3	
19:50-19:55	57.6		54.5	
19:55-20:00	58.2		55.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	6-7			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	57.5	57.0	54.1	54.1
20:05-20:10	56.6		53.2	
20:10-20:15	56.1		54.2	
20:15-20:20	55.6		54.0	
20:20-20:25	57.7		56.2	
20:25-20:30	56.4		54.4	
20:30-20:35	56.9		54.6	
20:35-20:40	57.9		52.5	
20:40-20:45	56.2		55.0	
20:45-20:50	56.4		53.2	
20:50-20:55	57.2		54.1	
20:55-21:00	58.6		54.3	
21:00-21:05	59.9	58.9	56.9	54.1
21:05-21:10	60.2		54.5	
21:10-21:15	59.4		56.3	
21:15-21:20	59.9		55.8	
21:20-21:25	60.6		55.9	
21:25-21:30	58.7		53.6	
21:30-21:35	58.8		55.1	
21:35-21:40	57.2		52.6	
21:40-21:45	58.0		54.1	
21:45-21:50	57.1		53.0	
21:50-21:55	56.7		51.5	
21:55-22:00	58.5		53.8	
22:00-22:05	57.0	57.2	51.6	52.5
22:05-22:10	57.5		53.7	
22:10-22:15	58.7		53.9	
22:15-22:20	57.6		55.6	
22:20-22:25	59.0		51.1	
22:25-22:30	56.1		51.7	
22:30-22:35	57.1		52.1	
22:35-22:40	56.6		52.5	
22:40-22:45	57.3		52.3	
22:45-22:50	56.6		53.5	
22:50-22:55	55.5		52.9	
22:55-23:00	56.6		53.2	
23:00-23:05	57.1	57.2	55.9	54.7
23:05-23:10	57.4		56.1	
23:10-23:15	58.2		54.6	
23:15-23:20	58.0		53.8	
23:20-23:25	57.9		54.7	
23:25-23:30	58.2		55.5	
23:30-23:35	57.2		54.7	
23:35-23:40	57.5		54.0	
23:40-23:45	56.9		55.3	
23:45-23:50	56.2		54.7	
23:50-23:55	55.3		52.4	
23:55-00:00	54.8		51.6	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	6-7			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	54.5	55.1	50.9	51.6
00:05-00:10	55.6		51.3	
00:10-00:15	54.9		52.7	
00:15-00:20	56.6		51.2	
00:20-00:25	56.5		52.9	
00:25-00:30	55.0		51.6	
00:30-00:35	54.0		52.8	
00:35-00:40	53.8		52.6	
00:40-00:45	55.0		51.5	
00:45-00:50	54.8		51.7	
00:50-00:55	55.2		53.9	
00:55-01:00	54.8		51.2	
01:00-01:05	55.5	55.1	51.6	52.0
01:05-01:10	53.9		50.6	
01:10-01:15	55.4		51.2	
01:15-01:20	56.0		53.8	
01:20-01:25	54.8		51.4	
01:25-01:30	54.3		52.1	
01:30-01:35	54.9		51.1	
01:35-01:40	55.6		52.2	
01:40-01:45	55.0		53.7	
01:45-01:50	54.6		52.0	
01:50-01:55	54.3		52.7	
01:55-02:00	56.6		52.7	
02:00-02:05	54.1	54.7	51.5	51.9
02:05-02:10	53.6		51.3	
02:10-02:15	55.2		52.4	
02:15-02:20	56.9		52.0	
02:20-02:25	55.0		51.9	
02:25-02:30	53.7		52.5	
02:30-02:35	53.9		51.8	
02:35-02:40	54.1		50.8	
02:40-02:45	54.7		52.1	
02:45-02:50	52.8		51.8	
02:50-02:55	56.1		53.8	
02:55-03:00	54.3		52.7	
03:00-03:05	55.7	55.3	51.6	51.8
03:05-03:10	54.2		51.3	
03:10-03:15	53.6		50.6	
03:15-03:20	55.8		50.5	
03:20-03:25	54.2		51.7	
03:25-03:30	56.1		52.9	
03:30-03:35	55.3		51.8	
03:35-03:40	56.0		53.4	
03:40-03:45	54.9		52.4	
03:45-03:50	56.5		53.4	
03:50-03:55	55.5		54.7	
03:55-04:00	55.0		52.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	6-7			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	54.2	55.8	50.9	52.6
04:05-04:10	55.4		51.0	
04:10-04:15	54.8		52.6	
04:15-04:20	56.5		52.9	
04:20-04:25	55.7		53.3	
04:25-04:30	54.8		52.5	
04:30-04:35	55.3		53.8	
04:35-04:40	56.1		52.5	
04:40-04:45	55.9		53.4	
04:45-04:50	55.7		52.5	
04:50-04:55	57.9		54.4	
04:55-05:00	56.6		54.7	
05:00-05:05	57.5	58.2	54.6	56.5
05:05-05:10	56.4		54.8	
05:10-05:15	57.1		54.1	
05:15-05:20	58.7		57.3	
05:20-05:25	58.2		56.1	
05:25-05:30	58.9		57.1	
05:30-05:35	59.7		58.0	
05:35-05:40	59.4		57.9	
05:40-05:45	58.8		56.5	
05:45-05:50	58.0		56.6	
05:50-05:55	57.2		55.1	
05:55-06:00	57.8		56.6	
06:00-06:05	58.3	58.4	56.6	55.1
06:05-06:10	58.8		54.8	
06:10-06:15	59.2		54.2	
06:15-06:20	58.4		56.9	
06:20-06:25	57.8		54.5	
06:25-06:30	57.1		55.3	
06:30-06:35	59.5		54.4	
06:35-06:40	59.0		56.0	
06:40-06:45	58.6		56.3	
06:45-06:50	58.3		55.1	
06:50-06:55	57.6		54.7	
06:55-07:00	58.1		55.2	
07:00-07:05	57.9	58.2	54.7	54.9
07:05-07:10	57.3		55.0	
07:10-07:15	58.6		54.9	
07:15-07:20	58.4		55.4	
07:20-07:25	57.5		54.3	
07:25-07:30	57.2		53.8	
07:30-07:35	58.3		55.6	
07:35-07:40	58.1		57.1	
07:40-07:45	59.4		56.8	
07:45-07:50	59.1		54.3	
07:50-07:55	58.4		55.1	
07:55-08:00	58.2		54.1	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ เดือนธันวาคม 2568 6-7			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	57.6	58.5	53.5	55.4
08:05-08:10	57.9		55.4	
08:10-08:15	58.2		56.8	
08:15-08:20	59.6		58.1	
08:20-08:25	58.5		56.4	
08:25-08:30	58.8		56.5	
08:30-08:35	59.1		57.9	
08:35-08:40	58.7		56.3	
08:40-08:45	58.3		53.2	
08:45-08:50	59.0		54.0	
08:50-08:55	58.5		54.7	
08:55-09:00	57.5		52.8	
09:00-09:05	56.9	58.4	53.6	53.6
09:05-09:10	57.1		52.7	
09:10-09:15	58.4		54.0	
09:15-09:20	59.5		53.6	
09:20-09:25	58.8		54.8	
09:25-09:30	59.4		55.8	
09:30-09:35	58.1		54.1	
09:35-09:40	59.3		53.8	
09:40-09:45	58.1		52.7	
09:45-09:50	58.5		53.5	
09:50-09:55	57.9		52.9	
09:55-10:00	58.3		54.4	
10:00-10:05	58.7	58.2	53.3	53.3
10:05-10:10	57.8		53.3	
10:10-10:15	56.9		52.9	
10:15-10:20	56.4		51.0	
10:20-10:25	57.7		51.9	
10:25-10:30	58.9		55.0	
10:30-10:35	58.8		53.3	
10:35-10:40	59.3		55.7	
10:40-10:45	59.0		54.5	
10:45-10:50	58.0		52.9	
10:50-10:55	58.3		53.8	
10:55-11:00	57.8		55.1	
11:00-11:05	59.5	57.8	54.4	52.7
11:05-11:10	58.5		53.4	
11:10-11:15	58.4		52.1	
11:15-11:20	57.5		52.7	
11:20-11:25	56.9		51.3	
11:25-11:30	57.9		53.0	
11:30-11:35	58.5		52.1	
11:35-11:40	57.5		53.5	
11:40-11:45	57.2		52.5	
11:45-11:50	56.6		51.9	
11:50-11:55	56.8		54.0	
11:55-12:00	57.9		53.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ เดือนธันวาคม 2568 6-7			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	59.8	58.0	55.9	53.3
12:05-12:10	58.1		53.0	
12:10-12:15	58.0		54.0	
12:15-12:20	57.5		52.8	
12:20-12:25	57.3		51.2	
12:25-12:30	56.9		52.7	
12:30-12:35	58.5		54.2	
12:35-12:40	58.1		53.8	
12:40-12:45	57.6		52.7	
12:45-12:50	57.3		53.4	
12:50-12:55	58.1		54.6	
12:55-13:00	57.6		53.3	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	57.7	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	91.9	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{pk} [dB(A)]	63.4	-		

-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_705/25		30 November 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R12	ACO	6236	00172040
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	57.8	57.4	55.4	54.6
13:05-13:10	56.4		54.2	
13:10-13:15	57.7		54.1	
13:15-13:20	58.4		55.3	
13:20-13:25	57.8		55.7	
13:25-13:30	56.8		53.9	
13:30-13:35	57.3		53.9	
13:35-13:40	56.9		54.6	
13:40-13:45	56.4		55.0	
13:45-13:50	57.1		53.6	
13:50-13:55	58.2		55.3	
13:55-14:00	57.7		54.6	
14:00-14:05	58.4	58.2	53.8	54.4
14:05-14:10	58.2		54.4	
14:10-14:15	59.8		56.2	
14:15-14:20	58.1		54.4	
14:20-14:25	57.3		53.8	
14:25-14:30	57.8		54.0	
14:30-14:35	56.9		53.2	
14:35-14:40	57.3		54.6	
14:40-14:45	57.8		52.7	
14:45-14:50	58.8		54.4	
14:50-14:55	59.0		55.8	
14:55-15:00	58.2		54.7	
15:00-15:05	57.9	58.5	55.8	55.2
15:05-15:10	57.6		55.4	
15:10-15:15	58.0		54.0	
15:15-15:20	57.7		53.8	
15:20-15:25	56.2		54.5	
15:25-15:30	57.6		53.5	
15:30-15:35	58.0		54.8	
15:35-15:40	58.8		56.6	
15:40-15:45	59.3		56.2	
15:45-15:50	60.0		55.9	
15:50-15:55	60.3		55.2	
15:55-16:00	59.1		56.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	60.5	58.6	57.6	55.8
16:05-16:10	59.4		57.0	
16:10-16:15	59.0		55.6	
16:15-16:20	58.6		56.8	
16:20-16:25	58.4		54.9	
16:25-16:30	57.8		55.8	
16:30-16:35	57.6		56.1	
16:35-16:40	58.2		55.4	
16:40-16:45	59.7		58.0	
16:45-16:50	58.1		54.8	
16:50-16:55	57.8		55.3	
16:55-17:00	57.4		55.8	
17:00-17:05	56.7	57.5	53.9	53.6
17:05-17:10	56.6		53.2	
17:10-17:15	57.1		52.8	
17:15-17:20	57.4		53.0	
17:20-17:25	58.0		54.3	
17:25-17:30	57.8		53.2	
17:30-17:35	56.9		53.6	
17:35-17:40	57.5		54.3	
17:40-17:45	57.6		55.8	
17:45-17:50	58.0		56.3	
17:50-17:55	58.1		55.9	
17:55-18:00	57.6		53.1	
18:00-18:05	57.2	57.6	53.6	53.7
18:05-18:10	56.7		54.7	
18:10-18:15	56.3		52.4	
18:15-18:20	55.9		52.1	
18:20-18:25	55.7		53.1	
18:25-18:30	56.6		52.9	
18:30-18:35	57.9		53.7	
18:35-18:40	58.3		55.8	
18:40-18:45	58.8		55.0	
18:45-18:50	59.0		54.5	
18:50-18:55	58.5		54.3	
18:55-19:00	58.2		55.7	
19:00-19:05	57.6	57.8	53.6	53.0
19:05-19:10	57.1		52.4	
19:10-19:15	57.7		53.0	
19:15-19:20	58.3		54.5	
19:20-19:25	58.8		53.7	
19:25-19:30	59.1		56.4	
19:30-19:35	58.6		53.7	
19:35-19:40	57.6		52.4	
19:40-19:45	56.4		53.1	
19:45-19:50	57.1		52.9	
19:50-19:55	56.7		51.5	
19:55-20:00	57.7		52.1	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	56.8		52.0	
20:05-20:10	58.3		53.0	
20:10-20:15	57.7		51.2	
20:15-20:20	56.8		52.5	
20:20-20:25	57.3		53.2	
20:25-20:30	57.1	57.0	52.5	52.5
20:30-20:35	56.9		52.9	
20:35-20:40	56.4		51.2	
20:40-20:45	57.2		54.2	
20:45-20:50	56.9		51.7	
20:50-20:55	55.5		52.2	
20:55-21:00	56.9		53.4	
21:00-21:05	57.5		53.3	
21:05-21:10	56.8		52.8	
21:10-21:15	56.2		51.7	
21:15-21:20	55.6		52.3	
21:20-21:25	55.4		51.2	
21:25-21:30	56.7	56.2	52.9	52.6
21:30-21:35	55.4		53.6	
21:35-21:40	56.5		52.3	
21:40-21:45	55.8		51.8	
21:45-21:50	55.3		52.6	
21:50-21:55	56.1		53.2	
21:55-22:00	56.8		52.7	
22:00-22:05	55.9		52.0	
22:05-22:10	56.4		51.0	
22:10-22:15	55.6		50.9	
22:15-22:20	55.0		52.1	
22:20-22:25	56.1		51.6	
22:25-22:30	55.8	56.0	51.4	51.0
22:30-22:35	55.7		49.2	
22:35-22:40	56.2		51.1	
22:40-22:45	56.7		50.1	
22:45-22:50	56.4		51.5	
22:50-22:55	55.8		50.3	
22:55-23:00	56.4		50.7	
23:00-23:05	55.6		49.2	
23:05-23:10	54.7		48.2	
23:10-23:15	53.2		49.0	
23:15-23:20	52.6		48.9	
23:20-23:25	52.9		46.8	
23:25-23:30	53.4	52.9	49.7	47.5
23:30-23:35	52.8		47.5	
23:35-23:40	52.5		46.5	
23:40-23:45	52.2		46.7	
23:45-23:50	49.8		48.7	
23:50-23:55	50.9		45.4	
23:55-00:00	51.5		47.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	51.9		48.6	
00:05-00:10	53.3		49.1	
00:10-00:15	52.6		48.9	
00:15-00:20	51.5		47.0	
00:20-00:25	52.3		46.6	
00:25-00:30	51.7	52.4	45.9	48.1
00:30-00:35	52.8		46.9	
00:35-00:40	51.3		47.2	
00:40-00:45	51.8		48.1	
00:45-00:50	52.3		49.0	
00:50-00:55	52.9		48.6	
00:55-01:00	53.4		49.2	
01:00-01:05	53.7		48.4	
01:05-01:10	52.8		49.6	
01:10-01:15	52.7		47.3	
01:15-01:20	53.1		48.3	
01:20-01:25	53.6		47.7	
01:25-01:30	54.2	52.4	50.1	47.3
01:30-01:35	54.1		51.5	
01:35-01:40	53.6		44.2	
01:40-01:45	49.7		44.9	
01:45-01:50	48.8		45.8	
01:50-01:55	47.8		44.8	
01:55-02:00	47.2		44.1	
02:00-02:05	45.9		45.9	
02:05-02:10	47.7		46.1	
02:10-02:15	48.7		46.0	
02:15-02:20	46.4		45.2	
02:20-02:25	48.0		45.9	
02:25-02:30	47.6	47.5	45.6	45.2
02:30-02:35	48.3		43.4	
02:35-02:40	46.1		43.9	
02:40-02:45	46.8		44.8	
02:45-02:50	47.5		44.7	
02:50-02:55	47.6		45.0	
02:55-03:00	48.3		46.2	
03:00-03:05	47.7		45.6	
03:05-03:10	46.8		44.9	
03:10-03:15	46.0		43.8	
03:15-03:20	48.2		45.7	
03:20-03:25	47.4		45.6	
03:25-03:30	47.6	48.1	43.7	44.9
03:30-03:35	48.3		44.4	
03:35-03:40	48.5		44.6	
03:40-03:45	49.1		46.0	
03:45-03:50	48.8		45.0	
03:50-03:55	48.2		44.6	
03:55-04:00	49.3		47.5	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	48.5	49.9	46.8	47.8
04:05-04:10	48.9		47.3	
04:10-04:15	49.2		47.5	
04:15-04:20	49.8		48.5	
04:20-04:25	50.1		48.2	
04:25-04:30	50.6		48.4	
04:30-04:35	50.8		49.2	
04:35-04:40	51.2		47.8	
04:40-04:45	49.4		47.3	
04:45-04:50	49.8		48.0	
04:50-04:55	50.2		48.2	
04:55-05:00	49.8		47.6	
05:00-05:05	49.7	53.2	47.1	50.6
05:05-05:10	50.7		48.1	
05:10-05:15	50.5		49.2	
05:15-05:20	51.8		50.2	
05:20-05:25	52.2		50.6	
05:25-05:30	51.7		51.1	
05:30-05:35	52.3		51.7	
05:35-05:40	52.6		50.6	
05:40-05:45	53.8		52.4	
05:45-05:50	54.6		53.5	
05:50-05:55	55.7		54.0	
05:55-06:00	56.9		53.8	
06:00-06:05	57.3	57.4	55.0	53.5
06:05-06:10	58.3		52.5	
06:10-06:15	58.5		54.4	
06:15-06:20	57.5		53.9	
06:20-06:25	56.8		52.1	
06:25-06:30	56.0		53.0	
06:30-06:35	57.6		54.2	
06:35-06:40	56.4		53.5	
06:40-06:45	56.9		53.1	
06:45-06:50	57.0		54.6	
06:50-06:55	57.3		53.0	
06:55-07:00	58.1		54.4	
07:00-07:05	57.5	55.6	55.4	53.2
07:05-07:10	56.6		54.3	
07:10-07:15	55.9		53.6	
07:15-07:20	55.3		53.4	
07:20-07:25	54.6		52.9	
07:25-07:30	54.3		52.7	
07:30-07:35	54.8		53.2	
07:35-07:40	55.0		53.6	
07:40-07:45	55.1		51.2	
07:45-07:50	55.7		52.8	
07:50-07:55	56.6		54.5	
07:55-08:00	54.9		52.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	53.3	56.6	51.4	52.3
08:05-08:10	53.4		51.6	
08:10-08:15	54.8		50.9	
08:15-08:20	55.2		50.0	
08:20-08:25	55.9		49.6	
08:25-08:30	56.4		52.3	
08:30-08:35	56.8		52.8	
08:35-08:40	57.3		53.6	
08:40-08:45	57.9		52.4	
08:45-08:50	58.0		54.3	
08:50-08:55	58.2		56.3	
08:55-09:00	58.6		55.2	
09:00-09:05	57.8	56.8	54.6	52.6
09:05-09:10	57.4		53.1	
09:10-09:15	56.8		54.2	
09:15-09:20	56.6		52.6	
09:20-09:25	57.5		54.9	
09:25-09:30	57.1		55.4	
09:30-09:35	56.8		54.3	
09:35-09:40	56.2		51.3	
09:40-09:45	55.9		49.9	
09:45-09:50	55.7		50.2	
09:50-09:55	56.7		50.6	
09:55-10:00	56.9		51.2	
10:00-10:05	57.2	59.2	51.0	54.9
10:05-10:10	57.6		52.6	
10:10-10:15	58.4		53.2	
10:15-10:20	58.2		53.8	
10:20-10:25	59.1		54.9	
10:25-10:30	59.8		55.5	
10:30-10:35	60.0		54.5	
10:35-10:40	59.7		56.3	
10:40-10:45	60.2		57.2	
10:45-10:50	60.5		55.1	
10:50-10:55	59.6		55.3	
10:55-11:00	59.2		54.9	
11:00-11:05	58.6	57.5	54.6	53.9
11:05-11:10	58.4		53.9	
11:10-11:15	57.8		55.2	
11:15-11:20	57.5		55.3	
11:20-11:25	57.7		54.6	
11:25-11:30	58.4		56.1	
11:30-11:35	58.0		55.3	
11:35-11:40	57.6		51.1	
11:40-11:45	56.8		52.2	
11:45-11:50	56.2		52.7	
11:50-11:55	55.9		53.3	
11:55-12:00	55.1		52.7	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2568			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	55.8	57.9	50.0	53.9
12:05-12:10	56.7		51.2	
12:10-12:15	56.9		51.6	
12:15-12:20	57.2		52.3	
12:20-12:25	57.4		54.8	
12:25-12:30	57.6		53.9	
12:30-12:35	58.2		54.1	
12:35-12:40	58.9		54.8	
12:40-12:45	59.2		54.4	
12:45-12:50	59.4		53.5	
12:50-12:55	58.6		54.7	
12:55-13:00	58.0		54.8	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	56.4	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	89.6	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	60.6	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_705/25		30 November 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R12	ACO	6236	00172040
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	52.4	53.5	46.9	47.9
10:05-10:10	52.8		47.3	
10:10-10:15	53.4		46.9	
10:15-10:20	53.0		46.4	
10:20-10:25	52.7		46.6	
10:25-10:30	52.9		47.9	
10:30-10:35	53.6		48.5	
10:35-10:40	54.2		50.2	
10:40-10:45	54.8		50.1	
10:45-10:50	53.7		49.7	
10:50-10:55	53.0		50.3	
10:55-11:00	54.6		50.6	
11:00-11:05	55.1	53.7	51.2	50.4
11:05-11:10	54.4		50.5	
11:10-11:15	53.8		48.1	
11:15-11:20	52.8		49.0	
11:20-11:25	52.6		48.7	
11:25-11:30	53.2		51.3	
11:30-11:35	54.3		50.5	
11:35-11:40	53.2		49.3	
11:40-11:45	53.4		49.9	
11:45-11:50	52.5		50.8	
11:50-11:55	53.8		51.4	
11:55-12:00	54.9		50.4	
12:00-12:05	54.4	57.3	51.8	53.7
12:05-12:10	55.6		53.5	
12:10-12:15	55.2		52.4	
12:15-12:20	56.4		52.7	
12:20-12:25	56.8		53.7	
12:25-12:30	57.5		54.6	
12:30-12:35	58.0		54.1	
12:35-12:40	58.7		55.3	
12:40-12:45	59.0		55.5	
12:45-12:50	58.4		54.3	
12:50-12:55	58.0		53.4	
12:55-13:00	57.5		54.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	56.9		52.8	
13:05-13:10	56.2		50.7	
13:10-13:15	55.8		54.1	
13:15-13:20	54.8		51.6	
13:20-13:25	53.6		49.8	
13:25-13:30	52.9	54.6	50.2	51.0
13:30-13:35	53.1		51.0	
13:35-13:40	54.9		51.8	
13:40-13:45	54.0		51.7	
13:45-13:50	53.7		50.7	
13:50-13:55	52.9		51.0	
13:55-14:00	53.4		50.1	
14:00-14:05	53.3		49.3	
14:05-14:10	52.9		48.9	
14:10-14:15	53.2		50.2	
14:15-14:20	54.4		49.4	
14:20-14:25	53.3		49.7	
14:25-14:30	53.2	53.6	51.1	50.2
14:30-14:35	54.1		51.7	
14:35-14:40	54.2		50.4	
14:40-14:45	53.2		50.9	
14:45-14:50	53.3		51.2	
14:50-14:55	54.0		49.6	
14:55-15:00	53.4		51.7	
15:00-15:05	55.9		52.3	
15:05-15:10	54.7		51.8	
15:10-15:15	54.1		52.6	
15:15-15:20	52.8		51.0	
15:20-15:25	52.7		49.3	
15:25-15:30	53.0	53.5	50.3	50.3
15:30-15:35	53.6		48.6	
15:35-15:40	52.3		50.8	
15:40-15:45	52.6		49.8	
15:45-15:50	52.9		50.6	
15:50-15:55	53.4		48.8	
15:55-16:00	52.8		49.6	
16:00-16:05	52.8		50.4	
16:05-16:10	53.5		51.2	
16:10-16:15	53.1		50.6	
16:15-16:20	52.2		50.7	
16:20-16:25	52.9		51.2	
16:25-16:30	53.0	52.9	51.4	50.6
16:30-16:35	52.6		50.5	
16:35-16:40	52.4		50.9	
16:40-16:45	53.4		51.8	
16:45-16:50	53.3		49.4	
16:50-16:55	52.6		48.1	
16:55-17:00	52.8		48.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	53.6		51.4	
17:05-17:10	54.2		50.9	
17:10-17:15	54.6		50.5	
17:15-17:20	55.1		51.3	
17:20-17:25	55.5		51.0	
17:25-17:30	54.8	54.1	50.7	50.9
17:30-17:35	54.4		50.9	
17:35-17:40	53.3		51.7	
17:40-17:45	52.7		50.1	
17:45-17:50	52.4		48.8	
17:50-17:55	53.7		51.5	
17:55-18:00	53.2		52.2	
18:00-18:05	54.8		53.0	
18:05-18:10	54.1		52.8	
18:10-18:15	53.1		49.5	
18:15-18:20	52.4		48.6	
18:20-18:25	51.9		49.5	
18:25-18:30	52.4	53.0	48.8	49.5
18:30-18:35	53.1		50.4	
18:35-18:40	52.2		48.6	
18:40-18:45	52.3		50.8	
18:45-18:50	53.1		49.7	
18:50-18:55	53.0		49.0	
18:55-19:00	52.4		48.9	
19:00-19:05	53.0		49.1	
19:05-19:10	53.2		48.6	
19:10-19:15	52.7		49.2	
19:15-19:20	52.5		50.1	
19:20-19:25	53.5		50.5	
19:25-19:30	53.9	53.3	51.3	49.2
19:30-19:35	54.5		51.6	
19:35-19:40	54.2		49.6	
19:40-19:45	53.3		50.8	
19:45-19:50	52.9		49.2	
19:50-19:55	52.3		48.8	
19:55-20:00	52.5		48.7	
20:00-20:05	53.1		49.6	
20:05-20:10	53.4		48.7	
20:10-20:15	52.7		49.0	
20:15-20:20	53.8		50.1	
20:20-20:25	53.0		49.1	
20:25-20:30	52.5	53.1	48.8	49.4
20:30-20:35	53.3		49.4	
20:35-20:40	53.9		50.5	
20:40-20:45	52.6		50.1	
20:45-20:50	52.3		48.8	
20:50-20:55	53.3		51.6	
20:55-21:00	53.4		49.5	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	54.5		48.9	
21:05-21:10	53.2		49.5	
21:10-21:15	54.0		50.6	
21:15-21:20	53.2		49.5	
21:20-21:25	55.3		50.7	
21:25-21:30	53.8	53.6	49.7	49.5
21:30-21:35	53.8		50.8	
21:35-21:40	52.6		49.1	
21:40-21:45	52.8		49.3	
21:45-21:50	53.4		50.0	
21:50-21:55	53.0		49.1	
21:55-22:00	52.6		48.2	
22:00-22:05	53.4		49.7	
22:05-22:10	53.8		50.0	
22:10-22:15	52.8		49.4	
22:15-22:20	55.0		49.3	
22:20-22:25	53.7		50.2	
22:25-22:30	52.9	53.7	48.9	49.3
22:30-22:35	53.5		49.0	
22:35-22:40	53.7		48.9	
22:40-22:45	54.2		49.5	
22:45-22:50	54.6		48.8	
22:50-22:55	53.8		48.3	
22:55-23:00	53.0		49.5	
23:00-23:05	52.9		49.2	
23:05-23:10	52.5		50.0	
23:10-23:15	53.0		49.0	
23:15-23:20	53.2		49.5	
23:20-23:25	52.2		48.7	
23:25-23:30	52.4	52.7	49.0	49.0
23:30-23:35	53.4		47.9	
23:35-23:40	53.0		49.0	
23:40-23:45	52.3		47.9	
23:45-23:50	52.9		48.7	
23:50-23:55	52.9		49.2	
23:55-00:00	51.7		48.0	
00:00-00:05	52.1		47.7	
00:05-00:10	53.5		48.0	
00:10-00:15	52.7		49.4	
00:15-00:20	52.5		48.6	
00:20-00:25	51.8		48.2	
00:25-00:30	51.6	52.2	47.2	47.7
00:30-00:35	52.0		46.1	
00:35-00:40	52.2		49.1	
00:40-00:45	51.9		48.1	
00:45-00:50	51.4		47.5	
00:50-00:55	51.8		46.7	
00:55-01:00	52.3		46.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	52.0		47.7	
01:05-01:10	51.7		46.3	
01:10-01:15	51.2		46.4	
01:15-01:20	50.8		47.1	
01:20-01:25	50.6		47.0	
01:25-01:30	49.5	51.1	46.5	47.0
01:30-01:35	49.8		46.7	
01:35-01:40	50.4		48.2	
01:40-01:45	50.9		47.1	
01:45-01:50	51.1		48.5	
01:50-01:55	51.6		47.5	
01:55-02:00	52.2		46.7	
02:00-02:05	52.7		48.5	
02:05-02:10	51.6		46.9	
02:10-02:15	51.2		48.2	
02:15-02:20	50.7		47.0	
02:20-02:25	50.3		47.4	
02:25-02:30	49.5	50.2	48.4	47.0
02:30-02:35	49.2		47.0	
02:35-02:40	48.9		46.8	
02:40-02:45	49.3		47.3	
02:45-02:50	48.7		46.1	
02:50-02:55	48.9		46.8	
02:55-03:00	49.4		47.5	
03:00-03:05	50.2		48.0	
03:05-03:10	50.6		48.5	
03:10-03:15	51.1		47.0	
03:15-03:20	51.8		47.5	
03:20-03:25	52.3		48.3	
03:25-03:30	52.4	52.0	49.3	47.8
03:30-03:35	53.9		47.8	
03:35-03:40	53.1		48.4	
03:40-03:45	52.5		48.5	
03:45-03:50	52.1		47.1	
03:50-03:55	51.8		46.8	
03:55-04:00	51.4		47.6	
04:00-04:05	52.6		47.3	
04:05-04:10	52.1		46.9	
04:10-04:15	51.7		47.2	
04:15-04:20	51.9		47.7	
04:20-04:25	52.4		46.9	
04:25-04:30	52.8	52.8	46.6	47.3
04:30-04:35	53.4		48.1	
04:35-04:40	53.7		47.2	
04:40-04:45	53.1		47.4	
04:45-04:50	52.6		47.5	
04:50-04:55	52.8		50.3	
04:55-05:00	53.7		48.3	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	53.9	52.7	47.1	49.5
05:05-05:10	54.0		52.4	
05:10-05:15	54.5		46.7	
05:15-05:20	53.2		50.6	
05:20-05:25	53.6		50.2	
05:25-05:30	52.8		49.8	
05:30-05:35	50.2		49.2	
05:35-05:40	50.4		48.7	
05:40-05:45	51.2		48.3	
05:45-05:50	51.6		49.5	
05:50-05:55	52.3		49.7	
05:55-06:00	52.4		50.2	
06:00-06:05	51.6	53.2	49.9	49.8
06:05-06:10	53.9		50.1	
06:10-06:15	54.5		51.3	
06:15-06:20	52.7		49.6	
06:20-06:25	52.9		49.8	
06:25-06:30	53.5		50.3	
06:30-06:35	52.9		49.1	
06:35-06:40	52.2		48.9	
06:40-06:45	54.7		49.1	
06:45-06:50	53.0		50.0	
06:50-06:55	52.9		49.5	
06:55-07:00	53.0		49.9	
07:00-07:05	54.3	53.3	50.0	49.5
07:05-07:10	53.6		48.8	
07:10-07:15	53.2		49.8	
07:15-07:20	52.9		49.9	
07:20-07:25	53.6		50.4	
07:25-07:30	52.1		48.7	
07:30-07:35	51.5		47.9	
07:35-07:40	52.6		48.6	
07:40-07:45	52.9		49.8	
07:45-07:50	53.6		49.5	
07:50-07:55	53.8		48.6	
07:55-08:00	54.2		49.8	
08:00-08:05	53.6	53.2	49.4	49.9
08:05-08:10	52.8		48.7	
08:10-08:15	52.9		50.1	
08:15-08:20	53.5		50.5	
08:20-08:25	52.9		49.7	
08:25-08:30	52.3		49.3	
08:30-08:35	53.0		51.2	
08:35-08:40	53.2		50.2	
08:40-08:45	52.8		49.7	
08:45-08:50	53.0		49.9	
08:50-08:55	54.1		51.0	
08:55-09:00	53.8		50.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	52.2	53.3	49.3	49.7
09:05-09:10	52.9		49.7	
09:10-09:15	53.4		50.4	
09:15-09:20	52.6		49.3	
09:20-09:25	53.2		50.1	
09:25-09:30	54.3		51.3	
09:30-09:35	53.9		49.9	
09:35-09:40	52.6		49.6	
09:40-09:45	53.5		50.1	
09:45-09:50	54.0		50.6	
09:50-09:55	52.1		48.9	
09:55-10:00	53.9		49.0	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	53.4	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	71.9	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	59.2	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_705/25		30 November 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R03	ACO	6236	00132031
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dara Thongsri

(นางสาวดารินี ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 68

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	53.4	53.2	51.5	50.5
10:05-10:10	53.4		50.5	
10:10-10:15	52.9		49.8	
10:15-10:20	53.2		49.6	
10:20-10:25	53.6		50.1	
10:25-10:30	52.6		50.8	
10:30-10:35	52.5		49.6	
10:35-10:40	53.1		51.6	
10:40-10:45	53.5		50.2	
10:45-10:50	52.4		51.0	
10:50-10:55	53.8		51.2	
10:55-11:00	53.2		51.8	
11:00-11:05	52.3	53.4	50.7	50.8
11:05-11:10	52.4		51.2	
11:10-11:15	54.1		51.6	
11:15-11:20	53.3		49.2	
11:20-11:25	52.5		49.5	
11:25-11:30	53.7		50.1	
11:30-11:35	54.9		52.7	
11:35-11:40	54.3		51.8	
11:40-11:45	53.6		50.8	
11:45-11:50	53.0		51.1	
11:50-11:55	52.8		50.8	
11:55-12:00	52.6		49.9	
12:00-12:05	53.4	54.1	50.6	51.0
12:05-12:10	53.9		51.5	
12:10-12:15	52.5		50.2	
12:15-12:20	53.0		50.7	
12:20-12:25	53.5		51.8	
12:25-12:30	54.2		51.7	
12:30-12:35	54.5		52.3	
12:35-12:40	55.4		52.1	
12:40-12:45	55.9		51.0	
12:45-12:50	54.4		50.7	
12:50-12:55	53.7		51.6	
12:55-13:00	53.5		50.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	52.9	53.2	49.6	50.5
13:05-13:10	52.4		50.5	
13:10-13:15	53.6		51.2	
13:15-13:20	53.0		49.8	
13:20-13:25	52.7		50.1	
13:25-13:30	54.3		50.6	
13:30-13:35	53.4		51.5	
13:35-13:40	52.7		50.4	
13:40-13:45	52.2		50.6	
13:45-13:50	53.1		51.0	
13:50-13:55	53.6		50.9	
13:55-14:00	54.2		50.3	
14:00-14:05	54.6	53.6	51.3	50.7
14:05-14:10	53.5		51.5	
14:10-14:15	53.4		50.6	
14:15-14:20	52.4		49.8	
14:20-14:25	52.8		50.8	
14:25-14:30	53.9		51.2	
14:30-14:35	54.1		50.4	
14:35-14:40	53.5		50.7	
14:40-14:45	54.2		51.5	
14:45-14:50	53.7		50.5	
14:50-14:55	52.4		50.4	
14:55-15:00	53.8		52.0	
15:00-15:05	53.7	54.2	51.6	51.6
15:05-15:10	52.7		50.8	
15:10-15:15	52.9		51.3	
15:15-15:20	53.5		51.6	
15:20-15:25	53.9		52.1	
15:25-15:30	54.1		52.4	
15:30-15:35	54.6		51.7	
15:35-15:40	55.2		51.9	
15:40-15:45	55.0		51.5	
15:45-15:50	54.3		52.2	
15:50-15:55	55.4		52.5	
15:55-16:00	53.6		51.5	
16:00-16:05	53.9	53.9	51.4	51.7
16:05-16:10	54.4		53.0	
16:10-16:15	54.2		51.7	
16:15-16:20	53.4		50.9	
16:20-16:25	53.7		51.5	
16:25-16:30	54.1		50.3	
16:30-16:35	53.7		51.7	
16:35-16:40	53.7		49.7	
16:40-16:45	54.4		52.4	
16:45-16:50	54.1		51.8	
16:50-16:55	53.6		51.7	
16:55-17:00	53.9		51.8	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	54.3	54.1	51.9	50.6
17:05-17:10	54.8		52.6	
17:10-17:15	55.0		52.3	
17:15-17:20	54.5		51.7	
17:20-17:25	53.7		50.6	
17:25-17:30	52.9		49.8	
17:30-17:35	53.4		49.5	
17:35-17:40	53.7		50.4	
17:40-17:45	54.3		51.1	
17:45-17:50	54.8		50.8	
17:50-17:55	53.8		50.4	
17:55-18:00	53.5		49.6	
18:00-18:05	52.4	53.1	49.7	50.4
18:05-18:10	51.9		48.6	
18:10-18:15	52.5		48.7	
18:15-18:20	53.0		50.8	
18:20-18:25	52.3		50.5	
18:25-18:30	53.5		51.7	
18:30-18:35	53.9		51.8	
18:35-18:40	52.9		50.4	
18:40-18:45	53.3		50.8	
18:45-18:50	53.7		51.8	
18:50-18:55	53.6		49.8	
18:55-19:00	53.9		50.2	
19:00-19:05	54.6	54.7	52.6	51.5
19:05-19:10	54.3		52.3	
19:10-19:15	55.1		51.5	
19:15-19:20	55.3		51.0	
19:20-19:25	54.6		52.2	
19:25-19:30	53.2		50.9	
19:30-19:35	55.0		51.1	
19:35-19:40	55.4		53.2	
19:40-19:45	54.5		52.1	
19:45-19:50	54.6		52.3	
19:50-19:55	55.4		51.4	
19:55-20:00	53.5		51.5	
20:00-20:05	54.3	53.3	51.1	50.9
20:05-20:10	52.9		50.9	
20:10-20:15	53.7		51.9	
20:15-20:20	54.2		51.6	
20:20-20:25	53.9		51.1	
20:25-20:30	52.9		50.8	
20:30-20:35	52.4		51.1	
20:35-20:40	53.6		50.6	
20:40-20:45	52.7		50.8	
20:45-20:50	53.2		51.4	
20:50-20:55	53.4		50.6	
20:55-21:00	52.2		50.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	53.2	53.7	50.6	50.4
21:05-21:10	53.4		51.6	
21:10-21:15	52.6		50.5	
21:15-21:20	55.6		50.6	
21:20-21:25	54.2		50.7	
21:25-21:30	53.7		51.5	
21:30-21:35	52.9		49.6	
21:35-21:40	52.9		49.7	
21:40-21:45	53.2		48.9	
21:45-21:50	53.6		48.5	
21:50-21:55	54.1		50.2	
21:55-22:00	54.2		50.4	
22:00-22:05	53.9	53.4	51.0	50.9
22:05-22:10	54.8		50.8	
22:10-22:15	54.3		51.4	
22:15-22:20	53.4		51.4	
22:20-22:25	52.9		50.9	
22:25-22:30	52.6		50.9	
22:30-22:35	53.6		51.9	
22:35-22:40	53.2		51.2	
22:40-22:45	52.6		50.7	
22:45-22:50	53.1		50.8	
22:50-22:55	53.3		51.5	
22:55-23:00	52.8		50.7	
23:00-23:05	52.7	53.5	50.8	50.6
23:05-23:10	53.4		51.7	
23:10-23:15	53.2		51.2	
23:15-23:20	54.1		51.1	
23:20-23:25	53.6		50.2	
23:25-23:30	53.4		50.6	
23:30-23:35	52.6		49.4	
23:35-23:40	52.9		49.3	
23:40-23:45	53.4		48.6	
23:45-23:50	54.2		51.2	
23:50-23:55	54.6		51.0	
23:55-00:00	53.8		49.8	
00:00-00:05	53.1	50.8	48.8	46.6
00:05-00:10	52.6		49.1	
00:10-00:15	52.2		49.6	
00:15-00:20	51.6		47.8	
00:20-00:25	51.3		47.9	
00:25-00:30	50.6		45.7	
00:30-00:35	50.2		46.0	
00:35-00:40	49.8		46.4	
00:40-00:45	49.5		47.2	
00:45-00:50	48.7		46.5	
00:50-00:55	48.3		46.3	
00:55-01:00	47.8		46.6	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	48.0		45.9	
01:05-01:10	47.2		45.8	
01:10-01:15	46.9		45.2	
01:15-01:20	47.6		45.7	
01:20-01:25	48.4		45.8	
01:25-01:30	47.9	48.2	46.1	45.9
01:30-01:35	48.2		46.5	
01:35-01:40	48.6		45.9	
01:40-01:45	49.5		46.2	
01:45-01:50	49.3		46.7	
01:50-01:55	48.6		45.9	
01:55-02:00	47.9		45.8	
02:00-02:05	47.6		46.2	
02:05-02:10	48.5		47.2	
02:10-02:15	48.9		46.6	
02:15-02:20	48.4		46.5	
02:20-02:25	49.9		47.9	
02:25-02:30	49.5	49.2	47.2	47.1
02:30-02:35	48.4		47.1	
02:35-02:40	49.4		48.4	
02:40-02:45	50.0		48.8	
02:45-02:50	50.7		47.3	
02:50-02:55	49.8		47.0	
02:55-03:00	48.9		46.5	
03:00-03:05	48.4		46.3	
03:05-03:10	49.4		47.1	
03:10-03:15	49.6		47.6	
03:15-03:20	48.6		46.9	
03:20-03:25	49.1		46.6	
03:25-03:30	48.5	48.8	46.8	46.8
03:30-03:35	49.0		47.2	
03:35-03:40	49.4		47.1	
03:40-03:45	49.0		46.7	
03:45-03:50	48.2		47.2	
03:50-03:55	48.6		45.9	
03:55-04:00	46.9		46.3	
04:00-04:05	47.2		46.4	
04:05-04:10	47.9		47.5	
04:10-04:15	48.2		46.8	
04:15-04:20	47.6		46.8	
04:20-04:25	48.8		47.5	
04:25-04:30	49.5	48.0	47.1	46.4
04:30-04:35	47.5		45.8	
04:35-04:40	47.3		45.7	
04:40-04:45	48.0		46.2	
04:45-04:50	48.6		46.7	
04:50-04:55	47.8		45.6	
04:55-05:00	47.2		45.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	49.5		45.7	
05:05-05:10	47.5		45.2	
05:10-05:15	48.3		47.0	
05:15-05:20	47.9		46.4	
05:20-05:25	48.3		46.9	
05:25-05:30	48.9	49.2	46.3	46.7
05:30-05:35	49.5		47.1	
05:35-05:40	49.8		47.1	
05:40-05:45	50.1		46.3	
05:45-05:50	50.6		46.7	
05:50-05:55	49.8		48.1	
05:55-06:00	49.6		47.7	
06:00-06:05	50.3		48.2	
06:05-06:10	50.8		47.8	
06:10-06:15	51.2		49.2	
06:15-06:20	51.6		50.1	
06:20-06:25	52.5		50.6	
06:25-06:30	52.8	52.5	51.6	49.6
06:30-06:35	52.1		49.9	
06:35-06:40	53.7		48.8	
06:40-06:45	54.8		51.2	
06:45-06:50	53.6		50.6	
06:50-06:55	52.5		49.6	
06:55-07:00	52.0		48.6	
07:00-07:05	54.6		50.4	
07:05-07:10	53.3		51.8	
07:10-07:15	54.2		51.3	
07:15-07:20	52.8		50.2	
07:20-07:25	52.4		49.8	
07:25-07:30	52.3	53.2	48.6	50.4
07:30-07:35	51.6		50.3	
07:35-07:40	54.0		51.2	
07:40-07:45	54.3		51.4	
07:45-07:50	52.8		50.6	
07:50-07:55	52.1		50.9	
07:55-08:00	53.3		49.4	
08:00-08:05	53.7		49.6	
08:05-08:10	53.8		49.2	
08:10-08:15	55.4		50.5	
08:15-08:20	55.0		52.3	
08:20-08:25	54.9		49.6	
08:25-08:30	54.2	54.3	49.9	50.2
08:30-08:35	53.3		50.2	
08:35-08:40	54.0		51.0	
08:40-08:45	54.8		52.1	
08:45-08:50	53.7		51.2	
08:50-08:55	53.8		49.8	
08:55-09:00	54.4		50.2	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	54.0	53.9	49.7	49.7
09:05-09:10	53.7		49.5	
09:10-09:15	53.4		49.4	
09:15-09:20	54.0		50.1	
09:20-09:25	53.6		49.2	
09:25-09:30	53.0		48.9	
09:30-09:35	54.4		51.2	
09:35-09:40	54.9		52.0	
09:40-09:45	55.2		52.3	
09:45-09:50	53.8		50.1	
09:50-09:55	52.4		49.8	
09:55-10:00	53.6		48.5	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	52.9	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	77.6	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	58.9	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_705/25		30 November 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R03	ACO	6236	00132031
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 62

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	52.8	54.5	50.2	51.2
10:05-10:10	53.2		51.4	
10:10-10:15	53.6		50.2	
10:15-10:20	52.5		50.3	
10:20-10:25	52.9		49.5	
10:25-10:30	53.8		50.1	
10:30-10:35	54.2		51.2	
10:35-10:40	54.9		52.6	
10:40-10:45	55.4		52.3	
10:45-10:50	55.6		53.1	
10:50-10:55	56.1		53.4	
10:55-11:00	56.8		54.0	
11:00-11:05	57.2	57.4	53.9	53.5
11:05-11:10	57.5		53.4	
11:10-11:15	56.8		54.2	
11:15-11:20	56.4		54.6	
11:20-11:25	57.3		53.1	
11:25-11:30	57.6		53.5	
11:30-11:35	56.5		52.6	
11:35-11:40	56.2		52.1	
11:40-11:45	57.4		53.3	
11:45-11:50	57.9		53.7	
11:50-11:55	58.2		54.1	
11:55-12:00	58.6		54.2	
12:00-12:05	58.1	59.0	53.9	54.3
12:05-12:10	57.6		53.4	
12:10-12:15	57.4		52.8	
12:15-12:20	58.2		54.1	
12:20-12:25	58.8		54.3	
12:25-12:30	59.2		53.2	
12:30-12:35	59.6		55.1	
12:35-12:40	60.4		56.2	
12:40-12:45	60.1		56.8	
12:45-12:50	59.7		55.7	
12:50-12:55	59.3		56.5	
12:55-13:00	58.4		54.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	57.9		55.8	
13:05-13:10	57.4		54.2	
13:10-13:15	56.6		53.6	
13:15-13:20	56.2		53.1	
13:20-13:25	55.8		52.9	
13:25-13:30	56.0	55.8	52.4	52.4
13:30-13:35	55.6		53.0	
13:35-13:40	55.2		52.2	
13:40-13:45	54.8		51.8	
13:45-13:50	54.4		51.3	
13:50-13:55	53.8		50.6	
13:55-14:00	54.0		51.0	
14:00-14:05	53.5		50.5	
14:05-14:10	53.7		51.7	
14:10-14:15	52.7		50.8	
14:15-14:20	53.7		49.3	
14:20-14:25	53.6		47.9	
14:25-14:30	52.5	54.1	48.9	49.3
14:30-14:35	52.8		47.4	
14:35-14:40	53.4		48.1	
14:40-14:45	54.5		50.2	
14:45-14:50	55.2		50.4	
14:50-14:55	55.8		49.2	
14:55-15:00	56.1		49.6	
15:00-15:05	56.5		51.0	
15:05-15:10	57.1		52.8	
15:10-15:15	56.6		53.1	
15:15-15:20	56.0		51.6	
15:20-15:25	55.8		52.3	
15:25-15:30	55.1	55.2	50.7	51.6
15:30-15:35	54.3		51.1	
15:35-15:40	54.6		51.2	
15:40-15:45	54.4		52.0	
15:45-15:50	53.5		52.4	
15:50-15:55	52.5		49.9	
15:55-16:00	53.6		52.1	
16:00-16:05	54.3		50.2	
16:05-16:10	53.9		51.9	
16:10-16:15	54.1		52.7	
16:15-16:20	53.5		50.2	
16:20-16:25	53.8		51.1	
16:25-16:30	53.0	54.4	49.9	51.4
16:30-16:35	52.8		50.2	
16:35-16:40	55.7		51.4	
16:40-16:45	56.2		52.2	
16:45-16:50	55.9		52.8	
16:50-16:55	54.3		51.4	
16:55-17:00	53.7		52.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	53.2		51.1	
17:05-17:10	52.8		48.9	
17:10-17:15	52.4		49.5	
17:15-17:20	51.9		48.6	
17:20-17:25	51.6		49.1	
17:25-17:30	52.2	52.4	49.5	49.1
17:30-17:35	52.7		48.6	
17:35-17:40	51.4		47.6	
17:40-17:45	51.9		49.3	
17:45-17:50	52.8		49.7	
17:50-17:55	52.1		48.2	
17:55-18:00	53.6		49.5	
18:00-18:05	53.4		50.1	
18:05-18:10	52.8		48.9	
18:10-18:15	50.0		47.1	
18:15-18:20	49.8		47.2	
18:20-18:25	52.2		49.0	
18:25-18:30	50.0	50.7	47.3	47.2
18:30-18:35	49.8		46.9	
18:35-18:40	48.7		47.0	
18:40-18:45	49.3		46.3	
18:45-18:50	50.2		47.6	
18:50-18:55	49.7		46.2	
18:55-19:00	49.9		48.0	
19:00-19:05	50.2		49.2	
19:05-19:10	52.2		49.8	
19:10-19:15	52.0		48.2	
19:15-19:20	50.7		46.9	
19:20-19:25	51.5		48.7	
19:25-19:30	51.8	51.6	47.7	48.5
19:30-19:35	52.2		48.2	
19:35-19:40	51.7		48.0	
19:40-19:45	50.8		49.2	
19:45-19:50	51.5		49.6	
19:50-19:55	51.8		48.5	
19:55-20:00	52.1		48.7	
20:00-20:05	52.6		47.8	
20:05-20:10	51.6		47.4	
20:10-20:15	52.5		48.6	
20:15-20:20	53.2		48.0	
20:20-20:25	53.6		50.1	
20:25-20:30	52.4	52.2	50.3	48.2
20:30-20:35	53.5		49.5	
20:35-20:40	52.4		48.3	
20:40-20:45	51.1		48.1	
20:45-20:50	50.4		47.6	
20:50-20:55	50.7		48.2	
20:55-21:00	51.3		49.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	52.6	52.7	49.2	49.2
21:05-21:10	51.8		48.5	
21:10-21:15	52.2		50.5	
21:15-21:20	52.6		49.7	
21:20-21:25	51.3		50.1	
21:25-21:30	52.1		49.0	
21:30-21:35	52.4		49.2	
21:35-21:40	53.2		48.3	
21:40-21:45	53.7		50.5	
21:45-21:50	52.4		49.1	
21:50-21:55	53.6		51.2	
21:55-22:00	54.1		50.6	
22:00-22:05	53.7	53.1	51.8	49.8
22:05-22:10	53.2		50.2	
22:10-22:15	52.6		49.8	
22:15-22:20	53.1		48.6	
22:20-22:25	53.8		51.2	
22:25-22:30	54.3		51.6	
22:30-22:35	54.6		50.2	
22:35-22:40	53.4		49.7	
22:40-22:45	52.5		50.3	
22:45-22:50	51.8		49.5	
22:50-22:55	51.2		49.3	
22:55-23:00	50.9		48.6	
23:00-23:05	51.4	52.2	49.1	48.7
23:05-23:10	51.2		48.8	
23:10-23:15	50.8		48.2	
23:15-23:20	51.8		47.9	
23:20-23:25	50.9		47.6	
23:25-23:30	51.9		48.3	
23:30-23:35	52.3		49.1	
23:35-23:40	52.6		48.7	
23:40-23:45	51.8		48.5	
23:45-23:50	52.3		49.0	
23:50-23:55	53.8		51.2	
23:55-00:00	54.2		50.4	
00:00-00:05	53.4	51.2	50.1	48.2
00:05-00:10	52.7		49.8	
00:10-00:15	51.4		49.4	
00:15-00:20	51.0		48.5	
00:20-00:25	50.8		48.2	
00:25-00:30	50.9		47.6	
00:30-00:35	51.3		47.8	
00:35-00:40	51.1		48.2	
00:40-00:45	50.7		48.7	
00:45-00:50	50.2		47.6	
00:50-00:55	49.8		47.4	
00:55-01:00	49.6		46.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	48.9	49.8	47.2	47.6
01:05-01:10	48.5		46.7	
01:10-01:15	49.4		47.8	
01:15-01:20	50.6		48.4	
01:20-01:25	50.9		49.1	
01:25-01:30	51.7		49.5	
01:30-01:35	50.9		48.2	
01:35-01:40	50.2		48.3	
01:40-01:45	49.6		47.6	
01:45-01:50	48.9		47.5	
01:50-01:55	48.2		46.3	
01:55-02:00	48.6		46.9	
02:00-02:05	49.5	50.7	47.6	47.8
02:05-02:10	49.7		48.2	
02:10-02:15	50.1		47.1	
02:15-02:20	50.6		47.6	
02:20-02:25	51.2		48.2	
02:25-02:30	51.4		49.1	
02:30-02:35	50.2		48.8	
02:35-02:40	51.3		48.4	
02:40-02:45	51.0		47.7	
02:45-02:50	50.8		47.8	
02:50-02:55	51.6		48.9	
02:55-03:00	50.7		46.5	
03:00-03:05	49.9	50.8	46.2	48.5
03:05-03:10	49.5		47.1	
03:10-03:15	48.8		47.3	
03:15-03:20	49.2		46.9	
03:20-03:25	49.6		48.2	
03:25-03:30	50.4		48.5	
03:30-03:35	50.8		49.2	
03:35-03:40	51.2		48.6	
03:40-03:45	51.6		49.2	
03:45-03:50	52.0		49.8	
03:50-03:55	52.4		50.1	
03:55-04:00	51.9		50.3	
04:00-04:05	51.4	51.5	49.6	49.2
04:05-04:10	50.9		49.2	
04:10-04:15	50.4		48.9	
04:15-04:20	49.9		47.8	
04:20-04:25	50.3		48.1	
04:25-04:30	50.7		48.6	
04:30-04:35	51.3		49.2	
04:35-04:40	51.8		49.6	
04:40-04:45	52.1		50.1	
04:45-04:50	52.6		50.6	
04:50-04:55	53.0		51.2	
04:55-05:00	52.7		50.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	52.4	53.9	50.1	51.3
05:05-05:10	52.9		51.4	
05:10-05:15	53.3		50.1	
05:15-05:20	53.8		51.3	
05:20-05:25	54.1		51.1	
05:25-05:30	54.3		50.8	
05:30-05:35	53.6		51.3	
05:35-05:40	53.4		52.0	
05:40-05:45	54.0		52.1	
05:45-05:50	54.8		52.5	
05:50-05:55	55.2		51.8	
05:55-06:00	54.6		52.0	
06:00-06:05	54.2	54.0	51.7	50.6
06:05-06:10	53.8		51.3	
06:10-06:15	53.8		50.9	
06:15-06:20	53.6		51.1	
06:20-06:25	54.5		51.6	
06:25-06:30	54.0		50.4	
06:30-06:35	53.8		50.2	
06:35-06:40	53.5		49.9	
06:40-06:45	52.9		49.7	
06:45-06:50	53.4		50.2	
06:50-06:55	54.6		50.6	
06:55-07:00	55.0		51.3	
07:00-07:05	54.2	53.2	51.4	50.2
07:05-07:10	53.5		50.7	
07:10-07:15	53.2		50.2	
07:15-07:20	52.6		49.8	
07:20-07:25	52.4		48.6	
07:25-07:30	51.8		48.5	
07:30-07:35	52.3		49.2	
07:35-07:40	52.8		50.1	
07:40-07:45	53.0		50.3	
07:45-07:50	53.4		50.9	
07:50-07:55	53.9		51.2	
07:55-08:00	54.2		51.5	
08:00-08:05	53.6	54.0	50.8	50.8
08:05-08:10	53.1		50.3	
08:10-08:15	52.6		49.5	
08:15-08:20	52.4		49.7	
08:20-08:25	53.0		50.1	
08:25-08:30	53.6		50.6	
08:30-08:35	54.1		51.2	
08:35-08:40	54.7		51.5	
08:40-08:45	55.2		52.2	
08:45-08:50	55.0		52.4	
08:50-08:55	54.8		51.0	
08:55-09:00	54.3		50.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	53.4	52.8	50.2	50.2
09:05-09:10	52.8		49.4	
09:10-09:15	52.2		48.6	
09:15-09:20	51.8		49.2	
09:20-09:25	51.7		49.4	
09:25-09:30	52.2		50.2	
09:30-09:35	52.6		50.6	
09:35-09:40	53.1		51.2	
09:40-09:45	53.5		51.4	
09:45-09:50	54.0		50.4	
09:50-09:55	53.4		50.8	
09:55-10:00	52.3		49.9	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	53.8	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	81.9	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	58.7	-		

Sound Level Meter Data			
Calibrate Sheet No.: R_705/25		30 November 2025	
SLM No.	Brand	Model	Serial No.
ACO-R03	ACO	6236	00132031
Before Adjustment		After Adjustment	
93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	52.4	54.3	49.9	51.3
10:05-10:10	53.1		50.5	
10:10-10:15	53.6		52.0	
10:15-10:20	54.1		51.5	
10:20-10:25	53.8		52.1	
10:25-10:30	53.4		51.8	
10:30-10:35	54.7		50.1	
10:35-10:40	54.9		50.9	
10:40-10:45	55.1		51.3	
10:45-10:50	55.3		51.9	
10:50-10:55	55.6		52.0	
10:55-11:00	54.9		51.2	
11:00-11:05	54.3	53.8	51.8	51.8
11:05-11:10	53.5		51.6	
11:10-11:15	54.0		51.4	
11:15-11:20	54.3		52.4	
11:20-11:25	53.8		51.9	
11:25-11:30	53.4		50.9	
11:30-11:35	52.9		50.9	
11:35-11:40	52.8		51.6	
11:40-11:45	53.5		51.9	
11:45-11:50	53.9		51.8	
11:50-11:55	54.2		52.0	
11:55-12:00	54.4		52.7	
12:00-12:05	55.0	58.2	52.3	53.2
12:05-12:10	55.4		53.2	
12:10-12:15	56.1		52.6	
12:15-12:20	56.5		52.7	
12:20-12:25	57.3		52.8	
12:25-12:30	57.8		53.2	
12:30-12:35	58.2		53.6	
12:35-12:40	58.7		54.1	
12:40-12:45	59.2		54.3	
12:45-12:50	59.8		56.5	
12:50-12:55	60.1		57.2	
12:55-13:00	60.3		56.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	59.5	56.9	56.4	52.7
13:05-13:10	59.0		54.8	
13:10-13:15	58.2		52.7	
13:15-13:20	57.6		52.3	
13:20-13:25	57.1		53.2	
13:25-13:30	56.3		53.5	
13:30-13:35	56.7		54.0	
13:35-13:40	55.6		53.2	
13:40-13:45	55.2		49.7	
13:45-13:50	54.8		49.9	
13:50-13:55	55.3		52.2	
13:55-14:00	54.4		51.3	
14:00-14:05	54.7	53.0	50.2	50.2
14:05-14:10	53.6		49.9	
14:10-14:15	53.4		49.5	
14:15-14:20	52.9		51.1	
14:20-14:25	53.3		50.7	
14:25-14:30	52.1		50.6	
14:30-14:35	53.4		49.9	
14:35-14:40	52.7		51.0	
14:40-14:45	52.4		50.4	
14:45-14:50	51.6		48.7	
14:50-14:55	51.3		49.2	
14:55-15:00	53.2		51.2	
15:00-15:05	54.9	52.5	52.6	50.1
15:05-15:10	53.0		50.3	
15:10-15:15	53.1		51.1	
15:15-15:20	52.4		50.4	
15:20-15:25	51.8		49.7	
15:25-15:30	52.7		50.1	
15:30-15:35	53.4		51.2	
15:35-15:40	51.4		48.3	
15:40-15:45	50.6		48.2	
15:45-15:50	51.3		49.2	
15:50-15:55	51.7		49.9	
15:55-16:00	52.2		50.6	
16:00-16:05	53.6	53.0	50.9	50.4
16:05-16:10	53.0		50.5	
16:10-16:15	52.5		51.2	
16:15-16:20	52.0		50.4	
16:20-16:25	51.1		49.7	
16:25-16:30	51.8		48.5	
16:30-16:35	52.2		48.8	
16:35-16:40	52.7		49.2	
16:40-16:45	53.2		50.3	
16:45-16:50	54.0		51.2	
16:50-16:55	54.6		51.6	
16:55-17:00	53.5		50.7	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	52.8	54.2	50.1	51.0
17:05-17:10	53.4		51.2	
17:10-17:15	52.6		50.5	
17:15-17:20	53.4		51.0	
17:20-17:25	52.5		50.1	
17:25-17:30	53.8		51.0	
17:30-17:35	55.6		51.6	
17:35-17:40	52.9		50.5	
17:40-17:45	55.8		51.0	
17:45-17:50	56.0		53.2	
17:50-17:55	55.3		51.5	
17:55-18:00	53.4		50.5	
18:00-18:05	52.6	51.7	50.3	49.7
18:05-18:10	52.1		49.8	
18:10-18:15	51.9		49.7	
18:15-18:20	51.6		50.0	
18:20-18:25	50.7		49.7	
18:25-18:30	51.1		49.3	
18:30-18:35	50.6		48.5	
18:35-18:40	51.2		50.0	
18:40-18:45	52.0		50.3	
18:45-18:50	52.9		49.6	
18:50-18:55	51.3		48.8	
18:55-19:00	51.4		49.7	
19:00-19:05	55.7	54.6	51.2	51.5
19:05-19:10	54.4		51.5	
19:10-19:15	55.3		52.4	
19:15-19:20	56.8		52.1	
19:20-19:25	55.7		53.1	
19:25-19:30	53.9		51.7	
19:30-19:35	54.3		52.6	
19:35-19:40	53.2		51.5	
19:40-19:45	54.9		51.2	
19:45-19:50	52.7		50.8	
19:50-19:55	53.9		50.4	
19:55-20:00	53.0		49.9	
20:00-20:05	52.3	52.4	48.8	49.9
20:05-20:10	53.1		50.5	
20:10-20:15	53.4		50.4	
20:15-20:20	52.5		51.2	
20:20-20:25	53.8		50.0	
20:25-20:30	53.4		49.9	
20:30-20:35	52.6		50.3	
20:35-20:40	52.1		50.4	
20:40-20:45	51.8		49.5	
20:45-20:50	51.6		49.2	
20:50-20:55	50.9		48.1	
20:55-21:00	50.5		48.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	51.0	53.6	49.4	51.3
21:05-21:10	52.7		50.4	
21:10-21:15	53.2		50.3	
21:15-21:20	52.5		51.3	
21:20-21:25	54.5		50.6	
21:25-21:30	53.9		51.4	
21:30-21:35	52.6		50.2	
21:35-21:40	53.4		51.4	
21:40-21:45	54.4		52.3	
21:45-21:50	55.3		52.1	
21:50-21:55	54.3		51.6	
21:55-22:00	54.1		51.9	
22:00-22:05	53.7	52.8	50.7	50.6
22:05-22:10	52.6		50.5	
22:10-22:15	53.3		51.0	
22:15-22:20	52.8		51.1	
22:20-22:25	53.0		50.9	
22:25-22:30	52.8		50.8	
22:30-22:35	53.2		51.0	
22:35-22:40	52.7		50.6	
22:40-22:45	52.6		50.5	
22:45-22:50	52.5		50.1	
22:50-22:55	51.9		48.8	
22:55-23:00	51.8		49.8	
23:00-23:05	52.2	52.5	48.9	48.9
23:05-23:10	52.3		50.0	
23:10-23:15	53.1		51.3	
23:15-23:20	53.6		50.5	
23:20-23:25	52.3		49.9	
23:25-23:30	52.4		47.7	
23:30-23:35	51.9		48.9	
23:35-23:40	52.8		50.2	
23:40-23:45	52.1		48.5	
23:45-23:50	51.6		49.5	
23:50-23:55	52.4		47.6	
23:55-00:00	52.8		48.8	
00:00-00:05	50.5	49.6	46.0	46.3
00:05-00:10	50.2		46.3	
00:10-00:15	49.8		45.8	
00:15-00:20	49.2		46.4	
00:20-00:25	48.6		45.9	
00:25-00:30	49.5		46.3	
00:30-00:35	50.3		46.7	
00:35-00:40	50.8		46.5	
00:40-00:45	49.7		45.8	
00:45-00:50	48.9		45.2	
00:50-00:55	47.7		46.6	
00:55-01:00	48.5		46.7	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	49.7	48.6	47.2	46.0
01:05-01:10	50.3		46.9	
01:10-01:15	50.0		47.3	
01:15-01:20	49.4		46.1	
01:20-01:25	48.7		46.4	
01:25-01:30	48.9		46.0	
01:30-01:35	47.8		45.9	
01:35-01:40	48.5		45.6	
01:40-01:45	47.1		45.6	
01:45-01:50	46.5		45.8	
01:50-01:55	47.3		46.4	
01:55-02:00	46.6		45.1	
02:00-02:05	47.6	48.0	46.4	46.0
02:05-02:10	47.4		46.0	
02:10-02:15	48.5		45.2	
02:15-02:20	48.9		45.6	
02:20-02:25	47.8		46.3	
02:25-02:30	49.5		45.6	
02:30-02:35	47.3		45.2	
02:35-02:40	48.5		46.3	
02:40-02:45	47.6		46.0	
02:45-02:50	46.9		45.4	
02:50-02:55	47.7		46.4	
02:55-03:00	48.0		46.2	
03:00-03:05	47.4	47.7	46.0	45.8
03:05-03:10	46.8		45.7	
03:10-03:15	46.6		45.8	
03:15-03:20	46.6		45.1	
03:20-03:25	48.5		46.4	
03:25-03:30	47.8		46.2	
03:30-03:35	46.4		45.8	
03:35-03:40	47.6		45.5	
03:40-03:45	49.8		46.2	
03:45-03:50	48.5		46.7	
03:50-03:55	47.6		45.6	
03:55-04:00	46.9		45.4	
04:00-04:05	47.7	50.4	46.0	48.2
04:05-04:10	48.0		46.2	
04:10-04:15	47.0		45.9	
04:15-04:20	49.6		45.6	
04:20-04:25	50.5		48.2	
04:25-04:30	50.3		48.4	
04:30-04:35	51.0		49.7	
04:35-04:40	50.9		48.6	
04:40-04:45	53.6		49.1	
04:45-04:50	51.2		49.3	
04:50-04:55	51.0		48.7	
04:55-05:00	50.2		47.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	51.9	50.0	48.2	47.2
05:05-05:10	50.2		47.5	
05:10-05:15	49.6		46.3	
05:15-05:20	48.7		46.3	
05:20-05:25	49.3		47.1	
05:25-05:30	48.5		47.3	
05:30-05:35	49.6		46.0	
05:35-05:40	48.6		46.4	
05:40-05:45	49.9		48.1	
05:45-05:50	49.5		48.5	
05:50-05:55	50.1		47.2	
05:55-06:00	52.5		50.1	
06:00-06:05	52.9	52.5	50.3	49.7
06:05-06:10	51.7		49.1	
06:10-06:15	52.3		50.3	
06:15-06:20	52.6		51.2	
06:20-06:25	53.6		50.0	
06:25-06:30	53.7		49.9	
06:30-06:35	54.4		50.6	
06:35-06:40	52.6		49.7	
06:40-06:45	51.7		48.9	
06:45-06:50	51.9		48.4	
06:50-06:55	50.8		47.5	
06:55-07:00	50.2		47.1	
07:00-07:05	51.6	53.6	50.5	50.7
07:05-07:10	52.3		48.2	
07:10-07:15	52.8		48.6	
07:15-07:20	53.2		50.9	
07:20-07:25	53.5		51.2	
07:25-07:30	53.9		50.3	
07:30-07:35	54.3		50.7	
07:35-07:40	54.6		52.6	
07:40-07:45	53.4		51.8	
07:45-07:50	53.7		50.4	
07:50-07:55	54.2		51.2	
07:55-08:00	54.8		51.6	
08:00-08:05	55.1	53.6	52.2	50.6
08:05-08:10	55.6		51.9	
08:10-08:15	54.7		52.1	
08:15-08:20	54.2		51.7	
08:20-08:25	53.4		50.6	
08:25-08:30	52.9		50.9	
08:30-08:35	52.0		51.2	
08:35-08:40	52.7		49.9	
08:40-08:45	53.7		50.2	
08:45-08:50	52.3		50.1	
08:50-08:55	51.2		49.4	
08:55-09:00	53.3		49.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	51.7	52.6	48.3	49.6
09:05-09:10	52.0		49.7	
09:10-09:15	51.2		47.8	
09:15-09:20	52.9		49.3	
09:20-09:25	52.2		49.6	
09:25-09:30	51.3		48.7	
09:30-09:35	52.0		50.4	
09:35-09:40	53.4		48.2	
09:40-09:45	52.3		50.1	
09:45-09:50	53.6		51.3	
09:50-09:55	54.3		50.5	
09:55-10:00	52.9		49.9	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	53.2	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	77.6	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	58.5	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_705/25		30 November 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R03	ACO	6236	00132031
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	54.3	53.8	52.0	51.8
10:05-10:10	53.5		50.8	
10:10-10:15	52.8		49.9	
10:15-10:20	53.2		51.5	
10:20-10:25	52.4		50.3	
10:25-10:30	52.9		50.7	
10:30-10:35	53.4		51.8	
10:35-10:40	53.8		52.0	
10:40-10:45	54.5		52.3	
10:45-10:50	55.2		53.1	
10:50-10:55	54.7		53.5	
10:55-11:00	54.2		52.4	
11:00-11:05	53.6	55.4	51.8	52.6
11:05-11:10	52.9		51.2	
11:10-11:15	53.2		51.9	
11:15-11:20	53.7		52.4	
11:20-11:25	54.1		52.1	
11:25-11:30	54.7		52.6	
11:30-11:35	55.2		53.8	
11:35-11:40	55.6		54.6	
11:40-11:45	56.4		53.4	
11:45-11:50	56.8		54.3	
11:50-11:55	57.3		54.8	
11:55-12:00	57.6		55.1	
12:00-12:05	58.5	59.5	53.6	55.3
12:05-12:10	58.8		54.2	
12:10-12:15	59.3		54.6	
12:15-12:20	58.7		55.1	
12:20-12:25	59.5		56.4	
12:25-12:30	60.2		57.2	
12:30-12:35	60.7		57.9	
12:35-12:40	61.2		58.1	
12:40-12:45	60.1		57.6	
12:45-12:50	59.4		56.2	
12:50-12:55	58.6		55.1	
12:55-13:00	58.2		55.3	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	57.7	55.5	55.1	52.6
13:05-13:10	57.2		54.6	
13:10-13:15	56.8		54.0	
13:15-13:20	56.3		53.5	
13:20-13:25	55.2		52.9	
13:25-13:30	54.9		53.1	
13:30-13:35	55.0		52.3	
13:35-13:40	54.7		52.6	
13:40-13:45	54.1		51.5	
13:45-13:50	53.8		52.0	
13:50-13:55	53.5		52.1	
13:55-14:00	54.4		52.4	
14:00-14:05	54.0	54.5	52.2	51.6
14:05-14:10	53.9		51.6	
14:10-14:15	53.6		51.1	
14:15-14:20	54.0		52.2	
14:20-14:25	54.3		50.9	
14:25-14:30	53.5		50.4	
14:30-14:35	53.8		51.3	
14:35-14:40	54.2		51.6	
14:40-14:45	54.7		52.4	
14:45-14:50	55.1		52.3	
14:50-14:55	55.6		53.1	
14:55-15:00	56.2		53.6	
15:00-15:05	56.6	54.9	53.5	51.9
15:05-15:10	55.7		52.7	
15:10-15:15	55.3		52.6	
15:15-15:20	54.4		51.8	
15:20-15:25	54.0		51.4	
15:25-15:30	53.9		50.6	
15:30-15:35	53.5		51.5	
15:35-15:40	54.2		52.2	
15:40-15:45	54.6		51.3	
15:45-15:50	55.0		52.2	
15:50-15:55	55.2		51.9	
15:55-16:00	55.9		52.4	
16:00-16:05	56.2	54.3	52.6	51.1
16:05-16:10	56.7		53.1	
16:10-16:15	55.3		52.8	
16:15-16:20	54.8		51.9	
16:20-16:25	53.5		50.7	
16:25-16:30	52.0		49.9	
16:30-16:35	52.5		49.5	
16:35-16:40	53.1		50.9	
16:40-16:45	53.6		50.3	
16:45-16:50	54.2		51.6	
16:50-16:55	53.7		51.8	
16:55-17:00	53.2		51.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	52.9	53.2	50.9	50.5
17:05-17:10	52.4		49.5	
17:10-17:15	51.6		49.3	
17:15-17:20	52.5		50.1	
17:20-17:25	54.4		52.8	
17:25-17:30	55.0		52.9	
17:30-17:35	53.6		51.0	
17:35-17:40	52.9		51.3	
17:40-17:45	53.2		49.8	
17:45-17:50	52.4		50.2	
17:50-17:55	52.9		50.5	
17:55-18:00	53.8		51.2	
18:00-18:05	53.4	53.4	49.5	50.2
18:05-18:10	52.6		49.1	
18:10-18:15	52.9		50.2	
18:15-18:20	53.3		50.4	
18:20-18:25	52.8		50.2	
18:25-18:30	54.6		52.6	
18:30-18:35	53.8		51.5	
18:35-18:40	54.0		51.7	
18:40-18:45	53.7		50.9	
18:45-18:50	53.4		50.4	
18:50-18:55	52.6		49.9	
18:55-19:00	53.0		49.5	
19:00-19:05	53.7	54.5	50.2	51.2
19:05-19:10	52.8		49.9	
19:10-19:15	53.4		51.2	
19:15-19:20	54.2		52.3	
19:20-19:25	55.9		52.8	
19:25-19:30	56.1		53.1	
19:30-19:35	55.7		52.6	
19:35-19:40	54.8		52.2	
19:40-19:45	54.6		51.2	
19:45-19:50	53.3		50.6	
19:50-19:55	54.3		51.3	
19:55-20:00	53.2		50.3	
20:00-20:05	52.9	53.4	49.9	50.3
20:05-20:10	53.8		49.4	
20:10-20:15	52.4		49.8	
20:15-20:20	52.8		50.2	
20:20-20:25	53.1		50.5	
20:25-20:30	52.9		49.8	
20:30-20:35	53.6		50.4	
20:35-20:40	53.8		50.3	
20:40-20:45	54.2		51.3	
20:45-20:50	54.0		51.6	
20:50-20:55	53.2		50.4	
20:55-21:00	53.5		50.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	54.3	53.3	52.4	49.8
21:05-21:10	53.2		51.5	
21:10-21:15	52.7		49.8	
21:15-21:20	53.7		49.3	
21:20-21:25	53.2		50.2	
21:25-21:30	52.6		49.6	
21:30-21:35	52.3		49.7	
21:35-21:40	53.3		50.4	
21:40-21:45	53.5		49.8	
21:45-21:50	52.9		48.7	
21:50-21:55	52.6		50.0	
21:55-22:00	54.4		51.3	
22:00-22:05	53.5	52.9	49.7	49.7
22:05-22:10	52.7		49.9	
22:10-22:15	52.4		50.2	
22:15-22:20	52.4		49.6	
22:20-22:25	51.8		48.9	
22:25-22:30	52.7		49.7	
22:30-22:35	53.0		51.2	
22:35-22:40	53.4		50.4	
22:40-22:45	52.9		49.9	
22:45-22:50	53.8		49.4	
22:50-22:55	53.3		50.3	
22:55-23:00	52.9		49.5	
23:00-23:05	52.2	51.9	50.1	48.6
23:05-23:10	52.4		50.7	
23:10-23:15	51.9		48.2	
23:15-23:20	51.6		47.9	
23:20-23:25	52.3		48.6	
23:25-23:30	53.1		49.8	
23:30-23:35	52.0		50.1	
23:35-23:40	52.8		50.4	
23:40-23:45	51.7		49.0	
23:45-23:50	51.5		48.3	
23:50-23:55	50.6		47.6	
23:55-00:00	49.8		46.0	
00:00-00:05	48.3	50.0	47.1	47.2
00:05-00:10	48.7		46.6	
00:10-00:15	49.1		47.3	
00:15-00:20	49.4		48.1	
00:20-00:25	50.2		47.2	
00:25-00:30	50.6		46.3	
00:30-00:35	49.8		46.7	
00:35-00:40	49.3		47.2	
00:40-00:45	51.1		49.8	
00:45-00:50	51.5		49.2	
00:50-00:55	50.9		48.5	
00:55-01:00	50.4		47.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	49.6	50.0	45.7	46.4
01:05-01:10	49.2		46.5	
01:10-01:15	48.9		47.1	
01:15-01:20	48.4		46.0	
01:20-01:25	49.7		46.6	
01:25-01:30	49.1		45.9	
01:30-01:35	50.5		46.3	
01:35-01:40	50.8		47.3	
01:40-01:45	51.2		48.2	
01:45-01:50	51.6		46.8	
01:50-01:55	49.9		45.6	
01:55-02:00	49.4		46.4	
02:00-02:05	50.1	50.1	47.0	46.4
02:05-02:10	50.7		46.1	
02:10-02:15	48.6		46.7	
02:15-02:20	48.2		45.8	
02:20-02:25	49.5		46.5	
02:25-02:30	49.8		47.2	
02:30-02:35	50.3		46.3	
02:35-02:40	50.9		46.0	
02:40-02:45	51.4		45.9	
02:45-02:50	51.7		46.6	
02:50-02:55	49.2		47.1	
02:55-03:00	49.6		46.4	
03:00-03:05	50.4	50.1	46.2	46.2
03:05-03:10	50.8		45.7	
03:10-03:15	48.5		46.8	
03:15-03:20	48.1		47.0	
03:20-03:25	49.3		46.1	
03:25-03:30	49.7		46.5	
03:30-03:35	50.2		45.8	
03:35-03:40	50.6		46.3	
03:40-03:45	51.0		47.4	
03:45-03:50	51.8		46.0	
03:50-03:55	49.4		46.6	
03:55-04:00	49.9		45.9	
04:00-04:05	50.5	50.0	46.2	46.4
04:05-04:10	50.1		47.1	
04:10-04:15	48.7		46.4	
04:15-04:20	48.3		46.7	
04:20-04:25	49.6		45.6	
04:25-04:30	49.2		46.1	
04:30-04:35	50.8		47.3	
04:35-04:40	50.4		46.5	
04:40-04:45	51.6		46.0	
04:45-04:50	51.1		45.8	
04:50-04:55	49.7		46.6	
04:55-05:00	49.3		47.2	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	50.9	50.2	46.3	46.4
05:05-05:10	50.5		46.4	
05:10-05:15	48.4		45.9	
05:15-05:20	48.8		46.7	
05:20-05:25	49.1		47.0	
05:25-05:30	49.6		46.1	
05:30-05:35	50.2		46.5	
05:35-05:40	50.7		45.8	
05:40-05:45	51.3		46.2	
05:45-05:50	51.9		47.1	
05:50-05:55	49.5		46.4	
05:55-06:00	49.7		46.6	
06:00-06:05	50.2	51.3	47.0	49.2
06:05-06:10	50.5		48.4	
06:10-06:15	51.0		49.2	
06:15-06:20	51.3		48.2	
06:20-06:25	50.9		48.7	
06:25-06:30	50.6		47.5	
06:30-06:35	51.1		49.5	
06:35-06:40	51.4		50.1	
06:40-06:45	52.0		50.6	
06:45-06:50	52.3		49.5	
06:50-06:55	51.8		49.2	
06:55-07:00	51.5		49.6	
07:00-07:05	52.1	53.2	50.1	50.3
07:05-07:10	52.4		50.3	
07:10-07:15	53.0		51.9	
07:15-07:20	53.3		50.2	
07:20-07:25	52.8		50.2	
07:25-07:30	52.5		51.1	
07:30-07:35	53.1		50.2	
07:35-07:40	53.4		51.6	
07:40-07:45	54.0		52.2	
07:45-07:50	54.3		51.2	
07:50-07:55	53.8		49.9	
07:55-08:00	53.5		51.2	
08:00-08:05	54.1	55.2	52.3	53.1
08:05-08:10	54.4		53.1	
08:10-08:15	55.0		52.2	
08:15-08:20	55.3		53.4	
08:20-08:25	54.8		52.4	
08:25-08:30	54.5		52.3	
08:30-08:35	55.1		53.1	
08:35-08:40	55.4		53.5	
08:40-08:45	56.0		54.2	
08:45-08:50	56.3		54.0	
08:50-08:55	55.8		53.2	
08:55-09:00	55.5		53.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	56.1	56.9	54.2	54.2
09:05-09:10	56.4		54.6	
09:10-09:15	57.0		55.1	
09:15-09:20	57.3		54.8	
09:20-09:25	56.8		53.1	
09:25-09:30	56.5		54.3	
09:30-09:35	57.1		55.4	
09:35-09:40	57.4		54.2	
09:40-09:45	56.9		53.6	
09:45-09:50	56.6		52.7	
09:50-09:55	57.2		54.2	
09:55-10:00	57.5		55.1	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	54.0	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	85.1	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	59.0	-		

-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R 705/25		30 November 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R03	ACO	6236	00132031
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดารินี ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 68

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	6-7			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	53.6	54.5	51.5	52.0
10:05-10:10	53.9		51.8	
10:10-10:15	54.2		52.4	
10:15-10:20	53.8		51.9	
10:20-10:25	54.5		52.5	
10:25-10:30	54.1		51.8	
10:30-10:35	54.8		51.5	
10:35-10:40	55.0		52.0	
10:40-10:45	54.3		52.8	
10:45-10:50	54.6		52.5	
10:50-10:55	55.5		53.1	
10:55-11:00	55.1		53.6	
11:00-11:05	56.0	56.2	54.1	53.8
11:05-11:10	55.7		53.5	
11:10-11:15	56.3		54.6	
11:15-11:20	56.1		54.2	
11:20-11:25	55.8		53.8	
11:25-11:30	56.2		54.0	
11:30-11:35	57.0		54.4	
11:35-11:40	56.7		53.9	
11:40-11:45	56.3		53.4	
11:45-11:50	55.4		52.9	
11:50-11:55	55.9		52.8	
11:55-12:00	56.4		53.6	
12:00-12:05	57.2	58.4	54.2	54.9
12:05-12:10	57.7		55.5	
12:10-12:15	58.3		56.4	
12:15-12:20	58.1		55.9	
12:20-12:25	57.7		55.6	
12:25-12:30	58.3		54.6	
12:30-12:35	59.0		54.7	
12:35-12:40	58.7		55.4	
12:40-12:45	58.4		53.8	
12:45-12:50	59.0		54.9	
12:50-12:55	58.7		54.2	
12:55-13:00	59.2		55.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	6-7			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	60.0	59.1	56.1	55.8
13:05-13:10	59.6		57.5	
13:10-13:15	60.3		57.1	
13:15-13:20	60.1		57.3	
13:20-13:25	59.7		56.8	
13:25-13:30	59.4		56.2	
13:30-13:35	58.9		55.8	
13:35-13:40	58.6		54.6	
13:40-13:45	58.2		54.1	
13:45-13:50	57.9		53.6	
13:50-13:55	57.5		53.2	
13:55-14:00	57.2		54.5	
14:00-14:05	56.8	55.9	53.7	53.2
14:05-14:10	56.5		53.9	
14:10-14:15	57.4		53.2	
14:15-14:20	57.1		54.8	
14:20-14:25	56.8		54.7	
14:25-14:30	56.2		53.9	
14:30-14:35	55.5		53.4	
14:35-14:40	55.8		52.2	
14:40-14:45	54.7		52.6	
14:45-14:50	54.6		52.5	
14:50-14:55	53.8		51.5	
14:55-15:00	53.2		50.6	
15:00-15:05	52.9	55.6	50.2	51.2
15:05-15:10	52.4		49.5	
15:10-15:15	53.2		49.2	
15:15-15:20	54.1		50.6	
15:20-15:25	54.6		50.4	
15:25-15:30	55.6		51.2	
15:30-15:35	55.2		53.9	
15:35-15:40	56.4		53.2	
15:40-15:45	56.8		54.7	
15:45-15:50	57.2		55.2	
15:50-15:55	57.6		54.9	
15:55-16:00	56.8		54.5	
16:00-16:05	56.3	57.4	53.9	53.9
16:05-16:10	57.0		53.4	
16:10-16:15	58.4		54.2	
16:15-16:20	57.8		53.6	
16:20-16:25	57.2		53.3	
16:25-16:30	56.9		54.0	
16:30-16:35	56.4		54.2	
16:35-16:40	56.8		53.8	
16:40-16:45	57.2		53.5	
16:45-16:50	57.6		54.1	
16:50-16:55	58.1		54.3	
16:55-17:00	58.6		55.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	6-7			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	59.4	59.4	55.6	54.3
17:05-17:10	59.8		56.2	
17:10-17:15	60.2		56.9	
17:15-17:20	60.5		57.1	
17:20-17:25	61.2		57.3	
17:25-17:30	60.3		56.4	
17:30-17:35	59.5		54.3	
17:35-17:40	59.1		53.9	
17:40-17:45	58.4		53.6	
17:45-17:50	58.2		54.0	
17:50-17:55	57.7		54.2	
17:55-18:00	57.3		53.8	
18:00-18:05	58.1	56.8	53.5	53.6
18:05-18:10	58.6		54.1	
18:10-18:15	57.4		54.3	
18:15-18:20	57.2		53.9	
18:20-18:25	56.6		53.6	
18:25-18:30	56.4		54.0	
18:30-18:35	55.8		54.2	
18:35-18:40	56.2		53.8	
18:40-18:45	56.7		53.5	
18:45-18:50	55.9		52.9	
18:50-18:55	55.4		52.6	
18:55-19:00	56.1		53.0	
19:00-19:05	56.3	54.2	52.8	51.5
19:05-19:10	55.7		51.7	
19:10-19:15	53.7		50.9	
19:15-19:20	52.6		50.3	
19:20-19:25	52.7		51.2	
19:25-19:30	53.6		51.5	
19:30-19:35	54.2		52.9	
19:35-19:40	54.6		51.9	
19:40-19:45	53.9		51.4	
19:45-19:50	53.5		52.5	
19:50-19:55	54.2		52.8	
19:55-20:00	53.4		51.4	
20:00-20:05	54.6	54.0	51.6	51.2
20:05-20:10	55.1		52.6	
20:10-20:15	54.6		52.1	
20:15-20:20	53.8		51.6	
20:20-20:25	52.5		51.2	
20:25-20:30	52.7		50.6	
20:30-20:35	53.6		50.9	
20:35-20:40	54.4		51.4	
20:40-20:45	54.2		51.6	
20:45-20:50	53.7		50.9	
20:50-20:55	53.8		50.4	
20:55-21:00	54.1		51.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	6-7			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	53.8	54.4	51.0	52.3
21:05-21:10	54.9		52.3	
21:10-21:15	54.8		52.7	
21:15-21:20	55.1		53.0	
21:20-21:25	53.1		52.8	
21:25-21:30	53.8		51.9	
21:30-21:35	54.2		51.2	
21:35-21:40	54.9		52.6	
21:40-21:45	53.6		52.1	
21:45-21:50	55.3		53.0	
21:50-21:55	54.9		52.8	
21:55-22:00	54.2		51.6	
22:00-22:05	53.5	54.2	50.5	51.4
22:05-22:10	52.5		50.9	
22:10-22:15	53.6		51.3	
22:15-22:20	54.8		51.5	
22:20-22:25	54.6		52.8	
22:25-22:30	53.1		51.6	
22:30-22:35	54.5		51.4	
22:35-22:40	55.9		52.3	
22:40-22:45	53.5		52.1	
22:45-22:50	52.5		50.8	
22:50-22:55	53.6		50.4	
22:55-23:00	56.0		52.6	
23:00-23:05	57.6	53.6	53.4	49.2
23:05-23:10	55.5		52.3	
23:10-23:15	54.6		51.0	
23:15-23:20	53.8		50.4	
23:20-23:25	52.7		48.6	
23:25-23:30	52.9		48.1	
23:30-23:35	51.5		49.9	
23:35-23:40	51.8		49.4	
23:40-23:45	52.4		48.2	
23:45-23:50	52.0		48.4	
23:50-23:55	51.6		49.2	
23:55-00:00	51.4		47.6	
00:00-00:05	50.9	49.2	47.1	45.6
00:05-00:10	48.6		45.8	
00:10-00:15	49.2		45.2	
00:15-00:20	49.5		44.5	
00:20-00:25	50.6		45.2	
00:25-00:30	50.2		45.6	
00:30-00:35	49.5		46.4	
00:35-00:40	48.7		44.7	
00:40-00:45	48.2		45.6	
00:45-00:50	47.5		45.8	
00:50-00:55	48.5		47.1	
00:55-01:00	47.5		46.5	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	6-7			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	48.4	48.2	46.2	45.9
01:05-01:10	49.6		45.8	
01:10-01:15	49.5		47.6	
01:15-01:20	48.7		46.2	
01:20-01:25	48.2		45.9	
01:25-01:30	47.9		46.1	
01:30-01:35	46.6		45.0	
01:35-01:40	47.5		44.7	
01:40-01:45	46.9		45.3	
01:45-01:50	47.7		45.6	
01:50-01:55	47.9		46.2	
01:55-02:00	48.5		46.8	
02:00-02:05	48.1	47.5	45.9	45.8
02:05-02:10	47.5		45.6	
02:10-02:15	48.4		45.5	
02:15-02:20	46.6		44.9	
02:20-02:25	45.8		44.1	
02:25-02:30	46.2		45.8	
02:30-02:35	46.6		45.3	
02:35-02:40	47.5		46.2	
02:40-02:45	47.4		46.5	
02:45-02:50	48.2		47.0	
02:50-02:55	48.6		46.4	
02:55-03:00	47.7		46.0	
03:00-03:05	48.1	47.7	47.3	46.1
03:05-03:10	48.6		45.6	
03:10-03:15	47.5		46.2	
03:15-03:20	47.1		45.7	
03:20-03:25	48.3		46.5	
03:25-03:30	47.9		45.4	
03:30-03:35	46.2		45.2	
03:35-03:40	45.8		44.9	
03:40-03:45	47.2		46.1	
03:45-03:50	48.4		46.5	
03:50-03:55	48.6		47.2	
03:55-04:00	47.9		46.2	
04:00-04:05	47.5	48.8	45.2	46.2
04:05-04:10	46.9		45.1	
04:10-04:15	47.5		46.2	
04:15-04:20	47.1		46.4	
04:20-04:25	48.2		45.9	
04:25-04:30	48.7		46.2	
04:30-04:35	47.8		45.7	
04:35-04:40	47.1		45.2	
04:40-04:45	49.3		47.5	
04:45-04:50	50.1		48.2	
04:50-04:55	50.6		48.6	
04:55-05:00	51.4		49.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	6-7			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	51.6	53.0	49.4	50.1
05:05-05:10	50.8		48.7	
05:10-05:15	50.4		48.5	
05:15-05:20	51.4		49.2	
05:20-05:25	51.8		49.4	
05:25-05:30	52.6		50.1	
05:30-05:35	52.9		51.1	
05:35-05:40	53.2		52.3	
05:40-05:45	53.8		52.0	
05:45-05:50	54.2		52.6	
05:50-05:55	54.7		52.4	
05:55-06:00	55.2		53.2	
06:00-06:05	55.6	53.5	53.5	50.8
06:05-06:10	54.4		52.8	
06:10-06:15	54.0		52.4	
06:15-06:20	53.6		50.8	
06:20-06:25	53.0		50.3	
06:25-06:30	52.6		51.6	
06:30-06:35	52.9		50.8	
06:35-06:40	53.7		49.9	
06:40-06:45	53.2		50.2	
06:45-06:50	52.0		51.3	
06:50-06:55	52.6		50.3	
06:55-07:00	53.4		51.6	
07:00-07:05	53.7	53.4	52.3	50.9
07:05-07:10	54.1		52.6	
07:10-07:15	54.6		51.7	
07:15-07:20	53.9		50.9	
07:20-07:25	53.4		51.3	
07:25-07:30	52.7		51.1	
07:30-07:35	52.6		50.3	
07:35-07:40	53.3		51.7	
07:40-07:45	53.8		50.1	
07:45-07:50	52.4		49.9	
07:50-07:55	52.1		49.2	
07:55-08:00	53.2		50.2	
08:00-08:05	53.8	54.1	51.3	51.0
08:05-08:10	54.2		52.1	
08:10-08:15	54.8		52.6	
08:15-08:20	55.1		51.5	
08:20-08:25	55.6		50.9	
08:25-08:30	54.9		50.4	
08:30-08:35	54.2		51.0	
08:35-08:40	53.4		51.3	
08:40-08:45	53.1		51.6	
08:45-08:50	52.9		50.6	
08:50-08:55	52.4		49.8	
08:55-09:00	53.3		49.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	6-7			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	53.7	54.3	50.2	50.6
09:05-09:10	54.2		51.0	
09:10-09:15	54.6		50.9	
09:15-09:20	55.1		49.8	
09:20-09:25	55.5		49.4	
09:25-09:30	55.8		51.0	
09:30-09:35	53.7		51.9	
09:35-09:40	54.7		52.3	
09:40-09:45	54.0		52.2	
09:45-09:50	53.8		50.6	
09:50-09:55	53.2		49.8	
09:55-10:00	51.4		49.2	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	55.0	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	84.0	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{90} [dB(A)]	59.5	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_705/25		30 November 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R03	ACO	6236	00132031
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68
90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	54.1	56.1	52.3	53.3
10:05-10:10	54.3		52.0	
10:10-10:15	56.2		54.3	
10:15-10:20	56.4		54.2	
10:20-10:25	55.0		52.1	
10:25-10:30	55.2		53.2	
10:30-10:35	56.8		55.5	
10:35-10:40	57.0		53.4	
10:40-10:45	55.6		52.1	
10:45-10:50	55.8		53.3	
10:50-10:55	57.4		54.0	
10:55-11:00	57.6		54.9	
11:00-11:05	56.1	57.8	53.4	55.1
11:05-11:10	56.3		55.1	
11:10-11:15	58.0		54.2	
11:15-11:20	58.2		54.4	
11:20-11:25	56.7		55.2	
11:25-11:30	56.9		54.5	
11:30-11:35	58.6		55.2	
11:35-11:40	58.8		56.2	
11:40-11:45	57.2		54.1	
11:45-11:50	57.4		56.4	
11:50-11:55	59.1		55.3	
11:55-12:00	59.3		55.1	
12:00-12:05	57.8	59.0	53.8	54.4
12:05-12:10	58.0		54.2	
12:10-12:15	59.6		55.3	
12:15-12:20	59.8		54.4	
12:20-12:25	58.3		54.2	
12:25-12:30	58.5		53.8	
12:30-12:35	57.7		53.4	
12:35-12:40	57.9		54.4	
12:40-12:45	58.9		55.1	
12:45-12:50	59.1		56.3	
12:50-12:55	60.6		56.4	
12:55-13:00	60.8		57.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	59.4	58.7	54.2	54.3
13:05-13:10	59.6		54.6	
13:10-13:15	58.7		55.1	
13:15-13:20	58.2		55.6	
13:20-13:25	59.0		54.9	
13:25-13:30	59.2		54.2	
13:30-13:35	58.6		53.9	
13:35-13:40	58.4		54.0	
13:40-13:45	57.4		53.7	
13:45-13:50	57.8		54.3	
13:50-13:55	58.3		54.7	
13:55-14:00	58.9		55.1	
14:00-14:05	59.3	58.9	55.3	54.5
14:05-14:10	59.5		54.9	
14:10-14:15	60.2		56.2	
14:15-14:20	60.4		57.1	
14:20-14:25	58.8		53.2	
14:25-14:30	59.0		54.5	
14:30-14:35	58.4		54.2	
14:35-14:40	58.3		55.2	
14:40-14:45	57.8		54.8	
14:45-14:50	57.2		54.4	
14:50-14:55	58.1		53.6	
14:55-15:00	58.3		54.3	
15:00-15:05	58.9	58.7	53.9	54.9
15:05-15:10	59.1		55.1	
15:10-15:15	59.7		56.2	
15:15-15:20	60.8		55.6	
15:20-15:25	59.5		54.0	
15:25-15:30	59.7		56.1	
15:30-15:35	58.4		54.5	
15:35-15:40	58.3		54.8	
15:40-15:45	57.6		55.0	
15:45-15:50	57.2		54.9	
15:50-15:55	56.9		55.0	
15:55-16:00	56.4		54.9	
16:00-16:05	57.2	58.6	56.2	55.2
16:05-16:10	57.6		54.8	
16:10-16:15	56.1		54.7	
16:15-16:20	56.8		55.2	
16:20-16:25	57.6		54.9	
16:25-16:30	57.3		55.1	
16:30-16:35	58.4		55.2	
16:35-16:40	58.6		56.2	
16:40-16:45	59.4		54.7	
16:45-16:50	59.8		56.6	
16:50-16:55	60.6		56.9	
16:55-17:00	60.8		57.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	59.4	57.5	55.0	53.9
17:05-17:10	59.6		55.2	
17:10-17:15	58.2		54.9	
17:15-17:20	58.0		55.1	
17:20-17:25	57.6		53.9	
17:25-17:30	57.2		53.2	
17:30-17:35	56.8		54.3	
17:35-17:40	56.4		54.8	
17:40-17:45	55.9		50.9	
17:45-17:50	55.4		51.1	
17:50-17:55	56.2		50.5	
17:55-18:00	56.7		52.1	
18:00-18:05	55.3	54.2	51.3	49.4
18:05-18:10	55.8		50.7	
18:10-18:15	56.2		52.8	
18:15-18:20	55.6		52.3	
18:20-18:25	55.3		49.4	
18:25-18:30	54.2		49.5	
18:30-18:35	53.6		49.2	
18:35-18:40	53.1		48.9	
18:40-18:45	52.7		49.2	
18:45-18:50	51.9		48.8	
18:50-18:55	52.2		49.3	
18:55-19:00	51.5		49.5	
19:00-19:05	51.1	52.5	48.6	49.5
19:05-19:10	52.4		49.0	
19:10-19:15	51.4		49.5	
19:15-19:20	50.8		48.9	
19:20-19:25	52.4		49.3	
19:25-19:30	53.0		49.9	
19:30-19:35	52.0		49.8	
19:35-19:40	53.3		50.6	
19:40-19:45	52.0		50.4	
19:45-19:50	51.5		49.5	
19:50-19:55	55.3		51.2	
19:55-20:00	53.2		48.7	
20:00-20:05	51.9	52.9	50.1	50.1
20:05-20:10	51.7		49.9	
20:10-20:15	52.8		48.5	
20:15-20:20	52.6		50.7	
20:20-20:25	53.4		47.6	
20:25-20:30	51.8		48.6	
20:30-20:35	52.2		50.1	
20:35-20:40	53.7		51.2	
20:40-20:45	54.5		49.9	
20:45-20:50	52.8		50.8	
20:50-20:55	52.8		51.6	
20:55-21:00	53.6		51.3	

RS/1067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	53.2		50.8	
21:05-21:10	52.1		51.1	
21:10-21:15	52.3		50.9	
21:15-21:20	51.3		49.7	
21:20-21:25	52.1		50.2	
21:25-21:30	51.9	52.0	50.1	49.9
21:30-21:35	51.3		49.7	
21:35-21:40	52.2		49.9	
21:40-21:45	51.9		50.1	
21:45-21:50	52.5		48.6	
21:50-21:55	51.6		48.9	
21:55-22:00	51.1		49.2	
22:00-22:05	50.6		49.5	
22:05-22:10	50.9		47.9	
22:10-22:15	51.7		50.0	
22:15-22:20	51.9		49.8	
22:20-22:25	52.3		50.0	
22:25-22:30	52.7	53.2	49.9	50.0
22:30-22:35	53.2		50.6	
22:35-22:40	53.6		51.2	
22:40-22:45	54.2		50.8	
22:45-22:50	54.6		50.6	
22:50-22:55	55.0		51.1	
22:55-23:00	54.8		51.6	
23:00-23:05	54.2		50.6	
23:05-23:10	53.0		49.9	
23:10-23:15	52.3		49.1	
23:15-23:20	52.9		48.7	
23:20-23:25	53.2		49.2	
23:25-23:30	53.6	53.4	48.8	49.2
23:30-23:35	54.2		50.1	
23:35-23:40	53.7		50.4	
23:40-23:45	54.3		49.9	
23:45-23:50	53.6		50.6	
23:50-23:55	52.7		47.8	
23:55-00:00	52.6		47.8	
00:00-00:05	51.9		48.5	
00:05-00:10	51.3		47.2	
00:10-00:15	50.8		48.5	
00:15-00:20	50.2		47.6	
00:20-00:25	49.5		46.2	
00:25-00:30	48.8	49.7	47.2	46.3
00:30-00:35	49.2		45.3	
00:35-00:40	48.5		46.2	
00:40-00:45	48.2		46.5	
00:45-00:50	49.9		46.3	
00:50-00:55	47.2		45.2	
00:55-01:00	48.6		46.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	48.9		46.4	
01:05-01:10	49.5		47.3	
01:10-01:15	49.2		47.6	
01:15-01:20	50.2		48.1	
01:20-01:25	50.8		47.6	
01:25-01:30	49.9	48.8	47.3	46.2
01:30-01:35	48.5		45.7	
01:35-01:40	46.4		45.3	
01:40-01:45	47.2		46.0	
01:45-01:50	47.9		46.2	
01:50-01:55	48.3		45.9	
01:55-02:00	47.0		45.3	
02:00-02:05	47.5		46.3	
02:05-02:10	48.2		45.3	
02:10-02:15	48.7		45.2	
02:15-02:20	49.3		45.8	
02:20-02:25	50.2		46.2	
02:25-02:30	50.6	49.8	45.1	45.8
02:30-02:35	51.3		46.4	
02:35-02:40	51.0		45.2	
02:40-02:45	49.2		46.8	
02:45-02:50	49.7		45.9	
02:50-02:55	50.2		45.6	
02:55-03:00	50.6		46.2	
03:00-03:05	51.3		47.8	
03:05-03:10	50.4		48.2	
03:10-03:15	51.3		49.3	
03:15-03:20	52.6		49.0	
03:20-03:25	52.3		50.1	
03:25-03:30	52.8	52.7	50.3	50.1
03:30-03:35	53.4		49.2	
03:35-03:40	53.8		50.2	
03:40-03:45	54.2		51.5	
03:45-03:50	53.4		50.8	
03:50-03:55	52.9		51.2	
03:55-04:00	52.6		50.3	
04:00-04:05	51.5		49.8	
04:05-04:10	50.9		47.0	
04:10-04:15	51.7		46.6	
04:15-04:20	52.8		45.8	
04:20-04:25	51.7		46.2	
04:25-04:30	50.6	51.4	45.9	46.2
04:30-04:35	50.8		46.2	
04:35-04:40	51.8		45.8	
04:40-04:45	51.2		47.1	
04:45-04:50	51.7		46.6	
04:50-04:55	50.9		46.0	
04:55-05:00	50.5		47.0	

RS/I067/25/DEC

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	49.9	49.9	46.8	46.3
05:05-05:10	49.6		45.6	
05:10-05:15	48.9		46.3	
05:15-05:20	48.2		46.4	
05:20-05:25	47.9		45.9	
05:25-05:30	48.8		46.1	
05:30-05:35	49.2		46.6	
05:35-05:40	49.9		45.9	
05:40-05:45	50.2		46.3	
05:45-05:50	51.8		47.5	
05:50-05:55	51.5		46.9	
05:55-06:00	50.6		47.8	
06:00-06:05	50.2	52.8	48.0	49.7
06:05-06:10	51.1		48.8	
06:10-06:15	52.4		49.7	
06:15-06:20	52.6		49.2	
06:20-06:25	54.3		50.2	
06:25-06:30	55.2		50.6	
06:30-06:35	55.6		51.1	
06:35-06:40	52.2		49.9	
06:40-06:45	51.0		49.1	
06:45-06:50	50.4		48.4	
06:50-06:55	52.0		50.1	
06:55-07:00	52.6		50.6	
07:00-07:05	53.1	53.4	51.2	50.2
07:05-07:10	53.7		51.4	
07:10-07:15	54.5		50.2	
07:15-07:20	54.3		51.3	
07:20-07:25	53.8		50.7	
07:25-07:30	52.1		50.2	
07:30-07:35	51.2		49.1	
07:35-07:40	52.6		49.2	
07:40-07:45	52.9		47.6	
07:45-07:50	53.4		50.1	
07:50-07:55	53.8		51.8	
07:55-08:00	54.3		51.5	
08:00-08:05	54.7	56.5	49.9	54.2
08:05-08:10	54.2		49.3	
08:10-08:15	55.2		50.3	
08:15-08:20	55.6		51.6	
08:20-08:25	56.2		52.1	
08:25-08:30	56.8		54.3	
08:30-08:35	57.2		55.2	
08:35-08:40	57.6		54.6	
08:40-08:45	56.9		54.2	
08:45-08:50	56.4		55.3	
08:50-08:55	57.3		55.6	
08:55-09:00	58.1		54.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/12/68

90/1/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7			
	เดือนธันวาคม 2568			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	58.3	56.2	55.2	52.8
09:05-09:10	57.5		54.6	
09:10-09:15	57.3		53.9	
09:15-09:20	56.6		53.1	
09:20-09:25	56.4		52.4	
09:25-09:30	55.8		52.8	
09:30-09:35	55.3		53.1	
09:35-09:40	56.2		52.8	
09:40-09:45	55.5		52.4	
09:45-09:50	54.6		51.2	
09:50-09:55	54.2		50.3	
09:55-10:00	53.8		50.1	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	55.5	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	80.0	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	59.5	-		

-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_705/25		30 November 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R03	ACO	6236	00132031
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดารินี ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 68

RS/I067/25/DEC

คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการตรวจประเมินสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

ก๊าซและไอ

OLPA (PRP) (โพรพิลีน)

ปี 2568

เดือน สิงหาคม



จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

แบบรายงานผลการตรวจประเมินภาวะแวดล้อมในการทำงานก๊าซและไอ

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง	OLPA (PRP) (โพรพิลีน)		
ชนิดอนุภาค	1,3-Butadiene		
ลักษณะการทำงาน / พื้นที่	พื้นที่กระบวนการผลิต		
ผู้ทำการเก็บตัวอย่าง	นายธารินทร์ อ๊อกจินดา	บริษัท	ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
ผู้รับรองรายงาน	นายสุริยา สอนแก้ว	เลขทะเบียน	0201-03-2565-0014
ผู้ควบคุม	นายพัฒนพงษ์ ชอบชื่น	หน่วยงาน	QIHI
เจ้าของพื้นที่	นายธงชัย พืชพันธุ์	หน่วยงาน	OLPA (PRP) (โพรพิลีน)

ประเภทของตัวอย่าง

แบบพื้นที่

รายละเอียดของเครื่องมือ

ยี่ห้อ	GILIAN
ชนิด (Type)	Personal Pump
รุ่น (Model)	GilAir Plus
หมายเลขเครื่อง	20241110180, 20201110101

รายละเอียดการเก็บตัวอย่าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	15 สิงหาคม 2568
อุณหภูมิ / ความดัน	30.1 °C / บรรยากาศปกติ (756.4 mm. Hg.)
สอบเทียบอัตราการไหลของอากาศที่	ระดับความดันบรรยากาศปกติ (FIELD CALIBATION)
อัตราการไหลของอากาศ (ลิตร/นาที)	0.050 ลิตร/นาที
ปริมาตรอากาศทั้งหมด (ลิตร)	6 ลิตร
วิธีเก็บตัวอย่าง	GC/FID Method
วิธีการวิเคราะห์	NIOSH 1024

อ้างอิงมาตรฐานค่า TWA (หน่วยงาน) : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ), ACGIH-TLV (TWA)

สรุปผลการตรวจประเมินฯ

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	2	ตัวอย่าง
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	-	ตัวอย่าง

(รายละเอียดการตรวจประเมินตามเอกสารส่วนที่ 2)

รายละเอียดการตรวจประเมินภาวะแวดล้อมฯที่เป็นก๊าซและไอ พื้นที่ OLPA(PRP) (โพรพิลีน)

ก๊าซและไอ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลาเก็บตัวอย่าง (น.)	บริเวณเก็บตัวอย่าง	ค่าที่วิเคราะห์ได้ (ppm)	มาตรฐาน (ppm)	ผลการวิเคราะห์เทียบกับมาตรฐาน
1,3-Butadiene (ppm)	15 ส.ค. 68	10.00-12.00	บริเวณ P7202	<0.05	1[1]/2[2]	/
1,3-Butadiene (ppm)	15 ส.ค. 68	10.00-12.00	บริเวณ P7103	<0.05	1[1]/2[2]	/

หมายเหตุ : เครื่องจักร Normal Operate

*= [/] หมายถึง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือเป็นไปตามข้อเสนอแนะ

[x] หมายถึง ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะ

มาตรฐาน[1] : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)

มาตรฐาน[2] : มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA)



แผนผังแสดงจุดตรวจวัด พื้นที่ OLPA (PRP) (โพรพิลีน)



แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๑๔

อนุญาตให้ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๔๐๐๐๔๘๕๙

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากรจำนวน ๑๐๘ ราย และรายการเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑๓๐ เครื่อง ดังรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๑๐

อนุญาตให้ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๔๐๐๐๔๘๕๙

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากรจำนวน ๔๙ ราย และรายการเครื่องมือวิเคราะห์ จำนวน ๓๐ เครื่อง ดังรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการตรวจประเมินสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

ก๊าซและไอ

OLPA (PRP) (โพรพิลีน)

ปี 2568

เดือน พฤศจิกายน



จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

แบบรายงานผลการตรวจประเมินภาวะแวดล้อมในการทำงานก๊าซและไอ

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง	OLPA (PRP) (โพรพิลีน)		
ชนิดอนุภาค	1,3-Butadiene		
ลักษณะการทำงาน / พื้นที่	พื้นที่กระบวนการผลิต		
ผู้ทำการเก็บตัวอย่าง	นายธารินทร์ อ๊อกจินดา	บริษัท	ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
ผู้รับรองรายงาน	นายสุริยา สอนแก้ว	เลขทะเบียน	0201-03-2565-0014
ผู้ควบคุม	นายพัฒนพงษ์ ชอบชื้น	หน่วยงาน	QIHI
เจ้าของพื้นที่	นายอนุสรณ์ สุนทรนนท์	หน่วยงาน	OLPA (PRP) (โพรพิลีน)

ประเภทของตัวอย่าง

แบบพื้นที่

รายละเอียดของเครื่องมือ

ยี่ห้อ	GILIAN
ชนิด (Type)	Personal Pump
รุ่น (Model)	GilAir Plus
หมายเลขเครื่อง	20201110106, 20241110181

รายละเอียดการเก็บตัวอย่าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	12 พฤศจิกายน 2568
อุณหภูมิ / ความดัน	28.6 °C / บรรยากาศปกติ (758.0 mm. Hg.)
สอบเทียบอัตราการไหลของอากาศที่	ระดับความดันบรรยากาศปกติ (FIELD CALIBATION)
อัตราการไหลของอากาศ (ลิตร/นาที)	0.050 ลิตร/นาที
ปริมาตรอากาศทั้งหมด (ลิตร)	6 ลิตร
วิธีเก็บตัวอย่าง	GC/FID Method
วิธีการวิเคราะห์	NIOSH 1024

อ้างอิงมาตรฐานค่า TWA (หน่วยงาน) : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ), ACGIH-TLV (TWA)

สรุปผลการตรวจประเมินฯ

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	2	ตัวอย่าง
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	-	ตัวอย่าง

(รายละเอียดการตรวจประเมินตามเอกสารส่วนที่ 2)

รายละเอียดการตรวจประเมินภาวะแวดล้อมฯที่เป็นก๊าซและไอ พื้นที่ OLPA(PRP) (โพรพิลีน)

ก๊าซและไอ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลาเก็บตัวอย่าง (น.)	บริเวณเก็บตัวอย่าง	ค่าที่วิเคราะห์ได้ (ppm)	มาตรฐาน (ppm)	ผลการวิเคราะห์เทียบกับมาตรฐาน
1,3-Butadiene (ppm)	12 พ.ย. 68	09.50-11.50	บริเวณ P7202	<0.05	1[1]/2[2]	/
1,3-Butadiene (ppm)	12 พ.ย. 68	09.50-11.50	บริเวณ P7103	<0.05	1[1]/2[2]	/

หมายเหตุ : เครื่องจักร Normal Operate

*= [/] หมายถึง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือเป็นไปตามข้อเสนอแนะ

[x] หมายถึง ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะ

มาตรฐาน[1] : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)

มาตรฐาน[2] : มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA)



แผนผังแสดงจุดตรวจวัด พื้นที่ OLPA (PRP) (โพรพิลีน)



แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๑๔

อนุญาตให้ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๔๐๐๐๔๘๕๙

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากรจำนวน ๑๐๘ ราย และรายการเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑๓๐ เครื่อง ดังรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๑๐

อนุญาตให้ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๔๐๐๐๔๘๕๙

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากรจำนวน ๔๙ ราย และรายการเครื่องมือวิเคราะห์ จำนวน ๓๐ เครื่อง ดังรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ระดับเสียงในสถานประกอบการ

IRPC Public Company Limited

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการตรวจประเมินสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

เสียง (Leq)

OLPA (PRP) (โพรพิลีน)

ปี 2568

เดือนพฤศจิกายน



ดำเนินการโดย

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร: 0-2939-4370 (Automatic 5 Lines) Fax: 0-2513-4221 E-mail: sale@spscon.com

IRPC Public Company Limited

แบบรายงานผลการตรวจประเมินภาวะแวดล้อมในการทำงานด้านเสียง

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง	OLPA (PRP) (โพรพิลีน)		
ลักษณะการตรวจวัดระดับเสียง	Leq		
จุดตรวจวัด	พื้นที่ปฏิบัติงาน		
วันที่ตรวจประเมิน	12 พฤศจิกายน 2568		
ผู้ทำการเก็บตัวอย่าง	นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย	**บริษัท**	S.P.S. Consulting Service Co., Ltd.
ผู้รับรองรายงาน	นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ์	**เลขทะเบียน**	0403-03-2564-0001
ผู้ควบคุม	นายพัฒนพงษ์ ชอบชื้น	**แผนก**	SFOS
เจ้าของพื้นที่	นายปวีน บำรุงพงษ์	**แผนก**	OLPA

ข้อมูลเครื่องมือตรวจประเมิน

ชนิดเครื่องมือวัด	SOUND LEVEL METER
ยี่ห้อ	ACO
รุ่น (Model)	6236
หมายเลขเครื่อง	00182011
เครื่องมือสอบเทียบ (ยี่ห้อ)	ACO
รุ่น (Model)	2127
หมายเลขเครื่อง	130006
วันที่ตรวจปรับฯ	11 November 2025
ตรวจปรับฯ โดย	Thailand Institute of Scientific and Technological Research
การตรวจปรับก่อนการตรวจวัด	Field Calibration

สรุปผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง Leq 8 ชั่วโมง พื้นที่ OLPA (PRP)

ลำดับ	จุดตรวจวัด	ระดับความดังเสียง Leq	
		Leq 8 hr	Lmax
1	Process	80.9	90.4

รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง Leq 8 hr พื้นที่ OLPA (PRP) ส่วนที่ 2

กลุ่ม ผู้ปฏิบัติงาน	ชั่วโมง	ช่วงเวลา	ระดับความดังเสียง Leq (dBA)	ระดับความดังเสียง Lmax (dBA)	หมายเหตุ
Process	1	10:30-11:30	81.5	90.4	
Process	2	11:30-12:30	81.2	84.3	
Process	3	12:30-13:30	81.1	81.5	
Process	4	13:30-14:30	81.0	87.5	
Process	5	14:30-15:30	80.7	82.9	
Process	6	15:30-16:30	80.5	80.9	
Process	7	16:30-17:30	80.3	80.8	
Process	8	17:30-18:30	80.5	84.2	
Process	ระดับความดังเสียง Leq 8 hr	10:30-18:30	80.9	90.4	



แผนผังแสดงจุดตรวจวัดระดับความดังเสียง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พื้นที่ OLPA (โพรพิลีน)



แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๑

อนุญาตให้ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๒๙๐๐๗๒๔
ตั้งอยู่เลขที่ ๗ ซอยพหลโยธิน ๒๔ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๔ ราย และรายการเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๕๐ เครื่อง ดังรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง
ของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๑

๑. นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ์
๒. นายศรัณย์ ธนาวิบูลเศรษฐ
๓. นางสาวเพ็ญภา วิภาสธวัช
๔. นางสาวนภัสวรรณ แสงทับทิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายการเครื่องมือตรวจวัดแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง
ของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๑

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ	รายละเอียด		จำนวน (เครื่อง)
๑	เครื่องวัดเสียง และ เครื่องวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก	ยี่ห้อ	ACO	๑๓
		รุ่น	6236	
		Serial No.	172048	
			182011	
			182015	
			192027	
			192032	
			192034	
			192052	
			192053	
			192062	
			192063	
			192064	
		มาตรฐาน	IEC 61672	
		ยี่ห้อ	CIRRUS	๔
		รุ่น	CR:161B	
		Serial No.	G301134	
			G301151	
			G301401	
			G301407	
		มาตรฐาน	IEC 61672	
		ยี่ห้อ	RION	๑
		รุ่น	NL-21	
		Serial No.	00554245	
		มาตรฐาน	IEC 61672	

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ	รายละเอียด		จำนวน (เครื่อง)
๒	เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม	ยี่ห้อ	SVANTEK	๒๗
		รุ่น	SV 104IS	
		Serial No.	60146	
			60152	
			60153	
			63438	
			80801	
			80816	
			80817	
			80818	
			80829	
			80830	
			80831	
			80832	
			80834	
			80836	
			80840	
			80842	
			80852	
			80854	
			80856	
			80873	
			80875	
			80880	
			106120	
			106122	
			106123	
			106124	
			106131	
		มาตรฐาน	IEC 61252	

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ	รายละเอียด		จำนวน (เครื่อง)
๓	อุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้อง	ยี่ห้อ	CIRRUS	๑
		รุ่น	CR:515	
		Serial No.	92002	
		มาตรฐาน	IEC 60942	
		ยี่ห้อ	RION	๑
		รุ่น	NC-73	
		Serial No.	10727909	
		มาตรฐาน	IEC 60942	
		ยี่ห้อ	ACO	๑
		รุ่น	2127	
		Serial No.	130006	
		มาตรฐาน	IEC 60942	
		ยี่ห้อ	SVANTEK	๔
		รุ่น	SV 34B	
		Serial No.	33137 33139 33146 83820	
		มาตรฐาน	IEC 60942	

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ปริมาณเสียงสะสมติดตัวบุคคล

IRPC Public Company Limited

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการตรวจประเมินสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

เสียง (TWA)

OLPA (PRP) (โพรพิลีน)

ปี 2568

เดือนพฤศจิกายน



ดำเนินการโดย

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร: 0-2939-4370 (Automatic 5 Lines) Fax: 0-2513-4221 E-mail: sale@spscon.com

สรุปผลการตรวจประเมินการสัมผัสเสียงของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่ OLPA (PRP)

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน	ปริมาณเสียง เฉลี่ยสะสมที่สัมผัส [dB(A)]	ผลการตรวจประเมิน เทียบกับมาตรฐาน 85 dB(A)
Shift Sup.	77.2	/
Operator 1	82.0	/
Operator 2	81.6	/

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน	จุดตรวจวัดและระยะเวลาการสัมผัสเสียงแต่ละจุดปฏิบัติงาน				ปริมาณเสียงเฉลี่ยที่พนักงานสัมผัส 8 hr. [dB(A)]	ผลการตรวจวัดเทียบกับมาตรฐาน 85 [dB(A)]	หมายเหตุ
	จุดที่	บริเวณการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาสัมผัสเสียง (MIN)	ความดังเสียงที่วัดได้ [dB(A)]			
Shift Sup.	1	P-7101	30	82.2			
Shift Sup.	2	P-7202	30	82.6			
Shift Sup.	3	P-7303	30	84.4	**77.2**	/	
Shift Sup.	4	P-7405	30	83.1			
Shift Sup.	5	Control room	360	56.0			
Operator 1	1	P-7101	30	82.2			
Operator 1	2	P-7102	30	87.6			
Operator 1	3	P-7103	30	82.6			
Operator 1	4	Analyzer shelter	15	73.0			
Operator 1	5	P-7201	30	83.8	**82.0**	/	
Operator 1	6	P-7202	30	82.6			
Operator 1	7	P-7301	30	84.1			
Operator 1	8	P-7401	30	84.2			
Operator 1	9	C-7401	30	88.1			
Operator 1	10	Operator room	225	52.6			
Operator 2	1	F-7301	25	79.9			
Operator 2	2	F-7401	25	78.2			
Operator 2	3	P-7302	25	82.3			
Operator 2	4	P-7303	25	84.4			
Operator 2	5	P-7304	25	84.0	**81.6**	/	
Operator 2	6	P-7305	25	83.0			
Operator 2	7	P-7402	25	84.2			
Operator 2	8	P-7405	25	83.1			
Operator 2	9	K-7401	50	87.9			
Operator 2	10	Operator room	230	52.6			

IRPC Public Company Limited

แบบรายงานผลการตรวจประเมินภาวะแวดล้อมในการทำงานด้านเสียง

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง	OLPA(PRP) (โพรพิลีน)		
ลักษณะการตรวจวัดระดับเสียง	TWA		
จุดตรวจวัด	พื้นที่ปฏิบัติงาน		
วันที่ตรวจประเมิน	12 พฤศจิกายน 2568	**เวลา**	13:35 - 14:30 น.
ผู้ทำการเก็บตัวอย่าง	นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย	**บริษัท**	S.P.S. Consulting Service Co., Ltd.
ผู้รับรองรายงาน	นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ์	**เลขทะเบียน**	0403-03-2564-0001
ผู้ควบคุม	นายพัฒนพงษ์ ชอบชื้น	**แผนก**	SFOS
เจ้าของพื้นที่	นายปวีน บำรุงพงษ์	**แผนก**	OLPA (โพรพิลีน)

ข้อมูลเครื่องมือตรวจประเมิน

ชนิดเครื่องมือวัด	SOUND LEVEL METER
ยี่ห้อ	ACO
รุ่น (Model)	6236
หมายเลขเครื่อง	00192063
เครื่องมือสอบเทียบ (ยี่ห้อ)	ACOUSTIC CALBRATION
รุ่น (Model)	2127
หมายเลขเครื่อง	130006
วันที่ตรวจปรับฯ	11 November 2025
ตรวจปรับฯ โดย	Thailand Institute of Scientific and Technological Research
การตรวจปรับก่อนการตรวจวัด	Field Calibration

อ้างอิงมาตรฐานค่า TWA (หน่วยงาน) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการตรวจประเมินฯ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสัมผัสเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	**จำนวน**	3	**ตัวอย่าง**
มีกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสัมผัสเสียงไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	**จำนวน**	0	**ตัวอย่าง**


(รายละเอียดการตรวจประเมินตามเอกสารส่วนที่ 2)



แผนผังแสดงจุดตรวจวัดระดับความดังเสียง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พื้นที่ OLPA (PRP) (โพรพิลีน) : Shift Sup.



แผนผังแสดงจุดตรวจวัดระดับความดังเสียง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พื้นที่ OLPA (PRP) (โพรพิลีน) : Operator 1



แผนผังแสดงจุดตรวจวัดระดับความดังเสียง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พื้นที่ OLPA (PRP) (โพรพิลีน) : Operator 2



แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๑

อนุญาตให้ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๒๙๐๐๗๓๒๔
ตั้งอยู่เลขที่ ๗ ซอยพหลโยธิน ๒๔ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๔ ราย และรายการเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๕๐ เครื่อง ดังรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง
ของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๑

๑.	นางสาวจารินี	นันทวิสุทธิ์
๒.	นายศรัณย์	ธนาวิบูลเศรษฐ
๓.	นางสาวเพ็ญภา	วิภาสธรวัช
๔.	นางสาวนภัสวรรณ	แสงทับทิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายการเครื่องมือตรวจวัดแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง
ของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๑

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ	รายละเอียด		จำนวน (เครื่อง)
๑	เครื่องวัดเสียง และ เครื่องวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก	ยี่ห้อ	ACO	๑๓
		รุ่น	6236	
		Serial No.	172048	
			182011	
			182015	
			192027	
			192032	
			192034	
			192052	
			192053	
			192062	
			192063	
			192064	
		มาตรฐาน	IEC 61672	
		ยี่ห้อ	CIRRUS	๔
		รุ่น	CR:161B	
		Serial No.	G301134	
			G301151	
			G301401	
			G301407	
		มาตรฐาน	IEC 61672	
		ยี่ห้อ	RION	๑
		รุ่น	NL-21	
		Serial No.	00554245	
		มาตรฐาน	IEC 61672	

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ	รายละเอียด		จำนวน (เครื่อง)
๒	เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม	ยี่ห้อ	SVANTEK	๒๗
		รุ่น	SV 104IS	
		Serial No.	60146	
			60152	
			60153	
			63438	
			80801	
			80816	
			80817	
			80818	
			80829	
			80830	
			80831	
			80832	
			80834	
			80836	
			80840	
			80842	
			80852	
			80854	
			80856	
			80873	
			80875	
			80880	
			106120	
			106122	
			106123	
			106124	
			106131	
		มาตรฐาน	IEC 61252	

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ	รายละเอียด		จำนวน (เครื่อง)
๓	อุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้อง	ยี่ห้อ	CIRRUS	๑
		รุ่น	CR:515	
		Serial No.	92002	
		มาตรฐาน	IEC 60942	
		ยี่ห้อ	RION	๑
		รุ่น	NC-73	
		Serial No.	10727909	
		มาตรฐาน	IEC 60942	
		ยี่ห้อ	ACO	๑
		รุ่น	2127	
		Serial No.	130006	
		มาตรฐาน	IEC 60942	
		ยี่ห้อ	SVANTEK	๔
		รุ่น	SV 34B	
		Serial No.	33137 33139 33146 83820	
		มาตรฐาน	IEC 60942	

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การตรวจวัดปริมาณการรับสัมผัสสาร 1,3-Butadiene

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการตรวจประเมินสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

ก๊าซและไอ

OLPA (PRP) (โพรพิลีน)

ปี 2568

เดือนพฤษภาคม



eurofins | Thai Environmental Technic

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 0 2373 7799 โทรสาร 0 2373 7979

แบบรายงานผลการตรวจประเมินสภาวะแวดล้อมในการทำงานก๊าซและไอ

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง	OLPA (PRP) (โพรพิลีน)		
ชนิดก๊าซและไอ	Butadiene		
ลักษณะการทำงาน / พื้นที่	พื้นที่กระบวนการผลิต		
ผู้ทำการเก็บตัวอย่าง	นายธนบัติ มะลัย	บริษัท	Thai Environmental Technic Limited
ผู้รับรองรายงาน	นายณัฐพงศ์ โคตะมา	เลขทะเบียน	0201-03-2564-0003, 0202-03-2564-0003
ผู้ควบคุม	นายพัฒนพงษ์ ชอบชื้น	หน่วยงาน	QIHI
เจ้าของพื้นที่	นายธงชัย พืชพันธุ์	หน่วยงาน	OLPA (PRP) (โพรพิลีน)

ประเภทของตัวอย่าง

แบบพื้นที่

รายละเอียดของเครื่องมือ

ยี่ห้อ	Gilian
ชนิด (Type)	Personal Pump
รุ่น (Model)	BDX II
หมายเลขเครื่อง	13427, 20151002110, 20180802098, 20151003042

รายละเอียดการเก็บตัวอย่าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	15 พฤษภาคม 2568
อุณหภูมิ / ความดัน	32 °C / บรรยากาศปกติ (757 mm.Hg.)
สอบเทียบอัตราการไหลของอากาศที่	ระดับความดันบรรยากาศปกติ (FIELD CALIBATION)
อัตราการไหลของอากาศ (ลิตร/นาที)	0.20 ลิตร/นาที
ปริมาตรอากาศทั้งหมด (ลิตร)	4.99, 4.98, 4.97 ลิตร
วิธีเก็บตัวอย่าง	NIOSH 1024
วิธีการวิเคราะห์	GC/FID Method

อ้างอิงมาตรฐานค่า TWA (หน่วยงาน) : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ), ACGIH-TLV (TWA)

สรุปผลการตรวจประเมินฯ

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	4	ตัวอย่าง
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	-	ตัวอย่าง

(รายละเอียดการตรวจประเมินตามเอกสารส่วนที่ 2)

รายละเอียดการตรวจประเมินสภาวะแวดล้อมฯ ที่เป็นก๊าซและไอ พื้นที่ OLPA (PRP) (โพรพิลีน)

ชนิดก๊าซและไอ	วันที่ เก็บตัวอย่าง	เวลาเก็บ ตัวอย่าง (น.)	บริเวณเก็บตัวอย่าง	ค่าที่ วิเคราะห์ได้ (ppm)	มาตรฐาน (ppm)	ผลการวิเคราะห์ เทียบกับมาตรฐาน
Butadiene	15 พฤษภาคม 2568	15.00-15.25	Shift Sup	<0.009	1[1]/2[2]	/
Butadiene	15 พฤษภาคม 2568	15.00-15.25	Operator 1	<0.009	1[1]/2[2]	/
Butadiene	15 พฤษภาคม 2568	15.00-15.25	Operator 2	<0.009	1[1]/2[2]	/
Butadiene	15 พฤษภาคม 2568	15.00-15.25	BM Out Site	<0.009	1[1]/2[2]	/

หมายเหตุ : เครื่องจักร Normal Operate

= [/] หมายถึง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือเป็นไปตามข้อเสนอแนะ

[x] หมายถึง ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะ

ค่ามาตรฐาน[1] : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)

ค่ามาตรฐาน[2] : มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA)



แผนผังแสดงตำแหน่งตรวจวัดก๊าซและไอ พื้นที่ OLPA(PRP) (โพรพิลีน)

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๑-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๓

อนุญาตให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๒๕๕๓๗๐๑๘๕๗๑

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑/๖ ซอยรามคำแหง ๑๔๕ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๑๕ ราย และรายการเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑๔๑ เครื่อง ดังรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แบบ กส.บญ
นิติบุคคล



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๒-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๓

อนุญาตให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๒๕๕๓๗๐๐๘๕๗๑

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑/๖ ซอยรามคำแหง ๑๔๕ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการเป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๗ ราย และรายการเครื่องมือวิเคราะห์ จำนวน ๘ เครื่อง ดังรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน