ภาคผนวก 36ก

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์



รายงานการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

Corporate Social Responsibility (CSR)

วาระการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2568

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 13.30-15.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมน้ำตาล

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2568

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 สรุป กิจกรรม "มาเป่ง มาแลงกับก่อ"

3.2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ "80 ปี KSL Group"

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 กิจกรรม "เติมฝัน เพื่อน้อง"

4.1.1 รูปแบบกิจกรรม

4.1.2 ก้าหนดการ

4.1.3 บทบาทหน้าที่

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

1.	[redacted]	ผู้จัดการโรงงาน KSL-WP
2.	[redacted]	ผู้จัดการโรงงาน KKP-WP
3.	[redacted]	ผู้จัดการสำนักงาน
4.	[redacted]	ส่วนสำนักงาน
5.	[redacted]	ส่วนกระบวนการผลิต
6.	[redacted]	ส่วนซ่อมบำรุง
7.	[redacted]	ส่วนเตรียมเข้าถัง
8.	[redacted]	ส่วนซ่อมบำรุง
9.	[redacted]	ส่งเสริมไร่
10.	[redacted]	โซน2
11.	[redacted]	โซน1
12.	[redacted]	วิชาการเกษตร
13.	[redacted]	ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
14.	[redacted]	ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
15.	[redacted]	ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
16.	[redacted]	ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
17.	[redacted]	การเงิน
18.	[redacted]	บัญชี
19.	[redacted]	ธุรการ
20.	[redacted]	บุคคล
21.	[redacted]	บุคคล
22.	[redacted]	บุคคล
23.	[redacted]	ควบคุมคุณภาพ
24.	[redacted]	ลูกไม้บ
25.	[redacted]	วิศวกรรม
26.	[redacted]	ปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง
27.	[redacted]	บรรจุภัณฑ์
28.	[redacted]	รีไฟน์
29.	[redacted]	ประสานงานฝ่ายผลิต
30.	[redacted]	วิศวกรรม
31.	[redacted]	วิศวกรรม
32.	[redacted]	ศูนย์ควบคุมเอกสาร
33.	[redacted]	วิศวกรรม
34.	[redacted]	วิศวกรรม
35.	[redacted]	ผลิตน้ำ
36.	[redacted]	ผลิตน้ำ
37.	[redacted]	ควบคุมคุณภาพ
38.	[redacted]	ควบคุมคุณภาพ
39.	[redacted]	พัสดุ
40.	[redacted]	หม้อน้ำ
41.	[redacted]	ไฟฟ้า
42.	[redacted]	ควบคุมคุณภาพ
43.	[redacted]	ควบคุมคุณภาพ
44.	[redacted]	ควบคุมคุณภาพ
45.	[redacted]	เครื่องมือวัด
46.	[redacted]	เครื่องมือวัด
47.	[redacted]	โรงคลึง
48.	[redacted]	ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
49.	[redacted]	ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
50.	[redacted]	ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 **ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

สรุป ไม่มี

วาระที่ 2 **รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2568**

สรุป มติที่ประชุมรับรอง

วาระที่ 3 **เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

[redacted] เหล่าเจริญ เจ้าหน้าที่ CSR แจ้งเพื่อทราบ สรุปข้อมูลในการดำเนินงานกิจกรรม "บางเบิ่ง บางแยงกันก่อ" ได้ดำเนินงานกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดงานกิจกรรมดังนี้

ชื่อกิจกรรม : มาเบิ่ง มาแยงกันก๋อ ครั้งที่ 1/2568

วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 7 มิถุนายน 2568

สถานที่ : วัดศรีอุทัย ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

เป้าหมาย : บ้านวังไห หมู่ 4


จำนวนผู้เข้าร่วม : 72 คน

รูปแบบการจัดกิจกรรม


1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม / ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สถานการณ์ด้านอ้อย/นโยบายต่าง ๆ
   ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
   สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย
3. รับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในรูปแบบการทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
   หัวข้อแบบสอบถาม : 1. ด้านฝุ่น
   2. ด้านเสียง
   3. ด้านน้ำเสีย
   4. ด้านกลิ่น
   5. เขม่า / ควัน
   6. ความพึงพอใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
   7. ความพึงพอใจในการสนับสนุนกิจกรรม หรือการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
   8. ข้อเสนอแนะ

สรุปการประเมินความพึงพอใจ


1. **ด้านฝุ่น**
   - มากที่สุด = ร้อยละ 30
   - มาก = ร้อยละ 28
   - ปานกลาง = ร้อยละ 35
   - น้อย = ร้อยละ 3
   - น้อยที่สุด = ร้อยละ 4

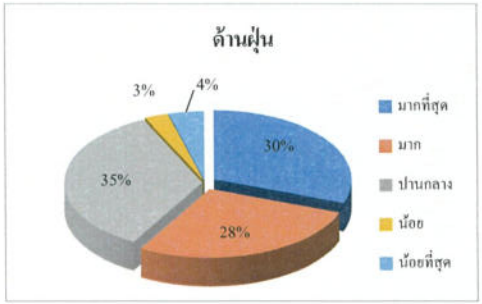

2. **ด้านเสียง**
   - มากที่สุด = ร้อยละ 25
   - มาก = ร้อยละ 28
   - ปานกลาง = ร้อยละ 35
   - น้อย = ร้อยละ 8
   - น้อยที่สุด = ร้อยละ 4

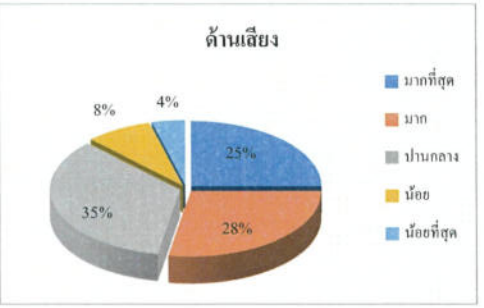


3. **ด้านน้ำเสีย**
   - มากที่สุด = ร้อยละ 28
   - มาก = ร้อยละ 25
   - ปานกลาง = ร้อยละ 39
   - น้อย = ร้อยละ 4
   - น้อยที่สุด = ร้อยละ 4

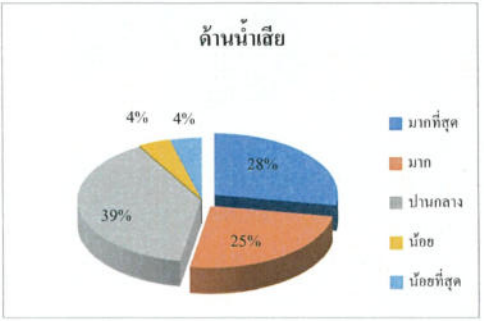


4. ด้านกลิ่น

มากที่สุด	=	ร้อยละ 36
มาก	=	ร้อยละ 21
ปานกลาง	=	ร้อยละ 35
น้อย	=	ร้อยละ 4
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 4

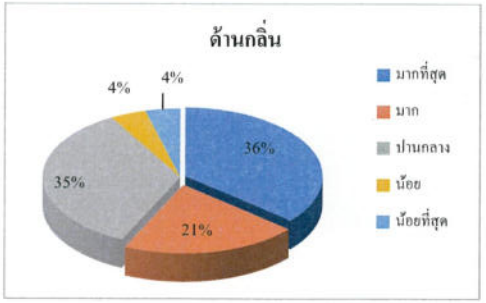


5. ด้านเขม่า / ควัน

มากที่สุด	=	ร้อยละ 97
มาก	=	ร้อยละ 3
ปานกลาง	=	ร้อยละ 0
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0

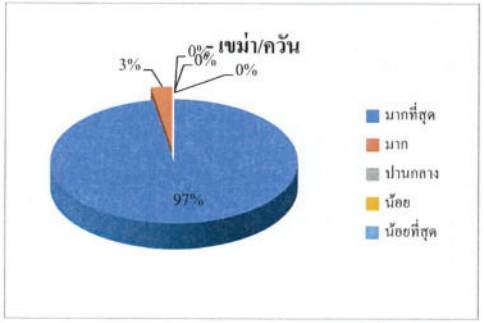

6. ความพึงพอใจใจการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม


มากที่สุด	=	ร้อยละ 69
มาก	=	ร้อยละ 17
ปานกลาง	=	ร้อยละ 14
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0

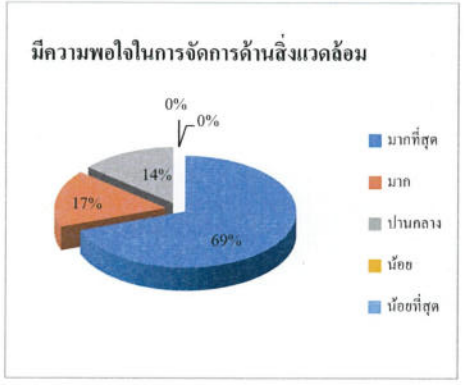

สรุปการประเมินความพึงพอใจ

7. ความพึงพอใจในการสนับสนุนกิจกรรม หรือการจัดกิจกรรมร่วมกับชุม

มากที่สุด	=	ร้อยละ 83
มาก	=	ร้อยละ 14
ปานกลาง	=	ร้อยละ 4
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0

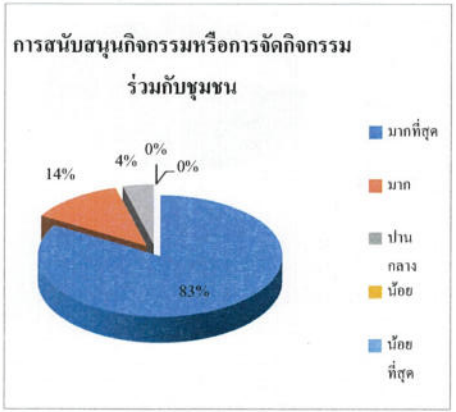

8. ข้อเสนอแนะ

1. ชุมชนบ้านวังไห ต้องการรถพรมน้ำในฤดูเปิดหีบอ้อย เนื่องจากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก
2. ต้องการให้โรงงาน เพิ่มรอบรถเก็บอ้อยร่วงหล่น ในฤดูหีบ

รูปภาพประกอบกิจกรรม

















ชื่อกิจกรรม : มาเบิ่ง มาแยงกันก๋อ ครั้งที่ 2/2568

วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 5 กรกฎาคม 2568

สถานที่ : วัดสะเทียนทอง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

เป้าหมาย : บ้านนาดอกไม้ บ้านทรัพย์ไพศาล บ้านหนองตาไก้ บ้านโคกฝ่าย

จำนวนผู้เข้าร่วม : 115 คน


รูปแบบการจัดกิจกรรม

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม / ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สถานการณ์ด้านอ้อย/นโยบายต่าง ๆ
   ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
   สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย
3. รับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในรูปแบบการทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
   หัวข้อแบบสอบถาม : 1. ด้านฝุ่น
   2. ด้านเสียง
   3. ด้านน้ำเสีย
   4. ด้านกลิ่น
   5. เขม่า / ควัน
   6. ความพึงพอใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
   7. ความพึงพอใจในการสนับสนุนกิจกรรม หรือการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
   8. ข้อเสนอแนะ

สรุปการประเมินความพึงพอใจ


1. ด้านฝุ่น

มากที่สุด	=	ร้อยละ 43
มาก	=	ร้อยละ 33
ปานกลาง	=	ร้อยละ 24
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0

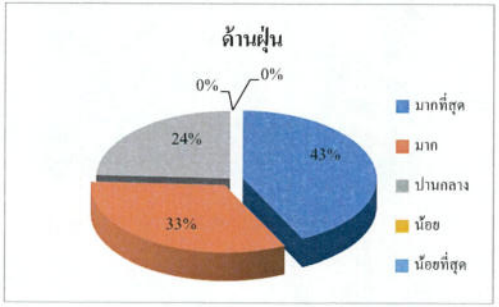


2. ด้านเสียง

มากที่สุด	=	ร้อยละ 46
มาก	=	ร้อยละ 32
ปานกลาง	=	ร้อยละ 22
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0

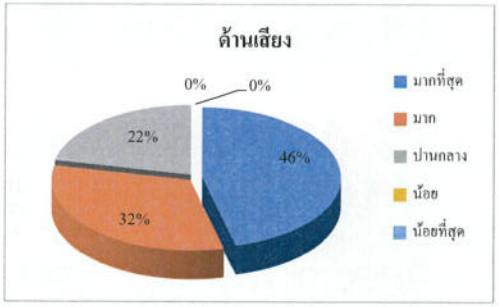

3. ด้านน้ำเสีย


มากที่สุด	=	ร้อยละ 44
มาก	=	ร้อยละ 33
ปานกลาง	=	ร้อยละ 23
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0

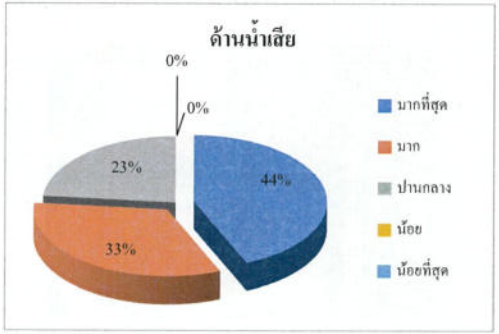

สรุปการประเมินความพึงพอใจ


4. ด้านกลิ่น

มากที่สุด	=	ร้อยละ 44
มาก	=	ร้อยละ 26
ปานกลาง	=	ร้อยละ 30
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0

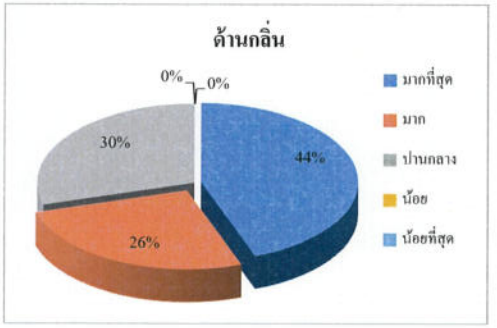


5. ด้านเหม่า / ควัน

มากที่สุด	=	ร้อยละ 86
มาก	=	ร้อยละ 11
ปานกลาง	=	ร้อยละ 3
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0

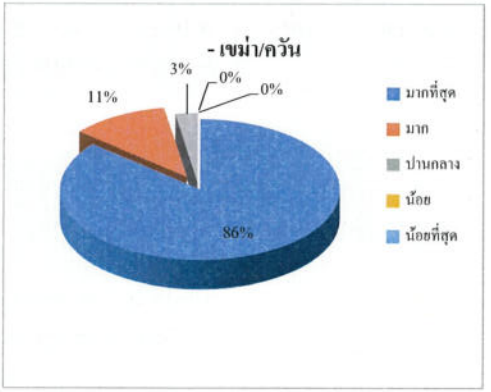

6. ความพึงพอใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม


มากที่สุด	=	ร้อยละ 77
มาก	=	ร้อยละ 10
ปานกลาง	=	ร้อยละ 13
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0

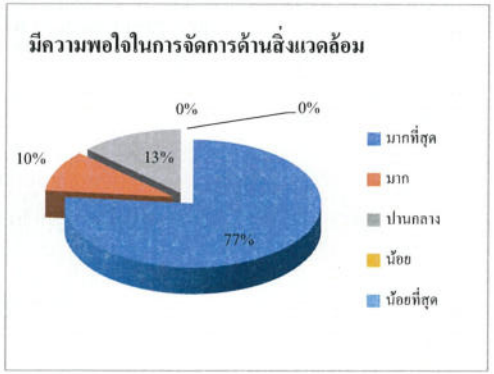

สรุปการประเมินความพึงพอใจ

7. ความพึงพอใจในการสนับสนุนกิจกรรม หรือการจัดกิจกรรมร่วมกับชุม

มากที่สุด	=	ร้อยละ 100
มาก	=	ร้อยละ 0
ปานกลาง	=	ร้อยละ 0
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0

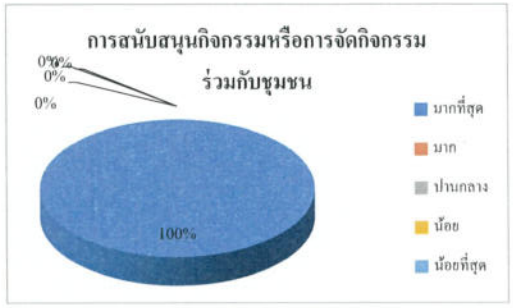

8. ข้อเสนอแนะ

1. ในช่วงฤดูหีบอ้อยที่ผ่านมา พบว่ามีรถบรรทุกวิ่งด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดในเขตชุมชน
2. ชุมชนบ้านนาดอกไม้ต้องการรถพรมน้ำในฤดูเปิดหีบอ้อย เนื่องจากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก
3. ชุมชนมีความประสงค์ให้ทางโรงงานให้ความใส่ใจและดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

รูปภาพประกอบกิจกรรม













ชื่อกิจกรรม : มาเบิ่ง มาแยงกันก๋อ ครั้งที่ 3/2568

วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 19 กรกฎาคม 2568

สถานที่ : วัดศรีสะอาด ด.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

เป้าหมาย : บ้านหนองขาม บ้านโนนงาม บ้านโคกแฝก


จำนวนผู้เข้าร่วม : 174 คน

รูปแบบการจัดกิจกรรม


1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม / ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สถานการณ์ด้านอ้อย/นโยบายต่าง ๆ
   ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
   สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย
3. รับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในรูปแบบการทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
   หัวข้อแบบสอบถาม : 1. ด้านฝุ่น
   2. ด้านเสียง
   3. ด้านน้ำเสีย
   4. ด้านกลิ่น
   5. เขม่า / ควัน
   6. ความพึงพอใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
   7. ความพึงพอใจในการสนับสนุนกิจกรรม หรือการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
   8. ข้อเสนอแนะ

สรุปการประเมินความพึงพอใจ

1. **ด้านฝุ่น**
   - มากที่สุด = ร้อยละ 43
   - มาก = ร้อยละ 33
   - ปานกลาง = ร้อยละ 24
   - น้อย = ร้อยละ 0
   - น้อยที่สุด = ร้อยละ 0

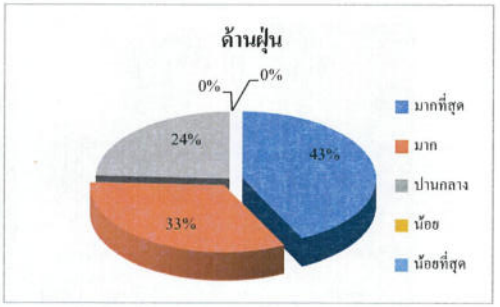

2. **ด้านเสียง**
   - มากที่สุด = ร้อยละ 35
   - มาก = ร้อยละ 36
   - ปานกลาง = ร้อยละ 29
   - น้อย = ร้อยละ 0
   - น้อยที่สุด = ร้อยละ 0

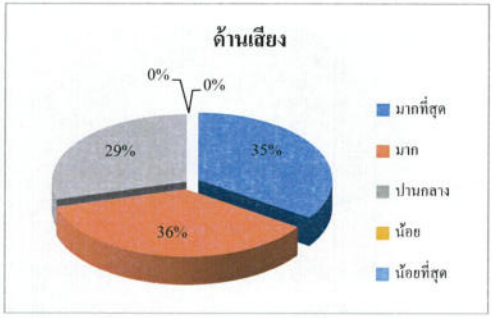


3. **ด้านน้ำเสีย**
   - มากที่สุด = ร้อยละ 37
   - มาก = ร้อยละ 35
   - ปานกลาง = ร้อยละ 28
   - น้อย = ร้อยละ 0
   - น้อยที่สุด = ร้อยละ 0



สรุปการประเมินความพึงพอใจ


4. ด้านกลิ่น

มากที่สุด = ร้อยละ 37
มาก = ร้อยละ 35
ปานกลาง = ร้อยละ 28
น้อย = ร้อยละ 0
น้อยที่สุด = ร้อยละ 0

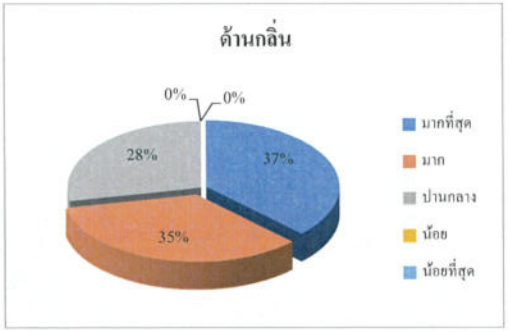


5. ด้านเขม่า / ควัน

มากที่สุด = ร้อยละ 42
มาก = ร้อยละ 32
ปานกลาง = ร้อยละ 26
น้อย = ร้อยละ 0
น้อยที่สุด = ร้อยละ 0

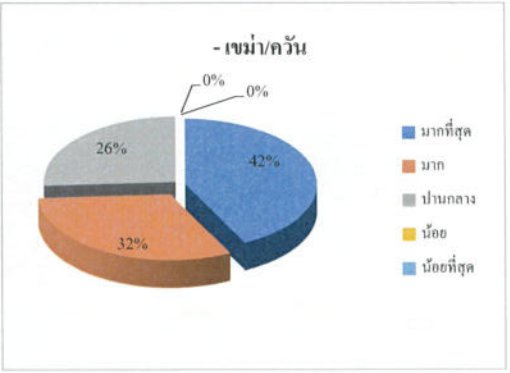


6. ด้านความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

มากที่สุด = ร้อยละ 51
มาก = ร้อยละ 34
ปานกลาง = ร้อยละ 15
น้อย = ร้อยละ 0
น้อยที่สุด = ร้อยละ 0

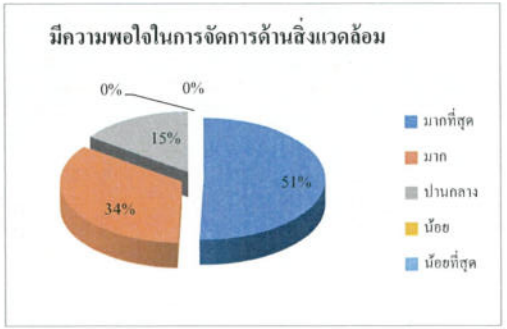

7. ด้านการสนับสนุนกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน

มากที่สุด = ร้อยละ 98
มาก = ร้อยละ 2
ปานกลาง = ร้อยละ 0
น้อย = ร้อยละ 0
น้อยที่สุด = ร้อยละ 0

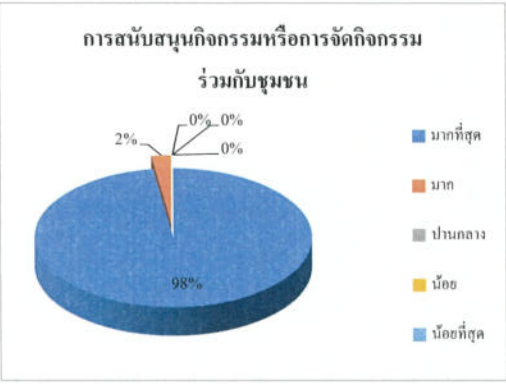

8. ข้อเสนอแนะ

1. ในช่วงฤดูหีบอ้อยที่ผ่านมา พบว่ามีรถบรรทุกวิ่งด้วยความเร็ว ขณะวิ่งผ่านชุมชน
2. อยากให้โรงงานเพิ่มเส้นทางจัดเก็บอ้อยที่ร่วงหล่น เพื่อลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน
3. อยากให้ทางโรงงานประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย ตัดอ้อยสด ลดการเผา

รูปภาพประกอบกิจกรรม








ชื่อกิจกรรม : มาเบิ่ง มาแยงกันก๋อ ครั้งที่ 4/2568

วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 13 กันยายน 2568

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

เป้าหมาย : บ้านกุดสวรรค์ หมู่ 15

จำนวนผู้เข้าร่วม : 54 คน


รูปแบบการจัดกิจกรรม

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม / ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สถานการณ์ด้านอ้อย/นโยบายต่าง ๆ
   ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
   สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย
3. รับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในรูปแบบการทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
   หัวข้อแบบสอบถาม : 1. ด้านฝุ่น
   2. ด้านเสียง
   3. ด้านน้ำเสีย
   4. ด้านกลิ่น
   5. เขม่า / ควัน
   6. ความพึงพอใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
   7. ความพึงพอใจในการสนับสนุนกิจกรรม หรือการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
   8. ข้อเสนอแนะ

สรุปการประเมินความพึงพอใจ


1. ด้านฝุ่น

มากที่สุด	=	ร้อยละ 35
มาก	=	ร้อยละ 46
ปานกลาง	=	ร้อยละ 19
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0

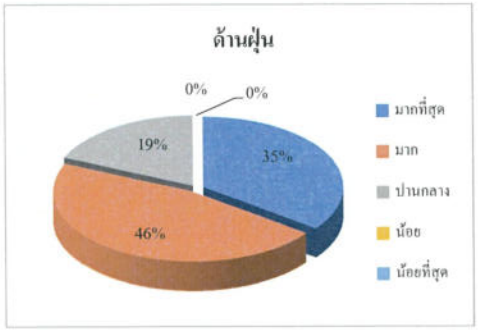


2. ด้านเสียง

มากที่สุด	=	ร้อยละ 46
มาก	=	ร้อยละ 43
ปานกลาง	=	ร้อยละ 11
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0

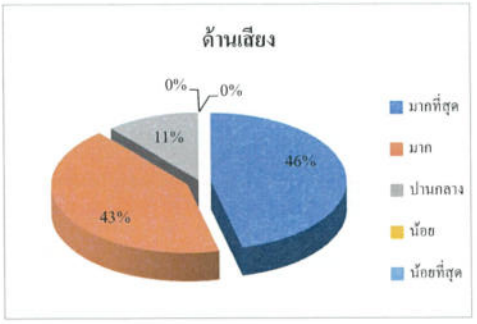

3. ด้านน้ำเสีย


มากที่สุด	=	ร้อยละ 35
มาก	=	ร้อยละ 50
ปานกลาง	=	ร้อยละ 15
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0

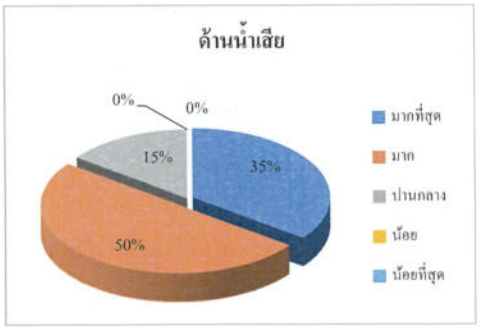

สรุปการประเมินความพึงพอใจ


4. ด้านกลิ่น

มากที่สุด	=	ร้อยละ 35
มาก	=	ร้อยละ 48
ปานกลาง	=	ร้อยละ 17
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0

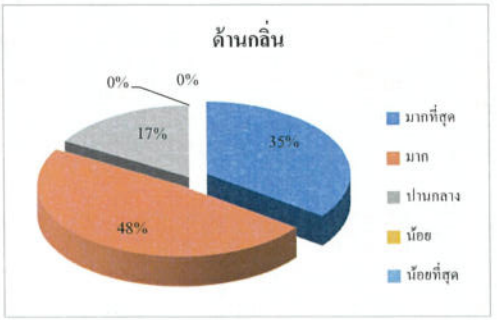


5. ด้านแม่ / ควัน

มากที่สุด	=	ร้อยละ 48
มาก	=	ร้อยละ 43
ปานกลาง	=	ร้อยละ 9
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0

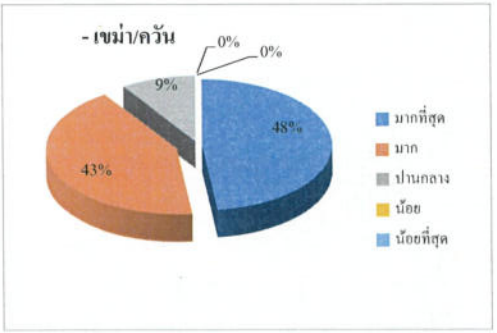

6. ความพึงพอใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

มากที่สุด	=	ร้อยละ 59
มาก	=	ร้อยละ 41
ปานกลาง	=	ร้อยละ 0
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0

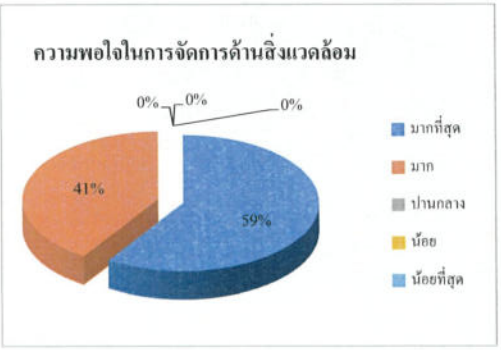

สรุปการประเมินความพึงพอใจ

7. **ความพึงพอใจในการสนับสนุนกิจกรรม หรือการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน**

มากที่สุด	=	ร้อยละ 56
มาก	=	ร้อยละ 35
ปานกลาง	=	ร้อยละ 9
น้อย	=	ร้อยละ 0
น้อยที่สุด	=	ร้อยละ 0



8. **ข้อเสนอแนะ**

1. มีความประสงค์ให้ทางโรงงานจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ อย่างต่อเนื่อง
2. มีความประสงค์ให้ทางโรงงานให้การสนับสนุนแก่ชุมชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รูปภาพประกอบกิจกรรม










วาระที่ 3 **เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

3.2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ "80 ปี KSL Group"

กิจกรรมที่ 1

ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมบำรุงประตูและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพลำห้วยปาน

รายละเอียด : เพื่อช่วยซ่อมแซมบำรุงฝายประตูน้ำ บริเวณฝายลำห้วยปานในการดักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
ภาคเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง

กำหนดการ : วันที่ 6 สิงหาคม 2568

สถานที่ : ฝายลำห้วยปาน

การดำเนินงาน : ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 2

ชื่อโครงการ : การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานสถาน

รายละเอียด : ซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องน้ำวัด ที่มีสภาพทรุดโทรม

กำหนดการ : วันที่ 6 เมษายน 2568

สถานที่ : วัดป่าแก้วไพร บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1

การดำเนินงาน : ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 3

ชื่อโครงการ : สนับสนุนห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง

รายละเอียด : เพื่อใช้ในการรับรองผู้เข้ามาติดต่อราชการ

กำหนดการ : วันที่ 9 กันยายน 2568

สถานที่ : สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง

การดำเนินงาน : ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 4

ชื่อโครงการ : โครงการ "เติมฝัน เพื่อน้อง" ครั้งที่ 1/2568

รายละเอียด : สนับสนุนประตูหางเข้าโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย และบุคคลเข้าออกโรงเรียน

กำหนดการ : วันที่ 27 กันยายน 2568

สถานที่ : โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน ตำบลหนองหญ้าปล้อง

การดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 5

ชื่อโครงการ : โครงการ "เติมฝัน เพื่อน้อง" ครั้งที่ 2/2568

รายละเอียด : ติดตั้งฝ้า ห้องเรียน

กำหนดการ : -

สถานที่ : โรงเรียนบ้านโคกแฝก ตำบลหนองหญ้าปล้อง

การดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 6

ชื่อโครงการ : โครงการ "เติมฝัน เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3/2568

รายละเอียด : สนับสนุนเตาเผาขยะ

กำหนดการ : -

สถานที่ : โรงเรียนหนองหมื่นวิทยาคม ตำบลหนองหญ้าปล้อง

การดำเนินงาน : อยู่ระหว่างรอพิจารณาอนุมัติ

กิจกรรมที่ 7

ชื่อโครงการ : สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2568

รายละเอียด : มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

กำหนดการ : -

สถานที่ : รพ.สต.บ้านหนองแก่ง

การดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 8

ชื่อโครงการ : สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ ครั้งที่ 2/2568

รายละเอียด : มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

กำหนดการ : -

สถานที่ : รพ.สต.บ้านนาตะกกไม้

การดำเนินงาน : อยู่ระหว่างรอพิจารณาอนุมัติ

กิจกรรมที่ 9

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำวัด

รายละเอียด : ซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องน้ำวัด ที่มีสภาพทรุดโทรม

กำหนดการ : -

สถานที่ : วัดสว่างอินทรีแปลง

การดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 10

ชื่อโครงการ	:	โครงการ "เติมฝัน เพื่อน้อง" ครั้งที่ 4/2568
รายละเอียด	:	สนับสนุนผู้เสื่อผ้า
กำหนดการ	:	-
สถานที่	:	บ้านเขะเนีย
การดำเนินงาน	:	อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 11

ชื่อโครงการ	:	พัฒนา ปรับปรุงศาสนสถาน
รายละเอียด	:	วัดป่าถ้ำขาม เป็นวัดป่าที่อยู่ในบริเวณใกล้กับโรงงาน ซึ่งเป็นที่ที่มีการพัฒนาให้วัดเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรม
กำหนดการ	:	-
สถานที่	:	วัดป่าถ้ำขาม
การดำเนินงาน	:	อยู่ระหว่างรอพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 นางเคศรินทร์ ช้างอินทร์กิจกรรม หัวหน้าแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แจ้งเสนองานโครงการเพื่อพิจารณา ในโครงการ "เติมฝัน เพื่อน้อง" โดยมีรูปแบบกิจกรรมของโครงการดังนี้

รูปแบบกิจกรรม

1. ถ่ายภาพ ส่งมอบประตูโรงเรียน
2. ผู้บริหารกล่าวเปิดกิจกรรม "เติมฝัน เพื่อน้อง"
3. มอบอุปกรณ์ให้กับเขตการศึกษา ได้แก่ ถังขยะ 4 ประเภท และอังดับเพลิง
4. จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอบรมดับเพลิงขั้นต้น
5. จัดกิจกรรมฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
   - เกมส์ พยัญชนะปริศนา
   - เกมส์ การคัดแยกขยะ
   - เกมส์ ต่อ ตา ตั้ง
   - เลี้ยงอาหารกลางวัน

กำหนดการกิจกรรม

กิจกรรม "เติมฝัน เพื่อน้อง" ประจำปี 2568

วันเสาร์ ที่ 27 กันยายน 2568

ณ โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

เวลา	08.30 – 09.00 น.	**ร่วมถ่ายภาพ ส่งมอบประตูโรงเรียนอย่างเป็นทางการ**
เวลา	09.00 – 09.30 น.	**ผู้บริหาร กล่าวเปิด กิจกรรม "เติมฝัน เพื่อน้อง" ประจำปี 2568**
เวลา	09.30 – 11.00 น.	**อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอบรมดับเพลิงขั้นต้น** - โดย หน่วยปฏิบัติการแพทย์ตำบลหนองหญ้าปล้อง
เวลา	11.00 – 11.50 น.	**กิจกรรมฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม** - เกมส์ พยัญชนะปริศนา - เกมส์ การคัดแยกขยะ - เกมส์ ต่อ ตา ตั้ง
เวลา	11.50 – 13.00 น.	**ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน**

บทบาทและหน้าที่

1. พิธีกร	ผู้รับผิดชอบ	คุณกรนวรรณ วรคนกกรกุล	
		คุณกัญญาพัต เกณ์เจริญ	
2. อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอบรมดับเพลิงขั้นต้น	ผู้รับผิดชอบ	วิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการแพทย์ประจำตำบลหนองหญ้าปล้อง	
3. ประจำฐานเกมส์ พยัญชนะปริศนา	ผู้รับผิดชอบ		
4. ประจำฐานเกมส์ การคัดแยกขยะ	ผู้รับผิดชอบ		
5. ประจำฐานเกมส์ ต่อ ตา ตั้ง	ผู้รับผิดชอบ		
6. แจกเครื่องดื่ม และขนมเบรก	ผู้รับผิดชอบ	[redacted]	
7. แจกไอศกรีม	ผู้รับผิดชอบ	[redacted]	
8. อาหารกลางวัน	ผู้รับผิดชอบ	[redacted]	

9. ช่างภาพ	ผู้รับผิดชอบ
10. เครื่องเสียง	ผู้รับผิดชอบ
11. สวัสดิการ / สถานที่	ผู้รับผิดชอบ

ภาคผนวก 37ก

เอกสารคณะกรรมการไตรภาคี และการประชุมไตรภาคีประจำปี 2568



คณะกรรมการไตรภาคี





☑ KKS-WSP ☑ KKSPP-WSP
เลขที่รับ ไฟฟ.W/๒๕๖ ลงวันที่ ๒๑ / ธ.ค. / ๖๑
หนังสือแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อ ทราบ ๑๑.๐๐ น.
☐ ทราบ ☑ โปรดดำเนินการ
☐ รับหมาย/เอกสารคดีความ ☐ ประชาสัมพันธ์ต่อ
☐ ใช้การลงนาม/ขอรับบริการ ☐ อื่นๆ
ผู้รับ.....

คำสั่งจังหวัดเลย
ที่ ๙๙๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

ตามที่จังหวัดเลยมีคำสั่งที่ ๘๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุงและบริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่นจำกัด สาขาวังสะพุง เพื่อทำหน้าที่สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโรงงาน ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุงและบริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่นจำกัด สาขาวังสะพุง โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวแทน ๔ ฝ่าย ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคผู้นำชุมชน ภาคราชการและภาคโรงงาน เพื่อร่วมกันตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างโรงงาน ชุมชน และภาคราชการ จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดเลย ที่ ๘๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กรรมการผู้แทนภาคราชการ
- ๑.๑ นายอำเภอวังสะพุง
- ๑.๒ สาธารณสุขอำเภอวังสะพุง
- ๑.๓ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง
- ๑.๔ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
- ๑.๕ อุตสาหกรรมจังหวัดเลย
- ๑.๖ พลังงานจังหวัดเลย
- ๑.๗ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
- ๑.๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
- ๑.๙ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ
- ๑.๑๐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้

๒. กรรมการผู้แทนภาคโรงงาน
- ๒.๑ ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง
- ๒.๒ ผู้จัดการโรงงานน้ำตาลขอนแก่น
- ๒.๓ ผู้จัดการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
- ๒.๔ ผู้จัดการจัดหาวัตถุดิบ

/๒.๕ หัวหน้าส่วน...

๒.๕ หัวหน้าส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

๒.๖ หัวหน้าแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

๒.๗ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

๓. กรรมการผู้แทนภาคผู้นำชุมชน

๓.๑ กำนันตำบลหนองหญ้าปล้อง

๓.๒ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังไห หมู่ ๔

๓.๓ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังกกเดื่อ หมู่ ๕

๓.๔ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาดอกไม้ หมู่ ๘

๓.๕ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๑

๓.๖ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังทอง หมู่ ๑๔

๔. กรรมการผู้แทนภาคประชาชน

๔.๑ นางสำพรรณ์ เสี้ยวภูเขียว บ้านกลาง หมู่ ๑

๔.๒ นางสาวดาวเรือง วงค์ป้อง บ้านหนองปานพ่าด หมู่ ๒

๔.๓ นายเฉลิมพล เตชัย บ้านเหมืองแบ่ง หมู่ ๓

๔.๔ นางวิภารัตน์ สาริยา บ้านวังไห หมู่ ๔

๔.๕ นายพิษณุ ยางเดี่ยว บ้านวังกกเดื่อ หมู่ ๕

๔.๖ นายประหยัด บุญสอน บ้านศรีอุบล หมู่ ๖

๔.๗ นายวัฒนพงษ์ แสงโทโพธิ์ บ้านบึงสวรรค์ หมู่ ๗

๔.๘ นางสาวตันตรี อุ่นคำ บ้านนาดอกไม้ หมู่ ๘

๔.๙ นายสมพาน ราชา บ้านหนองนอ หมู่ ๙

๔.๑๐ นายชั่ง บัวมี บ้านโคกฝ่าย หมู่ ๑๐

๔.๑๑ นางสาวสุนิสา ทำทิพย์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๑

๔.๑๒ นายมะนูน นามวิจิตร บ้านขัวแตะ หมู่ ๑๒

๔.๑๓ นายประคอง นามวงษา บ้านหนองตาไก้ หมู่ ๑๓

๔.๑๔ นายทองสุข วงสะคร บ้านวังทอง หมู่ ๑๔

๔.๑๕ นายยุทธยา บุญศรี บ้านกุดสวรรค์ หมู่ ๑๕

๔.๑๖ นายนคร เสี้ยวภูเขียว บ้านกลางใต้ หมู่ ๑๖

๔.๑๗ นางคำแปลง วิริยะธรรม บ้านทรัพย์ไพศาล หมู่ ๑๗

๔.๑๘ นายสมบูรณ์ จันทะมนตรี บ้านโนนสำราญ หมู่ ๑๘

๔.๑๙ นางสาววารุณี วรรณชัย บ้านแสงดาว หมู่ ๑๙

๔.๒๐ นายสง่า ขันคำ บ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ ๒๐

๔.๒๑ นายยอดชัย ผาจันทร์ บ้านหนองขาม หมู่ ๕ ต.ผาน้อย

๔.๒๒ นางสาวอินธุอร สุวรรณสนธ์ บ้านโคกแฝก หมู่ ๗ ต.ผาน้อย

๔.๒๓ นายบุญเชื่อม สีดาพลีย บ้านโนนงาม หมู่ ๑๘ ต.ผาน้อย

๔.๒๔ นายปฏินันท์ พลซา นายกสมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย

อำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยตรวจเยี่ยมโครงการเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการด้าน

/ต่างๆ และ....

ต่างๆ และกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒. พิจารณาสำรวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโครงการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

๓. ตรวจเยี่ยมโครงการ เข้าร่วมตรวจสอบกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

๔. ร่วมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๕. รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการและชุมชน

๖. ตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาค่าชดเชยความเสียหาย จากกิจกรรมของโครงการที่ชุมชนได้รับทั้งต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน พืชผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง สุขภาพอนามัยของชุมชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

[redacted]

การประชุมไตรภาคีปี 2568



รายงานการประชุม

คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่ 10)

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

วัน พุธ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2568 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมภูเรือ

คณะกรรมการร่วมประชุม

[redacted]	ปลัดอาวุโส (ประธานประชุม)
[redacted]	ผ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
[redacted]	สวป.สภ.หนองหญ้าปล้อง
[redacted]	ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[redacted]	วิศวกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
[redacted]	พลังงานจังหวัดเลย
[redacted]	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
[redacted]	โรงเรียนบ้านวังไทโนนสมบูรณ์
[redacted]	โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
[redacted]	สำนักงานตำบลหนองหญ้าปล้อง
[redacted]	ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังไทย หมู่ที่ 4
[redacted]	ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 8
[redacted]	ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11
[redacted]	ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังทอง หมู่ที่ 14
[redacted]	บ้านกลาง หมู่ที่ 1
[redacted]	บ้านหนองปาดฟาน หมู่ที่ 2
[redacted]	บ้านหม้อหมู่ที่ 3
[redacted]	บ้านวังไทย หมู่ที่ 4
[redacted]	บ้านวังกดเดื่อ หมู่ที่ 5
[redacted]	บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 8
[redacted]	บ้านหนองนก หมู่ที่ 9
[redacted]	บ้านโคกฝาย หมู่ที่ 10
[redacted]	บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11
[redacted]	บ้านหนองคอไก้ หมู่ที่ 13
[redacted]	บ้านวังทอง หมู่ที่ 14
[redacted]	บ้านกุดสามารถ์ หมู่ที่ 15
[redacted]	บ้านกลางใส้ หมู่ที่ 16
[redacted]	บ้านทรัพย์ไพสาล หมู่ที่ 17
[redacted]	บ้านใหม่ศรีจุมพล หมู่ที่ 20
[redacted]	บ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 ตำบลผาน้อย
[redacted]	บ้านโนนงาม หมู่ที่ 18 ตำบลผาน้อย
[redacted]	นายกสมาคมชาวนาชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย
[redacted]	ผู้จำหน่ายการกลุ่มโรงงาน เคเอสแอล วังสะพุง
[redacted]	ัมพล บริษัทการผู้จำหน่ายการกลุ่มโรงงาน เคเอสแอล วังสะพุง (ร่วม)ฯ
[redacted]	หัวหน้าส่วนสนับสนุนไร่
[redacted]	หัวหน้าแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
[redacted]	เจ้าหน้าที่ CSR
[redacted]	าตร เจ้าหน้าสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมประชุ

[redacted]	นักวิชาการอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
[redacted]	วิศวกรชำนาญการพิเศษ
[redacted]	ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
[redacted]	เกษตรอำเภอวังสะพุง
[redacted]	พัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง
[redacted]	สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย
[redacted]	ร์ จป.วิชาชีพ
[redacted]	บูมิ จป.วิชาชีพ
[redacted]	ผู้ช่วย จป.และสิ่งแวดล้อม
[redacted]	นิติกร
[redacted]	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
[redacted]	ัก นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมฯ แจ้ง เนื่องด้วยวันนี้ท่านนายอำเภอติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นประธานที่ประชุมในวันนี้ และได้ฝากเรื่องไว้ ดังต่อไปนี้

1. เรื่องอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูหีบอ้อย ขอความร่วมมือทุก ๆ ฝ่าย ในการเฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัย รวมถึงไฟส่องสว่างตามท้องถนน

2. การประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังเรื่องการเผาอ้อย เพื่อป้องกันมลพิษ PM2.5

3. เวลา 16.00 น. ของวันนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นที่กิจกรรมเคาะประตูบ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ลดการเผาอ้อย ณ บ้านหนองปาดฟาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง

4. การทำความสะอาดพื้นผิวจราจรในเส้นทางต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่ 9)

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง


- ไม่มี -

วาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

คุณเกศรินทร์ (หัวหน้าแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) รายงาน การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ซึ่งประกอบด้วย ผลการตรวจวัดมลพิษอากาศ ผลการตรวจวัดมลพิษน้ำ การจดการกากอุตสาหกรรม การเก็บอ้อยร่วงหล่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- <u>แผนผังระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม</u>

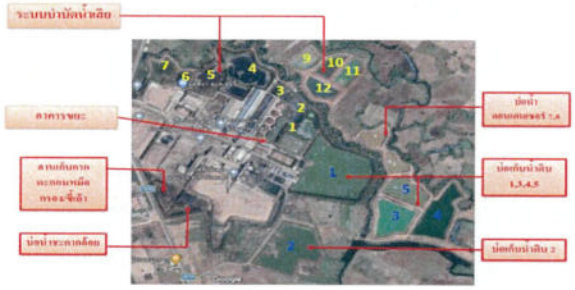

- <u>รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง</u>

โรงงานมีการติดตั้งหม้อไอน้ำ จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย หม้อไอน้ำ ขนาด 150 ตัน/ชม. จำนวน 2 ชุด และหม้อไอน้ำ ขนาด 220 ตัน/ชม. จำนวน 1 ชุด

พารามิเตอร์ในการตรวจวัด ได้แก่ ปริมาณฝุ่นรวม ค่าออกไซด์ของไนโตรเจนไดออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ความถี่ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และธันวาคม ของทุกปี

ตรวจวัดโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด และตรวจวัดผ่านระบบ CEMs ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเชื่อมผลการตรวจวัดออนไลน์เข้ากับระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และ มาตรการ EIA

- <u>รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u>

ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัด จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณวัดศรีอุทัย วัดทองสว่างศรีนวล วัดสะเทียนทอง และพื้นที่บริเวณโรงงาน เพื่อเป็นการตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นรวม ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไนโตรเจนไดออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ความถี่ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และธันวาคม ของทุกปี ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

- <u>รายงานผลตรวจวัดคุณภาพน้ำ</u>

บริษัทฯ มีบ่อเก็บน้ำดิบ ทั้งหมด 995,413 ลูกบาศก์เมตร สำหรับใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งได้นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเรียบร้อยแล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงน้ำฝน และน้ำจากลำห้วยปวน โดยการผันน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม

ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบบ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร ประกอบด้วย บ่อแอนแอโรบิค บ่อเฟคัลเททีฟ และบ่อแอโรบิค ต่ออนุกรมกัน ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 1,500 ลบ.ม. / วัน การทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมีปริมาตรบ่อน้ำเสียรวม 557,120 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้น 1,115 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ทั้งก่อนการบำบัดและหลังการบำบัด โดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง และห้องปฏิบัติการโรงงาน ความถี่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีดัชนีตรวจวัด ดังนี้ 1. pH = กรด-ด่าง 2. Temperature = อุณหภูมิ 3. TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด 4. BOD = ค่าความสกปรกของน้ำ 5. COD = ค่าความสกปรกของน้ำ 6. Oil & Grease = น้ำมันและไขมันในน้ำ 7. TKN = ไนโตรเจนในน้ำ 8. Pb = ตะกั่ว 9. สี ซึ่งผลการตรวจวัดส่วนใหญ่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ค่า COD และ ค่า BOD ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากเครื่องเติมอากาศที่ใช้ในการบำบัด ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ไม่มีการระบายน้ำเสียออกนอกโรงงาน

- รายงานการจัดการกากอุตสาหกรรม

โรงงานได้มีการแบ่งประเภทของเสียออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ขยะอันตราย และขยะไม่อันตราย โดยได้จัดเตรียมถังขยะ เพื่อในการรองรับขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นตามจุดต่าง ๆ โดยรอบพื้นที่ และนำส่งขยะทั่วไปให้เทศบาลเมืองไปกำจัด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ขยะอันตราย เช่น น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว หลอดไฟ และกระดาษกรองปนเปื้อนสารตะกั่วจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะรวบรวมไว้ในอาคารขยะ ก่อนจะส่งให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการกำจัดต่อไป

ประเภทของเสีย	ปริมาณ (ตัน/ปี)	การจัดการ
ขยะทั่วไป	61	ส่งเทศบาลเมืองเลยเป็นผู้กำจัด
กากน้ำตาล	136,592	ส่งให้กับโรงงาน BBGI ที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อผลิตเอทานอล
กากตะกอนหม้อกรอง	50,000	ให้เกษตรกรนำไปใช้ปรับสภาพดินในพื้นที่เกษตรกร
กระดาษกรองปนเปื้อนสารตะกั่ว	4	ส่งกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว	1,200 ลิตร/ปี	ส่งกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เถ้า	25,101	ให้เกษตรกรนำไปใช้ปรับสภาพดินในพื้นที่เกษตรกร


- รายงานการดำเนินการเก็บอ้อยร่วงหล่น

CCTV = รับแจ้งเหตุ 24 ชม.
เบอร์ติดต่อ 042-810999

สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย = รับแจ้งเหตุ 24 ชม.
เบอร์ติดต่อ 092-1861919

เส้นทางการเก็บอ้อยร่วงหล่น	
8.00 – 10.00 น.	แยกวังไห – โคกขมิ้น
10.00 – 12.00 น.	แยกวังสะพุง – เอราวัณ
12.00 – 13.00 น.	พัก
13.00 – 15.00 น.	แยกวังไห – โคกขมิ้น
15.00 – 17.00 น.	แยกวังสะพุง – เอราวัณ
17.00 – 18.00 น.	พัก
17.30 – 20.30 น.	หน้าโรงงาน ➡ บ้านวังกกเดื่อ ➡ บ้านนาดอกไม้ ➡ บ้านวังไห ➡ ถนน 2.5 กม.
20.30 – 08.00 น.	รอรับแจ้งกรณีฉุกเฉิน

- ข้อมูลการเก็บอ้อยร่วงหล่นตามพื้นที่ชุมชน ในฤดูกาลหีบอ้อย ประจำปี 2568-2569

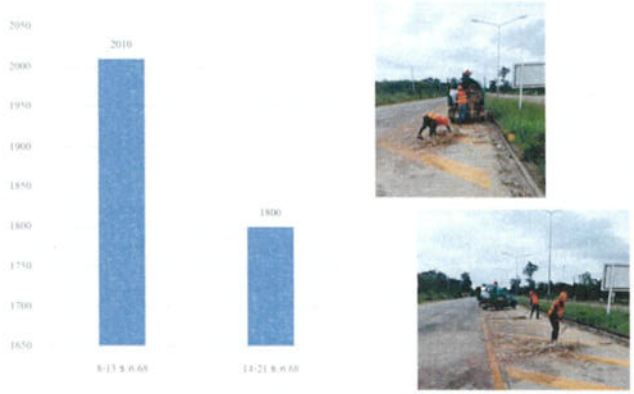

ประธานที่ประชุม สอบถาม เรื่องการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีการตรวจวัดต่อเนื่องทั้งรอบเดือนหรือไม่ เพื่อที่ทางอำเภอจะสามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้

คุณเกศรินทร์ (หน.ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) มีการดำเนินการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ตรวจวัดครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 16 - 23 ธันวาคม 2568

คุณจิตตศักดิ์ (พลังงานจังหวัดเลย) ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. เรื่องของการดำเนินการตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 มีการดำเนินการตรวจตลอดทั้งปีหรือไม่
2. จุดที่ติดตั้ง มีการตรวจสอบทิศทางลมก่อนการติดตั้งเครื่องตรวจวัดหรือไม่ เพื่อพิสูจน์ว่าฝุ่นที่เกิดขึ้นเกิดจากโรงงานของท่านหรือไม่
3. จากที่รายงานมีค่าน้ำทิ้ง ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในบางเดือน เกิดขึ้นจากสาเหตุใด
4. มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินหรือไม่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดกับดิน

คุณนิตยา (TET) ขอตอบคำถามในประเด็นดังกล่าว ดังนี้

1. การดำเนินการตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 เป็นแบบสุ่มช่วงเวลา และตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง

2. ทางโครงการได้ลงพื้นที่สำรวจทิศทางของลมแล้วเรียบร้อย ในช่วงของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นจุดของชุมชนที่อยู่ในบริเวณรัศมี 5 กิโลเมตร

3. จากที่รายงานมีค่าน้ำทิ้ง ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในบางเดือน เกิดขึ้นจากทางโครงการ พึ่งมีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อมีน้ำเสียเข้าสู่ระบบฯ ส่งผลให้การทำงานของระบบบำบัดยังไม่เสถียร ทำให้มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานได้ และทางโครงการไม่ได้มีการระบายน้ำเสียออกนอกโครงการ

4. ทางโครงการ มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 จุด ได้แก่ บริเวณทิศทางเหนือน้ำของการไหลของน้ำใต้ดิน 1 จุด และบริเวณทิศทางท้ายน้ำของการไหลของน้ำใต้ดิน 2 จุด

คุณไพศาล (อุตสาหกรรมจังหวัดเลย) แจ้ง ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน มีการตรวจวัดออนไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีที่ผลการตรวจวัดสูงกว่าค่ามาตรฐาน จะมีการแจ้งเตือนมาที่โรงงาน เพื่อหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขให้มีค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ และทางโรงงานยังได้มีการรายงานผลรายสัปดาห์ ให้กับอุตสาหกรรมทราบเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และการนำเสนอครั้งต่อไป อยากให้เพิ่มข้อมูลผลการตรวจวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 รายงานสถานการณ์ด้านอ้อย

คุณนิรุตติ (หัวหน้าส่วนสนับสนุนไร่) รายงาน ข้อมูลการหีบอ้อย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 ปัจจุบันมีจำนวนอ้อยเข้าหีบ 263,152 ตัน คิดเป็นปริมาณอ้อยสด 99.9%

โดยมีมาตรการให้ชาวไร่อ้อย ตัดสด ตามมาตรการ หยุดการเผาอ้อย ช่วยลดฝุ่น ลดมลพิษ ตัดอ้อยสด รักษาคุณภาพ ลดมลพิษ ฝุ่นละออง PM 2.5 และโรงงานมีกลยุทธ์ และแรงจูงใจ การตัดอ้อยสด สวยงาม รับเพิ่ม ตันละ 50 บาท

- <u>แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงงาน</u>



- ทางโรงงานมีการดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้รับเหมา เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในการขับขี่ให้ปลอดภัยบนถนน โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประธานที่ประชุม สอบถาม อ้อยที่ไฟไหม้ เราสามารถรู้ได้หรือไม่ ว่าเกิดจากที่ไหน และอยากให้มีการเก็บข้อมูลของรถบรรทุกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

คุณปฏิพันท์ (นายกสมาคมฯ) แจ้ง อ้อยไฟไหม้ เราสามารถรู้ได้ เนื่องจากจะมีเลขที่บ่งบอก และจะดำเนินการบันทึกข้อมูลของรถบรรทุกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีขั้นตอนในการดำเนินต่อไป

คุณจิตตศักดิ์ (พลังงานจังหวัดเลย) สอบถาม ทางโรงงานมีแนวทางในการช่วยเหลือชาวไร่เกษตรกรได้อย่างไร ในการเพิ่มมูลค่าเพื่อช่วยเหลือชาวไร่ กรณีที่ไม่ให้เผา

คุณปฏิพันท์ (นายกสมาคมฯ) แจ้ง มีการรณรงค์ให้ชาวไร่ตัดอ้อยสด เพื่อเพิ่มมูลค่าของอ้อย จากการตัดอ้อยสด สวยงามในการช่วยเหลือทางไม่ให้เผาใบหลังตัดอ้อยเสร็จ ทางสมาคมได้ให้แนวทางกับชาวไร่ โดยให้ใช้รถไถดันออก และใช้รถไถเล็กเพื่อตีล่างใบ ในการควบคุมของใบอ้อยหลังตัดอ้อย ค่อนข้างควบคุมได้ยาก เนื่องจากเครื่องมือยังมีไม่ครบ

คุณอิทธิพล (ผอ.กลุ่มโรงงานฯ) แจ้ง ทางโรงงาน ยังขายไฟฟ้าไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ และปัจจุบันยังมีกากอ้อยคงเหลือ และส่งให้กับโรงงานที่สาขาน้ำพอง เพื่อผลิตไฟฟ้า และอีกไม่กี่ปีโรงงานที่สาขาน้ำพองก็จะหมดสัญญาขายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงอยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐรับซื้อไฟฟ้าจากโรงน้ำตาลทั่วประเทศ เพื่อให้โรงงานน้ำตาลขายไฟฟ้าได้มากกว่านี้ ถ้าหากมีการขายไฟฟ้าได้มาก ทางโรงงานก็จะมีแนวทางในการที่จะดำเนินงานเกี่ยวการกำจัดใบอ้อย เพื่อลดการเผาไหม้ได้ และสามารถที่จะมีต้นทุนในการจัดหาเครื่องจักรที่ตอบโจทย์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้กับชาวไร่ได้ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

4.3 การดำเนินการกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

คุณญานิกา (เจ้าหน้าที่ CSR) รายงาน การดำเนินการกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ซึ่งมีทั้งหมด 27 กิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน กิจกรรมร่วมรักษาประเพณี กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมปลูกป่า ปล่อยพันธ์ปลา รักษาธรรมชาติ กิจกรรม "มาเบิ่ง มาแยง กันก๋อ" ปรับปรุงศาสนสถาน กิจกรรมเติมฝันเพื่อน้อง และกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ประธานที่ประชุม แจ้ง ที่ผ่านมา โรงงานสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และกิจกรรมของอำเภอมาโดยตลอด ซึ่งวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาไทย เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรอง

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4 รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จังหวัดเลย 1

คุณเกศรินทร์ (หน.ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) รายงาน งบประมาณในการดำเนินโครงการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ2569 ซึ่งมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5ม380,000 บาท แบ่งออกเป็น 5 ตำบลได้แก่ ตำบลผาน้อย ตำบลหนองหิน ตำบลศรีสงคราม ตำบลหนองหญ้าปล้อง และตำบลโคกขมิ้น

โครงการที่ได้ดำเนินงานกิจกรรมแล้วเสร็จ ดังนี้

1. โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน รพ.สต.บ้านนาดอกไม้ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย งบประมาณโครงการ 75,000 บาท
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย งบประมาณโครงการ 138,400 บาท
3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย งบประมาณโครงการ 207,000 บาท
4. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านกุดสวรรค์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย งบประมาณโครงการ 202,025 บาท
5. โครงการจัดซื้อเก้าอี้บริการชุมชน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 13 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย งบประมาณโครงการ 32,500 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

4.5 รายงานผลการตรวจสุขภาพชุมชนรอบโรงงาน ประจำปี 2568


คุณเกศรินทร์ (หน.ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) รายงาน โครงการตรวจสุขภาพชุมชนรอบโรงงาน จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีรายการตรวจวัด ทั้งหมด 16 รายการได้แก่ ตรวจร่างกายทั่วไป ระดับสารตะกั่ว สมรรถภาพการทำงานกล้ามเนื้อแขน สมรรถภาพการทำงานของปอด สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการทำงานของตับ สมรรถภาพการทำงานของไต ระดับไขมันในเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เอกซ์เรย์ทรวงอก ระดับกรดยูริค

จำนวนผู้รับการตรวจ : 289 ราย

สถานที่ : 1. วัดทองสว่างศรีนวล

2. โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
3. รพ.สต.นาดอกไม้
4. วัดศรีสะอาด

ผลการตรวจสุขภาพของชุมชนที่ผิดปกติ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 207 คน รองลงมา ระดับไขมันในเลือด จำนวน 175 คน และความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน 164 คน

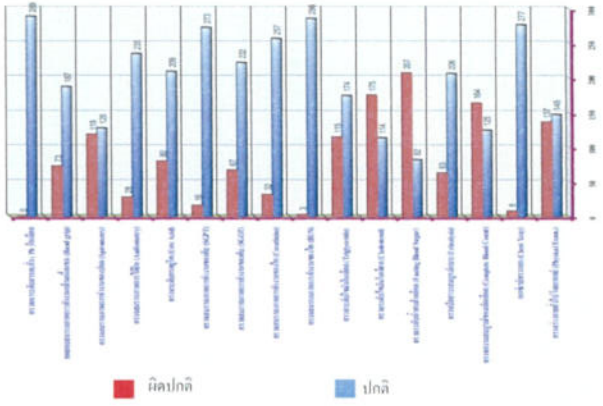

คุณวุฒิพงษ์ (สสอ.วังสะพุง) แจ้ง อยากให้กระจายกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปี เพื่อให้คลอบคลุม และฝากผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้ารับการตรวจ

คุณอำนาจ (กำนันตำบลหนองหญ้าปล้อง) แจ้ง การตรวจสุขภาพประจำปีของชุมชนทางโรงงาน ได้มีการทำหนังสือแจ้งมาที่ผู้นำชุมชนทุกครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบถึงการจัดทำโครงการทุกครั้ง แต่ด้วยเป็นโครงการแบบสมัครใจ ทำให้มีชาวบ้านบางส่วนไม่ได้เข้ารับการตรวจ

-มติที่ประชุม รับทราบ-

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คุณจิตตศักดิ์ (พลังงานจังหวัดเลย) แจ้ง ขอให้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในการประชุมครั้งถัดไป

คุณไพศาล (อุตสาหกรรมจังหวัดเลย) แจ้ง การนำเสนอครั้งต่อไป อยากให้เพิ่มข้อมูลผลการตรวจวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย

-มติที่ประชุม รับทราบ-

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

คุณอิทธิพล (ผอ.กลุ่มโรงงานฯ) แจ้ง ทางโรงงานได้สนับสนุนและดำเนินการตามมาตรการของจังหวัด ในการหยุดช่วงในเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล โดยทางโรงงานได้หยุดหีบอ้อยตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2569

พ.ต.ท.ทินกร (สวป.สภ.หนองหญ้าปล้อง) ทาง สภ.หนองหญ้าปล้อง ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในส่วนของเรื่องการจราจร การเผาอ้อย และการเตรียมพร้อมในเทศกาลปีใหม่

1. จากปัญหาที่พบ ในเรื่องของการอ้อยไฟไหม้ ที่อาจจะไม่ได้เกิดจากการเผาของชาวไร่ ซึ่งมาจะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเผา ดังนั้นทาง สภ.หนองหญ้าปล้อง จึงอยากจะขอความร่วมมือในการบูรณาการ การช่วยเหลือ เข้าเหตุให้กรบวงจร โดยอยากจะขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิงทางโรงงานในการเข้าระงับเหตุที่เกิดขึ้น
2. การประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ชาวบ้าน ผู้รับเหมารถบรรทุกได้ทราบถึงกฎหมายที่จริง ในเรื่องของการเผาอ้อย การใช้รถบรรทุกในพื้นที่ชุมชน บรรทุกอ้อยสูงเกินกว่าที่กำหนด และสัญญาณไฟหรือผ้าแดง
3. การเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่
4. ในนโยบายมาตรการ หากมีการตรวจสอบแล้วพบผู้ใดกระทำผิดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ถ้าขาดส่วนไหนไป ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอดำเนินคดีตามลำดับกฎหมายต่อไป

คุณอำนาจ (กำนันตำบลหนองหญ้าปล้อง) แจ้ง 1. เรื่องการลดปัญหาการเผาใบอ้อย โดยชุมชนแสงดาว ได้นำใบอ้อยมาสับ เพื่อที่จะนำมาผสมกับวัสดุอื่น ๆ ใช้เป็นดินปลูก แต่มีอุปสรรคใบอ้อย พบว่า ใบล็อกไม่ขาด จึงอยากขอให้ทางหน่วยงานราชการ หรือโรงงาน สนับสนุนเครื่องมือ หรือแนวทางในการนำใบล็อกมาใช้ เพื่อลดปัญหาการเผาใบอ้อยต่อไป

2. กองทุนเพื่อนำไฟฟ้ามีบริษัทเอกชนในการของบประมาณเพิ่มขึ้น ทำให้มีความล่าช้า เนื่องจากมีการแก้ไขข้อมูลหลายรอบ ฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยสนับสนุนข้อมูลด้วย

3. ในเทศกาลช่วงปีใหม่ทางทีมปฏิบัติงาน ตำบลหนองหญ้าปล้อง มีการจัดตั้งด่านในพื้นที่ชุมชน เพื่อป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุ และเหตุอื่น ๆ มีจุดตั้งด่าน ได้แก่ บ้านนาเคอะไม้ และบ้านศรีอุบล

คุณน้ำผึ้น (เกษตรอำเภอวังสะพุง) แจ้ง ทางเกษตรจะดำเนินการหาแนวทางการแก้ไข และแนวคิดที่จะย่อยสลายของใบอ้อยให้กับชาวไร่ และขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์เคาะประตูบ้าน ป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมาเป็นประธาน ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ในวันพรุ่งนี้ เวลา 16.00 น.

คุณอิทธิพล (ผอ.กลุ่มโรงงานฯ) แจ้ง การสับใบอ้อย ใบมีดไม่สามารถสับไม้ขาดได้ เนื่องจากใบตัวใบอ้อยจะมีเส้นใยค่อนข้างเยอะ จะเกิดการพันที่ใบมีด ซึ่งเครื่องมือที่จะสามารถขัดการได้ จะต้องใช้เกรดเดอร์ ในการบดสับ


ประธานที่ประชุม แจ้ง อยากให้ทุกฝ่าย ร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านลดการเผา และขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ตั้งกลุ่มไลน์ผลพวงงาน PM 2.5 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละออง


-มติที่ประชุม รับทราบ-

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.


KSL
ยินดีต้อนรับตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนภาคโรงงาน
ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม

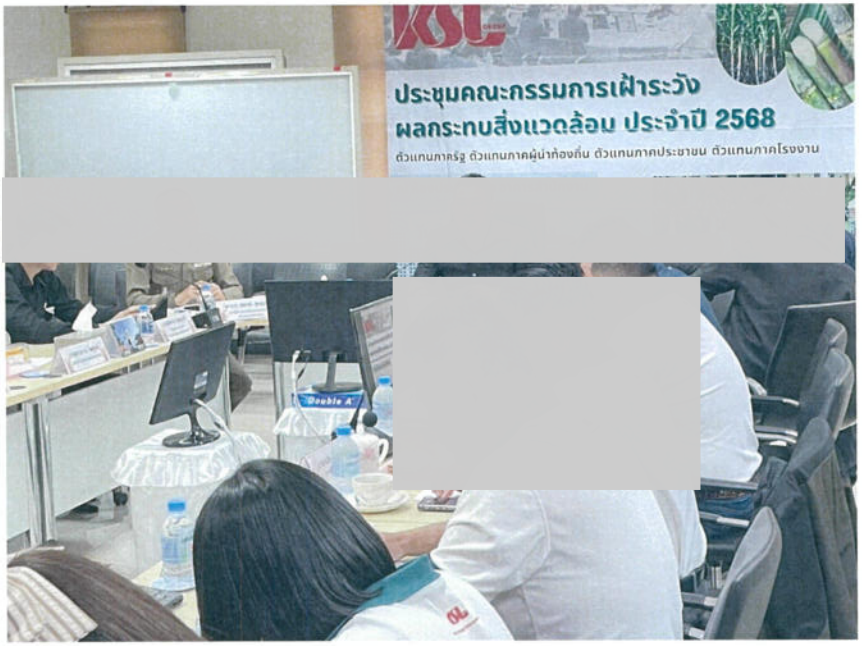


KSL
ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568
ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนภาคโรงงาน

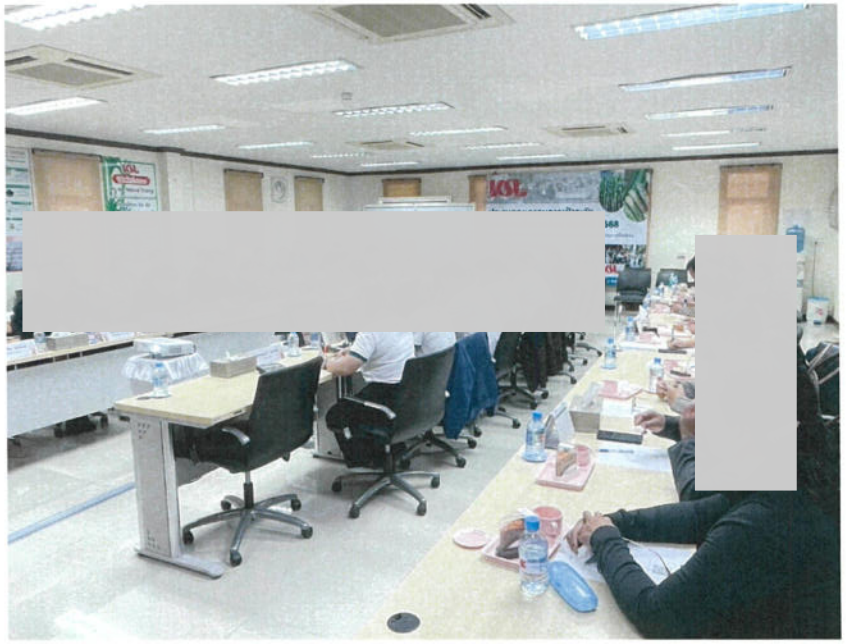

ภาคผนวก 38ก

เอกสารประกาศการเปิด - ปิดหีบอ้อย



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)สาขาวังสะพุง
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ประกาศ ที่ รง.วพ.015/2569

เรื่อง กำหนดการเปิดหีบอ้อย ประจำฤดูกาลผลิตปี 2568/2569

เรียน พี่น้องสมาชิกชาวไร่อ้อยทุกท่าน

ตามที่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง ได้ส่งเสริมการปลูกอ้อยให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยปัจจุบันสภาพอ้อยมีความพร้อมสมบูรณ์ที่จะส่งเข้าโรงงานฯ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำฤดูกาลผลิตปี 2568/2569 ในวันจันทร์ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568 เวลา 09.09น.เป็นต้นไปโดยมีกำหนดการดังนี้

- เปิดรับอ้อยที่ศูนย์ชนถ่าย วันเสาร์ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2568
  เวลา 08.00 น เป็นต้นไป
- เปิดรับอ้อย ที่หน้าโรงงานฯ วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2568
  เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
- เริ่มหีบอ้อย วันจันทร์ที่ 8 เดือนธันวาคม 2568 เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

ผู้ว

ติดต่อ/ประสานงาน : บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)สาขาวังสะพุง เลขที่ 255 หมู่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง
อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์ : 042-810-931-4 , Fax : กดต่อ 136

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
坤敬糖厰有限公司（大众）
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ รง.วพ.๐๑๔/๒๕๖๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งกำหนด "วันเปิดหีบอ้อย" ในฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองแซ

ตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดให้เริ่มเปิดหีบได้ ตั้งแต่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ดังนั้น ทางบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง จึงขอประกาศ วันเปิดหีบฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังนี้

- **เริ่มรับอ้อย ที่ศูนย์ขนถ่าย ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มรับอ้อย ที่หน้าโรงงานฯ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มหีบอ้อย วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. เป็นต้นไป**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000314
PUBLIC COMPANY REG. NO. 0107547000314
มอก. 56-2533
สำนักงานกรุงเทพฯ : อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 642 6191 - 200 แฟกซ์ (02) 642 6097
BANGKOK OFFICE : 503 K.S.L. TOWER 9th Floor, SRIAYUDHYA RD., PHAYATHAI ROAD SUB-DISTRICT, RATCHATHEWI DISTRICT BANGKOK 10400 TEL.(662) 642 6191 - 200 FAX : (662) 642 6097
โรงงาน : เลขที่ 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร. (042) 810 931 -4 โทรสาร : (042) 810 932
FACTORY : 255 MOO 4, TAMBON NONG YA PLONG, WANG SA PHUNG DISTRICT, LOEI 42130 TEL. (042) 810 931 -4 FAX : (042) 810 932

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
坤敬糖厰有限公司（大众）
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ รง.วพ.๐๑๔/๒๕๖๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งกำหนด "วันเปิดหีบอ้อย" ในฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์

ตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดให้เริ่มเปิดหีบได้ ตั้งแต่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ดังนั้น ทางบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง จึงขอประกาศ วันเปิดหีบฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังนี้

- **เริ่มรับอ้อย ที่ศูนย์ขนถ่าย ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มรับอ้อย ที่หน้าโรงงานฯ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มหีบอ้อย วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. เป็นต้นไป**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

[redacted]

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000314
PUBLIC COMPANY REG. NO. 0107547000314
มอก. 56-2533
BANGKOK OFFICE : 503 K.S.L. TOWER 9th Floor, SRIAYUDHYA RD., PHAYATHAI ROAD SUB-DISTRICT, RATCHATHEWI DISTRICT BANGKOK 10400 TEL.(662) 642 6191 - 200 FAX : (662) 642 6097
FACTORY : 255 MOO 4, TAMBON NONG YA PLONG, WANG SA PHUNG DISTRICT, LOEI 42130 TEL. (042) 810 931 -4 FAX : (042) 810 932

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
坤敬糖廠有限公司（大衆）
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ รง.วพ.๐๑๔/๒๕๖๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งกำหนด "วันเปิดหีบอ้อย" ในฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙
เรียน นายกสมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย

ตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดให้เริ่มเปิดหีบได้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ดังนั้น ทางบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง จึงขอประกาศวันเปิดหีบฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังนี้

- **เริ่มรับอ้อย ที่ศูนย์ขนถ่าย ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มรับอ้อย ที่หน้าโรงงานฯ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มหีบอ้อย วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. เป็นต้นไป**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000214
PUBLIC COMPANY REG. NO. 0107547000214
บมจ. 56-2533
สำนักงานกรุงเทพฯ : อาคาร เค. เอส. แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร (02) 642 8191 - 200 แฟกซ์ (02) 642 8097
BANGKOK OFFICE : 503 K.S.L. TOWER 9th Floor, SRIAYUDHYA RD., PHAYATHAI ROAD SUB-DISTRICT, RATCHATHEWI DISTRICT BANGKOK 10400 TEL.(662) 642 8191 - 200 FAX : (662) 642 8097
โรงงาน : เลขที่ 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42150 โทร. (042) 810 931 -4 โทรสาร : (042) 810 932
FACTORY : 255 MOO 4, TAMBON NONG YA PLONG, WANG SA PHUNG DISTRICT, LOEI 42150 TEL. (042) 810 931 -4 FAX : (042) 810 932

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
坤敬糖廠有限公司（大衆）
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ รง.วพ.๐๑๔/๒๕๖๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งกำหนด "วันเปิดหีบอ้อย" ในฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙
เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย

ตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดให้เริ่มเปิดหีบได้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ดังนั้น ทางบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง จึงขอประกาศวันเปิดหีบฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังนี้

- **เริ่มรับอ้อย ที่ศูนย์ขนถ่าย ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มรับอ้อย ที่หน้าโรงงานฯ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มหีบอ้อย วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. เป็นต้นไป**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000214
PUBLIC COMPANY REG. NO. 0107547000214
บมจ. 56-2533
สำนักงานกรุงเทพฯ : อาคาร เค. เอส. แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร (02) 642 8191 - 200 แฟกซ์ (02) 642 8097
BANGKOK OFFICE : 503 K.S.L. TOWER 9th Floor, SRIAYUDHYA RD., PHAYATHAI ROAD SUB-DISTRICT, RATCHATHEWI DISTRICT BANGKOK 10400 TEL.(662) 642 8191 - 200 FAX : (662) 642 8097
โรงงาน : เลขที่ 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42150 โทร. (042) 810 931 -4 โทรสาร : (042) 810 932
FACTORY : 255 MOO 4, TAMBON NONG YA PLONG, WANG SA PHUNG DISTRICT, LOEI 42150 TEL. (042) 810 931 -4 FAX : (042) 810 932

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
坤敬糖厰有限公司（大众）
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ รง.วพ.๐๑๙/๒๕๖๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งกำหนด "วันเปิดหีบอ้อย" ในฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโสกเม่า

ตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดให้เริ่มเปิดหีบได้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ดังนั้น ทางบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง จึงขอประกาศวันเปิดหีบฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังนี้

- เริ่มรับอ้อย ที่ศูนย์ชนถ่าย ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
- เริ่มรับอ้อย ที่หน้าโรงงานฯ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
- เริ่มหีบอ้อย วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ทะเบียนนิติบุคคลที่ บมจ. 0107547000214
PUBLIC COMPANY REG.NO. 0107547000214
มอก. 56-2533
สำนักงานกรุงเทพฯ : อาคาร เค. เอส. แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 642 8191 - 200 แฟกซ์ (02) 642 8097
BANGKOK OFFICE : 503 K.S.L. TOWER 9th Floor, SRIAYUTHYA RD., PHAYATHAI ROAD SUB-DISTRICT, RATCHATHEWI DISTRICT BANGKOK 10400 TEL.(662) 642 8191 - 200 FAX : (662) 642 8097
โรงงาน : เลขที่ 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร. (042) 810 931 -4 โทรสาร : (042) 810 932
FACTORY : 255 MOO 4, TAMBON HONG YA PLONG, WANG SA PHUNG DISTRICT, LOEI 42130 TEL. (042) 810 931 -4 FAX : (042) 810 932

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
坤敬糖厰有限公司（大众）
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ รง.วพ.๐๑๙/๒๕๖๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งกำหนด "วันเปิดหีบอ้อย" ในฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองตาไก้

ตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดให้เริ่มเปิดหีบได้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ดังนั้น ทางบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง จึงขอประกาศวันเปิดหีบฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังนี้

- เริ่มรับอ้อย ที่ศูนย์ชนถ่าย ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
- เริ่มรับอ้อย ที่หน้าโรงงานฯ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
- เริ่มหีบอ้อย วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ทะเบียนนิติบุคคลที่ บมจ. 0107547000214
PUBLIC COMPANY REG.NO. 0107547000214
มอก. 56-2533
สำนักงานกรุงเทพฯ : อาคาร เค. เอส. แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 642 8191 - 200 แฟกซ์ (02) 642 8097
BANGKOK OFFICE : 503 K.S.L. TOWER 9th Floor, SRIAYUTHYA RD., PHAYATHAI ROAD SUB-DISTRICT, RATCHATHEWI DISTRICT BANGKOK 10400 TEL.(662) 642 8191 - 200 FAX : (662) 642 8097
โรงงาน : เลขที่ 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร. (042) 810 931 -4 โทรสาร : (042) 810 932
FACTORY : 255 MOO 4, TAMBON HONG YA PLONG, WANG SA PHUNG DISTRICT, LOEI 42130 TEL. (042) 810 931 -4 FAX : (042) 810 932

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
坤敬糖廠有限公司（大衆）
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ รง.วพ.๐๑๔/๒๕๖๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งกำหนด "วันเปิดหีบอ้อย" ในฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านโนนสำราญ

ตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดให้เริ่มเปิดหีบได้ ตั้งแต่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ดังนั้น ทางบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง จึงขอประกาศวันเปิดหีบฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังนี้

- **เริ่มรับอ้อย ที่ศูนย์ขนถ่าย ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มรับอ้อย ที่หน้าโรงงานฯ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มหีบอ้อย วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. เป็นต้นไป**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
坤敬糖廠有限公司（大衆）
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ รง.วพ.๐๑๔/๒๕๖๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งกำหนด "วันเปิดหีบอ้อย" ในฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านวังทอง

ตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดให้เริ่มเปิดหีบได้ ตั้งแต่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ดังนั้น ทางบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง จึงขอประกาศวันเปิดหีบฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังนี้

- **เริ่มรับอ้อย ที่ศูนย์ขนถ่าย ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มรับอ้อย ที่หน้าโรงงานฯ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มหีบอ้อย วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. เป็นต้นไป**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000214
PUBLIC COMPANY REG. NO. 0107547000214
บจก. 56-2533
สำนักงานกรุงเทพฯ : อาคาร เค. เคเอส. ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 642 6191 - 200 แฟกซ์ (02) 642 6097
BANGKOK OFFICE : 503 K.S.L. TOWER 9th Floor, SRIAYUDHYA RD., PHAYATHAI ROAD SUB-DISTRICT, RATCHATHEWI DISTRICT BANGKOK 10400 TEL.(662) 642 6191 - 200 FAX : (662) 642 6097
โรงงาน : เลขที่ 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร. (042) 810 931 -4 โทรสาร : (042) 810 932
FACTORY : 255 MOO 4, TAMBON NONG YA PLONG, WANG SA PHUNG DISTRICT, LOEI 42130 TEL. (042) 810 931 -4 FAX : (042) 810 932

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
坤敬糖廠有限公司（大衆）
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ รง.วพ.๐๑๔/๒๕๖๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งกำหนด "วันเปิดหีบอ้อย" ในฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านหว้าโพนทัน

ตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดให้เริ่มเปิดหีบได้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ดังนั้น ทางบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง จึงขอประกาศวันเปิดหีบฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังนี้

- **เริ่มรับอ้อย ที่ศูนย์ขนถ่าย ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มรับอ้อย ที่หน้าโรงงานฯ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มหีบอ้อย วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. เป็นต้นไป**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000214
PUBLIC COMPANY REG. NO. 0107547000214
ส่งเสริมการลงทุนภายใต้ บมจ. 56-2533
สำนักงานกรุงเทพฯ : อาคาร เค. เอส. แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 503 ถนนสีรัชญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 642 6191 - 200 แฟกซ์ (02) 642 6097
BANGKOK OFFICE : 503 K.S.L. TOWER 9th Floor, SIRAYUDHYA RD., PHAYATHAI ROAD SUB-DISTRICT, RATCHATHEWI DISTRICT BANGKOK 10400 TEL.(662) 642 6191 - 200 FAX : (662) 642 6097
โรงงาน : เลขที่ 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าไปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42150 โทร. (042) 810 931 -4 โทรสาร : (042) 810 932
FACTORY : 255 MOO 4, TAMBON NONG YA PLONG, WANG SA PHUNG DISTRICT, LOEI 42130 TEL. (042) 810 931 -4 FAX : (042) 810 932

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
坤敬糖廠有限公司（大衆）
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ รง.วพ.๐๑๔/๒๕๖๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งกำหนด "วันเปิดหีบอ้อย" ในฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านขัวเตะ

ตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดให้เริ่มเปิดหีบได้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ดังนั้น ทางบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง จึงขอประกาศวันเปิดหีบฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังนี้

- **เริ่มรับอ้อย ที่ศูนย์ขนถ่าย ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มรับอ้อย ที่หน้าโรงงานฯ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มหีบอ้อย วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. เป็นต้นไป**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000214
PUBLIC COMPANY REG. NO. 0107547000214
ส่งเสริมการลงทุนภายใต้ บมจ. 56-2533
สำนักงานกรุงเทพฯ : อาคาร เค. เอส. แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 503 ถนนสีรัชญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 642 6191 - 200 แฟกซ์ (02) 642 6097
BANGKOK OFFICE : 503 K.S.L. TOWER 9th Floor, SIRAYUDHYA RD., PHAYATHAI ROAD SUB-DISTRICT, RATCHATHEWI DISTRICT BANGKOK 10400 TEL.(662) 642 6191 - 200 FAX : (662) 642 6097
โรงงาน : เลขที่ 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าไปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42150 โทร. (042) 810 931 -4 โทรสาร : (042) 810 932
FACTORY : 255 MOO 4, TAMBON NONG YA PLONG, WANG SA PHUNG DISTRICT, LOEI 42130 TEL. (042) 810 931 -4 FAX : (042) 810 932

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
坤敬糖廠有限公司（大衆）
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ รง.วพ.๐๑๔/๒๕๖๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งกำหนด "วันเปิดหีบอ้อย" ในฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าเขตบริหารงานอ้อยและน้ำตาลทราย ที่ 5

ตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดให้เริ่มเปิดหีบได้ ตั้งแต่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ดังนั้น ทางบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง จึงขอประกาศ วันเปิดหีบฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังนี้

- **เริ่มรับอ้อย ที่ศูนย์ขนถ่าย ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มรับอ้อย ที่หน้าโรงงานฯ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**
- **เริ่มหีบอ้อย วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. เป็นต้นไป**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทะเบียนนิติบุคคลที่ ยนย. 0107547000214
PUBLIC COMPANY LIMITED 0107547000214

สำนักงานกรุงเทพฯ : อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 642 6191 - 200 อัตโนมัติ (02) 642 6097
BANGKOK OFFICE : 503 K.S.L. TOWER 9th Floor, SRIAYUDHYA RD. PHAYATHAI ROAD SUB-DISTRICT, RATCHATHEWI DISTRICT BANGKOK 10400 TEL.(662) 642 6191 - 200 FAX : (662) 642 6097
โรงงาน : เลขที่ 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร. (042) 610 931 -4 โทรสาร : (042) 610 932
FACTORY : 255 MOO 4, TAMBON NONG YA PLONG, WANG SA PHUNG DISTRICT, LOEI 42130 TEL. (042) 610 931 -4 FAX : (042) 610 932

ภาคผนวก 39ก

เอกสารให้ความรู้ส่งเสริมการปลูกอ้อย





การส่งเสริมการปลูกอ้อย

We are natural energy innovation for all
เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติ เพื่อทุกความต้องการ



แนวทางการส่งเสริมการปลูกอ้อย



เกี๊ยวโครงการ

- โครงการเจาะบ่อบาดาลและปั๊มสูบน้ำ
- โครงการเช่าที่ดินปลูกอ้อย
- โครงการซื้อรถบรรทุกอ้อย
- โครงการซื้อเครื่องจักรกลเกษตร
- โครงการอื่นๆ ตามนโยบาย













We are natural energy innovation for all
เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติ เพื่อทุกความต้องการ

การบำรุงอ้อยตอการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

โครงการเงินช่วยเหลือค่ารถไถติดเครื่องมือ บำรุงตอใส่ปุ๋ยในอ้อยตอ 250 บาท/ไร่

อ้อยตอคือกำไร



แผนงานบริการกิจกรรมในไร่อ้อย




กิจกรรมงาน





บริการกิจกรรมในไร่อ้อย

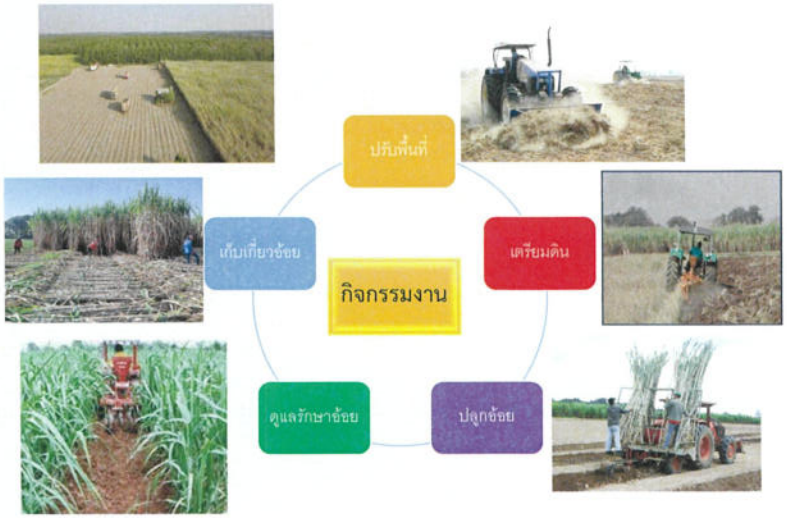

THANK YOU

www.kslgroup.com

We are natural energy innovation for all
เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติ เพื่อทุกความต้องการ

ภาคผนวก 40ก

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรอบ พื้นที่โครงการประจำปี 2568



รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2568

โครงการโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)

โครงการโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบในรายงาน EIA จากหน่วยงานอนุญาต ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/4878 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 โดยโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยรอบโครงการ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ ทั้งในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ครอบคลุมกับตำแหน่งที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการปีละ 1 ครั้ง


ทั้งนี้ในระหว่างการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการได้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของโครงการโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง) พ.ศ. 2568
- เพื่อสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)

2. พื้นที่ดำเนินการศึกษา

พื้นที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง) ครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่ตั้งโครงการ รวมทั้งหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ใต้ทิศทางลม ตามข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือ ทส 1009.3/4878 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ครอบคลุมพื้นที่ 18 หมู่บ้าน 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย) 1 อำเภอ (อำเภอวังสะพุง) ในพื้นที่จังหวัดเลย แสดงดัง**รูปที่ 2-1**

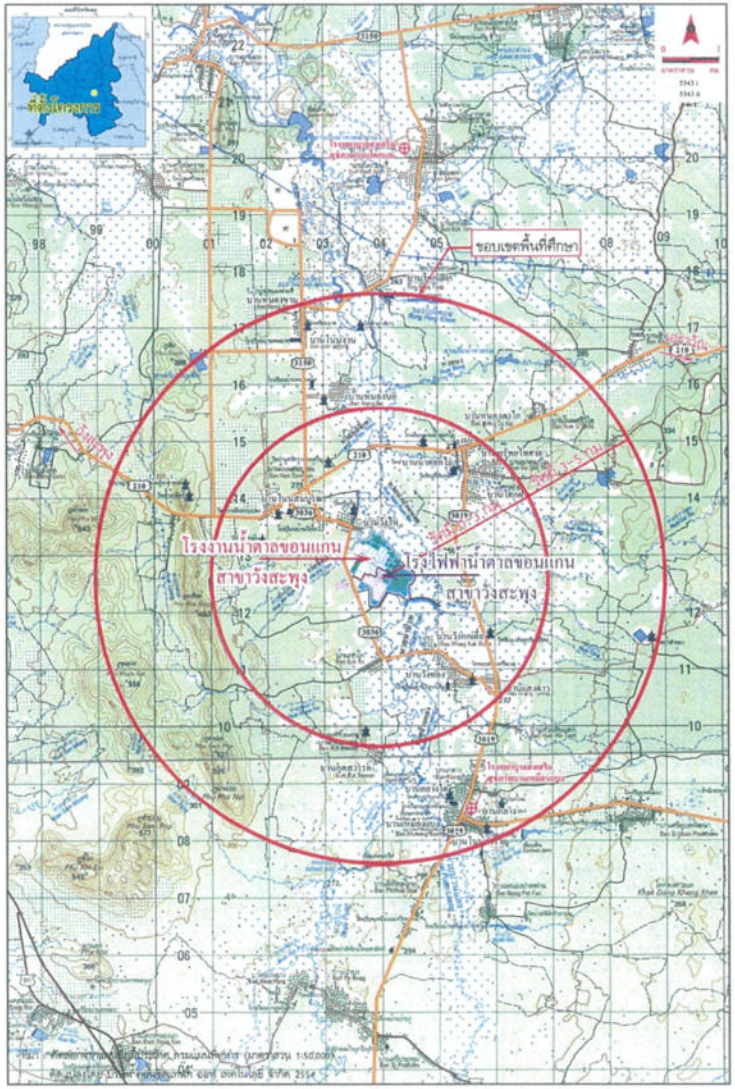

รูปที่ 2-1 ขอบเขตพื้นที่ที่ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

3. การกำหนดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจในครั้งนี้ กำหนดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้น ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ ได้แก่ ผู้นำชุมชน และครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา โดยกำหนดจำนวนตัวอย่างที่ต้องสำรวจไม่ต่ำกว่า 400 ตัวอย่าง เพื่อให้ครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาทั้ง 18 ชุมชน/หมู่บ้านมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กัน จึงนำจำนวนที่ต้องสำรวจขั้นต่ำ (400 ตัวอย่าง) มากระจายตามสัดส่วนของครัวเรือนในแต่ละหมู่ ดังสมการ (1) รายละเอียดจำนวนตัวอย่างรายหมู่บ้านแสดงในตารางที่ 3-1

สูตร $A = \frac{n_i n}{N}$ ----------(1)

เมื่อ n_i = จำนวนครัวเรือนของหมู่บ้าน
n = จำนวนตัวอย่างทั้งหมดจากสมการ (1)
N = จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง
A = จำนวนตัวอย่างของหมู่บ้าน

ตารางที่ 3-1 จำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการสำรวจแยกรายหมู่บ้าน

ลำดับที่	รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนตัวอย่าง	จำนวนผู้ปฏิเสธ
รัศมี 0-3 กิโลเมตร				
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง				
1	หมู่ที่ 4 บ้านวังไฟ	587	49	-
2	หมู่ที่ 5 บ้านวังกกเสื่อ	340	28	1
3	หมู่ที่ 8 บ้านบากดอกไม้	164	14	1
4	หมู่ที่ 9 บ้านหนองขนอ	333	28	1
5	หมู่ที่ 10 บ้านโคกฝาย	286	24	1
6	หมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์	233	20	1
7	หมู่ที่ 14 บ้านวังทอง	235	20	1
8	หมู่ที่ 15 บ้านแสงดาว	198	17	1
รัศมี 3-5 กิโลเมตร				
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง				
9	หมู่ที่ 1 บ้านกลาง	472	40	1
10	หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองแบ่ง	356	30	-
11	หมู่ที่ 13 บ้านหนองตาไก้	233	20	1
12	หมู่ที่ 25 บ้านอุดสรรค์	136	11	1
13	หมู่ที่ 16 บ้านกลางใต้	141	12	-
14	หมู่ที่ 17 บ้านธรัพย์ไพศาล	218	18	1
15	หมู่ที่ 18 บ้านใหม่สำราญ	332	28	-

ตารางที่ 3-1 จำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการสำรวจแยกรายหมู่บ้าน

ลำดับที่	รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนตัวอย่าง	จำนวนผู้ปฏิเสธ
รัศมี 3-5 กิโลเมตร				
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง				
16	หมู่ที่ 6 บ้านหนองขาม	117	10	-
17	หมู่ที่ 7 บ้านโคกแผก	212	18	1
18	หมู่ที่ 18 บ้านโนนงาม	158	13	-
รวมทั้งหมด		4,522	400	18

ที่มา : ระบบทะเบียนราษฎร์จำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ.2567

4. วิธีการและเครื่องมือ

การสัมภาษณ์ดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของผู้มีประสบการณ์ภาคสนาม คอยให้คำแนะนำ และชี้แนะพนักงานสัมภาษณ์ รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง ชัดเจน การสำรวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือบันทึกข่าวจำ โดยออกแบบแบบสอบถามให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ดังตารางที่ 4-1 รูปถ่ายบรรยากาศการสำรวจความคิดเห็น แสดงในรูปที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 โครงสร้างแบบสอบถาม จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ประเด็นสอบถาม	กลุ่มเป้าหมาย	
	ผู้นำชุมชน	ครัวเรือน
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์	√	√
2. ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน/ชุมชน (อาชีพหลัก/รอง รายได้ รายจ่าย ฯ)	√	√
3. ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุข	√	√
4. ข้อมูลสภาพแวดล้อม และปัญหาที่ประสบในปัจจุบัน	√	√
5. การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นต่อโครงการ	√	√



รูปที่ 4-1 ตัวอย่างบรรยากาศการสัมภาษณ์ระดับครัวเรือน ประจำปี 2568

5. ผลการสำรวจความคิดเห็น

การนำเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

5. ผลการสำรวจความคิดเห็น

การนำเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

5.1 ผลการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มผู้นำชุมชน

จำนวนผู้นำชุมชนที่ให้สัมภาษณ์รวมทั้งหมด 12 ราย ในภาพรวมผู้นำชุมชนที่ให้สัมภาษณ์ โครงการโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง) มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อโครงการ คือ เห็นว่ามีผลดีมากกว่าผลเสีย 12 ราย ผลดีที่เคยได้รับจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ คือ มีการจ้างแรงงาน-มีงานทำเพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเจริญมากขึ้น ระบบสาธารณูประโภคได้รับการพัฒนา มีรายได้จากภาษีให้กับชุมชน ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ด้านศาสนา การศึกษา) เป็นต้น สำหรับผลเสียที่ผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 บ้านทรัพย์ไพศาล ตำบลหนองหญ้าปล้อง) ระบุว่า คือ ปัญหาฝุ่นละอองจากการผลิต และเสียงดังรบกวนบางช่วงเวลา มีผลกระทบระดับน้อย ที่ผ่านมายังไม่มีการร้องเรียนโครงการแต่อย่างใด รายละเอียดความคิดเห็นรายบุคคล แสดงใน**ตารางที่ 5.1-1**

ตารางที่ 5.1-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
1. ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านกกเดื่อ ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย	- อาชีพ ของครัวเรือนในชุมชน คือ เกษตรกร และมีอาชีพเสริม คือ รับจ้างทั่วไป - **ปัญหาสังคมที่ประสบในปัจจุบัน คือ** ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบมาก ปัญหาการลักขโมย ปัญหาชุมชนแออัด และปัญหาแรงงานต่างด้าว/ต่างถิ่น มีผลกระทบระดับน้อย - **ปัญหาเศรษฐกิจที่ประสบในปัจจุบัน คือ** ปัญหาว่างงานตามฤดูกาล ไม่มีงานทำ มีผลกระทบระดับน้อย	ไม่มีโรคที่เกิดขึ้นบ่อยจะคนในชุมชน การให้บริการของสถานบริการด้านสาธารณสุขมีความเพียงพอ - ไม่มีปัญหาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การระบายน้ำเสียในครัวเรือน โดยการระบายลงพื้นตามสภาพธรรมชาติ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยการทิ้งลงถังขยะ มีหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาจัดเก็บ	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ - ปัญหาเสียงดัง แหล่งที่มาจากการจราจร มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหากลิ่นรบกวน แหล่งที่มาโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาด้านขยะมูลฝอย จากที่พักอาศัย - ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ผู้ขับขี่ประมาท สภาพผิวถนนชำรุด มีผลกระทบระดับน้อย	- รับรู้โครงการฯ จากการพบเห็นด้วยตนเอง จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ และการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ผลดีที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาคือ มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น ทำให้ชุมชนเจริญขึ้น มีรายได้จากภาษีให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ด้านศาสนาและการศึกษา) มีผลดีในระดับน้อยถึงมาก ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ - ความคิดเห็นต่อโครงการ เห็นว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย - มีความเชื่อมั่นต่อเรื่องมั่นกับมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการแต่อย่างใด

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
2. ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย	- อาชีพ ของครัวเรือนในชุมชน คือ เกษตรกรรม และมีอาชีพเสริม คือ รับจ้างทั่วไป - ปัจจุบันไม่มีปัญหาสังคมแต่อย่างใด - **ปัญหาเศรษฐกิจที่ประสบในปัจจุบัน คือ** ปัญหายาเสพติด มีระดับผลกระทบมาก ปัญหาการลักขโมย มีระบบผลกระทบปานกลาง และการทะเลาะวิวาทชกต่อยในชุมชน มีระดับผลกระทบน้อย	- ไม่มีโรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน การให้บริการของสถานบริการด้านสาธารณสุขมีความเพียงพอ - ไม่มีปัญหาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การระบายน้ำเสียในครัวเรือน โดยการระบายลงทางระบายน้ำสาธารณะ และปล่อยลงพื้นตามสภาพธรรมชาติ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยการกองเผา	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ - ปัญหาฝุ่นละออง แหล่งที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม และการเผาพื้นที่เกษตร ระยะ มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาเสียงดังรบกวน แหล่งที่มาจากการจราจร มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหากลิ่นเหม็น แหล่งที่มาจากการเผาพื้นที่การเกษตร มีผลกระทบระดับปานกลาง	- รับรู้โครงการฯ จากการพบเห็นด้วยตนเอง จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ และการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ผลดีที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาคือ มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น ทำให้ชุมชนเจริญขึ้น มีรายได้จากภาษีให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ด้านศาสนาและการศึกษา) มีผลดีในระดับมาก - ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ - ความคิดเห็นต่อโครงการ เห็นว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย มีความเชื่อมั่นต่อเชื่อมั่นกับมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการแต่อย่างใด

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุขและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
3. ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านหนองนอ ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย	- อาชีพ ของครัวเรือนในชุมชน คือ เกษตรกรรม - ปัญหาสังคมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบระดับมาก มีผลกระทบระดับน้อย ปัญหาชุมชนแออัด มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาเศรษฐกิจที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบระดับน้อย	- ไม่มีโรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน การให้บริการของสถานบริการด้านสาธารณสุขมีความเพียงพอ ไม่มีปัญหาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การระบายน้ำเสียในครัวเรือน โดยปล่อยสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยการแยกขยะ รอผู้ประกอบการมารับไปกำจัด	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ - ปัญหาน้ำเสีย แหล่งที่มาจากชุมชน มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาน้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ แหล่งที่มาจาก ไม่มีทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำอุดตัน	- รับรู้โครงการฯ จากการพบเห็นด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ของโครงการ และการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน - ผลดีที่ชุมชนได้รับในระยะปีที่ผ่านมาคือ มีการจ้างงานคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น มีผลดีในระดับมาก มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ด้านศาสนา และการศึกษา) ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีผลดีในระดับปานกลาง - ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ - ความคิดเห็นต่อโครงการ คิดเห็นว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย มีความเชื่อมั่นต่อเชื่อมั่นต่อมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการแต่อย่างใด - ข้อเสนอแนะ ของบประมาณสนับสนุนกิจกรรมชุมชนมากขึ้น

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุขและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
4. ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านโคกฝาย ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย	- อาชีพ ของครัวเรือนในชุมชน คือ เกษตรกรรม - ปัญหาสังคมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด และปัญหาการลักขโมย มีผลกระทบระดับปานกลาง - ไม่มีปัญหาเศรษฐกิจที่ประสบในปัจจุบัน	- ไม่มีโรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน การให้บริการของสถานบริการด้านสาธารณสุขมีความเพียงพอ - ไม่มีปัญหาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การระบายน้ำเสียในครัวเรือน โดยปล่อยลงพื้นตามสภาพธรรมชาติ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยการกองเผา	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ - ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร แหล่งที่มาจากผู้ขับขี่ประมาทไม่ระมัดระวัง มีผลกระทบระดับน้อย	- รับรู้โครงการฯ จากการพบเห็นด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ของโครงการ และการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ผลดีที่ชุมชนได้รับในระยะปีที่ผ่านมาคือ มีการจ้างงานคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น มีผลดีในระดับมาก มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ด้านศาสนา และการศึกษา) ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีผลดีในระดับปานกลาง - ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ - ความคิดเห็นต่อโครงการ คิดเห็นว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย - มีความเชื่อมั่นต่อเชื่อมั่นต่อมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการแต่อย่างใด

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นต่อโครงการ
5. ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา	- อาชีพ ของครัวเรือนในชุมชน คือ เกษตรกรรม - ปัญหาสังคมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด ลักขโมย มีผลกระทบระดับปานกลาง ปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าวเพิ่มขึ้น มีผลกระทบระดับน้อย	- ไม่มีโรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน การให้บริการของสถานบริการด้านสาธารณสุขมีความเพียงพอ - ไม่มีปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การระบายน้ำเสียในครัวเรือน โดยปล่อยลงพื้นที่ตามสภาพธรรมชาติ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้วยการคัดแยกมีหน่วยงานเข้ามารับกำจัด	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ - ปัญหาฝุ่นละออง แหล่งที่มาจากการจราจร การเผาพื้นที่เกษตร ขยะ มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาเสียงดังรบกวน แหล่งที่มาจากการจราจร มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาแหล่งน้ำ/ตะกอน แหล่งที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม การเผาพื้นที่การเกษตร มีผลกระทบระดับน้อย	รับรู้โครงการฯ จากการพบเห็นด้วยตนเอง จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ และการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน - ผลดีที่ชุมชนได้รับในรอบปีที่ผ่านมาคือ มีการจ้างงานคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น มีผลดีในระดับมาก มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ด้านศาสนา และการศึกษา) ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีผลดีในระดับปานกลางมาก ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ - ความคิดเห็นต่อโครงการ เห็นว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย - มีความเชื่อมั่นต่อเชื่อมั่นกับมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการแต่อย่างใด - ข้อเสนอแนะ รถขยะควรล้อผลควรปกคลุมให้มิดชิด

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นต่อโครงการ
6. ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 14 บ้านวังทอง ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น	- อาชีพ ของครัวเรือนในชุมชน คือ เกษตรกรรม และมีอาชีพเสริม คือ ค้าขาย - ปัญหาสังคมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาเศรษฐกิจที่ประสบในปัจจุบัน คือ รายได้ต่ำ ค่าครองชีพสูง มีผลกระทบระดับปานกลาง	- ไม่มีโรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน การให้บริการของสถานบริการด้านสาธารณสุขมีความเพียงพอ - ไม่มีปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การระบายน้ำเสียในครัวเรือน โดยการปล่อยลงคลอง ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยการเผา	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ - ปัญหาน้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ แหล่งที่มาจากฝนตก ไม่มีทางระบายน้ำ มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร แหล่งที่มาจาก ผู้ขับขี่ประมาทไม่ระมัดระวัง	- รับรู้โครงการฯ จากการพบเห็นด้วยตนเอง - ผลดีที่ชุมชนได้รับในรอบปีที่ผ่านมาคือ มีการจ้างงานคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ด้านศาสนา และการศึกษา) ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีผลดีในระดับปานกลางถึงมาก - ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ - ความคิดเห็นต่อโครงการ เห็นว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย - มีความเชื่อมั่นต่อเชื่อมั่นกับมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการแต่อย่างใด

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
7. ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 19 บ้านแสงดาว ตำแหน่ง : ก้านัน ระดับการศึกษา : สูงกว่าปริญญาตรี	- อาชีพ ของครัวเรือนในชุมชน คือ เกษตรกรรม คือ ค้าขาย - มีปัญหาสังคมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบระดับมาก ปัญหาการลักขโมย มีผลกระทบระดับปานกลาง - ปัญหาเศรษฐกิจที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหารายได้ต่ำค่าครองชีพสูง มีผลกระทบระดับมาก	- ไม่มีโรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน การให้บริการของสถานบริการด้านสาธารณสุขมีความเพียงพอ - ไม่มีปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การระบายน้ำเสียในครัวเรือน โดยการระบายปล่อยลงคลอง และปล่อยลงตามสภาพธรรมชาติ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยการกองเผา	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ - ปัญหาน้ำท่วมขังการระบายน้ำแหล่งที่มาจากไม่มีทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำอุดตัน มีผลกระทบระดับน้อย	- รับรู้โครงการฯ จากการพบเห็นด้วยตนเอง - ผลดีที่ชุมชนได้รับในระยะปีที่ผ่านมาคือ มีการจ้างงานคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ด้านศาสนา และการศึกษา) ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีผลดีในระดับมาก - ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ - ความคิดเห็นต่อโครงการ เห็นว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย - มีความเชื่อมั่นต่อเชื่อมั่นกับมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการแต่อย่างใด - ข้อเสนอแนะ หากชุมชนมีข้อสงสัยสอบถามให้เก็บให้เรียบร้อย

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
8. ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 13 บ้านหนองลาไก ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น	- อาชีพ ของครัวเรือนในชุมชน คือ เกษตรกรรม อาชีพเสริม คือ ค้าขาย - มีปัญหาสังคมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบระดับปานกลาง ปัญหาการลักขโมย มีผลกระทบระดับน้อย ปัญหาการทะเลาะวิวาท/ความขัดแย้งในชุมชน มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาเศรษฐกิจที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหารายได้ต่ำค่าครองชีพสูง มีผลกระทบระดับน้อย	- ไม่มีโรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน การให้บริการของสถานบริการด้านสาธารณสุขมีความเพียงพอ - ไม่มีปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การระบายน้ำเสียในครัวเรือน โดยการการปล่อยลงพื้นตามสภาพธรรมชาติ ปล่อยสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยการกองเผา	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ - ปัญหาฝุ่นละออง แหล่งที่มาจากการเผาพื้นที่เกษตร ระยะ มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร แหล่งที่มาจากผู้ขับขี่ ระมาทไม่ระมัดระวัง มีผลกระทบระดับน้อย	- รับรู้โครงการฯ จากการพบเห็นด้วยตนเอง จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ และการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน - ผลดีที่ชุมชนได้รับในระยะปีที่ผ่านมาคือ มีการจ้างงานคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ด้านศาสนา และการศึกษา) ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีผลดีในระดับมาก ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ - ความคิดเห็นต่อโครงการ เห็นว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย - มีความเชื่อมั่นต่อเชื่อมั่นกับมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการแต่อย่างใด

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
9. ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 15 บ้านภูดสวรรค์ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น	- อาชีพ ของครัวเรือนในชุมชน คือ เกษตรกรรม - มีปัญหาสังคมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบระดับมาก - ปัญหาเศรษฐกิจที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบระดับน้อย ปัญหาว่างงาน มีผลกระทบระดับปานกลาง และปัญหารายได้ต่ำ ค่าครองชีพสูง มีผลกระทบระดับปานกลาง	- ไม่มีโรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน การให้บริการของสถานบริการด้านสาธารณสุขมีความเพียงพอ - ไม่มีปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การระบายน้ำเสียในครัวเรือน โดยการปล่อยลงตามพื้นที่ธรรมชาติ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยการกองเผา	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ - ปัญหาฝุ่นละออง แหล่งที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม และการเผาพื้นที่เกษตร ขยะ มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาเสียงดังรบกวน แหล่งที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาเหม็นจากขยะ แหล่งที่มาจากการจราจร มีผลกระทบระดับน้อย	- รับรู้โครงการฯ จากการพบเห็นด้วยตนเอง จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ และการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ผลดีที่ชุมชนได้รับในรอบปีที่ผ่านมาคือ มีการจ้างงานคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ด้านศาสนา และการศึกษา) ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีผลดีในระดับปานกลางถึงมาก - ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ - ความคิดเห็นต่อโครงการ เห็นว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย มีความเชื่อมั่นต่อเชื่อมั่นกับมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการแต่อย่างใด

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
10. ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 17 บ้านทรัพย์ไพศาล ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น	- อาชีพ ของครัวเรือนในชุมชน คือ เกษตรกรรม และมีอาชีพเสริม คือ ค้าขาย - มีปัญหาสังคมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบระดับปานกลาง ปัญหาการลักเล็กขโมย ปัญหาการทะเลาะวิวาท มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาเศรษฐกิจที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน และปัญหาว่างงาน คือ ไม่มีงานทำ มีผลกระทบระดับปานกลาง	- ไม่มีโรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน การให้บริการของสถานบริการด้านสาธารณสุขมีความเพียงพอ - ไม่มีปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การระบายน้ำเสียในครัวเรือน โดยการปล่อยลงพื้นตามสภาพธรรมชาติ และบ่อซึมสุขาระบายน้ำสาธารณะ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะเพื่อส่งทำปุ๋ย และส่งโครงการรณาคารขยะ	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ - ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร แหล่งที่มาผู้ขับขี่ ประมาทไม่ระมัดระวัง สภาพผิวถนนแคบชำรุด มีผลกระทบระดับน้อย	- รับรู้โครงการฯ จากการพบเห็นด้วยตนเอง จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ ผลดีที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาคือ มีการจ้างงานคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น และระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ด้านศาสนา และการศึกษา) มีผลดีในระดับปานกลาง - ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนได้รับผลกระทบ คือ ปัญหาฝุ่นละอองจากการขนส่ง และเสียงดังรบกวนบางช่วงเวลา มีผลกระทบระดับน้อย - ความคิดเห็นต่อโครงการ เห็นว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย - มีความเชื่อมั่นต่อเชื่อมั่นกับมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการแต่อย่างใด ข้อเสนอแนะ อยากให้สนับสนุนการทำถนนทางการเกษตร

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ/สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสถานีอนามัยสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	ความรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
11.ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านโคกฝาย ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย	- อาชีพ ของครัวเรือนในชุมชน คือ เกษตรกรรม และมีอาชีพเสริม คือ ค้าขาย - มีปัญหาสังคมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบระดับปานกลาง - ปัญหาเศรษฐกิจที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหา ค่าครองชีพสูง มีผลกระทบระดับปานกลาง	- โรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน การให้บริการของสถานบริการด้านสาธารณสุขมีความเพียงพอ - ไม่มีปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การระบายน้ำเสียในครัวเรือน โดยการปล่อยลงสู่ร่างระบายน้ำสาธารณะ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยฝังกลบ และมีน่ำผงาหรือถังขยะเข้ามาเก็บ	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาเสียงตัวรบกวน แหล่งที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาน้ำเสีย แหล่งที่มาจากชุมชน มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาเหม่ว/ควัน แหล่งที่มาจากการเผาขยะ การเผาพื้นที่เกษตร	- รับรู้โครงการฯ จากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่โครงการ ผลดีที่ชุมชนได้รับในรอบปีที่ผ่านมาคือ มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ด้านศาสนา และการศึกษา) ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีผลดีในระดับปานกลางถึงมาก - ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ - ความคิดเห็นต่อโครงการ เห็นว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย - มีความเชื่อมั่นต่อเรื่องมั่นกับมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการแต่อย่างใด

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม	ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสถานีอนามัยสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	ความรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
12.ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านกลาง ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย	- อาชีพ ของครัวเรือนในชุมชน คือ เกษตรกรรม และมีอาชีพเสริม คือ รับจ้างทั่วไป - มีปัญหาสังคมที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบระดับปานกลาง ปัญหาการลักขโมย ระดับผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาเศรษฐกิจที่ประสบในปัจจุบัน คือ ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน มีผลกระทบระดับน้อย ปัญหาว่างงาน และปัญหารายได้ต่ำ ค่าครองชีพสูง มีผลกระทบระดับปานกลาง	- ไม่มีโรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน การให้บริการของสถานบริการด้านสาธารณสุขมีความเพียงพอ - ไม่มีปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การระบายน้ำเสียในครัวเรือน โดยการปล่อยลงสู่ระบายน้ำสาธารณะ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยการกองและฝังกลบ	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบในปัจจุบัน คือ - ปัญหาฝุ่นละออง แหล่งที่มาจากการเผาพื้นที่เกษตร ขยะ มีผลกระทบระดับน้อย - ปัญหาอุบัติเหตุจากการขนส่ง แหล่งที่มาจากสภาพผิวถนนแคบ ชำรุด ผู้ขับขี่ประมาทไม่ชะลอความเร็ว มีผลกระทบระดับน้อย	- รับรู้โครงการฯ จากการพบเห็นด้วยตนเอง ผลดีที่ชุมชนได้รับในรอบปีที่ผ่านมาคือ มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ด้านศาสนา และการศึกษา) ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีผลดีในระดับมาก - ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ความคิดเห็นต่อโครงการ เห็นว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย มีความเชื่อมั่นต่อเรื่องมั่นกับมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการแต่อย่างใด - ข้อเสนอแนะ อยากให้เก็บขยะย้อยหล่นให้น้อยขึ้นกว่าเดิม ควบคุมความเร็วรถบรรทุก

5.2 ผลการสำรวจความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือน

กลุ่มตัวแทนประชาชนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร จากพื้นที่ตั้งโครงการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มครัวเรือนรัศมี 0-3 กิโลเมตร จำนวน 200 ราย และ 2) กลุ่มครัวเรือนรัศมีมากกว่า 3-5 กิโลเมตร จำนวน 200 ราย รวมทั้งหมด 400 ราย สามารถสรุปประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

เพศและอายุ ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.0 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 30.0 กลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 47.5) รองลงมา มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี (ร้อยละ 22.3) มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี (ร้อยละ 17.3) มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 10.8) และมีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี (ร้อยละ 2.0)

การศึกษา และภูมิลำเนา/การย้ายถิ่น เมื่อสอบถามถึงระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 57.0) รองลงมา จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 27.5) และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 10.5) สำหรับภูมิลำเนาผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99.0) เป็นประชากรดั้งเดิมหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด (พื้นที่จังหวัดเลย) มีเพียง ร้อยละ 1.0 ที่ย้ายมาจากจังหวัดอื่นๆ สาเหตุที่ย้ายมา ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.0) ย้ายติดตามเพื่อบครัว/พ่อแม่ รองลงมา เพื่อหาที่อยู่ใหม่ (ร้อยละ 20.0) ตามลำดับ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม

อาชีพหลัก และอาชีพเสริม/รอง เมื่อสอบถามถึงอาชีพหลักของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า บระกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน และทำไร่ เป็นอาชีพที่มีผู้ระบุสูงสุด (ร้อยละ 48.5) รองลงมา ประกอบค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 25.0) และประกอบรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 24.5) ตามลำดับ ส่วนการบระกอบอาชีพเสริม ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.3) ระบุว่าไม่มีอาชีพเสริม ที่เหลือ (ร้อยละ 18.7) ระบุว่ามีอาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 68.0) เกษตรกรรม และค้าขาย มีสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 25.3) สำหรับภาวะการเงินของครอบครัว ระบุว่ามีรายได้เพียงพอแต่ไม่มีเงินออม (ร้อยละ 54.0) รองลงมา มีรายได้เพียงพอและมีเงินออม (ร้อยละ 27.0) และมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย (ร้อยละ 19.0) ตามลำดับ

ปัญหาทางสังคม ผลกระทบจากปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ผู้ระบุว่าประสบสูงสุด คือ แรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 61.0) ผู้ที่ระบุว่ามีผลกระทบในระดับน้อย มีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 84.0) รองลงมาคือ บัญหายาเสพติด (ร้อยละ 57.8) ที่ระบุว่ามีผลกระทบในระดับน้อย มีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 89.1) และบัญหาการลักขโมย (ร้อยละ 42.0) ผู้ที่ระบุว่ามีผลกระทบในระดับน้อยมีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 77.7) แสดงดังตาราง**ที่ 5.2-1**

ตารางที่ 5.2-1 ปัญหาทางด้านสังคมที่ชุมชนประสบในปัจจุบัน

ปัญหาทางสังคม	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
1. แรงงานต่างถิ่นเพิ่มขึ้น	156 (39.0)	244 (61.0)	207 (84.8)	34 (14.7)	3 (1.3)
2. ยาเสพติด	169 (42.3)	231 (57.8)	204 (89.1)	26(10.5)	1 (0.4)
3. การลักขโมย	232 (58.0)	168 (42.0)	127 (77.0)	40 (39.4)	1 (0.6)
4. การทะเลาะวิวาท	261 (65.3)	139 (34.8)	124 (89.2)	11 (7.9)	4 (2.9)
5. ชุมชนแออัด	301 (75.3)	99 (24.7)	88 (88.9	10 (10.1)	1 (1.0)

ที่มา : จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2568

ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาค่าครองชีพสูง เป็นปัญหาที่มีผู้ระบุสูงสุด (ร้อยละ 48.8) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.7) ระบุว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย รองลงมาคือ ปัญหารายได้ต่ำ (ร้อยละ 43.0) ผู้ที่ระบุว่ามีผลกระทบน้อย มีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 78.6) และปัญหาการว่างงาน (ร้อยละ 35.3) ผู้ที่ระบุว่ามีผลกระทบมากมีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 91.4) แสดงดัง**ตารางที่ 5.2-2**

ตารางที่ 5.2-2 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในชุมชน

ปัญหาทางเศรษฐกิจ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ค่าครองชีพสูง	205 (51.3)	195 (48.8)	149 (76.7)	41 (22.5)	5 (2.7)
2. รายได้ต่ำ	228 (57.0)	172 (43.0)	133 (78.6)	35 (19.2)	4 (2.2)
3. การว่างงาน	259 (64.8)	141 (35.3)	128 (91.4)	13.0 (8.6)	0 (0.0)
4. ไม่มีที่ดินทำกิน	308 (77.0)	92 (23.0)	87.0 (95.1)	5 (4.9)	0 (0.0)

ที่มา : จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2568

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน

เมื่อสอบถามถึงการเจ็บป่วย ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 34.0 ระบุว่าในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบันผู้ให้สัมภาษณ์หรือสมาชิกในครอบครัวไม่เคยเจ็บป่วย และร้อยละ 66.0 ระบุว่าเคยเจ็บป่วย ซึ่งโรคที่พบส่วนใหญ่ คือ โรคต่อมไร้ท่อ เช่น คอพอก เบาหวาน และไทรอยด์ (ร้อยละ 29.1) รองลงมาคือ โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด และภูมิแพ้ (ร้อยละ 27.0) และโรคระบบไหลเวียนเลือด เช่น ความดันโลหิต หัวใจ และหลอดเลือด (ร้อยละ 20.5) ตามลำดับ ซึ่งการรักษาเมื่อเจ็บป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.8) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ รองลงมาคือ คลินิก (ร้อยละ 9.3) และซื้อยากินเอง (ร้อยละ 1.0) เป็นต้น เมื่อสอบถามถึงการให้บริการด้านสาธารณสุข ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีปัญหาในการให้บริการแต่อย่างใด

ตารางที่ 5.2-3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

จำนวน 400 ราย

ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)			แหล่งที่มา	ร้อยละ
			น้อย	ปานกลาง	มาก		
1. ฝุ่นละออง	252	148	91	30	27	1. การจราจร	78.7
	(63.0)	(37.0)	(63.2)	(19.4)	(17.4)	2. โรงงานอุตสาหกรรม	21.3
2. เสียงรบกวน	308	92	65	18	9	1. โรงงานอุตสาหกรรม	40.9
	(77.0)	(23.0)	(69.3)	(20.5)	(10.2)	2. ขยะมูลฝอย	31.2
						3. การจราจร	28.0
3. เห็บ/หวิน	292	106	84	20	2	1. การจราจร	39.6
	(73.4)	(26.6)	(79.2)	(18.9)	(1.9)	2. โรงงานอุตสาหกรรม	25.5
						3. การเผาขยะ	21.7
						4. การแพร่พันธุ์เกษตร	13.2
4. เชื้อโรคต่างๆ	246	154	108	26	20	1. การจราจร	82.5
	(61.5)	(38.5)	(70.1)	(16.9)	(13.0)	2. โรงงานอุตสาหกรรม	11.0
						3. การก่อสร้าง	6.5
5. น้ำเสีย	351	49	37	10	2	1. ชุมชน	63.3
	(87.8)	(12.3)	(75.5)	(20.4)	(4.1)	2. โรงงานอุตสาหกรรม	36.7
6. ขยะมูลฝอย	342	58	53	2	3	1. ที่พักอาศัย	79.3
	(85.5)	(14.5)	(91.4)	(3.4)	(5.2)	2. โรงงานอุตสาหกรรม	8.6
						3. ตลาดสด	5.2
						4. อื่นๆ เช่นอ้อย	6.9
7. อุบัติเหตุจากการจราจร	281	119	78	32	9	1. ปริมาณรถหนาแน่น	18.5
	(70.3)	(29.7)	(65.5)	(26.9)	(7.6)	2. สภาพผิวถนนแคบ/ชำรุด	16.0
						3. ผู้ขับขี่ประมาท	58.9
						4. อื่นๆ ขับรถเร็ว	6.7
8. น้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ	360	40	36	4	0	1. ฝนตก	82.5
	(90.0)	(10.0)	(82.5)	(17.5)	(0.0)	2. ท่อระบายน้ำอุดตัน	17.5

ที่มา : จากการสำรวจแบบสอบถามประชาชน ทัศนคติและความคิดเห็นของครัวเรือน ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2568

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน

แหล่งน้ำดื่มและน้ำใช้ ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่าแหล่งน้ำดื่ม คือ น้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ ระบุว่าไม่มีปัญหา สำหรับแหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน ระบุว่าไม่มีปัญหา สำหรับน้ำเพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.3) ใช้น้ำฝน รองลงมา น้ำบ่อ/บาดาล (ร้อยละ 3.0) และน้ำคลอง (ร้อยละ 0.8)

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้ง และการจัดการมูลฝอยของครัวเรือน เมื่อสอบถามถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 92.8) ระบุว่าไม่มีปัญหา ที่เหลือ (ร้อยละ 7.2) ระบุว่ามีปัญหา ได้แก่ น้ำประปาไม่สะอาด และไฟฟ้าดับบ่อย เป็นต้น สำหรับการจัดการน้ำเสียจากครัวเรือน ผู้ให้สัมภาษณ์ (ร้อยละ 59.8) ระบุว่า ระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง รองลงมา ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ (ร้อยละ 25.5) และนำไปรดน้ำต้นไม้ (ร้อยละ 13.6) ตามลำดับ สำหรับการจัดการมูลฝอยของครัวเรือน ผู้ให้สัมภาษณ์ (ร้อยละ 59.3) ระบุว่า ทิ้งลงถังขยะของเทศบาล/อบต. รองลงมา เทกองแล้วเผา (ร้อยละ 28.5) ทิ้งกลางแจ้ง (ร้อยละ 5.5) และฝังกลบ (ร้อยละ 5.1) ตามลำดับ

ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

สภาพแวดล้อมของชุมชน จากการสำรวจกลุ่มตัวแทนประชาชนครัวเรือน จำนวน 400 ราย พบว่า ปัญหาฝุ่นละออง เป็นปัญหาที่มีผู้ระบุว่าประสบสูงสุด โดยปัญหาสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน/รำคาญในปัจจุบันที่มีผู้ระบุสูงสุด 3 อันดับแรก คือ (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.2-3)

ปัญหาเสียงรบกวน ร้อยละ 38.5 ที่ระบุว่าประสบปัญหานี้ โดยมีแหล่งที่มาจากการจราจร (ร้อยละ 85.3) รองลงมาคือ โรงงานอุตสาหกรรม (ร้อยละ 9.2) และการก่อสร้าง (ร้อยละ 5.4) โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 69.1)

ปัญหาด้านฝุ่นละออง เป็นปัญหาที่มีผู้ระบุสูงสุด (ร้อยละ 37.0) แหล่งที่มาจากการจราจร (ร้อยละ 78.7) จากโรงงานอุตสาหกรรม (ร้อยละ21.3) โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 63.2)

ปัญหาด้านอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 29.8 ที่ระบุว่าประสบปัญหานี้ โดยมีแหล่งที่มาจากผู้ขับขี่ประมาทไม่ระมัดระวัง (ร้อยละ 64.0) รองลงมาคือ ปริมาณรถหนาแน่น (ร้อยละ 16.2) และสภาพผิวถนนแคบ/ชำรุด (ร้อยละ 14.0) โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานน้อย (ร้อยละ 65.5)

ส่วนที่ 6 การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ

การรับทราบ/รู้จักโครงการโรงไฟฟ้าน้ำตกขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตกขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.0) รู้จักโครงการ โดยรับทราบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย คือร้อยละ 83.5 ทราบจากการเห็นด้วยตนเอง รองลงมา ทราบจากญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน (ร้อยละ 8.4) ทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการ (ร้อยละ 3.1) ทราบจากประชุมชี้แจงโครงการ (ร้อยละ 2.9) และทราบจากแผ่นพับ/การติดประกาศ (ร้อยละ 2.2) ตามลำดับ

ผลดี ผลเสียจากโครงการในช่วงปีที่ผ่านมา

จากการสำรวจกลุ่มตัวแทนประชาชนครัวเรือน จำนวน 400 ราย ถึงผลดี ผลเสียจากการดำเนินการโครงการในช่วงปีที่ผ่านมา แบ่งประเด็นพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะผลกระทบที่ได้รับ แสดงดังตารางที่ 5.2-4

ผลดีจากการดำเนินการโครงการ

ผลดีที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับในช่วงปีที่ผ่านมา ยังคงเป็นผลดีด้านเศรษฐกิจของชุมชน ครัวเรือน โดยประเด็นที่มีผู้ระบุสูงสุด 3 อันดับ คือ การจ้างแรงงาน-มีงานทำเพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ (ร้อยละ 81.0) ได้รับผลดีในระดับน้อย มีสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 48.5) รองลงมาคือ มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี (ร้อยละ 80.3) ได้รับผลดีในระดับน้อย มีสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 50.2) และมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ร้อยละ 78.0) ได้รับผลดีในระดับปานกลาง มีสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 48.7) ตามลำดับ

ผลเสียจากการดำเนินการโครงการ

สัดส่วนผู้ที่ระบุว่าได้รับผลเสีย/ผลกระทบจากการดำเนินกิจการรมของโครงการในช่วงปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนต่ำกว่าผู้ที่ระบุว่าได้รับผลดี โดยผลเสียที่มีผู้ระบุสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน (ร้อยละ 54.3) ได้รับผลกระทบในระดับน้อยมีสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 77.0) ปัญหาฝุ่นละออง (ร้อยละ 47.3) โดยได้รับผลกระทบในระดับน้อยมีสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 71.4) และปัญหาเขม่าควัน (ร้อยละ 39.3) โดยได้รับผลกระทบในระดับน้อยมีสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 58.0) ตามลำดับ

ตารางที่ 5.2.4 ผลดี-ผลเสีย ของการดำเนินการของโครงการฯ

จำนวน 400 ราย

ผลกระทบ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
ผลดี					
1. มีการจ้างแรงงาน-มีงานทำเพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ	76 (19.0)	324 (81.0)	157 (48.5)	116 (35.8)	51 (15.7)
2. สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเจริญมากขึ้น	103 (25.8)	297 (74.3)	131 (44.1)	152 (51.2)	14 (4.7)
3. ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา	79 (19.8)	321(80.3)	161 (50.2)	139 (43.3)	21 (6.5)
4. มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ด้านศาสนา การศึกษา)	88 (22.0)	312 (78.0)	141 (45.2)	152 (48.7)	19 (6.1)
5. มีรายได้จากภาษีให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน	138 (34.5)	262 (65.5)	153 (58.4	88 (33.6)	21 (8.0)
6. ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	165 (41.3)	235 (58.8)	141 (60.0)	72 (30.6)	22 (9.4)
ผลเสีย					
1. ปัญหาฝุ่นละออง	211 (52.8)	189 (47.3)	135 (71.4)	49 (25.9)	5 (2.6)
2. กลิ่นเหม็น	284(71.0)	116 (29.0	103 (88.8	11 (9.5)	2 (1.7)
3. เขม่าควัน	243(60.8)	157 (39.3)	91 (58.0)	50 (31.8)	16 (10.2)
4. น้ำเสีย	317(79.3)	83 (20.7)	67 (80.7)	12 (14.5)	4 (4.8)
5. มีปัญหาสุขภาพตามมา	266 (66.5)	134 (33.5)	83 (61.9)	43 (32.1)	8 (6.0)
6. เสียงดังรบกวน	183 (45.8)	217 (54.3	167 (77.0)	38 (17.5)	12 (5.5)
7. การแย่งใช้สาธารณูปโภคและบริการชุมชน	323 (80.8)	77 (19.2)	70 (90.9)	6 (7.8)	1 (1.3)
8. ผลผลิตทางการเกษตรลดลง/ได้รับความเสียหาย	399 (99.8)	1(0.2)	100 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

ที่มา : จากการสำรวจสัมภาษณ์ประชาชน ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของครัวเรือน ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2568

เมื่อสอบถามความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ (ร้อยละ 46.8) ระบุว่ามีผลดีพอๆ กับผลเสีย รองลงมา คือ มีผลดีมากกว่าผลเสีย (ร้อยละ 44.8) ไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 8.3) และมีผลเสียมากกว่าผลดี (ร้อยละ 0.3) ตามลำดับ และเมื่อสอบถามความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86.3) มีความเชื่อมั่น รองลงมา ไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 13.3) และไม่เชื่อมั่น (ร้อยละ 0.5) ตามลำดับ สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีข้อเสนอดังนี้

- กำชับให้คนขับรถบรรทุกเคร่งครัด เรื่องการจำกัดความเร็วของรถ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ควบคุมน้ำหนักบรรทุก
- ควบคุมปัญหาฝุ่นละอองจากการขนส่ง (ในช่วงฤดูหีบอ้อย)

เมื่อสอบถามถึงการรับรู้หรือเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ (ร้อยละ 67.9) ระบุว่าเคย โดยรับทราบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.3) ทราบจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน รองลงมา เข้าร่วมกิจกรรมด้านการศาสนา (ร้อยละ 26.5) เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 10.2) เข้าร่วมประชุมกับโครงการ (ร้อยละ 2.5) และกิจกรรมอื่นๆ (ร้อยละ 3.5) ตามลำดับ

การรับทราบข่าวสาร/รับรู้ผลการทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ (ร้อยละ 57.8) ระบุว่าเคย โดยรับทราบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.9) ทราบจากเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ (ร้อยละ 41.9) การประชาสัมพันธ์ของผู้นำ และ (ร้อยละ 5.2) การเข้าร่วมประชุม ตามลำดับ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ มีประโยชน์ต่อชุมชน ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมของบริษัท (ร้อยละ 53.8) รองลงมา คือ ผลดี-ผลเสียจากการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละ 36.1) และอื่นๆ การรับเศษงาน (ร้อยละ 10.1) ตามลำดับ

ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาโครงการ/การดำเนินการโครงการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โครงการควรมีการดูแลระบบการทำงานของเครื่องจักร เครื่องกลของโครงการให้มีสภาพพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลและดำเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม

ภาคผนวก 41ก

เอกสารการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ



โครงการ “ น้ำดื่มเพื่อชุมชน ”

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

และ บริษัท โรงไฟฟ้าขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

ประจำปี พ.ศ. 2568

งบประมาณการลงทุน “ น้ำดื่มเพื่อชุมชน ”

งบประมาณ 18,000 บาท

1004-68-CR-B01-006 , 4004-68-CR-B01-006

[redacted]

โครงการ " น้ำดื่มเพื่อชุมชน "

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง มีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ในด้านการสนับสนุน เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาควบคู่ไปกับบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในด้านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชุมชนได้จัดขึ้นเสมอมา

เนื่องด้วยที่ผ่านมามีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของโลก ซึ่งได้จัดโครงการ " น้ำดื่มเพื่อชุมชน " ขึ้น โดยใช้น้ำดื่มตรา KSL ขนาด 300 mL สำหรับแจกจ่ายใช้ชุมชน ได้แก่ บ้านโคกแฝก บ้านกกเต็น บ้านเมตตา บ้านโคกมน บ้านโนนกกหาด เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใย และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนและโรงงานสืบไป และยังเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ EIA

2. วัตถุประสงค์

1. สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนและโรงงาน
2. สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับชุมชนรอบโรงงาน
3. ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงงาน

3. เป้าหมาย

สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้ชุมชน จำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 100 แพ็ค (แพ็คละ 24 ขวด) ได้แก่

1. บ้านโคกแฝก หมู่ 7
2. บ้านกกเต็น หมู่ 16
3. บ้านเมตตา หมู่ 17
4. บ้านโคกมน หมู่ 6
5. บ้านโนนกกหาด หมู่ 11

4. สถานที่ดำเนินการ

สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้ชุมชน จำนวน 5 หมู่บ้าน

1. บ้านโคกแฝก หมู่ 7
2. บ้านกกเต็น หมู่ 16
3. บ้านเมตตา หมู่ 17
4. บ้านโคกมน หมู่ 6
5. บ้านโนนกกหาด หมู่ 11

5. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

เดือนเมษายน 2568 ระยะเวลา 1 วัน

6. การดำเนินงาน

1. ขออนุมัติ งบประมาณ/จัดกิจกรรม
2. ประชุมวางแผนดำเนินงาน
3. ดำเนินกิจกรรม
4. สรุปผลการจัดกิจกรรม รายงานผู้บริหาร

7. งบประมาณโครงการ

KKS



8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ชุมชนและโรงงานเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
2. ชุมชนไปรับการสนับสนุนน้ำดื่ม ที่สะอาดจากโรงงาน

ภาคผนวก 42ก

เอกสารประสานให้ตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่โครงการ



ที่ ๐๐๑๕.(๑๑)(๒๑)/ พิเศษ

สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง

อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน คุณสุเมธ บุษราคำ

ด้วยชุดสายตรวจสถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง จะได้ดำเนินการจัดระบบสายตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรม การโจรกรรมทรัพย์สินต่างที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

จึงเรียนมายังท่านเพื่อขอรับการ ติดตั้งตู้แดง (ตู้พิเศษ) ของชุดสายตรวจในครั้งนี้ หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเช่นเคย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

[redacted]

รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง

มือถือ ๐-๔๐๘๓-๕๒๓๕-๖

[redacted]

ภาคผนวก 43ก

เอกสารการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และเอกสารการอบรมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย



คณะกรรมการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย



KHONKAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG)
255 Moo.4 Tambon Nongyaplong, Wangsaphung
District, Loei, 42130
Tel. 042-810931-4 Fax. 042-810933

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810931-4 แฟกซ์ 042-810933

ประกาศที่ วพ. 23/2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน KSL-WP

(ทดแทนประกาศที่ วพ. 17 /2567)

ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ข้อ 25 ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อปฏิบัติงานหน้าที่ ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง จำนวน 14 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. [redacted] พล ประธานกรรมการ
2. [redacted] กรรมการ(ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา)
3. [redacted] กรรมการ(ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา)
4. [redacted] กรรมการ(ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา)
5. [redacted] กรรมการ(ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา)
6. [redacted] กรรมการ(ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา)
7. [redacted] กรรมการ(ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ)
8. [redacted] กรรมการ(ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ)
9. [redacted] กรรมการ(ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ)
10. [redacted] กรรมการ(ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ)
11. [redacted] กรรมการ(ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ)
12. [redacted] กรรมการ(ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ)
13. [redacted] กรรมการและเลขานุการ
14. [redacted] กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการความปลอดภัย มีหน้าที่และอำนาจ 12 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการ เสนอต่อนายจ้าง

(2) จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

(3) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(5) พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการ เพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

(6) สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง

(7) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

(8) จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง

(9) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง

(10) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง

(11) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(12) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ **วันที่ 26 สิงหาคม 2567** จนถึง **วันที่ 25 สิงหาคม 2569**

ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ล

ผู้อ

การอบรมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย





เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติ เพื่อทุกความต้องการ

มีพลัง · ซื่อสัตย์ · ร่วมใจ · สร้างสรรค์

การอบรมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 2568

ข้อพึงปฏิบัติ สำหรับการเข้าประชุม

มาถึงห้องประชุมก่อนเวลา

รักษาเวลาเริ่มการประชุม และเลิกประชุม ให้ตรงเวลาที่กำหนด

หากติดภารกิจไม่เข้าประชุม ต้องแจ้งผู้จัดประชุมล่วงหน้า

ปิดเสียงโทรศัพท์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ให้เป็นระบบสั่น

หากมีสายเรียกเข้า จำเป็นเร่งด่วนต้องรับสาย ให้เดินออกไปคุย นอกห้องประชุม

ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมล ระหว่างการประชุม

ใส่ใจในเนื้อหาและรับฟัง ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

เสนอข้อมูลตรงประเด็น ชัดเจน ใช้เวลากระชับ เหมาะสม ไม่เกินเวลาที่กำหนด

เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติ เพื่อทุกความต้องการ

มีพลัง · ซื่อสัตย์ · ร่วมใจ · สร้างสรรค์


กิจกรรมด้านความปลอดภัย


กิจกรรม : อบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2568


วันที่อบรม : 6 – 7 พฤษภาคม 2568

วิทยากร : ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาอาน

ผู้เข้าอบรม : พนักงาน KSL จำนวน 72 คน และพนักงาน KKP จำนวน 21 คน













กิจกรรมด้านความปลอดภัย

กิจกรรม : อบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วันที่อบรม : 5 - 6 มิถุนายน 2568
วิทยากร : โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
ผู้เข้าอบรม : 1. พนักงาน KSL-WP จำนวน 73 คน
2. พนักงาน KKP-WP จำนวน 19 คน



กิจกรรมด้านความปลอดภัย

กิจกรรม : อบรมหลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
วันที่อบรม : 9 - 13 มิถุนายน 2568
วิทยากร : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ผู้เข้าอบรม : 1. พนักงาน KSL-WP จำนวน 18 คน
2. พนักงาน KKP-WP จำนวน 2 คน




กิจกรรมด้านความปลอดภัย

กิจกรรม : โครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2568
วันที่อบรม : 6 สิงหาคม 2568
จัดโดย : สำนักงานสวัสดิการ และกลุ่มครองแรงงานจังหวัดเลย
ผู้เข้าอบรม : 1. พนักงาน KSL-WP จำนวน 39 คน
2. พนักงาน KKP-WP จำนวน 11 คน
รวม 50 คน



กิจกรรมด้านความปลอดภัย

กิจกรรม : อบรมความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการกากอุตสาหกรรม
วันที่อบรม : 7 พฤศจิกายน 2568
วิทยากร : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
ผู้เข้าอบรม : 1. พนักงาน KSL 31 คน

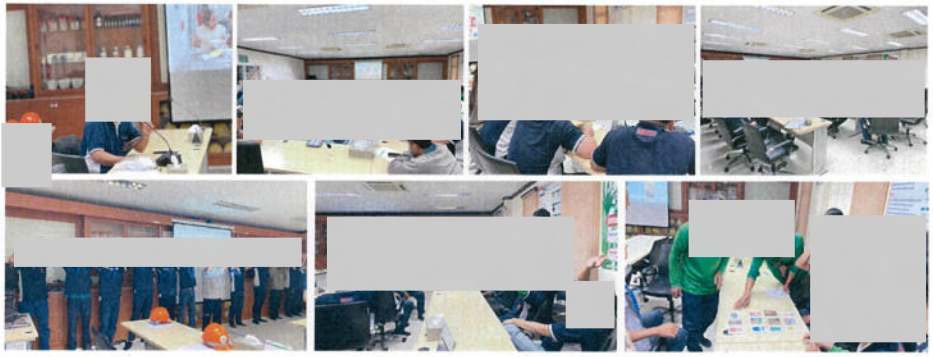

กิจกรรมด้านความปลอดภัย

กิจกรรม : อบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และโรคจากในการทำงาน สำหรับพนักงานใหม่
วันที่อบรม : 2-3 ธันวาคม 2568
วิทยากร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
ผู้เข้าอบรม : 1. พนักงานชั่วคราวประจำฤดูกาลหีบ 2568-2569 147 คน





THANK YOU

www.kslsugar.com

สแกน “คิวอาร์โค้ด (QR Code)” เพื่อข้อมูล เคเอสแอลกรุ๊ป เพิ่มเติม

ภาคผนวก 44ก

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉิน และสัญญาณเตือนภัย



	แบบฟอร์ม การตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบดับเพลิง (ปั๊มดับเพลิง) ประจำเดือน กันยายน / 2565	No. WSP-FS-SF01-03 Rev 00 - 24 พ.ย. 64 Page 1 of 1

อุปกรณ์	ค่ามาตรฐาน	วันที่ทำการตรวจสอบ (ตรวจทุกวันพุธ เป็นเวลา 30 นาที)					หมายเหตุ
ระบบ Jockey Pump (Automatic Start = 9.3 bar/135 psi, Automatic Stop = 10 bar/145 psi)		2 ก.ย. 65	9 ก.ย. 65	16 ก.ย. 65	23 ก.ย. 65	30 / 09 / 65	2/09/65
แรงดันไฟฟ้า	380-410 โวลต์	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	-เปลี่ยน Pressure Relief Valve 6" x 2"
การทำงานของปั๊ม	START (Automatic) - STOP (Automatic)	☑	☑	☑	☑	☑	
ตรวจสอบน้ำ Circulate	แรงดันน้ำถึงจำนวนที่กำหนด 10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	- bar	30/09/65
ระบบปั๊มเครื่องยนต์ดีเซล (Automatic Start = 8.9 bar/130 psi , Manual Stop)							-ปั๊มหัวเรือ เสียต้องเปลี่ยนใหม่
แรงดันไฟฟ้า	380-410 โวลต์	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	
การทำงานของปั๊ม	START (Automatic) - STOP (Manual)	☑	☑	☑	☑	☑	
ตรวจสอบน้ำ Circulate	แรงดันน้ำถึงจำนวนที่กำหนด 10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	- bar	
ระบบปั๊มเครื่องยนต์ดีเซล (Automatic Start = 8.6 bar/125 psi , Manual Stop)							
แรงดันไฟฟ้า Batt.ชุดที่ 1	22-25VDC	25 VDC	25 VDC	25 VDC	24 VDC	24 VDC	
แรงดันไฟฟ้า Batt.ชุดที่ 2	22-25VDC	25 VDC	24 VDC	25 VDC	24 VDC	24 VDC	
ระดับน้ำหล่อเย็น Batt.ชุดที่ 1	ไม่ต่ำกว่าระดับ L	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	
ระดับน้ำหล่อเย็น Batt.ชุดที่ 2	ถึงกลางกระจกระดับ	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงถังรับ	ไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1500 ลิตร	1500 ลิตร	490 ลิตร	480 ลิตร	480 ลิตร	
ระดับน้ำหม้อน้ำ	เต็มแป้นน้ำ	☑	☑	☑	☑	☑	
ระดับน้ำมันเครื่อง	ถึงกลางก้านวัดระดับ	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	
สตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล	และระบบส่งเครื่องยนต์						
- สตาร์ทด้วย Batt.ชุดที่ 1	เครื่องยนต์สามารถติดได้	☑	☑	☑	☑	☐	
- สตาร์ทมาตรวัดเวลา ชุดที่ 1	สตาร์ทและหยุดเครื่องได้	☑	☑	☑	☑	☐	
- สตาร์ทด้วย Batt.ชุดที่ 2	เครื่องยนต์สตาร์ทได้	☑	☑	☑	☑	☐	
- สตาร์ทมาตรวัดเวลา ชุดที่ 2	สตาร์ทและหยุดเครื่องได้	☑	☑	☑	☑	☐	
แรงดันน้ำในท่อน้ำดับเพลิง	6.7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	
ผู้ตรวจสอบ							
ผู้อนุมัติ							

หมายเหตุ : กรณีตรวจพบเครื่องยนต์ดีเซลไม่ติดสตาร์ทด้วย Batt. ทั้ง 2 ชุด / ชุดละ 2 ครั้ง / ครั้งที่ 1 สตาร์ทแล้วดับเครื่องยนต์ทันที เพื่อทดสอบและตรวจสอบอย่างติดกลับได้ (ถ้าดับเครื่องไม่ได้ให้รีบแจ้งหัว Batt. สับที) /
ครั้งที่ 2 สตาร์ทขึ้นไว้ 30 นาที (เพื่อชาร์จ Batt.)

โปรดใส่เครื่องหมาย √ ปกติ ✕ ไม่ปกติ

	แบบฟอร์ม การตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบดับเพลิง (ปั๊มดับเพลิง) ประจำเดือน ตุลาคม / 2565	No. WSP-FS-SF01-03 Rev. 00 - 24 พ.ย. 64 Page 1 of 1

อุปกรณ์	ค่ามาตรฐาน	วันที่ทำการตรวจสอบ (ตรวจทุกวันพุธ เป็นเวลา 30 นาที)					หมายเหตุ
ระบบ Jockey Pump (Automatic Start = 9.3 bar/135 psi, Automatic Stop = 10 bar/145 psi)		5 ต.ค. 65	12 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	26 ต.ค. 65	____/____/____	6/10/65 ปั๊มหัวเรือไม่ขึ้นน้ำ
แรงดันไฟฟ้า	380-410 โวลต์	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	____ Volt	- ปั๊มหัวเรือ ซ่อมแซมเรียบร้อย
การทำงานของปั๊ม	START (Automatic) - STOP (Automatic)	☑	☑	☑	☑	☐	- เปลี่ยนใหม่ (เสร็จแล้ว)
ตรวจสอบน้ำ Circulate	แรงดันน้ำถึงจำนวนที่กำหนด 10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	____ bar	12/10/65 ปั๊มหัวเรือไม่ขึ้นน้ำ
ระบบปั๊มเครื่องยนต์ดีเซล (Automatic Start = 8.9 bar/130 psi , Manual Stop)							- ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
แรงดันไฟฟ้า	380-410 โวลต์	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	____ Volt	
การทำงานของปั๊ม	START (Automatic) - STOP (Manual)	☑	☑	☑	☑	☐	
ตรวจสอบน้ำ Circulate	แรงดันน้ำถึงจำนวนที่กำหนด 10 bar	- bar	- bar	10 bar	10 bar	____ bar	19/10/65 แบตเตอรี่หมด
ระบบปั๊มเครื่องยนต์ดีเซล (Automatic Start = 8.6 bar/125 psi , Manual Stop)							- ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
แรงดันไฟฟ้า Batt.ชุดที่ 1	22-25VDC	25 VDC	25 VDC	25 VDC	24 VDC	____ VDC	
แรงดันไฟฟ้า Batt.ชุดที่ 2	22-25VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	____ VDC	
ระดับน้ำหล่อเย็น Batt.ชุดที่ 1	ไม่ต่ำกว่าระดับ L	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	
ระดับน้ำหล่อเย็น Batt.ชุดที่ 2	ถึงกลางกระจกระดับ	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	ไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	480 ลิตร	480 ลิตร	480 ลิตร	480 ลิตร	____ ลิตร	
ระดับน้ำหม้อน้ำ	เต็มแป้นน้ำ	☑	☑	☑	☑	☐	
ระดับน้ำมันเครื่อง	ถึงกลางก้านวัดระดับ	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	☑ ☐ ☐	
สตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล	ระบบส่งสตาร์ทเครื่อง	15 ต.ค. - 16.30	15 ต.ค. - 16.30	14.30 - 16.30	15.30 - 16.30		
- สตาร์ทด้วย Batt.ชุดที่ 1	เครื่องยนต์สตาร์ทได้	☑	☑	☑	☑	☐	
- สตาร์ทมาตรวัดเวลา ชุดที่ 1	สตาร์ทและหยุดเครื่องได้	☑	☑	☑	☑	☐	
- สตาร์ทด้วย Batt.ชุดที่ 2	เครื่องยนต์สตาร์ทได้	☑	☑	☑	☑	☐	
- สตาร์ทมาตรวัดเวลา ชุดที่ 2	สตาร์ทและหยุดเครื่องได้	☑	☑	☑	☑	☐	
แรงดันน้ำในท่อน้ำดับเพลิง	6.7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	____ bar	
ผู้ตรวจสอบ							
ผู้อนุมัติ							

หมายเหตุ : กรณีตรวจพบเครื่องยนต์ดีเซลไม่ติดสตาร์ทด้วย Batt. ทั้ง 2 ชุด / ชุดละ 2 ครั้ง / ครั้งที่ 1 สตาร์ทแล้วดับเครื่องยนต์ทันที เพื่อทดสอบและตรวจสอบอย่างติดกลับได้ (ถ้าดับเครื่องไม่ได้ให้รีบแจ้งหัว Batt. สับที) /
ครั้งที่ 2 สตาร์ทขึ้นไว้ 30 นาที (เพื่อชาร์จ Batt.)

โปรดใส่เครื่องหมาย √ ปกติ ✕ ไม่ปกติ

	แบบฟอร์ม การตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบดับเพลิง (ปั๊มดับเพลิง) ประจำเดือน พ.ย.2568	No. WSP-FS-SF01-03 Rev. 00 - 24 พ.ย. 66 Page 1 of 2

อุปกรณ์	ค่ามาตรฐาน	วันที่ทำการตรวจสอบ (ตรวจทุกวันพุธ เป็นเวลา 30 นาที)					หมายเหตุ
ระบบ Jockey Pump (Automatic Start = 9.3 bar/135 psi, Automatic Stop = 10 bar/145 psi)		5/11/68	12/11/68	19/11/68	26/11/68	/ /	
แรงดันไฟฟ้า	380-410 โวลต์	388 Volt	390 Volt	390 Volt	382 Volt	Volt	
การทำงานของปั๊ม	START (Automatic) - STOP (Automatic)	☑	☑	☑	☑	☐	
ตรวจสอบน้ำ Circulate	แรงดันน้ำถึงค่าที่กำหนด 10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	bar	
ระบบปั๊มเจอคอคีย์ไฟฟ้า (Automatic Start = 8.9 bar/130 psi , Manual Stop)							
แรงดันไฟฟ้า	380-410 โวลต์	380 Volt	390 Volt	390 Volt	382 Volt	Volt	
การทำงานของปั๊ม	START (Automatic) - STOP (Manual)	☑	☑	☑	☑	☐	
ตรวจสอบน้ำ Circulate	แรงดันน้ำถึงค่าที่กำหนด 10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	bar	
ระบบปั๊มเครื่องยนต์ดีเซล (Automatic Start = 8.6 bar/125 psi , Manual Stop)							
แรงดันไฟฟ้า Batt.ชุดที่ 1	22-25VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	VDC	
แรงดันไฟฟ้า Batt.ชุดที่ 2	22-25VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	VDC	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง Batt.ชุดที่ 1	ไม่ต่ำกว่าระดับ L	☑ L ☐	☑ L ☐	☑ L ☐	☑ L ☐	☐ L ☐	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง Batt.ชุดที่ 2	ที่จุดกลางตัววัดระดับ	☑ L ☐	☑ L ☐	☑ L ☐	☑ L ☐	☐ L ☐	
ระดับน้ำในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	450 ลิตร	450 ลิตร	450 ลิตร	450 ลิตร	ลิตร	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	เต็มหม้อน้ำ	☑	☑	☑	☑	☐	
ระดับน้ำมันเครื่อง	ที่จุดกลางตัววัดระดับ	☑ L ☐	☑ L ☐	☑ L ☐	☑ L ☐	☑ L ☐	
สตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล	ระยะเวลาสตาร์ทเครื่อง	14.00-14.30					
- สตาร์ทหน้าม Batt.ชุดที่ 1	สตาร์ทเครื่องยนต์สตาร์ทได้	☑	☑	☑	☑	☐	
- สตาร์ทเกจวัดไฟ ชุดที่ 1	สตาร์ทและชุดเครื่องได้	☑	☑	☑	☑	☐	
- สตาร์ทหน้าม Batt.ชุดที่ 2	เครื่องยนต์สตาร์ทได้	☑	☑	☑	☑	☐	
- สตาร์ทเกจวัดไฟ ชุดที่ 2	สตาร์ทและชุดเครื่องได้	☑	☑	☑	☑	☐	
แรงดันน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์	6.7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	bar	
ผู้ตรวจสอบ							
ผู้ดูแลพนักงาน							

หมายเหตุ : การสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซลให้ทดสอบสตาร์ทหน้าม Batt. ทั้ง 2 ชุด / ชุดละ 2 ครั้ง / ครั้งที่ 1 สตาร์ทติดแล้วให้ดับเครื่องทันที เพื่อทดสอบลดสตาร์ทแบตเตอรี่ว่าติดกลับได้ (ถ้าดับเครื่องไม่ได้ให้รีบถอดขั้ว Batt. ทันที) /
ครั้งที่ 2 สตาร์ทหน้าไว้ 30 นาที (เพื่อชาร์จ Batt.)


โปรดใช้เครื่องหมาย √ ปกติ × ไม่ปกติ

	แบบฟอร์ม การตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบดับเพลิง (ปั๊มดับเพลิง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568	No. WSP-FS-SF01-03 Rev. 00 - 24 พ.ย. 66 Page 1 of 2

อุปกรณ์	ค่ามาตรฐาน	วันที่ทำการตรวจสอบ (ตรวจทุกวันพุธ เป็นเวลา 30 นาที)					หมายเหตุ
ระบบ Jockey Pump (Automatic Start = 9.3 bar/135 psi, Automatic Stop = 10 bar/145 psi)		5/11/68	12/11/68	19/11/68	26/11/68	3/12/68	
แรงดันไฟฟ้า	380-410 โวลต์	388 Volt	390 Volt	390 Volt	382 Volt	382 Volt	
การทำงานของปั๊ม	START (Automatic) - STOP (Automatic)	☑	☑	☑	☑	☑	
ตรวจสอบน้ำ Circulate	แรงดันน้ำถึงค่าที่กำหนด 10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	
ระบบปั๊มเจอคอคีย์ไฟฟ้า (Automatic Start = 8.9 bar/130 psi , Manual Stop)							
แรงดันไฟฟ้า	380-410 โวลต์	380 Volt	380 Volt	390 Volt	380 Volt	380 Volt	
การทำงานของปั๊ม	START (Automatic) - STOP (Manual)	☑	☑	☑	☑	☑	
ตรวจสอบน้ำ Circulate	แรงดันน้ำถึงค่าที่กำหนด 10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	
ระบบปั๊มเครื่องยนต์ดีเซล (Automatic Start = 8.6 bar/125 psi , Manual Stop)							
แรงดันไฟฟ้า Batt.ชุดที่ 1	22-25VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	
แรงดันไฟฟ้า Batt.ชุดที่ 2	22-25VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง Batt.ชุดที่ 1	ไม่ต่ำกว่าระดับ L	☑ L ☐	☑ L ☐	☑ L ☐	☑ L ☐	☑ L ☐	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง Batt.ชุดที่ 2	ที่จุดกลางตัววัดระดับ	☑ L ☐	☑ L ☐	☑ L ☐	☑ L ☐	☑ L ☐	
ระดับน้ำในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	450 ลิตร	450 ลิตร	450 ลิตร	450 ลิตร	450 ลิตร	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	เต็มหม้อน้ำ	☑	☑	☑	☑	☑	
ระดับน้ำมันเครื่อง	ที่จุดกลางตัววัดระดับ	☑ L ☐	☑ L ☐	☑ L ☐	☑ L ☐	☑ L ☐	
สตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล	ระยะเวลาสตาร์ทเครื่อง	14.00 - 14.30	14.00 - 14.30	14.00 - 14.30	14.00 - 14.30	14.00 - 14.30	
- สตาร์ทหน้าม Batt.ชุดที่ 1	เครื่องยนต์สตาร์ทได้	☑	☑	☑	☑	☑	
- สตาร์ทเกจวัดไฟ ชุดที่ 1	สตาร์ทและชุดเครื่องได้	☑	☑	☑	☑	☑	
- สตาร์ทหน้าม Batt.ชุดที่ 2	เครื่องยนต์สตาร์ทได้	☑	☑	☑	☑	☑	
- สตาร์ทเกจวัดไฟ ชุดที่ 2	สตาร์ทและชุดเครื่องได้	☑	☑	☑	☑	☑	
แรงดันน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์	6.7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	
ผู้ตรวจสอบ							
ผู้ดูแลพนักงาน							

หมายเหตุ : การสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซลให้ทดสอบสตาร์ทหน้าม Batt. ทั้ง 2 ชุด / ชุดละ 2 ครั้ง / ครั้งที่ 1 สตาร์ทติดแล้วให้ดับเครื่องทันที เพื่อทดสอบลดสตาร์ทแบตเตอรี่ว่าติดกลับได้ (ถ้าดับเครื่องไม่ได้ให้รีบถอดขั้ว Batt. ทันที) /
ครั้งที่ 2 สตาร์ทหน้าไว้ 30 นาที (เพื่อชาร์จ Batt.)

โปรดใช้เครื่องหมาย √ ปกติ × ไม่ปกติ



แบบฟอร์ม การตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบดับเพลิง

(ปั๊มดับเพลิง)

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568


No. WSP-FS-SF01-01
Rev. 00 - 24 ธ.ค. 66
Page 1 of 1


อุปกรณ์	ค่ามาตรฐาน	วันที่ทำการตรวจสอบ(ตรวจทุกวันพุธ เวียนวน 30 นาที)					หมายเหตุ
ระบบ Jockey Pump (Automatic Start - 9.3 bar/135 psi, Automatic Stop - 10.3 bar/149 psi)		3 / 12 / 68	10 / 12 / 68	17 / 12 / 68	24 / 12 / 68	... / ... / ...	
แรงดันไฟเข้า	380-410 โวลต์	395 Volt	395 Volt	380 Volt	395 Volt	Volt	
สถานะการทำงานของปั๊ม	START (Automatic) - STOP (Automatic)	☑	☑	☑	☑	☐	
แรงดันน้ำ (Circulate)	แรงดันน้ำที่ถึงสำหรับสำรองที่ 10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	bar	
ระบบปั๊มดีเซลอัตโนมัติ (Automatic Start - 8.9 bar/130 psi , Manual Stop)							
แรงดันไฟเข้า	380-410 โวลต์	395 Volt	395 Volt	395 Volt	395 Volt	Volt	
สถานะการทำงานของปั๊ม	START (Automatic) - STOP (Manual)	☑	☑	☑	☑	☐	
แรงดันน้ำ (Circulate)	แรงดันน้ำที่ถึงสำหรับสำรองที่ 10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	bar	
ระบบปั๊มดีเซลอัตโนมัติ (Automatic Start - 8.6 bar/125 psi , Manual Stop)							
แรงดันไฟเข้า Battery ชุดที่ 1	22-25VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	VDC	
แรงดันไฟเข้า Battery ชุดที่ 2	22-25VDC	24 VDC	25 VDC	24 VDC	24 VDC	VDC	
ระดับน้ำยาเย็น Battery ชุดที่ 1	ไม่ต่ำกว่าระดับ L	☐ ☑ ☐	☐ ☑ ☐	☐ ☑ ☐	☐ ☑ ☐	☐ ☑ ☐	
ระดับน้ำยาเย็น Battery ชุดที่ 2	อยู่ตามช่วงที่ระดับ	☐ ☑ ☐	☐ ☑ ☐	☐ ☑ ☐	☐ ☑ ☐	☐ ☑ ☐	
ระดับน้ำมันดีเซลในถัง	ไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1,020 ลิตร	1,020 ลิตร	1,020 ลิตร	1,020 ลิตร	ลิตร	
ระดับน้ำหล่อเย็น	เต็มหม้อน้ำ	☑	☑	☑	☑	☐	
ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ตามช่วงระดับ	☐ ☑ ☐	☐ ☑ ☐	☐ ☑ ☐	☐ ☑ ☐	☐ ☑ ☐	
ชุดควบคุมการสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล	ระดับน้ำยาหล่อเย็น						
- สตาร์ทด้วย Battery ชุดที่ 1	เครื่องสตาร์ทได้	☑	☑	☑	☑	☐	
- สตาร์ทด้วย Battery ชุดที่ 1	สตาร์ทและหยุดเครื่องได้	☑	☑	☑	☑	☐	
- สตาร์ทด้วย Battery ชุดที่ 2	เครื่องสตาร์ทได้	☑	☑	☑	☑	☐	
- สตาร์ทด้วย Battery ชุดที่ 2	สตาร์ทและหยุดเครื่องได้	☑	☑	☑	☑	☐	
แรงดันน้ำในท่อเมื่อเริ่มทำงาน	6.7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	bar	
ผู้ตรวจสอบ							
ผู้ทบทวน							


หมายเหตุ : การสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าสำรอง Batt. ทั้ง 2 ชุด / ชุดละ 2 ก้อน / ก้อน 1 สตาร์ทด้วยตัวเครื่องยนต์ดีเซล (ปั๊มดับเพลิงไม่ได้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ Batt. พัมกี) /


ครั้งที่ 2 สตาร์ทตั้งไว้ 30 วินาที (เพื่อประหยัด Batt.)


ใช้เครื่องหมาย √ แทน ☑ ☐ แทน ✕ ไม่ได้ใช้

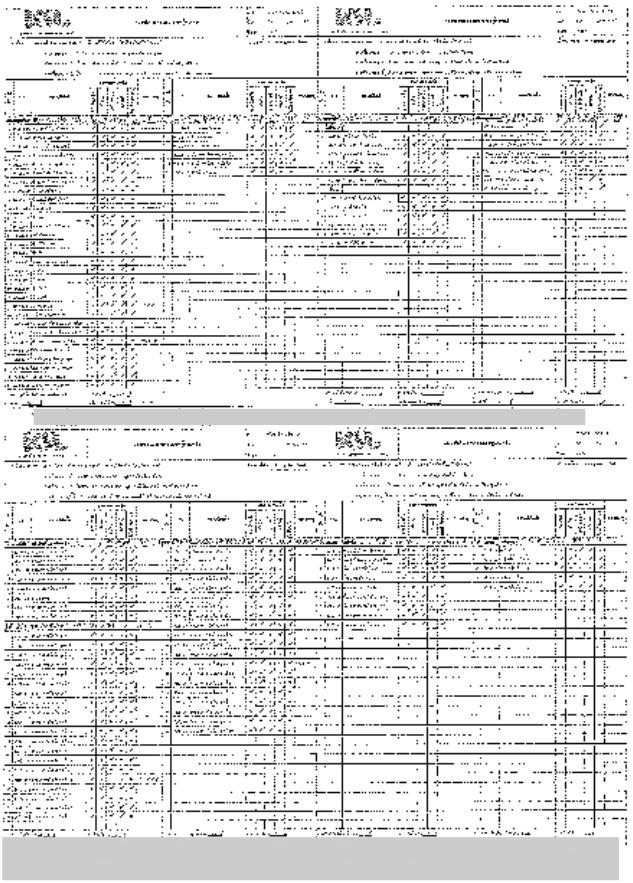


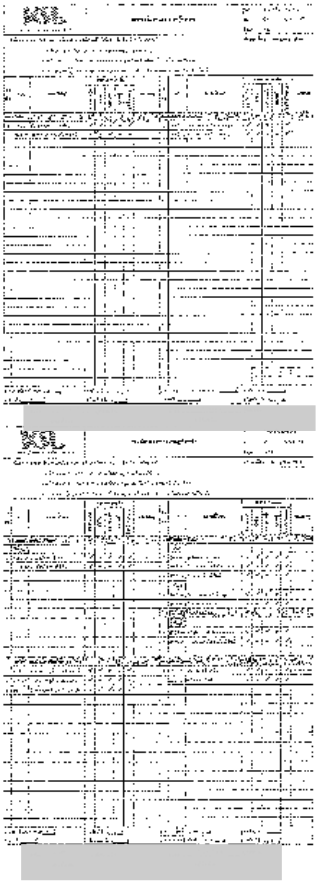


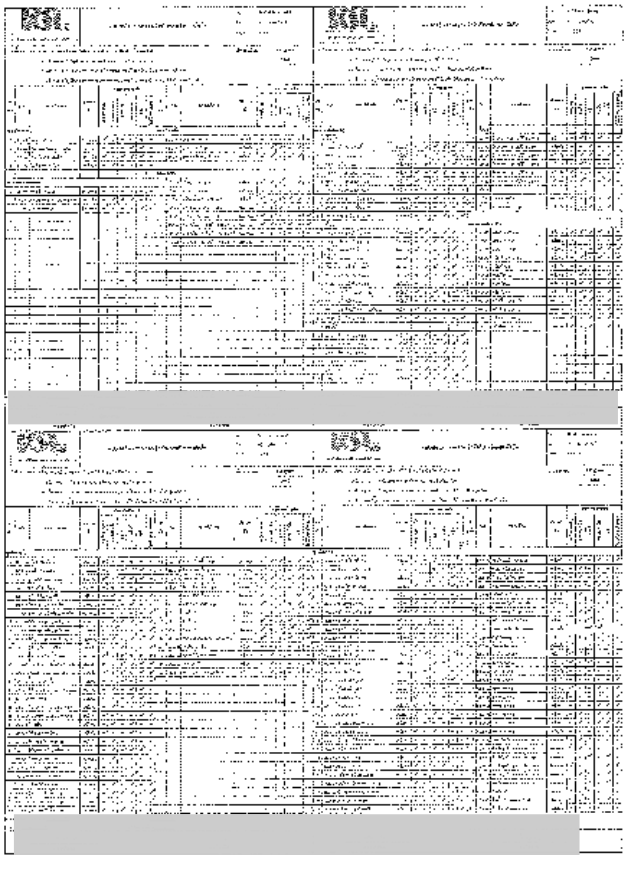


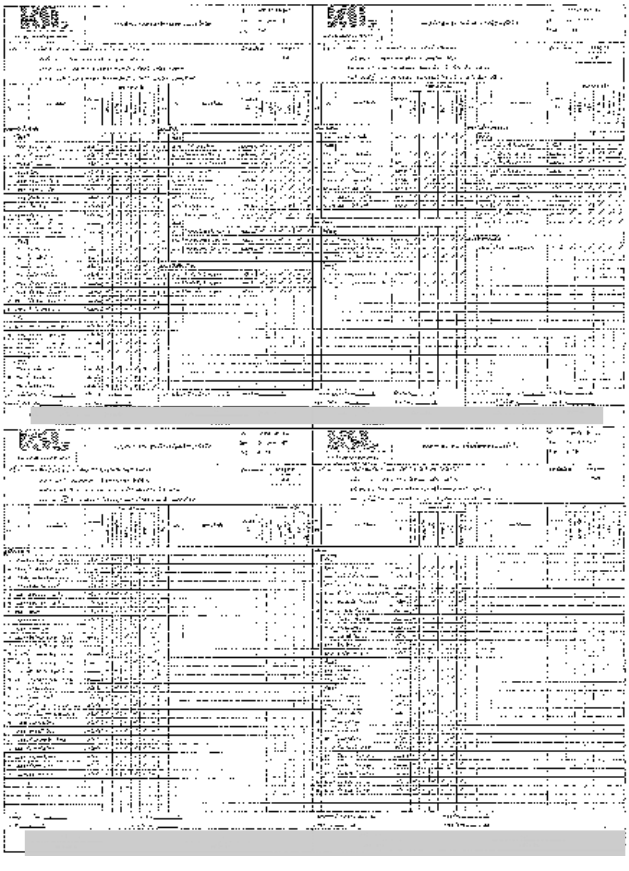


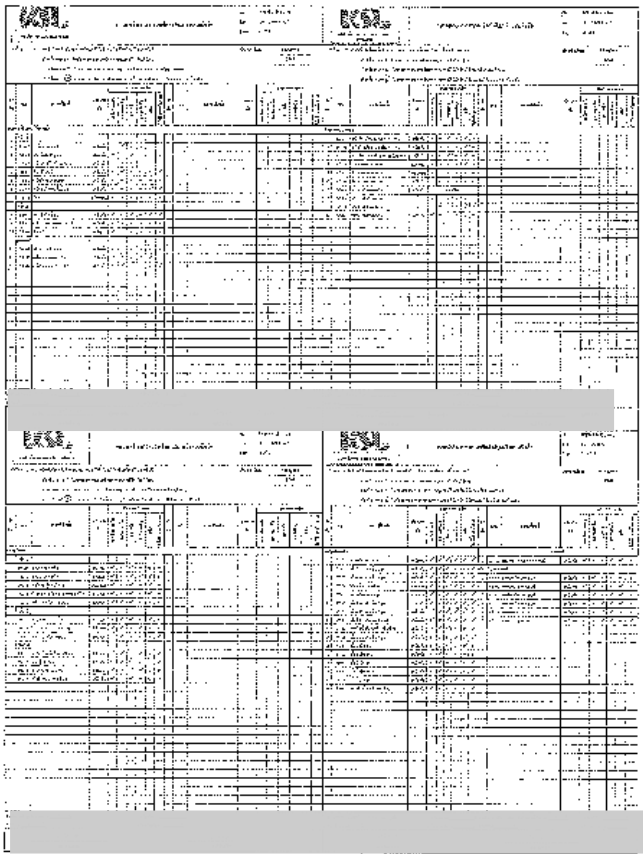


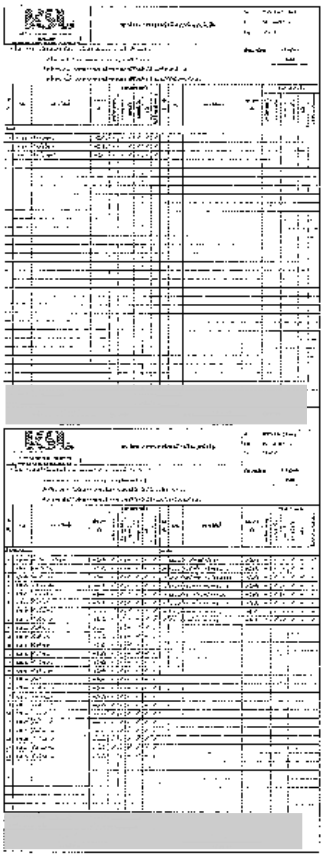


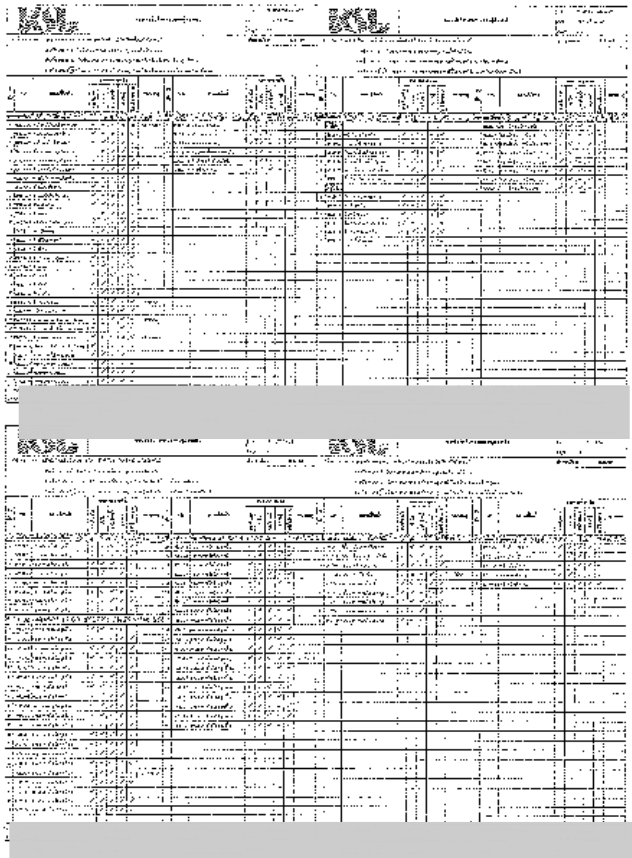


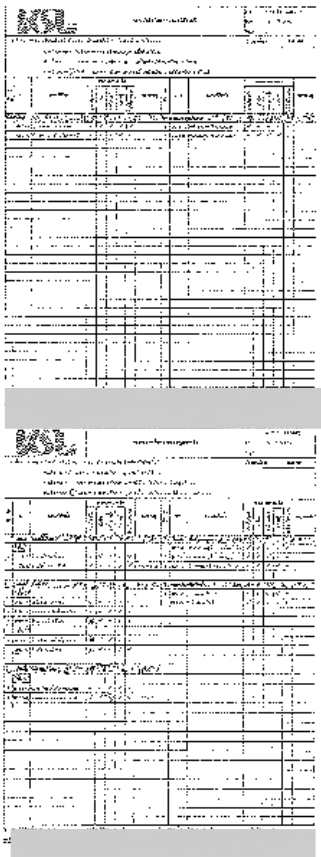


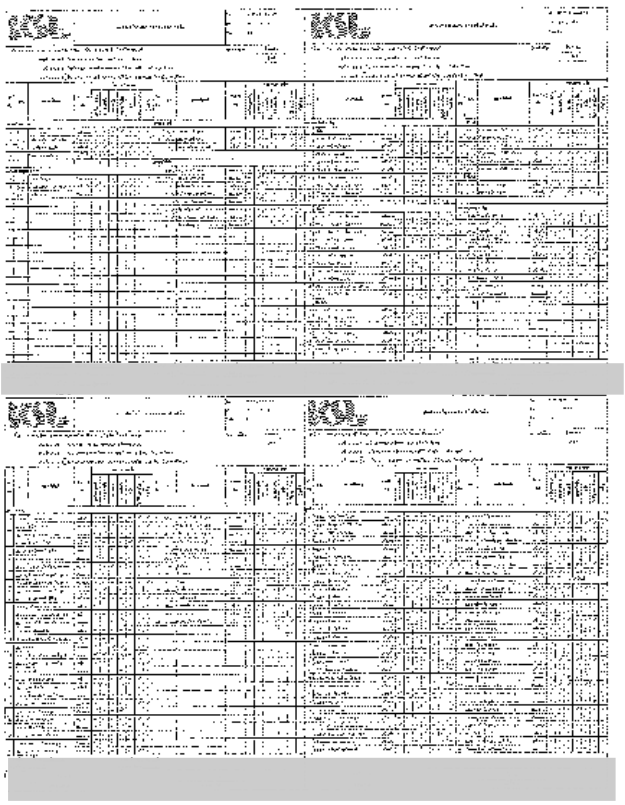


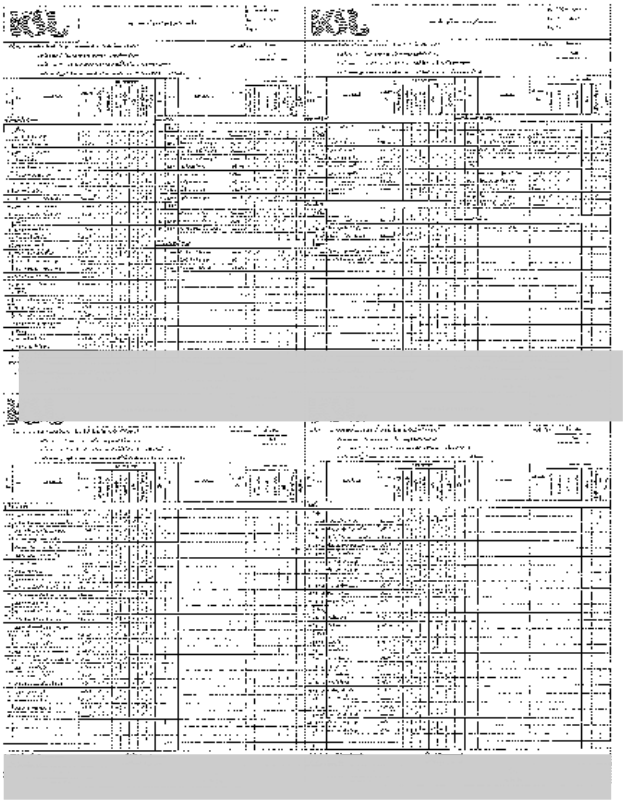


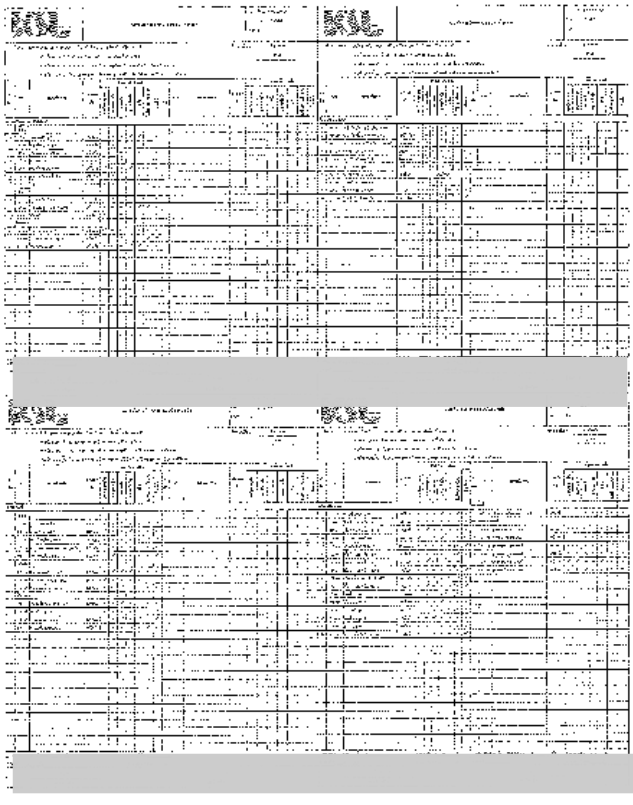


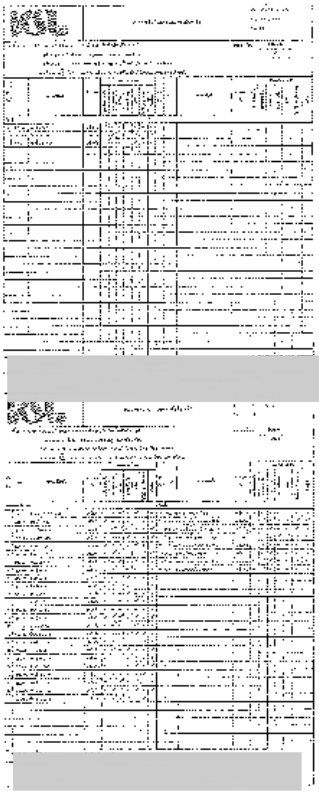


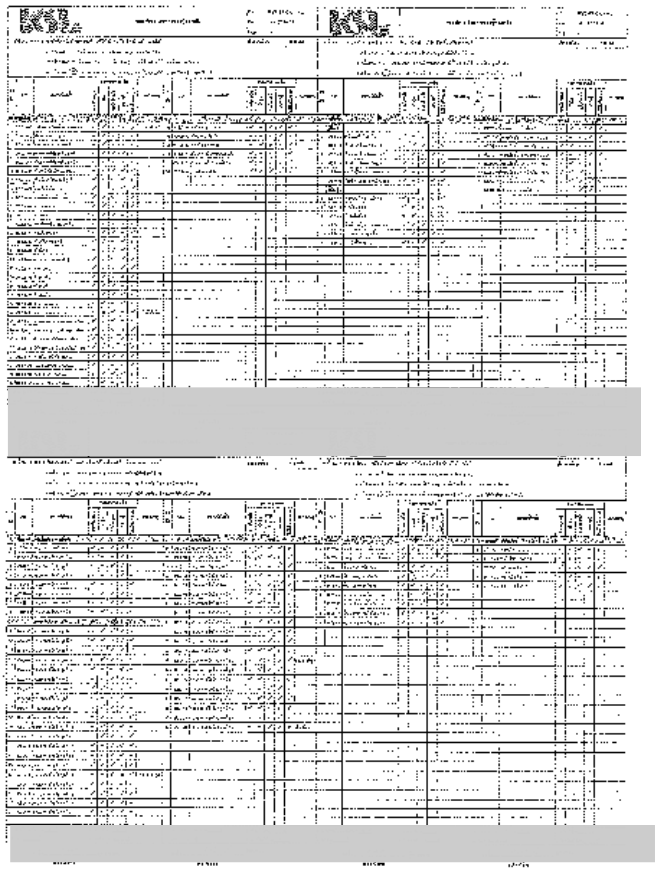


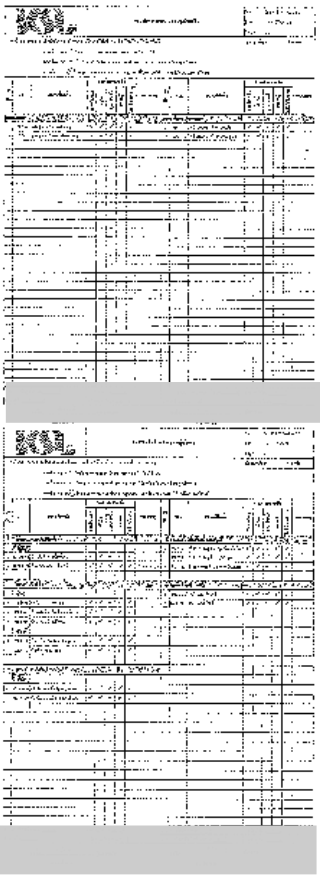


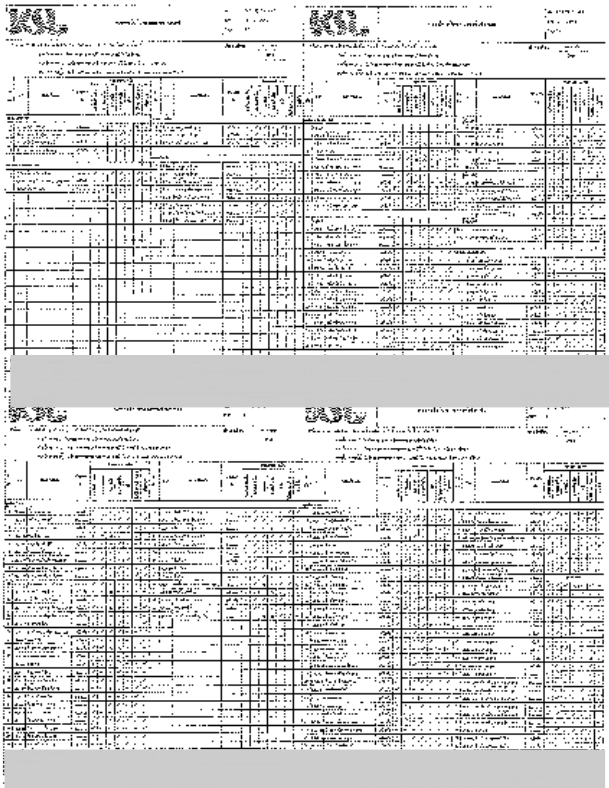


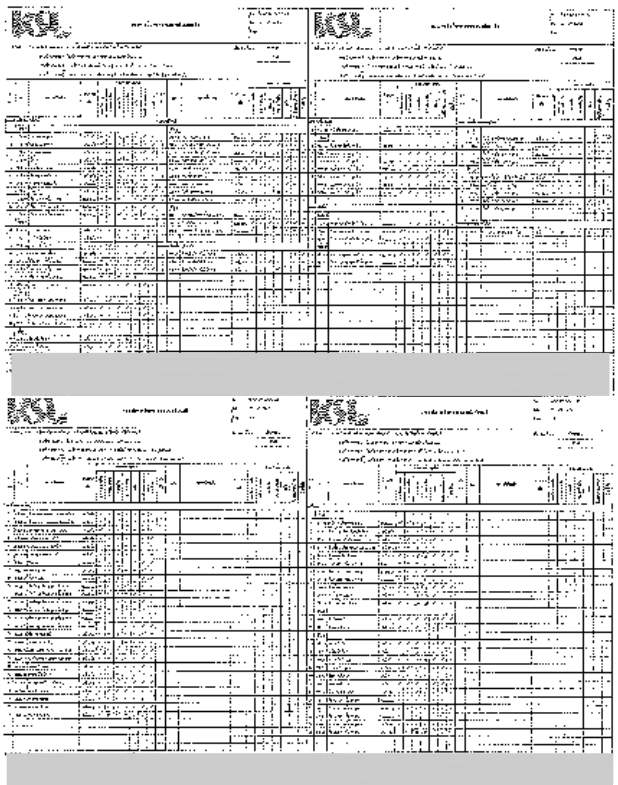


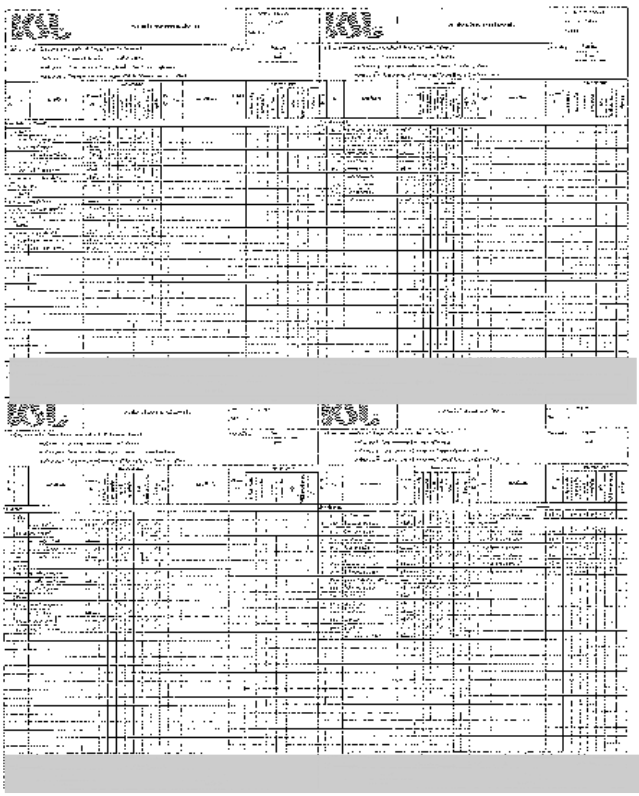


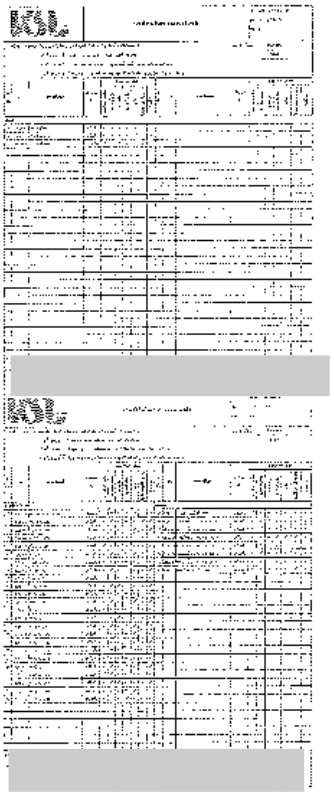


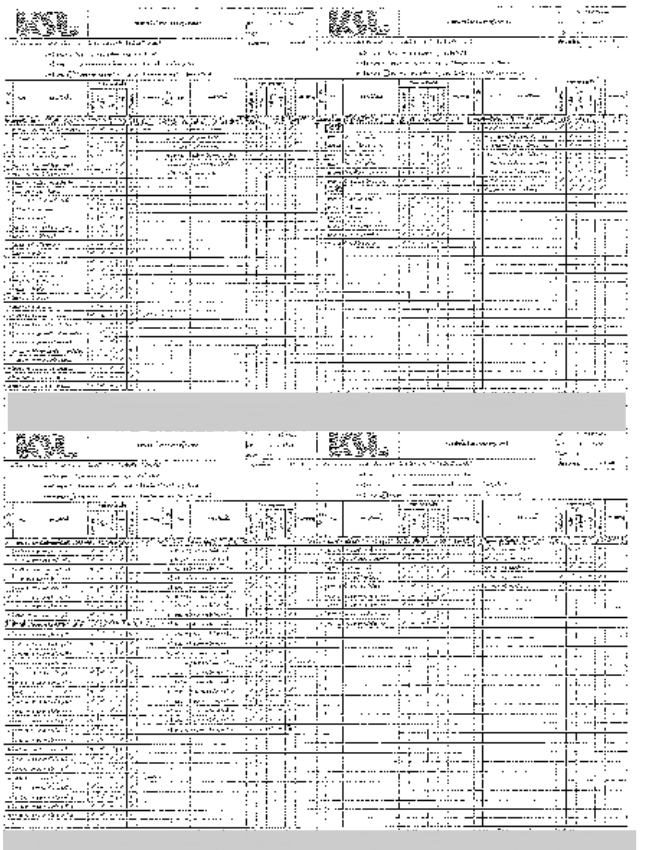


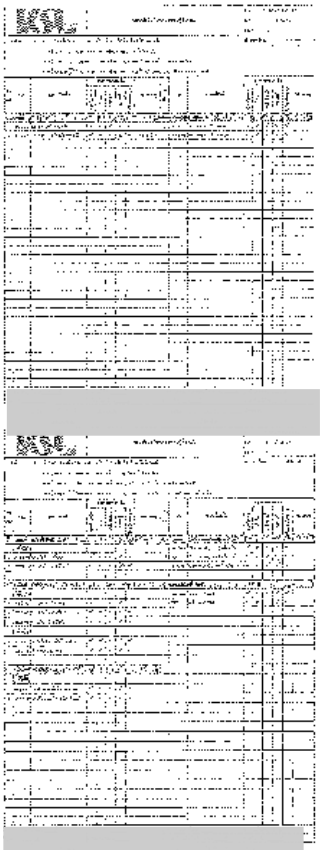


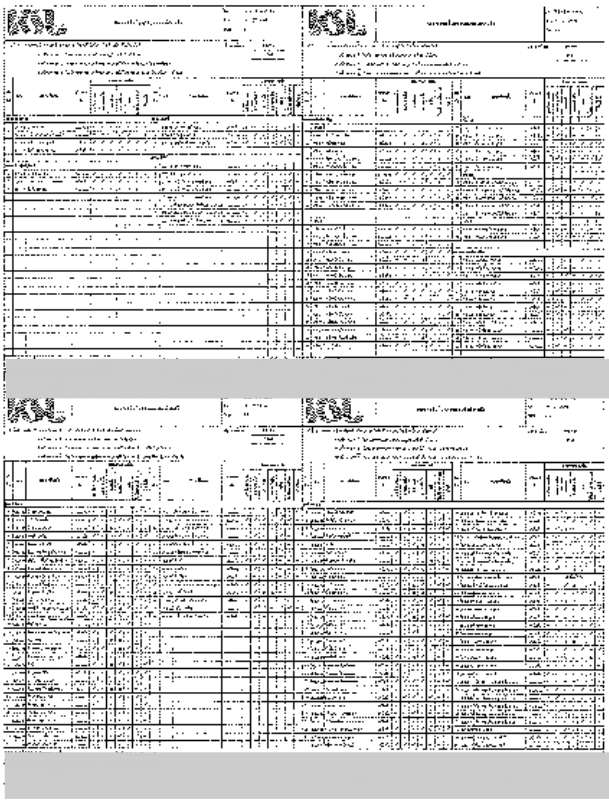


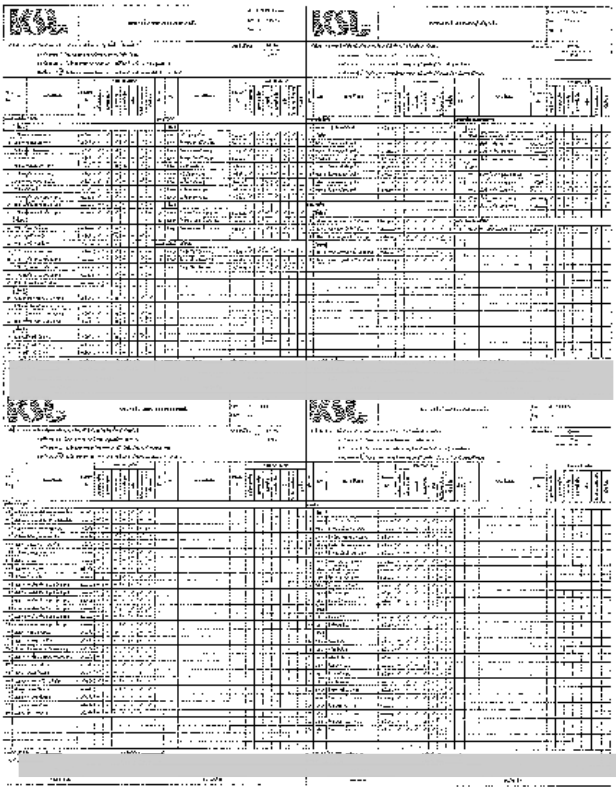


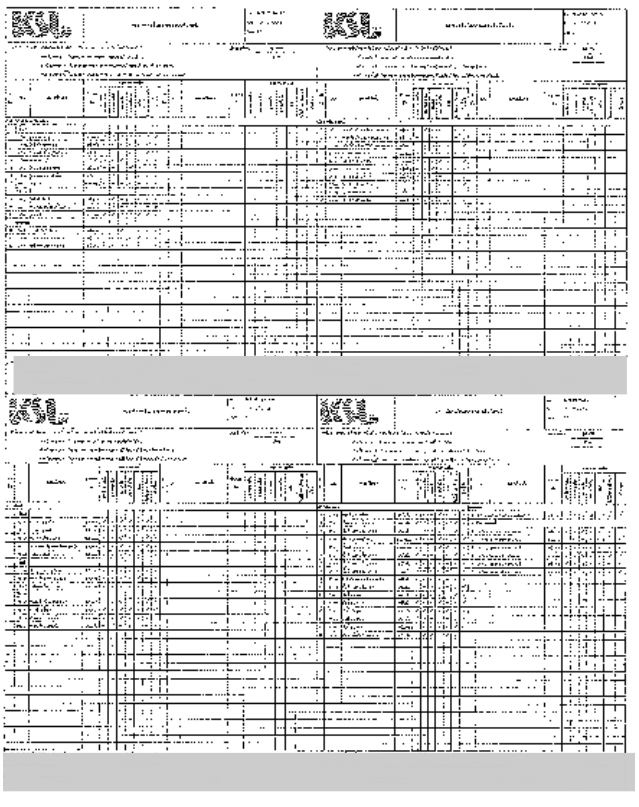


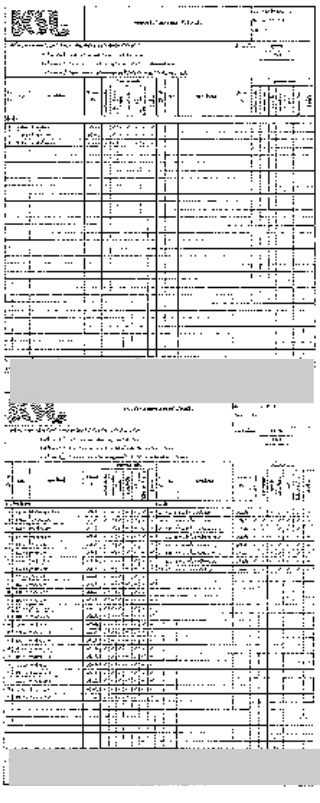


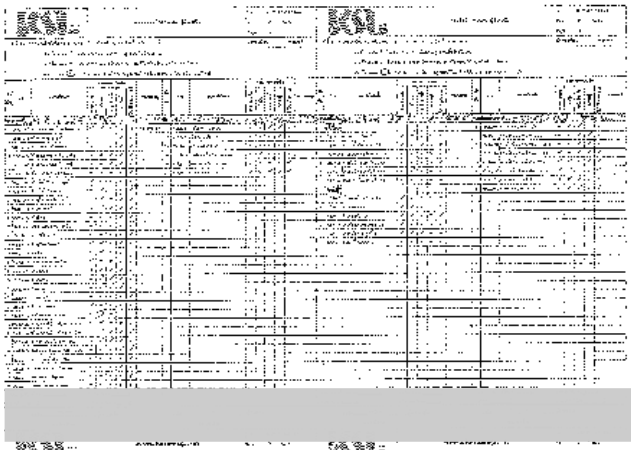


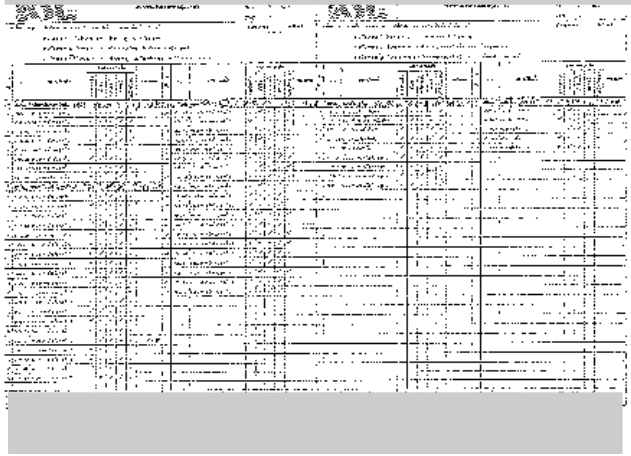


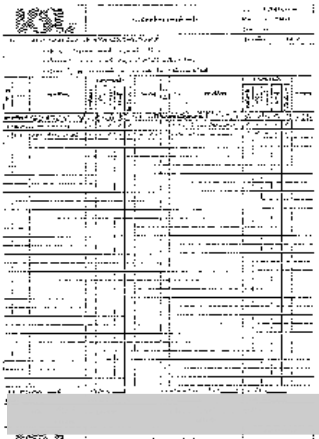


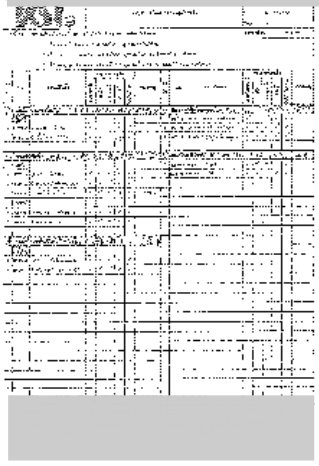


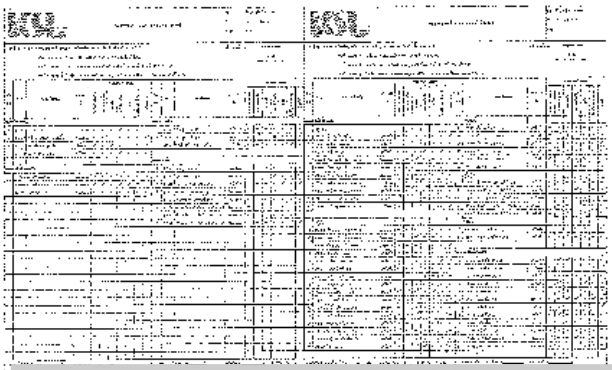


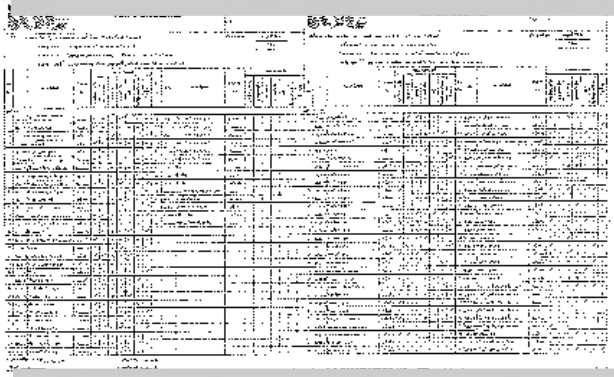


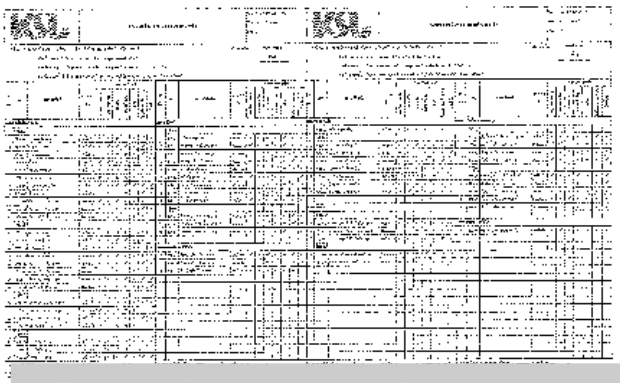


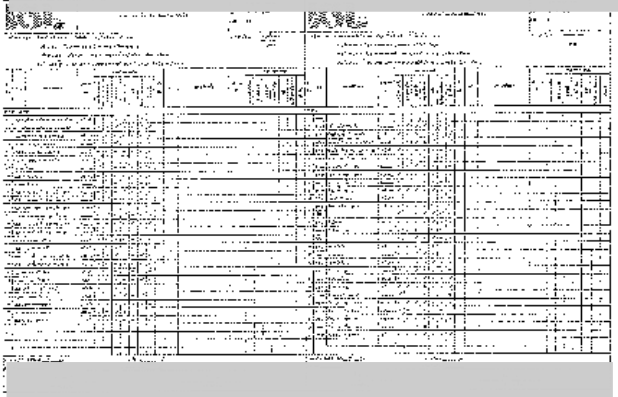


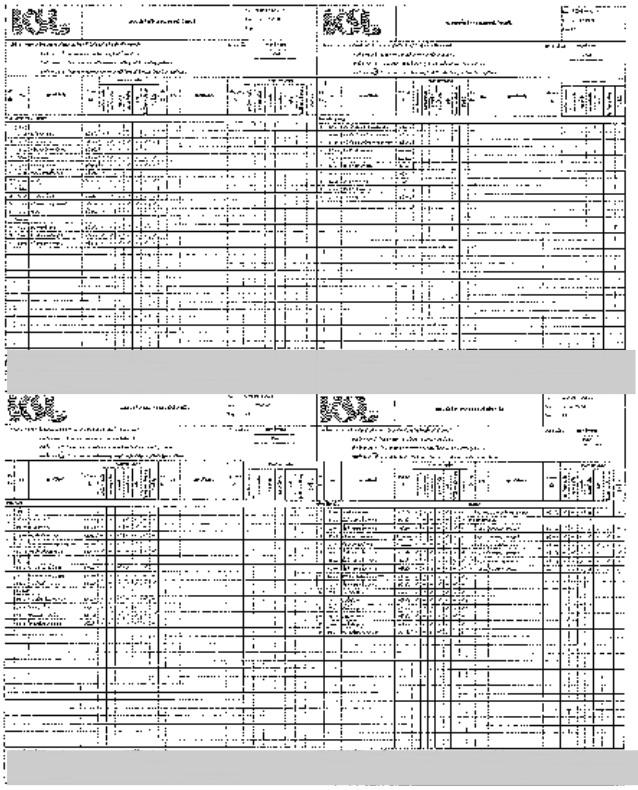


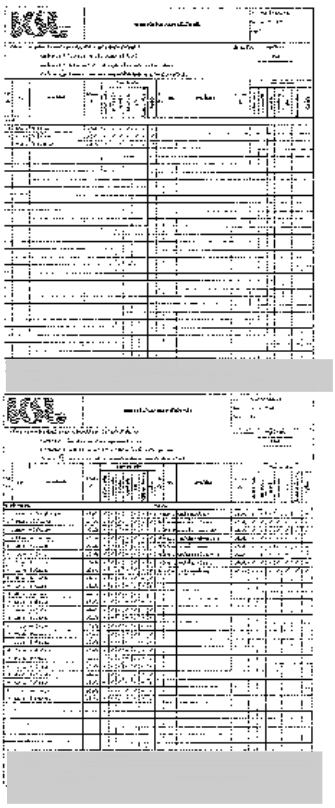


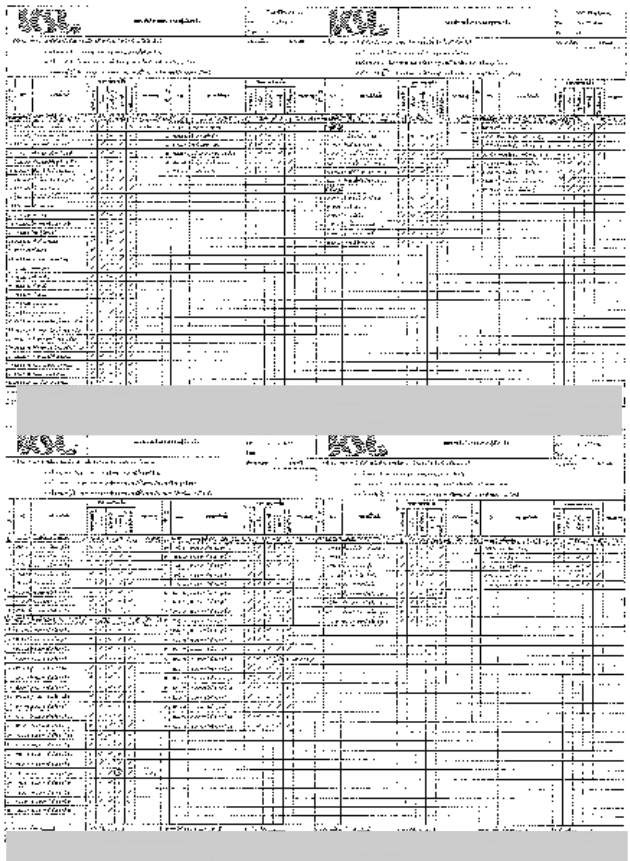


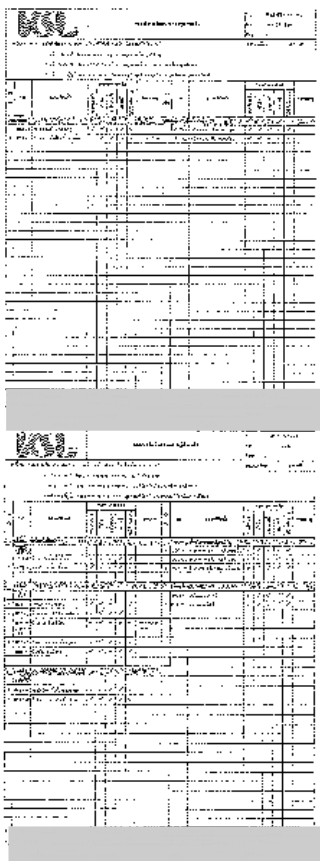

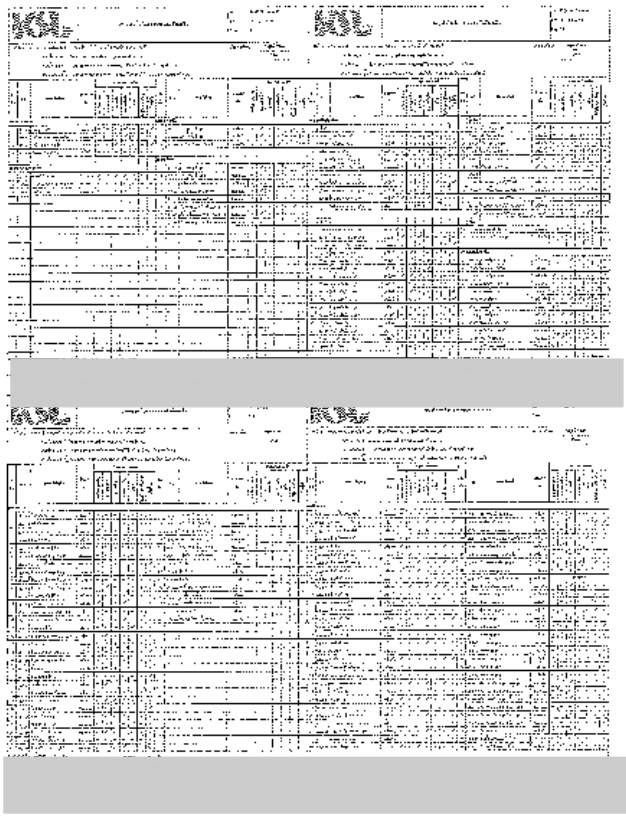

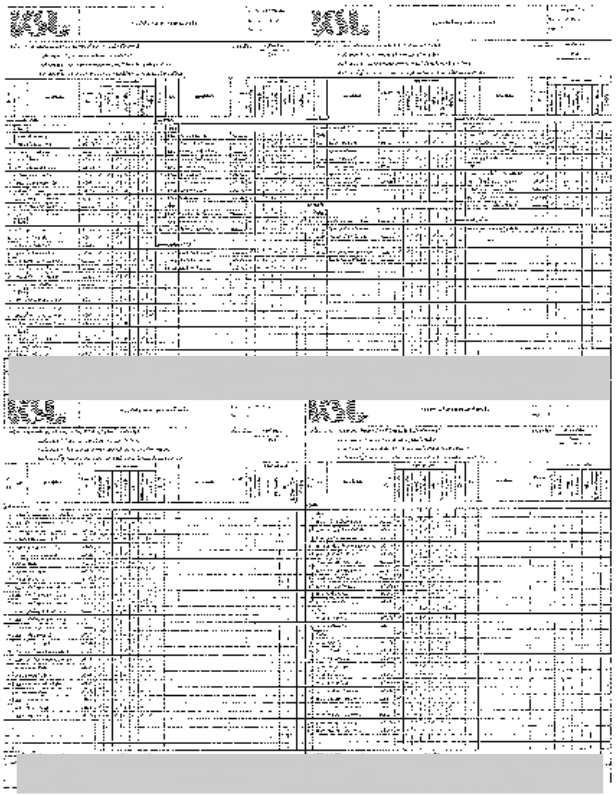

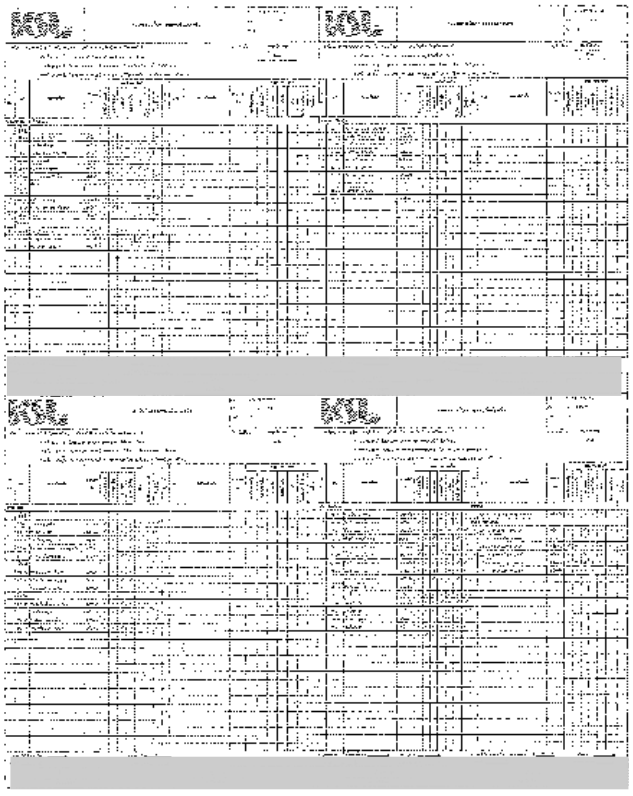


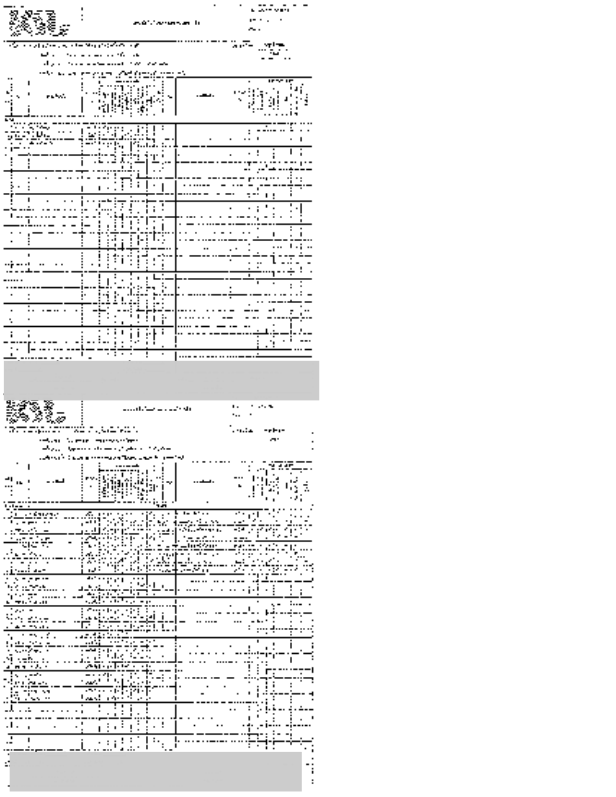

ภาคผนวก 45ก

แผนผังการติดตั้งถังดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ



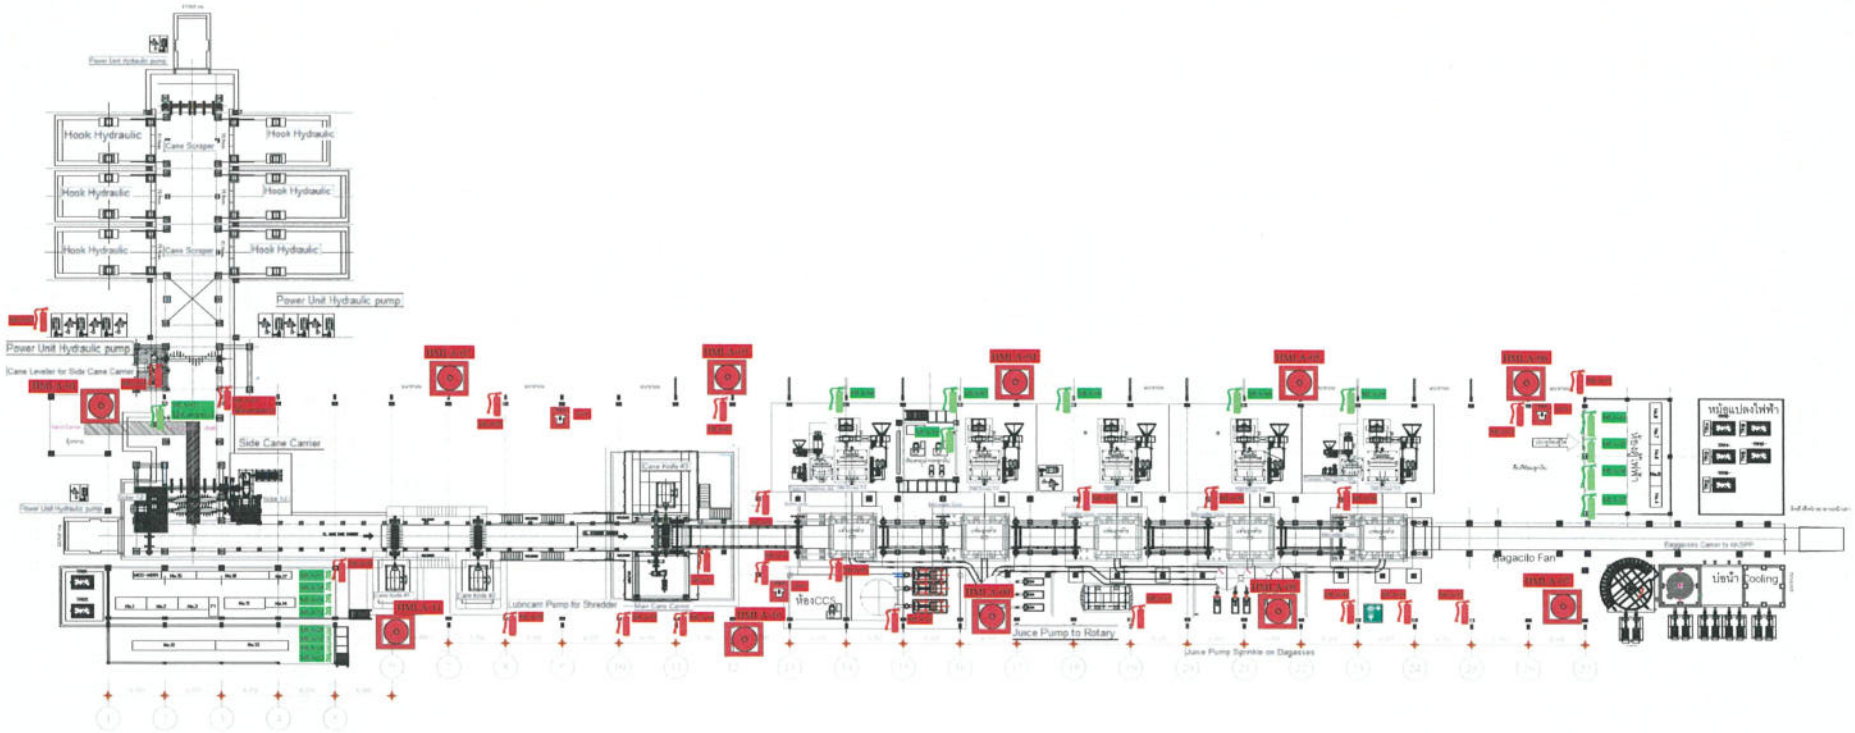

ลูกหีบราง A

จุดล้างตาฉุกเฉิน

ท่อเมนดับเพลิง


ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง

ปุ่มกด สัญญาณ

ถังดับเพลิงชนิด CO2

ถังดับเพลิงชนิด Halotrion

ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

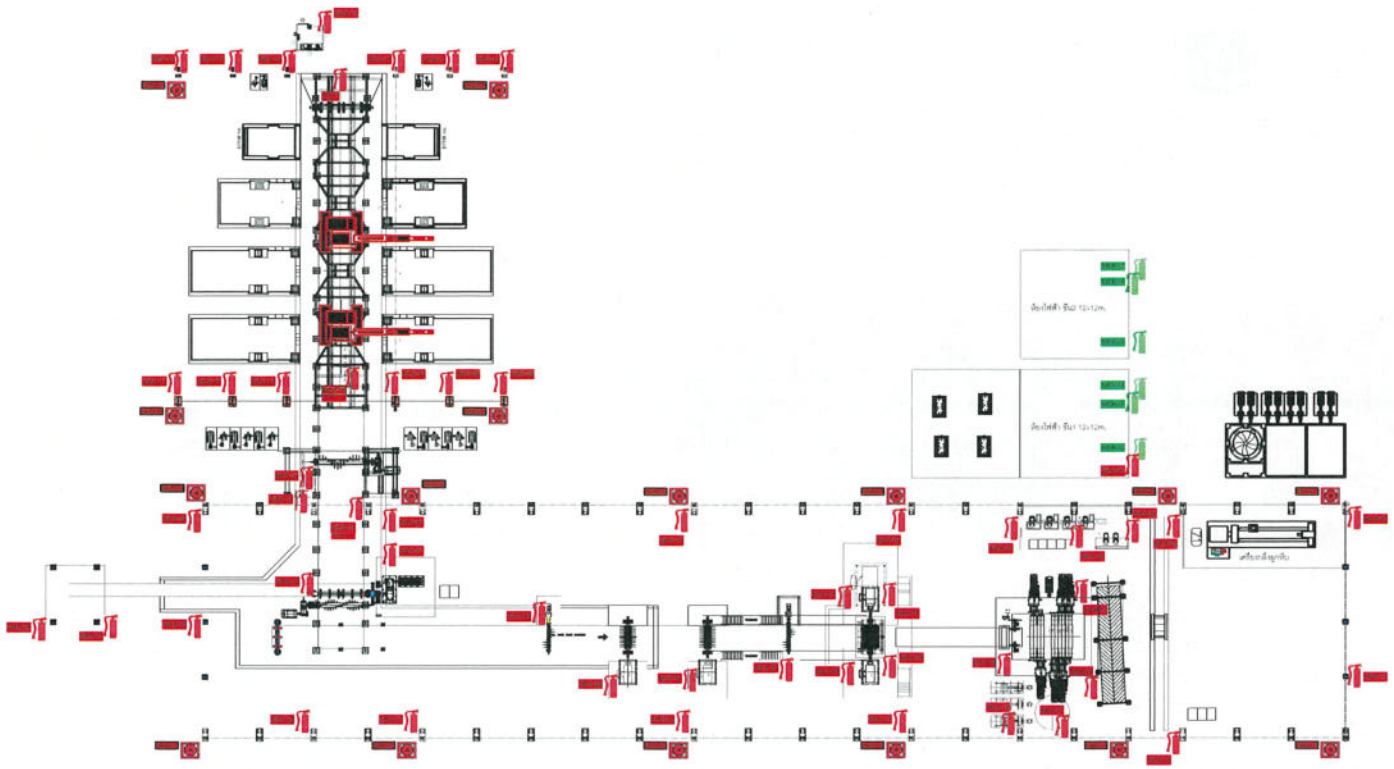

ท่อเมนดับเพลิง

ถังดับเพลิงชนิด CO2


ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง

ถังดับเพลิงชนิด Halotrion

ปุ่มกด สัญญาณ

ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

รางB1

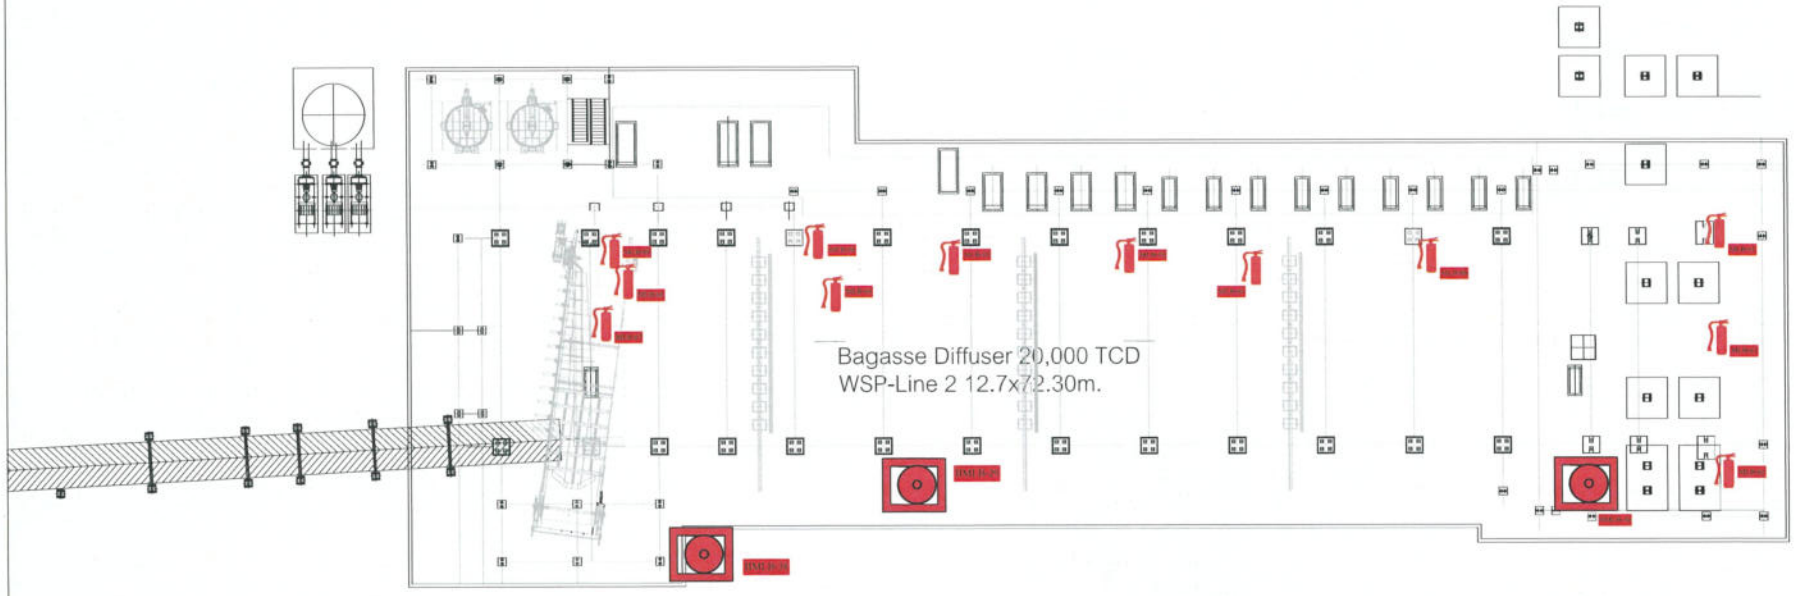

Diffuser

ท่อแมนดับเพลิง


ถังดับเพลิงชนิด CO2

ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง

ถังดับเพลิงชนิด Halotrion

ปุ่มกด สัญญาณ

ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

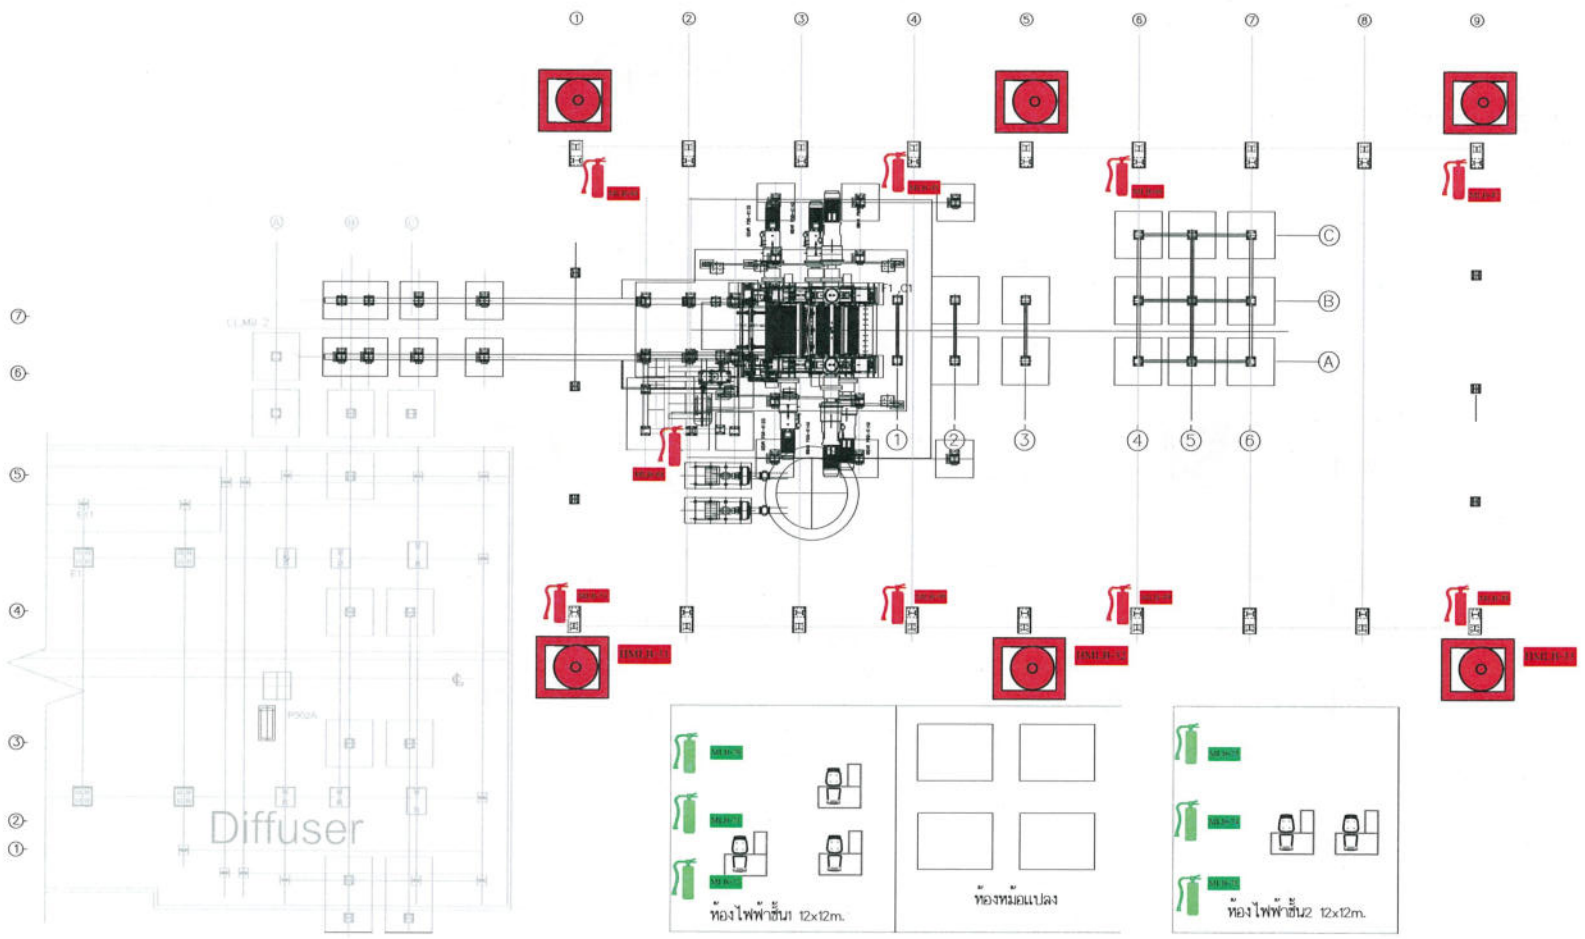

ลูกหีบราง B2

ท่อเมนดับเพลิง


ถังดับเพลิงชนิด CO2

ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง


ถังดับเพลิงชนิด Halotrion

ปุ่มกด สัญญาณ

ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

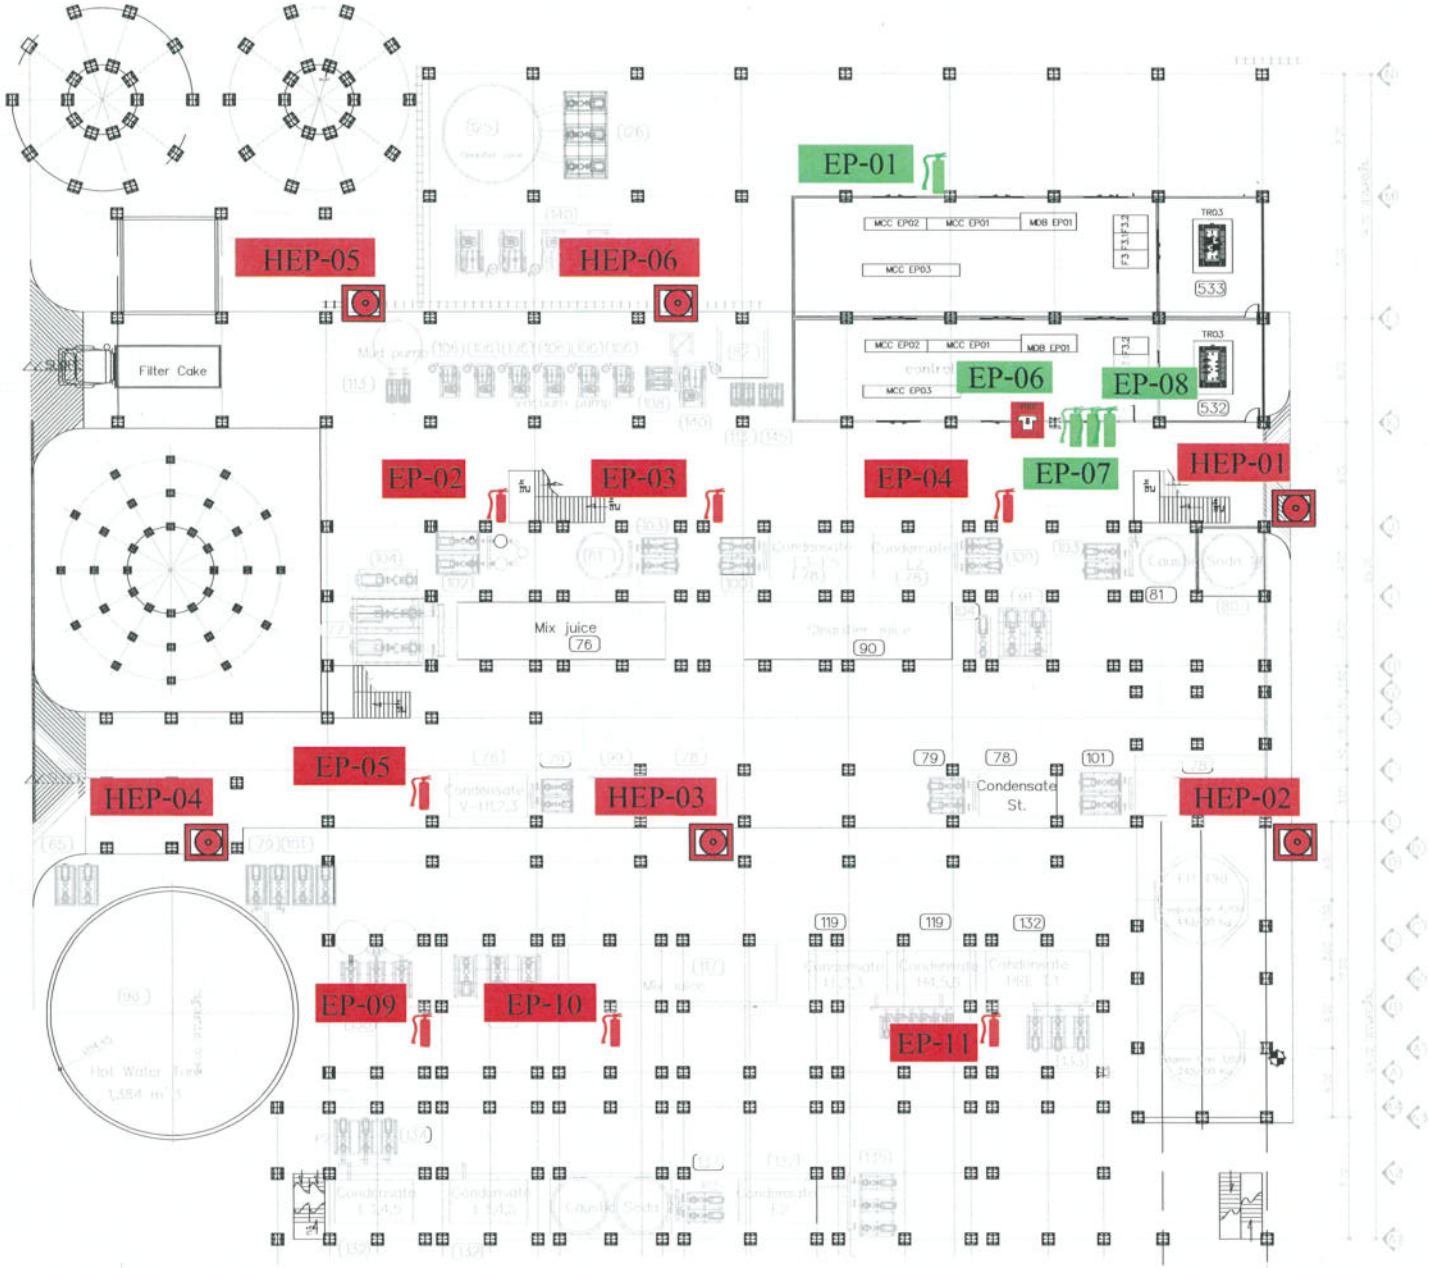


อาคารหมอตมชั้น 1

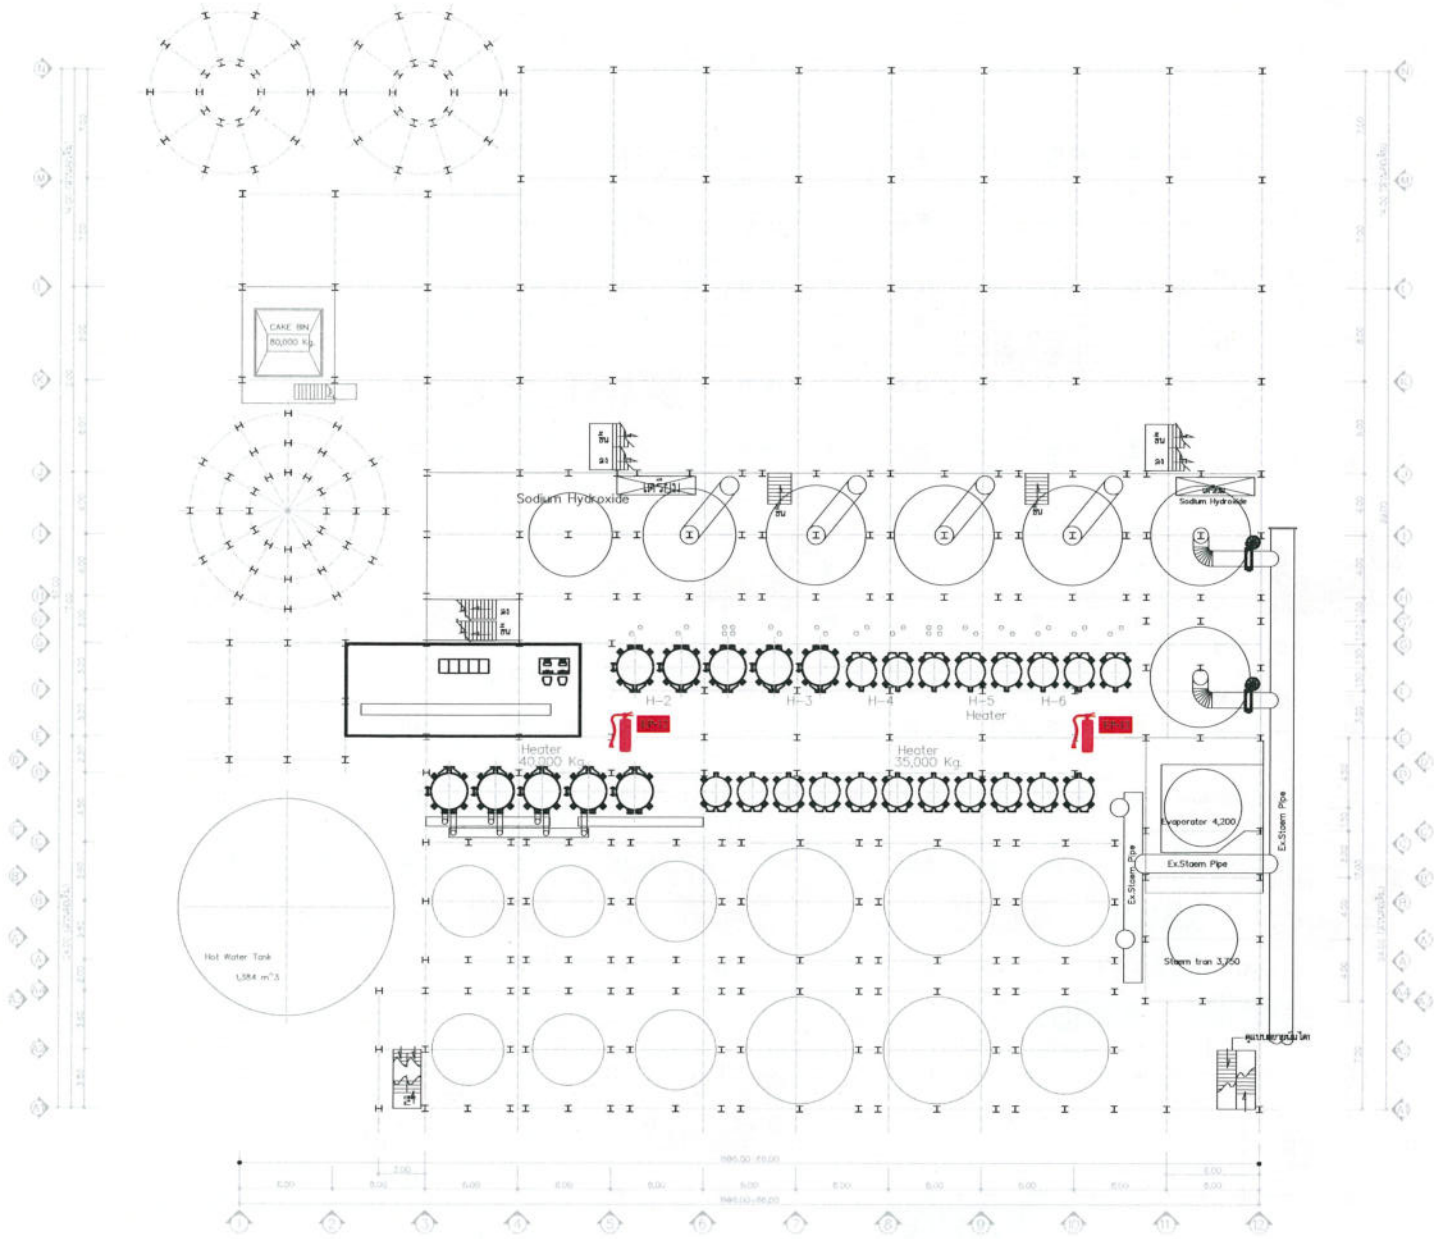


อาคารหมายเลขชั้น 2

ท่อแมนดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ปุ่มกด สัญญาณ
ถังดับเพลิงชนิด CO2
ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

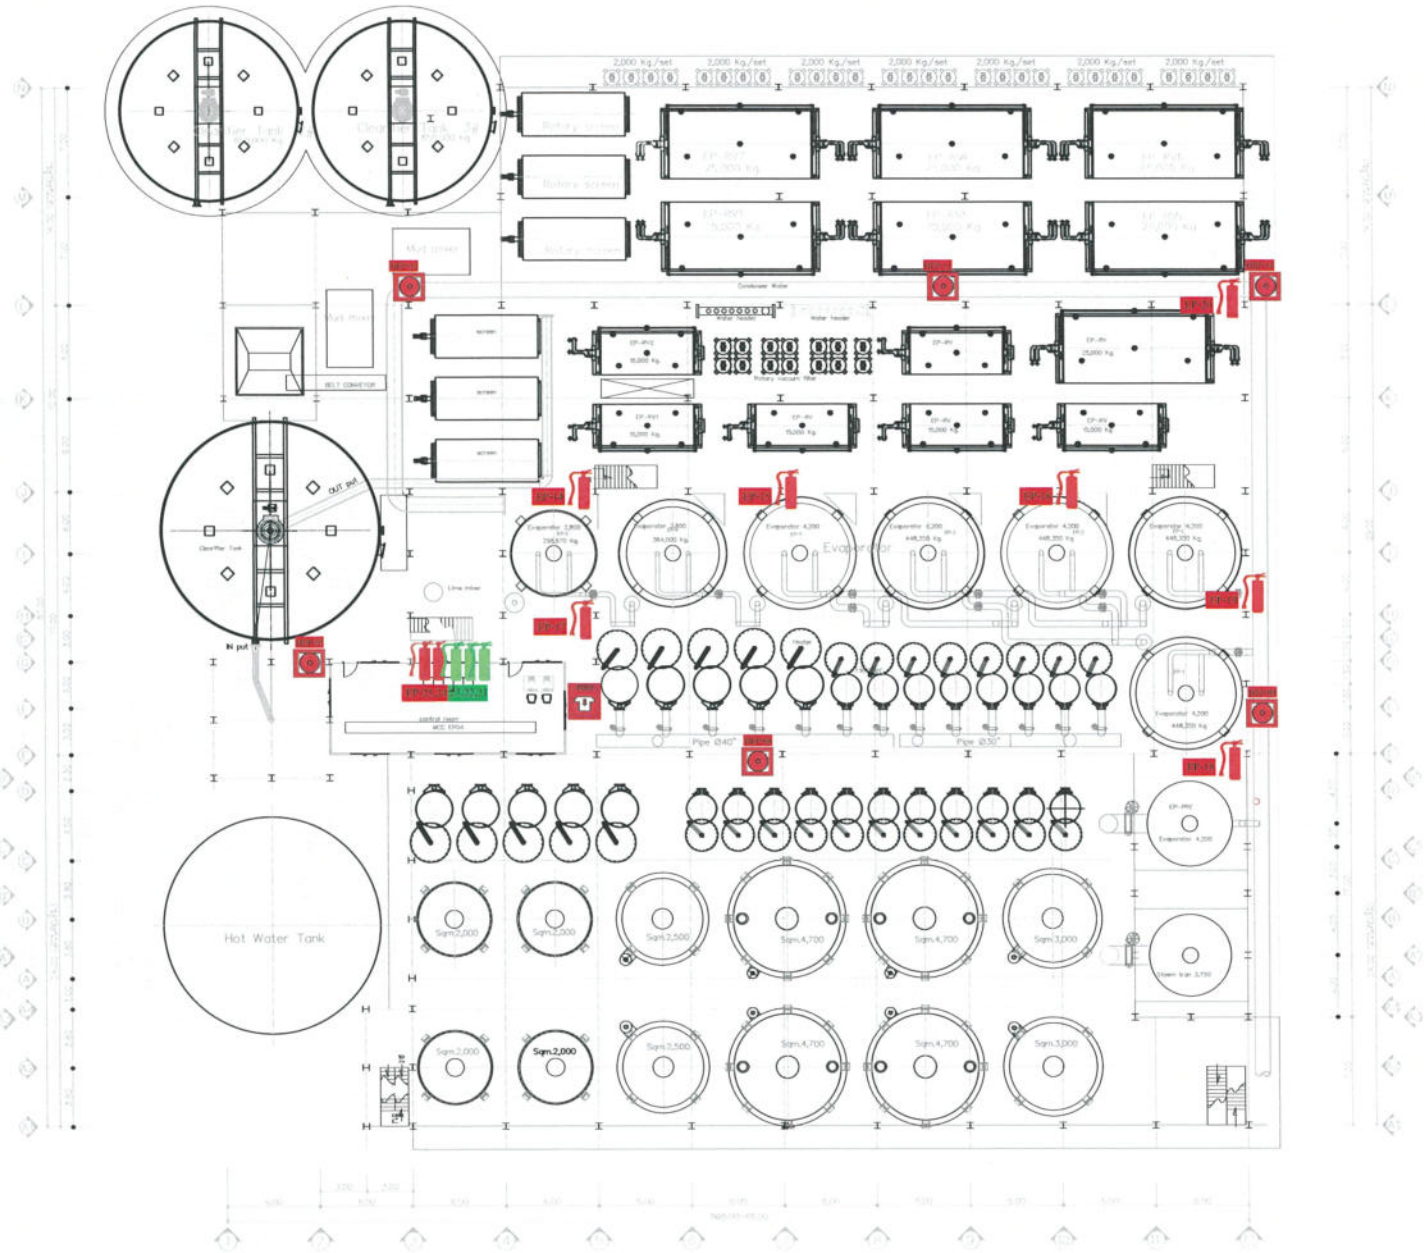


อาคารหมอตมชั้น 3

ท่อแมนดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ปุ่มกด สัญญาณ
ถังดับเพลิงชนิด CO2
ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

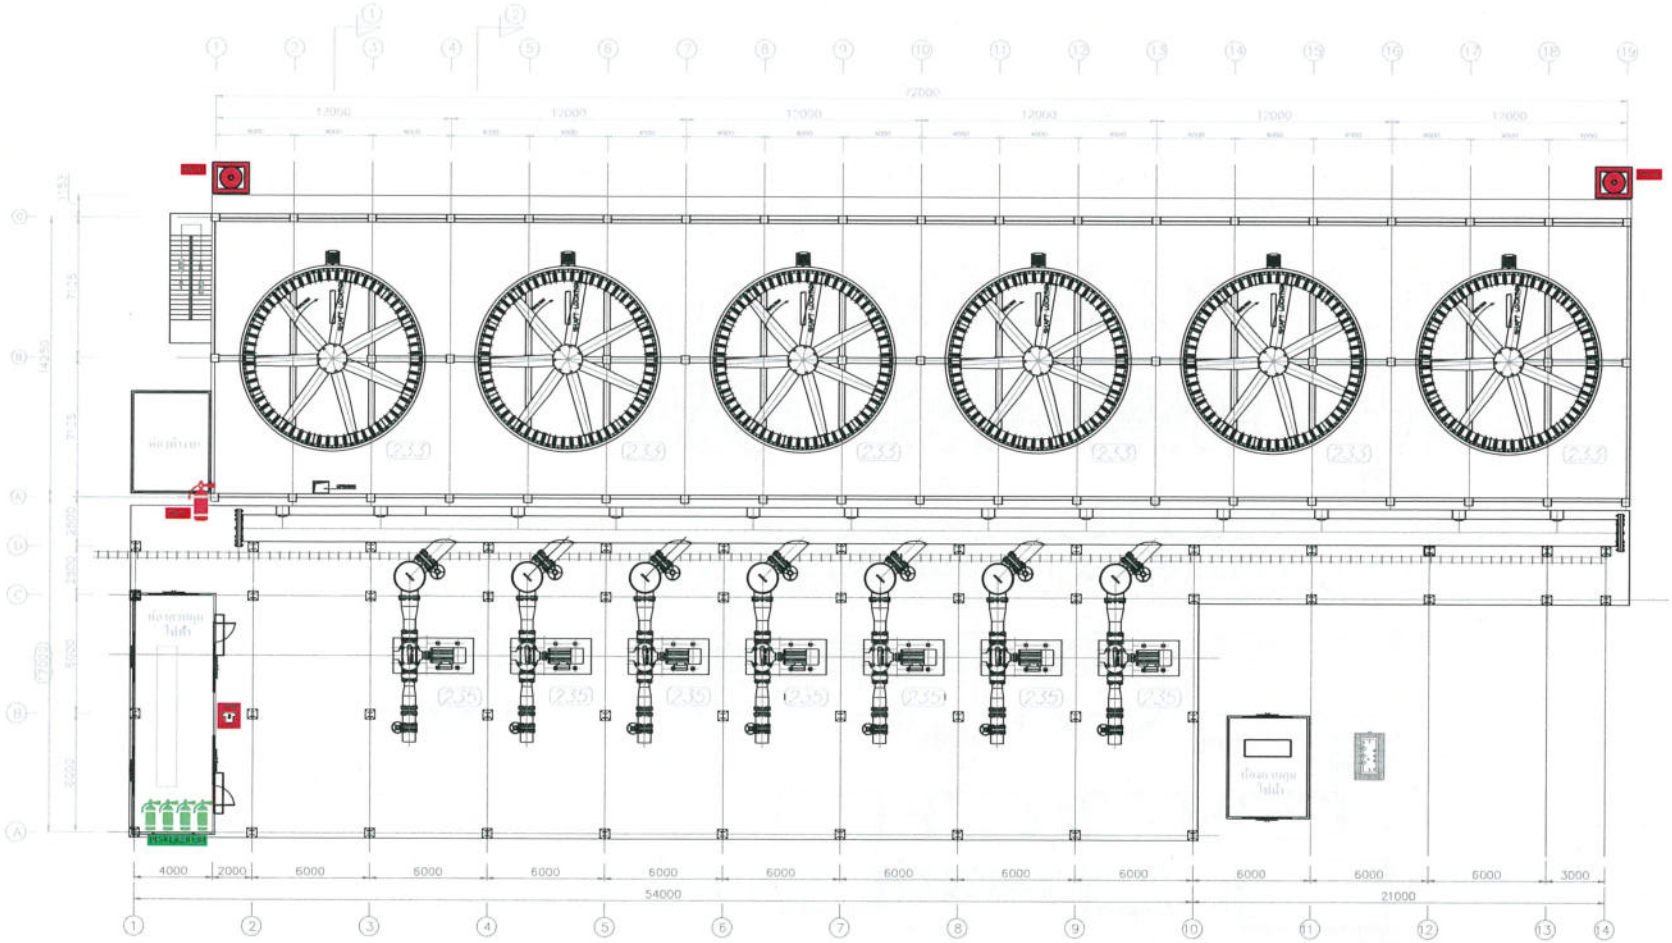

อาคารปั๊มน้ำ 1

- จุดล้างตาฉุกเฉิน
- ท่อแมนดับเพลิง
- ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
- ปุ่มกด สัญญาณ
- ถังดับเพลิงชนิด CO2
- ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
- ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

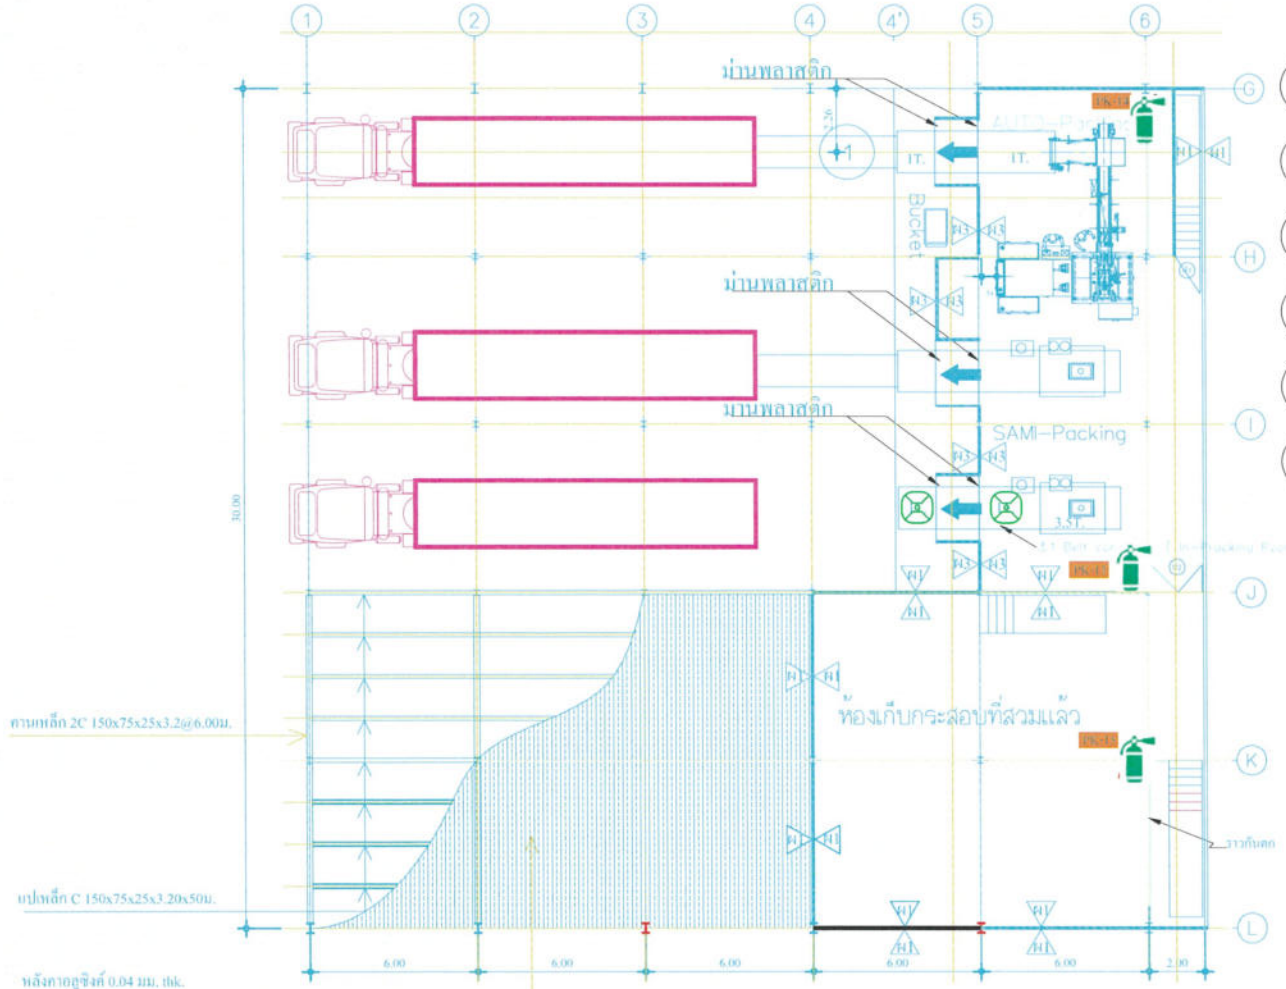

FOOR 2B (+4.20)

1 2PK-BC020U / Selector Slide shoot for bag 50 kg. Conveyor warehouse ตัวที่1

2 2PK-BC030U / Selector Slide shoot for bag 50 kg. Conveyor warehouse ตัวที่2

11 2PK-BC120U / Belt conveyor (In-Pracking Room) Belt 1050x7 m. ตัวที่1


12 2PK-BC130U / Belt conveyor (In-Pracking Room) Belt 1050x7 m.ตัวที่2

49 2PK-WT010U / R1-Sugar weight scale Automatic weighing of 35 t/h (Auto Packing)

50 2PK-WT020U / R1-Sugar weight scale Automatic weighing of 35 t/h (Sami Packing)




Structural engineers							KHONKAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 43 MOO 10 NUMPONG-KRAWAUN NUMPONG KHONKAEN 40140	DRAWN	chanwit s.	TITLE
Mechanical engineers								DATE	26/07/2007	WAER HOUSE 60X144m.
Electrical engineers	ITEM	REV. DESCRIPTION	QT,Y	MATERIAL	REMARK	โครงการบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง		CHECKED		SHEET 7 330F REF,DWG,NO
							SCALE 1:150	DATE		DWG,NO KKS2-LE-WL01-REV.06

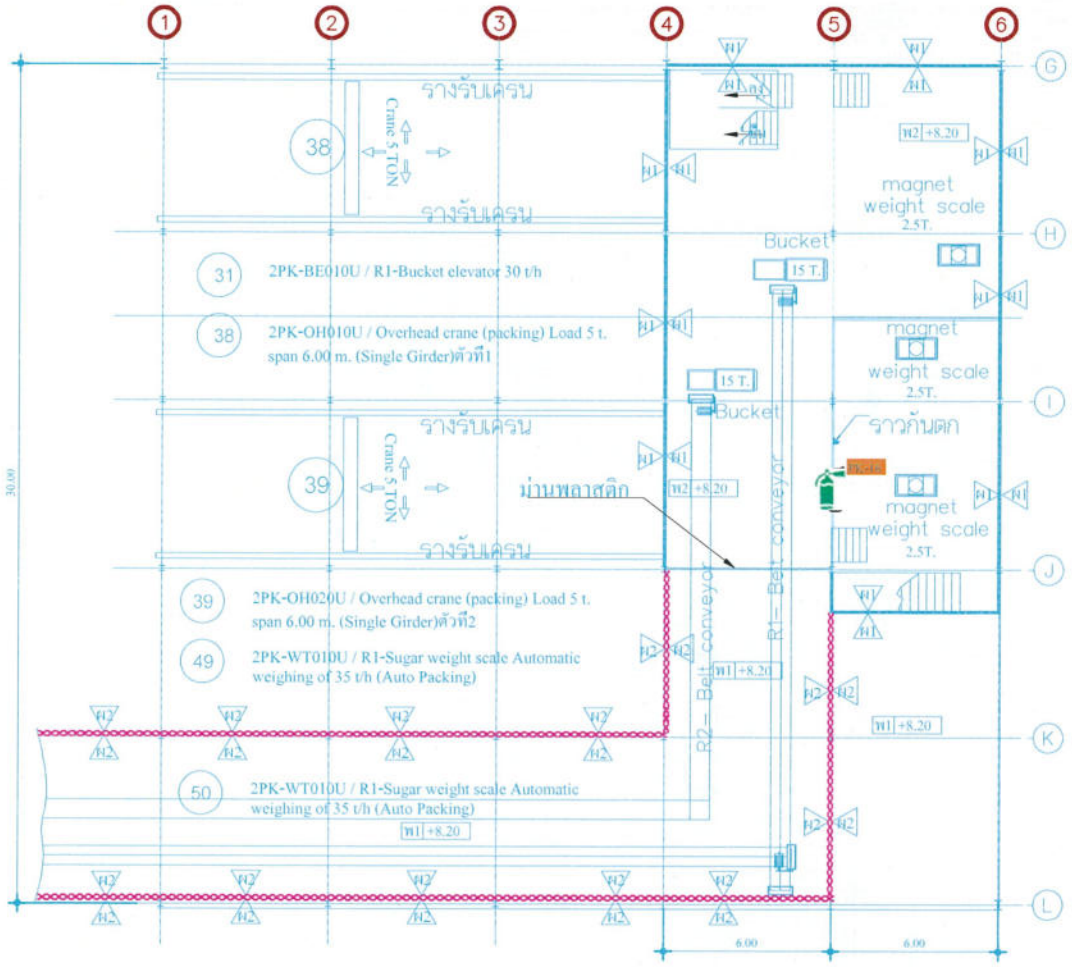


FOOR (3A +7.20) , (3B +8.20)

ท่อแนวดันเหล็ก
ถังดับเพลิงชนิด CO2
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ปั๊มกด
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ #2 -1/2"


Structural engineer						KHONKAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 43 MOO 10 NUMPONG-KHAMLUN NUMPONG KHONKAEN 40140	DRAWN	chanwit s.	TITLE WAER HOUSE 60X144m.
Mechanical engineer							DATE	26/07/2557	
Electrical engineer							CHECKED		
	ITEM	REV. DESCRIPTION	QT,Y	MATERIAL	REMARK	โครงการะบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง	DATE		
							SCALE		SHEET 3 330F REF,DWG,NO
									DWG,NO KKS2-LE-WL01-REV.06

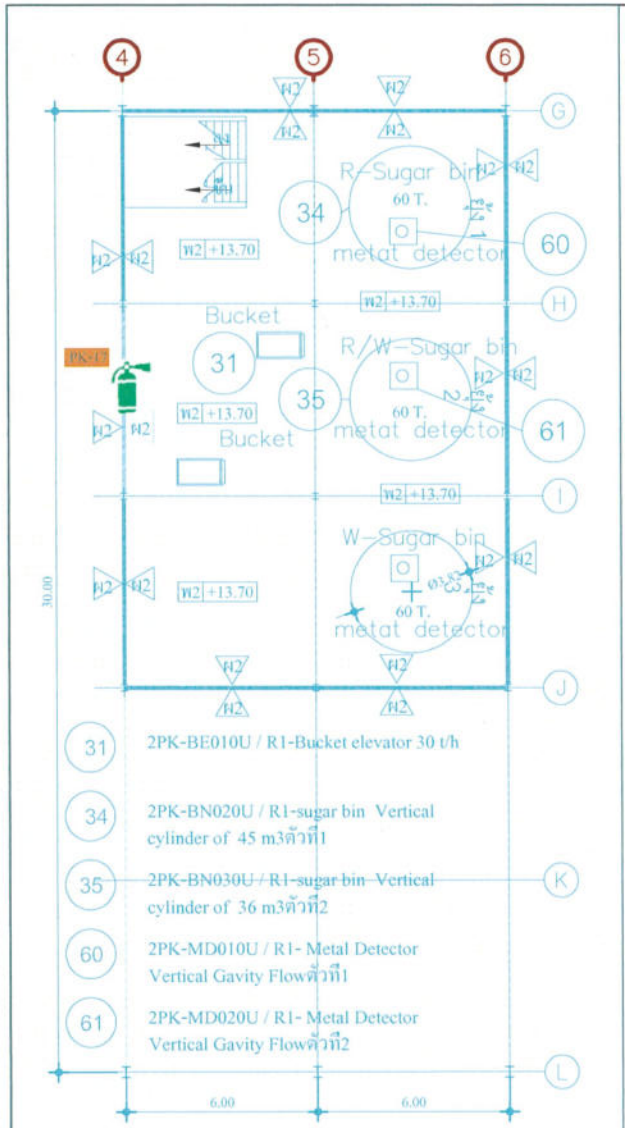

FOOR 4 (+13.70)

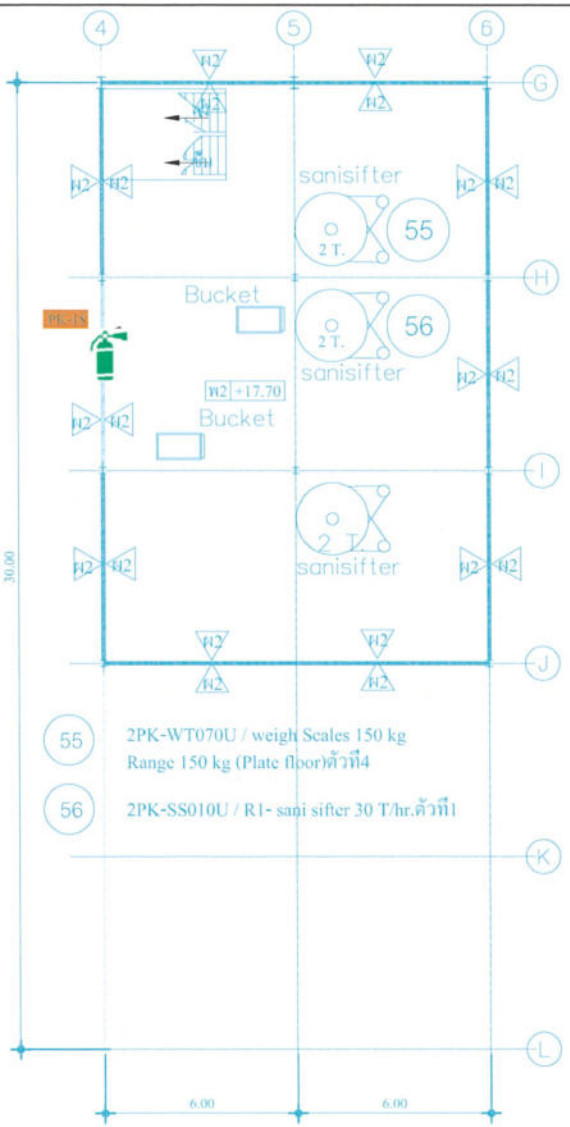

FOOR 5 (+17.70)

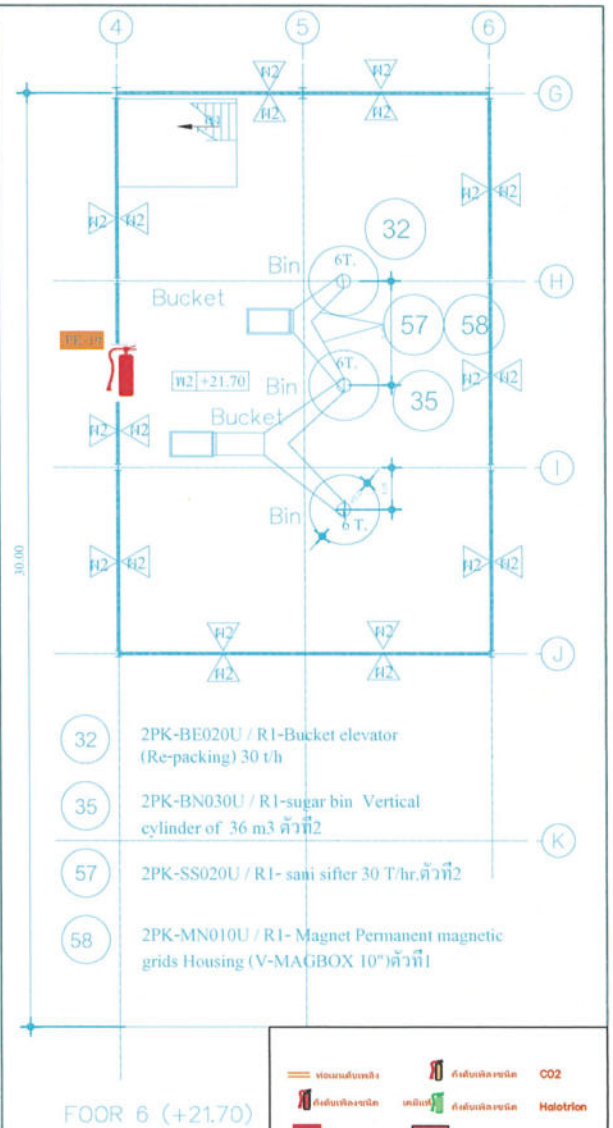

FOOR 6 (+21.70)

31 2PK-BE010U / R1-Bucket elevator 30 t/h

34 2PK-BN020U / R1-sugar bin Vertical cylinder of 45 m3ตัวที่1

35 2PK-BN030U / R1-sugar bin Vertical cylinder of 36 m3ตัวที่2

60 2PK-MD010U / R1- Metal Detector Vertical Gavity Flowตัวที่1

61 2PK-MD020U / R1- Metal Detector Vertical Gavity Flowตัวที่2

55 2PK-WT070U / weigh Scales 150 kg Range 150 kg (Plate floor)ตัวที่4

56 2PK-SS010U / R1- sani sifter 30 T/hr.ตัวที่1

32 2PK-BE020U / R1-Bucket elevator (Re-packing) 30 t/h


35 2PK-BN030U / R1-sugar bin Vertical cylinder of 36 m3 ตัวที่2

57 2PK-SS020U / R1- sani sifter 30 T/hr.ตัวที่2

58 2PK-MN010U / R1- Magnet Permanent magnetic grids Housing (V-MAGBOX 10")ตัวที่1

ท่อแนวดับเพลิง
ตู้ดับเพลิงชนิด CO2
ตู้ดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ตู้ดับเพลิงชนิด Halotron
ปลั๊กดับ
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ #2 -1/2"

Structural engineers							KHONKAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 43 MOO 10 NUMPONG-KRAHAUN NUMPONG KHONKAEN 40140	DRAWN	chanwit s.	TITLE
								DATE	26/07/2007	WAER HOUSE 60X144m.
Mechanical engineers								CHECKED		
Electrical engineers	ITEM	REV.	DESCRIPTION	QT,Y	MATERIAL	REMARK	โครงการบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง	DATE		SHEET 21 330F REF,DWG,NO
								SCALE		DWG,NO KKS2-LE-WL01-REV.06

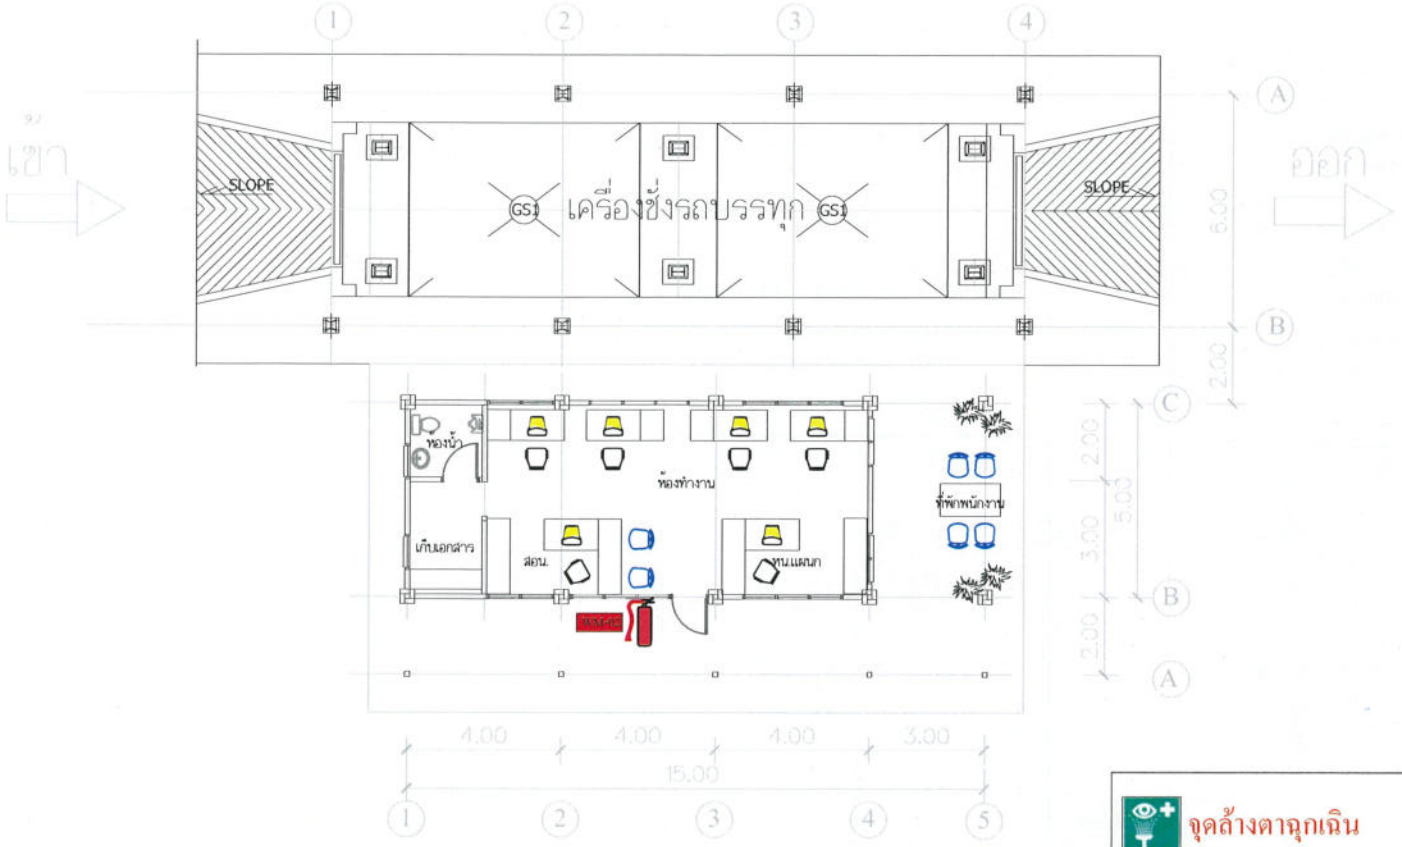

แปลนสถานที่อาคารห้องชั่งน้ำตาล

จุดล้างตาฉุกเฉิน

ถังดับเพลิงชนิด CO2

ท่อเมนดับเพลิง

ถังดับเพลิงชนิด Halotrion

ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง

ปุ่มกด สัญญาณ

ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"



ห้องซึงเบา



ชุดล้างตาฉุกเฉิน

ท่อเมนดับเพลิง

ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง


ปุ่มกด สัญญาณ

ถังดับเพลิงชนิด CO2

ถังดับเพลิงชนิด Halotrion

ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"


WM-03
ห้องชั่งหนัก
จุดล้างตาฉุกเฉิน
ท่อแมนดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ปุ่มกด สัญญาณ
ถังดับเพลิงชนิด CO2
ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ
Ø2 -1/2"

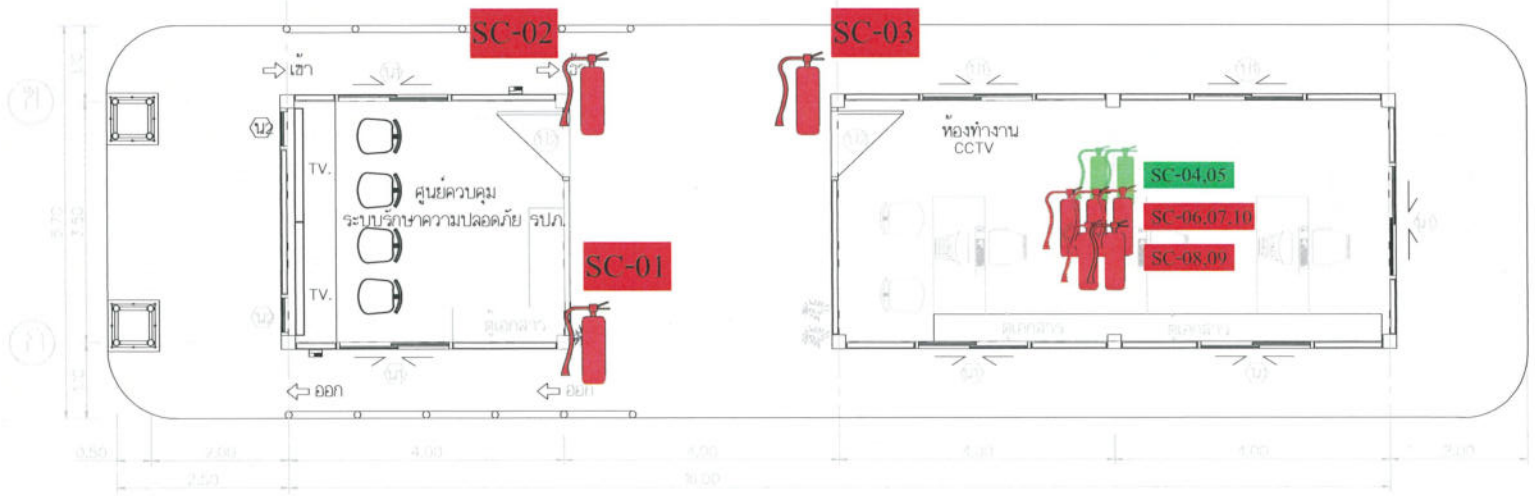

แปลนชั้นลาง

จุดล้างตาฉุกเฉิน

ท่อเมนดับเพลิง


ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง

ปุ่มกด สัญญาณ


ถังดับเพลิงชนิด CO2

ถังดับเพลิงชนิด Halotrion

ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

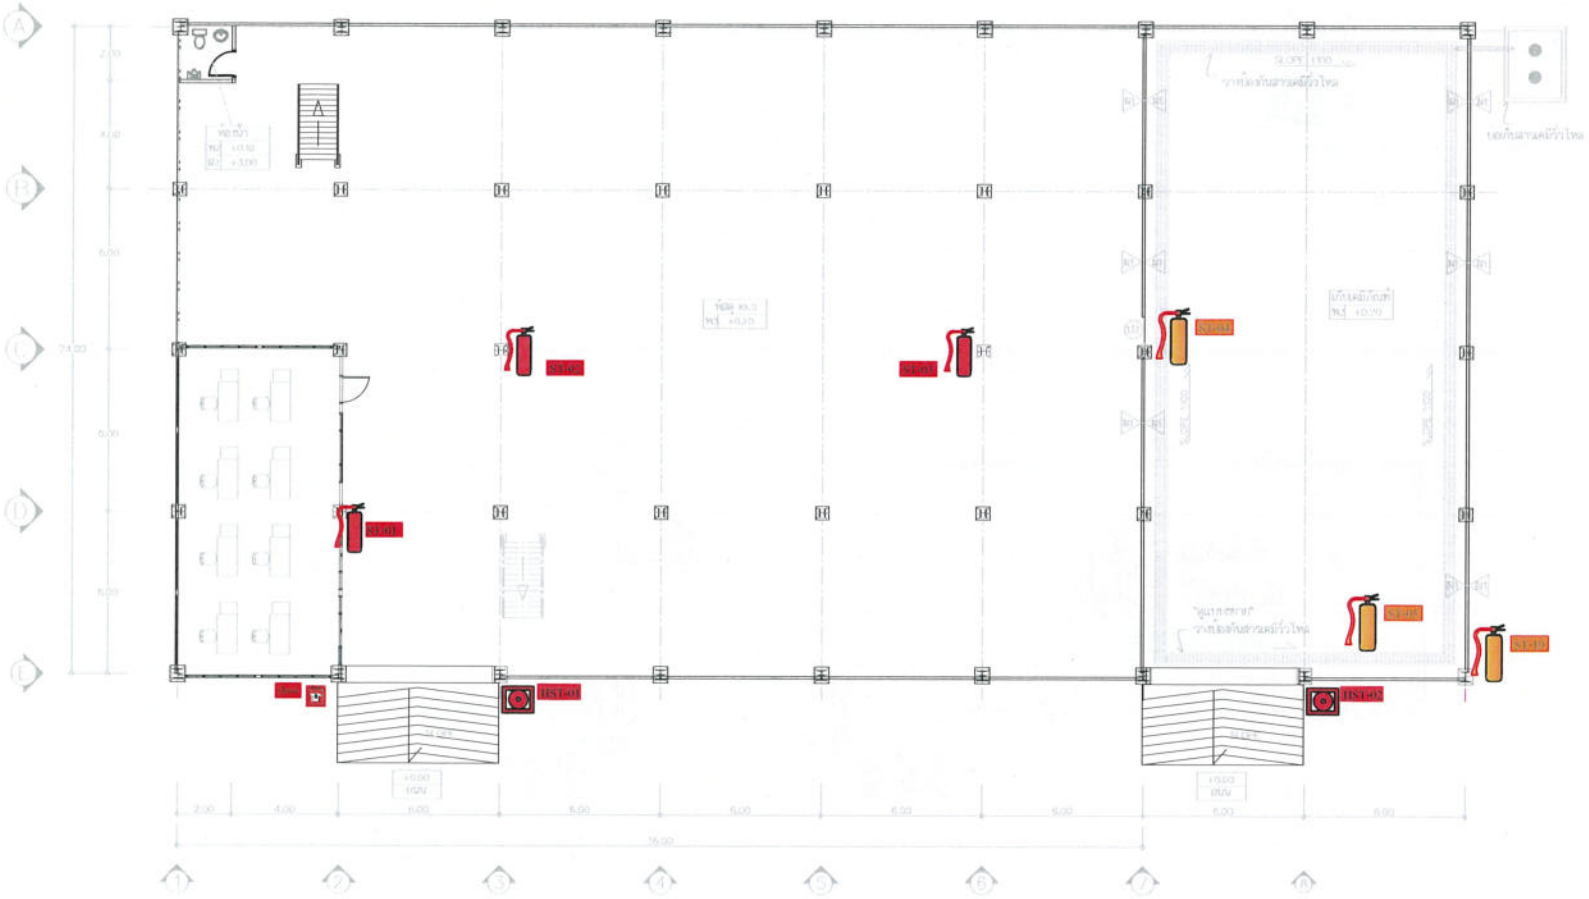

อาคารพัสดุ ชั้น1

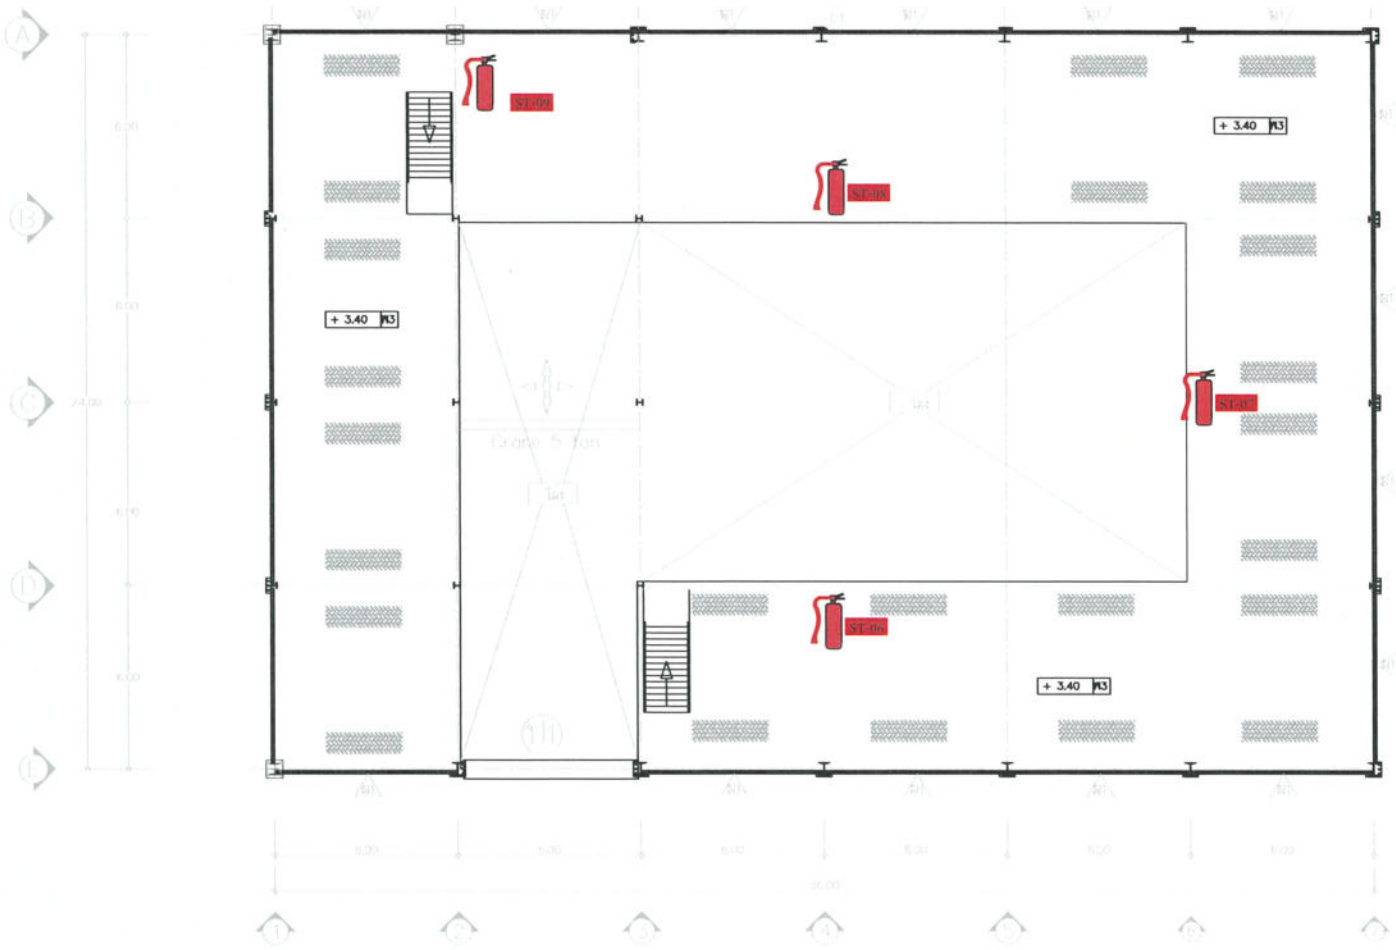

อาคารพัสดุ ชั้น2

ท่อเมนดับเพลิง


ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง

ปุ่มกด

ถังดับเพลิงชนิด CO2


ถังดับเพลิงชนิด Halotrion

ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ø2-1/2"

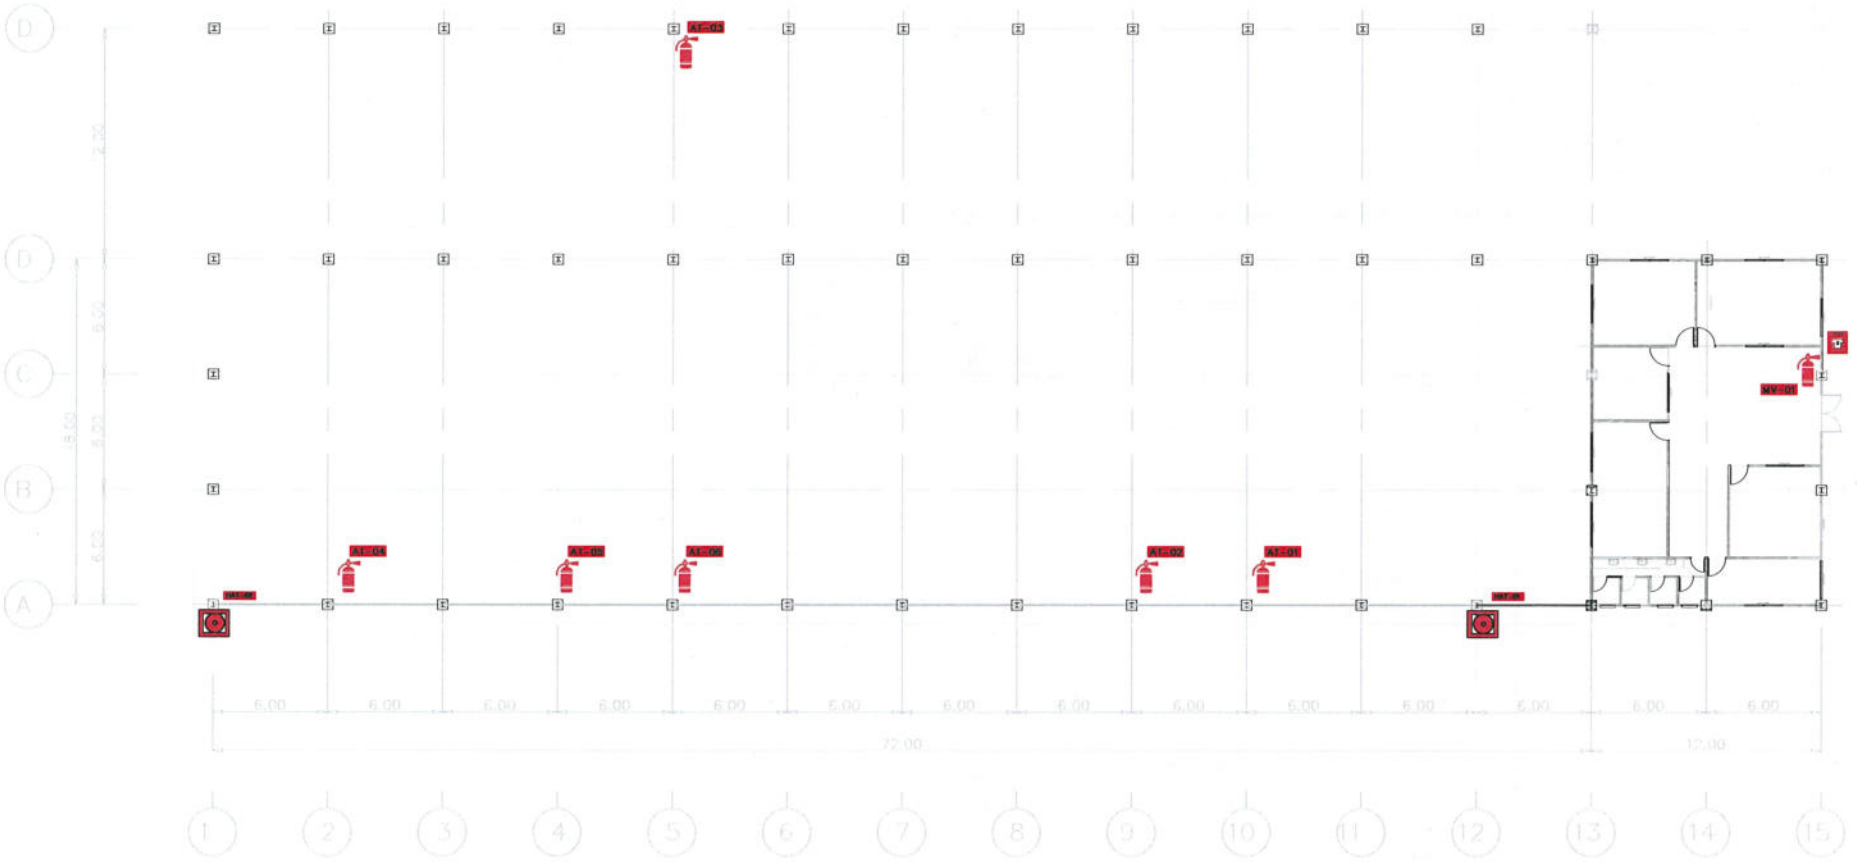


อาคารยานยนต์

ท่อเมนดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด CO2
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ปุ่มกด สัญญาณ
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2-1/2"

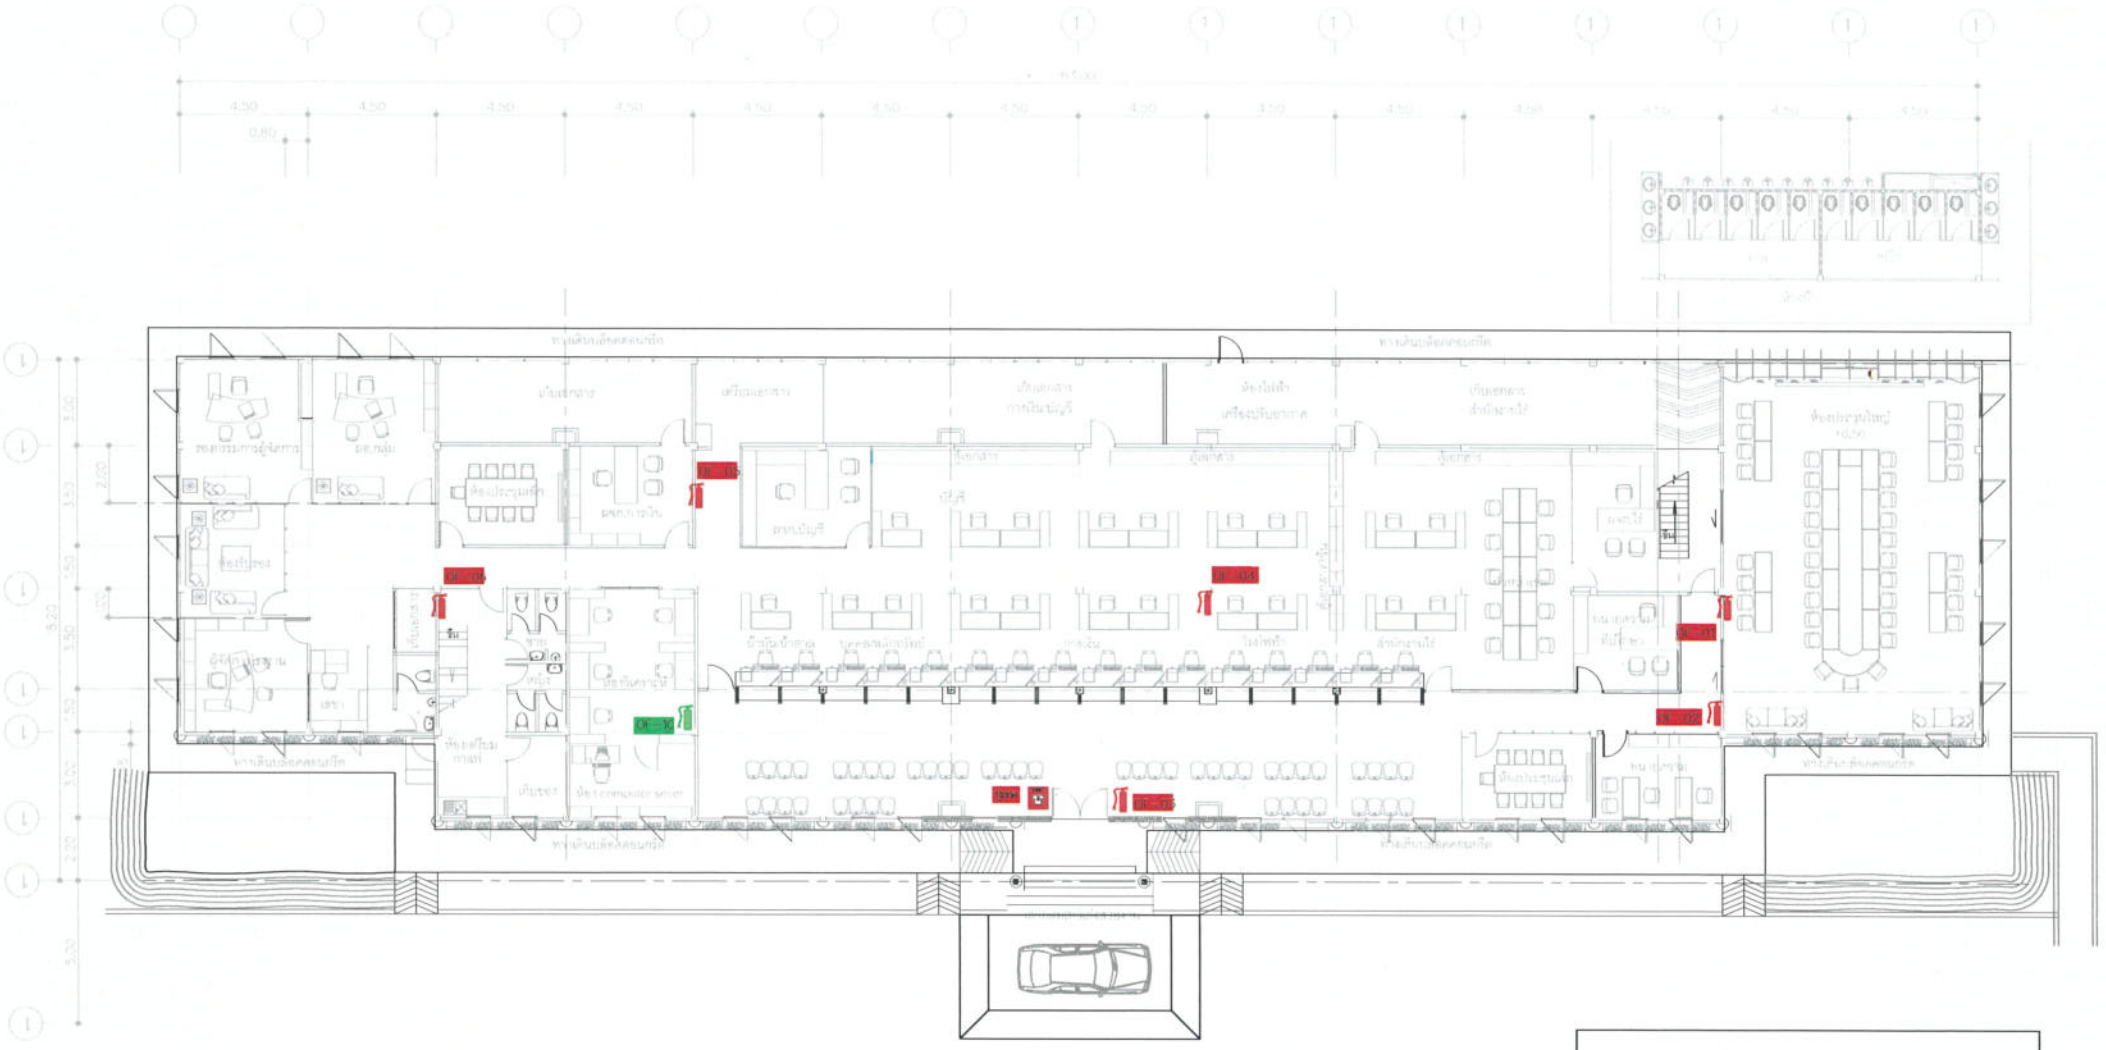
ท่อมนต์ดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด CO2
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ปุ่มกด
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ 1-1/2"
ø2

ออฟฟิตชั้นที่ 1

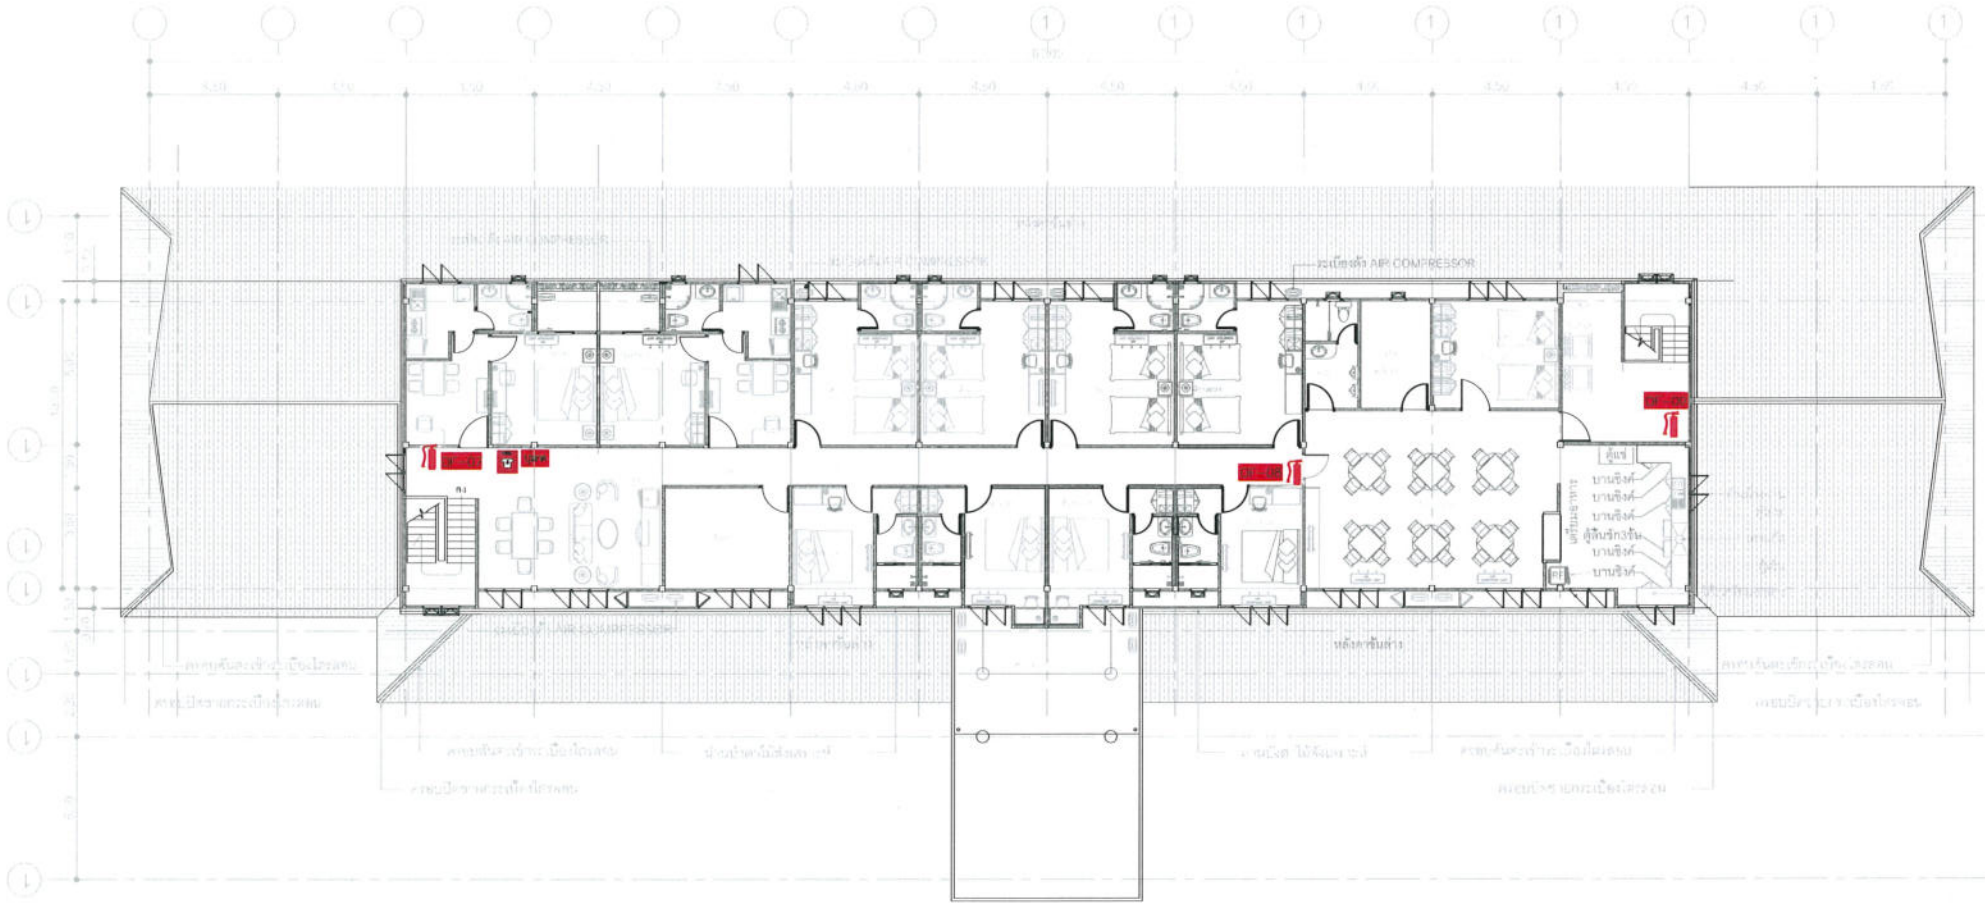

ท่อเมนดับเพลิง

ถังดับเพลิงชนิด CO2


ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง

ถังดับเพลิงชนิด Halotrion

ปุ่มกด

ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ø2 -1/2"


ออฟฟิตชั้นที่ 2

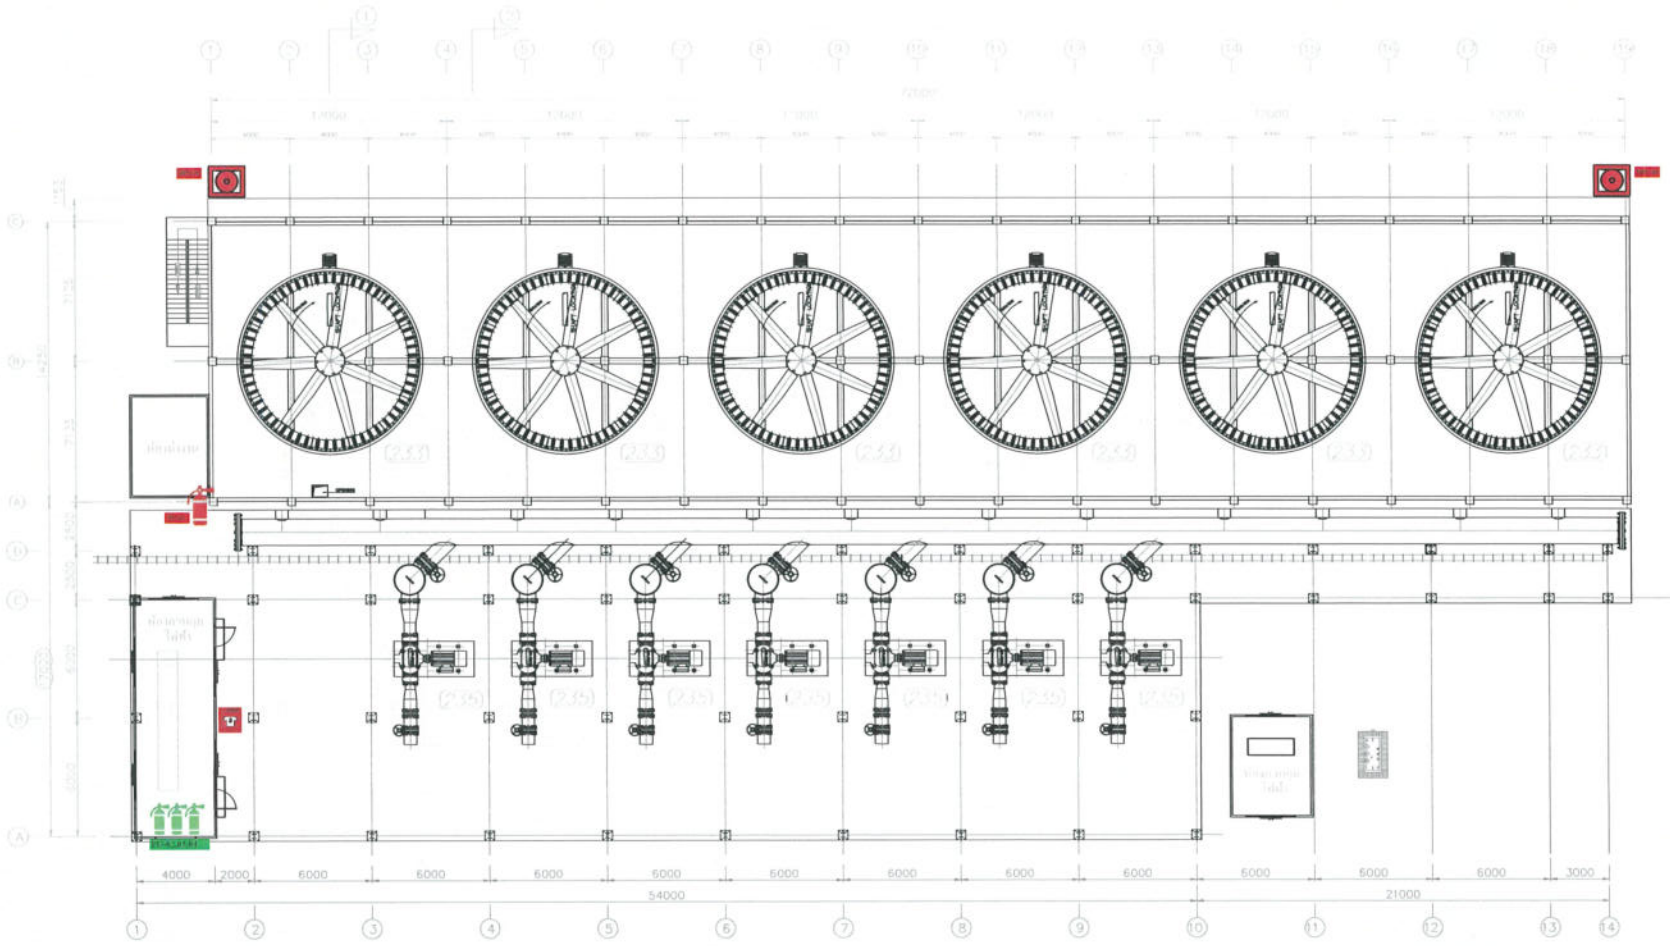

NORTH WEST EAST SOUTH

อาคารปั๊มน้ำ 1

- จุดล้างตาฉุกเฉิน
- ถังดับเพลิงชนิด CO2
- ท่อเมนดับเพลิง
- ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
- ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
- ปุ่มกด สัญญาณ
- ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

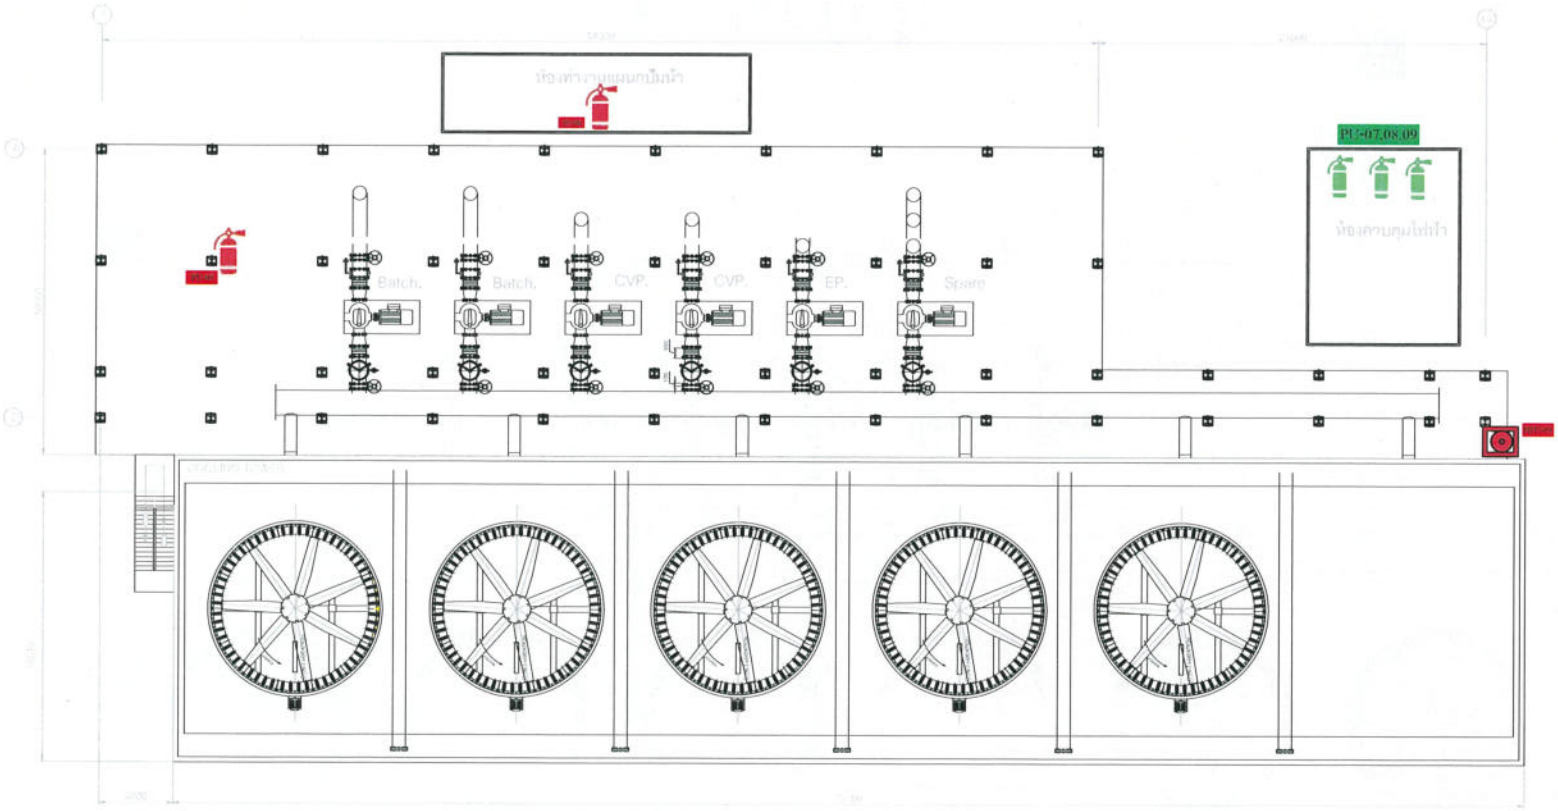

อาคารปั๊มน้ำ 2

จุดล้างตาฉุกเฉิน

ท่อเมนดับเพลิง


ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง


ปุ่มกด สัญญาณ

ถังดับเพลิงชนิด CO2

ถังดับเพลิงชนิด Halotrion

ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

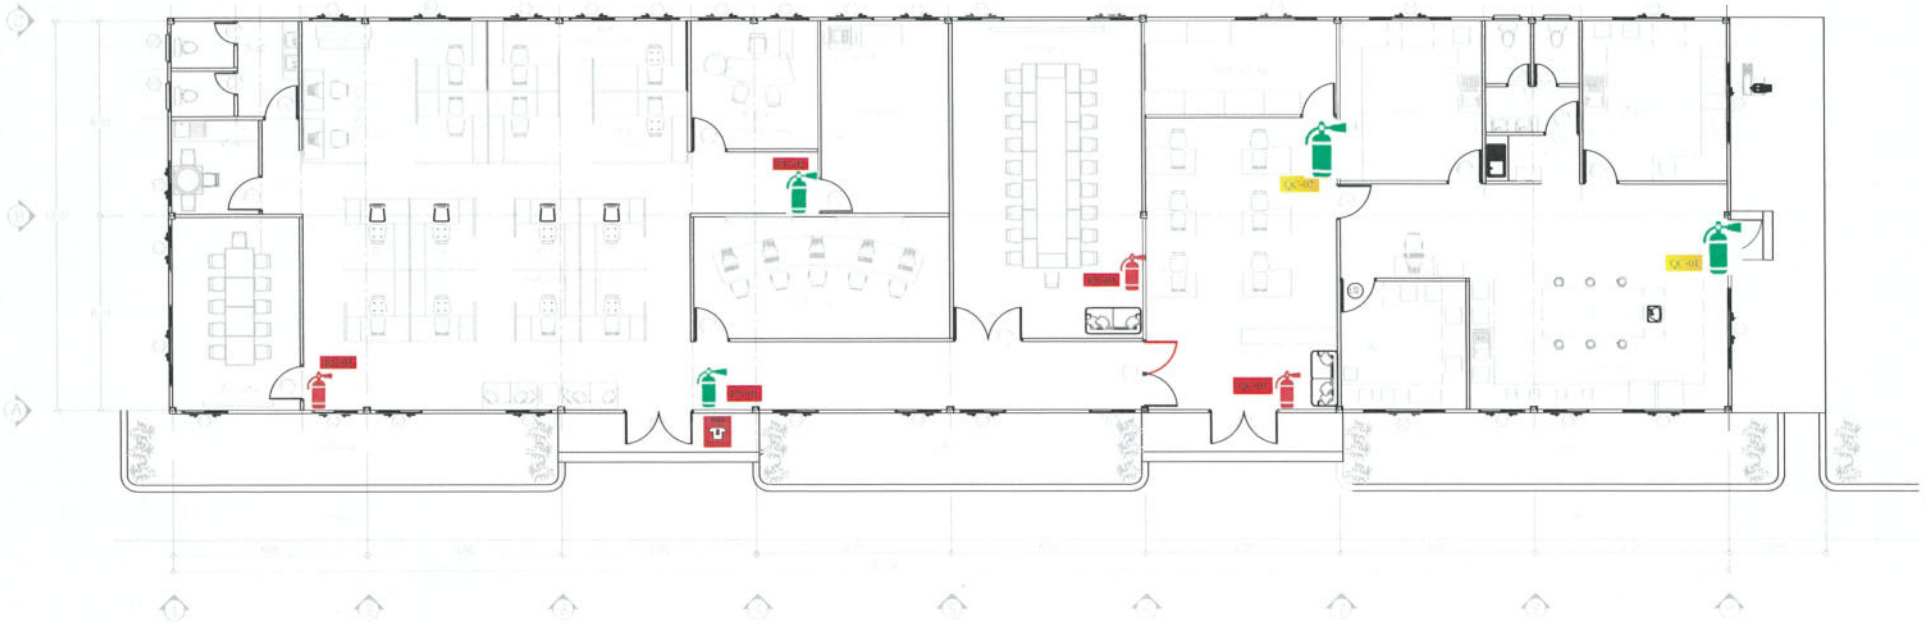

ท่อมนต์ดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด CO2
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ปุ่มกด สัญญาณ
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ø2-1/2"

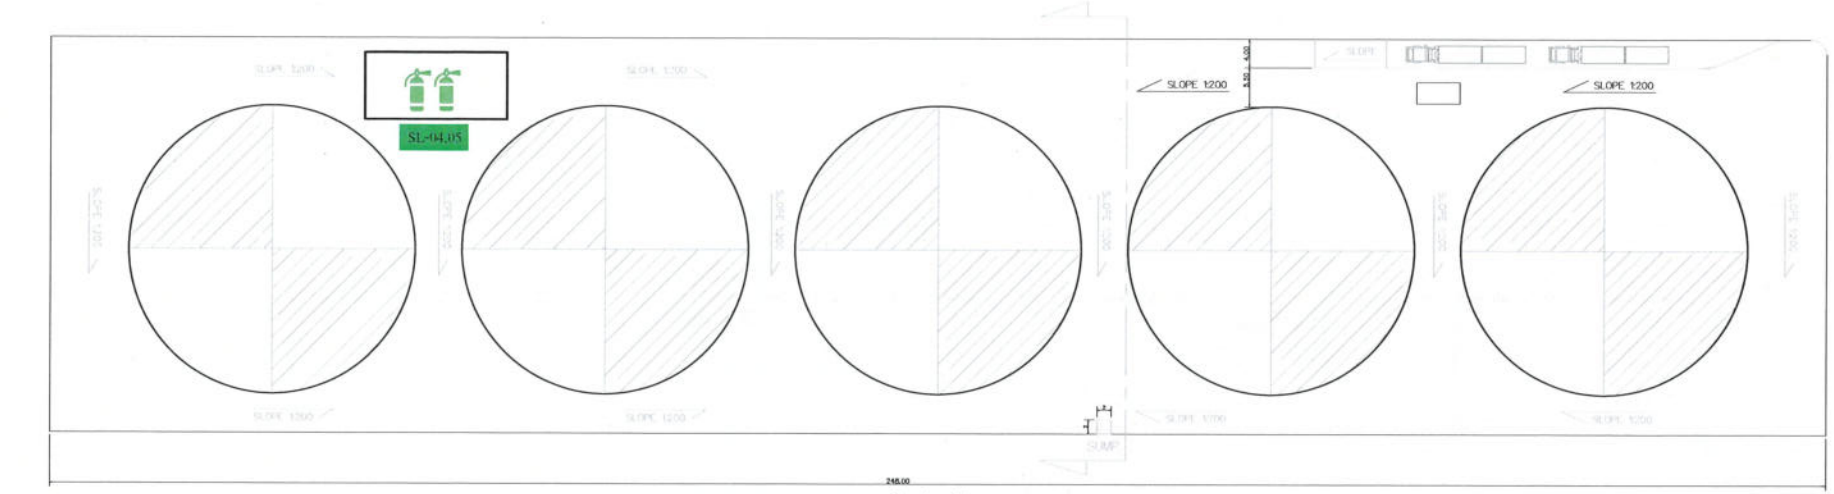

แปลนพื้นที่ถังน้ำเหลือง


อาคารหม้อเดี่ยวชั้น 2

จุดล้างตาฉุกเฉิน
ท่อเมนดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ปุ่มกด สัญญาณ
ถังดับเพลิงชนิด CO2
ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

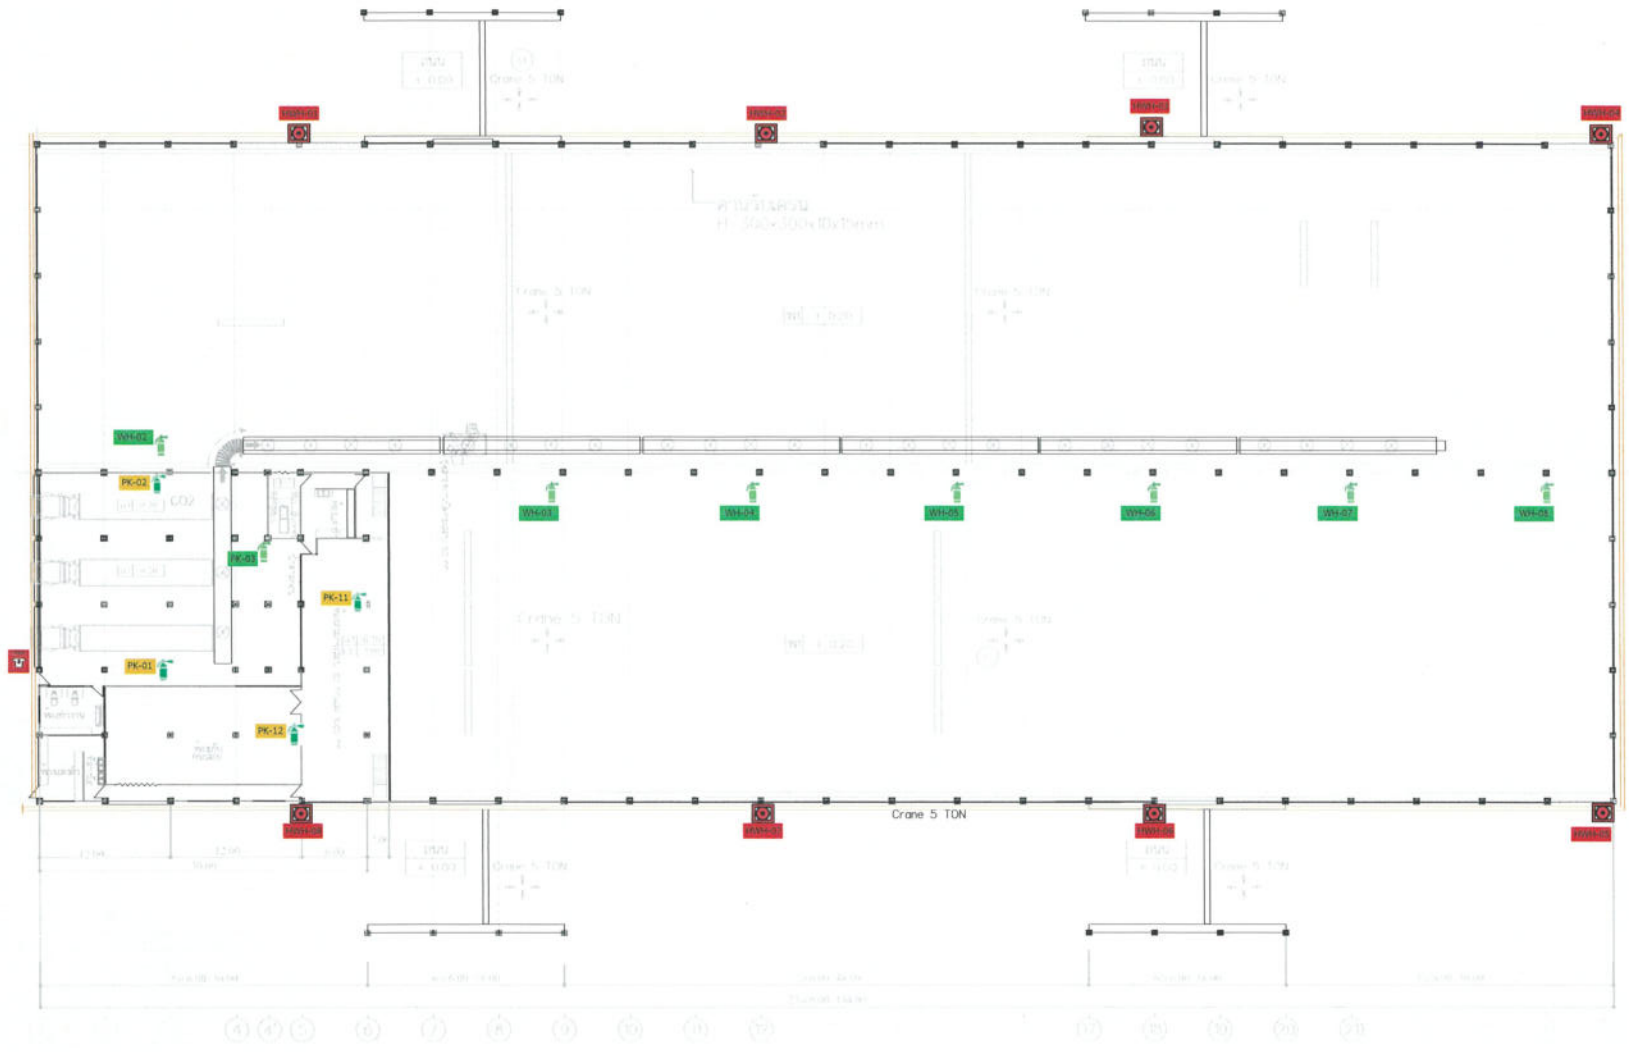


อาคารโกดัง

- จุดล้างตาฉุกเฉิน
- ท่อเมนดับเพลิง
- ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
- ปุ่มกด สัญญาณ
- ถังดับเพลิงชนิด CO2
- ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
- ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

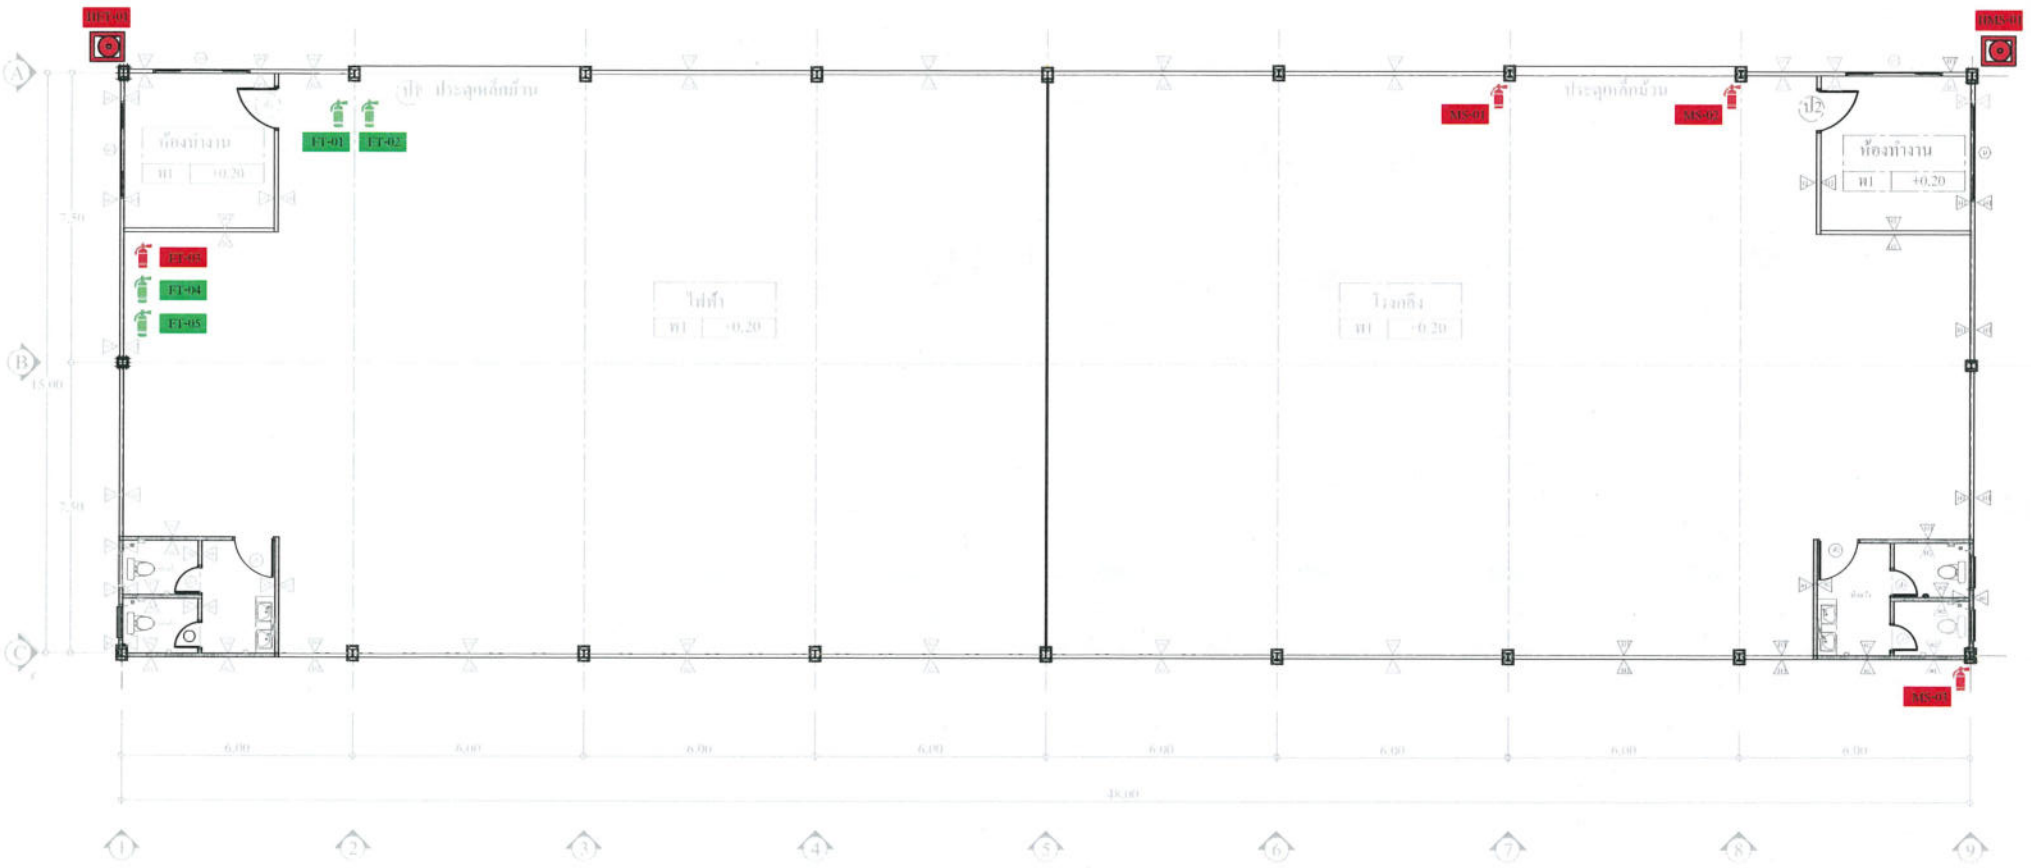


อาคารโรงกลึง,แผนกไฟฟ้า

- จุดล้างตาฉุกเฉิน
- ท่อบนดับเพลิง
- ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
- ปุ่มกด สัญญาณ
- ถังดับเพลิงชนิด CO2
- ถังดับเพลิงชนิด Halotron
- ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

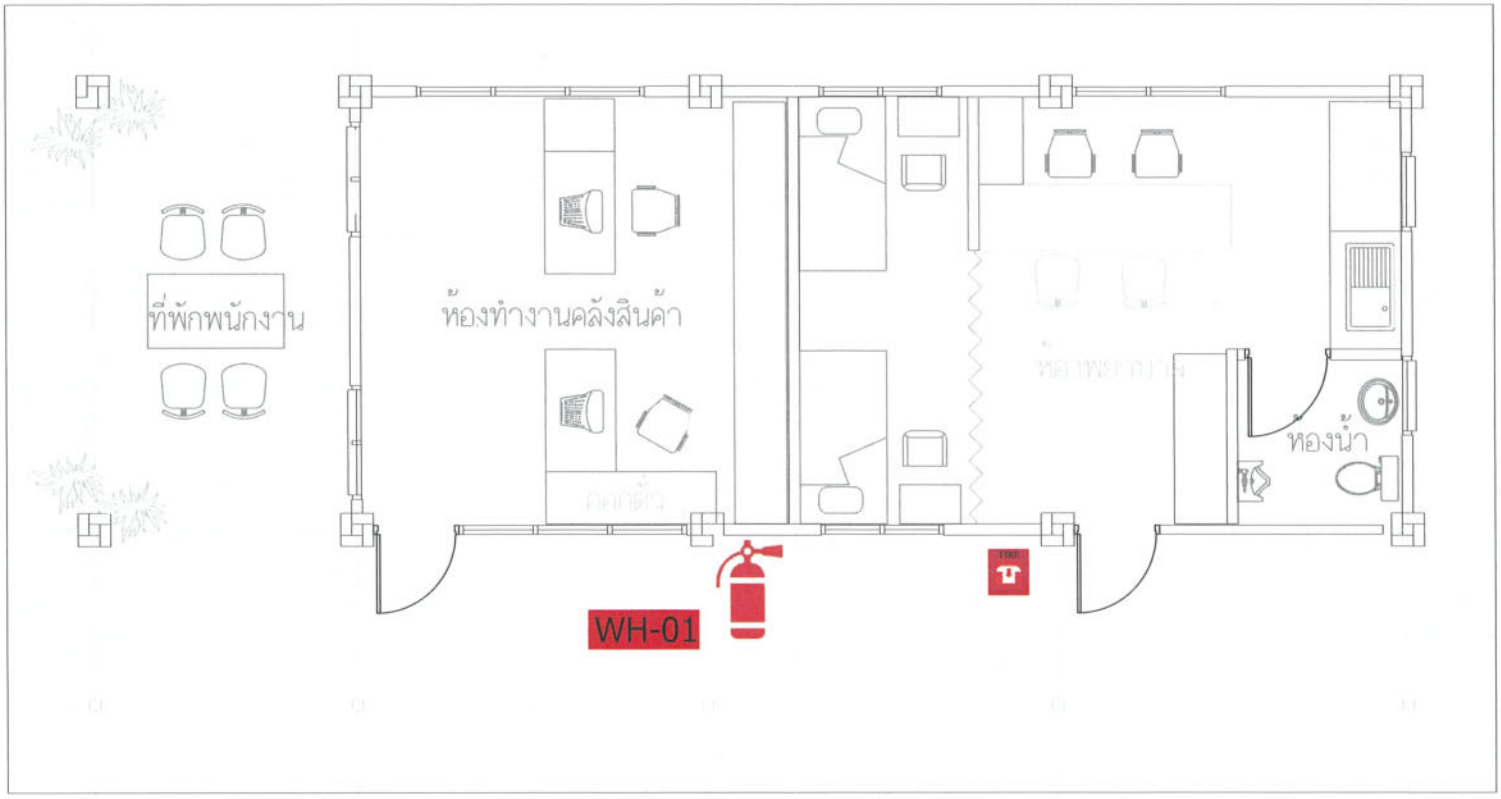


จุดล้างตาฉุกเฉิน
ถังดับเพลิงชนิด CO2
ท่อเมนดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ปุ่มกด สัญญาณ
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

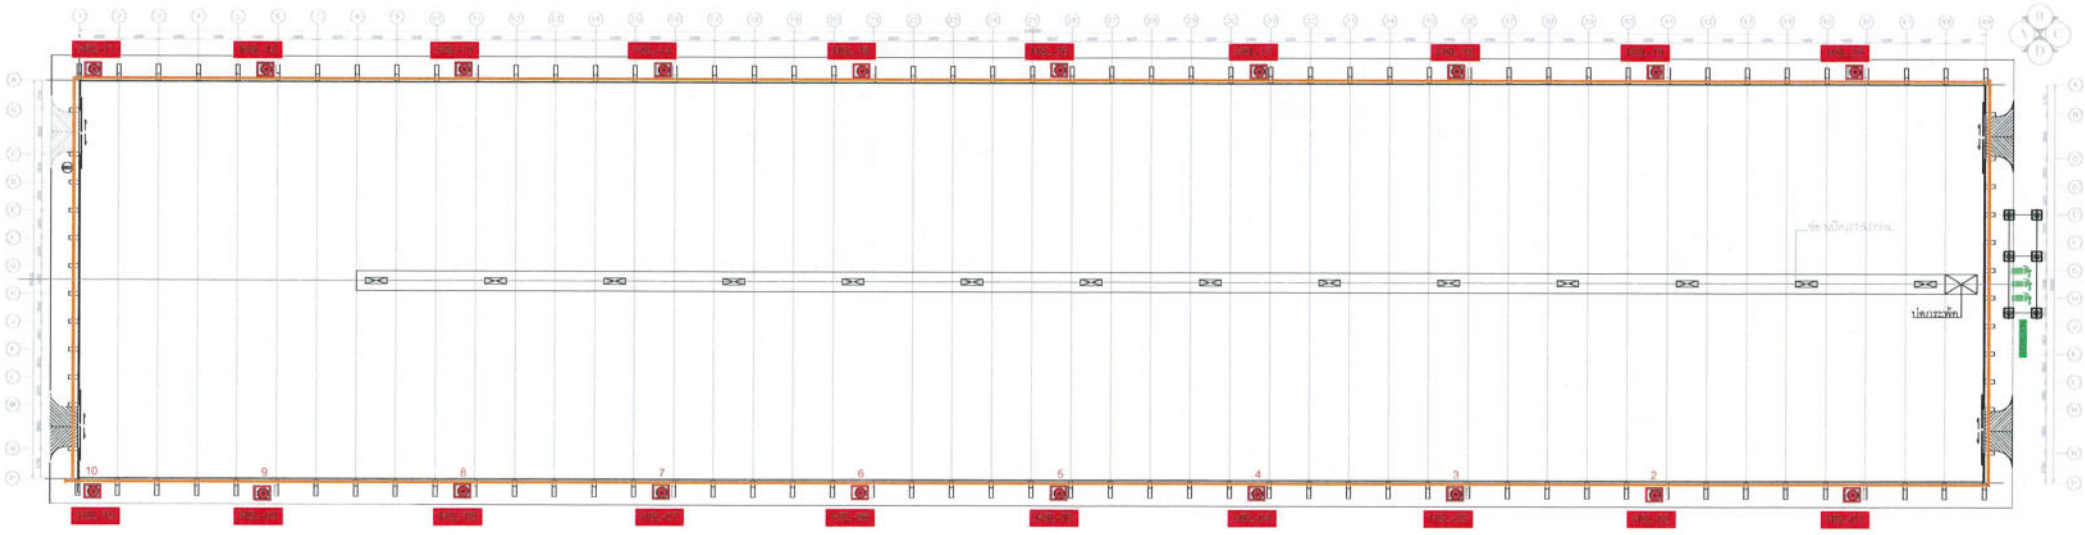


จุดล้างตาฉุกเฉิน
ถังดับเพลิงชนิด CO2
ท่อเมนดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"
ปุ่มกด สัญญาณ

อาคารไซโล 1

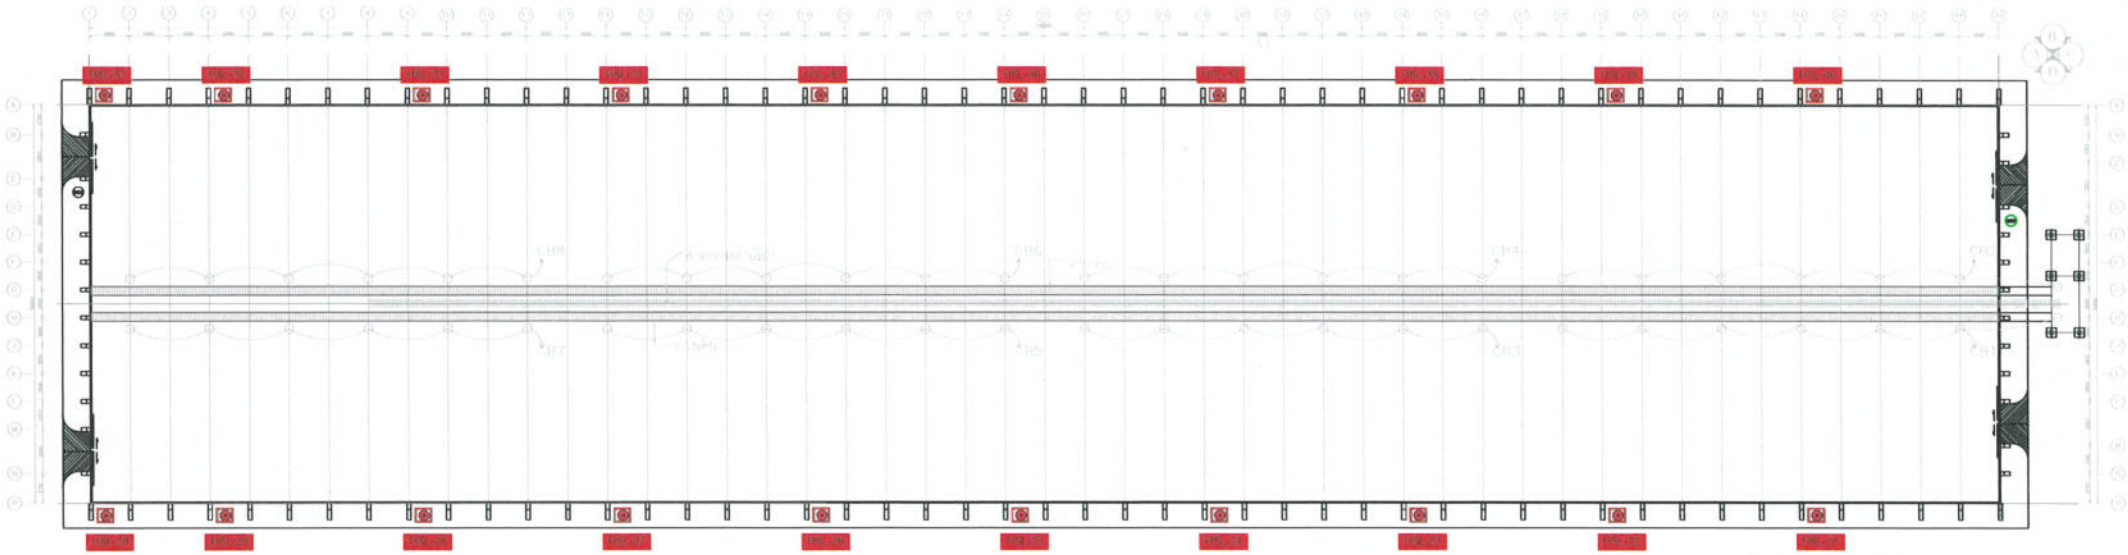


อาคารไซโล 2

จุดล้างตาฉุกเฉิน
ท่อเมนดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ปุ่มกด สัญญาณ
ถังดับเพลิงชนิด CO2
ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

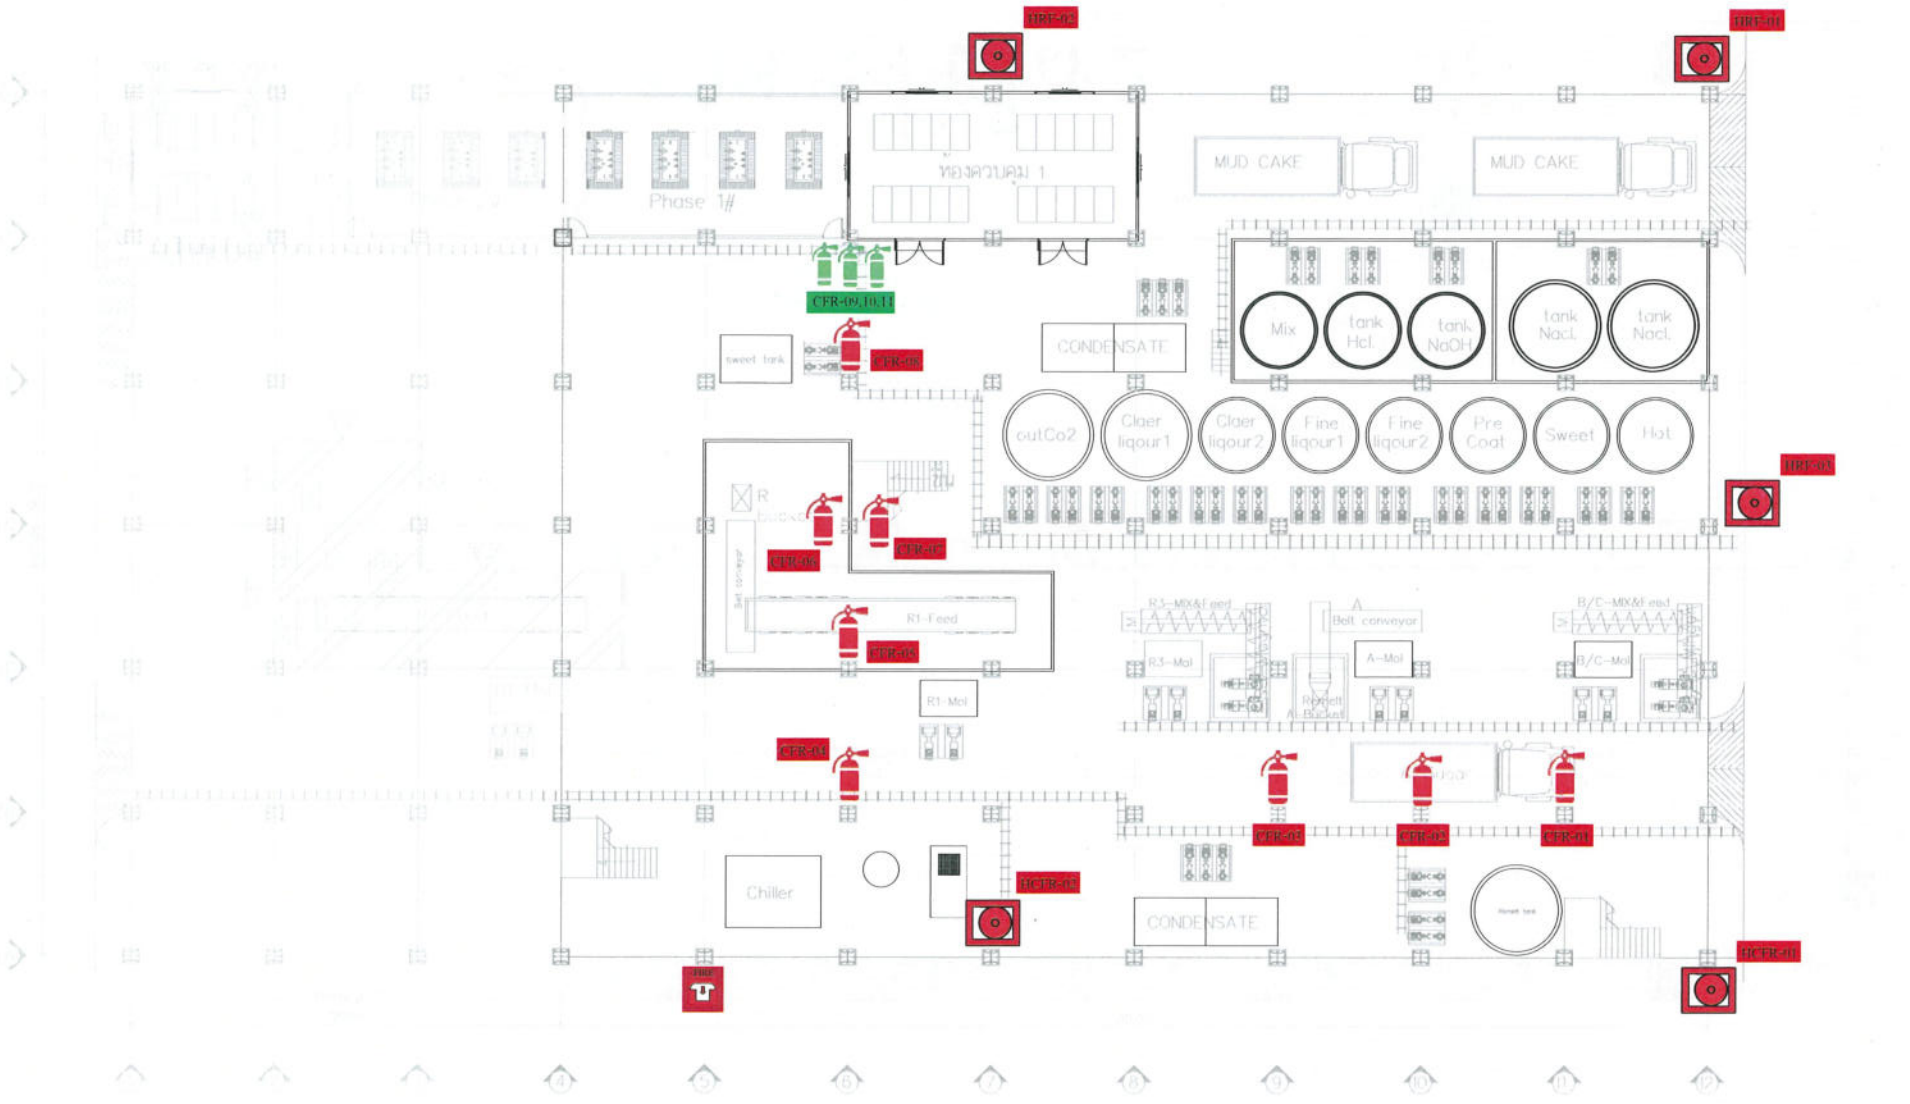


อาคารรีไฟน์ชั้น 1

- จุดล้างตาฉุกเฉิน
- ท่อเมนดับเพลิง
- ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
- ปุ่มกด สัญญาณ
- ถังดับเพลิงชนิด CO2
- ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
- ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

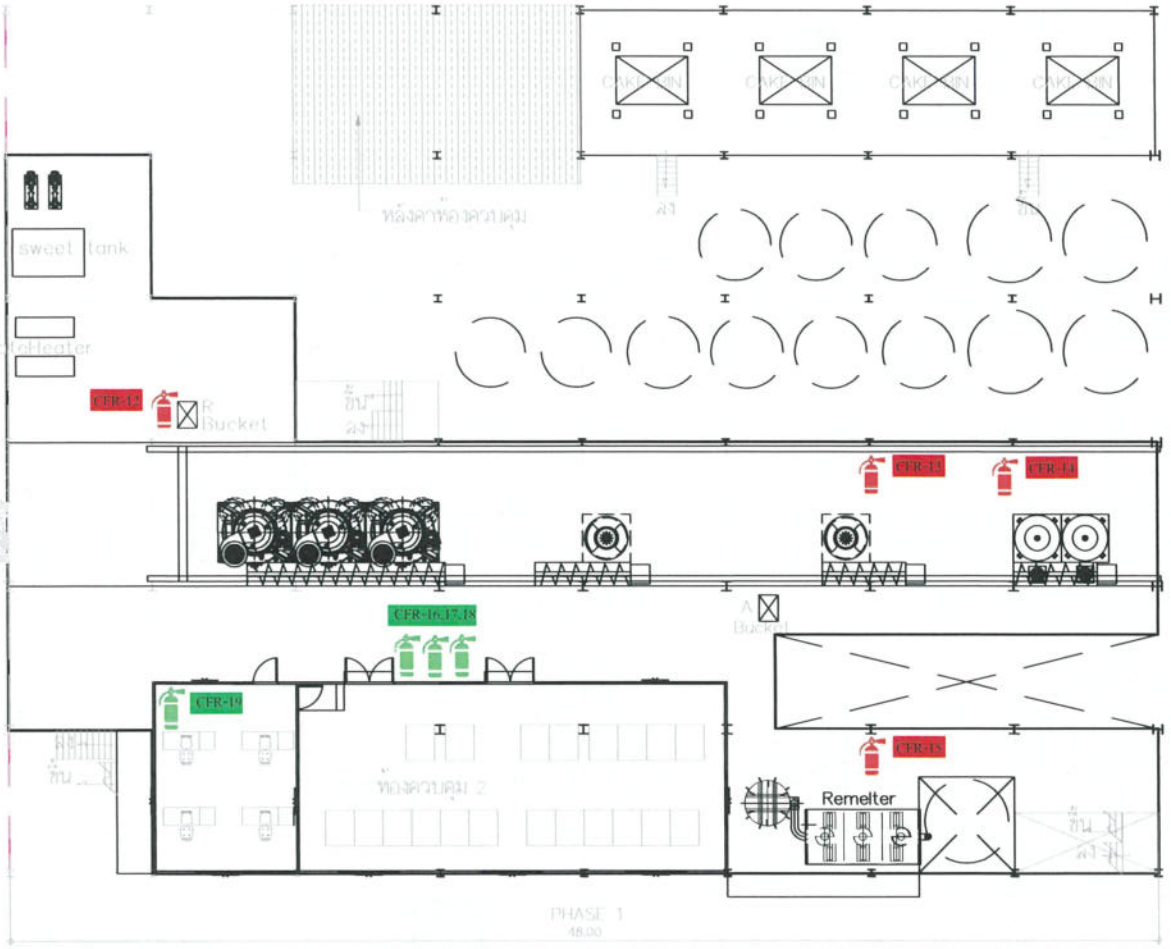


จุดล้างตาฉุกเฉิน
ถังดับเพลิงชนิด CO2
ท่อเมนดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ปุ่มกด สัญญาณ
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

อาคารรีไฟน์ชั้น 2

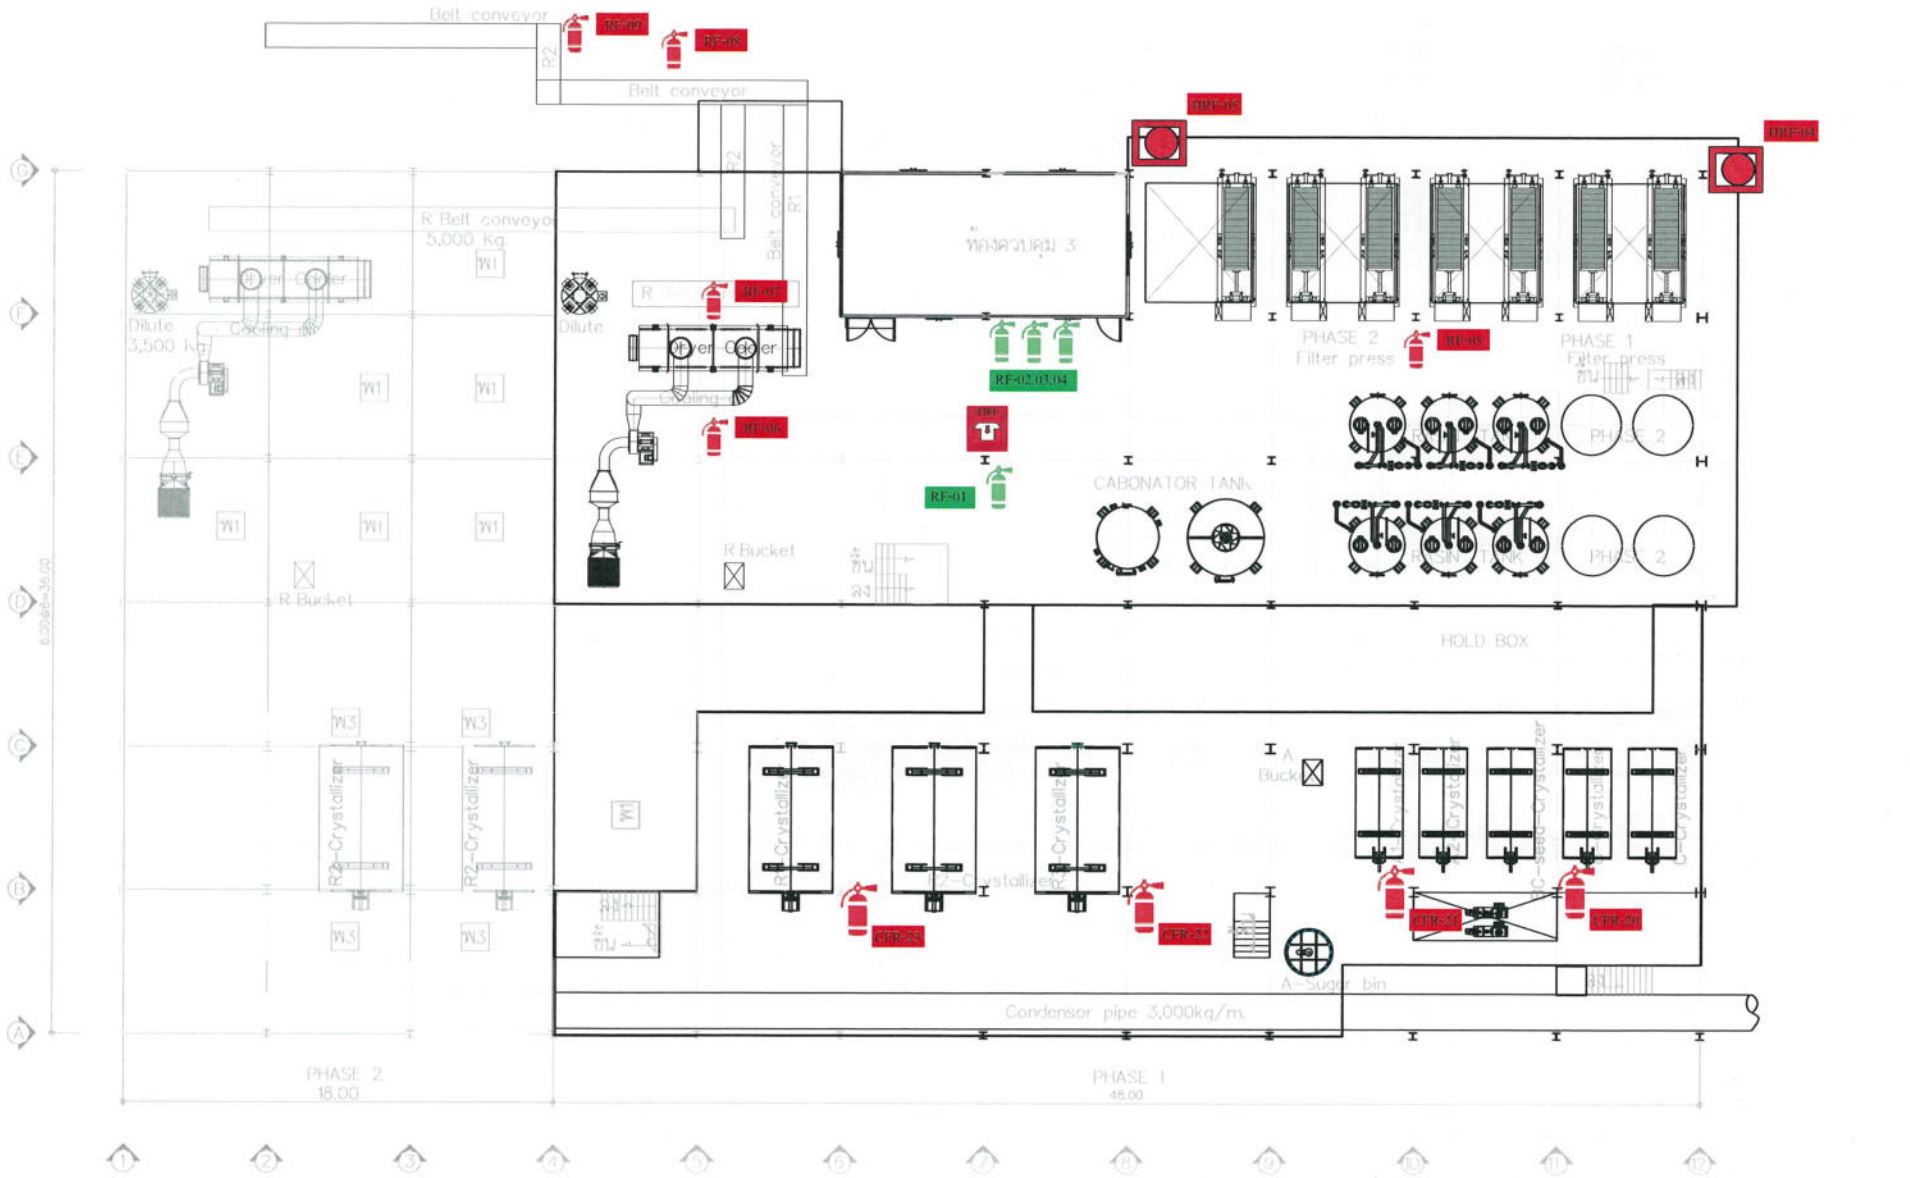

อาคารรีไฟน์ชั้น 3

- จุดล้างตาฉุกเฉิน
- ท่อเมนดับเพลิง
- ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
- ปุ่มกด สัญญาณ
- ถังดับเพลิงชนิด CO2
- ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
- ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

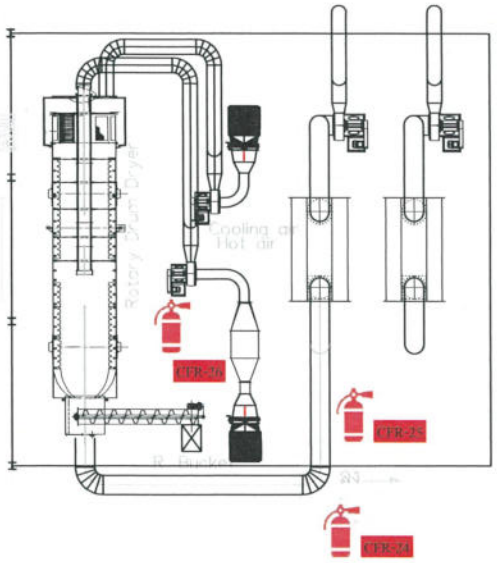


PHASE 1

66.00

อาคารรีไฟน์ชั้น 4

จุดล้างตาฉุกเฉิน
ท่อเมนดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ปุ่มกด สัญญาณ
ถังดับเพลิงชนิด CO2
ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

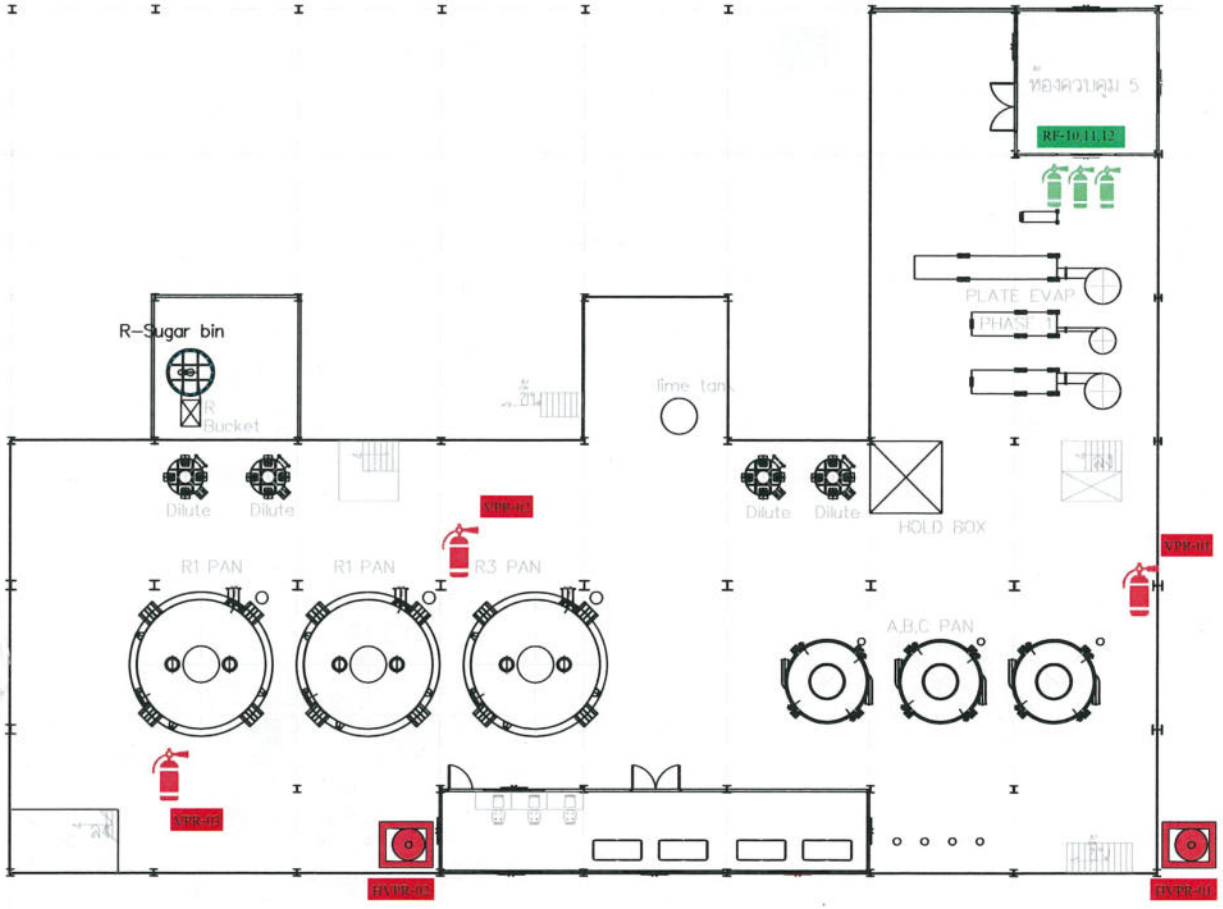

อาคารรีไฟน์ชั้น 5

จุดล้างตาฉุกเฉิน

ท่อเมนดับเพลิง


ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง

ปุ่มกด สัญญาณ

ถังดับเพลิงชนิด CO2


ถังดับเพลิงชนิด Halotrion

ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

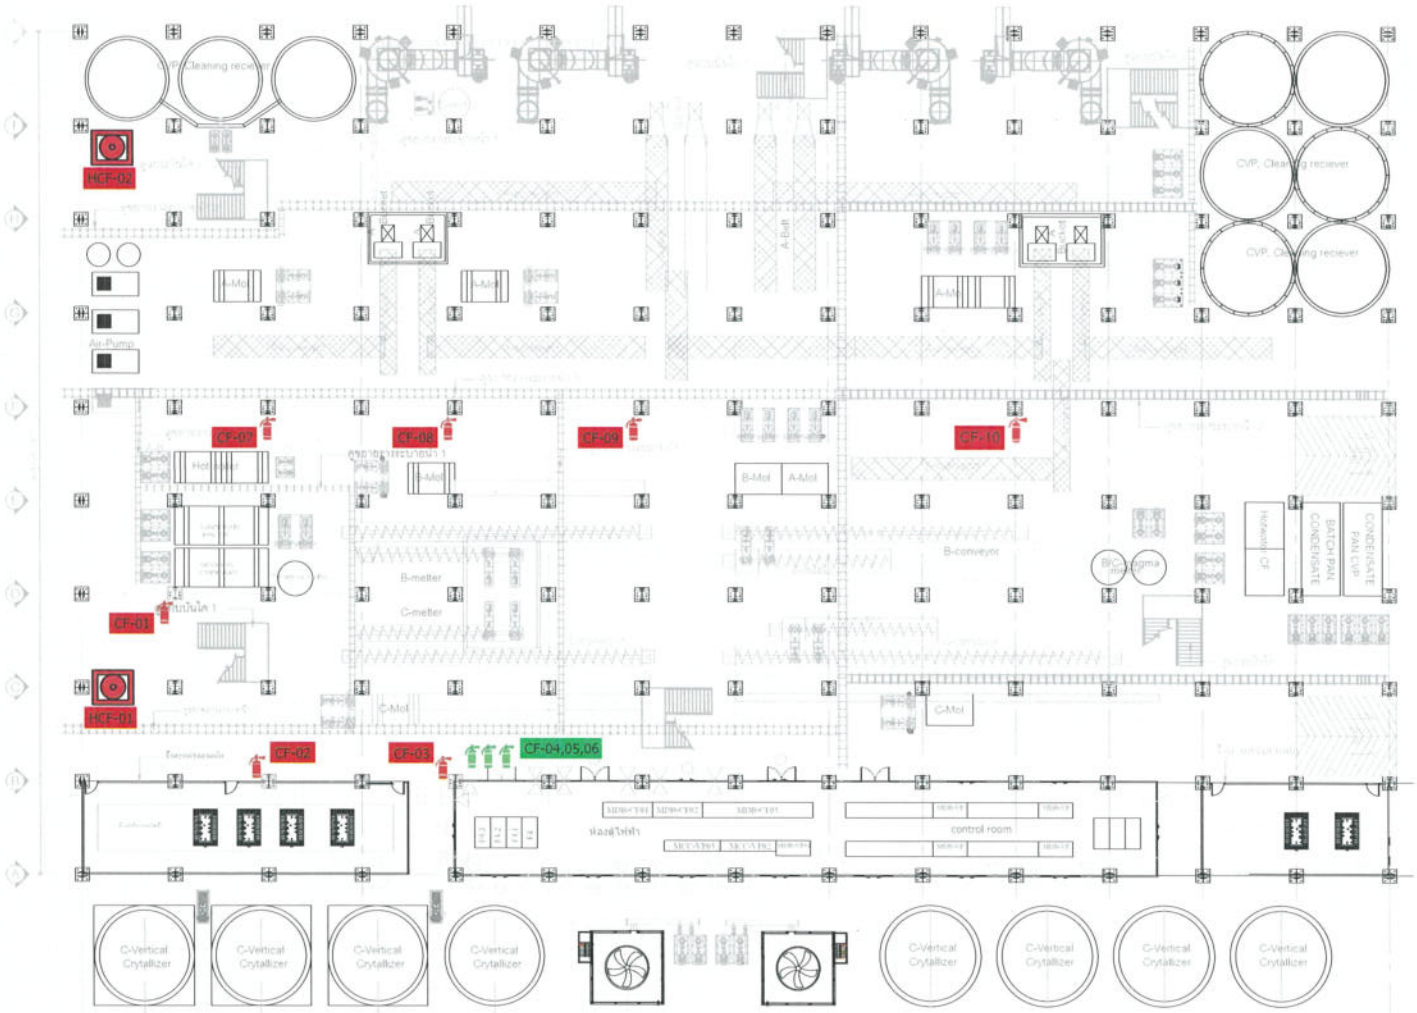


อาคารหมอเดี่ยวชั้น 1

ชุดล้างตาฉุกเฉิน
ท่อแมนดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ปุมกด สัญญาณ
ถังดับเพลิงชนิด CO2
ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

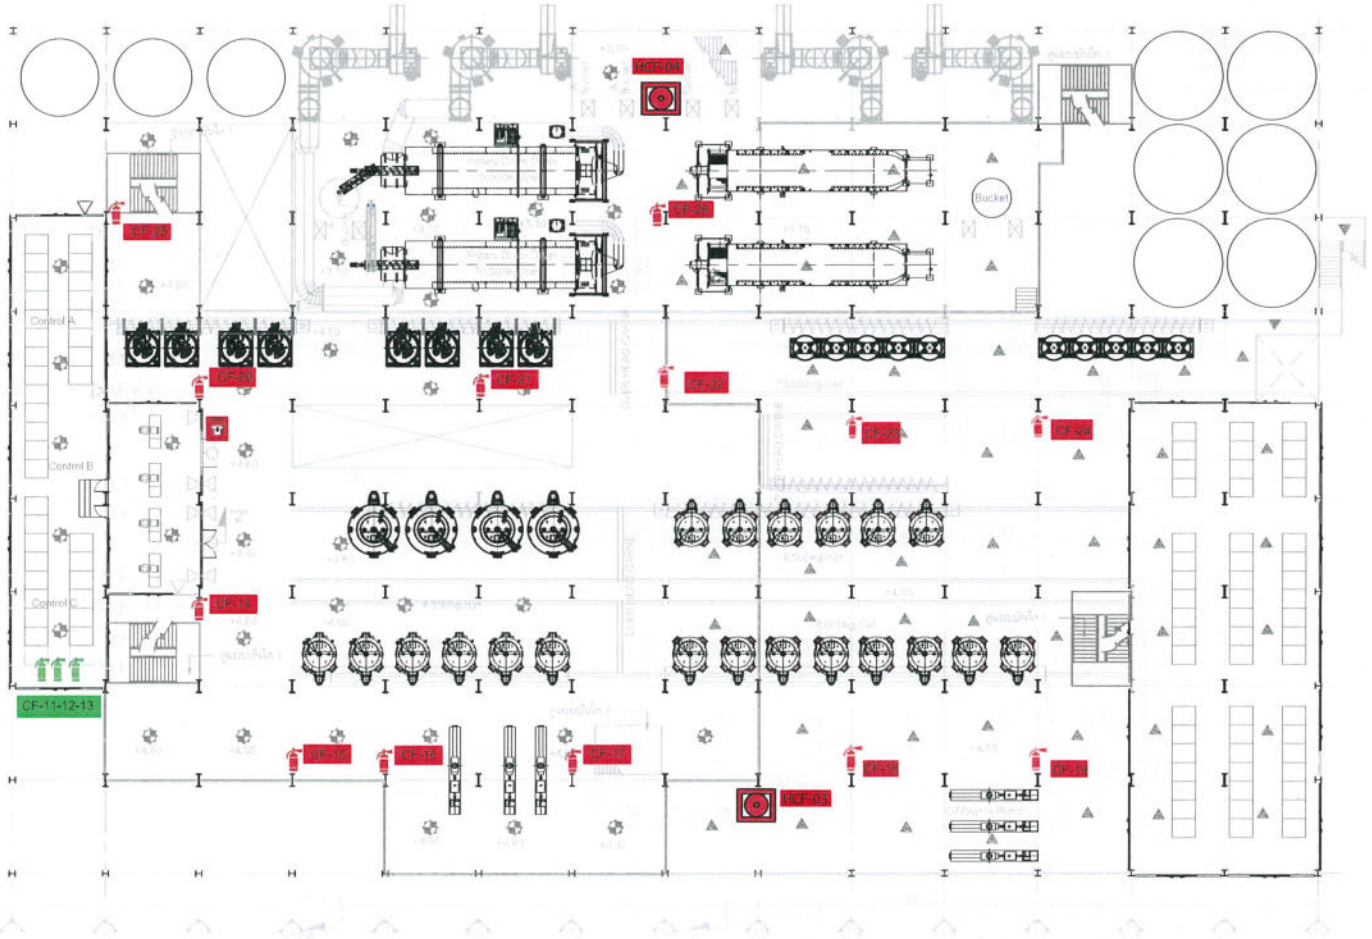


อาคารหม้อเดี่ยวชั้น 2

จุดล้างตาฉุกเฉิน
ท่อเมนดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ปุ่มกด สัญญาณ
ถังดับเพลิงชนิด CO2
ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

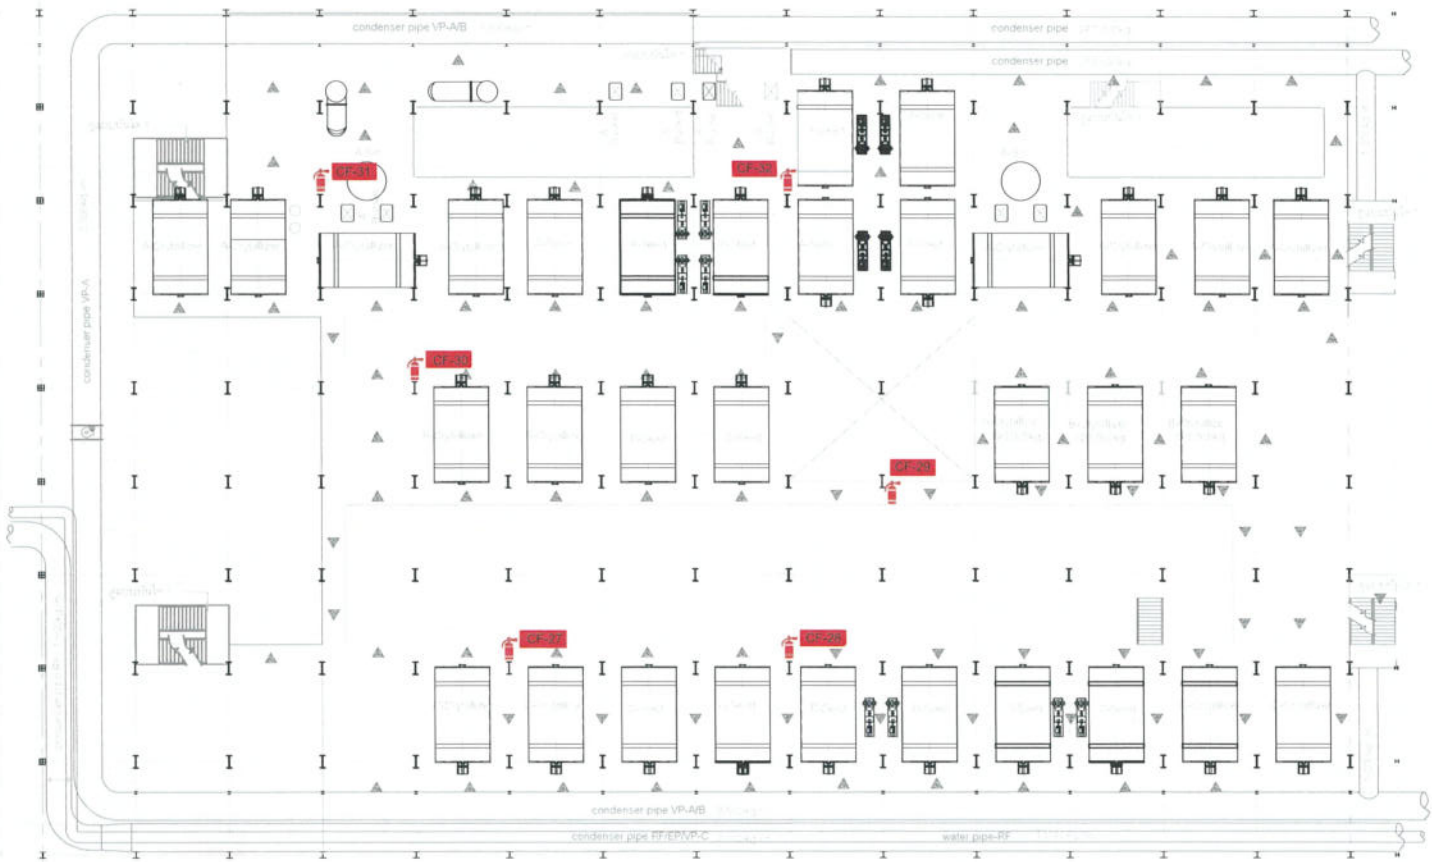


อาคารหมอเดียวชั้น 2

จุดล้างตาฉุกเฉิน	ถังดับเพลิงชนิด CO2
ท่อแมนดับเพลิง	ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง	
ปุ่มกด สัญญาณ	ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

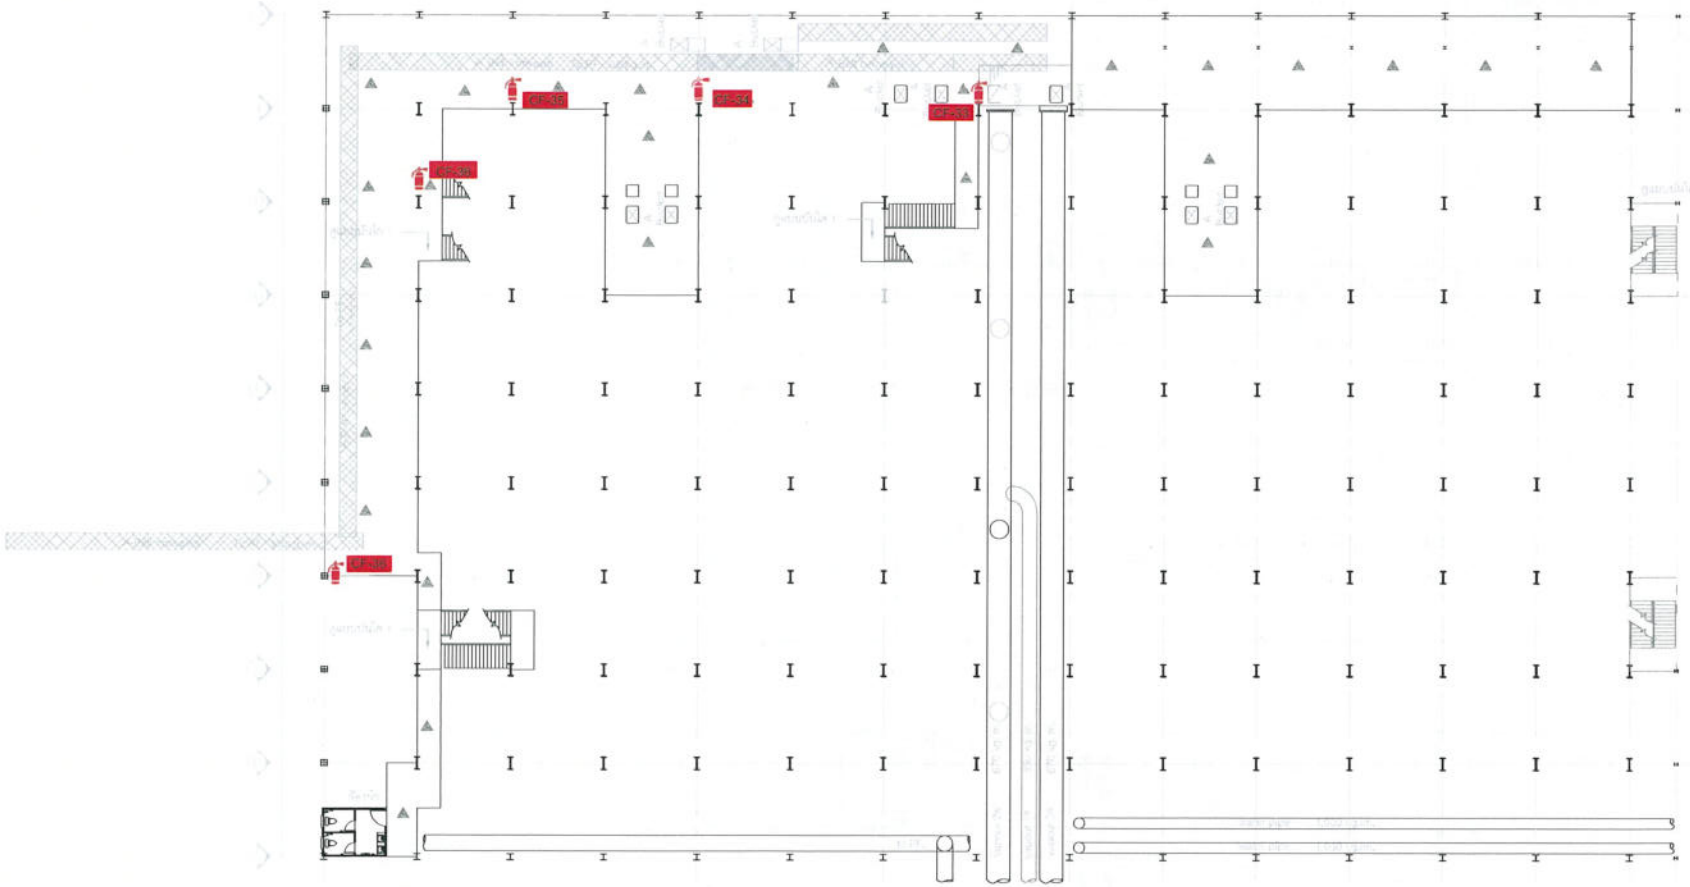

อาคารหม้อเดี่ยวชั้น 4

จุดล้างตาฉุกเฉิน
ท่อเมนดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ปุ่มกด สัญญาณ
ถังดับเพลิงชนิด CO2
ถังดับเพลิงชนิด Halotrion
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 -1/2"

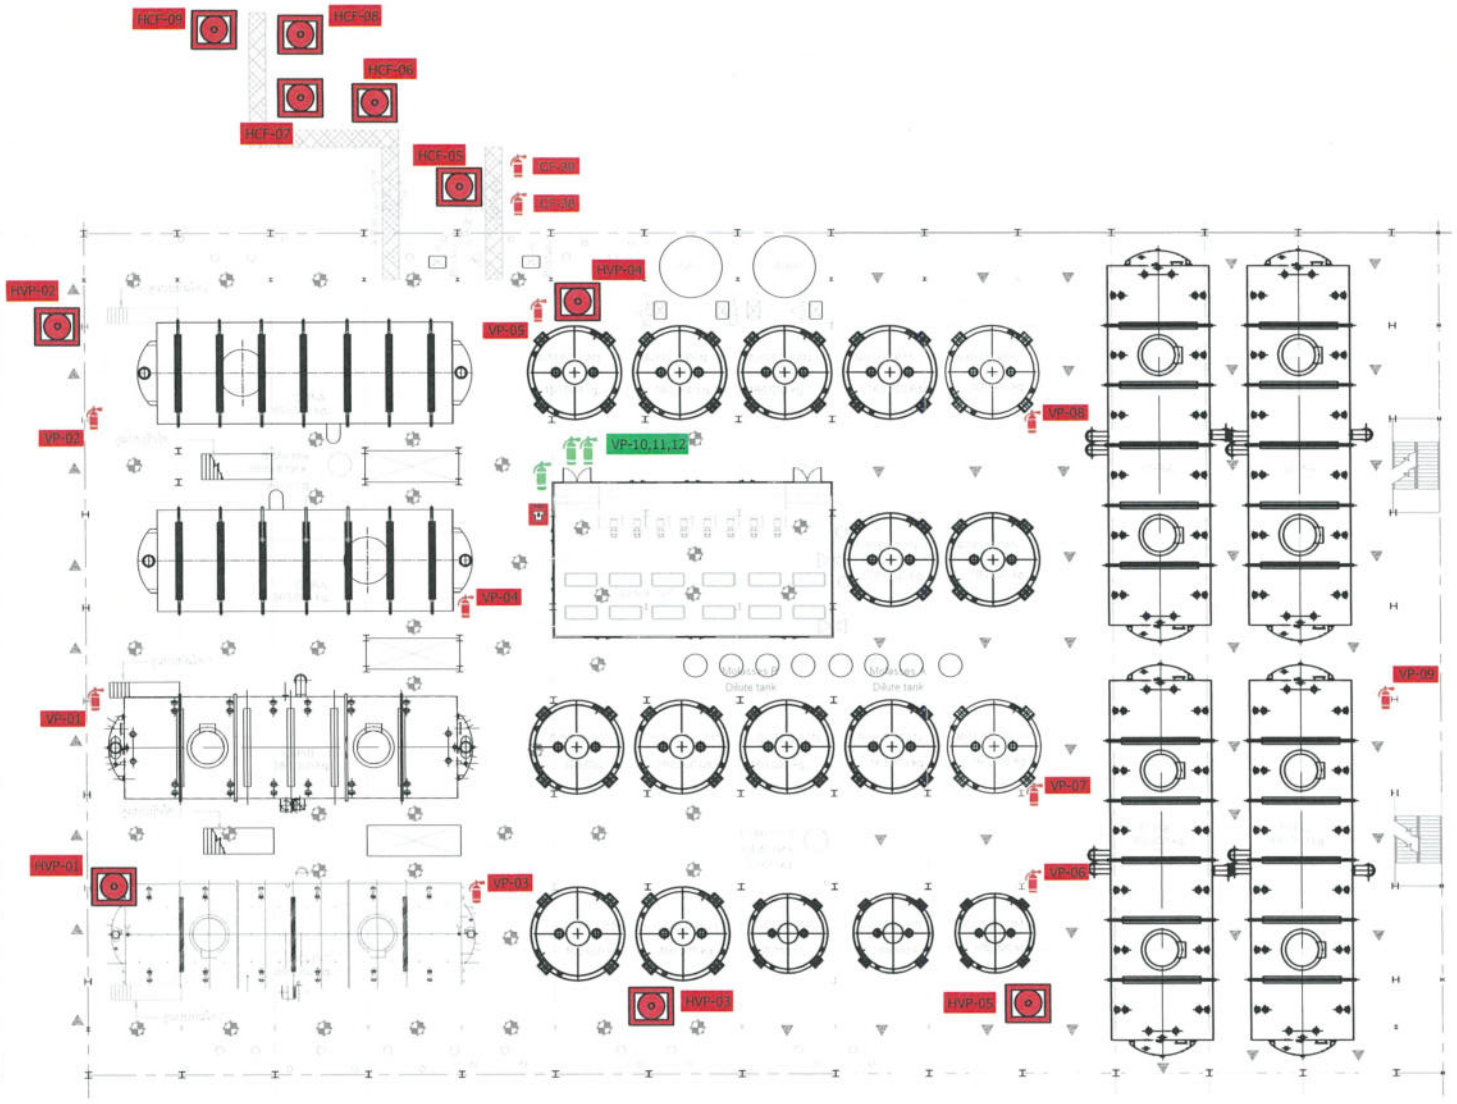

อาคารหม้อเดี่ยวชั้น 5

จุดล้างตาฉุกเฉิน

ท่อเมนดับเพลิง

ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง

ปุ่มกด สัญญาณ

ถังดับเพลิงชนิด CO2


ถังดับเพลิงชนิด Halotrion


ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ O2 -1/2"

ภาคผนวก 46ก

เอกสารการขนส่งสารเคมีออกนอกบริเวณพื้นที่โครงการ



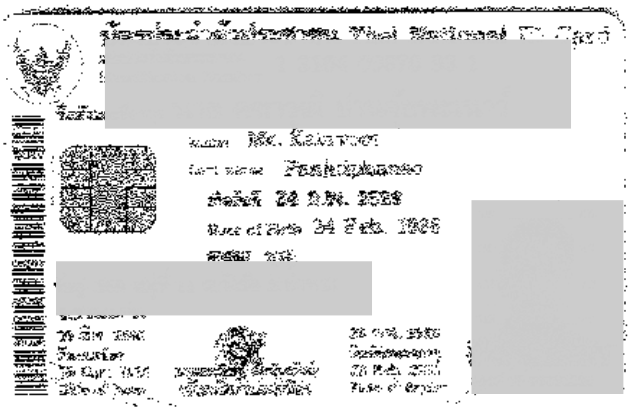

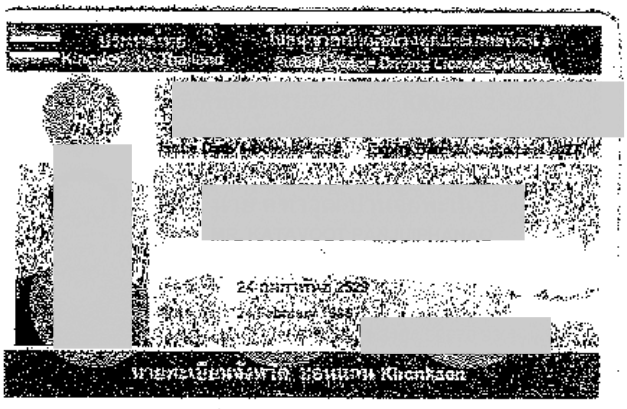

ภาคผนวก 47ก

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)



ความรุนแรงและอันตรายของสารเคมี



ประเภทสารเคมี

ระวัง (Warning)

ข้อมูลทางด้านกายภาพและเคมี

สถานะ : ของเหลว สีใส ค่าpH : N/A

จุดหลอมเหลว: N/A จุดเดือด: N/A

ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด

จุดวาบไฟ : N/A

สารประกอบที่เป็นอันตราย

ชื่อสารเคมี	เปอร์เซ็นต์	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
		TLV	LD50
Sugar Acetic and fatty acid esters of glycerol Polyglycerol esters of fatty acids	N/A	N/A	N/A

การกำจัดการรั่วไหล

อพยพคนออกจากบริเวณหลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยเข้าไป
ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยตามความจำเป็น ดูดซับด้วยสารดูด ซับเฉื่อย กวาดเก็บใส่ภาชนะที่แห้ง
ปิดฝาและย้ายไปจัดเก็บ ทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำ

ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

ชื่อทางการค้า : **POME Z-200E** **สูตรสารเคมี** -

ชื่อเคมีทั่วไป : Mixture of food additive and food ingredient

การจัดเก็บ : 1 เก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี อากาศเย็น และในที่ร่ม

2 หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและตา และการสูดดมไอระเหย
ปิดภาชนะให้มิดชิด เมื่อไม่ได้ใช้

สารที่ใช้ในการดับเพลิง : ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุโดยรอบ โฟม สเปรย์น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล





อันตรายต่อสุขภาพอนามัย

สัมผัสทางหายใจ	:	ไอระเหยที่มีความเข้มสูง อาจทำให้ระบบทางเดินหายใจ ระคายเคือง
สัมผัสทางผิวหนัง	:	ทำให้ผิวหนังระคายเคือง
กินหรือกลืนเข้าไป	:	อันตรายหากกลืนกิน
สัมผัสถูกตา	:	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองและดวงตาได้รับบาดเจ็บ

การปฐมพยาบาล

หายใจเข้าไป	:	ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ล้างปากและจมูกด้วยน้ำ หากรู้สึกไม่สบายให้พบแพท
กินหรือกลืนเข้าไป	:	บ้วนปากทันทีและย้ายผู้ป่วยไปที่ที่อากาศบริสุทธิ์ หากรู้สึกไม่สบายให้พบแพทย์
สัมผัสถูกผิวหนัง	:	ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออก ใช้น้ำจำนวนมากล้างออก แล้วล้างต่อด้วยน้ำและสบู่
สัมผัสถูกตา	:	ล้างตาด้วยน้ำเปล่า ประมาณ 15 นาที รีบพบแพทย์

ความรุนแรงและอันตรายของสารเคมี



ประเภทสารเคมี

ระวัง (Warning)

ข้อมูลทางด้านกายภาพและเคมี

สถานะ : ของเหลว ค่าpH : N/A
สีใส

จุดหลอมเหลว: N/A จุดเดือด: N/A

ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด

จุดวาบไฟ : N/A

สารประกอบที่เป็นอันตราย

ชื่อสารเคมี	เปอร์เซ็นต์	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
		TLV	LD50
Anionic polyacrylamide	N/A	N/A	N/A

การกำจัดการรั่วไหล

อพยพคนออกจากบริเวณหลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยเข้าไป
ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยตามความจำเป็น ดูดซับด้วยสารดูดซับเฉื่อย กวาดเก็บใส่ภาชนะที่แห้ง
ปิดฝาและย้ายไปจัดเก็บ ทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำ
ห้ามให้สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

ชื่อทางการค้า : KemTalo Sep A317XLP **สูตรสารเคมี** -
ชื่อเคมีทั่วไป : Anionic polyacrylamide น้ำยาพักใส

การจัดเก็บ : 1 เก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี อากาศเย็น และในที่ร่ม
2 หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและตา และการสูดดมไอระเหย

สารที่ใช้ในการดับเพลิง : ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุโดยรอบ สเปรย์น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



อันตรายต่อสุขภาพอนามัย

สัมผัสทางหายใจ	:	ไอระเหยที่มีความเข้มสูง อาจทำให้ระบบทางเดินหายใจ ระคายเคือง
สัมผัสทางผิวหนัง	:	ทำให้ผิวหนังระคายเคือง
กินหรือกลืนเข้าไป	:	อันตรายหากกลืนกิน
สัมผัสถูกตา	:	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองและดวงตาได้รับบาดเจ็บ

การปฐมพยาบาล

หายใจเข้าไป	:	ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธ์ ล้างปากและจมูกด้วยน้ำ หากรู้สึกไม่สบายให้พบแพท
กินหรือกลืนเข้าไป	:	บ้วนปากทันทีและย้ายผู้ป่วยไปที่ที่อากาศบริสุทธิ์ หากรู้สึกไม่สบายให้พบแพทย์
สัมผัสถูกผิวหนัง	:	ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออก ใช้น้ำจำนวนมากล้างออก แล้วล้างต่อด้วยน้ำและสบู่
สัมผัสถูกตา	:	กรณีเข้าตาล้างด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที หากยังระคายเคืองให้พบแพทย์

ความรุนแรงและอันตรายของสารเคมี



ประเภทสารเคมี

ระวัง (Warning)

ข้อมูลทางด้านกายภาพและเคมี

สถานะ : ของเหลว ค่าpH : N/A

ไม่มีสี

จุดหลอมเหลว: > 150 oC จุดเดือด: N/A

ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด

จุดวาบไฟ : N/A

สารประกอบที่เป็นอันตราย

ชื่อสารเคมี	เปอร์เซ็นต์	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
		TLV	LD50
2-(2-Butoxyethoxy)Ethanol	N/A	N/A	4500 มก./กก. (หนู)

การกำจัดการรั่วไหล

ห้ามสัมผัสกับเคมีโดยตรง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ แว่นตา ถุงมือ และชุดป้อง

จัดการภาชนะ ที่รั่วไหล เพื่อป้องกันไม่ให้รั่วซึม

ห้ามระบายลงท่อระบายน้ำ หรือแม่น้ำ

ดูดซับสารด้วยกากอ้อย และกวาดใส่ภาชนะ และนำกลับไปกำจัด โดยการเผาที่โรงไฟฟ้าต่อไป

ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

ชื่อทางการค้า : FOAMDOCTOR F1163 **สูตรสารเคมี :** -

ชื่อเคมีทั่วไป : Foam control agents

การจัดเก็บ : 1 เก็บในที่เย็น และมีอากาศถ่ายเทได้ดี ปิดภาชนะให้แน่น หลีกเลี่ยงความร้อน

2 พื้นที่จัดเก็บต้องมีวัสดุกันซึมป้องกันของเหลวออกมา

3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารโดยตรง

สารที่ใช้ในการดับเพลิง : น้ำ, ละอองน้ำ, ผงเคมีแห้ง ควรใช้สารดับเพลิงให้เหมาะสมกับเพลิงไหม้โดยรอบ

คำเตือน เมื่อสารเผาไหม้จะปล่อยควันพิษออกมา

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



อันตรายต่อสุขภาพอนามัย

สัมผัสทางหายใจ	ไม่มีอาการ
สัมผัสทางผิวหนัง	อาจเกิดการระคายเคืองเล็กน้อย บริเวณสัมผัส
กินหรือกลืนเข้าไป	อันตรายหากกลืนกิน
สัมผัสถูกตา	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองและดวงตาได้รับบาดเจ็บ

การปฐมพยาบาล

หายใจเข้าไป	พบแพทย์ หากมีอาการ
กินหรือกลืนเข้าไป	บ้วนปากด้วยน้ำ
สัมผัสถูกผิวหนัง	ล้างด้วยสบู่ และน้ำปริมาณมากทันที
สัมผัสถูกตา	ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก เปิดเปลือกตาให้กว้าง ให้น้ำไหลผ่าน 15 นาที

ความรุนแรงและอันตรายของสารเคมี



ประเภทสารเคมี

ระวัง (Warning)

ข้อมูลทางด้านกายภาพและเคมี

สถานะ : ของเหลว ค่าpH : N/A

ไม่มีสี

จุดหลอมเหลว: > 150 oC จุดเดือด: N/A

ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด

จุดวาบไฟ : N/A

สารประกอบที่เป็นอันตราย

ชื่อสารเคมี	เปอร์เซ็นต์	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
		TLV	LD50
N/A	N/A	N/A	N/A

การกำจัดการรั่วไหล

ห้ามสัมผัสกับเคมีโดยตรง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ แว่นตา ถุงมือ และชุดป้อง

จัดการภาชนะ ที่รั่วไหล เพื่อป้องกันไม่ให้รั่วซึม

ห้ามระบายลงท่อระบายน้ำ หรือแม่น้ำ

ดูดซับสารด้วยกากอ้อย และกวาดใส่ภาชนะ และนำกลับไปกำจัด โดยการเผาที่โรงไฟฟ้าต่อไป

ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

ชื่อทางการค้า : **WELL-DS-1010** **สูตรสารเคมี :** -

ชื่อเคมีทั่วไป : Foam control agents

การจัดเก็บ : 1 เก็บในที่เย็น และมีอากาศถ่ายเทได้ดี ปิดภาชนะให้แน่น หลีกเลี่ยงความร้อน

2 พื้นที่จัดเก็บต้องมีวัสดุกันซึมป้องกันของเหลวออกมา

3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารโดยตรง

สารที่ใช้ในการดับเพลิง : น้ำ, ละอองน้ำ, ผงเคมีแห้ง ควรใช้สารดับเพลิงให้เหมาะสมกับเพลิงไหม้โดยรอบ

คำเตือน เมื่อสารเผาไหม้จะปล่อยควันพิษออกมา

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



อันตรายต่อสุขภาพอนามัย

สัมผัสทางหายใจ	ไม่มีอาการ
สัมผัสทางผิวหนัง	อาจเกิดการระคายเคืองเล็กน้อย บริเวณสัมผัส
กินหรือกลืนเข้าไป	อันตรายหากกลืนกิน
สัมผัสถูกตา	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองและดวงตาได้รับบาดเจ็บ

การปฐมพยาบาล

หายใจเข้าไป	พบแพทย์ หากมีอาการ
กินหรือกลืนเข้าไป	บ้วนปากด้วยน้ำ
สัมผัสถูกผิวหนัง	ล้างด้วยสบู่ และน้ำปริมาณมากทันที
สัมผัสถูกตา	ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก เปิดเปลือกตาให้กว้าง ให้น้ำไหลผ่าน 15 นาที

ภาคผนวก 48ก

ผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2568



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

ภาพรวมการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2568

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) สาขาวังสะพุง

จำนวนพนักงานทั้งหมด 440 คน

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ 422 คน คิดเป็น 95.9 %

จำนวนพนักงานที่ไม่เข้ารับการตรวจ 18 คน คิดเป็น 4.1 %

กราฟภาพรวมแสดงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2568



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) สาขาวังสะพุง

ประจำปี 2568

โปรแกรมการตรวจ

รายการตรวจ	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)	% ผลปกติ	% ผลผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	เข้ารับการตรวจ (คน)	พนักงานทั้งหมด (คน)
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)	327	89	78.6	21.4	24	416	440
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR)	404	8	98.1	1.9	28	412	440
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	216	200	51.9	48.1	24	416	440
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	388	21	94.9	5.1	31	409	440
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	334	82	80.3	19.7	24	416	440
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	133	283	32.0	68.0	24	416	440
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	195	221	46.9	53.1	24	416	440
ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)	409	7	98.3	1.7	24	416	440
ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)	294	122	70.7	29.3	24	416	440
ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric)	287	129	69.0	31.0	24	416	440
ตรวจการทำงานของไต (BUN)	412	4	99.0	1.0	24	416	440
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	390	26	93.8	6.3	24	416	440
ตรวจอัตราการกรองของไต (eGFR)	320	96	76.9	23.1	24	416	440
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	365	51	87.7	12.3	24	416	440
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	329	87	79.1	20.9	24	416	440
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	275	87	76.0	24.0	23	362	385
ตรวจอุจจาระ (Stool Culture)	69	0	100.0	0.0	8	69	77
ตรวจหาเชื้ออี.โคไล (E. coli)	64	0	100.0	0.0	7	64	71
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	337	85	79.9	20.1	18	422	440
ดัชนีมวลกาย (BMI)	122	300	28.9	71.1	18	422	440

โปรแกรมการตรวจ


รายการตรวจ	ไม่พบเชื้อ (คน)	พบเชื้อ (คน)	% ไม่พบเชื้อ	% พบเชื้อ	ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	ที่รับการตรวจ (คน)	พนักงานทั้งหมด (คน)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)	389	27	93.5	6.5	24	416	440

โปรแกรมการตรวจ


รายการตรวจ	พบภูมิ (คน)	ไม่พบภูมิ (คน)	% พบภูมิ	% ไม่พบภูมิ	ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	ที่รับการตรวจ (คน)	พนักงานทั้งหมด (คน)
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบีในเลือด (HBs Ab)	90	326	21.6	78.4	24	416	440


โปรแกรมการตรวจ							
รายการตรวจ	ไม่พบเชื้อ (คน)	พบเชื้อ (คน)	% ไม่พบเชื้อ	% พบเชื้อ	ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	ที่รับการตรวจ (คน)	หน่วยงานทั้งหมด (คน)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ (AntiHAV IgM)	57	0	100.0	0.0	7	57	64


โปรแกรมการตรวจ							
รายการตรวจ	พบภูมิ (คน)	ไม่พบภูมิ (คน)	% พบภูมิ	% ไม่พบภูมิ	ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	ที่รับการตรวจ (คน)	หน่วยงานทั้งหมด (คน)
ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดเอ (AntiHAV IgG)	0	57	0.0	100.0	7	57	64

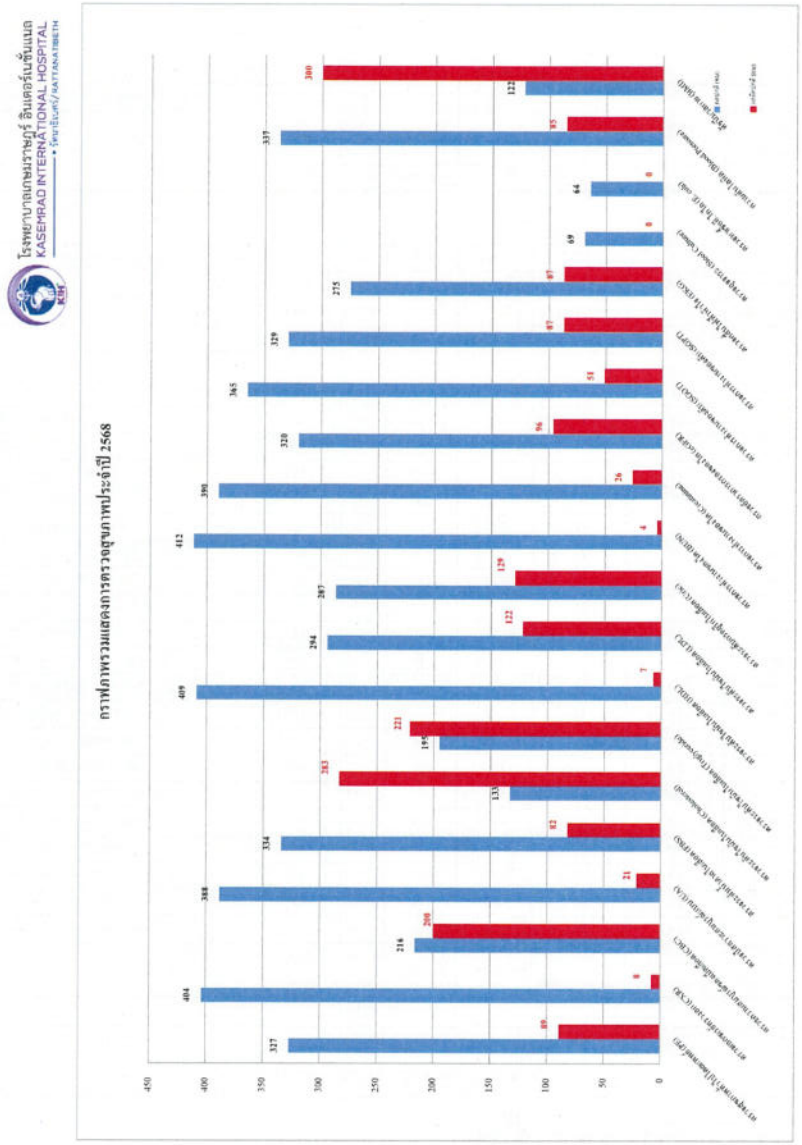



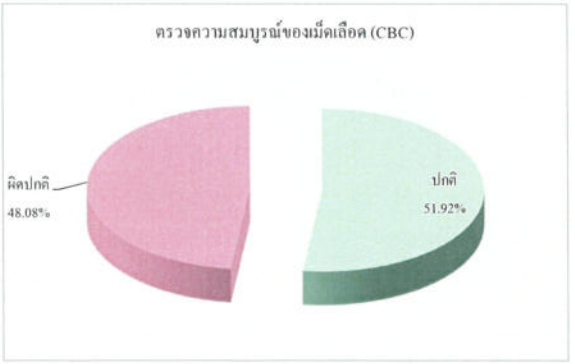


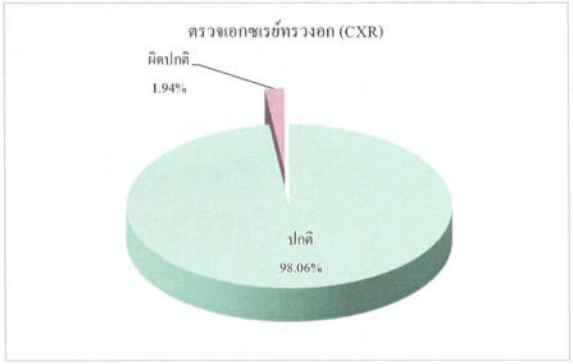


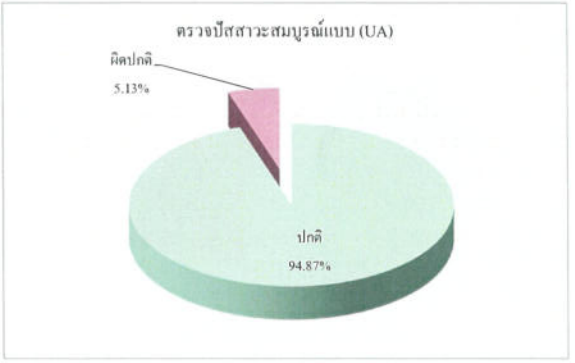

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH




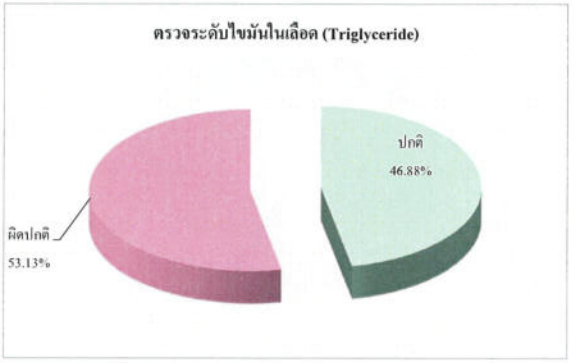


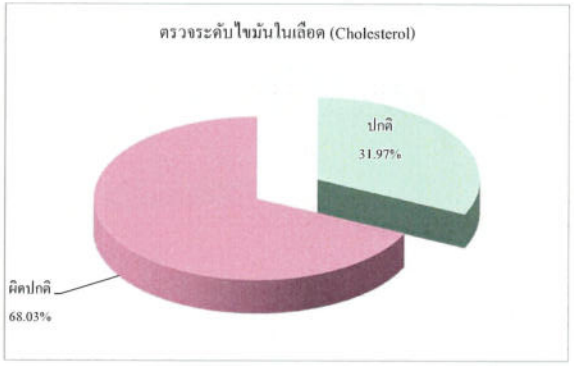





โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

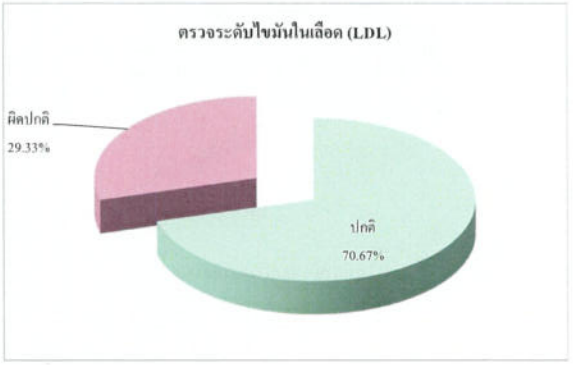


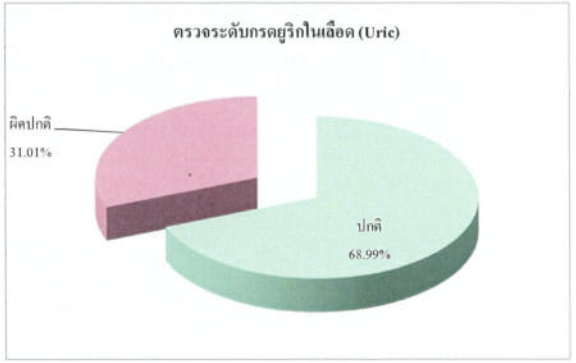


โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

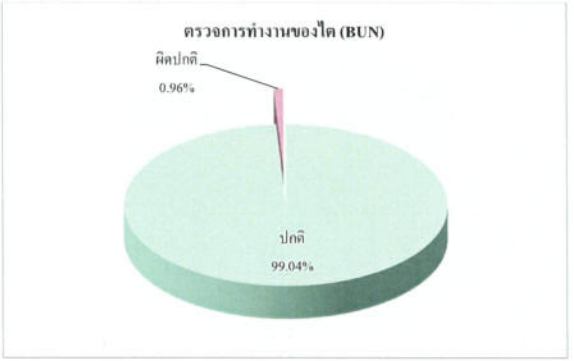


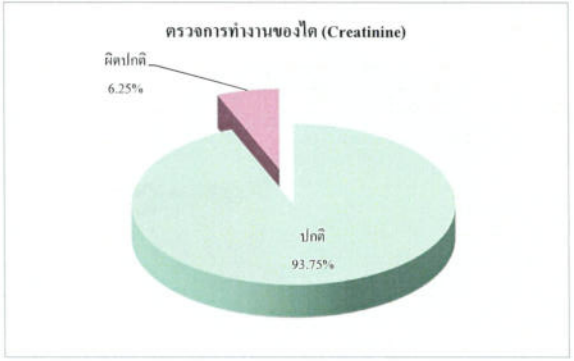

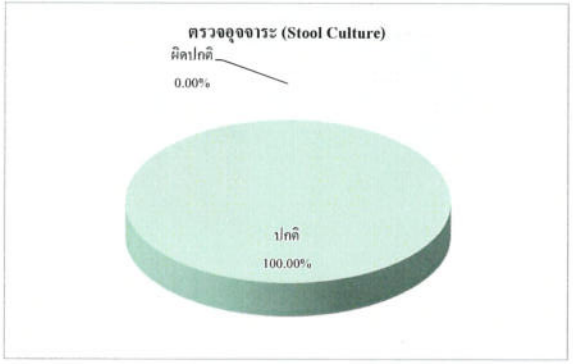


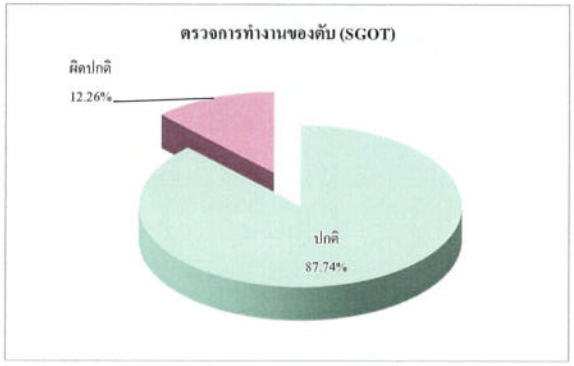


โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

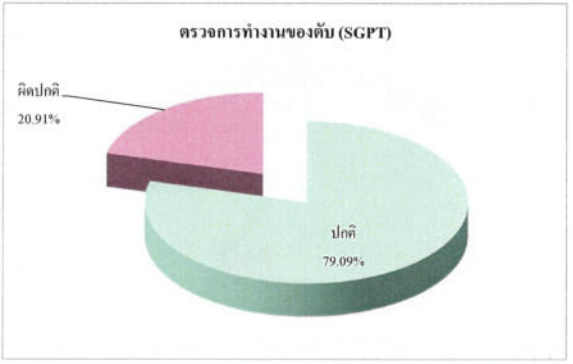




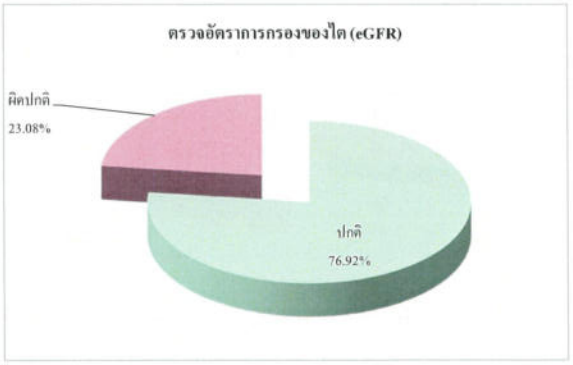

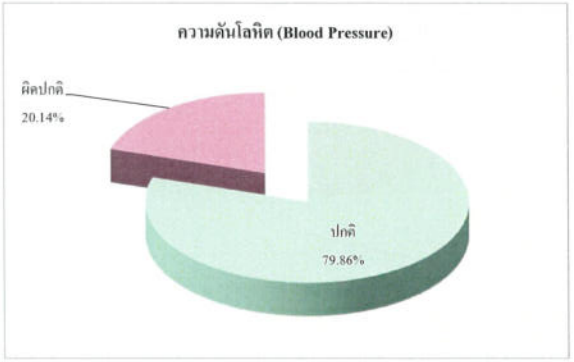




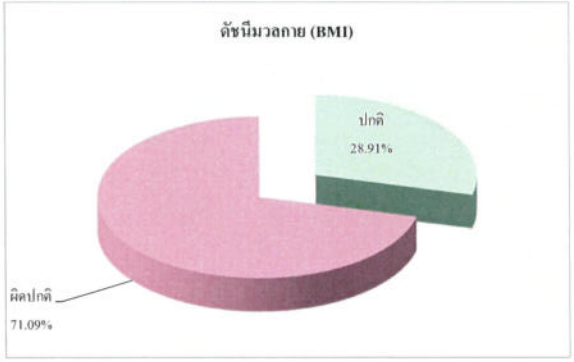


โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH



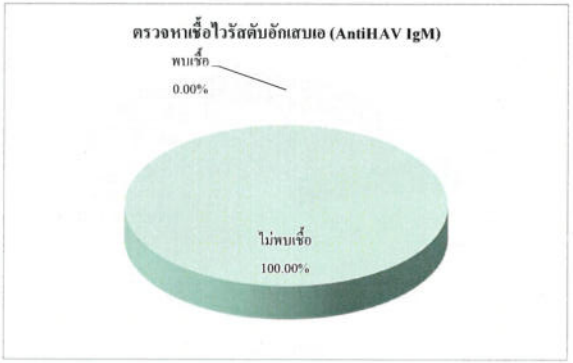



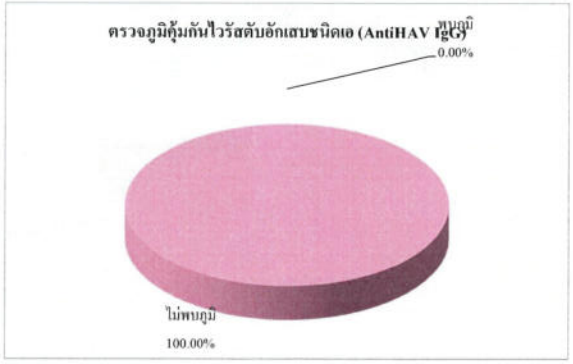


โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH


รายการตรวจปัจจัยเสี่ยง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) สาขาวังสะพุง							
โปรแกรมการตรวจ							
รายการตรวจ	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)	% ผลปกติ	% ผลผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	เข้ารับการตรวจ (คน)	หน่วยงานทั้งหมด (คน)
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audio)	257	31	89.2	10.8	24	288	312
ตรวจสมรรถภาพปอด (PFT)	239	65	78.6	21.4	38	304	342
ตรวจสายตาเชื่อมอนามัย (Occ Vision)	281	134	67.7	32.3	25	415	440
ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ (Grip Strength)	117	116	50.2	49.8	29	233	262
ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อขา (Leg Strength)	162	71	69.5	30.5	29	233	262
ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อหลัง (Back Strength)	200	33	85.8	14.2	29	233	262
ตรวจสารตะกั่วในเลือด (Lead)	210	0	100.0	0.0	8	210	218
ตรวจสารปรอทในเลือด (Mercury)	21	0	100.0	0.0	0	21	21
ตรวจฝุ่นในปอด	233	63	78.7	21.3	38	296	334
ตรวจหาปริมาณไขมันเก็บ	233	63	78.7	21.3	38	296	334
ตรวจ Sulphuric	6	3	66.7	33.3	0	9	9


โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

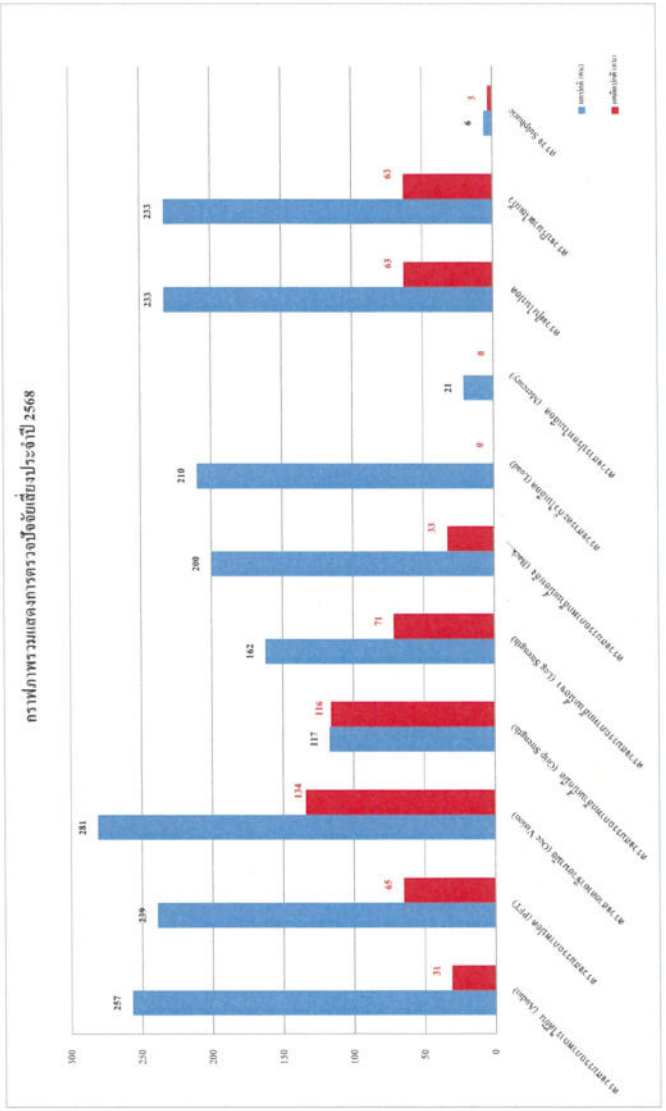


ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
ให้กับพนักงาน ที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
ให้กับพนักงาน ที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ
เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2569

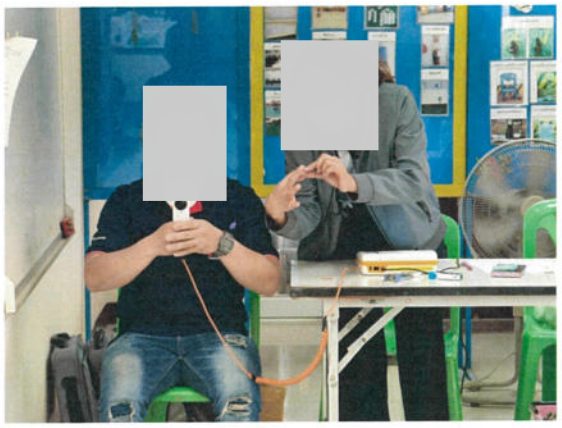

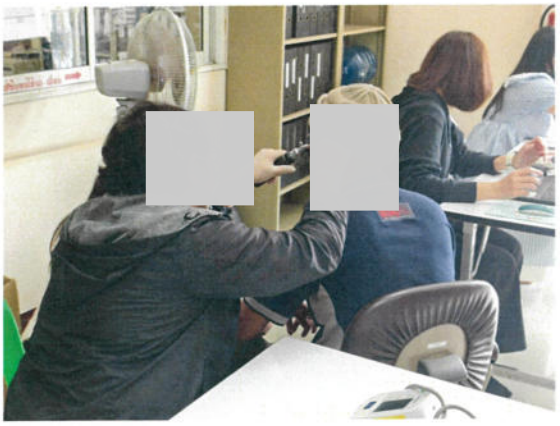



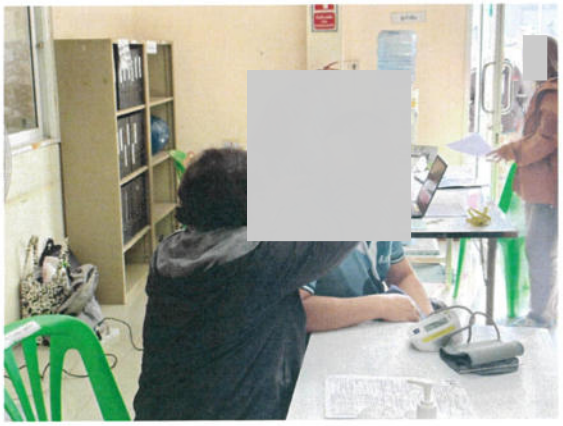

ภาคผนวก 49ก

เอกสารขออนุญาตเข้าทำงานพื้นที่อับอากาศ และความร้อน

(Work Permit)



ใบอนุญาตปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit)

ผู้ขออนุญาต ☐ พนักงานของบริษัท..... ☑ ผู้รับเหมาบริษัท.....

ผู้ขออนุญาต/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานชื่อ.....

จะปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ.....

รายละเอียดของงาน.....

1. วิธีการ อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เพื่อให้มั่นใจและตรวจสอบความปลอดภัยดังนี้

1.1 พื้นฐาน

☑ ของทำนิรภัย	☑ หมวกนิรภัย	☐ เข็มขัดนิรภัย (สำหรับงานที่สูง)
☐ หน้ากากป้องกันฝุ่น / ก๊าซ	☑ กระบังหน้างานเชื่อม	☐ ตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ใกล้ๆ
☑ ถุงมือหนัง	☑ ปอกแขนหนัง	☐ ที่กรองคุณภาพ / ชุดดูด (ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 dBA)
☑ ผ้ากันเปื้อนหนัง	☑ ผ้าอุดหู/ปลั๊กอุดหู	☑ รองเท้านิรภัย

1.2 คุณลักษณะงาน / พื้นที่

(1) พื้นที่ที่ต้องดู : 1. พื้นที่ ที่ร 2. กองการต้อง 3. สูงเกิน 4. บรรจุภัณฑ์ 5. ไวไฟ 6. หนังไวไฟ 7. ฝังลึก และ 8. บริเวณพื้นที่อื่นเคียงน้ำมันต่างๆ

☐ ถนประเภทน้ำมันรถต่อเนื่องมา ☐ เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งาน ☐ รถน้ำดับเพลิงพร้อมใช้งาน ☐ ป้ายเตือนต่างๆ

☑ ผู้ที่ทราบวิธีใช้อย่างน้อย 1 คน ☐ ถังดับไฟ ☑ ถังดับเพลิง 2 ถัง (ABC) ☐ ที่กรองน้ำกรองขนาดใหญ่ ระยะห่างน้อยที่สุด (ระยะ

(2) พื้นที่ติดกับและหน้างาน :

☐ ไม่เกี่ยวข้อง ☐ เกี่ยวข้อง ได้รับอนุญาตและตัดแยกระบบแล้ว ถึงชื่อ..... วันที่.....

รายการตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน	ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน		
	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง
1. ได้ทำการประสานงานกับผู้ครอบครองพื้นที่ปฏิบัติงานและได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้ว	✓		
2. มีการตัดแยกระบบไฟฟ้า ระบบท่อ ระบบควบคุมต่างๆ	✓		
3. มีการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ใกล้บริเวณตามข้อ 1.2 ลักษณะงานและพื้นที่เสี่ยง	✓		
4. มีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟ เช่น ผ้าเปียก ไฟ ฉากกั้น อื่นๆ (ระบุ)			✓
5. มีผู้ที่ระบุ วันไว้ เพื่อตรวจสอบการกลับมาปฏิบัติงานของประกายไฟ ชื่อ.....	✓		
6. มีการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้งานในสภาพปลอดภัย	✓		
7. มีการกั้นแยกพื้นที่ปฏิบัติงานกับพื้นที่ทำงานอื่นอย่างชัดเจน ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง			✓
8. มีการยืนยันกับผู้ครอบครองพื้นที่รับผิดชอบว่าได้ปิดระบบที่เกี่ยวข้องและรับทราบพร้อมใช้งาน	✓		

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานและได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในใบอนุญาตนี้ครบถ้วนแล้ว

ลงชื่อ.....

(.....)

☐ ไม่อนุญาต เนื่องจาก.....

☑ อนุญาตให้ปฏิบัติงานโดยได้ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ปฏิบัติงาน ในวันที่ 29 ธ.ค. 68 เวลา 07:30 น.

โดยมีข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติม คือ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าผู้อนุญาต (เจ้าของพื้นที่)

การตรวจสอบระหว่างการทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อนุญาตให้ทำงานและวิธีการทำงาน ได้ตรวจสอบแล้วว่า

☑ ปลอดภัย อนุญาตให้ปฏิบัติงานต่อได้ ☐ ไม่ปลอดภัย ต้องแก้ไขดังนี้.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ได้รับมอบหมาย

การตรวจสอบเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

☐ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขอเพิ่มเวลาอีก..... ชั่วโมง สิ้นสุดเวลา.....น. ถึงเวลา.....น. (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)

เพิ่มเวลา ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ผู้ขออนุญาต หัวหน้าผู้อนุญาต หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต

☑ ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ได้ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานเรียบร้อยแล้ว และมีผู้เฝ้าระวังไฟต่อเนื่องอย่างน้อย 60 นาที เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 68 เวลา 12:00 น.

ปิดงาน ลงชื่อ.....

ผู้ขออนุญาต หัวหน้าผู้อนุญาต หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด WSP-FS-P05-01

ใบอนุญาตปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit)

ใบอนุญาตปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit)

ผู้ขออนุญาต ☑ พนักงาน บจก.น้ำตาลขอนแก่น ☐ ผู้รับจ้าง/บริษัท .....

ผู้รับอนุญาตปฏิบัติงาน/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน/ผู้ดูแลพื้นที่ .....

งานที่ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ .....

วันและเวลาที่ขออนุญาต .....

1. วิธีการ อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่ผู้ให้บริการและปฏิบัติงานต้องมี

1.1 พื้นฐาน
- ☐ ตรวจเช็คก่อนใช้งาน
- ☐ ที่ดับเพลิง
- ☐ ตรวจสอบการรั่วซึม
- ☐ ระบายอากาศ
- ☐ ผู้ที่ทำงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงต้องรับรู้
- ☐ ผู้ที่ทำงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงต้องรับรู้
- ☐ ปิดกั้นพื้นที่ทำงาน
- ☐ ปิดกั้นพื้นที่ทำงาน
- ☐ ไม่มีวัสดุติดไฟในบริเวณที่ทำงาน
- ☐ ไม่มีวัสดุติดไฟในบริเวณที่ทำงาน
- ☐ ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- ☐ ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- ☐ ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- ☐ อื่นๆ .....
- ☐ อื่นๆ .....
- ☐ อื่นๆ .....

1.2 งานยกของหนัก/พื้นที่
(1) พื้นที่เสี่ยงสูง – พื้นที่ คือ 1. ถังหรือภาชนะที่ระบายอากาศได้ยาก 2. อุโมงค์ 3. บรรจุภัณฑ์ 4. ไซโล 5. หลุมใช้งานน้ำ 6. พื้นลุ่ม และ 7. บริเวณพื้นที่ที่จัดเก็บน้ำมันต่างๆ
- ☐ ระบายอากาศไม่ดีและอาจมีก๊าซพิษ
- ☐ ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- ☐ รถเข็นหรือรถยกของ
- ☐ ไม่มีเครื่องหมาย
- ☐ ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดอาจได้รับอันตราย
- ☐ อื่นๆ .....
- ☐ ไม่มีการระบายอากาศ
- ☐ อื่นๆ .....

(2) พื้นที่ซึ่งมีอันตรายเกี่ยวข้อง :
- ☐ ไม่มีอันตราย ☐ มีอันตราย โปรดระบุและดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย ข้อ..... ลงวันที่.....

รายการตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน	ผู้ขออนุญาตหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน		
	มีและใช้งาน	ไม่มีแต่จำเป็น	ไม่มีและไม่จำเป็น
1. ได้ทำการแยกและปลดระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องออกจากแหล่งจ่ายไฟ และติดป้ายเตือนไว้	✓		
2. มีการตัดแยกระบบไฟฟ้าและวาล์วต่างๆ	✓		
3. มีการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้พร้อมใช้งานในจุดที่เหมาะสม	✓		
4. มีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันระดับที่เหมาะสมไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้งาน	✓		
5. มีผู้ที่ได้รับการอบรมการใช้งานและดับเพลิงไว้ประจำจุดที่ปฏิบัติงาน	✓		
6. มีการกางฉากกั้นบริเวณที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประกายไฟกระเด็นออกไป	✓		
7. มีการกั้นบริเวณที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่	✓		
8. มีการตรวจสอบก๊าซในบริเวณที่ปฏิบัติงานก่อนเริ่มงานและตรวจสอบเป็นระยะ	✓		

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและดำเนินการตามรายการข้างต้นแล้ว ลงชื่อ.....

(.....)

☐ ไม่อนุญาต เนื่องจาก.....

☑ อนุญาตให้ปฏิบัติงานได้ โดยได้ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ปฏิบัติงาน ในวันที่ 13 ก.ย. 68 ช่วงเวลา 07.00 น.

โดยมีข้อสังเกต และสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติม คือ .....

ลงชื่อ..... วันที่ 13 ก.ย. 68

ผู้ขออนุญาต ผู้อนุมัติ

การตรวจสอบระหว่างการทำงาน จากการตรวจสอบการขออนุญาตให้ปฏิบัติงานบนใบอนุญาตนี้ และวิธีการทำงาน ได้ตรวจสอบทุกข้อแล้ว

☐ ปลอดภัย ลงชื่อ.....

ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

☐ ขอต่อเวลาการทำงาน ถึงเวลา..... น. วันที่..... (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)

ต่อเวลา ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ผู้ขออนุญาต หัวหน้างานผู้ขออนุญาต ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

☑ ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ได้ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานได้ออกจากพื้นที่เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 68 เวลา 15.00 น.

ปิดงาน ลงชื่อ.....

ผู้ขออนุญาต หัวหน้างานผู้ขออนุญาต ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด WSP-FS-P05-01

ใบอนุญาตปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit)

ผู้ขออนุญาต ☑ พนักงาน บจก.น้ำตาลขอนแก่น ☐ ผู้รับจ้าง/บริษัท .....

ผู้รับอนุญาตปฏิบัติงาน/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน/ผู้ดูแลพื้นที่ .....

งานที่ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ .....

วันและเวลาที่ขออนุญาต .....

1. วิธีการ อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่ผู้ให้บริการและปฏิบัติงานต้องมี

1.1 พื้นฐาน
- ☑ ตรวจเช็คก่อนใช้งาน
- ☐ หมวกนิรภัย
- ☐ เสื้อชูชีพ (สำหรับงานที่สูง)
- ☐ ที่ดับเพลิง
- ☑ ตรวจสอบการรั่วซึม
- ☐ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าชนิดหยุดทันที
- ☐ ปิดกั้นพื้นที่ทำงาน
- ☐ ไม่มีวัสดุติดไฟในบริเวณที่ทำงาน
- ☐ ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- ☐ ที่ครอบหู, อุดหู (ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 dBA)
- ☐ อื่นๆ .....
- ☐ อื่นๆ .....
- ☐ หน้ากากป้องกันสะเก็ด

1.2 งานยกของหนัก/พื้นที่
(1) พื้นที่เสี่ยงสูง – พื้นที่ คือ 1. ถังหรือภาชนะที่ระบายอากาศได้ยาก 2. อุโมงค์ 3. บรรจุภัณฑ์ 4. ไซโล 5. หลุมใช้งานน้ำ 6. พื้นลุ่ม และ 7. บริเวณพื้นที่ที่จัดเก็บน้ำมันต่างๆ
- ☑ การระบายอากาศไม่ดีและอาจมีก๊าซพิษ
- ☑ ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- ☐ รถเข็นหรือรถยกของ
- ☐ ไม่มีเครื่องหมาย
- ☐ ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดอาจได้รับอันตราย
- ☐ อื่นๆ .....
- ☐ ไม่มีการระบายอากาศ
- ☐ อื่นๆ .....

(2) พื้นที่ซึ่งมีอันตรายเกี่ยวข้อง :
- ☑ ไม่มีอันตราย ☐ มีอันตราย โปรดระบุและดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย ข้อ..... ลงวันที่.....

รายการตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน	ผู้ขออนุญาตหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน		
	มีและใช้งาน	ไม่มีแต่จำเป็น	ไม่มีและไม่จำเป็น
1. ได้ทำการแยกและปลดระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องออกจากแหล่งจ่ายไฟ และติดป้ายเตือนไว้	✓		
2. มีการตัดแยกระบบไฟฟ้าและวาล์วต่างๆ	✓		
3. มีการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้พร้อมใช้งานในจุดที่เหมาะสม	✓		
4. มีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันระดับที่เหมาะสมไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้งาน	✓		
5. มีผู้ที่ได้รับการอบรมการใช้งานและดับเพลิงไว้ประจำจุดที่ปฏิบัติงาน	✓		
6. มีการกางฉากกั้นบริเวณที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประกายไฟกระเด็นออกไป	✓		
7. มีการกั้นบริเวณที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่	✓		
8. มีการตรวจสอบก๊าซในบริเวณที่ปฏิบัติงานก่อนเริ่มงานและตรวจสอบเป็นระยะ	✓		

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและดำเนินการตามรายการข้างต้นแล้ว ลงชื่อ.....

(.....)

☐ ไม่อนุญาต เนื่องจาก.....

☑ อนุญาตให้ปฏิบัติงานได้ โดยได้ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ปฏิบัติงาน ในวันที่ 13 ก.ย. 68 ช่วงเวลา 17.30 น.

โดยมีข้อสังเกต และสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติม คือ .....

ลงชื่อ..... วันที่ 13 ก.ย. 68

ผู้ขออนุญาต ผู้อนุมัติ

การตรวจสอบระหว่างการทำงาน จากการตรวจสอบการขออนุญาตให้ปฏิบัติงานบนใบอนุญาตนี้ และวิธีการทำงาน ได้ตรวจสอบทุกข้อแล้ว

☑ ปลอดภัย ลงชื่อ.....

ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

☐ ขอต่อเวลาการทำงาน ถึงเวลา..... น. วันที่..... (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)

ต่อเวลา ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ผู้ขออนุญาต หัวหน้างานผู้ขออนุญาต ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

☑ ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ได้ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานได้ออกจากพื้นที่เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 68 เวลา 18.30 น.

ปิดงาน ลงชื่อ.....

ผู้ขออนุญาต หัวหน้างานผู้ขออนุญาต ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

WSP-ES-P05-01

ใบอนุญาตปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit)

ผู้ขออนุญาต ☑ พนักงาน บมจ. KSL ☐ ผู้รับเหมา บริษัท .....

ผู้ขออนุญาต (ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) ชื่อ [redacted]

รายละเอียดงาน .....

ขอปฏิบัติงานที่ (Where Work Permit) [redacted]

โดยมีรายชื่อดังนี้ 1. [redacted] 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. .....

1. วิธีการ อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่ใช้ให้เหมาะสมและปลอดภัย

1.1 พื้นฐาน

☑ ใช้ไม้กวาด ☐ ขอบเจียร์ ☐ เชื่อมไฟฟ้า/ก๊าซ (ตามรูปแบบที่ระบุ)
☐ ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ☑ ใช้ระดับเหล็ก ☐ ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
☑ ใช้ที่กำจัด ☐ ใช้เครื่องเจียร ☐ ที่ยกของ (ใบสลิง/โซ่/ตะขอ)
☑ ใช้บันได ☑ ปลอดสาร - ปลอดกรดกัด ☐ ทำงานกับสารเคมี

1.2 อุปกรณ์คุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน

(1) ที่ปฏิบัติงานอยู่ระดับพื้นดิน, ชั้นล่าง, ชั้นที่ 1 ของอาคาร, ใกล้ถังน้ำมัน, ถังแก๊ส, เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

☑ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ☑ ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม ☐ ถังดับเพลิงชนิดน้ำ ☐ ถังดับเพลิงชนิดก๊าซ
☑ ผ้าห่มกันไฟ ☐ อื่นๆ ไม่มี ☑ สิ่งกั้นกันประกายไฟ ☐ ป้ายเตือนอันตราย

(2) พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ใกล้

☑ ไม่มีสิ่งกีดขวาง ☐ มีสิ่งกีดขวาง ใช้ผ้าคลุมสิ่งกีดขวาง จำนวน ..... ชิ้น

รายการการตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน	ผู้ขออนุญาต/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน: ปิดช่อง	ไม่ปิดช่อง	ไม่เกี่ยวข้อง
1. ได้มีการตรวจสอบ และดำเนินการขจัดสิ่งที่ติดไฟได้ออกจากบริเวณที่ปฏิบัติงาน	✓		
2. มีการตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊สแล้ว	✓		
3. ท่อระบายน้ำ ช่องเปิด ปิดกั้นไว้เรียบร้อยแล้ว	✓		
4. มีการแต่งตั้งผู้ดูแลความปลอดภัยจากไฟ ผู้ดูแลระบบไฟ และมีผู้ปฏิบัติงานอยู่	✓		
5. มีผู้ประสานงานกับผู้ดูแลพื้นที่ [redacted]	✓		
6. มีการตรวจสอบวัดค่า โดยมีค่าที่ยังปฏิบัติงานได้ ≤ 10% ของ LEL ไม่มีสารพิษและออกซิเจน	✓		

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานและมาตรการป้องกันอันตรายข้างต้นครบถ้วนแล้ว

ลงชื่อ [redacted]

☐ ไม่อนุญาต เนื่องจาก .....

☑ อนุญาตให้ปฏิบัติงานได้ ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 67 ถึงวันที่ 07 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึงเวลา 17:00 น.

โดยมีข้อแนะนำเพิ่มเติม [redacted]

ลงชื่อ [redacted]

ผู้ขออนุญาต (ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) ผู้อนุมัติ (ผู้ดูแลความปลอดภัย)

การตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติงาน

☑ ปลอดภัย อนุญาตให้ปฏิบัติงานต่อได้

☐ ไม่ปลอดภัย สั่งหยุดการปฏิบัติงานทันที

ลงชื่อ [redacted]

☐ ส่งมอบการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานกะต่อไป ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึงเวลา ..... น. (ไม่เกิน 4 ชม.)

เที่ยวแรก ลงชื่อ ..... ลงชื่อ [redacted]

ผู้ขออนุญาต ผู้ดูแลความปลอดภัย

☐ ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานและเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ เศษวัสดุ ออกจากพื้นที่ทำงานเรียบร้อยแล้ว

ปิดงาน ลงชื่อ [redacted]

ผู้ขออนุญาต

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

SA-WP02-P01-Rev 02

ใบอนุญาตปฏิบัติงานบนที่สูง (Height Work Permit)

ผู้ขออนุญาต ☐ พนักงาน บมจ. ..... ☑ ผู้รับเหมา บริษัท ESP .....

ผู้ขออนุญาต (ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) ชื่อ [redacted]

รายละเอียดงาน .....

ขอปฏิบัติงานบนที่สูง (Height Work Permit) [redacted]

โดยมีรายชื่อดังนี้ 1. [redacted] 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. .....

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และอุปกรณ์ที่ใช้งาน

☑ รองเท้านิรภัย ☑ หมวกนิรภัย ☐ แว่นตานิรภัย ☐ แว่นตาเชื่อม
☑ ถุงมือหนัง ☐ เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว ☑ เข็มขัดนิรภัยแบบครึ่งตัว จำนวน 2 ชุด (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 2 คน)

รายการการตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน	ผู้ขออนุญาต/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน: ปิดช่อง	ไม่ปิดช่อง	ไม่เกี่ยวข้อง
1. ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคลมชัก ไม่เป็นโรคหัวใจ	✓		
2. มีอุปกรณ์ป้องกันภัย ได้แก่ เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full body Harness) และสายรัดนิรภัย	✓		
3. มีการเตรียมและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนการปฏิบัติงาน	✓		
4. มีการแจ้งเตือน ประกาศ หรือมีเครื่องหมายแสดงการปฏิบัติงานบนที่สูง	✓		
5. มีผู้ประสานงานกับผู้ดูแลพื้นที่ [redacted]	✓		
6. มีการตรวจสอบวัดค่า โดยมีค่าที่ยังปฏิบัติงานได้ ≤ 10% ของ LEL ไม่มีสารพิษและออกซิเจน	✓		

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานและมาตรการป้องกันอันตรายข้างต้นครบถ้วนแล้ว

ลงชื่อ [redacted]

ผู้อนุมัติ

☐ ไม่อนุญาต เนื่องจาก .....

☑ อนุญาตให้ปฏิบัติงานได้ ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 67 ถึงวันที่ 07 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึงเวลา 17:00 น.

โดยมีข้อแนะนำเพิ่มเติม [redacted]

ลงชื่อ [redacted]

ผู้ขออนุญาต (ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) ผู้อนุมัติ (ผู้ดูแลความปลอดภัย)

การตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติงาน

☑ ปลอดภัย อนุญาตให้ปฏิบัติงานต่อได้

☐ ไม่ปลอดภัย สั่งหยุดการปฏิบัติงานทันที

ลงชื่อ [redacted]

☐ ส่งมอบการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานกะต่อไป ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึงเวลา ..... น. (ไม่เกิน 4 ชม.)

เที่ยวแรก ลงชื่อ ..... ลงชื่อ [redacted]

ผู้ขออนุญาต ผู้ดูแลความปลอดภัย

☐ ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานและเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ เศษวัสดุ ออกจากพื้นที่ทำงานเรียบร้อยแล้ว

ปิดงาน ลงชื่อ [redacted]

ผู้ขออนุญาต

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานในอับอากาศ (Confined Space Work Permit)

ผู้ขออนุญาต ☑ หน่วยงานผู้ขอ [redacted] ☐ ผู้รับเหมา บริษัท

ผู้ขออนุญาตผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน [redacted]

ของอนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศ

รายละเอียดการทำงาน ขัดผิว

ในวันที่ 2 / 5 / 68 [redacted]

ผู้ปฏิบัติงาน [redacted]

3. [redacted]

ผู้ช่วยเหลือ ..... ทำหน้าที่ควบคุมและดูแลผู้ปฏิบัติงาน

ผู้เฝ้าระวัง ..... ทำหน้าที่ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินระหว่างปฏิบัติงาน

มาตรการลด / ขจัดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก่อนให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงาน .....

จากนี้จะได้รับอนุญาตให้ถูกต้อง: ปฏิบัติงานในสถานที่ที่ระบุข้างต้น ระยะเวลาการทำงานและสถานที่ที่ระบุข้างต้น

1. ตรวจสอบสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงานนี้

1. สารไวไฟ/ฉนวนหุ้มระเบิด	มี ☐	ไม่มี ☑	5. เครื่องจักร-เครื่องมือ/อุปกรณ์	มี ☑	ไม่มี ☐
2. สารกัดกร่อน	มี ☐	ไม่มี ☑	6. ประกายไฟ/ความร้อน	มี ☐	ไม่มี ☑
3. สารมีพิษ/ฝุ่นละอองต่ำ	มี ☑	ไม่มี ☐	7. อื่นๆ	มี ☐	ไม่มี ☐
4. กระแสไฟฟ้า	มี ☑	ไม่มี ☐			

2. ตรวจสอบการป้องกันอันตรายต่อการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบไฟฟ้าให้ปลอดภัย	มี ☑	ไม่มี ☐	10. ผลการตรวจวัดสารเคมีบรรยากาศในการทำงาน
2. ตรวจสอบเครื่องจักรให้ปลอดภัย	มี ☐	ไม่มี ☐	ก่อนเข้าปฏิบัติงานครั้งแรก
3. ตรวจสอบเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน	มี ☐	ไม่มี ☐	ชื่อผู้ตรวจ [redacted] เวลา 08 น. ชื่อผู้ตรวจ ..... เวลา ..... น.
4. มีการระบายอากาศ	มี ☐	ไม่มี ☐	-ปริมาตรอากาศ 21 % (ออกซิเจน) -ปริมาตรอากาศ ..... (ออกซิเจน)
5. มีการระบายอากาศ	มี ☐	ไม่มี ☐	-ก๊าซไวไฟ 0 %LEL -ก๊าซไวไฟ ..... %LEL
6. มีการทำความสะอาด	มี ☐	ไม่มี ☐	-ก๊าซ H2S 0 ppm (ไม่เกิน 10 ppm) -ก๊าซ H2S ..... ppm (ไม่เกิน 10 ppm)
7. มีการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน	มี ☐	ไม่มี ☐	-ก๊าซ CO 0 ppm (ไม่เกิน 50 ppm) -ก๊าซ CO ..... ppm (ไม่เกิน 50 ppm)
8. มีการตรวจวัดก๊าซ	มี ☐	ไม่มี ☐	
9. อื่นๆ	มี ☐	ไม่มี ☐	

3. อันตรายที่ลูกจ้างอาจได้รับจากการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

☐ ขาดอากาศหายใจ ☐ ถูกไฟคลอก ☐ ถูกไฟไหม้ ☐ ถูกสารเคมีกัดกร่อน ☐ ถูกสารพิษ ☐ ถูกไฟฟ้าดูด ☐ อื่นๆ .....

4. วิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน

☑ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการทำงานในที่อับอากาศอย่างเคร่งครัด ☐ ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยก๊าซพิษ

☐ เครื่องช่วยหายใจแบบมีท่อลมเป่า ☐ เข็มขัดนิรภัยและสายรัดชูชีพ ☑ อุปกรณ์ส่องสว่าง ☐ แบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน ☐ เครื่องตรวจวัดก๊าซ

☐ ที่ตั้งน้ำและอาหารต่างๆ ☑ อุปกรณ์ในการดับเพลิง ☐ แสงสว่าง ☑ ฟังสัญญาณเตือน ☐ อื่นๆ .....

5. ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองตามมาตรการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

☑ หมวกนิรภัย ☑ ถุงมือยางหนา ☑ รองเท้านิรภัย ☑ ชุดป้องกันฝุ่น / สารเคมี ☑ เสื้อชูชีพ

☑ หน้ากากป้องกันฝุ่น / ฟูม / แก๊ส ☐ แว่นตานิรภัย ☐ เข็มขัดนิรภัยและเส้นตัว (สำหรับงานที่สูง) ☐ อื่นๆ .....

ข้าพเจ้าเข้าใจสิ่งที่ต้องปฏิบัติดี และผู้ปฏิบัติงานจะถือว่าปฏิบัติโดยเคร่งครัด ลงชื่อ [redacted]

☐ ไม่อนุญาต เนื่องจาก .....

☑ อนุญาตให้ปฏิบัติงานผู้ขออนุญาตได้ทำการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการตรวจวัดสารเคมีบรรยากาศในการทำงาน รวมทั้งมีการจัดระบบการป้องกันอันตรายต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว จึงลงชื่ออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศได้ ในวันที่ 2 / 5 / 68 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.

ใบอนุญาตนี้มีผลบังคับ และสิ่งที่ควรระวังเพิ่มเติม คือ .....

ผู้ออนุญาต [redacted]

ใบบันทึกการเข้าออกการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และการตรวจวัดปริมาณสารเคมีในการทำงาน
Confined Space Entry / Exit Record and Chemical Environment Measurement

ใบบันทึกการเข้าออกการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ผู้ปฏิบัติงานต้องแสดงหลักฐานการเข้าออกทุกครั้ง

ลำดับที่ No.	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน Name	เวลา Time: ครั้งที่ 1			ครั้งที่ 2			ครั้งที่ 3			ครั้งที่ 4		
		ออก Out	ลงชื่อ Sign	เข้า In	ออก Out	ลงชื่อ Sign	เข้า In	ออก Out	ลงชื่อ Sign	เข้า In	ออก Out	ลงชื่อ Sign	
1	[redacted]												
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

ผู้เฝ้าระวัง/ผู้ช่วยเหลือ 1. [redacted] 2. ....

3. ..... 4. ....

ลงชื่อผู้ควบคุมงาน : .....

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ทุกๆ 2 ชั่วโมง

ลำดับที่	เวลา (ชั่วโมง)	ปริมาณออกซิเจน (21 %) ต่ำกว่า 19.5% หรือ สูงกว่า 23.5%	ก๊าซไวไฟ (0 %LEL) ต่ำกว่า 10% LEL	ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10 ppm	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ CO ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 50 ppm	ชื่อผู้ตรวจ
1	10:30	20.9	0	0	0	[redacted]
2	13:30	20.9	0	0	0	
3						
4						
5						
6						

การตรวจสอบระหว่างการทำงาน หากการตรวจสอบรายการที่ระบุในใบอนุญาตไม่ถูกต้องหรือมีการทำงาน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า

☑ ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาตนี้ สามารถทำงานต่อได้

☐ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ต้องแก้ไขดังนี้ .....

ลงชื่อ [redacted]

☐ ขอดำเนินการไม่เสร็จสิ้น และขอเพิ่มเวลาอีก ..... ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึงเวลา ..... น. (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)

เพิ่มเวลา ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(.....) (.....) (.....)

ผู้ขออนุญาต หัวหน้างานผู้ขออนุญาต หัวหน้างานผู้ควบคุมผู้ขออนุญาต

☑ ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น และได้นำอุปกรณ์และพื้นที่การทำงานเรียบร้อยแล้ว วันที่ 2 / 5 / 68 เวลา 16:00 น.

ปิดงาน [redacted]

(.....)

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (Confine Space Work Permit)

ผู้ขออนุญาต ☑ พนักงานของ บริษัท ... ☐ ผู้รับเหมา บริษัท ...

ผู้ขออนุญาตผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ชื่อ ...

ขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศ ...

รายละเอียดของงาน ...

ในวันที่ ... ถึงวันที่ ...

ผู้เข้าปฏิบัติงาน เลือกจากรายชื่อแนบท้าย ...

ผู้ควบคุมงานระหว่างปฏิบัติงาน ...

การตรวจประเมินความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ต้องดำเนินการโดย ... ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ต้องเริ่มและเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานภายในวันที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในวันถัดไป ต้องขออนุญาตใหม่ทุกครั้ง

1. ตรวจสอบรายการที่จะต้องดำเนินการก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1. การไหลเข้าของของเหลว	☑ มี	☐ ไม่มี	5. เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า	☑ มี	☐ ไม่มี
2. สารพิษ	☐ มี	☑ ไม่มี	6. ประกายไฟจากการเชื่อม	☐ มี	☐ ไม่มี
3. สารมีพิษตกค้าง ฝุ่นละออง	☑ มี	☐ ไม่มี	7. อื่นๆ ...	☐ มี	☐ ไม่มี
4. การขาดไฟฟ้า	☑ มี	☐ ไม่มี			

2. การออกแบบความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน และหลังผู้ปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบไม่ให้ไหลย้อนกลับ	☑ มี	☐ ไม่มี	10. สแกนตรวจสอบบรรยากาศในการทำงาน
2. ตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระเบิด	☑ มี	☐ ไม่มี	ต้องเข้าปฏิบัติงานครั้งละ ... ชม.
3. ตรวจสอบเครื่องมือให้ปลอดภัย	☑ มี	☐ ไม่มี	ชื่อผู้ตรวจ ... และ ... ชื่อผู้ตรวจ ...
4. มีการระบายอากาศ	☑ มี	☐ ไม่มี	ปริมาณออกซิเจน ... ปริมาณแก๊สพิษ ...
5. มีการระบายอากาศ	☑ มี	☐ ไม่มี	ปริมาณไฮโดรเจน ... ค่าความไวไฟ ...
6. มีการจัดการแก๊สพิษ	☑ มี	☐ ไม่มี	ปริมาณ ... ปริมาณ ...
7. มีแผนตรวจสอบอันตรายร้อน	☐ มี	☑ ไม่มี	ปริมาณ CO ... ปริมาณ CO2 ...
8. มีแผนตรวจสอบอันตรายร้อน	☐ มี	☑ ไม่มี	
9. อื่นๆ ...	☐ มี	☐ ไม่มี	

3. อันตรายที่ลูกจ้างอาจจะได้รับจากสิ่งแวดล้อมและวิธีการหลักที่มี

☑ สารพิษ ☑ ไฟฟ้าลัดวงจร ☑ เชื้อโรค ☑ ขาดอากาศหายใจและสิ่งมีชีวิต ☑ ระเบิดและไฟไหม้ ☐ ไม่มีอะไร ☐ อื่นๆ ...

4. วิธีการหยิบหรือกับและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

☐ ให้ปฏิบัติงานตามมาตรการปฏิบัติงานในการทำงานในสถานที่อับอากาศอย่างเคร่งครัด ☑ ปรับพื้นผู้ปฏิบัติงานและระดับความสูง
☐ เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศ ☑ เชือกนิรภัยและสายรัด ☑ จุดยึดที่มั่นคง ☐ แผนการช่วยเหลือฉุกเฉิน ☑ เครื่องตรวจวัดก๊าซ
☑ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ☑ จุดยึดเส้นชีวิตรับน้ำหนัก ☑ แสงสว่าง ☐ สัญญาณฉุกเฉิน ☐ อื่นๆ ...

5. ต้องการให้ลูกจ้างปฏิบัติตามความปลอดภัยอย่างถูกต้อง

☑ ระบบระบาย ☑ ถุงมือยางหนา ☑ รองเท้าบูทยาง ☑ ปลั๊กเสียบกันน้ำ กันระเบิด ☐ ไม่ต้องการ
☑ หน้ากากป้องกันฝุ่น ฝุ่น แก๊ส ☐ แว่นตานิรภัย ☑ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ☐ อื่นๆ ...

ข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุ ...

☐ ไม่อนุญาต เนื่องจาก ...

☑ อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ระบบระบายอากาศ ... ตรวจสอบแล้วปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานและผู้ช่วยเหลือ เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตให้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศใช้ได้ ... ถึง ...

ใบอนุญาตนี้ยกเลิกเมื่อ ... ลงชื่อ ...

ผู้อนุญาตเจ้าของพื้นที่ ตรวจสอบบรรยากาศ ... ลงชื่อ ...

ใบบันทึกการเข้าออกการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และบันทึกการตรวจวัดคุณภาพอากาศในการทำงาน
Confined Space Entry Exit Record and Chemical Environment Measurement

ระบบพันธ์บันทึกการเข้าออกการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ควบคุมงาน ให้ใช้การบันทึกแบบลายลักษณ์อักษร

ลำดับที่ No.	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน Name	วันที่ Date	เวลา Time	ลงชื่อ Sign	เข้า In	ออก Out	ลงชื่อ Sign	เข้า In	ออก Out	ลงชื่อ Sign	เข้า In	ออก Out	ลงชื่อ Sign
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

ผู้เฝ้าระวัง/ผู้ช่วยเหลือ 1. ... 2. ...

3. ... 4. ...

ลงชื่อผู้ควบคุมงาน ...

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในการทำงานในที่อับอากาศ ทุก 2 ชั่วโมง

ลำดับ	เวลา ที่ตรวจ	ปริมาณออกซิเจน (O2) ร้อยละ 19.5-23.5 vol	ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไม่เกิน 10 ppm	ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไม่เกิน 25 ppm	ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) ไม่เกิน 10 ppm	ปริมาณแก๊สพิษอื่นๆ	ชื่อผู้ตรวจ
1							
2							
3							
4							
5							
6							

ผลการตรวจสอบระหว่างการทำงาน บางการตรวจรอบรายการนี้ของผู้ปฏิบัติงานได้ตามผลงานด้านล่างนี้

☑ ปลอดภัย อนุญาตให้ทำงานต่อไป

☐ ไม่ปลอดภัย เนื่องจาก ...

☐ ยกเลิกการทำงานชั่วคราว เนื่องจาก ... เมื่อเวลา ... น. ถึงเวลา ... น. (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)

เริ่มงานใหม่ เวลา ... ลงชื่อ ... ลงชื่อ ...

(...) (...) (...)

ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงาน

☑ ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว ... น. ลงชื่อ ...

ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ

ภาคผนวก 50ก

เอกสารฝึกอบรมความปลอดภัยให้พนักงาน/พนักงานใหม่



KSL	แบบฟอร์มบันทึกการประชุม/การฝึกอบรม/สัมมนา	No.WSP-FP-HR02-08 Rev. 2 - 06/09/66 Page 1/1

(/) บริษัท น้ำตาลเกษตรอุทัย จำกัด(มหาชน) สาขาวังสะพุง ( ) บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลเกษตรอุทัย จำกัด สาขาวังสะพุง

วันที่ 2 กันยายน 2568 หน้าที่ 1 / 2

เรื่อง อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการใช้และบำรุงรักษา โดย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

สถานที่ ห้องประชุมสุริโย อาคารสำนักงาน เวลา 09.00 - 16.00 น.

ลำดับที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ	
					ช่วงเช้า (09.00 - 12.00 น.)	ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.)
1			[illegible]	[illegible]		
2			[illegible]	[illegible]		
3			[illegible]	[illegible]		
4			[illegible]	[illegible]		
5			[illegible]	[illegible]		
6			[illegible]	[illegible]		
7			[illegible]	[illegible]		
8			[illegible]	[illegible]		
9			[illegible]	[illegible]		
10			[illegible]	[illegible]		
11			[illegible]	[illegible]		
12			[illegible]	[illegible]		
13			[illegible]	[illegible]		
14			[illegible]	[illegible]		
15			[illegible]	[illegible]		
16			[illegible]	[illegible]		
17			[illegible]	[illegible]		
18			[illegible]	[illegible]		
19			[illegible]	[illegible]		
20			[illegible]	[illegible]		
21			[illegible]	[illegible]		
22			[illegible]	[illegible]		
23			[illegible]	[illegible]		
24			[illegible]	[illegible]		
25			[illegible]	[illegible]		
26			[illegible]	[illegible]		
27			[illegible]	[illegible]		
28			[illegible]	[illegible]		
29			[illegible]	[illegible]		
30			[illegible]	[illegible]		

KSL	แบบฟอร์มบันทึกการประชุม/การฝึกอบรม/สัมมนา

No.WSP-FP-HR02-08
Rev. 2 - 06/09/66
Page 1/1

(/) บริษัท น้ำตาลเกษตรอุทัย จำกัด(มหาชน) สาขาวังสะพุง ( ) บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลเกษตรอุทัย จำกัด สาขาวังสะพุง

วันที่ 2 กันยายน 2568 หน้าที่ 2 / 2

เรื่อง อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการใช้และบำรุงรักษา โดย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

สถานที่ ห้องประชุมสุริโย อาคารสำนักงาน เวลา 09.00 - 16.00 น.

ลำดับที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ	
					ช่วงเช้า (09.00 - 12.00 น.)	ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.)
31			[illegible]	[illegible]		
32			[illegible]	[illegible]		
33			[illegible]	[illegible]		
34			[illegible]	[illegible]		
35			[illegible]	[illegible]		
36			[illegible]	[illegible]		
37			[illegible]	[illegible]		
38			[illegible]	[illegible]		
39			[illegible]	[illegible]		
40			[illegible]	[illegible]		
41			[illegible]	[illegible]		
42			[illegible]	[illegible]		
43			[illegible]	[illegible]		
44			[illegible]	[illegible]		
45			[illegible]	[illegible]		
46			[illegible]	[illegible]		
47			[illegible]	[illegible]		
48			[illegible]	[illegible]		
49			[illegible]	[illegible]		
50			[illegible]	[illegible]		
51			[illegible]	[illegible]		
52			[illegible]	[illegible]		
53			[illegible]	[illegible]		
54			[illegible]	[illegible]		
55			[illegible]	[illegible]		

KSL	แบบฟอร์มบันทึกการประชุม/สัมมนา	No.WSP-FP-HR02-06 Rev. 2 - 06/09/66 Page. 1/1

( ) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) สาขาวังสะพุง ( ) บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

วันที่ 2 ธันวาคม 2568 หน้าที่ 1 - 2

เรื่อง ขบวนหลักสูตรหลากปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

สถานที่ ห้องประชุมคูเมือง อาคารสำนักงาน เวลา 09:00 - 16:00 น.

ลำดับที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ	
					ช่วงเช้า (09.00 - 12.00 น.)	ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.)
1			ธุรการ	แม่บ้านเจ้าหน้าที่ธุรการ		
2			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
3			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
4			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
5			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
6			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
7			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
8			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
9			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
10			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
11			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
12			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
13			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
14			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
15			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
16			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
17			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
18			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
19			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
20			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
21			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
22			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
23			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
24			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
25			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
26			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
27			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
28			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
29			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
30			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		
31			ขนส่ง	ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง		

KSL	แบบฟอร์มบันทึกการประชุม/การฝึกอบรม/สัมมนา	No.WSP-FP-HR02-06 Rev. 2 - 06/09/66 Page. 1/1

( ) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) สาขาวังสะพุง ( ) บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

วันที่ 2 ธันวาคม 2568 หน้าที่ 2 - 2

เรื่อง ขบวนหลักสูตรหลากปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

สถานที่ ห้องประชุมคูเมือง อาคารสำนักงาน เวลา 09:00 - 16:00 น.

ลำดับที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ	
					ช่วงเช้า (09.00 - 12.00 น.)	ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.)
32			รักษาความปลอดภัย	รปภ.รักษาการณ์		
33			รักษาความปลอดภัย	รปภ.รักษาการณ์		
34			รักษาความปลอดภัย	รปภ.รักษาการณ์		
35			รักษาความปลอดภัย	รปภ.รักษาการณ์		
36			ช่างกล	หน่วยงานเกี่ยวข้อง		
37			ช่างกล	หน่วยงานเกี่ยวข้อง		
38			ช่างกล	หน่วยงานเกี่ยวข้อง		
39			ช่างกล	หน่วยงานเกี่ยวข้อง		
40			ธุรการ	หน่วยงานเกี่ยวข้อง		
41			ธุรการ	หน่วยงานเกี่ยวข้อง		
42			ธุรการ	หน่วยงานเกี่ยวข้อง		
43			ผลิตเส้น	หน่วยงานเกี่ยวข้อง		

	แบบฟอร์มบันทึกการประชุม/ลงชื่อปิดอบรม ลับมมา	No.WSP-FP-HR03-08 Rev. 2 - 06/09/66 Page. 1/1

( ) บริษัท น้ำตกเขาแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาโรงสะพุง ( ) บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตกเขาแก่น จำกัด สาขาโรงสะพุง

วันที่ 2 มิถุนายน 2568 หน้าที่ 1 : 1

เรื่อง อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดย เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษาฯ

สถานที่ ห้องประชุมมุจรินทร์ ณ สำนักงาน เวลา 09.00 - 16.00 น.

ลำดับที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ลงชื่อเมื่อเข้า	
					ช่วงเช้า (09.00 - 12.00 น.)	ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.)
1						
2						
3						
4						
5						

ภาคผนวก 51ก

แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

KHON KAEN SUGAR POWER PLANT COMPANY LIMITED

(WANGSAPUNG)

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(Business Continuity Plan)

แผนอุบัติภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยและวาตภัย

ผู้จัดทำ

[redacted]

ผู้ทบทวน

[redacted]

ผู้อนุมัติ

[redacted]

บริษัท โรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาว จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำกัด ของประชาชน	**แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ** **(Business Continuity Plan)** **แผนอุบัติภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยและวาตภัย**	วันที่บังคับใช้ : 1 มี.ค. 2568 หมายเลขเอกสาร : - ครั้งที่แก้ไข : 01

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร	ใบร้องขอเลขที่
1	1 มี.ค. 2568	แก้ไขคณะทำงานให้เป็นปัจจุบัน	
		- เพิ่มเติมผลการสำรวจจำนวน	
		รถดับเพลิง หน่วยงานราชการ	
		ใกล้เคียง	

คณะผู้จัดทำ

[redacted]	ผู้จัดการโรงงาน KSL-WP
	ผู้จัดการโรงงาน KKP-WP
	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KSL-WP
	หัวหน้าส่วนกระบวนการผลิต KSL-WP
	หัวหน้าส่วนต้นกำลัง KKP-WP
	หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง KKP-WP
	หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง KSL-WP
	หัวหน้าแผนกบุคคล
	หัวหน้าแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย KSL-WP
	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย KSL-WP
	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย KKP-WP

ที่ปรึกษา

นายอิทธิพล รัตนวิศิษฐ์	ผู้อำนวยการผลิต KSL-WP
	และรักษาการผู้อำนวยการผลิต KKP-WP

คำนำ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง ได้ตั้งคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อเหตุการณ์ภัยฉุกเฉิน เพื่อจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจหรือการให้บริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แม้ว่า บริษัทฯ จะประสบเหตุภาวะฉุกเฉินต่างๆ อันได้แก่ การเกิดอัคคีภัยขึ้นในโรงงาน, Generator ระเบิด ทำให้เกิดเพลิงไหม้, การเกิดวาตภัยทำให้ต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าโค่นทับสายไฟจนก่อให้เกิดเพลิงไหม้, ฟ้าผ่าหม้อแปลงไฟฟ้า, หรือการเกิดจากการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในโรงงาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ภัยฉุกเฉินต่างๆ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง จึงมีการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ซึ่งประกอบไปด้วยขอบเขตและวัตถุประสงค์, การบริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ, กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ, การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน, และการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง

ซึ่งแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง เมื่อประสบเหตุการณ์ภัยฉุกเฉินต่างๆ รวมทั้งการกอบกู้และบูรณการทำงานให้กลับมาเป็นปกติได้โดยเร็ว จากเหตุการณ์ภัยฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

สารบัญ

หน้า

1. การบริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 1
   1.1 วัตถุประสงค์ 1
   1.2 ขอบเขต 1
   1.3 การประกาศใช้แผน 1
   1.4 การปรับปรุงแผน 2
   1.5 โครงสร้างของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 2
2. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 3
   2.1 ภัยฉุกเฉิน 3
   2.2 ผลกระทบจากภัยฉุกเฉิน 4
   2.3 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 5
   2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติและการรายงานผลในภาพรวม 7
   2.5 การรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น 8
3. การตอบสนองต่อยุทธิการณ์ 11
   3.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยฉุกเฉิน กรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในโรงงาน 12
   3.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยฉุกเฉิน กรณี เกิดเหตุวาตภัย 17
4. การดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง 19
   4.1 ศูนย์สำรองข้อมูลสำหรับเฉพาะกิจ 19
   4.2 ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 20

1. การบริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ฉบับนี้ บุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนทุกคนต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติจริงในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน

1.1 วัตถุประสงค์

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
- เพื่อให้บริษัทฯ มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
- เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการ
- เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- เพื่อให้ประชาชน ชุมชนรอบข้าง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก

1.2 ขอบเขต

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ จัดทำขึ้นโดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้

- เป็นแนวทางการปฏิบัติตั้งแต่การเตรียมการ การป้องกัน การปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน และการปฏิบัติภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้กิจกรรมการผลิตปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยเหตุการณ์
  - เหตุการณ์อัคคีภัย
  - เหตุการณ์วาตภัย
- ครอบคลุมกระบวนการผลิตของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง


1.3 การประกาศใช้แผน

กำหนดให้ศูนย์อำนวยการเผชิญเหตุภัยพิบัติเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการประกาศใช้และยุติการใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฉบับนี้

1.4 การปรับปรุงแผน

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจต้องทำการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรได้รับการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำเนินงาน บุคลากร สถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร เอกสารสำคัญ อุปกรณ์ วัตถุดิบ และระบบไฟฟ้า

1.5 โครงสร้างของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

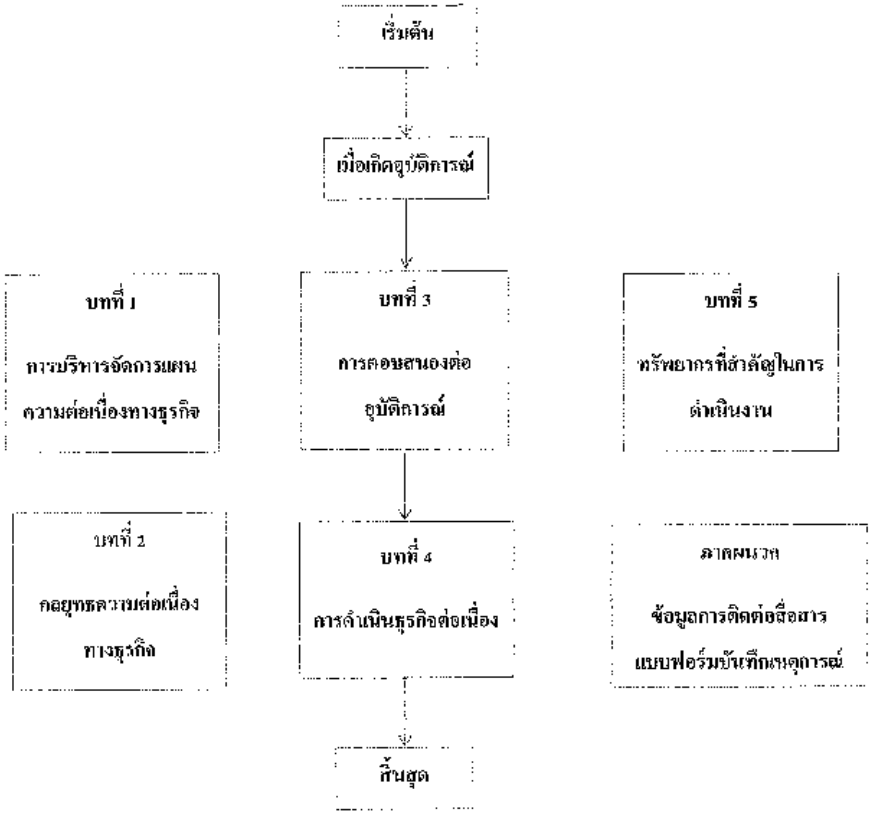

2. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

รายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ภัยคุกคาม ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับปัจจัยสำคัญ

2.1 ภัยคุกคาม

ภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ภัยคุกคาม	คำอธิบาย	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1	การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกวิธีก่อให้เกิดเพลิงไหม้	การทำงานที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในโรงงาน เช่น การสูบบุหรี่, การเชื่อม, สารเคมีติดไฟรั่วไหล, การต่อสายไฟฟ้าแบบชั่วคราว	- หยุดการผลิต - อาคารโรงงานเสียหาย - เครื่องมือเครื่องจักร,อุปกรณ์เสียหาย - เสียงชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร - พนักงานบาดเจ็บและสูญเสียขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน - เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหา
2	เกิดเพลิงไหม้กองกากอ้อย	เพลิงไหม้กองกากอ้อย ที่เกิดจากสูบบุหรี่,การเผาพื้นที่นาของชุมชนข้างเคียง, การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณกองกากอ้อย, การลุกไหม้ได้แรง	- กากอ้อยได้รับความเสียหาย - เครื่องมือเครื่องจักร,อุปกรณ์เสียหาย - เสียงชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร - พนักงานบาดเจ็บและสูญเสีย - ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน - เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหา
3	การเกิดเพลิงไหม้น้ำตาลดิบ ที่อาคารไซโล	เพลิงไหม้น้ำตาลดิบ สาเหตุมาจากการทำให้เกิดประกายไฟในพื้นที่เก็บน้ำตาลดิบ	- หยุดการผลิต - น้ำตาลดิบได้รับความเสียหาย - อาคารโรงงานเสียหาย - เสียงชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร - พนักงานบาดเจ็บและสูญเสียขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน - เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหา
4	ฟ้าผ่าหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดไฟไหม้	ฟ้าผ่าลงที่หม้อแปลงไฟฟ้าและทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟดับ ส่งผลให้เกิดไฟไหม้	- อาคารโรงงานเสียหาย - เครื่องมือเครื่องจักร,อุปกรณ์เสียหาย - เสียงชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร

ลำดับ	ภัยคุกคาม	คำอธิบาย	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
5	การเกิดวาตภัยทำให้ต้นไม้หรือเสาไฟหักโค่นทับสายไฟจนก่อให้เกิดเพลิงไหม้	ลมพายุที่ทำให้ต้นไม้หรือเสาไฟหักโค่นทับสายไฟจนทำให้เกิดเพลิงไหม้	- อาคารโรงงานเสียหาย - เครื่องมือเครื่องจักร,อุปกรณ์เสียหาย - เสียงชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร - พนักงานบาดเจ็บและสูญเสีย - ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน - เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหา
6	เกิดวาตภัยส่งผลให้เกิดความเสียหายกับหลังคาและตัวอาคารโรงงาน	เกิดวาตภัยส่งผลให้เกิดความเสียหายกับหลังคาและตัวอาคารโรงงาน วัตถุดิบ,สินค้าเสียหาย เช่น น้ำตาลในไซโล, น้ำตาลในโกดัง, เครื่องจักร	- น้ำตาลได้รับความเสียหาย - อาคารโรงงานเสียหาย - เครื่องมือเครื่องจักร,อุปกรณ์เสียหาย - เสียงชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร - พนักงานบาดเจ็บและสูญเสีย

2.2 ผลกระทบจากภัยคุกคาม

ผลกระทบจากภัยคุกคามต่างๆ ต่อปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานสรุปได้ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ภัยคุกคาม	ปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน					
		บุคลากร	สถานที่	การสื่อสาร	อุปกรณ์	วัตถุดิบ	อื่นๆ
1	การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกวิธีก่อให้เกิดเพลิงไหม้	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกิดเพลิงไหม้กองกากอ้อย	✓	✓		✓	✓	
3	การเกิดเพลิงไหม้น้ำตาลดิบที่อาคารไซโล	✓	✓		✓	✓	
4	ฟ้าผ่าหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดไฟไหม้	✓	✓	✓	✓	✓	
5	การเกิดวาตภัยทำให้ต้นไม้, เสาไฟหักโค่นทับสายไฟจนก่อให้เกิดเพลิงไหม้	✓	✓	✓	✓	✓	
6	เกิดวาตภัยส่งผลให้เกิดความเสียหายกับหลังคาและตัวอาคารโรงงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2.3 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

2.3.1 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านบุคลากร

ลำดับ	กรณี	กลยุทธ์
1	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ	- อบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
2	บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	- ให้บุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติงานทดแทน - สรรหาบุคลากรจากหน่วยงานอื่น

2.3.2 กลยุทธ์ด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านสถานที่

ลำดับ	กรณี	กลยุทธ์
1	เกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงงานและน้ำท่วมขังในอาคารไซโล	- ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งเหตุและดำเนินการตามแผนระงับอัคคีภัยขั้นต้น - หากเหตุการณ์รุนแรงขึ้นให้ใช้แผนป้องกันระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง - ลดกำลังการผลิตหรือหยุดการผลิตชั่วคราว - อพยพพนักงานออกจากพื้นที่เกิดเหตุ - จัดพื้นที่ปฏิบัติงานสำรองสำหรับการปฏิบัติงานบริเวณบ้านพักพนักงาน - หลังเหตุการณ์สงบผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูทันที - วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดและดำเนินการออกมาตรการควบคุมโดยทันที
2	เกิดวาตภัยส่งผลให้เกิดความเสียหายกับหลังคาและตัวอาคารโรงงาน	- ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งเหตุ - ลดกำลังการผลิตหรือหยุดการผลิตชั่วคราว - อพยพพนักงานออกจากพื้นที่เกิดเหตุ - จัดพื้นที่ปฏิบัติงานสำรองสำหรับการปฏิบัติงานบริเวณบ้านพักพนักงาน หลังเหตุการณ์สงบผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูทันที - ออกมาตรการควบคุมป้องกันโดยทันที

2.3.3 กลยุทธ์ด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ

ลำดับ	กรณี	กลยุทธ์
1	เกิดไฟฟ้าดับทั่วทั้งโรงงาน	- จัดหาอุปกรณ์สำรองสำหรับผลิตไฟฟ้า - ทำการปั่น Generator เพื่อผลิตไฟฟ้าสำรอง
2	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องใช้งานไม่ได้	- จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่ออินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Air Card) - ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยี (Manual) ไปก่อนแล้วจึงป้อนข้อมูลเข้าในระบบ เมื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติ


2.3.4 กลยุทธ์ด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ

ลำดับ	กรณี	กลยุทธ์
1	เกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงงานและน้ำท่วมขังในอาคารไซโล	- ตรวจสอบอุปกรณ์ด้านเพลิงเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการใช้งาน - ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์และสัญญาณเตือนภัยให้พร้อมใช้งาน
2	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องใช้งานไม่ได้	- กำหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สำรองแบบพกพาสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้งานเป็นการชั่วคราว


2.3.5 กลยุทธ์ด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านวัตถุดิบ

ลำดับ	กรณี	กลยุทธ์
1	ไฟไหม้บริเวณลานกองมันสำปะหลังและมันเส้น	- จัดรถดับเพลิงเพิ่มเติม - จัดเวรยามตรวจตราจุดที่อาจเกิดเพลิงไหม้ - จัดทำแนวป้องกันไฟ

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติและรายงานผลในภาพรวม

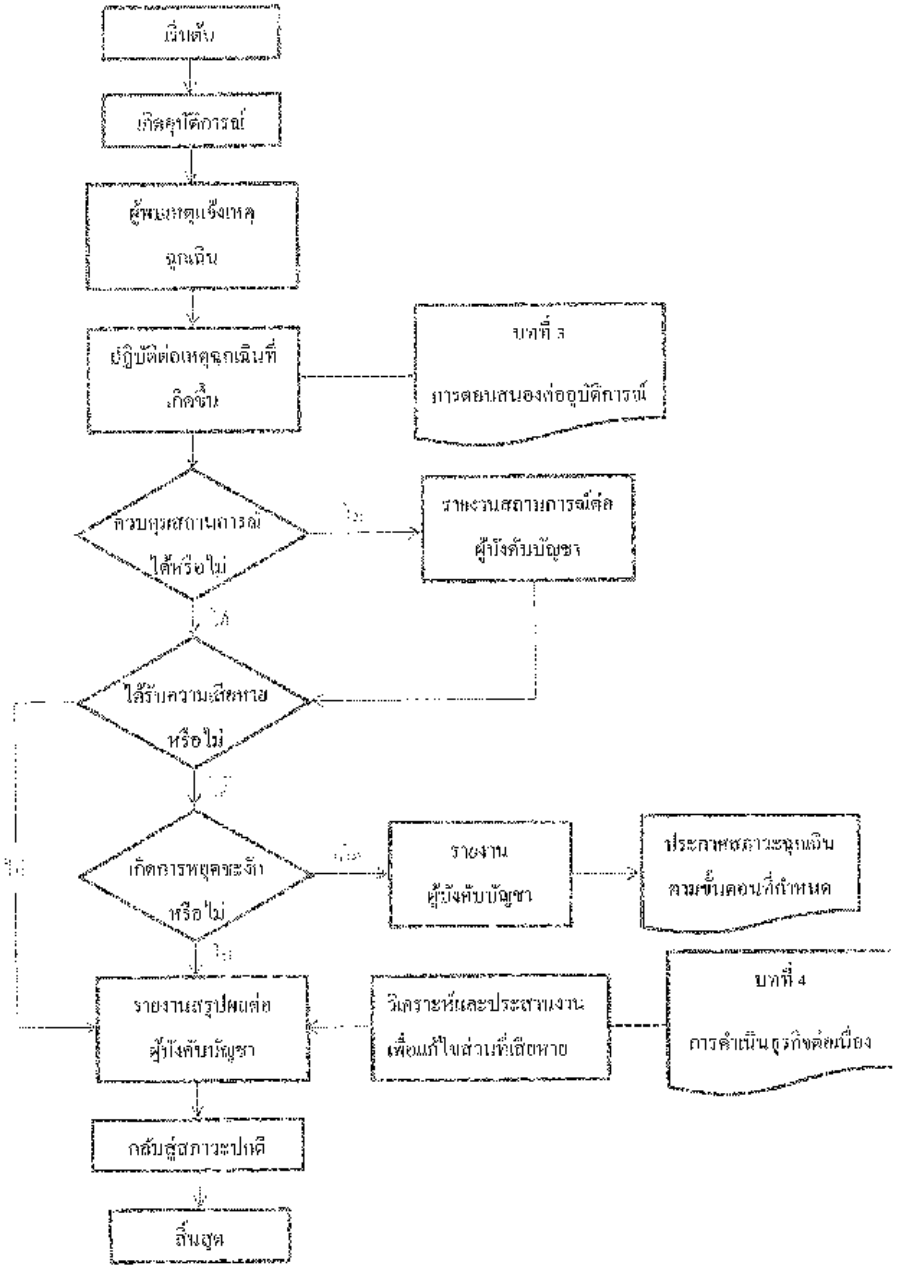

2.5 การรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

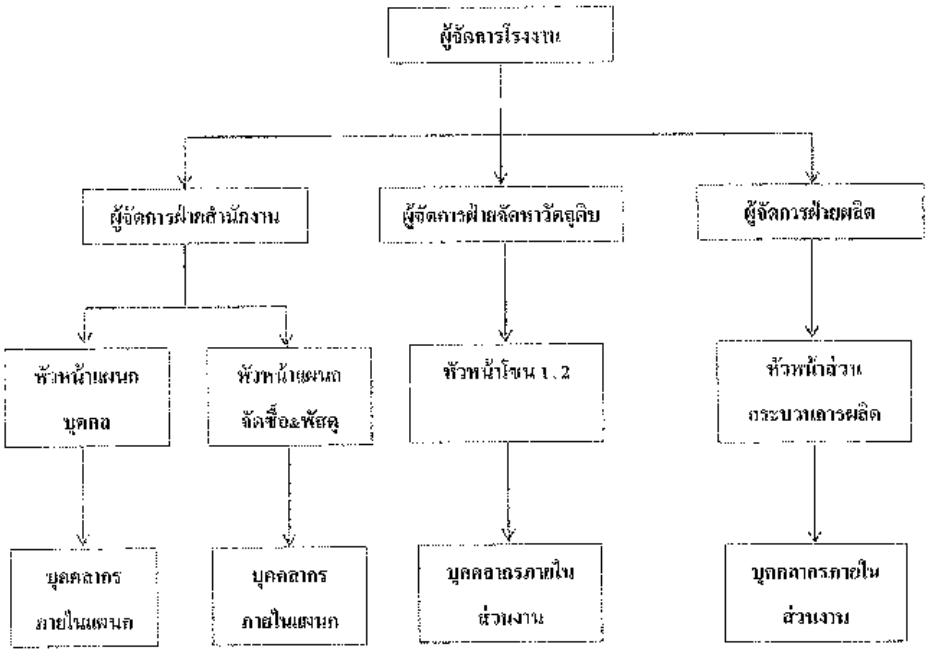


ลำดับ	บทบาท	ความรับผิดชอบ
1	ผู้จัดการโรงงาน	- วิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจในการดำเนินการ - ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน, ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบและผู้จัดการฝ่ายผลิต
2	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	- สนับสนุนในการประสานงานกับผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบและผู้จัดการฝ่ายผลิต - ให้ข้อมูลสนับสนุนการการวิเคราะห์สถานการณ์และการตัดสินใจของผู้จัดการโรงงาน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในโรงงาน - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกรายละเอียดของภัยคุกคาม การแก้ไข และจัดทำรายงานเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในกรณีที่เกี่ยวข้อง
3	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ	- สนับสนุนในการประสานงานกับผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและผู้จัดการฝ่ายผลิต - ให้ข้อมูลสนับสนุนการการวิเคราะห์สถานการณ์และการตัดสินใจของผู้จัดการโรงงาน - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในโรงงาน - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกรายละเอียดของภัยคุกคาม การแก้ไข และจัดทำรายงานเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในกรณีที่เกี่ยวข้อง
4	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	- สนับสนุนในการประสานงานกับผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ - ให้ข้อมูลสนับสนุนการการวิเคราะห์สถานการณ์และการตัดสินใจของผู้จัดการโรงงาน - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในโรงงาน - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกรายละเอียดของภัยคุกคาม การแก้ไข และจัดทำรายงานเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในกรณีที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	บทบาท	ความรับผิดชอบ
5	หัวหน้าโซน1,2	- ประสานงานกับบุคคลภายในส่วนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานผลต่อผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ - บันทึกรายละเอียดของภัยคุกคาม การแก้ไข และจัดทำรายงานเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในกรณีที่เกี่ยวข้อง
6	หัวหน้าส่วนกระบวนการผลิต	- ประสานงานกับบุคคลภายในส่วนงาน - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานผลต่อผู้จัดการฝ่ายผลิต - บันทึกรายละเอียดของภัยคุกคาม การแก้ไข และจัดทำรายงานเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในกรณีที่เกี่ยวข้อง
7	หัวหน้าแผนกบุคคล	- ประสานงานกับบุคคลภายในส่วนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานผลต่อผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน - บันทึกรายละเอียดของภัยคุกคาม การแก้ไข และจัดทำรายงานเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในกรณีที่เกี่ยวข้อง
8	หัวหน้าแผนกจัดซื้อ&พัสดุ	- ประสานงานกับบุคคลภายในส่วนงาน - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานผลต่อผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน - บันทึกรายละเอียดของภัยคุกคาม การแก้ไข และจัดทำรายงานเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในกรณีที่เกี่ยวข้อง
9	บุคคลากรภายในส่วนงานและภายในแผนก	- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา เช่น หัวหน้าส่วน/หัวหน้าแผนก

3.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยฉุกเฉิน กรณี : เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในโรงงาน (ลำดับที่ 1-5)

แผนระงับอัคคีภัย : ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

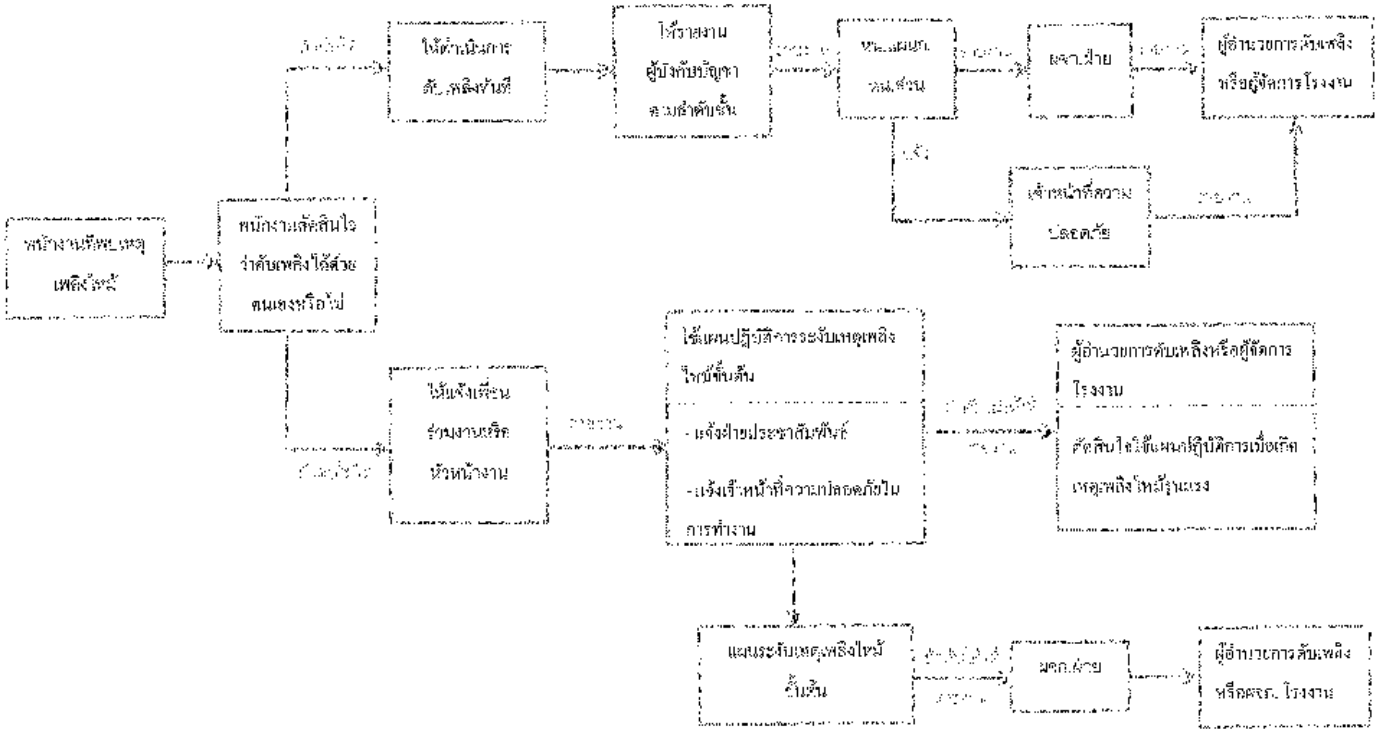

3. การตอบสนองต่อภัยพิบัติฉุกเฉิน

การตอบสนองต่อภัยฉุกเฉินประเภทต่างๆ ได้แก่


ลำดับ	ภัยฉุกเฉิน
1	การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกวิธีก่อให้เกิดเพลิงไหม้ในโรงงาน
2	เกิดไฟไหม้รถยกต้องห้าม
3	การเกิดเพลิงไหม้จากสิ่งที่ไม่ควรจะใช้
4	ห้ามดัดแปลงไฟฟ้าเกินกำลังของสายและเครื่องใช้ไฟฟ้า
5	การเกิดความเสียหายให้กับทรัพย์สินที่, เช่า ไฟฟ้าจากโครงการของเพื่อนบ้านที่เกิดเพลิงไหม้
6	เกิดความเสียหายต่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินและตัวบุคคลในโรงงาน

สามารถดูรูปการตอบสนองต่อภัยการณ์ได้ 2 เหตุการณ์ ดังนี้


3.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยฉุกเฉิน กรณี : เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในโรงงาน (ลำดับที่ 1-5)

3.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยฉุกเฉิน กรณี : เกิดเหตุวาตภัย (ลำดับที่ 6)

แผนระงับอัคคีภัย : ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

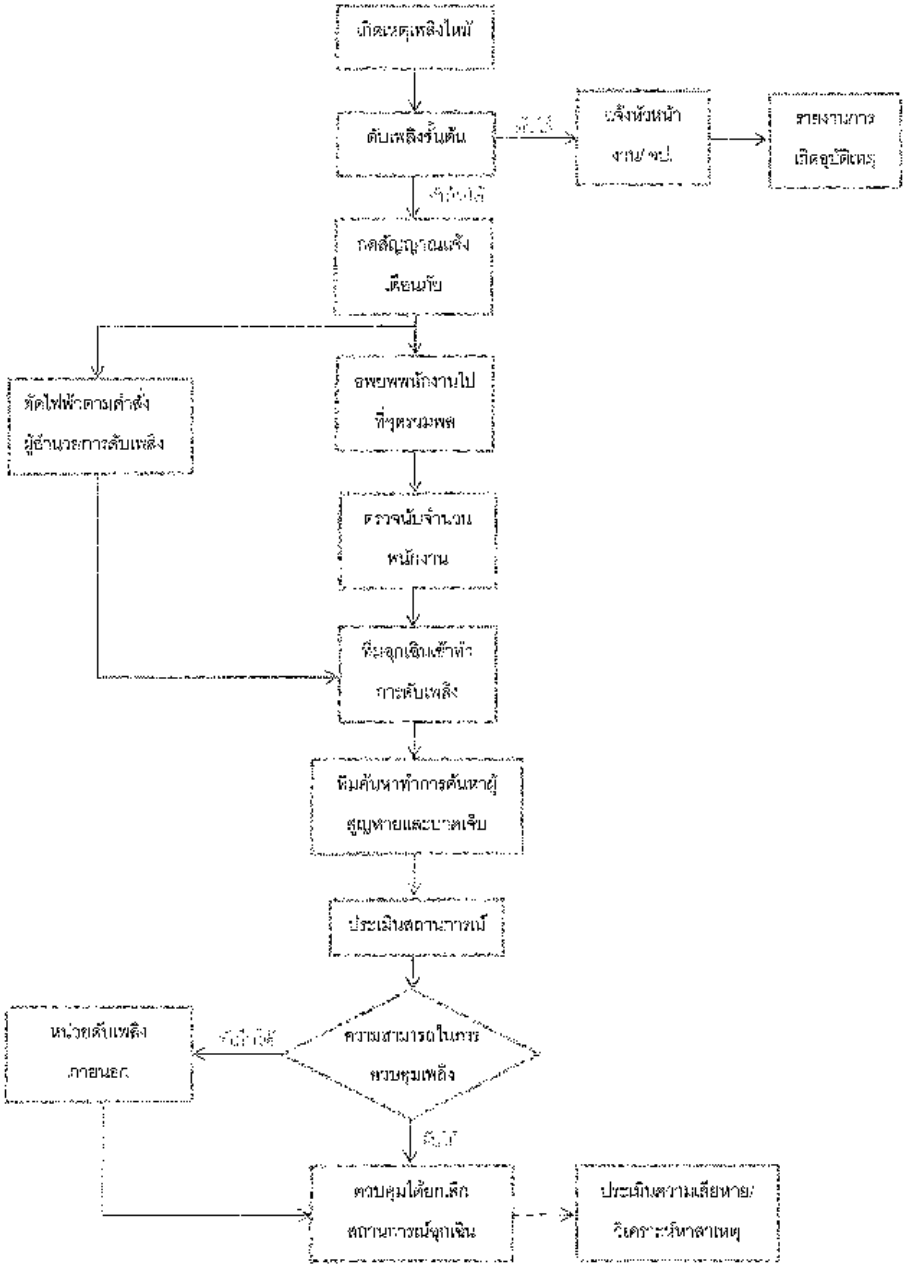


แผนการอพยพพนักงาน

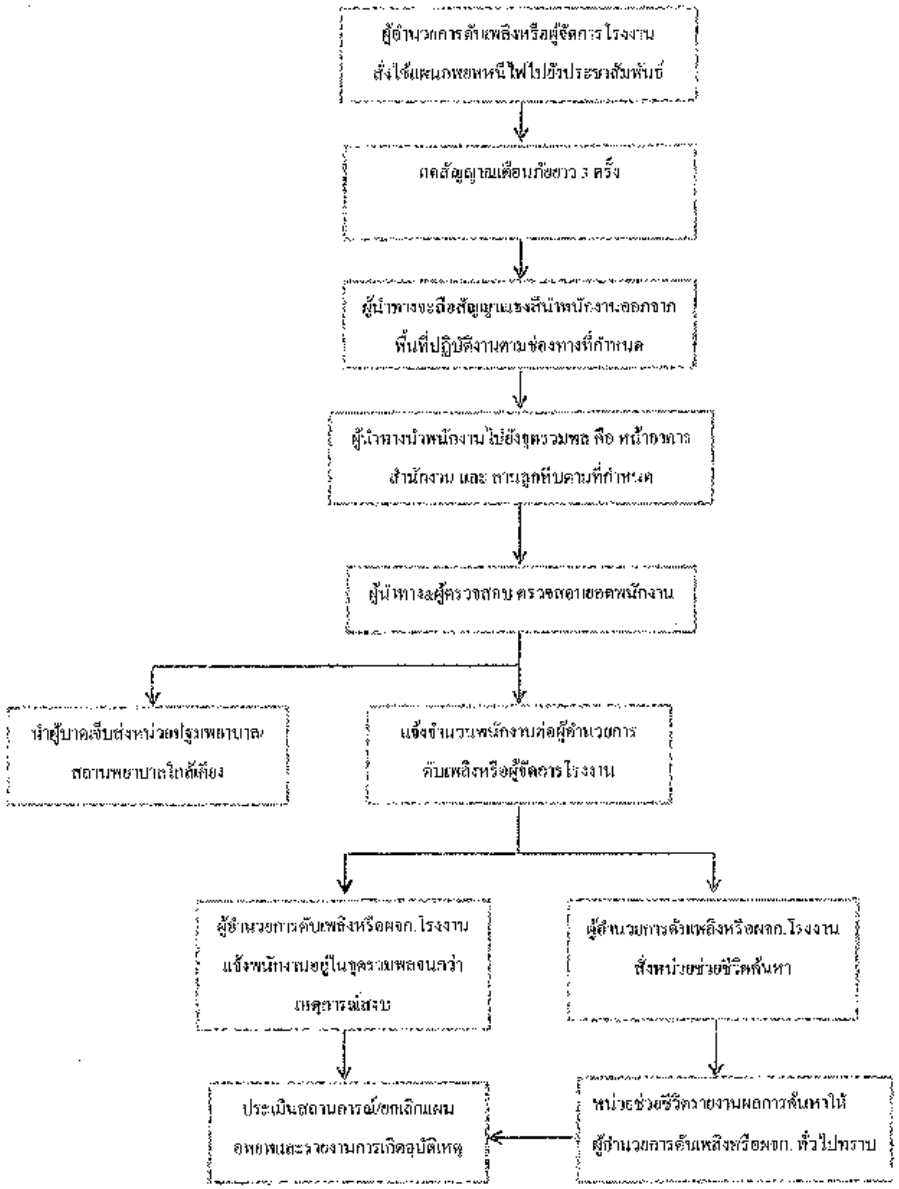

3.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณี : เกิดเพลิงไหม้ในโรงงาน (อ้างอิงที่ 1-5)

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	หมายเหตุ
1	ผู้จัดการโรงงาน/ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน	- ตั้งสติและรีบแจ้งเหตุให้ทีมดับเพลิงทราบ - ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และสั่งการให้ทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุ - สั่งการให้ปิดวาล์วก๊าซ และตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เกิดเหตุ - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีดับเพลิง, โรงพยาบาล	
2	ทีมช่างไฟฟ้า	- ตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เกิดเหตุ - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น	
3	ทีมดับเพลิงจุดเกิดเหตุ	- ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมในการดับไฟ - ประเมินความรุนแรงของเพลิงไหม้ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุออกจากพื้นที่เกิดเหตุ	
4	ทีมพยาบาลและรถพยาบาล	- ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ - นำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่กำหนด	
5	ทีมเก็บรักษาพยานหลักฐาน	- เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเพลิงไหม้ - จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์	
6	ทีมประชาสัมพันธ์	- แจ้งข่าวสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - ประสานงานกับสื่อมวลชน	
7	หน่วยงานความปลอดภัย	- ตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ - ประเมินความเสียหาย - ให้คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย	
8	หน่วยงานอื่นๆ	- ให้ความช่วยเหลือตามที่ได้รับการร้องขอ - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	

3.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยอุกอาม กรณี : เกิดเหตุวาตภัย (ลำดับที่ 6)

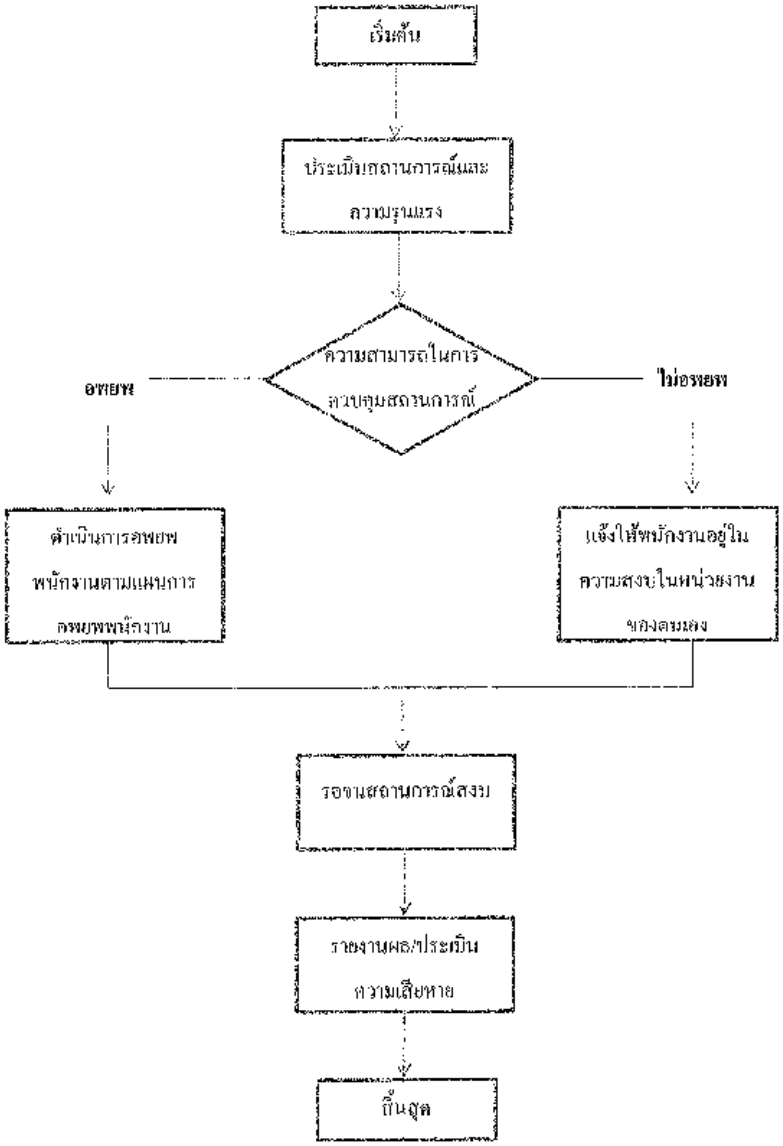

3.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยอุกอาม กรณี : เกิดเหตุวาตภัย (ลำดับที่ 6)


ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	หมายเหตุ
1	ผู้จัดการโรงงาน	** ประเมินสถานการณ์ความรุนแรง - หากรุนแรงให้ดำเนินการตามแผนอพยพพนักงาน - หากไม่รุนแรงให้แจ้งพนักงานให้อยู่ในหน่วยงานของตนเองจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ - สั่งการและขอความร่วมมือให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง/ผู้ปฏิบัติงานมาช่วยเหลือการควบคุมเหตุการณ์ - สั่งการให้มีการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก - รายงานผลการเกิดเหตุกับสำนักงานใหญ่	
2	หน่วยยานพาหนะ	- อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุอุปกรณ์ - รอคำสั่งการสนับสนุนผู้บาดเจ็บ	
3	หน่วยปฐมพยาบาล	- ปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ - นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลใกล้เคียงกรณีได้รับบาดเจ็บรุนแรง	
4	หน่วยอพยพ	- เคลื่อนย้ายพนักงานในแต่ละแผนกออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพล - ตรวจนับจำนวนพนักงานในแผนกของตนเองและรายงานจำนวนพนักงานต่อผู้จัดการโรงงาน	
5	ผู้จัดการฝ่าย	- ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของระบบ ไฟฟ้า เครื่องจักร/อุปกรณ์ และอาคาร และชุดใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรที่เสียหาย - รายงานต่อผู้จัดการโรงงานให้ทราบถึงความเสียหาย ตำแหน่งและความรุนแรง	
6	หัวหน้าส่วน/หัวหน้าแผนก	- รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นให้ทราบถึงความเสียหาย ตำแหน่งและความรุนแรง - ดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟู และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น	


4. การดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำรอง จุดรวมพล ขั้นตอนการปฏิบัติ และทรัพยากรสำหรับใช้ในการดำเนินการต่างๆ ตามแผนฯ สรุปได้ดังต่อไปนี้

4.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำรอง

ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติร้ายแรงและทรัพยากรต่างๆ ของอุปกรณ์ที่ใช้สามารถเกิดความเสียหายได้ จนเป็นเหตุให้มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน

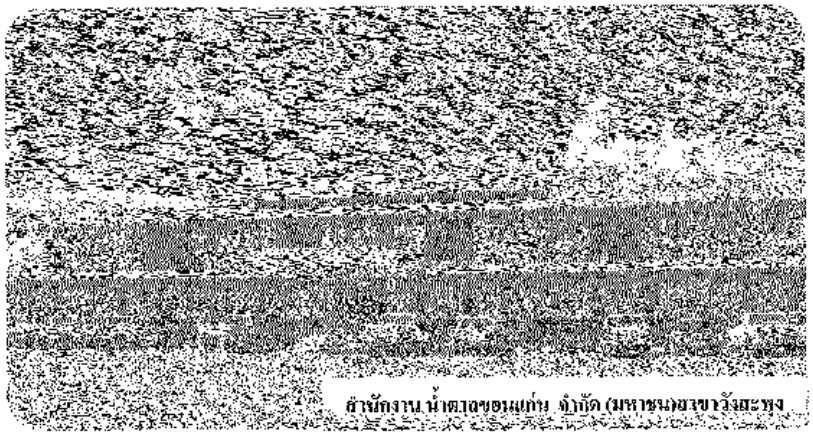

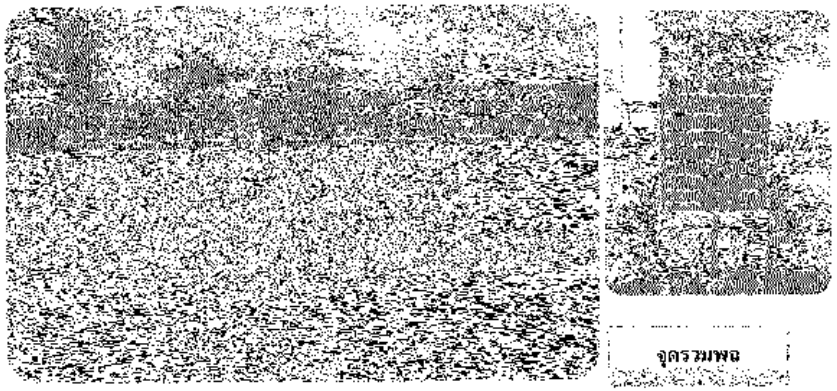

4.2 ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

ชื่อบริษัท : บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ที่ตั้งโรงงาน : 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

กรณีขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

ข้อมูลลำดับหลังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน

- อบต.หนองหญ้าปล้อง	ระยะห่างจากโรงงาน 7.7 กิโลเมตร	จำนวน 3 คัน
- อบต.โคกขมิ้น	ระยะห่างจากโรงงาน 16 กิโลเมตร	จำนวน 1 คัน
- เทศบาลเอราวัณ	ระยะห่างจากโรงงาน 14 กิโลเมตร	จำนวน 2 คัน
- เทศบาลศิลาทิพย์สงคราม	ระยะห่างจากโรงงาน 31 กิโลเมตร	จำนวน 1 คัน
- เทศบาลวังสะพุง	ระยะห่างจากโรงงาน 16 กิโลเมตร	จำนวน 2 คัน

ภาคผนวก 52ก

รายงานสรุปผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน
และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568



รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568



วันที่ 22 ตุลาคม 2568

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

หน่วยงานฝึกซ้อม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาอาน
เลขที่ใบอนุญาต 0102-02-2565-0008

เอกสารรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
สาขา วังสะพุง ประเภทกิจการ ผลิตน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว
ที่อยู่ เลขที่ 255 หมู่ที่ 4 ซอย ถนน
แขวง/ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย
รหัสไปรษณีย์ 42130 โทรศัพท์ 042-810931

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 397 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

☑ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

○ เป็นสถานประกอบกิจการเดียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

☑ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

○ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม 22 ตุลาคม 2568
๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 11 ตุลาคม 2567
๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 397 คน
๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

○ ไม่ดี ○ พอใช้ ☑ ดี ○ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

○ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☑ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อม ให้คือ เทศบาลตำบลนาอาน
เลขที่ใบอนุญาต [redacted] ตามสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

[redacted]

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

สาขา วังสะพุง ประเภทกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

ที่อยู่ เลขที่ 255/1-2 หมู่ที่ 4 ซอย ถนน

แขวง/ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย

รหัสไปรษณีย์ 42130 โทรศัพท์ 042-810960

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 80 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

☑ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

○ เป็นสถานประกอบกิจการเดียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

☑ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

○ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม 22 ตุลาคม 2568

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 11 ตุลาคม 2567

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 80 คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

○ ไม่ดี ○ พอใช้ ☑ ดี ○ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

○ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☑ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ เทศบาลตำบลนาอาน เลขที่ใบอนุญาต [redacted] โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงหลักฐานการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

[redacted]

ที่ ๐๖๗ /๒๕๖๘

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ถนนนาอาน-ฟากนา จ.เลย ๔๒๐๐๐

หนังสือรับรอง

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟระงับอัคคีภัยแก่พนักงานในสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทำการฝึกภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในวันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ซึ่งมีพนักงานเข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๓๘๗ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบพร้อมนี้) โดยรับการสนับสนุนวิทยากรครูฝึกอบรมจากหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ,เทศบาลตำบลนาอาน

ผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปรากฏว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหลักเกณฑ์และวิธีเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

จึงขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

[redacted]

ที่ ๐๖๘ /๒๕๖๘

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ถนนนาอาน-ฟากนา จ.เลย ๔๒๐๐๐

หนังสือรับรอง


หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๕/๑-๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟระงับอัคคีภัยแก่พนักงานในสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทำการฝึกภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในวันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ซึ่งมีพนักงานเข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๘๐ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบพร้อมนี้) โดยรับการสนับสนุนวิทยากรครูฝึกอบรมจากหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ,เทศบาลตำบลนาอาน

ผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปรากฏว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหลักเกณฑ์และวิธีเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

จึงขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

[redacted]

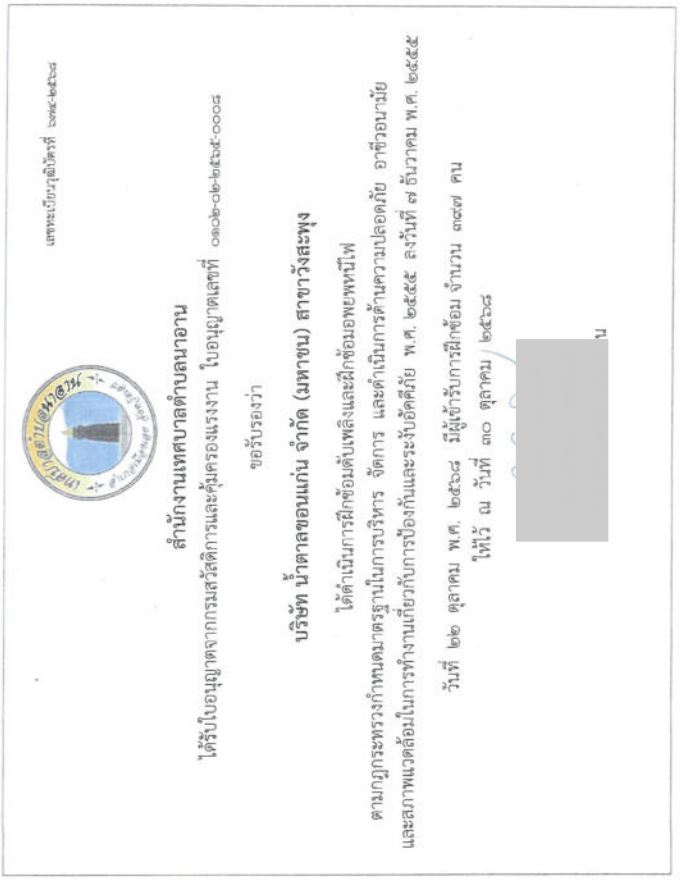

เลขทะเบียนวุฒิบัตรที่ ๖๗๑-๒๕๖๘

สำนักงานเทศบาลตำบลนาอาน

ให้ไว้ในใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๘

ขอรับรองว่า

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน ๘๐ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม / ๒๕๖๘

[redacted]

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๘

อนุญาตให้ เทศบาลตำบลนาอาน

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๐๙๙๒๐๙

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๖๖ หมู่ที่ ๖ ถนน นาอาน - ท่าถนน ตำบล นาอาน อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม อพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๓ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

[redacted]

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ของเทศบาลตำบลนาอาน

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๘

๑. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเมืองแก้ว
๒. นายกิติภูมิ ศรีพรมมา
๓. นายพัสกร บุตรเพ็ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

[redacted]

แบบจำลองสถานการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

แบบจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉิน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

หน่วยงานฝึกซ้อม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาอาน
เลขที่ใบอนุญาต [redacted]

เหตุการณ์จำลอง เกิดเพลิงไหม้

วันที่ 22 ต.ค. 2568 เวลา 14.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณจุดเก็บถังน้ำมัน แผนกยานยนต์ โรงไฟฟ้าฯ สาเหตุเกิดจากกากอ้อยที่ตกค้างบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานติดไฟจากงานซ่อมบำรุง และมีการลุกลามไปยังจุดเก็บถังน้ำมันดย่างรวดเร็ว

หนักงานแผนกยานยนต์ ได้สังเกตเห็นเปลวไฟเกิดขึ้น จึงได้นำถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด เข้าระงับเหตุฯ แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ จึงรีบหนุแจ้งหัวหน้างาน และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เหตุการณ์จำลอง มีผู้บาดเจ็บ ทั้งหมด 2 ราย

1. หนักงานแผนกหม้อน้ำ เพศชาย อื่นอั้นในขณะอพยพ รู้สึกตัวดี เดินไม่ได้ มีอาการปวดบวมบริเวณข้อเท้าขวา
2. หนักงานแผนกเทอร์ไบน์ เพศชาย หลังตกจากบันไดในขณะอพยพ ไม่รู้สึกตัว แต่ยังหายใจ พบขาซ้ายผิดรูป มีแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะขนาดใหญ่

จุดรวมพล

จุดรวมพล 1 หน้าอาคารสำนักงาน

จุดรวมพล 2 ลานลูกหีบบริเวณถังสูง

ลำดับ	จุดรวมพล	แผนก	รวบรวมและรายงานยอดผู้อพยพ
1	หน้าอาคารสำนักงาน	ธุรการ, การเงิน, บัญชี, สารสนเทศ, นิคิกร, สำนักงานไร่, ยานยนต์, ซ่อมบำรุงยานยนต์, พัสดุ, ห้องรั่ง, หลังสินค้า, SHE, บรรจุภัณฑ์ หม้อเคี่ยว, หม้อปั่น, ซ่อมบำรุงทั่วไป, โรงกลึง, ไฟฟ้า,ปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง, เครื่องมือวัด, วิศวกรรม, วิไฟน์, ควบคุมคุณภาพ, บุคคล	[redacted]
2	ลานลูกหีบบริเวณถังสูง	หม้อต้ม, ลูกหีบ, โรงไฟฟ้า KKP (ยานยนต์, เทอร์ไบน์, วิศวกรรม, ไฟฟ้า, เครื่องมือวัด, หม้อไอน้ำ, ผลิตน้ำ และควบคุมคุณภาพ)	[redacted]

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การสนทนา	ผู้รับผิดชอบ
1	14.30 น.	หนักงานแผนกยานยนต์ ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถสิบล้อ พบเห็นเปลวไฟเกิดขึ้นบริเวณจุดเก็บถังน้ำมัน จึงได้นำถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดเข้าระงับเหตุฯ พร้อมทั้งรีบหนุแจ้งหัวหน้างาน	**พนง.ยานยนต์** : P10 ยานยนต์ วอ.2 **P10** : วอ.2 **พนง.ยานยนต์** : มีเหตุเพลิงไหม้บริเวณจุดเก็บถังน้ำมัน ที่แผนกยานยนต์ ได้ใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุฯ แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ **P10** : วอ.2	[redacted]
2	14.31 น.	หัวหน้างาน ไปยังจุดเกิดเหตุ พบว่า ไฟกำลังลุกลามไปทั่วบริเวณจุดเก็บถังน้ำมัน จึงรีบหนุแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	**P10** : จป. P10 วอ.2 **จป.** : วอ.2 **P10** : มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบริเวณจุดเก็บถังน้ำมัน แผนกยานยนต์ โรงไฟฟ้าฯ ระงับเหตุเบื้องต้นแล้ว แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ **จป.** : วอ.2	[redacted]
3	14.33 น.	จป. ไปยังจุดเกิดเหตุ ประเมินสถานการณ์พบว่า ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ จึงรีบหนุแจ้งผู้บัญชาการฯ เพื่อขออนุญาตใช้แผนฉุกเฉิน และขอทีมดับเพลิงของโรงงานมายังจุดเกิดเหตุ	**จป.** : ผู้บัญชาการฯ จป. วอ.2 **ผู้บัญชาการฯ** : วอ.2 **จป.** : ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่บริเวณจุดเก็บถังน้ำมันแผนกยานยนต์ โรงไฟฟ้าฯ ได้ระงับเหตุเบื้องต้นแล้ว ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ ขออนุญาตใช้แผนฉุกเฉิน และขอทีมดับเพลิงโรงงานสนับสนุนการดับเพลิงมายังจุดเกิดเหตุ **ผู้บัญชาการฯ** : วอ.2 อนุญาตให้ใช้แผนฉุกเฉินได้	[redacted]
4	14.36	1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับทราบข้อมูลการเกิดเหตุเพลิงไหม้ จากหัวหน้าแผนกความปลอดภัย จึงประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสายเพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ทราบและเตรียมความพร้อมกรณีอพยพ	**ฝ่ายประชาสัมพันธ์** : เรียนพนักงานทุกท่าน **ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น** ที่บริเวณจุดเก็บถังน้ำมันแผนกยานยนต์ โรงไฟฟ้าฯ ขอให้พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนฉุกเฉิน ประจำจุดตามหน้าที่ที่กำหนด และพนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้หยุดการปฏิบัติงาน เก็บทรัพย์สินที่มีค่า เตรียมพร้อมรอฟังสัญญาณอพยพ	[redacted] (ประ
		2. ผู้บัญชาการฯ แจ้งทีมดับเพลิงโรงงานไปยังจุดเกิดเหตุ	**ผู้บัญชาการฯ** : หัวหน้าทีมดับเพลิง ผู้บัญชาการ วอ.2 **หัวหน้าทีมดับเพลิง** : วอ.2 **ผู้บัญชาการ** : ให้ส่งทีมดับเพลิงโรงงานเข้าพื้นที่เกิดเหตุ จุดเก็บถังน้ำมันแผนกยานยนต์ โรงไฟฟ้าฯ โดยด่วน **หัวหน้าทีมดับเพลิง** : วอ.2	
5	14.38 น.	1. เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ หัวหน้าทีมดับเพลิงแจ้งผู้บัญชาการ	**หัวหน้าทีมดับเพลิง** : ผู้บัญชาการ หัวหน้าทีมดับเพลิง วอ.2 **ผู้บัญชาการฯ** : วอ.2 **หัวหน้าทีมดับเพลิง** : ขณะนี้ทีมดับเพลิงโรงงาน มาถึงจุดเกิดเหตุ บริเวณจุดเก็บถังน้ำมัน แผนกยานยนต์ โรงไฟฟ้าฯ และพร้อมเข้าดับเพลิงแล้ว ขออนุญาตตัดกระแสไฟฟ้า **ผู้บัญชาการฯ** : วอ.2	[redacted]

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การสนทนา	ผู้รับผิดชอบ
5	14.38 น.	2. ตัดกระแสไฟฟ้า	**ผู้บัญชาการฯ** : P5 ผู้บัญชาการฯ วอ.2 **P5** : วอ.2 **ผู้บัญชาการฯ** : ให้ตัดกระแสไฟฟ้า แผนกยานยนต์ โรงไฟฟ้าฯ และพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุ **P5** : วอ.2	[redacted]
		3. เดินระบบปั๊มดับเพลิง	**ผู้บัญชาการฯ** : P12 ผู้บัญชาการฯ วอ.2 **P12** : วอ.2 **ผู้บัญชาการฯ** : ทำการเดินระบบปั๊มดับเพลิงของโรงไฟฟ้าฯ **P12** : วอ.2	
		4. ปิดกั้นพื้นที่ทางเข้า-ออกของโรงงานทั้งหมด	**ผู้บัญชาการฯ** : รปภ. ผู้บัญชาการฯ วอ.2 **รปภ.** : วอ.2 **ผู้บัญชาการฯ** : ให้ทีม รปภ. ปิดกั้นพื้นที่ทางเข้า-ออกของโรงงานทั้งหมด และห้ามบุคคลภายนอก เข้ามาภายในโรงงานก่อนได้รับอนุญาต **รปภ.** : วอ.2	
6	14.41 น.	**ยืนยันการตัดระบบไฟฟ้าและเดินปั๊มดับเพลิง**		
		1. ตัดกระแสไฟฟ้า	**P5** : ผู้บัญชาการฯ P5 วอ.2 **ผู้บัญชาการฯ** : วอ.2 **P5** : ขณะนี้ได้ทำงานตัดกระแสไฟฟ้า แผนกยานยนต์ โรงไฟฟ้าฯ และอาคารที่เกี่ยวข้องโดยรอบ เรียบร้อยแล้ว **ผู้บัญชาการฯ** : วอ.2	
		2. เดินระบบปั๊มดับเพลิง	**P12** : ผู้บัญชาการฯ P12 วอ.2 **ผู้บัญชาการฯ** : วอ.2 **P12** : ขณะนี้ได้เดินระบบปั๊มดับเพลิงโรงไฟฟ้าฯ เรียบร้อย **ผู้บัญชาการฯ** : วอ.2	
7	14.42 น.	**ผู้บัญชาการฯ แจ้งทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุ**		
		ทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุ	**ผู้บัญชาการฯ** : หัวหน้าทีมดับเพลิง ผู้บัญชาการฯ วอ.2 **หัวหน้าทีมดับเพลิง** : วอ.2 **ผู้บัญชาการฯ** : ให้ทีมดับเพลิง เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ **หัวหน้าทีมดับเพลิง** : วอ.2	
หัวหน้าทีมดับเพลิง แจ้งทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้				
8	14.47 น.	หัวหน้าทีมดับเพลิงแจ้งผู้บัญชาการฯ ไม่สามารถระงับเหตุได้	**หัวหน้าทีมดับเพลิง** : ผู้บัญชาการฯ หัวหน้าทีมดับเพลิง วอ.2 **ผู้บัญชาการฯ** : วอ.2 **หัวหน้าทีมดับเพลิง** : ขณะนี้ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ ควันดำจะลุกลาม และกลุ่มควันได้ฟุ้งกระจายไปโดยรอบพื้นที่โรงงาน จึงขออนุมัติผู้บัญชาการฯ ประกาศใช้แผนอพยพ และขอทีมดับเพลิงสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมระงับเหตุฯ **ผู้บัญชาการฯ** : วอ.2 อนุญาตใช้แผนอพยพ อนุมัติให้ขอหน่วยงานภายนอกเข้ามาระงับเหตุฯ	[redacted]
ผู้บัญชาการฯ สั่งการให้ใช้แผนอพยพหนีไฟ				

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	ข้อความ	ผู้รับผิดชอบ
9	14:48 น.	1. ผู้บังคับการ / ผู้กำกับ สน.ไร่ใหม่แสน และพนักงานสืบสวน	ผู้บัญชาการ : CCTV ผู้กำลังสวมหมวกกันน็อค CCTV. ๑๐.๒ ผู้บังคับการ : CCTV แล้วผู้ถูกกล่าวหาคนที่ไม่ CCTV. : ๑. ๒๑/๒๕๖๗ ผู้กำลังสวมหมวกกันน็อค หน้าของพักอาศัยกลุ่ม	
		2. ร้อยตำรวจตรี สมชัย เดชาวิริยะ สารวัตรสืบสวน กลุ่มงานสืบสวน	ผู้ถูกกล่าวหา : โทรศัพท์ขอความร่วมมือในการสืบสวนคดีอาญา สถานีตำรวจภูธรไร่ใหม่ แจ้งว่าได้ตรวจสอบ CCTV ของร้านสะดวกซื้อ ร้านสะดวกซื้อ ๒๔ ชั่วโมง ตรงกับเวลาที่ผู้ต้องหาใช้รถจักรยานยนต์ ขณะเดินทางเข้าและออกจากพื้นที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหาสวมหมวกกันน็อค สีดำ และมีลักษณะรูปพรรณสอดคล้องกับผู้ต้องหาในคดีอื่นที่ อยู่ระหว่างการสอบสวน ผู้ถูกกล่าวหา : ๑๐.๒ ผู้บังคับการ : โทรศัพท์ติดต่อกลับไปยังพนักงานสืบสวน เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม	
10	14:49 น.	ผู้ถูกกล่าวหาถูกจับกุมตามหมายจับ ไปยังจุดตรวจค้นที่ตำรวจจัดตั้งไว้และแสดงบัตร		
11	14:53 น.	1. ร้อยตำรวจตรี ดร. สมชาย พงษ์ศักดิ์ ผู้กำกับการ สน.ไร่ใหม่แสน 2. ผู้ต้องหา 3. พันตำรวจโท ประสิทธิ์ ศรีวิไลกุล ผู้บังคับการ	ตัวแทนผู้กำกับ : ที่ทำงานของผู้ต้องหาในคดีอื่น ผู้บัญชาการ : ให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อในเอกสาร ผลการตรวจค้น ตัวแทน ผบก. : ผู้ต้องหาปฏิเสธการลงลายมือชื่อ ผู้บังคับการ : ให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อในเอกสารผลการตรวจค้น ต่อหน้าพยานทั้งสองคน	
12	14:55 น.	**เหตุการณ์ดำเนินไปตามปกติ ผู้ต้องหาให้ความร่วมมือตลอดกระบวนการ** **ผู้บังคับการถูกเรียกตัวกลับไปยังที่ทำการ ผู้กำกับเป็นผู้ควบคุมต่อ**		
		ผู้ต้องหา	ให้การและปฏิเสธข้อกล่าวหา ยืนยันว่าตนเองไม่ได้ ถูกควบคุมตัว : ๒๑ ชั่วโมง ๑๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๔:๕๕ น. ของวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงเวลา ๑๖:๐๕ น. ของวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗	
		ผู้ต้องหา	ขอให้ทนายความเข้าร่วมในการสอบสวน	

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	ข้อความ	ผู้รับผิดชอบ
13	14:56 น.	พันตำรวจตรี ดร. สมชาย พงษ์ศักดิ์ ผู้กำกับการ	ให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อในเอกสารผลการตรวจค้น ผู้บังคับการ : ๑๐.๒ ผู้ต้องหา : ปฏิเสธการลงลายมือชื่อ ขณะนี้เป็นเวลา ๑๔:๕๖ น. ผู้บังคับการ : ๑๐.๒	
14	14:57 น.	ร้อยตำรวจโท ประสิทธิ์ ศรีวิไลกุล ผู้ถูกกล่าวหา	ผู้ต้องหาได้ขอให้ทนายความเข้าร่วมในการสอบสวน ผู้บังคับการ : ๑๐.๒ ผู้ต้องหา : ๑๐.๒ ผู้บังคับการ : ๑๐.๒	
		ร้อยตำรวจตรี สมชาย เดชาวิริยะ ผู้กำกับการ สน.ไร่ใหม่แสน	ผู้ต้องหาได้ขอให้ทนายความเข้าร่วมในการสอบสวน ผู้บังคับการ : ๑๐.๒ ผู้ต้องหา : ๑๐.๒ ผู้บังคับการ : ๑๐.๒	
		ทนายความ	ผู้ต้องหาได้ขอให้ทนายความเข้าร่วมในการสอบสวน ผู้บังคับการ : ๑๐.๒ ผู้ต้องหา : ๑๐.๒ ผู้บังคับการ : ๑๐.๒	
		ผู้ต้องหา

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การสนทนา	ผู้รับผิดชอบ
25	15.18 น.	ทีมประสานงาน โทรแจ้ง สภ.วังสะพุง	**คุณณิชชา : โทรศัพท์แจ้ง สภ.วังสะพุง หมายเลข 042-841-245, เบอร์อำนวย 081-799-7718** *" ขอแจ้งเหตุ คดนี้มีเหตุเหยื่อใหม่ที่โรงงานน้ำตาลขอนแก่น* *ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังสะพุง อำนวยความสะดวกด้านการจราจร* *แก่รถโรงพยาบาลวังสะพุง*	
26	15.20 น.	หน่วยปฐมพยาบาลได้รายงานผล การคัดกรองผู้บาดเจ็บ ต่อผู้บัญชาการฯ	หน่วยปฐมพยาบาล : รายงานผู้บาดเจ็บทั้งหมด ..... ราย **บาดเจ็บสีแดง** ..... ราย **ปานกลาง 1 ราย** อื่นๆ ในขณะอพยพ รู้สึกตัวดี เดินไม่ได้ มีอาการปวดบวมช้ำที่ขา นำส่งโรงพยาบาลวังสะพุง โดยหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.หนองหญ้าปล้อง **อาการหนัก 1 ราย** ไม่รู้สึกตัว แต่ยังหายใจ ชาซ้ายผิดรูป มีแผลเฉือกขาดบริเวณ ศีรษะขนาดใหญ่ นำส่งโรงพยาบาลวังสะพุง โดยรถพยาบาลโรงงาน และเปลี่ยนย้ายกับรถโรงพยาบาลวังสะพุง **ผู้บัญชาการ : รับทราบ**	
27	15.21 น.	หัวหน้าแผนกความปลอดภัย วิทยุแจ้งทุกทีมรายงานตัว	**ทีมแผนกความปลอดภัย : ขออนุญาต จต.6 ทีมฉุกเฉินทุกทีม โปรดทราบ** ให้มารายงานตัวยังจุดอำนวยการ ในเวลานี้	
****เมื่อทุกทีมรายงานตัว ณ จุดอำนวยการครบ****				
28	15.25 น.	ผู้บัญชาการฯ สั่งหน่วยตรวจสอบ ความเสียหาย เข้าไปตรวจสอบ	**ผู้บัญชาการฯ : P8 ผู้บัญชาการ จต.2** **หน่วยตรวจสอบ : จต.2** **ผู้บัญชาการฯ : ให้หน่วยตรวจสอบความเสียหายเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ**	
29	15.27 น.	หน่วยตรวจสอบความเสียหาย รายงาน ความเสียหายต่อผู้บัญชาการฯ	**หน่วยตรวจสอบ : ผู้บัญชาการฯ หน่วยตรวจสอบ จต.2** **ผู้บัญชาการฯ : จต.2** **หน่วยตรวจสอบ : รายงานความเสียหายพบว่า ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร** **20 ถัง และโครงสร้างอาคารบริเวณจัดเก็บถังน้ำมันได้รับความเสียหาย** **ส่วนพื้นที่อื่นๆ ไม่พบความเสียหาย สามารถเข้าทำงานได้ปกติ** **ผู้บัญชาการฯ : จต.2**	
30	15.28 น.	ผู้บัญชาการฯ ประกาศยกเลิก แผนจุกเชิน และแผนอพยพ	**ผู้บัญชาการฯ : ทุกท่านโปรดทราบ ขณะนี้สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้** **ไว้ได้แล้ว สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ขอประกาศยกเลิกแผนจุกเชิน** **และขอให้พนักงานทุกแผนก กลับเข้าทำงานได้ตามปกติ**	
31	15.30 น.	ผู้บัญชาการฯ ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึง สถานการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น	**ผู้บัญชาการฯ : เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นเวลา ประมาณ 14.30 น. บริเวณ** **จุดเก็บถังน้ำมัน แผนกยานยนต์ โรงไฟฟ้าฯ ขณะนี้สามารถระงับเหตุ** **ไว้ได้แล้ว เจ้าหน้าที่ที่เข้าระงับเหตุทุกท่านปลอดภัย อีกทั้งเหตุการณ์** **ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบสำหรับสาเหตุของการเกิด** **เพลิงไหม้ครั้งนี้ อยู่ระหว่างตรวจสอบหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบทันที**	

KSL

หน้าที่การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ลำดับ	หน้าที่ / ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน		
2	รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน		
3	ผู้ประสานงานศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน		
4	ผู้พบเหตุการณ์ หัวหน้างาน		P10
5	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย		จุดเกิดเหตุไฟไหม้ จุดค้นหาผู้สูญหาย จุด 1 และ 2
6	ตัดระบบไฟฟ้า		P5 L7
7	ปั๊มน้ำดับเพลิง		P12 ปั๊มน้ำ 1
8	ทีมดับเพลิง		หัวหน้าทีมดับเพลิง หัวหน้าชุดทีมดับเพลิง 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 หัวหน้าชุดดับเพลิง 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2
9	พนักงานประจำรถดับเพลิง		
10	ทีมค้นหาและช่วยชีวิต		หัวหน้าทีมค้นหาและช่วยชีวิต หัวหน้าชุดทีมค้นหาและช่วยชีวิต 1 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 1 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 1 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 1

KSL

หน้าที่การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ลำดับ	หน้าที่ / ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
10	ทีมค้นหาและช่วยชีวิต		หัวหน้าชุดทีมค้นหาและช่วยชีวิต 2 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 2 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 2 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 2
11	ทีมผู้นำทาง		สำนักงาน ลูกหีบ โรงกลึง ปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง หม้อต้ม หม้อเคี่ยว รีไฟน์ หม้อปิ่น บรรจุภัณฑ์ ไฟฟ้า-เครื่องมือวัด ยานยนต์/ช่างฟิต ควบคุมคุณภาพ ซ่อมบำรุงทั่วไป คลังสินค้า ห้องชั่งอ้อย พัสดุ ไฟฟ้า KKP เทอร์ไบน์ เครื่องมือวัด KKP หม้อไอน้ำ-สะพาน ยานยนต์ KKP ผลิตน้ำ-ควบคุมคุณภาพ วิศวกรรมน้ำตาล วิศวกรรมไฟฟ้า ชป.และสิ่งแวดล้อม
12	เจ้าหน้าที่ประจำจุดรวมพล		จุดบัญชาการและจุดรวมพล 1 จุดรวมพล 2
13	รวบรวมและรายงานยอดผู้อพยพ		จุดรวมพล 1 จุดรวมพล 2

KSL

หน้าที่การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ลำดับ	หน้าที่ / ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
14	ผู้สูญหายภายในอาคาร		สูญหายที่แผนกหม้อไน สูญหายที่แผนกเทอร์ไบน์
15	พยาบาลประจำโรงงาน คนขับรถพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล		จุดรวมพล 1 และเป็นผู้รายงาน จุดรวมพล 1 จุดรวมพล 1 จุดรวมพล 2 จุดรวมพล 2 จุดรวมพล 2 จุดรวมพล 1 และประจำรถพยาบาล
16	กสต.ญญาณอพยพ		
17	ประชาสัมพันธ์		ผ่านระบบเสียงตามสาย และ Line ประชาสัมพันธ์โรงงาน
18	นักข่าวและช่างภาพ		
19	ฝ่ายจับเวลา		จับเวลาจุดรวมพล 1 จับเวลาจุดรวมพล 2
20	ทีมตรวจสอบความเสียหาย		P8 P5 L4 L9
21	ฝ่ายรักษาความปลอดภัย		
22	สวัสดิการฯ ดูแลหน่วยงานภายนอก และพนักงาน		

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ในวัน พุธ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2568
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

พนักงานแผนกยานยนต์ ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถสิบล้อ พบเห็นเปลวไฟเกิดขึ้นบริเวณจุดเก็บถังน้ำมัน จึงได้นำถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดเข้าระงับเหตุฯ พร้อมทั้งวิทยุแจ้งหัวหน้ากะ

หัวหน้ากะ ไปยังจุดเกิดเหตุ พบว่าไฟกำลังลุกลาม ไปทั่วบริเวณจุดเก็บถังน้ำมัน จึงวิทยุแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไปยังจุดเกิดเหตุ ประเมินสถานการณ์พบว่า ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ จึงวิทยุแจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อขอกบุญาตใช้แผนฉุกเฉิน และขอทีมดับเพลิงของโรงงานมายังจุดเกิดเหตุ

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ในวัน พุธ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2568
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง





ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน แจ้งทีมดับเพลิงโรงงานไปยังจุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสายแจ้งพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามแผนประจำจุด และพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมกรณีอพยพ





ทีมดับเพลิงของโรงงานมาถึงจุดเกิดเหตุ หัวหน้าทีมดับเพลิงรอยืนยันการตัดกระแสไฟฟ้าและเดินระบบปั๊มน้ำดับเพลิง ก่อนดำเนินการเข้าระงับเหตุฯ

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ในวัน พุธ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2568
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง





เมื่อมีการยืนยันการตัดกระแสไฟฟ้าและเดินระบบปั๊มดับเพลิงเรียบร้อย ทีมดับเพลิงของโรงงานจึงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ แต่ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้ จึงขออนุมัติจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน ใช้แผนอพยพหนีไฟ และขอสนับสนุนการดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก



ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน วิทยุแจ้งให้ CCTV กดสัญญาณเสียงอพยพหนีไฟ และฝ่ายประสานงานแจ้งหน่วยงานภายนอกได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนองหญ้าปล้อง สนับสนุนการดับเพลิง และสถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้องเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ในวัน พุธ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2568
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

พนักงานอพยพมายังจุดรวมพล

จุดรวมพลที่ 1 บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน







จุดรวมพลที่ 2 ลานลูกหีบบริเวณถังสูง







ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ในวัน พุธ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2568
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง





สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง เดินทางมาถึงโรงงาน และเข้ารายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน และได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงงาน








ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนองหญ้าปล้องมาถึงโรงงาน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ได้รายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นำทางไปยังจุดเกิดเหตุฯ เพื่อร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้กับทีมดับเพลิงของโรงงาน

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ในวัน พุธ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2568
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

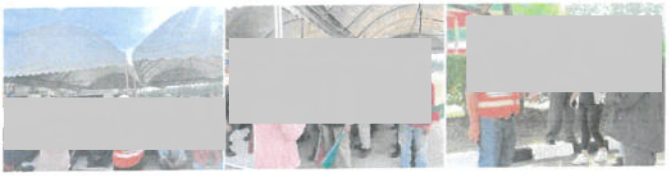

รายงานยอดพนักงานอพยพทั้ง 2 จุดรวมพล ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน และรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน



หัวหน้าทีมดับเพลิง แจ้งต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้แล้ว



ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน แจ้งหัวหน้าทีมค้นหา และช่วยชีวิต ให้นำทีมค้นหาฯ เข้าค้นหาผู้สูญหายของแผนกหม้อปั่น และแผนกเทอร์ไบน์

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ในวัน พุธ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2568
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง



ทีมค้นหาทีม 1 เข้าค้นหาผู้สูญหายบริเวณแผนกหม้อปั่น ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และขอรถพยาบาลมารับผู้บาดเจ็บบริเวณหน้าอาคารหม้อเคี่ยว-หม้อปั่น ไปส่งยังจุดปฐมพยาบาล พยาบาลประจำโรงงานประเมินอาการผู้บาดเจ็บอาการเบื้องต้น รู้สึกตัวดี เดินไม่ได้ มีอาการปวดบวมบริเวณข้อเท้าขวา เห็นควรส่งโรงพยาบาลวังสะพุง จึงขออนุมัติผู้บัญชาการ ให้ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.หนองหญ้าปล้อง นำส่งผู้บาดเจ็บ



หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.หนองหญ้าปล้องมาถึง และรายงานตัวต่อผู้บัญชาการ พร้อมทั้งคัดกรองผู้บาดเจ็บ และนำส่งไปยังโรงพยาบาลวังสะพุง

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ในวัน พุธ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2568
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง



ทีมค้นหาทีม 2 เข้าค้นหาผู้สูญหายบริเวณอาคารเทอร์ไบน์ โรงไฟฟ้า ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และขอรถพยาบาล และพยาบาล มารับตัวผู้บาดเจ็บที่ด้านหน้าอาคารเทอร์ไบน์



พยาบาลประจำโรงงานมาถึง และได้คัดกรองผู้บาดเจ็บ พบว่า ไม่รู้สึกตัว แต่ยังหายใจ พบขาซ้ายผิดรูป มีแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะขนาดใหญ่ต้องนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน หัวหน้าทีมค้นหาฯ จึงขอกอนุมัติ กับผู้บัญชาการให้รถพยาบาลโรงงานนำส่งผู้บาดเจ็บ โดยมีการเปลี่ยนถ่ายกับรถโรงพยาบาลวังสะพุง

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ในวัน พุธ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2568
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง



รถพยาบาลโรงงานนำส่งผู้บาดเจ็บ โดยมีการเปลี่ยนถ่ายกับรถโรงพยาบาลวังสะพุง




ที่จุดอำนวยการ ทีมพยาบาลรายงานยอดผู้บาดเจ็บกับผู้บัญชาการฯ และหัวหน้าแผนกความปลอดภัยวิทยุแจ้งทีมฉุกเฉินทุกทีมมารายงานตัวต่อผู้บัญชาการฯ และแจ้งให้หน่วยตรวจสอบความเสียหายเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน และอพยพ

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ในวัน พุธ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2568
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง



ผู้บัญชาการฯ ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ถึงสถานการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น





ประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และ
อพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

หนังสือแจ้งเชิญประชุมซักซ้อมแผนฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

KHONKAEN SUGAR POWER PLANT Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG))
255/1-2 Moo. 4 Tambon .Nongyaplong,
Wangsaphung District, Loei 42130

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)
255/1-2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810960-2 แฟกซ์ 042-810960

ที่ รฟ.วพ. 33 (ว) / 2568

8 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองหญ้าปล้อง

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 เพื่อซักซ้อมแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมในการประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ **ในวันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2568 ระหว่างเวลา ~~09.00-12.00 น.~~** ณ ห้องประชุม ภูเรือ อาคารสำนักงาน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง 10.00 - 12.00 น. พุธที่กษา.

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

KHONKAEN SUGAR POWER PLANT Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG))
255/1-2 Moo. 4 Tambon .Nongyaplong,
Wangsaphung District, Loei 42130

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)
255/1-2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810960-2 แฟกซ์ 042-810960

ที่ รฟ.วพ. 33 (ว) / 2568

8 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 เพื่อซักซ้อมแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนองหญ้าปล้อง และหน่วยปฏิบัติการแพทย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เข้าร่วมในการประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ **ในวันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2568 ระหว่างเวลา ~~09.00-12.00 น.~~** ณ ห้องประชุม ภูเรือ อาคารสำนักงาน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง 10.00 - 12.00 น. พุธที่กษา.

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

KHONKAEN SUGAR POWER PLANT Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG))
255/1-2 Moo. 4 Tambon .Nongyaplong,
Wangsaphung District, Loei 42130

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)
255/1-2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810960-2 แฟกซ์ 042-810960

ที่ รฟ.วพ. 33 (ว) / 2568

8 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสะพุง

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 เพื่อซักซ้อมแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมในการประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ **ในวันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2568 ระหว่างเวลา ~~09.00-12.00 น.~~** ณ ห้องประชุม ภูเรือ อาคารสำนักงาน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง 10.00 - 12.00 น. พุทธรักษา

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

KHONKAEN SUGAR POWER PLANT Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG))
255/1-2 Moo. 4 Tambon .Nongyaplong,
Wangsaphung District, Loei 42130

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)
255/1-2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810960-2 แฟกซ์ 042-810960

ที่ รฟ.วพ. 33 (ว) / 2568

8 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 เพื่อซักซ้อมแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมในการประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ **ในวันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2568 ระหว่างเวลา ~~09.00-12.00 น.~~** ณ ห้องประชุม ภูเรือ อาคารสำนักงาน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง 10.00 - 12.00 น. พุทธรักษา

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

KHONKAEN SUGAR POWER PLANT Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG))
255/1-2 Moo. 4 Tambon .Nongyaplong,
Wangsaphung District, Loei 42130

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)
255/1-2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810960-2 แฟกซ์ 042-810960

ที่ รฟ.วพ. 33 (ว) / 2568

8 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาอาน

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 เพื่อซักซ้อมแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมในการประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ **ในวันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2568 ระหว่างเวลา ~~09.00-12.00 น.~~** ณ ห้องประชุม ภูเรือ อาคารสำนักงาน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง 10.00 - 12.00 น. พุทธรักษา

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้ส่ง พุทธรักษา / ๑๑ / ๑๐ / ๒๕
ผู้รับ [illegible] / 10 / ๑๑ / 25

หนังสือแจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

KHONKAEN SUGAR POWER PLANT Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG))
255/1-2 Moo. 4 Tambon .Nongyaplong,
Wangsaphung District, Loei 42130

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)
255/1-2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810960-2 แฟกซ์ 042-810960

ที่ รฟ.วพ. 35 (ว) / 2568

14 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองหญ้าปล้อง

เอกสารแนบ 1. แบบจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉิน ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร **ในวันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2568 ระหว่างเวลา 13.30 - 17.00 น.**

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผน ตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

KHONKAEN SUGAR POWER PLANT Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG))
255/1-2 Moo. 4 Tambon .Nongyaplong,
Wangsaphung District, Loei 42130

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)
255/1-2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810960-2 แฟกซ์ 042-810960

ที่ รฟ.วพ. 35 (ว) / 2568

14 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เอกสารแนบ 1. แบบจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉิน ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอสนับสนุนทีมงานฝึกซ้อมแผนฯ และขอความอนุเคราะห์ในการนำรถดับเพลิง และหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เข้าร่วมในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ **ในวันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2568 ระหว่างเวลา 13.30 - 17.00 น.**

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผน ตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

KHONKAEN SUGAR POWER PLANT Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG))
255/1-2 Moo. 4 Tambon .Nongyaplong,
Wangsaphung District, Loei 42130

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)
255/1-2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810960-2 แฟกซ์ 042-810960

ที่ รฟ.วพ. 35 (ว) / 2568

14 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสะพุง

เอกสารแนบ 1. แบบจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉิน ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร **ในวันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2568 ระหว่างเวลา 13.30 - 17.00 น.**

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผน ตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

KHONKAEN SUGAR POWER PLANT Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG))
255/1-2 Moo. 4 Tambon .Nongyaplong,
Wangsaphung District, Loei 42130

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)
255/1-2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810960-2 แฟกซ์ 042-810960

ที่ รฟ.วพ. 35 (ว) / 2568

14 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

เอกสารแนบ 1. แบบจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉิน ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ **จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)** เข้าร่วมฝึกซ้อม ให้การรักษาเบื้องต้น และส่งต่อผู้ป่วย ในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ **ในวันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2568 ระหว่างเวลา 13.30 - 17.00 น.**

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผน ตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

KHONKAEN SUGAR POWER PLANT Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG))
255/1-2 Moo. 4 Tambon .Nongyaplong,
Wangsaphung District, Loei 42130

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)
255/1-2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810960-2 แฟกซ์ 042-810960

ที่ รฟ.วพ. 35 (ว) / 2568

14 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาอาน

เอกสารแนบ 1. แบบจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉิน ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของเทศบาลตำบลนาอาน เข้าร่วมในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ **ในวันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2568 ระหว่างเวลา 13.30 - 17.00 น.**

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผน ตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

KHONKAEN SUGAR POWER PLANT Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG))
255/1-2 Moo. 4 Tambon .Nongyaplong,
Wangsaphung District, Loei 42130

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)
255/1-2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810960-2 แฟกซ์ 042-810960

ที่ รฟ.วพ. 35 (ว) / 2568

สำนักงานจังหวัดและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
รับที่.....
วันที่ 18 ต.ค. 2568
เวลา.....

14 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย

เอกสารแนบ 1. แบบจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉิน ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ **ในวันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2568 ระหว่างเวลา 13.30 - 17.00 น.**

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผน ตามวันและเวลาดังกล่าว

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ จากการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	โรงพยาบาลวังสะพุง	การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บของโรงงานปฏิบัติได้ถูกต้อง เหมาะสม และในส่วนของการส่งต่อก็เป็นหน้าที่ของทางโรงพยาบาลดำเนินการต่อไป	
2	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาอาน	- รถดับเพลิงของโรงงานขับผ่านบริเวณจุดเกิดเพลิงใหม่ในการซ้อมแผน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายเมื่อเกิดเหตุขึ้นจริง - การระงับเหตุครั้งแรกอยากให้ใช้ระบบปั๊มน้ำดับเพลิงของโรงงาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจริง จะได้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว	
3	สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง	เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะมีกระบวนการให้เจ้าหน้าที่ร้อยเวรลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และมีเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงทางโรงงานจะต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกั้นเขตพื้นที่ และมิผู้ดูแลไม่ให้มีบุคคลอื่นๆ เข้าไปในพื้นที่จุดเกิดเหตุ จนกว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบ เพราะจะมีผลต่อเรื่องรูปคดี และการเคลมประกัน	
4	สถานีตำรวจภูธรวังสะพุง	สถานีตำรวจภูธรวังสะพุงมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับรถของโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนงานจราจรพร้อมที่จะดำเนินการทันทีเมื่อได้รับแจ้งเหตุ เพื่อให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทำได้รวดเร็ว และปลอดภัย ส่วนของการตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบในท้องที่ของสถานีตำรวจหนองหญ้าปล้องดำเนินการต่อไป	

ข้อเสนอแนะ จากการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
5	ผู้จัดการโรงงาน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	การประสานงาน การเรียงลำดับเหตุการณ์ในการซ้อม แผนยังมีข้อที่ต้องปรับปรุง เช่น การส่งตัวผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลมีความล่าช้า หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง อาจทำให้เกิดอันตราย ในปีต่อไปต้องมีการซักซ้อม และเรียงลำดับเหตุการณ์ให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น	
6	อื่นๆ	- จัดทำเสื้อสำหรับทีมดับเพลิงของโรงงาน - ทำหนังสือขออนุญาตใช้เสียงในการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ แจ้งให้หมู่บ้านโดยรอบโรงงานรับทราบ - ในการซ้อมแผนปีต่อไปให้มีการจำลองผู้บาดเจ็บในจุดเกิดเหตุ และมีการใช้ SCBA ในการช่วยเหลือ	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทบทวน
แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2568

KSL

แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม
การฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1
วันพุธ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2568
เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ภูเรือ อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	[redacted]	ออก. KKS.	[redacted]	
2		ออก. KKP		
3		CF		
4		PU		
5		รปภ.		
6		BL		
7		พน.ก.		
8		ว.ปน.ก.		
9		เครื่องต้มน้ำ		
10		โรงกลั่น		
11		SHE		
12		EN. KKP		
13		EN. KKS		
14		EN-KKP		
15		EN-KKP		
16		EN KKP		
17		ML		
18		CF		
19		CF		
20		PK		
21		[illegible]		
22		ปั๊ม WM		
23		ฝ่ายผลิต		

KSL

แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม
การฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1
วันพุธ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2568
เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ภูเรือ อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ
24	[redacted]	ผจ.ผลิต	[redacted]	
25		ธุรการผลิต		
26		ET KKS		
27		OF		
28		ตรวจสอบ		
29		บุคคล		
30		รับส่ง		
31		CCTV		
32		CCTV		
33		BE		
34		ET		
35		ห้องเครื่อง		
36		EN-KKP		
37		Ta		
38		ST		
39		PU		
40		EN		
41		EN		
42		SHE		
43		SA		
44				
45				
46				

แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม

การฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2568

เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ภูเรือ อาคารสำนักงาน (หน่วยงานภายนอก)

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ
24	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				

แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม

การฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2568

เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ภูเรือ อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	[redacted]	KKP	[redacted]	
2		SHE		
3		SHE		
4		HR P		
5		HSAS		
6		KKS		
7		KP		
8		KKP		
9		KKP		
10		KKP		
11		KKS		
12		KKP		
13		KKP		
14		KKP		
15		ITP		
16		PDM		
17		ML		
18		EN - KKP		
19		ไฟฟ้า		
20		KKS		
21		KKP-EN		
22		KKS		
23		KKS		

แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม

การฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2568

เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ภูเรือ อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
2		HR.M & KP		
3		CCTV		
4		AC		
5		AD		
6		HP		
7		PN		
8		ML		
9		TE		
10		EN		
11		IT		
12		ET		
13		EN		
14		WWW		
15		SHE		
16		SHE		
17		SHE		
18		SHE		
19		WS		
20				
21				
22				
23				

แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม

การฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2568

เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ภูเรือ อาคารสำนักงาน (หน่วยงานภายนอก)

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม

การฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2568

เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ภูเรือ อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	[redacted]	KKP	[redacted]	
2		KKS.		
3		KKP		
4		kks		
5		KKS		
6		CCTV		
7		CCTV		
8		KKP		
9		KKP		
10		EN-KKP		
11		"		
12		KKJ		
13		KKS		
14		KKS		
15		KKP		
16		KKP		
17		KKP		
18		KKS		
19		KKS		
20		KKS		
21		KKS		
22		KKP		
23		kkp		

แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม

การฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2568

เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ภูเรือ อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ
24	[redacted]	KKP	[redacted]	
25		KKS		
26		KKS		
27		KKS		
28		KKS		
29		KKP		
30		[illegible]		
31		KKP		
32		KKP		
33		KKJ		
34		ML		
35		HR		
36		BL		
37		IN		
38		BL		
39		BL		
40		WH		
41		ET		
42		PK		
43		SHE		
44		SHE.		
45		"		
46		"		

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

แผนก ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200793	[redacted]			ลาพักร้อน
2	200983		/		
3	201130		/		
4	201164		/		
5	201165		/		
6	201669		/		
7	201671		/		
8	201728		/		
9	201869		/		

แผนก คลังสินค้า

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200044	[redacted]			วันที่ 22/10/68 หยุด
2	200881		✓		
3	201067				วันที่ 22/10/68 หยุด
4	201088				วันที่ 22/10/68 ลาพักร้อน
5	201157		✓		
6	201403		✓		
7	201568		✓		
8	201819		✓		
9	201820		✓		
10	201838		✓		
11	201839		✓		
12	201853		✓		
13	404875		✓		
14	404876		✓		
15	404877		✓		
16	404878		✓		
17	404879		✓		
18	404882				วันที่ 22/10/68 หยุด

แผนก ห้องชั่ง

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200004	[redacted]			วันที่ 22/10/68 หยุด
2	200103		✓		
3	200356				วันที่ 22/10/68 เข้ากะบ่าย(15.00-23.00 น.)
4	200483		✓		
5	200495		✓		
6	201870		✓		

แผนก ซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200097	นาย	[redacted]		✓		[redacted]
2	200265	นาง			✓		
3	200683	นาย			✓		
4	201094	นาย			✓		
5	201825	นาย			✓		

[redacted]

42 ม 1 = 41

แผนก ลูกหีบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200023	[redacted]	✓		
2	200052		✓		
3	200059		✓		
4	200076		✓		
5	200239		✓		
6	200426		✓		
7	200534		✓		
8	200575		✓		
9	200625		✓		
10	200759		✓		
11	200762		✓		
12	201102		✓		
13	201104		✓		
14	201146		✓		
15	201247			✓	ป่วย
16	201262		✓		
17	201343		✓		
18	201436		✓		
19	201451		✓		
20	201495		✓		
21	201512		✓		
22	201535		✓		
23	201569		✓		
24	201571		✓		
25	201602		✓		
26	201694		✓		
27	201713		✓		
28	201730		✓		
29	201740		✓		
30	201758		✓		

แผนก ลูกหีบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

31	201762		✓		
32	201771		✓		
33	201776		✓		
34	201802		✓		
35	201808		✓		
36	201833		✓		
37	201846		✓		
38	201851		✓		
39	201854		✓		
40	201867		✓		
41	201874		✓		
42	201875		✓		

แผนก หม้อต้ม

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200078		✓		
2	200080		✓		
3	200191		✓		
4	200214		✓		
5	200275		✓		
6	200463				เข้ากะดึก
7	200525		✓		
8	200529		✓		
9	200531				ลาป่วย
10	200532		✓		
11	200672		✓		
12	200677		✓		
13	200682		✓		
14	200891		✓		
15	201017		✓		
16	201019		✓		
17	201335				ลาป่วย
18	201447		✓		
19	201593		✓		
20	201594		✓		
21	201769		✓		
22	201794				ลาพักร้อน
23	201824		✓		
24	201843		✓		
25	201845		✓		
26	201861		✓		
27	201865		✓		
28	201873		✓		
29	201876		✓		

แผนก หม้อปั่น

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200022		✓		
2	200085		✓		
3	200112		✓		
4	200204		✓		
5	200589		✓		
6	200629		✓		
7	200801		✓		
8	200873		✓		
9	200929		✓		
10	201169		✓		
11	201190		✓		
12	201226		✓		
13	201280		✓		
14	201591		✓		
15	201622		✓		
16	201693		✓		
17	201708		✓		
18	201751		✓		
19	201752		✓		
20	201753		✓		
21	201772		✓		
22	201778		✓		
23	201796		✓		
24	201797		✓		
25	201799		✓		
26	201803		✓		
27	201804			✓	ลาพักร้อน
28	201813		✓		
29	201862		✓		

แผนก หม้อเคี่ยว

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200176		✓		
2	200177		✓		
3	200195		✓		
4	200287		✓		
5	200397		✓		
6	200508		✓		
7	200536		✓		
8	200579		✓		
9	200704		✓		
10	200739		✓		
11	200883		✓		
12	200959		✓		
13	201177			✓	พักร้อน
14	201178		✓		
15	201179		✓		
16	201212			✓	พักร้อน
17	201253		✓		
18	201254		✓		
19	201430		✓		
20	201488			✓	วันที่ 22/10/68 เข้ากะดึก
21	201565		✓		
22	201607		✓		
23	201609		✓		
24	201637		✓		
25	201735		✓		
26	201756		✓		
27	201770		✓		
28	201812		✓		
29	201830		✗	✓	ขาดงาน
30	201831		✓		
31	201842		✓		
32	201847		✓		

แผนก ไฟฟ้า

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200024		/		
2	200025		/		
3	200093		/		
4	200192		/		
5	200206		/		
6	200235		/		
7	200295		/		
8	200394		/		
9	200348		/		
10	200642		/		
11	200656		/		
12	200703		/		
13	201138		/		
14	201240		/		
15	201272		/		
16	201426		/		
17	201430		/		
18	201454		/		

แผนก เครื่องมือวัด

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200355				/		
2	200395				/		
3	200419				/		
4	200507				/		
5	200545				/		
6	201162				/		
7	201384				/		
8	201418				/		
9	201699				/		

แผนก กองอำนวยการ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200349	น.ส.			/		
2	200890	น.ส.			/		
3	200892	น.ส.				/	
4	200343	นาง			/		
5	200382	นาง			/		
6	200614	น.ส.			/		
7	200654	น.ส.			/		
8	200729	น.ส.			/		
9	200770	น.ส.			/		

แผนก พัสดุ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200162		/		
2	200480		/		
3	201265				
4	201231				
5	201486				
6	201642		/		
7	201694		/		
8	201675		/		
9	201705		/		
10	201722				
11	201731		/		
12	201809		/		
13	201821				

แผนก ซ่อมบำรุงเครื่องกลยานยนต์

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200402		✓		
2	200506		✓		
3	200559		✓		
4	200587		✓		
5	200588		✓		
6	200678		✓		
7	200679		✓		
8	201538		✓		

แผนก ยานยนต์

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200138		✓		
2	200163		✓		
3	200222		✓		
4	200279		✓		
5	200403		✓		
6	200404		✓		
7	200485		✓		
8	200524		✓		
9	200653		✓		
10	200866		✓		
11	200915		✓		
12	201113		✓		
13	201116		✓		
14	201118		✓		
15	201468		✓		
16	201544		✓		
17	201682		✓		
18	201747		✓		

แผนก บรรจุภัณฑ์

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200212				วันที่ 22/10/68 เข้ากะดึก
2	200561		/		
3	200782			/	ลาพักผ่อน
4	201063				วันที่ 22/10/68 หยุด
5	201105				วันที่ 22/10/68 เข้ากะดึก
6	201149		/		
7	201291		/		
8	201644				วันที่ 22/10/68 เข้ากะดึก
9	404867				วันที่ 22/10/68 เข้ากะดึก
10	404868		/		
11	404869				วันที่ 22/10/68 เข้ากะดึก
12	404870		/		
13	404871		/		
14	404872		/		
15	404873		/		
16	404874				วันที่ 22/10/68 เข้ากะดึก
17	404880		/		
18	404881		/		

แผนก รีไฟน์

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200687		✓		
2	200688		✓		
3	200694		✓		
4	200707				วันที่ 22/10/68 เข้ากะดึก
5	200888		✓		
6	201125				วันที่ 22/10/68 เข้ากะดึก
7	201126				วันที่ 22/10/68 หยุด
8	201150		✓		
9	201292				วันที่ 22/10/68 เข้ากะดึก
10	201448		✓		

แผนก วิชาการงาน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200168		✓		
2	200026		✓		
3	200636		✓		
4	201145		✓		
5	201672		✓		
6	200198		✓		

แผนก ร้านอาหารปลอดภัย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200398		✓		
2	200125		-		วันที่ 22/10/68 เข้าสาย
3	200126		-		วันที่ 22/10/68 ขาด
4	200127		-		วันที่ 22/10/68 ขาด
5	200434		-		วันที่ 22/10/68 ขาด
6	200435		✓		
7	200443		-		วันที่ 22/10/68 ขาด
8	200444		-		วันที่ 22/10/68 ขาด
9	200492		✓		
10	200493		✓		
11	200795		✓		
12	200813		✓		วันที่ 22/10/68 เข้าสายลึก
13	200833		✓		
14	200920		-		วันที่ 22/10/68 ขาด
15	200921		-		วันที่ 22/10/68 เข้าสายลึก
16	200942		-		วันที่ 22/10/68 เข้าสายลึก
17	200943		✓		
18	200960		-		วันที่ 22/10/68 เข้าสายลึก
19	200989		-		วันที่ 22/10/68 เข้าสายลึก
20	201720		✓		
21	201724		-		วันที่ 22/10/68 เข้าสายลึก
22	201742		✓		
23	201743		-		วันที่ 22/10/68 เข้าสายลึก
24	201745		-		วันที่ 22/10/68 ขาด
25	201781		-		วันที่ 22/10/68 เข้าสายลึก
26	201786		-		
27	201787		✓		
28	201791		-		วันที่ 22/10/68 เข้าสายลึก
29	201795		-		วันที่ 22/10/68 เข้าสายลึก
30	201840		-		วันที่ 22/10/68 เข้าสายลึก

ผู้จัดทำ ..... ผู้ตรวจ .....

แผนก บุคคล

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200169		✓		
2	201036		✓		
3	201518		✓		
4	201668				วันที่ 22/10/68 เข้าสายลึก
5	201761		✓		

แผนก การเงิน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200268	น.ส.			✓		
2	200018	น.ส.			✓		
3	200035	น.ส.			✓		
4	201051	น.ส.			✓		
5	201801	น.ส.			✓		

แผนก สารสนเทศ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200055	นาย	[redacted]		✓		
2	200829	นาย			✓		
3	201810	นาย			✓		

แผนก ธุรการ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200134	[redacted]	✓		
2	200246		✓		
3	200476		✓		
4	200488		✓		
5	200504		✓		
6	200616		✓		
7	200651			✓	ลาพักร้อน
8	200686			✓	ลาพักร้อน
9	200741		✓		
10	200969		✓		
11	201549		✓		
12	201603		✓		
13	201634		✓		
14	201706		✓		
15	201717		✓		
16	201764		✓		
17	201774		✓		
18	201775		✓		
19	201785		✓		
20	201798		✓		
21	201829		✓		

แผนก กฎหมาย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200611	นาง	[redacted]		✓		
2	200775	นาย			✓		

แผนก บัญชี

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200065	นาง	[redacted]		/		
2	200066	นาง			/		
3	200480	น.ส.			/		
4	200827	น.ส.				/	ลา
5	201049	น.ส.			/		
6	201721	น.ส.				/	ลา

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แผนก ปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200216			/	คลอดบุตร
2	200360		/		
3	200439		/		
4	200562		/		
5	200743		/		
6	200901			/	คลอดบุตร
7	201131			/	คลอดบุตร
8	201698		/		
9	201701			/	คลอดบุตร
10	201827		/		
11	201848		/		
12	201852		/		

แผนก หม้อไอน้ำ

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300012		✓		
2	300038		✓		
3	300070		✓		
4	300123		✓		
5	300154		✓		
6	300162		✓		
7	300164		✓		
8	300230		✓		
9	300271		✓		
10	300354		✓		
11	300397		✓		
12	300442		✓		
13	300447			✓	คลอด
14	300544			✓	คลอด
15	300551		✓		
16	300553		✓		
17	300554		✓		
18	300559		✓		
19	300560		✓		
20	300561		✓		
21	300570		✓		
22	300571		✓		
23	300572		✓		

แผนก ไฟฟ้า

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	คำนำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300050	นาย		/		
2	300052	นาย		/		
3	300220	นาย		/		
4	300264	นาย		/		
5	300276	นาย		/		
6	300288	นาย		/		
7	300308	นาย		/		
8	300384	นาย		/		
9	300403	นาย		/		
10	300549	นาย		/		

แผนก เครื่องมือวัด

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	คำนำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300260	นาย	[redacted]		/	ปิดสัมมนา
2	300534	นาย		/		
3	300548	นาย		/		
4	300556	นาย		/		
5	300558	นาย		/		
6	300563	นาย		/		

แผนก ผลิตน้ำ

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	คำนำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300024	นาย	[redacted]	✓		
2	300062	นาย		✓		
3	300208	นาย		-	-	ลาพักร้อน
4	300339	นาย		✓		
5	300349	นาย		✓		
6	300352	นาย		✓		
7	300365	นาย		-	-	ลาพักร้อน
8	300511	นาย		✓		
9	300562	นาย		✓		

แผนก ควบคุมคุณภาพ

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	คำนำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300345	น.ส.	[redacted]	-	-	ลาพักร้อน
2	300412	นางสาว		-	-	ลาพักร้อน

แผนก ยานยนต์

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300074	[redacted]	√		ขับรถรับ-ส่งพนักงาน
2	300092			√	วันที่ 22/10/68 หยุดประจำสัปดาห์
3	300113		√		ตักกากอ้อย (หมื่นไวย)
4	300134			√	วันที่ 22/10/68 เข้ากะ 24.00 - 08.00 น.
5	300146		√		ขับรถรับ-ส่งพนักงาน
6	300196		√		ขับรถรับ-ส่งพนักงาน
7	300247			√	เข้ากะบ่าย (เหมือนเดิม)
8	300267		√		ขับรถรับ-ส่งพนักงาน
9	300283			√	วันที่ 22/10/68 เข้ากะ 16.00 - 24.00 น.
10	300284			√	วันที่ 22/10/68 หยุดประจำสัปดาห์
11	300285		√		ตักกากอ้อย (หมื่นไวย)
12	300516			√	วันที่ 22/10/68 หยุดประจำสัปดาห์
13	300565			√	วันที่ 22/10/68 เข้ากะ 16.00 - 24.00 น.

แผนก เทคนิคไฟฟ้า

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตกขุนแก่น จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300011				
2	300014				
3	300232				
4	300399				
5	300521				
6	300564				
7	300566				
8	300569				

แผนก วิศวกรรม

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตกขุนแก่น จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300048				
2	300300				
3	300310				
4	300385				
5	300394				
6	300457				
7	300538				
8	300539				
9	300568				
10	300418				

แผนก หัวหน้างาน

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตกขุนแก่น จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300001	นาย					
2	300003	นาย					
3	300006	นาย					

แผนก ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตกขุนแก่น จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300033				
2	300537				