

เอกสารแนบ



## เอกสารแนบ 2

---

### หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

- ใบรับอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.5)
- ใบรับรองตรวจสอบอาคาร (รข.1)
- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)
- เอกสารจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)
- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)
- เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.14)
- หนังสือเปลี่ยนชื่อโครงการ



แบบ อ.๕

## ใบรับรองการก่อสร้าง การตัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ ๑ / ๒๕๖๘

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง จิกซ์ จำกัด โดยนางสาวพัชริน เขี้ยวแก้ว  
☒ เจ้าของอาคาร ☐ ผู้ครอบครองอาคาร เจ้าของอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๕๙ ตรอก/ซอย ริมคลองพระโขนง  
 ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร  
 เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตเลขที่ ใบรับแจ้งเลขที่ พท.๑๐๒/๒๕๖๖  
 ลงวันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ อาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้  
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ ดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ค.ส.๓.๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัย  
 (ห้องชุด ๒๑๙ ห้อง) พื้นที่/ความยาว ๗,๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ  
 จำนวน ๖๘ คัน (ที่จอดรถปกติ ๒๘ คัน ที่จอดรถยึดโนมิตี ๓๗ คัน และที่จอดรถคนพิการ ๓ คัน) คัน  
 พื้นที่ ๑,๑๖๔.๐๐ ตารางเมตร

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -  
 พื้นที่/ความยาว - ตารางเมตร/เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -  
 พื้นที่/ความยาว - ตารางเมตร/เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน  
 ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย ประดิพัทธ์ ๒๓ ถนน ประดิพัทธ์ หมู่ที่ -  
 ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐  
 โดยมี บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง จิกซ์ จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร  
 หรือ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง จิกซ์ จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร  
 ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่น ๆ เลขที่ ๒๒๑๐, ๓๗๕๘  
 ๓๙๗๕, ๓๙๗๖, ๔๑๓๕, ๔๑๓๖, ๔๑๓๗ เลขที่ดิน ๘๔๘, ๕๕, ๕๓, ๕๔, ๕๐, ๓๓, ๓๔  
 เป็นที่ดินของ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง จิกซ์ จำกัด

## ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนด  
 ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือ  
 ข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ออกให้ ณ วันที่

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นฝััจอดรถ ที่กัลัรบรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลงหรือใช้ที่จัจอดรถ ที่กัลัรบรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อกัการอื่นไม่ว่าทั้งหมคหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น



คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร.๑)

สำหรับเจ้าหน้าที่

เลขรับที่ ขร.๑ ๓๖๔๕

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

รับโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เขียนที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

วัน ๒๔ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มฟ ประดิพัทธ์

☒ เจ้าของอาคาร ☐ ตัวแทนเจ้าของอาคาร ☐ ผู้ครอบครองอาคาร ☐ ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของอาคาร

☐ เป็นบุคคลธรรมดา บัตรประจำประชาชนเลขที่ - อยู่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ - โทร - โทรสาร -

☒ เป็นนิติบุคคลประเภท มูลนิธิ สมาคม หรือ นิติบุคคลอื่น ๆ จดทะเบียนเมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เลขทะเบียน ๑/๒๕๖๘ ที่สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕ ตรอก/ซอย ประดิพัทธ์ ๒๓ ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ โทร - โทรสาร - โดย นางสาววรารณ ราชศิริรัตน์ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่ ๔๕/๗๙ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง ลาดสวาย อำเภอ/เขต ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๕๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

ขอยื่นคำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิต่อกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ อาคารที่ ขอรับใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ เป็นอาคารที่

☐ ได้รับใบอนุญาต ☐ ก่อสร้างอาคาร ☐ ดัดแปลงอาคาร ☐ เคลื่อนย้ายอาคาร (อ.๑) ตามใบอนุญาต เลขที่ - ลงวันที่ - เดือน - พ.ศ. -

☐ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะทำการ ☐ ก่อสร้างอาคาร ☐ ดัดแปลงอาคาร ☐ เคลื่อนย้ายอาคารต่อกรุงเทพมหานครตาม กทม.๖ (ยพ.๔) เลขรับที่ - ลงวันที่ - เดือน - พ.ศ. -

บ้านเลขที่ ๕ ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๑๐, ๓๗๔๘ และ ๓๙๗๕ เลขที่ดิน , และ จำนวน ๓ แปลง หมู่ที่ - ตรอก/ซอย ประดิพัทธ์ ๒๓ ถนน - แขวง พญาไท เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มฟ ประดิพัทธ์ เป็นเจ้าของอาคาร

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด อาคาร ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลังเพื่อใช้เป็น อาคารชุด โดย ☐ เป็นการตรวจสอบประจำปี ☐ เป็นการตรวจสอบใหญ่

ข้อ ๓ โดยมี บริษัท พช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่ ๓๗๗/๕๐ สำนักงานชื่อ บริษัท พช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ ตรอก/ซอย ริมคลองพระโขนง ถนน - ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนเลขที่ น.๐๐๓๔/๒๕๕๐ ออกให้วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร เมื่อวันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๔ หลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตตรวจสอบสภาพอาคารประกอบด้วย

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ จำนวน ๑ ชุด
- (๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอออกไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
- (๓) สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมของผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน ๑ ชุด
- (๔) สำเนากาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน ๒ ชุด
- (๕) รายงานการตรวจสอบสภาพอาคารจากผู้ตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกในระบบดิจิทัล จำนวน ๒ ชุด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารคำขอและเอกสารประกอบคำขอที่ข้าพเจ้าได้กรอกและลงนามนั้นครบถ้วน และเป็นความจริง อาคารที่ ขอตรวจสอบสภาพมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอให้จัดส่งเอกสารราชการทางไปรษณีย์ถึง

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ เลขที่ ๕ ซอย ประดิพัทธ์ ๒๓ ถนน - ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต  
พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร

(ลายมือชื่อ) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ ผู้ขอ

( นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ )

หมายเหตุ (๑) ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า

(๒) ใส่เครื่องหมาย ☐ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ



## หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

วันที่.....๓๐.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ๒๕๖๘.....

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารชื่อ บริษัท แอสสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด.....  
ทะเบียนเลขที่.....๑/๒๕๖๘.....วันที่.....๓๐.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ๒๕๖๘.....โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด.....เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์.....
๒. โฉนดที่ดินเลขที่.....๒๒๑๐, ๓๘๗๕, ๓๗๕๘, ๓๘๗๖, ๕๑๓๕, ๕๑๓๖, ๕๑๓๗.....

ตำบล/แขวง.....สามเสนใน, พญาไท.....  
อำเภอ/เขต.....พญาไท.....  
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....

๓. จำนวนอาคาร.....๑.....หลัง
๔. จำนวนห้องชุด.....๒๑๙.....ห้องชุด
๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕),(๖),(๗))  
.....ทรัพย์สินส่วนกลางปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย.....

๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล
- ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย.....จำนวน.....๒๑๙.....ห้องชุด
- ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า.....จำนวน.....-.....ห้องชุด
- ที่ดินส่วนบุคคล.....จำนวน.....๖๘.....คัน
- อื่น ๆ.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

## รายการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลาง

### อาคารชุด เดอะ มูฟ ประติพัทธ์

- 1.ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด 1 อาคาร ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 2210, 3748, 3975, 3976, 4135, 4136, 4137 ตำบลพญาไท อำเภอพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 1-1-56.80 ไร่
- 2.โครงสร้างชั้นฐานราก เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน พื้น ผนัง คอนกรีตสำเร็จรูป ตามหลักวิศวกรรม
3. พื้นที่จัดสวน บริเวณ ชั้น 1, 2, 8
4. ห้องนิติบุคคล ชั้น 1
5. ห้องขยะรวม ชั้น 1
6. ห้องเก็บของ ชั้น 1
7. ห้องนำผู้พหุผลภาพ ชั้น 1
8. ห้องน้ำส่วนกลาง ชั้น 1 , 8
9. ห้องเครื่องปั้มน้ำ ห้องติดตั้งเครื่องจักรกลระบบต่างๆ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 และชั้นดาดฟ้า
10. พื้นที่ทางเดินภายในอาคาร รวบรวมถังเก็บน้ำภายในอาคาร บันไดหนีไฟ กำแพงและรั้ว ทางรถวิ่ง ทางเดิน อยู่บริเวณชั้น 1
11. ลิฟต์โดยสาร 2 เครื่อง พร้อมระบบเครื่องจักรกล ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
12. ห้องระบบไฟฟ้าหลัก, ห้อง MDB ชั้น 1
13. ถังเก็บน้ำตั้งอยู่บริเวณใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า
14. ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสุขาภิบาล ชั้น 1
15. ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 1 ถึงชั้น 8
16. ระบบรักษาความปลอดภัย
  - ระบบ CCTV / Access Card
  - ป้อมยาม ชั้น 1
17. ห้องซักผ้า ชั้น 2
18. ส่วนต้อนรับ, ตู้จดหมาย ชั้น 1
19. ป้ายชื่ออาคารอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร
20. ไฟแสงสว่างรอบนอกอาคารและไฟแสงสว่างทางเดินภายในโครงการ ชั้น 1 ถึงชั้น 8
21. ที่จอดรถยนต์จำนวน 68 คัน อยู่บริเวณชั้น 1
22. ระบบสัญญาณโทรทัศน์แบบเสาอากาศรวม
23. ห้องมิเตอร์ไฟฟ้าประจำชั้น ชั้น 2 ถึงชั้น 8
24. ห้องขยะประจำชั้น ชั้น 2 ถึงชั้น 8
25. ห้องออกกำลังกาย ชั้น 8
26. ห้องสันทนาการ ชั้น 8
27. ระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้น 1 , ชั้นดาดฟ้า
28. ระบบระบายอากาศลานจอดรถ ชั้น 1

รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

| ทะเบียน<br>เลขที่ | ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด | ที่ตั้งสำนักงาน                                                                 | ชื่อ                                                                                                                                                   | จดทะเบียน<br>วัน เดือน ปี | พนักงานเจ้าหน้าที่<br>ลงลายมือชื่อ |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |                       |                                                                                 | ที่อยู่ของผู้จัดการ                                                                                                                                    |                           |                                    |
| ๑/๒๕๖๘            | เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์   | ๕ ซอยประดิพัทธ์ ๒๓<br>ถนนประดิพัทธ์<br>แขวง พญาไท<br>เขต พญาไท<br>กรุงเทพมหานคร | บริษัท พาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>๕๕ ซอยร่มดงคลองพระโขนง<br>แขวงพระโขนง<br>เขต กทม<br>กรุงเทพมหานคร<br>(โดย นายจกกรภรกร ราชรัตน์<br>ผู้ดำเนินการแทน) | ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘             |                                    |

หมายเหตุ : วัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง  
และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

สำเนาถูกต้อง

๑

(นางสาวศิริลักษณ์ ไสยา)  
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ



## หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง  
วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๖๒ ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๖๘  
เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์
๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ  
เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๕ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย ประดิพัทธ์ ๒๓  
ถนน ประดิพัทธ์ ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ -

ลงชื่อ...

(นายสุภกิจ หน่อสุวรรณ)

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

แบบพิมพ์หมายเลข 13399

"ผู้ได้รับหนังสือสำคัญฉบับนี้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ"



## ประกาศ

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

สาขาห้วยขวาง

เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ด้วยผู้จดทะเบียนอาคารชุดชื่อ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด  
และผู้ซื้อห้องชุดรายแรกชื่อ นางณัฏฐิยา ลี้ปิยะสกุลชัย  
ได้ยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มี  
อำนาจกระทำการใด ๆ ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ตาม  
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ของอาคารชุดชื่อ เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
ชื่อ เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๖๘  
เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตาม  
วัตถุประสงค์ตามวรรคแรก

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

ล

เจ้า

พนักงานเจ้าหน้าที่

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๘๗ ๗ ๓



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอส ประดิพัทธ์ (S-Pradipat)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๓๗๓๐  
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือบริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด ที่ SH 0004/2567 ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง  
รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร  
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ  
เอส-ประดิพัทธ์ (S-Pradipat) ตั้งอยู่ที่ ซอยประดิพัทธ์ ๒๓ ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)  
มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย ๒๑๙ ห้อง และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด  
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเดิมโครงการ เอส-ประดิพัทธ์  
(S-Pradipat) เป็นโครงการ เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ (THE MUVE Pradipat) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลง  
ชื่อโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ เอส-ประดิพัทธ์ (S-Pradipat)  
เป็นโครงการ เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ (THE MUVE Pradipat) ของบริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด โดยให้  
โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

### เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



**ระเบียบการพักอาศัย  
นิติบุคคลอาคารชุด  
เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์**

**RESIDENTIAL RULES  
THE MUVE PRADIPAT**

---

**ระเบียบการพักอาศัยของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์**

---

|                |                                                                                                         |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ที่ 001/2568 : | เรื่อง การใช้ประโยชน์ห้องชุด การอยู่อาศัย และทรัพย์สินส่วนกลาง                                          | หน้าที่ 1 – 2   |
| ที่ 002/2568 : | เรื่อง การเข้าพักอาศัยในห้องชุด                                                                         | หน้าที่ 3 – 4   |
| ที่ 003/2568 : | เรื่อง การชำระเงินกองทุน, ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ส่วนตัว, และค่าเบี้ยประกันภัย,<br>ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟต์ | หน้าที่ 5 – 6   |
| ที่ 004/2568 : | เรื่อง การจอดยานพาหนะ                                                                                   | หน้าที่ 7 – 9   |
| ที่ 005/2568 : | เรื่อง การเข้าทำงานต่อเติมหรือตกแต่งภายในห้องชุด                                                        | หน้าที่ 10 – 12 |
| ที่ 006/2568 : | เรื่อง การรักษาความสะอาด และการทิ้งขยะมูลฝอย                                                            | หน้าที่ 13      |
| ที่ 007/2568 : | เรื่อง การใช้ลิฟต์                                                                                      | หน้าที่ 14      |
| ที่ 008/2568 : | เรื่อง การใช้พื้นที่ส่วนส่วนกลาง ชั้น 1-2 , 8                                                           | หน้าที่ 15      |
| ที่ 009/2568 : | เรื่อง การใช้ห้องออกกกำลังกาย                                                                           | หน้าที่ 16      |
| ที่ 010/2568 : | เรื่อง การใช้ห้องสันทนาการ                                                                              | หน้าที่ 17      |
| ที่ 011/2568 : | เรื่อง การใช้อุปกรณ์เครื่องครัวไฟฟ้าสำหรับรถยนต์                                                        | หน้าที่ 18 – 19 |
| ที่ 012/2568 : | เรื่อง ระเบียบอื่นๆ                                                                                     | หน้าที่ 20      |

**ระเบียบการพักอาศัยของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์**  
**ที่ 001/2568 : เรื่อง การใช้ประโยชน์ห้องชุด การอยู่อาศัย และทรัพย์สินส่วนกลาง**

ข้อ 1. ภายใต้ระเบียบการพักอาศัยของ “นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์”

- (1) **“เจ้าของร่วม”** หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ในอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์
- (2) **“บริวาร”** หมายถึง บริวารของเจ้าของร่วม ซึ่งหมายความรวมถึง ผู้แทน ผู้ใช้สิทธิแทนเจ้าของร่วม ผู้เช่า และบุคคลใดๆ ที่เจ้าของร่วมเป็นผู้อนุญาตให้เข้ามาในอาคารชุด
- (3) **“นิติบุคคลอาคารชุด”** หมายถึง นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือคณะบุคคลที่ดำเนินการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการอาคารชุดฯ และพนักงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ประจำสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ
- (4) **“บุคคลภายนอก”** หมายถึง บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของร่วม บริวาร และนิติบุคคลอาคารชุดฯ

ข้อ 2 เจ้าของร่วมและบริวาร จะต้องดูแลรักษาห้องชุด และทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ และไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ก่ออันตราย และ/หรือสร้างมลภาวะทุกชนิด ทั้งต่อส่วนตัว และส่วนรวม

- (1) ห้องชุดเลขที่ 5/1 – 5/219 กำหนดให้ใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
- (2) ห้ามก่อสร้าง ติดตั้ง ดัดแปลง ต่อเติม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบ / รูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีอยู่เดิมบริเวณด้านนอกที่ติด และไม่ติดกับทางเดินร่วมหรือผนังห้องชุดบริเวณระเบียงด้านหลัง
- (3) เจ้าของร่วมที่มีความประสงค์ในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตกแต่งภายในห้องชุด และ/หรือ ระบบสาธารณูปโภคภายในห้องชุด ต้องส่งแผนการแก้ไขรวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ พิจารณออนุมัติก่อนดำเนินการแก้ไขตกแต่งภายในห้องชุด ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุดฯ มีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ชดเชย หรือค่าธรรมเนียมดำเนินการเข้าตกแต่ง และมีสิทธิหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกันมิให้การแก้ไขตกแต่งห้องชุดกระทบกระเทือนโครงสร้าง สาธารณูปโภคอื่นๆ และแบบสถาปัตยกรรมของอาคารชุดฯ ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของเจ้าของร่วมอื่นๆ และห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัสดุ สี ขนาด ตำแหน่ง และทิศทางการเปิด-ปิดของประตูที่ติดกับทางเดินร่วม และหน้าต่างด้านหลังห้องชุดโดยเด็ดขาด
- 3.1 ห้ามสกัด เจาะหรือดัดแปลงแก้ไข ผนัง เพดานห้องชุด หรือแก้ไขผนังห้องชุดด้านนอกที่ติดทางเดินร่วม ตลอดจนผนังของห้องชุด ด้านที่ใช้ร่วมกับเจ้าของร่วมอื่น ทั้งนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมของอาคารชุดฯ ทั้งหมดโดยรวม
- (4) ห้ามตั้งทีวีวางรองเท้า วางสิ่งของหรือวัสดุอื่นใดบริเวณเดินร่วม และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะเดิมโดยเด็ดขาด
- (5) ห้ามตากผ้า หรือแขวนเสื้อผ้า หรือวางวัสดุหรือสิ่งของใดๆ พาดบริเวณขอบระเบียง และราวกันตก
- (6) ห้ามเปลี่ยนแปลงระบบเตือนภัย และระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร
- (7) ห้ามเลี้ยงสัตว์ภายในห้องชุด หรือนำสัตว์ใดๆ เข้ามาภายในบริเวณอาคารชุดฯ กรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของร่วมและ/หรือบริวารไปยังนิติบุคคลอาคารชุดฯ กรณีมีการตรวจพบมีโทษปรับ 1,000.- บาท/ครั้ง (หนึ่งพันบาทถ้วน) และปรับอีกเป็นรายวัน ในอัตรา 500.- บาท ต่อวัน (ห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าจะนำสัตว์นั้น ออกจากอาคารชุด
- (8) ห้ามใช้ แก๊ส และวัตถุไวไฟ หรือเตาถ่าน ในการประกอบอาหาร และเครื่องต้มภายในห้องชุด
- (9) ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติม บริเวณระเบียง ราวกันตก และราวระเบียง

- (10) ห้ามใช้เสียงดังยามวิกาล **ตั้งแต่เวลา 22.00 – 06.00 น.** ผู้ฝ่าฝืนหรือขัดต่อระเบียบนี้ มีบทลงโทษตามลำดับ ดังนี้
- 10.1 ตักเตือนด้วยวาจา
  - 10.2 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
  - 10.3 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และคิดค่าปรับวันละ 1,000.- บาท **(หนึ่งพันบาทถ้วน)**ต่อครั้ง ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญผู้มาติดต่อออกนอกพื้นที่ทันที
  - 10.4 ผู้ฝ่าฝืนหรือขัดต่อระเบียบนี้ ต้องลงนามรับทราบในหนังสือตักเตือน
- ข้อ 3 ห้ามติดตั้งประตูเหล็กดัดที่ติดกับทางเดินร่วม
- ข้อ 4 ห้ามติดป้ายหรือแผ่นภาพโฆษณาบริเวณทรัพย์สินส่วนกลาง ผนังภายนอกห้องชุด หรือระเบียงด้านนอกห้องชุด รวมทั้งบริเวณประตู – หน้าต่างด้านนอกของห้องชุด หรือบริเวณที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกห้องชุด
- ข้อ 5 ห้ามใช้ห้องชุดผิดวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ **ตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด (หมวดที่ 2)**
- ข้อ 6 เจ้าของร่วม และบริวาร ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เข้าตรวจสอบ และซ่อมแซมแก้ไขในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนกลางที่อยู่ภายในห้องชุดได้รับความเสียหาย หรือมีผลกระทบอันเนื่องมาจากวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุดนั้นชำรุดบกพร่อง
- ข้อ 7 ห้ามบุคคลใดๆ เข้าไปในสถานที่ที่ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนดไว้ เช่น ห้องปั้มน้ำ ห้องไฟฟ้า พื้นที่ถังเก็บน้ำอาคาร โดยมีได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของร่วมและบริวาร และเพื่อความสะดวกเรียบร้อยของอาคารชุด
- ข้อ 8 นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้อนรับบุคคลใดๆ ที่แต่งกาย หรือประพฤติตัวไม่สุภาพ หรือกระทำการใดๆ ซึ่งขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ หรือข้อควรปฏิบัติของอาคารชุดฯ แห่งนี้
- ข้อ 9 ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องชุด, บริเวณระเบียงห้องชุด และห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ส่วนกลาง ยกเว้นในบริเวณที่กำหนดไว้ เท่านั้น
- ข้อ 10 กรณีฝ่าฝืนระเบียบนี้ นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- (1) ตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
  - (2) คิดเบี้ยปรับวันละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ถึง 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ เห็นสมควรต่อครั้งที่ฝ่าฝืน หรือขัดต่อระเบียบฯ
  - (3) กรณีเจ้าของร่วม และ/หรือบริวาร ไม่ชำระค่าปรับนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีสิทธิ์ในการดำเนินการงดเว้นการให้บริการต่างๆ รวมทั้งการงดให้บริการสาธารณูปโภค และ/หรือการห้ามใช้ทรัพย์สินส่วนกลางอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดได้ตามความเหมาะสม หรือดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไป

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกันของเจ้าของร่วมและบริวารทุกคน

**ระเบียบการพักอาศัยของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์**  
**ที่ 002/2568 : เรื่อง การเข้าพักอาศัยในห้องชุด**

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินภายในอาคารชุดนิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงกำหนดระเบียบเรื่องการเข้าพักอาศัยในห้องชุด เพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้

- ข้อ 1 เจ้าของร่วม และบริวาร ต้องใช้ประโยชน์ในห้องชุดตามที่ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบกำหนดไว้เท่านั้น ในกรณีที่เจ้าของร่วมนำห้องชุดออกให้เช่า และ/หรือให้บริการจะต้องเป็นให้เช่าเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น และห้ามเจ้าของร่วมนำห้องชุดออกให้เช่า และ/หรือให้บริการรายวันโดยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติโรงแรม
- ข้อ 2 เจ้าของร่วม และบริวาร มีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง และนิติบุคคลอาคารชุดฯ ไม่มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของร่วม และบริวารทั้งสิ้น
- ข้อ 3 ในกรณีที่เจ้าของร่วมอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าพักอาศัยภายในห้องชุด เจ้าของร่วมต้องแจ้งข้อมูลของบริวาร ผู้แทน ผู้ใช้สิทธิ์แทนเจ้าของร่วม และบุคคลใดๆ ที่เจ้าของร่วมเป็นผู้อนุญาตให้เข้ามาภายในอาคารชุด (บริวาร) ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ทราบ ดังนี้
- (1) แจ้งจำนวนผู้เข้าพักอาศัยภายในห้องชุด

|              |             |                         |
|--------------|-------------|-------------------------|
| ห้องชุดแบบ 1 | ห้องนอน     | ระบุได้ไม่เกิน 3 สิทธิ์ |
| ห้องชุดแบบ 1 | ห้องนอนพลัส | ระบุได้ไม่เกิน 3 สิทธิ์ |
| ห้องชุดแบบ 2 | ห้องนอน     | ระบุได้ไม่เกิน 4 สิทธิ์ |
  - (2) ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (3) ส่งสำเนาสัญญาเช่าห้องชุดที่ระบุระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดการเช่าห้องชุด
  - (4) แจ้งสถานที่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉินของเจ้าของร่วม และบริวาร
  - (5) แจ้ง หรือ ระบุได้รับสิทธิ์ในการใช้สันหนนาการ หรือ สิทธิ์ที่จอดรถ (กรณีได้สิทธิ์)
  - (6) กรณีบริวาร หรือ ผู้เข้าพักอาศัยดังกล่าวเป็นบุคคลต่างด้าว เจ้าของร่วมจะต้องนำส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
    - 6.1 สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
    - 6.2 สำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ของผู้พักอาศัยที่เป็นบุคคลต่างด้าวดังกล่าว
    - 6.3 เจ้าของห้องชุดมีหน้าที่แจ้งการรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยในห้องชุดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และส่งสำเนาใบรับการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยที่กองตรวจคนเข้าเมืองรับแจ้งเรียบร้อยแล้ว
    - 6.4 แจ้งให้ผู้เข้าพักอาศัยภายในห้องชุดรวมถึงบริวารทุกคนปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
    - 6.5 ผู้เข้าพักอาศัยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ ทุกประการ
    - 6.6 หากผู้เข้าพักอาศัยภายในห้องชุด รวมถึงบริวารทุกคน ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ต้องชดเชยความเสียหาย ตามราคาทรัพย์สิน หรือราคาการซ่อมแซมที่ต้องใช้จ่ายจริงทุกประการ หากผู้เข้าพักอาศัยหรือบริวารไม่ชดเชยความเสียหายดังกล่าว เจ้าของห้องชุดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างลูกหนี้ร่วมโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
    - 6.7 เจ้าของห้องชุด /ตัวแทนจะต้องดูแลลูกจ้าง และ/หรือบริวาร และ/หรือผู้รับจ้างงานต่างๆ ที่เข้ามาให้บริการภายในห้องชุด ให้ปฏิบัติตามระเบียบเพื่อความเรียบร้อย และเหมาะสมรวมถึงการแต่งกาย และการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการภายในห้องชุด

- 6.8 กรณียกเลิกการเช่า เจ้าของห้องชุดหรือผู้เช่าจะต้องคืนทรัพย์สินของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดฯ ครบถ้วน กรณีเกิดการชำรุดหรือสูญหาย ต้องชดเชยค่าความเสียหายทั้งหมดดังกล่าว ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามระเบียบที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ค้างชำระให้กับนิติบุคคลฯ
- ข้อ 4 หากเจ้าของร่วม และ/หรือบริวาร ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง เจ้าของร่วมอื่น หรือบุคคลอื่นใดในอาคารชุดบุคคล ที่ทำความเสียหายดังกล่าว และ/หรือเจ้าของร่วมจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
- ข้อ 5 เจ้าของร่วม และ/หรือบริวารคนใด ฝ่าฝืนข้อบังคับ และ/หรือระเบียบการพักอาศัยของนิติบุคคลอาคารชุดฯ สามารถงดการให้บริการ งดการให้บริการสาธารณูปโภค ห้ามใช้ทรัพย์สินส่วนกลางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดได้ รวมทั้งเรียกให้ชำระค่าปรับ และอาจจะดำเนินการแจ้งความฟ้องร้องต่อบริวาร และ/หรือเจ้าของร่วมคนหนึ่งคนใด ที่กระทำการผิดกฎหมายได้
- ข้อ 6 เจ้าของร่วม มีหน้าที่ในการดูแลจัดการ กรณีที่มีการย้ายออกจากห้องชุด ไม่ว่าจะเป็นการย้ายถิ่นที่อยู่ของเจ้าของห้องชุด หรือย้ายออกของบริวารของเจ้าของร่วม และนิติบุคคลฯไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในหนี้สินภาระผูกพัน ค่าเสียหาย และสิทธิเรียกร้องอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าของร่วมหรือบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งสิ้น

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกันของเจ้าของร่วมและบริวารทุกคน

**ระเบียบการพักอาศัยของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์**  
**ที่ 003/2568 : เรื่อง การชำระเงินกองทุน, ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ส่วนตัว,**  
**และค่าเบี้ยประกันภัย, ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟต์**

เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ สามารถดำเนินการของตนเองในเรื่องการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ต้องมีค่าใช้จ่ายประจำ และผันแปรเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น เจ้าของร่วมซึ่งเป็นเจ้าของห้องชุด และทรัพย์สินส่วนกลางจะต้องชำระเงินดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (มาตรา 18) และตามข้อบังคับ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ (หมวดที่ 10) ได้กำหนดการชำระอัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันของเจ้าของร่วม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 อัตราเงินกองทุนเรียกเก็บครั้งแรก ตารางเมตรละ 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการเรียกเก็บครั้งแรกครั้งเดียว ครั้งต่อไปให้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมใหญ่ฯ เจ้าของร่วมพิจารณา

ข้อ 2 เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทรัพย์สินส่วนกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง โดยชำระล่วงหน้าเป็นรายปีตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละรายมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางดังที่ปรากฏในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือตามมติที่ประชุมเจ้าของร่วมกำหนด โดยอัตราที่เรียกเก็บ นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะเป็นผู้ดำเนินการตามมติที่ประชุมเจ้าของร่วม สำหรับการจัดเก็บในคราวแรกให้ชำระนับตั้งแต่วันรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากเจ้าของโครงการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยนิติบุคคลอาคารชุดฯจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกเก็บจากเจ้าของร่วม ดังนี้

- (1) ปีที่ 1 รอบการชำระนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569 ห้องชุดพักอาศัยชำระ **ในอัตรา 49 บาท (-สี่สิบเก้าบาทถ้วน-)** ต่อตารางเมตรต่อเดือน กำหนดชำระนับตั้งแต่วันรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากเจ้าของโครงการ
- (2) ปีที่ 2 รอบการชำระนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2570 ห้องชุดพักอาศัยชำระ **ในอัตรา 55 บาท (-ห้าสิบบาทถ้วน-)** ต่อตารางเมตรต่อเดือน กำหนดชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2569
- (3) ปีที่ 3 รอบการชำระนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2570 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2571 ห้องชุดพักอาศัยชำระ **ในอัตรา 59 บาท (-ห้าสิบบาทถ้วน-)** ต่อตารางเมตรต่อเดือน กำหนดชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2570 สำหรับในปีต่อไปให้เจ้าของร่วมชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวล่วงหน้าเป็นรายปี โดยชำระภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี โดยงดรับชำระเป็นเงินสด และสามารถโอนเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด หรือส่งจ่ายเช็คให้กับนิติบุคคลอาคารชุดได้

ข้อ 3 อัตราค่าน้ำประปาจัดเก็บทุก 3 เดือน คำนวณตามหน่วยมิเตอร์ **ในอัตราหน่วยละ 20.-บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)** โดยจะต้องชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทั้งนี้หากค้างชำระค่าน้ำประปาเกิน 2 รอบบิล โดยนับจากวันที่ครบกำหนดในใบแจ้งหนี้ตามรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการน้ำประปาห้องชุด ส่วนอัตราและวิธีการเรียกเก็บนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

ข้อ 4 การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งเกิดจากการใช้น้ำประปาส่วนกลาง และกระแสไฟฟ้าส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้พื้นที่ส่วนกลาง ผู้อยู่อาศัยร่วมต้องจ่ายเงินเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ที่ได้ชำระไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ชำระเงินในเดือนถัดไป

ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายการประกันภัยอาคารชุด ตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ (หมวดที่ 11) การประกันภัยได้กำหนดการให้เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยอาคารชุด ตามอัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ของแต่ละบุคคลมีในทรัพย์สินส่วนกลาง ซึ่งแยกจากค่าใช้จ่าย ตามข้อ. 29 (1), (3) และ (4) โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือ มติที่ประชุมใหญ่ เจ้าของร่วมประจำปี

- ข้อ 6 ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ (หมวดที่ 10) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันของเจ้าของร่วม ได้กำหนดให้เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ตามอัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมตามที่ปรากฏในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งแยกจากค่าใช้จ่าย ตามข้อ 29 (1), (3) และ (4) โดยผู้จัดการหรือคณะกรรมการ หรือนิติบุคคลอาคารชุดจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือ มติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี
- ข้อ 7 การชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ชำระโดยช่องทางที่ฝ่ายจัดการฯ กำหนด หรือชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม เข้าบัญชีในนาม “ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ ” ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 233-7-21990-7 และการชำระเงินท่านเจ้าของร่วมจะต้องรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบการชำระเงิน
- ข้อ 8 การชำระค่าใช้จ่ายข้างต้น จะต้องชำระภายในวันที่กำหนดในใบแจ้งหนี้ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ หากผิดนัดชำระหนี้ นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย พรบ. อาคารชุด ตามมาตราที่ 18/1 เพื่อขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการส่วนรวมต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อ 9 ในกรณีที่มีการค้างชำระค่าใช้จ่าย เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ค้างทั้งหมด รวมถึงเบี้ยปรับ, เงินเพิ่มให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้บุคคลอื่น และต้องแจ้งขอหนังสือรับรองการปลอดหนี้จากผู้จัดการฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน รวมทั้งกรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์ม หลังจากโอนกรรมสิทธิ์ เจ้าของห้องชุดใหม่จะต้องส่งสำเนาหนังสือ กรรมสิทธิ์ห้องชุด, สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของห้องชุดใหม่ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ภายใน 7 วัน หากเจ้าของร่วมรายใดยังมีการฟ้องร้องเป็นข้อพิพาทดำเนินคดีกับนิติบุคคลอาคารชุดฯ อยู่ให้ผู้จัดการฯ ระงับการออกหนังสือรับรอง การปลอดหนี้ นั้น จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกันของเจ้าของร่วมและบริวารทุกคน

**ระเบียบการพักอาศัยของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟวี่ ประดิพัทธ์**  
**ที่ 004/2568 : เรื่อง การจอดยานพาหนะ**

โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟวี่ ประดิพัทธ์ (“นิติบุคคลอาคารชุดฯ”) จึงออกระเบียบนี้ในการใช้บังคับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจอดยานพาหนะ ซึ่งพื้นที่จอดยานพาหนะในอาคารชุดนี้จัดไว้เพื่อการอำนวยความสะดวกในการจอดยานพาหนะของเจ้าของร่วมหรือบริวารของเจ้าของร่วม หรือบุคคลผู้มาติดต่อเจ้าของร่วมหรือติดต่อนิติบุคคลอาคารชุดฯ เท่านั้น มิได้เป็นการรับฝากยานพาหนะหรือทรัพย์สินใดๆ ทั้งสิ้น โดยเจ้าของร่วมบริวารและ/หรือบุคคลผู้มาติดต่อดังกล่าว ต้องใช้พื้นที่จอดยานพาหนะภายใต้ระเบียบ ดังต่อไปนี้

**ข้อ 1 นิยาม**

“ ยานพาหนะ ” หมายถึง รถยนต์ และ/หรือ รถจักรยานยนต์

“ รถยนต์ ” หมายความว่า รถ 4 ล้อ และเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น

“ รถยนต์สมรรถนะสูง ” หมายความว่า รถ 4 ล้อ และเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น มีเครื่องยนต์ขนาด 6 สูบขึ้นไป อัตราเร่ง 0 - 100 ต่ำกว่า 4 วินาที สามารถเร่งความเร็วสูงสุดได้มากกว่า 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง สมรรถนะและการผลิตตัวรถถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากการดัดแปลง เช่น Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston martin, Rolls Royce, Maserati, Bugatti, Pagani, Koenigsegg, Porsche, Bentley, Icona, Lykan, Lotus, Spyker.

“ รถจักรยานยนต์ ” หมายความว่า รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นและมีล้อไม่เกินสองล้อ

“ พื้นที่จอดยานพาหนะ ” หมายความว่า พื้นที่จอดรถยนต์ และ/หรือรถจักรยานยนต์ ของอาคารชุด

**ข้อ 2** บุคคลที่มีสิทธิในการนำยานพาหนะเข้ามาจอดในพื้นที่จอดยานพาหนะ จะต้องเป็นเจ้าของร่วม/บริวารของเจ้าของร่วมผู้พักอาศัยในอาคารชุดฯ นี้ ซึ่งได้รับอุปกรณ์ในการผ่าน เข้า – ออก รวมถึงมีสติ๊กเกอร์สำหรับจอดยานพาหนะเท่านั้น ทั้งนี้ สำหรับบุคคลผู้มาติดต่อเจ้าของร่วม หรือติดต่อนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะต้องจอดยานพาหนะในพื้นที่จอดยานพาหนะเฉพาะบริเวณที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนดไว้เป็นพื้นที่จอดยานพาหนะสำหรับบุคคลผู้มาติดต่อ เท่านั้น

**ข้อ 3** บุคคลที่นำยานพาหนะเข้ามาจอดในพื้นที่จอดยานพาหนะตกลงจะให้ความร่วมมือในการติดสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายอุปกรณ์ การจอดยานพาหนะที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนดที่บริเวณกระจกกึ่งกลางหน้าต่างในตำแหน่งของคนขับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจจับสัญญาณไปที่ประตูทางเข้า – ออก และการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

**ข้อ 4** เจ้าของร่วมหรือบริวาร มีสิทธิ ดังนี้ ห้องชุดขนาด 1 ห้องนอน และห้องชุดขนาด 1 ห้องนอน พลัส และห้องชุดขนาด 2 ห้องนอน ได้รับบัตร และ/หรือ อุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านระบบเข้า – ออก พื้นที่จอดยานพาหนะสำหรับยานพาหนะจำนวน 1 คัน มีสิทธิในการเลือกจอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเจ้าของร่วมหรือบริวารผู้ได้รับสิทธิ ต้องนำยานพาหนะเข้ามาจอดในบริเวณพื้นที่จอดยานพาหนะที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้ เท่านั้น

**ข้อ 5** ยานพาหนะที่ผ่าน เข้า – ออก ในอาคารชุด ต้องมีความสูงไม่เกินกว่าระดับความสูงที่แสดงบริเวณหน้าทางเข้าพื้นที่จอดยานพาหนะของอาคาร ตามคำป้ายบอกความสูงเข้าภายในพื้นที่จอดยานพาหนะของอาคาร คือ 2.10 เมตร

**ข้อ 6** ผู้นำยานพาหนะเข้ามาจอดบริเวณพื้นที่จอดยานพาหนะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
- (2) จอดยานพาหนะให้ตรงตามช่องจอด หรือ ตรงตามเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่จัดเตรียมไว้
- (3) ช่องจอดยานพาหนะพิเศษ มีไว้สำหรับรถยนต์สมรรถนะสูงตามที่กำหนดคุณสมบัติไว้
- (4) ห้ามจอดยานพาหนะกีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการจอด หรือการผ่าน เข้า - ออก ของยานพาหนะคันอื่น

- (5) ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด อาวุธ หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ และสิ่งผิดกฎหมายเก็บไว้ในยานพาหนะ
  - (6) ห้ามติดเครื่องยนต์ยานพาหนะทิ้งไว้ในพื้นที่จอดยานพาหนะ
  - (7) ห้ามซ่อม และ/หรือตกแต่งยานพาหนะ และนำสิ่งของวางไว้บนพื้นที่จอดยานพาหนะ
  - (8) ห้ามทำเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือวางสิ่งกีดขวางเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในช่องจอดยานพาหนะของอาคารชุด
  - (9) ห้ามจอดยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าหนึ่งช่องจอดโดยเด็ดขาด
  - (10) ห้ามล้างยานพาหนะบริเวณพื้นที่จอดยานพาหนะ หากมีความจำเป็นอนุญาตให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ด เท่านั้น และจะต้องไม่ทำให้พื้นที่จอดยานพาหนะมีน้ำขัง และ/หรือสกปรก
  - (11) ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท รวมถึงการเสพยาเสพติดทุกชนิด หรือกระทำการใด อันผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่จอดยานพาหนะของอาคารชุด โดยเด็ดขาด
  - (12) ไม่อนุญาตให้จอดยานพาหนะโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายเป็นเวลาติดต่อกันเกิน 7 วัน หากฝ่าฝืนจะต้องชำระค่าปรับให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ อัตราค่าบริการวันละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
  - (13) รถยนต์ที่สามารถนำรถเข้าจอดบริเวณลานจอดรถอัตโนมัติ (Auto parking) ได้ ขอให้นำเข้าช่องจอดรถอัตโนมัติ (Auto parking) เพื่อให้รถที่ไม่สามารถเข้าช่องจอดรถอัตโนมัติ (Auto parking) ได้ เข้าจอดบริเวณลานจอดปกติ
- ข้อ 7 ห้ามเจ้าของร่วม หรือบริวาร ที่มีสิทธิถือครองอุปกรณ์ส่งสัญญาณระบบผ่านเข้า – ออก ประตูอัตโนมัติพื้นที่จอดยานพาหนะ (long range access) และ/หรือสติกเกอร์ ภายในอาคารชุด ทำการจำหน่าย และ/หรือ โอนสิทธิ และ/หรือ ให้ยืม หรือกระทำการใดๆ ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ในการใช้พื้นที่จอดยานพาหนะ ไม่ว่าจะมีความตอบแทนหรือไม่ หรือได้รับประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการมีสิทธิถือครองอุปกรณ์ส่งสัญญาณระบบผ่านเข้า – ออก ประตูอัตโนมัติพื้นที่จอดยานพาหนะ (long range access) และ/หรือสติกเกอร์ กรณีฝ่าฝืนไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ผู้ฝ่าฝืนจะต้องชำระค่าปรับให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ เป็นจำนวนเงิน 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) หรือ ตามอัตราที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ เห็นสมควร รวมถึงดำเนินการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
- ข้อ 8 กรณีที่มีการจอดยานพาหนะซ้อนคัน และดึงเบรกมือไว้ หรือจอดกีดขวางการจราจรภายในบริเวณอาคารชุด หรือกีดขวางการเดินรถของบุคคลอื่น และนิติบุคคลอาคารชุดฯ ไม่สามารถติดต่อเจ้าของร่วม บริวาร หรือเจ้าของยานพาหนะเพื่อเคลื่อนย้ายยานพาหนะได้ หรือในกรณีที่เจ้าของยานพาหนะไม่สามารถมาเคลื่อนย้ายยานพาหนะไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเคลื่อนย้ายยานพาหนะ โดยวิธีการใดๆ ก็ได้ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ เห็นสมควร โดยเจ้าของร่วม บริวาร หรือเจ้าของยานพาหนะตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือดำเนินการใดๆ ทั้งในทางแพ่งและทางอาญาสำหรับความเสียหายและ/หรือสูญหายใดๆ ต่อนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทุกประการ
- ข้อ 9 กรณีอุปกรณ์ส่งสัญญาณระบบผ่าน เข้า – ออก ประตูอัตโนมัติพื้นที่จอดยานพาหนะ (long range access) และ/หรือสติกเกอร์ สูญหาย เจ้าของร่วมจะต้องนำใบแจ้งความมาแสดง เพื่อขอทำอุปกรณ์ส่งสัญญาณระบบผ่านเข้า – ออก ประตูอัตโนมัติพื้นที่จอดยานพาหนะ และ/หรือสติกเกอร์ (ใหม่) และเสียค่าธรรมเนียมการออกใหม่ ในอัตรา 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- ข้อ 10 กรณีมีการปลอมแปลงอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านเข้า – ออก ระบบประตูอัตโนมัติพื้นที่จอดยานพาหนะ (long range access) และ/หรือสติกเกอร์ นิติบุคคลอาคารชุดฯ มีอำนาจจะระงับสิทธิการใช้พื้นที่จอดยานพาหนะของเจ้าของห้องชุด และ/หรือบริวารทันที และปรับเป็นเงิน 20 เท่าของค่าธรรมเนียมการออกอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านเข้า – ออก ระบบประตูอัตโนมัติ และ/หรือสติกเกอร์ รวมทั้งสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
- ข้อ 11 การอนุญาตให้นำนยานพาหนะผ่าน เข้า – ออก และจอดตามระเบียบนี้ ไม่ถือเป็นการรับฝากยานพาหนะหรือทรัพย์สินใดๆ นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือสูญหายของยานพาหนะ หรือทรัพย์สินภายในยานพาหนะ ตลอดจนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกกรณีของการเข้าใช้พื้นที่จอดยานพาหนะในอาคารชุดแห่งนี้

- ข้อ 12 อุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านเข้า – ออกระบบประตูอัตโนมัติพื้นที่จอดยานพาหนะ (long range access) เป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เมื่อเจ้าของร่วมพ้นสภาพจากการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องชุด หรือบริวาร มิได้พักอาศัยในอาคารชุดแล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวสิ้นสิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านเข้า – ออกระบบประตูอัตโนมัติพื้นที่จอดยานพาหนะทันที และเจ้าของร่วมจะต้องนำอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านเข้า – ออกระบบประตูอัตโนมัติพื้นที่จอดยานพาหนะ มาคืนให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ หากไม่นำมาคืนนิติบุคคลอาคารชุดฯ สามารถระงับสัญญาณของอุปกรณ์ดังกล่าวได้ทันที
- ข้อ 13 ยานพาหนะที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ และผู้มาติดต่อต้องรับบัตรจอดยานพาหนะจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมีระเบียบการจัดเก็บค่าบริการใช้พื้นที่จอดยานพาหนะ ดังนี้
- (1) ไม่มีการประทับตรานิติบุคคลอาคารชุดฯ คิดค่าบริการใช้พื้นที่ **อัตราชั่วโมงละ 100.- บาท ต่อคัน เศษของชั่วโมงนับเป็น 1 ชั่วโมง**
  - (2) ได้รับการประทับตรานิติบุคคลอาคารชุดฯ 2 ชั่วโมงแรกฟรี ชั่วโมงต่อไปคิดค่าบริการใช้พื้นที่ **ในอัตรา 100.- บาท /คัน/ ชั่วโมง เศษของชั่วโมงนับเป็น 1 ชั่วโมง**
  - (3) กรณีที่ต้องการจอดพาหนะค้างคืน คิดค่าใช้พื้นที่จอดยานพาหนะในอัตรา 500.- บาท /วัน (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อวัน โดยนับจากเวลาเข้าใช้พื้นที่จอดยานพาหนะ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง หากเกินจากนี้ คิดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข **ข้อ 13.1 และ 13.2 แล้วแต่กรณี**
  - (4) กรณีรถเข้าจอดเต็มพื้นที่โครงการ ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าจอดเฉพาะรถยนต์ที่มีสติ๊กเกอร์และอุปกรณ์ในการผ่าน เข้า – ออก ตามสิทธิ์เท่านั้น
- ข้อ 14 กรณีบัตรจอดยานพาหนะสำหรับผู้มาติดต่อสูญหาย ต้องแจ้งเหตุต่อนิติบุคคลอาคารชุดฯ และนำหลักฐานการครอบครองยานพาหนะมาแสดง และกรอกแบบฟอร์มการนำยานพาหนะออกจากอาคารชุด พร้อมทั้งต้องชำระค่าปรับบัตรจอดยานพาหนะสูญหายเป็นเงินจำนวน **500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)** ต่อใบ รวมถึงค่าใช้พื้นที่จอดยานพาหนะตามอัตราที่กำหนดในระเบียบนี้ (ถ้ามี)
- ข้อ 15 กรณีพบเห็นยานพาหนะที่ไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์แม้ว่าจะลงทะเบียนตามสิทธิ์ไว้ก็ตาม นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการล๊อคล้อ และชำระค่าปรับ เป็นเงินจำนวน **500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)** เพื่อปลดล๊อคล้อ ทั้งนี้ เงื่อนไขการพิจารณาล๊อคล้อ เมื่อผู้พักอาศัยปฏิบัติ ดังนี้
- (1) การนำยานพาหนะที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์มาจอดในพื้นที่อาคาร
  - (2) การนำยานพาหนะที่ไม่มีป้าย visitor มาจอดรถในพื้นที่อาคาร
  - (3) การจอดยานพาหนะผิดระเบียบ หรือ จอดในที่ห้ามจอด
  - (4) การนำยานพาหนะที่มีสติ๊กเกอร์แต่ไม่ได้รับการลงทะเบียนที่ฝ่ายจัดการฯ มาจอดรถในอาคาร
- ข้อ 16 ผู้ฝ่าฝืนหรือขัดต่อระเบียบนี้ มีบทลงโทษตามลำดับ ดังนี้
- (1) ตักเตือนด้วยวาจา
  - (2) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
  - (3) คิดค่าปรับวันละ **500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)** ต่อครั้งที่มีการฝ่าฝืนต่อระเบียบนี้ โดยค่าปรับที่กำหนดนี้มีได้รวมกับค่าปรับพิเศษที่กำหนดไว้ในแต่ละหัวข้อข้างต้น

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกันของเจ้าของร่วมและบริวารทุกคน

**ระเบียบการพักอาศัยของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์**  
**ที่ 005/2568 : เรื่อง การเข้าทำงานต่อเติมหรือตกแต่งภายในห้องชุด**

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่อาศัยของอาคารชุด และเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ในกรณีที่เจ้าของร่วมมีความประสงค์จะดำเนินการต่อเติมหรือตกแต่งภายในห้องชุด ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนจะต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ดังนี้

- ข้อ 1 ระเบียบนี้บังคับกับเจ้าของร่วม บริวาร, ผู้แทน, ผู้รับจ้าง, คนงาน, หรือบุคคลใดๆ ก็ตามที่เข้าไปภายใน หรือขอบเขตของอาคารชุด
- ข้อ 2 บุคคลตาม ข้อ 1. ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และจะปฏิเสธไม่ทราบระเบียบต่างๆ ของอาคารชุด มิได้
- ข้อ 3 การเข้าไปตกแต่งห้องชุด จะต้องยื่นแบบแปลนการตกแต่ง และแบบระบบไฟฟ้า ประปา (M&E) จำนวน 1 ชุด ส่งให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่ออนุมัติการดำเนินการ หากนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีเงื่อนไขและวิธีการที่แก้ไขในแบบแปลนการตกแต่งขอให้มีการแก้ไข และส่งแบบใหม่เพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง
- ข้อ 4 การเข้าไปตกแต่งในห้องชุดจะต้องดำเนินการตามแบบเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ เท่านั้น และนิติบุคคลอาคารชุดฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา
- ข้อ 5 เจ้าของร่วมต้องแจ้งรายชื่อ และส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะเข้ามาตาม ข้อ 1. ก่อนเข้ามาทำงานล่วงหน้าเพื่อเขียนใบขอคำร้องและขออนุญาตโดยมีรายละเอียด และเอกสารต่างๆ ดังนี้ชื่อเจ้าของห้อง และเลขที่ห้องชุด
  - (1) ระบุนิติ และประเภทงาน
  - (2) ระยะเวลาจะเข้าการทำงานตกแต่ง
  - (3) ชื่อผู้ควบคุมงานพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  - (4) ชื่อผู้เข้าไปทำงาน (รายบุคคล) พร้อมบัตรประชาชน (หากไม่มีให้นำรูปถ่ายพร้อมหนังสือรับรองจากเจ้าของห้องชุด หรือผู้ควบคุมงานไว้เป็นหลักฐาน)
  - (5) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน รวมทั้งที่อยู่ของผู้รับเหมา
  - (6) หนังสืออนุญาตยินยอมจากเจ้าของห้องชุด
  - (7) ชำระค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมการตกแต่งห้องชุด และการดำเนินการล่วงหน้าเดือนละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และ/หรือตามระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ใน ข้อ 5(3)
- ข้อ 6 ระยะเวลาการดำเนินการตกแต่ง กำหนดให้ห้องชุด ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่เริ่มเข้าดำเนินการ หากการดำเนินการตกแต่งล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด เจ้าของห้องชุดจะต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวน 10,000.- บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบสุขในการพักอาศัยร่วมกันของท่านเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย
- ข้อ 7 เจ้าของร่วมต้องวางเงินประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง และประกันการผิดระเบียบล่วงหน้า 30 วันก่อนดำเนินการเข้าตกแต่งห้องชุดแต่ละครั้ง ดังต่อไปนี้

**1 - 2 ห้องนอน วงเงินค้ำประกัน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)**

ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะคืนเงินประกันให้เมื่อทำการตกแต่งแล้วเสร็จ และผ่านการตรวจสอบ ไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ จะคืนเงินภายใน 30 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากเจ้าของร่วมได้ยื่นขอคืนเงินประกันแต่หากการทำงานดังกล่าว ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลาง หรือทรัพย์สินผู้อื่น นิติบุคคลอาคารชุดฯ มีอำนาจพิจารณาหักหรือรับเงินประกันดังกล่าว เพื่อชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ตามสมควรหากความเสียหายเกินกว่าเงินที่วางประกันไว้เจ้าของร่วมต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายจนครบจำนวน และหากเจ้าของร่วมท่านนั้นมีการขอดำเนินการตกแต่งต่อเติมห้องชุดคราวต่อไปอีกจะต้องวางเงินค้ำประกันเพิ่มจากเดิมอีก 3 เท่าหรือตามจำนวนที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ พิจารณาตามความเหมาะสม

- ข้อ 8 ทุกวันก่อนเข้าทำงาน ผู้ควบคุมงานต้องแจ้งรายชื่อให้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ตรวจสอบผู้เข้าไปทำงานทุกวัน (ผู้เข้าทำงานต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ และจะใช้ชื่อทดแทนกันไม่ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องเสนอชื่อใหม่ตาม ข้อ 5.4 และ 5.5 อีกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ อนุญาตก่อนเข้าพื้นที่)
- ข้อ 9 ขณะทำงานต้องมีผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา และผู้รับเหมาต้องติดบัตรไว้บริเวณหน้าอกเสื้อเพื่อให้ตรวจสอบได้ เมื่อออกจากอาคารชุดต้องแลกบัตรคืนหมดทุกคนตามรายชื่อที่แสดงตอนเข้ามาทำงาน
- ข้อ 10 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงาน 09.00 น. ถึง 17.00 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นิติบุคคลอาคารชุดฯ ของโครงการอนุญาตให้เข้าทำงานต่อเติม หรือตกแต่งภายในห้องชุด
- ข้อ 11 การขนย้ายวัสดุสิ่งของ เครื่องมือสัปดาห์ละ เข้า - ออก ผู้รับเหมาจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลาง และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นระหว่างการขนย้ายอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันพื้นผนัง ผ้าเปดาน ลิฟต์ขนของอย่างเพียงพอ และจะต้องทำรายการยื่นต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกครั้งโดยมีผู้จัดการอาคารฯ เป็นผู้อนุมัติ (แบบฟอร์มขอได้ที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ) ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเข้าตรวจค้นได้ตลอดเวลา หากมีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือเกิดทรัพย์สินสูญหายในอาคาร
- ข้อ 12 ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดมาวาง หรือเก็บไว้ ณ พื้นที่ส่วนกลางของอาคารโดยเด็ดขาด ยกเว้นในที่ๆ นิติบุคคลอาคารชุดฯ อนุญาตเป็นคราวๆ ไป
- ข้อ 13 ห้ามวางวัสดุสิ่งของอุปกรณ์ตกแต่งทุกชนิด เพื่อพักรอขนถ่ายในพื้นที่จอดยานพาหนะ ยกเว้นในบริเวณและเวลาที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนดไว้ให้ และจะพักรอขนถ่ายได้เฉพาะช่วงเวลาที่ยกเว้นเท่านั้น
- ข้อ 14 ห้ามขนถ่ายไม้หรือวัสดุที่มีขนาดยาวมากเกินขนาด ขึ้น - ลง ลิฟต์ บันไดและพื้นที่ส่วนกลาง จะต้องตัดให้เหมาะสมกับการเคลื่อนย้าย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความเสียหายของทรัพย์สินส่วนกลาง และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น
- ข้อ 15 ห้ามนำสิ่งที่เป็นวัตถุไวไฟทุกชนิดมาเก็บรอไว้ในอาคารโดยเด็ดขาด เช่น น้ำมัน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ เมื่อเลิกจากการปฏิบัติงานให้นำกลับไปด้วยทุกครั้งทุกวัน
- ข้อ 16 ห้ามทิ้งเศษขยะ หรือวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ลงในท่อระบายน้ำ ชักโครก อ่างล้างหน้า และทางหน้าต่าง หรือบริเวณอื่นนอกตัวอาคารชุดแต่จะต้องรวบรวมบรรจุภาชนะ หรือห่อพลาสติกให้มิดชิดนำกลับไปทิ้งทุกวันซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ของผู้รับเหมา
- ข้อ 17 ระหว่างปฏิบัติงานต้องรักษาความสะอาดทางเดินร่วมและพื้นที่ส่วนกลาง และปิดประตูห้องชุดที่ติดกับทางเดินร่วมให้เรียบร้อยทุกครั้ง หากมีฝนตกหรือพายุต้องปิดประตูและหน้าต่างทุกบานทันที
- ข้อ 18 เมื่อเลิกงาน ต้องปิดหน้าต่าง และประตูทุกบานอย่างมิดชิด และเรียบร้อยทุกครั้ง
- ข้อ 19 เวลาทำงานตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ เท่านั้น ถ้ามีความจำเป็นจะต้องทำงานเกินกว่าเวลาที่กำหนด ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องขออนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ และนิติบุคคลฯ จะพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เท่านั้น
- ข้อ 20 ห้ามผู้รับเหมา คนงานพักอาศัยในอาคารชุดไม่ว่าในเวลาใดๆ ยกเว้นระยะเวลาทำงานตามที่กำหนดและได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ข้อ 21 ให้คนงานของผู้รับเหมาใช้ห้องน้ำภายในห้องชุดที่กำลังตกแต่งเท่านั้น และในระหว่างที่ปฏิบัติงานหรือระหว่างพักห้ามดื่มสุรา, เล่นการพนัน, ส่งเสียงดัง หรือเล่นกีฬาทุกชนิดภายในอาคาร และให้อยู่ภายในห้องชุดที่กำลังตกแต่งเท่านั้น
- ข้อ 22 ห้ามกระทำการใดๆ อันอาจเป็นการกระทบกระเทือนต่อโครงสร้าง ระบบประปา, ไฟฟ้า, ความมั่นคง, ระบบการป้องกันความเสียหายของอาคารชุด รวมทั้งความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมโดยเด็ดขาด
- (1) กรณี เจ้าของร่วม หรือ ผู้พักอาศัย ประสงค์ที่จะติดแผ่นกรองแสง บริเวณหน้าต่างห้องชุด นิติฯ อนุญาตให้ติดแผ่นกรองแสงที่ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ภายนอกของอาคารชุดดังนี้
- (2) แผ่นกรองแสง ความโปร่งใสไม่เกิน 60% แผ่นกรองแสงการสะท้อนแสงไม่เกิน 7.5 %

- (3) แผ่นกรองแสงให้เป็นแบบใสเท่านั้น ห้ามเป็นสีสะท้อนแสง, สีปรอท และสีเขียว หรือ สีอื่นๆ
- ข้อ 23 ห้ามผู้รับเหมาตกแต่งใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาจากจุดที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลางให้ใช้ภายในห้องชุดที่กำลังตกแต่งเท่านั้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อน ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนด
- ข้อ 24 ห้ามแขวนเสื้อผ้า ตากผ้า หรือวางสิ่งของใดๆ บริเวณระเบียงหรือเฉลียงด้านนอก
- ข้อ 25 ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารชุดทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นภายในห้องชุด ทางเดินร่วม บันไดหนีไฟ โดยเด็ดขาด
- ข้อ 26 ห้ามต่อเติมสิ่งใดรุกล้ำ หรือยื่นเข้าไปในบริเวณทรัพย์สินส่วนกลาง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมโดยเด็ดขาด
- ข้อ 27 ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินส่วนกลาง และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นจากตกแต่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบ นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะดำเนินการเรียกเก็บหรือหักเงินค่าประกันตามที่ตามระเบียบ หรือดำเนินการตามที่เห็นสมควร
- ข้อ 28 ขณะตกแต่ง และหลังจากการตกแต่งแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาจะต้องทำความสะอาดทั้งภายใน และภายนอกห้องชุด เช่น โถงลิฟต์ทางเดินร่วม และบันไดที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุ ขึ้น - ลง ให้สะอาดเรียบร้อย และก่อนที่ผู้รับเหมาจะย้ายออกจากหน้างานจะต้องแจ้งให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทราบเพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อย
- ข้อ 29 ต้องนำถังดับเพลิงสภาพพร้อมใช้งานขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์ มาประจำไว้ในห้องชุดตั้งแต่เริ่มงานตกแต่งภายในอย่างน้อยห้องชุดละ 2 ถัง จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ
- ข้อ 30 การใช้ลิฟต์ขนของ เพื่อขนวัสดุอุปกรณ์ในงานตกแต่งห้องชุดจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้ลิฟต์ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
- ข้อ 31 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนระเบียบนี้ ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้กำหนดบทลงโทษตามลำดับ หรือแล้วแต่พิจารณาตามความรุนแรงของเหตุไว้ ดังนี้
- (1) เตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
  - (2) กรณีไม่ยื่นเอกสารขออนุมัติแบบตกแต่ง รายละเอียดตาม ข้อ.3 มีค่าปรับ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
  - (3) กรณีละเมิดฝ่าฝืน ปรับครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
  - (4) ปรับกรณีละเมิดข้อห้ามการสูบบุหรี่ในอาคาร ครั้งละไม่ต่ำกว่า 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
  - (5) รับเงินประกันทั้งหมดกรณีฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังซ้ำอีกหรือก่อความรุนแรงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งจะรับการตกแต่ง และให้ออกจากอาคารและดำเนินการตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
- ข้อ 32 ในกรณีที่มีการปรับระหว่างการตกแต่งจนมีผลให้วงเงินค้ำประกันลดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินประกันเจ้าของร่วมจะต้องวางเงินเพิ่มให้เต็มวงเงินเดิมภายใน 7 วัน

รับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ      ลงชื่อ.....      ลงชื่อ.....  
( เจ้าของห้องชุด )      ( ผู้รับเหมา )

วันที่.....      วันที่.....

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกันของเจ้าของร่วมและบริวารทุกคน

**ระเบียบการพักอาศัยของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์**  
**ที่ 006/2568 : เรื่อง การรักษาความสะอาด และการทิ้งขยะมูลฝอย**

เพื่อสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี และคงไว้ซึ่งความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารชุด อันจะยังประโยชน์สุขในการอยู่อาศัยร่วมกัน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด โดยปฏิบัติดังนี้

- ข้อ 1 การทิ้งขยะ ต้องทิ้งขยะลงถึงบริเวณที่จัดไว้ให้ เท่านั้น
- ข้อ 2 ให้บรรจุขยะเปียก ขยะแห้งใส่ถุงหรือภาชนะที่เหมาะสมพร้อมมัดหรือปิดปากถุงให้เรียบร้อย ส่วนขยะมีพิษและอันตรายให้บรรจุในภาชนะที่สามารถป้องกันอันตราย เมื่อทิ้งขยะลงถึงเรียบร้อยแล้วให้ปิดฝาทุกครั้ง
- ข้อ 3 ถังขยะแบ่งเป็น 1 ประเภท คือ ขยะทั่วไป โดยมีข้อความและสัญลักษณ์กำหนดไว้ที่บริเวณภาชนะ (ถ้ามี)
- ข้อ 4 พนักงานดูแลทำความสะอาดจะนำขยะตามชั้นต่างๆ ไปทิ้งยังห้องพักขยะชั้นล่างทุกวันโดยจัดเก็บวันละ 2 ครั้ง ตามความเหมาะสม
- ข้อ 5 เจ้าของร่วม และบริวาร จะต้องไม่กวาดเศษผง หรือทิ้งขยะออกมาในบริเวณทางเดินร่วมหน้าห้องชุด หรือบริเวณส่วนกลางทั้งหมดของอาคารชุด และหากฝ่าฝืนจะคิดค่าธรรมเนียมบริการจัดเก็บ และทำความสะอาดในจำนวนเงินครั้งละ 500.- บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน)
- ข้อ 6 ห้ามทิ้งก้นบุหรี่ หรือวัสดุอื่นใดที่เป็นต้นเหตุของการลุกไหม้ และติดไฟลงในถังขยะ หากสิ่งของหรือวัสดุมีขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมาก ไม่สามารถทิ้งลงถังขยะได้ ให้นำลงไปที่จุดพักขยะชั้นล่างของอาคารชุด และแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
- ข้อ 7 ห้ามทิ้งเศษอาหาร หรือเศษวัสดุต่างๆ ลงในท่อระบายน้ำทั้งอ่างล้างหน้า หรือท่อชักโครก กรณีทำให้เกิดการอุดตัน และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและส่วนรวมท่านอื่น เจ้าของร่วม และ/หรือ บริวารซึ่งพักอาศัยในห้องชุดนั้น ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งสิ้น
- ข้อ 8 ห้ามนำขยะทุกชนิด หรือที่มีกลิ่นเหม็น / ฉุน และมีผลต่อสภาพแวดล้อมวางบริเวณหน้าห้องชุด ให้นำไปทิ้งยังถังขยะที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนดไว้โดยวางลงในถังขยะ ห้ามวางด้านข้างถังขยะ หรือบนฝาดังขยะ หากฝ่าฝืนนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะดำเนินการปรับไม่ต่ำกว่า 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกันของเจ้าของร่วมและบริวารทุกคน

**ระเบียบการพักอาศัยของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์**  
**ที่ 007/2568 : เรื่อง การใช้ลิฟต์**

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัย และการดูแลรักษาลิฟต์ ให้มีสภาพดี และสะอาดอยู่เสมอ นิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงกำหนดระเบียบเพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้

- ข้อ 1 ลิฟต์ของอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ เป็นลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 ตัว ให้บริการตามที่ฝ่ายจัดการฯ กำหนด
  - (1) ลิฟต์โดยสาร จะต้องไม่บรรทุกวัสดุที่มีน้ำหนักเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม
  - (2) วัสดุที่จะบรรทุกจะต้องมีขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงไม่เกินขนาดพอดีของตัวลิฟต์โดยสาร
- ข้อ 2 ห้ามกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อห้องโดยสาร และระบบลิฟต์
- ข้อ 3 โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำภายในลิฟต์ และกฎระเบียบการใช้ลิฟต์ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ อย่างเคร่งครัด
- ข้อ 4 ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาด และโปรดใช้ลิฟต์ด้วยความระมัดระวัง และสุภาพเรียบร้อย
- ข้อ 5 ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาด
- ข้อ 6 หากลิฟต์เกิดความเสียหายใดๆ ผู้กระทำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบ และชดเชยค่าเสียหายให้กับนิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- ข้อ 7 นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการลิฟต์โดยสารชั่วคราว เพื่อซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ตามความเหมาะสม
- ข้อ 8 กรณีเกิดเหตุขัดข้อง กรุณาแจ้งนิติบุคคลอาคารชุดฯ โดยเร็วทันที
- ข้อ 9 หากมีการฝ่าฝืนระเบียบนี้นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้กำหนดบทลงโทษตามลำดับหรือแล้วแต่พิจารณาตามความเหมาะสมไว้ดังนี้
  - (1) เตือนด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร
  - (2) ปรับกรณีฝ่าฝืนระเบียบฯ ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000. - บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
  - (3) กรณีใช้ลิฟต์โดยสารเพื่องานตกแต่ง นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะรับเงินประกันการตกแต่งห้องชุดทั้งหมด รวมทั้งระงับการตกแต่ง และให้ออกจากอาคารชุด และดำเนินการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกันของเจ้าของร่วมและบริหารทุกคน

**ระเบียบการพักอาศัยของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟวี่ ประดิพัทธ์**  
**ที่ 008/2568 : เรื่อง การใช้พื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1-2 , 8**

เจ้าของร่วมและบริวาร มีสิทธิเข้าใช้บริการส่วนกลาง ภายใต้ระเบียบดังนี้

- ข้อ 1 ส่วนกลาง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.
- ข้อ 2 สงวนสิทธิการใช้บริการสำหรับเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยและครอบครัว รวมถึงแขกที่มาใช้บริการพร้อมกับเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยและครอบครัวเท่านั้น
- ข้อ 3 เด็กอายุ 2-12 ปี และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- ข้อ 4 ห้ามใช้ส่วนกลาง ขณะมีฝนตก
- ข้อ 5 ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด หากท่านเจ้าของร่วม และ/หรือบริวารต้องการสูบบุหรี่จะต้องไปสูบบุหรี่ยังสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ข้อ 6 ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เข้าไปรับประทานโดยเด็ดขาด
- ข้อ 7 โปรดให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด และโปรดใช้บริการด้วยความสุภาพ ไม่รบกวนลูกบ้านท่านอื่น
- ข้อ 8 ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือได้รับบาดเจ็บในขณะใช้บริการแต่อย่างใด
- ข้อ 9 นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ใช้ส่วนกลางได้ตามความเหมาะสม
- ข้อ 10 กรณีฝ่าฝืนระเบียบนี้ นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  - (1) ตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
  - (2) คิดเบี้ยปรับวันละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ถึง 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ เห็นสมควรต่อครั้งที่ฝ่าฝืน หรือขัดต่อระเบียบฯ
  - (3) กรณีเจ้าของร่วม และ/หรือบริวาร ไม่ชำระค่าปรับนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีสิทธิในการดำเนินการงดเว้นการให้บริการต่างๆ รวมทั้งการงดให้บริการสาธารณูปโภค และ/หรือการห้ามใช้ทรัพย์สินส่วนกลางอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดได้ตามความเหมาะสม หรือดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไป

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกันของเจ้าของร่วมและบริวารทุกคน

**ระเบียบการพักอาศัยของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์**  
**ที่ 009/2568 : เรื่อง การใช้ห้องออกกกำลังกาย**

- เจ้าของร่วม และบริวาร มีสิทธิเข้าใช้บริการห้องออกกกำลังกาย ชั้น 8 ภายใต้ระเบียบ ดังนี้
- ข้อ 1 ห้องออกกกำลังกาย เปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น.
  - ข้อ 2 อนุญาตให้เฉพาะเจ้าของร่วม และ/หรือบริวารผู้พักอาศัย และ/หรือแขก ที่มาพร้อมกับเจ้าของร่วม และ/หรือบริวารดังกล่าว ใช้บริการได้เท่านั้น
  - ข้อ 3 การใช้บริการต้องแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสม และไม่เปียกน้ำพร้อมทั้งสวมรองเท้าสำหรับเล่นกีฬา และห้ามถอดเสื้อขณะออกกกำลังกาย
  - ข้อ 4 ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด หากท่านเจ้าของร่วม และ/หรือบริวารต้องการสูบบุหรี่จะต้องไปสูบบุหรี่ยังสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น
  - ข้อ 5 เจ้าของร่วม บริวาร และ/หรือแขกผู้ใช้บริการต้องศึกษาคำแนะนำ, ข้อเสนอนะตลอดจนวิธีการใช้เครื่องออกกกำลังกายที่ติดอยู่ในห้องออกกกำลังกาย ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง
  - ข้อ 6 บุคคลต่อไปนี้ ห้ามใช้บริการห้องออกกกำลังกายโดยเด็ดขาด ผู้ป่วยที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรืออยู่ระหว่างการพักฟื้น, ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และโรคหัวใจ และผู้ที่ดื่มสุรา เบียร์ และของมีเมาทุกชนิด
  - ข้อ 7 ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้บริการห้องออกกกำลังกายโดยไม่มีผู้ปกครองดูแลโดยเด็ดขาด
  - ข้อ 8 ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เข้าไปรับประทานในห้องออกกกำลังกายโดยเด็ดขาด
  - ข้อ 9 ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด และโปรดใช้อุปกรณ์ด้วยความสุภาพรวมทั้งไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น
  - ข้อ 10 โปรดใช้เครื่องออกกกำลังกายตามวิธีที่ถูกต้องหากเกิดความเสียหาย กรุณาแจ้งนิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้ทราบทันที
  - ข้อ 11 กรณีที่เจ้าของร่วม บริวาร และ/หรือแขกผู้ใช้บริการ ทำความเสียหายให้แก่ห้องออกกกำลังกาย หรือทรัพย์สินส่วนกลาง เจ้าของร่วม และ/หรือบริวารจะต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  - ข้อ 12 นิติบุคคลอาคารชุดฯ และฝ่ายจัดการ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สิน ของเจ้าของร่วม บริวาร และ/หรือแขกผู้ใช้บริการ รวมถึงความเสียหายต่อชีวิตร่างกายของเจ้าของร่วม บริวาร และ/หรือแขกผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดประเภท หรือใช้งานโดยขาดความระมัดระวังของบุคคลดังกล่าว
  - ข้อ 13 สงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการพักอาศัยนี้ใช้ห้องออกกกำลังกายได้ตามความเหมาะสม
  - ข้อ 14 กรณีฝ่าฝืนระเบียบนี้ นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
    - (1) ตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
    - (2) คิดเบี้ยปรับวันละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ถึง 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ เห็นสมควรต่อครั้งที่ฝ่าฝืน หรือขัดต่อระเบียบฯ
    - (3) กรณีเจ้าของร่วม และ/หรือบริวาร ไม่ชำระค่าปรับนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีสิทธิในการดำเนินการงดเว้นการให้บริการต่างๆ รวมทั้งการงดให้บริการสาธารณูปโภค และ/หรือการห้ามใช้ทรัพย์สินส่วนกลางอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดได้ตามความเหมาะสม หรือดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไป

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกันของเจ้าของร่วมและบริวารทุกคน

**ระเบียบการพักอาศัยของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟวี่ ประดิพัทธ์**  
**ที่ 010/2568 : เรื่อง การใช้ห้องสันทนาการ**

- เจ้าของร่วมและบริวาร มีสิทธิเข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสันทนาการ ชั้น 8 ภายใต้ระเบียบดังนี้
- ข้อ 1 ห้องสันทนาการ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น.
- ข้อ 2 อนุญาตให้เจ้าของร่วม และ/หรือบริวารผู้พักอาศัย และ/หรือแขกที่มาพร้อมกับเจ้าของร่วม และ/หรือบริวาร ดังกล่าวใช้บริการได้เท่านั้น
- ข้อ 3 ห้ามนำของ และ/หรือ อุปกรณ์ใดๆ ที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวออกจากห้องอ่านหนังสือ โดยเด็ดขาด
- ข้อ 4 นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้เจ้าของร่วม และ/หรือบริวารผู้พักอาศัย และ/หรือแขกที่มาพร้อมกับเจ้าของร่วมและ/หรือบริวารดังกล่าวใช้บริการในเชิงพาณิชย์
- ข้อ 5 ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องสันทนาการโดยเด็ดขาด หากท่านเจ้าของร่วม และ/หรือ บริวาร ต้องการสูบบุหรี่จะต้องไปสูบบุหรี่ยังสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ข้อ 6 ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เข้าไปรับประทานในห้องสันทนาการโดยเด็ดขาด
- ข้อ 7 โปรดให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด และโปรดใช้บริการด้วยความสุภาพ ไม่รบกวนลูกบ้านท่านอื่น
- ข้อ 8 กรณีที่เจ้าของร่วม บริวาร และ/หรือ แขกผู้ใช้บริการ ก่อให้เกิดความเสียหาย/สูญหายให้แก่ทรัพย์สินส่วนตัว เจ้าของร่วมและบริวาร จะต้องรับผิดชอบชดเชยให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- ข้อ 9 นิติบุคคลอาคารชุดฯ และฝ่ายจัดการฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สิน ของเจ้าของร่วม บริวาร และ/หรือแขกผู้ใช้บริการ รวมถึงความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายของ เจ้าของร่วม บริวาร และ/หรือแขกผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดประเภทหรือใช้งานโดยขาดความระมัดระวังของบุคคล ดังกล่าว
- ข้อ 10 นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ใช้ห้องสันทนาการ ได้ตามความเหมาะสม
- ข้อ 11 กรณีฝ่าฝืนระเบียบนี้ นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- (1) ตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
  - (2) คิดเบี้ยปรับวันละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ถึง 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ เห็นสมควรต่อครั้งที่ฝ่าฝืน หรือขัดต่อระเบียบฯ
  - (3) กรณีเจ้าของร่วม และ/หรือบริวาร ไม่ชำระค่าปรับนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีสิทธิ์ในการดำเนินการงดเว้นการให้บริการต่างๆ รวมทั้งการงดให้บริการสาธารณูปโภค และ/หรือการห้ามใช้ทรัพย์สินส่วนตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดได้ ตามความเหมาะสม หรือดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไป

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกันของเจ้าของร่วมและบริวารทุกคน

**ระเบียบการพักอาศัยของนิติบุคคลอาคารชุด เดอ มูฟ ประดิพัทธ์**  
**ที่ 011/2568 : เรื่อง การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์**

- เจ้าของร่วมและบริวาร มีสิทธิเข้าใช้บริการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ ลานจอดรถ ชั้น 1 ภายใต้ระเบียบ ดังนี้
- ข้อ 1 ตำแหน่งจุดให้บริการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ ให้บริการ ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 1 จำนวน 2 ช่องจอด ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามเวลาที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะแจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยให้บริการเฉพาะ ท่านเจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัยภายในอาคารชุด เท่านั้น
- ข้อ 2 ข้อกำหนดในการใช้บริการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์
- (1) ผู้ใช้บริการต้องติดต่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการกับฝ่ายจัดการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมง หรือสามารถตรวจสอบการจองได้ผ่านระบบ Application SHARGE ล่วงหน้า เมื่อผู้ให้บริการได้จองใช้บริการแล้ว หากปรากฏว่าผู้ให้บริการไม่เข้าใช้บริการภายใน 10 นาที นับจากเวลาที่ระบุจองไว้แล้ว นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าแต่ประการใด
  - (2) กรณีที่มีผู้ให้บริการมากกว่าจำนวนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการ และมีระยะเวลาการขอใช้บริการตรงกันหรือ ทับซ้อนกัน นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะให้สิทธิ์แก่ผู้ให้บริการที่ได้จองใช้บริการก่อนตามลำดับ
  - (3) ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าใช้บริการตามอัตราค่าบริการที่กำหนดไว้ ดังนี้
    - 3.1 กำหนดไว้โดยคุณ (X) คำนวณจากปริมาณหน่วยวัดไฟฟ้าที่ปรากฏจากมิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ ณ จุดให้บริการ
    - 3.2 ในอัตราค่าบริการ 7.5 บาท/กิโลวัตต์ พร้อมค่าของใช้งานในอัตรา 5.- บาท/ชั่วโมง
    - 3.3 ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะได้ประกาศแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ต่อไป
  - (4) ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ, ข้อเสนอแนะตลอดจนวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และตำแหน่งที่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ที่ถูกต้อง และรถยนต์ที่ให้บริการต้องเป็นรถยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับรองรับการชาร์จพลังงานด้วยไฟฟ้าเท่านั้น
  - (5) เมื่อใช้บริการชาร์จไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากจุดให้บริการชาร์จไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ให้บริการท่านอื่นสามารถเข้าใช้งานได้ต่อไป หากผู้ให้บริการไม่ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากจุดให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ ในอัตรา 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อชั่วโมงโดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง
  - (6) กรณีผู้ให้บริการพบความผิดปกติ และ/หรือความชำรุดบกพร่อง และ/หรือ เกิดความไม่สะดวกในการใช้ของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า กรุณาแจ้งฝ่ายจัดการฯ ให้ทราบทันที
- ข้อ 3 หากผู้ให้บริการทำความเสียหายให้แก่อุปกรณ์หรือทรัพย์สินส่วนกลาง ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามจำนวนค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- ข้อ 4 ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ ตลอดจนทรัพย์สินของตนเองที่อยู่ภายในรถยนต์ (ถ้ามี) ตลอดระยะเวลาการใช้บริการนิติบุคคลอาคารชุดฯ และฝ่ายจัดการฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์
- ข้อ 5 นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการพักอาศัยนี้ ใช้จุดบริการชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ได้ตามความเหมาะสม

- ข้อ 6 กรณีฝ่าฝืนระเบียบนี้ นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- (1) ตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
  - (2) คิดเบี้ยปรับวันละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ถึง 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ เห็นสมควรต่อครั้งที่ฝ่าฝืน หรือขัดต่อระเบียบฯ
  - (3) กรณีเจ้าของร่วม และ/หรือบริวาร ไม่ชำระค่าปรับนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีสิทธิ์ในการดำเนินการงดเว้นการให้บริการต่างๆ รวมทั้งการงดให้บริการสาธารณูปโภค และ/หรือการห้ามใช้ทรัพย์สินส่วนกลางอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดได้ตามความเหมาะสม หรือดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไป

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกันของเจ้าของร่วมและบริวารทุกคน

**ระเบียบการพักอาศัยของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์**  
**ที่ 012/2568 : เรื่อง ระเบียบอื่นๆ**

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ ขอแจ้งระเบียบการ เข้า-ออก อาคารชุดฯ ผ่านระบบ Access Control โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในอาคารชุดฯ ดังนั้น จึงได้กำหนด แนวทาง และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Access Control ให้กับท่านเจ้าของร่วม เท่านั้น ให้กับท่านเจ้าของร่วม และหรือบริวาร โดยจะได้สิทธิ ดังนี้

**ข้อ 1    แนวทางการใช้งานระบบ Access Control**

สิ่งยืนยันตัวตนต่อ 1 สิทธิ เพื่อใช้งานระบบ Access Control ประกอบไปด้วยคีย์การ์ด และแบบจดจำใบหน้า

- (1) เจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุดตามสัญญาเช่า มีหน้าที่ในการแจ้งลงทะเบียน หรือปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยกับทางฝ่ายจัดการฯ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
- (2) ห้องชุดพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องนอนพลัส ได้รับสิทธิ คีย์การ์ด จำนวน 2 ใบ และสิทธิบันทึกใบหน้า จำนวน 3 สิทธิ ตามสิทธิการเข้าพักอาศัย ที่ 002/2568 : เรื่อง การเข้าพักอาศัยในห้องชุด ข้อ 3(1)
- (3) ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ห้องนอน ได้รับสิทธิ คีย์การ์ด จำนวน 3 ใบ และสิทธิบันทึกใบหน้า จำนวน 4 สิทธิ ตามสิทธิการเข้าพักอาศัย ที่ 002/2568 : เรื่อง การเข้าพักอาศัยในห้องชุด ข้อ 3(1)
- (4) เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ห้องชุดจะต้องบันทึกใบหน้า โดยไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิได้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์
- (5) กรณีผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุดตามสัญญาเช่า จะต้องบันทึกใบหน้า ตามสิทธิคงเหลือของสิทธิห้องชุด โดยจะต้องไม่เกินสิทธิการเข้าพักอาศัย ที่ 002/2568 : เรื่อง การเข้าพักอาศัยในห้องชุด ข้อ 3(1)

ข้อ 2    กรณีที่บัตรชำรุด / สูญหาย จะต้องขอบัตรใหม่ โดยมีค่าธรรมเนียมออกบัตร (ใหม่) ใบละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อ 3    ไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการส่งอาหาร Delivery ขึ้นส่งให้ลูกค้าบนห้องชุด ขอให้ท่านผู้พักอาศัยลงมารับด้านล่าง

ข้อ 4    การรับพัสดุ หรือเอกสารลงทะเบียนต่างๆ ผู้พักอาศัยทุกท่าน จะต้องนัดรับด้วยตนเองที่จุดรับพัสดุ ด้านล่าง เท่านั้น ไม่อนุญาตให้พนักงานส่งของเข้ามาภายในอาคาร และพื้นที่การพักอาศัย

ข้อ 5    ค่าบริการไฟฟ้า โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตของห้องชุด ท่านเจ้าของร่วมสามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ โดยตรงกับหน่วยงานนั้นๆ หรือชำระโดยวิธีการอื่นใดตามตกลงกับผู้ให้บริการท่านเจ้าของร่วม และ/หรือบริวาร

ข้อ 6    ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร และภายในห้องชุด หรือระเบียงห้องชุด ให้สูบบุหรี่เฉพาะพื้นที่ที่นิติบุคคลฯ จัดสรร เท่านั้น

ข้อ 7    ไม่มีบริการรับฝากกุญแจห้องชุด และสิ่งของต่างๆ ทุกกรณี

ข้อ 8    หากต้องการติดต่องานซ่อมแซมต่างๆ ภายในห้องชุด สามารถติดต่อ ฝ่ายจัดการฯ เพื่อขอข้อมูล /เบอร์ติดต่อผู้รับเหมา

ข้อ 9    งดการเจาะผนัง ก่อนได้รับอนุญาตทุกกรณี

ข้อ 10    ท่านเจ้าของร่วม และ/หรือบริวาร สามารถสมัครลงทะเบียนติดตั้งระบบ Sansiri Home Application บนสมาร์ตโฟน (ด้วยการรองรับระบบ IOS และ Android) เพื่อช่วยให้ท่านรับทราบข่าวสาร ติดต่อสื่อสาร ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ฯลฯ

ข้อ 11    สำนักงานนิติบุคคลฯ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. หยุดทำการทุกวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 095-835-0505 อีเมล PM-TMPP@plus.co.th

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกันของเจ้าของร่วมและบริวารทุกคน



M MOVE

M MOVE



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะมูฟวี่ ประดิพัทธ์

ซอยประดิพัทธ์ 23 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

The Muve Pradipat Condominium Juristic Person  
Soi Pradiphat 23, Samsen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400


PLUS+

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ - ซอย ประดิพัทธ์ 23  
ถนน - แขวง/ตำบล พญาไท เขต/อำเภอ -  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 095-8350505 โทรสาร - มี  
นิติบุคคลอาคารชุด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท อาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียม)ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)  
ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

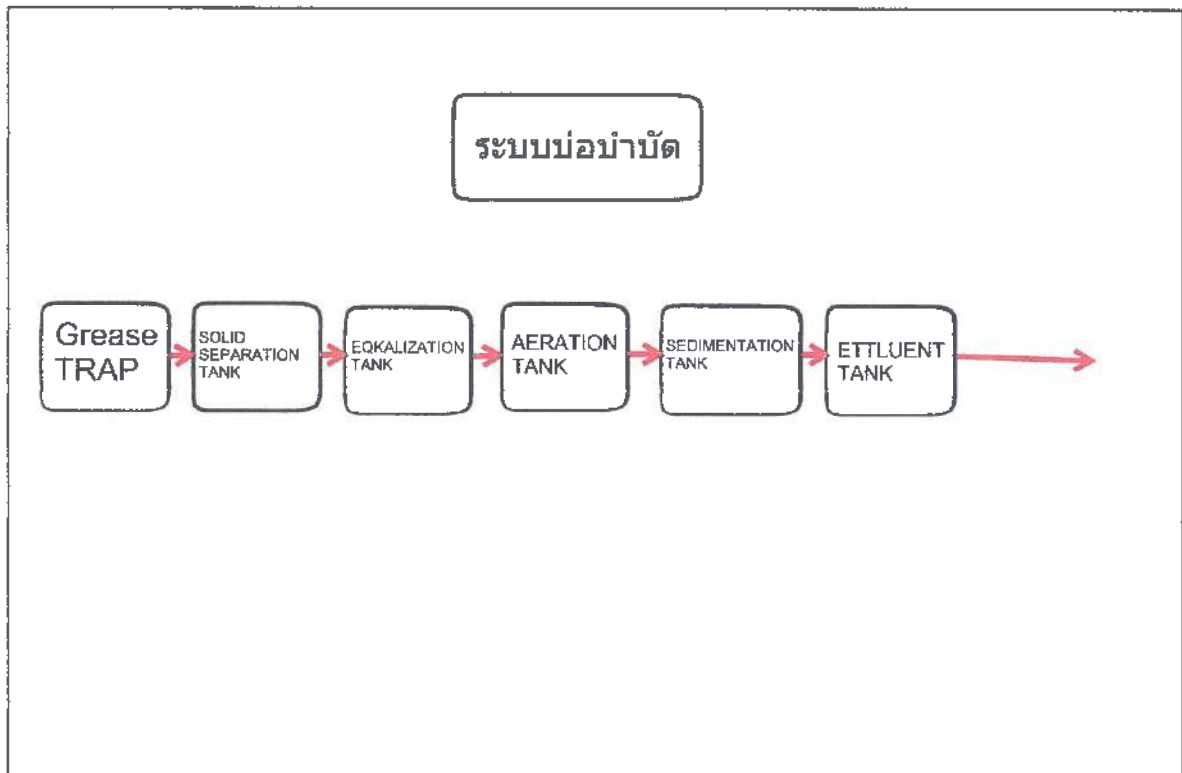

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

## สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วันเดือนปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่ส่งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดกร่อนที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                  |                                      |                              | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|            |                                              |                                                     |                                                |                                                     |                                                                      | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)                                          |                            |                     |
| 1/1/2568   | 79                                           | 48                                                  | 38.4                                           | ระบาย                                               | --                                                                   | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                         |                     |
| 2/1/2568   | 94                                           | 31                                                  | 24.8                                           | ระบาย                                               | --                                                                   | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                         |                     |
| 3/1/2568   | 98                                           | 39                                                  | 31.2                                           | ระบาย                                               | --                                                                   | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                         |                     |
| 4/1/2568   | 78                                           | 40                                                  | 32                                             | ระบาย                                               | --                                                                   | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                         |                     |
| 5/1/2568   | 92                                           | 40                                                  | 32                                             | ระบาย                                               | --                                                                   | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                         |                     |
| 6/1/2568   | 81                                           | 35                                                  | 28                                             | ระบาย                                               | --                                                                   | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                         |                     |
| 7/1/2568   | 70                                           | 49                                                  | 39.2                                           | ระบาย                                               | --                                                                   | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                         |                     |
| 8/1/2568   | 76                                           | 47                                                  | 37.6                                           | ระบาย                                               | --                                                                   | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                         |                     |
| 9/1/2568   | 57                                           | 55                                                  | 44                                             | ระบาย                                               | --                                                                   | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                         |                     |
| 10/1/2568  | 80                                           | 54                                                  | 43.2                                           | ระบาย                                               | --                                                                   | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                         |                     |
| 11/1/2568  | 57                                           | 48                                                  | 38.4                                           | ระบาย                                               | --                                                                   | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                         |                     |
| 12/1/2568  | 75                                           | 47                                                  | 37.6                                           | ระบาย                                               | --                                                                   | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                         |                     |
| 13/1/2568  | 61                                           | 47                                                  | 37.6                                           | ระบาย                                               | --                                                                   | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                         |                     |
| 14/1/2568  | 80                                           | 58                                                  | 46.4                                           | ระบาย                                               | --                                                                   | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                         |                     |
| 15/1/2568  | 69                                           | 59                                                  | 47.2                                           | ระบาย                                               | --                                                                   | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                         |                     |



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับ ..... ตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....)  
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : THE MUVE PRADIPAT

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : บ้านเลขที่ 5

หมู่ที่ :

ซอย : ประดิพัทธ์ 23

ถนน : ประดิพัทธ์

แขวง/ตำบล : พญาไท

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0958350505

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568  
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้แทน เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบละกอน

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ ขอยประดิษฐ์ 23 ถนนประดิษฐ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,472.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,543.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,234.400 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน  
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน  
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย  
 1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- |                  |                                          |                                  |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ    | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ    | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้  | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ - ซอย ประดิพัทธ์ 23  
ถนน - แขวง/ตำบล พญาไท เขต/อำเภอ -  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 095-8350505 โทรสาร - มี  
นิติบุคคลอาคารชุด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท อาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียม)ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)  
ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

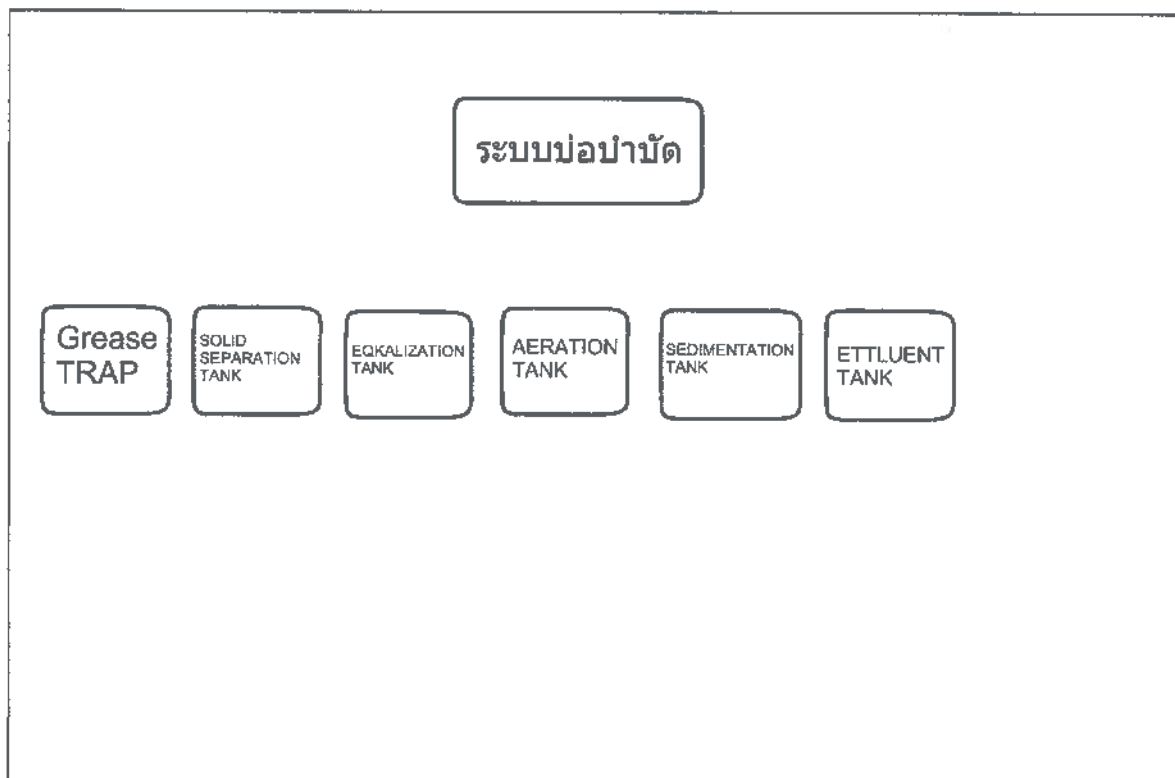

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                              |                                                     |                                              |                                                     |                                                                         |                                 |                              |                                 |                                  |                                      |                              |                                                                      |                               |                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| วันเดือนปี                              | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                  |                                      |                              | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข | ถายมือหรือผู้บันทึก |
|                                         |                                              |                                                     |                                              |                                                     |                                                                         | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)                                          |                               |                     |
| 1/8/2568                                | 79                                           | 62                                                  | 49.6                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                            |                     |
| 2/8/2568                                | 108                                          | 47                                                  | 37.6                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                            |                     |
| 3/8/2568                                | 90                                           | 59                                                  | 47.2                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                            |                     |
| 4/8/2568                                | 92                                           | 60                                                  | 48                                           | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                            |                     |
| 5/8/2568                                | 84                                           | 60                                                  | 48                                           | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                            |                     |
| 6/8/2568                                | 83                                           | 73                                                  | 58.4                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                            |                     |
| 7/8/2568                                | 97                                           | 72                                                  | 57.6                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                            |                     |
| 8/8/2568                                | 83                                           | 66                                                  | 52.8                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                            |                     |
| 9/8/2568                                | 101                                          | 59                                                  | 47.2                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                            |                     |
| 10/8/2568                               | 101                                          | 74                                                  | 59.2                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                            |                     |
| 11/8/2568                               | 86                                           | 63                                                  | 50.4                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                            |                     |
| 12/8/2568                               | 106                                          | 88                                                  | 70.4                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                            |                     |
| 13/8/2568                               | 98                                           | 65                                                  | 52                                           | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                            |                     |
| 14/8/2568                               | 87                                           | 64                                                  | 51.2                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                            |                     |
| 15/8/2568                               | 100                                          | 81                                                  | 64.8                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                   | --                            |                     |

| สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดพิษ |                                                                          |                                                                         |                                                              |                                                                        |                                                                                      |                                         |                                 |                                        |                                        |                                            |                                 |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| วันที่เป็น<br>วันเดือนปี                 | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้าของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย (หน่วย)<br>เสีย | ปริมาณน้ำ<br>ใช้ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ (ลบ.<br>ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย (ลบ.<br>ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/ไม่<br>ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมี<br>หรือสาร<br>ตกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/<br>ปริมาณ)<br>อันตราย | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย             |                                 |                                        |                                        |                                            |                                 | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนว<br>ทางแก้ไข |
|                                          |                                                                          |                                                                         |                                                              |                                                                        |                                                                                      | ระบอบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทรว<br>ผสมน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทรว<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/ผิดปกติ)          |
| 16/8/2568                                | 95                                                                       | 77                                                                      | 61.6                                                         | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |
| 17/8/2568                                | 92                                                                       | 60                                                                      | 48                                                           | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |
| 18/8/2568                                | 101                                                                      | 81                                                                      | 64.8                                                         | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |
| 19/8/2568                                | 97                                                                       | 69                                                                      | 55.2                                                         | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |
| 20/8/2568                                | 96                                                                       | 62                                                                      | 49.6                                                         | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |
| 21/8/2568                                | 89                                                                       | 75                                                                      | 60                                                           | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |
| 22/8/2568                                | 106                                                                      | 73                                                                      | 58.4                                                         | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |
| 23/8/2568                                | 94                                                                       | 69                                                                      | 55.2                                                         | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |
| 24/8/2568                                | 95                                                                       | 79                                                                      | 63.2                                                         | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |
| 25/8/2568                                | 92                                                                       | 75                                                                      | 60                                                           | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |
| 26/8/2568                                | 103                                                                      | 73                                                                      | 58.4                                                         | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |
| 27/8/2568                                | 91                                                                       | 79                                                                      | 63.2                                                         | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |
| 28/8/2568                                | 93                                                                       | 65                                                                      | 52                                                           | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |
| 29/8/2568                                | 94                                                                       | 84                                                                      | 67.2                                                         | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |
| 30/8/2568                                | 103                                                                      | 73                                                                      | 58.4                                                         | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |
| 31/8/2568                                | 98                                                                       | 63                                                                      | 50.4                                                         | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |
| รวม                                      | 2934                                                                     | 2150                                                                    | 1720                                                         | ระบาย                                                                  | --                                                                                   | ✓                                       | ✓                               | ✓                                      | --                                     | --                                         | --                              | --                                         |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่า.....ตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....)  
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....  
ออกให้โดย.....  
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....  
ออกให้โดย.....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : THE MUVE PRADIPAT

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ : ซอย : ประดิพัทธ์ 23

ถนน : ประดิพัทธ์ แขวง/ตำบล : พญาไท เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0958350505 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดต/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568  
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย                                | ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย |
| 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 120.00 ลบ.ม./วัน            |

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

|                                                  |                                                     |                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย | <input checked="" type="checkbox"/> เครื่องสูบน้ำ   | <input checked="" type="checkbox"/> ระบบเติมอากาศ |
|                                                  | <input type="checkbox"/> เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย      | <input type="checkbox"/> เครื่องกวน/ผสมสารเคมี    |
|                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> เครื่องสูบลำโพง | <input type="checkbox"/> อื่นๆ                    |
|                                                  |                                                     | <input type="checkbox"/> อื่นๆ                    |
|                                                  |                                                     | <input type="checkbox"/> อื่นๆ                    |

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ ซอยประดิพัทธ์23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,934.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,150.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,720.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน  
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน  
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย  
 1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- |                  |                                          |                                  |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ    | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ    | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้  | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จดทะเบียนสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ - ซอย ประดิพัทธ์ 23  
ถนน - แขวง/ตำบล พญาไท เขต/อำเภอ -  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 095-8350505 โทรสาร - มี  
นิติบุคคลอาคารชุด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท อาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)  
ออกให้โดย - หมดอายุ -  
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

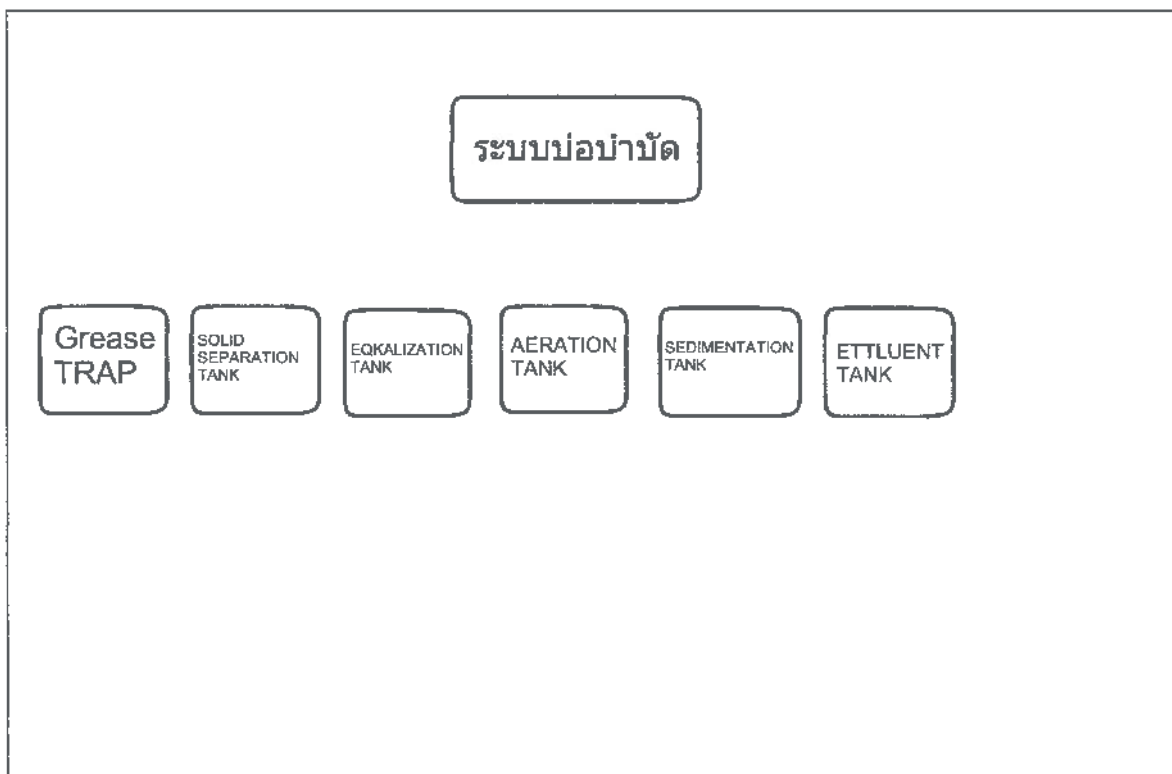

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วันเดือนปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณการใช้ในหอกลั่นกรองของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                  |                                      |                              | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|            |                                              |                                                      |                                              |                                                     |                                                                        | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)                                               |                               |                     |
| 1/9/2568   | 72                                           | 88                                                   | 70.4                                         | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                        | --                            |                     |
| 2/9/2568   | 68                                           | 76                                                   | 60.8                                         | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                        | --                            |                     |
| 3/9/2568   | 75                                           | 66                                                   | 52.8                                         | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                        | --                            |                     |
| 4/9/2568   | 61                                           | 72                                                   | 57.6                                         | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                        | --                            |                     |
| 5/9/2568   | 73                                           | 67                                                   | 53.6                                         | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                        | --                            |                     |
| 6/9/2568   | 79                                           | 59                                                   | 47.2                                         | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                        | --                            |                     |
| 7/9/2568   | 69                                           | 20                                                   | 16                                           | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                        | --                            |                     |
| 8/9/2568   | 66                                           | 35                                                   | 28                                           | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                        | --                            |                     |
| 9/9/2568   | 75                                           | 34                                                   | 27.2                                         | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                        | --                            |                     |
| 10/9/2568  | 65                                           | 33                                                   | 26.4                                         | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                        | --                            |                     |
| 11/9/2568  | 96                                           | 25                                                   | 20                                           | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                        | --                            |                     |
| 12/9/2568  | 87                                           | 31                                                   | 24.8                                         | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                        | --                            |                     |
| 13/9/2568  | 97                                           | 32                                                   | 25.6                                         | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                        | --                            |                     |
| 14/9/2568  | 93                                           | 38                                                   | 30.4                                         | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                        | --                            |                     |
| 15/9/2568  | 86                                           | 24                                                   | 19.2                                         | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                        | --                            |                     |

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วันเดือนปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัด (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                  |                                      |                                | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|            |                                              |                                                     |                                              |                                                     |                                                   | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องดูดตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)                                           |                            |                     |
| 16/9/2568  | 94                                           | 34                                                  | 27.2                                         | ระบาย                                               | --                                                | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                             | --                                                                    | --                         |                     |
| 17/9/2568  | 100                                          | 31                                                  | 24.8                                         | ระบาย                                               | --                                                | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                             | --                                                                    | --                         |                     |
| 18/9/2568  | 95                                           | 31                                                  | 24.8                                         | ระบาย                                               | --                                                | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                             | --                                                                    | --                         |                     |
| 19/9/2568  | 93                                           | 34                                                  | 27.2                                         | ระบาย                                               | --                                                | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                             | --                                                                    | --                         |                     |
| 20/9/2568  | 98                                           | 39                                                  | 31.2                                         | ระบาย                                               | --                                                | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                             | --                                                                    | --                         |                     |
| 21/9/2568  | 97                                           | 28                                                  | 22.4                                         | ระบาย                                               | --                                                | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                             | --                                                                    | --                         |                     |
| 22/9/2568  | 95                                           | 36                                                  | 28.8                                         | ระบาย                                               | --                                                | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                             | --                                                                    | --                         |                     |
| 23/9/2568  | 93                                           | 30                                                  | 24                                           | ระบาย                                               | --                                                | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                             | --                                                                    | --                         |                     |
| 24/9/2568  | 96                                           | 32                                                  | 25.6                                         | ระบาย                                               | --                                                | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                             | --                                                                    | --                         |                     |
| 25/9/2568  | 91                                           | 31                                                  | 24.8                                         | ระบาย                                               | --                                                | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                             | --                                                                    | --                         |                     |
| 26/9/2568  | 95                                           | 25                                                  | 20                                           | ระบาย                                               | --                                                | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                             | --                                                                    | --                         |                     |
| 27/9/2568  | 93                                           | 39                                                  | 31.2                                         | ระบาย                                               | --                                                | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                             | --                                                                    | --                         |                     |
| 28/9/2568  | 93                                           | 29                                                  | 23.2                                         | ระบาย                                               | --                                                | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                             | --                                                                    | --                         |                     |
| 29/9/2568  | 96                                           | 32                                                  | 25.6                                         | ระบาย                                               | --                                                | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                             | --                                                                    | --                         |                     |
| 30/9/2568  | 95                                           | 33                                                  | 26.4                                         | ระบาย                                               | --                                                | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                             | --                                                                    | --                         |                     |
| รวม        | 2586                                         | 1184                                                | 947.2                                        | ระบาย                                               | --                                                | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                             | --                                                                    | --                         |                     |

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
  ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรอกบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....)  
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : THE MUVE PRADIPAT

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : บ้านเลขที่ 5

หมู่ที่ :

ซอย : ประดิพัทธ์ 23

ถนน : ประดิพัทธ์

แขวง/ตำบล : พญาไท

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0958350505

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว \_\_\_\_\_ ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,586.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,184.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 947.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [ X ] ระบายทุกวัน
- [ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [ ] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลำต้น [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ทำการแก้ไขน้ำดีเต็มตลอดทำให้ปริมาณการใช้น้ำในแต่ละวันลดน้อยลง


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ - ซอย ประดิพัทธ์ 23  
ถนน - แขวง/ตำบล พญาไท เขต/อำเภอ -  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 095-8350505 โทรสาร - มี  
นิติบุคคลอาคารชุด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท อาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียม)ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)  
ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

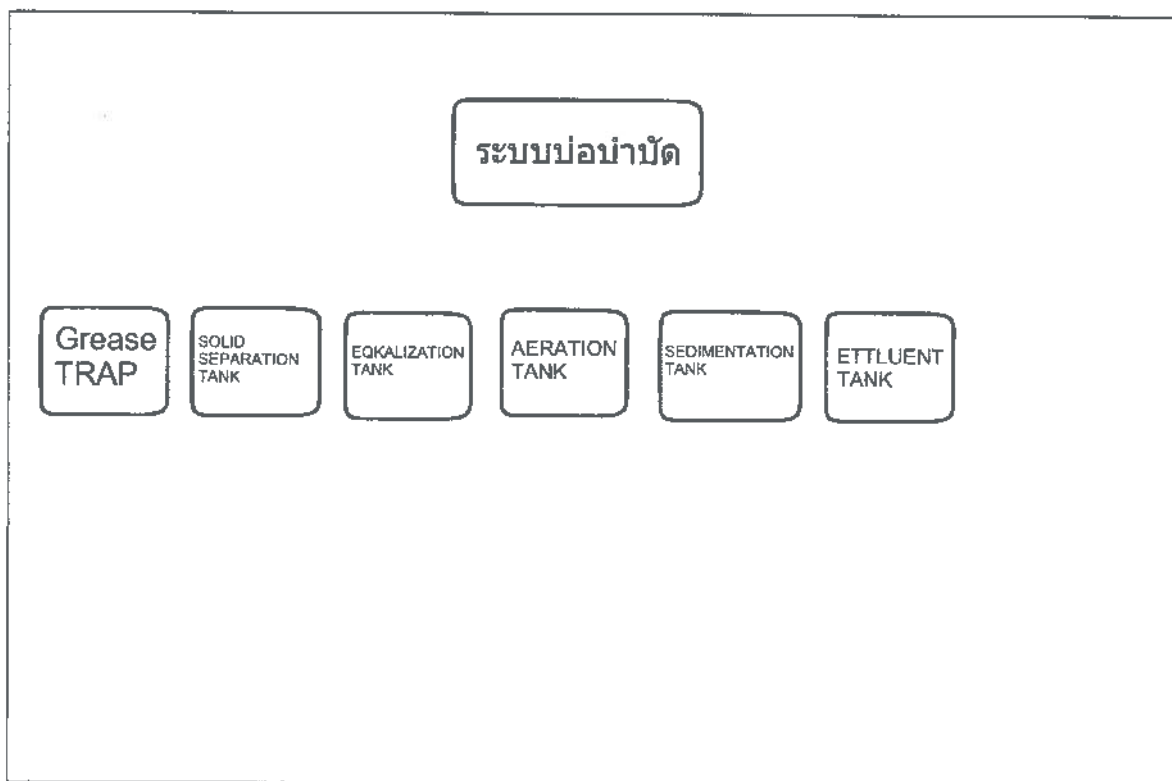

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกักเก็บมลพิษ

| วันเดือนปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                  |                                      |                                   | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|            |                                              |                                                    |                                           |                                                    |                                                                        | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)                                          |                               |                     |
| 1/10/2568  | 99                                           | 30                                                 | 24.00                                     | ระบาย                                              | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                                | --                                                                   | --                            |                     |
| 2/10/2568  | 98                                           | 28                                                 | 22.40                                     | ระบาย                                              | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                                | --                                                                   | --                            |                     |
| 3/10/2568  | 90                                           | 33                                                 | 26.40                                     | ระบาย                                              | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                                | --                                                                   | --                            |                     |
| 4/10/2568  | 78                                           | 29                                                 | 23.20                                     | ระบาย                                              | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                                | --                                                                   | --                            |                     |
| 5/10/2568  | 101                                          | 37                                                 | 29.60                                     | ระบาย                                              | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                                | --                                                                   | --                            |                     |
| 6/10/2568  | 85                                           | 36                                                 | 28.80                                     | ระบาย                                              | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                                | --                                                                   | --                            |                     |
| 7/10/2568  | 98                                           | 31                                                 | 24.80                                     | ระบาย                                              | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                                | --                                                                   | --                            |                     |
| 8/10/2568  | 88                                           | 30                                                 | 24.00                                     | ระบาย                                              | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                                | --                                                                   | --                            |                     |
| 9/10/2568  | 93                                           | 32                                                 | 25.60                                     | ระบาย                                              | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                                | --                                                                   | --                            |                     |
| 10/10/2568 | 77                                           | 25                                                 | 20.00                                     | ระบาย                                              | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                                | --                                                                   | --                            |                     |
| 11/10/2568 | 102                                          | 32                                                 | 25.60                                     | ระบาย                                              | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                                | --                                                                   | --                            |                     |
| 12/10/2568 | 88                                           | 19                                                 | 15.20                                     | ระบาย                                              | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                                | --                                                                   | --                            |                     |
| 13/10/2568 | 99                                           | 32                                                 | 25.60                                     | ระบาย                                              | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                                | --                                                                   | --                            |                     |
| 14/10/2568 | 95                                           | 35                                                 | 28.00                                     | ระบาย                                              | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                                | --                                                                   | --                            |                     |
| 15/10/2568 | 94                                           | 30                                                 | 24.00                                     | ระบาย                                              | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                                | --                                                                   | --                            |                     |

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วันเดือนปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                  |                               |                                       | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|            |                                              |                                                  |                                       |                                                     |                                                                        | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องควบแน่นน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องควบแน่น (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)                                          | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) |                     |
| 16/10/2568 | 94                                           | 31                                               | 24.80                                 | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |
| 17/10/2568 | 100                                          | 30                                               | 24.00                                 | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |
| 18/10/2568 | 95                                           | 39                                               | 31.20                                 | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |
| 19/10/2568 | 93                                           | 37                                               | 29.60                                 | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |
| 20/10/2568 | 98                                           | 34                                               | 27.20                                 | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |
| 21/10/2568 | 97                                           | 31                                               | 24.80                                 | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |
| 22/10/2568 | 95                                           | 32                                               | 25.60                                 | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |
| 23/10/2568 | 93                                           | 38                                               | 30.40                                 | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |
| 24/10/2568 | 96                                           | 32                                               | 25.60                                 | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |
| 25/10/2568 | 91                                           | 33                                               | 26.40                                 | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |
| 26/10/2568 | 95                                           | 35                                               | 28.00                                 | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |
| 27/10/2568 | 93                                           | 39                                               | 31.20                                 | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |
| 28/10/2568 | 93                                           | 35                                               | 28.00                                 | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |
| 29/10/2568 | 96                                           | 36                                               | 28.80                                 | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |
| 30/10/2568 | 95                                           | 26                                               | 20.80                                 | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |
| 31/10/2568 | 96                                           | 43                                               | 34.40                                 | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |
| รวม        | 2809                                         | 967                                              | 773.60                                | ระบาย                                               | --                                                                     | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                            | --                                    | --                                                                    | --                          | --                  |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรอง ..... มุสตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....)  
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : THE MUVE PRADIPAT

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : บ้านเลขที่ 5

หมู่ที่ :

ซอย : ประดิพัทธ์ 23

ถนน : ประดิพัทธ์

แขวง/ตำบล : พญาไท

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0958350505

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลตะกอน

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,809.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 967.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 773.600 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน  
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน  
☐ ไม่ระบายเลย

- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย  
 1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบลำไส้ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ทำการแก้ไขน้ำดีเต็มตลอดทำให้ปริมาณการใช้น้ำในแต่ละวันลดน้อยลง


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ - ซอย ประดิพัทธ์ 23  
ถนน - แขวง/ตำบล พญาไท เขต/อำเภอ -  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 095-8350505 โทรสาร - มี  
นิติบุคคลอาคารชุด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท อาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)  
ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

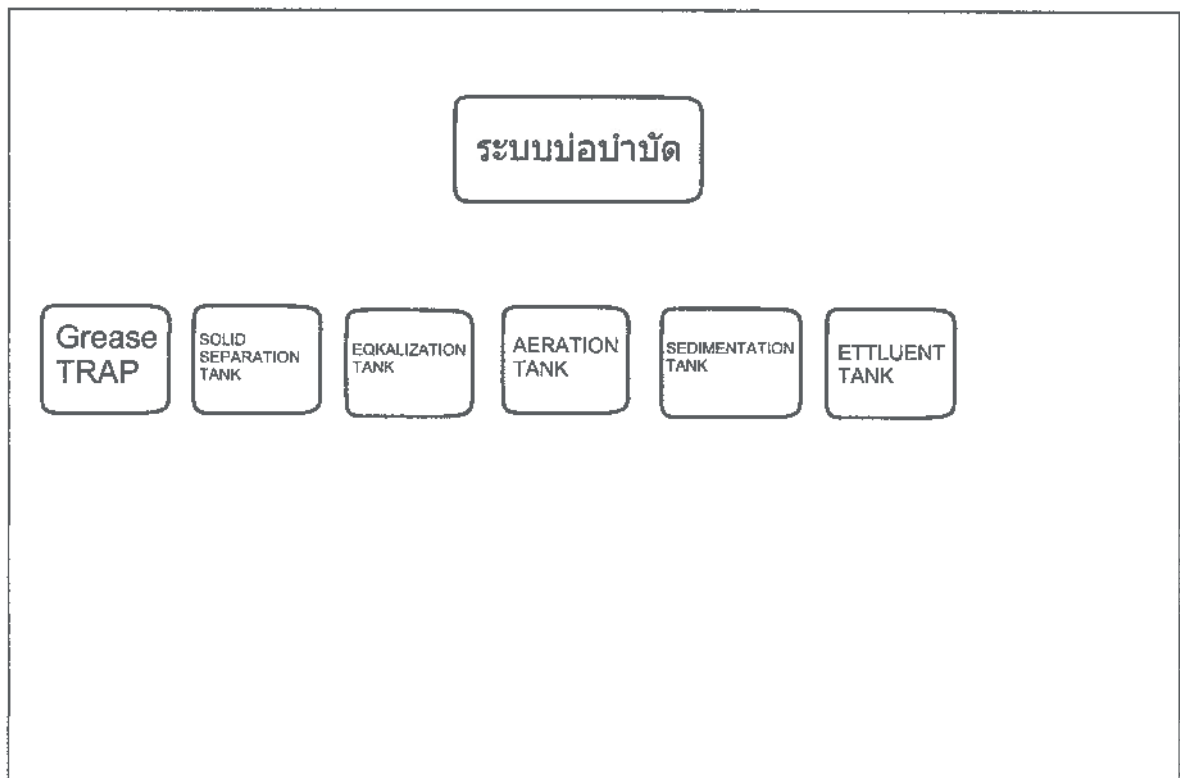

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วันเดือนปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำเสียในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                 |                                     |                                  | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้นำไปกำจัด(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก  |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|            |                                              |                                                   |                                              |                                                     |                                                                         | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทวนผสมน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)                                               |                            |                      |
| 1/11/2568  | 90                                           | 29                                                | 23.2                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                              | --                                  | --                               | --                                                                        | --                         | [Redacted Signature] |
| 2/11/2568  | 77                                           | 35                                                | 28                                           | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                              | --                                  | --                               | --                                                                        | --                         |                      |
| 3/11/2568  | 101                                          | 33                                                | 26.4                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                              | --                                  | --                               | --                                                                        | --                         |                      |
| 4/11/2568  | 98                                           | 32                                                | 25.6                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                              | --                                  | --                               | --                                                                        | --                         |                      |
| 5/11/2568  | 93                                           | 39                                                | 31.2                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                              | --                                  | --                               | --                                                                        | --                         |                      |
| 6/11/2568  | 93                                           | 36                                                | 28.8                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                              | --                                  | --                               | --                                                                        | --                         |                      |
| 7/11/2568  | 92                                           | 33                                                | 26.4                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                              | --                                  | --                               | --                                                                        | --                         |                      |
| 8/11/2568  | 93                                           | 36                                                | 28.8                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                              | --                                  | --                               | --                                                                        | --                         |                      |
| 9/11/2568  | 91                                           | 34                                                | 27.2                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                              | --                                  | --                               | --                                                                        | --                         |                      |
| 10/11/2568 | 92                                           | 34                                                | 27.2                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                              | --                                  | --                               | --                                                                        | --                         |                      |
| 11/11/2568 | 79                                           | 34                                                | 27.2                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                              | --                                  | --                               | --                                                                        | --                         |                      |
| 12/11/2568 | 102                                          | 34                                                | 27.2                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                              | --                                  | --                               | --                                                                        | --                         |                      |
| 13/11/2568 | 76                                           | 34                                                | 27.2                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                              | --                                  | --                               | --                                                                        | --                         |                      |
| 14/11/2568 | 99                                           | 32                                                | 25.6                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                              | --                                  | --                               | --                                                                        | --                         |                      |
| 15/11/2568 | 94                                           | 38                                                | 30.4                                         | ระบาย                                               | --                                                                      | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                              | --                                  | --                               | --                                                                        | --                         |                      |

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วันเดือนปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ระบบ) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                  |                                      |                              | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | รายชื่อผู้บันทึก |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
|            |                                              |                                               |                                             |                                                   |                                                                       | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)                                           |                            |                  |
| 16/11/2568 | 88                                           | 36                                            | 28.8                                        | ระบบ                                              | --                                                                    | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                    | --                         | --               |
| 17/11/2568 | 102                                          | 31                                            | 24.8                                        | ระบบ                                              | --                                                                    | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                    | --                         | --               |
| 18/11/2568 | 81                                           | 33                                            | 26.4                                        | ระบบ                                              | --                                                                    | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                    | --                         | --               |
| 19/11/2568 | 98                                           | 35                                            | 28                                          | ระบบ                                              | --                                                                    | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                    | --                         | --               |
| 20/11/2568 | 88                                           | 33                                            | 26.4                                        | ระบบ                                              | --                                                                    | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                    | --                         | --               |
| 21/11/2568 | 98                                           | 35                                            | 28                                          | ระบบ                                              | --                                                                    | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                    | --                         | --               |
| 22/11/2568 | 96                                           | 38                                            | 30.4                                        | ระบบ                                              | --                                                                    | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                    | --                         | --               |
| 23/11/2568 | 95                                           | 36                                            | 28.8                                        | ระบบ                                              | --                                                                    | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                    | --                         | --               |
| 24/11/2568 | 88                                           | 39                                            | 31.2                                        | ระบบ                                              | --                                                                    | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                    | --                         | --               |
| 25/11/2568 | 95                                           | 37                                            | 29.6                                        | ระบบ                                              | --                                                                    | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                    | --                         | --               |
| 26/11/2568 | 96                                           | 39                                            | 31.2                                        | ระบบ                                              | --                                                                    | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                    | --                         | --               |
| 27/11/2568 | 93                                           | 35                                            | 28                                          | ระบบ                                              | --                                                                    | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                    | --                         | --               |
| 28/11/2568 | 84                                           | 41                                            | 32.8                                        | ระบบ                                              | --                                                                    | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                    | --                         | --               |
| 29/11/2568 | 69                                           | 29                                            | 23.2                                        | ระบบ                                              | --                                                                    | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                    | --                         | --               |
| 30/11/2568 | 71                                           | 33                                            | 26.4                                        | ระบบ                                              | --                                                                    | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                    | --                         | --               |
| รวม        | 2712                                         | 1043                                          | 834.4                                       | ระบบ                                              | --                                                                    | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                                                                    | --                         | --               |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรอง  สตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....)  
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : THE MUVE PRADIPAT

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : บ้านเลขที่ 5

หมู่ที่ :

ซอย : ประดิพัทธ์ 23

ถนน : ประดิพัทธ์

แขวง/ตำบล : พญาไท

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0958350505

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

องหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบละกอน

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ ซอยประดิพัทธ์23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,712.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,043.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 834.400 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [ X ] ระบายทุกวัน  
☐ [ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน  
☐ [ ] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย  
 1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- |                  |                                                |                                      |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | <input checked="" type="checkbox"/> [ X ] ปกติ | <input type="checkbox"/> [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ    | <input checked="" type="checkbox"/> [ X ] ปกติ | <input type="checkbox"/> [ ] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ    | <input checked="" type="checkbox"/> [ X ] ปกติ | <input type="checkbox"/> [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้  | <input checked="" type="checkbox"/> [ X ] ปกติ | <input type="checkbox"/> [ ] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ทำการแก้ไขน้ำดีเต็มตลอดทำให้ปริมาณการใช้น้ำในแต่ละวันลดน้อยลง

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ - ซอย ประดิพัทธ์ 23  
ถนน - แขวง/ตำบล พญาไท เขต/อำเภอ -  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 095-8350505 โทรสาร - มี  
นิติบุคคลอาคารชุด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท อาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)  
ออกให้โดย - หมดอายุ -  
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

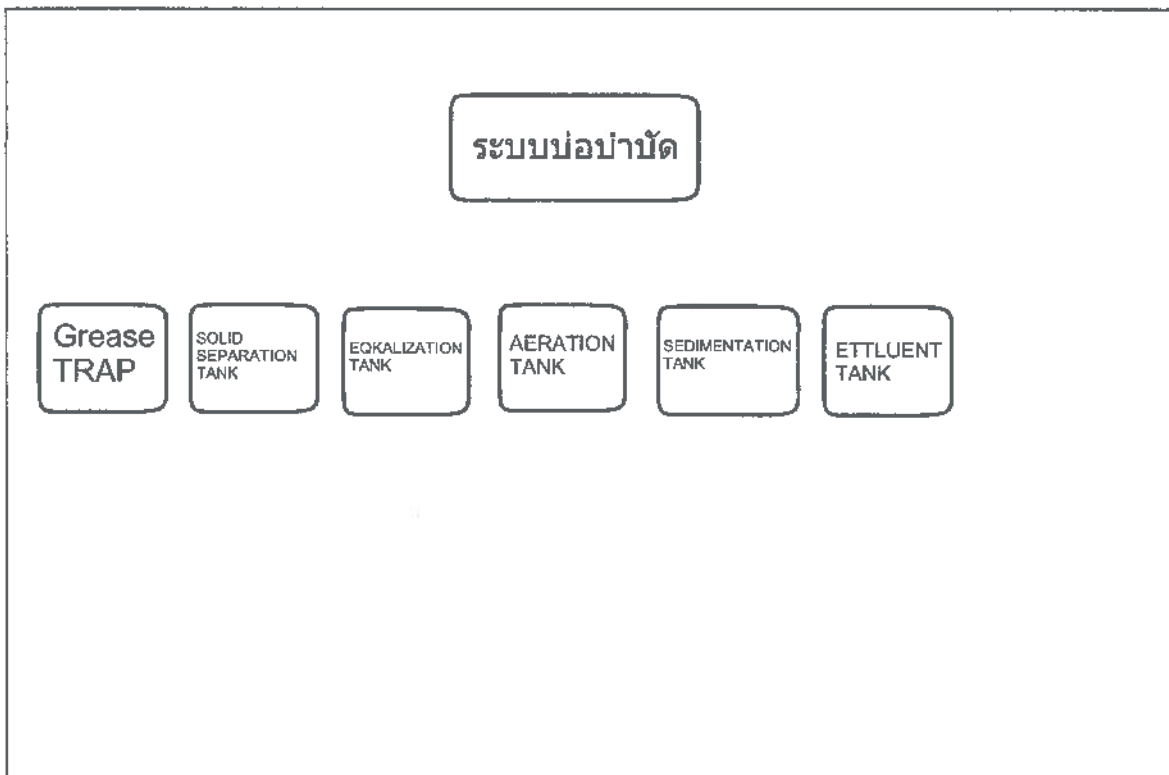

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลพื้นที่กับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วันเดือนปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย    |                             |                                |                                 |                                     |                                | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.) | ปัญหาคุณภาพชีวิตและแนวทางการแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|            |                                              |                                                     |                                              |                                                     |                                                                       | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำ (ปกติผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติผิดปกติ) | เครื่องชုပ်ตะกอน (ปกติผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติผิดปกติ)                                                |                                   |                     |
| 1/12/2568  | 73                                           | 42                                                  | 33.6                                         | ระบาย                                               | --                                                                    | ✓                              | ✓                           | ✓                              | --                              | --                                  | --                             | --                                                                        | --                                |                     |
| 2/12/2568  | 75                                           | 38                                                  | 30.4                                         | ระบาย                                               | --                                                                    | ✓                              | ✓                           | ✓                              | --                              | --                                  | --                             | --                                                                        | --                                |                     |
| 3/12/2568  | 69                                           | 38                                                  | 30.4                                         | ระบาย                                               | --                                                                    | ✓                              | ✓                           | ✓                              | --                              | --                                  | --                             | --                                                                        | --                                |                     |
| 4/12/2568  | 106                                          | 40                                                  | 32                                           | ระบาย                                               | --                                                                    | ✓                              | ✓                           | ✓                              | --                              | --                                  | --                             | --                                                                        | --                                |                     |
| 5/12/2568  | 108                                          | 38                                                  | 30.4                                         | ระบาย                                               | --                                                                    | ✓                              | ✓                           | ✓                              | --                              | --                                  | --                             | --                                                                        | --                                |                     |
| 6/12/2568  | 111                                          | 34                                                  | 27.2                                         | ระบาย                                               | --                                                                    | ✓                              | ✓                           | ✓                              | --                              | --                                  | --                             | --                                                                        | --                                |                     |
| 7/12/2568  | 103                                          | 32                                                  | 25.6                                         | ระบาย                                               | --                                                                    | ✓                              | ✓                           | ✓                              | --                              | --                                  | --                             | --                                                                        | --                                |                     |
| 8/12/2568  | 112                                          | 37                                                  | 29.6                                         | ระบาย                                               | --                                                                    | ✓                              | ✓                           | ✓                              | --                              | --                                  | --                             | --                                                                        | --                                |                     |
| 9/12/2568  | 114                                          | 27                                                  | 21.6                                         | ระบาย                                               | --                                                                    | ✓                              | ✓                           | ✓                              | --                              | --                                  | --                             | --                                                                        | --                                |                     |
| 10/12/2568 | 96                                           | 46                                                  | 36.8                                         | ระบาย                                               | --                                                                    | ✓                              | ✓                           | ✓                              | --                              | --                                  | --                             | --                                                                        | --                                |                     |
| 11/12/2568 | 107                                          | 30                                                  | 24                                           | ระบาย                                               | --                                                                    | ✓                              | ✓                           | ✓                              | --                              | --                                  | --                             | --                                                                        | --                                |                     |
| 12/12/2568 | 111                                          | 45                                                  | 36                                           | ระบาย                                               | --                                                                    | ✓                              | ✓                           | ✓                              | --                              | --                                  | --                             | --                                                                        | --                                |                     |
| 13/12/2568 | 109                                          | 38                                                  | 30.4                                         | ระบาย                                               | --                                                                    | ✓                              | ✓                           | ✓                              | --                              | --                                  | --                             | --                                                                        | --                                |                     |
| 14/12/2568 | 109                                          | 37                                                  | 29.6                                         | ระบาย                                               | --                                                                    | ✓                              | ✓                           | ✓                              | --                              | --                                  | --                             | --                                                                        | --                                |                     |
| 15/12/2568 | 101                                          | 36                                                  | 28.8                                         | ระบาย                                               | --                                                                    | ✓                              | ✓                           | ✓                              | --                              | --                                  | --                             | --                                                                        | --                                |                     |

| สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                              |                                                     |                                              |                                                     |                                                                |                                 |                              |                                 |                                  |                                      |                              |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| วันเดือนปี                              | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัมหรือลิตร) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                  |                                      |                              | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข |
|                                         |                                              |                                                     |                                              |                                                     |                                                                | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) |                            |
| 16/12/2568                              | 107                                          | 36                                                  | 28.8                                         | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |
| 17/12/2568                              | 113                                          | 38                                                  | 30.4                                         | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |
| 18/12/2568                              | 108                                          | 38                                                  | 30.4                                         | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |
| 19/12/2568                              | 111                                          | 40                                                  | 32                                           | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |
| 20/12/2568                              | 108                                          | 37                                                  | 29.6                                         | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |
| 21/12/2568                              | 96                                           | 31                                                  | 24.8                                         | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |
| 22/12/2568                              | 110                                          | 38                                                  | 30.4                                         | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |
| 23/12/2568                              | 106                                          | 34                                                  | 27.2                                         | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |
| 24/12/2568                              | 127                                          | 33                                                  | 26.4                                         | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |
| 25/12/2568                              | 90                                           | 34                                                  | 27.2                                         | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |
| 26/12/2568                              | 111                                          | 32                                                  | 25.6                                         | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |
| 27/12/2568                              | 108                                          | 34                                                  | 27.2                                         | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |
| 28/12/2568                              | 101                                          | 24                                                  | 19.2                                         | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |
| 29/12/2568                              | 106                                          | 31                                                  | 24.8                                         | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |
| 30/12/2568                              | 108                                          | 28                                                  | 22.4                                         | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |
| 31/12/2568                              | 112                                          | 24                                                  | 19.2                                         | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |
| รวม                                     | 3114                                         | 1066                                                | 852.8                                        | ระบาย                                               | --                                                             | ✓                               | ✓                            | ✓                               | --                               | --                                   | --                           | --                         |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอ.....การขังตันถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : THE MUVE PRADIPAT

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : บ้านเลขที่5 หมู่ที่ : ซอย : ประดิพัทธ์23

ถนน : ประดิพัทธ์ แขวง/ตำบล : พญาไท เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0958350505 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/คต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย  
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลำโพง [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,114.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,066.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 852.800 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [ X ] ระบายทุกวัน
- [ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [ ] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย
- 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลำไส้ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ทำการแก้ไขน้ำที่เต็มตลอดทำให้ปริมาณการใช้น้ำในแต่ละวันลดน้อยลง

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

... มุฟ ประดิษฐ์ ...

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ  
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 15/12/66  
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

| ลำดับ | รายการ / รหัสเครื่อง                    | ไฟชาร์จแบตเตอรี่ |       | สภาพแบตเตอรี่ |       | ผลการตรวจสอบ |       | สถานที่ติดตั้ง | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|----------------|----------|
|       |                                         | ปกติ             | แก้ไข | ปกติ          | แก้ไข | ปกติ         | แก้ไข |                |          |
| 1     | ชั้น 9 หน้าประตูหนีไฟ ST1               | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 2     | ชั้น 8-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1             | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 3     | ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1 | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 4     | ชั้น 8-3 ทางเดิน ส/ก                    | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 5     | ชั้น 8-4 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2 | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 6     | ชั้น 8-5 หน้าประตูหนีไฟ ST2             | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 7     | ชั้น 8-6 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST3 | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 8     | ชั้น 8-7 หน้าประตูหนีไฟ ST3             | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 9     | ชั้น 7-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1             | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 10    | ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1 | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 11    | ชั้น 7-3 ทางเดิน ส/ก                    | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 12    | ชั้น 7-4 ทางเดิน ส/ก หน้าโถงลิฟต์       | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 13    | ชั้น 7-5 ทางเดิน ส/ก                    | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 14    | ชั้น 7-6 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2 | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 15    | ชั้น 7-7 หน้าประตูหนีไฟ ST2             | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 16    | ชั้น 7-8 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST3 | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 17    | ชั้น 7-9 หน้าประตูหนีไฟ ST3             | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 18    | ชั้น 6-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1             | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 19    | ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1 | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 20    | ชั้น 6-3 ทางเดิน ส/ก                    | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 21    | ชั้น 6-4 ทางเดิน ส/ก หน้าโถงลิฟต์       | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 22    | ชั้น 6-5 ทางเดิน ส/ก                    | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 23    | ชั้น 6-6 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2 | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 24    | ชั้น 6-7 หน้าประตูหนีไฟ ST2             | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 25    | ชั้น 6-8 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST3 | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 26    | ชั้น 6-9 หน้าประตูหนีไฟ ST3             | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 27    | ชั้น 5-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1             | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 28    | ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1 | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 29    | ชั้น 5-3 ทางเดิน ส/ก                    | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 30    | ชั้น 5-4 ทางเดิน ส/ก หน้าโถงลิฟต์       | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 31    | ชั้น 5-5 ทางเดิน ส/ก                    | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 32    | ชั้น 5-6 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2 | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 33    | ชั้น 5-7 หน้าประตูหนีไฟ ST2             | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 34    | ชั้น 5-8 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST3 | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 35    | ชั้น 5-9 หน้าประตูหนีไฟ ST3             | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 36    | ชั้น 4-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1             | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 37    | ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1 | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |
| 38    | ชั้น 4-3 ทางเดิน ส/ก                    | ✓                |       | ✓             |       | ✓            |       |                |          |

หมายเหตุ

ลงชื่อ







Page1/2



| หน่วยงาน ... เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ ... |                                         | ใบตรวจเช็คบันไดทางหนีไฟ<br>(FIRE EXIT) |       |                   |       |                |       | วันที่ตรวจสอบ 15/09/68<br>รหัสอุปกรณ์ ... FE ... |          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------|-------|----------------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| อาคาร                                |                                         |                                        |       |                   |       |                |       |                                                  |          |
| ลำดับ                                | รายการ / รหัสเครื่อง                    | ไฟขาร์จนตเคอร์รี่                      |       | สภาพบันไดเคอร์รี่ |       | ผลการตรวจสอบ   |       | สถานที่ติดตั้ง                                   | หมายเหตุ |
|                                      |                                         | ปกติ                                   | แก้ไข | ปกติ              | แก้ไข | ปกติ           | แก้ไข |                                                  |          |
| 1                                    | ชั้น 9 หน้าประตูหนีไฟ ST1               | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 2                                    | ชั้น 8-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1             | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 3                                    | ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1 | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 4                                    | ชั้น 8-3 ทางเดิน ส/ก                    | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 5                                    | ชั้น 8-4 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2 | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 6                                    | ชั้น 8-5 หน้าประตูหนีไฟ ST2             | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 7                                    | ชั้น 8-6 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST3 | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 8                                    | ชั้น 8-7 หน้าประตูหนีไฟ ST3             | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 9                                    | ชั้น 7-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1             | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 10                                   | ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1 | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 11                                   | ชั้น 7-3 ทางเดิน ส/ก                    | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 12                                   | ชั้น 7-4 ทางเดิน ส/ก หน้าโถงลิฟต์       | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 13                                   | ชั้น 7-5 ทางเดิน ส/ก                    | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 14                                   | ชั้น 7-6 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2 | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 15                                   | ชั้น 7-7 หน้าประตูหนีไฟ ST2             | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 16                                   | ชั้น 7-8 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST3 | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 17                                   | ชั้น 7-9 หน้าประตูหนีไฟ ST3             | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 18                                   | ชั้น 6-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1             | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 19                                   | ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1 | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 20                                   | ชั้น 6-3 ทางเดิน ส/ก                    | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 21                                   | ชั้น 6-4 ทางเดิน ส/ก หน้าโถงลิฟต์       | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 22                                   | ชั้น 6-5 ทางเดิน ส/ก                    | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 23                                   | ชั้น 6-6 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2 | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 24                                   | ชั้น 6-7 หน้าประตูหนีไฟ ST2             | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 25                                   | ชั้น 6-8 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST3 | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 26                                   | ชั้น 6-9 หน้าประตูหนีไฟ ST3             | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 27                                   | ชั้น 5-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1             | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 28                                   | ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1 | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 29                                   | ชั้น 5-3 ทางเดิน ส/ก                    | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 30                                   | ชั้น 5-4 ทางเดิน ส/ก หน้าโถงลิฟต์       | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 31                                   | ชั้น 5-5 ทางเดิน ส/ก                    | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 32                                   | ชั้น 5-6 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2 | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 33                                   | ชั้น 5-7 หน้าประตูหนีไฟ ST2             | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 34                                   | ชั้น 5-8 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST3 | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 35                                   | ชั้น 5-9 หน้าประตูหนีไฟ ST3             | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 36                                   | ชั้น 4-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1             | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 37                                   | ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1 | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| 38                                   | ชั้น 4-3 ทางเดิน ส/ก                    | ✓                                      |       | ✓                 |       | ✓              |       |                                                  |          |
| หมายเหตุ                             |                                         |                                        |       |                   |       |                |       |                                                  |          |
|                                      |                                         |                                        |       |                   |       |                |       |                                                  |          |
|                                      |                                         |                                        |       |                   |       |                |       |                                                  |          |
|                                      |                                         |                                        |       |                   |       |                |       |                                                  |          |
| ผู้ตรวจเช็ค                          |                                         | หัวหน้าช่าง                            |       |                   |       | ผู้จัดการอาคาร |       |                                                  |          |
| ลงชื่อ                               |                                         |                                        |       |                   |       |                |       |                                                  |          |

Page2/2  
FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

| หน่วยงาน ... เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ ... |                                         | ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ<br>(FIRE EXIT) |       |                    |       |                |       | วันที่ตรวจรอบ 19/08/68<br>รหัสอุปกรณ์ ... FE ... |          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|----------------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| อาคาร                                |                                         |                                       |       |                    |       |                |       |                                                  |          |
| ลำดับ                                | รายการ / รหัสเครื่อง                    | ไฟสว่างบังคับเคอร์รี่                 |       | สภาพบังคับเคอร์รี่ |       | ผลการตรวจสอบ   |       | สถานที่ติดตั้ง                                   | หมายเหตุ |
|                                      |                                         | ปกติ                                  | แก้ไข | ปกติ               | แก้ไข | ปกติ           | แก้ไข |                                                  |          |
| 1                                    | ชั้น 9 หน้าประตูหนีไฟ ST1               | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 2                                    | ชั้น 8-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1             | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 3                                    | ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1 | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 4                                    | ชั้น 8-3 ทางเดิน ส/ก                    | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 5                                    | ชั้น 8-4 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2 | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 6                                    | ชั้น 8-5 หน้าประตูหนีไฟ ST2             | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 7                                    | ชั้น 8-6 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST3 | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 8                                    | ชั้น 8-7 หน้าประตูหนีไฟ ST3             | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 9                                    | ชั้น 7-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1             | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 10                                   | ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1 | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 11                                   | ชั้น 7-3 ทางเดิน ส/ก                    | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 12                                   | ชั้น 7-4 ทางเดิน ส/ก หน้าโถงลิฟต์       | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 13                                   | ชั้น 7-5 ทางเดิน ส/ก                    | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 14                                   | ชั้น 7-6 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2 | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 15                                   | ชั้น 7-7 หน้าประตูหนีไฟ ST2             | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 16                                   | ชั้น 7-8 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST3 | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 17                                   | ชั้น 7-9 หน้าประตูหนีไฟ ST3             | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 18                                   | ชั้น 6-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1             | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 19                                   | ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1 | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 20                                   | ชั้น 6-3 ทางเดิน ส/ก                    | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 21                                   | ชั้น 6-4 ทางเดิน ส/ก หน้าโถงลิฟต์       | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 22                                   | ชั้น 6-5 ทางเดิน ส/ก                    | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 23                                   | ชั้น 6-6 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2 | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 24                                   | ชั้น 6-7 หน้าประตูหนีไฟ ST2             | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 25                                   | ชั้น 6-8 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST3 | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 26                                   | ชั้น 6-9 หน้าประตูหนีไฟ ST3             | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 27                                   | ชั้น 5-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1             | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 28                                   | ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1 | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 29                                   | ชั้น 5-3 ทางเดิน ส/ก                    | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 30                                   | ชั้น 5-4 ทางเดิน ส/ก หน้าโถงลิฟต์       | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 31                                   | ชั้น 5-5 ทางเดิน ส/ก                    | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 32                                   | ชั้น 5-6 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2 | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 33                                   | ชั้น 5-7 หน้าประตูหนีไฟ ST2             | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 34                                   | ชั้น 5-8 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST3 | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 35                                   | ชั้น 5-9 หน้าประตูหนีไฟ ST3             | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 36                                   | ชั้น 4-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1             | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 37                                   | ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1 | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| 38                                   | ชั้น 4-3 ทางเดิน ส/ก                    | /                                     |       | /                  |       | /              |       |                                                  |          |
| หมายเหตุ                             |                                         |                                       |       |                    |       |                |       |                                                  |          |
|                                      |                                         |                                       |       |                    |       |                |       |                                                  |          |
|                                      |                                         |                                       |       |                    |       |                |       |                                                  |          |
|                                      |                                         |                                       |       |                    |       |                |       |                                                  |          |
| ผู้ตรวจเช็ค                          |                                         | หัวหน้าช่าง                           |       |                    |       | ผู้จัดการอาคาร |       |                                                  |          |
| ลงชื่อ                               |                                         |                                       |       |                    |       |                |       |                                                  |          |

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020



FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020



| หน่วยงาน ... เดอะ มูฟ ประติพัทธ์ ... |                                           | ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน<br>(Emergency Light) |       |               |       |                |       | วันที่ตรวจสอบ 15/12/68<br>รหัสอุปกรณ์ ... EL ... |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| อาคาร .....                          |                                           | ไฟชาร์จแบตเตอรี่                         |       | สภาพแบตเตอรี่ |       | ผลการตรวจสอบ   |       | สถานที่ติดตั้ง                                   | หมายเหตุ |
| ลำดับ                                | รายการ / รหัสเครื่อง                      | ปกติ                                     | แก้ไข | ปกติ          | แก้ไข | ปกติ           | แก้ไข |                                                  |          |
| 39                                   | ชั้น 5-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 40                                   | ชั้น 5-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 41                                   | ชั้น 5-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 42                                   | ชั้น 5-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 43                                   | ชั้น 5-7 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST2             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 44                                   | ชั้น 5-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 45                                   | ชั้น 5-9 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST3             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 46                                   | ชั้น 5-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 47                                   | ชั้น 4-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 48                                   | ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST1             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 49                                   | ชั้น 4-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 50                                   | ชั้น 4-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 51                                   | ชั้น 4-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 52                                   | ชั้น 4-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 53                                   | ชั้น 4-7 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST2             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 54                                   | ชั้น 4-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 55                                   | ชั้น 4-9 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST3             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 56                                   | ชั้น 4-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 57                                   | ชั้น 3-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 58                                   | ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST1             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 59                                   | ชั้น 3-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 60                                   | ชั้น 3-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 61                                   | ชั้น 3-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 62                                   | ชั้น 3-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 63                                   | ชั้น 3-7 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST2             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 64                                   | ชั้น 3-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 65                                   | ชั้น 3-9 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST3             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 66                                   | ชั้น 3-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 67                                   | ชั้น 2-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 68                                   | ชั้น 2-2 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST1             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 69                                   | ชั้น 2-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 70                                   | ชั้น 2-4 ห้องซักผ้า (Emergency DownLight) | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 71                                   | ชั้น 2-5 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 72                                   | ชั้น 2-6 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 73                                   | ชั้น 2-7 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 74                                   | ชั้น 2-8 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST2             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 75                                   | ชั้น 2-9 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 76                                   | ชั้น 2-10 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST3            | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| หมายเหตุ                             |                                           |                                          |       |               |       |                |       |                                                  |          |
|                                      |                                           |                                          |       |               |       |                |       |                                                  |          |
|                                      |                                           |                                          |       |               |       |                |       |                                                  |          |
|                                      |                                           |                                          |       |               |       |                |       |                                                  |          |
| ผู้ตรวจเช็ค                          |                                           | หัวหน้าช่าง                              |       |               |       | ผู้จัดการอาคาร |       |                                                  |          |
| ลงชื่อ ...                           |                                           | .....                                    |       |               |       | .....          |       |                                                  |          |

Page 3/3

| หน่วยงาน ... เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ ... |                                           | ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน<br>(Emergency Light) |       |               |       |                |       | วันที่ตรวจสอบ 16/11/68<br>รหัสอุปกรณ์ ... EL ... |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| อาคาร .....                          |                                           |                                          |       |               |       |                |       |                                                  |          |
| ลำดับ                                | รายการ / รหัสเครื่อง                      | ไฟชาร์จแบตเตอรี่                         |       | สภาพแบตเตอรี่ |       | ผลการตรวจสอบ   |       | สถานที่ติดตั้ง                                   | หมายเหตุ |
|                                      |                                           | ปกติ                                     | แก้ไข | ปกติ          | แก้ไข | ปกติ           | แก้ไข |                                                  |          |
| 1                                    | ชั้น 9-1 ห้อง Booster Pump                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 2                                    | ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก หน้า ST1             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 3                                    | ชั้น 9-3 ในบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 4                                    | ชั้น 9-4 ในบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 5                                    | ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 6                                    | ชั้น 8-3 ห้อง Co - Design Space           | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 7                                    | ชั้น 8-4 ห้อง Co - Design Space           | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 8                                    | ชั้น 8-5 ห้องนำ ส/ก (Emergency DownLight) | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 9                                    | ชั้น 8-6 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 10                                   | ชั้น 8-7 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 11                                   | ชั้น 8-8 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 12                                   | ชั้น 8-9 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 13                                   | ชั้น 8-10 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2            | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 14                                   | ชั้น 8-11 ในบันไดหนีไฟ ST2                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 15                                   | ชั้น 8-12 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3            | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 16                                   | ชั้น 8-13 ในบันไดหนีไฟ ST3                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 17                                   | ชั้น 7-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 18                                   | ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 19                                   | ชั้น 7-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 20                                   | ชั้น 7-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 21                                   | ชั้น 7-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 22                                   | ชั้น 7-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 23                                   | ชั้น 7-7 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 24                                   | ชั้น 7-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 25                                   | ชั้น 7-9 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 26                                   | ชั้น 7-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 27                                   | ชั้น 6-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 28                                   | ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 29                                   | ชั้น 6-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 30                                   | ชั้น 6-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 31                                   | ชั้น 6-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 32                                   | ชั้น 6-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 33                                   | ชั้น 6-7 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 34                                   | ชั้น 6-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 35                                   | ชั้น 6-9 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 36                                   | ชั้น 6-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 37                                   | ชั้น 5-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 38                                   | ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| หมายเหตุ                             |                                           |                                          |       |               |       |                |       |                                                  |          |
|                                      |                                           |                                          |       |               |       |                |       |                                                  |          |
|                                      |                                           |                                          |       |               |       |                |       |                                                  |          |
|                                      |                                           |                                          |       |               |       |                |       |                                                  |          |
| ผู้ตรวจเช็ค                          |                                           | หัวหน้าช่าง                              |       |               |       | ผู้สังเกตการณ์ |       |                                                  |          |
| ลงชื่อ                               |                                           |                                          |       |               |       |                |       |                                                  |          |

| หน่วยงาน ... เดอะ มูฟ ประติพัทธ์ ... |                                           | ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน<br>(Emergency Light) |       |               |       |                |       | วันที่ตรวจสอบ 15/11/68<br>รหัสอุปกรณ์ ... EL ... |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| อาคาร .....                          |                                           |                                          |       |               |       |                |       |                                                  |          |
| ลำดับ                                | รายการ / รหัสเครื่อง                      | ไฟชาร์จแบตเตอรี่                         |       | สภาพแบตเตอรี่ |       | ผลการตรวจสอบ   |       | สถานที่ติดตั้ง                                   | หมายเหตุ |
|                                      |                                           | ปกติ                                     | แก้ไข | ปกติ          | แก้ไข | ปกติ           | แก้ไข |                                                  |          |
| 39                                   | ชั้น 5-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 40                                   | ชั้น 5-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 41                                   | ชั้น 5-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 42                                   | ชั้น 5-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 43                                   | ชั้น 5-7 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST2             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 44                                   | ชั้น 5-8 โถงบันไดหนีไฟ ST2                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 45                                   | ชั้น 5-9 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST3             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 46                                   | ชั้น 5-10 โถงบันไดหนีไฟ ST3               | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 47                                   | ชั้น 4-1 โถงบันไดหนีไฟ ST1                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 48                                   | ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST1             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 49                                   | ชั้น 4-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 50                                   | ชั้น 4-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 51                                   | ชั้น 4-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 52                                   | ชั้น 4-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 53                                   | ชั้น 4-7 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST2             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 54                                   | ชั้น 4-8 โถงบันไดหนีไฟ ST2                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 55                                   | ชั้น 4-9 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST3             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 56                                   | ชั้น 4-10 โถงบันไดหนีไฟ ST3               | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 57                                   | ชั้น 3-1 โถงบันไดหนีไฟ ST1                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 58                                   | ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST1             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 59                                   | ชั้น 3-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 60                                   | ชั้น 3-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 61                                   | ชั้น 3-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 62                                   | ชั้น 3-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 63                                   | ชั้น 3-7 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST2             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 64                                   | ชั้น 3-8 โถงบันไดหนีไฟ ST2                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 65                                   | ชั้น 3-9 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST3             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 66                                   | ชั้น 3-10 โถงบันไดหนีไฟ ST3               | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 67                                   | ชั้น 2-1 โถงบันไดหนีไฟ ST1                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 68                                   | ชั้น 2-2 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST1             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 69                                   | ชั้น 2-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 70                                   | ชั้น 2-4 ห้องซักผ้า (Emergency DownLight) | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 71                                   | ชั้น 2-5 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 72                                   | ชั้น 2-6 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 73                                   | ชั้น 2-7 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 74                                   | ชั้น 2-8 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST2             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 75                                   | ชั้น 2-9 โถงบันไดหนีไฟ ST2                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| 76                                   | ชั้น 2-10 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST3            | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                  |          |
| หมายเหตุ                             |                                           |                                          |       |               |       |                |       |                                                  |          |
|                                      |                                           |                                          |       |               |       |                |       |                                                  |          |
|                                      |                                           |                                          |       |               |       |                |       |                                                  |          |
|                                      |                                           |                                          |       |               |       |                |       |                                                  |          |
| ผู้ตรวจเช็ค                          |                                           | หัวหน้าช่าง                              |       |               |       | ผู้จัดการอาคาร |       |                                                  |          |
|                                      |                                           |                                          |       |               |       |                |       |                                                  |          |

Page3/3  
FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

| หน่วยงาน ... เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ ... |                                            | ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน<br>(Emergency Light) |       |               |       |              |       | วันที่ตรวจสอบ  | รหัสอุปกรณ์ |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|
| อาคาร .....                          |                                            |                                          |       |               |       |              |       | 15/10/66       | ... EL ...  |
| ลำดับ                                | รายการ / รหัสเครื่อง                       | ไฟสว่างแบบเดือรี                         |       | สภาพแบบเดือรี |       | ผลการตรวจสอบ |       | สถานที่ติดตั้ง | หมายเหตุ    |
|                                      |                                            | ปกติ                                     | แก้ไข | ปกติ          | แก้ไข | ปกติ         | แก้ไข |                |             |
| 1                                    | ชั้น 9-1 ห้อง Booster Pump                 | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 2                                    | ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก หน้า ST1              | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 3                                    | ชั้น 9-3 ในบันไดหนีไฟ ST1                  | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 4                                    | ชั้น 8-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                  | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 5                                    | ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1              | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 6                                    | ชั้น 8-3 ห้อง Co - Design Space            | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 7                                    | ชั้น 8-4 ห้อง Co - Design Space            | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 8                                    | ชั้น 8-5 ห้องน้ำ ส/ก (Emergency DownLight) | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 9                                    | ชั้น 8-6 หน้าโถงลิฟต์                      | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 10                                   | ชั้น 8-7 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 11                                   | ชั้น 8-8 ห้องไฟฟ้า                         | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 12                                   | ชั้น 8-9 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 13                                   | ชั้น 8-10 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2             | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 14                                   | ชั้น 8-11 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 15                                   | ชั้น 8-12 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3             | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 16                                   | ชั้น 8-13 ในบันไดหนีไฟ ST3                 | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 17                                   | ชั้น 7-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                  | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 18                                   | ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1              | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 19                                   | ชั้น 7-3 หน้าโถงลิฟต์                      | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 20                                   | ชั้น 7-4 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 21                                   | ชั้น 7-5 ห้องไฟฟ้า                         | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 22                                   | ชั้น 7-6 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 23                                   | ชั้น 7-7 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2              | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 24                                   | ชั้น 7-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                  | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 25                                   | ชั้น 7-9 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3              | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 26                                   | ชั้น 7-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                 | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 27                                   | ชั้น 6-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                  | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 28                                   | ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1              | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 29                                   | ชั้น 6-3 หน้าโถงลิฟต์                      | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 30                                   | ชั้น 6-4 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 31                                   | ชั้น 6-5 ห้องไฟฟ้า                         | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 32                                   | ชั้น 6-6 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 33                                   | ชั้น 6-7 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2              | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 34                                   | ชั้น 6-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                  | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 35                                   | ชั้น 6-9 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3              | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 36                                   | ชั้น 6-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                 | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 37                                   | ชั้น 5-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                  | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |
| 38                                   | ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1              | /                                        |       | /             |       | /            |       |                |             |

หมายเหตุ

ลง

| หน่วยงาน ... เดอะ มูฟ ประติพัทธ์ ... |                                           | ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน<br>(Emergency Light) |       |               |       |              |       | วันที่ตรวจสอบ 15/09/66<br>รหัสอุปกรณ์ ... EL ... |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| ลำดับ                                | รายการ / รหัสเครื่อง                      | ไฟสว่างแบบเดือรี                         |       | สภาพแบบเดือรี |       | ผลการตรวจสอบ |       | สถานที่ติดตั้ง                                   | หมายเหตุ |
|                                      |                                           | ปกติ                                     | แก้ไข | ปกติ          | แก้ไข | ปกติ         | แก้ไข |                                                  |          |
| 39                                   | ชั้น 5-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 40                                   | ชั้น 5-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 41                                   | ชั้น 5-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 42                                   | ชั้น 5-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 43                                   | ชั้น 5-7 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2             | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 44                                   | ชั้น 5-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 45                                   | ชั้น 5-9 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3             | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 46                                   | ชั้น 5-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 47                                   | ชั้น 4-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 48                                   | ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1             | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 49                                   | ชั้น 4-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 50                                   | ชั้น 4-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 51                                   | ชั้น 4-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 52                                   | ชั้น 4-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 53                                   | ชั้น 4-7 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2             | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 54                                   | ชั้น 4-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 55                                   | ชั้น 4-9 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3             | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 56                                   | ชั้น 4-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 57                                   | ชั้น 3-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 58                                   | ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1             | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 59                                   | ชั้น 3-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 60                                   | ชั้น 3-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 61                                   | ชั้น 3-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 62                                   | ชั้น 3-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 63                                   | ชั้น 3-7 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2             | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 64                                   | ชั้น 3-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 65                                   | ชั้น 3-9 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3             | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 66                                   | ชั้น 3-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 67                                   | ชั้น 2-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 68                                   | ชั้น 2-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1             | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 69                                   | ชั้น 2-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 70                                   | ชั้น 2-4 ห้องซักผ้า (Emergency DownLight) | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 71                                   | ชั้น 2-5 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 72                                   | ชั้น 2-6 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 73                                   | ชั้น 2-7 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 74                                   | ชั้น 2-8 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2             | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 75                                   | ชั้น 2-9 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |
| 76                                   | ชั้น 2-10 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3            | /                                        |       | /             |       | /            |       |                                                  |          |

หมายเหตุ

ลงชื่อ

Page 3/3

| หน่วยงาน ... เดอะ มูฟ ประดิษฐ์ ... |                                            | ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน<br>(Emergency Light) |       |              |       |                |       | วันที่ตรวจสอบ 15/9/68<br>รหัสอุปกรณ์ ... EL ... |          |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|-------------------------------------------------|----------|
| อาคาร .....                        |                                            |                                          |       |              |       |                |       |                                                 |          |
| ลำดับ                              | รายการ / รหัสเครื่อง                       | ไฟสว่างแบบเคสรี                          |       | สภาพแบบเคสรี |       | ผลการตรวจสอบ   |       | สถานที่ติดตั้ง                                  | หมายเหตุ |
|                                    |                                            | ปกติ                                     | แก้ไข | ปกติ         | แก้ไข | ปกติ           | แก้ไข |                                                 |          |
| 1                                  | ชั้น 9-1 ห้อง Booster Pump                 | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 2                                  | ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก หน้า ST1              | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 3                                  | ชั้น 9-3 ในบันไดหนีไฟ ST1                  | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 4                                  | ชั้น 8-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                  | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 5                                  | ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1              | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 6                                  | ชั้น 8-3 ห้อง Co - Design Space            | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 7                                  | ชั้น 8-4 ห้อง Co - Design Space            | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 8                                  | ชั้น 8-5 ห้องน้ำ ส/ก (Emergency DownLight) | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 9                                  | ชั้น 8-6 หน้าโถงลิฟต์                      | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 10                                 | ชั้น 8-7 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 11                                 | ชั้น 8-8 ห้องไฟฟ้า                         | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 12                                 | ชั้น 8-9 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 13                                 | ชั้น 8-10 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2             | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 14                                 | ชั้น 8-11 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 15                                 | ชั้น 8-12 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3             | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 16                                 | ชั้น 8-13 ในบันไดหนีไฟ ST3                 | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 17                                 | ชั้น 7-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                  | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 18                                 | ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1              | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 19                                 | ชั้น 7-3 หน้าโถงลิฟต์                      | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 20                                 | ชั้น 7-4 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 21                                 | ชั้น 7-5 ห้องไฟฟ้า                         | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 22                                 | ชั้น 7-6 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 23                                 | ชั้น 7-7 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2              | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 24                                 | ชั้น 7-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                  | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 25                                 | ชั้น 7-9 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3              | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 26                                 | ชั้น 7-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                 | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 27                                 | ชั้น 6-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                  | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 28                                 | ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1              | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 29                                 | ชั้น 6-3 หน้าโถงลิฟต์                      | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 30                                 | ชั้น 6-4 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 31                                 | ชั้น 6-5 ห้องไฟฟ้า                         | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 32                                 | ชั้น 6-6 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 33                                 | ชั้น 6-7 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2              | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 34                                 | ชั้น 6-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                  | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 35                                 | ชั้น 6-9 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3              | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 36                                 | ชั้น 6-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                 | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 37                                 | ชั้น 5-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                  | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| 38                                 | ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1              | /                                        |       | /            |       | /              |       |                                                 |          |
| หมายเหตุ                           |                                            |                                          |       |              |       |                |       |                                                 |          |
|                                    |                                            |                                          |       |              |       |                |       |                                                 |          |
|                                    |                                            |                                          |       |              |       |                |       |                                                 |          |
|                                    |                                            |                                          |       |              |       |                |       |                                                 |          |
| ผู้ตรวจเช็ค                        |                                            | หัวหน้าช่าง                              |       |              |       | ผู้จัดการอาคาร |       |                                                 |          |
| ลงชื่อ                             |                                            |                                          |       |              |       |                |       |                                                 |          |

| หน่วยงาน ... เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ ... |                                           | ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน<br>(Emergency Light) |         |               |         |                 |         | วันที่ตรวจสอบ 15/9/68<br>รหัสอุปกรณ์ ... EL ... |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------|---------|-----------------|---------|-------------------------------------------------|----------|
| ลำดับ                                | รายการ / รหัสเครื่อง                      | ไฟชาร์จแบตเตอรี่                         |         | สภาพแบตเตอรี่ |         | ผลการตรวจสอบ    |         | สถานที่ติดตั้ง                                  | หมายเหตุ |
|                                      |                                           | ปกติ                                     | ผิดปกติ | ปกติ          | ผิดปกติ | ปกติ            | ผิดปกติ |                                                 |          |
| 39                                   | ชั้น 5-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 40                                   | ชั้น 5-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 41                                   | ชั้น 5-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 42                                   | ชั้น 5-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 43                                   | ชั้น 5-7 ทางเดิน ส/ก ช่าง ST2             | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 44                                   | ชั้น 5-8 โคมไฟฉุกเฉินไฟ ST2               | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 45                                   | ชั้น 5-9 ทางเดิน ส/ก ช่าง ST3             | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 46                                   | ชั้น 5-10 โคมไฟฉุกเฉินไฟ ST3              | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 47                                   | ชั้น 4-1 โคมไฟฉุกเฉินไฟ ST1               | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 48                                   | ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก ช่าง ST1             | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 49                                   | ชั้น 4-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 50                                   | ชั้น 4-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 51                                   | ชั้น 4-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 52                                   | ชั้น 4-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 53                                   | ชั้น 4-7 ทางเดิน ส/ก ช่าง ST2             | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 54                                   | ชั้น 4-8 โคมไฟฉุกเฉินไฟ ST2               | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 55                                   | ชั้น 4-9 ทางเดิน ส/ก ช่าง ST3             | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 56                                   | ชั้น 4-10 โคมไฟฉุกเฉินไฟ ST3              | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 57                                   | ชั้น 3-1 โคมไฟฉุกเฉินไฟ ST1               | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 58                                   | ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก ช่าง ST1             | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 59                                   | ชั้น 3-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 60                                   | ชั้น 3-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 61                                   | ชั้น 3-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 62                                   | ชั้น 3-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 63                                   | ชั้น 3-7 ทางเดิน ส/ก ช่าง ST2             | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 64                                   | ชั้น 3-8 โคมไฟฉุกเฉินไฟ ST2               | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 65                                   | ชั้น 3-9 ทางเดิน ส/ก ช่าง ST3             | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 66                                   | ชั้น 3-10 โคมไฟฉุกเฉินไฟ ST3              | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 67                                   | ชั้น 2-1 โคมไฟฉุกเฉินไฟ ST1               | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 68                                   | ชั้น 2-2 ทางเดิน ส/ก ช่าง ST1             | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 69                                   | ชั้น 2-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 70                                   | ชั้น 2-4 ห้องซักผ้า (Emergency DownLight) | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 71                                   | ชั้น 2-5 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 72                                   | ชั้น 2-6 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 73                                   | ชั้น 2-7 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 74                                   | ชั้น 2-8 ทางเดิน ส/ก ช่าง ST2             | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 75                                   | ชั้น 2-9 โคมไฟฉุกเฉินไฟ ST2               | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| 76                                   | ชั้น 2-10 ทางเดิน ส/ก ช่าง ST3            | /                                        |         | /             |         | /               |         |                                                 |          |
| หมายเหตุ                             |                                           |                                          |         |               |         |                 |         |                                                 |          |
|                                      |                                           |                                          |         |               |         |                 |         |                                                 |          |
|                                      |                                           |                                          |         |               |         |                 |         |                                                 |          |
| ผู้ตรวจเช็ค                          |                                           | หัวหน้าช่าง                              |         |               |         | ผู้จัดทนายอาคาร |         |                                                 |          |
| ลงชื่อ                               |                                           |                                          |         |               |         |                 |         |                                                 |          |

Page 3/3  
FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

| หน่วยงาน ... เดอะ มูฟ ประดิษฐ์ ... |                                            | ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน<br>(Emergency Light) |       |               |       |              |       | วันที่ตรวจสอบ <u>19/08/68</u><br>รหัสอุปกรณ์ ... EL ... |          |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|---------------------------------------------------------|----------|
| อาคาร .....                        |                                            | ไฟชาร์จแบตเตอรี่                         |       | สภาพแบตเตอรี่ |       | ผลการตรวจสอบ |       | สถานที่ติดตั้ง                                          | หมายเหตุ |
| ลำดับ                              | รายการ / รหัสเครื่อง                       | ปกติ                                     | แก้ไข | ปกติ          | แก้ไข | ปกติ         | แก้ไข |                                                         |          |
| 1                                  | ชั้น 9-1 ห้อง Booster Pump                 | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 2                                  | ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก หน้า ST1              | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 3                                  | ชั้น 9-3 ในบันไดหนีไฟ ST1                  | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 4                                  | ชั้น 8-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                  | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 5                                  | ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1              | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 6                                  | ชั้น 8-3 ห้อง Co - Design Space            | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 7                                  | ชั้น 8-4 ห้อง Co - Design Space            | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 8                                  | ชั้น 8-5 ห้องน้ำ ส/ก (Emergency DownLight) | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 9                                  | ชั้น 8-6 หน้าโถงลิฟต์                      | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 10                                 | ชั้น 8-7 ทางเดิน ส/ก                       | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 11                                 | ชั้น 8-8 ห้องไฟฟ้า                         | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 12                                 | ชั้น 8-9 ทางเดิน ส/ก                       | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 13                                 | ชั้น 8-10 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2             | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 14                                 | ชั้น 8-11 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 15                                 | ชั้น 8-12 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3             | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 16                                 | ชั้น 8-13 ในบันไดหนีไฟ ST3                 | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 17                                 | ชั้น 7-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                  | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 18                                 | ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1              | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 19                                 | ชั้น 7-3 หน้าโถงลิฟต์                      | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 20                                 | ชั้น 7-4 ทางเดิน ส/ก                       | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 21                                 | ชั้น 7-5 ห้องไฟฟ้า                         | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 22                                 | ชั้น 7-6 ทางเดิน ส/ก                       | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 23                                 | ชั้น 7-7 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2              | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 24                                 | ชั้น 7-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                  | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 25                                 | ชั้น 7-9 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3              | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 26                                 | ชั้น 7-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                 | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 27                                 | ชั้น 6-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                  | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 28                                 | ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1              | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 29                                 | ชั้น 6-3 หน้าโถงลิฟต์                      | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 30                                 | ชั้น 6-4 ทางเดิน ส/ก                       | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 31                                 | ชั้น 6-5 ห้องไฟฟ้า                         | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 32                                 | ชั้น 6-6 ทางเดิน ส/ก                       | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 33                                 | ชั้น 6-7 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2              | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 34                                 | ชั้น 6-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                  | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 35                                 | ชั้น 6-9 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3              | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 36                                 | ชั้น 6-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                 | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 37                                 | ชั้น 5-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                  | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |
| 38                                 | ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1              | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                         |          |

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ลง

| หน่วยงาน ... เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ ... |                                           | ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน<br>(Emergency Light) |       |               |       |              |       | วันที่ตรวจสอบ 15/08/68<br>รหัสอุปกรณ์ ... EL ... |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| ลำดับ                                | รายการ / รหัสเครื่อง                      | ไฟชาร์จแบตเตอรี่                         |       | สภาพแบตเตอรี่ |       | ผลการตรวจสอบ |       | สถานที่ติดตั้ง                                   | หมายเหตุ |
|                                      |                                           | ปกติ                                     | แก้ไข | ปกติ          | แก้ไข | ปกติ         | แก้ไข |                                                  |          |
| 39                                   | ชั้น 5-3 หน้าโถงลิฟต์                     | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 40                                   | ชั้น 5-4 ทางเดิน ส/ก                      | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 41                                   | ชั้น 5-5 ห้องไฟฟ้า                        | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 42                                   | ชั้น 5-6 ทางเดิน ส/ก                      | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 43                                   | ชั้น 5-7 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST2             | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 44                                   | ชั้น 5-8 โคมไฟฉุกเฉิน ST2                 | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 45                                   | ชั้น 5-9 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST3             | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 46                                   | ชั้น 5-10 โคมไฟฉุกเฉิน ST3                | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 47                                   | ชั้น 4-1 โคมไฟฉุกเฉิน ST1                 | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 48                                   | ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST1             | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 49                                   | ชั้น 4-3 หน้าโถงลิฟต์                     | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 50                                   | ชั้น 4-4 ทางเดิน ส/ก                      | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 51                                   | ชั้น 4-5 ห้องไฟฟ้า                        | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 52                                   | ชั้น 4-6 ทางเดิน ส/ก                      | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 53                                   | ชั้น 4-7 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST2             | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 54                                   | ชั้น 4-8 โคมไฟฉุกเฉิน ST2                 | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 55                                   | ชั้น 4-9 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST3             | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 56                                   | ชั้น 4-10 โคมไฟฉุกเฉิน ST3                | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 57                                   | ชั้น 3-1 โคมไฟฉุกเฉิน ST1                 | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 58                                   | ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST1             | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 59                                   | ชั้น 3-3 หน้าโถงลิฟต์                     | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 60                                   | ชั้น 3-4 ทางเดิน ส/ก                      | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 61                                   | ชั้น 3-5 ห้องไฟฟ้า                        | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 62                                   | ชั้น 3-6 ทางเดิน ส/ก                      | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 63                                   | ชั้น 3-7 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST2             | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 64                                   | ชั้น 3-8 โคมไฟฉุกเฉิน ST2                 | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 65                                   | ชั้น 3-9 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST3             | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 66                                   | ชั้น 3-10 โคมไฟฉุกเฉิน ST3                | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 67                                   | ชั้น 2-1 โคมไฟฉุกเฉิน ST1                 | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 68                                   | ชั้น 2-2 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST1             | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 69                                   | ชั้น 2-3 หน้าโถงลิฟต์                     | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 70                                   | ชั้น 2-4 ห้องซักผ้า (Emergency DownLight) | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 71                                   | ชั้น 2-5 ทางเดิน ส/ก                      | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 72                                   | ชั้น 2-6 ห้องไฟฟ้า                        | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 73                                   | ชั้น 2-7 ทางเดิน ส/ก                      | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 74                                   | ชั้น 2-8 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST2             | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 75                                   | ชั้น 2-9 โคมไฟฉุกเฉิน ST2                 | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| 76                                   | ชั้น 2-10 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST3            | ✓                                        |       | ✓             |       | ✓            |       |                                                  |          |
| หมายเหตุ                             |                                           |                                          |       |               |       |              |       |                                                  |          |
|                                      |                                           |                                          |       |               |       |              |       |                                                  |          |
|                                      |                                           |                                          |       |               |       |              |       |                                                  |          |
|                                      |                                           |                                          |       |               |       |              |       |                                                  |          |
| ผู้ตรวจเช็ค                          |                                           | ผู้รับผิดชอบ                             |       |               |       | ผู้ตรวจสอบ   |       |                                                  |          |
| ลงชื่อ                               |                                           |                                          |       |               |       |              |       |                                                  |          |

Page3/3  
FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

| หน่วยงาน ... เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ ... |                                            | ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน<br>(Emergency Light) |       |               |       |                |       | วันที่ตรวจสอบ 15/7/68<br>รหัสอุปกรณ์ ... EL ... |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------------------------------------|----------|
| ลำดับ                                | รายการ / รหัสเครื่อง                       | ไฟสำรองแบตเตอรี่                         |       | สภาพแบตเตอรี่ |       | ผลการตรวจสอบ   |       | สถานที่ติดตั้ง                                  | หมายเหตุ |
|                                      |                                            | ปกติ                                     | แก้ไข | ปกติ          | แก้ไข | ปกติ           | แก้ไข |                                                 |          |
| 1                                    | ชั้น 9-1 ห้อง Booster Pump                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 2                                    | ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก หน้า ST1              | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 3                                    | ชั้น 9-3 โถงบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 4                                    | ชั้น 8-1 โถงบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 5                                    | ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1              | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 6                                    | ชั้น 8-3 ห้อง Co - Design Space            | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 7                                    | ชั้น 8-4 ห้อง Co - Design Space            | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 8                                    | ชั้น 8-5 ห้องน้ำ ส/ก (Emergency DownLight) | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 9                                    | ชั้น 8-6 หน้าโรงลิฟต์                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 10                                   | ชั้น 8-7 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 11                                   | ชั้น 8-8 ห้องไฟฟ้า                         | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 12                                   | ชั้น 8-9 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 13                                   | ชั้น 8-10 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 14                                   | ชั้น 8-11 โถงบันไดหนีไฟ ST2                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 15                                   | ชั้น 8-12 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3             | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 16                                   | ชั้น 8-13 โถงบันไดหนีไฟ ST3                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 17                                   | ชั้น 7-1 โถงบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 18                                   | ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1              | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 19                                   | ชั้น 7-3 หน้าโรงลิฟต์                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 20                                   | ชั้น 7-4 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 21                                   | ชั้น 7-5 ห้องไฟฟ้า                         | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 22                                   | ชั้น 7-6 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 23                                   | ชั้น 7-7 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2              | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 24                                   | ชั้น 7-8 โถงบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 25                                   | ชั้น 7-9 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3              | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 26                                   | ชั้น 7-10 โถงบันไดหนีไฟ ST3                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 27                                   | ชั้น 6-1 โถงบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 28                                   | ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1              | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 29                                   | ชั้น 6-3 หน้าโรงลิฟต์                      | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 30                                   | ชั้น 6-4 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 31                                   | ชั้น 6-5 ห้องไฟฟ้า                         | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 32                                   | ชั้น 6-6 ทางเดิน ส/ก                       | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 33                                   | ชั้น 6-7 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST2              | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 34                                   | ชั้น 6-8 โถงบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 35                                   | ชั้น 6-9 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST3              | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 36                                   | ชั้น 6-10 โถงบันไดหนีไฟ ST3                | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 37                                   | ชั้น 5-1 โถงบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| 38                                   | ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก ข้าง ST1              | /                                        |       | /             |       | /              |       |                                                 |          |
| หมายเหตุ                             |                                            |                                          |       |               |       |                |       |                                                 |          |
|                                      |                                            |                                          |       |               |       |                |       |                                                 |          |
|                                      |                                            |                                          |       |               |       |                |       |                                                 |          |
|                                      |                                            |                                          |       |               |       |                |       |                                                 |          |
| ผู้ตรวจเช็ค                          |                                            | หัวหน้าช่าง                              |       |               |       | ผู้จัดการอาคาร |       |                                                 |          |
| [Signature]                          |                                            | [Signature]                              |       |               |       | [Signature]    |       |                                                 |          |

| หน่วยงาน ... เดอะ มูฟ ประติพจน์ ... |                                           | ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน<br>(Emergency Light) |       |                |       |                |       | วันที่ตรวจสอบ 14/07/68<br>รหัสอุปกรณ์ ... EL ... |          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| อาคาร .....                         |                                           | ไฟสว่างแบบเดือรี่                        |       | สภาพแบบเดือรี่ |       | ผลการตรวจสอบ   |       | สถานที่ติดตั้ง                                   | หมายเหตุ |
| ลำดับ                               | รายการ / รหัสเครื่อง                      | ปกติ                                     | แก้ไข | ปกติ           | แก้ไข | ปกติ           | แก้ไข |                                                  |          |
| 39                                  | ชั้น 5-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 40                                  | ชั้น 5-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 41                                  | ชั้น 5-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 42                                  | ชั้น 5-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 43                                  | ชั้น 5-7 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST2             | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 44                                  | ชั้น 5-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 45                                  | ชั้น 5-9 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST3             | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 46                                  | ชั้น 5-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 47                                  | ชั้น 4-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 48                                  | ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST1             | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 49                                  | ชั้น 4-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 50                                  | ชั้น 4-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 51                                  | ชั้น 4-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 52                                  | ชั้น 4-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 53                                  | ชั้น 4-7 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST2             | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 54                                  | ชั้น 4-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 55                                  | ชั้น 4-9 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST3             | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 56                                  | ชั้น 4-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 57                                  | ชั้น 3-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 58                                  | ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST1             | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 59                                  | ชั้น 3-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 60                                  | ชั้น 3-4 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 61                                  | ชั้น 3-5 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 62                                  | ชั้น 3-6 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 63                                  | ชั้น 3-7 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST2             | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 64                                  | ชั้น 3-8 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 65                                  | ชั้น 3-9 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST3             | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 66                                  | ชั้น 3-10 ในบันไดหนีไฟ ST3                | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 67                                  | ชั้น 2-1 ในบันไดหนีไฟ ST1                 | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 68                                  | ชั้น 2-2 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST1             | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 69                                  | ชั้น 2-3 หน้าโถงลิฟต์                     | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 70                                  | ชั้น 2-4 ห้องซักผ้า (Emergency DownLight) | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 71                                  | ชั้น 2-5 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 72                                  | ชั้น 2-6 ห้องไฟฟ้า                        | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 73                                  | ชั้น 2-7 ทางเดิน ส/ก                      | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 74                                  | ชั้น 2-8 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST2             | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 75                                  | ชั้น 2-9 ในบันไดหนีไฟ ST2                 | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| 76                                  | ชั้น 2-10 ทางเดิน ส/ก ช้าง ST3            | /                                        |       | /              |       | /              |       |                                                  |          |
| หมายเหตุ                            |                                           |                                          |       |                |       |                |       |                                                  |          |
|                                     |                                           |                                          |       |                |       |                |       |                                                  |          |
|                                     |                                           |                                          |       |                |       |                |       |                                                  |          |
|                                     |                                           |                                          |       |                |       |                |       |                                                  |          |
| ผู้ตรวจเช็ค                         |                                           | หัวหน้าช่าง                              |       |                |       | ผู้จัดการอาคาร |       |                                                  |          |
| ลง                                  |                                           |                                          |       |                |       |                |       |                                                  |          |

Page3/3  
FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020





| หน่วยงาน ... เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ ...          |                                    | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET) |       |          |       |         |       |        |       |      |       | วันที่ตรวจสอบ 15/10/68  |       |        |       |              |       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|--------------|-------|
| อาคาร .....                                   |                                    |                                           |       |          |       |         |       |        |       |      |       | รหัสอุปกรณ์ ... FHC ... |       |        |       |              |       |
| ลำดับ                                         | รายการ                             | ถังดับเพลิง                               |       | วาล์วน้ำ |       | หัวหมุน |       | สายฉีด |       | ขวาน |       | กระจก/กุญแจ             |       | อื่น ๆ |       | ผลการตรวจสอบ |       |
|                                               |                                    | ปกติ                                      | แก้ไข | ปกติ     | แก้ไข | ปกติ    | แก้ไข | ปกติ   | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ                    | แก้ไข | ปกติ   | แก้ไข | ปกติ         | แก้ไข |
| 1                                             | ชั้น 9-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1        | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 2                                             | ชั้น 8-1 ข้างประตูหนีไฟ ST1        | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 3                                             | ชั้น 8-2 ข้างประตูหนีไฟ ST3        | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 4                                             | ชั้น 7-1 ข้างประตูหนีไฟ ST1        | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 5                                             | ชั้น 7-2 ข้างประตูหนีไฟ ST3        | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 6                                             | ชั้น 6-1 ข้างประตูหนีไฟ ST1        | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 7                                             | ชั้น 6-2 ข้างประตูหนีไฟ ST3        | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 8                                             | ชั้น 5-1 ข้างประตูหนีไฟ ST1        | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 9                                             | ชั้น 5-2 ข้างประตูหนีไฟ ST3        | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 10                                            | ชั้น 4-1 ข้างประตูหนีไฟ ST1        | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 11                                            | ชั้น 4-2 ข้างประตูหนีไฟ ST3        | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 12                                            | ชั้น 3-1 ข้างประตูหนีไฟ ST1        | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 13                                            | ชั้น 3-2 ข้างประตูหนีไฟ ST3        | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 14                                            | ชั้น 2-1 ข้างประตูหนีไฟ ST1        | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 15                                            | ชั้น 2-2 ข้างประตูหนีไฟ ST3        | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 16                                            | ชั้น G-1 ลานจอดรถฝั่ง ST1          | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 17                                            | ชั้น G-2 ลานจอดรถฝั่ง ST3          | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 18                                            | ชั้น G-3 ส่วน ส/ก                  | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 19                                            | ชั้น G-4 ส่วน ส/ก                  | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| 20                                            | ชั้น G-5 Auto Parking              | /                                         |       | /        |       | /       |       | /      |       |      |       | /                       |       |        |       | /            |       |
| หัวบันไดดับเพลิง                              |                                    |                                           |       |          |       |         |       |        |       |      |       |                         |       |        |       |              |       |
| 1                                             | ชั้น G หน้าโครงการ (4 หัว)         |                                           |       |          |       |         |       |        |       |      |       |                         |       |        | /     |              | /     |
| ถังดับเพลิง (Dry Chemical & Co <sub>2</sub> ) |                                    |                                           |       |          |       |         |       |        |       |      |       |                         |       |        |       |              |       |
| 1                                             | ชั้น 8 ทางเดิน ส/ก ข้างห้องไฟฟ้า   | /                                         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |                         |       |        |       | /            |       |
| 2                                             | ชั้น 7 ทางเดิน ส/ก ข้างห้องไฟฟ้า   | /                                         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |                         |       |        |       | /            |       |
| 3                                             | ชั้น 6 ทางเดิน ส/ก ข้างห้องไฟฟ้า   | /                                         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |                         |       |        |       | /            |       |
| 4                                             | ชั้น 5 ทางเดิน ส/ก ข้างห้องไฟฟ้า   | /                                         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |                         |       |        |       | /            |       |
| 5                                             | ชั้น 4 ทางเดิน ส/ก ข้างห้องไฟฟ้า   | /                                         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |                         |       |        |       | /            |       |
| 6                                             | ชั้น 3 ทางเดิน ส/ก ข้างห้องไฟฟ้า   | /                                         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |                         |       |        |       | /            |       |
| 7                                             | ชั้น 2 ทางเดิน ส/ก ข้างห้องไฟฟ้า   | /                                         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |                         |       |        |       | /            |       |
| 8                                             | ชั้น 1 ห้อง MDB (Co <sub>2</sub> ) | /                                         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |                         |       |        |       | /            |       |
| หมายเหตุ                                      |                                    |                                           |       |          |       |         |       |        |       |      |       |                         |       |        |       |              |       |
| ลงชื่อ .....                                  |                                    |                                           |       |          |       |         |       |        |       |      |       |                         |       |        |       |              |       |



Page 1/1



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์

รายงานสรุปงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

| ลำดับ | ระบบ          | วันที่เริ่มงาน | เวลาเริ่มงาน | วันงานเสร็จ | เวลางานเสร็จ |
|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1     | MDB/Generator | 06/07/2025     | 15:42        | 06/07/2025  | 16:10        |
| 2     | MDB/Generator | 13/07/2025     | 15:20        | 13/07/2025  | 15:42        |
| 3     | MDB/Generator | 20/07/2025     | 16:35        | 20/07/2025  | 16:54        |
| 4     | MDB/Generator | 27/07/2025     | 16:05        | 27/07/2025  | 16:22        |
| 5     | MDB/Generator | 03/08/2025     | 16:25        | 03/08/2025  | 16:54        |
| 6     | MDB/Generator | 10/08/2025     | 16:10        | 10/08/2025  | 16:35        |
| 7     | MDB/Generator | 17/08/2025     | 15:28        | 17/08/2025  | 16:19        |
| 8     | MDB/Generator | 24/08/2025     | 15:27        | 24/08/2025  | 15:52        |
| 9     | MDB/Generator | 31/08/2025     | 16:15        | 31/08/2025  | 16:34        |
| 10    | MDB/Generator | 01/09/2025     | 14:36        | 01/09/2025  | 14:50        |
| 11    | MDB/Generator | 07/09/2025     | 15:47        | 07/09/2025  | 15:58        |
| 12    | MDB/Generator | 14/09/2025     | 16:36        | 14/09/2025  | 16:42        |
| 13    | MDB/Generator | 21/09/2025     | 16:12        | 21/09/2025  | 20:30        |
| 14    | MDB/Generator | 28/09/2025     | 16:33        | 28/09/2025  | 16:53        |
| 15    | MDB/Generator | 05/10/2025     | 16:50        | 05/10/2025  | 17:09        |
| 16    | MDB/Generator | 12/10/2025     | 15:50        | 12/10/2025  | 16:20        |
| 17    | MDB/Generator | 19/10/2025     | 19:04        | 19/10/2025  | 23:30        |
| 18    | MDB/Generator | 26/10/2025     | 16:52        | 26/10/2025  | 17:41        |
| 19    | MDB/Generator | 02/11/2025     | 16:48        | 02/11/2025  | 17:00        |
| 20    | MDB/Generator | 09/11/2025     | 16:08        | 09/11/2025  | 16:19        |
| 21    | MDB/Generator | 16/11/2025     | 16:09        | 16/11/2025  | 16:21        |
| 22    | MDB/Generator | 23/11/2025     | 15:19        | 23/11/2025  | 15:25        |
| 23    | MDB/Generator | 30/11/2025     | 17:31        | 30/11/2025  | 17:37        |
| 24    | MDB/Generator | 07/12/2025     | 19:17        | 07/12/2025  | 19:22        |
| 25    | MDB/Generator | 14/12/2025     | 16:49        | 14/12/2025  | 16:57        |
| 26    | MDB/Generator | 21/12/2025     | 16:40        | 21/12/2025  | 16:44        |
| 27    | MDB/Generator | 28/12/2025     | 15:59        | 28/12/2025  | 16:05        |



**Pc**

บริษัท พรชัย เพสทคอนโทรลจำกัด

เลขที่ 102/494 หมู่บ้านเสนาริลล่า 3 ซ.คู่บอน 27 แยก 10 ท่าแร่ บางเขน กรุงเทพฯ 10220  
โทร. 0-2945-2725 Fax. 0-2945-2537 มือถือ 081-406-2835 , 082-694-9462 อรุณการ

**ใบรายงานการเข้าบริการฉีดปลวกประจำเดือน**

**สถานที่เข้าบริการ** นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์

**การเข้าบริการ** อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน ตามวันและเวลาที่กำหนด และนัดหมาย

**หมายเหตุ** การเตรียมพื้นที่ก่อนรับบริการ จัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะ ที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโดยใช้  
ถุงพลาสติกห่อหุ้มสิ่งของหรือภาชนะให้มิดชิด เพื่อป้องกันสารเคมีไปถูกสิ่งของเพื่อไม่ให้เกิดความ  
เสียหาย และห้ามบริการได้อย่างทั่วถึง

|            |    |            |      |
|------------|----|------------|------|
| ครั้งที่1  | 20 | เมษายน     | 2568 |
| ครั้งที่2  | 11 | พฤษภาคม    | 2568 |
| ครั้งที่3  | 8  | มิถุนายน   | 2568 |
| ครั้งที่4  | 13 | กรกฎาคม    | 2568 |
| ครั้งที่5  | 10 | สิงหาคม    | 2568 |
| ครั้งที่6  | 14 | กันยายน    | 2568 |
| ครั้งที่7  | 12 | ตุลาคม     | 2568 |
| ครั้งที่8  | 9  | พฤศจิกายน  | 2568 |
| ครั้งที่9  | 14 | ธันวาคม    | 2568 |
| ครั้งที่10 | 11 | มกราคม     | 2569 |
| ครั้งที่11 | 8  | กุมภาพันธ์ | 2569 |
| ครั้งที่12 | 8  | มีนาคม     | 2569 |

**"กรณีการเข้าบริการเดือนไหนถ้าไม่สะดวก รบกวน โทรแจ้งล่วงหน้านะคะ ขอขอบคุณค่ะ"**

| ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ....2568.... |                      |                              |                | หน่วยงาน.....TheMuve-Pradipat..... |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| วันที่                                                            | No. ...10....<br>kWh | จำนวนการใช้<br>(หน่วย) ..... | MCC-WWT<br>kWh | จำนวนการใช้<br>(หน่วย) .....       | ผู้บันทึก |
| 1                                                                 | 300.932              | 1.051                        | 26351          | 73                                 |           |
| 2                                                                 | 302.137              | 1.205                        | 26426          | 75                                 |           |
| 3                                                                 | 303.279              | 1.142                        | 26495          | 69                                 |           |
| 4                                                                 | 304.576              | 1.297                        | 26601          | 106                                |           |
| 5                                                                 | 305.84               | 1.264                        | 26709          | 108                                |           |
| 6                                                                 | 307.054              | 1.214                        | 26820          | 111                                |           |
| 7                                                                 | 308.272              | 1.218                        | 26923          | 103                                |           |
| 8                                                                 | 309.566              | 1.294                        | 27035          | 112                                |           |
| 9                                                                 | 310.713              | 1.147                        | 27149          | 114                                |           |
| 10                                                                | 311.992              | 1.279                        | 27245          | 96                                 |           |
| 11                                                                | 313.133              | 1.141                        | 27352          | 107                                |           |
| 12                                                                | 314.292              | 1.159                        | 27463          | 111                                |           |
| 13                                                                | 315.532              | 1.24                         | 27572          | 109                                |           |
| 14                                                                | 316.792              | 1.26                         | 27681          | 109                                |           |
| 15                                                                | 317.872              | 1.08                         | 27782          | 101                                |           |
| 16                                                                | 319.025              | 1.153                        | 27889          | 107                                |           |
| 17                                                                | 320.326              | 1.301                        | 28002          | 113                                |           |
| 18                                                                | 321.594              | 1.268                        | 28110          | 108                                |           |
| 19                                                                | 322.834              | 1.24                         | 28221          | 111                                |           |
| 20                                                                | 324.184              | 1.35                         | 28329          | 108                                |           |
| 21                                                                | 325.294              | 1.11                         | 28425          | 96                                 |           |
| 22                                                                | 326.562              | 1.268                        | 28535          | 110                                |           |
| 23                                                                | 327.793              | 1.231                        | 28641          | 106                                |           |
| 24                                                                | 329.145              | 1.352                        | 28768          | 127                                |           |
| 25                                                                | 330.362              | 1.217                        | 28858          | 90                                 |           |
| 26                                                                | 331.595              | 1.233                        | 28969          | 111                                |           |
| 27                                                                | 332.795              | 1.2                          | 29077          | 108                                |           |
| 28                                                                | 333.847              | 1.052                        | 29178          | 101                                |           |
| 29                                                                | 334.97               | 1.123                        | 29284          | 106                                |           |
| 30                                                                | 336.06               | 1.09                         | 29392          | 108                                |           |
| 31                                                                | 337.144              | 1.084                        | 29504          | 112                                |           |
| บันทึกเพิ่มเติม                                                   |                      |                              |                |                                    |           |
|                                                                   |                      |                              |                |                                    |           |
|                                                                   |                      |                              |                |                                    |           |
| ผู้ตรวจ                                                           |                      |                              |                |                                    |           |

| ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ....2568.... |                      |                              |                | หน่วยงาน.....TheMuve-Pradipat..... |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| วันที่                                                             | No. ...10....<br>kWh | จำนวนการใช้<br>(หน่วย) ..... | MCC-WWT<br>kWh | จำนวนการใช้<br>(หน่วย) .....       | ผู้บันทึก |
| 1                                                                  | 267.358              | 1.275                        | 23656          | 90                                 |           |
| 2                                                                  | 268.315              | 0.957                        | 23733          | 77                                 |           |
| 3                                                                  | 269.575              | 1.26                         | 23834          | 101                                |           |
| 4                                                                  | 270.787              | 1.212                        | 23932          | 98                                 |           |
| 5                                                                  | 271.926              | 1.139                        | 24025          | 93                                 |           |
| 6                                                                  | 273.069              | 1.143                        | 24118          | 93                                 |           |
| 7                                                                  | 274.239              | 1.17                         | 24210          | 92                                 |           |
| 8                                                                  | 275.454              | 1.215                        | 24303          | 93                                 |           |
| 9                                                                  | 276.717              | 1.263                        | 24394          | 91                                 |           |
| 10                                                                 | 277.938              | 1.221                        | 24486          | 92                                 |           |
| 11                                                                 | 278.853              | 0.915                        | 24565          | 79                                 |           |
| 12                                                                 | 280.173              | 1.32                         | 24667          | 102                                |           |
| 13                                                                 | 281.203              | 1.03                         | 24743          | 76                                 |           |
| 14                                                                 | 282.474              | 1.271                        | 24842          | 99                                 |           |
| 15                                                                 | 283.7                | 1.226                        | 24936          | 94                                 |           |
| 16                                                                 | 284.844              | 1.144                        | 25024          | 88                                 |           |
| 17                                                                 | 286.156              | 1.312                        | 25126          | 102                                |           |
| 18                                                                 | 287.1                | 0.944                        | 25207          | 81                                 |           |
| 19                                                                 | 288.276              | 1.176                        | 25305          | 98                                 |           |
| 20                                                                 | 289.246              | 0.97                         | 25393          | 88                                 |           |
| 21                                                                 | 290.244              | 0.998                        | 25491          | 98                                 |           |
| 22                                                                 | 291.436              | 1.192                        | 25587          | 96                                 |           |
| 23                                                                 | 292.576              | 1.14                         | 25682          | 95                                 |           |
| 24                                                                 | 293.651              | 1.075                        | 25770          | 88                                 |           |
| 25                                                                 | 294.829              | 1.178                        | 25865          | 95                                 |           |
| 26                                                                 | 295.959              | 1.13                         | 25961          | 96                                 |           |
| 27                                                                 | 296.957              | 0.998                        | 26054          | 93                                 |           |
| 28                                                                 | 297.907              | 0.95                         | 26138          | 84                                 |           |
| 29                                                                 | 298.876              | 0.969                        | 26207          | 69                                 |           |
| 30                                                                 | 299.881              | 1.005                        | 26278          | 71                                 |           |
| บันทึกเพิ่มเติม                                                    |                      |                              |                |                                    |           |
|                                                                    |                      |                              |                |                                    |           |
|                                                                    |                      |                              |                |                                    |           |
| ผู้ตรวจสอบ                                                         |                      |                              |                |                                    |           |

| ตารางจมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....2568.... |                      |                              |                | หน่วยงาน.....TheMuve-Pradipat..... |           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| วันที่                                                         | No. ...10....<br>kWh | จำนวนการใช้<br>(หน่วย) ..... | MCC-WWT<br>kWh | จำนวนการใช้<br>(หน่วย) .....       | ผู้บันทึก |
| 1                                                              | 229.861              | 1.169                        | 20802          | 99                                 |           |
| 2                                                              | 231.04               | 1.179                        | 20900          | 98                                 |           |
| 3                                                              | 232.22               | 1.18                         | 20990          | 90                                 |           |
| 4                                                              | 233.295              | 1.075                        | 21068          | 78                                 |           |
| 5                                                              | 234.693              | 1.398                        | 21169          | 101                                |           |
| 6                                                              | 235.651              | 0.958                        | 21254          | 85                                 |           |
| 7                                                              | 236.982              | 1.331                        | 21352          | 98                                 |           |
| 8                                                              | 238.072              | 1.09                         | 21440          | 88                                 |           |
| 9                                                              | 239.238              | 1.166                        | 21533          | 93                                 |           |
| 10                                                             | 240.51               | 1.272                        | 21610          | 77                                 |           |
| 11                                                             | 241.574              | 1.064                        | 21712          | 102                                |           |
| 12                                                             | 242.926              | 1.352                        | 21800          | 88                                 |           |
| 13                                                             | 243.751              | 0.825                        | 21899          | 99                                 |           |
| 14                                                             | 245.129              | 1.378                        | 21994          | 95                                 |           |
| 15                                                             | 246.167              | 1.038                        | 22088          | 94                                 |           |
| 16                                                             | 247.384              | 1.217                        | 22173          | 85                                 |           |
| 17                                                             | 248.475              | 1.091                        | 22265          | 92                                 |           |
| 18                                                             | 249.849              | 1.374                        | 22362          | 97                                 |           |
| 19                                                             | 251.397              | 1.548                        | 22449          | 87                                 |           |
| 20                                                             | 252.342              | 0.945                        | 22541          | 92                                 |           |
| 21                                                             | 253.592              | 1.25                         | 22635          | 94                                 |           |
| 22                                                             | 254.883              | 1.291                        | 22728          | 93                                 |           |
| 23                                                             | 256.145              | 1.262                        | 22816          | 88                                 |           |
| 24                                                             | 257.472              | 1.327                        | 22913          | 97                                 |           |
| 25                                                             | 258.675              | 1.203                        | 22998          | 85                                 |           |
| 26                                                             | 260.052              | 1.377                        | 23092          | 94                                 |           |
| 27                                                             | 261.427              | 1.375                        | 23183          | 91                                 |           |
| 28                                                             | 262.364              | 0.937                        | 23272          | 89                                 |           |
| 29                                                             | 263.567              | 1.203                        | 23361          | 89                                 |           |
| 30                                                             | 264.947              | 1.38                         | 23464          | 103                                |           |
| 31                                                             | 266.083              | 1.136                        | 23566          | 102                                |           |
| บันทึกเพิ่มเติม                                                |                      |                              |                |                                    |           |
|                                                                |                      |                              |                |                                    |           |
|                                                                |                      |                              |                |                                    |           |
| <div> <div>ผู้ตรวจสอบ</div> <div></div> </div>                 |                      |                              |                |                                    |           |

| ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ....2568.... |                      |                              |                | หน่วยงาน.....TheMuve-Pradipat..... |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| วันที่                                                            | No. ...10....<br>kWh | จำนวนการใช้<br>(หน่วย) ..... | MCC-WWT<br>kWh | จำนวนการใช้<br>(หน่วย) .....       | ผู้บันทึก |
| 1                                                                 | 195.184              | 1.066                        | 18429          | 96                                 |           |
| 2                                                                 | 196.26               | 1.076                        | 18518          | 89                                 |           |
| 3                                                                 | 197.551              | 1.291                        | 18621          | 103                                |           |
| 4                                                                 | 198.67               | 1.119                        | 18714          | 93                                 |           |
| 5                                                                 | 199.67               | 1                            | 18798          | 84                                 |           |
| 6                                                                 | 201.033              | 1.363                        | 18898          | 100                                |           |
| 7                                                                 | 202.07               | 1.037                        | 18975          | 77                                 |           |
| 8                                                                 | 203.192              | 1.122                        | 19041          | 66                                 |           |
| 9                                                                 | 204.089              | 0.897                        | 19112          | 71                                 |           |
| 10                                                                | 205.208              | 1.119                        | 19182          | 70                                 |           |
| 11                                                                | 206.258              | 1.05                         | 19254          | 72                                 |           |
| 12                                                                | 207.516              | 1.258                        | 19325          | 71                                 |           |
| 13                                                                | 208.67               | 1.154                        | 19397          | 72                                 |           |
| 14                                                                | 209.659              | 0.989                        | 19463          | 66                                 |           |
| 15                                                                | 210.936              | 1.277                        | 19541          | 78                                 |           |
| 16                                                                | 212.008              | 1.072                        | 19613          | 72                                 |           |
| 17                                                                | 213.157              | 1.149                        | 19681          | 68                                 |           |
| 18                                                                | 214.295              | 1.138                        | 19756          | 75                                 |           |
| 19                                                                | 215.373              | 1.078                        | 19817          | 61                                 |           |
| 20                                                                | 216.562              | 1.189                        | 19890          | 73                                 |           |
| 21                                                                | 217.977              | 1.415                        | 19969          | 79                                 |           |
| 22                                                                | 219.135              | 1.158                        | 20038          | 69                                 |           |
| 23                                                                | 220.215              | 1.08                         | 20104          | 66                                 |           |
| 24                                                                | 221.488              | 1.273                        | 20179          | 75                                 |           |
| 25                                                                | 222.697              | 1.209                        | 20244          | 65                                 |           |
| 26                                                                | 223.918              | 1.221                        | 20340          | 96                                 |           |
| 27                                                                | 225.171              | 1.253                        | 20427          | 87                                 |           |
| 28                                                                | 226.276              | 1.105                        | 20524          | 97                                 |           |
| 29                                                                | 227.485              | 1.209                        | 20617          | 93                                 |           |
| 30                                                                | 228.692              | 1.207                        | 20703          | 86                                 |           |
| บันทึกเพิ่มเติม                                                   |                      |                              |                |                                    |           |
|                                                                   |                      |                              |                |                                    |           |
|                                                                   |                      |                              |                |                                    |           |
| ผู้ตรวจสอบ                                                        |                      |                              |                |                                    |           |

| ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. ....2568.... |                      |                              |                | หน่วยงาน.....TheMuve-Pradipat..... |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| วันที่                                                            | No. ...10....<br>kWh | จำนวนการใช้<br>(หน่วย) ..... | MCC-WWT<br>kWh | จำนวนการใช้<br>(หน่วย) .....       | ผู้บันทึก |
| 1                                                                 | 158.769              | 0.827                        | 15478          | 79                                 |           |
| 2                                                                 | 160.005              | 1.236                        | 15586          | 108                                |           |
| 3                                                                 | 161.34               | 1.335                        | 15676          | 90                                 |           |
| 4                                                                 | 162.555              | 1.215                        | 15768          | 92                                 |           |
| 5                                                                 | 163.831              | 1.276                        | 15852          | 84                                 |           |
| 6                                                                 | 165.024              | 1.193                        | 15935          | 83                                 |           |
| 7                                                                 | 166.355              | 1.331                        | 16032          | 97                                 |           |
| 8                                                                 | 167.353              | 0.998                        | 16115          | 83                                 |           |
| 9                                                                 | 168.724              | 1.371                        | 16216          | 101                                |           |
| 10                                                                | 169.93               | 1.206                        | 16317          | 101                                |           |
| 11                                                                | 170.9                | 0.97                         | 16403          | 86                                 |           |
| 12                                                                | 172.15               | 1.25                         | 16509          | 106                                |           |
| 13                                                                | 173.343              | 1.193                        | 16607          | 98                                 |           |
| 14                                                                | 174.4                | 1.057                        | 16694          | 87                                 |           |
| 15                                                                | 175.678              | 1.278                        | 16794          | 100                                |           |
| 16                                                                | 176.772              | 1.094                        | 16889          | 95                                 |           |
| 17                                                                | 177.896              | 1.124                        | 16981          | 92                                 |           |
| 18                                                                | 179.6                | 1.704                        | 17082          | 101                                |           |
| 19                                                                | 180.104              | 0.504                        | 17179          | 97                                 |           |
| 20                                                                | 181.217              | 1.113                        | 17275          | 96                                 |           |
| 21                                                                | 182.273              | 1.056                        | 17364          | 89                                 |           |
| 22                                                                | 183.532              | 1.259                        | 17470          | 106                                |           |
| 23                                                                | 184.588              | 1.056                        | 17564          | 94                                 |           |
| 24                                                                | 185.739              | 1.151                        | 17659          | 95                                 |           |
| 25                                                                | 186.809              | 1.07                         | 17751          | 92                                 |           |
| 26                                                                | 187.985              | 1.176                        | 17854          | 103                                |           |
| 27                                                                | 189.066              | 1.081                        | 17945          | 91                                 |           |
| 28                                                                | 190.176              | 1.11                         | 18038          | 93                                 |           |
| 29                                                                | 191.315              | 1.139                        | 18132          | 94                                 |           |
| 30                                                                | 192.712              | 1.397                        | 18235          | 103                                |           |
| 31                                                                | 194.118              | 1.406                        | 18333          | 98                                 |           |
| บันทึกเพิ่มเติม                                                   |                      |                              |                |                                    |           |
|                                                                   |                      |                              |                |                                    |           |
|                                                                   |                      |                              |                |                                    |           |
| ผู้ตรวจ                                                           |                      |                              |                |                                    |           |

| ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ....2568.... |                      |                              |                | หน่วยงาน.....TheMuve-Pradipat..... |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| วันที่                                                            | No. ...10....<br>kWh | จำนวนการใช้<br>(หน่วย) ..... | MCC-WWT<br>kWh | จำนวนการใช้<br>(หน่วย) .....       | ผู้บันทึก |
| 1                                                                 | 126.239              | 0.827                        | 12928          | 79                                 |           |
| 2                                                                 | 127.189              | 0.95                         | 13022          | 94                                 |           |
| 3                                                                 | 128.222              | 1.033                        | 13120          | 98                                 |           |
| 4                                                                 | 129.294              | 1.072                        | 13198          | 78                                 |           |
| 5                                                                 | 130.286              | 0.992                        | 13290          | 92                                 |           |
| 6                                                                 | 131.381              | 1.095                        | 13371          | 81                                 |           |
| 7                                                                 | 132.389              | 1.008                        | 13441          | 70                                 |           |
| 8                                                                 | 133.499              | 1.11                         | 13517          | 76                                 |           |
| 9                                                                 | 134.322              | 0.823                        | 13574          | 57                                 |           |
| 10                                                                | 135.494              | 1.172                        | 13654          | 80                                 |           |
| 11                                                                | 136.531              | 1.037                        | 13711          | 57                                 |           |
| 12                                                                | 137.52               | 0.989                        | 13786          | 75                                 |           |
| 13                                                                | 138.722              | 1.202                        | 13847          | 61                                 |           |
| 14                                                                | 139.782              | 1.06                         | 13927          | 80                                 |           |
| 15                                                                | 140.937              | 1.155                        | 13996          | 69                                 |           |
| 16                                                                | 141.985              | 1.048                        | 14084          | 88                                 |           |
| 17                                                                | 142.982              | 0.997                        | 14165          | 81                                 |           |
| 18                                                                | 143.957              | 0.975                        | 14257          | 92                                 |           |
| 19                                                                | 145.138              | 1.181                        | 14351          | 94                                 |           |
| 20                                                                | 146.18               | 1.042                        | 14439          | 88                                 |           |
| 21                                                                | 147.05               | 0.87                         | 14519          | 80                                 |           |
| 22                                                                | 148.097              | 1.047                        | 14615          | 96                                 |           |
| 23                                                                | 149.077              | 0.98                         | 14704          | 89                                 |           |
| 24                                                                | 150.052              | 0.975                        | 14789          | 85                                 |           |
| 25                                                                | 151.048              | 0.996                        | 14872          | 83                                 |           |
| 26                                                                | 152.169              | 1.121                        | 14961          | 89                                 |           |
| 27                                                                | 153.293              | 1.124                        | 15060          | 99                                 |           |
| 28                                                                | 154.229              | 0.936                        | 15138          | 78                                 |           |
| 29                                                                | 155.422              | 1.193                        | 15234          | 96                                 |           |
| 30                                                                | 156.426              | 1.004                        | 15321          | 87                                 |           |
|                                                                   | 157.597              | 1.171                        | 15404          | 83                                 |           |
| บันทึกเพิ่มเติม                                                   |                      |                              |                |                                    |           |
|                                                                   |                      |                              |                |                                    |           |
|                                                                   |                      |                              |                |                                    |           |
| ผู้ตรวจสอบ                                                        |                      |                              |                |                                    |           |

เอกสารแนบ 4

---

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW232/68

Project : โครงการ เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ (The Muve Pradipat)  
Address : ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
Contact information : Pm-tmpp@plus.co.th  
Sampling point : บ่อน้ำเสียออกด้านหน้าโครงการ  
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 02:00 PM  
Sample name : C-0061/68 Collected Date : July 09, 2025  
Sample characteristics : น้ำใสมีตะกอน Receive Date : July 10, 2025  
Sampling Method : Grab Analytical Date : July 16, 2025  
Collected By : นายสุภาภรณ์ วงษ์ประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008 Report Issue Date : July 29, 2025

| Parameter                 | Method of Analysis <sup>2/</sup>       | Unit | Results | Standard <sup>1/</sup> |
|---------------------------|----------------------------------------|------|---------|------------------------|
| pH Value                  | Electrometric Method                   | -    | 6.80    | 5.5 – 9.0              |
| Biochemical Oxygen Demand | 5- Day BOD Test, Azide Modification    | mg/l | 12.0    | ≤30                    |
| Total Suspended Solids    | Dried at 103 -105 ° C                  | mg/l | 63.0    | ≤40                    |
| Sulfide                   | Iodometric                             | mg/l | 0.2     | 1.0                    |
| Total Dissolve Solids     | Dried at 180 °C                        | mg/l | 280     | ≤1,000                 |
| Total Kjeldahl Nitrogen   | Semi-Macroc-Kjeldahl, Titrimetric      | mg/l | 2.8     | ≤35                    |
| Oil and Grease            | Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric | mg/l | 5.35    | ≤20                    |

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: <sup>2/</sup> Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023.

Miss. Sunisa Nueanil

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst No.ว-270-จ-0011

Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 1



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW232/68

Project : โครงการ เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ (The Muve Pradipat)  
Address : ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
Contact information : Pm-tmpp@plus.co.th  
Sampling point : บ่อน้ำเสียออกด้านหน้าโครงการ  
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 02:00 PM  
Sample name : C-0061/68 Collected Date : July 09, 2025  
Sample characteristics : น้ำใสมีตะกอน Receive Date : July 10, 2025  
Sampling Method : Grab Analytical Date : July 16, 2025  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Issue Date : July 29, 2025

| Parameter          | Method of Analysis <sup>2/</sup> | Unit | Results | Standard <sup>1/</sup> |
|--------------------|----------------------------------|------|---------|------------------------|
| Settle able Solids | Volumetric Method                | mg/l | 0.60    | -                      |

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: <sup>2/</sup> Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023.

Miss. Sunisa Nueanil

Analyst

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 1



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW388/68

Project : โครงการ เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ (The Muve Pradipat)  
Address : ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
Contact information : Pm-tmpp@plus.co.th  
Sampling point : บ่อน้ำเสียออกด้านหน้าโครงการ  
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 10:00 น.  
Sample name : C-680807-01 Collected Date : August 06, 2025  
Sample characteristics : น้ำสีน้ำตาลขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย Receive Date : August 07, 2025  
Sampling Method : Grab Analytical Date : August 07-14, 2025  
Collected By : นายสุภาพกร วัชรประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008 Report Issue Date : August 26, 2025

| Parameter                 | Method of Analysis <sup>2/</sup>       | Unit | Results | Standard <sup>1/</sup> |
|---------------------------|----------------------------------------|------|---------|------------------------|
| pH Value                  | Electrometric Method                   | -    | 6.95    | 5.5 – 9.0              |
| Biochemical Oxygen Demand | 5- Day BOD Test, Azide Modification    | mg/l | 19.0    | ≤30                    |
| Total Suspended Solids    | Dried at 103 -105 ° C                  | mg/l | 59.0    | ≤40                    |
| Sulfide                   | Iodometric                             | mg/l | 0.69    | 1.0                    |
| Total Dissolve Solids     | Dried at 180 °C                        | mg/l | 232.0   | ≤1,000                 |
| Total Kjeldahl Nitrogen   | Semi-Macroc-Kjeldahl, Titrimetric      | mg/l | 14.41   | ≤35                    |
| Oil and Grease            | Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric | mg/l | 6.40    | ≤20                    |

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: <sup>2/</sup> Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023.

...

it

Analyst No.ว-270-จ-0011

Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 1



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW388/68

Project : โครงการ เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ (The Muve Pradipat)  
Address : ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
Contact information : Pm-tmpp@plus.co.th  
Sampling point : บ่อน้ำเสียออกด้านหน้าโครงการ  
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 10:00 น.  
Sample name : C-680807-01 Collected Date : August 06, 2025  
Sample characteristics : น้ำสีน้ำตาลขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย Receive Date : August 07, 2025  
Sampling Method : Grab Analytical Date : August 07-14, 2025  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Issue Date : August 26, 2025

| Parameter          | Method of Analysis <sup>2/</sup> | Unit | Results | Standard <sup>1/</sup> |
|--------------------|----------------------------------|------|---------|------------------------|
| Settle able Solids | Volumetric Method                | mg/l | 0.20    | -                      |

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: <sup>2/</sup> Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023.

.....  
Miss. Sunisa Nueanil Analyst  
Mr. Chainarong Toeakbandit Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 1



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW414/68

Project : โครงการ เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ (The Muve Pradipat)  
Address : ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
Contact information : Pm-tmpp@plus.co.th  
Sampling point : บ่อน้ำเสียออกด้านหน้าโครงการ  
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 09:49 น.  
Sample name : C-680908-01 Collected Date : September 02, 2025  
Sample characteristics : น้ำใส Receive Date : September 03, 2025  
Sampling Method : Grab Analytical Date : September 03-10, 2025

Collected By นายสุภาภรณ์ วงษ์ประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008 Report Issue Date : September 13, 2025

| Parameter                 | Method of Analysis <sup>2/</sup>       | Unit | Results | Standard <sup>1/</sup> |
|---------------------------|----------------------------------------|------|---------|------------------------|
| pH Value                  | Electrometric Method                   | -    | 6.96    | 5.5 – 9.0              |
| Biochemical Oxygen Demand | 5- Day BOD Test, Azide Modification    | mg/l | 4.2     | ≤30                    |
| Total Suspended Solids    | Dried at 103 -105 °C                   | mg/l | 10.50   | ≤40                    |
| Sulfide                   | Iodometric                             | mg/l | ND      | 1.0                    |
| Total Dissolve Solids     | Dried at 180 °C                        | mg/l | 14.0    | ≤1,000                 |
| Total Kjeldahl Nitrogen   | Semi-Macro-Kjeldahl, Titrimetric       | mg/l | 2.69    | ≤35                    |
| Oil and Grease            | Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric | mg/l | 1.4     | ≤20                    |

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: <sup>2/</sup> Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023.

.....

Miss. Sunisa Nueanil

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst No.ว-270-จ-0011

Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 1



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW414/68

Project : โครงการ เดอะ มูฟ ประดิพัทธ์ (The Muve Pradipat)  
Address : ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
Contact information : Pm-tmpp@plus.co.th  
Sampling point : บ่อน้ำเสียออกด้านหน้าโครงการ  
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 09:49 น.  
Sample name : C-680908-01 Collected Date : September 02, 2025  
Sample characteristics : น้ำใส Receive Date : September 03, 2025  
Sampling Method : Grab Analytical Date : September 03-10, 2025  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Issue Date : September 13, 2025

| Parameter          | Method of Analysis <sup>2/</sup> | Unit | Results | Standard <sup>1/</sup> |
|--------------------|----------------------------------|------|---------|------------------------|
| Settle able Solids | Volumetric Method                | mg/l | ND      | -                      |

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: <sup>2/</sup> Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023.



Analyst

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 1



## ANALYSIS REPORT

|                          |                                                                        |                 |                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| CUSTOMER NAME            | : เดอะ มูฟ ประดิพันธ์                                                  | REPORT NO.      | : RN251012385         |
| ADDRESS                  | : เลขที่ 9 ซอยประดิพัทธ์ 23 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400. | SAMPLING SOURCE | : WASTEWATER          |
| SAMPLING LOCATION        | : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่โครงการ                               | RECEIVED DATE   | : OCTOBER 21, 2025    |
| SAMPLING METHOD          | : GRAB                                                                 | ANALYTICAL DATE | : OCTOBER 21-27, 2025 |
| SAMPLING CONDITION       | : NORMAL                                                               | REPORT DATE     | : OCTOBER 27, 2025    |
| CHARACTERISTICS OF WATER | : ชุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น                                              |                 |                       |
| SAMPLING DATE            | : OCTOBER 21, 2025                                                     |                 |                       |
| SAMPLING TIME            | : 10.30                                                                |                 |                       |
| SAMPLING BY              | : นายพีรพล ถวิลหวัง                                                    |                 |                       |

| PARAMETER                           | UNIT | METHODS OF ANALYSIS                                      | RESULT      | MDL | STANDARD* |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|
| pH <sup>#</sup>                     | -    | Electrometric (SM: 4500-H <sup>+</sup> B.)               | 7.7 at 25°C | -   | 5.5-9.0   |
| Biochemical Oxygen Demand           | mg/l | Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)               | 24.6        | 2.0 | ≤30       |
| Total Dissolved Solids <sup>#</sup> | mg/l | Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)     | 266.0       | -   | ≤1,000    |
| Total Suspended Solids <sup>#</sup> | mg/l | Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.) | 8.0         | -   | ≤40       |
| Settleable Solids                   | ml/l | Settleable Solids (SM: 2540 F.)                          | <0.1        | -   | -         |
| Sulfide as H <sub>2</sub> S         | mg/l | Iodometric (SM: 4500-S <sup>2-</sup> F.)                 | <1.0        | -   | ≤1.0      |
| Total Kjeldahl Nitrogen             | mg/l | Macro Kjeldahl (SM: 4500-N <sub>org</sub> B)             | 15.0        | -   | ≤35       |
| Oil & Grease                        | mg/l | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)        | <5.0        | 1.4 | ≤20       |

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24<sup>th</sup> ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. <sup>#</sup> ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(M)   
LABORATORY SUPERVISOR



## ANALYSIS REPORT

|                          |                                                                        |                 |                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| CUSTOMER NAME            | : เดอะ มูฟ ประติพันธ์                                                  | REPORT NO.      | : RN251112509          |
| ADDRESS                  | : เลขที่ 9 ซอยประดิพัทธ์ 23 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400. | SAMPLING SOURCE | : WASTEWATER           |
| SAMPLING LOCATION        | : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่โครงการ                               | RECEIVED DATE   | : NOVEMBER 11, 2025    |
| SAMPLING METHOD          | : GRAB                                                                 | ANALYTICAL DATE | : NOVEMBER 11-20, 2025 |
| SAMPLING CONDITION       | : NORMAL                                                               | REPORT DATE     | : NOVEMBER 27, 2025    |
| CHARACTERISTICS OF WATER | : เหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น                                          |                 |                        |
| SAMPLING DATE            | : NOVEMBER 11, 2025                                                    |                 |                        |
| SAMPLING TIME            | : 11.30                                                                |                 |                        |
| SAMPLING BY              | : นายพีรพล ถวิลหวัง                                                    |                 |                        |

| PARAMETER                           | UNIT | METHODS OF ANALYSIS                                      | RESULT      | MDL | STANDARD* |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|
| pH <sup>#</sup>                     | -    | Electrometric (SM: 4500-H <sup>+</sup> B.)               | 7.4 at 25°C | -   | 5.5-9.0   |
| Biochemical Oxygen Demand           | mg/L | Membrane Electrode (SM: 4500-O <sub>2</sub> G, 5210 B.)  | 75.0        | 2.0 | ≤30       |
| Total Dissolved Solids <sup>#</sup> | mg/L | Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)     | 264.0       | -   | ≤1,000    |
| Total Suspended Solids <sup>#</sup> | mg/L | Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.) | 26.0        | -   | ≤40       |
| Settleable Solids                   | ml/L | Settleable Solids (SM: 2540 F.)                          | <0.1        | -   | -         |
| Sulfide as H <sub>2</sub> S         | mg/L | Iodometric (SM: 4500-S <sup>2-</sup> F.)                 | <1.0        | -   | ≤1.0      |
| Total Kjeldahl Nitrogen             | mg/L | Macro Kjeldahl (SM: 4500-N <sub>org</sub> B)             | 39.0        | -   | ≤35       |
| Oil & Grease                        | mg/L | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)        | <5.0        | 1.4 | ≤20       |

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24<sup>th</sup> ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. <sup>#</sup>ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)





ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group



TESTING  
No.0334

## ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : เดอะ มูฟ ประดิพันธ์  
ADDRESS : เลขที่ 9 ซอยประดิพัทธ์ 23 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400.  
SAMPLING LOCATION : ป้อมพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่โครงการ  
SAMPLING METHOD : GRAB  
SAMPLING CONDITION : NORMAL  
CHARACTERISTICS OF WATER : น้ำตาล ชุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย  
SAMPLING DATE : DECEMBER 17, 2025  
SAMPLING TIME : 12:00  
SAMPLING BY : นายโกวิท นุฬา  
REPORT NO. : RN251212851  
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER  
RECEIVED DATE : DECEMBER 17, 2025  
ANALYTICAL DATE : DECEMBER 17-26, 2025  
REPORT DATE : JANUARY 05, 2026

| PARAMETER                           | UNIT | METHODS OF ANALYSIS                                      | RESULT      | MDL | STANDARD* |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|
| pH <sup>o</sup>                     | -    | Electrometric (SM: 4500-H <sup>+</sup> B.)               | 7.5 at 25°C | -   | 5.5-9.0   |
| Biochemical Oxygen Demand           | mg/l | Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)               | 93.0        | 2.0 | ≤30       |
| Total Dissolved Solids <sup>o</sup> | mg/l | Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)     | 336.0       | -   | ≤1,000    |
| Total Suspended Solids <sup>o</sup> | mg/l | Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.) | 15.0        | -   | ≤40       |
| Settleable Solids                   | ml/l | Settleable Solids (SM: 2540 F.)                          | <0.1        | -   | -         |
| Sulfide as H <sub>2</sub> S         | mg/l | Iodometric (SM: 4500-S <sup>2-</sup> F.)                 | <1.0        | -   | ≤1.0      |
| Total Kjeldahl Nitrogen             | mg/l | Macro Kjeldahl (SM: 4500-N <sub>org</sub> B)             | 40.0        | -   | ≤35       |
| Oil & Grease                        | mg/l | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)        | <5.0        | 1.4 | ≤20       |

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24<sup>th</sup> ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark: 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTTHACHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

\*\*\* Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. \*\*\*

เอกสารแนบ 5

---

หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๔๔๙๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

**๒ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔**

เรื่อง เปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์  
บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
เลขทะเบียน ว-๒๗๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๙/๔๐-๔๑ ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ขอเปลี่ยนแปลง  
สารมลพิษที่วิเคราะห์ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด  
เพิ่มขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่วิเคราะห์ในน้ำใต้ดิน สิ่งปฏิภนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

เลขทะเบียน ว-๒๗๐

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๕๕๕๖

ลงวันที่

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำใต้ดิน จำนวน 16 รายการ

| ลำดับ | สารมลพิษ       | วิธีวิเคราะห์                                               |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | Antimony       | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1]</sup> |
| 2     | Arsenic        | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1]</sup> |
| 3     | Barium         | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1]</sup> |
| 4     | Beryllium      | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1]</sup> |
| 5     | Cadmium        | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1]</sup> |
| 6     | Chromium       | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1]</sup> |
| 7     | Chromium (III) | Calculation <sup>[1]</sup>                                  |
| 8     | Chromium (VI)  | Colorimetric Method <sup>[1]</sup>                          |
| 9     | Lead           | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1]</sup> |
| 10    | Manganese      | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1]</sup> |
| 11    | Nickel         | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1]</sup> |
| 12    | pH             | Electrometric Method <sup>[1]</sup>                         |
| 13    | Selenium       | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1]</sup> |
| 14    | Silver         | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1]</sup> |
| 15    | Vanadium       | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1]</sup> |
| 16    | Zinc           | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1]</sup> |

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 7 รายการ

| ลำดับ | สารมลพิษ   | วิธีวิเคราะห์                                                 |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | Antimony   | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[2,3]</sup> |
| 2     | Arsenic    | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[2,3]</sup> |
| 3     | Beryllium  | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[2,3]</sup> |
| 4     | Cobalt     | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[2,3]</sup> |
| 5     | Copper     | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[2,3]</sup> |
| 6     | Molybdenum | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[2,3]</sup> |
| 7     | Thallium   | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[2,3]</sup> |

ดิน จำนวน 3 รายการ

| ลำดับ | สารมลพิษ  | วิธีวิเคราะห์                                                 |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | Antimony  | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[2,3]</sup> |
| 2     | Beryllium | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[2,3]</sup> |
| 3     | pH        | Electrometric Method <sup>[4]</sup>                           |

เอกสารอ้างอิง...

เอกสารอ้างอิง

1. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.
2. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B**, 1996.
3. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Inductively Coupled Plasma-optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010D**, 2014.
4. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045**, 2004.



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๖๕๕ ๓

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๐๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ยกเลิกบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร็อนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร็อนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
เลขทะเบียน ว-๒๗๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๙/๔๐-๔๑ ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
ขอยกเลิกบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายรณสิงห์ ปัญญาใส ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๐-จ-๐๐๐๐๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



**๑๑ กันยายน ๒๕๖๗**

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือ  
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๑๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๓/๑๓ ซอยเพชรเกษม ๗  
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| ๑) นายธวัชชัย จงวุฒิชัย   | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวปนัดดา พันธกะจับ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวจามจุรี คำปุย    | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๓ |

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวนิจินา มะติยาภักดิ์  | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวภาณุชนารถ เขียวชาญ   | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวธิดารัตน์ กลัดตลาด   | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาวเบญจพร อินแก้ว       | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นางสาววันวิสา หวังแววกกลาง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นางสาวรัตตชา ศรีปราสาท     | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๖ |
| ๗) นายปริญญ์ กล้าน้อย         | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๗ |
| ๘) นายโกวิท บุฬา              | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๘ |
| ๙) นายพีรพล ถวิลหวัง          | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๙ |

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย และอากาศเสียตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๑๙  
ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔ ๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน ๑๔ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ                  | วิธีวิเคราะห์                                                                                                              |
|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Biochemical Oxygen Demand | 1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method <sup>[2]</sup><br>2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method <sup>[2]</sup> |
| 2        | Free Chlorine             | Iodometric Method <sup>[2]</sup>                                                                                           |
| 3        | Oil & Grease              | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method <sup>[2]</sup>                                                                 |
| 4        | pH                        | Electrometric Method <sup>[2]</sup>                                                                                        |
| 5        | Sulfide                   | Iodometric Method <sup>[2]</sup>                                                                                           |
| 6        | Temperature               | Laboratory and Field Methods <sup>[2]</sup>                                                                                |
| 7        | Total Dissolved Solids    | Dried at 180 °C <sup>[2]</sup>                                                                                             |
| 8        | Total Kjeldahl Nitrogen   | Macro-Kjeldahl Method <sup>[2]</sup>                                                                                       |
| 9        | Total Suspended Solids    | Dried from 103 to 105 °C <sup>[2]</sup>                                                                                    |

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 5 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ                    | วิธีวิเคราะห์                                          |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1        | Carbon Monoxide             | Instrument Analyzer Method <sup>[3]</sup>              |
| 2        | Opacity                     | Ringelmann's Method <sup>[1]</sup>                     |
| 3        | Oxides of Nitrogen          | Instrument Analyzer Method <sup>[3]</sup>              |
| 4        | Sulfur Dioxide              | Instrument Analyzer Method <sup>[3]</sup>              |
| 5        | Total Suspended Particulate | Isokinetic Sampling, Gravimetric Method <sup>[3]</sup> |

#### เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง.
2. APHA, AWWA, WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.
3. United States Environmental Protection Agency. *Standard of Performance for New Stationary Source*. 40 CFR 60. Appendix A, 2019.



ที่ อว 0303/167

## ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด  
เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ  
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017  
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ  
ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

LABORATORY ACCREDITATION  
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0334  
BLA-DSS

รายละเอียดการรับรองดังข้อบ่งชี้การรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2568

หมดอายุ วันที่ : 5

ลงชื่อ :

(นางจันทร์ตนัน วรสรรพวิทย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

## ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ<br>ที่ | วัสดุ /<br>ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ /<br>ช่วงของการทดสอบ                                                                                                                                                                      | วิธีทดสอบ /<br>เทคนิคที่ใช้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            | น้ำเสีย                      | - ความเป็นกรด-ด่าง<br>4.0 ถึง 10.0<br><br>- สารแขวนลอยทั้งหมด<br>ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C<br>10 mg/L ถึง 2 000 mg/L<br><br>- สารที่ละลายได้ทั้งหมด<br>ที่อุณหภูมิ 180 °C<br>100 mg/L ถึง 5 000 mg/L | Standard Methods for the Examination<br>of Water and Wastewater, APHA,<br>AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023,<br>part 4500-H <sup>+</sup> B<br><br>Standard Methods for the Examination<br>of Water and Wastewater, APHA,<br>AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023,<br>part 2540 D<br><br>Standard Methods for the Examination<br>of Water and Wastewater, APHA,<br>AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023,<br>part 2540 C |

ออกให้ ณ วันที่ : 1

ลงชื่อ :

(นางจันทรตน วรสรรพวิทย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568

ฉบับที่ 1

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

## ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ<br>ที่ | วัสดุ /<br>ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ /<br>ช่วงของการทดสอบ                                                                                                                                                                     | วิธีทดสอบ /<br>เทคนิคที่ใช้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | น้ำ                          | - ความเป็นกรด-ด่าง<br>6.0 ถึง 9.0<br><br>- สารแขวนลอยทั้งหมด<br>ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C<br>10 mg/L ถึง 2 000 mg/L<br><br>- สารที่ละลายได้ทั้งหมด<br>ที่อุณหภูมิ 180 °C<br>100 mg/L ถึง 5 000 mg/L | Standard Methods for the Examination<br>of Water and Wastewater, APHA,<br>AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023,<br>part 4500-H <sup>+</sup> B<br><br>Standard Methods for the Examination<br>of Water and Wastewater, APHA,<br>AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023,<br>part 2540 D<br><br>Standard Methods for the Examination<br>of Water and Wastewater, APHA,<br>AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023,<br>part 2540 C |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568

ฉบับที่ 1

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Certificate No. : HIT-2513-0439

Page : 1 of 2

**CERTIFICATE OF CALIBRATION**

**Equipment :** Dissolved Oxygen and BOD Meter

**Meter Model :** HI5421-02      **Serial No. :** 04240005101

**Probe Model :** HI76438      **Serial No. :** KC1N66J5P

**Manufacturer :** Hanna Instruments      **Made in :** Romania

**Condition As-Received :** Used Product      **Reference :** RE250379

**Ambient Temperature :**  $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$       **Relative Humidity :**  $(50 \pm 15)\% \text{ RH}$

**Customer name :** Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.  
67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra,  
Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Received date :** 3 March 2025

**Calibrate date :** 20 March 2025

**Issue date :** 24 March 2025

**Calibrated Location :** Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

**Calibration Procedure :** This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure  
CP-11 by using certified reference material (CRM).

**Calibrated by :**

☒ Mr. Pichit Petthong  
☐ Mr. Channarong Soinak

**Approved by :**

Authorized Signatory

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

\*\* This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written \*\*

approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

### Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of thru Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

| Instruments               | Model    | Serial No. | Certificate No. |
|---------------------------|----------|------------|-----------------|
| Thermometer with sensor   | HI98509  | 39643D     | 24T1281         |
| Digital Thermo-Hygrometer | HT-771SD | AI.07155   | 25H171          |

2. Reference Standard Materials : DO calibration standard traceable to Hanna Instrument Ltd.

| Buffer Solution      | Manufacture | Certified Value | Lot Number | Exp. date  |
|----------------------|-------------|-----------------|------------|------------|
| Zero Oxygen Solution | Hanna       | 0.0 ± 0.1 @25°C | S0028/23   | March 2028 |

### Calibration Result

Inspection the accuracy of the Dissolved Oxygen (DO) Meter by using the following certificate reference material value.

| Unit Under Calibration        | CRM Standard DO | Actual value Reading | Error value Reading | Uncertainty of Measurement ( ± ) |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| DO Electrode<br>S/N KC1N66J5P | 0.0 mg/L        | 0.00 mg/L            | 0.00 mg/L           | N/A                              |
|                               | 8.3 mg/L        | 8.26 mg/L            | -0.04 mg/L          | 0.33 mg/L                        |

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%

**\*\* End of certificate \*\***

Certificate No. : HIT-2513-0438

Page : 1 of 2

**CERTIFICATE OF CALIBRATION**

|                                |                                                                                                                                             |                            |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Equipment :</b>             | pH/mV and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter                                                                                                 |                            |                  |
| <b>Meter Model :</b>           | HI5521-02                                                                                                                                   | <b>Serial No. :</b>        | 04160019101      |
| <b>Probe Model :</b>           | HI1131B                                                                                                                                     | <b>Serial No. :</b>        | 11271C0N         |
| <b>Resolution (pH) :</b>       | 0.01                                                                                                                                        | <b>Resolution (mV) :</b>   | 0.1              |
| <b>Manufacturer :</b>          | Hanna Instruments                                                                                                                           | <b>Made in :</b>           | Romania          |
| <b>Condition As-Received :</b> | Used Product                                                                                                                                | <b>Reference :</b>         | RE250378         |
| <b>Ambient Temperature :</b>   | ( 25 ± 2 ) °C                                                                                                                               | <b>Relative Humidity :</b> | ( 50 ± 15 ) % RH |
| <b>Customer name :</b>         | Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.<br>67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra,<br>Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand |                            |                  |
| <b>Received date :</b>         | 3 March 2025                                                                                                                                |                            |                  |
| <b>Calibrate date :</b>        | 24 March 2025                                                                                                                               |                            |                  |
| <b>Issue date :</b>            | 24 March 2025                                                                                                                               |                            |                  |
| <b>Calibrated Location :</b>   | Hanna Instruments (Thailand) Ltd.                                                                                                           |                            |                  |
| <b>Calibration Procedure :</b> | This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure<br>CP-01, CP-02 by using certified reference material (CRM).         |                            |                  |

**Calibrated by :** ☒ Mr. Pichit Petthong  
☐ Mr. Channarong Soinak

**Approved by :**

Authorized Signatory

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

\*\* This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written \*\*

approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

### Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of unit maintained through:

| Instruments                    | Model     | Serial No. | Certificate No. | Traceable                                            |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Documenting Process Calibrator | Fluke 753 | 43160061   | 25E299          | Technology Promotion<br>Association (Thailand-Japan) |
| Thermometer with sensor        | HI98509   | 36943D     | 24T1281         |                                                      |
| Digital Thermo-Hygrometer      | HT-771SD  | AI.07155   | 25H171          |                                                      |

2. Reference Standard Materials : pH calibration standard traceable thru CPA chem Ltd.

| Buffer Solution | Manufacture | Certified Value                         | Lot Number | Exp. date    |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------|------------|--------------|
| pH 4.0          | CPA chem    | $4.008 \pm 0.006 @ 25^{\circ}\text{C}$  | 996963     | 16 May 2025  |
| pH 7.0          | CPA chem    | $6.987 \pm 0.007 @ 25^{\circ}\text{C}$  | 1015026    | 19 July 2025 |
| pH 10.0         | CPA chem    | $10.010 \pm 0.009 @ 25^{\circ}\text{C}$ | 996965     | 16 May 2025  |

### Calibration Result :

1. Performing standard curve by Simulator at: -177.5, 0.0, 177.5 mV

(Measurement Electrical Potential) After Adjust Result.

| Unit Under<br>Calibration   | Nominal<br>Value | Standard<br>Voltage Input | Actual Reading |        | Uncertainty of<br>Measurement ( $\pm$ mV) |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------|
|                             | pH               | mV                        | pH             | mV     |                                           |
| pH Meter<br>S/N 04160019101 | 4.01             | 177.5                     | 4.01           | 177.5  | 0.097                                     |
|                             | 7.01             | 0.0                       | 7.01           | 0.0    | 0.058                                     |
|                             | 10.01            | -177.5                    | 10.01          | -177.5 | 0.097                                     |

2. Performing three buffer standard curve by using buffer nominal : pH 4,7,10 After Adjustment.

| Unit Under<br>Calibration    | Standard pH<br>Buffer Solution | Actual<br>Reading (pH) | Actual<br>Reading (mV) | Uncertainty of<br>Measurement ( $\pm$ pH) |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| pH Electrode<br>S/N 11271C0N | 4.008                          | 4.01                   | 173.8                  | 0.009                                     |
|                              | 6.987                          | 6.98                   | 4.5                    | 0.010                                     |
|                              | 10.010                         | 10.01                  | -170.6                 | 0.014                                     |

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%

**\*\* End of certificate \*\***

Certificate No. : HIT-2510-0369

Page : 1 of 2

**CERTIFICATE OF CALIBRATION**

**Equipment :** pH/mV and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter

**Meter Model :** HI5521-02      **Serial No. :** 04160019101

**Probe Model :** HI7662-W      **Serial No. :** 0615024N

**Resolution :** 0.1 °C      **Temperature Range :** (-20 to 120)°C

**Manufacturer :** Hanna Instruments      **Made in :** Romania

**Condition As-Received :** Used Product      **Reference :** RE250379

**Ambient Temperature :** ( 25 ± 2 ) °C      **Relative Humidity :** ( 50 ± 15 ) % RH

**Customer name :** Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.  
67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra,  
Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Received date :** 3 March 2025

**Calibrate date :** 5 March 2025

**Issue date :** 6 March 2025

**Calibrated Location :** Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

**Calibration Procedure :** This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure  
CP-05 by using reference standard instruments.

**Calibrated by :** ☒ Mr. Pichit Petthong  
☐ Mr. Channarong Soinak

**Approved by :**

Mr.

Authorized Signatory



This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

\*\* This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written \*\*  
approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

### Condition of this calibration result

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of unit maintained through:

| Instruments                                   | Model     | Serial No. | Certificate No. | Traceable                                             |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Documenting Process Calibrator<br>with sensor | Fluke 753 | 43160061   | 25I123          | Technology Promotion<br>Association (Thailand-Japan). |
| Digital Thermo-Hygrometer                     | HT-771SD  | AI.07155   | 25H171          |                                                       |

### Calibration Result :

Function : Temperature measurement

This equipment was connected with Temperature Sensor.

Probe : Stainless steel temperature probe and 1 m (3.3') cable.

| Nominal Value<br>(°C) | Standard Setting<br>(°C) | UUC Reading<br>(°C) | Error Value<br>(°C) | Uncertainty<br>(±°C) |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 20.0                  | 20.00                    | 20.0                | 0.00                | 0.18                 |
| 25.0                  | 25.00                    | 25.0                | 0.00                | 0.18                 |
| 30.0                  | 30.00                    | 30.0                | 0.00                | 0.18                 |

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%

**\*\* End of certificate \*\***



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd  
63/14-15, 67/35-36  
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,  
Bangkok 10600 (Thailand)  
Tel: +6608680812  
Mobile: +66863999453  
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com  
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory  
ISO/IEC 17025:2017  
NSC-TISI-TIS 17025  
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory  
Calibration services department.



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CDT-116-67

Page 1 of 2 Pages

**MEASUREMENT ITEM** : Digital Thermometer with Temperature Sensor  
**MANUFACTURER** : EUTECH  
**MODEL/TYPE** : ECO SCAN TEMPS  
**SERIAL NUMBER** : 816366  
**ID NUMBER** : -  
**CONDITION AS-RECEIVED** : Used item  
**CUSTOMER** : OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.  
67/35-36 Floor 3, Soi Petchkasem 7/1,  
Petchkasem Rd, Watthapra, Bangkokyai, Bangkok 10600.

**RECEIVED DATE** : 01 Jul 2024  
**MEASUREMENT DATE** : 03 Jul 2024  
**ISSUE DATE** : 04 Jul 2024

### ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature :  $23.0 \pm 3.0$  °C  
Relative Humidity :  $55.0 \pm 15.0$  %RH

**NOTED:** The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

### TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

### Calibration procedure:

The temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-001 according to comparison method with standard digital temperature indicator and standard temperature probe. The temperature scale use was based on ITS-90.

### Traceability:

The measurement results are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT) Certificate number: TT-0047-24, Certificate number: ER-0101-23

### Reference Used During Calibration:

1. Standard Temperature Probe  
Model: STS-100 A500, Serial No.: 667682-09,  
Due date: 26 Mar 2025
2. Digital Temperature Indicator  
Model: DTI-1000-A MK II, Serial No.: 671407-00591 Due date: 14 Sep 2024

### Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k=2$ , Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

### Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad  
☒ Miss Jitraporn Lertsomphol  
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory: .





JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number CDT-116-67

Page 2 of 2 Pages

**Result of Calibration:** ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

**Calibration Range:** 20 °C to 30 °C

**Function:**

Table 3: This equipment was connected with Thermocouple sensor type K.  
Dimension: Diameter 3 mm. Length 116 mm.

| <u>Immersion Depth</u><br>(mm) | <u>Standard Reading</u><br>(°C) | <u>UUC Reading</u><br>(°C) | <u>Error</u><br>(°C) | <u>Uncertainty</u><br>(°C) |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 110                            | 20.047                          | 20.1                       | 0.0                  | 0.26                       |
| 110                            | 25.043                          | 25.0                       | 0.0                  | 0.26                       |
| 110                            | 30.034                          | 30.0                       | 0.0                  | 0.26                       |

UUC\*: Unit Under Calibration

\*\*\*End of Certificate of Calibration\*\*\*





# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : MM25-1336

**Page** : 1 of 3

**Customer** : บริษัท โอกลา เทสต์ติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

**Address** : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

**Description** : Electronic Balance

**Manufacturer** : Sartorius

**Model** : BSA224S-CW

**Serial No.** : 35790699

**Identification No.** : N/A

**Calibration Place** : On Site Calibration was Carried out at th  
Laboratory Enironmental, Okla Testing &  
Consulting Service Co.,Ltd.

**Order No.** : 0562/25

**Received date** : Feb 19, 2025

**Calibration date** : Feb 19, 2025

**Environment Condition :**

**Temperature** : (25+/-10) °C

**Humidity** : (50+/-30) %RH

**Atm. Pressure** : (1010+/-10) hPa

**Calibration Method** : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MM-001

According to comparison with Standard Weight Set E1.

The calibration methods based on UKAS - LAB 14 : 2022

## Reference Standard Instruments :

| <u>Instrument</u>   | <u>Model</u>       | <u>Serial No.</u> | <u>Certificate No.</u> | <u>Due Date</u> |
|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| Standard Weight Set | NC-001-0.2K-E1-ASS | 0022              | PL-512                 | Oct 10, 2026    |

The effect that the result relate only to the items calibrated. If was found accurate as shown on date and place of calibration only.

**Traceability** : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through  
National Institute of Metrology Thailand ( NIMT )

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%



**Calibrated by** : Mr.Suppason Kcawkum

**Approved by** :

**Issue date** :

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd


**Certificate No.** : MM25-1336

**Page** : 2 of 3

**Calibration Result** : Without Adjustment


**Function** : Repeatability

**Maximum Capacity** : 200 g


**Resolution** : 0.0001 g

| Nominal Weight Value | Instrument Deviation of Reading |
|----------------------|---------------------------------|
| ( g )                | ( g )                           |
| 200                  | 0.0000                          |

**Calibration Result** : Without Adjustment

**Function** : Effect of Off Center Loading


**Front**  
( X )



**Front**  
( )

A Mass of 100 Was Placed to various Position on the pan.

The Weight Machine Reading Obtained is Given in The Tabel

| Load  | Measuring Positions |          |          |          |          | Maximum Different |
|-------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
|       | A                   | B        | C        | D        | E        |                   |
| ( g ) | ( g )               | ( g )    | ( g )    | ( g )    | ( g )    | ( g )             |
| 100   | 100.0001            | 100.0000 | 100.0001 | 100.0003 | 100.0002 | 100.0001          |
|       |                     |          |          |          |          | 0.0003            |

**Calibration Result** : Without Adjustment

**Function** : Effect of Tare

| Nominal Tare Weight | Standard Weight | UUC* Reading | UUC* Deviation |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|
| ( g )               | ( g )           | ( g )        | ( g )          |
| 100                 | Tare            | 0.0000       | 0.0000         |
|                     | At 20 %         | 20           | 20.0000        |
|                     | At 40 %         | 40           | 40.0001        |
|                     | At 60 %         | 60           | 60.0001        |
|                     | At 80 %         | 80           | 80.0002        |
|                     | At 100 %        | 100          | 100.0001       |

UUC\* = Unit Under Calibration

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**

39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,

Saimai, Bangkok 10220, Thailand

Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

Calibration Cert. # 3884.01  
ISO/IEC 17025

Certificate No. : MM25-1336

Page : 3 of 3

Calibration Result : Before Adjustment 00.000

Function : Departure of indication from nominal value

| Standard Weight<br>Value<br>( g ) | UUC*<br>Reading<br>( g ) | UUC*<br>Correction<br>( g ) | Uncertainty<br>of Measurement<br>( +/- g ) |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 0.00000                           | 0.0000                   | 0.00000                     | 0.000058                                   |
| 0.01000                           | 0.0100                   | -0.00003                    | 0.000058                                   |
| 0.05000                           | 0.0501                   | -0.00007                    | 0.000058                                   |
| 0.10000                           | 0.1005                   | -0.00047                    | 0.000058                                   |
| 0.20000                           | 0.2002                   | -0.00020                    | 0.000059                                   |
| 0.50000                           | 0.5003                   | -0.00030                    | 0.000059                                   |
| 1.00000                           | 1.0000                   | 0.00000                     | 0.000059                                   |
| 10.00001                          | 10.0005                  | -0.00049                    | 0.000064                                   |
| 49.99999                          | 50.0008                  | -0.00081                    | 0.000090                                   |
| 99.99998                          | 100.0014                 | -0.00142                    | 0.00014                                    |
| 149.99997                         | 150.0021                 | -0.00210                    | 0.00027                                    |
| 199.99996                         | 200.0023                 | -0.00234                    | 0.00027                                    |

UUC\* = Unit Under Calibration

Calibration Result : After Adjustment 00.000

| Standard Weight<br>Value<br>( g ) | UUC*<br>Reading<br>( g ) | UUC*<br>Correction<br>( g ) | Uncertainty<br>of Measurement<br>( +/- g ) |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 0.00000                           | 0.0000                   | 0.00000                     | 0.000058                                   |
| 0.01000                           | 0.0100                   | 0.00000                     | 0.000058                                   |
| 0.05000                           | 0.0500                   | 0.00000                     | 0.000058                                   |
| 0.10000                           | 0.1001                   | 0.00010                     | 0.000058                                   |
| 0.20000                           | 0.2000                   | 0.00000                     | 0.000059                                   |
| 0.50000                           | 0.5002                   | 0.00020                     | 0.000059                                   |
| 1.00000                           | 1.0000                   | 0.00000                     | 0.000059                                   |
| 10.00001                          | 10.0001                  | 0.00009                     | 0.000064                                   |
| 49.99999                          | 50.0002                  | 0.00025                     | 0.000090                                   |
| 99.99998                          | 100.0001                 | 0.00015                     | 0.00014                                    |
| 149.99997                         | 150.0005                 | 0.00057                     | 0.00027                                    |
| 199.99996                         | 200.0000                 | 0.00007                     | 0.00027                                    |

UUC\* = Unit Under Calibration



# Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2374

Page : 1 of 2

**Customer** : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
**Address** : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

**Description** : Hot Air Oven  
**Manufacturer** : KWF  
**Model** : SOV70B  
**Serial No.** : KWF2021021902  
**Identification No.** : OKLA-LAB-013/170621  
**Calibration Place** : On site calibration was carried out at th Laboratory  
Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

**Order No.** : 0562/25  
**Received date** : Feb 19, 2025  
**Calibration date** : Feb 19, 2025  
**Environment Condition :**  
**Temperature** : ( 25+/-10 ) °C  
**Humidity** : ( 50+/-30 ) %RH

**Calibration Method** : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MT-006 According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

## Reference Standard Instruments :

| <u>Instrument</u>                   | <u>Model</u> | <u>Serial No.</u> | <u>Certificate No.</u> | <u>Due Date</u> |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| Data Acquisition System with Sensor | DAQ970A      | MY58029872        | MT24-6542              | Aug 23, 2025    |

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

**Traceability** : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand ( NIMT )

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of not less than 95%



**Calibrated by :** Mr.Nattaphong Phogard

**Approved by :**


**Issue date :**

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

**Certificate No. : MT25-2374**
**Page : 2 of 2**
**Function : Temperature measurement**
**Result : Without adjustment**
**Calibration point : 104, 180 °C**
**Resolution : 1 °C**

| Calibration point ( °C ) | Temperature of UUC* at each position ( °C ) |         |         |         |         |         |         |         |         | Uncertainty of measurement ( +/- °C ) |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
|                          | Ch.1                                        | Ch.2    | Ch.3    | Ch.4    | Ch.5    | Ch.6    | Ch.7    | Ch.8    | Ch.9    |                                       |
| 104                      | 104.039                                     | 104.963 | 105.217 | 104.164 | 104.451 | 104.033 | 104.570 | 105.168 | 104.635 | 0.82                                  |
| 180                      | 180.431                                     | 181.588 | 180.850 | 180.819 | 180.829 | 180.240 | 180.081 | 180.682 | 180.685 | 1.3                                   |

| Setting temperature ( °C ) | Indicating Temperature ( °C ) | Measured stability ( +/- °C ) | Measured uniformity ( °C ) | Overall variation ( °C ) |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 104.0                      | 104.3 to 104.6                | 0.45                          | 1.1                        | 1.8                      |
| 180.0                      | 180.4 to 180.6                | 1.0                           | 1.7                        | 3.2                      |

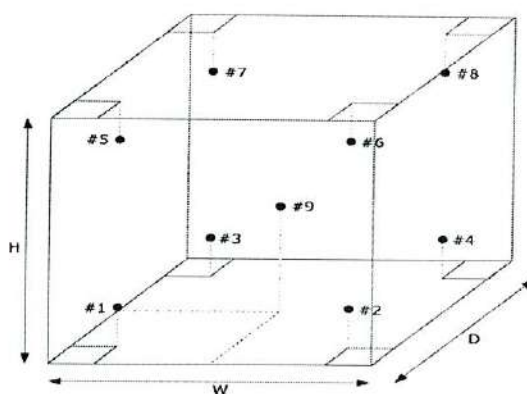

- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

**Front view**
**UUC\*** = Unit under calibration

**Uniformity** = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

**Overall Variation** = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

**Stability** = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.



# Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2372

Page : 1 of 2

**Customer** : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
**Address** : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

**Description** : Incubator  
**Manufacturer** : S-Cool  
**Model** : SM61M  
**Serial No.** : 18021147  
**Identification No.** : OKLA-LAB-011/190  
**Calibration Place** : On site calibration was carried out at th Laboratory  
Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

**Order No.** : 0562/25  
**Received date** : Feb 19, 2025  
**Calibration date** : Feb 19, 2025  
**Environment Condition :**  
**Temperature** : ( 25+/-10 ) °C  
**Humidity** : ( 50+/-30 ) %RH

**Calibration Method** : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MT-006 According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

## Reference Standard Instruments :

| <u>Instrument</u>                   | <u>Model</u> | <u>Serial No.</u> | <u>Certificate No.</u> | <u>Due Date</u> |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| Data Acquisition System with Sensor | DAQ970A      | MY58029872        | MT24-6542              | Aug 23, 2025    |

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

**Traceability** : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand ( NIMT )

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of not less than 95%



**Calibrated by :** Mr.Nattaphong Phogard

**Approved by**

**Issue date**

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

**Certificate No. :** MT25-2372


**Page :** 2 of 2

**Function :** Temperature measurement  
**Calibration point :** 20 °C

**Result :** Without adjustment  
**Resolution :** 0.1 °C

| Calibration point ( °C ) | Temperature of UUC* at each position ( °C ) |        |        |        |        |        |        |        |        | Uncertainty of measurement ( +/- °C ) |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
|                          | Ch.1                                        | Ch.2   | Ch.3   | Ch.4   | Ch.5   | Ch.6   | Ch.7   | Ch.8   | Ch.9   |                                       |
| 20                       | 19.570                                      | 19.223 | 19.044 | 19.241 | 19.733 | 19.622 | 19.052 | 19.328 | 19.518 | 0.31                                  |

| Setting temperature ( °C ) | Indicating Temperature ( °C ) | Measured stability ( +/- °C ) | Measured uniformity ( °C ) | Overall variation ( °C ) |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 20.0                       | 20.0                          | 0.10                          | 0.56                       | 0.80                     |

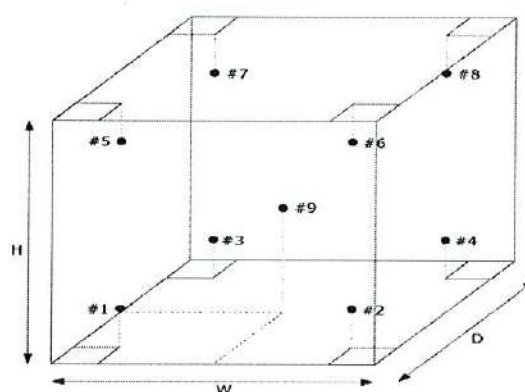

- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

**Front view**

**UUC\*** = Unit under calibration

**Uniformity** = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

**Overall Variation** = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

**Stability** = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.



# Certificate of Calibration

**Certificate No.** : MT25-2373

**Page** : 1 of 2

**Customer** : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
**Address** : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

**Description** : Freezer ( Refrigerator )  
**Manufacturer** : Sanden  
**Model** : SPB-0500  
**Serial No.** : SPB0500-231007454  
**Identification No.** : N/A  
**Calibration Place** : On site calibration was carried out at th Laboratory  
Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

**Order No.** : 0562/25  
**Received date** : Feb 19, 2025  
**Calibration date** : Feb 19, 2025  
**Environment Condition :**  
**Temperature** : ( 25+/-10 ) °C  
**Humidity** : ( 50+/-30 ) %RH

**Calibration Method** : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

**Reference Standard Instruments :**

| <u>Instrument</u>                   | <u>Model</u> | <u>Serial No.</u> | <u>Certificate No.</u> | <u>Due Date</u> |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| Data Acquisition System with Sensor | DAQ970A      | MY58029872        | MT24-6542              | Aug 23, 2025    |

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

**Traceability** : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand ( NIMT )

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of not less than 95%



**Calibrated by :** Mr.Nattaphong Phogard

**Approved by :** \_\_\_\_\_


**Issue date :** \_\_\_\_\_

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

**Certificate No. : MT25-2373**
**Page : 2 of 2**
**Function : Temperature measurement**
**Calibration point : 4 °C**
**Result : Without adjustment**
**Resolution : 0.1 °C**

| Calibration point ( °C ) | Temperature of UUC* at each position ( °C ) |       |       |       |       |       |       |       |       | Uncertainty of measurement ( +/- °C ) |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|
|                          | Ch.1                                        | Ch.2  | Ch.3  | Ch.4  | Ch.5  | Ch.6  | Ch.7  | Ch.8  | Ch.9  |                                       |
| 4                        | 3.611                                       | 4.126 | 3.430 | 4.142 | 3.751 | 4.393 | 3.436 | 3.890 | 4.103 | 0.41                                  |

| Setting temperature ( °C ) | Indicating Temperature ( °C ) | Measured stability ( +/- °C ) | Measured uniformity ( °C ) | Overall variation ( °C ) |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 4.0                        | 4.0                           | 0.27                          | 0.94                       | 1.3                      |

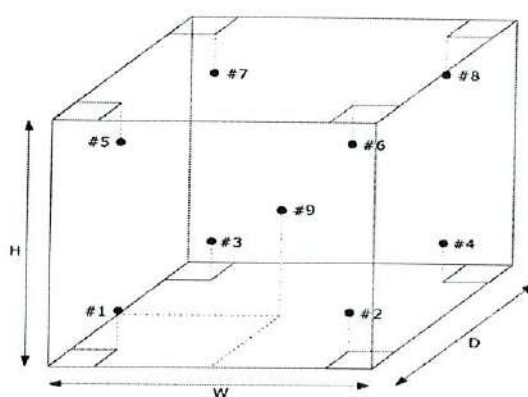
**Front view**

- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

**UUC\*** = Unit under calibration

**Uniformity** = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

**Overall Variation** = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

**Stability** = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd  
63/14-15, 67/35-36  
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,  
Bangkok 10600 (Thailand)  
Tel: +6608680812  
Mobile: +66863999453  
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com  
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory  
ISO/IEC 17025:2017  
NSC-TISI-TIS 17025  
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory  
Calibration services department.

## CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CRT-061-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermo Hygrometer  
MANUFACTURER : KEPLER Instrument  
MODEL/TYPE : KTH-02  
SERIAL NUMBER : 234011889  
ID NUMBER : -  
CONDITION AS-RECEIVED : Used item  
CUSTOMER : Okla Testing and consulting services Co., Ltd.  
67/35-36, 3rd Fl, Phetkasem soi 7/1, Wat Thapra,  
Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600.

RECEIVED DATE : 16 Dec 2024  
MEASUREMENT DATE : 19 Dec 2024  
ISSUE DATE : 19 Dec 2024

### ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

|                   |                   |     |
|-------------------|-------------------|-----|
| Temperature       | : $23.0 \pm 3.0$  | °C  |
| Relative Humidity | : $55.0 \pm 15.0$ | %RH |

**NOTED:** The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

### TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

### Calibration procedure:

The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with Standard Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

### Traceability:

The measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0079-23 and through Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-001-67.

### Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k=2$ , Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

### Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad  
☒ Miss Jitraporn Lertsomphol  
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory: .....





JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number: CRT-061-67

Page 2 of 2 Pages

**Measurement Results:**

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

**Result of Calibration:** ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

**Table 1:** The results of calibration of air temperature are reported in table below.

**Calibration Range:** 20 °C to 30 °C

| <u>Determined</u><br>(°C) | <u>Standard Reading</u><br>(°C) | <u>UUC Reading</u><br>(°C) | <u>Error</u><br>(°C) | <u>Uncertainty</u><br>±(°C) |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 20.00                     | 20.06                           | 20.6                       | 0.5                  | 0.31                        |
| 25.00                     | 25.04                           | 25.3                       | 0.3                  | 0.31                        |
| 30.00                     | 30.04                           | 29.6                       | -0.4                 | 0.31                        |

**Table 2:** The results of calibration of relative humidity at 23 °C are reported in table below.

**Calibration Range:** 35%RH to 70%RH

| <u>Air Temperature</u><br>(°C) | <u>Standard Reading</u><br>(%RH) | <u>UUC Reading</u><br>(%RH) | <u>Error</u><br>(%RH) | <u>Uncertainty</u><br>±(%RH) |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 23.04                          | 34.74                            | 36                          | 1                     | 1.0                          |
| 23.04                          | 44.71                            | 43                          | -2                    | 1.3                          |
| 23.00                          | 59.68                            | 58                          | -2                    | 1.8                          |
| 23.03                          | 69.61                            | 66                          | -4                    | 1.8                          |

UUC\*: Unit Under Calibration

\*\*\*End of Certificate of Calibration\*\*\*





JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd.  
63/14-15, 67/35-36  
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,  
Bangkok 10600 (Thailand)  
Tel: +6608680812  
Mobile: +66863999453  
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com  
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory  
ISO/IEC 17025:2017  
NSC-TISI-TIS 17025  
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory  
Calibration services department.

## CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CRT-062-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermo Hygrometer  
MANUFACTURER : KEPLER Instrument  
MODEL/TYPE : KTH-02  
SERIAL NUMBER : 234011890  
ID NUMBER : -  
CONDITION AS-RECEIVED : Used item  
CUSTOMER : Okla Testing and consulting services Co., Ltd.  
67/35-36, 3rd Fl, Phetkasem soi 7/1, Wat Thapra,  
Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600.

RECEIVED DATE : 16 Dec 2024  
MEASUREMENT DATE : 19 Dec 2024  
ISSUE DATE : 19 Dec 2024

### ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

|                   |                   |     |
|-------------------|-------------------|-----|
| Temperature       | : $23.0 \pm 3.0$  | °C  |
| Relative Humidity | : $55.0 \pm 15.0$ | %RH |

**NOTED:** The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

### TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

### Calibration procedure:

The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with Standard Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

### Traceability:

The measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0079-23 and through Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-001-67.

### Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k=2$ , Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

### Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad  
☒ Miss Jittraporn Lertsomphol  
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



### Approved signatory:





JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number: CRT-062-67

Page 2 of 2 Pages

**Measurement Results:**

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

**Result of Calibration:** ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

**Table 1:** The results of calibration of air temperature are reported in table below.

**Calibration Range:** 20 °C to 30 °C

| <u>Determined</u><br>(°C) | <u>Standard Reading</u><br>(°C) | <u>UUC Reading</u><br>(°C) | <u>Error</u><br>(°C) | <u>Uncertainty</u><br>±(°C) |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 20.00                     | 20.06                           | 20.2                       | 0.1                  | 0.31                        |
| 25.00                     | 25.04                           | 25.4                       | 0.4                  | 0.31                        |
| 30.00                     | 30.04                           | 30.3                       | 0.3                  | 0.31                        |

**Table 2:** The results of calibration of relative humidity at 23 °C are reported in table below.

**Calibration Range:** 35%RH to 70%RH

| <u>Air Temperature</u><br>(°C) | <u>Standard Reading</u><br>(%RH) | <u>UUC Reading</u><br>(%RH) | <u>Error</u><br>(%RH) | <u>Uncertainty</u><br>±(%RH) |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 23.03                          | 34.75                            | 34                          | -1                    | 1.0                          |
| 23.03                          | 44.71                            | 43                          | -2                    | 1.3                          |
| 23.05                          | 59.61                            | 58                          | -2                    | 1.8                          |
| 23.04                          | 69.59                            | 67                          | -3                    | 1.8                          |

UUC\*: Unit Under Calibration

\*\*\*End of Certificate of Calibration\*\*\*



## Certificate of Calibration

**Certificate No.** : 68-300112-8

**Page** : 1 of 2

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.  
67/35-36, 3<sup>rd</sup> Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,  
Wattthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Burette  
Manufacturer : ISOLAB Class : A  
Capacity : 25 ml Graduation : 0.05 ml  
ID No. : EM-MBR10002/17

**Environment** : Ambient Temperature :  $(20 \pm 3)$  °C  
Relative Humidity :  $(50 \pm 10)$  %  
Air Pressure : 1014.5 mbar.

**Date of Received** : 05 February 2025

**Date of Calibration** : 10 February 2025

**Date of Issue** : 10 February 2025

**Calibrated by** : Wipa Tovadee

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments** : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No.   | Due Date    | Traceability                                      |
|--------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 241003 | 67-200410-2 | 02 Jun 2025 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 68-300112-8

**Page : 2 of 2**

**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

Delivery Time : 38.96 sec.

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|-----------------------|-------------------------|
| 5                     | 5.0000                  |
| 15                    | 14.9944                 |
| 25                    | 24.9967                 |

Uncertainty of measurement with in  $\pm$  0.0066 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2.00$  ,  
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



## Certificate of Calibration

**Certificate No.** : 68-300113-2

**Page** : 1 of 2

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.  
67/35-36, 3<sup>rd</sup> Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,  
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Cylinder  
Manufacturer : DURAN Class : A  
Capacity : 100 ml Graduation : 1 ml  
ID No. : CY100/01

**Environment** : Ambient Temperature :  $(20 \pm 3)$  °C  
Relative Humidity :  $(50 \pm 10)$  %  
Air Pressure : 1009.6 mbar.

**Date of Received** : 05 February 2025

**Date of Calibration** : 10 February 2025

**Date of Issue** : 10 February 2025

**Calibrated by** : Arcerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments** : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No.   | Due Date    | Traceability                                      |
|--------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 241002 | 67-200410-1 | 02 Jun 2025 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 68-300113-2

**Page : 2 of 2**

**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|-----------------------|-------------------------|
| 50                    | 50.22                   |
| 100                   | 100.30                  |

Uncertainty of measurement with in  $\pm$  0.063 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2.00$  ,  
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



## Certificate of Calibration

**Certificate No.** : 68-300113-1

**Page** : 1 of 2

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.  
67/35-36, 3<sup>rd</sup> Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,  
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Cylinder  
Manufacturer : FAVORIT Class : A  
Capacity : 50 ml Graduation : 1 ml  
ID No. : CY50/01

**Environment** : Ambient Temperature :  $(20 \pm 3)$  °C  
Relative Humidity :  $(50 \pm 10)$  %  
Air Pressure : 1009.6 mbar.

**Date of Received** : 05 February 2025

**Date of Calibration** : 10 February 2025

**Date of Issue** : 10 February 2025

**Calibrated by** : Arcerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments** : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No.   | Due Date    | Traceability                                      |
|--------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 241002 | 67-200410-1 | 02 Jun 2025 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 68-300113-1

**Page : 2 of 2**

**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|-----------------------|-------------------------|
| 50                    | 50.32                   |

Uncertainty of measurement with in  $\pm$  0.054 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2.00$  ,  
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



## Certificate of Calibration

**Certificate No.** : 68-300113-3

**Page** : 1 of 2

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

67/35-36, 3<sup>rd</sup> Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,

Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Cylinder

Manufacturer : Borosil

Class : A

Capacity : 500 ml

Graduation : 5 ml

ID No. : 0334-58

**Environment** : Ambient Temperature : ( 20 ± 3 ) °C

Relative Humidity : ( 50 ± 10 ) %

Air Pressure : 1009.6 mbar.

**Date of Received** : 05 February 2025

**Date of Calibration** : 10 February 2025

**Date of Issue** : 10 February 2025

**Calibrated by** : Arcerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments** : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.

Cert. No.

Due Date

Traceability

241002

67-200410-1

02 Jun 2025

National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 68-300113-3

**Page : 2 of 2**

**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|-----------------------|-------------------------|
| 500                   | 499.63                  |

Uncertainty of measurement with in  $\pm$  0.12 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2.00$  ,  
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



## Certificate of Calibration

**Certificate No.** : 68-300113-1

**Page** : 1 of 2

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.  
67/35-36, 3<sup>rd</sup> Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,  
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Measuring Pipette  
Manufacturer : GLASSCO Class : A  
Capacity : 1 ml Graduation : 0.01 ml  
ID No. : EM-MER01001/19

**Environment** : Ambient Temperature :  $(20 \pm 3)$  °C  
Relative Humidity :  $(50 \pm 10)$  %  
Air Pressure : 1009.1 mbar.

**Date of Received** : 05 February 2025

**Date of Calibration** : 10 February 2025

**Date of Issue** : 10 February 2025

**Calibrated by** : Arcerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments** : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No.   | Due Date    | Traceability                                      |
|--------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 241005 | 67-200410-4 | 02 Jun 2025 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 68-300113-1

**Page : 2 of 2**

**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

Delivery Time : 5.22 sec.

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|-----------------------|-------------------------|
| 0.1                   | 0.1012                  |
| 0.5                   | 0.4994                  |
| 1                     | 0.9903                  |

Uncertainty of measurement with in  $\pm$  0.0026 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2.00$  ,  
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



www.calibratech.co.th

## Certificate of Calibration

**Certificate No.** : 68-300113-2

**Page** : 1 of 2

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.  
67/35-36, 3<sup>rd</sup> Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,  
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Measuring Pipette  
Manufacturer : GLASSCO Class : A  
Capacity : 5 ml Graduation : 0.05 ml  
ID No. : EM-MER01001/18

**Environment** : Ambient Temperature :  $(20 \pm 3)$  °C  
Relative Humidity :  $(50 \pm 10)$  %  
Air Pressure : 1009.1 mbar.

**Date of Received** : 05 February 2025

**Date of Calibration** : 10 February 2025

**Date of Issue** : 10 February 2025

**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments** : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No.   | Due Date    | Traceability                                      |
|--------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 241005 | 67-200410-4 | 02 Jun 2025 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 68-300113-2

**Page : 2 of 2**

**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

**Delivery Time :** 9.60 sec.

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|-----------------------|-------------------------|
| 0.5                   | 0.5022                  |
| 2.5                   | 2.4836                  |
| 5                     | 4.9838                  |

Uncertainty of measurement with in  $\pm$  0.0027 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2.00$  ,  
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



## Certificate of Calibration

**Certificate No.** : 68-300113-3

**Page** : 1 of 2

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.  
67/35-36, 3<sup>rd</sup> Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,  
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Measuring Pipette  
Manufacturer : GLASSCO Class : A  
Capacity : 10 ml Graduation : 0.1 ml  
ID No. : EM-MER01001/17

**Environment** : Ambient Temperature :  $(20 \pm 3)$  °C  
Relative Humidity :  $(50 \pm 10)$  %  
Air Pressure : 1009.1 mbar.

**Date of Received** : 05 February 2025

**Date of Calibration** : 10 February 2025

**Date of Issue** : 10 February 2025

**Calibrated by** : Arcerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments** : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No.   | Due Date    | Traceability                                      |
|--------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 241005 | 67-200410-4 | 02 Jun 2025 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 68-300113-3

**Page : 2 of 2**

**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

Delivery Time : 11.06 sec.

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|-----------------------|-------------------------|
| 1                     | 1.0027                  |
| 5                     | 4.9761                  |
| 10                    | 9.9770                  |

Uncertainty of measurement with in  $\pm$  0.0039 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2.00$  ,  
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



## Certificate of Calibration

**Certificate No.** : 68-300112-6

**Page** : 1 of 2

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.  
67/35-36, 3<sup>rd</sup> Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,  
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Volumetric Pipette  
Manufacturer : GLASSCO Class : A  
Capacity : 20 ml  
ID No. : EM-VPP20201/17

**Environment** : Ambient Temperature :  $(20 \pm 3)$  °C  
Relative Humidity :  $(50 \pm 10)$  %  
Air Pressure : 1009.2 mbar.

**Date of Received** : 05 February 2025

**Date of Calibration** : 10 February 2025

**Date of Issue** : 10 February 2025

**Calibrated by** : Areerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments** : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No.   | Due Date    | Traceability                                      |
|--------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 241005 | 67-200410-4 | 02 Jun 2025 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 68-300112-6

**Page :** 2 of 2

**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

Delivery Time : 14.98 sec.

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|-----------------------|-------------------------|
| 20                    | 19.9818                 |

Uncertainty of measurement with in  $\pm$  0.0064 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2.00$  ,  
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



## Certificate of Calibration

**Certificate No. : 68-300113-4**

**Page : 1 of 2**

**Submitted by :** Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.  
67/35-36, 3<sup>rd</sup> Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,  
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment :** Volumetric Flask  
**Manufacturer :** SCI **Class :** A  
**Capacity :** 100 ml  
**ID No. :** EM-VPP02501/17

**Environment :** Ambient Temperature :  $(20 \pm 3)$  °C  
Relative Humidity :  $(50 \pm 10)$  %  
Air Pressure : 1010.3 mbar.

**Date of Received :** 05 February 2025

**Date of Calibration :** 10 February 2025

**Date of Issue :** 10 February 2025

**Calibrated by :** Arcerat Sombun

**Calibration Method :** In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No.   | Due Date    | Traceability                                      |
|--------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 241005 | 67-200410-4 | 02 Jun 2025 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 68-300113-4

**Page : 2 of 2**

**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|-----------------------|-------------------------|
| 100                   | 99.981                  |

Uncertainty of measurement with in  $\pm$  0.018 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2.00$  ,  
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



## Certificate of Calibration

**Certificate No.** : 68-300113-5

**Page** : 1 of 2

**Submitted by** : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.  
67/35-36, 3<sup>rd</sup> Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,  
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

**Equipment** : Volumetric Flask  
Manufacturer : Borosil Class : A  
Capacity : 500 ml  
ID No. : EM-VPP02501/18

**Environment** : Ambient Temperature :  $(20 \pm 3)$  °C  
Relative Humidity :  $(50 \pm 10)$  %  
Air Pressure : 1009.9 mbar.

**Date of Received** : 05 February 2025

**Date of Calibration** : 10 February 2025

**Date of Issue** : 10 February 2025

**Calibrated by** : Arcerat Sombun

**Calibration Method** : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

**Reference Standard Instruments** : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

| ID No. | Cert. No.   | Due Date    | Traceability                                      |
|--------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 241002 | 67-200410-1 | 02 Jun 2025 | National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) |

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 68-300113-5

**Page : 2 of 2**

**Result of Calibration :** This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

**UUC Condition As-Received :** Good

| Nominal Volume ( ml ) | Measuring Volume ( ml ) |
|-----------------------|-------------------------|
| 500                   | 500.04                  |

Uncertainty of measurement with in  $\pm$  0.075 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2.00$  ,  
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

