

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- ข 1 ผังบริเวณโครงการ
- ข 2 แปลนพื้นที่ชั้นที่ 1-หลังคา
- ข 3 ผังชั้นหลังคา และระยะถอยร่นของอาคารจากแนวเขตที่ดินแต่ละด้าน
- ข 4 รูปตัด Set Back อาคารโครงการเทียบกับถนนพระรามที่ 4
- ข 5 รูปตัด Set Back อาคารโครงการเทียบกับถนนซอยงามดูพลี
- ข 6 บริเวณแนวตำแหน่งอาคาร และถนนสาธารณะโดยรอบ
- ข 7 แบบขยายป้ายของโครงการ
- ข 8 ผังระบายน้ำโครงการ
- ข 9 ผังท่อท่อน้ำ
- ข 10 ผังตำแหน่งบันไดที่ใช้เพื่อการหนีไฟ และจุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการ
- ข 11 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และชดเชยความเสียหาย
- ข 12 พื้นที่สีเขียวโครงการ
- ข 12-1 ผังแสดงขนาดพื้นที่สีเขียวรวมของโครงการ
- ข 12-2 ผังแสดงพื้นที่ไม้ยืนต้นของโครงการ
- ข 12-3 ผังแสดงตำแหน่งการปลูกไม้ยืนต้น และตำแหน่งระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
- ข 12-4 ตารางแสดงชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้นของโครงการ
- ข 12-5 ผังแสดงพื้นที่ไม้พุ่มและคลุมดินของโครงการ
- ข 12-6 ตารางแสดงชนิดพันธุ์ไม้พุ่มและไม้คลุมดินของโครงการ
- ข 12-7 ผังแสดงการจัดพื้นที่น้ำซึมผ่านได้ของโครงการ
- ข 13 แผนป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยช่วงเปิดดำเนินการ
- ข 14 เอกสารระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัย
- ข 15 เอกสารกำจัดไขมันออกจากปอดักไขมัน


ภาคผนวก ข


เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- ข 16 หนังสือรับรองการให้บริการบำบัดน้ำเสียของคาร Grande Centre Point Lumphini
- ข 17 แบบบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ทส.1)
- ข 18 แบบสรุปผลการทำงานของระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ทส.2)
- ข 19 เอกสารการตรวจสอบแนวท่อประปา และการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ
- ข 20 เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ข 21 เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย
- ข 22 เอกสารตรวจสอบระยะจ่ายไฟฟ้าสำรอง
- ข 23 เอกสารตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ
- ข 24 เอกสารตรวจสอบคู่มือพนักงาน และคู่มือพนักงาน ช่างระบายอากาศธรรมชาติ และพัดลม
- ข 25 เอกสารการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- ข 26 รูปประกอบการติดตามตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข 1
ผังบริเวณโครงการ

ภาคผนวก ข 2
แปลนพื้นที่ชั้นที่ 1-ชั้นหลังคา

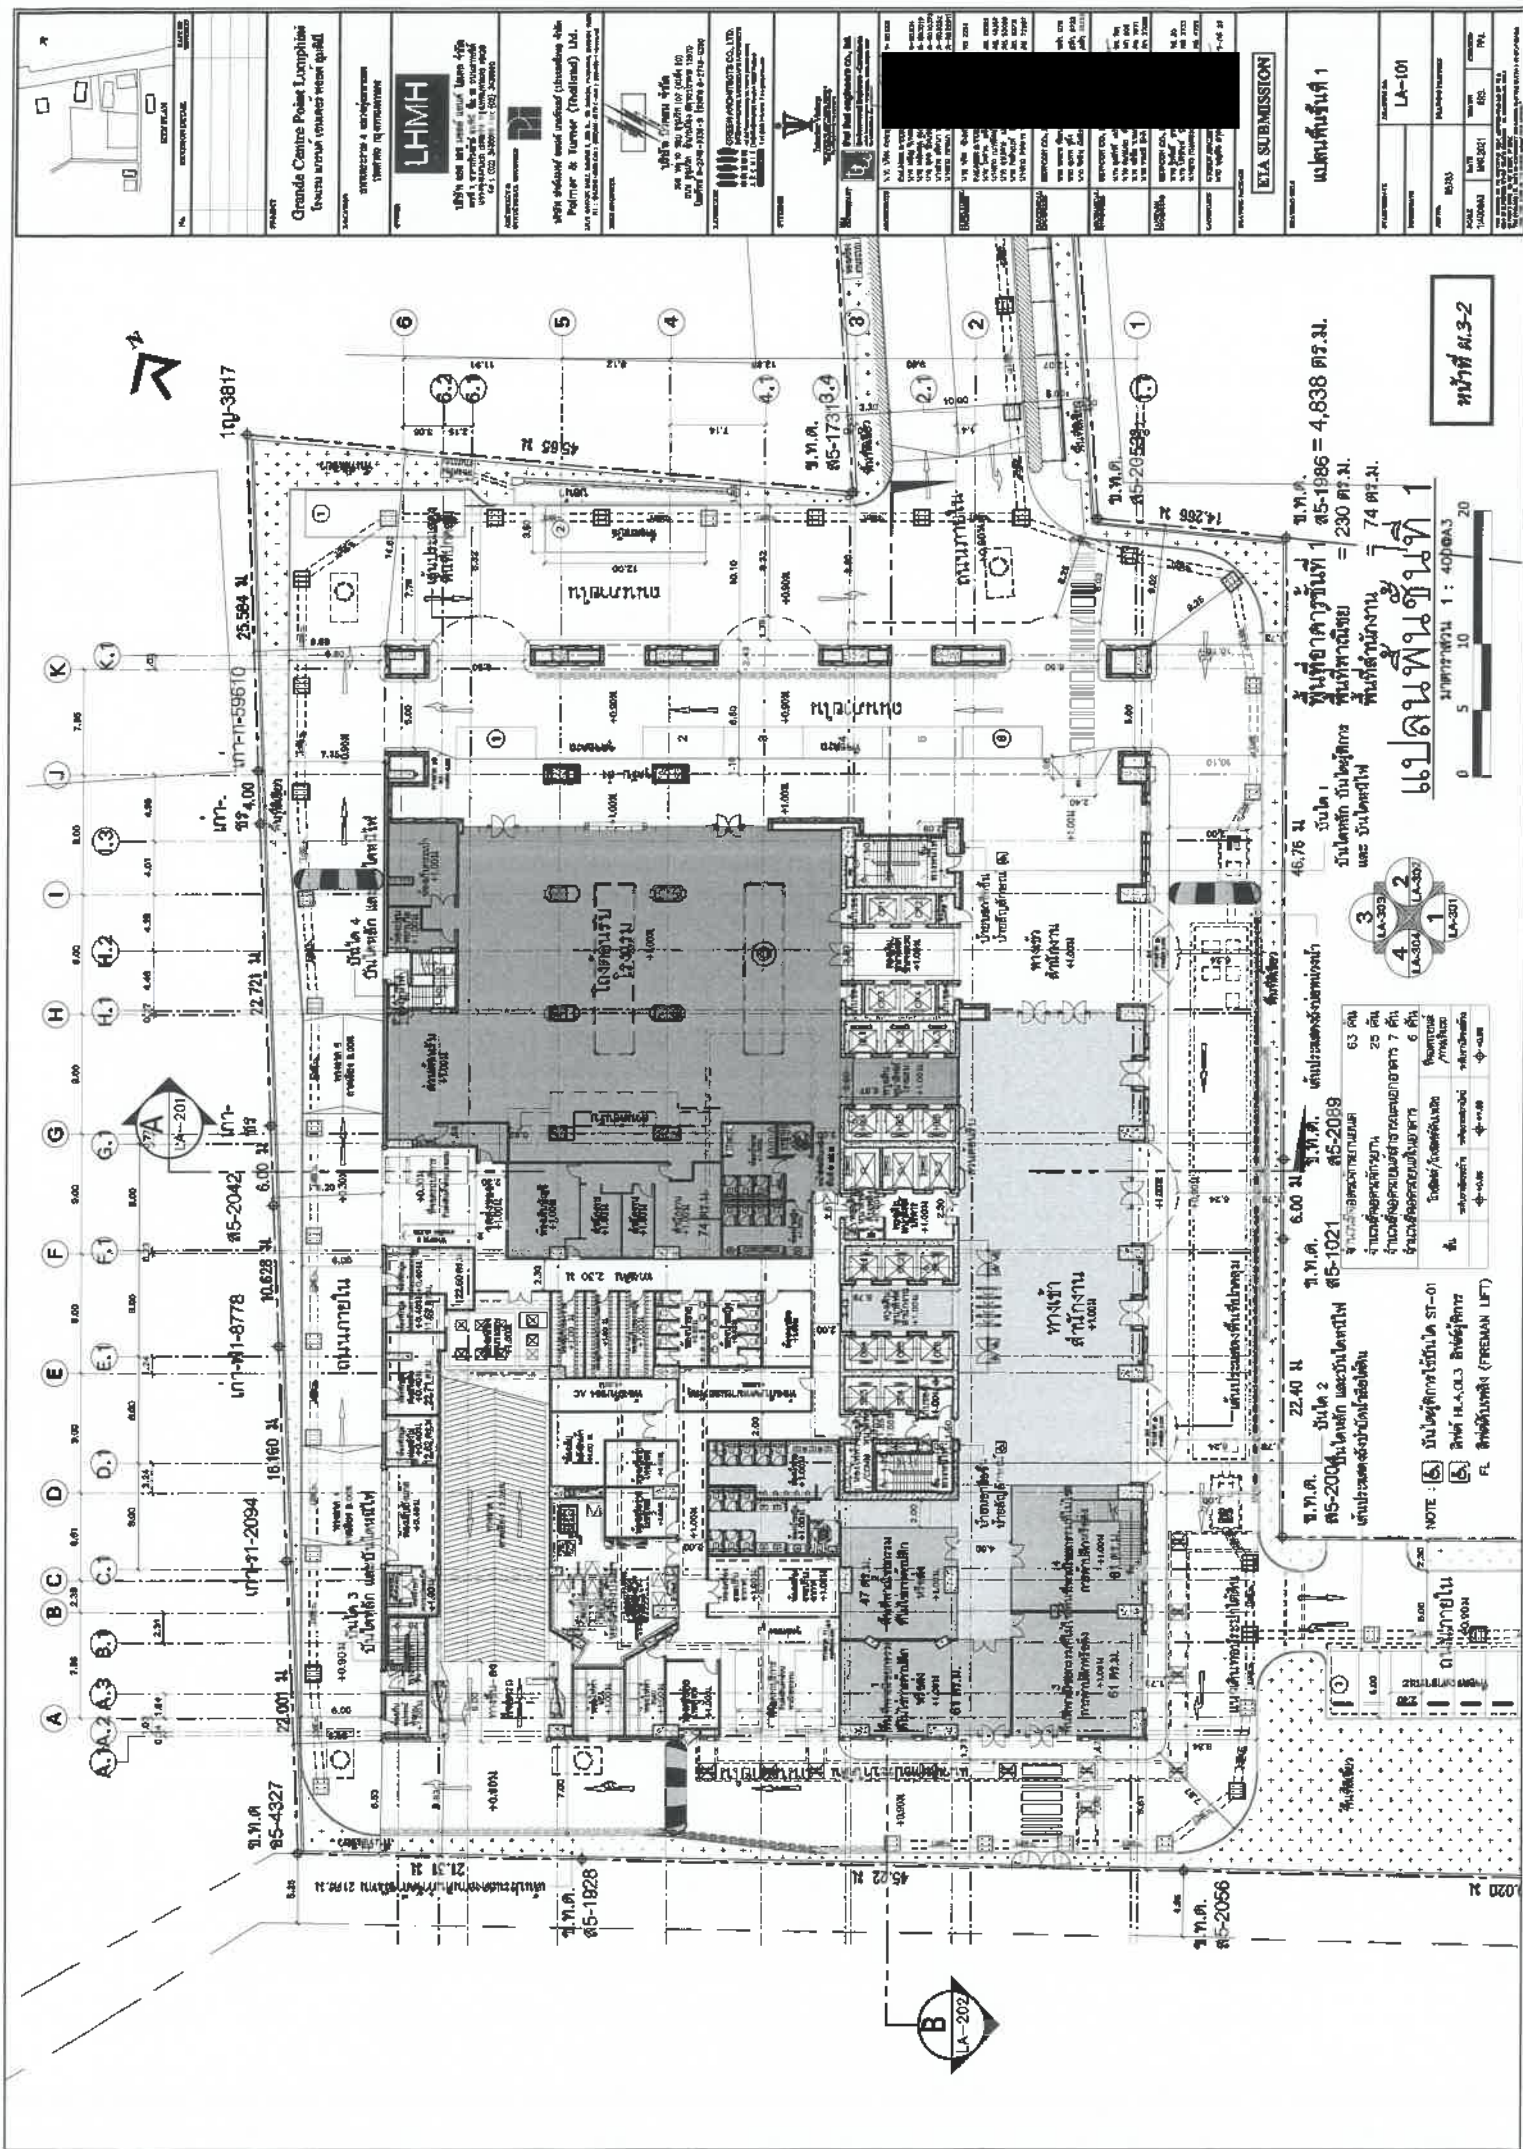

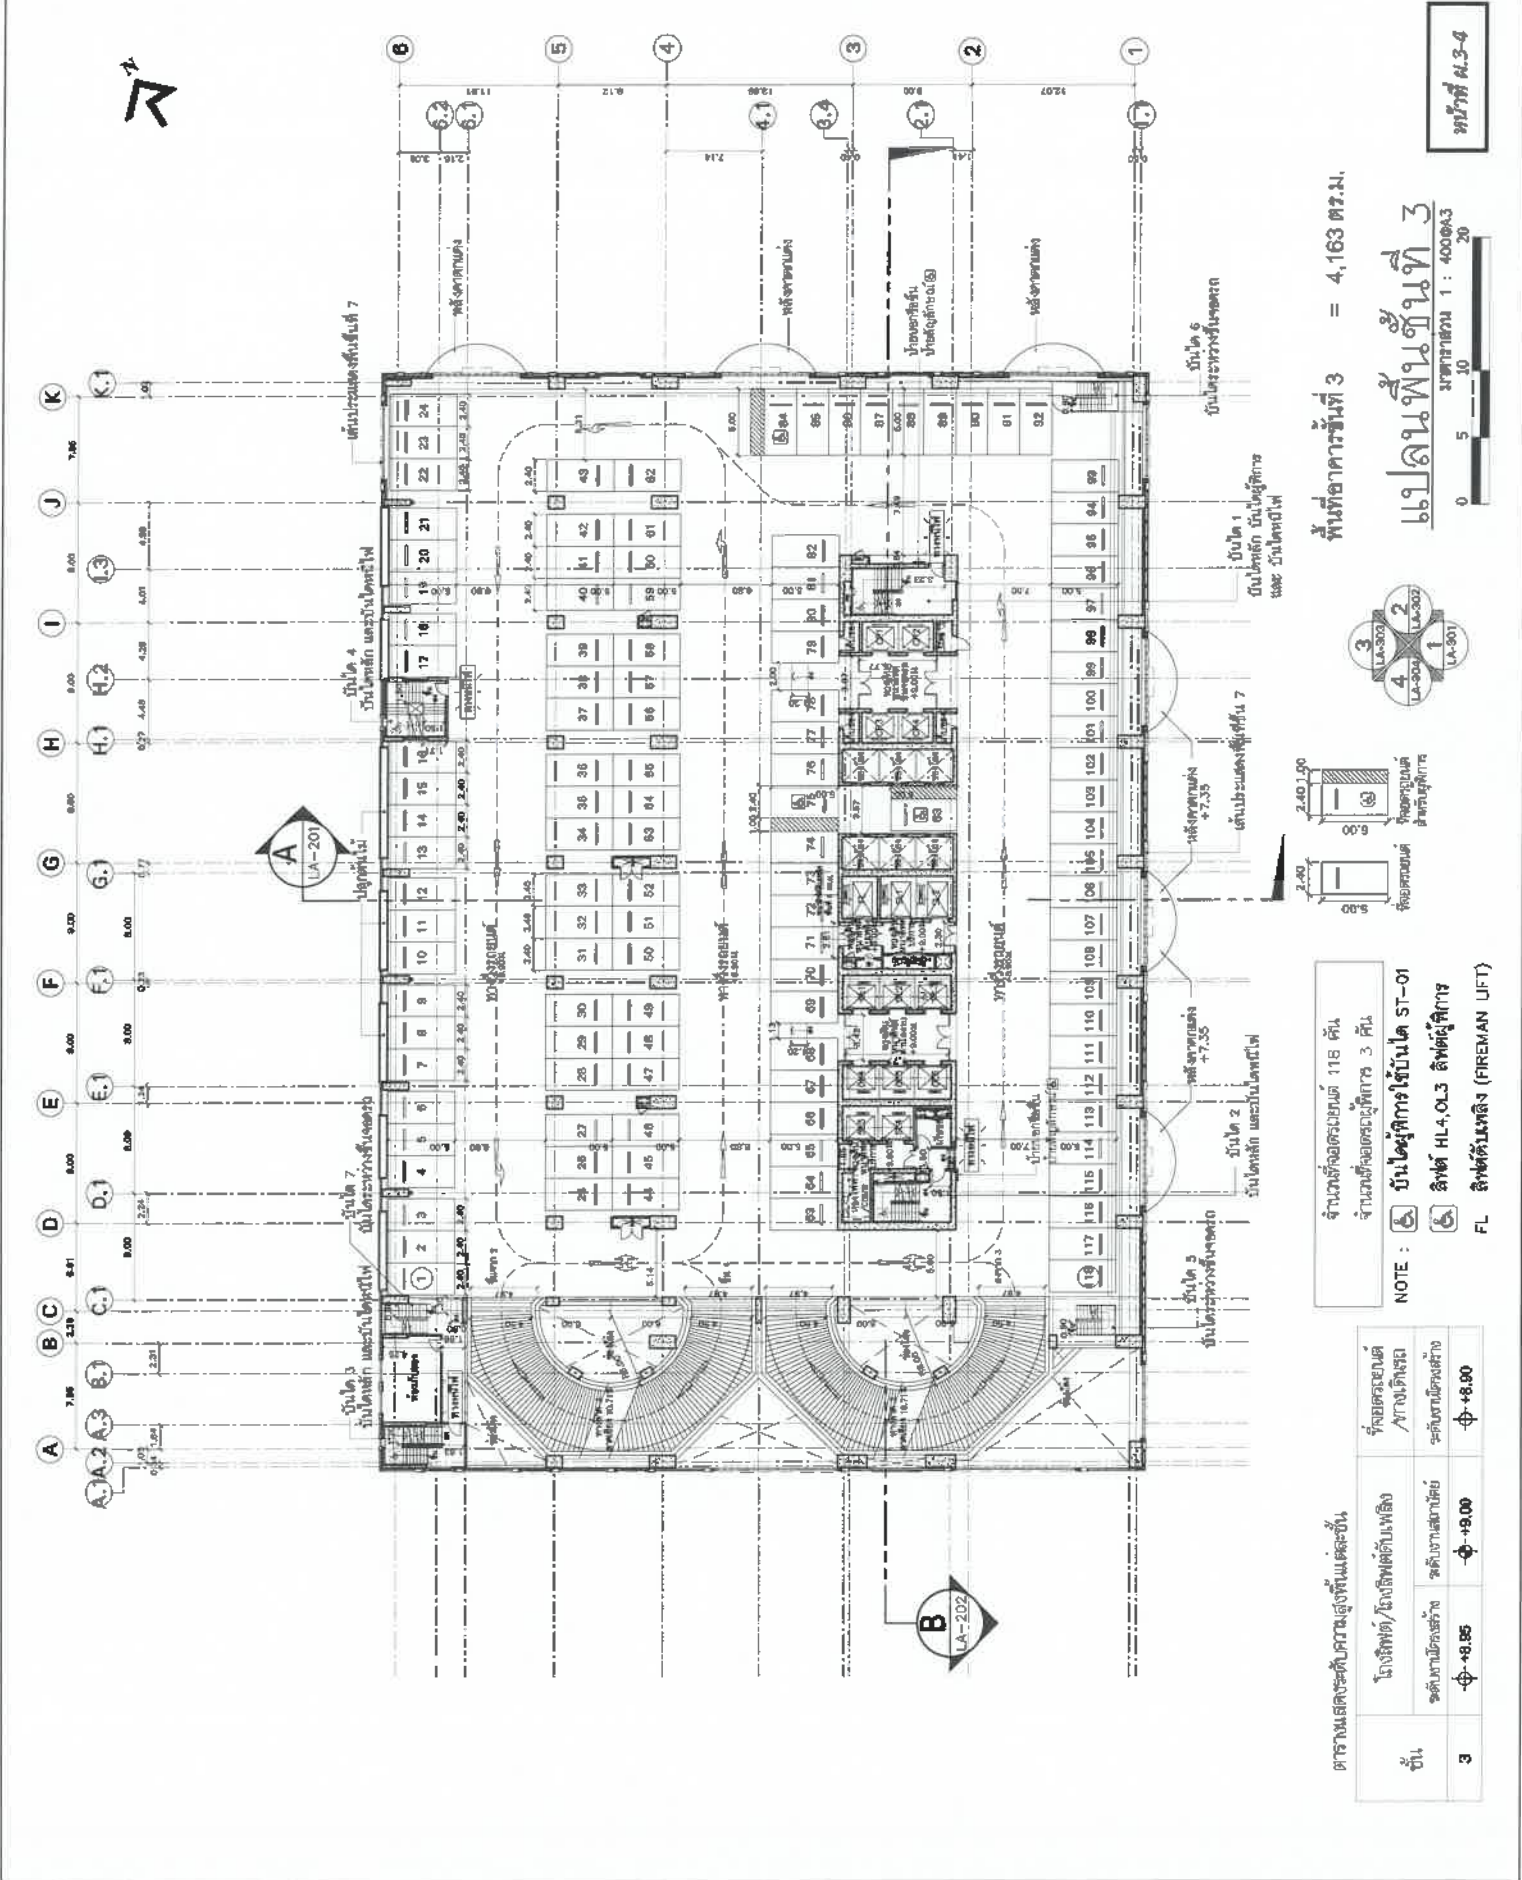

ตารางแสดงระดับความสูงที่แต่ละปี

ข้อที่	โครงการ/ผลิตภัณฑ์		จุดประสงค์/ประโยชน์	จุดเริ่มต้น/ระยะเวลา
	จุดเริ่มต้น/ระยะเวลา	จุดประสงค์/ประโยชน์		
3	จุดเริ่มต้น/ระยะเวลา	จุดประสงค์/ประโยชน์	จุดเริ่มต้น/ระยะเวลา	จุดประสงค์/ประโยชน์

NOTE :  บันไดผู้พิการใช้บันได ST-01
 ลิฟต์ HL4,OL3 ลิฟต์ผู้พิการ
FL ลิฟต์ดับเพลิง (FIREMAN LIFT)

จำนวนผู้จดทะเบียน 118 คน

จำนวนข้อทดสอบ 3 ข้อ

บ้านไผ่ผู้พิการใช้บันได ST-01
ลิฟต์ HL4,OL3 ลิฟต์ผู้พิการ
ลิฟต์ดับเพลิง (FIREMAN LIFT)

พื้นที่อาคารชั้นที่ 3 = 4,163 ตร.ม.

แปลนพื้นที่ 3
มาตราส่วน 1: 4000A3

หน้า ๘.3-4

EIA SUBMISSION

แปลนพื้นบ้านที่ 3

PLANNING YOUR


LA-103

[illegible]


1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
APR 30	ADD.		

444 B. J. GORDON ET AL.

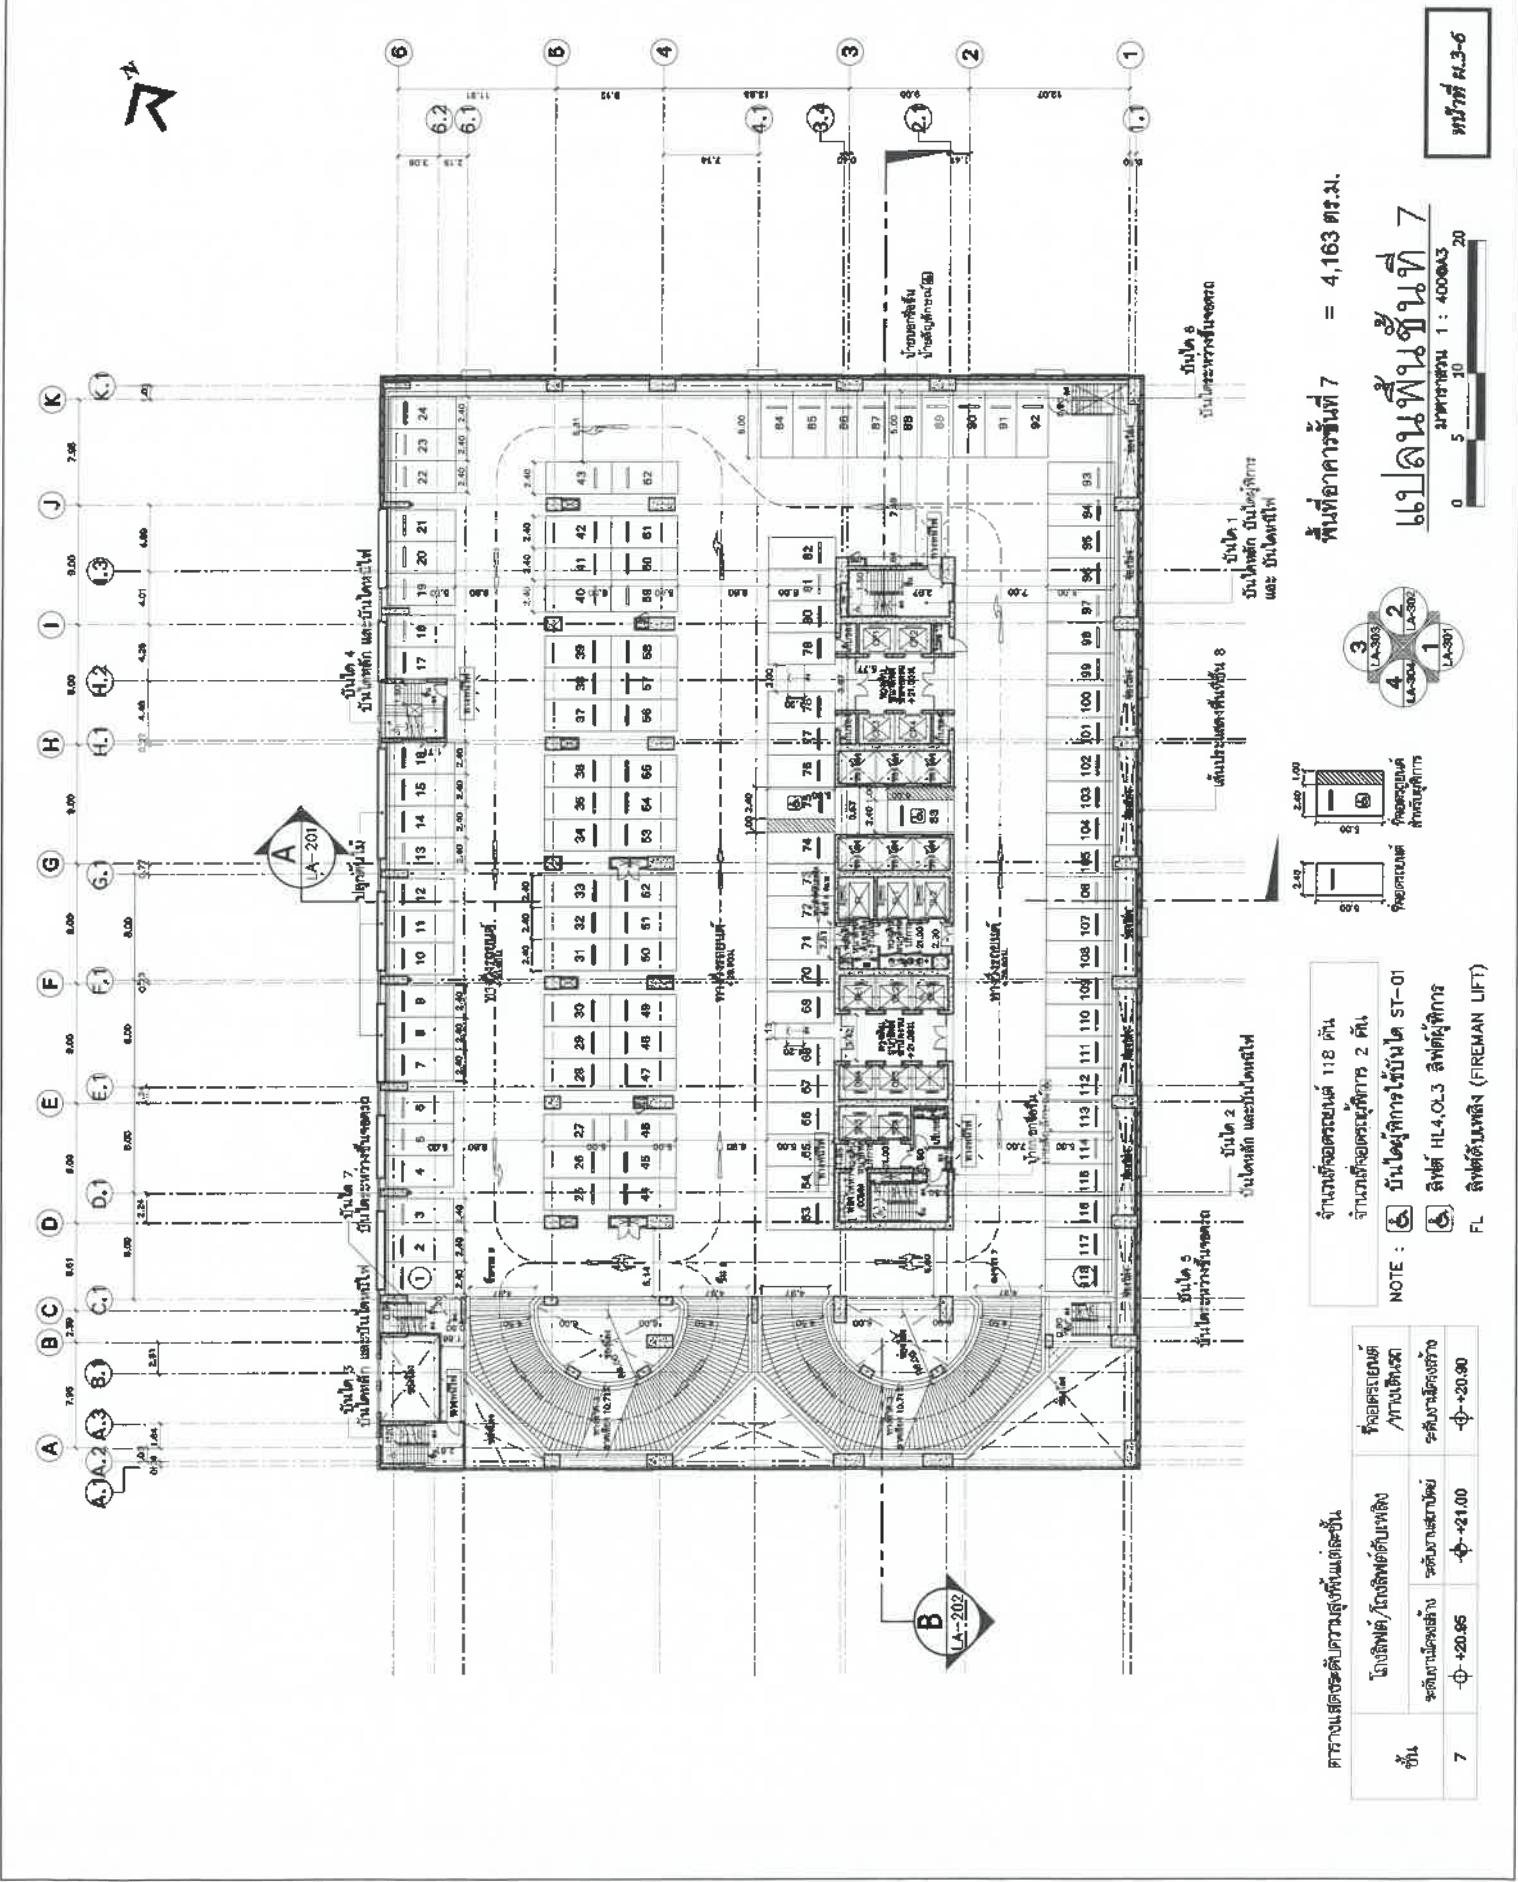

	LA-105 LA-105
LA-105 LA-105	LA-105 LA-105
LA-105 LA-105	LA-105 LA-105
LA-105 LA-105	LA-105 LA-105
LA-105 LA-105	LA-105 LA-105
LA-105 LA-105	LA-105 LA-105
LA-105 LA-105	LA-105 LA-105

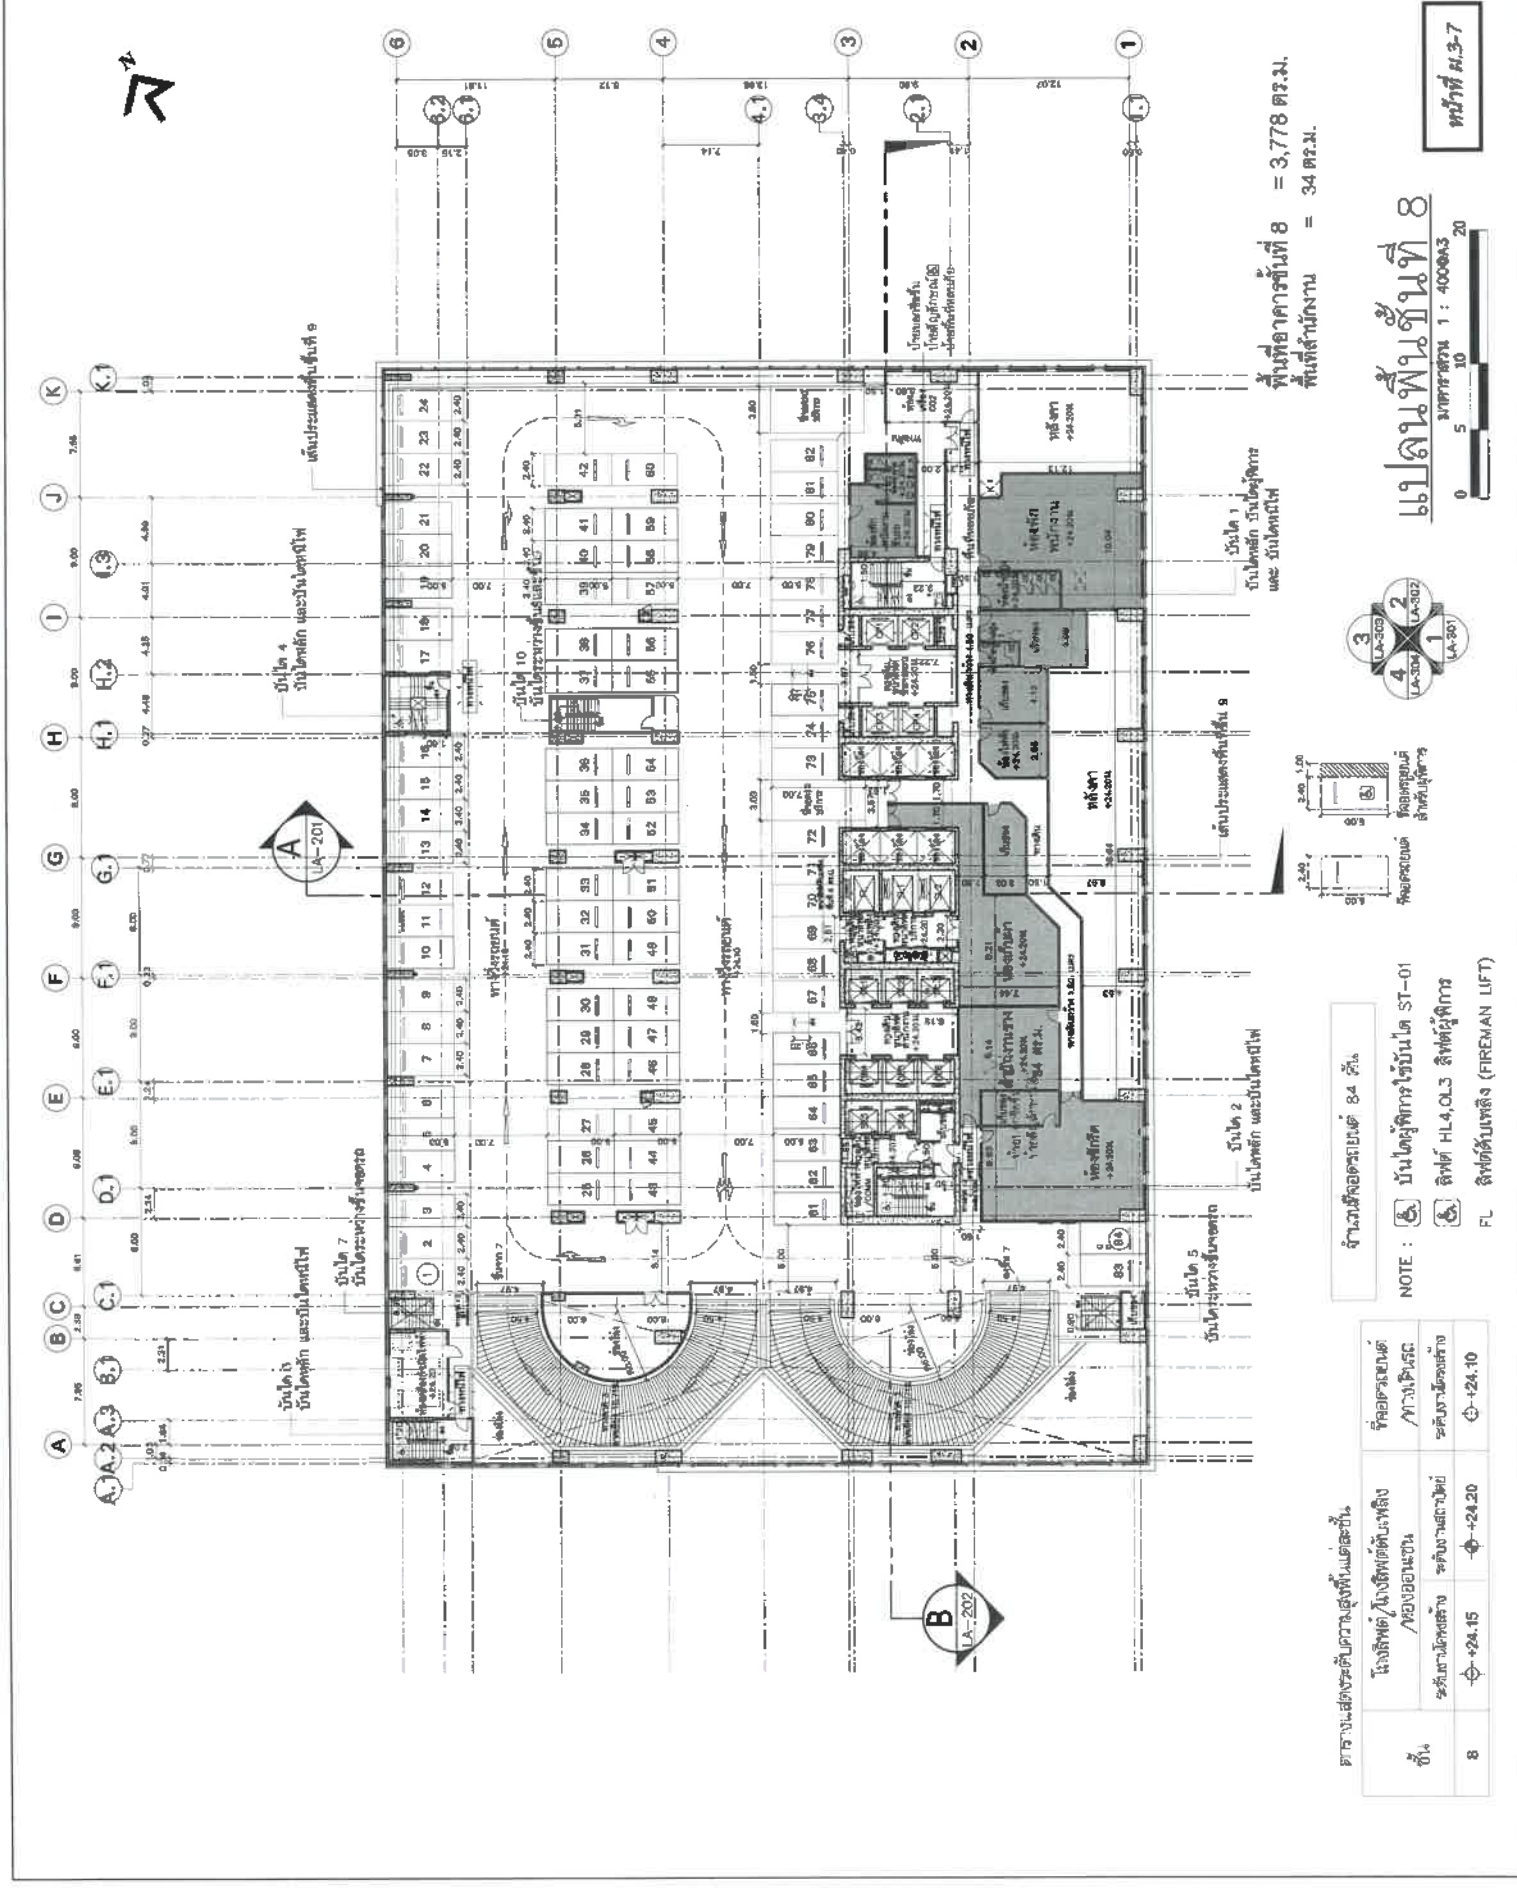

พื้นที่อาคารชั้นที่ 8 = 3,778 ตร.ม.
พื้นที่สำนักงาน = 34 ตร.ม.

แปลนพื้นที่ชั้นที่ 8

ขนาดส่วน 1 : 4000 3/20

หน้าที ผ.3-7



จำนวนสัปดาห์ 84 วัน


NOTE : 1. บันไดผู้พิการใช้บันได ST-01
2. ลิฟต์ HL4, OL3 ลิฟต์ผู้พิการ
FL ลิฟต์ดับเพลิง (FIREMAN LIFT)

ชื่อ 8	ชื่อโครงการ กว้างใหญ่ 24.15 24.20 24.10
-----------	---



KEY PLAN

PROJECT Grande Centre Point Lumpini โครงการศูนย์รวมที่พักอาศัย	LOCATION ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	OWNER LHMH	ARCHITECT บริษัท เอ็ม เอส ดี จำกัด (มหาชน) 111/111 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ENGINEER บริษัท เอ็ม เอส ดี จำกัด (มหาชน) 111/111 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	STRUCTURAL ENGINEER บริษัท เอ็ม เอส ดี จำกัด (มหาชน) 111/111 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	MECHANICAL ENGINEER บริษัท เอ็ม เอส ดี จำกัด (มหาชน) 111/111 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ELECTRICAL ENGINEER บริษัท เอ็ม เอส ดี จำกัด (มหาชน) 111/111 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	PLUMBING ENGINEER บริษัท เอ็ม เอส ดี จำกัด (มหาชน) 111/111 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	HAZARDOUS WASTE ENGINEER บริษัท เอ็ม เอส ดี จำกัด (มหาชน) 111/111 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ENVIRONMENTAL ENGINEER บริษัท เอ็ม เอส ดี จำกัด (มหาชน) 111/111 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	LANDSCAPE ARCHITECT บริษัท เอ็ม เอส ดี จำกัด (มหาชน) 111/111 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	INTERIOR ARCHITECT บริษัท เอ็ม เอส ดี จำกัด (มหาชน) 111/111 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	EXTERIOR ARCHITECT บริษัท เอ็ม เอส ดี จำกัด (มหาชน) 111/111 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	CONSTRUCTION MANAGEMENT บริษัท เอ็ม เอส ดี จำกัด (มหาชน) 111/111 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	PROJECT MANAGER บริษัท เอ็ม เอส ดี จำกัด (มหาชน) 111/111 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	CLIENT บริษัท เอ็ม เอส ดี จำกัด (มหาชน) 111/111 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	DATE 11/11/11	SCALE 1:100	REVISION 1	APPROVED 1	REVIEWED 1	CHECKED 1	DRAWN 1	PLT 1
--	---	--------------------------	---	--	---	---	---	---	--	--	---	--	--	---	---	--	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

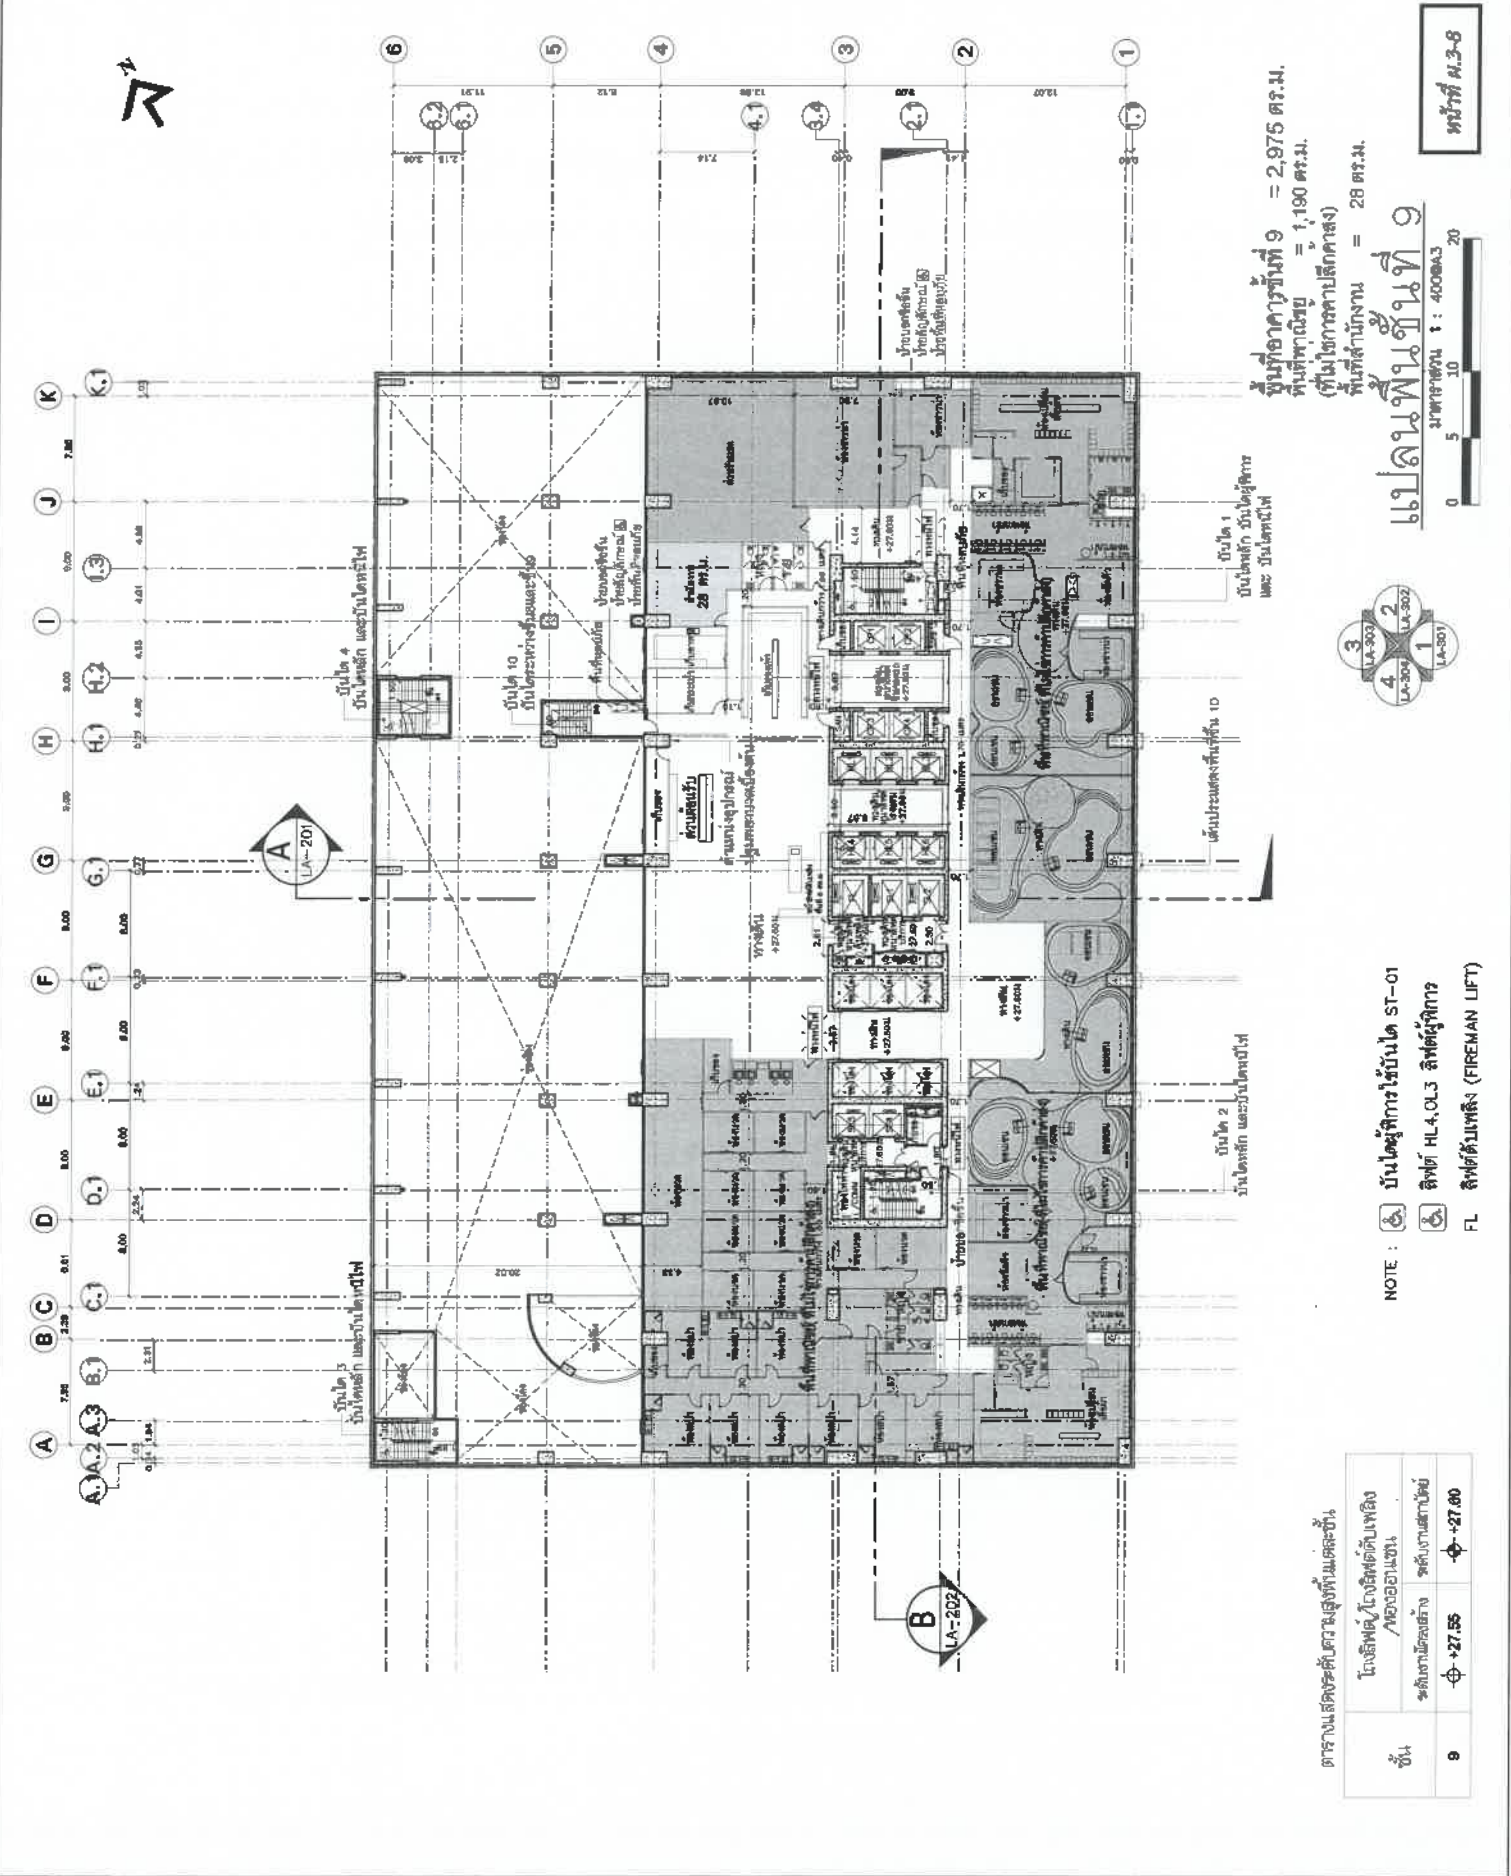

พื้นที่อาคารชั้นที่ 9 = 2,975 ตร.ม.
พื้นที่พาณิชย์ = 1,190 ตร.ม.
(พื้นที่จอดรถสาธารณะ)
พื้นที่สำนักงาน = 28 ตร.ม.

แปลนพื้นที่ชั้นที่ 9

มาตราส่วน 1 : 4000 A3

0 5 10 20

หน้าที่ ผ.3-8



NOTE :


1. บันไดผู้พิการใช้บันได ST-01


2. ลิฟต์ HL-4, OL-3 ลิฟต์ผู้พิการ

FL ลิฟต์ดับเพลิง (FIREMAN LIFT)

ตารางแสดงระดับความสูงของพื้นที่แต่ละชั้น

ชั้น	โถงลิฟต์/โถงลิฟต์ดับเพลิง/โถงจอดรถ	ระดับความสูงจากพื้น	ระดับความสูงจากพื้น
9	โถงลิฟต์/โถงลิฟต์ดับเพลิง/โถงจอดรถ	±27.55	±27.80

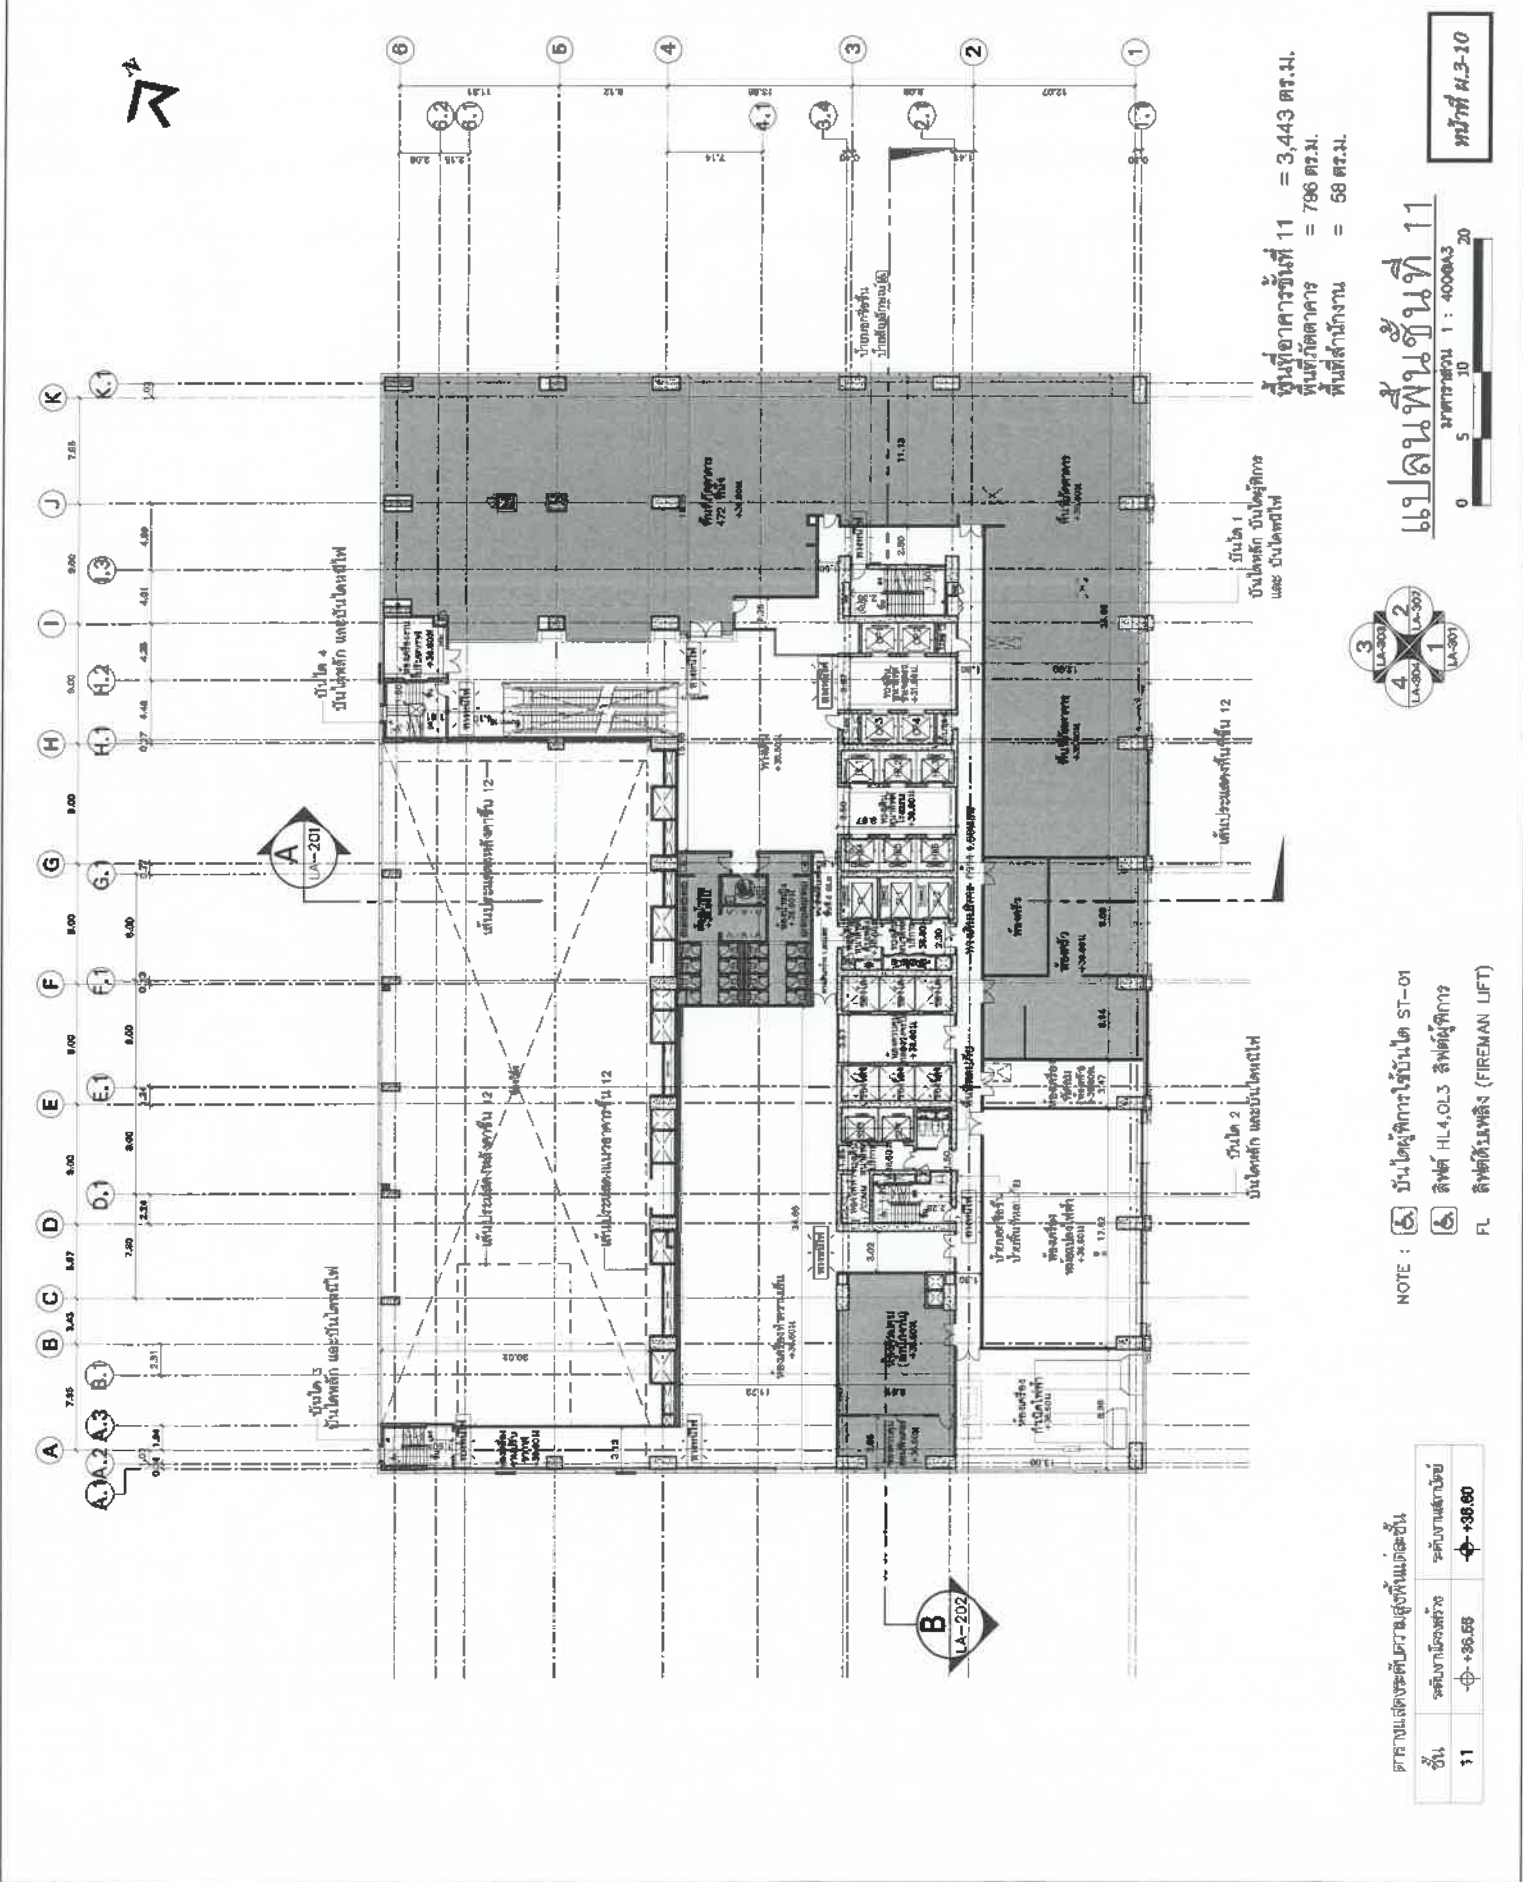

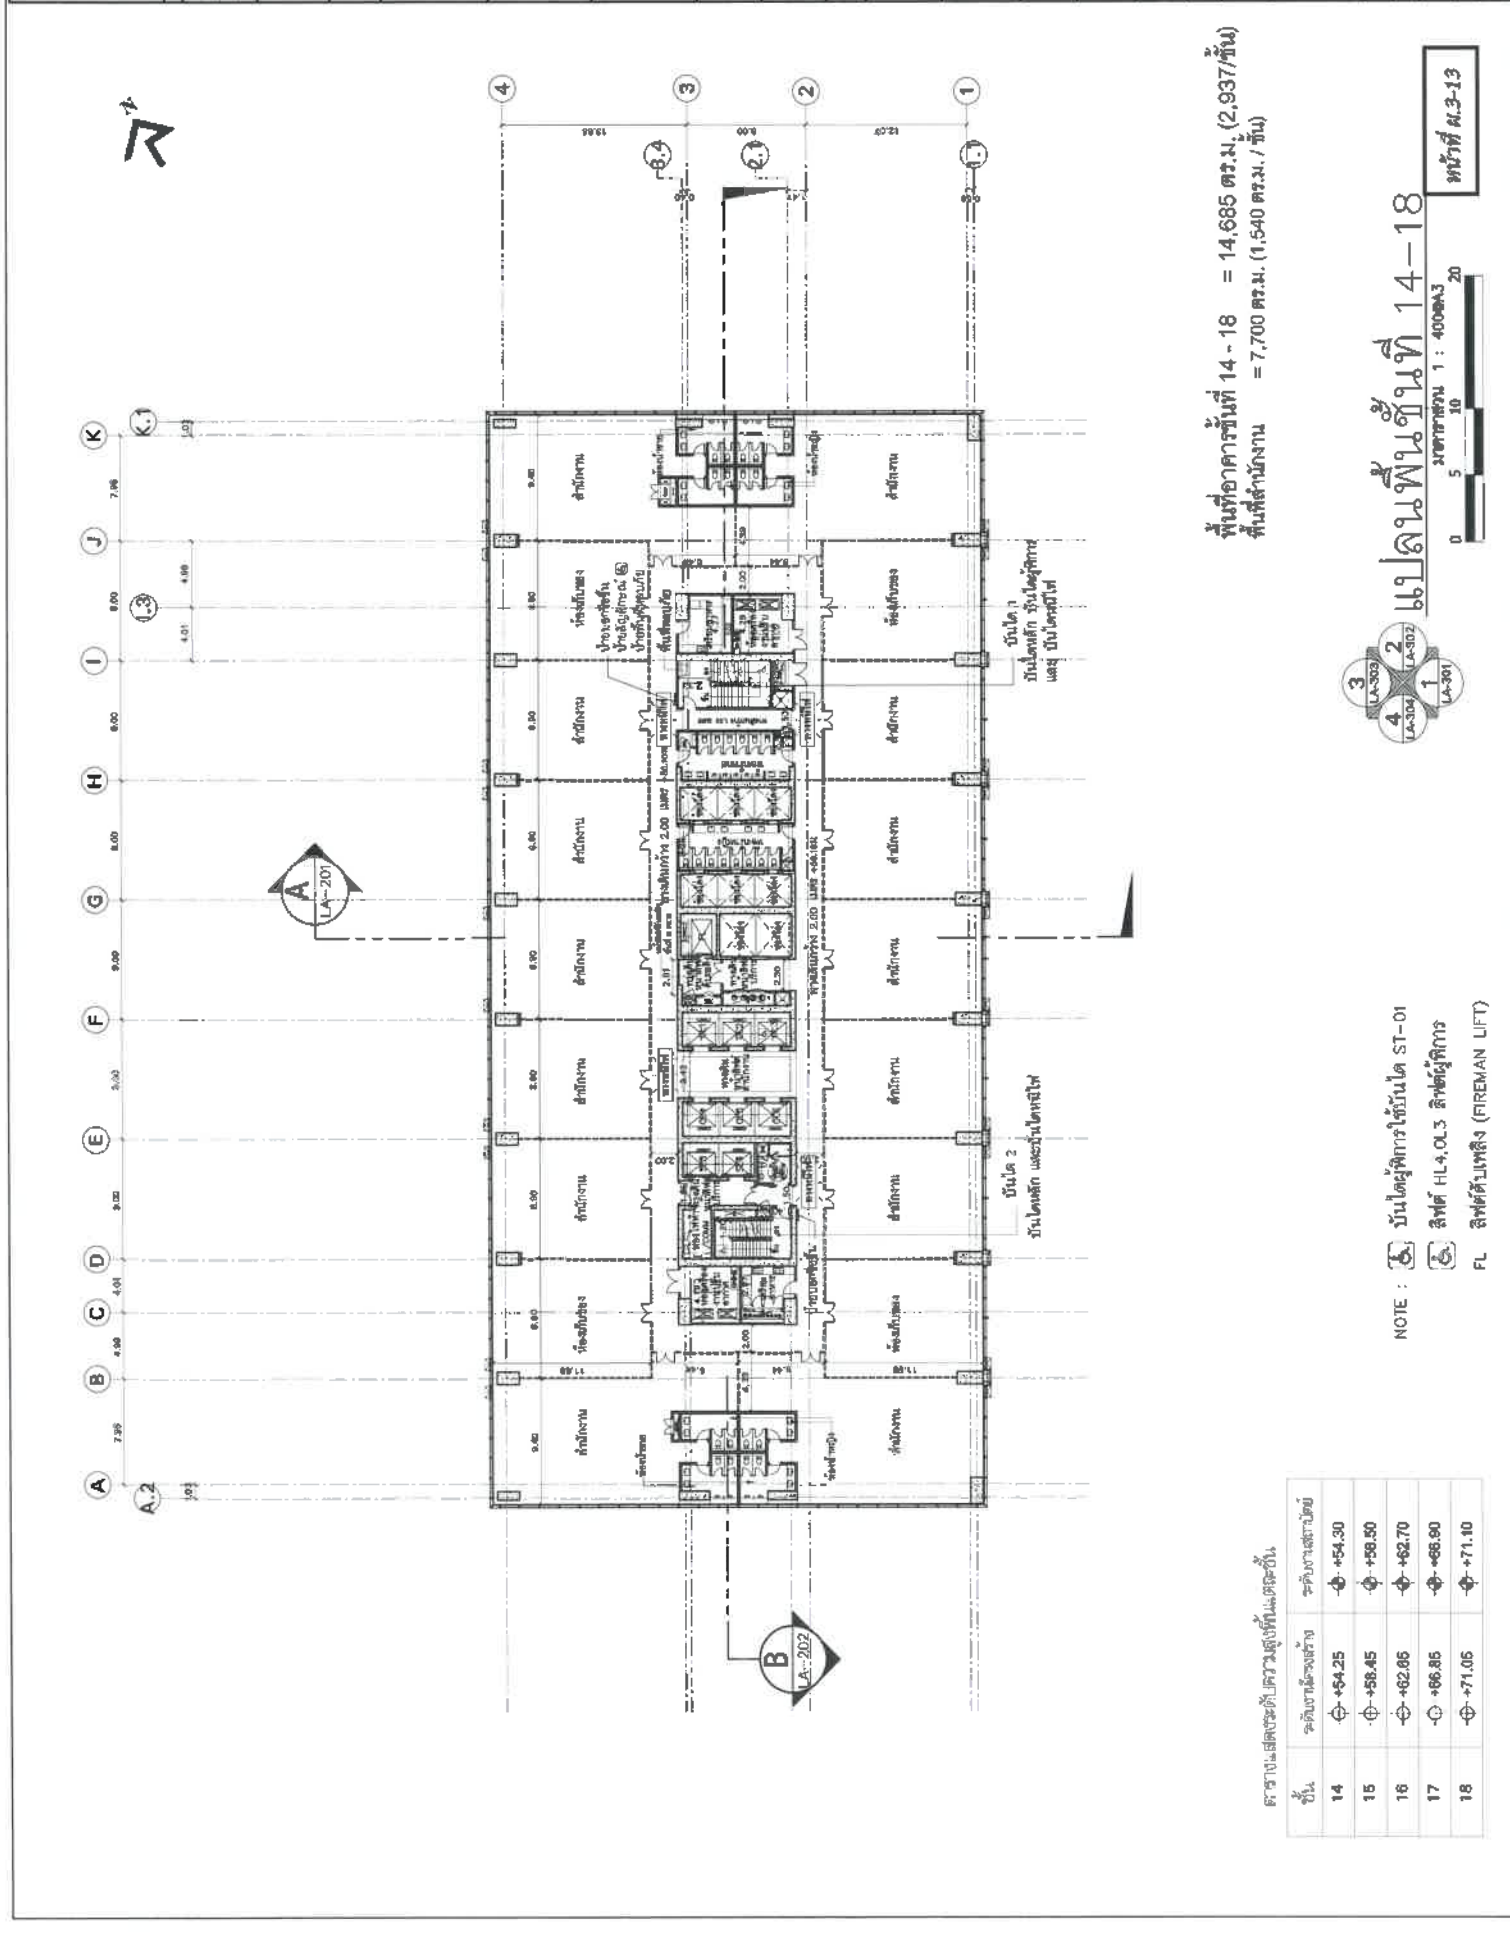

การวางและแสดงได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม

NOTE :  บันไดผู้พิการใช้บันได ST-01
 ลิฟต์ HL4,OL3 ลิฟต์ผู้พิการ
FL ลิฟต์ดับเพลิง (FIREMAN LIFT)

แปลนพื้นที่ 14-18

หน้า ๘.3-13

ข้อ	คำตอบที่ถูกต้อง	คำตอบที่เลือก
14	⊖	⊖ +54.30
15	⊖	⊖ +58.45
16	⊖	⊖ +62.70
17	⊖	⊖ +66.90
18	⊖	⊖ +71.10



Site Plan

GRAND HOTEL

GRAND HOTEL

GRAND HOTEL

GRAND HOTEL

GRAND HOTEL

GRAND HOTEL

GRAND HOTEL

GRAND HOTEL

GRAND HOTEL


GRAND HOTEL

GRAND HOTEL

GRAND HOTEL

GRAND HOTEL

GRAND HOTEL

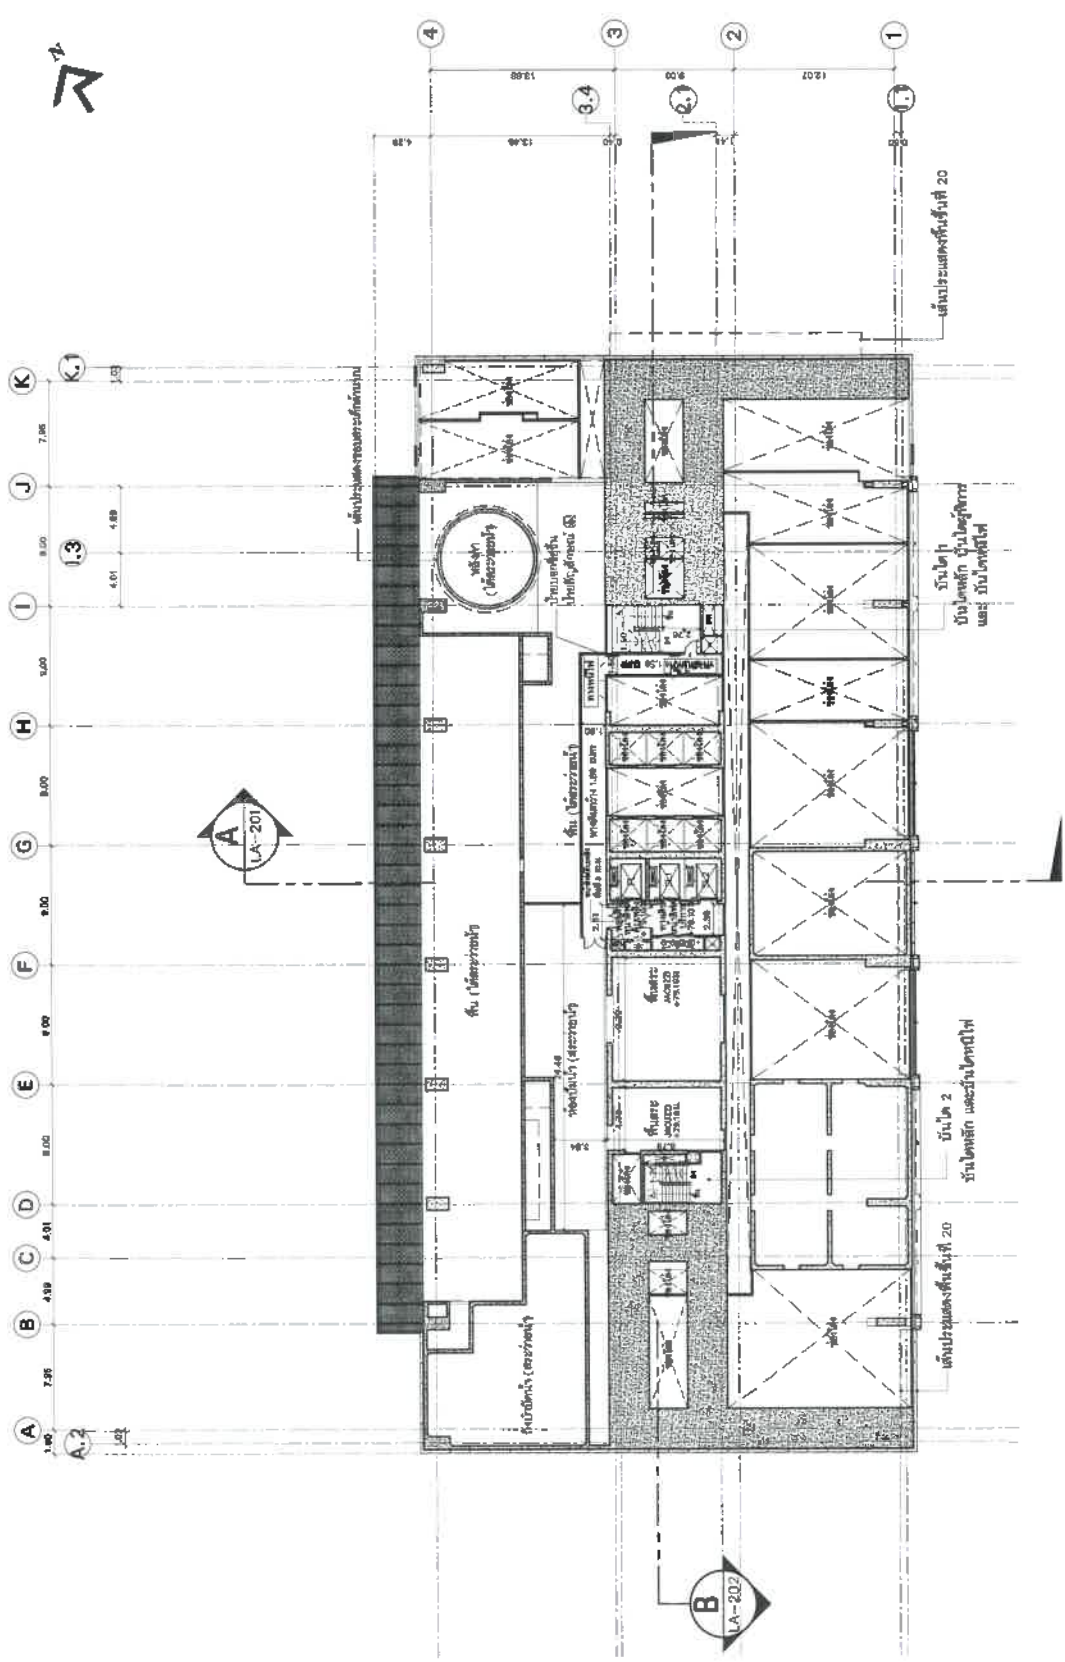

พื้นที่อาคารชั้นที่ 19M = 279 ตร.ม.

3

LA-302

2

LA-303

1

LA-301

แปลนพื้นที่ 19M (ชั้นลอย)

ขนาดพื้นที่ 1 : 400mm

0 5 10 20

หน้าที่ 4.3-15


NOTE :

1	บันไดขึ้นลง	บันได ST-01
2	ลิฟต์ HL 4.01.3	ลิฟต์ผู้พิการ
3	ลิฟต์ดับเพลิง	(FIREMAN LIFT)

ตารางแสดงระดับความสูงที่แปลน

ชั้น	ระดับความสูง	ระดับความสูง
19M	+79.05	+79.10

	EXTENDED AREA 20000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000
--	------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

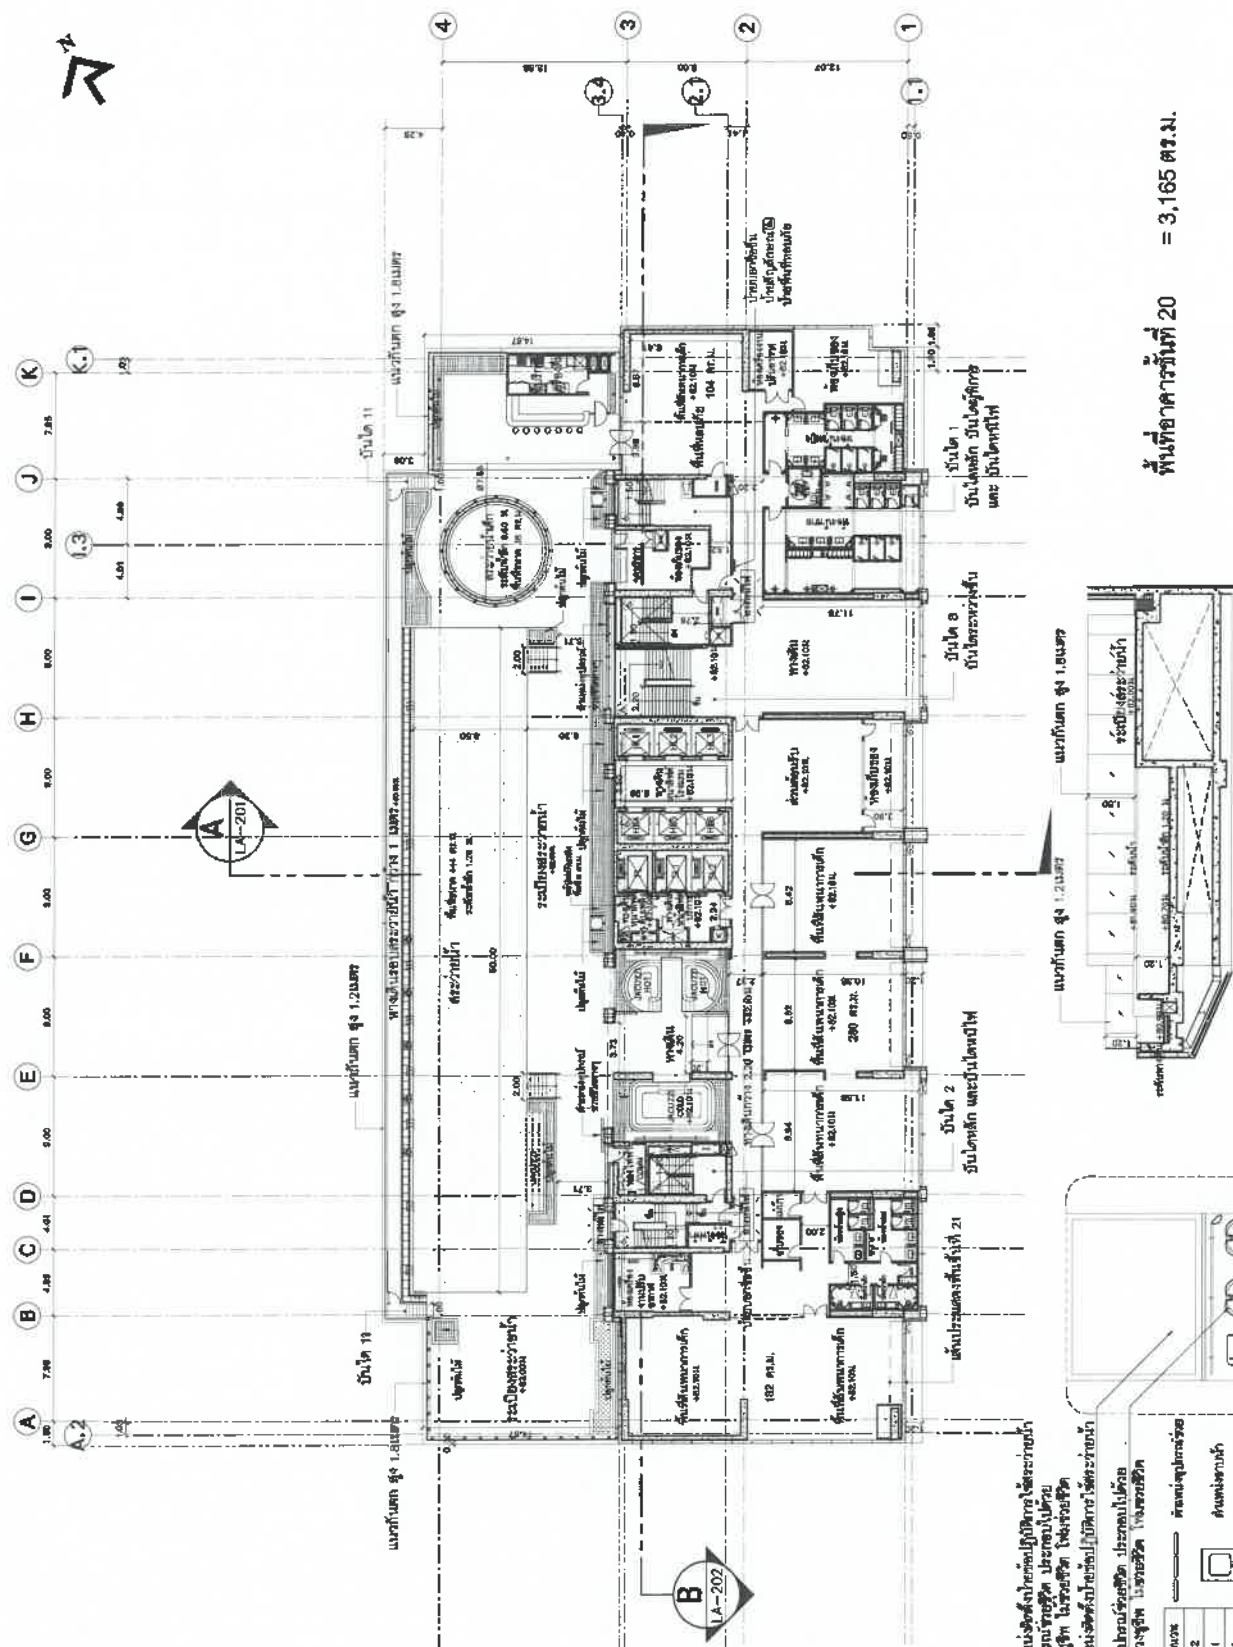

รูปตัด A สรรพวงน้ำ
มาตราส่วน 1 : 2000A3

NOTE :
 1. บันไดผู้พิการใช้บันได ST-01
 2. ลิฟต์ HL4.OL3 ลิฟต์ผู้พิการ
 3. ลิฟต์ดับเพลิง (FIREMAN LIFT)
 FL


ตารางแสดงระดับความสูงพื้นที่แต่ละชั้น

ชั้น	ระดับความสูงจาก	ระดับความสูงจาก
20	±0.00	±0.00

รูปตัด A สรรพวงน้ำ
มาตราส่วน 1 : 2000A3

แปลนพื้นที่ชั้นที่ 20
 0 5 10 20
 มาตราส่วน 1 : 4000A3

หน้าที่ ผ.3-16

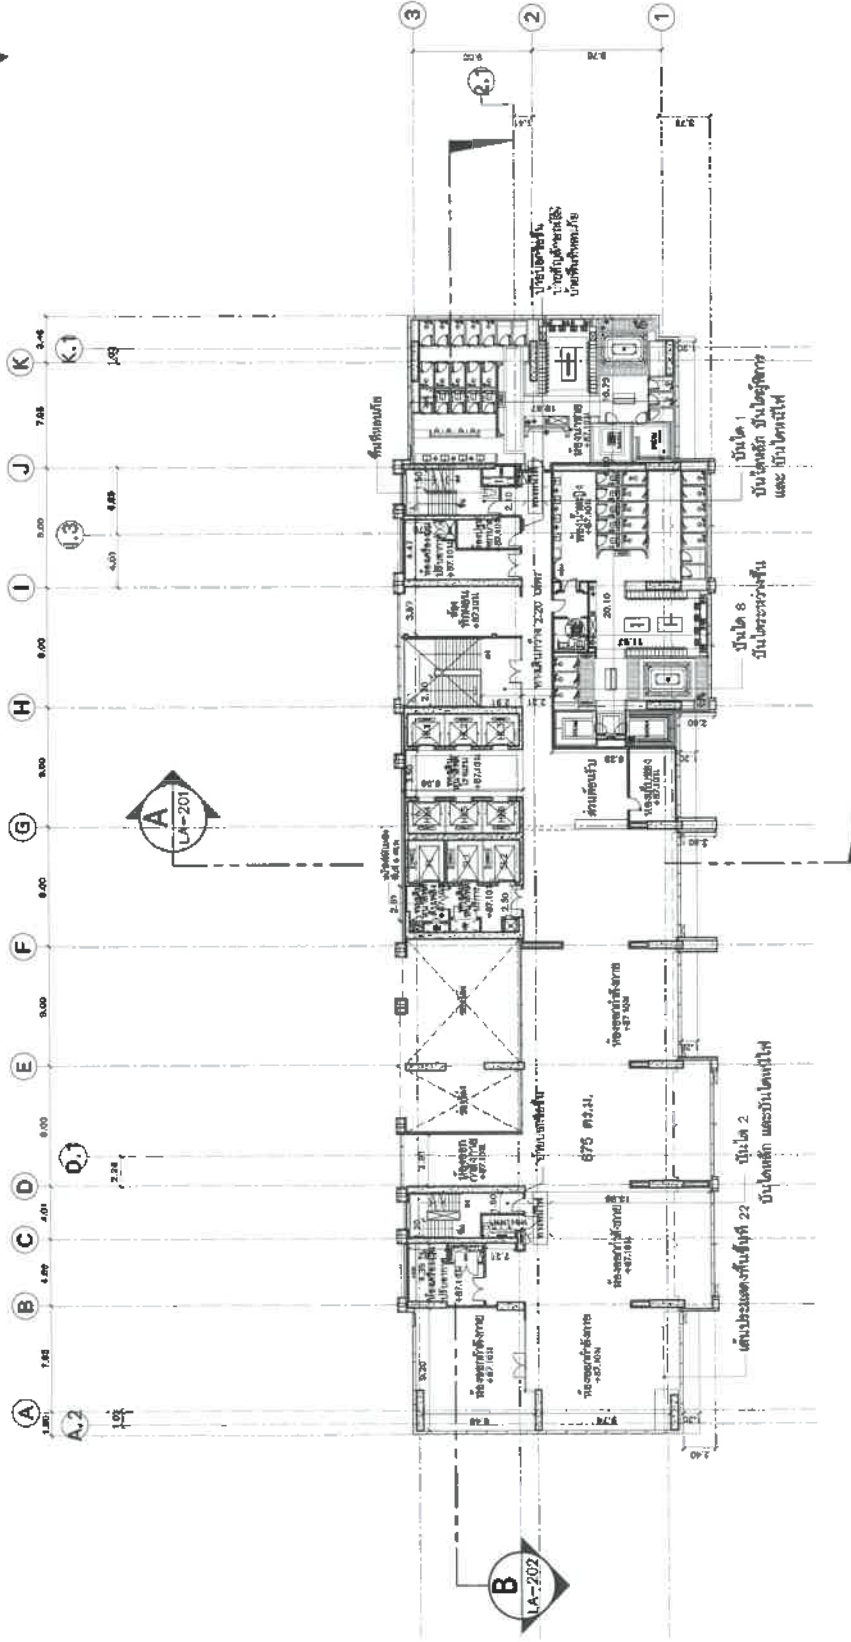

พื้นที่อาคารชั้นที่ 21 = 1,625 ตร.ม.



แปลนพื้นที่ 21


0 5 10 20
มาตราส่วน 1 : 400

หน้าที่ 4.3-17

NOTE : 1. บันไดผู้พิการใช้บันได ST-01
2. ลิฟต์ HL 4.01.3 ลิฟต์ผู้พิการ
FL ลิฟต์ดับเพลิง (FIREMAN LIFT)

โครงการ	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
ชั้น	ชั้นที่ 21
ระดับ	ระดับพื้นดิน
พื้นที่	พื้นที่ 1,625 ตร.ม.

NO.	REVISION	DATE	BY	CHK
1	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
2	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
3	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
4	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
5	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
6	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
7	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
8	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
9	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
10	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
11	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
12	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
13	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
14	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
15	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
16	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
17	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
18	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
19	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
20	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
21	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
22	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
23	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
24	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
25	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
26	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
27	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
28	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
29	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
30	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
31	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
32	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
33	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
34	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
35	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
36	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
37	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
38	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
39	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
40	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
41	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
42	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
43	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
44	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
45	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
46	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
47	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
48	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
49	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
50	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
51	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
52	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
53	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
54	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
55	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
56	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
57	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
58	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
59	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
60	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
61	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
62	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
63	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
64	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
65	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
66	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
67	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
68	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
69	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
70	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
71	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
72	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
73	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
74	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
75	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
76	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
77	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
78	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
79	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
80	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
81	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
82	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
83	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
84	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
85	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
86	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
87	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
88	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
89	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
90	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
91	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
92	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
93	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
94	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
95	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
96	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
97	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
98	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
99	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER
100	REVISED	2023-01-10	ARCHITECT	ENGINEER

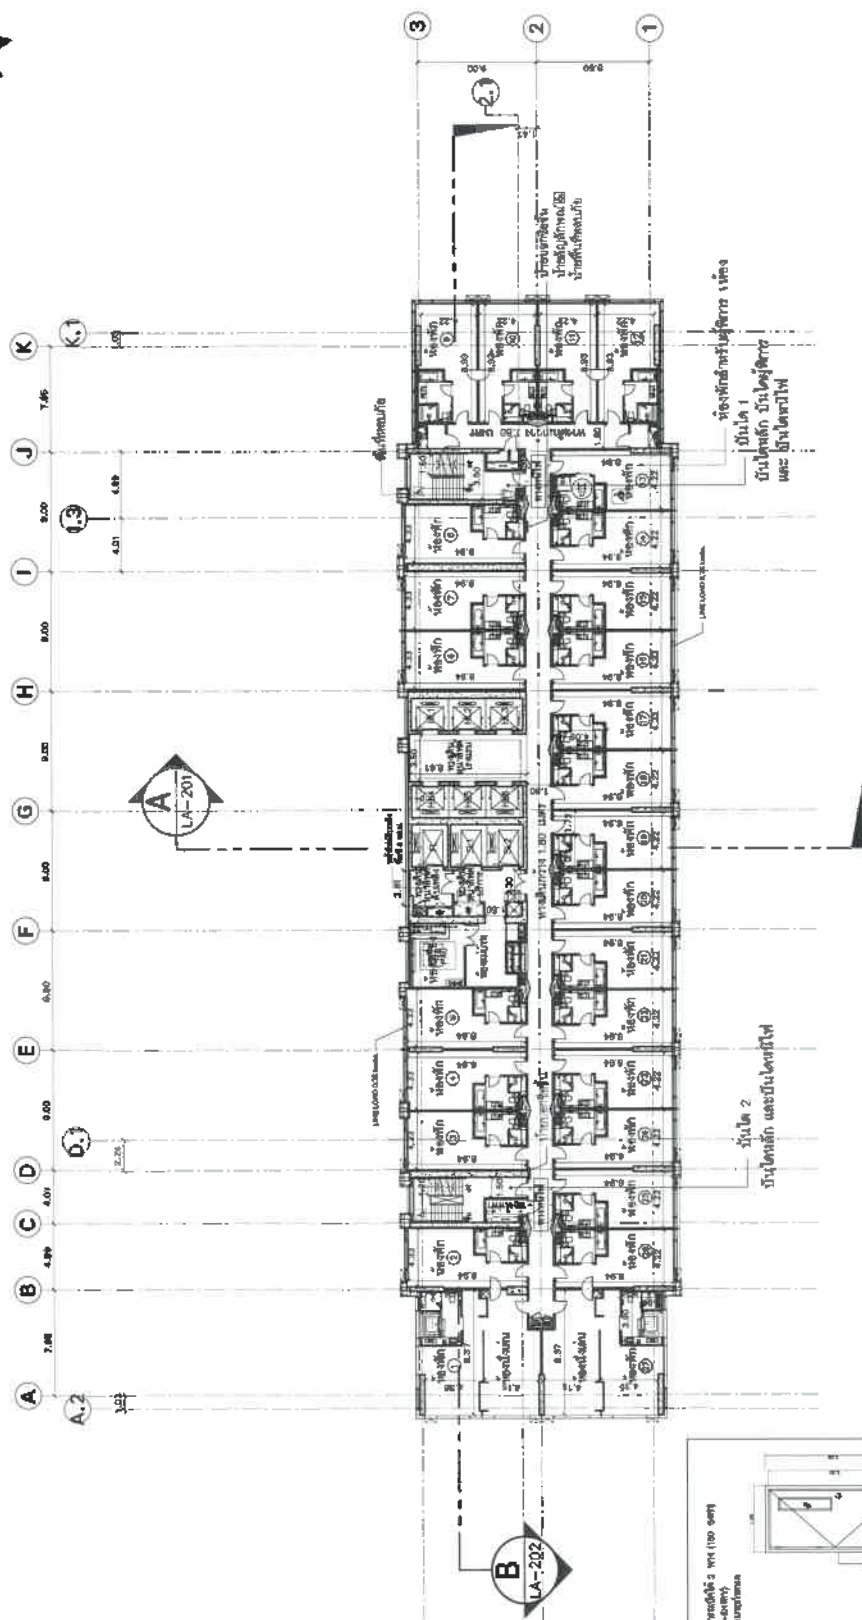

จำนวนห้องพักรู้น 23-39 = 459 ห้อง
(ห้องพักรู้นรวมจำนวน 27 ห้อง/วัน จำนวน 17 วัน)

ACKNOWLEDGMENTS

จัดห้องพักรับรองจำนวน 1 ห้อง ชั้นที่ 23-39/NO.13

แบบขยายช่องפקผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และ คนชราอย่างแบบ LA-006

พื้นที่อาคารชั้นที่ 23 - 39 = 27,319 ตร.ม.(1,607 ตร.ม./ชั้น)

NOTE :  บันทึกรายการได้รับ ST-01

คู่มือ HL4,OL3 สัมผัสพิการ

FL ลิฟต์ดับเพลิง (FIREMAN LIFT)

ปี พ.ศ.	มูลค่าเงินฝาก บาท	มูลค่าเงินฝาก ล้านบาท	% ต่อปี	มูลค่าเงินฝาก บาท	มูลค่าเงินฝาก ล้านบาท	% ต่อปี
23	108,523	98,375	32	127,20	127,20	127,85
24	100,00	100,00	33	131,275	131,275	131,325
25	100,475	102,325	34	134,75	134,75	134,90
26	106,55	107,100	35	138,225	138,225	138,275
27	110,425	110,475	36	141,70	141,70	141,75
28	113,50	113,66	37	144,175	144,175	146,225
29	117,375	117,425	38	148,09	148,09	148,70
30	120,85	120,90	39	152,125	152,125	152,175
31	124,325	124,375				

๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

แปลนพื้นที่ 23-39

377727411 1 : 4000A3

หน้าที่ ผ.3-19

แบบฉบับที่ 23-39

PLA SITEMANSTON

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

5	
---	--

05/05/03	05/05/03
----------	----------

[illegible]

Year	1990-1999	2000-2009	2010-2019
1990-1999	1.0	1.0	1.0
2000-2009	1.0	1.0	1.0
2010-2019	1.0	1.0	1.0

Source: U.S. Census Bureau, *Marriage, Divorce, Remarriage in the 1990s*, Current Population Reports, Series 55-204, Washington, D.C., 1995.



KEY PLAN

PROJECT

GRAND CENTRAL POINT LUXURIA
โครงการคอนโดมิเนียมหรู

LOCATION

CHANGCHAI 4 ซอยสุขุมวิท
เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท

OWNER

LHMH

DESIGNER

บริษัท เอ็ม เอส ดี จำกัด (มหาชน)
และ บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ARCHITECT

PROFESSIONAL REGISTERED

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

STRUCTURAL ENGINEER

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

MECHANICAL ENGINEER

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ELECTRICAL ENGINEER

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

LANDSCAPE ARCHITECT

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

INTERIOR DESIGNER

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ENVIRONMENTAL ENGINEER

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

SALES

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

LEGAL

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

FINANCIAL

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

MARKETING

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

CONSTRUCTION

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

MAINTENANCE

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

REPAIR

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

RENOVATION

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

REMODEL

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

REDESIGN

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

RECONSTRUCT

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

REBUILD

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

REPAIR

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

RENOVATION

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

REMODEL

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

REDESIGN


บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

RECONSTRUCT

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

REBUILD

บริษัท เอส ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

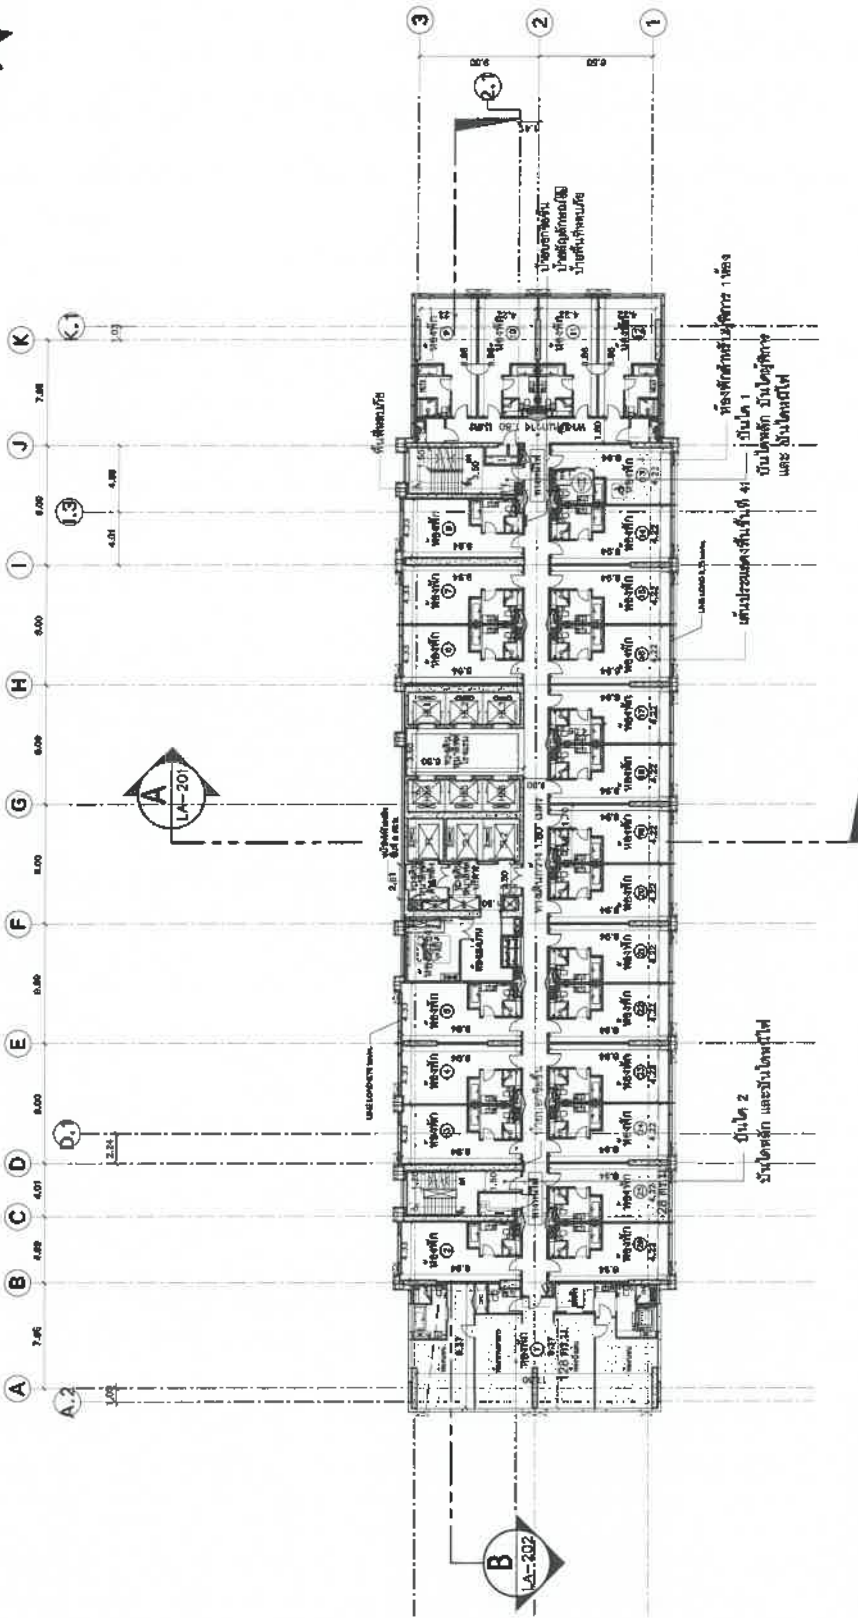

จำนวนห้องพักชั้น 40 = 26 ห้อง
รวมโรงแรมมีห้องทั้งหมด = 512 ห้อง

หมายเหตุ : จัดห้องพักสำหรับผู้พักจำนวน 1 ห้อง ขึ้นที่ 40/NO.13
รวมห้องพักรวมทั้งหมด 19 ห้อง

แบบขยายห้องพักรวมหรืออพยพภาพ
และ คนเช่าข้างแบบ LA-008

พื้นที่อาคารชั้นที่ 40 = 1,607 ตร.ม.



บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

ประตูหนีไฟ

ประเภท	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
บันไดหนีไฟ	ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	1	
ประตูหนีไฟ	ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	1	

บันไดหนีไฟ

ประตูหนีไฟ

ตารางแสดงระดับความสูงของพื้นที่แต่ละชั้น

ชั้น	ระดับความสูง	ระดับความสูง
40	+155.60	+155.65




แปลนพื้นที่ 40

มาตราส่วน 1 : 4000

0 5 10 20

หน้าที่ 40-3-20

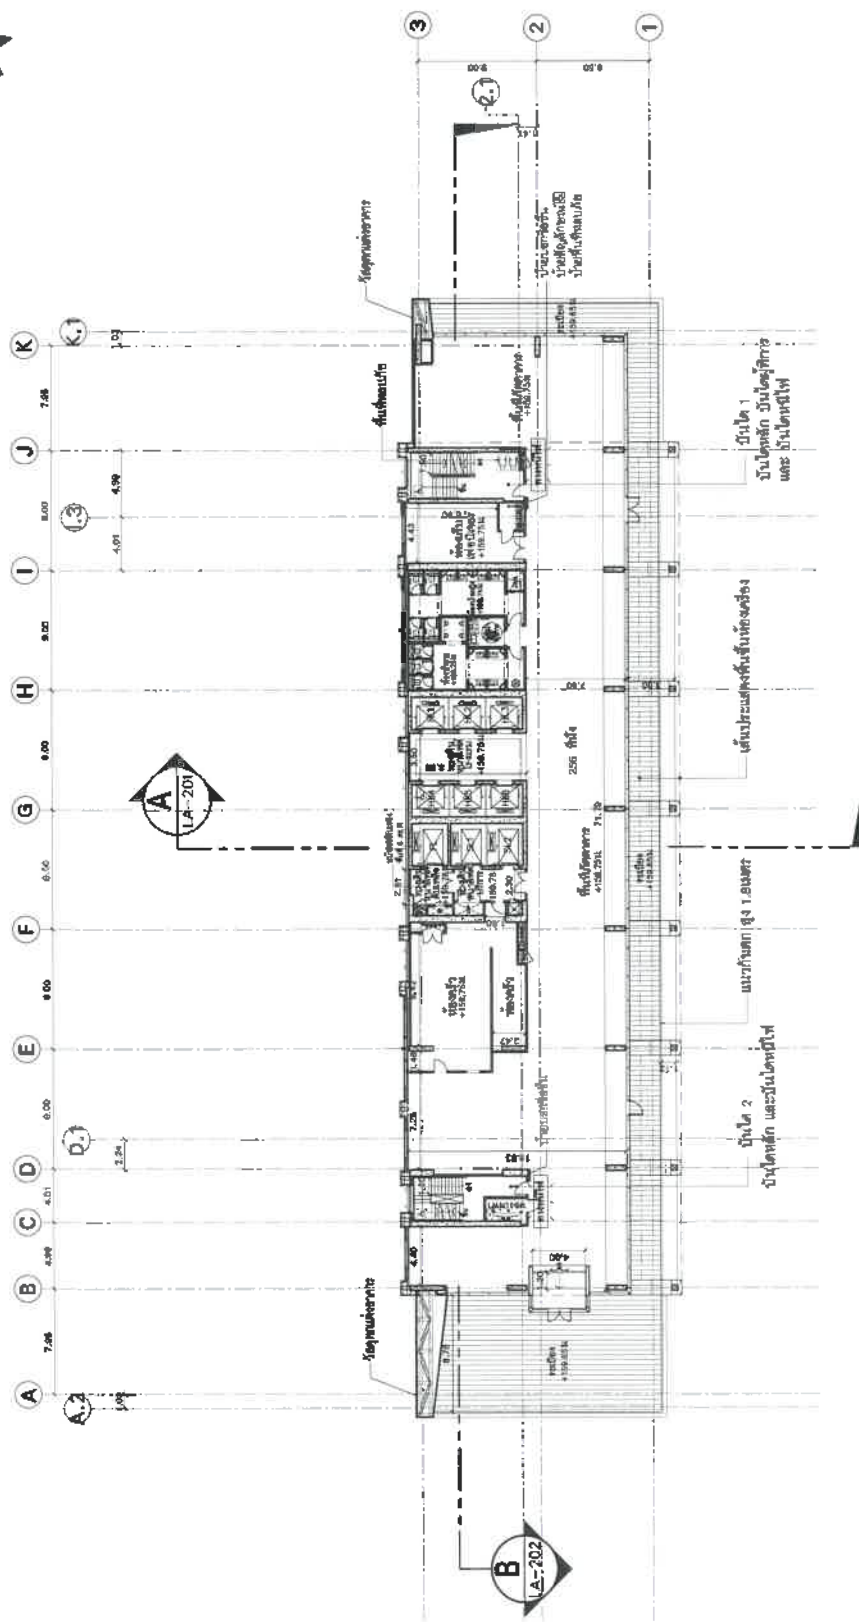

พื้นที่อาคารชั้นที่ 41 = 1,530 ตร.ม.
พื้นที่ภัตตาคาร = 705 ตร.ม.

முதலாக :

เป็นส่วนกตัญญูที่ร้องไห้เข้ามาให้บริการส่วนโรงแรมเท่านั้น

การดำเนินงานของคณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

ข้อที่	จุดประสงค์การเรียนรู้	ระดับความรู้
41	อธิบายความหมายของ "การวัด" และ "การประเมินผล"	4-5

NOTE :  บับปัดผู้พิการ: ทับันได ST-01
 ลิฟท์ HL4,OL3 ลิฟท์ผู้พิการ
FL ลิฟท์ดับเพลิง (FIREMAN LIFT)




แปลนพื้นฐานที่ 41

STRUCTURE 1 : 4000A3

5 10 20

พ.ร.บ. ๕.3-21



พื้นที่อาคารขึ้นห้องเครื่อง = 622 ตร.ม.

NOTE :  บันไดผู้พิการใช้บันได ST-01
 ลิฟต์ HL4.OL3 ลิฟต์ผู้พิการ
FL ลิฟต์ดับเพลิง (FIREMAN LIFT)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓

วันที่	ระดังงานมีตรงหัว	ระดับงานสถาปัตย์
ห้องเครื่องจักร	๐ +185.70	๐ +185.75

แปลนพื้นที่หนองเครือทอง

27007274674 1 : 4000A3

5 10 20
STRENGTH 1 : 4000A3

11 3 22

[illegible]

ภาคผนวก ข 3

ผังชั้นหลังคา และระยะถอยร่นของอาคารจากแนวเขตที่ดินแต่ละด้าน



SET PLAN

PROJECT

Grand Centre Point Lamphini
บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า

DESIGNER

LHMH

CLIENT


GREEN APARTMENTS CO., LTD.

DATE

15/05/2014

SCALE

1:100

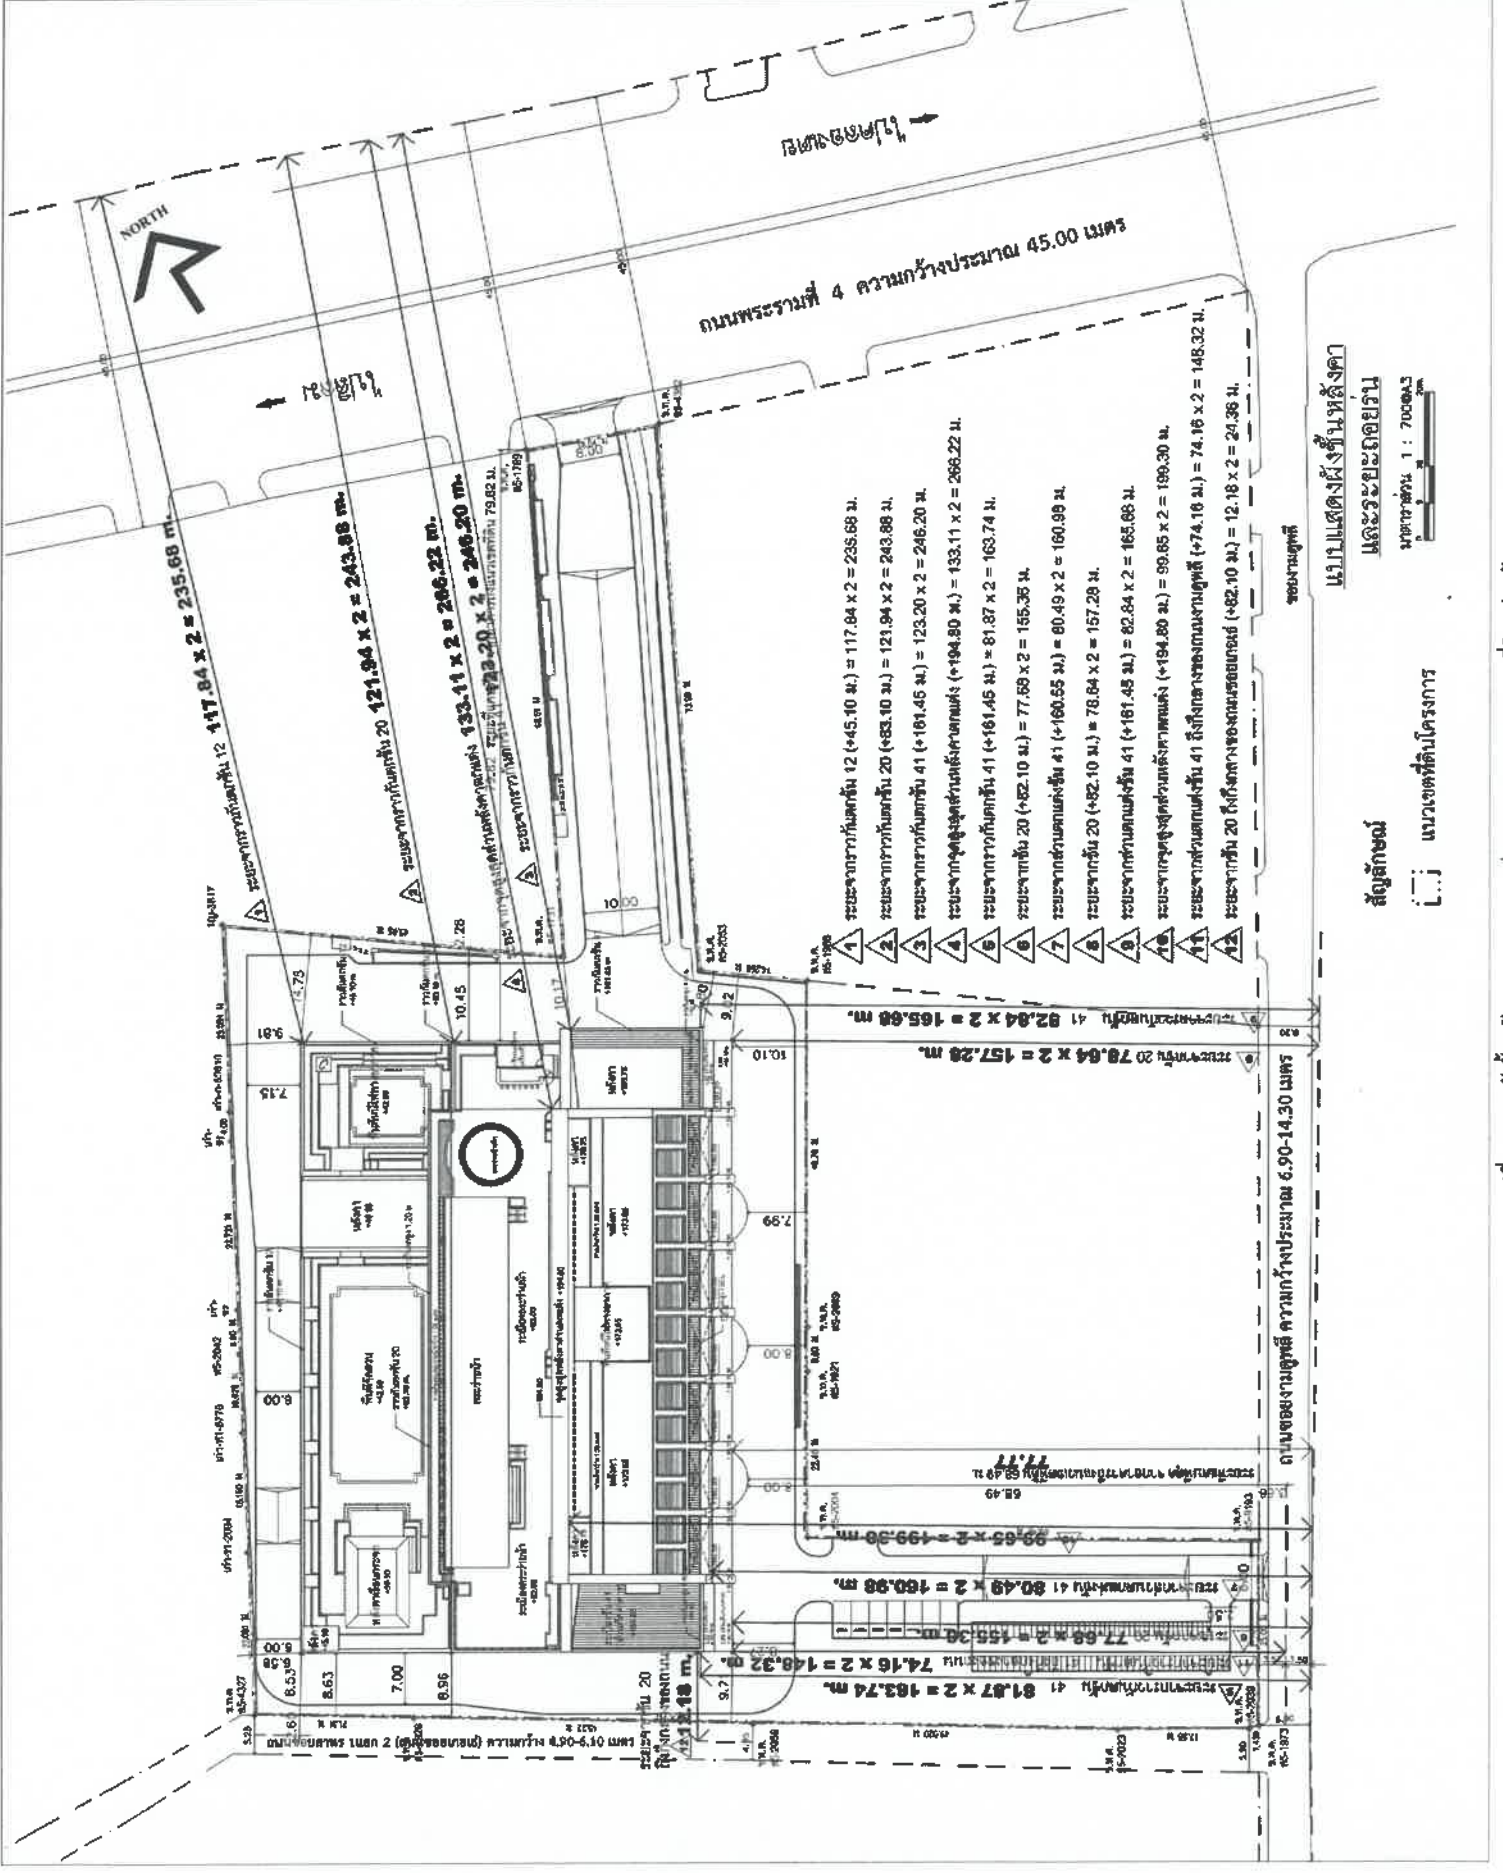

สัญญา

และรายละเอียดอื่น

แบบแปลนที่ดิน

LA-100-3

มาตราส่วน 1 : 7000

แนวเขตที่ดินโครงการ

LA-100-3


มาตราส่วน 1 : 7000

แนวเขตที่ดินโครงการ

ภาคผนวก ข 4
รูปตัด Set Back อาคารโครงการเทียบกับถนนพระรามที่ 4

		PROJECT Grande Centre Point Luxurious โรงแรมหรูใจกลางเมืองภูเก็ต		CLIENT LHMH		DESIGNER บริษัท ภูเก็ต ดีไซน์ จำกัด 101 ถนนภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		CONSULTANT บริษัท ภูเก็ต ดีไซน์ จำกัด 101 ถนนภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		DATE 10/10/2024		REVISION 1. แก้ไขข้อมูลพื้นที่		APPROVED [Signature]		PROJECT NO. 101-2024		PROJECT NAME โรงแรมหรูใจกลางเมืองภูเก็ต		PROJECT ADDRESS 101 ถนนภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		PROJECT CONTACT 09-1234-5678		PROJECT WEBSITE www.lhmh.com		PROJECT EMAIL info@lhmh.com		PROJECT PHONE 09-1234-5678		PROJECT FAX 09-1234-5678		PROJECT SOCIAL MEDIA Facebook: LHMH, Instagram: lhmh, Twitter: lhmh		PROJECT OTHER INFORMATION This project is a high-end hotel development located in the heart of Phuket city. It will consist of a 10-story building with 200 rooms, a swimming pool, a gym, and a restaurant. The project is expected to be completed by the end of 2025.	
--	--	---	--	-----------------------	--	---	--	---	--	---------------------------	--	--	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	------------------------------------	--	---	--	--	--

หน้าตัด B แบบแปลนอาคาร

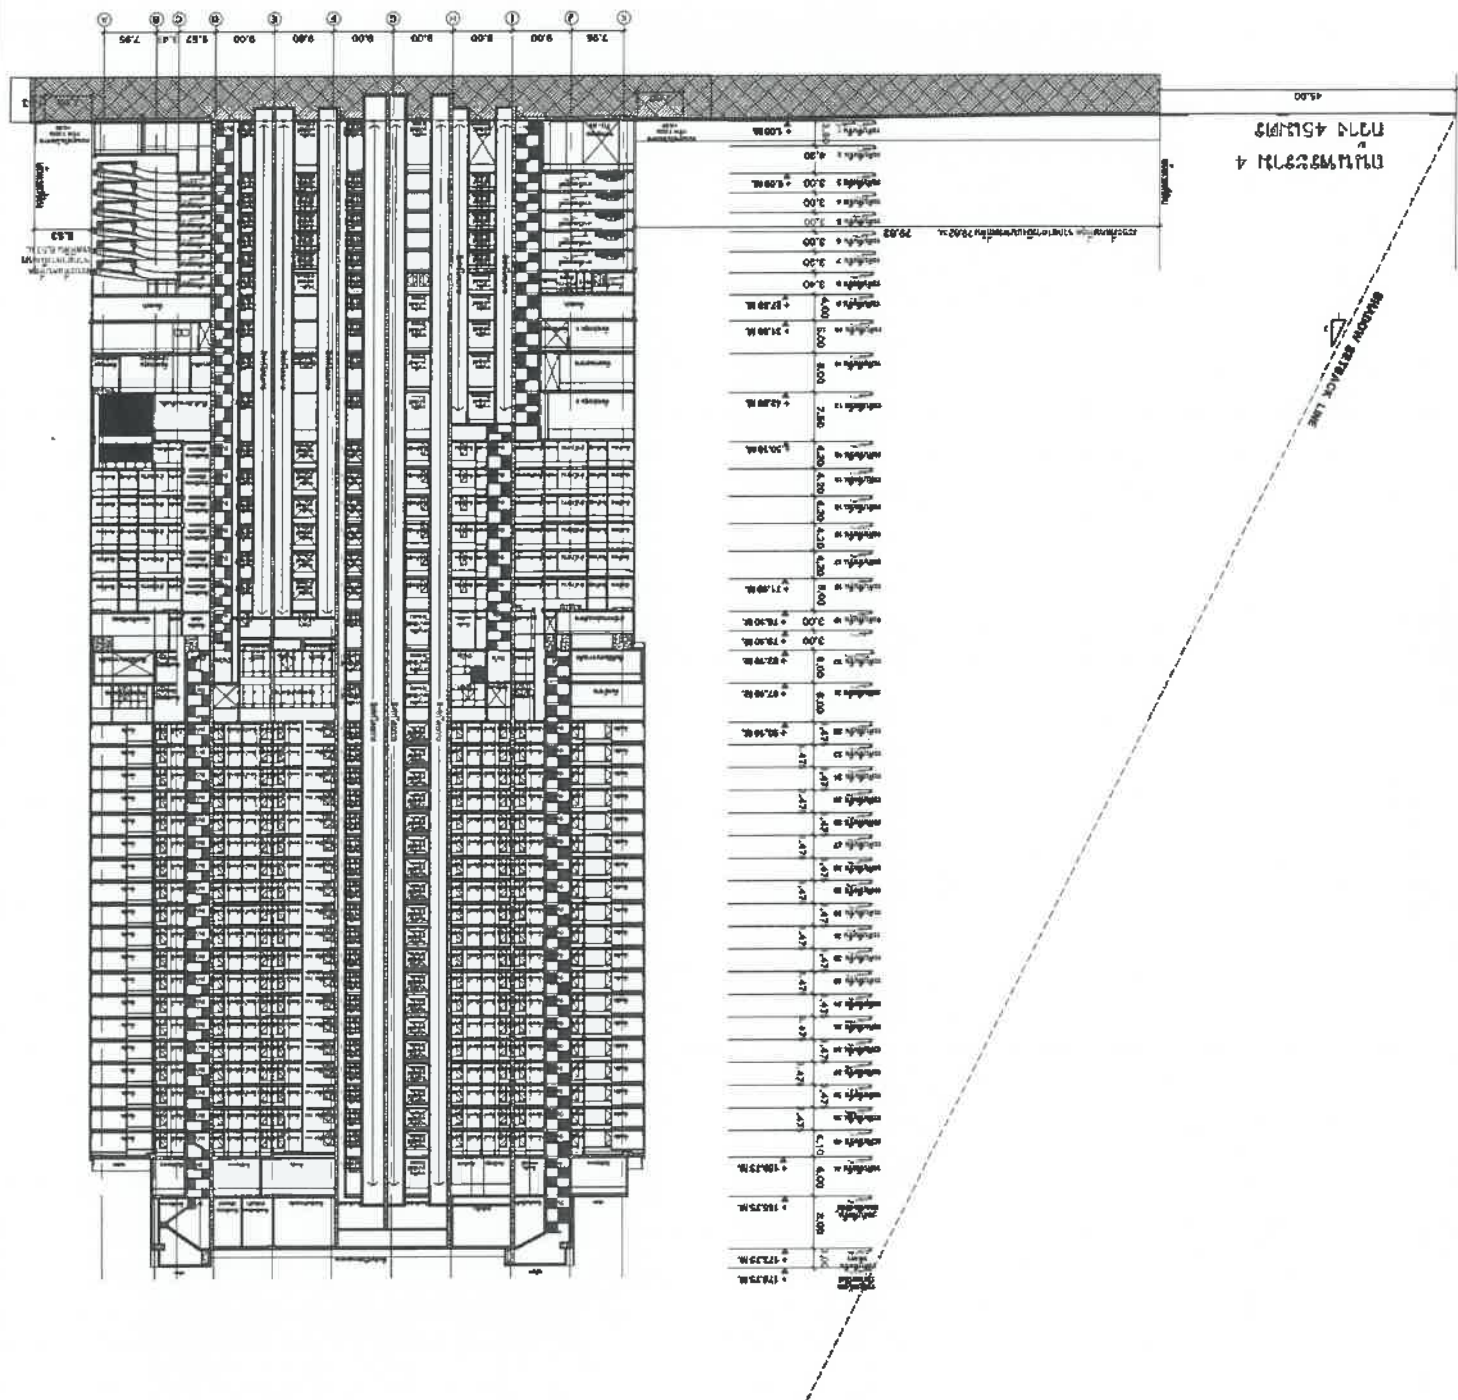

ภาคผนวก ข 5

รูปตัด Set Back อาคารโครงการเทียบกับถนนซอยงามดูพลี

PROJECT INFORMATION

Project Name: **Grand Centre Point Lumphini**

Location: **Chao Phraya River, Bangkok**

Client: **LHMH**

Architect: **Architects LPH**

Engineer: **Engineers LPH**

Scale: **1:100**

Date: **2019-10-10**

EIA SUBMISSION

Project No: **102-1A-201**

Version: **1.0**


Author: **Engineers LPH**

Reviewer: **Engineers LPH**

Approved: **Engineers LPH**


Signature: **Engineers LPH**

Stamp: **Engineers LPH**

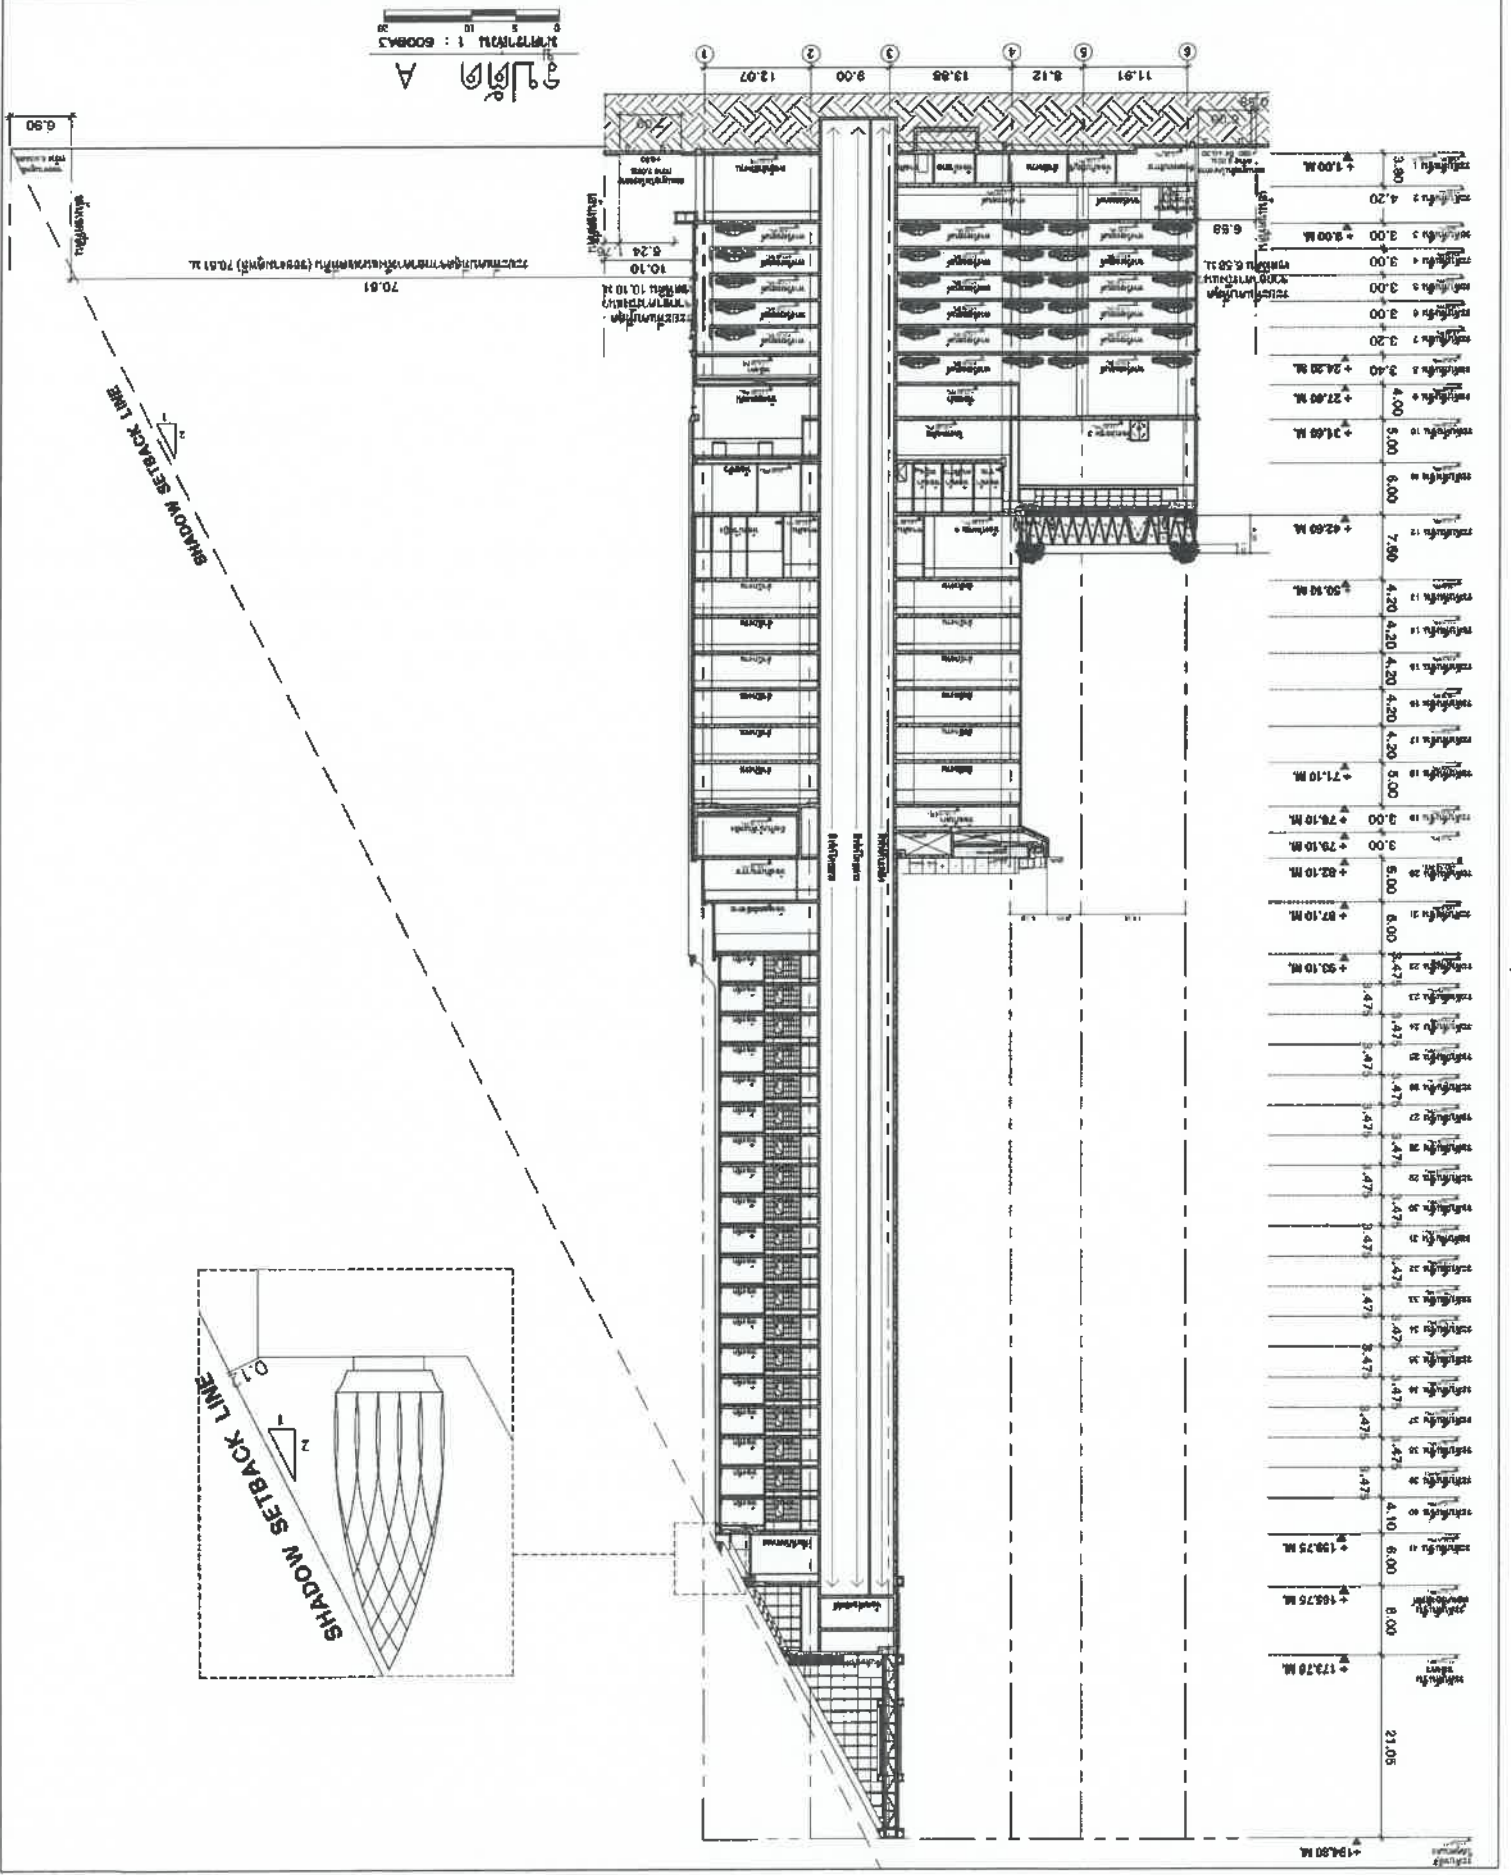

ภาคผนวก ข 6
บริเวณแนวตำแหน่งอาคาร และถนนสาธารณะโดยรอบ

ภาคผนวก ข 7
แบบขยายป้ายของโครงการ

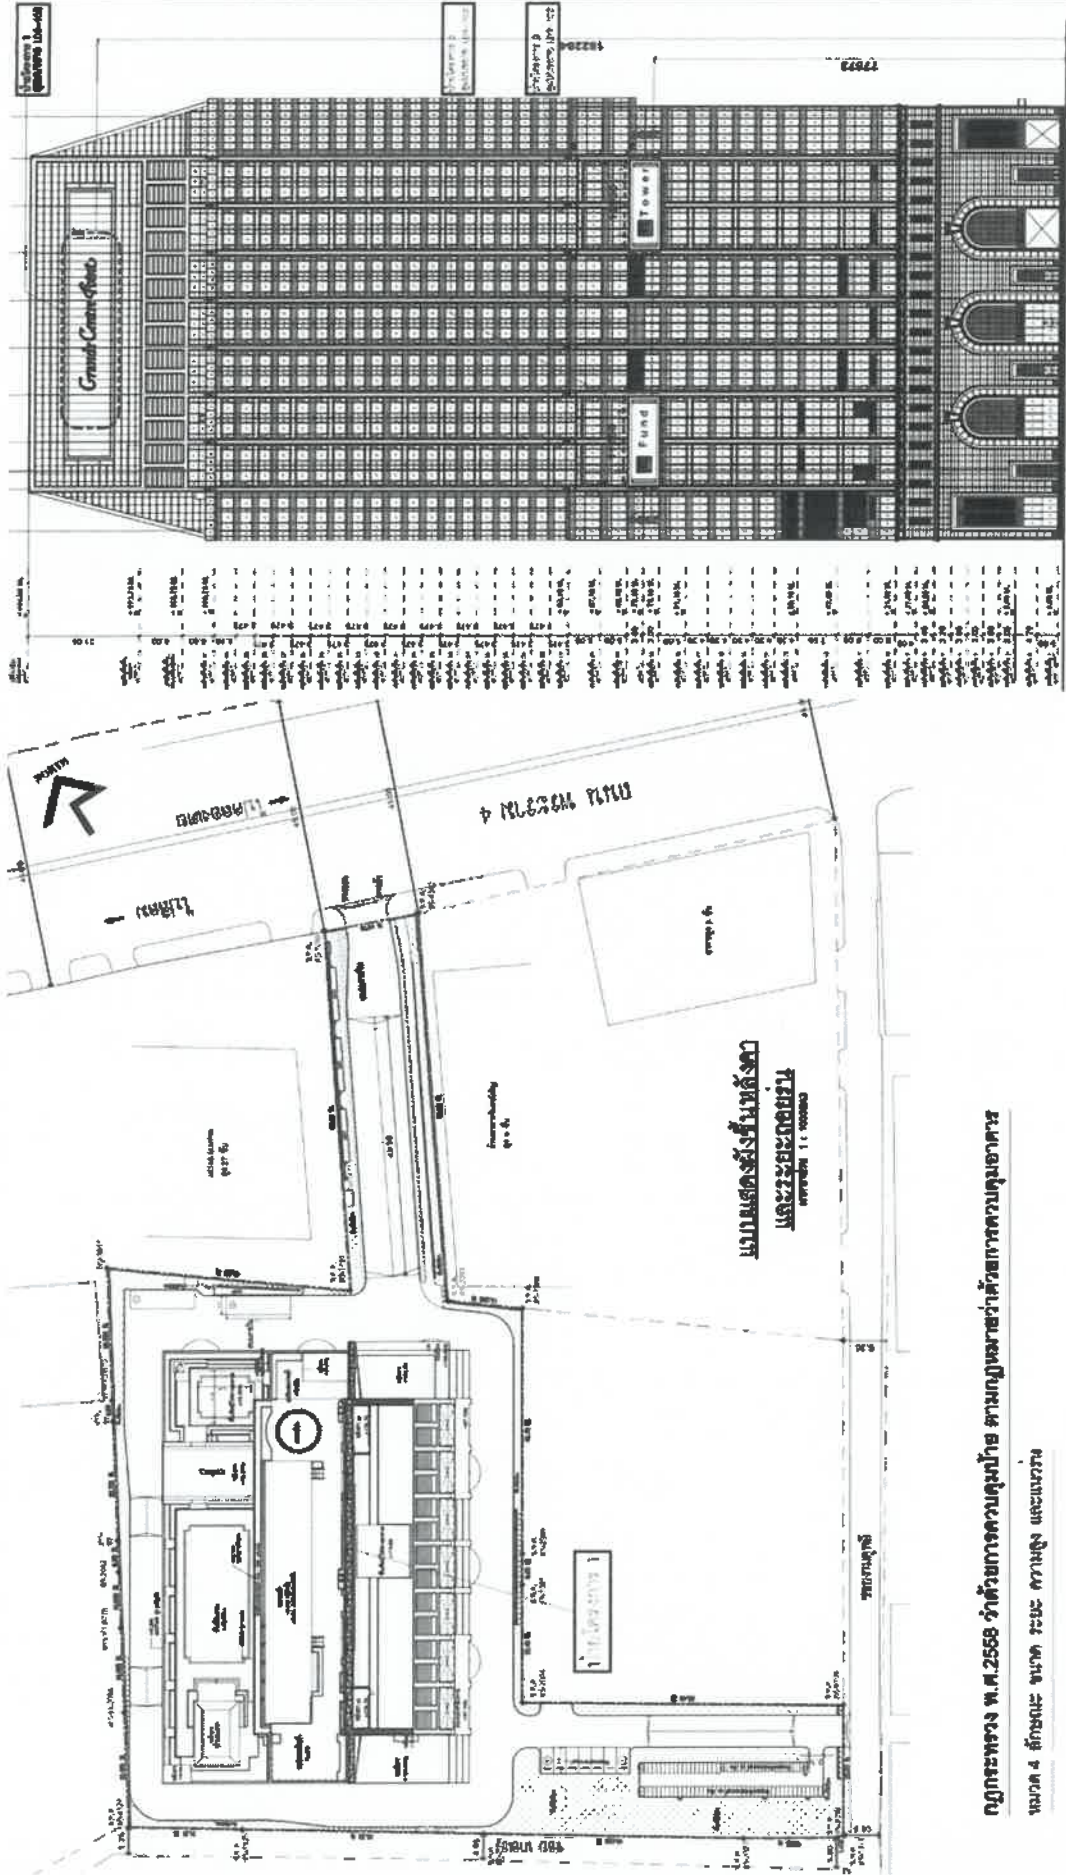


แบบแสดงพื้นที่ในผัง
และรายละเอียด
ขนาด 1:10000

กฎกระทรวง พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร


- หมวด 4 ลักษณะ ขนาด ระยะเวลา และแนวทาง
- ข้อ 8. ป้ายที่ไม่ต้องระบอบอากาศ ประตุนี้ออกแบบให้
- ข้อ 9. ป้ายบนหลังคาหรืออาคารที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรืออันตราย
- ข้อ 10. ป้ายที่ขึ้นจากผนังอาคาร

แบบขยายรูปด้านบริเวณป้ายโครงการ

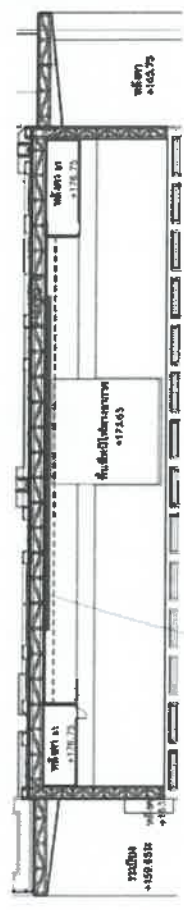


แบบขยายบริเวณป้ายโครงการ 1

	ชื่อโครงการ ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อโครงการ ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อโครงการ ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อโครงการ ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อโครงการ ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อโครงการ ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อโครงการ ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อโครงการ ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อโครงการ ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อโครงการ ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อโครงการ ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อโครงการ ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อโครงการ ชื่อผู้จัดทำ
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

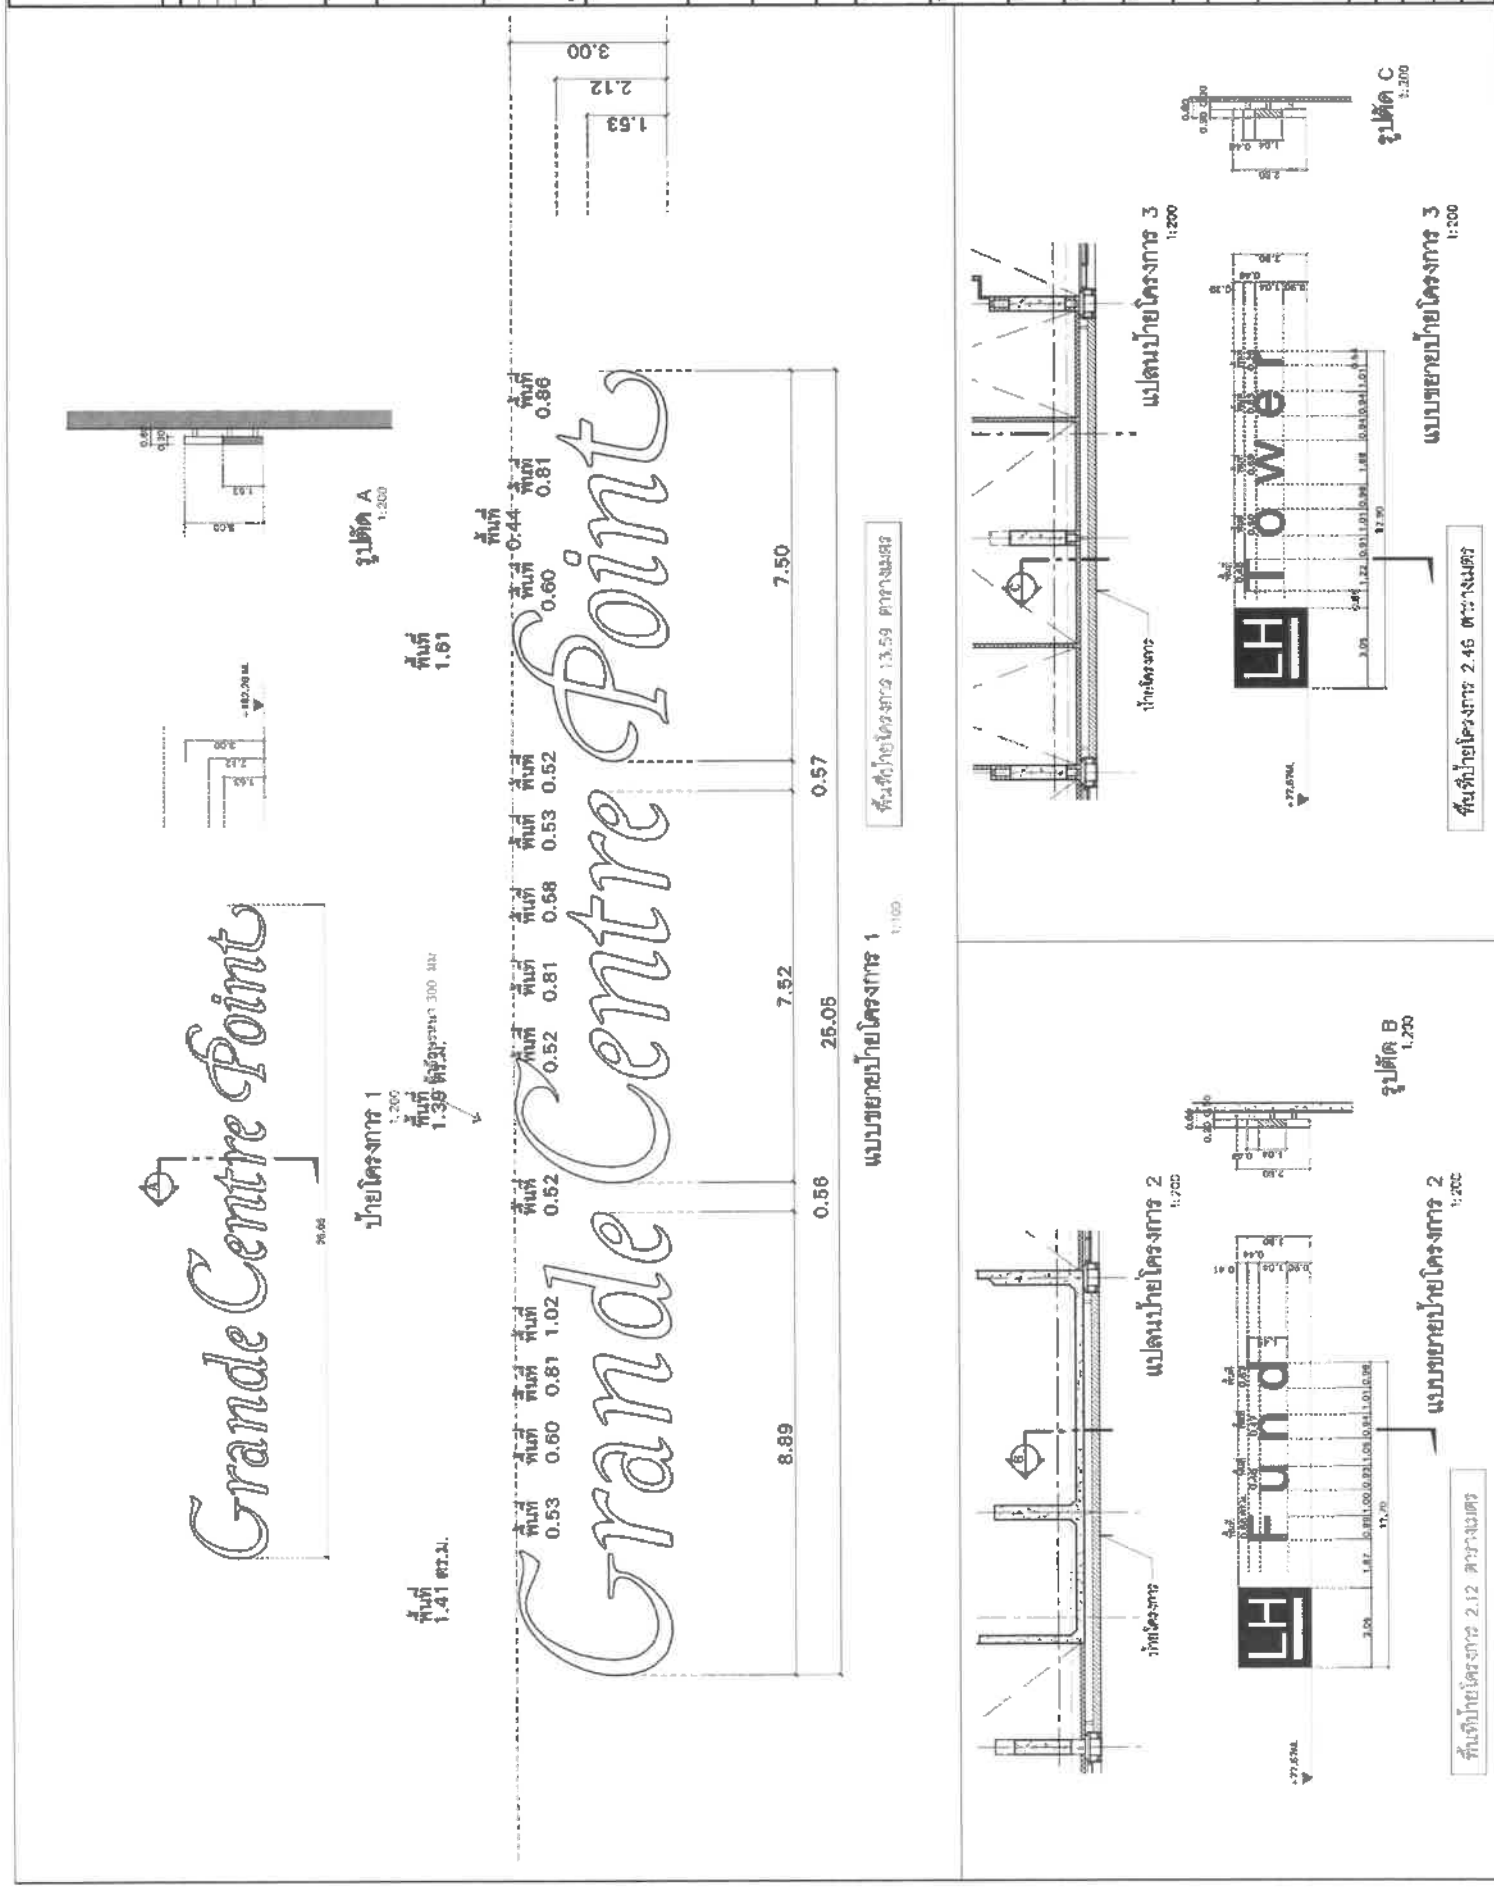

ภาคผนวก ข 8
ผังระบายน้ำโครงการ

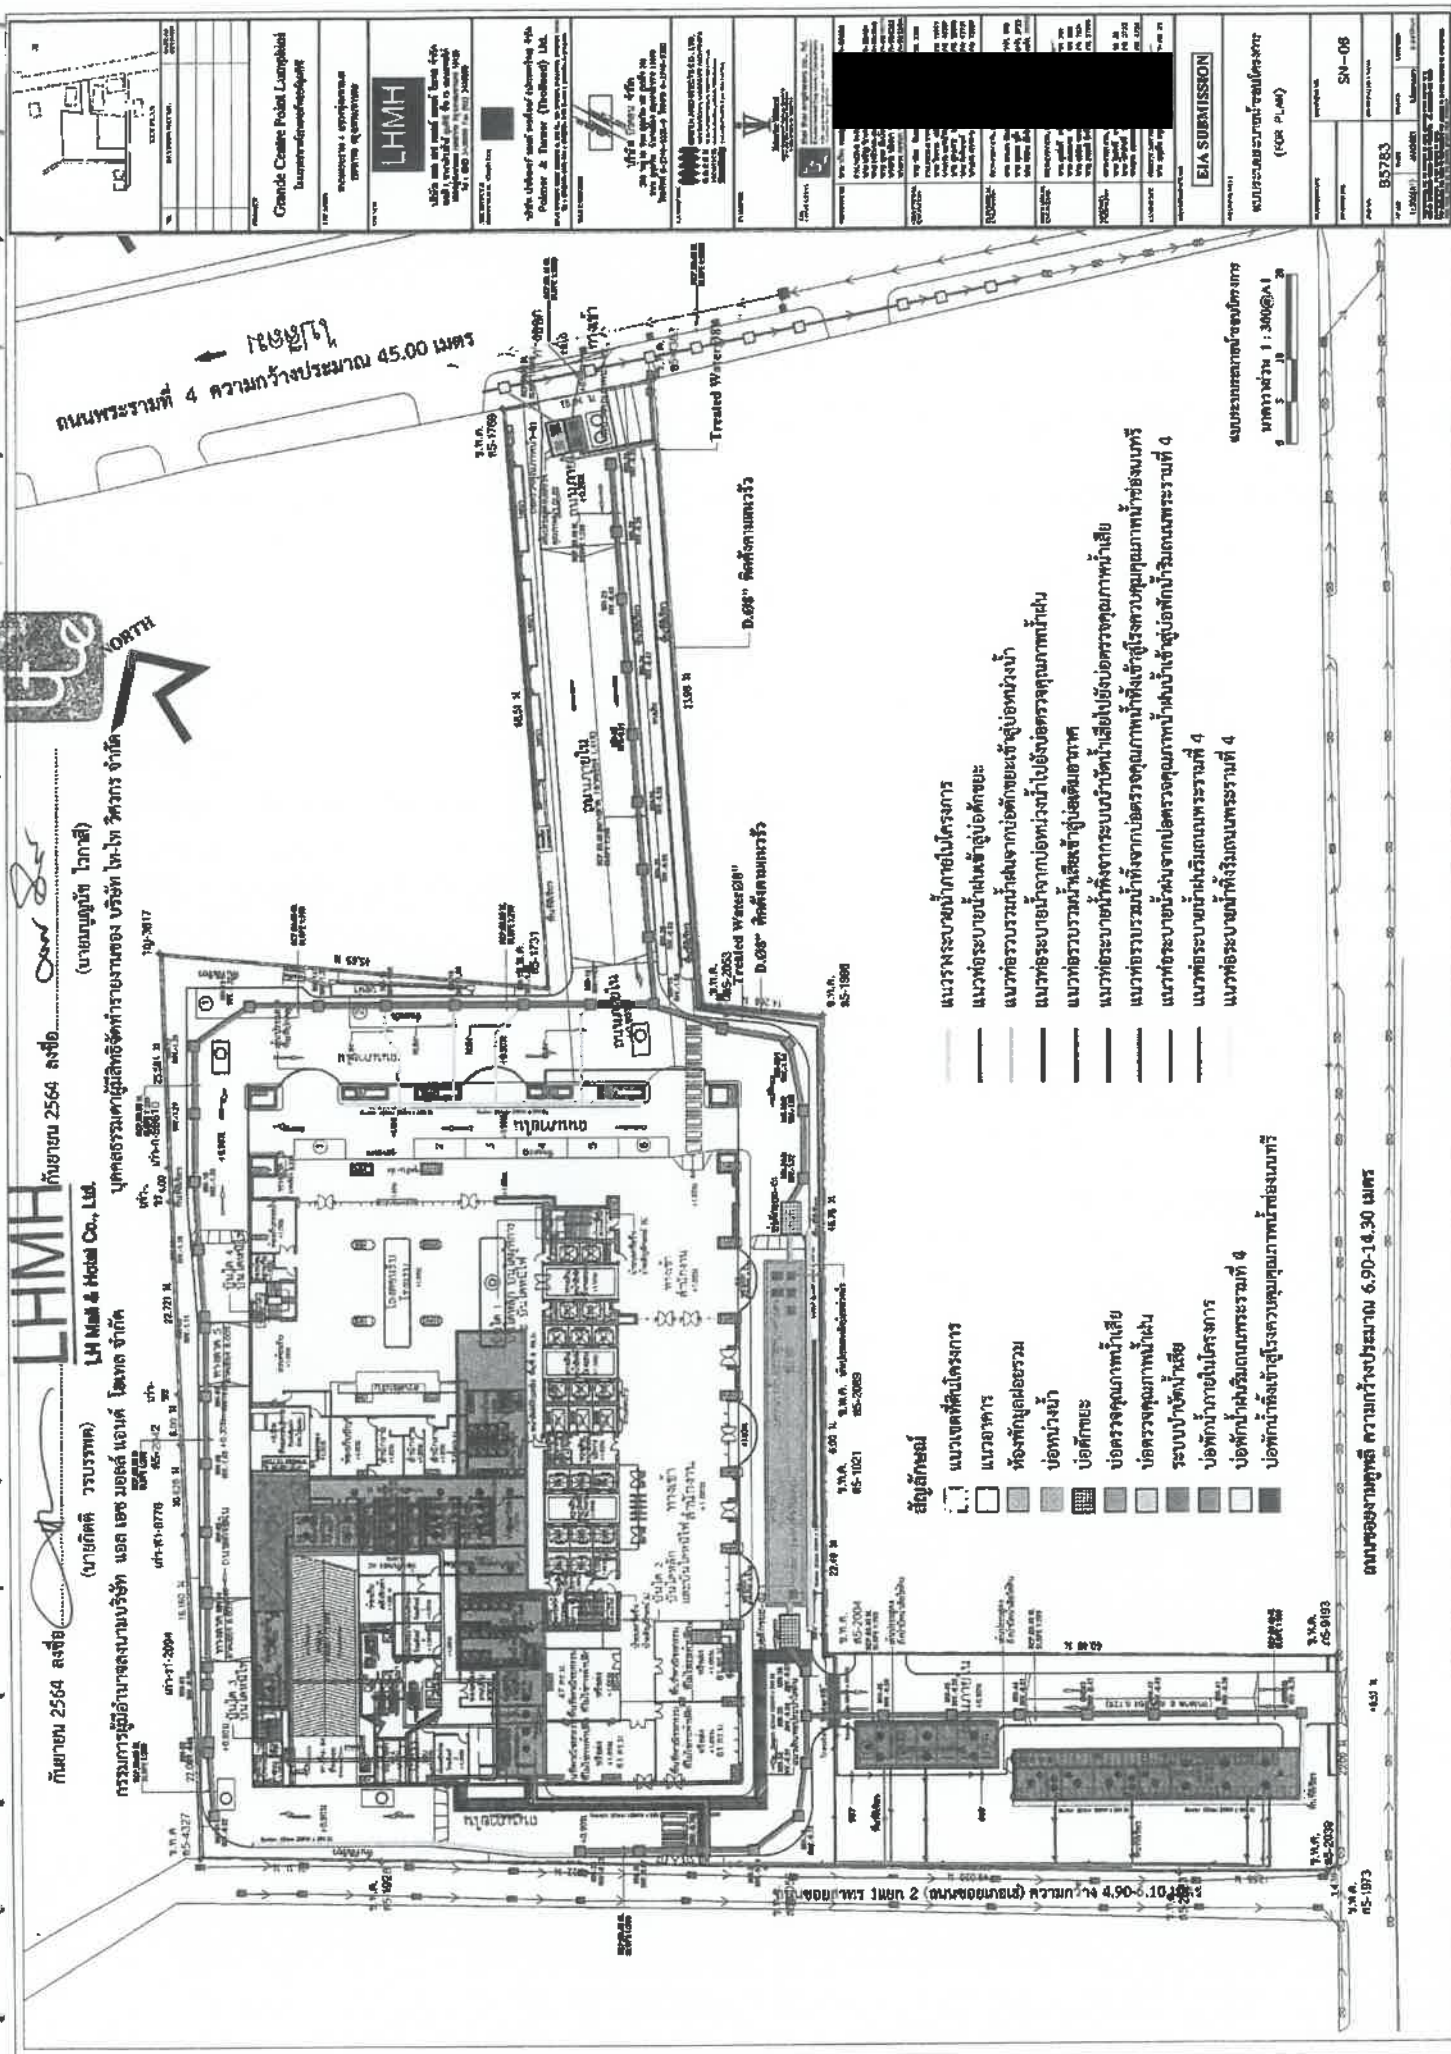

ภาคผนวก ข 9
ผังปอหน้าวงน้ำ



SCALE 1 : 75
แปลนบ่อน้ำ




SECTION A
SCALE 1 : 75

 Site Plan	REV. 01/01/2018	DATE
Grand Centre Point Lumphini	REVISION	DATE
REVISION	DATE	DATE
REVISION	DATE	DATE

ภาคผนวก ข 10
ผังตำแหน่งบันไดที่ใช้เพื่อการหนีไฟ
และจุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการ

	PROJECT Grand Centre Point Lumphini บ้านหรู ย่านใจกลางเมือง	CLIENT บริษัท บ้านหรู จำกัด 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	DESIGNER บริษัท บ้านหรู จำกัด 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	ARCHITECT บริษัท บ้านหรู จำกัด 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	STRUCTURAL ENGINEER บริษัท บ้านหรู จำกัด 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	ELECTRICAL ENGINEER บริษัท บ้านหรู จำกัด 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	Mechanical Engineering บริษัท บ้านหรู จำกัด 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	MECHANICAL ENGINEER บริษัท บ้านหรู จำกัด 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	MECHANICAL ENGINEER บริษัท บ้านหรู จำกัด 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	MECHANICAL ENGINEER บริษัท บ้านหรู จำกัด 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	MECHANICAL ENGINEER บริษัท บ้านหรู จำกัด 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	MECHANICAL ENGINEER บริษัท บ้านหรู จำกัด 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
--	--	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

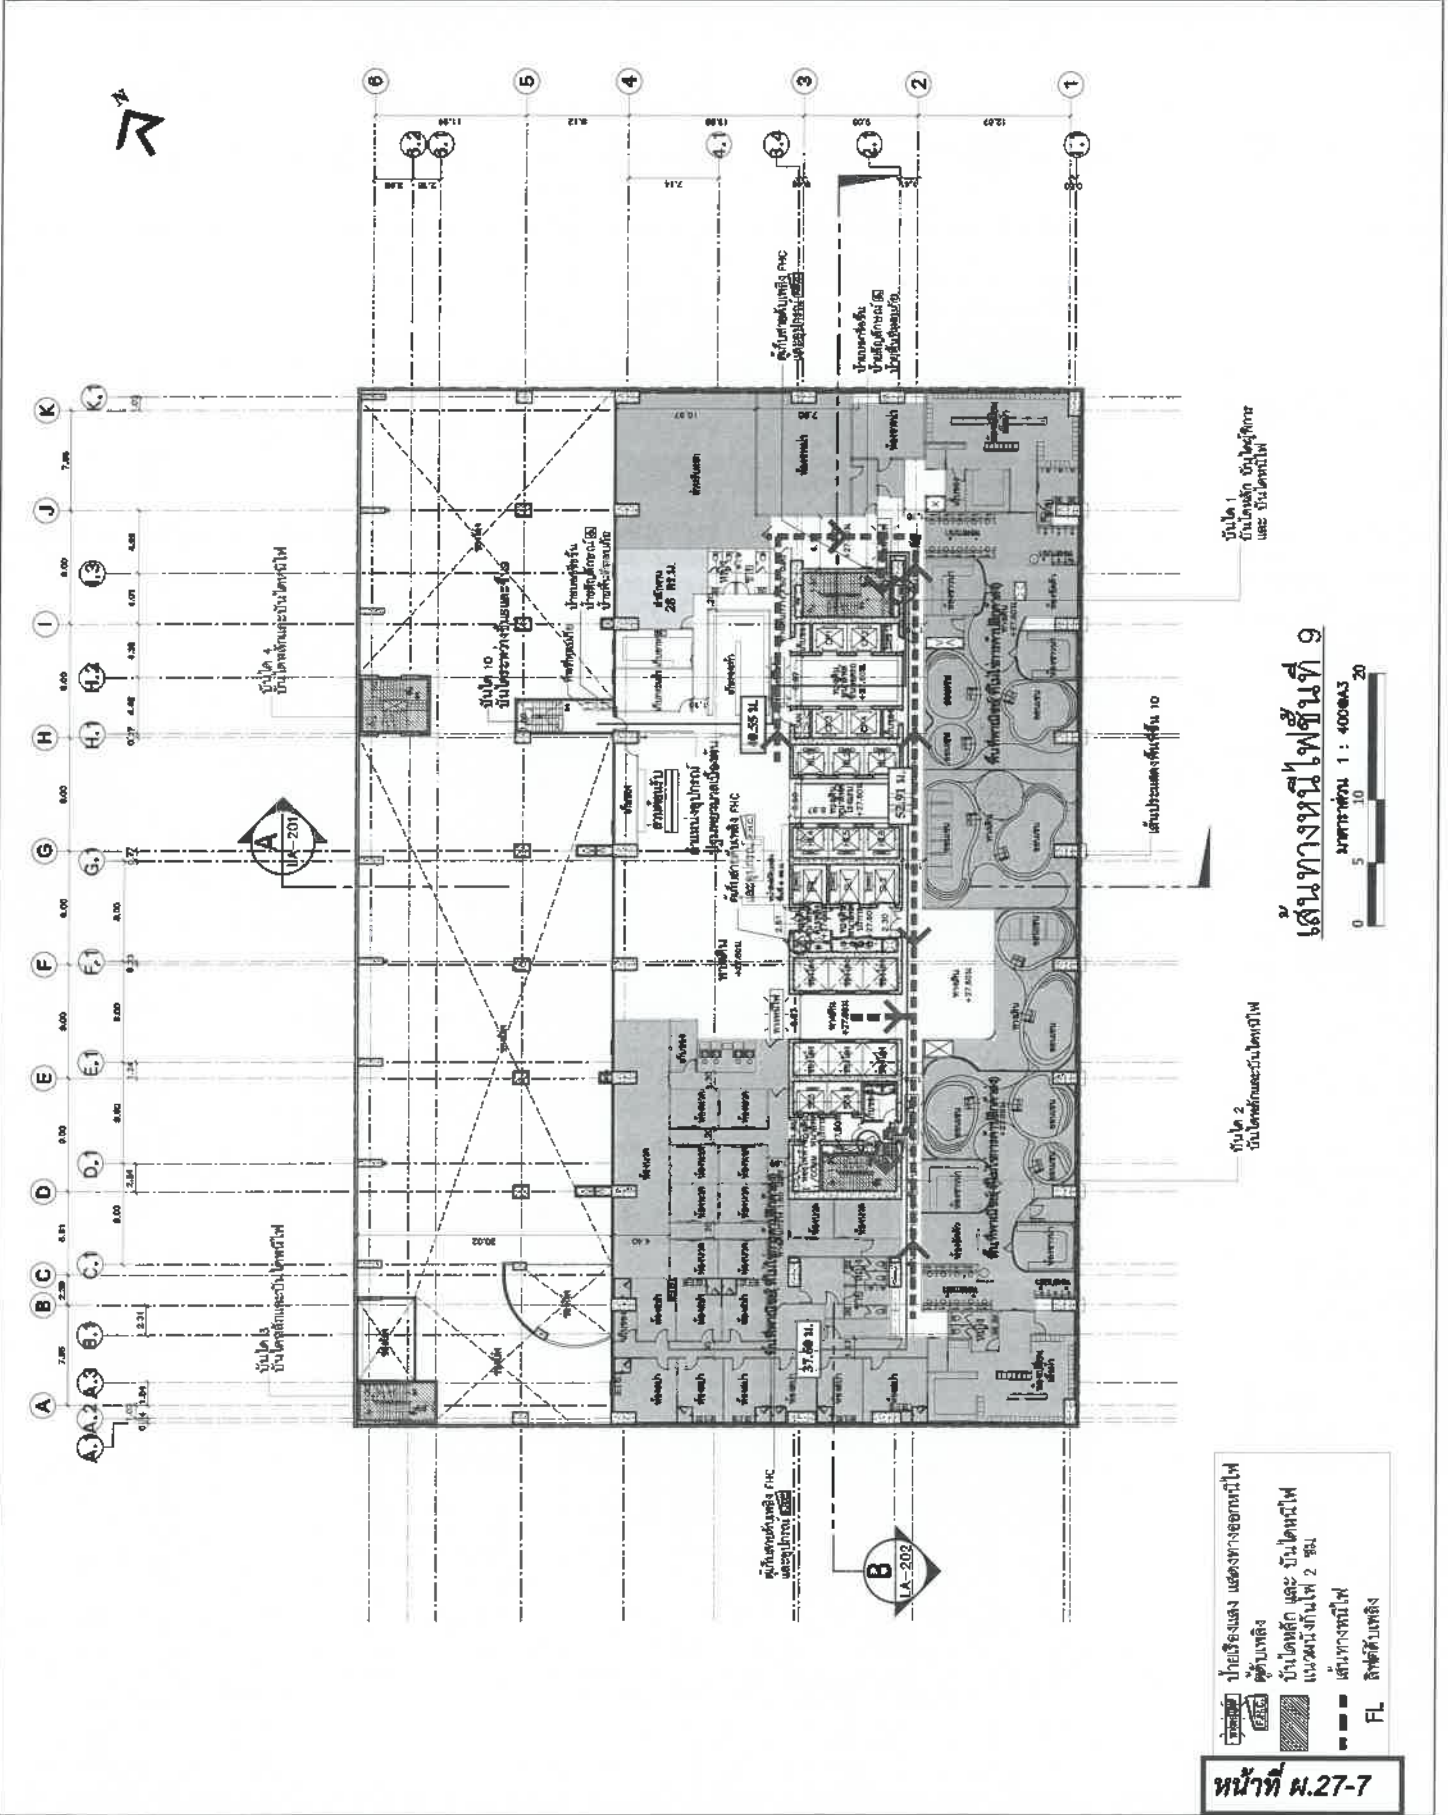

หน้า 27-7

ป้ายเรืองแสง แสดงทางออกหนีไฟ
 ตู้ดับเพลิง
 บันไดหลัก และ บันไดหนีไฟ
 แนวทางหนีไฟ 2 ชั้น
 เส้นทางหนีไฟ
 FL

เส้นทางหนีไฟชั้นที่ 9

มาตราส่วน 1 : 4000A3

0 5 10 20

บันได 1
บันไดหลัก บันไดหนีไฟ
และ บันไดหนีไฟ

บันได 2
บันไดหลักและบันไดหนีไฟ

เส้นประแสดงพื้นที่ 10

ตู้เก็บขยะและถังขยะ
และถังขยะ



Site Plan

Grande Centre Point Lumpini
Inch area reserved for future use

LLMH
Lumpini Life Management Hospital

LLMH
Lumpini Life Management Hospital

LLMH
Lumpini Life Management Hospital

LLMH
Lumpini Life Management Hospital

LLMH
Lumpini Life Management Hospital


LLMH
Lumpini Life Management Hospital

LLMH
Lumpini Life Management Hospital

LLMH
Lumpini Life Management Hospital

LLMH
Lumpini Life Management Hospital

LLMH
Lumpini Life Management Hospital

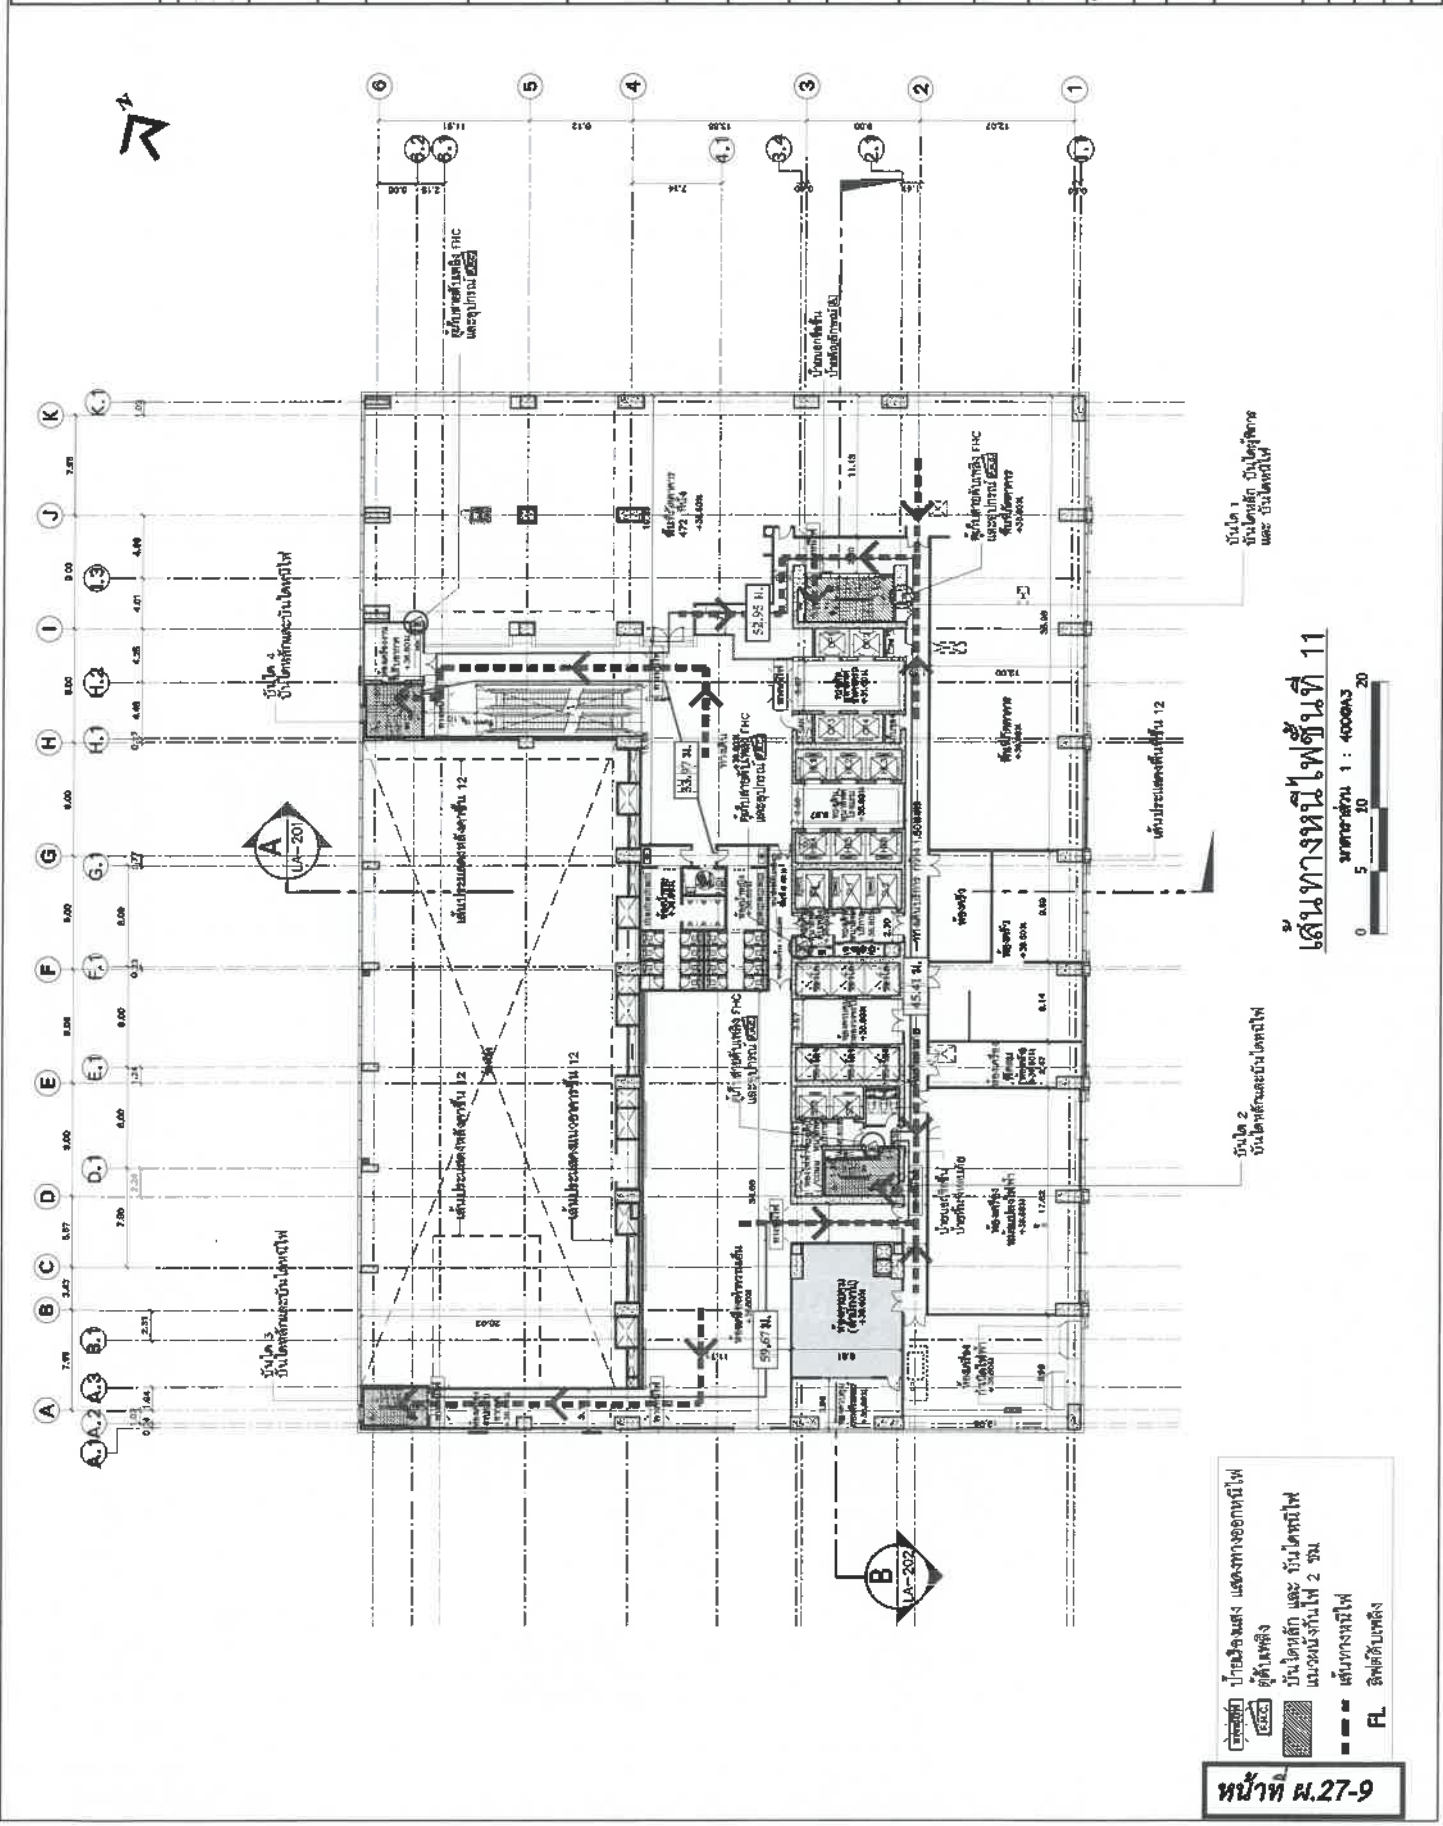

บันได 1 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 2 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 3 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 4 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 5 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 6 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 7 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 8 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 9 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 10 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 11 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 12 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 13 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 14 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 15 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 16 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 17 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 18 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 19 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

บันได 20 บันไดหลัก บันไดบริการ และ บันไดหนีไฟ

เส้นทางหนีไฟ ชั้นที่ 11


ขนาดส่วน 1 : 4000x3

0 5 10 20



Site Plan

No.	Description	Remarks
1	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
2	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
3	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
4	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
5	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
6	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
7	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
8	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
9	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
10	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
11	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
12	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
13	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
14	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
15	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
16	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
17	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
18	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
19	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
20	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
21	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
22	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
23	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
24	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
25	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
26	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
27	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
28	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
29	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
30	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
31	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
32	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
33	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
34	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
35	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
36	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
37	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
38	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
39	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
40	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
41	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
42	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
43	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
44	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
45	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
46	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
47	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
48	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
49	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
50	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
51	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
52	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
53	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
54	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
55	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
56	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
57	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
58	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
59	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
60	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
61	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
62	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
63	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
64	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
65	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
66	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
67	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
68	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
69	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
70	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
71	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
72	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
73	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
74	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
75	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
76	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
77	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
78	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
79	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
80	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
81	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
82	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
83	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
84	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
85	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
86	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
87	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
88	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
89	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
90	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
91	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
92	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
93	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
94	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
95	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
96	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
97	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
98	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
99	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini
100	Grande Centre Point Lumpini	Grande Centre Point Lumpini

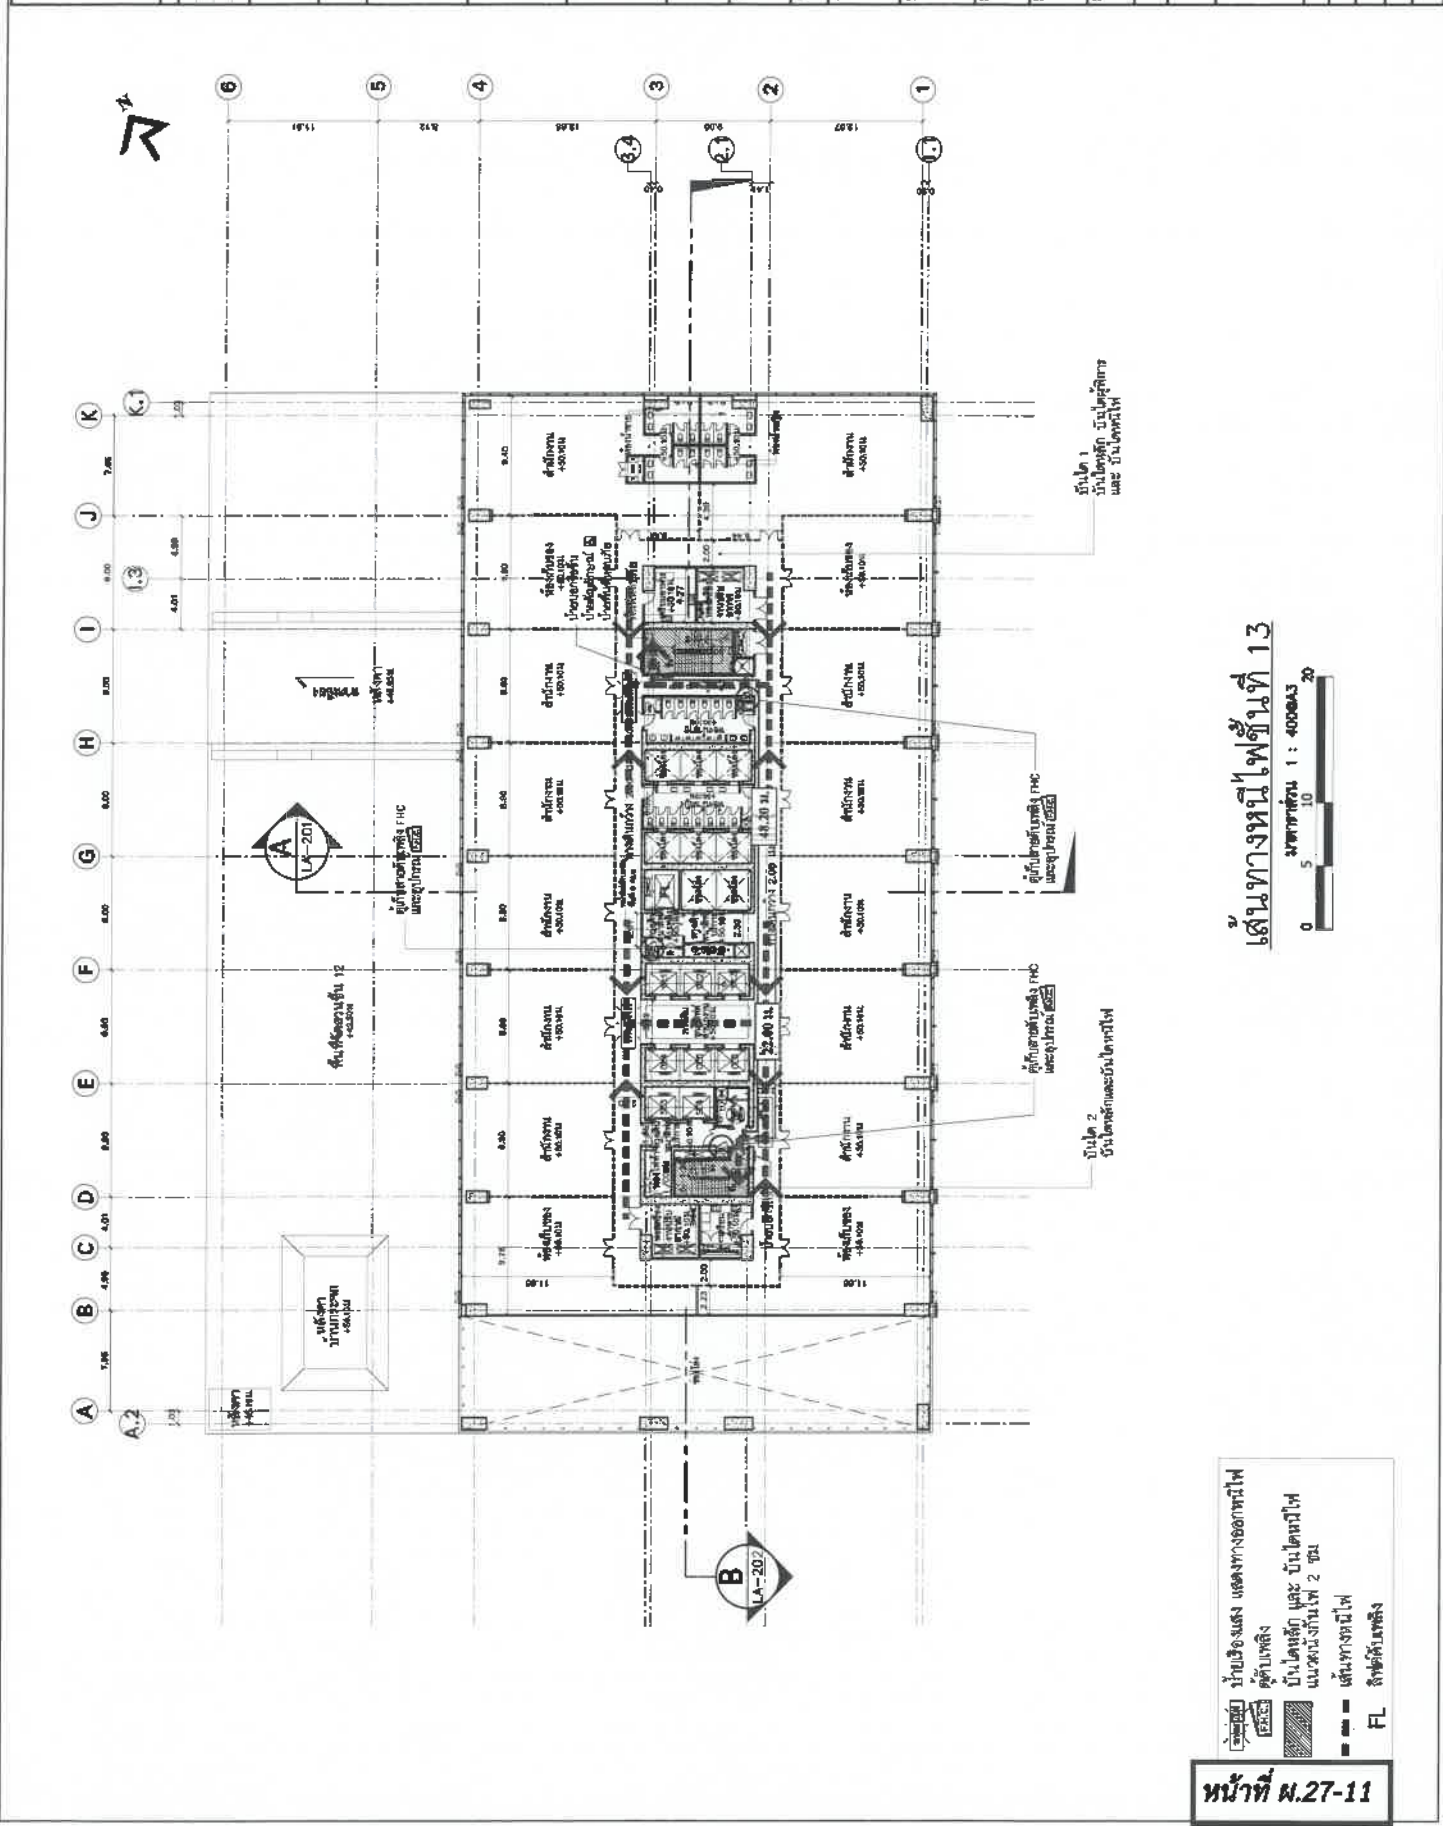

บันไดสำรอง ห้องทางออกหนีไฟ


บันไดหลัก

บันไดหลัก และ บันไดหนีไฟ

บันไดหลัก และ บันไดหนีไฟ 2 ชั้น

บันไดหลัก

บันไดหลัก

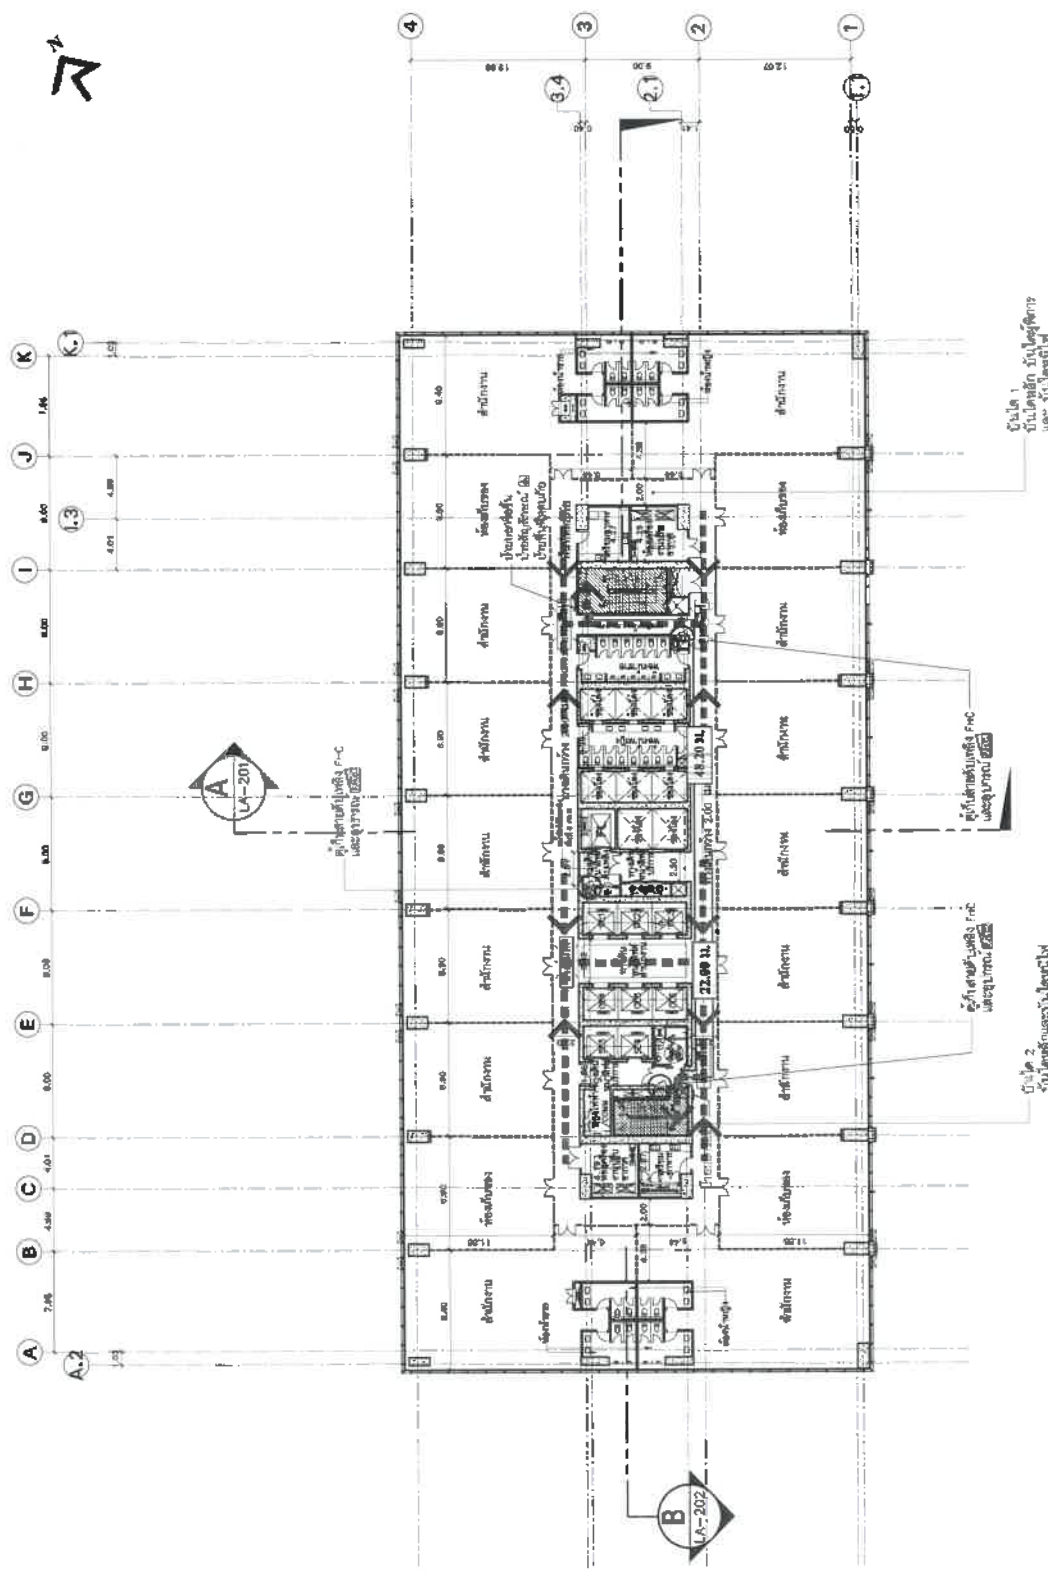


เส้นทางหนีไฟชั้นที่ 14-18



- ห้องรับแขก แสดงทางออกหนีไฟ
- ห้องนั่งเล่น
- ห้องนอน และ ห้องน้ำ
- และห้องน้ำ 2 ชั้น
- ห้องทางหนีไฟ
- FL ลิฟต์บันได

		PROJ. NAME GRAND CENTRAL POINT LUMPINI BUSINESS CENTER TOWER NORTH PHASE 2
PROJ. NO. 		DESIGNER
CLIENT GRAND CENTRAL POINT LUMPINI BUSINESS CENTER TOWER NORTH PHASE 2		ARCHITECT
ENGINEER 		STRUCTURAL ENGINEER
MECHANICAL ENGINEER 		ELECTRICAL ENGINEER
PLUMBING ENGINEER 		HAZARDOUS WASTE ENGINEER
ENVIRONMENTAL ENGINEER 		LANDSCAPE ARCHITECT
INTERIOR DESIGNER 		LEGAL CONSULTANT
MARKETING CONSULTANT 		FINANCIAL CONSULTANT
CONSTRUCTION CONSULTANT 		OPERATION CONSULTANT
MAINTENANCE CONSULTANT 		TRAINING CONSULTANT
RESEARCH CONSULTANT 		ADVERTISING CONSULTANT
TRANSPORT CONSULTANT 		SECURITY CONSULTANT
IT CONSULTANT 		ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT CONSULTANT
ARCHITECTURAL CONSULTANT 		CONSTRUCTION MANAGEMENT CONSULTANT
PROJECT MANAGER 		PROJECT COORDINATOR
PROJECT ASSISTANT 		PROJECT CLERK
PROJECT OFFICE 		PROJECT ADDRESS
PROJECT PHONE 		PROJECT FAX
PROJECT EMAIL 		PROJECT WEBSITE
PROJECT SOCIAL MEDIA 		PROJECT DOCUMENTS
PROJECT DRAWINGS 		PROJECT PHOTOS
PROJECT VIDEOS 		PROJECT AUDIO
PROJECT TEXTS 		PROJECT OTHERS

2

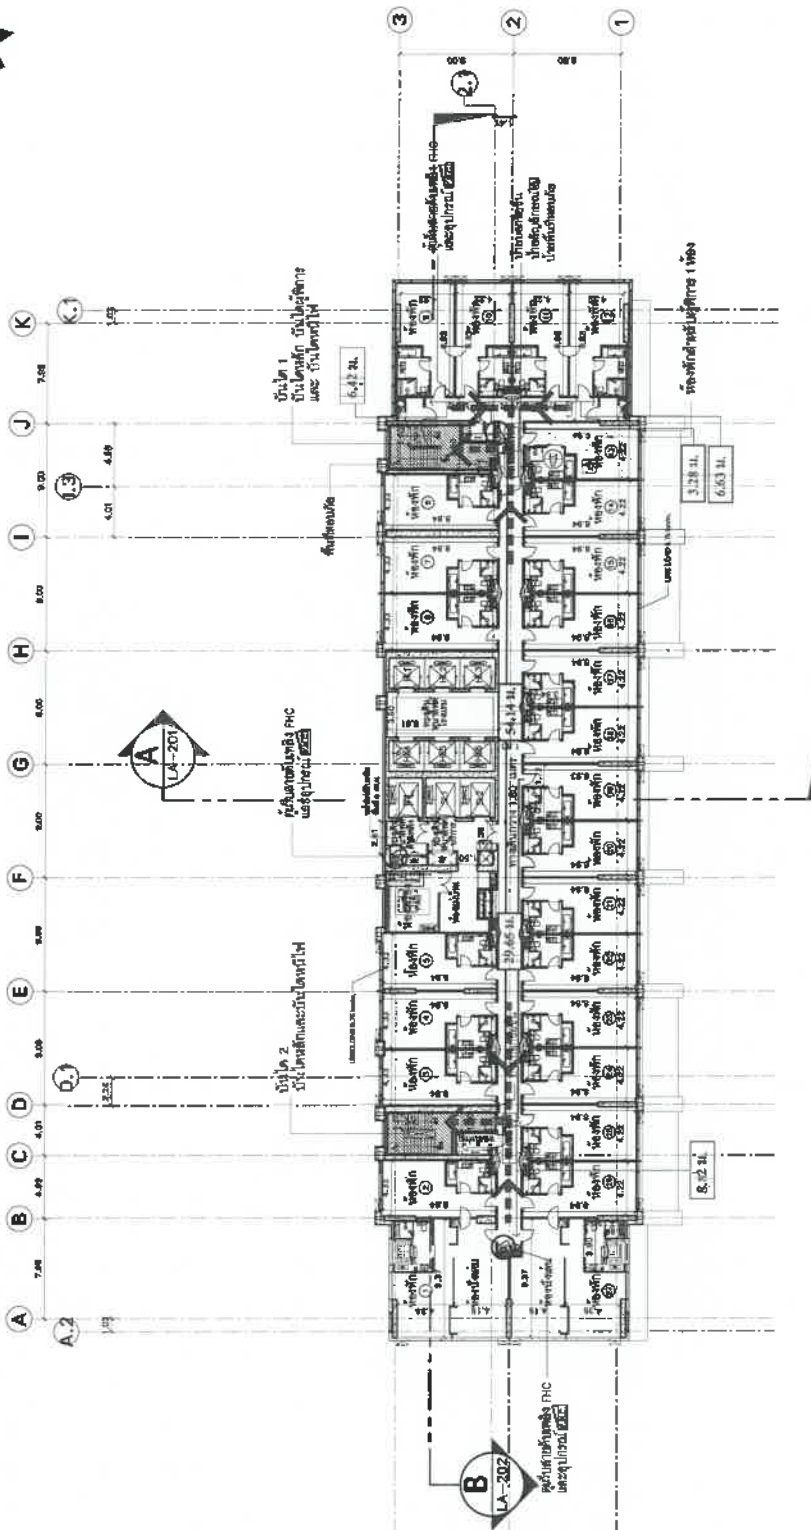


เส้นทางหนีไฟชั้นที่ 22

มาตราส่วน 1 : 4000ms
0 5 10 20

- บันไดหนีไฟ แสดงทางออกหนีไฟ
- บันไดหนีไฟ
- บันไดหนีไฟ และ บันไดหนีไฟ
- บันไดหนีไฟ 2 ชั้น
- เส้นทางหนีไฟ
- ลิฟต์บันไดหนีไฟ

PROJECT Grand Centre Point Lumphini โครงการศูนย์การค้าและที่พักอาศัย	DESIGNER LHMH บริษัท เอชเอ็มเอช จำกัด 111/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	CLIENT บริษัท เอชเอ็มเอช จำกัด 111/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 11110	ARCHITECT บริษัท เอชเอ็มเอช จำกัด 111/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 11110	STRUCTURAL ENGINEER บริษัท เอชเอ็มเอช จำกัด 111/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 11110	ELECTRICAL ENGINEER บริษัท เอชเอ็มเอช จำกัด 111/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 11110	Mechanical Engineering บริษัท เอชเอ็มเอช จำกัด 111/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 11110	MECHANICAL ENGINEER บริษัท เอชเอ็มเอช จำกัด 111/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 11110	MECHANICAL ENGINEER บริษัท เอชเอ็มเอช จำกัด 111/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 11110	MECHANICAL ENGINEER บริษัท เอชเอ็มเอช จำกัด 111/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 11110
---	--	--	---	---	---	--	---	---	---

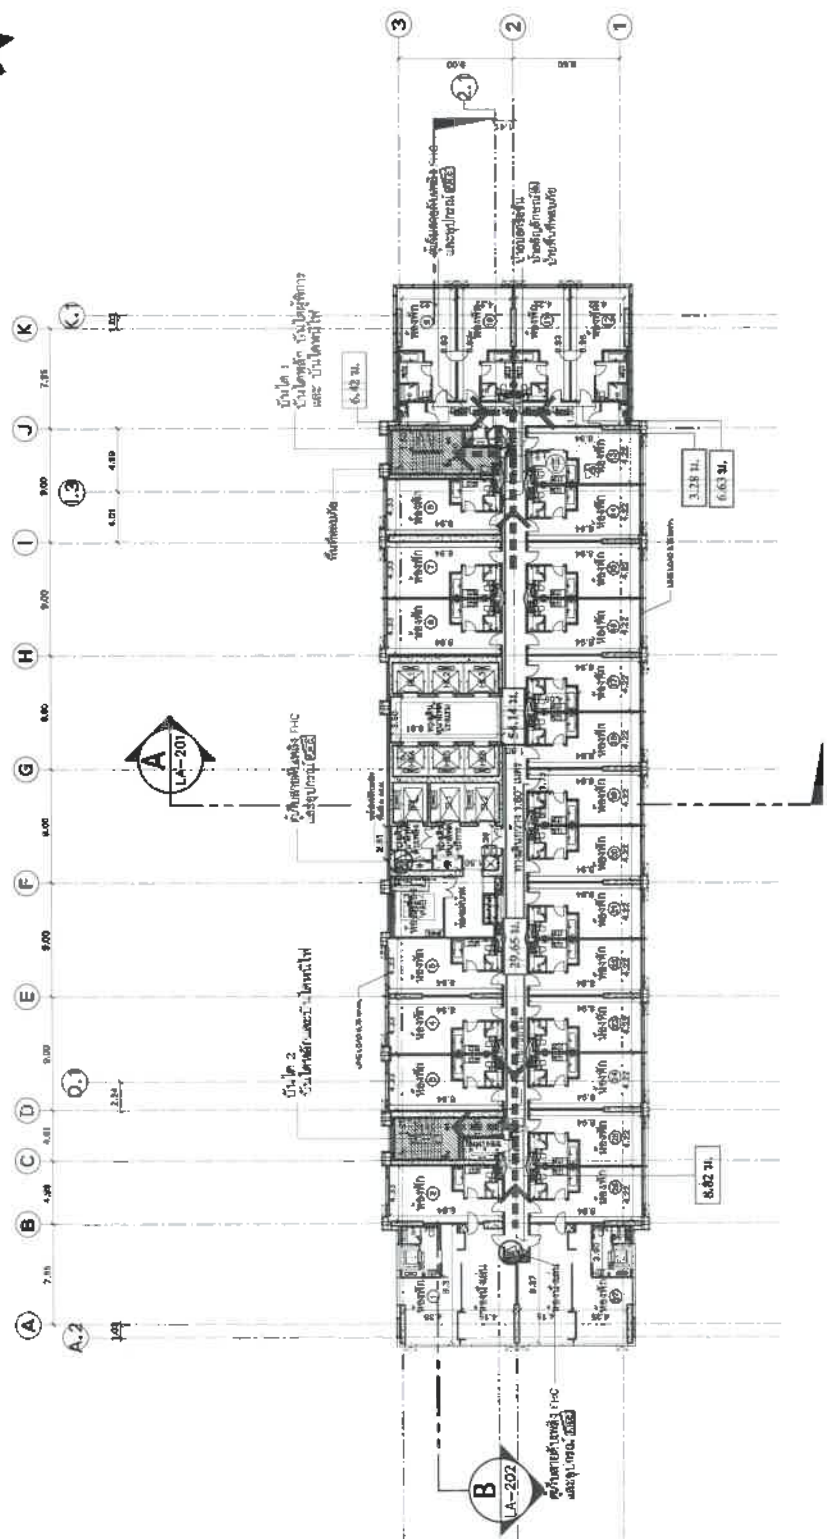


เส้นทางรถไฟชั้นที่ 23-39



บัญชี บัญชีเงินสด แสดงทางออกหนี้ไป
บัญชี คู่ค้า คู่หนี้
บัญชี บัญชีหลัก และ บัญชีหนี้ไป
บัญชี บัญชีหนี้ไป 2 ขณ.
บัญชี ต้นทางหนี้ไป
บัญชี สิ้นสุดหนี้ไป

		DATE PLAN APPROVED SIGNATURE REVISIONS	
PROJECT GRANDE CENTRE POINT LUMPINI GRANDE CENTRE POINT LUMPINI GRANDE CENTRE POINT LUMPINI			
LOCATION GRANDE CENTRE POINT LUMPINI GRANDE CENTRE POINT LUMPINI		OWNER GRANDE CENTRE POINT LUMPINI GRANDE CENTRE POINT LUMPINI	
DESIGN GRANDE CENTRE POINT LUMPINI GRANDE CENTRE POINT LUMPINI		ARCHITECT GRANDE CENTRE POINT LUMPINI GRANDE CENTRE POINT LUMPINI	
ENGINEER GRANDE CENTRE POINT LUMPINI GRANDE CENTRE POINT LUMPINI		CONTRACTOR GRANDE CENTRE POINT LUMPINI GRANDE CENTRE POINT LUMPINI	
DATE GRANDE CENTRE POINT LUMPINI GRANDE CENTRE POINT LUMPINI		REVISIONS GRANDE CENTRE POINT LUMPINI GRANDE CENTRE POINT LUMPINI	

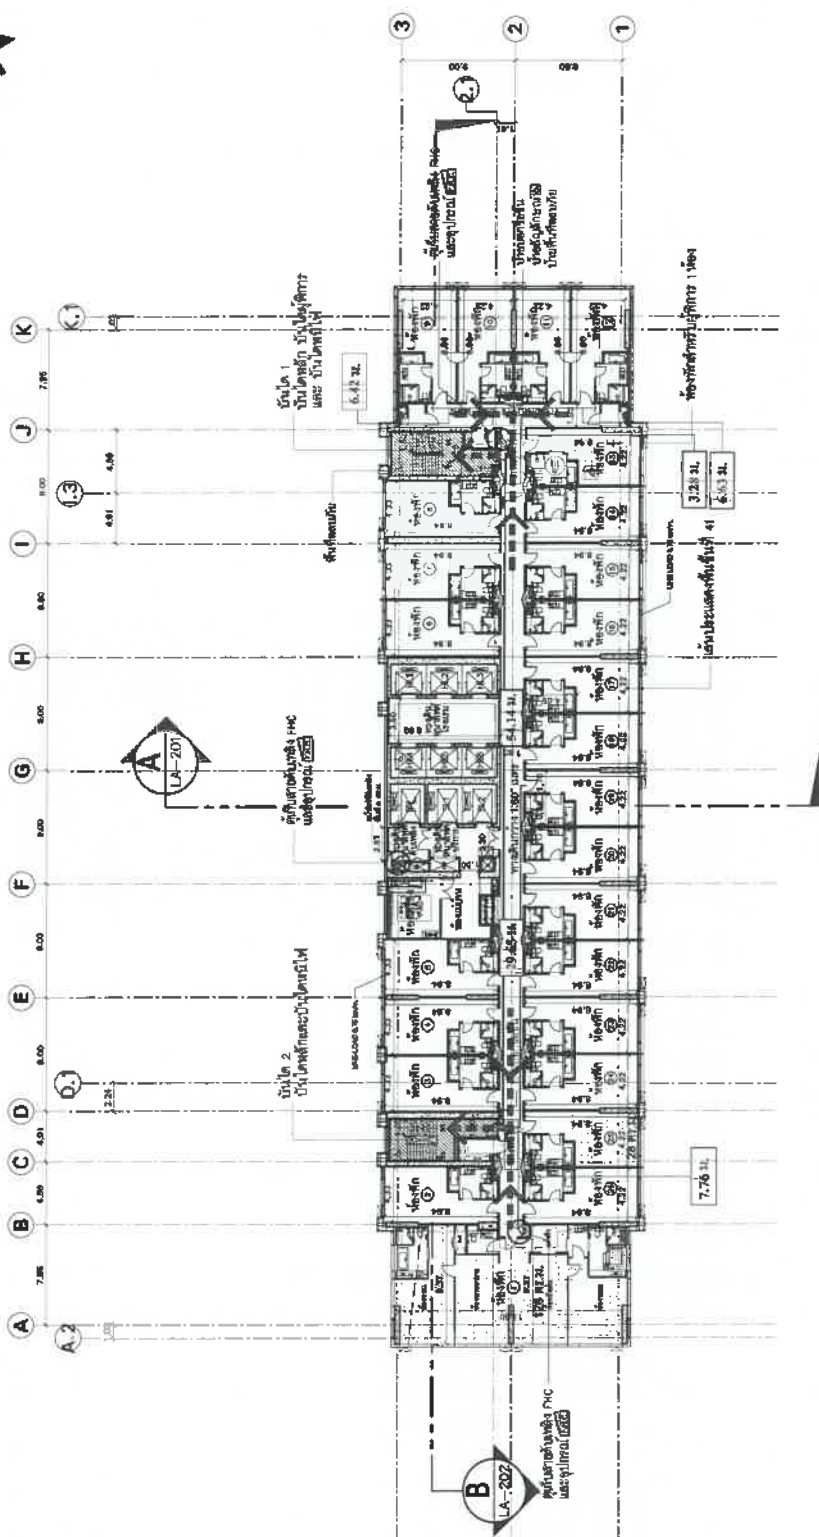


เส้นทางหนึ่งฟุตขึ้นที่ 40

Verzeichnis 1 : 4000A3



		1. PROPERTY Grande Canyon Point Lumphini บ้านใหญ่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 150-0000
2. OWNER บริษัท สยามโฮม จำกัด	3. PROJECT โครงการบ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน บ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน	4. LOT AREA 150-0000
5. LOT NO. 150-0000	6. LOT NO. 150-0000	7. LOT NO. 150-0000
8. LOT NO. 150-0000	9. LOT NO. 150-0000	10. LOT NO. 150-0000
11. LOT NO. 150-0000	12. LOT NO. 150-0000	13. LOT NO. 150-0000
14. LOT NO. 150-0000	15. LOT NO. 150-0000	16. LOT NO. 150-0000
17. LOT NO. 150-0000	18. LOT NO. 150-0000	19. LOT NO. 150-0000
20. LOT NO. 150-0000	21. LOT NO. 150-0000	22. LOT NO. 150-0000
23. LOT NO. 150-0000	24. LOT NO. 150-0000	25. LOT NO. 150-0000
26. LOT NO. 150-0000	27. LOT NO. 150-0000	28. LOT NO. 150-0000
29. LOT NO. 150-0000	30. LOT NO. 150-0000	31. LOT NO. 150-0000
32. LOT NO. 150-0000	33. LOT NO. 150-0000	34. LOT NO. 150-0000
35. LOT NO. 150-0000	36. LOT NO. 150-0000	37. LOT NO. 150-0000
38. LOT NO. 150-0000	39. LOT NO. 150-0000	40. LOT NO. 150-0000
41. LOT NO. 150-0000	42. LOT NO. 150-0000	43. LOT NO. 150-0000
44. LOT NO. 150-0000	45. LOT NO. 150-0000	46. LOT NO. 150-0000
47. LOT NO. 150-0000	48. LOT NO. 150-0000	49. LOT NO. 150-0000
50. LOT NO. 150-0000	51. LOT NO. 150-0000	52. LOT NO. 150-0000
53. LOT NO. 150-0000	54. LOT NO. 150-0000	55. LOT NO. 150-0000
56. LOT NO. 150-0000	57. LOT NO. 150-0000	58. LOT NO. 150-0000
59. LOT NO. 150-0000	60. LOT NO. 150-0000	61. LOT NO. 150-0000
62. LOT NO. 150-0000	63. LOT NO. 150-0000	64. LOT NO. 150-0000
65. LOT NO. 150-0000	66. LOT NO. 150-0000	67. LOT NO. 150-0000
68. LOT NO. 150-0000	69. LOT NO. 150-0000	70. LOT NO. 150-0000
71. LOT NO. 150-0000	72. LOT NO. 150-0000	73. LOT NO. 150-0000
74. LOT NO. 150-0000	75. LOT NO. 150-0000	76. LOT NO. 150-0000
77. LOT NO. 150-0000	78. LOT NO. 150-0000	79. LOT NO. 150-0000
80. LOT NO. 150-0000	81. LOT NO. 150-0000	82. LOT NO. 150-0000
83. LOT NO. 150-0000	84. LOT NO. 150-0000	85. LOT NO. 150-0000
86. LOT NO. 150-0000	87. LOT NO. 150-0000	88. LOT NO. 150-0000
89. LOT NO. 150-0000	90. LOT NO. 150-0000	91. LOT NO. 150-0000
92. LOT NO. 150-0000	93. LOT NO. 150-0000	94. LOT NO. 150-0000
95. LOT NO. 150-0000	96. LOT NO. 150-0000	97. LOT NO. 150-0000
98. LOT NO. 150-0000	99. LOT NO. 150-0000	100. LOT NO. 150-0000
101. LOT NO. 150-0000	102. LOT NO. 150-0000	103. LOT NO. 150-0000
104. LOT NO. 150-0000	105. LOT NO. 150-0000	106. LOT NO. 150-0000
107. LOT NO. 150-0000	108. LOT NO. 150-0000	109. LOT NO. 150-0000
110. LOT NO. 150-0000	111. LOT NO. 150-0000	112. LOT NO. 150-0000
113. LOT NO. 150-0000	114. LOT NO. 150-0000	115. LOT NO. 150-0000
116. LOT NO. 150-0000	117. LOT NO. 150-0000	118. LOT NO. 150-0000
119. LOT NO. 150-0000	120. LOT NO. 150-0000	121. LOT NO. 150-0000
122. LOT NO. 150-0000	123. LOT NO. 150-0000	124. LOT NO. 150-0000
125. LOT NO. 150-0000	126. LOT NO. 150-0000	127. LOT NO. 150-0000
128. LOT NO. 150-0000	129. LOT NO. 150-0000	130. LOT NO. 150-0000
131. LOT NO. 150-0000	132. LOT NO. 150-0000	133. LOT NO. 150-0000
134. LOT NO. 150-0000	135. LOT NO. 150-0000	136. LOT NO. 150-0000
137. LOT NO. 150-0000	138. LOT NO. 150-0000	139. LOT NO. 150-0000
140. LOT NO. 150-0000	141. LOT NO. 150-0000	142. LOT NO. 150-0000
143. LOT NO. 150-0000	144. LOT NO. 150-0000	145. LOT NO. 150-0000
146. LOT NO. 150-0000	147. LOT NO. 150-0000	148. LOT NO. 150-0000
149. LOT NO. 150-0000	150. LOT NO. 150-0000	151. LOT NO. 150-0000
152. LOT NO. 150-0000	153. LOT NO. 150-0000	154. LOT NO. 150-0000
155. LOT NO. 150-0000	156. LOT NO. 150-0000	157. LOT NO. 150-0000
158. LOT NO. 150-0000	159. LOT NO. 150-0000	160. LOT NO. 150-0000
161. LOT NO. 150-0000	162. LOT NO. 150-0000	163. LOT NO. 150-0000
164. LOT NO. 150-0000	165. LOT NO. 150-0000	166. LOT NO. 150-0000
167. LOT NO. 150-0000	168. LOT NO. 150-0000	169. LOT NO. 150-0000
170. LOT NO. 150-0000	171. LOT NO. 150-0000	172. LOT NO. 150-0000
173. LOT NO. 150-0000	174. LOT NO. 150-0000	175. LOT NO. 150-0000
176. LOT NO. 150-0000	177. LOT NO. 150-0000	178. LOT NO. 150-0000
179. LOT NO. 150-0000	180. LOT NO. 150-0000	181. LOT NO. 150-0000
182. LOT NO. 150-0000	183. LOT NO. 150-0000	184. LOT NO. 150-0000
185. LOT NO. 150-0000	186. LOT NO. 150-0000	187. LOT NO. 150-0000
188. LOT NO. 150-0000	189. LOT NO. 150-0000	190. LOT NO. 150-0000
191. LOT NO. 150-0000	192. LOT NO. 150-0000	193. LOT NO. 150-0000
194. LOT NO. 150-0000	195. LOT NO. 150-0000	196. LOT NO. 150-0000
197. LOT NO. 150-0000	198. LOT NO. 150-0000	199. LOT NO. 150-0000
200. LOT NO. 150-0000	201. LOT NO. 150-0000	202. LOT NO. 150-0000
203. LOT NO. 150-0000	204. LOT NO. 150-0000	205. LOT NO. 150-0000
206. LOT NO. 150-0000	207. LOT NO. 150-0000	208. LOT NO. 150-0000
209. LOT NO. 150-0000	210. LOT NO. 150-0000	211. LOT NO. 150-0000
212. LOT NO. 150-0000	213. LOT NO. 150-0000	214. LOT NO. 150-0000
215. LOT NO. 150-0000	216. LOT NO. 150-0000	217. LOT NO. 150-0000
218. LOT NO. 150-0000	219. LOT NO. 150-0000	220. LOT NO. 150-0000
221. LOT NO. 150-0000	222. LOT NO. 150-0000	223. LOT NO. 150-0000
224. LOT NO. 150-0000	225. LOT NO. 150-0000	226. LOT NO. 150-0000
227. LOT NO. 150-0000	228. LOT NO. 150-0000	229. LOT NO. 150-0000
230. LOT NO. 150-0000	231. LOT NO. 150-0000	232. LOT NO. 150-0000
233. LOT NO. 150-0000	234. LOT NO. 150-0000	235. LOT NO. 150-0000
236. LOT NO. 150-0000	237. LOT NO. 150-0000	238. LOT NO. 150-0000
239. LOT NO. 150-0000	240. LOT NO. 150-0000	241. LOT NO. 150-0000
242. LOT NO. 150-0000	243. LOT NO. 150-0000	244. LOT NO. 150-0000
245. LOT NO. 150-0000	246. LOT NO. 150-0000	247. LOT NO. 150-0000
248. LOT NO. 150-0000	249. LOT NO. 150-0000	250. LOT NO. 150-0000
251. LOT NO. 150-0000	252. LOT NO. 150-0000	253. LOT NO. 150-0000
254. LOT NO. 150-0000	255. LOT NO. 150-0000	256. LOT NO. 150-0000
257. LOT NO. 150-0000	258. LOT NO. 150-0000	259. LOT NO. 150-0000
260. LOT NO. 150-0000	261. LOT NO. 150-0000	262. LOT NO. 150-0000
263. LOT NO. 150-0000	264. LOT NO. 150-0000	265. LOT NO. 150-0000
266. LOT NO. 150-0000	267. LOT NO. 150-0000	268. LOT NO. 150-0000
269. LOT NO. 150-0000	270. LOT NO. 150-0000	271. LOT NO. 150-0000
272. LOT NO. 150-0000	273. LOT NO. 150-0000	274. LOT NO. 150-0000
275. LOT NO. 150-0000	276. LOT NO. 150-0000	277. LOT NO. 150-0000
278. LOT NO. 150-0000	279. LOT NO. 150-0000	280. LOT NO. 150-0000
281. LOT NO. 150-0000	282. LOT NO. 150-0000	283. LOT NO. 150-0000
284. LOT NO. 150-0000	285. LOT NO. 150-0000	286. LOT NO. 150-0000
287. LOT NO. 150-0000	288. LOT NO. 150-0000	289. LOT NO. 150-0000
290. LOT NO. 150-0000	291. LOT NO. 150-0000	292. LOT NO. 150-0000
293. LOT NO. 150-0000	294. LOT NO. 150-0000	295. LOT NO. 150-0000
296. LOT NO. 150-0000	297. LOT NO. 150-0000	298. LOT NO. 150-0000
299. LOT NO. 150-0000	300. LOT NO. 150-0000	301. LOT NO. 150-0000
302. LOT NO. 150-0000	303. LOT NO. 150-0000	304. LOT NO. 150-0000
305. LOT NO. 150-0000	306. LOT NO. 150-0000	307. LOT NO. 150-0000
308. LOT NO. 150-0000	309. LOT NO. 150-0000	310. LOT NO. 150-0000
311. LOT NO. 150-0000	312. LOT NO. 150-0000	313. LOT NO. 150-0000
314. LOT NO. 150-0000	315. LOT NO. 150-0000	316. LOT NO. 150-0000
317. LOT NO. 150-0000	318. LOT NO. 150-0000	319. LOT NO. 150-0000
320. LOT NO. 150-0000	321. LOT NO. 150-0000	322. LOT NO. 150-0000
323. LOT NO. 150-0000	324. LOT NO. 150-0000	325. LOT NO. 150-0000
326. LOT NO. 150-0000	327. LOT NO. 150-0000	328. LOT NO. 150-0000
329. LOT NO. 150-0000	330. LOT NO. 150-0000	331. LOT NO. 150-0000
332. LOT NO. 150-0000	333. LOT NO. 150-0000	334. LOT NO. 150-0000
335. LOT NO. 150-0000	336. LOT NO. 150-0000	337. LOT NO. 150-0000
338. LOT NO. 150-0000	339. LOT NO. 150-0000	340. LOT NO. 150-0000
341. LOT NO. 150-0000	342. LOT NO. 150-0000	343. LOT NO. 150-0000
344. LOT NO. 150-0000	345. LOT NO. 150-0000	346. LOT NO. 150-0000
347. LOT NO. 150-0000	348. LOT NO. 150-0000	349. LOT NO. 150-0000
350. LOT NO. 150-0000	351. LOT NO. 150-0000	352. LOT NO. 150-0000
353. LOT NO. 150-0000	354. LOT NO. 150-0000	355. LOT NO. 150-0000
356. LOT NO. 150-0000	357. LOT NO. 150-0000	358. LOT NO. 150-0000
359. LOT NO. 150-0000	360. LOT NO. 150-0000	361. LOT NO. 150-0000
362. LOT NO. 150-0000	363. LOT NO. 150-0000	364. LOT NO. 150-0000
365. LOT NO. 150-0000	366. LOT NO. 150-0000	367. LOT NO. 150-0000
368. LOT NO. 150-0000	369. LOT NO. 150-0000	370. LOT NO. 150-0000
371. LOT NO. 150-0000	372. LOT NO. 150-0000	373. LOT NO. 150-0000
374. LOT NO. 150-0000	375. LOT NO. 150-0000	376. LOT NO. 150-0000
377. LOT NO. 150-0000	378. LOT NO. 150-0000	379. LOT NO. 150-0000
380. LOT NO. 150-0000	381. LOT NO. 150-0000	382. LOT NO. 150-0000
383. LOT NO. 150-0000	384. LOT NO. 150-0000	385. LOT NO. 150-0000
386. LOT NO. 150-0000	387. LOT NO. 150-0000	388. LOT NO. 150-0000
389. LOT NO. 150-0000	390. LOT NO. 150-0000	391. LOT NO. 150-0000
392. LOT NO. 150-0000	393. LOT NO. 150-0000	394. LOT NO. 150-0000
395. LOT NO. 150-0000	396. LOT NO. 150-0000	397. LOT NO. 150-0000
398. LOT NO. 150-0000	399. LOT NO. 150-0000	400. LOT NO. 150-0000
401. LOT NO. 150-0000	402. LOT NO. 150-0000	403. LOT NO. 150-0000
404. LOT NO. 150-0000	405. LOT NO. 150-0000	406. LOT NO. 150-0000
407. LOT NO. 150-0000	408. LOT NO. 150-0000	409. LOT NO. 150-0000
410. LOT NO. 150-0000	411. LOT NO. 150-0000	412. LOT NO. 150-0000
413. LOT NO. 150-0000	414. LOT NO. 150-0000	415. LOT NO. 150-0000
416. LOT NO. 150-0000	417. LOT NO. 150-0000	418. LOT NO. 150-0000
419. LOT NO. 150-0000	420. LOT NO. 150-0000	421. LOT NO. 150-0000
422. LOT NO. 150-0000	423. LOT NO. 150-0000	424. LOT NO. 150-0000
425. LOT NO. 150-0000	426. LOT NO. 150-0000	427. LOT NO. 150-0000
428. LOT NO. 150-0000	429. LOT NO. 150-0000	430. LOT NO. 150-0000
431. LOT NO. 150-0000	432. LOT NO. 150-0000	433. LOT NO. 150-0000
434. LOT NO. 150-0000	435. LOT NO. 150-0000	436. LOT NO. 150-0000
437. LOT NO. 150-0000	438. LOT NO. 150-0000	

2

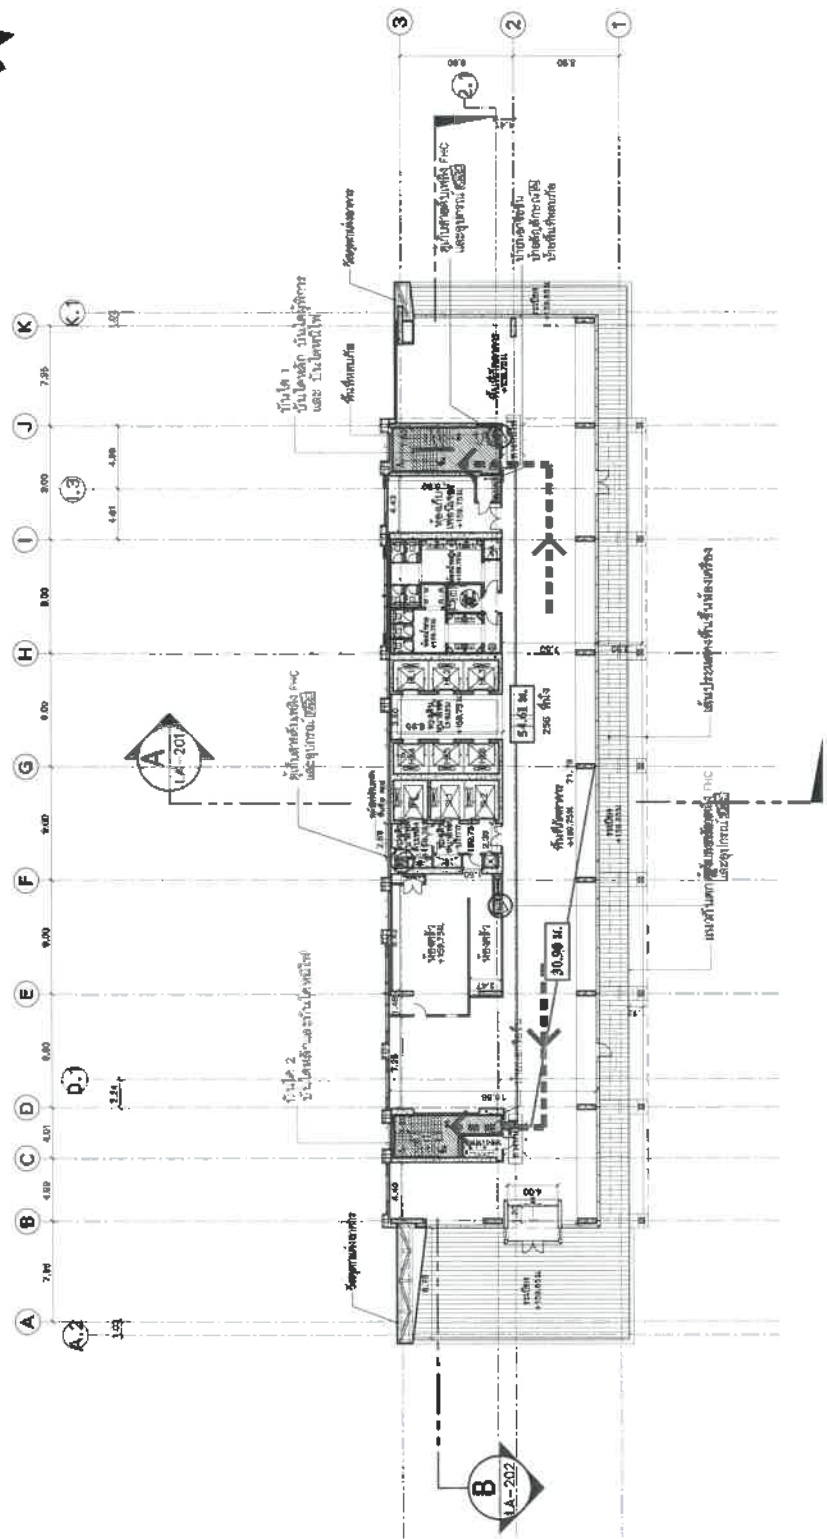

เส้นทางรถไฟที่ 41

มาตราส่วน 1 : 400000

- หน่วยโครงสร้าง แสดงทางออกถนน
- บันได
- บันไดเหล็ก และ บันไดคอนกรีต
- แนวถนนรถไฟ 2 ขน
- เส้นทางรถไฟ
- FL คือระดับพื้น

หน้าที่ ผ.27-20

NOTES 1. The design is based on the existing conditions and the proposed changes. 2. The design is subject to the approval of the relevant authorities. 3. The design is for the purpose of the proposed project.	PROJ. NO. PROJ. NAME PROJ. LOCATION PROJ. OWNER PROJ. DATE	DESIGNER DESIGN FIRM DESIGNER'S ADDRESS DESIGNER'S PHONE DESIGNER'S FAX DESIGNER'S E-MAIL	CLIENT CLIENT NAME CLIENT ADDRESS CLIENT PHONE CLIENT FAX CLIENT E-MAIL	REVISION REVISION NO. REVISION DATE REVISION DESCRIPTION	APPROVAL APPROVAL NO. APPROVAL DATE APPROVAL DESCRIPTION	EXHAUSTION EXHAUSTION NO. EXHAUSTION DATE EXHAUSTION DESCRIPTION	EXHAUSTION EXHAUSTION NO. EXHAUSTION DATE EXHAUSTION DESCRIPTION	EXHAUSTION EXHAUSTION NO. EXHAUSTION DATE EXHAUSTION DESCRIPTION
---	---	---	---	--	--	--	--	--

เส้นทางหนีไฟชั้นห้องเครื่อง

1 : 4000A3



ป๋ายอิงแดง แดงทางออกหนีไฟ
ตู้ดับเพลิง
บันไดหลัก และ บันไดหนีไฟ
แฉกขึงกันไฟ 2 ชั้น
เส้นทางหนีไฟ
ลิฟต์และห้องลิฟต์

[illegible]


ภาคผนวก ข 11
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
และชดเชยความเสียหาย

(นายกิตติ วรบรรพต)

(นายมนูญนัช ไชยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แอส เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

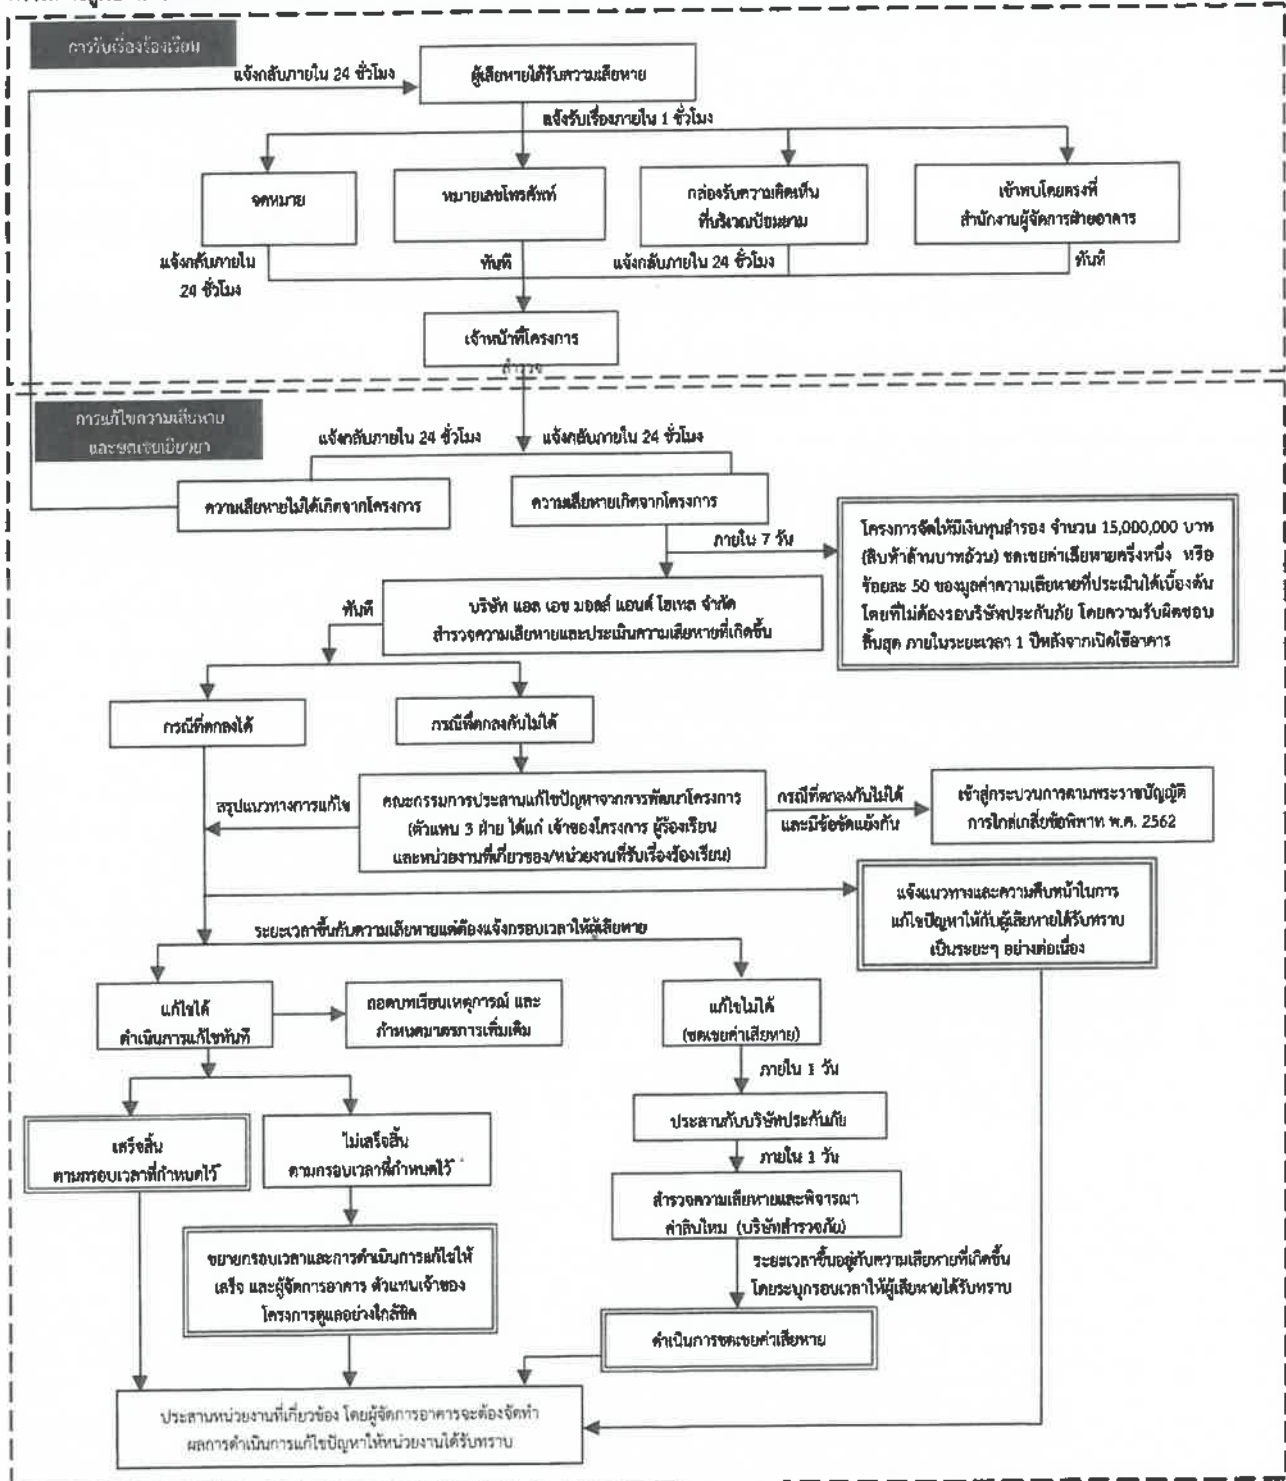

* แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่กำหนดให้กับผู้ร้องเรียน

“ ในกรณีที่เกิดปัญหาข้อร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้ จะแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือเหตุสุดวิสัยที่สามารถยกข้อปัญหาตามกรอบเวลาที่กล่าว และกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหา และแจ้งผู้ร้องเรียนและทำการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยการแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ครบ 7 วัน เช่น ต้นเงินกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ



thai thai engineers co., ltd.
Environmental Engineers - Consultants
 57/236 Tesaban Songkro Road, Ladyc, Jekjak, Bangkok 10600
 Tel. 0-2198-2140-3 Fax: 0-2198-2144

ชื่อโครงการ : Grande Centre Point Lumphini (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ ลุมพินี)

รูปที่ 8 : ขั้นตอนการดำเนินการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และชดเชยความเสียหาย ในช่วงเปิดดำเนินการ

ที่มา : บริษัท ไทย-โท วิศวรร จำกัด


219/259

ภาคผนวก ข 12
พื้นที่สีเขียวโครงการ

ภาคผนวก ข 12-1
ผังแสดงขนาดพื้นที่สีเขียวรวมของโครงการ



ภาคผนวก ข 12-2
ผังแสดงพื้นที่ไม้ยืนต้นของโครงการ

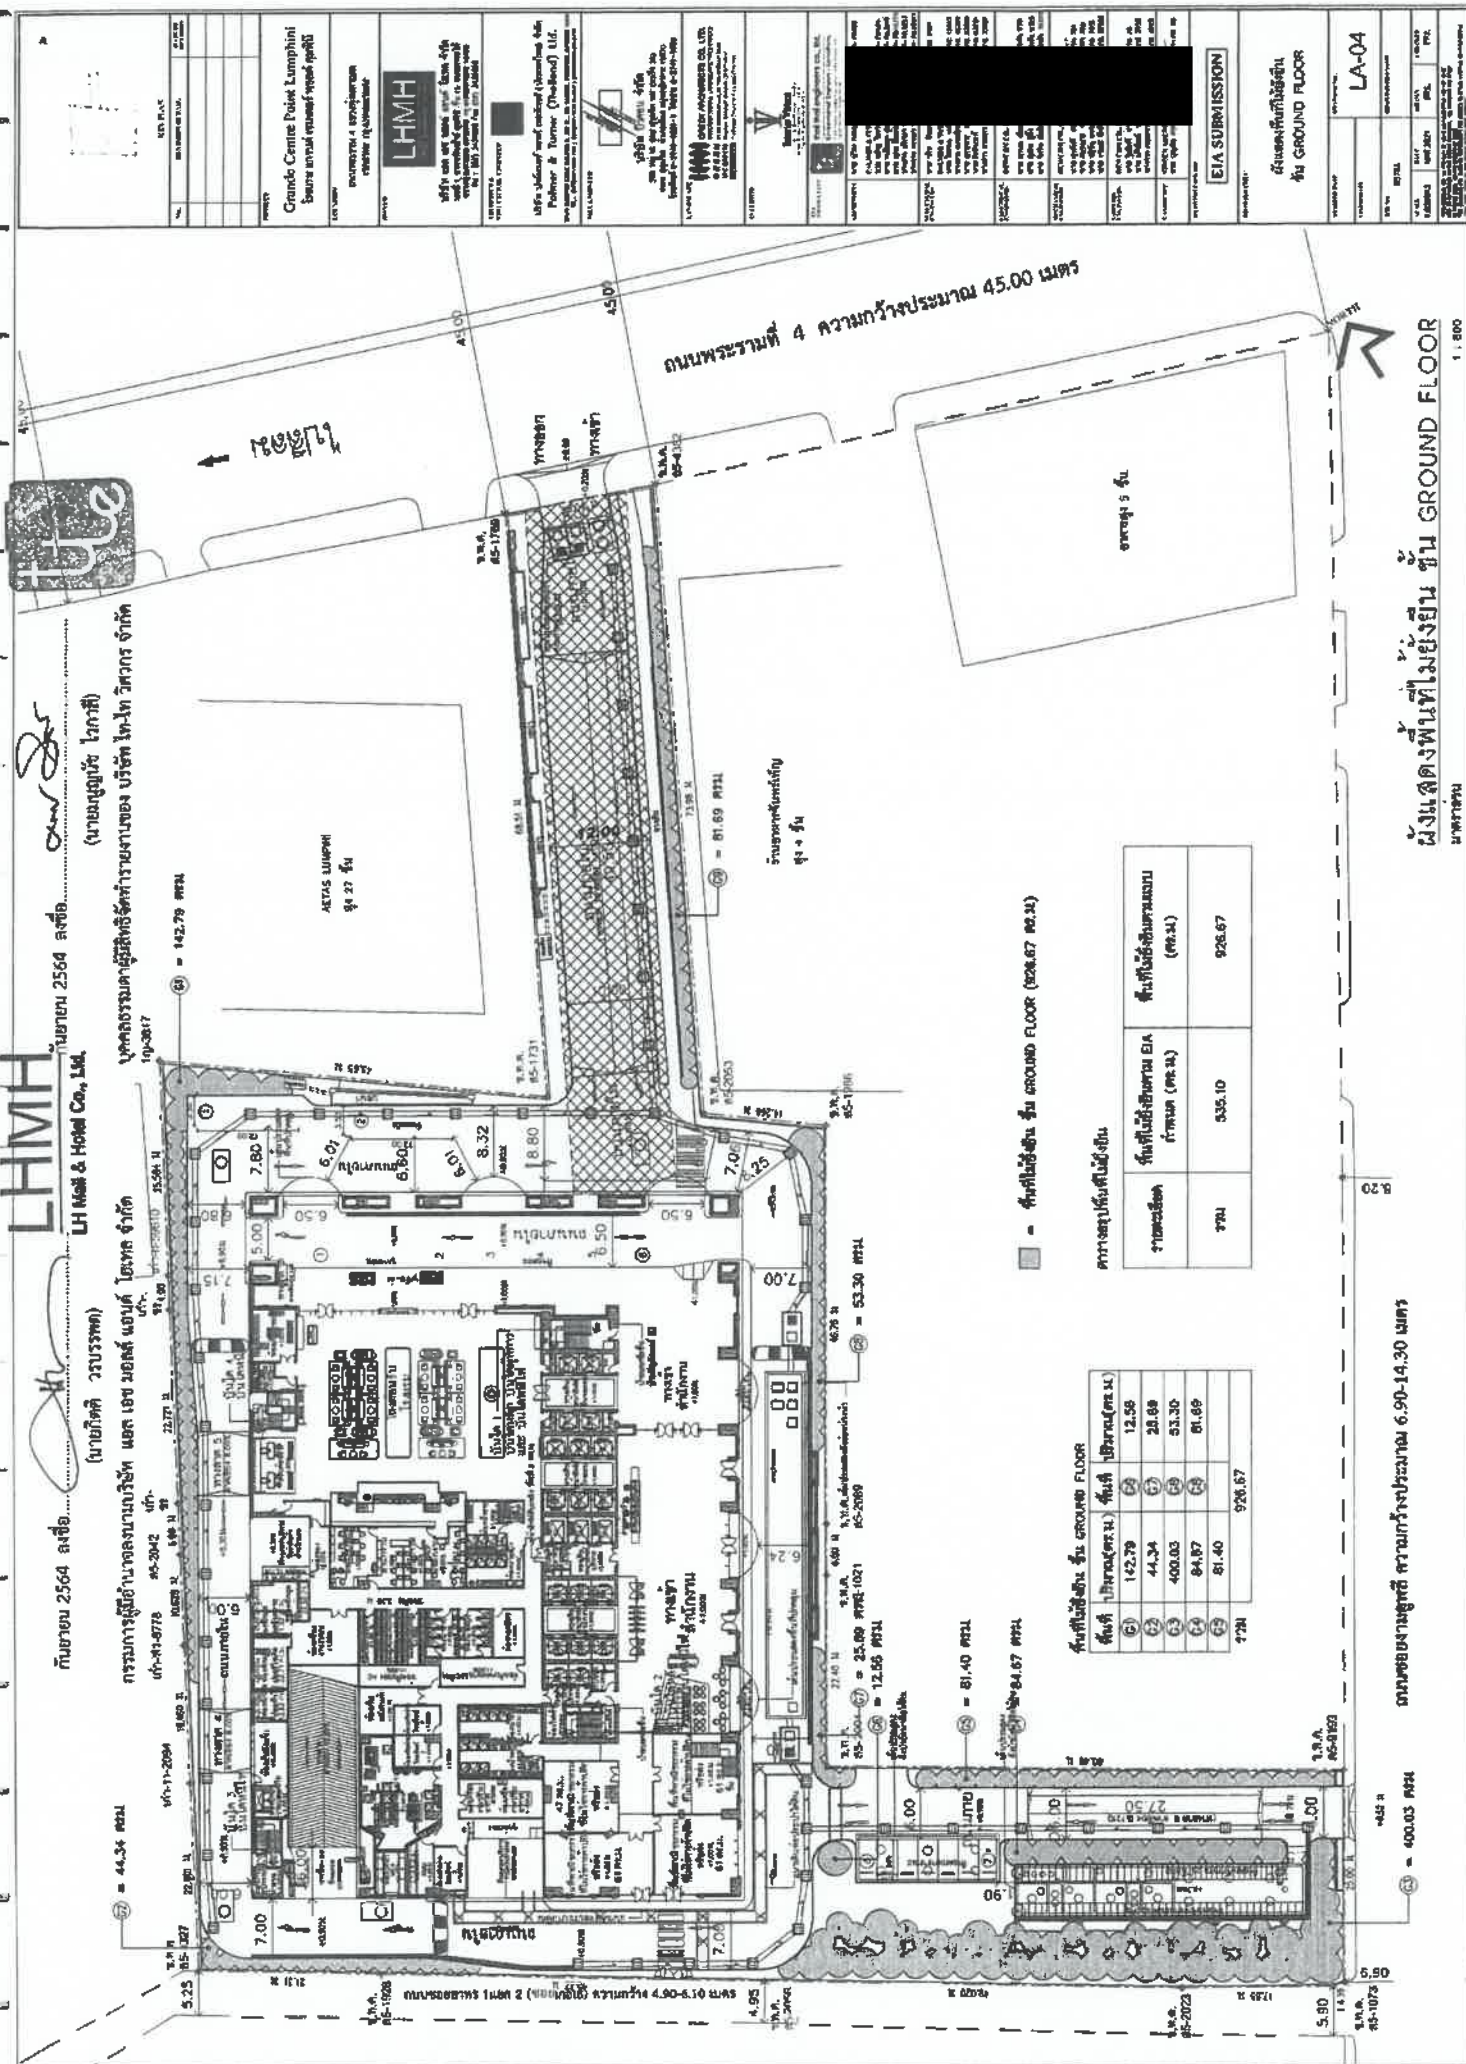


ภาคผนวก ข 12-3
ผังแสดงตำแหน่งการปลูกไม้ยืนต้น
และตำแหน่งระบบสาธารณูปโภคของโครงการ

ภาคผนวก ข 12-4
ตารางแสดงชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้นของโครงการ

ภาคผนวก ข 12-5
ผังแสดงพื้นที่ไม้พุ่มและคลุมดินของโครงการ

ภาคผนวก ข 12-6
ตารางแสดงชนิดพันธุ์ไม้พุ่มและไม้คลุมดินของโครงการ

ภาคผนวก ข 12-7
ผังแสดงการจัดพื้นที่น้ำซึมผ่านได้ของโครงการ

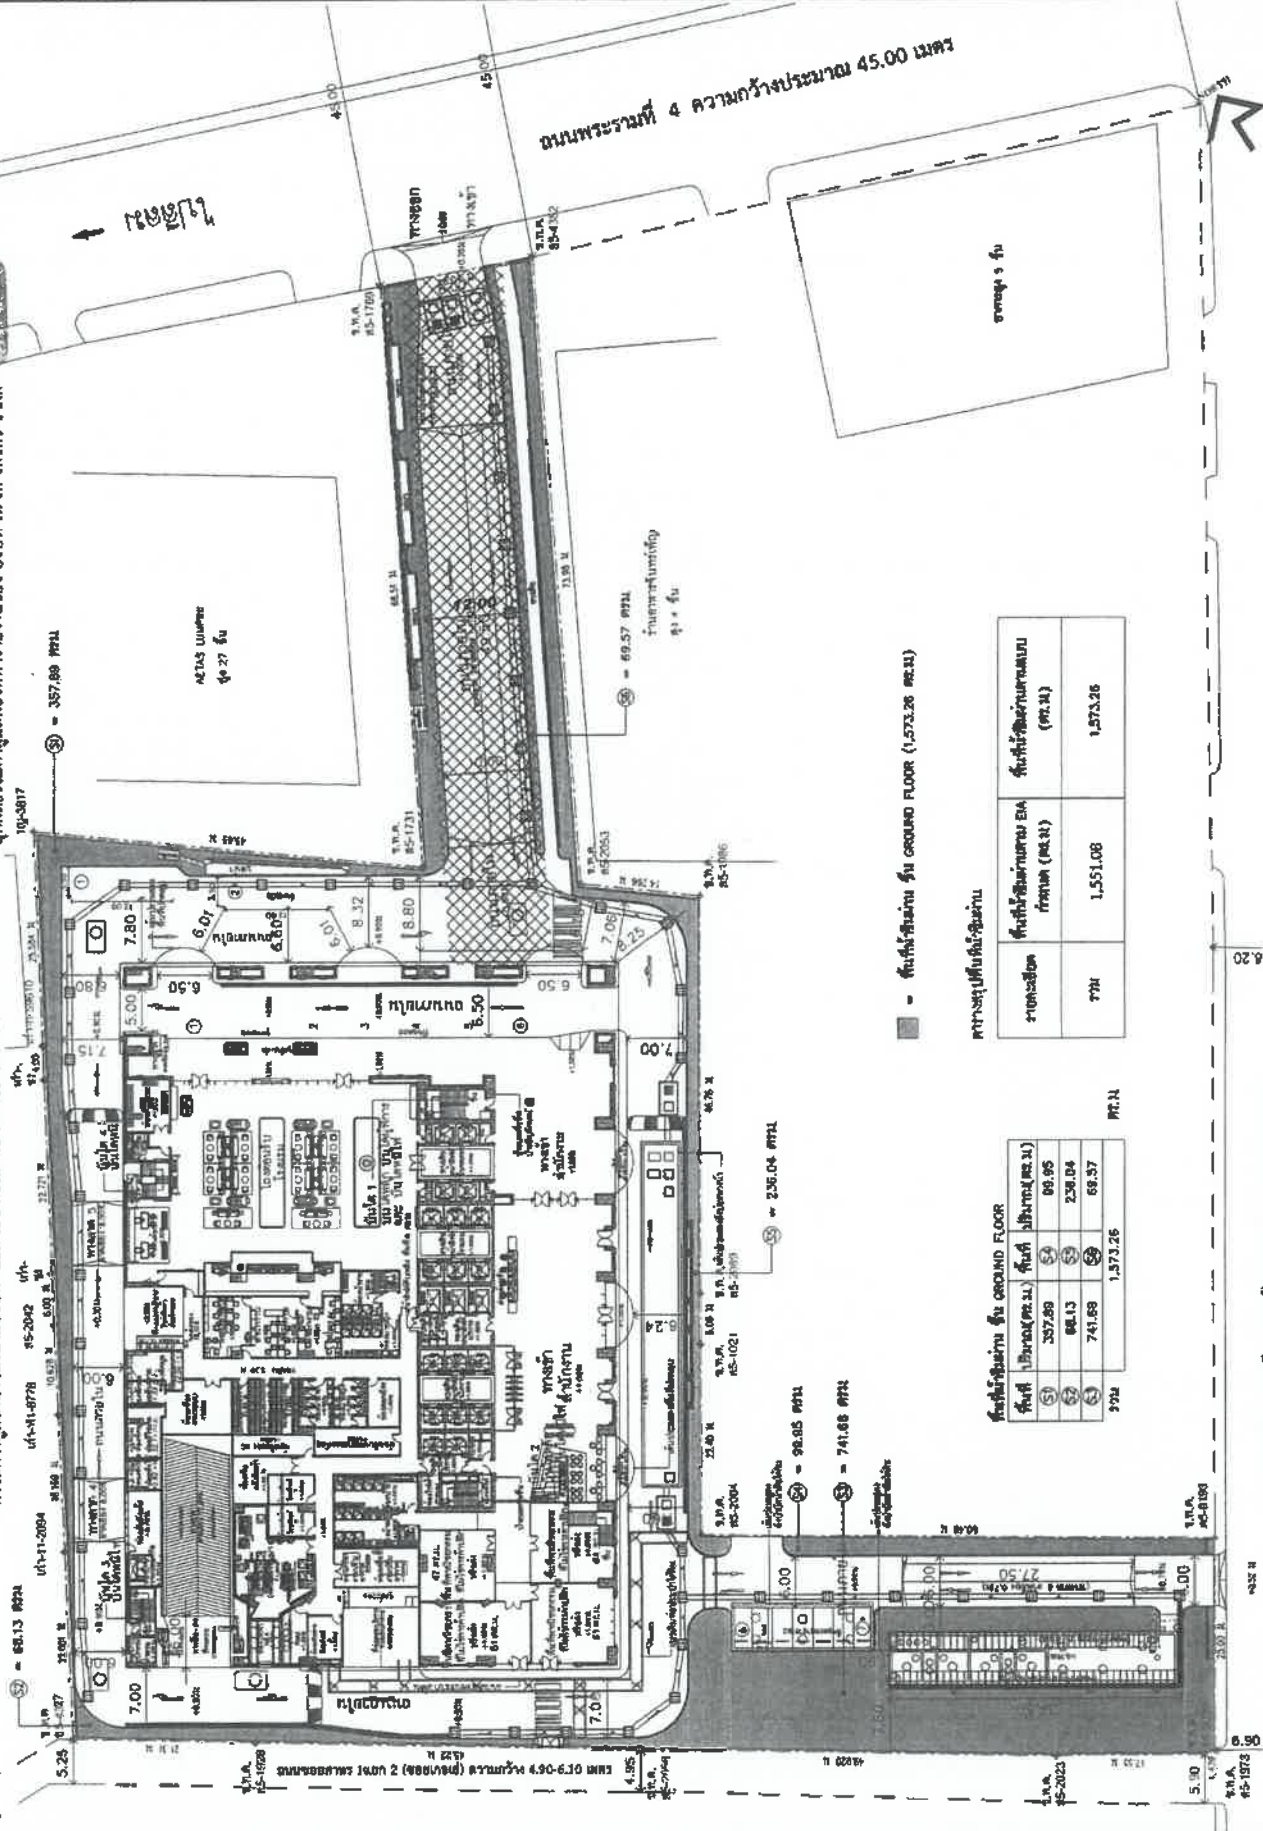

ถนนพระรามที่ 4 ความกว้างประมาณ 45.00 เมตร

ตารางพื้นที่ใช้สอย

รายละเอียด	พื้นที่ใช้สอยตาม EIA กำหนด (ตร.ม.)	พื้นที่ใช้สอยตามแบบ (ตร.ม.)
รวม	1,551.08	1,573.26

พื้นที่ใช้สอย ชั้น GROUND FLOOR

พื้นที่	ปริมาณ (ตร.ม.)	พื้นที่	ปริมาณ (ตร.ม.)
51	357.89	54	89.95
52	88.13	53	236.04
53	741.89	54	69.57
รวม			1,573.26

ถนนซอยระเทศ 2 (ซอยเกษม) ความกว้าง 4.90-6.10 เมตร

ผังแสดงพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ Ground Floor

1 : 800

ภาคผนวก ข 13
แผนป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยช่วงเปิดดำเนินการ

6. มีการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกัน
 สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ปีละ 1 ครั้ง

โครงการตั้งจุดอพยพฉุกเฉินไว้ตามแผนผังแนบการขึ้นบันไดฉุกเฉิน
จัดเตรียมอุปกรณ์การขึ้นบันไดฉุกเฉินที่แต่ละประเภท คือ ขึ้นที่ส่วนโรงแรม ส่วนครัว ส่วนบริการ
ภัตตาคาร และห้องประชุม และจะตั้งไว้รวมกันประมาณ 5-6 จุด

(3) แผนการระงับอัคคีภัย

ให้ผู้จัดการอาคารในแต่ละประเภทต้องดำเนินการแต่งตั้งประธานทีมดับเพลิง
 และหัวหน้าทีมดับเพลิงและระงับอัคคีภัยขึ้นก่อนเกิดเพลิงไหม้ ความรู้เกี่ยวกับความหมายของสัญญาณ
 การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องก่อนเกิดอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟเป็นต้น เพื่อให้พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนมี
 จิตสำนึกในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังจึงมีคำแนะนำว่า เช่น ไปสเตอร์ติดบอร์ด
 ประกาศขึ้นบันไดหนีไฟ คือสิ่งพิมพ์ "ถ้า ออกรันหนีไฟ"

ตัวอย่างการตั้งจุดอพยพฉุกเฉิน สำหรับ การตั้งจุดอพยพหนีไฟไว้ตามแผนผังแนบการขึ้นบันไดฉุกเฉิน
 สำหรับอาคารพาณิชย์ การอพยพหนีไฟจากอาคารพาณิชย์ วิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ขึ้นที่ โครงการตั้งจุดอพยพฉุกเฉินไว้ตามแผนผังแนบการขึ้นบันไดฉุกเฉิน
จัดเตรียมไว้ให้มีความชัดเจนตามลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่แต่ละประเภท คือ ขึ้นที่ส่วนโรงแรม ส่วนครัว
ส่วนบริการ ภัตตาคาร และห้องประชุม และจะตั้งไว้รวมกันประมาณ 5-6 จุด

2) แผนการดับเพลิง

(4) แผนการดับเพลิง

- กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อย : ผู้พบเห็นเพลิงไหม้และเจ้าหน้าที่อาคารใช้
 เครื่องดับเพลิงมือถือดับเพลิงได้
- กรณีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ : จะตั้งมีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางสายด่วน
 199 ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาทำการดับเพลิงโดยทีมงานดับเพลิงของโครงการต้องสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้แก่
 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอย่างเต็มที่

โครงการใช้กำหนดให้มีระดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่

- ตัวอย่างแผนภาพแสดงปฏิบัติการกรณีมีผู้พบเหตุเพลิงไหม้ ดังแสดงใน
 รูปที่ 3
- ตัวอย่าง แผนภาพแสดงปฏิบัติการกรณีมีผู้พบเหตุเพลิงไหม้
 ดังแสดงในรูปที่ 4


กัมปนาท 2564 ๑๑:๑๐ LHMH ๒๕๖๔ ๑๑:๑๐

(นายกิตติ วรบรรณ) (นายบุญฤทธิ์ ไชยสิทธิ์)

กรรมการผู้จัดการฝ่ายงานบริหาร และ นายสมศักดิ์ วัฒนศิริกุล กรรมการผู้จัดการฝ่ายงานบริหาร

24/2/2564

1) กรณีมีผู้พบเหตุเพลิงไหม้

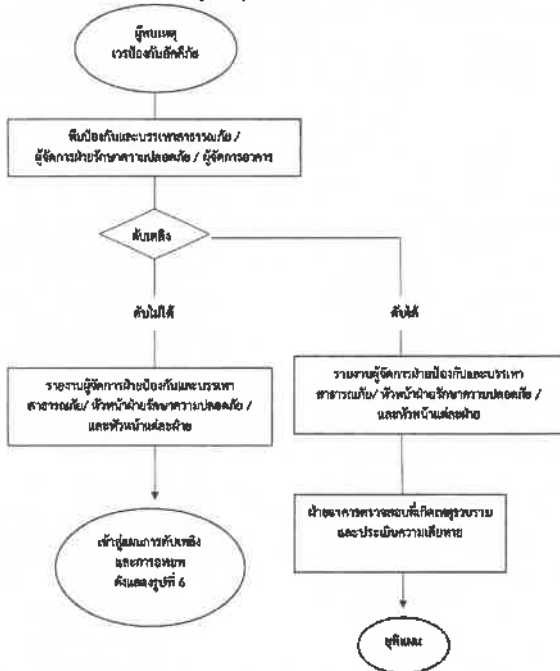

รูปที่ 3 แผนภาพแสดงปฏิบัติการกรณีมีผู้พบเหตุเพลิงไหม้

กัมปนาท 2564 ๑๑:๑๐ LHMH ๒๕๖๔ ๑๑:๑๐

(นายกิตติ วรบรรณ) (นายบุญฤทธิ์ ไชยสิทธิ์)

กรรมการผู้จัดการฝ่ายงานบริหาร และ นายสมศักดิ์ วัฒนศิริกุล กรรมการผู้จัดการฝ่ายงานบริหาร

24/2/2564

- ตัวอย่างโครงการตั้งจุดอพยพฉุกเฉินไว้ตามแผนผังแนบการขึ้นบันไดฉุกเฉินในการ
 ระงับเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบันได ดังแสดงในรูปที่ 5

ขึ้นที่ โครงการตั้งจุดอพยพฉุกเฉินไว้ตามแผนผังแนบการขึ้นบันไดฉุกเฉิน
จัดเตรียมไว้ให้มีความชัดเจนตามลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่แต่ละประเภท คือ ขึ้นที่ส่วนโรงแรม ส่วนครัว
ส่วนบริการ ภัตตาคาร และห้องประชุม และจะตั้งไว้รวมกันประมาณ 5-6 จุด


กัมปนาท 2564 ๑๑:๑๐ LHMH ๒๕๖๔ ๑๑:๑๐

(นายกิตติ วรบรรณ) (นายบุญฤทธิ์ ไชยสิทธิ์)

กรรมการผู้จัดการฝ่ายงานบริหาร และ นายสมศักดิ์ วัฒนศิริกุล กรรมการผู้จัดการฝ่ายงานบริหาร

24/2/2564

2) กรณีมีผู้พบเหตุเพลิงไหม้

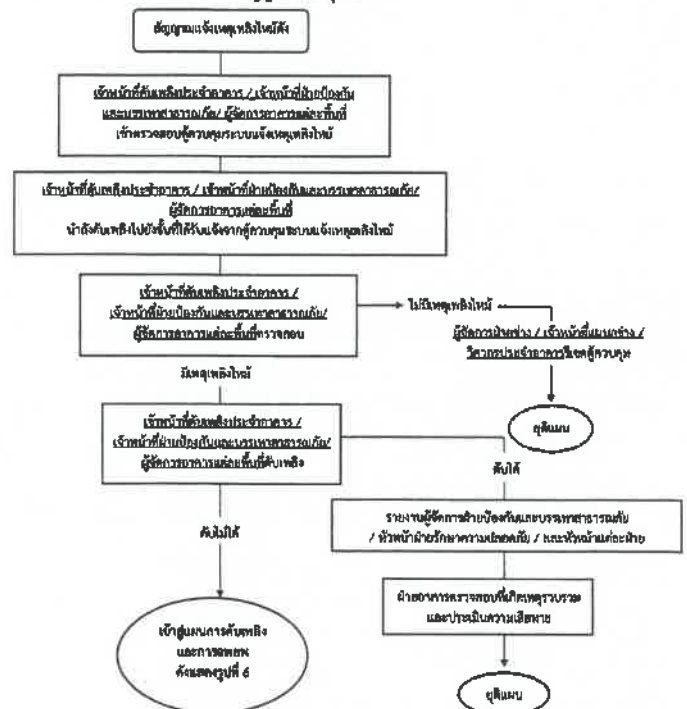

รูปที่ 4 แผนภาพแสดงปฏิบัติการกรณีมีผู้พบเหตุเพลิงไหม้

กัมปนาท 2564 ๑๑:๑๐ LHMH ๒๕๖๔ ๑๑:๑๐

(นายกิตติ วรบรรณ) (นายบุญฤทธิ์ ไชยสิทธิ์)

กรรมการผู้จัดการฝ่ายงานบริหาร และ นายสมศักดิ์ วัฒนศิริกุล กรรมการผู้จัดการฝ่ายงานบริหาร

24/2/2564



รูปที่ 5 โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ประจำอาคารในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขึ้นต้น



รูปที่ 6 แผนภาพแสดงการอพยพ

(5) မာမဝဏ္ဏဘူမိ

กรณีพิเศษในหน่วยงานใหญ่และอาจเป็นระดับราชการนอกในโอกาสฯ ขึ้นเป็นต้องมีการ
อพยพหนีไฟ จะมีผู้ดูแลงานแจ้งเกิดอพยพหนีไฟ โดยพิจารณาหน้าที่พิเศษซึ่งเป็นผู้ชี้ทางให้อพยพหนีไฟ และพนักงาน
ประจำจุดรวมพลแต่ละแห่งจะทำการชี้ทางในการนำผู้ถูกหนีไฟไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ รวมถึงทำหน้าที่
ในการตรวจเช็คจำนวนผู้หนีไฟที่เข้ามารวมตัวกันกับผู้ดูแลงานประจำจุดรวมพลแต่ละแห่ง โดยอาจนำภาพถ่ายสถานที่นั้นมา
จะเข้าไปทำการรับหน้า และรวบรวมรายชื่อผู้หนีไฟเข้าสู่หน้าที่ซึ่งมีมติเห็นชอบ (หากมีผู้หนีไฟและผู้ที่อยู่ในหน่วยงาน) ต่อไป
(กำหนดจุดรวมพลตามจำนวนที่เข้าหน้าที่ในการดูแลผู้หนีไฟซึ่งมีการไปแจ้งจุดรวมพลและจุดอยู่ในแผนที่และส่วนราชการที่ขึ้น
อพยพหนีไฟที่ประจำไว้) เมื่อเสร็จสิ้นจุดหนีไฟในขั้นนี้ ฝ่ายอาคารจะจัดทำการตรวจสอบและประเมินว่ามีความเสี่ยงอย่างไรซึ่งผู้ดูแล
งานทุกฝ่ายและผู้บริหารชั้นต่อไปโดยพิจารณาจากข้อมูลการตรวจสอบ ดังแสดงในรูปที่ 6

ข้อนี้ โครงการจะชักชวนให้พนักงานมาอยู่ในโครงการเพราะเหตุผลที่ส่งเสริม
ซึ่งจะเป็นหลักโดยมีแบบอย่างให้พนักงานไปเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์ทางอากาศ โครงการให้เหตุผลไว้ว่ามีเงินฟรีฝากใน
ธนาคารเพื่อมาใช้จ่ายเวลาว่างสำหรับพนักงานของโครงการโดยจ่ายตลอดปี

ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อปฏิรูปการดูแลรวมครอบครัวและคนด้อยโอกาส
 ทั่วไปได้รับความช่วยเหลือจากภาคประชาสังคมไทยและต่างประเทศ คือ มูลนิธิส่วนโฆเซม, ส่วนงาน
 พาณิชย์กรม ภัตตาคาร และห้องประชุม และระดมเงินบริจาคจากประชาชนและผู้มีส่วน

ตารางที่ 2 โครงสร้างหน้าที่การรับผิดชอบหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

[illegible]

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการซึ่งประกอบด้วยพื้นที่โรงแรม สำนักงาน พาณิชยกรรม กวดาศาฯ ห้องประชุม จักรยานไฟฟ้าพื้นที่ทางสาธารณะพื้นที่ปฏิวัติกรรม เกิดความพึงพอใจ โดยเห็นถึงประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น การให้บริการและพนักงาน แต่ต้องอยู่ภายใต้การนำของเทศบาล หากยัง ขาดงบประมาณในการดำเนินการ

(2) ไม่มีมติและเหตุการณ์ทางานภาคพื้นที ไม่ว่ากล่าวถึงทางานอะไรอยู่ให้หยุดทำงานภาคี และบุคคลโดยอยู่ซึ่งงานอะไรให้รีบปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องควบคุมสติให้ดี

(2) ให้เจริญอุปกรณ์ในการอพยพ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกท่าน คือ ให้อายุ อุณหภูมิอากาศ ความครอบคลุมระยะในแต่ละห้องแต่ละชั้น การที่จะมีการเสริมอุปกรณ์ดังกล่าวไว้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

[illegible]

(๔) แนะนำให้มีการคุยกันในเรื่องที่เกิดขึ้นและตั้งเสียงดังระหว่างที่อพยพหนีไฟ
อยู่ชั้นไม่ควรพูดคุยกั้มากเกินไป เพราะจะทำให้เกิดเสียงดัง ซึ่งจะป็นสาเหตุทำให้ผู้ประสบภัยเกิดความเครียดมาก
ยิ่งขึ้น

(5) ให้อพยพหน่วยงานที่มีหรือทางไกลใช้ที่มีความปลอดภัยจากมลพิษและ
กลุ่มควัน การอพยพผู้ประสบภัยครั้งนี้ ทีมงานได้ทราบจากแหล่งข้อมูลผู้ประสบภัยที่เคหะฯ เพื่อที่จะได้ทราบ
ตามข้อหาหนึ่ง เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนและหน่วยงานที่ ซึ่งอาจใช้ในการพิจารณา
ระบอบการขึ้นหรือข้อใด ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องสืบสวนผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าทางพื้นที่กลุ่มหรือ
หน่วยงานไป ให้ให้ข้อมูลจากบุคลากรและคณะวิจัยเพื่อหาปัจจัยหรือหาเงื่อนไขที่และแนวทางการแก้ไข
ซึ่งจะเป็นการเข้าให้ทีมและทีมที่รับผิดชอบ

(6) ให้เปิดไฟส่องสว่างจากหลอดพลังงานการกักเก็บไฟฟ้า (ไม่ทำงานทันทีเมื่อไฟส่องสว่างดับหรือไม) เพราะในบางกรณีหลอดไฟยัง ระเบิดจนกระเด็นใส่คนที่นั่งบนรถ อาจเกิดการบาดเจ็บได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) หรือระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินจากแบตเตอรี่(Emergency Light) ซึ่งบางครั้งอาจหมดอายุการใช้งานก่อนกำหนด ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยควรซื้ออะไหล่ไฟฉุกเฉิน

(7) กรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยอย่างรุนแรง เมื่อปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้ว ให้รีบปฐมพยาบาลนำส่งไปโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที

ทั้งนี้ ห้ามใช้สิทธิ์ระหว่างยังมีเหตุจนถึงในคดีนี้

กัมขยาน 2564 [REDACTED] บริษัท A & Hotel Co., Ltd. กัมขยาน 2564 ลจชอ. [REDACTED]
 (นางสาวคณิศา ภรรยารัตนา)
 กรรมการผู้ชำนาญการงานบางปะอิน และ เลขานุการศูนย์ โสภณ ช่างนิม บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิไต่ถามรายงานของบรรษัท ไทย-ไทย จำกัด จำกัด
 251/2559

๓. การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ
 โครงการ Grande Centre Point Lumphini (โครงการศูนย์รวมธุรกิจขนาดใหญ่)

(2) จุลรวมพลที่ 2 ขนาดตั้งแต่ 294 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ สามารถรองรับปริมาณของโรคใบไหม้ได้จำนวน 1,176 คน ซึ่งจุลรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้มาใช้บริการที่ต้องปฐมพยาบาลและสำนักงานและพนักงานโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,087 คน ได้อย่างเพียงพอ โดยเพียงพอ

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - ผู้ให้บริการห้องประชุมชั้นที่ 10 | จำนวน 942 คน |
| - ผู้ให้บริการส่วนสำนักงาน | จำนวน 142 คน |
| - พนักงานโครงการ | จำนวน 3 คน |

(3) จุลจรรยาพรที่ 3 งามาคันต์ปี 142 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ สามารถรองรับสามารถรองรับคนได้จำนวน 568 คน ซึ่งจุลจรรยาพรดังกล่าวสามารถรองรับผู้มาใช้บริการส่วนกศศึกษา และพนักงานโครงการ รวมทั้งสิ้น 477 คน ได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น

- ผู้มาใช้บริการส่วนกวดชำระคืนที่ 11 จำนวน 472 คน
- พนักงานโครงการ จำนวน 5 คน

(4) จุลรวมพลที่ 4 ขนาดพื้นที่ 302 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ สามารถรองรับการมาของประชาชนได้จำนวน 1,208 คน ซึ่งจุลรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้เข้าใช้บริการส่วนห้องประชุม ส่วนสำนักงาน ส่วนโรงนอน และพนักงานโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,081 คน ได้อย่างเพียงพอ (ต่อแบบแปลน)

- ผู้มาใช้บริการห้องประชุมชั้นที่ 12 จำนวน 576 คน
- ผู้มาใช้บริการส่วนสำนักงานชั้นที่ 14-16 จำนวน 498 คน
- พนักงานโครงการ จำนวน 7 คน

(๕) จุลธรรมที่ ๕ ขนาดพื้นที่ 93 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ สามารถรองรับสามารถรองรับได้จำนวน 372 คน ซึ่งจุลธรรมหลังดังกล่าวสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้ ส่วนสำนักงาน ส่วนโรงเรียน และตึกฝึกงานโครงการ รวมทั้งสิ้น 304 คน ได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น

- ผู้มาใช้บริการส่วนสำนักงานชั้นที่ 17-18 จำนวน 330 คน
- พนักงานโครงการ จำนวน 2 คน
- พนักงานโรงแรม จำนวน 12 คน

กัมพูชา 2564 สังกัด [REDACTED] CP Hotel Co., Ltd กัมพูชา 2564 สังกัด [REDACTED]

(นายคณิศ วรราช)

กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เขต บางเขน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

๒๕๖๔/๑

(8) กรณีขอพรกฏมิใช่โดยกรมการนิเทศฯขึ้นต่าง แนวทำนองยกเบี่ยงตามกรณีต่างเป็นปกติ โดยไม่ระงับให้ตกเป็นข้อพิพาทสาธารณะ โดยจะนำท้ายมาจำแนกเป็น 1 และบันทึก 2 ซึ่งเป็นปกติที่สามารถลงนามจากขึ้นลำดับถึงชั้นที่ 1 และบันทึก 3 และบันทึก 4 ซึ่งเป็นบันทึกที่สามารถลงนามจากชั้นที่ 12 ถึงชั้นที่ 1 ได้อย่างสะดวก

(B.1) และใช้ผู้ประกอบบริษัททบทวนให้จําแนกรับใบและแนส่งผ่านงานใกล้ชิดติดตาม โดยมีผู้ประกอบหรือคณบดีของกองผู้จ้างฯ ที่มีความใกล้ชิดอยู่แนวหน้าไปใช้รับทราบกับโครงการฯ เติมนโยบายแบบใช้สิทธิไปไม่จริง เพราะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องการศึกษาระบบการศึกษา การรับส่งใบคำใบให้มีความหมายจากเจ้าหน้าที่มาแจ้งไม่ครบถ้วนทั้งงานการควบคุมผู้ประกอบรับ เพื่อให้ความจำเป็นและทบทวนแก้ไขให้จนผู้ประกอบกับที่ความปลอดภัยระหว่างกัน

(8.2) ห้ามลงบันไดหนีไฟเป็นแผงให้ลงแนวเครื่องฟุ้งเพื่อความสะดวก โดยแนะนำให้ผู้ประสบภัยเดินลงบันไดหนีไฟให้เป็นแนวเครื่องฟุ้ง และจับราวบันไดเพื่อป้องกันการพลัดล้มหรือตก บันไดทางขึ้นโดยทางประตูกระจกจากภายนอก

[illegible]

(3) จุลรวมพลที่ 1 ขนาดพื้นที่ 77.5 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ สามารถรองรับสมาชิกของรับคนได้จำนวน 310 คน ซึ่งจุลรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้ให้บริการร่วมพยานนิยกรวม และพนักงานโครงการรวมทั้งสิ้น 310 คนได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น

- ผู้มาใช้บริการส่วนพหุวิยกรรมอื่นที่ 1 ชั้น 2 และชั้น 9
จำนวน 307
- พนักงานโครงการ
จำนวน 3 คน

กัมปายน 2564 [REDACTED] H Maiti & Hotel Co., Ltd. กัมปายน 2564 [REDACTED]

(นายภักดี วัชรบรรค) (นายบุญเกิด ใจหาญ)

กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริษัท แอช เอช แอชดี แอชดี โฮเทล จำกัด บุคคลธรรมดาผู้ถือหุ้นที่รายงานของ บริษัท โฮ-โฮ โฮเทล จำกัด

2564/2569

ISSN Grande Centre Point Lumpini (Grande Centre Point of Bangkok) 0890-6793

(6) จุลรวมพลที่ 6 ขนาดพื้นที่ 52 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ สามารถรองรับยานพาหนะส่วนบุคคลได้จำนวน 208 คัน ซึ่งจุลรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับรถสามล้อใช้บริการส่วนโรงแรม และรถจักรยานส่วนบุคคล รวมทั้งหมด 185 คัน ได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น

- * ผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมจับที่ 22-24 จำนวน 162 คน
- พนักงานส่วนโรงแรม จำนวน 23 คน

(7) จุลกรรมพืชที่ 7 ขบพพื้นที่ 49 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ สามารถรองรับสามารถจะรับคนได้จำนวน 196 คน ซึ่งจุลกรรมพืชดังกล่าวจะผ่านกระบวนการของรัฐบาลใช้บริหารส่วนโรงแรม และพนักงานส่วนโรงแรม รวมทั้งสิ้น 184 คน โดยอย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น

- ผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมชั้นที่ 25-27 จำนวน 162 คน
- พนักงานส่วนโรงแรม จำนวน 22 คน

(8) จุลรวมพลที่ 8 ขนาดพื้นที่ 54 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ สามารถรองรับคนได้จำนวน 216 คน ซึ่งจุลรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้มาใช้บริการทั่วโรงเรียน และพนักงานส่วนโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 203 คนได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น

- ผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมชั้นที่ 28-30 จำนวน 162 คน
- ผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรมชั้นที่ 31 (13 ห้อง)

	จำนวน 26 คน
- พนักงานส่วนโรคแรม	จำนวน 15 คน

- จตุรรมผล 9 ขีดผลหนัก 86 ตารางเมตร บริเวณด้าน
ของรับคนได้จำนวน 344 คน ซึ่งจตุรรมผลก็สามารถรองรับ
คน รวมทั้งสิ้น 332 คน ได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น

ผู้มาใช้บริการส่วนในรวมขึ้นที่ 33 (14 ห้อง)

- ศูนย์โครงการส่วนโรงเรียนชุมชน 32-36 จำนวน 270 คน
- * พนักงานส่วนโรงเรียน จำนวน 34 คน

พนักงาน 2564 สจ. [REDACTED] Patis & Hotel Co., Ltd. พนักงาน 2564 สจ. [REDACTED]
 (นางนิตติ ทวีพรพจน์) นายสมบุญ หิวงาฬ
 กรรมการ (ฝ่ายการเงินและบัญชี) และ เลขานุการ โสภณ ช่างดี บุคลากรกรมการเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณจังหวัด ปะนาธิราช จังหวัด
06/259

(10) จุฬารามพลสี 10 ขนาดพื้นที่ 23 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศ
ตะวันออกของโครงการ สามารถรองรับสมาชิกของบ้านได้จำนวน 92 คน ซึ่งจุฬารามพลสีดังกล่าวสามารถรองรับผู้มา
ใช้บริการส่วนโรงแรม และพนักงานส่วนโรงแรม รวมทั้งสิ้น 88 คน โดยอ้างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น

- ผู้มาใช้บริการส่วนนิรนามขั้นที่ 37 จำนวน 54 คน
- ผู้มาใช้บริการส่วนนิรนามขั้นที่ 38 (14 ห้อง) จำนวน 28 คน
- พนักงานส่วนนิรนาม จำนวน 6 คน

(11) จุลรวมพลที่ 11 ขนาดพื้นที่ 39 ตารางเมตร บริเวณตัวบึงกุ่ม
เพื่อขอจัดตั้งการ สามารถรองรับสามารถรองรับคนได้จำนวน 156 คน ซึ่งจุลรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้มาใช้
บึงกุ่มส่วนโรงแรม และพนักงานส่วนโรงแรม รวมทั้งสิ้น 142 คน ได้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น

- ผู้มาใช้บริการส่วนโรงแฉะชั้นที่ 38 (13 ห้อง) จำนวน 26 คน
- ผู้มาใช้บริการส่วนโรงแฉะชั้นที่ 39-40 จำนวน 108 คน
- พนักงานส่วนโรงแฉะ จำนวน 8 คน

(8.5) กรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการฉวยอาวุธรุนแรงเมื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว ให้ทีมปฐมพยาบาลส่งไปโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที

[illegible][illegible]

- 1.3 สิ่งที่ต้องสำรวจ คือ ทรัพย์สิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต
2. การรายงาน
- 2.1 คณะกรรมการที่ทำการสำรวจความเสียหาย รายงานผลการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ให้ผู้จัดการอาคาร
- 2.2 การรายงานเป็นไปตามลำดับขั้น เพื่อพิจารณาว่าต้องการช่วยเหลือต่อไป
3. การฟื้นฟูสภาพ
- 3.1 ที่อยู่อาศัยความเสียหายของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไหม้
- 3.2 ให้ความช่วยเหลือการทำการศพ และ จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตตามสมควร
- 3.3 จัดหาอุปกรณ์ทดแทนสิ่งชำรุดเสียหาย
- 3.4 ช่อมุมมองอาคารสถานที่ให้มีความสวยงาม

นอกจากนี้ ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุโครงการจะต้องศึกษาผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ
ดังกล่าว และถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำ

ข้อนี้ โครงการที่จะจัดทำขึ้นเพื่อปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการฟื้นฟูสภาพและสิ่งแวดล้อมเขตลุ่มน้ำโขง
ความรับผิดชอบของภาคประชาสังคมในประเทศไทยในแต่ละประเทศคือ เป็นที่สนใจและแพร่ แพร่ไปยัง บ. ชาติของ
หน่วยงาน และจะต้องมีการประสานงานและช่วยเหลือ

นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ จัดทำหนังสือ
อพยพหนีไฟและจุดรวมพลคนติดไว้บริเวณโถงลิฟต์ และบันได เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้อยู่ภายในอาคารเห็นได้
อย่างชัดเจน

หมายเลข 2564 ลงที่ [REDACTED] M&M Co., Ltd. หมายเลข 2564 ลงที่ [REDACTED]
 (นายวิฑูรย์ วรรณพณ) (นายบุญฤทธิ์ ไทเกสลิ)
 กรรมการผู้ชำนาญการประจำบริษัท และ นายเมตต์ มนต์ดี โฆษก สำนัก บุคลากรและสวัสดิการงานของ บริษัท ไชยวิมล จำกัด
 2562/239

โครงการดังกล่าวได้ให้การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไปรษณีย์พื้นบ้าน
ที่ใช้ตราอากร ในกรณีที่ไปสามารถนำซองไปยื่นส่งได้ โดยจะนำซองไปยื่นก่อนไปชำระ เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในด้านภาษีอากรและลดภาระค่าใช้จ่ายอากรศุลกากรสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ให้กับโครงการ

อนึ่ง โครงการได้กำหนดมีสื่อของไปยังสถานที่ตั้งพบเพลิงและอุบัติเหตุ
 หน่วยงาน ให้รับทราบในการพัฒนาโครงการตามแต่เพื่อทำให้เป็นเหตุแห่งการปฏิบัติและการได้
 ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ในการระงับและลดผลกระทบ เพื่อลดความรุนแรงเป็นไปเพื่อการที่
 เมืองในจังหวัดเกิดขึ้นในบางครั้งต่อไป รวมทั้งโครงการได้ดำเนินการสืบเสาะและจัดการภายในโครงการไว้ป้องกันอันตรายเพื่อ
 เป็นข้อมูลสำหรับแผนการปฏิบัติการทางความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ในการระงับและลดผลกระทบ
 เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการป้องกันภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบางสถานที่

- 3) แผนหลักจิตเวช
ผู้ช่วยการบำบัดและสิ่งซึ่งพนักงานประจำห้องควบคุมอีกคนไว้ เพื่อประกาศความสงบ

(๕) การบรรเทาทุกข์

เพื่อเป็นการรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉินร้ายแรง ดังนั้น หลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้ว ต้องดำเนินการดังนี้

1. สืบสวนและประเมินความเสียหาย
2. การช่วยชีวิตและการค้นหาผู้เสียชีวิต
3. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต
4. การช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัยและการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทั่วไป
5. การรายงานสถานการณ์ต่อสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ โครงการฯ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยทางสุขภาพให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยทางสุขภาพ และจัดให้มีการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

- (7) การที่นุสฎาตกำลังเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. การสำรวจความเสียหายอันเกิดเหตุเพลิงไหม้

- 1.1 กรณีมีภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดขึ้น ผู้จัดการอาคารส่วนกลางจะระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายและฝ่าย
ทำการสำรวจความเสียหายภายในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้
- 1.2 กรณีเกิดเพลิงไหม้ภายใน ให้ผู้เกี่ยวข้องทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น

กิมฮายทง 2564 ส.ร. [REDACTED] (M M) & Hotel Co., Ltd กิมฮายทง 2564 ส.ร. [REDACTED]

(นายอภิชาติ ขวัญพจน์) (นางรพีพร บัวขาว)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท นอติ เอ็มเอส แอสท์ โฮเทล จำกัด บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามของบริษัท โทโท โฮเทล จำกัด

25/2/99

ภาคผนวก ข 14
เอกสารระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัย

Grande Centre Point

LUMPHINI • BANGKOK



SS.3

บัตรลงทะเบียนเข้าพัก

GUEST REGISTRATION CARD

วัน เดือน ปี ที่เข้าพัก เวลา Arrival (D/M/Y) / Time	วัน เดือน ปี ที่ออกพัก เวลา Departure (D/M/Y) / Time	ห้องพักเลขที่ Room No.	มาจาก Arrival From	จะไปที่ Departure To

ชื่อ Name นามสกุล Surname RSVN# VIP#

ที่อยู่ปัจจุบัน Residential Address

วัน เดือน ปี ที่เกิด Date of Birth สัญชาติ Nationality อาชีพ Occupation

อีเมล Email หมายเลขโทรศัพท์มือถือ Telephone No./Mobile No. ทะเบียนรถ Car Plate Number

เลขประจำตัวประชาชน Identity No. ลงอาณัติโดย Authorized by

วันที่ออกบัตร Issuing Date ปีหมดอายุ Expiry Date

เลขสำเนาบัตรประชาชนตามตัวเลขที่ Immigration No. ลงอาณัติโดย Authorized by

หนังสือเดินทางเลขที่ Passport No. ลงอาณัติโดย Authorized by



ฉันยินดีให้ทางโรงแรมฯ ส่งแบบสำรวจความเห็นเพื่อใช้ในการเข้าทำตามด้วย
I would like to give feedback and allow the hotel to send post-stay customer survey via email.



ฉันยินดีรับทราบโรงแรมฯ ส่งข้อมูล ข่าวสาร และโปรโมชั่นตามด้วย
I would like to receive exclusive offers and updates via email.

ฉันยินยอม
Agree

ฉันไม่ยินยอม
Disagree

ราคาห้องพัก รวมอาหารเช้า 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
The room rate include 10% service charge and 7% VAT.

เช็คอินก่อนเวลา 12:00 น. (เที่ยง)
Check-out time 12:00 PM (noon)

หลังจากเวลาเช็คอินหมดอายุ ทางโรงแรมฯ จะลบห้องพักโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้ง
After the check-out time expires, room will be checked out automatically without prior notice.

ทางโรงแรมฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหาย หรือสูญหายสิ่งมีค่าอื่น ๆ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่นำเข้ามาในห้องพัก
The hotel is not responsible for the loss or damage of money, jewelry, and other valuables on property.
You are advised to make use of the free safety deposit boxes available in guestroom.

กรุณาทราบว่าห้องพักมีตู้เซฟสำหรับเก็บของ ทางโรงแรมฯ จะรับผิดชอบโดยจำกัดมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
Kindly note that the valuable kept in the room safety box, the hotel may only held responsible for up to a maximum value of THB 3,000.

กรณีทรัพย์สินในโรงแรมฯ ได้รับความเสียหาย สูญหาย หรือสูญหายสิ่งมีค่าอื่น ๆ ทางโรงแรมฯ จะรับผิดชอบโดยจำกัดมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
For any damage to hotel property during your stay, you will be held liable for any damage or loss caused by you or a member of your party.

กรณีสูบบุหรี่ จะมีการทำความสะอาด 5,000 บาท
There will be a cleaning charge THB 5,000 in case of smoking.

ทางโรงแรมฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของแขกผู้เข้าพักตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
We collect, use and disclose your Personal Data to comply with applicable laws.
Please read our Privacy Notice in <https://grandcentrepointhongkong.com/hotel/privacy-notice>

สำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัว กรุณาอ่าน
For privacy notice, please scan



ลายมือชื่อผู้เข้าพัก
Guest Signature

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่โรงแรม
Hotel staff's Signature

Token received _____

Signature _____

ภาคผนวก ข 15
เอกสารกำจัดไขมันออกจากปอดักไขมัน

ขอเชิญแจ้งข่าว: P.V.M. 30030375

โครงการที่แจ้งข่าว: ME308 - GCR-LPH / Grande Centre Point - Lumphini

ข่าว: บริษัท อีบีซี จำกัด

วันที่เปิดงาน: 24/07/2558

แผนก: Engineering Department

ประเภทการจ่าย: ทั่วไป

ใบสั่งจ่าย

ลำดับที่	รายการจ่าย	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	บาท	รวมจำนวนเงิน
1	ค่าจ้างช่างเทคนิค 1 ช่าง 1 ชม 1 ชม	50013 : R&M Exp. Utilities System	20,000.00	1,400.00	21,400.00
		รวม :	20,000.00	1,400.00	21,400.00

นาย อธิชากร อภิธรรม
Assistant Engineer Manager

นาย พิศม ไกรธรรม
Engineer Manager

นางสาว อานนท์ อภิธรรม
Executive Assistant Manager



บริษัท อีบีซี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SUB WATER CO., LTD.
98/41 หมู่ 7 ตำบลบางนาใหม่ อำเภอบางนา จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร : 02-023-5851, 094 015-9619 โทรสาร : 02-653-8304 E-MAIL: SUBWATER.CO@GMAIL.COM
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255 57015 34 4

ต้นฉบับ

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ใบวางมัด
TAX INVOICE/RECEIPT/INVOICE

ฉบับนี้/ORIGINAL
สำหรับลูกค้า

รายละเอียด/หมายเหตุ : บริษัท อีบีซี จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00010) ที่อยู่/Address : 1188 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 02-023-5851 โทรสาร : 02-653-8304 E-MAIL: SUBWATER.CO@GMAIL.COM เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID: 0-1255 57015 34 4		วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Date of Invoice	วันที่ครบกำหนดชำระ Due Date
ใบแจ้งหนี้/Invoice No. SUB-239	ลูกค้า Customer	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Date of Invoice	วันที่ครบกำหนดชำระ Due Date
รายละเอียด/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคา/หน่วย Unit Price
1 งานติดตั้งปั๊มสูบน้ำอัตโนมัติ (ขนาด 1.5 HP) - วัสดุ 4.50 x 15.0 x 2.0 ซม. (ปั๊มสูบน้ำ 135.0 M) - จำนวน 1 ชุด (5 ปี)	1	Job	25,000.00
Sub Total			25,000.00
Less Special Discount			5,000.00
รวมสุทธิ/Grand Total			20,000.00
รวมสุทธิ/Grand Total			1,400.00
รวมสุทธิ/Grand Total			21,400.00

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Date of Invoice	วันที่ครบกำหนดชำระ Due Date
04/07/58	04/07/58

ชำระเงิน/Received Byโดย/By Transfer เงินสด/Cashธนาคาร/Check/Bankเช็ค/Check No. สาขา/Branch วันที่/Date	ผู้รับเงิน/Collector วันที่/Date
---	--

ต้นฉบับ

บริษัท ชัย วอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

SUB WATER CO., LTD.

98/41 หมู่ 7 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทร : 02-023-5051, 094-015-9619 โทรสาร : 02-883-0304 E-mail : SUBWATER.CO@GMAIL.COM

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1258 57015 34 4



ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ใบวางมัดย
TAX INVOICE/RECEIPT/INVOICE

ต้นฉบับ/ORIGINAL
ส่วนรับลูกค้า

ชื่อบริษัท/Name : บริษัท ชัย วอเตอร์ จำกัด (สาขา 00010)		เลขที่ใบกำกับภาษี No. 12/286-2	
ที่อยู่/Address : 1188 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11110		เลขที่/No. SUB-271	
โทรศัพท์/Tel : 02-512-5909		วันที่ 2 กันยายน 2568	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID: 0 1055 29046 75 3			
เลขที่ใบกำกับภาษี	ชื่อลูกค้า	เงื่อนไขการชำระเงิน	Due Date
P/O No.	CUSTOMER	Term of Payment	15 Days
ใบสั่งซื้อ/ใบกำกับภาษี: SUB-271	AMART WATERGATE	จำนวน	37/09/68
ITEM	รายการ/Description	จำนวน	UNIT
1	งานขุดลอกบึง/Work Lab - แปลงงาน (Work Lab) ขนาด 3.80 x 27.0 x 2.0 ม. และ 3.80 x 28.0 x 2.0 x (418 ม) จำนวน 1 บึง (ขุดลอก L)	1	Job
		รวม	11,155.00
		รวมรวม/Sub Total	11,155.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT 7 %	780.85
		รวมรวมรวม/Grand Total	11,935.85

ชำระ/By	ชำระ/By	ชำระ/By
เงินสด/Cash	เช็ค/Check	บัตรเครดิต/Credit Card
วันที่ 29/9/68	วันที่ 29/9/68	วันที่ 29/9/68

ชำระ/By	ชำระ/By	ชำระ/By
เงินสด/Cash	เช็ค/Check	บัตรเครดิต/Credit Card
วันที่ 29/9/68	วันที่ 29/9/68	วันที่ 29/9/68



Work Lab Co., Ltd. (Branch 00010)

1188 Rama 4 Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok, 10120, Thailand.

Tel. 02 481 5888 Fax 02 481 5899

VAT Reg. NO. 0105529046753

วันที่พิมพ์ : 04/09/2568

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : PV7833990006

โครงการ/Project : PV783399 - Work Lab-L3N

ชื่อ : บริษัท ชัย วอเตอร์ จำกัด

สถานที่ : ตำบลบางบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11110 (Work Lab)

วันที่พิมพ์ : 04/09/2568

สาขา : ฝ่ายขาย/Department

ประเภทการขาย : ขาย

ลำดับ	รายการ	ราคา	รวมรวม	รวมรวมรวม
1	งานขุดลอกบึง/Work Lab	11,155.00	780.85	11,935.85
	รวมรวมรวม	11,155.00	780.85	11,935.85




นาย ชัย วอเตอร์
Assistant Engineer Manager

นาย ชัย วอเตอร์
Engineer Manager

นาย ชัย วอเตอร์
Assistant Manager

นาย ชัย วอเตอร์
Executive Assistant Manager

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : PV7833990006

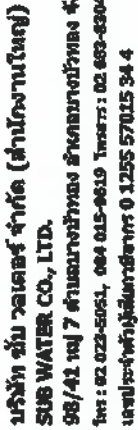

பாக்கி

LH & Hotel Co., Ltd. (Branch 00010)
 1168 Rama 4 Road, Thungmahamek, Sait
 Tel. 02 481 5888 Fax. 02 481 5899
 VAT Reg. NO.: 0105525046753

Συντάκτης: 37102509, 1517

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล
TAX INVOICE/RECEIPT/INVOICE

ฉบับฉบับ/ORIGINAL
ผ่านรับลูกค้า

บริษัท/Name : บริษัท แอสโซซิเอต ไบโมา จำกัด (จำกัด 000507) ที่อยู่/Address : 1188 ถนนพหลโยธิน 4 แขวง/เขต/นคร เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์/Tel : 02-512-5909 โทรสาร/Fax : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Vat ID: 0-1055 29040 79-3		เลขที่ใบสั่งซื้อ P/O No.: ใบเสนอราคา SU68-358		รหัสลูกค้า Customer ANNAI WATERGATE	เดือนที่ทำการชำระเงิน Term of Payment 15 Days	วันครบกำหนดชำระ Due Date 08/11/68
ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION 1 งานสุขภัณฑ์ (สุขภัณฑ์) (งานช่าง) - ฝักบัว (Work Lab) (ราคาต่อ 4.50 x 15.0 x 2.0 m.) จำนวน 1 ฝัก	จำนวน QUANTITY 1	หน่วย UNIT Job	ราคา/หน่วย UNIT PRICE 4,600.00	จำนวนเงิน AMOUNT 4,600.00	
หมายเหตุ : จำนวนเงินยกเว้นภาษี 23% (เป็น ค่า. ของ Work Lab) จำนวนรวม ค่าบริการทั้งสิ้น 20,000.- บาท						
				จำนวนเงินรวม/Sub Total 4,600.00		4,600.00
				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT 7 % 322.00		322.00
				รวมเงินทั้งสิ้น/Grand Total 4,922.00		4,922.00

(สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

ឈ្មោះ	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់
ស្រី	០៤/១៩	០៤/១៩	០៤/១៩

ชำระเงิน/Paid By
 โดย/By/Transfer เงิน/Cash
 เงินฝาก/Check/Cheque Bank
 ธนาคาร/Bank
 เลขที่เงิน/Cheque No
 สาขา/Branch วันที่/Date

ปีบัญชี	รายการตั้งจ่าย	ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน	Ved	รวมก่อนหักเงิน
1	ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	SMA : Real Est. Others	6,972.00	322.00	4,972.00
		TOTAL :	6,980.00	322.00	4,972.00

นาย อัครเดช งามศรีนิมิต	นาย พิเศษ ไชยวงษ์	นางสาว อรุณมาศ งามศรีนิมิต	นางสาว อรรดา พงศทวีชัย
Assistant Engineer Manager	Engineer Manager	Resident Manager	Executive Assistant Manager

เลขที่บัญชี : FVXH30968123



บริษัท ชัยป ไลน์ วอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SUB WATER CO., LTD.
98/41 หมู่ 7 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอเมืองปทุมธานี 11110
โทร : 02-023-8054, 084-025-9619 โทรสาร : 02-683-8304 E-mail : SUBWATER.CO@GMAIL.COM
แฟกซ์ : 02-023-8054, 084-025-9619 โทรสาร : 02-683-8304 E-mail : SUBWATER.CO@GMAIL.COM

ต้นฉบับ

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล
TAX INVOICE/RECEIPT/INVOICE

ฉบับเดิม/ORIGINAL
สำหรับลูกค้า

เลขที่ใบกำกับภาษี : 02-512-5908 เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 02-512-5908 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน : 02-512-5908 เลขที่ใบวางบิล : 02-512-5908		เลขที่ใบกำกับภาษี No. 12/382 เลขที่ใบแจ้งหนี้ No. 3468-351R วันที่ 24 ตุลาคม 2568	
P/O No. ใบแจ้งหนี้ : 02-512-5908		วันที่ออก Customer SUB WATER CO., LTD.	
รายการ/รายละเอียด DESCRIPTION 1. งานซ่อมระบบประปา (ซ่อมท่อ) - เปลี่ยนท่อ (Grand Centre Point สุทธิ) (ขนาดท่อ 4.50 x 15.0 x 2.0 น.) จำนวน 1 ชุด		จำนวน/หน่วย QUANTITY UNIT 1 Job	
รวมเงินทั้งสิ้น/Grand Total		รวมเงินทั้งสิ้น/Grand Total	

ผู้ขาย/Supplier	ผู้รับ/Receiver
ชื่อ/Name	ชื่อ/Name
วันที่/Date	วันที่/Date

ชำระเงินโดย/Paid By	ชำระเงินโดย/Paid By
ธนาคาร/Bank	ธนาคาร/Bank
เลขที่เช็ค/Check No.	เลขที่เช็ค/Check No.
สาขา/Branch	สาขา/Branch

Grande Centre Point
LUMPHINI - BANGKOK

LH Mall & Hotel Co., Ltd. (Branch 00010)
1188 Rama-4 Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok, 10120, Thailand.
Tel. 02 481 5888 Fax. 02 481 5899
VAT Reg.No.:0105529046753

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : PVH130800671
เลขที่ใบแจ้งหนี้ : PVH130800671
เลขที่ใบแจ้งหนี้ : PVH130800671
เลขที่ใบแจ้งหนี้ : PVH130800671

ลำดับที่	รายการซื้อขาย	วันที่ออก	จำนวนเงิน	รวม
1	ค่าบริการช่าง	08/11/68	15,400.00	15,400.00
				1,078.00
				16,478.00

นาย ชัยป ไลน์ วอเตอร์ จำกัด
Assistant Engineer Manager

นาย ชัยป ไลน์ วอเตอร์ จำกัด
Executive Assistant Manager

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : PVH130800671

Funds Received By Treasury/Treasurer Finance/Cash Chequing Bank Savings Bank Money Order/Cheque No. Other Branch		Paid To / Collected by Date: 30/11/88 Authorized by Date: 30/11/88
---	--	--

ภาคผนวก ข 16
หนังสือรับรองการให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ของคาร Grande Centre Point Lumphini



ที่ กท ๑๐๐๓/ ๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง หนังสือรับรองการให้บริการบำบัดน้ำเสียของโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด เลขที่ LHMH-FM-๐๐๓๗/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังท่อรวบรวมน้ำเสียและบ่อดักน้ำเสียเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำของนทรี จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่หนังสือที่ยังอ้างถึง บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือรับรองการให้บริการบำบัดน้ำเสียให้กับ โครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สำนักงานทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ได้ตรวจสอบและพิจารณาขอแก้ไขแล้วพบว่าโครงการ Grande Centre Point Lumpkhini (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี) ตั้งอยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำของนทรี จึงอนุญาตให้โครงการดังกล่าวระบายน้ำเสียผ่านท่อน้ำบำบัด

ขั้นตอนการส่งมอบท่อรวบรวมน้ำเสียของโครงการ (ข้อ ๙.๒) ช่วงเวลาในการระบายน้ำเสียสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเป็นจริง และต้องมีการแจ้งล่วงหน้า (IC ๓๐๐/๐๔) ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำของนทรี

อย่างไรก็ตามในระหว่างดำเนินการโดยนทรี จะไม่ส่งมอบท่อรวบรวมน้ำเสีย (IC ๓๐๐/๐๔) ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำของนทรี

ทั้งนี้ อาศัยการดังกล่าวต้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหาคายกก่อน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียเมื่อกรุงเทพมหานครได้ประกาศผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานขอข้อมูลกรุงเทพมหานครที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายต่อไปในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย งามเลิศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
โทร. ๐ ๒๐๐๓ ๒๖๖๓
โทรสาร ๐ ๒๐๐๓ ๒๖๕๘

สำนักงานทรัพยากรน้ำ


(นายสมชาย งามเลิศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

RAMA 4 ROAD

โครงการ Grande Centre Point Lumpkhini

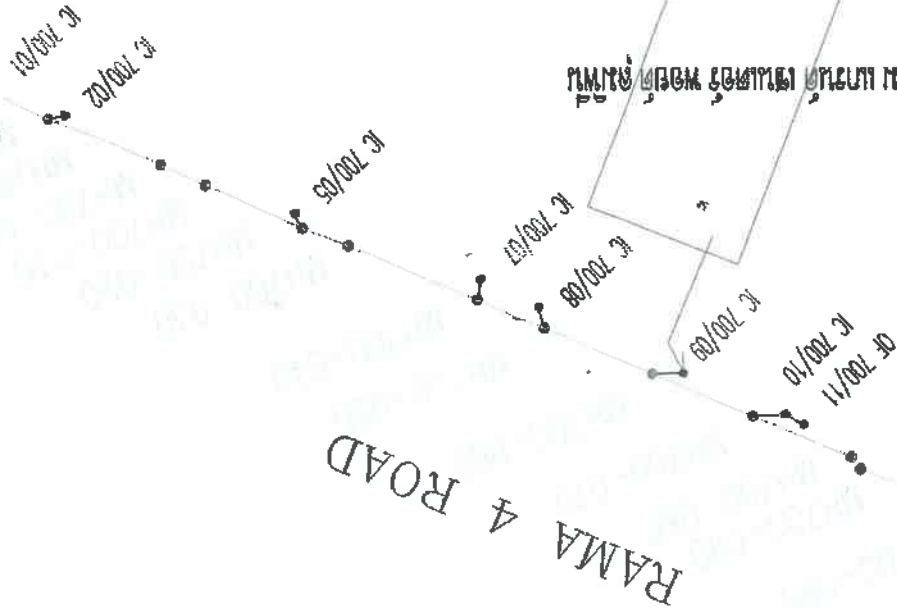

ภาคผนวก ข 17
แบบบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ทส.1)

ขอรับรองว่าการปฏิบัติงานนี้และข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 ข้าราชการหรือลูกจ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 [Redacted Signature]
 ผู้ควบคุมระบบป้อนน้ำเสีย
 (.....)
 ไปอนุญาตเลขที่ จนตาสัญ
 ออกให้โดย
 (.....)
 ผู้รับจ้างให้บริการนำกากน้ำเสีย
 (.....)
 ไปอนุญาตเลขที่ จนตาสัญ
 ออกให้โดย

តារាងទិន្នន័យស្តង់ដារស្រូវស្រែស្រែក														
ឆ្នាំ ស្រូវ ប	កម្រិតផលិតផល					កម្រិតការប្រើប្រាស់					កម្រិតស្តុក			
	ផលិតផល សរុប	ផលិតផល សរុប ក្រៅ	ផលិតផល សរុប ក្នុង	ផលិតផល សរុប ក្រៅ	ផលិតផល សរុប ក្នុង	ការប្រើប្រាស់ សរុប	ការប្រើប្រាស់ ក្រៅ	ការប្រើប្រាស់ ក្នុង	ការប្រើប្រាស់ ក្រៅ	ការប្រើប្រាស់ ក្នុង	ស្តុក សរុប	ស្តុក ក្រៅ	ស្តុក ក្នុង	ស្តុក ក្រៅ
1985	95	492	391	391	391	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1986	91	483	383	383	383	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1987	89	479	380	380	380	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1988	87	471	375	375	375	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1989	85	463	367	367	367	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1990	83	455	359	359	359	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1991	81	447	351	351	351	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1992	79	439	343	343	343	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1993	77	431	335	335	335	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1994	75	423	327	327	327	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1995	73	415	319	319	319	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1996	71	407	311	311	311	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1997	69	399	303	303	303	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1998	67	391	295	295	295	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1999	65	383	287	287	287	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2000	63	375	279	279	279	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2001	61	367	271	271	271	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2002	59	359	263	263	263	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2003	57	351	255	255	255	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2004	55	343	247	247	247	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2005	53	335	239	239	239	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2006	51	327	231	231	231	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2007	49	319	223	223	223	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2008	47	311	215	215	215	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2009	45	303	207	207	207	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2010	43	295	199	199	199	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2011	41	287	191	191	191	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2012	39	279	183	183	183	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2013	37	271	175	175	175	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2014	35	263	167	167	167	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2015	33	255	159	159	159	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2016	31	247	151	151	151	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2017	29	239	143	143	143	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2018	27	231	135	135	135	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2019	25	223	127	127	127	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2020	23	215	119	119	119	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2021	21	207	111	111	111	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2022	19	199	103	103	103	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2023	17	191	95	95	95	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2024	15	183	87	87	87	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2025	13	175	79	79	79	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2026	11	167	71	71	71	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2027	9	159	63	63	63	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2028	7	151	55	55	55	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2029	5	143	47	47	47	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2030	3	135	39	39	39	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2031	1	127	31	31	31	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2032	0	119	23	23	23	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2033	0	111	15	15	15	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2034	0	103	7	7	7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2035	0	95	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2036	0	87	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2037	0	79	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2038	0	71	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2039	0	63	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2040	0	55	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2041	0	47	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2042	0	39	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2043	0	31	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2044	0	23	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2045	0	15	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2046	0	7	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2047	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2048	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2049	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2050	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

936 9875 5743

ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២៥

តារាងទិន្នន័យស្តង់ដារស្រូវស្រែស្រែក														
ឆ្នាំ ស្រូវ ប	កម្រិតផលិតផល					កម្រិតការប្រើប្រាស់					កម្រិតស្តុក			
	ផលិតផល សរុប	ផលិតផល សរុប ក្រៅ	ផលិតផល សរុប ក្នុង	ផលិតផល សរុប ក្រៅ	ផលិតផល សរុប ក្នុង	ការប្រើប្រាស់ សរុប	ការប្រើប្រាស់ ក្រៅ	ការប្រើប្រាស់ ក្នុង	ការប្រើប្រាស់ ក្រៅ	ការប្រើប្រាស់ ក្នុង	ស្តុក សរុប	ស្តុក ក្រៅ	ស្តុក ក្នុង	ស្តុក ក្រៅ
1985	95	492	391	391	391	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1986	91	483	383	383	383	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1987	89	479	380	380	380	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1988	87	471	375	375	375	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1989	85	463	367	367	367	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1990	83	455	359	359	359	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1991	81	447	351	351	351	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1992	79	439	343	343	343	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1993	77	431	335	335	335	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1994	75	423	327	327	327	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1995	73	415	319	319	319	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1996	71	407	311	311	311	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1997	69	399	303	303	303	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1998	67	391	295	295	295	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1999	65	383	287	287	287	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2000	63	375	279	279	279	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2001	61	367	271	271	271	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2002	59	359	263	263	263	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2003	57	351	255	255	255	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2004	55	343	247	247	247	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2005	53	335	239	239	239	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2006	51	327	231	231	231	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2007	49	319	223	223	223	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2008	47	311	215	215	215	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2009	45	303	207	207	207	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2010	43	295	199	199	199	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2011	41	287	191	191	191	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2012	39	279	183	183	183	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2013	37	271	175	175	175	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2014	35	263	167	167	167	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2015	33	255	159	159	159	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2016	31	247	151	151	151	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2017	29	239	143	143	143	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2018	27	231	135	135	135	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2019	25	223	127	127	127	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2020	23	215	119	119	119	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2021	21	207	111	111	111	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2022	19	199	103	103	103	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2023	17	191	95	95	95	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2024	15	183	87	87	87	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2025	13	175	79	79	79	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2026	11	167	71	71	71	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2027	9	159	63	63	63	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2028	7	151	55	55	55	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2029	5	143	47	47	47	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2030	3	135	39	39	39	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2031	1	127	31	31	31	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2032	0	119	23	23	23	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2033	0	111	15	15	15	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2034	0	103	7	7	7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2035	0	95	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2036	0	87	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2037	0	79	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2038	0	71	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2039	0	63	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2040	0	55	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2041	0	47	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2042	0	39	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2043	0	31	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2044	0	23	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2045	0	15	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2046	0	7	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2047	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2048	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2049	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2050	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

ภาคผนวก ข 18
แบบสรุปผลการทำงานของระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ทส.2)

TABLE 1

2. ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการภายในฝ่าย และแหล่งรวบรวมข้อมูล

- ### 3. สรุปผลการทํางานของชุมชนป่าชัยนาคีตเป็นรายเดือน

17. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน จากธนาคารพาณิชย์ที่มีอัตราดอกเบี้ย 2.00 % ต่อปี

- အနက်အဓိပ္ပာယ်: ၅၆၂

3. สรุปผลการศึกษาจากของระบบการปฏิบัติงานด้วยเป็นรายละเอียด

- ตามปกติกำหนดปีการศึกษา ๖7 แห่งพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศตั้งวันคล้ายวันสถาปนา ๗๓, 2535 ขึ้นจาก

รายงานสรุปผลการฟางานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ឧទាហរណ៍ទី២

บริษัท จี.ดี.ซี. จำกัด เลขที่ ๓๓ ซอยเทศบาล ๕ ซอยเทศบาล 1188 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 0424515888 โทรสาร : 0424515888 อีเมล : info@gdscphobots.com เว็บไซต์ : www.gdscphobots.com	นางสาว อธิษฐาน อธิษฐาน เลขที่ ๓๓ ซอยเทศบาล ๕ ซอยเทศบาล 1188 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 0424515888 โทรสาร : 0424515888 อีเมล : info@gdscphobots.com เว็บไซต์ : www.gdscphobots.com
--	---

ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อนักเรียน และแหล่งของเงินบริจาค

[illegible]

(5) รั้วกำแพงของโรงเรียน/วัด/บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้าน/เมือง/อำเภอ/จังหวัด/ประเทศ

[illegible][illegible]

ณัฐพร นาสวาท **นางสาวณัฐพร นาสวาท** **เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต**

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบป่าไม้แห่งชาติ

ឧបសគ្គវិបាក

[illegible]

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการนี้แล้ว และขอแหล่งรองรับน้ำใจ

[illegible]

(5) รัฐสภาจะระงับการพิจารณาคดีหากการดำเนินการนั้นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

[illegible]

ในกรณีที่กระทรวงพาณิชย์มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวแล้ว ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการต่อไป และให้กระทรวงพาณิชย์แจ้งให้กระทรวงพาณิชย์ทราบ

การทบทวนและปรับปรุงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ และ 3535 (๕) ๖

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ឧបសគ្គទាំងបី

[illegible]

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(II) รายการค่า: วัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน		รวมรายการค่า: ค่าเช่าทรัพย์สิน	
1. ค่าเช่าทรัพย์สินสำนักงาน (Assest Leagoo: หรือ AL)		1,633.61	รวม 3/ปี
2. < รวมรายการค่า >		0.00	รวม 3/ปี
3. < รวมรายการค่า >		0.00	รวม 3/ปี
4. < รวมรายการค่า >		0.00	รวม 3/ปี
5. < รวมรายการค่า >		0.00	รวม 3/ปี
(III) รายการค่า: ค่าเช่าทรัพย์สิน	รวมรายการค่า: 24 ชั่วโมง/ปี		
1. ค่าเช่าทรัพย์สินสำนักงาน	รวม 3/ปี		
2. < รวมรายการค่า >			
3. < รวมรายการค่า >			
4. < รวมรายการค่า >			
5. < รวมรายการค่า >			

๔.๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

[illegible]

โรงพยาบาลราชประชานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2568
 ตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๖1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) โดยระบุ:

๑152 **นางสาวสำแดง พงศาปาน** **เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

7. ចំណុចកំរិត

[illegible]

2. ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบน้ำเลี้ยง และแหล่งของน้ำทิ้ง

1) 2.8.2564: จดทะเบียนบ้านใหม่ได้ผล

1. ระดมทุนทำป้ายทะเบียนรถอิเล็กทรอนิกส์ (Aerated Logoฯ พิกัด AI)	1,633.61	บาท/คัน
2. < < ระดมทุนป้าย >	0.00	บาท/คัน
3. < < ระดมทุนป้าย >	0.00	บาท/คัน
4. < < ระดมทุนป้าย >	0.00	บาท/คัน
5. < < ระดมทุนป้าย >	0.00	บาท/คัน

2) ค่าเช่ารถบรรทุกขนถ่ายบ้านใหม่ได้ผล

☒ ขนถ่ายรถบรรทุก	24	บาท/คัน
☐ ขนถ่ายรถบรรทุก (รวม)		

3) 3.5.2564: ผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนบ้านใหม่ได้ผล

☐ อนุมัติ	☒ ยื่นขอเพิ่มราคา
☐ อนุมัติบางส่วน/อนุมัติไว้	☐ ไม่ดำเนินการ/ขอเพิ่มราคา
☐ อนุมัติบางส่วน	☐ ยื่นฯ
	☐ ยื่นฯ G
	☐ ยื่นฯ G2

(၄) အထွေထွေအားဖြင့် (၁၀) ရာခိုင်နှုန်း

[illegible]

โดยภาพนัยอาจกล่าวสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการว่า เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารประกอบคำร้องขอรับบำเหน็จบำนาญของนาย ก. ประกอบกับมติของคณะกรรมาธิการแล้ว เห็นว่า นาย ก. มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว จึงสมควรได้รับบำเหน็จบำนาญ

ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยคณะ ๒๗ แห่งพระบรมมหาราชวังและกรมศึกษาธิการแห่งราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยนาง

ภาคผนวก ข 19
เอกสารการตรวจสอบแนวท่อประปา
และการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ

MONTH July 68

[illegible]

MONTH: JUN 98

DATE:	1/1/06	2/1/06	3/1/06	4/1/06	10/12/06	19/12/06	20/12/06
CHECK BY:	[REDACTED]						

DATE July 68

CHECK BY:	
RECHECK BY:	

MONTH Feb 1968

DATE:	2/17/68	22/7/68	27/7/68	28/7/68	25/8/68	26/9/68	27/9/68
CHECK BY:							

GT-1	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M
Pump	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L
Pilot Lamp	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M
Volt / Amp.	R 391 / 391 S 391 / 391 T 392 / 392	R 393 / 393 S 393 / 393 T 393 / 393	R 394 / 394 S 394 / 394 T 394 / 394	R 395 / 395 S 395 / 395 T 395 / 395	R 396 / 396 S 396 / 396 T 396 / 396	R 397 / 397 S 397 / 397 T 397 / 397	R 398 / 398 S 398 / 398 T 398 / 398

GT-2	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M
Pump	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L
Pilot Lamp	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M
Volt / Amp.	R 391 / 391 S 391 / 391 T 392 / 392	R 393 / 393 S 393 / 393 T 393 / 393	R 394 / 394 S 394 / 394 T 394 / 394	R 395 / 395 S 395 / 395 T 395 / 395	R 396 / 396 S 396 / 396 T 396 / 396	R 397 / 397 S 397 / 397 T 397 / 397	R 398 / 398 S 398 / 398 T 398 / 398

EF-1	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M
Pump	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L
Pilot Lamp	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M
Volt / Amp.	R 391 / 391 S 391 / 391 T 392 / 392	R 393 / 393 S 393 / 393 T 393 / 393	R 394 / 394 S 394 / 394 T 394 / 394	R 395 / 395 S 395 / 395 T 395 / 395	R 396 / 396 S 396 / 396 T 396 / 396	R 397 / 397 S 397 / 397 T 397 / 397	R 398 / 398 S 398 / 398 T 398 / 398

EF-2	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M
Pump	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L
Pilot Lamp	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M	☒ M ☒ M
Volt / Amp.	R 391 / 391 S 391 / 391 T 392 / 392	R 393 / 393 S 393 / 393 T 393 / 393	R 394 / 394 S 394 / 394 T 394 / 394	R 395 / 395 S 395 / 395 T 395 / 395	R 396 / 396 S 396 / 396 T 396 / 396	R 397 / 397 S 397 / 397 T 397 / 397	R 398 / 398 S 398 / 398 T 398 / 398
DATE:		25/8/68		26/8/68		27/8/68	
CHECKED BY:							
RECHECK BY:							

[illegible]

MONTH Sep 26

[illegible][illegible][illegible][illegible]

REPORT **2015**

TOP-1	Mem		Tex		WdG		TbG		Pr		St		Sum	
Selector														
Pump														
Plant Lamp														
Valv / Amp.														

[illegible][illegible][illegible]

MONTH Sept 2006

GT-3	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Subsector	 	 	 	 	 	 	 
Pump	 	 	 	 	 	 	 
PSL Launch	 	 	 	 	 	 	 
Veh / Amp	 	 	 	 	 	 	 

[illegible][illegible][illegible]

MONTH Sept 1975

CT-1	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Schedule	☒ 8 A ☐ 9 M	☒ 9 A ☐ 10 M	☒ 9 A ☐ 10 M	☒ 9 A ☐ 10 M	☒ 9 A ☐ 10 M	☒ 9 A ☐ 10 M	☒ 9 A ☐ 10 M
Pool	☒ 9:00 M	☒ 9:00 M	☒ 9:00 M	☒ 9:00 M	☒ 9:00 M	☒ 9:00 M	☒ 9:00 M
Totol Loop	☒ 10 M	☒ 10 M	☒ 10 M	☒ 10 M	☒ 10 M	☒ 10 M	☒ 10 M
Volt / Amp.	☒ 5.97 / E 5.93 / 5.94 /	☒ 5.97 / 5.98 / 5.98 /	☒ 5.94 / 5.91 / 5.90 /	☒ 5.95 / 5.91 / 5.91 /	☒ 5.97 / 5.91 / 5.92 /	☒ 5.97 / 5.98 / 5.98 /	☒ 5.97 / 5.98 / 5.98 /

[illegible]

2-1																					
Symbol	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pass	20N	270N	40N	270N	26	20N	270N	25	20N	1700N	20N	270N	25	20N	270N	25	20N	270N	25	20N	270N
Flot Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Volt / Amp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

P22																												
Detector	A	O	M	A	O	M	A	O	M	A	O	M	A	O	M	A	O	M	A	O	M	A	O	M				
Pump	STOP	STOP	OK	STOP	OK	OK	STOP	OK	OK	STOP	OK	OK	STOP	OK	OK	STOP	OK	OK	STOP	OK	OK	STOP	OK	OK				
Pilot Lamp	H	OK	H	OK	H	OK	H	OK	H	OK	H	OK	H	OK	H	OK	H	OK	H	OK	H	OK	H	OK				
Vant Lamp	B	5.70	-	8.88	-	5.49	1.46	5.28	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-			
	T	5.49	-	8.12	-	5.49	1.46	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-			
	3	5.78	-	8.74	-	5.49	1.46	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-	5.49	-			
DATE	11/2/68				12-6/9/68				13-9/16/8				18/9/198				19-10/16/8				20-1/4/69				21-1/1/69			
CHECKED BY																												

MONTH: Sept 2005

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M
Pump	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L
Pilot Lamp	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M
Volt / Amp.	R 341.1 / 341.1 S 346.1 / 343.1 T 342.1 / 341.1	R 341.1 / 341.1 S 346.1 / 343.1 T 342.1 / 341.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1

MONTH: Sept 2005

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M
Pump	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L
Pilot Lamp	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M
Volt / Amp.	R 341.1 / 341.1 S 346.1 / 343.1 T 342.1 / 341.1	R 341.1 / 341.1 S 346.1 / 343.1 T 342.1 / 341.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1

MONTH: Sept 2005

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M
Pump	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L
Pilot Lamp	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M
Volt / Amp.	R 341.1 / 341.1 S 346.1 / 343.1 T 342.1 / 341.1	R 341.1 / 341.1 S 346.1 / 343.1 T 342.1 / 341.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1

MONTH: Sept 2005

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M	☒ A ☒ O ☒ M
Pump	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L	☒ RUN ☒ STOP ☒ O/L
Pilot Lamp	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M
Volt / Amp.	R 341.1 / 341.1 S 346.1 / 343.1 T 342.1 / 341.1	R 341.1 / 341.1 S 346.1 / 343.1 T 342.1 / 341.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1	R 346.1 / 346.1 S 346.1 / 346.1 T 346.1 / 346.1

Grande Centre Point
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL BASEMENT

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
DAILY REPORT

MONTH: October

EQP-1	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selecter	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pump	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pilot Lamp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Valt / Amp.	R 389 / 10.7 S 352 / 10.9 T 390 / 10.4	R 392 / 10.8 S 394 / 10.9 T 391 / 10.4	R 390 / 10.6 S 383 / 10.9 T 389 / 10.4	R 390 / 10.9 S 392 / 10.9 T 386 / 10.4	R 391 / 10.9 S 394 / 10.9 T 391 / 10.4	R 392 / 10.9 S 394 / 10.9 T 391 / 10.4	R 392 / 10.9 S 394 / 10.9 T 391 / 10.4
DATE:	6/10/18	7/10/18	8/10/18	9/10/18	10/10/18	11/10/18	12/10/18
CHECK BY:							
RECHECK BY:							

Grande Centre Point
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL BASEMENT

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
DAILY REPORT

MONTH: October

GT-1	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selecter	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pump	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pilot Lamp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Valt / Amp.	R 389 / 10.7 S 352 / 10.9 T 390 / 10.4	R 392 / 10.8 S 394 / 10.9 T 391 / 10.4	R 390 / 10.6 S 383 / 10.9 T 389 / 10.4	R 390 / 10.9 S 392 / 10.9 T 386 / 10.4	R 391 / 10.9 S 394 / 10.9 T 391 / 10.4	R 392 / 10.9 S 394 / 10.9 T 391 / 10.4	R 392 / 10.9 S 394 / 10.9 T 391 / 10.4
DATE:	6/10/18	7/10/18	8/10/18	9/10/18	10/10/18	11/10/18	12/10/18
CHECK BY:							
RECHECK BY:							

Grande Centre Point
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL BASEMENT

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
DAILY REPORT

MONTH: 20/10

GT-1	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selecter	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pump	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pilot Lamp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Valt / Amp.	R 389 / 10.7 S 352 / 10.9 T 390 / 10.4	R 392 / 10.8 S 394 / 10.9 T 391 / 10.4	R 390 / 10.6 S 383 / 10.9 T 389 / 10.4	R 390 / 10.9 S 392 / 10.9 T 386 / 10.4	R 391 / 10.9 S 394 / 10.9 T 391 / 10.4	R 392 / 10.9 S 394 / 10.9 T 391 / 10.4	R 392 / 10.9 S 394 / 10.9 T 391 / 10.4
DATE:	6/10/18	7/10/18	8/10/18	9/10/18	10/10/18	11/10/18	12/10/18
CHECK BY:							
RECHECK BY:							

Grande Centre Point
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL BASEMENT

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
DAILY REPORT

MONTH: 20/10

GT-1	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selecter	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pump	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pilot Lamp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Valt / Amp.	R 389 / 10.7 S 352 / 10.9 T 390 / 10.4	R 392 / 10.8 S 394 / 10.9 T 391 / 10.4	R 390 / 10.6 S 383 / 10.9 T 389 / 10.4	R 390 / 10.9 S 392 / 10.9 T 386 / 10.4	R 391 / 10.9 S 394 / 10.9 T 391 / 10.4	R 392 / 10.9 S 394 / 10.9 T 391 / 10.4	R 392 / 10.9 S 394 / 10.9 T 391 / 10.4
DATE:	6/10/18	7/10/18	8/10/18	9/10/18	10/10/18	11/10/18	12/10/18
CHECK BY:							
RECHECK BY:							

W	Th	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Th	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16											

[illegible]

3											
Seizure	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Power	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
110V Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒				

7-4																																	
Selector	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐			
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Main Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Oil / Amp.	5.46	10.46	25.46	7.10	11.10	25.10	5.49	10.49	25.49	7.11	11.11	25.11	5.45	10.45	25.45	7.08	11.08	25.08	5.49	10.49	25.49	7.10	11.10	25.10	5.46	10.46	25.46	7.10	11.10	25.10	5.46	10.46	25.46

[illegible]

16-10-2023

GT-1	Mon			Tue			Wed			Thu			Fri			Sat			Sun		
Selector	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	
Footup	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	
Pitch Lamp	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	
Votr / Amp.	R	36.5	14.6	638	14.6	389	14.6	584	14.6	585	14.2	383	14.6	389	14.0	389	14.0	389	14.0	389	14.0
	S	36.4	14.7	640	14.8	593	14.9	593	14.9	519	14.9	383	14.9	389	14.9	389	14.9	389	14.9	389	14.9
	T	36.6	14.6	638	14.9	590	14.9	590	14.9	576	14.9	383	14.9	389	14.9	389	14.9	389	14.9	389	14.9

[illegible][illegible][illegible]

DATE:	13/10/68	14/10/68	15/10/68	16/10/68	17/10/68	18/10/68	19/10/68
CHECK BY:							

b6
b7C

[illegible][illegible][illegible]

327+												
Detector	☐ A	☐ Q	☐ M	☐ A	☐ Q	☐ M	☐ A	☐ Q	☐ M	☐ A	☐ Q	☐ M
Pump	☐ SW	☐ STOP	☐ ON	☐ SW	☐ STOP	☐ ON	☐ SW	☐ STOP	☐ ON	☐ SW	☐ STOP	☐ ON
Filter Loop	☐ H	☐ ON	☐ M	☐ H	☐ ON	☐ M	☐ H	☐ ON	☐ M	☐ H	☐ ON	☐ M
Volt/ Amp.	0.91 / 16.9	0.96 / 16.9	0.96 / 16.9	0.91 / 16.9	0.96 / 16.9	0.96 / 16.9	0.91 / 16.9	0.96 / 16.9	0.96 / 16.9	0.91 / 16.9	0.96 / 16.9	0.96 / 16.9
	SW	STOP	ON	SW	STOP	ON	SW	STOP	ON	SW	STOP	ON
	0.91 / 16.9	0.96 / 16.9	0.96 / 16.9	0.91 / 16.9	0.96 / 16.9	0.96 / 16.9	0.91 / 16.9	0.96 / 16.9	0.96 / 16.9	0.91 / 16.9	0.96 / 16.9	0.96 / 16.9

DATE:	20/10/88	4/11/88	12/10/89	25/10/89	29/10/88	25/10/88	26/10/88
CHECK BY:							

[illegible][illegible][illegible][illegible]

	T	21/11/13	21/11/14	20/11/15	20/11/16	21/11/17	21/11/18	20/11/19	20/11/20
DATE:		22/10/13	21/10/14	22/10/15	23/10/16	24/10/17	25/10/18	25/10/19	26/10/20

GRANDE CENTRE POINT LIMPHINI
DAILY REPORT
20/08
MONTH: August 2018
ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL: BASEMENT

EQP-1	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selecter	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Filter Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Volt / Amp	5.92 / 10.6 5.95 / 10.9 5.95 / 10.6	5.84 / 10.6 5.90 / 10.9 5.88 / 10.9	5.82 / 10.6 5.90 / 10.9 5.88 / 10.9	5.84 / 10.6 5.90 / 10.9 5.88 / 10.9	5.93 / 10.6 5.95 / 10.9 5.93 / 10.6	5.94 / 10.6 5.95 / 10.9 5.94 / 10.6	5.94 / 10.6 5.95 / 10.9 5.94 / 10.6
DATE:	17/10/13	25/10/13	26/10/13	30/10/13	31/10/13	1/11/13	2/11/13
CHECK BY:							
RECHECK BY:							

GRANDE CENTRE POINT LIMPHINI
DAILY REPORT
20/08
MONTH: August 2018
ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL: BASEMENT

EQP-1	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selecter	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Filter Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Volt / Amp	5.92 / 10.6 5.95 / 10.9 5.95 / 10.6	5.84 / 10.6 5.90 / 10.9 5.88 / 10.9	5.82 / 10.6 5.90 / 10.9 5.88 / 10.9	5.84 / 10.6 5.90 / 10.9 5.88 / 10.9	5.93 / 10.6 5.95 / 10.9 5.93 / 10.6	5.94 / 10.6 5.95 / 10.9 5.94 / 10.6	5.94 / 10.6 5.95 / 10.9 5.94 / 10.6
DATE:	17/10/13	25/10/13	26/10/13	30/10/13	31/10/13	1/11/13	2/11/13
CHECK BY:							
RECHECK BY:							

GRANDE CENTRE POINT LIMPHINI
DAILY REPORT
20/08
MONTH: August 2018
ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL: BASEMENT

EQP-1	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selecter	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Filter Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Volt / Amp	5.92 / 10.6 5.95 / 10.9 5.95 / 10.6	5.84 / 10.6 5.90 / 10.9 5.88 / 10.9	5.82 / 10.6 5.90 / 10.9 5.88 / 10.9	5.84 / 10.6 5.90 / 10.9 5.88 / 10.9	5.93 / 10.6 5.95 / 10.9 5.93 / 10.6	5.94 / 10.6 5.95 / 10.9 5.94 / 10.6	5.94 / 10.6 5.95 / 10.9 5.94 / 10.6
DATE:	17/10/13	25/10/13	26/10/13	30/10/13	31/10/13	1/11/13	2/11/13
CHECK BY:							
RECHECK BY:							

GRANDE CENTRE POINT LIMPHINI
DAILY REPORT
20/08
MONTH: August 2018
ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL: BASEMENT

EQP-1	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selecter	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Filter Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Volt / Amp	5.92 / 10.6 5.95 / 10.9 5.95 / 10.6	5.84 / 10.6 5.90 / 10.9 5.88 / 10.9	5.82 / 10.6 5.90 / 10.9 5.88 / 10.9	5.84 / 10.6 5.90 / 10.9 5.88 / 10.9	5.93 / 10.6 5.95 / 10.9 5.93 / 10.6	5.94 / 10.6 5.95 / 10.9 5.94 / 10.6	5.94 / 10.6 5.95 / 10.9 5.94 / 10.6
DATE:	17/10/13	25/10/13	26/10/13	30/10/13	31/10/13	1/11/13	2/11/13
CHECK BY:							
RECHECK BY:							

Grande Centre Point
WASTEWATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL: BASEMENT

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
DAILY REPORT

MONTH: November 23

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pilot Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Volt / Amp	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1

Grande Centre Point
WASTEWATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL: BASEMENT

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
DAILY REPORT

MONTH: November 25

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pilot Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Volt / Amp	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1

Grande Centre Point
WASTEWATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL: BASEMENT

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
DAILY REPORT

MONTH: November 25

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pilot Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Volt / Amp	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1

Grande Centre Point
WASTEWATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL: BASEMENT

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
DAILY REPORT

MONTH: November 25

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pilot Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Volt / Amp	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1	R 357 / 1.1 S 357 / 1.1 T 357 / 1.1

4.12.2015

4.12.2015

4.12.2015

4.12.2015

DATE: November 25

QPM	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Detector	☒ A O M	☒ A O K	☒ A O M	☒ A O K	☒ A O M	☒ A O M	☒ A O M
Pump	☒ MON ☒ STOP OL	☒ MON ☒ STOP OL	☒ MON ☒ STOP OL	☒ MON ☒ STOP OL	☒ MON ☒ STOP OL	☒ MON ☒ STOP OL	☒ MON ☒ STOP OL
Pilot Lamp	☒ ON OFF	☒ ON OFF	☒ ON OFF	☒ ON OFF	☒ ON OFF	☒ ON OFF	☒ ON OFF
SI Loop	h = 372 / 10.3 s = 391 / 10.3	h = 385 / 10.3 s = 404 / 10.3	h = 390 / 10.3 s = 416 / 10.3	h = 397 / 10.3 s = 421 / 10.3	h = 404 / 10.3 s = 427 / 10.3	h = 411 / 10.3 s = 433 / 10.3	h = 418 / 10.3 s = 440 / 10.3

[illegible]

RQ-2																		
Seymour	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
	A	O	M	A	O	M	A	O	M	A	O	M	A	O	M	A	O	M
Pump	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Filter Lamp	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Vols./amps.	R	374	10.1	350	10.1	340	10.2	340	10.5	339	10.2	338	10.2	335	10.2	334	10.2	333
	S	334	10.4	335	10.3	340	10.2	353	10.1	348	10.4	348	10.4	351	10.5	351	10.5	351
	T	342	10.3	350	10.3	348	10.1	342	11.0	340	11.0	339	10.2	348	10.2	348	10.2	348
	U	342	10.3	350	10.3	348	10.1	342	11.0	340	11.0	339	10.2	348	10.2	348	10.2	348

FORM 4															
Selector	☒ A	☒ B	☒ N	☒ A	☒ B	☒ M	☒ A	☒ B	☒ M	☒ A	☒ B	☒ M	☒ A	☒ B	☒ M
Pump	☒ 2500	☒ 2700	☒ 2800	☒ 2500	☒ 2700	☒ 2800	☒ 2500	☒ 2700	☒ 2800	☒ 2500	☒ 2700	☒ 2800	☒ 2500	☒ 2700	☒ 2800
Pilot Lamp	☒ ON	☒ ON	☒ ON	☒ ON	☒ ON	☒ ON	☒ ON	☒ ON	☒ ON	☒ ON	☒ ON	☒ ON	☒ ON	☒ ON	☒ ON
Volt / temp.	N	391 / 10.7	385 / 10.0	390 / 11.9	390 / 10.9	394 / 10.0	391 / 10.9	391 / 10.7	391 / 11.9	391 / 10.9	391 / 10.7	391 / 11.9	391 / 10.9	391 / 10.7	391 / 11.9
	B	390 / 11.0	386 / 11.7	390 / 11.1	393 / 11.7	392 / 11.2	390 / 11.0	390 / 11.0	390 / 11.0	390 / 11.0	390 / 11.0	390 / 11.0	390 / 11.0	390 / 11.0	390 / 11.0
	T	392 / 10.9	388 / 10.0	395 / 11.0	397 / 10.7	390 / 11.0	397 / 10.9	397 / 10.9	397 / 11.9	397 / 10.9	397 / 10.9	397 / 11.9	397 / 10.9	397 / 10.9	397 / 11.9
DATE:	17/11/13	18/11/13	19/11/13	20/11/13	21/11/13	22/11/13	23/11/13	24/11/13	25/11/13	26/11/13	27/11/13	28/11/13	29/11/13	30/11/13	31/11/13
CHECK BY:															
RECHECK BY:															

November 25

GP-1	Mon		Tue		Wed		Thu		Fri		Sat		Sun	
Collector	☒ A	☒ O	☒ A	☒ O	☒ A	☒ O	☒ A	☒ O	☒ A	☒ O	☒ A	☒ O	☒ A	☒ O
Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O
Wast Pump	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O	☒ M	☒ O								

Subsector		☒ A	☒ O	☒ M	☒ A	☒ O	☒ M	☒ A	☒ O	☒ M	☒ A	☒ O	☒ M	☒ A	☒ O	☒ M	☒ A	☒ O	☒ M
Pump		☒ BSH	☒ STOR	☒ OAL	☒ BSH	☒ STOR	☒ OAL	☒ BSH	☒ STOR	☒ OAL	☒ BSH	☒ STOR	☒ OAL	☒ BSH	☒ STOR	☒ OAL	☒ BSH	☒ STOR	☒ OAL
Pilot Lamp		☒ H	☒ W	☒ B	☒ H	☒ W	☒ B	☒ H	☒ W	☒ B	☒ H	☒ W	☒ B	☒ H	☒ W	☒ B	☒ H	☒ W	☒ B
Volt / Amp.		374	1.43	535	1.43	535	1.43	374	1.43	535	1.43	374	1.43	535	1.43	374	1.43	535	1.43
		371	1.51	534	1.51	534	1.51	371	1.51	534	1.51	371	1.51	534	1.51	371	1.51	534	1.51
		372	1.51	534	1.51	534	1.51	372	1.51	534	1.51	372	1.51	534	1.51	372	1.51	534	1.51

Detector		☒ A	☒ G	☒ M	☒ A	☒ G	☒ M	☒ A	☒ G	☒ M	☒ A	☒ G	☒ M	☒ A	☒ G	☒ M
Pump		3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015
1000 Loop		1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
1000 Amp		1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015

[illegible]

November 28

[illegible][illegible][illegible]

EQP-4													
Schedule	A	Q	M	A	Q	M	A	Q	M	A	Q	M	
Pump	5181	CT07	06	5301	2707	06	5479	0500	0.6	5691	2007	06	
23rd Lanco	32	01	01	30	01	01	30	01	01	30	01	01	
Valv / Amp.	R	355	1.07	554	1.07	389	1.07	385	1.07	589	1.10	311	1.11
	E	357	1.07	571	1.10	392	1.11	390	1.07	590	1.10	316	1.12
	R	357	1.10	571	1.10	392	1.10	390	1.10	588	1.10	315	1.11

MONTH November 25

[illegible][illegible][illegible]

5-2	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
Schedule	A	O	X	A	O	M	A	O	M	A	O	M	A	O	M	A	O	M
Recap	0000	0100	00	0000	0100	00	0000	0100	00	0000	0100	00	0000	0100	00	0000	0100	00
Dist Lamp																		
R	835	1,410	9,800	1,420			360	1,460		365	1,45		800	1,437		310	1,470	550
Volt / Amp.	311	4,125	56	1,50			374	1,46		391	1,46		380	1,42		216	4,00	550
	353	4,185	50	1,48			374	1,46		380	1,42		380	1,42		216	4,00	550

4. R. 908

10-12-94

ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL 04/SEMENT

MONTH December 25

[illegible][illegible][illegible]

DATE:	1/12/69	2/12/69	3/12/69	4/12/69	5/12/69	6/12/69	7/12/69
CHECK BY:							
RECHECK BY:							

ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL BASEMENT

MONTH December 2025

[illegible]

20-1		☐		☒		☐		☒		☐		☒		☐		☒		☐		☒		☐		☒		☐		☒		☐	
Selecter		☐	A	☐	D	☐	M	☐	A	☐	D	☐	M	☐	A	☐	D	☐	M	☐	A	☐	D	☐	M	☐	A	☐	D	☐	M
Pump		☐	1/8"	☐	1/4"	☐	3/8"	☐	1/2"	☐	5/8"	☐	3/4"	☐	1"	☐	1 1/8"	☐	1 1/4"	☐	1 3/8"	☐	1 1/2"	☐	1 5/8"	☐	1 3/4"	☐	1 7/8"	☐	2"
Flt Lamp		☐	1/8"	☐	1/4"	☐	3/8"	☐	1/2"	☐	5/8"	☐	3/4"	☐	1"	☐	1 1/8"	☐	1 1/4"	☐	1 3/8"	☐	1 1/2"	☐	1 5/8"	☐	1 3/4"	☐	1 7/8"	☐	2"
Vol / Amp	X	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14
	Y	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14

[illegible]

DATE:	1/13/19	2/10/19	3/11/19	4/11/19	5/12/19	6/12/19	7/12/19
CHECK BY:							
APPROVED BY:							

ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL BASINMENT

MONTH 29/18

[illegible]

Address		A		G		M		A		G		M		A		G		M		A		G		M		A		G		M	
Pump		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Plant Label		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Valv / Amp.	R	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
	S	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000

[illegible]

DATE:	8/2/68	7/12/68	10/12/69	11/12/69	12/12/69	1/12/70	2/12/70	3/12/70
CHECK BY:								
RECHECK BY:								

ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL BASEMENT

_____ 22/68

[illegible]

E2/4															
Detector	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	A	O	N	A	O	N	A	O	N	A	O	N	A	O	N
Pump	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
	STOP	STOP	OK	STOP	STOP	OK	STOP	STOP	OK	STOP	STOP	OK	STOP	STOP	OK
Fiber Loop	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Volt / Amp	3.25	1.4	552	2.3	342	1.4	54	1.4	342	1.4	54	1.4	342	1.4	54
	3.25	1.4	552	2.3	342	1.4	54	1.4	342	1.4	54	1.4	342	1.4	54

E-1											
Detector	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Pump	800	900	04	800	900	04	800	900	04	800	900
Flow Meter	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Valv / Aump.	35	35	14	35	35	14	35	35	14	35	35

7	8/31/18	9/1/18	9/3/18	9/11/18	9/19/18	9/27/18	10/5/18
DATE:	8/31/18	9/1/18	10/12/18	11/2/18	11/13/18	12/13/18	14/1/19
CHECK BY:							

GRANDE CENTRE POINT LAMPHIN
DAILY REPORT

December 2015

EQP-1	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M
Pump	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5
Plan Lamp	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M
Volt/Amp.	R 345 110.4	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5
	S 345 110.4	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5
	T 345 110.4	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5
EQP-2							
Selector	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M
Pump	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5
Plan Lamp	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M
Volt/Amp.	R 345 110.4	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5
	S 345 110.4	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5
	T 345 110.4	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5
EQP-3							
Selector	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M
Pump	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5
Plan Lamp	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M
Volt/Amp.	R 345 110.4	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5
	S 345 110.4	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5
	T 345 110.4	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5
EQP-4							
Selector	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M	☒ A ☒ M
Pump	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5	8:00 8:00 0.5
Plan Lamp	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M	☒ H ☒ M
Volt/Amp.	R 345 110.4	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5
	S 345 110.4	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5
	T 345 110.4	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5	345 110.5
NOTE:							
CHECK BY							
RECHECK BY							

GRANDE CENTRE POINT LUMPINI
DAILY REPORT

MONTH December 2025

[illegible]

GRANDE CENTRE POINT LUMPHIN
DAILY REPORT

December 25

EXP-9		Mon		Tue		Wed		Thru		Fri		Sat		Sun			
Selector		A	O	M	A	O	M	A	O	M	A	O	M	A	O	M	
Major		8:00	STOP	04.4	8:00	STOP	04.6	8:00	STOP	04.8	8:00	STOP	04.6	8:00	STOP	04.4	
Phys Load		N		1.0	N		1.4	N		1.2	N		1.0	N		1.4	
Salt		N		1.0	N		1.4	N		1.2	N		1.0	N		1.4	
Vibration		N		0.0	N		0.0	N		0.0	N		0.0	N		0.0	
Stress		N		0.0	N		0.0	N		0.0	N		0.0	N		0.0	
Water		N		0.00	N		0.00	N		0.00	N		0.00	N		0.00	
Valid / Amp	N	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5
	S	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5
	T	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5
EXP-2																	
Selector		A	O	M	A	O	M	A	O	M	A	O	M	A	O	M	
Major		8:00	STOP	04.4	8:00	STOP	04.6	8:00	STOP	04.8	8:00	STOP	04.6	8:00	STOP	04.4	
Phys Load		N		1.0	N		1.4	N		1.2	N		1.0	N		1.4	
Salt		N		1.0	N		1.4	N		1.2	N		1.0	N		1.4	
Vibration		N		0.0	N		0.0	N		0.0	N		0.0	N		0.0	
Stress		N		0.0	N		0.0	N		0.0	N		0.0	N		0.0	
Water		N		0.00	N		0.00	N		0.00	N		0.00	N		0.00	
Valid / Amp	N	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5
	S	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5
	T	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5	359	15.5
DATE: 2/13/68																	
CHECK BY:																	
RECHECK BY:																	

GRANDE CENTRE MONT LAMPHIN
DAILY REPORT

December 25

EQP-1		Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector		A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐
Pump		SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L
Pilot Lamp		N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐
Valv / Amp.	R	340 / 10.4	341 / 10.4	341 / 10.4	341 / 10.4	341 / 10.4	341 / 10.4	341 / 10.4
	S	341 / 10.7	341 / 10.7	341 / 10.7	341 / 10.7	341 / 10.7	341 / 10.7	341 / 10.7
	T	342 / 10.8	342 / 10.8	342 / 10.8	342 / 10.8	342 / 10.8	342 / 10.8	342 / 10.8

EQP-3

Selector		A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐
Pump		SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L
Pilot Lamp		N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐
Valv / Amp.	R	340 / 10.5	341 / 10.5	341 / 10.5	341 / 10.5	341 / 10.5	341 / 10.5	341 / 10.5
	S	341 / 10.8	341 / 10.8	341 / 10.8	341 / 10.8	341 / 10.8	341 / 10.8	341 / 10.8
	T	342 / 10.8	342 / 10.8	342 / 10.8	342 / 10.8	342 / 10.8	342 / 10.8	342 / 10.8

EQP-3

Selector		A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐
Pump		SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L
Pilot Lamp		N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐
Valv / Amp.	R	341 / 10.4	341 / 10.4	341 / 10.4	341 / 10.4	341 / 10.4	341 / 10.4	341 / 10.4
	S	341 / 10.5	341 / 10.5	341 / 10.5	341 / 10.5	341 / 10.5	341 / 10.5	341 / 10.5
	T	342 / 10.5	342 / 10.5	342 / 10.5	342 / 10.5	342 / 10.5	342 / 10.5	342 / 10.5

EQP-4

Selector		A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐	A ☐ Q ☐ M ☐
Pump		SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L	SWP STOP O/L
Pilot Lamp		N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐	N ☐ W ☐ M ☐ L ☐ H ☐
Valv / Amp.	R	341 / 10.8	341 / 10.8	341 / 10.8	341 / 10.8	341 / 10.8	341 / 10.8	341 / 10.8
	S	341 / 11.1	341 / 11.1	341 / 11.1	341 / 11.1	341 / 11.1	341 / 11.1	341 / 11.1
	T	342 / 10.9	342 / 10.9	342 / 10.9	342 / 10.9	342 / 10.9	342 / 10.9	342 / 10.9

DATES	341/10.8	341/11.1	341/11.1	341/11.1	341/11.1	341/11.1	341/11.1	341/11.1
CHECK BY:								
RECHECK BY:								

GRANDE CENTRE POINT LAMPHIN
DAILY REPORT
ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL BASEMENT

MONTH: December 05

OT-1	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pilot Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Valv / Amp.	R 384 1 4.7 S 388 1 4.7 T 385 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7

OT-2	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pilot Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Valv / Amp.	R 384 1 4.7 S 388 1 4.7 T 385 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7

OT-3	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pilot Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Valv / Amp.	R 384 1 4.7 S 388 1 4.7 T 385 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7

OT-4	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pilot Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Valv / Amp.	R 384 1 4.7 S 388 1 4.7 T 385 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7
DATE	29/12/05	30/12/05	31/12/05	1/1/06			
CHECK BY							
RECHECK BY							

31/12/05 15:00
* 15:00 15:00

GRANDE CENTRE POINT LAMPHIN
DAILY REPORT
ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM
LEVEL BASEMENT

MONTH: December 05

EQP-1	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pilot Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Valv / Amp.	R 384 1 4.7 S 388 1 4.7 T 385 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7

EQP-2	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pilot Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Valv / Amp.	R 384 1 4.7 S 388 1 4.7 T 385 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7

EQP-3	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pilot Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Valv / Amp.	R 384 1 4.7 S 388 1 4.7 T 385 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7

EQP-4	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Selector	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pump	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pilot Lamp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Valv / Amp.	R 384 1 4.7 S 388 1 4.7 T 385 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7	385 1 4.7 389 1 4.7 384 1 4.7
DATE	29/12/05	30/12/05	31/12/05	1/1/06			
CHECK BY							
RECHECK BY							

ภาคผนวก ข 20
เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI DAILY REPORT July 2025. Includes tables for EV-1, EV-2, and TR-1 & TR-2 with columns for Description, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun, and Remarks.

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI DAILY REPORT July 2025. Includes tables for EV-1, EV-2, and TR-1 & TR-2 with columns for Description, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun, and Remarks.

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI DAILY REPORT July 2025. Includes tables for EV-1, EV-2, and TR-1 & TR-2 with columns for Description, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun, and Remarks.

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI DAILY REPORT July 2025. Includes tables for EV-1, EV-2, and TR-1 & TR-2 with columns for Description, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun, and Remarks.

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI DAILY REPORT									
MONTH: July 2025									
Item	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Remark
HV-1	High Volt Control (KV)	N	N	N	N	N	N	N	
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	SP6 GAS %	N	N	N	N	N	N	N	
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
HV-2	High Volt Control (KV)	N	N	N	N	N	N	N	
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	SP6 GAS %	N	N	N	N	N	N	N	
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
TR-1 & TR-2	MDB 1 Volt / Amp.	R (V/A)	395/1444	395/1425	395/1373	395/1379	395/1379	395/1379	
		S (V/A)	395/1445	395/1406	395/1371	395/1371	395/1371	395/1371	
		T (V/A)	395/1445	395/1425	395/1371	395/1371	395/1371	395/1371	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Kilo Watt Hour		24145281	24145281	24145281	24145281	24145281	24145281	
	Power Factor		0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	
	Cap Bank Contact (Step)		2.5	2.5	6.7	6.7	10.11	12	
	Tie System	N	N	N	N	N	N	N	
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	
		Trip	N	N	N	N	N	N	
	Cool Temp (°C)	CH1	50	51	46	49	51	51	
TR-3 & TR-4	MDB 2 Volt / Amp.	R (V/A)	395/164	395/151	395/137	395/149	395/132	395/134	
		S (V/A)	395/165	395/151	395/132	395/149	395/132	395/134	
		T (V/A)	395/165	395/151	395/132	395/149	395/132	395/134	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Kilo Watt Hour		24145281	24145281	24145281	24145281	24145281	24145281	
	Power Factor		0.90	0.86	0.91	0.92	0.91	0.91	
	Cap Bank Contact (Step)		-	-	-	-	-	-	
	Automatic Transfer Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	
		Trip	N	N	N	N	N	N	
	Cool Temp (°C)	CH1	45	45	45	44	45	44	

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI DAILY REPORT									
MONTH: July 2025									
Item	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Remark
HV-1	High Volt Control (KV)	N	N	N	N	N	N	N	
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	SP6 GAS %	N	N	N	N	N	N	N	
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
HV-2	High Volt Control (KV)	N	N	N	N	N	N	N	
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	SP6 GAS %	N	N	N	N	N	N	N	
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
TR-1 & TR-2	MDB 1 Volt / Amp.	R (V/A)	395/1513	395/1295	395/1279	395/1341	395/1301	395/1300	
		S (V/A)	395/1513	395/1261	395/1255	395/1308	395/1306	395/1306	
		T (V/A)	395/1513	395/1261	395/1255	395/1308	395/1306	395/1306	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Kilo Watt Hour		20502099	20502099	20502099	20502099	20502099	20502099	
	Power Factor		0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	
	Cap Bank Contact (Step)		-	-	-	-	-	-	
	Tie System	N	N	N	N	N	N	N	
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	
		Trip	N	N	N	N	N	N	
	Cool Temp (°C)	CH1	45	45	45	44	45	44	
TR-3 & TR-4	MDB 2 Volt / Amp.	R (V/A)	395/1513	395/1537	395/1577	395/1571	395/1571	395/1571	
		S (V/A)	395/1513	395/1537	395/1577	395/1571	395/1571	395/1571	
		T (V/A)	395/1513	395/1537	395/1577	395/1571	395/1571	395/1571	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Kilo Watt Hour		24145281	24145281	24145281	24145281	24145281	24145281	
	Power Factor		0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	
	Cap Bank Contact (Step)		-	-	-	-	-	-	
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	
		Trip	N	N	N	N	N	N	
	Cool Temp (°C)	CH1	41	46	55	46	47	42	
		CH2	50	49	58	49	51	50	

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI DAILY REPORT									
MONTH: July 2025									
Item	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Remark
HV-1	High Volt Control (KV)	N	N	N	N	N	N	N	
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	SP6 GAS %	N	N	N	N	N	N	N	
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
HV-2	High Volt Control (KV)	N	N	N	N	N	N	N	
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	SP6 GAS %	N	N	N	N	N	N	N	
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
TR-1 & TR-2	MDB 1 Volt / Amp.	R (V/A)	395/1687	395/1687	395/1525	395/1577	395/1577	395/1577	
		S (V/A)	395/1687	395/1687	395/1525	395/1577	395/1577	395/1577	
		T (V/A)	395/1687	395/1687	395/1525	395/1577	395/1577	395/1577	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Kilo Watt Hour		24145281	24145281	24145281	24145281	24145281	24145281	
	Power Factor		0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	
	Cap Bank Contact (Step)		1.2	1.2	7.9	10.11	10.11	10.11	
	Tie System	N	N	N	N	N	N	N	
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	
		Trip	N	N	N	N	N	N	
	Cool Temp (°C)	CH1	51	51	50	50	52	52	
TR-3 & TR-4	MDB 2 Volt / Amp.	R (V/A)	395/1687	395/1687	395/1525	395/1577	395/1577	395/1577	
		S (V/A)	395/1687	395/1687	395/1525	395/1577	395/1577	395/1577	
		T (V/A)	395/1687	395/1687	395/1525	395/1577	395/1577	395/1577	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Kilo Watt Hour		24145281	24145281	24145281	24145281	24145281	24145281	
	Power Factor		0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	
	Cap Bank Contact (Step)		-	-	-	-	-	-	
	Automatic Transfer Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	
		Trip	N	N	N	N	N	N	
	Cool Temp (°C)	CH1	49	45	44	44	45	45	

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI DAILY REPORT									
MONTH: July 2025									
Item	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Remark
HV-1	High Volt Control (KV)	N	N	N	N	N	N	N	
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	SP6 GAS %	N	N	N	N	N	N	N	
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
HV-2	High Volt Control (KV)	N	N	N	N	N	N	N	
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	SP6 GAS %	N	N	N	N	N	N	N	
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
TR-1 & TR-2	MDB 1 Volt / Amp.	R (V/A)	395/1521	395/1407	395/1371	395/1371	395/1371	395/1371	
		S (V/A)	395/1521	395/1371	395/1371	395/1371	395/1371	395/1371	
		T (V/A)	395/1521	395/1371	395/1371	395/1371	395/1371	395/1371	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Kilo Watt Hour		24145281	24145281	24145281	24145281	24145281	24145281	
	Power Factor		0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	
	Cap Bank Contact (Step)		-	-	-	-	-	-	
	Tie System	N	N	N	N	N	N	N	
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	
		Trip	N	N	N	N	N	N	
	Cool Temp (°C)	CH1	45	45	45	45	45	45	
TR-3 & TR-4	MDB 2 Volt / Amp.	R (V/A)	395/1521	395/1521	395/1521	395/1521	395/1521	395/1521	
		S (V/A)	395/1521	395/1521	395/1521	395/1521	395/1521	395/1521	
		T (V/A)	395/1521	395/1521	395/1521	395/1521	395/1521	395/1521	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Kilo Watt Hour		24145281	24145281	24145281	24145281	24145281	24145281	
	Power Factor		0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	
	Cap Bank Contact (Step)		-	-	-	-	-	-	
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	
		Trip	N	N	N	N	N	N	
	Cool Temp (°C)	CH1	47	49	46	49	50	49	
		CH2	50	50	50	50	50	50	

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI DAILY REPORT									
MONTH: July 2015									
ENGINEERING DEPT. TRANSFORMER & MDS									
Date	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Remark
10-1	High Volt Coming (KV)	N	N	N	N	N	N	N	
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	SP6 GAS %	N	N	N	N	N	N	N	
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
10-2	High Volt Coming (KV)	N	N	N	N	N	N	N	
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	SP6 GAS %	N	N	N	N	N	N	N	
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
TEL & MDS 1	MDS 1 Volt / Amp	R (V/A)	392/515	390/502	391/505	393/515	397/504	392/712	
		S (V/A)	393/520	391/524	393/520	391/524	390/520	391/710	
		T (V/A)	392/515	391/505	390/502	391/505	393/515	392/712	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Kilo Watt Hour	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	
	Power Factor	0.98	0.97	0.97	0.96	0.98	0.96	0.96	
	Cap Bank Contact (Step)	5	6, 7	7, 10, 11	1, 12	3, 4	4, 6, 6	7	
	Tie System	N	N	N	N	N	N	N	
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	
TEL & MDS 2	MDS 2 Volt / Amp	R (V/A)	391/510	391/510	392/510	391/510	391/510	391/510	
		S (V/A)	391/510	391/510	392/510	391/510	391/510	391/510	
		T (V/A)	391/510	391/510	392/510	391/510	391/510	391/510	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Kilo Watt Hour	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	
	Power Factor	0.87	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	
	Cap Bank Contact (Step)	-	-	-	-	-	-	-	
	Automatic Transfer Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI DAILY REPORT									
MONTH: August 2015									
ENGINEERING DEPT. TRANSFORMER & MDS									
Date	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Remark
10-1	High Volt Coming (KV)	N	N	N	N	N	N	N	
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	SP6 GAS %	N	N	N	N	N	N	N	
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
10-2	High Volt Coming (KV)	N	N	N	N	N	N	N	
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	SP6 GAS %	N	N	N	N	N	N	N	
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
TEL & MDS 1	MDS 1 Volt / Amp	R (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
		S (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
		T (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Kilo Watt Hour	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	
	Power Factor	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	
	Cap Bank Contact (Step)	5	6, 7	7, 10, 11	1, 12	3, 4	4, 6, 6	7	
	Tie System	N	N	N	N	N	N	N	
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	
TEL & MDS 2	MDS 2 Volt / Amp	R (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
		S (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
		T (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Kilo Watt Hour	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	
	Power Factor	0.85	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	
	Cap Bank Contact (Step)	-	-	-	-	-	-	-	
	Automatic Transfer Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI DAILY REPORT									
MONTH: July 2015									
ENGINEERING DEPT. TRANSFORMER & MDS									
Date	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Remark
10-1	High Volt Coming (KV)	N	N	N	N	N	N	N	
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	SP6 GAS %	N	N	N	N	N	N	N	
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
10-2	High Volt Coming (KV)	N	N	N	N	N	N	N	
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	SP6 GAS %	N	N	N	N	N	N	N	
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
TEL & MDS 1	MDS 1 Volt / Amp	R (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
		S (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
		T (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Kilo Watt Hour	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	
	Power Factor	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	
	Cap Bank Contact (Step)	5	6, 7	7, 10, 11	1, 12	3, 4	4, 6, 6	7	
	Tie System	N	N	N	N	N	N	N	
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	
TEL & MDS 2	MDS 2 Volt / Amp	R (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
		S (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
		T (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Kilo Watt Hour	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	
	Power Factor	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	
	Cap Bank Contact (Step)	5	6, 7	7, 10, 11	1, 12	3, 4	4, 6, 6	7	
	Tie System	N	N	N	N	N	N	N	
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI DAILY REPORT									
MONTH: August 2015									
ENGINEERING DEPT. TRANSFORMER & MDS									
Date	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Remark
10-1	High Volt Coming (KV)	N	N	N	N	N	N	N	
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	SP6 GAS %	N	N	N	N	N	N	N	
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
10-2	High Volt Coming (KV)	N	N	N	N	N	N	N	
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N	
	SP6 GAS %	N	N	N	N	N	N	N	
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
TEL & MDS 1	MDS 1 Volt / Amp	R (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
		S (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
		T (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Kilo Watt Hour	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	
	Power Factor	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	
	Cap Bank Contact (Step)	5	6, 7	7, 10, 11	1, 12	3, 4	4, 6, 6	7	
	Tie System	N	N	N	N	N	N	N	
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	
TEL & MDS 2	MDS 2 Volt / Amp	R (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
		S (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
		T (V/A)	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	391/510	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Kilo Watt Hour	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	2800/130	
	Power Factor	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	
	Cap Bank Contact (Step)	5	6, 7	7, 10, 11	1, 12	3, 4	4, 6, 6	7	
	Tie System	N	N	N	N	N	N	N	
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	

DAILY REPORT

MONTH August 2021

ENGINEERING DEPT.

LANGFORD & MDE

SYS	RESPONSE OF MDS										Remarks
	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun			
HV - 1	High Volt Coming (KV)	N	N	N	N	N	N	N			
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N			
	SGR GAS %	N	N	N	N	N	N	N			
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N			
HV - 2	High Volt Coming (KV)	N	N	N	N	N	N	N			
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N			
	SGR GAS %	N	N	N	N	N	N	N			
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N			
MDS 1 Volt / Amp.	R (V/A)	391/154	375/1054	390/1008	398/1439	398/1008	398/1966	395/1441			
	S (V/A)	394/153	398/1418	395/1442	394/1502	395/1008	395/1970	395/1417			
	T (V/A)	391/154	395/1432	390/1400	398/1439	398/1008	398/1966	392/1438			
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N			
MDS 2 Volt / Amp.	R (V/A)	308/1664	308/1616	305/1544	307/1441	307/1441	307/1514	307/1441			
	S (V/A)	308/1664	308/1616	305/1544	307/1441	307/1441	307/1514	307/1441			
	T (V/A)	308/1664	308/1616	305/1544	307/1441	307/1441	307/1514	307/1441			
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N			
TR & MDS 1	Power Factor	0.96	0.96	0.97	0.96	0.97	0.97	0.96			
	Cap Bank Contact (Cap)	5, 6	6, 7	8, 8	8, 9	8, 2	8, 2	5, 6			
	Tie System	N	N	N	N	N	N	N			
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	N		
Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	N			
	Trip	N	N	N	N	N	N	N			
	CH1	50	50	52	52	56	53	50			
	CH2	54	54	54	56	58	62	54			
Cool Temp (°C)	CH3	50	50	52	52	56	58	50			
	R (V/A)	394/151	398/151	398/156	394/193	398/1441	398/1441	395/156			
	S (V/A)	394/151	398/151	398/156	394/193	398/1441	398/1441	395/156			
	T (V/A)	394/151	398/151	398/156	394/193	398/1441	398/1441	395/156			
MDS 2 Volt / Amp.	R (V/A)	394/151	398/151	398/156	394/193	398/1441	398/1441	395/156			
	S (V/A)	394/151	398/151	398/156	394/193	398/1441	398/1441	395/156			
	T (V/A)	394/151	398/151	398/156	394/193	398/1441	398/1441	395/156			
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N			
MDS 2 Volt / Amp.	R (V/A)	394/151	398/151	398/156	394/193	398/1441	398/1441	395/156			
	S (V/A)	394/151	398/151	398/156	394/193	398/1441	398/1441	395/156			
	T (V/A)	394/151	398/151	398/156	394/193	398/1441	398/1441	395/156			
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N			
TR & MDS 2	Power Factor	0.96	0.96	0.97	0.96	0.97	0.97	0.96			
	Cap Bank Contact (Cap)	5, 6	6, 7	8, 8	8, 9	8, 2	8, 2	5, 6			
	Tie System	N	N	N	N	N	N	N			
	Ventilation	Fan	N	N	N	N	N	N	N		
Control Panel	Alarm	N	N	N	N	N	N	N			
	Trip	N	N	N	N	N	N	N			
	CH1	44	48	48	48	48	48	48			
	CH2	42	48	48	49	48	44	42			
Cool Temp (°C)	CH3	44	48	48	49	48	44	44			
	Due Rcvd >>	11/9/15	12/11/15	12/8/18	14/8/18	15/9/18	26/9/18	12/10/18			
	Recd By >>										
	Recheck By >>										

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

MONTH August 2025

4GINGERING DEPT.

TRANSFORMER & SIDE

Pos	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Remark
HV-1	High Volt Coming (KV)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Load Break Switch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	SP6 GAS %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	LED Lamp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HV-3	High Volt Coming (KV)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Load Break Switch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	SP6 GAS %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	LED Lamp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HV-1 & HV-3	MON 1 Volt / Amp. S (V/A)	392 / 5	345 / 4.6	370 / 5.07	370 / 5.07	370 / 5.07	370 / 5.07	370 / 5.07	
	MON 1 Volt / Amp. S (V/A)	374 / 4	344 / 5.13	343 / 4.49	370 / 5.07	370 / 5.07	370 / 5.07	370 / 5.07	
	T (V/A)	392 / 0	345 / 4.41	370 / 5.22	370 / 5.07	370 / 5.07	370 / 5.07	370 / 5.07	
	Pilot Lamp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HV-1 & HV-3	Kilo Watt Hour	312420.10	312420.10	312420.10	312420.10	312420.10	312420.10	312420.10	
	Power Factor	E01	0.96	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	
	Cap Bank Control (Gap)	-	2, 8	10, 11	2	0.98	0.98	0.98	
	Tie System	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HV-1 & HV-3	Ventilation Fan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control Panel Alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Trip	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Oil Temp (°C)	CH1	46	44	50	53	53	49	49
HV-1 & HV-3	CH2	49	52	54	54	58	58	53	53
	CH3	46	44	50	50	53	53	49	49
	B (V/A)	395 / 5.6	396 / 5.6	392 / 5.3	396 / 5.6	396 / 5.6	396 / 5.6	396 / 5.6	
	MON 1 Volt / Amp. S (V/A)	344 / 2.1	347 / 2.2	344 / 2.2	344 / 2.2	344 / 2.2	344 / 2.2	344 / 2.2	
HV-1 & HV-3	T (V/A)	342 / 2.9	345 / 2.8	342 / 2.9	342 / 2.9	342 / 2.9	342 / 2.9	342 / 2.9	
	Pilot Lamp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Kilo Watt Hour	224906.5	224906.5	224906.5	224906.5	224906.5	224906.5	224906.5	
	Power Factor	E01	E01	E01	0.98	0.98	0.98	E01	
HV-1 & HV-3	Cap Bank Control (Gap)	-	-	-	-	-	-	-	
	Automatic Thruster Switch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ventilation Fan 100 °C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control Panel Alarm 120 °C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HV-1 & HV-3	Trip 140 °C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CH1	45	44	44	40	40	43	43	
	CH2	42	46	47	44	42	46	46	
	CH3	45	43	43	44	44	43	43	
Data Reported >>		18/4/15	19/4/15	20/4/15	21/4/15	22/4/15	23/4/15	24/4/15	
Record By >>									
Recheck By >>									

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

MONTH _____

ENGINEERING DEPT.

TRANSPORTER & MDR

Item	Description	Min	Max	Wal	Th	Pri	Sts	Exp	Remark		
	N = Internal Ab = Abnormal Al = Alarm Rg = Repair										
TH-1 & M20-3	M20-3 Vent / Amp	R CV / Ab	342.5/343	346.5/35	345.2/34	313	120	347.5/349.5	348	341	412
		S (V / A)	344.5/354	348.5/36	345.5/358	345	12	348.5/359	349.5/3	347	355
		T CV / Ab	342.5/348	346.5/35	345.2/350	345	102	347.5/349	348.5/34	340	339
	Pilot Lamp		N	N	N	N	N	N	N		
	Idle Wait Hour		15.6/104	17.0/104	15.5/105	15.9/104	15.9/104	15.9/104	15.9/104	16.2/104	15.9
	Power Factor		0.96	0.97	0.94	0.94	0.96	0.98	0.97		
	Cap Bank Connect (Bkg)		-	-	-	-	-	-	-		
	Fire System		N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Ventilation	Fan	100 °C	N	N	N	N	N	N	N	N
		Alarm	120 °C	N	N	N	N	N	N	N	N
	Control Panel	Temp	140 °C	N	N	N	N	N	N	N	N
		CH 1	45	45	44	45	48	46	45		
TH-1 & M20-4	M20-4 Vent / Amp	CH 2	44	44	44	43	43	43	44	49	
		CH 3	45	45	46	43	44	44	44	45	
		R CV / Ab	342.5/343	346.5/35	345.2/34	313	120	347.5/349.5	348	341	412
		S (V / A)	344.5/354	348.5/36	345.5/358	345	12	348.5/359	349.5/3	347	355
		T CV / Ab	342.5/348	346.5/35	345.2/350	345	102	347.5/349	348.5/34	340	339
	Pilot Lamp		N	N	N	N	N	N	N		
	Idle Wait Hour		15.6/104	17.0/104	15.5/105	15.9/104	15.9/104	15.9/104	15.9/104	16.2/104	15.9
	Power Factor		0.97	1	0.96	0.94	0.96	0.98	0.97	0.99	
	Cap Bank Connect (Bkg)		-	-	-	-	-	-	-		
	Ventilation	Fan	100 °C	N	N	N	N	N	N	N	N
		Alarm	120 °C	N	N	N	N	N	N	N	N
	Control Panel	Temp	140 °C	N	N	N	N	N	N	N	N
		CH 1	44	44	43	44	44	43	43	43	
TH-1 & M20-5	M20-5 Vent / Amp	CH 2	52	52	50	52	53	53	54	91	
		CH 3	49	49	48	48	48	48	47	47	
		R CV / Ab	342.5/343	346.5/35	345.2/34	313	120	347.5/349.5	348	341	412
		S (V / A)	344.5/354	348.5/36	345.5/358	345	12	348.5/359	349.5/3	347	355
		T CV / Ab	342.5/348	346.5/35	345.2/350	345	102	347.5/349	348.5/34	340	339
	Pilot Lamp		N	N	N	N	N	N	N		
	Idle Wait Hour		15.6/104	17.0/104	15.5/105	15.9/104	15.9/104	15.9/104	15.9/104	16.2/104	15.9
	Power Factor		0.97	1	0.96	0.94	0.96	0.98	0.97	0.99	
	Cap Bank Connect (Bkg)		-	-	-	-	-	-	-		
	Ventilation	Fan	100 °C	N	N	N	N	N	N	N	N
		Alarm	120 °C	N	N	N	N	N	N	N	N
	Control Panel	Temp	140 °C	N	N	N	N	N	N	N	N
		CH 1	44	44	43	44	44	43	43	43	

Date Recruit >> 11/18/18

11.6/18

11.6/18

11.6/18

11.6/18

11.6/18

Recorde By >>

Recheck By >>

N = Normal Ab = Abnormal Al = Alarm Rg = Repair

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

MONTH: August 2025

ENGINEERING DEPT

TRANSFORMER & MDI

Item	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Remark	
		N = Normal	Ab = Abnormal	Al = Alarm	Rp = Repair					
TH 3 & THB 3	R/C V/A	592/1846	445/1496	591/1829	595/1822	596/1581	592/1502	596/1257		
	S (V/A)	599/1200	596/1416	599/1216	598/1344	599/1549	590/1850	591/1325		
	T (V/A)	592/1422	594/1891	591/1209	595/1524	594/1649	598/1408	596/1232		
	Fiber Lamp	N	N	N	N	N	N	N		
	Kilo Watt Hour	24521.58	24493.202	24494.040	24407.99	24493.599	24493.599	24493.599		
	Power Factor	0.99	0.98	0.99	0.97	0.98	0.99	1.00		
	Cap Bank Connect (Bsp)	-	-	-	-	-	-	-		
	Tie System	N	N	N	N	N	N	N		
	Ventilation	Fan 160 °C	N	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm 120 °C	N	N	N	N	N	N	N	
TH 4 & THB 4	Trip 140 °C	N	N	N	N	N	N	N		
	Oil Temp (°C)	Oil 1	45	44	44	46	48	48	44	
		Oil 2	44	42	42	48	46	48	47	
		Oil 3	45	43	44	48	48	48	43	
	R/C V/A	593/1105	593/1330	591/1305	590/1411	590/1429	590/1459	595/1762		
TH 4 & THB 4	S (V/A)	591/1160	594/1809	592/1412	596/1587	596/1732	590/1849	597/1584		
	T (V/A)	589/1402	591/1848	590/1594	592/1879	594/1448	594/1618	594/1714		
	Fiber Lamp	N	N	N	N	N	N	N		
	Kilo Watt Hour	44106.28	44137.242	44033.39	44068.98	44042	44036.503	44130.266		
	Power Factor	0.96	0.99	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99		
	Cap Bank Connect (Bsp)	-	-	-	-	-	-	-		
	Ventilation	Fan 200 °C	N	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel	Alarm 120 °C	N	N	N	N	N	N	N	
		Trip 140 °C	N	N	N	N	N	N	N	
	Oil Temp (°C)	Oil 1	58	49	47	50	44	44	47	
	Oil 2	48	51	52	58	52	50	51		
	Oil 3	57	47	42	50	44	44	47		
Date Record >>		18/9/18	19/9/18	20/9/18	21/9/18	22/9/18	23/9/18	24/9/18		
Record By >>										
Received By >>										

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.
TRANSFORMER & MCM

MONTH.....

TRANSDUCER & MISC											
Item	Description	Unit	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Remarks	
N = Normal		Ab = Abnormal	Al = Alarm	Rg = Regulate							
TE 2.2 MISC 1	MDD 3 Volt / Amp.	R (V/A)	394 1266	398 1495	398 1458	393 1465	393 1288	395 1251	390 1523		
		S (V/A)	391 1209	395 1404	394 1674	395 1426	394 1255	398 1216	396 1509		
		T (V/A)	397 1196	391 1399	399 1432	395 1421	398 1404	391 1217	391 1529		
	Pilot Lamp		N	N	N	N	N	N	N		
	Kilo Watt Hour		2614415	2816348	2850492	2949918	3550569	2570932	2948940		
	Power Factor		1.00	0.95	0.95	0.97	0.99	1.00	0.99		
	Cap Bank Contact (Open)		-	-	-	-	-	-	-		
	Tie System		N	N	N	N	N	N	N		
	Verification	Fan 100 °C	N	N	N	N	N	N	N		
	Control Panel	Alarm 120 °C	N	N	N	N	N	N	N		
Temp 140 °C		N	N	N	N	N	N	N			
Cool Temp (°C)	CH 1	46	44	50	44	42	43	45			
	CH 2	49	47	52	47	44	47	49			
	CH 3	46	44	48	44	48	44	44			
TE 4.2 MISC 4	MDD 4 Volt / Amp.	R (V/A)	393 1306	397 1455	400	394 1405	396 1266	391 1177	390 1491		
		S (V/A)	396 1359	390 1408	1400	395 1534	393 1392	394 1188	398 1465		
		T (V/A)	393 1739	399 1415	403	393 1532	394 1579	391 1117	390 1448		
	Pilot Lamp		N	N	N	N	N	N	N		
	Kilo Watt Hour		4914859	4451448	4975449	5001499	5009490	5034579	5056492		
	Power Factor		0.99	0.93	0.95	0.99	0.99	0.96	0.98		
	Cap Bank Contact (Open)		-	-	-	-	-	-	-		
	Verification	Fan 100 °C	N	N	N	N	N	N	N		
	Control Panel	Alarm 120 °C	N	N	N	N	N	N	N		
		Temp 140 °C	N	N	N	N	N	N	N		
Cool Temp (°C)	CH 1	49	54	59	49	44	57	46			
	CH 2	53	58	56	49	50	51	49			
	CH 3	49	54	52	45	46	56	45			
Data Record >>		3/18/85 12/18/85 2/4/86 2/4/1/86 2/6/85 2/18/85 3/18/85									
Record By >>											
Redbook By >>											
N = Normal		Ab = Abnormal	Al = Alarm	Rg = Regulate							

B2 = 14 (mm) A1 A2 = 4 (mm) A3 = 4 (mm) A4 = 2 (mm)

GRANDE CENTRE POINT LUMPHERN
DAILY REPORT

DAILY REPORT

_____ Sep 2020

[illegible]

St. Louis, Mo., June 10, 1906.

K = 10000 A₀ = 100000 A₁ = 100000 A₂ = 100000

MONTH **2015**

N = Normal Ab = Abnormal Al = All Sp = Repeat

MONTHLY *Songs*

N = Normal ab = Abnormal Al = Alim Ep = Epilepsy

TRANSFORMER & MDE

50177 Sep 2018

SI = Normal Ab = Abnormal H = Alive D = Death

TRANSFORMER & MORE

RECORDED **SEP 25**

$\mu = \mu_{normal}$ $\lambda = \lambda_{normal}$ $\Delta = \Delta_{normal}$ $\sigma = \sigma_{normal}$

MONTH September 25

N = Norma Al = Amanda AJ = Alison Ep = Euph

TRANSFORMER & MOE

MONTH September 26

M = 24.0000 Abw = 24.0000 Al = 24.0000 Bp = 24.0000

INFORMER & INFO										Remark
Date		Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun		
E1-1	High Volt. Charging (KV)	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4		
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N		
	696 GAS %	N	N	N	N	N	N	N		
	LBD Lamp	N	N	N	N	N	N	N		
E1-2	High Volt. Charging (KV)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4		
	Load Break Switch	N	N	N	N	N	N	N		
	696 GAS %	N	N	N	N	N	N	N		
	LBD Lamp	N	N	N	N	N	N	N		
E1-3	MOD 1 Volt/Amp	0 (V/A)	391.510	395.466	394.487	394.539	394.480	394.788	395.105	
		0 (V/A)	391.539	394.513	394.480	394.446	394.509	394.182	394.151	
		0 (V/A)	391.539	394.446	394.480	394.539	394.480	394.788	395.105	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N		
E1-4	KRO Watt Hour		391.510	395.466	394.487	394.539	394.480	394.788	395.105	
	Power Factor		0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	
	Cap Bank Contact (Gap)		7.4	8.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
	Tie System		N	N	N	N	N	N	N	
E1-5	Verification		N	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel		N	N	N	N	N	N	N	
	TAP		N	N	N	N	N	N	N	
	CH 1		41	51	47	45	49	54	52	
E1-6	CH 2		51	55	50	48	53	58	56	
	CH 3		41	51	47	45	49	54	52	
	MOD 1 Volt/Amp		391.510	395.466	394.487	394.539	394.480	394.788	395.105	
	MOD 2 Volt/Amp		391.539	394.513	394.480	394.446	394.509	394.182	394.151	
E1-7	T (V/A)		391.539	394.446	394.480	394.539	394.480	394.788	395.105	
	Pilot Lamp		N	N	N	N	N	N	N	
	KRO Watt Hour		391.510	395.466	394.487	394.539	394.480	394.788	395.105	
	Power Factor		0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	
E1-8	Cap Bank Contact (Gap)		7.4	8.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
	Automatic Transfer Switch		N	N	N	N	N	N	N	
	Verification		N	N	N	N	N	N	N	
	Control Panel		N	N	N	N	N	N	N	
E1-9	TAP		N	N	N	N	N	N	N	
	CH 1		41	51	47	45	49	54	52	
	CH 2		51	55	50	48	53	58	56	
	CH 3		41	51	47	45	49	54	52	
E1-10	MOD 1 Volt/Amp		391.510	395.466	394.487	394.539	394.480	394.788	395.105	
	MOD 2 Volt/Amp		391.539	394.513	394.480	394.446	394.509	394.182	394.151	
	T (V/A)		391.539	394.446	394.480	394.539	394.480	394.788	395.105	
	Pilot Lamp		N	N	N	N	N	N	N	
E1-11	KRO Watt Hour		391.510	395.466	394.487	394.539	394.480	394.788	395.10	

Date Record >>>

3/11/16 4/11/16 5/11/16 6/11/16 7/11/16 8/11/16 9/11/16

Remark By >>>

[illegible]

TRANSMISSION & DRIVE										
	Throttle	Mbr	Tbr	Wbr	Zbr	Td	Sd	Sm	Stops	
100-1	Night Volt Charging (EV)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4		
	Load Bank Status	N	N	N	N	N	N	N		
	SPN Out %	N	N	N	N	N	N	N		
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N		
200-1	Night Volt Charging (EV)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4		
	Load Bank Status	N	N	N	N	N	N	N		
	SPN Out %	N	N	N	N	N	N	N		
	LED Lamp	N	N	N	N	N	N	N		
TE 1-A-0001	R (P/A)	293.8	293.7	293.5	293.4	293.0	292.8	291.4	290.0	
	WSPN 1 Vol/Amp	293.8	293.8	293.8	293.8	293.8	293.8	293.8	293.8	
	T (P/A)	293.0	293.2	293.8	293.8	293.0	292.0	291.0	290.0	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Idle Volt Meter	293.0	293.2	293.8	293.8	293.0	292.0	291.0	290.0	
	Power Tuner	E. 01	0.9	0.9	0.9	E. 01	0.9	0.9	0.9	
	Cap Bank On/Off (Stop)	-	10.11	-	3-5	-	1	-	-	
	Test System	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Weather	Fur	N	N	N	N	N	N	N	
	Control Type	Alarm	N	N	N	N	N	N	N	
	Top	N	N	N	N	N	N	N	N	
	CH 1	26	50	44	45	41	48	44	44	
	CH 2	29	54	49	45	40	52	50	50	
	CH 3	26	50	44	45	41	48	44	44	
	R (P/A)	293.8	293.7	293.5	293.4	293.0	292.8	291.4	290.0	
	WSPN 2 Vol/Amp	293.8	293.8	293.8	293.8	293.8	293.8	293.8	293.8	
T (P/A)	293.0	293.2	293.8	293.8	293.0	292.0	291.0	290.0		
TE 1-A-0002	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Idle Volt Meter	293.0	293.2	293.8	293.8	293.0	292.0	291.0	290.0	
	Power Tuner	0.9	0.9	0.9	0.9	E. 01	0.9	0.9	0.9	
	Cap Bank On/Off (Stop)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Automatic Transfer Switch	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Voltage	150 V	N	N	N	N	N	N	N	
	Phase	50 Hz	N	N	N	N	N	N	N	
	Temp	140 C	N	N	N	N	N	N	N	
	CH 1	26	43	40	44	49	40	44	44	
	CH 2	29	43	43	47	48	46	46	46	
	CH 3	29	43	44	43	43	48	47	47	
	Data Name: >> 293.8 293.7 293.5 293.4 293.0 292.8 291.4 290.0									
	Data by: >> [Redacted]									
	Data by: >> [Redacted]									

H - Manual Alt - Manual Alt - Manual Alt - Manual

TRANSFORMER & MTR											
Part	Description	Min	Max	Wind	Tha	Fd	Bus	Sec	Sec	Sec	Remarks
TR 2 (MTR 2)	2 (21A)	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100
	MTR 2 (21A) / Amp	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100
	2 (21A)	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100
	2 (21A)	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100
	Wind Meter	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Auto Voltage	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100
	Power Factor	1.0	0.99	1.00	0.99	1.00	0.99	1.00	0.99	1.00	
	Cap Bank Control (Off)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Oil System	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Oil Refill	For 100°C	N	N	N	N	N	N	N	N	
TR 2 (MTR 2)	Alarm 120°C	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Temp 140°C	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Oil Temp (°C)	Oil 1	46	49	49	49	49	49	49	49	
	Oil 2	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
	Oil 3	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
	2 (21A)	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100
	MTR 2 (21A) / Amp	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100
	2 (21A)	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100
	2 (21A)	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100
	Wind Meter	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
TR 2 (MTR 2)	Auto Voltage	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100
	Power Factor	1.0	0.99	1.00	0.99	1.00	0.99	1.00	0.99	1.00	
	Cap Bank Control (Off)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Oil Refill	For 100°C	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Alarm 120°C	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Temp 140°C	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Oil Temp (°C)	Oil 1	46	49	49	49	49	49	49	49	
	Oil 2	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
	Oil 3	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
	2 (21A)	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100	39.1	100

Time Taken by 19/7/18 11/1/18 12/1/18 13/1/18 14/1/18 15/1/18 16/1/18 17/1/18 18/1/18 19/1/18 20/1/18 21/1/18 22/1/18 23/1/18 24/1/18 25/1/18 26/1/18 27/1/18 28/1/18 29/1/18 30/1/18 31/1/18 1/2/18 2/2/18 3/2/18 4/2/18 5/2/18 6/2/18 7/2/18 8/2/18 9/2/18 10/2/18 11/2/18 12/2/18 13/2/18 14/2/18 15/2/18 16/2/18 17/2/18 18/2/18 19/2/18 20/2/18 21/2/18 22/2/18 23/2/18 24/2/18 25/2/18 26/2/18 27/2/18 28/2/18 29/2/18 30/2/18 31/2/18 1/3/18 2/3/18 3/3/18 4/3/18 5/3/18 6/3/18 7/3/18 8/3/18 9/3/18 10/3/18 11/3/18 12/3/18 13/3/18 14/3/18 15/3/18 16/3/18 17/3/18 18/3/18 19/3/18 20/3/18 21/3/18 22/3/18 23/3/18 24/3/18 25/3/18 26/3/18 27/3/18 28/3/18 29/3/18 30/3/18 31/3/18 1/4/18 2/4/18 3/4/18 4/4/18 5/4/18 6/4/18 7/4/18 8/4/18 9/4/18 10/4/18 11/4/18 12/4/18 13/4/18 14/4/18 15/4/18 16/4/18 17/4/18 18/4/18 19/4/18 20/4/18 21/4/18 22/4/18 23/4/18 24/4/18 25/4/18 26/4/18 27/4/18 28/4/18 29/4/18 30/4/18 31/4/18 1/5/18 2/5/18 3/5/18 4/5/18 5/5/18 6/5/18 7/5/18 8/5/18 9/5/18 10/5/18 11/5/18 12/5/18 13/5/18 14/5/18 15/5/18 16/5/18 17/5/18 18/5/18 19/5/18 20/5/18 21/5/18 22/5/18 23/5/18 24/5/18 25/5/18 26/5/18 27/5/18 28/5/18 29/5/18 30/5/18 31/5/18 1/6/18 2/6/18 3/6/18 4/6/18 5/6/18 6/6/18 7/6/18 8/6/18 9/6/18 10/6/18 11/6/18 12/6/18 13/6/18 14/6/18 15/6/18 16/6/18 17/6/18 18/6/18 19/6/18 20/6/18 21/6/18 22/6/18 23/6/18 24/6/18 25/6/18 26/6/18 27/6/18 28/6/18 29/6/18 30/6/18 31/6/18 1/7/18 2/7/18 3/7/18 4/7/18 5/7/18 6/7/18 7/7/18 8/7/18 9/7/18 10/7/18 11/7/18 12/7/18 13/7/18 14/7/18 15/7/18 16/7/18 17/7/18 18/7/18 19/7/18 20/7/18 21/7/18 22/7/18 23/7/18 24/7/18 25/7/18 26/7/18 27/7/18 28/7/18 29/7/18 30/7/18 31/7/18 1/8/18 2/8/18 3/8/18 4/8/18 5/8/18 6/8/18 7/8/18 8/8/18 9/8/18 10/8/18 11/8/18 12/8/18 13/8/18 14/8/18 15/8/18 16/8/18 17/8/18 18/8/18 19/8/18 20/8/18 21/8/18 22/8/18 23/8/18 24/8/18 25/8/18 26/8/18 27/8/18 28/8/18 29/8/18 30/8/18 31/8/18 1/9/18 2/9/18 3/9/18 4/9/18 5/9/18 6/9/18 7/9/18 8/9/18 9/9/18 10/9/18 11/9/18 12/9/18 13/9/18 14/9/18 15/9/18 16/9/18 17/9/18 18/9/18 19/9/18 20/9/18 21/9/18 22/9/18 23/9/18 24/9/18 25/9/18 26/9/18 27/9/18 28/9/18 29/9/18 30/9/18 31/9/18 1/10/18 2/10/18 3/10/18 4/10/18 5/10/18 6/10/18 7/10/18 8/10/18 9/10/18 10/10/18 11/10/18 12/10/18 13/10/18 14/10/18 15/10/18 16/10/18 17/10/18 18/10/18 19/10/18 20/10/18 21/10/18 22/10/18 23/10/18 24/10/18 25/10/18 26/10/18 27/10/18 28/10/18 29/10/18 30/10/18 31/10/18 1/11/18 2/11/18 3/11/18 4/11/18 5/11/18 6/11/18 7/11/18 8/11/18 9/11/18 10/11/18 11/11/18 12/11/18 13/11/18 14/11/18 15/11/18 16/11/18 17/11/18 18/11/18 19/11/18 20/11/18 21/11/18 22/11/18 23/11/18 24/11/18 25/11/18 26/11/18 27/11/18 28/11/18 29/11/18 30/11/18 31/11/18 1/12/18 2/12/18 3/12/18 4/12/18 5/12/18 6/12/18 7/12/18 8/12/18 9/12/18 10/12/18 11/12/18 12/12/18 13/12/18 14/12/18 15/12/18 16/12/18 17/12/18 18/12/18 19/12/18 20/12/18 21/12/18 22/12/18 23/12/18 24/12/18 25/12/18 26/12/18 27/12/18 28/12/18 29/12/18 30/12/18 31/12/18 1/1/19 2/1/19 3/1/19 4/1/19 5/1/19 6/1/19 7/1/19 8/1/19 9/1/19 10/1/19 11/1/19 12/1/19 13/1/19 14/1/19 15/1/19 16/1/19 17/1/19 18/1/19 19/1/19 20/1/19 21/1/19 22/1/19 23/1/19 24/1/19 25/1/19 26/1/19 27/1/19 28/1/19 29/1/19 30/1/19 31/1/19 1/2/19 2/2/19 3/2/19 4/2/19 5/2/19 6/2/19 7/2/19 8/2/19 9/2/19 10/2/19 11/2/19 12/2/19 13/2/19 14/2/19 15/2/19 16/2/19 17/2/19 18/2/19 19/2/19 20/2/19 21/2/19 22/2/19 23/2/19 24/2/19 25/2/19 26/2/19 27/2/19 28/2/19 29/2/19 30/2/19 31/2/19 1/3/19 2/3/19 3/3/19 4/3/19 5/3/19 6/3/19 7/3/19 8/3/19 9/3/19 10/3/19 11/3/19 12/3/19 13/3/19 14/3/19 15/3/19 16/3/19 17/3/19 18/3/19 19/3/19 20/3/19 21/3/19 22/3/19 23/3/19 24/3/19 25/3/19 26/3/19 27/3/19 28/3/19 29/3/19 30/3/19 31/3/19 1/4/19 2/4/19 3/4/19 4/4/19 5/4/19 6/4/19 7/4/19 8/4/19 9/4/19 10/4/19 11/4/19 12/4/19 13/4/19 14/4/19 15/4/19 16/4/19 17/4/19 18/4/19 19/4/19 20/4/19 21/4/19 22/4/19 23/4/19 24/4/19 25/4/19 26/4/19 27/4/19 28/4/19 29/4/19 30/4/19 31/4/19 1/5/19 2/5/19 3/5/19 4/5/19 5/5/19 6/5/19 7/5/19 8/5/19 9/5/19 10/5/19 11/5/19 12/5/19 13/5/19 14/5/19 15/5/19 16/5/19 17/5/19 18/5/19 19/5/19 20/5/19 21/5/19 22/5/19 23/5/19 24/5/19 25/5/19 26/5/19 27/5/19 28/5/19 29/5/19 30/5/19 31/5/19 1/6/19 2/6/19 3/6/19 4/6/19 5/6/19 6/6/19 7/6/19 8/6/19 9/6/19 10/6/19 11/6/19 12/6/19 13/6/19 14/6/19 15/6/19 16/6/19 17/6/19 18/6/19 19/6/19 20/6/19 21/6/19 22/6/19 23/6/19 24/6/19 25/6/19 26/6/19 27/6/19 28/6/19 29/6/19 30/6/19 31/6/19 1/7/19 2/7/19 3/7/19 4/7/19 5/7/19 6/7/19 7/7/19 8/7/19 9/7/19 10/7/19 11/7/19 12/7/19 13/7/19 14/7/19 15/7/19 16/7/19 17/7/19 18/7/19 19/7/19 20/7/19 21/7/19 22/7/19 23/7/19 24/7/19 25/7/19 26/7/19 27/7/19 28/7/19 29/7/19 30/7/19 31/7/19 1/8/19 2/8/19 3/8/19 4/8/19 5/8/19 6/8/19 7/8/19 8/8/19 9/8/19 10/8/19 11/8/19 12/8/19 13/8/19 14/8/19 15/8/19 16/8/19 17/8/19 18/8/19 19/8/19 20/8/19 21/8/19 22/8/19 23/8/19 24/8/19 25/8/19 26/8/19 27/8/19 28/8/19 29/8/19 30/8/19 31/8/19 1/9/19 2/9/19 3/9/19 4/9/19 5/9/19 6/9/19 7/9/19 8/9/19 9/9/19 10/9/19 11/9/19 12/9/19 13/9/19 14/9/19 15/9/19 16/9/19 17/9/19 18/9/19 19/9/19 20/9/19 21/9/19 22/9/19 23/9/19 24/9/19 25/9/19 26/9/19 27/9/19 28/9/19 29/9/19 30/9/19 31/9/19 1/10/19 2/10/19 3/10/19 4/10/19 5/10/19 6/10/19 7/10/19 8/10/19 9/10/19 10/10/19 11/10/19 12/10/19 13/10/19 14/10/19 15/10/19 16/10/19 17/10/19 18/10/19 19/10/19 20/10/19 21/10/19 22/10/19 23/10/19 24/10/19 25/10/19 26/10/19 27/10/19 28/10/19 29/10/19 30/10/19 31/10/19 1/11/19 2/11/19 3/11/19 4/11/19 5/11/19 6/11/19 7/11/19 8/11/19 9/11/19 10/11/19 11/11/19 12/11/19 13/11/19 14/11/19 15/11/19 16/11/19 17/11/19 18/11/19 19/11/19 20/11/19 21/11/19 22/11/19 23/11/19 24/11/19 25/11/19 26/11/19 27/11/19 28/11/19 29/11/19 30/11/19 31/11/19 1/12/19 2/12/19 3/12/19 4/12/19 5/12/19 6/12/19 7/12/19 8/12/19 9/12/19 10/12/19 11/12/19 12/12/19 13/12/19 14/12/19 15/12/19 16/12/19 17/12/19 18/12/19 19/12/19 20/12/19 21/12/19 22/12/19 23/12/19 24/12/19 25/12/19 26/12/19 27/12/19 28/12/19 29/12/19 30/12/19 31/12/19 1/1/20 2/1/20 3/1/20 4/1/20 5/1/20 6/1/20 7/1/20 8/1/20 9/1/20 10/1/20 11/1/20 12/1/20 13/1/20 14/1/20 15/1/20 16/1/20 17/1/20 18/1/20 19/1/20 20/1/20 21/1/20 22/1/20 23/1/20 24/1/20 25/1/20 26/1/20 27/1/20 28/1/20 29/1/20 30/1/20 31/1/20 1/2/20 2/2/20 3/2/20 4/2/20 5/2/20 6/2/20 7/2/20 8/2/20 9/2/20 10/2/20 11/2/20 12/2/20 13/2/20 14/2/20 15/2/20 16/2/20 17/2/20 18/2/20 19/2/20 20/2/20 21/2/20 22/2/20 23/2/20 24/2/20 25/2/20 26/2/20 27/2/20 28/2/20 29/2/20 30/2/20 31/2/20 1/3/20 2/3/20 3/3/20 4/3/20 5/3/20 6/3/20 7/3/20 8/3/20 9/3/20 10/3/20 11/3/20 12/3/20 13/3/20 14/3/20 15/3/20 16/3/20 17/3/20 18/3/20 19/3/20 20/3/20 21/3/20 22/3/20 23/3/20 24/3/20 25/3/20 26/3/20 27/3/20 28/3/20 29/3/20 30/3/20 31/3/20 1/4/20 2/4/20 3/4/20 4/4/20 5/4/20 6/4/20 7/4/20 8/4/20 9/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 19/4/20 20/4/20 21/4/20 22/4/20 23/4/20 24/4/20 25/4/20 26/4/20 27/4/20 28/4/20 29/4/20 30/4/20 31/4/20 1/5/20 2/5/20 3/5/20 4/5/20 5/5/20 6/5/20 7/5/20 8/5/20 9/5/20 10/5/20 11/5/20 12/5/20 13/5/20 14/5/20 15/5/20 16/5/20 17/5/20 18/5/20 19/5/20 20/5/20 21/5/20 22/5/20 23/5/20 24/5/20 25/5/20 26/5/20 27/5/20 28/5/20 29/5/20 30/5/20 31/5/20 1/6/20 2/6/20 3/6/20 4/6/20 5/6/20 6/6/20 7/6/20 8/6/20 9/6/20 10/6/20 11/6/20 12/6/20 13/6/20 14/6/20 15/6/20 16/6/20 17/6/20 18/6/20 19/6/20 20/6/20 21/6/20 22/6/20 23/6/20 24/6/20 25/6/20 26/6/20 27/6/20 28/6/20 29/6/20 30/6/20 31/6/20 1/7/20 2/7/20 3/7/20 4/7/20 5/7/20 6/7/20 7/7/20 8/7/20 9/7/20 10/7/20 11/7/20 12/7/20 13/7/20 14/7/20 15/7/20 16/7/20 17/7/20 18/7/20 19/7/20 20/7/20 21/7/20 22/7/20 23/7/20 24/7/20 25/7/20 26/7/20 27/7/20 28/7/20 29/7/20 30/7/20 31/7/20 1/8/20 2/8/20 3/8/20 4/8/20 5/8/20 6/8/20 7/8/20 8/8/20 9/8/20 10/8/20 11/8/20 12/8/20 13/8/20 14/8/20 15/8/20 16/8/20 17/8/20 18/8/20 19/8/20 20/8/20 21/8/20 22/8/20 23/8/20 24/8/20 25/8/20 26/8/20 27/8/20 28/8/20 29/8/20 30/8/20 31/8/20 1/9/20 2/9/20 3/9/20 4/9/20 5/9/20 6/9/20 7/9/20 8/9/20 9/9/20 10/9/20 11/9/20 12/9/20 13/9/20 14/9/20 15/9/20 16/9/20 17/9/20 18/9/20 19/9/20 20/9/20 21/9/20 22/9/20 23/9/20 24/9/20 25/9/20 26/9/20 27/9/20 28/9/20 29/9/20 30/9/20 31/9/20 1/10/20 2/10/20 3/10/20 4/10/20 5/10/20 6/10/20 7/10/20 8/10/20 9/10/20 10/10/20 11/10/20 12/10/20 13/10/20 14/10/20 15/10/20 16/10/20 17/10/20 18/10/20 19/10/20 20/10/20 21/10/20 22/10/20 23/10/20 24/10/20 25/10/20 26/10/20 27/10/20 28/10/20 29/10/20 30/10/20 31/10/20 1/11/20 2/11/20 3/11/20 4/11/20 5/11/20 6/11/20 7/11/20 8/11/20 9/11/20 10/11/20 11/11/20 12/11/20 13/11/20 14/11/20 15/11/20 16/11/20 17/11/20 18/11/20 19/11/20 20/11/20 21/11/20 22/11/20 23/11/20 24/11/20 25/11/20 26/11/20 27/11/20 28/11/20 29/11/20 30/11/20 31/11/20 1/12/20 2/12/20 3/12/20 4/12/20 5/12/20 6/12/20 7/12/20 8/12/20 9/12/20 10/12/20 11/12/20 12/12/20 13/12/20 14/12/20 15/12/20 16/12/20 17/12/20 18/12/20 19/12/20 20/12/20 21/12/20 22/12/20 23/12/20 24/12/20 25/12/20 26/12/20 27/12/20 28/12/20 29/12/20 30/12/20 31/12/20 1/1/21 2/1/21 3/1/21 4/1/21 5/1/21 6/1/21 7/1/21 8/1/21 9/1/21 10/1/21 11/1/21 12/1/21 13/1/21 14/1/21 15/1/21 16/1/21 17/1/21 18/1/21 19/1/21 20/1/21 21/1/21 22/1/21 23/1/21 24/1/21 25/1/21 26/1/21 27/1/21 28/1/21 29/1/21 30/1/21 31/1/21 1/2/21 2/2/21 3/2/21 4/2/21 5/2/21 6/2/21 7/2/21 8/2/21 9/2/21 10/2/21 11/2/21 12/2/21 13/2/21 14/2/21 15/2/21 16/2/21 17/2/21 18/2/21 19/2/21 20/2/21 21/2/21 22/2/21 23/2/21 24/2/21 25/2/21 26/2/21 27/2/21 28/2/21 29/2/21 30/2/21 31/2/21 1/3/21 2/3/21 3/3/21 4/3/21 5/3/21 6/3/21 7/3/21 8/3/21 9/3/21 10/3/21 11/3/21 12/3/21 13/3/21 14/3/21 15/3/21 16/3/21 17/3/21 18/3/21 19/3/21 20/3/21 21/3/21 22/3/21 23/3/21 24/3/21 25/3/21 26/3/21 27/3/21 28/3/21 29/3/21 30/3/21 31/3/21 1/4/21 2/4/21 3/4/21 4/4/21 5/4/21 6/4/21 7/4/21 8/4/21 9/4/21 10/4/21 11/4/21 12/4/21 13/4/21 14/4/21 15/4/21 16/4/21 17/4/21 18/4/21 19/4/21 20/4/21 21/4/21 22/4/21 23/4/21 24/4/21 25/4/21 26/4/21 27/4/21 28/4/21 29/4/21 30/4/21

December 25

【附】45. 2006 年 12 月 31 日

№ п/п	Имя	Фамилия	Отчество	Должность
1	Иванов	Иван	Иванович	Инженер
2	Петров	Петр	Петрович	Мастер
3	Сидоров	Сидор	Сидорович	Рабочий
4	Климов	Клима	Климович	Инженер
5	Васильев	Василий	Васильевич	Мастер
6	Попов	Попов	Попович	Рабочий
7	Морозов	Мороз	Морозович	Инженер
8	Кузнецов	Кузнец	Кузнецович	Мастер
9	Лебедев	Лебед	Лебедев	Рабочий
10	Зайцев	Зайца	Зайцевич	Инженер
11	Смирнов	Смирн	Смирнов	Мастер
12	Михайлов	Михайл	Михайлович	Рабочий
13	Иванов	Иван	Иванович	Инженер
14	Петров	Петр	Петрович	Мастер
15	Сидоров	Сидор	Сидорович	Рабочий
16	Климов	Клима	Климович	Инженер
17	Васильев	Василий	Васильевич	Мастер
18	Попов	Попов	Попович	Рабочий
19	Морозов	Мороз	Морозович	Инженер
20	Кузнецов	Кузнец	Кузнецович	Мастер
21	Лебедев	Лебед	Лебедев	Рабочий
22	Зайцев	Зайца	Зайцевич	Инженер
23	Смирнов	Смирн	Смирнов	Мастер
24	Михайлов	Михайл	Михайлович	Рабочий
25	Иванов	Иван	Иванович	Инженер
26	Петров	Петр	Петрович	Мастер
27	Сидоров	Сидор	Сидорович	Рабочий
28	Климов	Клима	Климович	Инженер
29	Васильев	Василий	Васильевич	Мастер
30	Попов	Попов		

DATE December 5

TRANSMISSION & BIO

$$K = \text{Nusselt} \quad \Delta T = \Delta T_{\text{film}} \quad \Delta t = \text{film thickness} \quad \Phi = \text{Fourier}$$

December 25

3. *Chlorophyll content*

Id	Id	Id	Id
----	----	----	----

PORT December 25

TRANSITION & ME

Id no. 12.000.000.0	Ch. no. 12.000.000.0	St. no. 12.000.000.0	Ex. no. 12.000.000.0
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

MONTH: December 25

ENGINEERING DEPT.
TRANSMISSIONS & REE

Item	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Remarks
MOT-1	High Volt. Control (LVS)	9.4	9.4	9.4					
	Low Volt. Control	N	N	N					
	11kV GVS %	N	N	N					
	11kV LVS %	N	N	N					
MOT-2	High Volt. Control (LVS)	9.4	9.4	9.4					
	Low Volt. Control	N	N	N					
	11kV GVS %	N	N	N					
	11kV LVS %	N	N	N					
MOT-3	High Volt. Control (LVS)	9.4	9.4	9.4	1	1	1	1	
	Low Volt. Control	N	N	N	1	1	1	1	
	11kV GVS %	N	N	N	1	1	1	1	
	11kV LVS %	N	N	N	1	1	1	1	
	High Volt. Control (LVS)	9.4	9.4	9.4					
	Low Volt. Control	N	N	N					
	11kV GVS %	N	N	N					
	11kV LVS %	N	N	N					
	High Volt. Control (LVS)	9.4	9.4	9.4					
	Low Volt. Control	N	N	N					
	11kV GVS %	N	N	N					
	11kV LVS %	N	N	N					
MOT-4	High Volt. Control (LVS)	9.4	9.4	9.4	1	1	1	1	
	Low Volt. Control	N	N	N	1	1	1	1	
	11kV GVS %	N	N	N	1	1	1	1	
	11kV LVS %	N	N	N	1	1	1	1	
	High Volt. Control (LVS)	9.4	9.4	9.4					
	Low Volt. Control	N	N	N					
	11kV GVS %	N	N	N					
	11kV LVS %	N	N	N					
	High Volt. Control (LVS)	9.4	9.4	9.4					
	Low Volt. Control	N	N	N					
	11kV GVS %	N	N	N					
	11kV LVS %	N	N	N					

Over Range

Range By

Range By

N = Normal AB = Abnormal AL = Alarm RP = Repair

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

MONTH: December 25

ENGINEERING DEPT.
TRANSMISSIONS & REE

Item	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Remarks
MOT-1	High Volt. Control (LVS)	9.4	9.4	9.4	1	1	1	1	
	Low Volt. Control	N	N	N	1	1	1	1	
	11kV GVS %	N	N	N	1	1	1	1	
	11kV LVS %	N	N	N	1	1	1	1	
MOT-2	High Volt. Control (LVS)	9.4	9.4	9.4					
	Low Volt. Control	N	N	N					
	11kV GVS %	N	N	N					
	11kV LVS %	N	N	N					
MOT-3	High Volt. Control (LVS)	9.4	9.4	9.4	1	1	1	1	
	Low Volt. Control	N	N	N	1	1	1	1	
	11kV GVS %	N	N	N	1	1	1	1	
	11kV LVS %	N	N	N	1	1	1	1	
	High Volt. Control (LVS)	9.4	9.4	9.4					
	Low Volt. Control	N	N	N					
	11kV GVS %	N	N	N					
	11kV LVS %	N	N	N					
	High Volt. Control (LVS)	9.4	9.4	9.4					
	Low Volt. Control	N	N	N					
	11kV GVS %	N	N	N					
	11kV LVS %	N	N	N					
MOT-4	High Volt. Control (LVS)	9.4	9.4	9.4	1	1	1	1	
	Low Volt. Control	N	N	N	1	1	1	1	
	11kV GVS %	N	N	N	1	1	1	1	
	11kV LVS %	N	N	N	1	1	1	1	
	High Volt. Control (LVS)	9.4	9.4	9.4					
	Low Volt. Control	N	N	N					
	11kV GVS %	N	N	N					
	11kV LVS %	N	N	N					
	High Volt. Control (LVS)	9.4	9.4	9.4					
	Low Volt. Control	N	N	N					
	11kV GVS %	N	N	N					
	11kV LVS %	N	N	N					

Over Range

Range By

Range By

N = Normal AB = Abnormal AL = Alarm RP = Repair

ภาคผนวก ข 21

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย

**รายงาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์
ตรวจจับควัน
อาคาร GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
ประจำปี 2568**



ดำเนินการโดย บริษัท นิวคอน จำกัด



398 หมู่ 10 ซอย สุขุมวิท 107 ถนน สุขุมวิท

ตำบล สาโรงเหนือ อำเภอ เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 0-2749-9336-9 Fax 0-2749-9350

**รายงาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับควัน
อาคาร GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI**

ผู้ดำเนินการ

- บริษัท นิวคอน จำกัด
- วิศวกร 2 คน
- ช่างไฟฟ้า 8 คน

วันที่ดำเนินการ

- วันที่ 21 สิงหาคม 2568 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
- วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
- วันที่ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 20.00 น. - 03.00 น.
- วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เวลา 20.00 น. - 03.00 น.
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
- วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.

ขอบเขตการทำงาน


ตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)

- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
- ทำความสะอาดโดยการดูดฝุ่นและเช็ดทำความสะอาด
- ตรวจสอบสัญญาณไฟ (LED) แสดงสถานะครบทุกดวง



**สรุปงาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับควัน
อาคาร GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI**

จากการตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในอาคารพบว่า
อุปกรณ์ตรวจจับควัน สามารถใช้งานได้ตามปกติ อยู่ในสภาพปกติพร้อมทำงาน

ข้อเสนอแนะ






CHECK LIST FOR PREVENTIVE MAINTENANCE (SMOKE DETECTOR)						
GRANDS CENTRE PORT LUMPENI						
ชั้น/พื้นที่ขึ้นบัญชี	รายการจุดตรวจ/รายการ	ดำเนินการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ	
			ปกติ	ตรวจพบข้อบกพร่อง		
BAYVIEW	1. ตรวจสภาพ หัวโคมตรวจจับ / ตรวจผล	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี	
	2. ตรวจแบตเตอรี่ถ่านไฟ 6.00 (BATRY)	✓	✓		อุปกรณ์ใช้ร่วมกับปกติ	
	3. ทำความสะอาดหัวโคมตรวจจับ / ทำผล	✓	✓			
6	1. ตรวจสภาพ หัวโคมตรวจจับ / ตรวจผล	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี	
	2. ตรวจแบตเตอรี่ถ่านไฟ 6.00 (BATRY)	✓	✓		อุปกรณ์ใช้ร่วมกับปกติ	
	3. ทำความสะอาดหัวโคมตรวจจับ / ทำผล	✓	✓			
3FL.	1. ตรวจสภาพ หัวโคมตรวจจับ / ตรวจผล	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี	
	2. ตรวจแบตเตอรี่ถ่านไฟ 6.00 (BATRY)	✓	✓		อุปกรณ์ใช้ร่วมกับปกติ	
	3. ทำความสะอาดหัวโคมตรวจจับ / ทำผล	✓	✓			
4FL.	1. ตรวจสภาพ หัวโคมตรวจจับ / ตรวจผล	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี	
	2. ตรวจแบตเตอรี่ถ่านไฟ 6.00 (BATRY)	✓	✓		อุปกรณ์ใช้ร่วมกับปกติ	
	3. ทำความสะอาดหัวโคมตรวจจับ / ทำผล	✓	✓			
5FL.	1. ตรวจสภาพ หัวโคมตรวจจับ / ตรวจผล	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี	
	2. ตรวจแบตเตอรี่ถ่านไฟ 6.00 (BATRY)	✓	✓		อุปกรณ์ใช้ร่วมกับปกติ	
	3. ทำความสะอาดหัวโคมตรวจจับ / ทำผล	✓	✓			
6FL.	1. ตรวจสภาพ หัวโคมตรวจจับ / ตรวจผล	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี	
	2. ตรวจแบตเตอรี่ถ่านไฟ 6.00 (BATRY)	✓	✓		อุปกรณ์ใช้ร่วมกับปกติ	
	3. ทำความสะอาดหัวโคมตรวจจับ / ทำผล	✓	✓			
7FL.	1. ตรวจสภาพ หัวโคมตรวจจับ / ตรวจผล	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี	
	2. ตรวจแบตเตอรี่ถ่านไฟ 6.00 (BATRY)	✓	✓		อุปกรณ์ใช้ร่วมกับปกติ	
	3. ทำความสะอาดหัวโคมตรวจจับ / ทำผล	✓	✓			
8FL.	1. ตรวจสภาพ หัวโคมตรวจจับ / ตรวจผล	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี	
	2. ตรวจแบตเตอรี่ถ่านไฟ 6.00 (BATRY)	✓	✓		อุปกรณ์ใช้ร่วมกับปกติ	
	3. ทำความสะอาดหัวโคมตรวจจับ / ทำผล	✓	✓			
9FL.	1. ตรวจสภาพ หัวโคมตรวจจับ / ตรวจผล	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี	
	2. ตรวจแบตเตอรี่ถ่านไฟ 6.00 (BATRY)	✓	✓		อุปกรณ์ใช้ร่วมกับปกติ	
	3. ทำความสะอาดหัวโคมตรวจจับ / ทำผล	✓	✓			
10FL.	1. ตรวจสภาพ หัวโคมตรวจจับ / ตรวจผล	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี	
	2. ตรวจแบตเตอรี่ถ่านไฟ 6.00 (BATRY)	✓	✓		อุปกรณ์ใช้ร่วมกับปกติ	
	3. ทำความสะอาดหัวโคมตรวจจับ / ทำผล	✓	✓			
11FL.	1. ตรวจสภาพ หัวโคมตรวจจับ / ตรวจผล	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี	
	2. ตรวจแบตเตอรี่ถ่านไฟ 6.00 (BATRY)	✓	✓		อุปกรณ์ใช้ร่วมกับปกติ	
	3. ทำความสะอาดหัวโคมตรวจจับ / ทำผล	✓	✓			
ลงนามและปิด : นาย กิตติพงษ์ ธีรวัฒน์						

[illegible][illegible]


CHECK LIST FOR PREVENTIVE MAINTENANCE (SMOKE DETECTOR)						
GRANDS CASPERE POINT LUMPUR						
วันที่ตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	ดำเนินการ	ตรวจสอบอุปกรณ์			หมายเหตุ
			1ปี	ตามใบรับประกัน	ตามวิธี	
404/L	1. ตรวจสอบสาร ที่ไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.BD STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้การไม่ได้
	3. ทำความสะอาดตัวไม่ไวไฟไหม้ / ภายใน	✓				
411/L	1. ตรวจสอบสาร ที่ไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.BD STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้การไม่ได้
	3. ทำความสะอาดตัวไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓	✓			
428/L	1. ตรวจสอบสาร ที่ไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.BD STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้การไม่ได้
	3. ทำความสะอาดตัวไม่ไวไฟไหม้ / ภายใน	✓				
434/L	1. ตรวจสอบสาร ที่ไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.BD STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้การไม่ได้
	3. ทำความสะอาดตัวไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓				
441/L	1. ตรวจสอบสาร ที่ไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.BD STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้การไม่ได้
	3. ทำความสะอาดตัวไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓				
473/L	1. ตรวจสอบสาร ที่ไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.BD STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้การไม่ได้
	3. ทำความสะอาดตัวไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓				
481/L	1. ตรวจสอบสาร ที่ไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.BD STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้การไม่ได้
	3. ทำความสะอาดตัวไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓				
484/L	1. ตรวจสอบสาร ที่ไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.BD STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้การไม่ได้
	3. ทำความสะอาดตัวไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓				
L404	1. ตรวจสอบสาร ที่ไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.BD STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้การไม่ได้
	3. ทำความสะอาดตัวไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓				
RDC04	1. ตรวจสอบสาร ที่ไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.BD STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้การไม่ได้
	3. ทำความสะอาดตัวไม่ไวไฟไหม้ / ภายนอก	✓	✓			

ตรวจสอบโดย : นาย วิวัฒน์ นิยมทรัพย์

[illegible][illegible]



CHECK LIST FOR PREVENTIVE MAINTENANCE (SMOKE DETECTOR)						
SMOKE DETECTOR POINT CHECKING						
วันที่เข้าตรวจ	รายการตรวจ	ดำเนินการตามรายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
			ปกติ	ต้องปรับปรุง	รอผลแก้ไข	
31/1	1. ตรวจสอบสาย หัวฉีดบริเวณ / ภายในรถ	☒	☒			จุดตรวจอยู่ในความปกติ
	2. สภาพภายนอกของหัวฉีด (LED STATUS)	☒	☒			อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปกติ
	3. ทำความสะอาด หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			
31/2	1. สภาพภายนอก หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			จุดตรวจอยู่ในความปกติ
	2. สภาพภายนอกของหัวฉีด (LED STATUS)	☒	☒			อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปกติ
	3. ทำความสะอาด หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			
31/3	1. สภาพภายนอก หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			จุดตรวจอยู่ในความปกติ
	2. สภาพภายนอกของหัวฉีด (LED STATUS)	☒	☒			อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปกติ
	3. ทำความสะอาด หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			
31/8	1. สภาพภายนอก หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			จุดตรวจอยู่ในความปกติ
	2. สภาพภายนอกของหัวฉีด (LED STATUS)	☒	☒			อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปกติ
	3. ทำความสะอาด หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			
31/7	1. สภาพภายนอก หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			จุดตรวจอยู่ในความปกติ
	2. สภาพภายนอกของหัวฉีด (LED STATUS)	☒	☒			อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปกติ
	3. ทำความสะอาด หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			
31/9	1. สภาพภายนอก หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			จุดตรวจอยู่ในความปกติ
	2. สภาพภายนอกของหัวฉีด (LED STATUS)	☒	☒			อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปกติ
	3. ทำความสะอาด หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			
31/0	1. สภาพภายนอก หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			จุดตรวจอยู่ในความปกติ
	2. สภาพภายนอกของหัวฉีด (LED STATUS)	☒	☒			อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปกติ
	3. ทำความสะอาด หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			
31/20	1. สภาพภายนอก หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			จุดตรวจอยู่ในความปกติ
	2. สภาพภายนอกของหัวฉีด (LED STATUS)	☒	☒			อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปกติ
	3. ทำความสะอาด หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			
31/21	1. สภาพภายนอก หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			จุดตรวจอยู่ในความปกติ
	2. สภาพภายนอกของหัวฉีด (LED STATUS)	☒	☒			อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปกติ
	3. ทำความสะอาด หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			
31/22	1. สภาพภายนอก หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			จุดตรวจอยู่ในความปกติ
	2. สภาพภายนอกของหัวฉีด (LED STATUS)	☒	☒			อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปกติ
	3. ทำความสะอาด หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			
31/23	1. สภาพภายนอก หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			จุดตรวจอยู่ในความปกติ
	2. สภาพภายนอกของหัวฉีด (LED STATUS)	☒	☒			อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปกติ
	3. ทำความสะอาด หัวฉีดภายในรถ / ภายในรถ	☒	☒			

การตรวจเช็คด้วย : นาย กัสสกร โอภาสกิจ





CHECK LIST FOR PREVENTIVE MAINTENANCE (SMOKE DETECTOR)						
GRANDE CENTRE POINT (LHAPRANG)						
วันที่ตรวจเช็ค	รายการจุดเช็ค	ดำเนินการตาม	ผลการตรวจตามข้อ			หมายเหตุ
			ใช่/ไม่	ครบถ้วนหรือไม่	ลดข้อผิดพลาด	
31/25	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสถานะดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟ B.E.D STATUS	✓	✓			อุปกรณ์ใช้ได้ตามปกติ
	3. ทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ / ภายนอก	✓	✓			
31/26	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสถานะดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟ B.E.D STATUS	✓	✓			อุปกรณ์ใช้ได้ตามปกติ
	3. ทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ / ภายนอก	✓	✓			
31/27	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสถานะดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟ B.E.D STATUS	✓	✓			อุปกรณ์ใช้ได้ตามปกติ
	3. ทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ / ภายนอก	✓	✓			
31/28	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสถานะดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟ B.E.D STATUS	✓	✓			อุปกรณ์ใช้ได้ตามปกติ
	3. ทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ / ภายนอก	✓	✓			
31/29	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสถานะดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟ B.E.D STATUS	✓	✓			อุปกรณ์ใช้ได้ตามปกติ
	3. ทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ / ภายนอก	✓	✓			
31/30	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสถานะดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟ B.E.D STATUS	✓	✓			อุปกรณ์ใช้ได้ตามปกติ
	3. ทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ / ภายนอก	✓	✓			
31/31	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสถานะดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟ B.E.D STATUS	✓	✓			อุปกรณ์ใช้ได้ตามปกติ
	3. ทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ / ภายนอก	✓	✓			
	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ					อุปกรณ์อยู่ในสถานะดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟ B.E.D STATUS					อุปกรณ์ใช้ได้ตามปกติ
	3. ทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ / ภายนอก					
	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ					อุปกรณ์อยู่ในสถานะดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟ B.E.D STATUS					อุปกรณ์ใช้ได้ตามปกติ
	3. ทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ / ภายนอก					


ตรวจโดย : นาย วิวัฒน์ วิเชียรดี

[illegible]

CHECK LIST FOR PREVENTIVE MAINTNANCE (SMOKE DETECTOR)						
GRANDE CENTRALE PORT LUMPHABH						
วันที่ขึ้นบิน	สายการบิน/ท่าอากาศยาน	ลำเครื่องบิน	การตรวจพบข้อบกพร่อง			หมายเหตุ
			ไม่มี	ตรวจพบเล็กน้อย	ตรวจพบมาก	
	1. ตรวจสภาพ หัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ใช้งาน
3072	2. สภาพของแบตเตอรี่ (B.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. จำนวนและสถานะหัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			
	1. ตรวจสภาพ หัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ใช้งาน
3216	2. สภาพของแบตเตอรี่ (B.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. จำนวนและสถานะหัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			
	1. ตรวจสภาพ หัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ใช้งาน
8218	2. สภาพของแบตเตอรี่ (B.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. จำนวนและสถานะหัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			
	1. ตรวจสภาพ หัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ใช้งาน
3217	2. สภาพของแบตเตอรี่ (B.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. จำนวนและสถานะหัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			
	1. ตรวจสภาพ หัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ใช้งาน
3219	2. สภาพของแบตเตอรี่ (B.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. จำนวนและสถานะหัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			
	1. ตรวจสภาพ หัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ใช้งาน
8220	2. สภาพของแบตเตอรี่ (B.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. จำนวนและสถานะหัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			
	1. ตรวจสภาพ หัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ใช้งาน
6221	2. สภาพของแบตเตอรี่ (B.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. จำนวนและสถานะหัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			
	1. ตรวจสภาพ หัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ใช้งาน
7222	2. สภาพของแบตเตอรี่ (B.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. จำนวนและสถานะหัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			
	1. ตรวจสภาพ หัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ใช้งาน
8223	2. สภาพของแบตเตอรี่ (B.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. จำนวนและสถานะหัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			
	1. ตรวจสภาพ หัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ใช้งาน
2226	2. สภาพของแบตเตอรี่ (B.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. จำนวนและสถานะหัวโคมไฟเตือน / สถานะปกติ	✓	✓			


ตรวจสอบโดย : นาย วิวัฒน์ นิลทิพย์

[illegible][illegible]

[illegible]

CHECK LIST FOR PREVENTIVE MAINTENANCE (SMOKE DETECTOR)						
GRAND CENTRAL HOTEL LUMPUR						
รหัสนิติบัตร	รายการจุดตรวจ	ดำเนินการ	ผลการตรวจพบ			หมายเหตุ
			ใช่/ไม่	พบข้อบกพร่อง	การแก้ไข	
3001	1. ตรวจสภาพ ตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	2. ตรวจสถานะของไฟ LED STATUS	✓	✓			
	3. จำนวนสายตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			
	4. ตรวจสาย ตัวโมดูลภายใน / ภายใน	✓	✓			
3002	1. ตรวจสภาพ ตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	2. ตรวจสถานะของไฟ LED STATUS	✓	✓			
	3. จำนวนสายตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			
	4. ตรวจสาย ตัวโมดูลภายใน / ภายใน	✓	✓			
3003	1. ตรวจสภาพ ตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	2. ตรวจสถานะของไฟ LED STATUS	✓	✓			
	3. จำนวนสายตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			
	4. ตรวจสาย ตัวโมดูลภายใน / ภายใน	✓	✓			
3004	1. ตรวจสภาพ ตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	2. ตรวจสถานะของไฟ LED STATUS	✓	✓			
	3. จำนวนสายตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			
	4. ตรวจสาย ตัวโมดูลภายใน / ภายใน	✓	✓			
3005	1. ตรวจสภาพ ตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	2. ตรวจสถานะของไฟ LED STATUS	✓	✓			
	3. จำนวนสายตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			
	4. ตรวจสาย ตัวโมดูลภายใน / ภายใน	✓	✓			
3008	1. ตรวจสภาพ ตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	2. ตรวจสถานะของไฟ LED STATUS	✓	✓			
	3. จำนวนสายตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			
	4. ตรวจสาย ตัวโมดูลภายใน / ภายใน	✓	✓			
3007	1. ตรวจสภาพ ตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	2. ตรวจสถานะของไฟ LED STATUS	✓	✓			
	3. จำนวนสายตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			
	4. ตรวจสาย ตัวโมดูลภายใน / ภายใน	✓	✓			
3006	1. ตรวจสภาพ ตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	2. ตรวจสถานะของไฟ LED STATUS	✓	✓			
	3. จำนวนสายตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			
	4. ตรวจสาย ตัวโมดูลภายใน / ภายใน	✓	✓			
3010	1. ตรวจสภาพ ตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	2. ตรวจสถานะของไฟ LED STATUS	✓	✓			
	3. จำนวนสายตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			
	4. ตรวจสาย ตัวโมดูลภายใน / ภายใน	✓	✓			
3011	1. ตรวจสภาพ ตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	2. ตรวจสถานะของไฟ LED STATUS	✓	✓			
	3. จำนวนสายตัวโมดูล / ภายนอก	✓	✓			
	4. ตรวจสาย ตัวโมดูลภายใน / ภายใน	✓	✓			


ตรวจสอบโดย : นาย ภิวัฒน์ นิยมทรัพย์



CHECK LIST FOR PREVENTIVE MAINTENANCE (SMOKE DETECTOR)						
GRANDS CENTRE POINT LUMPUNI						
วันที่ตรวจเช็ค	รายการจุดตรวจ	จำนวน	ผลการตรวจพบ			หมายเหตุ
			ปกติ	ตรวจพบข้อบกพร่อง	ตรวจแก้ไข	
3613	1. ตรวจสภาพ ตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			ตู้ตรวจดีอยู่ตามปกติ
	2. ตรวจชุดทดสอบไฟ (LED STATUS)	✓	✓			
	3. ทำความสะอาดตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			
3616	1. ตรวจสภาพ ตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			ตู้ตรวจดีอยู่ตามปกติ
	2. ตรวจชุดทดสอบไฟ (LED STATUS)	✓	✓			
	3. ทำความสะอาดตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			
3619	1. ตรวจสภาพ ตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			ตู้ตรวจดีอยู่ตามปกติ
	2. ตรวจชุดทดสอบไฟ (LED STATUS)	✓	✓			
	3. ทำความสะอาดตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			
3617	1. ตรวจสภาพ ตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			ตู้ตรวจดีอยู่ตามปกติ
	2. ตรวจชุดทดสอบไฟ (LED STATUS)	✓	✓			
	3. ทำความสะอาดตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			
3618	1. ตรวจสภาพ ตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			ตู้ตรวจดีอยู่ตามปกติ
	2. ตรวจชุดทดสอบไฟ (LED STATUS)	✓	✓			
	3. ทำความสะอาดตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			
3619	1. ตรวจสภาพ ตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			ตู้ตรวจดีอยู่ตามปกติ
	2. ตรวจชุดทดสอบไฟ (LED STATUS)	✓	✓			
	3. ทำความสะอาดตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			
3620	1. ตรวจสภาพ ตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			ตู้ตรวจดีอยู่ตามปกติ
	2. ตรวจชุดทดสอบไฟ (LED STATUS)	✓	✓			
	3. ทำความสะอาดตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			
3621	1. ตรวจสภาพ ตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			ตู้ตรวจดีอยู่ตามปกติ
	2. ตรวจชุดทดสอบไฟ (LED STATUS)	✓	✓			
	3. ทำความสะอาดตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			
3622	1. ตรวจสภาพ ตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			ตู้ตรวจดีอยู่ตามปกติ
	2. ตรวจชุดทดสอบไฟ (LED STATUS)	✓	✓			
	3. ทำความสะอาดตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			
3623	1. ตรวจสภาพ ตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			ตู้ตรวจดีอยู่ตามปกติ
	2. ตรวจชุดทดสอบไฟ (LED STATUS)	✓	✓			
	3. ทำความสะอาดตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			
3625	1. ตรวจสภาพ ตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			ตู้ตรวจดีอยู่ตามปกติ
	2. ตรวจชุดทดสอบไฟ (LED STATUS)	✓	✓			
	3. ทำความสะอาดตัวถังภายนอก / ภายใน	✓	✓			

ตรวจโดย : นาย อดิศักดิ์ วัฒนศิริ

[illegible]

[illegible]


CHECK LIST FOR PREVENTIVE MAINTENANCES (SMOKE DETECTOR)					
GRADE 6 CENTRE POINT LUMPAKUL					
วันที่ขึ้นตรวจ	ภาพหลักฐาน	ดำเนินการตาม	ผลการตรวจตาม		หมายเหตุ
			ได้ผล	การพบปัญหา	
29/19	1. ตรวจการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓		อุปกรณ์มีค่าไม่ผิดปกติ
	3. ตรวจสอบความถี่โปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		
30/20	1. ตรวจการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓		อุปกรณ์มีค่าไม่ผิดปกติ
	3. ตรวจสอบความถี่โปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		
29/21	1. ตรวจการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓		อุปกรณ์มีค่าไม่ผิดปกติ
	3. ตรวจสอบความถี่โปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		
30/22	1. ตรวจการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓		อุปกรณ์มีค่าไม่ผิดปกติ
	3. ตรวจสอบความถี่โปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		
30/23	1. ตรวจการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓		อุปกรณ์มีค่าไม่ผิดปกติ
	3. ตรวจสอบความถี่โปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		
30/25	1. ตรวจการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓		อุปกรณ์มีค่าไม่ผิดปกติ
	3. ตรวจสอบความถี่โปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		
30/26	1. ตรวจการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓		อุปกรณ์มีค่าไม่ผิดปกติ
	3. ตรวจสอบความถี่โปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		
30/27	1. ตรวจการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓		อุปกรณ์มีค่าไม่ผิดปกติ
	3. ตรวจสอบความถี่โปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		
30/28	1. ตรวจการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓		อุปกรณ์มีค่าไม่ผิดปกติ
	3. ตรวจสอบความถี่โปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		
30/29	1. ตรวจการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓		อุปกรณ์มีค่าไม่ผิดปกติ
	3. ตรวจสอบความถี่โปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		
30/30	1. ตรวจการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓		อุปกรณ์มีค่าไม่ผิดปกติ
	3. ตรวจสอบความถี่โปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓		

ลงชื่อ : นาย ธีรพล ธีรพล

[illegible]

CHECK LIST FOR PREVENTIVE MAINTENANCE (SMOKE DETECTOR)						
GRAND CENTRE POINT LUMP SUM						
วันที่รับแจ้งซ่อม	รายการจุดที่ต้องตรวจ	ดำเนินการตาม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ	
			ได้ผล	ต้องปรับปรุง		
4011	1. ตรวจสอบสภาพ หัวรับสัญญาณ / อุปกรณ์	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาวะปกติ	
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.B.D) STATUS	✓	✓		ชุดแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติ	
	3. หัวตรวจจับจะทำงานหรือไม่ / การทดสอบ	✓	✓			
4012	1. ตรวจสอบสภาพ หัวรับสัญญาณ / อุปกรณ์	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาวะปกติ	
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.B.D) STATUS	✓	✓		ชุดแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติ	
	3. หัวตรวจจับจะทำงานหรือไม่ / การทดสอบ	✓	✓			
4016	1. ตรวจสอบสภาพ หัวรับสัญญาณ / อุปกรณ์	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาวะปกติ	
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.B.D) STATUS	✓	✓		ชุดแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติ	
	3. หัวตรวจจับจะทำงานหรือไม่ / การทดสอบ	✓	✓			
4017	1. ตรวจสอบสภาพ หัวรับสัญญาณ / อุปกรณ์	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาวะปกติ	
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.B.D) STATUS	✓	✓		ชุดแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติ	
	3. หัวตรวจจับจะทำงานหรือไม่ / การทดสอบ	✓	✓			
4018	1. ตรวจสอบสภาพ หัวรับสัญญาณ / อุปกรณ์	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาวะปกติ	
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.B.D) STATUS	✓	✓		ชุดแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติ	
	3. หัวตรวจจับจะทำงานหรือไม่ / การทดสอบ	✓	✓			
4019	1. ตรวจสอบสภาพ หัวรับสัญญาณ / อุปกรณ์	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาวะปกติ	
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.B.D) STATUS	✓	✓		ชุดแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติ	
	3. หัวตรวจจับจะทำงานหรือไม่ / การทดสอบ	✓	✓			
4020	1. ตรวจสอบสภาพ หัวรับสัญญาณ / อุปกรณ์	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาวะปกติ	
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.B.D) STATUS	✓	✓		ชุดแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติ	
	3. หัวตรวจจับจะทำงานหรือไม่ / การทดสอบ	✓	✓			
4021	1. ตรวจสอบสภาพ หัวรับสัญญาณ / อุปกรณ์	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาวะปกติ	
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.B.D) STATUS	✓	✓		ชุดแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติ	
	3. หัวตรวจจับจะทำงานหรือไม่ / การทดสอบ	✓	✓			
4022	1. ตรวจสอบสภาพ หัวรับสัญญาณ / อุปกรณ์	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาวะปกติ	
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.B.D) STATUS	✓	✓		ชุดแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติ	
	3. หัวตรวจจับจะทำงานหรือไม่ / การทดสอบ	✓	✓			
4023	1. ตรวจสอบสภาพ หัวรับสัญญาณ / อุปกรณ์	✓	✓		อุปกรณ์อยู่ในสภาวะปกติ	
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.B.D) STATUS	✓	✓		ชุดแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติ	
	3. หัวตรวจจับจะทำงานหรือไม่ / การทดสอบ	✓	✓			


ลงนามและประทับ : นาย กฤษณ์ วัฒนศิริวัฒน์

[illegible]

CHECK LIST FOR PREVENTIVE MAINTENANCE (SMOKE DETECTOR)						
GRANDE CENTRE POINT UTM/PHONG						
วันที่ขึ้นบิน	ภาค/จุดบิน	ตำแหน่ง	ตรวจสอบรายการตาม			หมายเหตุ
			ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	
4585	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. ตรวจสอบสายไฟที่ไปภายใน /ภายนอก	✓	✓			
4587	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓			
	3. ตรวจสอบสายไฟที่ไปภายใน /ภายนอก	✓	✓			
4588	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. ตรวจสอบสายไฟที่ไปภายใน /ภายนอก	✓	✓			
4589	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓			
	3. ตรวจสอบสายไฟที่ไปภายใน /ภายนอก	✓	✓			
4590	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. ตรวจสอบสายไฟที่ไปภายใน /ภายนอก	✓	✓			
4591	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. ตรวจสอบสายไฟที่ไปภายใน /ภายนอก	✓	✓			
4592	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. ตรวจสอบสายไฟที่ไปภายใน /ภายนอก	✓	✓			
4593	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. ตรวจสอบสายไฟที่ไปภายใน /ภายนอก	✓	✓			
4594	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. ตรวจสอบสายไฟที่ไปภายใน /ภายนอก	✓	✓			
4595	1. ตรวจสอบการ ตั้งโปรแกรม / การทดสอบ	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.E.D STATUS)	✓	✓			อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
	3. ตรวจสอบสายไฟที่ไปภายใน /ภายนอก	✓	✓			

ตรวจโดย : นาย วิชาญ นามะ



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

CHECK LIST FOR PREVENTIVE MAINTENANCE (SMOKE DETECTOR)						
GRAND CENTRE POINT LAMPANG						
วันที่ปฏิบัติงาน	รายการจุดตรวจ	ดำเนินการตาม	ผลการตรวจพบ			หมายเหตุ
			ได้ผล	ตรวจพบข้อบกพร่อง	ดำเนินการแก้ไข	
4820	1. ตรวจสอบการ ตั้งไว้ตามใบ / มาตรฐาน	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.EE BTAU)B	✓	✓			อุปกรณ์ใช้จนใกล้หมด
	3. ตรวจสอบสายวงจรไฟฟ้าภายใน / ภายนอก	✓	✓			
4825	1. ตรวจสอบการ ตั้งไว้ตามใบ / มาตรฐาน	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.EE BTAU)B	✓	✓			อุปกรณ์ใช้จนใกล้หมด
	3. ตรวจสอบสายวงจรไฟฟ้าภายใน / ภายนอก	✓	✓			
4828	1. ตรวจสอบการ ตั้งไว้ตามใบ / มาตรฐาน	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.EE BTAU)B	✓	✓			อุปกรณ์ใช้จนใกล้หมด
	3. ตรวจสอบสายวงจรไฟฟ้าภายใน / ภายนอก	✓	✓			
4827	1. ตรวจสอบการ ตั้งไว้ตามใบ / มาตรฐาน	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.EE BTAU)B	✓	✓			อุปกรณ์ใช้จนใกล้หมด
	3. ตรวจสอบสายวงจรไฟฟ้าภายใน / ภายนอก	✓	✓			
4928	1. ตรวจสอบการ ตั้งไว้ตามใบ / มาตรฐาน	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.EE BTAU)B	✓	✓			อุปกรณ์ใช้จนใกล้หมด
	3. ตรวจสอบสายวงจรไฟฟ้าภายใน / ภายนอก	✓	✓			
4826	1. ตรวจสอบการ ตั้งไว้ตามใบ / มาตรฐาน	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.EE BTAU)B	✓	✓			อุปกรณ์ใช้จนใกล้หมด
	3. ตรวจสอบสายวงจรไฟฟ้าภายใน / ภายนอก	✓	✓			
4830	1. ตรวจสอบการ ตั้งไว้ตามใบ / มาตรฐาน	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.EE BTAU)B	✓	✓			อุปกรณ์ใช้จนใกล้หมด
	3. ตรวจสอบสายวงจรไฟฟ้าภายใน / ภายนอก	✓	✓			
4831	1. ตรวจสอบการ ตั้งไว้ตามใบ / มาตรฐาน	✓	✓			อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (B.EE BTAU)B	✓	✓			อุปกรณ์ใช้จนใกล้หมด
	3. ตรวจสอบสายวงจรไฟฟ้าภายใน / ภายนอก	✓	✓			
4391						อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
						อุปกรณ์ใช้จนใกล้หมด
4882						อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
						อุปกรณ์ใช้จนใกล้หมด
4820						อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี
						อุปกรณ์ใช้จนใกล้หมด

ตรวจตามใบ : นาย ชัยสิทธิ์ นิยมานันท์

[illegible]

[illegible][illegible]

รูปภาพ การตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับสนัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

UNION GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

21 สิงหาคม 2538



รูปภาพ : ความรัก และ ความสำเร็จ SD ประจักษ์ในความสำเร็จ

รูปภาพ การตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับควัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

LAZARUS GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI


21 สิงหาคม 2568



ภาพ : ตราสัญลักษณ์ และ ทำความสะอาด SD ประจำพื้นที่ทางหลวง



รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำพื้นที่ตามจุดต่างๆ

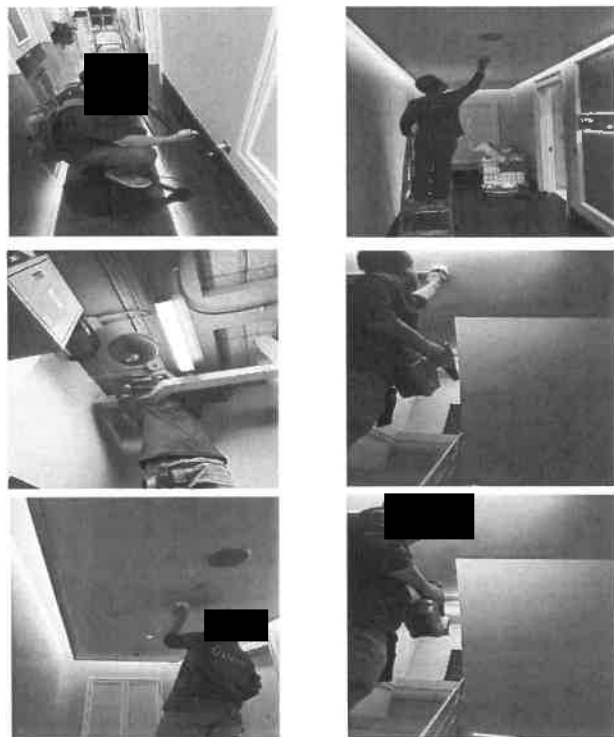


รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำพื้นที่ตามจุดต่างๆ




รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำพื้นที่ตามจุดต่างๆ



รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำพื้นที่ตามจุดต่างๆ

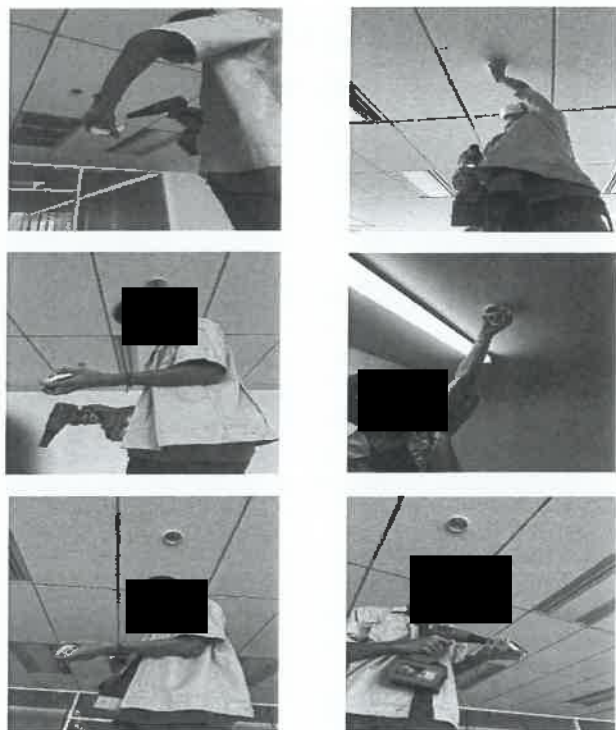


รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำชั้นตามจุดต่างๆ

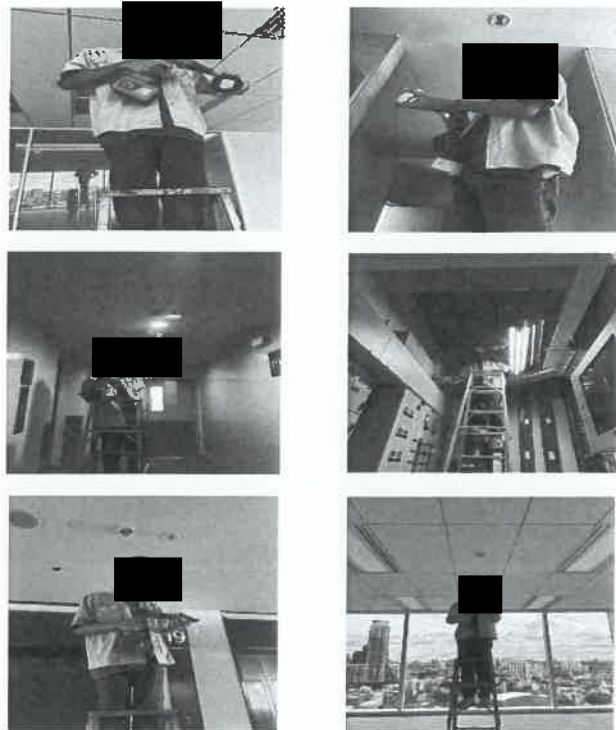

รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำชั้นตามจุดต่างๆ



รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำชั้นตามจุดต่างๆ

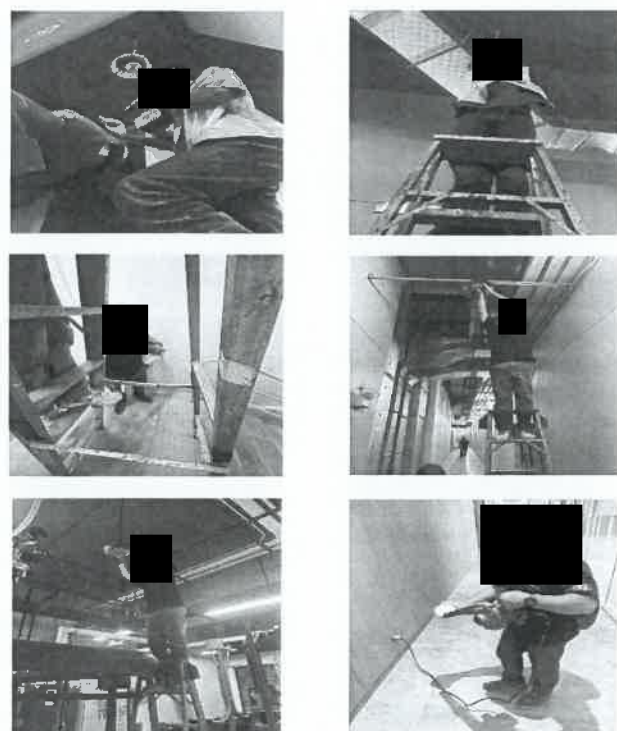


รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำชั้นตามจุดต่างๆ

รูปภาพ การตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับควัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568

โครงการ GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

21 สิงหาคม 2568

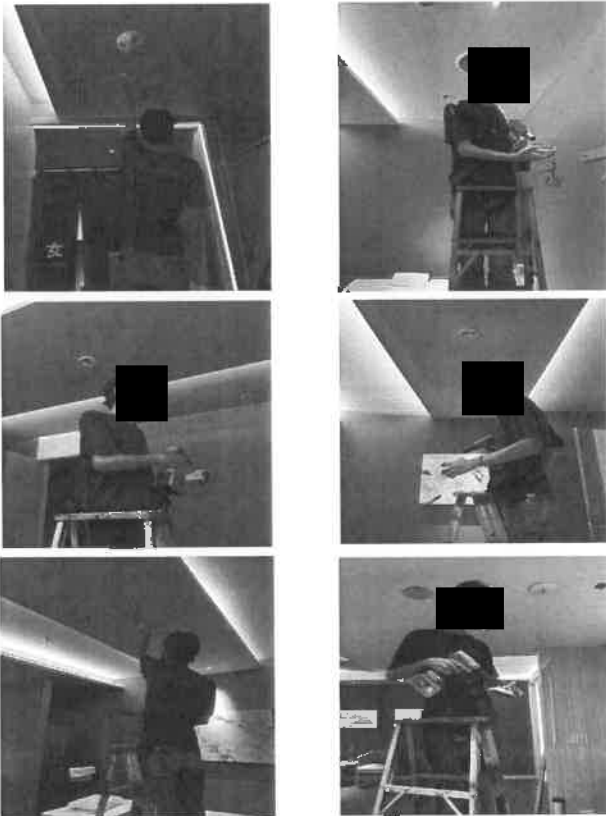


รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำชั้นตามจุดต่างๆ

รูปภาพ การตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับควัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568

โครงการ GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

21 สิงหาคม 2568

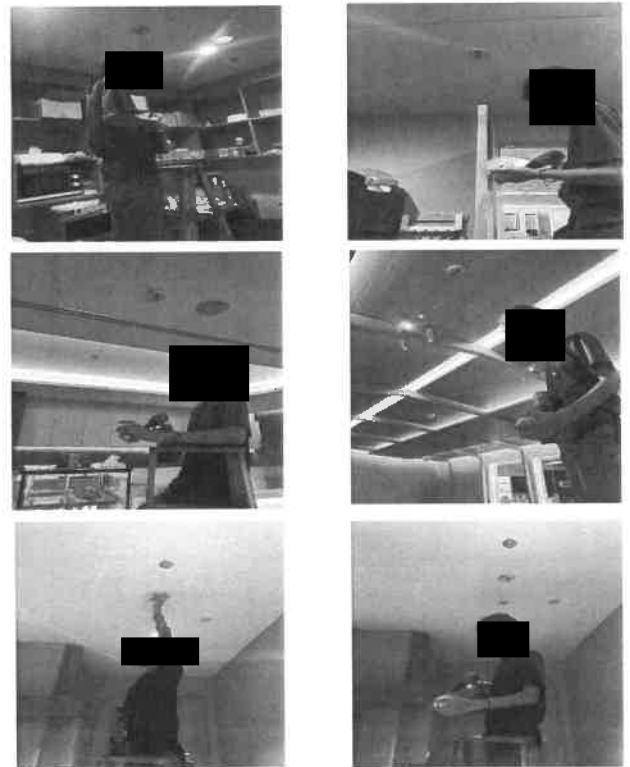


รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำชั้นตามจุดต่างๆ

รูปภาพ การตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับควัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568

โครงการ GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

21 สิงหาคม 2568

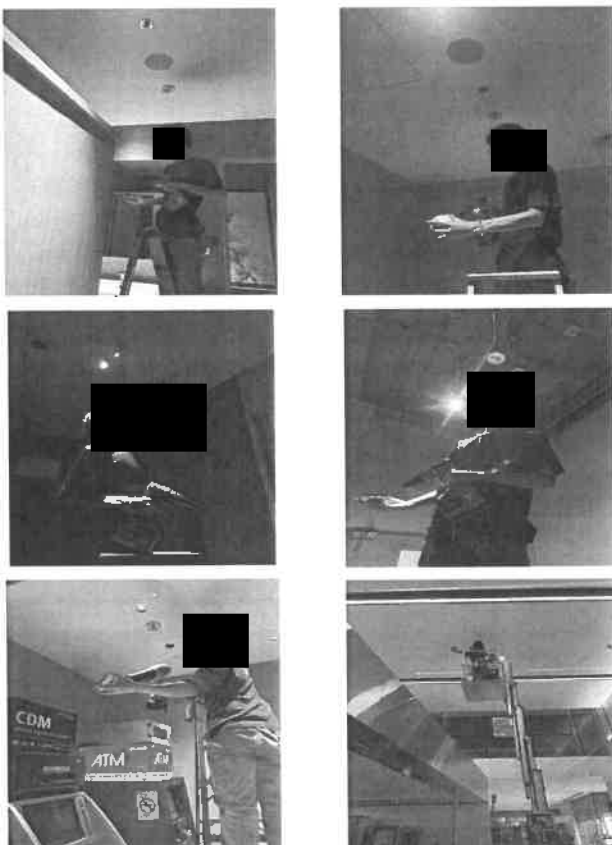


รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำชั้นตามจุดต่างๆ


รูปภาพ การตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับควัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568

โครงการ GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI


21 สิงหาคม 2568

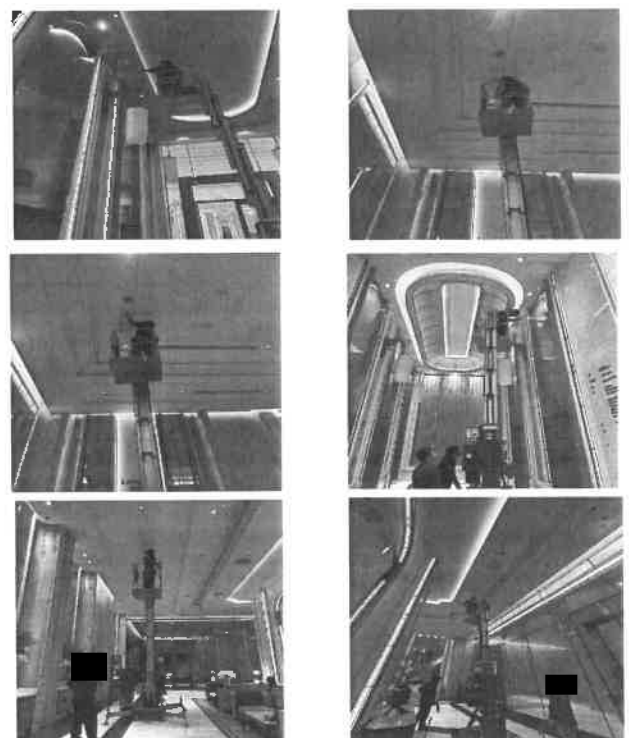


รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำชั้นตามจุดต่างๆ

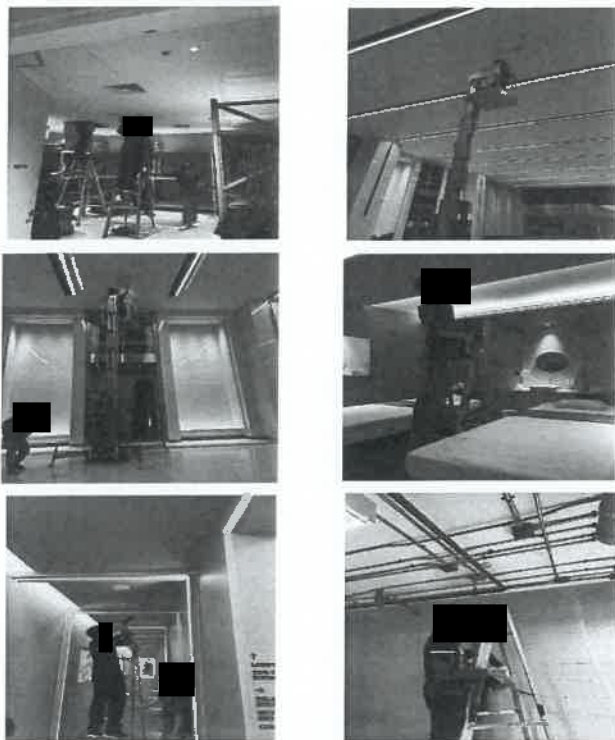


รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำห้องตามห้องต่างๆ

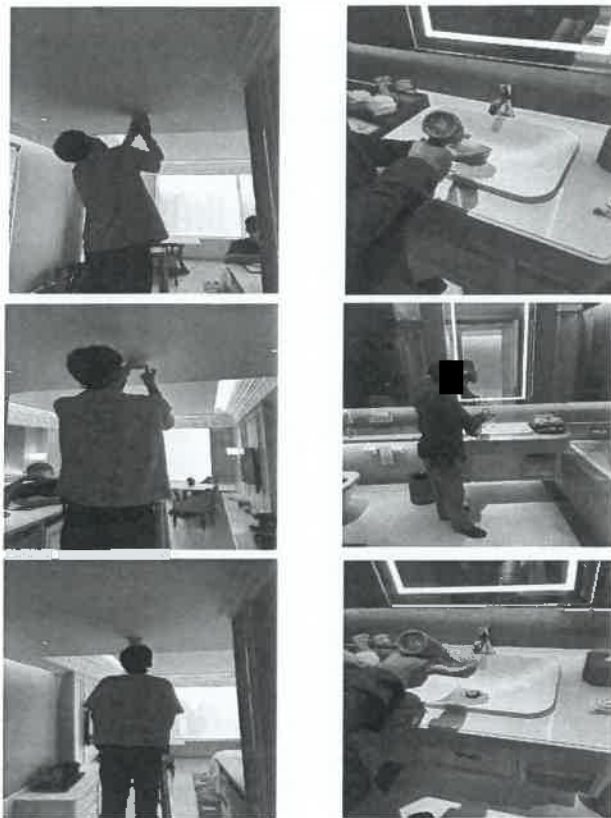


รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำห้องตามห้องต่างๆ

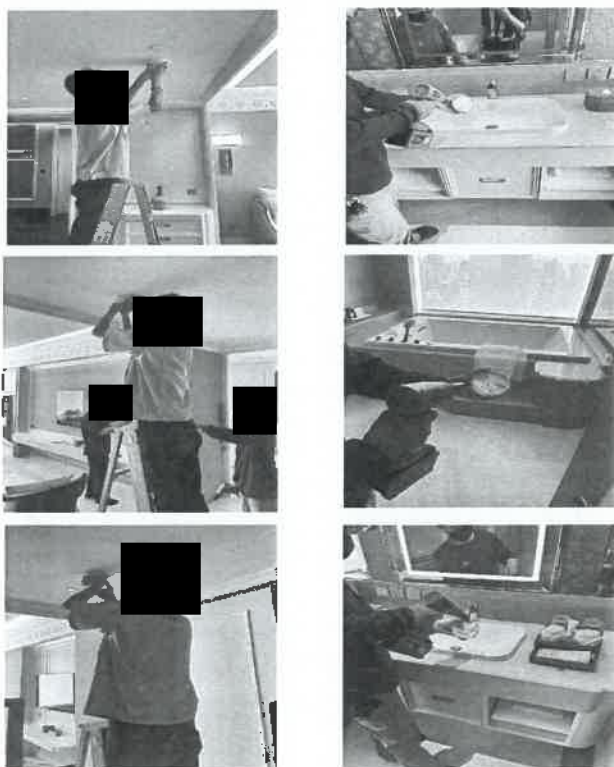


รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำห้องตามห้องต่างๆ

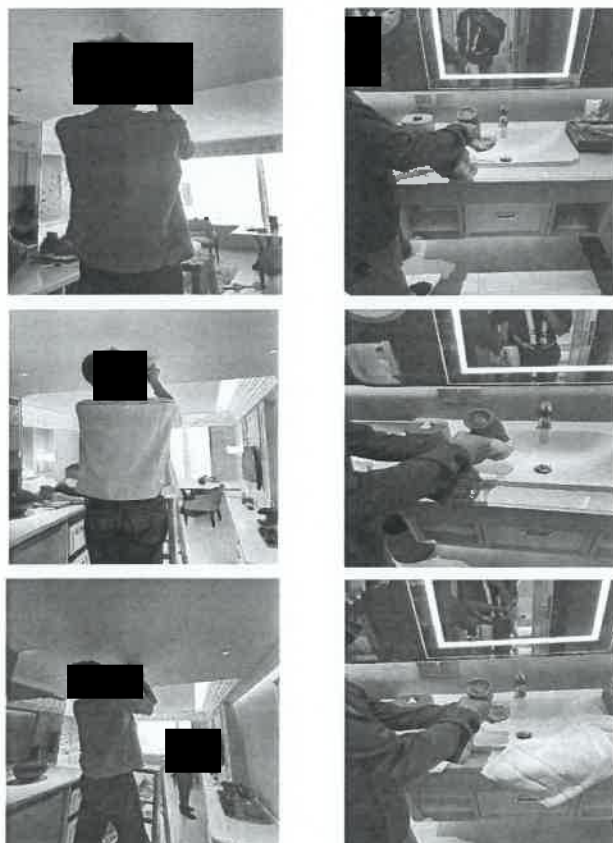

รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำห้องตามห้องต่างๆ

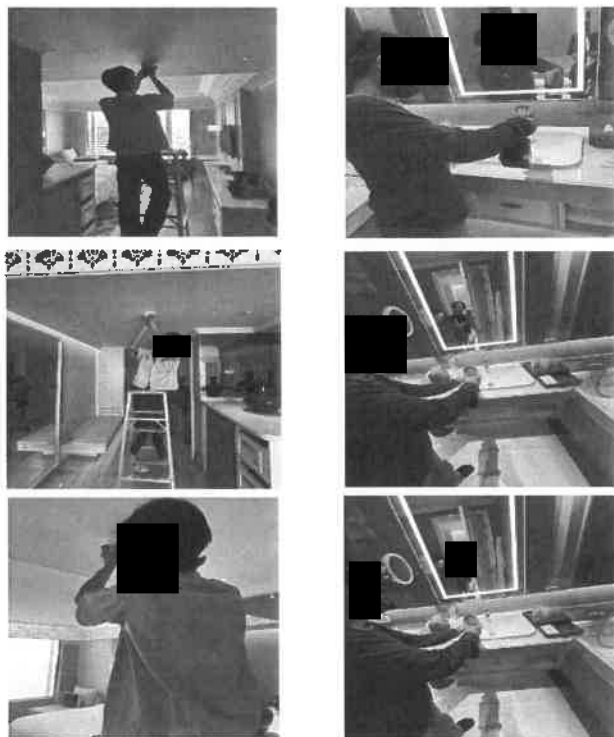

รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำห้องควบคุมต่างๆ

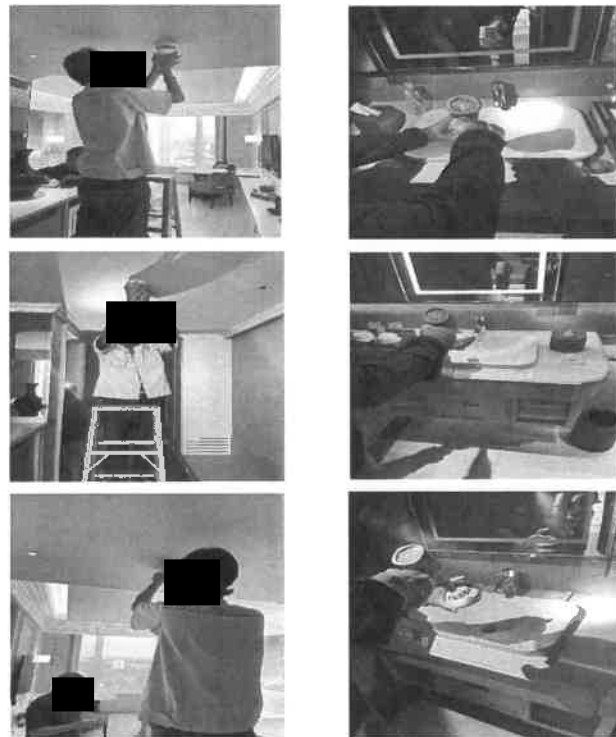

รูปภาพ : ตรวจสอบ และ ทำความสะอาด SD ประจำห้องควบคุมต่างๆ

ภาคผนวก ข 22
เอกสารตรวจสอบระยะจ่ายไฟฟ้าสำรอง

ใบรายการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

(INSPECTION SHEET FOR DIESEL GENSET)

วันที่ 8 ตุลาคม 2569

เลขที่ 208/25

TC1200T / CUMMINS KTA38-G9 / STAMFORD S6L1D-F41 / DSE7320MKII

โครงการ : Grande Centre Point ลุมพินี/TC1200T

รายการตรวจเช็ค	สภาพ	รายการตรวจเช็ค	สภาพ
1 ระบบระบายความร้อน		4 ระบบแบตเตอรี่	
1.1 ระดับน้ำระบายความร้อน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	4.1 การชาร์จแบตเตอรี่ Gen Standby วัดได้ 23 VDC	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
1.2 สภาพหม้อน้ำ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	4.2 ระดับน้ำกรดแบตเตอรี่	☐ แฉกน้ำ ☒ แฉกแห้ง ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
1.3 ความแข็งแรงของพัดลม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	4.3 ความสามารถจ่ายกระแสแบตเตอรี่ CCA(1)	970 A ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
1.4 เครื่องป้องกันพัดลม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	4.4 ความสามารถจ่ายกระแสแบตเตอรี่ CCA(2)	935 A ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
1.5 ตรวจรอยรั่วของระบบระบายความร้อน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	4.5 ความสามารถจ่ายกระแสแบตเตอรี่ CCA(3)	980 A ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
1.6 สภาพท่อระบายหม้อน้ำและเบ้ารับรั่วซึม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	4.6 ความสามารถจ่ายกระแสแบตเตอรี่ CCA(4)	845 A ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
1.7 สภาพลวดพาน ความตึงของสายพาน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ แบตเตอรี่ ขนาด 12V, 120AH, จำนวน 4 ลูก	
หมายเหตุ		5 ระบบเครื่องวัด (GEN)	
2 ระบบน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์		5.1 AC VOLT.	RS. 411 Vac - A RN. 231 Vac
2.1 ระดับน้ำมันเครื่อง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	ST. 401 Vac - A SN. 231 Vac	
2.2 ตรวจเช็คสภาพน้ำมันเครื่อง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	TR. 401 Vac - A TN. 231 Vac	
2.3 ตรวจเช็คสภาพกรองน้ำมันเครื่อง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	5.2 BATT. VOLT.	27.4 V ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.4 ตรวจรอยรั่วของน้ำมันเครื่อง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	5.3 FREQUENCY	50.0 Hz ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5 ถ่ายน้ำมันเครื่องที่ ช.ม.		5.4 ENGINE TEMP	25 °C ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
หมายเหตุ		5.5 OIL PRESSURE	95 PSI ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
3 ระบบน้ำดับเพลิง ปริมาณน้ำมันคงเหลือ 2200 ลิตร		5.6 TACHO	1500 RPM ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
3.1 ถังน้ำมันดับเพลิง ☐ Subbase tank ☒ Day tank	ความจุถัง ... 2200 ลิตร	6 ชั่วโมงการทำงาน	17 h 21 m
3.2 ตรวจเช็คระบบการไหลเวียนของน้ำมันดับเพลิง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	บันทึกเพิ่มเติม	
3.3 ตรวจเช็คความพร้อมของน้ำมันดับเพลิง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ		



บริษัท เซ็นทรี เพาเวอร์ จำกัด
1405 ชั้น 2 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310
โทร 0 2957-5647-8 แฟกซ์ 0 2957-5649 E-mail : info@sentrypower.co.th

ใบรายงานช่าง (Time Sheet)

วันที่ : 8 ตุลาคม 2569
เลขที่ : 208/25
JOB NO. SPCL 3223

ชื่อลูกค้า : บริษัท นิคคอน จำกัด	รายละเอียดการทำงาน
โครงการ : Grande Centre Point ลุมพินี	- ตรวจเช็คแบตเตอรี่ (Battery) อายุใช้สอย 1 ปี (พว)
ที่อยู่ : จอดรถคัน 8 อิมเลฟไปสิน 11	- ตรวจเช็คกั๊กแบตเตอรี่ Battery charger
บุคคลติดต่อ : คุณณัฐพร โทร.088-4452525	- ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฟฟ้า เติมน้ำมันเครื่อง
ช่างประจำ โทร.084-8770393.	- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง เติมน้ำมันเชื้อเพลิง
รายละเอียดอุปกรณ์	- ตรวจเช็คชุดควบคุมมอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator
Genset TC1200T S/N:TC1200T23010222	- ทดสอบ Start (Breakdown Manual) Mode ณ No Load
KVA: 990 KVA: 1200	- บันทึกค่าพารามิเตอร์บันทึกทดสอบ
Engine รุ่น: CUMMINS KTA38-G9	- ทำความสะอาดเบื้องต้น
S/N: 41340475	
Alternator รุ่น: STAMFORD S6L1D-F41	
S/N: X23D153718	
ชุดควบคุม รุ่น: DSE7320MKII	
รายละเอียดงาน	
ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	
ปิดเวลา 10.00น.	
☐ V ☐ M ☐ K ☐ NS	

ใบรายการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

(INSPECTION SHEET FOR DIESEL GENSET)

วันที่ 8 ตุลาคม 2568

เลขที่ 207/25

TC1600T / CUMMINS KTA50-GS8 / STAMFORD P 734D1 / OSE7320MKII

โครงการ Grande Centre Point อิมพีเนีย/TC1500T

รายการตรวจเช็ค	สภาพ	รายการตรวจเช็ค	สภาพ
1 ระบบระบายความร้อน		4 ระบบแบตเตอรี่	
1.1 ระดับน้ำระบายความร้อน ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ		4.1 การชาร์จแบตเตอรี่ Gen Standby วัดได้ 27 VDC ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
1.2 สภาพหม้อน้ำ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ		4.2 ระดับน้ำกรดแบตเตอรี่ ☐ แบตแห้ง ☒ ระดับเต็ม ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
1.3 ความแข็งแรงของพัดลม ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ		4.3 ความสามารถจ่ายกระแสแบตเตอรี่CCA(1) 890 A ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
1.4 เครื่องป้องกันหัดลม ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ		4.4 ความสามารถจ่ายกระแสแบตเตอรี่CCA(2) 935 A ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
1.5 ตรวจรอยรั่วของระบบระบายความร้อน ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ		4.5 ความสามารถจ่ายกระแสแบตเตอรี่CCA(3) 945 A ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
1.6 สภาพท่อทางหม้อน้ำและเข็มวัดระดับ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ		4.6 ความสามารถจ่ายกระแสแบตเตอรี่CCA(4) 920 A ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
1.7 สภาพสายพาน ความตึงของสายพาน ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ		หมายเหตุ แบตเตอรี่ ขนาด 12V 120AH จำนวน 4 ลูก	
หมายเหตุ		5 ระบบเครื่องวัด (GEN)	
2 ระบบน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์		5.1 ACVOLT. PS 402 Vac ☐ A RN 232 Vac	
2.1 ระดับน้ำมันเครื่อง ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ		ST 401 Vac ☐ A SN 232 Vac	
2.2 ตรวจเช็คสภาพน้ำมันเครื่อง ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ		TR 401 Vac ☐ A TN 231 Vac	
2.3 ตรวจเช็คสภาพกรองน้ำมันเครื่อง ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ		5.2 BATT. VOLT. 27.4 V ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2.4 ตรวจรอยรั่วของน้ำมันเครื่อง ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ		5.3 FREQUENCY 50.0 Hz ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2.5 ถ่ายน้ำมันเครื่องที่ ลิตร		5.4 ENGINE TEMP 29 °C ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
หมายเหตุ		5.5 OIL PRESSURE 96 PSI ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
3 ระบบน้ำหมั่นเชื้อเพลิง ปริมาณน้ำมันคงเหลือ ~ 2200 ลิตร		5.6 TACHO 1500 RPM ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
3.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ☐ Subbase tank ☒ Day tank ความจุถัง 2490 ลิตร		6 ชั่วโมงการทำงาน 17 h 43 m	
3.2 ตรวจเช็คระบบการไหลเวียนของน้ำหมั่นเชื้อเพลิง		บันทึกเพิ่มเติม	
3.3 ตรวจเช็ครอยรั่วของน้ำหมั่นเชื้อเพลิง ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ			



บริษัท เซนทีเพาเวอร์ จำกัด

1405 ชั้น 2 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310.

โทร 0 2957-5647-8 แฟกซ์ 0 2957-5649 E-mail : info@senty power co.th

ใบรายงานช่าง (Time Sheet)

วันที่ : 8 ตุลาคม 2568

เลขที่ : 207/25

JOB NO. 3PCL 32/23

ชื่อลูกค้า : บริษัท บิวคอน จำกัด	รายละเอียดการทำงาน
โครงการ : Grande Centre Point อิมพีเนีย	- ตรวจเช็คประต้อมอเตอร์ Battery (Battery charger 12V 120AH)
ที่อยู่ : จอดรถชั้น 8 อินดิเพนโทป 11	- ตรวจเช็คการทำงานของ Battery charger
บุคคลติดต่อ : คุณณัฐพงษ์ โทร.096-4452525	- ตรวจเช็คระดับน้ำมันหมั่นเชื้อเพลิง ถังน้ำมันหมั่นเชื้อเพลิง
ตำแหน่ง : โทร.084-5770393	- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงถัง 11 ลิตร ท่อทางเดินน้ำมัน
รายละเอียดอุปกรณ์	- ตรวจเช็คระดับและแรงดันของ แบตเตอรี่
Genset TC1500T S/N:TC1500T23010223	- No load start generator Manual Mode low No Load
KW: 1200 KVA: 1500	- บันทึกค่าการเดินเครื่อง
Engine รุ่น: CUMMINS KTA50-GS8	- บันทึกผลการเดินเครื่อง
S/N: 41341267	
Alternator รุ่น: STAMFORD P734D1	
S/N: X18372708	
ชุดควบคุม รุ่น: DSE7320MKII	
รายละเอียดงาน	
ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	
นัดเวลา 10.00น.	
☐ V ☐ M ☐ K ☐ NS	

ภาคผนวก ข 23
เอกสารตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ

[illegible]

FLOOR	LOCATION	LAMP	AC	BC	BATT	TEMP	ST1	ST2	REMARK
41	ห้อง BT1	/	/	/	/	/	/	/	
	ห้อง BT2	/	/	/	/	/	/	/	
	Cumulative หน่วยที่ 06 Cumulative หน่วยที่ 17	/	/	/	/	/	/	/	
40	ห้อง BT1	/	/	/	/	/	/	/	
	ห้อง BT2	/	/	/	/	/	/	/	
	Cumulative หน่วยที่ 08 Cumulative หน่วยที่ 19 (1)	/	/	/	/	/	/	/	
39	ห้อง BT1	/	/	/	/	/	/	/	
	ห้อง BT2	/	/	/	/	/	/	/	
	Cumulative หน่วยที่ 06 Cumulative หน่วยที่ 17	/	/	/	/	/	/	/	
38	ห้อง BT1	/	/	/	/	/	/	/	
	ห้อง BT2	/	/	/	/	/	/	/	
	Cumulative หน่วยที่ 06 Cumulative หน่วยที่ 17	/	/	/	/	/	/	/	
37	ห้อง BT1	/	/	/	/	/	/	/	
	ห้อง BT2	/	/	/	/	/	/	/	
	Cumulative หน่วยที่ 08 Cumulative หน่วยที่ 19	/	/	/	/	/	/	/	
36	ห้อง BT1	/	/	/	/	/	/	/	
	ห้อง BT2	/	/	/	/	/	/	/	
	Cumulative หน่วยที่ 06 Cumulative หน่วยที่ 17	/	/	/	/	/	/	/	
35	ห้อง BT1	/	/	/	/	/	/	/	
	ห้อง BT2	/	/	/	/	/	/	/	
	Cumulative หน่วยที่ 05 Cumulative หน่วยที่ 11	/	/	/	/	/	/	/	
34	ห้อง BT1	/	/	/	/	/	/	/	
	ห้อง BT2	/	/	/	/	/	/	/	
	Cumulative หน่วยที่ 06 Cumulative หน่วยที่ 17	/	/	/	/	/	/	/	
33	ห้อง BT1	/	/	/	/	/	/	/	
	ห้อง BT2	/	/	/	/	/	/	/	
	Cumulative หน่วยที่ 05 Cumulative หน่วยที่ 11	/	/	/	/	/	/	/	
32	ห้อง BT1	/	/	/	/	/	/	/	
	ห้อง BT2	/	/	/	/	/	/	/	
	Cumulative หน่วยที่ 06 Cumulative หน่วยที่ 17	/	/	/	/	/	/	/	

NOB	LOCATION	FIRE EXIT					FIRE ESCAPE STAIR		REMARK
		LED	AC	BC	BATT	TBET	ST1	ST2	
31	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	Corridor บันไดห้อง 66 Corridor บันไดห้อง 17	/	/	/	/	/	/	/	
36	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	Corridor บันไดห้อง 80 Corridor บันไดห้อง 13	/	/	/	/	/	/	/	
39	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	Corridor บันไดห้อง 66 Corridor บันไดห้อง 17	/	/	/	/	/	/	/	
38	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันไดห้องพิเศษ	/	/	/	/	/	/	/	
33	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได Gymn. room บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
37-4	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได Chemical Room	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได Swimming Pool Pump Room	/	/	/	/	/	/	/	
36	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได Fire Alarm	/	/	/	/	/	/	/	
	Office HSE	/	/	/	/	/	/	/	
	Self-Defence Room	/	/	/	/	/	/	/	
	Meeting Room	/	/	/	/	/	/	/	
36	บันไดห้อง 80	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	Male Rest Room	/	/	/	/	/	/	/	
	Laundry Room	/	/	/	/	/	/	/	
36	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	ห้องน้ำชาย 1	/	/	/	/	/	/	/	
	ห้องน้ำชาย 2	/	/	/	/	/	/	/	
	ห้องน้ำชาย 3	/	/	/	/	/	/	/	
36	ห้องน้ำชาย 4	/	/	/	/	/	/	/	
	ห้องน้ำชาย 5	/	/	/	/	/	/	/	

[illegible]

DATE July 2008

ENGINEERING DEPT.

RE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

APDN	FIRE EXIT						FIRE ESCAPE STAIRS		REMARK
	LOCATION	LED	AC	DC	BATT	TEST	ST1	ST2	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได Corridor PL-12	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได Back Corridor PL-12	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได FIRE ALARM 2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได FIRE ALARM 3	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได FIRE ALARM 1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได FIRE ALARM 1	/	/	/	/	/	/	/	
	POWER ตู้ควบคุม ไฟฉุกเฉิน	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	WALKALAI (2)	/	/	/	/	/	/	/	
	WALKALAI (02)	/	/	/	/	/	/	/	
	WALKALAI 2 (0)	/	/	/	/	/	/	/	
	WALKALAI 2 (02)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได Corridor	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได Corridor PUB	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ลิฟต์ Corridor Chiller	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ลิฟต์ Lobby Main	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได Corridor Main 1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได Corridor Main 2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได Corridor Main 3	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได Corridor Main 4	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได Corridor Main 5	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
11									

DATE July 2025

ENGINEERING DEPT.

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

[illegible]

DATE July 2025

*GOVERNING DEPT.

RE-ENTRY & FIRE ESCAPE MONTHLY

[illegible]

DATE July 2025

ENGINEERING DEPT.

FIRE RENT & FIRE ESCORT MONTHLY

FIRE EXIT										FIRE ESCAPE STAIR		REMARK
FLOOR	LOCATION	LED	AC	DC	BATT	TEST	FY1	FY2				
3	W/S BT 1	/	/	/	/	/	/	/				
	W/S BT 2	/	/	/	/	/	/	/				
	W/S BT 5	/	/	/	/	/	/	/				
	W/S BT 6	/	/	/	/	/	/	/				
	STAIRWAY 1	/	/	/	/	/	/	/				
	STAIRWAY 2	/	/	/	/	/	/	/				
	STAIRWAY 3	/	/	/	/	/	/	/				
	STAIRWAY 4	/	/	/	/	/	/	/				
2	STAIRWAY 5	/	/	/	/	/	/	/				
	STAIRWAY 6	/	/	/	/	/	/	/				
	STAIRWAY 3	/	/	/	/	/	/	/				
	W/S Plan Room	/	/	/	/	/	/	/				
1	W/S Drop Panel	/	/	/	/	/	/	/				
	W/S Switch EL-3-4	/	/	/	/	/	/	/				
	W/S 1+1 Churn Poin	/	/	/	/	/	/	/				
	STATION Main Lobby	/	/	/	/	/	/	/				
	Lobby Stand 1	/	/	/	/	/	/	/				
	Lobby Stand 3	/	/	/	/	/	/	/				
	Lobby Stand 3	/	/	/	/	/	/	/				
	In BT 2	/	/	/	/	/	/	/				
	Lobby Worklab 1	/	/	/	/	/	/	/				
	Lobby Worklab 2	/	/	/	/	/	/	/				
0	Lobby Worklab 3	/	/	/	/	/	/	/				
	Lobby Worklab 4	/	/	/	/	/	/	/				
	W/S BT 2	/	/	/	/	/	/	/				

RECORD BY...

ASCHECK, 0'Y

DATE: August 2025

ENGINEERING DEPT.

RE-EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

JOB	FIRE EXIT					FIRE EXIST STAGE			REMARK
	LOCATION	LSP	AC	BC	BATT	TEST	GTS	ST2	
12	หน้า 872	/	/	/	/	/	/	/	
	ชั้น Corridor FL-17	/	/	/	/	/	/	/	
	ชั้น 4 South Corridor FL-13	/	/	/	/	/	/	/	
	หน้าห้อง PHARM 3	/	/	/	/	/	/	/	
	ชั้น PHARM 3	/	/	/	/	/	/	/	
	หน้า BT1	/	/	/	/	/	/	/	
	หน้าห้อง PHARM 3	/	/	/	/	/	/	/	
	ชั้น PHARM 3	/	/	/	/	/	/	/	
	NOYB, จักรพงษ์เกษม	/	/	/	/	/	/	/	
	หน้า 873	/	/	/	/	/	/	/	
	หน้า 879	/	/	/	/	/	/	/	
	WZALAI 1 D1	/	/	/	/	/	/	/	
	WZALAI 1 Q)	/	/	/	/	/	/	/	
	WZALAI 2 J)	/	/	/	/	/	/	/	
	WZALAI 2 N)	/	/	/	/	/	/	/	
	WZALAI 2 D)	/	/	/	/	/	/	/	
	หน้า 878	/	/	/	/	/	/	/	
	ชั้น CHAIR	/	/	/	/	/	/	/	
	หน้าห้อง 780	/	/	/	/	/	/	/	
	หน้าห้องเก็บของ CHAIR	/	/	/	/	/	/	/	
11	หน้าห้องเก็บของ Metal	/	/	/	/	/	/	/	
	หน้า 879	/	/	/	/	/	/	/	
	ชั้น 800001 M06 1	/	/	/	/	/	/	/	
	ชั้น 800001 M06 3	/	/	/	/	/	/	/	
	ชั้น 800001 M06 4	/	/	/	/	/	/	/	
	ชั้น 800001 M06 4	/	/	/	/	/	/	/	
	ชั้น 800001 M06 3	/	/	/	/	/	/	/	
หน้า 871	/	/	/	/	/	/	/		

DATE August 2025

ENGINEERING DEPT.

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

[illegible]

DATE... August 1 2025

WORKING DEPT.

RE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

LOG#		TURNS EXIST						TURN EXIST STAGE		REMARKS
	LOCATION	LED	AC	DC	BATT	TEST	ST1	ST2		
6	W01 ST 1	/	/	/	/	/	/	/		
	W01 ST 3	/	/	/	/	/	/	/		
	W01 ST 1	/	/	/	/	/	/	/		
	W01 ST 4	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 1	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 3	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 3	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00050 4	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00070 5	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 6	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 7	/	/	/	/	/	/	/		
	W01 ST 1	/	/	/	/	/	/	/		
5	W01 ST 3	/	/	/	/	/	/	/		
	W01 ST 3	/	/	/	/	/	/	/		
	W01 ST 3	/	/	/	/	/	/	/		
	W01 ST 4	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 1	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 3	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 3	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 4	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00050 5	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 6	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 7	/	/	/	/	/	/	/		
	W01 ST 1	/	/	/	/	/	/	/		
4	W01 ST 3	/	/	/	/	/	/	/		
	W01 ST 1	/	/	/	/	/	/	/		
	W01 ST 4	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 1	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 2	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 3	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 4	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 5	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 6	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 7	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 8	/	/	/	/	/	/	/		
	STW00010 9	/	/	/	/	/	/	/		

DATE August 2015

ENGINEERING DEPT.

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

[illegible]

RECORD BY:

RECHECK BY _____

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
MONTHLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

DATE September 2025

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

JOB	LOCATION	FIRE EXIT					FIRE ESCAPE STAIR		REMARK
		LED	AC	DC	BATT	TEST	ST1	ST2	
10	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/	
	Bank Corridor FL.12	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได Bank Corridor FL.12	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST4	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST5	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST6	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST7	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST8	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST9	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST10	/	/	/	/	/	/	/	
11	บันได ST11	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST12	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST13	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST14	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST15	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST16	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST17	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST18	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST19	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST20	/	/	/	/	/	/	/	

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
MONTHLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

DATE September 2025

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

FLOOR	LOCATION	FIRE EXIT					FIRE ESCAPE STAIR		REMARK
		LED	AC	DC	BATT	TEST	ST1	ST2	
10	บันได LAMPUNG 1 (1)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได LAMPUNG 1 (2)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได LAMPUNG 2 (1)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได LAMPUNG 2 (2)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได LAMPUNG 3 (1)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได LAMPUNG 3 (2)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได CLAUDI CAMPUS	/	/	/	/	/	/	/	
	Bank Corridor FL.11(1)	/	/	/	/	/	/	/	
	Bank Corridor FL.11(2)	/	/	/	/	/	/	/	
	Bank Corridor FL.12 (1)	/	/	/	/	/	/	/	
11	บันได ST 10	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 11	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 12	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 13	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 14	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 15	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 16	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 17	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 18	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 19	/	/	/	/	/	/	/	
12	บันได ST 20	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 21	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 22	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 23	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 24	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 25	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 26	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 27	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 28	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 29	/	/	/	/	/	/	/	

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
MONTHLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

DATE September 2025

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

JOB	LOCATION	FIRE EXIT					FIRE ESCAPE STAIR		REMARK
		LED	AC	DC	BATT	TEST	ST1	ST2	
6	บันได ST 1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 3	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 4	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 5	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 6	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 7	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 8	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 9	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 10	/	/	/	/	/	/	/	
7	บันได ST 11	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 12	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 13	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 14	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 15	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 16	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 17	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 18	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 19	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 20	/	/	/	/	/	/	/	
8	บันได ST 21	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 22	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 23	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 24	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 25	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 26	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 27	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 28	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 29	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 30	/	/	/	/	/	/	/	

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
MONTHLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

DATE September 2025

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

FLOOR	LOCATION	FIRE EXIT					FIRE ESCAPE STAIR		REMARK
		LED	AC	DC	BATT	TEST	ST1	ST2	
1	บันได ST 1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 3	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 4	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 5	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 6	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 7	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 8	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 9	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 10	/	/	/	/	/	/	/	
2	บันได ST 11	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 12	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 13	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 14	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 15	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 16	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 17	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 18	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 19	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 20	/	/	/	/	/	/	/	
3	บันได ST 21	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 22	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 23	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 24	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 25	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 26	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 27	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 28	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 29	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST 30	/	/	/	/	/	/	/	

RECORD BY...

RECHECK BY...

DATE October 2015

ENGINEERING DEPT.
E8 EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

QOR	LOCATION	FIRE EXIT					FIRE ESCAPE STAIR		REMARK
		LRD	AC	DC	BATT	TRSY	STL	ST3	
00P	ลิฟท์ 571	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 572	/	/	/	/	/	/	/	
00R	ลิฟท์ 581	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 582	/	/	/	/	/	/	/	
00S	ลิฟท์ 591	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 592	/	/	/	/	/	/	/	
01	ลิฟท์ 601	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 602	/	/	/	/	/	/	/	
02	ลิฟท์ 611	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 612	/	/	/	/	/	/	/	
03	ลิฟท์ 621	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 622	/	/	/	/	/	/	/	
04	ลิฟท์ 631	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 632	/	/	/	/	/	/	/	
05	ลิฟท์ 641	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 642	/	/	/	/	/	/	/	
06	ลิฟท์ 651	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 652	/	/	/	/	/	/	/	
07	ลิฟท์ 661	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 662	/	/	/	/	/	/	/	
08	ลิฟท์ 671	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 672	/	/	/	/	/	/	/	
09	ลิฟท์ 681	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 682	/	/	/	/	/	/	/	
10	ลิฟท์ 691	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 692	/	/	/	/	/	/	/	
11	ลิฟท์ 701	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 702	/	/	/	/	/	/	/	
12	ลิฟท์ 711	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 712	/	/	/	/	/	/	/	
13	ลิฟท์ 721	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 722	/	/	/	/	/	/	/	
14	ลิฟท์ 731	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 732	/	/	/	/	/	/	/	
15	ลิฟท์ 741	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 742	/	/	/	/	/	/	/	
16	ลิฟท์ 751	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 752	/	/	/	/	/	/	/	
17	ลิฟท์ 761	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 762	/	/	/	/	/	/	/	
18	ลิฟท์ 771	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 772	/	/	/	/	/	/	/	
19	ลิฟท์ 781	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 782	/	/	/	/	/	/	/	
20	ลิฟท์ 791	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 792	/	/	/	/	/	/	/	
21	ลิฟท์ 801	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 802	/	/	/	/	/	/	/	
22	ลิฟท์ 811	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 812	/	/	/	/	/	/	/	
23	ลิฟท์ 821	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 822	/	/	/	/	/	/	/	
24	ลิฟท์ 831	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 832	/	/	/	/	/	/	/	
25	ลิฟท์ 841	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิฟท์ 842	/	/	/	/	/	/	/	

DATE: October 2025

ENGINEERING DEPT.
FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

[illegible]

DATE Oct 25 2025

CONCRETE DEPT.
RE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

[illegible]

DATE October 21 1925

ENGINEERING DEPT.
FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

[illegible]

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
MONTHLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

DATE October 2025

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

FLOOR	LOCATION	FIRE EXIT					FIRE ESCAPE STAIR		REMARK
		LED	AC	DC	BATT	TEST	ST1	ST2	
10	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Back Corridor FL.10	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2 Back Corridor FL.10	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST3 PDAAD01	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST4 PDAAD02	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2 PDAAD01	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST3 PDAAD01	/	/	/	/	/	/	/	
	POYER ชั้น 10 (10000004)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
11	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได Corridor	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST3 PDAAD01	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST4 PDAAD01	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2 PDAAD01	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST3 PDAAD01	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST4 PDAAD01	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2 PDAAD01	/	/	/	/	/	/	/	

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
MONTHLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

DATE October 2025

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

FLOOR	LOCATION	FIRE EXIT					FIRE ESCAPE STAIR		REMARK
		LED	AC	DC	BATT	TEST	ST1	ST2	
10	บันได LUMPHINI 1 (10)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได LUMPHINI 1 (10)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได LUMPHINI 2 (10)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได LUMPHINI 3 (10)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได LUMPHINI 4 (10)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได LUMPHINI 5 (10)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได LUMPHINI 6 (10)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได LUMPHINI 7 (10)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได LUMPHINI 8 (10)	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได LUMPHINI 9 (10)	/	/	/	/	/	/	/	
11	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST4	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST4	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
MONTHLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

DATE October 2025

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

FLOOR	LOCATION	FIRE EXIT					FIRE ESCAPE STAIR		REMARK
		LED	AC	DC	BATT	TEST	ST1	ST2	
6	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST4	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST4	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
7	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST4	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST4	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
MONTHLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

DATE October 2025

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

FLOOR	LOCATION	FIRE EXIT					FIRE ESCAPE STAIR		REMARK
		LED	AC	DC	BATT	TEST	ST1	ST2	
1	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST4	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST4	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
2	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST4	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST4	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/	

RECORD BY

CHECK BY

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
MONTHLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

DATE November 2025

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

FLOOR	LOCATION	FIRE EXIT					FIRE ESCAPE STAIRS		REMARK
		LED	AC	DC	BATT	TEST	ST1	ST2	
100P	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
100B	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
20	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
30	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
40	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
50	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
60	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
70	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
80	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
90	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
MONTHLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

DATE November 2025

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

FLOOR	LOCATION	FIRE EXIT					FIRE ESCAPE STAIRS		REMARK
		LED	AC	DC	BATT	TEST	ST1	ST2	
41	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
40	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
30	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
20	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
10	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
09	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
08	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
07	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
06	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
05	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
04	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
03	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
02	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
01	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
MONTHLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

DATE November 2025

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

FLOOR	LOCATION	FIRE EXIT					FIRE ESCAPE STAIRS		REMARK
		LED	AC	DC	BATT	TEST	ST1	ST2	
11	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
20	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
30	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
40	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
50	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
60	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
70	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
80	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
90	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
00	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
MONTHLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

DATE November 2025

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

FLOOR	LOCATION	FIRE EXIT					FIRE ESCAPE STAIRS		REMARK
		LED	AC	DC	BATT	TEST	ST1	ST2	
10	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
09	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
08	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
07	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
06	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
05	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
04	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
03	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
02	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	
01	Unit ST1	/	/	/	/	/	/	/	
	Unit ST2	/	/	/	/	/	/	/	

DATE: November 2028

RE EXIT & FIRE ESCPT MONTHLY

LOOP	PULSE EXIT						INRS BUCK STARE		REMARK
	LOCATION	LED	AC	DC	BATT	TEST	SP1	SP2	
02	หน้าประตู	/					/	/	
	Back Chamber PL-12	/					/	/	
	หน้าห้อง Back Chamber PL-12	/					/	/	
	หน้าห้อง PDLARM 3	/					/	/	
	ห้อง PDLARM 3	/					/	/	
	หน้า ST1	/					/	/	
	หน้าห้อง PDLARM 1	/					/	/	
	ห้อง PDLARM 1	/					/	/	
	POYTHA จักรยาน 1 (หน้าห้อง)	/		/			/	/	
	หน้า ST3	/					/	/	
	หน้า ST4	/					/	/	
	WACHALAI 1 (1)	/					/	/	
	WACHALAI 1 (2)	/					/	/	
	WACHALAI 2 (1)	/					/	/	
หน้า ST2	/						/	/	
11	ห้อง CHAIR	/					/	/	
	หน้าห้อง CHAIR	/					/	/	
	หน้าห้องประตูห้อง CHAIR	/					/	/	
	หน้าห้องประตูทาง Model	/					/	/	
	หน้า ST3	/					/	/	
	ห้องประตูทาง Model 1	/					/	/	
	ห้องประตูทาง Model 2	/					/	/	
	ห้องประตูทาง Model 3	/					/	/	
	ห้องประตูทาง Model 4	/					/	/	
	ห้องประตูทาง Model 5	/					/	/	
	หน้า ST1	/					/	/	

DATE: November 2025

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

[illegible]

DATE November 9, 2025

RE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

LOC#	LOCATION	FIRE SQUAD					FIRE ESCAPE STAIR			REMARK
		LBD	AC	DC	BATT	TEST	ST1	ST2		
6	W/ST 1	/					/	/		
	W/ST 2	/		/	/	/	/	/		
	W/ST 3	/		/	/	/	/	/		
	W/ST 4	/		/	/	/	/	/		
	STAIRWAY 1	/		/	/	/	/	/		
	STAIRWAY 2	/		/	/	/	/	/		
	STAIRWAY 3	/		/	/	/	/	/		
5	W/ST 1	/		/	/	/	/	/		
	W/ST 2	/		/	/	/	/	/		
	W/ST 3	/		/	/	/	/	/		
	W/ST 4	/		/	/	/	/	/		
	STAIRWAY 1	/		/	/	/	/	/		
	STAIRWAY 2	/		/	/	/	/	/		
	STAIRWAY 3	/		/	/	/	/	/		
4	W/ST 1	/		/	/	/	/	/		
	W/ST 2	/		/	/	/	/	/		
	W/ST 3	/		/	/	/	/	/		
	W/ST 4	/		/	/	/	/	/		
	STAIRWAY 1	/		/	/	/	/	/		
	STAIRWAY 2	/		/	/	/	/	/		
	STAIRWAY 3	/		/	/	/	/	/		

DATE November 2005

FIRE EXIT & FIRE ESCAPE MONTHLY

[illegible]

2500706Y

ROCHESTER, N.Y.

ภาคผนวก ข 24
เอกสารตรวจสอบดูแลบ่อหน้าวงน้ำ และบ่อพักน้ำ
ช่องระบายอากาศธรรมชาติ และพัดลมระบายอากาศ

[illegible][illegible]

Grande Centre Point
LUMPHINI BANGKOK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

ENGINEERING DEPT.

DAILY REPORT

COLD WATER PUMP FLL

MONTH July 1988

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	21/7/88	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 257 S 257 T 257	R 287 S 287 T 287	R 227 S 227 T 227	R 288 S 288 T 288	R 270 S 270 T 270	R 387 S 387 T 387	R 287 S 287 T 287
FL26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL

CWP-1

Ampare	R						
	S						
	T						
Suction Pressure (Psig)		27	27	26	26	26	26
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R						
	S						
	T						
Suction Pressure (Psig)		27	27	25	25	25	25
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R						
	S						
	T						
Suction Pressure (Psig)		10	10	5	5	5	5
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:		21/7/88	22/7/88	23/7/88	24/7/88	25/7/88	26/7/88
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMA

Grande Centre Point
LUMPHINI BANGKOK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

ENGINEERING DEPT.

DAILY REPORT

COLD WATER PUMP FLL

MONTH July 68

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 282 S 282 T 282	R 282 S 282 T 282	R 282 S 282 T 282	R 282 S 282 T 282	R 282 S 282 T 282	R 282 S 282 T 282	R 282 S 282 T 282
FL.26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		33	33	33	33	33	33
Discharge Pressure (Psig)		40	40	40	40	40	40
Valve Position		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		27	27	27	27	27	27
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		6	6	6	6	6	6
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:		7/8/68	7/9/68	7/10/68	7/11/68	7/12/68	7/13/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD

Grande Centre Point
LUMPHINI LALAGAO

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

ENGINEERING DEPT.

DAILY REPORT

COLD WATER PUMP FL.L

MONTH. July 88

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 984 S 387 T 385	R 983 S 386 T 385	R 984 S 384 T 382	R 991 S 395 T 392	R 989 S 390 T 388	R 987 S 391 T 392	R 990 S 392 T 391
FL.26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R	—	—	—	—	—	—
	S	—	—	—	—	—	—
	T	—	—	—	—	—	—
Suction Pressure (Psig)		33	39	33	34	30	33
Discharge Pressure (Psig)		40	40	40	40	37	39
Valve Position		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R	—	—	—	—	—	—
	S	—	—	—	—	—	—
	T	—	—	—	—	—	—
Suction Pressure (Psig)		27	27	27	27	24	24
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R	—	—	—	—	—	—
	S	—	—	—	—	—	—
	T	—	—	—	—	—	—
Suction Pressure (Psig)		10	10	10	10	10	10
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:		10/1/88	10/2/88	10/3/88	10/4/88	10/5/88	10/6/88
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

COLD WATER PUMP FL.L

Description		MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
		30/6/68	1/7/68	2/7/68	3/7/68	4/7/68	5/7/68	6/7/68
Circuit Breaker	R	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Selector	R	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Voltage	R	382	387	390	387	384	387	388
	S	386	390	393	388	392	393	392
	T	384	388	391	386	390	390	391
FL.26 tank level		☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L
Ground tank level		☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R	-	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		40	34	35	35	35	42	40
Discharge Pressure (Psig)		40	40	40	40	40	45	45
Valve Position		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R	208	-	-	-	-	-	-
	S	224	-	-	-	-	-	-
	T	220	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		0	20	20	40	20	20	20
Discharge Pressure (Psig)		135	0	0	0	0	0	0
Valve Position		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R	209	-	-	-	-	-	-
	S	224	-	-	-	-	-	-
	T	220	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		0	10	10	10	10	12	10
Discharge Pressure (Psig)		160	0	0	0	0	0	0
Valve Position		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:		30/6/68	1/7/68	2/7/68	3/7/68	4/7/68	5/7/68	6/7/68
RECORD BY:								
RECHECK BY:								

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	18/68	18/68	18/68
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R	364	40	388	389	389	389
	S	383	383	382	381	380	380
	T	384	380	387	388	385	388
Roof tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☐ N ☒ UN	☐ N ☒ UN	☐ N ☒ UN	☐ N ☒ UN	☐ N ☒ UN	☐ N ☒ UN	☐ N ☒ UN

CWP-4

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-5

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:	28/7/68	29/7/68	30/7/68	31/7/68	1/8/68	2/8/68	3/8/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

Grande Centre Point
LUMPHINI TANGKOR

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH July 18

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☐ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 391 S 389 T 387	R 387 S 392 T 390	R 386 S 389 T 387	R 399 S 387 T 386	R 391 S 387 T 385	R 391 S 389 T 387	R 389 S 386 T 384
Roof tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-4

Ampare	R	1	1	1	1	1	1
	S	1	1	1	1	1	1
	T	1	1	1	1	1	1
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-5

Ampare	R	1	1	1	1	1	1
	S	1	1	1	1	1	1
	T	1	1	1	1	1	1
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:		21/7/68	22/7/68	23/7/68	24/7/68	25/7/68	26/7/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

Grande Centre Point
LUMPHINI TANGKOR

ENGINEERING DEPT.

COLD WATER PUMP FL.26

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

MONTH July 68

Description	MON	TUE	WED	THU	FRJ	SAT	SUN
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R S T 378 381 388	R S T 389 386 384	R S T 385 386 387	R S T 389 385 386	R S T 387 389 390	R S T 390 394 391	R S T 386 389 386
Roof tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☐ H ☒ M ☐ L	☐ H ☒ M ☐ L	☐ H ☒ M ☐ L	☐ H ☒ M ☐ L	☐ H ☒ M ☐ L	☐ H ☒ M ☐ L	☐ H ☒ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-4

Ampare	R S T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-5

Ampare	R S T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:	17/7/68	18/7/68	19/7/68	20/7/68	21/7/68	22/7/68	23/7/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGH M-MEDIUM L-LOW

Grande Centre Point
LUMPHINI - BANGKOK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

ENGINEERING DEPT.

DAILY REPORT

COLD WATER PUMP FL.26

MONTH..... July / 68

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
Circuit Breaker	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL
Selector	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O
Voltage	R 389 S 381 T 370	R 290 S 391 T 384	R 277 S 288 T 280	R 290 S 287 T 291	R 388 S 399 T 369	R 389 S 391 T 392	R 381 S 385 T 382
Roof tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Ground tank level	☐ ☒ ☐ H M L	☐ ☒ ☐ H M L	☐ ☒ ☐ H M L	☐ ☒ ☐ H M L	☐ ☒ ☐ H M L	☐ ☒ ☐ H M L	☐ ☒ ☐ H M L
Pilot lamp	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-4

Ampare	R - S - T -	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN

CWP-5

Ampare	R - S - T -	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
DATE:	7/2/25	7/7/68	7/12/68	7/17/68	7/22/68	7/27/68	8/1/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMA

Grande Centre Point
LUMPHINI - BANGKOK

ENGINEERING DEPT.

COLD WATER PUMP FL.26

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

MONTH July 68

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 350 S 387 T 289	R 369 S 371 T 370	R 369 S 371 T 374	R 399 S 373 T 372	R 387 S 391 T 388	R 387 S 390 T 388	R 388 S 389 T 382
Roof tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-4

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
S	-	-	-	-	-	-	-
T	-	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-5

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
S	-	-	-	-	-	-	-
T	-	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:	90/6/68	9/7/68	2/7/68	3/7/68	4/7/68	5/7/68	6/7/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

COLD WATER PUMP FLL

Description		MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
		/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker		☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL
Selector		☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O
Voltage	R	347	380	390	390	389	391	391
	S	390	391	389	389	387	389	389
	T	388	389	388	391	386	385	386
FL.26 tank level		☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Ground tank level		☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Pilot lamp		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-1

Ampare	R	-	-	710	-	-	-	-
	S	-	-	716	-	-	-	-
	T	-	-	715	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		22	22	150	22	22	22	20
Discharge Pressure (Psig)		20	20	0	20	20	20	20
Valve Position		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-2

Ampare	R	-	-	772	-	-	-	-
	S	-	-	777	-	-	-	-
	T	-	-	774	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		20	20	140	20	20	20	20
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0	0
Valve Position		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-3

Ampare	R	-	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		10	10	10	10	10	10	10
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0	0
Valve Position		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
DATE:		28/8/26	29/8/26	30/8/26	31/8/26	1/9/27	2/9/27	3/9/27
RECORD BY:								
RECHECK BY:								

Grande Centre Point
LUMPHINI BANGKOK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

ENGINEERING DEPT.

DAILY REPORT

COLD WATER PUMP FL.L

MONTH August 68

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☐ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 389 S 288 T 389	390 289 391	390 289 390	390 289 390	391 290 391	390 288 390	388 285 389
FL.26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R 1 S 1 T 1	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)	22	22	22	22	22	22	22
Discharge Pressure (Psig)	40	20	20	20	20	20	20
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R 1 S 1 T 1	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)	20	20	20	20	20	20	20
Discharge Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R 1 S 1 T 1	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)	10	10	10	10	10	10	10
Discharge Pressure (Psig)	1	1	1	1	1	1	1
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:							
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

COLD WATER PUMP FLL

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R	240	240	240	240	240	240
	S	240	240	240	240	240	240
	T	240	240	240	240	240	240
FL.26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		22	22	22	22	22	22
Discharge Pressure (Psig)		20	20	20	20	20	20
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		20	20	20	20	20	20
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		10	10	10	10	10	10
Discharge Pressure (Psig)		-	-	-	-	-	-
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:		10/8/68	11/8/68	12/8/68	13/8/68	14/8/68	15/8/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

COLD WATER PUMP FL.L

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 390 S 391 T 390	386 389 387	388 388 386	388 390 388	389 390 390	388 388 388	388 389 390
FL.26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		22	22	22	22	22	22
Discharge Pressure (Psig)		20	20	20	20	20	20
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		20	20	20	20	20	20
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		10	10	10	10	10	10
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:		29/8/68	26/8/68	29/8/68	28/8/68	29/8/68	30/8/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

Grande Centre Point
LUMPHINI BANGKOK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH August 2025

COLD WATER PUMP FL.26

Description		MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
		/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker		☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL
Selector		☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O
Voltage	R	385	385	388	388	370	370	389
	S	390	388	391	391	381	386	386
	T	387	386	387	388	388	385	389
Roof tank level		☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Ground tank level		☐ ☐ ☐ H M L	☐ ☐ ☐ H M L	☐ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Pilot lamp		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-4

Ampare	R	-	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	150	0	0	0	0	0
Valve Position		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-5

Ampare	R	-	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0	0
Valve Position		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise		☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
DATE:		4-8-68	5-8-68	6-8-68	7-8-68	8-8-68	9-8-68	10-8-68
RECORD BY:								
RECHECK BY:								

N=NORMAL UN=UN NORMAL OL=OVERLOAD A=AUTO M=MANUAL O=OFF H=RIGHT M=MEDIAN L=LOW

Grande Centre Point,
LUMPHINI, BANGKOK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH August 68

COLD WATER PUMP FL26

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
Circuit Breaker	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL
Selector	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O
Voltage	R 389 S 384 T 385	R 390 S 387 T 386	R 389 S 386 T 386	R 390 S 387 T 386	R 389 S 386 T 387	R 390 S 391 T 392	R 397 S 397 T 397
Roof tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Ground tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Pilot lamp	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-4

Ampare	R 111 S 111 T 111	R 111 S 111 T 111	R 111 S 111 T 111	R 111 S 111 T 111	R 111 S 111 T 111	R 111 S 111 T 111	R 111 S 111 T 111
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN

CWP-5

Ampare	R 111 S 111 T 111	R 111 S 111 T 111	R 111 S 111 T 111	R 111 S 111 T 111	R 111 S 111 T 111	R 111 S 111 T 111	R 111 S 111 T 111
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
DATE:	11/2/68	12/2/68	13/8/68	14/8/68	15/8/68	16/8/68	17/8/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N=NORMAL UN=UNNORMAL OL=OVERLOAD A=AUTO M=MANUAL O=OFF H=HIGHT M=MEDIAN L=LOW

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 379	389	369	360	388	378	388
	S 371	390	391	392	389	392	399
	T 387	389	390	391	387	377	387
Roof tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-4

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-5

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:		18-8-68	19/8/68	20/8/68	21/8/68	22/8/68	23/8/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN=UNNORMAL OL=OVERLOAD A=AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 389	389	389	388	374	394	394
	S 392	392	391	390	376	396	395
	T 390	390	390	385	374	390	394
Roof tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R	-	114.6	-	-	-	-
	S	-	124.9	-	-	-	-
	T	-	149.3	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	150	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:	25/8/68	26/8/68	27/8/68	28/8/68	29/8/68	30/8/68	31/8/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N=NORMAL UN=UNNORMAL OL=OVERLOAD A=AUTO M=MANUAL O=OFF H=HIGHT M=MEDIAM L=LOW

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 390 S 394 T 391	R 390 S 389 T 389	R 383 S 386 T 384	R 389 S 385 T 383	R 390 S 389 T 389	R 384 S 384 T 384	R 390 S 388 T 388
FL.26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R - S - T -	102 114 909	- - -	- - -	104 106 109	104 106 108	- - -
Suction Pressure (Psig)	12	12	25	26	150	150	20
Discharge Pressure (Psig)	20	20	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R - S - T -	104 115 110	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Suction Pressure (Psig)	18	18	25	25	20	25	25
Discharge Pressure (Psig)	0	0	0	0	25	25	25
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R - S - T -	105 115 110	- - -	- - -	106 114 110	106 115 108	- - -
Suction Pressure (Psig)	0	0	10	10	160	10	0
Discharge Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:	28/8/25	29/8/25	30/8/25	31/8/25	1/9/25	2/9/25	3/9/25
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

COLD WATER PUMP FLL

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R	391	392	391	384	385	389
	S	394	394	393	390	388	392
	T	392	399	391	388	386	391
FL.26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R	-	392	391	384	385	-
	S	-	394	393	390	388	-
	T	-	392	391	388	386	-
Suction Pressure (Psig)		22	20	20	20	20	20
Discharge Pressure (Psig)		20	20	20	20	10	10
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R	-	392	391	384	385	-
	S	-	394	393	390	388	-
	T	-	392	391	388	386	-
Suction Pressure (Psig)		20	15	23	20	14	16
Discharge Pressure (Psig)		0	20	20	15	20	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R	-	392	391	384	385	-
	S	-	395	393	390	388	-
	T	-	393	391	388	386	-
Suction Pressure (Psig)		10	10	10	20	10	10
Discharge Pressure (Psig)		0	12	12	10	10	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

DATE: 2/9/25 2/9/25 3/9/25 4/9/25 5/9/25 6/9/25 7/9/25

RECORD BY:

RECHECK BY:

COLD WATER PUMP FLL

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 385 S 379 T 385	R 384 S 392 T 384	R 389 S 392 T 391	R 392 S 390 T 392	R 388 S 392 T 390	R 389 S 392 T 390	R 399 S 391 T 394
FL26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R	-	-	-	-	106	104	-
	S	-	-	-	-	116	116	-
	T	-	-	-	-	112	111	-
Suction Pressure (Psig)		20	22	20	40	20	20	20
Discharge Pressure (Psig)		20	22	20	20	20	20	20
Valve Position		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R	-	-	-	-	111	110	-
	S	-	-	-	-	118	119	-
	T	-	-	-	-	112	114	-
Suction Pressure (Psig)		20	22	20	23	22	22	19
Discharge Pressure (Psig)		0	15	15	25	25	25	10
Valve Position		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R	-	-	-	-	111	110	-
	S	-	-	-	-	112	110	-
	T	-	-	-	-	114	110	-
Suction Pressure (Psig)		10	12	10	12	10	10	10
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	10	10	10
Valve Position		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

DATE:	8/9/14	9/9/14	10/9/14	11/9/14	12/9/14	13/9/14	14/9/14
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

COLD WATER PUMP FLL

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 389 S 301 T 388	R 387 S 390 T 388	R 384 S 367 T 365	R 387 S 390 T 389	R 387 S 390 T 388	R 384 S 389 T 390	R 386 S 388 T 386
FL26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R	-	-	214 (50H)	-	-	-	-
	S	-	-	225 (50H)	-	-	-	-
	T	-	-	229 (50H)	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		20	20	16	20	20	20	20
Discharge Pressure (Psig)		20	20	60	20	20	20	20
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R	-	-	214 (50H)	-	-	-	-
	S	-	-	235 (50H)	-	-	-	-
	T	-	-	229 (50H)	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		20	22	10	20	22	22	22
Discharge Pressure (Psig)		10	15	86	10	15	15	10
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R	-	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		10	14	10	10	10	10	10
Discharge Pressure (Psig)		0	10	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

DATE: 15/9/69 16/9/68 17/9/68 18/9/68 19/9/68 20/9/68 21/9/68

RECORD BY:

RECHECK BY:

COLD WATER PUMP FLL

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 387	384	385	388	386	392	379
	S 389	392	387	388	386	394	382
	T 388	389	386	386	386	392	379
FL.26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R	-	109	-	-	-	-
	S	-	114	-	-	-	-
	T	-	113	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		20	20	20	20	20	20
Discharge Pressure (Psig)		10	10	10	10	10	10
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R	-	110	-	-	-	211
	S	-	116	-	-	-	229
	T	-	115	-	-	-	221
Suction Pressure (Psig)		22	24	22	24	24	-15
Discharge Pressure (Psig)		10	15	10	10	10	135
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R	-	99	-	-	-	211
	S	-	105	-	-	-	229
	T	-	102	-	-	-	221
Suction Pressure (Psig)		10	24	10	30	10	-10
Discharge Pressure (Psig)		0	15	15	25	15	160
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:		22/9/15	23/9/15	24/9/15	25/9/15	26/9/15	27/9/15
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

Grande Centre Point
LUMPHINI BANGKOK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

ENGINEERING DEPT.

DAILY REPORT

MONTH September

COLD WATER PUMP FLL

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☐ N ☐ UN ☐ OL	☐ N ☐ UN ☐ OL	☐ N ☐ UN ☐ OL	☐ N ☐ UN ☐ OL	☐ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O
Voltage	R	390	391				
	S	395	394				
	T	390	392				
FL26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R	-	-				
	S	-	-				
	T	-	-				
Suction Pressure (Psig)		20	20				
Discharge Pressure (Psig)		20	20				
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R	-	-				
	S	-	-				
	T	-	-				
Suction Pressure (Psig)		20	20				
Discharge Pressure (Psig)		19	19				
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R	-	-				
	S	-	-				
	T	-	-				
Suction Pressure (Psig)		19	19				
Discharge Pressure (Psig)		10	10				
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
DATE:		29/9/68	30/9/68				
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UN NORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAN L-LOW

Grande Centre Point
LUMPHINI BANGKOK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH Sep 2025

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL
Selector	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O
Voltage	R <u>389</u>	R <u>390</u>	R <u>388</u>	R <u>389</u>	R <u>392</u>	R <u>392</u>	R <u>393</u>
	S <u>392</u>	S <u>393</u>	S <u>390</u>	S <u>390</u>	S <u>394</u>	S <u>395</u>	S <u>396</u>
	T <u>389</u>	T <u>391</u>	T <u>388</u>	T <u>388</u>	T <u>392</u>	T <u>395</u>	T <u>393</u>
Roof tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Ground tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Pilot lamp	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-1

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-2

Ampare	R	-	-	-	-	-	-
	S	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
DATE:	1/9/18	2/9/18	3/9/18	4/9/18	5/9/18	6/9/18	7/9/18
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

Grande Centre Point
LUMPHINI - BANGKOK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH Sep 2015

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL
Selector	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O
Voltage	R 088	089	090	089	089	082	083
	S 091	092	093	092	090	086	088
	T 089	088	092	088	088	085	084
Roof tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Ground tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Pilot lamp	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-1

Ampare	R	108	104	106	108	108	113	110
	S	122	120	118	120	119	124	126
	T	115	114	112	114	114	120	122
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-2

Ampare	R	113	114	118	116	116	116	116
	S	126	128	124	128	126	128	125
	T	121	122	120	120	121	121	121
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
DATE:		8/9/68	9/9/68	10/9/68	11/9/68	12/9/68	13/9/68	14/9/68
RECORD BY:								
RECHECK BY:								

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGH M-MEDIUM L-LOW

งานตรวจสอบระบบจ่ายน้ำเย็น

Grande Centre Point
LUMPHINI SANGKROK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH SEP 2025

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL
Selector	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O
Voltage	R 386	388	389	389	389	386	389
	S 387	388	389	391	389	389	389
	T 387	386	388	389	389	386	389
Roof tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Ground tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Pilot lamp	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-4

Ampare	R	104	-	-	-	-	-
	S	118	-	-	-	-	-
	T	113	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN

CWP-5

Ampare	R	114	-	-	-	-	-
	S	124	-	-	-	-	-
	T	122	-	-	-	-	-
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
DATE:		13/9/25	16/9/25	18/9/25	19/9/25	20/9/25	21/9/25
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

* Manual ตรวจสอบ

* 27.5 Pump RUN ไม่ให้ทำงานที่ต่ำกว่า 110 ลิตร ต่อ ชม.
รวมบันทึก

Grande Centre Point
LUMPHINI LANKHOK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH SEP 2025

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 389 S 384 T 387	R 386 S 389 T 384	R 384 S 389 T 384	R 386 S 389 T 386	R 387 S 389 T 387	R 386 S 389 T 386	R 387 S 389 T 386
Roof tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-4

Ampare	R 108 S 119 T 112	R 107 S 117 T 117	R 106 S 114 T 114	R 105 S 112 T 112	R 113 S 123 T 118	R 110 S 123 T 120	R 105 S 119 T 120
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	0	0	0	0	150	150	150
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-5

Ampare	R 124 S 127 T 121	R 128 S 129 T 122	R 116 S 120 T 121	R 116 S 124 T 120	R - S - T -	R - S - T -	R - S - T -
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:	22/9/68	23/9/68	24/9/68	25/9/68	26/9/68	27/9/68	28/9/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAN L-LOW

Grande Centre Point
LUMPHINI SANGKROK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

ENGINEERING DEPT.

DAILY REPORT

COLD WATER PUMP FL.26

MONTH SEP 2025

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☐ N ☐ UN ☐ OL	☐ N ☐ UN ☐ OL	☐ N ☐ UN ☐ OL	☐ N ☐ UN ☐ OL	☐ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 388 S 390 T 388	385 390 385					
Roof tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN

CWP-4

Ampare	R	~	112.3										
	S	~	124.1										
	T	~	112.8										
Suction Pressure (Psig)		0	0										
Discharge Pressure (Psig)		0	100										
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN

CWP-5

Ampare	R	~	~										
	S	~	~										
	T	~	~										
Suction Pressure (Psig)		0	0										
Discharge Pressure (Psig)		0	0										
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
DATE:	29/9/68		30/9/68										
RECORD BY:													
RECHECK BY:													

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

11

Grande Centre Point
LUMPHINI BANGKOK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH... October 25

COLD WATER PUMP FLL

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☐ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R S T		386 387 388	386 387 385	397 394 392	381 388 390	387 390 390
FL26 tank level	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R S T			108 110 110	108 116 113	108 112 115	104 114 113	109 119 113
Suction Pressure (Psig)				-20	-20	-15	-15	-15
Discharge Pressure (Psig)				150	150	150	150	150
Valve Position	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R S T			116 112 114	110 110 113	109 114 114	109 114 112	115 114 114
Suction Pressure (Psig)				-15	-15	-15	-15	-10
Discharge Pressure (Psig)				130	150	135	135	138
Valve Position	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R S T			100 101 102	102 101 102	98 106 103	100 105 103	103 106 104
Suction Pressure (Psig)				-20	-20	-10	-10	-10
Discharge Pressure (Psig)				150	150	160	160	150
Valve Position	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:				1/10/68	2/10/68	3/10/68	4/10/68	5/10/68
RECORD BY:								
RECHECK BY:								

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

COLD WATER PUMP FL.L

Description		MON			TUE			WED			THU			FRI			SAT			SUN			
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
Circuit Breaker		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐		
		N	UN	OL	N	UN	OL	N	UN	OL	N	UN	OL	N	UN	OL	N	UN	OL	N	UN	OL	
Selector		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐		
		A	M	O	A	M	O	A	M	O	A	M	O	A	M	O	A	M	O	A	M	O	
Voltage		R	399			392			390			390			386			389			392		
		S	390			394			391			392			388			392			396		
		T	388			392			392			391			386			390			393		
FL.26 tank level		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	
		H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	
Ground tank level		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	
		H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	
Pilot lamp		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	
		N		UN	N		UN	N		UN	N		UN	N		UN	N		UN	N		UN	

CWP-1

Ampare	R	109	108	111	102	107	106	110
	S	119	116	118	124	118	117	116
	T	114	112	113	122	115	114	113
Suction Pressure (Psig)		-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Discharge Pressure (Psig)		160	150	150	160	150	150	150
Valve Position		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Coupling		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Leaking		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Vibration + Noise		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
		N		N		N		N

CWP-2

Ampare	R	119	102	115	112	110	111	110
	S	118	108	112	114	119	119	118
	T	117	105	118	116	116	117	117
Suction Pressure (Psig)		-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Discharge Pressure (Psig)		135	135	135	135	135	135	135
Valve Position		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Coupling		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Leaking		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Vibration + Noise		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
		N		N		N		N

CWP-3

Ampare	R	99	99	98	99	100	98	98
	S	109	106	110	104	102	109	111
	T	104	103	102	102	104	103	104
Suction Pressure (Psig)		-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Discharge Pressure (Psig)		155	160	155	160	160	160	160
Valve Position		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Coupling		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Leaking		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Vibration + Noise		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
		N		N		N		N

DATE: 6/10/68 4/10/68 8/10/68 9/10/68 10/10/68 11/10/68 12/10/68

RECORD BY:

RECHECK BY:

N=NORMAL UN=UNNORMAL OL=OVERLOAD A=AUTO M=MANUAL O=OFF H=HIGHT M=MEDIAM L=LOW

COLD WATER PUMP FLL

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 385 S 384 T 386	R 387 S 390 T 388	R 387 S 391 T 388	R 397 S 390 T 388	R 387 S 390 T 388	R 384 S 388 T 385	R 388 S 392 T 389
FL.26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R 109 S 118 T 119	R 108 S 114 T 113	R 107 S 118 T 113	R 108 S 118 T 114	R 104 S 117 T 113	R 109 S 119 T 113	R 106 S 119 T 112
Suction Pressure (Psig)	-15	-25	-15	-15	-15	-25	-15
Discharge Pressure (Psig)	150	250	150	150	150	250	150
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R 110 S 190 T 115	R 110 S 114 T 115	R 109 S 119 T 115	R 110 S 120 T 116	R 112 S 120 T 117	R 111 S 122 T 116	R 109 S 121 T 116
Suction Pressure (Psig)	-15	-25	-15	-15	-15	-25	-15
Discharge Pressure (Psig)	130	235	135	135	135	235	135
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R 98 S 102 T 105	R 98 S 105 T 106	R 99 S 107 T 103	R 99 S 109 T 104	R 99 S 106 T 103	R 98 S 109 T 103	R 97 S 109 T 103
Suction Pressure (Psig)	-10	-20	-10	-10	-10	-20	-20
Discharge Pressure (Psig)	160	260	160	160	160	460	160
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

DATE: 10/10/14 14/10/18 15/10/18 16/10/18 17/10/18 18/10/18 19/10/18

RECORD BY:

RECHECK BY:

COLD WATER PUMP FL.L

Description		MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
		/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		N UN OL	N UN OL	N UN OL	N UN OL	N UN OL	N UN OL	N UN OL
		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
Selector		A M O	A M O	A M O	A M O	A M O	A M O	A M O
		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		A M O	A M O	A M O	A M O	A M O	A M O	A M O
Voltage	R	382	384	380	384	388	381	387
	S	392	394	392	386	398	384	390
	T	388	384	382	384	382	382	387
FL.26 tank level		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		H M L	H M L	H M L	H M L	H M L	H M L	H M L
Ground tank level		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		H M L	H M L	H M L	H M L	H M L	H M L	H M L
Pilot lamp		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN

CWP-1

Ampare	R	106	109	107	107	106	108	106
	S	112	114	117	119	118	119	119
	T	109	113	114	111	112	110	111
Suction Pressure (Psig)		-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Discharge Pressure (Psig)		130	130	130	130	130	130	130
Valve Position		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN
Coupling		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN
Leaking		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN
Vibration + Noise		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN

CWP-2

Ampare	R	115	110	112	110	111	111	111
	S	116	114	118	118	120	120	121
	T	112	114	116	115	119	119	119
Suction Pressure (Psig)		-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Discharge Pressure (Psig)		135	135	135	135	135	135	135
Valve Position		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN
Coupling		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN
Leaking		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN
Vibration + Noise		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN

CWP-3

Ampare	R	99	98	99	97	98	99	98
	S	109	110	109	108	108	106	106
	T	108	106	104	102	102	107	106
Suction Pressure (Psig)		-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Discharge Pressure (Psig)		160	160	160	160	160	160	160
Valve Position		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN
Coupling		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN
Leaking		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN
Vibration + Noise		☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN

DATE: 29/10/88 21/10/88 22/10/88 23/10/88 24/10/88 25/10/88 26/10/88

RECORD BY:

RECHECK BY:

N=NORMAL UN=UNNORMAL OL=OVERLOAD A=AUTO M=MANUAL O=OFF H=HIGHT M=MEDIAM L=LOW

Grande Centre Point Lumphini

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH 10/68

COLD WATER PUMP FL.L

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL
Selector	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O
Voltage	R 388 S 391 T 389	R 392 S 394 T 392	R 390 S 392 T 390	R 392 S 396 T 390	R 390 S 393 T 390	R 392 S 395 T 393	R 392 S 388 T 388
FL26 tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Ground tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Pilot lamp	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-1

Ampare	R 108 S 112 T 115	R 104 S 115 T 111	R 109 S 117 T 115	R 108 S 116 T 112	R 108 S 119 T 112	R 106 S 116 T 112	R 108 S 118 T 114
Suction Pressure (Psig)	-15	-25	-15	-25	-15	-15	-15
Discharge Pressure (Psig)	150	230	150	230	150	130	150
Valve Position	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-2

Ampare	R 110 S 119 T 112	R 110 S 118 T 115	R 110 S 119 T 115	R 116 S 119 T 115	R 111 S 120 T 118	R 109 S 118 T 115	R 110 S 121 T 116
Suction Pressure (Psig)	-13	-23	-13	-23	-20	-13	-15
Discharge Pressure (Psig)	135	235	135	235	140	135	135
Valve Position	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-3

Ampare	R 98 S 107 T 104	R 98 S 105 T 108	R 97 S 106 T 103	R 98 S 105 T 104	R 98 S 106 T 103	R 92 S 106 T 103	R 98 S 109 T 100
Suction Pressure (Psig)	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Discharge Pressure (Psig)	135	135	160	160	160	160	160
Valve Position	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

DATE:	27/10/68	28/10/68	29/10/68	30/10/68	31/10/68	1/11/68	2/11/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N=NORMAL UN=UNNORMAL OL=OVERLOAD A=AUTO M=MANUAL O=OFF S=HIGH M=MEDIUM L=LOW

Grande Centre Point
LUMPHINI - BANGKOK
ENGINEERING DEPT.

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

MONTH.....10/68

COLD WATER PUMP FL26

Description		MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
		/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker		☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐
		N UN OL	N UN OL	N UN OL	N UN OL	N UN OL	N UN OL	N UN OL
Selector		☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐
		A M O	A M O	A M O	A M O	A M O	A M O	A M O
Voltage	R			393	381	391	386	384
	S			396	385	394	389	390
	T			384	382	392	386	388
Roof tank level		☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒
		H M L	H M L	H M L	H M L	H M L	H M L	H M L
Ground tank level		☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒
		H M L	H M L	H M L	H M L	H M L	H M L	H M L
Pilot lamp		☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN

CWP-4

Ampare	R			109	109	104	116	112
	S			10	119	118	119	123
	T			113	113	112	114	117
Suction Pressure (Psig)				0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)				150	150	150	139	148
Valve Position		☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN
Coupling		☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN
Leaking		☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN
Vibration + Noise		☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN

CWP-5

Ampare	R			116	117	116	116	119
	S			124	126	126	127	127
	T			126	122	120	120	120
Suction Pressure (Psig)				0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)				150	150	150	149	149
Valve Position		☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN
Coupling		☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN
Leaking		☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN
Vibration + Noise		☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒
		N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN	N UN
DATE:				1/10/68	2/10/68	3/10/68	4/10/68	5/10/68
RECORD BY:								
RECHECK BY:								

N-NORMAL UN=UNNORMAL OL=OVERLOAD A=AUTO M=MANUAL O=OFF H=HIGHT M=MEDIAM L=LOW

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 387	391	390	387	385	392	393.7
	S 390	391	392	390	384	396	396.7
	T 388	392	390	387	386	393	393.8
Roof tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-4

Ampare	R 109.2	109.1	109.9	108.6	108.5	112.8	112.9
	S 120.2	120.2	119.9	120.1	120.6	124.6	120.6
	T 119.1	119.3	123.9	118.2	118.1	118.9	118.0
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	190	190	250	190	190	190	190
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-5

Ampare	R 117	118	124.3	119	117	115.4	111.2
	S 128	129	124.2	129	128	127.1	128.0
	T 122	120	121.4	120	120	120.5	120.1
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	135	135	135	135	135	140	140
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:	6/10/68	7/10/68	8/10/68	9/10/68	10/10/68	11/10/68	12/10/68

RECORD BY:

RECHECK BY:

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 382	389	390	389	387	389	389
	S 385	392	393	392	390	392	389
	T 389	389	391	389	388	389	387
Roof tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R 112	109	108	112	108	112	107
	S 124	119	119	118	120	119	123
	T 120	119	114	121	120	122	119
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	150	150	150	150	150	150	150
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R 119	114	115	118	119	119	119
	S 129	124	126	120	127	122	125
	T 122	122	124	125	121	121	120
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	135	135	135	135	135	135	135
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:	12/10/18	17/10/18	15/10/18	16/10/18	17/10/18	18/10/18	19/10/18
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N=NORMAL UN=UNNORMAL OL=OVERLOAD A=AUTO M=MANUAL O=OFF H=HIGHT M=MEDIAM L=LOW

16/10/2016

17.17.90.202

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 391	385	387	390	389	386	390
	S 394	389	391	392	388	389	389
	T 391	386	384	390	386	390	391
Roof tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R 109	105	105	108	109	110	112
	S 118	108	115	119	119	120	121
	T 117	108	113	113	119	122	121
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	190	250	150	255	190	190	190
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R 117	124	115	135	118	120	121
	S 127	129	123	125	125	127	129
	T 120	122	120	120	121	120	122
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	140	405	135	235	135	135	135
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:	20/10/68	21/10/68	22/10/68	23/10/68	24/10/68	25/10/68	26/10/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-M

Grande Centre Point
LUMPHINI BANGKOK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH 02/68

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☐ ☐ ☐ N UN OL	☐ ☐ ☐ N UN OL
Selector	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☐ ☐ ☐ A M O	☐ ☐ ☐ A M O
Voltage	R 383	387	387	390	388		
	S 386	396	392	398	399		
	T 384	388	380	392	382		
Roof tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☐ ☐ ☐ H M L	☐ ☐ ☐ H M L
Ground tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☐ ☐ ☐ H M L	☐ ☐ ☐ H M L
Pilot lamp	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN

CWP-1

Ampare	R 118	105	108	108	104		
	S 125	118	119	128	118		
	T 120	113	114	124	114		
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0		
Discharge Pressure (Psig)	150	150	150	150	150		
Valve Position	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN

CWP-2

Ampare	R 118	115	118	115	114		
	S 120	125	129	125	124		
	T 125	119	121	120	122		
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0		
Discharge Pressure (Psig)	150	150	150	150	150		
Valve Position	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN	☐ ☐ ☐ N UN
DATE:	27/10/68	28/10/68	29/10/68	30/10/68	31/10/68		
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIUM L-LOW

Grande Centre Point
LUMPHINI LAKKOK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH 12/68

COLD WATER PUMP FLL

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL
Selector	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O
Voltage	R	384	392	390	390	392	378
	S	391	394	392	396	395	382
	T	389	392	390	390	393	382
FL-26 tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Ground tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Pilot lamp	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-1

Ampare	R	108	109	109	108	108	106	108
	S	117	115	117	116	119	116	118
	T	115	111	115	112	112	112	114
Suction Pressure (Psig)		-13	-25	-15	-25	-15	-15	-15
Discharge Pressure (Psig)		150	230	150	230	150	190	150
Valve Position		☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling		☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking		☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise		☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN

CWP-2

Ampare	R	110	110	110	116	111	109	110
	S	119	118	119	119	120	118	121
	T	112	115	115	115	118	115	116
Suction Pressure (Psig)		-13	-23	-13	-23	-20	-11	-15
Discharge Pressure (Psig)		135	235	135	235	140	135	135
Valve Position		☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling		☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking		☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise		☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN

CWP-3

Ampare	R	98	98	97	98	98	92	98
	S	107	105	106	105	106	106	109
	T	104	108	105	104	103	103	100
Suction Pressure (Psig)		-10	-20	-10	-20	-10	-10	-10
Discharge Pressure (Psig)		135	235	160	260	160	160	160
Valve Position		☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling		☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking		☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise		☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN

DATE: 27/10/68 28/10/68 29/10/68 30/10/68 31/10/68 1/11/68 2/11/68

RECORD BY:

RECHECK BY:

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON			TUE			WED			THU			FRI			SAT			SUN		
	/ /			/ /			/ /			/ /			/ /			/ /			/ /		
Circuit Breaker	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
	N	UN	OL	N	UN	OL	N	UN	OL	N	UN	OL	N	UN	OL	N	UN	OL	N	UN	OL
Selector	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
	A	M	O	A	M	O	A	M	O	A	M	O	A	M	O	A	M	O	A	M	O
Voltage	R															392			382		
	S															394			389		
	T															388			382		
Roof tank level	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L
Ground tank level	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L	H	M	L
Pilot lamp	☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☒	☐		☒	☐	
	N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN	

CWP-1

Ampare	R												114			116		
	S												125			126		
	T												109			119		
Suction Pressure (Psig)													0			0		
Discharge Pressure (Psig)													150			190		
Valve Position	☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☒	☐		☒	☐	
	N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN	
Coupling	☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☒	☐		☒	☐	
	N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN	
Leaking	☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☒	☐		☒	☐	
	N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN	
Vibration + Noise	☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☒	☐		☒	☐	
	N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN	

CWP-2

Ampare	R												114			118		
	S												128			128		
	T												121			119		
Suction Pressure (Psig)													0			0		
Discharge Pressure (Psig)													135			168		
Valve Position	☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☒	☐		☒	☐	
	N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN	
Coupling	☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☒	☐		☒	☐	
	N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN	
Leaking	☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☒	☐		☒	☐	
	N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN	
Vibration + Noise	☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☒	☐		☒	☐	
	N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN		N	UN	
DATE:													2/11/68			2/11/68		
RECORD BY:																		
RECHECK BY:																		

N-NORMAL UN=UNNORMAL OL=OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

4.12.2028

Grande Centre Point
LUMPHINI BANGKOK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH November 20

COLD WATER PUMP FL.I.

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	3/11/68	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 389 S 392 T 391	R 392 S 384 T 390	R 384 S 394 T 392	R 388 S 381 T 389	R 385 S 389 T 382	R 383 S 389 T 386	R 389 S 385 T 385
FL.26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R 112 S 113 T 117	R 108 S 114 T 110	R 109 S 114 T 112	R 109 S 118 T 115	R 107 S 118 T 113	R 110 S 112 T 114	R 109 S 113 T 109
Suction Pressure (Psig)	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Discharge Pressure (Psig)	150	150	150	150	150	150	150
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R 107 S 108 T 110	R 109 S 110 T 112	R 116 S 118 T 114	R 112 S 121 T 114	R 111 S 120 T 116	R 107 S 108 T 111	R 113 S 120 T 119
Suction Pressure (Psig)	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Discharge Pressure (Psig)	135	135	135	135	135	135	135
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R 100 S 108 T 104	R 99 S 106 T 102	R 98 S 109 T 108	R 99 S 102 T 104	R 98 S 102 T 103	R 111 S 108 T 105	R 98 S 105 T 103
Suction Pressure (Psig)	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Discharge Pressure (Psig)	160	160	160	160	160	160	160
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

DATE:	3/11/68	4/11/68	5/11/68	6/11/68	7/11/68	8/11/68	9/11/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAN L-LOW

A. 12.201

Grande Centre Point
LUMPHINI SANGKOK

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH November 25

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON 3/11/68	TUE 4/11/68	WED 5/11/68	THU 6/11/68	FRI 7/11/68	SAT 8/11/68	SUN 9/11/68
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 383 S 386 T 385	R 384 S 389 T 388	R 390 S 393 T 390	R 387 S 391 T 388	R 390 S 392 T 391	R 393 S 391 T 390	R 382 S 382 T 383
Roof tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R 108 S 118 T 112	R 107 S 119 T 115	R 110 S 120 T 126	R 109 S 121 T 119	R 108 S 115 T 120	R 108 S 120 T 116	R 109 S 121 T 114
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	150	150	150	150	150	150	150
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R 113 S 120 T 119	R 115 S 120 T 121	R 118 S 120 T 122	R 116 S 124 T 121	R 115 S 120 T 122	R 116 S 122 T 121	R 116 S 122 T 120
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	130	130	130	135	130	135	130
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:	3/11/68	4/11/68	5/11/68	6/11/68	7/11/68	8/11/68	9/11/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

P. 12-2025

COLD WATER PUMP FLL

Description		MON 10/11/68	TUE 11/11/68	WED 12/11/68	THU 13/11/68	FRI 14/11/68	SAT 15/11/68	SUN 16/11/68
Circuit Breaker	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Selector	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Voltage	R	386	388	392	388	384	389	387
	S	389	389	398	390	388	390	391
	T	387	389	397	387	384	391	388
FL.26 tank level	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ground tank level	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pilot lamp	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CWP-1

Ampare	R	108	109	106	107	109	109	109
	S	109	108	109	113	112	108	119
	T	108	108	104	113	113	110	115
Suction Pressure (Psig)		25	25	-20	-20	-20	-20	20
Discharge Pressure (Psig)		130	130	130	150	150	150	190
Valve Position	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Coupling	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Leaking	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vibration + Noise	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CWP-2

Ampare	R	109	107	110	110	113	112	112
	S	108	107	114	117	121	115	119
	T	108	109	114	116	118	116	119
Suction Pressure (Psig)		25	25	-20	-20	-20	-20	22
Discharge Pressure (Psig)		135	135	135	135	135	135	135
Valve Position	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Coupling	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Leaking	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vibration + Noise	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CWP-3

Ampare	R	106	107	109	104	100	102	109
	S	106	110	104	107	108	105	109
	T	109	109	116	104	104	114	112
Suction Pressure (Psig)		20	20	-40	-10	-10	-10	14
Discharge Pressure (Psig)		160	160	160	160	160	160	160
Valve Position	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Coupling	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Leaking	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vibration + Noise	N	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	UN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DATE:		11/11/68	11/11/68	12/11/68	13/11/68	14/11/68	15/11/68	16/11/68
RECORD BY:								
RECHECK BY:								

Grande Centre Point
LUMPHINI LANKOR

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH. November 25

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	10/11/68	11/11/68	12/11/68	1/12/68	2/12/68	3/12/68	4/12/68
Circuit Breaker	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL
Selector	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O
Voltage	R 385	R 384	R 384	R 386	R 388	R 389	R 389
	S 388	S 387	S 390	S 389	S 389	S 390	S 391
	T 385	T 389	T 388	T 388	T 387	T 390	T 388
Roof tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Ground tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Pilot lamp	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-1

Ampare	R	113	115	108	112	108	112	109
	S	126	121	119	127	121	120	121
	T	120	120	115	120	122	123	119
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		150	150	150	190	190	190	190
Valve Position	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-2

Ampare	R	116	118	116	118	116	116	110
	S	128	128	128	128	120	122	122
	T	121	122	121	122	129	127	120
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		135	135	135	135	135	135	135
Valve Position	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
DATE:		10/11/68	11/11/68	12/11/68	13/11/68	14/11/68	15/11/68	16/11/68
RECORD BY:								
RECHECK BY:								

N=NORMAL UN=UNNORMAL OL=OVERLOAD A=AUTO M=MANUAL O=OFF H=HIGHT M=MEDIAM L=LOW

4.12.2025

Grande Centre Point
THUANGTHAI TANGKONG

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH November 25

COLD WATER PUMP FLL

Description	MON 17/11/68	TUE 18/11/68	WED 19/11/68	THU 20/11/68	FRI 21/11/68	SAT 22/11/68	SUN 23/11/68
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 386	390	386	390	389	389	388
	S 387	389	389	392	392	390	387
	T 387	387	390	391	390	391	385
FL26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R	109	109	109	109	108	108
	S	119	110	118	112	111	117
	T	114	114	114	113	116	113
Suction Pressure (Psig)		-15	-15	-20	-20	-20	-20
Discharge Pressure (Psig)		150	150	150	150	150	150
Valve Position		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R	112	114	112	112	112	110
	S	113	111	113	113	113	117
	T	119	115	112	112	116	113
Suction Pressure (Psig)		-15	-15	-20	-20	-20	-20
Discharge Pressure (Psig)		135	135	135	140	140	140
Valve Position		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R	99	101	101	99	100	108
	S	108	107	108	106	108	116
	T	102	105	102	104	104	114
Suction Pressure (Psig)		-10	-10	-10	-10	-10	-10
Discharge Pressure (Psig)		155	155	155	160	160	160
Valve Position		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise		☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:		17/11/68	18/11/68	19/11/68	20/11/68	21/11/68	22/11/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF R-HIGH M-MEDIUM L-LOW

Grande Centre Point
LUMPHINI SAMROK
ENGINEERING DEPT.

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI
DAILY REPORT

MONTH November 25

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☐ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 388 S 371 T 341	R 383 S 375 T 343	R 384 S 371 T 368	R 386 S 374 T 367	R 368 S 369 T 367	R 389 S 370 T 391	R 389 S 387 T 365
Roof tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R 115 S 126 T 124	R 111 S 121 T 116	R 115 S 126 T 121	R 114 S 126 T 120	R 116 S 126 T 122	R 110 S 121 T 118	R 114 S 124 T 126
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	180	150	150	150	190	150	150
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R 116 S 127 T 122	R 118 S 127 T 125	R 118 S 127 T 122	R 118 S 127 T 121	R 117 S 127 T 121	R 118 S 120 T 121	R 116 S 125 T 120
Suction Pressure (Psig)	0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)	135	135	135	135	135	135	135
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:	17/11/68	18/11/68	19/11/68	20/11/68	21/11/68	22/11/68	23/11/68
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N=NORMAL UN=UNNORMAL OL=OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIUM L-LOW

Grande Centre Point
LUMPHINI TANGKOR

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

MONTH..... November 25

ENGINEERING DEPT.

COLD WATER PUMP FL.L

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	24/11/68	25/11/68	26/11/68	27/11/68	28/11/68	1/1	1/1
Circuit Breaker	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL
Selector	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O
Voltage	R 387	392	393	393	388	380	387
	S 389	395	396	395	391	383	392
	T 389	393	394	394	389	387	389
FL.26 tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Ground tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Pilot lamp	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-1

Ampare	R	109	108	108	109	109	109
	S	118	116	116	116	115	119
	T	114	112	112	112	114	112
Suction Pressure (Psig)		-20	-20	-20	-20	-15	-20
Discharge Pressure (Psig)		150	150	150	150	150	150
Valve Position	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN

CWP-2

Ampare	R	112	111	111	111	112	112
	S	113	119	120	120	118	120
	T	119	117	117	117	115	115
Suction Pressure (Psig)		-20	-20	-20	-20	-10	-20
Discharge Pressure (Psig)		135	135	135	140	140	135
Valve Position	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN

CWP-3

Ampare	R	101	98	98	98	100	101
	S	108	106	106	106	106	108
	T	102	103	104	105	104	103
Suction Pressure (Psig)		-10	-10	-10	-10	-10	-10
Discharge Pressure (Psig)		155	153	160	150	160	160
Valve Position	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN

DATE: 24/11/68 25/11/68 26/11/68 27/11/68 28/11/68 29/11/68 30/11/68

RECORD BY:

RECHECK BY:

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

4.17-901x

Grande Centre Point
LUMPHINI LANCROU
ENGINEERING DEPT.

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

MONTH..... November 25

COLD WATER PUMP FL.26

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL
Selector	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O
Voltage	R 388	386	393	390	389	388	387
	S 391	389	392	393	392	390	390
	T 390	387	392	392	390	389	387
Roof tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Ground tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Pilot lamp	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-1

Ampare	R	115	119	116	119	116	115	116
	S	126	127	127	127	127	127	126
	T	124	122	122	122	121	122	121
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		150	150	150	150	150	150	150
Valve Position	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN

CWP-2

Ampare	R	115	110	115	109	115	116	115
	S	124	124	125	124	125	124	124
	T	120	122	121	121	122	120	121
Suction Pressure (Psig)		0	0	0	0	0	0	0
Discharge Pressure (Psig)		135	135	135	135	130	135	135
Valve Position	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
DATE:		24/11/68	25/11/68	26/11/68	27/11/68	28/11/68	29/11/68	30/11/68
RECORD BY:								
RECHECK BY:								

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF R-RIGHT M-MEDIUM L-LOW

9.12.2025

Grande Centre Point
CENTRE POINT (C.P.)

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH December 25

COLD WATER PUMP FLL

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	1/12/68	2/12/68	3/12/68	4/12/68	5/12/68	6/12/68	7/12/68
Circuit Breaker	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☐ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL
Selector	☐ ☒ ☐ A M O	☐ ☒ ☐ A M O	☐ ☒ ☐ A M O	☐ ☒ ☐ A M O	☐ ☐ ☐ A M O	☐ ☒ ☐ A M O	☐ ☒ ☐ A M O
Voltage	R 383 S 386 T 391A	R 389 S 390 T 388	R 388 S 391 T 387	R 388 S 390 T 387	R 384 S 388 T 385	R 392 S 396 T 393	R 392 S 395 T 393
FL.26 tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Ground tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Pilot lamp	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-1

Ampare	R 109 S 117 T 114	R 109 S 115 T 113	R 108 S 116 T 112	R 107 S 116 T 112	R 107 S 117 T 112	R 106 S 117 T 110	R 109 S 116 T 111
Suction Pressure (Psig)	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Discharge Pressure (Psig)	150	150	150	150	150	150	150
Valve Position	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-2

Ampare	R 111 S 118 T 117	R 110 S 117 T 114	R 112 S 121 T 114	R 111 S 120 T 116	R 109 S 119 T 114	R 109 S 120 T 113	R 110 S 119 T 115
Suction Pressure (Psig)	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Discharge Pressure (Psig)	135	135	135	135	135	135	135
Valve Position	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-3

Ampare	R 99 S 106 T 104	R 99 S 106 T 103	R 98 S 108 T 104	R 98 S 108 T 102	R 98 S 107 T 102	R 98 S 105 T 102	R 98 S 107 T 102
Suction Pressure (Psig)	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Discharge Pressure (Psig)	160	160	160	160	160	160	160
Valve Position	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

DATE: 1/12/68 2/12/68 3/12/68 4/12/68 5/12/68 6/12/68 7/12/68

RECORD BY:

RECHECK BY:

N-NORMAL UN-UN NORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGH M-MEDIUM L-LOW

COLD WATER PUMP FLL

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R	386	392	389	387	388	380
	S	389	395	390	390	392	383
	T	384	393	388	380	389	381
FL.26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R	108	107.4	108.2	108.6	105.4	107.3	109.6
	S	114	115.4	115.8	115.7	114.3	117.3	119.7
	T	116	112.4	112.6	112.4	113.1	112.7	114.0
Suction Pressure (Psig)		-2.5	-10	-10	-10	-10	-10	-20
Discharge Pressure (Psig)		150	150	150	150	150	150	150
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R	112	110.2	112.4	110.9	111.6	110.3	113.2
	S	124	118.1	119.8	118.1	120.3	120.0	123.0
	T	118	116.3	117.0	116.4	117.3	119.7	119.5
Suction Pressure (Psig)		-20	-20	-10	-10	-10	-10	-15
Discharge Pressure (Psig)		135	135	135	135	135	135	135
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R	94	99.0	99.7	98.6	98.9	98.6	99.7
	S	108	101.4	106.9	106.1	107.7	103.4	109.0
	T	104	105.8	104.0	104.4	104.2	103.1	104.3
Suction Pressure (Psig)		-20	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Discharge Pressure (Psig)		160	160	160	160	160	160	160
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:		8/12/68	9/12/68	10/12/68	11/12/68	12/12/68	13/12/68	14/12/68
RECORD BY:								
RECHECK BY:								

Grande Centre Point
IS ANCHOR TOWER

GRANDE CENTRE POINT LUMPHINI

DAILY REPORT

MONTH... December 2025

ENGINEERING DEPT.

COLD WATER PUMP FLL

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	15/12/18	16/12/18	17/12/18	18/12/18	19/12/18	20/12/18	21/12/18
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 386	359	348	386	346	387	393
	S 389	392	399	389	349	390	387
	T 386	390	389	387	386	392	394
FL.26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R	386	108	107.6	109	108	108	106
	S	389	112	116.9	118	114	118	116
	T	386	112	112.9	112	113	112	110
Suction Pressure (Psig)		-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Discharge Pressure (Psig)		135	150	150	150	150	150	160
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R	386	111	110.0	111	112	111	111
	S	389	120	118.9	119	121	119	120
	T	386	116	116.7	115	118	116	116
Suction Pressure (Psig)		-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Discharge Pressure (Psig)		150	135	135	135	135	135	135
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R	386	99	98.6	100	99	98.1	98
	S	389	103	107.2	108	109	108	107
	T	386	104	104.0	104	105	104	103
Suction Pressure (Psig)		-20	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Discharge Pressure (Psig)		150	160	160	160	160	160	160
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN
DATE:		15/12/18	16/12/18	17/12/18	18/12/18	19/12/18	20/12/18	21/12/18
RECORD BY:								
RECHECK BY:								

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

COLD WATER PUMP FLL

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	22/12/25	23/12/25	24/12/25	25/12/25	26/12/25	27/12/25	28/12/25
Circuit Breaker	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL	☒ ☐ ☐ N UN OL
Selector	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O	☒ ☐ ☐ A M O
Voltage	R 388	389	387	385	389	389	389
	S 391	385	392	391	388	392	392
	T 389	385	390	387	390	390	390
FL26 tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Ground tank level	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L	☒ ☐ ☐ H M L
Pilot lamp	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN	☒ ☐ ☐ N UN

CWP-1

Ampare	R	107	107	107	108	109	109
	S	116	116	116	119	115	116
	T	112	111	112	112	112	112
Suction Pressure (Psig)		-20	-20	-20	-20	-20	-20
Discharge Pressure (Psig)		160	150	150	150	150	150
Valve Position	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN

CWP-2

Ampare	R	110	112	111	112	112	112
	S	119	128	119	120	121	119
	T	116	116	116	117	118	119
Suction Pressure (Psig)		-16	-15	-15	-15	-15	-15
Discharge Pressure (Psig)		135	135	135	135	135	135
Valve Position	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN

CWP-3

Ampare	R	98	98	99	98	98	100
	S	107	107	106	106	107	106
	T	103	102	103	103	104	103
Suction Pressure (Psig)		-10	-10	-10	-10	-10	-10
Discharge Pressure (Psig)		160	160	160	160	160	160
Valve Position	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Coupling	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Leaking	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
Vibration + Noise	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN	☒ ☐ N UN
DATE		22/12/25	23/12/25	24/12/25	25/12/25	26/12/25	28/12/25
RECORD BY							
RECHECK BY							

Grande Centre Point
LUSOPHINI

GRANDE CENTRE POINT LUSOPHINI

DAILY REPORT

MONTH December 68

ENGINEERING DEPT.

COLD WATER PUMP FLL

Description	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	29/12/68	30/12/68	31/12/68	1/1/69	/ /	/ /	/ /
Circuit Breaker	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☒ N ☐ UN ☐ OL	☐ N ☐ UN ☐ OL	☐ N ☐ UN ☐ OL	☐ N ☐ UN ☐ OL
Selector	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☒ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O	☐ A ☐ M ☐ O
Voltage	R 388 S 377 T 389	R 385 S 373 T 390	R 382 S 386 T 382	R 384 S 388 T 388			
FL-26 tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L
Ground tank level	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☒ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L	☐ H ☐ M ☐ L
Pilot lamp	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN

CWP-1

Ampare	R 109 S 113 T 112	R 108 S 117 T 117	R 108 S 119 T 112	R 108 S 119 T 111			
Suction Pressure (Psig)	-20	-20	-20	-20			
Discharge Pressure (Psig)	150	150	150	150			
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN

CWP-2

Ampare	R 111 S 118 T 116	R 111 S 121 T 116	R 112 S 123 T 118	R 111 S 121 T 114			
Suction Pressure (Psig)	-16	-10	-15	-15			
Discharge Pressure (Psig)	135	135	135	135			
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN

CWP-3

Ampare	R 98 S 108 T 102	R 98 S 107 T 102	R 99 S 110 T 103	R 100 S 109 T 105			
Suction Pressure (Psig)	-10	-10	-10	-10			
Discharge Pressure (Psig)	160	160	160	160			
Valve Position	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Coupling	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Leaking	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
Vibration + Noise	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☒ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN	☐ N ☐ UN
DATE:	29/12/68	30/12/68	31/12/68	1/1/69			
RECORD BY:							
RECHECK BY:							

N-NORMAL UN-UNNORMAL OL-OVERLOAD A-AUTO M-MANUAL O-OFF H-HIGHT M-MEDIAM L-LOW

ภาคผนวก ข 25
เอกสารการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๓ เอกสารพ้องที่ฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๔. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (แบบ กบ.จ.๒)

๕. รายชื่อวิทยากร

๖. รายละเอียดและผลการประเมินงานฝึกซ้อมกับพลีตมที่มีพร้อมเอกสารแนบ



(ตัว)

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต
ผู้รับมอบหมาย.....
วันที่.....เดือน.....ปี.....

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหน้าที่รับรองนิติบุคคลให้ประชาคม จะต้องนำตราประทับของหน่วยงาน
๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นพร้อมเอกสารแนบ กบ.จ.๒
๓. ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่รับแจ้งการให้บริการ

ภาคผนวก ข 26
รูปประกอบการติดตามตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)

รูปที่ 5 ป้ายโครงการ



รูปที่ 6 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 8 ป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง



รูปที่ 9 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 10 พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างรอบแนวเขตที่ดิน

รูปที่ 11 พื้นที่สีเขียวบริเวณจอดรถของโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 12 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์บริเวณพื้นที่จอดรถ



รูปที่ 13 ป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ทางวิ่งภายในโครงการ



รูปที่ 14 ป้ายณรงค์ให้ผู้พักอาศัยตรวจสอบสภาพรถยนต์



รูปที่ 15 ถนนภายในโครงการ



รูปที่ 16 ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในโครงการ (คนสวน)

A photograph of a parking garage with several cars parked. A date stamp '21/11/2025' is visible in the bottom right corner.



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 21 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
(พื้นที่จอดรถ)



รูปที่ 22 พัดลมดูดอากาศภายใน
ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้



รูปที่ 23 พนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 24 ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณใต้อาคาร และใต้ที่จอดรถภายนอกอาคาร

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 25 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 26 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการใช้น้ำ



รูปที่ 27 ถังเก็บน้ำสำรองชั้นใต้ดิน ถังเก็บน้ำชั้น 19

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการใช้น้ำ (ต่อ)



รูปที่ 28 ระบบสูบน้ำในอาคาร



รูปที่ 29 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ (เช่น ก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ำ)



รูปที่ 30 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

รูปที่ 31 กำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและชักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนนำไปเช็ดถู

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการใช้น้ำ (ต่อ)




รูปที่ 32 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ



รูปที่ 33 เจ้าหน้าที่รักษาระบบเส้นท่อประปา

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

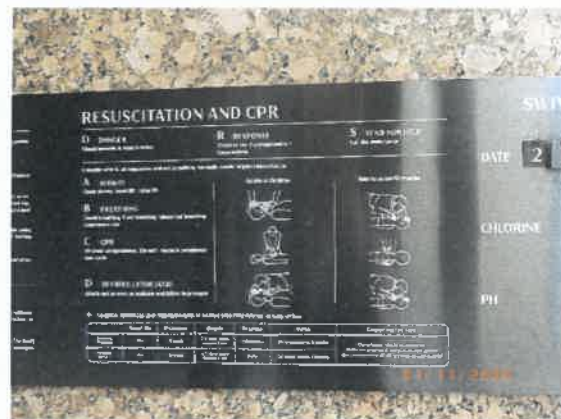

รูปที่ 34 ป้ายแสดงกฎ/ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้น้ำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดสระว่ายน้ำ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ต่อ)



รูปที่ 36 ไฟฟ้าส่องสว่างทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 37 ป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำ




รูปที่ 38 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ต่อ)



รูปที่ 39 ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ

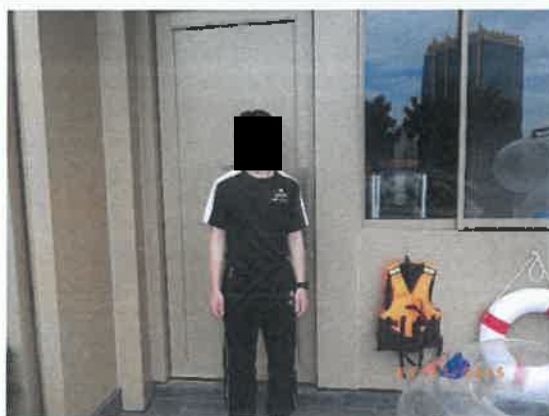

รูปที่ 40 ผู้ดูแลประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 41 โครงสร้างสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ต่อ)



รูปที่ 42 รางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ 43 พื้นสระว่ายน้ำ

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 44 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศบริเวณพื้นที่ซ่อมบำรุง

รูปที่ 45 พัดลมดูดอากาศแบบเคลื่อนที่

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการระบายน้ำ



รูปที่ 46 รางระบายน้ำ

A photograph showing four large, color-coded recycling bins (purple, green, yellow, and red) lined up against a wall. To the right of the bins is a digital scale with a weighing platform and a display screen. The bins have labels with recycling symbols. The scale is used for weighing the waste placed in the bins.



รูปที่ 47 ถึงมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ (พื้นที่โรงแรม พื้นที่สำนักงาน พื้นที่พาณิชย์)



รูปที่ 48 พนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการจัดการมูลฝอย (ต่อ)



รูปที่ 52 รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตสาทรมาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 53 พนักงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับรถเก็บขนมูลฝอย



รูปที่ 54 ร้านรับซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงเข้ามารับซื้อมูลฝอย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านระบบไฟฟ้า



รูปที่ 55 ระบบไฟฟ้าปกติ



รูปที่ 56 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน



รูปที่ 57 พนักงานของโครงการ ดูแล เฝ้าระวัง กรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 58 ถังแก๊สในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า



**รูปที่ 59 ป้ายเตือนแสดงข้อความ
"อันตรายไฟฟ้าแรงสูง"**

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านระบบไฟฟ้า (ต่อ)



มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน



รูปที่ 61 ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)



รูปที่ 62 ติดป้ายประชาสัมพันธ์พันธธรรมาการประหยัดพลังงาน



รูปที่ 63 ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน

รูปที่ 64 ป้ายรณรงค์การเดินขึ้น-ลง แทนการใช้ลิฟท์

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 65 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และระบบฟอยีน



รูปที่ 66 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)



รูปที่ 67 ถังดับเพลิงมือถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์



รูปที่ 68 ถังดับเพลิงชนิด Halotron

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



**รูปที่ 69 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
(Sprinkler System)**



รูปที่ 70 ลิฟต์ดับเพลิง



**รูปที่ 71 แผงควบคุม
(Fire Alarm Control Panel : FPC)**



**รูปที่ 72 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)
ภายในอาคาร**



รูปที่ 73 กระดิ่งแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Alarm Bell)

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 74 โทรศัพท์สำหรับติดต่อระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Telephone)



รูปที่ 75 อุปกรณ์แจ้งเหตุชนิดเสียงและแสง
(Strobe Light With Speaker)



รูปที่ 76 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง
(Fire Alarm Manual Station)



รูปที่ 77 บันไดหนีไฟ

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 78 จุลรวมพล



รูปที่ 79 พนักงานประจำจุดรวมพล



รูปที่ 80 แบบแปลนแผนผังของแต่ละชั้น ติดที่บริเวณโรงหน้าลิฟต์
(แสดงตำแหน่งห้องต่างๆ ทุกห้อง รวมถึงตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง)



รูปที่ 81 ซ้อมอพยพหนีไฟของพนักงาน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 82 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 83 ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ



รูปที่ 84 ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 85 หั้วรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร



รูปที่ 86 พื้นที่จอดรถกระเช้า

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการจราจร



รูปที่ 87 จุดจอดรับ-ส่งลูกค้า และจุดจอดรถบัส



รูปที่ 88 ตำแหน่งทางเข้า-ออกอาคารจอดรถและตำแหน่งตู้รับ-ส่งบัตรจอดรถ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการจราจร (ต่อ)



รูปที่ 89 เส้นทางเดินรถภายในอาคารจอดรถ



รูปที่ 90 ประตูฉุกเฉินด้านทิศใต้ ริมถนนซอยสาทร 1 แยก 2



รูปที่ 91 ทางเข้า-ออกบนถนนพระรามที่ 4



รูปที่ 92 ทางเข้า-ออกบนถนนซอยงามดูพลี

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าคุณภาพชีวิต ด้านผลกระทบทางสังคม



รูปที่ 93 กิจกรรม/ โครงการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 94 การประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ



รูปที่ 95 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการสาธารณสุข ด้านสุขภาพกาย



รูปที่ 96 กล้องวงจรปิด (CCTV System)



รูปที่ 97 พนักงานดูแลทำความสะอาดถนน
ภายในโครงการ

รูปที่ 98 พนักงานทำลายแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์พาหะนำโรค



รูปที่ 99 ทำความสะอาดพ่นน้ำทิ้ง

รูปที่ 100 ตะแกรงครอบคลุมรูท่อระบายน้ำทิ้งโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าคุณภาพชีวิต ด้านทัศนียภาพ



รูปที่ 104 กระจาก Glass โครงการ