

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ระบบที่ 1 = 1,130.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,123.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,244.10
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 1,244.10
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.24
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาคาปนิตมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
11/09/68	40	62	50.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
12/09/68	30	29	44.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
13/09/68	40	71	40.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
14/09/68	30	67	43.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
15/09/68	40	46	39.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
16/09/68	40	38	46.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
17/09/68	40	29	80.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
18/09/68	30	72	40.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
19/09/68	40	53	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
20/09/68	30	50	42.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
21/09/68	40	86	68.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
22/09/68	30	36	26.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นางสาวศรีใจ นวมงาม
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวปาริชาติ นวมงาม)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ลาดกระบัง แขวง/ตำบล
 ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2118 6162 โทรสาร
 - โดยมี (นาง/นาง/นางสาว) นางสาวปาริชาติ นวมงาม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารชุด 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 4/2556 ออกให้โดย หมดอายุ -
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นางสาวปาริชาติ นวมงาม
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวปาริชาติ นวมงาม)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 ชีวภาพผสม (Combined Bio-Treatment)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่องระบบที่ 1=24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าถนนลาดกระบัง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ระบบที่ 1 จ้างรถสูบละกอนไปทิ้งยังระบบกำจัดตะกอนไปทิ้ง


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ระบบที่ 1 = 1,140.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,210.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,465.10
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 1,465.10
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.24
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ อาคารชุด ไอรিস แอเวนิว อาคาร 5 ถนน
ลาดกระบัง ลาดกระบัง เขต/อำเภอ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2118 6162 โทรสาร โดยมี (นาย/นาง/
นางสาว) นางสาวทรรศวรรณ จุลเอี่ยม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารสูง ประกอบด้วย 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) 17/2556 ออกให้โดย หิมดอายุ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

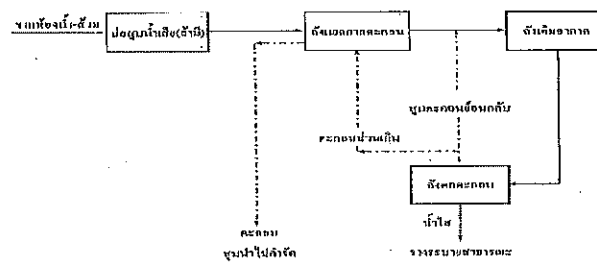

FLOW DIAGRAM FOR WASTEWATER TREATMENT PLANT

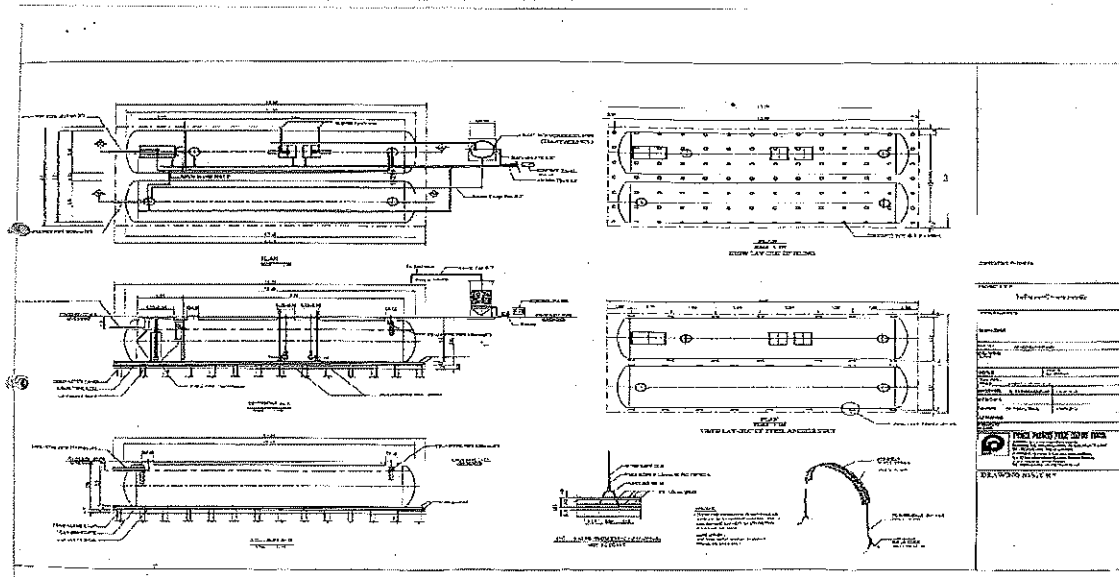

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/09/68	40	47	23.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
02/09/68	40	87	40.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
03/09/68	30	62	51.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
04/09/68	40	51	59.7	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
05/09/68	40	48	46.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
06/09/68	30	53	48.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
07/09/68	40	87	71.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
08/09/68	30	36	29.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
09/09/68	40	39	31.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
10/09/68	30	55	43.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (อันตราย/ ไม่อันตราย)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						เครื่องสูบน้ำ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
11/09/68	40	62	91.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
12/09/68	30	29	66.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
13/09/68	40	71	46.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
14/09/68	30	67	46.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
15/09/68	40	46	45.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
16/09/68	40	38	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
17/09/68	40	29	89.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
18/09/68	30	72	55.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
19/09/68	40	53	41.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
20/09/68	30	50	49.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
21/09/68	40	86	68.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
22/09/68	30	69	54.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
23/09/68	40	62	30.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
24/09/68	30	29	55.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
25/09/68	40	71	52.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
26/09/68	30	67	40.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
27/09/68	40	46	36.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
28/09/68	40	38	43.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
29/09/68	40	38	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
30/09/68	30	36	29.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....
 ทรศพรพรรณ จุลเอี่ยม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวทรศพรพรรณ จุลเอี่ยม)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ - ซอย - ถนนลาดกระบัง แขวง/ตำบล
 ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2118 6162 โทรสาร
 - โดยมี (นาง/นาง/นางสาว) นางสาวทรรศวรรณ จุลเอี่ยม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารชุด 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 17/2556 ออกให้โดย หมดอายุ
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ทรรศวรรณ จุลเอี่ยม
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวทรรศวรรณ จุลเอี่ยม)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 ชีวภาพผสม (Combined Bio-Treatment)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ระบบที่ 1=24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าถนนลาดกระบัง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ระบบที่ 1 จ้างรถสูบละกอนไปทิ้งยังระบบกำจัดตะกอนไปทิ้ง


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ระบบที่ 1 = 1,210.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,331.20
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,554.50
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 1,554.50
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.24
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ อาคารชุด ไอริส แอเวนิว อาคาร 2 ถนน
ลาดกระบัง แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2118 6162 โทรสาร โดยมี (นาย /นาง/
นางสาว) นายอนุชิต รอดสำราญ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารสูง ประกอบด้วย 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย หมดอายุ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาเขตลาดกระบัง
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

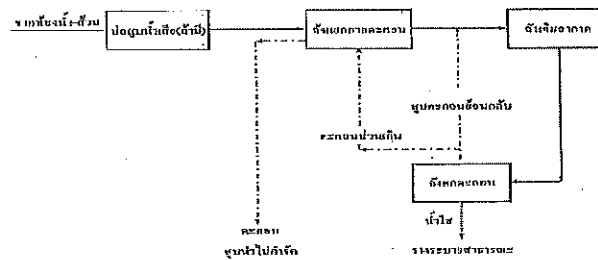

FLOW DIAGRAM FOR WASTEWATER TREATMENT PLANT

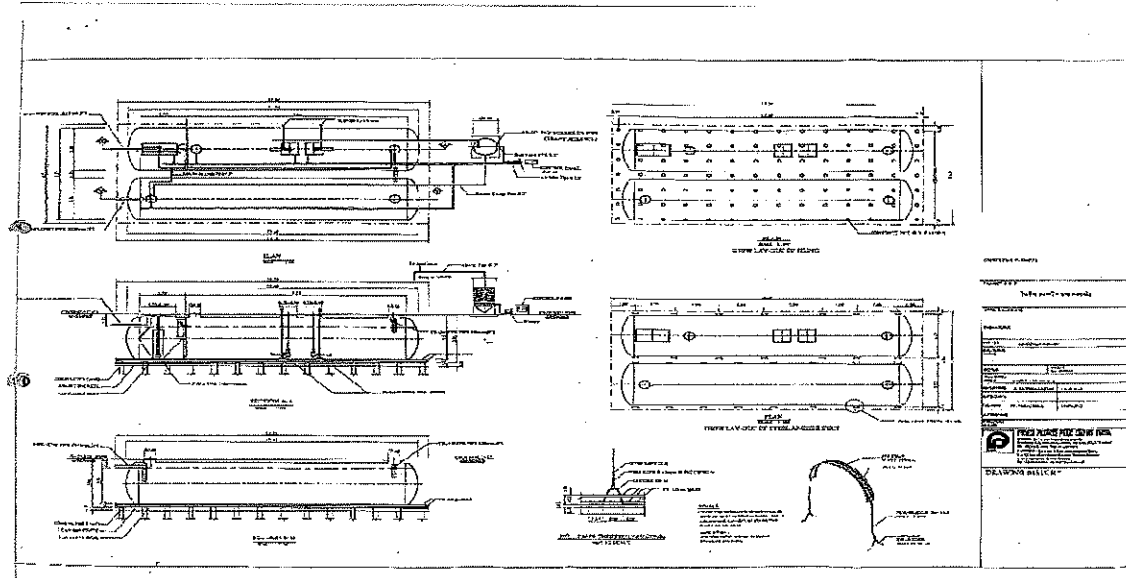

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
11/10/68	40	62	51.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
12/10/68	30	29	79.7	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
13/10/68	40	71	46.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
14/10/68	40	46	33.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
15/10/68	40	46	45.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
16/10/68	40	38	46.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
17/10/68	40	29	54.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
18/10/68	30	72	40.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
19/10/68	40	53	49.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
20/10/68	30	50	50.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
21/10/68	40	86	60.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
22/10/68	30	69	67.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายอนุชิต รอดสำราญ)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ลาดกระบัง แขวง/ตำบล
 ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2118 6162 โทรสาร
 - โดยมี (นาง/นางสาว) นายอนุชิต รอดสำราญ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารชุด 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย หมดอายุ
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายอนุชิต รอดสำราญ)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 ชีวภาพผสม (Combined Bio-Treatment)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ระบบที่ 1=24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบละออง ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าถนนลาดกระบัง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

ระบบที่ 1 จ้างรถสูบละอองไปทิ้งยังระบบกำจัดตะกอนไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ระบบที่ 1 = 1,340.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,150.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,322.10
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 1,322.10
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.24
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
11/10/68	40	62	32.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
12/10/68	30	29	70.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
13/10/68	40	71	56.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
14/10/68	30	67	69.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
15/10/68	40	46	34.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
16/10/68	40	38	43.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
17/10/68	40	29	83.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
18/10/68	30	72	59.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
19/10/68	40	53	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
20/10/68	30	50	46.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
21/10/68	40	86	68.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
22/10/68	30	69	50.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ปริมาณ	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
							ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
23/10/68	40	62	41.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
24/10/68	30	29	46.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
25/10/68	40	71	42.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
26/10/68	30	67	56.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
27/10/68	40	46	39.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
28/10/68	40	71	56.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
29/10/68	30	55	41.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
30/10/68	30	50	38.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
31/10/68	40	71	42.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวปิณมา มาโนชนกุล)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ - ซอย - ถนนลาดกระบัง แขวง/ตำบล
 ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2118 6162 โทรสาร
 - โดยมี (นาง/นาง/นางสาว) นางสาวปวีณา มาโนชนกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท(ข) อาคารชุด 1 อาคาร จำนวน 167 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 9/2556 ออกให้โดย หมดอายุ
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมแ

ละรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

Paweena M.
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวปวีณา มาโนชนกุล)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 ชีวภาพผสม (Combined Bio-Treatment)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 150 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าถนนลาดกระบัง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ระบบที่ 1 จ้างรถสูบละอองไปทิ้งยังระบบกำจัดตะกอนไปทิ้ง


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ระบบที่ 1 = 1,230.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,350.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,334.10
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 1,334.10
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.24
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ อาคารชุด ไอริส แอเวนิว อาคาร 4 ถนน
ลาดกระบัง แขวง/ตำบล ลาดกระบัง เขต/อำเภอ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2118 6162 โทรสาร โดยมี (นาย /นาง/
นางสาว) นางสาวปาริชาติ นวมงาม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารสูง ประกอบด้วย 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) 4/2556 ออกให้โดย หมดยุติ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

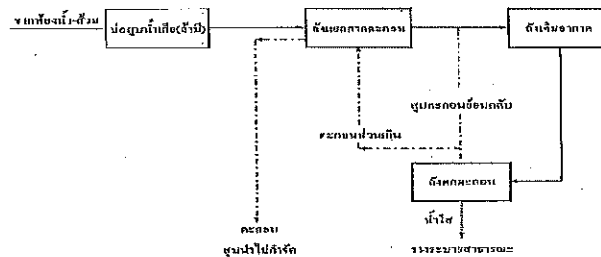

FLOW DIAGRAM FOR WASTEWATER TREATMENT PLANT

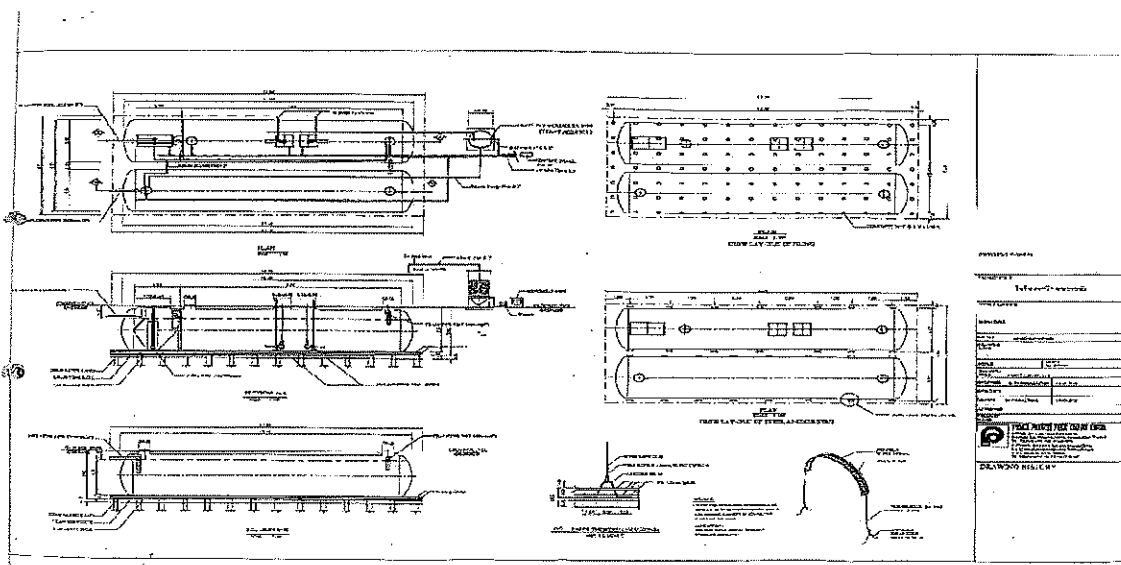

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
01/10/68	30	36	26.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
02/10/68	30	72	40.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
03/10/68	40	53	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
04/10/68	40	51	51.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
05/10/68	40	48	39.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
06/10/68	30	53	43.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
07/10/68	40	87	70.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
08/10/68	30	36	26.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
09/10/68	40	39	80.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
10/10/68	30	55	43.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลดหรือกักเก็บ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก		
					เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)						
วันเดือนปี																
11/10/68	40	62	50.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ			-	-	เจษฎา
12/10/68	30	29	44.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ			-	-	เจษฎา
13/10/68	40	71	40.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ			-	-	เจษฎา
14/10/68	30	67	43.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ			-	-	เจษฎา
15/10/68	40	46	39.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ			-	-	เจษฎา
16/10/68	40	38	46.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ			-	-	เจษฎา
17/10/68	40	29	80.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ			-	-	เจษฎา
18/10/68	30	72	40.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ			-	-	เจษฎา
19/10/68	40	53	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ			-	-	เจษฎา
20/10/68	30	50	42.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ			-	-	เจษฎา
21/10/68	40	86	68.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ			-	-	เจษฎา
22/10/68	30	36	26.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ			-	-	เจษฎา

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ปริมาณ	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
							ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง ผลสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
23/10/68	40	62	32.6	ระบาย	0.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
24/10/68	30	29	79.6	ระบาย	0.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
25/10/68	40	71	51.3	ระบาย	0.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
26/10/68	30	67	46.6	ระบาย	0.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
27/10/68	40	46	34.3	ระบาย	0.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
28/10/68	40	38	43.5	ระบาย	0.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
29/10/68	30	55	41.8	ระบาย	0.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
30/10/68	40	48	38.4	ระบาย	0.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
31/10/68	40	71	40.3	ระบาย	0.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นางสาวปริษา นวมงาม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวปริษา นวมงาม)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ลาดกระบัง แขวง/ตำบล
 ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2118 6162 โทรสาร
 - โดยมี (นาย/นาง/นางสาว) นางสาวปาริชาติ นวมงาม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารชุด 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 4/2556 ออกให้โดย - หมดอายุ -
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นางสาวปาริชาติ นวมงาม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวปาริชาติ นวมงาม)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ - ออกให้โดย -

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ - ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 ชีวภาพผสม (Combined Bio-Treatment)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ระบบที่ 1=24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) -

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าถนนลาดกระบัง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ระบบที่ 1 จ้างรถสูบละอองไปทิ้งยังระบบกำจัดตะกอนไปทิ้ง


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ระบบที่ 1 = 1,140.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,210.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,465.10
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 1,465.10
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.24
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ อาคารชุด ไอรিস แอเวนิว อาคาร 5 ถนน
ลาดกระบัง แขวง/ตำบล ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2118 6162 โทรสาร โดยมี (นาย /นาง/
นางสาว) นางสาวทรรศวรรณ จุลเอี่ยม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารสูง ประกอบด้วย 1 อาคารจำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) 17/2556 ออกให้โดย หิมดาญ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

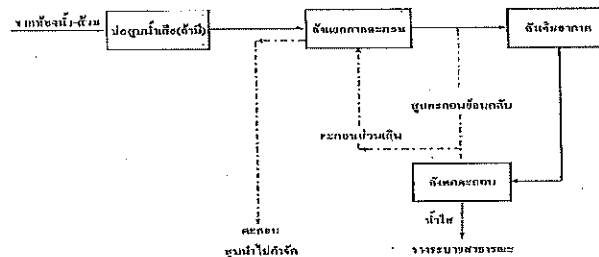

FLOW DIAGRAM FOR WASTEWATER TREATMENT PLANT

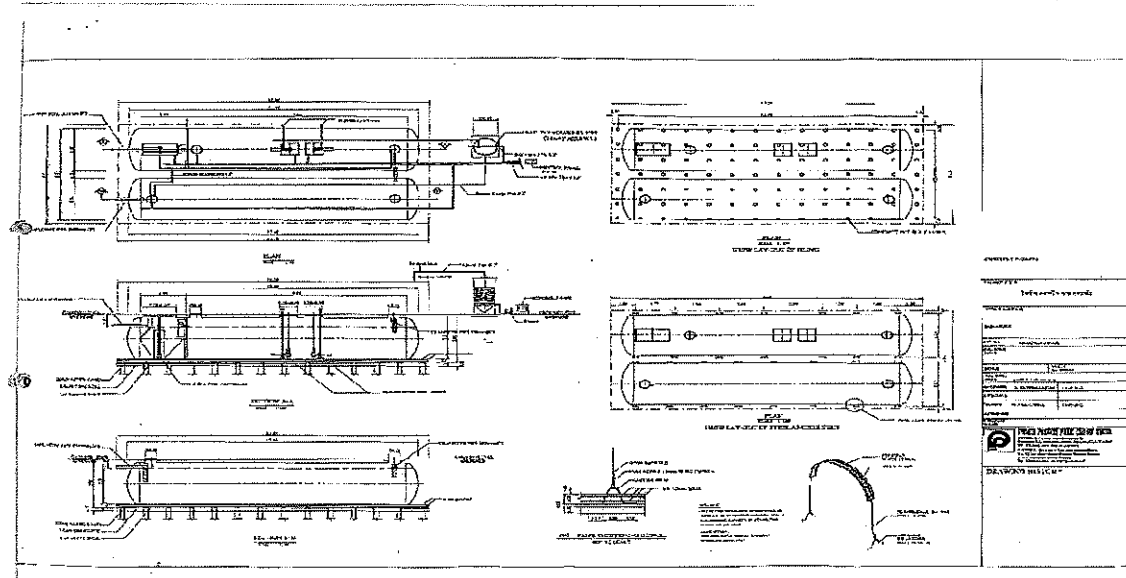

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากภูตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
11/10/68	40	62	91.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
12/10/68	30	29	66.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
13/10/68	40	71	46.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
14/10/68	30	67	46.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
15/10/68	40	46	45.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
16/10/68	40	38	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
17/10/68	40	29	89.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
18/10/68	30	72	55.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
19/10/68	40	53	41.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
20/10/68	30	50	49.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
21/10/68	40	86	68.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
22/10/68	30	69	54.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
23/10/68	40	62	30.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
24/10/68	30	29	55.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
25/10/68	40	71	52.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
26/10/68	30	67	40.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
27/10/68	40	46	36.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
28/10/68	40	38	43.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
29/10/68	40	38	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
30/10/68	30	36	29.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
31/10/68	40	39	31.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....
 (นางสาวทรรศวรรณ จุลเอี่ยม) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ - ซอย - ถนนลาดกระบัง แขวง/ตำบล
 ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2118 6162 โทรสาร -
 โดยมี (นางน/นาง/นางสาว) นางสาวทรรศวรรณ จุลเอี่ยม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารชุด 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 17/2556 ออกให้โดย หมดอายุ
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ทรรศวรรณ จุลเอี่ยม
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวทรรศวรรณ จุลเอี่ยม)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 ชีวภาพผสม (Combined Bio-Treatment)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ระบบที่ 1=24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าถนนลาดกระบัง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

ระบบที่ 1 จ้างรถสูบละกอนไปทิ้งยังระบบกำจัดตะกอนไปทิ้ง


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ระบบที่ 1 = 1,230.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,211.30
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,324.50
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 1,324.50
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.24
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ อาคารชุด ไอริส แอเวนิว อาคาร 2 ถนน
ลาดกระบัง แขวง/ตำบล ลาดกระบัง เขต/อำเภอ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2118 6162 โทรสาร โดยมี (นาย /นาง/
นางสาว) นายอนุชิต รอดสำราญ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารสูง ประกอบด้วย 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย หมดอายุ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

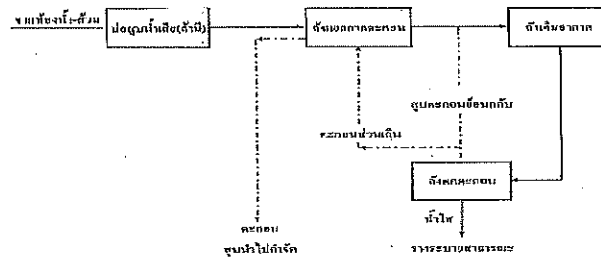

FLOW DIAGRAM FOR WASTEWATER TREATMENT PLANT

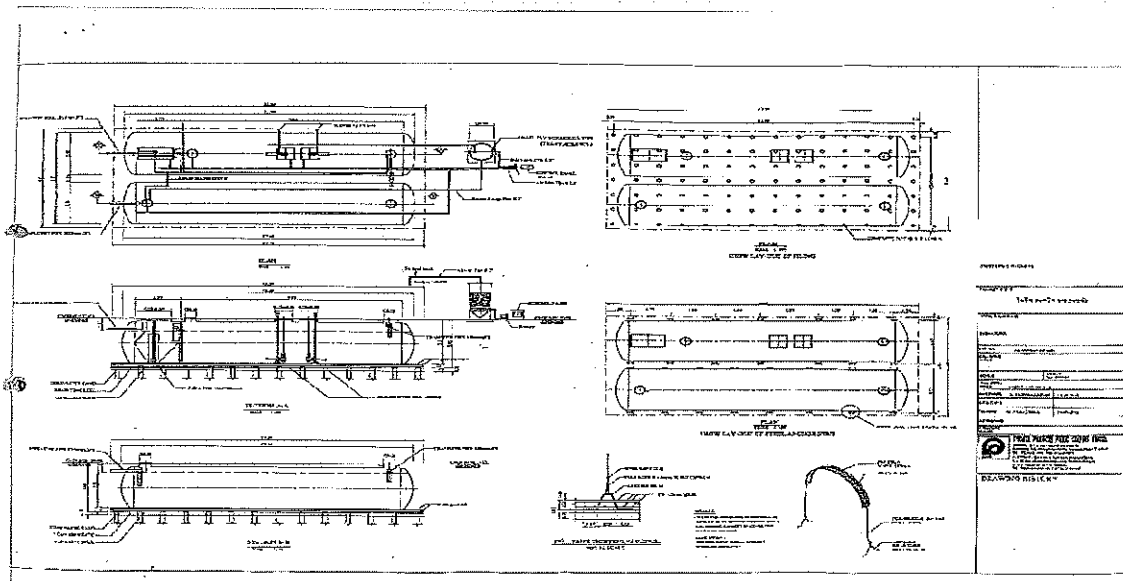

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผสมน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง ทราย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/11/68	40	55	60.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
02/11/68	40	87	51.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
03/11/68	40	44	40.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
04/11/68	40	51	59.7	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
05/11/68	40	48	32.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
06/11/68	30	53	46.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
07/11/68	40	87	71.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
08/11/68	30	36	39.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
09/11/68	40	39	47.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
10/11/68	30	55	50.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
					เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง ทราย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบบ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
วัน เดือน ปี													
11/11/68	40	62	51.8	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
12/11/68	30	29	79.7	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
13/11/68	40	71	46.4	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
14/11/68	40	46	33.3	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
15/11/68	40	46	45.6	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
16/11/68	40	38	46.5	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
17/11/68	40	29	54.6	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
18/11/68	30	72	40.9	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
19/11/68	40	53	49.1	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
20/11/68	30	50	50.9	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
21/11/68	40	86	60.3	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
22/11/68	30	69	67.9	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
23/11/68	40	62	71.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
24/11/68	30	29	70.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
25/11/68	40	71	39.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
26/11/68	30	67	77.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
27/11/68	40	46	38.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
28/11/68	40	38	43.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
29/11/68	30	58	40.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
30/11/68	30	67	77.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกรสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายอนุชิต รอดสำราญ)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ลาดกระบัง แขวง/ตำบล
 ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2118 6162 โทรสาร -
 โดยมี (นาง/นาง/นางสาว) นายอนุชิต รอดสำราญ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท (ข) อุตสาหกรรม 1 อาคารจำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย หมดอายุ
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายอนุชิต รอดสำราญ)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบชีวภาพผสม (Combined Bio-Treatment)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ระบบที่ 1=24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าถนนลาดกระบัง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

ระบบที่ 1 จ้างรถสูบลำโพงไปทิ้งยังระบบกำจัดตะกอนไปทิ้ง


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ระบบที่ 1 = 1,150.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,470.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,520.40
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 1,520.40
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.24
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ - อาคารชุด ไอร์ส แอเวนิว อาคาร 3 ถนน
 ลาดกระบัง ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด
 กรุงเทพมหานคร แขวง/ตำบล โทรศัพท 0 2118 6162 โทรสาร - โดยมี (นาย /นาง/
 นางสาว) นางสาวปวีณา มาโนชนกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารสูง ประกอบด้วย 1 อาคาร จำนวน 167 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 9/2556 ออกให้โดย หิมดาญ
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

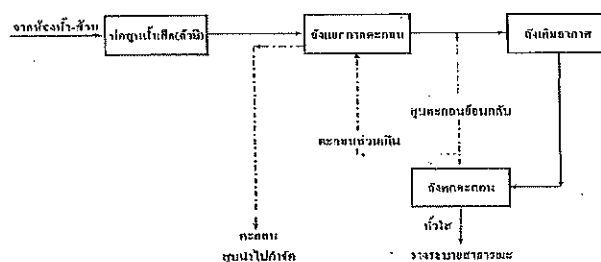

FLOW DIAGRAM FOR WASTEWATER TREATMENT PLANT

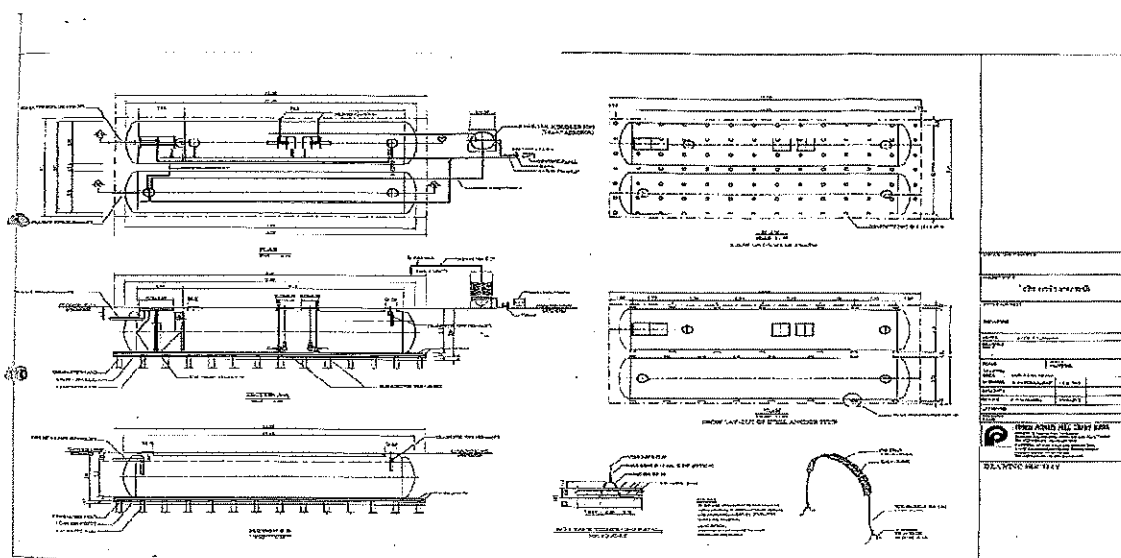

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง ผสมน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/11/68	30	29	46.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	เจษฎา	
02/11/68	40	71	42.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	เจษฎา	
03/11/68	30	67	56.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	เจษฎา	
04/11/68	30	55	41.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	เจษฎา	
05/11/68	40	48	38.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	เจษฎา	
06/11/68	30	53	55.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	เจษฎา	
07/11/68	40	87	69.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	เจษฎา	
08/11/68	30	36	21.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	เจษฎา	
09/11/68	40	39	41.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	เจษฎา	
10/11/68	30	55	41.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	เจษฎา	

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองกากน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
11/11/68	40	62	32.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
12/11/68	30	29	70.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
13/11/68	40	71	56.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
14/11/68	30	67	69.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
15/11/68	40	46	34.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
16/11/68	40	38	43.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
17/11/68	40	29	83.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
18/11/68	30	72	59.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
19/11/68	40	53	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
20/11/68	30	50	46.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
21/11/68	40	86	68.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
22/11/68	30	69	50.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา

สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
23/11/68	40	62	41.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
24/11/68	30	29	46.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
25/11/68	40	71	42.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
26/11/68	30	67	56.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
27/11/68	40	46	39.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
28/11/68	40	71	56.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
29/11/68	30	55	41.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
30/11/68	30	50	38.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวปวีณา มาโนชนกุล)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

186

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ - ซอย - ถนนลาดกระบัง แขวง/ตำบล
 ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2118 6162 โทรสาร
 โดยมี (นาง/นาง/นางสาว) นางสาวปวีณา มาโนชนกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท(ข) อาคารชุด 1 อาคาร จำนวน 167 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 9/2556 ออกให้โดย หมดอายุ
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมแ

ละรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

Paweena M.

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวปวีณา มาโนชนกุล)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 ชีวภาพผสม (Combined Bio-Treatment)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 150 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าถนนลาดกระบัง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ระบบที่ 1 จ้างรถสูบละอองไปทิ้งยังระบบกำจัดตะกอนไปทิ้ง


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ระบบที่ 1 = 1,180.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,510.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,430.10
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 1,430.10
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.24
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ อาคารชุด ไอริส แอเวนิว อาคาร 4 ถนน
ลาดกระบัง แขวง/ตำบล ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2118 6162 โทรสาร โดยมี (นาย /นาง/
นางสาว) นางสาวปาริชาติ นวมงาม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารสูง ประกอบด้วย 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) 4/2556 ออกให้โดย หมดยุติ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาตลาดกระบัง
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

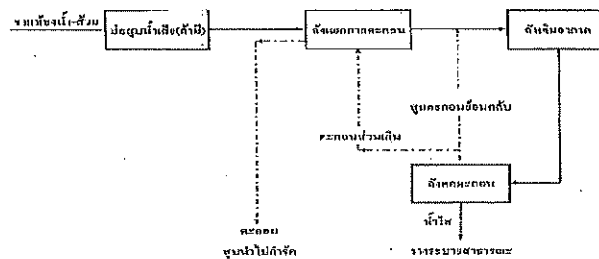

FLOW DIAGRAM FOR WASTEWATER TREATMENT PLANT

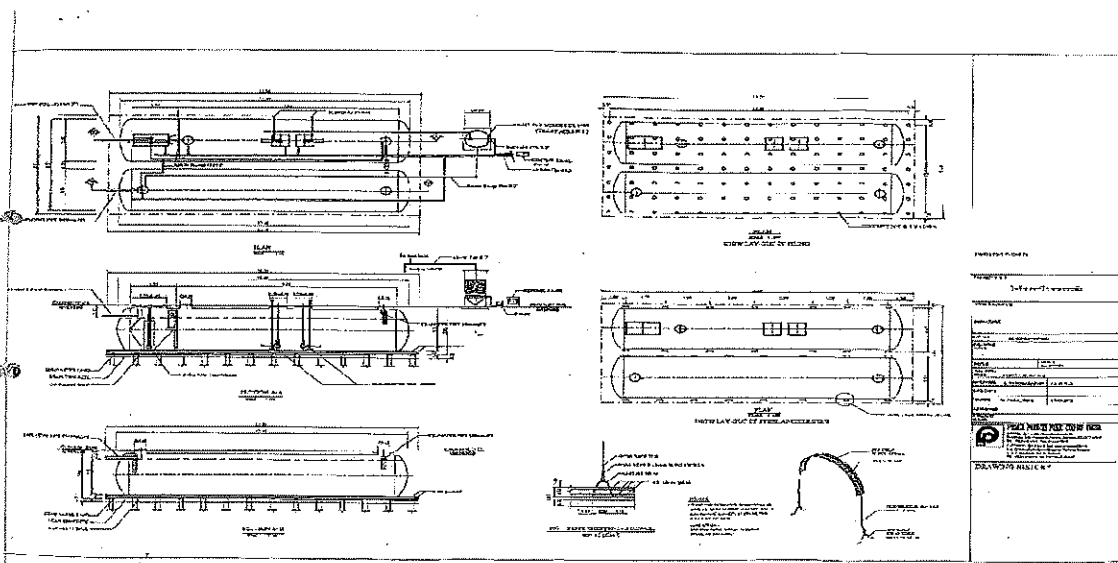

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
01/1/68	30	36	26.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
02/1/68	30	72	40.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
03/1/68	40	53	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
04/1/68	40	51	51.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
05/1/68	40	48	39.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
06/1/68	30	53	43.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
07/1/68	40	87	70.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
08/1/68	30	36	26.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
09/1/68	40	39	80.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
10/1/68	30	55	43.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
11/11/68	40	62	50.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
12/11/68	30	29	44.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
13/11/68	40	71	40.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
14/11/68	30	67	43.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
15/11/68	40	46	39.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
16/11/68	40	38	46.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
17/11/68	40	29	80.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
18/11/68	30	72	40.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
19/11/68	40	53	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
20/11/68	30	50	42.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
21/11/68	40	86	68.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
22/11/68	30	36	26.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือ กิโลกรัม)	ปริมาณ	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ	ปัญหา	
							ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
23/11/68	40	62	32.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
24/11/68	30	29	79.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-
25/11/68	40	71	51.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-
26/11/68	30	67	46.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-
27/11/68	40	46	34.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-
28/11/68	40	38	43.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-
29/11/68	30	55	41.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-
30/11/68	40	48	38.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-
				.												

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นางสาวปรีชา นวมงาม
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวปรีชา นวมงาม)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ลาดกระบัง แขวง/ตำบล
 ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2118 6162 โทรสาร
 - โดยมี (นาง/นาง/นางสาว) นางสาวปาริชาติ นวมงาม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารชุด 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 4/2556 ออกให้โดย - หมดอายุ -
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นางสาวปาริชาติ นวมงาม
 (นางสาวปาริชาติ นวมงาม)
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 ชีวภาพผสม (Combined Bio-Treatment)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ระบบที่ 1=24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบลูทอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าถนนลาดกระบัง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

ระบบที่ 1 จ้างรถสูบลูทอนไปทิ้งยังระบบกำจัดตะกอนไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


185

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ระบบที่ 1 = 1,140.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,433.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,577.60
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 1,577.60
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.24
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ - อาคารชุด ไอร์ส แอเวนิว อาคาร 5 ถนน
ลาดกระบัง ลาดกระบัง แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2118 6162 โทรสาร - โดยมี (นาย /นาง/
นางสาว) นางสาวทรรศวรรณ จุลเอี่ยม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารสูง ประกอบด้วย 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) 17/2556 ออกให้โดย หมดอาญ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

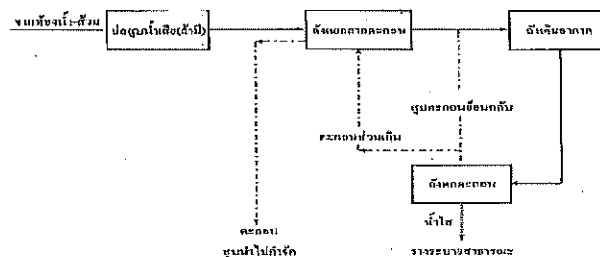

FLOW DIAGRAM FOR WASTEWATER TREATMENT PLANT

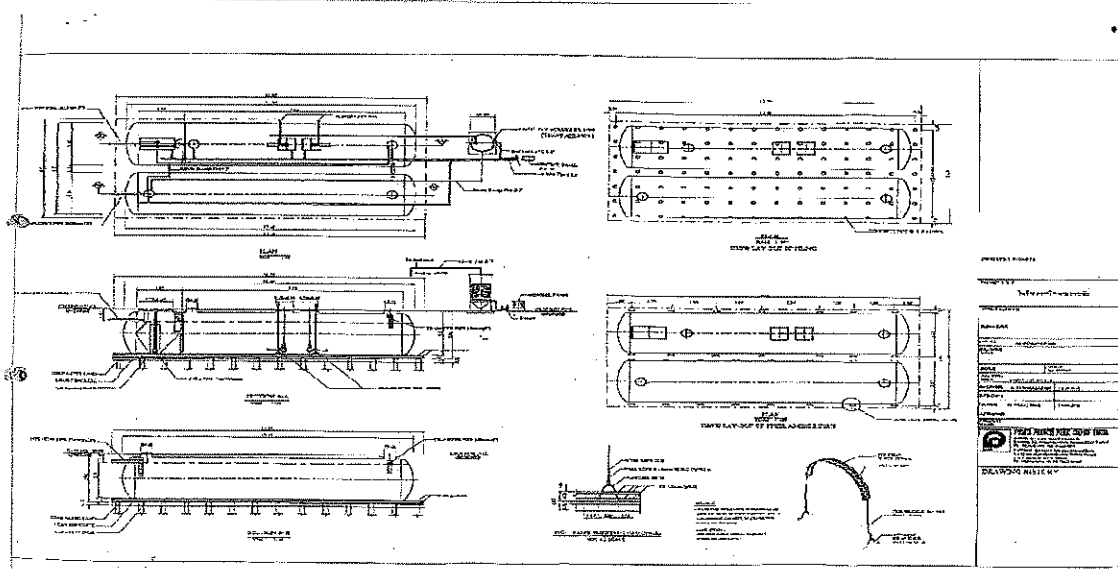

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบบ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
11/11/68	40	62	91.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
12/11/68	30	29	66.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
13/11/68	40	71	46.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
14/11/68	30	67	46.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
15/11/68	40	46	45.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
16/11/68	40	38	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
17/11/68	40	29	89.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
18/11/68	30	72	55.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
19/11/68	40	53	41.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
20/11/68	30	50	49.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
21/11/68	40	86	68.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
22/11/68	30	69	54.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....
 (นางสาวทรรศวรรณ จุลเอี่ยม) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ลาดกระบัง แขวง/ตำบล
 ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2118 6162 โทรสาร
 - โดยมี (นาง/นาง/นางสาว) นางสาวพรรณวรรณ จุลเอี่ยม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารชุด 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 17/2556 ออกให้โดย หมดอายุ
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

พรรณวรรณ จุลเอี่ยม
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวพรรณวรรณ จุลเอี่ยม)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 ชีวภาพผสม (Combined Bio-Treatment)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ระบบที่ 1=24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบลาก่อน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าถนนลาดกระบัง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ระบบที่ 1 จ้างรถสูบลาก่อนไปทิ้งยังระบบกำจัดตะกอนไปทิ้ง


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ระบบที่ 1 = 1,220.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,423.40
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,656.50
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 1,656.50
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.24
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ อาคารชุด ไอรিস แอเวนิว อาคาร 2 ถนน
ลาดกระบัง แขวง/ตำบล ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2118 6162 โทรสาร โดยมี (นาย /นาง/
นางสาว) นายอนุชิต รอดสำราญ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารสูง ประกอบด้วย 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย หมดอายุ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

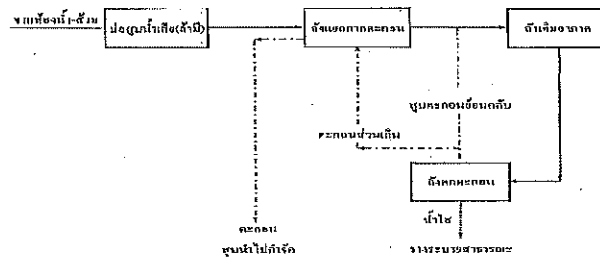

FLOW DIAGRAM FOR WASTEWATER TREATMENT PLANT

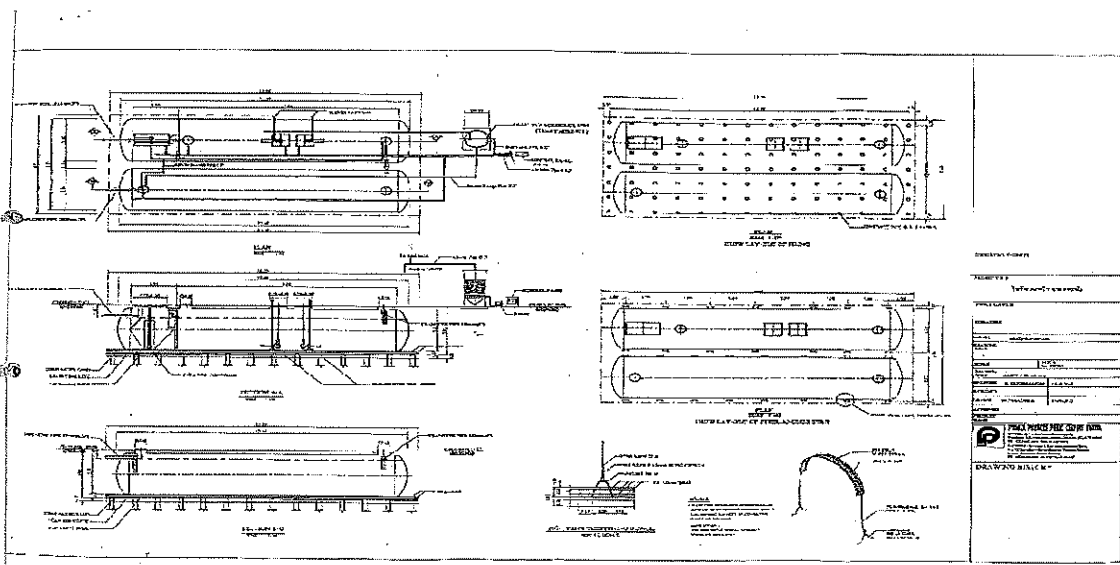

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง การ/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบบ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
	40	62	51.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
	30	29	79.7	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
	40	71	46.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
	40	46	33.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
	40	46	45.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
	40	38	46.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
	40	29	54.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
	30	72	40.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
	40	53	49.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
	30	50	50.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
	40	86	60.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
	30	69	67.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายอนุชิต รอดสำราญ)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ลาดกระบัง แขวง/ตำบล
 ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2118 6162 โทรสาร
 - โดยมี (นาง/นาง/นางสาว) นายอนุชิต รอดสำราญ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารชุด 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย หมดอายุ
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายอนุชิต รอดสำราญ)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 ชีวภาพผสม (Combined Bio-Treatment)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ระบบที่ 1=24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าถนนลาดกระบัง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ระบบที่ 1 จ้างรถสูบละกอนไปทิ้งยังระบบกำจัดตะกอนไปทิ้ง


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ระบบที่ 1 = 1,250.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,230.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,445.40
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 1,445.40
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.24
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ - อาคารชุด ไอรিস แอเวนิว อาคาร 3 ถนน
ลาดกระบัง ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2118 6162 โทรสาร - โดยมี (นาย /นาง/
นางสาว) นางสาวปวีณา มาโนชนกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารสูง ประกอบด้วย 1 อาคาร จำนวน 167 ห้องชุด ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) 9/2556 ออกให้โดย หิมตอายุ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

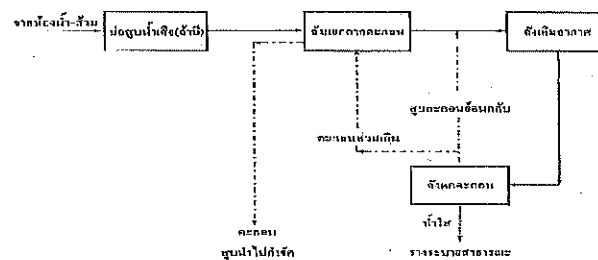

FLOW DIAGRAM FOR WASTEWATER TREATMENT PLANT

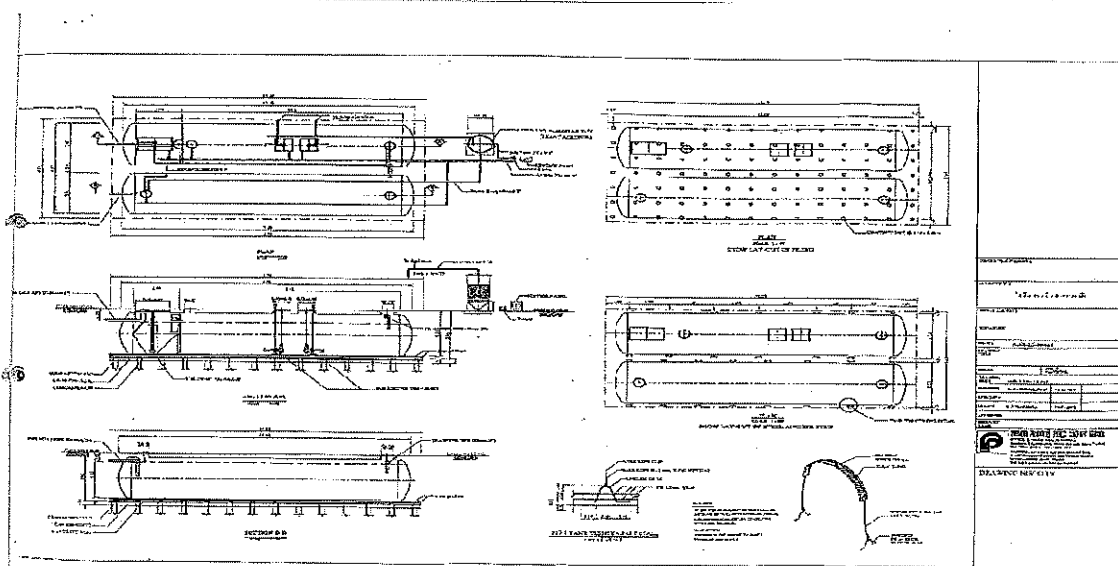

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง ผลน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง ผลน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/12/67	30	29	46.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
02/12/67	40	71	42.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
03/12/67	30	67	56.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
04/12/67	30	55	41.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
05/12/67	40	48	38.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
06/12/67	30	53	55.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
07/12/67	40	87	69.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
08/12/67	30	36	21.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
09/12/67	40	39	41.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
10/12/67	30	55	41.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ปริมาณ	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
							ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
11/12/67	40	62	32.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เฉพาะ	
12/12/67	30	29	70.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เฉพาะ	
13/12/67	40	71	56.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เฉพาะ	
14/12/67	30	67	69.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เฉพาะ	
15/12/67	40	46	34.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เฉพาะ	
16/12/67	40	38	43.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เฉพาะ	
17/12/67	40	29	83.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เฉพาะ	
18/12/67	30	72	59.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เฉพาะ	
19/12/67	40	53	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เฉพาะ	
20/12/67	30	50	46.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เฉพาะ	
21/12/67	40	86	68.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เฉพาะ	
22/12/67	30	69	50.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เฉพาะ	

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสภาพ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
23/12/67	40	62	41.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
24/12/67	30	29	46.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
25/12/67	40	71	42.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
26/12/67	30	67	56.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
27/12/67	40	46	39.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
28/12/67	40	71	56.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
29/12/67	30	55	41.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
30/12/67	30	50	38.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
31/12/67	40	62	41.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวปวีณา มาโนชนกุล)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ลาดกระบัง แขวง/ตำบล
 ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2118 6162 โทรสาร
 โดยมี (นาง/นาง/นางสาว) นางสาวปวีณา มาโนชนกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท(ข) อุตสาหกรรม 1 อาคารจำนวน 167 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 9/2556 ออกให้โดย หมดอายุ
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมแ

ละรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

Pawana M.
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวปวีณา มาโนชนกุล)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 ชีวภาพผสม (Combined Bio-Treatment)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 150 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าถนนลาดกระบัง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ระบบที่ 1 จ้างรถสูบละอองไปทิ้งยังระบบกำจัดตะกอนไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ระบบที่ 1 = 1,130.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,123.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,244.10
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 1,244.10
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.24
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ปริมาณ	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
							ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
11/12/67	40	62	50.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	เจษฎา
12/12/67	30	29	44.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	เจษฎา
13/12/67	40	71	40.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	เจษฎา
14/12/67	30	67	43.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	เจษฎา
15/12/67	40	46	39.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	เจษฎา
16/12/67	40	38	46.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	เจษฎา
17/12/67	40	29	80.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	เจษฎา
18/12/67	30	72	40.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	เจษฎา
19/12/67	40	53	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	เจษฎา
20/12/67	30	50	42.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	เจษฎา
21/12/67	40	86	68.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	เจษฎา
22/12/67	30	36	26.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	เจษฎา

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง (ปกติ/ผิดปกติ)			
23/12/67	40	62	32.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
24/12/67	30	29	79.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
25/12/67	40	71	51.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
26/12/67	30	67	46.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
27/12/67	40	46	34.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
28/12/67	40	38	43.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
29/12/67	30	55	41.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
30/12/67	40	48	38.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา
31/12/67	40	38	46.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นางสาวศิริภา หนองงาม
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวปาริชาติ นวมงาม)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ลาดกระบัง แขวง/ตำบล
 ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2118 6162 โทรสาร
 - โดยมี (นาง/นาง/นางสาว) นางสาวปาริชาติ นวมงาม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารชุด 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 4/2556 ออกให้โดย - หมดอายุ -
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นางสาวปาริชาติ นวมงาม
 (นางสาวปาริชาติ นวมงาม) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 ชีวภาพผสม (Combined Bio-Treatment)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ระบบที่ 1=24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าถนนลาดกระบัง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ระบบที่ 1 จ้างรถสูบละกอนไปทิ้งยังระบบกำจัดตะกอนไปทิ้ง