ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแลแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ค1 การตรวจระบบบำบัด

ค2 การตรวจเช็คคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

ค3 ใบเสร็จขยะมูลฝอย

ค4 ใบเสร็จขายของเก่า

ค5 ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย

ค6 คู่มือการป้องกันอัคคีภัย

ค7 เอกสาร ทส.1 ทส.2



ภาคผนวก ค1

การตรวจระบบบำบัด



PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EJ - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/EJ-4Me
รหัสเครื่องจักร	EJ-01
เลขที่ใบงาน	PM251100035
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	กระแส	✔			
	S.....2.7.....แอมป์				
	T.....2.8.....แอมป์				
	R.....2.8.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....3.7.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	แรงดัน	✔			
	T-R.....398.....โวล์ต				
	S-T.....399.....โวล์ต				
	R-S.....398.....โวล์ต				
13	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

- - - -

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EJ - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/EJ-4Me
รหัสเครื่องจักร	EJ-02
เลขที่ใบงาน	PM251100036
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
2	กระแส	✔			
	T.....2.5.....แอมป์				
	R.....2.7.....แอมป์				
	S.....2.6.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
5	แรงดัน	✔			
	S-T.....399.....โวล์ต				
	R-S.....398.....โวล์ต				
	T-R.....398.....โวล์ต				
6	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
7	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....3.7.....แอมป์				
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted]----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

- - - -

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EJ - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/EJ-4Me
รหัสเครื่องจักร	EJ-03
เลขที่ใบงาน	PM251100037
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
6	แรงดัน	✔			
	R-S.....393.....โวล์ต				
	T-R.....393.....โวล์ต				
	S-T.....395.....โวล์ต				
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....3.7.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
12	กระแส	✔			
	R.....3.0.....แอมป์				
	S.....2.9.....แอมป์				
	T.....2.9.....แอมป์				
13	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

- - - -

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-4Me
รหัสเครื่องจักร	RP-01
เลขที่ใบงาน	PM251100038
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	กระแส	✔			
	T.....1.2.....แอมป์				
	R.....1.1.....แอมป์				
	S.....1.1.....แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
11	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.2.....แอมป์				
12	แรงดัน	✔			
	R-S.....393.....โวล์ต				
	T-R.....393.....โวล์ต				
	S-T.....395.....โวล์ต				
13	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted]----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

- - - -

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-4Me
รหัสเครื่องจักร	SA-01
เลขที่ใบงาน	PM251100039
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	กระแส	✔			
	S.....7.7.....แอมป์				
	R.....7.6.....แอมป์				
	T.....7.8.....แอมป์				
3	แรงดัน	✔			
	T-R.....393.....โวล์ต				
	R-S.....393.....โวล์ต				
	S-T.....395.....โวล์ต				
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....9.6.....แอมป์				
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

- - - -

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-4Me
รหัสเครื่องจักร	SA-02
เลขที่ใบงาน	PM251100040
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
3	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
8	กระแส	✔			
	S.....7.5.....แอมป์				
	T.....7.4.....แอมป์				
	R.....7.2.....แอมป์				
9	แรงดัน	✔			
	S-T.....395.....โวล์ต				
	T-R.....393.....โวล์ต				
	R-S.....393.....โวล์ต				
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....8.....แอมป์				
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

- - - -

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-4Me
รหัสเครื่องจักร	SA-03
เลขที่ใบงาน	PM251100041
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
8	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....8.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
11	กระแส	✔			
	R.....8.0.....แอมป์				
	T.....7.9.....แอมป์				
	S.....7.9.....แอมป์				
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
13	แรงดัน	✔			
	R-S.....393.....โวล์ต				
	T-R.....393.....โวล์ต				
	S-T.....395.....โวล์ต				

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

- - - -

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-4Me
รหัสเครื่องจักร	SA-04
เลขที่ใบงาน	PM251100042
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	กระแส	✔			
	R.....7.0.....แอมป์				
	S.....7.1.....แอมป์				
	T.....7.2.....แอมป์				
5	แรงดัน	✔			
	S-T.....395.....โวล์ต				
	T-R.....393.....โวล์ต				
	R-S.....393.....โวล์ต				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
13	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....8.....แอมป์				

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

- - - -

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-4Me
รหัสเครื่องจักร	SA-04
เลขที่ใบงาน	PM251100042
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	กระแส	✔			
	R.....7.0.....แอมป์				
	S.....7.1.....แอมป์				
	T.....7.2.....แอมป์				
5	แรงดัน	✔			
	S-T.....395.....โวล์ต				
	T-R.....393.....โวล์ต				
	R-S.....393.....โวล์ต				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
13	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....8.....แอมป์				

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] ----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

- - - -

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-4Me
รหัสเครื่องจักร	SA-05
เลขที่ใบงาน	PM251100043
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....9.7.....แอมป์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
10	แรงดัน	✔			
	S-T.....399.....โวล์ต				
	T-R.....398.....โวล์ต				
	R-S.....398.....โวล์ต				
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
12	กระแส	✔			
	S.....7.7.....แอมป์				
	T.....7.6.....แอมป์				
	R.....7.6.....แอมป์				
13	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] ----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

- - - -

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-4Me
รหัสเครื่องจักร	SP-01
เลขที่ใบงาน	PM251100044
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	แรงดัน	✔			
	R-S.....393.....โวล์ต				
	S-T.....395.....โวล์ต				
	T-R.....393.....โวล์ต				
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
4	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
6	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....3.7.....แอมป์				
7	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
8	กระแส	✔			
	T.....4.0.....แอมป์				
	S.....3.9.....แอมป์				
	R.....4.0.....แอมป์				
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
10	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted]----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

- - - -

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-4Me
รหัสเครื่องจักร	SP-02
เลขที่ใบงาน	PM251100045
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
3	กระแส	✔			
	S.....3.6.....แอมป์				
	R.....3.5.....แอมป์				
	T.....3.5.....แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
11	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....3.7.....แอมป์				
12	แรงดัน	✔			
	T-R.....393.....โวล์ต				
	R-S.....393.....โวล์ต				
	S-T.....395.....โวล์ต				
13	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] ----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

- - - -

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-4Me
รหัสเครื่องจักร	SP-03
เลขที่ใบงาน	PM251100046
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
3	กระแส	✔			
	R.....4.3.....แอมป์				
	T.....4.3.....แอมป์				
	S.....4.2.....แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
11	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.4.....แอมป์				
12	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
13	แรงดัน	✔			
	T-R.....393.....โวล์ต				
	S-T.....395.....โวล์ต				
	R-S.....393.....โวล์ต				

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] ----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

- - - -

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-4Me
รหัสเครื่องจักร	SP-04
เลขที่ใบงาน	PM251100047
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
3	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
6	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....1.8.....แอมป์				
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
8	แรงดัน	✔			
	S-T.....399.....โวล์ต				
	R-S.....398.....โวล์ต				
	T-R.....398.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	กระแส	✔			
	R.....1.4.....แอมป์				
	T.....1.6.....แอมป์				
	S.....1.5.....แอมป์				
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด _

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-4Me
รหัสเครื่องจักร	SP-05
เลขที่ใบงาน	PM251100048
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	กระแส	✔			
	R.....7.2.....แอมป์				
	T.....7.2.....แอมป์				
	S.....7.0.....แอมป์				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
4	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....9.6.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
10	แรงดัน	✔			
	S-T.....398.....โวล์ต				
	R-S.....399.....โวล์ต				
	T-R.....399.....โวล์ต				
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

- - - -

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-4Me
รหัสเครื่องจักร	SP-06
เลขที่ใบงาน	PM251100049
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
5	แรงดัน	✔			
	T-R.....398.....โวล์ต				
	S-T.....399.....โวล์ต				
	R-S.....398.....โวล์ต				
6	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
7	กระแส	✔			
	T.....7.2.....แอมป์				
	S.....7.0.....แอมป์				
	R.....7.2.....แอมป์				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
10	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
13	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....9.6.....แอมป์				

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

- - - -

ภาคผนวก ค2

การตรวจเช็คคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ



ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วยงาน The Base Park East

วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	23360			
1	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	23381	21	[redacted]	
2	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	23403	22		
3	0.2	8.2	-	✓	-	4 kg	-	-	-	23423	20		
4	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	23449	26		
5	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	23473	24		
6	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	23497	24		ล้างกรอง
7	3.0	7.8	—	✓	—	—	—	—	—	23531	34		
8	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	23562	31		
9	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	23609	47		
10	0.1	7.6	-	-	-	4 kg	-	-	-	23629	20		
11	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	23637	8		
12	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	23666	29		
13	3.0	7.6	—	✓	✓	—	—	—	—	23695	29		
14	1	7.6	-	-	-		-	-	-	23722	27		ล้างกรอง
15	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	23760	38		
16	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	23785	25		
17	0.2	8.2	-	✓	-	4 kg	-	-	-	23806	21		
18	1.5	7.8	—	✓	—	—	—	—	—	23829	23		
19	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	23845	16		
20	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	23884	39		
21	3.0	7.6	-	✓	—	—	—	—	—	23909	25		
22	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	23936	27		
23	1.5	7.6	—	✓	—	3 kg	—	—	—	23966	30		ล้างกรอง
24	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	23998	27		
25	1.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	24011	18		
26	1.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	24031	20		
27	1.0	7.2	-	✓	-	4 kg	-	-	-	24068	37		
28	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	24096	28		
29	1.5	7.8	—	✓	—	—	—	—	—	24131	35		
30	1.5	7.8	—	✓	—	—	—	—	—	24152	21		เปลี่ยน Ball Valve ถังกรองตัวที่ 1
31													

ตรวจสอบโดย [redacted] วันที่ 1/12/68

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วยงาน The Base Park East

วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	22594			
1	3.0	7.6	–	✓	–	–	–	–	–	22621	27	[redacted]	
2	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	22648	27		
3	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	22672	24		
4	0.2	8.2	-	✓	-	4 kg	-	-	-	22699	27		
5	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	22706	7		
6	2.0	7.6	–	✓	–	–	–	–	–	22730	24		
7	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	22757	27		
8	1.0	7.6	–	✓	–	3kg	–	–	–	22772	15		
9	3.0	7.6	–	✓	–	–	–	–	–	22795	23		
10	3.0	7.6	–	✓	–	–	–	–	–	22819	24		
11	3.0	7.6	–	✓	–	–	–	–	–	22842	23		ล้างกรอง
12	1.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	22876	34		
13	0.2	7.8	-	✓	-	4 kg	-	-	-	22898	22		
14	2.0	7.8	–	✓	–	–	–	–	–	22914	16		
15	2.0	7.8	–	✓	–	–	–	–	–	22942	28		
16	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	22964	22		
17	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	22988	24		
18	1.5	7.6	–	✓	–	1kg	–	–	–	23012	24		
19	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	23038	26		
20	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	23060	22		
21	1.5	7.6	-	✓	-	4kg	-	-	-	23087	17		ล้างกรอง
22	1.5	7.8	–	✓	–	–	–	–	–	23125	38		
23	1.5	7.8	–	✓	–	–	–	–	–	23160	35		
24	1.5	7.6	–	✓	–	3kg	–	–	–	23196	36		
25	3.0	7.6	–	✓	–	–	–	–	–	23226	30		
26	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	23251	25		
27	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	23265	14		
28	1.5	7.6	–	✓	–	–	–	–	–	23287	22		
29	0.2	7.6	–	✓	–	4kg	–	–	–	23311	24		
30	3.0	7.6	–	✓	–	–	–	–	–	23335	24		
31	3.0	7.6	–	✓	–	–	–	–	–	23360	25		

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 31/10/68

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วยงาน The Base Park East

วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	21838			
1	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	21862	24	[redacted]	
2	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	21886	24		
3	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21919	33		
4	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21953	34		
5	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21978	25		
6	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	22001	23		
7	1.0	7.6	—	✓	—	~~3~~ 1kg	—	—	—	22021	20		
8	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	22037	16		
9	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	22051	14		
10	3.0	7.2	—	✓	—	—	—	—	—	22076	25		ล้างกรอง
11	3.0	7.2	—	✓	—	—	—	—	✓	22108	32		
12	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	22133	25		
13	0.2	8.2	-	✓	-	4 kg	-	-	-	22160	27		
14	1.5	7.8	—	✓	—	—	—	—	—	22185	25		
15	1.5	7.8	—	✓	—	—	—	—	—	22210	25		
16	1.5	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	22234	24		
17	1.5	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	22263	29		
18	1.5	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	22277	14		เปลี่ยน Cap ตัวที่
19	1.0	7.6	—	✓	—	3kg	—	—	—	22310	33		ล้างกรอง
20	3.0	7.2	—	✓	—	—	—	—	—	22340	30		
21	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	22354	14		
22	~~1.0~~	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	22380	26		
23	1.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	22405	25		
24	3.0	7.6	—	✓	~~3kg~~	3kg	—	—	—	22438	33		
25	3.0	7.6	—	—	—	—	—	T	—	22463	25		
26	1.0	7.2	—	✓	—	3kg	—	—	—	22490	27		
27	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	22513	23		
28	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	22528	15		
29	1.0	7.2	—	✓	—	3Kg	—	—	—	22552	24		ล้างกรอง
30	3.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	22594	42		
31													

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 3/10/68

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน่วยงาน The Base Park East

20987

รายการ / วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ				
1	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21013	26	[redacted]	
2	1.5	7.6	—	✓	—	3kg	—	—	—	21047	34		ล้างกรอง
3	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21077	30		
4	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	21105	28		
5	1.5	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21136	31		
6	1.0	7.6	—	✓	—	3kg	—	—	—	21162	26		
7	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21194	32		
8	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21221	27		
9	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21257	36		
10	1.0	8.2	-	✓	-	3 kg	-	-	-	21272	15		
11	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	21296	24		
12	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	21348	52		
13	3.0	7.6	—	✓	—	3kg	—	—	—	21373	25		ล้างกรอง
14	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21399	26		
15	3.0	7.6	—	✓	✓	—	—	—	✓	21432	33		
16	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21459	27		
17	1.5	7.6	-	✓	-	4 kg	-	-	-	21491	32		
18	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	21512	21		
19	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	21539	27		
20	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21565	26		
21	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21592	27		
22	1.5	7.6	—	✓	-	3kg	—	—	—	21614	22		
23	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21639	25		
24	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	21653	14		ล้างกรอง
25	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21687	34		
26	3.0	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21716	29		
27	1.5	7.6				3kg	—	—	—	21736	20		
28	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	21763	27		
29	1.5	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	21789	26		
30	1.5	7.6	—	✓	—	—	—	—	—	21815	26		
31	0.2	7.8	-	✓	-	3 kg	-	-	-	21838	23	สันหนี่	ล้างกรอง

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 31/8/68

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน่วยงาน The Base Park East (20204)

วันที่ / รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ				
1	3.0	7.6	–	/	–	–	–	–	–	20228	24	[redacted]	
2	3.0	7.6	–	/	–	–	–	–	–	20251	23		
3	3.0	7.6	–	/	–	–	–	–	–	20281	30		
4	1.0	7.6	–	/	–	3kg	–	–	–	20307	26		
5	3.0	7.6	–	/	–	–	–	–	–	20332	25		
6	3.0	7.6	–	/	–	–	–	–	–	20356	24		ล้างกรอง
7	3.0	7.6	–	/	–	–	–	–	–	20376	20		
8	1.0	7.6	–	/	~~–~~	3kg	–	–	–	20402	26		
9	3.0	7.6	–	/	–	–	–	–	–	20425	23		
10	3.0	7.6	–	/	–	–	–	–	–	20454	29		
11	3.0	7.6	–	/	–	–	/	–	–	20470	18		
12	1,5	7.6	–	/	–	3kg	–	–	–	20513	43		
13	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	20536	23		
14	3.0	7.2	–	/	–	–	–	–	–	20555	19		
15	3.0	7.6	–	/	–	–	/	–	–	20589	34		
16	1.0	7.8	–	/	–	3kg	–	–	–	20614	25		
17	3.0	7.8	–	✓	–	–	–	–	–	20633	19		
18	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	20658	25		
19	1.5	7.8	–	✓	–	–	–	–	–	20684	26		
20	1.5	7.8	–	✓	–	–	–	–	–	20710	26		
21	1.0	7.8	–	✓	–	3kg	–	–	–	20723	13		
22	3.0	7.8	–	/	–	–	–	–	–	20759	36		ล้างกรอง
23	3.0	7.8	–	/	–	–	–	–	–	20788	29		
24	3.0	7.8	–	/	–	–	–	–	–	20818	30		
25	1.5	7.8	–	–	–	3kg	–	–	–	20830	12		
26	1.5	7.8	–	✓	–	–	–	–	–	20862	32		
27	1.5	7.8	–	✓	–	–	–	–	–	20886	24		
28	1.5	7.6	–	✓	–	–	–	–	–	20912	26		
29	1.0	8.2	–	✓	–	3kg	–	–	–	20938	26		
30	3.0	7.6	–	/	–	–	–	–	–	20960	22		
31	3.0	7.6	–	/	–	–	–	–	–	20987	27		

ตรวจสอบโดย [redacted] วันที่ 2/8/68

ภาคผนวก ค3

ใบเสร็จขยะมูลฝอย



07:53 น.

ใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900001051

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

สำนักงานเขต วัฒนา โทร 0 2381 7915

ที่อยู่สำนักงานเขต [redacted]

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนีย

ที่อยู่ เลขที่99 อ

พระโขนงเ

ปริมาณมูลฝอย 1,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 67-ก.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน [redacted] บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	[redacted]
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	
3		
รวม		[redacted]

จำนวนเงินทั้งสิ้น [redacted]

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	[redacted]	เม.ย.	[redacted]
พ.ย.		พ.ค.	
ธ.ค.		มิ.ย.	
ม.ค.		ก.ค.	
ก.พ.		ส.ค.	
มี.ค.		ก.ย.	

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

เล[redacted]

ธนาคาร (Bank) ธ. ไทยพาณิชย์ - สาขากิ่งชัย ออนนุช

นางสาว ยินดี แซ่ภู่

ผู้ทำรายการ

พิมพ์เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:41

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

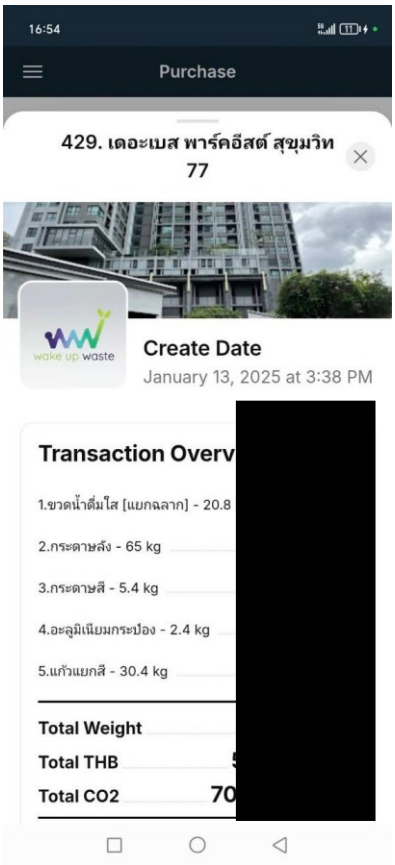
ภาคผนวก ค4

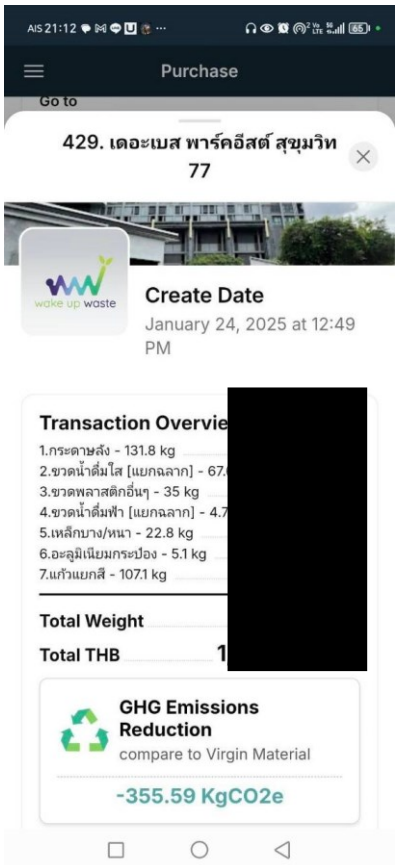
ใบเสร็จขายของเก่า

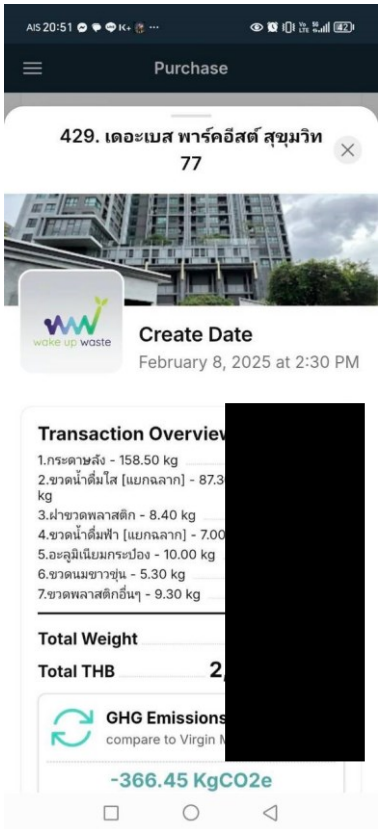


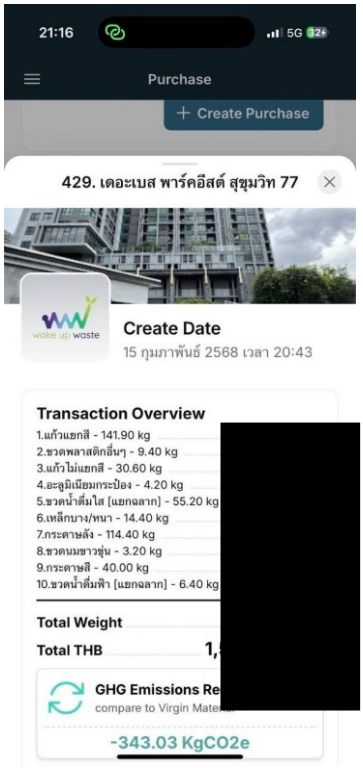

Purchase
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
wake up waste
Create Date
3 January 2025 at 17:48
Transaction Overview
1.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 10
2.กระดาษลัง - 135.2 kg
3.ฝาขวดพลาสติก - 7.9 kg
4.ขวดนมขาวขุ่น - 12.2 kg
5.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 10.2 kg
6.กระดาษสี - 14.5 kg
7.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 11.4 kg
8.แก้วไม่แยกสี - 169.2 kg
Total Weight
Total THB
Total CO2
25

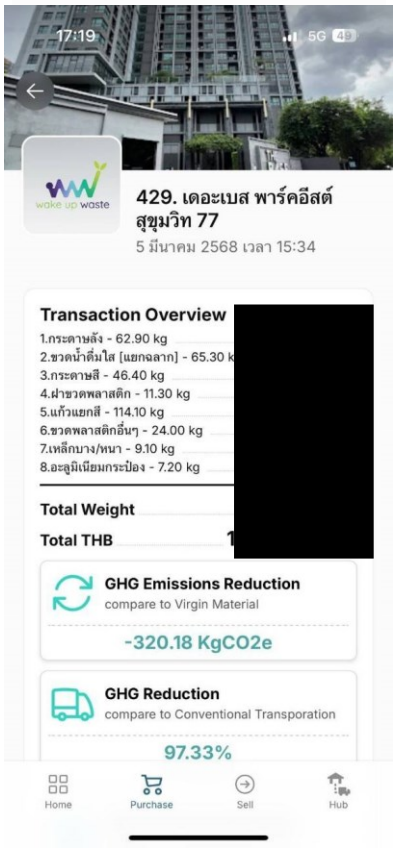

Purchase
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
Transaction Overview
1.กระดาษลัง - 128.9 kg
2.แก้วไม่แยกสี - 76 kg
3.เหล็กบาง/หนา - 17.4 kg
4.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 29.
5.ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 3.3
6.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 8.7 kg
7.กระดาษสี - 22.8 kg
8.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 4.7 kg
9.ลังเบียร์ทุกชนิด (ราคาต่อกล่อง)
box
Total Weight
Total THB
Total CO2

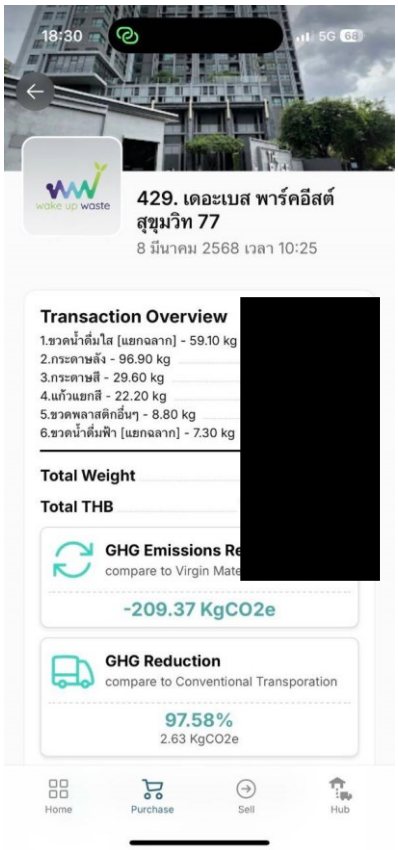

Purchase
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
wake up waste
Create Date
January 13, 2025 at 3:38 PM
Transaction Overv
1.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 20.8
2.กระดาษลัง - 65 kg
3.กระดาษสี - 5.4 kg
4.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 2.4 kg
5.แก้วแยกสี - 30.4 kg
Total Weight
Total THB
Total CO2
70

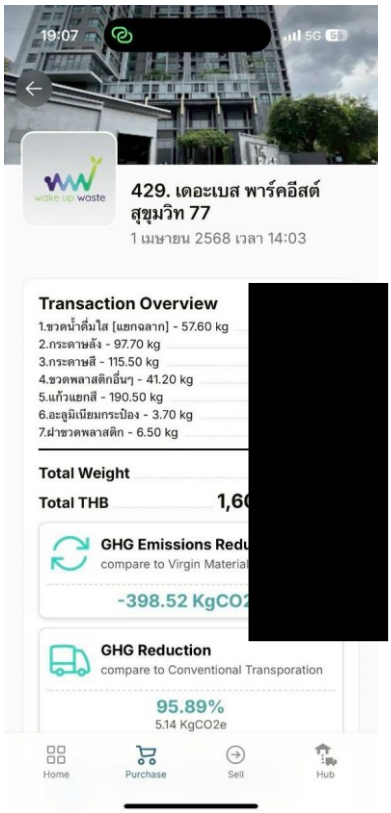

Purchase
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
wake up waste
Create Date
January 24, 2025 at 12:49 PM
Transaction Overvie
1.กระดาษลัง - 131.8 kg
2.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 67.
3.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 35 kg
4.ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 4.7
5.เหล็กบาง/หนา - 22.8 kg
6.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 5.1 kg
7.แก้วแยกสี - 107.1 kg
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-355.59 KgCO2e

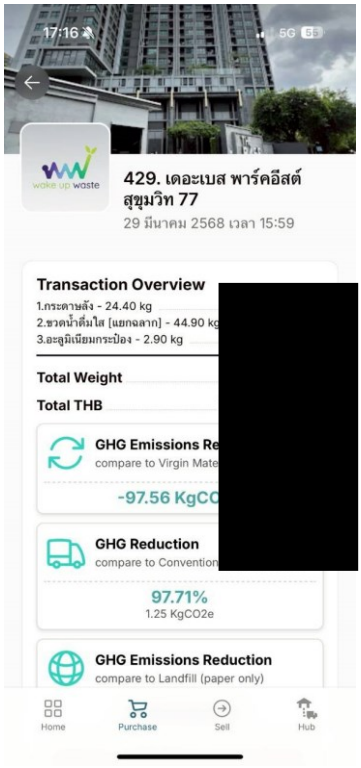

Purchase
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
wake up waste
Create Date
February 8, 2025 at 2:30 PM
Transaction Overview
1.กระดาษลัง - 158.50 kg
2.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 87.3 kg
3.ฝาขวดพลาสติก - 8.40 kg
4.ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 7.00
5.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 10.00 kg
6.ขวดนมขาวขุ่น - 5.30 kg
7.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 9.30 kg
Total Weight
Total THB
GHG Emissions
compare to Virgin
-366.45 KgCO2e

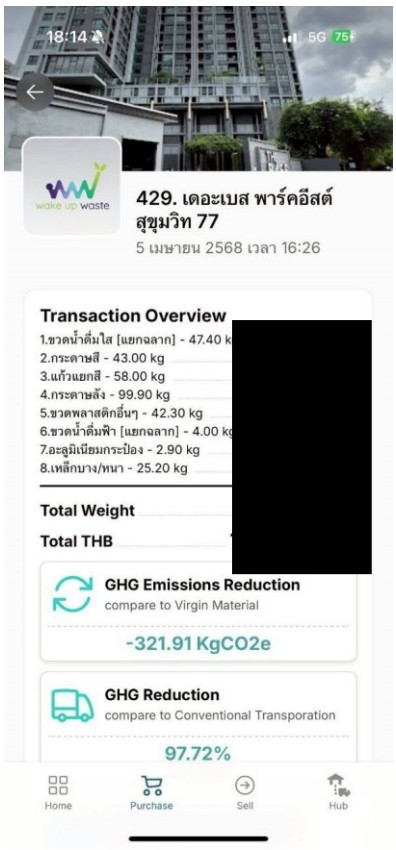

Purchase
+ Create Purchase
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
wake up waste
Create Date
15 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 20:43
Transaction Overview
1.แก้วแยกสี - 141.90 kg
2.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 9.40 kg
3.แก้วไม่แยกสี - 30.60 kg
4.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 4.20 kg
5.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 55.20 kg
6.เหล็กบาง/หนา - 14.40 kg
7.กระดาษลัง - 114.40 kg
8.ขวดนมขาวขุ่น - 3.20 kg
9.กระดาษสี - 40.00 kg
10.ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 6.40 kg
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Re
compare to Virgin Mate
-343.03 KgCO2e

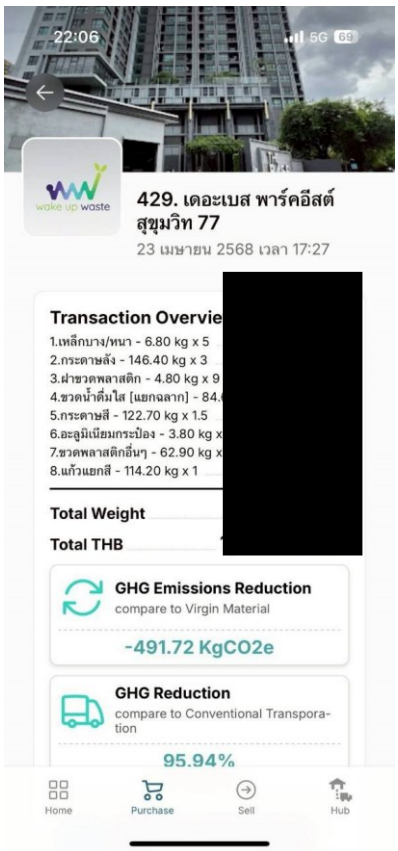

429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
5 มีนาคม 2568 เวลา 15:34
Transaction Overview
1.กระดาษลัง - 62.90 kg
2.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 65.30 k
3.กระดาษสี - 46.40 kg
4.ฝาขวดพลาสติก - 11.30 kg
5.แก้วแยกสี - 114.10 kg
6.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 24.00 kg
7.เหล็กบาง/หนา - 9.10 kg
8.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 7.20 kg
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-320.18 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transporation
97.33%
Home
Purchase
Sell
Hub

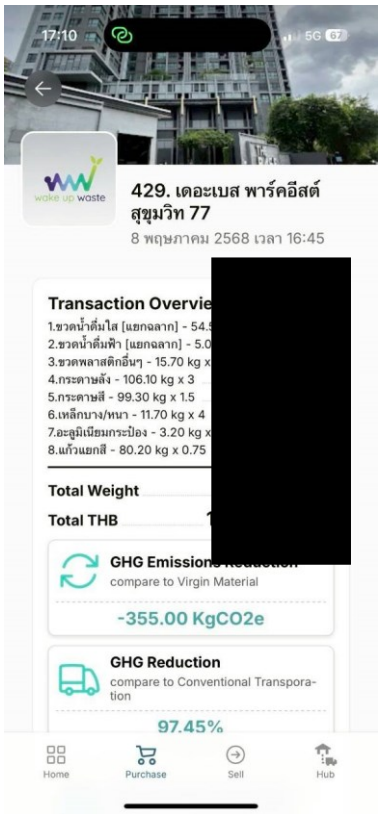

429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
8 มีนาคม 2568 เวลา 10:25
Transaction Overview
1.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 59.10 kg
2.กระดาษลัง - 96.90 kg
3.กระดาษสี - 29.60 kg
4.แก้วแยกสี - 22.20 kg
5.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 8.80 kg
6.ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 7.30 kg
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Re
compare to Virgin Mate
-209.37 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transporation
97.58%
2.63 KgCO2e
Home
Purchase
Sell
Hub

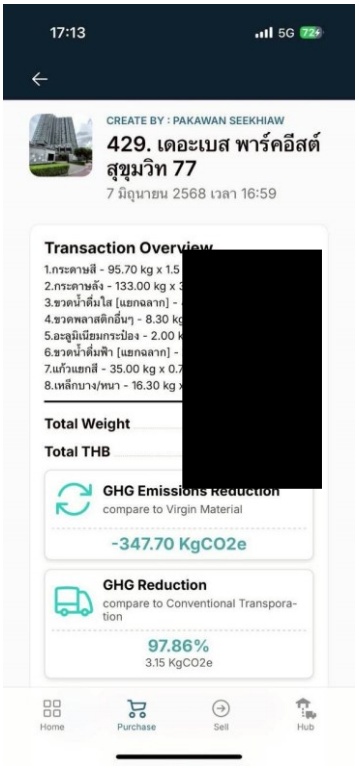

19:07
5G
wake up waste
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
1 เมษายน 2568 เวลา 14:03
Transaction Overview
1.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 57.60 kg
2.กระดาษลัง - 97.70 kg
3.กระดาษสี - 115.50 kg
4.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 41.20 kg
5.แก้วแยกสี - 190.50 kg
6.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 3.70 kg
7.ฝาขวดพลาสติก - 6.50 kg
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Redu
compare to Virgin Material
-398.52 KgCO2
GHG Reduction
compare to Conventional Transporation
95.89%
5.14 KgCO2e
Home
Purchase
Sell
Hub

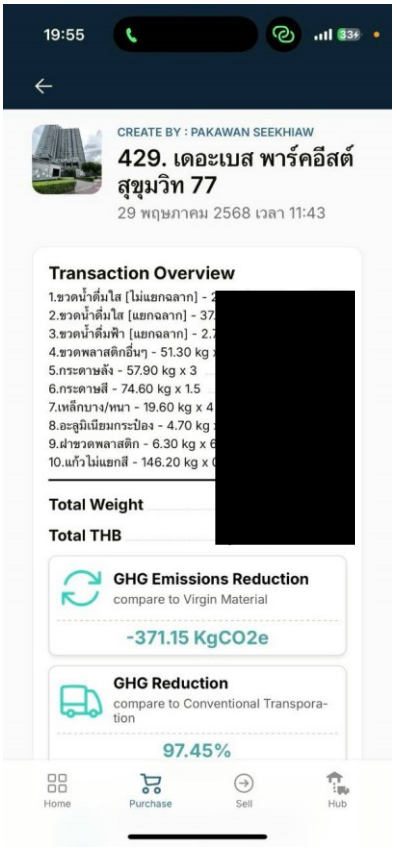

17:16
5G
wake up waste
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
29 มีนาคม 2568 เวลา 15:59
Transaction Overview
1.กระดาษลัง - 24.40 kg
2.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 44.90 kg
3.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 2.90 kg
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Re
compare to Virgin Mate
-97.56 KgCO
GHG Reduction
compare to Convention
97.71%
1.25 KgCO2e
GHG Emissions Reduction
compare to Landfill (paper only)
Home
Purchase
Sell
Hub

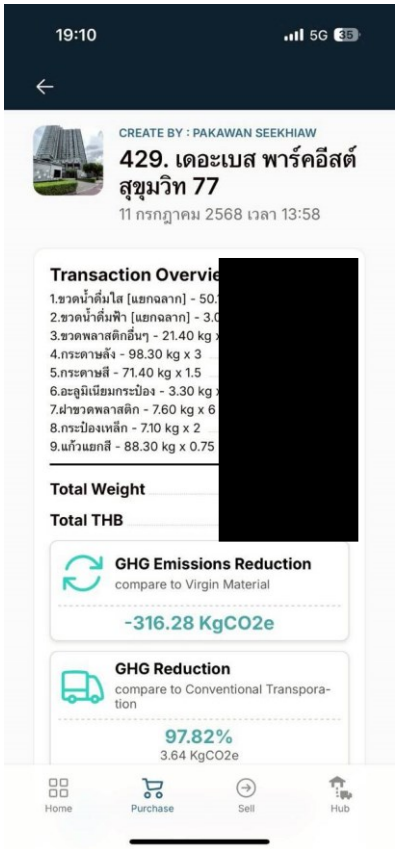

18:14
5G
wake up waste
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
5 เมษายน 2568 เวลา 16:26
Transaction Overview
1.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 47.40 k
2.กระดาษสี - 43.00 kg
3.แก้วแยกสี - 58.00 kg
4.กระดาษลัง - 99.90 kg
5.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 42.30 kg
6.ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 4.00 kg
7.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 2.90 kg
8.เหล็กบาง/หนา - 25.20 kg
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-321.91 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transporation
97.72%
Home
Purchase
Sell
Hub

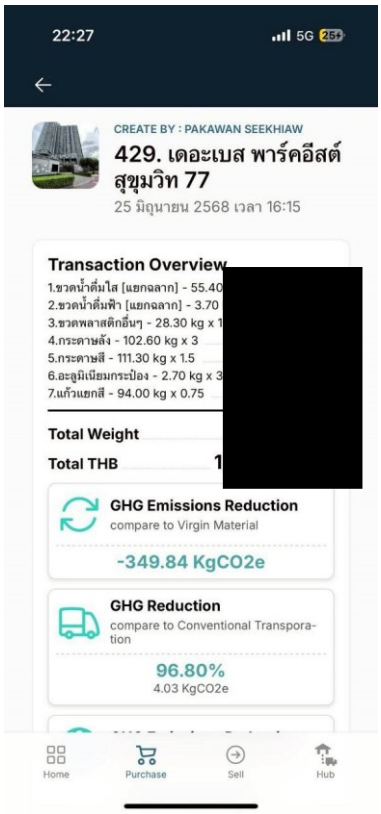

22:06
5G
wake up waste
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
23 เมษายน 2568 เวลา 17:27
Transaction Overvie
1.เหล็กบาง/หนา - 6.80 kg x 5
2.กระดาษลัง - 146.40 kg x 3
3.ฝาขวดพลาสติก - 4.80 kg x 9
4.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 84.
5.กระดาษสี - 122.70 kg x 1.5
6.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 3.80 kg x
7.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 62.90 kg x
8.แก้วแยกสี - 114.20 kg x 1
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-491.72 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transpora-
tion
95.94%
Home
Purchase
Sell
Hub

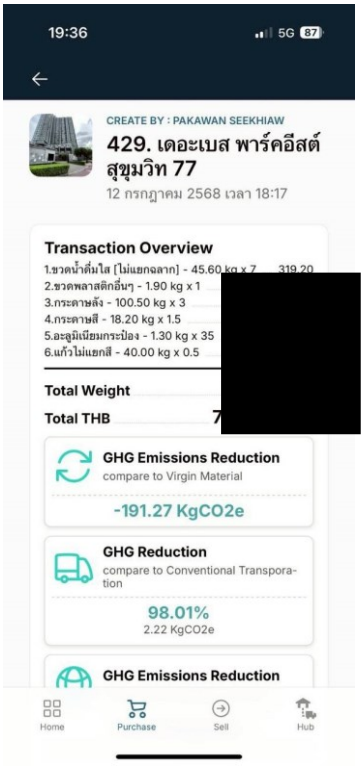

17:10
5G
wake up waste
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
8 พฤษภาคม 2568 เวลา 16:45
Transaction Overvie
1.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 54.5
2.ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 5.0
3.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 15.70 kg x
4.กระดาษลัง - 106.10 kg x 3
5.กระดาษสี - 99.30 kg x 1.5
6.เหล็กบาง/หนา - 11.70 kg x 4
7.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 3.20 kg x
8.แก้วแยกสี - 80.20 kg x 0.75
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-355.00 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transpora-tion
97.45%
Home
Purchase
Sell
Hub

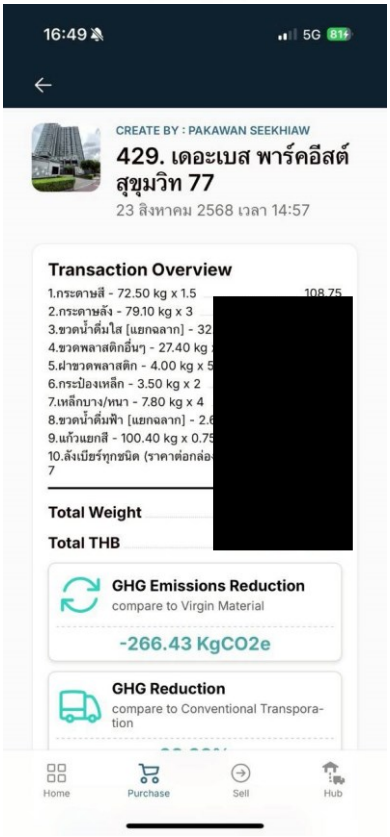

17:13
5G
CREATE BY : PAKAWAN SEEKHIAW
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
7 มิถุนายน 2568 เวลา 16:59
Transaction Overview
1.กระดาษสี - 95.70 kg x 1.5
2.กระดาษลัง - 133.00 kg x
3.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] -
4.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 8.30 kg
5.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 2.00 k
6.ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] -
7.แก้วแยกสี - 35.00 kg x 0.7
8.เหล็กบาง/หนา - 16.30 kg x
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-347.70 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transpora-tion
97.86%
3.15 KgCO2e
Home
Purchase
Sell
Hub

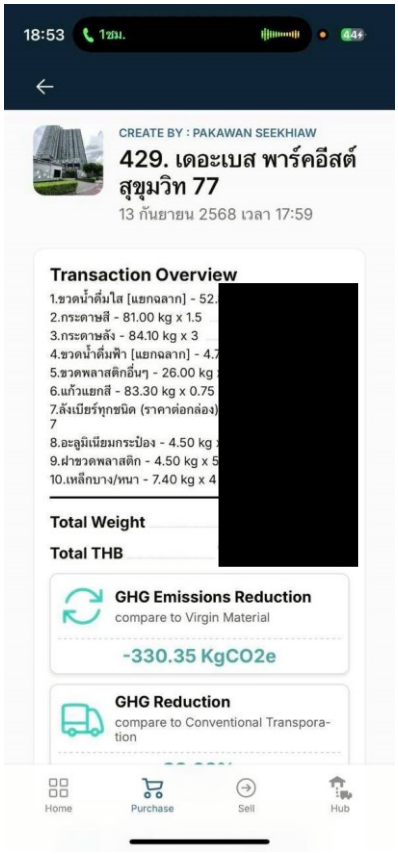

19:55
CREATE BY : PAKAWAN SEEKHIAW
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
29 พฤษภาคม 2568 เวลา 11:43
Transaction Overview
1.ขวดน้ำดื่มใส [ไม่แยกฉลาก] -
2.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 37.
3.ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 2.7
4.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 51.30 kg
5.กระดาษลัง - 57.90 kg x 3
6.กระดาษสี - 74.60 kg x 1.5
7.เหล็กบาง/หนา - 19.60 kg x 4.
8.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 4.70 kg
9.ฝาขวดพลาสติก - 6.30 kg x 6
10.แก้วไม่แยกสี - 146.20 kg x
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-371.15 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transpora-tion
97.45%
Home
Purchase
Sell
Hub

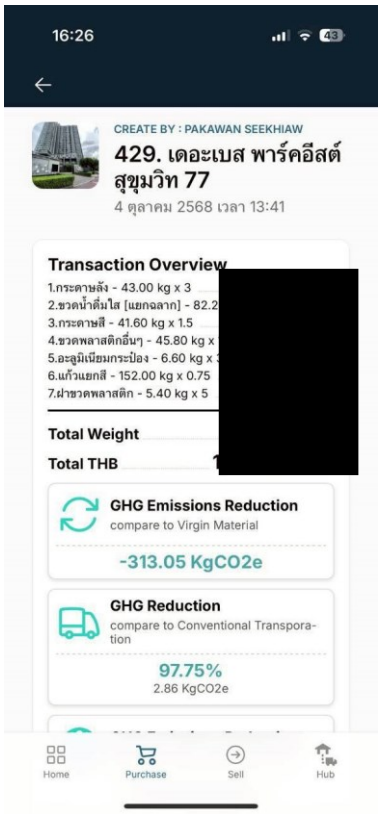

19:10
5G
CREATE BY : PAKAWAN SEEKHIAW
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
11 กรกฎาคม 2568 เวลา 13:58
Transaction Overvie
1.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 50.
2.ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 3.0
3.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 21.40 kg
4.กระดาษลัง - 98.30 kg x 3
5.กระดาษสี - 71.40 kg x 1.5
6.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 3.30 kg
7.ฝาขวดพลาสติก - 7.60 kg x 6
8.กระป๋องเหล็ก - 7.10 kg x 2
9.แก้วแยกสี - 88.30 kg x 0.75
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-316.28 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transpora-tion
97.82%
3.64 KgCO2e
Home
Purchase
Sell
Hub

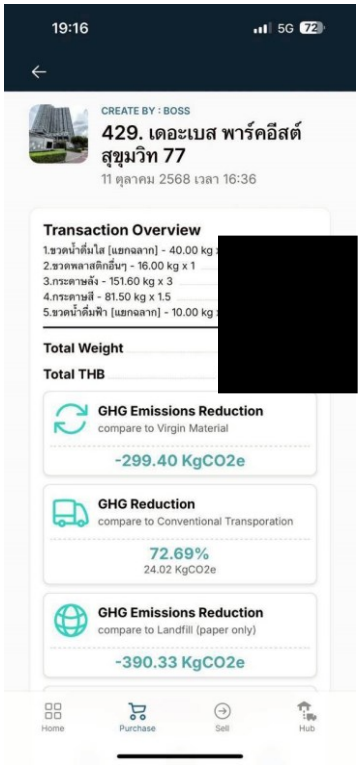

22:27
5G
CREATE BY : PAKAWAN SEEKHIAW
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
25 มิถุนายน 2568 เวลา 16:15
Transaction Overview
1.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 55.40
2.ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 3.70
3.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 28.30 kg x 1
4.กระดาษลัง - 102.60 kg x 3
5.กระดาษสี - 111.30 kg x 1.5
6.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 2.70 kg x 3
7.แก้วแยกสี - 94.00 kg x 0.75
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-349.84 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transportation
96.80%
4.03 KgCO2e
Home
Purchase
Sell
Hub

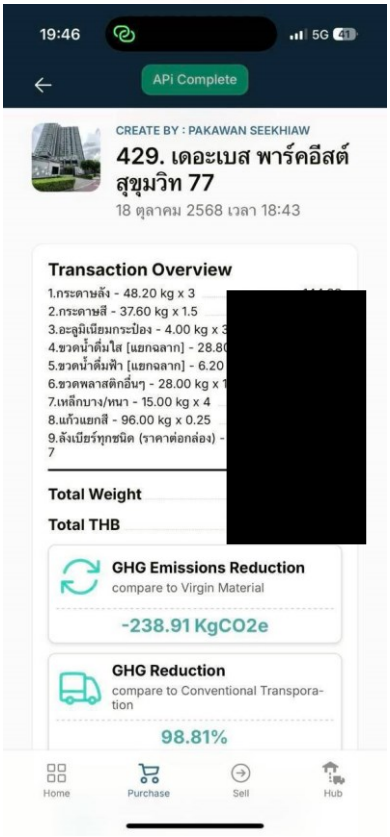

19:36
5G
CREATE BY : PAKAWAN SEEKHIAW
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
12 กรกฎาคม 2568 เวลา 18:17
Transaction Overview
1.ขวดน้ำดื่มใส [ไม่แยกฉลาก] - 45.60 kg x 7 319.20
2.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 1.90 kg x 1
3.กระดาษลัง - 100.50 kg x 3
4.กระดาษสี - 18.20 kg x 1.5
5.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 1.30 kg x 35
6.แก้วไม่แยกสี - 40.00 kg x 0.5
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-191.27 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transportation
98.01%
2.22 KgCO2e
GHG Emissions Reduction
Home
Purchase
Sell
Hub

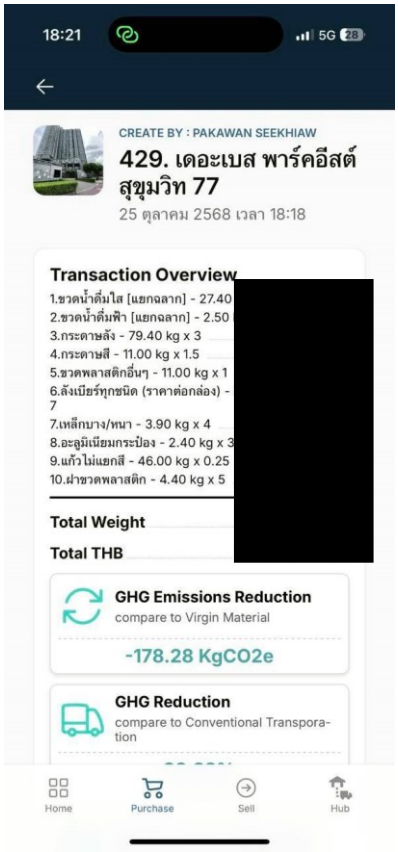

16:49
5G
CREATE BY : PAKAWAN SEEKHIAW
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
23 สิงหาคม 2568 เวลา 14:57
Transaction Overview
1.กระดาษสี - 72.50 kg x 1.5 108.75
2.กระดาษลัง - 79.10 kg x 3
3.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 32
4.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 27.40 kg
5.ฝาขวดพลาสติก - 4.00 kg x 5
6.กระป๋องเหล็ก - 3.50 kg x 2
7.เหล็กบาง/หนา - 7.80 kg x 4
8.ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 2.6
9.แก้วแยกสี - 100.40 kg x 0.75
10.ลังเบียร์ทุกชนิด (ราคาต่อกล่อง) 7
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-266.43 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transportation
Home
Purchase
Sell
Hub

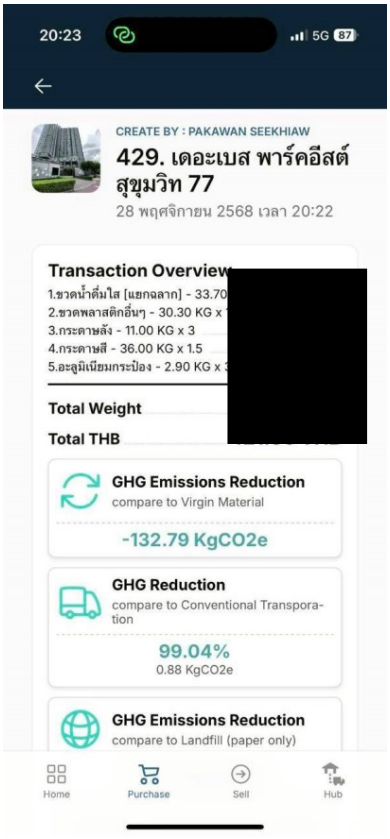

18:53
1ชม.
CREATE BY : PAKAWAN SEEKHIAW
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
13 กันยายน 2568 เวลา 17:59
Transaction Overview
1.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 52.
2.กระดาษสี - 81.00 kg x 1.5
3.กระดาษลัง - 84.10 kg x 3
4.ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 4.7
5.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 26.00 kg
6.แก้วแยกสี - 83.30 kg x 0.75
7.ลังเบียร์ทุกชนิด (ราคาต่อกล่อง) 7
8.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 4.50 kg
9.ฝาขวดพลาสติก - 4.50 kg x 5
10.เหล็กบาง/หนา - 7.40 kg x 4
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-330.35 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transportation
Home
Purchase
Sell
Hub

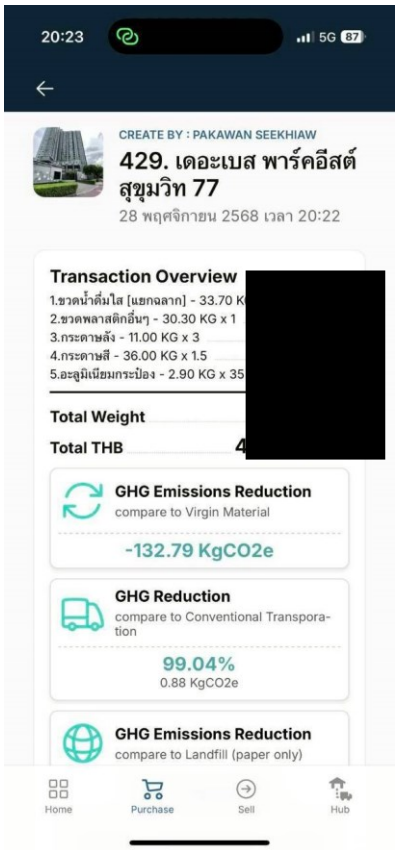

16:26
CREATE BY : PAKAWAN SEEKHIAW
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
4 ตุลาคม 2568 เวลา 13:41
Transaction Overview
1.กระดาษลัง - 43.00 kg x 3
2.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 82.2
3.กระดาษสี - 41.60 kg x 1.5
4.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 45.80 kg x
5.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 6.60 kg x
6.แก้วแยกสี - 152.00 kg x 0.75
7.ฝาขวดพลาสติก - 5.40 kg x 5
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-313.05 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transpora-tion
97.75%
2.86 KgCO2e
Home
Purchase
Sell
Hub

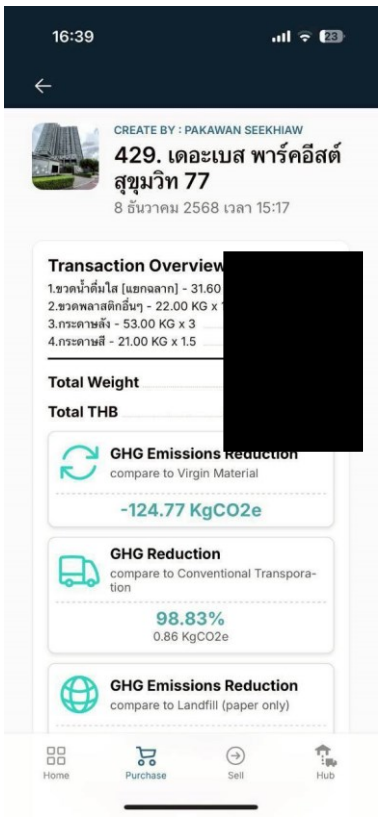

19:16
CREATE BY : BOSS
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
11 ตุลาคม 2568 เวลา 16:36
Transaction Overview
1.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 40.00 kg
2.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 16.00 kg x 1
3.กระดาษลัง - 151.60 kg x 3
4.กระดาษสี - 81.50 kg x 1.5
5.ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 10.00 kg
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-299.40 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transporation
72.69%
24.02 KgCO2e
GHG Emissions Reduction
compare to Landfill (paper only)
-390.33 KgCO2e
Home
Purchase
Sell
Hub

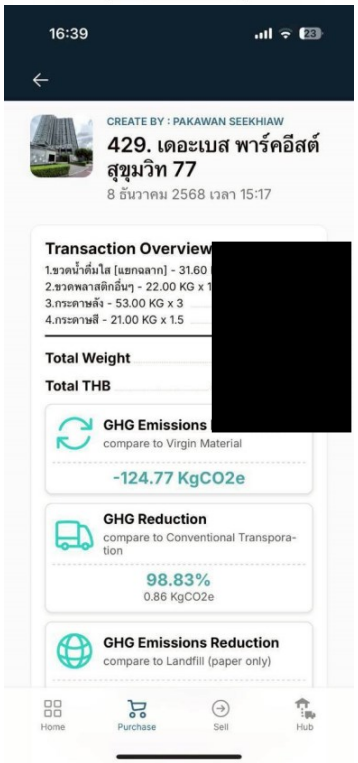

19:46
APi Complete
CREATE BY : PAKAWAN SEEKHIAW
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
18 ตุลาคม 2568 เวลา 18:43
Transaction Overview
1.กระดาษลัง - 48.20 kg x 3
2.กระดาษสี - 37.60 kg x 1.5
3.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 4.00 kg x 3
4.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 28.80
5.ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 6.20
6.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 28.00 kg x 1
7.เหล็กบาง/หนา - 15.00 kg x 4
8.แก้วแยกสี - 96.00 kg x 0.25
9.ลังเบียร์ทุกชนิด (ราคาต่อกล่อง) - 7
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-238.91 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transpora-tion
98.81%
Home
Purchase
Sell
Hub


18:21
CREATE BY : PAKAWAN SEEKHIAW
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
25 ตุลาคม 2568 เวลา 18:18
Transaction Overview
1.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 27.40
2.ขวดน้ำดื่มฟ้า [แยกฉลาก] - 2.50
3.กระดาษลัง - 79.40 kg x 3
4.กระดาษสี - 11.00 kg x 1.5
5.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 11.00 kg x 1
6.ลังเบียร์ทุกชนิด (ราคาต่อกล่อง) - 7
7.เหล็กบาง/หนา - 3.90 kg x 4
8.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 2.40 kg x 3
9.แก้วใส่แยกสี - 46.00 kg x 0.25
10.ฝาขวดพลาสติก - 4.40 kg x 5
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-178.28 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transpora-tion
Home
Purchase
Sell
Hub


20:23
5G 87
CREATE BY : PAKAWAN SEEKHIAW
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20:22
Transaction Overview
1.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 33.70
2.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 30.30 KG x
3.กระดาษลัง - 11.00 KG x 3
4.กระดาษสี - 36.00 KG x 1.5
5.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 2.90 KG x
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-132.79 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transpora-tion
99.04%
0.88 KgCO2e
GHG Emissions Reduction
compare to Landfill (paper only)
Home
Purchase
Sell
Hub


20:23
5G 87
CREATE BY : PAKAWAN SEEKHIAW
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20:22
Transaction Overview
1.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 33.70 K
2.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 30.30 KG x 1
3.กระดาษลัง - 11.00 KG x 3
4.กระดาษสี - 36.00 KG x 1.5
5.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 2.90 KG x 35
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-132.79 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transpora-tion
99.04%
0.88 KgCO2e
GHG Emissions Reduction
compare to Landfill (paper only)
Home
Purchase
Sell
Hub


16:39
CREATE BY : PAKAWAN SEEKHIAW
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
8 ธันวาคม 2568 เวลา 15:17
Transaction Overview
1.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 31.60
2.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 22.00 KG x
3.กระดาษลัง - 53.00 KG x 3
4.กระดาษสี - 21.00 KG x 1.5
Total Weight
Total THB
GHG Emissions Reduction
compare to Virgin Material
-124.77 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transpora-tion
98.83%
0.86 KgCO2e
GHG Emissions Reduction
compare to Landfill (paper only)
Home
Purchase
Sell
Hub


16:39
CREATE BY : PAKAWAN SEEKHIAW
429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
8 ธันวาคม 2568 เวลา 15:17
Transaction Overview
1.ขวดน้ำดื่มใส [แยกฉลาก] - 31.60
2.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 22.00 KG x
3.กระดาษลัง - 53.00 KG x 3
4.กระดาษสี - 21.00 KG x 1.5
Total Weight
Total THB
GHG Emissions
compare to Virgin Material
-124.77 KgCO2e
GHG Reduction
compare to Conventional Transpora-tion
98.83%
0.86 KgCO2e
GHG Emissions Reduction
compare to Landfill (paper only)
Home
Purchase
Sell
Hub

ภาคผนวก ค5

ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย



PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT ทุกชั้น
เลขที่ใบงาน	PM250700014
วันที่ปฏิบัติ	31/07/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | ชั้น 1 - ดาดฟ้า | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกชั้น

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. [redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คEMERGENCY

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT ทุกชั้น
เลขที่ใบงาน	PM250800017
วันที่ปฏิบัติ	28/08/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | ชั้น 1 - ดาดฟ้า | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกชั้น

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]----------.

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

----------.

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT ทุกชั้น
เลขที่ใบงาน	PM250900014
วันที่ปฏิบัติ	28/09/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | ชั้น 1 - ดาดฟ้า | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกชั้น

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]----------.

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

----------.

หมายเหตุ

รายละเอียด ติดตั้งใหม่

ทางเดินส่วนกลางชั้น 24 3 ตัว

ทางเดินส่วนกลางชั้น 25 3 ตัว

ทางเดินส่วนกลางชั้น 26 3 ตัว

ทางเดินส่วนกลางชั้น 27 3 ตัว

ลานจอดชั้น 1 1 ตัว

ห้อง Fire Pump 1 ตัว

ทางเดินส่วนกลางชั้น 5 3 ตัว

โถงลิฟต์ขนของ 1 ตัว

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT ทุกชั้น
เลขที่ใบงาน	PM251000017
วันที่ปฏิบัติ	29/10/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | ชั้น 1 - ดาดฟ้า | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกชั้น

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT ทุกชั้น
เลขที่ใบงาน	PM251100014
วันที่ปฏิบัติ	28/11/2025
ชื่ออาคาร	The Base Park East | ชั้น 1 - ดาดฟ้า | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกชั้น

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted] ----------.

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

----------.

หมายเหตุ

รายละเอียด ซื้อติดตั้งใหม่ 40 ตัว งบประมาณ 68
ชำรุดทั้งหมด 16 ตัว

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ภาคผนวก ค6

คู่มือการป้องกันอัคคีภัย



คู่มือการป้องกันอัคคีภัย
และการอพยพหนีไฟ
FIRE PREVENTION
AND EVACUATION

นิติบุคคลอาคารชุด

เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77

จัดทำโดย
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

PLUS+

PLUS+

คำแนะนำ 10 ประการ

10 Suggestions

สำหรับการหนีเพลิงไหม้ อาคารสูง/คอนโดมิเนียม/สำนักงาน/โรงแรม

Fire exit for high-rise building/ condominium/ office/ hotel

1. โดยปกติอาคารสูง คอนโดมิเนียม โรงแรม ได้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ก่อนเข้าไปพักอาศัย หรือจองห้องพักตามโรงแรมให้สอบถามทุกครั้งว่ามีเครื่องป้องกันควันไฟ และอุปกรณ์ฉีดน้ำอัตโนมัติบนเพดานหรือไม่ เมื่อเข้าอยู่ให้อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ และการหนีเพลิงไหม้

1. Fire prevention equipments are normally installed at most high-rise building, condominium, hotel. However, prior to move in to an accommodation, you should check if the smoke detector and ceiling-sprinkle are available in the premise. You should also pay attention to safety advice and fire evacuation information available.

2. หาทางออกฉุกเฉินสองทางที่ใกล้ห้องพักของท่าน และตรวจดูว่าทางหนีไฟฉุกเฉินไม่ปิดล็อคตาย หรือมีสิ่งกีดขวาง ให้นับจำนวนประตูห้องโดยเริ่มจากห้องท่านสู่ทางหนีฉุกเฉินทั้งสองข้าง ดังนั้นท่านจะไปถึงทางหนีฉุกเฉินได้ ถึงแม้ว่าไฟจะดับหรือปกคลุมไปด้วยควัน

2. Find two emergency exits nearby your room and check if the routes and doors are neither dead-locked nor blocked. Count the number of doors from your room to the fire escape door on both routes, so that you will be able to reach the exit even though the light are out or the floor is covered with smoke.

3. เรียนรู้และฝึกการเดินภายในห้องพัก เข้าหาประตูได้ภายในความมืดอย่าเสียเวลากับการเก็บสิ่งของ

3. Practice walking in the dark in your room. **Do not waste time** packing stuff

4. หาตำแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เปิดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ หากท่านหาพบ จากนั้นหนีลงจากอาคารแล้วโทรศัพท์เรียกหน่วยดับเพลิง

4. If you can find fire alarm device, turn it on. Leave the building at once and call fire brigade.

5. หากท่านได้ยินสัญญาณเพลิงไหม้ ให้หนีลงจากอาคารทันทีอย่าเสียเวลาตรวจสอบว่าเพลิงไหม้ที่ใด

5. If you hear fire alarm, leave the building at once. **Do not stop** to find out where the fire is broke out.

6. ถ้าเพลิงไหม้ในห้องพักของท่าน ให้หนีออกมาแล้วปิดประตูห้องทันที และให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร และโทรศัพท์แจ้งเพลิงไหม้

6. If the fire breaks out in your room, try to escape and shut the door close. Urge the building manager and call fire brigade.

7. ถ้าเพลิงไหม้ ไม่ได้เกิดขึ้นในห้องของท่านให้หนีออกจากห้อง ก่อนอื่นให้วางมือบนประตูหากประตูมีความเย็นอยู่ ค่อยๆ เปิดประตูแล้วหนีไปยังทางหนีไฟฉุกเฉิน

7. If the fire breaks out somewhere else, check if it is save to open the door by putting your hand on the door, if the door is still cool, gently open the door and go straight to fire escape direction.

8. สำหรับท่านที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ควรโทรศัพท์เรียกหน่วยดับเพลิง แจ้งให้ทราบว่าท่านอยู่ที่ใด และกำลังตกอยู่ในวงล้อมของเพลิงไหม้ หาผ้าเช็ดตัวเปียกๆ ปิดทางเข้าออกของควัน ปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่หน้าต่าง หรือชานอาคารเพื่อคอยความช่วยเหลือ

8. For those who in the accident, call fire brigade and inform them your location. For those who stuck in the fire, find towel and wet it. Use wet towel to block smoke, switch off fan and air-conditioning. Signal for assistance at window or balcony.

9. คลานให้ต่ำเมื่อควันปกคลุม อากาศบริสุทธิ์ จะอยู่ด้านต่ำของพื้นห้อง หากท่านต้องเผชิญกับควันไฟให้ใช้วิธีคลานหนีไปทางฉุกเฉิน ให้นำกุญแจห้องไปด้วย หากหมดหนทางจะได้สามารถกลับเข้าไปในห้องพักได้

9. Crawl low. When there is smoke, pure air is at lower level. Make your way towards fire escape direction. Bring room key. If you cannot make it to fire exit, return to your room.

10. อย่าใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้ ลิฟท์อาจจะหยุดทำงานทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้บันไดหนีไฟภายในอาคาร

10. Do not use elevator. Use fire escape stairs in the building.

สาเหตุของอัคคีภัย Causes of Fire

1. อัคคีภัยจากไฟฟ้ามักเกิดจาก Fire from electricity usually comes from
   - อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด Out of order electrical appliance
   - การใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง Over use of electricity
   - การลืมปิดสวิทซ์ของวงจรไฟฟ้า Forget to turn off electricity circuit
   - ไฟฟ้าลัดวงจร Short circuit electricity
   - อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน Under-qualified electrical appliance
2. อัคคีภัยจากน้ำมัน ก๊าซ และสารไวไฟ การเก็บสารไวไฟ ในที่เกิดอัคคีภัยได้ง่าย การปฏิบัติงานใกล้กับ สารไวไฟ โดยขาดความระมัดระวัง

2. Fire from oil, gas, flammable chemical as flammable chemical may be kept in the fire-prone place. Also, it can occur if one works carelessly in the area of flammable chemical.

3. อัคคีภัยจากการสูบบุหรี่ โดยขาดความระมัดระวัง เพราะในบริเวณนั้นอาจมีสารไวไฟได้ หากทิ้งก้นบุหรี่โดยไม่ดับเสียก่อน

3. Fire from incautiously smoking as there may be flammable chemical nearby. Extinguish cigarette properly when smoke.

4. อัคคีภัยที่เกิดจากการเชื่อม สะเก็ดโลหะที่ติดไฟตกลงบนสารไวไฟ เป็นต้น การขาดการดูแลหลังจากเสร็จสิ้นงานตัดเชื่อม

4. Fire metal welding and cutting work carelessly.

5. อัคคีภัยจากการก่อไฟโดยไม่ระมัดระวัง การเผาขยะแล้วไม่ควบคุมดูแลจนกระทั่งไฟดับ

5. Fire from carelessly kindling a fire. For example, rubbish incinerating is left unmonitored before the fire completely extinguished.

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ What to do when there is fire

ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสูง เมื่อท่านได้ยินสัญญาณเตือนภัย ท่านควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

Upon hearing fire alarm, you should follow the suggestions below.

1. พยายามควบคุมสติ อย่าตื่นเต้นและตกใจ

   1. Don't be panic. Try to control yourself.

2. เก็บทรัพย์สินที่จำเป็นและไม่เป็นอุปสรรคในการหนีไฟเท่านั้น

   2. Take only necessary stuff which will not obstruct fire escape.

3. ตรวจเช็คสมาชิกของท่านว่าออกจากห้องชุดทุกคนหรือยัง

   3. Check if your entire family member leaves the apartment.

4. เมื่อออกจากห้องชุด กรุณาล็อคประตู

   4. When leaving the apartment, lock the door.

5. การหนีไฟ ควรจะหนีลงทางบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ห้องชุดของท่าน

   5. Choose the fire escape exit that is the nearest one to your apartment.

6. การหนีไฟ ควรจะหนีไฟโดยการเดินเร็ว ไม่ควรวิ่ง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

   6. Do not run but walk fast. This is to prevent you from stumble.

7. ห้ามหนีไฟ โดยการใช้ลิฟท์เด็ดขาด

   7. Do not use lift/elevator.

8. เมื่อหนีไฟลงมาถึงชั้นล่างสุด ควรออกให้ห่างจากตัวอาคาร และตรวจเช็คสมาชิกของท่านว่าครบหรือไม่ เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ต่อไป

   8. When finally reach the ground, make your way further away from the building. Check your family member and report any missing member.

โรงพยาบาล Hospital

กล้วยน้ำไท1	0-2381-2006-20	กล้วยน้ำไท2	0-23994259-63
Kluaynamthai1		Kluaynamthai 2	
สุขุมวิท	0-2391-0011		
Sukhumvit			

บริการประชาชน Public Services

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย	191 , 123 , 0-2246-1338-42
Emergency call	
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist center	1155
กองปราบปราม	195
ตำรวจทางหลวง Highway Policeman	193
ศูนย์ควบคุมการจราจร Traffic control center	1197
ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร	1555
ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา	199 , 0-2255-0085
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.	1156
สอบถามเด็กหาย	0-2282-1815
ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน	0-2267-7777
ร่วมด้วยช่วยกัน	1677
จส.100	0-2711-9151-8
ส.ว.พ. 91	1644
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด	0-2255-0085
ตำรวจท่องเที่ยว	1669
หน่วยเก็บกู้ระเบิด	0-2243-1256

หมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็น

Necessary phone number

นิติบุคคลอาคารชุดเดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77

The Base Park East Sukhumvit 77 Juristic Person Condominium

สายตรง Direct line 0-2136-6123

แฟกซ์ Fax 0-2136-6125

สายภายใน phone in

- ผู้จัดการอาคาร Building Manager 101
- ช่างอาคาร Technicial 103
- ป้อม รปภ. Security 109

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

Emergency number

<u>สถานีตำรวจ</u> police station

คลองตัน 0-2314-0041-3

Klongtan

พระโขนง 02-332-2361-6

Prakanong

<u>สถานีดับเพลิง</u> fire brigade station

พระโขนง 0-2331-4808

Prakanong

หนีไฟอย่างไรจึงปลอดภัยและไม่สำลักควัน Save escape without suffocation

1. ท่านสามารถหนีไฟได้โดยแต่ละชั้นจะมีบันไดหนีไฟ 2 ทาง คือ

   1. There are two fire escape exits on each floor.

   - บันไดที่อยู่ทางโถงทางเดินฝั่งยาว Exit 1 – down the long corridor
   - บันไดที่อยู่ทางโถงทางเดินฝั่งสั้น Exit 2 – down the short corridor

2. หนีไฟในทางที่ไม่มีควันไฟ เพราะควันไฟอาจทำให้หมดสติได้

   2. Choose the exit where there is no smoke, as smoke may make you unconscious.

3. ถ้าจำเป็นต้องฝ่าควันไฟให้หมอบคลานแนบหน้ากับตัวให้ชิดพื้นมากที่สุด เพราะควันไฟจะลอยตัวขึ้นสูงทำให้ไม่สำลักควัน

   3. If it is necessary to go through smoke, crawl with head and body down to the floor as much as possible. This will help you from suffocation.

4. ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกจะช่วยให้ไม่สำลักควัน ผ่อนลมหายใจเข้าออกสั้นๆ อย่าพยายามกลั้นหายใจ เพราะจะทำให้ต้องสูดลมหายใจเข้าอย่างแรง เมื่อสุดกลั้นแล้วจะทำให้สำลักควัน

   4. Use wet cloth to cover nose. Breathe in and out shortly. Do not try to hold your breath. Because by so doing, you will need to take a deep breath which the smoke will make you suffocated.

หลักสำคัญในการอพยพออกจากอาคารเมื่อเกิดเพลิงไหม้


Main rules of fire evacuation

1. เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยของอาคารดังขึ้นให้ตั้งสติอย่าตื่นตระหนกหรือตกใจ และรีบออกจากห้องโดยเร็ว และอย่าลืมนำกุญแจห้อง และไฟฉายติดมือไปด้วย เนื่องจากไฟฟ้าภายในอาคารจะดับและจะมองไม่เห็นทางเดินซึ่งอาจเกิดอันตรายได้

   1. Upon hearing fire alarm, try to stay calm. Don't be panic. Leave your apartment as soon as possible. Don't forget to bring your key and torch, as electricity will be cut off and the corridor will be dark.

2. คนที่หนีออกจากห้องเป็นคนสุดท้าย ต้องปิดประตู และล็อคห้องให้สนิทเพื่อ

ป้องกันทรัพย์สินของท่านในกรณีที่อาจมีผู้ไม่หวังดีมาขนย้ายทรัพย์สิน



2. The last person who leaves the apartment must lock the door in order to protect your apartment from theft.

3. ให้รีบเดินไปยังทางออกฉุกเฉินหรือทางหนีไฟของอาคาร ตามแผนผังทางหนีไฟของอาคาร อย่าวิ่งซึ่งอาจหกล้ม บาดเจ็บ หรือคนที่ตามมาข้างหลังอาจสะดุดตัวท่านล้มเป็นทอดๆ (ประกาศแจ้งไว้ที่หน้าลิฟท์ของทุกๆ ชั้น)

3. Hurry to fire exit (following fire exit floor plan). Don't run as you may stumble and may also injure others who follow you.

4. อย่าใช้ลิฟท์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเด็ดขาด เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะมีการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น และท่านอาจติดอยู่ภายในลิฟท์ไม่สามารถออกมาได้



4. Don't use lift / elevator during fire. As Electricity will be cut off, you may be stuck Inside the lift.

5. หากมีควันในระหว่างทางที่ท่านอพยพนั้นให้หมอบหรือคลานให้ต่ำเข้าไว้ เนื่องจากควันไฟจะลอยตัวขึ้นสูง ดังนั้นด้านล่างจะมีความปลอดภัยกว่า

5. If there is smoke, you should crawl or crouch. Smoke will usually float high in the air. You will be able to breathe lower.

6. หากพอจะทำได้ หรือพอมีเวลาจะหยิบฉวย ให้นำผ้าเปียกปิดจมูกขณะหนีไฟด้วย ซึ่งพอจะช่วยลดเขม่าจากควันไฟได้

6. If possible, get a wet cloth to cover your nose.




7. เมื่อออกจากอาคารแล้วให้มารวมกันที่" **จุดรวมพล** " ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนผังหนีไฟ และรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ที่รอรับอยู่ เพื่อแจ้งถึงจำนวนผู้พักอาศัยของห้องท่านว่ามีกี่คนและครบจำนวนหรือไม่ หากไม่ครบหรือขาดท่านใดไป จะได้ดำเนินการค้นหาได้ทันที

you notice fire is breaking out anywhere in the building. Press device to give a warning signal.

กระดิ่งสัญญาณเตือนภัย BELL ALARM

กระดิ่งสัญญาณแจ้งเหตุ กระดิ่งจะติดสัญญาณเชื่อมต่อกับระบบ Heat Detector และ Break Glass & Manual เพื่อส่งเสียงสัญญาณเตือนภัย


Bell Alarm works in connection with the heat detector and warning device.



เครื่องรับแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ FIRE ALARM CONTROL PANEL

เป็นเครื่องรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยจะรับสัญญาณจากอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆ เช่น Heat Detector และ Pull Down & Manual และแสดง Status ว่าเกิดเหตุชั้นอะไรและโซนไหน

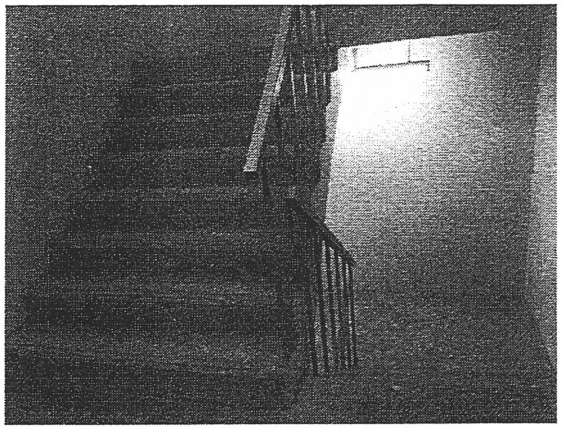
The control panel will receive signal from all the warning devices including heat detector and fire alarm. The panel will show the location of fire.



บันไดหนีไฟ FIRE ESCAPE STAIR

เป็นบันไดสำหรับผู้อยู่ภายในอาคาร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

Fire escape stairs is for residents when there is fire.




ระบบเตือนภัย Warning system

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน HEAT DETECTOR

ระบบตรวจจับความร้อน ซึ่งติดตั้งโดยทั่วไปของอาคารฯ และในห้องชุด เมื่อตรวจจับควันร้อนได้ จะส่งสัญญาณมายังห้องควบคุมกลาง ทันทีและจะส่งสัญญาณให้กระดิ่งดังขึ้น (Bell Alarm)

Heat Detector is installed throughout the building and in each apartment. When the device detects unusual heat, it will give signal back to the control room where the fire alarm will go off.



เครื่องกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ BREAK GLASS & MANUAL

เครื่องกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กรณีผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ สามารถใช้กดแจ้งสัญญาณจะทำให้กระดิ่งในชั้นนั้นดังขึ้นทันที

Fire Alarm (Break Glass & Manual) device can be used at once when




7. Upon reaching the ground, go straight to 'Assembly Point', as indicated in the fire escape plan. Report to the officer at the assembly point. Inform them immediately if there's anyone missing.

8. เมื่อออกจากอาคารแล้ว ห้ามเข้าภายในอาคารโดยเด็ดขาดก่อนเจ้าหน้าที่จะอนุญาต เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

8. For your own safety, do not re-enter the building without permission from the officer in charge.

ทำอย่างไรเมื่อท่านติดอยู่ภายในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้

What to do when stuck in the premise on fire



1. หากท่านต้องการจะหนีไฟออกจากอาคาร อย่าเปิดประตูโดยที่ไม่มีการทดสอบ คือโดยการใช้หลังมือ(หากใช้ฝ่ามืออาจจะเกิดการลวก ไหม้ ได้) สัมผัสว่าร้อนหรือไม่ก่อน หากประตูร้อนให้หาทางออกอื่น ซึ่งแสดงว่าด้านหลังของประตูอาจมีการลุกไหม้ของไฟอยู่ หากไม่มีทางออกอื่นให้ใช้ นำผ้าเปียกปิดช่องว่างใต้ประตูเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันควัน จากด้านนอกของห้องเข้ามาภายในห้อง และหาทางระบายควันออกจากห้องให้ได้มากที่สุด เช่น เปิดหน้าต่างออกทุกบ้าน



1. If you want to leave the building on fire, do not open the door without checking if it can be open as there may be fire on the other side of the door. To check if you can open the door, use the back of your hand to touch the door. If it is hot, it may mean the fire is breaking nearby and it is not safe to leave the room through that door. You may find wet cloth to block under the door to prevent smoke from coming in to your room. Try to open as many windows as you can to release smoke.

2. หากติดอยู่ภายในห้องไม่สามารถออกมาได้และได้ปฏิบัติตามข้อ 1 แล้ว ให้พยายามใช้โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานดับเพลิง เพื่อแจ้งตำแหน่งที่ท่านติดอยู่ในอาคารให้ชัดเจน และรอความช่วยเหลือ

2. Give a call to fire brigade and provide them your exact location.

3. หากมีควันมาก หายใจไม่สะดวกให้ระบายควันโดยการเปิดหน้าต่าง อย่ารอแต่หน่วยกู้ภัยอย่างเดียวซึ่งอาจล้าช้าเกินไป

3. If there is somke, try to open as many windows as you can to release smoke.

4. พยายามหาสิ่งของ ยืนแกว่งออกทางหน้าต่าง หรือตะโกนเรียกเพื่อให้คนภายนอกเห็นว่าท่านยังติดอยู่ภายในอาคารและไม่สามารถออกมาได้ รอความช่วยเหลืออย่าตื่นตกใจ และตั้งสติให้มั่น



4. Shouting by the window or swing something out of the window to attract attention.

ระบบการช่วยเหลือของอาคาร เมื่อเกิดอัคคีภัย

Assisting system of the building when fire occurs

ประตูบันไดหนีไฟ FIRE RESISTANT DOOR

เป็นประตูเหล็ก คุณสมบัติสามารถกันไฟอย่างน้อย 4 ชั่วโมง สามารถเปิดเข้าไปในบันไดหนีไฟได้ตลอดเวลา แต่จากบันไดไม่สามารถเปิดเข้ามาในพื้นที่อาคารได้ จึงขอให้ปิดประตูนี้อยู่ตลอดเวลา หรือห้ามนำเศษวัสดุมาขวางประตู

Fire resistant door is made from iron and can resist fire up to 4 hours. The door can be open to enter fire exit at all times. However, from the stairs, the door cannot be open back into the building. Please close the door and do not put anything to obstruct the door at all times.





ป้ายสัญญาณบอกทางหนีไฟ FIRE EXIT SIGNAL

ป้ายบอกทางหนีไฟหน้าบันไดหนีไฟ ทางอาคาร จะติดตั้งไว้ในบริเวณส่วนกลาง ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนและบริเวณหน้าบันไดหนีไฟ โดยจะมีแบตเตอรี่สำรองไว้ให้แสงสว่างในกรณีเกิดไฟดับ

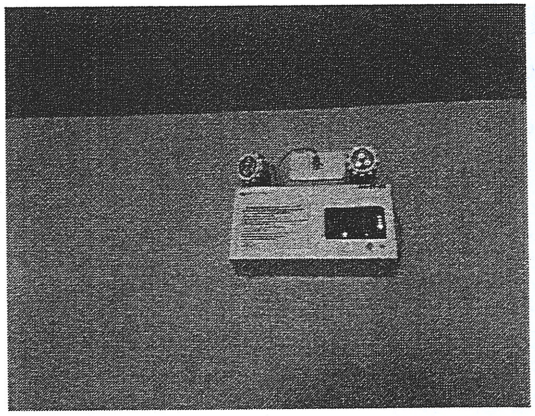
The building management has put up fire exit signal in the common area where you can see clearly. The signal is also put in front of the fire exit (stairs way). The substitute battery will automatically turn on when the electricity is out



ไฟฉุกเฉิน EMERGENCY LIGHT

ไฟฉุกเฉินติดตั้งไว้บริเวณส่วนกลาง เพื่อให้เกิดแสงสว่างในกรณีที่ไฟดับทั้งอาคาร

Emergency Light is installed in the common area to provide light when the electricity is out.



ภาคผนวก ค7

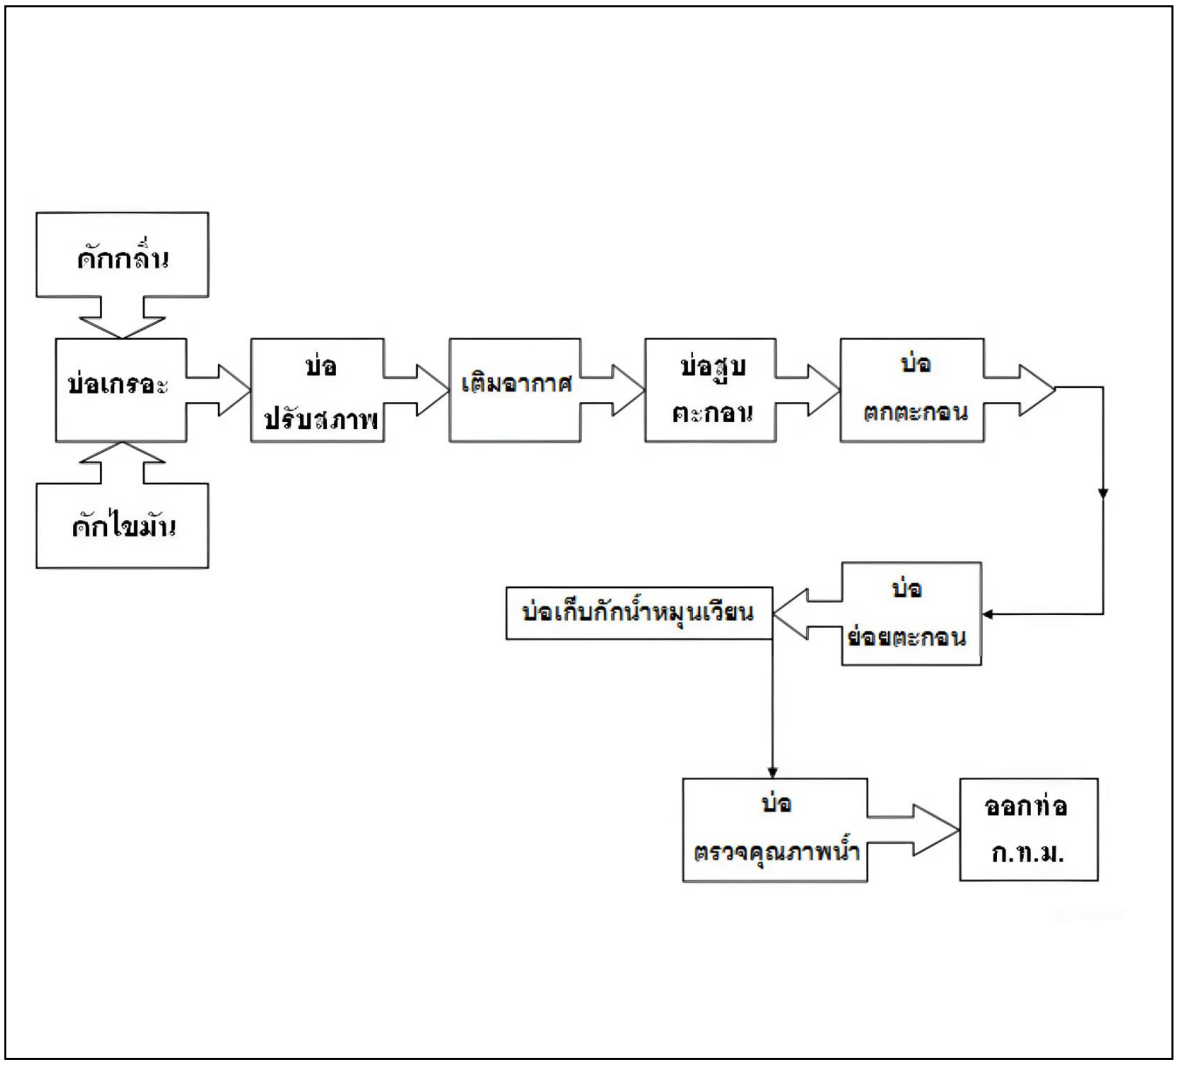
เอกสาร ทส.1 ทส.2



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ [redacted] ลพิษ
ประ[redacted] โดย
กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี



ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	10	2	2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	[redacted]
2	10	48	46	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
3	9	98	93	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
4	10	157	149	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
5	9	59	56	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
6	10	129	123	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
7	10	3	3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
8	9	153	145	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
9	10	81	77	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
10	10	89	85	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
11	8	81	77	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
12	11	179	170	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
13	10	3	3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
14	9	361	343	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
15	10	45	43	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
16	10	37	35	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
17	9	86	82	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
18	10	171	162	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
19	9	17	16	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

20	10	195	185	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ		
21	9	1	1	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ		
22	10	111	105	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ		
23	8	89	85	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ		
24	10	88	84	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ		
25	10	50	48	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ		
26	9	283	269	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ		
27	10	1	1	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ		
28	10	166	158	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ		
29	9	1	1	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ		
30	10	104	99	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ		
31	10	543	516	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ		

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]วบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ - ซอย ริมคลองพระโขนง ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-136-6123-4 โทรสาร 02-136-6125 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

([redacted])

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 288 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . กรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง 1 ปี / ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 298 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,431 ลบ.ม

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,259 ลบ.ม

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระบบสูบทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ_____ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 288 ลบ.ม / 1 ปี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

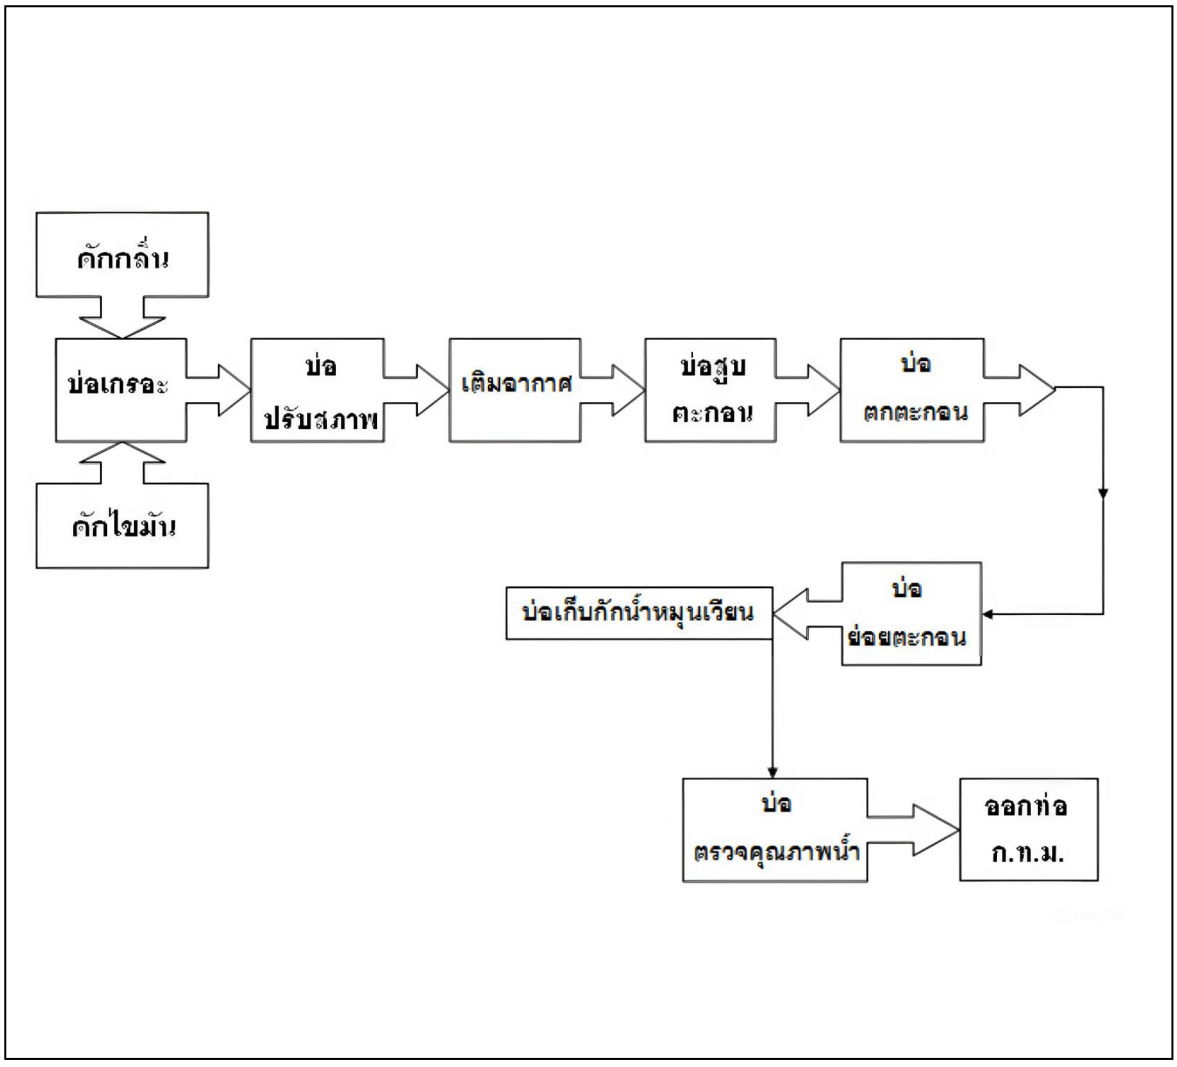
แหล่งกำ[redacted]

ถนน

จังหวัด

มี นิติบุ[redacted]พิษ

ประกอบกิจการประเภท หอพักอาศัยเกินกว่าสิบห้องขึ้นไป ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี



ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	10	1	1	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	[redacted]
2	10	140	133	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
3	11	1	1	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
4	11	136	129	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
5	10	156	148	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
6	9	44	42	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
7	11	140	133	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
8	10	150	143	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
9	11	77	73	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
10	10	1	1	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
11	9	270	257	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
12	11	0	0	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
13	10	83	79	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
14	10	151	143	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
15	11	185	176	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
16	9	22	21	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
17	11	50	48	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
18	10	140	133	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
19	10	196	186	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

20	10	2	2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	[redacted]
21	10	148	141	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
22	11	132	125	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
23	9	72	68	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
24	11	83	79	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
25	10	74	70	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
26	11	86	82	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
27	11	120	114	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
28	11	134	127	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
29	8	116	110	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
30	11	63	60	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
31	10	253	240	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]บคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายสหรัฐ สายวรรณ)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ - ซอย ริมคลองพระโขนง ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-136-6123-4 โทรสาร 02-136-6125 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายสหรัฐ สายวรรณ)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 288 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . กรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง 1 ปี / ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 317 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,226 ลบ.ม

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,065 ลบ.ม

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระบบสูบทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ_____ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 288 ลบ.ม / 1 ปี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา

คำเตือน

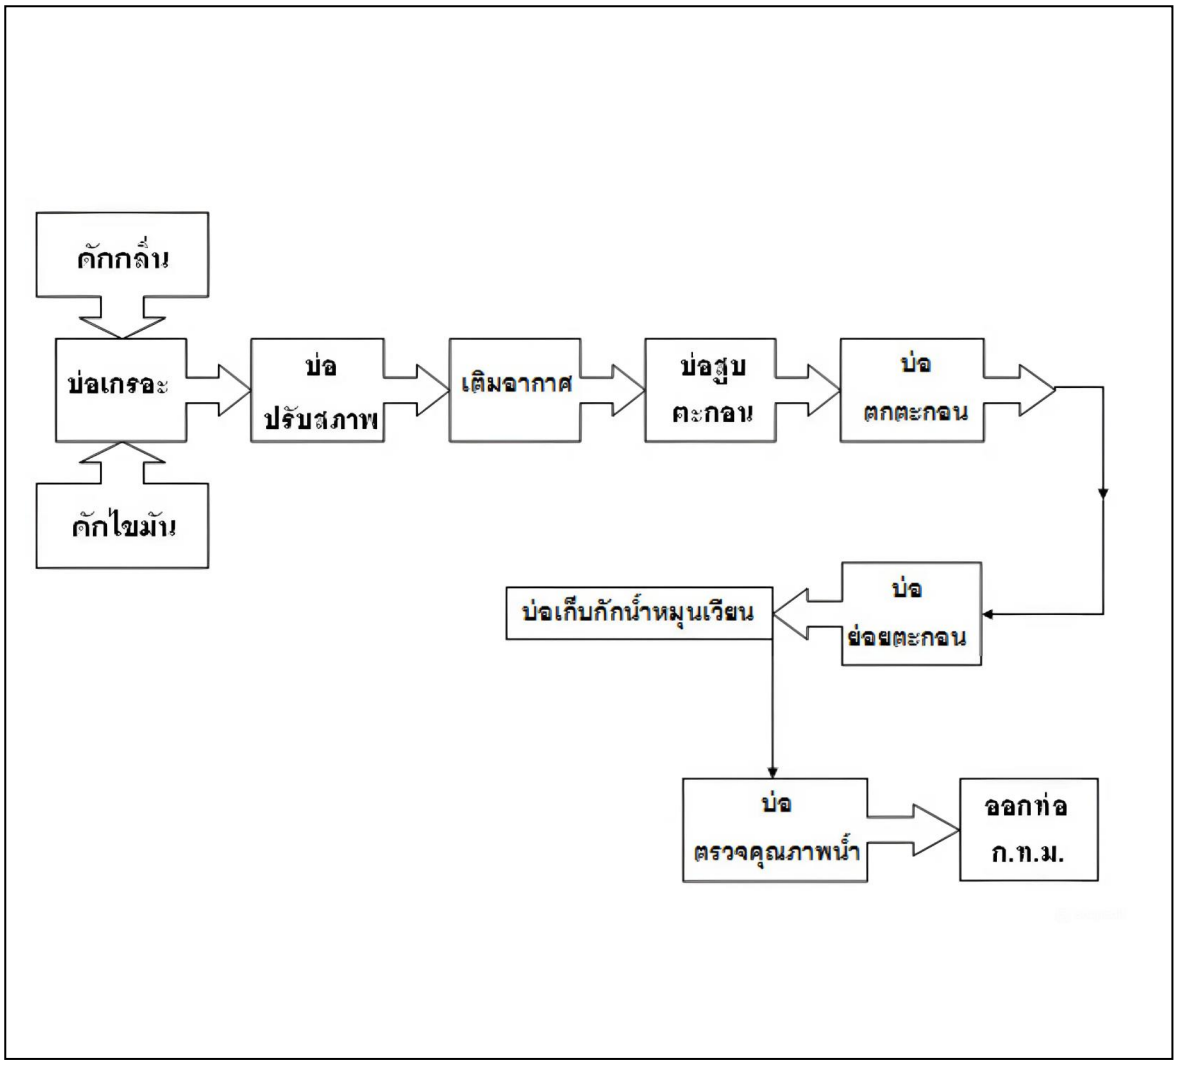
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ [redacted]
ถนน
จังหวัด
มี นิติบุ พิษ
ประกอบ
กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี



ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	10	1	1	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	[redacted]
2	11	173	164	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
3	10	153	145	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
4	13	66	63	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
5	12	60	57	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
6	13	169	161	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
7	12	25	24	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
8	12	135	128	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
9	11	57	54	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
10	12	129	123	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
11	11	69	66	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
12	11	113	107	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
13	12	101	96	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
14	11	181	172	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
15	11	25	24	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
16	11	128	122	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
17	11	138	131	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
18	10	70	67	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
19	12	83	79	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

20	11	190	181	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	[redacted]
21	11	19	18	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
22	12	4	4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
23	11	140	133	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
24	13	130	124	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
25	12	95	90	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
26	10	194	184	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
27	13	52	49	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
28	13	90	86	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
29	13	134	127	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
30	14	185	176	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]องหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]บคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายสหรัฐ สายวรรณ)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ - ซอย ริมคลองพระโขนง ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-136-6123-4 โทรสาร 02-136-6125 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 288 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . กรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง 1 ปี / ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 349 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,109 ลบ.ม

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,954 ลบ.ม

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระบบสูบทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ_____ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 288 ลบ.ม / 1 ปี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา

คำเตือน

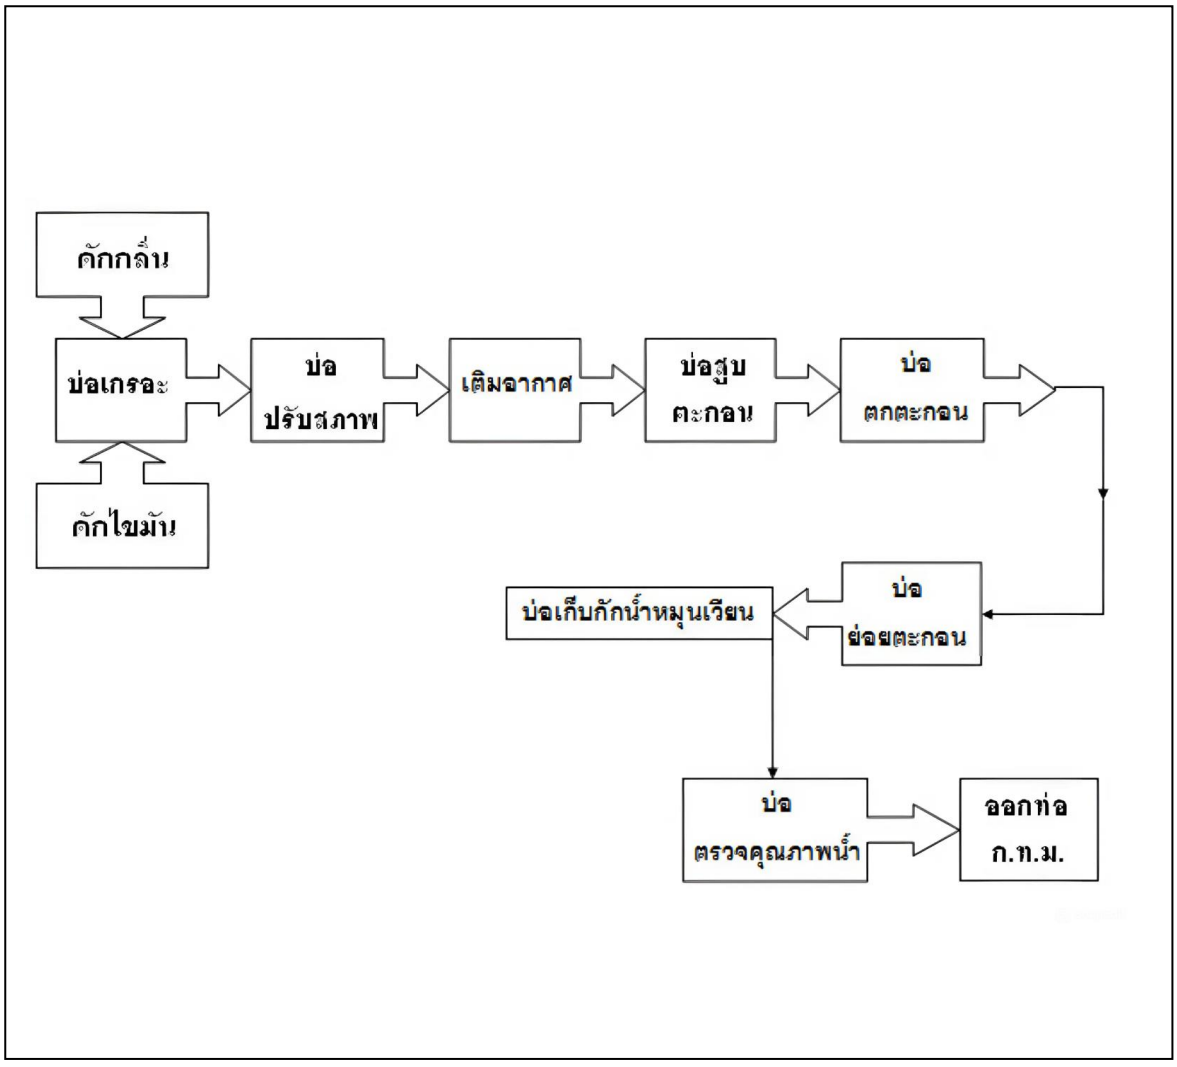
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำ[redacted]
ถนน
จังหวัด
มี นิติบุ[redacted]พิษ
ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเพื่อการค้า เบียร์ชุมโฮเสอท (สาม) ยอกโตเตย
กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี



ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	13	3	3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	[redacted]
2	11	143	136	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
3	12	81	77	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
4	11	38	36	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
5	12	162	154	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
6	11	105	100	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
7	12	2	2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
8	11	77	73	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
9	10	64	61	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
10	12	131	124	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
11	11	87	83	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
12	12	128	122	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
13	11	4	4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
14	11	131	124	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
15	11	95	90	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
16	11	42	40	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
17	11	99	94	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
18	11	134	127	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	
19	11	36	34	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง	ปกติ	

20	11	136	129	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	[redacted]
21	11	83	79	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
22	11	152	144	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
23	12	86	82	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
24	11	30	29	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
25	11	223	212	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
26	11	139	132	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
27	11	17	16	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
28	11	153	145	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
29	11	154	146	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
30	11	15	14	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
31	11	172	163	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]งหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]บคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ - ซอย ริมคลองพระโขนง ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-136-6123-4 โทรสาร 02-136-6125 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



.. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 288 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . กรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง 1 ปี / ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 348 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,922 ลบ.ม

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,776 ลบ.ม

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระบบสูบทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 288 ลบ.ม / 1 ปี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา

คำเตือน

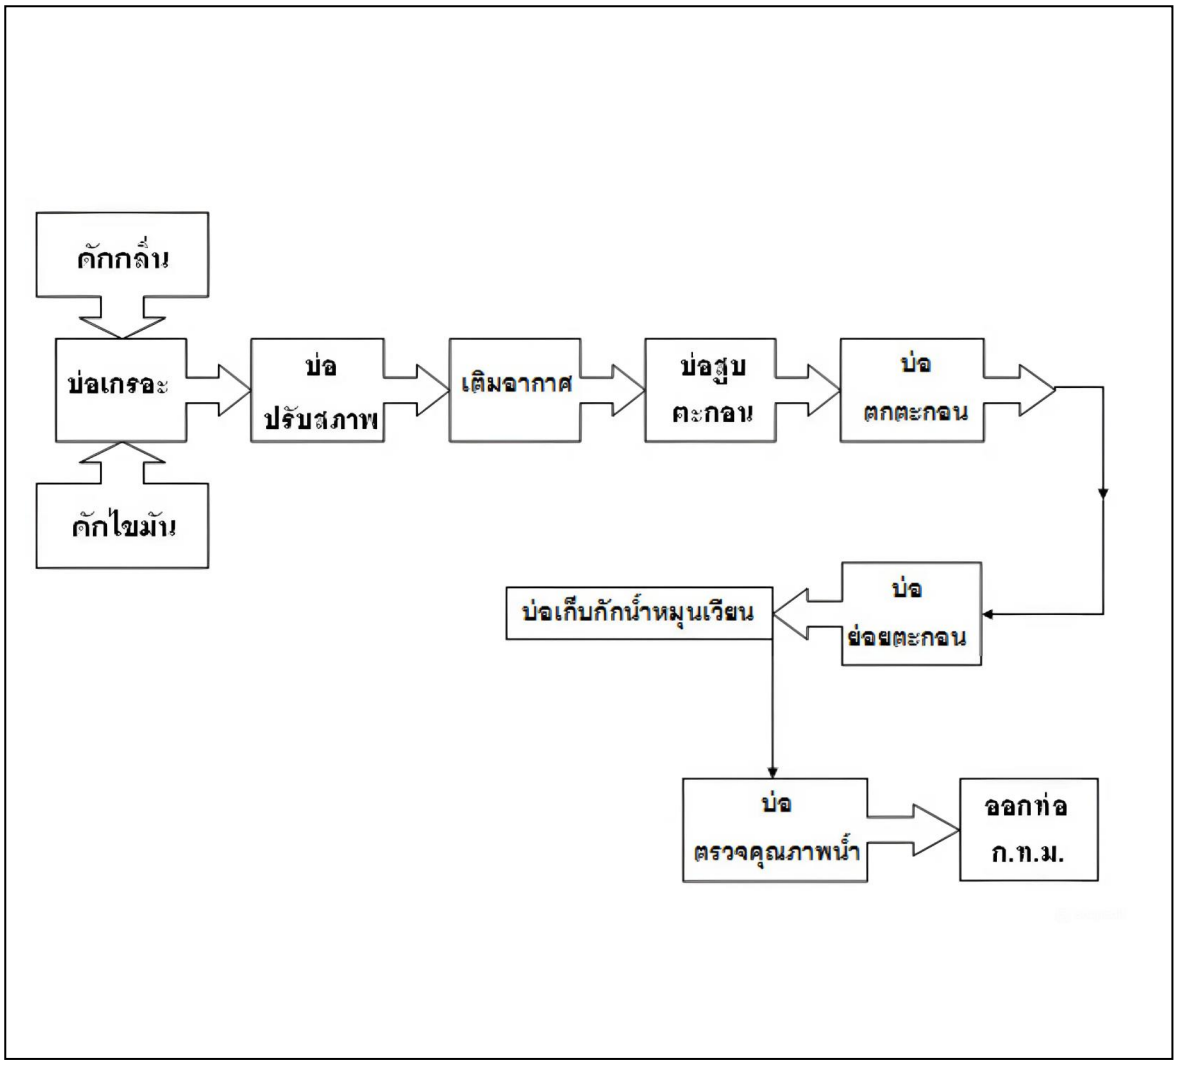
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเ[redacted]
ถนน ----
จังหวัด----
มี นิติบุคค[redacted]
ประกอบกิจการประเภท ---ห้องชุดพักอาศัยเพื่อการค้า--- เปิดดำเนินการเมื่อ (ถ้ามี)---------- อยู่ที่ตำบล กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี



ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	11	21	20	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	[redacted]
2	12	428	407	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
3	13	10	10	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
4	12	80	76	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
5	13	187	178	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
6	14	15	14	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
7	13	164	156	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
8	13	88	84	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
9	13	88	84	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
10	9	114	108	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
11	11	105	100	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
12	11	192	182	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
13	11	20	19	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
14	12	205	195	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
15	11	119	113	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
16	11	25	24	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
17	11	134	127	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
18	11	177	168	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
19	10	15	14	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

20	12	143	136	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	[redacted]
21	11	139	132	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
22	12	15	14	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
23	10	164	156	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
24	11	146	139	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
25	12	118	112	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
26	12	305	290	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
27	11	59	56	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
28	10	107	102	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
29	10	113	107	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
30	10	114	108	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ - ซอย ริมคลองพระโขนง ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-136-6123-4 โทรสาร 02-136-6125 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 288 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . กรุงเทพมหานคร
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง 1 ปี / ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 343 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,610 ลบ.ม

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,430 ลบ.ม

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระบบสูบทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ_____ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 288 ลบ.ม / 1 ปี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗