

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ค1 เอกสารรายงานประชุมของคณะกรรมการฯ
- ค2 เอกสารใบเสร็จสูบน้ำก่อน
- ค3 เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 และ ทส.2
- ค4 เอกสารการตรวจเช็คมอเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย
- ค5 เอกสารตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ค6 เอกสารเช็คการทำงานของระบบประปา
- ค7 เอกสารรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- ค8 เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ระบบ Fire Alarm
- ค9 เอกสารตรวจเช็คปั๊มเตรน



ภาคผนวก ค1

เอกสารรายงานประชุมของคณะกรรมการฯ



ภาคผนวก ค2
เอกสารใบเสร็จสุบตะกอน



นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ มอร์ฟ 38 คอนโดมิเนียม

เลขที่ใบขอเบิก [REDACTED]
วันที่สร้างเอกสาร : 22/02/25
เลขที่ :

ใบขอเบิกจ่าย

ชื่อผู้รับเงิน / ชำระให้

ค่าใช้จ่าย

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมทั้งสิ้น

คำอธิบายรายการ / วัตถุประสงค์

ขออนุมัติเบิกชำระค่าธรรมเนียมเก็บและเวนสิ่งปฏิกูล (1/10/67-30/9/68)

หมวดงบประมาณ	งบประมาณประจำปี	งบประมาณที่ใช้ได้	ค่าใช้จ่ายครั้งนี้	งบประมาณคงเหลือ
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	[REDACTED]			

1 ISSUER	[REDACTED]	22/02/25	หมายเหตุ : -
2 Building Manager		22/02/25	หมายเหตุ : อนุมัติ
3 Operation Manager		22/02/25	หมายเหตุ : อนุมัติ
4 Accounting		24/02/25	หมายเหตุ : อนุมัติ

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้มีอำนาจลงนาม
____/____/____

ผู้มีอำนาจลงนาม
____/____/____

ผู้มีอำนาจลงนาม
____/____/____

ผู้มีอำนาจลงนาม
____/____/____

ภาคผนวก ค3


เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 และ ทส.2




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....88/8..... หมู่ที่.....---..... ซอย... สุขุมวิท 38...




ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

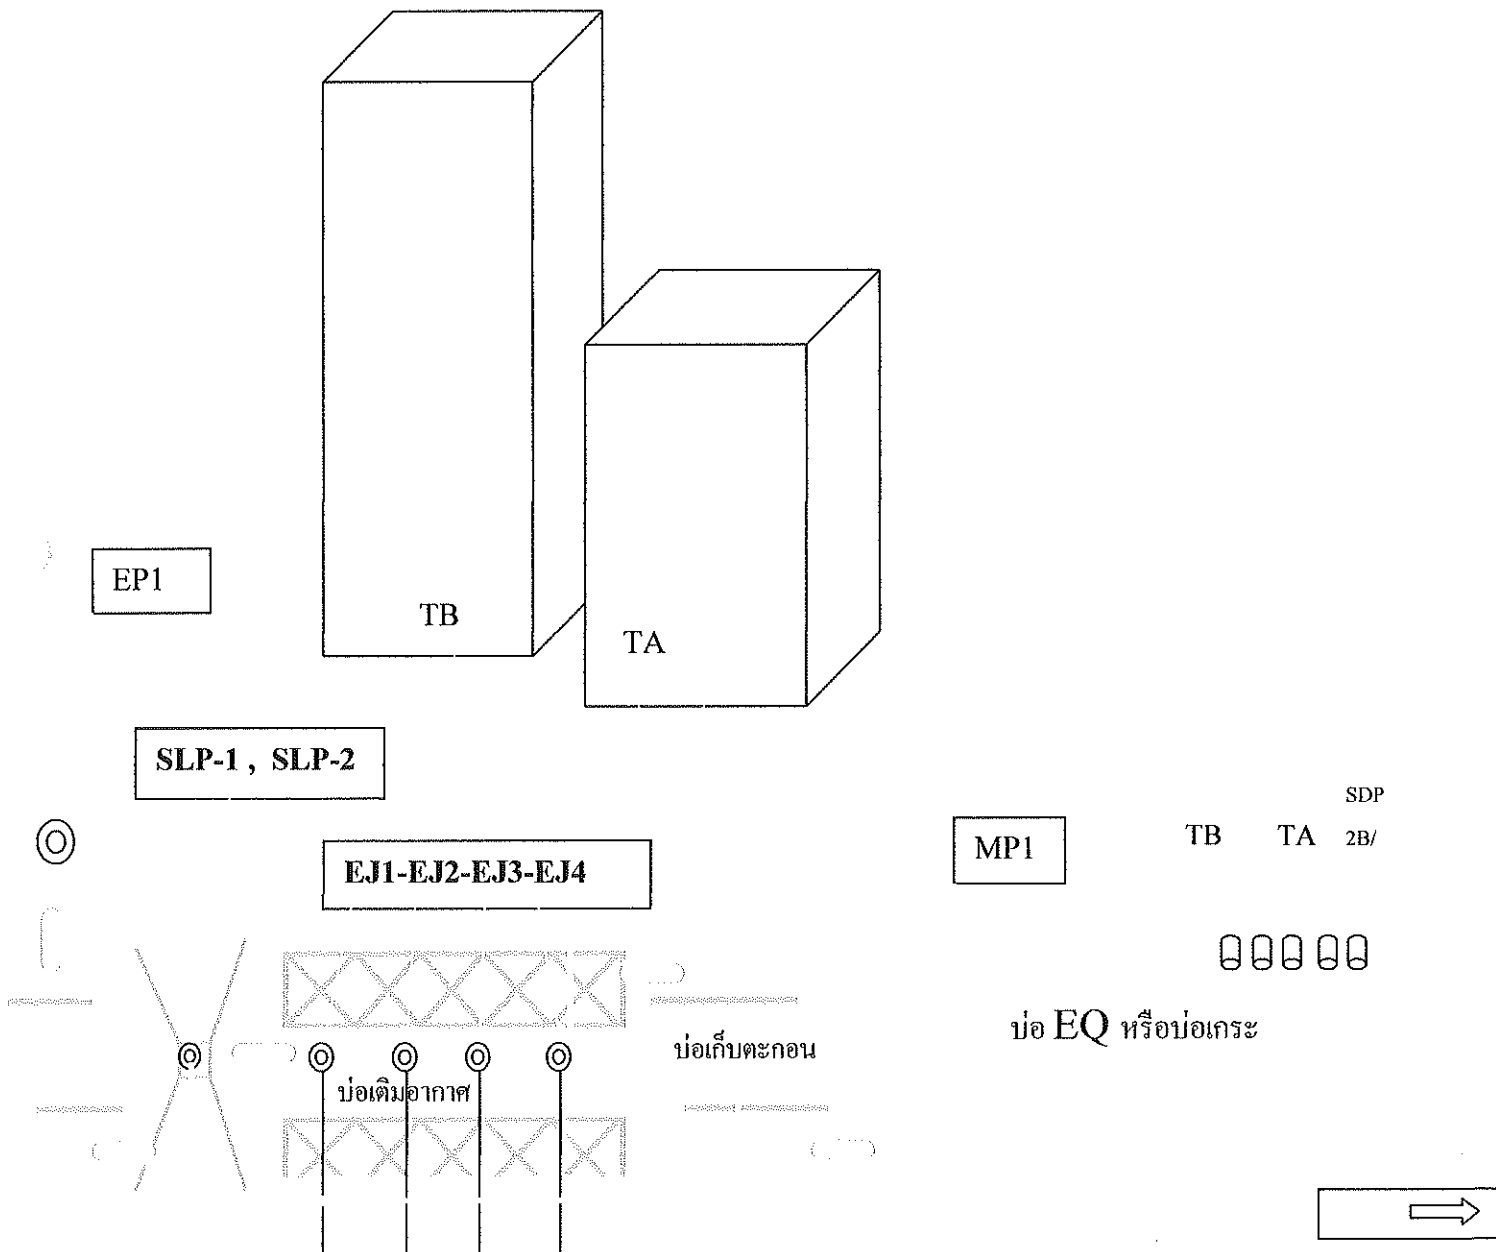

PUMP

1. EJECTOR PUMP EJ (1-2-3-4)
2. SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING SLP (1-2)
3. ENVIRONMENTAL PROTECTION EP (1)
4. MP1 (บั้มเดิมจุลินทรีย์)

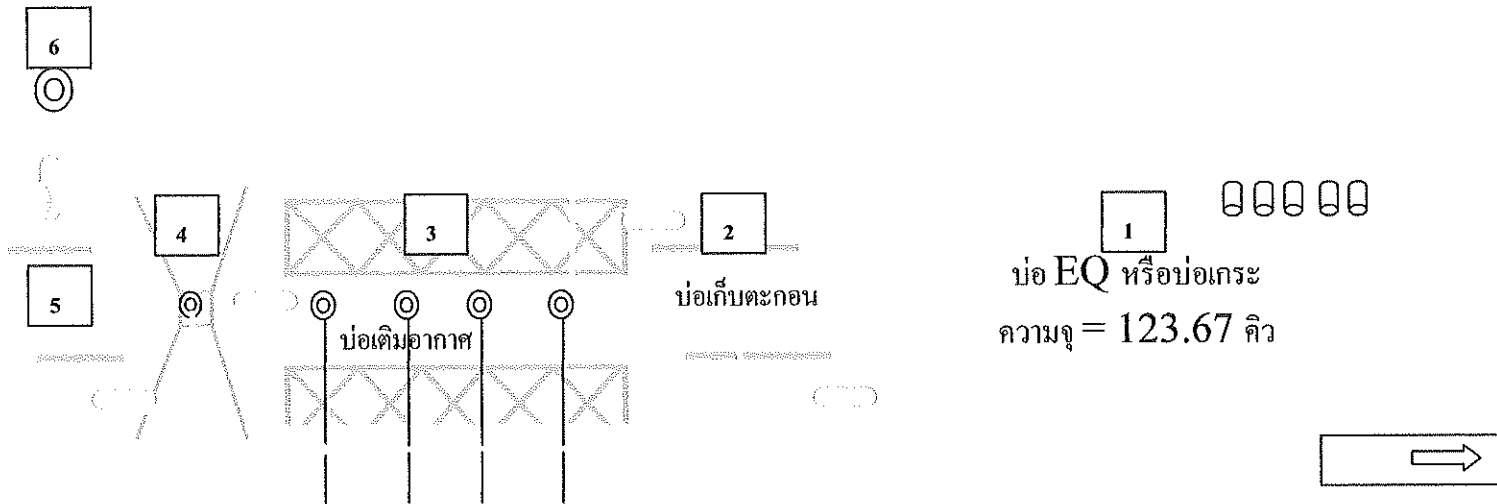

ขบวนการบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อ EQ หรือบ่อน้ำสัด + ไชมัน หน้าที่รับน้ำพร้อมกากจากอาคาร A-B-บ่อเกราะชั้น 2B (รองรับน้ำเสียได้ 123.67 คิว)
2. บ่อเก็บตะกอน ทำหน้าที่เก็บตะกอนที่ยังไม่ย่อยสลาย
3. บ่อเติมอากาศ (บ่อจุลินทรีย์) หน้าที่ใช้เติมอากาศเลี้ยงจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย
4. บ่อดูดตะกอนกลับ ทำหน้าที่ดูดตะกอนหนักกลับ ไปบ่อเก็บตะกอนเพื่อเข้าสู่ขบวนการบำบัดอีก
5. บ่อดักตะกอน ทำหน้าที่เก็บตะกอนส่วนเกินก่อนส่งไปยังบ่อน้ำใส
6. บ่อน้ำใส (บ่อที่ผ่านขบวนการบำบัด) ทำหน้าที่รองรับน้ำที่ผ่านขบวนการบำบัดแล้วส่งน้ำใสไปยังบ่อน้ำดื่มด้านหน้าอาคาร
7. บ่อหน่วงน้ำหน้าโครงการ ทำหน้าที่รองรับน้ำจากระบบบำบัดและน้ำที่ใช้ภายในอาคารส่งออกกทม.

ขนาดบ่อเกราะหรือ บ่อ EQ

*กว้าง = 5.10 เมตร *ยาว = 9.70 เมตร สูง = 3.35 เมตร

*ระดับน้ำสูงไม่เกิน 2.5 เมตร

ดังนั้นความจุหรือปริมาตรรวม = *กว้าง x *ยาว x *ระดับความสูงของน้ำในบ่อพัก

*** ความจุของบ่อ EQ = 5.10 เมตร x 9.70 เมตร x 2.5 เมตร =

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ ในทุกระยะ	ปริมาณน้ำใช้ ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระยะ/ไม่ระยะ)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
					ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
1/7/2568	40	75	60.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
2/7/2568	38	76	60.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
3/7/2568	36	74	59.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
4/7/2568	36	79	63.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
5/7/2568	35	75	60.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
6/7/2568	36	71	56.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
7/7/2568	36	73	58.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
8/7/2568	36	76	60.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
9/7/2568	36	74	59.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
10/7/2568	36	75	60.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
11/7/2568	36	75	60.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
12/7/2568	37	86	68.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
13/7/2568	37	73	58.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
14/7/2568	37	74	59.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
15/7/2568	37	78	62.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
16/7/2568	39	80	64.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-

หมายเหตุ: กรณีไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียจึงคำนวณการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์นั้นในแต่ละวันแทน (ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย)

การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย														ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือ กักเก็บ)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)						
วัน เดือน ปี	39	79	63.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-			
	37	77	61.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-			
	35	74	59.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-			
	37	88	70.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-			
	36	77	61.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-			
	37	93	74.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-			
	33	59	47.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-			
	36	77	61.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-			
	33	77	61.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-			
	40	75	60.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-			
	36	77	61.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-			
	36	75	60.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-			
	35	82	65.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-			
	36	75	60.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-			
	36	77	61.1	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-			

หมายเหตุ: กรณีไม่มีเตอรืไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียจึงคำนวณการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์นั้นในแต่ละวันแทน (ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย)

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่า..... ข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
+ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นางสาว.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
..... (.....นาย.....)
ใบอนุญาต..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....88/8..... หมู่ที่.....---..... ซอย... สุขุมวิท 38...
ถนน.....สุขุมวิท.....แขวง/ตำบล แขวงพระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร..
โทรศัพท์.....02-187-4903 ถึง 5..... โทรสาร.....02-187-4906..... มี...นิติบุคคลอาคารชุด
ไอทีโอ มอร์ฟ 38.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท...(ข).....
อาคารชุดที่พักอาศัย 349 ห้อง.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย (เป็นแบบ Activated Slug)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 123.67..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 12..... ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ใช้ถูกลอยในการควบคุมคุณภาพน้ำ

ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละออง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) EJ-1,EJ-2,EJ-3,EJ-4,SLP-1,SLP-2,EP-1

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทางเดินรถเข้า-ออกอาคาร B

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดซื้อจัดจ้างกำจัดตะกอนปี

ละ 1 ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,130.000 Kw/เดือน
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,376.000 ลบ.ม/เดือน
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,900.800 ลบ.ม/เดือน
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 2,376.000 ลบ.ม/เดือน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มีการใช้สารเคมีในระบบ
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) อยู่ในช่วงนำเสนอดีจัด
จ้าง
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๙๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ มอร์ฟ 38

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88/8

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 38

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : พระโขนง

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021874903

โทรสาร : 021874906

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 349

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย : กรุงเทพฯ

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
ที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

องหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,130.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,376.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,900.800 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....88/8..... หมู่ที่.....ซอย...สุขุมวิท 38...
ถนน.....สุขุมวิท.....กรุงเทพมหานคร.....
โทรศัพท์.....
ไอดีไอ มอ. 38.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท (ข).....
อาคารชุดที่พักอาศัย 349 ห้อง.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

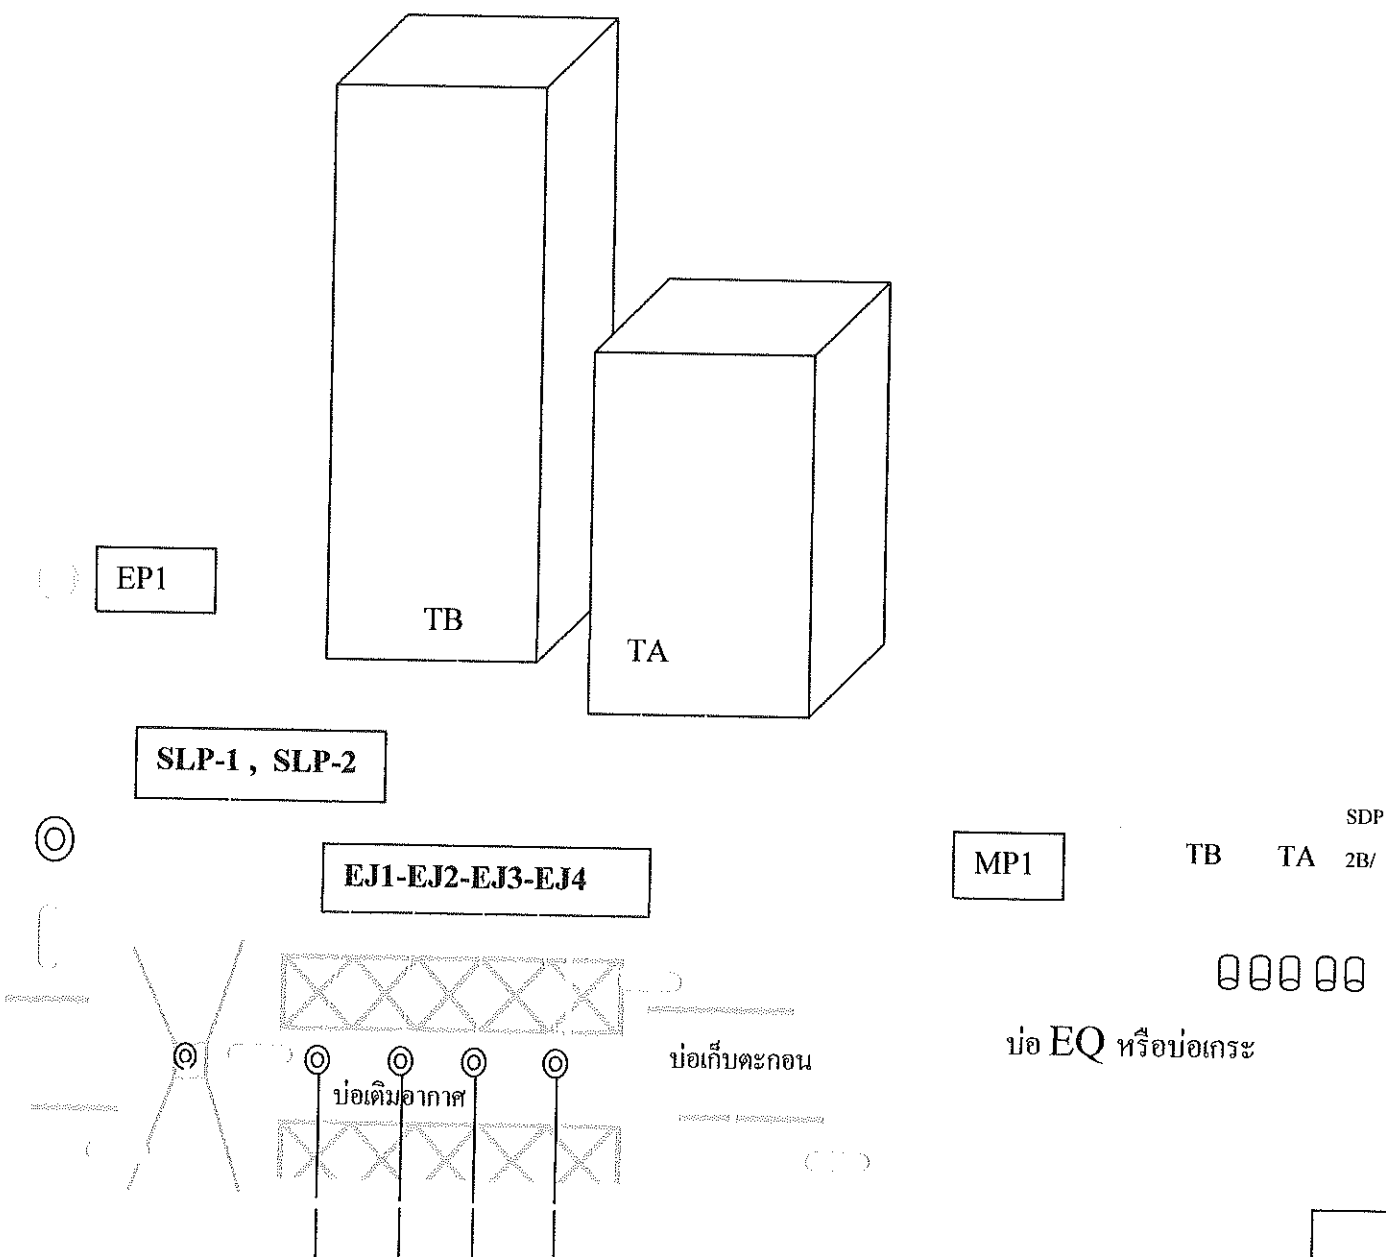

PUMP

1. EJECTOR PUMP EJ (1-2-3-4)
2. SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING SLP (1-2)
3. ENVIRONMENTAL PROTECTION EP (1)
4. MPI (ปั๊มเติมจุลินทรีย์)

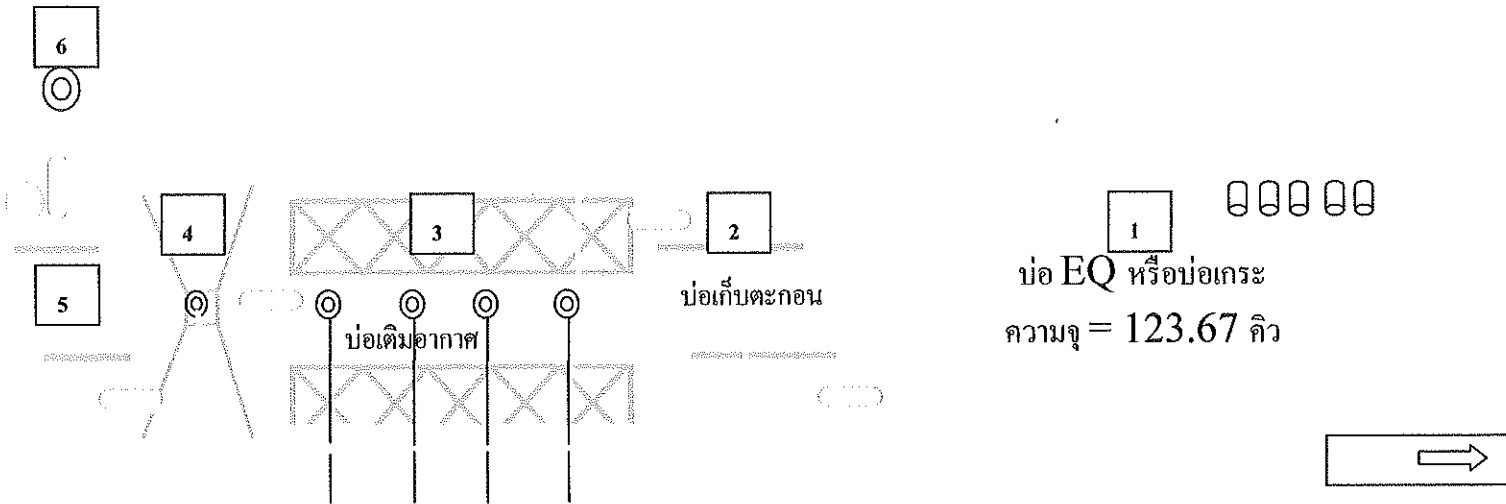

ขบวนการบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อ EQ หรือบ่อน้ำสัด + ไชมัน หน้าี่รับน้ำพร้อมกากจากอาคาร A-B-บ่อเกราะชั้น 2B (รองรับน้ำเสียได้ 123.67 ลิ้ว)
2. บ่อเก็บตะกอน ทำหน้าที่เก็บตะกอนที่ยังไม่ย่อยสลาย
3. บ่อเติมอากาศ (บ่อจุลินทรีย์) หน้าี่ใช้เติมอากาศเลี้ยงจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย
4. บ่อดูดตะกอนกลับ ทำหน้าที่ดูดตะกอนหนักกลับ ไปบ่อเก็บตะกอนเพื่อเข้าสู่ขบวนการบำบัดอีก
5. บ่อดกตะกอน ทำหน้าที่เก็บตะกอนส่วนเกินก่อนส่งไปยังบ่อน้ำใส
6. บ่อน้ำใส (บ่อที่ผ่านขบวนการบำบัด) ทำหน้าที่รองรับน้ำที่ผ่านขบวนการบำบัดแล้วส่งน้ำใสไปยังบ่อหนองน้ำด้านหน้าอาคาร
7. บ่อหนองน้ำหน้าโครงการ ทำหน้าที่รองรับน้ำจากระบบบำบัดและน้ำที่ใช้ภายในอาคารส่งออกกทม.

ขนาดบ่อเกราะหรือ บ่อ EQ

*กว้าง = 5.10 เมตร *ยาว = 9.70 เมตร สูง = 3.35 เมตร

*ระดับน้ำสูงไม่เกิน 2.5 เมตร

ดังนั้นความจุหรือปริมาตรรวม = *กว้าง x *ยาว x *ระดับความสูงของน้ำในบ่อพัก

*** ความจุของบ่อ EQ = 5.10 เมตร x 9.70 เมตร x 2.5 เมตร =

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/8/2568	36	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2/8/2568	38	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/8/2568	37	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/8/2568	36	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/8/2568	37	90	72.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/8/2568	42	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/8/2568	33	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/8/2568	36	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/8/2568	36	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/8/2568	36	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/8/2568	36	70	56.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/8/2568	36	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/8/2568	36	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/8/2568	36	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/8/2568	36	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/8/2568	37	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ: กรณีไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียจึงงดคำนวณการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์นั้นในแต่ละวันแทน (ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย)

วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุทกธรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำที่ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือ ก็ลดกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ				
17/8/2568	36	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/8/2568	37	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/8/2568	36	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/8/2568	37	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/8/2568	37	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/8/2568	35	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/8/2568	38	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/8/2568	37	86	68.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/8/2568	36	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/8/2568	37	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/8/2568	36	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/8/2568	37	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/8/2568	36	80	64.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/8/2568	36	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/8/2568	35	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ: กรณีไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียจึงคำนวณการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์นั้นในแต่ละวันแทน (ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย)

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าระบบบำบัดน้ำเสียและเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกตัวต้องทุกประการ
X
..... เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
.....
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....88/8..... หมู่ที่.....---..... ซอย... สุขุมวิท 38...
ถนน...สุขุมวิท...แขวง/ตำบล แขวงพระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร..
โทรศัพท์.....02-187-4903 ถึง 5.....โทรสาร.....02-187-4906..... มี...นิติบุคคลอาคารชุด
ไอดีโอ มอร์ฟ 38.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท...(ข).....
อาคารชุดที่พักอาศัย 349 ห้อง.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมคอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในงาน

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(...

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(...

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ.....

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ.....

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย (เป็นแบบ Activated Slug)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 123.67..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒แบบต่อเนื่อง 12..... ชั่วโมง/วัน

☒แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ใช้ลูกกลอยในการควบคุมคุณภาพน้ำ

ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) EJ-1,EJ-2,EJ-3,EJ-4,SLP-1,SLP-2,EP-1

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทางเดินรถเข้า-ออกอาคาร B

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดซื้อจัดจ้างกำจัดตะกอนปี

ละ 1 ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1167.000 Kw/เดือน
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,419.000 ลบ.ม./เดือน
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,935.200 ลบ.ม./เดือน
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 2,419.000 ลบ.ม./เดือน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มีการใช้สารเคมีในระบบ
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) อยู่ในช่วงนำเสนอจัดซื้อจัดจ้าง
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศโอะ มอร์ฟ 38

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88/8

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 38

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : พระโขนง

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021874903

โทรสาร : 021874906

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 349

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย : กรุงเทพฯ

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
ที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,167.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,419.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,935.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ระบายทุกวัน
☐ [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....88/8..... หมู่ที่.....---..... ซอย... สุขุมวิท 38...

ถนน.....สุขุมวิท..... กรุงเทพมหานคร..


โทรศัพท์..... อาคารชุด

ไอดีไอ มอ.....).....


อาคารชุดที่พักอาศัย 349 ห้อง.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมคอาชุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

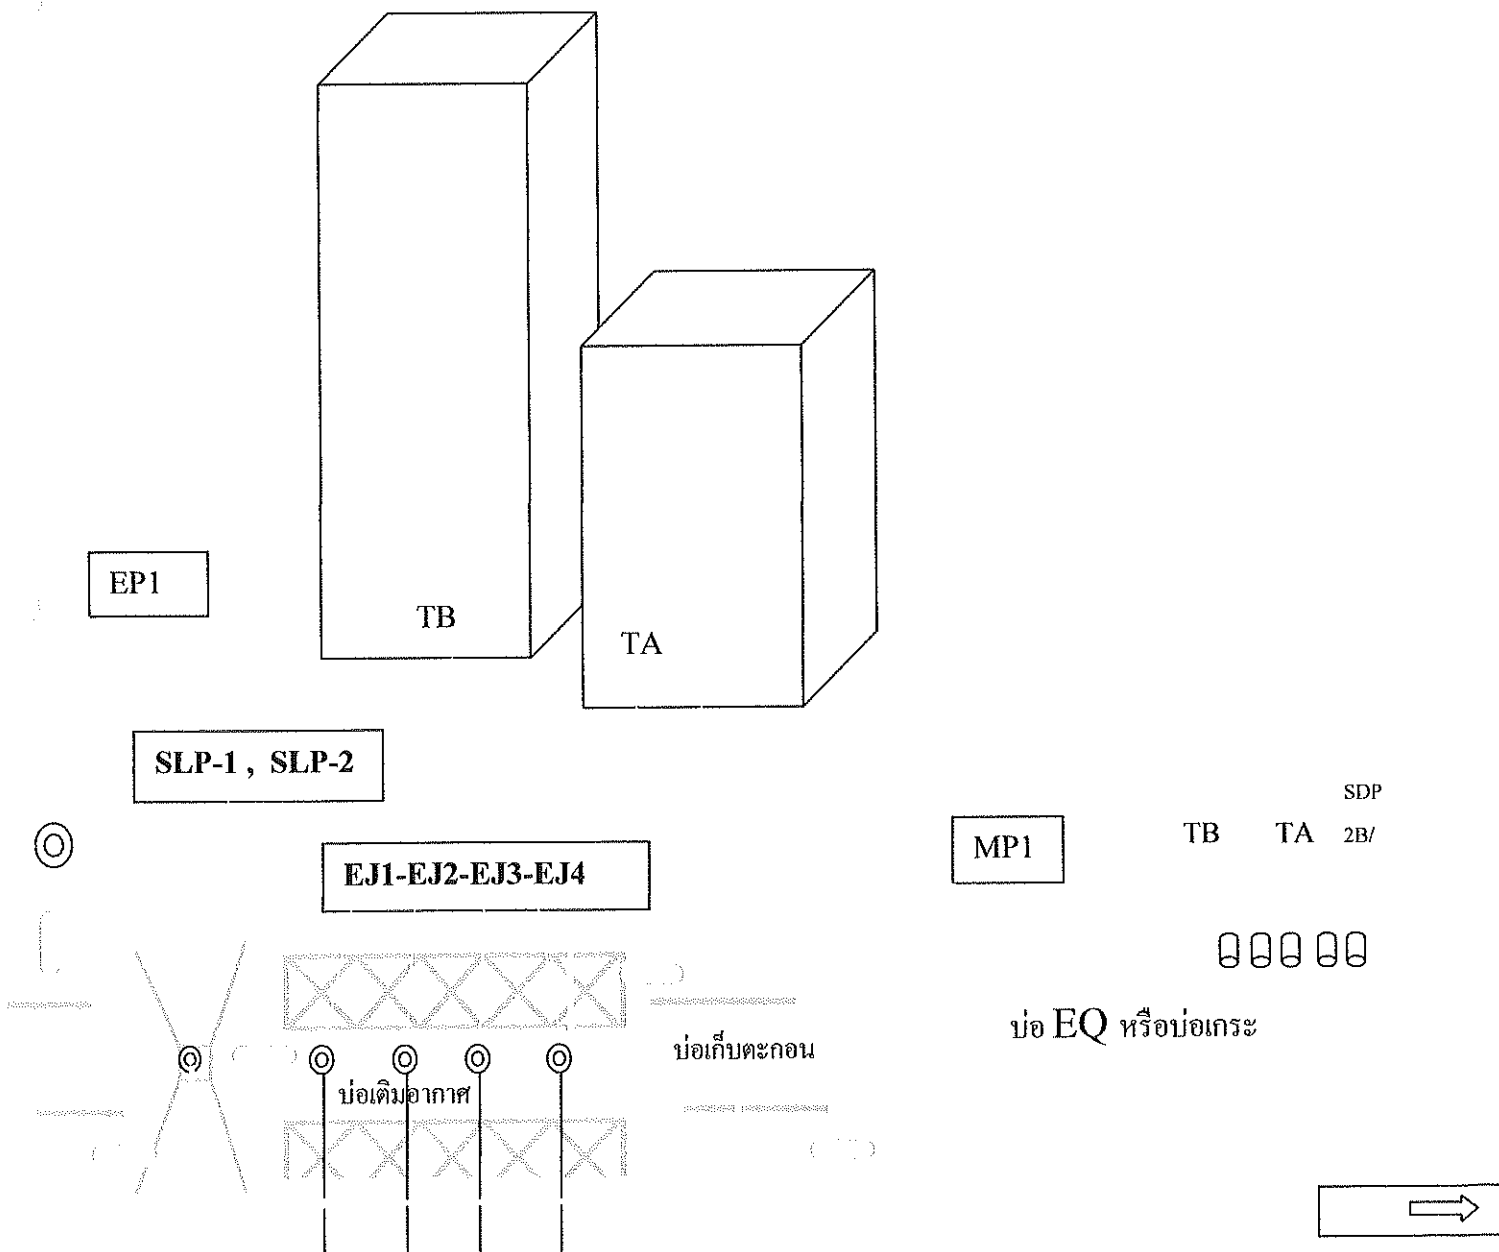

1. EJECTOR PUMP EJ (1-2-3-4)
2. SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING SLP (1-2)
3. ENVIRONMENTAL PROTECTION EP (1)
4. MPI (ปั๊มเติมจุลินทรีย์)



1. บ่อ EQ หรือบ่อน้ำสด + ไข่ม้วน หน้าที่ได้รับน้ำพร้อมกากจากอาคาร A-B-บ่อกระชั้น 2B (รองรับน้ำเสียได้ 123.67 ทิว)
2. บ่อเก็บตะกอน ทำหน้าที่เก็บตะกอนที่ยังไม่ย่อยสลาย
3. บ่อเติมอากาศ (บ่อจุลินทรีย์) หน้าที่ใช้เติมอากาศเลี้ยงจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย
4. บ่อดูดตะกอนกลับ ทำหน้าที่ดูดตะกอนหนักกลับ ไปบ่อเก็บตะกอนเพื่อเข้าสู่ขบวนการบำบัดอีก
5. บ่อตกตะกอน ทำหน้าที่เก็บตะกอนส่วนเกินก่อนส่งไปยังบ่อน้ำใส
6. บ่อน้ำใส (บ่อที่ผ่านขบวนการบำบัด) ทำหน้าที่รองรับน้ำที่ผ่านขบวนการบำบัดแล้วส่งน้ำใสไปยังบ่อน้ำด้านหน้าอาคาร
7. บ่อหน่วงน้ำหน้าโครงการ ทำหน้าที่รองรับน้ำจากระบบบำบัดและน้ำที่ใช้ภายในอาคารส่งออกกทพ.

**** ความจุของบ่อ EQ = 5.10 เมตร x 9.70 เมตร x 2.5 เมตร =

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)
1/9/2568	37	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
2/9/2568	37	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
3/9/2568	37	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
4/9/2568	36	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
5/9/2568	38	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
6/9/2568	40	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
7/9/2568	39	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
8/9/2568	40	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
9/9/2568	32	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
10/9/2568	48	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
11/9/2568	31	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
12/9/2568	37	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
13/9/2568	38	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
14/9/2568	37	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
15/9/2568	64	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
16/9/2568	71	99	79.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ

หมายเหตุ: กรณีไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียจึงคำนวณการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์ในเตาเผาแทน (ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย)

วัน เดือน ปี	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในชก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (รวม) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)				
17/9/2568	74	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/9/2568	69	91	72.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/9/2568	66	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/9/2568	66	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/9/2568	67	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/9/2568	37	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/9/2568	63	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/9/2568	96	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/9/2568	67	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/9/2568	62	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/9/2568	71	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/9/2568	61	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/9/2568	67	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/9/2568	67	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ: กรณีไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียจึงคำนวณการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์ในในแต่ละวันแทน (ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย)

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการนี้ เป็นสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

X (.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....88/8..... หมู่ที่.....---..... ซอย... สุขุมวิท 38...
ถนน.....สุขุมวิท.....แขวง/ตำบล แขวงพระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร..
โทรศัพท์.....02-187-4903 ถึง 5.....โทรสาร.....02-187-4906..... มี...นิติบุคคลอาคารชุด
ไอทีโอ มอร์ฟ 38.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท...(ข).....
อาคารชุดที่พักอาศัย 349 ห้อง.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย (เป็นแบบ Activated Slug)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 123.67..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 12..... ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ใช้ถูกลอยในการควบคุมคุณภาพน้ำ

ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) EJ-1,EJ-2,EJ-3,EJ-4,SLP-1,SLP-2,EP-1

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทางเดินรถเข้า-ออกอาคาร B

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดซื้อจัดจ้างกำจัดตะกอนปี

ละ 1 ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1600 Kw/เดือน
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2355 ลบ.ม/เดือน
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1884 ลบ.ม/เดือน
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 1884 ลบ.ม/เดือน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มีการใช้สารเคมีในระบบ

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) อยู่ในช่วงนำเสนอดังต่อไปนี้

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ มอร์ฟ 38

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88/8

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 38

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : พระโขนง

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021874903

โทรสาร : 021874906

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 349

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย : กรุงเทพฯ

หมดอายุ : วว/คต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,600.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,355.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,884.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....88/8..... หมู่ที่.....---..... ซอย... สุขุมวิท 38...

ถนน.....สุขุมวิท..... กรุงเทพมหานคร..


โทรศัพท์..... อาคารชุด.....

ไอดีไอ มส..... (.....).....

อาคารชุดที่พักอาศัย 349 ห้อง.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)


ออกให้โดย หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

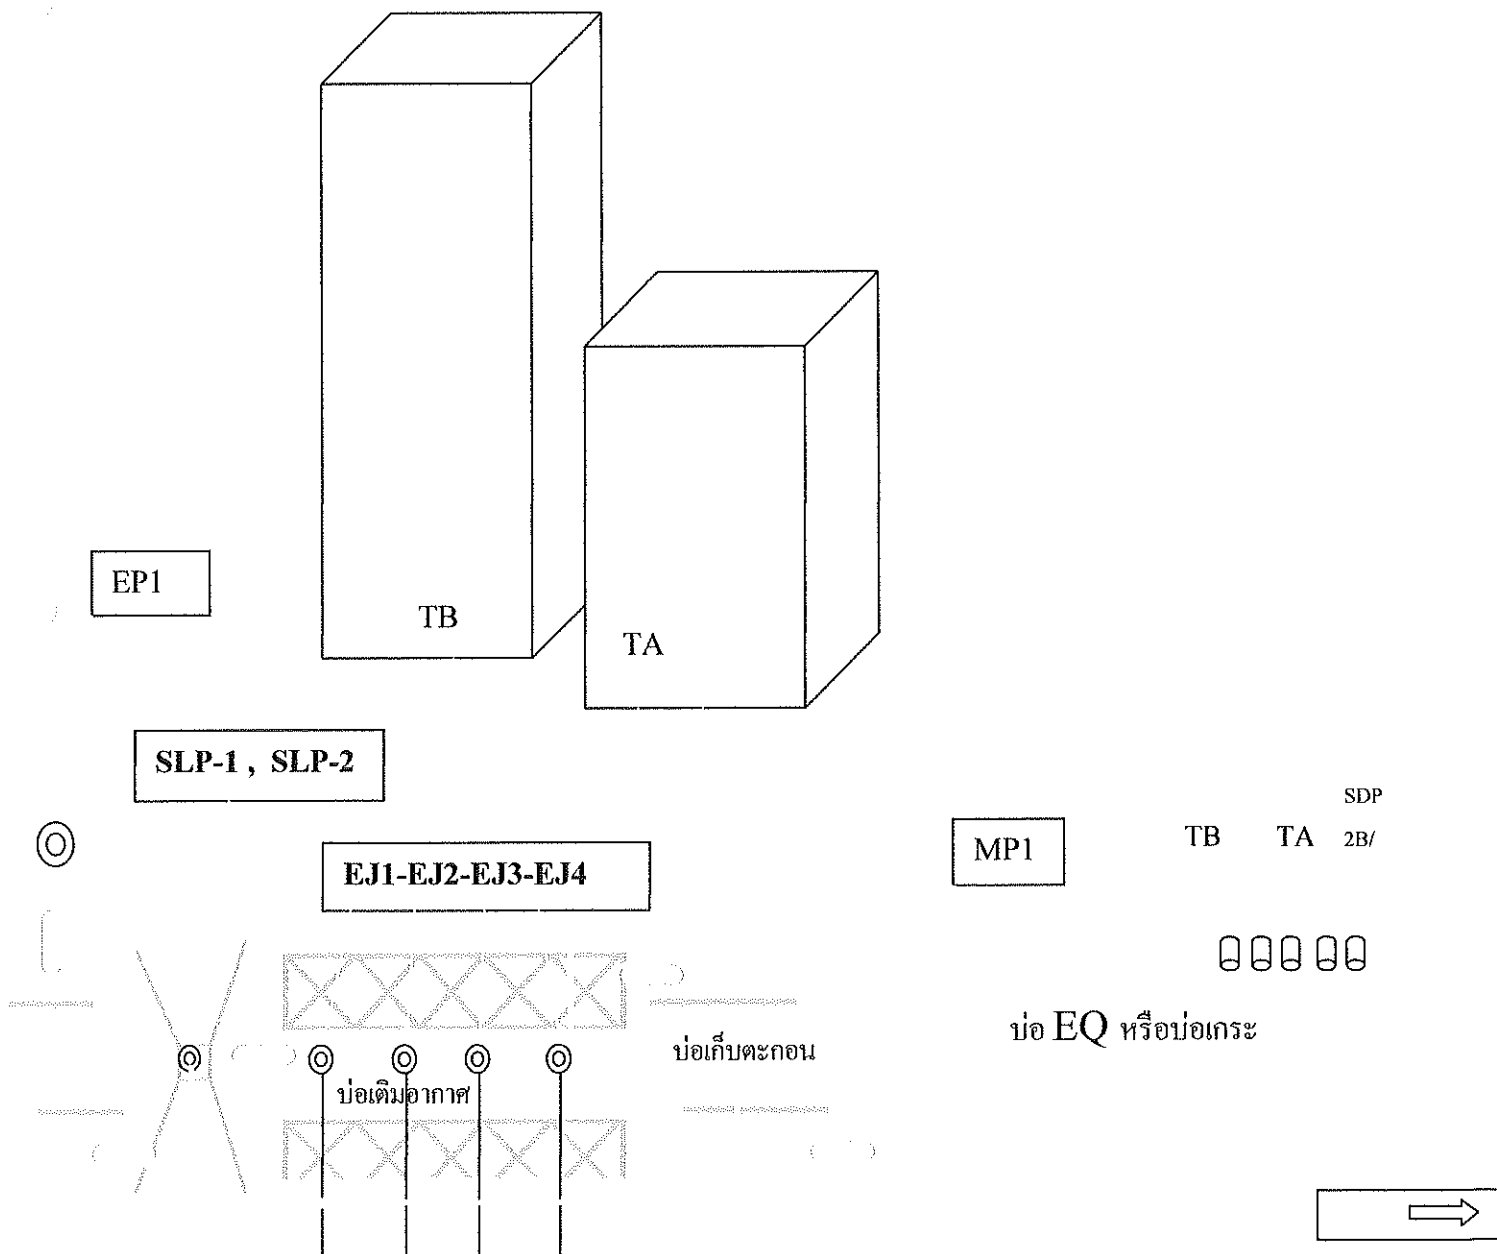

PUMP

1. EJECTOR PUMP EJ (1-2-3-4)
2. SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING SLP (1-2)
3. ENVIRONMENTAL PROTECTION EP (1)
4. MP1 (บั้มเติมจุลินทรีย์)

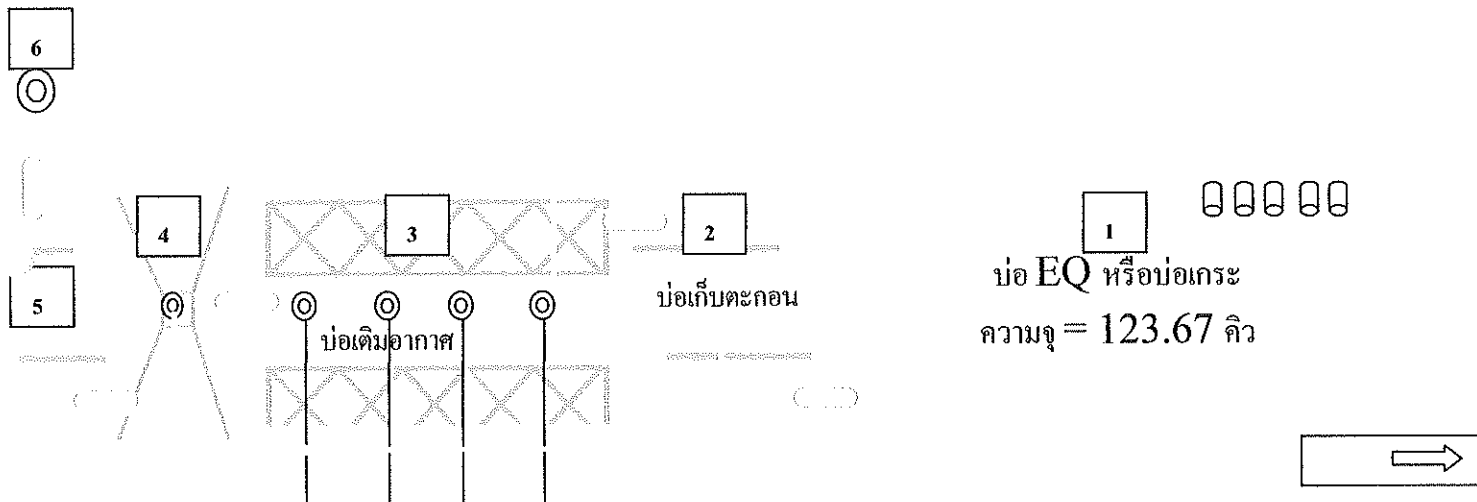

ขบวนการบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อ EQ หรือบ่อน้ำสด + ไخمั่น หน้าที่รับน้ำพร้อมกากจากอาคาร A-B-บ่อกระชั้น 2B (รองรับน้ำเสียได้ 123.67 คิว)
2. บ่อเก็บตะกอน ทำหน้าที่เก็บตะกอนที่ยังไม่ย่อยสลาย
3. บ่อเติมอากาศ (บ่อจุลินทรีย์) หน้าที่ใช้เติมอากาศเลี้ยงจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย
4. บ่อดูดตะกอนกลับ ทำหน้าที่ดูดตะกอนหนักกลับไปบ่อเก็บตะกอนเพื่อเข้าสู่ขบวนการบำบัดอีก
5. บ่อดกตะกอน ทำหน้าที่เก็บตะกอนส่วนเกินก่อนส่งไปยังบ่อน้ำใส
6. บ่อน้ำใส (บ่อที่ผ่านขบวนการบำบัด) ทำหน้าที่รองรับน้ำที่ผ่านขบวนการบำบัดแล้วส่งน้ำใสไปยังบ่อหมุนน้ำด้านหน้าอาคาร
7. บ่อหมุนน้ำหน้าโครงการ ทำหน้าที่รองรับน้ำจากระบบบำบัดและน้ำที่ใช้ภายในอาคารส่งออกกทม.

ขนาดบ่อกระหรือ บ่อ EQ

*กว้าง = 5.10 เมตร *ยาว = 9.70 เมตร สูง = 3.35 เมตร

*ระดับน้ำสูงไม่เกิน 2.5 เมตร

ดังนั้นความจุหรือปริมาตรรวม = *กว้าง x *ยาว x *ระดับความสูงของน้ำในบ่อพัก

*** ความจุของบ่อ EQ = 5.10 เมตร x 9.70 เมตร x 2.5 เมตร =

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วันเดือนปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำที่ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่นๆ (รวม) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)
1/10/2568	64	75	60.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
2/10/2568	68	74	59.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
3/10/2568	66	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
4/10/2568	69	90	72.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
5/10/2568	71	85	68.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
6/10/2568	73	93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
7/10/2568	66	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
8/10/2568	68	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
9/10/2568	68	70	56.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
10/10/2568	70	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
11/10/2568	67	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
12/10/2568	67	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
13/10/2568	65	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
14/10/2568	68	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
15/10/2568	67	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
16/10/2568	69	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ: กรณีไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียจึงคำนวณการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์นั้นในแต่ละวันแทน (ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย)

การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) (ผิดปกติ)				
วัน เดือน ปี	67	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
	67	90	72.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
	66	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
	68	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
	65	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
	67	102	68.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
	67	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
	64	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
	66	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
	66	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
	64	93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
	64	95	76.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
	70	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
	64	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
	66	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ: กรณีไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียจึงคำนวณการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์นั้นในแต่ละวันแทน (ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย)

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
+ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นางสาว.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....88/8..... หมู่ที่.....---..... ซอย... สุขุมวิท 38...
ถนน...สุขุมวิท...แขวง/ตำบล แขวงพระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร..
โทรศัพท์.....02-187-4903 ถึง 5.....โทรสาร.....02-187-4906..... มี...นิติบุคคลอาคารชุด
ไอทีโอ มอร์ฟ 38.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท...(ข).....
อาคารชุดที่พักอาศัย 349 ห้อง.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(...ใน.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย (เป็นแบบ Activated Slug)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 123.67..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 12..... ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ให้ถูกกลอยในการควบคุมคุณภาพน้ำ

ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละออง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) EJ-1,EJ-2,EJ-3,EJ-4,SLP-1,SLP-2,EP-1

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทางเดินรถเข้า-ออกอาคาร B

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดซื้อจัดจ้างกำจัดตะกอนปี

ละ 1 ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2077 Kw/เดือน
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,517 ลบ.ม/เดือน
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2013.6 ลบ.ม/เดือน
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 2,517 ลบ.ม/เดือน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มีการใช้สารเคมีในระบบ
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) อยู่ในช่วงนำเสนอดังต่อไปนี้
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ มอร์ฟ 38

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88/8

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 38

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : พระโขนง

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021874903

โทรสาร : 021874906

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 349

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย : กรุงเทพฯ

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,077.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,517.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,013.600 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ถนน.....สุขุมวิท.....ม.หาดนคร..
โทรศัพท์.....อาคารชุด
๖๐๑๐๑ มอ.....).

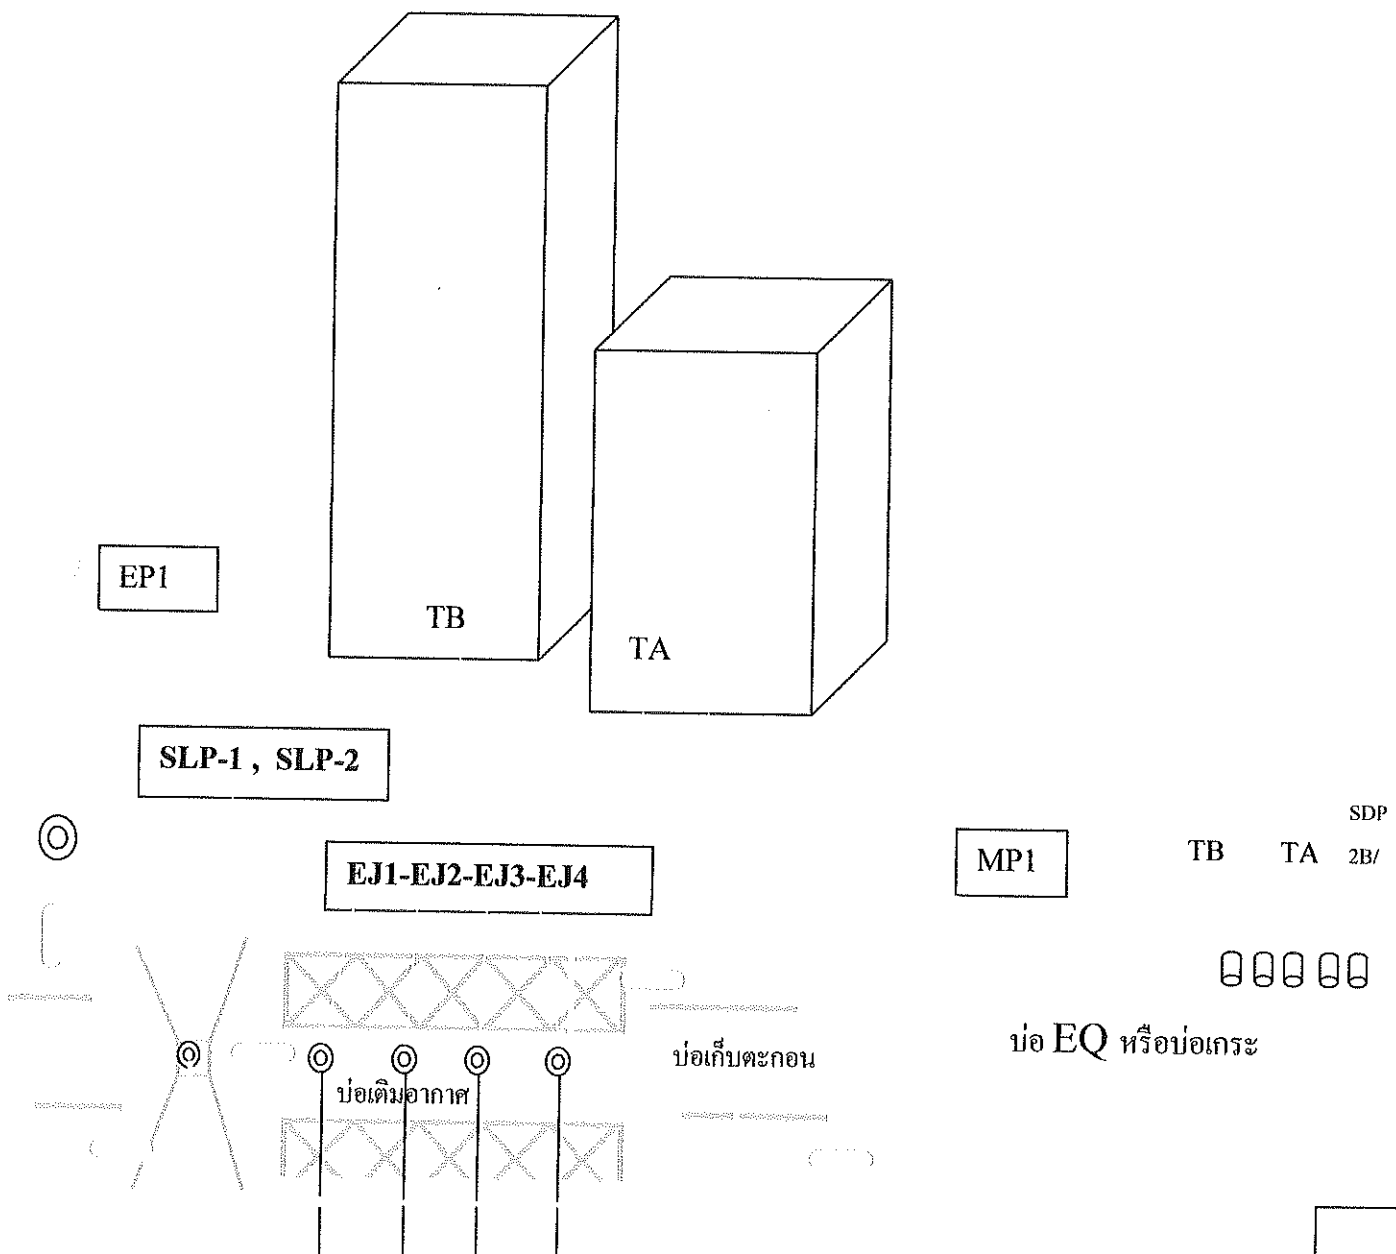

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน


๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าจริงและเชื่อถือได้และข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

PUMP

1. EJECTOR PUMP EJ (1-2-3-4)
2. SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING SLP (1-2)
3. ENVIRONMENTAL PROTECTION EP (1)
4. MP1 (บั๊มเติมจุลินทรีย์)

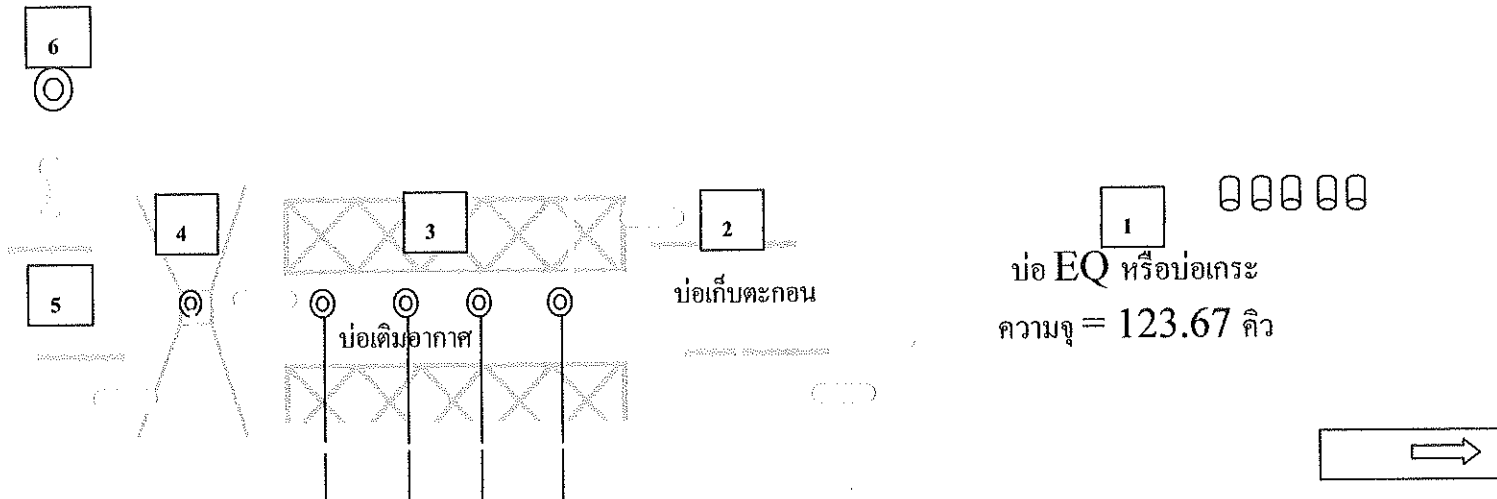

ขบวนการบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อ EQ หรือบ่อน้ำใส + ไข่มุนี ทำหน้าที่รับน้ำพร้อมกากจากอาคาร A-B-บ่อเกราะชั้น 2B (รองรับน้ำเสียได้ 123.67 คิว)
2. บ่อเก็บตะกอน ทำหน้าที่เก็บตะกอนที่ยังไม่ย่อยสลาย
3. บ่อเติมอากาศ (บ่อจุลินทรีย์) ทำหน้าที่ใช้เติมอากาศเลี้ยงจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย
4. บ่อดูดตะกอนกลับ ทำหน้าที่ดูดตะกอนหนักกลับไปบ่อเก็บตะกอนเพื่อเข้าสู่ขบวนการบำบัดอีก
5. บ่อดักตะกอน ทำหน้าที่เก็บตะกอนส่วนเกินก่อนส่งไปยังบ่อน้ำใส
6. บ่อน้ำใส (บ่อที่ผ่านขบวนการบำบัด) ทำหน้าที่รองรับน้ำที่ผ่านขบวนการบำบัดแล้วส่งน้ำใสไปยังบ่อหมุนน้ำด้านหน้าอาคาร
7. บ่อหมุนน้ำหน้าโครงการ ทำหน้าที่รองรับน้ำจากระบบบำบัดและน้ำที่ใช้ภายในอาคารส่งออกกม.

ขนาดบ่อเกราะหรือ บ่อ EQ

*กว้าง = 5.10 เมตร *ยาว = 9.70 เมตร สูง = 3.35 เมตร

*ระดับน้ำสูงไม่เกิน 2.5 เมตร

ดังนั้นความจุหรือปริมาตรรวม = *กว้าง x *ยาว x *ระดับความสูงของน้ำในบ่อพัก

**** ความจุของบ่อ EQ = 5.10 เมตร x 9.70 เมตร x 2.5 เมตร =

วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ในฤดูกาลของแหล่งกำเนิดพิเศษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ดีดหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
					ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/11/2568	67	76	60.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
2/11/2568	67	75	60.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
3/11/2568	71	75	60.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
4/11/2568	68	88	70.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
5/11/2568	64	75	60.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
6/11/2568	65	76	60.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
7/11/2568	66	83	66.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
8/11/2568	64	99	79.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
9/11/2568	67	99	79.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
10/11/2568	67	73	58.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
11/11/2568	67	100	80.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
12/11/2568	68	94	75.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
13/11/2568	72	76	60.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
14/11/2568	65	101	80.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
15/11/2568	65	73	58.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
16/11/2568	68	121	98.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	

หมายเหตุ: กรณีไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียจึงคำนวณการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์นั้นในแต่ละวันแทน (ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย)

วัน เดือน ปี	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย											ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)			
17/11/2568	66	96	76.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/11/2568	65	75	60	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/11/2568	67	101	80.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/11/2568	66	97	77.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/11/2568	66	73	58.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/11/2568	67	104	83.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/11/2568	63	72	57.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/11/2568	64	77	61.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/11/2568	66	79	63.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/11/2568	63	100	80.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/11/2568	66	75	60	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/11/2568	66	81	64.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/11/2568	65	102	81.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/11/2568	67	100	80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
				-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ: กรณีไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียจึงคำนวณการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์ในแต่ละวันแทน (ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....88/8..... หมู่ที่.....---..... ซอย... สุขุมวิท 38...
ถนน.....สุขุมวิท.....แขวง/ตำบล แขวงพระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร..
โทรศัพท์.....02-187-4903 ถึง 5.....โทรสาร.....02-187-4906..... มี...นิติบุคคลอาคารชุด
ไอดีโอ มอร์ฟ 38.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท...(ข).....
อาคารชุดที่พักอาศัย 349 ห้อง.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในงาน

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(...
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(...
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย (เป็นแบบ Activated Slug)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 123.67..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 12..... ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ใช้ถูกลอยในการควบคุมคุณภาพน้ำ

ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละออง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) EJ-1,EJ-2,EJ-3,EJ-4,SLP-1,SLP-2,EP-1

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทางเดินรถเข้า-ออกอาคาร B

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดซื้อจัดจ้างกำจัดตะกอนปี
ละ 1 ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,988 Kw/เดือน
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,616 ลบ.ม/เดือน
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,092.80 ลบ.ม/เดือน
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 2,616 ลบ.ม/เดือน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มีการใช้สารเคมีในระบบ
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) อยู่ในช่วงนำเสนอดิจิทัล
จ้าง
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ มอร์ฟ 38

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88/8

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 38

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : พระโขนง

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021874903

โทรสาร : 021874906

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 349

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย : กรุงเทพฯ

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
ที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย _____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,988.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,616.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,092.800 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ระบายทุกวัน
☐ [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

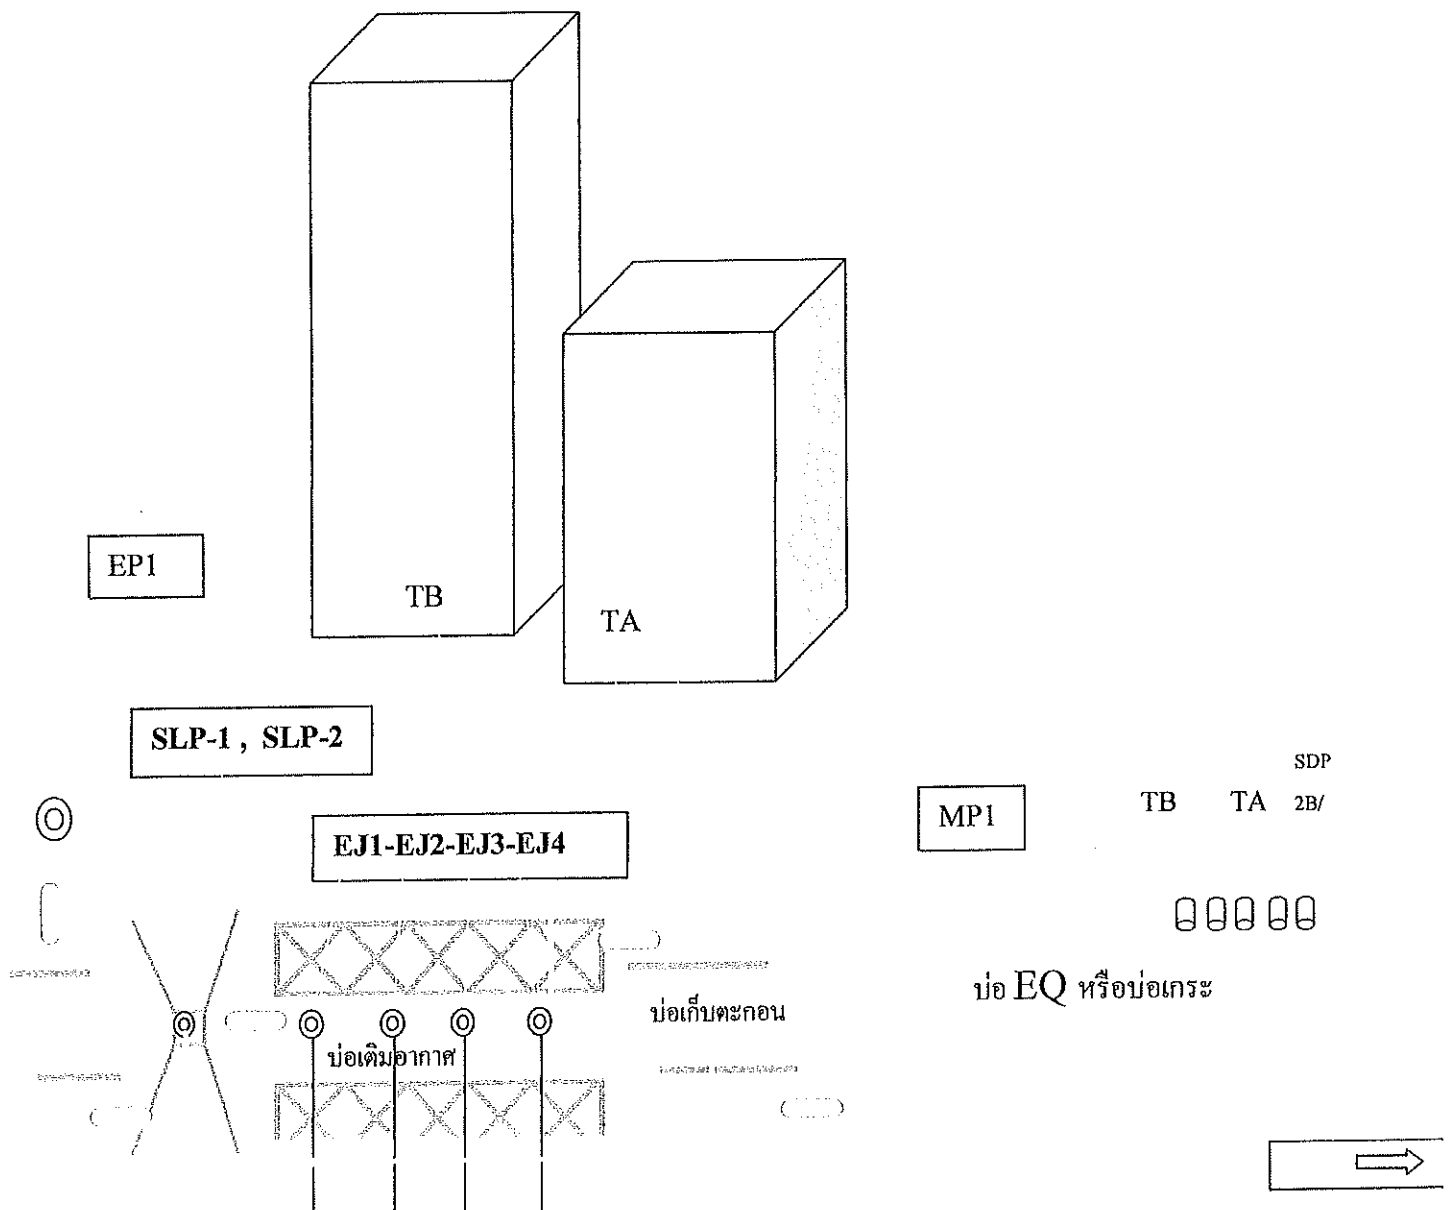

PUMP

1. EJECTOR PUMP EJ (1-2-3-4)
2. SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING SLP (1-2)
3. ENVIRONMENTAL PROTECTION EP (1)
4. MP1 (บั้มเติมจุลินทรีย์)

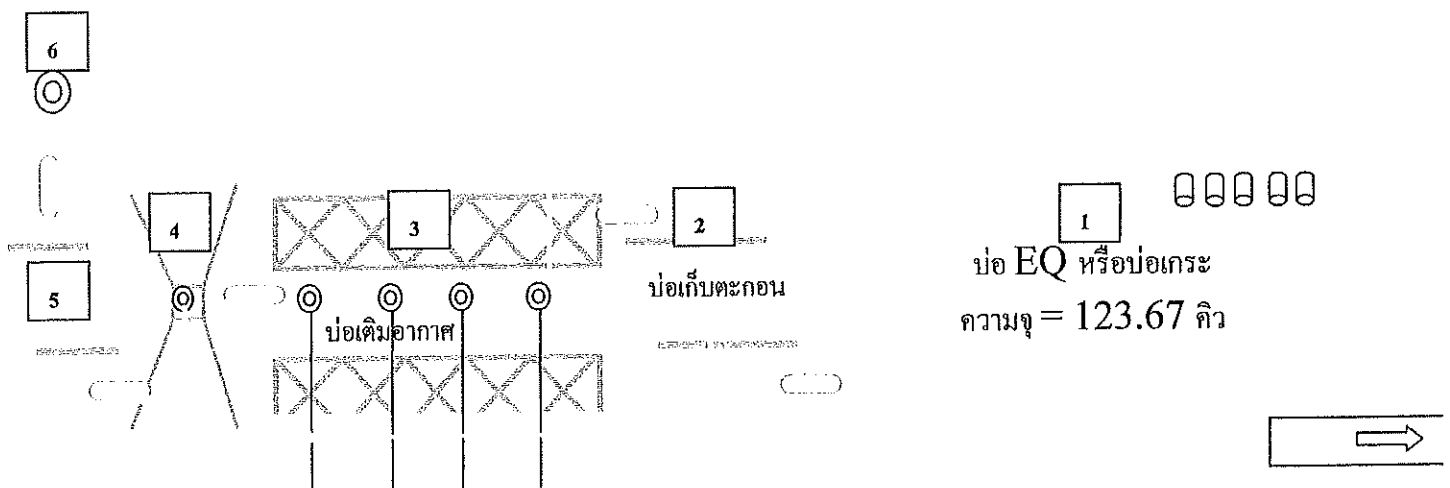

ขบวนการบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อ EQ หรือบ่อน้ำใส + ไหม้น หน้าที่รับน้ำพร้อมตากจากอาคาร A-B-บ่อเกราะชั้น 2B (รองรับน้ำเสียได้ 123.67 ลิ้ว)
2. บ่อเก็บตะกอน ทำหน้าที่เก็บตะกอนที่ยังไม่ย่อยสลาย
3. บ่อเติมอากาศ (บ่อจุลินทรีย์) หน้าที่ใช้เติมอากาศเลี้ยงจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย
4. บ่อดูดตะกอนกลับ ทำหน้าที่ดูดตะกอนหนักกลับไปบ่อเก็บตะกอนเพื่อเข้าสู่ขบวนการบำบัดอีก
5. บ่อดักตะกอน ทำหน้าที่เก็บตะกอนส่วนเกินก่อนส่งไปยังบ่อน้ำใส
6. บ่อน้ำใส (บ่อที่ผ่านขบวนการบำบัด) ทำหน้าที่รองรับน้ำที่ผ่านขบวนการบำบัดแล้วส่งน้ำใสไปยังบ่อน้ำด้านหน้าอาคาร
7. บ่อหน่วยน้ำหน้าโครงการ ทำหน้าที่รองรับน้ำจากระบบบำบัดและน้ำที่ใช้ภายในอาคารส่งออกกทม.

ขนาดบ่อเกราะหรือ บ่อ EQ

*กว้าง = 5.10 เมตร *ยาว = 9.70 เมตร สูง = 3.35 เมตร

*ระดับน้ำสูงไม่เกิน 2.5 เมตร

ดังนั้นความจุหรือปริมาตรรวม = *กว้าง x *ยาว x *ระดับความสูงของน้ำในบ่อพัก

**** ความจุของบ่อ EQ = 5.10 เมตร x 9.70 เมตร x 2.5 เมตร =

วันเดือนปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ น้ำใช้ ในภารกิจรวม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.) (หน่วย)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ (รวม) (ปกติ/ ปกติ/ ผิดปกติ)
1/12/2568	69	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2/12/2568	65	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/12/2568	65	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/12/2568	68	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/12/2568	63	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/12/2568	65	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/12/2568	66	99	79.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/12/2568	64	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/12/2568	65	102	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/12/2568	66	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/12/2568	65	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/12/2568	65	75	60.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/2568	65	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/12/2568	65	80	64.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/12/2568	64	90	72.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/12/2568	65	93	74.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
หมายเหตุ กรณีไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสียจึงคำนวณการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นในแต่ละวันแทน (ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย)														

หมายเหตุ: กรณีไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียจึงคำนวณการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์นั้นในแต่ละวันแทน (ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย)

การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย														ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)					
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)				
17/12/2568	65	74	59.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
18/12/2568	66	109	87.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
19/12/2568	68	102	81.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
20/12/2568	66	78	62.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
21/12/2568	64	79	63.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
22/12/2568	65	76	60.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
23/12/2568	64	89	71.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
24/12/2568	64	77	61.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
25/12/2568	66	81	64.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
26/12/2568	63	73	58.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
27/12/2568	65	78	62.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
28/12/2568	64	76	60.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
29/12/2568	62	80	64.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
30/12/2568	64	74	59.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
31/12/2568	63	82	65.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			

หมายเหตุ: กรณีไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียจึงคำนวณการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์นั้นในแต่ละวันแทน (ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย)

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....88/8..... หมู่ที่.....--..... ซอย... สุขุมวิท 38... ถนน...สุขุมวิท...แขวง/ตำบล แขวงพระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร.. โทรศัพท์.....02-187-4903 ถึง 5.....โทรสาร.....02-187-4906..... มี...นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ มอร์ฟ 38.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท...(ข)..... อาคารชุดที่พักอาศัย 349 ห้อง.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมคอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมคอายุ.....

ใบอนุญาตเลขที่ ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ.....

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย (เป็นแบบ Activated Slug)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 123.67..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 12..... ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ใช้ถูกลอยในการควบคุมคุณภาพน้ำ

ออกจากระบบบ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) EJ-1,EJ-2,EJ-3,EJ-4,SLP-1,SLP-2,EP-1

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทางเดินรถเข้า-ออกอาคาร B

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดซื้อจัดจ้างกำจัดตะกอนปี

ละ 1 ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,014 Kw/เดือน
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,644 ลบ.ม./เดือน
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2115.2 ลบ.ม./เดือน

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 2,644 ลบ.ม./เดือน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มีการใช้สารเคมีในระบบ

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลูตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๓) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) อยู่ในช่วงน้ำเสวนจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๙๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ มอร์ฟ 38

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88/8

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 38

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : พระโขนง

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021874903

โทรสาร : 021874906

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 349

สังกัด : < สังกัด >


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย : กรุงเทพฯ

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ



เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ



ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ



ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,014.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,644.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,115.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ระบายทุกวัน
☐ [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ [] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ค4

เอกสารการตรวจเช็คมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย



มิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม

หน่วยงาน M38

วันที่	เลขมิเตอร์	จำนวนการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	63562	40		
2	63602	38		
3	63640	36		
4	63676	36		
5	63712	35		
6	63747	36		
7	63783	36		
8	63819	36		
9	63855	36		
10	63891	36		
11	63927	36		
12	63963	37		
13	64000	37		
14	64037	37		
15	64074	37		
16	64111	39		
17	64150	39		
18	64189	37		
19	64226	38		
20	64261	37		
21	64298	36		
22	64334	37		
23	64371	33		
24	64404	36		
25	64440	37		
26	64473	40		
27	64513	36		
28	64549	36		
29	64585	35		
30	64620	36		
31	64656	36		
1				

บันทึกโดย

ช่างเทคนิค

วันที่

ผู้จัดการ

วันที่

มิเตอร์ไฟฟ้าระบบน้ำบาดน้ำเสีย ประจำเดือน..... สิงหาคม 2568

หน่วยงาน..... 205พ/38

วันที่	เลขมิเตอร์	จำนวนการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	64692	36		
2	64728	38		
3	64766	37		
4	64803	36		
5	64839	37		
6	64876	42		
7	64918	33		
8	64951	36		
9	64987	34		
10	65023	36		
11	65059	36		
12	65095	36		
13	65131	36		
14	65167	36		
15	65203	37		
16	65240	37		
17	65277	36		
18	65313	37		
19	65350	36		
20	65386	37		
21	65423	37		
22	65460	35		
23	65495	38		
24	65533	37		
25	65570	36		
26	65606	37		
27	65643	36		
28	65679	37		
29	65716	36		
30	65752	36		
31	65789	35		
1	65824			

บันทึกโดย

ช่างเทคนิค

วันที่

ผู้จัดการ

วันที่

ตรวจสอบโดย

มิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน..... กันยายน ๕8

หน่วยงาน..... ม. 38

วันที่	เลขมิเตอร์	จำนวนการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	65824	37		
2	65861	32		
3	65898	37		
4	65935	36		
5	65971	38		
6	66009	40		
7	66049	39		
8	66088	40		
9	66128	32		
10	66160	48		
11	66208	31		
12	66239	37		
13	66276	38		
14	66314	37		
15	66351	64		
16	66415	71		
17	66486	84		
18	66560	69		
19	66629	66		
20	66695	66		
21	66761	67		
22	66828	37		
23	66865	63		
24	66928	96		
25	67024	62		
26	67091	62		
27	67153	71		
28	67224	66		
29	67290	67		
30	67357	67		
31				
1	67424			

บันทึกโดย

ช่างเทคนิค

วันที่

ผู้จัดการ

วันที่

ตรวจสอบ

มิเตอร์ไฟฟ้าระบบน้ำบาดาลเสีย ประจำเดือน.....๓๑.๐๘.๖๘

หน่วยงาน.....ม.๓๘

วันที่	เลขมิเตอร์	จำนวนการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	67424	64		
2	67488	68		
3	67556	66		
4	67622	69		
5	67691	71		
6	67762	73		
7	67835	66		
8	67901	68		
9	67969	68		
10	68037	70		
11	68107	67		
12	68174	67		
13	68241	65		
14	68306	68		
15	68374	67		
16	68441	69		
17	68510	67		
18	68577	67		
19	68644	66		
20	68710	68		
21	68778	65		
22	68843	67		
23	68910	67		
24	68977	64		
25	69041	66		
26	69107	66		
27	69173	64		
28	69237	64		
29	69301	70		
30	69371	64		
31	69435	66		
1	69501			

บันทึกโดย

ช่างเทคนิค

วันที่

ผู้จัดการ

วันที่

ตรวจสอบโดย

มิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน

หน่วยงาน M 38

วันที่	เลขมิเตอร์	จำนวนการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	69501	67		
2	69568	67		
3	69635	71		
4	69706	68		
5	69774	64		
6	69838	65		
7	69903	66		
8	69969	64		
9	70033	67		
10	70100	67		
11	70167	67		
12	70234	68		
13	70302	79		
14	70374	65		
15	70439	65		
16	70504	68		
17	70572	66		
18	70638	65		
19	70703	67		
20	70770	66		
21	70836	66		
22	70902	67		
23	70969	63		
24	71032	64		
25	71096	66		
26	71162	63		
27	71225	66		
28	71291	66		
29	71357	65		
30	71422	67		
31				
1				

บันทึกโดย

ตรวจสอบโดย

ช่างเทคนิค

ผู้จัดการ

วันที่

วันที่

มิเตอร์ไฟฟ้าระบบบําน้ำเสีย ประจำเดือน.....ธันวาคม

หน่วยงาน.....ม 38

วันที่	เลขมิเตอร์	จำนวนการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	71489	69		
2	71558	65		
3	71623	65		
4	71688	68		
5	71756	63		
6	71819	65		
7	71884	66		
8	71950	64		
9	72014	65		
10	72079	66		
11	72145	65		
12	72210	65		
13	72275	65		
14	72340	65		
15	72405	64		
16	72469	65		
17	72534	65		
18	72599	66		
19	72665	68		
20	72733	66		
21	72799	64		
22	72863	65		
23	72928	64		
24	72992	64		
25	73056	66		
26	73122	63		
27	73186	65		
28	73250	64		
29	73314	62		
30	73376	64		
31	73440	63		
1				

บันทึกโดย

ช่างเทคนิค

วันที่

ตรวจสอบโดย

ผู้จัดการ

วันที่

ภาคผนวก ค5

เอกสารตรวจเช็คการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย



รหัสงาน	WW/EJ-4Me
รหัสเครื่องจักร	B-EJP-G-01
เลขที่ใบงาน	PM250900110
วันที่ปฏิบัติ	29/09/2025
ชื่ออาคาร	อาคาร B BFOG ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ห้องระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
2	กระแส	✓			
	S.....4.5.....แอมป์				
	T.....4.2.....แอมป์				
	R.....4.3.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	แรงดัน	✓			
	S-T.....409.....โวลต์				
	T-R.....406.....โวลต์				
	R-S.....407.....โวลต์				
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
9	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
10	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน WW/EJ-4Me
รหัสเครื่องจักร B-EJP-G-02
เลขที่ใบงาน PM250900111
วันที่ปฏิบัติ 29/09/2025
ชื่ออาคาร อาคาร B | BFOG | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้องระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
4	กระแส	✓			
	S.....3.9.....แอมป์				
	R.....4.4.....แอมป์				
	T.....4.7.....แอมป์				
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
10	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
13	แรงดัน	✓			
	R-S.....407.....โวลต์				
	S-T.....409.....โวลต์				
	T-R.....406.....โวลต์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน	WW/EJ-4Me
รหัสเครื่องจักร	B-EJP-G-03
เลขที่ใบงาน	PM250900112
วันที่ปฏิบัติ	29/09/2025
ชื่ออาคาร	อาคาร B BF0G ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ห้องระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
5	แรงดัน	✓			
	T-R.....0.....โวลต์				
	R-S.....0.....โวลต์				
	S-T.....0.....โวลต์				
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
10	กระแส		✓		
	T.....0.....แอมป์				
	S.....0.....แอมป์				
	R.....0.....แอมป์				
11	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด กระแสสูง overload ตัดการทำงาน

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☐

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☒

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	WW/EJ-4Me
รหัสเครื่องจักร	B-EJP-G-04
เลขที่ใบงาน	PM250900113
วันที่ปฏิบัติ	29/09/2025
ชื่ออาคาร	อาคาร B BF0G ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ห้องระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	รวมการ				
1	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
8	กระแส		✓		
	T.....0.....แอมป์				
	S.....0.....แอมป์				
	R.....0.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
10	แรงดัน	✓			
	T-R.....0.....โวลต์				
	S-T.....0.....โวลต์				
	R-S.....0.....โวลต์				
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☒ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ภาคผนวก ค6

เอกสารใช้การทำงานระบบประปา





รหัสงาน SN/CWP-4Me
รหัสเครื่องจักร A-CWP-B1-01
เลขที่ใบงาน PM250900093
วันที่ปฏิบัติ 29/09/2025
ชื่ออาคาร อาคาร A | AFB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้องเครื่องบิมน้ำดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
3	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....92.....PSI				
5	ตรวจเช็คหัวหลัก MOTOR	✓			
6	การติดตั้งภายในใบพัด PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓			
10	ตรวจเช็คลูกยาง ล็อคจุดต่อเพลลา	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
3	กระแส	✓			
	T.....6.0.....แอมป์				
	S.....6.1.....แอมป์				
	R.....5.8.....แอมป์				
4	แรงดัน	✓			
	R-S.....407.....โวลต์				
	T-R.....406.....โวลต์				
	S-T.....409.....โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
9	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....7.....แอมป์				
10	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน SN/CWP-4Me
รหัสเครื่องจักร A-CWP-B1-02
เลขที่ใบงาน PM250900094
วันที่ปฏิบัติ 29/09/2025
ชื่ออาคาร อาคาร A | AFB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้องเครื่องบิมน้ำดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	COMPRESSOR				
1	กระแส	✓			
	R.....4.2.....แอมป์				
	T.....4.6.....แอมป์				
	S.....4.6.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....7.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
10	แรงดัน	✓			
	R-S.....407.....โวลต์				
	T-R.....406.....โวลต์				
	S-T.....409.....โวลต์				
11	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
	MOTOR PUMP				
1	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
2	การติดขัดภายในใบพัด PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓			
4	ตรวจเช็คลูกยาง ล้อคลุดต่อเพล่า	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
5	ตรวจเช็คหัวหลัก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
10	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....88.....PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน	SN/CWP-4Me
รหัสเครื่องจักร	B-CWP-B1-03
เลขที่ใบงาน	PM250900095
วันที่ปฏิบัติงาน	29/09/2025
ชื่ออาคาร	อาคาร A AFB1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ห้องเครื่องบิมน้ำดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....18.....แอมป์				
2	กระแส	✓			
	S.....13.1.....แอมป์				
	T.....14.2.....แอมป์				
	R.....15.1.....แอมป์				
3	แรงดัน	✓			
	T-R.....406.....โวลต์				
	R-S.....407.....โวลต์				
	S-T.....409.....โวลต์				
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
10	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คลูกยาง ล้อคจุดต่อเพลลา	✓			
2	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....198.....PSI				
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
6	การติดขัดภายในใบพัด PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คหัวหลัก MOTOR	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
10	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน



ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน SN/CWP-4Me

รหัสเครื่องจักร B-CWP-B1-04

เลขที่ใบงาน PM250900096

วันที่ปฏิบัติงาน 29/09/2025

ชื่ออาคาร อาคาร A | AFB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้องเครื่องปัมน้ำดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	COMPRESSOR				
1	กระแส	✓			
	T.....15.1.....แอมป์				
	R.....13.8.....แอมป์				
	S.....15.6.....แอมป์				
2	แรงดัน	✓			
	S-T.....409.....โวลต์				
	R-S.....407.....โวลต์				
	T-R.....406.....โวลต์				
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
9	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....18.....แอมป์				
10	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
11	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓			
4	ตรวจเช็คลูกยาง ล็อคจุดต่อเพล	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....198.....PSI				
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
7	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
8	การติดตั้งภายในใบพัด PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
10	ตรวจเช็คหัวหลัก MOTOR	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ภาคผนวก ค7

เอกสารรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ภาคผนวก ค8

เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ระบบ Fire Alarm



ใบสั่งงาน (Work Order)

เลขที่ 05/ 68

วันที่ 20 / 01 / 68

โครงการ นิติบุคคลอาคารชุด 'โอดีโอ มอร์ฟ สุขุมวิท 38

ที่อยู่ ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-187-4903-7,091-698-3118

วันที่เข้าดำเนินการ 20/ 01 / 68

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจเช็ค Fire Alarm เดือน มกราคม ประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

1.FCP ทดสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุ Manual Station ชั้น 10 อาคาร B ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สั่งการทำงานปกติ

Function การทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

1.1 การทำงานของ Alarm Zone 5 นาที 107.5 dB

1.2 การทำงานของ Sandwich Alarm 3 นาที 107.5 dB

1.3 การทำงานของ General Alarm 2 นาที 107.5 dB

1.4 การทำงานของอุปกรณ์ Alarm Bell ดังทุกชั้น

1.5 การทำงานของระบบลิฟต์ต่อพ่วงกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สั่งการทำงานปกติ ลงมาจอดที่ชั้น 1 ประตูเปิดค้างไว้

1.6 การทำงานของระบบพัดลมอัดอากาศต่อพ่วงกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สั่งการทำงานปกติ

1.7 การทำงานของระบบประตูคีย์การ์ดไม่ต่อพ่วงกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

1.8 การทำงานของระบบไม้กั้นทางเข้าออกต่อพ่วงกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สั่งการทำงานปกติ ไม้กั้นเปิดค้างไว้ทั้ง 2 ทาง

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน 11:00 น.

เวลางานแล้วเสร็จ 12:00 น.

สำหรับเจ้าหน้าที่ช่างปฏิบัติงาน

ลงชื่อ อนุชา,ณัฐวุฒิ,วีระชาติ,ประกิต

สำหรับลูกค้า / ตัวแทนโครงการลงนาม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

20/01/2568

21 / 1 / 68

ภาคผนวก ค9
เอกสารตรวจเช็คปั๊มเตรน



รหัสงาน WW/DP-4Me
รหัสเครื่องจักร A-DPP G1-B2-01
เลขที่ใบงาน PM250900103
วันที่ปฏิบัติงาน 29/09/2025
ชื่ออาคาร อาคาร A | AFB2 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้องระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
3	แรงดัน	✓			
	S-T.....409.....โวลต์				
	R-S.....407.....โวลต์				
	T-R.....406.....โวลต์				
4	กระแส	✓			
	R.....1.8.....แอมป์				
	S.....1.7.....แอมป์				
	T.....1.8.....แอมป์				
5	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
9	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....19.....แอมป์				
10	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	WW/DP-4Me
รหัสเครื่องจักร	A-DPP G2-B2-02
เลขที่ใบงาน	PM250900104
วันที่ปฏิบัติงาน	29/09/2025
ชื่ออาคาร	อาคาร A AF82 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ห้องระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	รวม				
1	กระแส	✓			
	R.....2.7.....แอมป์				
	T.....2.8.....แอมป์				
	S.....2.8.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
5	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....19.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
7	แรงดัน	✓			
	T-R.....406.....โวลต์				
	S-T.....409.....โวลต์				
	R-S.....407.....โวลต์				
8	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	WW/DP-4Me
รหัสเครื่องจักร	A-DPP-B2-03
เลขที่ใบงาน	PM250900101
วันที่ปฏิบัติงาน	29/09/2025
ชื่ออาคาร	อาคาร A AFB2 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ลานจอดรถในอาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
8	แรงดัน	✓			
	S-T.....409.....โวลต์				
	T-R.....406.....โวลต์				
	R-S.....407.....โวลต์				
9	กระแส	✓			
	S.....3.1.....แอมป์				
	T.....3.2.....แอมป์				
	R.....3.3.....แอมป์				
10	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....4.....แอมป์				
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน WW/DP-4Me
รหัสเครื่องจักร A-DPP-B2-04
เลขที่ใบงาน PM250900102
วันที่ปฏิบัติ 29/09/2025
ชื่ออาคาร อาคาร A | AFB2 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สานจอตรกในอาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
3	แรงดัน	✓			
	R-S.....407.....โวลต์				
	T-R.....406.....โวลต์				
	S-T.....409.....โวลต์				
4	กระแส	✓			
	S.....2.7.....แอมป์				
	R.....2.7.....แอมป์				
	T.....2.7.....แอมป์				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....4.....แอมป์				
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
10	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[Redacted Signature]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)