

ภาคผนวก



ภาคผนวก 2

จดทะเบียนอาคารชุด (อช.10)



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) ทะเบียนเลขที่ ๓๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด " คีนัน บาย แสนสิริ "

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๑๖

ตำบล/แขวง คลองตัน(บางกะปิฝั่งใต้) อำเภอ/เขต คลองเตย(บางกะปิ)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๓. จำนวนอาคาร ๑ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด ๒๑๖ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗))

- โถงรับแขก และห้องนำส่วนกลาง อยู่บริเวณชั้น ๑

- สระว่ายน้ำส่วนกลาง, ห้องออกกำลังกาย, ห้องอบไอน้ำ อยู่บริเวณชั้น ๗

- ห้องพักรับแขก ตั้งอยู่ชั้น ๘ ถึง ชั้น ๒๘

- ลิฟต์โดยสารจำนวน ๓ เครื่อง พร้อมระบบเครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์ส่วนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ , ลิฟท์หนีไฟจำนวน ๑ เครื่อง

- ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ CCTV/Access Card และระบบป้องกันฟ้าผ่า

- ระบบสัญญาณโทรทัศน์แบบเสาอากาศรวม

- ที่จอดรถภายในอาคารอยู่บริเวณชั้น ๑ - ๖ จำนวน ๑๔๘ คัน

- บ่อขยะ อยู่บริเวณหน้าโครงการ , ส่วนส่วนกลาง

- ทรัพย์สินส่วนกลางอื่นๆ ที่มีเพิ่มเติมในภายหลังภายหลัง ซึ่งมีไว้ใช้ร่วมกัน

๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน ๒๑๖ ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จำนวน - ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล จำนวน - คัน

อื่นๆ -

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่

นายสุรพงษ์ วิจารณ์

นาง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

๓ ต.ค. ๒๕๖๒

ภาคผนวก 3

- จดทะเบียนอาคารชุด (อช.13)

- รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง/

เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (อช.12)



(อ.ช.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๒๘/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายการ ดังนี้

๑.ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด " คีนัน บาย แสนศิริ "

๒.มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆ
เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓.ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตัน อำเภอ/เขต คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

[illegible]

รายชื่อผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ/ เลขประจำตัวประชาชน	ผ่านการอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด วัน เดือน ปี	ตามมติที่ประชุมใหญ่ เจ้าของร่วม		วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน	วัน เดือน ปี ที่พ้นจากตำแหน่ง	หมายเหตุ
			ครั้งที่	เมื่อ วัน เดือน ปี			
๕.	บริษัท ไนท์แฟรงค์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (โดยนางสาวจันทวี นามสง่า ผู้ดำเนินการแทน)			๑๖ ก.พ. ๒๕๖๓ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓			
๕.	บริษัท ไนท์แฟรงค์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (โดยนางสาวจันทวี นามสง่า ผู้ดำเนินการแทน)		๑/๒๕๖๓	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖	27 ก.พ. 2567		การขอถอนตัวจากตำแหน่ง นิติบุคคลที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖
๖.	บริษัท ไนท์แฟรงค์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (โดยนางสาวจันทวี นามสง่า ผู้ดำเนินการแทน)		๑/๒๕๖๓	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓			
	นางสาวจันทวี นามสง่า นางสาวสุภาวดี นามสง่า						


- แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1)
- รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 766 หมู่ที่ - ซอย - ถนน,ชุมชนวิท แขวงตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-661-2173-5 โทรสาร. 02-611-2176 นิติบุคคลอาคารชุด ศิรินทร์ นาย แสนศิริ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ _____ ออกให้โดย _____ หมดอายุ _____

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

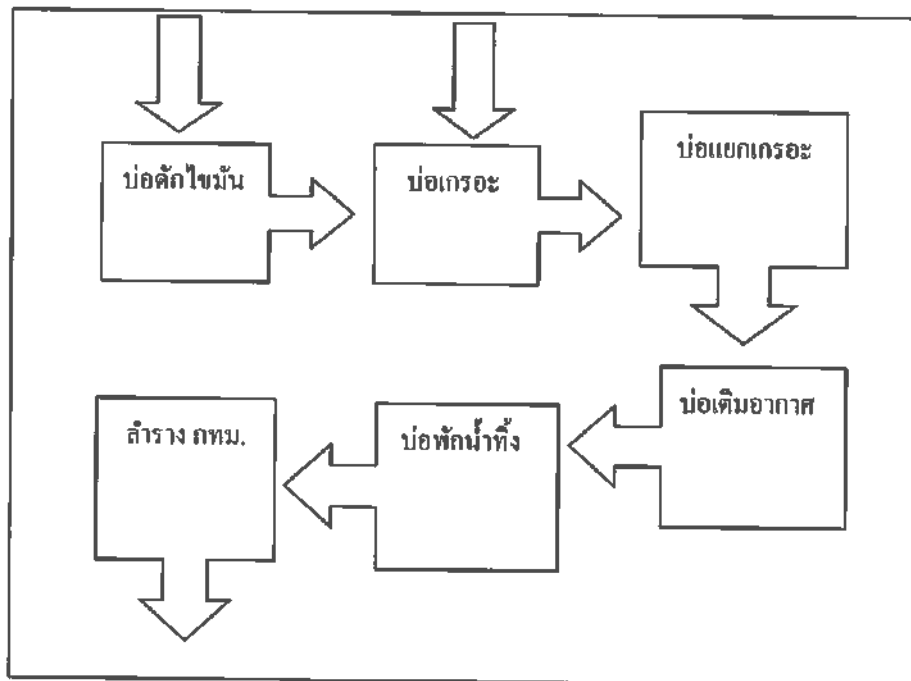

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลพื้นฐานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจําเดือน กรกฎาคม 2568											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แต่ละถัง บำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่บำบัด (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำจาก ระบบบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ สารเคมี ที่ใช้ (ชนิด ปริมาณ) (ลิตร/วัน)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน ปกติ/ ผิดปกติ	อื่นๆ (ระบุประเภท/ ชนิด)
1	ไม่มีผิดปกติ	62	49.6	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
2	ไม่มีผิดปกติ	46	36.8	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
3	ไม่มีผิดปกติ	44	35.2	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
4	ไม่มีผิดปกติ	32	25.6	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
5	ไม่มีผิดปกติ	45	36	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
6	ไม่มีผิดปกติ	30	24	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
7	ไม่มีผิดปกติ	49	39.2	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
8	ไม่มีผิดปกติ	44	35.2	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
9	ไม่มีผิดปกติ	30	24	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
10	ไม่มีผิดปกติ	47	37.6	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
11	ไม่มีผิดปกติ	46	36.8	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
12	ไม่มีผิดปกติ	30	24	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
13	ไม่มีผิดปกติ	44	35.2	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
14	ไม่มีผิดปกติ	30	24	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
15	ไม่มีผิดปกติ	64	51.2	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
16	ไม่มีผิดปกติ	46	36.8	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
17	ไม่มีผิดปกติ	31	24.8	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
18	ไม่มีผิดปกติ	46	36.8	ระบบปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ไม่สถิติและข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบัญชีที่มีการคิดต้นทุนควรตรวจสอบว่าต้นทุนภาพนี้ เทียบกับต้นทุนอื่น ๆ ให้เหมาะสมการตรวจ
บัญชีภาพที่ทั้งทุกวันแยกความหารมิเตอร์ที่ควรตรวจสอบและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอ [redacted] ข้อมูลการจ้างงานทุกประการ
..... เข้าขอการรับรองของแหล่งกำเนิดสถิติ
(นางสาว สุภาศิริ สรรคทรัพย์)
วันที่.....

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาหารสุคนธ์ นาย แทนศิริ)

..... ผู้ควบคุมระบบนำคนเสีย
วันที่.....
(ช่างเทคนิค ประจำอาคาร)

ผู้รับจ้างให้บริการนำคนเสีย
(.....)
วันที่.....
ใบอนุญาตเลขที่.....
หมดอายุ.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด คีนัน บาย แสบสิริ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 766

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองเตย

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026612173-5

โทรสาร : 026612176

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 216

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ คน สกสค.ย. สรรคสิทธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

45.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำคลองสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสูบโดยเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 205.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,892.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,513.600 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|-----|
| ☒ ระบายทุกวัน | |
| ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบตะกอน | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 766 หมู่ที่ - ซอย - ถนน.สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-661-2173-5 โทรสาร. 02-611-2176 นิติบุคคลอาคารชุด สิ้นน์ บาย แสนศิริ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ _____ ออกให้โดย _____ หมคอาตุ _____

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

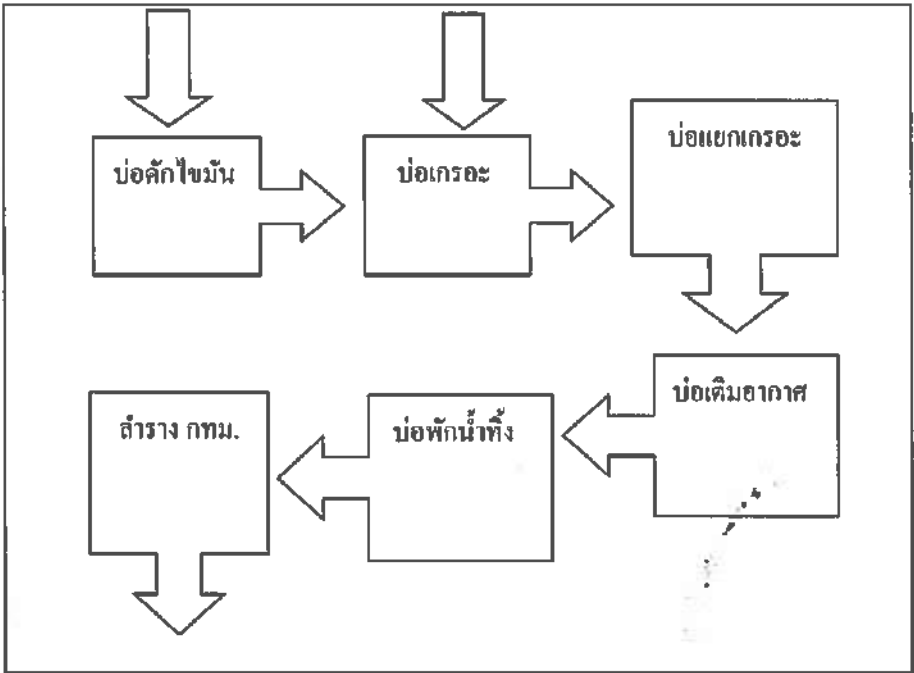

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับขนาดแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน สิงหาคม 2568											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การปล่อย ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย แอมป์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระบบ ของ (หน่วย แอมป์)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัด (หน่วย แอมป์)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด (หน่วย แอมป์)	ปริมาณ สารเคมี ที่ใช้ (ชนิด/ปริมาณ)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวบรวบ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ประเภท/ชนิด/ผลผลิต)
										ปริมาณการ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย แอมป์)	ปริมาณการ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย แอมป์)
1	ไม่มีมลพิษ	42	33.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
2	ไม่มีมลพิษ	64	51.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
3	ไม่มีมลพิษ	31	24.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
4	ไม่มีมลพิษ	44	35.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
5	ไม่มีมลพิษ	32	25.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
6	ไม่มีมลพิษ	45	36	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
7	ไม่มีมลพิษ	44	35.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
8	ไม่มีมลพิษ	45	36	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
9	ไม่มีมลพิษ	45	36	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
10	ไม่มีมลพิษ	31	24.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
11	ไม่มีมลพิษ	100	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
12	ไม่มีมลพิษ	88	70.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
13	ไม่มีมลพิษ	32	25.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
14	ไม่มีมลพิษ	52	41.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
15	ไม่มีมลพิษ	59	47.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
16	ไม่มีมลพิษ	41	32.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
17	ไม่มีมลพิษ	38	30.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
18	ไม่มีมลพิษ	39	31.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ หมัก น้ำเสีย (หน่วย) ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารมลพิษหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตร/วัน) กิโลกรัม)	การดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณขยะมูล และของเสีย อื่น ๆ	ปริมาณขยะมูล และของเสีย อื่น ๆ ที่เก็บรวบรวม ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป ใช้ (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/พลัง ผลิต (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/พลัง ผลิต (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/พลัง ผลิต (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/พลัง ผลิต (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/พลัง ผลิต (ปกติ/ ผิดปกติ)			
19	ไม่มีนิคม	42	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
20	ไม่มีนิคม	44	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
21	ไม่มีนิคม	48	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
22	ไม่มีนิคม	42	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
23	ไม่มีนิคม	40	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
24	ไม่มีนิคม	27	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
25	ไม่มีนิคม	10	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
26	ไม่มีนิคม	1	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
27	ไม่มีนิคม	260	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
28	ไม่มีนิคม	126	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
29	ไม่มีนิคม	62	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
30	ไม่มีนิคม	33	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
31	ไม่มีนิคม	60	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกรหัสคดีและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลให้ ๑ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีภาคีทั้งเครื่องจักรวัดคุณภาพน้ำทั้งระบบอัตโนมัติ ให้กรอกรหัสการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแต่ตามตารางเวลาที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ข. ตามตารางข้างต้นจึงต้องทุกประการ
เจ้าพนักงานหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาว สุภาพณช ธรรมกรรม)

วันที่

(ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมชุดหินผา บาย แสงสี)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

(ช่างเทคนิค ประจำอาคาร)

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

วันที่

ใบอนุญาตเลขที่

บนคอส

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด คินน์ บาย แสนสิริ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 766

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองเตย

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026612173-5

โทรสาร : 026612176

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 216

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ คุณ สุภาศิณีย์ สรรคภิรมย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

45.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบทะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำคลองสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสูบโดยเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 203.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,667.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,333.600 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลำตะกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 766 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ต.ชุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-661-2173-5 โทรสาร, 02-611-2176 นิติบุคคลอากรชุด กิณน์ นาย แสนสิริ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ _____ ออกให้โดย _____ หมดอายุ _____

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

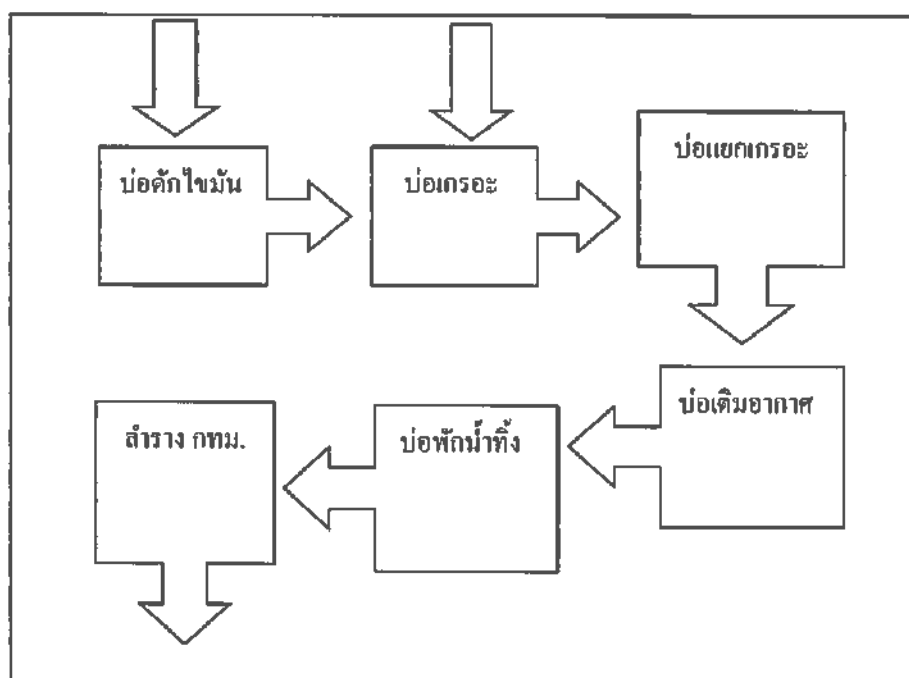

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ปีระจ้งเลือน กันยายน 2568										
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แต่ละโรงงาน (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ บำบัด (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษที่ ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัม/ กิโลกรัม)	การดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย				
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/เป่า ลม (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/เป่า ลม (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/เป่า ลม (ปกติ/ ผิดปกติ)	การบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
19	ไม่มีข้อมูล	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
20	ไม่มีข้อมูล	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
21	ไม่มีข้อมูล	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
22	ไม่มีข้อมูล	124	99.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
23	ไม่มีข้อมูล	123	98.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
24	ไม่มีข้อมูล	132	105.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
25	ไม่มีข้อมูล	146	116.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
26	ไม่มีข้อมูล	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
27	ไม่มีข้อมูล	123	98.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
28	ไม่มีข้อมูล	86	68.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
29	ไม่มีข้อมูล	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-
30	ไม่มีข้อมูล	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำถึงแบบอัตโนมัติ ให้แทนผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแบบคอมพิวเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอ: สถานตรวจข้างต้นถูกส่งมอบประการ
..... เจ้าของหรือผู้ควบคุมครองแห่งทำเนียบลงพิมพ์

วันที่
(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดนี้ นาย แทนศิริ)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
วันที่
(ช่างเทคนิค ประจำอาคาร)

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
วันที่
ใบอนุญาตเลขที่
หมายเลข
.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด คินน์ บาย แสตนลิริ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 766

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองเตย

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026612173-5

โทรสาร : 026612176

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 216

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ คุณ สุภาศิริ นัย สรรคภิรมย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

45.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำคลองสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสูบโดยเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 205.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,746.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,196.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน


หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 766 หมู่ที่ - ซอย - ถนน.สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-661-2173-5 โทรสาร. 02-611-2176 นิติบุคคลอาคารชุด กิรินทร์ บาย แอสสิริ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ _____ ออกให้โดย _____ หมดอายุ _____

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

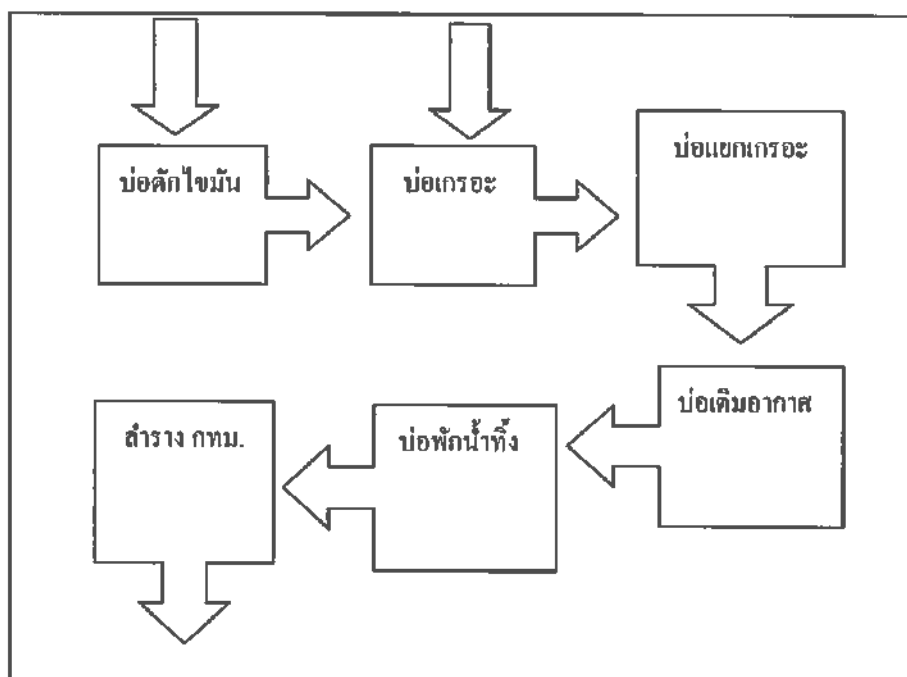

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลพื้นฐานของระบบบำบัดมลพิษ ประจําเดือน ตุลาคม 2568															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งผลิต เคมี (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ บำบัด ได้ (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำที่จาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี ที่ ใช้ (จากปริมาณ ใช้จริงหรือ ใช้โดย อื่น)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณสะสม ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ทราย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวบรวบ น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวบรวบ น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ บำบัด น้ำเสีย	
1	ไม่มีมลพิษ	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	-
2	ไม่มีมลพิษ	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
3	ไม่มีมลพิษ	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
4	ไม่มีมลพิษ	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
5	ไม่มีมลพิษ	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
6	ไม่มีมลพิษ	65	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
7	ไม่มีมลพิษ	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
8	ไม่มีมลพิษ	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
9	ไม่มีมลพิษ	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
10	ไม่มีมลพิษ	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
11	ไม่มีมลพิษ	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
12	ไม่มีมลพิษ	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
13	ไม่มีมลพิษ	89	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
14	ไม่มีมลพิษ	122	97.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
15	ไม่มีมลพิษ	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
16	ไม่มีมลพิษ	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
17	ไม่มีมลพิษ	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
18	ไม่มีมลพิษ	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจภาคสนามภาคพื้นดิน ประจำปี 2568										
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บ้านพัก น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคอุตสาหกรรม ของ เทศบาลตำบล งิ้ว (กบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (กบ.ม.)	การระบาย น้ำจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (เจ้าภาพปริมาณ) (กิโลกรัมหรือ ลิตรกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย				
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/พัด ลม (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องมือ ทดสอบ/วิเคราะห์ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องมือ ตรวจสอบ/วิเคราะห์ (ปกติ/ผิดปกติ)
19	ไม่มีเตอร์	140	112	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
20	ไม่มีเตอร์	115	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
21	ไม่มีเตอร์	126	100.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
22	ไม่มีเตอร์	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
23	ไม่มีเตอร์	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
24	ไม่มีเตอร์	68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
25	ไม่มีเตอร์	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
26	ไม่มีเตอร์	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
27	ไม่มีเตอร์	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
28	ไม่มีเตอร์	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
29	ไม่มีเตอร์	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
30	ไม่มีเตอร์	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
31	ไม่มีเตอร์	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ

ภาคเหนือ
ผู้บันทึก

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทาง
แก้ไข

ปริมาณและ
ค่าเฉลี่ย
น้ำเสียจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำ
ไป
(กบ.ม.)

ปริมาณและ
ค่าเฉลี่ย
น้ำเสียจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำ
ไป
(กบ.ม.)

ปริมาณและ
ค่าเฉลี่ย
น้ำเสียจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำ
ไป
(กบ.ม.)

ปริมาณและ
ค่าเฉลี่ย
น้ำเสียจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำ
ไป
(กบ.ม.)

ปริมาณและ
ค่าเฉลี่ย
น้ำเสียจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำ
ไป
(กบ.ม.)

ปริมาณและ
ค่าเฉลี่ย
น้ำเสียจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำ
ไป
(กบ.ม.)

ปริมาณและ
ค่าเฉลี่ย
น้ำเสียจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำ
ไป
(กบ.ม.)

ปริมาณและ
ค่าเฉลี่ย
น้ำเสียจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำ
ไป
(กบ.ม.)

ปริมาณและ
ค่าเฉลี่ย
น้ำเสียจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำ
ไป
(กบ.ม.)

ปริมาณและ
ค่าเฉลี่ย
น้ำเสียจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำ
ไป
(กบ.ม.)

ปริมาณและ
ค่าเฉลี่ย
น้ำเสียจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำ
ไป
(กบ.ม.)

ปริมาณและ
ค่าเฉลี่ย
น้ำเสียจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำ
ไป
(กบ.ม.)

ปริมาณและ
ค่าเฉลี่ย
น้ำเสียจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำ
ไป
(กบ.ม.)

ปริมาณและ
ค่าเฉลี่ย
น้ำเสียจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำ
ไป
(กบ.ม.)

ปริมาณและ
ค่าเฉลี่ย
น้ำเสียจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำ
ไป
(กบ.ม.)

ปริมาณและ
ค่าเฉลี่ย
น้ำเสียจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำ
ไป
(กบ.ม.)

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แผนผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

.....
ข้อมูลครบตามข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....เจ้าพนักงานหรือผู้ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สุภาภรณ์ ธรรมธรรม)

วันที่.....
(ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมจุลจกสินน์ งามแสนศิริ)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
วันที่.....
(ช่างเทคนิค ประจำอาคาร)

ผู้รับแจ้งให้ับบริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
วันที่.....
ใบอนุญาตเลขที่.....
เทศบาล.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด คินน์ บาย แอสสิริ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 766

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองเตย

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026612173-5

โทรสาร : 026612176

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 216

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ คน สภาคณิศร สรรคภิรมย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

45.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำลองสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสูบโดยเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 205.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,119.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,695.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลตะกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 766 หมู่ที่ ๑ ซอย - ถนนสุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-661-2173-5 โทรสาร, 02-611-2176 นิติบุคคลอาคารชุด ตินันท์ บาช แสนศิริ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ _____ ออกให้โดย _____ หมคอาชุ _____

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

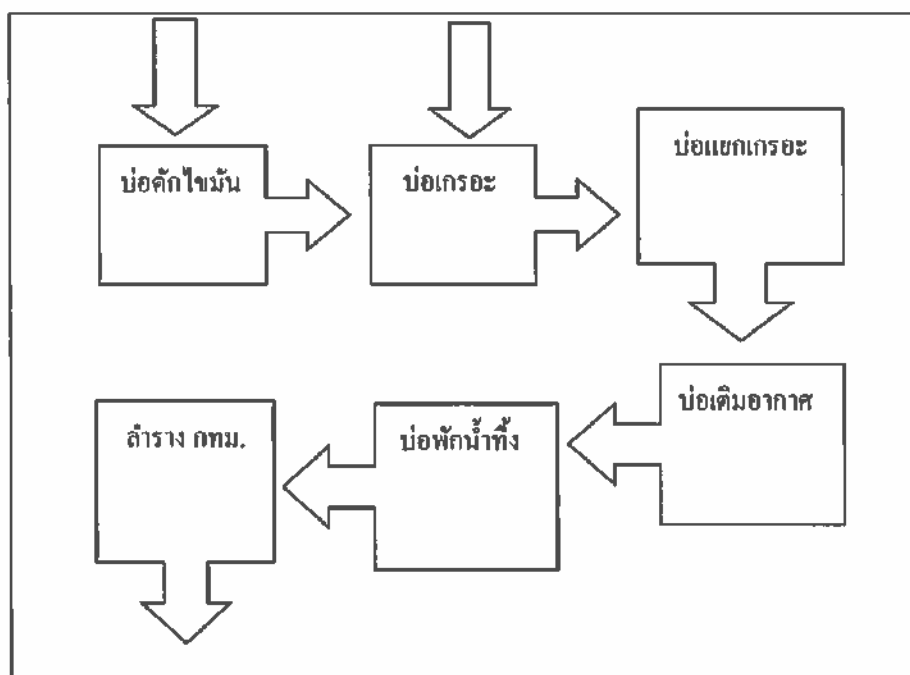

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดสถิติ ประจำปี พ.ศ. 2568

ปี	ปีงบประมาณ การใช้จ่าย งบกลาง	ปีงบประมาณ น้ำใช้ ในครัวเรือน	ปีงบประมาณ น้ำเสีย บำบัด	ปีงบประมาณ น้ำเสีย บำบัด	ปีงบประมาณ น้ำเสีย บำบัด	ปีงบประมาณ น้ำเสีย บำบัด	ปีงบประมาณ น้ำเสีย บำบัด	ปีงบประมาณ น้ำเสีย บำบัด	ปีงบประมาณ น้ำเสีย บำบัด	การดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่กำจัดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียนำไป กำจัด (กบ.บ.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
										ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (กรณี/ปกติ/ ผิดปกติ)		
1	ไม่มี	45	36	36	36	36	36	36	36	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
2	ไม่มี	29	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
3	ไม่มี	46	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
4	ไม่มี	46	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
5	ไม่มี	41	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
6	ไม่มี	38	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
7	ไม่มี	47	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
8	ไม่มี	65	52	52	52	52	52	52	52	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
9	ไม่มี	82	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
10	ไม่มี	27	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
11	ไม่มี	126	100.8	100.8	100.8	100.8	100.8	100.8	100.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
12	ไม่มี	117	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
13	ไม่มี	114	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
14	ไม่มี	143	114.4	114.4	114.4	114.4	114.4	114.4	114.4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
15	ไม่มี	125	100	100	100	100	100	100	100	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
16	ไม่มี	129	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
17	ไม่มี	118	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	
18	ไม่มี	152	121.6	121.6	121.6	121.6	121.6	121.6	121.6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	-	

ภายในชื่อ
ผู้บันทึก

วัน เดือน ปี	ปริมาณ น้ำใช้ ในฤดูแล้ง ของ แต่ละภาค และ พื้นที่ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ น้ำดิบ น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด (ระยะ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ วัตถุอันตราย (กิโลกรัม)	การสำรวจระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (กก./ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องมือวัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องมือวัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องมือวัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องมือวัด (ปกติ/ผิดปกติ)			
19	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-		
20	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-		
21	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-		
22	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-		
23	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-		
24	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-		
25	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-		
26	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-		
27	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-		
28	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-		
29	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-		
30	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร
วัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันเอกสารการวัดค่าที่ตรวจวัดแล้วจะทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับทราบและเห็นชอบ
.....
.....

(นางสาว ศุภาภรณ์ สรรพกรรม)

วันที่.....

(ผู้จัดการนิเทศกองการสุพรรณบุรี นายนันทิวิ)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่.....

(ช่างเทคนิค ประจำอาคาร)

ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

วันที่.....

ใบอนุญาตเลขที่.....

หมวดหมู่.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ถิ่นน์ บาย แสงสีริ

ឥឡូវ :

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

โทรสาร : 026612176

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 216

สังเกต : อื่นๆ

หมวดอายุ : วว/จด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ คุณ สภาดิทีเย์ สรรตดิธมย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคติเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

45.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบขโมยต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสับน้ำ

[X] ระบบเดิมอากาศ

[] เครื่องกววณ/ผสมน้ำเสีย

๑ | เครื่องกวณ/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสับตะกอน

[1] ^๕อื่นๆ

[] อื่นๆ

[1] **อื่นๆ**

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) ลำลองสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสูบโดยเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

205.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

3155.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

2524.00 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตะกอน

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน


หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 766 หมู่ที่ - ซอย - ถนน-สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-661-2173-5 โทรสาร, 02-611-2176 นิติบุคคลอาคารชุด คินน์ บาย แชนสิริ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย
เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ _____ ออกให้โดย _____ หมดอายุ _____

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

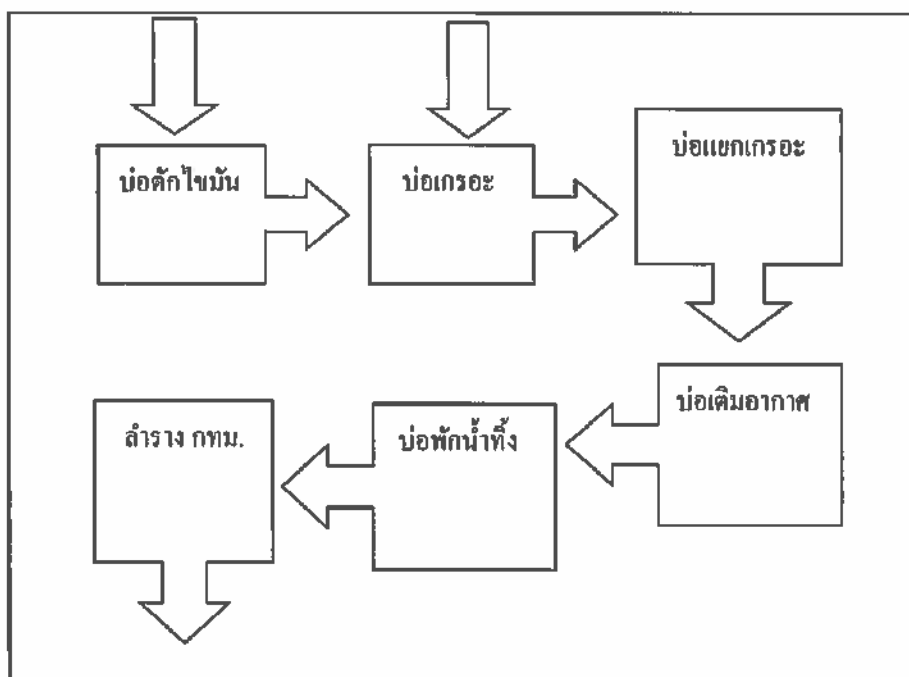

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ จ่าย น้ำดิบ น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคชุมชน ของ แหล่งผลิต เหล็ก (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ จะระบาย บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การจ้างงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	หน่วยผลิต (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวาง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวาง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ	อื่นๆ ระบุ(ปกติ/ ผิดปกติ)		
1	ไม่มีนิศอร์	136	108.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
2	ไม่มีนิศอร์	149	119.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
3	ไม่มีนิศอร์	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
4	ไม่มีนิศอร์	179	143.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
5	ไม่มีนิศอร์	158	126.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
6	ไม่มีนิศอร์	143	114.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
7	ไม่มีนิศอร์	149	119.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
8	ไม่มีนิศอร์	172	137.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
9	ไม่มีนิศอร์	169	135.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
10	ไม่มีนิศอร์	161	128.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
11	ไม่มีนิศอร์	111	88.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
12	ไม่มีนิศอร์	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
13	ไม่มีนิศอร์	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
14	ไม่มีนิศอร์	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
15	ไม่มีนิศอร์	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
16	ไม่มีนิศอร์	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
17	ไม่มีนิศอร์	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	
18	ไม่มีนิศอร์	68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	-	-	

ณ.ม.อ.อ.อ.
ผู้แทน

วัน เดือน ปี	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลักษณะของ พื้นที่ ที่ติดตั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ตบ.ม.)	ลักษณะของ พื้นที่ ที่ติดตั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ตบ.ม.)	ลักษณะของ พื้นที่ ที่ติดตั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ตบ.ม.)
	ปริมาณ การบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม	ปริมาณ น้ำใช้ ในครัวเรือน (ตบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในครัวเรือน (ตบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในครัวเรือน (ตบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในครัวเรือน (ตบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในครัวเรือน (ตบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในครัวเรือน (ตบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในครัวเรือน (ตบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในครัวเรือน (ตบ.ม.)				
19	ไม่มีนิคม	78	62.4	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-
20	ไม่มีนิคม	86	68.8	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-
21	ไม่มีนิคม	64	51.2	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-
22	ไม่มีนิคม	83	66.4	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-
23	ไม่มีนิคม	46	52.8	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-
24	ไม่มีนิคม	48	38.4	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-
25	ไม่มีนิคม	63	50.4	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-
26	ไม่มีนิคม	47	37.6	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-
27	ไม่มีนิคม	66	52.8	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-
28	ไม่มีนิคม	48	38.4	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-
29	ไม่มีนิคม	63	50.4	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-
30	ไม่มีนิคม	50	40	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-
31	ไม่มีนิคม	48	38.4	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ระบอบ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-

๒. ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ติดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมได้ทูลเกล้าฯ ถวายแบบข้อบัญญัติ ให้แก่คณะกรรมการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่จังหวัดวันแควนตามพรามิตอร์ที่ทางวัดและท่าทางธรูปเป็นสถิติและข้อมูลรายละเอียด

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด คินน์ บาย แอสสิริ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 766

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองเตย

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026612173-5

โทรสาร : 026612176

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 216

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ คุณ สุภาศิณีย์ สรรคภิรมย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

45.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำลองสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสูบโดยเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 205.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,084.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,467.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบตะกอน | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 5

รายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้และปัมหัวดับเพลิง

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 29 Month / เดือน 06/2568 Year / ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ นาย แทนศิริ

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
1	หน้าห้องนำ lobby	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
2	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
3	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
13	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature (Name / ชื่อ / นามสกุล)

Signature (Name / ชื่อ / นามสกุล)

Signature (Name / ชื่อ / นามสกุล)

Time / เวลา 17:00

Time / เวลา 17:00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 29 Month / เดือน 2568 Year / ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
26	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	หน้า PF.3	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ด้านหน้า	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ด้านหลัง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
3	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
13	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

S
D
T

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ในรายงานการตรวจสอบผู้เก็บภาษีน้ำดื่มเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี 2568

Building / อาคาร คีนท์ นาย แชนสิริ

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature _____

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

การขาดการ)

Date _____

Time

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ ๓๐ Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
1	หน้าห้องนำ lobby	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
2	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
3	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
13	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (ชื่อ / นามสกุล)

Date

Time

อาคาร)

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 30 Month / เดือน 3 Year / ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ นาย แสนสิริ

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
26	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	หน้า PF.3	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ด้านหน้า	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ตาดฟ้า	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
3	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
13	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature (Recorded By) /

Signature (Checked By) /

Signature (Verified By) / (อาคาร)

Date

Time

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบผู้เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 20 Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทนายความตรวจสอบโดย

Signature _____ (Date) _____ / Teacher Initials _____

15)

Dat

That

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ ๓๐ Month / เดือน ๑ ปี ๒๕๖๘ Year / ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
1	หน้าห้องน้ำ lobby	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
2	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
3	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
13	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature (อาคาร)

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 10 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
26	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	หน้า PF.3	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ด้านหน้า	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ศาลา	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
3	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
13	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จศนันท์กัญญา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทนทานตรวจสอบโดย

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล. / ปกติ. X ไม่ปกติ

Recorded By / จกบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ ๒๐ Month / เดือน ๑๒ Year / ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
1	หน้าห้องน้ำ lobby	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
2	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
3	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
13	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (กร)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี 2568

Building / อาคาร ดินน์ บาย แสนสิริ

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
26	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	หน้า PF.3	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ด้านหน้า	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ตาดฟ้า	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
3	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
13	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จกนันท์กโคข

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sig  (การ)

Da

Tin

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ ๓๐ Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ นาย แสนสิริ

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
1	หน้าห้องนำ lobby	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
2	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
3	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
13	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

(ตรา)

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ ๓๐ Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ นาย แสนสิริ

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
26	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	หน้า PF.3	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ด้านหน้า	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	คาดหัว	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
3	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
13	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, x ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature of Recorded By (อาคาร)

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
1	หน้าห้องนำ lobby	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
2	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
3	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ลานจอดรถ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
13	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

การ)

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
26	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	หน้า ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	หน้า PF.3	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ด้านหน้า	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	อาคาร	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
3	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
13	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ ๓๑..... Month / เดือน ธันวาคม..... Year / ปี 2568...

Building / อาคาร ดินน์ นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบสถานะ		ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไฟ						หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลท์)		ที่มีวงจรแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ห้อง Control Room	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง MDB Room ชั้น TA.A	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง MDB Room ชั้น TA.B	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง MDB Room หลัง TA.B	/		/		/		/		/		/		
1	หน้า ห้องMDB	/		/		/		/		/		/		
1	RMU Room	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง Fire Puom	/		/		/		/		/		/		
1	Generatior	/		/		/		/		/		/		
1	Pond pump	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง PF	/		/		/		/		/		/		
29	หน้าห้อง ST-1	/		/		/		/		/		/		
29	ห้อง BP	/		/		/		/		/		/		
29	หน้าห้อง BP	/		/		/		/		/		/		
29	ห้องลิฟต์โดยสาร	/		/		/		/		/		/		
29	ห้องลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
29	FL.WT หน้าห้อง ST-1	/		/		/		/		/		/		
29	FL.WT หน้าห้อง ST-2	/		/		/		/		/		/		
29	หลังลิฟต์ L-1	/		/		/		/		/		/		
29	หลังลิฟต์ L-3	/		/		/		/		/		/		
1A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
2A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
3A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
4A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
5A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
6A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Sig

Date

Time

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 2568 Year / ปี 2568 Building / อาคาร คีนันบาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแสงสว่างไฟ (AC)		ตรวจสอบแสงสว่างไฟจากแบตเตอรี่ (DC)		ตรวจสอบแบตเตอรี่		ตรวจสอบสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลต์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สามารถทำการ Charging		การประจุไฟของแบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
6B	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6BA	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7A	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
20	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
21	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
23	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

 Sig _____
 Dat _____
 Tim _____

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี..... Building / อาคาร คินน์ นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบสถานะ		ตรวจสอบสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		โคมไฟ Emergency Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) อุปกรณ์การ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟในแหล่งสถานะ การทำงาน (LED)		ผิวสัมผัส		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
29	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
30	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
1A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
2A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
3A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
4A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
5A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
6A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
6BA	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
7	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
7A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
8	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
9	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
10	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
11	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
12	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
13	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
14	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
15	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
16	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
17	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
18	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
19	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
20	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
								/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี...2568... Building / อาคาร คีนัน นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบระบบแสงสว่างไฟ (AC)		ตรวจสอบระบบแสงสว่างไฟ (DC)		ตรวจสอบระบบแสงสว่างไฟ		ตรวจสอบระบบแสงสว่างไฟ						หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลต์)		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลต์)		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลต์)		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลต์)		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลต์)		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลต์)		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
21	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
23	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
30	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 5

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี.....2568... Building / อาคาร คีนัน บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแบตเตอรี่ (DC)		ตรวจสอบเครื่องจักร		ตรวจสอบระบบความปลอดภัย						หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลต์)		สถานะการ Charging		การประจุไฟเอง แบตเตอรี่		หลอดไฟส่องสว่าง		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
17	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
20	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
21	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
23	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A1	ทางลาดขึ้น-ลง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A1	ทางลาดขึ้น-ลง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	หน้าลิฟต์ L1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	หน้าลิฟต์ L3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A2	หน้าลิฟต์ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A2	หน้าลิฟต์ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	หน้าลิฟต์ L1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	หน้าลิฟต์ L3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A3	หน้าบันได ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A3	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	หน้าลิฟต์ L1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	หน้าลิฟต์ L3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A4	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 6

Date / วันที่ ๑๙ Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี ๒๕๖๘ Building / อาคาร คีนน์ บาย แชนสิริ[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 7

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี...2568... Building / อาคาร คีนน์ บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบเครื่องจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบเครื่องจ่ายไฟ		ตรวจสอบเครื่องจ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้เกิน Emergency Light (220-230 โวลต์)		มีจำนวนแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
8	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
20	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
21	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
23	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	CT ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28	CT ห้องไฟฟ้า		✓	✓		✓		✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ ๓๑ Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2568...

Building / อาคาร คินน์ นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแสงสว่างไฟ (AC)		ตรวจสอบแสงสว่างไฟ (DC)		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลท์)		ไฟมาจากแบตเตอรี่ (DC) Emergency Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ห้อง Control Room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1	ห้อง MDB Room ข้าง TA.A	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1	ห้อง MDB Room ข้าง TA.B	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1	ห้อง MDB Room หลัง TA.B	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1	หน้า ห้องMDB	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1	RMU Room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1	ห้อง Fire Puom	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1	Generalar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1	Pond pump	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1	ห้อง PF	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	หน้าห้อง ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	ห้อง BP	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	หน้าห้อง BP	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	ห้องลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	ห้องลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	FL.WT หน้าห้อง ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	FL.WT หน้าห้อง ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	หลังลิฟต์ L-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	หลังลิฟต์ L-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1A	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2A	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3A	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4A	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5A	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6A	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล. / ปกติ, X ไม่ปกติ

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี...2568...

Building / อาคาร คีนัน นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (220-230 โวลต์)		ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ ที่มาจากระบบเคออร์ (DC) หน่วยการ Charging		ตรวจสอบสถานะการ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟและสถานะการ การทำงาน (LED)		ตรวจสอบสภาพทั่วไป		หมายเหตุ
										สี		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
6B	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
6BA	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
7	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
7A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
8	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
9	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
10	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
11	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
12	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
13	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
14	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
15	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
16	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
17	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
18	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
19	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
20	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
21	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
22	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
23	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
24	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
25	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
26	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
27	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		
28	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อบกพร่อง, / ปกติ, X ไม่ปกติ

By

Signature

Date

Time

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ ๓๐ Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2568... Building / อาคาร ดินน์ นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบหลอดจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลต์)		ที่ชาร์จแบตเตอรี่มี DC		การประจุไฟของแบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ทีวีส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
29	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
30	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
1A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
2A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
3A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
4A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
5A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
6A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
6BA	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
7	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
7A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
8	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
9	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
10	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
11	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
12	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
13	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
14	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
15	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
16	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
17	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
18	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
19	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
20	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

)

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ ๒๑ Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2568... Building / อาคาร คีนน์ นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบหลอดจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบโคมไฟจ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ไว้กับ Emergency Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจกแบตเตอรี่ (DC) อุปกรณ์การ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะ การทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
21	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
22	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
23	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
24	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
25	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
26	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
27	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
28	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
29	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
30	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
5	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
6	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
7	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
8	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
9	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
10	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
11	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
12	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
13	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
14	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
15	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
16	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จกนันท์กิตติกุล

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / หน่วยงานความปลอดภัย

Sign

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 5

Date / วันที่ ๑1 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2568 Building / อาคาร ดินน์ นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC โวลต์ Emergency Light (220-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบเช็คสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		โวลต์ Emergency Light (220-230 โวลต์)		สถานะการ Charging		แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการ การพลังงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
17	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
18	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
19	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
20	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
21	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
22	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
23	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
24	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
25	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
26	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
27	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
28	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
A1	ทางลาด-ขึ้น-ลง	/		/		/		/		/		/		
A1	ทางลาด-ขึ้น-ลง	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าลิฟต์ L1	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าลิฟต์ L3	/		/		/		/		/		/		
A2	หน้าลิฟต์ ST-1	/		/		/		/		/		/		
A2	หน้าลิฟต์ ST-2	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าลิฟต์ L1	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าลิฟต์ L3	/		/		/		/		/		/		
A3	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
A3	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าลิฟต์ L1	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าลิฟต์ L3	/		/		/		/		/		/		
A4	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จกนันท์กักโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทนทวนตรวจสอบโดย

Signal

17)

Date /

Time /

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 6

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี.....2568... Building / อาคาร คั่น ขยาย แสงสี

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sign

Date _____

Time

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 7

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี...2568... Building / อาคาร คีนน์ บาย แสนสิริ

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature _____

Date / วันที่

Time / 43

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ ๑๐ Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2568...

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบวิธีสภาวะ		ตรวจสอบวิธีสภาวะทั่วไป						หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) (220-230 โวลต์)		ฟังก์ชันการชาร์จ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟสำรอง แบตเตอรี่		หลอดไฟในสภาวะ การทำงาน (LED)		ทีวีส์		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ห้อง Control Room	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง MDB Room ข้าง TA.A	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง MDB Room ข้าง TA.B	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง MDB Room หลัง TA.B	/		/		/		/		/		/		
1	หน้า ห้องMDB	/		/		/		/		/		/		
1	RMU Room	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง Fire Puom	/		/		/		/		/		/		
1	Generatior	/		/		/		/		/		/		
1	Pond pump	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง PF	/		/		/		/		/		/		
29	หน้าห้อง ST-1	/		/		/		/		/		/		
29	ห้อง BP	/		/		/		/		/		/		
29	หน้าห้อง BP	/		/		/		/		/		/		
29	ห้องลิฟต์โดยสาร	/		/		/		/		/		/		
29	ห้องลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
29	FL.WT หน้าห้อง ST-1	/		/		/		/		/		/		
29	FL.WT หน้าห้อง ST-2	/		/		/		/		/		/		
29	หลังลิฟต์ L-1	/		/		/		/		/		/		
29	หลังลิฟต์ L-3	/		/		/		/		/		/		
1A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
2A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
3A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
4A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
5A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
6A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sign:  ร)

Date: _____

Time: _____

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ ๓๐ Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2568...

Building / อาคาร ดินน์ นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบสถานะไฟ (AC) ไม่มีไฟ Emergency Light (220-230 โวลต์)		ตรวจสอบสถานะไฟ (DC) ไฟจากแบตเตอรี่ (DC) ไฟจากแผง Charging		ตรวจสอบการเชื่อมต่อ การประจุไฟสำรอง แบตเตอรี่		ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟ						หมายเหตุ
								หลอดไฟไม่ติดสถานะ การทำงาน (LED)		ไฟรั่ว		หลอดไฟ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
6B	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6BA	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7A	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
20	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
21	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
23	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sign

Date

Date

Time

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 10 Month / เดือน 10 Year / ปี 2568 Building / อาคาร คีนัน บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ (AC ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลต์))		ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ (DC ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) อุปกรณ์การ Charging)		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลต์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) อุปกรณ์การ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟและดวงสถานะ การทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
29	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/				
30	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/				
1A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
2A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
3A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
4A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
5A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
6A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
6BA	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
7	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
7A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
8	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
9	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
10	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
11	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
12	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
13	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
14	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
15	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
16	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
17	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
18	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
19	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				
20	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/				

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จกบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ชื่อ
Date / วันที่
Title / ตำแหน่ง

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ ๓๐ Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2568... Building / อาคาร คีนัน ขาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบวงจรจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบกระแสตรงจ่ายไฟ		ตรวจสอบประสิทธิภาพ		ตรวจสอบประสิทธิภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ใช้ Emergency Light (220-230 โวลต์)		มีจากแบตเตอรี่ (DC) สามารถชาร์จ		การประจุไฟของแบตเตอรี่		หลอดไฟแต่ละสถานะการทำงาน (LED)		ตัว		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
21	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
23	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
30	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature

Date /

Time /

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 5

Date / วันที่ ๗๐ Month / เดือน ๗๗๗๗ Year / ปี...2568... Building / อาคาร คีนัน นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (DC)		ตรวจสอบวิธีการ		ตรวจสอบผลการทักไป						หมายเหตุ
		ใช้ไฟ Emergency Light (220-230 โวลต์)		ใช้จากแบตเตอรี่ (DC)		การประจุไฟของแบตเตอรี่		หลอดไฟแสงสว่าง		ทีวี		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
17	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
18	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
19	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
20	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
21	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
22	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
23	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
24	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
25	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
26	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
27	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
28	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
A1	ทางลาด-ขึ้น-ลง	/		/		/		/		/		/		
A1	ทางลาด-ขึ้น-ลง	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าลิฟต์ L1	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าลิฟต์ L3	/		/		/		/		/		/		
A2	หน้าลิฟต์ ST-1	/		/		/		/		/		/		
A2	หน้าลิฟต์ ST-2	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าลิฟต์ L1	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าลิฟต์ L3	/		/		/		/		/		/		
A3	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
A3	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าลิฟต์ L1	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าลิฟต์ L3	/		/		/		/		/		/		
A4	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature

Date / ๕

Time / ๐

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแต่งตั้งว่างถูกเงินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 6

Date / วันที่ ๓๐ Month / เดือน ๑๓/๖/๖๖ Year / ปี..... ๒๕๖๘... Building / อาคาร คีนีย์ ขาย แสนสิริ

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sign

Date _____

Time

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 7

Date / วันที่ 10 Month / เดือน 10 Year / ปี 2568... Building / อาคาร คีนัน บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบหลอดไฟ (AC)		ตรวจสอบแบตเตอรี่ (DC)		ตรวจสอบหลอดไฟสำรอง		ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศทั่วไป						หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลต์)		ไฟชาร์จแบตเตอรี่ (DC) อุปกรณ์ชาร์จ		หลอดไฟสำรอง แบตเตอรี่		หลอดไฟฉุกเฉินสถานะการทำงาน (LED)		ตัวถัง		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
8	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
9	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
10	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
11	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
12	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
13	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
14	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
15	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
16	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
17	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
18	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
19	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
20	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
21	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
22	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
23	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
24	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
25	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
26	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
27	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
28	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Reported By / รายงานโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Date / วันที่

S

D

T

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 31 Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2568...

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบดวงไฟฉุกเฉิน (AC) ไม่มี Emergency Light (220-230 โวลต์)		ตรวจสอบเช็คแบตเตอรี่ (DC) พิจารณาการ Charging		ตรวจสอบเช็คสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		หลอดไฟไม่แสดงสถานะ การทำงาน (LED)		ไฟดับ		หลอดไฟ		ช่องสัญญาณ						
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	ห้อง Control Room	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง MDB Room ชั้น T.A.A	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง MDB Room ชั้น T.A.B	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง MDB Room หลัง T.A.B	/		/		/		/		/		/		
1	หน้า ห้องMDB	/		/		/		/		/		/		
1	RMU Room	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง Fire Puom	/		/		/		/		/		/		
1	Generatior	/		/		/		/		/		/		
1	Pond pump	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง PF	/		/		/		/		/		/		
29	หน้าห้อง ST-1	/		/		/		/		/		/		
29	ห้อง BP	/		/		/		/		/		/		
29	หน้าห้อง BP	/		/		/		/		/		/		
29	ห้องลิฟต์โดยสาร	/		/		/		/		/		/		
29	ห้องลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
29	FL.WT หน้าห้อง ST-1	/		/		/		/		/		/		
29	FL.WT หน้าห้อง ST-2	/		/		/		/		/		/		
29	หลังลิฟต์ L-1	/		/		/		/		/		/		
29	หลังลิฟต์ L-3	/		/		/		/		/		/		
1A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
2A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
3A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
4A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
5A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
6A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

Sig

Date

Time

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 31 Month / เดือน ๓.๖๐๗ Year / ปี 2568...

Building / อาคาร คีนน์ นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแสงสว่างไฟ (AC)		ตรวจสอบแสงสว่างไฟ		ตรวจสอบแบตเตอรี่		ตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้ง						หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลต์)		ไฟจากแบตเตอรี่ (DC) อุปกรณ์การ Charging		การประจุไฟของแบตเตอรี่		หลอดไฟและดวงไฟ		ฟิล์ม		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
6B	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
6BA	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
7	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
7A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
8	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
9	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
10	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
11	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
12	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
13	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
14	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
15	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
16	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
17	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
18	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
19	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
20	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
21	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
22	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
23	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
24	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
25	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
26	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
27	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
28	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sig

Date

Time

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ ๓๑ Month / เดือน ๓-๒๐๖ Year / ปี ๒๕๖๘... Building / อาคาร คีนัน บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบระบบส่งสัญญาณไฟ (AC)		ตรวจสอบระบบส่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบระบบการ		ตรวจสอบระบบการทั่วไป						หมายเหตุ
		ไม่มี Emergency Light (220-230 โวลท์)		มีมาจากแบตเตอรี่ (DC) จากการชาร์จ		การประจุไฟสำรอง แบตเตอรี่		หลอดไฟในสภาวะการ		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
21	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
23	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
30	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature

Date

Time

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 5

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 7 Year / ปี 2568 Building / อาคาร ดินน์ ขาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรอง (DC)		ตรวจสอบสวิตช์สถานะ		ตรวจสอบสวิตช์สถานะ						หมายเหตุ
		ใช้ไฟ Emergency Light (220-230 โวลต์)		การชาร์จแบตเตอรี่ (Charging)		การประจุไฟสำรอง แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ไฟรั่ว		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
17	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
20	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
21	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
23	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A1	ทางลาด-ขึ้น-ลง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A1	ทางลาด-ขึ้น-ลง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	หน้าลิฟต์ L1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	หน้าลิฟต์ L3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A2	หน้าลิฟต์ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A2	หน้าลิฟต์ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	หน้าลิฟต์ L1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	หน้าลิฟต์ L3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A3	หน้าบันได ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A3	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	หน้าลิฟต์ L1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	หน้าลิฟต์ L3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A4	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Record

Signature

Date /

Time /

โดย

อาคาร)

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 7

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี...2568... Building / อาคาร ดินน์ บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ (AC โวลต์ Emergency Light (200-230 โวลต์)		ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบเช็คสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		โวลต์ Emergency Light (200-230 โวลต์)		สถานะการ Charging		แบตเตอรี่		หลอดไฟในสวิตช์สถานะ การทำงาน (LED)		พิวส์		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
8	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
9	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
10	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
11	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
12	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
13	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
14	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
15	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
16	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
17	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
18	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
19	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
20	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
21	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
22	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
23	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
24	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
25	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
26	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
27	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
28	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded by:  โดย 
 Signature:  อาคาร)
 Date: 
 Time: 

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ ๑๐ Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2568...

Building / อาคาร คินน์ นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบประสิทธิภาพ		ตรวจสอบประสิทธิภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลต์)		ไฟจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การบำรุงรักษาห้อง		หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ห้อง Control Room	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง MDB Room ชั้น TA A	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง MDB Room ชั้น TA B	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง MDB Room หลัง TA B	/		/		/		/		/		/		
1	หน้า ห้องMDB	/		/		/		/		/		/		
1	RMU Room	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง Fire Puom	/		/		/		/		/		/		
1	Generatior	/		/		/		/		/		/		
1	Pond pump	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง PF	/		/		/		/		/		/		
29	หน้าห้อง ST-1	/		/		/		/		/		/		
29	ห้อง BP	/		/		/		/		/		/		
29	หน้าห้อง BP	/		/		/		/		/		/		
29	ห้องลิฟต์โดยสาร	/		/		/		/		/		/		
29	ห้องลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
29	FL.WT หน้าห้อง ST-1	/		/		/		/		/		/		
29	FL.WT หน้าห้อง ST-2	/		/		/		/		/		/		
29	หลังลิฟต์ L-1	/		/		/		/		/		/		
29	หลังลิฟต์ L-3	/		/		/		/		/		/		
1A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
2A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
3A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
4A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
5A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
6A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล. / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Signature

Date / วันที่

Time / เวลา

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ ๓๐ Month / เดือน ๓๓ Year / ปี ๒๕๖๓

Building / อาคาร คีนันบาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (AC)		ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (DC)		ตรวจสอบสภาพการ		ตรวจสอบสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		ไฟจากแบตเตอรี่ (DC)		การประจุไฟของ		หลอดไฟหลอดฉุกเฉิน		พื้น		หลอดไฟ		
		(220-230 โวลต์)		การชาร์จ Charging		แบตเตอรี่		การทำงาน (LED)				ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
6B	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
6BA	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
7	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
7A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
8	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
9	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
10	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
11	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
12	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
13	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
14	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
15	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
16	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
17	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
18	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
19	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
20	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
21	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
22	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
23	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
24	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
25	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
26	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
27	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
28	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Record by : [Signature]

Signature

Date /

Time /

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ ๓๐ Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2568... Building / อาคาร คีนันบาย แชนสิริ

วัน	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแบตเตอรี่ (AC)		ตรวจสอบแบตเตอรี่ (DC)		ตรวจสอบสถานะ		ตรวจสอบสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ไม่มี Emergency Light (220-230 โวลต์)		มีแสงจากแบตเตอรี่ (DC) สามารถชาร์จ Charging		การประจุไฟจะ		หลอดไฟไม่ติดสถานะ		ฟิวส์		หลอดไฟ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
29	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
30	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
1A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
2A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
3A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
4A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
5A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
6A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
6BA	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
7	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
7A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
8	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
9	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
10	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
11	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
12	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
13	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
14	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
15	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
16	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
17	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
18	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
19	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
20	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
		/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sig: [Redacted Signature] (อาคาร)
 Da: [Redacted Date]
 Tit: [Redacted Title]

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ ๒๐ Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี ๒๕๖๘ Building / อาคาร คีนันบาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ (AC) ใช้ไฟ Emergency Light (220-230 โวลต์)		ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ รับจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบไฟส่องสว่าง แบบ LED		ตรวจสอบเครื่องตรวจจับไฟ						หมายเหตุ
								หลอดไฟในสถานะการ การทำงาน (LED)		วงจร		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
21	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
23	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
30	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จกนันทิกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature

Date

Time

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 5

Date / วันที่ ๒๐ Month / เดือน ๗๖๖๖๖ Year / ปี ๒๕๖๘ Building / อาคาร ดินน์ นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบแบตเตอรี่		ตรวจสอบหลอดไฟ						หมายเหตุ
		ไม่มี Emergency Light (220-230 โวลต์)		มีจากแบตเตอรี่ (DC) แหล่งจ่าย Charging		การประจุไฟจะ		หลอดไฟในดวงมีการ		ที่วส์		หลอดไฟ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	การทำงาน (LED)		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
17	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
20	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
21	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
23	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A1	ทางลาด ขึ้น-ลง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A1	ทางลาด ขึ้น-ลง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	หน้าลิฟต์ L1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	หน้าลิฟต์ L3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A2	หน้าลิฟต์ ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A2	หน้าลิฟต์ ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	หน้าลิฟต์ L1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	หน้าลิฟต์ L3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A3	หน้าบันได ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A3	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	หน้าลิฟต์ L1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	หน้าลิฟต์ L3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
A4	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature

(อาคาร)

Date /

Time /

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 7

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี.....2568... Building / อาคาร ดินน์ บาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแบตเตอรี่ (AC)		ตรวจสอบแบตเตอรี่ (DC)		ตรวจสอบแบตเตอรี่		ตรวจสอบอุปกรณ์ทั่วไป						หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) (220-230 โวลต์)		การชาร์จแบตเตอรี่ (DC)		การประจุไฟห้อง		หลอดไฟไม่ส่องสว่าง		พื้นผิว		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
8	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
9	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
10	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
11	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
12	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
13	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
14	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
15	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
16	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
17	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
18	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
19	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
20	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
21	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
22	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
23	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
24	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
25	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
26	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
27	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		
28	CT ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sign

Date

Time

ร)

.....

.....

.....

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ ๒๑ Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2568...

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบหลอดส่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ใช้ขั้ว Emergency Light (220-230 โวลท์)		ใช้จากแบตเตอรี่ (DC) สามารถชาร์จ		การประจุไฟของแบตเตอรี่		หลอดไฟและดวงกระจก		ทีวี		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ห้อง Control Room	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง MDB Room ข้าง TA.A	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง MDB Room ข้าง TA.B	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง MDB Room หลัง TA.B	/		/		/		/		/		/		
1	หน้า ห้องMDB	/		/		/		/		/		/		
1	RMU Room	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง Fire Puom	/		/		/		/		/		/		
1	Generator	/		/		/		/		/		/		
1	Pond pump	/		/		/		/		/		/		
1	ห้อง PF	/		/		/		/		/		/		
29	หน้าห้อง ST-1	/		/		/		/		/		/		
29	ห้อง BP	/		/		/		/		/		/		
29	หน้าห้อง BP	/		/		/		/		/		/		
29	ห้องลิฟต์โดยสาร	/		/		/		/		/		/		
29	ห้องลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
29	FL.WT หน้าห้อง ST-1	/		/		/		/		/		/		
29	FL.WT หน้าห้อง ST-2	/		/		/		/		/		/		
29	หลังลิฟต์ L-1	/		/		/		/		/		/		
29	หลังลิฟต์ L-3	/		/		/		/		/		/		
1A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
2A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
3A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
4A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
5A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
6A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อบกพร่อง. / ปกติ. X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature

Date /

Time /

โดย

อาคาร)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Emergency Light Monthly Checklist

ในรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี...2568...

Building / อาคาร คินน์บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบหลอดไฟ (AC ไม่ใช้ Emergency Light (220-230 โวลต์)		ตรวจสอบแผงจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) ในวงจรการ Charging		ตรวจสอบเงื่อนไขของ แบตเตอรี่		ตรวจสอบสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
								หลอดไฟและสถานะการ การทำงาน (LED)		สี		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
6B	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
6BA	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
7	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
7A	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
8	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
9	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
10	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
11	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
12	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
13	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
14	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
15	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
16	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
17	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
18	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
19	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
20	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
21	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
22	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
23	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
24	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
25	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
26	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
27	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
28	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จอห์นทิกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sign

Date

Time

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี...2568... Building / อาคาร คีนัน บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแสงสว่างไฟ (AC) ใช้กับ Emergency Light (220-230 โวลต์)		ตรวจสอบแสงสว่างไฟ (DC) ใช้กับแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบไฟสำรอง ถ่านไฟฉาย		ตรวจสอบไฟส่องสว่าง						หมายเหตุ
		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
29	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
30	บันไดหนีไฟ ST-1	/		/		/		/		/		/		
1A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
2A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
3A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
4A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
5A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
6A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
6BA	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
7	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
7A	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
8	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
9	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
10	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
11	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
12	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
13	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
14	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
15	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
16	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
17	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
18	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
19	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
20	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / ปกติ X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature

Date /

Time / เวลา

(กร)

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี.....2568... Building / อาคาร ดินน์ บาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบระบบแสงสว่าง (AC)		ตรวจสอบระบบแสงสว่าง (DC)		ตรวจสอบระบบแสงสว่าง		ตรวจสอบระบบแสงสว่าง						หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (220-230 โวลต์)		ไฟจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของแบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ไฟสี		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
21	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
22	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
23	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
24	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
25	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
26	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
27	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
28	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
29	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
30	บันไดหนีไฟ ST-2	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
5	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
6	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
7	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
8	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
9	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
10	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
11	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
12	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
13	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
14	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
15	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
16	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorder

Signature

Date / วัน

Time / เวลา

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 5

Date / วันที่ ๒๑ Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2568... Building / อาคาร คีนน์ บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจระบบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแบตเตอรี่ (DC)		ตรวจเช็คสภาวะ		ตรวจเช็คสภาวะทั่วไป						หมายเหตุ
		ไม่มี Emergency Light (220-230 โวลต์)		พิกัดจากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสภาวะการทำงาน (LED)		ทีวีส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
17	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
18	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
19	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
20	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
21	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
22	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
23	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
24	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
25	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
26	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
27	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
28	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		
A1	ทางลาด-ขึ้น-ลง	/		/		/		/		/		/		
A1	ทางลาด-ขึ้น-ลง	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าลิฟต์ L1	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าลิฟต์ L3	/		/		/		/		/		/		
A2	หน้าลิฟต์ ST-1	/		/		/		/		/		/		
A2	หน้าลิฟต์ ST-2	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าลิฟต์ L1	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าลิฟต์ L3	/		/		/		/		/		/		
A3	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
A3	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าลิฟต์ L1	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าลิฟต์ L3	/		/		/		/		/		/		
A4	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By: [Signature]
Signature / ชื่อ: [Signature]
Date / วันที่: [Signature]
Time / เวลา: [Signature]

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 6

Date / วันที่ 21 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2568... Building / อาคาร ดินน์ ขาย แสนสิริ

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Record XXXXXXXXXX

Signatur

Date /

Time /

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1...

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี.....2568.....

Building / อาคาร คีนท์ บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบแบตเตอรี่		ตรวจสอบหลอดไฟ						หมายเหตุ
		ไฟ Exit Light (220-230 โวลต์)		รับจากแบตเตอรี่ (DC) อุปกรณ์ Charge		การประจุไฟของแบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ไฟวิ่ง		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
FL.1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.2	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.2A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.3A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.4A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.5A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.6A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.7	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.8	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.9	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.10	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.11	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.12	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.13	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.14	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.15	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.16	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.17	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.18	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.19	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.20	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.21	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.22	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sig

Date

Time

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...2...

Date / วันที่ ...11... Month / เดือน ...ก.ค.๖๖... Year / ปี.....2568.....

Building / อาคาร ดินน์ นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบเครื่องชาร์จไฟ (AC)		ตรวจสอบเครื่องจ่ายไฟ		ตรวจสอบเครื่องชาร์จ		ตรวจสอบเครื่องชาร์จ		ตรวจสอบเครื่องชาร์จ						หมายเหตุ
		ใช้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		รับจากแบตเตอรี่ (DC)		การประจุไฟระบบ		หลอดไฟแสดงสถานะ		ไฟ		หลอดไฟ				
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
FL.23	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/				
FL.24	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/				
FL.25	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/				
FL.26	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/				
FL.27	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/				
FL.28	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/				
FL.29	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/				
FL.30	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/				
ลานจอด FL.2A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				
ลานจอด FL.3A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				
ลานจอด FL.4A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				
ลานจอด FL.5A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				
ลานจอด FL.6A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				
FL.7	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				
FL.8	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				
FL.9	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				
FL.10	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				
FL.11	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				
FL.12	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				
FL.13	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				
FL.14	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				
FL.15	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				
FL.16	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				
FL.17	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				
FL.18	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/				

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature

(อาคาร)

Date /

Time /

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1...

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี.....2568.....

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบสถานะ		ตรวจสอบสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		Battery Fire Ex-Light (220-230 โวลต์)		ที่มาจากระบบแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟอะอ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ไฟวอร์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
FL 1	หน้าบันได ST-1													
FL 1	หน้าบันได ST-1													
FL 1	หน้าบันได ST-1													
FL 2	หน้าบันได ST-1													
FL 2A	หน้าบันได ST-1													
FL 3A	หน้าบันได ST-1													
FL 4A	หน้าบันได ST-1													
FL 5A	หน้าบันได ST-1													
FL 6A	หน้าบันได ST-1													
FL 7	หน้าบันได ST-1													
FL 8	หน้าบันได ST-1													
FL 9	หน้าบันได ST-1													
FL 10	หน้าบันได ST-1													
FL 11	หน้าบันได ST-1													
FL 12	หน้าบันได ST-1													
FL 13	หน้าบันได ST-1													
FL 14	หน้าบันได ST-1													
FL 15	หน้าบันได ST-1													
FL 16	หน้าบันได ST-1													
FL 17	หน้าบันได ST-1													
FL 18	หน้าบันได ST-1													
FL 19	หน้าบันได ST-1													
FL 20	หน้าบันได ST-1													
FL 21	หน้าบันได ST-1													
FL 22	หน้าบันได ST-1													

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม

Date / วันที่

Time / เวลา

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...2...

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี.....2568.....

Building / อาคาร คินน์ นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ (AC) ได้รับ Free Exit Light (220-230 โวลท์)		ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ มีแสงและแบตเตอรี่ (DC) พบการชาร์จ Charging		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสถานะ						หมายเหตุ
						การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟและสถานะ		ทีวี		หลอดไฟ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
FL.23	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.24	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.25	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.26	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.27	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.28	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.29	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.30	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.2A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.3A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.4A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.5A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.6A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.7	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.8	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.9	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.10	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.11	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.12	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.13	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.14	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.15	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.16	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.17	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.18	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sign

Date

Time

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1...

Date / วันที่ 20..... Month / เดือน 2568.....

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ใช้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลต์)		รับจากแบตเตอรี่ (DC) อุปกรณ์การ Charging		การประจุไฟของแบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะ		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
FL 1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 2	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 2A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 3A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 4A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 5A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 6A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 7	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 8	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 9	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 10	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 11	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 12	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 13	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 14	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 15	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 16	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 17	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 18	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 19	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 20	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 21	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 22	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

By: [Redacted]
 Sign: [Redacted]
 Date: [Redacted]
 Time: [Redacted]

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...2...

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี.....2568.....

Building / อาคาร คินน์ นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบสายเคเบิลจากไฟ		ตรวจสอบรีเลย์สภาวะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ใช้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลต์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) อุปกรณ์การ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสภาวะ การทำงาน (LED)		สี		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
FL.23	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.24	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.25	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.26	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.27	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.28	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.29	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.30	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.2A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.3A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.4A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.5A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.6A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.7	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.8	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.9	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.10	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.11	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.12	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.13	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.14	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.15	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.16	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.17	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.18	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จกนันท์กิตโต

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทนทวนตรวจสอบโดย

Signature

อาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1...

Date / วันที่ 30 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร คีนัน บาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบสถานะไฟ (AC)		ตรวจสอบสถานะไฟ (DC)		ตรวจสอบสถานะไฟ		ตรวจสอบสถานะไฟ						หมายเหตุ
		ไฟ (Fire Exit Light)		ไฟจากแบตเตอรี่ (DC)		การประจุไฟ		หลอดไฟในสถานะ		ไฟ		หลอดไฟ		
		(220-230 โวลต์)		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	การทำงาน (LED)		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
FL.1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.2	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.2A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.3A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.4A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.5A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.6A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.7	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.8	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.9	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.10	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.11	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.12	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.13	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.14	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.15	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.16	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.17	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.18	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.19	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.20	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.21	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.22	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ()

Date / ()

Title / ()

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...2...

Date / วันที่ ...๗๐... Month / เดือน ...พฤษภาคม... Year / ปี.....2568.....

Building / อาคาร คีนัน บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ		ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ		ตรวจสอบสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ไฟ Exit Light (220-230 โวลท์)		ไฟ Exit Light (220-230 โวลท์)		ไฟ Exit Light (220-230 โวลท์)		ไฟ Exit Light (220-230 โวลท์)		ไฟ Exit Light (220-230 โวลท์)		ไฟ Exit Light (220-230 โวลท์)		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
FL 23	หน้าบันได ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 24	หน้าบันได ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 25	หน้าบันได ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 26	หน้าบันได ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 27	หน้าบันได ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 28	หน้าบันได ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 29	หน้าบันได ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 30	หน้าบันได ST-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ลานจอดรถ FL 2A	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ลานจอดรถ FL 3A	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ลานจอดรถ FL 4A	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ลานจอดรถ FL 5A	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ลานจอดรถ FL 6A	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 7	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 8	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 9	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 10	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 11	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 12	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 13	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 14	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 15	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 16	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 17	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL 18	หน้าบันได ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ()

Date /

Time

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...3...

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี.....2568.....

Building / อาคาร คีนท์ นาย แชนสิริ

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sign: (5)

Date _____

Time

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1...

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี.....2568.....

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบเครื่องส่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบเครื่องส่งจ่ายไฟ		การประจุไฟของแบตเตอรี่		ตรวจสอบหลอดไฟส่องสว่าง						หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน Fire Exit Light (220-230 โวลต์)		ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (DC) อุปกรณ์การ Charging		แบตเตอรี่		หลอดไฟส่องสว่าง		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
FL.1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.2	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.2A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.3A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.4A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.5A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.6A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.7	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.8	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.9	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.10	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.11	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.12	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.13	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.14	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.15	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.16	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.17	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.18	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.19	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.20	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.21	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.22	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

S
D
T

อาคาร)

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...2...

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี.....2568.....

Building / อาคาร ดินน์ บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแบตเตอรี่จ่ายไฟ		ตรวจสอบสวิตช์		ตรวจสอบสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ไฟ Exit Light (220-230 โวลท์)		รับจากแบตเตอรี่ (DC) แผงควบคุม Charging		การประจุไฟจะ		หลอดไฟและสถานะ		ทิวทัศน์		หลอดไฟ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
FL.23	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.24	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.25	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.26	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.27	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.28	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.29	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.30	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.2A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.3A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.4A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.5A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.6A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.7	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.8	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.9	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.10	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.11	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.12	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.13	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.14	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.15	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.16	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.17	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.18	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ()

Date

Time

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1...

Date / วันที่ 10 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานีดับเพลิง	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบระบบจ่ายไฟ		ตรวจสอบระบบจ่ายไฟ		ตรวจสอบระบบจ่ายไฟ						หมายเหตุ
		ไฟ Exit Sign Light (220-230 โวลต์)		ไฟจากแบตเตอรี่ (DC) อุปกรณ์ Charging		การประจุไฟของแบตเตอรี่		หลอดไฟและระบบจ่ายไฟ		ไฟ		หลอดไฟ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
FL.1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.2	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.2A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.3A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.4A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.5A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.6A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.7	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.8	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.9	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.10	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.11	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.12	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.13	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.14	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.15	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.16	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.17	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.18	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.19	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.20	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.21	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.22	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sign

(3)

Date

Time

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...2...

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี.....2568.....

Building / อาคาร คีนน์ บาย แชนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบเช็คหลอดไฟ (AC)		ตรวจสอบเช็คแบตเตอรี่ (DC)		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ไม่มี Fire Exit Light (220-230 โวลต์)		มีหลอดไฟแบบชาร์จ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของแบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ทิวทัศน์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
FL 23	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 24	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 25	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 26	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 27	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 28	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 29	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL 30	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL 2A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL 3A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL 4A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL 5A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL 6A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL 7	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL 8	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL 9	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL 10	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL 11	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL 12	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL 13	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL 14	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL 15	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL 16	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL 17	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL 18	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature

(อาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...3...

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี.....2568.....

Building / อาคาร กิ๊นท์ บาย แชนสิริ

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / തയ്യാറാക്കിയവർ

Verified by / [অনুমোদিত হয়েছে।](#)

Signature _____

Date / วัน

Time / 42

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1...

Date / วันที่ Month / เดือน .. ธันวาคม . Year / ปี.....2568.....

Building / อาคาร คีนัน นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบระบบส่งจ่ายไฟ (AC)		ระบบจ่ายไฟฉุกเฉิน (DC)		ตรวจสอบการประจุไฟสำรอง		ตรวจสอบระบบความปลอดภัย						หมายเหตุ
		ไฟ Exit Light (220-230 โวลต์)		แบตเตอรี่ชาร์จ		การประจุไฟสำรอง		หลอดไฟและแผงวงจร		ทีวี		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
FL.1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.1	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.2	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.2A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.3A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.4A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.5A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.6A	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.7	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.8	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.9	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.10	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.11	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.12	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.13	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.14	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.15	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.16	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.17	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.18	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.19	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.20	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.21	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.22	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Report by: นาย แสนสิริ

Sign: _____

Date: _____

Time: _____

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...2...

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี.....2568.....

Building / อาคาร คินน์ นาย แสนสิริ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบระบบแสงสว่างไฟ (AC)		ตรวจสอบระบบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ไฟดับ Fire Exit Light (220-230 โวลต์)		มีค่าจากแบตเตอรี่ (DC) อุปกรณ์การ Charging		การประจุไฟของแบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะ		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
FL.23	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.24	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.25	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.26	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.27	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.28	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.29	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
FL.30	หน้าบันได ST-1	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.2A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.3A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.4A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.5A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
ลานจอด FL.6A	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.7	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.8	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.9	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.10	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.11	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.12	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.13	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.14	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.15	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.16	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.17	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		
FL.18	หน้าบันได ST-2	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A (if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature

การ)

Date /

Time /



Fire Alarm System Preventive Maintenance Report
ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รายการตรวจสอบ ลำดับ รายการตรวจเช็ค รายการพื้นฐาน ค่ามาตรฐาน ค่าแบบแปลนและการแก้ไข แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	รายการพื้นฐาน	ค่ามาตรฐาน	ค่าแบบแปลนและการแก้ไข
1	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของชุดควบคุมหลัก	(3M, 6M)	ปกติ	
2	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของถังแจ้งเหตุเพลิงไหม้	(3M, 6M)	สะอาดเรียบร้อย	
3	ทดสอบหลอดไฟของ Graphic Annunciator	(3M, 6M)	หลอดไฟติดทั้งหมด	
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	(3M, 6M)	12-12.8 V. / 1 UNIT	
5	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของ RTU.	(3M, 6M)	ปกติ	
6	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	(6M, Y)	ปกติ	
7	ตรวจสอบ Loop ในแต่ละโซน	(3M, 6M)	ปกติ	
8	ทดสอบการแจ้งเพลิงไหม้ในแต่ละโซน	(3M)	ปกติ	
9	ทดสอบการแจ้งเหตุผิดปกติในแต่ละโซน (Trouble)	(3M)	ปกติ	
10	ทดสอบการทำงานของทั้งระบบต่าง ๆ ที่นำผู้ควบคุมหลัก	(3M)	ปกติ	

สถานะการทำงาน

ปี พ.ศ. 2568											
ลำดับ	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	อื่น ๆ
1			✓			✓			✓		
2			✓			✓			✓		
3			✓			✓			✓		
4			✓			✓			✓		
5			✓			✓			✓		
6			✓			✓			✓		
7			✓			✓			✓		
8			✓			✓			✓		
9			✓			✓			✓		
10			✓			✓			✓		
ผู้ตรวจสอบ	✓										
วันที่	12/12/68										
เวลา	10.10										
ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง											
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร											
หมายเหตุ											

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล. / ปกติ, X ไม่ปกติ

ภาคผนวก 6

รายงานตรวจสอบว่าลลดแรงดัน

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)
1	1	160	50	ปกติ	50	50
2	1	160	50	ปกติ	/	50
3	1	160	50	ปกติ	/	50
4	1	160	50	ปกติ	/	50
5	1	160	50	ปกติ	/	50
6	1	160	50	ปกติ	/	50
7	1	160	50	ปกติ	/	50
8	1	160	50	ปกติ	/	50
9	1	160	50	ปกติ	/	50
10	1	160	50	ปกติ	/	50
11	1	160	50	/	/	50
12	1	160	50	/	/	50
13	1	160	50	/	/	50
14	1	160	50	/	/	50
15	1	160	50	/	/	50
16	1	160	50	/	/	50
17	1	160	50	/	/	50
18	1	160	50	/	/	50
19	1	160	50	/	/	50
20	1	160	50	/	/	50
21	1	160	50	/	/	50
22	1	160	50	/	/	50
23	1	160	50	/	/	50
24	1	160	50	/	/	50
25	1	160	50	/	/	50
26	1	160	50	/	/	50
27	1	160	50	/	/	50
28	1	160	50	/	/	50
29	1	160	50	/	/	50
30	1	160	50	/	/	50
31	1	160	50	/	/	50

Q

Si

...

D

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	7	100	50	ปกติ	/	50	
2	7	100	90	ปกติ	/	50	
3	7	100	50	ปกติ	/	50	
4	7	100	50	ปกติ	/	50	
5	7	100	50	ปกติ	/	50	
6	7	100	50	ปกติ	/	50	
7	7	100	90	ปกติ	/	50	
8	7	100	50	ปกติ	/	50	
9	7	100	50	ปกติ	/	50	
10	7	100	90	ปกติ	/	50	
11	7	100	50	/	/	50	
12	7	100	50	/	/	50	
13	7	100	50	/	/	50	
14	7	100	50	/	/	50	
15	7	100	50	/	/	50	
16	7	100	50	/	/	50	
17	7	100	50	/	/	50	
18	7	100	50	/	/	50	
19	7	100	50	/	/	50	
20	7	100	50	/	/	50	
21	7	100	50	/	/	50	
22	7	100	50	/	/	50	
23	7	100	50	/	/	50	
24	7	100	50	/	/	50	
25	7	100	50	/	/	50	
26	7	100	50	/	/	50	
27	7	100	50	/	/	50	
28	7	100	50	/	/	50	
29	7	100	50	/	/	50	
30	7	100	50	/	/	50	
31	7	100	50	/	/	50	

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature

(อาคาร)

Date / วัน

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	12	88	50	ปกติ	/	50	
2	12	88	50	ปกติ	/	50	
3	12	88	50	ปกติ	/	50	
4	12	88	50	ปกติ	/	50	
5	12	88	50	ปกติ	/	50	
6	12	88	50	ปกติ	/	50	
7	12	88	50	ปกติ	/	50	
8	12	88	50	ปกติ	/	50	
9	12	88	50	ปกติ	/	50	
10	12	88	50	ปกติ	/	50	
11	12	88	50	/	/	50	
12	12	88	50	/	/	50	
13	12	88	50	/	/	50	
14	12	88	50	/	/	50	
15	12	88	50	/	/	50	
16	12	88	50	/	/	50	
17	12	88	50	/	/	50	
18	12	88	50	/	/	50	
19	12	88	50	/	/	50	
20	12	88	50	/	/	50	
21	12	88	50	/	/	50	
22	12	88	50	/	/	50	
23	12	88	50	/	/	50	
24	12	88	50	/	/	50	
25	12	88	50	/	/	50	
26	12	88	50	/	/	50	
27	12	88	50	/	/	50	
28	12	88	50	/	/	50	
29	12	88	50	/	/	50	
30	12	88	50	/	/	50	
31	12	88	50	/	/	50	

Check

Signature

Date

(อาคาร)

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ นาย แสนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	16	70	50	ปกติ	/	50	
2	16	70	50	ปกติ	/	50	
3	16	70	50	ปกติ	/	50	
4	16	70	50	ปกติ	/	50	
5	16	70	50	ปกติ	/	50	
6	16	70	50	ปกติ	/	50	
7	16	70	50	ปกติ	/	50	
8	16	70	50	ปกติ	/	50	
9	16	70	50	ปกติ	/	50	
10	16	70	50	ปกติ	/	50	
11	16	70	50	/	/	50	
12	16	70	50	/	/	50	
13	16	70	50	/	/	50	
14	16	70	50	/	/	50	
15	16	70	50	/	/	50	
16	16	70	50	/	/	50	
17	16	70	50	/	/	50	
18	16	70	50	/	/	50	
19	16	70	50	/	/	50	
20	16	70	50	/	/	50	
21	16	70	50	/	/	50	
22	16	70	50	/	/	50	
23	16	70	50	/	/	50	
24	16	70	50	/	/	50	
25	16	70	50	/	/	50	
26	16	70	50	/	/	50	
27	16	70	50	/	/	50	
28	16	70	50	/	/	50	
29	16	70	50	/	/	50	
30	16	70	50	/	/	50	
31	16	70	50	/	/	50	

15)

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	20	50	50	/	/	50	
2	20	50	50	/	/	50	
3	20	50	50	/	/	50	
4	20	50	50	/	/	50	
5	20	50	50	/	/	50	
6	20	50	50	/	/	50	
7	20	50	50	/	/	50	
8	20	50	50	/	/	50	
9	20	50	50	/	/	50	
10	20	50	50	/	/	50	
11	20	50	50	/	/	50	
12	20	50	50	/	/	50	
13	20	50	50	/	/	50	
14	20	50	50	/	/	50	
15	20	50	50	/	/	50	
16	20	50	50	/	/	50	
17	20	50	50	/	/	50	
18	20	50	50	/	/	50	
19	20	50	50	/	/	50	
20	20	50	50	/	/	50	
21	20	50	50	/	/	50	
22	20	50	50	/	/	50	
23	20	50	50	/	/	50	
24	20	50	50	/	/	50	
25	20	50	50	/	/	50	
26	20	50	50	/	/	50	
27	20	50	50	/	/	50	
28	20	50	50	/	/	50	
29	20	50	50	/	/	50	
30	20	50	50	/	/	50	
31	20	50	50	/	/	50	

Checke

Signatur

.....

Date / วั

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	1	160	50	/	/	50	
2	1	160	50	/	/	50	
3	1	160	50	/	/	50	
4	1	160	50	/	/	50	
5	1	160	50	/	/	50	
6	1	160	50	/	/	50	
7	1	160	50	/	/	50	
8	1	160	50	/	/	50	
9	1	160	50	/	/	50	
10	1	160	50	/	/	50	
11	1	160	50	ปกติ	/	50	
12	1	160	50	ปกติ	/	50	
13	1	160	50	ปกติ	/	50	
14	1	160	50	ปกติ	/	50	
15	1	160	50	ปกติ	/	50	
16	1	160	50	ปกติ	/	50	
17	1	160	50	ปกติ	/	50	
18	1	160	50	ปกติ	/	50	
19	1	160	50	ปกติ	/	50	
20	1	160	50	ปกติ	/	50	
21	1	160	50	/	/	50	
22	1	160	50	/	/	50	
23	1	160	50	/	/	50	
24	1	160	50	/	/	50	
25	1	160	50	/	/	50	
26	1	160	50	/	/	50	
27	1	160	50	/	/	50	
28	1	160	50	/	/	50	
29	1	160	50	/	/	50	
30	1	160	50	/	/	50	
31	1	160	50	/	/	50	

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แสนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	7	100	50	/	/	50	
2	7	100	50	/	/	50	
3	7	100	50	/	/	50	
4	7	100	50	/	/	50	
5	7	100	50	/	/	50	
6	7	100	50	/	/	50	
7	7	100	50	/	/	50	
8	7	100	50	/	/	50	
9	7	100	50	/	/	50	
10	7	100	50	/	/	50	
11	7	100	50	ปกติ	/	50	
12	7	100	50	ปกติ	/	50	
13	7	100	50	ปกติ	/	50	
14	7	100	50	ปกติ	/	50	
15	7	100	50	ปกติ	/	50	
16	7	100	50	ปกติ	/	50	
17	7	100	50	ปกติ	/	50	
18	7	100	50	ปกติ	/	50	
19	7	100	50	ปกติ	/	50	
20	7	100	50	ปกติ	/	50	
21	7	100	50	/	/	50	
22	7	100	50	/	/	50	
23	7	100	50	/	/	50	
24	7	100	50	/	/	50	
25	7	100	50	/	/	50	
26	7	100	50	/	/	50	
27	7	100	50	/	/	50	
28	7	100	50	/	/	50	
29	7	100	50	/	/	50	
30	7	100	50	/	/	50	
31	7	100	50	/	/	50	

C
S
...
D

การ)

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ นาย แสนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	12	88	88	/	/	90	
2	12	88	88	/	/	90	
3	12	88	88	/	/	90	
4	12	88	90	/	/	90	
5	12	88	90	/	/	90	
6	12	88	90	/	/	90	
7	12	88	90	/	/	90	
8	12	88	90	/	/	90	
9	12	88	90	/	/	90	
10	12	88	90	/	/	90	
11	12	88	90	ปกติ	/	90	
12	12	88	90	ปกติ	/	90	
13	12	88	90	ปกติ	/	90	
14	12	88	90	ปกติ	/	90	
15	12	88	90	ปกติ	/	90	
16	12	88	90	ปกติ	/	90	
17	12	88	90	ปกติ	/	90	
18	12	88	90	ปกติ	/	90	
19	12	88	90	ปกติ	/	90	
20	12	88	90	ปกติ	/	90	
21	12	92	90	/	/	90	
22	12	88	90	/	/	90	
23	12	88	90	/	/	90	
24	12	88	90	/	/	90	
25	12	88	90	/	/	90	
26	12	88	90	/	/	90	
27	12	88	90	/	/	90	
28	12	88	90	/	/	90	
29	12	92	90	/	/	90	
30	12	88	90	/	/	90	
31	12	88	90	/	/	90	

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature /

Date / วันที่

Signature /

(อาคาร)

Pressure Reducing Valve Daily Record
ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน
Month / เดือน สิงหาคม Year/ปี 2568
Building / อาคาร คินน์ นาย แสนศิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	16	70	50	ปกติ	/	50	
2	16	70	50	/	/	50	
3	16	70	50	/	/	50	
4	16	70	50	/	/	50	
5	16	70	50	/	/	50	
6	16	70	50	/	/	50	
7	16	70	50	/	/	50	
8	16	70	50	/	/	50	
9	16	70	50	/	/	50	
10	16	70	50	/	/	50	
11	16	70	50	ปกติ	/	50	
12	16	70	50	ปกติ	/	50	
13	16	70	50	ปกติ	/	50	
14	16	70	50	ปกติ	/	50	
15	16	70	50	ปกติ	/	50	
16	16	70	50	ปกติ	/	50	
17	16	70	50	ปกติ	/	50	
18	16	70	50	ปกติ	/	50	
19	16	70	50	ปกติ	/	50	
20	16	70	50	ปกติ	/	50	
21	16	70	50	/	/	50	
22	16	70	50	/	/	50	
23	16	70	50	/	/	50	
24	16	70	50	/	/	50	
25	16	70	50	/	/	50	
26	16	70	50	/	/	50	
27	16	70	50	/	/	50	
28	16	70	50	/	/	50	
29	16	70	50	/	/	50	
30	16	70	50	/	/	50	
31	16	70	50	/	/	50	

Checked By
Signature /
Date / วันที่
โดย
(อาคาร)

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แสนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	20	50	50	/	/	50	
2	20	50	50	/	/	50	
3	20	50	50	/	/	50	
4	20	50	50	/	/	50	
5	20	50	50	/	/	50	
6	20	50	50	/	/	50	
7	20	50	50	/	/	50	
8	20	50	50	/	/	50	
9	20	50	50	/	/	50	
10	20	50	50	/	/	50	
11	20	50	50	/	/	50	
12	20	50	50	/	/	50	
13	20	50	50	/	/	50	
14	20	50	50	/	/	50	
15	20	50	50	/	/	50	
16	20	50	50	/	/	50	
17	20	50	50	/	/	50	
18	20	50	50	/	/	50	
19	20	50	50	/	/	50	
20	20	50	50	/	/	50	
21	20	50	50	/	/	50	
22	20	50	50	/	/	50	
23	20	50	50	/	/	50	
24	20	50	50	/	/	50	
25	20	50	50	/	/	50	
26	20	50	50	/	/	50	
27	20	50	50	/	/	50	
28	20	50	50	/	/	50	
29	20	50	50	/	/	50	
30	20	50	50	/	/	50	
31	20	50	50	/	/	50	

Checked

Signature

.....

Date / วัน

(คาท)

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ นาย แสนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	1	160	50	/	/	50	
2	1	160	50	/	/	50	
3	1	160	50	/	/	50	
4	1	160	50	/	/	50	
5	1	160	50	/	/	50	
6	1	160	50	/	/	50	
7	1	160	50	/	/	50	
8	1	160	50	/	/	50	
9	1	160	50	/	/	50	
10	1	160	50	/	/	50	
11	1	160	50	/	/	50	
12	1	160	50	/	/	50	
13	1	160	50	/	/	50	
14	1	160	50	/	/	50	
15	1	160	50	/	/	50	
16	1	160	50	/	/	50	
17	1	160	50	/	/	50	
18	1	160	50	/	/	50	
19	1	160	50	/	/	50	
20	1	160	50	/	/	50	
21	1	160	50	ปกติ	/	50	
22	1	160	50	ปกติ	/	50	
23	1	160	50	ปกติ	/	50	
24	1	160	50	ปกติ	/	50	
25	1	160	50	ปกติ	/	50	
26	1	160	50	ปกติ	/	50	
27	1	160	50	ปกติ	/	50	
28	1	160	50	ปกติ	/	50	
29	1	160	50	ปกติ	/	50	
30	1	160	50	ปกติ	/	50	
31	1						

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature /

Date / วันที่

วนโดย

(วิศวกรอาคาร)

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	7	100	50	/	/	50	
2	7	100	50	/	/	50	
3	7	100	50	/	/	50	
4	7	100	50	/	/	50	
5	7	100	50	/	/	50	
6	7	100	50	/	/	50	
7	7	100	50	/	/	50	
8	7	100	50	/	/	50	
9	7	100	50	/	/	50	
10	7	100	50	/	/	50	
11	7	100	50	/	/	50	
12	7	100	50	/	/	50	
13	7	100	50	/	/	50	
14	7	100	50	/	/	50	
15	7	100	50	/	/	50	
16	7	100	50	/	/	50	
17	7	100	50	/	/	50	
18	7	100	50	/	/	50	
19	7	100	50	/	/	50	
20	7	100	50	/	/	50	
21	7	100	50	ปกติ	/	50	
22	7	100	50	ปกติ	/	50	
23	7	100	50	ปกติ	/	50	
24	7	100	50	ปกติ	/	50	
25	7	100	50	ปกติ	/	50	
26	7	100	50	ปกติ	/	50	
27	7	100	50	ปกติ	/	50	
28	7	100	50	ปกติ	/	50	
29	7	100	50	ปกติ	/	50	
30	7	100	50	ปกติ	/	50	
31							

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature /

อาคาร)

Date / วันที่

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	12	88	50	/	/	50	
2	12	88	50	/	/	50	
3	12	88	50	/	/	50	
4	12	88	50	/	/	50	
5	12	88	50	/	/	50	
6	12	88	50	/	/	50	
7	12	88	50	/	/	50	
8	12	88	50	/	/	50	
9	12	88	50	/	/	50	
10	12	88	50	/	/	50	
11	12	88	50	/	/	50	
12	12	88	50	/	/	50	
13	12	88	50	/	/	50	
14	12	88	50	/	/	50	
15	12	88	50	/	/	50	
16	12	88	50	/	/	50	
17	12	88	50	/	/	50	
18	12	88	50	/	/	50	
19	12	88	50	/	/	50	
20	12	88	50	/	/	50	
21	12	88	50	ปกติ	/	50	
22	12	88	50	ปกติ	/	50	
23	12	88	50	ปกติ	/	50	
24	12	88	50	ปกติ	/	50	
25	12	88	50	ปกติ	/	50	
26	12	88	50	ปกติ	/	50	
27	12	88	50	ปกติ	/	50	
28	12	88	50	ปกติ	/	50	
29	12	88	50	ปกติ	/	50	
30	12	88	50	ปกติ	/	50	
31	12						

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม

Date / วันที่

ตรวจสอบโดย

(จัดการอาคาร)

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	16	70	50	/	/	50	
2	16	70	50	/	/	50	
3	16	70	50	/	/	50	
4	16	70	50	/	/	50	
5	16	70	50	/	/	50	
6	16	70	50	/	/	50	
7	16	70	50	/	/	50	
8	16	70	50	/	/	50	
9	16	70	50	/	/	50	
10	16	70	50	/	/	50	
11	16	70	50	/	/	50	
12	16	70	50	/	/	50	
13	16	70	50	/	/	50	
14	16	70	50	/	/	50	
15	16	70	50	/	/	50	
16	16	70	50	/	/	50	
17	16	70	50	/	/	50	
18	16	70	50	/	/	50	
19	16	70	50	/	/	50	
20	16	70	50	/	/	50	
21	16	70	50	ปกติ	/	50	
22	16	70	50	ปกติ	/	50	
23	16	70	50	ปกติ	/	50	
24	16	70	50	ปกติ	/	50	
25	16	70	50	ปกติ	/	50	
26	16	70	50	ปกติ	/	50	
27	16	70	50	ปกติ	/	50	
28	16	70	50	ปกติ	/	50	
29	16	70	50	ปกติ	/	50	
30	16	70	50	ปกติ	/	50	
31	16						

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature

(อาคาร)

Date / วันที่

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ นาย แสนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	20	50	50	/	/	50	
2	20	50	50	/	/	50	
3	20	50	50	/	/	50	
4	20	50	50	/	/	50	
5	20	50	50	/	/	50	
6	20	50	50	/	/	50	
7	20	50	50	/	/	50	
8	20	50	50	/	/	50	
9	20	50	50	/	/	50	
10	20	50	50	/	/	50	
11	20	50	50	/	/	50	
12	20	50	50	/	/	50	
13	20	50	50	/	/	50	
14	20	50	50	/	/	50	
15	20	50	50	/	/	50	
16	20	50	50	/	/	50	
17	20	50	50	/	/	50	
18	20	50	50	/	/	50	
19	20	50	50	/	/	50	
20	20	50	50	/	/	50	
21	20	50	50	/	/	50	
22	20	50	50	/	/	50	
23	20	50	50	/	/	50	
24	20	50	50	/	/	50	
25	20	50	50	/	/	50	
26	20	50	50	/	/	50	
27	20	50	50	/	/	50	
28	20	50	50	/	/	50	
29	20	50	50	/	/	50	
30	20	50	50	/	/	50	
31	20	50	50	/	/	50	

Checked By

Signature /

Date / วันที่

By

(อาคาร)

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	1	160	50	/	/	50	
2	1	160	50	/	/	50	
3	1	160	50	/	/	50	
4	1	160	50	/	/	50	
5	1	160	50	/	/	50	
6	1	160	50	/	/	50	
7	1	160	50	/	/	50	
8	1	160	50	/	/	50	
9	1	160	50	/	/	50	
10	1	160	50	/	/	50	
11	1	160	50	ปกติ	/	50	
12	1	160	50	ปกติ	/	50	
13	1	160	50	ปกติ	/	50	
14	1	160	50	ปกติ	/	50	
15	1	160	50	ปกติ	/	50	
16	1	160	50	ปกติ	/	50	
17	1	160	50	ปกติ	/	50	
18	1	160	50	ปกติ	/	50	
19	1	160	50	ปกติ	/	50	
20	1	160	50	ปกติ	/	50	
21	1	160	50	/	/	50	
22	1	160	50	/	/	50	
23	1	160	50	/	/	50	
24	1	160	50	/	/	50	
25	1	160	50	/	/	50	
26	1	160	50	/	/	50	
27	1	160	50	/	/	50	
28	1	160	50	/	/	50	
29	1	160	50	/	/	50	
30	1	160	50	/	/	50	
31	1	160	50	/	/	50	

Checked

Signature

Date / วันที่

อนุมัติโดย

(กรรมการอาคาร)

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ นาย แสนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	7	100	50	/	/	50	
2	7	100	50	/	/	50	
3	7	100	50	/	/	50	
4	7	100	50	/	/	50	
5	7	100	50	/	/	50	
6	7	100	50	/	/	50	
7	7	100	50	/	/	50	
8	7	100	50	/	/	50	
9	7	100	50	/	/	50	
10	7	100	50	/	/	50	
11	7	100	50	ปกติ	/	50	
12	7	100	50	ปกติ	/	50	
13	7	100	50	ปกติ	/	50	
14	7	100	50	ปกติ	/	50	
15	7	100	50	ปกติ	/	50	
16	7	100	50	ปกติ	/	50	
17	7	100	50	ปกติ	/	50	
18	7	100	50	ปกติ	/	50	
19	7	100	50	ปกติ	/	50	
20	7	100	50	ปกติ	/	50	
21	7	100	50	/	/	50	
22	7	100	50	/	/	50	
23	7	100	50	/	/	50	
24	7	100	50	/	/	50	
25	7	100	50	/	/	50	
26	7	100	50	/	/	50	
27	7	100	50	/	/	50	
28	7	100	50	/	/	50	
29	7	100	50	/	/	50	
30	7	100	50	/	/	50	
31	7	100	50	/	/	50	

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature

(อาคาร)

Date /

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	12	88	50	/	/	50	
2	12	88	50	/	/	50	
3	12	88	50	/	/	50	
4	12	88	50	/	/	50	
5	12	88	50	/	/	50	
6	12	88	50	/	/	50	
7	12	88	50	/	/	50	
8	12	88	50	/	/	50	
9	12	88	50	/	/	50	
10	12	88	50	/	/	50	
11	12	88	50	ปกติ	/	50	
12	12	88	50	ปกติ	/	50	
13	12	88	50	ปกติ	/	50	
14	12	88	50	ปกติ	/	50	
15	12	88	50	ปกติ	/	50	
16	12	88	50	ปกติ	/	50	
17	12	88	50	ปกติ	/	50	
18	12	88	50	ปกติ	/	50	
19	12	88	50	ปกติ	/	50	
20	12	88	50	ปกติ	/	50	
21	12	88	50	/	/	50	
22	12	88	50	/	/	50	
23	12	88	50	/	/	50	
24	12	88	50	/	/	50	
25	12	88	50	/	/	50	
26	12	88	50	/	/	50	
27	12	88	50	/	/	50	
28	12	88	50	/	/	50	
29	12	88	50	/	/	50	
30	12	88	50	/	/	50	
31	12	88	50	/	/	50	

Checke

Signatur

Date / วั

11

อาคาร)

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	16	70	50	/	/	50	
2	16	70	60	/	/	50	
3	16	70	60	/	/	50	
4	16	70	50	/	/	60	
5	16	70	50	/	/	60	
6	16	70	50	/	/	50	
7	16	70	50	/	/	50	
8	16	70	50	/	/	50	
9	16	70	50	/	/	50	
10	16	70	60	/	/	60	
11	16	70	50	ปกติ	/	50	
12	16	70	50	ปกติ	/	50	
13	16	70	50	ปกติ	/	50	
14	16	70	50	ปกติ	/	50	
15	16	70	50	ปกติ	/	50	
16	16	70	50	ปกติ	/	50	
17	16	70	50	ปกติ	/	50	
18	16	70	50	ปกติ	/	50	
19	16	70	50	ปกติ	/	50	
20	16	70	50	ปกติ	/	50	
21	16	70	50	/	/	50	
22	16	70	50	/	/	50	
23	16	70	50	/	/	50	
24	16	70	50	/	/	50	
25	16	70	50	/	/	50	
26	16	70	50	/	/	50	
27	16	70	50	/	/	50	
28	16	70	50	/	/	50	
29	16	70	50	/	/	50	
30	16	70	50	/	/	50	
31	16	70	50	/	/	50	

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature

การ)

Date / วันที่

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	20	50	50	/	/	50	
2	20	50	50	/	/	50	
3	20	50	50	/	/	50	
4	20	50	50	/	/	50	
5	20	50	50	/	/	50	
6	20	50	50	/	/	50	
7	20	50	50	/	/	50	
8	20	50	50	/	/	50	
9	20	50	50	/	/	50	
10	20	50	50	/	/	50	
11	20	50	50	/	/	50	
12	20	50	50	/	/	50	
13	20	50	50	/	/	50	
14	20	50	50	/	/	50	
15	20	50	50	/	/	50	
16	20	50	50	/	/	50	
17	20	50	50	/	/	50	
18	20	50	50	/	/	50	
19	20	50	50	/	/	50	
20	20	50	50	/	/	50	
21	20	50	50	/	/	50	
22	20	50	50	/	/	50	
23	20	50	50	/	/	50	
24	20	50	50	/	/	50	
25	20	50	50	/	/	50	
26	20	50	50	/	/	50	
27	20	50	50	/	/	50	
28	20	50	50	/	/	50	
29	20	50	50	/	/	50	
30	20	50	50	/	/	50	
31	20	50	50	/	/	50	

Checked

Signature

.....

Date / 2

(๙)

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	1	160	50	/	/	50	
2	1	160	50	/	/	50	
3	1	160	50	/	/	50	
4	1	160	50	/	/	50	
5	1	160	50	/	/	50	
6	1	160	50	/	/	50	
7	1	160	50	/	/	50	
8	1	160	50	/	/	50	
9	1	160	50	/	/	50	
10	1	160	50	/	/	50	
11	1	160	50	/	/	50	
12	1	160	50	/	/	50	
13	1	160	50	/	/	50	
14	1	160	50	/	/	50	
15	1	160	50	/	/	50	
16	1	160	50	/	/	50	
17	1	160	50	/	/	50	
18	1	160	50	/	/	50	
19	1	160	50	/	/	50	
20	1	160	50	/	/	50	
21	1	160	50	ปกติ	/	50	
22	1	160	50	ปกติ	/	50	
23	1	160	50	ปกติ	/	50	
24	1	160	50	ปกติ	/	50	
25	1	160	50	ปกติ	/	50	
26	1	160	50	ปกติ	/	50	
27	1	160	50	ปกติ	/	50	
28	1	160	50	ปกติ	/	50	
29	1	160	50	ปกติ	/	50	
30	1	160	50	ปกติ	/	50	
31	1						

Checked By: [Signature]

Signature

(๓)

Date

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	7	100	50	/	/	50	
2	7	100	50	/	/	50	
3	7	100	50	/	/	50	
4	7	100	50	/	/	50	
5	7	100	50	/	/	50	
6	7	100	50	/	/	50	
7	7	100	50	/	/	50	
8	7	100	50	/	/	50	
9	7	100	50	/	/	50	
10	7	100	50	/	/	50	
11	7	100	50	/	/	50	
12	7	100	50	/	/	50	
13	7	100	50	/	/	50	
14	7	100	50	/	/	50	
15	7	100	50	/	/	50	
16	7	100	50	/	/	50	
17	7	100	50	/	/	50	
18	7	100	50	/	/	50	
19	7	100	50	/	/	50	
20	7	100	50	/	/	50	
21	7	100	50	ปกติ	/	50	
22	7	100	50	ปกติ	/	50	
23	7	100	50	ปกติ	/	50	
24	7	100	50	ปกติ	/	50	
25	7	100	50	ปกติ	/	50	
26	7	100	50	ปกติ	/	50	
27	7	100	50	ปกติ	/	50	
28	7	100	50	ปกติ	/	50	
29	7	100	50	ปกติ	/	50	
30	7	100	50	ปกติ	/	50	
31	7						

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature /

(อาคาร)

Date / วันที่

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	12	88	50	/	/	50	
2	12	88	50	/	/	50	
3	12	88	50	/	/	50	
4	12	88	50	/	/	50	
5	12	88	50	/	/	50	
6	12	88	50	/	/	50	
7	12	88	50	/	/	50	
8	12	88	50	/	/	50	
9	12	88	50	/	/	50	
10	12	88	50	/	/	50	
11	12	88	50	/	/	50	
12	12	88	50	/	/	50	
13	12	88	50	/	/	50	
14	12	88	50	/	/	50	
15	12	88	50	/	/	50	
16	12	88	50	/	/	50	
17	12	88	50	/	/	50	
18	12	88	50	/	/	50	
19	12	88	50	/	/	50	
20	12	88	50	/	/	50	
21	12	88	50	ปกติ	/	50	
22	12	88	50	ปกติ	/	50	
23	12	88	50	ปกติ	/	50	
24	12	88	50	ปกติ	/	50	
25	12	88	50	ปกติ	/	50	
26	12	88	50	ปกติ	/	50	
27	12	88	50	ปกติ	/	50	
28	12	88	50	ปกติ	/	50	
29	12	88	50	ปกติ	/	50	
30	12	88	50	ปกติ	/	50	
31	12						

Check

Signature

Date /

ณ

อาคาร)

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน Year/ปี 2568

Building / อาคาร คีนน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	16	80	90	/	/	80	
2	16	80	90	/	/	80	
3	16	80	90	/	/	80	
4	16	80	90	/	/	80	
5	16	80	90	/	/	80	
6	16	80	90	/	/	80	
7	16	80	90	/	/	80	
8	16	80	90	/	/	80	
9	16	80	90	/	/	80	
10	16	80	90	/	/	80	
11	16	80	90	/	/	80	
12	16	80	90	/	/	80	
13	16	80	90	/	/	80	
14	16	80	90	/	/	80	
15	16	80	90	/	/	80	
16	16	80	90	/	/	80	
17	16	80	90	/	/	80	
18	16	80	90	/	/	80	
19	16	80	90	/	/	80	
20	16	80	90	/	/	80	
21	16	80	90	ปกติ	/	80	
22	16	80	90	ปกติ	/	80	
23	16	80	90	ปกติ	/	80	
24	16	80	90	ปกติ	/	80	
25	16	80	90	ปกติ	/	80	
26	16	80	90	ปกติ	/	80	
27	16	80	90	ปกติ	/	80	
28	16	80	90	ปกติ	/	80	
29	16	80	90	ปกติ	/	80	
30	16	80	90	ปกติ	/	80	
31	16						

Ch

Sig

....

Dat

Pressure Reducing Valve Daily Record
ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน
Month / เดือน พฤษภาคม Year/ปี 2568
Building / อาคาร คินน์ นาย แสนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	20	50	50	/	/	50	
2	20	50	50	/	/	50	
3	20	50	50	/	/	50	
4	20	50	50	/	/	50	
5	20	50	50	/	/	50	
6	20	50	50	/	/	50	
7	20	50	50	/	/	50	
8	20	50	50	/	/	50	
9	20	50	50	/	/	50	
10	20	50	50	/	/	50	
11	20	50	50	/	/	50	
12	20	50	50	/	/	50	
13	20	50	50	/	/	50	
14	20	50	50	/	/	50	
15	20	50	50	/	/	50	
16	20	50	50	/	/	50	
17	20	50	50	/	/	50	
18	20	50	50	/	/	50	
19	20	50	50	/	/	50	
20	20	50	50	/	/	50	
21	20	50	50	/	/	50	
22	20	50	50	/	/	50	
23	20	50	50	/	/	50	
24	20	50	50	/	/	50	
25	20	50	50	/	/	50	
26	20	50	50	/	/	50	
27	20	50	50	/	/	50	
28	20	50	50	/	/	50	
29	20	50	50	/	/	50	
30	20	50	50	/	/	50	
31	20						

Checke
Signatur
.....
Date / วั
(อาคาร)

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	1	160	50	/	/	50	
2	1	160	50	/	/	50	
3	1	160	50	/	/	50	
4	1	160	50	/	/	50	
5	1	160	50	/	/	50	
6	1	160	50	/	/	50	
7	1	160	50	/	/	50	
8	1	160	50	/	/	50	
9	1	160	50	/	/	50	
10	1	160	50	/	/	50	
11	1	160	50	ปกติ	/	50	
12	1	160	50	ปกติ	/	50	
13	1	160	50	ปกติ	/	50	
14	1	160	50	ปกติ	/	50	
15	1	160	50	ปกติ	/	50	
16	1	160	50	ปกติ	/	50	
17	1	160	50	ปกติ	/	50	
18	1	160	50	ปกติ	/	50	
19	1	160	50	ปกติ	/	50	
20	1	160	50	ปกติ	/	50	
21	1	160	50	/	/	50	
22	1	160	50	/	/	50	
23	1	160	50	/	/	50	
24	1	160	50	/	/	50	
25	1	160	50	/	/	50	
26	1	160	50	/	/	50	
27	1	160	50	/	/	50	
28	1	160	50	/	/	50	
29	1	160	50	/	/	50	
30	1	160	50	/	/	50	
31	1	160	50	/	/	50	

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature

(นาม)

...

Date

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	7	100	90	/	/	90	
2	7	100	90	/	/	90	
3	7	100	90	/	/	90	
4	7	100	90	/	/	90	
5	7	100	90	/	/	90	
6	7	100	90	/	/	90	
7	7	100	90	/	/	90	
8	7	100	90	/	/	90	
9	7	100	90	/	/	90	
10	7	100	90	/	/	90	
11	7	100	90	ปกติ	/	90	
12	7	100	90	ปกติ	/	90	
13	7	100	90	ปกติ	/	90	
14	7	100	90	ปกติ	/	90	
15	7	100	90	ปกติ	/	90	
16	7	100	90	ปกติ	/	90	
17	7	100	90	ปกติ	/	90	
18	7	100	90	ปกติ	/	90	
19	7	100	90	ปกติ	/	90	
20	7	100	90	ปกติ	/	90	
21	7	100	90	/	/	90	
22	7	100	90	/	/	90	
23	7	100	90	/	/	90	
24	7	100	90	/	/	90	
25	7	100	90	/	/	90	
26	7	100	90	/	/	90	
27	7	100	90	/	/	90	
28	7	100	90	/	/	90	
29	7	100	90	/	/	90	
30	7	100	90	/	/	90	
31	7	100	90	/	/	90	

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature

(อาคาร)

Date / วัน

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ นาย แสนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	12	88	50	/	/	50	
2	12	88	50	/	/	50	
3	12	88	50	/	/	50	
4	12	88	50	/	/	50	
5	12	88	50	/	/	50	
6	12	88	50	/	/	50	
7	12	88	50	/	/	50	
8	12	88	50	/	/	50	
9	12	88	50	/	/	50	
10	12	88	50	/	/	50	
11	12	88	50	ปกติ	/	50	
12	12	88	50	ปกติ	/	50	
13	12	68	50	ปกติ	/	50	
14	12	88	50	ปกติ	/	50	
15	12	88	50	ปกติ	/	50	
16	12	88	50	ปกติ	/	50	
17	12	88	50	ปกติ	/	50	
18	12	88	50	ปกติ	/	50	
19	12	88	50	ปกติ	/	50	
20	12	88	50	ปกติ	/	50	
21	12	88	50	/	/	50	
22	12	88	50	/	/	50	
23	12	88	50	/	/	50	
24	12	88	50	/	/	50	
25	12	88	50	/	/	50	
26	12	88	50	/	/	50	
27	12	88	50	/	/	50	
28	12	88	50	/	/	50	
29	12	88	50	/	/	50	
30	12	88	50	/	/	50	
31	12	88	50	/	/	50	

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature

(อาคาร)

.....

....

Date / วันที่

....

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม Year/ปี 2568

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	16	70	50	/	/	50	
2	16	70	50	/	/	50	
3	16	70	50	/	/	50	
4	16	70	50	/	/	50	
5	16	70	50	/	/	50	
6	16	70	50	/	/	50	
7	16	70	50	/	/	50	
8	16	70	50	/	/	50	
9	16	70	50	/	/	50	
10	16	70	50	/	/	50	
11	16	70	50	ปกติ	/	50	
12	16	70	50	ปกติ	/	50	
13	16	70	50	ปกติ	/	50	
14	16	70	50	ปกติ	/	50	
15	16	70	50	ปกติ	/	50	
16	16	70	50	ปกติ	/	50	
17	16	70	50	ปกติ	/	50	
18	16	70	50	ปกติ	/	50	
19	16	70	50	ปกติ	/	50	
20	16	70	50	ปกติ	/	50	
21	16	70	50	/	/	50	
22	16	70	50	/	/	50	
23	16	70	50	/	/	50	
24	16	70	50	/	/	50	
25	16	70	50	/	/	50	
26	16	70	50	/	/	50	
27	16	70	50	/	/	50	
28	16	70	50	/	/	50	
29	16	70	50	/	/	50	
30	16	70	50	/	/	50	
31	16	70	50	/	/	50	

Checke

Signatur

Date / วั

ภาคผนวก 8

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : Keyne by Sansiri
ADDRESS : เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : JULY 01, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายพีรพล ฤทธิหวั่ง

REPORT NO. : RN250711471
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : JULY 01, 2025
ANALYTICAL DATE : JULY 01-09, 2025
REPORT DATE : JULY 09, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.0 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	34.5	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	284.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	46.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	30.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ^aISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(M.)

LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : Keyne by Sansiri
ADDRESS : เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : จุดระบายน้ำออกจากกระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลือง มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : JULY 01, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายพีรพล ตรีวิหัง

REPORT NO. : RN250711472
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : JULY 01, 2025
ANALYTICAL DATE : JULY 01-09, 2025
REPORT DATE : JULY 09, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [†]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.2 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	10.6	2.0	-
Total Dissolved Solids [‡]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	366.0	-	-
Total Suspended Solids [‡]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	40.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	5.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.0 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. [†] Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [‡] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR T.)

LABORATORY SUPERVISOR

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: Keyne by Sansiri	REPORT NO.	: RN250711473
ADDRESS	: เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะ	RECEIVED DATE	: JULY 01, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: JULY 01-09, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: JULY 09, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น ไม่มีตะกอน มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: JULY 01, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.2 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	6.5	2.0	≤30
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	322.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	Not Detected	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	4.2	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: Keyne by Sansiri	REPORT NO.	: RN250811728
ADDRESS	: เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	RECEIVED DATE	: AUGUST 06, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: AUGUST 06-13, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: AUGUST 14, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: AUGUST 06, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุลา		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.0 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	100.0	2.0	-
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	400.0	-	-
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	42.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	52.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : Keyne by Sansiri
ADDRESS : เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : AUGUST 05, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายโกวิท บุญหา

REPORT NO. : RN250811729
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : AUGUST 05, 2025
ANALYTICAL DATE : AUGUST 05-13, 2025
REPORT DATE : AUGUST 14, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.2 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	40.2	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	510.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	22.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	26.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.9 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. ^a Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ^b ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHA)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : Keyne by Sansiri
ADDRESS : เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองใส ไม่มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : AUGUST 06, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายโกวิท บุษพา

REPORT NO. : RN250811730
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : AUGUST 06, 2025
ANALYTICAL DATE : AUGUST 06-13, 2025
REPORT DATE : AUGUST 14, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH*	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.2 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	22.4	2.0	≤30
Total Dissolved Solids*	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	360.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids*	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	14.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	17.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. # ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHA)

LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : Keyne by Sansiri
ADDRESS : เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : SEPTEMBER 04, 2025
SAMPLING TIME : 13.00
SAMPLING BY : นายพิรพล ถวิลหวัง
REPORT NO. : RN250911969
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : SEPTEMBER 04, 2025
ANALYTICAL DATE : SEPTEMBER 04-12, 2025
REPORT DATE : SEPTEMBER 12, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [†]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.9 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	124.0	2.0	-
Total Dissolved Solids [‡]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	320.0	-	-
Total Suspended Solids [‡]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	7.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	74.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)


LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : Keyne by Sansiri
ADDRESS : เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น ไม่มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : SEPTEMBER 04, 2025
SAMPLING TIME : 13.00
SAMPLING BY : นายพิรพล ถวิลหวัง

REPORT NO. : RN250911970
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : SEPTEMBER 04, 2025
ANALYTICAL DATE : SEPTEMBER 04-12, 2025
REPORT DATE : SEPTEMBER 12, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH*	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.9 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	48.6	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	276.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	16.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	34.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#]ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(N

LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : Keyne by Sansiri
ADDRESS : เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : ป้อมปราการทุ่งต้อมท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : SEPTEMBER 04, 2025
SAMPLING TIME : 13.00
SAMPLING BY : นายพีรพล ภิธินวัจ
REPORT NO. : RN250911971
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : SEPTEMBER 04, 2025
ANALYTICAL DATE : SEPTEMBER 04-12, 2025
REPORT DATE : SEPTEMBER 12, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.0 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	43.6	2.0	≤30
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	318.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	6.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	25.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. # ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



LABORATORY SUPERVISOR



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group



TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : Keyne by Sansiri
ADDRESS : เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : OCTOBER 03, 2025
SAMPLING TIME : 11.20
SAMPLING BY : นายพีรพล ถวิลหัง
REPORT NO. : RN251012155
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : OCTOBER 03, 2025
ANALYTICAL DATE : OCTOBER 03-09, 2025
REPORT DATE : OCTOBER 09, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.0 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	121.0	2.0	-
Total Dissolved Solids ^b	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	300.0	-	-
Total Suspended Solids ^b	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	36.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	56.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	6.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : Keyne by Sansiri
ADDRESS : เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลือสูงๆ ไม่มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : OCTOBER 03, 2025
SAMPLING TIME : 11.20
SAMPLING BY : นายพิรพล ฉวิลหวัง

REPORT NO. : RN251012156
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : OCTOBER 03, 2025
ANALYTICAL DATE : OCTOBER 03-09, 2025
REPORT DATE : OCTOBER 09, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.2 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	114.0	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	270.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	24.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	54.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#]ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHA)

LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : Keyne by Sansiri
ADDRESS : เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : ปอพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : OCTOBER 03, 2025
SAMPLING TIME : 11.20
SAMPLING BY : นายพีรพล ถวิลหวัง
REPORT NO. : RN251012157
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : OCTOBER 03, 2025
ANALYTICAL DATE : OCTOBER 03-09, 2025
REPORT DATE : OCTOBER 09, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.2 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	61.4	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	270.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	24.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	35.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)


(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHA)
LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : Keyne by Sansiri
ADDRESS : เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : น้ำตาลสูง มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย
SAMPLING DATE : NOVEMBER 06, 2025
SAMPLING TIME : 11:00 น.
SAMPLING BY : นายพีรพล ฤทธิหวั่ง
REPORT NO. : RN251112475
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : NOVEMBER 06, 2025
ANALYTICAL DATE : NOVEMBER 06-19, 2025
REPORT DATE : NOVEMBER 21, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.1 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	58.5	2.0	-
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	278.0	-	-
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	172.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	31.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#]ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(with handwritten signature)

LABORATORY SUPERVISOR



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสต์ติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group



TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: Keyne by Sansiri	REPORT NO.	: RN25112476
ADDRESS	: เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	RECEIVED DATE	: NOVEMBER 06, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: NOVEMBER 06-19, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: NOVEMBER 21, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: NOVEMBER 06, 2025		
SAMPLING TIME	: 11:00 น.		
SAMPLING BY	: นายพีรพล อธิลหวั่ง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.2 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	16.4	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/L	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	238.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/L	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	26.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/L	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	12.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	2.4 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#]ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : Keyne by Sansiri

ADDRESS : เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.

SAMPLING LOCATION : ปอพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

SAMPLING METHOD : GRAB

SAMPLING CONDITION : NORMAL

CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น

SAMPLING DATE : NOVEMBER 06, 2025

SAMPLING TIME : 11:00 น.

SAMPLING BY : นายพีรพล ฤวิลหวัง

REPORT NO. : RN251112477

SAMPLING SOURCE : WASTEWATER

RECEIVED DATE : NOVEMBER 06, 2025

ANALYTICAL DATE : NOVEMBER 06-19, 2025

REPORT DATE : NOVEMBER 21, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.3 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	10.5	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	258.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	16.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	7.3	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.2 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHA)

LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : Keyne by Sansiri
ADDRESS : เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ค่า ชู่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย
SAMPLING DATE : DECEMBER 04, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายโกวิท นุฬา
REPORT NO. : RN251212708
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : DECEMBER 04, 2025
ANALYTICAL DATE : DECEMBER 04-17, 2025
REPORT DATE : DECEMBER 18, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.9 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	50.3	2.0	-
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	260.0	-	-
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	92.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	35.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#]ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR. TAVUTICHA CHONGVUTICHA)

LABORATORY SUPERVISOR



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600

Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group



TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : Keyne by Sansiri
ADDRESS : เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองเข้ม ชุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : DECEMBER 04, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายโกวิท บุนหา
REPORT NO. : RN251212709
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : DECEMBER 04, 2025
ANALYTICAL DATE : DECEMBER 04-17, 2025
REPORT DATE : DECEMBER 18, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.1 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	16.2	2.0	≤30
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	272.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	28.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	13.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.2 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. "ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHA)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : Keyne by Sansiri
ADDRESS : เลขที่ 766 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองเข้ม ขุ่น ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : DECEMBER 04, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายโกวิท บุฬา

REPORT NO. : RN251212710
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : DECEMBER 04, 2025
ANALYTICAL DATE : DECEMBER 04-17, 2025
REPORT DATE : DECEMBER 18, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.1 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	10.2	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	238.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	18.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	5.9	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	9.0 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#]ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHA)

LABORATORY SUPERVISOR

ภาคผนวก 9

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่อยุหน้งสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกลา เทสดีง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหน้งสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท โอกลา เทสดีง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท โอกลา เทสดีง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด ขอต่ออายุหน้งสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๑๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๓/๑๓ ซอยเพชรเกษม ๗
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท โอกลา เทสดีง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด
ต่ออายุหน้งสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ๑) นายธวัชชัย จงวุฒิชัย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวปนัดดา พันธกะจับ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวจามจุรี คำปุย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๓ |

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวนิจินาท มะติยาภักดี | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวภาณุชนารถ เขียวชาญ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวธิดารัตน์ กลัดตลาด | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาวเบญจพร อินแก้ว | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นางสาววันวิสา หวังแววกกลาง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นางสาวรัตตชา ศรีปราสาท | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๖ |
| ๗) นายปริญญา กล้าน้อย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๗ |
| ๘) นายโกวิท บุฬา | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๘ |
| ๙) นายพีรพล ถวิลหวัง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๙ |

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย และอากาศเสียตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๑๙
ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔ ๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน ๑๔ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[2]
2	Free Chlorine	Iodometric Method ^[2]
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method ^[2]
4	pH	Electrometric Method ^[2]
5	Sulfide	Iodometric Method ^[2]
6	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[2]
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[2]
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method ^[2]
9	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C ^[2]

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 5 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Carbon Monoxide	Instrument Analyzer Method ^[3]
2	Opacity	Ringelmann's Method ^[1]
3	Oxides of Nitrogen	Instrument Analyzer Method ^[3]
4	Sulfur Dioxide	Instrument Analyzer Method ^[3]
5	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method ^[3]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง.
2. APHA, AWWA, WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
3. United States Environmental Protection Agency. *Standard of Performance for New Stationary Source*. 40 CFR 60. Appendix A, 2019.



ที่ อว 0303/167

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

LABORATORY ACCREDITATION
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0334
BLA-DSS

รายละเอียดการรับรองดังข้อบ่งชี้การรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2568

หมดอายุ วันที่ : 9 มกราคม 2572

ลงชื่อ :

(นางเจนทรดน วรสรรพพทย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2	น้ำเสีย	- ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 10.0 - สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 2 000 mg/L - สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C

ออกให้ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2568

ลงชื่อ :

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568

ฉบับที่ 1

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำ	- ความเป็นกรด-ด่าง 6.0 ถึง 9.0 - สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 2 000 mg/L - สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568

ฉบับที่ 1

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Certificate No. : HIT-2513-0439

Page : 1 of 2

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment : Dissolved Oxygen and BOD Meter

Meter Model : HI5421-02 **Serial No. :** 04240005101

Probe Model : HI76438 **Serial No. :** KC1N66J5P

Manufacturer : Hanna Instruments **Made in :** Romania

Condition As-Received : Used Product **Reference :** RE250379

Ambient Temperature : $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ **Relative Humidity :** $(50 \pm 15)\% \text{ RH}$

Customer name : Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.
67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra,
Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Received date : 3 March 2025

Calibrate date : 20 March 2025

Issue date : 24 March 2025

Calibrated Location : Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

Calibration Procedure : This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure
CP-11 by using certified reference material (CRM).

Calibrated by : ☒ Mr. Pichit Petthong
☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by : 
Mr. Anan Suwanchaisakul
Authorized Signatory

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **

approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of thru Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.
Thermometer with sensor	HI98509	39643D	24T1281
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	25H171

2. Reference Standard Materials : DO calibration standard traceable to Hanna Instrument Ltd.

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
Zero Oxygen Solution	Hanna	0.0 ± 0.1 @25°C	S0028/23	March 2028

Calibration Result

Inspection the accuracy of the Dissolved Oxygen (DO) Meter by using the following certificate reference material value.

Unit Under Calibration	CRM Standard DO	Actual value Reading	Error value Reading	Uncertainty of Measurement (±)
DO Electrode S/N KC1N66J5P	0.0 mg/L	0.00 mg/L	0.00 mg/L	N/A
	8.3 mg/L	8.26 mg/L	-0.04 mg/L	0.33 mg/L

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

**** End of certificate ****

Certificate No. : HIT-2513-0438

Page : 1 of 2

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment :	pH/mV and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter		
Meter Model :	HI5521-02	Serial No. :	04160019101
Probe Model :	HI1131B	Serial No. :	11271C0N
Resolution (pH) :	0.01	Resolution (mV) :	0.1
Manufacturer :	Hanna Instruments	Made in :	Romania
Condition As-Received :	Used Product	Reference :	RE250378
Ambient Temperature :	(25 ± 2) °C	Relative Humidity :	(50 ± 15) % RH
Customer name :	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date :	3 March 2025		
Calibrate date :	24 March 2025		
Issue date :	24 March 2025		
Calibrated Location :	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Procedure :	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-01, CP-02 by using certified reference material (CRM).		

Calibrated by : ☒ Mr. Pichit Petthong
☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by : 
Mr. Anan Suwanchaisakul

Authorized Signatory

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **

approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of unit maintained through:

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Documenting Process Calibrator	Fluke 753	43160061	25E299	Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Thermometer with sensor	HI98509	36943D	24T1281	
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	25H171	

2. Reference Standard Materials : pH calibration standard traceable thru CPA chem Ltd.

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
pH 4.0	CPA chem	$4.008 \pm 0.006 @ 25^{\circ}\text{C}$	996963	16 May 2025
pH 7.0	CPA chem	$6.987 \pm 0.007 @ 25^{\circ}\text{C}$	1015026	19 July 2025
pH 10.0	CPA chem	$10.010 \pm 0.009 @ 25^{\circ}\text{C}$	996965	16 May 2025

Calibration Result :

1. Performing standard curve by Simulator at: -177.5, 0.0, 177.5 mV

(Measurement Electrical Potential) After Adjust Result.

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement ($\pm$ mV)
	pH	mV	pH	mV	
pH Meter S/N 04160019101	4.01	177.5	4.01	177.5	0.097
	7.01	0.0	7.01	0.0	0.058
	10.01	-177.5	10.01	-177.5	0.097

2. Performing three buffer standard curve by using buffer nominal : pH 4,7,10 After Adjustment.

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual Reading (pH)	Actual Reading (mV)	Uncertainty of Measurement ($\pm$ pH)
pH Electrode S/N 11271C0N	4.008	4.01	173.8	0.009
	6.987	6.98	4.5	0.010
	10.010	10.01	-170.6	0.014

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

**** End of certificate ****

Certificate No. : HIT-2510-0369

Page : 1 of 2

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment : pH/mV and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter

Meter Model : HI5521-02 **Serial No. :** 04160019101

Probe Model : HI7662-W **Serial No. :** 0615024N

Resolution : 0.1 °C **Temperature Range :** (-20 to 120)°C

Manufacturer : Hanna Instruments **Made in :** Romania

Condition As-Received : Used Product **Reference :** RE250379

Ambient Temperature : (25 ± 2) °C **Relative Humidity :** (50 ± 15) % RH

Customer name : Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.
67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra,
Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Received date : 3 March 2025

Calibrate date : 5 March 2025

Issue date : 6 March 2025

Calibrated Location : Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

Calibration Procedure : This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure
CP-05 by using reference standard instruments.

Calibrated by : ☒ Mr. Pichit Petthong
☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by :

M

Authorized Signatory

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **

approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of unit maintained through:

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Documenting Process Calibrator with sensor	Fluke 753	43160061	25I123	Technology Promotion Association (Thailand-Japan).
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	25H171	

Calibration Result :

Function : Temperature measurement

This equipment was connected with Temperature Sensor.

Probe : Stainless steel temperature probe and 1 m (3.3') cable.

Nominal Value (°C)	Standard Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Error Value (°C)	Uncertainty (±°C)
20.0	20.00	20.0	0.00	0.18
25.0	25.00	25.0	0.00	0.18
30.0	30.00	30.0	0.00	0.18

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

**** End of certificate ****



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory
Calibration services department.



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CDT-116-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermometer with Temperature Sensor
MANUFACTURER : EUTECH
MODEL/TYPE : ECO SCAN TEMPS
SERIAL NUMBER : 816366
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36 Floor 3, Soi Petchkasem 7/1,
Petchkasem Rd, Watthapra, Bangkokyai, Bangkok 10600.

RECEIVED DATE : 01 Jul 2024
MEASUREMENT DATE : 03 Jul 2024
ISSUE DATE : 04 Jul 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:

The temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-001 according to comparison method with standard digital temperature indicator and standard temperature probe. The temperature scale use was based on ITS-90.

Traceability:

The measurement results are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT) Certificate number: TT-0047-24, Certificate number: ER-0101-23

Reference Used During Calibration:

1. Standard Temperature Probe
Model: STS-100 A500, Serial No.: 667682-09,
Due date: 26 Mar 2025
2. Digital Temperature Indicator
Model: DTI-1000-A MK II, Serial No.: 671407-00591 Due date: 14 Sep 2024

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jitraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signature

Calibration Department Manager



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number CDT-116-67

Page 2 of 2 Pages

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Function:

Table 3: This equipment was connected with Thermocouple sensor type K.
Dimension: Diameter 3 mm. Length 116 mm.

<u>Immersion Depth</u> (mm)	<u>Standard Reading</u> (°C)	<u>UUC Reading</u> (°C)	<u>Error</u> (°C)	<u>Uncertainty</u> (°C)
110	20.047	20.1	0.0	0.26
110	25.043	25.0	0.0	0.26
110	30.034	30.0	0.0	0.26

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration





Certificate of Calibration

Certificate No. : MM25-1336

Page : 1 of 3

Customer : บริษัท โอกลา เทสต์ติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Electronic Balance

Manufacturer : Sartorius

Model : BSA224S-CW

Serial No. : 35790699

Identification No. : N/A

Calibration Place : On Site Calibration was Carried out at th
Laboratory Enironmental, Okla Testing &
Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25

Received date : Feb 19, 2025

Calibration date : Feb 19, 2025

Environment Condition :

Temperature : (25+/-10) °C

Humidity : (50+/-30) %RH

Atm. Pressure : (1010+/-10) hPa

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MM-001

According to comparison with Standard Weight Set E1.

The calibration methods based on UKAS - LAB 14 : 2022

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Standard Weight Set	NC-001-0.2K-E1-ASS	0022	PL-512	Oct 10, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. If was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through
National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by :

Approved by :

(Miss. Varaluck Janyanitas)

Issue date :

Feb 25, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd



Certificate No. : MM25-1336

Page : 2 of 3

Calibration Result : Without Adjustment

Function : Repeatability



Maximum Capacity : 200 g

Resolution : 0.0001 g

Nominal Weight Value (g)	Instrument Deviation of Reading (g)
200	0.0000

Calibration Result : Without Adjustment

Function : Effect of Off Center Loading

Front
(X)Front
()

A Mass of 100 Was Placed to various Position on the pan.

The Weight Machine Reading Obtained is Given in The Tabel

Load	Measuring Positions					Maximum Different	
	A	B	C	D	E		
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)		
100	100.0001	100.0000	100.0001	100.0003	100.0002	100.0001	0.0003

Calibration Result : Without Adjustment

Function : Effect of Tare

Nominal Tare Weight (g)	Standard Weight (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Deviation (g)
100	Tare	0.0000	0.0000
	At 20 %	20	20.0000
	At 40 %	40	40.0001
	At 60 %	60	60.0001
	At 80 %	80	80.0002
	At 100 %	100	100.0001

UUC* = Unit Under Calibration

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**

39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,

Saimai, Bangkok 10220, Thailand

Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate No. : MM25-1336

Page : 3 of 3

Calibration Result : Before Adjustment 00.000

Function : Departure of indication from nominal value

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0.00000	0.0000	0.00000	0.000058
0.01000	0.0100	-0.00003	0.000058
0.05000	0.0501	-0.00007	0.000058
0.10000	0.1005	-0.00047	0.000058
0.20000	0.2002	-0.00020	0.000059
0.50000	0.5003	-0.00030	0.000059
1.00000	1.0000	0.00000	0.000059
10.00001	10.0005	-0.00049	0.000064
49.99999	50.0008	-0.00081	0.000090
99.99998	100.0014	-0.00142	0.00014
149.99997	150.0021	-0.00210	0.00027
199.99996	200.0023	-0.00234	0.00027

UUC* = Unit Under Calibration

Calibration Result : After Adjustment 00.000

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0.00000	0.0000	0.00000	0.000058
0.01000	0.0100	0.00000	0.000058
0.05000	0.0500	0.00000	0.000058
0.10000	0.1001	0.00010	0.000058
0.20000	0.2000	0.00000	0.000059
0.50000	0.5002	0.00020	0.000059
1.00000	1.0000	0.00000	0.000059
10.00001	10.0001	0.00009	0.000064
49.99999	50.0002	0.00025	0.000090
99.99998	100.0001	0.00015	0.00014
149.99997	150.0005	0.00057	0.00027
199.99996	200.0000	0.00007	0.00027

UUC* = Unit Under Calibration



Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2374

Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Hot Air Oven
Manufacturer : KWF
Model : SOV70B
Serial No. : KWF2021021902
Identification No. : OKLA-LAB-013/170621
Calibration Place : On site calibration was carried out at th Laboratory
Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MT-006 According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by :

Approved by


Issue date

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Certificate No. : MT25-2374
Page : 2 of 2
Function : Temperature measurement
Result : Without adjustment
Calibration point : 104, 180 °C
Resolution : 1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
104	104.039	104.963	105.217	104.164	104.451	104.033	104.570	105.168	104.635	0.82
180	180.431	181.588	180.850	180.819	180.829	180.240	180.081	180.682	180.685	1.3

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
104.0	104.3 to 104.6	0.45	1.1	1.8
180.0	180.4 to 180.6	1.0	1.7	3.2

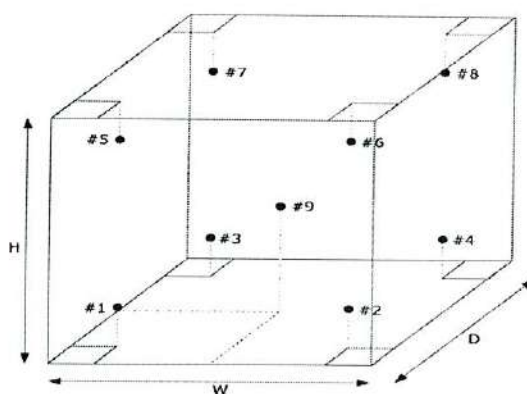
Front view

- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

UUC* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.



Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2372

Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Incubator
Manufacturer : S-Cool
Model : SM61M
Serial No. : 18021147
Identification No. : OKLA-LAB-011/190
Calibration Place : On site calibration was carried out at th Laboratory
Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MT-006 According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by :

Approved :

Issue date : Feb 24, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Certificate No. : MT25-2372


Page : 2 of 2

Function : Temperature measurement
Calibration point : 20 °C

Result : Without adjustment
Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
20	19.570	19.223	19.044	19.241	19.733	19.622	19.052	19.328	19.518	0.31

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
20.0	20.0	0.10	0.56	0.80

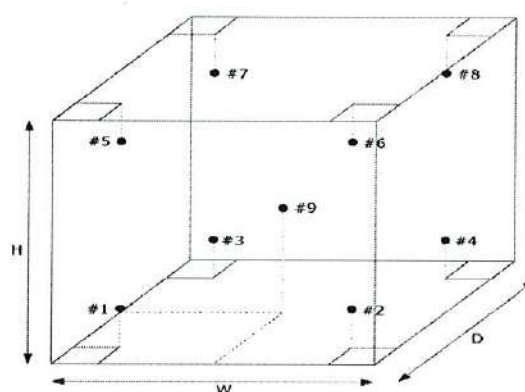

- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.



Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2373

Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Freezer (Refrigerator)
Manufacturer : Sanden
Model : SPB-0500
Serial No. : SPB0500-231007454
Identification No. : N/A
Calibration Place : On site calibration was carried out at th Laboratory
Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by :

Approved

Issue

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Certificate No. : MT25-2373

Page : 2 of 2

Function : Temperature measurement


Calibration point : 4 °C

Result : Without adjustment

Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
4	3.611	4.126	3.430	4.142	3.751	4.393	3.436	3.890	4.103	0.41

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
4.0	4.0	0.27	0.94	1.3

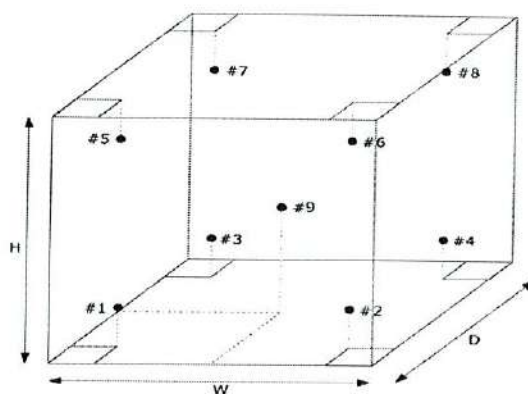

Front view

- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

UUC* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CRT-061-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermo Hygrometer
MANUFACTURER : KEPLER Instrument
MODEL/TYPE : KTH-02
SERIAL NUMBER : 234011889
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : Okla Testing and consulting services Co., Ltd.
67/35-36, 3rd Fl, Phetkasem soi 7/1, Wat Thapra,
Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600.

RECEIVED DATE : 16 Dec 2024
MEASUREMENT DATE : 19 Dec 2024
ISSUE DATE : 19 Dec 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	°C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:

The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with Standard Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

Traceability:

The measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0079-23 and through Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-001-67.

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jittraporin Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory:

Calibration Department Manager



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number: CRT-061-67

Page 2 of 2 Pages

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of air temperature are reported in table below.

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

<u>Determined</u> (°C)	<u>Standard Reading</u> (°C)	<u>UUC Reading</u> (°C)	<u>Error</u> (°C)	<u>Uncertainty</u> ±(°C)
20.00	20.06	20.6	0.5	0.31
25.00	25.04	25.3	0.3	0.31
30.00	30.04	29.6	-0.4	0.31

Table 2: The results of calibration of relative humidity at 23 °C are reported in table below.

Calibration Range: 35%RH to 70%RH

<u>Air Temperature</u> (°C)	<u>Standard Reading</u> (%RH)	<u>UUC Reading</u> (%RH)	<u>Error</u> (%RH)	<u>Uncertainty</u> ±(%RH)
23.04	34.74	36	1	1.0
23.04	44.71	43	-2	1.3
23.00	59.68	58	-2	1.8
23.03	69.61	66	-4	1.8

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration





JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd.
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CRT-062-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermo Hygrometer
MANUFACTURER : KEPLER Instrument
MODEL/TYPE : KTH-02
SERIAL NUMBER : 234011890
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : Okla Testing and consulting services Co., Ltd.
67/35-36, 3rd Fl, Phetkasem soi 7/1, Wat Thapra,
Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600.

RECEIVED DATE : 16 Dec 2024
MEASUREMENT DATE : 19 Dec 2024
ISSUE DATE : 19 Dec 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	°C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:

The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with Standard Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

Traceability:

The measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0079-23 and through Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-001-67.

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jittraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory

.....
Calibration Department Manager



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number: CRT-062-67

Page 2 of 2 Pages

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of air temperature are reported in table below.

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

<u>Determined</u> (°C)	<u>Standard Reading</u> (°C)	<u>UUC Reading</u> (°C)	<u>Error</u> (°C)	<u>Uncertainty</u> ±(°C)
20.00	20.06	20.2	0.1	0.31
25.00	25.04	25.4	0.4	0.31
30.00	30.04	30.3	0.3	0.31

Table 2: The results of calibration of relative humidity at 23 °C are reported in table below.

Calibration Range: 35%RH to 70%RH

<u>Air Temperature</u> (°C)	<u>Standard Reading</u> (%RH)	<u>UUC Reading</u> (%RH)	<u>Error</u> (%RH)	<u>Uncertainty</u> ±(%RH)
23.03	34.75	34	-1	1.0
23.03	44.71	43	-2	1.3
23.05	59.61	58	-2	1.8
23.04	69.59	67	-3	1.8

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300112-8

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Burette
Manufacturer : ISOLAB Class : A
Capacity : 25 ml Graduation : 0.05 ml
ID No. : EM-MBR10002/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1014.5 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Wipa Tovadee

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241003	67-200410-2	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300112-8

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 38.96 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
5	5.0000
15	14.9944
25	24.9967

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.0066 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-2

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : DURAN Class : A
Capacity : 100 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY100/01

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-2

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
50	50.22
100	100.30

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.063 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : FAVORIT Class : A
Capacity : 50 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY50/01

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
50	50.32

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.054 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-3

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,

Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder

Manufacturer : Borosil

Class : A

Capacity : 500 ml

Graduation : 5 ml

ID No. : 0334-58

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C

Relative Humidity : (50 ± 10) %

Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.

Cert. No.

Due Date

Traceability

241002

67-200410-1

02 Jun 2025

National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-3

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
500	499.63

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.12 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 1 ml Graduation : 0.01 ml
ID No. : EM-MER01001/19

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 5.22 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
0.1	0.1012
0.5	0.4994
1	0.9903

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.0026 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



www.calibratech.co.th

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-2

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 5 ml Graduation : 0.05 ml
ID No. : EM-MER01001/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-2

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 9.60 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
0.5	0.5022
2.5	2.4836
5	4.9838

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.0027 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-3

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 10 ml Graduation : 0.1 ml
ID No. : EM-MER01001/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-3

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 11.06 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
1	1.0027
5	4.9761
10	9.9770

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.0039 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300112-6

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 20 ml
ID No. : EM-VPP20201/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.2 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300112-6

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 14.98 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
20	19.9818

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.0064 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-4

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : SCI Class : A
Capacity : 100 ml
ID No. : EM-VPP02501/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.3 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-4

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
100	99.981

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.018 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-5

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : Borosil Class : A
Capacity : 500 ml
ID No. : EM-VPP02501/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.9 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-5

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
500	500.04

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.075 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



ภาคผนวก 10

รายงานตรวจสอบระว่ายน้

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่...1...

Month / เดือน กรกฎาคม..... Year / ปี...2568....

Building / อาคาร...คันทัน บาย แลนลริ...

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(PSI)	Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ						
							No...	No...		No...	No...					
01/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
02/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
03/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
04/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
05/7/68	6:06	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
06/7/68	6:09	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
07/7/68	5:58	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
08/7/68	6:17	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
09/7/68	6:01	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
10/7/68	6:11	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
11/7/68	6:20	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
12/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
13/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
14/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
15/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
16/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
17/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
18/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
19/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
20/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
21/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
22/7/68	6:16	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
23/7/68	6:10	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
24/7/68	6:07	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
25/7/68	6:00	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
26/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
27/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
28/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
29/7/68	6:14	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
30/7/68	5:59	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
31/7/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
รวม																
Remark / หมายเหตุ																
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																
Chlorine (คลอรีน)				Kg.		Powder (สารกรอง)				Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)				
Soda Ash (โซดา-แอสช)				Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)				Kg.						

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By /

Signature / (อาคาร)

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่...1...

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร...คันทัน บาย แลนด์...

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By	
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg)	Soda Ash โซดา-แอส (kg)	Powder สารกรอง (kg/L)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filler Set ชุดไส้กรองน้ำ		By บันทึก โดย	Tech. Sup ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
							No....	No....	No....	No....	No....	No....			
01/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
02/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
03/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
04/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
05/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
06/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
07/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
08/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
09/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
10/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
11/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
12/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
13/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
14/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
15/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
16/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
17/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
18/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
19/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
20/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
21/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
22/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
23/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
24/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
25/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
26/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
27/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
28/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
29/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
30/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
31/8/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		

รวม

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอส) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. / ปกติ, X ไม่ปกติ

Ver

Sign

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่...1...

Month / เดือน กันยายน..... Year / ปี...2568.....

Building / อาคาร...คันทัน บาย แอนลิสริ...

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By
		CL (1-1.5)	PH ⁺ (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Ltr)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)	Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ		By บันทึก โดย	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
				No.....	No.....	No.....	No.....	No.....	No.....	No.....	No.....			
1/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
2/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
3/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
4/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
5/9/68	6:40	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
6/9/68	6:50	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
7/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
8/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
9/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
10/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
11/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
12/9/68	6:20	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
13/9/68	6:06	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
14/9/68	6:10	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
15/9/68	6:20	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
16/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
17/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
18/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
19/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
20/9/68	6:37	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
21/9/68	6:15	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
22/9/68	6:37	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
23/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
24/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
25/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
26/9/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
27/9/68	6:37	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
28/9/68	6:14	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
29/9/68	6:20	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	
30/9/68	6:20	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/	

รวม

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอส) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified

Signature

Date / วันที่

โดย

ร.อ.อ.อ.อ.

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่...1...

Month / เดือน ตุลาคม..... Year / ปี...2568....

Building / อาคาร...คีนัน บาย แกลนสิริ...

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง			
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Powder สารกรอง (kg./lit)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI) น้ำพุ	Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ							
							No.	No.		No.	No.	No.			No.		
1/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
2/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
3/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
4/10/68	6:10	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
5/10/68	6:18	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
6/10/68	6:20	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
7/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
8/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
9/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
10/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
11/10/68	6:22	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
12/10/68	6:18	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
13/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
14/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
15/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
16/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
17/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
18/10/68	6:17	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
19/10/68	6:18	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
20/10/68	6:20	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
21/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
22/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
23/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
24/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
25/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
26/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
27/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
28/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
29/10/68	6:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
30/10/68	6:00	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
31/10/68	6:18	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/				
รวม																	
Remark / หมายเหตุ																	
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																	
Chlorine (คลอรีน)				Kg.		Powder (สารกรอง)				Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)				Kg.	
Soda Ash (โซดา-แอส)				Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)						Kg.					

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อสงสัย / ปกติ. X ไม่ปกติ

 Verified 
 Signature 
 Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่...1...

Month / เดือน พฤศจิกายน

Building / อาคาร...คินน์ บาย แสนลิริ...

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By	
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ		By	Tech. Sup.
							No...	No...		No.....	No.....	No....	No....	บันทึก	ตรวจสอบโดย
1/11/68	06:10	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
2/11/68	06:20	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
3/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
4/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
5/11/68	06:20	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
6/11/68	06:20	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
7/11/68	06:20	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
8/11/68	06:20	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
9/11/68	06:20	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
10/11/68	06:20	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
11/11/68	06:20	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
12/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
13/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
14/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
15/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
16/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
17/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
18/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
19/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
20/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
21/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
22/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
23/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
24/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
25/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
26/11/68	06:20	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
27/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
28/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
29/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
30/11/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		
1/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/		

รวม

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอส) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีหรือปกติ / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified

Signature

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่ 1...

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี...2568

Building / อาคาร...คินน์ บาย แชนสิริ...

Date		Time		Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By
วันที่	เวลา	บันทึกค่า		Chlorine	Soda Ash	Powder	Pump Set		ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By บันทึก โดย	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		CL.	PH	คลอรีน	โซดา-แอส	สารกรอง	ชุดปั๊มน้ำ		น้ำพุ	แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดไส้กรองน้ำ				
		(1-1.5)	(7.2-7.6)	(kg.)	(kg.)	(kg./Lt)	No...	No...	No...	No.....	No.....	No....	No....			
1/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
2/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
3/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
4/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
5/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
6/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
7/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
8/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
9/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
10/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
11/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
12/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
13/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
14/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
15/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
16/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
17/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
18/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
19/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
20/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
21/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
22/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
23/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
24/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
25/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
26/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
27/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
28/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
29/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
30/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
31/12/68	06:30	1.5	7.6	/	/	/	/	/	/	20	20	/	/			
รวม																
Remark / หมายเหตุ																
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																
Chlorine (คลอรีน)				Kg.	Powder (สารกรอง)				Kg. / Litre	Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)				Kg.		
Soda Ash (โซดา-แอส)				Kg.	Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)				Kg.							

Note: Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified  โดย
Signature  (อาจารย์)

Date / วันที่

ภาคผนวก 11

ตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร

เลขที่ ๐๖๓๔/๒๕๖๘
รายงานผลการตรวจสอบใหญ่
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๔
เลขที่ ๔๐๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



แบบ ร.๑
ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๒๒๒๙/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด คีนัน บาย แสนสิริ

โดย นิติบุคคลอาคารชุด คีนัน บาย แสนสิริ

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖๖

หมู่ที่ -

ตรอก/ซอย -

ถนน สุขุมวิท

ตำบล/แขวง คลองตัน

อำเภอ/เขต คลองเตย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ซี.บี.เอส. บิลดิ้ง อินสเปกชั่น จำกัด เลขทะเบียน
น.๐๒๕๓/๒๕๕๘ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

คำเตือน

- ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร
ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
- ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี
ระยะเวลาครบ ๑ ปี

ตำแหน่ง

ผู้

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



BID 471517860670508

(อ้างอิงเลขเดิม 9977D114F142)