

หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการฯ และเจ้าของโครงการ


กฟผ.

บริษัท รามนครา จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 222 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ....

โทรศัพท์.....02-032-3888..... โทรสาร.....-..... E-mail: www.ram2hospital.com

เลขที่ .....R016 / 2566.....

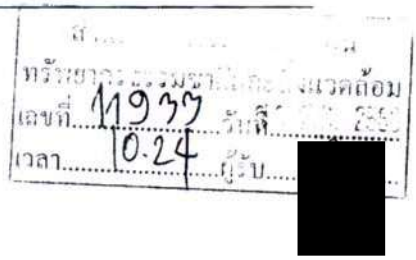

24 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ และชื่อเจ้าของโครงการฯ

เรียน ท่านเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.5/17364 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561

2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท รามนครา จำกัด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ใหม่)

3. สำเนาโฉนดที่ดินระบุเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของโครงการฯ (ใหม่)

ความเดิมทางบริษัท เอนคอร์ (2016) จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัท รามนครา จำกัด) ผู้ดำเนินโครงการโรงพยาบาลรามนครา (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2) เป็นโครงการโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 560 เตียง ประกอบด้วย อาคารขนาดความสูง 22 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอยอาคาร 65,284 ตารางเมตร มีขนาดพื้นที่โครงการ 17 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา (27,756 ตารางเมตร) บนโฉนดที่ดินเลขที่ 14489, 14510, 14511, 14512, 14513, 14514, 14515, 14516 และ 14517 จำนวน 9 โฉนด ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ 60/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 แล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

ในการนี้ ทางบริษัท รามนครา จำกัด ใคร่ขอแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการโรงพยาบาล รามนครา และชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท เอนคอร์ (2016) จำกัด (เดิม) เปลี่ยนเป็นชื่อ โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 และเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัท รามนครา จำกัด (ใหม่) แทน พร้อมกันนี้ ได้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท รามนครา จำกัด (ใหม่) และสำเนาโฉนดที่ดินระบุเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท รามนครา จำกัด (ใหม่) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และ 3.) โดยรายละเอียดของโครงการในรายงานฯ ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ และบริษัท รามนครา จำกัด ได้รับทราบผลการประเมินในรายงานฯ และยินดีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรด...../-2-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ จะเป็นพระคุณยิ่ง และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท รามนครา จำกัด

(1)

เรียน ผอ กปผ.

เพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

เลขานุการกรม

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑

หมายเหตุ : หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณ [redacted] โทรศัพท์ [redacted]

โรงพยาบาลรามคำแหง 2
Ramkhamhaeng 2 Hospital
222 ถ.รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-032-3888 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105559166790
222 Ramkhamhaeng Rd., Rat Phatthana, Saphan Sung, Bangkok 10240 Tel. 02-032-3888 Tax ID : 0105559166790

กปม

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 14053 วันที่ 11 ต.ค. 2566
เวลา 10.36น. ผู้รับ [redacted]

เลขที่ R025/2566

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1517 วันที่ 11 ต.ค. 2566
เวลา 13.11 ผู้รับ [redacted]

05 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯและเจ้าของโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลรามนครา

เรียน ท่านเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/19107 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี (แบบ ยผ.4) เลขที่ 267/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท รามนครา จำกัด สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนารายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมฯ
3. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 201/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
4. สำเนาใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ (แบบ อ.5) เลขที่ 220/2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
5. สำเนาหนังสือบริษัท รามนครา จำกัด เลขที่ 01/2566 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
6. สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตที่ 10201000466 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566
7. สำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ใบอนุญาตที่ 10201001966 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566

ตามหนังสือที่อ้างถึง ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯและเจ้าของโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลรามนครา โดยให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น สถานะปัจจุบันของโครงการ ใบอนุญาตก่อสร้าง หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโครงการ เป็นต้น มายังบริษัท รามนครา จำกัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

1813
14.29

11/10/66 [redacted]

ในการนี้...../-2-

โรงพยาบาลรามคำแหง 2
Ramkhamhaeng 2 Hospital
222 ถ.รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-032-3888 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105559166790
222 Ramkhamhaeng Rd., Rat Phatthana, Saphan Sung, Bangkok 10240 Tel. 02-032-3888 Tax ID : 0105559166790

-2-

ในการนี้ ทางบริษัท รามนครา จำกัด ใคร่ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเอกสารฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ทางบริษัท เอนคอร์ (2016) จำกัด ได้ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี (แบบ ยผ.4) เลขที่ 267/2561 ทำการก่อสร้างอาคาร เป็น ตึก 22 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็น สำนักงาน และจอดรถยนต์ โรงพยาบาล 560 เตียง พาณิชย์ พื้นที่ 67,416 ตารางเมตร ที่จอดรถจำนวน 539 คัน พื้นที่ 16,390 ตารางเมตร, ตึก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นห้องพักขยะ พื้นที่ 71ตารางเมตร ฯลฯ ของสำนักการโยธา กทม. 2 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)
2. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ทางบริษัท เอนคอร์ (2016) จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท รามนครา จำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)
3. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ทางบริษัท รามนครา จำกัด ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 201/2565 ทำการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร (เพื่อขอเปิดใช้อาคารเป็นส่วน ๆ เป็นอาคาร ตึก 22 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็น โรงพยาบาล (560 เตียง) พาณิชย์ สำนักงาน และจอดรถยนต์ พื้นที่อาคาร 67,345 ตารางเมตร ที่จอดรถจำนวน 534 คัน พื้นที่ 16,390 ตารางเมตร ฯลฯ ของสำนักการโยธา กทม. 2 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)
4. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ทางบริษัท รามนครา จำกัด ได้รับใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ (แบบ อ.5) เลขที่ 220/2565 ทำการดัดแปลงอาคาร และขอเปิดใช้เป็นส่วน ๆ (ส่วนที่ 1) เป็นอาคารตึก 22 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็น โรงพยาบาล (560 เตียง) พาณิชย์ สำนักงาน และจอดรถยนต์ พื้นที่อาคาร 67,345 ตารางเมตร ที่จอดรถจำนวน 534 คัน ของสำนักการโยธา กทม. 2 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)
5. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ทางบริษัท รามนครา จำกัด ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตประกอบกิจการและเปิดให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในนาม "โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง รามคำแหง 2" จำนวน 75 เตียง (ระยะแรก) กับกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)
6. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ทางบริษัท รามนครา จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตที่ 10201000466 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง ชื่อโรงพยาบาลรามคำแหง 2 จำนวน 75 เตียง ของกระทรวงสาธารณสุข (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)
7. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ทางบริษัท รามนครา จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ใบอนุญาตที่ 10201001966 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง ชื่อโรงพยาบาลรามคำแหง 2 ของกระทรวงสาธารณสุข (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)
8. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ทางบริษัท รามนครา จำกัด ได้เปิดดำเนินการกิจการสถานพยาบาล โรงพยาบาลรามคำแหง 2 จำนวน 75 เตียง

ในการนี้...../-3-

โรงพยาบาลรามคำแหง 2
Ramkhamhaeng 2 Hospital
222 ถ.รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-032-3888 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105559166790
222 Ramkhamhaeng Rd., Rat Phatthana, Saphan Sung, Bangkok 10240 Tel. 02-032-3888 Tax ID : 0105559166790

ในการนี้ ทางบริษัท รามนครา จำกัด ใคร่ขอจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ และชื่อเจ้าของโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลรามนครา เป็น โครงการ โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ของบริษัท รามนครา จำกัด พร้อมกันนี้ ได้แนบเอกสารเพิ่มเติมฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ มายังท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ถึง 7.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ จะเป็นพระคุณยิ่ง และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท รามนครา จำกัด 2562

[redacted]

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(1) เรียน ผอ. กปผ.
เพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

เลขานุการกรม
๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖

(2) เรียน ผอก.งานอาคาร

[redacted]

ผอ.กปผ.
11 ต.ค. 2566

โทร [redacted]

[redacted]

๑๑ ตค ๖๖

หมายเหตุ : หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณ [redacted] โทรศัพท์ [redacted]



- ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.1) เลขที่ 201/2565
ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
- ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายประเภทควบคุมการใช้ (อ.5)
เลขที่ 220/2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒ แบบ อ.๑
อาคารสำนักงานหรือที่ทำการ
สถานพยาบาล
อาคารพาณิชย์
การดัดแปลงอาคาร

แบบ ยผ.๔ เดิมเลขที่ ๒๖๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๒๐๑/๒๕๖๔

อนุญาตให้ บริษัท รามนครา จำกัด โดย [redacted]
เจ้าของอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๒ ตรอก/ซอย - ถนน รามคำแหง หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง ราษฎร์พัฒนา อำเภอ/เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร (เพื่อขอเปิดใช้อาคารเป็นส่วนๆ)
ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน รามคำแหง หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง ราษฎร์พัฒนา อำเภอ/เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐ ในที่ดิน ☑ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส. ๓ ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ -
เลขที่ [redacted]
เป็นที่ดินของ บริษัท รามนครา จำกัด

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคาร
จะทำการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่ ไปยังบ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย -
ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง -
อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ☐ น.ส. ๓ ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ - เลขที่ -
เป็นที่ดินของ -

ข้อ ๒ เป็นอาคาร (ดัดแปลงเพื่อขอเปิดใช้อาคารเป็นส่วนๆ)
(๑) ชนิด ตึก ๒๒ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงพยาบาล (๕๖๐ เตียง)
พาณิชย์ สำนักงาน และจอดรถยนต์ พื้นที่อาคาร/ความยาว ๖๗,๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๕๓๔ คัน พื้นที่ ๑๖,๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร
(ก่อสร้าง) (๒) ชนิด ป้ายโครงเหล็กติดตั้งบนผนังอาคาร (ป้าย ๑) จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ป้ายชื่อสถานพยาบาล
พื้นที่อาคาร/ความยาว ๗๗.๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
(ก่อสร้าง) (๓) ชนิด ป้ายโครงเหล็กติดตั้งบนผนังอาคาร (ป้าย ๒) จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ป้ายชื่อสถานพยาบาล
พื้นที่อาคาร/ความยาว ๔๙.๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
(ก่อสร้าง) (๔) ชนิด รั้ว ค.ส.ล. จำนวน - เพื่อใช้เป็น กั้นแนวเขตที่ดิน
พื้นที่อาคาร/ความยาว ๙๐.๐๐ เมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่
ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

[redacted]

บริษัท รามนครา จำกัด 2562

[redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๔๑/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๓๐ กย. ๒๕๖๕

รายละเอียดเปิดการใช้เป็นส่วนๆ

ส่วนที่ ๑ - ชั้นใต้ดิน ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๔ ชั้นที่ ๖ ชั้นที่ ๘ ชั้นที่ ๙ ชั้นที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑๑ ยกเว้นลิฟท์โดยสาร หมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๓ ส่วนสุดท้าย และชั้นดาดฟ้า

- ชั้น ๕ เปิดใช้งาน ยกเว้นห้องแผนกอภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ประกอบด้วย TRANSFER AREA ห้องให้คำปรึกษาและประชุม ห้องจัดยา ห้อง ANTE ROOM ห้องผู้ป่วยวิกฤต ๐๑ – ๒๕ ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ ห้องเก็บของสะอาด ห้องพักแพทย์ ๐๒ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๒ และลิฟท์โดยสารหมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๓ ส่วนสุดท้าย
- ชั้น ๗ เปิดใช้งาน ยกเว้นห้องแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ประกอบด้วย ห้องวัดความดัน ส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก ห้องทำงาน ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องตรวจ ๐๑ ห้องตรวจ ๐๒ ห้องหัตถการ ห้อง CPET ห้องพักนักกายภาพ ห้องทำงานนักกายภาพ ห้องทำกิจกรรม ห้องเก็บของ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๒ และลิฟท์โดยสาร หมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๓ ส่วนสุดท้าย
- ชั้นที่ ๓ ชั้นที่ ๑๒ – ๒๒ เปิดใช้งานบางส่วน (บันไดหนีไฟ ลิฟท์ดับเพลิง)
- จำนวนที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร คันที่ ๓๙ – ๘๓, ๑๒๘ – ๑๓๒, ๒๑๗ - ๒๖๑, ๓๐๖ – ๓๕๐, ๔๐๘ – ๔๓๒ จำนวน ๒๐๕ คัน และที่จอดรถภายในอาคารชั้นใต้ดิน คันที่ ๔๓๓ – ๕๓๔ คัน จำนวน ๑๐๒ คัน รวม ๓๐๗ คัน
- อาคารตึก ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นห้องพักขยะ

ส่วนที่ ๒ - ชั้นที่ ๓ ชั้นที่ ๕ ชั้นที่ ๗ ชั้นที่ ๑๒ – ๑๔ เปิดใช้งานส่วนที่เหลือ ยกเว้นลิฟท์โดยสาร หมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๓ ส่วนสุดท้าย
- ที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร คันที่ ๒๑ – ๓๘, ๑๑๒ – ๑๒๗, ๒๐๑ – ๒๑๖, ๒๙๐ – ๓๐๕, ๓๗๘ – ๔๐๗ รวม ๙๖ คัน

ส่วนที่ ๓ ส่วนสุดท้าย
- เปิดใช้งานส่วนที่เหลือ ตามแบบทั้งหมด

ข้อ ๓ โดยมี นาย[redacted] ส-สถ.[redacted] นาย[redacted] สย.[redacted] นาย[redacted] สก.[redacted] นาย[redacted] วส.[redacted] นาย[redacted] สฟก.[redacted] เป็นผู้ควบคุมงาน หรือ นาย[redacted] ว-สถ.[redacted] นาย[redacted] วย.[redacted] นาย[redacted] วก.[redacted] นาย[redacted] วส.[redacted] นาย[redacted] วฟก.[redacted] ...เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๑๑

(๓) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้าลดระดับทางเท้าหรือทำทางเชื่อม เพื่อเป็นทางเข้า-ออกรถยนต์ จากสำนักงานเขตสะพานสูง

[redacted]

บริษัท รามนครา จำกัด 2562

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๐๓ / ๒๕๖๕
ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๗๓๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

(๕) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการสำนักการจราจรและขนส่ง ซึ่งได้เห็นชอบการพิจารณาลดผลกระทบการจราจร การเปิดทางเข้าออกรถยนต์ ตามหนังสือสำนักการจราจรและขนส่ง ที่ กท ๑๖๐๗/๓๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(๖) เมื่อได้ทำการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้กรุงเทพมหานครทราบตามแบบที่กำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารนั้น

(๗) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างและดัดแปลงตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๖) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) และจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันอาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารและบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

(๘) หากการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ และเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตดัดแปลง ผู้ได้รับใบอนุญาตยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงให้ถูกต้องก่อน

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.....เดือน ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗ พ.ศ.....

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ พ.ศ.....

[redacted]

(ลายมือชื่อ).....[redacted].....ผู้อนุญาต

(.....ผู้อำนวยการสำนักการโยธา.....)

ตำแหน่ง.....ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

บริษัท รามนครา จำกัด 2562

[redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ ๔๘๑/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่ ๑

ให้ต่อใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
โดยมีเงื่อนไข.....
.....
.....
.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่ .....

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่ ๒

ให้ต่อใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
โดยมีเงื่อนไข.....
.....
.....
.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่ .....

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่ ๓

ให้ต่อใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
โดยมีเงื่อนไข.....
.....
.....
.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่ .....

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่ ๔ (ครั้งสุดท้าย)

ให้ต่อใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
โดยมีเงื่อนไข.....
.....
.....
.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่ .....

บริษัท รามนครา จำกัด 2562

[redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๔๑/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๓๐ กย. ๒๕๖๒

คำเตือน

๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้าง และยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้างต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

บริษัท รามนครา จำกัด 2562

[redacted]

ต้นฉบับ (เจ้าของ)

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒
แบบ อ.๕
อาคารสำนักงานหรือที่ทำการ
สถานพยาบาล
อาคารพาณิชย์
การดัดแปลงอาคาร

ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ ๒๒๐/๒๕๖๔

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท รามนครา จำกัด โดย [redacted]

☑ เจ้าของอาคาร ☐ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๒ ตรอก/ซอย - ถนน รามคำแหง หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ราษฎร์พัฒนา อำเภอ/เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐

ได้ทำการ ดัดแปลงอาคาร และขอเปิดใช้เป็นส่วนๆ (ส่วนที่ ๑) เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต ในใบอนุญาตเลขที่ ๒๐๑/๒๕๖๕ ในใบรับแจ้งเลขที่ - ลงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๒๒ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงพยาบาล (๕๖๐ เตียง) พาณิชย์ สำนักงาน และจอดรถยนต์ พื้นที่อาคาร/ความยาว ๖๗,๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๕๓๔ คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - พื้นที่อาคาร/ความยาว - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - พื้นที่อาคาร/ความยาว - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน รามคำแหง หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ราษฎร์พัฒนา อำเภอ/เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐

โดยมี บริษัท รามนครา จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร

หรือ - เป็นผู้ครอบครองอาคาร

ในที่ดิน ☑ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ - เลขที่ [redacted]

เป็นที่ดินของ บริษัท รามนครา จำกัด

รายละเอียดเปิดใช้อาคารเป็นส่วนๆ

ส่วนที่ ๑ - ชั้นใต้ดิน ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๔ ชั้นที่ ๖ ชั้นที่ ๘ ชั้นที่ ๙ ชั้นที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑๑ ยกเว้นลิฟท์โดยสารหมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๓ ส่วนสุดท้าย และชั้นดาดฟ้า

- ชั้น ๕ เปิดใช้งาน ยกเว้นห้องแผนกอภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ประกอบด้วย TRANSFER AREA ห้องให้คำปรึกษาและประชุม ห้องจัดยา ห้อง ANTE ROOM ห้องผู้ป่วยวิกฤต ๐๑ – ๒๕ ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ ห้องเก็บของสะอาด ห้องพักแพทย์ ๐๒ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๒ และลิฟท์โดยสารหมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๓ ส่วนสุดท้าย

[redacted]

บริษัท รามนครา จำกัด 2562

- ชั้น ๗ เปิดใช้งาน ยกเว้นห้องแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ประกอบด้วย ห้องวัดความดัน ส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก ห้องทำงาน ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องตรวจ ๐๑ ห้องตรวจ ๐๒ ห้องหัตถการ ห้อง CPET ห้องพักนักกายภาพ ห้องทำงานนักกายภาพ ห้องทำกิจกรรม ห้องเก็บของ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๒ และลิฟท์โดยสาร หมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๓ ส่วนสุดท้าย
- ชั้นที่ ๓ ชั้นที่ ๑๒ – ๒๒ เปิดใช้งานบางส่วน (บันไดหนีไฟ ลิฟท์ดับเพลิง)
- จำนวนที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร คันที่ ๓๙ – ๘๓, ๑๒๘ – ๑๗๒, ๒๑๗ - ๒๖๑, ๓๐๖ – ๓๕๐, ๔๐๘ – ๔๓๒ จำนวน ๒๐๕ คัน และที่จอดรถภายในอาคารชั้นใต้ดิน คันที่ ๔๓๓ – ๕๓๔ คัน จำนวน ๑๐๒ คัน รวม ๓๐๗ คัน
- อาคารตึก ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นห้องพักขยะ

ส่วนที่ ๒
- ชั้นที่ ๓ ชั้นที่ ๕ ชั้นที่ ๗ ชั้นที่ ๑๒ – ๑๔ เปิดใช้งานส่วนที่เหลือ ยกเว้นลิฟท์โดยสาร หมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๓ ส่วนสุดท้าย
- ที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร คันที่ ๒๑ – ๓๘, ๑๑๒ – ๑๒๗, ๒๐๑ – ๒๑๖, ๒๙๐ – ๓๐๕, ๓๗๘ – ๔๐๗ รวม ๙๖ คัน

ส่วนที่ ๓ ส่วนสุดท้าย
- เปิดใช้งานส่วนที่เหลือ ตามแบบทั้งหมด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๗๓๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

(๓) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามมาตรการสำนักการจราจรและขนส่ง ซึ่งได้เห็นชอบการพิจารณาลดผลกระทบการจราจร การปิดทางเข้าออกรถยนต์ ตามหนังสือสำนักการจราจรและขนส่ง ที่ กท ๑๖๐๓/๓๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

[redacted]

ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ) [redacted] ผู้อนุญาต

(รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา)

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานท้องถิ่น

EIA=โครงการโรงพยาบาลรามนครา

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า
๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

บริษัท รามนครา จำกัด 2562

[redacted]

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

บริษัท รามนครา จำกัด
2562

[redacted]

ที่ กท ๐๙๐๗/๐๔ ๒๔๑๐/๕๔

สำนักการโยธา
๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท รามนครา จำกัด

อ้างถึง คำขอใบรับรองการดัดแปลงอาคาร ตามแบบ ตส.๑ เลขรับที่ ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามคำขอใบรับรองการดัดแปลงอาคารของท่าน เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว จึงให้ท่านไปขอรับใบรับรองการดัดแปลงอาคาร ตามแบบ อ.๕ ได้ที่ สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมใบรับรอง เป็นเงิน ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และให้ท่านไปขอรับใบรับรองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

บริษัท รามนครา จำกัด 2562

[redacted]

สำนักงานควบคุมอาคาร
โทร ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๐๐ ต่อ ๒๐๕๗
โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๖๔

สำเนา (เจ้าของ)

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒
แบบ อ.๕
อาคารสำนักงานหรือที่ทำการ
สถานพยาบาล
อาคารพาณิชย์
การดัดแปลงอาคาร

ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ ๒๒๒ / ๒๕๖๕

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท รามนครา จำกัด โดย [redacted]

☑ เจ้าของอาคาร ☐ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๒ ตรอก/ซอย -

ถนน รามคำแหง หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ราษฎร์พัฒนา อำเภอ/เขต สะพานสูง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐

ได้ทำการ ดัดแปลงอาคาร และขอเปิดใช้เป็นส่วนๆ (ส่วนที่ ๑) เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต

ในใบอนุญาตเลขที่ ๒๐๑/๒๕๖๕ ในใบรับแจ้งเลขที่ -

ลงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๒๒ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงพยาบาล (๕๖๐ เตียง)
พาณิชย์ สำนักงาน และจอดรถยนต์ พื้นที่อาคาร/ความยาว ๖๗,๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๕๓๔ คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่อาคาร/ความยาว - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่อาคาร/ความยาว - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน รามคำแหง หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง ราษฎร์พัฒนา อำเภอ/เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐
โดยมี บริษัท รามนครา จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร
หรือ - เป็นผู้ครอบครองอาคาร
ในที่ดิน ☑ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ - เลขที่ [redacted]
เป็นที่ดินของ บริษัท รามนครา จำกัด

รายละเอียดเปิดใช้อาคารเป็นส่วนๆ

ส่วนที่ ๑ - ชั้นใต้ดิน ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๔ ชั้นที่ ๖ ชั้นที่ ๘ ชั้นที่ ๙ ชั้นที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑๑ ยกเว้นลิฟท์โดยสารหมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๓ ส่วนสุดท้าย และชั้นดาดฟ้า

- ชั้น ๕ เปิดใช้งาน ยกเว้นห้องแผนกอภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ประกอบด้วย TRANSFER AREA ห้องให้คำปรึกษาและประชุม ห้องจัดยา ห้อง ANTE ROOM ห้องผู้ป่วยวิกฤต ๐๑ – ๒๕ ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ ห้องเก็บของสะอาด ห้องพักแพทย์ ๐๒ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๒ และลิฟท์โดยสารหมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๓ ส่วนสุดท้าย

[redacted] [redacted] บริษัท รามนครา จำกัด 2562 [redacted]

- ชั้น ๗ เปิดใช้งาน ยกเว้นห้องแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ประกอบด้วย ห้องวัดความดัน ส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก ห้องทำงาน ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องตรวจ ๐๑ ห้องตรวจ ๐๒ ห้องหัตถการ ห้อง CPET ห้องพักนักกายภาพ ห้องทำงานนักกายภาพ ห้องทำกิจกรรม ห้องเก็บของ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๒ และลิฟท์โดยสาร หมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๓ ส่วนสุดท้าย
- ชั้นที่ ๓ ชั้นที่ ๑๒ – ๒๒ เปิดใช้งานบางส่วน (บันไดหนีไฟ ลิฟท์ดับเพลิง)
- จำนวนที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร คันที่ ๓๙ – ๘๓, ๑๒๘ – ๑๗๒, ๒๑๗ - ๒๖๑, ๓๐๖ – ๓๕๐, ๔๐๘ – ๔๓๒ จำนวน ๒๐๕ คัน และที่จอดรถภายในอาคารชั้นใต้ดิน คันที่ ๔๓๓ – ๕๓๔ คัน จำนวน ๑๐๒ คัน รวม ๓๐๗ คัน
- อาคารตึก ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นห้องพักขยะ

<u>ส่วนที่ ๒</u> - ชั้นที่ ๓ ชั้นที่ ๕ ชั้นที่ ๗ ชั้นที่ ๑๒ – ๑๔ เปิดใช้งานส่วนที่เหลือ ยกเว้นลิฟท์โดยสาร หมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ เปิดใช้งานพร้อมส่วนที่ ๓ ส่วนสุดท้าย
- ที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร คันที่ ๒๑ – ๓๘, ๑๑๒ – ๑๒๗, ๒๐๑ – ๒๑๖, ๒๙๐ – ๓๐๕, ๓๗๘ – ๔๐๗ รวม ๙๖ คัน

<u>ส่วนที่ ๓</u> ส่วนสุดท้าย
- เปิดใช้งานส่วนที่เหลือ ตามแบบทั้งหมด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๗๓๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

(๓) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามมาตรการสำนักการจราจรและขนส่ง ซึ่งได้เห็นชอบการพิจารณาลดผลกระทบการจราจร การปิดทางเข้าออกรถยนต์ ตามหนังสือสำนักการจราจรและขนส่ง ที่ กท ๑๖๐๓/๓๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

[redacted]

ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ) [redacted] ผู้อนุญาต

(รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา)

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

EIA=โครงการโรงพยาบาลรามนครา

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

บริษัท รามนครา จำกัด 2562

[redacted]

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

บริษัท รามนครา จำกัด
2562

[redacted]



ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) เลขที่ 10201000466 ออกให้ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2575

22825

ส.พ. ๗

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ๑๐๒๐๑๐๐๐๔๖๖

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท รามนครา จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท **ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน**

ลักษณะสถานพยาบาล **โรงพยาบาลทั่วไป** จำนวนเตียง ๗๙ เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ **โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง โรงพยาบาลรามคำแหง ๒**

ตั้งอยู่เลขที่ **๒๒๒** หมู่ที่ -

ซอย/ตรอก - ถนน **รามคำแหง**

ตำบล/แขวง **ราษฎร์พัฒนา** อำเภอ/เขต **สะพานสูง** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร**

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๒ ๓๘๘๘

วัน/เวลาเปิดทำการ **ตลอด ๒๔ ชั่วโมง**

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม **บริการสวนหัวใจ บริการผ่าตัดเปิดหัวใจ บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๔ เตียง**

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๕ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๗

[redacted]

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้อนุญาต

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้ริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙)


ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐

กระทรวงสาธารณสุข



แผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

Flow Chart การปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้

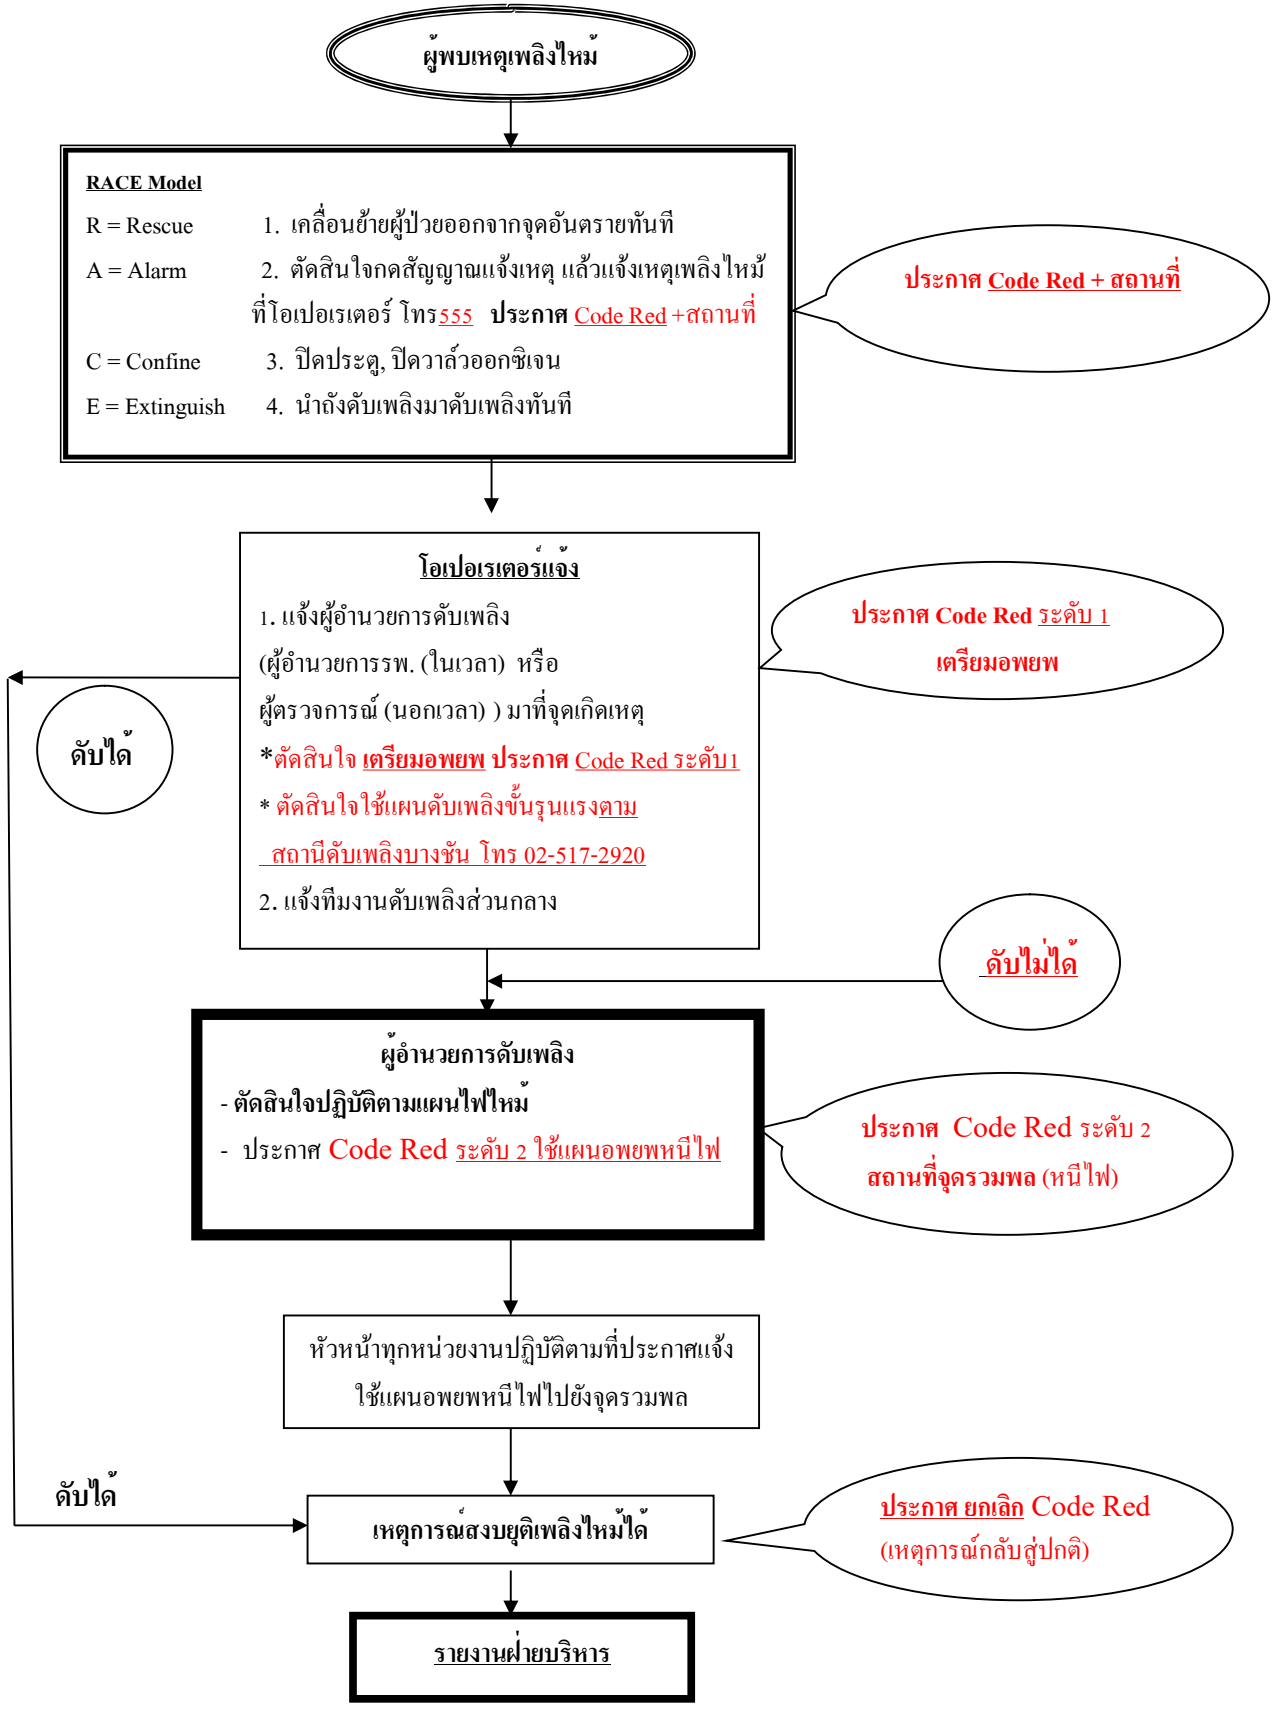

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

ผู้พบเหตุเพลิงไหม้

ปฏิบัติตาม RACE

R= Rescue 1. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากจุดอันตรายทันที

A = Alarm 2. ตัดสินใจดึงสัญญาณแจ้งเหตุ แล้วแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ โอเปอเรเตอร์ หมายเลข 555

C = Confine 3. ปิดประตู, หน้าต่าง

E = Extinguish 4.นำถังดับเพลิงมาดับเพลิงทันที

หัวหน้าชุดดับเพลิง ในพื้นที่หน่วยงาน

คุณ.....

หน้าที่ - **ตัดสินใจสั่งการใช้แผนดับเพลิงเบื้องต้นในพื้นที่**

-ปิดโซนวาล์วแก๊สทางการแพทย์ในพื้นที่

-รายงานเหตุการณ์กับโอเปอเรเตอร์/ผู้อำนวยการ

- หลังอพยพเคลื่อนย้าย ตรวจสอบผู้ที่อาจติดค้างในพื้นที่หน่วยงานแล้วอพยพหนีไฟไปจุดรวมพล

หน่วยดับเพลิงเบื้องต้น

คุณ ..... หัวหน้าทีม

หน้าที่ : นำทางและให้ข้อมูลกับกำลังเสริมหน่วยงานภายนอกและรายงานการปฏิบัติการหัวหน้าชุดดับเพลิงพื้นที่ในหน่วยงาน

คุณ.....

หน้าที่: นำถังดับเพลิงในพื้นที่หน่วยงานเข้าทำการดับไฟ

คุณ .....

หน้าที่ : ขนย้ายวัตถุอันตราย เชื้อเพลิงใกล้ที่เกิดเหตุออก

หลังได้กำลังเสริมจากหน่วยงานภายนอกให้เข้าช่วยเหลือหน่วยอพยพเคลื่อนย้ายในการอพยพผู้ป่วยส่งต่อไปที่จุดรวมพล

หน่วยอพยพเคลื่อนย้าย

คุณ ..... หัวหน้าทีม

หน้าที่: นำธงเขียวในพื้นที่มารอเตรียมพร้อมอพยพ เมื่อมีคำสั่งอพยพ ให้อพยพผู้ป่วยส่งต่อไปที่จุดรวมพล เช็คยอดจำนวนคนที่จุดรวมพลแล้วรายงานยอดกับหัวหน้าชุดดับเพลิงในพื้นที่หน่วยงาน

คุณ.....

หน้าที่: เคลียร์เส้นทางหนีไฟและเช็คจำนวนผู้ป่วยและพนักงานในพื้นที่เมื่อมีคำสั่งอพยพจากหัวหน้าชุดดับเพลิงในพื้นที่หน่วยงาน ให้อพยพผู้ป่วยส่งต่อไปที่จุดรวมพล

คุณ.....

หน้าที่ : เคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่สำคัญและอำนวยความสะดวกให้หน่วยช่วยเหลือ


คุณ.....

หน้าที่ : ตรวจสอบผู้ที่อาจติดค้างในพื้นที่หน่วยงานแล้วทำเครื่องหมาย

วันที่.....

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง (ในเวลาทำการปกติ 08.00-17.00 น.)

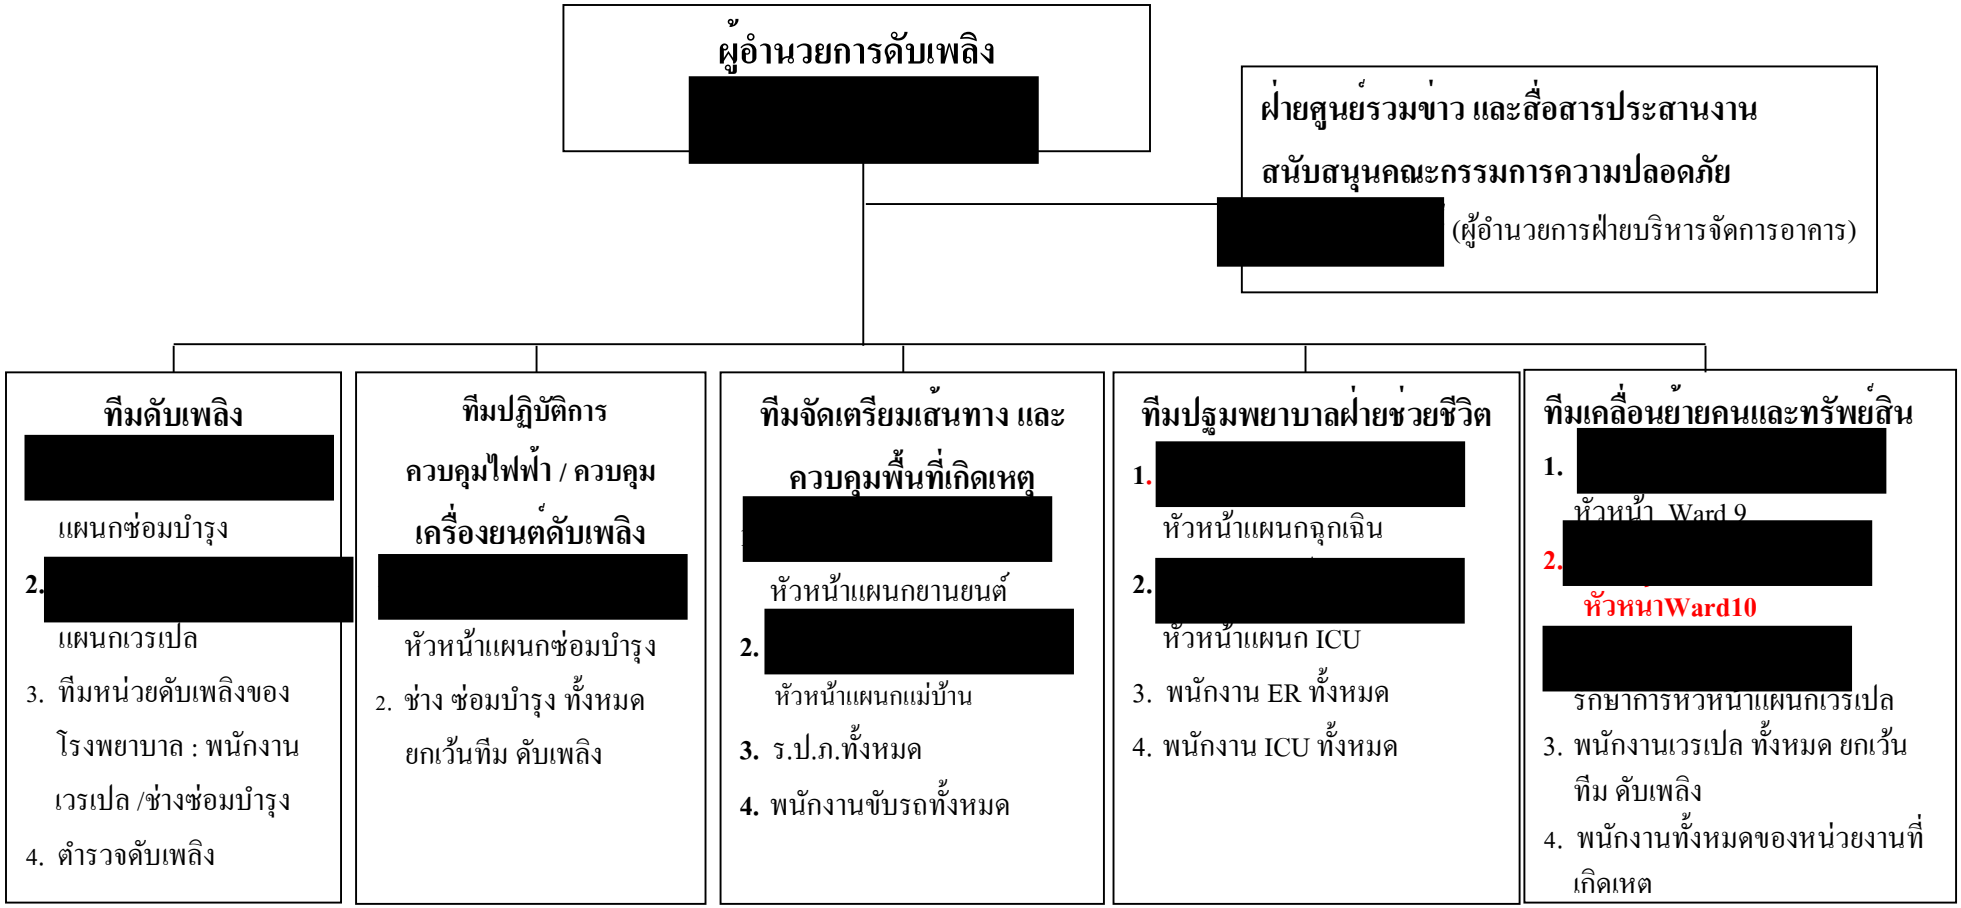

หมายเหตุ 1. เมื่อมีการประกาศเหตุเพลิงไหม้ (Code Red สถานที่.....) ให้หัวหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละทีมแจ้งรายงานตัวที่แผนกโอเปอเรเตอร์

2. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติเต็มรูปนี้จะใช้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเกินที่จะดับไฟขั้นต้นได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง (นอกเวลาทำการ 17.00 - 08.00น. และเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้อำนวยการดับเพลิง
ผู้ตรวจการพยาบาล

ฝ่ายศูนย์รวมข่าว และสื่อสารประสานงาน
สนับสนุนคณะกรรมการความปลอดภัย
(ทีมคณะกรรมการความปลอดภัย)

ทีมดับเพลิง
1. **หัวหน้าเวรแผนกซ่อมบำรุง**
2. **เจ้าหน้าที่แผนกเวรเปล**
3. ทีมหน่วยดับเพลิงของโรงพยาบาล พนักงานเวรเปล /ช่างซ่อมบำรุง
4. ตำรวจดับเพลิง

ทีมปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้า / ควบคุมเครื่องยนต์ดับเพลิง
1. **หัวหน้าเวรแผนกซ่อมบำรุง**
2. ช่าง ซ่อมบำรุง ทั้งหมด ยกเว้นทีม ดับเพลิง

ทีมจัดเตรียมเส้นทาง และควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ
1. **หัวหน้าเวรแผนกยานยนต์**
2. **หัวหน้าเวรแผนกแม่บ้าน**
3. ร.ป.ภ.ทั้งหมด
4. พนักงานขับรถทั้งหมด

ทีมปฐมพยาบาลฝ่ายช่วยชีวิต
1. **หัวหน้าเวรแผนกฉุกเฉิน**
2. **หัวหน้าเวรแผนก ICU**
3. พนักงาน ER ทั้งหมด
4. พนักงาน ICU ทั้งหมด

ทีมเคลื่อนย้ายคนและทรัพย์สิน
1. **หัวหน้าเวรสายพยาบาล**
2. **หัวหน้าเวรแผนกเวรเปล**
3. พนักงานเวรเปล ทั้งหมด ยกเว้นทีม ดับเพลิง
4. พนักงานทั้งหมดของหน่วยงานที่เกิดเหตุ

หมายเหตุ 1.เมื่อมีการประกาศเหตุเพลิงไหม้ (Code Red สถานที่.....) ให้หัวหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละทีมแจ้งรายงานตัวที่แผนกโอเปอเรเตอร์

2. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติเต็มรูปนี้จะใช้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเกินที่จะดับไฟขั้นต้นได

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งตามแผนปฏิบัติการขั้นรุนแรง

ผู้ปฏิบัติ	หน้าที่รับผิดชอบ
1. ผู้อำนวยการ	1. สั่งการให้ประกาศ ระดับ Code Red แจ้งเหตุไฟไหม้ตามระดับสถานการณ์ 2. อำนวยการ และสั่งการให้ใช้แผนปฏิบัติการระงับเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 3. มีอำนาจในการสั่งการอพยพหนีไฟตามความรุนแรงของพื้นที่เกิดเหตุ 4. มีอำนาจในการสั่งการ และขอความร่วมมือให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือพนักงานมาช่วยเหลือในการควบคุมเพลิง 5. มีอำนาจในการสั่งการให้ทุกฝ่ายหยุด หรือปฏิบัติการในการต่อสู้ไฟ หรือลดความรุนแรงของอัคคีภัย 6. มีอำนาจสั่งการให้ติดต่อขอความสนับสนุนจากภาครัฐ 7. ติดตามประเมินผล การดำเนินการทั้งหมด
2. หน่วยประสานงานจัด หากำลังสนับสนุนการดับเพลิง และศูนย์รวมข่าว สื่อสาร/ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)	1. รายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิง เพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ใด และความรุนแรงของสถานการณ์ 2. รอรับคำสั่งใช้แผนปฏิบัติ 3. สั่ง และดำเนินการให้หน่วยงานอาสาสมัครปฏิบัติการตามแผนงานที่ซักซ้อมไว้ 4. แจ้งตำรวจดับเพลิงเพื่อขอกำลังสนับสนุนด้านกำลังคน และเครื่องมือ 5. ให้ตรวจสอบข่าวจากพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้โดยละเอียดจากหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ 6. เมื่อทราบเหตุเพลิงไหม้ว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ใด ให้แจ้งข่าวเพลิงไหม้โดยทางโทรศัพท์ในโรงพยาบาล 7. คอยติดตามข่าว และแจ้งข่าวทุกระยะ 8. หลังจากเพลิงสงบแล้วให้แจ้งทุกฝ่ายทราบ 9. คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้อำนวยการดับเพลิง และผู้เกี่ยวข้อง 10. คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง ถึงหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่เกิดเพลิงไหม้
3. หน่วยเคลื่อนย้ายคนและทรัพย์สิน	1. ไปยังที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเร็ว 2. ตรวจสอบข่าวสารเกี่ยวกับจำนวนคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 3. ควบคุมคนให้ออกช่องทางที่ปลอดภัย และนำไปไว้ที่ศูนย์รวบรวมคน 4. ตรวจสอบคน และรายชื่อให้ครบ 5. ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้บาดเจ็บส่งหน่วยงานปฐมพยาบาล 6. เคลื่อนย้ายทรัพย์สินสิ่งของครุภัณฑ์ไว้ในที่ปลอดภัย

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

ผู้ปฏิบัติ	หน้าที่รับผิดชอบ
4. หน่วยจัดระบบจราจรและควบคุมเขตบริเวณเพลิงไหม้	1. ไปยังจุดเกิดเหตุ คอยติดตามข่าวจากหน่วยประสานงาน 2. กั้นบริเวณพื้นที่เขตเพลิงไหม้ ป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าก่อนได้รับอนุญาต 3. ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้ 4. อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และวัสดุครุภัณฑ์
5. หน่วยควบคุมพลังงานไฟฟ้า น้ำ และเครื่องยนต์สูบน้ำฉุกเฉิน	1. ไปยังจุดที่ตั้งพลังงาน ไฟฟ้า เพื่อตัดระบบจ่ายไฟจุดที่เกิดเพลิงไหม้ 2. ควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ขณะเกิดเพลิงไหม้ 3. ควบคุมดูแลระบบน้ำ
6. หน่วยปฐมพยาบาลช่วยชีวิตเบื้องต้น	1. เตรียมพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 2. ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงให้นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
7. หน่วยผจญเพลิง	1. ไปยังที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเร็ว 2. ตรวจสอบข่าวสาร สถานการณ์ของเพลิงที่ลุกไหม้ ความรุนแรง 3. ใช้ถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง เข้าควบคุมเพลิงตามที่ได้ฝึกซ้อมไว้ 4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงที่มาสนับสนุน เพื่อควบคุมเพลิงให้สงบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

การกำหนดด้านบุคคล และหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

ตำแหน่ง	เวลาปกติ 06.00 - 18.00 น. (วันธรรมดา)	นอกเวลาปกติ 18.00 - 06.00 น. (วันธรรมดา)	วันหยุด
1. ผู้อำนวยการดับเพลิง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	ผู้ตรวจการพยาบาล	ผู้ตรวจการพยาบาล
2. สนับสนุนดับเพลิง หน่วยประสานงาน จัดหากำลัง ศูนย์รวมข่าว / สื่อสาร	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/ หัวหน้าแผนกบุคคล/ พนักงานรับโทรศัพท์	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พนักงานรับโทรศัพท์	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พนักงานรับโทรศัพท์
3. หน่วยจัดระบบจราจร และควบคุมเขตบริเวณเพลิงไหม้	หัวหน้าแผนกยานยนต์ / หัวหน้าแผนกแม่บ้าน	หัวหน้าแผนกยานยนต์ / หัวหน้าแผนกแม่บ้าน	หัวหน้าแผนกยานยนต์ / หัวหน้าแผนกแม่บ้าน
4. หน่วยปฏิบัติการควบคุมพลังงาน ไฟฟ้า น้ำ และเครื่องสูบน้ำ ฉุกเฉิน	หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	ช่างประจำเวร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	ช่างประจำเวร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
5. หน่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือทรัพย์สิน	หัวหน้า Ward และหัวหน้าแผนกเวรเปล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	หัวหน้าเวร แผนก Ward หัวหน้าเวรแผนกเวรเปล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	หัวหน้าเวรสายพยาบาล หัวหน้าเวรแผนกเวรเปล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
6. หน่วยงานประถมพยาบาลช่วยชีวิต	หัวหน้าแผนกห้องฉุกเฉิน และหัวหน้า ICU	หัวหน้าเวรแผนกห้องฉุกเฉิน และหัวหน้าเวร ICU	หัวหน้าเวรแผนกห้องฉุกเฉินและหัวหน้าเวร ICU
7. หน่วยผจญเพลิง	พนักงานเวรเปล และพนักงานช่างซ่อมบำรุง ที่ผ่านการอบรม	พนักงานเวรเปลและพนักงานช่างซ่อมบำรุง ที่ผ่านการอบรม	พนักงานเวรเปลและพนักงานช่างซ่อมบำรุง ที่ผ่านการอบรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลราชดำเนิน2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทีมดับเพลิงโรงพยาบาล (แผนกเวรเปล)

เวลาทำการ : [redacted] หัวหน้าชุดดับเพลิง

นอกเวลาทำการ : หัวหน้าเวรแผนกเวรเปล หัวหน้าชุดดับเพลิง

วันที่.....

1.ทีมผจญเพลิง

1. คุณ.....
2. คุณ.....

หน้าที่ทีมผจญเพลิง

(1) ไปยังที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเร็ว

(2) ตรวจสอบข่าวสาร สถานการณ์ของเพลิงที่ลุกไหม้ ความรุนแรง

(3) ใช้ถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง เข้าควบคุมเพลิงตามที่ได้ฝึกซ้อมไว้

(4) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงที่มาสนับสนุน เพื่อควบคุมเพลิงให้สงบ

2.ทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือทรัพย์สิน

1. คุณ.....
2. คุณ.....

หน้าที่ทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือทรัพย์สิน

(1) ไปยังที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเร็ว

(2) ตรวจสอบข่าวสารเกี่ยวกับจำนวนคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

(3) ควบคุมคนให้ออกช่องทางที่ปลอดภัย และนำไปไว้ที่ศูนย์รวบรวมคน

(4) ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้บาดเจ็บส่งหน่วยงานปฐมพยาบาล

(5) เคลื่อนย้ายทรัพย์สินสิ่งของครุภัณฑ์ไว้ในที่ปลอดภัย

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทีมดับเพลิงโรงพยาบาล (แผนกซ่อมบำรุง)

เวลาทำการ : [redacted] **หัวหน้าชุดดับเพลิง**

นอกเวลาทำการ : หัวหน้าเวรแผนกซ่อมบำรุง หัวหน้าชุดดับเพลิง

วันที่.....

1.ทีมผจญเพลิง

1. คุณ.....
2. คุณ.....

หน้าที่ทีมผจญเพลิง

(1) ไปยังที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเร็ว

(2) ตรวจสอบข่าวสาร สถานการณ์ของเพลิงที่ลุกไหม้ ความรุนแรง

(3) ใช้ถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง เข้าควบคุมเพลิงตามที่ได้ฝึกซ้อมไว้

(4) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงที่มาสนับสนุน เพื่อควบคุมเพลิงให้สงบ

2. ทีมปฏิบัติการควบคุมพลังงาน ไฟฟ้า น้ำ และเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน

1. คุณ.....
2. คุณ.....

หน้าที่ทีมปฏิบัติการควบคุมพลังงาน ไฟฟ้า น้ำ และเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน

(1) ไปยังจุดที่ตั้งพลังงาน ไฟฟ้า เพื่อตัดระบบจ่ายไฟจุดที่เกิดเพลิงไหม้

(2) ควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ขณะเกิดเพลิงไหม้

(3) ควบคุมดูแลระบบน้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลราชดำเนิน2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. การติดตาม และการประเมินผลและตัวชี้วัด

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ทุก 1 เดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและข้อมูลแผนป้องกันอัคคีภัยในโรงพยาบาล และรายงานผลการติดตามการดำเนินการแผนป้องกันอัคคีภัย เสนอคณะกรรมการบริหาร ทุก 3 เดือน และมีสรุปผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพของแผนป้องกัน อัคคีภัย และงบประมาณที่เกี่ยวข้องเสนอต่อผู้บริหาร ปีละ 1 ครั้ง

7.1 อัตราความเข้าใจของพนักงานในเรื่อง R-A-C-E เป้าหมาย > 90 %

7.2 อัตราการเข้าร่วมซ้อมร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ เป้าหมาย = 100 %

8. เอกสารอ้างอิง

8.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

8.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

8.3 กฎกระทรวง มาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

8.4 มาตรฐานป้องกันอัคคีภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

8.5 The Joint Commission / NFPA. Life Safety Book for Health Care Organization, 2013.

9. แบบฟอร์มอ้างอิง

9.1 แบบฟอร์มใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

9.2 แบบฟอร์มใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

9.3 แบบฟอร์มใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

9.4 แบบฟอร์มใบตรวจเช็คป้ายแสงสว่างทางหนีไฟ

9.5 แบบฟอร์มใบตรวจเช็คประตูหนีไฟ

9.6 แบบฟอร์มใบตรวจเช็คกระดิ่งเตือนภัย

9.7 แบบฟอร์มใบตรวจเช็คสวิตซ์กดแจ้งเหตุเพลิงไหม้

9.8 แบบฟอร์มใบตรวจเช็คสวิตซ์ตัดประตูแม่เหล็กไฟฟ้า

9.9 แบบฟอร์มใบตรวจเช็คตัวตรวจจับควัน

9.10แบบฟอร์มตัวตรวจเช็คตัวตรวจจับความร้อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลรามคำแหง 2
Ramkhamhaeng 2 Hospital

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ลำดับที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	หน้าที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร
1	-	1 เม.ย. 2566	-	ออกเอกสารใหม่
2	1	1 มิ.ย. 2566	All	เปลี่ยนผู้บริหาร
3	2	1 ธ.ค. 2566	All	เปลี่ยนบริษัทSubcontract
4	3	1 ธ.ค. 2567	All	ทบทวนเนื้อหา
5	4	1 ธ.ค. 2567	All	ทบทวนเนื้อหาและแก้ไขหน้า 12ข้อ6.5,16ข้อ6.9.4(3),20

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

Work Instruction	**รหัสเอกสาร :** WI-QCD-001-00
วิธีปฏิบัติ : แผนอพยพเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวในโรงพยาบาล **แผนก:** ศูนย์คุณภาพ	**แก้ไขครั้งที่ : -** **วันที่อนุมัติ :** 10 เมษายน 2568
การแจกจ่าย (Distributions) : All department	

ผู้จัดทำ	**ผู้ทบทวน**	**ผู้อนุมัติ**
[redacted] **ตำแหน่ง**	[redacted] **ตำแหน่ง**	[redacted] **ตำแหน่ง**
วันที่ : 03 เม.ย.2568	**วันที่ :** 04 เม.ย.2568	**วันที่ :** 09 เม.ย.2568

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revised History)

ลำดับที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	ผู้จัดทำ	หน้าที่	รายละเอียดการแก้ไข
1	-	03 เม.ย.2568	[redacted]	All	ออกเอกสารใหม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง 2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

Work Instruction	**รหัสเอกสาร :** WI-QCD-001-00
วิธีปฏิบัติ : แผนอพยพเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวในโรงพยาบาล **แผนก:** ศูนย์คุณภาพ	**แก้ไขครั้งที่ : -** **วันที่อนุมัติ :** 10 เมษายน 2568
การแจกจ่าย (Distributions) : All department	

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนการรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

1.2 เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และบุคลากรในโรงพยาบาลเมื่อเกิดกรณีแผ่นดินไหว

1.3 เพื่อสื่อสารให้บุคคลากรในโรงพยาบาลทุกคนทราบ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง

2. นโยบาย

แผนอพยพเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวในโรงพยาบาล เป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติ ซึ่งบุคคลากรทุกคนต้องยึดเป็นแนวทางบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความรวดเร็วในการฟื้นฟูสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ

3. ขอบเขต

ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลรามคำแหง 2

4. คำจำกัดความ

แผ่นดินไหว (Earthquake) คือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนตัวหรือการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนที่ของพื้นดินที่สามารถรับรู้ได้จากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน หรือในบางกรณีอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างต่าง ๆ
แผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนที่หรือการแตกหักของชั้นหินภายในโลกในแนวระนาบหรือในแนวดิ่ง ซึ่งมักเกิดขึ้นตามแนวรอยเลื่อน (Fault) โดยแผ่นดินไหวจะเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานสะสมที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่มีความเครียดสะสม

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง 2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

Work Instruction	**รหัสเอกสาร :** WI-QCD-001-00
วิธีปฏิบัติ : แผนอพยพเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวในโรงพยาบาล **แผนก:** ศูนย์คุณภาพ	**แก้ไขครั้งที่ : -** **วันที่อนุมัติ :** 10 เมษายน 2568
การแจกจ่าย (Distributions) : All department	

การแบ่งระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว และแผนการดำเนินการ

ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวจะถูกวัดโดยการใช้ มาตรวัดขนาดแผ่นดินไหว ที่เรียกว่า Richter Scale หรือ Moment Magnitude Scale (Mw) โดยแผ่นดินไหวที่มีขนาดสูงจะสามารถสร้างความเสียหายได้มากและส่งผลกระทบในพื้นที่กว้าง การแบ่งความรุนแรง ของเหตุการแผ่นดินไหว

ระดับแมกนิจูด (Richter Scale)	**ผลกระทบทั่วไป**	**แนวทางปฏิบัติในโรงพยาบาล**
< 4 (เบามาก)	แทบไม่รู้สึก / รับรู้เฉพาะอุปกรณ์ไว	ไม่จำเป็นต้องอพยพ รอการประเมินโดยวิศวกร
4.0-4.9 (เบา-ปานกลาง)	ของใช้บางอย่างเคลื่อนไหว,ไม่มีความเสียหาย	รอประเมินโครงสร้างโดยทีมวิศวกรรม ยังไม่ต้องอพยพ เว้นแต่มีโครงสร้างแตกร้าว
5.0-5.9 (ปานกลาง-รุนแรง)	อาคารอาจแตกร้าว, ของตกจากชั้น	เตรียมความพร้อมอพยพ
6.0-6.9 (รุนแรง)	โครงสร้างอาคารเริ่มเสียหาย, เสี่ยงไฟไหม้	ต้องอพยพ
≥ 7.0 (รุนแรงมาก)	อาคารพังบางส่วน, เสี่ยงถล่ม	อพยพทันที ทุกพื้นที่ ห้ามใช้ลิฟต์ ต้องสื่อสารฉุกเฉิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง 2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

Work Instruction	**รหัสเอกสาร :** WI-QCD-001-00
วิธีปฏิบัติ : แผนอพยพเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวในโรงพยาบาล **แผนก:** ศูนย์คุณภาพ	**แก้ไขครั้งที่ : -** **วันที่อนุมัติ :** 10 เมษายน 2568
การแจกจ่าย (Distributions) : All department	

รหัส Code แผ่นดินไหวในโรงพยาบาลรามคำแหง 2

Code	ความหมาย	แนวทางปฏิบัติ
Code Brown ความรุนแรง 4.0-4.9 Richter Scale	แจ้งเตือนว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในพื้นที่ / อาคารโรงพยาบาล	- ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ - หยุดกิจกรรมชั่วคราว - หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ - รายงานสิ่งผิดปกติผ่านช่องทางภายในที่กำหนด - สำรวจทางออกจากอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพ โดยการเปิดประตูหนีไฟให้พร้อมทุกชั้น
Code Brown ระดับ 1 ความรุนแรง 5.0-5.9 Richter Scale	แผ่นดินไหวระดับ ปานกลาง – รุนแรง	- อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย - ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น - ทีมวิศวกรรมตรวจสอบความเสียหาย - เตรียมแผนอพยพออกจากอาคาร
Code Brown ระดับ 2 ความรุนแรง ≥ 6 Richter Scale	แผ่นดินไหวระดับ รุนแรง - รุนแรงมาก	- อพยพผู้ป่วยและบุคลากรออกจากพื้นที่เสี่ยงหรือ อาคารทันที - ทุกคนอพยพไปที่จุดรวมพลที่กำหนด - ห้ามกลับเข้าอาคารจนกว่าจะได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง 2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

Work Instruction	**รหัสเอกสาร :** WI-QCD-001-00
วิธีปฏิบัติ : แผนอพยพเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวในโรงพยาบาล **แผนก:** ศูนย์คุณภาพ	**แก้ไขครั้งที่ : -** **วันที่อนุมัติ :** 10 เมษายน 2568
การแจกจ่าย (Distributions) : All department	

ยกเลิก Code Brown ความรุนแรง < 4.0 Richter Scale	สถานการณ์ปลอดภัยแล้ว, ไม่มีแรงสั่นสะเทือนเพิ่มเติม, อาคารผ่านการตรวจสอบ	- อนุญาตให้กลับเข้าพื้นที่ได้ - ทำการปิดประตูหนีไฟให้เรียบร้อย - รายงานความเสียหาย - ประเมินผลกระทบและการบรรเทาทุกข์

5. บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ	บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , ผู้ตรวจการณ์ (นอกเวลา) (Incident Commander)	1. อนุมัติสั่งการประกาศ Code Brown 2. มีอำนาจในการสั่งการอพยพ 3. มีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติ สั่งการและกำกับการปฏิบัติการ 4. ตัดสินใจร่วมกับแผนกวิศวกรรมอาคารหลัง Code Brown คลี่คลาย ว่าสามารถกลับเข้าสู่อาคารได้หรือไม่ 5. รับรายงานอัพเดตสถานการณ์จากหัวหน้า ทุกแผนก 6. กำหนดผู้แทนสื่อสารกับภายนอก เช่น ญาติ / สื่อมวลชน / หน่วยกู้ภัย
หัวหน้าแผนก / Incharge เวร (นอกเวลา)	1. ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติ แผน Code Brown 2. เตรียมความพร้อมตามแผนอพยพ เมื่อมีการประกาศ Code Brown ระดับ1 3. ดูแลควบคุมการอพยพผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ ไปที่จุดรวมพลอย่างปลอดภัย เมื่อมีการประกาศ Code Brown ระดับ2

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง 2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

Work Instruction	**รหัสเอกสาร :** WI-QCD-001-00
วิธีปฏิบัติ : แผนอพยพเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวในโรงพยาบาล **แผนก:** ศูนย์คุณภาพ	**แก้ไขครั้งที่ : -** **วันที่อนุมัติ :** 10 เมษายน 2568
การแจกจ่าย (Distributions) : All department	

	4. รายงานอัพเดตสถานการณ์ แก่ Incident Commander
วิศวกรรมอาคาร	1. หยุดใช้งานระบบอัตโนมัติที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ระบบลิฟต์ ประตูไฟฟ้า 2. ประเมินความเสียหายเบื้องต้นทันทีหลังการสั่นสะเทือนหยุดลง - จัดส่งทีมเข้าพื้นที่เสี่ยงตามแผนประจำจุด เพื่อแยกอาคารที่ “ปลอดภัย” กับ “ห้ามใช้งาน” อย่างรวดเร็ว - ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร (รอยร้าว ผนัง พื้น เพดาน) - ตรวจสอบระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบแก๊ส ระบบออกซิเจน - ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์สำคัญ เช่น UPS, ปั๊มออกซิเจน ฯลฯ
หัวหน้าศูนย์รับส่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์รับส่ง	1. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน 2. เมื่อได้รับการประสานงาน กรณีทีมีการแจ้งประกาศ Code Brown ระดับ 1 ส่งเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์สำหรับการช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังแผนกที่ร้องขอ 3. เป็นทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล 4. เคลื่อนย้ายทรัพย์สินสำคัญไปยังจุดปลอดภัย
พนักงานทุกคนในโรงพยาบาล	1. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแผนอพยพ 2. ทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประเมินและจัดลำดับความสำคัญในการอพยพ (ผู้ป่วยหนัก/ฉุกเฉินก่อน)

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง 2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

Work Instruction	**รหัสเอกสาร :** WI-QCD-001-00
วิธีปฏิบัติ : แผนอพยพเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวในโรงพยาบาล **แผนก:** ศูนย์คุณภาพ	**แก้ไขครั้งที่ : -** **วันที่อนุมัติ :** 10 เมษายน 2568
การแจกจ่าย (Distributions) : All department	

	3. ทีมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่า ประเมินทรัพย์สินมีค่าในหน่วยงานและทำการเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัย เมื่อมีการประกาศ Code Brown ระดับ 2 4. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามเส้นทางอพยพที่กำหนดไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัยภายนอกอาคาร เมื่อมีการประกาศ Code Brown ระดับ2 โดยใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายที่เตรียมไว้ (เปลหาม เก้าอี้ล้อเลื่อน ฯลฯ) ระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตัว

6.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 เมื่อรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน

1) เจ้าหน้าที่ทุกคน

- หยุดการทำกิจกรรมทันที
- หลีกเลี่ยงการวิ่งตื่นตกใจ
- หาที่หลบที่ปลอดภัย เช่น โดยใช้หลัก หมอบลง (Drop): ทรุดตัวลงกับพื้น หาที่กำบัง (Cover) คลุมศีรษะและลำคอด้วยแขน หรือหาที่หลบใต้โต๊ะ เก้าอี้ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง เกาะให้แน่น (Hold On) จับขาโต๊ะหรือเก้าอี้ไว้ให้มั่น หากไม่มีโต๊ะหรือเก้าอี้ ให้หมอบชิดกำแพงด้านใน
- ห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาด
- หากอยู่ในลิฟต์ ให้กดลิฟต์ทุกชั้น และออกจากลิฟต์ทันทีที่ประตูเปิด

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง 2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

Work Instruction	**รหัสเอกสาร :** WI-QCD-001-00
วิธีปฏิบัติ : แผนอพยพเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวในโรงพยาบาล **แผนก:** ศูนย์คุณภาพ	**แก้ไขครั้งที่ : -** **วันที่อนุมัติ :** 10 เมษายน 2568
การแจกจ่าย (Distributions) : All department	

- กรณีอยู่ด้านนอกโรงพยาบาล ให้อยู่ในที่โล่ง ห่างจากอาคาร เสาไฟฟ้า และสิ่งของที่อาจล้ม
- ดูแลและให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วยและญาติที่อยู่ในการดูแล

2) พยาบาลประจำหอผู้ป่วย (Inpatients)
   - ตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ป่วย
   - ประเมินจำนวนผู้ป่วย จัดลำดับความเร่งด่วนในการอพยพ
   - ตรวจสอบจำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วย
   - เตรียมความพร้อมหากต้องอพยพผู้ป่วยตามแผนอพยพ
   - อพยพผู้ป่วยและญาติไปยังจุดรวมพลในกรณีมีการประกาศ Code brown ระดับ 2
3) พยาบาลประจำผู้ป่วยนอกและผู้มาใช้บริการ (OPD / Visitors)
   - ให้ทุกคนสงบนิ่งและหลบอยู่ในจุดปลอดภัย
   - ตรวจนับจำนวนผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
   - เตรียมความพร้อมหากต้องอพยพผู้ป่วยตามแผนอพยพ
   - อพยพผู้ป่วยและญาติไปยังจุดรวมพลในกรณีมีการประกาศ Code brown ระดับ 2
4) หัวหน้าแผนก/ Incharge
   - ประเมินระดับความรุนแรงและความเสียหายเบื้องต้น
   - สื่อสารภายในโรงพยาบาลให้ทุกหน่วยทราบสถานการณ์
   - เตรียมการอพยพ, ปิดพื้นที่เสี่ยง, หยุดการให้บริการชั่วคราว
   - รายงานความเสียหายต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ ผู้ตรวจการณ์ (นอกเวลา)
   - กรณี Code Brown ระดับ 2 เป็นผู้รายงานจำนวนผู้ป่วยและพนักงานทั้งหมดที่อพยพมายังจุดรวมพลต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้ตรวจการ (กรณีนอกเวลา)

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง 2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

Work Instruction	**รหัสเอกสาร :** WI-QCD-001-00
วิธีปฏิบัติ : แผนอพยพเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวในโรงพยาบาล **แผนก:** ศูนย์คุณภาพ	**แก้ไขครั้งที่ : -** **วันที่อนุมัติ :** 10 เมษายน 2568
การแจกจ่าย (Distributions) : All department	

- ห้ามผู้ป่วยและบุคลากรกลับเข้าอาคารจนกว่าจะได้รับอนุญาต

6.2 แผนการอพยพ

6.2.1 แผนการอพยพ

กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ป่วย และพนักงานในสถานประกอบการในขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยประกอบด้วย

1) ผู้รับผิดชอบในการสั่งการใช้แผนอพยพ คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ ผู้ตรวจการณ์ (นอกเวลา)
2) หัวหน้าแผนกนำอพยพ คือ ผู้นำทีมอพยพ นำผู้ป่วย/ผู้มาใช้บริการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอพยพตามเส้นทางออกที่กำหนดไว้
3) หัวหน้าศูนย์รับส่งหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์รับส่ง จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เพียงพอและพร้อมใช้ นำอุปกรณ์สำหรับการช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังแผนกที่ร้องขอในกรณีต้องมีการอพยพ
4) จุดรวมพล เป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ที่สามารถตรวจสอบผู้ป่วย/ผู้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่ หรือทำการตรวจนำจำนวนผู้ป่วยได้
5) หน่วยช่วยชีวิต จะเข้าค้นหา ช่วยชีวิตผู้ป่วย/ผู้มาใช้บริการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ยังติดค้างในอาคาร

6.2.2 ขั้นตอนกรอพยพและเคลื่อนย้าย

กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับรุนแรง ($\geq$ 6 Richter Scale) ที่ต้องอพยพออกจากตึก และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดรวมพลหลังได้ยินเสียงประกาศ Code Brown ระดับ2 มีขั้นตอน ดังนี้

1) พยาบาลหัวหน้าเวร เป็นผู้จำแนกประเภทผู้ป่วย โดยพิจารณาอาการและโรค ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง โดยโรงพยาบาลรามคำแหง 2 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง 2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

Work Instruction	**รหัสเอกสาร :** WI-QCD-001-00
วิธีปฏิบัติ : แผนอพยพเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวในโรงพยาบาล **แผนก:** ศูนย์คุณภาพ	**แก้ไขครั้งที่ : -** **วันที่อนุมัติ :** 10 เมษายน 2568
การแจกจ่าย (Distributions) : All department	

- **กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว** เป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ มอบหมายให้พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) เป็นผู้พาอพยพพร้อมกับญาติผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้
- **กลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง** เป็นผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง แต่ต้องมีคนช่วยอุ้มหรือพยุง มอบหมายให้ผู้ช่วยพยาบาล/เจ้าหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลืออพยพ พร้อมกับญาติผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้
- **กลุ่มผู้ป่วยสีแดง** เป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย มีอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตให้ใช้ soft stretcher หรือเปลสนามหรือใช้ผ้าปูที่นอนอพยพ

6.2.3 การเดินทางการอพยพ

ควรมีเส้นทางที่ปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ในกรณีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงจากการเสียหายของระบบไฟฟ้า

6.2.4 อุปกรณ์สำคัญในการอพยพ

อุปกรณ์ฉุกเฉิน

- ยาและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น เช่น เครื่องช่วยหายใจ, ยาฉุกเฉิน, อุปกรณ์ฟื้นคืนชีพ
- โทรศัพท์มือถือในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ไฟฉายและแบตเตอรี่สำรอง

อุปกรณ์ป้องกัน

- หน้ากากอนามัย (เพื่อป้องกันฝุ่นหรือสารพิษที่อาจปล่อยออกมาในระหว่างแผ่นดินไหว)
- ถุงมือและเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

6.3 การบรรเทาทุกข์

6.3.1 การดูแลรักษาและให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขณะเกิดแผ่นดินไหว โดยการให้การช่วยเหลือดูแลรักษาปฐมพยาบาลผู้ป่วย/ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการโรงพยาบาลในเครือ ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดบริการได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง 2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

Work Instruction	**รหัสเอกสาร :** WI-QCD-001-00
วิธีปฏิบัติ : แผนอพยพเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวในโรงพยาบาล **แผนก:** ศูนย์คุณภาพ	**แก้ไขครั้งที่ : -** **วันที่อนุมัติ :** 10 เมษายน 2568
การแจกจ่าย (Distributions) : All department	

6.3.2 การบรรเทาทุกข์หลังเกิดเหตุ

(1) การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดรวมพลของเจ้าหน้าที่เพื่อรอรับคำสั่ง

(2) การประสานงานกับหน่วยงานอื่น

(3) การช่วยชีวิต การค้นหาผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

(4) การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

(5) การสำรวจความเสียหาย และปิดกั้นพื้นที่

6.3.3 การปฏิรูปฟื้นฟู

(1) การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และการรายงานสถานการณ์แผ่นดินไหว

(2) การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามาถดำเนินการให้บริการได้เร็วที่สุด

(3) การปรับปรุงซ่อมแซม และการฟื้นฟู

7. การติดตามและการประเมินผล


7.1 มีการฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวประจำปี

7.2 กรณีเกิดเหตุจริงให้มีการจัดประชุมหลังเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์และวางแผนพัฒนาร่วมกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง 2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

Work Instruction	**รหัสเอกสาร :** WI-QCD-001-00
วิธีปฏิบัติ : แผนอพยพเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวในโรงพยาบาล **แผนก:** ศูนย์คุณภาพ	**แก้ไขครั้งที่ : -** **วันที่อนุมัติ :** 10 เมษายน 2568
การแจกจ่าย (Distributions) : All department	

8. Flow Chart การปฏิบัติเมื่อเกิด

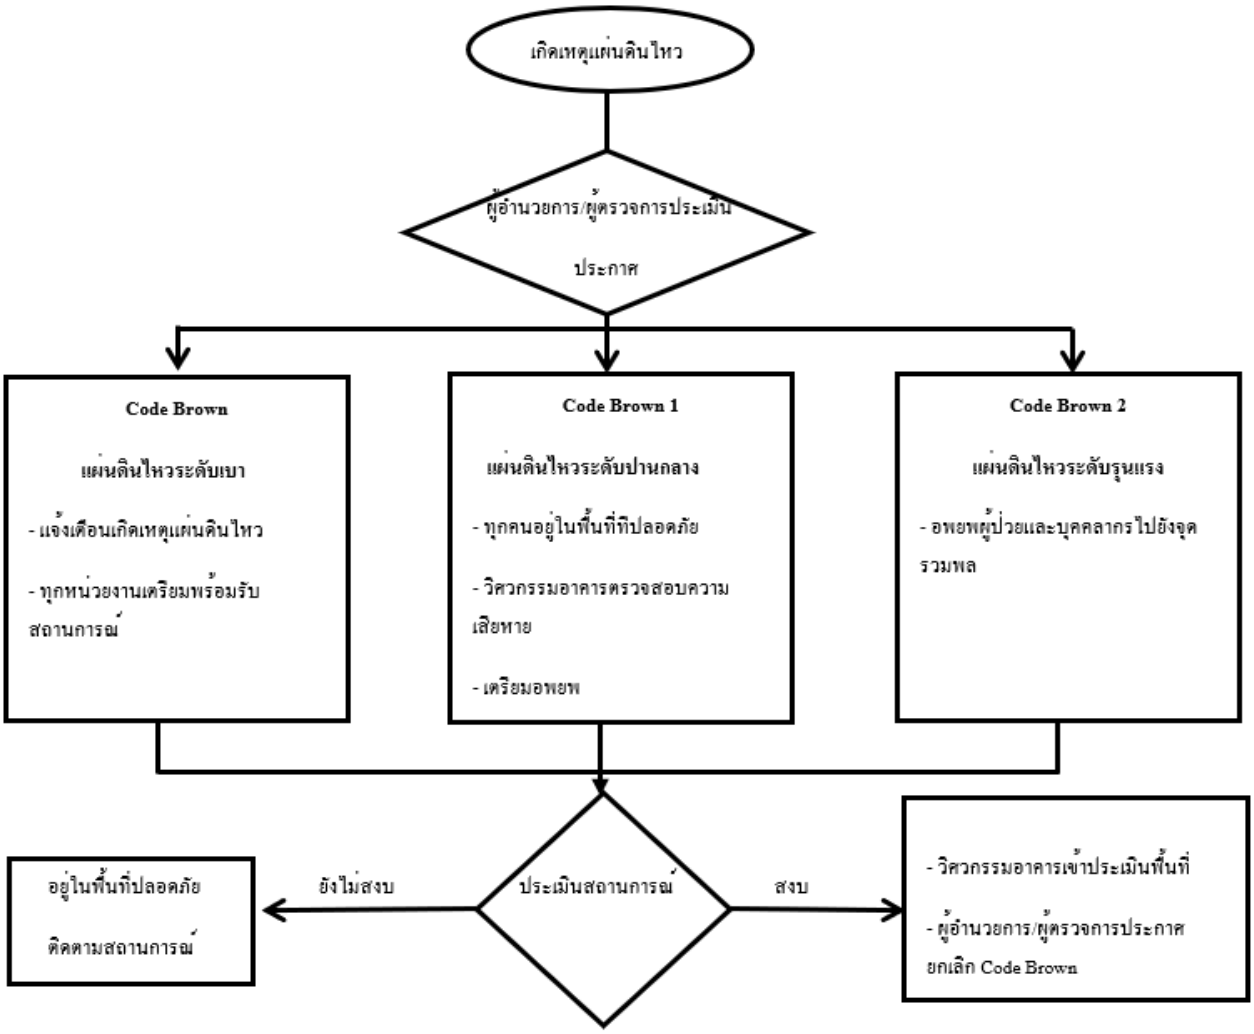

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง 2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

Work Instruction	**รหัสเอกสาร :** WI-QCD-001-00
วิธีปฏิบัติ : แผนอพยพเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวในโรงพยาบาล **แผนก:** ศูนย์คุณภาพ	**แก้ไขครั้งที่ : -** **วันที่อนุมัติ :** 10 เมษายน 2568
การแจกจ่าย (Distributions) : All department	

9. เอกสารอ้างอิง

กรมอุตุนิยมวิทยา. (2549). ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว.

กรมอนามัย. (2559). คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว (ฉบับย่อ). กระทรวงสาธารณสุข.

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ไม่ระบุปี). แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัยและแผ่นดินไหว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (ไม่ระบุปี). แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม. กระทรวงมหาดไทย.

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลรามคำแหง 2 ห้ามสำเนาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

RAM2 HOSPITAL

ซ้อมอัคคีภัยระดับ

โรงพยาบาล

วันที่ 8 กันยายน 2568

และ

วันที่ 30 กันยายน 2568

รายงานการฝึกอบรม

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น

ประจำปี 2568

วันที่ 8 กันยายน 2568

บริษัท รามนครา จำกัด

222 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240

สำเนา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๘

ลงชื่อ[redacted]ผู้รับ

วันที่.....

รายงานการฝึกอบรม
หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น
วันที่ 8 กันยายน 2568



บริษัท รามนครา จำกัด
222 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240



ที่ กท ๑๘๐๘/๑๑๔๓

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย บริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานของบริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒) เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยก[redacted]สาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
โทร. /โทรสาร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๖๒๑

ที่ กท ๑๘๐๘/๑๑๔๔

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เรียน บริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. วุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๔๒ ฉบับ

ตามที่ บริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานของบริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒) ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานของบริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒) ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยก[redacted]สาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
โทร. /โทรสาร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๖๒๑

แบบ กภ.รง.๑

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล
วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) บริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒)

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล ราษฎร์พัฒนา

เขต/อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐

โทรศัพท์ ๐๒-๐๓๒-๓๘๘๘ โทรสาร

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) บริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒)

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล ราษฎร์พัฒนา

เขต/อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐

โทรศัพท์ ๐๒-๐๓๒-๓๘๘๘ โทรสาร

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๒ คน ชาย ๑๘ คน หญิง ๒๔ คน

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ กภ.จ.๑)

๒. รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม

๓. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับใบอนุญาต
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๑๖ เดือน ก.ย. ๒๕๖๘ พ.ศ.

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ กภ.รง.๑ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

แบบ กภ.จ.๑

การแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล
วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ ๑๐๐๔๔๐๐๐๑๖๐๑๕๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม(ภาคทฤษฎี) บริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒)

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล ราษฎร์พัฒนา

เขต/อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐

โทรศัพท์ ๐๒-๐๓๒-๓๘๘๘ โทรสาร

สถานที่จัดฝึกอบรม(ภาคปฏิบัติ) บริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒)

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล ราษฎร์พัฒนา

เขต/อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐

โทรศัพท์ ๐๒-๐๓๒-๓๘๘๘ โทรสาร

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. กำหนดการจัดฝึกอบรม
๒. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๓. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
๔. แผนที่ที่ตั้งของสถานที่จัดฝึกอบรม

ประทับตรา นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๘ พ.ศ.

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา

๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ กภ.จ.๑ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒)

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒ ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘

เวลา	กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น	วิทยากร
๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น.	- ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ Pre-test	
๐๘.๔๕-๑๐.๔๕น.	**ภาคทฤษฎี** หัวข้อวิชาดังนี้ ๑) ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ ๒) การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ ๓) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย ๔) การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ ๕) เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ ๖) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง ๗) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ๘) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ	นายประยุทธ สะพันธ์ ตำแหน่งพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน (ผู้ควบคุมการฝึกอบรม) นายมนต์สวรรค์ ลาภทวี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติการ (วิทยากรที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
๑๑.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป	**ภาคปฏิบัติ** ๑) ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ ๒) ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิง แบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารดับเพลิงประเภท บี ๓) ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิง แบบเคลื่อนที่ได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี ๔) ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง Post – test	๑.นายมนต์สวรรค์ ลาภทวี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติการ ๒.นายกันตพัฒน์ ลาดแลน ตำแหน่งพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน ๓.นายเผ่าพันธ์ สามหาดไทย ตำแหน่งพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน (วิทยากร ๑ คน ต่อผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติไม่เกิน ๒๐ คน)
หมายเหตุ	- พัก-รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ และ ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. - พัก - รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น.	

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๓๖๐๐๑๕๑
ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

[redacted]

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ของกรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

๓๐๑. [redacted]

๓๐๒. [redacted]

๓๐๓. [redacted]

๓๐๔. [redacted]

๓๐๕. [redacted]

๓๐๖. [redacted]

๓๐๗. [redacted]

๓๐๘. [redacted]

๓๐๙. [redacted]

๓๑๐. [redacted]

๓๑๑. [redacted]

๓๑๒. [redacted]

๓๑๓. [redacted]

๓๑๔. [redacted]

๓๑๕. [redacted]

๓๑๖. [redacted]

๓๑๗. [redacted]

๓๑๘. [redacted]

๓๑๙. [redacted]

๓๒๐. [redacted]

๓๒๑. [redacted]

๓๒๒. [redacted]

๓๒๓. [redacted]

๓๒๔. [redacted]

๓๒๕. [redacted]

๓๒๖. [redacted]

๓๒๗. [redacted]

๓๒๘. [redacted]

๓๒๙. [redacted]

๓๓๐. [redacted]

๓๓๑. [redacted]

๓๓๒. [redacted]

๓๓๓. [redacted]

๓๓๔. [redacted]

๓๓๕. [redacted]

๓๓๖. [redacted]

๓๓๗ [redacted]

๓๓๘. [redacted]

๓๓๙. [redacted]

๓๔๐. [redacted]

๓๔๑. [redacted]

๓๔๒. [redacted]

๓๔๓. [redacted]

๓๔๔. [redacted]

๓๔๕. [redacted]

๓๔๖. [redacted]

๓๔๗. [redacted]

๓๔๘. [redacted]

๓๔๙. [redacted]

๓๕๐. [redacted]

๓๕๑. [redacted]

๓๕๒. [redacted]

๓๕๓. [redacted]

๓๕๔. [redacted]

๓๕๕. [redacted]

๓๕๖. [redacted]


๓๕๗. [redacted]

๓๕๘. [redacted]

๓๕๙. [redacted]

๓๖๐. [redacted]

ชรินทร์...

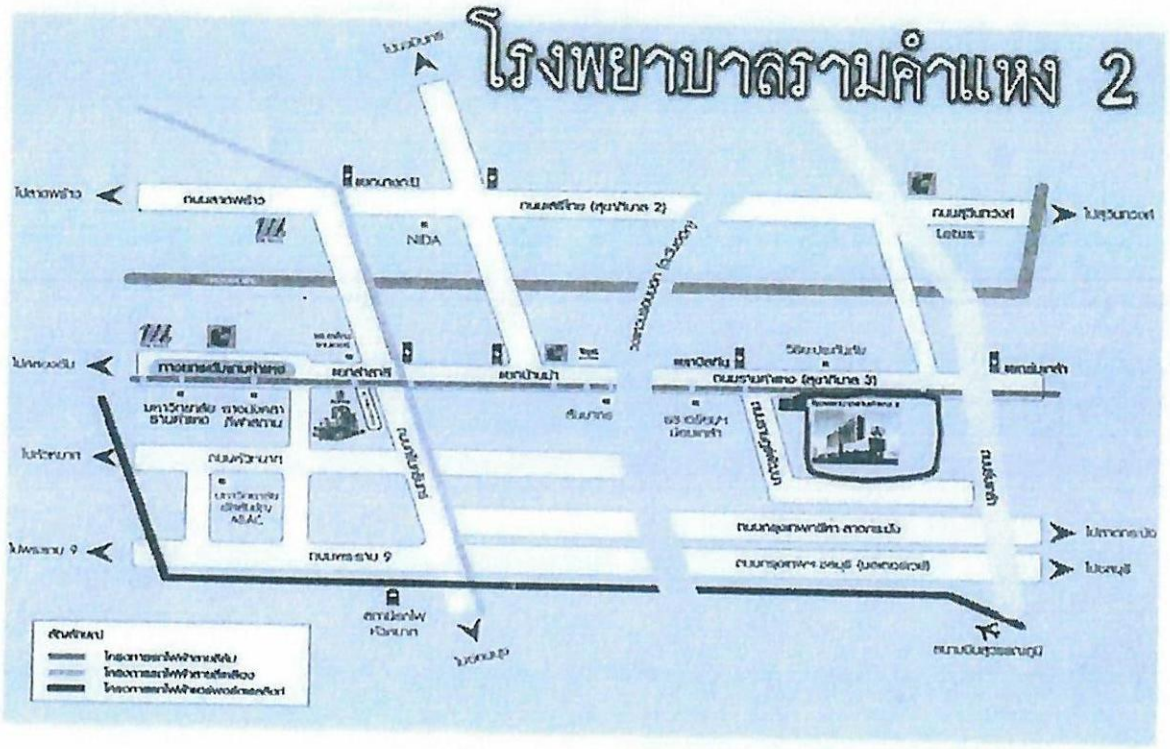
โรงพยาบาลรามคำแหง 2
NIDA
Lotus
ถนนรามคำแหง (ตุลาคม 3)
ถนนรามคำแหง 9

ภาพการฝึกอบรมดับเพลิง ประจำปี 2568

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น


วันที่ 8 กันยายน 2568

ภาพประกอบการฝึกอบรม : การอบรมภาคทฤษฎี หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น







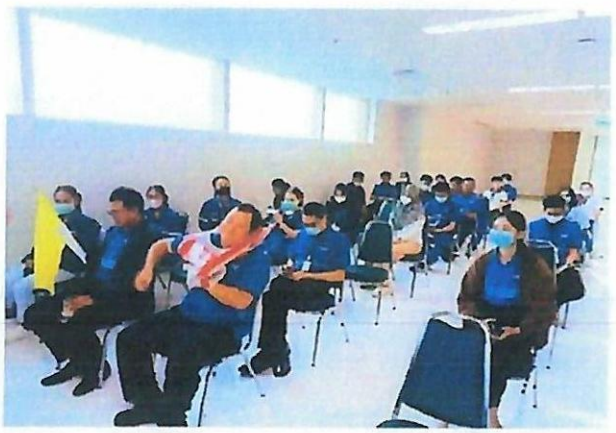


ภาพประกอบการฝึกอบรม : การฝึกปฏิบัติภาคสนาม หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น












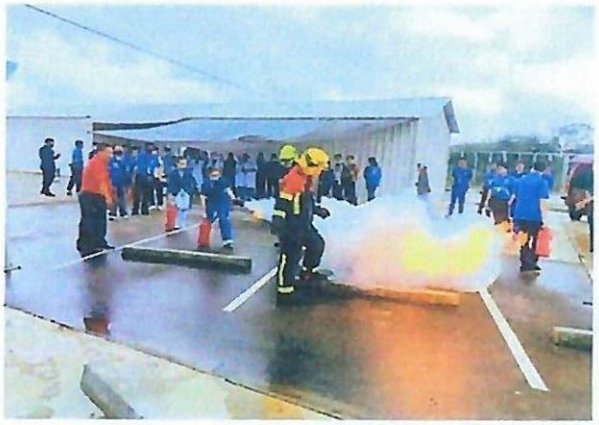





<u>รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประจำปี 2568</u>

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 8 กันยายน 2568

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
รุ่นที่ 1 วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลรามคำแหง 2

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนก
1	6700444	นาย	เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	Customer Service
2	6800516	นางส	เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	Customer Service
3	6800501	นางส	พยาบาล	OPD Check up
4	6800535	นางส	พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย	OPD อายุรกรรม
5	6800489	นางส	ผู้ช่วยนักกายภาพ	กายภาพ
6	6700480	นาย	เจ้าหน้าที่การเงิน	การเงินผู้ป่วยนอก1
7	6800585	นาย	เจ้าหน้าที่การเงิน	การเงินผู้ป่วยนอก1
8	6800530	นาย	เจ้าหน้าที่การเงิน	การเงินผู้ป่วยใน
9	6700485	นาย	หัวหน้า	เครื่องมือแพทย์
10	6800613	นาย	เจ้าหน้าที่ CSSD	จ่ายกลาง
11	6800521	นาย	เจ้าหน้าที่ CSSD	จ่ายกลาง
12	6500021	นางส	พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย	ฉุกเฉิน
13	6600162	นางส	พยาบาล	ฉุกเฉิน
14	6700413	นางส	พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย	ฉุกเฉิน
15	6700452	นางส	พยาบาล	ฉุกเฉิน
16	6700453	นาย	พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย	ฉุกเฉิน
17	6700426	นาย	เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน	บัญชี
18	6800498	นาย	Messenger	บัญชี
19	6800529	นางส	เจ้าหน้าที่บัญชี	บัญชี
20	6700457	นางส	เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม	บุคคล
21	6800517	นางส	ผู้ช่วยนักโภชนาการ	โภชนาการ
22	6600036	นาย	หัวหน้า	ยานยนต์
23	6600037	นาย	พนักงานขับรถ	ยานยนต์
24	6600226	นาย	พนักงานขับรถกอล์ฟ	ยานยนต์
25	6600309	นาย	พนักงานขับรถ	ยานยนต์
26	6800491	นาย	พนักงานขับรถกอล์ฟ	ยานยนต์
27	6800540	นาย	พนักงานขับรถ	ยานยนต์
28	6800600	นาย	พนักงานขับรถกอล์ฟ	ยานยนต์
29	6700465	นาย	เจ้าหน้าที่ทำบัตร	เวชระเบียน
30	6800520	นางสา	เจ้าหน้าที่ทำบัตร	เวชระเบียน
31	6800537	นางสา	เจ้าหน้าที่ทำบัตร	เวชระเบียน
32	6700487	นางสา	เจ้าหน้าที่ห้องผ้า	ห้องผ้า

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
รุ่นที่ 1 วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลรามคำแหง 2

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนก
33	6800518	นางสาว [redacted]	หัวหน้า	ห้องผ่าตัด
34	6700436	นางสาว [redacted]	พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย	หอพักผู้ป่วยใน 11 (เด็ก)
35	6700461	นางสาว [redacted]	พยาบาล	หอพักผู้ป่วยใน 11 (เด็ก)
36	6700455	นางสาว [redacted]	พยาบาล	อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
37	6700478	นางสาว [redacted]	พยาบาล	อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
38	6800564	นางสาว [redacted]	พยาบาล	อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
39	6800571	นางสาว [redacted]	พยาบาล	อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
40	6800583	นางสาว [redacted]	พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย	อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
41	6600263	นางสาว [redacted]	พนักงานรับโทรศัพท์	โอเปอเรเตอร์
42	6600144	นางสาว [redacted]	ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ	ห้องปฏิบัติการ

รายงานการฝึกอบรม

หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประจำปี 2568

วันที่ 30 กันยายน 2568

บริษัท รามนครา จำกัด

222 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240

สำเนา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงง

[redacted]

ลง ผู้รับ

วัน

รายงานการฝึกอบรม

หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 30 กันยายน 2568



บริษัท รามนครา จำกัด

222 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240



ที่ กท ๑๘๐๘/๑๔๑๗

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย บริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของบริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวย[redacted]สาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
โทร. /โทรสาร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๖๒๑



ที่ กท ๑๘๐๘/๗๙๙

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน บริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของบริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒) ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของบริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕
โทร. /โทรสาร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๖๒๑

แบบ กภ.รง.๒

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ◯)

⊘ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒)

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน รามคำแหง

แขวง/ตำบล ราษฎร์พัฒนา เขต/อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐

โทรศัพท์ ๐๒-๐๓๒-๓๘๘๘ โทรสาร E-mail

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๙๒ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๙๒ คน

ชาย ๓๐ คน หญิง ๖๒ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๓ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

◯ ไม่ดี ◯ พอใช้ ⊘ ดี ◯ ดีมาก

◯ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

◯ ไม่ดี ◯ พอใช้ ◯ ดี ◯ ดีมาก

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)

๒. รายชื่อวิทยากร

๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ[redacted]รับใบอนุญาต

ผู้[redacted]ภัย

วันที่[redacted]

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒)

(สาขา) ประเภทกิจการ โรงพยาบาล

ที่อยู่ เลขที่ ๒๒๒ ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล ราษฎร์พัฒนา

เขต/อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐

โทรศัพท์ ๐-๒ ๐๓๒-๓๘๘๘ โทรสาร

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม ๙๒ คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

◯ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน ให้ระบุชื่ออาคาร/ สถานที่

.....

● เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

◯ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวัน และเวลาเดียวกัน ของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกัน

◯ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวัน และเวลาเดียวกัน ของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ไม่ได้ ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/ เดือน/ ปี ที่ทำการฝึกซ้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/ เดือน/ ปี) ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๙๒ คน (ผู้หญิง ๖๒ คน/ ผู้ชาย ๓๐ คน)

ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๓ นาที (เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้นจนถึงคนสุดท้ายมาถึง ณ จุดรวมพล)

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

◯ ไม่ดี ◯ พอใช้ ● ดี ◯ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

◯ ได้รับความเห็นชอบแผน และรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหนังสือ - เลขที่ - ลงวันที่ - โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

● ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้

คือ กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เลขที่ใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

[redacted] นายจ้าง/หรือผู้มีอำนาจรับมอบหมายกระทำการแทน

[redacted])

[redacted]

วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(กปภ.ส).....๕๙๙...../๒๕๖๘

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

.....บริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง ๒).....

ตั้งอยู่ที่เลขที่...๒๒๒ ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐.....

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน.....๙๒.....คน

เมื่อวันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๘.....

ให้ไว้ ณ วันที่.....๑๗ ก.ค. ๒๕๖๙.....

[redacted]

ผู้อำนวยการส[redacted]าสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒:๐๒:๒๕๖๗-๐๑๕๑

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๓๖๐๐๑๕๑
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

[redacted]

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยหนีไฟ

ของกรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑





/๓๖๑.นายวัชรินทร์...

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


บริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง 2)

222 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วัน อังคาร ที่ 30 กันยายน 2568

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม
08.30 - 08.45 น.	** พนักงานลงทะเบียน และประธานกล่าวเปิดการอบรม
08.45 - 10.30 น.	** วิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี * อบรมภาคทฤษฎีหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ * วิธีการดับเพลิง และเครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ ประเภทของเครื่องดับเพลิงยกหิ้วทุกชนิด * การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย, การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ
10.30 - 10.45 น.	พักเบรก 15 นาที
10.45 - 12.00 น.	** เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับการดับเพลิง, อุปกรณ์เพื่อการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวเพื่อดับไฟ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ ** วิธีการดับเพลิงโดยใช้สายส่งน้ำดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ และการทำงานเป็นทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้
12.00 - 13.00 น.	พักทานอาหารกลางวัน
13.00 -14.30 น.	** ประชุมชี้แจงกำหนดบทบาทในหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในแผน ** แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ และการซักซ้อมแผน ** แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ และการซักซ้อมแผน ** ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ฝึกการค้นหา, ช่วยเหลือ และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่เป็นความรู้เพื่อเอาชีวิตรอด เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเหตุอัคคีภัย
14.30 - 14.45 น.	พักเบรก 15 นาที
14.45 เป็นต้นไป	** การจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริงในสถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการฝึกในสถานประกอบกิจการ (จำลองสถานการณ์เพื่อฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ) ** การปฏิบัติภาคสนาม ฝึกการดับเพลิงด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้(แบบยกหิ้ว) * ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ เช่น ชนิดน้ำสะสมแรงดัน, ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์, ชนิดฟองโฟม, ชนิดน้ำยาเหลวระเหย, ชนิดผงเคมีแห้ง และฝึกดับเพลิง ประเภท A, B, C, K และอื่น ๆ * เทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่มีอยู่ประจำอาคาร ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ * เทคนิคการใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวดับไฟ เมื่อเกิดไฟไหม้ที่บ้าน,ยานพาหนะ และที่ทำงาน ** สรุปผลการฝึกอบรมและฝึกซ้อม พร้อมตอบข้อซักถาม และปิดการฝึกอบรม

โรงพยาบาลรามคำแหง 2

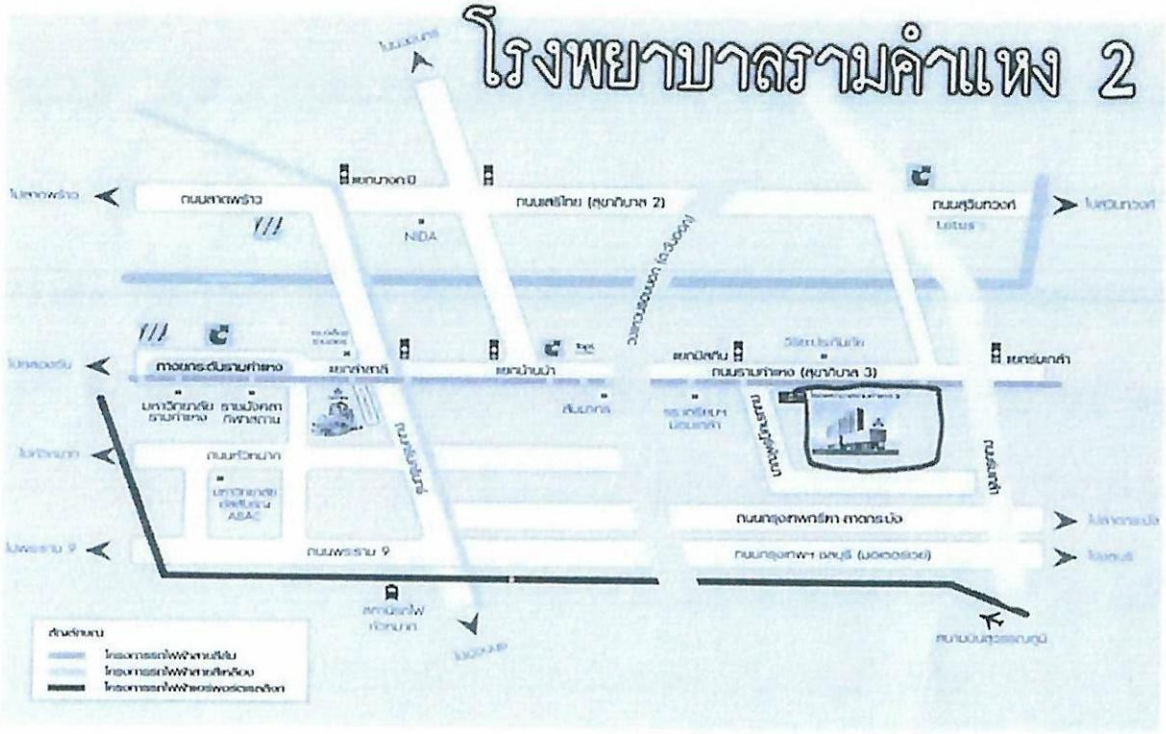

ภาพการฝึกอบรมดับเพลิง ประจำปี 2568


หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


วันที่ 30 กันยายน 2568

ภาพประกอบการฝึกอบรม : การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568





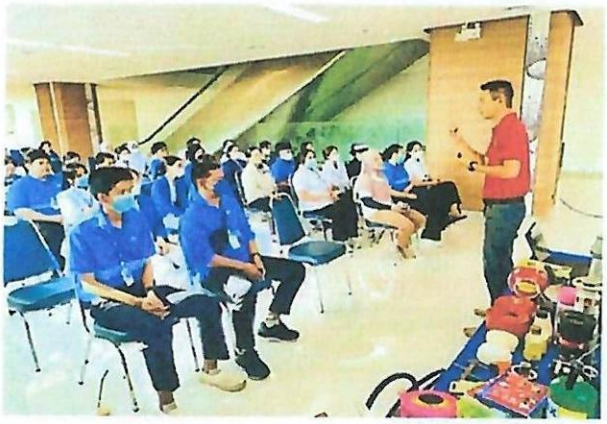


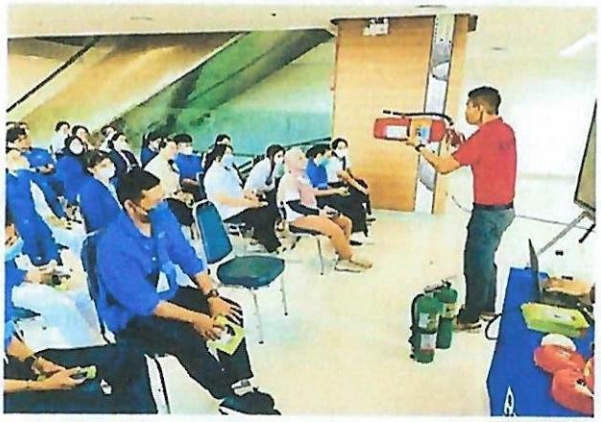








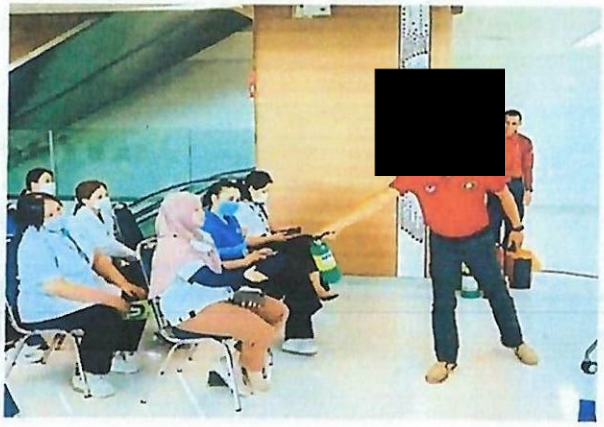


ภาพประกอบการฝึกอบรม : การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568





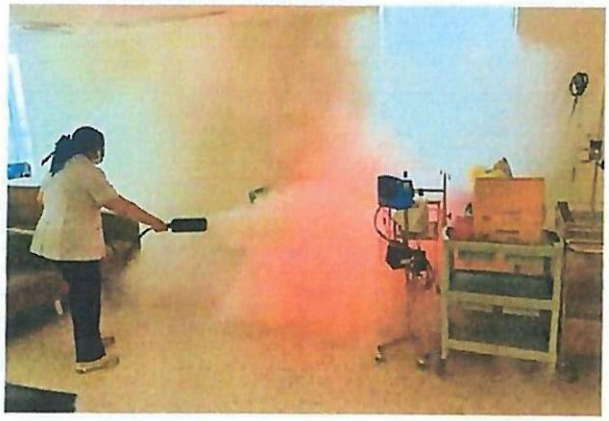



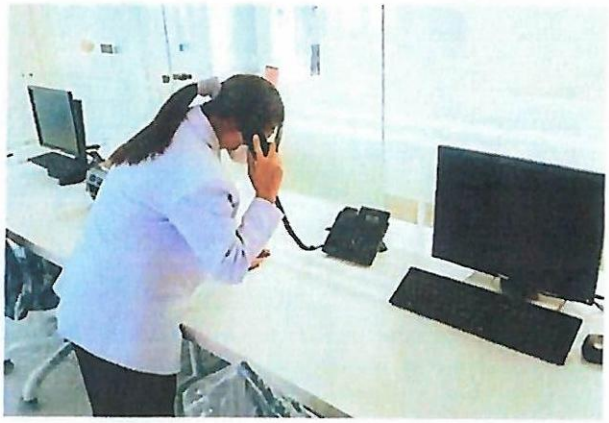







ภาพประกอบการฝึกอบรม : การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568



















ภาพประกอบการฝึกอบรม : การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
















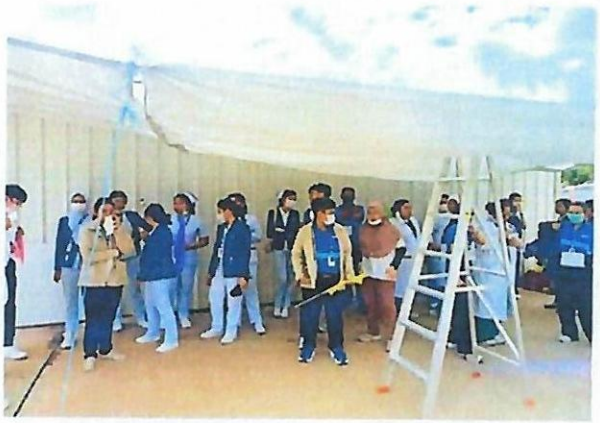






ภาพประกอบการฝึกอบรม : การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

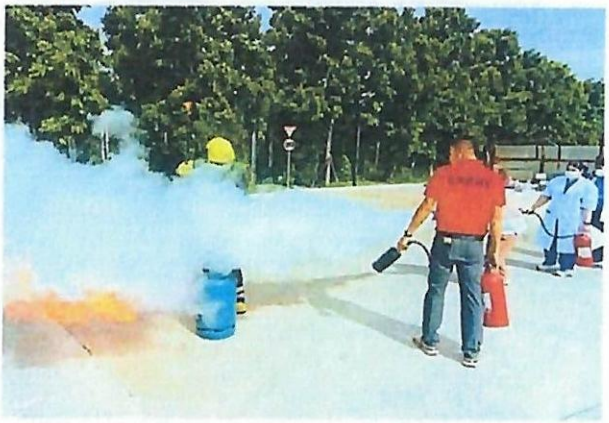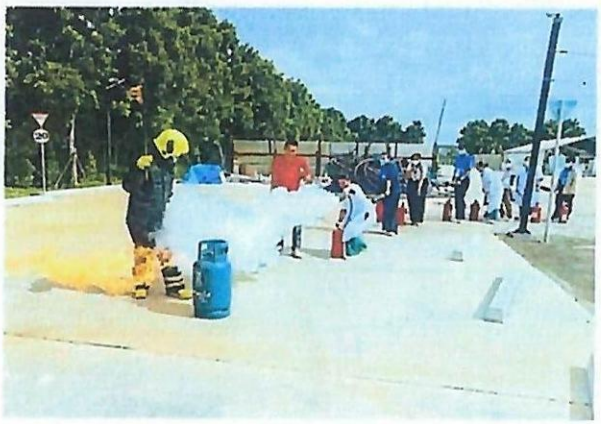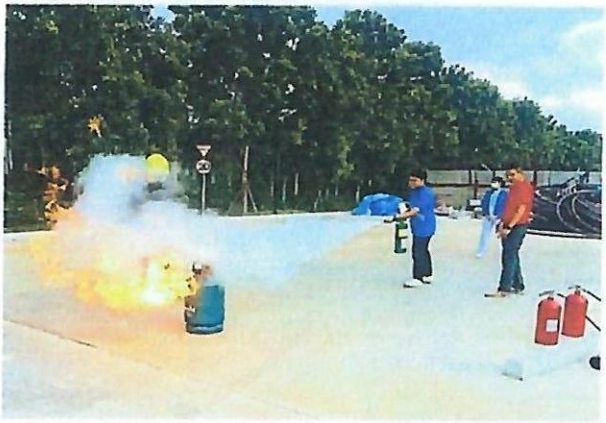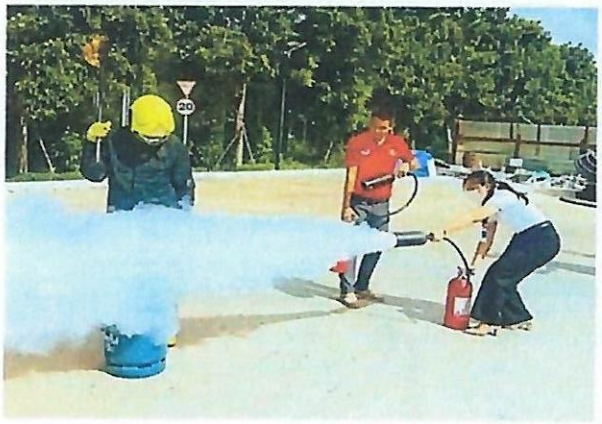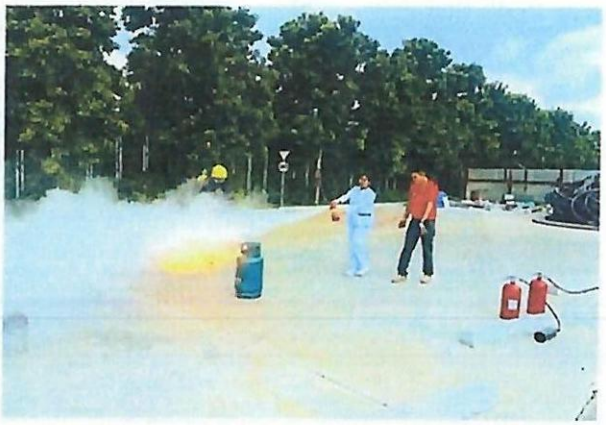


<u>รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประจำปี 2568</u>

หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	รุ่น	คำหน้	[redacted]	ตำแหน่ง	แผนก
1	รุ่น 1	นาย		ที่ลูกค้าสัมพันธ์	Customer Service
2	รุ่น 1	นางสา		ที่ลูกค้าสัมพันธ์	Customer Service
3	รุ่น 1	นางสา		ล	OPD Check up
4	รุ่น 1	นางสา		นช่วยเหลือผู้ป่วย	OPD อายุรกรรม
5	รุ่น 1	นางสา		ักกายภาพ	กายภาพ
6	รุ่น 1	นาย		ที่การเงิน	การเงินผู้ป่วยนอก1
7	รุ่น 1	นาย		ที่การเงิน	การเงินผู้ป่วยนอก1
8	รุ่น 1	นาย		ที่การเงิน	การเงินผู้ป่วยใน
9	รุ่น 1	นาย			เครื่องมือแพทย์
10	รุ่น 1	นาย		ที่ CSSD	จ่ายกลาง
11	รุ่น 1	นาย		ที่ CSSD	จ่ายกลาง
12	รุ่น 1	นางสา		นช่วยเหลือผู้ป่วย	ฉุกเฉิน
13	รุ่น 1	นางสา		ล	ฉุกเฉิน
14	รุ่น 1	นางสา		นช่วยเหลือผู้ป่วย	ฉุกเฉิน
15	รุ่น 1	นางสา		ล	ฉุกเฉิน
16	รุ่น 1	นาย		นช่วยเหลือผู้ป่วย	ฉุกเฉิน
17	รุ่น 1	นาย		ที่เร่งรัดหนี้สิน	บัญชี
18	รุ่น 1	นาย		nger	บัญชี
19	รุ่น 1	นางสา		ที่บัญชี	บัญชี
20	รุ่น 1	นางสา		ที่ฝึกอบรม	บุคคล
21	รุ่น 1	นางสา		กโภชนาการ	โภชนาการ
22	รุ่น 1	นาย			ยานยนต์
23	รุ่น 1	นาย		นขับรถ	ยานยนต์
24	รุ่น 1	นาย		นขับรถกอล์ฟ	ยานยนต์
25	รุ่น 1	นาย		นขับรถ	ยานยนต์
26	รุ่น 1	นาย		นขับรถกอล์ฟ	ยานยนต์
27	รุ่น 1	นาย		นขับรถ	ยานยนต์
28	รุ่น 1	นาย		นขับรถกอล์ฟ	ยานยนต์
29	รุ่น 1	นาย		ที่ทำบัตร	เวชระเบียน
30	รุ่น 1	นางสาว		ที่ทำบัตร	เวชระเบียน
31	รุ่น 1	นางสาว		ที่ทำบัตร	เวชระเบียน
32	รุ่น 1	นางสาว		ที่ห้องผ้า	ห้องผ้า
33	รุ่น 1	นางสาว			ห้องผ้าตัด
34	รุ่น 1	นางสาว		นช่วยเหลือผู้ป่วย	หอพักผู้ป่วยใน 11 (เด็ก)
35	รุ่น 1	นางสาว		ล	หอพักผู้ป่วยใน 11 (เด็ก)
36	รุ่น 1	นางสาว		ล	อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
37	รุ่น 1	นางสาว		ล	อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
38	รุ่น 1	นางสาว		ล	อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
39	รุ่น 1	นางสาว		ล	อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
40	รุ่น 1	นางสาว		นช่วยเหลือผู้ป่วย	อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
41	รุ่น 1	นางสาว		นรับโทรศัพท์	โอเปอเรเตอร์
42	รุ่น 1	นางสาว		องปฏิบัติการ	ห้องปฏิบัติการ
43	รุ่น 2	นางสาว		นช่วยเหลือผู้ป่วย	OPD อายุรกรรม

44	รุ่น 2	นางสาว	[redacted]	าบาล	OPD อายุรกรรม
45	รุ่น 2	นางสาว		ช่วยเหลือผู้ป่วย	OPD Check up
46	รุ่น 2	นางสาว		ช่วยเหลือผู้ป่วย	OPD Check up
47	รุ่น 2	นางสาว		ช่วยเหลือผู้ป่วย	OPD รังสีรักษา
48	รุ่น 2	นางสาว			OPD ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
49	รุ่น 2	นางสาว		กายภาพ	กายภาพ
50	รุ่น 2	นางสาว		กายภาพ	กายภาพ
51	รุ่น 2	นางสาว		าพบำบัด	กายภาพ
52	รุ่น 2	นางสาว		าพบำบัด	กายภาพ
53	รุ่น 2	นางสาว			กุมารเวช(เด็กดี)
54	รุ่น 2	นางสาว			กุมารเวช(เด็กดี)
55	รุ่น 2	นาย		หน้า	คลังกลาง
56	รุ่น 2	นางสาว		สต๊อก	คลังกลาง
57	รุ่น 2	นางสาว		สต๊อก	คลังกลาง
58	รุ่น 2	นาย		คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์
59	รุ่น 2	นางสาว		ดูแลเครื่องมือแพทย์	เครื่องมือแพทย์
60	รุ่น 2	นางสาว			ฉุกเฉิน
61	รุ่น 2	นางสาว		ช่วยเหลือผู้ป่วย	ฉุกเฉิน
62	รุ่น 2	นางสาว			ฉุกเฉิน
63	รุ่น 2	นางสาว		ช่วยเหลือผู้ป่วย	ฉุกเฉิน
64	รุ่น 2	นาย		รา	ช่างซ่อมบำรุง
65	รุ่น 2	นางสาว			ไตเทียม
66	รุ่น 2	นาง		ร	ธุรการ
67	รุ่น 2	นางสาว		กร	โภชนาการ
68	รุ่น 2	นาย		ขับรถกอล์ฟ	ยานยนต์
69	รุ่น 2	นาย		ขับรถกอล์ฟ	ยานยนต์
70	รุ่น 2	นาย		ขับรถกอล์ฟ	ยานยนต์
71	รุ่น 2	นาย		ขับรถ	ยานยนต์
72	รุ่น 2	นาย		ขับรถกอล์ฟ	ยานยนต์
73	รุ่น 2	นาย		ขับรถ	ยานยนต์
74	รุ่น 2	นาย		ขับรถ	ยานยนต์
75	รุ่น 2	นาย		ษา	รังสีรักษา
76	รุ่น 2	นางสาว		e	รับผู้ป่วยใน
77	รุ่น 2	นางสาว		ทำบัตร	เวชระเบียน
78	รุ่น 2	นางสาว		นย์คุณภาพ	ศูนย์คุณภาพ
79	รุ่น 2	นาย		วรเปล	ศูนย์บริการรับ-ส่ง
80	รุ่น 2	นางสาว			ส่องกล้องและทางเดินอาหาร
81	รุ่น 2	นางสาว			ห้องผ่าตัด
82	รุ่น 2	นางสาว		วยเหลือผู้ป่วย	หอพักผู้ป่วยใน 11(เด็ก)
83	รุ่น 2	นางสาว			หอพักผู้ป่วยใน 11(เด็ก)
84	รุ่น 2	นางสาว		วยเหลือผู้ป่วย	หอพักผู้ป่วยใน 8 (ผู้ใหญ่)
85	รุ่น 2	นางสาว			หอพักผู้ป่วยใน 8 (ผู้ใหญ่)
86	รุ่น 2	นางสาว			หอพักผู้ป่วยใน 8 (ผู้ใหญ่)
87	รุ่น 2	นางสาว			อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต

88	รุ่น 2	นางสาว	[redacted]	พยาบาล	อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
89	รุ่น 2	นางสาว		พยาบาล	อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
90	รุ่น 2	นางสาว		พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย	อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
91	รุ่น 2	นางสาว		พยาบาล	อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
92	รุ่น 2	นางสาว		พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย	อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต

RAM2 HOSPITAL

ใบสรุปการซ้อมอพยพหนีไฟ

ประจำปี 2568

วันที่	สถานที่เกิดเหตุ
8 กันยายน 68	แผนก Stock ชั้น 5
30 กันยายน 68	แผนก ward 8

ผู้เข้าร่วมประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง

รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

สถานการณ์ (Seenario) ณ จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่ / DA ผู้พบเหตุเพลิงไหม้ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน โดยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุทันที พร้อมปิดประตูห้องไว้เพื่อป้องกันควันไฟแพร่กระจาย แล้วไปกดปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และบอกหัวหน้าให้โทรแจ้งโอเปอร์เรเตอร์ประกาศ Code Red พร้อมแจ้งสถานที่เกิดเหตุชัดเจน แล้วนำถังดับเพลิงไปดับไฟทันที ส่วนพนักงานคนอื่นๆ ในหน่วยงานที่เกิดเหตุก็ทำหน้าที่ดับเพลิง ช่วยเหลือตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ พร้อมมีหน่วยงานข้างเคียงและทีมดับเพลิงประจำโรงพยาบาลศูนย์บริการ และ Costomer นำถังดับเพลิงมาช่วยกันดับไฟ ตามวิธีปฏิบัติเรื่อง Code Red

หลังจากที่ได้ร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ ทั้ง 2 วัน ซึ่งครอบคลุมทุกอาคารของโรงพยาบาล ผู้เข้าร่วมประเมินสถานการณ์ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปประเมินผลการซ้อมทุกวันซึ่งปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ยังมีข้อแนะนำบ้างเล็กน้อยพอสรุปได้ดังนี้

- บันไดหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวาง ประตูหนีไฟปิดเองโดยอัตโนมัติ
- ถังดับเพลิงทุกหน่วยงานได้รับการตรวจเช็คตามวงรอบ
- Emergency Light ส่องสว่างได้ตามปกติ
- จากการสอบถามพนักงานส่วนใหญ่รู้วิธีการใช้ถังดับเพลิง
- พนักงานทราบ Code Red ที่ใช้ประกาศเมื่อเกิดอัคคีภัย และทราบแนวทางปฏิบัติ
- พนักงานทราบวิธีการช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย และอพยพผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล


สรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน AACI				
หัวข้อ	**ประเด็นที่พบ**	**การแก้ไข**	**ผู้รับผิดชอบ**	**กำหนดวันแล้วเสร็จ**
ทักษะการดับเพลิง	พนักงานบางส่วนยังใช้ถังดับเพลิงไม่ถูกต้องตามขั้นตอน	จัดการสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงจริงในแต่ละหน่วยงาน	[redacted]	ภายใน 30 วัน
ความรู้ความเข้าใจ	พนักงานยังไม่ทราบวิธีปฏิบัติและขั้นตอน Code Red ครบทุกคน	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฉบับย่อ (Quick Guide) และทดสอบความรู้พนักงานหน้างาน	[redacted]	ภายใน 15 วัน
การพัฒนาบุคลากร	พนักงานยังขาดความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุ	เพิ่มรอบการฝึกซ้อมการใช้ถังดับเพลิง (Unit Drill) เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความชำนาญ	[redacted]	ภายใน 30 วัน
การประสานงาน	พนักงานขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในทีมขณะเกิดเหตุ	ฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองโดยเน้นการสื่อสารระหว่างผู้พบเหตุและทีมสนับสนุน	[redacted]	ภายใน 15 วัน



เอกสารรับรองการตรวจสอบอาคาร

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

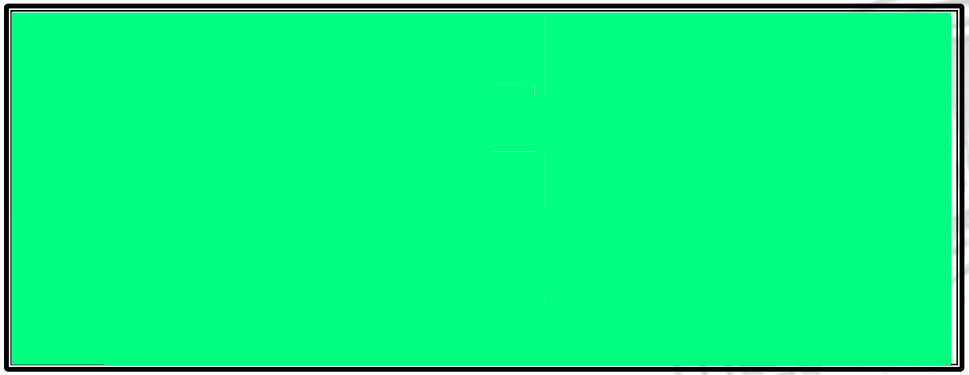

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไปและความปลอดภัยต่อสาธารณะ

- เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวังหากความเสียหายของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้สำรวจตรวจพบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ชื่อและที่ตั้งอาคาร

อาคาร โรงพยาบาลรามคำแหง 2

ที่ตั้ง: 222 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ครอบครองอาคาร บริษัท รามนครา จำกัด

ชื่อหัวหน้าผู้สำรวจ นายจารุวัฒน์ ธรรมวงษ์ (บ.3694/2567)

บริษัท บีเจซี บิลดิ้งแอนด์อิเล็คทริคอล เซอร์วิส จำกัด (น.0378/2568)

รับรองโดย นายรุจจกรณ์ เปรมวิทยพัชร์ (สย.11145)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2568

เบอร์โทรศัพท์ 097-163-7505

ลายมือชื่อ [redacted]



ห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายป้ายประกาศนี้



บันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

(กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)

pcs

Daily Waste water Treatment System Record

ตารางการตรวจบำรุงรักษาบ่อบำบัดน้ำเสียประจำวันภายในเดือน กรกฎาคม ปี 2566

RAM2 HOSPITAL

วันที่	เวลา	ตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ ถังที่1 EJ1, EJ2, EJ3 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ ถังที่2 EJ4, EJ5, EJ6 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค Salad return Pump SLP1, SLP2 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค submersible pump บ่อปรับปริมาณน้ำ 1 SSP1, SSP2 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค submersible pump บ่อปรับปริมาณน้ำ 2 (BM) SSP3, SSP4 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ค่าปริมาณของของแข็งที่แขวนลอย (TDS) ในน้ำเสีย ≤ 500 mg/L	สถานะหลอด UV ✓ = สว่าง × = ไม่สว่าง	วัดค่า PH PH 5.0-9.0	ตรวจเช็คสภาพน้ำทั่วไป ขุ่น,ใส	มิเตอร์ไฟฟ้า (kwh)	Check By	หมายเหตุ
1	9.00	✓	✓	✓	×	×	500	✓	7	ใส	-	[redacted]	
2	9.00	✓	✓	✓	✓	×	500	✓	7	"	-		
3	9.00	✓	✓	✓	✓	×	500	✓	7	"	-		
4	9.00	✓	✓	✓	×	×	550	✓	7	"	-		
5	8.30	✓	✓	✓	✓	×	550	✓	7	"	-		
6	8.30	✓	✓	✓	×	×	540	✓	7	"	-		
7	8.30	✓	✓	✓	×	×	540	✓	7	"	-		
8	9.00	✓	✓	✓	×	×	540	✓	7	"	-		
9	9.00	✓	✓	✓	×	×	530	✓	7	"	-		
10	9.00	✓	✓	✓	×	×	530	✓	7	"	-		
11	9.00	✓	✓	✓	×	×	530	✓	7	"	-		
12	9.00	✓	✓	✓	×	×	510	✓	7	"	-		
13	9.00	✓	✓	✓	×	×	530	✓	7	"	-		
14	9.00	✓	✓	✓	×	×	530	✓	7	"	-		
15	9.00	✓	✓	✓	×	×	530	✓	7	"	-		
16	9.00	✓	✓	✓	×	×	530	✓	7	"	-		
17	9.00	✓	✓	✓	×	×	530	✓	7	"	-		
18	9.00	✓	✓	✓	×	×	520	✓	7	"	-		
19	9.00	✓	✓	✓	×	×	520	✓	7	"	-		
20	9.00	✓	✓	✓	×	×	520	✓	7	"	-		
21	9.00	✓	✓	✓	×	×	520	✓	7	"	-		
22	9.00	✓	✓	✓	×	×	510	✓	7	"	-		
23	9.00	✓	✓	✓	×	×	510	✓	7	"	-		
24	9.00	✓	✓	✓	×	×	510	✓	7	"	-		
25	9.00	✓	✓	✓	×	×	510	✓	7	"	-		
26	9.00	✓	✓	✓	×	×	500	✓	7	"	-		
27	9.00	✓	✓	✓	×	×	500	✓	7	"	-		
28	9.00	✓	✓	✓	×	×	500	✓	7	"	-		
29	9.00	✓	✓	✓	×	×	500	✓	7	"	-		
30	9.00	[redacted]			×	×	500	✓	7	"	-		
31	9.00				×	×	500	✓	7	"	-		

Engineer/Supervisor. [redacted] Date 31-7-61

รหัสเอกสาร HC-SD-6480-19	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้งาน 15 พฤศจิกายน 2566

pcs

Daily Waste water Treatment System Record

ตารางการตรวจบำรุงรักษาบ่อบำบัดน้ำเสียประจำวันภายในเดือน สิงหาคม ปี 2565

RAM2 HOSPITAL

วันที่	เวลา	ตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ ถังที่1 EJ1, EJ2, EJ3 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ ถังที่2 EJ4, EJ5, EJ6 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค Salad return Pump SLP1, SLP2 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค submersible pump บ่อปรับปริมาณน้ำ 1 SSP1, SSP2 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค submersible pump บ่อปรับปริมาณน้ำ 2 (BM) SSP3, SSP4 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ค่าปริมาณของของแข็งที่แขวนลอย (TDS) ในน้ำเสีย ≤ 500 mg/L	สถานะหลอด UV ✓ = สว่าง × = ไม่สว่าง	วัดค่า PH PH 5.0-9.0	ตรวจเช็คสภาพน้ำทั่วไป ขุ่น,ใส	มิเตอร์ไฟฟ้า (kwh)	Check By	หมายเหตุ
1	9.30	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	510	✓	6.5	ใส	-	[redacted]	
2	9.30	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.5	"	-		
3	9.30	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.0	"	-		
4	9.30	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.0	"	-		
5	9.30	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.1	"	-		
6	9.30	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.2	"	-		
7	9.30	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.3	"	-		
8	9.30	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.3	"	-		
9	9.30	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.0	"	-		
10	9.30	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.0	ใส	-		
11	9.30	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.1	"	-		
12	9.30	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.1	"	-		
13	9.30	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.1	"	-		
14	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.1	"	-		
15	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.2	"	-		
16	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.2	"	-		
17	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.2	"	-		
18	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.1	"	-		
19	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.1	"	-		
20	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.1	"	-		
21	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.2	"	-		
22	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	3.2	"	-		
23	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.1	"	-		
24	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.1	"	-		
25	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.1	"	-		
26	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.1	"	-		
27	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.1	"	-		
28	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.2	"	-		
29	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.1	"	-		
30	9.00	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	3 4	"	✓	6.1	"	-		
31	9.00	1 [redacted]	[redacted]	[redacted]	1 2	3 4	"	✓	6.1	"	-		

Engineer/Supervisor.....[redacted] Date.....31/8/65

PCS

Daily Waste water Treatment System Record

ตารางการตรวจบำรุงรักษาบ่อบำบัดน้ำเสียประจำวันภายในเดือน.....ปี 68

RAM2 HOSPITAL

วันที่	เวลา	ตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ ถังที่1 EJ1, EJ2, EJ3 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ ถังที่2 EJ4, EJ5, EJ6 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค Salad return Pump SLP1, SLP2 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค submersible pump บ่อปรับปริมาณน้ำ 1 SSP1, SSP2 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค submersible pump บ่อปรับปริมาณน้ำ 2 (BM) SSP3, SSP4 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ค่าปริมาณของของแข็งที่แขวนลอย (TDS) ในน้ำเสีย ≤ 500 mg/L	สถานะหลอด UV ✓ = สว่าง × = ไม่สว่าง	วัดค่า PH PH 5.0-9.0	ตรวจเช็คสภาพน้ำทั่วไป ขุ่น,ใส	มิเตอร์ไฟฟ้า (kwh)	Check By	หมายเหตุ
1	10.40	✓	✓	✓	×	×	500	✓	7	ใส	-	[redacted]	
2	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
3	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
4	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
5	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
6	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
7	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
8	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
9	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
10	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
11	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
12	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
13	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
14	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
15	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
16	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
17	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
18	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
19	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
20	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
21	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
22	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
23	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
24	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
25	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
26	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
27	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
28	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
29	10.00	✓	✓	✓	×	×	"	✓	7	"	-		
30	10.00	✓	[redacted]		×	×	"	✓	7	"	-		
31											-		

Engineer/Supervisor.....Date.....30/9/68

รหัสเอกสาร HC-SD-64	วันที่เริ่มใช้งาน 15 พฤศจิกายน 2566

pcs

Daily Waste water Treatment System Record

ตารางการตรวจบำรุงรักษาบ่อบำบัดน้ำเสียประจำวันภายในเดือน ตุลาคม ปี 2566

RAM2 HOSPITAL

วันที่	เวลา	ตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ ถังที่1 EJ1, EJ2, EJ3 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ ถังที่2 EJ4, EJ5, EJ6 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค Salad return Pump SLP1, SLP2 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค submersible pump บ่อปรับปริมาณน้ำ 1 SSP1, SSP2 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค submersible pump บ่อปรับปริมาณน้ำ 2 (BM) SSP3, SSP4 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ค่าปริมาณของของแข็งที่แขวนลอย (TDS) ในน้ำเสีย ≤ 500 mg/L	สถานะหลอด UV ✓ = สว่าง × = ไม่สว่าง	วัดค่า PH PH 5.0-9.0	ตรวจเช็คสภาพน้ำทั่วไป ขุ่น,ใส	มิเตอร์ไฟฟ้า (kwh)	Check By	หมายเหตุ
1	7.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☒1 ☒2	☒3 ☒4	500	/	7	ใส	-		
2	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☒1 ☒2	☒3 ☒4	"	/	7	"	-		
3	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☒1 ☒2	☒3 ☒4	"	✓	7	"	-		
4	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☒1 ☒2	☒3 ☒4	"	/	7	"	-		
5	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☒1 ☒2	☒3 ☒4	"	/	7	"	-		
6	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☒1 ☒2	☒3 ☒4	"	/	7	"	-		
7	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☒1 ☒2	☒3 ☒4	"	/	7	"	-		
8	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☒1 ☒2	☒3 ☒4	"	/	6.9	"	-		
9	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☒1 ☒2	☒3 ☒4	"	/	6.7	"	-		
10	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☒1 ☒2	☒3 ☒4	"	/	6.6	"	-		
11	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☒1 ☒2	☒3 ☒4	"	/	6.7	"	-		
12	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☒1 ☒2	☒3 ☒4	"	/	6.7	"	-		
13	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☒1 ☒2	☒3 ☒4	"	/	6.8	"	-		
14	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☒1 ☒2	☒3 ☒4	"	/	6.8	"	-		
15	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☒1 ☒2	☒3 ☒4	"	/	6.7	"	-		
16	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☒1 ☒2	☒3 ☒4	"	/	6.9	"	-		
17	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☑1 ☑2	☑3 ☑4	"	/	7	"	-		
18	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☑1 ☑2	☐3 ☑4	"	/	7	"	-		
19	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☑1 ☑2	☑3 ☑4	"	/	6.7	"	-		
20	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☑1 ☑2	☐3 ☐4	"	/	7	"	-		
21	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☐1 ☐2	☑1 ☑2	☑3 ☑4	"	/	7	"	-		
22	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☐1 ☐2	☐1 ☐2	☐3 ☑4	"	/	6.9	"	-		
23	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☐1 ☐2	☐1 ☐2	☐3 ☑4	"	/	6.9	"	-		
24	9.00	☑1 ☐2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☐1 ☐2	☐1 ☐2	☐3 ☐4	"	/	7	"	-		
25	9.00	☑1 ☐2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☐2	☐1 ☐2	☐3 ☐4	"	/	7	"	-		
26	9.00	☑1 ☐2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☑1 ☑2	☐1 ☐2	☑3 ☑4	"	/	6.9	"	-		
27	9.00	☑1 ☑2 ☐3 ☐4 ☑5 ☑6	☐1 ☐2	☐1 ☐2	☑3 ☑4	"	/	6.8	"	-		
28	9.00	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6	☑1 ☐2	☐1 ☐2	☐3 ☑4	"	/	6.9	"	-		
29	9.00	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6	☑1 ☑2	☐1 ☐2	☐3 ☑4	"	/	7	"	-		
30	9.00	☑1 ☑2 [redacted]		☐1 ☐2	☐3 ☑4	"	/	6.8	"	-		
31	9.00	☑1 ☑2		☑1 ☑2	☑3 ☑4	"	/	6.9	"	-		

Engineer/Supervisor..... [redacted] 31/10/66

รหัสเอกสาร HC-SD-6480-15 วันที่เริ่มใช้งาน 15 พฤศจิกายน 2566

Daily Waste water Treatment System Record

ตารางการตรวจบำรุงรักษาบ่อบำบัดน้ำเสียประจำวันภายในเดือน พฤศจิกายน ปี 68

RAM2 HOSPITAL

วันที่	เวลา	ตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ ถังที่1 EJ1, EJ2, EJ3 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ ถังที่2 EJ4, EJ5, EJ6 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค Salad return Pump SLP1, SLP2 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค submersible pump บ่อปรับปริมาณน้ำ 1 SSP1, SSP2 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค submersible pump บ่อปรับปริมาณน้ำ 2 (BM) SSP3, SSP4 ✓ = ปกติ × = ผิดปกติ	ค่าปริมาณของของแข็งที่แขวนลอย (TDS) ในน้ำเสีย ≤ 500 mg/L	สถานะหลอด UV ✓ = สว่าง × = ไม่สว่าง	วัดค่า PH PH 5.0-9.0	ตรวจเช็คสภาพน้ำทั่วไป ขุ่น,ใส	มิเตอร์ไฟฟ้า (kwh)	Check By	หมายเหตุ
1	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.7	ใส	✓	[redacted]	
2	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.6	"	✓		
3	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	✓	✓	6.7	"	✓		
4	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1 2	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.9	✓	✓		
5	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.9	"	✓		
6	9.00	1✓ 2✓ 3 4 5 6	1 2	1✓ 2	1✓ 2	3 4✓	✓	✓	6.9	✓	✓		
7	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.6	"	✓		
8	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.5	"	✓		
9	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3 4✓	-	✓	6.7	"	-		
10	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.9	✓	✓		
11	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5 6	1✓ 2✓	1 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.8	"	-		
12	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1 2✓	1✓ 2	1✓ 2	3 4✓	-	✓	6.7	✓	✓		
13	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.7	✓	✓		
14	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2	1✓ 2	3 4	-	✓	6.8	✓	✓		
15	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.9	"	-		
16	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.7	"	✓		
17	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1 2✓	1 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.9	✓	✓		
18	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.7	"	-		
19	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3 4✓	-	✓	6.8	✓	-		
20	9.00	1✓ 2✓ 3 4 5✓ 6	1 2✓	1 2✓	1 2✓	3 4	-	✓	6.7	"	✓		
21	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1 2✓	1 2✓	3 4✓	-	✓	6.8	✓	-		
22	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.88	ใส	-		
23	9.00	1✓ 2✓ 3 4 5 6	1✓ 2	1 2✓	1 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.87	"	-		
24	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.8	✓	-		
25	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1 2✓	1 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.8	✓	-		
26	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.9	✓	-		
27	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3 4✓	-	✓	6.9	✓	-		
28	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.9	✓	-		
29	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.8	"	-		
30	9.00	1✓ 2✓ 3 4✓ 5✓ 6	1✓ 2✓	1✓ 2✓	1✓ 2✓	3✓ 4✓	-	✓	6.9	/	-		
31		1 2 3 4 5 6	1 2	1 2	1 2	3 4							

Engineer/Supervisor..... Date.....

รหัสเอกสาร HC-SD-6480-19	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้งาน 15 พฤศจิกายน 2566

pcs

Daily Waste water Treatment System Record

ตารางการตรวจบำรุงรักษาบ่อบำบัดน้ำเสียประจำวันภายในเดือน มีนาคม ปี 68

RAM2 HOSPITAL

วันที่	เวลา	ตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ ถังที่1 EJ1, EJ2, EJ3 ✓ = ปกติ x = ผิดปกติ	ตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ ถังที่2 EJ4, EJ5, EJ6 ✓ = ปกติ x = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค Salad return Pump SLP1, SLP2 ✓ = ปกติ x = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค submersible pump บ่อปรับปริมาณน้ำ 1 SSP1, SSP2 ✓ = ปกติ x = ผิดปกติ	ตรวจเช็ค submersible pump บ่อปรับปริมาณน้ำ 2 (BM) SSP3, SSP4 ✓ = ปกติ x = ผิดปกติ	ค่าปริมาณของของแข็งที่แขวนลอย (TDS) ในน้ำเสีย ≤ 500 mg/L	สถานะหลอด UV ✓ = สว่าง x = ไม่สว่าง	วัดค่า PH PH 5.0-9.0	ตรวจเช็คสภาพน้ำทั่วไป ขุ่น,ใส	มิเตอร์ไฟฟ้า (kwh)	Check By	หมายเหตุ
1	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	6.7	ใส	-	[redacted]	
2	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	6.9	"	-		
3	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	6.7	"	-		
4	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	6.7	"	-		
5	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	6.9	"	-		
6	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.85	ใส	-		
7	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.50	"	-		
8	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.82	"	-		
9	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.81	"	-		
10	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.91	"	-		
11	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.91	ใส	-		
12	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.8	"	-		
13	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.87	"	-		
14	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.82	"	-		
15	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.72	"	-		
16	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.82	"	-		
17	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.81	"	-		
18	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.71	"	-		
19	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.71	"	-		
20	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.8	"	-		
21	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.81	ใส	-		
22	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.12	"	-		
23	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.12	"	-		
24	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.11	"	-		
25	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.11	ใส	-		
26	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.11	"	-		
27	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.11	"	-		
28	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.11	"	-		
29	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.11	"	-		
30	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.11	"	-		
31	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	7.11		-		

Engineer/Supervisor..... Date.....




แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล ราชภัฏรินิพิธมหา เขต/อำเภอ สะพานสูง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-032-3888 โทรสาร ..... มี
บริษัท รามมหคร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
102010046 ออกให้โดย กระทรวงราชพนสุข หมดอายุ 31-12-2575
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

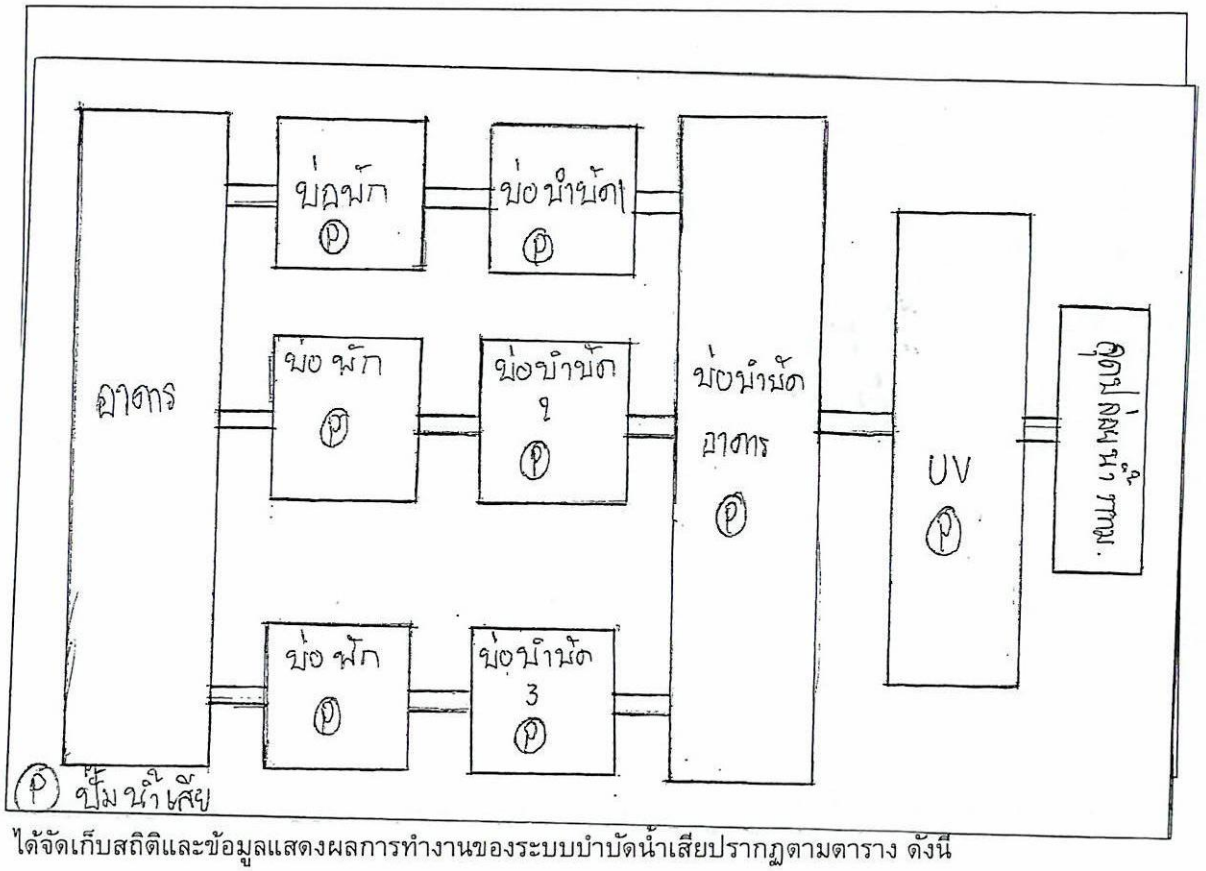

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/68		156		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				[redacted]
2/7/68		89		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
3/7/68		139		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
4/7/68		84		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
5/7/68		139		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
6/7/68		84		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
7/7/68		100		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
8/7/68		130		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
9/7/68		170		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
10/7/68		170		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
11/7/68		98		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
12/7/68		133		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
13/7/68		90		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
14/7/68		134		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
15/7/68		152		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
16/7/68		139		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
17/7/68		144		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
18/7/68		116		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
19/7/68		30		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/7/68		23		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
21/7/68		70		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
22/7/68		238		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
23/7/68		105		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
24/7/68		115		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
25/7/68		110		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
26/7/68		47		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
27/7/68		90		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
28/7/68		42		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
29/7/68		317		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
30/7/68		66		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
31/7/68		72		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
รวม		4,285													

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล ราชภัฏรินิยมหา เขต/อำเภอ สะพานสูง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-032-3888 โทรสาร ..... มี
บริษัท รามพศรา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
1020100466 ออกให้โดย กระทรวงราชพัฒนสุข หมดอายุ 31-12-2575
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

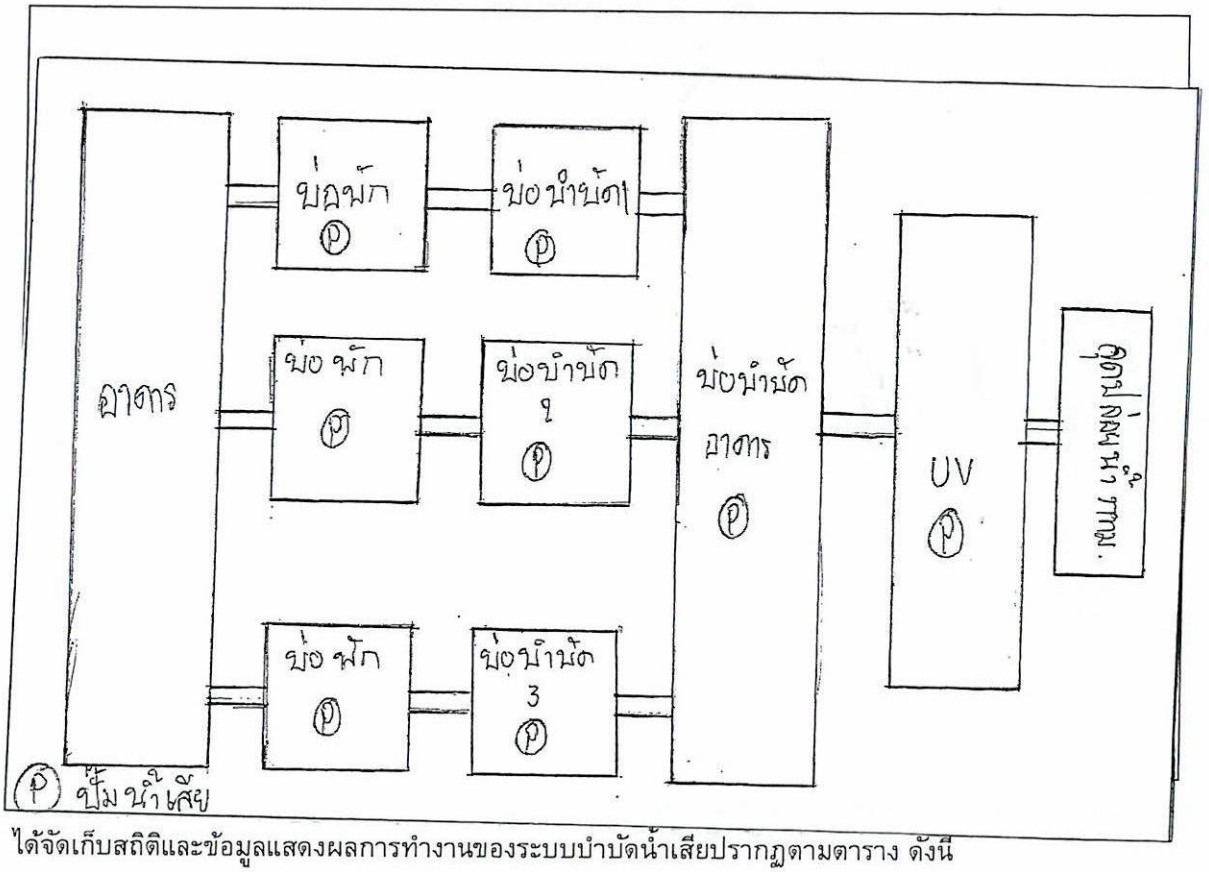

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			[redacted]
1/8/68		146		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
2/8/68		138		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
3/8/68		90		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
4/8/68		172		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
5/8/68		147		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
6/8/68		96		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
7/8/68		175		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
8/8/68		178		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
9/8/68		113		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
10/8/68		100		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
11/8/68		208		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
12/8/68		100		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
13/8/68		187		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
14/8/68		150		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
15/8/68		157		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
16/8/68		146		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
17/8/68		137		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
18/8/68		100		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
19/8/68		122		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/8/68		205		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				[redacted]
21/8/68		116		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
22/8/68		191		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
23/8/68		90		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
24/8/68		42		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
25/8/68		91		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
26/8/68		206		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
27/8/68		200		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
28/8/68		203		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
29/8/68		313		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
30/8/68		135		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
31/8/68		88		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
รวม		4,360													

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับ[redacted]ะข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... .....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล ราชฎร์พัฒนา เขต/อำเภอ สะพานสูง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-032-3888 โทรสาร ..... มี
บริษัท รามมหรา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
102100466 ออกให้โดย กระทรวงสาธารณสุข หมดอายุ 31-12-2575
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

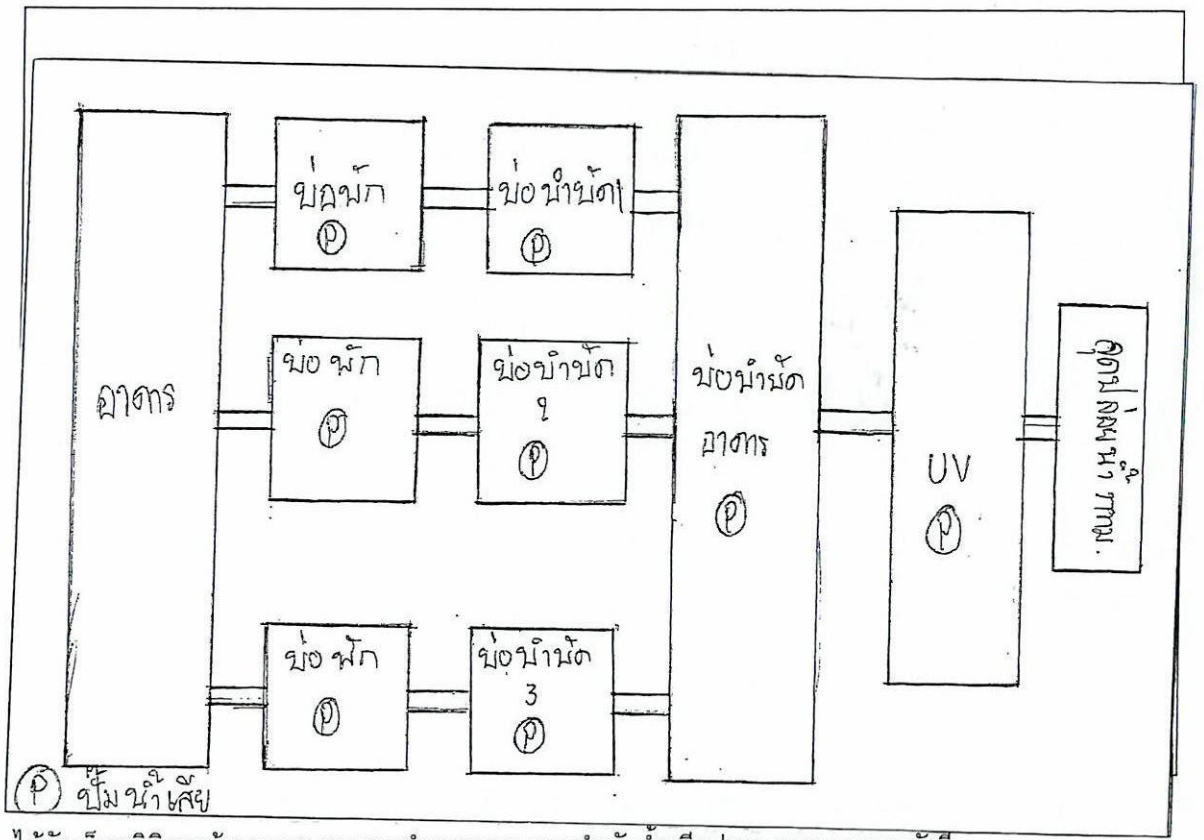

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/68		174		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				[redacted]
2/9/68		197		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
3/9/68		169		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
4/9/68		390		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
5/9/68		120		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
6/9/68		114		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
7/9/68		106		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
8/9/68		78		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
9/9/68		97		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
10/9/68		221		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
11/9/68		125		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
12/9/68		157		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
13/9/68		216		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
14/9/68		111		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
15/9/68		93		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
16/9/68		147		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
17/9/68		137		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
18/9/68		95		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
19/9/68		200		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/9/68		142		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
21/9/68		111		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
22/9/68		141		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
23/9/68		195		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
24/9/68		120		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
25/9/68		153		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
26/9/68		206		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
27/9/68		151		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
28/9/68		136		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
29/9/68		99		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
30/9/68		165		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
รวม		4,516													

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับ[redacted]ข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... .....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล ราชภัฏรำไพพรรณี เขต/อำเภอ ประพาศรูป
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-032-3888 โทรสาร ..... มี
บริษัท รามมหาคราเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
102101004661 ออกให้โดย กระทรวงสาธารณสุข หมดอายุ 31-12-2575
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

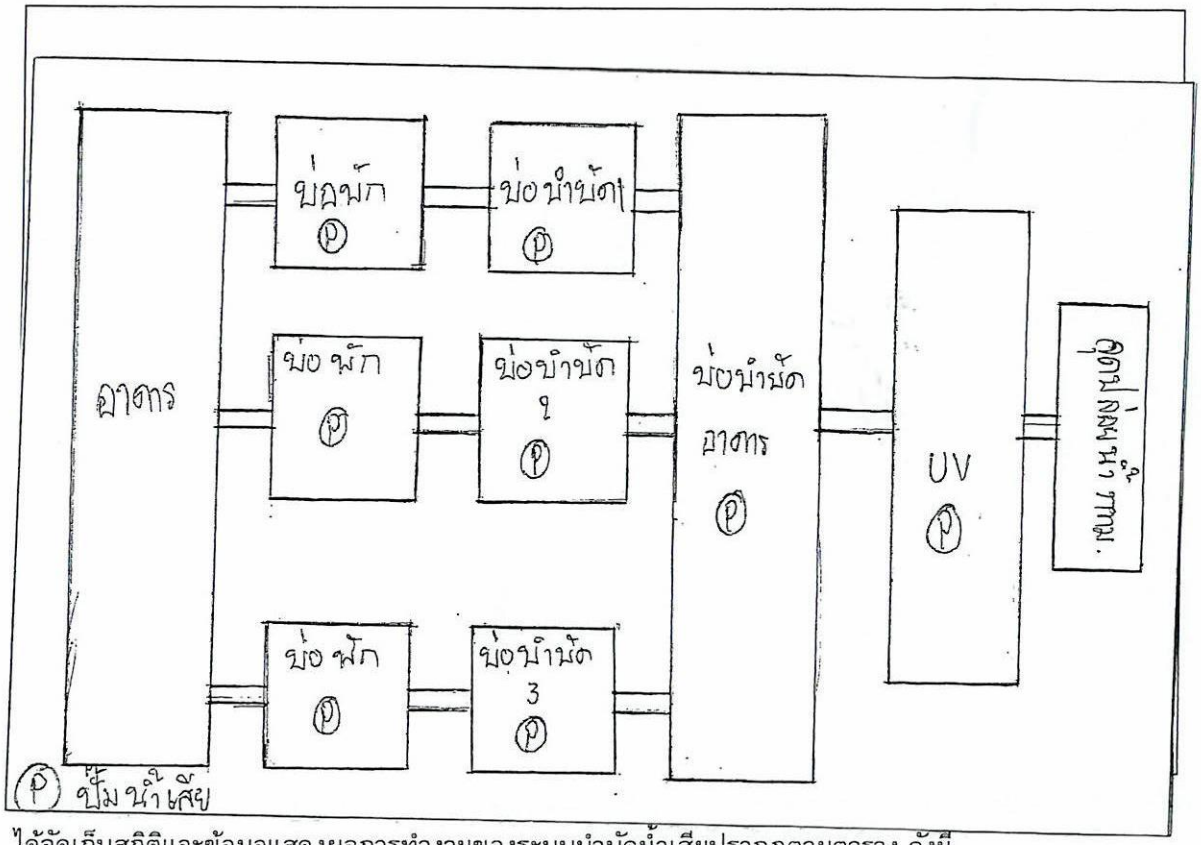

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/68		120		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				[redacted]
2/10/68		141		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
3/10/68		162		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
4/10/68		122		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
5/10/68		120		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
6/10/68		80		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
7/10/68		164		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
8/10/68		112		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
9/10/68		130		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
10/10/68		111		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
11/10/68		148		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
12/10/68		94		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
13/10/68		172		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
14/10/68		116		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
15/10/68		72		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
16/10/68		128		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
17/10/68		121		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
18/10/68		116		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
19/10/68		140		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			[redacted]
20/10/68		86		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
21/10/68		56		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
22/10/68		1		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
23/10/68		1		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
24/10/68		244		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
25/10/68		450		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
26/10/68		516		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
27/10/68		407		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
28/10/68		161		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
29/10/68		170		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
30/10/68		130		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
31/10/68		122		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
รวม		4,712													

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรอง[redacted]ละข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล ราชภัฏรำไพพรรณี เขต/อำเภอ สะพานสูง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-032-3888 โทรสาร ..... มี
บริษัท รามมหานคร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
102100446 ออกให้โดย กระทรวงสาธารณสุข หมดอายุ 31-12-2575
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

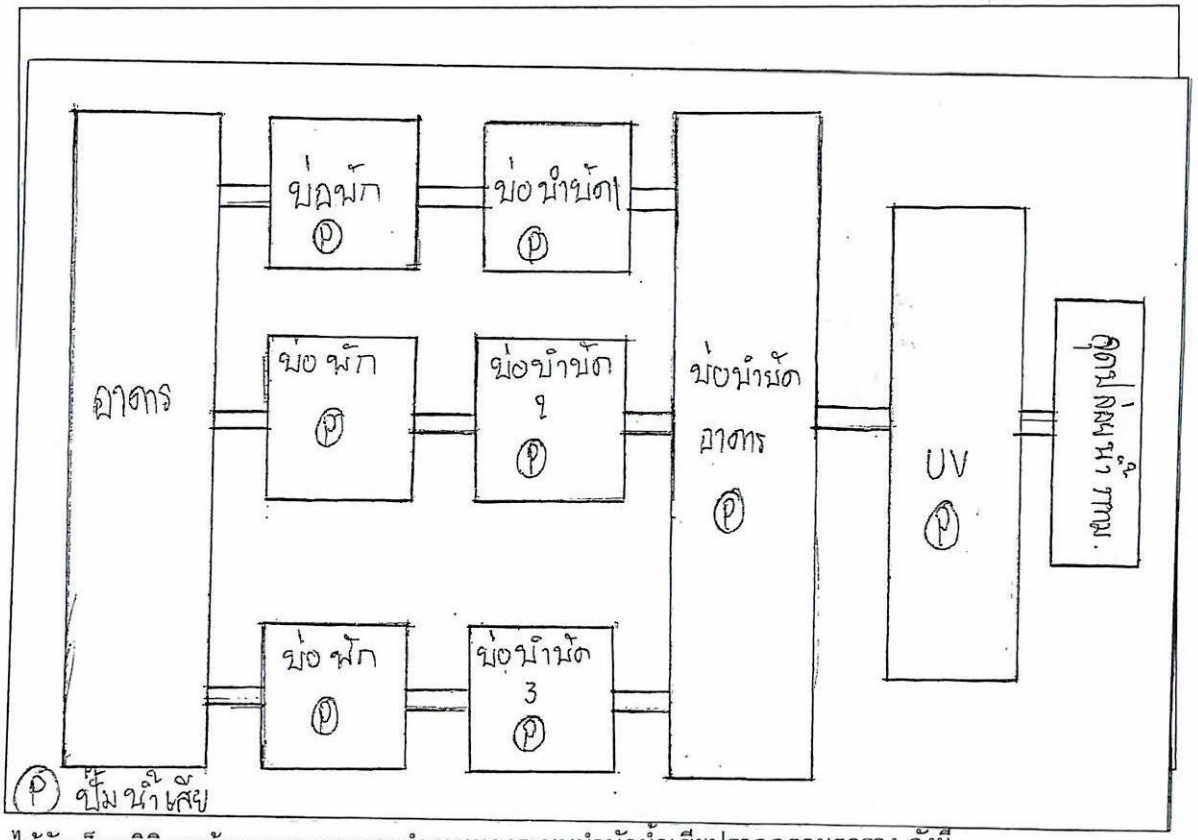

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/11/68		125		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				[redacted]
2/11/68		98		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
3/11/68		79		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
4/11/68		65		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
5/11/68		174		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
6/11/68		115		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
7/11/68		88		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
8/11/68		172		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
9/11/68		98		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
10/11/68		83		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
11/11/68		250		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
12/11/68		100		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
13/11/68		73		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
14/11/68		105		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
15/11/68		109		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
16/11/68		407		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
17/11/68		631		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
18/11/68		201		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
19/11/68		133		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/11/68		140		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
21/11/68		134		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
22/11/68		112		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
23/11/68		97		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
24/11/68		85		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
25/11/68		175		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
26/11/68		103		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
27/11/68		141		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
28/11/68		107		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
29/11/68		94		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
30/11/68		100		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
รวม		3,580													

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ข[redacted]และข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล ราชคฤหาสน์ เขต/อำเภอ สะพานสูง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-032-3888 โทรสาร ..... มี
บริษัท รามคำแหง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
1020100466 ออกให้โดย กระทรวงสาธารณสุข หมดอายุ 31-12-2573
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

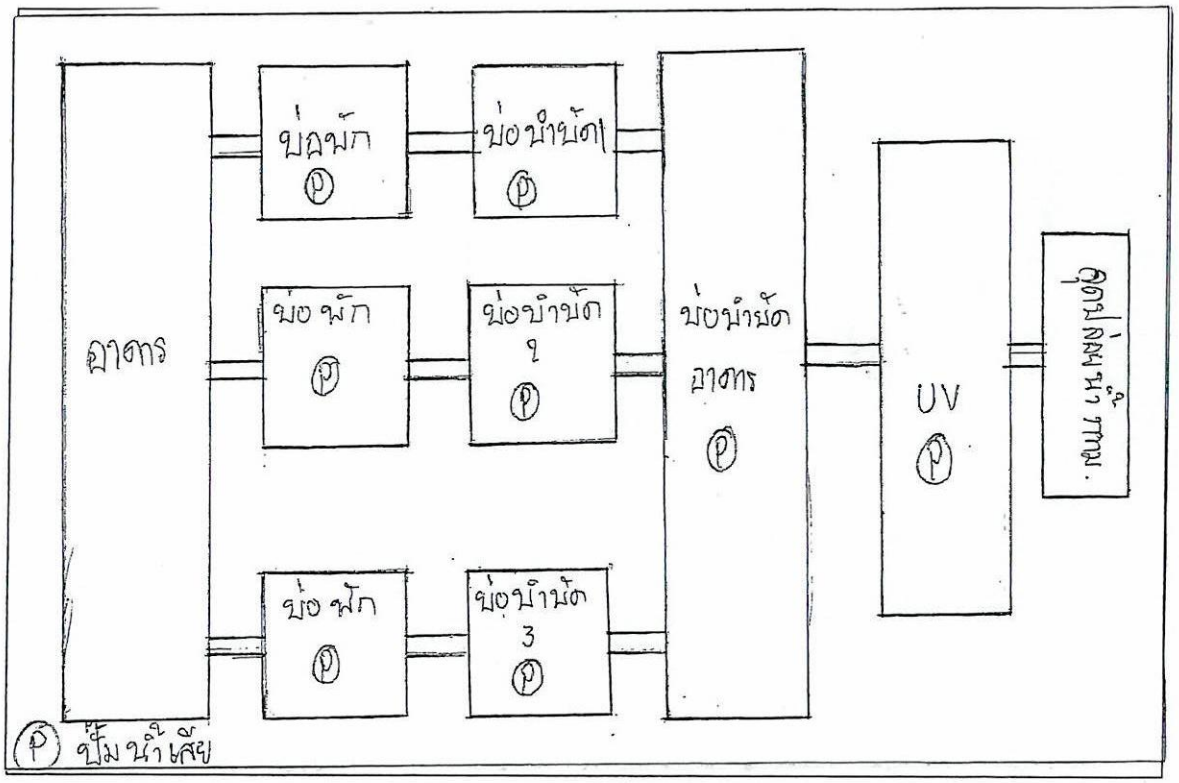

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			[redacted]
1/12/68		73		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
2/12/68		159		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
3/12/68		115		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
4/12/68		121		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
5/12/68		139		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
6/12/68		91		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
7/12/68		162		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
8/12/68		86		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
9/12/68		147		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
10/12/68		90		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
11/12/68		134		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
12/12/68		98		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
13/12/68		100		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
14/12/68		157		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
15/12/68		92		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
16/12/68		152		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
17/12/68		88		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
18/12/68		160		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
19/12/68		135		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/12/68		115		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
21/12/68		97		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
22/12/68		85		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
23/12/68		182		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
24/12/68		155		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
25/12/68		122		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
26/12/68		117		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
27/12/68		97		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
28/12/68		164		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
29/12/68		96		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
30/12/68		101		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
31/12/68		145		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
รวม		3,775													

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับ[redacted]ะข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... .....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล ราชมูรพินิมหา เขต/อำเภอ ราชานุสรณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-031-3888 โทรสาร .....มี
บริษัทราชมงคล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงพยาบาลราชมงคล 2 ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 1020100466 ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ หมดอายุ 31-12-2575

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภ[redacted]ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 3,620 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....-.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....4,285.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....4285.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ตลอดเวลา.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....-.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล ราชฤรีพัฒนา เขต/อำเภอ สะพานสูง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-032-3888 โทรสาร .....มี
บริษัท รามพลาซ่า เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 1020100466 ออกให้โดย กระทรวงสาธารณสุข หมดอายุ 31-12-2575

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่ง[redacted].ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 3620 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดโดย กทม

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..-..

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..4,360..

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..4,360..

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..คลองสาธารณะ..

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..-..

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..
- อื่นๆ..☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข..

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

---

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล ราชภัฏพัฒนา เขต/อำเภอ สะพานสูง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-092-3222 โทรสาร .....มี
ชวิสิทธ์ รามพระ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 1020100466 ออกให้โดย กระทรวงสาธารณสุข หมดอายุ 31-12-2575

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 3,620 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 4,516 .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 4,516 .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... คลองสาธารณะ .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล ราษฎร์พัฒนา เขต/อำเภอ สะพานสูง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-032-3888 โทรสาร ..... มี
บริษัท รามมหรา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงพยาบาลรามคำแหง2 ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 1020100466 ออกให้โดย กระทรวงสาธารณสุข หมดอายุ 31-12-2575

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 3,620 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... - .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 4,712 .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 4,712 .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... คลองสาธารณะ .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... - .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล รามคำแหง เขต/อำเภอ สะพานสูง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-032-3888 โทรสาร ..... มี
บริษัท รามมหรา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 1010100466 ออกให้โดย กรมควบคุมสุข หมดอายุ 31-12-2573

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษ[redacted]ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 3620 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3580

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3580

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหาอย่างไร

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล ราชธิวัฒนา เขต/อำเภอ สะพานสูง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-092-3887 โทรสาร .....
มี บริษัท รามนครา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาลรามคำแหง 2
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1020100466 ออกให้โดย กระทรวงสาธารณสุข หมดอายุ 31 - 12 - 2575

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 3620 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... - .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 3,775 .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 3,775 .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... คลองสาธารณะ .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... - .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บันทึกการดูแลตรวจสอบระบบหอผึ่งเย็น (กรกฎาคม - ธันวาคม 2568) และการบำรุงรักษาประจำเดือน ตุลาคม 2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบ Cooling Tower					Ramkhamhaeng 2 Hospital วันที่ ...../...../.....				
รายการตรวจเช็ค	Cooling Tower No. ____				Cooling Tower No. ____				หมายเหตุ
	8.00	14.00	20.00	5.00	8.00	14.00	20.00	5.00	
Cooling Tower No.	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	
การสั่นสะเทือนและเสียง	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
หัวฉีดน้ำหล่อเย็น	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ระดับน้ำในถาดรองรับน้ำ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
สภาพของน้ำ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
รอยรั่ว,ซีลต่างๆและสภาพของแผงรังผึ้ง	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ระบบควบคุมการระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ระบบน้ำทดแทน	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ตำแหน่งการเดินเครื่อง — Manual / ด้วยมือ (M)									
ตำแหน่งการเดินเครื่อง — Automatic / อัตโนมัติ (A)									
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)									
กำลังไฟฟ้า (kW) — คู่เฟส RS									
กำลังไฟฟ้า (kW) — คู่เฟส ST									
กำลังไฟฟ้า (kW) — คู่เฟส RT									

หมายเหตุ: √ ปกติ x ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

จดบันทึกโดย

ลงชื่อ .....

ช่างเทคนิค

วันที่ ...../...../.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ .....

หัวหน้าช่างเทคนิค

วันที่ ...../...../.....

ทวนสอบโดย

ลงชื่อ .....

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร

วันที่ ...../...../.....

รหัสเอกสาร HC-S/D-6480-07	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้งาน 15 พฤศจิกายน 2566



รายงานผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดหอผึ่งเย็น Cooling Tower ปี 2568

โรงพยาบาลรามคำแหง 2

pcs to be your best™

www.pcs.co.th

แผนงานดำเนินงานล้างทำความสะอาดหอผึ่งเย็น ประจำปี 2568

เดือน	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
ACTURE		X			X			X			X	





ดำเนินการตามแผนงาน

รายงานผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดหอผึ่งเย็น

Cooling Tower

เครื่องที่ 1 ; พร้อมใช้งานไม่พบสิ่งผิดปกติ	เครื่องที่ 2 ; พร้อมใช้งานไม่พบสิ่งผิดปกติ	เครื่องที่ 3; พร้อมใช้งานไม่พบสิ่งผิดปกติ	เครื่องที่ 4;พร้อมใช้งานไม่พบสิ่งผิดปกติ	เครื่องที่ 5;พร้อมใช้งานไม่พบสิ่งผิดปกติ




รายงานผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดหอผึ่งเย็น

งานล้าง Cooling Tower





รูปก่อนทำ

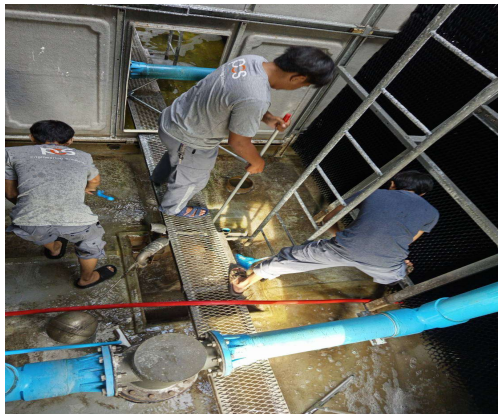




รูปหลังทำ


ดำเนินการ : ดำเนินการทำความสะอาดเรียบร้อย

รายงานผลการดำเนินงานล้างทำความสะอาดหอผึ่งเย็น


งานล้าง Cooling Tower






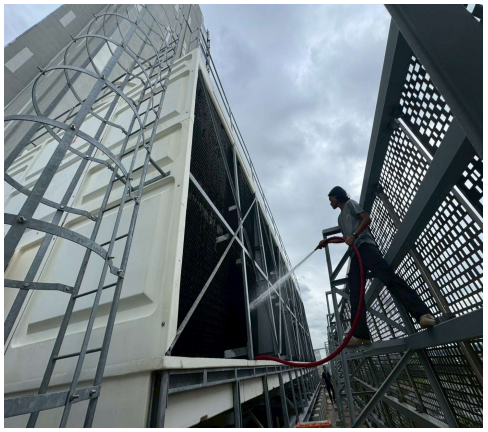



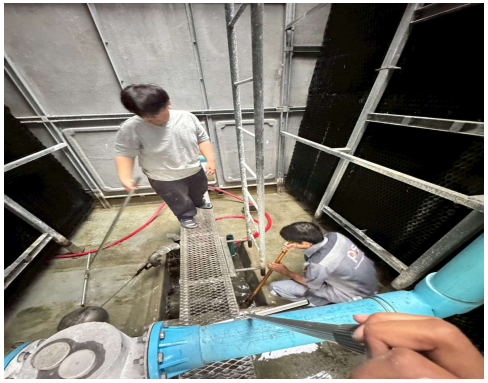

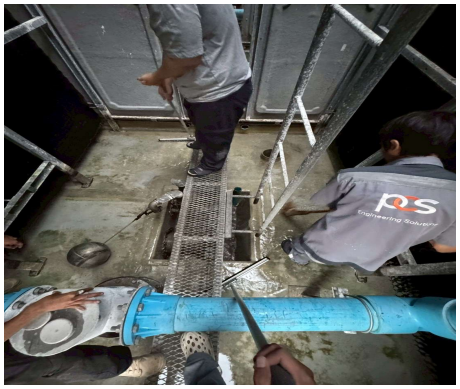

รูปก่อนทำ

รูปหลังทำ

ดำเนินการ : ดำเนินการทำความสะอาด CT1-5 เรียบร้อย

RAM2 HOSPITAL

Thank you

pcs to be your best™

www.pcs.co.th



บันทึกการตรวจสอบระบบอัคคีภัย

(กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)

WEEKLY ENGINE FIRE PUMP TESTING

บันทึกการทดสอบเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : Ramkhamhaeng 2 Hospital ADDRESS : 222 ถ.รามคำแหง แขวง รามฎูร์พัฒนา เขต สะพานสูง กทม 10240

EQUIPMENT CODE : LOCATION : FLOOR BASEMENT START TESTING DATE : 12/10/66

BRAND : CLAKE Engine-MODEL : JU6H-UF84 CAPACITY : 275 BHP , 3000 RPM

DIESEL ENGINE Pump-MODEL : FTA1100-JL12N CAPACITY : 500 Psi , 4A

Before Testing: To Check / ตรวจเช็กก่อนทดสอบ

	DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1	Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	L , M , H (วงกลมผลการเช็ค)
2	Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low-Hi	L , M , H (วงกลมผลการเช็ค)
3	Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	Level Low-Hi	L , M , H (วงกลมผลการเช็ค)
4	Batteries Voltage / แรงดันของแบตเตอรี่	VDC	ระบุ(ตัวเลข) 14 Vdc
5	Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	Level 960-1200 Lts	ระบุ(ตัวเลข) 1100 Lts
6	Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	N
7	Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	N
8	Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	N
9	Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	N	N
10	Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	N	N
11	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	N
12	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	N
13	V Belts Condition / ตรวจเช็คสภาพของสายพาน	N	N

Machine testing / การทดสอบเครื่อง

☐ AUTO Time Set : _____ Time Start : _____ Time Stop : _____

☑ MANUAL Time Start : 8.15 Time Stop : 8.10

TEST / ทดสอบ ☑ Water Drain ☐ Switch On


	DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	2950 RPM	3090 RPM
2	Heat Exchang Condition / ตรวจสอบชุดระบายความร้อนของเครื่อง (ตามรูปด้านล่าง)	N	N
3	Batteries Volttages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่ (Manual CRANK #1 , Manual CRANK #2)	VDC	Manual Crank #1 14 V /Manual Crank #2 14 V
4	Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	160-200F°/71-93C°	155 F
5	Inlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่เข้าเครื่องยนต์	PSI	70.5 PSI
6	Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	PSI	122 PSI
7	Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	N
8	Chaek All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	N	N

After Testing: To Check / ตรวจเช็กหลังการทดสอบ

	DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1	Position Selector Switch / ตำแหน่งการเลือกสวิตช์	Auto	A
2	Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	Level 5/8 Tank	ระบุ(ตัวเลข) 1100 Lts
3	Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	Amp.	Manual Crank #1 8.4 /Manual Crank #2 8.4 A
4	Batteries Volttages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	VDC	Manual Crank #1 14 V /Manual Crank #2 14 V
5	Running Hours / ชั่วโมงเวลาในการทำงาน	Hour	ระบุ(ตัวเลข) 8.6 H

***สถานะ On = เปิด Off = ปิด, N = Normal , AB = Abnormal , BD = Break Down , '- = Not Install บันทึกค่าแรงดันเป็น PSI/Bar บันทึกค่าอุณหภูมิ C° / F° ***

Note :

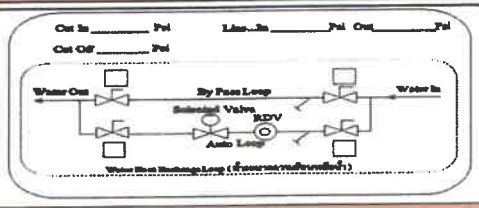

Signature : [redacted]	Signature : [redacted]	Approved By Customer
Date :	Date :	Signature :
		Date : 12/10/67

pcs

RAM2 HOSPITAL

GENERATOR SET WEEKLY TESTING RECORD
บันทึกการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : Ramkhamhaeng 2 Hospital		ADDRESS :	222 ถ.รามคำแหง แขวง ราษฎร์พัฒนา เขต สะพานสูง กทม 10240
EQUIPMENT CODE : Gen-1	LOCATION :	FLOOR 6	START TESTING DATE : 31-8-68
BRAND : Cattaplila "CAT"	GEN Set-MODEL :	DE1100 GC	CAPACITY 1100 KVA
	Engine-MODEL :	C32	CAPACITY 880ekW
	Alternator-MODEL :	DM9951-02	CAPACITY Standby

Before Testing: To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ

	DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1	Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	✓
2	Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low-Hi	✓
3	Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	Level Low-Hi	✓
4	Batteries Voltage/แรงดันของแบตเตอรี่	VDC	ระบุค่า (ตัวเลข) 24 Vdc
5	Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง Full 3200 Liters	3/4 Tank (2400 Liters)	ระบุค่า (ตัวเลข) 1800 Liters
6	Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	N
7	Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	N
8	Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	N
9	Tighteness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	N	N
10	Tighteness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	N	N
11	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	N
12	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	N

Before Testing: To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ

☑ Unloaded / ทดสอบแบบไม่จ่ายโหลด
☐ Start Engine For About 30 Min. / ทดสอบเป็นเวลา 30 นาที
☐ Loaded / ทดสอบแบบจ่ายโหลด
☐ Off Main Incoming To GEN. Set / ปิดเมนไฟฟ้าที่ จ่ายให้ Gen.

	DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	413.7-689.5 kPa	476 kPa
3	Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	< 95 ℃	60 ℃
4	Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	< 95 ℃	62 ℃
5	Out Going Voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	380 - 400 V(3 Ph)	ลงข้อมูลในข้อ 6,7
6	L1-L3 401 L2-L3 402 L3-L1 401		
7	L1-N 232 L2-N 231 L3-N 231		
8	Frequency Meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50 Hz
9	Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	N
10	Chaek All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	N	N

After Testing: To Check / ตรวจเช็คหลังการทดสอบ

	DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1	Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank (2400 Liters)	ระบุค่า (ตัวเลข) 1800 Liters
2	Selector "Auto" / Selector อยู่ในตำแหน่ง "อัตโนมัติ"	Auto	A
3	Engine Battery Voltage / แรงดันแบตเตอรี่	Voltage	ระบุค่า (ตัวเลข) 28 Vdc
4	General Condidtioning / ตรวจสอบสภาพทั่วไป	N	N
5	Running Hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hours	ระบุค่า (ตัวเลข) 38 h 30 m H

***สถานะ On = เปิด Off = ปิด, N = Normal , AB = Abnormal , BD = Break Down , '- = Not Install บันทึกค่าแรงดันเป็น PSI/Bar บันทึกค่าอุณหภูมิ C° / F° ***

Note :

	Approved	Approved By Customer
Signature : [redacted]	Signature : [redacted]	Signature :
Date :	Date :	Date : 31-8-68

รหัสเอกสาร HC-SD-6480-16	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้งาน 1 กันยายน 2566

pcs

RAMKHAMHAENG 2 HOSPITAL

GENERATOR SET WEEKLY TESTING RECORD
บันทึกการทดสอบเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : Ramkhamhaeng 2 Hospital		ADDRESS :	222 ถ.รามคำแหง แขวง รามคำแหง เขต สะพานสูง กทม 10240
EQUIPMENT CODE : Gen-1	LOCATION :	FLOOR 6	START TESTING DATE : 31-8-68
BRAND : Cattapilla "CAT"	GEN Set-MODEL :	DE1100 GC	CAPACITY 1100 KVA
	Engine-MODEL :	C32	CAPACITY 880ekW
	Alternator-MODEL :	DM9951-02	CAPACITY Standby

Before Testing: To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ

	DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1	Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	✓
2	Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low-Hi	✓
3	Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	Level Low-Hi	✓
4	Batteries Voltage/แรงดันของแบตเตอรี่	VDC	ระบุค่า (ตัวเลข) 28 Vdc
5	Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง Full 3200 Liters	3/4 Tank (2400 Liters)	ระบุค่า (ตัวเลข) 1900 Liters
6	Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	N
7	Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	N
8	Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	N
9	Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	N	N
10	Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	N	N
11	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	N
12	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	N

Before Testing: To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ

- ☑ Unloaded / ทดสอบแบบไม่จ่ายโหลด
- ☐ Start Engine For About 30 Min. / ทดสอบเป็นเวลา 30 นาที
- ☐ Loaded / ทดสอบแบบจ่ายโหลด
- ☐ Off Main Incoming To GEN. Set / ปิดเมนไฟฟ้าที่ จ่ายให้ Gen.

	DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	413.7-689.5 kPa	441 kPa
3	Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	< 95℃	82 ℃
4	Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	< 95℃	80 ℃
5	Out Going Voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	380 - 400 V(3 Ph)	ลงข้อมูลในข้อ 6.7
6	L1-L3 401 L2-L3 401 L3-L1 401		
7	L1-N 232 L2-N 232 L3-N 231		
8	Frequency Meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50 Hz
9	Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	N
10	Chaek All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	N	N

After Testing: To Check / ตรวจเช็คหลังการทดสอบ

	DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1	Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank (2400 Liters)	ระบุค่า (ตัวเลข) 1900 Liters
2	Selector "Auto" / Selector อยู่ในตำแหน่ง "อัตโนมัติ"	Auto	A
3	Engine Battery Voltage / แรงดันแบตเตอรี่	Voltage	ระบุค่า (ตัวเลข) 28 Vdc
4	General Condidtioning / ตรวจสอบสภาพทั่วไป	N	N
5	Running Hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hours	ระบุค่า (ตัวเลข) 21 h 45 m H

***สถานะ On = เปิด Off = ปิด, N = Normal , AB = Abnormal , BD = Break Down , '- = Not Install บันทึกค่าแรงดันเป็น PSI/Bar บันทึกค่าอุณหภูมิ C° / F° ***

Note :

Signature : [redacted]	Approved [redacted]	Approved By Customer
Date :	Signature :	Signature :
	Date :	Date : 31-8-68

รหัสเอกสาร HC-SD-6480-16	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้งาน 1 กันยายน 2566

pcs

HAM2 HOSPITAL

GENERATOR SET WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : Ramkhamhaeng 2 Hospital		ADDRESS :	222 ถ.รามคำแหง แขวง ราษฎร์พัฒนา เขต สะพานสูง กทม 10240
EQUIPMENT CODE : Gen-3	LOCATION :	FLOOR 6	START TESTING DATE : 31-8-68
BRAND : Cattaplila "CAT"	GEN Set-MODEL :	DE1100 GC	CAPACITY 1100 KVA
	Engine-MODEL :	C32	CAPACITY 880ekW
	Alternator-MODEL :	DM9951-02	CAPACITY Standby

Before Testing: To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ

	DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1	Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	✓
2	Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low-Hi	✓
3	Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	Level Low-Hi	✓
4	Batteries Voltage/แรงดันของแบตเตอรี่	VDC	ระบุค่า (ตัวเลข) 24 Vdc
5	Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง Full 3200 Liters	3/4 Tank (2400 Liters)	ระบุค่า (ตัวเลข) 1450 Liters
6	Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	N
7	Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	N
8	Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	N
9	Tighteness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	N	N
10	Tighteness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	N	N
11	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	N
12	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	N

Before Testing: To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ

☑ Unloaded / ทดสอบแบบไม่จ่ายโหลด
☐ Start Engine For About 30 Min. / ทดสอบเป็นเวลา 30 นาที
☐ Loaded / ทดสอบแบบจ่ายโหลด
☐ Off Main Incoming To GEN. Set / ปิดเมนไฟฟ้าที่ จ่ายให้ Gen.

	DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	413.7-689.5 kPa	491 kPa
3	Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	< 95℃	60 C
4	Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	< 95℃	62 C
5	Out Going Voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	380 - 400 V(3 Ph)	ลงข้อมูลในข้อ 6,7
6	L1-L3 401 L2-L3 402 L3-L1 401		
7	L1-N 231 L2-N 231 L3-N 231		
8	Frequency Meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50 Hz
9	Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	N
10	Chaek All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	N	N

After Testing: To Check / ตรวจเช็คหลังการทดสอบ

	DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1	Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank (2400 Liters)	ระบุค่า (ตัวเลข) 1450 Liters
2	Selector "Auto" / Selector อยู่ในตำแหน่ง "อัตโนมัติ"	Auto	A
3	Engine Battery Voltage / แรงดันแบตเตอรี่	Voltage	ระบุค่า (ตัวเลข) 24 Vdc
4	General Condidtioning / ตรวจสอบสภาพทั่วไป	N	N
5	Running Hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hours	ระบุค่า (ตัวเลข) 85 h 33 m H

สถานะ On = เปิด Off = ปิด, N = Normal , AB = Abnormal , BD = Break Down , '- = Not Install บันทึกค่าแรงดันเป็น PSI/Bar บันทึกค่าอุณหภูมิ C° / F°

Note :

		Approved By Customer
Signature : [redacted]	Signature : [redacted]	Signature :
Date :	Date :	Date : 31-8-67

รหัสเอกสาร HC-SD-6480-16	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้งาน 1 กันยายน 2566

pcs

HAMZ HOSPITAL

GENERATOR SET WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : Ramkhamhaeng 2 Hospital		ADDRESS :	222 ถ.รามคำแหง แขวง รามฎร์พัฒนา เขต สะพานสูง กทม 10240
EQUIPMENT CODE : Gen- A	LOCATION :	FLOOR 6	START TESTING DATE : 31-8-68
BRAND : Cattapilla "CAT"	GEN Set-MODEL :	DE1100 GC	CAPACITY 1100 KVA
	Engine-MODEL :	C32	CAPACITY 880ekW
	Alternator-MODEL :	DM9951-02	CAPACITY Standby

Before Testing: To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ

	DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1	Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	✓
2	Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low-Hi	✓
3	Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	Level Low-Hi	✓
4	Batteries Voltage/แรงดันของแบตเตอรี่	VDC	ระบุค่า (ตัวเลข) 28 Vdc
5	Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง Full 3200 Liters	3/4 Tank (2400 Liters)	ระบุค่า (ตัวเลข) 1900 Liters
6	Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	N
7	Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	N
8	Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	N
9	Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	N	N
10	Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	N	N
11	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	N
12	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	N

Before Testing: To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ

☑ Unloaded / ทดสอบแบบไม่จ่ายโหลด ☐ Loaded / ทดสอบแบบจ่ายโหลด

☐ Start Engine For About 30 Min. / ทดสอบเป็นเวลา 30 นาที ☐ Off Main Incoming To GEN. Set / ปิดเมนไฟฟ้าที่ จ่ายให้ Gen.

	DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	413.7-689.5 kPa	512 kPa
3	Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	< 95℃	82 ℃
4	Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	< 95℃	84 ℃
5	Out Going Voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	380 - 400 V(3 Ph)	ลงข้อมูลในข้อ 6,7
6	L1-L3 402 L2-L3 401 L3-L1 402		
7	L1-N 231 L2-N 231 L3-N 231		
8	Frequency Meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50 Hz
9	Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	N
10	Chaek All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	N	N

After Testing: To Check / ตรวจเช็คหลังการทดสอบ

	DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1	Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank (2400 Liters)	ระบุค่า (ตัวเลข) 1900 Liters
2	Selector "Auto" / Selector อยู่ในตำแหน่ง "อัตโนมัติ"	Auto	A
3	Engine Battery Voltage / แรงดันแบตเตอรี่	Voltage	ระบุค่า (ตัวเลข) 28 Vdc
4	General Condidtioning / ตรวจสอบสภาพทั่วไป	N	N
5	Running Hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hours	ระบุค่า (ตัวเลข) 20 h 16 m H

สถานะ On = เปิด Off = ปิด, N = Normal , AB = Abnormal , BD = Break Down , '- = Not Install บันทึกค่าแรงดันเป็น PSI/Bar บันทึกค่าอุณหภูมิ C° / F°

Note :

Record By	Approved	Approved By Customer
Signature : [redacted]	Signature : [redacted]	Signature :
Date :	Date :	Date : 31-8-68

รหัสเอกส[redacted] แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่เริ่มใช้งาน 1 กันยายน 2566



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกรณีเกิดเหตุภัยภิบัติ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่าง บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

กับ บริษัท รามนครา จำกัด

(ความลับทางการค้าได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

(ความลับทางการค้าได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

โรงพยาบาลรามคำแหง 2
Ramkhamhaeng 2 Hospital
222 ถ.รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-032-3888 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105559166790
222 Ramkhamhaeng Rd., Rat Phatthana, Saphan Sung, Bangkok 10240 Tel. 02-032-3888 Tax ID : 0105559166790

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่าง บริษัท สินแพทย์ จำกัด

กับ บริษัท รามนครา จำกัด

(ความลับทางการค้าได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

โรงพยาบาลรามคำแหง 2
Ramkhamhaeng 2 Hospital
222 ถ.รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-032-3888 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105559166790
222 Ramkhamhaeng Rd., Rat Phatthana, Saphan Sung, Bangkok 10240 Tel. 02-032-3888 Tax ID : 0105559166790

(ความลับทางการค้าได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

13


เอกสารแนบที่

งานล้างบ่อพักน้ำ

รูปภาพประกอบรายงาน งานล้างถังเก็บน้ำ ร.พ รามคำแหง 2

Roof tank 1





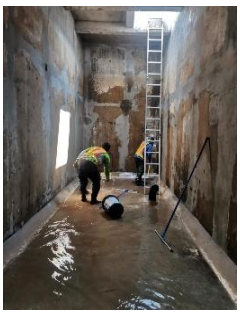







Roof tank 2

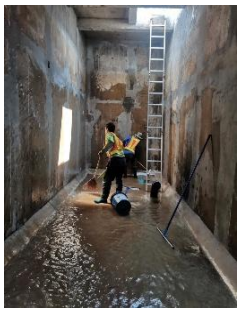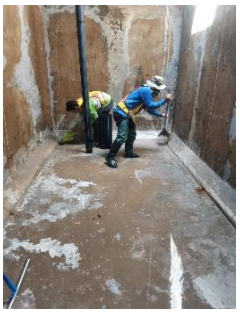

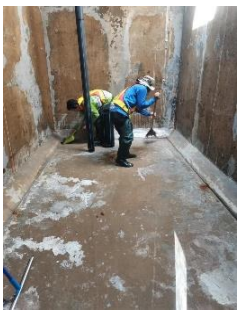




ERT Service 2001

Roof tank 3



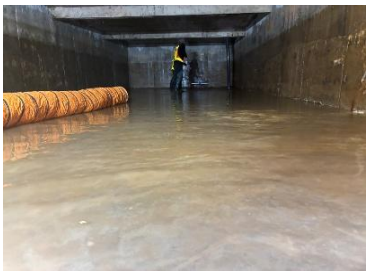

Roof tank 4










ERT Service 2001

Underground tank 1










Underground tank 2