

แบบรายงาน
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(Fire Alarm System)



ณ. โครงการ : OZO CHAWENG SAMUI
วันที่ 9-11 กันยายน 2568 ครั้งที่ 5



แบบรายงานการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ชื่อโครงการ : โรงแรม OZO Chaweng Samui
ที่อยู่ : เลขที่ 11134 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
ชื่ออาคาร : OZO Chaweng Samui
TEL : 077-915-200

เจ้าของอาคาร หรือผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ : คุณเอกชัย นาคดำ
เบอร์ติดต่อ : 092-642-5646

ลายเซ็น

(ผู้แทนหรือเจ้าของอาคาร)

.....
()



อุปกรณ์ควบคุม

ยี่ห้อ : NOTIFIER

รุ่น : NFS2-640E จำนวน 2 loop

วันที่ปฏิบัติการตรวจสอบ

วันที่ 9-11 กันยายน 2568 เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.00 น.

ชื่อผู้ตรวจสอบ

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายอนิรุต หนูช | ตำแหน่ง Technician เบอร์ติดต่อ 081-358-6076 |
| 2. นายณรงค์ศักดิ์ ไชยชาญ | ตำแหน่ง Technician เบอร์ติดต่อ 085-484-4147 |

รายชื่อผู้ที่ติดต่อได้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. คุณศิวักร พงศ์ชินฤทธิ์ | ตำแหน่ง Sale Manager เบอร์ติดต่อ 081-358-6046 |
|---------------------------|---|



รายงานบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (CLEANING & MAINTENANCE)

1. ผู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)

➤ ตรวจสอบเช็คสภาพและการทำงาน

- ทดสอบการทำงาน ผู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- แบตเตอรี่เช็คสภาพโดยการมองหาข้อบกพร่องของแบตเตอรี่, ทำการวัดไฟ, ทดสอบการจ่ายไฟของแบตเตอรี่และการชาร์จไฟ (Charge Battery)
- ทดสอบฟังก์ชันการหน่วงเวลาแจ้งเตือน
- จัดระเบียบสายไฟ, การขันน็อตตรงเทอร์มินอลและเข้าสายไฟให้แน่น

➤ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในส่วนผู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้


- ตรวจสอบการทำงานและทำความสะอาดวงจรและอุปกรณ์ต่างๆ
- ตรวจสอบระดับแรงดันที่ผู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ตรวจสอบแบตเตอรี่และที่ชุดพาวเวอร์ซัพพลาย
- ตรวจสอบเช็คระบบสายไฟและขั้วต่อต่างๆ



ภาพการปฏิบัติงาน



ผู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(Fire Alarm Control Panel)

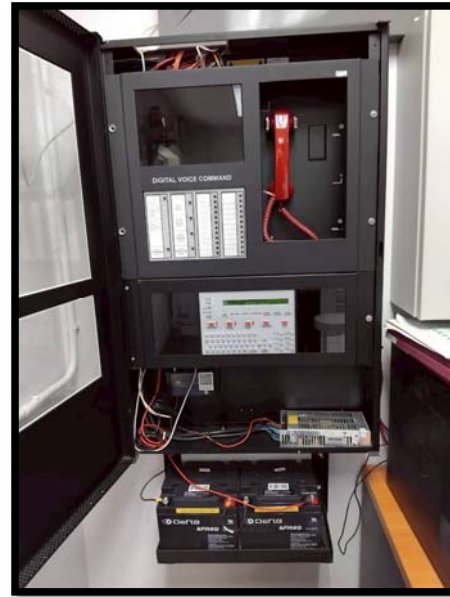



ภาพการปฏิบัติงาน ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator)

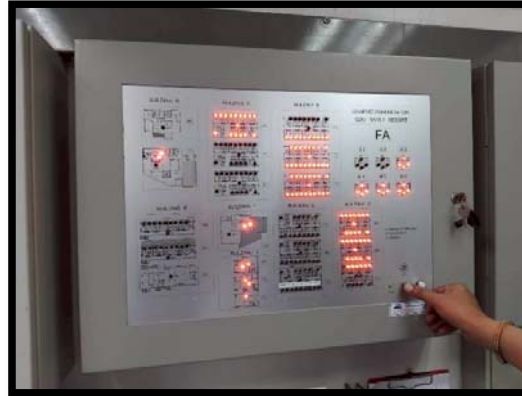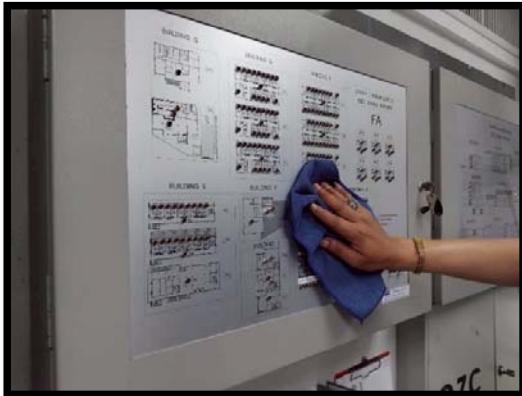



2. อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ

ชนิด Photo Electric ยี่ห้อ Notifier

- Test การทำงาน
- เช็ควงจรอุปกรณ์
- ใช้เครื่องเป่าทำความสะอาด Smoke Detector
- ตรวจสอบการทำงานของ Smoke Detector

ภาพการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector)





3. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือแบบใช้มือดึง

ชนิด Pull Down ยี่ห้อ Notifier

- Test การทำงาน
- เช็ควงจรอุปกรณ์
- ถอดทำความสะอาด Manual
- ตรวจสอบการทำงานของ Manual

ภาพการปฏิบัติงาน อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือแบบใช้มือดึง (Manual Pull Station)





4. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียงหรือแสง

ชนิด Horn and Strobe ยี่ห้อ Notifier

- Test การทำงาน
- เช็ควงจรอุปกรณ์
- ทำความสะอาด Horn and Strobe
- ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของ Horn and Strobe

ภาพการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียงหรือแสง

(Horn and Strobe)





หมายเหตุ

กรณี Test แล้วพบข้อบกพร่อง

- อุปกรณ์ทดสอบแล้วไม่ทำงาน
 - ทำการวัดไฟ
 - เช็คลำ R หาความต้านทาน
 - หาอุปกรณ์เครื่องตรวจจับตัวสุดท้ายที่เสีย
 - หาแนวทางแก้ไข
- สรุปและบันทึกจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีในการ Test อุปกรณ์
- ถ่ายภาพอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มี (ทั้งก่อนทำและหลังทำ) งาน Maintenance

ข้อเสนอแนะ

การดูแลและตรวจเช็คระบบ

1. ในกรณีที่สายขาดให้ทำการตรวจสอบว่าสายขาดที่ใดแล้วซ่อมแซมให้เรียบร้อย
2. ระบบFire Alarm ต้องมีการ Maintenance ระบบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มี

การเตรียมพร้อมในการทำงาน

3. ผู้ FCP ต้องอยู่ในสถานะปกติตลอดเวลา ถ้ามีเหตุผิดปกติต้องมีการแก้ไขโดยด่วน



ตารางการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ลำดับ	อุปกรณ์	ถูก ต้อง	ไม่ถูก ต้อง	ไม่มี	วิธีการทดสอบ
1	อุปกรณ์ควบคุม (Fire Alarm Control Panel) (ก) หลอดไฟ หรือหลอด LED (ข) แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก (Primary Power Supply)	✓ ✓			- หลอดไฟหรือหลอด LED ต้องทดสอบว่าใช้งานได้ - แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก ต้องทดสอบการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเหตุ เช่น กระดิ่งทำงานทุกตัวอย่างต่อเนื่องได้ โดยปราศจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง
2	แบตเตอรี่ – การทดสอบทั่วไป (ก) การตรวจด้วยสายตา (ข) การเปลี่ยนแบตเตอรี่	✓		✓	- ตรวจสอบโดยการปลดแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก เพื่อตรวจสอบไฟจากแบตเตอรี่ ให้มีความสามารถจ่ายไฟให้ระบบในสภาวะแจ้งเหตุได้ - ตรวจสอบรอยรั่ว และความแน่นของขั้ว สภาพโครงสร้างของตัวแบตเตอรี่ พร้อมทั้งทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ด้วย - เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้ผลิตหรือเปลี่ยนเมื่อไม่สามารถประจุไฟฟ้าให้แบตเตอรี่มีแรงดันตามข้อกำหนดของผู้ผลิตได้
3	สัญญาณขัดข้องต่าง ๆ บนแผงควบคุม (ก) สัญญาณเสียง และแสง (Audible & Visual) (ข) สวิตช์ตัดสัญญาณ (Disconnect Switch)	✓ ✓			- ตรวจสอบการทำงานของสัญญาณขัดข้อง และสัญญาณปรับตั้งใหม่ (Reset) กรณีสวิตช์เงียบเสียงเป็นแบบกดค้าง ต้องคืนสภาพปกติเมื่อแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบแล้ว - กรณีที่แผงควบคุมมีสวิตช์ตัดสัญญาณอุปกรณ์ตรวจสอบต้องตรวจสอบสัญญาณว่าอยู่ในสภาวะที่ถูกต้องหรือไม่ หรือให้ตรวจสอบสัญญาณขัดข้องอื่นเนื่องจากสวิตช์ตัดสัญญาณอยู่ผิดสถานะ
4	แผงแสดงผลระยะไกล(Graphic Annunciator)	✓			ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
5	อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (ก) สวิตช์สัญญาณแจ้งเหตุระบบดับเพลิง (ข) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) (ค) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (ง) อุปกรณ์ตรวจจับควัน	✓ ✓ ✓ ✓			- ทดสอบการทำงานของสวิตช์โดยทางไฟฟ้า หรือทางกลว่าสามารถส่งสัญญาณไปที่แผงควบคุมได้ - ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนด้วยอุปกรณ์ให้ความร้อน - ทดสอบการทำงานโดยการทำให้อุปกรณ์ทำงาน อุปกรณ์ตรวจจับควันต้องทดสอบ ณ จุดติดตั้งโดยใช้ควัน หรือก๊าซเสมือนควัน
6	อุปกรณ์แจ้งเหตุ (ก) ระบบแจ้งเหตุเฉพาะโซนที่เกิดเหตุ (ข) ระบบแจ้งเหตุพร้อมกันทุกโซนที่มี (ค) อุปกรณ์หน่วงเวลาก่อนแจ้งเหตุ	✓ ✓ ✓			- ทดสอบการทำงานโดยการทำให้อุปกรณ์ทำงาน - ทดสอบการทำงานโดยการทำให้อุปกรณ์ทำงาน - ทดสอบการทำงานโดยการทำให้อุปกรณ์ทำงาน



ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์

NO.	ชนิดของอุปกรณ์					รายละเอียด	สถานะ		หมายเหตุ
	S	H	M	B	ADD.		ปกติ	ไม่ปกติ	
1.	1				1D004	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2102 1 st Building A	1		09-09-68
2.	1				1D006	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2104 1 st Building A	1		“
3	1				1D008	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2103 1 st Building A	1		“
4.	1				1D010	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2108 1 st Building A	1		“
5.	1				1D011	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2110 1 st Building A	1		“
6.	1				1D012	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2112 1 st Building A	1		“
7.	1				1D013	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2114 1 st Building A	1		“
8.	1				1D014	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2116 1 st Building A	1		“
9.	1				1D015	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2120 1 st Building A	1		“
10.	1				1D009	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2107 1 st Building A	1		“
11.	1				1D007	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2105 1 st Building A	1		“
12.	1				1D005	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2103 1 st Building A	1		“
13.	1				1D003	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2101 1 st Building A	1		“
14.	1				1D017	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2200 2 nd Building A	1		“
15.	1				1D019	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2202 2 nd Building A	1		“
16.	1				1D021	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2204 2 nd Building A	1		“
17.	1				1D023	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2206 2 nd Building A	1		“
18.	1				1D025	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2208 2 nd Building A	1		“
19.	1				1D026	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2210 2 nd Building A	1		“
20.	1				1D027	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2212 2 nd Building A	1		“
21.	1				1D028	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2214 2 nd Building A	1		“
22.	1				1D029	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2216 2 nd Building A	1		“
23.	1				1D030	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2220 2 nd Building A	1		“
24.	1				1D024	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2207 2 nd Building A	1		“
25.	1				1D022	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2205 2 nd Building A	1		“
26.	1				1D020	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2203 2 nd Building A	1		“
27.	1				1D109	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1200 2 nd Building E	1		“
28.	1				1D110	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1201 2 nd Building E	1		“
29.	1				1D111	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1202 2 nd Building E	1		“



NO.	ชนิดของอุปกรณ์					รายละเอียด	สถานะ		หมายเหตุ
	S	H	M	B	ADD.		ปกติ	ไม่ปกติ	
30.	1				1D112	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1203 2 nd Building E	1		09-09-68
31.	1				1D113	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1204 2 nd Building E	1		“
32.	1				1D114	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1203 2 nd Building E	1		“
33.	1				1D115	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1206 2 nd Building E	1		“
34.	1				1D116	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1207 2 nd Building E	1		“
35.	1				1D117	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1208 2 nd Building E	1		“
36.			1	1	1M056	Manual (Pull Down) 3 rd Building E	1		“
37.			1	1	1M056	Manual (Pull Down) หน้าห้อง 1308 3 rd Building E	1		“
38.	1				1M056	Alarm Smoke (PHOTO) หน้าห้อง 1300 3 rd Building E	1		“
39.	1				1M056	Alarm Smoke (PHOTO) หน้าห้อง 1302 3 rd Building E	1		“
40.	1				1M056	Alarm Smoke (PHOTO) หน้าห้อง 1304 3 rd Building E	1		“
41.	1				1M056	Alarm Smoke (PHOTO) หน้าห้อง 1308 3 rd Building E	1		“
42.	1				1D118	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1300 3 rd Building E	1		“
43.	1				1D119	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1301 3 rd Building E	1		“
44.	1				1D120	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1302 3 rd Building E	1		“
45.	1				1D121	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1303 3 rd Building E	1		“
46.	1				1D122	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1304 3 rd Building E	1		“
47.	1				1D123	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1305 3 rd Building E	1		“
48.	1				1D124	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1306 3 rd Building E	1		“
49.	1				1D125	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1307 3 rd Building E	1		“
50.	1				1D126	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 1308 3 rd Building E	1		“
51.	1				1D018	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2201 2 nd Building A	1		“
52.	1				1D032	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2300 3 rd Building A	1		“
53.	1				1D034	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2302 3 rd Building A	1		“
54.	1				1D036	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2304 3 rd Building A	1		“
55.	1				1D038	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2306 3 rd Building A	1		“
56.	1				1D040	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2308 3 rd Building A	1		“
57.	1				1D041	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2310 3 rd Building A	1		“
58.	1				1D042	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2312 3 rd Building A	1		“
59.	1				1D043	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2314 3 rd Building A	1		“
60.	1				1D044	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2316 3 rd Building A	1		“



NO.	ชนิดของอุปกรณ์					รายละเอียด	สถานะ		หมายเหตุ
	S	H	M	B	ADD.		ปกติ	ไม่ปกติ	
61.	1				1D045	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2320 3 rd Building A	1		09-09-68
62.	1				1D039	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2307 3 rd Building A	1		“
63.	1				1D037	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2305 3 rd Building A	1		“
64.	1				1D035	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2303 3 rd Building A	1		“
65.	1				1D033	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 2301 3 rd Building A	1		“
66.	1				1D083	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3301 3 rd Building B	1		10-09-68
67.	1				1D085	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3303 3 rd Building B	1		“
68.	1				1D087	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3305 3 rd Building B	1		“
69.	1				1D089	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3307 3 rd Building B	1		“
70.	1				1D091	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3309 3 rd Building B	1		“
71.	1				1D093	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3311 3 rd Building B	1		“
72.	1				1D095	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3315 3 rd Building B	1		“
73.	1				1D096	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3317 3 rd Building B	1		“
74.	1				1D097	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3319 3 rd Building B	1		“
75.	1				1D099	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3321 3 rd Building B	1		“
76.	1				1D098	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3320 3 rd Building B	1		“
77.	1				1D094	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3312 3 rd Building B	1		“
78.	1				1D092	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3310 3 rd Building B	1		“
79.	1				1D090	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3308 3 rd Building B	1		“
80.	1				1D088	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3306 3 rd Building B	1		“
81.	1				1D086	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3304 3 rd Building B	1		“
82.	1				1D084	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3302 3 rd Building B	1		“
83.	1				1D082	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3300 3 rd Building B	1		“
84.	1				1D065	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3201 2 nd Building B	1		“
85.	1				1D067	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3203 2 nd Building B	1		“
86.	1				1D069	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3205 2 nd Building B	1		“
87.	1				1D071	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3207 2 nd Building B	1		“
89.	1				1D073	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3209 2 nd Building B	1		“
90.	1				1D075	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3211 2 nd Building B	1		“
91.	1				1D077	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3215 2 nd Building B	1		“
92.	1				1D078	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3217 2 nd Building B	1		“



NO.	ชนิดของอุปกรณ์					รายละเอียด	สถานะ		หมายเหตุ
	S	H	M	B	ADD.		ปกติ	ไม่ปกติ	
93.	1				1D079	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3219 2 nd Building B	1		10-09-68
94.	1				1D081	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3221 2 nd Building B	1		“
95.	1				1D080	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3220 2 nd Building B	1		“
96.	1				1D076	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3212 2 nd Building B	1		“
97.	1				1D074	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3210 2 nd Building B	1		“
98.	1				1D072	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3208 2 nd Building B	1		“
99.	1				1D070	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3206 2 nd Building B	1		“
100.	1				1D068	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3204 2 nd Building B	1		“
101.	1				1D066	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3202 2 nd Building B	1		“
102.	1				1D064	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3200 2 nd Building B	1		“
103.			1	1	1M028	Manual (Pull Down) หน้าห้อง 3120 1 st Building B	1		“
104.			1	1	1M028	Manual (Pull Down) หน้าห้อง 3120 1 st Building B	1		“
105.	1				1D047	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3101 1 st Building B	1		“
106.	1				1D049	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3103 1 st Building B	1		“
107.	1				1D051	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3105 1 st Building B	1		“
108.	1				1D053	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3107 1 st Building B	1		“
109.	1				1D055	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3109 1 st Building B	1		“
110.	1				1D057	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3111 1 st Building B	1		“
111.	1				1D059	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3115 1 st Building B	1		“
112.	1				1D060	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3117 1 st Building B	1		“
113.	1				1D061	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3119 1 st Building B	1		“
114.	1				1D063	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3121 1 st Building B	1		“
115.	1				1D062	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3120 1 st Building B	1		“
116.	1				1D058	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3112 1 st Building B	1		“
117.	1				1D056	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3110 1 st Building B	1		“
118.	1				1D054	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3108 1 st Building B	1		“
119.	1				1D052	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3106 1 st Building B	1		“
120.	1				1D050	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3104 1 st Building B	1		“
121.	1				1D048	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3102 1 st Building B	1		“
122.	1				1D046	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 3100 1 st Building B	1		“
123.			1	1	2M031	Manual (Pull Down) หน้าห้อง 5102 1 st Building H4	1		“



NO.	ชนิดของอุปกรณ์					รายละเอียด	สถานะ		หมายเหตุ
	S	H	M	B	ADD.		ปกติ	ไม่ปกติ	
124.			1	1	2M033	Manual (Pull Down) หน้าห้อง 5108 1 st Building H6	1		10-09-68
125.			1	1	2M032	Manual (Pull Down) หน้าห้อง 5105 1 st Building H5	1		“
126.			1	1	2M034	Manual (Pull Down) หน้าห้อง 4102 1 st Building H1	1		“
127.			1	1	2M036	Manual (Pull Down) หน้าห้อง 4105 1 st Building H2	1		“
128.			1	1	2M036	Manual (Pull Down) หน้าห้อง 4108 1 st Building H3	1		“
129.	1				1D100	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 4101 1 st Building H1	1		“
130.	1				1D101	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 4102 1 st Building H1	1		“
131.	1				1D102	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 4103 1 st Building H1	1		“
132.	1				1D103	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 4104 1 st Building H2	1		“
133.	1				1D104	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 4105 1 st Building H2	1		“
134.	1				1D105	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 4106 1 st Building H2	1		“
135.	1				1D106	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 4107 1 st Building H3	1		“
136.	1				1D107	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 4108 1 st Building H3	1		“
137.	1				1D108	Alarm Smoke (PHOTO) ห้อง 4109 1 st Building H3	1		“
SUM	127		10	10					



บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพลโยธิณเพลส ถนนพลโยธิณ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
 408/136 32nd floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai, Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2568



ACCAS GROUP CO., LTD.

408/136 ชั้น 32 อาคารพลโยธิณเพลส ถนนพลโยธิณ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 408/136, 32nd floor Phaholyothin Place Building, Phaholyothin Rd, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand.
 Tel. 02 271 1111 Fax. 02 271 1117 www.accasgroup.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533056946

เล่มที่ 175

เลขที่ 08740

Service Report

ชื่อโครงการ (Project) 020 Samui 4. สุราษฎร์ธานี พนักงานขาย (Sales) ร.ต้น 301
 ที่อยู่ (Address) ต.ปอแต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ (Phone)
 เวลา (Time) เริ่มต้น (Start) 10:00 ถึง (To) 16:00

ชนิดของระบบ Fire Alarm ชื่อ Notifier รุ่น NFS-620 (2 loop)
 (System Type) (Brand) (Model)

งานที่ต้องทำ (Service Require)

☐ Commissioning☒ Maintenance Pm. 25% ครั้งที่ 5☐ Training☐ Survey

รายละเอียดของงาน ก่อนเข้าดำเนินการ Maintenance ระบบ Fire Alarm ครั้งที่ 5 25% ตู้ FCP Normal
 (Description) วัสดุทำการตรวจเช็คทดสอบอุปกรณ์พร้อมกันทำควมสะอาด ทาสีที่โครงกรงได้จัดเตรียมพื้นที่ให้ให้ ของ Building A
 Building E และบริเวณส่วนกลาง
 ระบบทำงานปกติ ตู้ FCP แจ้งเตือนการทำงาน การผลิต ANN. แสงสถานะ และกรงผลิตของผลิต
 เสร็จทำการปกติ

ปัญหาที่พบ Smoke Detector Add. Room 130A 1D122 เสีย (เปลี่ยนให้ทีมทหรนงานเรียบร้อย)
 (Problem)

หมายเหตุ แผนการการตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำวันที่ 9/09/2568
 (Remark)

สถานะของระบบ (Status)

☒ สมบูรณ์ (Complete)☐ ไม่สมบูรณ์ (Not Complete)☒ พร้อม (Ready)☐ ไม่พร้อม (Not Ready)

นิติ/ไต่

วันที่/Date : 9 ก.ย. 2568

ลายเซ็นลูกค้า (Authorized Signature)

นิติ/ผู้รับบริการ

วันที่/Date : 9 ก.ย. 2568

ผู้ให้บริการ (Technician)

ต้นฉบับสำหรับลูกค้า



บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
408/136 32 floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai, Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2568



408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
408/136, 32nd floor Phaholyothin Place Building, Phaholyothin Rd, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand.
Tel. 02 271 1111 Fax. 02 271 1117 www.accasgroup.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533056946

เล่มที่... 222

เลขที่... 11051

Service Report

ชื่อโครงการ (Project) O2O Samui พนักงานขาย (Sales) K. 301
ที่อยู่ (Address) ต. บ่อผุด อ. เกาะลันตา จ. สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ (Phone) 081-389-6086
เวลา (Time) เริ่มต้น (Start) 10:12 ถึง (To) 16:00

ชนิดของระบบ Fire Alarm ชื่อ (Brand) Notifier รุ่น NFS-640 (2 loop)
(System Type) (Model)

งานที่ต้องทำ (Service, Require)

☐ Commissioning☒ Maintenance Pm. 25% ครั้งที่ 5☐ Training☐ Surveyรายละเอียดของงาน
(Description)

ก่อนดำเนินการ Maintenance ระบบ F/A 25% ครั้งที่ 5 ตู้ FCP แสดงสถานะ Normal
จากนั้นทำการตรวจเช็คพร้อมกันทดสอบและทำความสะอาดอุปกรณ์ตัวที่ทดสอบ ตามพื้นที่ที่มีการติดตั้งได้จัด
เตรียมไว้ ได้แก่ Building B Floor 1, Floor 2 and Floor 3 และ Building H4 รวมไปถึง
ลิฟต์และตู้ควบคุมต่างๆ and H2, H3

จะนำภาพไปส่ง ตู้ FCP แจ้งเตือนการทำงาน ตู้กราฟฟิค ANN. และกราฟฟิคเตือนภัย

แสดงสถานะของอุปกรณ์

ปัญหาที่พบ
(Problem)หมายเหตุ
(Remark)

แผนการการตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำวันที่ 10/9/2568

สถานะของระบบ
(Status)☒ สมบูรณ์
(Complete)☐ ไม่สมบูรณ์
(Not Complete)☒ พร้อม
(Ready)☐ ไม่พร้อม
(Not Ready)

วันที่/Date :

10 ก.ย. 68

ลายเซ็นลูกค้า (Authorized Signature)

วันที่/Date :

10 ก.ย. 68

ผู้ให้บริการ (Technician)

ค้นฉบับสำหรับลูกค้า



เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2568



ACCAS GROUP CO., LTD.

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
408/136, 32nd floor Phaholyothin Place Building, Phaholyothin Rd, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand.
Tel. 02 271 1111 Fax. 02 271 1117 www.accasgroup.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533056946

เล่มที่.....175.....

เลขที่.....08741.....

Service Report

ชื่อโครงการ (Project) OZO Samui พนักงานขาย (Sales) ก.ทวี 301
ที่อยู่ (Address) ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ (Phone) 091-353-6046
เวลา (Time) เริ่มต้น (Start) 10:00 ถึง (To) 15:00
ชนิดของระบบ Fire Alarm ยี่ห้อ Notifier รุ่น NFS-640C (2 loop)
(System Type) (Brand) (Model)

งานที่ต้องทำ (Service Require)

☐ Commissioning☒ Maintenance พ.ม. 25% ครั้งที่ 5☐ Training☐ Survey

รายละเอียดของงาน ลงดำเนินการ Maintenance ระบบ Fire Alarm ครั้งที่ 5 (25%) ที่ FCP Normal
จากนั้นได้ดำเนินการทดสอบระบบ FCP, ที่ ANN. 2 ใน, ตู้รวมพรินเตอร์งานที่โอนรับและตู้
โมดูลทุกตัวที่ไม่ภายในโครงการ รวมไปถึงตรวจสอบแบตเตอรี่ Data loop ที่ 1 และ loop ที่ 2 พร้อมกับ
ตรวจสอบแบตเตอรี่ของระบบเรียบร้อยแล้ว

ต่อมา 14:00 น. ได้ทำการทดสอบสัญญาณเสียง (Bell) ระบบทำงานปกติ FCP,
ANN. และกรณีเกิดลมพายุได้ทำการปิดตามฟังก์ชันการโปรแกรมไว้

ปัญหาที่พบ
(Problem)

หมายเหตุ จบการ Maintenance 25% ประจำครั้งที่ 5 พร้อมกับแนบตารางการตรวจเช็คระบบ F/A
กรณีเกิดสภาวะการเกิด E-mail ให้ทางเรดด์ CC มานี้แนบด้วยครับ
engineering.chaweng@ozohotels.com , sorayut.m@ozohotels.com

สถานะของระบบ
(Status)

☒ สมบูรณ์ (Complete)☐ ไม่สมบูรณ์ (Not Complete)☒ พร้อม (Ready)☐ ไม่พร้อม (Not Ready)

วันที่/Date : 11 ก.ย. 2568
ลายเซ็นลูกค้า (Authorized Signature)

วันที่/Date : 11 ก.ย. 2568
ผู้ให้บริการ (Technician)

ต้นฉบับสำหรับลูกค้า



เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2568

การทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(Test Report Fire Alarm System)

โครงการ: D20 Sommai		อาคาร: A11 No. 25/		ระบบ: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)										วันที่: 9/9/68	
ผู้ทำ: พ. พงษ์		ผู้ควบคุม: อ. ชาญสิทธิ์		ผู้ดำเนินการ: K. อดิ (ผู้ทำ)										วันที่: 9/9/68	
Hand View	Module	Address	Loop	Signal Module	24 VDC (I, X)	R/EOL (I, X)	LED FCP (I, X)	LED ANN 1 (I, X)	LED ANN 2 (I, X)	GROUND FAULT (I, X)	SHORT CIRCUIT (I, X)	Comment			
✓	15T S. Add	D004	1	Fla - A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2002 Room 15T Building A			
	15T S. Add	D006	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2004 Room 15T Building A			
	15T S. Add	D008	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2006 Room 15T Building A			
	15T S. Add	D010	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2008 Room 15T Building A			
	15T S. Add	D011	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2100 Room 15T Building A			
	15T S. Add	D012	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2102 Room 15T Building A			
	15T S. Add	D013	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2104 Room 15T Building A			
	15T S. Add	D014	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2106 Room 15T Building A			
	15T S. Add	D015	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2108 Room 15T Building A			
	15T S. Add	D003	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2109 Room 15T Building A			
	15T S. Add	D007	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2105 Room 15T Building A			
	15T S. Add	D005	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2103 Room 15T Building A			
	15T S. Add	D003	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2101 Room 15T Building A			
	2ND S. Add	D017	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2200 Room 2ND Building A			
	2ND S. Add	D019	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2202 Room 2ND Building A			
	2ND S. Add	D021	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2204 Room 2ND Building A			
	2ND S. Add	D023	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2206 Room 2ND Building A			
	2ND S. Add	D025	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2208 Room 2ND Building A			
	2ND S. Add	D026	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2209 Room 2ND Building A			
	2ND S. Add	D027	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2210 Room 2ND Building A			
	2ND S. Add	D028	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2212 Room 2ND Building A			
	2ND S. Add	D023	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2214 Room 2ND Building A			
	2ND S. Add	D024	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2216 Room 2ND Building A			
	2ND S. Add	D030	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2220 Room 2ND Building A			
	2ND S. Add	D024	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2204 Room 2ND Building A			
	2ND S. Add	D022	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2205 Room 2ND Building A			
	2ND S. Add	D020	1	"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alarm smoke 2203 Room 2ND Building A			

เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2568

โครงการ 020 Samsui		สถานที่ : All No.5/25/1		ระบบ : ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)		วันที่ : 9/10/63		ผู้ : NF5-640		วันที่ : 9/10/63	
ชื่อ : 01000000		ชื่อ : 01000000		ชื่อ : 01000000		ชื่อ : 01000000		ชื่อ : 01000000		ชื่อ : 01000000	
Hand Wire		Zone		Loop		Loop		Loop		Loop	
Module Type		Address		Address		Address		Address		Address	
Module Type		Address		Address		Address		Address		Address	
2ND	5-Add	D104	1	Fla-E	Room 1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2ND	5-Add	D110	1	"	Room 1201	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2ND	5-Add	D111	1	"	Room 1202	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2ND	5-Add	D112	1	"	Room 1203	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2ND	5-Add	D113	1	"	Room 1204	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2ND	5-Add	D114	1	"	Room 1205	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2ND	5-Add	D115	1	"	Room 1206	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2ND	5-Add	D116	1	"	Room 1207	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2ND	5-Add	D117	1	"	Room 1208	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3RD	F2M-1	M056	1	Fla-E	Alarm monitor Detector 3RD Building E	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3RD	F2M-1	M056	1	"	Alarm monitor Detector 3RD Building E	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3RD	F2M-1	M056	1	"	Alarm monitor Detector 3RD Building E	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3RD	F2M-1	M056	1	"	Alarm monitor Detector 3RD Building E	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3RD	F2M-1	M056	1	"	Alarm monitor Detector 3RD Building E	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3RD	F2M-1	M056	1	"	Alarm monitor Detector 3RD Building E	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3RD	5-Add	D118	1	"	Room 1300	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3RD	5-Add	D119	1	"	Room 1301	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3RD	5-Add	D120	1	"	Room 1302	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3RD	5-Add	D121	1	"	Room 1303	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3RD	5-Add	D122	1	"	Room 1304	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3RD	5-Add	D123	1	"	Room 1305	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3RD	5-Add	D124	1	"	Room 1306	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3RD	5-Add	D125	1	"	Room 1307	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3RD	5-Add	D126	1	"	Room 1308	✓	✓	✓	✓	✓	✓



เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2568

ตารางทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(Test Report Fire Alarm System)

โครงการ: 020 วัดเขาใหญ่		อาคาร: All No. 25/1		ระบบ: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)										ผู้: NPS-BJO	
ชื่อ: ท.มงคล		ผู้: ท.มงคล		ชื่อ: ท.มงคล										วันที่: 9/9/68	
Floor		Module Type		Module Address		Loop		Signal Module		Address		Loop		Signal Module	
S. Add		D013		Room 2200		Room 2200		Room 2200		Room 2200		Room 2200		Room 2200	
S. Add		D032		Room 2300		Room 2300		Room 2300		Room 2300		Room 2300		Room 2300	
S. Add		D034		Room 2302		Room 2302		Room 2302		Room 2302		Room 2302		Room 2302	
S. Add		D036		Room 2304		Room 2304		Room 2304		Room 2304		Room 2304		Room 2304	
S. Add		D038		Room 2306		Room 2306		Room 2306		Room 2306		Room 2306		Room 2306	
S. Add		D040		Room 2308		Room 2308		Room 2308		Room 2308		Room 2308		Room 2308	
S. Add		D042		Room 2310		Room 2310		Room 2310		Room 2310		Room 2310		Room 2310	
S. Add		D044		Room 2312		Room 2312		Room 2312		Room 2312		Room 2312		Room 2312	
S. Add		D046		Room 2314		Room 2314		Room 2314		Room 2314		Room 2314		Room 2314	
S. Add		D048		Room 2316		Room 2316		Room 2316		Room 2316		Room 2316		Room 2316	
S. Add		D050		Room 2320		Room 2320		Room 2320		Room 2320		Room 2320		Room 2320	
S. Add		D052		Room 2324		Room 2324		Room 2324		Room 2324		Room 2324		Room 2324	
S. Add		D054		Room 2328		Room 2328		Room 2328		Room 2328		Room 2328		Room 2328	
S. Add		D056		Room 2332		Room 2332		Room 2332		Room 2332		Room 2332		Room 2332	
S. Add		D058		Room 2336		Room 2336		Room 2336		Room 2336		Room 2336		Room 2336	
S. Add		D060		Room 2340		Room 2340		Room 2340		Room 2340		Room 2340		Room 2340	
S. Add		D062		Room 2344		Room 2344		Room 2344		Room 2344		Room 2344		Room 2344	
S. Add		D064		Room 2348		Room 2348		Room 2348		Room 2348		Room 2348		Room 2348	
S. Add		D066		Room 2352		Room 2352		Room 2352		Room 2352		Room 2352		Room 2352	
S. Add		D068		Room 2356		Room 2356		Room 2356		Room 2356		Room 2356		Room 2356	
S. Add		D070		Room 2360		Room 2360		Room 2360		Room 2360		Room 2360		Room 2360	
S. Add		D072		Room 2364		Room 2364		Room 2364		Room 2364		Room 2364		Room 2364	
S. Add		D074		Room 2368		Room 2368		Room 2368		Room 2368		Room 2368		Room 2368	
S. Add		D076		Room 2372		Room 2372		Room 2372		Room 2372		Room 2372		Room 2372	
S. Add		D078		Room 2376		Room 2376		Room 2376		Room 2376		Room 2376		Room 2376	
S. Add		D080		Room 2380		Room 2380		Room 2380		Room 2380		Room 2380		Room 2380	
S. Add		D082		Room 2384		Room 2384		Room 2384		Room 2384		Room 2384		Room 2384	
S. Add		D084		Room 2388		Room 2388		Room 2388		Room 2388		Room 2388		Room 2388	
S. Add		D086		Room 2392		Room 2392		Room 2392		Room 2392		Room 2392		Room 2392	
S. Add		D088		Room 2396		Room 2396		Room 2396		Room 2396		Room 2396		Room 2396	
S. Add		D090		Room 2400		Room 2400		Room 2400		Room 2400		Room 2400		Room 2400	
S. Add		D092		Room 2404		Room 2404		Room 2404		Room 2404		Room 2404		Room 2404	
S. Add		D094		Room 2408		Room 2408		Room 2408		Room 2408		Room 2408		Room 2408	
S. Add		D096		Room 2412		Room 2412		Room 2412		Room 2412		Room 2412		Room 2412	
S. Add		D098		Room 2416		Room 2416		Room 2416		Room 2416		Room 2416		Room 2416	
S. Add		D100		Room 2420		Room 2420		Room 2420		Room 2420		Room 2420		Room 2420	
S. Add		D102		Room 2424		Room 2424		Room 2424		Room 2424		Room 2424		Room 2424	
S. Add		D104		Room 2428		Room 2428		Room 2428		Room 2428		Room 2428		Room 2428	
S. Add		D106		Room 2432		Room 2432		Room 2432		Room 2432		Room 2432		Room 2432	
S. Add		D108		Room 2436		Room 2436		Room 2436		Room 2436		Room 2436		Room 2436	
S. Add		D110		Room 2440		Room 2440		Room 2440		Room 2440		Room 2440		Room 2440	
S. Add		D112		Room 2444		Room 2444		Room 2444		Room 2444		Room 2444		Room 2444	
S. Add		D114		Room 2448		Room 2448		Room 2448		Room 2448		Room 2448		Room 2448	
S. Add		D116		Room 2452		Room 2452		Room 2452		Room 2452		Room 2452		Room 2452	
S. Add		D118		Room 2456		Room 2456		Room 2456		Room 2456		Room 2456		Room 2456	
S. Add		D120		Room 2460		Room 2460		Room 2460		Room 2460		Room 2460		Room 2460	
S. Add		D122		Room 2464		Room 2464		Room 2464		Room 2464		Room 2464		Room 2464	
S. Add		D124		Room 2468		Room 2468		Room 2468		Room 2468		Room 2468		Room 2468	
S. Add		D126		Room 2472		Room 2472		Room 2472		Room 2472		Room 2472		Room 2472	



408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ก.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
408/136 32 floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai, Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2568

[illegible]

เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2568



โครงการ 020 วิทยาลัย				สถานที่: Hall No 325/-		ระบบ: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)		วันที่: 10/9/13	
ช่าง: ช. 03000		ช่าง: ช. 03000		ช่าง: ช. 03000		ช่าง: ช. 03000		ช่าง: ช. 03000	
Hand Wire	Module	Loop	Zone	24 VDC	R (EOA)	LED FCP	LED ANN 1	LED ANN 2	LED ANN 3
Module Type	Address	Loop	Module	Address	(I, X)	(I, X)	(I, X)	(I, X)	(I, X)
END 5-Add	D079	1	Pl-B	Room 3219	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D081	1	"	Room 3221	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D080	1	"	Room 3220	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D076	1	"	Room 3212	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D074	1	"	Room 3210	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D072	1	"	Room 3208	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D090	1	"	Room 3206	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D088	1	"	Room 3204	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D086	1	"	Room 3202	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D084	1	"	Room 3200	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D082	1	"	Room 3198	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D080	1	"	Room 3178	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D078	1	"	Room 3176	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D076	1	"	Room 3174	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D074	1	"	Room 3172	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D072	1	"	Room 3170	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D070	1	"	Room 3168	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D068	1	"	Room 3166	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D066	1	"	Room 3164	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D064	1	"	Room 3162	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D062	1	"	Room 3160	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D060	1	"	Room 3158	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D058	1	"	Room 3156	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D056	1	"	Room 3154	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D054	1	"	Room 3152	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D052	1	"	Room 3150	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D050	1	"	Room 3148	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D048	1	"	Room 3146	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D046	1	"	Room 3144	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D044	1	"	Room 3142	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D042	1	"	Room 3140	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D040	1	"	Room 3138	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D038	1	"	Room 3136	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D036	1	"	Room 3134	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D034	1	"	Room 3132	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D032	1	"	Room 3130	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D030	1	"	Room 3128	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D028	1	"	Room 3126	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D026	1	"	Room 3124	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D024	1	"	Room 3122	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D022	1	"	Room 3120	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D020	1	"	Room 3118	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D018	1	"	Room 3116	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D016	1	"	Room 3114	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D014	1	"	Room 3112	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D012	1	"	Room 3110	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D010	1	"	Room 3108	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D008	1	"	Room 3106	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D006	1	"	Room 3104	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D004	1	"	Room 3102	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D002	1	"	Room 3100	✓	✓	✓	✓	✓
END 5-Add	D000	1	"	Room 3098	✓	✓	✓	✓	✓

เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2568

[illegible]



เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2568

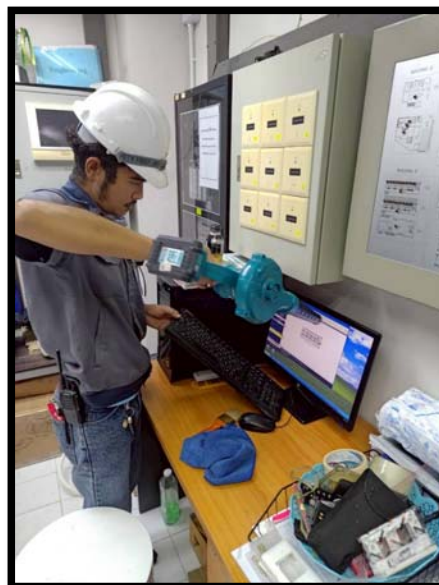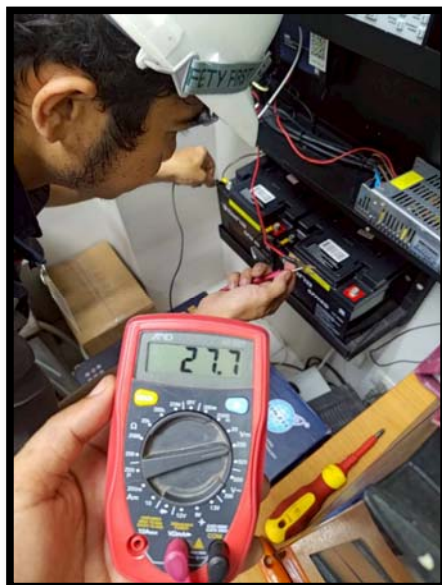









บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
408/136 32nd floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai, Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2568

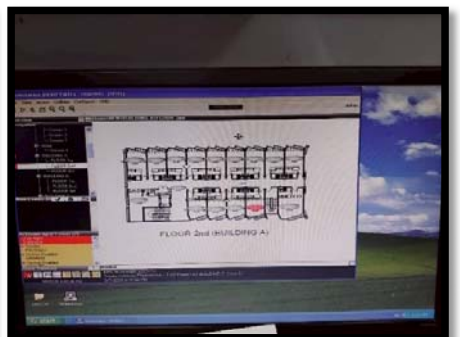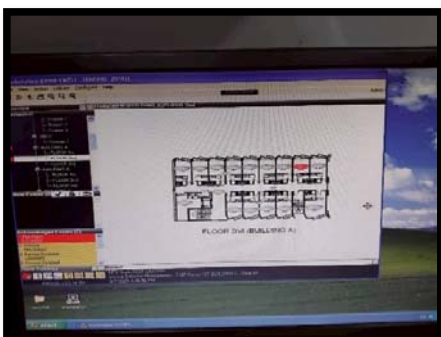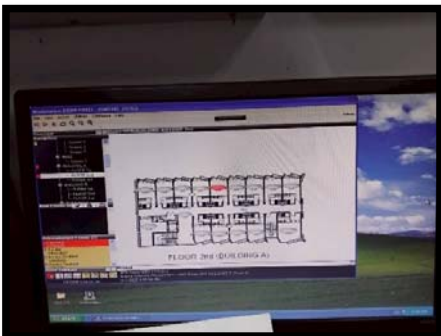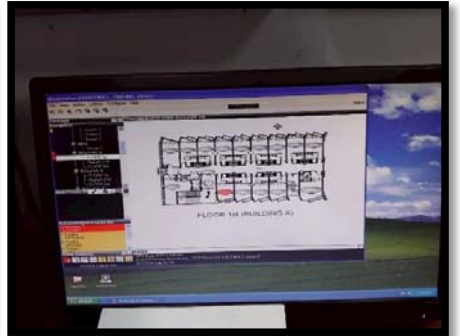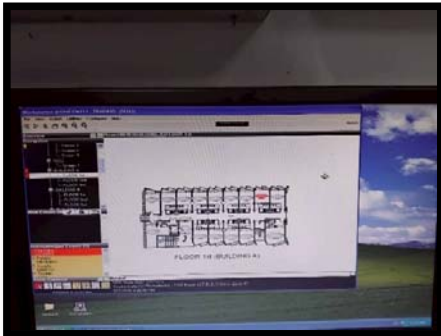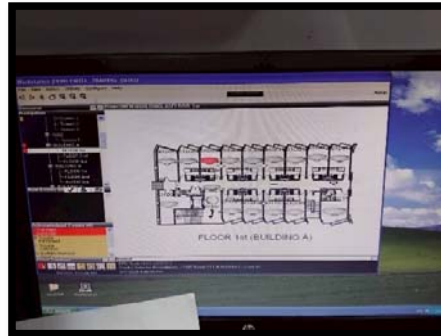



บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
408/136 32nd floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai, Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2568





เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2568





เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2568

