

ภาคผนวก



ภาคผนวก 1

หนังสือเห็นชอบ

และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๖ ๐ ๕๙



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ THE STRAND
ของบริษัท เดอะสแตรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะสแตรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด ที่ TTE 177/61 ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๓๙๘๘
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ THE STRAND ของบริษัท เดอะสแตรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต้อง
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท เดอะสแตรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท ไทย-ไท
วิศวกร จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ THE STRAND ของบริษัท
เดอะสแตรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๒๐๔ ห้อง (ห้องชุด
เพื่อการพักอาศัย ๑๙๘ ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ๖ ห้อง) ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ THE STRAND ของบริษัท เดอะสแตรนด์ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัท
ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รับรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ
และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๓ ฉบับ

พร้อมทั้ง...

พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๓ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(น

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

(น
ค

ภาคผนวก 2

หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงความถี่ในการตรวจวัด
คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

TS/2565/003

8 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการเดอะ สแตรนด์ ทองหล่อ

เรียน เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำและปอบำบัด

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โครงการประเภทอาคารพักอาศัยและร้านค้า (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 32 ชั้น จำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 188 ห้อง และร้านค้าเชิงพาณิชย์ 5 ร้านค้า ชั้น 1 - 3

ขอเรียนว่า อาคารดังกล่าวข้างต้นได้มีการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วโดยนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ ได้เข้ามาบริหารจัดการอาคารชุดโดยได้รับมอบหมายให้ดูแลและปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาคารชุด เดอะ สแตรนด์ ตามที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดตามตารางขอเปลี่ยนแปลง ดังตารางที่ได้แนบมาพร้อมนี้

1. ปรับปรุงความถี่ในการตรวจวัด Coliform Bacteria จากเดิมตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เปลี่ยนแปลงการตรวจวัดเป็น เดือนละ 1 ครั้ง
2. ปรับปรุงความถี่การตรวจวัดจุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) จากเดิมตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เปลี่ยนแปลงการตรวจวัดเป็น เดือนละ 1 ครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการติดตามคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนลึกและส่วนตื้น คุณภาพน้ำทิ้ง ป่อปรั้บอัดการไหล2เพื่อสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการ
สาร... การสระว่ายน้ำและปอบำบัด

จึงเรียนมาเพื่อ

เจ้าหน้าที่ตรวจ...
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่.....
๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเดอะ สแตรนด์

ตารางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดิมและหลังขอเปลี่ยนแปลง

ดัชนี ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ ดำเนินการ ตรวจสอบ	มาตรการฯ (เดิม)		มาตรการฯ (ขอเปลี่ยนแปลง)		ผู้รับผิดชอบ
		วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของ การ ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการ ตรวจสอบ	
1.คุณภาพ น้ำสระว่ายน้ำ น้ำและบ่อ บำบัด	- เก็บตัวอย่างน้ำ ในสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและ ส่วนตื้นบริเวณละ 1 จุด - บ่อน้ำบำบัด 1 จุด	- Coliform Bacteria - จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้ เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ดำเนินการ	- Coliform Bacteria - จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้ เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ดำเนินการ	-เจ้าของโครงการ (บริษัท เดอะ สแตรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) หรือ นิติบุคคลอาคาร ชุด

ภาคผนวก 3

- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อช.10)
- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อช.13)
- ประกาศสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง เรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อช.14)
- รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
- รายการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคล ในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
- ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ (แบบ กทม.6)
- ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)

ภาคผนวก 4

แผนการอพยพหนีไฟแบบกลางวัน และกลางคืน

ภาคผนวก 5

คู่มือกฎระเบียบสำหรับผู้พักอาศัย

ภาคผนวก 6

แบบบันทึกการตรวจวัดค่าน้ำในสระว่ายน้ำประจำวัน

LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : June Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
1/6/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5070
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5115
2	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5035
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5005
3	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 4980
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 4970
4	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 6020
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5175
5	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5140
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5090
6	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5310
	Afternoon	17:00	0.0	7.8	16			ppm 5370
7	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5770
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5650
Comment : _____ _____ _____								
						BSE :		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01	
						Rev. Date :	31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : June	Year : 2025	
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
1/6/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm. 5080
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5025
2	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5090
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 4945
3	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 4960
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 4890
4	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5060
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5045
5	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5120
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5100
6	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5260
	Afternoon	17.00	1.6	7.8	16			ppm 6000
7.	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5720
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5580
Comment : _____ _____ _____								
						BSE :		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01	
						Rev. Date :	31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : June Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
8	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5610
	Afternoon	17:00	0.0	7.8	16			ppm 5580
9	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5510
	Afternoon	17:00	0.5	7.8	16			ppm 5540
10	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5450
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 5340
11	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5270
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 5270
12	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5390
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 5470
13	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5570
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 5320
14	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5560
	Afternoon	17:00	0.5	7.8	16			ppm 5620
Comment : _____ _____ _____								
						BSE :		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01	
						Rev. Date :	31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : June	Year : 2025	
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
8	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5580
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5650
9	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5540
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5440
10	Morning	06.00	1.6	7.8	16			ppm 5430
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5320
11	Morning	06.00	1.6	7.8	16			ppm 5320
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5190
12	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5460
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5450
13	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5510
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5560
14	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5640
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5560
Comment : _____ _____ _____								
						BSE :		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date: 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month: June Year: 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
15	Morning	06.00	1.0	7.6	14			ppm 5530
	Afternoon	17.00	0.3	7.7	16			ppm 5440
16	Morning	06.00	1.0	7.7	14			ppm 5420
	Afternoon	17.00	0.1	7.8	16			ppm 5380
17	Morning	06.00	1.0	7.8	14			ppm 5360
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5320
18	Morning	06.00	1.0	7.8	14			ppm 5370
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5360
19	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5380
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5310
20	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5290
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5260
21	Morning	06.00	0.1	7.6	14			ppm 5370
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5230
Comment : _____ _____ _____ BSE : 								

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : June Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
16	Morning	06.00	1.5	7.7	16			ppm 5460
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5350
16	Morning	06.00	3.0	7.7	16		ppm 5400	
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16		ppm 5340	
17	Morning	06.00	1.5	7.7	16		ppm 5280	
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16		ppm 5230	
17	Morning	06.00	1.5	7.6	16		ppm 5350	
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16		ppm 5280	
19	Morning	06.00	3.0	7.9	16		ppm 5330	
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16		ppm 5240	
20	Morning	06.00	3.0	7.9	16		ppm 5255	
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16		ppm 5090	
21	Morning	06.00	1.5	7.6	16		ppm 5120	
	Afternoon	17.00		7.8	16		ppm 5180	
Comment : _____ _____ _____								
						BSE : 		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm





LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date: 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : June Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
22	Morning	06.00	1.0	7.4	14			ppm 5300
	Afternoon	17.00	0.2	7.8	16			ppm 5340
23	Morning	06.00	1.0	7.3	14			ppm 5120
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5130
24	Morning	06.00	1.0	7.3	16			ppm 5290
	Afternoon	17.00	0.0	7.0	14			ppm 5110
25	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 4940
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5290
26	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5175
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5140
27	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5140
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5070
28	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5120
	Afternoon	17.00	0.2	7.8	16			ppm 5200
Comment : _____ _____ _____								
						BSE : _____		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm

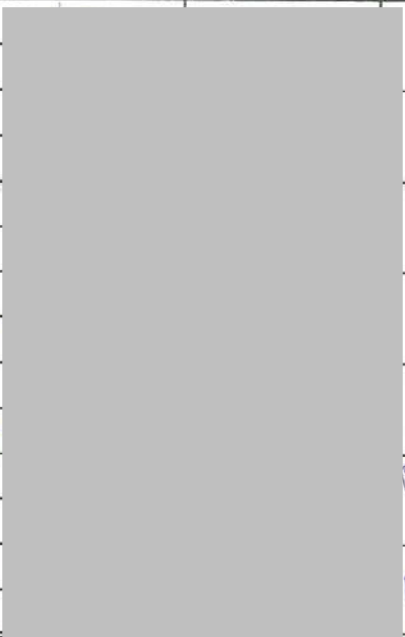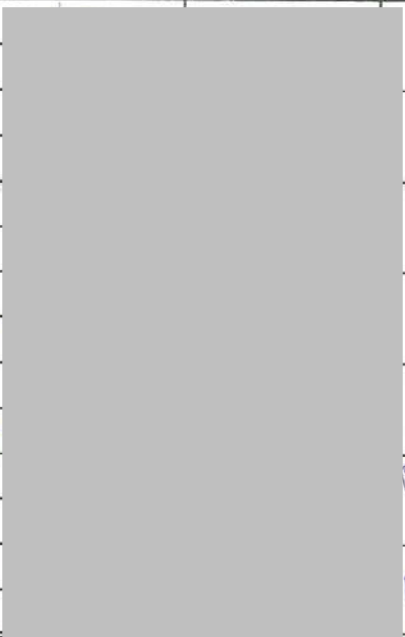

LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : June Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
22	Morning	06.00	1.8	7.2	14			ppm 5200
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5300
23	Morning	06.00	1.5	7.6	16			ppm 5090
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5040
24	Morning	06.00	1.0	7.6	16			ppm 5030
	Afternoon	17.00	1.0	7.1	14			ppm 5040
25	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5010
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5300
26	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5180
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5090
27	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5145
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5130
28	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm. 5130
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5190
Comment : _____ _____ _____								

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01			
						Rev. Date :	31/01/2015			
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : June Year : 2025				
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark		
			Chlorine (ppm)	pH						
29	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm. 5200		
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 5300		
30	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5085		
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 4950		
	Morning									
	Afternoon									
	Morning									
	Afternoon									
	Morning									
	Afternoon									
	Morning									
	Afternoon									
	Morning									
	Afternoon									

Comment : _____

BSE : 

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : June Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
29	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm. 5300
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5130
30	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5040
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	14			ppm 4920
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							

Comment : _____

BSE : _____

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : July Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
1	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5055
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5600
2	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5380
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5245
3	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5540
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5440
4	Morning	06.00	0.5	7.8	16			ppm 5480
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5500
5	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5480
	Afternoon	17.00	0.2	7.8	16			ppm 5460
6	Morning	06.00	0.3	7.8	16			ppm 6510
	Afternoon	17.00	0.2	7.8	16			ppm 5450
7	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5570
	Afternoon	17.00	0.2	7.8	16			ppm 5510
Comment : _____ _____ _____								
						BSE : _____		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01	
						Rev. Date :	31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : July	Year : 2025	
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
1	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5020
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5660
2	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5345
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5230
3	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5000
	Afternoon	17.00	4.0	7.8	16			ppm 5385
4	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5450
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5470
5	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5460
	Afternoon	17:00	2.0	7.8	16			ppm 5380
6	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5420
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5420
7	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5540
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5460
Comment : _____ _____ _____								
						BSE : 		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01	
						Rev. Date :	31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : July Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
8	Morning	06.00	0.5	7.8	16			ppm 5510
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5510
9	Morning	06.00	0.5	7.8	16			ppm 5540
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5480
10	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5560
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5520
11	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5620
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5400
12	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5430
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5410
13	Morning	06.00	1.0	7.7	16			ppm 5420
	Afternoon	17.00	0.3	7.6	16			ppm 5420
14	Morning	06.00	0.5	7.8	16			ppm 5430
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5520
Comment : _____ _____ _____								
						BSE :	_____	

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : July Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
8	Morning	06.00	1.0	7.6	16			ppm 5510
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5440
9	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5490
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5400
10	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5590
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5460
11	Morning	06.00	1.5	7.6	16			ppm 5840
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5400
12	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5420
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5320
13	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5340
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5320
14	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5430
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5390
Comment : _____ _____ _____								

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm




LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01	
						Rev. Date :	31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : July Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
15	Morning	06:00	0.5	7.8	16			ppm 5420
	Afternoon	17:00	0.0	7.8	16			ppm 5390
16	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5420
	Afternoon	17:00	0.2	7.8	16			ppm 5410
17	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5305
	Afternoon	17:00	0.5	7.8	16			ppm 5300
18	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5320
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 5310
19	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5650
	Afternoon	17:00	0.5	7.8	16			ppm 5640
20	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5570
	Afternoon	17:00	0.1	7.8	16			ppm 5490
21	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5690
	Afternoon	17:00	0.7	7.8	16			ppm 5560
Comment : _____ _____ _____								

BS 

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm

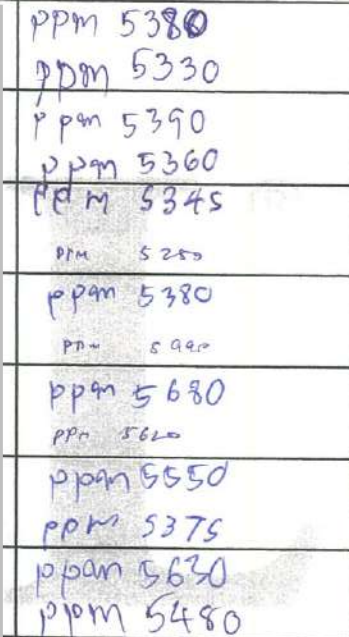

LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01	
						Rev. Date :	31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : July	Year : 2025	
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
15	Morning	06-00	0.5	7.4	16			ppm 5380
	Afternoon	17-00	1.0	7.9	16			ppm 5330
16	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5390
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5360
17	Morning	06:00	1.5	7.9	16			ppm 5345
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5250
18	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5380
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5400
19	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5680
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5620
20	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5550
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5375
21	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5630
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5480
Comment : _____ _____ _____								
						BSE :		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01	
						Rev. Date :	31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : July Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
22	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5490
	Afternoon	17.00	0.1	7.8	16			ppm 5450
23	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5405
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5360
24	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5400
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5360
25	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5360
	Afternoon	17.00	0.2	7.8	16			ppm 5130
26	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5615
	Afternoon	17.00	0.2	7.8	16			ppm 5710
27	Morning	06.00	0.5	7.8	16			ppm 5690
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5695
28	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5650
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5680
Comment : _____ _____ _____								

BSE

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01	
						Rev. Date :	31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : July	Year : 2025	
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
22	Morning	06.00	1.5	7.8	16	[Redacted]	/	ppm 5435
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5380
23	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5395
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5320
24	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5330
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5330
25	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5320
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5090
26	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5670
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5660
27	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5660
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 5600
	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5600
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5620
Comment : _____ _____ _____								
						BSE :	[Redacted]	

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date :	31/01/2015		
BUILDING :		The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่				Month : July Year : 2025			
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark	
			Chlorine (ppm)	pH					
29	Morning	06.00	1.0	7.9	16	[Redacted]	[Redacted]	ppm 5220	
	Afternoon	12.00	0.3	7.8	16			ppm 5530	
30	Morning	06.00	1.0	7.9	16			ppm 5520	
	Afternoon	12.00	0.3	7.8	16			ppm 5420	
31	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5640	
	Afternoon	12.00	0.1	7.7	16			ppm 5550	
	Morning								
	Afternoon								
	Morning								
	Afternoon								
	Morning								
	Afternoon								
	Morning								
	Afternoon								
Comment : _____ _____ _____									

BSE

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01			
						Rev. Date :	31/01/2015			
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : July	Year : 2025			
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark		
			Chlorine (ppm)	pH						
29	Morning	06.00	1.5	7.3	16			ppm 5250		
	Afternoon	07.00	1.5	7.4	16			ppm 5470		
30	Morning	06.00	1.5	7.3	16			ppm 5420		
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5380		
31	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5600		
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5430		
	Morning									
	Afternoon									
	Morning									
	Afternoon									
	Morning									
	Afternoon									
	Morning									
	Afternoon									


Comment : _____

BSE : _____

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm

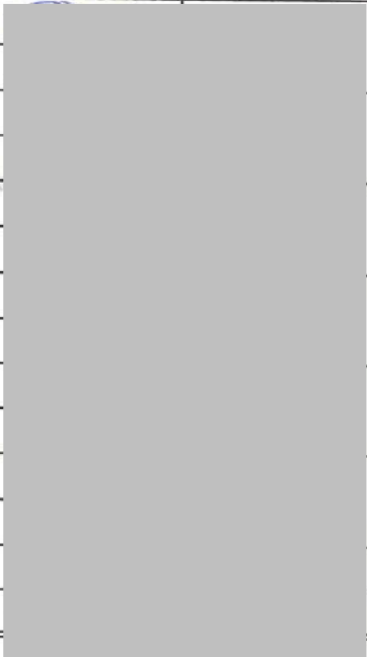

LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : August Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
1	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm. 5300
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5240
2	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5540
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5510
3	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5550
	Afternoon	17.00	1.0	7.2	16			ppm 5700
4	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5575
	Afternoon	17.00	1.0	7.2	16			ppm 5600
5	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5530
	Afternoon	17.00	1.0	7.2	16			ppm 5540
6	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5560
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5510
7	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5425
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5460
Comment : _____ _____ _____								
						BSE : 		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : August Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
1	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5400
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5275
2	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5430
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5560
3	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm. 5570
	Afternoon	17.00	0.0	7.2	16			ppm 5770
4	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5590
	Afternoon	17.00	0.1	7.9	16			ppm 5600
5	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5540
	Afternoon	17.00	0.0	7.1	16			ppm 5630
6	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5520
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5530
7	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5440
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5490
Comment : _____ _____ _____								

BSE 

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : August Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
8	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5570
	Afternoon	17.00	0.2	7.8	16			ppm 5640
9	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5660
	Afternoon	17.00	0.2	7.8	16			ppm 5600
10	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5570
	Afternoon	17.00	0.1	7.8	16			ppm 5590
11	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5550
	Afternoon	17.00	0.2	7.8	16			ppm 5540
12	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5560
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5535
13	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5630
	Afternoon	17.00	0.2	7.8	16			ppm 5480
14	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5630
	Afternoon	17.00	0.2	7.8	16			
Comment : _____ _____ _____								
						BSE : _____		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : August Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
8	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5580
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5610
9	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5640
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5620
10	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5565
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5500
11	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5570
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5490
12	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5520
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5550
13	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5510
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5500
14	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5445
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5600
Comment : _____ _____ _____								
						BSE :		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : August Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
15	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5460
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5560
16	Morning	06.00	1.0	7.9	16			ppm 5350
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5490
17	Morning	06.00	0.0	7.9	16			ppm 5460
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5530
18	Morning	06.00	1.4	7.7	16			ppm 5450
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5510
19	Morning	06.00	1.5	7.6	16			ppm 5770
	Afternoon	17.00	3.0	7.6	16			ppm 6345
20	Morning	06.00	1.5	7.6	16			ppm 8490
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5650
21	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5640
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5660
Comment : _____ _____ BSE : _____ 								

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : August Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
15	Morning	06.00	1.0	7.8	16			PPM 5370
	Afternoon	17:00	0.2	7.8	16			PPM 5620
16	Morning	06.00	0.5	7.6	16			PPM 5310
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			PPM 5470
17	Morning	06.00	1.0	7.6	16			PPM 5340
	Afternoon	17:00	0.5	7.8	16			PPM 5630
18	Morning	06.00	1.0	7.9	16			PPM 5430
	Afternoon	17.00	0.5	7.6	16			PPM 5540
19	Morning	06.00	0.7	7.4	16			PPM 5410
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			PPM 5295
20	Morning	06.00	1.0	7.4	16			PPM 5520
	Afternoon	1700	0.3	7.8	16			PPM 5660
21	Morning	06.00	1.5	7.8	16			PPM 5640
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			PPM 5670
Comment : _____ _____ _____								
						BSE : 		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : August Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
22	Morning	06.00	3.0	7.6	16			ppm 5835
	Afternoon	17.00	1.5	7.3	16			ppm 5700
23	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5870
	Afternoon	17.00	1.5	7.2	16			ppm 5650
24	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5750
	Afternoon	17.00	1.0	7.2	16			ppm 5710
25	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5720
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5685
26	Morning	06.00	3.0	7.2	16			ppm 5510
	Afternoon	17.00	1.0	7.5	16			ppm 5600
27	Morning	06.00	3.0	7.3	16			ppm 5570
	Afternoon	17.00	1.5	7.4	16			ppm 5530
28	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5520
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5480
Comment : _____ _____ _____								
						BSE : _____		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : August Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
22	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5620
	Afternoon	17.00	0.0	7.6	16			ppm 5630
23	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5850
	Afternoon	17.00	0.3	7.2	16			ppm 5610
24	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5720
	Afternoon	14.00	0.3	7.6	16			ppm 5740
25	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5690
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5670
26	Morning	06.00	1.5	7.2	16			ppm 5520
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5570
27	Morning	06.00	1.5	7.2	16			ppm 5560
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5510
28	Morning	06.00	1.0	7.8	16	ppm 5570		
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16	ppm 5350		
Comment : _____ _____ _____								
						BSE : _____		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : August Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
29	Morning	06:00	0.5	7.8	16	[Redacted]		ppm 5690
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 5600
30	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5710
	Afternoon	17:00	0.0	7.8	16			ppm 5740
31	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5710
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 5690
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							

Comment : _____

BSE : [Redacted]

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : August Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
29	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5630
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5650
30	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5650
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5740
31	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5670
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5700
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							

Comment : _____

BSE : _____

30

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : September Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
1	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5730
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 5620
2	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5600
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 5580
3	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5540
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 5640
4	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5500
	Afternoon	17:00	0.0	7.8	16			ppm 5560
5	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5700
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 5620
6	Morning	06:00	0.0	7.8	16			ppm 5520
	Afternoon	17:00	0.2	7.8	16			ppm 5200
7	Morning	06:00	0.0	7.8	16			ppm 5360
	Afternoon	17:00	0.2	7.8	16			ppm 5570
Comment : _____ _____ _____ BSE : _____								

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : September Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
1	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5740
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5640
2	Morning	06:00	3.0	7.8	16			ppm 5630
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5570
3	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5600 (R)
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5620
4	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5580
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5550
5	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5790
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5600
6	Morning	06:00	0.0	7.8	16			ppm 5610
	Afternoon	17:00	0.2	7.8	16			ppm 5520
7	Morning	06:00	0.0	7.2	16			ppm 5820
	Afternoon	17:00	0.2	7.8	16			ppm 5480
Comment : _____ _____ _____								
						BSE :		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND

BUILDING :

The Strand thonglor

(Adult swimming pool) สระใหญ่

Ref No:

JLL-OP-SN-004/01

Rev. Date :

31/01/2015

Month : September Year : 2025

Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
9	Morning	06.00	0.0	7.4	16			
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			
10	Morning	06.00	1.0	7.4	16			ppm 5530
	Afternoon	17.00	0.8	7.8	16			ppm 5350
11	Morning	06.00	1.0	7.4	16			ppm 5470
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5530
12	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5480
	Afternoon	17.00	0.1	7.9	16			ppm 5430
13	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5550
	Afternoon	17.00	0.1	7.8	16			ppm 5520
14	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5470
	Afternoon	17.00	0.1	7.8	16			ppm 5610
15	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5630
	Afternoon	17.00	0.1	7.8	16			ppm 5510
16	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5490
	Afternoon	17.00	0.1	7.8	16			ppm 5420

Comment :

BSE :

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01				
						Rev. Date : 31/01/2015				
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : September Year : 2025				
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark		
			Chlorine (ppm)	pH						
9	Morning	06.00	0.0	7.2	16			D/M 5540		
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5400		
10	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5420		
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5520		
11	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5520		
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 5450		
12	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5520		
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5510		
13	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5520		
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5600		
14	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5610		
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5450		
								ppm 5350		

Comment : _____

BSE : _____

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : September Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
15	Morning	06.00	1.0	7.3	16			ppm 5450
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5490
16	Morning	06.00	1.5	7.7	16			ppm 5460
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5600
17	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5345
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5620
18	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5655
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5520
19	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5505
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5480
20	Morning	06.00	0.5	7.8	16			ppm 5550
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5560
21	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5595
	Afternoon	17.00	0.1	7.8	16			ppm 5620
Comment : _____ _____ _____								
						BSE : _____		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01	
						Rev. Date :	31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : September	Year : 2025	
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
15	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5480
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 5430
16	Morning	06.00	2.0	7.8	16			ppm 5510
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 6250
17	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5740
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5580
18	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5595
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5530
19	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5480
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5450
20	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5665
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5630
21	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5620
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5610
Comment : _____ _____ _____								
						BSE : _____		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date: 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : September Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
22	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 3610
	Afternoon	17:00	0.1	7.9	16			ppm 5570
23	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5495
	Afternoon	17:00	0.2	7.8	16			ppm 5530
24	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5400
	Afternoon	17:00	0.2	7.8	16			ppm 5570
25	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5600
	Afternoon	17:00	0.2	7.8	16			ppm 5520
26	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5485
	Afternoon	17:00	0.1	7.8	16			ppm 5510
27	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5480
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 5460
28	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5290
	Afternoon	17:00	0.2	7.8	16			ppm 5340
Comment : _____ _____ _____								
BSE : <u> </u>						<u>30</u> / <u>9</u> / <u>68</u>		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : September Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
22	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5570
	Afternoon	17:00	1.0	7.4	14			ppm 5620
23	Morning	06:00	3.0	7.8	16			ppm 5470
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5490
24	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5420
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5600
25	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5605
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5560
26	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5505
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5520
27	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5510
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5490
28	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5330
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5320
Comment : _____ _____ _____						BSE : _____ _____ _____		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01			
						Rev. Date : 31/01/2015			
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : September Year : 2025			
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark	
			Chlorine (ppm)	pH					
29	Morning	06-00	1.0	7.8	16			ppm 5650	
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5570	
30	Morning	06-00	1.0	7.9	16			ppm 5520	
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5540	
	Morning								
	Afternoon								
	Morning								
	Afternoon								
	Morning								
	Afternoon								
	Morning								
	Afternoon								
	Morning								
	Afternoon								

Comment : _____

BSE : _____

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01				
						Rev. Date : 31/01/2015				
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : September Year : 2025				
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark		
			Chlorine (ppm)	pH						
29	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5580		
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5515		
30	Morning	06.00	3.0	7.8	16					ppm 5530
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16					ppm 5535
	Morning									
	Afternoon									
	Morning									
	Afternoon									
	Morning									
	Afternoon									
	Morning									
	Afternoon									
	Morning									
	Afternoon									

Comment : _____

BSE : _____

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : October Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
1	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5520
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5495
2	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5575
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5570
3	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5370
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5470
4	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5640
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5360
5	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5370
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5455
6	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5730
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5585
7	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5540
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5520
Comment : _____ _____ _____								

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : October Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
1	Morning	06.00	3.0	7.4	16			ppm 5570
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5500
2	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5620
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5590
3	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5515
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5480
4	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5690
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5270
5	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5380
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5455
6	Morning	06.00	1.5	7.20	16			ppm 5730
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5535
7	Morning	06.00	3.0	7.46	16			ppm 5650
	Afternoon	05.00	3.0	7.8	16			ppm 5510
Comment : _____ _____ _____						BSE _____ _____ _____		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01	
						Rev. Date :	31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : October Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
8	Morning	06-00	1.0	7.8	16			ppm 5510
	Afternoon	17-00	0.0	7.8	16			ppm 5390
9	Morning	06.00	1.3	7.8	16			ppm 5085
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5970
10	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5490
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5600
11	Morning	06.00	1.0	7.6	16			ppm 5410
	Afternoon	17.00	0.0	7.6	16			ppm 5495
12	Morning	06.00	1.3	7.7	16			ppm 5440
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5390
13	Morning	06.00	1.5	7.6	16			ppm 5360
	Afternoon	17.00	0.3	7.6	16			ppm 5650
14	Morning	06.00	1.8	7.8	16			ppm 5670
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5400
Comment : _____ _____ _____						BSE : _____ _____		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01	
						Rev. Date :	31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : October	Year : 2025	
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
8	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5570
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5580
9	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6160
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5980
10	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5445
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5700
11	Morning	06.00	1.5	7.2	16			ppm 5470
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5476
12	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5440
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 5400
13	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5710
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 5620
14	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5630
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5400
Comment : _____ _____ _____						BSE : _____ _____		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm





LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01	
						Rev. Date :	31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : October Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
15	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5340
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5520
16	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5660
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5650
17	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5590
	Afternoon	17.00	0.1	7.8	16			ppm 5660
18	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5620
	Afternoon	17.00	1.3	7.8	16			ppm 5560
19	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5580
	Afternoon	17.00	0.1	7.8	16			ppm 5540
20	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5650
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5435
21	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5560
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5545
Comment : _____ _____ _____								
						BSE :		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm

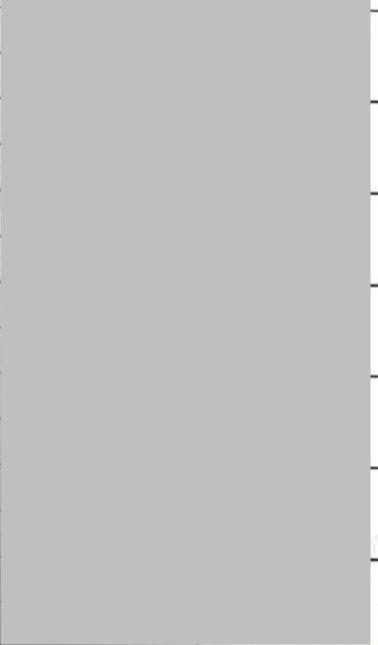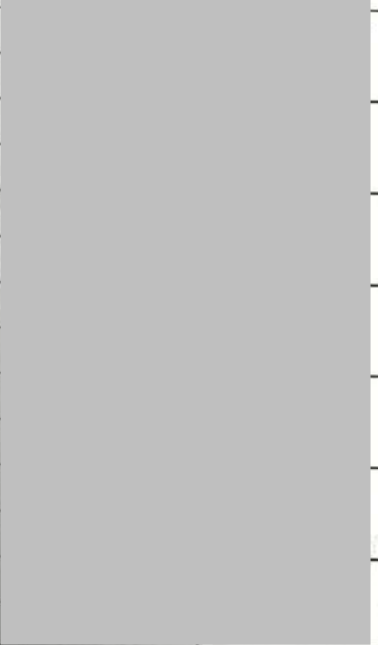

LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date: 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : October Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
15	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5410
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5530
16	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5610
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5590
17	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5560
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5530
18	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5520
	Afternoon	17:00	3.0	7.8	16			ppm 5530
19	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5520
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5530
20	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5570
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5440
21	Morning	06:00	3.0	7.8	16			ppm 5530
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5505
Comment : _____ _____ _____								

BSE 

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01			
						Rev. Date :	31/01/2015			
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : October Year : 2025				
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark		
			Chlorine (ppm)	pH						
22	Morning	06.00	1.5	7.6	16			ppm 5550		
	Afternoon	17:00	0.2	7.8	16			ppm 5340		
23	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5540		
	Afternoon	17:00	0.6	7.8	16			ppm 5430		
24	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5560		
	Afternoon	17:00	0.2	7.8	16			ppm 5590		
25	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5500		
	Afternoon	17:00	0.2	7.8	16			ppm 5690		
26	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5590		
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 5530		
27	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5590		
	Afternoon	17-00	0.3	7.8	16			ppm 5545		
28	Morning	06.00	1.5	7.9	16			ppm 5610		
	Afternoon	17-00	0.3	7.8	16			ppm 5395		
Comment : _____ _____ _____										
								BSE :		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : October Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
22	Morning	06.00	3.0	7.7	16			ppm 5530
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5520
23	Morning	06.00	3.0	7.7	16			ppm 5560
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5400
24	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5520
	Afternoon	17.00	1.0	7.7	16			ppm 5570
25	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5570
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5650
26	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5700
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5620
27	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5550
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 5645
28	Morning	06.00	3.0	7.7	16			ppm 5650
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5490
Comment : _____ _____ _____								
						BSE : _____		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date :	31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : October Year : 2025			
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark	
			Chlorine (ppm)	pH					
21	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5540	
	Afternoon	17:00	0.5	7.8	16			ppm 5620	
30	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5650	
	Afternoon	17:00	0.5	7.8	16			ppm 5610	
31	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5655	
	Afternoon	17:00	0.2	7.8	16			ppm 5660	
	Morning								
	Afternoon								
	Morning								
	Afternoon								
	Morning								
	Afternoon								
	Morning								
	Afternoon								

Comment : _____

BSE : 

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : October Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
24	Morning	06:00	2.0	7.2	16			pool 5350
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5690
30	Morning	06:00	3.0	7.8	16			pph 5700
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5570
31	Morning	06:00	3.0	7.8	16			pph 5990
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5640
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							


Comment : _____

BSE : _____

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm


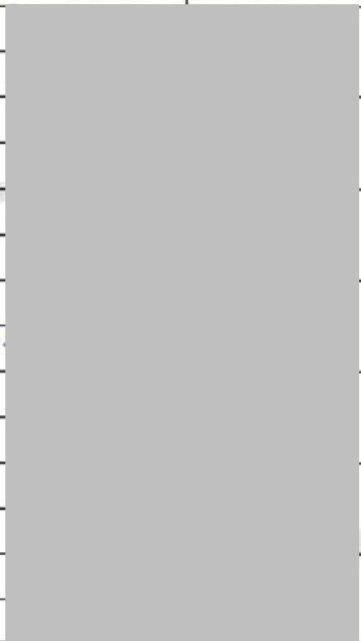


LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No:	JLL-OP-SN-004/01	
						Rev. Date :	31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : November Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
1/11/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5725
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5570
2/11/68	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5440
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5470
3/11/68	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 4900
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5270
4/11/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5170
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5470
5/11/68	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5220
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			-
6/11/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			-
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			-
7/11/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			-
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5300
Comment : 6/11/68 งานที่วัดค่าเกลือตก BSE : 								

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm

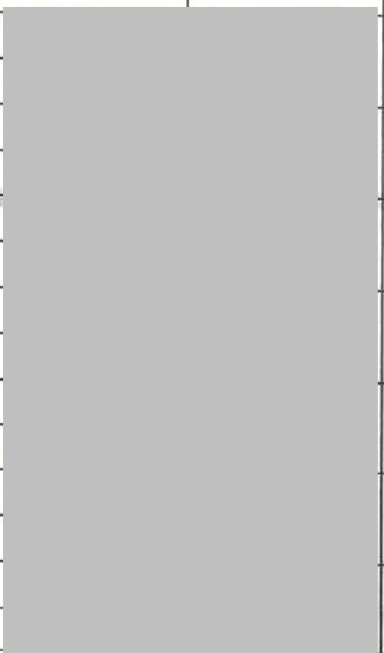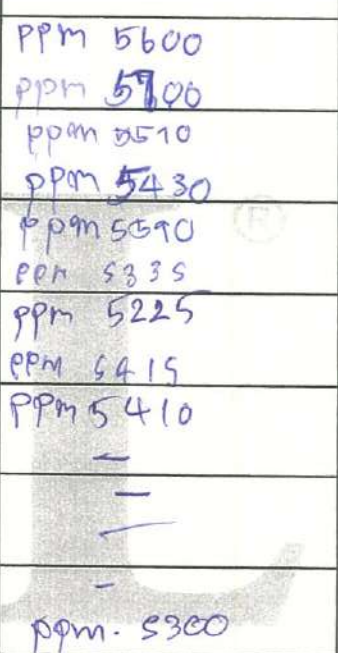

LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : November Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
1/11/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5600
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 5700
2/11/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5510
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 5430
3/11/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5590
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 5335
4/11/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5225
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 5415
5/11/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5410
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			-
6/11/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			-
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			-
7/11/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			-
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm. 5300
Comment : 6/11/68 ภายหลังวัดค่าแล้วพบ BSE : 								

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : November Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
8/11/68	Morning	06.00	1.0	7.2	11			ppm 5200
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16		ppm 5210	
9/11/68	Morning	06.00	1.0	7.2	11		ppm 5220	
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16		ppm 5430	
10/11/68	Morning	06.00	1.5	7.2	11		ppm 6620	
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16		ppm 5575	
11/11/68	Morning	06.00	3.0	7.2	11		ppm 5530	
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16		ppm 5490	
12/11/68	Morning	06.00	1.7	7.2	11		ppm 5450	
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16		ppm 5460	
13/11/68	Morning	06.00	1.0	7.8	16		ppm 5400	
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16		ppm 5340	
14/11/68	Morning	06.00	1.0	7.8	16		ppm 5340	
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16		ppm 5450	
Comment : _____ _____ _____								
						BSE :		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Rev. Date : 31/01/2015		
						Month : November Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
8/11/68	Morning	08:00	3.0	7.2	16			ppm 5240
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5220
9/11/68	Morning	08:00	3.0	7.8	16			ppm 5260
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5450
10/11/68	Morning	08:00	3.0	7.7	16			ppm 5570
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5540
11/11/68	Morning	08:00	3.0	7.7	16			ppm 5510
	Afternoon	17:00	3.0	7.8	16			ppm 5480
12/11/68	Morning	08:00	3.0	7.7	16			ppm 5420
	Afternoon	17:00	3.0	7.8	16			ppm 5450
13/11/68	Morning	08:00	1.5	7.8	16			ppm 5440
	Afternoon	17:00	3.0	7.8	16			ppm 5285
14/11/68	Morning	08:00	1.5	7.8	16			ppm 5320
	Afternoon	17:00	1.5	7.7	16			ppm 5460
Comment : _____ _____ _____								
						BSE : _____		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Rev. Date : 31/01/2015		
						Month : November Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
15/11/68	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5590
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 5420
16/11/68	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5530
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 5550
17/11/68	Morning	06:00	1.0	7.8	16			ppm 5670
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5670
18/11/68	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5640
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5600
19/11/68	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5530
	Afternoon	17:00	0.0	7.8	16			ppm 5570
20/11/68	Morning	06:00	1.5	7.9	16			ppm 5585
	Afternoon	17:00	0.5	7.8	16			ppm 5450
21/11/68	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5455
	Afternoon	17:00	0.5	7.8	16			ppm 5510


Comment : _____

BSE : 

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm

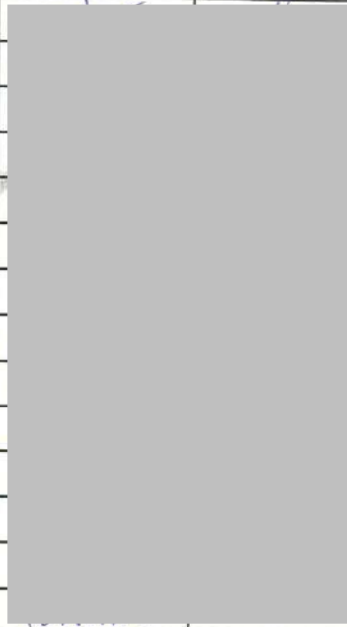


LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Rev. Date : 31/01/2015		
						Month : November Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
15/11/68	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5490
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5490
16/11/68	Morning	06:00	3.0	7.8	16			ppm 5530
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5570
17/11/68	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 5670
	Afternoon	17:00	3.0	7.8	16			ppm 5600
18/11/68	Morning	06:00	3.0	7.8	16			ppm 5630
	Afternoon	17:00	3.0	7.8	16			ppm 5590
19/11/68	Morning	06:00	3.0	7.8	16			ppm 5580
	Afternoon	17:00	3.0	7.8	16			ppm 5560
20/11/68	Morning	06:00	3.0	7.8	16			ppm 5515
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5420
21/11/68	Morning	06:00	3.0	7.8	16			ppm 5455
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 5540
Comment : _____ _____ _____								

BSI 

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm

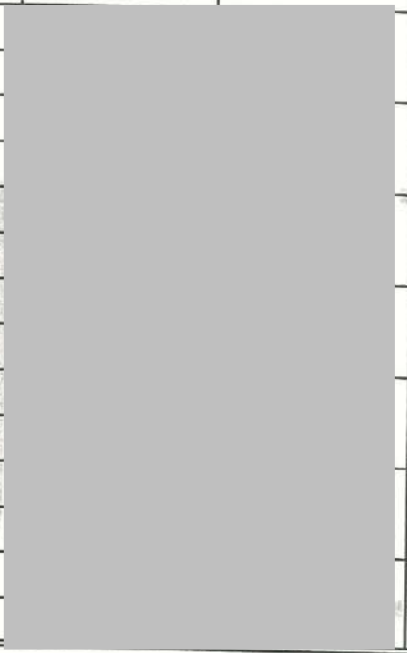

LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Rev. Date : 31/01/2015		
						Month : November Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
22/11/25	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5410
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 5500
23/11/25	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5380
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5270
24/11/25	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 5490
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5660
25/11/25	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5840
	Afternoon	17.00	0.0	7.8	16			ppm 5760
26/11/25	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5930
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 6090
27/11/25	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 6045
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 6090
28/11/25	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5950
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 6060



Comment : _____

BSE : 

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm

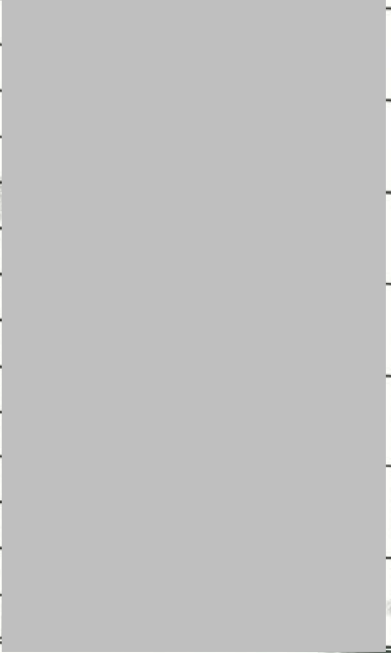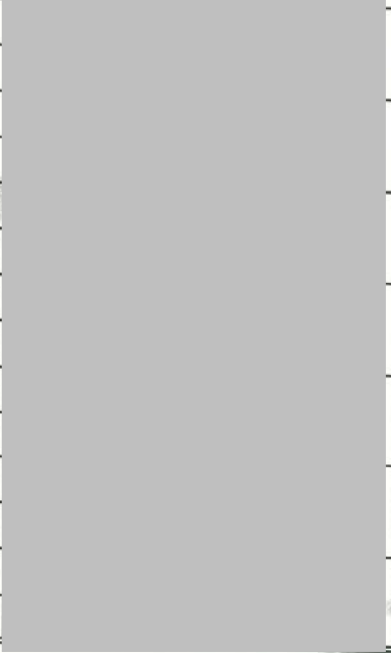

LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01				
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Rev. Date : 31/01/2015				
						Month : November Year : 2025				
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark		
			Chlorine (ppm)	pH						
22/11/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 5495 ppm 5600		
	Afternoon	17.00	1.5	7.4	16					
23/11/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5430 ppm 5310		
	Afternoon	17.00	1.0	7.2	16					
24/11/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5530 ppm 5100		
	Afternoon	17.00	1.0	7.2	16					
25/11/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5925 ppm 5780		
	Afternoon	17.00	1.5	7.2	16					
26/11/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5995 ppm 6070		
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16					
27/11/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 6080 ppm 6050		
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16					
28/11/68	Morning	06.00	3.0	7.2	16			ppm 6080 ppm 6130		
	Afternoon	17.00	1.0	7.2	16					
Comment : _____ _____ _____										
								BSE : 		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01			
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Rev. Date : 31/01/2015			
						Month : November Year : 2025			
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark	
			Chlorine (ppm)	pH					
29/11/25	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 5940	
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 6030	
30/11/25	Morning	06.00	1.5	7.7	16			ppm 5950	
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 5940	
	Morning								
	Afternoon								
	Morning								
	Afternoon								
	Morning								
	Afternoon								
	Morning								
	Afternoon								
	Morning								
	Afternoon								

Comment : _____

BSE :

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : November Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
29/11/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6030
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 6015
30/11/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6010
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 6300
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							

Comment : _____

BSE [REDACTED]

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month :December Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
1/12/68	Morning	06.00	3.0	7.7	16	[Redacted]		ppm 6250
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	14			ppm 6140
2/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6100
	Afternoon	17.00	1.8	7.8	14			ppm 6120
3/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6120
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 6120
4/12/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 6100
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 6050
5/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6065
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 6110
6/12/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 6200
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 6190
7/12/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 6180
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 6230
Comment : _____ _____ _____								

BSE

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm




8520

LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : December Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
1/12/68	Morning	06.00	1.5	7.2	16			ppm 6070
	Afternoon	17.00	2.3	7.6	16			ppm 6100
2/12/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 6050
	Afternoon	17.00	2.3	7.6	16			ppm 6190
3/12/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 6085
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 6170
4/12/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 6165
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 6090
5/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6080
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 6100
6/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6160
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 6220
7/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6135
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 6240
Comment : _____						BSE : _____		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm

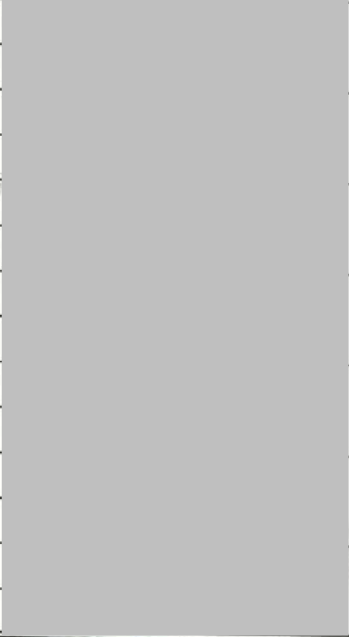

LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01			
						Rev. Date : 31/01/2015			
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : December Year : 2025			
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark	
			Chlorine (ppm)	pH					
8/12/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 6120	
	Afternoon	17.00	0.9	7.8	16			ppm 6130	
9/12/68	Morning	06.00	3.0	7.0	16			ppm 6135	
	Afternoon	17.00	0.5	7.8	16			ppm 5970	
10/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6060	
	Afternoon	17.00	0.3	7.8	16			ppm 6140	
11/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6240	
	Afternoon	17:00	3.0	7.8	16			ppm 6120	
12/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6180	
	Afternoon	17:00	3.0	7.8	16			ppm 6090	
13/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6160	
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			ppm 6050	
14/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6080	
	Afternoon	17:00	3.0	7.8	16			ppm 6110	
Comment : _____							BSE 		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01			
						Rev. Date : 31/01/2015			
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month :December Year : 2025			
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark	
			Chlorine (ppm)	pH					
8/12/68	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 6110	
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 6140	
9/12/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 6090	
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 5955	
10/12/68	Morning	06.00	1.0	7.8	16			ppm 6110	
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 6105	
11/12/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 6195	
	Afternoon	17:00	0.5	7.8	16			ppm 6160	
12/12/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 6160	
	Afternoon	17:00	0.5	7.8	16			ppm 6060	
13/12/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 6160	
	Afternoon	17:00	0.5	7.8	16			ppm 6020	
14/12/68	Morning	06.00	1.5	7.8	16			ppm 6150	
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 6130	
Comment : _____ _____ _____									
							BSE :		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : December Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
15/12/66	Morning	06:00	3.0	7.1	16			ppm 6280
	Afternoon	17:00	0.5	7.8	16			ppm 6135
16/12/66	Morning	06:00	2.0	7.6	16			ppm 6130
	Afternoon	17:00	0.5	7.8	16			ppm 6120
17/12/66	Morning	06:00	3.0	7.3	16			ppm 6080
	Afternoon	17:00	3.0	7.6	16			ppm 6125
18/12/66	Morning	06:00	3.0	7.8	16			ppm 6090
	Afternoon	17:00	3.0	7.6	16			ppm 5960
19/12/66	Morning	06:00	3.0	7.8	16			ppm 5940
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 5960
20/12/66	Morning	06:00	3.0	7.8	16			ppm 5990
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 6090
21/12/66	Morning	06:00	3.0	7.8	16			ppm 6060
	Afternoon	17:00	1.0	7.1	16			ppm 6500

Comment : _____

BSE : _____

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : December Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
15/12/68	Morning	06:00	3.0	7.2	16			PPM 6270
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			PPM 6140
16/12/68	Morning	06:00	2.0	7.3	16			PPM 6050
	Afternoon	17:00	1.5	7.8	16			PPM 6110
17/12/68	Morning	06:00	1.5	7.3	16			PPM 5970
	Afternoon	17:00	1.0	7.6	16			PPM 6125
18/12/68	Morning	06:00	1.0	7.8	16			PPM 6070
	Afternoon	17:00	1.0	7.6	16			PPM 6000
19/12/68	Morning	06:00	1.0	7.8	16			PPM 5970
	Afternoon	17:00	0.1	7.2	16			PPM 5950
20/12/68	Morning	06:00	1.0	7.8	16			PPM 6030
	Afternoon	17:00	0.3	7.2	16			PPM 6040
21/12/68	Morning	06:00	1.0	7.8	16			PPM 6060
	Afternoon	17:00	0.0	7.2	16			PPM 5970



Comment : _____

BSE : _____

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm

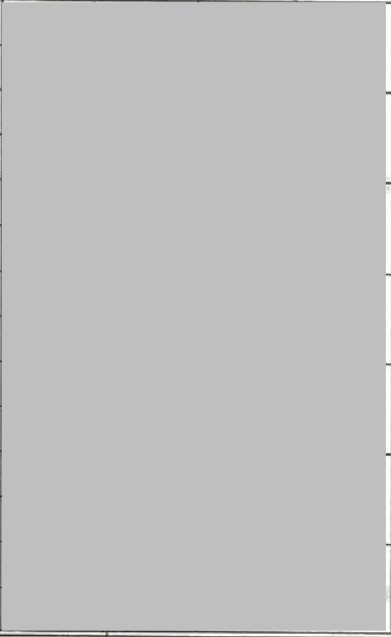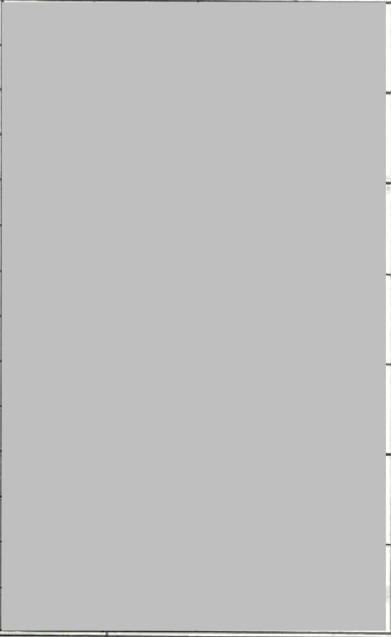

LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01				
						Rev. Date : 31/01/2015				
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : December Year : 2025				
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark		
			Chlorine (ppm)	pH						
22/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6200		
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 6190		
23/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6160		
	Afternoon	17.00	1.5	7.8	16			ppm 6580		
24/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6450		
	Afternoon	17.00	1.0	7.8	16			ppm 6540		
25/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6485		
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 6360		
26/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6340		
	Afternoon	17.00	3.0	7.8	16			ppm 6260		
27/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6310		
	Afternoon	17.00	2.5	7.4	16			ppm 6180		
28/12/68	Morning	06.00	3.0	7.8	16			ppm 6150		
	Afternoon	17.00	1.5	7.0	16			ppm 6150		
Comment : _____ _____ _____										
								BSE		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01			
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Rev. Date : 31/01/2015			
						Month : December Year : 2025			
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark	
			Chlorine (ppm)	pH					
22/12/68	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 6160	
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 6250	
23/12/68	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 6130	
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 6610	
24/12/68	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 6290	
	Afternoon	17:00	1.0	7.8	16			ppm 6460	
25/12/68	Morning	06:00	3.0	7.8	16			ppm 6970	
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 6460	
26/12/68	Morning	06:00	3.0	7.8	16			ppm 6420	
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 6220	
27/12/68	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 6260	
	Afternoon	17:00	0.5	7.8	16			ppm 6160	
28/12/68	Morning	06:00	1.5	7.8	16			ppm 6030	
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 6090	
Comment : _____ _____ _____									
							BSE : 		

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01	
						Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor (Kid swimming pool) สระเด็ก						Month : December Year : 2025	
Date	Shift / Time	Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
		Chlorine (ppm)	pH				
29/12/68	Morning 7.00	1.5	7.8	16			ppm 6160
	Afternoon 17.00	1.5	7.8	16			ppm 6190
30/12/68	Morning 06.00	3.0	7.6	16			ppm 6150
	Afternoon 17.00	1.0	7.8	16			ppm 6180
31/12/68	Morning 06.00	3.0	7.8	16			ppm 6100
	Afternoon 17.00	1.5	7.8	16			ppm 6110
	Morning						
	Afternoon						
	Morning						
	Afternoon						
	Morning						
	Afternoon						
	Morning						
	Afternoon						

Comment : _____

BSE :

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



LOG SHEET OF SWIMMING POOL / POND						Ref No: JLL-OP-SN-004/01		
						Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand thonglor (Adult swimming pool) สระใหญ่						Month : December Year : 2025		
Date	Shift / Time		Water Quality		Filter Pressure (psi)	Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
			Chlorine (ppm)	pH				
29/12/66	Morning	7:00	1.0	7.8	16			ppm 6160
	Afternoon	17:00	0.5	7.8	16			ppm 6155
30/12/66	Morning	06:00	3.0	7.8	16			ppm 6060
	Afternoon	17:00	0.3	7.6	16			ppm 6160
31/12/66	Morning	06:00	3.0	7.8	16			ppm 6160
	Afternoon	17:00	0.3	7.8	16			ppm 6060
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							
	Morning							
	Afternoon							

Comment : _____

BSE : 

Note: pH: normal range 7.2 - 7.8

Chlorine: normal range 1.0 - 3.0 ppm



ภาคผนวก 7

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

บริการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

CUSTOMER : นิตินุคคณาการชุด เดอะ สแตนดาร์ด

PROJECT : เดอะสแตนด์ทงหล่อ

Generator Set : KOHLER Model : KH550 s/n : 3447GCGN0001

Engine : DOOSAN Model : DP158LD s/n : DV1500G08930210

Alternature : MECCATTE Model : ECO403S4 s/n : H075834

Controller : KOHLER Model : DEC4000 s/n : -

[illegible]

CHECK SHEET FOR ELECTRICAL ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-003/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The StrandFLOOR: 4P

NO.: _____

Year: _____

เดือน	วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Fire Barrier มีสภาพสมบูรณ์	ไฟแสดงสถานะต่างๆ ทำงานปกติ	ฝาตู้และช่องเดินสาย ถูกปิดมิดชิด	พื้นแห้งไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	ไม่เก็บสิ่งของที่เกะเกี้ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ	
มกราคม	4	14:15	/	/	/	/	/	/	/			
กุมภาพันธ์	1	16:20	/	/	/	/	/	/	/			
มีนาคม	1	14:15	/	/	/	/	/	/	/			
เมษายน	1	14:00	/	/	/	/	/	/	/			
พฤษภาคม	9	15:00	/	/	/	/	/	/	/			
มิถุนายน	4	15:50	/	/	/	/	/	/	/			
S												
กรกฎาคม	5	15:27	/	/	/	/	/	/	/			
สิงหาคม	1	15:24	/	/	/	/	/	/	/			
กันยายน	4	16:32	/	/	/	/	/	/	/			
ตุลาคม	2	15:31	/	/	/	/	/	/	/			
พฤศจิกายน	8	15:40	/	/	/	/	/	/	/			
ธันวาคม	1	14:23	/	/	/	/	/	/	/			

S.Tech

Date: _____



ภาคผนวก 8

เอกสารตรวจสอบถังดับเพลิง

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	AP1		ชั้น	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก		
มกราคม	21/1/68	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	7/4/68	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	21/5/68	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	4/6/68	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	4/7/68	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	4/9/68	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	2/10/68	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	8/11/68	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	7/12/68	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้กรณายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ ไทโร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0009	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-AP2-R1	ชั้น	AP2
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ	วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เชือก	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	21/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	2/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	16/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	3/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	3/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดในรายการจะเขียนในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

บริษัท จีแอลพี จำกัด โทร. 083-445-5985
 กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70192-001	ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ○ 15 lbs. ○ 20 lbs.		
สถานที่ติดตั้ง	FHC-B1-R1	ชั้น	B1		
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam	
วันที่บรรจุ	วันที่หมดอายุ				

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เช็กล้อ	สายฉีด	สลัก	คันโยก		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	2/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	3/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาดหรือชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	070122-0020	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-B2-R1	ชั้น	B2
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่พบรื้อ	วันที่หมดอายุ		

สภาพการตรวจสอบ

เดือน	วันที่ตรวจ	สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	หัวฉีด	สายฉีด	สลัก	คันมือ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	10/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	3/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	11/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาด กรณีขาดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985
กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	070122-0002	ขนาด	○ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ○ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	FHC-LI-R1	ชั้น	21	
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ข้อต่อ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม										

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985
กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0003	ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ○ 15 lbs. ○ 20 lbs.		
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L1-R2	ชั้น	L1		
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam	
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ			

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มถัง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	2/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	8/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทเวอร์ 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0004	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-22-R1	ชั้น	L2
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เชื้อเพลิง	สายฉีด	สลัก	คันโยก		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	1/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	3/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	4/9/68	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	6/11/68	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0005	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L2-R2	ชั้น	L2
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron ☐ Foam
วันที่พบบรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ฉลาก	สายฉีด	สลัก	คันโยก		
มกราคม	4/1/63	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	2/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	3/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม										

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาด กรณีขาดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โพร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0007	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.		
สถานที่ติดตั้ง	FAC-L3-R2	ชั้น	L3		
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam	
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ			

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ขั้วต่อ	สายฉีด	สลัก	คันโยก		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	2/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	8/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาดุด การขีดขาดุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Beneath Mena bu

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

การประกันภัย หรือถังดับเพลิงขาดุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	070122-0006	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L3-R1	ชั้น	L3
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ	วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	ถังมีม		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	2/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	8/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985
กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	070122-0019	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-AP5-R1	ชั้น	AP5
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่พบบรรจุ	วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ฉลาก	สายฉีด	สลัก	คันโยก		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	3/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

เดือน	วันที่ ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารตั้งต้น	แรงดัน	ตัวถัง	ขีลคอก	สายรัด	สลัก	คันเบ็ด		
มกราคม	24/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	9/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

[illegible]

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	๑7๐1๑๒-๐๐๐๑	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L6-R1	ชั้น	16
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron ☐ Foam
วันที่พบ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ฉลาก	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	8/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โพร. 083-445-5885

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0064	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.		
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L7-R1	ชั้น	L7		
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam	
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ			

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ฉลาก	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	3/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70102-0063	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L7-R2	ชั้น	L7
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่พบบรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เช็กล้อ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
กุมภาพันธ์	1/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	9/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	7/10/68	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้บรรจุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	050122-0062	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L4-R1	ชั้น	L4
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ	วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	9/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดในรายการจะเขียนในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0011	ขนาด	○ 5 lbs. <u>6</u> 10 lbs. ○ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L14-R2	ชั้น	18	
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	มีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันโยก		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	1/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	3/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Management by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0012	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L9-R1	ชั้น	L9
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ	วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ฉลาก	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	2/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	3/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดในระยะเวลาจะเขียนในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985
กรณีฉุกเฉิน หรือนัดดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0013	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-19-R2	ชั้น	19
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่พบ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็ม	แรงดัน	ตัวถัง	เชือก	สายรัด	สลัก	คันโยก		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	3/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์: ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาดหรือชำรุดในรายการจะเขียนในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0018	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L10-R2	ชั้น	L10
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เช็ลคอ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	6/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	2/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	5/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม										

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0014	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L10-R1	ชั้น	L10
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่พบจริง	วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ฉลาก	ซีล	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	3/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์: ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	P70122-0061	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L11-R1	ชั้น	L11
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เช็กลบ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	3/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แอสตรอนท์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0016	ขนาด	○ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ○ 15 lbs. ○ 20 lbs.		
สถานที่ติดตั้ง	FHC-111-R2	ชั้น	11		
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam	
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ			

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
กุมภาพันธ์	12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	16/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	15/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	8/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เคอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	070122-0059	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L12-R2	ชั้น	212
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron ☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ฉีลคอ	สายฉีด	สลัก	ตั้บมือ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	2/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดข้อบกพร่องหมายเหตุทุกครั้ง



THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0060	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.		
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L12-R1	ชั้น	L12		
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam				
วันที่พบจริง	วันที่หมดอายุ				

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เช็กล้อ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	2/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	3/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

นักจัดการถังดับเพลิงมาตรฐาน โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D7012-2017	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L12A-R1 ชั้น L12A		
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron ☐ Foam
วันที่พบรื้อ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มเฟลลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	3/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0015	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L12A-R2	ชั้น	L12A
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron ☐ Foam
วันที่พบจริง		วันที่หมดอายุ	

สภาพการตรวจสอบ

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ชีลด์	สายฉีด	สลัก	คันบีบ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	8/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์: ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0022	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L14-R2	ชั้น	L14
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ฉลาก	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	3/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดในระยะเวลาเกิน 1 ปี ให้แจ้งผู้ดูแลทรัพย์สินทราบ



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0021	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.		
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L14-R1		ชั้น	L14	
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam	
วันที่บรรจุ			วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ฉลาก	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	15/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	15/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	8/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดของสภาพเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โพร. 083-445-5985

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0023	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L15-R2	ชั้น	L15
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่พบ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มพียง	แรงดัน	ตัวถัง	ขั้วต่อ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	3/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาด กรุณาขีดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

บริษัท คลอคาครูต เดอะ สเตนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0054	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L15-R1	ชั้น	L15
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

สภาพการตรวจสอบ

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ข้อต่อ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	8/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70192-0094	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L16-R1		ชั้น	L16
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารต้นเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ขีปนาวุธ	สายรัด	สลัก	คันโยก		
มกราคม	6/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
กุมภาพันธ์	11/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	16/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	21/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	30/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาด กรณีสี่ขาดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



ปิธิบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรบ์ โทร. 083-445-5985

๒๒ ๔๔ ๕๐๒๕ (๒๒๒ ๒๔ ๕๐๒๕)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0025	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L16-R2	ชั้น	L16
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่พบบรรจุ	วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เช็กล้อ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	2/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	7/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	3/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	4/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	7/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาด กรุณายกใบตรวจสอบมาแสดงในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5885

กรณีฉุกเฉิน หรือดับเพลิงซ้ำชุด โทร. 083-445-5085 (๒๔ ชม.)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	P70122-0026	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L19-R1	ชั้น	117
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

สภาพการตรวจสอบ

เดือน	วันที่ตรวจ	สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันเบ้ม	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	8/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดในระหว่างระยะนี้ ให้ผู้ตรวจแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบทันที



Property Managed by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0027	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L17-R2	ชั้น	L17
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่พบบรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มพลัง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาดุด กรณีขาดุดในระบวรจะเขียนในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

บริษัท คลออาคราฟต์ เคอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0021	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.		
สถานที่ติดตั้ง	FHC-114-R2	ชั้น	L14		
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam	
วันที่บรรจุ			วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ฉีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	11/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือแจ้งดับเพลิงโทร โทร. 023-445-5025 (๒๔ ชม. ๖ วัน)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0023	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-19-R1	ชั้น	118
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ขั้วต่อ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	22/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	11/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	10/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	25/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน										
ธันวาคม										

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

Property Manage by

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0030	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L19-R1	ชั้น	119
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สามล้อ	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุ



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0031	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L19-R2	ชั้น	19
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เช็กลบ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	3/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	5/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในของหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

บริษัท จีแอลพี จำกัด โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0032	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L20-R1	ชั้น	L20
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron ☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ฉลาก	สายฉีด	สลัก		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาดุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียด



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสสารพิษสิน	D70122-0033	ขนาด	☒ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.		
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L20-R2		ชั้น	120	
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam	
วันที่บรรจุ			วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารต้นเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ขั้วลวด	สายฉีด	สลัก	คันมือ		
มกราคม	๕/1/๖8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/๖8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	๑0/๓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/๖8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/๕/๖8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/๖8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/๖8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/๖๘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/๖8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/๖8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/๖8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/๖๘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

๐๘๕๑๒๖๗ มณีรัตน์ชัยพาณิชย์ จำกัด กธข-๔๔๕-๕๙๘๕ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0056	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L21-R1	ชั้น	L21
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron ☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ฉลาก	สายลวด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาดหรือชำรุด กรณีชำรุดในรายการจะเขียนในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage By

นิติบุคคลอาคารชุด เคอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0034	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L21-R2	ชั้น	L21
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ฉีดยึด	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	2/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0036	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L22-R2	ชั้น	L22
ประเภท	☒ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	สีฉลอม	สามารรถ	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0035	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.		
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L22-R1		ชั้น	122	
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam	
วันที่บรรจุ			วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มเฟล้ง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	3/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



บริษัท คลอคาเรชูด เคอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือแจ้งเบาะแสแจ้ง 112 โทร. 083-445-5985 (24 ชม. ฟรีโทร.)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0059	ขนาด	☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L23-R2	ชั้น	L23
ประเภท	☐ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่พบ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ส่วถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันโยก		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	11/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	8/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาด กรุณาใส่ประวัติการตรวจในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0057	ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ○ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L23-R1	ชั้น	L23	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ฉลาก	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	3/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D30189-0037	ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.		
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L24-A1	ชั้น	L24		
ประเภท	☐ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam	
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ			

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ชีลล	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70121-0038	ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ○ 15 lbs. ○ 20 lbs.		
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L24-R2	ชั้น	L24		
ประเภท	☐ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam	
วันที่พบรื้อ		วันที่หมดอายุ			

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ค่าถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	ถังมี		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียด



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0091	ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ○ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	PHC-L25-R1	ชั้น	L25	
ประเภท	☒ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่พบบรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันโยก		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาดุด กรณีขาดุดให้ระบุรายละเอียดของหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D7042-0040	ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ○ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	Pl-C-225-R2	ชั้น	L-25	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่พบรื้อ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันมือ		
มกราคม	2/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน										
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	DIO122-0041	ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L26-R1	ชั้น	L26
ประเภท	☐ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron ☐ Foam
วันที่พบรื้อ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เข็มนาฬิกา	สายฉีด	สลัก	คันโยก		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ ไทโร. 083-445-5985

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0042	ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-226-R2	ชั้น	L26
ประเภท	☐ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มเฟล้ง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันมือ		
มกราคม	24/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	11/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	11/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D10199-0055	ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L27M-R1	ชั้น	L27M
ประเภท	☐ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron
วันที่พบ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เช็กลบ	สายฉีด	สลัก	คันปั๊ม		
มกราคม	4/1/68	X	X	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	31/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	5/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	X	X	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	X	X	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	X	X	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	X	X	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	X	X	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	X	X	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	X	X	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ปรารถนารื้อทิ้งหรือซ่อมแซมในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D7012-0043	ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FAC-L22-R1	ชั้น	L22
ประเภท	☐ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	6/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	16/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	1/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาดหรือชำรุดในรายการจะแสดงในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D50129-0044	ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	PHC-L27-R2	ชั้น	L27
ประเภท	☐ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron ☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ ไทโร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	DJ0122-0045	ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FCN-L28-R9	ชั้น	L 28
ประเภท	☐ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron ☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เช็ลล	สายฉีด	สลัก	คันโยก		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	10/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดในระบายนละเขียนในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0046	ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-228-122	ชั้น	L28
ประเภท	☐ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีล	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	2/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาดหรือชำรุด กรุณาขีดให้ครบรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทรว. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0048	ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ○ 15 lbs. ○ 20 lbs.		
สถานที่ติดตั้ง	F1C - L29 - R2	ชั้น	L29		
ประเภท	☐ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam	
วันที่พบ			วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เชื้อเพลิง	สายฉีด	สลัก		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดของชำรุดและดำเนินการแก้ไข



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

Property Manage by

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70122-0042	ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L29-R1	ชั้น	L29
ประเภท	☐ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron ☐ Foam
วันที่พบจริง		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ข้อต่อ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดในรายการจะมีชื่อของช่างซ่อมระบุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	DJ012-0049	ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-L30-R1	ชั้น	L30
ประเภท	☐ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันปั๊ม		
มกราคม	2/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	5/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	172012-0050	ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ○ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	PHC-L3-R2	ชั้น	L30	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ฉลาก	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	อื่น		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	3/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	2/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	4/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	4/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	7/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	9/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์: ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาด กรุณาขีดไขว้ในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

S-001-115-0096 (ฉบับ 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D7012-0054	ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	PA-C-131-1/2R1	ชั้น	131
ประเภท	☐ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron ☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ชีลคอป	สายฉีด	สลัก	คันปั๊ม		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	7/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม										

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาดุด กรณีขาดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน	D70992-0053	ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.
สถานที่ติดตั้ง	FHC-531-1/1R	ชั้น	L31
ประเภท	☐ Dry Chemical ☐ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam		
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เข็มนาฬิกา	สายฉีด	สวิตช์	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	6/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาด การที่ขาดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Management

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE ROOM G	ชั้น	G	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ข้อต่อ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	3/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	9/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	4/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	3/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	4/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	2/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	6/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาด หรือชำรุด ไม่ควรใช้

ครึ่ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-

Property Manage by

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ○ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	RMU ROOM 9		ชั้น	9
ประเภท	☐ Dry Chemical	☐ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ข้อต่อ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	1/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	1/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	1/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	1/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	1/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	1/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	1/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาด กรุณำขีดให้ครบรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE ROOM B1	ชั้น	B1	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	ถังมีม		
มกราคม	1/1/69	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/69	/	/	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/69	/	/	✓	/	/	/	/		
เมษายน	1/4/69	✓	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	1/5/69	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	1/6/69	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	1/7/69	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/69	/	/	/	/	/	/	✓		
กันยายน	1/9/69	✓	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/69	/	/	/	✓	✓	/	/		
พฤศจิกายน	1/11/69	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/69	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดในใบรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	ER Room 2	ชั้น	2	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	ถ้าม้วน		
มกราคม	1/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Management by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	GEN ROOM FL2		ชั้น	2
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มเฟล้ง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	ถังมี	
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/	
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/	
มีนาคม	4/3/68	/	/	/	/	/	/	/	
เมษายน	7/4/68	/	/	/	/	/	/	/	
พฤษภาคม	07/5/68	/	/	/	/	/	/	/	
มิถุนายน	24/6/68	/	/	/	/	/	/	/	
กรกฎาคม	4/7/68	/	/	/	/	/	/	/	
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/	/	
กันยายน	4/9/68	/	/	/	/	/	/	/	
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/	
พฤศจิกายน	6/11/68	/	/	/	/	/	/	/	
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/	

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาด กรณีสภาพไม่เรียบร้อยจะเขียนในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ○ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	MDB ROOM FL-2		ชั้น	2
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ			วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	4/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	9/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	21/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	4/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	16/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	4/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	1/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	11/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาด กรุณำขาดให้หมายเลขเขียนในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

Property Manage by

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE ROOM	3	ชั้น	3
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่พบจริง		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มเฟล็ง	แรงดัน	ตัวถัง	เข็มนาฬิกา	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/66	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	2/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	3/4/64	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/66	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	4/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	8/7/67	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	4/8/69	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	2/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/69	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	6/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแควร์บด โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE Room	AP 2	ชั้น	AP 2
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ	วันที่หมดอายุ			

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มเฟล็ง	แรงดัน	ตัวถัง	เข็มนาฬิกา	สายฉีด	สลัก	คันโยก		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	3/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	3/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	6/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	5/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	4/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	2/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	3/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดของหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

มีติดบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5885

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5885 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EEROM 6		ชั้น	6
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มเฟล้ง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	ถังมีม		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	7/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	4/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	5/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	7/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	7/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	6/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	7/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

Property Manage by

การณีอุกเงิน หรือถึงดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE Room 7	ชั้น	7	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก		
มกราคม	4/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กุมภาพันธ์	1/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีนาคม	1/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เมษายน	7/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤษภาคม	2/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มิถุนายน	4/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กรกฎาคม	5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตุลาคม	7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีไม่ชำรุดให้ระบุรายละเอียดของหน่วยที่พบทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทระ 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือแจ้งดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	FR 004	ชั้น	8	
ประเภท	☐ Dry Chemical ☒ CO ₂ ☐ Halotron ☐ Foam			
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มเฟล็ง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/64	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/64	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/64	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	4/4/64	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	4/5/64	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	4/6/64	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	5/7/64	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/64	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/64	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	7/10/64	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	6/11/64	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/64	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE Room ๑		ชั้น	๑
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่ปรรู		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มเฟล็ง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	7/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	4/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	5/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	7/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	7/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	6/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โหรี. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE ROOM	10	ชั้น	10
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่ปรีตรวจ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ฉลาก	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	7/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	4/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	5/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	4/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแควร์ 1 โทร. 083-445-5985

Property Manage by

กรณีฉุกเฉิน หรือแจ้งดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รุ่น/ยี่ห้อ/ยี่ห้อ	ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE Room 11	ชั้น	11
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron ☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มเฟล้ง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก		
มกราคม	4/1/69	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/69	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/69	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	4/4/69	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/69	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	3/6/69	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	5/7/69	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/69	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	2/9/69	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/69	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	4/11/69	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/69	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ○ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	5E Room	12	ชั้น	12
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มเฟล้ง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	1/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	1/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	3/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	1/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ช่างชุด กรณีชำรุดไฟร้อมรายละเอียดของหม้อเบ็ดเตล็ดทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

Property Manage by

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE Room 12A	ชั้น	12A	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มเฟล็ง	แรงดัน	ตัวถัง	เช็กลบ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/64	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/64	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	4/4/64	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/64	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	3/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	4/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียด



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	E-ROOM 14		ชั้น	14
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เช็กลวด	สายฉีด	สลัก		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	6/3/68	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	7/4/68	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/68	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	3/6/68	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	2/7/68	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	7/10/68	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	7/12/68	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียด : _____ หมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

Property Manage by

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE Room 15	ชั้น	15	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเต็มเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันโยก		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	10/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	11/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	7/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	24/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	3/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	18/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	6/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	2/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดของหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ ไทโร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	66 R.O.M. 16	ชั้น	16	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เข็มวัด	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	9/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	10/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	4/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	20/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	3/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	4/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	7/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดใดระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เคอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

Property Manage by

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE ROOM 17	ชั้น	17	
ประเภท	☐ Dry Chemical ☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam	
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เข็มนาฬิกา	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	4/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	3/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	4/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	E.E. Room 18		ชั้น	18
ประเภท	☐ Dry Chemical ☒ CO ₂		☐ Halotron	☐ Foam
วันที่พบรุ			วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	สวิตช์	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	1/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	1/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	1/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	1/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	1/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	1/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	1/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE Room 19		ชั้น	19
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลต่อ	สายฉีด	สลัก		
มกราคม	1/1/68	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	1/4/68	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	1/5/68	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	3/6/68	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	4/7/68	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EL Room 2a	ชั้น	2a	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ฉีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันปั๊ม		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	6/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	8/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	5/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง บำรุง กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE Room 21	ชั้น	21	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่พบจริง	วันที่หมดอายุ			

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ส่วถัง	ซีลคอ	สามเกล็ด	สลัก	คันโยก		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	7/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	6/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	2/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	3/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	2/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาดุด กรณีชำรุดในระยะเวลาที่ยืดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โพร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	๕๕ คิง ๒-3	ชั้น	23	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจสอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	10/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	8/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	3/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

บริษัท จีแอล ออเคียน จำกัด โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือนิ่งดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EERoom 22		ชั้น	22
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ			วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ชีลค	สายฉีด	สลัก	คันมือ		
มกราคม	1/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	6/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	3/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	3/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	2/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาด กรณีสายฉีดหรือสายฉีดจะเสียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

Property Manage by

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE Room 24		ชั้น	24
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ			วันที่หมดอายุ	

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	4/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	6/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	3/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	3/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	7/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	7/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	E Room 25		ชั้น	25
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ	วันที่หมดอายุ			

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารเคมีเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เช็คล้อ	สายฉีด	สลัก	คันโยก		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	6/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	3/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	3/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	7/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	8/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ธันวาคม	7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	○ 5 lbs. ○ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ○ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE Room 26	ชั้น	26	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	เช็คล้อ	สายฉีด	สลัก	คันบีบ		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	5/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	2/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	3/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	2/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	5/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	9/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



บริษัท จีแอล แอสเตท จำกัด โทร. 083-445-5985

Property Manage by

กรณีฉุกเฉิน หรือแจ้งดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	ED Room	27	ชั้น	27
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีล	สายฉีด	สลัก		
มกราคม	1/1/68	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	1/4/68	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	2/5/68	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	1/6/68	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	3/7/68	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	1/9/68	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	1/11/68	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE Room	28	ชั้น 28	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีล	สายรัด	สลัก		
มกราคม	1/1/68	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	1/2/68	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/3/68	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	1/4/68	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	1/5/68	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	1/6/68	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	1/7/68	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	1/9/68	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	1/11/68	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียด



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

Property Manage by

กรณีนุเงิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☒ 15 lbs. ☐ 20 lbs.		
สถานที่ติดตั้ง	EE A๑๓ 29		ชั้น	24	
ประเภท	☐ Dry Chemical ☒ CO ₂		☐ Halotron	☐ Foam	
วันที่บรรจุ			วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	ถังเก็บ		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		/
กุมภาพันธ์	18/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	1/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	6/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	9/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	5/6/68	/	/	/	/	/	/	/		/
กรกฎาคม	5/7/68	/	/	/	/	/	/	/		/
สิงหาคม	7/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	7/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึง ขาดุด กรณีขาดุดในระยะเวลาจะแสดงในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



Property Manage by

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

THE STRAND

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

รหัสทรัพย์สิน		ขนาด	☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 lbs.	
สถานที่ติดตั้ง	EE Room 30	ชั้น	30	
ประเภท	☐ Dry Chemical	☒ CO ₂	☐ Halotron	☐ Foam
วันที่บรรจุ		วันที่หมดอายุ		

เดือน	วันที่ตรวจ สอบ	สภาพการตรวจสอบ							ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		สารดับเพลิง	แรงดัน	ตัวถัง	ซีลคอ	สายฉีด	สลัก	ก้านบีบ		
มกราคม	4/1/68	/	/	/	/	/	/	/		
กุมภาพันธ์	7/2/68	/	/	/	/	/	/	/		
มีนาคม	3/3/68	/	/	/	/	/	/	/		
เมษายน	6/4/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤษภาคม	3/5/68	/	/	/	/	/	/	/		
มิถุนายน	2/6/68	/	/	/	/	/	/	/		
กรกฎาคม	5/7/68	/	/	/	/	/	/	/		
สิงหาคม	1/8/68	/	/	/	/	/	/	/		
กันยายน	3/9/68	/	/	/	/	/	/	/		
ตุลาคม	1/10/68	/	/	/	/	/	/	/		
พฤศจิกายน	1/11/68	/	/	/	/	/	/	/		
ธันวาคม	1/12/68	/	/	/	/	/	/	/		

สัญลักษณ์ : ✓ หมายถึง ปกติ และ X หมายถึงชำรุด กรณีชำรุดให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุทุกครั้ง



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ โทร. 083-445-5985

Property Manage by

กรณีฉุกเฉิน หรือถังดับเพลิงชำรุด โทร. 083-445-5985 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ภาคผนวก 9

เอกสารตรวจสอบระบบระบายอากาศ


LOG SHEET OF PRESSURE REDUCING VALVE STATION										Ref No : JLL-OP-SN-006		
										Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand					ZONE :					Month : June Year : 2025		
Station No.	FL.	Low Flow (psig)		Normal Flow (psig)		Standby (psig)		Line In use		Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
		Pin	Pout	Pin	Pout	Pin	Pout	Line N	Line S			
1	27	52	75					☐	☐			
2	22	52	37					☐	☐			
3	20	61	55					☐	☐			
4	18	52	36					☐	☐			
5	16	82	37					☐	☐			
6	14	93	37					☐	☐			
7	12	103	40					☐	☐			
8	10	110	114	112	36	52	36	☐	☐			
9	8	121	53	53	35	59	35	☐	☒			
10	6	132	71	71	62	63	44	☐	☒			

Note: กรณีมี Line Standby ให้สลับการใช้งาน แล้วบันทึก Line ที่สลับไปใช้ โดยให้สลับการใช้งานทุกเดือน

Comment : Fl. 20 low p out stop
<เปลี่ยน Line Normal มาเป็น Line Standby>

LOG SHEET OF PRESSURE REDUCING VALVE STATION										Ref No : JLL-OP-SN-006		
										Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand					ZONE :					Month : June Year : 2025		
Station No.	FL.	Low Flow (psig)		Normal Flow (psig)		Standby (psig)		Line In use		Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
		Pin	Pout	Pin	Pout	Pin	Pout	Line N	Line S			
1	3	160	22	160	22	21	19	☐	☒	[Redacted Signature]		
2	B1	170	50	50	29	54	29	☐	☒			
3								☐	☐			
4								☐	☐			
5								☐	☐			
6								☐	☐			
7								☐	☐			
8								☐	☐			
9								☐	☐			
10								☐	☐			

Note: กรณีมี Line Standby ให้สลับการใช้งาน แล้วบันทึก Line ที่สลับไปใช้ โดยให้สลับการใช้งานทุกเดือน

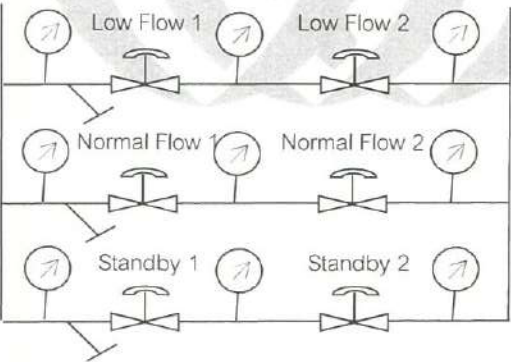

Comment : FL 20 low Pout สูง
 <เปลี่ยน Line Normal มาเป็น Line Stand by>

BSE [Redacted Signature]

LOG SHEET OF PRESSURE REDUCING VALVE STATION										Ref No : JLL-OP-SN-006		
										Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand					ZONE :					Month : July Year : 2015		
Station No.	FL.	Low Flow (psig)		Normal Flow (psig)		Standby (psig)		Line In use		Recorded By (Technician)	Verified By (Sr. Technician)	Remark
		Pin	Pout	Pin	Pout	Pin	Pout	Line N	Line S			
1	27	55	50					☒	☐			
2	22	53	26					☒	☐			
3	20	60	24					☒	☐			
4	18	54	36					☒	☐			
5	16	60	27					☒	☐			
6	14	94	33					☒	☐			
7	12	100	35					☒	☐			
8	10	110	39	109	39	60	39	☒	☐			
9	8	120	35	60	35	60	35	☒	☐			
10	6	132	40	63	40	43	40	☒	☐			

Note: กรณีมี Line Standby ให้สลับการใช้งาน แล้วบันทึก Line ที่สลับไปใช้ โดยให้สลับการใช้งานทุกเดือน

Comment : สับ 20 Line N ใหม่

B

LOG SHEET OF PRESSURE REDUCING VALVE STATION										Ref No : JLL-OP-SN-006		
										Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand					ZONE :					Month : July Year : 2015		
Station No.	FL.	Low Flow (psig)		Normal Flow (psig)		Standby (psig)		Line In use		Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
		Pin	Pout	Pin	Pout	Pin	Pout	Line N	Line S			
1	3	160	22	160	22	21	19	☒	☐			
2	B1	170	50	50	170 29	52	170 29	☒	☐			
3								☐	☐			
4								☐	☐			
5								☐	☐			
6								☐	☐			
7								☐	☐			
8								☐	☐			
9								☐	☐			
10								☐	☐			

Note: กรณีมี Line Standby ให้สลับการใช้งาน แล้วบันทึก Line ที่สลับไปใช้ โดยให้สลับการใช้งานทุกเดือน

Comment : _____

BSE

LOG SHEET OF PRESSURE REDUCING VALVE STATION										Ref No : JLL-OP-SN-006		
										Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand					ZONE :					Month : August Year : 2025		
Station No.	FL.	Low Flow (psig)		Normal Flow (psig)		Standby (psig)		Line In use		Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
		Pin	Pout	Pin	Pout	Pin	Pout	Line N	Line S			
1	27	69	52					☒	☐			
2	22	55	33					☒	☐			
3	20	61	51					☒	☐			
4	18	54	40					☒	☐			
5	16	82	39					☒	☐			
6	14	94	38					☒	☐			
7	12	102	44					☒	☐			
8	10	110	39	110	110	110	55	☒	☐			
9	8	120	38	120	60	60	55	☒	☐			
10	6	135	40	135	126	126	40	☒	☐			


Note: กรณีมี Line Standby ให้สลับการใช้งาน แล้วบันทึก Line ที่สลับไปใช้ โดยให้สลับการใช้งานทุกเดือน

Comment : FL 20 P. Out ปิด.

BS

LOG SHEET OF PRESSURE REDUCING VALVE STATION										Ref No : JLL-OP-SN-006		
										Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The Strand					ZONE :					Month : August Year : 2025		
Station No.	FL.	Low Flow (psig)		Normal Flow (psig)		Standby (psig)		Line In use		Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
		Pin	Pout	Pin	Pout	Pin	Pout	Line N	Line S			
1	3	160	22	160	22	21	19	☒	☐			
2	B1	160	20	160	50	50	51	☒	☐			
3								☐	☐			
4								☐	☐			
5								☐	☐			
6								☐	☐			
7								☐	☐			
8								☐	☐			
9								☐	☐			
10								☐	☐			


Note: กรณีมี Line Standby ให้สลับการใช้งาน แล้วบันทึก Line ที่สลับไปใช้ โดยให้สลับการใช้งานทุกเดือน

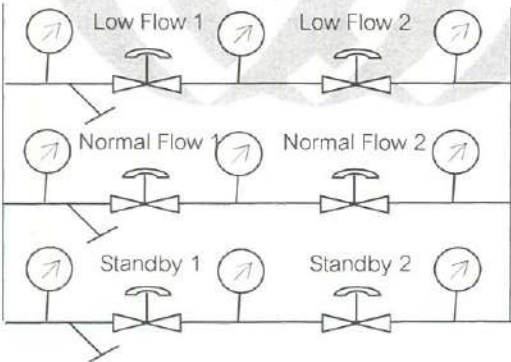

Comment : _____

LOG SHEET OF PRESSURE REDUCING VALVE STATION										Ref No : JLL-OP-SN-006		
										Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : The					ZONE :					Month : September Year : 1025		
Station No.	FL.	Low Flow (psig)		Normal Flow (psig)		Standby (psig)		Line In use		Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
		Pin	Pout	Pin	Pout	Pin	Pout	Line N	Line S			
1	27	55	84					☒	☐			
2	22	55	31					☒	☐			
3	20	63	32					☒	☐			
4	18	52	33					☒	☐			
5	16	80	42					☒	☐			
6	14	90	21					☒	☐			
7	12	102	42					☒	☐			
8	10	107	87	87	40	59	40	☒	☐			
9	8	121	60	60	36	61	36	☒	☐			
10	6	130	31	31	42	40	42	☒	☐			

Note: กรณีมี Line Standby ให้สลับการใช้งาน แล้วบันทึก Line ที่สลับไปใช้ โดยให้สลับการใช้งานทุกเดือน

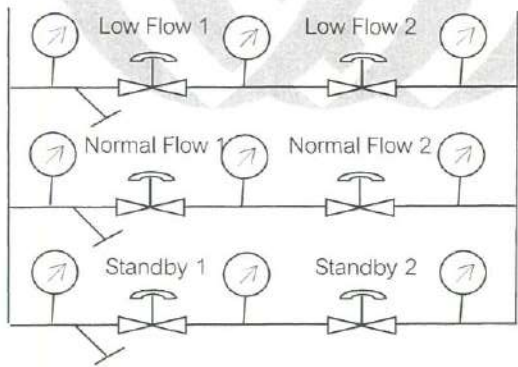

Comment : _____

LOG SHEET OF PRESSURE REDUCING VALVE STATION										Ref No : JLL-OP-SN-006		
										Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING :					ZONE :					Month : September Year : 2025		
Station No.	FL.	Low Flow (psig)		Normal Flow (psig)		Standby (psig)		Line In use		Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
		Pin	Pout	Pin	Pout	Pin	Pout	Line N	Line S			
1	3	160	31	31	32	31	32	☒	☐			
2	B1	121	52	52	30	53	30	☒	☐			
3								☐	☐			
4								☐	☐			
5								☐	☐			
6								☐	☐			
7								☐	☐			
8								☐	☐			
9								☐	☐			
10								☐	☐			

Note: กรณีมี Line Standby ให้สลับการใช้งาน แล้วบันทึก Line ที่สลับไปใช้ โดยให้สลับการใช้งานทุกเดือน

Comment : _____

BSE :

LOG SHEET OF PRESSURE REDUCING VALVE STATION

Ref No : JLL-OP-SN-006

Rev. Date : 31/01/2015


BUILDING :

ZONE :

Month : *October* Year : *2023*

Station No.	FL.	Low Flow (psig)		Normal Flow (psig)		Standby (psig)		Line In use		Recorded By (Technician)	Verified By (Sr. Technician)	Remark
		Pin	Pout	Pin	Pout	Pin	Pout	Line N	Line S			
1	27	55	84					☒	☐			
2	22	55	31					☒	☐			
3	20	63	32					☒	☐			
4	18	52	33					☒	☐			
5	16	80	42					☒	☐			
6	14	90	22					☒	☐			
7	12	102	42					☒	☐			
8	10	107	49	69	41	60	41	☒	☐			
9	8	122	60	60	36	60	36	☒	☐			
10	6	131	30	30	40	41	40	☒	☐			

Note: กรณีมี Line Standby ให้สลับการใช้งาน แล้วบันทึก Line ที่สลับไปใช้ โดยให้สลับการใช้งานทุกเดือน

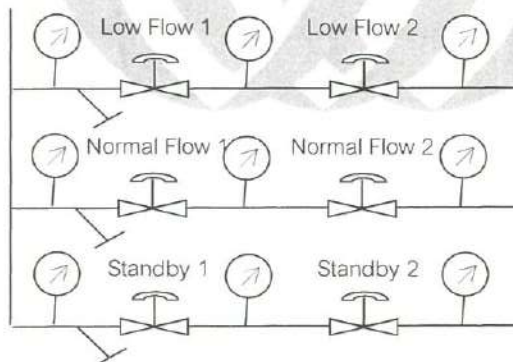


Comment : _____

BS

LOG SHEET OF PRESSURE REDUCING VALVE STATION										Ref No : JLL-OP-SN-006		
										Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING :					ZONE :					Month : <u>October</u> Year : <u>2015</u>		
Station No.	FL.	Low Flow (psig)		Normal Flow (psig)		Standby (psig)		Line In use		Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
		Pin	Pout	Pin	Pout	Pin	Pout	Line N	Line S			
1	3	156	30	30	30	30	30	☒	☐	[Redacted]		
2	B1	120	50	50	29	51	29	☒	☐			
3								☐	☐			
4								☐	☐			
5								☐	☐			
6								☐	☐			
7								☐	☐			
8								☐	☐			
9								☐	☐			
10								☐	☐			

Note: กรณีมี Line Standby ให้สลับการใช้งาน แล้วบันทึก Line ที่สลับไปใช้ โดยให้สลับการใช้งานทุกเดือน

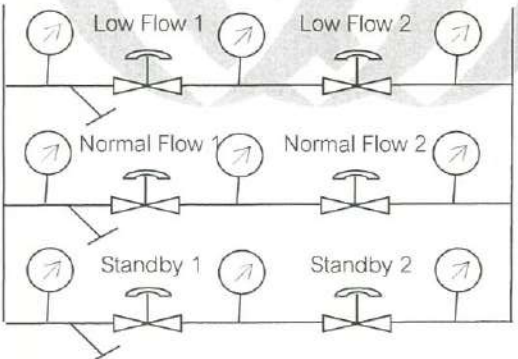

Comment : _____

LOG SHEET OF PRESSURE REDUCING VALVE STATION										Ref No : JLL-OP-SN-006		
										Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING :					ZONE :					Month : <u>November</u> Year : <u>2025</u>		
Station No.	FL.	Low Flow (psig)		Normal Flow (psig)		Standby (psig)		Line In use		Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
		Pin	Pout	Pin	Pout	Pin	Pout	Line N	Line S			
1	27	55	49					☒	☐			
2	22	55	37					☒	☐			
3	20	60	30					☒	☐			
4	18	57	32					☒	☐			
5	16	49	42					☒	☐			
6	14	93	22					☒	☐			
7	12	102	43					☒	☐			
8	10	107	69	49	47	60	47	☒	☐			
9	8	122	60	60	36	60	36	☒	☐			
10	6	137	30	40	47	60	47	☒	☐			

Note: กรณีมี Line Standby ให้สลับการใช้งาน แล้วบันทึก Line ที่สลับไปใช้ โดยให้สลับการใช้งานทุกเดือน

Comment : _____

BSE :

LOG SHEET OF PRESSURE REDUCING VALVE STATION										Ref No : JLL-OP-SN-006		
										Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING :					ZONE :					Month : <u>November</u> Year : <u>2025</u>		
Station No.	FL.	Low Flow (psig)		Normal Flow (psig)		Standby (psig)		Line In use		Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
		Pin	Pout	Pin	Pout	Pin	Pout	Line N	Line S			
1	3	157	30	30	30	30	30	☒	☐			
2	B7	120	30	50	29	51	29	☒	☐			
3								☒	☐			
4								☒	☐			
5								☒	☐			
6								☒	☐			
7								☒	☐			
8								☒	☐			
9								☒	☐			
10								☒	☐			

Note: กรณีมี Line Standby ให้สลับการใช้งาน แล้วบันทึก Line ที่สลับไปใช้ โดยให้สลับการใช้งานทุกเดือน

Comment : _____

BSE :

LOG SHEET OF PRESSURE REDUCING VALVE STATION

Ref No : JLL-OP-SN-006

Rev. Date : 31/01/2015


BUILDING :

ZONE :

Month : December Year : 2025

Station No.	FL.	Low Flow (psig)		Normal Flow (psig)		Standby (psig)		Line In use		Recorded By (Technician)	Verified By (Sr. Technician)	Remark
		Pin	Pout	Pin	Pout	Pin	Pout	Line N	Line S			
1	27	51	70					☒	☐			
2	22	53	33					☒	☐			
3	20	63	51					☒	☐			
4	18	52	50					☒	☐			
5	16	50	39					☒	☐			
6	14	91	27					☒	☐			
7	12	102	33					☒	☐			
8	10	107	69	67	41	60	41	☒	☐			
9	8	122	60	60	36	60	36	☒	☐			
10	6	130	30	30	51	30	51	☒	☐			

Note: กรณีมี Line Standby ให้สลับการใช้งาน แล้วบันทึก Line ที่สลับไปใช้ โดยให้สลับการใช้งานทุกเดือน

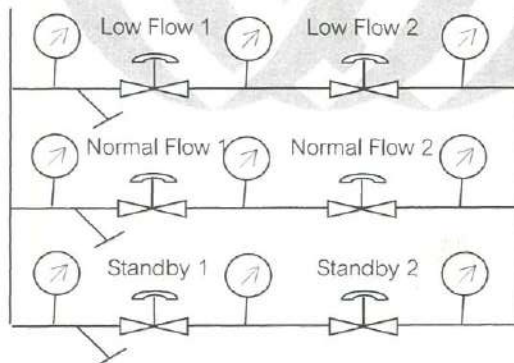

Comment : _____

BSE

LOG SHEET OF PRESSURE REDUCING VALVE STATION

Ref No : JLL-OP-SN-006

Rev. Date : 31/01/2015


BUILDING :

ZONE :

Month : December Year : 2025

Station No.	FL.	Low Flow (psig)		Normal Flow (psig)		Standby (psig)		Line In use		Recorded By (Technician)	Verified By (Sr.Technician)	Remark
		Pin	Pout	Pin	Pout	Pin	Pout	Line N	Line S			
1	3	156	30	30	30	30	30	☐	☐			
2	B1	120	50	50	30	50	30	☐	☐			
3								☐	☐			
4								☐	☐			
5								☐	☐			
6								☐	☐			
7								☐	☐			
8								☐	☐			
9								☐	☐			
10								☐	☐			

Note: กรณีมี Line Standby ให้สลับการใช้งาน แล้วบันทึก Line ที่สลับไปใช้ โดยให้สลับการใช้งานทุกเดือน

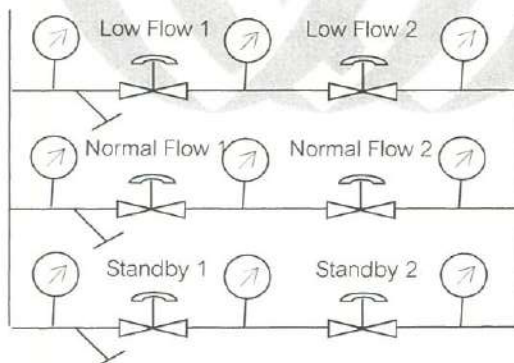

Comment : _____

BSE

ภาคผนวก 10

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระวายน้



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Strand Thonglor
ADDRESS : เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : ก่อนการบำบัด (บ่อปรับอัตราการใช้)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองปน มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : JULY 04, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายพีรพล ฤทธิหวั่ง

REPORT NO. : RN250711588
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : JULY 04, 2025
ANALYTICAL DATE : JULY 04-21, 2025
REPORT DATE : JULY 21, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [†]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.5 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	51.4	2.0	-
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	350.0	-	-
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	46.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	0.3	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	43.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 × 10 ⁶	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 × 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN250711589
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัด (บ่อพักน้ำใส)	RECEIVED DATE	: JULY 04, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: JULY 04-21, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: JULY 21, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น ไม่มีตะกอน มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: JULY 04, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [†]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.3 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	47.2	2.0	-
Total Dissolved Solids [‡]	mg/L	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	344.0	-	-
Total Suspended Solids [‡]	mg/L	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	20.0	-	-
Settleable Solids	mL/L	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/L	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	35.0	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	4.6 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. ^{*} Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [‡] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR T

L



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Strand Thonglor
ADDRESS : เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (บ่อตรวจคุณภาพน้ำ)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : JULY 04, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายพิรพล อธิลหวัง

REPORT NO. : RN250711590
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : JULY 04, 2025
ANALYTICAL DATE : JULY 04-21, 2025
REPORT DATE : JULY 21, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.3 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	37.4	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	368.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	22.0	-	≤40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	24.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	4.4 × 10 ⁴	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	3.5 × 10 ⁴	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#]ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN250711591
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)	RECEIVED DATE	: JULY 04, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: JULY 04-21, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: JULY 21, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	:ใส ไม่มีตะกอน		
SAMPLING DATE	: JULY 04, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	Not Detected	-	Not Detected
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

LABORATORY SUPERVISOR



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขุมวิท 46 ถนนสุขุมวิท แขวงบางปิ่น เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsukitwong 46 Jarunsukitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834988-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834988 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1240725 วันที่ (Date) 15 กรกฎาคม 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^o น้ำระเหยน้ำ (ส่วนดื่ม)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6807116
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ^o ไม่มีสี ไม่มีตะกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name)^o บริษัท โอกลา เสด็จ แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^o Project STL 24
ที่อยู่ (Address)^o 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 5 กรกฎาคม 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analyse Date) 5 กรกฎาคม 2568 - 15 กรกฎาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^o 4 กรกฎาคม 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^o เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^u (Standard)	วิธีทดสอบ ^u (Test Method)
		น้ำระเหยน้ำ (ส่วนดื่ม)			
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ^uคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางอันเกี่ยวข้องกับ

^u Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^o เป็นข้อมูลพื้นฐานลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชั่งตัวอย่างเอง



- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งหมด

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN250711592
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนเล็ก)	RECEIVED DATE	: JULY 04, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: JULY 04-21, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: JULY 21, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: ไต ไม่มีตะกอน		
SAMPLING DATE	: JULY 04, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายพิรพล ทวีลหวัง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	Not Detected	-	Not Detected
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.



LABORATORY SUPERVISOR



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsaniwong 46 Jarunsaniwong Road Bangyueekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1250725 วันที่ (Date) 15 กรกฎาคม 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6907117
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ^c ไม่มีสี ไม่มีตะกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c บริษัท โอกลา เทสดี้ง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c Project STL 24
ที่อยู่ (Address)^c 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 5 กรกฎาคม 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 5 กรกฎาคม 2568 - 15 กรกฎาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 4 กรกฎาคม 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ¹⁾ (Standard)	วิธีทดสอบ ⁴⁾ (Test Method)
		น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)			
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ¹⁾ ค่าแนะนำของคณะกรรมการมาตรฐาน ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน

⁴⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่รับตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำหนังสือ



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN250811747
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัด (บ่อรับอัตราการไหล)	RECEIVED DATE	: AUGUST 07, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: AUGUST 07-18, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: AUGUST 19, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาลขุ่น ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: AUGUST 07, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายไกรวิทย์ บุญหา		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.9 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	48.0	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	330.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	48.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	0.2	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	32.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁵	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Strand Thonglor
ADDRESS : เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : หลังการบำบัด (บ่อพักน้ำใส)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลือง ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : AUGUST 07, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายโกวิท บุนหา
REPORT NO. : RN250811748
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : AUGUST 07, 2025
ANALYTICAL DATE : AUGUST 07-18, 2025
REPORT DATE : AUGUST 19, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.1 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	27.9	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	440.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	30.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	18.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 × 10 ⁵	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	4.5 × 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Strand Thonglor
ADDRESS : เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (บ่อตรวจคุณภาพน้ำ)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลือง ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : AUGUST 07, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายโกวิท บุญหา
REPORT NO. : RN250811749
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : AUGUST 07, 2025
ANALYTICAL DATE : AUGUST 07-18, 2025
REPORT DATE : AUGUST 19, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.3 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	25.5	2.0	≤30
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	280.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	Not Detected	-	≤40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	12.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	4.2 x 10 ⁴	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	3.2 x 10 ⁴	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. ^a Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN250811750
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)	RECEIVED DATE	: AUGUST 07, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: AUGUST 07-18, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: AUGUST 19, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	:ใส ไม่มีตะกอน		
SAMPLING DATE	: AUGUST 07, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายโกวิท ปุหา		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	Not Detected	-	Not Detected
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.



บริษัท เอชวี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่สิบ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1710825 วันที่ (Date) 17 สิงหาคม 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c น้ำระวายน้ำ (ส่วนดิน)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 8808148
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ^c ไม่มีสี, ไม่มีตะกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c Project STL 24
ที่อยู่ (Address)^c 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 8 สิงหาคม 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 8 สิงหาคม 2568 - 17 สิงหาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 7 สิงหาคม 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		น้ำระวายน้ำ (ส่วนดิน)			
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นฯ ในพื้นองเดียวกัน

^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สถานะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่รับตัวอย่างเอง



- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำขึ้นฉบับ



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Strand Thonglor
ADDRESS : เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : สระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ใส ไม่มีตะกอน
SAMPLING DATE : AUGUST 07, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายโกวิท บุนหา

REPORT NO. : RN250811751
SAMPLING SOURCE : SWIMMING POOL
RECEIVED DATE : AUGUST 07, 2025
ANALYTICAL DATE : AUGUST 07-18, 2025
REPORT DATE : AUGUST 19, 2025


PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	Not Detected	-	Not Detected
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.



LABORATORY SUPERVISOR



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขุมวิท 46 ถนนเจริญสุขุมวิท แขวงบางยี่สิบ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangysekkan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1720825 วันที่ (Date) 17 สิงหาคม 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 8808149
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ^c ไม่มีสี, ไม่มีตะกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c บริษัท โกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c Project STL 24
ที่อยู่ (Address)^c 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 8 สิงหาคม 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 8 สิงหาคม 2568 - 17 สิงหาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 7 สิงหาคม 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)			
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 11/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในฟันทองเดียวกัน

^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตไม่ชักตัวอย่างเอง

- 5

- ห้ามมิให้ผู้ใดนำผลการทดสอบไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Strand Thonglor
ADDRESS : เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : ก่อนการบำบัด (ปอปรับอัตราการไหล)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : SEPTEMBER 04, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายโกวิท บุฬา

REPORT NO. : RN250911951
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : SEPTEMBER 04, 2025
ANALYTICAL DATE : SEPTEMBER 04-15, 2025
REPORT DATE : SEPTEMBER 15, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.9 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	138.0	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	294.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	30.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	81.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.9 x 10 ⁵	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.1 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN250911952
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัด (บ่อพักน้ำใส)	RECEIVED DATE	: SEPTEMBER 04, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: SEPTEMBER 04-15, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: SEPTEMBER 15, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: SEPTEMBER 04, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายไกรวิทย์ พุหา		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.3 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	127.0	2.0	<30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	306.0	-	<1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	Not Detected	-	<40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	<1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	77.0	-	<35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	<20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.9 x 10 ³	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.1 x 10 ³	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Strand Thonglor
ADDRESS : เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (บ่อตรวจคุณภาพน้ำ)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลือง มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : SEPTEMBER 04, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายโกวิท บุษหา

REPORT NO. : RN250911953
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : SEPTEMBER 04, 2025
ANALYTICAL DATE : SEPTEMBER 04-15, 2025
REPORT DATE : SEPTEMBER 15, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.3 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	70.0	2.0	≤30
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	326.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	10.0	-	≤40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	34.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	5.3 x 10 ⁴	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	4.2 x 10 ⁴	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. ^a Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHA)

LABORATORY SUPERVISOR

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN250911954
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)	RECEIVED DATE	: SEPTEMBER 04, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: SEPTEMBER 04-15, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: SEPTEMBER 15, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	:ใส ไม่มีตะกอน		
SAMPLING DATE	: SEPTEMBER 04, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายโกวิท นุฬา		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	Not Detected	-	Not Detected
<i>Escherichia Coli</i>	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED, 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.



LABORATORY SUPERVISOR



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางมด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jaranornitwong 46 Jaranornitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834958-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ (ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1170925 วันที่ (Date) 13 กันยายน 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c น้ำระเหยน้ำ (ส่วนต้น)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6808103
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ^c สี ไม่มีตะกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c บริษัท โอกลา เทสต์ติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c Project STL 24
ที่อยู่ (Address)^c 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10800
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 5 กันยายน 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 5 กันยายน 2568 - 13 กันยายน 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 4 กันยายน 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ¹¹ (Standard)	วิธีทดสอบ ¹¹ (Test Method)
		น้ำระเหยน้ำ (ส่วนต้น)			
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ¹¹คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่น ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

¹² Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลพื้นฐานจากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตไม่บังคับตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ให้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามปรามรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำเป็นฉบับ

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN250911955
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	RECEIVED DATE	: SEPTEMBER 04, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: SEPTEMBER 04-15, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: SEPTEMBER 15, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	:ใส ไม่มีตะกอน		
SAMPLING DATE	: SEPTEMBER 04, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุรา		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	Not Detected	-	Not Detected
<i>Escherichia Coli</i>	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED, 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.



LABORATORY SUPERVISOR



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงนางลิ้นจี่ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Sol Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834950 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1180925 วันที่ (Date) 13 กันยายน 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c น้ำระเหยน้ำ (ส่วนลึก)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6809104
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ^c ใส ไม่มีตะกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c Project STL 24
ที่อยู่ (Address)^c 83/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 5 กันยายน 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 5 กันยายน 2568 - 13 กันยายน 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 4 กันยายน 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^u (Standard)	วิธีทดสอบ ^u (Test Method)
		น้ำระเหยน้ำ (ส่วนลึก)			
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ^u ค่าเพาะเชื้อของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2560 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในพื้นที่สาธารณะ

^u Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ห้องปฏิบัติการมีใบमानไม่ชักตัวอย่างเอง



- รายงานผลการทดสอบนี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Strand Thonglor
ADDRESS : เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : ก่อนการบำบัด (ก่อนบำบัดการไหล)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น ไม่มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : OCTOBER 09, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายโกวิท บุฬา
REPORT NO. : RN251012291
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : OCTOBER 09, 2025
ANALYTICAL DATE : OCTOBER 09-20, 2025
REPORT DATE : OCTOBER 24, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.3 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	123.0	2.0	-
Total Dissolved Solids [#]	mg/L	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	380.0	-	-
Total Suspended Solids [#]	mg/L	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	94.0	-	-
Settleable Solids	mL/L	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	0.5	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/L	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	79.0	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN251012292
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัด (บ่อกักน้ำใส)	RECEIVED DATE	: OCTOBER 09, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: OCTOBER 09-20, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: OCTOBER 24, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: OCTOBER 09, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายโกวิท นุฬา		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.4 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	108.0	2.0	<30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	408.0	-	<1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	34.0	-	<40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	<1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	56.0	-	<35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	<20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. # ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)





ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Strand Thonglor
ADDRESS : เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (ปอดตรวจคุณภาพน้ำ)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : OCTOBER 09, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายโกวิท นุฬา
REPORT NO. : RN251012293
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : OCTOBER 09, 2025
ANALYTICAL DATE : OCTOBER 09-20, 2025
REPORT DATE : OCTOBER 24, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.7 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	44.6	2.0	≤30
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	404.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	16.0	-	≤40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	27.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.1 × 10 ⁶	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.2 × 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN251012294
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)	RECEIVED DATE	: OCTOBER 09, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: OCTOBER 09-20, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: OCTOBER 24, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน		
SAMPLING DATE	: OCTOBER 09, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายโกวิท นุฬา		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	Not Detected	-	Not Detected
<i>Escherichia Coli</i>	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.



LABORATORY SUPERVISOR



บริษัท เอชวี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 803 Soi Jarungsanitwong 46 Jarungsanitwong Road Bangyekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 2591025 วันที่ (Date) 20 ตุลาคม 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c น้ำระเหยน้ำ (ส่วนดื่ม)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 8810236
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ^c ใส ไม่มีตะกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c Project STL 24
ที่อยู่ (Address)^c 63113 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 10 ตุลาคม 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 10 ตุลาคม 2568 - 20 ตุลาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 9 ตุลาคม 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ¹⁾ (Standard)	วิธีทดสอบ ⁴⁾ (Test Method)
		น้ำระเหยน้ำ (ส่วนดื่ม)			
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ¹⁾ ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางองเสมียน

⁴⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่มาจกลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 6 °C

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

ทะเบียนเลขที่ ว-368-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้เฉพาะเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกเผยแพร่สำหรับเฉพาะหน่วยงานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทั้งฉบับ

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN251012295
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนเล็ก)	RECEIVED DATE	: OCTOBER 09, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: OCTOBER 09-20, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: OCTOBER 24, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	:ใส ไม่มีตะกอน		
SAMPLING DATE	: OCTOBER 09, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุฬา		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	Not Detected	-	Not Detected
<i>Escherichia Coli</i>	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

LABORATORY SUPERVISOR



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsnitwong 46 Jarunsnitwong Road Bangyekan Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 2601025 วันที่ (Date) 20 ตุลาคม 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c น้ำระวายน้ำ (ส่วนลึก)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6810239
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ^c ใส ไม่มีตะกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c บริษัท โอกลา เทส汀 แอนด์ คอนซัล汀 เพอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c Project STL 24
ที่อยู่ (Address)^c 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 10 ตุลาคม 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analyse Date) 10 ตุลาคม 2568 - 20 ตุลาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 9 ตุลาคม 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		น้ำระวายน้ำ (ส่วนลึก)			
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ^{1/} สำหรับน้ำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2560 เรื่อง การควบคุมการประทอนกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่น ในทันองเสียกั้น

^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 6 °C

- ห้องปฏิบัติการมีนโอบามไม่กักตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทั้งฉบับ



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN251112462
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัด (ป้อมรับอัตราการไหล)	RECEIVED DATE	: NOVEMBER 05, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: NOVEMBER 05-18, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: NOVEMBER 20, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย		
SAMPLING DATE	: NOVEMBER 05, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00 น.		
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุฬา		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.7 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	108.0	2.0	-
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	294.0	-	-
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	86.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	0.5	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	66.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN251112463
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัด (ปล่อยน้ำใส)	RECEIVED DATE	: NOVEMBER 05, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: NOVEMBER 05-18, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: NOVEMBER 20, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: NOVEMBER 05, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00 น.		
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุฬา		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.7 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	15.9	2.0	<30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	298.0	-	<1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	26.0	-	<40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	<1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	12.0	-	<35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	<20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#]ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN25111264
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (บ่อตรวจคุณภาพน้ำ)	RECEIVED DATE	: NOVEMBER 05, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: NOVEMBER 05-18, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: NOVEMBER 20, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: NOVEMBER 05, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00 น.		
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุรา		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	8.1 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	25.5	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	334.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	50.0	-	≤40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	15.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.1 x 10 ⁶	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.2 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHA)

LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Strand Thonglor
ADDRESS : เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : สระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER :ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : NOVEMBER 05, 2025
SAMPLING TIME : 13:00 น.
SAMPLING BY : นายโกวิท บุฬา

REPORT NO. : RN25111265
SAMPLING SOURCE : SWIMMING POOL
RECEIVED DATE : NOVEMBER 05, 2025
ANALYTICAL DATE : NOVEMBER 05-18, 2025
REPORT DATE : NOVEMBER 20, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	Not Detected	-	Not Detected
<i>Escherichia Coli</i>	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

(MR

LABORATORY SUPERVISOR



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศน์ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศน์ แขวงบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Janusaniwong 46 Janusaniwong Road Bangyeeakan Bangplad, Bangkok 10700
Tel : (02) 8834858-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ (ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1311125 วันที่ (Date) 15 พฤศจิกายน 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c น้ำระเหยน้ำ (ส่วนต้น)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6811110
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ^c ไม่มีสี ไม่มีตะกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c บริษัท โอกลา เทสส์ แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c Project STL 24
ที่อยู่ (Address)^c 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 6 พฤศจิกายน 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 6 พฤศจิกายน 2568 - 15 พฤศจิกายน 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 5 พฤศจิกายน 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		น้ำระเหยน้ำ (ส่วนต้น)			
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ^{1/} สำหรับของคณะกรรมการมาตรฐาน อบปต 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำ หรือกิจการอื่น ในพื้นที่เดียวกัน

^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลพื้นฐานจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ให้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Strand Thonglor
ADDRESS : เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : สระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER :ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : NOVEMBER 05, 2025
SAMPLING TIME : 13:00 น.
SAMPLING BY : นายโกวิท บุษหา

REPORT NO. : RN251112466
SAMPLING SOURCE : SWIMMING POOL
RECEIVED DATE : NOVEMBER 05, 2025
ANALYTICAL DATE : NOVEMBER 05-18, 2025
REPORT DATE : NOVEMBER 20, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	Not Detected	-	Not Detected
<i>Escherichia Coli</i>	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.



LABORATORY SUPERVISOR



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขุมวิท 46 ถนนสุขุมวิท แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO., LTD. 603 Soi Jarunskulwong 46 Jarunskulwong Road Bangyeskan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834958-7, (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1321125 วันที่ (Date) 16 พฤศจิกายน 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^o น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 8811111
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ^o ใส ไม่มีตะกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c Project STL 24
ที่อยู่ (Address)^c 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 6 พฤศจิกายน 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 6 พฤศจิกายน 2568 - 16 พฤศจิกายน 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 5 พฤศจิกายน 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^u (Standard)	วิธีทดสอบ ^u (Test Method)
		น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)			
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ^u ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในฟันท้องเดียวกัน

^u Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สถานะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตไม่จำกัดอายุ

หมายเลขรายงาน : J-0000-พชบ002

- รายงานผลการทดสอบนี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งหมด



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN251212689
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัด (ป้อมปรับอัตราการไหล)	RECEIVED DATE	: DECEMBER 03, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: DECEMBER 03-15, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: DECEMBER 16, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ชุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย		
SAMPLING DATE	: DECEMBER 03, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล้าน้อย		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.1 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	297.5	2.0	-
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	378.0	-	-
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	94.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	4.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	150.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group



TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN251212690
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัด (บ่อพักน้ำใส)	RECEIVED DATE	: DECEMBER 03, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: DECEMBER 03-15, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: DECEMBER 16, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: DECEMBER 03, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล้าน้อย		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.2 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	77.4	2.0	<30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	350.0	-	<1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	25.0	-	<40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	<1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	38.0	-	<35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	<20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN251212691
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (บ่อตรวจคุณภาพน้ำ)	RECEIVED DATE	: DECEMBER 03, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: DECEMBER 03-15, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: DECEMBER 16, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย		
SAMPLING DATE	: DECEMBER 03, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล้าน้อย		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.1 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	105.4	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	334.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	24.0	-	≤40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	50.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)





ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Strand Thonglor
ADDRESS : เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION : สระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : DECEMBER 03, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายปริญญา กล้าน้อย

REPORT NO. : RN251212692
SAMPLING SOURCE : SWIMMING POOL
RECEIVED DATE : DECEMBER 03, 2025
ANALYTICAL DATE : DECEMBER 03-15, 2025
REPORT DATE : DECEMBER 16, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	Not Detected	-	Not Detected
<i>Escherichia Coli</i>	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

LABORATORY SUPERVISOR



รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1701225 วันที่ (Date) 13 ธันวาคม 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6812130
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ^cใส, ไม่มีตะกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c บริษัท โอกลา เทสต์ติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c Project STL 24
ที่อยู่ (Address)^c 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 4 ธันวาคม 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 4 ธันวาคม 2568 - 13 ธันวาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 3 ธันวาคม 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Paramater)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)			
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ^{1/}คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นใด ในพื้นที่สาธารณะ

^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่รับตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ได้รับเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำหนังสือขออนุญาต



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Strand Thonglor	REPORT NO.	: RN251212693
ADDRESS	: เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	RECEIVED DATE	: DECEMBER 03, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: DECEMBER 03-15, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: DECEMBER 16, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	:ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: DECEMBER 03, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:00		
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล้าน้อย		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	Not Detected	-	Not Detected
<i>Escherichia Coli</i>	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

LABORATORY SUPERVISOR



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางกอกใหญ่ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jaruksanitwong 46 Jaruksanitwong Road Bangyekan Bangkokplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834958-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ (ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1711225 วันที่ (Date) 13 ธันวาคม 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^a น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6812131
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ^cใส, ไม่มีตะกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name)^cบริษัท โอกลา เทสดี้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^cProject STL 24
ที่อยู่ (Address)^c63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 4 ธันวาคม 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 4 ธันวาคม 2568 - 13 ธันวาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 3 ธันวาคม 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^cเก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)			
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ^{1/} ส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในฟานองเดียวกัน

^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตไม่ใช้ตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้เฉพาะตัวอย่างตามที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ภาคผนวก 11

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
และเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ



๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่อยุหน้งสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกลา เทสดีง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหน้งสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท โอกลา เทสดีง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท โอกลา เทสดีง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด ขอต่ออายุหน้งสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๑๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๓/๑๓ ซอยเพชรเกษม ๗
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท โอกลา เทสดีง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด
ต่ออายุหน้งสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ๑) นายธวัชชัย จงวุฒิชัย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวปนัดดา พันธกะจับ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวจามจุรี คำปุย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๓ |

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวนิจินาท มะติยาภักดี | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวภาณุชนารถ เขียวชาญ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวธิดารัตน์ กลัดตลาด | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาวเบญจพร อินแก้ว | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นางสาววันวิสา หวังแววกกลาง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นางสาวรัตตชา ศรีปราสาท | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๖ |
| ๗) นายปริญญญา กล้าน้อย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๗ |
| ๘) นายโกวิท บุฬา | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๘ |
| ๙) นายพีรพล ถวิลหวัง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๙ |

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย และอากาศเสียตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรยศ กลนกรอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๑๙
ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔ ๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน ๑๔ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[2]
2	Free Chlorine	Iodometric Method ^[2]
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method ^[2]
4	pH	Electrometric Method ^[2]
5	Sulfide	Iodometric Method ^[2]
6	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[2]
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[2]
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method ^[2]
9	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C ^[2]

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 5 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Carbon Monoxide	Instrument Analyzer Method ^[3]
2	Opacity	Ringelmann's Method ^[1]
3	Oxides of Nitrogen	Instrument Analyzer Method ^[3]
4	Sulfur Dioxide	Instrument Analyzer Method ^[3]
5	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method ^[3]

เอกสารอ้างอิง

- กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง.
- APHA, AWWA, WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
- United States Environmental Protection Agency. *Standard of Performance for New Stationary Source*. 40 CFR 60. Appendix A, 2019.



ที่ อว 0303/167

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

LABORATORY ACCREDITATION
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0334
BLA-DSS

รายละเอียดการรับรองดังข้อบ่งชี้การรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2568

หมดอายุ วันที่ : 9 มกราคม 2572

ลงชื่อ :

(นางจันทร์รัตน์ วรสรรพวิทย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2	น้ำเสีย	- ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 10.0 - สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 2 000 mg/L - สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C

ออกให้ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2568

ลงชื่อ :

(นางจันทร์ตน์ วรสรรพวิทย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568

ฉบับที่ 1

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำ	- ความเป็นกรด-ด่าง 6.0 ถึง 9.0 - สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 2 000 mg/L - สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568

ฉบับที่ 1

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๒ ๓ ๗ ๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขันทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชวีอี จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เอชวีอี จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอชวีอี จำกัด ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พร้อม
รายชื่อผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และรายการสารมลพิษ
ที่จะทำการวิเคราะห์ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอชวีอี จำกัด ขันทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน มีเลขทะเบียน ว-๓๕๘ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๐๓ ซอยเจริญสนิทวงศ์ ๔๖ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ๑) นายเอกลักษณ์ ลีลาบริหาร | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-ค-๐๐๐๒ |
| ๓) นายพล ม่วงใหญ่ | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-ค-๐๐๐๓ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวสุปรียา หล้าอิน | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวจิราภรณ์ ผงผานอก | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นายธรรมรัตน์ จริยวัฒนสุข | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาวธนภรณ์ กำทา | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นางสาวณัฐรดา คงบัน | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นายฐานันท์ นิภารัตน์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๖ |
| ๗) นายมนโรด สุดจันทร์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๗ |


ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสียและอากาศเสีย ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับ...

หนังสือฉบับนี้มีอายุครั้งละ ๓ ปี นับจากวันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกหนังสือหากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทั้งนี้สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสม คำรพหงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เอชวีอี จำกัด

เลขทะเบียน ว-๓๕๘

ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๒ ๓ ๗ ๒

ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๓๑ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 30 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldicarb	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
2	Aldicarb sulfone	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
3	Aldicarb sulfoxide	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
4	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
5	α-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
6	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method ⁽¹⁾
7	Carbaryl	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
8	Carbofuran	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
9	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method ⁽¹⁾
10	4,4'-DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
11	4,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
12	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
13	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
14	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
15	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
16	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
17	Heptachlo Epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
18	3-Hydroxycarbofuran	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
19	Methiocarb	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
20	Methomyl	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
21	1-Naphthol	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
22	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ⁽¹⁾
23	Oxamyl	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
24	pH	Electrometric Method ⁽¹⁾
25	Propoxur	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
26	Sulfide	Iodometric Method ⁽¹⁾
27	Temperature	Laboratory and Field Methods ⁽¹⁾
28	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ⁽¹⁾
29	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl Method ⁽¹⁾
30	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ⁽¹⁾

อากาศเสีย (ปล่อยระบาย) จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Opacity	Ringelmann's Method ^[2] วิกิพีเดีย

เอกสารอ้างอิง

1. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

2. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.



Ref No. : 0303/16367

CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY ACCREDITATION

This is to certify that

HVE Co., Ltd.

**603 Sol Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road,
Bangyeekhan, Bang Phlat, Bangkok 10700**

has successfully undergone assessment according to ISO/IEC 17025 : 2017
and under the Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service
for the requirements, regulations and criteria for the competence of testing laboratories

Accreditation Number TESTING - 0090

The scope of accreditation is as annexed hereto

Issue date : 22nd November 2021

Expired date : 21st November 2025

Signature : 

(Mrs. Pochaman Tagheen)

Director of Bureau of Laboratory Accreditation

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service,
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation



DIGITAL CALIBRATION CO.,LTD.
103, Soi Ekachai 132, Ekachai Rd.,
Bang Bon Nuea, Bang Bon, Bangkok 10150
Phone : 02-862-5225-7 Email : Calibration@digitalscale.co.th



CALIBRATION CERTIFICATE

Certificate No. : 24EB 542

Job No. : CI2412-043

Issue Date : 26 December 2024
Location : Lab Calibration

Customer Name : HVE CO., LTD.
603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road
Bangyeekhan Bangplad Bangkok 10700

Equipment Name : Electronic Balance
Manufacturer : SHIMADZU
Model : ATX224R
Serial No. : D326005191
ID No. : -
Weighing Capacity : 220 g
Resolution : 0.0001 g
Received Date : 25 December 2024
Condition of calibrated item : Good

Calibration Date : 26 December 2024
Ambient Temperature : (22 - 28) °C
Relative Humidity : (30 - 70) %
Atmospheric Pressure : (990 - 1030) mbar
Procedure Used : This calibration was conducted by using in-house calibration procedure number CP-B01-01 based on UKAS LAB14 Edition 7 November 2022

Reference Standard	Instrument	ID No.	Certificate No.	Due date
	Weight Set E2 (1 mg to 1 kg)	DCC 0001-13	M2306115S	21-Jun-2026

This certification is traceable to the International System of Unit

Calibrated by : Krissana Thongklang

Approved by : 

- () Mr.Chaiyapatr (Laboratory Manager)
() Mr.Boonchuay Muenchaisit (Technical Manager)
(✓) Mr.Pisut Nantipawan (Quality Manager)

The Uncertainties are for a Confidence Probability of Approximately 95%.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory Department.



DIGITAL CALIBRATION CO.,LTD.

103, Soi Ekachai 132, Ekachai Rd.,
Bang Bon Nuea, Bang Bon, Bangkok 10150
Phone : 02-862-5225-7 Email : Calibration@digitalscale.co.th



NSC - TISI - TIS 17025
CALIBRATION 0262

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificate No. : 24EB 542

Job No. : CI2412-043

Result of calibration : Before Adjustment

Nominal Value (g)	True Value (g)	Average Balance Reading (g)	Correction Value (g)	Uncertainty ($\pm$ g)	Coverage Factor (k)
0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00025	2.00
20	20.00000	20.00000	0.00000	0.00025	2.00
100	100.00001	100.00000	0.00001	0.00025	2.00
200	200.00010	200.00000	0.00010	0.00035	2.00

Adjustment By : Without Calibration

Result of calibration : After Adjustment

1. Repeatability (n = 10 number of measurement)

Nominal Value (g)	Standard deviation of reading (g)
200	0.000042

2. Departure of indication

Nominal Value (g)	True Value (g)	Average Balance Reading (g)	Correction Value (g)	Uncertainty ($\pm$ g)	Coverage Factor (k)
0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00025	2.00
20	20.00000	20.00000	0.00000	0.00025	2.00
40	39.99999	40.00000	-0.00001	0.00025	2.00
60	59.99997	60.00000	-0.00003	0.00025	2.00
80	79.99996	80.00000	-0.00004	0.00025	2.00
100	100.00001	100.00000	0.00001	0.00025	2.00
120	120.00001	120.00000	0.00001	0.00030	2.00
140	140.00001	140.00000	0.00001	0.00030	2.00
160	159.99998	160.00000	-0.00002	0.00030	2.00
180	179.99998	180.00005	-0.00007	0.00035	2.00
200	200.00010	200.00000	0.00010	0.00035	2.00

3. Eccentric or off-centre loading (Figure. 1)

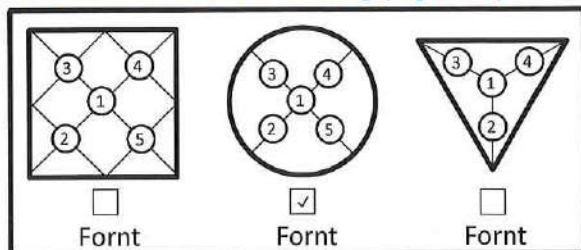


Figure. 1

Nominal Value	100 g
Position 1	Off-Centre
Position 2 (g)	0.00000
Position 3 (g)	-0.00010
Position 4 (g)	0.00000
Position 5 (g)	0.00000
Maximum difference between off-centre loading	0.00010 g

Approved by : _____

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k, providing a level of confidence of approximately 95%.

-End of report-

PAGE 2/2

FM-MR-39 R.04 Date 02/08/2024

Certificate No. C17250174

Calibration Certificate

Equipment:	Oven	Job No.:	KSMT2501286
Model:	UNB 500	Received Date:	28 March 2025
Serial No.(or ID):	C507.1007 (012)	Issued Date:	28 March 2025
Manufacturer:	Memmert	Page:	1 of 3
Ventilation Valve:	Closed		
Shelves(pc.):	1		

Customer

HVE Co., Ltd.
603 Soi Charansanitwong 46, Charansanitwong Road Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700

Calibration Place

HVE Co., Ltd. (Laboratory)
603 Soi Charansanitwong 46, Charansanitwong Road Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700

Calibration Date

28 March 2025

Environment Condition

Temperature: 22.0 °C $\pm$ 0.4 °C
Humidity: 55.1 %RH $\pm$ 3.5 %RH

The Method used

In-house method, WI17, based on G-20-1/02-08 (E)

Traceability

This certificate is traceable to the SI Units maintained by National Institute of Metrology (NIMT), Thailand through SCIMET Co.,Ltd. Certificate No. C23250016

This certificate is issued the units of measurement according to the International System of Units (SI). It provides traceability of measurement to international or national standard or other recognized national standard laboratories.

The measurement uncertainty stated is the expanded uncertainty which is obtained from the standard uncertainty multiplied by the coverage factor ($k=2$) to provide a level of confidence of approximately 95%. It is determined in accordance with the Guide to Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).

These results may be affected by deviations from specified conditions. The results relate only to the items tested, calibrated or sampled. The report shall not be reproduced except in full without approval of SCIMET Co., Ltd.



(Mr. Siwapan Srijan)

Person in charge




(Mr. Thalerngkeat POUNGNGAM)

Authorized signatory

Condition of reference standards instruments:

<u>Instruments</u>	<u>Model</u>	<u>S/N or ID.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Datalogger 1	34972A	MY59003249	C23250016	30-Jan-2026

Condition of Calibration item : In Condition

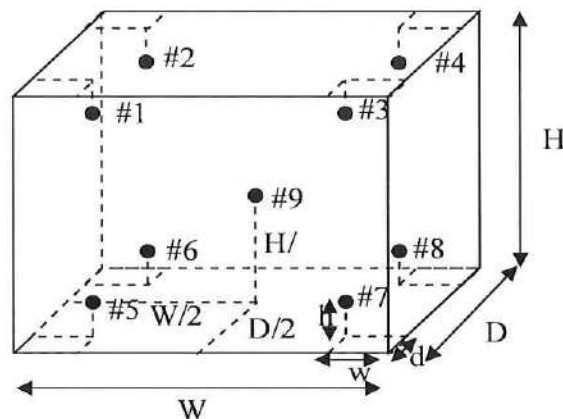

Standard Installation Locations

Volume (Calibration Zone)= 6 (Liters)

Inside chamber: W = 56 (cm) D = 40 (cm) H = 48 (cm)

Standard Locations (#1, #2, #3, #4): w = 20 (cm) d = 10 (cm) h = 15 (cm)

Standard Locations (#5, #6, #7, #8): w = 20 (cm) d = 10 (cm) h = 15 (cm)

#9: Geometric center of the chamber

Position of Std	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9
Channel of Logger	101	102	103	104	105	106	107	108	109

Definitions

Indicating Temperature: The average reading of indicating device which forms the integral part of the enclosure.

Measured Temperature: The average reading of standards at any positions or location.

Measured Uniformity: The maximum difference of measured temperatures between of any probes and the measured temperature at the reference location which are observed at same time or at close observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity with the chamber at steady-state. The reference probe is preferably located in the geometric center of the chamber.

Measured Stability: The one-half of greatest maximum difference of measured temperatures at any one probe.

Overall Variation: The difference of maximum and minimum measured temperatures throughout observation time.

Calibration Results:

Without adjustment

Measurement Temperature at Spread Locations, Indicating of Unit Under Calibration: 105.5 °C

Locations	Measured Temperature (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
#1	104.47	0.47	0.39
#2	104.43	0.43	0.39
#3	104.38	0.38	0.39
#4	104.34	0.34	0.39
#5	103.17	-0.83	0.39
#6	103.31	-0.69	0.39
#7	103.20	-0.80	0.39
#8	103.25	-0.75	0.39
#9	103.93	-0.07	0.39

Temperature Distribution

Desired (°C)	Setting (°C)	Indicating (°C)	Measured Temperature at Spread Locations (°C)									Uncertainty (± °C)*
			#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	
104.0	105.5	105.5	104.47	104.43	104.38	104.34	103.17	103.31	103.20	103.25	103.93	0.39

Chamber Characterization

Indicating (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (± °C)	Overall Variation (°C)
105.5	0.83	0.13	1.48

Note: * Maximum uncertainty of the each position

The End of Certificate

Statements of conformity:

This conformity certificate documents the validity of the following statements of conformity based on the measurement results of corresponding calibration certificate:

The correction of indication determined during calibration are under given measurement and environmental conditions and considering the expanded measurement uncertainty (coverage probability 95%) within the specification. The given measurement uncertainty already includes other all effects by according to the standard method, G20-1/02-08(E). Therefore, those parameters have not

Tolerance and Decision rules:

Assessment of the conformity of the measurement device are done based on direct comparison of the relevant measurement results with the tolerances and decision rule are prescribed by the customer.

- Decision rule :** ☐ Choice A Binary Statement for Simple Acceptance Rule ($w = 0$), Specific Risk $< 50\%$ PFA.
- ☒ Choice B Non-binary statement with guard band ($w = 1 U$), Pass or Fail Specific Risk $< 2.5\%$ PFA and Condition Pass or Condition Fail Specific Risk $< 50\%$ PFA.
- ☐ Choice C Customer defined, Customers may define arbitrary multiple of r to have applied as guard band ($w = r U$).
- ; PFA: Probability of False Accept




(Mr. Thalerngkeat Pounngam)
Authorized signatory

Without adjustment

Desired Temperature : 104.0°C

Tolerances : 1.0 °C

Measurement Temperature at Spread Locations, Indicating of Unit Under Calibration: 105.5 °C

Locations	Measured (°C)	Correction of UUC. (°C)	Guard band (W) (± °C)	Tolerance (± °C)	Conformity
#1	104.47	0.47	0.39	1.0	Pass
#2	104.43	0.43	0.39	1.0	Pass
#3	104.38	0.38	0.39	1.0	Pass
#4	104.34	0.34	0.39	1.0	Pass
#5	103.17	-0.83	0.39	1.0	Condition Pass
#6	103.31	-0.69	0.39	1.0	Condition Pass
#7	103.20	-0.80	0.39	1.0	Condition Pass
#8	103.25	-0.75	0.39	1.0	Condition Pass
#9	103.93	-0.07	0.39	1.0	Pass

Correction of UUC.* = Measured Temperature - Desired Temperature

The validity of the statements of conformity cannot be guaranteed for different places of use, environmental conditions or improper use.


The End of Statements of Conformity

Corr_Distribution & Max_Measurement Uncertainty

Job_No. KSMT2501286

Without adjustment

Correction (°C)

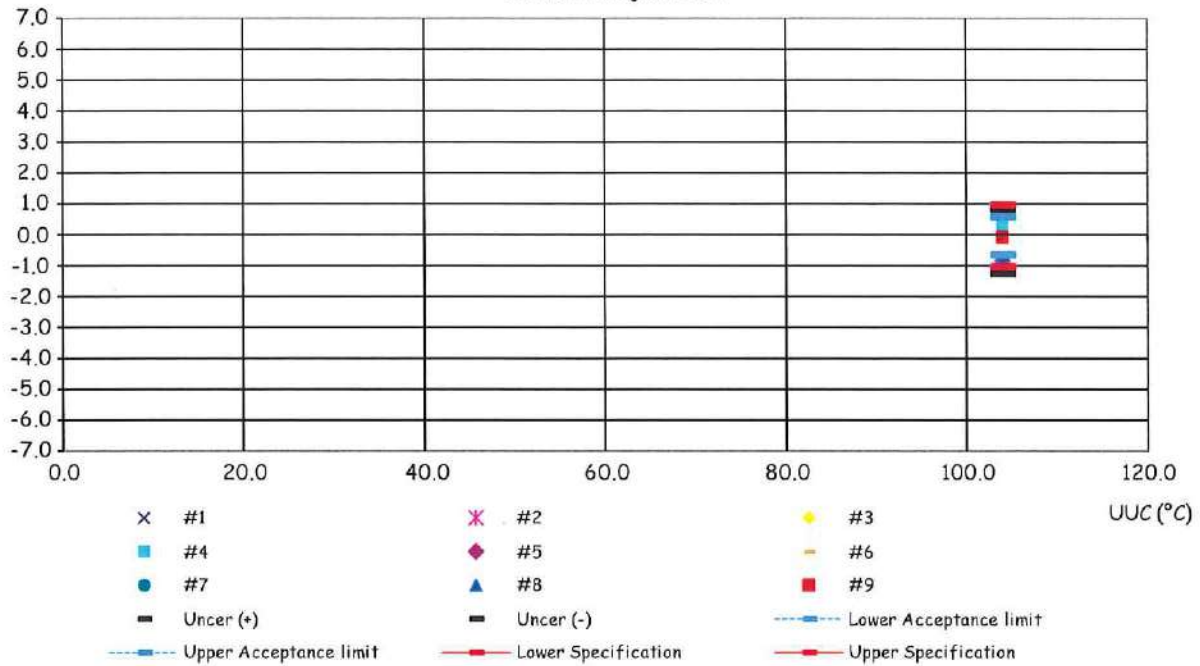


Temperature Distribution @ 104.0°C

Job_No. KSMT2501286

Without adjustment

Std(°C)

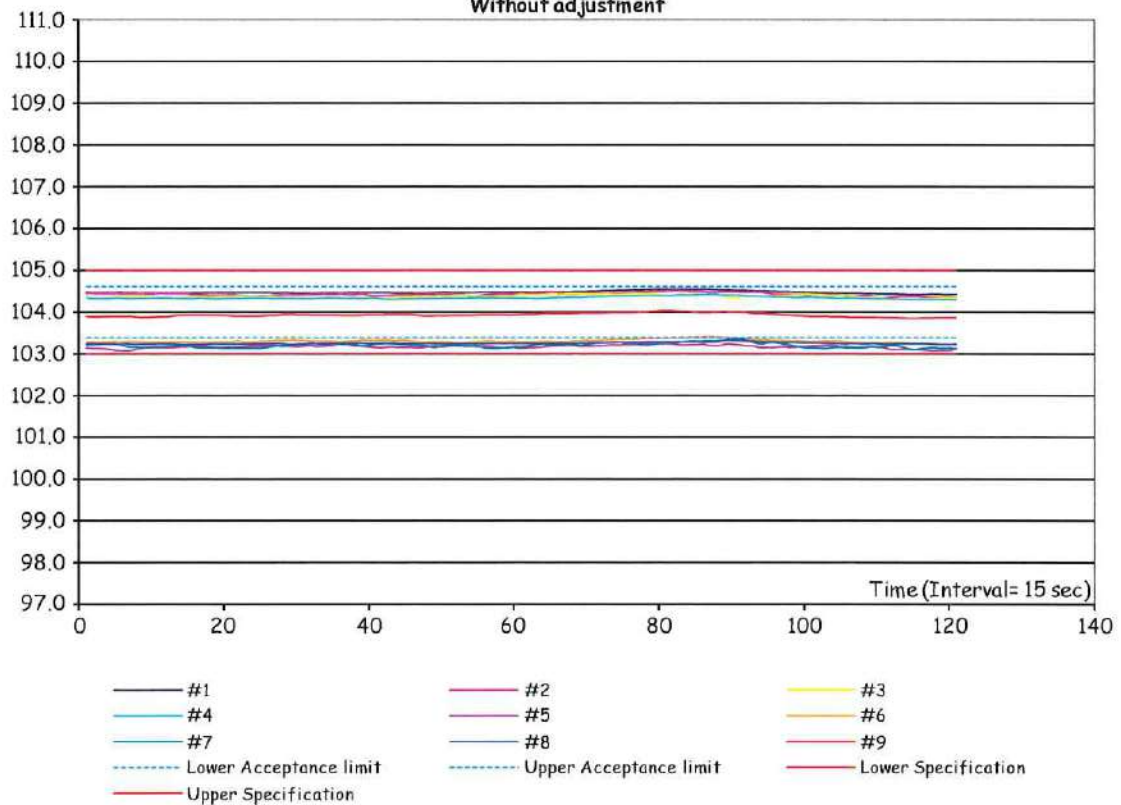



SCIMET Co., Ltd.
818/124 Udomsuk Rd., Bangna-Nuea,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Email:scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239
https://www.scimet.co.th



Certificate No. C17250320

Calibration Certificate

Equipment:	Oven	Job No.:	KSMT2502204
Model:	UNB500	Received Date:	09 June 2025
Serial No.(or ID):	C507.1007 (012)	Issued Date:	10 June 2025
Manufacturer:	Memmert	Page:	1 of 3
Ventilation Valve:	Closed		
Shelves(pc.):	1		

Customer

HVE Co., Ltd.
603 Soi Charansanitwong 46, Charansanitwong Road Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700

Calibration Place

HVE Co., Ltd. (Laboratory)
603 Soi Charansanitwong 46, Charansanitwong Road Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700

Calibration Date

09 June 2025

Environment Condition

Temperature: 24.3 °C $\pm$ 0.9 °C
Humidity: 60.6 %RH $\pm$ 4.5 %RH

The Method used

In-house method, WI17, based on G-20-1/02-08 (E)

Traceability

This certificate is traceable to the SI Units maintained by National Institute of Metrology (NIMT), Thailand through SCIMET Co.,Ltd. Certificate No. C23250016

This certificate is issued the units of measurement according to the International System of Units (SI). It provides traceability of measurement to international or national standard or other recognized national standard laboratories.

The measurement uncertainty stated is the expanded uncertainty which is obtained from the standard uncertainty multiplied by the coverage factor ($k=2$) to provide a level of confidence of approximately 95%. It is determined in accordance with the Guide to Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).

These results may be affected by deviations from specified conditions. The results relate only to the items tested, calibrated or sampled. The report shall not be reproduced except in full without approval of SCIMET Co., Ltd.

(Mr. Siwapan Srijan)
Person in charge




(Mr. Thalerngkeat POUNGNGAM)
Authorized signatory

Condition of reference standards instruments:

Instruments	Model	S/N or ID.	Certificate No.	Due Date
Datalogger 1	34972A	MY59003249	C23250016	30-Jan-2026

Condition of Calibration item : In Condition

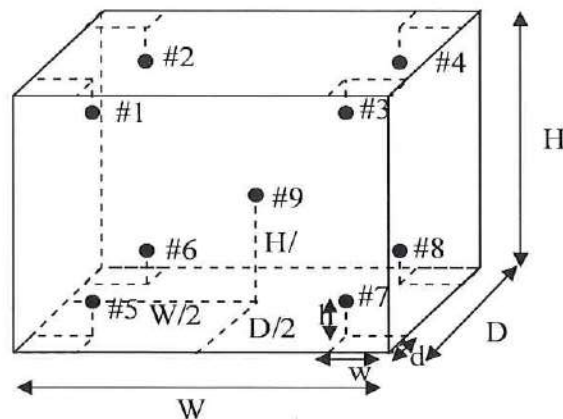

Standard Installation Locations

Volume (Calibration Zone)= 13 (Liters)

Inside chamber: W = 56 (cm) D = 40 (cm) H = 48 (cm)

Standard Locations (#1, #2, #3, #4): w = 10 (cm) d = 10 (cm) h = 15 (cm)

Standard Locations (#5, #6, #7, #8): w = 10 (cm) d = 10 (cm) h = 15 (cm)

#9: Geometric center of the chamber

Position of Std	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9
Channel of Logger	101	102	103	104	105	106	107	108	109

Definitions

Indicating Temperature: The average reading of indicating device which forms the integral part of the enclosure.

Measured Temperature: The average reading of standards at any positions or location.

Measured Uniformity: The maximum difference of measured temperatures between of any probes and the measured temperature at the reference location which are observed at same time or at close observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity with the chamber at steady-state. The reference probe is preferably located in the geometric center of the chamber.

Measured Stability: The one-half of greatest maximum difference of measured temperatures at any one probe.

Overall Variation: The difference of maximum and minimum measured temperatures throughout observation time.

Calibration Results:

Without adjustment

Measurement Temperature at Spread Locations, Indicating of Unit Under Calibration: 182.5 °C

Locations	Measured Temperature (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
#1	181.64	1.64	0.87
#2	181.67	1.67	0.87
#3	180.83	0.83	0.87
#4	180.69	0.69	0.87
#5	175.35	-4.65	0.88
#6	175.72	-4.28	0.97
#7	176.01	-3.99	0.89
#8	175.84	-4.16	0.90
#9	178.23	-1.77	0.87

Temperature Distribution

Desired (°C)	Setting (°C)	Indicating (°C)	Measured Temperature at Spread Locations (°C)									Uncertainty (± °C)*
			#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	
180.0	182.5	182.5	181.64	181.67	180.83	180.69	175.35	175.72	176.01	175.84	178.23	0.97

Chamber Characterization

Indicating (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (± °C)	Overall Variation (°C)
182.5	3.54	0.38	6.54

Note: * Maximum uncertainty of the each position

The End of Certificate

Statements of conformity:

This conformity certificate documents the validity of the following statements of conformity based on the measurement results of corresponding calibration certificate:

The correction of indication determined during calibration are under given measurement and environmental conditions and considering the expanded measurement uncertainty (coverage probability 95%) within the specification. The given measurement uncertainty already includes other all effects by according to the standard method, G20-1/02-08(E). Therefore, those parameters have not

Tolerance and Decision rules:

Assessment of the conformity of the measurement device are done based on direct comparison of the relevant measurement results with the tolerances and decision rule are prescribed by the customer.

- Decision rule :** ☒ Choice A Binary Statement for Simple Acceptance Rule ($w = 0$), Specific Risk $< 50\%$ PFA.
- ☐ Choice B Non-binary statement with guard band ($w = 1 U$), Pass or Fail Specific Risk $< 2.5\%$ PFA and Condition Pass or Condition Fail Specific Risk $< 50\%$ PFA.
- ☐ Choice C Customer defined, Customers may define arbitrary multiple of r to have applied as guard band ($w = r U$).
- ; PFA: Probability of False Accept




(Mr. Thalerngkeat Pongngam)
Authorized signatory

Without adjustment

Desired Temperature : 180.0°C

Tolerances : 2.0 °C

Measurement Temperature at Spread Locations, Indicating of Unit Under Calibration: 182.5 °C

Locations	Measured (°C)	Correction of UUC. (°C)	Guard band (W) (± °C)	Tolerance (± °C)	Conformity
#1	181.64	1.64	0	2.0	Pass
#2	181.67	1.67	0	2.0	Pass
#3	180.83	0.83	0	2.0	Pass
#4	180.69	0.69	0	2.0	Pass
#5	175.35	-4.65	0	2.0	Fail
#6	175.72	-4.28	0	2.0	Fail
#7	176.01	-3.99	0	2.0	Fail
#8	175.84	-4.16	0	2.0	Fail
#9	178.23	-1.77	0	2.0	Pass

Correction of UUC.* = Measured Temperature - Desired Temperature


The validity of the statements of conformity cannot be guaranteed for different places of use, environmental conditions or improper use.

The End of Statements of Conformity

Corr_Distribution & Max_Measurement Uncertainty

Job_No. KSMT2502204


Without adjustment

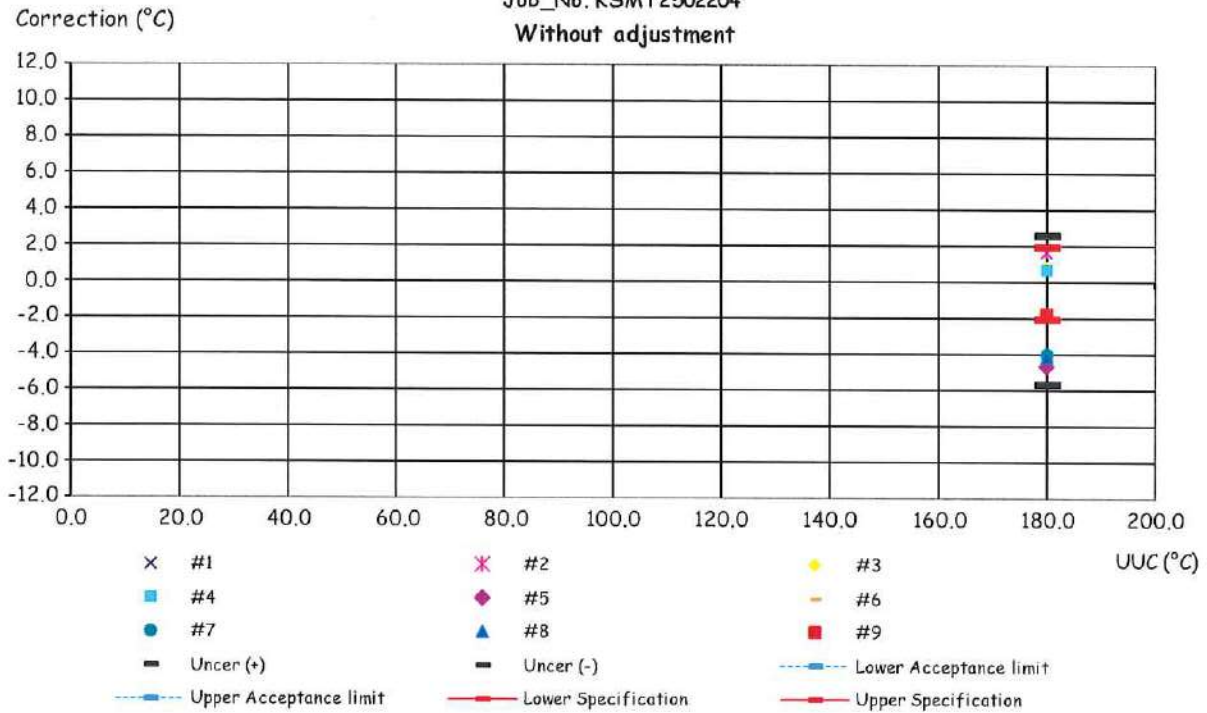

Temperature Distribution @ 180.0°C

Job_No. KSMT2502204

Without adjustment

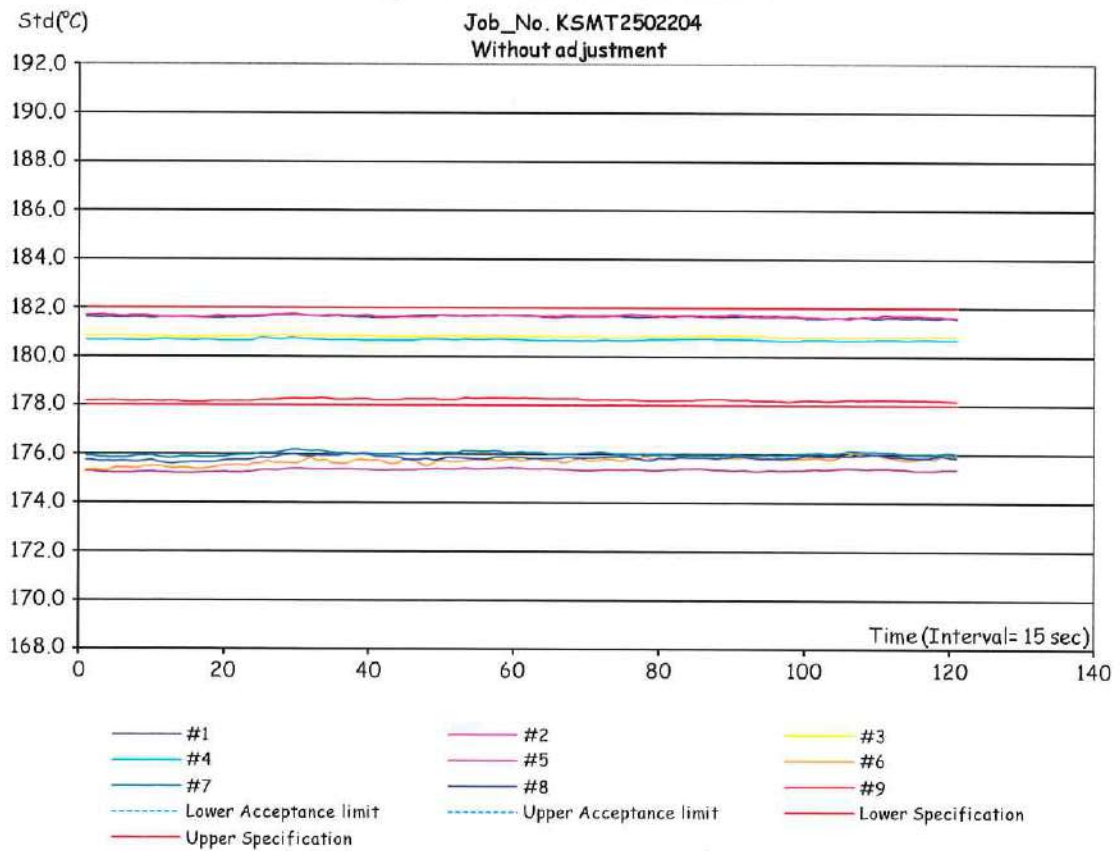

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400210-7

Page : 1 of 2

Submitted by : HVE Co., Ltd.

603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Temperature controlled enclosure (Incubator)

Manufacturer : Lovibond

Model : TC 445 S

Range : N/A °C

Resolution : 0.1 °C

Serial No. : 0515/001080

ID No. : 112

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.

Ambient Temperature : (22.5 to 23.0) °C

Relative Humidity : (60 to 65) %

Line Voltage : (229.0 to 230.0) V

Date of Received : 17 April 2025

Date of Calibration : 17 April 2025

Date of Issue : 25 April 2025

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20

The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Digital Thermometer with RTD Probe

ID No.

Cert. No.

Due Date

Traceability

400029 & 400043

67-400585-1

26 Apr 2025

National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :



(Permpon Chanpu)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400210-7


Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)

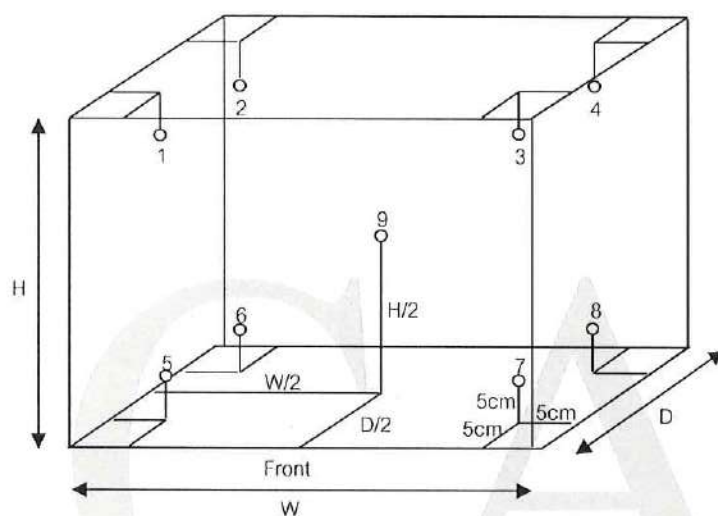

Inside of Chamber

W = 0.65 m

D = 0.60 m

H = 1.50 m

Capacity = 0.59 m³

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	20.7	20.7	20.15	20.03	20.13	20.08	20.02	20.09	20.04	20.10	20.01	0.42

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	20.7	20.7	0.26	0.18	0.41

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400210-6

Page : 1 of 2

Submitted by : HVE Co., Ltd.

603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road, Bangyeckun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Temperature controlled enclosure (Incubator)

Manufacturer : Lovibond

Model : ET636-6

Range : N/A °C

Resolution : 0.1 °C

Serial No. : 6686 0707

ID No. : 011

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.

Ambient Temperature : (22.5 to 23.0) °C

Relative Humidity : (60 to 65) %

Line Voltage : (229.0 to 230.0) V

Date of Received : 17 April 2025

Date of Calibration : 17 April 2025

Date of Issue : 25 April 2025

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20

The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Digital Thermometer with RTD Probe

<u>ID No.</u>	<u>Cert. No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability</u>
400029 & 400048	68-400063-1	01 Aug 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :



(Permpon Chanpu)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400210-6


Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)

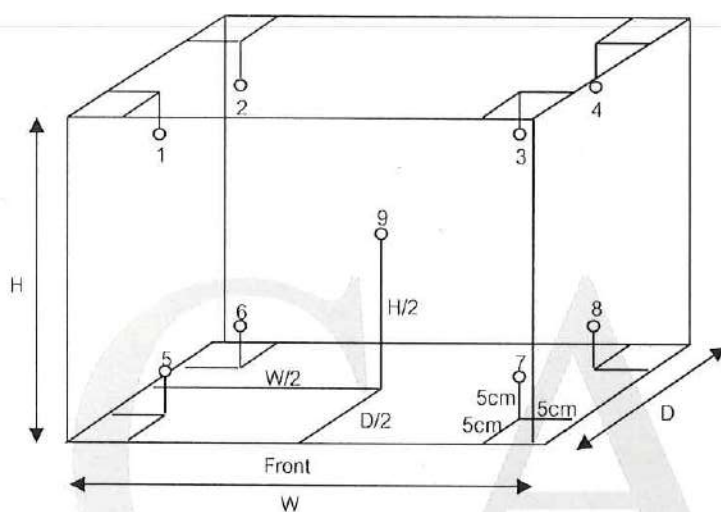

Inside of Chamber

W = 0.53 m

D = 0.43 m

H = 1.40 m

Capacity = 0.32 m³

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	21.0	21.0	20.23	20.28	20.26	20.19	20.12	20.08	19.89	19.81	19.96	0.41

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	21.0	21.0	0.34	0.16	0.77

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[Handwritten signature]



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-420036-2

Page : 1 of 2

Submitted by : HVE Co., Ltd.

603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : pH Meter with electrode

pH meter

Manufacturer : Hanna

Model : HI 2211

Range : N/A

pH

Resolution : 0.01 pH

Serial No. : 08376721

ID No. : N/A

Electrode

Model : HI 1131

Serial No. : 084809EN

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.

Ambient Temperature : (24.5 to 25.0° C

Relative Humidity : (45 to 50) %

Date of Received : 18 April 2025

Date of Calibration : 18 April 2025

Date of Issue : 24 April 2025

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : In-house method CAL-M4201 direct measurement by using standard voltage calibrator and using certified reference material (CRM)

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Multiproduct Calibrator

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400005	SG-E-00307/66	23 Aug 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Certified Reference Material (CRM)

pH	Cert. No.	Lot No.	Exp. Date	Traceability
4.008	61314276	1081108	28 Feb 2027	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
6.965	61318175	1081110	28 Feb 2026	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
10.010	61325043	1081109	28 Feb 2026	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025

Approved by :



(Permpon Chanpu)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-420036-2

Page : 2 of 2

Result of Calibration :

UUC Condition As-Received : Good

Function : Electrical measurement

pH meter

Performing standard curve by Multiproduct Calibrator at pH (4,7) and (7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Applied Voltage (mV)	Nominal Value (pH)	UUC Reading		Correction (mV)	Uncertainty (± mV)
			(pH)	(mV)		
4, 7	177.4800	4	4.00	177.3	0.2	0.12
	0.0000	7	7.00	-0.1	0.1	0.086
7,10	0.0000	7	7.00	-0.1	0.1	0.086
	-177.4800	10	10.00	-177.4	-0.1	0.12

Function : pH meter with electrode

Performing a three - buffer standard curve using buffer nominal pH (4,7) and (7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Standard Buffer (pH)	UUC Reading (pH)	Correction (pH)	Uncertainty (± pH)
4, 7	4.008	4.01	0.00	0.0097
	6.965	7.01	-0.04	0.011
7, 10	6.965	7.01	-0.04	0.011
	10.010	10.01	0.00	0.014

Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

- 000 -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400231-2

Page : 1 of 2

Submitted by : HVE Co., Ltd.

603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Temperature Indicator with Thermistor Probe

Temperature Indicator

Manufacturer : Hanna

Model : HI 2211

Range : N/A °C

Resolution : 0.1 °C

Serial No. : 08376721

ID No. : N/A

Thermistor probe

Model : N/A

Sheath Material : Stainless

Diameter : 3 mm.

Length : 100 mm.

Serial No. : TH036368

ID No. : N/A

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.

Ambient Temperature : (24.5 to 25.0) °C

Relative Humidity : (45 to 50) %

Line Voltage : (229.0 to 230.0) VAC

Date of Received : 18 April 2025

Date of Calibration : 18 April 2025

Date of Issue : 24 April 2025

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M4003 by compared with PRT in the liquid bath at the constant controlled temperature.

The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Platinum Resistance Thermometer (PRT)

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400002	TT-0095-24	01 Jul 2026	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Standard Digital Thermometer

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400033	24E633	21 Feb 2026	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

(Permpon Chanpu)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400231-2

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	25.002	24.8	0.2	0.19

Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

- 000 -





TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3 : EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES

534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250

TEL. 0-2717-3000 FAX. 0-2719-9484

Certificate of Testing

Cert.No.: 25TW66

Page.: 1 of 2

Equipment :	DO Meter
Manufacturer :	Digicon
Model :	DO-552SD
Serial No. :	AG.35318
ID No. :	-
Received Date :	01 April 2025
Test Date :	02 April 2025
Reference :	2504-0013DN-1
Submitted by :	HVE Co.,Ltd 603 Soi Jarransanitwong 46, Jarransanitwong Road, Bang Yi Khan, Bang Phlat Bangkok 10700
Laboratory Condition :	Temperature (25 ± 5) °C Humidity (50 ± 20) %
Test Procedure :	In - house method : CP-CH9 by Comparison Technique with Azide Modification Method
Tested by :	Walalak Sirithean
Approved by :	 Approved Signatory
() Chakrit Waewwanjua	
() Ponpan Paipim	
(✓) Saithip Meangmai	
Issue Date :	3 April 2025



Cert.No.: 25TW66

Page.: 2 of 2

Condition of this result of calibration

1. Reference Standard Instruments :

This certification is traceable to the International System of Unit through the reference standards laboratory of Industrial Calibration Center, Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

<u>Instruments</u>	<u>Serial No.</u>	<u>ID No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
1. Burette	-	130BU10	25CG1126	18 Mar 2027
2. Balance	14233821	110RC001	24MM131	04 July 2025

2. Standard Material :-

<u>Material</u>	<u>Manufacturer</u>	<u>Lot.No.</u>	<u>Assay</u>
Sodium Thiosulfate 5-Hydrate AR	KEMAUS	2203162447	99.6%

Result : Dissolved Oxygen Meter Adjustment With Air 100 %

Dissolved Oxygen Probe No.: 07-07

Titration Method (Azide Modification Method) (mg/L)	DO Meter Reading (mg/L)	Standard Deviation (mg/L)
8.20	8.1	0.045

This report was certified only for the instrument we tested. It is allowable to use for study, Intend to use for advertising and referral purpose is prohibited. This report may not be reproduced other in full, without written approval of the laboratory

-o0o-



BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY

99/9 Moo 2, Maha Sawat, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. 73170. Thailand. Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: blkk@becthai.com Website: www.becthai.com




Certificate No. : CAL-24-567

Page : 1 of 4

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment	:	Spectrophotometer
Manufacturer	:	Thermo Scientific
Model	:	Genesys 10S UV-VIS
Serial No.	:	2L9Q310003
ID No.	:	071
Customer	:	HVE CO., Ltd.
	:	603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road,
	:	Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700
Location	:	แผนกน้ำปรีโภค
Date of Receipt	:	18 November 2024
Date of Calibration	:	18 November 2024
Date of Issue	:	19 November 2024
Ambient Temperature	:	(25±10) °C
Relative Humidity	:	(60±20) %
Condition As-Received	:	Used Item

Calibrated by
Mr.Somphop Duangnguan
Calibration Engineer

Approved by

.....
(Ms. Jintana Sangthaijaroenlap)
Calibration Manager

The reported expended uncertainty of measurement was based on a combined standard uncertainty multiplied by a coverage factor k providing a level of confidence of approximately 95%.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory.

Indicated values are valid for the state of the Spectrophotometer at the time of calibration only.



BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY

99/9 Moo 2, Maha Sawat, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. 73170. Thailand. Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com



Certificate No. : CAL-24-567

Page : 2 of 4

CALIBRATION REPORT

Conditions of this result of calibration

1. Reference Standard Material :

<u>Material</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Cert.No.</u>	<u>Due date</u>
Holmium Glass Filter	RM-HG	24563	109211	13 February 2025
Didymium Glass Filter	RM-DG	24562	109212	13 February 2025
Neutral Density Filter	RM-1N2N3N	24568	109249	14 February 2025
Potassium Dichromate Solution	RM-06	24567	109222	13 February 2025

2. Traceability : This certification is traceable to the International System of Unit maintained at;
The Starna Scientific Ltd. Accredited Calibration Laboratory No. 0659.

3. Method of calibration :

The calibration procedure was carried out according to ASTM E275-08 (2022) and ASTM E925-09 (2014).

4. Result of calibration :

(☒) without adjustment

(☐) after adjustment

5. Equipment Specifications:

Spectral Bandwidth :	1.8	nm
Data Interval :	0.1	nm
Scan Speed :	Slow	nm/min



BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY

99/9 Moo 2, Maha Sawat, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. 73170, Thailand. Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com



Certificate No. : CAL-24-567

Page : 3 of 4

CALIBRATION REPORT

Wavelength Calibration

Certified Values of Reference Material	Nominal Value (nm)	UUC*Reading (nm)	Error (nm)	Uncertainty of Measurement ($\pm$ nm)	k Factor
361.00	361.00	360.7	-0.27	0.13	2.00
536.66	536.66	536.6	-0.09	0.13	2.00
879.27	879.27	879.8	0.51	0.13	2.00

Photometric Calibration for Visible

Wavelength (nm)	Certified Values of Reference Material (A)	UUC* Reading (A)	Error (A)	Uncertainty of Measurement ($\pm$ A)	k Factor
420.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5835	0.588	0.0045	0.0045	2.00
	0.725	0.726	0.0010	0.0045	2.00
	1.0367	1.038	0.0013	0.0045	2.00
440.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5662	0.567	0.0008	0.0045	2.00
	0.7106	0.709	-0.0016	0.0045	2.00
	1.0159	1.014	-0.0019	0.0045	2.00
465.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5257	0.529	0.0033	0.0045	2.00
	0.6682	0.669	0.0008	0.0045	2.00
	0.9547	0.955	0.0003	0.0045	2.00
546.1	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5226	0.524	0.0014	0.0045	2.00
	0.6939	0.693	-0.0009	0.0045	2.00
	0.9919	0.991	-0.0009	0.0045	2.00
590.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5567	0.558	0.0013	0.0045	2.00
	0.7502	0.749	-0.0012	0.0045	2.00
	1.0732	1.071	-0.0022	0.0045	2.00
635.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5643	0.565	0.0007	0.0045	2.00
	0.7299	0.729	-0.0009	0.0045	2.00
	1.0437	1.043	-0.0007	0.0045	2.00

Remark : Each individual filter is measured against the empty filter holder (blank) used to zero the Spectrophotometer.

Note:

UUC* : Unit Under Calibration



BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY

99/9 Moo 2, Maha Sawat, Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170, Thailand. Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com



Certificate No. : CAL-24-567

Page : 4 of 4

CALIBRATION REPORT

Photometric Calibration for UV

Wavelength (nm)	Certified Values of Reference Material (A)	UUC* Reading (A)	Error (A)	Uncertainty of Measurement ($\pm$ A)	k Factor
235.0	Zero	0.000	0.0000	0.0050	2.00
	0.7385	0.738	-0.0005	0.0081	2.00
257.0	Zero	0.000	0.0000	0.0050	2.00
	0.8556	0.851	-0.0046	0.0081	2.00
313.0	Zero	0.000	0.0000	0.0050	2.00
	0.2882	0.286	-0.0022	0.0081	2.00
350.0	Zero	0.000	0.0000	0.0050	2.00
	0.6346	0.632	-0.0026	0.0081	2.00

Remark : The Potassium Dichromate Filled cells are measured against a Perchloric acid blank.

Note:

UUC* : Unit Under Calibration

- End of Report -

Certificate No. : HIT-2513-0439

Page : 1 of 2

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment : Dissolved Oxygen and BOD Meter

Meter Model : HI5421-02 **Serial No. :** 04240005101

Probe Model : HI76438 **Serial No. :** KC1N66J5P

Manufacturer : Hanna Instruments **Made in :** Romania

Condition As-Received : Used Product **Reference :** RE250379

Ambient Temperature : $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ **Relative Humidity :** $(50 \pm 15)\% \text{ RH}$

Customer name : Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.
67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra,
Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Received date : 3 March 2025

Calibrate date : 20 March 2025

Issue date : 24 March 2025

Calibrated Location : Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

Calibration Procedure : This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure
CP-11 by using certified reference material (CRM).

Calibrated by : ☒ Mr. Pichit Petthong
☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by : 
Mr. Anan Suwanchaisakul
Authorized Signatory

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **

approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of thru Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.
Thermometer with sensor	HI98509	39643D	24T1281
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	25H171

2. Reference Standard Materials : DO calibration standard traceable to Hanna Instrument Ltd.

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
Zero Oxygen Solution	Hanna	0.0 ± 0.1 @25°C	S0028/23	March 2028

Calibration Result

Inspection the accuracy of the Dissolved Oxygen (DO) Meter by using the following certificate reference material value.

Unit Under Calibration	CRM Standard DO	Actual value Reading	Error value Reading	Uncertainty of Measurement (±)
DO Electrode S/N KC1N66J5P	0.0 mg/L	0.00 mg/L	0.00 mg/L	N/A
	8.3 mg/L	8.26 mg/L	-0.04 mg/L	0.33 mg/L

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

**** End of certificate ****

Certificate No. : HIT-2513-0438

Page : 1 of 2

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment : pH/mV and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter

Meter Model : HI5521-02 **Serial No. :** 04160019101

Probe Model : HI1131B **Serial No. :** 11271C0N

Resolution (pH) : 0.01 **Resolution (mV) :** 0.1

Manufacturer : Hanna Instruments **Made in :** Romania

Condition As-Received : Used Product **Reference :** RE250378

Ambient Temperature : $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ **Relative Humidity :** $(50 \pm 15)\% \text{ RH}$

Customer name : Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.
67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra,
Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Received date : 3 March 2025

Calibrate date : 24 March 2025

Issue date : 24 March 2025

Calibrated Location : Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

Calibration Procedure : This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure
CP-01, CP-02 by using certified reference material (CRM).

Calibrated by : ☒ Mr. Pichit Petthong
☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by : 
Mr. Anan Suwanchaisakul
Authorized Signatory

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of unit maintained through:

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Documenting Process Calibrator	Fluke 753	43160061	25E299	Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Thermometer with sensor	HI98509	36943D	24T1281	
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	25H171	

2. Reference Standard Materials : pH calibration standard traceable thru CPA chem Ltd.

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
pH 4.0	CPA chem	$4.008 \pm 0.006 @ 25^{\circ}\text{C}$	996963	16 May 2025
pH 7.0	CPA chem	$6.987 \pm 0.007 @ 25^{\circ}\text{C}$	1015026	19 July 2025
pH 10.0	CPA chem	$10.010 \pm 0.009 @ 25^{\circ}\text{C}$	996965	16 May 2025

Calibration Result :

1. Performing standard curve by Simulator at: -177.5, 0.0, 177.5 mV

(Measurement Electrical Potential) After Adjust Result.

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement ($\pm$ mV)
	pH	mV	pH	mV	
pH Meter S/N 04160019101	4.01	177.5	4.01	177.5	0.097
	7.01	0.0	7.01	0.0	0.058
	10.01	-177.5	10.01	-177.5	0.097

2. Performing three buffer standard curve by using buffer nominal : pH 4,7,10 After Adjustment.

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual Reading (pH)	Actual Reading (mV)	Uncertainty of Measurement ($\pm$ pH)
pH Electrode S/N 11271C0N	4.008	4.01	173.8	0.009
	6.987	6.98	4.5	0.010
	10.010	10.01	-170.6	0.014

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

**** End of certificate ****

Certificate No. : HIT-2510-0369

Page : 1 of 2

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment :	pH/mV and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter		
Meter Model :	HI5521-02	Serial No. :	04160019101
Probe Model :	HI7662-W	Serial No. :	0615024N
Resolution :	0.1 °C	Temperature Range :	(-20 to 120)°C
Manufacturer :	Hanna Instruments	Made in :	Romania
Condition As-Received :	Used Product	Reference :	RE250379
Ambient Temperature :	(25 ± 2) °C	Relative Humidity :	(50 ± 15) % RH
Customer name :	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date :	3 March 2025		
Calibrate date :	5 March 2025		
Issue date :	6 March 2025		
Calibrated Location :	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Procedure :	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-05 by using reference standard instruments.		

Calibrated by : ☒ Mr. Pichit Petthong
☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by : 
Mr. Anan Suwanchaisakul
Authorized Signatory



This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **
approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of unit maintained through:

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Documenting Process Calibrator with sensor	Fluke 753	43160061	25I123	Technology Promotion Association (Thailand-Japan).
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	25H171	

Calibration Result :

Function : Temperature measurement

This equipment was connected with Temperature Sensor.

Probe : Stainless steel temperature probe and 1 m (3.3') cable.

Nominal Value (°C)	Standard Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Error Value (°C)	Uncertainty (±°C)
20.0	20.00	20.0	0.00	0.18
25.0	25.00	25.0	0.00	0.18
30.0	30.00	30.0	0.00	0.18

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

**** End of certificate ****



Certificate of Calibration

Certificate No. : MM25-1336

Page : 1 of 3

Customer : บริษัท โอกลา เทสต์ติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Electronic Balance

Manufacturer : Sartorius

Model : BSA224S-CW

Serial No. : 35790699

Identification No. : N/A

Calibration Place : On Site Calibration was Carried out at th
Laboratory Enironmental, Okla Testing &
Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25

Received date : Feb 19, 2025

Calibration date : Feb 19, 2025

Environment Condition :

Temperature : (25+/-10) °C

Humidity : (50+/-30) %RH

Atm. Pressure : (1010+/-10) hPa

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MM-001

According to comparison with Standard Weight Set E1.

The calibration methods based on UKAS - LAB 14 : 2022

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Standard Weight Set	NC-001-0.2K-E1-ASS	0022	PL-512	Oct 10, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. If was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through
National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by : Mr.Suppason Kcawkum

Approved by : 
(Miss.Valailuck Janyanitas)

Issue date : Feb 25, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Certificate No. : MM25-1336

Page : 2 of 3

Calibration Result : Without Adjustment

Function : Repeatability



Maximum Capacity : 200 g

Resolution : 0.0001 g

Nominal Weight Value (g)	Instrument Deviation of Reading (g)
200	0.0000

Calibration Result : Without Adjustment

Function : Effect of Off Center Loading



A Mass of 100 Was Placed to various Position on the pan.
The Weight Machine Reading Obtained is Given in The Tabel

Load	Measuring Positions						Maximum Different
	A	B	C	D	E	A	
(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
100	100.0001	100.0000	100.0001	100.0003	100.0002	100.0001	0.0003

Calibration Result : Without Adjustment

Function : Effect of Tare

Nominal Tare Weight (g)	Standard Weight (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Deviation (g)
	Tare	0.0000	0.0000
	At 20 % 20	20.0000	0.0000
	At 40 % 40	40.0001	-0.0001
100	At 60 % 60	60.0001	-0.0001
	At 80 % 80	80.0002	-0.0002
	At 100 % 100	100.0001	-0.0001

UUC* = Unit Under Calibration

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**

39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,

Saimai, Bangkok 10220, Thailand

Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate No. : MM25-1336

Page : 3 of 3

Calibration Result : Before Adjustment 00.000
Function : Departure of indication from nominal value

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0.00000	0.0000	0.00000	0.000058
0.01000	0.0100	-0.00003	0.000058
0.05000	0.0501	-0.00007	0.000058
0.10000	0.1005	-0.00047	0.000058
0.20000	0.2002	-0.00020	0.000059
0.50000	0.5003	-0.00030	0.000059
1.00000	1.0000	0.00000	0.000059
10.00001	10.0005	-0.00049	0.000064
49.99999	50.0008	-0.00081	0.000090
99.99998	100.0014	-0.00142	0.00014
149.99997	150.0021	-0.00210	0.00027
199.99996	200.0023	-0.00234	0.00027

UUC* = Unit Under Calibration

Calibration Result : After Adjustment 00.000

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0.00000	0.0000	0.00000	0.000058
0.01000	0.0100	0.00000	0.000058
0.05000	0.0500	0.00000	0.000058
0.10000	0.1001	0.00010	0.000058
0.20000	0.2000	0.00000	0.000059
0.50000	0.5002	0.00020	0.000059
1.00000	1.0000	0.00000	0.000059
10.00001	10.0001	0.00009	0.000064
49.99999	50.0002	0.00025	0.000090
99.99998	100.0001	0.00015	0.00014
149.99997	150.0005	0.00057	0.00027
199.99996	200.0000	0.00007	0.00027

UUC* = Unit Under Calibration



Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2374

Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Hot Air Oven

Manufacturer : KWF

Model : SOV70B

Serial No. : KWF2021021902

Identification No. : OKLA-LAB-013/170621

Calibration Place : On site calibration was carried out at th Laboratory
Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25

Received date : Feb 19, 2025

Calibration date : Feb 19, 2025

Environment Condition :

Temperature : (25+/-10) °C

Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MT-006 According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through
National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by : Mr.Nattaphong Phogard

Approved by : _____

(Mr.Panuwat Phuklan)


Issue date : Feb 24, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Certificate No. : MT25-2374
Page : 2 of 2
Function : Temperature measurement
Result : Without adjustment
Calibration point : 104, 180 °C
Resolution : 1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
104	104.039	104.963	105.217	104.164	104.451	104.033	104.570	105.168	104.635	0.82
180	180.431	181.588	180.850	180.819	180.829	180.240	180.081	180.682	180.685	1.3

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
104.0	104.3 to 104.6	0.45	1.1	1.8
180.0	180.4 to 180.6	1.0	1.7	3.2

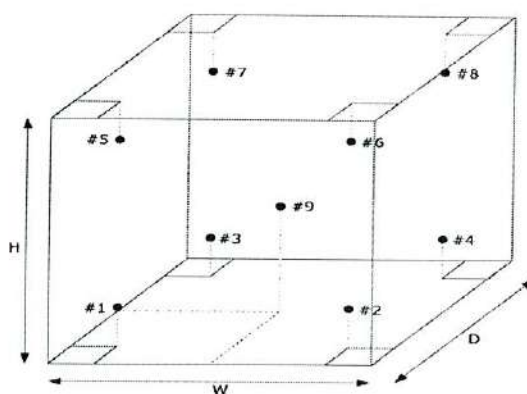

- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

Front view
UUC* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.



Inctech Metrological Center Co.Ltd.

39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,

Saimai, Bangkok 10220, Thailand

Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com



Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2372

Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Incubator
Manufacturer : S-Cool
Model : SM61M
Serial No. : 18021147
Identification No. : OKLA-LAB-011/190
Calibration Place : On site calibration was carried out at th Laboratory
Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MT-006 According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by : Mr.Nattaphong Phogard

Approved by 
(Mr.Panuwat Phuklan)

Issue date : Feb 24, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Certificate No. : MT25-2372


Page : 2 of 2

Function : Temperature measurement
Calibration point : 20 °C

Result : Without adjustment
Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
20	19.570	19.223	19.044	19.241	19.733	19.622	19.052	19.328	19.518	0.31

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
20.0	20.0	0.10	0.56	0.80

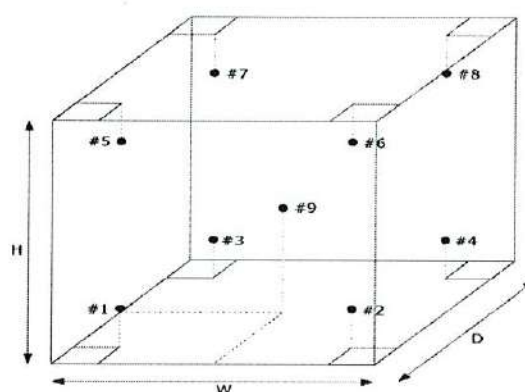

- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.



Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2373

Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Freezer (Refrigerator)
Manufacturer : Sanden
Model : SPB-0500
Serial No. : SPB0500-231007454
Identification No. : N/A
Calibration Place : On site calibration was carried out at th Laboratory
Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by : Mr.Nattaphong Phogard

Approved by : (Mr.Panuwat Phuklan)

Issue date : Feb 24, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Certificate No. : MT25-2373
Page : 2 of 2
Function : Temperature measurement


Calibration point : 4 °C

Result : Without adjustment

Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
4	3.611	4.126	3.430	4.142	3.751	4.393	3.436	3.890	4.103	0.41

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
4.0	4.0	0.27	0.94	1.3

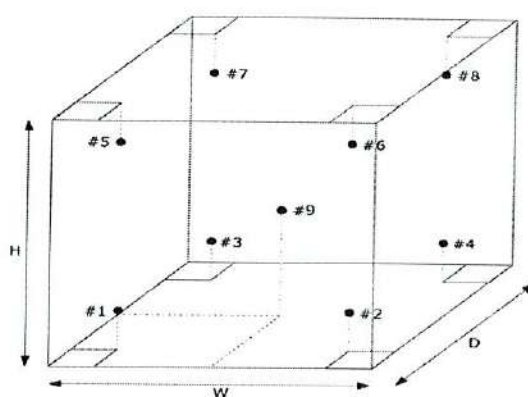
Front view

- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

UUC* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory
Calibration services department.



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CRT-036-68

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermo Hygrometer
MANUFACTURER : KEPLER Instrument
MODEL/TYPE : KTH-02
SERIAL NUMBER : 234011889
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : Okla Testing and consulting services Co., Ltd.
67/35-36, 3rd Fl, Phetkasem soi 7/1, Wat Thapra,
Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600.

RECEIVED DATE : 12 Nov 2025
MEASUREMENT DATE : 13 Nov 2025
ISSUE DATE : 13 Nov 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:

The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with Standard Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

Traceability:

The measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0146-24 and Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-026-68.

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jittrapor Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number: CRT-036-68

Page 2 of 2 Pages

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of air temperature are reported in table below.
Calibration Range: 20 °C to 30 °C

<u>Determined</u> (°C)	<u>Standard Reading</u> (°C)	<u>UUC Reading</u> (°C)	<u>Error</u> (°C)	<u>Uncertainty</u> ±(°C)
20.00	20.00	20.4	0.4	0.31
25.00	25.03	25.4	0.4	0.31
30.00	30.04	30.1	0.1	0.31

Table 2: The results of calibration of relative humidity at 23 °C are reported in table below.
Calibration Range: 35%RH to 70%RH

<u>Air Temperature</u> (°C)	<u>Standard Reading</u> (%RH)	<u>UUC Reading</u> (%RH)	<u>Error</u> (%RH)	<u>Uncertainty</u> ±(%RH)
23.02	35.01	34	-1	1.1
23.02	45.03	42	-3	1.3
23.01	60.05	55	-5	1.8
23.02	70.01	63	-7	1.8

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration





JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory
Calibration services department.



THAILAND
NSC – TISI – TIS 17025
CALIBRATION 0367

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CRT-037-68

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermo Hygrometer
MANUFACTURER : KEPLER Instrument
MODEL/TYPE : KTH-02
SERIAL NUMBER : 234011890
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : Okla Testing and consulting services Co., Ltd.
67/35-36, 3rd Fl, Phetkasem soi 7/1, Wat Thapra,
Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600.

RECEIVED DATE : 12 Nov 2025
MEASUREMENT DATE : 13 Nov 2025
ISSUE DATE : 13 Nov 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:

The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with Standard Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

Traceability:

The measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0146-24 and Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-026-68.

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jitraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number: CRT-037-68

Page 2 of 2 Pages

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of air temperature are reported in table below.

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

<u>Determined</u> (°C)	<u>Standard Reading</u> (°C)	<u>UUC Reading</u> (°C)	<u>Error</u> (°C)	<u>Uncertainty</u> ±(°C)
20.00	20.00	20.3	0.3	0.31
25.00	25.03	25.5	0.5	0.31
30.00	30.04	30.6	0.6	0.31

Table 2: The results of calibration of relative humidity at 23 °C are reported in table below.

Calibration Range: 35%RH to 70%RH

<u>Air Temperature</u> (°C)	<u>Standard Reading</u> (%RH)	<u>UUC Reading</u> (%RH)	<u>Error</u> (%RH)	<u>Uncertainty</u> ±(%RH)
23.02	35.01	30	-5	1.0
23.02	45.03	38	-7	1.3
23.01	60.05	51	-9	1.8
23.02	70.01	60	-10	1.8

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300112-8

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Burette
Manufacturer : ISOLAB Class : A
Capacity : 25 ml Graduation : 0.05 ml
ID No. : EM-MBR10002/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1014.5 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Wipa Tovadee

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241003	67-200410-2	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300112-8

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 38.96 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
5	5.0000
15	14.9944
25	24.9967

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.0066 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- oOo -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-2

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : DURAN Class : A
Capacity : 100 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY100/01

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-2

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
50	50.22
100	100.30

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.063 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- oOo -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : FAVORIT Class : A
Capacity : 50 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY50/01

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
50	50.32

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.054 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- oOo -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-3

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,

Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder

Manufacturer : Borosil

Class : A

Capacity : 500 ml

Graduation : 5 ml

ID No. : 0334-58

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C

Relative Humidity : (50 ± 10) %

Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.

Cert. No.

Due Date

Traceability

241002

67-200410-1

02 Jun 2025

National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-3

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
500	499.63

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.12 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 1 ml Graduation : 0.01 ml
ID No. : EM-MER01001/19

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadce)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 5.22 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
0.1	0.1012
0.5	0.4994
1	0.9903

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.0026 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-2

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette

Manufacturer : GLASSCO

Class : A

Capacity : 5 ml

Graduation : 0.05 ml

ID No. : EM-MER01001/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-2

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 9.60 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
0.5	0.5022
2.5	2.4836
5	4.9838

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.0027 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-3

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 10 ml Graduation : 0.1 ml
ID No. : EM-MER01001/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-3

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 11.06 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
1	1.0027
5	4.9761
10	9.9770

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.0039 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300112-6

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 20 ml
ID No. : EM-VPP20201/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.2 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300112-6

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 14.98 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
20	19.9818

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.0064 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-4

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : SCI Class : A
Capacity : 100 ml
ID No. : EM-VPP02501/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.3 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-4

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
100	99.981

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.018 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-5

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : Borosil Class : A
Capacity : 500 ml
ID No. : EM-VPP02501/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.9 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-5

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
500	500.04

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.075 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -





JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory
Calibration services department.



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CDT-142-68

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermometer with Temperature Sensor
MANUFACTURER : EUTECH
MODEL/TYPE : ECO SCAN TEMP5
SERIAL NUMBER : 816366
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36 Floor 3, Soi Petchkasem 7/1,
Petchkasem Rd, Watthapra, Bangkokyai, Bangkok 10600.

RECEIVED DATE : 15 Aug 2025
MEASUREMENT DATE : 15 Aug 2025
ISSUE DATE : 15 Aug 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:

The temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-001 according to comparison method with standard digital temperature indicator and standard temperature probe. The temperature scale use was based on ITS-90.

Traceability:

The measurement results are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT) Certificate number: TT-1013-25, Certificate number: ER-0061-25.

Reference Used During Calibration:

1. Standard Temperature Probe
Model: STS-100 A500, Serial No.: 667682-09,
Due date: 9 Apr 2026
2. Digital Temperature Indicator
Model: DTI-1000-A MK II, Serial No.: 671407-00591 Due date: 22 Apr 2026

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jittraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory:



Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number CDT-142-68

Page 2 of 2 Pages

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Function:

Table 1: This equipment was connected with Thermocouple sensor type K.
Dimension: Diameter 3.00 mm. Length 116 mm.

<u>Immersion Depth</u> (mm)	<u>Standard Reading</u> (°C)	<u>UUC Reading</u> (°C)	<u>Error</u> (°C)	<u>Uncertainty</u> (°C)
110	20.049	20.0	0.0	0.26
110	25.038	25.0	0.0	0.26
110	30.031	30.0	0.0	0.26

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration





DIGITAL CALIBRATION CO.,LTD.
103, Soi Ekachai 132, Ekachai Rd.,
Bang Bon Nuea, Bang Bon, Bangkok 10150
Phone : 02-862-5225-7 Email : Calibration@digitalscale.co.th



CALIBRATION CERTIFICATE

Certificate No. : 24EB 542

Job No. : CI2412-043

Issue Date : 26 December 2024
Location : Lab Calibration

Customer Name : HVE CO., LTD.
603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road
Bangyeekhan Bangplad Bangkok 10700

Equipment Name : Electronic Balance
Manufacturer : SHIMADZU
Model : ATX224R
Serial No. : D326005191
ID No. : -
Weighing Capacity : 220 g
Resolution : 0.0001 g
Received Date : 25 December 2024
Condition of calibrated item : Good

Calibration Date : 26 December 2024
Ambient Temperature : (22 - 28) °C
Relative Humidity : (30 - 70) %
Atmospheric Pressure : (990 - 1030) mbar
Procedure Used : This calibration was conducted by using in-house calibration procedure number CP-B01-01 based on UKAS LAB14 Edition 7 November 2022

Reference Standard	Instrument	ID No.	Certificate No.	Due date
	Weight Set E2 (1 mg to 1 kg)	DCC 0001-13	M2306115S	21-Jun-2026

This certification is traceable to the International System of Unit

Calibrated by : Krissana Thongklang

Approved by : _____

- () Mr.Chaiyapatr (Laboratory Manager)
() Mr.Boonchuay Muenchaisit (Technical Manager)
(✓) Mr.Pisut Nantipawan (Quality Manager)

The Uncertainties are for a Confidence Probability of Approximately 95%.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory Department.



DIGITAL CALIBRATION CO.,LTD.
103, Soi Ekachai 132, Ekachai Rd.,
Bang Bon Nuea, Bang Bon, Bangkok 10150
Phone : 02-862-5225-7 Email : Calibration@digitalscale.co.th



CALIBRATION CERTIFICATE

Certificate No. : 24EB 542
Job No. : CI2412-043

Result of calibration : Before Adjustment

Nominal Value (g)	True Value (g)	Average Balance Reading (g)	Correction Value (g)	Uncertainty ($\pm$ g)	Coverage Factor (k)
0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00025	2.00
20	20.00000	20.00000	0.00000	0.00025	2.00
100	100.00001	100.00000	0.00001	0.00025	2.00
200	200.00010	200.00000	0.00010	0.00035	2.00

Adjustment By : Without Calibration

Result of calibration : After Adjustment

1. Repeatability (n = 10 number of measurement)

Nominal Value (g)	Standard deviation of reading (g)
200	0.000042

2. Departure of indication

Nominal Value (g)	True Value (g)	Average Balance Reading (g)	Correction Value (g)	Uncertainty ($\pm$ g)	Coverage Factor (k)
0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00025	2.00
20	20.00000	20.00000	0.00000	0.00025	2.00
40	39.99999	40.00000	-0.00001	0.00025	2.00
60	59.99997	60.00000	-0.00003	0.00025	2.00
80	79.99996	80.00000	-0.00004	0.00025	2.00
100	100.00001	100.00000	0.00001	0.00025	2.00
120	120.00001	120.00000	0.00001	0.00030	2.00
140	140.00001	140.00000	0.00001	0.00030	2.00
160	159.99998	160.00000	-0.00002	0.00030	2.00
180	179.99998	180.00005	-0.00007	0.00035	2.00
200	200.00010	200.00000	0.00010	0.00035	2.00

3. Eccentric or off-centre loading (Figure. 1)

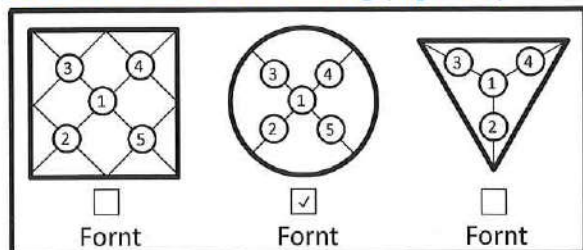


Figure. 1

Nominal Value	100 g
Position 1	Off-Centre
Position 2 (g)	0.00000
Position 3 (g)	-0.00010
Position 4 (g)	0.00000
Position 5 (g)	0.00000
Maximum difference between off-centre loading	0.00010 g

Approved by : _____

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k, providing a level of confidence of approximately 95%.

-End of report-

PAGE 2/2

FM-MR-39 R.04 Date 02/08/2024

Certificate No. C17250174

Calibration Certificate

Equipment:	Oven	Job No.:	KSMT2501286
Model:	UNB 500	Received Date:	28 March 2025
Serial No.(or ID):	C507.1007 (012)	Issued Date:	28 March 2025
Manufacturer:	Memmert	Page:	1 of 3
Ventilation Valve:	Closed		
Shelves(pc.):	1		

Customer

HVE Co., Ltd.
603 Soi Charansanitwong 46, Charansanitwong Road Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700

Calibration Place

HVE Co., Ltd. (Laboratory)
603 Soi Charansanitwong 46, Charansanitwong Road Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700

Calibration Date

28 March 2025

Environment Condition

Temperature: 22.0 °C ± 0.4 °C
Humidity: 55.1 %RH ± 3.5 %RH

The Method used

In-house method, WI17, based on G-20-1/02-08 (E)

Traceability

This certificate is traceable to the SI Units maintained by National Institute of Metrology (NIMT), Thailand through SCIMET Co.,Ltd. Certificate No. C23250016

This certificate is issued the units of measurement according to the International System of Units (SI). It provides traceability of measurement to international or national standard or other recognized national standard laboratories.

The measurement uncertainty stated is the expanded uncertainty which is obtained from the standard uncertainty multiplied by the coverage factor ($k=2$) to provide a level of confidence of approximately 95%. It is determined in accordance with the Guide to Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).

These results may be affected by deviations from specified conditions. The results relate only to the items tested, calibrated or sampled. The report shall not be reproduced except in full without approval of SCIMET Co., Ltd.



(Mr. Siwapan Srijan)

Person in charge




(Mr. Thalerngkeat POUNGNGAM)

Authorized signatory

Condition of reference standards instruments:

<u>Instruments</u>	<u>Model</u>	<u>S/N or ID.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Datalogger 1	34972A	MY59003249	C23250016	30-Jan-2026

Condition of Calibration item : In Condition

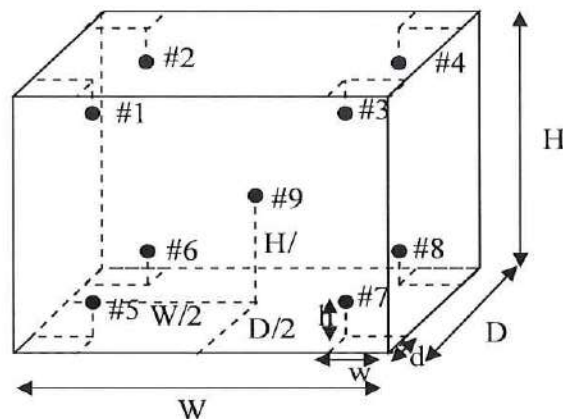

Standard Installation Locations

Volume (Calibration Zone)= 6 (Liters)

Inside chamber: W = 56 (cm) D = 40 (cm) H = 48 (cm)

Standard Locations (#1, #2, #3, #4): w = 20 (cm) d = 10 (cm) h = 15 (cm)

Standard Locations (#5, #6, #7, #8): w = 20 (cm) d = 10 (cm) h = 15 (cm)

#9: Geometric center of the chamber

Position of Std	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9
Channel of Logger	101	102	103	104	105	106	107	108	109

Definitions

Indicating Temperature: The average reading of indicating device which forms the integral part of the enclosure.

Measured Temperature: The average reading of standards at any positions or location.

Measured Uniformity: The maximum difference of measured temperatures between of any probes and the measured temperature at the reference location which are observed at same time or at close observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity with the chamber at steady-state. The reference probe is preferably located in the geometric center of the chamber.

Measured Stability: The one-half of greatest maximum difference of measured temperatures at any one probe.

Overall Variation: The difference of maximum and minimum measured temperatures throughout observation time.

Calibration Results:

Without adjustment

Measurement Temperature at Spread Locations, Indicating of Unit Under Calibration: 105.5 °C

Locations	Measured Temperature (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
#1	104.47	0.47	0.39
#2	104.43	0.43	0.39
#3	104.38	0.38	0.39
#4	104.34	0.34	0.39
#5	103.17	-0.83	0.39
#6	103.31	-0.69	0.39
#7	103.20	-0.80	0.39
#8	103.25	-0.75	0.39
#9	103.93	-0.07	0.39

Temperature Distribution

Desired (°C)	Setting (°C)	Indicating (°C)	Measured Temperature at Spread Locations (°C)									Uncertainty (± °C)*
			#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	
104.0	105.5	105.5	104.47	104.43	104.38	104.34	103.17	103.31	103.20	103.25	103.93	0.39

Chamber Characterization

Indicating (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (± °C)	Overall Variation (°C)
105.5	0.83	0.13	1.48

Note: * Maximum uncertainty of the each position

The End of Certificate

Statements of conformity:

This conformity certificate documents the validity of the following statements of conformity based on the measurement results of corresponding calibration certificate:

The correction of indication determined during calibration are under given measurement and environmental conditions and considering the expanded measurement uncertainty (coverage probability 95%) within the specification. The given measurement uncertainty already includes other all effects by according to the standard method, G20-1/02-08(E). Therefore, those parameters have not

Tolerance and Decision rules:

Assessment of the conformity of the measurement device are done based on direct comparison of the relevant measurement results with the tolerances and decision rule are prescribed by the customer.

- Decision rule :** ☐ Choice A Binary Statement for Simple Acceptance Rule ($w = 0$), Specific Risk $< 50\%$ PFA.
- ☒ Choice B Non-binary statement with guard band ($w = 1$ U), Pass or Fail Specific Risk $< 2.5\%$ PFA and Condition Pass or Condition Fail Specific Risk $< 50\%$ PFA.
- ☐ Choice C Customer defined, Customers may define arbitrary multiple of r to have applied as guard band ($w = r$ U) .
- ; PFA: Probability of False Accept



(Mr. Thalerngkeat Pongngam)
Authorized signatory

Without adjustment

Desired Temperature : 104.0°C

Tolerances : 1.0 °C

Measurement Temperature at Spread Locations, Indicating of Unit Under Calibration: 105.5 °C

Locations	Measured (°C)	Correction of UUC. (°C)	Guard band (W) (± °C)	Tolerance (± °C)	Conformity
#1	104.47	0.47	0.39	1.0	Pass
#2	104.43	0.43	0.39	1.0	Pass
#3	104.38	0.38	0.39	1.0	Pass
#4	104.34	0.34	0.39	1.0	Pass
#5	103.17	-0.83	0.39	1.0	Condition Pass
#6	103.31	-0.69	0.39	1.0	Condition Pass
#7	103.20	-0.80	0.39	1.0	Condition Pass
#8	103.25	-0.75	0.39	1.0	Condition Pass
#9	103.93	-0.07	0.39	1.0	Pass

Correction of UUC.* = Measured Temperature - Desired Temperature

The validity of the statements of conformity cannot be guaranteed for different places of use, environmental conditions or improper use.


The End of Statements of Conformity

Corr_Distribution & Max_Measurement Uncertainty

Job_No. KSMT2501286

Without adjustment

Correction (°C)

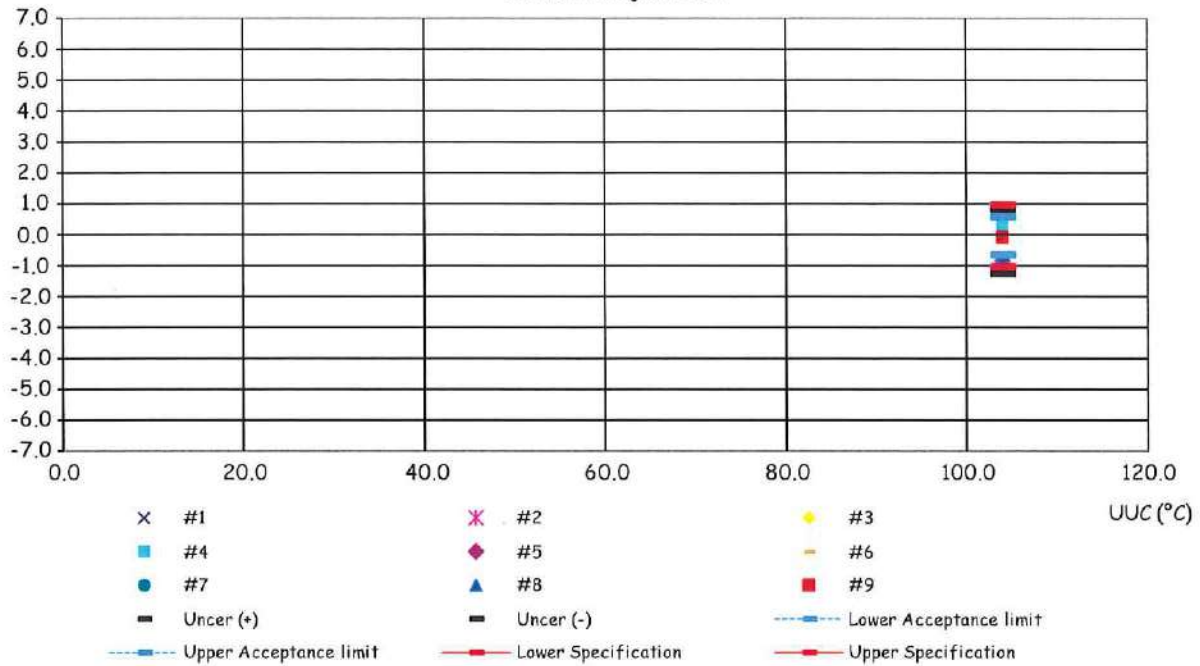


Temperature Distribution @ 104.0°C

Job_No. KSMT2501286

Without adjustment

Std(°C)

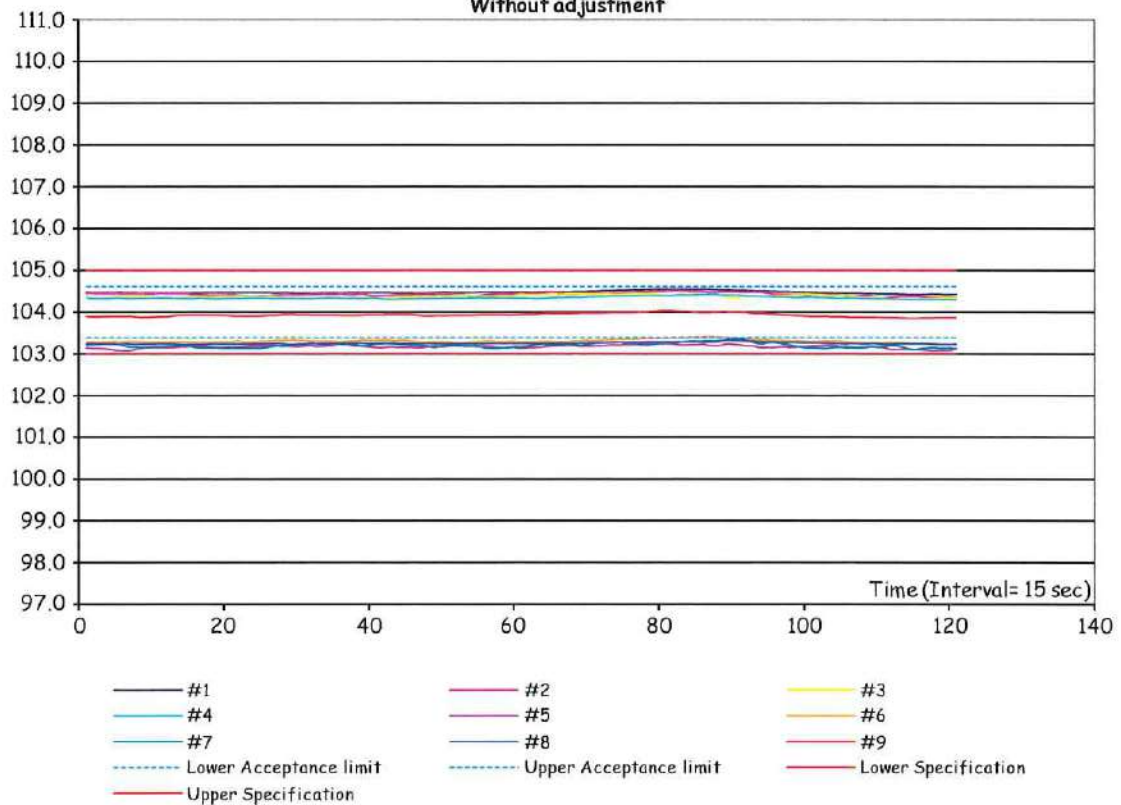



SCIMET Co., Ltd.
818/124 Udomsuk Rd., Bangna-Nuea,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Email:scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239
https://www.scimet.co.th



Certificate No. C17250320

Calibration Certificate

Equipment:	Oven	Job No.:	KSMT2502204
Model:	UNB500	Received Date:	09 June 2025
Serial No.(or ID):	C507.1007 (012)	Issued Date:	10 June 2025
Manufacturer:	Memmert	Page:	1 of 3
Ventilation Valve:	Closed		
Shelves(pc.):	1		

Customer

HVE Co., Ltd.
603 Soi Charansanitwong 46, Charansanitwong Road Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700

Calibration Place

HVE Co., Ltd. (Laboratory)
603 Soi Charansanitwong 46, Charansanitwong Road Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700

Calibration Date

09 June 2025

Environment Condition

Temperature: 24.3 °C ± 0.9 °C
Humidity: 60.6 %RH ± 4.5 %RH

The Method used

In-house method, WI17, based on G-20-1/02-08 (E)

Traceability

This certificate is traceable to the SI Units maintained by National Institute of Metrology (NIMT), Thailand through SCIMET Co.,Ltd. Certificate No. C23250016

This certificate is issued the units of measurement according to the International System of Units (SI). It provides traceability of measurement to international or national standard or other recognized national standard laboratories.

The measurement uncertainty stated is the expanded uncertainty which is obtained from the standard uncertainty multiplied by the coverage factor ($k=2$) to provide a level of confidence of approximately 95%. It is determined in accordance with the Guide to Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).

These results may be affected by deviations from specified conditions. The results relate only to the items tested, calibrated or sampled. The report shall not be reproduced except in full without approval of SCIMET Co., Ltd.



(Mr. Siwapan Srijan)
Person in charge




(Mr. Thalerngkeat POUNGNGAM)
Authorized signatory

Condition of reference standards instruments:

Instruments	Model	S/N or ID.	Certificate No.	Due Date
Datalogger 1	34972A	MY59003249	C23250016	30-Jan-2026

Condition of Calibration item : In Condition

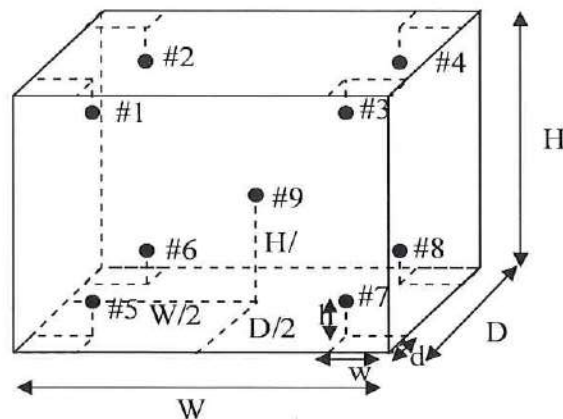

Standard Installation Locations

Volume (Calibration Zone)= 13 (Liters)

Inside chamber: W = 56 (cm) D = 40 (cm) H = 48 (cm)

Standard Locations (#1, #2, #3, #4): w = 10 (cm) d = 10 (cm) h = 15 (cm)

Standard Locations (#5, #6, #7, #8): w = 10 (cm) d = 10 (cm) h = 15 (cm)

#9: Geometric center of the chamber

Position of Std	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9
Channel of Logger	101	102	103	104	105	106	107	108	109

Definitions

Indicating Temperature: The average reading of indicating device which forms the integral part of the enclosure.

Measured Temperature: The average reading of standards at any positions or location.

Measured Uniformity: The maximum difference of measured temperatures between of any probes and the measured temperature at the reference location which are observed at same time or at close observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity with the chamber at steady-state. The reference probe is preferably located in the geometric center of the chamber.

Measured Stability: The one-half of greatest maximum difference of measured temperatures at any one probe.

Overall Variation: The difference of maximum and minimum measured temperatures throughout observation time.

Calibration Results:

Without adjustment

Measurement Temperature at Spread Locations, Indicating of Unit Under Calibration: 182.5 °C

Locations	Measured Temperature (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
#1	181.64	1.64	0.87
#2	181.67	1.67	0.87
#3	180.83	0.83	0.87
#4	180.69	0.69	0.87
#5	175.35	-4.65	0.88
#6	175.72	-4.28	0.97
#7	176.01	-3.99	0.89
#8	175.84	-4.16	0.90
#9	178.23	-1.77	0.87

Temperature Distribution

Desired (°C)	Setting (°C)	Indicating (°C)	Measured Temperature at Spread Locations (°C)									Uncertainty (± °C)*
			#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	
180.0	182.5	182.5	181.64	181.67	180.83	180.69	175.35	175.72	176.01	175.84	178.23	0.97

Chamber Characterization

Indicating (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (± °C)	Overall Variation (°C)
182.5	3.54	0.38	6.54

Note: * Maximum uncertainty of the each position

The End of Certificate

Statements of conformity:

This conformity certificate documents the validity of the following statements of conformity based on the measurement results of corresponding calibration certificate:

The correction of indication determined during calibration are under given measurement and environmental conditions and considering the expanded measurement uncertainty (coverage probability 95%) within the specification. The given measurement uncertainty already includes other all effects by according to the standard method, G20-1/02-08(E). Therefore, those parameters have not

Tolerance and Decision rules:

Assessment of the conformity of the measurement device are done based on direct comparison of the relevant measurement results with the tolerances and decision rule are prescribed by the customer.

Decision rule : ☒ Choice A Binary Statement for Simple Acceptance Rule ($w = 0$), Specific Risk $< 50\%$ PFA.

☐ Choice B Non-binary statement with guard band ($w = 1 U$), Pass or Fail Specific Risk $< 2.5\%$ PFA and Condition Pass or Condition Fail Specific Risk $< 50\%$ PFA.

☐ Choice C Customer defined, Customers may define arbitrary multiple of r to have applied as guard band ($w = r U$).

; PFA: Probability of False Accept



(Mr. Thalerngkeat Pongngam)

Authorized signatory

Without adjustment

Desired Temperature : 180.0°C

Tolerances : 2.0 °C

Measurement Temperature at Spread Locations, Indicating of Unit Under Calibration: 182.5 °C

Locations	Measured (°C)	Correction of UUC. (°C)	Guard band (W) (± °C)	Tolerance (± °C)	Conformity
#1	181.64	1.64	0	2.0	Pass
#2	181.67	1.67	0	2.0	Pass
#3	180.83	0.83	0	2.0	Pass
#4	180.69	0.69	0	2.0	Pass
#5	175.35	-4.65	0	2.0	Fail
#6	175.72	-4.28	0	2.0	Fail
#7	176.01	-3.99	0	2.0	Fail
#8	175.84	-4.16	0	2.0	Fail
#9	178.23	-1.77	0	2.0	Pass

Correction of UUC.* = Measured Temperature - Desired Temperature


The validity of the statements of conformity cannot be guaranteed for different places of use, environmental conditions or improper use.

The End of Statements of Conformity

Corr_Distribution & Max_Measurement Uncertainty

Job_No. KSMT2502204


Without adjustment

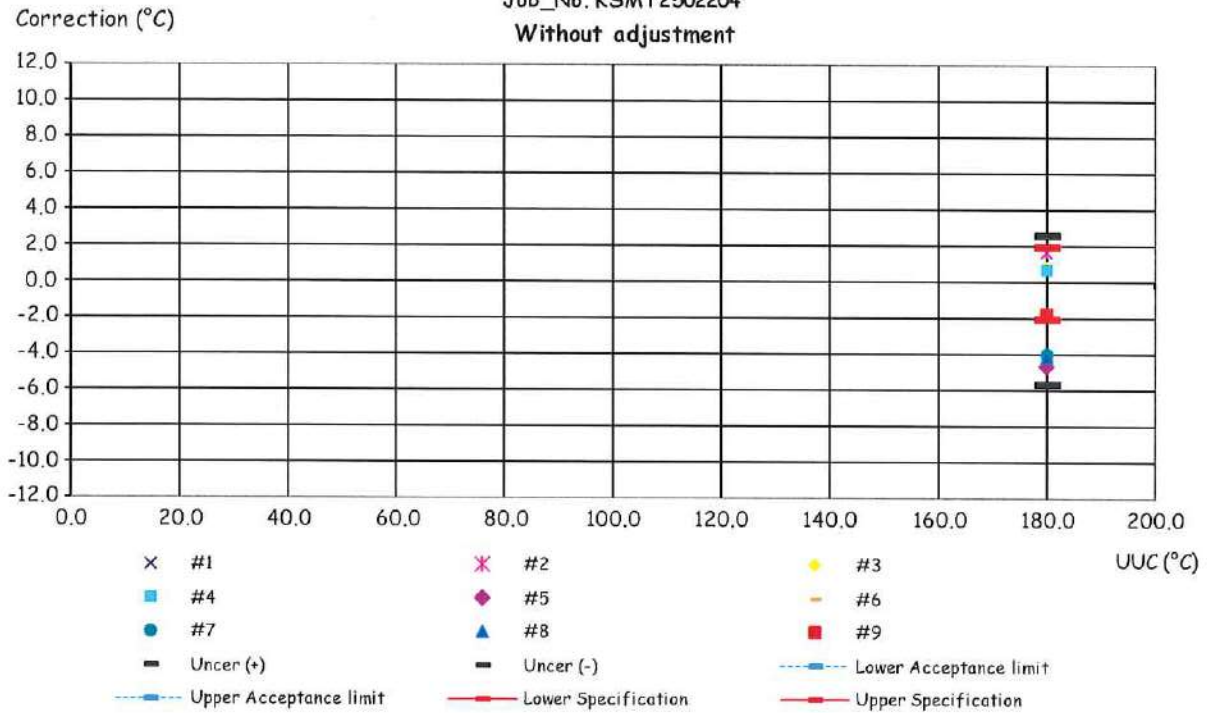

Temperature Distribution @ 180.0°C

Job_No. KSMT2502204

Without adjustment

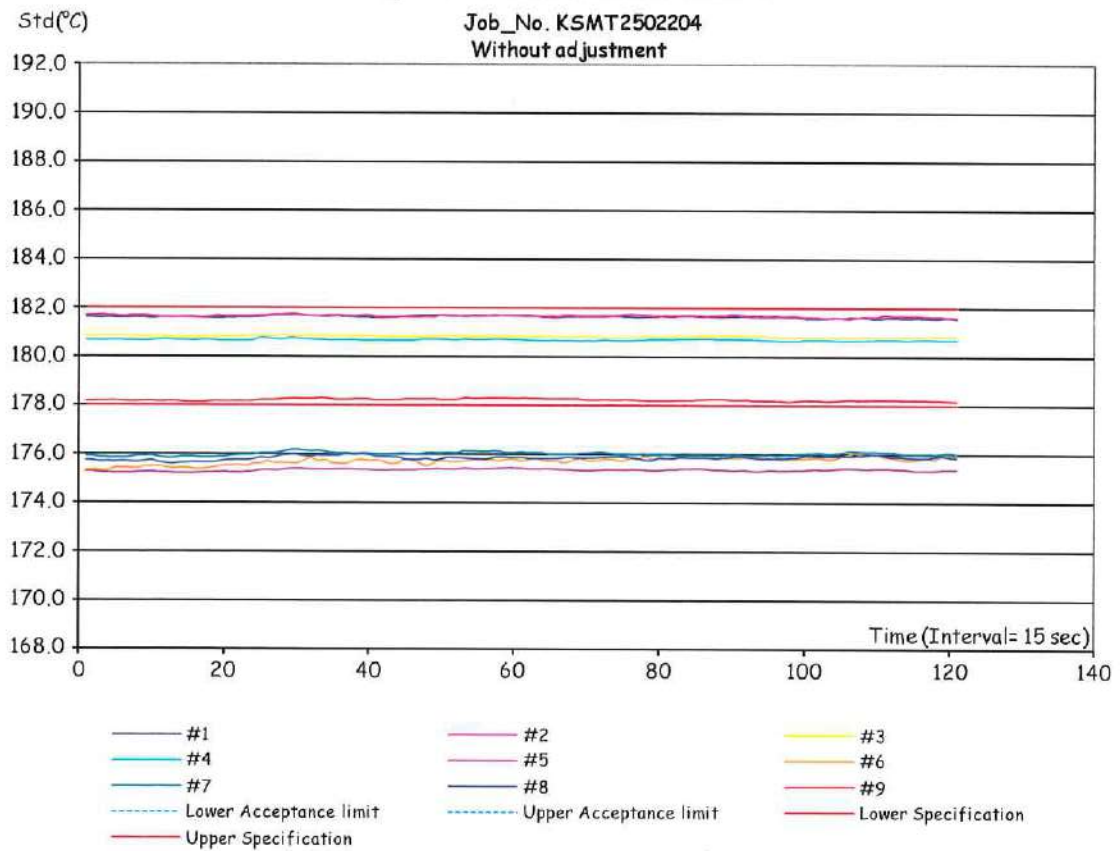

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400210-7

Page : 1 of 2

Submitted by : HVE Co., Ltd.

603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Temperature controlled enclosure (Incubator)

Manufacturer : Lovibond

Model : TC 445 S

Range : N/A °C

Resolution : 0.1 °C

Serial No. : 0515/001080

ID No. : 112

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.

Ambient Temperature : (22.5 to 23.0) °C

Relative Humidity : (60 to 65) %

Line Voltage : (229.0 to 230.0) V

Date of Received : 17 April 2025

Date of Calibration : 17 April 2025

Date of Issue : 25 April 2025

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20

The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units
Standard Digital Thermometer with RTD Probe

ID No.

Cert. No.

Due Date

Traceability

400029 & 400043

67-400585-1

26 Apr 2025

National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

(Permpon Chanpu)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400210-7


Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)

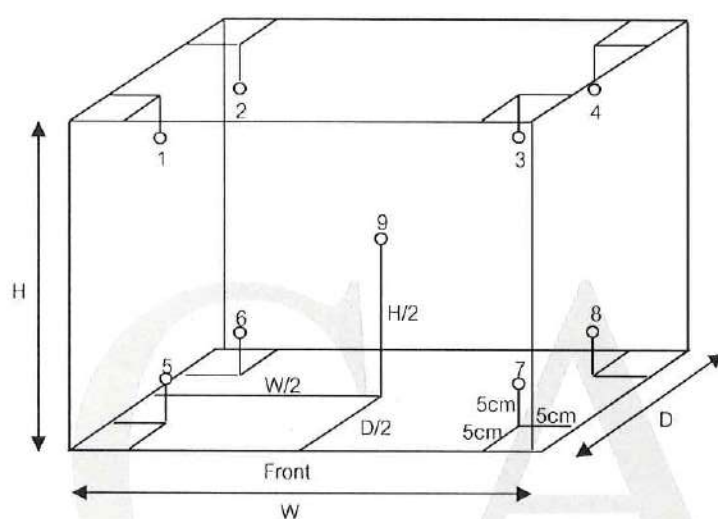

Inside of Chamber

W = 0.65 m

D = 0.60 m

H = 1.50 m

Capacity = 0.59 m³

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	20.7	20.7	20.15	20.03	20.13	20.08	20.02	20.09	20.04	20.10	20.01	0.42

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	20.7	20.7	0.26	0.18	0.41

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400210-6

Page : 1 of 2

Submitted by : HVE Co., Ltd.

603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road, Bangyeckun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Temperature controlled enclosure (Incubator)

Manufacturer : Lovibond

Model : ET636-6

Range : N/A °C

Resolution : 0.1 °C

Serial No. : 6686 0707

ID No. : 011

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.

Ambient Temperature : (22.5 to 23.0) °C

Relative Humidity : (60 to 65) %

Line Voltage : (229.0 to 230.0) V

Date of Received : 17 April 2025

Date of Calibration : 17 April 2025

Date of Issue : 25 April 2025

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20

The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Digital Thermometer with RTD Probe

<u>ID No.</u>	<u>Cert. No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability</u>
400029 & 400048	68-400063-1	01 Aug 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :



(Permpon Chanpu)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400210-6


Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)

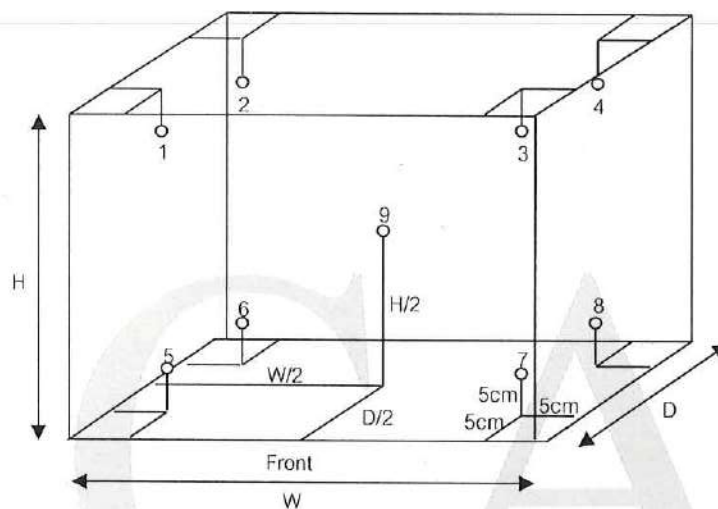

Inside of Chamber

W = 0.53 m

D = 0.43 m

H = 1.40 m

Capacity = 0.32 m³

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	21.0	21.0	20.23	20.28	20.26	20.19	20.12	20.08	19.89	19.81	19.96	0.41

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	21.0	21.0	0.34	0.16	0.77

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-420036-2

Page : 1 of 2

Submitted by : HVE Co., Ltd.

603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : pH Meter with electrode

pH meter

Manufacturer : Hanna

Model : HI 2211

Range : N/A

pH

Resolution : 0.01 pH

Serial No. : 08376721

ID No. : N/A

Electrode

Model : HI 1131

Serial No. : 084809EN

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.

Ambient Temperature : (24.5 to 25.0° C

Relative Humidity : (45 to 50) %

Date of Received : 18 April 2025

Date of Calibration : 18 April 2025

Date of Issue : 24 April 2025

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : In-house method CAL-M4201 direct measurement by using standard voltage calibrator and using certified reference material (CRM)

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Multiproduct Calibrator

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400005	SG-E-00307/66	23 Aug 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Certified Reference Material (CRM)

pH	Cert. No.	Lot No.	Exp. Date	Traceability
4.008	61314276	1081108	28 Feb 2027	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
6.965	61318175	1081110	28 Feb 2026	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
10.010	61325043	1081109	28 Feb 2026	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025

Approved by :

(Permpon Chanpu)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-420036-2

Page : 2 of 2

Result of Calibration :

UUC Condition As-Received : Good

Function : Electrical measurement

pH meter

Performing standard curve by Multiproduct Calibrator at pH (4,7) and (7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Applied Voltage (mV)	Nominal Value (pH)	UUC Reading		Correction (mV)	Uncertainty (± mV)
			(pH)	(mV)		
4, 7	177.4800	4	4.00	177.3	0.2	0.12
	0.0000	7	7.00	-0.1	0.1	0.086
7,10	0.0000	7	7.00	-0.1	0.1	0.086
	-177.4800	10	10.00	-177.4	-0.1	0.12

Function : pH meter with electrode

Performing a three - buffer standard curve using buffer nominal pH (4,7) and (7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Standard Buffer (pH)	UUC Reading (pH)	Correction (pH)	Uncertainty (± pH)
4, 7	4.008	4.01	0.00	0.0097
	6.965	7.01	-0.04	0.011
7, 10	6.965	7.01	-0.04	0.011
	10.010	10.01	0.00	0.014

Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

- 000 -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400231-2

Page : 1 of 2

Submitted by : HVE Co., Ltd.

603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Temperature Indicator with Thermistor Probe

Temperature Indicator

Manufacturer : Hanna

Model : HI 2211

Range : N/A °C

Resolution : 0.1 °C

Serial No. : 08376721

ID No. : N/A

Thermistor probe

Model : N/A

Sheath Material : Stainless

Diameter : 3 mm.

Length : 100 mm.

Serial No. : TH036368

ID No. : N/A

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.

Ambient Temperature : (24.5 to 25.0) °C

Relative Humidity : (45 to 50) %

Line Voltage : (229.0 to 230.0) VAC

Date of Received : 18 April 2025

Date of Calibration : 18 April 2025

Date of Issue : 24 April 2025

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M4003 by compared with PRT in the liquid bath at the constant controlled temperature.

The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Platinum Resistance Thermometer (PRT)

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400002	TT-0095-24	01 Jul 2026	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Standard Digital Thermometer

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400033	24E633	21 Feb 2026	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

(Permpon Chanpu)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400231-2

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	25.002	24.8	0.2	0.19

Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

- 000 -





TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3 : EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES


534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250

TEL. 0-2717-3000 FAX. 0-2719-9484

Certificate of Testing

Cert.No.: 25TW66

Page.: 1 of 2

Equipment :	DO Meter
Manufacturer :	Digicon
Model :	DO-552SD
Serial No. :	AG.35318
ID No. :	-
Received Date :	01 April 2025
Test Date :	02 April 2025
Reference :	2504-0013DN-1
Submitted by :	HVE Co.,Ltd 603 Soi Jarransanitwong 46, Jarransanitwong Road, Bang Yi Khan, Bang Phlat Bangkok 10700
Laboratory Condition :	Temperature (25 ± 5) °C Humidity (50 ± 20) %
Test Procedure :	In - house method : CP-CH9 by Comparison Technique with Azide Modification Method
Tested by :	Walalak Sirithean 
Approved by :	 Approved Signatory
() Chakrit Waewwanjua () Ponpan Paipim (✓) Saithip Meangmai	
Issue Date :	3 April 2025



Cert.No.: 25TW66

Page.: 2 of 2

Condition of this result of calibration

1. Reference Standard Instruments :

This certification is traceable to the International System of Unit through the reference standards laboratory of Industrial Calibration Center, Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

<u>Instruments</u>	<u>Serial No.</u>	<u>ID No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
1. Burette	-	130BU10	25CG1126	18 Mar 2027
2. Balance	14233821	110RC001	24MM131	04 July 2025

2. Standard Material :-

<u>Material</u>	<u>Manufacturer</u>	<u>Lot.No.</u>	<u>Assay</u>
Sodium Thiosulfate 5-Hydrate AR	KEMAUS	2203162447	99.6%

Result : Dissolved Oxygen Meter Adjustment With Air 100 %

Dissolved Oxygen Probe No.: 07-07

Titration Method (Azide Modification Method) (mg/L)	DO Meter Reading (mg/L)	Standard Deviation (mg/L)
8.20	8.1	0.045

This report was certified only for the instrument we tested. It is allowable to use for study, Intend to use for advertising and referral purpose is prohibited. This report may not be reproduced other in full, without written approval of the laboratory

-o0o-



BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY

99/9 Moo 2, Maha Sawat, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. 73170. Thailand. Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: blkk@becthai.com Website: www.becthai.com




Certificate No. : CAL-24-567

Page : 1 of 4

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment	:	Spectrophotometer
Manufacturer	:	Thermo Scientific
Model	:	Genesys 10S UV-VIS
Serial No.	:	2L9Q310003
ID No.	:	071
Customer	:	HVE CO., Ltd.
	:	603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road,
	:	Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700
Location	:	แผนกน้ำบริโภค
Date of Receipt	:	18 November 2024
Date of Calibration	:	18 November 2024
Date of Issue	:	19 November 2024
Ambient Temperature	:	(25±10) °C
Relative Humidity	:	(60±20) %
Condition As-Received	:	Used Item

Calibrated by
Mr.Somphop Duangnguan
Calibration Engineer

Approved by

(Ms. Jintana Sangthaijaroenlap)
Calibration Manager

The reported expended uncertainty of measurement was based on a combined standard uncertainty multiplied by a coverage factor k providing a level of confidence of approximately 95%.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory.

Indicated values are valid for the state of the Spectrophotometer at the time of calibration only.



BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY

99/9 Moo 2, Maha Sawat, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. 73170. Thailand. Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com



Certificate No. : CAL-24-567

Page : 2 of 4

CALIBRATION REPORT

Conditions of this result of calibration

1. Reference Standard Material :

<u>Material</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Cert.No.</u>	<u>Due date</u>
Holmium Glass Filter	RM-HG	24563	109211	13 February 2025
Didymium Glass Filter	RM-DG	24562	109212	13 February 2025
Neutral Density Filter	RM-1N2N3N	24568	109249	14 February 2025
Potassium Dichromate Solution	RM-06	24567	109222	13 February 2025

2. Traceability : This certification is traceable to the International System of Unit maintained at;
The Starna Scientific Ltd. Accredited Calibration Laboratory No. 0659.

3. Method of calibration :

The calibration procedure was carried out according to ASTM E275-08 (2022) and ASTM E925-09 (2014).

4. Result of calibration :

(☒) without adjustment

(☐) after adjustment

5. Equipment Specifications:

Spectral Bandwidth :	1.8	nm
Data Interval :	0.1	nm
Scan Speed :	Slow	nm/min



BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY

99/9 Moo 2, Maha Sawat, Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170, Thailand. Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com



Certificate No. : CAL-24-567

Page : 3 of 4

CALIBRATION REPORT

Wavelength Calibration

Certified Values of Reference Material	Nominal Value (nm)	UUC*Reading (nm)	Error (nm)	Uncertainty of Measurement ($\pm$ nm)	k Factor
361.00	361.00	360.7	-0.27	0.13	2.00
536.66	536.66	536.6	-0.09	0.13	2.00
879.27	879.27	879.8	0.51	0.13	2.00

Photometric Calibration for Visible

Wavelength (nm)	Certified Values of Reference Material (A)	UUC* Reading (A)	Error (A)	Uncertainty of Measurement ($\pm$ A)	k Factor
420.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5835	0.588	0.0045	0.0045	2.00
	0.725	0.726	0.0010	0.0045	2.00
	1.0367	1.038	0.0013	0.0045	2.00
440.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5662	0.567	0.0008	0.0045	2.00
	0.7106	0.709	-0.0016	0.0045	2.00
	1.0159	1.014	-0.0019	0.0045	2.00
465.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5257	0.529	0.0033	0.0045	2.00
	0.6682	0.669	0.0008	0.0045	2.00
	0.9547	0.955	0.0003	0.0045	2.00
546.1	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5226	0.524	0.0014	0.0045	2.00
	0.6939	0.693	-0.0009	0.0045	2.00
	0.9919	0.991	-0.0009	0.0045	2.00
590.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5567	0.558	0.0013	0.0045	2.00
	0.7502	0.749	-0.0012	0.0045	2.00
	1.0732	1.071	-0.0022	0.0045	2.00
635.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5643	0.565	0.0007	0.0045	2.00
	0.7299	0.729	-0.0009	0.0045	2.00
	1.0437	1.043	-0.0007	0.0045	2.00

Remark : Each individual filter is measured against the empty filter holder (blank) used to zero the Spectrophotometer.

Note:

UUC* : Unit Under Calibration



BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY

99/9 Moo 2, Maha Sawat, Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170, Thailand. Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com



Certificate No. : CAL-24-567

Page : 4 of 4

CALIBRATION REPORT

Photometric Calibration for UV

Wavelength (nm)	Certified Values of Reference Material (A)	UUC* Reading (A)	Error (A)	Uncertainty of Measurement ($\pm$ A)	k Factor
235.0	Zero	0.000	0.0000	0.0050	2.00
	0.7385	0.738	-0.0005	0.0081	2.00
257.0	Zero	0.000	0.0000	0.0050	2.00
	0.8556	0.851	-0.0046	0.0081	2.00
313.0	Zero	0.000	0.0000	0.0050	2.00
	0.2882	0.286	-0.0022	0.0081	2.00
350.0	Zero	0.000	0.0000	0.0050	2.00
	0.6346	0.632	-0.0026	0.0081	2.00

Remark : The Potassium Dichromate Filled cells are measured against a Perchloric acid blank.

Note:


UUC* : Unit Under Calibration

- End of Report -

- แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิด (ทส.1)
- รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 083-445-5895 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ สุขุมวิท 55 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
หมุดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

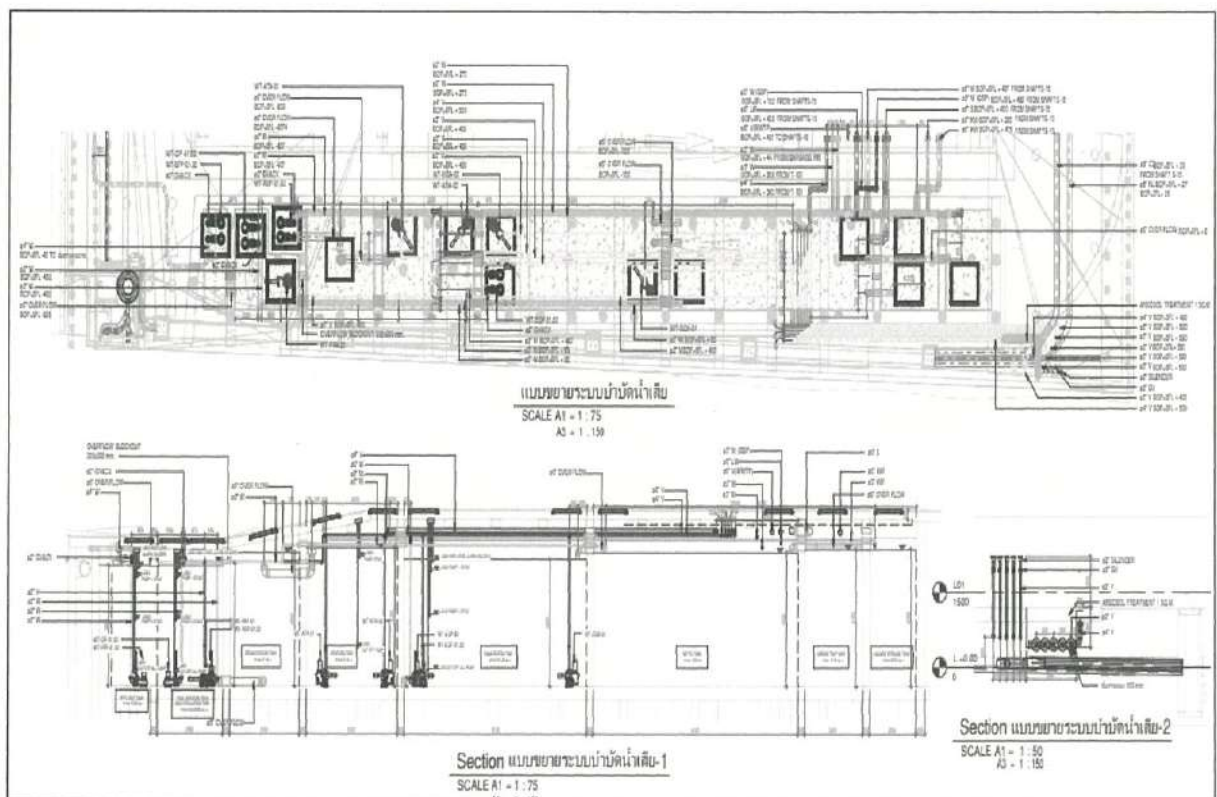

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันเดือน ปี	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ. ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำ ทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารกัดกร่อน ที่ปล่อย/ใช้/เก็บ ปริมาณ(ลิตร หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้น จากระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้ บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวนผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวนผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/7/2567	98	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พิรพล
2/7/2567	97	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พิรพล
3/7/2567	94	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เนกขวิทย์
4/7/2567	101	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เนกขวิทย์
5/7/2567	94	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เนกขวิทย์
6/7/2567	91	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล
7/7/2567	92	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล
8/7/2567	95	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล
9/7/2567	98	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล
10/7/2567	96	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล
11/7/2567	95	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธีรภัทร
12/7/2567	97	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธีรภัทร

13/7/2567	100	41	32.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วีรภัทร
14/7/2567	95	43	34.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ณัฐพล
15/7/2567	96	41	32.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ณัฐพล
16/7/2567	99	33	26.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวิทย์
17/7/2567	97	44	35.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พีรพล
18/7/2567	100	45	36	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวิทย์
19/7/2567	95	45	36	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวิทย์
20/7/2567	97	48	38.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวิทย์
21/7/2567	101	47	37.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวิทย์
22/7/2567	97	43	34.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พีรพล
23/7/2567	101	47	37.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พีรพล
24/7/2567	87	48	38.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พีรพล
25/7/2567	67	45	36	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พีรพล
26/7/2567	97	50	40	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ณัฐพล
27/7/2567	99	47	37.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ณัฐพล
28/7/2567	101	42	33.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วีรภัทร
29/7/2567	94	35	28	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วีรภัทร
30/7/2567	99	40	32	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วีรภัทร
31/7/2567	94	44	35.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อนุสิริพงษ์

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....
(.....) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ สุขุมวิท 55 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 36

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 55(ทองหล่อ)

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0834455895

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 195

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ สุขุมวิท 55 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,964.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,304.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,043.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|-----|
| ☒ ระบายทุกวัน | |
| ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 083-445-5895 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ สุขุมวิท 55 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

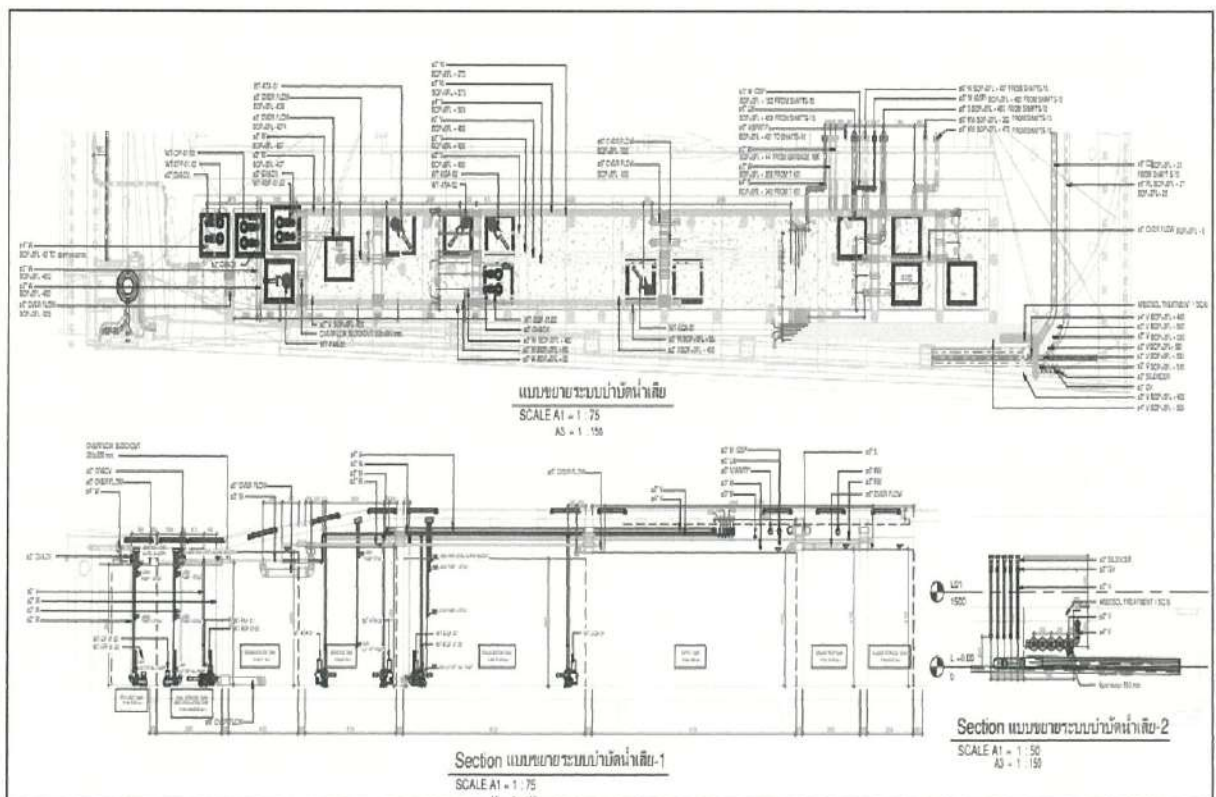

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดหลัก

วันเดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในฤดูแล้งของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ระบบ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(เชื้อ/ปริมาณ/ผลิตภัณฑ์/โลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบคุมความเร็ว (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบคุม (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/8/2568	99	41	32.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	บุญศิริพงษ์
2/8/2568	97	45	36	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	บุญศิริพงษ์
3/8/2568	96	43	34.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	บุญศิริพงษ์
4/8/2568	101	46	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล
5/8/2568	99	46	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล
6/8/2568	100	46	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล
7/8/2568	95	48	38.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธีรพล
8/8/2568	96	43	34.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธีรพล
9/8/2568	97	47	37.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล
10/8/2568	99	36	28.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล
11/8/2568	95	38	30.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล
12/8/2568	94	41	32.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล

13/8/2568	97	43	34.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พิรพด
14/8/2568	96	36	28.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พิรพด
15/8/256	93	35	28	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พิรพด
16/8/2568	95	39	31.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อิริกักร
17/8/2568	97	43	34.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อิริกักร
18/8/2568	98	42	33.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อิริกักร
19/8/2568	98	47	37.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อิริกักร
20/8/2568	96	6	4.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อิริกักร
21/7/2568	95	25	20	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พิรพด
22/8/2568	96	34	27.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พิรพด
23/8/2568	95	78	62.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวัตต์
24/8/2568	117	49	39.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวัตต์
25/8/256	74	49	39.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวัตต์
26/8/2568	98	52	41.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อิริกักร
27/8/256	98	11	8.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อิริกักร
28/8/2568	95	18	14.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวัตต์
29/8/2568	93	86	68.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวัตต์
30/8/2568	97	28	22.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวัตต์
31/8/256	98	64	51.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวัตต์

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบันทึกนี้ เสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สเตเรนด์ สุขุมวิท 55 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 36

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 55(ทองหล่อ)

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0834455895

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 195

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ซึ่งได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ สุขุมวิท 55 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

34.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบทะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

2,994.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,305.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,044.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน


โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 083-445-5895 โทรสาร มี
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ สุขุมวิท 55 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

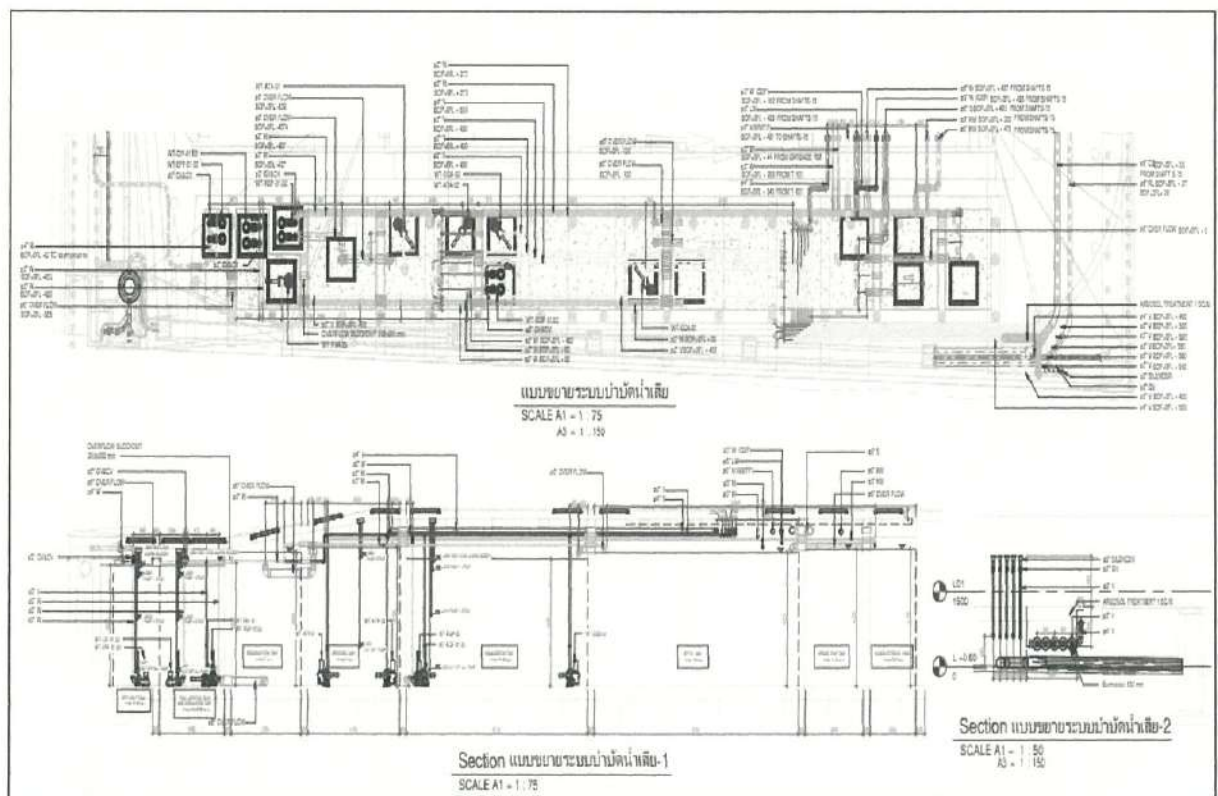

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

วันที่ เดือน/ปี	ปริมาณการ ใช้พื้นที่ของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในภาค กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ. ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.) (ลบ.ม.)	การระบายน้ำ ทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้เชื้อ/ ปริมาณ(กิโลกรัม) หรือลิ(ลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้น จากระบบบำบัด น้ำเสีย(ลบ.ม.) (ถ้ามี)	ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	สาเหตุหรือผู้ บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ บำบัด/ตี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง รวม/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง รวม/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/9/2568	97	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ฝนชุก	
2/9/2568	95	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ฝนชุก	
3/9/2568	91	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ฝนชุก	
4/9/2568	95	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ฝนชุก	
5/9/2568	97	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ฝนชุก	
6/9/2568	97	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ฝนชุก	
7/9/2568	91	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ฝนชุก	
8/9/2568	96	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ฝนชุก	
9/9/2568	93	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ฝนชุก	
10/9/2568	101	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ฝนชุก	
11/9/2568	74	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ฝนชุก	
12/9/2568	93	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ฝนชุก	

13/9/2568	97	47	37.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณกชวัตร
14/9/2568	95	43	34.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณกชวัตร
15/9/2568	96	46	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริกัทร
16/9/2568	91	43	34.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พิรุพล
17/9/2568	93	47	37.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พิรุพล
18/9/2568	97	43	34.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พิรุพล
19/9/2568	97	40	32	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล
20/9/2568	91	28	22.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล
21/9/2568	89	55	44	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณกชวัตร
22/9/2568	97	47	37.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พิรุพล
23/9/2568	91	23	18.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พิรุพล
24/9/2568	93	52	41.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พิรุพล
25/9/2568	94	55	44	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พิรุพล
26/9/2568	79	21	16.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณกชวัตร
27/9/2568	91	40	32	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณกชวัตร
28/9/2568	96	42	33.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล
29/9/2568	92	42	33.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล
30/9/2568	90	42	33.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐพล

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบบับได้นำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเชิงรุกว่าแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....ในตำแหน่งบุคลากรชุด เดอะ สแควร์ สุ่มวันที่ ๕๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 36

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 55(ทองหล่อ)

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0834455895

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 195

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ สุขุมวิท 55 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

34.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด


3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,789.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,222.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 977.600 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|-----|
| ☒ ระบายทุกวัน | |
| ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 083-445-5895 โทรสาร มี
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ สุขุมวิท 55 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

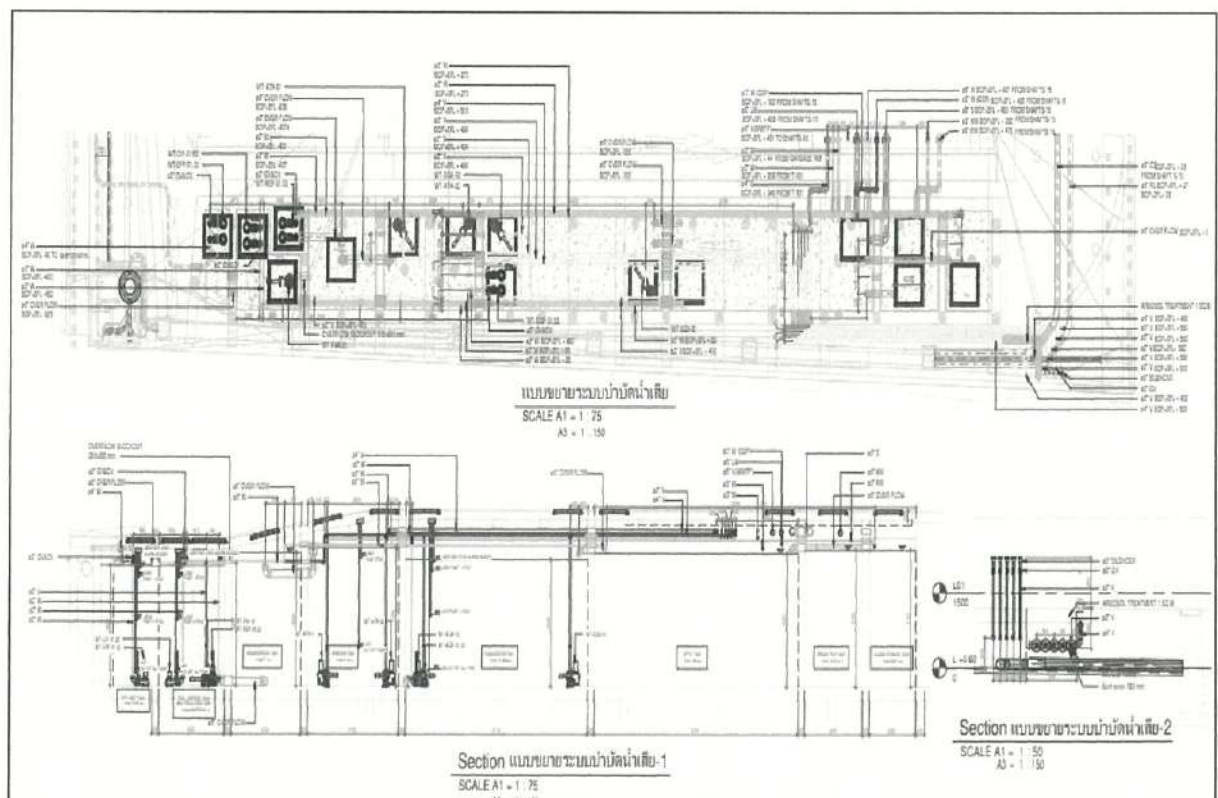

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลพื้นที่จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งการระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายใหม่/ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือกากของเสียอันตรายหรือวัตถุอันตราย	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	รายชื่อผู้รับผิดชอบ
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำไย (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/10/2568	81	13	10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกษวัฒน์
2/10/2568	91	18	14	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกษวัฒน์
3/10/2568	86	18	14	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกษวัฒน์
4/10/2568	92	67	54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกษวัฒน์
5/10/2568	96	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกษวัฒน์
6/10/2568	91	16	13	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
7/10/2568	91	34	27	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
8/10/2568	91	38	30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกษวัฒน์
9/10/2568	89	38	30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกษวัฒน์
10/10/2568	79	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิวัฒน์
11/10/2568	93	54	43	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วิวัฒน์
12/10/2568	93	52	42	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พิรพด

13/10/2568	91	35	28	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พิรพล
14/10/2568	95	29	23	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
15/10/2568	96	43	34	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พิรพล
16/10/2568	83	33	26	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
17/10/2568	89	41	33	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
18/10/2568	92	42	34	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พิรพล
19/10/2568	79	42	34	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พิรพล
20/10/2568	91	45	36	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ณัฐพล
21/10/2568	86	43	34	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
22/10/2568	80	46	37	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ณัฐพล
23/10/2568	94	48	38	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
24/10/2568	88	46	37	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
25/10/2568	91	50	40	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ศิริภัทร
26/10/2568	92	43	34	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ศิริภัทร
27/10/2568	95	39	31	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พิรพล
28/10/2568	90	40	32	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
29/10/2568	89	41	33	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
30/10/2568	81	39	31	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ศิริภัทร
31/10/2568	91	39	31	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

ສັງຄົມແລະເງື່ອນລາຍເດືອນ

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแควร์ สเตชั่น 55 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งก่านิตยมลพิษ
(.....)

ขอให้เป็นโดย

$$[\dots]$$

ออกแบบโดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แสตนด์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 36

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 55(ทองหล่อ)

ถนน : แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0834455895

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประมาณหย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 195

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แสตนด์ สุขุมวิท 55 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

39.48 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบทะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,766.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,224.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 979.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 083-445-5895 โทรสาร มี
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ สุขุมวิท 55 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

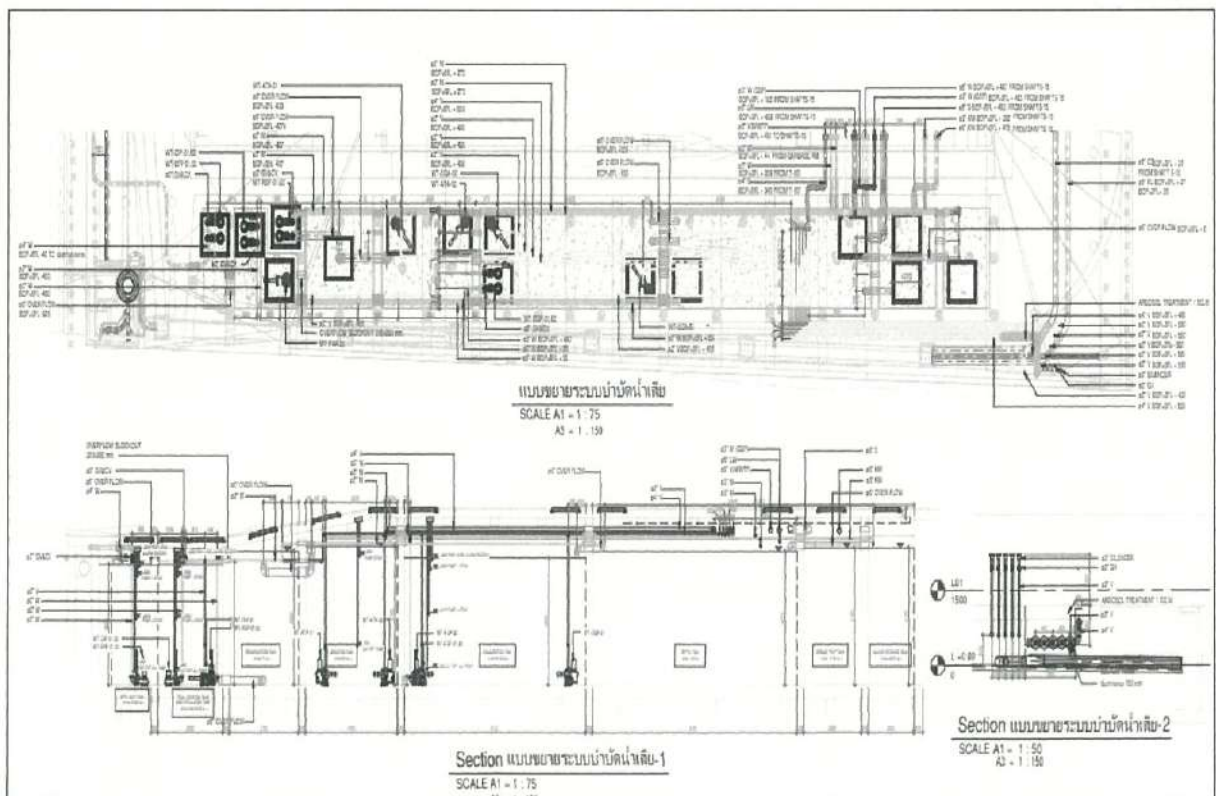

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันเดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งในภาคกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(เชื้อ/ปริมาณ/อัตราหรือใช้สารเคมี)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)		
1/11/2568	95	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วิศวกร
2/11/2568	87	41	33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วิศวกร
3/11/2568	92	44	35	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วิศวกร
4/11/2568	90	42	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วิศวกร
5/11/2568	100	44	35	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	นายกษัตริ์
6/11/2568	74	43	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	นายกษัตริ์
7/11/2568	89	43	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	นายกษัตริ์
8/11/2568	88	41	33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ผู้ดูแล
9/11/2568	84	41	33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ผู้ดูแล
10/11/2568	91	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ผู้ดูแล
11/11/2568	88	43	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ผู้ดูแล
12/11/2568	83	42	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ผู้ดูแล

13/11/2568	92	47	38	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ศิริภทร
14/11/2568	90	47	38	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ศิริภทร
15/11/2568	93	46	37	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ศิริภทร
16/11/2568	91	33	26	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พิระพล
17/11/2568	91	45	36	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวิทย์
18/11/2568	82	37	30	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
19/11/2568	67	47	38	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
20/11/2568	93	51	41	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ณัฐพล
21/11/2568	92	55	44	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ธนาท
22/11/2568	91	17	14	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ธนาท
23/11/2568	97	82	66	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พิระพล
24/11/2568	80	11	9	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
25/11/2568	92	35	28	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
26/11/2568	89	84	67	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
27/11/2568	87	26	21	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
28/11/2568	91	43	34	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ธนาท
29/11/2568	90	75	60	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวิทย์
30/11/2568	94	54	43	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวิทย์

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบันทึกบัญชีที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สเตราส์ สุขุมวิท 55 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันเดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณการใช้ทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	โดยมีชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลดตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ(ระบุปกติ/ผิดปกติ)		
1/11/2568	95	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
2/11/2568	87	41	33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
3/11/2568	92	44	35	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
4/11/2568	90	42	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
5/11/2568	100	44	35	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เมกขวิทย์
6/11/2568	74	43	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เมกขวิทย์
7/11/2568	89	43	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เมกขวิทย์
8/11/2568	88	41	33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ณัฐพล
9/11/2568	84	41	33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ณัฐพล
10/11/2568	91	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พีระพล
11/11/2568	88	43	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พีระพล
12/11/2568	83	42	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พีระพล
13/11/2568	92	47	38	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
14/11/2568	90	47	38	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
15/11/2568	93	46	37	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
16/11/2568	91	33	26	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พีระพล
17/11/2568	91	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เมกขวิทย์
18/11/2568	82	37	30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
19/11/2568	67	47	38	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
20/11/2568	93	51	41	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ณัฐพล
21/11/2568	92	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ธนาทิ

สถิติและข้อมูลเศรษฐกิจประจำปีค.ม.ล.พ.ษ.

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แสตนด์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 36

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 55(ทองหล่อ)

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0834455895

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 195

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แสตนด์ สุขุมวิท 55 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

35.90 ลบ.ม./วัน

2. วิธี คำนวณ $1050 \div 30 = 35.00$

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

2,402.000 หน่วย *ในฟั้ม ๕ ธันวาคม*

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,344.000 ลบ.ม. *คือ ใช้ ในทุกกิจกรรม*

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,075.000 ลบ.ม. *คือ เริ่มเมื่อ ๑๖-๑๒*

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ข้อ 2 จ.จ.๑


(๑) ระบบ เริ่ม Activated

การเปิดระบบบำบัดน้ำเสีย

เปิดระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ที่ ๑๕๕๕๐๑๖๒

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 083-445-5895 โทรสาร มี
นิติบุคคลอาคารชุด เคอะ สแตรนด์ สุขุมวิท 55 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
หมดยุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

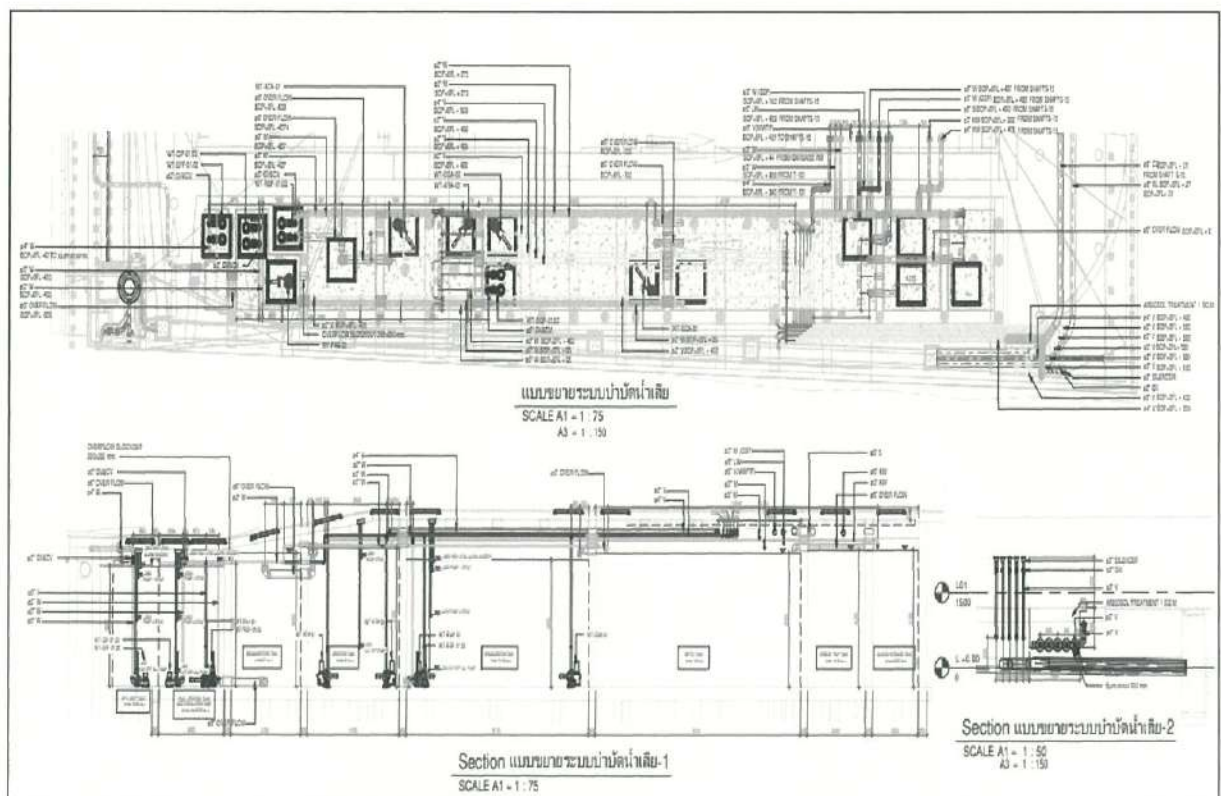

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันเดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในกิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ. ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำ ทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใส่/เชื้อ/ ปริมาณ/ลิตร หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ที่รวมเกินที่กักเก็บ น้ำเสียที่นำไป กำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	นายมีชัย บันทึ
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ควบแน่น (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ควบแน่น (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ควบแน่น (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ควบแน่น (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/12/2568	95	25	20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรภัทร
2/12/2568	87	57	46	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	พิระพล
3/12/2568	92	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	พิระพล
4/12/2568	90	7	6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	พิระพล
5/12/2568	100	78	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	พิระพล
6/12/2568	74	29	23	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ณัฐพล
7/12/2568	89	56	45	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ณัฐพล
8/12/2568	88	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ณัฐพล
9/12/2568	84	67	54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ณัฐพล
10/12/2568	91	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ณัฐพล
11/12/2568	88	44	35	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ณัฐพล
12/12/2568	83	48	38	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปฐวิทย์พงษ์

13/12/2568	92	27	22	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
14/12/2568	90	43	34	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
15/12/2568	93	47	38	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
16/12/2568	91	40	32	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
17/12/2568	91	56	45	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
18/12/2568	82	0	0	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวิทย์
19/12/2568	67	79	63	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวิทย์
20/12/2568	93	30	24	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	สัณหาสา
21/12/2568	92	28	22	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	สัณหาสา
22/12/2568	91	45	36	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวิทย์
23/12/2568	97	24	19	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	เนกขวิทย์
24/12/2568	80	65	52	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	พีระพล
25/12/2568	92	63	52	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	พีระพล
26/12/2568	89	25	20	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
27/12/2568	87	26	21	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
28/12/2568	91	28	22	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	บุญศิริพงษ์
29/12/2568	90	56	45	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ณัฐกานต์
30/12/2568	94	88	70	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
31/12/2568	94	12	10	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ธีรภัทร

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดที่มีอยู่จริง และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....
(.....)
.....

.....
.....
.....

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันเดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในชุดกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารพิษหรือสารสกัดที่พบได้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/12/2568	93	25	20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
2/12/2568	88	57	46	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
3/12/2568	91	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
4/12/2568	91	7	6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
5/12/2568	92	78	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
6/12/2568	91	29	23	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
7/12/2568	92	56	45	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
8/12/2568	87	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
9/12/2568	93	67	54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
10/12/2568	93	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
11/12/2568	90	44	35	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
12/12/2568	74	48	38	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
13/12/2568	91	27	22	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
14/12/2568	94	43	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
15/12/2568	96	47	38	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
16/12/2568	87	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
17/12/2568	94	56	45	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
18/12/2568	91	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
19/12/2568	93	79	63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
20/12/2568	83	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร
21/12/2568	92	28	22	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรภัทร

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 36

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 55(ทองหล่อ)

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0834455895

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 195

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สแตรนด์ สุขุมวิท 55 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

35.26 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละออง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,784.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,323.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,058.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 13

ตรวจสอบระบบประปา และการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา

CHECK SHEET FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT (SUBMERSIBLE PUMP)										Ref No : JLL-OP-MR-010/01	
BUILDING : The Strand thonglor										Rev. Date : 31/01/2015	
FLOOR: G.Retention บ่อ 55										Month: July Year: 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตัวควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	Pump ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	7.27	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	7.16	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8.18	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	8.32	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8.25	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	8.31	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8.41	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8.35	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	7.28	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	8.45	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	8.01	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.42	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8.51	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.47	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8.26	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: จิวิทย์		Date: 16/07/67									
16	8.35	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8.45	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8.34	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.53	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8.50	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	8.36	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	08.07	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8.37	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	08.19	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	08.58	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	8.43	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	08.54	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	07.59	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	08.20	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	8.36	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	08.34	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tec

Date:

CHECK SHEET FOR PUMP ROOM FIRE PUMP (FP)

Ref No : JLL-OP-MR-009/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand Thonglor

FLOOR: B1

Month: July Year : 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีน้ำหรือคราบน้ำมัน รั่วซึมภายในห้อง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	ไม่เกิดเสียงของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ระดับน้ำในถังปกติ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
2	8.06	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
3	8.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
4	8.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
5	8.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
6	8.22	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
7	8.31	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
8	8.08	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
9	8.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
10	8.26	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
11	8.38	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
12	8.29	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
13	8.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
14	8.34	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
15	8.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
S.Tech.: จักร		Date: 16/07/68										
16	8.33	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
17		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8.47	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
19	8.41	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
20	8.39	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
21	8.24	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
22	08.08	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
23	8.21	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
24	08.21	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
25	8.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
26	8.37	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
27	08.36	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
28	08.46	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
29	08.06	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
30	8.17	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)
31	08.36	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV 03 ปิด (ห้องทก)

S.Tech.: _____

Date: _____

CHECK SHEET FOR PUMP ROOM COLD WATER PUMP (CWP)

Ref No : JLL-OP-MR-009/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand Thonglor

FLOOR: B1

Month: July Year : 2025

วัน/ที่	เวลา	ไฟฟ้าแสดงตัวทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีน้ำหรือคราบน้ำมัน รั่วซึมภายในห้อง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ใหม่	ไม่มีเสียงของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ระดับน้ำในถังปกติ
1	9-17	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	9-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	8-11	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	8-15	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	8-11	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	8-20	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	8-32	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	9-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	8-15	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	8-29	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	8-36	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	8-38	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	8-43	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	8-26	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	8-15	/	/	/	/	/	/	/	/	/
S.Tech.: จีอี		Date: 27/07/68								
16	8-31	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	8-42	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	8-23	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	8-44	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	8-42	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	8-27	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	08:12	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	08:27	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	08:23	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	08:47	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	8-39	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	08:39	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	08:49	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	08:09	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	8:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	08:38	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ลายเซ็น

หมายเหตุ

**CHECK SHEET FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT
(SUBMERSIBLE PUMP)**

Ref No : JLL-OP-MR-010/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand thonglor

FLOOR: B2 (Autopark)

Month: July Year: 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	Pump ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	9.19	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	9.04	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	8.22	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	8.37	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8.35	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8.04	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	8.19	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	8.33	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	8.50	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.35	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8.46	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.40	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8.19	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: <u>วิศ</u>		Date: <u>10/07/</u>									
16	8.41	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8.26	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8.26	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.46	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8.42	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	8.30	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	08:15	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8.32	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	08:26	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	08:54	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	8.42	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	08:41	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	08:52	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	08.13	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	8.46	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	08:40	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Te

Date

CHECK SHEET FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT (SUBMERSIBLE PUMP)										Ref No : JLL-OP-MR-010/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : <u>The Strand thonglor</u>										FLOOR: <u>B1 (Carpark)</u>	
										Month: <u>July</u> Year: <u>2025</u>	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	Pump ไม่เสียงดังผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำรั่ว Floor Drain ไม่อุดตัน	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	9.23	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	9.02	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	8.27	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8.22	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	8.38	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8.34	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8.11	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	8.23	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	8.36	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	8.59	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.38	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8.48	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.45	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8.22	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: <u>วิริยะ</u>		Date: <u>16/07/</u>									
16	8.35	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8.40	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8.29	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.49	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8.44	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	8.32	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	08.13	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8.33	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	8.52	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	8.44	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	08.43	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	08.55	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	08.49	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	08.15	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	8.29	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	08.43	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.T.

Date

CHECK SHEET FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT

Ref No : JLL-OP-MR-010/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand thonglor

FLOOR: 1

Month: July Year: 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	Pump ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	9.25	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	9.04	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8.16	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	9-28	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8-23	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	8-37	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8-31	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8-12	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	8.26	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	8-43	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	8.53	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.40	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8.50	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.45	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8.11	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: วัชรวิทย์		Date: 16/07									
16	8.44	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8.22	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8.31	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.50	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8-47	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	8-33	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	08:20	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8.37	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	09.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	8.45	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	8.40	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	08:46	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	08.57	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	08.18	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	8-34	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	08:40	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.: _____

Date: _____

CHECK SHEET FOR LIFT MACHINE ROOM										Ref No : JLL-OP-MR-008/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand tonglor						FLOOR: 3 No. Commercial		Month: July Year : 2025			
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	เครื่องปรับอากาศทำงานปกติ	ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/เหม็น	อุปกรณ์ปลอดภัยติดตั้งครบถ้วน	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.59	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	8.39	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	8.33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	8.27	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	8.42	✓	/	/	✓	/	/	/	✓		
7	8.49	✓	✓	/	/	✓	/	/	/		
8	8.14	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/		
9	8.30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	08:43	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	8.47	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.43	✓	/	/	/	/	/	/	/		
13	8.58	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.49	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8.29	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: วัชรวิทย์		Date: 23/07									
16	8.07	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8.22	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.30	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8.51	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	8.37	/	/	/	/	✓	/	✓	✓		
22	08:52	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8.10	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	08:28	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	09.08	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	8.50	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	08:48	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	09.01	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	08.21	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	8:06	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.T
Date

CHECK SHEET FOR MAIN ELECTRICAL ROOM											Ref No : JLL-OP-MR-001/01		
											Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : the Strang thonglor							FLOOR: 2		Month: July Year : 2025				
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ไม่มีน้ำรั่วจากภาคนี้ทั้งแตร	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	แรงดัน Gas SF6 ที่ RMU ปกติ	Handle Switch Gear ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง	หม้อแปลงไม่มีเสียงผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	Selector Switch ของ ATS อยู่ที่ AUTO	Ground Bar ไม่สูญหาย	ไม่มีกลิ่นสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	9-00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	9-45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8-22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	8-38	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	9-29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	9-47	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8-45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	9-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	8-32	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	8-48	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	9-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8-46	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8-94	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8-51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8-81	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: วัชรวิทย์		Date: 16/07											
16	8-57	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8-56	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	9-10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8-31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	9-33	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	9-39	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	08:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8-06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	08:58	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	09-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	9-07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	08:49	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	09-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	08-23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	8-09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	08:31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tec

Date:

CHECK SHEET FOR GENERATOR ROOM										Ref No : JLL-OP-MR-002/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand tonglor					FLOOR: 2					Month: July Year : 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสดงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker ของ Generator อยู่สถานะ ON	Selector Switch ของ Generator อยู่ Auto	Ground Bar ไม่ลู่ลื่น	ไม่มีน้ำมันรั่วซึมภายในห้อง	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติไหม้	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.12	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	8.16	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8.23	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	8.37	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8.29	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	8.47	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8.40	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8.13	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	8.38	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	8.49	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	8.05	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.46	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8.68	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.52	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8.82	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: วิจิตร		Date: 16/07/6									
16	8.58	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8.58	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.38	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8.57	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	8.40	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	08:50	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8.07	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	08:59	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	08:05	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	8.51	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	08:50	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	09.03	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	08.24	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	8.13	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	08:32	/	/	/	/	/	/	/	/		

CHECK SHEET FOR SWIMMING POOL PUMP ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-011/01

Rev. Date : 31/01/2015

Month: July Year: 2025

BUILDING : The Strand thonglor

FLOOR: 26

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีน้ำขัง	Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีน้ำรั่วซึมภายในห้อง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/เหม็น	Pump ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ระดับน้ำใน SURGE TANK ปกติ	ตะกร้ากรองไม่เต็มอุดตัน	ไม่เก็บสิ่งของที่มีเกะกะห้อง	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 1 ข้อตรวจพบ
2	8.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 2 ข้อตรวจพบ
3	8.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 3 ข้อตรวจพบ
4	8.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 4 ข้อตรวจพบ
5	8.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 5 ข้อตรวจพบ
6	8.21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 6 ข้อตรวจพบ
7	8.26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 7 ข้อตรวจพบ
8	8.27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 8 ข้อตรวจพบ
9	08.08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 9 ข้อตรวจพบ
10	8.21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 10 ข้อตรวจพบ
11	08.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 11 ข้อตรวจพบ
12	08.23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 12 ข้อตรวจพบ
13	08.34	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 13 ข้อตรวจพบ
14	8.28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 14 ข้อตรวจพบ
15	08.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 15 ข้อตรวจพบ
S.Tech.: วิจัย		Date: 16/7/25														
16	8.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 16 ข้อตรวจพบ
17	8.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 17 ข้อตรวจพบ
18	8.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 18 ข้อตรวจพบ
19	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 19 ข้อตรวจพบ
20	8.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 20 ข้อตรวจพบ
21	2.19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 21 ข้อตรวจพบ
22	2.36	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 22 ข้อตรวจพบ
23	8.49	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 23 ข้อตรวจพบ
24	08.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 24 ข้อตรวจพบ
25	08.06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 25 ข้อตรวจพบ
26	08.24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 26 ข้อตรวจพบ
27	08.22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 27 ข้อตรวจพบ
28	08.21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 28 ข้อตรวจพบ
29	8.06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 29 ข้อตรวจพบ
30	08.06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 30 ข้อตรวจพบ
31	08.08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ข้อ 31 ข้อตรวจพบ

S.Tech.: _____

Date: _____

CHECK SHEET FOR LIFT MACHINE ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-008/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand tonglor

FLOOR: 28 No.A

Month: July Year: 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	เครื่องปรับอากาศทำงานปกติ	ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติให้ม	อุปกรณ์ปลดเบรกติดตั้งครบถ้วน	ไม่เก็บสิ่งของที่เกะกวดห้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.38	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	8.16	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8.12	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	8.12	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8.07	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	8.03	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8.07	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8.05	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	08:17	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	08:04	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	08.46	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.08	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8.18	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.05	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8-13	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: 332		Date: 16/7									
16	8-13	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8.13	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8.19	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.03	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8.11	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	8.09	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8.06	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8.40	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	08:39	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	08:27	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	8-08	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	8.04	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	8.21	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	8.07	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	08:15	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	08-13	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.: _____

Date: _____

CHECK SHEET FOR LIFT MACHINE ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-008/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand tonglor

FLOOR: 31 No.B

Month: July Year: 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	เครื่องปรับอากาศทำงานปกติ	ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/เหม็น	อุปกรณ์ปลอดภัยครบถ้วน	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง
1	8.50	/	/	/	/	/	/	/	/
2	8.18	/	/	/	/	/	/	/	/
3	8.14	/	/	/	/	/	/	/	/
4	8.19	/	/	/	/	/	/	/	/
5	8.10	/	/	/	/	/	/	/	/
6	8.06	/	/	/	/	/	/	/	/
7	8.10	/	/	/	/	/	/	/	/
8	8.08	/	/	/	/	/	/	/	/
9	08:24	/	/	/	/	/	/	/	/
10	8.07	/	/	/	/	/	/	/	/
11	8.44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	8.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	8.21	/	/	/	/	/	/	/	/
14	8.07	/	/	/	/	/	/	/	/
15	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/
S.Tech.: วัชร		Date: 16/7							
16	8.17	/	✓	✓	/	/	/	/	/
17	8.18	/	✓	/	/	/	/	/	/
18	8.12	/	/	/	/	/	/	/	/
19	8.06	/	/	/	/	/	/	/	/
20	8.27	/	/	/	/	/	/	/	/
21	8.02	/	/	/	/	/	/	/	/
22	8.00	/	/	/	/	/	/	/	/
23	8.59	/	/	/	/	/	/	/	/
24	08:42	/	/	/	/	/	/	/	/
25	8.31	/	✓	/	/	/	/	/	/
26	8.10	/	/	/	/	/	/	/	/
27	8.07	/	/	/	/	/	/	/	/
28	8.23	/	/	/	/	/	/	/	/
29	8.10	/	/	/	/	/	/	/	/
30	08:22	/	✓	/	/	/	/	/	/
31	08:16	/	/	/	/	/	/	/	/

ลายเซ็น

หมายเหตุ

S.Tech.: _____

Date: _____

CHECK SHEET FOR LIFT MACHINE ROOM										Ref No : JLL-OP-MR-008/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand tonglor					FLOOR: Roof No.C					Month: July Year: 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	เครื่องปรับอากาศทำงานปกติ	ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	ไม่มีน้ำจากภายนอกน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นฉุนผิดปกติ/เหม็น	อุปกรณ์ปลอดภัยติดตั้งครบถ้วน	ไม่เก็บสิ่งของที่ก่อให้เกิดอันตราย	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.48	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	8.21	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8-17	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	8.22	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8-12	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	8.08	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8-12	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8.11	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	08:26	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	8.08	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	8.42	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.13	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8-25	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8-10	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8-18	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: วัชร										Date: 16/7	
16	8-18	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8-13	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8-12	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.08	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8-20	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	8.09	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8.09	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8.58	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	08:44	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	8-33	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	8-18	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	8.09	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	8.26	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	8-13	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	08:23	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	08:17	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.: _____

Date: _____

CHECK SHEET FOR PRESSURIZED FAN ROOM									Ref No : JLL-OP-MR-007/01
									Rev. Date : 31/01/2015
BUILDING : The Strand thonglor						FLOOR: 31		Month: July Year: 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีกลิ่นฉุนผิดปกติไหม	สายพานพร้อมใช้งาน (ถ้ามี)	ไม่มีกลิ่นของที่ไม่เกี่ยวข้องกับ	ลายเซ็น
1	8.46	/	/	/	/	/	/	/	
2	8.26	/	/	/	/	/	/	/	
3	8.26	/	/	/	/	/	/	/	
4	8.29	/	/	/	/	/	/	/	
5	8.19	/	/	/	/	/	/	/	
6	8.11	/	/	/	/	/	/	/	
7	8.15	/	/	/	/	/	/	/	
8	8.13	/	/	/	/	/	/	/	
9	08:32	/	/	/	/	/	/	/	
10	8.11	/	/	/	/	/	/	/	
11	08.42	/	/	/	/	/	/	/	
12	8.15	/	/	/	/	/	/	/	
13	8.25	/	/	/	/	/	/	/	
14	8.12	/	/	/	/	/	/	/	
15	8.30	/	/	/	/	/	/	/	
S.Tech.: วัชรวิทย์									Date: 16/7
16	8.24	/	/	/	/	/	/	/	
17	8.19	/	/	/	/	/	/	/	
18	8.19	/	/	/	/	/	/	/	
19	8.15	/	/	/	/	/	/	/	
20	8.18	/	/	/	/	/	/	/	
21	8.10	/	/	/	/	/	/	/	
22	8.21	/	/	/	/	/	/	/	
23	8.56	/	/	/	/	/	/	/	
24	08:47	/	/	/	/	/	/	/	
25	8.39	/	/	/	/	/	/	/	
26	8.28	/	/	/	/	/	/	/	
27	8.11	/	/	/	/	/	/	/	
28	8.28	/	/	/	/	/	/	/	
29	08:26	/	/	/	/	/	/	/	
30	08:27	/	/	/	/	/	/	/	
31	08:20	/	/	/	/	/	/	/	

S.Tech

Date:

CHECK SHEET FOR PUMP ROOM BOOSTER PUMP (BP)

Ref No : JLL-OP-MR-009/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand Thonglor

FLOOR: 31

Month: July Year: 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำรั่ว/Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีน้ำหรือกลิ่น รั่วซึมภายในห้อง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/เหม็น	ไม่เกิดเสียงของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ระดับน้ำในถังปกติ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.44	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	8.24	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8.22	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	8.26	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8.16	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	7.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8.16	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8.19	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	08.13.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	8.13	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	8.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.16	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8.26	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.14	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: วัชร		Date: 16/7/16										
16	8.22	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8.17	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.13	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8.19	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	8.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8.22	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8.52	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	08.48	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	8.37	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	8.27	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	8.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	8.29	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	8.17	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	08.27	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	08.23	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

S
D

CHECK SHEET FOR LIFT MACHINE ROOM										Ref No : JLL-OP-MR-008/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand tonglor					FLOOR: 31 No.Service					Month: July Year : 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	เครื่องปรับอากาศทำงานปกติ	ไม่มีน้ำรั่วซึม	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/เหม็น	อุปกรณ์ปลอดภัยครบถ้วน	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	6.42	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	8.23	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8.19	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	8.24	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	8.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8.17	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8.16	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	08:35	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	8.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	08.38	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.18	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8.28	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8.25	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: 3305		Date: 16/									
16	8-20	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8.16	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.10	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	8.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8.25	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	08.30	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	08:49	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	8.35	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	08.20	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	08.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	08.30	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	8-15	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	08:29	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	08:25	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.: _____

Date: _____

CHECK SHEET FOR GENERATOR ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-002/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand tonglor

FLOOR: 2

Month: August Year: 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker ของ Generator อยู่สถานะ ON	Selector Switch ของ Generator อยู่ Auto	Ground Bar ไม่ลู่ลวด	ไม่มีน้ำมันรั่วซึมภายในห้อง	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	ไม่เก็บสิ่งของที่เกะกะขัดข้อง
1	08:34	/	/	/	/	/	/	/	/
2	08:37	/	/	/	/	/	/	/	/
3	08:40	/	/	/	/	/	/	/	/
4	08:59	/	/	/	/	/	/	/	/
5	08:57	/	/	/	/	/	/	/	/
6	08:49	/	/	/	/	/	/	/	/
7	09:02	/	/	/	/	/	/	/	/
8	08:29	/	/	/	/	/	/	/	/
9	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/
10	09:18	/	/	/	/	/	/	/	/
11	08:51	/	/	/	/	/	/	/	/
12	08:57	/	/	/	/	/	/	/	/
13	08:49	/	/	/	/	/	/	/	/
14	08:58	/	/	/	/	/	/	/	/
15	8:10	/	/	/	/	/	/	/	/
S.Tech.: จิวิธ		Date: 18/8/25							
16	8:37	/	/	/	/	/	/	/	/
17	8:29	/	/	/	/	/	/	/	/
18	8:58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	8:12	/	/	/	/	/	/	/	/
20	8:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	08:58	/	/	/	/	/	/	/	/
22	8:20	/	/	/	/	/	/	/	/
23	8:20	/	/	/	/	/	/	/	/
24	8:53	/	/	/	/	/	/	/	/
25	8:34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	09:05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	09:28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	08:27	/	/	/	/	/	/	/	/
29	8:22	/	/	/	/	/	/	/	/
30	8:22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	8:44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S.Tech.: _____

Date: _____

CHECK SHEET FOR MAIN ELECTRICAL ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-001/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : the Strang thonglor

FLOOR: 2

Month: August Year : 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	แรงดัน Gas SF6 ที่ RMU ปกติ	Handle Switch Gear ติดตั้งในด้านหน้าถูกต้อง	หม้อแปลงไม่มีเสียงผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	Selector Switch ของ ATS อยู่ที่ AUTO	Ground Bar ไม่สูญหาย	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง
1	08:33	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	08:59	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	08:58	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	08:56	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	08:48	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	08:27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	08:58	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	09:16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	08:49	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	08:55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	08:48	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	08:57	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	08:09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
S.Tech.: กิ๊ว		Date: 18/8/25									
16	8:56	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	8:28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	8:59	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	8:19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	8:32	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	08:57	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	8:19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	8:18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	8:52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	8:33	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	09:02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	08:24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	08:26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	8:42	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	8:28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	8:44	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

S.Tech.:

Date:

**CHECK SHEET FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT
(SUBMERSIBLE PUMP)**

Ref No : JLL-OP-MR-010/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand thonglor

FLOOR: G.Retention บ่อ 55

Month: August Year: 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	Pump ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	08:14	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	08:11	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	08:43	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	08:55	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8:53	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	08:22	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	08:39	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	08:11	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	08:45	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	08:59	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	8:41	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8:48	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8:44	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8:45	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8:31	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: <u>จิรวิ</u>		Date: <u>15/8/25</u>									
16	8:01	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8:25	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8:58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	8:39	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	08:44	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8:42	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8:43	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	8:15	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	08:56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	09:00	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	09:54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	08:44	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	8:29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	8:23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	8:46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

S.Tech.:

Date:

CHECK SHEET FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT										Ref No : JLL-OP-MR-010/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor					FLOOR: 1					Month: August Year: 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selecter Switch อยู่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	Pump ไม่เสียงดังผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำค้าง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	08:28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	08:29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	08:35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	08:38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	08:51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	08:46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	08:57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	08:23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	08:55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	09:13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	08:44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	08:51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	08:42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	08:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	8:28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
S.Tech.: <u>วิมล</u>										Date: <u>18/8/25</u>	
16	8:59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	8:23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	9:58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	8:36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	8:59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	08:16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	8:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	8:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	8:13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	8:54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	8:58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	9:32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	8:22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	8:37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	8:21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	8:42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

S.Tech.: _____

Date: _____

CHECK SHEET FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT (SUBMERSIBLE PUMP)										Ref No : JLL-OP-MR-010/01	
BUILDING : The Strand thonglor										Rev. Date : 31/01/2015	
FLOOR: B1 (Carpark)										Month: August Year: 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	Pump ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง Floor Drain ไม่อุดตัน	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	08:23	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	08:22	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	08:53	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	08:51	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8:49	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	08:44	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	08:56	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	08:22	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	08:53	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	09:12	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	08:39	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	08:50	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	08:42	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	08:42	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8:26	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: วิวัฒน์		Date: 18/8/25									
16	8:56	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8:21	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8:56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	8:34	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8:57	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	08:54	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8:38	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8:57	✓	/	/	/	/	/	/	/		
24	8:11	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	8:51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	8:58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	9:47	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	8:40	/	/	/	✓	/	/	/	/		
29	8:20	✓	/	/	✓	/	/	✓	✓		
30	8:20	✓	/	/	✓	/	/	✓	✓		
31	8:41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

S.Tech.:

Date:

**CHECK SHEET FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT
(SUBMERSIBLE PUMP)**

Ref No : JLL-OP-MR-010/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand thonglor

FLOOR: B2 (Autopark)

Month: August Year: 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	Pump ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำค้าง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	08:25	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	08:14	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	08:51	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	08:48	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8:47	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	08:42	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	08:54	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	08:18	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	08:51	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	09:05	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	8:31	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8:49	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8:38	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8:26	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8:23	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: <u>วิวัฒน์</u>		Date: <u>18/8/25</u>									
16	8:59	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8:19	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8:51	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8:31	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8:51	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	08:52	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8:36	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8:33	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	8:08	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	8:48	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	8:50	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	8:46	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	8:37	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	8:34	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	8:18	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.T

Da

CHECK SHEET FOR PUMP ROOM COLD WATER PUMP (CWP)

Ref No : JLL-OP-MR-009/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand Thonglor

FLOOR: B1

Month: August Year : 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีน้ำหรือหาน้ำ รั่วซึมภายในห้อง	ไม่มีกลิ่นเน็ดปกติ/เหม็น	ไม่มีเสียงของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ระดับน้ำในถังปกติ	ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	08:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
2	08:18	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
3	08:49	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
4	08:44	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
5	8.44	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
6	08:39	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
7	08:52	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
8	08:15	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
9	08:49	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
10	08:02	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
11	08:32	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
12	08:43	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
13	8.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
14	08:39	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
15	8.19	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
S.Tech.:		วิวัฒน์										Date:	18/8/25
16	8.47	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
17	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
18	8.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
19	8.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
20	08:49	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
21	08:49	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
22	8.28	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
23	8.29	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
24	8.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
25	8.43	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปกติ ✓ สดชื่น	
26	8.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
27	8.42	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
28	8.34	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
29	8.32	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
30	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
31	8.37	/	/	/	/	/	/	/	/	/			

S.Tech.

Date:

CHECK SHEET FOR LIFT MACHINE ROOM										Ref No : JLL-OP-MR-008/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand tonglor						FLOOR: 3 No. Commercial		Month: August Year: 2025			
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	เครื่องปรับอากาศทำงานปกติ	ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไม่มี	อุปกรณ์ปลอดภัยติดตั้งครบถ้วน	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	08:32	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	08:29	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	08:58	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	08:56	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	08:55	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	08:35	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	08:37	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	08:26	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	08:52	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	08:45	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	08:45	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.55	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8.47	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.48	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8.07	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: จิรณ		Date:									
16	8.34	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8.27	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8.38	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.09	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8.50	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	08:42	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8.17	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	8:50	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	8.35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	8.38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	08.28	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	08.29	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	8.40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	8.07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	8.27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

S.Tech.

Date:

CHECK SHEET FOR PUMP ROOM FIRE PUMP (FP)

Ref No : JLL-OP-MR-009/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand Thonglor

FLOOR: B1

Month: August Year : 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสดงว่าทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำรั่ว/Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีน้ำหรือหมัน รั่วซึมภายในห้อง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติไหม้	ไม่เกิดเสียงของปั๊มที่เกี่ยวข้อง	ระดับน้ำในถังปกติ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	08:17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
2	08:18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
3	08:42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
4	08:42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
5	8:41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
6	08:37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
7	08:49	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
8	08:13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
9	08:47	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
10	09:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
11	08:37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
12	8:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
13	8:32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
14	08:42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
15	8:15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
S.Tech.: ธีร Date: 18/8/69												
16	8:42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
17	8:05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
18	8:37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
19	8:02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
20	8:55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
21	08:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
22	8:24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
23	8:24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
24	8:59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
25	8:41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
26	8:42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
27	9:38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
28	8:32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
29	8:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
30	8:10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ
31	8:35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ไล่ท่ออากาศ

S.Tech.:

Date:

CHECK SHEET FOR SWIMMING POOL PUMP ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-011/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand thonglor

FLOOR: 26

Month: August Year: 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีน้ำรั่ว	Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีน้ำรั่วซึมภายในห้อง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	Pump ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ระดับน้ำใน SURGE TANK ปกติ	ตะแกรงกรองไม่มีสิ่งอุดตัน	ไม่มีเสียงของกังหันใบพัดของ	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
2	8.36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
3	8.18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
4	8.12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
5	8.19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
6	08:05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
7	08:12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
8	8.16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
9	08:25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
10	08:19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
11	08:19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
12	08:23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
13	08.16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
14	08.30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
15	08.05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
		S.Tech.: <u>วิภา</u> Date: <u>18/8/67</u>														
16	8.29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
17	8.52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
18	8.03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
19	8.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
20	8.17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
21	08:17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
22	08:26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
23	08:26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
24	8.17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
25	8.12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
26	8.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
27	09.02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
28	08:05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
29	8.27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
30	08:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว
31	08.07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ไม่มีปัญหาการรั่ว

S.Tech.:

Date:

CHECK SHEET FOR LIFT MACHINE ROOM										Ref No : JLL-OP-MR-008/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand tonglor						FLOOR: 28 No.A		Month: August Year: 2025			
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	เครื่องปรับอากาศทำงานปกติ	ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแข็ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/เหม็น	อุปกรณ์ปลอดภัยติดตั้งครบถ้วน	ไม่พบสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	8.39	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	08.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	08.19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	8.27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	08:10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	08.22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	8.12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	08.29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	08.26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	08.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	8.042	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	08.18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	08-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	08.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
S.Tech.: วิศวกร										Date: 18/8	
16	8.08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	8.38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	8.28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	8.33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	8.45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	08.22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	08.05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	08.04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	08.26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	08.30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	08.35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	08.46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	08.22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	8.09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	8.15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	08.14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

S.Te

Date

CHECK SHEET FOR LIFT MACHINE ROOM										Ref No : JLL-OP-MR-008/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand tonglor					FLOOR: 31 No.B					Month: August Year: 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	เครื่องปรับอากาศทำงานปกติ	ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	อุปกรณ์ปลอดภัยติดตั้งครบถ้วน	ไม่เก็บสิ่งของที่เกะกะขวาง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.17	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	8.41	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8.27	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	8.21	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8.29	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	08.13	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	08.26	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	08.31	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	08.29	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	08.06	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.10	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.13	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8.19	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: ธีรณ		Date: 18									
16	8.22	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8.48	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8.24	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.32	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8.42	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	08.24	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	08.09	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	08.02	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	08.29	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	08.27	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	08.32	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	08.51	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	08.25	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	8.18	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	08.19	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	08.17	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.: _____

Date: _____

CHECK SHEET FOR LIFT MACHINE ROOM										Ref No : JLL-OP-MR-008/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand tonglor					FLOOR: Roof No.C					Month: August Year: 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสดงตัวทำงานปกติ	เครื่องปรับอากาศทำงานปกติ	ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	ไม่มีน้ำรั่วจากภายนอกห้องเครื่อง	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/เหม็น	อุปกรณ์ปลอดภัยครบถ้วน	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่น่าเกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8-20	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	8-22	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8-29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	8-28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	8-31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	08:15	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	08:27	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8-10	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	08:33	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	08:31	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	08-08	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8-12	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8-21	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8-16	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8-20	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: <u>วิจิตร</u>										Date: <u>13/8</u>	
16	8-20	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8-46	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	8-30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	8-40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	08:26	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	08-12	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	08-09	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	08-31	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	08-20	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	08-30	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	08-53	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	08-27	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	8-14	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	8-22	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	8-19	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech:

Date:

CHECK SHEET FOR PRESSURIZED FAN ROOM									Ref No : JLL-OP-MR-007/01
									Rev. Date : 31/01/2015
BUILDING : The Strand thonglor						FLOOR: 31		Month: August Year: 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	สายพานพร้อมใช้งาน (ถ้ามี)	ไม่มีเสียงรบกวนที่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น
1	4.30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	8.44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	8.31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	8.26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	8.33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	08:17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	08:29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	2.14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	08:35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	08:32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	08:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	8.18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	8.23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	8.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	8.28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
S.Tech.: <u>วิวัฒน์</u>		Date: 18/8							
16	8.16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	8.44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	8.17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	8.26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	8.30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	08:37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	08:19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	08:18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	08:33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	08.23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	08.28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	08-56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	08.30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	8.14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	8-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	8.21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

S.Tech.:

Date:

CHECK SHEET FOR PUMP ROOM BOOSTER PUMP (BP)

Ref No : JLL-OP-MR-009/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand Thonglor

FLOOR: 31

Month: August Year: 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีน้ำหรือไขมันรั่วซึมภายในห้อง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/เหม็น	ไม่มีเสียงของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ระดับน้ำในถังปกติ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		พวป 02 รันปกติ
2	8.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		pump 02 รันปกติ
3	8.32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		pump 02 รันปกติ
4	8.27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		pump 02 รันปกติ
5	8.34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		pump 02 รันปกติ
6	08.48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		pump 02 รันปกติ
7	08.31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		pump 02 รันปกติ
8	8.24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		pump 02 รันปกติ
9	08.36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		pump 02 รันปกติ
10	08.34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		pump 02 รันปกติ
11	08.12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		pump 02 รันปกติ
12	8.17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		pump 02 รันปกติ
13	8.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		pump 02 รันปกติ
14	08.21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		pump 02 รันปกติ
15	8.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		pump 02 รันปกติ
S.Tech.: วัชร		Date: 18/8/68										
16	8.15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	8.42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	8.14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	8.23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	8.26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	08.38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	08.16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	08.14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	08.34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	08.22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	08.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	08.58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	08.32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	8.17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	8.24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	8.22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

S.Tech.: _____

Date: _____

Date: _____

CHECK SHEET FOR LIFT MACHINE ROOM										Ref No : JLL-OP-MR-008/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand tonglor					FLOOR: 31 No.Service					Month: August Year : 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	เครื่องปรับอากาศทำงานปกติ	ไม่มีกลิ่นรั่วซึม	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นเน็ดปกติ/ไหม้	อุปกรณ์ปลอดภัยติดตั้งครบถ้วน	ไม่เก็บสิ่งของที่เกะกะขวางช่อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	8-27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	8-29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	8-28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	8-35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	08:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	08:33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	8-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	08:42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	08:35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	8-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	8-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	8-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	8-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	8-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
S.Tech.: ล้วน										Date: 18/8	
16	8-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	8-41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	8-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	8-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	8-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	08:39	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	08:14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	08:11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	08-39	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	08-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	08-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	08-53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	08-27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	8-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	8-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	8-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

S.T

Da

CHECK SHEET FOR PUMP ROOM FIRE PUMP (FP)

Ref No : JLL-OP-MR-009/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand Thonglor

FLOOR: B1

Month: September Year : 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำรั่ว/Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีน้ำหรือน้ำมันรั่วซึมภายในห้อง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติในตู้	ไม่เกิดเสียงของปั๊มที่เกี่ยวข้อง	ระดับน้ำในถังปกติ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ย่อ (พ่วง)
2	8.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
3	8.13	✓	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
4	08:10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
5	08:09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
6	8.15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
7	8.42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
8	8.30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
9	08:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
10	8.41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
11	8.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
12	8.18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
13	8.26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
14	8.20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
15	9.06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
S.Tech.: กิ๊ว		Date: 16/9/18										
16	08.22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
17	08:29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
18	08:08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
19	08:17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
20	08:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
21	2.36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
22	8.18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
23	2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
24	8.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
25	8.12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
26	8.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
27	8.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
28	2.32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
29	2.49	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
30	8.02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		SV03 ปิด (พ่วง)
31												

S.Tech.: _____

Date: _____

Date: _____

CHECK SHEET FOR PUMP ROOM COLD WATER PUMP (CWP)

Ref No : JLL-OP-MR-009/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand Thonglor

FLOOR: B1

Month: September Year : 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำรั่ว/Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีน้ำหรือคราบน้ำมัน รั่วซึมภายในห้อง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/เหม็น	ไม่มีเสียงของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ระดับน้ำในถังปกติ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	8.12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	8.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	08:12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	09:15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	8.18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	8.04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	8.12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	08:47	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	08:38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	08.18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	8.22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	8.23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	8.23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	9.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
S.Tech.: ธีรวิทย์		Date: 16/9/68										
16	8.26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	08.31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	08.15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	08:20	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓		CWP02 มีน้ำท่วม
20	08:47	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓		CWP02 มีน้ำท่วม
21	8.34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	8.21	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓		
23	8.33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	8.52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	8.19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	8.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	8.13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	8.36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	8.46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	8.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31												

S.Tech.: _____

Date: _____

CHECK SHEET FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT (SUBMERSIBLE PUMP)										Ref No : JLL-OP-MR-010/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor							FLOOR: B1 (Carpark)			Month: September Year: 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	Pump ไม่เสียงดังผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	8.18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	8.31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	08:27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	08:25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	8.27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	8.52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	8.46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	08:54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	8.45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	8.27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	8.34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	8.29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	8.29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	8.18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
S.Tech.: ธีรวิทย์		Date: 16/9/25									
16	8.33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	08.36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	08.23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	08:28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	08:54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	8.46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	8.32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	8.17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	8.59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	8.28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	8.18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	8.17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	8.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	8.50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	8.18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31											

S.Tech.: _____
Date: 17/20/25 _____

CHECK SHEET FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT (SUBMERSIBLE PUMP)										Ref No : JLL-OP-MR-010/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor							FLOOR: B2 (Autopark)		Month: September Year:2025		
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	Pump ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	8.16	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8.48	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	08:17	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	08:22	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	9-23	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8.49	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8.38	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	08:50	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	08:44	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	08.22	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.30	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8.26	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.26	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	9-15	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: กวิน		Date: 10/9/25									
16	8.30	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	08:33	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	08:19	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	08:25	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	08:50	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	8.42	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8.27	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8.11	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	8.55	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	8.30	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	8.11	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	8.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	8.34	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	8.48	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	8.12	/	/	/	/	/	/	/	/		
31											

S.Tech.: [REDACTED]
Date: 11/10/25 Date: 11/10/25

CHECK SHEET FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT (SUBMERSIBLE PUMP)										Ref No : JLL-OP-MR-010/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor					FLOOR: G.Retention บ่อ 55					Month: September Year: 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	Pump ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	8.21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	8.55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	08:09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	08:02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	8.31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	9.56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	8.49	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	08:43	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	8.40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	8.31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	8.40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	8.32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	8.38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	9.22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
S.Tech.: ธีระ		Date: 16/9/25									
16	8.37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	08:26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	08:05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	08:15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	08:41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	8.40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	8.41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	8.17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	8.52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	8.34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	8.23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	8.20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	8.40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	8.38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	8.16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31											

S.Tech.: _____

Date: _____

CHECK SHEET FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT										Ref No : JLL-OP-MR-010/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand thonglor					FLOOR: 1					Month: September Year: 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	Pump ไม่เสียงดังผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.25	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	8.30	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8.38	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	08:29	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	08:27	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	8.29	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8.54	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8.47	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	08:55	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	08:49	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	08:29	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.37	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8.31	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.32	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8.19	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: ธีรภัทร		Date: 96/9/66									
16	08:35	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	08:37	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	08:25	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	08:31	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	08:55	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	8.06	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8.34	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	8.32	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	7-20	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	8.25	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	8.12	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	8.42	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	8.51	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	8.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
31											

S.Tech.:

Date:

CHECK SHEET FOR MAIN ELECTRICAL ROOM												Ref No : JLL-OP-MR-001/01	
												Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : the Strang thonglor						FLOOR: 2						Month: September Year: 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ไม่มีน้ำรั่วจากภาคนี้ทั้งนี้หรือ	พื้นที่แห้ง ไม่มีน้ำขัง	แรงดัน Gas SF6 ที่ RMU ปกติ	Handle Switch Gear ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง	หม้อแปลงไม่มีเสียงผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นฉุนผิดปกติไหม้	Selector Switch ของ ATS อยู่ที่ AUTO	Ground Bar ไม่สูงเกินไป	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	8.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	8.58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	08:33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	08:31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	8:09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	8.29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	8.27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	8.36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	08:58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	8:50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	8.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	8.35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	8.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	8.56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
S.Tech.: สิริวิทย์												Date: 30/9	
16	8.40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	08:41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	08:31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	08:35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	08:57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	8.51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	8.19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	8.20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	8.42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	8.35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	8.21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	8.24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	8.17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	8.01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	8.18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31													

S.Tech.: _____

Date: _____

CHECK SHEET FOR GENERATOR ROOM										Ref No : JLL-OP-MR-002/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand tonglor					FLOOR: 2					Month: September Year: 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker ของ Generator อยู่สถานะ ON	Select Switch ของ Generator อยู่ Auto	Ground Bar ไม่ลู่บวม	ไม่มีน้ำมันรั่วซึมภายในห้อง	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติไหม้	ไม่มีเสียงของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	8.26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	8.59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	08:35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	08:33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	8.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	8.29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	8.27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	8.32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	8.55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	8.36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	8.12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	8.36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	8.12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	8.58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
S.Tech.: ธีรพล		Date: 86/9									
16	08.42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	08:42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	08:32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	08:58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	08:59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	8.51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	8.13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	8.20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	8.43	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	8.39	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	8.26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	8.24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	8.48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	8.57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	8.13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31											

S.Tech.: _____

Date: _____

CHECK SHEET FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT (SUBMERSIBLE PUMP)					Ref No : JLL-OP-MR-010/01
BUILDING : The Strand thonglor					Rev. Date : 31/01/2015
		Auto		FLOOR: B2 (Autopark)	Month: December Year:2025

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand thonglor

Month: December Year: 2025

Date: _____

CHECK SHEET FOR PUMP ROOM COLD WATER PUMP (CWP)

Ref No : JLL-OP-MR-009/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand Thonglor

FLOOR: B1

Month: December Year : 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selecter Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีน้ำหรือคราบน้ำมัน รั่วซึมภายในห้อง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไม่มี	ไม่เกิดเสียงของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ระดับน้ำในถังปกติ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	08:17	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
2	08:17	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
3	08:39	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
4	08:25	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
5	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
6	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
7	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
8	08:11	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
9	08:04	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
10	08:35	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
11	08:36	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
12	08:32	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
13	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
14	08:46	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
15	08:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
S.Tech.: 81111		Date: 16/12/25										
16	08:21	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
17	08:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
18	08:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
19	08:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
20	08:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
21	08:25	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
22	08:36	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
23	08:36	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
24	09:31	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
25	08:15	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
26	08:02	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
27	06:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
28	08:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
29	08:16	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
30	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง
31	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิดวาล์วเครื่อง

S.Te

Date

CHECK SHEET FOR PUMP ROOM FIRE PUMP (FP)

Ref No : JLL-OP-MR-009/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand Thonglor

FLOOR: B1

Month : December Year : 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำทั้ง Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีน้ำหรือคราบน้ำมัน รั่วซึมภายในห้อง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ระดับน้ำในถังปกติ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	08:15	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	08:09	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
3	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
4	8:25	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
5	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
6	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
7	8:36	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
8	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
9	8:17	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
10	08:33	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
11	08:35	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
12	8:32	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
13	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
14	8:44	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
15	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
S.Tech.: <u>สมชาย</u> Date: <u>16/12/25</u>												
16	8:15	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
17	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
18	8:25	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
19	8:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
20	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
21	8:51	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
22	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
23	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
24	8:38	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
25	8:10	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
26	08:34	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
27	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
28	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
29	08:14	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
30	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)
31	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SV03 ปิด (ปกติ)

**CHECK SHEET FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT
(SUBMERSIBLE PUMP)**

Ref No : JLL-OP-MR-010/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand thonglor

FLOOR: B1 (Carpark)

Month: December Year: 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	Pump ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ห้องต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	07:23	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	08:19	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	08:47	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8:45	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	8:24	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	08:50	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	08:32	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8:42	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8:52	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8:50	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: <u>สมชาย</u>		Date: <u>16/12</u>									
16	8:29	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	9:13	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8:38	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	9:40	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	8:20	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	8:36	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	08:27	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	04:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	06:30	/	/	/	/	/	/	/	/		

CHECK SHEET FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT

Ref No : JLL-OP-MR-010/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand thonglor

FLOOR: 1

Month: December Year: 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch ขั้วที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	Pump ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	08:25	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	08:20	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	08:45	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	08:40	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8.40	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	8.40	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	9.44	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8.40	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	8.24	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	08.25	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.31	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.24	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8.50	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: ๕๗๖๗		Date: 16/12/6									
16	8.31	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8.30	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8.30	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.30	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8.30	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	9.05	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8.40	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8.40	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	9.05	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	08:20	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	07.24	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	08:25	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	08:25	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech

Date:

**CHECK SHEET FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT
(SUBMERSIBLE PUMP)**

Ref No : JLL-OP-MR-010/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand thonglor

FLOOR: G.Retention

Month: December Year: 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	Pump ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	พัดลมระบายอากาศ ทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	08:13	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	08:07	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8:20	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	8:23	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8:10	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	8:21	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	08:32	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8:34	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8:56	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: <u>DTM</u>		Date: <u>16/12/25</u>									
16	8:34	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	9:07	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8:42	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	8:26	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	08:200	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	08:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	08:26	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	08:25	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	08:25	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech

Date:

Rev. Date : 31/01/2015

FLOOR: 2

Month: December Year: 2025

[illegible][illegible]

CHECK SHEET FOR GENERATOR ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-002/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand tonglor

FLOOR: 2

Month: December Year : 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker ของ Generator อยู่สถานะ ON	Selector Switch ของ Generator อยู่ Auto	Ground Bar ไม่สูงเกินไป	ไม่มีน้ำมันรั่วซึมภายในห้อง	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/เหม็น	ไม่มีเสียงดังผิดปกติ
1	08:31	/	/	/	/	/	/	/	/
2	08:25	/	/	/	/	/	/	/	/
3	08:54	/	/	/	/	/	/	/	/
4	08:35	/	/	/	/	/	/	/	/
5	8:45	/	/	/	/	/	/	/	/
6	6:47	/	/	/	/	/	/	/	/
7	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/
8	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/
9	8:21	/	/	/	/	/	/	/	/
10	8:50	/	/	/	/	/	/	/	/
11	8:50	/	/	/	/	/	/	/	/
12	8:50	/	/	/	/	/	/	/	/
13	8:50	/	/	/	/	/	/	/	/
14	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/
15	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/
S.Tech.: 51/67 Date: 9/10/22									
16	8:11	/	/	/	/	/	/	/	/
17	8:42	/	/	/	/	/	/	/	/
18	8:42	/	/	/	/	/	/	/	/
19	8:35	/	/	/	/	/	/	/	/
20	8:44	/	/	/	/	/	/	/	/
21	8:47	/	/	/	/	/	/	/	/
22	8:27	/	/	/	/	/	/	/	/
23	8:27	/	/	/	/	/	/	/	/
24	9:24	X	/	/	/	/	/	/	/
25	8:49	X	/	/	/	/	/	/	/
26	8:50	X	/	/	/	/	/	/	/
27	08:36	X	/	/	/	/	/	/	/
28	08:42	X	/	/	/	/	/	/	/
29	08:11	X	/	/	/	/	/	/	/
30	18:40	X	/	/	/	/	/	/	/
31	08:40	/	/	/	/	/	/	/	/

ลายเซ็น

หมายเหตุ

S.T

Date

CHECK SHEET FOR LIFT MACHINE ROOM										Ref No : JLL-OP-MR-008/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : The Strand tonglor					FLOOR: 3 No. Commercial					Month: December Year : 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	เครื่องปรับอากาศทำงานปกติ	ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	ไม่มีรั่วจากภาชนะกักเก็บแก๊ส	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติใหม่	อุปกรณ์ปลอดภัยติดตั้งครบถ้วน	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	08:28	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	08:22	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8:22	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8:44	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8:44	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	8:24	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	8:36	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8:44	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8:36	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8:50	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: 5144		Date: 16/12									
16	8:09	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8:20	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8:30	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8:20	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8:45	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8:25	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8:20	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	8:27	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	08:38	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	08:41	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	08:32	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	08:40	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	08:08	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	08:40	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	08:40	/	/	/	/	/	/	/	/		

CHECK SHEET FOR SWIMMING POOL PUMP ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-011/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand thonglor

FLOOR: 26

Month: December Year: 2025

Week: 5															Month: December Year: 2025	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแรงต่ำทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overloed	ไม่มีน้ำรั่ว	Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีน้ำรั่วซึมภายในห้อง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติใหม่	Pump ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ระดับน้ำใน SURGE TANK ปกติ	ตะกร้ากรองไม่มีสิ่งอุดตัน	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	พัดลมระบายอากาศทำงานปกติ (ถ้ามี)	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		Sp1 ปิดไว้
2	8.08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		Sp1 ปิดไว้
3	8.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		Sp1 ปิดไว้
4	8.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		Sp1 ปิดไว้
5	8.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		Sp1 ปิดไว้
6	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		Sp1 ปิดไว้
7	8.31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		Sp1 ปิดไว้
8	8.44	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		Sp1 ปิด (พ่วง)
9	8.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SpA=1 ปิดครึ่ง
10	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		SpA=2 ปิดตาม ✓
11	8.24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		Sp7 ปิดไว้
12	8.27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8.37	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: 5126		Date: 16/12/68														
16	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		Sp01 ปิดไว้
17	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		Sp1 ปิดไว้
18	08.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	8.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	08.06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	08.16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	08.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	08:08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	08.48	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	08.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	08:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.:

Date:

Rev. Date : 31/01/2015

Month: December Year: 2025

[illegible]

Date:



CHECK SHEET FOR LIFT MACHINE ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-008/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand tonglor

FLOOR: 31 No.Sevice

Month: December Year: 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	เครื่องปรับอากาศทำงานปกติ	ไม่มีน้ำรั่วซึม	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/เหม็น	อุปกรณ์ปลอดภัยติดตั้งครบถ้วน	ไม่มีเสียงรบกวนที่เกินมาตรฐาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	8.23	/	/	/	/	/	/	/	/			
2	8.21	/	/	/	/	/	/	/	/			
3	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/			
4	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/			
5	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/			
6	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/			
7	8.21	/	/	/	/	/	/	/	/			
8	8.25	/	/	/	/	/	/	/	/			
9	8.35	/	/	/	/	/	/	/	/			
10	8.44	/	/	/	/	/	/	/	/			
11	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/			
12	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/			
13	8.31	/	/	/	/	/	/	/	/			
14	8.19	/	/	/	/	/	/	/	/			
15	8.26	/	/	/	/	/	/	/	/			
S.Tech.: 51 km		Date: 16/12/										
16	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/			
17	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/			
18	08.20	/	/	/	/	/	/	/	/			
19	8.16	/	/	/	/	/	/	/	/			
20	8.14	/	/	/	/	/	/	/	/			
21	8.22	/	/	/	/	/	/	/	/			
22	8.22	/	/	/	/	/	/	/	/			
23	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/			
24	9.09	/	/	/	/	/	/	/	/			
25	08.30	/	/	/	/	/	/	/	/			
26	08.00	/	/	/	/	/	/	/	/			
27	08.28	/	/	/	/	/	/	/	/			
28	08.59	/	/	/	/	/	/	/	/			
29	09.00	/	/	/	/	/	/	/	/			
30	09.10	/	/	/	/	/	/	/	/			
31	09.00	/	/	/	/	/	/	/	/			

S.Tech:

Date:

CHECK SHEET FOR PRESSURIZED FAN ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-007/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand thonglor

FLOOR: 31

Month: December Year: 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีกลิ่นฉุนผิดปกติ	สายพานพร้อมใช้งาน (ถ้ามี)	ไม่เกิดเสียงดังที่ผิดปกติ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.17	/	/	/	/	/	/	/		
2	8.19	/	/	/	/	/	/	/		
3	8.20	/	/	/	/	/	/	/		
4	8.20	/	/	/	/	/	/	/		
5	8.20	/	/	/	/	/	/	/		
6	8.20	/	/	/	/	/	/	/		
7	8.14	/	✓	✓	/	✓	/	✓		
8	8.30	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	8.40	/	/	/	/	/	/	/		
10	8.28	/	/	/	/	/	/	/		
11	8.25	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.12	/	/	✓	✓	/	/	✓		
13	8.27	/	✓	✓	✓	/	/	✓		
14	8.17	/	/	/	/	/	/	/		
15	8.15	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: 31/12/25		Date: 16/12/25								
16	8.30	/	/	/	/	/	/	/		
17	08.26	/	/	/	/	/	/	/		
18	8.20	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.20	/	/	/	/	/	/	/		
20	8.20	/	/	/	/	/	/	/		
21	8.20	/	/	/	/	/	/	/		
22	8.20	/	/	/	/	/	/	/		
23	9.09	/	/	/	/	/	/	/		
24	08.32	/	/	/	/	/	/	/		
25	08.32	/	/	/	/	/	/	/		
26										
27	08.25	/	/	/	/	/	/	/		
28	08.36	/	/	/	/	/	/	/		
29	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
30	09.10	/	/	/	/	/	/	/		
31	09.00	/	/	/	/	/	/	/		

S.T

Da

CHECK SHEET FOR LIFT MACHINE ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-008/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand tonglor

FLOOR: 31 No.B

Month: December Year:2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	เครื่องปรับอากาศทำงานปกติ	ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ใหม่	อุปกรณ์ปลอดภัยติดตั้งครบถ้วน	ไม่มีเสียงรบกวนที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.12	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	8.13	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	8.25	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8.2	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	8.30	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	8.10	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.13	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: 8/12		Date: 16/12									
16	08.20	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	08.20	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.05	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8.09	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	8.16	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8.15	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	8.12	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	08.20	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	08.20	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	08.18	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	08.52	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	08.50	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	09.16	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	09.00	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.T

Date

CHECK SHEET FOR PUMP ROOM BOOSTER PUMP (BP)

Ref No : JLL-OP-MR-009/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : The Strand Thonglor

FLOOR: 31

Month: December Year: 2025

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	พื้นแห้งไม่มีน้ำรั่ว/Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีน้ำหรือน้ำมัน รั่วซึมภายในห้อง	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	ไม่มีเสียงของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ระดับน้ำในถังปกติ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	8.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	8.24	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	8.26	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	8.26	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	9.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	8.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	8.19	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	8.26	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: 57 km		Date: 16/12/2568										
16	08.28	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	08.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	8.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	8.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	8.21	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	16.27	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	8.26	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	9.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	9.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	08.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	08.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	08.27	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	08.58	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	09.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	09.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	09.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Te

Date

