

ภาคผนวกที่ 10

แบบบันทึกสถิติแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) และ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

แบบ ทส. ๑


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 445 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

มี นิติบุคคลอาคารชุด แอทโมซ พาราซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี).....ออกให้โดย.....หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

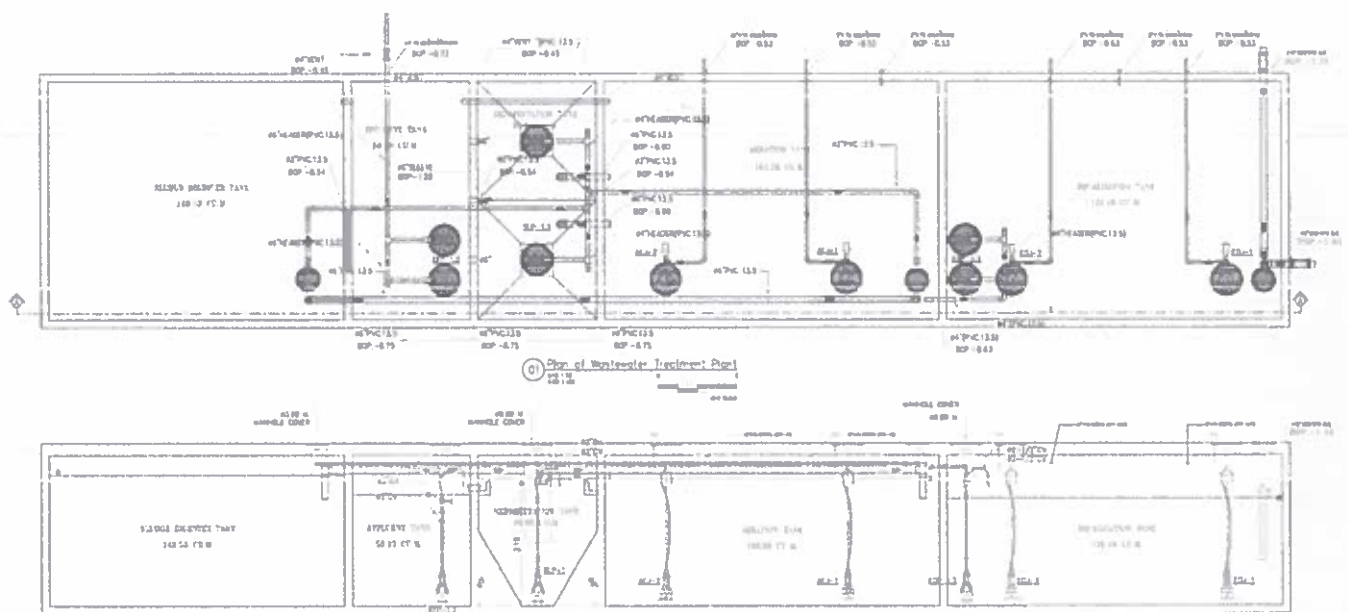


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ว/ด/ป	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารตกค้างชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1/7/68	0	5	4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
2/7/68	249	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
3/7/68	263	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
4/7/68	220	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
5/7/68	235	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
6/7/68	186	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
7/7/68	267	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
8/7/68	237	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
9/7/68	279	20	16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
10/7/68	240	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
11/7/68	273	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
12/7/68	196	20	16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
13/7/68	280	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
14/7/68	246	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
15/7/68	277	21	16.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
16/7/68	198	20	16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
17/7/68	2456	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
18/7/68	226	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
19/7/68	278	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		

ว/ด/ป	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารตกค้างที่ใช้อยู่ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
20/7/68	236	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
21/7/68	201	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
22/7/68	276	21	16.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
23/7/68	145	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
24/7/68	160	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
25/7/68	241	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
26/7/68	188	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
27/7/68	245	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
28/7/68	253	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
29/7/68	239	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
30/7/68	244	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 9267 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 1081 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 864.8 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ

เสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ว.ค.ป	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1/7/68	249	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
2/7/68	263	41	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
3/7/68	220	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
4/7/68	235	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
5/7/68	235	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
6/7/68	267	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
7/7/68	237	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
8/7/68	279	10	16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
9/7/68	240	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
10/7/68	273	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
11/7/68	196	20	16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
12/7/68	260	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
13/7/68	246	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
14/7/68	297	21	16.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
15/7/68	198	20	16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
16/7/68	246	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
17/7/68	226	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		

ว.ค.ป	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
19/7/68	278	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
20/7/68	236	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
21/7/68	221	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
22/7/68	276	21	16.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
23/7/68	145	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
24/7/68	160	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
25/7/68	241	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
26/7/68	188	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
27/7/68	245	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
28/7/68	253	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
29/7/68	239	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
30/7/68	244	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		

31/8/68 249

3/8'

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : แอทมอช พาราซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 445

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ลาดพร้าววังหิน

แขวง/ตำบล : ลาดพร้าว

เขต/ตำบล : เขตลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0636607881

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สาวตรี โสระมัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

480.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 9,267.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,081.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 864.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๕ ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

มี นิติบุคคลอาคารชุด แอชโมซ พาราซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี).....ออกให้โดย.....กรมอาชญา.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

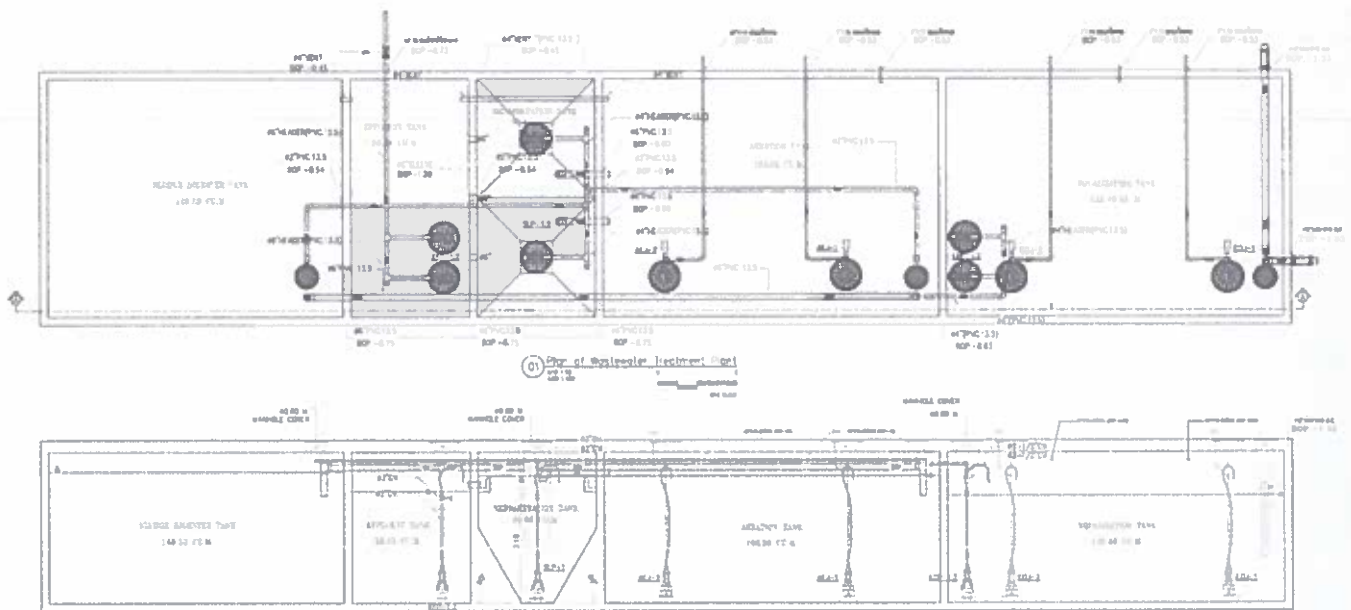


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ว/ค/ป	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารตกค้างที่ใช้อยู่ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/8/68	250	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
2/8/68	225	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
3/8/68	249	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
4/8/68	264	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
5/8/68	241	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
6/8/68	254	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
7/8/68	253	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
8/8/68	233	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
9/8/68	247	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
10/8/68	215	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
11/8/68	258	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
12/8/68	222	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
13/8/68	230	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
14/8/68	266	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
15/8/68	243	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
16/8/68	219	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
17/8/68	237	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
18/8/68	243	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
19/8/68	243	9	7.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	

ว/ด/ป	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือเาเรสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/8/68	235	196	156.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
21/8/68	268	19	23.75	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
22/8/68	220	174	139.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
23/8/68	264	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
24/8/68	237	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
25/8/68	206	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
26/8/68	270	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
27/8/68	175	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
28/8/68	270	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
29/8/68	220	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
30/8/68	217	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ใน

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 445 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230


มี นิติบุคคลอาคารชุด แอทโมซ พลาซ่าโอ ลาดพร้าว-วังหิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

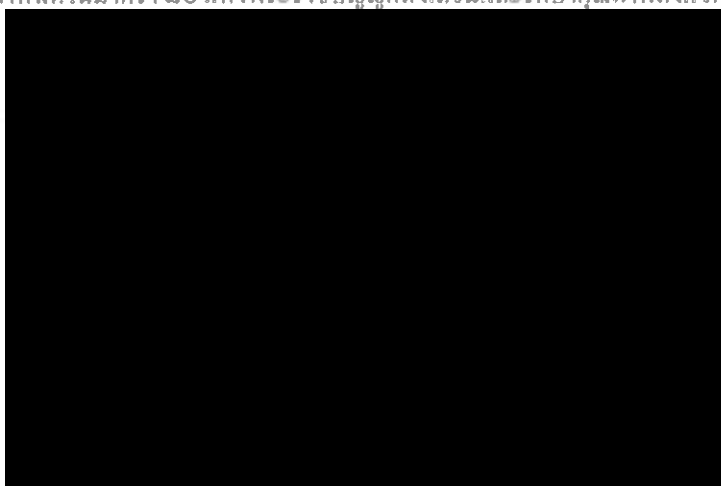

ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

น้ำเสีย

น้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 480 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบต่อเนื่อง(ระบุ) ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอนออก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 7416 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 1658 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1334.95 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ

เสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : แอ่โมซ พาราซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 445

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ลาดพร้าววังหิน

แขวง/ตำบล : ลาดพร้าว

เขต/ตำบล : เขตลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0636607881

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สาวิตรี โสระมัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

480.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,416.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,658.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,334.950 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานของสำนักงานสถิติ

ก.ก.-68	วันที่	การไฟฟ้าหรือระบบ พลังงาน (หน่วย)	ปริมาณน้ำที่ ใช้ทุก กิจกรรมของ สำนักงาน (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำดื่ม ที่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำที่ จากระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบบ/วัน ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารชีวภาพที่ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรค (ระยะเวลาแก้ไข)	ลงมือข้อผู้บันทึก
							ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องมือ อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวาด การกัก (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
	1/8/68	250	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	2/8/68	225	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	3/8/68	249	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	4/8/68	264	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	5/8/68	241	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	6/8/68	254	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	7/8/68	233	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	8/8/68	233	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	9/8/68	247	46	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	10/8/68	215	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	11/8/68	258	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	12/8/68	222	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	13/8/68	230	67	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	14/8/68	266	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	15/8/68	243	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	16/8/68	219	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	17/8/68	237	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	18/8/68	243	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	19/8/68	243	9	7.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	20/8/68	235	196	156.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	21/8/68	266	19	23.75	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	22/8/68	226	174	139.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	23/8/68	264	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	24/8/68	237	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	25/8/68	206	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	26/8/68	230	45	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	27/8/68	175	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	28/8/68	270	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	29/8/68	220	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	30/8/68	217	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	31/8/68	242	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	

แบบ ทส. ๑


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 445 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

มีนิติบุคคลอาคารชุด แอทโมซ พาราซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี).....ออกให้โดย.....หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

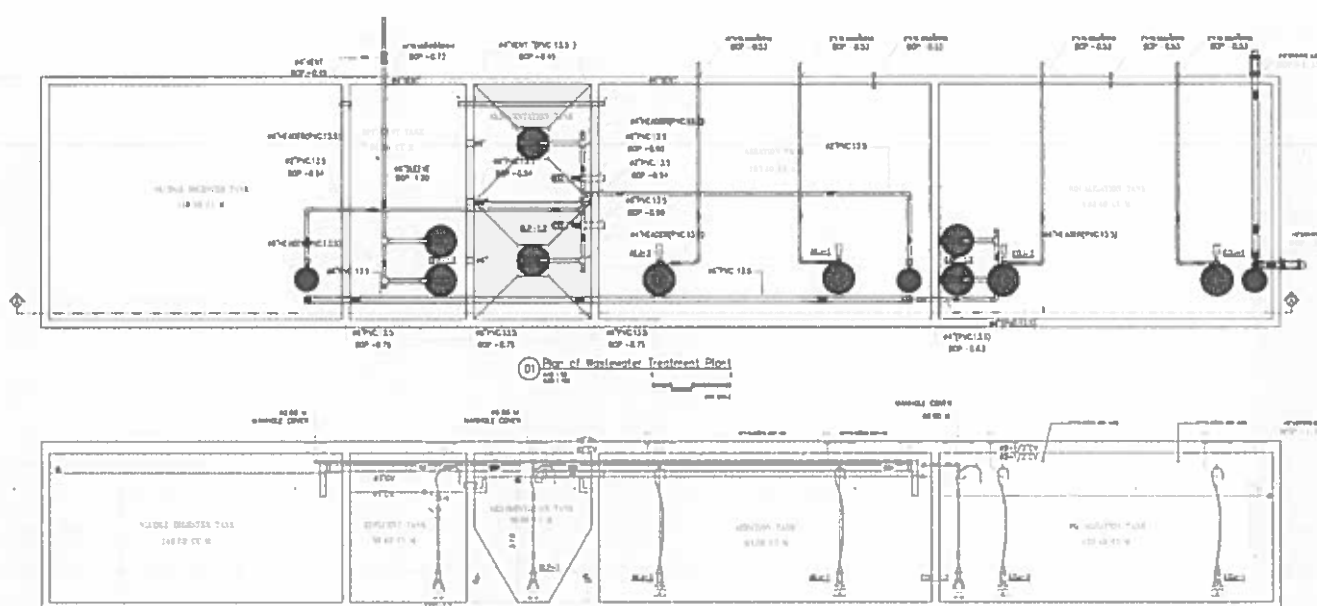

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษ


ท.ป.-68	วันที่	การใช้ไฟฟ้าของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุก กิจกรรมของแหล่ง กำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณการเก็บหรือ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
							ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องคั้น กาก (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ หมุนน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	การเก็บ (ปกติ/ ผิดปกติ)	ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
	1/9/68	269	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	2/9/68	237	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	3/9/68	275	56	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	4/9/68	192	49	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	5/9/68	295	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	6/9/68	246	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	7/9/68	517	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	8/9/68	232	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	9/9/68	262	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	10/9/68	240.	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	11/9/68	244	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	12/9/68	236	24	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	13/9/68	235	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	14/9/68	224	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	15/9/68	262	64	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	16/9/68	240	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	17/9/68	252	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	18/9/68	219	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	19/9/68	222	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	20/9/68	227	64	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	21/9/68	235	454	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	22/9/68	215	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	23/9/68	242	15	12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	24/9/68	246	50	35	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	25/9/68	225	12	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	26/9/68	259	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	27/9/68	249	61	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	28/9/68	248	63	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	29/9/68	218	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
	30/9/68	222	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
					ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	

ว/ค/ป	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบละกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1/9/68	259	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
2/9/68	237	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
3/9/68	275	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
4/9/68	192	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
5/9/68	295	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
6/9/68	246	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
7/9/68	517	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
8/9/68	232	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
9/9/68	262	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
10/9/68	240	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
11/9/68	244	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
12/9/68	236	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
13/9/68	235	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
14/9/68	224	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
15/9/68	262	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
16/9/68	240	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
17/9/68	252	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
18/9/68	219	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
19/9/68	222	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
20/9/68	227	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		

ว/ค/ป	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
21/9/68	235	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
22/9/68	215	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
23/9/68	242	15	12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
24/9/68	240	50	35	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
25/9/68	225	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
26/9/68	259	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
27/9/68	249	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
28/9/68	248	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
29/9/68	218	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
30/9/68	222	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ใหม่แต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 445 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

มีนิติบุคคลอาคารชุด แอทโมซ พาราซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวสาวิตรี ไสระมัต)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 480 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบต่อเนื่อง(ระบุ) ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด คัดตะกอนออก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 7469 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 1427 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1136.6 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ

เสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : แอทมช พาราซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 445

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ลาดพร้าววังหิน

แขวง/ตำบล : ลาดพร้าว

เขต/ตำบล : เขตลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0636607881

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สาวิตรี โสระมัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

480.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) ไฟล์รองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบทั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,469.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,427.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,136.600 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|-----|
| ☒ ระบายทุกวัน | |
| ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ


พ.ย.-68	การใช้ไฟฟ้าของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งใน กิจกรรมของแหล่ง กำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ส่งระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบบ/ไม่ ระบบ)	ปริมาณการเคมีหรือ สารกัดกร่อนที่ใส่ (ชื่อปริมาณ) (ลิตร หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
วันที่						ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง หรือน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/68	247	59	47.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
2/10/68	270	35	28	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
3/10/68	232	47	37.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
4/10/68	214	64	51.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
5/10/68	248	46.8	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
6/10/68	299	53	42.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
7/10/68	248	56	44.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
8/10/68	259	54	43.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
9/10/68	247	57	45.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
10/10/68	232	40	32	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
11/10/68	242	48	38.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
12/10/68	221	63	50.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
13/10/68	247	71	40.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
14/10/68	218	58	46.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
15/10/68	266	63	50.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
16/10/68	220	40	32	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
17/10/68	457	79	63.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
18/10/68	457	79	63.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
19/10/68	241	84	67.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
20/10/68	270	96	44	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
21/10/68	216	96	44	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
22/10/68	218	49	39.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
23/10/68	234	63	50.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
24/10/68	239	75	60	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
25/10/68	235	51	40.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
26/10/68	242	61	48.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
27/10/68	243	62	44.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
28/10/68	244	59	47.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
29/10/68	227	59	47.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
30/10/68	225	66	52.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
31/10/68	213	42	33.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	

ว/ค/ป	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1/10/68	247	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
2/10/68	270	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
3/10/68	232	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
4/10/68	214	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
5/10/68	248	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
6/10/68	255	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
7/10/68	248	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
8/10/68	259	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
9/10/68	247	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
10/10/68	232	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
11/10/68	242	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
12/10/68	224	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
13/10/68	248	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
14/10/68	218	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
15/10/68	266	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
16/10/68	220	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
17/10/68	457	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
18/10/68	459	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
19/10/68	241	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
20/10/68	270	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		

ว/ด/ป	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในททุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
21/10/68	216	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
22/10/68	218	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
23/10/68	234	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
24/10/68	239	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
25/10/68	235	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
26/10/68	242	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
27/10/68	243	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
28/10/68	244	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
29/10/68	227	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
30/10/68	225	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 445 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

มีนิติบุคคลอาคารชุด แอทโมซ พาราซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมคอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



แหล่งกำเนิดมลพิษ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเดิมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 480 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบต่อเนื่อง(ระบุ) ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอนออก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 7833 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 1773 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1418.4 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบละออง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : แอทโมซ พาราซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 445

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ลาดพร้าววังหิน

แขวง/ตำบล : ลาดพร้าว

เขต/ตำบล : เขตลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0636607881

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำ

(1) ประเภท / ชนิด

ในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุน)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ☒ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ เครื่องสูบลตะกอน☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

7,833.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,773.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,418.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน


หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 445 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
มี นิติบุคคลอาคารชุด แอทโมซ พาราซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย ในอนุญาตเลขที่(ถ้ามี).....ออกให้โดย.....amedaayu.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

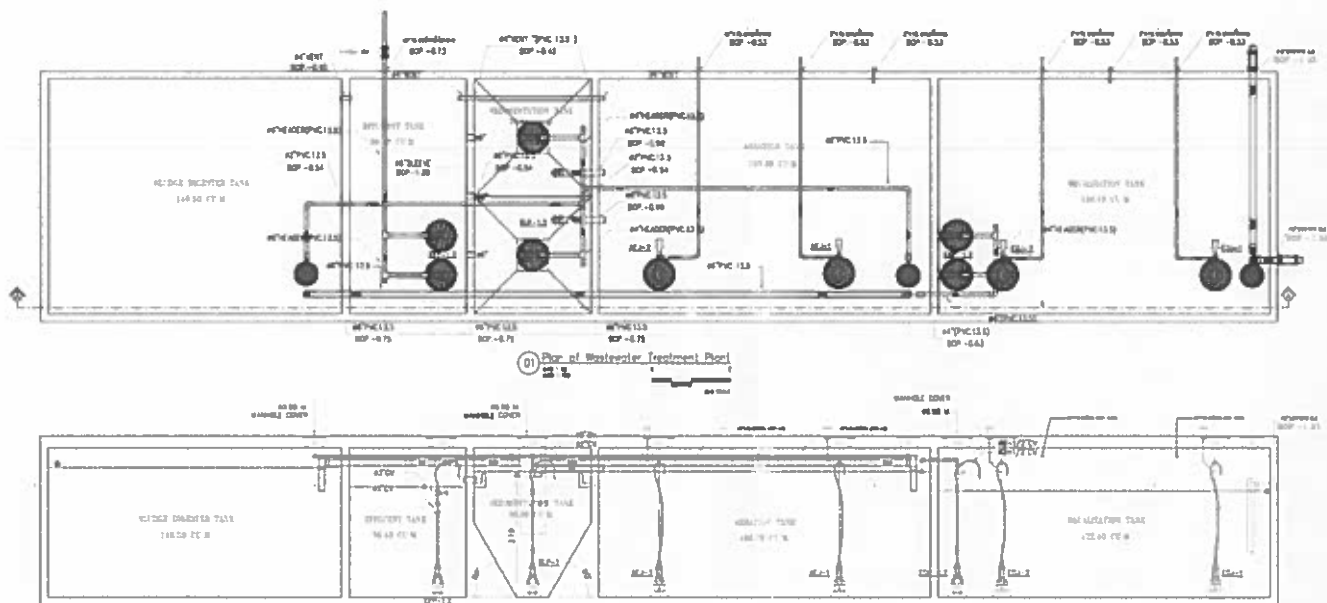


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


ร.ก.-68	การไฟฟ้าเพื่อระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำที่เข้าทุก กิจกรรมของแหล่ง กำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณการกักเก็บหรือ สารกักตุนที่กักเก็บ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร หรือกิโลกรัม)	การบำบัดน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
วันที่						ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ไขมัน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวนตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/11/68	264	34	29.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
2/11/68	173	43	34.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
3/11/68	254	43	34.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
4/11/68	238	59	47.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
5/11/68	249	58	46.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
6/11/68	234	43	34.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
7/11/68	215	63	50.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
8/11/68	262	64	51.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
9/11/68	245	64	48.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
10/11/68	253	53	42.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
11/11/68	235	50	40	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
12/11/68	248	59	47.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
13/11/68	244	64	51.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
14/11/68	211	41	32.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
15/11/68	257	85	66	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
16/11/68	243	56	44.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
17/11/68	223	75	60	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
18/11/68	277	92	73.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
19/11/68	212	51	40.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
20/11/68	247	108	86.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
21/11/68	249	171	143.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
22/11/68	276	158	126.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
23/11/68	284	138	110.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
24/11/68	264	85	68	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
25/11/68	224	52	41.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
26/11/68	223	62	49.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
27/11/68	239	50	40	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
28/11/68	207	41	32.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
29/11/68	239	64	51.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
30/11/68	240	65	52	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
				ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	

ว/ค/ป	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1/11/68	264	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
2/11/68	173	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
3/11/68	254	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
4/11/68	238	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
5/11/68	249	58	46.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
6/11/68	234	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
7/11/68	215	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
8/11/68	252	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
9/11/68	245	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
10/11/68	253	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
11/11/68	235	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
12/11/68	248	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
13/11/68	274	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
14/11/68	211	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
15/11/68	257	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
16/11/68	243	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
17/11/68	223	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
18/11/68	277	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
19/11/68	212	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
20/11/68	247	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		

ว/ค/ป	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
21/11/68	247	179	143.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
22/11/68	276	158	126.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
23/11/68	224	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
24/11/68	264	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
25/11/68	224	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
26/11/68	223	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
27/11/68	239	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
28/11/68	207	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
29/11/68	239	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
30/11/68	240	65	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ร

แหล่งกำเนิดมลพิษ

สืบ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 445 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230


มีนิติบุคคลอาคารชุด แอทโมซ พาราซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรฐานฯ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

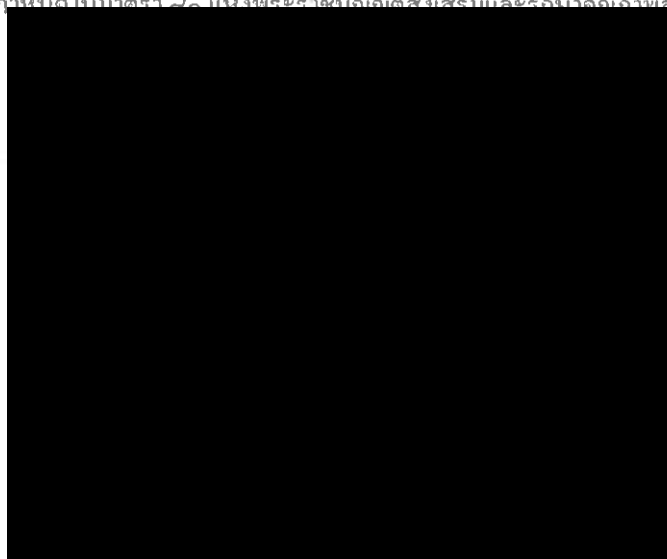

ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บำบัดน้ำเสีย

บำบัดน้ำเสีย

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 480 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบต่อเนื่อง(ระบุ) ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด คัดตะกอนออก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 7187 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 2095 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1676.2 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ถ้าเดือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : แอทโมช พาราซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 445

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ลาดพร้าววังหิน

แขวง/ตำบล : ลาดพร้าว

เขต/ตำบล : เขตลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0636607881

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สาวิตรี โสระมัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบทั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,187.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,095.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,676.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 445 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

มี นิติบุคคลอาคารชุด แอทโมส พาราไซโอ ลาดพร้าว-วังหิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้โดย.....หมศยาญ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

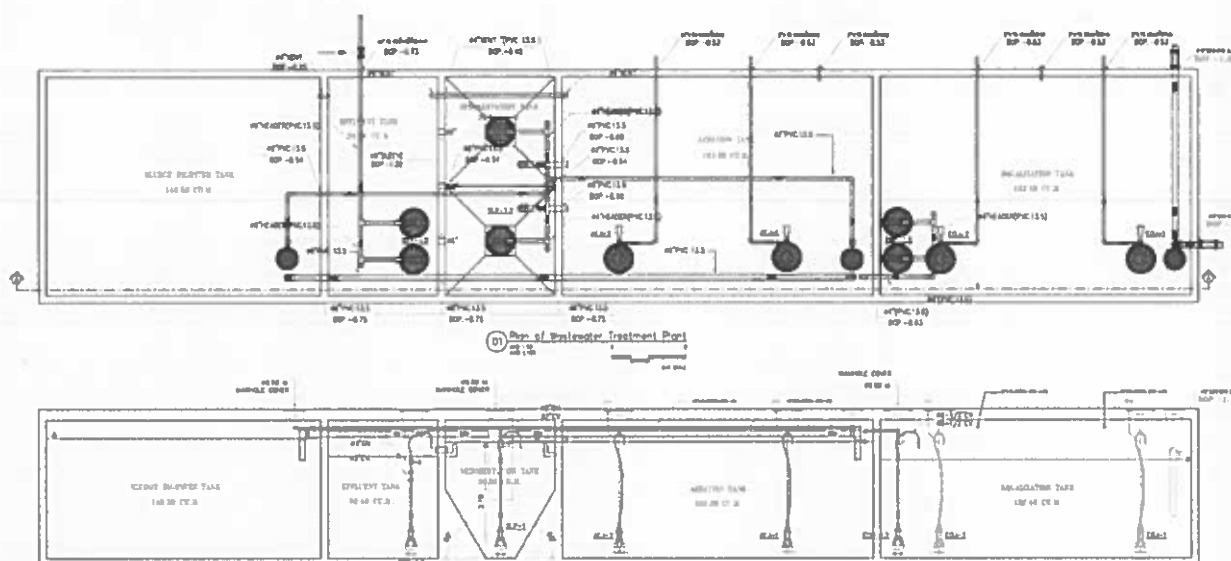

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานเลี้ยงในงานนิคม

ด.ย.-68 วันที่	การใช้ไฟฟ้าของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุก กิจกรรมของแหล่ง ถ่านหินนิคม (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำที่ จากระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบบ/วัน ระบาย)	ปริมาณการบริโภคหรือ การกักเก็บน้ำที่ (ชื่อปริมาณ) (ลิตร หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่ผลิตขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ทราย (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ (ปกติ/ผิดปกติ))					
1/12/68	482	72	57.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
2/12/68	227	55	44	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
3/12/68	229	60	48	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
4/12/68	234	66	52.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
5/12/68	236	40	32	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
6/12/68	552	53	42.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
7/12/68	247	52	41.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
8/12/68	231	60	48	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
9/12/68	245	63	50.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
10/12/68	208	64	51.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
11/12/68	224	70	56	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
12/12/68	248	59	47.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
13/12/68	247	62	49.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
14/12/68	242	64	51.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
15/12/68	222	82	65.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
16/12/68	235	43	34.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
17/12/68	238	59	47.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
18/12/68	240	53	42.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
19/12/68	209	57	45.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
20/12/68	223	76	60.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
21/12/68	245	73	58.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
22/12/68	253	73	58.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
23/12/68	207	77	61.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
24/12/68	248	79	63.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
25/12/68	256	78	62.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
26/12/68	210	46	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
27/12/68	230	51	41.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
28/12/68	240	77	57.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
29/12/68	253	56	44.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
30/12/68	217	54	46.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
31/12/68	232	53	42.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		

ว/ค/ป	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบละกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1/12/68	482	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
2/12/68	227	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
3/12/68	229	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
4/12/68	234	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
5/12/68	236	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
6/12/68	252	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
7/12/68	247	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
8/12/68	231	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
9/12/68	245	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
10/12/68	208	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
11/12/68	224	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
12/12/68	248	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
13/12/68	247	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
14/12/68	242	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
15/12/68	222	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
16/12/68	235	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
17/12/68	238	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
18/12/68	240	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
19/12/68	209	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		
20/12/68	223	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ		

ว/ค/ป	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
21/12/68	245	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
22/12/68	253	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
23/12/68	207	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
24/12/68	248	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
25/12/68	256	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
26/12/68	210	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
27/12/68	230	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
28/12/68	240	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
29/12/68	253	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	
30/12/68	217	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	

ลายมือชื่อผู้
บันทึก

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

งบกำไรสุทธิ

งบกำไรสุทธิ

งบกำไรสุทธิ

งบกำไรสุทธิ

งบกำไรสุทธิ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 445 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

มีนิติบุคคลอาคารชุด แอทโมซ พาราไซโอ ลาดพร้าว-วังหิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวสวาทรี ไสระมัต)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 480 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐แบบค่อไม่เนื่อง(ระบุ) ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอนออก

๓, สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 7510 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 1923 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1541.6 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบละออง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- ถ้าเดือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : แอทโมซ พาราซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 445

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ลาดพร้าววังหิน

แขวง/ตำบล : ลาดพร้าว

เขต/ตำบล : เขตลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0636607881

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สาวิตรี โสระมัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,510.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,923.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,541.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗