เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระเบียบการพักอาศัย

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

THE PLATINUM
FASHION MALL
JURISTIC PERSON

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ว่าด้วย การอยู่อาศัยในอาคารชุด การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง

1.เจ้าของร่วมจะต้องดูแลรักษาห้องและทรัพย์ส่วนบุคคลของตนให้อยู่ในสภาพที่ดี และไม่กระทำการใดๆ ให้เป็นที่กระทบต่อสิทธิก่อให้เกิดความเดือดร้อนความเสียหายตลอดจนการรบกวนต่อความสงบสุขในการอยู่อาศัยของผู้อื่นหรือต่อระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคาร

1.Co-owners must maintain their rooms and personal belongings in good condition and do not to cause an impact on other residents and cause distress damage as well as Disturbing the peace and quiet of other people's residences or the building's security system.

2.ไม่ส่งเสียงดังจนเกินควรภายในห้องชุดและบริเวณส่วนกลาง

2.Do not make excessive noise in the condominium and common areas.

3.ห้ามเลี้ยงสุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่อื่นๆ รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นไว้ภายในห้องชุดหรือบริเวณอาคาร

3.Do not keep any animals, including reptiles. Or animals that may cause a nuisance or danger to others within the apartment or building area.

4.ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ และรองเท้ามาวางไว้นอกห้องชุด

4.Do not bring equipment and shoes placed outside the suite.

5.ห้ามติดแผ่นภาพหรือป้ายชื่อ และป้ายโฆษณาบริเวณประตู ผนัง หรือระเบียงด้านนอกห้องชุด

5.Do not attach pictures or name tags. And advertising signs on the door, wall, or balcony outside the suite.

6.ห้ามกวาดขยะ ปัดฝุ่นหรือกระทำใดๆ จากภายในห้องพักอาศัย อันทำให้เกิดความไม่สะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง

6.Do not sweep garbage, dust or do anything from inside the residential room which will cause uncleanness in the common area.

7.ห้ามแขวนเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นใดภายนอกห้องชุด โดยเฉพาะที่ระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นได้จากภายนอกอาคาร

7.Do not hang clothes or anything else outside the suite Especially on the balcony which can be seen from the outside of the building.

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ว่าด้วย การอยู่อาศัยในอาคารชุด การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง

8.เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยจะใช้ห้องชุดเพื่อการอยู่พักอาศัยเท่านั้นและห้ามใช้เพื่อเกี่ยวข้องกับธุรกิจใดๆ หรือจุดประสงค์เพื่อเล่นการพนัน ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมใดๆ ทั้งสิ้น

8.Co-owners or residents may use the unit for residential purposes only and may not use it in connection with any business. Or the purpose of gambling is illegal or immoral in any way.

9.ห้ามนำห้องชุดทำเป็นที่เก็บของ หรือ สต๊อกสินค้าทุกประเภท อนุญาตให้สำหรับพักอาศัยเท่านั้น

9.Do not use the apartment as a storage space or stock of any type of product. Allowed for residential use only.

10.ห้ามใช้รถเข็นทุกประเภทในอาคารชุด ยกเว้นรถเข็นของอาคารบริเวณชั้น 9 และกระเป๋าล้อลากเท่านั้น

10.Do not use any kind of trolley except suitcase and shopping cart on 9 floor.

11.ห้ามติดตั้งก๊าซภายในที่พักอาศัย

11.Do not install gas inside the residence.

12.ห้ามทำอาหารที่ส่งกลิ่นหลังเวลา 20.00 น.

12. Do not make a building that smells after 10 p.m.

13.ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพักอาศัย และบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000บาท

13.Do not smoke inside the living room. And common areas If violated, there will be a fine of 5,000 baht.

14.พัสดุหรือจดหมายของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ที่ส่งมาโดยไปรษณีย์ไทยจะถูกจัดส่งไว้ในตู้ไปรษณีย์ของแต่ละห้องชุด หากพัสดุรายการใดที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าบรรจุในตู้ไปรษณีย์จะถูกจัดเก็บไว้ที่นิติฯ โดยจะมีใบแจ้งให้มารับใส่ไว้ในตู้แทน

14.Co-owner/resident materials or letters sent by post Will be delivered to the post box of each apartment. Which item is bigger than a postbox It will be stored at the legal entity where there will be a notification to come and put it in the cabinet instead.

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ว่าด้วย การอยู่อาศัยในอาคารชุด การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง

15.ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลาทำงานปกติเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย สามารถแจ้งพนักงานที่ประจำอยู่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จุดล็อบบี้คอนโด เพื่อประสานงานผู้รับผิดชอบต่อไป หรือติดต่อเบอร์ภายในได้ที่ เบอร์โทร 02-121-8000 ต่อ 179 หรือ 02-121-9449 แผนกรักษาความปลอดภัย ,101 แผนกวิศวกรรม ,100 รปภ.ล็อบบี้คอนโดชั้น 1

15.In the case of an emergency outside of normal working hours, co-owners/residents can inform the staff stationed at the information counter. Condo lobby point To continue coordinating those responsible Or you can contact the internal number at 02-121-8000 ext. 179 or 02-121-9449 Security Department, 101 Engineering Department, 100 Security, Condo Lobby, 1st Floor.

16.เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ควรจัดหาการคุ้มครองจากประกันภัยที่เหมาะสมกับเหตุอัคคีภัย การโจรกรรมลักทรัพย์ และความเสียหายจากเหตุอื่นใดที่มีต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ รวมถึงตกแต่งภายในห้องชุด ยานพาหนะ และทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่น ๆ ของตน

16.Co-owners/residents should seek appropriate insurance coverage in case of fire. burglary and damage from any other cause to personal property, furniture, decoration, interior decoration of the apartment, vehicle and other personal property of his/her.

17.เจ้าของร่วมทุกคนต้องแจ้งให้นิติบุคคลฯ ทราบชื่อของบุคคล ที่เป็นผู้พักอาศัยตามปกติในห้องชุดของตน โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อยู่อาศัย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการครอบครอง การเช่า หรือ กรรมสิทธิ์ เพื่อให้นิติบุคคลฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

17. All co-owners must notify the juristic person. Know the names of people who is a regular resident of their apartment by filling out the resident registration form When there is a change in ownership, lease or ownership, so that the juristic person keeps the information up-to-date.

18.ห้ามเจ้าของห้อง และผู้พักอาศัย ปล่อยห้องเช่าเป็นห้องเช่ารายวัน

18.Daily rental is not allowed.

19.ก่อนออกจากห้องชุดทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบต่างๆ เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า รวมไปถึงการปิดล็อค ประตู หน้าต่าง เตาหุงต้มให้เรียบร้อยทุกครั้ง

19.before leaving the suite every time Please check the orderliness of various systems such as plumbing systems, electrical systems, including closing the locks of doors, windows, cooking stoves every time.

20.ไม่อนุญาตให้เล่นบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงการเล่นโรลเลอร์สเก็ตหรือสเก็ตบอร์ดในพื้นที่ส่วนกลาง หากเกิดความเสียหายในพื้นที่ส่วนกลางใด ๆ ท่านเจ้าของร่วม/ผู้ปกครองนั้น ๆ จะต้องรับผิดชอบตามมูลค่าความเสียหายจริง

20. Not allowed to play in common areas. This includes roller skating or skateboarding in the common areas. If there is any damage or stain to any decorations, co-owners/parents will be responsible for the actual damage value.

20.การขออนุญาตใช้พื้นที่สันทนาการชั้น 02 นอกเหนือจากการให้บริการปกติ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการอาคารเท่านั้น

21. Application for permission to use the recreational area on the 12th floor in addition to providing normal services Must be authorized by the building manager only.

22.การขออนุญาตเข้าทำงานของผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางนิติบุคคลฯ กำหนด (สามารถขอระเบียบการเข้าทำงานได้ที่นิติฯบุคคลชั้น11) และจะต้องได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลฯ ก่อนเข้าทำงาน

22.Applying for a work permit of the contractor must comply with the rules and regulations set by the juristic person (can apply for work permits at the 11th floor of the juristic person) and must

21.ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายระบบเตือนภัย ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน เว้นแต่มีความจำเป็น โดยต้องแจ้งให้ผู้บริหารอาคาร นิติบุคคลพร้อมวิศวกรรมประจำอาคาร รับทราบพร้อมตรวจสอบก่อน จึงดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการอาคารแล้วเท่านั้น

23.Do not change or move the alarm system. Fire protection and other systems shared unless necessary you must notify the building management. Legal entity with building engineering Be informed and check first. Therefore, it can be carried out only after receiving approval from the building manager.

24.ห้ามทำการสกัด เจาะหรือดัดแปลงแก้ไขพื้น เพดาน และผนังห้องชุดด้านที่ติดกับทางเดินส่วนกลางและระเบียง หรือผนังด้านข้างที่ใช้ร่วมกับห้องชุดอื่น

24.Do not extract, drill or modify the floor, ceiling and the wall of the unit next to the common corridor and balcony. Or side walls that are used in conjunction with other units.

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
ว่าด้วย การอยู่อาศัยในอาคารชุด การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง

2(.ห้ามก่อสร้างดัดแปลงสิ่งใดเพิ่มเติมบนราวระเบียงห้องชุด รวมทั้งการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด และห้ามมิให้เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ทำการดัดแปลง หรือเพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้างไม่ว่าทาสีภายนอก เปลี่ยนประตู กระจกหรือกรอบหน้าต่างด้านนอก การติดฟิล์มสะท้อนแสงหรือฟิล์มประเภทอื่น ๆ รวมถึงการกระทำสิ่งใด ๆ ที่เป็นการดัดแปลงและอาจมีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอกของอาคารชุด

25.Co-owners/residents are forbidden to make modifications or additions to any part of the structure whether it is painting the exterior, changing the exterior doors, glass or window frames. Applying reflective film or other types of film including any action which is a modification and may affect the exterior appearance of the condominium.

26.ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์รวมถึงเศษวัสดุก่อสร้างมาวางไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง หรือโยนออกนอกระเบียงห้องชุด

26.Do not bring equipment, including construction materials, to be placed in the common area or thrown off the balcony of the suite.

2) .ห้ามมิให้ติดตั้งผ้าใบกันแดด ติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ จานดาวเทียม หรือการติดตั้งใด ๆ ที่ยื่นออกมานอกแนวระเบียงอาคาร หรือสูงกว่าขอบระเบียง

27.It is forbidden to install sun awnings. Install a TV antenna, satellite dish, or any other installation protruding outside the building's balcony. or higher than the edge of the balcony.

28.ห้ามทิ้งขยะ น้ำปูน หรือน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็งลงในโถชักโครกท่อระบายน้ำ หากมีการอุดตันหรือรั่วไหล หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายจากการซ่อมจะเรียกเก็บจากบุคคลที่ต้องรับผิดชอบหรือเจ้าของร่วม ทั้งนี้รวมถึงบริเวณอื่น ๆ เช่น อ่างล้างจาน รางน้ำระเบียงด้านนอก เป็นต้น

28.Do not throw garbage, cement water, or water that has hardened sediment into the toilet bowl or drain pipe if it is clogged, leaking, or damaged in any way. caused by misuse The cost of repairs will be collected from the responsible person or co-owner. This includes other areas such as the sink, gutter on the outside balcony, etc.

29.ห้ามเทน้ำหรือทิ้งขยะออกนอกระเบียง

29.Do not pour water or throw rubbish outside the balcony.

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
ว่าด้วย การอยู่อาศัยในอาคารชุด การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง

10.เจ้าของร่วม หรือผู้อาศัยให้ความยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ แพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ หรือฝ่ายวิศวกรรมเข้าทำการตรวจสอบภายในห้องชุด และซ่อมแซมแก้ไขในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนกลางหรือห้องชุดข้างเคียงได้รับผลกระทบหรือมีความเสียหาย อันเนื่องมาจากวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุดนั้นชำรุดบกพร่อง

30.Co-owners or residents give consent to the officers of The Platinum Fashion Mall Condominium Juristic Person or the Engineering Department to inspect the condominium. And repair and fix in case the common property or neighboring units are damaged. Or have a concussion effect due to the defective materials in the suite.

10.เจ้าของร่วม หรือผู้อาศัยต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินของห้องชุดข้างเคียงหรือห้องชุดชั้นบนและล่าง อันเนื่องมาจากการต่อเติม ตกแต่ง หรือซ่อมแซมแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภคและระบบป้องกันภัย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากห้องชุดนั้นเป็นต้นเหตุ

31.Co-owners or residents are responsible for damage to common property and properties of neighboring units or upper and lower floors due to additions, decorations, or repairs or changes to the utilities and security systems. Or any damage caused by that suite as a cause.

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
ว่าด้วย การอยู่อาศัยในอาคารชุด การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง

<u>หากฝ่าฝืนระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกัน จะมีโทษค่าปรับ ดังนี้</u>

ครั้งที่ 0 ออกหนังสือเตือน
ครั้งที่ 2 ปรับเป็นจำนวนเงิน 0,000 บาท
ครั้งที่ 1 เป็นต้นไป ปรับเป็นจำนวนเงินครั้งละ 2,000 บาท
รวมทั้งอาจงดการให้บริการสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา เป็นต้น รวมทั้งการงดให้บริการต่าง ๆ ของนิติบุคคลฯ

<u>The violaters of resodent's regulations will be fined as follows :</u>

1st time issuing a warning letter.

The second time, the fine is 1,000 baht.

For the 3rd time onwards, the fine will be 2,000 baht each time.

Including the provision of public utilities such as tap water, etc., as well as the various services by juristic persons may be suspended.

>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ

ลูกค้าประสบเหตุ
แจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

↓

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประสานงาน
Command Room และประกาศเตือน
ลูกค้า

↓

LP เข้าพบลูกค้าภายใน 3 นาที พร้อม
ประสานงานทุกหน่วยงานต่อหน้าลูกค้า

↓

Command Room ประสานงาน LP/
แม่บ้าน และตรวจสอบภาพ CCTV

↓

ตรวจสอบ
ผู้ต้องสงสัย

>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ

ตรวจสอบ
ผู้ต้องสงสัย

พบ

LP ขอกำลังเสริม แสดงตัวและขอ
อนุญาตตรวจสอบผู้ต้องสงสัย เชิญตัวมา
ที่ห้องสอบสวนด้วยความสุภาพ

↓

Command Room บันทึกคำรับสารภาพ
, ทำประวัติและส่งมอบผู้กระทำผิดให้ตร.
ประจำศูนย์ประสานงานส่งต่อสน.พญาไท

↓

เชิญผู้เสียหายไปแจ้งความที่สน.พญาไท

↓

สิ้นสุด
แผน

ไม่พบ

LP แนะนำลูกค้าอายัดบัตรโดยใช้
โทรศัพท์นิติฯ และแจ้งความกับสน.พญา
ไท โดยให้ตร.ประจำศูนย์ไปด้วย หาก
ลูกค้าต้องการ

↓

สิ้นสุด
แผน

แผนฉุกเฉิน

>>> กรณีเกิดเหตุมิจฉาชีพ

นิติบุคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

>>> Content

>>> ฝ่ายประชาสัมพันธ์

2. ประสานงานแจ้ง Command Room ทันที

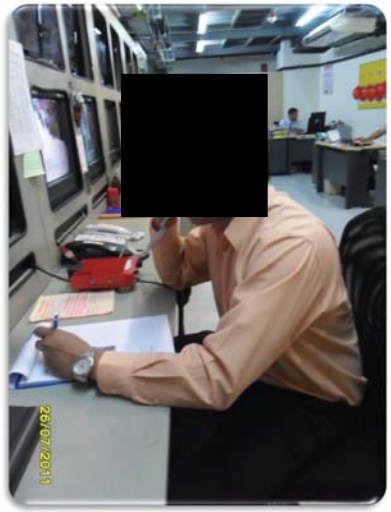

>>> หน้าที่ความรับผิดชอบ

Information
- ขอข้อมูลจากลูกค้า
- ประสานแจ้ง Command Room
- ประกาศเตือนลูกค้า
- รายงานความคืบหน้า
- จัดทำรายงานสถิติ

LP
- เข้าพบลูกค้าภายใน 3 นาที
- ประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- แจ้งผลการตรวจสอบให้ลูกค้าทราบ
- กรณีพบผู้ต้องสงสัยให้ขอกำลังเสริมและเชิญตัว
- เชิญผู้เสียหายไปแจ้งความที่สน.พญาไท
- กรณีไม่พบผู้กระทำผิด แนะนำให้ลูกค้าอายัดบัตรและแจ้งความ

Command Room
- ศูนย์กลางการประสานงาน ระหว่าง LP ภายใน, Doorman, แม่บ้าน และ Information
- บันทึกรายงานผลการตรวจสอบกลับ
- รายงานผลสรุปให้หัวหน้าLP

Doorman
- สังเกตบุคคลต้องสงสัยที่เดินออกนอก
- รายงานผลการตรวจสอบกลับ

House Keeping
- ตรวจสอบถังขยะในห้องน้ำและถังขยะทุกจุด และรายงานผลกลับไปยัง Command Room

>>> ฝ่ายประชาสัมพันธ์

3. ขออนุญาตลูกค้าที่ประสบเหตุ ประกาศเตือนแจ้งลูกค้าทั่วไปในศูนย
4. ประกาศเสียงตามสายเตือนลูกค้าทั่วไป

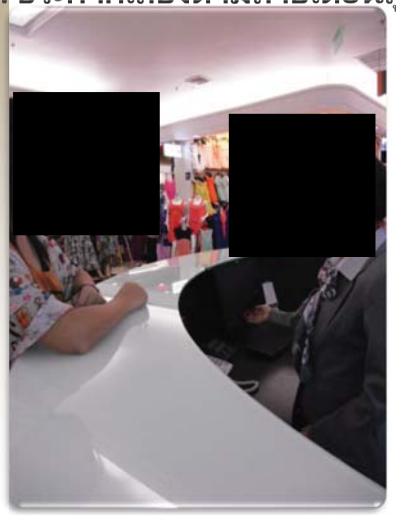

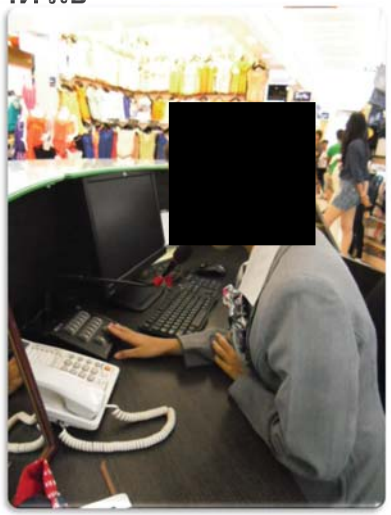

>>> ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1. ขอข้อมูลจากลูกค้าที่ประสบเหตุ พร้อมบันทึกลงแบบฟอร

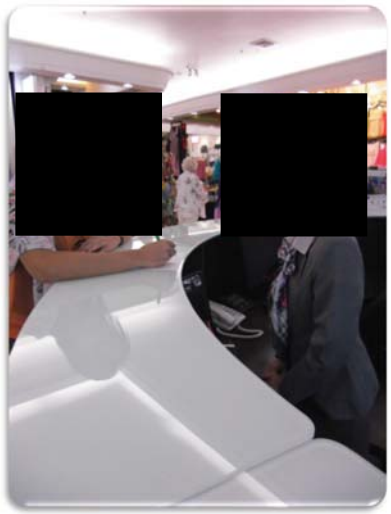

>>> ฝ่ายประชาสัมพันธ์

6. กรณีไม่พบมิจฉาชีพ ให้ขอชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ
7. รายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบในวันรุ่งขึ้น

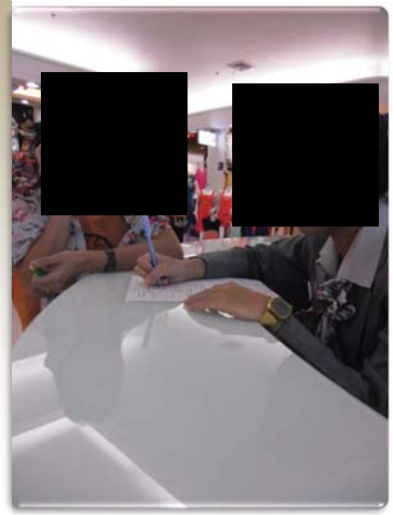

>>> การประกาศเตือนเกิดเหตุลักทรัพย์

การประกาศเตือนเกิดเหตุลักทรัพย์

- ขอเชิญคุณทรัพย์ แดงเล็กที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ *(ความหมาย : ขณะนี้เกิดเหตุลักทรัพย์ กระเป๋าสตางค์สีแดง ชนาดเล็กสูญหายไม่ทราบจุดเกิดเหตุ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกจุดตรวจสอบ)*
- ขอเชิญคุณทรัพย์ เขียวใหญ่ ที่ร้าน XYZ ชั้น 1 โซน 2 *(ความหมาย : ขณะนี้เกิดเหตุลักทรัพย์ กระเป๋าสีเขียว ใบใหญ่สูญหาย จุดเกิดเหตุอยู่ที่ร้าน XYZ ชั้น 1 โซน 2 ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกจุดตรวจสอบ)*

>>> ฝ่ายประชาสัมพันธ์

8. ทำรายงานสถิติเพื่อวางมาตรการในการป้องกันต่อไป

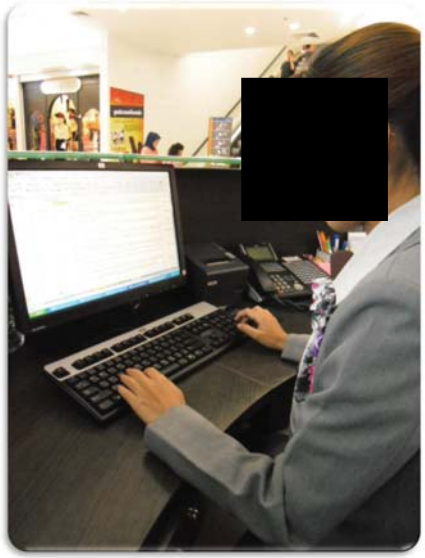

>>> ฝ่ายประชาสัมพันธ์

5. กรณีลูกค้าเอะอะโวยวาย ให้เชิญลูกค้าพร้อมLPมาที่ฝ่ายนิติฯ โดยขอให้ตำรวจประจำศูนย์ประสานงานตำรวจท้องที่มารับเรื่องด้วย

>>> ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

3. กรณีพบผู้ต้องสงสัย ให้ติดตาม หากมั่นใจว่าใช่มิจฉาชีพ *ให้ขอกำลังเสริม* ก่อนขออนุญาตตรวจสอบ ผู้ต้องสงสัย และให้ทำโดยสงบไม่อึกทึก

>>> ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

1. เข้าพบลูกค้าที่ประสบเหตุ *ภายใน 3 นาที*

>>> ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

ขั้นตอนการเชิญตัวผู้ต้องสงสัย

- แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยแสดงบัตรพนักงาน

>>> ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

2. นำข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ *ต่อหน้าลูกค้าโดยแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสุดความสามารถ*
   - LP ทุกจุด ตรวจสอบบุคคลต้องสงสัย
   - CCTV ตรวจสอบภาพจากกล้องในบริเวณที่เกิดเหตุ
   - Doorman ให้สกัดจับผู้ต้องสงสัย

>>> Command Room

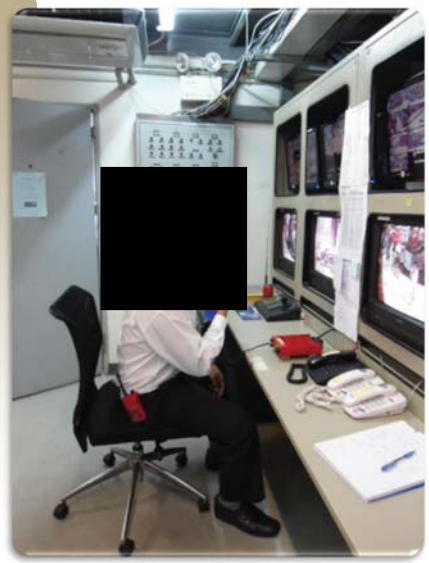

1. เป็นผู้ประสานงานกลางกับ LPภายใน , Doorman, แม่บ้านและประชาสัมพันธ์ ทุกจุด
2. กรณีพบผู้ต้องสงสัยใน CCTV ให้ประสานงานแจ้งLPภายในและ Doorman ติดตาม

>>> ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

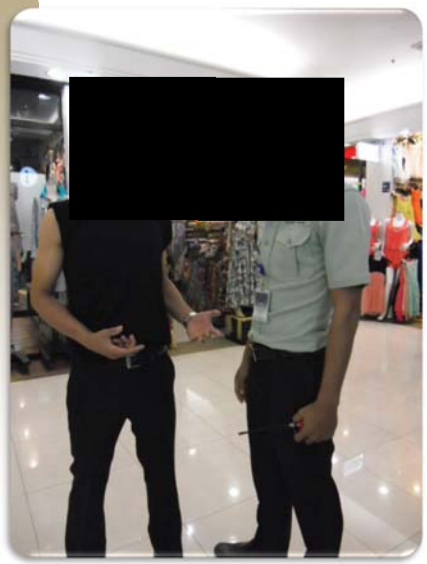

ขั้นตอนการเชิญตัวผู้ต้องสงสัย

- แจ้งให้ผู้กระทำผิดว่าเขามีความผิดอะไร
- เชิญตัวผู้กระทำผิดมาที่ห้องสอบสวนด้วยความสุภาพ

>>> Command Room

3. ทำบันทึกรายงานผลการตรวจสอบกลับจากLPภายใน, Doorman, แม่บ้าน และประชาสัมพันธ์ทุกจุด
4. รายงานผลสรุปให้หัวหน้าLP รับทราบ

>>> ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

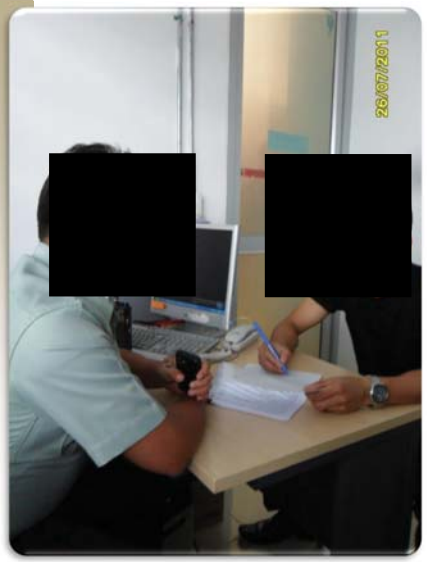

ขั้นตอนการเชิญตัวผู้ต้องสงสัย

- ให้ผู้กระทำผิด *บันทึกคำรับสารภาพ* เป็นหลักฐาน
- ส่งมอบผู้กระทำผิดให้ตำรวจประจำศูนย์ ประสานงานส่งมอบ สน.พญาไท
- เชิญผู้เสียหายไปแจ้งความที่สน.พญาไท

>>> Command Room

- เมื่อได้ยินประกาศให้ตรวจสอบถังขยะในห้องน้ำ และถังขยะทุกจุด จากนั้นรายงานผลกลับไปยัง Command Room

>>> Command Room

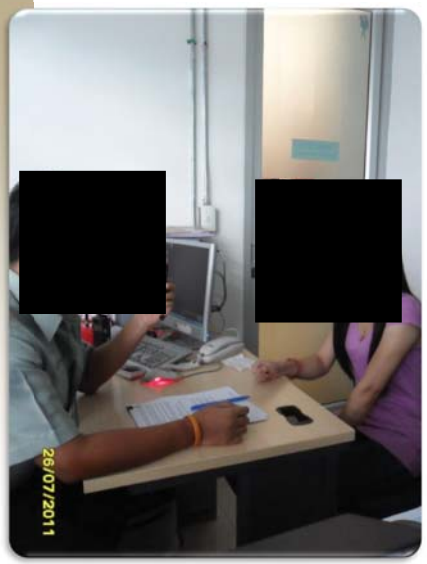

1. แจ้งผลการตรวจสอบให้ลูกค้าผู้เสียหายรับทราบ
2. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดให้แนะนำลูกค้า
   - อายัดบัตรและเอกสารต่างๆ โดยเสนอให้ลูกค้าใช้โทรศัพท์ของศูนย์ที่ฝ่ายนิติฯ
   - แจ้งความกับสน.พญาไท โดยให้ตำรวจประจำศูนย์ไปด้วย หากลูกค้าต้องการ

>>> การตรวจสอบพบทรัพย์สิน

THE PLATINUM FASHION MALL JURISTIC PERSON

นิติบุคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

>>> Command Room

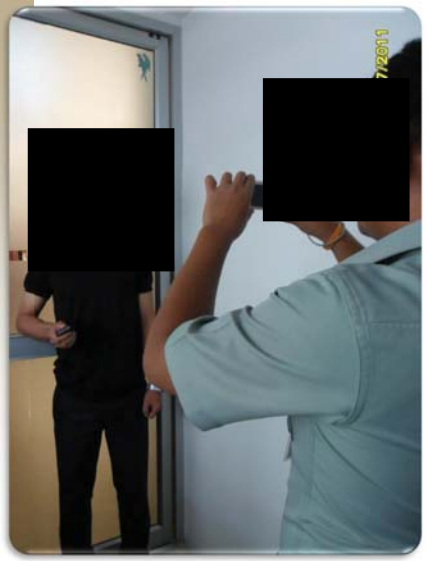

3. กรณีพบผู้กระทำผิดให้ประสานงานกับตำรวจประจำศูนย์ฯ เพื่อสอบสวนและบันทึกประวัติผู้กระทำผิด พร้อมถ่ายรูปไว้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ LP ทุกคนทราบ

>>> พบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ

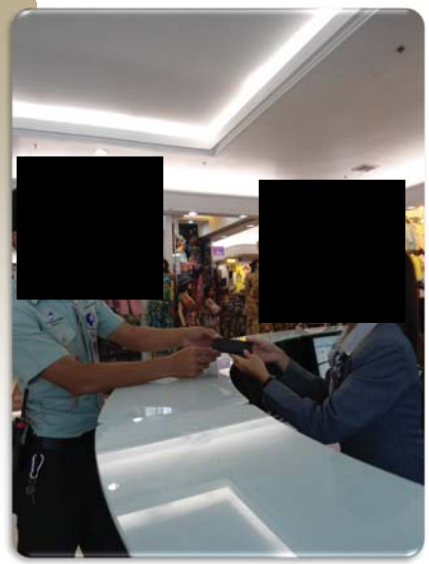

- แจ้งและนำส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์

>>> ขั้นตอนปฏิบัติกรณีพบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ

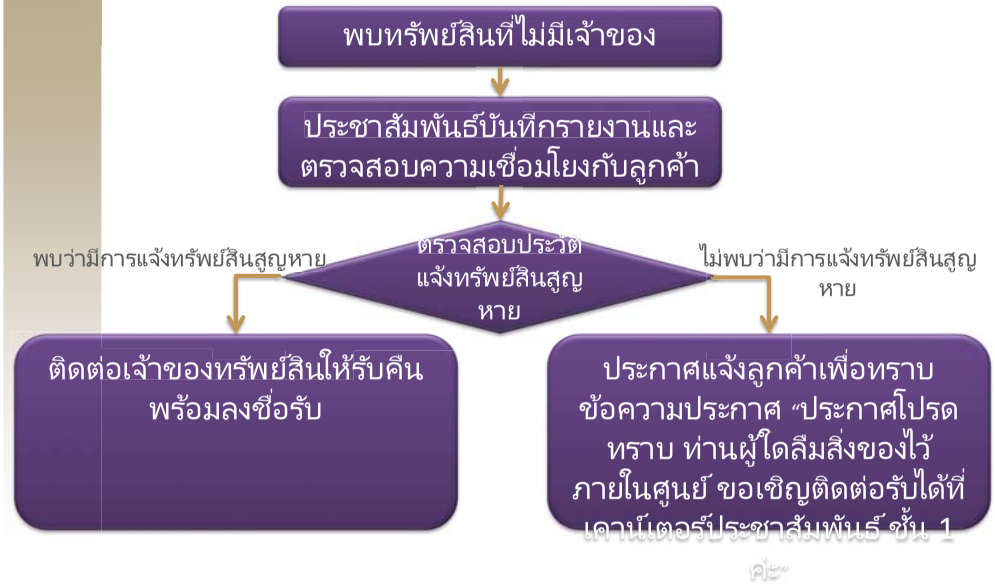

>>> พบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ

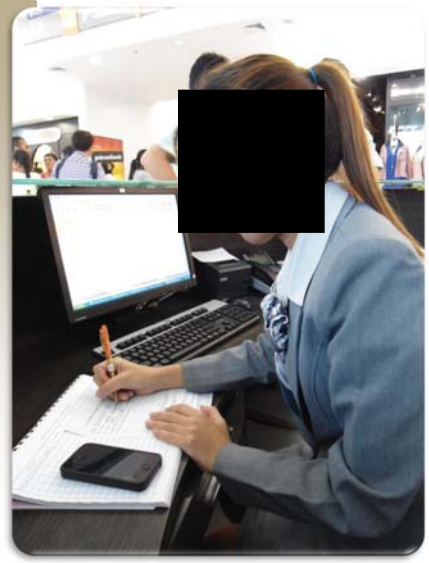

1. บันทึกรายงานการพบทรัพย์สินโดยลงรายละเอียดทรัพย์สินที่พบพร้อมให้ผู้พบทรัพย์สินลงชื่อไว้เป็นพยาน

>>> ขั้นตอนปฏิบัติกรณีพบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ

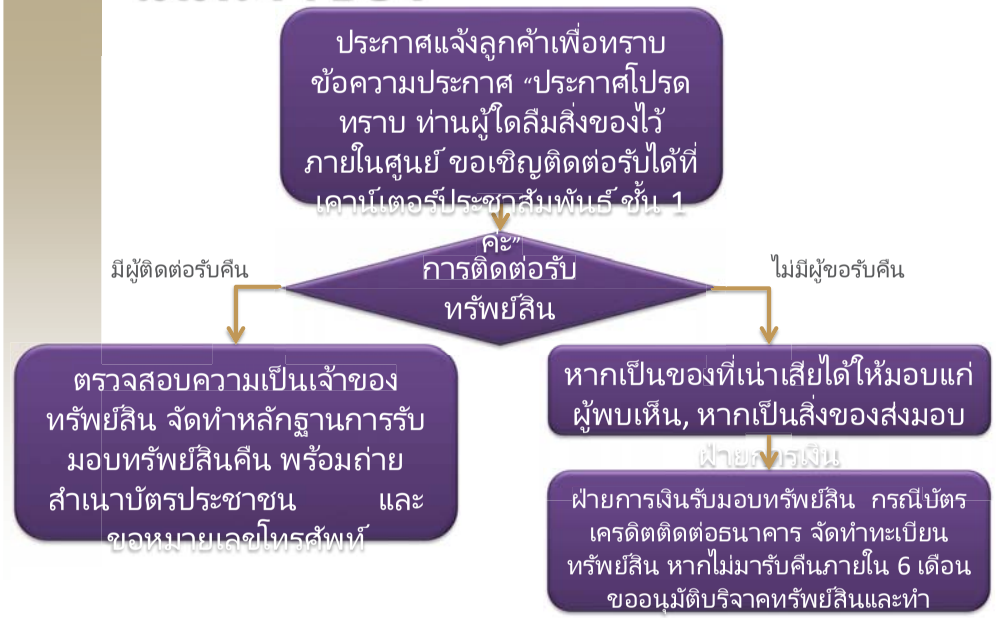

>>> พบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ

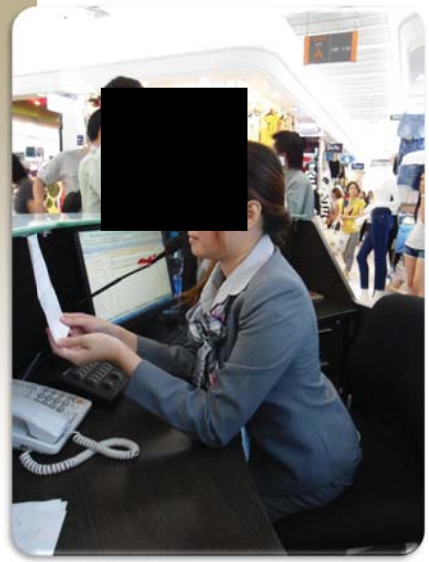

4. กรณีไม่มีหลักฐานที่สามารถติดต่อเจ้าของทรัพย์สินได้ ให้ประกาศแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ

>>> พบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ

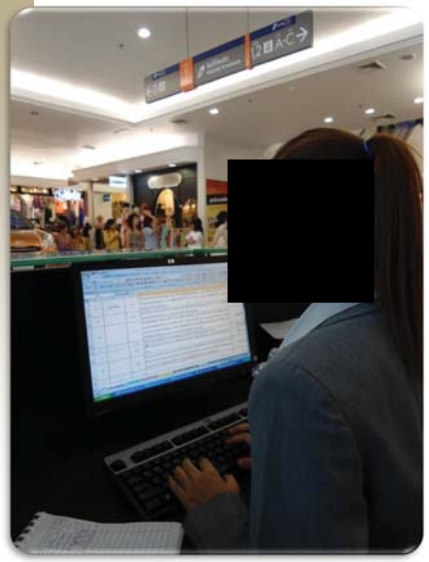

2. ตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานกับรายงานลูกค้าที่ประสบเหตุถูกลักทรัพย์ในร้าน

>>> พบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ

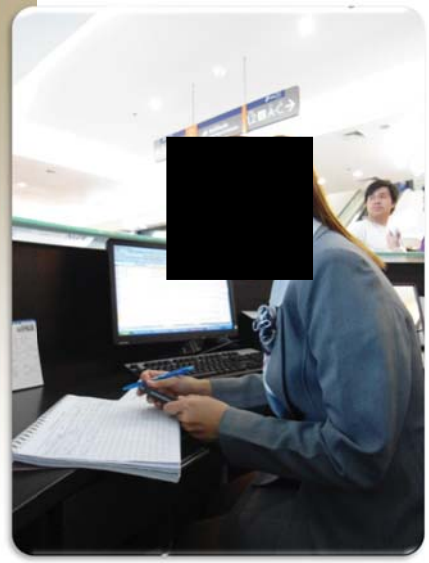

5. กรณีมีผู้มาติดต่อขอรับทรัพย์สิน ให้สอบถามข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินจริง เช่น จำนวน, สี, ขนาด, แบบ, ลักษณะ ฯลฯ จากนั้นให้ถ่ายบัตรประชาชนพร้อมขอหมายเลขโทรศัพท์ไว้

>>> พบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ

3. กรณีมีหลักฐานที่สามารถติดต่อเจ้าของทรัพย์สินได้ ให้ติดต่อมารับคืนไป พร้อมลงชื่อรับ

>>> Thank You!

>>> พบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ

6. กรณีไม่มีผู้ติดต่อขอรับ
   - หากเป็นของที่เน่าเสียได้ ให้มอบให้ผู้พบเห็นไปภายในวัน
   - หากเป็นสิ่งของที่สามารถเก็บได้ ให้นำส่งทรัพย์สินพร้อมรายงาน มามอบให้ฝ่ายการเงินเก็บไว้

>>> อบรมการป้องกันอันตรายจากวัตถุต้องส

นิติบุคลอาคารชุดเดอะ แพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์

>>> ฝ่ายการเงิน

1. รับมอบทรัพย์สินที่มีผู้พบมารับเก็บรักษาไว้ ยกเว้นกรณีเป็นบัตรเครดิตให้ประสานงานธนาคาร เจ้าของบัตรเพื่อแจ้งเจ้าของบัตรทราบ
2. ทำหมายเลขติดลงบนทรัพย์สินที่เก็บได้ เพื่อความสะดวกในการค้นหา
3. ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน กรณีประชาสัมพันธ์ประสานงานว่ามีลูกค้ามาติดต่อขอคืนทรัพย์สิน
4. กรณีไม่มีใครมาติดต่อขอรับคืนภายใน 6 เดือน ให้ทำเอกสารขออนุมัติบริจาคทรัพย์สิน พร้อมทำหลักฐานการรับมอบด้วย

>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ (โทรศัพท์ข่มขู่)

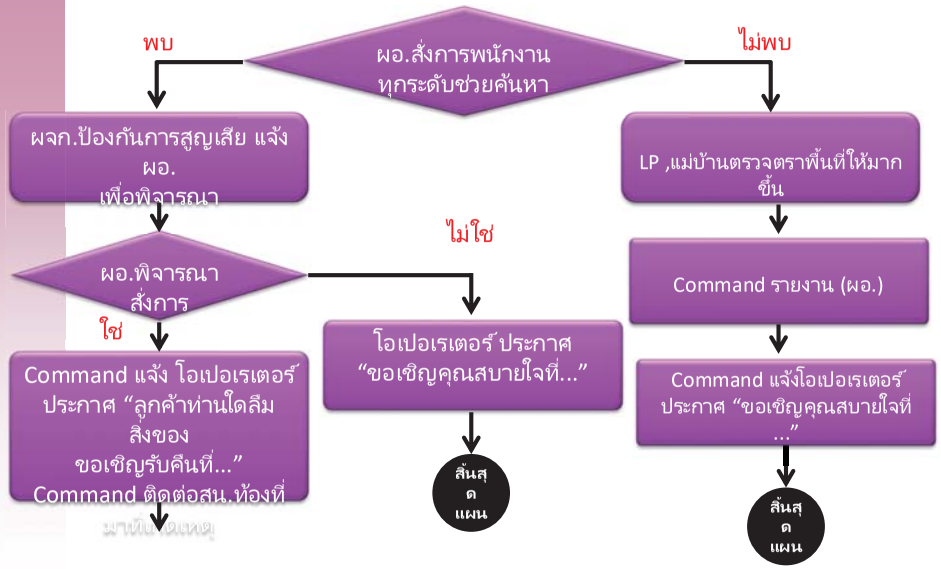

>>> Content

>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ (โทรศัพท์ข่มขู่)

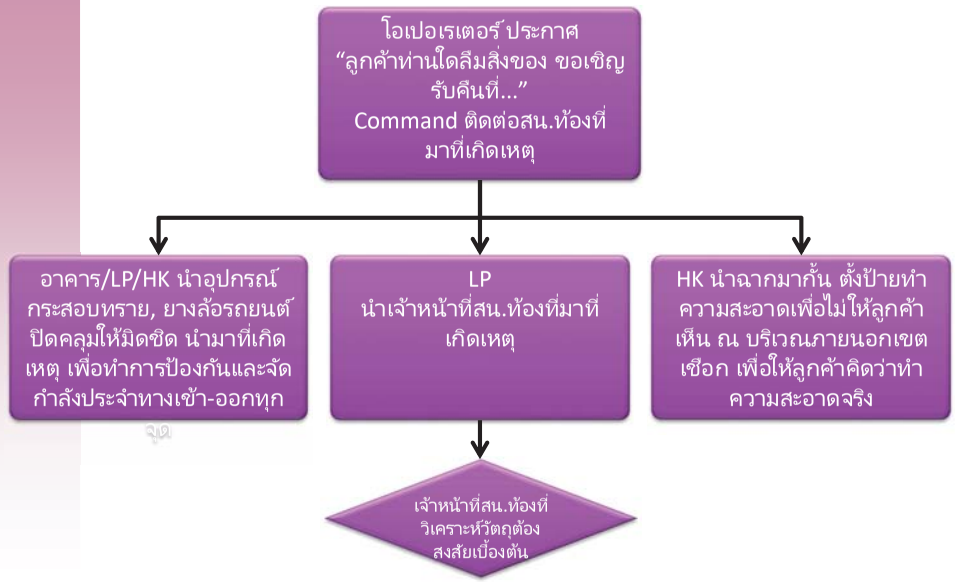

>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ (โทรศัพท์ข่มขู่)

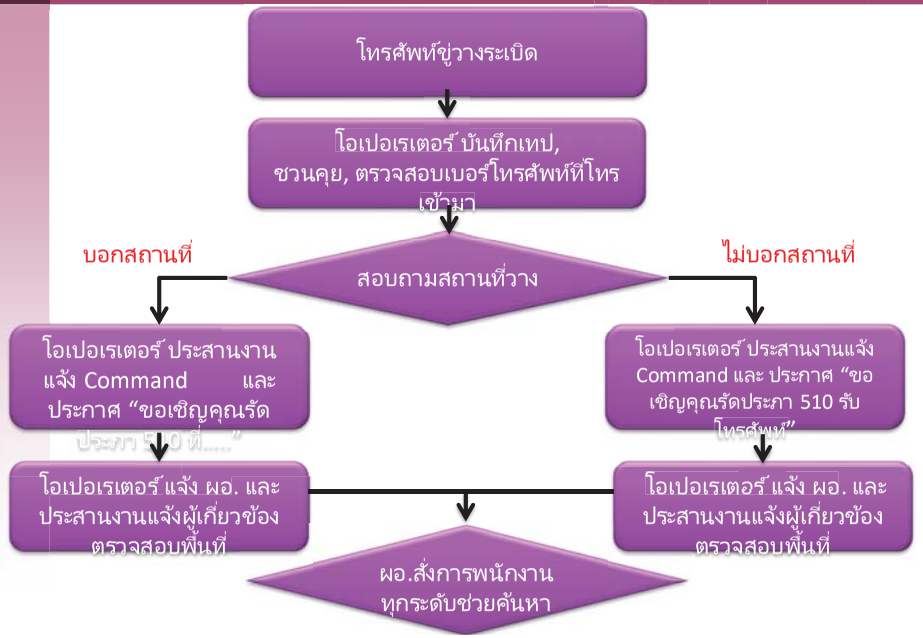

>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ (ตรวจพบ)

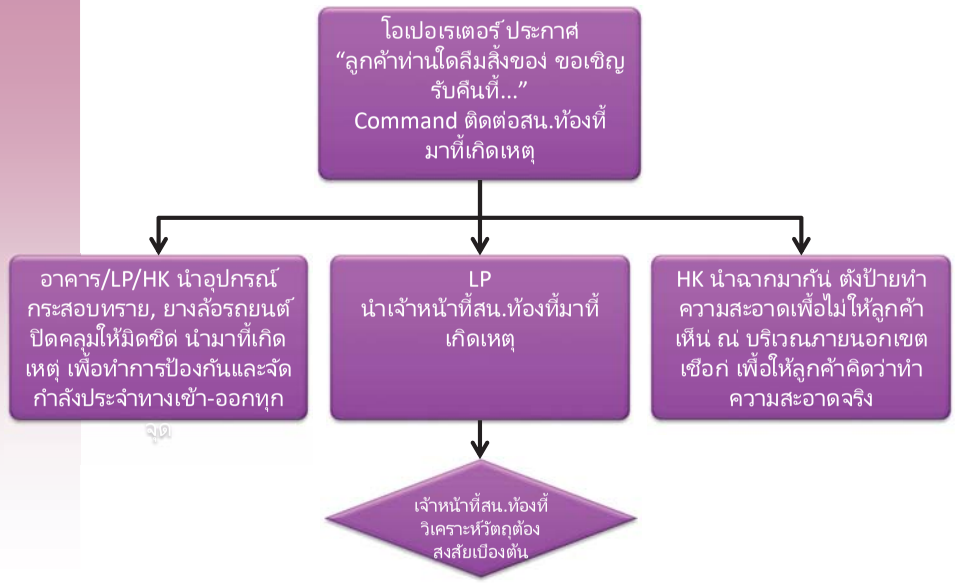

>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ (โทรศัพท์ข่มขู่)

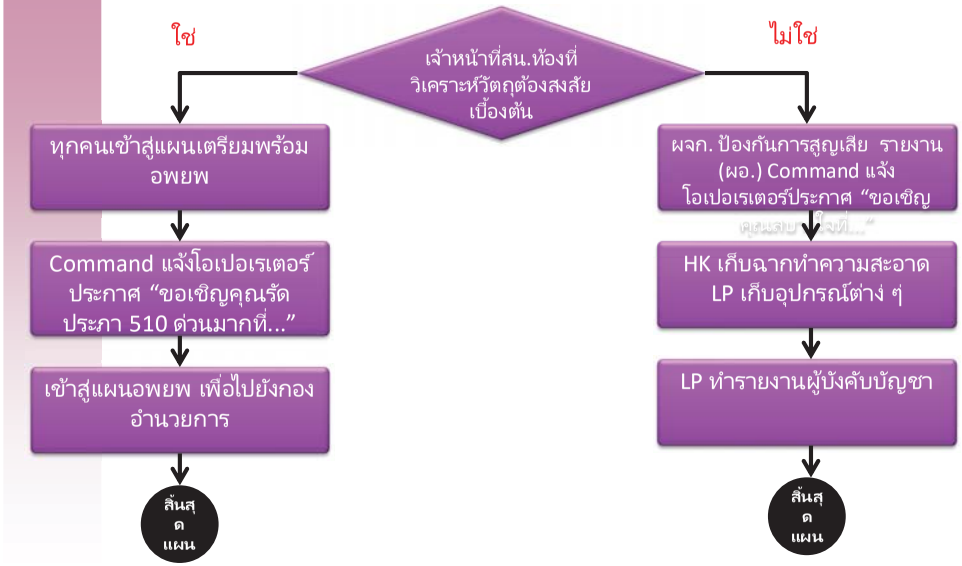

>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ (ตรวจพบ)

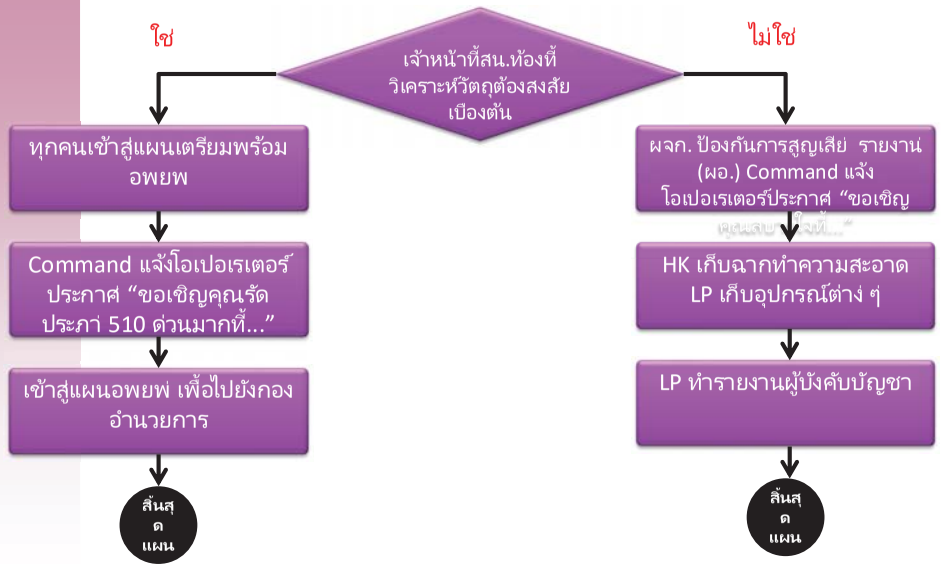

>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ (ตรวจพบ)

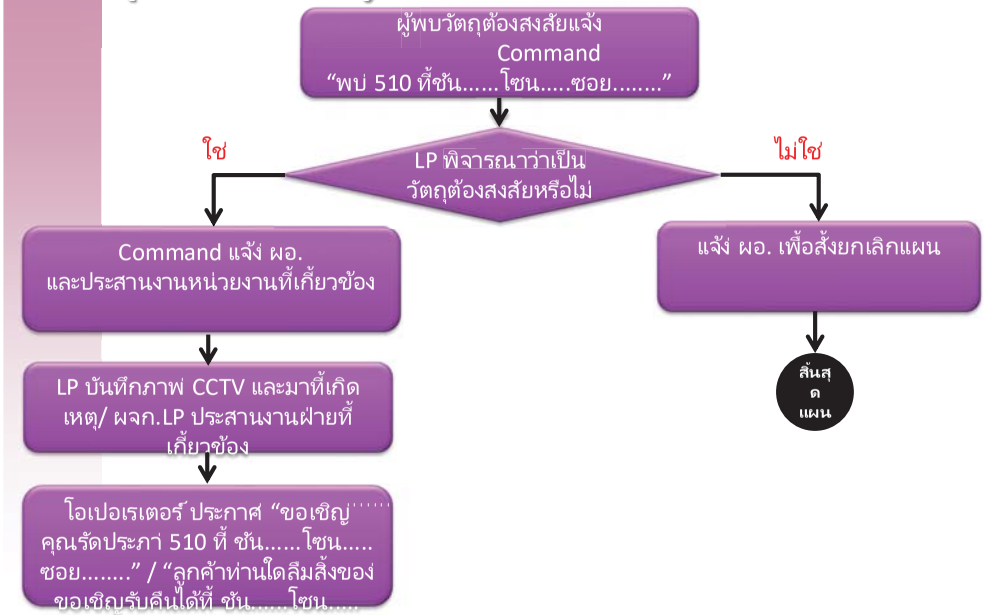

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

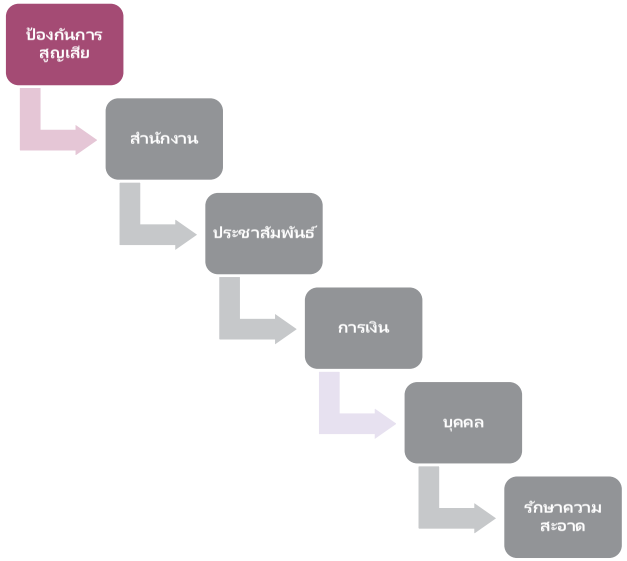

>>> การอำนวยการตามแผน

>>> ข้อความประกาศ

ท่านผู้มีอุปการคุณค่ะ The Platinum Fashion Mall มีนโยบายในการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย จึงได้ตั้งจุดตรวจผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ฯบริเวณทางเข้าทุกจุด ทางศูนย์ฯจึงใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ใช้บริการทุกท่าน และ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

Attention all shoppers.
In order to ensure maximum safety now The Platinum Fashion Mall increases checkpoints at every entrance. We appreciate your full co-operation and we apologize for your inconvenience. Thank You.

>>> หน้าที่ความรับผิดชอบ

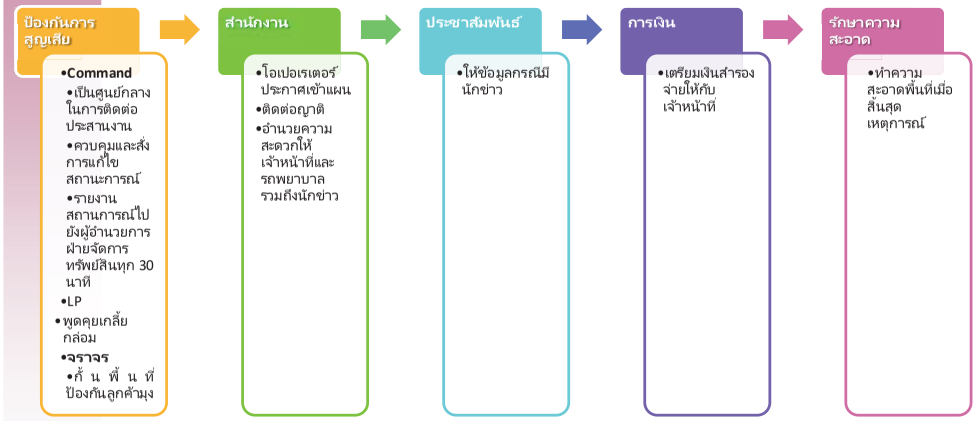

>>> วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ก่อความไม่สงบนำมาใช้ประกอบเป็นระเบิดแสวงเครื่อง

7. กระสอบทราย
8. กล่องกระดาษ
9. ถุงพลาสติกถังบรรจุน้ำยาง
10. ถังก๊าซหุงต้ม
11. ถังดับเพลิง
12. จักรรีดยาง

5. ซ้อมแผนฉุกเฉิน"วัตถุต้องสงสัย"

>>> 2. ประเภททำเป็นสะเก็ดระเบิด(Shapnel)

1. เหล็กเส้นขนาดต่าง ๆ
2. โซ่รถจักรยานยนต์ .โซ่เลื่อยยนต์
3. ลูกปืนขนาดต่าง ๆ
4. หัวตะปู ตะปูขนาดต่าง ๆ รวมถึงตะปูคอนกรีต
5. ตะปูรีเว็ต
6. จักรรีดยาง
7. แผ่นเหล็ก
8. เหล็กรูปสี่เหลี่ยม

>>> วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ก่อความไม่สงบนำมาใช้ประกอบเป็นระเบิดแสวงเครื่อง

1. ประเภทใช้เป็นภาชนะ(Container)

1. ท่อเหล็กแป๊บน้ำ
2. พลาสติกพีวีซี
3. กล่องเหล็กบรรจุเครื่องมือ
4. กล่องพลาสติกทัพเปอร์แวร์ใส่อาหาร
5. แกลลอนน้ำมันเครื่อง
6. ถุงปุ๋ย

กระทำได้ 3 วิธี

1. ทางโทรศัพท์

2.ทางจดหมาย

3.แจ้งด้วยตนเอง

>>> รูปแบบการซ่อนพลางในลักษณะนำไปวางระเบิด

1. กระถางต้นไม้
2. กระสอบทราย
3. ถังขยะ
4. โต๊ะหินอ่อน
5. ฝ้าเพดาน
6. ริมถนน

ข้อความที่ควรแจ้งแก่เจ้าหน้าที่

1.เหตุที่เกิด.....

2.สถานที่เกิดเหตุ.....

3. เหตุการณ์โดยย่อ

.....

>>> รูปแบบการซ่อนพลางในลักษณะนำไปวางระเบิด

7. หลุม/บ่อ บนถนน
8. ที่ไว้ขวดเปล่า
9. พื้นดินที่มีรอยขุด
10. ท่อระบายน้ำ
11. ฝาผนัง

ข้อเตือนใจ

1.อย่าแจ้งข่าวเท็จ

2.ข่าวที่มีความละเอียดมาก ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้น

8
15 9 2004

13 9 2004

เวิลด์แก๊ส
ก๊าซ ปตท.
น้ำหนักสุทธิ 15 กก.

ร.ร.บ้านโคกมือบา ต.โฆษิต
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
7 ก.พ.48 เวลา
11.30น.

AMMONIUM NITRAT
AMMONIUM NITRATE
POROUS PRILL 25 KG. NET
แอมโมเนียมไนเตรท
TNC
MANUFACTURED BY :
THAI NITRATE CO., LTD.
THAILAND
ผลิตโดย บริษัท ไทยเตรทไทยย จำกัด
1942
1Y

12 5 2005
OBACCO AND FIREARMS
12 5 2005

>>> วันที่ ๖ ธ.ค.๔๗ อ.ระแงะ จว.นราธิวาส ลูกที่ ๒

>>> วันที่ ๖ ธ.ค.๔๗ อ.ระแงะ จว.นราธิวาส ลูกที่ ๒

4 7:39

6 12 2004

4 7:45

อุปกรณ์ใช้วางระเบิด
กระถางต้นไม้ หน้าจุด
ตรวจ ตลาด ต้นหยงมัส
สภ.อ. ระแงะ
09.02.2004

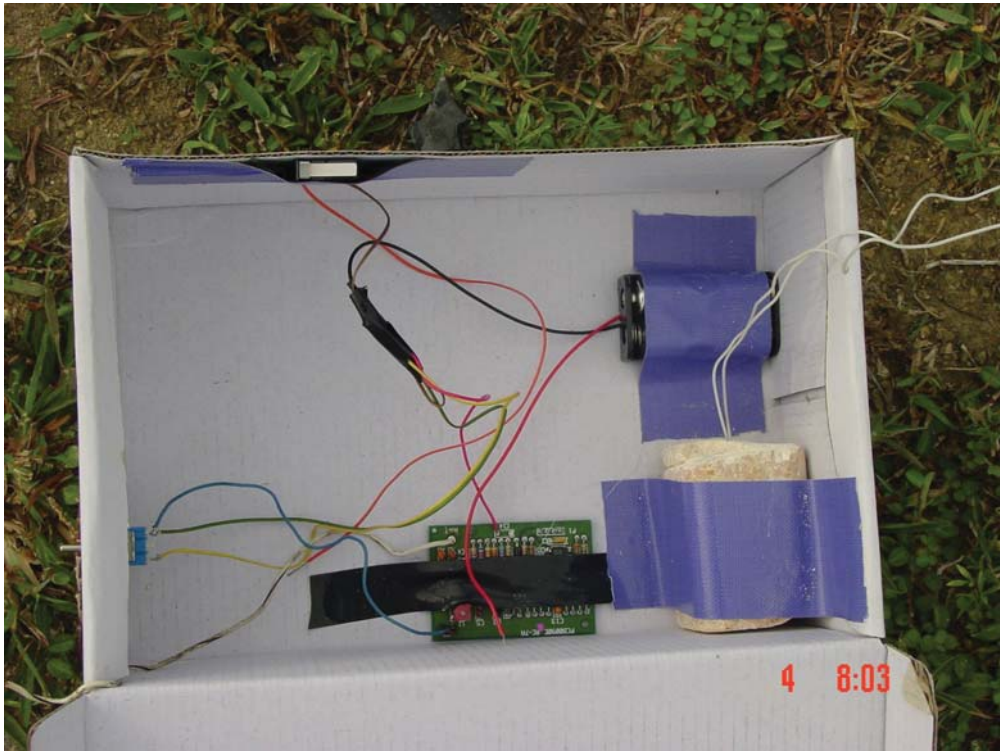
4 8:03

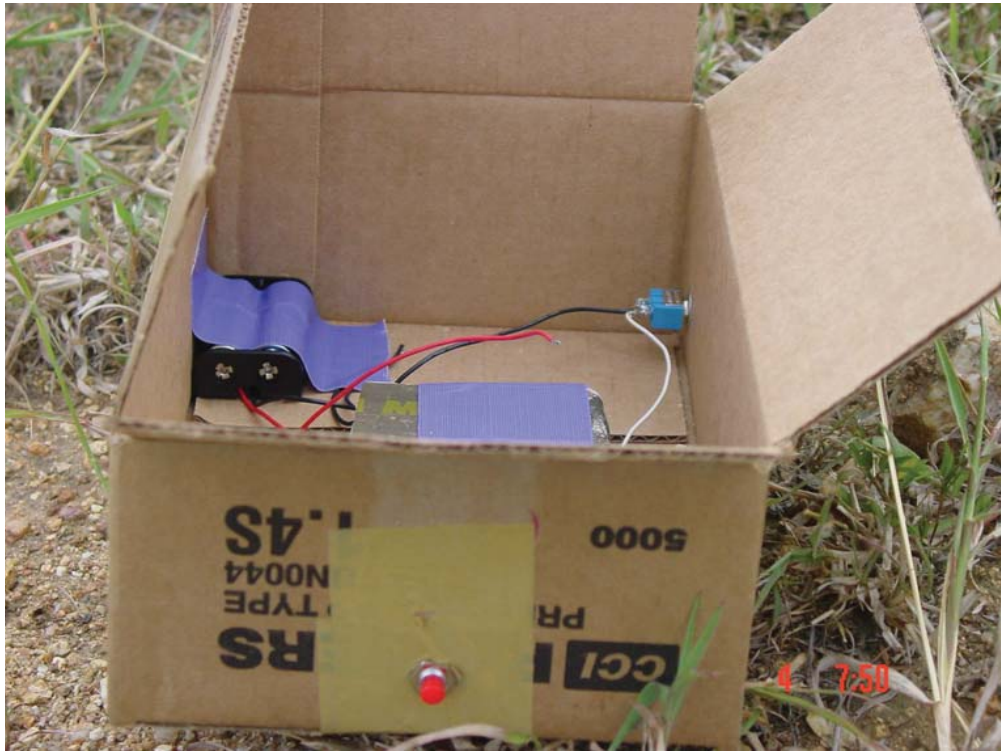
4 7:50

4 8:10

4 7:56

4 8:18

HELLO KITTY
4 8:24

BIM
4 8:24

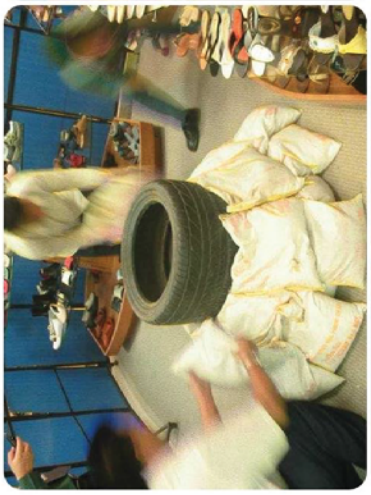
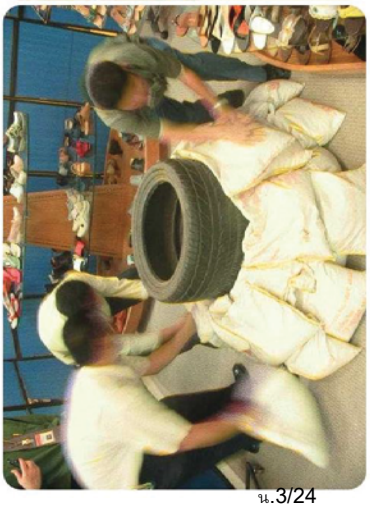

แผนฉุกเฉิน

>>> กรณีลูกค้ากระโดดตึก

นิติบุคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

>>> แผนฉุกเฉินกรณีลูกค้ากระโดดตึก

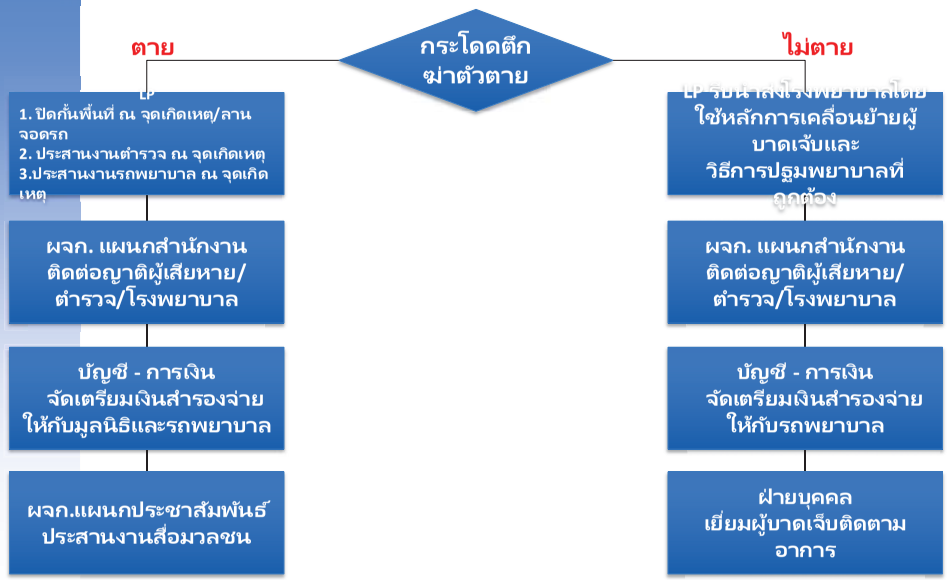

>>> Content

>>> แผนฉุกเฉินกรณีลูกค้ากระโดดตึก

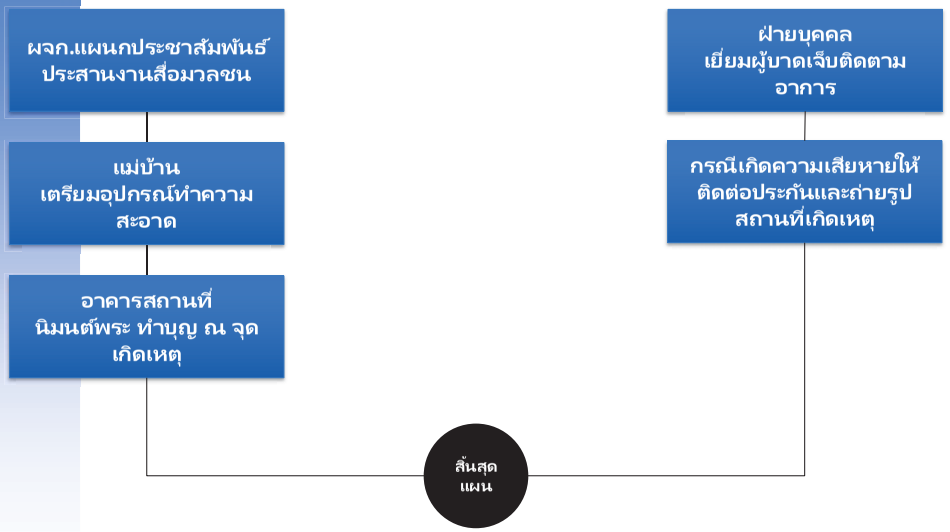

>>> แผนฉุกเฉินกรณีลูกค้ากระโดดตึก

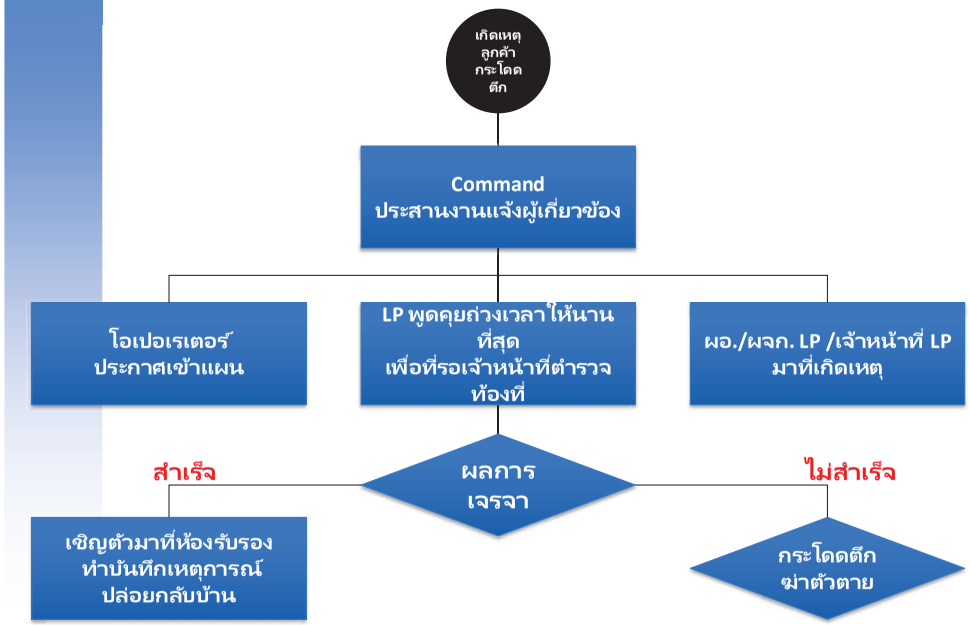

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

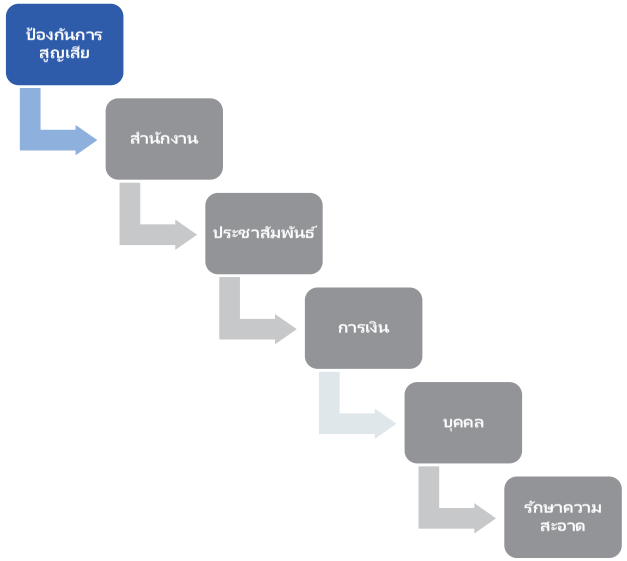

>>> การอำนวยการตามแผน

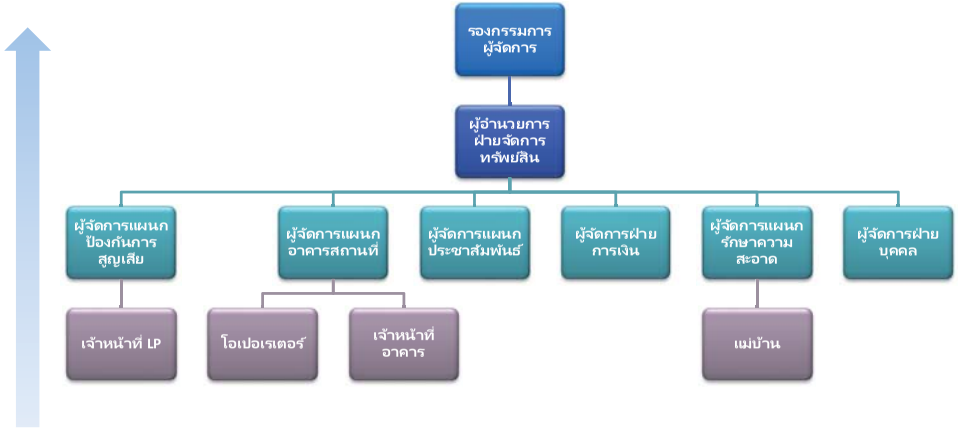

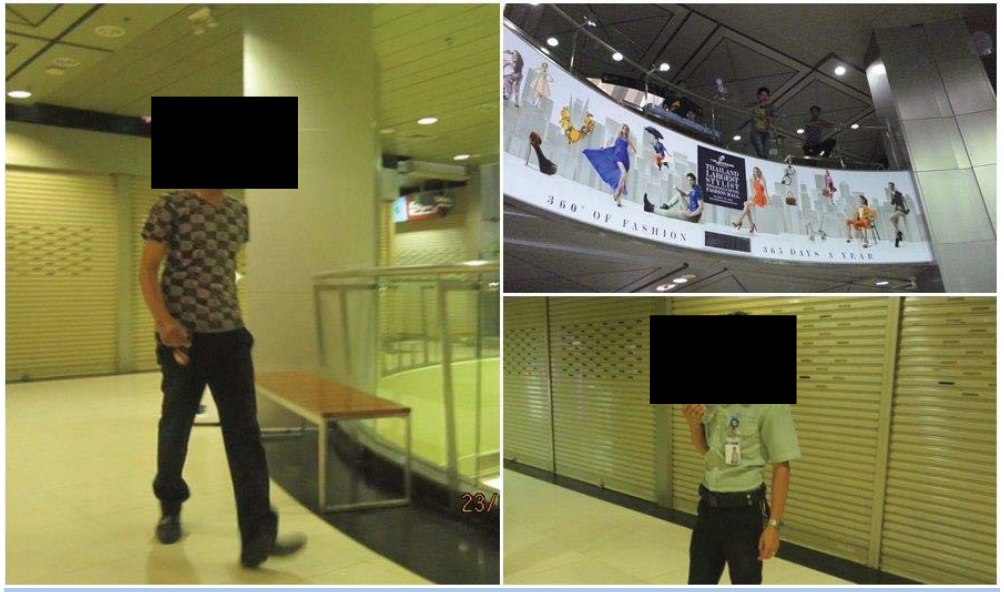

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Door Man)

- เจ้าหน้าที่ สังเกตชาย/หญิง มีอาการเซื่องซึม หรือเดินพูดจาอยู่คนเดียว ประสานงานแจ้งห้องคอมมาน (เบอร์โทร 179)

>>> หน้าที่ความรับผิดชอบ

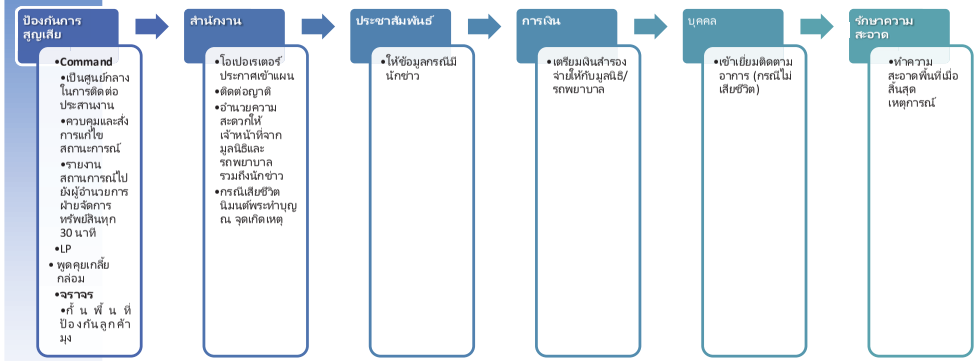

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- เจ้าหน้าที่ LP ปิดกั้นพื้นที่ ที่เกิดเหตุห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณพื้นที่เด็ดขาด

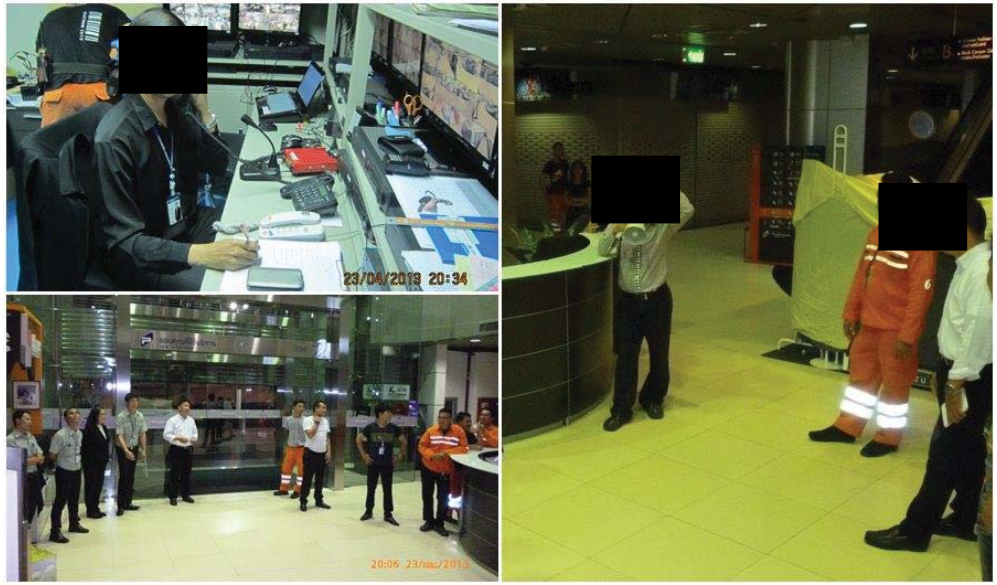

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Command Room)

- แจ้ง LP ในและนอกเครื่องแบบ ไปยังที่เกิดเหตุพร้อมแจ้ง รูปพรรณสันฐาน,เพศผู้ก่อเหตุ / เสียหาย อย่างละเอียด
- โทรประสานงานตำรวจท้องที่ เพื่อวางแผนเจราต่อรองผ่อนคลายความตึงเครียดอย่างรวดเร็ว
- รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง (ผู้จัดการฝ่ายป้องกันการสูญเสีย/ผอ.ฝ่ายจัดการ-ทรัพย์สิน/รองกรรมการผู้จัดการ)

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- เจ้าหน้าที่ตำรวจ/LP ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในการเจรจาต่อรองมีความระมัดระวังและรอบคอบเป็นมิตรจนสามารถทำให้ผู้ก่อเหตุยุติการกระทำลงได้

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- เจ้าหน้าที่ตำรวจ / ผู้จัดการฝ่าย / ผอ .ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และ รับฟังรายงานจาก ผู้พบเหตุ พร้อมประเมินสถานการณ์ วางแผนเจราต่อรองผ่อนคลายความตึงเครียดอย่างรวดเร็ว

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- กรณีไม่สามารถเกลี่ยกล่อมได้ ลูกค้ากระโดดตึก

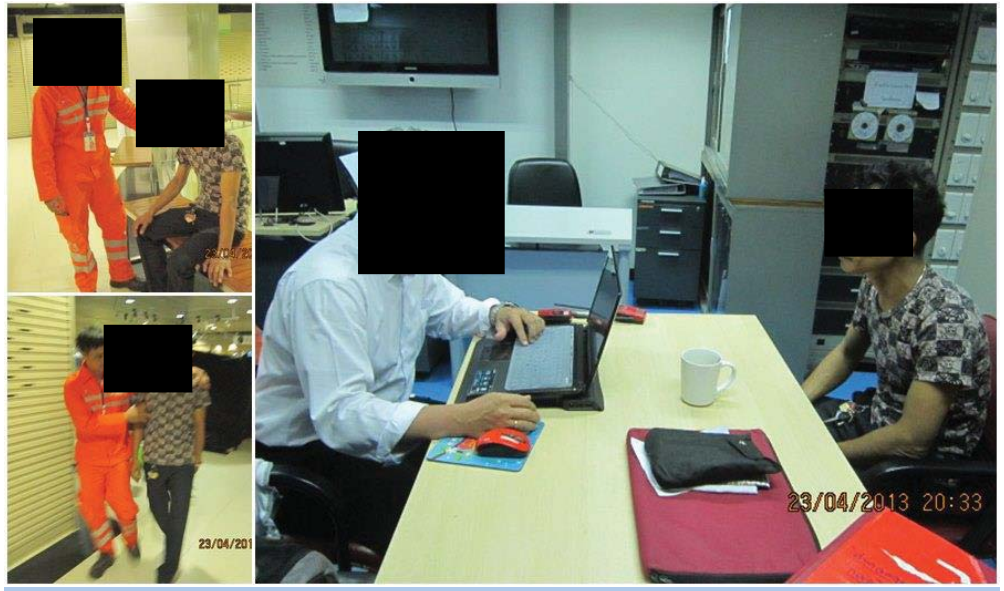

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- ตำรวจ/LP ที่ได้รับมอบหมาย มีการเชิญตัวผู้ก่อเหตุมาที่ห้องรับรองและอำนวยความสะดวกเป็นกันเอง และสรุปรายงานผลทุกขั้นตอนให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- เจ้าหน้าที่ LP วิทยุแจ้งไปยัง Command Room และดำเนินการปิดกั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุห้ามไม่ให้บุคคลภายนอก ยานพาหนะ ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า/ผ่านในบริเวณพื้นที่เด็ดขาด

THE PLATINUM FASHION MALL JURISTIC PERSON

>>> กรณีลูกค้ากระโดดตึก

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- ทำการกั้นพื้นที่ทั้งด้านล่างและด้านบน เพื่อไม่ให้ลูกค้าที่ผ่านไปมาเห็นพื้นที่เกิดเหตุ
- กรณีที่ลูกค้าสอบถาม ให้แจ้ง คำว่า "ซ้อม"

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Command Room)

- วิทยุแจ้ง LP ในและนอกเครื่องแบบ ไปยังที่เกิดเหตุพร้อมแจ้ง รูปพรรณสันฐาน,เพศผู้ก่อเหตุ / เสียหาย อย่างละเอียด
- โทรประสานงานตำรวจท้องที่ เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุ
- โทรประสานขอรถฉุกเฉิน/รถพยาบาล เพื่อนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล (มิชชั่น/ตำรวจ)
- รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง (ผู้จัดการฝ่ายป้องกันการสูญเสีย/ผอ.ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน/รองกรรมการผู้จัดการ)

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- เจ้าหน้าที่ LP ปิดกั้นพื้นที่กันคนมุงจากด้านบน

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- เจ้าหน้าที่ LP ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และทำการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน (ในขณะตรวจสอบให้แจ้งว่าผู้บาดเจ็บยังหายใจอยู่)

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- เมื่อรถพยาบาลมาถึงพื้นที่เกิดเหตุ ทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขึ้นรถ ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดต่อไป (มิชชั่น/ตำรวจ)
- สรุปรายงานผลทุกขั้นตอนให้ ผอ./รองกรรมการ รับทราบทันที

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- กรณีเกิดเหตุที่ลานจอดรถ ให้แจ้งประสานเจ้าหน้าที่ Car park ปิดกั้นพื้นที่บริเวณแลมป์ลานจอด เพื่อป้องกันเหตุอันตรายจะการมุงดู

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

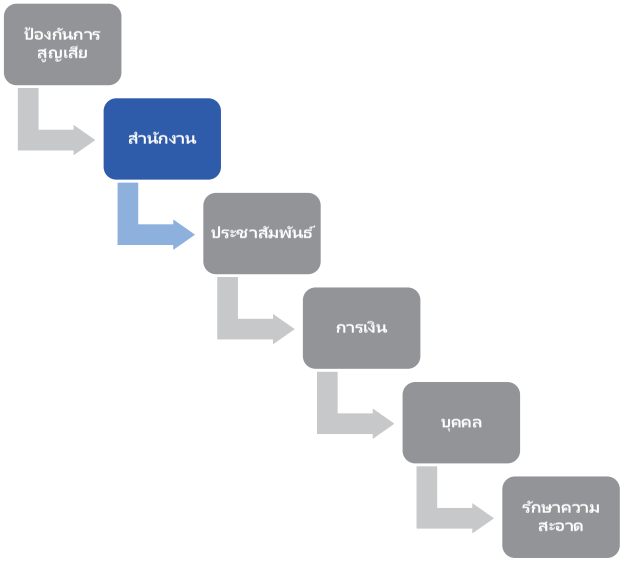

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (จราจร)

- อำนวยการจราจร โดยปิดกั้นไม่ให้รถผ่านพื้นที่เกิดเหตุ

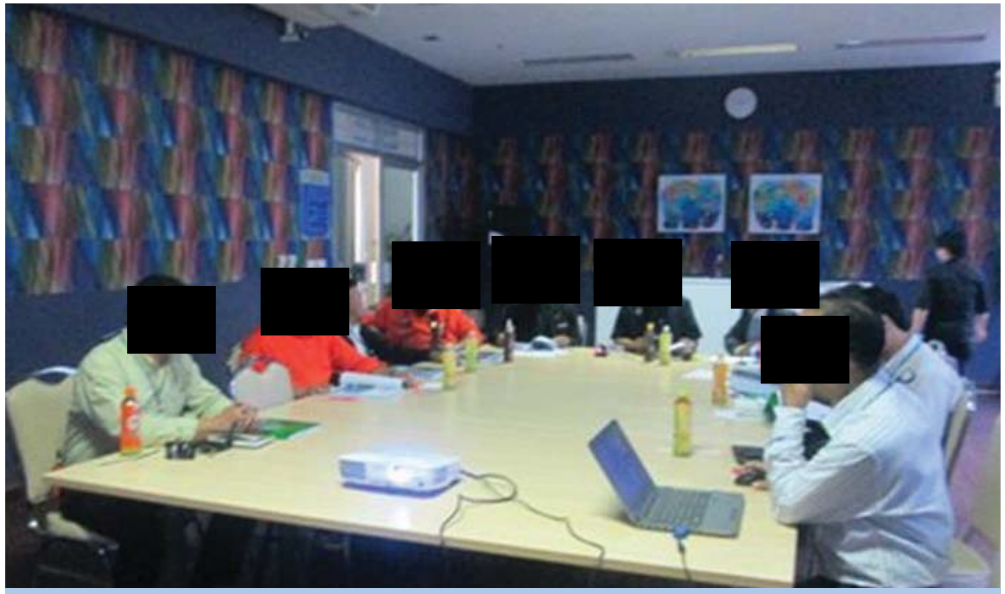

แผนกอาคารสถานที่

— กรณีมีผู้สื่อข่าวมาทำข่าว รวบรวมและเชิญไปฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ร่วมกับผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์

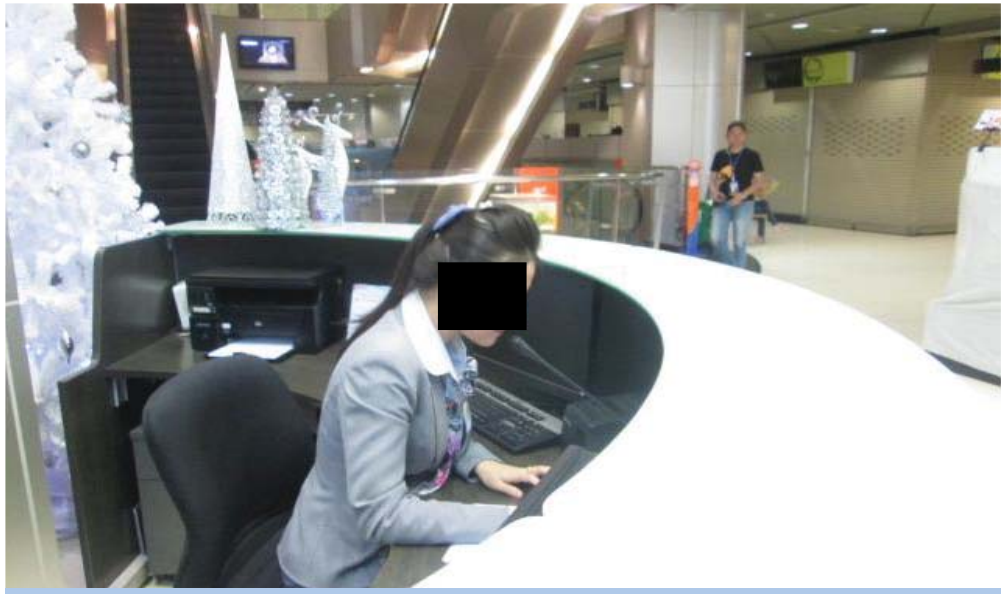

โอเปอเรเตอร์

— รับแจ้งข้อมูลจาก Command Room
— ประกาศเข้าแผนแจ้งเป็นรหัสให้ LP และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
— "ขอเชิญคุณสัมหล่นที่.....ชั้น.....ค่ะ" 2 ครั้ง / กรณีเสียชีวิต: "ขอเชิญคุณสัมหล่นด่วนมากที่.....ชั้น.....ค่ะ" 2 ครั้ง

แผนกอาคารสถานที่

— กรณีเสียชีวิต นิมนต์พระมาทำบุญในจุดเกิดเหตุ
— จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวการทำบุญ โดยระบุเพียงว่ามีการนิมนต์พระเพื่อความเป็นสิริมงคล

แผนกอาคารสถานที่

— โทรศัพท์ติดต่อญาติผู้เสียหาย (ประสานงานตำรวจ/โรงพยาบาล)

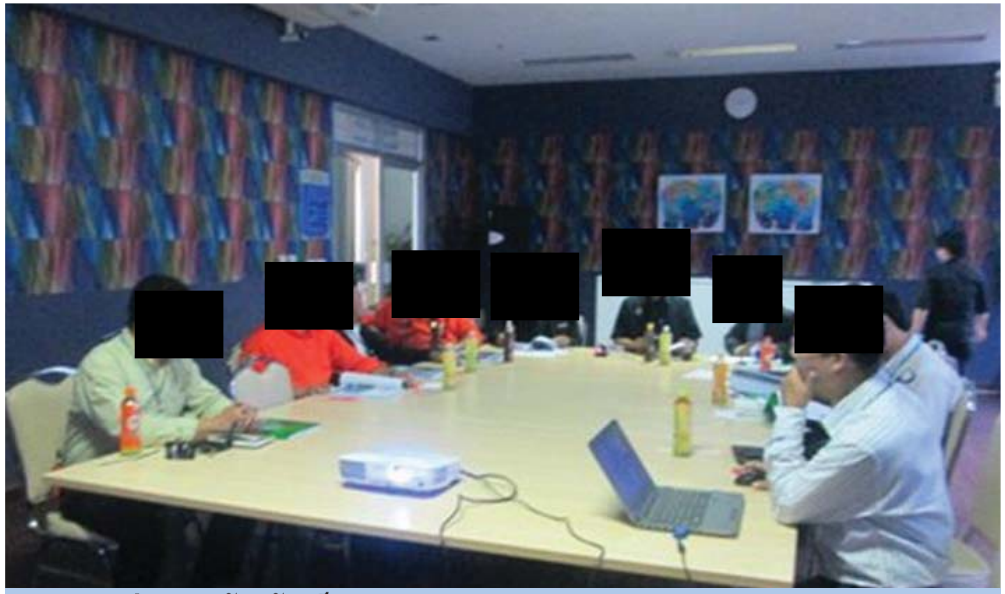

แผนกประชาสัมพันธ์

- ร่วมกับผู้จัดการแผนกอาคารสถานที่รวบรวมผู้สื่อข่าวไปรับฟังประชุมสรุปที่ห้องประชุม ชั้น 11
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้สื่อข่าว (สังกัด/รายการ)
- ติดตามการนำเสนอ

แผนกอาคารสถานที่

- ประสานงานบริษัทประกันภัย กรณีเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์/ทรัพย์สินของอาคาร

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

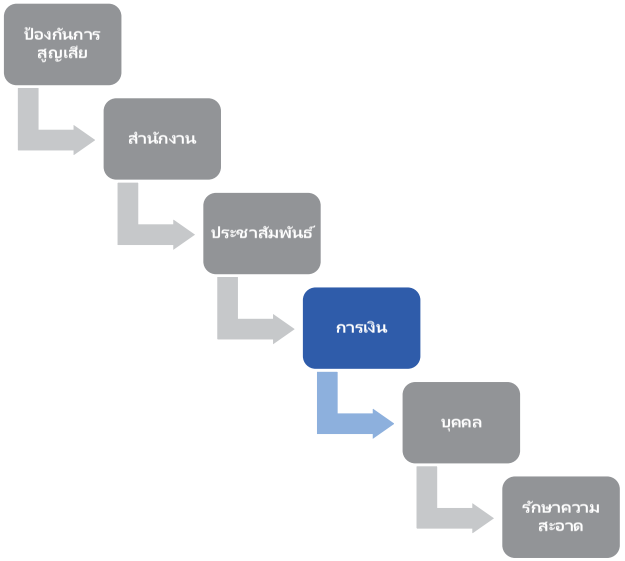

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

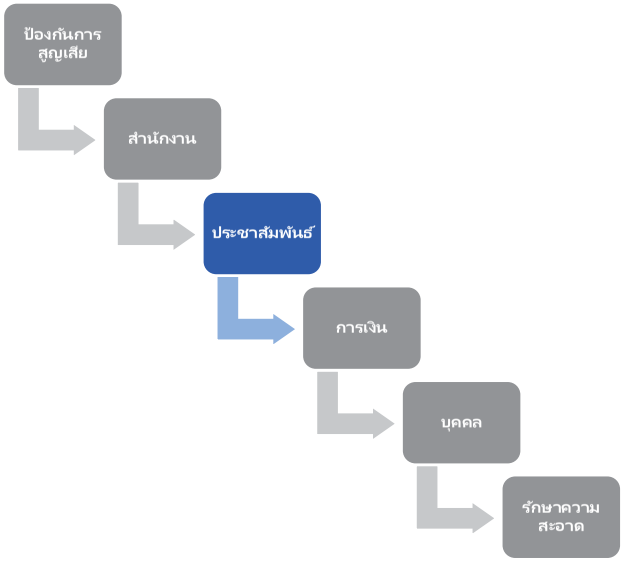

ฝ่ายบุคคล

— เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดตามอาการ (กรณีไม่เสียชีวิต)

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ป้องกันการสูญเสีย → สำนักงาน → ประชาสัมพันธ์ → การเงิน → บุคคล → รักษาความสะอาด

ฝ่ายการเงิน

— เตรียมเงินสำรองสำหรับจ่ายแก่รถพยาบาล/มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง/ผู้สื่อข่าว

— บันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินต่าง ๆ

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ป้องกันการสูญเสีย → สำนักงาน → ประชาสัมพันธ์ → การเงิน → บุคคล → รักษาความสะอาด

แผนฉุกเฉิน

>>> การป้องกันแก๊สรั่วจากรถยนต์

นิติบุคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

แผนกรักษาความสะอาด

- เข้าทำความสะอาด ภายหลังจากนำตัวผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต ออกจากพื้นที่
- ใช้น้ำจากตู้ Fire Hose ฉีดทำความสะอาด

>>> Content

>>> Thank You!

>>> แผนฉุกเฉินการป้องกันแก๊สรั่วจากรถยนต์

>>> แผนฉุกเฉินการป้องกันแก๊สรั่วจากรถยนต์

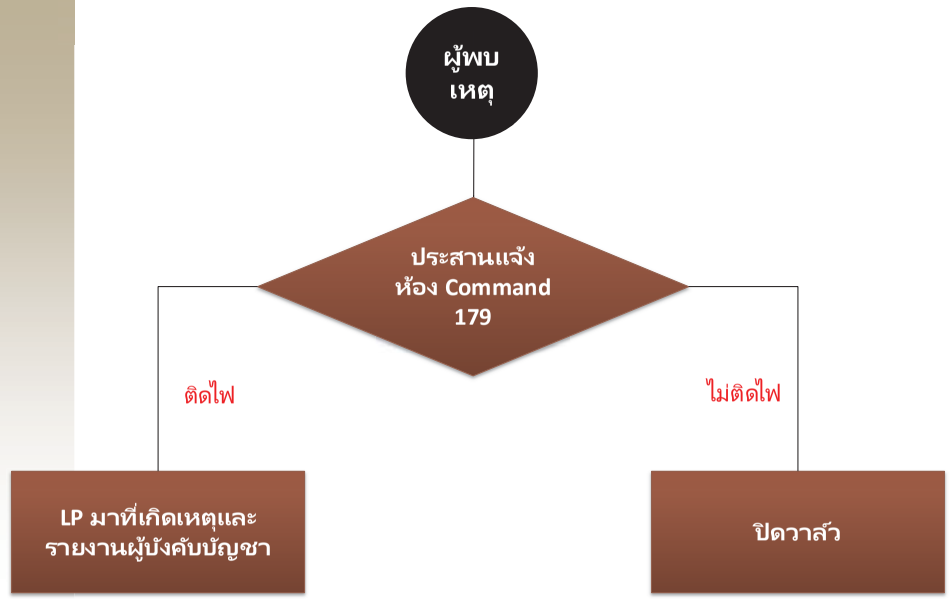

>>> การอำนวยการตามแผน

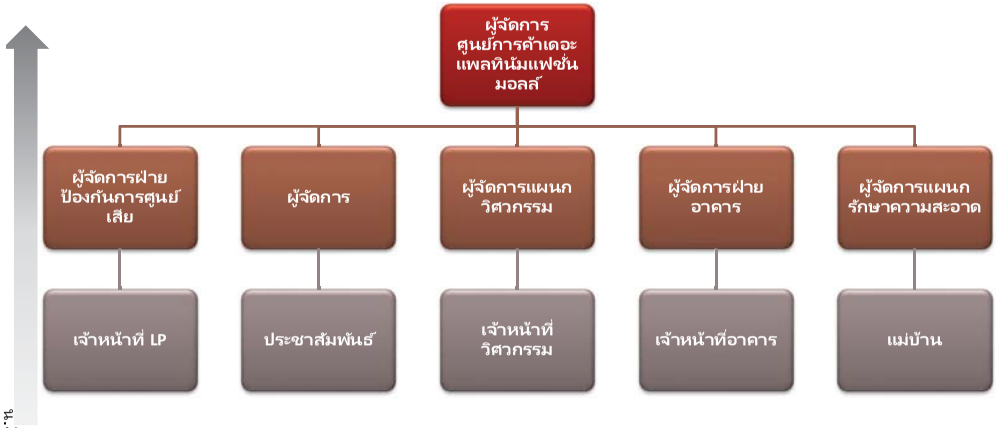

>>> แผนฉุกเฉินการป้องกันแก๊สรั่วจากรถยนต์

เจ้าหน้าที่ พบเหตุมีการแจ้งเหตุ และกระจายข่าว

- การควบคุมอารมณ์ของผู้พบเหตุการณ์คนแรก ต้องไม่ตื่นตระหนก หรือโวยวาย
- แจ้งเหตุไปยัง Command Room เบอร์โทร. 02-121-8000 ต่อ 179 โดยเร็วที่สุด แจ้งสถานที่เกิดเหตุ ชั้น .....โซน ..... ซอย .....

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Command Room)

- ประสานทีมดับเพลิงขั้นต้น/Fire Man /ทีมวิศวกรรม ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยขั้นต้น
- แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศเข้าแผนคุณพระจันทร์

>>> หน้าที่ความรับผิดชอบ

ป้องกันการสูญเสีย

- **Command**
  - เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน
  - ควบคุมและสั่งการแก้ไขสถานะการณ์
  - รายงานสถานการณ์ไปยังผู้จัดการฝ่ายอาคารทุก 30 นาที
- **Doorman**
  - อำนวยความสะดวกกันลูกค้ามุง
  - เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อาคารสถานที่

- เป็นหน่วยบรรเทาทุกข์ให้กับลูกค้า (อาจมีลูกค้าชวัญเสีย อยู่ในอาการตกใจ, ได้รับบาดเจ็บ)
- ตรวจสอบเก็บทรัพย์สินให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าเป็นลม

วิศวกรรม

- ตรวจสอบ Display Board
- แบ่งทีมประจำลิฟต์ที่เกิดเหตุและห้องเครื่องลิฟต์
- สื่อสารกับลูกค้าที่อยู่ภายในลิฟต์เพื่อลดความตื่นตระหนกตกใจ
- ปลดเบรคลิฟต์และเปิดประตูเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ติดอยู่ภายใน
- แก้ไขให้ลิฟต์กลับมาใช้งานได้ปกติตามเดิม

รักษาความสะอาด

- เตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาด (อาจมีอาการเป็นลม, อาเจียน)
- เตรียมน้ำดื่มให้กับลูกค้าที่ติดภายในลิฟต์

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

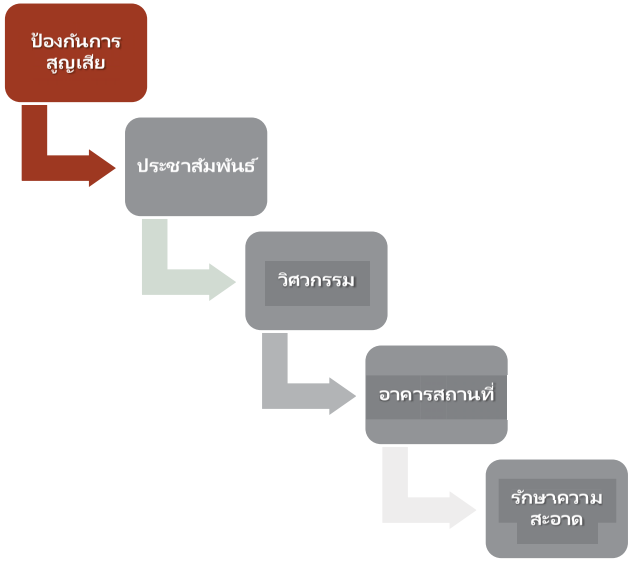

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- ทีมดับเพลิงขั้นต้น หรือ LP ช่วยลากสายน้ำจากตู้ดับเพลิงพร้อมใช้น้ำ

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- ปิดกันพื้นที่ ป้องกันการมุงดูหรือบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ ที่เกิดเหตุ
- หากมีลูกค้าเห็น และสอบถามให้แจ้งว่า “ซ้อม”

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (ทีมดับเพลิงขั้นต้น)

- ก่อนฉีดน้ำยาดับเพลิง เจ้าหน้าที่ทำการค้นหาผู้ประสบภัยภายในที่เกิดเหตุก่อน หากพบนำออกมาปฐมพยาบาลภายนอก

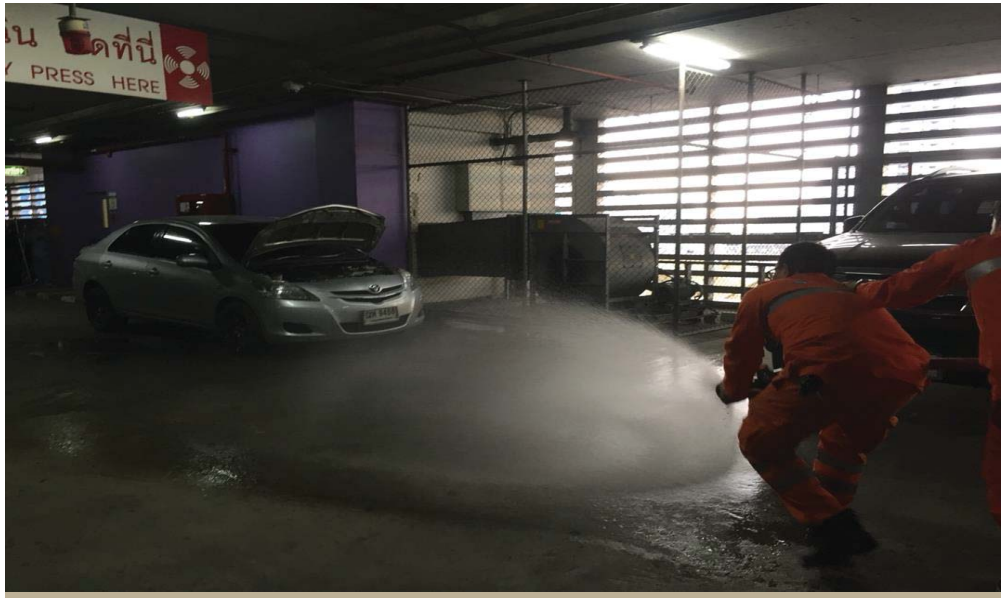

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (ทีมดับเพลิงขั้นต้น)

- เมื่อทราบเหตุคุณพระจันทร์ ทีมดับเพลิงขั้นต้น นำถังดับเพลิงไประงับเหตุทันที

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (ทีมดับเพลิงขั้นต้น)

- รายงานผลการปฏิบัติการ และสภาพการณ์ที่เกิดเหตุให้ผู้จัดการ ทราบ

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (ทีมดับเพลิงขั้นต้น)

- ทีมสนับสนุนมาที่เกิดเหตุ พร้อมเครื่องดับเพลิง

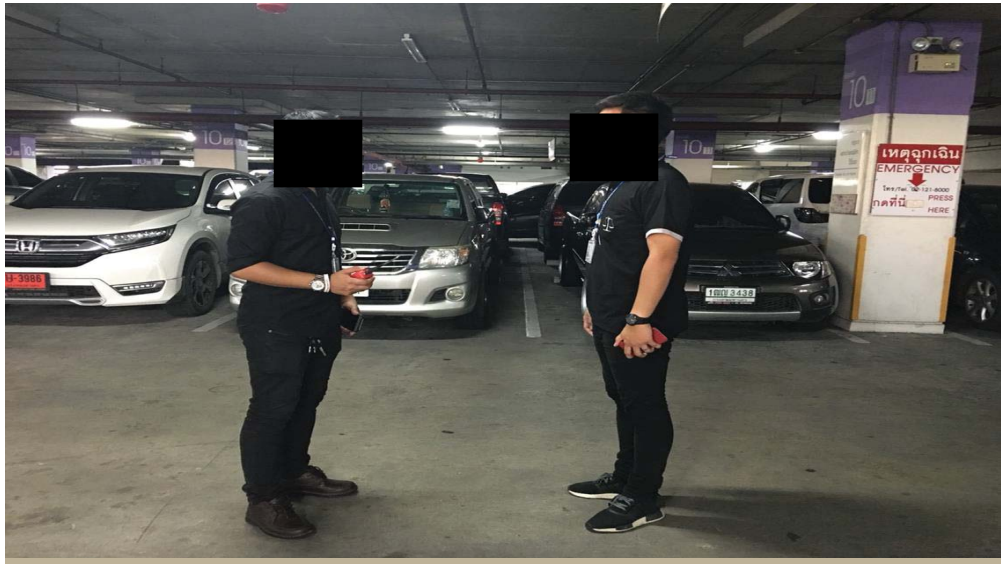

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- ผู้จัดการฝ่าย LP รายงานผลการปฏิบัติการ และสภาพการณ์ที่เกิดเหตุ
- ผู้อำนวยการดับเพลิง (ผ.อ.ทรัพย์สินฯ) Fireman ,LP,วิศวกรรม รีบไปยังที่เกิดเหตุเพื่ออำนวยการดับเพลิงเบื้องต้น และผู้อำนวยการดับเพลิง ประกาศเข้าแผนคุณพระจันทร์

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (ทีมดับเพลิงขั้นต้น)

- เมื่อดับเพลิงไม่ได้ ต้องมีการปิดประตูป้องกันออกซิเจนเข้าและควันออก(กรณีถ้ามีประตู)

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Fire Man)

- เข้าดับเพลิงในที่เกิดเหตุ และตรวจค้นหา ผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารหากพบนำออกมาปฐมพยาบาลภายนอก

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Fire Man)

- Fire Leader , Fireman มาถึงที่เกิดเหตุ พร้อมชุด BA ไฟฉาย เชือกไกด์ไลน์ รับทราบข้อมูลบริเวณจุดที่เกิดเหตุ จากทีมดับเพลิงขั้นต้น จากนั้นเข้าทำการดับเพลิงขั้นต้น ด้วยถังดับเพลิง หรือสายฉีด

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Fire Man)

- Fire Leader นำทีมรายงานผู้อำนวยการดับเพลิงว่าเพลิงสงบ

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Fire Man)

- Fire Leader มีการควบคุมสั่งการ และมีการควบคุมการติดต่อลุกลาม
- รายงานและประสานงานบริเวณที่เกิดเหตุกับ ผอ.ดับเพลิง/กองอำนวยการ ว่าไม่สามารถดับเพลิงได้

กองตรวจสอบหนี้ที่ชำระแล้ว <<<

การหรุ่มหนงตมา เพลิงไหม้ <<<

ข้อตกลงประนอมหนี้ ...

หนี้ ..... หนี้ ..... กองหนี้ หนี้หนี้หนี้ ชำระหนี้ ชำระหนี้ ชำระห

>>> ข้อความประกาศ เพลิงไหม้กรณีควบคุมเพลิงได้

ขออภัยค่ะ
คุณพระจันทร์ขณะนี้คุณแดงได้กลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณค่ะ
(ประกาศ 2 ครั้ง)

(ความหมาย : ขณะนี้เหตุเพลิงไหม้ ควบคุมได้ เรียบร้อยแล้ว)

>>> ข้อความประกาศ เพลิงไหม้ขนาดกลาง

ขออภัยค่ะ
ขอเชิญคุณพระจันทร์ คุณพระจันทร์ พบคุณเหลือง ที่ห้อง.....ชั้น.....โซน..... ในเวลานี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
(ประกาศ 2 ครั้ง)

(ความหมาย : ขณะนี้เกิดเพลิงไหม้ ที่ห้อง .....ชั้น ....โซน ... ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าแผนอพยพคะ)

ประชาสัมพันธ์
- รายงานสถานการณ์ที่เกิดเหตุให้กับผู้อำนวยการฉุกเฉิน ผู้อพยพ ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

>>> ข้อความประกาศ เพลิงไหม้กรณีควบคุมเพลิงไม่ได้

ขออภัยค่ะ
- ขอเชิญคุณพระจันทร์ คุณพระจันทร์ พบคุณแดง ที่ห้อง.....ชั้น.....โซน..... (ประกาศ 2 ครั้ง)

- จากนั้น ประกาศขออภัยลูกค้า และประกาศปิดการจำหน่าย (ประกาศ 2 ครั้ง) และอพยพมา อำนวยการ

- กริ่งสัญญาณเตือนภัยดัง

(ความหมาย : ขณะนี้เกิดเพลิงไหม้ ที่ห้อง ..... ชั้น

ฝ่ายวิศวกรรม

- ตรวจสอบว่ามีเหตุลิฟต์ค้างหรือไม่ หากมีดำเนินการตามแผนลิฟต์ค้าง

ฝ่ายวิศวกรรม (ห้องควบคุม)

- ตรวจสอบว่ามีเหตุลิฟต์ค้างหรือไม่ และมีบุคคลติดภายในลิฟต์หรือไม่
- กรณีประกาศเสียงตามสายภายในศูนย์ดังเบา ให้เร่งเครื่องเสียงให้ดังที่สุด
- ช่างไฟฟ้าตัดไฟฟ้าทั้งหมดหลังสัญญาณเสียงอพยพดังแล้ว 1 นาที

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

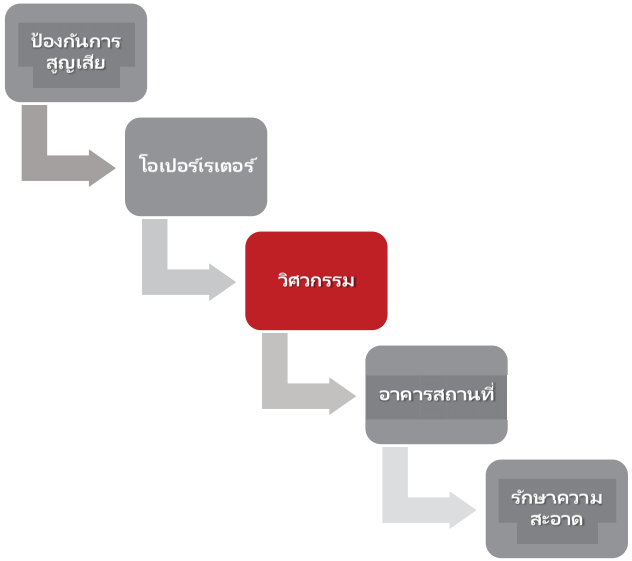

ฝ่ายวิศวกรรม

- ช่างระบบไปยังที่เกิดเหตุพร้อมตัดไฟ ที่จุดเกิดเหตุ

>>> กองอำนวยการ

นิติบุคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

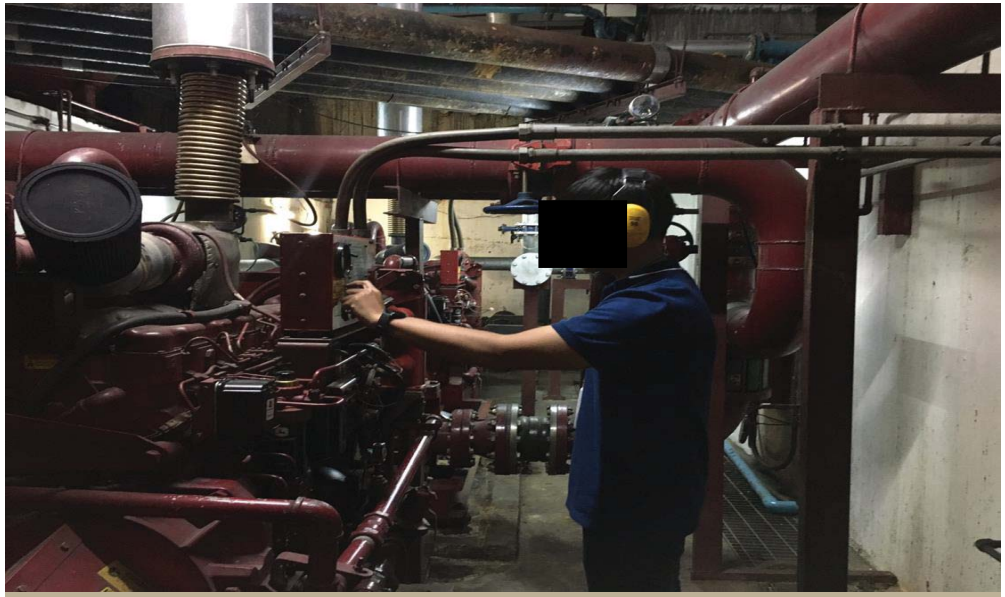

ฝ่ายวิศวกรรม

- ช่างประจำห้องควบคุมเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง, FIRE PUMP

>>> เตรียมตั้งกองอำนวยการ

ลงไปยังกองอำนวยการ เมื่อได้ยินประกาศ

ขออภัยค่ะ
ขอเชิญคุณพระจันทร์ ขอเชิญคุณพระจันทร์ พบคุณเขียว ที่ห้อง .....ชั้น.....โซน..... ในเวลานี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ (ประกาศ 2 ครั้ง)

(ความหมาย :

-ขณะนี้เกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น ที่ห้อง .....ชั้น ....โซน ...

-ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ

-ทีมเฉพาะกิจไปตั้งจุดกองอำนวยการ)

ฝ่ายวิศวกรรม (กองอำนวยการ)

- เตรียมแปลนอาคารทั้งแปลนระบบไฟฟ้าหรือการตกแต่งภายใน ผังอาคาร
- จัดเตรียมเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง และ อุปกรณ์ในการทำลายสิ่งกีดขวาง เช่น ค้อน เครื่องเจาะ
- เครื่องขยายเสียง เช่น โทรโข่ง ลำโพง ไมโครโฟน สำหรับประชาสัมพันธ์บริเวณหน้ากองอำนวยการ

ทีมทะเบียนจุดรวมพล

- ควบคุมผู้อพยพตั้งแถวเป็นระเบียบ และไม่ส่งเสียงดัง (ผู้อพยพเข้าแถวตามชั้น โดยมีธงชั้นกำกับ)

ผู้อำนวยการดับเพลิง

- ควบคุม รายงานสถานการณ์ดับเพลิง
- ประชุมเพื่อวางแผนในการปฏิรูปฟื้นฟู

ทีมประชาสัมพันธ์

- จัดเตรียมโทรศัพท์มือถือ (อย่างน้อง 2 เครื่อง) และเบอร์ติดต่อทั้งภายใน ภายนอก
- แจ้งเหตุไปยังส่วนราชการ ตำรวจท้องที่, ดับเพลิง, เขตราชเทวี ,จส 100, โรงพยาบาล
- จัดเตรียมวิทยุรับฟัง จส.100 และร่วมด้วยช่วยกัน (วิทยุอย่างน้อย 2 เครื่อง) เพื่อฟังข่าวเหตุการณ์
- รายงานฝ่ายบริหารถึงการใช้แผนอพยพ และแจ้งหมายเลขต่อฝ่ายบริหาร เพื่อติดต่อกลับมา

ทีมทะเบียนจุดรวมพล

- ตรวจสอบยอดผู้อพยพ และลงทะเบียนผู้อพยพ
- การรวบรวมรายชื่อของแต่ละแผนกต่างๆถูกต้อง และรวดเร็ว
- รายงานผู้สูญหายกับผู้อำนวยการดับเพลิง

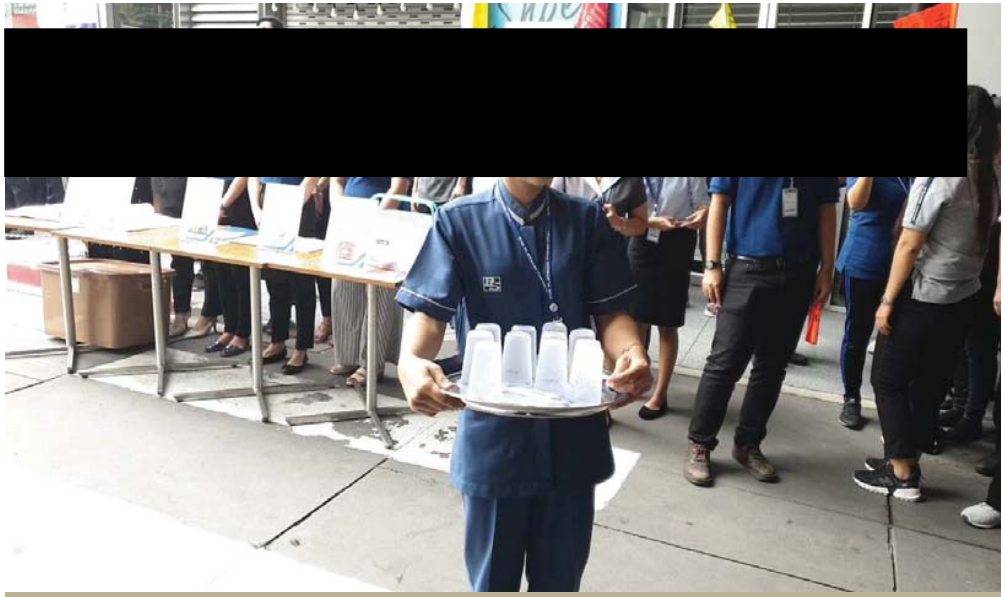

ทีมบรรเทาทุกข์

- ดูแลผู้อพยพ บริการอาหารและน้ำดื่ม (ของผู้อพยพและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง)

ทีมประสานงานบุคคลภายนอก นำทางส่วนราชการ

- เจ้าหน้าที่พาตำรวจดับเพลิงไปยังที่เกิดเหตุ
- เจ้าหน้าที่พาตำรวจดับเพลิงไปยัง แหล่งน้ำ หัวรับน้ำดับเพลิง

ทีมปฐมพยาบาล

- จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- จัดทำทะเบียนและแยกประเภท ผู้เสียชีวิต(ป้ายสีดำ) ผู้บาดเจ็บหนัก(ป้ายแดง) ผู้บาดเจ็บเบา(ป้ายเหลือง) ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย(ป้ายเขียว) และจัดรถพยาบาลเพื่อส่งตัวผู้เสียชีวิตหรือ ผู้บาดเจ็บ
- รายงานรายชื่อผู้ประสบภัยไปยังฝ่ายทะเบียนหรือผอ.ดับเพลิง

อาสาจราจร

- เจ้าหน้าที่อาสาจราจร อำนวยความสะดวก ดูแล การจราจรบริเวณรอบอาคาร ห้ามไม่ให้รถติดบริเวณด้านหน้าอาคาร และกันบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาสวมรอยเป็นมิจฉาชีพ หรือมามุงดู

ทีมเฉพาะกิจ
- ปิดบันไดเลื่อน
- ห้ามผู้อพยพใช้ลิฟต์

ทีมค้นหา
- มีการใช้ไฟฉายส่องเส้นทางเดิน ให้กับผู้อพยพ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- จัดเตรียมเงินสดสำรอง และเตรียมประสานหน่วยงานใกล้เคียงเพื่อขอเงินสดมาสำรอง
- เตรียมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ผู้มีอำนาจเบิกคือผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้รับมอบอำนาจเบิกแทนเท่านั้น
- ทำบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ระหว่างเกิดเหตุ

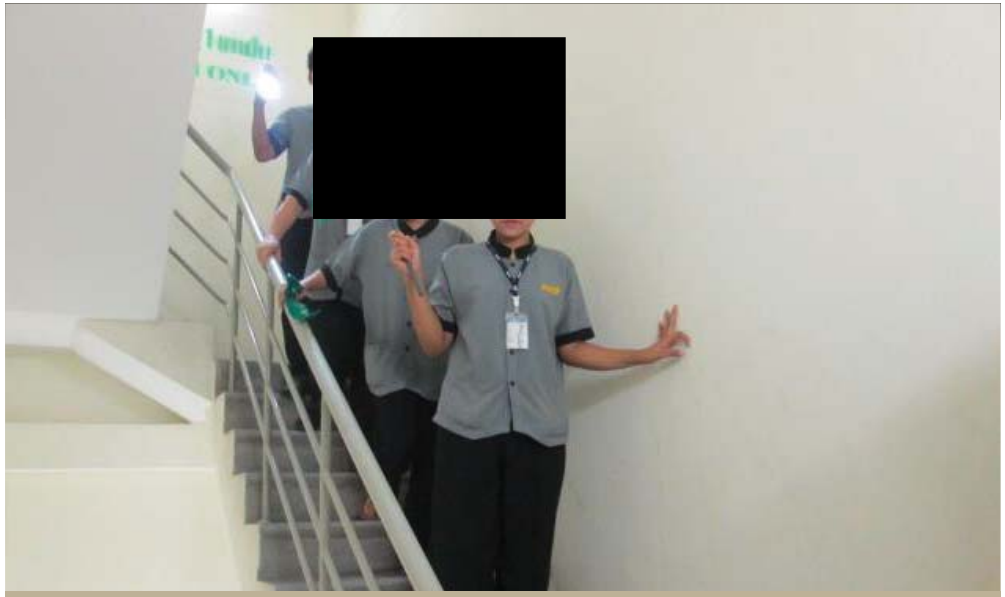

ทีมอพยพ

- เริ่มอพยพออกตามทางหนีไฟเพื่อไปยังกองอำนวยการ
- ไม่พูดคุย หยอกล้อ หรือส่งเสียงดัง ไม่วิ่งลงบันไดหนีไฟ
- กรณีมีเอกสารสำคัญของแผนกให้ขนย้ายเอกสารใส่ถุงดำ อพยพมาด้วย

ทีมค้นหา

- ทีมค้นหาเริ่มทำการตรวจค้นทุกห้อง (ภายใน 30 วินาที หลังประกาศคุณพระจันทร์แดง)
- ทำเครื่องหมายกากบาท (X) หน้าห้องที่ตรวจค้นแล้ว
- เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เพื่อดูแลผู้อพยพในการอพยพ กรณีมีผู้อพยพเป็นลมระหว่างทางหนีไฟ

ทีม เคลื่อนย้ายเอกสารสำคัญ

- เคลื่อนย้ายเอกสารโดยการใส่ถุงดำมัดปากถุงด้วยเชือกสีตามลำดับความสำคัญ
- เอกสารสำคัญมาก (เชือกสีแดง), ปานกลาง(เชือกสีเหลือง) , น้อย (เชือกสีเขียว)

>>> แผนฉุกเฉินกรณีลิฟต์ค้าง

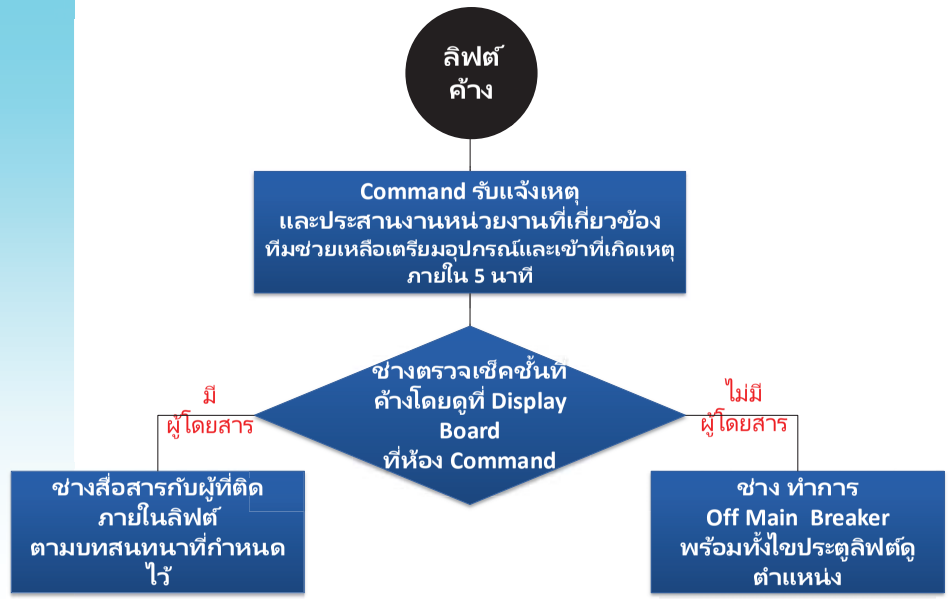

แผนฉุกเฉิน

>>> กรณีลิฟต์ค้าง

นิติบุคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

>>> แผนฉุกเฉินกรณีลิฟต์ค้าง

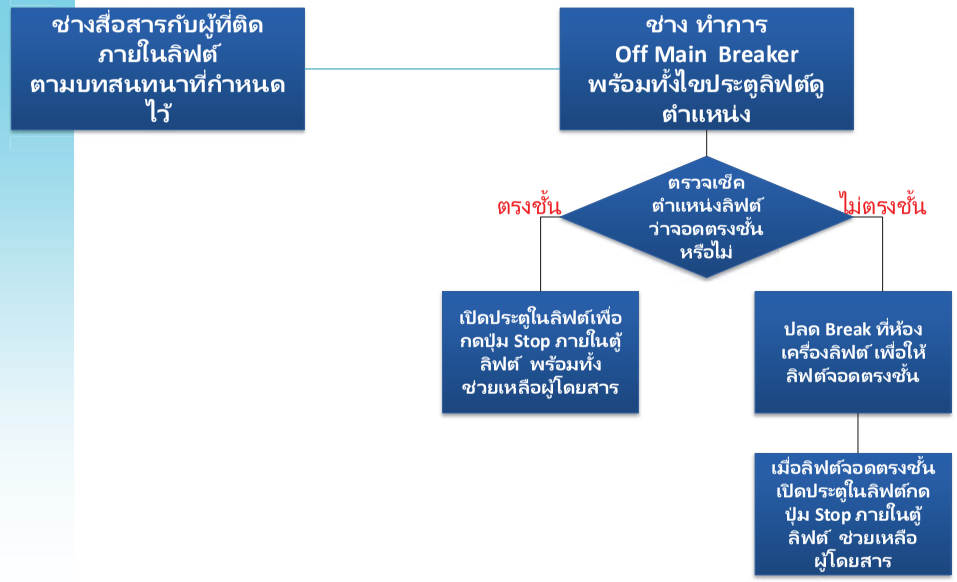

>>> Content

>>> หน้าที่ความรับผิดชอบ

ป้องกันการสูญเสีย
- **Command**
  - เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน
  - ควบคุมและสั่งการแก้ไขสถานะการณ์
  - รายงานสถานการณ์ไปยังผู้จัดการฝ่ายอาคารทุก 30 นาที
- **Doorman**
  - อำนวยความสะดวกกันลูกค้ามุง
  - เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

→ **อาคารสถานที่**
- เป็นหน่วยบรรเทาทุกข์ให้กับลูกค้า (อาจมีลูกค้าชวัญเสีย ,อยู่ในอาการตกใจ,ได้รับบาดเจ็บ)
- ตรวจสอบเก็บทรัพย์สินให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าเป็นลม

→ **วิศวกรรม**
- ตรวจสอบ Display Board
- แบ่งทีมประจำลิฟต์ที่เกิดเหตุและห้องเครื่องลิฟต์
- สื่อสารกับลูกค้าที่อยู่ภายในลิฟต์ เพื่อลดความตื่นตระหนกตกใจ
- ปลดเบรคลิฟต์ และเปิดประตูเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ติดอยู่ภายใน
- แก้ไขให้ลิฟต์กลับมาใช้งานได้ปกติตามเดิม

→ **รักษาความสะอาด**
- เตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาด (อาจมีอาการเป็นลม , อาเจียน)
- เตรียมน้ำดื่มให้กับลูกค้าที่ติดภายในลิฟต์

>>> แผนฉุกเฉินกรณีลิฟต์ค้าง

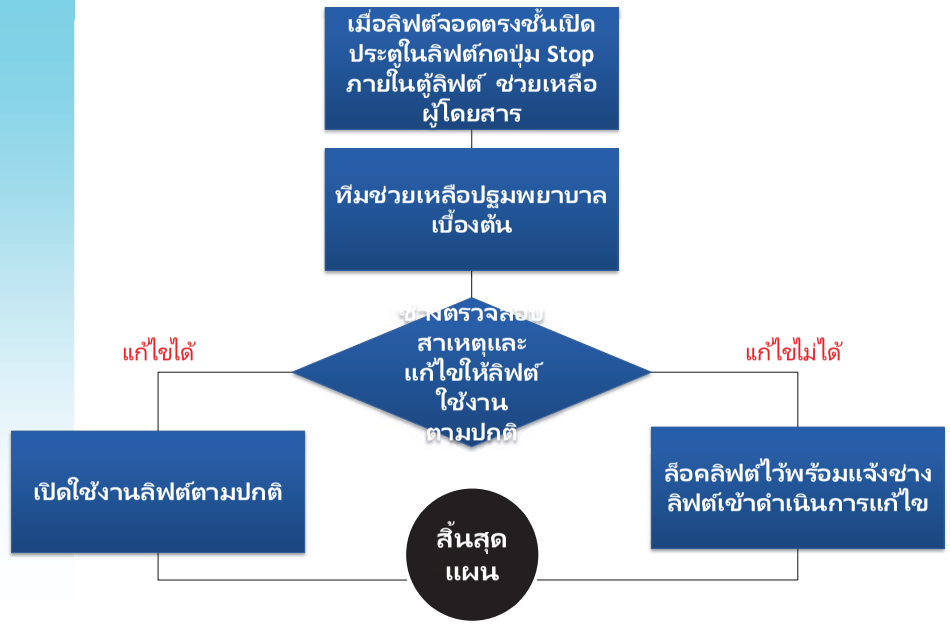

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

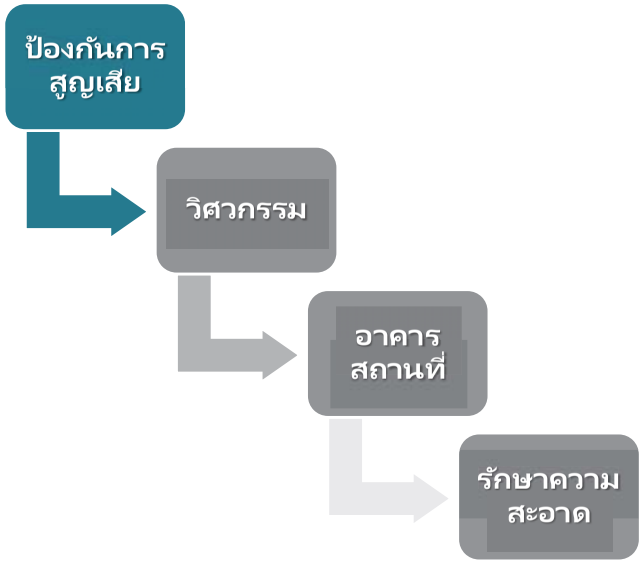

>>> การอำนวยการตามแผน

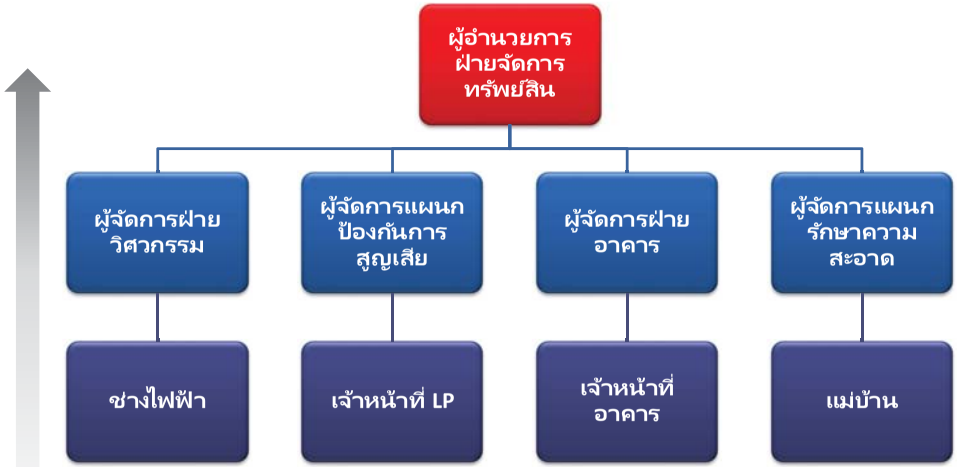

>>> อุปกรณ์ช่วยเหลือ

ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- ทีม Command Room ประสานทีมช่วยเหลือให้ไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 5 นาที และตรวจสอบจากกล้อง CCTV ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่

>>> มาตรฐานกระเป๋าพยาบาล

1. ยาพารา
2. ยาแก้ปวดประจำเดือน
3. ยาแก้ท้องเสีย
4. ย้าแก้แพ้
5. ยาแก้เมา
6. ยาลดกรดในกะเพาะอาหาร
7. เกลือแร่
8. ยาธาตุน้ำขาว
9. คาราไมล์ แก้ผืน คัน
10. แอมโมเนียหอม
11. ยาทา แก้กล้ามเนื้ออักเสบ
12. เบตาดิน
13. แอลกอฮอล์ ล้างแผล
14. สำลี
15. ผ้าก๊อต
16. เทปแปะแผล
17. พลาสเตอร์ปิดแผล

>>> บทสนทนากับลูกค้าที่ติดอยู่ในลิฟต์

ช่างที่ 1	**มีการกดสัญญาณฉุกเฉิน**
ช่าง	สวัสดีครับ กดสัญญาณฉุกเฉิน ไม่ทราบมีอะไรให้ช่วยเหลือครับ
ลูกค้า	....
ช่าง	ไม่ต้องตกใจนะครับ กรุณาบอกไฟเลขที่ชั้นในลิฟต์ ตอนนี้แสดงเลขชั้นที่เท่าไรครับ
ลูกค้า	....
ช่าง	ขอบคุณครับ ขณะนี้ทางช่างกำลังรีบดำเนินการแก้ไขอยู่ครับ กรุณารอสักครู่ (ประสานงานช่างทีมที่ 1 ไปห้องลิฟต์ เพื่อปลดเบรคลิฟต์, ทีมที่ 2 ไปที่ลิฟต์ตัวที่ค้าง)
ช่วงที่ 2	**ทีมปลดลิฟต์ถึงลิฟต์ค้าง**
ช่าง	สวัสดีครับ ขณะนี้ทางทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ได้ไปถึงลิฟต์ที่ท่านอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลครับ ทีมงานเราพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ช่วงที่ 3	**ทีมปลดลิฟต์ถึงห้องเครื่องลิฟต์และหน้าลิฟต์พร้อมดำเนินการ**
ช่าง	ขณะนี้ทีมช่างกำลังแก้ไข จะมีการดึงลิฟต์ขึ้นหรือลง อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนบ้าง ขอให้อยู่ในความสงบไม่ต้องวิตกกังวลครับ
ช่วงที่ 4	**เปิดลิฟต์สำเร็จ**
ช่าง	สวัสดีครับ ทีมช่วยเหลือพร้อมทีมพยาบาล กำลังรออยู่ที่หน้าลิฟต์ ชั้น... แล้วครับ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา และต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ฝ่ายวิศวกรรม
- ทีมช่างไปที่จุดเกิดเหตุ และไขประตูลิฟต์เพื่อตรวจสอบว่าลิฟต์จอดตรงชั้นหรือไม่

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

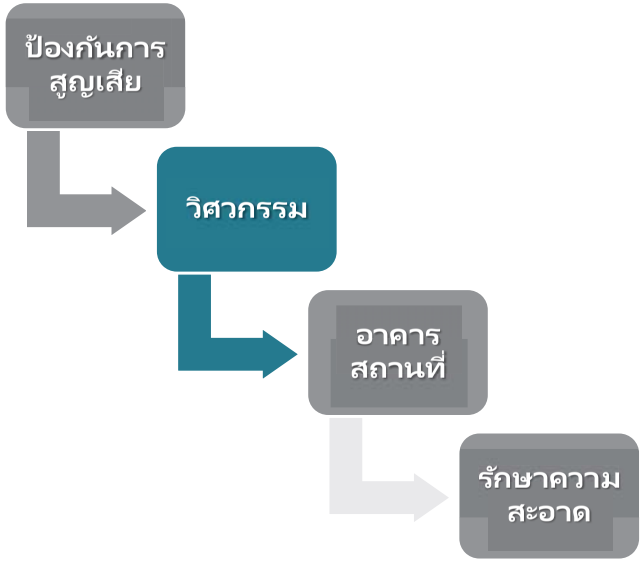

ฝ่ายวิศวกรรม
- ได้รับแจ้งเหตุลิฟต์ค้าง ช่างห้อง Command ตรวจสอบจากเครื่อง Display Board และประสาน Command Room ว่าเกิดเหตุลิฟต์ค้าง แจ้งหมายเลขลิฟต์/ชั้นที่ค้าง เพื่อขอทีมช่วยเหลือ

ทีมที่ 2

- ทีมช่างห้องเครื่องลิฟต์ แจ้งทีมช่วยเหลือและทุกส่วนทราบว่าขออนุญาต Off Main Breaker

ทีมที่ 1

- กรณีจอดไม่ตรงชั้น ประสานงานช่างเพื่อขึ้นไปห้องเครื่องลิฟต์ ทำการปิดสวิตซ์ Main Breaker และ ทำการปลด Break

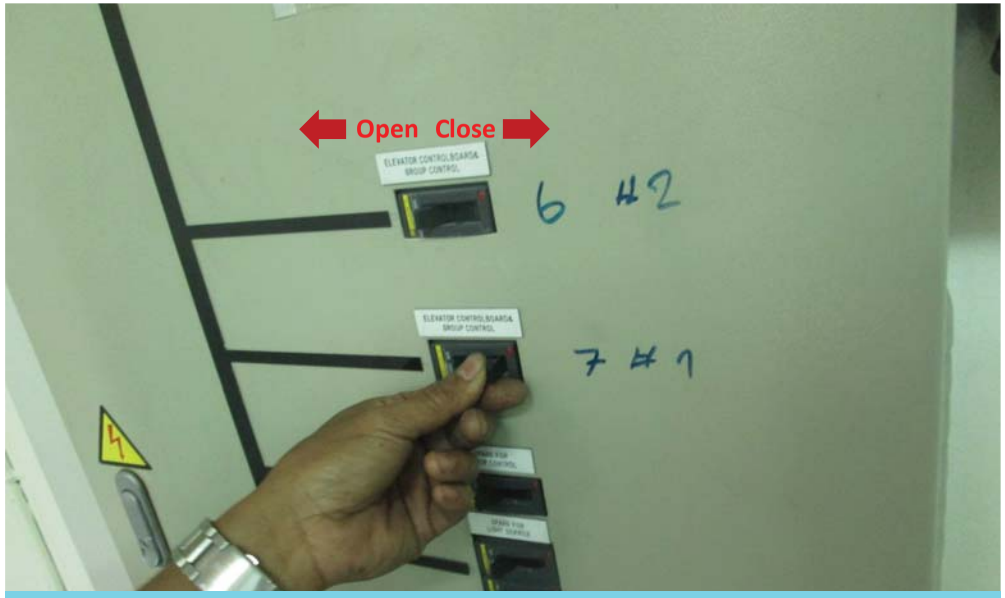

Off Main Breaker

ตู้ควบคุมสวิตซ์ Main Breaker

ข้อปฏิบัติขณะปลดเบรก
— ขณะปลดเบรกต้องมีสมาธิ มั่นใจว่าปลอดภัยแล้ว จึงเริ่มดำเนินการ
— ปลดเบรคครั้งละ 10 Cm
— แจ้งระยะการปลดว่าปลดไปแล้วกี่ Cm ได้ระดับชั้นหรือยัง

อุปกรณ์สำหรับปลด Break

ข้อปฏิบัติขณะปลดเบรก
— การปลดเบรกต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้ลิฟต์ไหล
— ห้ามหยอกล้อ หรือคุยโทรศัพท์ขณะดำเนินการ

ทีมที่ 2
- ทีมช่างห้องเครื่องขออนุญาต และเริ่มดำเนินการปลด Break ทุกส่วนพร้อม
- ทีมช่างห้องเครื่องทวนหมายเลขลิฟต์ที่จะปลดและขอทราบระยะจากทีมช่างหน้าลิฟต์
- ทีมช่างห้องเครื่องแจ้งระยะการปลดเบรก และสอบถามว่าลิฟต์ได้ระดับชั้นแล้วหรือไม่

>>> ห้องเครื่องลิฟต์หมายเลข 4,5

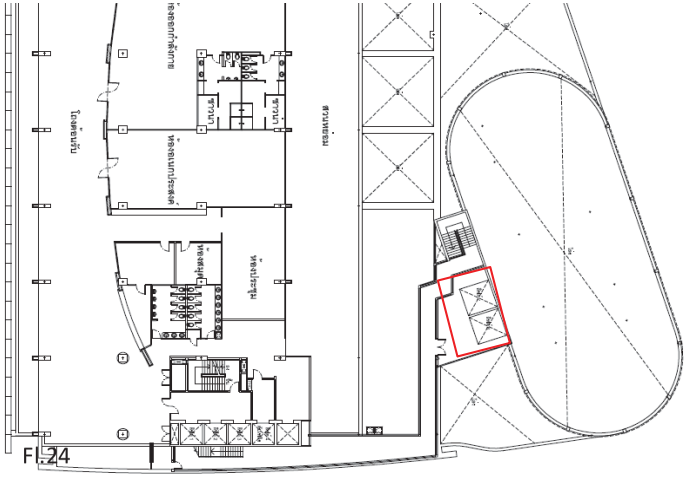

ชั้น 12 Zone 1

ทีมที่ 1

- ช่างที่หน้าลิฟต์แจ้งทีมช่วยเหลือว่าหลังจากปลดเบรก ลิฟต์จะจอดที่ชั้นไหน และให้ทีมช่วยเหลือเตรียมความพร้อมช่วยผู้โดยสาร
- หลังลิฟต์จอดได้ระดับตรงชั้นทำการเปิดประตูลิฟต์ และช่วยผู้โดยสาร
- หลังจากนั้นทำการ Reboot ลิฟต์
- ตรวจเช็คสาเหตุที่ทำให้ลิฟต์ค้าง
- ทำการบันทึกและรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา

>>> ห้องเครื่องลิฟต์หมายเลข 6, 7 (ลิฟต์พลาซ่า)

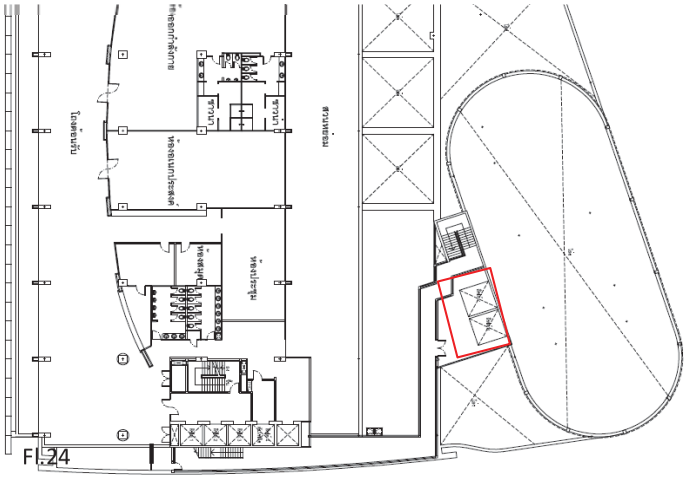

ชั้น 12 Zone 1

>>> ห้องเครื่องลิฟต์หมายเลข 1,2,3 (ลิฟต์คอนโด)

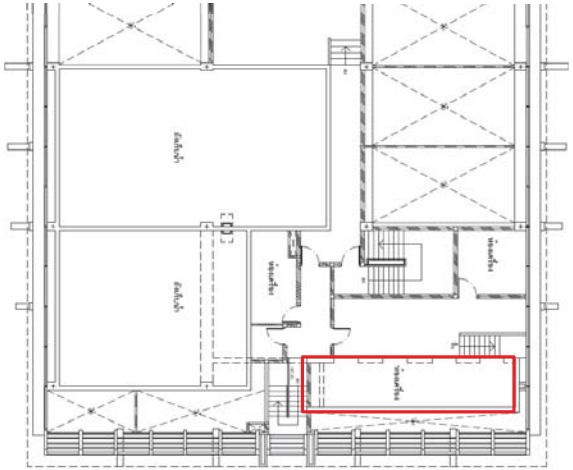

อยู่ชั้น 24 (ส่วนพักอาศัย)

ฝ่ายอาคารสถานที่

- เป็นหน่วยบรรเทาทุกข์ให้กับลูกค้า (อาจมีลูกค้าขวัญเสีย ,อยู่ในอาการตกใจ,หรือได้รับบาดเจ็บ)
- ตรวจสอบเก็บทรัพย์สินให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าเป็นลม หรือได้รับบาดเจ็บ

>>> ห้องเครื่องลิฟต์หมายเลข 8, 9 (ลิฟต์พลาซ่า)

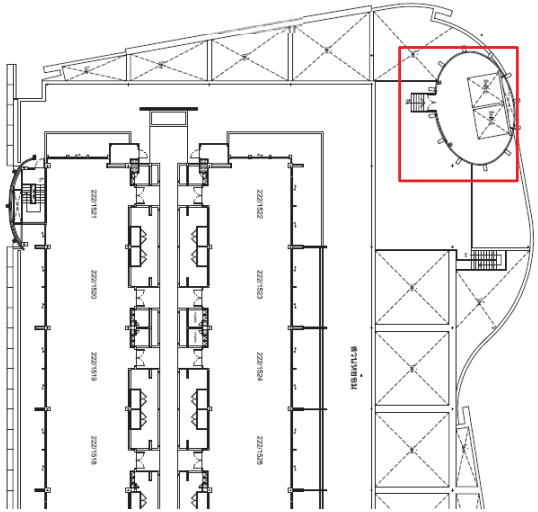

ชั้น 12 Zone 2

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ป้องกันการสูญเสีย → วิศวกรรม → อาคารสถานที่ → รักษาความสะอาด

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ป้องกันการสูญเสีย → วิศวกรรม → อาคารสถานที่ → รักษาความสะอาด

PLATINUM

รายงานการซ้อมแผนคุณทรัพย์

ประจำวันที่ 18 มกราคม 2567

แผนกบริหารอาคาร (ออดิท)

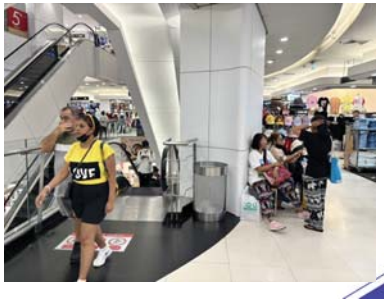

>>> ทีมแม่บ้าน

เวลา 16.45 น. จำลองสถานการณ์นำกระเป๋าสีน้ำตาลเล็ก ทิ้งรอบโถงบันไดเลื่อน ชั้น 4 โซน 1

>>> Thank You!

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายเวลา 16.13 น.

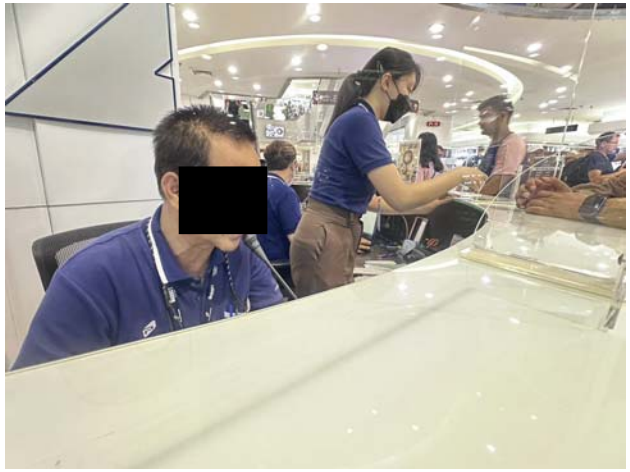

ลูกค้ามาแจ้งกระเป๋าสตางค์สูญหายที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โซน 2 เวลา 16.12 น.

ห้องคอมมานด์

- ได้รับแจ้งจากประชาสัมพันธ์ เหตุลูกค้าทำกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลเล็กหล่นหาย เวลา 16.12 น.
- ประสานงานแจ้ง Door Man, Fireman และแม่บ้านทุกหน่วยงานเพื่อทำการค้นหาภายในศูนย์
- ติดตามเหตุการณ์และรายงานให้ทีมงานทราบอย่างต่อเนื่องจนจบแผน
- รับแจ้งและลงบันทึกการตรวจสอบของหน่วยงานต่าง ๆ

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ประสานงานแจ้งห้องคอมมานด์

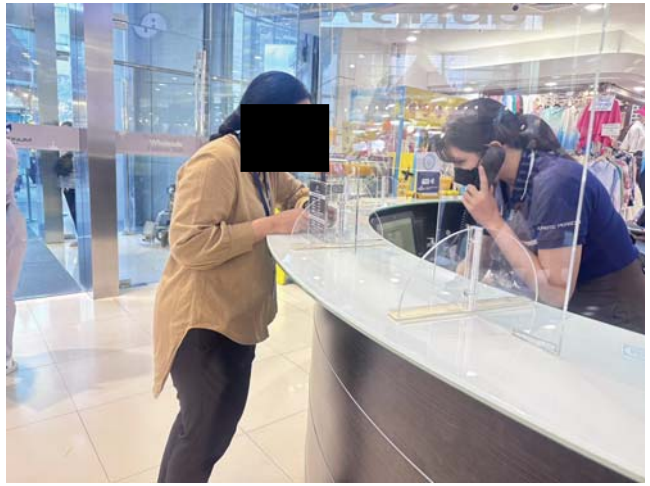

เจ้าหน้าที่ LP

- พาลูกค้าเดินไปยังจุดที่ลูกค้าหยิบกระเป๋าสตางค์ครั้งสุดท้าย

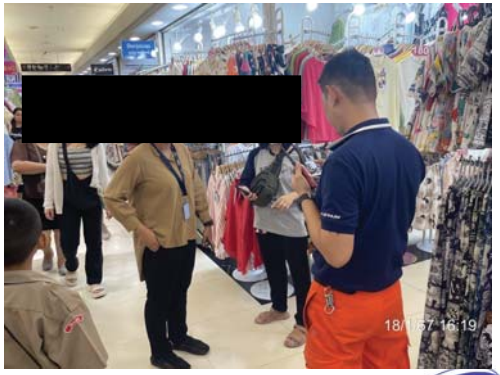

ห้องคอมมานด์

รักษาความสะอาด

- ทำการตรวจค้นตามจุดต่าง ๆ เช่น ภายในห้องน้ำ และตามถังขยะ

เจ้าหน้าที่ LP

- เวลา 16.16 น. มาที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับกระเป๋าที่สูญหาย

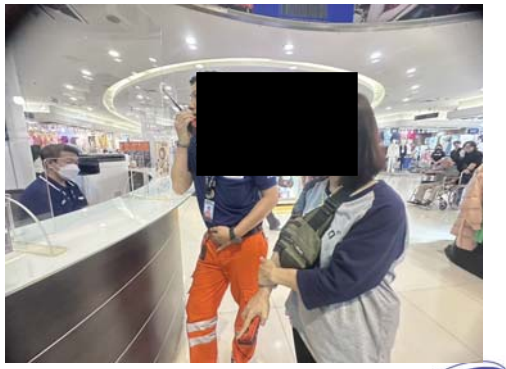

พ่อบ้านส่งมอบกระเป๋าสตางค์คืนให้ลูกค้าผู้เสียหาย

เวลา 16.20 น. พ่อบ้านพบกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลเล็กในถังขยะโถงบันไดเลื่อน ชั้น 4 โซน 2 และนำส่งคืนที่ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โซน 2

ประชาสัมพันธ์

จัดทำรายงาน เพื่อเป็นข้อมูล

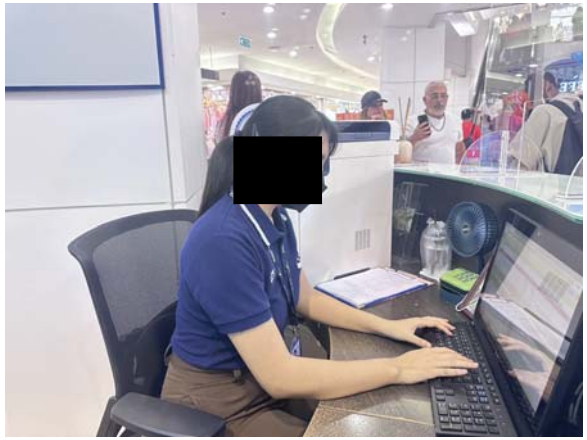

ลูกค้าทำการทำการตรวจสอบกระเป๋าสตางค์ และแจ้งว่าเป็นกระเป๋าที่หาย

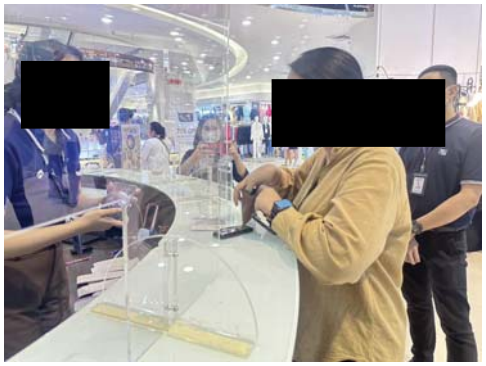

แบบประเมิน

รายการปฏิบัติ			ผลการปฏิบัติ	
รักษาความสะอาด			ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 ตรวจสอบถังขยะภายในห้องน้ำและรายงานผลกลับไปยัง Command Room				
1.1 ชั้น B	☑ โซน 1	☑ โซน 2	1	
1.2 ชั้น 1	☑ โซน 1	☑ โซน 2	1	
1.3 ชั้น 2	☑ โซน 1	☑ โซน 2	1	
1.4 ชั้น 3	☑ โซน 1	☑ โซน 2	1	
1.5 ชั้น 4	☑ โซน 1	☑ โซน 2	1	
1.6 ชั้น 5	☑ โซน 1	☑ โซน 2	1	
1.7 ชั้น 6	☑ โซน 1	☑ โซน 2	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม			คะแนน	
			7	
			7	
		รวมคะแนนทั้งหมดที่ได้	23	
		รวมคะแนนทั้งหมด	23	
		%	100	

[redacted]

ลงชื่อ.....(ผู้ประเมิน)

( )

แบบประเมิน

แบบประเมินมาตรฐานแผนคุณทรัพย์

ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

วันที่ 18 มกราคม 2567 เริ่มซ้อมเวลา 16.12 น. ซ้อมเสร็จเวลา 16.20 น. ใช้เวลาในการซ้อมจำนวน 8 นาที

กรุณาใส่หมายเลข ในช่องผลการประเมิน : ปฏิบัติ = (1) , ไม่ปฏิบัติ = (1)

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
ประชาสัมพันธ์	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 ขอข้อมูลจากลูกค้า	1	
2 ประสานแจ้ง Command Room	1	
3 ประกาศเตือนลูกค้า / กรณีเจอคุณทรัพย์แล้วประกาศจบแผน	1	
4 รายงานและความคืบหน้า	1	
5 จัดทำรายงานสถิติ	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม		
	5	
	5	

PLATINUM

THANK YOU

Contact 02 121 8000

แบบประเมิน

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
LP ภายใน	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 เข้าพบลูกค้าภายใน 3 นาที	1	
2 ประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1	
3 กรณีพบผู้ต้องสงสัยให้ขอกำลังเสริมและเชิญตัว	1	
4 เชิญผู้เสียหายไปแจ้งความที่สน.พญาไท	1	
5 สังเกตบุคคลต้องสงสัยที่เดินออกนอกพื้นที่	1	
6 กรณีไม่พบผู้กระทำผิด แนะนำให้ลูกค้าอายัดบัตรและแจ้งความ	1	
7 กรณีพบผู้กระทำผิดประสานงานกับตำรวจประจำศูนย์สอบสวนและบันทึกประวัติ	1	
8 แจ้งผลการตรวจสอบให้ลูกค้าทราบ	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	8	
	8	
รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
Command Room		ไม่ปฏิบัติ
1 ศูนย์กลางการประสานงาน ระหว่าง รปภ. ภายใน, Doorman, แม่บ้าน และ Information	1	
2 บันทึกรายงานผลการตรวจสอบกลับ	1	
3 รายงานผลสรุปให้หัวหน้า	1	
	3	
	3	

บริหารอาคาร

- เวลา 15.44 น. รับแจ้งจากคอมมานด์ และประสานทีมงานไปยังพื้นที่เกิดเหตุ

PLATINUM

รายงานการซ้อมแผนลิฟต์ค้าง

ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

แผนกบริหารอาคาร (ออดิท)

บริหารอาคาร

- เวลา 15.44 น. รายงานไปยังผู้บังคับบัญชา

ป้องกันการสูญเสีย

- เวลา 15.44 น. เจ้าหน้าที่ Command Room ประสานทีมช่วยเหลือให้ไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 5 นาที และตรวจสอบจากกล้อง CCTV ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่

ลูกค้าสัมพันธ์

- ไปถึงจุดเกิดเหตุไม่เกิน 5 นาที (มาถึงเวลา 15.48 น.)
- สื่อสารกับลูกค้าที่อยู่ภายในลิฟต์ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
- ประสานติดต่อญาติผู้บาดเจ็บ (กรณีได้รับบาดเจ็บ)

บริหารอาคาร

- เวลา 15.44 น. รับแจ้งจากบริหารอาคารว่ามีเหตุลิฟต์ค้าง

ทีมช่วยเหลือ

- ไปถึงจุดเกิดเหตุไม่เกิน 5 นาที (มาถึงเวลา 15.47 น.)
- รถเข็นผู้ป่วย และกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น (มาถึงเวลา 15.53 น.) ใช้เวลา 9 นาที)

บริหารอาคาร

- เวลา 15.47 น. สื่อสารกับลูกค้าที่อยู่ภายในลิฟต์ เพื่อลดความตื่นตระหนกตกใจ

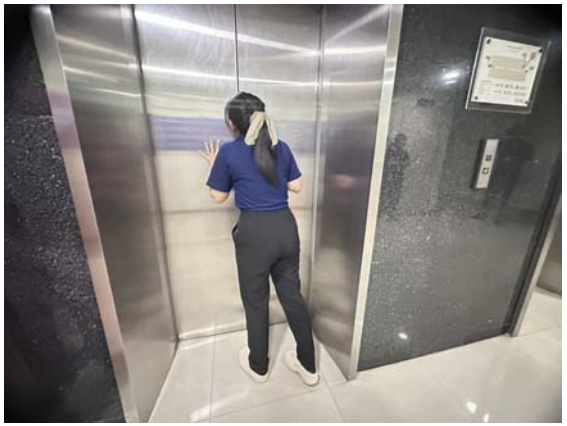

ห้องเครื่องหัวลิฟต์

วิศวกรรม/มิตซู

- หลังจากได้รับแจ้งเหตุ มีการตรวจสอบจุดเกิดเหตุลิฟต์ค้าง หมายเลขลิฟต์ และไปที่จุดเกิดเหตุ ภายใน 5 นาที (มาถึงที่เกิดเหตุเวลา 15.49 น.)

วิศวกรรม

- ช่วยเหลือผู้โดยสารที่ติดอยู่ในลิฟต์



วิศวกรรม/มิตซู

- ทำการตรวจสอบ และแจ้งว่าลิฟต์จอดไม่ตรงชั้น และดำเนินการแก้ไข

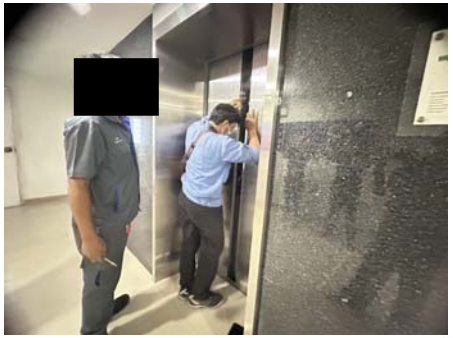

รักษาความสะอาด

- จัดเตรียมน้ำดื่ม สำหรับบรรเทาทุกข์

บริหารอาคาร

- เป็นหน่วยบรรเทาทุกข์ให้กับลูกค้า (อาจมีลูกค้าขวัญเสีย, อยู่ในอาการตกใจ, หรือได้รับบาดเจ็บ)
- ตรวจสอบเก็บทรัพย์สินให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าเป็นลม หรือได้รับบาดเจ็บ

ผลการซ้อมแผนลิฟต์ค้าง

<u>จำลองเหตุการณ์ลิฟต์เบอร์ 2 ค้างระหว่างชั้น 17 และชั้น 18 เกิดเหตุวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มเวลา 15.44 น. ซ้อมเสร็จเวลา 15.59 น. ใช้เวลาในการซ้อม 15 นาที</u>

- ทีมบริหารอาคารมาถึง เวลา 15.47 น. (ใช้เวลา 3 นาที)
- ทีมป้องกันการสูญเสียภายในมาถึงเวลา 15.47 น. (ใช้เวลา 3 นาที)
- รถเข็นผู้ป่วย และกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น มาถึงเวลา 15.53 น. (ใช้เวลา 9 นาที)
- ทีมวิศวกรรมมาถึงเวลา 15.49 น. (ใช้เวลา 5 นาที)
- ทีมรักษาความสะอาดมาถึงภายใน 15.48 น. (ใช้เวลา 4 นาที)
- ทีมลูกค้าสัมพันธ์มาถึงภายใน 15.48 น. (ใช้เวลา 4 นาที)

วิศวกรรม

- ทำการ Reboot ลิฟต์
- ตรวจเช็คสาเหตุที่ทำให้ลิฟต์ค้าง

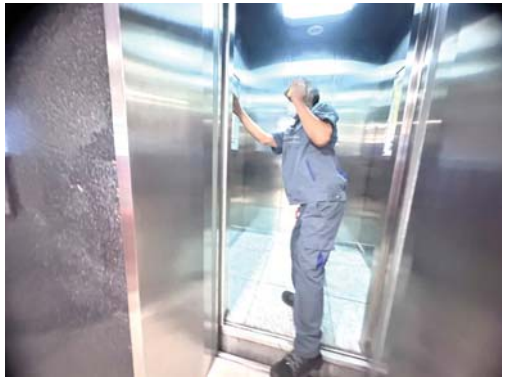

แบบประเมิน

บริหารอาคาร	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 มาถึงที่เกิดเหตุภายใน 5 นาที	1	
2 ปิดกั้นพื้นที่ กรณีเกิดเหตุนานกว่า 30 นาที	1	
3 สื่อสารกับผู้โดยสารภายในลิฟต์ กรณีต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ	1	
4 กรณีมีผู้ป่วย ดำเนินการทำเรื่องส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาล	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	4	
	4	
ลูกค้าสัมพันธ์	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 ไปถึงจุดเกิดเหตุไม่เกิน 5 นาที	1	
2 สื่อสารกับลูกค้าที่อยู่ภายในลิฟต์ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)	1	
3 ประสานติดต่อญาติผู้บาดเจ็บ (กรณีได้รับบาดเจ็บ)	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	3	
	3	

แบบประเมิน

แบบประเมินรายงานการซ้อมแผนลิฟต์ค้าง

ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มซ้อมเวลา 15.44 น. ซ้อมเสร็จเวลา 15.59 น. ใช้เวลาในการซ้อม 15 นาที

กรุณาใส่หมายเลข 1 ในช่องผลการประเมิน : ปฏิบัติ = (1) , ไม่ปฏิบัติ = (1)

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
Command Room	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 หลังจากได้รับแจ้งเหตุ มีการตรวจสอบจุดเกิดเหตุลิฟต์ค้าง หมายเลขลิฟต์ ชั้นที่ค้าง	1	
2 มีการประสาน แจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	1	
3 มีการติดต่อสื่อสารกับผู้โดยสารภายในลิฟต์ ตรงตามสคริป เช่น แจ้งผู้โดยสารว่าจะมีการปลดเบรกลิฟต์ จะมีการสั่นสะเทือน ไม่ต้องเป็นกังวล	1	
4 ประสานทีมช่วยเหลือให้ไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 5 นาที	1	
5 ตรวจสอบจากกล้อง CCTV ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่	1	
6 มาถึงที่เกิดเหตุภายใน 5 นาที	1	
7 รถเข็นผู้ป่วย	1	
8 กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น	0.5	
9 ดูแลพื้นที่ไม่ให้ลูกค้ามุงดู	0.5	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	8	
	9	

แบบประเมิน

รักษาความสะอาด	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 มาถึงที่เกิดเหตุภายใน 5 นาที	1	
2 อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้ม๊อบ (กรณีมีลูกค้าอาเจียน)	1	
3 น้ำดื่ม	1	
	3	
	3	
รวมคะแนนทั้งหมดที่ได้	26	
รวมคะแนนทั้งหมด	27	
%	96	

[redacted]

ลงชื่อ.....(ผู้ประเมิน)

(.....)

แบบประเมิน

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
วิศวกรรม บริเวณจุดเกิดเหตุ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 หลังจากได้รับแจ้งเหตุ มีการตรวจสอบจุดเกิดเหตุลิฟต์ค้าง หมายเลขลิฟต์ ชั้นที่ค้าง และไปที่จุดเกิดเหตุ ภายใน 5 นาที	1	
2 ประสานงานผู้ดูแลลิฟต์ ให้เข้ามาช่วยเหลือภายใน 30 นาที	1	
3 มิตซู/วิศวกรรม ถึงที่เกิดเหตุ วิศวกรรมมีการรายงานให้ช่างมิตซูทราบเหตุว่าเกิดเวลาไหน อย่างไร	1	
4 ช่างมิตซู/วิศวกรรม ดำเนินการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ติดอยู่ในลิฟต์	1	
5 ช่างมิตซู/วิศวกรรม ทำการตรวจสอบและ Reboot ลิฟต์	1	
6 ตรวจเช็คสาเหตุที่ทำให้ลิฟต์ค้าง - เปิดใช้งานตามปกติ / ล๊อคลิฟต์แจ้งช่างดำเนินการแก้ไข	1	
7 รายงานให้ทุกฝ่ายทราบว่าช่วยเหลือผู้โดยสารเรียบร้อยแล้ว	1	
8 ทำการบันทึกและรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	8	
	8	

เวลา 16.01 น. จำลองเหตุการณ์ลูกค้าเกิดเหตุแก๊สรถยนต์รั่วบริเวณชั้น 10 เสาที่ 9 และเสาที่ 10

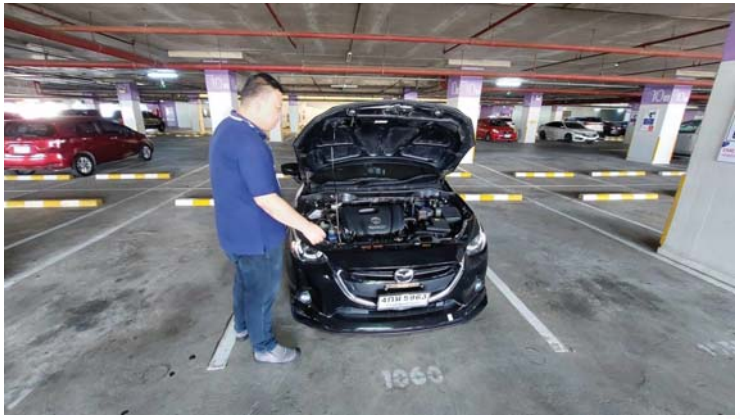

PLATINUM

THANK YOU

Contact 02 121 8000

เมื่อเกิดเหตุลูกค้ากดปุ่มฉุกเฉินแจ้ง หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากลูกค้า เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้น และประสานงานแจ้งไปยังห้องคอมมานด์

PLATINUM

รายงานการซ้อมแผนแก๊สรถยนต์รั่ว

ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

แผนกบริหารอาคาร (ออดิท)

หลังจากเจ้าหน้าที่ไฟร์แมนเข้าตรวจสอบพบแก๊สรถยนต์รั่วจริง แต่ไม่ได้ประสานงานไปยังห้องคอมมานด์ เพื่อให้ห้องคอมมมานด์ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่คอมมานด์รับเรื่อง และประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ

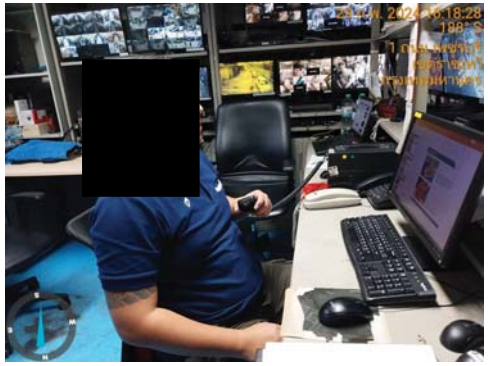

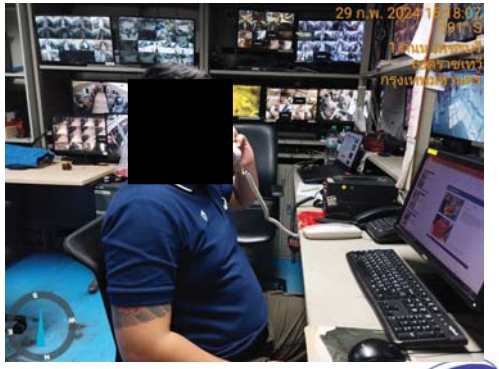

เจ้าหน้าที่ไฟร์แมนไม่ได้ปิดกั้นพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเข้าบริเวณที่เกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่ไฟร์แมนเข้าตรวจสอบและระงับเหตุเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่ไฟร์แมนเตรียมสายฉีดน้ำเข้าระงับเหตุ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกจราจร แก่รถลูกค้าในลานจอด

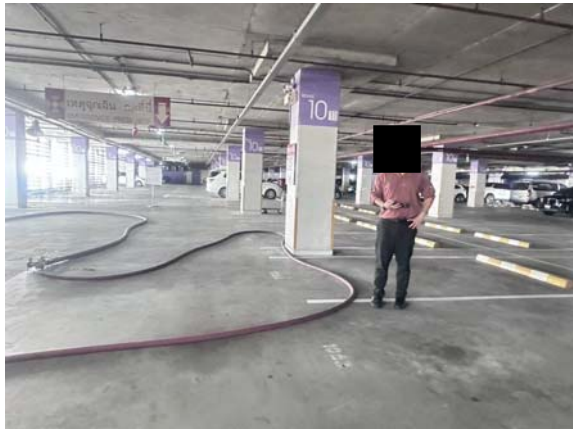

เจ้าหน้าที่อาคาร ประสานงานวิศวกรรมเข้าตรวจสอบรถ หลังควบคุมแก๊สรถยนต์รั่วได้

เจ้าหน้าที่อาคารตั้งป้ายขออภัยในความไม่สะดวก

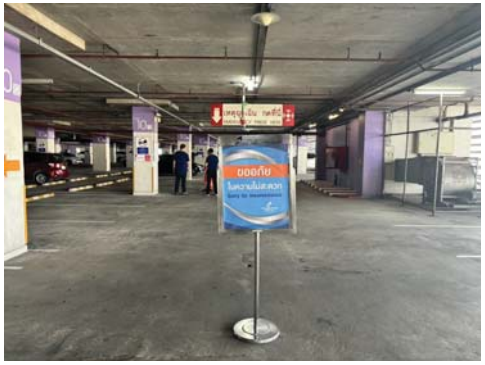

หลังจากเหตุการณ์ปกติ แม่บ้าน/พ่อบ้าน เข้าทำความสะอาดบริเวณที่เกิดเหตุ

วิศวกรรมเข้าตรวจสอบรถลูกค้าและแจ้งลูกค้าว่ารถไม่สามารถขับออกจากลานจอดได้

แม่บ้านเตรียมน้ำดื่ม

หัวหน้าอาคารรายงานสถานการณ์ให้ผู้ช่วยผู้จัดการทราบถึงสถานการณ์

แบบประเมิน

แบบประเมินรายงานการซ้อมแผนแก้สรถยนต์รั่ว

ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาเริ่มซ้อมแผน 16.01 น. สิ้นสุด 16.12 น. (ระยะเวลาในการซ้อม 11 นาที)

กรุณาใส่หมายเลขในช่องผลการประเมิน : ปฏิบัติ = (1) , ไม่ปฏิบัติ = (1)

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
ป้องกันการสูญเสียภายใน	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 รับแจ้งและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังที่เกิดเหตุ	0.5	
2 ปิดกั้นพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเข้าบริเวณที่เกิดเหตุ		1
3 เข้าตรวจสอบและระงับเหตุเบื้องต้น	1	
4 เตรียมอุปกรณ์สายฉีดน้ำและเข้าระงับเหตุ	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	2.5	
	4	

เจ้าหน้าที่บริหารอาคารเชิญลูกค้าขึ้นไปชั้น 11 เพื่อเขียนใบคำร้องขออนุญาตจอดรถค้างคืน

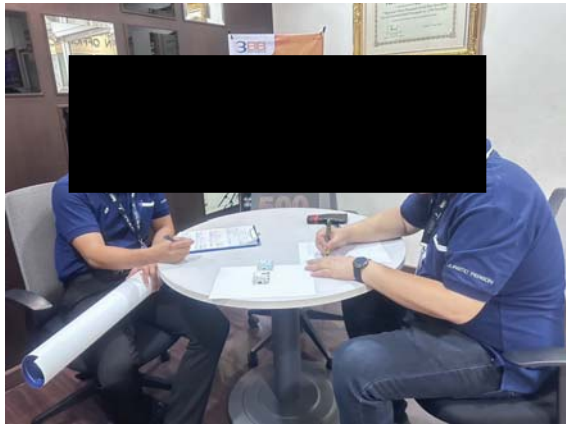

แบบประเมิน

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
NPD ลานจอด	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 รับเรื่องจากลูกค้าและประสานงานไปยังห้องคอมมานด์	0.5	
2 อำนวยความสะดวกจราจรแก่รถลูกค้าในลานจอด	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	1.5	
	2	
รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
วิศวกรรม	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 เข้าตรวจสอบรถหลังควบคุมแก้สรถยนต์รั่วได้	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	1	
	1	

ลูกค้าเขียนใบคำร้องขออนุญาตจอดรถค้างคืน

THANK YOU

Contact 02 121 8000

แบบประเมิน

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
บริหารอาคาร	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 ตั้งป้ายขออภัยในความไม่สะดวก	1	
2 ควบคุมสั่งการและประสานงาน	1	
3 ประสานงานวิศวกรรมเข้าตรวจสอบรถหลังควบคุมแก้สรถยนต์รั่วได้	1	
4 เชิญลูกค้าขึ้นไปชั้น 11 เพื่อดำเนินการเขียนใบคำร้องขออนุญาตจอดรถค้างคืน	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	4	
	4	

รายงานการซ้อมแผนส้มหล่น

ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2567

แผนกบริหารอาคาร (ออดิท)

แบบประเมิน

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
รักษาความสะอาด	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 เข้าทำความสะอาดบริเวณจุดเกิดเหตุ หลังจากเหตุการณ์ปกติ	1	
2 เตรียมน้ำบรรเทาทุกข์	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	2	
	2	
รวมคะแนนทั้งหมดที่ได้	11	
รวมคะแนนทั้งหมด	13	
%	85	

[redacted]

ลงชื่อ.....(ผู้ประเมิน)

( )

บริหารอาคาร

- ได้รับแจ้งจาก ดำเนินการโทรแจ้งไปยังผู้ช่วยผู้จัดการ-บริหารอาคาร

- เวลา 16.03 น. จำลองสถานการณ์การซ้อมแผนส้มหล่น บริเวณคอนโด ชั้น 12

ห้องคอมมานด์

- ได้รับแจ้งว่ามีเหตุ ประสานงานทีมงานเพื่อดำเนินการปิดกั้นพื้นที่ ที่เกิดเหตุ

ป้องกันการสูญเสีย

- พบเหตุแจ้งไปยังห้องคอมมานด์

ป้องกันการสูญเสีย

- นำอุปกรณ์มาปิดกั้นพื้นที่ ที่เกิดเหตุ

ป้องกันการสูญเสีย

- ทำการเจรจาเกลี้ยกล่อมไม่ให้ลูกค้ากระโดด

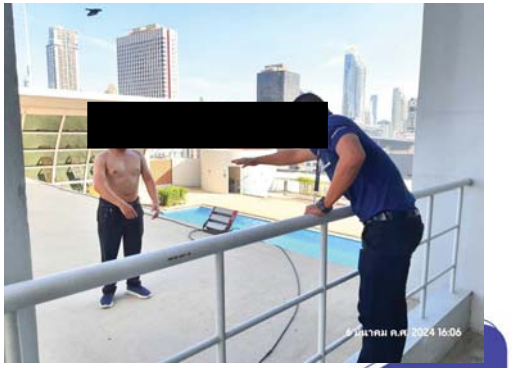

ป้องกันการสูญเสีย

- รายงานไปยังห้องคอมมานด์

ไม่สามารถเจรจาเกลี้ยกล่อมลูกค้าได้ ลูกค้าได้กระโดดลงมา และได้รับบาดเจ็บแขนหัก

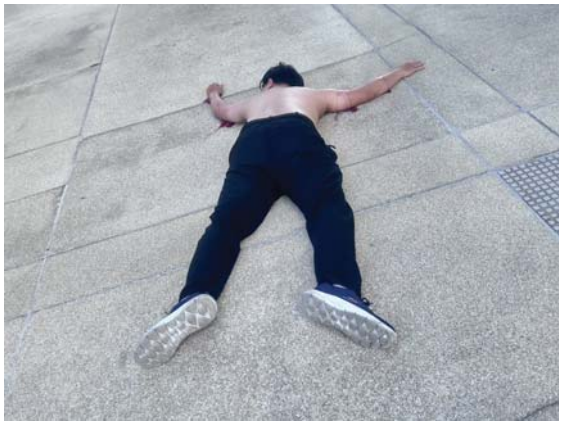

พยาบาล

- เข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ

ป้องกันการสูญเสีย

- ปิดกั้นพื้นที่ ที่เกิดเหตุ

ลูกค้าสัมพันธ์

- รับแจ้งข้อมูลจากห้องคอมมานด์
- ประสานงานลูกค้า (กรณีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ)
- มาถึงจุดเกิดเหตุไม่เกิน 5 นาที เพื่อประสานงานกับลูกค้า (กรณีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ)

- เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

รักษาความสะอาด

- ทำความสะอาดพื้นที่ ที่เกิดเหตุ หลังจากนำผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่

- ผู้สื่อข่าว เมื่อทราบเหตุขอเข้าทำข่าว บริหารอาคาร เชิญผู้สื่อข่าวไปยังห้องประชุมเพื่อทำข่าว

รักษาความสะอาด

- จัดเตรียมน้ำดื่ม บรรเทาทุกข์

ป้องกันการสูญเสีย

- นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

แบบประเมิน

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
รักษาความสะอาด	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 เข้าทำความสะอาด ภายหลังจากนำตัวผู้บาดเจ็บ / เสียชีวิต ออกจากพื้นที่	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	1	
	1	
รวมคะแนนทั้งหมดที่ได้	13	
รวมคะแนนทั้งหมด	13	
%	100	

ลง[redacted]

ลงชื่อ.....(ผู้ประเมิน)

(.....)

แบบประเมิน

แบบประเมินซ้อมแผนสัมหล่น

ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เริ่มซ้อมเวลา 16.03 น. ซ้อมเสร็จเวลา 16.15 น. ใช้เวลาในการซ้อม 12 นาที

กรุณาใส่หมายเลข 1 ในช่องผลการประเมิน : ปฏิบัติ = (1) , ไม่ปฏิบัติ = (1)

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
ป้องกันการสูญเสียภายใน	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 เจ้าหน้าที่ LP วิทยุแจ้งไปยัง Command Room และดำเนินการปิดกั้นพื้นที่ ที่เกิดเหตุห้ามไม่ให้บุคคลภายนอก ยานพาหนะที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า / ผ่านในบริเวณพื้นที่เด็ดขาด	1	
2 วิทยุแจ้ง LP ในและนอกเครื่องแบบ ไปยังที่เกิดเหตุพร้อมแจ้ง รูปพรรณสันฐาน,เพศผู้ก่อเหตุ / เสียหาย อย่างละเอียด	1	
3 รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง	1	
4 เจ้าหน้าที่ LP ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และทำการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน	1	
5 เจ้าหน้าที่ LP รายงานว่าเกิดเหตุสัมหล่นแล้ว	1	
6 เจ้าหน้าที่คอมมานด์โทรประสานงานหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ	1	
7 เจ้าหน้าที่ LP ทำการกั้นพื้นที่ทั้งด้านล่างและด้านบน เพื่อไม่ให้ลูกค้าที่ผ่านไปมาเห็นพื้นที่เกิดเหตุ	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	7	
	7	

PLATINUM

THANK YOU

Contact 02 121 8000

แบบประเมิน

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
บริหารอาคาร	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 โทรศัพท์แจ้งห้องคอมมานด์ว่าเกิดเหตุ	1	
2 กรณีมีผู้สื่อข่าวมาทำข่าว รวบรวมและเชิญไปฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	2	
	2	
รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
ลูกค้าสัมพันธ์	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 รับแจ้งข้อมูลจากห้องคอมมานด์	1	
2 ประกาศเข้าแผน (จำนวน 2 ครั้ง)	1	
3 มาถึงจุดเกิดเหตุไม่เกิน 5 นาที เพื่อประสานงานกับลูกค้า (กรณีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ)	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม		
	3	
	3	

ลูกค้ามาแจ้งกระเป๋าสตางค์สูญหายที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โซน 2 เวลา 15.00 น.

รายงานการซ้อมแผนคุณทรัพย์

ประจำวันที่ 3 เมษายน 2567

แผนกบริหารอาคาร (ออดิท)

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ประสานงานแจ้งห้องคอมมานด์

เวลา 15.00 น. จำลองสถานการณ์นำกระเป๋าสีน้ำตาลเล็ก ทิ้งรอบโถงบันไดเลื่อน ชั้น 4 โซน 1

ห้องคอมมานด์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายเวลา 15.01 น.

เจ้าหน้าที่ LP

- เวลา 15.02 น. มาที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับกระเป๋าที่สูญหาย

ห้องคอมมานด์

- ได้รับแจ้งจากประชาสัมพันธ์ เหตุลูกค้าทำกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลเล็กหล่นหาย เวลา 15.00 น.
- ประสานงานแจ้ง Door Man, Fireman และแม่บ้านทุกหน่วยงานเพื่อทำการค้นหาภายในศูนย์
- ติดตามเหตุการณ์และรายงานให้ทีมงานทราบอย่างต่อเนื่องจนจบแผน
- รับแจ้งและลงบันทึกการตรวจสอบของหน่วยงานต่าง ๆ

รักษาความสะอาด

- ทำการตรวจค้นตามจุดต่างๆ เช่น ภายในห้องน้ำ และตามถังขยะรอบโถง

เจ้าหน้าที่ LP

- พาลูกค้าเดินไปยังจุดที่ลูกค้าหยิบกระเป๋าสตางค์ครั้งสุดท้าย

เวลา 15.04 น. แม่บ้านบ้านพบกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลเล็กในถังขยะโถงบันไดเลื่อน ชั้น 4 โซน 1 และนำส่งคืนที่ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โซน 2

รักษาความสะอาด

- ทำการตรวจค้นตามจุดต่างๆ เช่น ภายในห้องน้ำ และตามถังขยะรอบโถง

ประชาสัมพันธ์

จัดทำรายงาน เพื่อเป็นข้อมูล

ลูกค้าทำการทำการตรวจสอบกระเป๋าสตางค์ และแจ้งว่าเป็นกระเป๋าที่หาย

แบบประเมิน

แบบประเมินมาตรฐานแผนคุณทรัพย์

ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

วันที่ 3 เมาษายน 2567 เริ่มซ้อมเวลา 15.00 น. ซ้อมเสร็จเวลา 15.04น. ใช้เวลาในการซ้อมจำนวน 4 นาที

กรุณาใส่หมายเลข ในช่องผลการประเมิน : ปฏิบัติ = (1) , ไม่ปฏิบัติ = (1)

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
ประชาสัมพันธ์	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 ขอข้อมูลจากลูกค้า	1	
2 ประสานแจ้ง Command Room	1	
3 ประกาศเตือนลูกค้า / กรณีเจอคุณทรัพย์แล้วประกาศจบแผน	1	
4 รายงานและความคืบหน้า	1	
5 จัดทำรายงานสถิติ	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม		
- ภายในห้องน้ำและรอบโถงบันไดเลื่อน ชั้น 5 ไม่ได้ยินเสียงประกาศตามเสียง	5	
	5	

แม่บ้านส่งมอบกระเป๋าสตางค์คืนให้ลูกค้าผู้เสียหาย

THANK YOU

Contact 02 121 8000

แบบประเมิน

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
LP ภายใน	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 เข้าพบลูกค้าภายใน 3 นาที	1	
2 ประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1	
3 กรณีพบผู้ต้องสงสัยให้ขอกำลังเสริมและเชิญตัว	1	
4 เชิญผู้เสียหายไปแจ้งความที่สน.พญาไท	1	
5 สังเกตบุคคลต้องสงสัยที่เดินออกนอกพื้นที่	1	
6 กรณีไม่พบผู้กระทำผิด แนะนำให้ลูกค้าอายัดบัตรและแจ้งความ	1	
7 กรณีพบผู้กระทำผิดประสานงานกับตำรวจประจำศูนย์สอบสวนและบันทึกประวัติ	1	
8 แจ้งผลการตรวจสอบให้ลูกค้าทราบ	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	8	
	8	
รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
Command Room		ไม่ปฏิบัติ
1 ศูนย์กลางการประสานงาน ระหว่าง รปภ. ภายใน, Doorman, แม่บ้าน และ Information	1	
2 บันทึกรายงานผลการตรวจสอบกลับ	1	
3 รายงานผลสรุปให้หัวหน้า	1	
	3	
	3	

รายงานการซ้อมแผนวัตถุต้องสงสัย

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2567

แผนกบริหารอาคาร (ออดิท)

แบบประเมิน

รายการปฏิบัติ			ผลการปฏิบัติ	
รักษาความสะอาด			ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1 ตรวจสอบถังขยะภายในห้องน้ำและรายงานผลกลับไปยัง Command Room				
1.1 ชั้น B	☑ โซน 1	☑ โซน 2	0.5	
1.2 ชั้น 1	☑ โซน 1	☑ โซน 2	0.5	
1.3 ชั้น 2	☑ โซน 1	☑ โซน 2	0.5	
1.4 ชั้น 3	☑ โซน 1	☑ โซน 2	0.5	
1.5 ชั้น 4	☑ โซน 1	☑ โซน 2	0.5	
1.6 ชั้น 5	☑ โซน 1	☑ โซน 2	0.5	
1.7 ชั้น 6	☑ โซน 1	☑ โซน 2	0.5	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม			คะแนน	
- ทีมแม่บ้านทำการตรวจสอบตามถังขยะภายในห้องน้ำและตามจุดต่างๆ แต่ไม่ได้รายงานไปยังห้องคอมมานด์			3.5	
			7	
		รวมคะแนนทั้งหมดที่ได้	19.5	
		รวมคะแนนทั้งหมด	23	
		%	85	

[redacted]

ลงชื่อ.....(ผู้ประเมิน)

( )

เวลา 16.12 น. ประชาสัมพันธ์ประกาศเข้าแผน

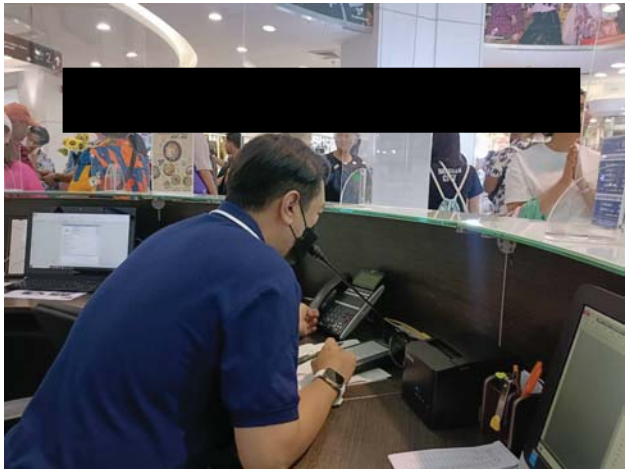

เวลา 16.12 น. ลูกค้าโทรศัพท์ข่มขู่วางระเบิด

เวลา 16.13 น. คอมมานด์รับเรื่องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าค้นหาพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เวลา 16.12 น. ประชาสัมพันธ์ได้รับแจ้งข่มขู่วางระเบิด ประสานแจ้งห้อง Command เพื่อเข้าแผน

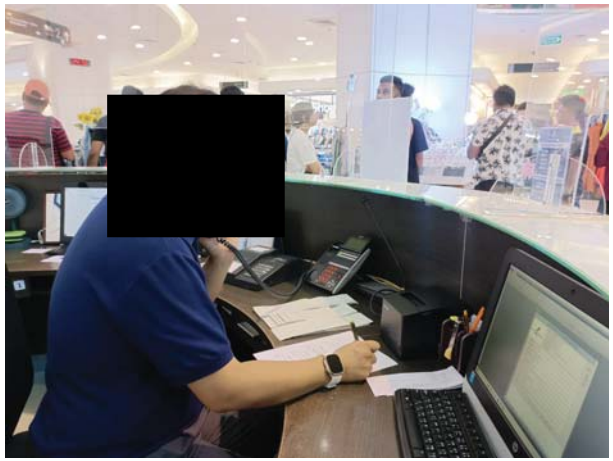

เวลา 16.14 น. แม่บ้านเข้าค้นหาตามจุดต่าง ๆ

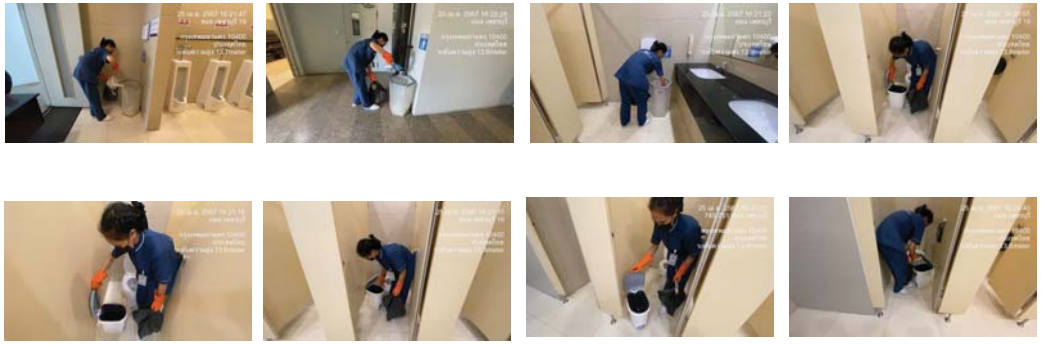

เวลา 16.13 น. บริหารอาคารรับแจ้งเหตุจากห้องคอมมานด์ ประสานงานแจ้งผู้จัดการ-อาคาร

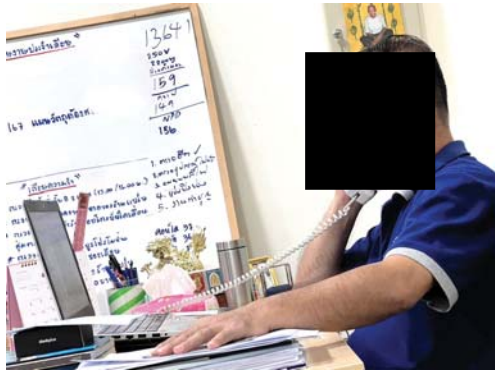

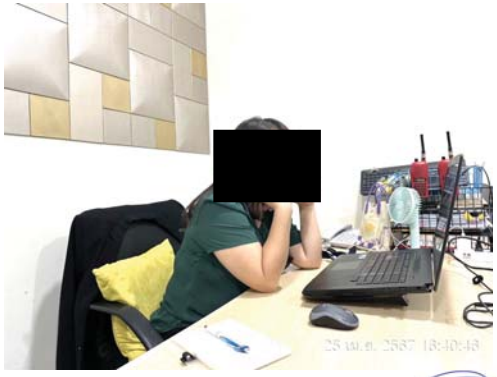

เวลา 16.14 น. LP พบวัตถุต้องสงสัยแจ้งไปยังห้องคอมมานด์

เวลา 16.14 น. แม่บ้านเข้าค้นหาตามจุดต่าง ๆ

เวลา 16.16 น. ไฟร์แมนกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุ

เวลา 16.15 น. ไฟร์แมนเข้าตรวจสอบ และรายงานไปยังห้องคอมมานด์

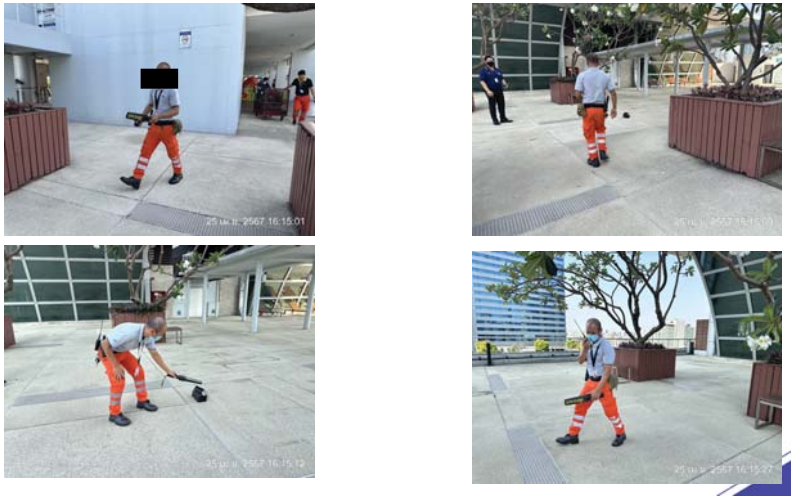

เวลา 16.17 น. บริหารอาคารปิดกั้นนักข่าวไม่ให้ถ่ายรูป

เวลา 16.16 น.ไฟร์แมนนำกระสอบทราย และยางล้อรถ เพื่อกั้นพื้นที่ และคลุมให้มิดชิด

เวลา 16.19 น. ไฟร์แมนแจ้งเหตุไปยังห้องคอมมานด์ เพื่อให้ห้องคอมมานด์ แจ้งไปยัง EOD และตำรวจเพื่อเข้าตรวจสอบ

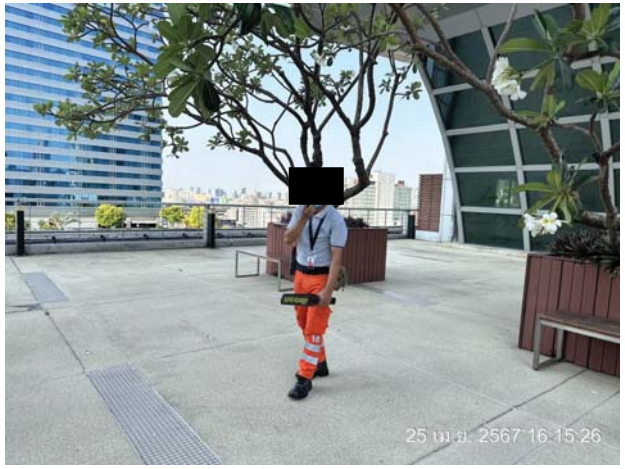

เวลา 16.17 น. ไฟร์แมนลากสายน้ำจากตู้ดับเพลิง กรณีต้องใช้น้ำ

เวลา 16.20 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจมายังที่เกิดเหตุเพื่อสังเกตุการณ์

เวลา 16.18 น. บริหารอาคารประสานงานไปยังพยาบาล เพื่อนำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

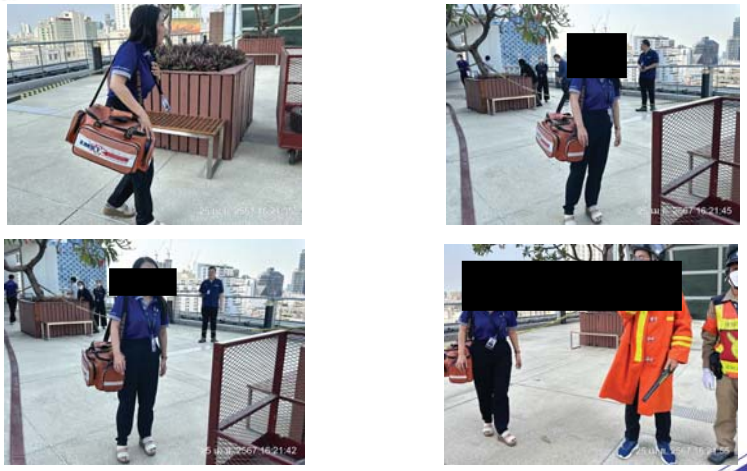

เวลา 16.21 น. แม่บ้านจัดเตรียมน้ำสำหรับบรรเทาทุกข์

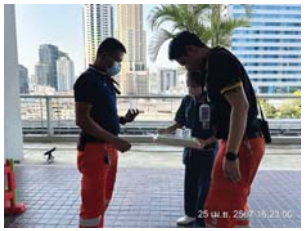

เวลา 16.21 น. เจ้าหน้าที่ EOD มาถึงที่เกิดเหตุพร้อมเข้าตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุต้องสงสัย

ข้อเสนอแนะ/จุดที่ต้องแก้ไข

- ผู้ควบคุมแผนในการซ้อม ไม่ได้มีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับในการซ้อมไว้ล่วงหน้า เช่น วัตถุระเบิด, กระเป๋าพยาบาล **(แก้ไขโดยการขอยืมกระเป๋าพยาบาลที่ห้องคอมมานด์)** และกล้องสำหรับเป็นนักข่าว **(แก้ไขโดยการใช้โทรศัพท์มือถือแทนกล้อง)** แต่มีการเตรียมอุปกรณ์ช่วงเวลาที่จะซ้อมแผน ณ ตอนนั้นเลย
- ไม่ได้ประสานงานไปที่คุณวิษณุ เรื่องการขอเจ้าหน้าที่ อส.จร. มาเป็นตำรวจ โดยตรง แต่มีการประสานงานไปที่ห้องคอมมานด์เพื่อขอเจ้าหน้าที่ อส.จร.

เวลา 16.21 น. เจ้าหน้าที่ EOD เข้าทำการตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุต้องสงสัย

แบบประเมิน

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
รักษาความสะอาด		
1 ตรวจสอบตามถังขยะทุกจุด (ภายในศูนย์/ห้องน้ำ) และรายงานผลการตรวจสอบไปยังคอมมานด์ โทร. 179 ทุก 1 ชั่วโมง	1	
กรณีพบว่าเป็นวัตถุต้องสงสัย		
2 นำจากมากั้นตั้งป้ายทำความสะอาดเพื่อไม่ให้ลูกค้าเห็น ณ บริเวณภายนอกเขตเซ็อก เพื่อให้ลูกค้าคิดว่าทำความสะอาดจริง	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	2	
	2	

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
ประชาสัมพันธ์		
1 ขอข้อมูลจากผู้โทรเข้ามาช่วยดู สถานที่ ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ บันทึกเสียงสนทนา	1	
2 ประสานแจ้ง Command เพื่อประกาศเข้าแผนแจ้งสถานที่ชั้น ....โซน ..... ซอย ..... (ถ้าทราบ)	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	2	
	2	
รวมคะแนนทั้งหมดที่ได้	27	
รวมคะแนนทั้งหมด	27	
%	100	

[redacted]

ลงชื่อ.....(ผู้ประเมิน)

( )

แบบประเมิน

แบบประเมินรายงานการซ้อมแผนวัตถุต้องสงสัย

ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลาเริ่มซ้อมแผน 16.12 น. สิ้นสุด 16.21 น. (ระยะเวลาในการซ้อม 9 นาที)

กรุณาใส่หมายเลข 1 ในช่องผลการประเมิน : ปฏิบัติ = (1) , ไม่ปฏิบัติ = (1)

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
บริหารอาคาร		
1 ฝ่ายบริหารอาคาร (Duty) สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและค้นหา	1	
2 ตรวจสอบความปลอดภัยภายใน และภายนอกพื้นที่ตามชั้น โดยรอบ กระถางต้นไม้ พุ่มไม้หน้าห้างฯ เพื่อลดความเสี่ยง	1	
3 ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน	1	
4 รายงานให้ผู้จัดการทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อเข้าสู่แผนต่อไป	1	
5 กรณีพบวัตถุต้องสงสัย.....นำอุปกรณ์ป้องกัน ไปบริเวณที่เกิดเหตุ (ตั้งป้ายขออภัย)	1	
6 หากสถานการณ์รุนแรงให้ใช้ แผนปิดศูนย์อพยพ, แผนจุกเงินเหตุเพลิงไหม้	1	
กรณีพบว่าเป็นวัตถุต้องสงสัย		
7 นำเจ้าหน้าที่ สน.พื้นที่มาที่เกิดเหตุ เพื่อวิเคราะห์วัตถุ	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	7	
	7	

PLATINUM

THANK YOU

Contact 02 121 8000

แบบประเมิน

รายการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ	
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
ป้องกันการสูญเสีย		
1 รับแจ้งเหตุ และประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 3 นาที	1	
2 ตำรวจ โทร.910	1	
3 NPD โทร.156	1	
4 ตรวจสอบความปลอดภัยภายใน และภายนอกพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยง เช่น จุดลับ / จุดลับสายตา / ร้านค้าเช่า / พื้นที่ที่ใช้ผ้าคลุมสินค้า /Station Gas /ด้านหน้าธนาคาร / ห้องน้ำ และลานจอดรถ จัด LP ตรวจรถส่องกระจกตรวจวัตถุต้องสงสัย	1	
5 เข้าตรวจสอบพื้นที่ พร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบโลหะ ภายใน 5 นาที	1	
6 รายงานผลการตรวจสอบในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบไปยังคอมมานด์ โทร. 179 ทุก 1 ชั่วโมง	1	
กรณีพบว่าเป็นวัตถุต้องสงสัย		
7 พิจารณาวัตถุดังกล่าวว่าเป็นวัตถุต้องสงสัยหรือไม่ ด้วยอุปกรณ์ตรวจหาวัตถุ(ระเบิด)	1	
8 สังเกตขนาดว่าเล็กหรือใหญ่,เป็นวัตถุประเภทไหน เช่น แสวงเครื่อง,จับเวลา	1	
9 รายงานคอมมานด์ โทร.179 และประสานแจ้งฝ่ายบริหารอาคาร (Duty) เพื่อทราบสถานการณ์และสั่งการ	1	
10 ประสานงานราชการ / ตำรวจ โทร.191 / หน่วยเก็บกู้วัตถุต้องสงสัย โทร.02-241-3341-5	1	
11 ปิดกั้นพื้นที่ ป้องกันการมุงดูหรือบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ ที่เกิดเหตุ	1	
12 เตรียมกระสอบทราย, ยางล้อรถมาที่เกิดเหตุโดยคลุมให้มิดชิด เพื่อมาป้องกัน	1	
13 หากมีลูกค้าเห็น และสอบถามให้แจ้งว่า "กำลังทำความสะอาดพื้นที่"	1	
14 เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ	1	
15 ช่วยตรวจสายน้ำจากตู้ดับเพลิง กรณีต้องใช้น้ำ เจ้าหน้าที่ใส่ชุดผจญเพลิง	1	
16 หากสถานการณ์รุนแรงให้ใช้ แผนปิดศูนย์อพยพ , แผนจุกเงินเหตุเพลิงไหม้	1	
ข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม	คะแนน	
	16	
	16	

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : กรกฎาคม | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 1 Cap.	DP - 2 Cap.
General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท้ารอง	M	N	N	N
Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟทั้งหมดจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	385.7	385.7
Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	8.4 | 8.2 | 8.2	8.5 | 8.2 | 8.4
Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9	23
Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	–	–
Check Comunination for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	–	–
Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลกวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อตราน	Y	/	/	/
Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการวาง่ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service		
Name :			
Date :			
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp			
Engineer	Engineer/supervisor	Manager	

Checked By : [redacted] | Approved By : [redacted] | Approved By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 18/07/63 | Date : 30-7-68 | Date : 31/7/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 | Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : กรกฎาคม | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 3 Cap.	DP - 4 Cap.
General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท้ารอง	M	N	N	N
Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟทั้งหมดจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390	390
Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	3.3 | 3.3 | 3.1	2.7 | 2.8 | 2.9
Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	3
Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	–	–
Check Comunination for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	–	–
Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลกวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อตราน	Y	/	/	/
Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการวาง่ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service		
Name :			
Date :			
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp			
Engineer	Engineer/supervisor	Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 18/07/63 | Date : 30-7-68 | Date : 31/7/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 | Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : กรกฎาคม | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 5 Cap.	DP - 6 Cap.
General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท้ารอง	M	N	N	N
Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟทั้งหมดจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390.6	390.5
Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	24 | 25 | 25	43 | 42 | 41
Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	4
Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	–	–
Check Comunination for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	–	–
Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลกวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อตราน	Y	/	/	/
Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการวาง่ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service		
Name :			
Date :			
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp			
Engineer	Engineer/supervisor	Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 18/07/63 | Date : 30-7-68 | Date : 31/7/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 | Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : กรกฎาคม | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 1 Cap.	SW - 2 Cap.
General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท้ารอง	M	N	N	N
Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟทั้งหมดจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	392.6	392.6
Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	31 | 33 | 32	59 | 57 | 55
Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	18	18
Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
Check Comunination for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลกวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการวาง่ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service		
Name :			
Date :			
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp			
Service By	Engineer/Spervisor	Manager	

Checked By : [redacted]

Signature

Date : 18/07/63 | Date : 30-7-68 | Date : 31/7/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 | Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : กรกฎาคม | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 3 Cap.	SW - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N		N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N		N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N		N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N		N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N		N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N		N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		397.7
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	46 | 46 | 46
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		5.5
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N		N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N		N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N		N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N		N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N		N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N		N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N		N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N		N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N		N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเคลือบสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการวาดของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N		N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N		N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Spervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 18/07/68 | Date : 30-7-68 | Date : 31/7/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : กรกฎาคม | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 5 Cap.	SW - Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	N	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	395.5	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	5 | 49 | 49	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	5.5	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเคลือบสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการวาดของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Spervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 18/07/68 | Date : 30-7-68 | Date : 31/7/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 Rev.00_ 01/07/52

BOOSTER PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น110,ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขต ราชเทวี กทม. 10400 | Location : FL 24 | Month : กรกฎาคม | Year : 2025

Eq. Name :BOOSTER PUMP | Brand :CRUNDFOS | Model : NB32-125 1/130 | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	BP - 1 Cap.	BP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Of Solenoid Valve & Motorized Valve & All Gate Valve / ตรวจเช็คทำงานของโซเลนอยด์วาล์วเรือนและคอนโทรลวาล์วและการทำงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	—	—
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	46	46
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V/230V	398.7	397.2
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	53|52|55
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	A	5	6
- Check Status for Chiller Manager System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบควบคุมอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for EDC-XNX to Chiller ManagerSystem and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check For Pipe & Pump Insulation / ตรวจสอบท่อและฉนวนของปั๊ม	Q	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	Q	N	N	N
- Tightening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Check & Cleansing Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรายเนอร์	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเคลือบสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Cleansing Control Panel , Magnetic & Acessory / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	V	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งมาตรศูนย์หลา	Y	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :	Service Date	Start Time	End Time	
Signature & Stamp				

Service By Engineer | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 19/07/68 | Date : 30-7-68 | Date : 31/7/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-17 Rev.00_ 01/07/52

EFFLUENT PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location | Month : กรกฎาคม | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE EFFLUENT PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	EFP - 1 Cap.	EFP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	389.7	392.8
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	89|79|79	75|8.|77
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	10.5	9
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเคลือบสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Clean Effluent Tank / ทำความสะอาดบ่อตราม	Y	/	/	/

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]

Signature

Date : 19/07/68 | Date : 30-7-68 | Date : 31/7/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-23 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : กรกฎาคม | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB - 1 Cap.	AB - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N	N	N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อดึงอากาศ	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	392.4	393.8
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	192 | 18 | 172	55.4 | 22.2 | 33.7
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23	23
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S		N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและชีควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรตอร์เติมอากาศ	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 19/07/68 | Date : 30-7-68 | Date : 31/7/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : กรกฎาคม | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB - 3 Cap.	AB - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N		N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N		N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อดึงอากาศ	M	N		N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V		389.5
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	153 | 17.3 | 17.2
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		23
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N		N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S			
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและชีควาล์ว	Q	N		N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/		/
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N		N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N		N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรตอร์เติมอากาศ	Y	N		N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 19/07/68 | Date : 30-7-68 | Date : 31/7/08

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : กรกฎาคม | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB - 5 Cap.	AB - Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N	N	
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อดึงอากาศ	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	390.6	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	17 | 17.8 | 18	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S			
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและชีควาล์ว	Q	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรตอร์เติมอากาศ	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 19/07/68 | Date : 30-7-68 | Date : 31/7/07

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FL1 | Month : กรกฎาคม | Year : 2025

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 1 Cap.	WSP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	–	–
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	–	–
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390	394.9
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23	26
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการเชื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรานเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์หลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 19/07/68 | Date : 30-7-68 | Date : 31/7/07

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-18 Rev.00_ 01/07/52

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน,เพชรบุรี กทม.10400 | Location : FL1 | Month : กรกฎาคม | Year : 2025

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 3 Cap.	WSP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความสะอาดของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและหาสีป้องกันถ้าเกิดความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่างๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	-	-
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	-	-
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	393.3	392.9
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	46.3 | 9.4 | 48	9 | 8.9 | 8.7
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	65	60
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสถานะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RU/Or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสถานะต่างๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรานเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นตลับลูกปืน	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์กลาง	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่างๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่างๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 18/07/68 | Date : 30-7-68 | Date : 31/7/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-18 | Rev.00_ 01/07/52

EFFLUENT PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน,เพชรบุรี กทม.10400 | Location : FLB | Month : สิงหาคม | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE EFFLUENT PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	EFP - 1 Cap.	EFP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโหมดอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าทางจุดต่างๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	224.7	226.1
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	8.3 | 7.5 | 7.7	7.3 | 7.6 | 7.3
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9	12
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสถานะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RU/Or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสถานะต่างๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกตวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและหาสีป้องกันถ้าเกิดความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่างๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Cleane Effuent Tank / ทำความสะอาดบ่อตาก	Y	/	/	/

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 25/08/68 | Date : | Date : 27/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-23 | Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน,เพชรบุรี กทม.10400 | Location : B | Month : สิงหาคม | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 1 Cap.	SW - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	✓	✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโหมดอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าทางจุดต่างๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	214.5	214.5
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	9.0 | 8.8 | 8.9	7.3 | 9.1 | 8.3
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16	16
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสถานะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RU/Or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสถานะต่างๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่างๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกตวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและหาสีป้องกันถ้าเกิดความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Supervisor | Manager

Checked [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 25/08/68 | Date : | Date : 28/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

[redacted] F-PFM-20 | Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน,เพชรบุรี กทม.10400 | Location : B | Month : สิงหาคม | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 3 Cap.	SW - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	✓	✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโหมดอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าทางจุดต่างๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	214.5	218.2
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	8.5 | 7.6 | 7.5	5 | 4.9 | 4.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16	6
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสถานะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RU/Or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสถานะต่างๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่างๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกตวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและหาสีป้องกันถ้าเกิดความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 25/08/68 | Date : | Date : 28/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 | Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน,เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : สิงหาคม | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 5 Cap.	SW Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	✓	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็กการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กจุดต่อของสายไฟทั้งหมดจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็กไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	N	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	218.2	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	4.9 | 4.9 | 5	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	6	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RU/Or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบรีวะเซ็ยต์ต่อท่ออ่อน	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการกัดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Spervisor		Manager	

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 25/08/68 | Date : | Date : 28/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard
M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน,เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : สิงหาคม | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 1 Cap.	DP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็กการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กจุดต่อของสายไฟทั้งหมดจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็กไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	393.7	393.7
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	35 | 32 | 33	30 | 33 | 33
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9	23
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	–	–
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	–	–
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบรีวะเซ็ยต์ต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการกัดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อตราม	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Engineer	Engineer/supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 30/3/68 | Date : 30-8-68 | Date : 31/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard
M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน,เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : สิงหาคม | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 3 Cap.	DP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็กการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กจุดต่อของสายไฟทั้งหมดจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็กไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390.6	390.5
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	33 | 31 | 39	31 | 33 | 30
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	3
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	–	–
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	–	–
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบรีวะเซ็ยต์ต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการกัดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อตราม	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Engineer	Engineer/supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 30/3/68 | Date : 30-8-68 | Date : 31/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard
M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน,เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : สิงหาคม | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 5 Cap.	DP - 6 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็กการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กจุดต่อของสายไฟทั้งหมดจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็กไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390.8	390.4
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	33 | 37 | 35	41 | 43 | 40
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	4
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	–	–
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	–	–
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบรีวะเซ็ยต์ต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการกัดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อตราม	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Engineer	Engineer/supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 30/3/68 | Date : | Date : 31/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard
M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,เพชรบุรี ตรงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : สิงหาคม | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 1 Cap.	SW - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390.6	390.6
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	21 | 21 | 13	59 | 54 | 57
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16	16
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลดวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการติดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและตรวจดูของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By / Engineer/Spervisor / Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 30/8/68 | Date : 30-8-68 | Date : 31/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,เพชรบุรี ตรงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : สิงหาคม | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 3 Cap.	SW - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N		N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N		N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N		N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N		N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N		N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N		N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		392.1
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A		16 | 21 | 26
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		5.5
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N		N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N		N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N		N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N		N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N		N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N		N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N		N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N		N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลดวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N		N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการติดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและตรวจดูของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N		N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N		N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By / Engineer/Spervisor / Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 30/8/68 | Date : 30-8-68 | Date : 31/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,เพชรบุรี ตรงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : สิงหาคม | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - Cap.	SW - Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	392.3	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	5.5	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลดวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการติดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและตรวจดูของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By / Engineer/Spervisor / Manager

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 30/8/68 | Date : 30-8-68 | Date : 31/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 Rev.00_ 01/07/52

BOOSTER PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น10 ถ.เพชรบุรี ตรงถนนเพชรบุรี เขต. ราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400 | Location FL 24 | Month : สิงหาคม | Year : 2025

Eq. Name :BOOSTER PUMP | Brand :GRUNDFOS | Model : NB32-125 1/130 | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	BP - 1 Cap.	BP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Of Solenoid Valve & Motorized Valve & All Gate Valve / ตรวจเช็คทำงานของโซ่ลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าและสภาพการทำงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดค่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	N	N
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V/230V	391.5	391.5
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	39 | |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	A	5	6
- Check Status for Chiller Manager System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบควบคุมอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for EDC-XXX to Chiller ManagerSystem and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบควบคุมอัตโนมัติเครื่องทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check For Pipe & Pump Insulation / ตรวจสอบท่อและฉนวนของปั๊ม	Q	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	Q	N	N	N
- Tightening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดตลกรนเนอร์	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการติดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accesory / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์หลา	Y	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและตรวจดูของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	
Signature & Stamp				

Service By Engineer/ / Engineer / Supervisor / Manager

Checked [redacted]

Signature

Date : 30/8/68 | Date : 30-8-68 | Date : 31/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-17 Rev.00_ 01/07/52

EFFLUENT PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location | Month : สิงหาคม | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE EFFLUENT PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	EFP - 1 Cap.	EFP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและชุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณต้องระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณต้องระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	392.5	392.5
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	7.1 | 7.2 | 7.2	7.1 | 7.2 | 7.2
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	10.5	9
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อข่ายอัตระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Cleane Effluent Tank / ทำความสะอาดบ่อพักน้ำ	Y	/	/	/

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By / Engineer / Client

Checked By : [redacted]

Signature : Signature :

Date : 30/8/68 Date : 30-8-68 Date : 31/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-23 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : สิงหาคม | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB - 1 Cap.	AB - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N	N	N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อดูดอากาศ	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	392.3	392.5
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	17.5 | 17 | 17.3	33.7 | 33.7 | 33.7
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23	23
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S		N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรตอร์เติมอากาศ	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By / Engineer /Supervisor / Manager

Checked By : [redacted]

Signature : Signature : Signature :

Date : 30/8/68 Date : 30-8-68 Date : 31/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : สิงหาคม | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB - 1 Cap.	AB - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N	N	N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อดูดอากาศ	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	392	393.9
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	17 | 16 | 17	17.3 | 17.3 | 17.3
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23	23
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S		N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรตอร์เติมอากาศ	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By / Engineer /Supervisor / Manager

Checked By : [redacted]

Signature : Signature : Signature :

Date : 30/8/68 Date : 30-8-68 Date : 31/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : สิงหาคม | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB - 3 Cap.	AB - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N	N	
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อดูดอากาศ	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	392	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	19 | 17 | 17.3	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S		N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรตอร์เติมอากาศ	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By / Engineer /Supervisor / Manager

Checked By : [redacted]

Signature : Signature : Signature :

Date : 30/8/68 Date : 30-8-68 Date : 31/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FLI | Month : สิงหาคม | Year : 2025

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 1 Cap.	WSP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve /ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและหาสิ่งป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	–	–
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	–	–
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	387.7	378.7
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23	25
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรานเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์พลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By / Engineer / Client

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 30/8/68 | Date : 30-8-68 | Date : 01/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-18 Rev.00_ 01/07/52

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FLI | Month : สิงหาคม | Year : 2025

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 3 Cap.	WSP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve /ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและหาสิ่งป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	–	–
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	–	–
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	39.8	393.7
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	63	60
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรานเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์พลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By / Engineer / Client

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 30/8/68 | Date : 30-8-68 | Date : 31/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-18 Rev.00_ 01/07/52

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FLI | Month : กันยายน | Year : 2025

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 1 Cap.	WSP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve /ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและหาสิ่งป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	–	–
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	–	–
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	388.7	395.8
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23	25
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรานเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์พลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By / Engineer / Client

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 16/09/68 | Date : 30-9-68 | Date : 30/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-18 Rev.00_ 01/07/52

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FLI | Month : กันยายน | Year : 2025

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 3 Cap.	WSP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve /ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและหาสิ่งป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	–	–
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	–	–
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	392.5	393.7
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	167 | 197 | 188	189
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	63	60
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรานเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์พลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By / Engineer / Client

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 16/09/68 | Date : 30-9-68 | Date : 30/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-18 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : กันยายน | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB - 1 Cap.	AB - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N	N	N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อดูดอากาศ	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	392.3	393.7
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	18.9 | 17.7 | 17.5	18.1 | 17.7 | 17.7
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23	23
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S			
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการกัดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเตอร์เติมอากาศ	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 15/09/68 | Date : 30-9-68 | Date : 30/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : กันยายน | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB - 3 Cap.	AB - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N		N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N		N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อดูดอากาศ	M	N		N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V		395.2
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	17.4 | 17.5 | 17.6
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		23
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N		N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S			
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/		/
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N		N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N		N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการกัดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเตอร์เติมอากาศ	Y	N		N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 15/09/68 | Date : 30-9-68 | Date : 30/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : กันยายน | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB - 5 Cap.	AB - Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N	N	
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อดูดอากาศ	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	393.9	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	18.3 | 17.9 | 17.1	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S			
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการกัดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเตอร์เติมอากาศ	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 15/09/68 | Date : 30-9-68 | Date : 30/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

EFFLUENT PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location B | Month : กันยายน | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE EFFLUENT PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	EFP - 1 Cap.	EFP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและชุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	394.8	394.3
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	7.8 | 7.7 | 7.4	7.5 | 7.7 | 7.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	10.5	9
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสถานะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RU/or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสถานะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบรีวาณข้อต่อต่อง่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการกัดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Cleane Effluent Tank / ทำความสะอาดน้ำเสีย	Y	/	/	/

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 15/09/68 | Date : 30-9-68 | Date : 30/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-23 Rev.00_ 01/07/52

BOOSTER PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location: FL 24 | Month: กันยายน | Year: 2025

Eq. Name: BOOSTER PUMP | Brand: CRUNDFOS | Model: NB32-125 1/130 | Capacity: | Period:

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	RP - 1 Cap.	RP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Of Solenoid Valve & Motorized Valve & All Gate Valve / ตรวจเช็คทำงานของโซลินอยด์วาล์วควบคุมและมอเตอร์วิ่งวาล์วและการทำงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่างๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	-	-
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	46	46
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V/230V	392.5	393.9
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| | 53 |	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	A	5	1
- Check Status for Chiller Manager System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบควบคุมอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for EDC-XNX to Chiller ManagerSystem and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่างๆ	M	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่างๆ	Q	N	N	N
- Check For Pipe & Pump Insulation / ตรวจสอบท่อและฉนวนของปั๊ม	Q	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	Q	N	N	N
- Tightening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Check & Cleansing Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรานเนอร์	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการติดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Cleansing Control Panel , Magnetic & Accesory / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่างๆ	Q	/	/	/
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแกนวาดูลย์พอก	Y	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N

Recommendations / Remark:

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.
Name:	
Date:	

Service Date	Start Time	End Time

Signature & Stamp

Service By Engineer | Engineer / Supervisor | Manager

Checked By: [redacted]

Signature:

Date: 13/09/68 | Date: 30/9/68 | Date: 30/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-17 | Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location: B | Month: กันยายน | Year: 2025

Eq. Name: SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand: | Model: | Capacity: | Period:

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 1 Cap.	SW - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าทามจุดต่างๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390.6	392.7
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16	16
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลกวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการติดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark:

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service
Name:	
Date:	

Service Date	Start Time	End Time	Total Time

Signature & Stamp

Service By | Engineer/Sperysor | Manager

Checked By: [redacted]

Signature:

Date: 13/09/68 | Date: 30-9-68 | Date: 30/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 | Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location: B | Month: กันยายน | Year: 2025

Eq. Name: SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand: | Model: | Capacity: | Period:

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 3 Cap.	SW - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Condition Of Pump & Suppoet / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N		N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N		N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N		N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N		N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N		N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าทามจุดต่างๆ	M	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	M	N		N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		391.2
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	11 | 18 | 19
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		5.5
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N		N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N		N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N		N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N		N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N		N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N		N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N		N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N		N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลกวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N		N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการติดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N		N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N		N

Recommendations / Remark:

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service
Name:	
Date:	

Service Date	Start Time	End Time	Total Time

Signature & Stamp

Service By | Engineer/Sperysor | Manager

Checked By: [redacted]

Signature:

Date: 13/09/68 | Date: 30-9-68 | Date: 30/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 | Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location: B | Month: กันยายน | Year: 2025

Eq. Name: SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand: | Model: | Capacity: | Period:

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 5 Cap.	SW - Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าทามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	389.9	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	19 | 20 | 19	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	5.5	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลกวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการติดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	

Recommendations / Remark:

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service
Name:	
Date:	

Service Date	Start Time	End Time	Total Time

Signature & Stamp

Service By | Engineer/Sperysor | Manager

Checked By: [redacted]

Signature:

Date: 13/09/68 | Date: 30-9-68 | Date: 30/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 | Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น1-10,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : กันยายน | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 1 Cap.	DP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็กการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็กไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	398.7	390.2
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	27|27|28.4	20|20|23
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9	23
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RPU or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลวาล์วและชัควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบริวเวชข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อตาม	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Engineer	Engineer/supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 16/09/68 | Date : 30-9-68 | Date : 30/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 | Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น1-10,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : กันยายน | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 3 Cap.	DP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็กการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็กไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	391.6	390.6
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	23|23|27	21|20|22
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	3
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	–	–
- Check Comunimation for RPU or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	–	–
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลวาล์วและชัควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบริวเวชข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อตาม	Y	/	~~N~~	~~N~~
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Engineer	Engineer/supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 16/09/68 | Date : 30-9-68 | Date : 30/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 | Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น1-10,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : กันยายน | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 5 Cap.	DP - 6 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็กการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็กไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390.4	390.4
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	22.5|22.5	14|13|14.1
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	4
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	–	–
- Check Comunimation for RPU or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	–	–
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลวาล์วและชัควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบริวเวชข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อตาม	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Engineer	Engineer/supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 16/09/68 | Date : 30-9-68 | Date : 30/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 | Rev.00_ 01/07/52

Swimming Pool Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น1-10,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FL | Month : October | Year : 2025

Eq. Name : Swimming Pool Pump | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SMP - 1 Cap.	SMP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N		N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N		N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N		N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N		N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็กสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N		N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N		N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N		N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N		N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI		–
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI		–
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	398/398/398	398/398/398
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	0.8|1.9|2.5	2.3|2.9|2.5
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		4
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N		N
- Check Comunimation for RU or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N		N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N		N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรนเนอร์	Q	N		N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N		N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์หลา	Q	N		N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N		N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N		N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N		N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accesory / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/		/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N		N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N		N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 10/10/68 | Date : 31-10-68 | Date : 1/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-18 | Rev.00_ 01/07/52

EFFLUENT PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ซ้นา10.เพชรบุรี ตรวงทนนเพชรบุรี กทมราชเทวี กทม. 10400 | Location | Month : Octoer | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE EFFLUENT PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	EFP - 1 Cap.	EFP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและอุณหภูมิการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟทั้งหมดจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	394.8	394.8
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	78/77/76	78/77/76
- Over Load Relay Set (A) / ตั้งโอเวอร์โหลดตั้งปรับไว้	M	(A)	10.5	9
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสถานะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RU/Or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อต่างอัตระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสถานะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบรีวาฬเชื่อมต่อท่อ	Q	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเคลือบสนิมและทาสีป้องกันถ้าเกิดความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Cleane Effluent Tank / ทำความสะอาดบ่อพาน	Y	/	/	/

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]

Signature

Date : 10/10/68 | Date : 31-10-68 | Date : 1/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-23 | Rev.00_ 01/07/52

BOOSTER PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ซ้นา11 ถ.เพชรบุรี ตรวงทนนเพชรบุรี กทม. ราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400 | Location FL 24 | Month : Octoer | Year : 2025

Eq. Name :BOOSTER PUMP | Brand :CRUNDFOS | Model : NB32-125 1/130 | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	BP - 1 Cap.	BP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Of Solenoid Valve & Motorized Valve & All Gate Valve / ตรวจเช็คทำงานของโซ่ลินอยด์วาล์วเครื่องยนต์ไร้วาล์วและการทำงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความผิดพลาดในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	—	—
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	46	46
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V/230V	399.5	393.4
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	5.5 | |
- Over Load Relay Set (A) / ตั้งโอเวอร์โหลดตั้งปรับไว้	M	A	5	6
- Check Status for Chiller Manager System / ตรวจสอบการทำงานในสถานะต่างในระบบควบคุมอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for EDC-XXX to Chiller ManagerSystem and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อต่างกันระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสถานะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check For Pipe & Pump Insulation / ตรวจสอบท่อและฉนวนของปั๊ม	Q	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	Q	N	N	N
- Tightening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Check & Cleansing Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเคลือบสนิมและทาสีป้องกันถ้าเกิดความจำเป็น	Q	N	N	N
- Cleansing Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งคนาดูหน่วงพลา	Y	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	
Signature & Stamp				

Service By Engineer | Engineer / Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature

Date : 10/10/68 | Date : 31-10-68 | Date : 1/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-17 | Rev.00_ 01/07/52

SLUDGE RETURN PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ซ้นา10.เพชรบุรี ตรวงทนนเพชรบุรี กทมราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : October | Year : 2025

Eq. Name :SLUDGE RETURN PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SRP - 1 Cap.	SRP -2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและอุณหภูมิการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟทั้งหมดจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Check Timer Set Start Pump / ตรวจสอบการตั้งเวลาปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	398/399/400	398/399/400
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	3.6/3.6/3.4	6.0/6.1/6.2
- Over Load Relay Set (A) / ตั้งโอเวอร์โหลดตั้งปรับไว้	M	(A)	9	9
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสถานะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RU/Or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อต่างกันระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสถานะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเคลือบสนิมและทาสีป้องกันถ้าเกิดความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อพาน	Y	/	/	/

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]

Signature

Date : 9/10/68 | Date : 31-10-68 | Date : 1/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-22 | Rev.00_ 01/07/52

SLUDGE RETURN PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ซ้นา10.เพชรบุรี ตรวงทนนเพชรบุรี กทมราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : October | Year : 2025

Eq. Name :SLUDGE RETURN PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SRP - 3 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและอุณหภูมิการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟทั้งหมดจุดต่าง ๆ	M	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N
- Check Timer Set Start Pump / ตรวจสอบการตั้งเวลาปั๊มทำงาน	M	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	398/399/400
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	6.8/6.1/5.0 | |
- Over Load Relay Set (A) / ตั้งโอเวอร์โหลดตั้งปรับไว้	M	(A)	9
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสถานะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N
- Check Comunimation for RU/Or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อต่างกันระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสถานะต่าง ๆ	M	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	-
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเคลือบสนิมและทาสีป้องกันถ้าเกิดความจำเป็น	Q	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	-
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อพาน	Y	/	/

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]

Signature

Date : 9/10/68 | Date : 31-11-68 | Date : 1/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-22 | Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222หมู่10,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน,เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : October | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 1 Cap.	DP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท้ารอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็กการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กจุดต่อของสายไฟทั้งหมดจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็กไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	388.9	390.2
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	87|87|86	84|85|88
- Over Load Relay Set (A) / ทำโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9	9.3
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunination for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกรวาล์วและเช็กวาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการกัดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อพรม	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Checked By [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 9/10/68 | Date : 31-10-68 | Date : 1/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 | Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222หมู่10,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน,เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : October | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 3 Cap.	DP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท้ารอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็กการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กจุดต่อของสายไฟทั้งหมดจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็กไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	392.6	390.6
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	33|33|32	32|30|32
- Over Load Relay Set (A) / ทำโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	3
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	—	—
- Check Comunination for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	—	—
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกรวาล์วและเช็กวาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการกัดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อพรม	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Engineer | Engineer/supervisor | Manager [redacted]

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 9/10/68 | Date : 31-10-68 | Date : 1/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 | Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222หมู่10,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน,เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : October | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 5 Cap.	DP - 6 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท้ารอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็กการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กจุดต่อของสายไฟทั้งหมดจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็กไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390.4	390.4
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	23|25|25	41|43|41
- Over Load Relay Set (A) / ทำโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	4
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	—	—
- Check Comunination for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	—	—
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกรวาล์วและเช็กวาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการกัดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อพรม	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Engineer | Enginer/supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 9/10/68 | Date : 30-10-68 | Date : 1/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 | Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222หมู่10,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน,เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : October | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 1 Cap.	SW - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท้ารอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็กการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กจุดต่อของสายไฟทั้งหมดจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็กไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390.6	392.9
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	| |
- Over Load Relay Set (A) / ทำโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16	16
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunination for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกรวาล์วและเช็กวาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการกัดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Spervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 9/10/68 | Date : 31-10-68 | Date : 1/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 | Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ซ.ราชปรารภ แขวงถนนพระรามที่ 1 เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : October | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 3 Cap.	SW - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N		N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N		N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N		N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N		N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N		N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N		N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		399.2
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A		6.6 6.6 6.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		5.5
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N		N
- Check Comunimation for RU/Ur DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อทั่วดับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N		N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N		N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N		N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N		N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N		N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N		N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N		N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N		N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเติดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N		N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N		N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By [redacted]

Signature

Date : 9/10/68 | Date : 31-10-68 | Date : 1/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ซ.ราชปรารภ แขวงถนนพระรามที่ 1 เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : October | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	389.9	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	4.9 5 4.9	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	5.5	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RU/Ur DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อทั่วดับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเติดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature

Date : 9/10/68 | Date : 31-10-68 | Date : 1/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ซ.ราชปรารภ แขวงถนนพระรามที่ 1 เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FLB | Month : October | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period : 2025

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N	N	
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อดิมอากาศ	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	399.9	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	18.7 17.3 17.1	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S		N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเติดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเตอร์ดิมอาการ	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 10/10/68 | Date : 31-10-68 | Date : 1/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ซ.ราชปรารภ แขวงถนนพระรามที่ 1 เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FLB | Month : October | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period : 2025

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -3 Cap.	AB -4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N	—	—
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อดิมอากาศ	M	N	—	—
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	398.5	399.7
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	41.2 40.7 40.5	19.8 19.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	63	60
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S		N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเติดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเตอร์ดิมอาการ	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 10/10/68 | Date : 31-10-68 | Date : 1/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FLB | Month : October | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period : 2025

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -1 Cap.	AB -2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N	N	N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อดักอากาศ	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	398.3	397.7
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	185 | 177 | 172	33.1 | 32.1 | 33.1
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	25	23
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S			
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรตี้ตรินอากาศ	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 10/10/68 | Date : 31-10-68 | Date : 1/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FLJ | Month : October | Year : 2025

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 1 Cap.	WSP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	—	—
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	—	—
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	398.5	393.7
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	45.7 | 45.7 | 45.8	88 | 89
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	63	60
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบสภาพการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/ | Client

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 10/10/68 | Date : 31-10-68 | Date : 1/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-18 Rev.00_ 01/07/52

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FLJ | Month : October | Year : 2025

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 3 Cap.	WSP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	—	—
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	—	—
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	398.5	393.7
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	45.7 | 45.7 | 45.8	88 | 89
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	63	60
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบสภาพการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/ | Client

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 10/10/68 | Date : 31-10-68 | Date : 1/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-18 Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : November | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 1 Cap.	SW - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	✓	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและชุดการทำงานโหมดอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	224	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	2.8 | 2.7 | 2.7	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบสภาพการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operatim Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	

Recommendations / Remark : SW.-2 20 ตัว 6750

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Spervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 17/11/68 | Date : 30-11-68 | Date : 30/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน,เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : November | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 3 Cap.	SW - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	✓	✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	2	2
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	2	2
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	2	2
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	2	2
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	2	2
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	2	2
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	2	2
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	2	2
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	229	231
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	10.3 | 10.2 | 10.1	6.9 | 6.9 | 6.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	10	6
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	2	2
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning /ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	2	2
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	2	2
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	2	2
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	2	2
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	2	2
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	2	2
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของกลวาล์วและชัควาล์ว	Q	N	2	2
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบริวาณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	2	2
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการติดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	Q	N	2	2
- Check Insulation & Ground For Electric Component /ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	2	2
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	2	2

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Sperviser | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 17.11.68 | Date : 30-11-68 | Date : 30/11/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน,เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : November | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	✓	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	2	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	2	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	2	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	2	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	2	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	2	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	2	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	2	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	2	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	2	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	231	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	6.7 | 6.6 | 6.5	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	6	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	2	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning /ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	2	
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	2	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	2	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	2	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	2	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	2	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	2	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของกลวาล์วและชัควาล์ว	Q	N	2	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบริวาณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	2	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการติดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	Q	N	2	
- Check Insulation & Ground For Electric Component /ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	2	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	2	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Sperviser | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 17.11.68 | Date : 30-11-68 | Date : 1/12/67

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน,เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : พฤศจิกายน | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP #1 Cap.	DP #2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	✓	✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	2	2
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	2	2
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	2	2
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	2	2
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	2	2
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	2	2
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	2	2
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	2	2
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	210	210
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	6.6 | 6.5 | 6.5	6.6 | 6.6 | 6.6
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9	23
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	2	2
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning /ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	2	2
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	2	2
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของกลวาล์วและชัควาล์ว	Q	N	2	2
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบริวาณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	2	2
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการติดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	Q	N	2	2
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	2	2
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	2	2
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	2	2
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อพรม	Y	/	✓	✓
- Check Insulation & Ground For Electric Component /ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	2	2
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	2	2

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Engineer | Engineer/supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 17.11.68 | Date : 30-11-68 | Date : 1/12/67

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 Rev.00_ 01/07/52

EFFLUENT PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี แขวงมักกะสัน,เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location | Month : November | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE EFFLUENT PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	EFP - 1 Cap.	EFP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	✓	✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	2	2
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	2	2
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	2	2
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	2	2
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	2	2
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	2	2
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	2	2
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	2	2
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	231	231
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	7.7 | 7.9 | 7.9	8.0 | 8.0 | 8.0
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9	12
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	2	2
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning /ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	2	2
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	2	2
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	2	2
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	2	2
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของกลวาล์วและชัควาล์ว	Q	N	2	2
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบริวาณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	2	2
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการติดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	Q	N	2	2
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	2	2
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	2	2
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	2	2
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	2	2
- Check Insulation & Ground For Electric Component /ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	2	2
- Cleane Effluent Tank / ทำความสะอาดบ่อพรม	Y	/	✓	✓

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name : [redacted]				
Date :	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer / | Client

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 17.11.68 | Date : 30-11-68 | Date : 1/12/67

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-23 Rev.00_ 01/07/52

SLUDGE RETURN PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,ถนนพระรามที่1 แขวงมหานครพระรามที่1 เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10400 | Location : B | Month : November | Year :

Eq. Name :SLUDGE RETURN PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SRP - 1 Cap.	SRP -2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	✓	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท้ารอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและจุดควบคุม	M	N	N	
- Check Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดจุดควบคุมและจุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Timer Set Start Pump / ตรวจสอบการตั้งเวลาปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	211	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	15 15 15	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RUOr DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลูกวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเกิดความจำเป็น	Q	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อพรม	Y	/	✓	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service
Name :	
Date :	

Service Date	Start Time	End Time	Total Time

Signature & Stamp

Service By | Engineer / | Client

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 21.11.68 | Date : 30-11-68 | Date : 1/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-22 | Rev.00_ 01/07/52

Swimming Pool Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,ถนนพระรามที่1 แขวงมหานครพระรามที่1 เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10400 | Location : FL | Month : November | Year : 2025

Eq. Name : Swimming Pool Pump | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SMP -1 Cap.	SMP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและจุดควบคุมของปั๊ม	M	N		
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของจุดควบคุมระบบ	M	N		
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N		
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N		
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N		
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N		
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเกิดความจำเป็น	M	N		
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N		
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI		
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI		
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N		
- Check Comunimation for RUOr DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N		
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N		
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรนเนอร์	Q	N		
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N		
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งคนวลูนย์เพลา	Q	N		
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N		
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N		
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N		
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดจุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/		
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N		
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N		

Recommendations / Remark :

ล้างคอน SMP-1, -2

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service
Name :	
Date :	

Service Date	Start Time	End Time	Total Time

Signature & Stamp

Service By | Engineer / Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : | Date : 30-11-68 | Date : 1/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-18 | Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,ถนนพระรามที่1 แขวงมหานครพระรามที่1 เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10400 | Location : B | Month : พฤศจิกายน | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 3 Cap.	DP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท้ารอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและจุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดจุดควบคุมและจุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	226	227
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	9.9.9.9	9.9.9.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	3
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลูกวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเกิดความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อพรม	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service
Name :	
Date :	

Service Date	Start Time	End Time	Total Time

Signature & Stamp

Engineer | Engineer/supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 21/11/68 | Date : 30-11-68 | Date : 1/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 | Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,ถนนพระรามที่1 แขวงมหานครพระรามที่1 เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10400 | Location : B | Month : พฤศจิกายน | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 5 Cap.	DP - 6 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท้ารอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและจุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดจุดควบคุมและจุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	227	226
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	9.9.9.9	9.9.9.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	4
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลูกวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเกิดความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อพรม	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service
Name :	
Date :	

Service Date	Start Time	End Time	Total Time

Signature & Stamp

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 21/11/68 | Date : 30-11-68 | Date : 1/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 | Rev.00_ 01/07/52

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ถนนพระรามที่ 1 แขวงมหานคร เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FL1 | Month : พฤศจิกายน | Year : 2025

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 1 Cap.	WSP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N		2
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N		2
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N		2
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานวาล์วทั้งหมด	M	N		2
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N		2
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N		2
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการติดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N		2
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N		2
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI		—
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI		70
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		396
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	35.4 36.1 35.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		50
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N		2
- Check Comunimation for RU/or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N		2
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N		2
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรนเนอร์	Q	N		2
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N		2
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งหมวดศูนย์หลา	Q	N		2
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N		2
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N		2
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N		2
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/		/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N		2
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N		2

Recommendations / Remark :
WSP-1 ดอกบ้ำรุด

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 21/11/68 | Signature : | Date : 30-11-68 | Signature : | Date : 1/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard
M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-18 Rev.00_ 01/07/52

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ถนนพระรามที่ 1 แขวงมหานคร เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FL1 | Month : พฤศจิกายน | Year : 2025

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 3 Cap.	WSP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	2	
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	2	
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	2	
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	2	
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	2	
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	2	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการติดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	2	
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	2	
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	—	
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	80	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	225.9	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	8.2 8.4	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	63	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	2	
- Check Comunimation for RU/or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	2	
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	2	
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรนเนอร์	Q	N	2	
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	2	
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งหมวดศูนย์หลา	Q	N	2	
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	2	
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	2	
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	2	
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	2	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	2	

Recommendations / Remark :
WSP-4 ดอกบ้ำรุด

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By / Engineer / Client
Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 21/11/68 | Signature : | Date : 30-11-68 | Signature : | Date : 1/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard
M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-18 Rev.00_ 01/07/52

SLUDGE RETURN PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ถนนพระรามที่ 1 แขวงมหานคร เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : November | Year : 2025

Eq. Name :SLUDGE RETURN PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SRP - 3 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท้ารอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานอัตโนมัติชุดควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตรวจสอบต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Timer Set Start Pump / ตรวจสอบการตั้งเวลาปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	225.3	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RU/or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกตวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการติดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อตรม	Y	/	/	

Recommendations / Remark :
ดอกบ้ำรุดในการใช้งาน

Consumables / Part Used

Customer's Acceptaner	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Checked [redacted]
Signature :
Date : 21/11/68 | Signature : | Date : 30-11-68 | Signature : | Date : 1/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard
M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-22 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ถนนพระรามที่ 1 แขวงมหานคร เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FLB | Month : November | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period : 2025

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -1 Cap.	AB -2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท้ารอง	M	N	2	2
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	2	2
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	2	2
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	2	2
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N	2	2
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อดูดอากาศ	M	N	2	2
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	227	227.8
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	17.5 | 17	18 | - | 17.6
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23	23
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	2	2
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	2	2
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S			
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกตวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	2	2
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	2	2
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	2	2
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	2	2
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการติดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	2	2
- Check Aive Rotor / ตรวจเช็คตัวโรตอร์ตัดมอเตอร์	Y	N	2	2

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By / Engineer /Supervisoe / Manager
Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 21/11/68 | Date : 30-11-68 | Date : 1/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard
M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ทพรามุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FLB | Month : November | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period : 2025

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -3 Cap.	AB -4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N		N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N		N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N		N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V		230
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A		17 – 18.2
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		23
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N		N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S			
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกตวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/		✓
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N		N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N		N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรตอร์เติมอากาศ	Y	N		N

Recommendations / Remark :
BB No.3 ชำรุด

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 21/11/68 | Date : 30-11-68 | Date : 1/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard
M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ทพรามุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FLB | Month : November | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period : 2025

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N	N	
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	228	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	17.4 17.3	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S			
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกตวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรตอร์เติมอากาศ	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 21/11/68 | Date : 30-11-68 | Date : 1/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard
M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

BOOSTER PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขต. ราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400 | Location FL 24 | Month : ธันวาคม | Year : 2025

Eq. Name :BOOSTER PUMP | Brand :CRUNDFOS | Model : NB32-125 1/330 | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	BP - 1 Cap.	BP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Of Solenoid Valve & Motorized Valve & All Gate Valve / ตรวจเช็คทำงานของโซลินอยด์วาล์วเครื่องมอเตอร์ไร้วาล์วและการทำงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	–	–
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI		
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V/230V	395/395/396	396/396/397
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	4.6/4.5/4.7	4.7/4.7/4.7
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	A	5	5
- Check Status for Chiller Manager System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบควบคุมอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Consumination for EDC-NXX to Chiller ManagerSystem and Cleaning / ตรวจสอบการเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annociator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check For Pipe & Pump Insulation / ตรวจสอบท่อและฉนวนของปั๊ม	Q	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรานเนอร์	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์หลา	Y	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	
Signature & Stamp				

Service By Engineer | Engineer / Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 9/12/68 | Date : 15-12/68 | Date : 15/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard
M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-17 Rev.00_ 01/07/52

Swimming Pool Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ทพรามุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FL 31 | Month : December | Year : 2025

Eq. Name : Swimming Pool Pump | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SMP -1 Cap.	SMP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของแสดงไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	–	–
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	–	–
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	–	–
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	398/350/350	391/350/350
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	3.2/3.6/3.5	3.2/3.2/3.1
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4 A	4 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annociator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรานเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	–	–
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์หลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer / Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]
Signature
Date : 12/12/68 | Date : 15-12-68 | Date : 15/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard
M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-18 Rev.00_ 01/07/52

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FL1 | Month : ธันวาคม | Year : 2025

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 1 Cap.	WSP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	-	-
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI		
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	389/389/389	392/392/392
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	29.5/30.4/30.6	36 | 36 | 36
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RU/or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรานเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นตัวขอจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]

Signature

Date : 12/12/68 | Date : 15-12-68 | Date : 15/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-18 | Rev.00_ 01/07/52

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FL1 | Month : ธันวาคม | Year : 2025

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 3 Cap.	WSP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	—	-
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	115	115
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	391/391/393	393/394/393
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	77 | 80 | 78	81 | 79.6 | 80
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	63 A	60 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RU/or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสตรานเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นตัวขอจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]

Signature

Date : 12/12/68 | Date : 15-12-68 | Date : 15/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-18 | Rev.00_ 01/07/52

SLUDGE RETURN PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : December | Year : 2025

Eq. Name :SLUDGE RETURN PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SRP - 1 Cap.	SRP -2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและอุณหการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N		
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N		
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N		
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N		
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N		
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจข้อจุดต่อของสายไฟฟ้าทางหยุดต่าง ๆ	M	N		
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		
- Check Timer Set Start Pump / ตรวจสอบการตั้งเวลาปั๊มทำงาน	M	N		
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A		
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N		
- Check Comunimation for RU/or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N		
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N		
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N		
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N		
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N		
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกตวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	Q	N		
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N		
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N		
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N		
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N		
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N		
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อตราม	Y	/		

Recommendations / Remark :

SRP-1 / SRP-2 ผอเทอร์เวีย

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]

Signature

Date : 15/12/68 | Date : 15-12-68 | Date : 15/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-22 | Rev.00_ 01/07/52

SLUDGE RETURN PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : December | Year : 2025

Eq. Name :SLUDGE RETURN PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SRP - 3 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและอุณหการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจข้อจุดต่อของสายไฟฟ้าทางหยุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Timer Set Start Pump / ตรวจสอบการตั้งเวลาปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390/391/390	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	3.6 | 3.7 | 3.6	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16 A	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RU/or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกตวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อตราม	Y	/	/	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]

Signature

Date : 15/12/68 | Date : 15-12-68 | Date : 15/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-22 | Rev.00_ 01/07/52

EFFLUENT PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location | Month : December | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE EFFLUENT PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	EFP - 1 Cap.	EFP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	398/395/399	391/391/395
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	8.6/9.4/7.7	7.8/8.0/8.0
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9 A	12 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunination for RU/Ur DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการเชื่อมสาระต่างอุปกรณ์ต่อต่วงตัวระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบริวเวณข้อต่อต่อง	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Cleane Effluent Tank / ทำความสะอาดบ่องพรม	Y	/	/	/

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 15/12/68 | Date : 15-12-68 | Date : 15/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-23 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FLB | Month : December | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period : 2025

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -1 Cap.	AB -2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N	N	N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	390/390/392	397/399/398
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	10/10/10	10/9.9/9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23 A	23 A
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรตอร์เติมอาการ	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 15/12/68 | Date : 15-12-68 | Date : 15/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FLB | Month : December | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period : 2025

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -3 Cap.	AB -4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N		N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N		N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N		N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V		398/398/399
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A		9.9/10/9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		23 A
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N		N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S			N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/		/
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N		N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N		N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรตอร์เติมอาการ	Y	N		N

Recommendations / Remark :

AB-3 ออกซ่อมรอบ 119

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 15/12/68 | Date : 15-12-68 | Date : 15/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : FLB | Month : December | Year : 2025

Eq. Name :AIR BLOWER | Brand : | Model : | Capacity : | Period : 2025

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N	N	
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	398/399/399	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	9.9/10/10	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23 A	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรตอร์เติมอาการ	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer /Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 15/12/68 | Date : 15-12-68 | Date : 15/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-25 Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี จราจรถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : December | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 1 Cap.	SW - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและจุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดจุดควบคุมและจุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390/390/391	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	10.0/9.2/9.9	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16	16
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RU/or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเคลือสนิมและทาสีป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

2101/05 ตรวจ SW-2

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Spervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature

Date : 12/12/68 | Date : 15-12-68 | Date : 15/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 | Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี จราจรถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : December | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 3 Cap.	SW - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและจุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดจุดควบคุมและจุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390/390/390/391	391/391/392
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	10.8/10.3/10	5.6/5.5/5.6
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16 A	6 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RU/or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเคลือสนิมและทาสีป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Spervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : |

Date : 12/12/68 | Date : 15-12-68 | Date : 15/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 | Rev.00_ 01/07/52

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี จราจรถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : December | Year : 2025

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและจุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดจุดควบคุมและจุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390/391/392	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	5.9/5.7/5.9	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	6 A	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RU/or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเคลือสนิมและทาสีป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Spervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature

Date : 12/12/68 | Date : 15-12-68 | Date : 15/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-20 | Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110,เพชรบุรี จราจรถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : ธันวาคม | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 1 Cap.	DP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและจุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดจุดควบคุมและจุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	396/397/392	391/394/396
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	6.0/5.8/5.9	5.7/5.6/5.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9 A	23 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RP/or DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show for Annuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเคลือสนิมและทาสีป้องกันถ้าเมีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Clean Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อเตรน	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Engineer | Engineer/supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature

Date : 15/12/68 | Date : 15-12-68 | Date : 15/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 | Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,10,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : ธันวาคม | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 3 Cap.	DP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท้ารอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	392/393/393	391/392/394
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	3.1 3.3 3.1	1.9 2.0 1.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	3
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลูกวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเกิดความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดน้ำยครบ	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service		
Name :			
Date :			
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp			
Engineer	Engineer/supervisor	Manager	

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 15/12/68 | Date : 15-12-68 | Date : 15/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 Rev.00_ 01/07/52

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น10,10,เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : ธันวาคม | Year :2025

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 5 Cap.	DP - 6 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและเท้ารอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	393/393/394	393/393/393
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	2.4 2.3 2.3	3.9 3.9 3.8
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	4
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของลูกวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้าเกิดความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดน้ำยครบ	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service		
Name :			
Date :			
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp			
Engineer	Engineer/supervisor	Manager	

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 15/12/68 | Date : 15-12-68 | Date : 15/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-19 Rev.00_ 01/07/52

GENERATOR SET TEST

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขต.ราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400 | Location : FL-..... | Month : | Year :

Eq. Name :GENERATER | Brand :CATERPILLAR | Model : CAT00000CC/NF00648 | Capacity :800 KW 1000 KVA | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	Gen - ..... Cap.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Level Low - Hi	H1
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Level Low - Hi	H1
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Level Low - Hi	H1
- Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1400
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	นก

Testing Enine & Generator

- [x] Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- [ ] Off Switchboard Interlock Breake
- [ ] Start Engine For About 15 Min. / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- [ ] Loaded / จ่ายโหลด
- [ ] Off Main Incoming To GEN. Set / ปิดแมนจ่ายไฟ์ Gen.
- [ ] Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period	Standards	Weekly Test
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	1500 RPM	1503
- Running Hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	W	Hour	359
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	60-100 PSI	83
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	50-150 DEG.C	129
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	0
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	50-150 DEG.C	—
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	27.4
- Out Going Voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	W	230/400 V	398
- Frequency Meter / ความถี่ของเครื่อง	W	50 Hz	50
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N
- Chaek All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N

- [ ] Off Switch Gen. Set for Manual / ปิดสวิชท์ Gen. กรณี Manual
- [ ] Reset Interlock Breaker
- [ ] Put Back GEN. Set On Auto Position / ปิดสวิชท์มาที่ Auto
- [ ] Check The Followings On Load / บันทึกเมื่อจ่ายโหลด
- [ ] Emergency Light Working Exit Light Working
- Pressurisation Fans Working Homing
- Fire Pump Electrical Supply OK. Fire Panels OK.
- [ ] Reset Main Breaker
- [ ] Ensure Power Supply Back to Normal 30 Seconds
- [ ] GEN. Set Should Run For About 1 Min.
- After Reseting Breaker.Then Stop By Shelf

Auto Test By Timer
- [x] Timer Set : 15 นาที
- [ ] Timer Start : 14.00 น.
- [ ] Timer Stop : 14.15 น.

Recommendations / Remark :

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer		Client	

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 3/9/68 | Date : 3-9-68 | Date : 5/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-14 Rev.00_ 01/07/52

GENERATOR SET TEST

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขต.ราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400 | Location : FL-..... | Month : | Year :

Eq. Name :GENERATER | Brand :CATERPILLAR | Model : CAT00000CC/NF00648 | Capacity :800 KW 1000 KVA | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	Gen - ..... Cap.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Level Low - Hi	H1
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Level Low - Hi	H1
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Level Low - Hi	H1
- Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1400
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	นก

Testing Enine & Generator

- [x] Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- [ ] Off Switchboard Interlock Breake
- [ ] Start Engine For About 15 Min. / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- [ ] Loaded / จ่ายโหลด
- [ ] Off Main Incoming To GEN. Set / ปิดแมนจ่ายไฟ์ Gen.
- [ ] Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period	Standards	Weekly Test
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	1500 RPM	1503
- Running Hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	W	Hour	359
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	60-100 PSI	83
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	50-150 DEG.C	129
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	—
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	50-150 DEG.C	—
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	27.4
- Out Going Voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	W	230/400 V	398
- Frequency Meter / ความถี่ของเครื่อง	W	50 Hz	50
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N
- Chaek All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N

- [ ] Off Switch Gen. Set for Manual / ปิดสวิชท์ Gen. กรณี Manual
- [ ] Reset Interlock Breaker
- [ ] Put Back GEN. Set On Auto Position / ปิดสวิชท์มาที่ Auto
- [ ] Check The Followings On Load / บันทึกเมื่อจ่ายโหลด
- [ ] Emergency Light Working Exit Light Working
- Pressurisation Fans Working Homing
- Fire Pump Electrical Supply OK. Fire Panels OK.
- [ ] Reset Main Breaker
- [ ] Ensure Power Supply Back to Normal 30 Seconds
- [ ] GEN. Set Should Run For About 1 Min.
- After Reseting Breaker.Then Stop By Shelf

Auto Test By Timer
- [x] Timer Set : 15 min
- [x] Timer Start : 14.00
- [x] Timer Stop : 14.15

Recommendations / Remark :

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer		Client	

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 10/9/68 | Date : 10-9-68 | Date : 11/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-14 Rev.00_ 01/07/52

GENERATOR SET TEST

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.พระรามที่ 1 แขวงมหาพฤฒาราม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 | Location : FL-..... | Month : | Year :

Eq. Name :GENERATER | Brand :CATERPILLAR | Model : CAT00000CC/NF00648 | Capacity :800 KW 1000 KVA | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	Gen - .....
Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ			Cap.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Level Low - Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Level Low - Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Level Low - Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1400
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	ดีพอ

Testing Enine & Generator

- [ ] Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- [ ] Off Switchboard Interlock Breake
- [ ] Start Engine For About 15 Min. / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- [ ] Loaded / จ่ายโหลด
- [ ] Off Main Incoming To GEN. Set / ปิดแมนจ่ายไฟ Gen.
- [ ] Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period :	Standards	Weekly Test
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	1500 RPM	1506
- Running Hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	W	Hour	360
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	60-100 PSI	83
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	50-150 DEG.C	114 F
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	50-150 DEG.C	
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	27
- Out Going Voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	W	230/400 V	398
- Frequency Meter / ความถี่ของเครื่อง	W	50 Hz	50
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N
- Chaek All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N

- [ ] Off Switch Gen. Set for Manual / ปิดสวิทช์ Gen. กรณี Manual
- [ ] Reset Interlock Breaker
- [ ] Put Back GEN. Set On Auto Position / ปิดสวิทช์มาที่ Auto
- [ ] Check The Followings On Load / บันทึกเมื่อจ่ายโหลด
- [ ] Emergency Light Working Exit Light Working
- Pressurisation Fans Working Homing
- Fire Pump Electrical Supply OK. Fire Panels OK.
- [ ] Reset Main Breaker
- [ ] Ensure Power Supply Back to Normal 30 Seconds
- [ ] GEN. Set Should Run For About 1 Min.
- After Reseting Breaker.Then Stop By Shelf

Auto Test By Timer

- [x] Timer Set : 15
- [x] Timer Start : 13:45
- [x] Timer Stop : 14:00

Recommendations / Remark :

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 19/9/68 | Date : 17-9-68 | Date : 18/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-14 Rev.00_ 01/07/52

GENERATOR SET TEST

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.พระรามที่ 1 แขวงมหาพฤฒาราม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 | Location : FL-..... | Month : | Year :

Eq. Name :GENERATER | Brand :CATERPILLAR | Model : CAT00000CC/NF00648 | Capacity :800 KW 1000 KVA | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	Gen - .....
Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ			Cap.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Level Low - Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Level Low - Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Level Low - Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1400
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	ดีพอ

Testing Enine & Generator

- [ ] Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- [ ] Off Switchboard Interlock Breake
- [ ] Start Engine For About 15 Min. / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- [ ] Loaded / จ่ายโหลด
- [ ] Off Main Incoming To GEN. Set / ปิดแมนจ่ายไฟ Gen.
- [ ] Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period :	Standards	Weekly Test
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	1500 RPM	1506
- Running Hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	W	Hour	360
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	60-100 PSI	84
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	50-150 DEG.C	114
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	N -
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	50-150 DEG.C	N
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	27
- Out Going Voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	W	230/400 V	398
- Frequency Meter / ความถี่ของเครื่อง	W	50 Hz	50
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N
- Chaek All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N

- [ ] Off Switch Gen. Set for Manual / ปิดสวิทช์ Gen. กรณี Manual
- [ ] Reset Interlock Breaker
- [ ] Put Back GEN. Set On Auto Position / ปิดสวิทช์มาที่ Auto
- [ ] Check The Followings On Load / บันทึกเมื่อจ่ายโหลด
- [ ] Emergency Light Working Exit Light Working
- Pressurisation Fans Working Homing
- Fire Pump Electrical Supply OK. Fire Panels OK.
- [ ] Reset Main Breaker
- [ ] Ensure Power Supply Back to Normal 30 Seconds
- [ ] GEN. Set Should Run For About 1 Min.
- After Reseting Breaker.Then Stop By Shelf

Auto Test By Timer

- [ ] Timer Set : 15 นาที
- [ ] Timer Start : 13.35
- [ ] Timer Stop : 13.40

Recommendations / Remark :

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 24/9/68 | Date : 24-9-68 | Date : 25/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-14 Rev.00_ 01/07/52

GENERATOR SET TEST

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.พระรามที่ 1 แขวงมหาพฤฒาราม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 | Location : FL-..... | Month : | Year :

Eq. Name :GENERATER | Brand :CATERPILLAR | Model : CAT00000CC/NF00648 | Capacity :800 KW 1000 KVA | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	Gen - .....
Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ			Cap.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Level Low - Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Level Low - Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Level Low - Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1400
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	ดีพอ

Testing Enine & Generator

- [ ] Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- [ ] Off Switchboard Interlock Breake
- [ ] Start Engine For About 15 Min. / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- [ ] Loaded / จ่ายโหลด
- [ ] Off Main Incoming To GEN. Set / ปิดแมนจ่ายไฟ Gen.
- [ ] Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period :	Standards	Weekly Test
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	1500 RPM	1503
- Running Hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	W	Hour	360
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	60-100 PSI	82
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	50-150 DEG.C	93
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	—
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	50-150 DEG.C	—
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	27
- Out Going Voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	W	230/400 V	399
- Frequency Meter / ความถี่ของเครื่อง	W	50 Hz	50.1
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N
- Chaek All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N

- [ ] Off Switch Gen. Set for Manual / ปิดสวิทช์ Gen. กรณี Manual
- [ ] Reset Interlock Breaker
- [ ] Put Back GEN. Set On Auto Position / ปิดสวิทช์มาที่ Auto
- [ ] Check The Followings On Load / บันทึกเมื่อจ่ายโหลด
- [ ] Emergency Light Working Exit Light Working
- Pressurisation Fans Working Homing
- Fire Pump Electrical Supply OK. Fire Panels OK.
- [ ] Reset Main Breaker
- [ ] Ensure Power Supply Back to Normal 30 Seconds
- [ ] GEN. Set Should Run For About 1 Min.
- After Reseting Breaker.Then Stop By Shelf

Auto Test By Timer

- [x] Timer Set : 15:10
- [x] Timer Start : 13:30
- [x] Timer Stop : 15:45

Recommendations / Remark :

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 3/10/68 | Date : 31-12-68 | Date : 2/01/69

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-14 Rev.00_ 01/07/52

GENERATOR SET TEST

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.พระรามที่ 1 แขวงมหาพฤฒาราม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 | Location : FL-..... | Month : | Year :

Eq. Name :GENERATER | Brand :CATERPILLAR | Model : CAT00000CC/NF00648 | Capacity :800 KW 1000 KVA | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	Gen - .....
Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ			Cap.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Level Low - Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Level Low - Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Level Low - Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1400
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	ดีพอ

Testing Enine & Generator

- [ ] Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- [ ] Off Switchboard Interlock Breake
- [ ] Start Engine For About 15 Min. / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- [ ] Loaded / จ่ายโหลด
- [ ] Off Main Incoming To GEN. Set / ปิดแมนจ่ายไฟ Gen.
- [ ] Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period :	Standards	Weekly Test
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	1500 RPM	1503
- Running Hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	W	Hour	358
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	60-100 PSI	78
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	50-150 DEG.C	90
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	—
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	50-150 DEG.C	—
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	27
- Out Going Voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	W	230/400 V	398
- Frequency Meter / ความถี่ของเครื่อง	W	50 Hz	50.1
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N
- Chaek All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N

- [ ] Off Switch Gen. Set for Manual / ปิดสวิทช์ Gen. กรณี Manual
- [ ] Reset Interlock Breaker
- [ ] Put Back GEN. Set On Auto Position / ปิดสวิทช์มาที่ Auto
- [ ] Check The Followings On Load / บันทึกเมื่อจ่ายโหลด
- [ ] Emergency Light Working Exit Light Working
- Pressurisation Fans Working Homing
- Fire Pump Electrical Supply OK. Fire Panels OK.
- [ ] Reset Main Breaker
- [ ] Ensure Power Supply Back to Normal 30 Seconds
- [ ] GEN. Set Should Run For About 1 Min.
- After Reseting Breaker.Then Stop By Shelf

Auto Test By Timer

- [x] Timer Set : 13:50
- [x] Timer Start : 14:00
- [x] Timer Stop : 14:15

Recommendations / Remark :

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 20/9/68 | Date : 31-12-68 | Date : 2/01/69

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-14 Rev.00_ 01/07/52

GENERATOR SET TEST

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวง.ถนนเพชรบุรี เขต.ราชเทวีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 | Location : FL-..... | Month : | Year :

Eq. Name :GENERATOR | Brand :CATERPILLAR | Model : CAT00000CC/NF00648 | Capacity :800 KW 1000 KVA | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) / Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ	Period :	STD	Gen - ..... Cap.
Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Level Low - Hi	Hi
Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Level Low - Hi	Hi
Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Level Low - Hi	Hi
Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1100
Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N
Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N
Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N
Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N
Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N
Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N
Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N
V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	Wear

Testing Enine & Generator

- [ ] Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- [ ] Off Switchboard Interlock Breake
- [ ] Start Engine For About 15 Min. / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- [ ] Loaded / จ่ายโหลด
- [ ] Off Main Incoming To GEN. Set / ปิดแมนจ่ายไฟ Gen.
- [ ] Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period :	Standards	Weekly Test
Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	1500 RPM	1503
Running Hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	W	Hour	362
Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	60-100 PSI	80
Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	50-150 DEG.C	114
Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	—
Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	50-150 DEG.C	—
Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	28
Out Going Voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	W	230/400 V	398
Frequency Meter / ความถี่ของเครื่อง	W	50 Hz	50
Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N
Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N

- [ ] Off Switch Gen. Set for Manual / ปิดสวิทช์ Gen. กรณี Manual
- [ ] Reset Interlock Breaker
- [ ] Put Back GEN. Set On Auto Position / ปิดสวิทช์มาที่ Auto
- [ ] Check The Followings On Load / บันทึกเมื่อจ่ายโหลด
- [ ] Emergency Light Working Exit Light Working
- Pressurisation Fans Working Homing
- Fire Pump Electrical Supply OK. Fire Panels OK.
- [ ] Reset Main Breaker
- [ ] Ensure Power Supply Back to Normal 30 Seconds
- [ ] GEN. Set Should Run For About 1 Min.
- After Reseting Breaker.Then Stop By Shelf

Auto Test By Timer

- [x] Timer Set : 15:30
- [x] Timer Start : 15:30
- [x] Timer Stop : 15:43

Recommendations / Remark :

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 31/12/68 | Date : 31-12-68 | Date : 2/01/69

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-14 Rev.00_ 01/07/52

GENERATOR SET TEST

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวง.ถนนเพชรบุรี เขต.ราชเทวีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 | Location : FL-..... | Month : | Year :

Eq. Name :GENERATOR | Brand :CATERPILLAR | Model : CAT00000CC/NF00648 | Capacity :800 KW 1000 KVA | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) / Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ	Period :	STD	Gen - ..... Cap.
Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Level Low - Hi	Hi
Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Level Low - Hi	Hi
Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Level Low - Hi	Hi
Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1100
Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N
Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N
Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N
Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N
Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N
Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N
Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N
V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	Wear

Testing Enine & Generator

- [ ] Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- [ ] Off Switchboard Interlock Breake
- [ ] Start Engine For About 15 Min. / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- [ ] Loaded / จ่ายโหลด
- [ ] Off Main Incoming To GEN. Set / ปิดแมนจ่ายไฟ Gen.
- [ ] Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period :	Standards	Weekly Test
Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	1500 RPM	1503
Running Hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	W	Hour	362
Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	60-100 PSI	80
Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	50-150 DEG.C	114
Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	—
Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	50-150 DEG.C	—
Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	27
Out Going Voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	W	230/400 V	378
Frequency Meter / ความถี่ของเครื่อง	W	50 Hz	50
Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N
Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N

- [ ] Off Switch Gen. Set for Manual / ปิดสวิทช์ Gen. กรณี Manual
- [ ] Reset Interlock Breaker
- [ ] Put Back GEN. Set On Auto Position / ปิดสวิทช์มาที่ Auto
- [ ] Check The Followings On Load / บันทึกเมื่อจ่ายโหลด
- [ ] Emergency Light Working Exit Light Working
- Pressurisation Fans Working Homing
- Fire Pump Electrical Supply OK. Fire Panels OK.
- [ ] Reset Main Breaker
- [ ] Ensure Power Supply Back to Normal 30 Seconds
- [ ] GEN. Set Should Run For About 1 Min.
- After Reseting Breaker.Then Stop By Shelf

Auto Test By Timer

- [x] Timer Set : 15นาที
- [x] Timer Start : 15:45
- [x] Timer Stop : 16.00

Recommendations / Remark :

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 31/12/68 | Date : 31-12-68 | Date : 2/01/69

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-14 Rev.00_ 01/07/52

GENERATOR SET TEST

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวง.ถนนเพชรบุรี เขต.ราชเทวีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 | Location : FL-..... | Month : | Year :

Eq. Name :GENERATOR | Brand :CATERPILLAR | Model : CAT00000CC/NF00648 | Capacity :800 KW 1000 KVA | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) / Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ	Period :	STD	Gen - ..... Cap.
Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Level Low - Hi	Hi
Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Level Low - Hi	Hi
Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Level Low - Hi	Hi
Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1100
Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N
Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N
Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N
Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N
Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N
Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N
Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N
V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	Wear

Testing Enine & Generator

- [ ] Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- [ ] Off Switchboard Interlock Breake
- [ ] Start Engine For About 15 Min. / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- [ ] Loaded / จ่ายโหลด
- [ ] Off Main Incoming To GEN. Set / ปิดแมนจ่ายไฟ Gen.
- [ ] Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period :	Standards	Weekly Test
Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	1500 RPM	1503
Running Hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	W	Hour	362
Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	60-100 PSI	74
Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	50-150 DEG.C	116
Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	—
Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	50-150 DEG.C	—
Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	27
Out Going Voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	W	230/400 V	378
Frequency Meter / ความถี่ของเครื่อง	W	50 Hz	50
Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N
Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N

- [ ] Off Switch Gen. Set for Manual / ปิดสวิทช์ Gen. กรณี Manual
- [ ] Reset Interlock Breaker
- [ ] Put Back GEN. Set On Auto Position / ปิดสวิทช์มาที่ Auto
- [ ] Check The Followings On Load / บันทึกเมื่อจ่ายโหลด
- [ ] Emergency Light Working Exit Light Working
- Pressurisation Fans Working Homing
- Fire Pump Electrical Supply OK. Fire Panels OK.
- [ ] Reset Main Breaker
- [ ] Ensure Power Supply Back to Normal 30 Seconds
- [ ] GEN. Set Should Run For About 1 Min.
- After Reseting Breaker.Then Stop By Shelf

Auto Test By Timer

- [x] Timer Set : 15นาที
- [x] Timer Start : 13.45
- [x] Timer Stop : 14.00

Recommendations / Remark :

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer | Client

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 31/12/68 | Date : 31-12-68 | Date : 2/01/69

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-14 Rev.00_ 01/07/52

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	S	T	N	G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
B	1	DB2	MAIN-CB	MD2 ชั้น6	ตู้ย่อยชาร์ปBZ1	112	106	109	N/A		300	3	
B	1	PB23	ตู้ย่อยชาร์ปBZ1	จายโหลดร้านค้า		36	34	36			125	2	26
B	1	PB22		จายโหลดร้านค้า		41	46	58			125		38
B	1	PB21		จายโหลดร้านค้า		40	38	39			125		40
B	1	DPB2	MAIN-CB	MD5 ชั้น8		509	45	160			800	9	
B	1	PPB102			จายตู้ชาร์ปBZ2	64	45	98			200		
B	1	PPB203			จายตู้ชาร์ปBZ2	9	8	10			160		
B	1	PPB101			จายตู้ชาร์ปBZ2	34	10	7			100		
B	1	PBAH-03			AHU	25	25	38			50		
B	1	PBAH-02				25	25	25			50		
B	1	PPB202			จายตู้B1	19	19	99			160		
B	1	PPB201				10	9	7			100		
B	1	SMCC-3			ห้องอัดตะกอน						60		
B	1	SPARE			ในโซงาน						80		
B	1	EDPB2	MAIN-CB	MD5 ชั้น8		30	27	29			300	6	
B	1	EPPB201			จายตู้B1	9	6	4			125		
B	1	EPPB101			จายตู้B2	9	4	9			50		
B	1	SMCC-4E				12	19	10			75		
B	1	SPARE			ในโซงาน						50		
B	1	EPPB202				0	0	0			80		
B	1	PBV-03E			ห้องปั๊มB1	10	10	10			60		

MANAGER
Checked By: [redacted]
Signature:
Date: 1/18/68

SUPERVISOR
Checked By: [redacted]
Signature:
Date:

CHECK BY TECHNICIAN
Checked By: [redacted]
Signature:
Date: 1-30/1/68

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
2	1	DP022	MAIN-CB	MD5 ชั้น8	ตู้ย่อยชาร์ป2Z1	192	192	160	56	1	800	9	
2	1	PP02102			จ่ายตู้2Z2	19	16	19	7	0	200		
2	1	PP02202			จ่ายตู้2Z1	72	76	74	6	2	200		
2	1	PP02101			จ่ายตู้2Z2	8	10	9	17	0	100		
2	1	SPARE			ไม่ใช้งาน						50		
2	1	DB1E			จ่ายตู้AHU 2Z2	2	0	0	2	0	160		
2	1	PP02203			จ่ายตู้2Z1	0	0	0			160		
2	1	PP02201			จ่ายตู้2Z1	30	34	25	5	2	160		
2	1	PP02204			จ่ายตู้2Z1	15	11	11			160		
2	1	ไม่มีชื่อ				0	7	0	0	0	100		
			ตู้ย่อยชาร์ป2Z1										
2	1	PP02202		DP022 ชั้น2Z1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	74	76	74	6	2	200	6	12
2	1	PP02201		DP022 ชั้น2Z1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	30	34	25	5	2	160	1	19
2	1	EDP022	MAIN-CB	MD5 ชั้น8	ตู้ย่อยชาร์ป2Z1	50	46	50	42	3	300	8	
2	1	EPP01101			จ่ายตู้ชั้น1Z2	5	6	4	5	0	50		
2	1	EPP02101			จ่ายตู้2Z2	11	2	0	6	0	40		
2	1	EPP03101			จ่ายตู้3Z2	8	6	7	0	0	40		
2	1	SMCC-8E				0	0	0	0	0	50		
2	1	EPP01201			จ่ายตู้ชั้น1Z1	9	8	17	6	1	60		
2	1	EPP02201			จ่ายตู้2Z1	8	17	11	5	1	60		
2	1	EPP03201			จ่ายตู้3Z1	9	9	13	5	1	60		
2	1	SMCC-9E				0	0	0	3	0	50		
			ตู้ย่อยชาร์ป2Z1										
2	1	EPP02201		EDP022 ชั้น2Z1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	8	17	11	5	1	60	3	21
2	1	D022	MAIN-CB	MD2 ชั้น6	ตู้ย่อยชาร์ป2Z1	190	200	164	260	6	300	3	
			ตู้ย่อยชาร์ป2Z1										
2	1	P0221			จ่ายโหลดร้านค้า	61	71	64	47	6	125		36
2	1	P0222			จ่ายโหลดร้านค้า	69	56	54	50	2	125		36
2	1	P0223			จ่ายโหลดร้านค้า	61	70	46	40	1	125		34

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted] Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/7/68	Date: 1/8/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
			ตู้ย่อยชาร์ปBZ1										
B	1	PPB201		DPB2 ชั้นBZ1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	10	9	7			100	2	14
B	1	PPB202		DPB2 ชั้นBZ1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	17	19	20			100		16
B	1	EPPB201		EDPB2 ชั้นBZ1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	9	6	4			125	3	17
B	1	SMCC-1E	MAIN-CB	MD5 ชั้น8	ปั๊มชั้น B								
B	2	DB1	MAIN-CB	MD1ชั้น6	ตู้ย่อยชาร์ปBZ2	150	113	106	153	4	300	3	
			ตู้ย่อยชาร์ปBZ2										
B	2	PB11			จ่ายโหลดร้านค้า	37	25	24			125		36
B	2	PB12			จ่ายโหลดร้านค้า	53	34	33			125		36
B	2	PB13			จ่ายโหลดร้านค้า	44	34	25			125		35
			ตู้ย่อยชาร์ปBZ2										
B	2	PPB102		DPB2 ชั้นBZ1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	44	45	42			200	5	14
B	2	PPB101		DPB2 ชั้นBZ1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	14	10	7			100		15
B	2	EPPB101		EDPB2 ชั้นBZ1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	3	4	9			50	2	18

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted] Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/7/68	Date: 1/8/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
2	2	D021	MAIN-CB	MD1ชั้น6	จ่ายตู้2Z2	105	135	125	95	3	300	3	
			ตู้ย่อยชาร์ป2Z2										
2	2	P0211			จ่ายโหลดร้านค้า	48	40	34			125		36
2	2	P0212			จ่ายโหลดร้านค้า	70	60	65			125		36
2	2	P0213			จ่ายโหลดร้านค้า	40	40	71			125		39
			ตู้ย่อยชาร์ป2Z1										
2	2	PP02101		DP022 ชั้น2Z1	จ่ายส่วนกลาง	8	10	9			100		13
2	2	PP02102		DP022 ชั้น2Z1	จ่ายส่วนกลาง	12	16	18			200	4	10
			ตู้ย่อยชาร์ป2Z1										
2	2	EPP02101		EDP022 ชั้น2Z1	จ่ายส่วนกลาง	11	2	0			40	1	18
			ตู้ย่อยชาร์ป2Z1										
2	2	DB1E		DP022 ชั้น2Z1	AHU	2	0	0			160	4	
2	2	LP1E									60	1	8
2	2	LC1E									80		

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted] Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/7/68	Date: 1/8/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
1	1	DP012	MAIN-CB	MD5 ชั้น8	ตู้ย่อยชาร์ป1Z1	208	208	200			800	8	
1	1	PP01102			จ่ายตู้1Z2	32	10	10			200		
1	1	PP01203			จ่ายตู้1Z1	61	62	55			160	5	11
1	1	PP01101			จ่ายตู้1Z2	10	7	6			100		
1	1	SPARE				50	50	49			80		
1	1	PP01201			จ่ายตู้1Z1	41	30	37			125		31
1	1	PP01202			จ่ายตู้1Z1	82	36	24			160	3	25
1	1	PP01204			จ่ายตู้1Z1	31	51	36			80		
1	1	SPARE			คอนโด คาร์พาร์ค	3	11	7			40		
			ตู้ย่อยชาร์ป1Z1										
1	1	EPP01201		EDP022 ชั้น2Z1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	14	8	17				3	33
1	1	D012	MAIN-CB	D06 ชั้น6Z1	ตู้ย่อยชาร์ป1Z1	165	160	165	248	3	250	3	
			ตู้ย่อยชาร์ป1Z1										
1	1	P0121			จ่ายโหลดร้านค้า	57	51	52			125		30
1	1	P0122			จ่ายโหลดร้านค้า	54	51	56			125		31
1	1	P0123			จ่ายโหลดร้านค้า	53	62	56			125		31
1	2	D011	MAIN-CB	MD2ชั้น6	ตู้ย่อยชาร์ป1Z2	217	178	166	193		250	3	
			ตู้ย่อยชาร์ป1Z2										
1	2	P0111			จ่ายโหลดร้านค้า	48	47	59			125		30
1	2	P0112			จ่ายโหลดร้านค้า	58	56	56			125		32
1	2	P0113			จ่ายโหลดร้านค้า	57	62	58			125		34
			ตู้ย่อยชาร์ป1Z2										
1	2	PP01102		DP012 ชั้น1Z1	จ่ายส่วนกลาง	32	10	10			100	6	7
1	2	PP01101		DP012 ชั้น1Z1	จ่ายส่วนกลาง	10	7	6			100	1	19
			ตู้ย่อยชาร์ป1Z2										
1	2	EPP01101		EDP022 ชั้น2Z1	จ่ายส่วนกลาง	5	6	4			50		26

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted] Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/7/68	Date: 1/8/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
4	2	D041	MAIN-CB	MD1ชั้น6	จ่ายตู้4Z2	128	127	129	180	1	300	4	
			ตู้ย่อยชาร์ป4Z2										
4	2	P0411			จ่ายโหลดร้านค้า	31	29	33	29	1	80		42
4	2	P0412			จ่ายโหลดร้านค้า	37	39	32	42	0	80		41
4	2	P0413			จ่ายโหลดร้านค้า	32	30	27	36	0	80		41
4	2	P0414			จ่ายโหลดร้านค้า	32	35	30	38	0	80		41
			ตู้ย่อยชาร์ป4Z1										
4	2	PP04101		DP042 ชั้น4Z1	จ่ายส่วนกลาง	31	34	39	9	0	125		34
4	2	PP04102		DP042 ชั้น4Z1	จ่ายส่วนกลาง	49	50	53	8	1	160	4	23
			ตู้ย่อยชาร์ป5Z1										
4	2	EPP04101		EPP052 ชั้น5Z1	จ่ายส่วนกลาง	4	6	3	3	0	40	1	26

CHECK BY TECHNICIAN
Checked By: [redacted]
Signature:
Date: 1-30/7/68

[redacted]

SUPERVISOR
Checked By:
Signature:
Date: [redacted] 1/8/68

MANAGER
Checked By:
Signature:
Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
3	1	D032	MAIN-CB	MD1ชั้น6	จ่ายตู้3Z1	127	105	116	29	12	300	4	
			ตู้ย่อยชาร์ป3Z1										
3	1	P0321			จ่ายโหลดร้านค้า	26	38	35			80		39
3	1	P0322			จ่ายโหลดร้านค้า	41	32	36			80		39
3	1	P0323			จ่ายโหลดร้านค้า	32	40	30			80	1	39
3	1	P0324			จ่ายโหลดร้านค้า	35	25	32			80		38
3	1	DP032	MAIN-CB	MD5 ชั้น8		192	180	190	40	2	630	6	
3	1	PP03101			จ่ายตู้3Z2	40	30	25	11	1	125		
3	1	PP03201			จ่ายตู้3Z1	35	30	48	15	1	160		
3	1	SPARE									80		
3	1	PP03102			จ่ายตู้3Z2	22	25	35	5	0	160		
3	1	PP03202			จ่ายตู้3Z1	86	80	30	4	1	200		
3	1	SPARE									50		
			ตู้ย่อยชาร์ป3Z1										
3	1	PP03202		DP032 ชั้น3Z1	จ่ายส่วนกลาง	86	80	30	4	1		6	24
3	1	PP03201		DP032 ชั้น3Z1	จ่ายส่วนกลาง	35	30	48	15	1			41
			ตู้ย่อยชาร์ป3Z1										
3	1	EPP03201		EDP022 ชั้น2z1	จ่ายส่วนกลาง	10	9	13	6	1		1	33
3	2	D031	MAIN-CB	MD1ชั้น6		119	101	105	180	8	300	4	
			ตู้ย่อยชาร์ป3Z2										
3	2	P0311			จ่ายโหลดร้านค้า	43	36	36	42	1	80		40
3	2	P0312			จ่ายโหลดร้านค้า	31	29	28	36	0	80		40
3	2	P0313			จ่ายโหลดร้านค้า	31	29	26	35	1	80		40
3	2	P0314			จ่ายโหลดร้านค้า	37	25	32	48	2	80		39
			ตู้ย่อยชาร์ป3Z2										
3	2	PP03101		DP032 ชั้น3Z1	จ่ายส่วนกลาง	40	30	25	11	1	125		41
3	2	PP03102		DP032 ชั้น3Z1	จ่ายส่วนกลาง	22	25	35	5	0	160	5	22
			ตู้ย่อยชาร์ป3Z2										
3	2	EPP03101		EDP022 ชั้น2Z1	จ่ายส่วนกลาง	8	6	7	0	0	40	1	27

CHECK BY TECHNICIAN
Checked By: [redacted]
Signature:
Date: 1-30/7/68

[redacted]

SUPERVISOR
Checked By:
Signature:
Date: [redacted] 1/8/68

MANAGER
Checked By:
Signature:
Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
5	1	D052	MAIN-CB	MD1ชั้น6		123	156	132	110	16	630	7	
5	1	P5065			ไม่ใช้งาน						40		
5	1	P5067			ไม่ใช้งาน						40		
5	1	P5069				38	42	39			80		
5	1	CB BOX			DISH WASHER	25	25	24			225		
5	1	P5068			ไม่ใช้งาน						40		
5	1	P5070			ไม่ใช้งาน						50		
5	1	SPARE				28	25	30			80		
5	1	D052/1	MAIN-IN	D052 ชั้น5Z1		27	68	25	11	0		7	
5	1	P5071			ไม่ใช้งาน						40		
5	1	P5072			ไม่ใช้งาน						40		
5	1	P5075			ไม่มีCB								
5	1	P5073			ไม่ใช้งาน						40		
5	1	P5074				0	0	0			50		
5	1	P5076			ไม่ใช้งาน						40		
5	1	P5077				9	6	5	4		50		
5	1	P5078			ไม่ใช้งาน						40		
5	1	D052/2	MAIN-IN DPPANEL	D052 ชั้น5Z1		60	65	34	115	1	500	6	
5	1	P1			จ่ายตู้5Z1	12	41	24			200		
5	1	KBANK				0	0	1			150		
5	1	SPARE			ไม่ใช้งาน						50		
5	1	P2			จ่ายตู้5Z1	44	34	27			200		
5	1	B BANK				19	3	2			150		
5	1	SPARE			ไม่ใช้งาน						50		
			ตู้ย่อยเมนอยู่5Z1										
5	1	P1			จ่ายโหลดร้านค้า	12	41	24			200		26
5	1	P2			จ่ายโหลดร้านค้า	44	34	27			200		42
5	1	P3			จ่ายโหลดร้านค้า	31	27	27			80		14

CHECK BY TECHNICIAN
Checked By: [redacted]
Signature:
Date: 1-30/7/68

[redacted]

SUPERVISOR
Checked By:
Signature:
Date: [redacted] 1/8/68

MANAGER
Checked By:
Signature:
Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
4	1	D042	MAIN-CB	MD1ชั้น6	จ่ายตู้4Z1	119	106	113	140	18	300	4	
			ตู้ย่อยชาร์ป4Z1										
4	1	P0421			จ่ายโหลดร้านค้า	32	20	32	36	4	80		40
4	1	P0422			จ่ายโหลดร้านค้า	34	24	34	35	2	80		40
4	1	P0423			จ่ายโหลดร้านค้า	24	28	20	39	4	80		40
4	1	P0424			จ่ายโหลดร้านค้า	32	31	28	26	2	80		39
4	1	DP042	MAIN-CB	MD4ชั้น10		220	208	230	31	3	630	6	
4	1	PP04101			จ่ายตู้4Z2	31	34	39	9	0	125		
4	1	PP04201			จ่ายตู้4Z1	35	30	44	10	0	160		
4	1	SPARE									60		
4	1	PP04102			จ่ายตู้4Z2	49	50	53	8	1	160		
4	1	PP04202			จ่ายตู้4Z1	30	39	38	18	1	200		
4	1	SPARE									60		
			ตู้ย่อยชาร์ป4Z1										
4	1	PP04202		DP042 ชั้น4Z1	จ่ายส่วนกลาง	30	39	38	18	1		6	22
4	1	PP04201		DP042 ชั้น4Z1	จ่ายส่วนกลาง	35	30	44	10	0			42
			ตู้ย่อยชาร์ป4Z1										
4	1	EPP04201		EPP052 ชั้น5Z1	จ่ายส่วนกลาง	12	10	15	7	1		1	31

CHECK BY TECHNICIAN
Checked By: [redacted]
Signature:
Date: 1-30/7/68

[redacted]

SUPERVISOR
Checked By:
Signature:
Date: [redacted] 1/8/68

MANAGER
Checked By:
Signature:
Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
5	2	D051	MAIN-CB	MD1ชั้น6		264	240	280	150	15	1250	6	
5	2	P0511			จ่ายตู้5Z2	25	30	20			350		
5	2	P0512			จ่ายตู้5Z2	20	15	30			400		
5	2	P0513			จ่ายตู้5Z2	20	30	25			500		
5	2	SUNSTAR			จ่ายตู้5Z2	0	53	50			125		
5	2	X			KFC	40	30	40			160		
5	2	X			จ่ายตู้5Z2	35	25	20			160		
						50	50	60					
			ตู้ย่อยเมนอยู่5Z2										
5	2	1			จ่ายโหลดร้านค้า	12	15	12				8	
5	2	2			จ่ายโหลดร้านค้า	13	15	10				8	
5	2	3			จ่ายโหลดร้านค้า	10	10	15				4	12
5	2	4			จ่ายโหลดร้านค้า	10	10	10				5	
5	2	5			จ่ายโหลดร้านค้า	25	30	25				3	12
5	2	6			จ่ายโหลดร้านค้า	25	25	25				1	12
			ตู้ย่อยเมนอยู่5Z1										
5	2	PP05101		DP052 ชั้น5Z1	จ่ายส่วนกลาง	18	26	31					
5	2	PP05102		DP052 ชั้น5Z1	จ่ายส่วนกลาง	22	22	23					
5	2	EPP05101		EPP052 ชั้น5Z1	จ่ายส่วนกลาง	16	9	18					

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted] Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/7/68	Date: 1/8/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
5	1	DP052	MAIN-CB	MD4ชั้น10		206	210	217	51	7	630	10	
5	1	PP05101			จ่ายตู้5Z2	18	26	31			125		
5	1	PP05102			จ่ายตู้5Z2	22	22	23			125		
5	1	PP05201			จ่ายตู้5Z1 LP1	6	7	6			100		
5	1	PP05202			จ่ายตู้5Z1 LP2	0	0	5			50		
5	1	P5V-06				0	0	0			30		
5	1	P5AH-01			AHU	32	37	36			125		
5	1	P5AH-03			AHU	37	32	34			160		
5	1	P5AH-02			AHU	37	33	33			80		
5	1	XX			จ่ายตู้5Z1 LP3	37	61	40			100		
5	1	XX				44	51	45			80		
			ตู้ย่อยเมนอยู่5Z1										
5		LP1			จ่ายส่วนกลาง	5	4	4			125		23
5		LP2			จ่ายส่วนกลาง	0	0	0			40		15
5		LP3			จ่ายส่วนกลาง	12	11	17			80		41
5		ELP1			จ่ายส่วนกลาง	7	8	7					18
5		XX			จ่ายส่วนกลาง	6	7	7					12
5		XX			จ่ายส่วนกลาง	8	8	7					14

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted] Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/7/68	Date: 1/8/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
6	1	D06	MAIN-IN	MD2 ชั้น6		195	201	280	230	19	1000	6	
6	1	D0612			จ่ายตู้ชาร์ป6Z2	41	63	40			300		
6	1	D08			จ่ายตู้ชั้น8Z1	6	5	9	6	2	300		
6	1	D012			จ่ายตู้ชั้น1Z1	165	112	149	230	8	250		
6	1	SPARE			KFC	19	8	5			100		
6	1	SPARE			KFC	56	9	10			100		
6	1	X			SHOP 8	90	92	96			400		
6	1	DP062	MAIN-CB	MD3ชั้น10		88	180	119	23	6	300	10	
6	1	PP06101			จ่ายตู้6Z2	17	26	18			100		
6	1	PP06102			จ่ายตู้6Z2	10	15	23			100		
6	1	P6AH-01			AHU	35	25	26			80		
6	1	X			จ่ายโหลดร้านค้า	6	7	8			50		
6	1	SPARE			จ่ายโหลดร้านค้า	0	0	0			40		
6	1	PP06201			จ่ายตู้6Z1	6	9	5			160		
6	1	PP06202			จ่ายตู้6Z1	8	7	2			160		
6	1	P6AH-02			AHU	35	35	35			80		
6	1	SPARE			จ่ายโหลดร้านค้า	2	6	13			50		
6	1	SPARE			จ่ายโหลดร้านค้า	4	2	7			30		
			ตู้ย่อยเมนอยู่6Z1										
6	1	PP06201			จ่ายส่วนกลาง	6	9	5				1	15
6	1	PP06202			จ่ายส่วนกลาง	8	7	2			50	1	10

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted] Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/7/68	Date: 1/8/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
5	1	EDP052	MAIN-CB	MD5ชั้น8		115	94	120			400	13	
5	1	EPP04101			จ่ายตู้4Z2	9	7	8			40		
5	1	EPP05201			จ่ายตู้5Z1	5	7	6			30		
5	1	EPP06101			จ่ายตู้6Z2	0	0	0			50		
5	1	X			บล ทีมเอ็ง	0	0	0			40		
5	1	EPP05101			จ่ายตู้5Z2	16	9	18			50		
5	1	EP05203				4	0	0			30		
5	1	EPP04201			จ่ายตู้4Z1	11	13	15					
5	1	EPP05201			จ่ายตู้5Z1	0	0	0			60		
5	1	EPP06201			จ่ายตู้6Z1	11	12	16			40		
5	1	P5V-04E				0	0	0			40		
5	1	EPP05204			จ่ายตู้5Z1	10	9	11			50		
5	1	EPP06102			จ่ายตู้6Z2	12	3	4			80		
5	1	X				0	0	0			50		
			ตู้ย่อยเมนอยู่5Z1										
5	1	P3			จ่ายส่วนกลาง	12	11	16			80		14
5	1	P5V-03E				58	56	59			175		

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted] Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/7/68	Date: 1/8/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
8	1	EDP082	MAIN-CB	MD5 ชั้น8		35	37	31	26	6	160	2	
8	1	EPP08101			จ่ายตู้8Z2	9	9	17			50		
8	1	EPP08201			จ่ายตู้8Z1	7	7	9			100		
			ตู้ย่อยเมนอยู่8Z1										
8	1	PP08201		MD5 ชั้น8	จ่ายส่วนกลาง	28	28	16			50		42
8	1	EPP08201		EDP082ชั้น8Z1	จ่ายส่วนกลาง	28	28	16			100		42
8	1	D08	MAIN-CB	D06 ชั้น6Z1		5	8	9	4	1	300	2	12
8	1	P7001			สต๊อครานค้า1เฟส	0					30		
8	1	P7003			สต๊อครานค้า1เฟส		0				80		
8	1	P8002			สต๊อครานค้า1เฟส			0			80		
8	1	P9001			สต๊อครานค้า1เฟส	1					30		
8	1	P9003			สต๊อครานค้า1เฟส		0				80		
8	1	P10002			สต๊อครานค้า1เฟส			0			80		
8	1	SPARE			สต๊อครานค้า3เฟส	0	0	0			60		
8	1	P7002			สต๊อครานค้า1เฟส	0					80		
8	1	P8001			สต๊อครานค้า1เฟส		0				30		
8	1	P8003			สต๊อครานค้า1เฟส			0			80		
8	1	P9002			สต๊อครานค้า1เฟส	0					80		
8	1	P10001			สต๊อครานค้า1เฟส		1				30		
8	1	SPARE			สต๊อครานค้า1เฟส			0			80		
8	1	SPARE			สต๊อครานค้า3เฟส	3	2	6			50		
			ตู้ย่อยชาป8Z2										
8	2	PP08101		MD5 ชั้น8	จ่ายส่วนกลาง	9	9	16			100		27
8	2	EPP08101		EDP082ชั้น8Z1	จ่ายส่วนกลาง	9	9	17			50		22

CHECK BY TECHNICIAN — Checked By: [redacted] Signature: Date: 1-30/7/68

[redacted] SUPERVISOR — Checked By: [redacted] Signature: Date: 1/8/68

MANAGER — Checked By: Signature: Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
			ตู้ย่อยชาป6Z2										
6	2	PP06101		DP062 ชั้น6Z1	จ่ายส่วนกลาง	17	26	18			100		36
6	2	EPP06101		EPP052 ชั้น5Z1	จ่ายส่วนกลาง	14	2	18			50		26
6	2	D061	MAIN-CB	MD1ชั้น6	จ่ายตู้6Z2	42	50	35	25	1	300	3	
			ตู้ย่อยชาป6Z2										
6	2	P0611			จ่ายโหลดร้านค้า	6	6	5					33
6	2	P0612			จ่ายโหลดร้านค้า	24	16	18				2	19
6	2	P0613			จ่ายโหลดร้านค้า	25	18	11					13
6	2	D0612	MAIN-CB	D06 ชั้น6Z1		49	63	40	31	8	300	10	
6	2	P6068			จ่ายโหลดร้านค้า	0	0	0			80		
6	2	P6063			จ่ายโหลดร้านค้า	9	18	9			100		
6	2	P6065			ออฟฟิศ	24	18	20			50		
6	2	1320			SHOP14	0	0	0			100		
6	2	1489-2			SHOP14	9	5	9			100		
6	2	P6021			จ่ายโหลดร้านค้า	10	18	4			80		
6	2	P6064			ตู้ IT 6Z2 ไม่ใช้งาน	0	0	0			160		
6	2	P6066			จ่ายโหลดร้านค้า	26	20	18			50		
6	2	SPARE			ไม่ใช้งาน						50		
6	2	SPARE			ไม่ใช้งาน	14	2	18			50		

CHECK BY TECHNICIAN — Checked By: [redacted] Signature: Date: 1-30/7/68

[redacted] SUPERVISOR — Checked By: [redacted] Signature: Date: 1/8/68

MANAGER — Checked By: Signature: Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
11	1	EDP111	MAIN-CB	MD5ชั้น8		23	16	21	10	1			
11	1	EPB111			จ่ายส่วนกลาง	7	1	8			75		
11	1	EPBXX			จ่ายส่วนกลาง	1	1	2			60		
11	1	EPP10			ไม่ใช้งาน						40		
11	1	EPP111			จ่ายส่วนกลาง	10	7	10			75		
11	1	EPP18			จ่ายส่วนกลาง	8	10	5			100		
11	1	SPARE			ไม่ใช้งาน						50		
11	1	DP112	MAIN-CB	MD4ชั้น10		28	29	53	12	2	350	9	
11	1	PP12201			จ่ายชาปชั้น12Z1	3	2	8			100		
11	1	PP111			จ่ายส่วนกลาง	7	9	29			100		
11	1	PP12202			จ่ายส่วนกลาง	0	0	0			100		
11	1	PP23			จ่ายส่วนกลาง	0	0	0			80		
11	1	PSPA			จ่ายส่วนกลาง	0	0	0			100		
11	1	PB111			จ่ายส่วนกลาง	11	26	17			100		
11	1	PP18			จ่ายส่วนกลาง	0	0	2			60		
11	1	SMCC-12			ปั๊มสระว่ายน้ำ	1	2	1			60		
11	1	PEC			จ่ายส่วนกลาง	2	0	0			60		
			ตู้ย่อยเมนอยู่11Z1										
11	1	EPB111		EDP111ชั้น8Z1	จ่ายส่วนกลาง	7	1	8			63		8
11	1	PB111		DP112ชั้น8Z1	จ่ายส่วนกลาง	11	26	17			100	2	11
11	1	EPP111		EDP111ชั้น8Z1	จ่ายส่วนกลาง	10	7	10			80	1	23
11	1	PP111		DP112ชั้น8Z1	จ่ายส่วนกลาง	9	9	29			100		25
11	1	D112	MAIN-CB	MD2 ชั้น6		12	11	10	14	1	630	3	
11	1	P13			จ่ายไฟชาปชั้น13	5	7	10			250		
			ตู้ย่อยเมนอยู่11Z1										
11	1	P1121			สต๊อครานค้า	14	10	2			200		26
11	1	P1122			สต๊อครานค้า	6	6	5			200		26

CHECK BY TECHNICIAN — Checked By: [redacted] Signature: Date: 1-30/7/68

[redacted] SUPERVISOR — Checked By: [redacted] Signature: Date: 1/8/68

MANAGER — Checked By: Signature: Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
6	2	ร้านค้าSHOP	MAIN-CB			135	75	100	43	3	250	8	
6	2	SHOP8			จ่ายโหลดร้านค้า	15	10	16			80		
6	2	SHOP10			จ่ายโหลดร้านค้า	10	5	5			30		
6	2	SHOP12			จ่ายโหลดร้านค้า	22	16	13			100		
6	2	SHOP8-2			จ่ายโหลดร้านค้า	8	3	7			80		
6	2	SPARE			จ่ายโหลดร้านค้า	5	3	2			80		
6	2	SHOP9			จ่ายโหลดร้านค้า	9	8	10			30		
6	2	SHOP11			จ่ายโหลดร้านค้า	30	5	8			50		
6	2	SPARE			จ่ายโหลดร้านค้า	40	30	42			100		
6	2	LP KIOS	จ่ายร้านค้าโซนK			67	59	44	33	1	100	16	

CHECK BY TECHNICIAN — Checked By: [redacted] Signature: Date: 1-30/7/68

[redacted] SUPERVISOR — Checked By: [redacted] Signature: Date: 1/8/68

MANAGER — Checked By: Signature: Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
19		P19			ห้องลูกบ้านคอนโด	11	28	9			250		
20		D20	MAIN CB	MD2 ชั้น6		37	40	11	23	1	500	2	
		P20			ห้องลูกบ้านคอนโด	4	19	10			250		
		P21			จ่ายชั้น21	36	16	1			250		
21		P21			ห้องลูกบ้านคอนโด	30	16	1			250		
22		D22	MAIN CB	MD2 ชั้น6		15	22	8	15	2	500	2	
		P22			ห้องลูกบ้านคอนโด	15	17	3			250		
		P23			จ่ายชั้น23	7	8	2			250		
23		PP23		DP112 ชั้น11Z1	ส่วนกลางคอนโด						250		
		P23		D22ชั้น22	ห้องลูกบ้านคอนโด	7	8	2			250		
24		P24V-01 E		MD5 ชั้น8	Pressurized fan ST2						25	1	

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	Checked By:	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/7/68	Date:	Date:

[redacted]

[redacted]

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
11	2	D111	MAIN-CB	MD1ชั้น6	จ่ายตู้ชั้น11Z2	85	114	130	37	3	500	4	
11	2	SPARE	CDMA			0	0	8			100		
11	2	SPARE	AIS DTAC			10	9	22			100		
			ตู้ย่อยเมนอยู่11Z2										
11	2	P111	สต๊อครำคำ			57	99	77			225	1	34
11	2	P112	สต๊อครำคำ			21	8	13			225	5	10

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	Checked By:	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/7/68	Date:	Date:

[redacted]

[redacted]

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
B	1	DB2	MAIN-CB	MD2 ชั้น6	ตู้ย่อยชาร์ปBZ1	102	102	109	105	3	300	3	
			ตู้ย่อยชาร์ปBZ1										
B	1	PB23			จ่ายโหลดร้านคำ	28	24	25	-	-	125	2	26
B	1	PB22			จ่ายโหลดร้านคำ	41	38	52	-	-	125		38
B	1	PB21			จ่ายโหลดร้านคำ	31	39	28	-	-	125		40
B	1	DPB2	MAIN-CB	MD5 ชั้น8		240	220	180	50	1	800	9	
B	1	PPB102			จ่ายตู้ชาร์ปBZ2	12	9	11	-	-	200		
B	1	PPB203				8	11	5	-	-	160		
B	1	PPB101			จ่ายตู้ชาร์ปBZ2	10	12	8	-	-	100		
B	1	PBAH-03			AHU	30	31	29	-	-	50		
B	1	PBAH-02				27	34	29	-	-	50		
B	1	PPB202			จ่ายตู้BZ1	18	20	19	-	-	160		
B	1	PPB201				30	32	29	-	-	100		
B	1	SMCC-3			ห้องอัดตะกอน	32	29	38	-	-	60		
B	1	SPARE			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	80		
B	1	EDPB2	MAIN-CB	MD5 ชั้น8		20	17	21	8	5	300	6	
B	1	EPPB201			จ่ายตู้BZ1	9	6	8	-	-	125		
B	1	EPPB101			จ่ายตู้BZ2	2	4	9	-	-	50		
B	1	SMCC-4E				12	12	12	-	-	75		
B	1	SPARE			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	50		
B	1	EPPB202				0	0	0	-	-	80		
B	1	PBV-03E			ห้องปั๊มBZ1	0	11	10	-	-	60		

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	Checked By:	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/10/68	Date:	Date:

[redacted]

[redacted]

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
12	1	EPP12201			จ่ายส่วนกลาง	3	7	4					
12	1	PP12201		DP112 ชั้น11Z1	จ่ายส่วนกลาง	6	3	0			100		
12	1	PP12202		DP112 ชั้น11Z1	จ่ายส่วนกลาง	2	2	1			60		
12	1	PP12203			จ่ายส่วนกลาง	2	3	4			100		
13		P13		D112 ชั้น11Z1	ห้องลูกบ้านคอนโด	5	6	9			250		
14		D14	MAIN CB	MD2 ชั้น6		32	39	39	13	14	500	2	
		P14			ห้องลูกบ้านคอนโด	8	10	11	6		250		
		P15			จ่ายชั้น15	11	9	6	3		250		
15		P15			ห้องลูกบ้านคอนโด	11	10	5	7		250		
16		D16	MAIN CB	MD2 ชั้น6		15	10	10	10	2	500	2	
		P16			ห้องลูกบ้านคอนโด	2	8	9			250		
		P17			จ่ายชั้น17	13	3	3			250		
17		P17			ห้องลูกบ้านคอนโด	4	6	2			250		
18		D18	MAIN CB	MD2 ชั้น6		24	46	11	26	2	500	2	
		P18			ห้องลูกบ้านคอนโด	16	22	1			250		
		P19			จ่ายชั้น19	10	26	7			250		
			ตู้ย่อย										
		PP18		DP112 ชั้น11		8	11	7					
		EPP18		EDP111 ชั้น11									

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	Checked By:	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/7/68	Date:	Date:

[redacted]

[redacted]

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	S	T	N	G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
2	1	DP022	MAIN-CB	MD5 ชั้น8	ตู้ย่อยชาร์ป2Z1	209	211	172	50	1	800	9	
2	1	PP02102			จ่ายตู้2Z2	12	16	16	8	1	200		
2	1	PP02202			จ่ายตู้2Z1	74	75	72	6	3	200		
2	1	PP02101			จ่ายตู้2Z2	9	10	10	14	0	100		
2	1	SPARE			ไม่ใช้งาน	-	-	-	-	-	50		
2	1	DB1E			จ่ายตู้AHU 2Z2	2	0	0	1	0	160		
2	1	PP02203			จ่ายตู้2Z1	0	0	0	-	-	160		
2	1	PP02201			จ่ายตู้2Z1	30	34	25	5	2	160		
2	1	PP02204			จ่ายตู้2Z1	14	10	13	-	-	160		
2	1	ไม่มีชื่อ				0	1	0	0	0	100		
			ตู้ย่อยชาร์ป2Z1										
2	1	PP02202		DP022 ชั้น2Z1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	74	75	72	6	3	200	6	12
2	1	PP02201		DP022 ชั้น2Z1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	30	34	25	5	2	160	1	19
2	1	EDP022	MAIN-CB	MD5 ชั้น8	ตู้ย่อยชาร์ป2Z1	64	47	52	27	5	300	8	
2	1	EPP01101			จ่ายตู้ชั้น1Z2	4	6	4	5	0	50		
2	1	EPP02101			จ่ายตู้2Z2	9	0	0	6	0	40		
2	1	EPP03101			จ่ายตู้3Z2	7	6	7	0	0	40		
2	1	SMCC-8E				0	0	0	0	0	50		
2	1	EPP01201			จ่ายตู้ชั้น1Z1	14	8	17	6	1	60		
2	1	EPP02201			จ่ายตู้2Z1	18	17	11	5	1	60		
2	1	EPP03201			จ่ายตู้3Z1	9	9	13	5	1	60		
2	1	SMCC-9E				0	0	0	3	0	50		
			ตู้ย่อยชาร์ป2Z1										
2	1	EPP02201		EDP022 ชั้น2Z1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	18	17	11	6	1	60	3	21
2	1	D022	MAIN-CB	MD2 ชั้น6	ตู้ย่อยชาร์ป2Z1	210	208	167	148	6	300	3	
			ตู้ย่อยชาร์ป2Z1										
2	1	P0221			จ่ายโหลดร้านค้า	58	71	63	47	6	125		36
2	1	P0222			จ่ายโหลดร้านค้า	68	55	54	42	3	125		36
2	1	P0223			จ่ายโหลดร้านค้า	61	70	61	40	1	125		34

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted]	Checked By: [redacted]
Signature:	Checked By:	Signature:
Date: 1-30/10/68	Signature:	Date:
	Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	S	T	N	G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
			ตู้ย่อยชาร์ปBZ1										
B	1	PPB201		DPB2 ชั้นBZ1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	17	7	8	-	-	100	2	14
B	1	PPB202		DPB2 ชั้นBZ1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	18	20	19	-	-	100		16
B	1	EPPB201		EDPB2 ชั้นBZ1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	11	7	6	-	-	125	3	17
B	1	SMCC-1E	MAIN-CB	MD5 ชั้น8	ปั๊มชั้น B	ทีมรอกดูแล							
B	2	DB1	MAIN-CB	MD1ชั้น6	ตู้ย่อยชาร์ปBZ2	133	117	115	147	2	300	3	
			ตู้ย่อยชาร์ปBZ2										
B	2	PB11			จ่ายโหลดร้านค้า	35	25	24	44	1.3	125		36
B	2	PB12			จ่ายโหลดร้านค้า	53	34	43	51	2	125		36
B	2	PB13			จ่ายโหลดร้านค้า	43	34	26	53	0.8	125		35
			ตู้ย่อยชาร์ปBZ2										
B	2	PPB102		DPB2 ชั้นBZ1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	12	10	11	-	-	200	5	14
B	2	PPB101		DPB2 ชั้นBZ1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	10	11	8	-	-	100		15
B	2	EPPB101		EDPB2 ชั้นBZ1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	2	4	9	-	-	50	2	18

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted]	Checked By:
Signature:	Checked By:	Signature:
Date: 1-30/10/68	Signature:	Date:
	Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	S	T	N	G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
2	2	D021	MAIN-CB	MD1ชั้น6	จ่ายตู้2Z2	164	142	179	215	5	300	3	
			ตู้ย่อยชาร์ป2Z2										
2	2	P0211			จ่ายโหลดร้านค้า	54	43	54	68	2	125		36
2	2	P0212			จ่ายโหลดร้านค้า	68	60	64	79	5	125		36
2	2	P0213			จ่ายโหลดร้านค้า	41	42	62	69	2	125		39
			ตู้ย่อยชาร์ป2Z1										
2	2	PP02101		DP022 ชั้น2Z1	จ่ายส่วนกลาง	9	10	10	14	0	100		13
2	2	PP02102		DP022 ชั้น2Z1	จ่ายส่วนกลาง	12	16	16	6	0	200	4	10
			ตู้ย่อยชาร์ป2Z1										
2	2	EPP02101		EDP022 ชั้น2Z1	จ่ายส่วนกลาง	1	9	0	2	1	40	1	18
			ตู้ย่อยชาร์ป2Z1										
2	2	DB1E		DP022 ชั้น2Z1	AHU	2	0	0	1	0	160	4	
2	2	LP1E				0	0	0	-	-	60	1	8
2	2	LC1E				1	0	0	-	-	80		

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By [redacted]	[redacted]	Checked By:
Signature:	Checked By:	Signature:
Date: 1-30/10/68	Signature:	Date:
	Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	S	T	N	G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
1	1	DP012	MAIN-CB	MD5 ชั้น8	ตู้ย่อยชาร์ป1Z1	192	244	206	3	1	800	8	
1	1	PP01102			จ่ายตู้1Z2	34	10	10	-	-	200		
1	1	PP01203			จ่ายตู้1Z1	61	63	57	2	0	160	5	11
1	1	PP01101			จ่ายตู้1Z2	8	7	6	-	-	100		
1	1	SPARE				50	49	1	-	-	80		
1	1	PP01201			จ่ายตู้1Z1	41	38	37	-	-	125		31
1	1	PP01202			จ่ายตู้1Z1	22	23	24	-	-	160	3	25
1	1	PP01204			จ่ายตู้1Z1	31	53	37	-	-	80		
1	1	SPARE			คอนโด คาร์พาร์ค	3	1	7	-	-	40		
			ตู้ย่อยชาร์ป1Z1										
1	1	EPP01201		EDP022 ชั้น2Z1	จ่ายโหลดส่วนกลาง	14	8	17	3	1		3	33
1	1	D012	MAIN-CB	D06 ชั้น6Z1	ตู้ย่อยชาร์ป1Z1	166	114	145	227	6	250	3	
			ตู้ย่อยชาร์ป1Z1										
1	1	P0121			จ่ายโหลดร้านค้า	51	53	50	61	2	125		30
1	1	P0122			จ่ายโหลดร้านค้า	51	55	50	50	4	125		31
1	1	P0123			จ่ายโหลดร้านค้า	52	61	46	79	5	125		31
1	2	D011	MAIN-CB	MD2ชั้น6	ตู้ย่อยชาร์ป1Z2	203	169	147	187	6	250	3	
			ตู้ย่อยชาร์ป1Z2										
1	2	P0111			จ่ายโหลดร้านค้า	55	49	55	66	2	125		30
1	2	P0112			จ่ายโหลดร้านค้า	64	42	57	71	0	125		32
1	2	P0113			จ่ายโหลดร้านค้า	63	55	37	51	1	125		34
			ตู้ย่อยชาร์ป1Z2										
1	2	PP01102		DP012 ชั้น1Z1	จ่ายส่วนกลาง	34	10	10	4	2	100	6	7
1	2	PP01101		DP012 ชั้น1Z1	จ่ายส่วนกลาง	8	7	6	2	0	100	1	19
			ตู้ย่อยชาร์ป1Z2										
1	2	EPP01101		EDP022 ชั้น2Z1	จ่ายส่วนกลาง	4	6	4	5	0	50		26

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted]	Checked By:
Signature:	Checked By:	Signature:
Date: 1-30/10/68	Signature:	Date:
	Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	S	T	N	G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
4	2	D041	MAIN-CB	MD1ชั้น6	จ่ายตู้4Z2	123	116	112	150	3	300	4	
			ตู้ย่อยชาร์ป4Z2										
4	2	P0411			จ่ายโหลดร้านค้า	26	26	31	32	4	80		42
4	2	P0412			จ่ายโหลดร้านค้า	34	31	30	45	1	80		41
4	2	P0413			จ่ายโหลดร้านค้า	35	27	35	35	3	80		41
4	2	P0414			จ่ายโหลดร้านค้า	31	34	25	39	2	80		41
			ตู้ย่อยชาร์ป4Z1										
4	2	PP04101		DP042 ชั้น4Z1	จ่ายส่วนกลาง	31	29	39	9	0	125		34
4	2	PP04102		DP042 ชั้น4Z1	จ่ายส่วนกลาง	49	50	53	8	1	160	4	23
			ตู้ย่อยชาร์ป5Z1										
4	2	EPP04101		EPP052 ชั้น5Z1	จ่ายส่วนกลาง	8	6	8	3	0	40	1	26

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted] Checked By:	[redacted] Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/10/68	Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	S	T	N	G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
3	1	D032	MAIN-CB	MD1ชั้น6	จ่ายตู้3Z1	153	140	127	161	10	300	4	
			ตู้ย่อยชาร์ป3Z1										
3	1	P0321			จ่ายโหลดร้านค้า	34	24	22	34	3	80		39
3	1	P0322			จ่ายโหลดร้านค้า	44	33	27	49	2	80		39
3	1	P0323			จ่ายโหลดร้านค้า	32	40	31	45	2	80	1	39
3	1	P0324			จ่ายโหลดร้านค้า	35	34	29	37	3	80		38
3	1	DP032	MAIN-CB	MD5 ชั้น8		180	182	185	35	2	630	6	
3	1	PP03101			จ่ายตู้3Z2	42	30	25	11	1	125		
3	1	PP03201			จ่ายตู้3Z1	35	30	42	15	1	160		
3	1	SPARE				-	-	-	-	-	80		
3	1	PP03102			จ่ายตู้3Z2	22	25	30	5	0	160		
3	1	PP03202			จ่ายตู้3Z1	50	88	30	4	1	200		
3	1	SPARE				-	-	-	-	-	50		
			ตู้ย่อยชาร์ป3Z1										
3	1	PP03202		DP032 ชั้น3Z1	จ่ายส่วนกลาง	50	88	30	4	1		6	24
3	1	PP03201		DP032 ชั้น3Z1	จ่ายส่วนกลาง	35	30	42	15	1			41
			ตู้ย่อยชาร์ป3Z1										
3	1	EPP03201		EDP022 ชั้น2z1	จ่ายส่วนกลาง	10	9	13	6	1		1	33
3	2	D031	MAIN-CB	MD1ชั้น6		158	132	130	196	3	300	4	
			ตู้ย่อยชาร์ป3Z2										
3	2	P0311			จ่ายโหลดร้านค้า	46	40	39	56	1	80		40
3	2	P0312			จ่ายโหลดร้านค้า	35	29	32	44	1	80		40
3	2	P0313			จ่ายโหลดร้านค้า	32	30	30	44	2	80		40
3	2	P0314			จ่ายโหลดร้านค้า	38	28	31	49	2	80		39
			ตู้ย่อยชาร์ป3Z2										
3	2	PP03101		DP032 ชั้น3Z1	จ่ายส่วนกลาง	42	30	25	11	1	125		41
3	2	PP03102		DP032 ชั้น3Z1	จ่ายส่วนกลาง	22	35	30	5	0	160	5	22
			ตู้ย่อยชาร์ป3Z2										
3	2	EPP03101		EDP022 ชั้น2Z1	จ่ายส่วนกลาง	8	7	6	3	0	40	1	27

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted] Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/10/68	Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	S	T	N	G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
5	1	D052	MAIN-CB	MD1ชั้น6		163	185	145	106	15	630	7	
5	1	P5065			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	40		
5	1	P5067			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	40		
5	1	P5069				38	40	40	-	-	80		
5	1	CB BOX			DISH WASHER	66	10	75	-	-	225		
5	1	P5068			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	40		
5	1	P5070			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	50		
5	1	SPARE				28	24	20	-	-	80		
5	1	D052/1	MAIN-IN	D052 ชั้น5Z1		-	-	-	-	-		7	
5	1	P5071			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	40		
5	1	P5072			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	40		
5	1	P5075			ไม่มีCB	x	x	x	-	-			
5	1	P5073			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	40		
5	1	P5074				0	0	0			50		
5	1	P5076			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	40		
5	1	P5077				10	6	5	-	-	50		
5	1	P5078			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	40		
5	1	D052/2	MAIN-IN DPPANEL	D052 ชั้น5Z1		66	65	48	112	0	500	6	
5	1	P1			จ่ายตู้5Z1	9	10	15			200		
5	1	KBANK				37	14	24	12	7	150		
5	1	SPARE			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	50		
5	1	P2			จ่ายตู้5Z1	46	29	26	-	-	200		
5	1	B BANK				12	3	1	-	-	150		
5	1	SPARE			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	50		
			ตู้ย่อยเมนอยู่5Z1										
5	1	P1			จ่ายโหลดร้านค้า	12	17	22	-	-	200		26
5	1	P2			จ่ายโหลดร้านค้า	42	33	34	-	-	200		42
5	1	P3			จ่ายโหลดร้านค้า	11	10	17	-	-	80		14

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted] Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/10/68	Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	S	T	N	G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
4	1	D042	MAIN-CB	MD1ชั้น6	จ่ายตู้4Z1	151	110	114	132	11	300	4	
			ตู้ย่อยชาร์ป4Z1										
4	1	P0421			จ่ายโหลดร้านค้า	29	23	31	34	2	80		40
4	1	P0422			จ่ายโหลดร้านค้า	31	26	37	38	2	80		40
4	1	P0423			จ่ายโหลดร้านค้า	23	33	28	28	4	80		40
4	1	P0424			จ่ายโหลดร้านค้า	30	27	28	34	2	80		39
4	1	DP042	MAIN-CB	MD4ชั้น10		175	180	190	34	3	630	6	
4	1	PP04101			จ่ายตู้4Z2	31	29	39	9	0	125		
4	1	PP04201			จ่ายตู้4Z1	35	28	44	10	0	160		
4	1	SPARE									60		
4	1	PP04102			จ่ายตู้4Z2	49	50	53	8	1	160		
4	1	PP04202			จ่ายตู้4Z1	30	20	88	18	1	200		
4	1	SPARE									60		
			ตู้ย่อยชาร์ป4Z1										
4	1	PP04202		DP042 ชั้น4Z1	จ่ายส่วนกลาง	30	20	88	18	1		6	22
4	1	PP04201		DP042 ชั้น4Z1	จ่ายส่วนกลาง	35	28	44	10	0			42
			ตู้ย่อยชาร์ป4Z1										
4	1	EPP04201		EPP052 ชั้น5Z1	จ่ายส่วนกลาง	13	19	14	7	1		1	31

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted] Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/10/68	Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
5	2	D051	MAIN-CB	MD1ชั้น6		200	201	202	150	15	1250	6	
5	2	P0511			จ่ายตู้5Z2	23	30	21	-	-	350		
5	2	P0512			จ่ายตู้5Z2	19	15	20	-	-	400		
5	2	P0513			จ่ายตู้5Z2	50	53	49	-	-	500		
5	2	SUNSTAR			จ่ายตู้5Z2	44	35	40	-	-	125		
5	2	X			KFC	30	25	20	-	-	160		
5	2	X			จ่ายตู้5Z2	50	52	62	-	-	160		
			ตู้ย่อยเมนอยู่5Z2										
5	2	1			จ่ายโหลดร้านค้า	12	15	12	-	-		8	
5	2	2			จ่ายโหลดร้านค้า	13	15	10	-	-		8	
5	2	3			จ่ายโหลดร้านค้า	11	10	15	-	-		4	12
5	2	4			จ่ายโหลดร้านค้า	10	10	10	-	-		5	
5	2	5			จ่ายโหลดร้านค้า	25	30	24	-	-		3	12
5	2	6			จ่ายโหลดร้านค้า	26	28	25	-	-		1	12
			ตู้ย่อยเมนอยู่5Z1										
5	2	PP05101		DP052 ชั้น5Z1	จ่ายส่วนกลาง	21	26	31	-	-			
5	2	PP05102		DP052 ชั้น5Z1	จ่ายส่วนกลาง	22	22	23	-	-			
5	2	EPP05101		EPP052 ชั้น5Z1	จ่ายส่วนกลาง	14	8	18	-	-			

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted]	Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:		Signature:	Signature:
Date: 1-30/10/68		Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
5	1	DP052	MAIN-CB	MD4ชั้น10		190	192	200	46	7	630	10	
5	1	PP05101			จ่ายตู้5Z2	21	26	31	-	-	125		
5	1	PP05102			จ่ายตู้5Z2	22	22	23	-	-	125		
5	1	PP05201			จ่ายตู้5Z1 LP1	6	6	7	-	-	100		
5	1	PP05202			จ่ายตู้5Z1 LP2	0	0	0	-	-	50		
5	1	P5V-06				0	0	0	-	-	30		
5	1	P5AH-01			AHU	33	32	33	-	-	125		
5	1	P5AH-03			AHU	33	32	22	-	-	160		
5	1	P5AH-02			AHU	33	33	33	-	-	80		
5	1	XX			จ่ายตู้5Z1 LP3	31	62	41	-	-	100		
5	1	XX				49	51	51	-	-	80		
			ตู้ย่อยเมนอยู่5Z1										
5		LP1			จ่ายส่วนกลาง	5	4	4	-	-	125		23
5		LP2			จ่ายส่วนกลาง	0	0	0	-	-	40		15
5		LP3			จ่ายส่วนกลาง	12	11	17	-	-	80		41
5		ELP1			จ่ายส่วนกลาง	7	8	7	-	-			18
5		XX			จ่ายส่วนกลาง	6	7	7	-	-			12
5		XX			จ่ายส่วนกลาง	8	8	7	-	-			14

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted]	Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:		Signature:	Signature:
Date: 1-30/10/68		Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
6	1	D06	MAIN-IN	MD2 ชั้น6		340	240	340	290	27	1000	6	
6	1	D0612			จ่ายดัชาร์ป6Z2	42	60	42	-	-	300		
6	1	D08			จ่ายตู้ชั้น8Z1	5	7	7	4	1	300		
6	1	D012			จ่ายตู้ชั้น1Z1	166	114	145	227	6	250		
6	1	SPARE			KFC	11	7	4	-	-	100		
6	1	SPARE			KFC	53	9	13	-	-	100		
6	1	X			SHOP 8	91	95	100	-	-	400		
6	1	DP062	MAIN-CB	MD3ชั้น10		97	128	113	23	8	300	10	
6	1	PP06101			จ่ายตู้6Z2	28	26	11	-	-	100		
6	1	PP06102			จ่ายตู้6Z2	17	19	18	-	-	100		
6	1	P6AH-01			AHU	30	31	30	-	-	80		
6	1	X			จ่ายโหลดร้านค้า	10	10	10	-	-	50		
6	1	SPARE			จ่ายโหลดร้านค้า	12	12	12	-	-	40		
6	1	PP06201			จ่ายตู้6Z1	8	8	11	-	-	160		
6	1	PP06202			จ่ายตู้6Z1	0	0	0	-	-	160		
6	1	P6AH-02			AHU	37	37	37	-	-	80		
6	1	SPARE			จ่ายโหลดร้านค้า	6	12	14	-	-	50		
6	1	SPARE			จ่ายโหลดร้านค้า	6	3	4	-	-	30		
			ตู้ย่อยเมนอยู่6Z1										
6	1	PP06201			จ่ายส่วนกลาง	8	9	11	-	-		1	15
6	1	PP06202			จ่ายส่วนกลาง	0	0	0	-	-	50	1	10

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted]	Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:		Signature:	Signature:
Date: 1-30/10/68		Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
5	1	EDP052	MAIN-CB	MD5ชั้น8		100	109	125	48	8	400	13	
5	1	EPP04101			จ่ายตู้4Z2	9	6	8	-	-	40		
5	1	EPP05201			จ่ายตู้5Z1	5	7	7	-	-	30		
5	1	EPP06101			จ่ายตู้6Z2	13	1	16	-	-	50		
5	1	X			บล กันเอ็ง	0	0	0	-	-	40		
5	1	EPP05101			จ่ายตู้5Z2	14	8	18	-	-	50		
5	1	EP05203				3	0	1	-	-	30		
5	1	EPP04201			จ่ายตู้4Z1	12	11	14	-	-			
5	1	EPP05201			จ่ายตู้5Z1	1	0	0	-	-	60		
5	1	EPP06201			จ่ายตู้6Z1	12	17	20	-	-	40		
5	1	P5V-04E				0	0	0	-	-	40		
5	1	EPP05204			จ่ายตู้5Z1	8	6	7	-	-	50		
5	1	EPP06102			จ่ายตู้6Z2	4	5	3	-	-	80		
5	1	X				0	0	0	-	-	50		
			ตู้ย่อยเมนอยู่5Z1										
5	1	P3			จ่ายส่วนกลาง	12	10	17	-	-	80		14
5	1	P5V-03E				53	57	58	-	-	175		

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted]	Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:		Signature:	Signature:
Date: 1-30/10/68		Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ตู้จ่ายไฟฟ้า				ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP					AT	CB 3 P	CB 1 P
ชั้น	โซน	Code	สถานที่ใช้งาน			R	S	T	N	G		จำนวน	จำนวน
8	1	EDP082	MAIN-CB	MD5 ชั้น8		36	25	23	27	0	160	2	
8	1	EPP08101			จ่ายตู้8Z2	7	6	7	-	-	50		
8	1	EPP08201			จ่ายตู้8Z1	28	24	10	-	-	100		
			ตู้ย่อยเมนอยู่8Z1										
8	1	PP08201		MD5 ชั้น8	จ่ายส่วนกลาง						50		42
8	1	EPP08201		EDP082ชั้น8Z1	จ่ายส่วนกลาง	10	10	11	-	-	100		42
						28	24	10	-	-			
8	1	D08	MAIN-CB	D06 ชั้น6Z1							300	2	12
8	1	P7001			สต๊อครำคำ1เฟส						30		
8	1	P7003			สต๊อครำคำ1เฟส	5	7	7	4	1	80		
8	1	P8002			สต๊อครำคำ1เฟส	0	-	-	-	-	80		
8	1	P9001			สต๊อครำคำ1เฟส	-	0	-	-	-	30		
8	1	P9003			สต๊อครำคำ1เฟส	-	-	0	-	-	80		
8	1	P10002			สต๊อครำคำ1เฟส	1	-	-	-	-	80		
8	1	SPARE			สต๊อครำคำ3เฟส	-	0	-	-	-	60		
8	1	P7002			สต๊อครำคำ1เฟส	-	-	0	-	-	80		
8	1	P8001			สต๊อครำคำ1เฟส	0	0	0	-	-	30		
8	1	P8003			สต๊อครำคำ1เฟส	0	-	-	-	-	80		
8	1	P9002			สต๊อครำคำ1เฟส	-	0	-	-	-	80		
8	1	P10001			สต๊อครำคำ1เฟส	-	-	0	-	-	30		
8	1	SPARE			สต๊อครำคำ1เฟส	0	-	-	-	-	80		
8	1	SPARE			สต๊อครำคำ3เฟส	-	1	-	-	-	50		
						-	-	0	-	-			
			ตู้ย่อยชาปี8Z2			3	2	6	-	-			
8	2	PP08101		MD5 ชั้น8	จ่ายส่วนกลาง						100		27
8	2	EPP08101		EDP082ชั้น8Z1	จ่ายส่วนกลาง						50		22
						8	1	5	5	0			
						7	6	7	-	-			

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted] Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/10/68	Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ตู้จ่ายไฟฟ้า				ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP					AT	CB 3 P	CB 1 P
ชั้น	โซน	Code	สถานที่ใช้งาน			R	S	T	N	G		จำนวน	จำนวน
			ตู้ย่อยชาปี6Z2										
6	2	PP06101		DP062 ชั้น6Z1	จ่ายส่วนกลาง	28	26	11	-	-	100		36
6	2	EPP06101		EPP052 ชั้น5Z1	จ่ายส่วนกลาง	13	1	16	-	-	50		26
6	2	D061	MAIN-CB	MD1ชั้น6	จ่ายตู้6Z2	40	30	21	82	0	300	3	
			ตู้ย่อยชาปี6Z2										
6	2	P0611			จ่ายโหลดร้านค้า	4	5	5	-	-			33
6	2	P0612			จ่ายโหลดร้านค้า	25	15	13	-	-		2	19
6	2	P0613			จ่ายโหลดร้านค้า	25	18	11	-	-			13
6	2	D0612	MAIN-CB	D06 ชั้น6Z1		42	60	42	20	6	300	10	
6	2	P6068			จ่ายโหลดร้านค้า	0	0	0	-	-	80		
6	2	P6063			จ่ายโหลดร้านค้า	5	6	9	-	-	100		
6	2	P6065			ออฟฟิศ	10	21	11	-	-	50		
6	2	1320			SHOP14	0	0	0	-	-	100		
6	2	1489-2			SHOP14	10	10	10	-	-	100		
6	2	P6021			จ่ายโหลดร้านค้า	18	15	11	-	-	80		
6	2	P6064			ตู้ IT 6Z2 ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	160		
6	2	P6066			จ่ายโหลดร้านค้า	15	20	13	-	-	50		
6	2	SPARE			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	50		
6	2	SPARE			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	50		

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted] Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/10/68	Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ตู้จ่ายไฟฟ้า				ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP					AT	CB 3 P	CB 1 P
ชั้น	โซน	Code	สถานที่ใช้งาน			R	S	T	N	G		จำนวน	จำนวน
11	1	EDP111	MAIN-CB	MD5ชั้น8		19	14	18	8	1			
11	1	EPB111			จ่ายส่วนกลาง	7	1	5	-	-	75		
11	1	EPBXX			จ่ายส่วนกลาง	1	1	1	-	-	60		
11	1	EPP10			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	40		
11	1	EPP111			จ่ายส่วนกลาง	9	8	8	-	-	75		
11	1	EPP18			จ่ายส่วนกลาง	6	8	5	-	-	100		
11	1	SPARE			ไม่ใช้งาน	x	x	x	-	-	50		
11	1	DP112	MAIN-CB	MD4ชั้น10		8	15	66	28	5	350	9	
11	1	PP12201			จ่ายชาปชั้น12Z1	4	5	9	-	-	100		
11	1	PP111			จ่ายส่วนกลาง	11	13	25	-	-	100		
11	1	PP12202			จ่ายส่วนกลาง	0	0	0	-	-	100		
11	1	PP23			จ่ายส่วนกลาง	0	0	0	-	-	80		
11	1	PSPA			จ่ายส่วนกลาง	17	18	28	-	-	100		
11	1	PB111			จ่ายส่วนกลาง	18	17	33	-	-	100		
11	1	PP18			จ่ายส่วนกลาง	0	0	0	-	-	60		
11	1	SMCC-12			ปั๊มสระว่ายน้ำ	6	6	5	-	-	60		
11	1	PEC			จ่ายส่วนกลาง	0	0	0	-	-	60		
			ตู้ย่อยเมนอยู่11Z1										
11	1	EPB111		EDP111ชั้น8Z1	จ่ายส่วนกลาง	7	0	5	-	-	63		8
11	1	PB111		DP112ชั้น8Z1	จ่ายส่วนกลาง	11	17	13	-	-	100	2	11
11	1	EPP111		EDP111ชั้น8Z1	จ่ายส่วนกลาง	9	8	8	-	-	80	1	23
11	1	PP111		DP112ชั้น8Z1	จ่ายส่วนกลาง	10	10	14	-	-	100		25
11	1	D112	MAIN-CB	MD2 ชั้น6		30	23	34	15	2	630	3	
11	1	P13			จ่ายไฟชาปชั้น13	10	11	10	-	-	250		
			ตู้ย่อยเมนอยู่11Z1										
11	1	P1121			สต๊อครำคำ	15	10	6	-	-	200		26
11	1	P1122			สต๊อครำคำ	10	8	15	-	-	200		26

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted] Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/10/68	Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ตู้จ่ายไฟฟ้า				ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP					AT	CB 3 P	CB 1 P
ชั้น	โซน	Code	สถานที่ใช้งาน			R	S	T	N	G		จำนวน	จำนวน
6	2	ร้านค้าSHOP	MAIN-CB			100	90	120	28	4	250	8	
6	2	SHOP8			จ่ายโหลดร้านค้า	15	10	15	-	-	80		
6	2	SHOP10			จ่ายโหลดร้านค้า	9	2	5	-	-	30		
6	2	SHOP12			จ่ายโหลดร้านค้า	27	15	15	-	-	100		
6	2	SHOP8-2			จ่ายโหลดร้านค้า	5	5	3	-	-	80		
6	2	SPARE			จ่ายโหลดร้านค้า	2	2	2	-	-	80		
6	2	SHOP9			จ่ายโหลดร้านค้า	7	9	6	-	-	30		
6	2	SHOP11			จ่ายโหลดร้านค้า	29	5	6	-	-	50		
6	2	SPARE			จ่ายโหลดร้านค้า	39	30	42	-	-	100		
6	2	LP KIOS	จ่ายร้านค้าโซนK			46	18	40	30	2	100	16	

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	[redacted] Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/10/68	Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
19		P19			ห้องลูกบ้านคอนโด	3	11	6	4	1	250		
20		D20	MAIN CB	MD2 ชั้น6		15	8	12	19	1	500	2	
		P20			ห้องลูกบ้านคอนโด	7	18	9	8	2	250		
		P21			จ่ายชั้น21	5	12	2	5	1	250		
21		P21			ห้องลูกบ้านคอนโด	5	12	2	8	1	250		
22		D22	MAIN CB	MD2 ชั้น6		23	23	28	10	2	500	2	
		P22			ห้องลูกบ้านคอนโด	18	20	2	15	3	250		
		P23			จ่ายชั้น23	7	5	26	18	2	250		
23		PP23		DP112 ชั้น11Z1	ส่วนกลางคอนโด	0	0	0	0	0	250		
		P23		D22ชั้น22	ห้องลูกบ้านคอนโด	7	5	26	18	2	250		
24		P24V-01 E		MD5 ชั้น8	Pressurized fan ST2						25	1	

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/10/68	Date: 1/11/68	Date:

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
11	2	D111	MAIN-CB	MD1ชั้น6	จ่ายตู้ชั้น11Z2	39	100	72	32	3	500	4	
11	2	SPARE	CDMA			0	0	6	-	-	100		
11	2	SPARE	AIS DTAC			3	35	25	-	-	100		
			ตู้ย่อยเมนอยู่11Z2										
11	2	P111	สต๊อครำคำ			52	49	68	-	-	225	1	34
11	2	P112	สต๊อครำคำ			5	1	6	-	-	225	5	10

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/10/68	Date: 1/11/68	Date:

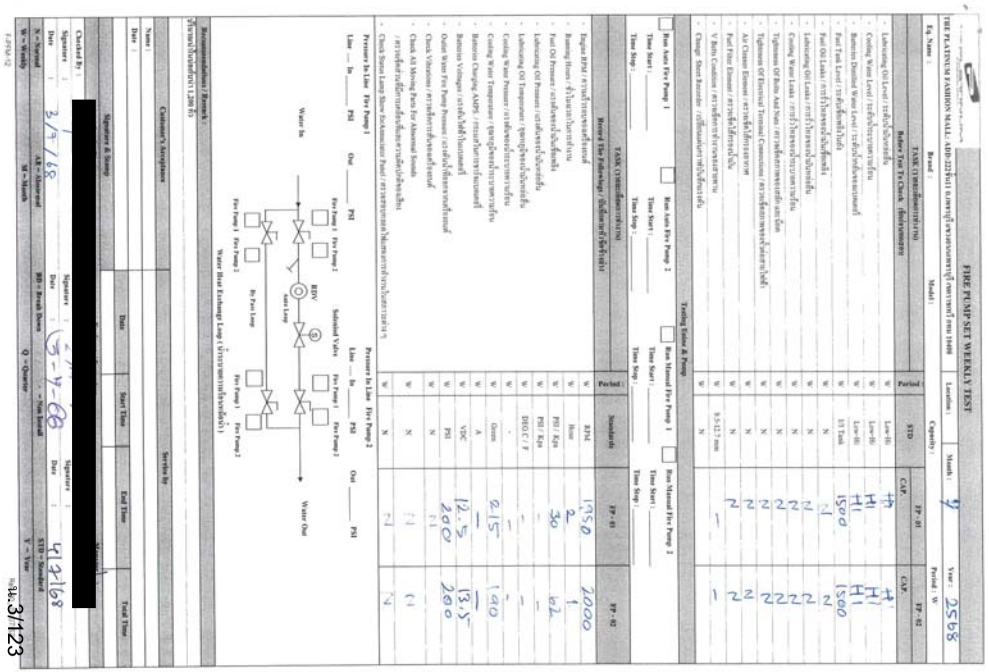

CHECK LIST การตรวจสอบ LOAD CENTER

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชั้น	โซน	ตู้จ่ายไฟฟ้า Code	ตู้จ่ายไฟฟ้า สถานที่ใช้งาน	ต้นทาง	ปลายทาง	LOAD AMP R	LOAD AMP S	LOAD AMP T	LOAD AMP N	LOAD AMP G	AT	CB 3 P จำนวน	CB 1 P จำนวน
12	1	EPP12201			จ่ายส่วนกลาง	5	7	3	-	-			
12	1	PP12201		DP112 ชั้น11Z1	จ่ายส่วนกลาง	5	0	0	-	-	100		
12	1	PP12202		DP112 ชั้น11Z1	จ่ายส่วนกลาง	1	1	1	-	-	60		
12	1	PP12203			จ่ายส่วนกลาง	1	4	3	11	-	100		
13		P13		D112 ชั้น11Z1	ห้องลูกบ้านคอนโด	4	3	6	5	1	250		
14		D14	MAIN CB	MD2 ชั้น6		13	5	6	10	1	500	2	
		P14			ห้องลูกบ้านคอนโด	3	6	4	5	0	250		
		P15			จ่ายชั้น15	6	6	3	3	0	250		
15		P15			ห้องลูกบ้านคอนโด	6	6	3	3	0	250		
16		D16	MAIN CB	MD2 ชั้น6		30	9	25	23	2	500	2	
		P16			ห้องลูกบ้านคอนโด	27	12	2	14	1	250		
		P17			จ่ายชั้น17	3	6	12	17	2	250		
17		P17			ห้องลูกบ้านคอนโด	3	6	12	17	2	250		
18		D18	MAIN CB	MD2 ชั้น6		14	14	8	6	1	500	2	
		P18			ห้องลูกบ้านคอนโด	10	4	0	4	1	250		
		P19			จ่ายชั้น19	3	11	6	4	1	250		
			ตู้ย่อย										
		PP18		DP112 ชั้น11		5	7	3	-	-			
		EPP18		EDP111 ชั้น11		4	3	6	5	1			

CHECK BY TECHNICIAN	SUPERVISOR	MANAGER
Checked By: [redacted]	Checked By: [redacted]	Checked By:
Signature:	Signature:	Signature:
Date: 1-30/10/68	Date: 1/11/68	Date:

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงอนาคเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location :FL- | Month : 7 | Year : 2568

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	✓
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของลาบิหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.5 | 6.5 | 6.7
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.6
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	
Checked By : [redacted]				
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 3/7/68	Date : 3-7-68		Date : 4/7/68	

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 0.เพชรบุรี แขวงอนาคเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location : | Month : 7 | Year : 2568

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	HI	HI
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	HI	HI
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	HI	HI
- Fuel Tank Level / ระดับชั่วโมงพลังในถัง	W	1/3 Tank	1500	1500
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	-	N

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Auto Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	1950	1950
- Running Hours / ชั่วโมงเวลาในการทำงาน	W	Hour	2	1
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	PSI / Kpa	30	62
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	215	190
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.5	13.5
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Chack All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความดังปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1 — Line .... In _____ PSI Out _____ PSI
Pressure In Line Fire Pump 2 — Line .... In _____ PSI Out _____ PSI



Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล่อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปริมาณน้ำในบ่อสำรอง 1,200 ตัว

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	
Checked By : [redacted]				
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 10/7/68	Date : 10-7-68		Date : 11/7/68	

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงอนาคเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location :FL- | Month : | Year :

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	✓
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของลาบิหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		-
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.5 | 6.5 | 6.4
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.6
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	
Checked By : [redacted]				
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 10/7/65	Date : 10-7-68		Date : 11/7/68	

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 0.เพชรบุรี แขวงอนาคเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location : | Month : 7 | Year : 2568

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : B | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	HI	HI
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	HI	HI
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	HI	HI
- Fuel Tank Level / ระดับชั่วโมงพลังในถัง	W	1/3 Tank	1500	1500
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	-	-

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Auto Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	1950	2000
- Running Hours / ชั่วโมงเวลาในการทำงาน	W	Hour	2	1
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	PSI / Kpa	30	62
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	215	190
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	~~12.5~~	~~12.0~~
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.5	12.0
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Chack All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความดังปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1 — Line .... In _____ PSI Out _____ PSI
Pressure In Line Fire Pump 2 — Line .... In _____ PSI Out _____ PSI

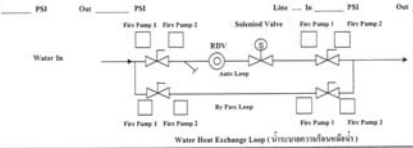

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล่อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปริมาณน้ำในบ่อสำรอง 1,200 ตัว

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	
Checked By : [redacted]				
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 17/7/68	Date : 17-7-68		Date : 18/7/68	

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงอนนพรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location :FL-B | Month : 7 | Year : 2568

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	✓
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของอาริบ่าล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		–
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.6 | 6.7 | 6.5
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.6
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	
Checked By : [redacted]				
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 17/7/68	Date : 17-7-68		Date : 18/7/68	

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงอนนพรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location : | Month : กรกฎาคม | Year : 2568

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	HI	HI
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	HI	HI
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	HI	HI
- Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1500	1500
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightenen Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	W	N	N	N
- Tightenen Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	–	–
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกรองดัน	W	N	–	–

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Auto Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามที่ระบุข้างล่าง	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	1950	2000
- Running Hours / ชั่วโมงการในการทำงาน	W	Hour	2	1
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	PSI / Kpa	30	62
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	–	–
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	–	–
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	–	–
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	215	215
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	–	–
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.5	13.5
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Chack All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1: Line ___ In ____ PSI Out ____ PSI
Pressure In Line Fire Pump 2: Line ___ In ____ PSI Out ____ PSI

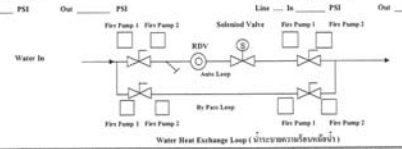

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล่อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปริมาณน้ำในบ่อต้องน้ำ 1,200 ลิ

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	
Checked By : [redacted]				
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 24/7/68	Date : 24-7-68		Date : 25/7/68	

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงอนนพรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location :FL-B | Month : กรกฎาคม | Year : 2568

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	✓
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	200
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของอาริบ่าล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.5 | 6.5 | 6.7
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.6
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	
Checked By : [redacted]				
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 24/7/68	Date : 24-7-68		Date : 25/7/68	

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงอนนพรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location : | Month : กรกฎาคม | Year : 2568

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	HI	HI
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	HI	HI
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	HI	HI
- Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1500	1500
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightenen Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	W	N	N	N
- Tightenen Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	–	–
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกรองดัน	W	N	–	–

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Auto Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามที่ระบุข้างล่าง	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	1950	2000
- Running Hours / ชั่วโมงการในการทำงาน	W	Hour	2	1
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	PSI / Kpa	30	62
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	–	–
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	–	–
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	–	–
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	215	215
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	–	–
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.5	12.5
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Chack All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1: Line ___ In ____ PSI Out ____ PSI
Pressure In Line Fire Pump 2: Line ___ In ____ PSI Out ____ PSI

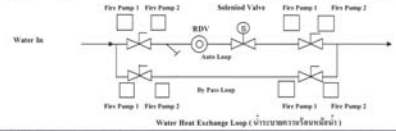

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล่อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปริมาณน้ำในบ่อต้องน้ำ 1,200 ลิ

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	
Checked By : [redacted]				
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 24/7/68	Date : 24-7-68		Date : 25/7/68	

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location :FL-B | Month : กรกฎาคม | Year 2568

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	✓
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์ แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Terminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Bearings / ตรวจเช็คสภาพของการปิหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		–
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.6 | 6.5 | 6.6
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.2
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 31/7/68 | Date : 31-7-2568 | Date : 1/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location B | Month : 7/04/68 | Year : 2568

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับชื่อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1/4	1/4
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันชื่อเพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสกรู และนิ๊อต	W	N	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	–	–
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกระดับ	W	N	✓	N

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 | Time Start : | Time Stop :
☐ Run Auto Fire Pump 2 | Time Start : | Time Stop :
☐ Run Manual Fire Pump 1 | Time Start : | Time Stop :
☐ Run Manual Fire Pump 2 | Time Start : | Time Stop :

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามที่ระบุข้างล่าง	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	1900	–
- Running Hours / ชั่วโมงการใช้งาน	W	Hour	0	0
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันชื่อเพลิง	W	PSI / Kps	55	54
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kps	–	–
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	–	–
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	–	–
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	200	200
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	–	–
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.9	12.9
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1 — Line .... In _____ PSI Out _____ PSI

Pressure In Line Fire Pump 2 — Line .... In _____ PSI Out _____ PSI



Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล่อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปรับตามน้ำในบ่อตื้นน้ำ 1,200 ลิ้ว

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer / Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 05/04/68 | Date : 7-8-68 | Date : 8/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location :FL-B | Month : 8 | Year :2568

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	✓
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์ แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Terminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Bearings / ตรวจเช็คสภาพของการปิหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		–
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.8 | 6.6 | 6.7
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.7
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :
No.1 เปลี่ยนใหม่
No.2 Scale Fosou (RPM) ถ้าร

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 7/08/68 | Date : | Date : 8/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location B | Month : 8 | Year : 2568

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับชื่อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1/4	1/4
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันชื่อเพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสกรู และนิ๊อต	W	N	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	–	–
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกระดับ	W	N	–	N

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 | Time Start : | Time Stop :
☐ Run Auto Fire Pump 2 | Time Start : | Time Stop :
☐ Run Manual Fire Pump 1 | Time Start : | Time Stop :
☐ Run Manual Fire Pump 2 | Time Start : | Time Stop :

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามที่ระบุข้างล่าง	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	1900	–
- Running Hours / ชั่วโมงการใช้งาน	W	Hour	0	0
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันชื่อเพลิง	W	PSI / Kps	55	54
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kps	–	–
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	–	–
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	–	–
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	200	200
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	–	–
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.9	12.9
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1 — Line .... In _____ PSI Out _____ PSI

Pressure In Line Fire Pump 2 — Line .... In _____ PSI Out _____ PSI

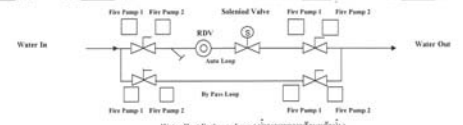

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล่อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปรับตามน้ำในบ่อตื้นน้ำ 1,200 ลิ้ว

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer / Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 14/08/68 | Date : 12-8-68 | Date : 15/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location :FL-B | Month : 9 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	✓
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอตเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์ แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของอารบิทล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.8 | 6.7 | 6.6
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.6
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :
* No.1 หมดอายุการใช้งาน
No.2 scale โรตอร (RPM) ชำรุด

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]
Signature : | Signature : | Signature : [redacted]
Date : 14/08/68 | Date : 14-8-68 | Date : 15/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location : B | Month : 8 | Year : 2568

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ				
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับชั่วโมงติงเนิ่ง	W	1/3 Tank	1200	1400
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันชื่อเพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟปั๊นทึกแรงดัน	W	N	-	N

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 | ☐ Run Auto Fire Pump 2 | ☐ Run Manual Fire Pump 1 | ☐ Run Manual Fire Pump 2
Time Start : | Time Start : | Time Start : | Time Start :
Time Stop : | Time Stop : | Time Stop : | Time Stop :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	Standards	FP - 01	FP - 02
Record The Followings / บันทึกตามตัวเลขข้างล่าง				
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	1900	-
- Running Hours / ชั่วโมงการใช้งานทำงาน	W	Hour	9	9
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันชื่อเพลิง	W	PSI / Kpa	55	54
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	200	200
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.9	12.9
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Chaek All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติจะเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1 | Pressure In Line Fire Pump 2
Line .... In ____ PSI Out ____ PSI | Line .... In ____ PSI Out ____ PSI

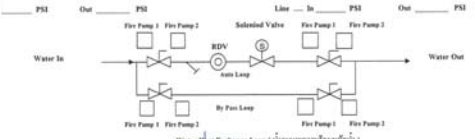

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล้อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปริมาณน้ำในบ่อเก็บน้ำ 1,200 ตัว
No.1 หมดอายุการใช้
No.2 Scale โรตอร (RPM)

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer / Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]
Signature : | Signature : | Signature :
Date : 21/09/68 | Date : 21/8/68 | Date : 22/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location :FL-B | Month : 9 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	✓
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอตเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์ แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของอารบิทล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.7 | 6.7 | 6.6
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.6
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :
* No.1 หมดอายุการใช้
No.2 Scale โรตอร (RPM) ชำรุด

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]
Signature : | Signature : | Signature :
Date : 21/09/68 | Date : 21-8-68 | Date : 22/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location : B | Month : 8 | Year : 2568

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ				
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi		Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi		Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi		Hi
- Fuel Tank Level / ระดับชั่วโมงติงเนิ่ง	W	1/3 Tank		1375
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันชื่อเพลิง	W	N		N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N		N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N		N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N		N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊วต่อสายไฟฟ้า	W	N		N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N		N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N		N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm		-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟปั๊นทึกแรงดัน	W	N		N

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 | ☐ Run Auto Fire Pump 2 | ☐ Run Manual Fire Pump 1 | ☐ Run Manual Fire Pump 2
Time Start : | Time Start : | Time Start : | Time Start :
Time Stop : | Time Stop : | Time Stop : | Time Stop :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	Standards	FP - 01	FP - 02
Record The Followings / บันทึกตามตัวเลขข้างล่าง				
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM		1995
- Running Hours / ชั่วโมงการใช้งานทำงาน	W	Hour		9
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันชื่อเพลิง	W	PSI / Kpa		54
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa		-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F		-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-		-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green		200
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A		-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC		12.6
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI		200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N		N
- Chaek All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติจะเสียง	W	N		N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N		N

Pressure In Line Fire Pump 1 | Pressure In Line Fire Pump 2
Line .... In ____ PSI Out ____ PSI | Line .... In ____ PSI Out ____ PSI

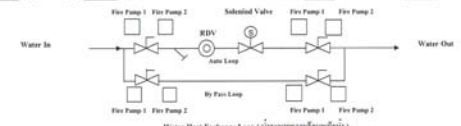

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล้อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปริมาณน้ำในบ่อเก็บน้ำ 1,200 ตัว
* No.1 ORF (กองบ่อเก็บน้ำ 1,200 ตัว)

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer / Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]
Signature : | Signature : | Signature :
Date : 21/09/68 | Date : 28-8-68 | Date : 29/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.1.พพรบุรี แขวงถนนพพรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location :FL-9 | Month : 8 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	✓
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์ แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของจารบีหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.7 | 6.8 | 6.6
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.7
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Date : 28/09/68 | Date : 28-8-68 | Date : 24/8/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 0.1.พพรบุรี แขวงถนนพพรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location : B | Month : 4-9-63 | Year : 2568

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period :	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	-	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	-	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	-	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	-	1400
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	-	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	-	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	-	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสกรูและน็อต	W	N	-	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	-	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	-	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	-	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	-	N

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Auto Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period :	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	-	2000
- Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน	W	Hour	-	2
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	PSI / Kpa	-	64
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	-	191
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	-	13.5
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	-	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	-	N
- Chask All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	-	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	-	N

Pressure In Line Fire Pump 1 — Line .... In ____ PSI Out ____ PSI
Pressure In Line Fire Pump 2 — Line .... In ____ PSI Out ____ PSI



Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล่อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปริมาณน้ำในบ่อต้ำน่า 1,200 ลิ้ว FP1 หมดอักกันรั่ว อยู่รวนหรือ ก่อซ้อม

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Date : 4-9-68 | Date : 4-9-68 | Date : 5/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.1.พพรบุรี แขวงถนนพพรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location :FL-9 | Month : 9 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์ แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของจารบีหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		+
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.8 | 6.6 | 6.5
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.7
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Date : 2-9-68 | Date : 2-9-68 | Date : 3/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 0.1.พพรบุรี แขวงถนนพพรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location : B | Month : 11-09-68 | Year : 2568

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period :	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1200	1200
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	2	2
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	2	2
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	2	2
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสกรูและน็อต	W	N	2	2
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	2	2
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	2	2
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	2	2
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	-	N

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Auto Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period :	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	1900	2000
- Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน	W	Hour	12	2
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	PSI / Kpa	55	54
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	200	200
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.9	13.4
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	2	2
- Chask All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	2	2
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	2	2

Pressure In Line Fire Pump 1 — Line .... In ____ PSI Out ____ PSI
Pressure In Line Fire Pump 2 — Line .... In ____ PSI Out ____ PSI

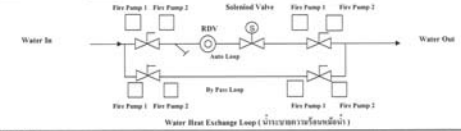

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล่อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปริมาณน้ำในบ่อต้ำน่า 1,200 ลิ้ว

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Date : 11/09/68 | Date : 11-9-68 | Date : 15/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location :FL-B | Month : 9 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งเวิทย์	W	Start __ PSI	199
แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของจารบีหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.9 | 6.6 | 6.7
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.6
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 11/09/68 | Date : 11-9-68 | Date : 15/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location B | Month : 18/09/68 | Year : 2568

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period :	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1/2	1/2
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightenss Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสกรู และน็อต	W	N	N	N
- Tightenss Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	8.5-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	-	N

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 | ☐ Run Auto Fire Pump 2 | ☐ Run Manual Fire Pump 1 | ☐ Run Manual Fire Pump 2

Time Start : | Time Start : | Time Start : | Time Start :

Time Stop : | Time Stop : | Time Stop : | Time Stop :

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามที่ระบุข้างล่าง	Period :	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	1900	2000
- Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน	W	Hour	8	8
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	PSI / Kpa	55	54
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	200	200
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.9	13.3
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติจะเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1 | Pressure In Line Fire Pump 2

Line .... In _____ PSI Out _____ PSI | Line .... In _____ PSI Out _____ PSI

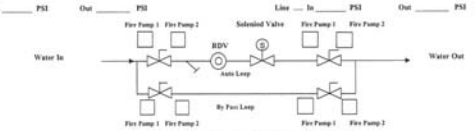

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหม้อน้ำ)

Recommendations / Remark :

ปรับมาน่าโทบ่อยกว่า 1,200 ชั่ว

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 18/09/68 | Date : 18-9-68 | Date : 25/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location :FL-B | Month : 9 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งเวิทย์	W	Start __ PSI	199
แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของจารบีหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.9 | 6.7 | 6.7
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.6
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 18/09/68 | Date : 18-9-68 | Date : 20/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location B | Month : 09 | Year : 68

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period :	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1/2	1/2
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightenss Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสกรู และน็อต	W	N	N	N
- Tightenss Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	8.5-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	-	N

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 | ☐ Run Auto Fire Pump 2 | ☐ Run Manual Fire Pump 1 | ☐ Run Manual Fire Pump 2

Time Start : | Time Start : | Time Start : | Time Start :

Time Stop : | Time Stop : | Time Stop : | Time Stop :

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามที่ระบุข้างล่าง	Period :	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	1900	2000
- Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน	W	Hour	8	8
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	PSI / Kpa	55	54
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	200	200
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.7	13.2
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติจะเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1 | Pressure In Line Fire Pump 2

Line .... In _____ PSI Out _____ PSI | Line .... In _____ PSI Out _____ PSI

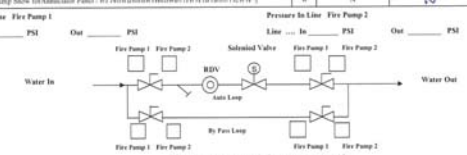

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหม้อน้ำ)

Recommendations / Remark :

ปรับมาน่าโทบ่อยกว่า 1,200 ชั่ว

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 25/09/68 | Date : 25-9-68 | Date : 26/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location :FL-B | Month : 09 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	199
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของจุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์ แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI Stop __ PSI	 210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของอารบิหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.7 | 6.6 | 6.7
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.6
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 25/09/68 | Signature : Date : 25-9-68 | Signature : Date : 26/9/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location : B | Month : 10 | Year : 68

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับชี้ของฟิวเต้ง	W	1/3 Tank	1680	1680
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันชี้เพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสกรู และน็อต	W	N	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊มต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	-	-

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 | Time Start : ____ | Time Stop : ____
☐ Run Auto Fire Pump 2 | Time Start : ____ | Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 1 | Time Start : ____ | Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 2 | Time Start : ____ | Time Stop : ____

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	2000	2000
- Running Hours / ชั่วโมงการในการทำงาน	W	Hour	2	2
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	PSI / Kpa	55	55
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	200	200
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.6	13.1
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Chack All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1 — Line ___ In ____ PSI Out ____ PSI
Pressure In Line Fire Pump 2 — Line ___ In ____ PSI Out ____ PSI

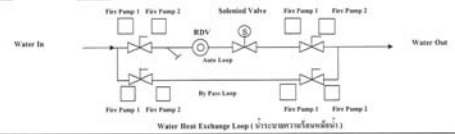

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล้อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปรับตามน้ำในบ่อเก็บน้ำ 1,200 ตัว

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 2-10-68 | Date : 30-10-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location :FL-B | Month : 10 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของจุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์ แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI Stop __ PSI	199 210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของอารบิหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.8 | 6.7 | 6.6
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.5
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 2-10-68 | Date : 30-10-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location : B | Month : 10 | Year : 68

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับชี้ของฟิวเต้ง	W	1/3 Tank	1680	1680
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันชี้เพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสกรู และน็อต	W	N	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊มต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	-	-

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 | Time Start : ____ | Time Stop : ____
☐ Run Auto Fire Pump 2 | Time Start : ____ | Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 1 | Time Start : ____ | Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 2 | Time Start : ____ | Time Stop : ____

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	2000	2000
- Running Hours / ชั่วโมงการในการทำงาน	W	Hour	3	2
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	PSI / Kpa	55	55
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	200	200
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.1	13.2
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Chack All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1 — Line ___ In ____ PSI Out ____ PSI
Pressure In Line Fire Pump 2 — Line ___ In ____ PSI Out ____ PSI

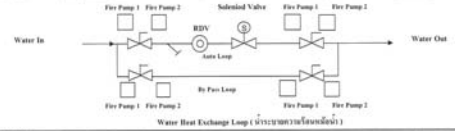

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล้อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปรับตามน้ำในบ่อเก็บน้ำ 1,200 ตัว

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]
Signature
Date : 9-10-68 | Date : 30-10-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location :FL-B | Month : 10 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์ แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI Stop __ PSI	195 210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของอารบิหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.7 | 6.8 | 6.7
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.6
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 9 - 10 - 68 | Date : 30-10-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location : B | Month : 10 | Year : 68

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับซื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1680	1480
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันซื้อเพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightenss Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N	N
- Tightenss Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกระดับ	W	N	-	-

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Auto Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	2000	2000
- Running Hours / ชั่วโมงวาในการทำงาน	W	Hour	3	2
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันซื้อเพลิง	W	PSI / Kps	55	55
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kps	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	200	200
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.4	12.5
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Chack All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบของไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1 — Line .... In _____ PSI Out _____ PSI
Pressure In Line Fire Pump 2 — Line .... In _____ PSI Out _____ PSI



Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหม้อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปรับหม้อน้ำในช่องน้ำ 1,200 ลิ่ว

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 16 - 10 - 68 | Date : 30-10-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location :FL-B | Month : 10 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์ แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI Stop __ PSI	195 210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของอารบิหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.7 | 6.8 | 6.5
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.7
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 16 - 10 - 68 | Date : 30-10-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location : B | Month : 10 | Year : 68

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับซื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1680	1480
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันซื้อเพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightenss Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N	N
- Tightenss Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกระดับ	W	N	-	-

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Auto Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	2000	2000
- Running Hours / ชั่วโมงวาในการทำงาน	W	Hour	3	2
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันซื้อเพลิง	W	PSI / Kps	52	56
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kps	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	200	200
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	12.5	12.6
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	200	200
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	N	N
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Chack All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบของไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N		

Pressure In Line Fire Pump 1 — Line .... In _____ PSI Out _____ PSI
Pressure In Line Fire Pump 2 — Line .... In _____ PSI Out _____ PSI



Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหม้อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปรับหม้อน้ำในช่องน้ำ 1,200 ลิ่ว

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 23 - 10 - 68 | Date : 30-10-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.,พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10400 | Location :FL-B | Month : 10 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งเวิทย์	W	Start __ PSI	195
แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Bearings / ตรวจเช็คสภาพของอารบิทล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.9 | 6.7 | 6.4
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.7
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 23-10-68 | Date : 30-10-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10400 | Location : B | Month : 10 | Year : 68

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับชื่อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1680	1475
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันชื่อเพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และนือต	W	N	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	-	-

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Auto Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	2000	2000
- Running Hours / ชั่วโมงการใช้งาน	W	Hour	4	2
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	PSI / Kps	56	55
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kps	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	175	155
- Batteries Charging AMPS. / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.4	12.5
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1 — Line .... In _____ PSI Out _____ PSI
Pressure In Line Fire Pump 2 — Line .... In _____ PSI Out _____ PSI



Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล่อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปรับตามน้ำในบ่อต้นน้ำ 1,200 ลิ้ว

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 30-10-68 | Date : 30-10-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.,พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10400 | Location :FL-B | Month : 11 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งเวิทย์	W	Start __ PSI	195
แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Bearings / ตรวจเช็คสภาพของอารบิทล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.9 | 6.7 | 6.5
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.6
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 30-10-68 | Date : 30-10-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10400 | Location : B | Month : 11 | Year : 68

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับชื่อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1680	1475
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันชื่อเพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และนือต	W	N	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	-	-

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Auto Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	2000	2000
- Running Hours / ชั่วโมงการใช้งาน	W	Hour	4	2
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	PSI / Kps	57	56
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kps	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	175	155
- Batteries Charging AMPS. / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.6	12.8
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1 — Line .... In _____ PSI Out _____ PSI
Pressure In Line Fire Pump 2 — Line .... In _____ PSI Out _____ PSI

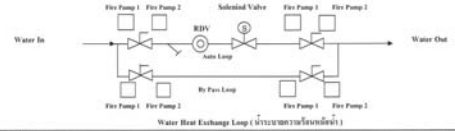

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล่อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปรับตามน้ำในบ่อต้นน้ำ 1,200 ลิ้ว

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 6-11-68 | Date : 30-11-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

Location :FL-B | Month : 11 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์ แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของจารบีหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.4 | 6.6 | 6.5
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.6
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 6-11-68 | Date : 30-11-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location : B | Month : 11 | Year : 68

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับซีลพลังในถัง	W	1/3 Tank	1/2	1/2
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันซีลพลัง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightenss Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N	N
- Tightenss Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊มต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	-	-

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 | ☐ Run Auto Fire Pump 2 | ☐ Run Manual Fire Pump 1 | ☐ Run Manual Fire Pump 2

Time Start : | Time Start : | Time Start : | Time Start :

Time Stop : | Time Stop : | Time Stop : | Time Stop :

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามตัวเลขจริงต่างๆ	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	2000	2000
- Running Hours / ชั่วโมงเวลาในการทำงาน	W	Hour	4	2
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันซีลพลัง	W	PSI / Kpa	57	58
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	175	195
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.7	12.5
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1 | Pressure In Line Fire Pump 2

Line .... In _____ PSI Out _____ PSI | Line .... In _____ PSI Out _____ PSI



Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล้อน้ำ)

Recommendations / Remark :

ปริมาณน้ำในบ่อต้องไม่น้อยกว่า 1,200 ลิ

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 8-11-68 | Date : 30-11-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

Location :FL-B | Month : 11 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์ แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของจารบีหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.7 | 6.4 | 6.7
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.5
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 13-11-68 | Date : 30-11-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-13 Rev.00_ 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location : B | Month : M | Year : 69

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับซีลพลังในถัง	W	1/3 Tank	1/2	1/2
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันซีลพลัง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightenss Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N	N
- Tightenss Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊มต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	-	-

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 | ☐ Run Auto Fire Pump 2 | ☐ Run Manual Fire Pump 1 | ☐ Run Manual Fire Pump 2

Time Start : | Time Start : | Time Start : | Time Start :

Time Stop : | Time Stop : | Time Stop : | Time Stop :

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามตัวเลขจริงต่างๆ	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	2000	2000
- Running Hours / ชั่วโมงเวลาในการทำงาน	W	Hour	4	2
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันซีลพลัง	W	PSI / Kpa	57	58
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	175	195
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.7	12.5
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1 | Pressure In Line Fire Pump 2

Line .... In _____ PSI Out _____ PSI | Line .... In _____ PSI Out _____ PSI

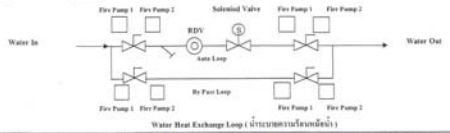

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล้อน้ำ)

Recommendations / Remark :

ปริมาณน้ำในบ่อต้องไม่น้อยกว่า 1,200 ลิ

ปั๊ม No 2 เริ่มทำงานช่วง CRAM ไม่ทำงาน

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 30/11/68 | Date : 30-11-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PFM-12 Rev.00_ 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

Location :FL-B | Month : 11 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์ แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของอาบีหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อต่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.7 | 6.5 | 6.6
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.5
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 20/11/68 | Date : 30-11-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PM-13 Rev.00 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400

Location : B | Month : 11 | Year : 68

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับซีลพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1630	1475
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันซีลพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊มต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.3-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	-	-

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 | ☐ Run Auto Fire Pump 2 | ☐ Run Manual Fire Pump 1 | ☐ Run Manual Fire Pump 2

Time Start : | Time Start : | Time Start : | Time Start :

Time Stop : | Time Stop : | Time Stop : | Time Stop :

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามชั่วโมงต่อไป	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	2000	2000
- Running Hours / ชั่วโมงเวลาในการทำงาน	W	Hour	4	2
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันซีลพลิง	W	PSI / Kpa	58	58
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Gross	180	196
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.6	12.7
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1 | Pressure In Line Fire Pump 2

Line .... In _____ PSI Out _____ PSI | Line .... In _____ PSI Out _____ PSI



Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล่อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปรับหน้าน้ำในบ่อลดน้ำ 1,200 ลิ

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer / Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 27 - 11 - 68 | Date : 30-11-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PM-12 Rev.00 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

Location :FL-B | Month : 11 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์ แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของอาบีหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อต่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.4 | 6.6 | 6.7
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.4
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer/Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 27 - 11 - 68 | Date : 30-11-68 | Date : 2/12/68

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PM-13 Rev.00 01/07/52

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400

Location : B | Month : 12 | Year : 68

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับซีลพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1650	1450
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันซีลพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊มต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.3-12.7 mm	N	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	N	N

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 | ☐ Run Auto Fire Pump 2 | ☐ Run Manual Fire Pump 1 | ☐ Run Manual Fire Pump 2

Time Start : | Time Start : | Time Start : | Time Start :

Time Stop : | Time Stop : | Time Stop : | Time Stop :

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามชั่วโมงต่อไป	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	1950	2000
- Running Hours / ชั่วโมงเวลาในการทำงาน	W	Hour	4	2
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันซีลพลิง	W	PSI / Kpa	55	54
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Gross	195	190
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.5	12.6
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1 | Pressure In Line Fire Pump 2

Line .... In _____ PSI Out _____ PSI | Line .... In _____ PSI Out _____ PSI

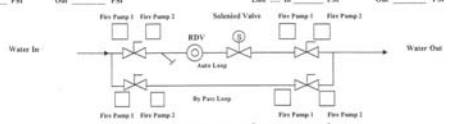

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล่อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปรับหน้าน้ำในบ่อลดน้ำ 1,200 ลิ

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By | Engineer / Supervisor | Manager

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 4 - 12 - 68 | Date : 30-12-68 | Date : 2/01/69

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

F-PM-12 Rev.00 01/07/52

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

Location :FL-B | Month : 12 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทช์แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของจารบีหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.7 | 6.8 | 6.7
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.6
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	
Checked By : [redacted]				
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 4-2-68	Date : 30-12-68		Date : 2/01/69	

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 0.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400

Location : B | Month : 12 | Year : 68

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับชื่อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1650	1450
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.3-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	-	N

Testing Entire & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Auto Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามข้อข้างล่าง	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	1950	2000
- Running Hours / ชั่วโมงเวลาในการทำงาน	W	Hour	4	2
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	PSI / Kpa	55	56
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	196	194
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.6	12.5
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความดังปกติหรือเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1: Line ___ In _____ PSI Out _____ PSI
Pressure In Line Fire Pump 2: Line ___ In _____ PSI Out _____ PSI

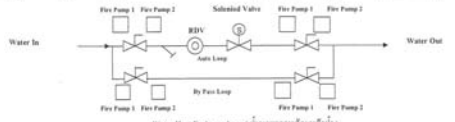

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนเดินน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปรับตามน้ำในบ่อต้มน้ำ 1,200 ลิ

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	
Checked By : [redacted]				
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 11-12-68	Date : 30-12-68		Date : 2/01/69	

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

Location :FL-B | Month : 12 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทช์แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของจารบีหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.8 | 6.7 | 6.7
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.6
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	
Checked By : [redacted]				
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 11-12-68	Date : 30-12-68		Date : 2/01/69	

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 0.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400

Location : B | Month : 12 | Year : 68

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับชื่อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1650	1450
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.3-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	-	N

Testing Entire & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Auto Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 1 — Time Start : ____ Time Stop : ____
☐ Run Manual Fire Pump 2 — Time Start : ____ Time Stop : ____

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามข้อข้างล่าง	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	2000	2000
- Running Hours / ชั่วโมงเวลาในการทำงาน	W	Hour	4	2
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	PSI / Kpa	56	55
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	197	195
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	12.7	12.6
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความดังปกติหรือเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1: Line ___ In _____ PSI Out _____ PSI
Pressure In Line Fire Pump 2: Line ___ In _____ PSI Out _____ PSI

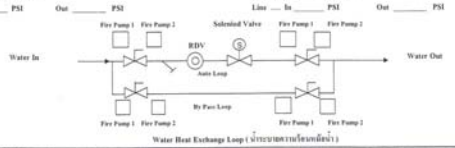

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนเดินน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปรับตามน้ำในบ่อต้มน้ำ 1,200 ลิ

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	
Checked By : [redacted]				
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 18-12-68	Date : 30-12-68		Date : 2/01/69	

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard
W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

Location :FL-B | Month : 12 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์ แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของอาบีหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.7 | 6.7 | 6.8
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.6
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 18 - 12 - 68 | Date : 30-12-68 | Date : 2/01/64

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

FIRE PUMP SET WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL: ADD:222ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 | Location : B | Month : 12 | Year : 68

Eq. Name : | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ	Period	STD	FP - 01 CAP.	FP - 02 CAP.
- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	W	Low-Hi	Hi	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	W	1/3 Tank	1650	1950
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	N	N	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	W	N	N	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	W	N	N	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต	W	N	N	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของจั๊มต่อสายไฟฟ้า	W	N	N	N
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	W	N	N	N
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	W	N	N	N
- V Belts Condition / ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	W	9.5-12.7 mm	-	-
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดัน	W	N	-	N

Testing Enine & Pump

☐ Run Auto Fire Pump 1 — Time Start : _____ Time Stop : _____
☐ Run Auto Fire Pump 2 — Time Start : _____ Time Stop : _____
☐ Run Manual Fire Pump 1 — Time Start : _____ Time Stop : _____
☐ Run Manual Fire Pump 2 — Time Start : _____ Time Stop : _____

TASK (รายละเอียดการทำงาน) Record The Followings / บันทึกตามที่เห็นจริงต่อไป	Period	Standards	FP - 01	FP - 02
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	W	RPM	2000	2000
- Running Hours / ชั่วโมงเวลาในการทำงาน	W	Hour	4	2
- Fuel Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง	W	PSI / Kpa	57	58
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	W	PSI / Kpa	-	-
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	W	DEG.C / F	-	-
- Cooling Water Pressure / แรงดันของน้ำระบายความร้อน	W	-	-	-
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	W	Green	199	198
- Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	W	A	-	-
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	W	VDC	1200	1200
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	W	PSI	200	200
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	W	N	N	N
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	W	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N	N

Pressure In Line Fire Pump 1: Line ___ In _____ PSI Out _____ PSI

Pressure In Line Fire Pump 2: Line ___ In _____ PSI Out _____ PSI

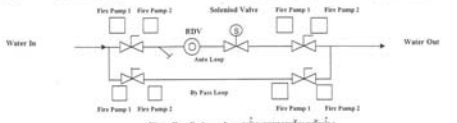

Water Heat Exchange Loop (น้ำระบายความร้อนหล่อน้ำ)

Recommendations / Remark :
ปรับความดันไปประมาณ 1,200 ชั่ว

Customer's Acceptance	Service by			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer / Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 25 - 12 - 68 | Date : 30-12-68 | Date : 2/01/64

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น110.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

Location :FL-B | Month : 12 | Year : 68

Eq. Name :JOCKEY | Brand : | Model : | Capacity : | Period : W

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period :	STD	JP -01 CAP.
- General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
- Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	W	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	W	N	N
- Check Seting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิทย์ แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	W	Start __ PSI	195
		Stop __ PSI	210
- Check Tighten Therminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	W	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	W	N	N
- Clean Control Panel & Fuse Protection / ทำความสะอาดชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	W	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	W	N	N
- Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของอาบีหล่อลื่นลูกปืน	W	N	N
- Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	W	PSI	210
- Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	W	N	N
- Record Runing Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	W		
- Record Runninig Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน	W	A | A | A	6.8 | 6.7 | 6.8
- Overload Relay Set (A) / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	W	A	7.6
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	W	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Service By	Engineer/Supervisor		Manager	

Checked By : [redacted]

Signature : | Signature : | Signature :

Date : 25 - 12 - 68 | Date : 30-12-68 | Date : 2/01/64

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | - = Non Install | STD = Standard

W = Weekly | M = Month | Q = Quarter | Y = Year

บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
TEEYA MASTER SYSTEMS CO.,LTD. (HEAD OFFICE)
เลขที่ 94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
94 Soi Yotinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL.0-2515-0047-8, 0-2932-0537 (AUTO 6 LINES) FAX : 0-2932-0838 (AUTO 2 LINES)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 0105538050768

ใบแจ้งหนี้/สำเนาใบส่งสินค้า/สำเนาใบกำกับภาษี
DEBIT NOTE / COPY DELIVERY ORDER / COPY TAX INVOIC

(ไม่ใช้ใบกำกับภาษี)
เอกสารออกเป็นชุด

ลูกค้า Customer: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
ที่อยู่ Address: 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
[redacted]
โครงการ :

เลขที่ Number: IV68/3125 วันที่: 04/06/68
ใบสั่งเลขที่ Order No.: PO6801-000 วันที่ Dated: 07/01/68
กำหนดชำระเงิน Payment Date: 04/07/68
สำนักงานใหญ่ Salesman
ผู้สั่งซื้อ Purchaser

ลำดับ Item	รหัสสินค้า Product Code	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	003.1	ค่าบริการซ่อมบำรุงรักษา-งวด1 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย	1 ครั้ง	5,500.00		5,500.00

ผู้รับสินค้า วันที่ 4.06.69
ผู้อนุมัติจ่าย(ฝ่ายบัญชี) วันที่ 7.6.68
PC
บ.ศ.ค.

รวมราคาสินค้า	5,500.0
ส่วนลดพิเศษ	0.0
หัก เงินมัดจำ	0.0
ราคาคงเหลือ	5,500.0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	385.0
รวมทั้งสิ้น	5,885.0

ห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทห้วน).

ยืด คก ยกวัน E. & O.E.

ได้ตรวจรับสินค้าตามการจำต้นในสภาพที่ถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว
The above goods have been received in good condition and order

[redacted] ผู้รับของ/Receiver | วันที่รับของ/Date | [redacted] ผู้ส่ง/Sender | ผู้ตรวจ/Checker

ในนาม บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
For TEEYA MASTER SYSTEMS CO.,LTD
[redacted] ผู้จัดการ/Manager

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ กำหนดเวลาในการแก้ไขใบส่งของ/ใบกำกับภาษีภายใน 3 วัน หากพ้นกำหนดทางบริษัทฯ จะไม่รับคืนของใดๆ ทั้งสิ้น
2. กรรมสิทธิ์ในสินค้านี้บริษัทฯ จะโอนให้เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากไม่ชำระเงินตามกำหนดที่ตกลงไว้ บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระในอัตราร้อยละ 15 ต่อเดือน

ขาว - ลูกค้า WHITE - CUSTOMER | ชมพู - ลูกค้า PINK - CUSTOMER | ฟ้า - บัญชี BLUE - ACCOUNT | เขียว - บัญชี GREEN - ACCOUNT | ส้ม - สโตร์ ORANGE - STORE | เหลือง - การเงิน YELLOW - ACCOUNT

ใบตรวจรับมอบงาน/หนังสือรับรองการจ่าย

โครงการ	บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาคู่ควบคุมระบบสัญญาณเตือนเพลงใหม่	ใบสั่งซื้อ (PO) เลขที่		PO6801-00013	
บริษัท / หจก. ที่ส่งมอบ	บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	เริ่ม	1 มกราคม 2025	ถึง	31 ธันวาคม 2025

รายละเอียดปริมาณงานตามใบสั่งซื้อ (PO)

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	PO (บาท)	จ่ายแล้ว สะสม	จ่ายแล้ว (บาท)	จ่ายงวดนี้ (บาท)
1	งานสัญญาจ้างบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาคู่ควบคุมระบบสัญญาเตือนเพลงใหม่(Fire Alarm)	1	งาน	23,540.00	5,885.00		5,885.00
	Percentage of Work			100	25	-	25

ปริมาณงานตามข้างบนถูกต้องตามใบสั่งซื้อ (PO) ☑ ครบ ☐ ไม่ครบ	คุณภาพ / Spec ถูกต้องตรงตามใบสั่งซื้อ (PO) ☑ ตรง ☐ ไม่ตรง	รายการ ชำรุด / เสียหาย ของวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมอบ ☐ มี ☑ ไม่มี
ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ☐ มี ☑ ไม่มี	ความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 ☐ มี ☑ ไม่มี	ค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ☐ มี ☑ ไม่มี

บันทึกการตรวจสอบ บ.ติยะ เข้าทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาคู่ควบคุมระบบ FireAlarm ตามเอกสารข้างต้น ได้เพิ่มโปรแกรมหา Heat Address ใน Food ชั้น 6 จนครบทั้งหมด และ Software พบมีหัวเซ็นสูญหาย 22 ตัว อยู่ในตึก ทั้งหมดรวมแล้ว 1 เครื่อง

ผู้ควบคุมและตรวจสอบงาน

[redacted]

ผู้จัดการ-ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง (ผู้จัดการ-ฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบอาคาร) (พจ.ผู้อำนวยการ - ฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบอาคาร) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่)

เล่มที่ SSD 915 เลขที่ 45723

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ วันที่ : 4 - 6 - 68

โครงการ : Platinum Mall ประตูน้ำ ผู้ติดต่อ : [redacted]

เรื่อง : PM 1 Software ระบบ Fire Alarm โทรศัพท์ :

ระบบ ☑ FAS , ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER

☑ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : - ตรวจเช็คอุปกรณ์ มี Trouble 366 จุด
- ทรวจสอบ Program Software ในระบบ โดยเช็ค Status ของ Loop 1 ถึง Loop. 19
- เช็คการทำงานของอุปกรณ์ Card Loop และ CPU ของ ระบบ
- ทำการ เพิ่ม โปรแกรม ของ ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Address FL.6 จำนวน จำนวน 24 ห้อง <P1 - P24>
- เพิ่ม อุปกรณ์ Smoke ใน Program ชั้น 1 ห้อง 228
* ตรวจสอบ Trouble Loop 3, Loop 4 <Loop 3 อุปกรณ์ หมดไม่เห็น 20 จุด

แนวทางแก้ปัญหา : Loop 4 หมดไม่เห็น 84 จุด เป็นปัญหา สายขาดช่วง ระหว่างห้อง 203 ถึง Loop 3 สายขาดระหว่างห้อง 235 กับ 234 <ห้อง 234 มีปัญหา>
- Loop 3 - Loop 4 ตรวจเช็ค วงจร แล้ว ~~Fire~~ Trouble ที่เหลือง หาย
- หมดนี้ ยังเหลือ Trouble 209 จุด

ความคิดเห็นลูกค้า : * หมดนี้ เครื่อง Computer Fire work มีปัญหา จะเพิ่ม อุปกรณ์ ใน Map ที่ไม่ได้ ออกจาก ตัว <จะพร้อม แก้ไข หลังโปรแกรม Fire work ใหม่>
- และ ยังมี Trouble Rail Module 0101601 Communication / Card Power มีปัญหา

☑ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 15.00 พนักงานผู้ให้บริการ
เวลาออก : 19.30 1 [redacted]
2
3
4

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้
☑ ดีมาก ○ ดี ○ พอใช้ ○ ควรปรับปรุง

ลูกค้า: [redacted]
( )
วันที่:

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่พอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมนัทน์ 081-911-0447,คุณอรวรรณ 080-926-4041,คุณณัฐณิชา 065-291-9183 **
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นเกณฑ์ในการคิดเงินค่าใช้จ่ายตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

94 ซอยไอรินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel.(02)932-0837 Fax.(02)932-0838 E-mail: tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

---

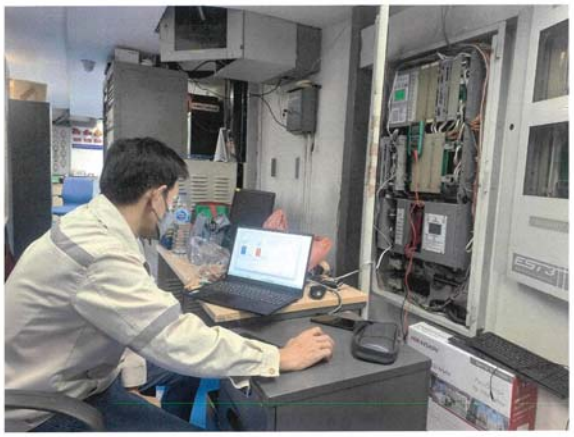

หน้า 1 / 1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)

222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

ใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	PO6801-00013
วันที่เอกสาร	07/01/2568

รหัสผู้ขาย ต-0002

ชื่อผู้ขาย	บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	ผู้ติดต่อ	คุณปวีณา
ที่อยู่	94 ซ.ไอรินพัฒนา	วันที่กำหนดส่ง	31/12/2568
	แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ 10240	จำนวนวันเครดิต	30 วัน
	โทร. [redacted]	เงื่อนไขการชำระ	

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
00111	สัญญาบริการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alam) ระยะเวลา 1 ปี เริ่ม 1 ม.ค. 2568 ถึง 31 ธ.ค. 2568 (เข้าบริการทุกๆ 3 เดือน) แบ่งชำระ 4 งวด (ชำระหลังดำเนินการแล้วเสร็จ)	4.00	ครั้ง	5,500.00		22,000.00

หมายเหตุ สัญญาการบริการการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไฟไหม้ ฉบับที่ 084/2567 ลว.10/11/67 PR-68-0016 คุณอร้าน 089-499-9195 / Office : 02-121-8000 ต่อ 101	รวมเงิน	22,000.00
	ส่วนลดสินค้า(เป็นเงิน)	
	เงินหลังหักส่วนลด	22,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,540.00
(สองหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)	จำนวนเงินทั้งสิ้น	23,540.00

เงื่อนไขอื่น ๆ
(1) โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อข้างต้น ในใบส่งของทุกฉบับ
(2) การวางบิลและการรับเช็ค เป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดไว้
(3) ในการวางบิลเพื่อเรียกเก็บ ให้แนบสำเนาใบสั่งซื้อกำกับมาด้วย

[redacted] ในนาม [redacted]
ผู้มีอำนาจลงนาม

นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
ใบขอจัดซื้อ (PR Attach Form)

เลขที่ : PR-68-0016
วันที่ : 04/01/2025

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการขอซื้อขอจ้าง

1.1 ผ่านงานที่ขอจ่าย
ผ่าน : จัดการทั่วไป ฝ่าย : จัดการทั่วไป วันที่ต้องการ : 10/01/2025

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงรักษาระบบสัญญาเตือนเพลิงไหม้

1.2 ประเภทค่าจ่าย
ชื่อซื้อขาย : ชื่อจ้างขาย : งานสัญญา
เงื่อนไขการจ่าย : สดสิด 30 วัน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด งวดละ 5,885.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1.3 รายการที่ขอซื้อขอจ้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)		จำนวนเงิน (บาท)		
				จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมทั้งสิ้น
1	สัญญาบริการการซ่อมแซมปรุงรักษาตู้ควบคุมระบบสัญญาเตือนเพลิงไหม้(Fire Alarm)	1	งาน	22,000.00	1,540.00	23,540.00
	สัญญาสิ้นวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568					
	สัญญาเลขที่ : 084 / 2567					
	รวมทั้งสิ้น					23,540.00

1.4 งบประมาณ

หมวด	ชื่อหมวด	งบที่มี (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	งบขอใช้ (บาท)	คงเหลืองบฯ (บาท)
2.11	ค่าปรับรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	23,540.00	23,540.00	23,540.00	-

ส่วนที่ 2 : การอนุมัติ

ผู้จัดทำและงบประมาณ	ผู้การตรวจงบประมาณ	...	ฝ่ายเสนออนุมัติ	ฝ่ายจัดซื้อ	ผู้จัดการฝ่าย
[redacted]					[redacted]
ฝ่ายจัดการทั่วไป	ฝ่ายจัดการทั่วไป	ฝ่ายจัดการทั่วไป			

ส่วนที่ 3 : การอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

3.1 รายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ			3.2 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
หมวด	ชื่อหมวด	จำนวนเงิน	ฝ่ายจัดการทั่วไป	ผู้จัดการฝ่าย
			( )	☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ [redacted]

[redacted]

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ต้นฉบับ

สัญญาฉบับที่ 084 / 2567

สัญญาการบริการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

****

ทำที่ บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โดย นายสมพร สุริมิตร ตระกูล ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด โดยนายวชิระ ศิริเจียมทอง กรรมการผู้มีอำนาจ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างตรวจสอบโปรแกรม Fire Alarm System : EST3 ซึ่งติดตั้งใช้งานที่ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โซน 1-2 เพื่อให้ระบบดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่สัญญานี้มีผลบังคับใช้ ตามรายละเอียดการให้บริการเอกสารการเสนอราคาของผู้รับจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย.

ข้อ 2. ผู้รับจ้างต้องให้บริการให้คำแนะนำระบบ Fire Alarm System ตามข้อ 1. ดังต่อไปนี้

(1) ให้บริการบำรุงรักษาระบบ ฯ มีระยะเวลา 1 ปี จำนวน 4 ครั้ง โดยเข้าบริการทุก ๆ 3 เดือน เริ่มให้บริการครั้งแรก หลังจากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามแผนการ โปรแกรมการตรวจสอบตลอดจนให้การบำรุงรักษาตามปกติ โดยผู้รับจ้างจะตรวจสอบโปรแกรมของระบบอันถูกต้องตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานทั่วไป ณ สถานที่ที่ระบบ Fire Alarm System

(2) บริการให้คำแนะนำเมื่อระบบ Fire Alarm System เกิดขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ เพื่อให้เครื่องดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเสนอราคาชิ้นส่วนอุปกรณ์ใด ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ขัดข้อง หรือเสื่อมสภาพให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการแก้ไขซ่อมแซม นั้น ๆ

(3) ขอบเขตการให้บริการตามข้อ (2) จะไม่รวมถึงมูลค่าของอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนใหม่หากมีทางบริษัท ฯ จะนำเสนอราคาเป็นงานเพิ่ม เพื่อพิจารณาต่อไป

(4) กรณีหากระบบ Fire Alarm System เกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้รับจ้างจะเข้าตรวจสอบและแก้ไขให้ระบบกลับมาทำงานได้ตามปกติ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงปัญหา [redacted]

94 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel : +662 932 0837 +662 515 0047-8
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax : +662 932 0838 +662 515 0041
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ข้อ 3. ผู้รับจ้างต้องหา ช่างที่มีฝีมือดี ใช้เครื่องมือดี และต้องทำงานด้วยความประณีต ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อปฏิบัติภารตามสัญญานี้ทนแล้วเสร็จ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าช่างที่ผู้รับจ้างส่งมาปฏิบัติงานตามสัญญาไม่มีความสามารถหรือไม่เหมาะสมด้วยประการอื่น ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนและส่งช่างที่มีฝีมือดีมาปฏิบัติงานให้ใหม่ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาผู้รับจ้างเป็นผู้ออกทั้งสิ้น เว้นแต่ค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ใด ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ขัดข้องหรือเสื่อมคุณภาพ และจำเป็นต้องเปลี่ยน

ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างในราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างออกเป็นปีละ 4 งวด ดังนี้

- งวดที่ 1 จำนวน 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 1
- งวดที่ 2 จำนวน 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 2
- งวดที่ 3 จำนวน 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 3
- งวดที่ 4 จำนวน 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 4

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องนำหลักฐานที่แสดงว่าได้ให้บริการตามสัญญาแล้วมาแสดงต่อผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนชำระค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบรับมอบงานที่ผู้รับจ้างได้บริการเรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าจ้างได้รับใบแจ้งหนี้ถูกต้องจากผู้รับจ้างแล้ว ตามรอบการวางบิลของผู้ว่าจ้าง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ให้บริการบำรุงรักษา หรือให้บริการบำรุงรักษาไม่ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างลดจำนวนเงินค่าจ้างลงตามสัดส่วนแห่งปริมาณงานที่ผู้รับจ้างไม่ให้บริการ หรือให้บริการไม่ครบถ้วนถูกต้องดังกล่าว

ข้อ 5. ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ไปให้บุคคลอื่นรับช่วงจ้างทำโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตดังกล่าว ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบในงานที่ให้รับช่วงไปนั้นทุกประการ ผู้รับจ้างต้องไม่มอบหรือโอนผลประโยชน์หรือสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้ [redacted] ให้แก่บุคคลอื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างก่อน

94 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel : +662 932 0837 +662 515 0047-8
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax : +662 932 0838 +662 515 0041
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ข้อ 6. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์ให้ผู้รับจ้างแก้ไขซ่อมแซมระบบ Fire Alarm System ที่เกิดขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ หรือการใช้เครื่องมืออย่างผิดปกติ หรือการกระทำที่เกิดจากบุคคลภายนอก ผู้รับจ้างต้องแก้ไขซ่อมแซมให้โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างสำหรับการทำงานตามข้อนี้ในราคายุติธรรม ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเสนอราคาให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการแก้ไขซ่อมแซมนั้น

ข้อ 7.ถ้าผลงานการบริการที่ผู้รับจ้างกระทำไม่ได้ตามสัญญามีข้อบกพร่อง จนไม่เป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ค่าจ้างในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างจ่ายตามสัดส่วนแห่งระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้บริการ

ข้อ 8. หากผู้รับจ้างประพฤติผิดสัญญาแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันทีและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในการที่ผู้รับจ้างผิดสัญญานี้

ข้อ 9. สัญญานี้มีกำหนด 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อ 10. ในระหว่างระยะเวลาที่ว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างไม่ได้ประพฤติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด แต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีความประสงค์จะขอยกเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนี้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ [redacted] คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

94 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel : +662 932 0837 +662 515 0047-8
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax : +662 932 0838 +662 515 0041
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

สัญญานี้ได้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาเป็นอย่างดี เห็นว่าถูกต้องตรงกับความประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานตามวัน เดือน และปี ที่ระบุ และต่างยึดถือสัญญานี้ไว้ฝ่ายละฉบับ

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ — บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ลงชื่อ [redacted] ...ผู้ว่าจ้าง — ลงชื่อ [redacted] ...ผู้รับจ้าง

นิติบุคคลอาคา[redacted]
เดอะแพลทินัม แฟ[redacted]

ลงชื่อ [redacted] ...พยาน — ลงชื่อ [redacted] ...พยาน

ลงชื่อ [redacted] ...พยาน — ลงชื่อ [redacted] ...พยาน

94 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel : +662 932 0837 +662 515 0047-8
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax : +662 932 0838 +662 515 0041
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

4

อากรแสตมป์ ๑ บาท | อากรแสตมป์ ๑ บาท | อากรแสตมป์ ๑๐ บาท

บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
TEEYA MASTER SYSTEMS CO.,LTD. (HEAD OFFICE)
เลขที่ 94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL.0-2515-0047-8, 0-2932-0837 (AUTO 6 LINES) FAX : 0-2932-0838 (AUTO 2 LINES)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 0105538050768

ใบแจ้งหนี้/สำเนาใบส่งสินค้า/สำเนาใบกำกับภาษี
DEBIT NOTE / COPY DELIVERY ORDER / COPY TAX INVOICE

(ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)
เอกสารออกเป็นชุด

ลูกค้า Customer: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
ที่อยู่ Address: 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โครงการ: [redacted]

เลขที่ Number: IV68/5317 วันที่: 08/09/68
ใบสั่งเลขที่ Order No.: PO6801-00013 ลงวันที่ Dated: 07/01/68
กำหนดชำระเงิน Payment Date: 08/10/68
Salesman: สำนักงานใหญ่
ผู้สั่งซื้อ Purchaser:

ลำดับ Item	รหัสสินค้า Product Code	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	003.1.2	ค่าบริการซ่อมบำรุงรักษา-งวด2 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย	1 ครั้ง	5,500.00		5,500.00

[redacted]

รวมราคาสินค้า	5,500.0
ส่วนลดพิเศษ	0.0
หักเงินมัดจำ	0.0
ราคาคงเหลือ	5,500.0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	385.0
รวมทั้งสิ้น	5,885.0

ผิด ตก ยกเว้น E.& O.E.

(ห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน).

ได้ตรวจรับสินค้ารายการข้างต้นในสภาพที่ถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว
The above goods have been received in good condition and order
ในนาม บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
For TEEYA MASTER SYSTEMS CO.,LTD.

[redacted]

ผู้รับของ/Receiver วันที่รับของ/Date ผู้ส่ง/Sender ผู้ตรวจ/Checker ผู้จัดการ/Manager

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ กำหนดเวลาในการแก้ไขใบส่งของ/ใบกำกับภาษีภายใน 3 วัน หากพ้นกำหนดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
2. กรรมสิทธิ์ในสินค้านี้บริษัทฯ จะโอนให้เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากไม่ชำระเงินตามกำหนดที่ตกลงไว้ บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

ขาว - ลูกค้า WHITE - CUSTOMER | ชมพู - ลูกค้า PINK - CUSTOMER | ฟ้า - บัญชี BLUE - ACCOUNT | เขียว - บัญชี GREEN - ACCOUNT | ส้ม - สโตร์ ORANGE - STORE | เหลือง - การเงิน YELLOW - ACCOUNT

ใบตรวจรับมอบงาน/หนังสือรับรองการจ่าย

โครงการ	บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาคู่ควบคุมระบบสัญญาเตือนเพลงไหม้ งวดที่ 2	ใบสั่งซื้อ (PO) เลขที่		PO6801-00013	
บริษัท / หจก. ที่ส่งมอบ	บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	เริ่ม	8 กันยายน 2025	ถึง	8 กันยายน 2025

รายละเอียดปริมาณงานตามใบสั่งซื้อ (PO)

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	PO (บาท)	จ่ายแล้วสะสม	จ่ายแล้ว (บาท)	จ่ายงวดนี้ (บาท)
1	งานสัญญาจ้างบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาคู่ควบคุมระบบสัญญาเตือนเพลงไหม้(Fire Alarm) งวดที่ 2	1	งาน	23,540.00	11,770.00	5,885.00	5,885.00
	Percentage of Work			100	50	25.00	25

ปริมาณงานตรงกับงวดงานตามใบสั่งซื้อ (PO): ☑ ครบ ☐ ไม่ครบ	คุณภาพ / Spec ถูกต้องตรงตามใบสั่งซื้อ (PO): ☑ ตรง ☐ ไม่ตรง	รายการ ชำรุด / เสียหาย ของวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมอบ: ☐ มี ☑ ไม่มี
ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง: ☐ มี ☑ ไม่มี	ความเสียหายต่อบุคคลที่ 3: ☐ มี ☑ ไม่มี	ค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ☐ มี ☑ ไม่มี

บันทึกการตรวจสอบ ติดตั้งการซ่อมแซม

ผู้ควบคุมและตรวจสอบงาน

[redacted]

(ผู้จัดการ-ฝ่ายวิศวกรรมส่วนกลาง/ผู้จัดการ-ฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบอาคาร) | (นพ.ผู้อำนวยการ - ฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบอาคาร) | (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่)

เล่มที่ SSD 1035 เลขที่ 51728

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพททินัม แฟชั่น มอลล์ วันที่ : 8/9/68

โครงการ : เดอ แพททินัม แฟชั่น มอลล์ ผู้ติดต่อ : [redacted]

เรื่อง : Service โทรศัพท์ :

ระบบ ☑ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER

○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ได้ไปตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Address เนื่องจากโดนงูกัด ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ไว้ รายละเอียดดังนี้.

02060063 ADDRESS HEAT LOOP19 A/63 23Fl.

02060065 ADDRESS HEAT LOOP19 A/65 23FL.

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 13:00 พนักงานผู้ให้บริการ

เวลาออก : 17:00 1 [redacted]

2

3

4

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

○ ดีมาก ○ ดี ○ พอใช้ ○ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : [illegible]

( )

วันที่ : 18/09/68

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณกุวนาถ 089-926-4041,คุณณัฐพิชา 065-291-9183**

หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

94 ซอยไอรินทัศนา แขวงคลองตัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel. (02)932-0837 Fax.(02)932-0838 E-mail: tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

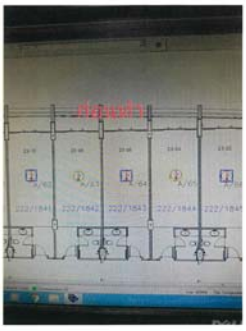

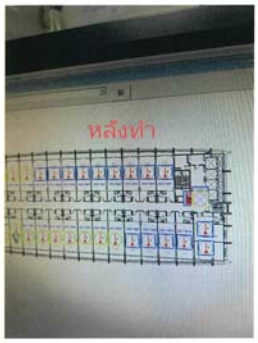

หน้า 1 / 1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)

222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. [redacted]

ใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	PO6801-00013
วันที่เอกสาร	07/01/2568

รหัสผู้ขาย ส-0002

ชื่อผู้ขาย	บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	ผู้ติดต่อ	คุณปวีณา
ที่อยู่	94 ซ.ไอรินทัศนา	วันที่กำหนดส่ง	31/12/2568
	แขวงคลองตัน เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ 10240	จำนวนวันเครดิต	30 วัน
	โทร. 02-932-0837 โทรสาร 02-932-0838	เงื่อนไขการชำระ	

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
00111	สัญญาบริการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ระยะเวลา 1 ปี เริ่ม 1 ม.ค. 2568 ถึง 31 ธ.ค. 2568 (เข้าบริการทุกๆ 3 เดือน) แบ่งชำระ 4 งวด (ชำระหลังดำเนินการแล้วเสร็จ)	4.00	ครั้ง	5,500.00		22,000.00

หมายเหตุ	รวมเงิน	22,000.00
สัญญาการบริการการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ฉบับที่ 084/2567 ลว.10/11/67	ส่วนลดสินค้า(เป็นเงิน)	
PR-68-0016	เงินหลังหักส่วนลด	22,000.00
[redacted]	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,540.00
(สองหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)	จำนวนเงินทั้งสิ้น	23,540.00

เงื่อนไขอื่น ๆ

(1) โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อข้างต้น ในใบส่งของทุกฉบับ

(2) การวางบิลและการรับเช็ค เป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

(3) ในการวางบิลเพื่อเรียกเก็บ ให้แนบสำเนาใบสั่งซื้อกำกับมาด้วย

[redacted]

PLATINUM RESIDENCES PATTANAKARN

บิสิเดนตเจราชุดเลอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ใบขอจัดซื้อ (PR Attach Form)

เลขที่ : PR-68-0016

วันที่ : 04/01/2025

ส่วนที่ 1 : ขอขอเปิดสถานจัดซื้อของจำ

1.1 ผ่านงานที่ขอจ่าย

ฝ่าย : วิศวกรรม

ชื่อโครงการ : เพิ่มบริการบำรุงรักษาระบบสัญญาเตือนเพลิงใหม่

1.2 ประเภทการซื้อ

1.3 รายการที่ขอจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)		จำนวนเงิน (บาท)		
				จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมทั้งสิ้น
1	สัญญาบริการการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสัญญาเตือนเพลิงใหม่(Fire Alarm)	1	งาน	22,000.00	1,540.00	23,540.00
	สัญญาเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2568 สิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2568					
	สัญญาฉบับที่ : 264 / 2567					
	รวมทั้งสิ้น					23,540.00

1.4 งบประมาณ

หมวด	รายการ	งบตั้งปี (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	งบตั้งใช้ (บาท)	งบเสนอขอ (บาท)
2.11	ค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาเตือนเพลิงใหม่	23,540.00	23,540.00	23,540.00	-

[redacted]

ผู้จัดทำขอขอเบิกจ่าย	ผู้ตรวจสอบเบิกจ่าย	ผู้อนุมัติ	ฝ่ายจัดซื้อ	ผู้จัดการฝ่าย
[redacted]				
ฝ่ายวิศวกรรม	ฝ่ายวิศวกรรม	ฝ่ายวิศวกรรม		

ส่วนที่ 3 : การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

3.1 รายการเปรียบเทียบราคา			3.2 การอนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณ	
หมวด	รายการ	จำนวนเงิน	ฝ่ายวิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่าย
				☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ
				(กรุณาระบุเหตุผล)

[redacted]

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
TEEYA MASTER SYSTEMS CO.,LTD. (HEAD OFFICE)
เลขที่ 94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL.0-2515-0047-8, 0-2932-0837 (AUTO 6 LINES) FAX : 0-2932-0838 (AUTO 2 LINES)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 0105538050768

ใบแจ้งหนี้/สำเนาใบส่งสินค้า/สำเนาใบกำกับภาษี
DEBIT NOTE / COPY DELIVERY ORDER / COPY TAX INVOICE
(ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)
เอกสารออกเป็นชุด

ลูกค้า (Customer): บิสิบุคคลอาคารชุด เลอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
ที่อยู่ (Address): 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เลขที่ (Number): IV68/7199 วันที่: 01/12/68
ใบสั่งเลขที่ (Order No.): PO6801-00013 สอบวันที่ (Date): 07/01/68
กำหนดชำระเงิน (Payment Date): 31/12/68
พนักงานขาย (Salesman): สำนักงานใหญ่
ผู้สั่งซื้อ (Purchaser):

โครงการ : [redacted]

ลำดับ Item	รหัสสินค้า Product Code	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	003.1.3	ค่าบริการซ่อมบำรุงรักษา-งวด3 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย	1 ครั้ง	5,500.00		5,500.00

[redacted]

รวมราคาสินค้า	5,500.00
ส่วนลดพิเศษ	0.00
หักเงินมัดจำ	0.00
ราคาคงเหลือ	5,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	385.00
รวมทั้งสิ้น	5,885.00

(ห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน).

ยืด ตก ยกเว้น E. & O.E.

ได้ตรวจรับสินค้าว่าอยู่ในสภาพที่ถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว
The above goods have been received in good condition and order

ในนาม บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
For TEEYA MASTER SYSTEMS CO.,LTD

[redacted]

ผู้รับของ/Receiver | วันที่รับของ/Date | ผู้ส่ง/Sender | ผู้ตรวจ/Checker | ผู้จัดการ/Manager

หมายเหตุ 1. บริษัท กำหนดเวลาในการเก็บใบส่งของ/ใบกำกับภาษีภายใน 3 วัน หากพ้นกำหนดทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
2. กรรมสิทธิ์ในสินค้านี้บริษัท จะโอนให้เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากไม่ชำระเงินตามกำหนดที่ตกลงไว้ บริษัท จะคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

ขาว - ลูกค้า WHITE - CUSTOMER | ชมพู - ลูกค้า PINK - CUSTOMER | ฟ้า - บัญชี BLUE - ACCOUNT | เขียว - บัญชี GREEN - ACCOUNT | ส้ม - สโตร์ ORANGE - STORE | เหลือง - การเงิน YELLOW - ACCOUNT

ใบตรวจรับมอบงานหนังสือรับรองการจ่าย

โครงการ	บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาผู้ควบคุมระบบสัญญาเตือนเพลงใหม่	ใบสั่งซื้อ (PO) เลขที่	PO6801-00013		
บริษัท / หจก. ที่ส่งมอบ	บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	เริ่ม	1 ธันวาคม 2025	ถึง	1 ธันวาคม 2025

รายละเอียดปริมาณงานตามใบสั่งซื้อ (PO)

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	PO (บาท)	จ่ายแล้ว สะสม	จ่ายแล้ว (บาท)	จ่ายงวดนี้ (บาท)
1	งานสัญญาจ้างบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาผู้ควบคุมระบบสัญญาเตือนเพลงใหม่(Fire Alarm) งวดที่ 3	1	งาน	23,540.00	17,655.00	11,770.00	5,885.00
			Percentage of Work	100	75	50.00	25

ปริมาณงานตรวจถ้วนถูกต้องตามใบสั่งซื้อ (PO): ☑ ครบ ☐ ไม่ครบ	คุณภาพ / Spec ถูกต้องตรงตามใบสั่งซื้อ (PO): ☑ ตรง ☐ ไม่ตรง	รายการ ข้าวุด / เสียหาย ของวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมอบ: ☐ มี ☑ ไม่มี
ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง: ☐ มี ☑ ไม่มี	ความเสียหายต่อบุคคลที่ 3: ☐ มี ☑ ไม่มี	ค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ☐ มี ☑ ไม่มี

บันทึกการตรวจสอบ
งานดำเนินการเรียบร้อย

ผู้ควบคุมและตรวจสอบงาน

[redacted]

ผู้จัดการ-ฝ่ายวิศวกรรม-ส่วนกลาง/ผู้จัดการ-ฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบอาคาร) | (ผจ.ผู้อำนวยการ - ฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบอาคาร) | (ผู้จัดการการผู้จัดการใหญ่)

เล่มที่ SSD 1082 เลขที่ 54073

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : บิสิบุคคลอาคารชุด แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ วันที่ : [redacted]
โครงการ : Lasian Platinum mall ผู้ติดต่อ : [redacted]
เรื่อง : PO Fire Alarm โทรศัพท์ : [redacted]

ระบบ ☑ FAS ESP3 ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☑ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : - เปลี่ยนอุปกรณ์ พร้อม Program แทนอุปกรณ์เสียเดิม.
- Module SIGA- CC1 ชำรุด
- Module SIGA- CT1/SIM-B2 ชำรุด
- Module SIGA- CT1 - เงินหาย
Program พร้อมทดสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนอื่น.
- เปลี่ยน 4PPS-M ชำรุด แทนของเดิม ที่เสีย. Power ON ปกติ
- ซ่อมสาย แผ่น 12SW-24LED ขาด Card Mon ไม่ยึง
แนวทางแก้ปัญหา : Card Loop 1-2 เชื่องจาก 12SW เป็นปูนกา
ไม่ใน Socket ของ Card Mon. ปูนไหล ไม่ทำ สอด.
ทดสอบการทำงาน 12SW. ทำงานปกติ.

ความคิดเห็นลูกค้า :

☑ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 14:20. พนักงานผู้ให้บริการ
เวลาออก : 20:00 1 [redacted]
2
3
4

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้
○ ดีมาก ○ ดี ○ พอใช้ ○ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : [redacted]
( )
วันที่ : 24/10/64

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-926-4041,คุณพัฐชิตา 065-291-9183**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการอ้างอิงการอัดเงินค่าใช้จ่ายงวดการต่อท่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

หน้า 1 / 1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)

222 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

ใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	PO6801-00013
วันที่เอกสาร	07/01/2568

รหัสผู้ขาย P-0002

ชื่อผู้ขาย บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
ที่อยู่ [redacted]

ผู้ติดต่อ [redacted]
วันที่กำหนดส่ง
จำนวนวันเครดิต
เงื่อนไขการชำระ

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
00111	สัญญาบริการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ระยะเวลา 1 ปี เริ่ม 1 ม.ค. 2568 ถึง 31 ธ.ค. 2568 (เข้าบริการทุกๆ 3 เดือน) แบ่งชำระ 4 งวด (ชำระหลังดำเนินการแล้วเสร็จ)	4.00	ครั้ง	5,500.00		22,000.00

หมายเหตุ
สัญญาการบริการการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ใหม่ ฉบับที่ 084/2567 ลว.10/11/67
PR-68-0016
คุณอร้าม 089-499-9195 / Office : 02-121-8000 ต่อ 101

รวมเงิน	22,000.00
ส่วนลดสินค้า(เป็นเงิน)	
เงินหลังหักส่วนลด	22,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,540.00
(สองหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)	จำนวนเงินทั้งสิ้น 23,540.00

เงื่อนไขอื่น ๆ
(1) โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อข้างต้น ในใบส่งของทุกฉบับ
(2) การวางบิลและการรับเช็ค เป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดไว้
(3) ในการวางบิลเพื่อเรียกเก็บ ให้แนบสำเนาใบสั่งซื้อกำกับมาด้วย

[redacted]

PLATINUM FASHION'S MALL BANGKOK PHOENIX

นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
ใบแจ้งซื้อ (PR Attach Form)

เลขที่ : PR-68-0016
วันที่ : 04/01/2025

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการขอซื้อ/ขอจ้าง

1.1 แผนกผู้ขอซื้อ/จ้าง
แผนก : วิศวกรรม ฝ่าย : วิศวกรรม วันที่ต้องการ : 10/01/2025
จุดประสงค์ : เพื่อบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

1.2 ประวัติการซื้อ
ครั้งที่ล่าสุด : ; ผู้ขายล่าสุด : ยานพิชญา
เงื่อนไขการค่าจ้าง : งวดที่ 30 % โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด งวดละ 5,885.00 (หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบ)

1.3 รายการที่ขอซื้อ/ขอจ้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)		จำนวนเงิน (บาท)		
				จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมทั้งสิ้น
1	สัญญาบริการการตรวจสอบระบบบำรุงรักษาบำรุงระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้(Fire Alarm)	1	งาน	22,000.00	1,540.00	23,540.00
	สัญญาเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568					
	สัญญาเลขที่ : 084 / 2567					
	รวมทั้งสิ้น					23,540.00

1.4 งบประมาณ

รหัส	รายการ	งบที่มี (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	งบที่ขอใช้ (บาท)	คงเหลือภายหลัง (บาท)
2-11	ค่าบำรุงรักษาการระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	23,540.00	23,540.00	23,540.00	-

ส่วนที่ 2 : การอนุมัติ

ผู้จัดทำรายงานประมาณ	ผู้ทบทวนรายงานประมาณ	-- ผู้อนุมัติ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้จัดการฝ่าย
[redacted]				
ผู้จัดการแผนก	ผู้จัดการแผนก	ผู้จัดการฝ่าย		

ส่วนที่ 3 : การอนุมัติการซื้อ/จ้างของฝ่ายพัสดุ

3.1 รายการเปรียบเทียบประมาณ			3.2 การอนุมัติการซื้อ/จ้างของฝ่ายพัสดุ	
รหัส	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้จัดการแผนก	ผู้จัดการฝ่าย
				☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ
				(คุณพงศ์ ชัยวิศวกรกุล)

7/1/68

เล่มที่ SSD 1044 เลขที่ 52172

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ วันที่ : [redacted]
โครงการ : Platinum fashion mall บางกะปิ ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : PM Fire Alarm โทรศัพท์ :

ระบบ ☑ FAS CST 3 ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER

☑ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :
- Add อุปกรณ์ใหม่ Loop 3 ชั้น 1 A 90/1 เพิ่มเข้า Fire work Station แล้ว
- Program Fire Trouble - Loop 1 - A/91 / Loop 2 - A/64
  - A/9
  - A/12
- Loop 4 - A/57 / Loop 5 - A/28
  - A/51 / - A/51
  - A/24 / - A/92

แนวทางแก้ปัญหา : - Loop 14 - Restaurant 2/1
- Restaurant 1/4
- Restaurant 1/2

ความคิดเห็นลูกค้า :

☑ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 10:30 พนักงานผู้ให้บริการ
เวลาออก : 17:00 1 [redacted]
2
3
4

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้
☑ ดีมาก ○ ดี ○ พอใช้ ○ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : [redacted]
( )
วันที่ : 1/12/68

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณณัฐวนาถ 089-926-4041,คุณณัฐฐิชา 065-291-9183**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นเพราะรูปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และยืนยันหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่ระเบียบราคาในภายหลัง

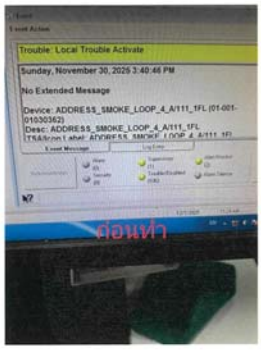

ตรวจเช็คคุณภาพน้ำ สระน้ำ

Month 7-12

1/1

Date	Time	ค่า CL Standard 1.0-1.5	ค่า PH Standard 7.2-7.6	Cleaning	Service By	Remark
1	8.00	1.2	7.3	/	[redacted]	
2	8.00	1.2	7.3	/		
3	8.00	1.3	7.3	/		
4	8.00	1.3	7.3	/		
5	8.00	1.3	7.2	/		
6	8.00	1.2	7.2	/		
7	8.00	1.2	7.2	/		
8	8.00	1.4	7.2	/		
9	8.00	1.3	7.2	/		
10	8.00	1.3	7.2	/		
11	8.00	1.2	7.3	/		
12	8.00	1.2	7.3	/		
13	8.00	1.2	7.4	/		
14	8.00	1.2	7.4	/		
15	8.00	1.2	7.3	/		
16	8.00	1.2	7.2	/		
17	8.00	1.3	7.2	/		
18	8.00	1.3	7.3	/		
19	8.00	1.3	7.3	/		
20	8.00	1.2	7.3	/		
21	8.00	1.2	7.4	/		
22	8.00	1.2	7.4	/		
23	8.00	1.2	7.3	/		
24	8.00	1.2	7.4	/		
25	8.00	1.2	7.3	/		
26	8.00	1.2	7.3	/		
27	8.00	1.2	7.3	/		
28	8.00	1.2	7.2	/		
29	8.00	1.2	7.3	/		
30	8.00	1.3	7.3	/		
31	8.00	1.3	7.2	/		

NOTE [redacted]

ENGINEER MAINTANANCE MANAGER

F-PFM-45 Rev.00_ 01/07/52

ตรวจเช็คคุณภาพน้ำ สระน้ำ

Month 8-12

1/1

Date	Time	ค่า CL Standard 1.0-1.5	ค่า PH Standard 7.2-7.6	Cleaning	Service By	Remark
1	8.00	1.2	7.3	/	[redacted]	
2	8.00	1.1	7.3	/		
3	8.00	1.2	7.4	/		
4	8.00	1.3	7.4	/		
5	8.00	1.3	7.3	/		
6	8.00	1.3	7.2	/		
7	8.00	1.2	7.2	/		
8	8.00	1.2	7.2	/		
9	8.00	1.2	7.2	/		
10	8.00	1.2	7.3	/		
11	8.00	1.1	7.3	/		
12	8.00	1.1	7.3	/		
13	8.00	1.2	7.2	/		
14	8.00	1.2	7.2	/		
15	8.00	1.2	7.3	/		
16	8.00	1.2	7.3	/		
17	8.00	1.1	7.3	/		
18	8.00	1.1	7.3	/		
19	8.00	1.0	7.3	/		
20	8.00	1.2	7.2	/		
21	8.00	1.2	7.4	/		
22	8.00	1.2	7.3	/		
23	8.00	1.3	7.4	/		
24	8.00	1.3	7.3	/		
25	8.00	1.2	7.2	/		
26	8.00	1.2	7.2	/		
27	8.00	1.1	7.4	/		
28	8.00	1.2	7.2	/		
29	8.00	1.1	7.2	/		
30	8.00	1.2	7.3	/		
31	8.00	1.2	7.2	/		

NOTE [redacted]

ENGINEER MAINTANANCE MANAGER

F-PFM-45 Rev.00_ 01/07/52

ตรวจเช็คคุณภาพน้ำ สระน้ำ

Month 9-12

1/1

Date	Time	ค่า CL Standard 1.0-1.5	ค่า PH Standard 7.2-7.6	Cleaning	Service By	Remark
1	8.00	1.1	7.4	✓	[redacted]	
2	8.00	1.2	7.2	✓		
3	8.00	1.3	7.2	✓		
4	8.00	1.1	7.3	✓		
5	8.00	1.2	7.3	✓		
6	8.00	1.3	7.2	✓		
7	8.00	1.3	7.3	✓		
8	8.00	1.2	7.3	✓		
9	8.00	1.2	7.2	✓		
10	8.00	1.3	7.3	✓		
11	8.00	1.2	7.3	✓		
12	8.00	1.2	7.3	✓		
13	8.00	1.1	7.3	✓		
14	8.00	1.2	7.2	✓		
15	8.00	1.2	7.3	✓		
16	8.00	1.2	7.3	✓		
17	8.00	1.2	7.4	✓		
18	8.00	1.2	7.2	✓		
19	8.00	1.4	7.4	✓		
20	8.00	1.2	7.3	✓		
21	8.00	1.2	7.3	✓		
22	8.00	1.2	7.3	✓		
23	8.00	1.2	7.3	✓		
24	8.00	1.2	7.3	✓		
25	8.00	1.2	7.2	✓		
26	8.00	1.3	7.4	✓		
27	8.00	1.2	7.3	✓		
28	8.00	1.3	7.4	✓		
29	8.00	1.3	7.3	✓		
30	8.00	1.2	7.3	✓		
31	8.00					

NOTE [redacted]

ENGINEER MAINTANANCE MANAGER

F-PFM-45 Rev.00_ 01/07/52

ตรวจเช็คคุณภาพน้ำ สระน้ำ

Month 10-12

1/1

Date	Time	ค่า CL Standard 1.0-1.5	ค่า PH Standard 7.2-7.6	Cleaning	Service By	Remark
1	8.00	1.2	7.4	/	[redacted]	
2	8.00	1.2	7.3	/		
3	8.00	1.2	7.2	/		
4	8.00	1.2	7.3	/		
5	8.00	1.2	7.3	/		
6	8.00	1.1	7.3	/		
7	8.00	1.1	7.3	/		
8	8.00	1.2	7.3	/		
9	8.00	1.4	7.3	/		
10	8.00	1.3	7.3	/		
11	8.00	1.1	7.3	/		
12	8.00	1.2	7.3	/		
13	8.00	1.2	7.3	/		
14	8.00	1.2	7.2	/		
15	8.00	1.3	7.2	/		
16	8.00	1.2	7.3	/		
17	8.00	1.2	7.3	/		
18	8.00	1.2	7.2	/		
19	8.00	1.1	7.3	/		
20	8.00	1.2	7.2	/		
21	8.00	1.2	7.3	/		
22	8.00	1.2	7.2	/		
23	8.00	1.2	7.3	/		
24	8.00	1.1	7.3	/		
25	8.00	1.1	7.2	/		
26	8.00	1.1	7.2	/		
27	8.00	1.1	7.3	/		
28	8.00	1.2	7.4	/		
29	8.00	1.3	7.3	/		
30	8.00	1.2	7.2	/		
31	8.00	1.2	7.3	/		

NOTE [redacted]

ENGINEER MAINTANANCE MANAGER

F-PFM-45 Rev.00_ 01/07/52

1/1

ตรวจเช็คคุณภาพน้ำ สระน้ำ

Month 11-68

Date	Time	ค่า CL Standard 1.0-1.5	ค่า PH Standard 7.2-7.6	Cleaning	Service By	Remark
1	8.00	1.2	7.4	✓	[redacted]	
2	8.00	1.1	7.4	✓		
3	8.00	1.2	7.3	✓		
4	8.00	1.2	7.2	✓		
5	8.00	1.2	7.3	✓		
6	8.00	1.2	7.2	✓		
7	8.00	1.2	7.3	✓		
8	8.00	1.2	7.4	✓		
9	8.00	1.1	7.3	✓		
10	8.00	1.2	7.3	✓		
11	8.00	1.2	7.3	✓		
12	8.00	1.3	7.3	✓		
13	8.00	1.2	7.3	✓		
14	8.00	1.1	7.4	✓		
15	8.00	1.2	7.3	✓		
16	8.00	1.2	7.3	✓		
17	8.00	1.1	7.3	✓		
18	8.00	1.2	7.3	✓		
19	8.00	1.3	7.4	✓		
20	8.00	1.2	7.3	✓		
21	8.00	1.2	7.4	✓		
22	8.00	1.2	7.3	✓		
23	8.00	1.1	7.3	✓		
24	8.00	1.2	7.3	✓		
25	8.00	1.2	7.2	✓		
26	8.00	1.2	7.2	✓		
27	8.00	1.1	7.4	✓		
28	8.00	1.2	7.3	✓		
29	8.00	1.2	7.2	✓		
30	8.00	1.2	7.3	✓		
31	8.00					

NOTE [redacted]

ENGINEER MAINTANANCE MANAGER

F-PFM-45 Rev.00_ 01/07/52

1/1

ตรวจเช็คคุณภาพน้ำ สระน้ำ

Month 12-68

Date	Time	ค่า CL Standard 1.0-1.5	ค่า PH Standard 7.2-7.6	Cleaning	Service By	Remark
1	8.00	1.2	7.1	✓	[redacted]	
2	8.00	1.2	7.3	✓		
3	8.00	1.2	7.2	✓		
4	8.00	1.2	7.3	✓		
5	8.00	1.2	7.3	✓		
6	8.00	1.2	7.3	✓		
7	8.00	1.2	7.3	✓		
8	8.00	1.2	7.3	✓		
9	8.00	1.2	7.3	✓		
10	8.00	1.3	7.3	✓		
11	8.00	1.2	7.3	✓		
12	8.00	1.2	7.3	✓		
13	8.00	1.2	7.4	✓		
14	8.00	1.2	7.3	✓		
15	8.00	1.2	7.2	✓		
16	8.00	1.2	7.2	✓		
17	8.00	1.3	7.2	✓		
18	8.00	1.2	7.3	✓		
19	8.00	1.2	7.3	✓		
20	8.00	1.2	7.2	✓		
21	8.00	1.2	7.4	✓		
22	8.00	1.2	7.3	✓		
23	8.00	1.2	7.4	✓		
24	8.00	1.2	7.3	✓		
25	8.00	1.2	7.3	✓		
26	8.00	1.2	7.4	✓		
27	8.00	1.2	7.3	✓		
28	8.00	1.2	7.3	✓		
29	8.00	1.1	7.3	✓		
30	8.00	1.2	7.3	✓		
31	8.00	1.2	7.3	✓		

NOTE [redacted]

ENGINEER MAINTANANCE MANAGER

F-PFM-45 Rev.00_ 01/07/52

PLATINUM

บันทึก

เลขที่ PFJEN-68-0078 75 **วันที่** 7 สิงหาคม 2568

เรื่อง เพื่อลงนามและตรวจสอบแบบ ทส.1 และ ทส.2 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 สำหรับส่งรายงานกรมควบคุมมลพิษทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เรียน คุณธนกร ทองธารส่องแสง ผู้จัดการนิติบุคคล

เอกสารแนบ

1. บันทึก เอกสาร ทส.1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 1 ชุด
2. บันทึก เอกสาร ทส.2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 1 ชุด

ตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ออกกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555

ตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องจดบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.1 ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฝ่ายวิศวกรรม ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน ทส.1 และ ทส.2 ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้เสร็จแล้ว จึงนำส่งรายงานมาเพื่อตรวจสอบ และลงนาม และจัดส่งเอกสารรายงานให้กรมควบคุมมลพิษ ทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ ต่อไป

[redacted]

หัวหน้างาน ฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบอาคาร

วันที่ 7 / 8 / 68

[redacted] 7/08/68

[redacted]

ผู้จัดการนิติบุคคล

วันที่ 8 / 8 / 68

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1218000 โทรสาร 02-1219009 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ใบอนุญาตเลขที่ 9/2549 ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

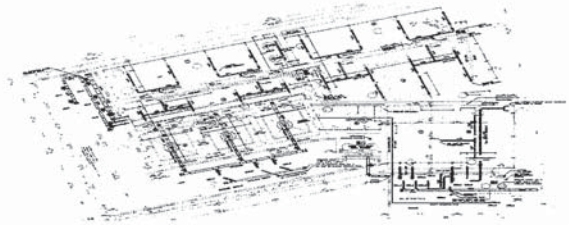

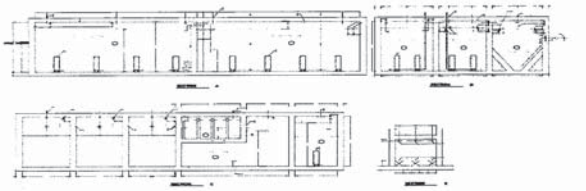

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ								การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย												
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณตะกอนหรือสารตกค้างที่ใช้ประกอบกิจการ (ชื่อผลิตภัณฑ์) (ลิตร) (BIO FOS , BIO SOLUTION)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้รับผิด	[redacted]
1/7/2568	525	666	540	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
2/7/2568	575	502	381	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
3/7/2568	475	167	41	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
4/7/2568	525	430	286	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
5/7/2568	550	430	284	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
6/7/2568	325	996	854	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
7/7/2568	725	480	349	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
8/7/2568	500	443	305	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
9/7/2568	600	458	320	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
10/7/2568	575	516	382	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
11/7/2568	550	920	783	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
12/7/2568	550	484	343	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
13/7/2568	500	508	376	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
14/7/2568	550	495	364	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
15/7/2568	500	455	317	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
16/7/2568	550	489	353	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
17/7/2568	550	478	349	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ								การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย												
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณตะกอนหรือสารตกค้างที่ใช้ประกอบกิจการ (ชื่อผลิตภัณฑ์) (ลิตร) (BIO FOS , BIO SOLUTION)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้รับผิด	[redacted]
18/7/2568	500	384	262	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
19/7/2568	500	451	322	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
20/7/2568	500	468	340	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
21/7/2568	500	476	352	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
22/7/2568	500	483	361	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
23/7/2568	550	453	331	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
24/7/2568	525	439	314	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
25/7/2568	450	405	266	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
26/7/2568	500	522	390	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
27/7/2568	500	465	331	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
28/7/2568	500	468	342	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
29/7/2568	550	468	343	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
30/7/2568	550	448	320	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
31/7/2568	500	462	316	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
total	16,250	15,309	11,217													

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

นาย.....[redacted]ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ - ออกให้โดย -

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เพชรบุรี แขวง/ตำบล : ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ : เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-1218000 โทรสาร : 02-1219009

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] องหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย [redacted] 7108/68

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้าง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 16,250.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 15,309.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 11,217.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1.biofos uevelop 30.000 กิโลกรัม

2. nutrient 30.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

THE PLATINUM FASHION MALL

บันทึก

เลขที่ PFJEN-68-0094 **วันที่** 4 กันยายน 2568

เรื่อง เพื่อลงนามและตรวจสอบแบบ ทส.1 และ ทส.2 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 สำหรับส่งรายงานกรมควบคุมมลพิษทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เรียน คุณธนกร ทองธารส่องแสง ผู้จัดการนิติบุคคล

เอกสารแนบ

1. บันทึก เอกสาร ทส.1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 1 ชุด
2. บันทึก เอกสาร ทส.2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 1 ชุด

ตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ออกกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555

ตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องจดบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.1 ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฝ่ายวิศวกรรม ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน ทส.1 และ ทส.2 ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้เสร็จแล้ว จึงนำส่งรายงานมาเพื่อตรวจสอบ และลงนาม และจัดส่งเอกสารรายงานให้กรมควบคุมมลพิษ ทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ ต่อไป

[redacted]

หัวหน้างาน ฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบอาคาร
วันที่ 4/9/68

ผู้จัดการนิติบุคคล
วันที่ 5/9/68

[redacted]

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อผลิตภัณฑ์) (ลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้รับเหมา
18/8/2568	500	543	413	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
19/8/2568	325	429	302	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/8/2568	475	478	338	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/8/2568	475	455	342	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/8/2568	475	420	296	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/8/2568	325	490	340	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/8/2568	450	476	355	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/8/2568	425	435	286	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/8/2568	475	446	296	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/8/2568	425	516	385	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/8/2568	425	685	556	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/8/2568	425	703	568	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/8/2568	525	499	361	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/8/2568	550	491	355	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
total	13,150	15,534	10,812												

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อผลิตภัณฑ์) (ลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้รับเหมา
1/8/2568	400	442	282	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/8/2568	225	513	371	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/8/2568	425	498	354	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/8/2568	325	442	292	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/8/2568	325	442	283	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/8/2568	425	485	335	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/8/2568	400	444	300	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/8/2568	425	553	424	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/8/2568	375	447	303	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/8/2568	425	470	292	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/8/2568	475	464	78	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/8/2568	425	507	289	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/8/2568	475	599	439	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/8/2568	525	656	496	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/8/2568	425	530	374	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/8/2568	425	510	363	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/8/2568	375	466	344	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....)

นาย.....[redacted]วบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ - ออกให้โดย -

แบบ ขส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เพชรบุรี แขวง/ตำบล : ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ : เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-1218000 โทรสาร : 02-1219009

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted]หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted]ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย [redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้าง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 13,150.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 15,534.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10,812.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. biofos uevelop 30.000 กิโลกรัม

2. nutrient 30.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านเอ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโมจน์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	บริษัทคลอราคารุด The Platinum Fashion Mall			
ที่อยู่	:	เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400			
ข้อมูลติดต่อ	:	โทร. 091-097-2029 e-mail: pfjprocure@platinumfashionmall.net			
จุดเก็บตัวอย่าง	:	น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด	**วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง**	:	22/08/2568
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำเสีย	**เวลาที่เก็บตัวอย่าง**	:	13:00 น.
เลขปฏิบัติการ	:	WW 1896	**วันเดือนปีที่วิเคราะห์**	:	21-29/08/2568
ลักษณะตัวอย่าง	:	ขุ่น สีน้ำตาล มีกลิ่น	**วันเดือนปีที่รายงานผล**	:	03/09/2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายธนวัฒน์ รตารงค์ (ว-301-ค-0002)	**รหัสลูกค้า**	:	JP 084-8-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	**หน่วย**	**วิธีวิเคราะห์**	**ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้**	**ผลการวิเคราะห์**	**ค่ามาตรฐาน[1]**
pH	-	Electrometric Method	-	8.4	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	314	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	160	-

หมายเหตุ : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารชนประเภทและขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด ลอบบาราทอรี แอนด์ เอ็นจินีเยริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

[redacted]

ว-301-ข-0005 ว-301-ค-0003

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

F-QP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020 Page 1/2

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกล้วยกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ประโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall				
ที่อยู่	: เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400				
ข้อมูลติดต่อ	: โทร. 091-097-2029 e-mail: pfjprocure@platinumfashionmall.net				
จุดเก็บตัวอย่าง	: น้ำหลังออกจากระบบบำบัด	**วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง**	:	22/08/2568	
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสีย	**เวลาที่เก็บตัวอย่าง**	:	13:05 น.	
เลขปฏิบัติการ	: WW 1897	**วันเดือนปีที่วิเคราะห์**	:	21/08-02/09/2568	
ลักษณะตัวอย่าง	: ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	**วันเดือนปีที่รายงานผล**	:	04/09/2568	
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนุวัฒน์ ชตรรงค์ (ว-301-ห-0002)	**รหัสลูกค้า**	:	JP 084-8-00	

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]
pH	-	Electrometric Method	-	7.4	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	59	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	53	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	320	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN[2]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	56	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ช)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

[redacted]

Analyst
ว-301-ห-0005

Laboratory Supervisor
ว-301-ห-0003

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

PLATINUM FASHION MALL

บันทึก

เลขที่ PFJEN-68-0111 **วันที่** 6 ตุลาคม 2568

เรื่อง เพื่อลงนามและตรวจสอบแบบ ทส.1 และ ทส.2 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 สำหรับส่งรายงานกรมควบคุมมลพิษทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เรียน คุณธนกร ทองชารส่องแสง ผู้จัดการนิติบุคคล

เอกสารแนบ

1. บันทึก เอกสาร ทส.1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 1 ชุด
2. บันทึก เอกสาร ทส.2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 1 ชุด

ตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ออกกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555

ตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องจดบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.1 ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฝ่ายวิศวกรรม ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน ทส.1 และ ทส.2 ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้เสร็จแล้ว จึงนำส่งรายงานมาเพื่อตรวจสอบ และลงนาม และจัดส่งเอกสารรายงานให้กรมควบคุมมลพิษ ทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษต่อไป

นำเสนอโดย

[redacted]

หัวหน้างาน ฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบอาคาร
วันที่ 6/10/2568

อนุมัติ

[redacted]

ผู้จัดการนิติบุคคล
วันที่ 8/10/68

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1218000 โทรสาร 02-1219009 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ใบอนุญาตเลขที่ 9/2549 ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

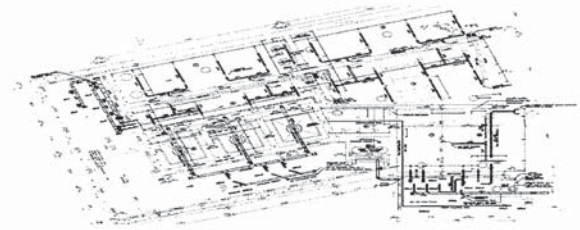

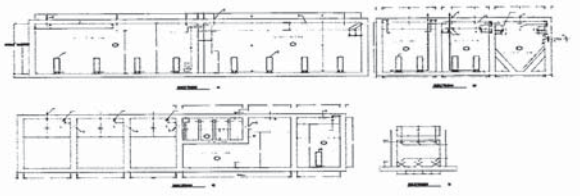

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อผลิตภัณฑ์) (ลิตร) เชื้อจุลินทรีย์ (BIO FOS, BIO SOLUTION)	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ตบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
1/9/2568	450	461	325	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/9/2568	500	471	159	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/9/2568	500	468	305	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/9/2568	500	471	341	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/9/2568	500	471	342	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/9/2568	550	338	185	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/9/2568	500	594	488	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/9/2568	500	459	356	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/9/2568	500	449	338	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/9/2568	550	365	247	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/9/2568	500	494	376	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/9/2568	500	410	278	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/9/2568	500	495	364	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/9/2568	500	435	286	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/9/2568	550	550	443	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/9/2568	500	373	254	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/9/2568	500	489	366	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อผลิตภัณฑ์) (BIO POS, BIO SOLUTION)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
18/9/2568	550	457	320	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
19/9/2568	500	458	325	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
20/9/2568	550	468	334	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
21/9/2568	500	490	358	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
22/9/2568	525	451	312	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
23/9/2568	500	547	421	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
24/9/2568	500	473	334	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
25/9/2568	500	413	279	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
26/9/2568	500	497	358	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
27/9/2568	550	479	339	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
28/9/2568	550	483	333	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
29/9/2568	500	425	296	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
30/9/2568	550	519	387	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
total	15,375	13,953	9,849											

ลายมือชื่อ ผู้บันทึก [redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]งแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....)

[redacted]วบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ - ออกให้โดย -

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เพชรบุรี แขวง/ตำบล : ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ : เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-1218000 โทรสาร : 02-1219009

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted]อผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted]ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้าง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 15,375.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13,953.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9,849.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. biofos uevelop 30.000 กิโลกรัม

2. nutrient 30.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

PLATINUM

บันทึก

เลขที่ PFJEN-68-0120 **วันที่** 4 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง เพื่อลงนามและตรวจสอบแบบ ทส.1 และ ทส.2 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 สำหรับส่งรายงานกรมควบคุมมลพิษทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เรียน คุณธนกร ทองธารส่องแสง ผู้จัดการนิติบุคคล

เอกสารแนบ

1. บันทึก เอกสาร ทส.1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 1 ชุด
2. บันทึก เอกสาร ทส.2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 1 ชุด

ตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ออกกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555

ตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องจดบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.1 ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฝ่ายวิศวกรรม ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน ทส.1 และ ทส.2 ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้เสร็จแล้ว จึงนำส่งรายงานมาเพื่อตรวจสอบ และลงนาม และจัดส่งเอกสารรายงานให้กรมควบคุมมลพิษ ทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษต่อไป

[redacted]

หัวหน้างาน ฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบอาคาร
วันที่ 4/11/68

ผู้จัดการนิติบุคคล
วันที่ 5/11/68

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1218000 โทรสาร 02-1219009 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ใบอนุญาตเลขที่ 9/2549 ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

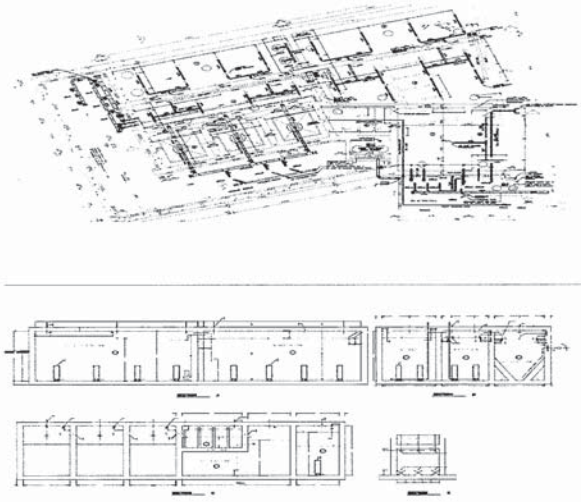

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในอุปกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ซึ่งอยู่ในรูปของ BIO FOS. BIO SOLUTION)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตน.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	อาทิตย์ชื่อผู้บันทึก
1/10/2568	450	487	351	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/10/2568	500	304	178	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/10/2568	500	517	394	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/10/2568	500	493	370	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/10/2568	500	493	396	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/10/2568	500	374	236	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/10/2568	500	498	278	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/10/2568	500	449	327	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/10/2568	500	473	347	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/10/2568	500	533	409	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/10/2568	500	403	259	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/10/2568	450	412	277	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/10/2568	500	605	495	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/10/2568	500	314	183	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/10/2568	525	413	309	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/10/2568	550	511	384	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/10/2568	550	479	336	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในอุปกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ซึ่งอยู่ในรูปของ BIO FOS. BIO SOLUTION)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตน.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	อาทิตย์ชื่อผู้บันทึก
18/10/2568	600	436	305	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
19/10/2568	550	466	328	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/10/2568	500	492	365	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/10/2568	500	450	311	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/10/2568	500	471	325	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/10/2568	500	430	295	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/10/2568	500	413	279	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/10/2568	500	578	442	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/10/2568	400	358	237	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/10/2568	500	510	380	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/10/2568	550	464	404	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/10/2568	500	439	214	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/10/2568	475	490	375	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/10/2568	475	450	328	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
total	15,575	14,205	10,117												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....)

[redacted]ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

[redacted]/ทา/๖๗

.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ - ออกให้โดย -

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เพชรบุรี แขวง/ตำบล : ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ : เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-1218000 โทรสาร : 02-1219009

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห[redacted]วดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่[redacted]ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่[redacted]ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาต[redacted]เดอายุ _____ [redacted]/ทา/๖๗

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้าง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 15,575.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 14,205.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10,117.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. biofos uevelop 30.000 กิโลกรัม
2. nutrient 30.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิยการน์ ซอยศรีรัมภีรย์ 46/1 (ปรีดีพนมยง์) แขวงคลองเตย เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Ble Town, Soi Sitnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : ผิติบุศคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall.
ที่อยู่ : เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 091-097-2029 e-mail: pfjprocure@platinumfashionmall.net
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/10/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:13 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 2525 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-17/10/2568
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/10/2568
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ วศวรงค์ (ว-301-ศ-0002) รหัสลูกค้า : JP 084-10-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]
pH	-	Electrometric Method	-	8.5	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	252	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	238	-

หมายเหตุ : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [P] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิซท์ แอนด์ เอ็นจินีอริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

[redacted]

ว-301-ง-0005 ว-301-ศ-0003

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบีเอกสยามกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall		
ที่อยู่	: เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400		
ข้อมูลติดต่อ	: โทร. 091-097-2029 e-mail: pfjprocure@platinumfashionmall.net		
จุดเก็บตัวอย่าง	: น้ำหลังออกจากระบบบำบัด	วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง	: 09/10/2568
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสีย	เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 12:35 น.
เลขปฏิบัติการ	: WW 2326	วันเดือนปีที่วิเคราะห์	: 10-17/10/2568
ลักษณะตัวอย่าง	: ใส เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	วันเดือนปีที่รายงานผล	: 20/10/2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายเกษไพณ์ จตารศ์ (ว-301-ศ-0002)	รหัสลูกค้า	: JP 084-10-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	10	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	5.4	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	336	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN[2]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	5.1	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
[2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาลิสท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

[redacted]

ว-301-ศ-0005 ว-301-ศ-0003

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

THE PLATINUM FASHION MALL

บันทึก

เลขที่ PFJEN-68-0127 **วันที่** 4 ธันวาคม 2568

เรื่อง เพื่อลงนามและตรวจสอบแบบ ทส.1 และ ทส.2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 สำหรับส่งรายงานกรมควบคุมมลพิษทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เรียน คุณธนกร ทองธารส่องแสง ผู้จัดการนิติบุคคล

เอกสารแนบ

1. บันทึก เอกสาร ทส.1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 1 ชุด
2. บันทึก เอกสาร ทส.2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 1 ชุด

ตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ออกกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555

ตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องจดบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.1 ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฝ่ายวิศวกรรม ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน ทส.1 และ ทส.2 ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้เสร็จแล้ว จึงนำส่งรายงานมาเพื่อตรวจสอบ และลงนาม และจัดส่งเอกสารรายงานให้กรมควบคุมมลพิษ ทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษต่อไป

[redacted]

หัวหน้างาน ฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบอาคาร
วันที่ 4 / 12 / 2568
4/12/68

ผู้จัดการนิติบุคคล
วันที่ 4 / 12 / 68
4/12/68

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1218000 โทรสาร 02-1219009 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ใบอนุญาตเลขที่ 9/2549 ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

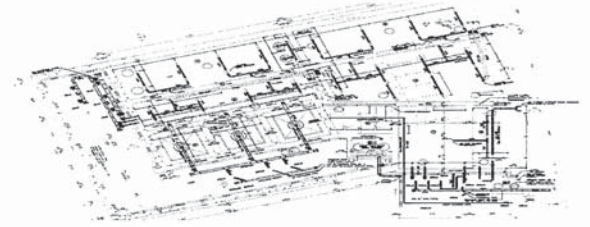

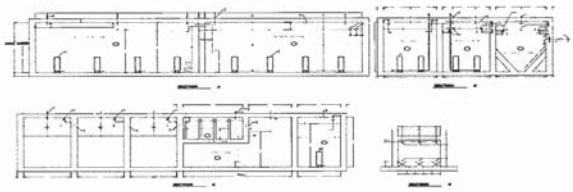

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บรายงานแหล่งกำเนิดมลพิษ | | |

| สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | |

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
ที่อยู่ : เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 091-097-2029 e-mail: pfjprocure@platinumfashionmall.net
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด **วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง** : 10/11/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย **เวลาที่เก็บตัวอย่าง** : 12:45 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 2614 **วันเดือนปีที่วิเคราะห์** : 11-18/11/2568
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น น้ำตาล สกปรกมาก มีกลิ่น **วันเดือนปีที่รายงานผล** : 19/11/2568
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธนวัฒน์ รตารงค์ (3-301-ค-0002) **รหัสลูกค้า** : JP 084-11-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]
pH	-	Electrometric Method	-	8.0	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	461	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	277	-

หมายเหตุ : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสท์ แอนด์ เอ็นจินีเอิร์ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
ที่อยู่ : เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 091-097-2029 e-mail: pfjprocure@platinumfashionmall.net
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำหลังออกจากระบบบำบัด **วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง** : 10/11/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย **เวลาที่เก็บตัวอย่าง** : 12:40 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 2615 **วันเดือนปีที่วิเคราะห์** : 11-18/11/2568
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน สกปรกน้อย ไม่มีกลิ่น **วันเดือนปีที่รายงานผล** : 19/11/2568
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธนวัฒน์ รตารงค์ (3-301-ค-0002) **รหัสลูกค้า** : JP 084-11-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]
pH	-	Electrometric Method	-	6.5	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	7.5	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	3.4	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	356	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN[2]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	13	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสท์ แอนด์ เอ็นจินีเอิร์ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1218000 โทรสาร 02-1219009 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ใบอนุญาตเลขที่ 9/2549 ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

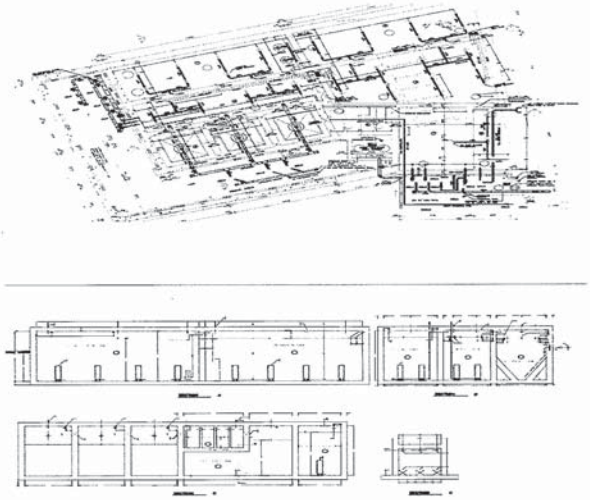

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วันเดือนปี	ปริมาณกาวไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในอุตสาหกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การบำบัดน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องดูดตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่บำบัดแล้ว (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและมาตรการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
1/12/2568	525	416	280	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]	
2/12/2568	500	463	337	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
3/12/2568	450	411	268	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
4/12/2568	500	447	324	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
5/12/2568	500	447	350	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
6/12/2568	500	377	239	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
7/12/2568	500	488	268	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
8/12/2568	500	415	293	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
9/12/2568	525	480	354	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
10/12/2568	450	409	285	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
11/12/2568	500	467	323	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
12/12/2568	500	513	378	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
13/12/2568	500	897	787	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
14/12/2568	500	392	261	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
15/12/2568	500	430	326	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
16/12/2568	500	499	372	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		
17/12/2568	500	408	265	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลงชื่อผู้รับจ้าง
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในภาพรวมของเทศบาลนิคมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดจากจุลินทรีย์ที่ใช้ (ชื่อผลิตภัณฑ์) (ลิตร) (BIO FOS , BIO SOLUTION)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
18/12/2568	500	409	278	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
19/12/2568	500	499	361	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/12/2568	500	479	352	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/12/2568	575	395	256	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/12/2568	525	531	385	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/12/2568	350	459	324	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/12/2568	550	399	265	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/12/2568	500	437	301	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/12/2568	525	512	391	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/12/2568	525	446	316	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/12/2568	525	469	409	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/12/2568	500	450	225	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/12/2568	500	510	395	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/12/2568	500	522	400	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
total	15,525	14,476	10,388												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] ...พิษ

...ดน้ำเสีย

06/07/69

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ - ออกให้โดย -

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เพชรบุรี แขวง/ตำบล : ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ : เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-1218000 โทรสาร : 02-1219009

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 [redacted] ...ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

[redacted] ...องหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย [redacted]

06/07/69

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 15,525.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 14,476.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10,388.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. biofos uevelop 30.000 กิโลกรัม
2. nutrient 30.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

การตรวจสอบระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย

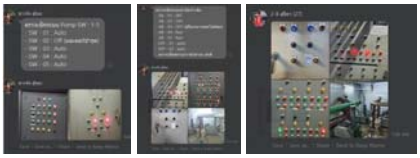

การสูบตะกอนจากบ่อบำบัดน้ำเสีย

การดักไขมันจากบ่อดักไขมัน

การตรวจสอบเส้นท่อประปา

การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

การล้างถังน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ชั้น 24 ในโครงการ

การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในโครงการ

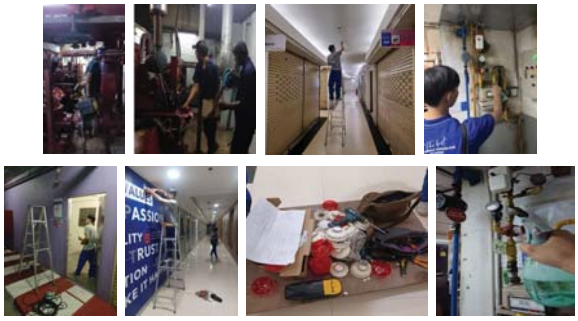

การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

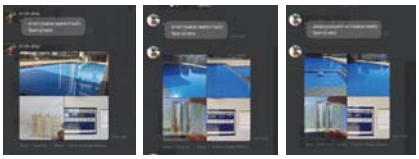

การซ่อมแซมส่วนงานต่างๆภายในโครงการ

การซ่อมแซมส่วนงานต่างๆภายในโครงการ (ต่อ)

การซ่อมแซมส่วนงานต่างๆภายในโครงการ (ต่อ)

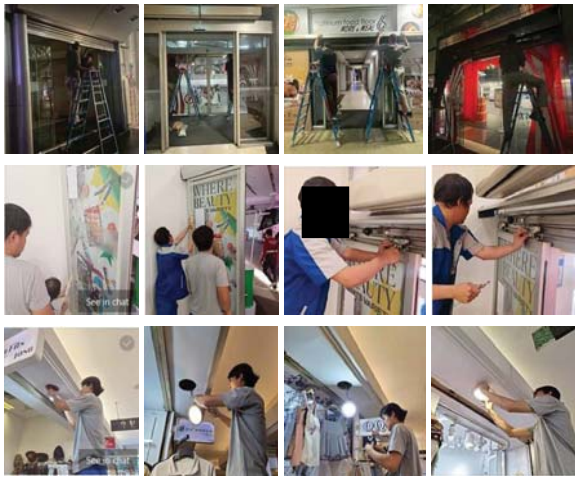

ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์

ป้ายจำกัดความเร็ว

การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง

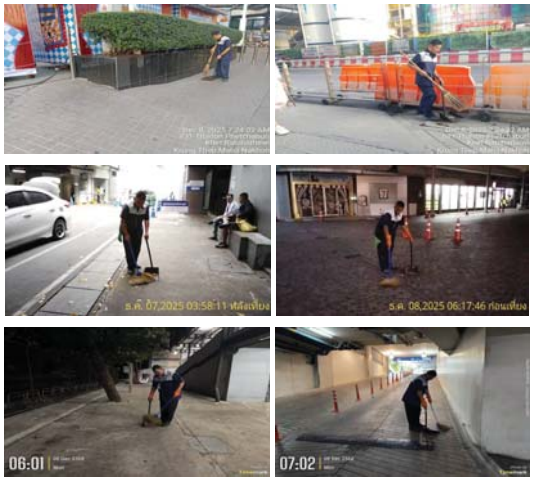

การเก็บขยะมูลฝอยภายในโครงการ

การเก็บขนมูลฝอยของสำนักเขต

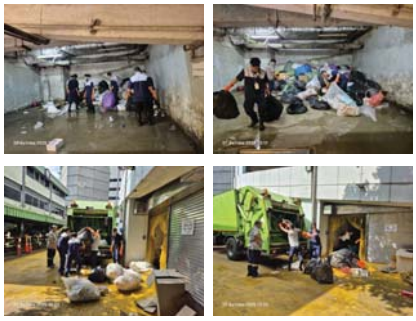

การเก็บขนมูลฝอยของสำนักเขต

การขุด/ลอกบ่อหน่วงน้ำและการระบายน้ำ

การตักใบไม้/เศษขยะออกจากรางระบายน้ำรอบอาคาร

การซ้อมดับเพลิง

การดูแลพื้นที่สีเขียว

การขายของเก่าในโครงการ

การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค

การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค (ต่อ)

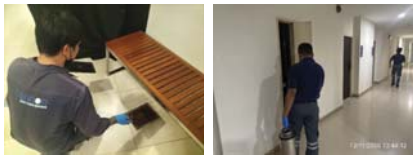

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

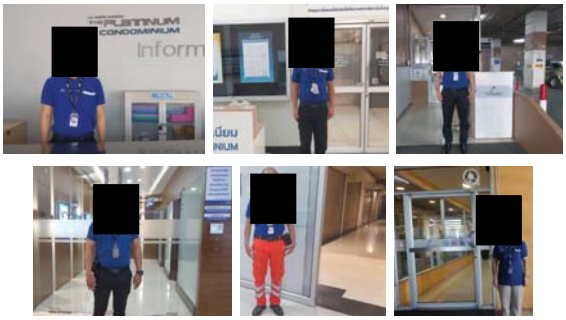

การล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย