

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงแรม เดอะแชนด์ เขาหลัก ของบริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านโครงการด้านที่פקอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ประจำเดือนประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- คุณภาพน้ำ
- การระบายน้ำ
- ระบบป้องกันอัคคีภัย
- อื่นๆ ได้แก่ การกำจัดขยะมูลฝอย

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม เดอะแชนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี ของบริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด มีรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 แสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม เดอะแชนด์ เขาหลัก (ชื่อเดิม โรงแรม เขาหลัก บีช วิล รีสอร์ท)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
1. คุณภาพน้ำ - คุณภาพน้ำทิ้ง	- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- pH, BOD ₅ , TSS, TDS, G&O, Sulfide, Settle able Solids TKN, TCB,FCB	ตาม Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 24 th Edition, 2023 ของ APHA, AWWA and WEF	ก.ค. – ธ.ค. 68 (6 เดือน/ครั้ง)
- น้ำใช้ในโครงการ	- บ่อน้ำต้น	- pH, Turbidity, color, TDS, Cl ⁻ , Hardness, Fe, Mn, NO ₃ -N, SO ₄ ²⁻ , TCB, E.coli		ตุลาคม 2568 (6 เดือน/ครั้ง)

3.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and WEF Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 24nd Edition, 2023 โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.2 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	
เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆ ดังนี้	
1.	ตัวอย่างวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน (Oil & Grease) ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดแก้วขนาด 1,000 ml
2.	ตัวอย่างวิเคราะห์หาปริมาณ Bacteria ประเภทต่างๆ ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธี Sterile Technique
3.	ตัวอย่างวิเคราะห์หาพารามิเตอร์อื่นๆ ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติกขนาด 1,800 ml
ตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับค่าพารามิเตอร์บางค่า จะตรวจวัดที่ภาคสนาม ได้แก่ pH, DO, Temperature และ Flow Rate	

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ลำดับที่	ดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการตรวจวิเคราะห์
1	pH at 25 °C	Electrometric Method
2	Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅)	5-Day BOD Test, Azide modification Method
3	Suspended Solids (TSS)	Dried at 103 – 105 °C Method
4	Settle able Solids	Volumetric Method
5	Total Dissolved Solids (TDS)	Dried at 103 – 105 °C Method
6	Sulfide	Iodometric Method
7	TKN	Macro – Kjeldahl Method
8	Grease & Oil	Partition Gravimetric Method
9	Total Coliform Bacteria	MPN Test Method
10	Fecal Coliform Bacteria	MPN Test Method

3.1.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการโรงแรม เดอะแชนด์ เขาหลัก ของบริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 จำนวน 2 จุด คือ น้ำเสียก่อนผ่านระบบบำบัด และน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด



รูปที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนผ่านการบำบัด



รูปที่ 3.2 การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด

3.1.1.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการโรงแรม เดอะแชนด์ เขาหลัก ของ บริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 มีจำนวน 2 สถานี เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา แสดงดังตารางที่ 3.4 - 3.7

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด

ประจำเดือนมกราคม 2565 – มิถุนายน 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	DS (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	Grease & Oil (mg/l)	TKN (mg/l)	Sulfide (mg/l)
ม.ค. 65	6.89	22.0	35.0	1,034	ND	1.75	0.1	31.43
ก.พ. 65	6.99	176	53.0	306	7.0	2.83	0.1	47.18
มี.ค. 65	7.27	168	61.0	350	ND	1.28	0.1	< 5.00
เม.ย. 65	7.30	192	88.0	398	12.0	3.12	0.1	71.00
พ.ค. 65	7.26	100	68.0	402	9.0	2.76	7.0	51.24
มิ.ย. 65	7.16	122	84.0	382	4.0	2.41	0.8	10.04
ก.ค. 65	7.02	276	104	332	20.0	3.97	0.1	59.50
ส.ค. 65	7.04	410	223	462	101	3.05	1.0	29.96
ก.ย. 65	6.96	308	116	670	15.0	1.56	0.3	44.80
ต.ค. 65	6.91	250	96.0	446	20.0	2.98	0.2	42.84
พ.ย. 65	7.02	276	104	332	20.0	3.97	0.1	59.50
ธ.ค. 65	7.05	292	90.0	386	15.0	3.12	0.2	38.64

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด

ประจำเดือนมกราคม 2565 – มิถุนายน 2568 (ต่อ)

วันที่เก็บตัวอย่าง	รายการทดสอบ								
	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	Grease & Oil (mg/l)	Sulfide (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	TKN (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)
ม.ค. 66	7.39	268	132	488	50.0	6.52	0.2	92.00	1,700,000
ก.พ. 66	6.97	450	139	380	25.0	5.88	0.3	85.00	1,700,000
มี.ค. 66	7.28	284	88.0	342	24.0	4.11	0.1	81.00	2,800,000
เม.ย. 66	7.25	206	77.0	356	16.0	5.29	0.2	79.00	2,400,000


ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
ประจำเดือนมกราคม 2565 – ธันวาคม 2567 (ต่อ)

วันที่เก็บ ตัวอย่าง	รายการทดสอบ								
	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	Grease & Oil (mg/l)	Sulfide (mg/l)	Settleable Solids (mg/)	TKN (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)
พ.ค. 66	7.82	94.0	65.0	320	5.0	1.70	0.1	77.00	460,000
มิ.ย. 66	7.09	114	83.0	318	10.0	4.18	0.4	67.00	3,500
ก.ค. 66	6.78	136	78.0	282	5.0	3.68	0.4	49.28	16,000,000
ส.ค. 66	6.88	112	92.0	344	5.0	4.46	0.3	79.0	24,000,000
ก.ย. 66	7.14	122	68.0	270	2.0	2.48	0.2	53.0	17,000,000
ต.ค. 66	7.04	204	132	394	21.0	4.46	0.6	85.0	35,000,000
พ.ย. 66	7.35	204	106	512	28.0	3.60	0.2	90.0	5,400,000
ธ.ค. 66	7.15	156	121	460	28.0	4.93	0.2	92.00	5,400,000
ม.ค. 67	6.99	530	156	628	29.0	7.00	1.0	95.00	350,000
ก.พ. 67	6.72	520	155	404	62.0	5.13	0.5	82.00	2,400,000
มี.ค. 67	7.53	284	88.0	508	12.0	6.13	0.1	90.00	24,000,000
เม.ย. 67	6.70	520	172	480	48.0	4.20	0.3	115.00	5,400,000
พ.ค. 67	6.26	380	175	364	32.0	4.90	1.5	95.00	24,000,000
มิ.ย. 67	7.25	180	120	430	19.0	4.60	0.40	85.00	9,200,000
ก.ค. 67	6.48	350	138	400	6.0	3.87	1.0	90.00	16,000,000
ส.ค. 67	6.74	260	140	256	20.00	3.93	0.8	95.00	24,000,000
ก.ย. 67	7.16	228	113	310	10.0	5.80	0.4	88.00	3,500,000
ต.ค. 67	7.08	240	114	556	10.0	4.80	0.8	20.00	9,200
พ.ย. 67	6.81	71.0	126	410	3.0	1.47	0.3	80.00	16,000,000
ธ.ค. 67	6.99	140	170	380	23.0	4.93	0.5	98.0	35,000,000
ม.ค. 68	7.23	640	195	440	90.0	4.87	0.3	72.74	54,000,000
ก.พ. 68	6.51	132	172	448	10.0	4.7	0.9	77.00	35,000,000
มี.ค. 68	6.28	710	348	542	3.0	4.27	1.8	82.74	35,000,000
เม.ย. 68	6.72	430	166	516	39.0	9.20	0.6	59.29	54,000,000
พ.ค. 68	7.06	232	145	378	13.0	4.07	1.0	66.99	16,000,000
มิ.ย. 68	7.17	204	92.0	328	4.0	4.20	0.1	74.27	16,000,000

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง	รายการทดสอบ								
	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	Grease & Oil (mg/l)	Sulfide (mg/l as S ⁻²)	Settleable Solids (mg/l)	TKN (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)
ก.ค. 68	7.02	260	149	306	43.0	3.33	0.6	34.43	16,000,000
ส.ค. 68	6.74	560	156	392	40.0	3.80	1.5	49.07	35,000,000
ก.ย. 68	6.03	540	185	532	17.0	3.07	1.2	48.86	14,000,000
ต.ค. 68	6.82	290	165	236	12.0	1.53	0.9	41.44	140,000
พ.ย. 68	6.51	550	206	428	21.0	2.87	0.3	88.20	16,000,000
ธ.ค. 68	6.28	740	263	447	30.0	8.80	1.0	295.96	54,000,000


กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด

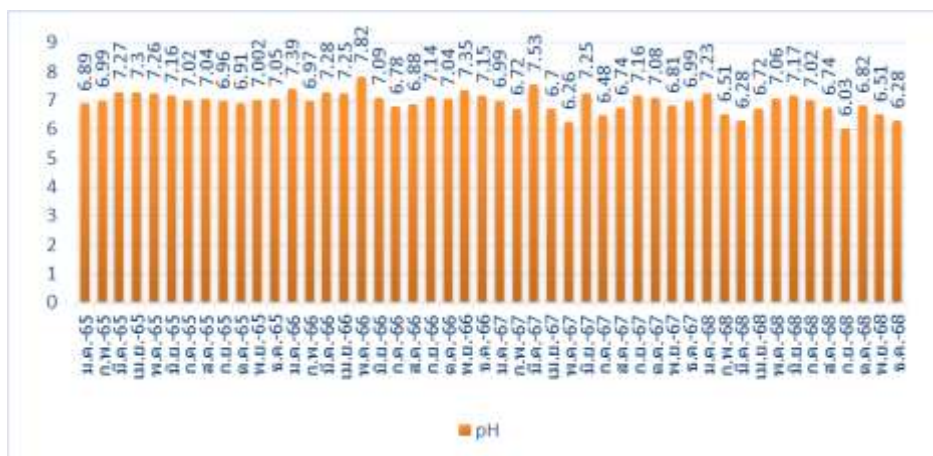


ภาพที่ 3.1 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า pH ของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด




ภาพที่ 3.2 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า BOD₅ ของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด

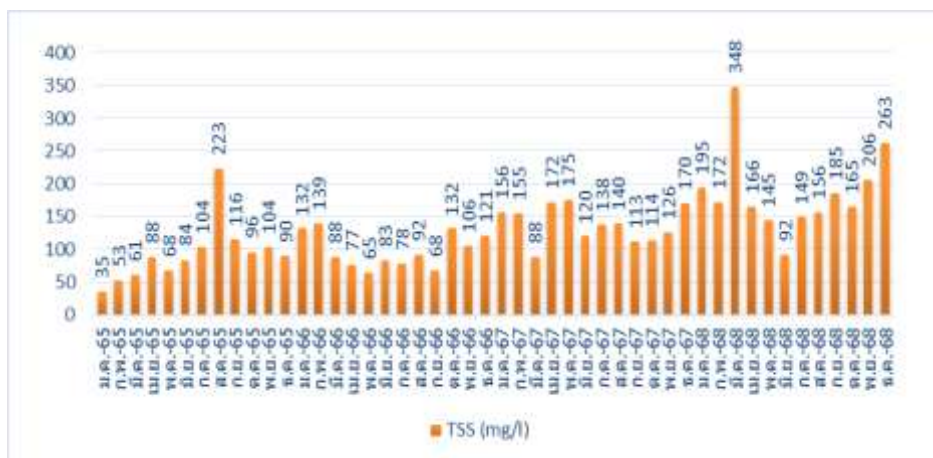


ภาพที่ 3.3 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า TSS ของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด

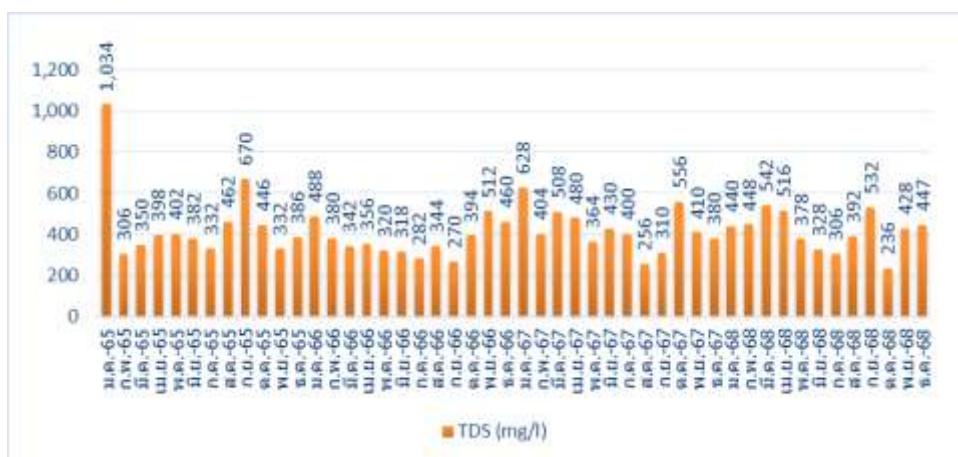


ภาพที่ 3.4 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า TDS ของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด

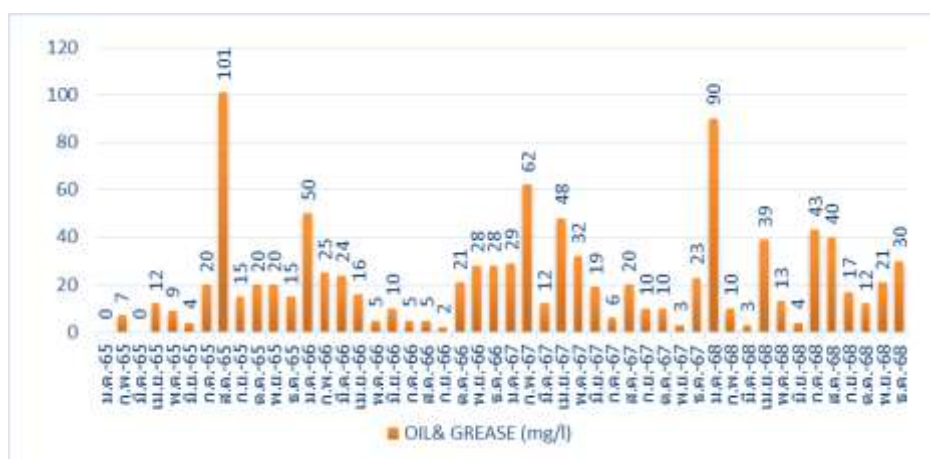


ภาพที่ 3.5 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า Grease & Oil ของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด

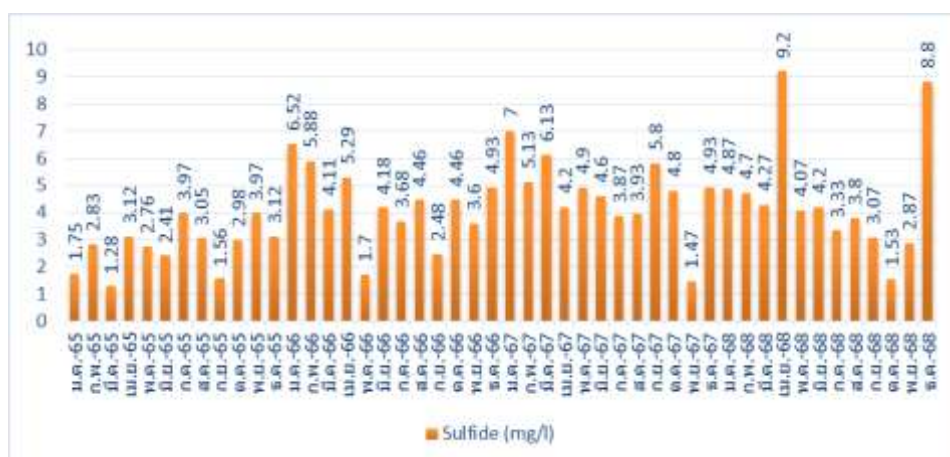


ภาพที่ 3.6 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า Sulfide ของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด

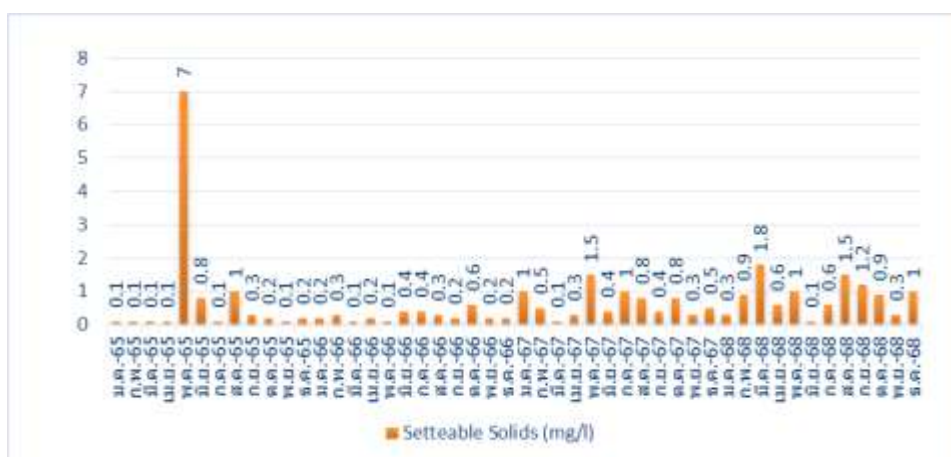

ภาพที่ 3. 7 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า Settleable Solids ของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด

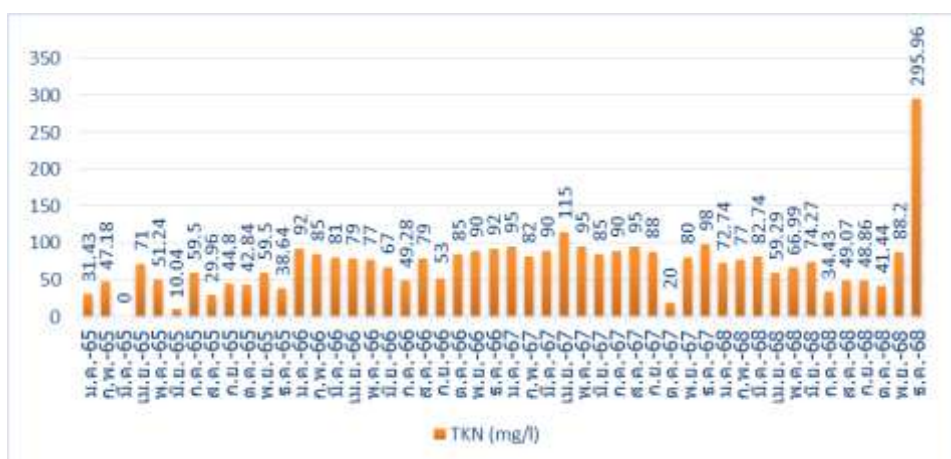

ภาพที่ 3. 8 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า TKN ของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด

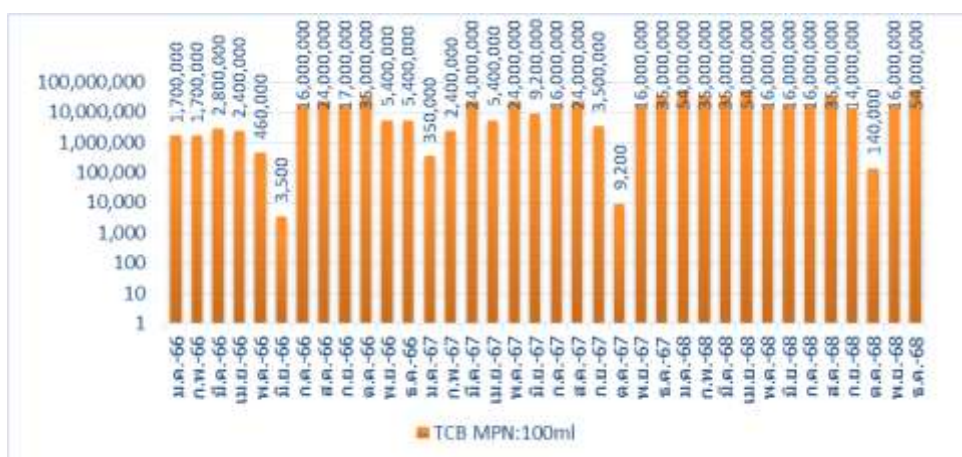

ภาพที่ 3. 9 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า TCB ของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด

ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด
ประจำเดือนมกราคม 2565 – มิถุนายน 2568

วันที่เก็บ ตัวอย่าง	รายการทดสอบ								
	pH	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	Grease & Oil (mg/l)	TKN (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)
ม.ค. 65	7.40	8.0	10.0	168	ND	ND	5.74	< 0.50	2,800
ก.พ. 65	5.45	4.9	8.0	230	ND	ND	< 5.0	ND	79.0
มี.ค. 65	4.80	2.6	4.0	438	ND	ND	< 5.00	1.28*	110
เม.ย. 65	5.82	7.0	10.0	372	ND	ND	10.00	< 0.50	540
พ.ค. 65	5.52	1.9	16.0	520	0.1	ND	2.10	ND	1,700
มิ.ย. 65	6.09	15.0	27.0	474	0.2	ND	4.76	ND	9,200
ก.ค. 65	6.97	19.0	7.0	350	ND	ND	25.56	ND	9,200
ส.ค. 65	6.12	3.0	4.0	640	ND	ND	6.93	ND	540
ก.ย. 65	7.39	1.5	8.0	634	ND	ND	0.56	ND	54,000
ต.ค. 65	6.21	1.2	2.0	684	ND	ND	0.98	0.21	11,000
พ.ย. 65	6.97	19.0	7.0	350	ND	ND	25.56	ND	9,200
ธ.ค. 65	6.96	6.0	4.0	532	ND	ND	12.04	ND	350,000
มาตรฐาน	5.5-9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 500	≤ 0.5	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0	-

ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด
ประจำเดือนมกราคม 2565 – มิถุนายน 2568 (ต่อ)

วันที่เก็บ ตัวอย่าง	รายการทดสอบ									
	pH	BOD ₅ (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	Grease & Oil (mg/l)	TKN (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
ม.ค. 66	7.86	67.0*	27.0	282	ND	ND	73.00*	0.57	350,000	9,200
ก.พ. 66	7.54	51.0*	20.0	260	ND	ND	57.00*	0.99	46,000	9,200
มี.ค. 66	7.19	16.0	15.0	98.0	ND	ND	4.00	0.14	54,000	24,000
เม.ย. 66	7.57	15.0	25.0	312	0.4	ND	25.90	ND	110,000	35,000
พ.ค. 66	7.41	2.0	6.0	352	ND	ND	7.00	0.43	5,400	2,400
มาตรฐาน	5.5-9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 500 [#]	≤ 0.5	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0	-	-

ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด
ประจำเดือนมกราคม 2565 – มิถุนายน 2568 (ต่อ)

วันที่เก็บ ตัวอย่าง	รายการทดสอบ									
	pH	BOD ₅ (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	Grease & Oil (mg/l)	TKN (mg/)	Sulfide (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
มิ.ย. 66	6.16	0.8	7.0	348	ND	ND	2.00	0.28	2,400	23.0
ก.ค. 66	6.29	0.8	1.6	280	ND	ND	9.80	ND	240	< 1.8
ส.ค. 66	6.79	11.0	2.0	312	ND	ND	20.0	0.35	540	220
ก.ย. 66	6.38	0.6	1.2	338	ND	ND	4.0	0.21	700	< 1.8
ต.ค. 66	6.86	5.2	2.1	486	ND	ND	3.0	ND	2,400	170
พ.ย. 66	7.25	7.0	2.9	334	ND	2.0	5.0	0.40	22,000	3,500
ธ.ค. 66	7.45	4.0	13.0	312	ND	0.7	10.0	0.13	1,700	94.0
ม.ค. 67	7.93	16.0	6.0	324	ND	2.0	12.00	0.47	1,700	110
ก.พ. 67	7.40	136*	31.0*	338	0.7*	2.0	32.00	ND	54,000	110
มี.ค. 67	7.81	79.0*	70.0*	446	ND	7.0	34.00	1.73*	5,400,000	63,000
เม.ย. 67	7.22	0.5	3.9	134	ND	ND	2.00	0.40	< 1.8	< 1.8
พ.ค. 67	7.25	5.0	24.0	108	ND	ND	8.00	0.13	22,000	1,700
มิ.ย. 67	5.85	13.0	6.00	458	ND	ND	10.00	ND	35,000	22,000
ก.ค. 67	6.81	2.0	2.3	428	ND	ND	6.00	0.27	3,500	700
ส.ค. 67	6.31	3.0	4.7	466	ND	ND	8.00	0.07	9,200	3,500
ก.ย. 67	6.22	4.0	28.0	166	0.1	ND	16.00	0.07	11,000	9,200
ต.ค. 67	6.10	10.0	21.0	320	0.3	ND	20.00	0.27	9,200	5,400
พ.ย. 67	7.26	3.0	6.0	356	ND	ND	6.00	ND	9,200	1,700
ธ.ค. 67	6.42	11.0	12.0	376	0.2	ND	10.00	0.33	540,000	33,000
ม.ค. 68	7.64	27.0	35.0	316	0.3	3.0	53.76	1.07	8,400	6,300
ก.พ. 68	7.64	24.0	17.0	226	0.1	ND	27.51	0.33	92,000	54,000
มี.ค. 68	7.44	24.0	27.0	380	0.7	ND	18.83	ND	54,000	9,400
เม.ย. 68	6.90	3.0	2.7	396	ND	ND	19.74	ND	920	540
พ.ค. 68	7.15	3.0	4.3	468	ND	ND	8.54	ND	3,500	1,100
มิ.ย. 68	6.14	2.0	5.0	408	ND	ND	6.93	0.13	83.0	33.0
มาตรฐาน	5.5-9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 1,000	-	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0	-	-

ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568

วันที่เก็บ ตัวอย่าง	รายการทดสอบ									
	pH	BOD ₅ (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	Grease & Oil (mg/l)	TKN (mg/l)	Sulfide (mg/l as S ²⁻)	TCB (MPN /100 ml)	FCB (MPN /100 ml)
ก.ค. 68	6.85	2.0	3.0	382	ND	ND	3.92	0.13	2,400	540
ส.ค. 68	7.20	70.0	38.0	322	0.5	1.0	21.98	ND	160,000	14,000
ก.ย. 68	6.42	2.0	1.0	332	ND	ND	8.40	0.13	92,000	54,000
ต.ค. 68	6.92	7.0	40.0	502	0.5	ND	5.60	0.33	11,000	7,000
พ.ย. 68	6.12	21.0	24.0	428	0.1	ND	17.50	0.07	92,000	35,000
ธ.ค. 68	6.26	2.0	5.0	444	ND	ND	8.68	0.27	1,700	1,100
มาตรฐาน	5.5-9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 1,000	-	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0	-	-

หมายเหตุ 500^๐ ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล., < = น้อยกว่า, ≤ = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด/ไม่ได้กำหนดให้ตรวจวิเคราะห์, ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ), * ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ กำหนด

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก.)

ชื่อผู้บันทึก/ควบคุมการเก็บตัวอย่าง : นางสาวจุฑามาศ จูฑามาศย์ เลขทะเบียน : ๒-176-จ-0006

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท เช่าเหิรน์ไทยคอนซัลติ้ง จำกัด เลขทะเบียน ๒-176

ชื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ : นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ เลขทะเบียน : ๒-176-ค-0003


ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพิษณุ สอนมี เลขทะเบียน : ๒-176-ค-0001

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7625-0304 , 0-7661-7668-9 เบอร์โทรสาร : 0-7625-0305, 0-7661-7670


กราฟแสดงปริมาณการตรวจวิเคราะห์ของน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด




ภาพที่ 3.10 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า pH ของน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด

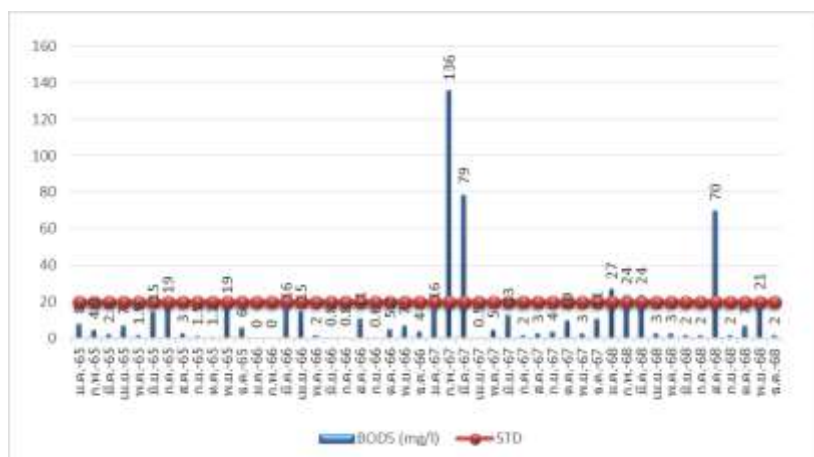


ภาพที่ 3.11 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า BOD₅ ของน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด

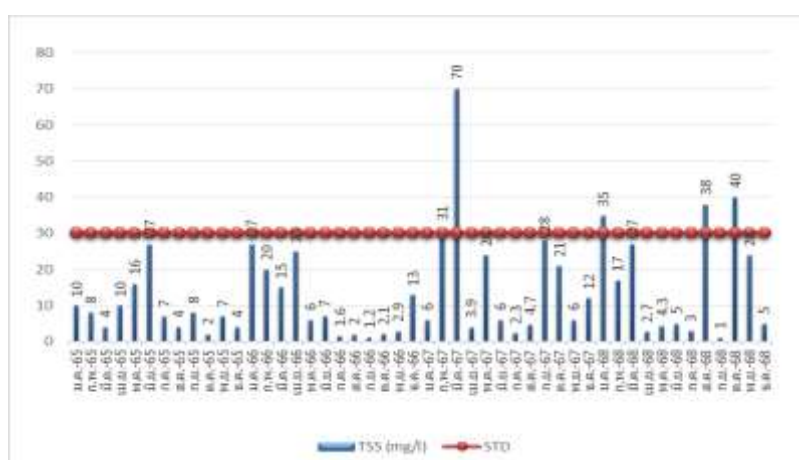


ภาพที่ 3.12 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า TSS ของน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด

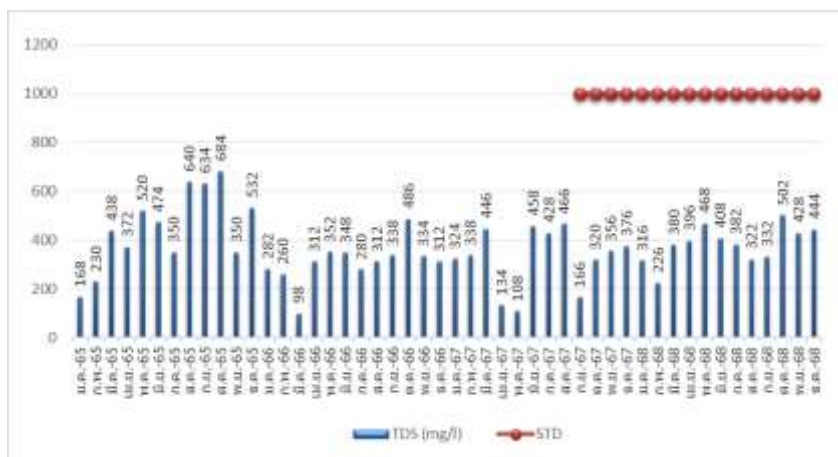


ภาพที่ 3.13 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า TDS ของน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด

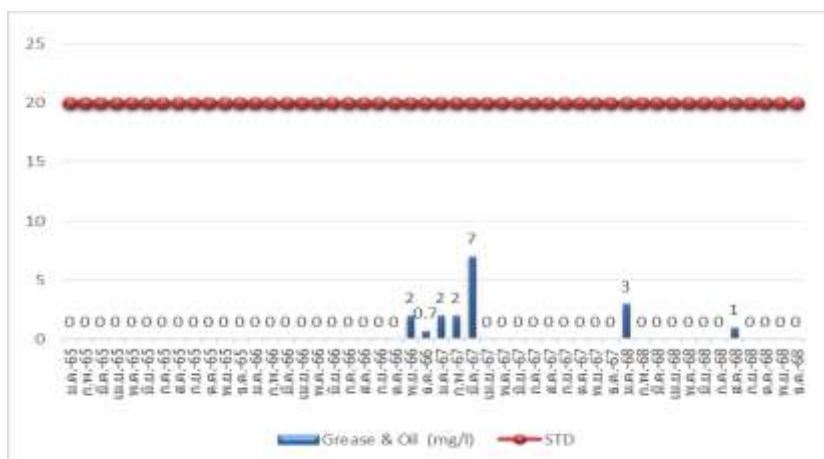


ภาพที่ 3.14 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า GREASE& OIL ของน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด

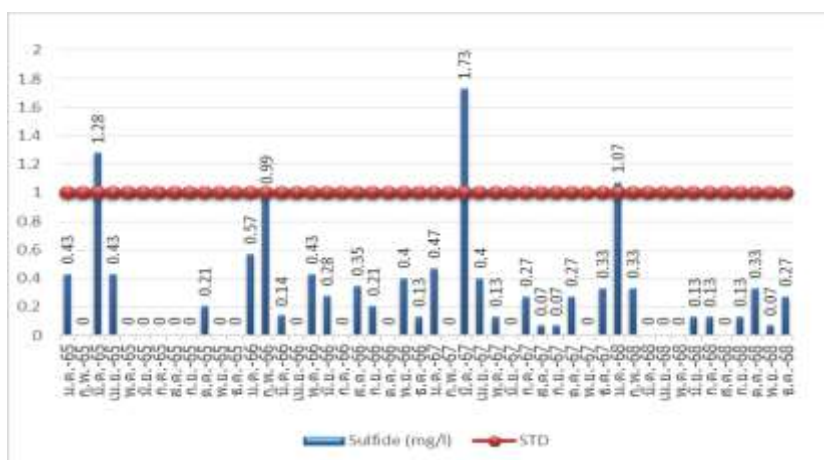


ภาพที่ 3.15 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า Sulfide ของน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด

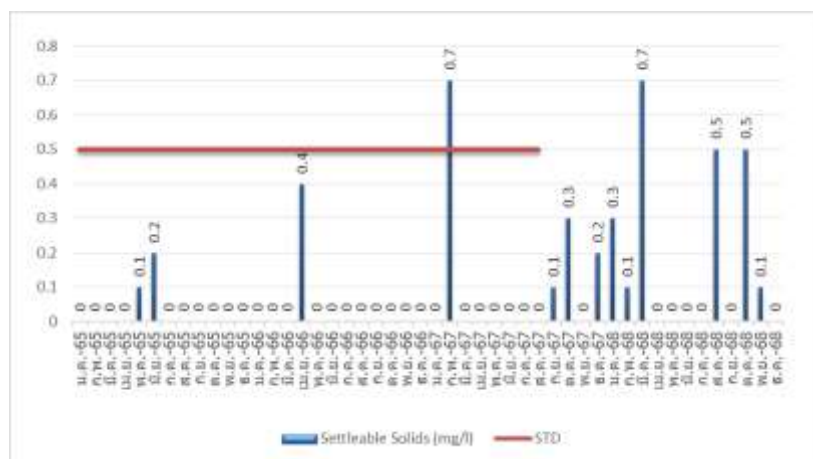


ภาพที่ 3.16 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า Settleable Solids ของน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด

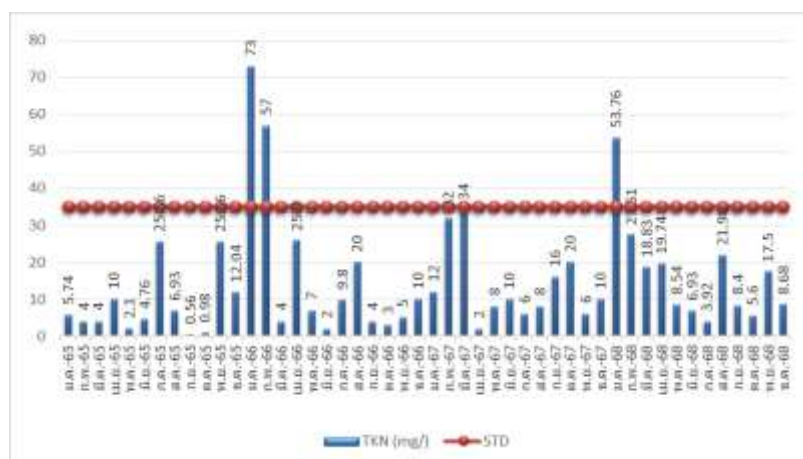

ภาพที่ 3.17 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า TKN ของน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด

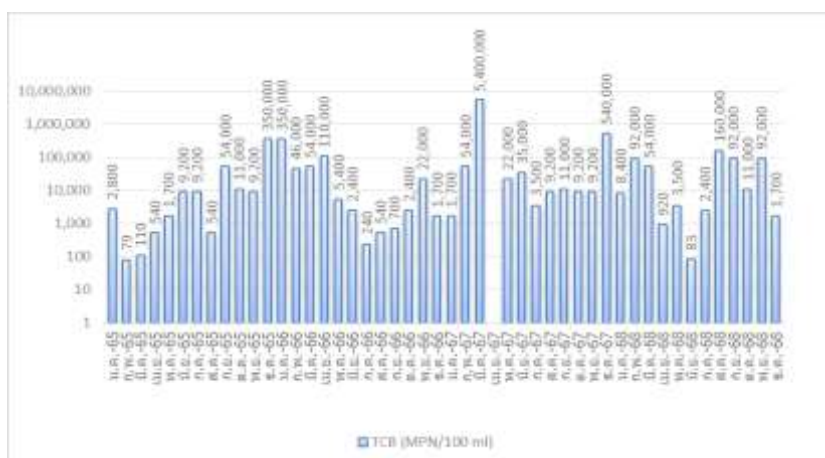

ภาพที่ 3.19 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า TCB ของน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด

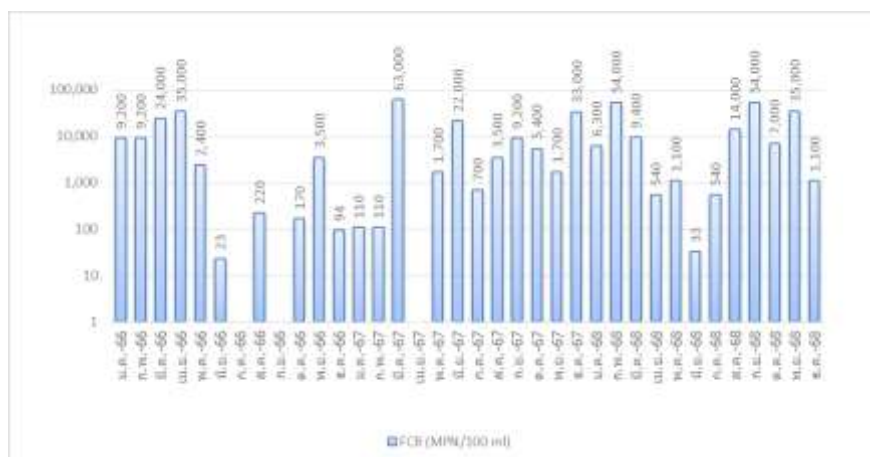

ภาพที่ 3.19 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า FCB ของน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด

3.1.1.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของ โครงการโรงแรม เดอะแชนด์ เขาหลัก ของ บริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ยกเว้นค่าความสกปรกในรูป สารอินทรีย์ (BOD5) ในเดือนสิงหาคม 2568 ค่าปริมาณสารแขวนลอย (SS) ในเดือนสิงหาคม 2568 และเดือน ตุลาคม 2568 มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ กำหนด

3.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ในโรงแรม ของโครงการโรงแรม เดอะแชนด์ เขาหลัก ของบริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 จำนวน 1 สถานี คือ บ่อน้ำดื่ม

3.2.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ในโรงแรมของโครงการโรงแรม เดอะแชนด์ เขาหลัก ของบริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 จำนวน 1 สถานี คือ บ่อน้ำดื่ม แสดงดังตารางที่ 3.9



ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 – มิถุนายน 2568

ประจำเดือน	รายการทดสอบ											
	pH	Turbi Dity (NTU)	Color (Pt.Co.)	TDS (mg/l)	Hard Ness (mg/l)	Cl- (mg/l)	NO ³⁻ (mg/l)	SO ₄ ²⁻ (mg/l)	Iron (mg/l)	Mn (mg/l)	TCB (MPN/100ml)	E.coli (MPN/100ml)
ต.ค.66	6.27*	6.79*	2.43	42.0	34.0	7.74	1.71	13.70	0.41*	0.10*	540*	ND
เม.ย.67	7.74	8.00*	6.42*	78.0	42.0	35.99	ND	15.95	0.34*	0.16*	110*	ND
ต.ค. 67	7.54	0.67	0.86	135	48.0	11.70	0.57	39.20	ND	0.17*	< 1.1	ND
เม.ย. 68	7.36	1.84	5.12	108	76.0	11.74	1.64	10.40	ND	ND	1,600	ND
มาตรฐาน	6.5 -8.5	≤ 5	≤ 5	≤ 500	≤ 100	≤250	≤ 4	≤ 200	≤ 0.3	≤ 0.05	≤1.1	ND

หมายเหตุ

< = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, * = ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน,

ND Not= Detected (ตรวจไม่พบค่า), TCB < 1.8 = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

มาตรฐาน

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค

ชื่อผู้บันทึก/ควบคุมการเก็บตัวอย่าง

นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ เลขทะเบียน ว-176-ค-0003

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์

ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด เลขทะเบียน ว-176

ชื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์

เลขทะเบียน

ว-176-จ-0006

ชื่อผู้ตรวจสอบ / ควบคุม

นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ

เลขทะเบียน

ว-176-ค-0003

เบอร์โทรศัพท์

0 7625 0304, 0 7661 7668 - 9

เบอร์โทรสาร

0 7625 0305, 0 7661 7670

ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ประจำเดือน	รายการทดสอบ											
	pH	Turbi Dity (NTU)	Color (Pt.Co.)	TDS (mg/l)	Hard Ness (mg/l)	Cl- (mg/l)	NO ³⁻ (mg/l)	SO ₄ ²⁻ (mg/l)	Iron (mg/l)	Mn (mg/l)	TCB (MPN/100ml)	E.coli (MPN/100ml)
ต.ค. 68	7.54	3.29	4.73	104	62.0	7.77	0.28	13.60	0.21	ND	1,700	ND
มาตรฐาน	6.5 -8.5	≤ 5	≤ 5	≤ 500	≤ 100	≤250	≤ 4	≤ 200	≤ 0.3	≤ 0.05	≤ 1.1	ND

หมายเหตุ

< = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, * = ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน,

ND Not= Detected (พบค่าตรวจไม่), TCB < 1.8 = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

มาตรฐาน

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค

ชื่อผู้บันทึก/ควบคุมการเก็บตัวอย่าง

นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ เลขทะเบียน ว-176-ค-0003

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์

ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด เลขทะเบียน ว-176

ชื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์

เลขทะเบียน

ว-176-จ-0006

ชื่อผู้ตรวจสอบ / ควบคุม

นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ

เลขทะเบียน

ว-176-ค-0003

เบอร์โทรศัพท์

0 7625 0304, 0 7661 7668 - 9

เบอร์โทรสาร

0 7625 0305, 0 7661 7670



3.2.2. สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ในโรงแรมของโครงการโรงแรม เดอะ แชนด์ ของบริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 จำนวน 1 สถานี คือ บ่อน้ำ ตื้น พบว่า มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภคยกเว้นค่า แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ในเดือนตุลาคม 2568 มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.2 อื่นๆ

- การเกิดแผ่นดินไหว

โครงการโรงแรม เดอะ แชนด์ เขาหลัก ของบริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด มีการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการจัดเส้นทางหนีภัยภายในโครงการเป็นอย่างดี โดยติดตั้งแผนผังเส้นทางหนีภัย และติดตั้งป้าย ทางหนีไฟ และมีการซักซ้อมแผนอพยพของผู้พักอาศัยและพนักงานทุกคนปีละ 1 ครั้ง

- การคมนาคมขนส่ง

โครงการโรงแรม เดอะ แชนด์ เขาหลัก ของบริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด มีการตรวจสอบสิ่งกีด ขวางการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเสมอ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก สะดวกตลอดเวลา และมีการตรวจสอบ ป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆในการจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

- การใช้น้ำ

โครงการโรงแรม เดอะ แชนด์ เขาหลัก ของบริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด มีการตรวจสอบการ รั่วไหลของน้ำประปา และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

- ระบบระบายน้ำ

โครงการโรงแรม เดอะ แชนด์ เขาหลัก ของบริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด มีการตรวจสอบระบบ ระบายน้ำเป็นประจำ และมีการขุดลอกตะกอนอยู่เป็นประจำ เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ

- การจัดการขยะมูลฝอย

โครงการโรงแรม เดอะ แชนด์ เขาหลัก ของบริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด มีการตรวจสอบการ ขำรุดของถังขยะเป็นประจำ และตรวจสอบปริมาณการตกค้างภายในห้องพักขยะรวม

- **ระบบป้องกันอัคคีภัย**

โครงการโรงแรม เดอะแชนด์ เขาหลัก ของบริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยทุกชนิดเป็นประจำ

- **สุขภาพ**

โครงการโรงแรม เดอะแชนด์ เขาหลัก ของบริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด มีการตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ และมีการตรวจสอบการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และมีคนสวนดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการอยู่เสมอ

- **อาชีวอนามัยและความปลอดภัย**

โครงการโรงแรม เดอะแชนด์ เขาหลัก ของบริษัท เดอะ แชนด์ เขาหลัก จำกัด มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั่วทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง