


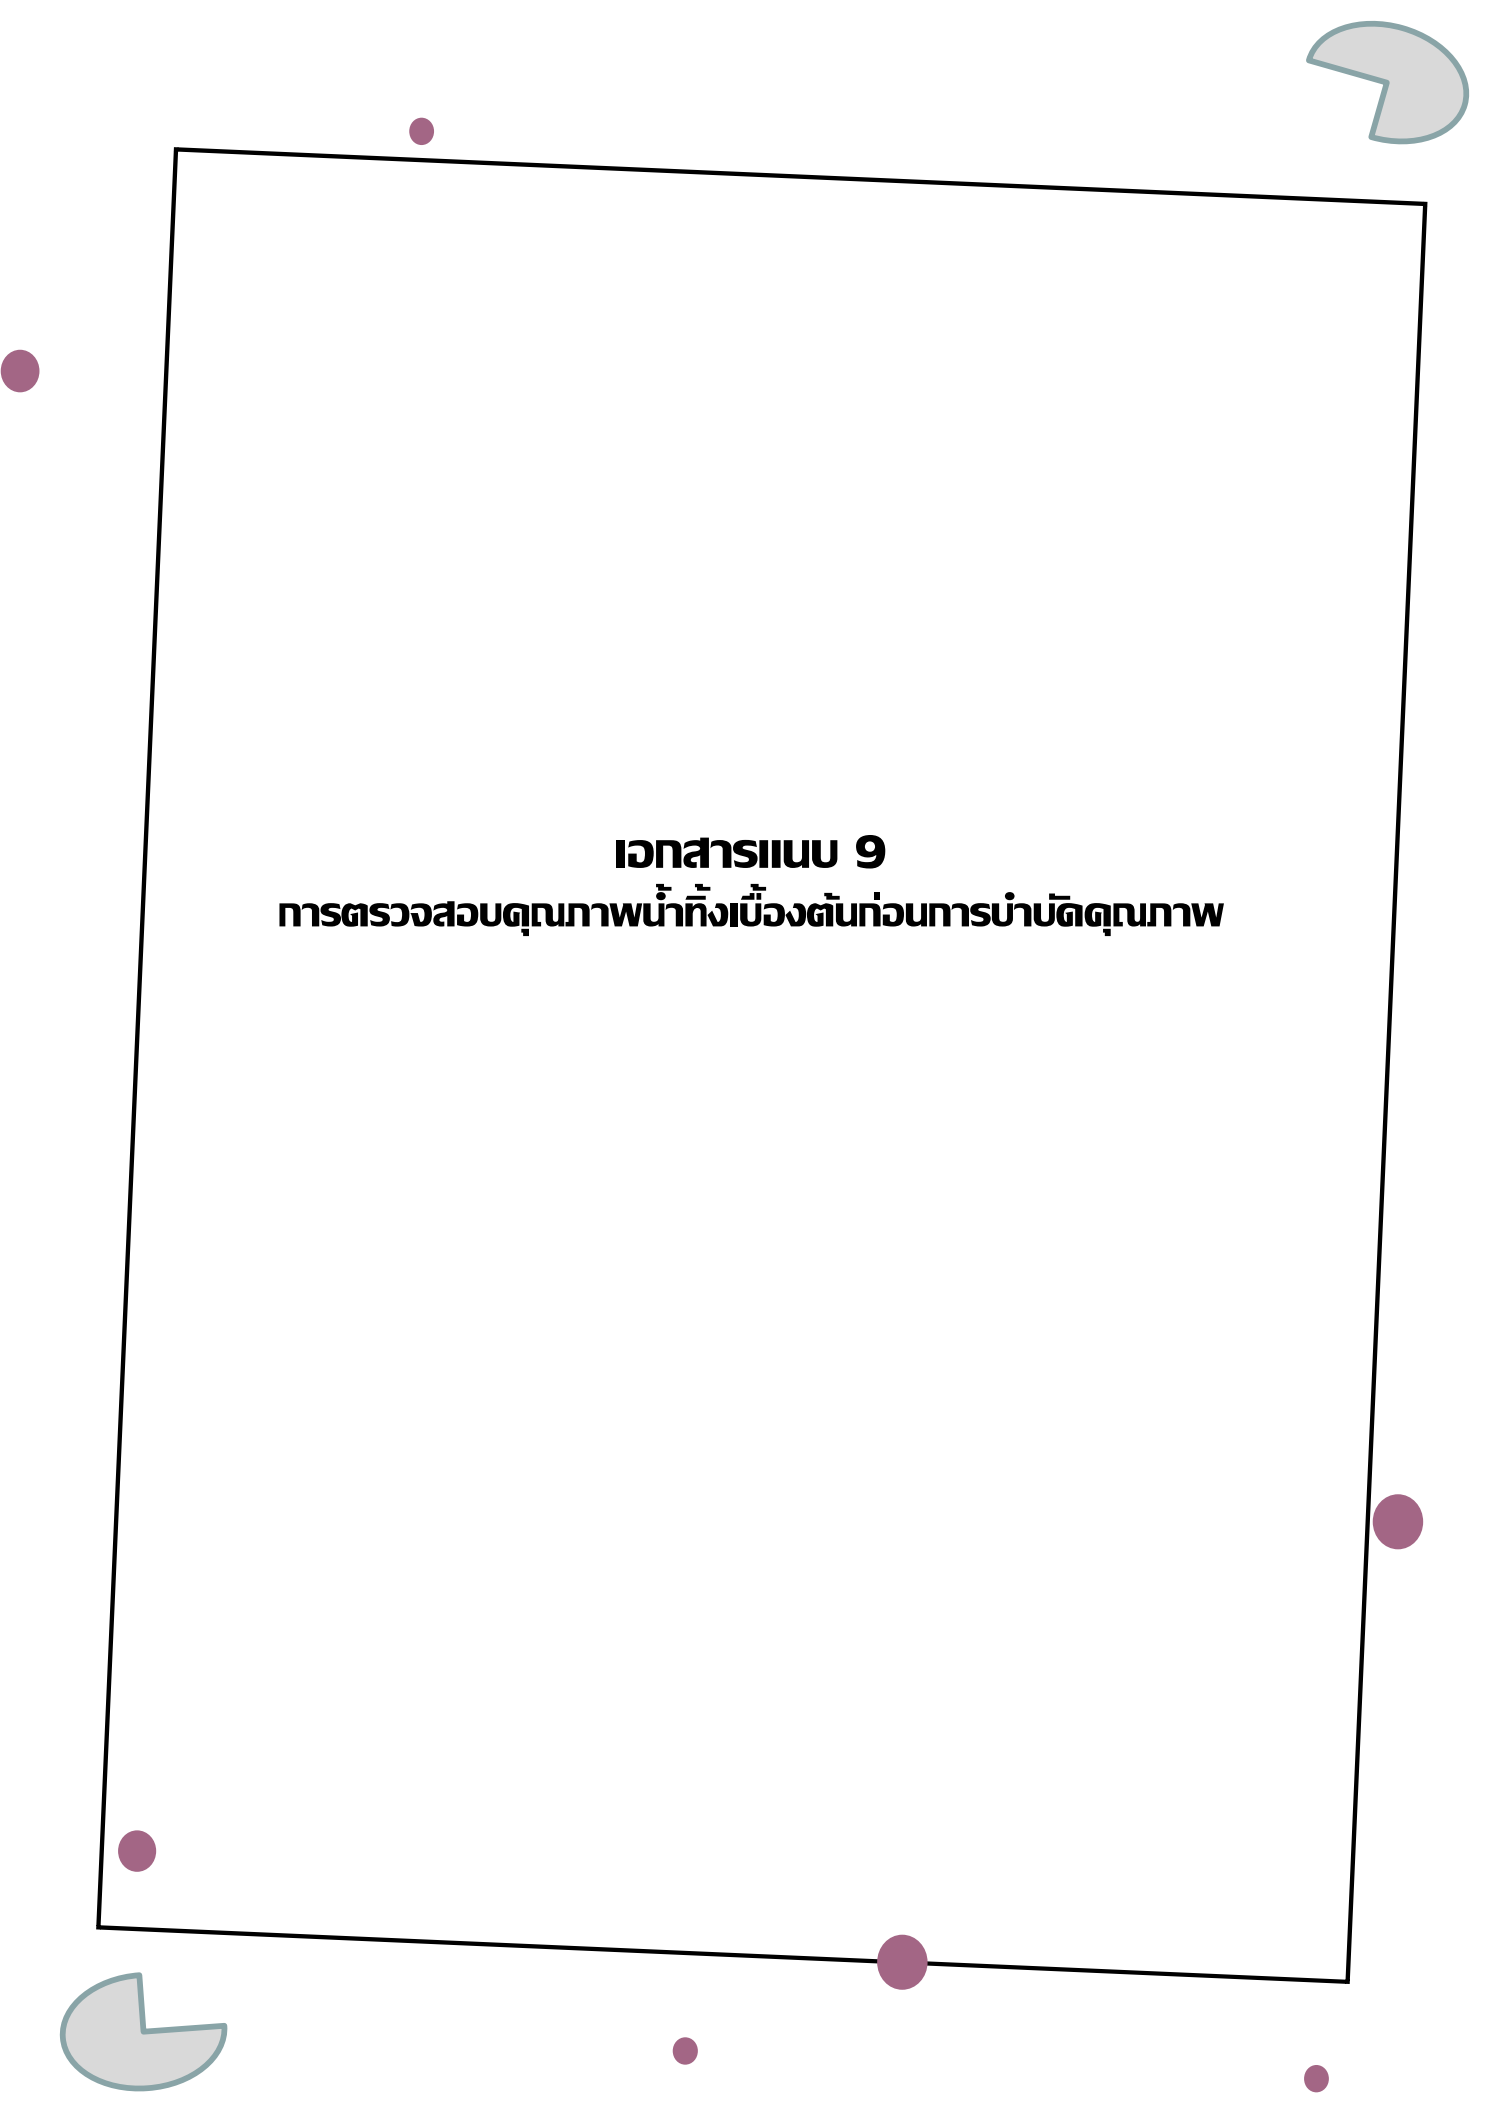

เอกสารแบบ 9

การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเบื้องต้นก่อนการบำบัดคุณภาพ

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อน้ำบาดาลเสีย) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

วันที่ตรวจ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกสัปดาห์)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	08:50	0.9	350		7			
2	08:55	0.9	350		9			
3	08:55	0.9	390		9			
4	08:55	0.9	390		9			
5	08:50	0.9	350	1	9			
6	09:00	1	390		8			
7	09:00	1	390		9			
8	09:05	1	400		8			
9	09:10	0.95	400		9			
10	09:10	0.95	400		9			
11	09:10	1	390		8			
12	09:15	1	390	1	9			
13	09:10	1	400		8			
14	09:15	0.9	400		9			
15	09:15	0.9	400		9			
16	09:15	0.9	410		9			
17	09:15	1	410		8			
18	09:20	1	410		9			
19	09:20	1	410	1	9			
20	09:10	1	400		9			
21	09:00	0.95	400		9			
22	09:00	0.95	400		8			
23	09:00	1	400		9			
24	09:00	1	410		9			
25	09:00	1	410		8			
26	09:10	1	400	1	9			
27	09:00	1	400		8			
28	09:00	1	400		9			
29	09:00	1	400		8			
30	09:10	1	400		9			
31	09:00	1	400		8			

หมายเหตุ

คลอรีน

DO ออกซิเจนละลายในน้ำ

PH

ปริมาณตะกอน

ค่าปกติ

ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร

ค่าปกติ

ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.

ค่าปกติ

5.5 - 9.0

ค่าปกติ

ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/ลิตร

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อน้ำบาดาลเสีย) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2568

วันที่ตรวจ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกสัปดาห์)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	09:00	0.4	370		7			
2	09:05	0.4	330		7			
3	09:15	0.4	370		7			
4	09:10	0.4	370	1	7.5			
5	08:45	1	340		7			
6	08:50	1	300		8			
7	08:55	0.95	350		7			
8	08:55	0.9	350		7			
9	08:55	0.95	350		7.5			
10	08:45	1	350		8			
11	08:50	1	355	1	8.5			
12	09:00	1	360		8			
13	09:10	0.95	350		7.5			
14	09:10	0.9	355		7			
15	09:15	0.9	350		7			
16	09:15	0.9	350		7			
17	09:15	0.9	355		7			
18	09:15	0.9	355	1.2	7			
19	09:10	0.95	360		7			
20	09:10	0.9	365		7.5			
21	09:10	0.9	365		8			
22	09:00	0.95	365		7.5			
23	09:00	0.95	365		8			
24	09:00	0.95	365		7.5			
25	09:00	1	365	1	8			
26	09:10	1	375		8			
27	09:10	0.95	370		8			
28	09:15	0.95	370		8			
29	09:15	0.95	370		7.5			
30	09:15	0.9	370		8			
31	09:15	1	370		7.5			

หมายเหตุ

คลอรีน

DO ออกซิเจนละลายในน้ำ

PH

ปริมาณตะกอน

ค่าปกติ

ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร

ค่าปกติ

ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.

ค่าปกติ

5.5 - 9.0

ค่าปกติ

ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/ลิตร

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือนกันยายน 2568

วันที่ตรวจ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกสัปดาห์)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	8:30	0.9	300		7			
2	8:45	0.9	320		6			
3	8:45	0.9	350		7			
4	8:45	0.9	360		6			
5	8:45	0.9	370	1	7			
6	08:30	0.9	390		7			
7	08:30	1	390		8			
8	08:30	1	390		7			
9	08:30	0.95	350		7			
10	08:30	1	385		7			
11	08:40	0.95	340		8			
12	08:40	1	390	1	7			
13	09:00	1	395		8			
14	09:00	1	400		8			
15	09:05	1	410		7			
16	09:10	1	400		8			
17	09:15	1	410		8			
18	09:15	0.9	410		9			
19	09:15	0.9	410	1	9			
20	09:00	1	400		9			
21	09:10	0.9	400		9			
22	09:10	0.9	400		9			
23	09:15	0.9	395		9			
24	09:15	0.9	395		9			
25	09:15	0.9	395		8			
26	09:20	0.95	400	1	9			
27	09:00	0.9	410		8			
28	09:10	0.9	410		9			
29	09:10	0.9	410		8			
30	09:10	0.9	410		8			

หมายเหตุ

คลอรีน

DO ออกซิเจนละลายในน้ำ

PH

ปริมาณตะกอน

ค่าปกติ

ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร

ค่าปกติ

ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.

ค่าปกติ

5.5 - 9.0

ค่าปกติ

ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/ลิตร

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อน้ำบาดาลเสีย) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือนตุลาคม 2568

วันที่ตรวจ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกสัปดาห์)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	09:00	0.8	320		6	1		
2	09:05	0.8	330	1	6			
3	09:09	0.8	320		6			
4	09:10	0.8	330		6			
5	09:10	0.9	310		6			
6	09:10	0.9	300		6.5			
7	09:10	0.8	360		6			
8	09:08	0.9	300		5			
9	09:10	0.9	330		6.5			
10	09:12	0.9	320	1	6			
11	9:15	1	320		6.5			
12	9:19	0.9	330		6			
13	9:15	0.9	340		6			
14	9:20	0.9	310		6			
15	9:25	0.9	315		7			
16	9:25	1	320		6.5			
17	9:30	0.9	300	1	7			
18	9:00	0.8	310		7			
19	9:07	0.8	300		7			
20	9:10	0.9	320		6.5			
21	9:10	0.8	310		7			
22	9:05	0.9	300		6			
23	9:10	0.9	310		7			
24	9:10	1	310	1	6			
25	09:10	0.9	320		7			
26	9:10	0.9	335		6			
27	9:10	0.9	320		7			
28	9:10	0.9	330		6			
29	9:15	0.9	310		7			
30	9:15	1	320		5			
31	9:15	0.9	330	1	6			

หมายเหตุ

คลอรีน

DO ออกซิเจนละลายในน้ำ

PH

ปริมาณตะกอน

ค่าปกติ

ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร

ค่าปกติ

ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.

ค่าปกติ

5.5 - 9.0

ค่าปกติ

ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/ลิตร

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อน้ำบาดาลเสีย) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

วันที่ตรวจ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกสัปดาห์)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	08:50	1	340		7			
2	08:50	1	350		8			
3	08:50	1	340		7			
4	08:55	1	350		8			
5	08:55	1	400		8			
6	08:50	1	400	1	7			
7	08:55	1	400		7			
8	08:55	1	410		7			
9	09:00	0.95	400		8			
10	09:00	0.95	400		7			
11	9:00	0.95	400		8			
12	9:00	0.95	395		7			
13	9:06	0.95	400	0.95	7			
14	09:00	0.9	400		8			
15	09:10	0.9	400		7			
16	09:00	0.9	395		8			
17	09:00	1	395		7			
18	09:00	1	400		8			
19	09:00	1	400		7			
20	09:00	1	395	1	7			
21	09:00	1	350		8			
22	09:00	0.9	390		9			
23	09:00	0.9	390		8			
24	09:00	0.9	395		9			
25	09:00	0.9	395		8			
26	09:00	0.9	395		9			
27	09:00	0.9	400	1	9			
28	09:10	0.9	400		9			
29	09:10	0.9	400		9			
30	09:10	0.9	400		9			

หมายเหตุ

คลอรีน

DO ออกซิเจนละลายในน้ำ

PH

ปริมาณตะกอน

ค่าปกติ

ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร

ค่าปกติ

ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.

ค่าปกติ

5.5 - 9.0

ค่าปกติ

ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/ลิตร

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อน้ำบาดาลน้ำเสีย) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2568								
วันที่ตรวจ จ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน (SV30)	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิลิตร/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกสัปดาห์)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	10.00	0.8	330		6			
2	10.00	1	340		6			
3	10.00	0.8	340	1	6			
4	09.00	0.7	350		7			
5	09.00	0.7	340		6			
6	09.00	1	340		6			
7	09.00	0.7	350		5			
8	09.00	0.7	350		7			
9	09.00	0.8	340		7			
10	09.00	0.8	340	1	7			
11	09.00	0.7	350		6			
12	10.00	1	350		6			
13	10.00	1	340		5			
14	10.00	0.8	340		6			
15	10.00	0.8	350		6			
16	10.00	0.9	350		7			
17	10.00	0.9	350	1.5	7			
18	10.00	1	340		6			
19	10.00	0.8	350		7			
20	10.00	0.9	340		6			
21	09.00	0.9	330		6			
22	09.00	0.8	340		5			
23	09.00	0.9	330		6			
24	10.00	1	340	1	5			
25	10.00	0.8	350		6			
26	10.00	0.9	350		6			
27	10.00	0.9	340		7			
28	10.00	1	340		7			
29	09.00	1	330		6			
30	09.00	0.9	340		7			
31	09.00	0.8	350	1	7			

หมายเหตุ

คลอรีน

ค่าปกติ

0.5-1 มิลลิกรัม/ลิตร

DO ออกซิเจนละลายในน้ำ

ค่าปกติ

ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.

PH

ค่าปกติ

5.5 - 9.0

ปริมาณตะกอน (SV30)

ค่าปกติ

200-300 มิลลิลิตร/ลิตร

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-66

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้งาน 1 สิงหาคม 2564