เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

MR-10

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด โดยให้บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔, ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

น.1/1

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๓๑๙

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๐๑๒๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒. หนังสือบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๓. หนังสือบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ถึง ๓ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๗๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น ๙๘ ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมา บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด โดยให้บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔, ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๓๑๘

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๐๑๓๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๗๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น ๙๘ ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงาน...

MR-10

ดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้กรมที่ดินดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ หากการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดิน ขอให้กรมที่ดิน พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดินก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔, ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

น.1/3

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๓๒๐

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด City Room ตั้งอยู่ที่ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น ๙๘ ห้อง จัดทำโดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด โดยให้บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่ม

ดำเนิน...

MR-10

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

มกราคม 2[redacted]

บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด

มกราคม 2[redacted]

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

น.1/4

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 98 ห้อง จัดทำรายงานโดย บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

มกราคม 255[redacted]

บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด

มกราคม 2[redacted]

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เอกสารแนบ 2

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)

คู่ฉบับ

อ.ช.๑๐

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด "ชิตี้รูม คอนโดมิเนียม"

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๒๘,๒๑๒๙,๒๑๓๐,๒๑๓๑,๒๑๓๒,๒๑๓๓,๒๑๓๔,๓๔๖๕๔ และ๔๕๓๘๕ ตำบล/แขวง ดินแดง,ดินแดง(บางซื่อฝั่งใต้,สามเสนนอก(บางซื่อฝั่งใต้..) อำเภอ/เขต.. ดินแดง,ดินแดง.(บางซื่อ), บางกะปิ(บางซื่อ) จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๓. จำนวนอาคาร ๑ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด ๙๘ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์ส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕),(๖),(๗))
ทรัพย์ส่วนกลางปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน

19 ก.ค. 2565

๖. ทรัพย์ส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย	จำนวน	๙๘ ห้องชุด
ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า	จำนวน	- ห้องชุด
ที่จอดรถส่วนบุคคล	จำนวน	- คัน
อื่น ๆ		

ลงชื่อ [redacted] พนักงานเจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

[redacted]

แบบพิมพ์หมายเลข 0642

เอกสารแนบ 3

สำเนารายการจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)

MR-10

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียน วัน เดือน ปี
	ชื่อ	ทะเบียนเลขที่	ชื่อ	ทะเบียนเลขที่			
แต่งตั้งกรรมการนิติบุคคล	วิชิต วิชิต	๒๘/๒๕๕๓	วิชิต วิชิต		-	[redacted]	- 3 ก.พ. 2564
ผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ		[redacted]				
แต่งตั้งกรรมการนิติบุคคล	ชิตี้รุม คอนโดมิเนียม	๙/๒๕๕๖	ชิตี้รุม คอนโดมิเนียม		-	[redacted]	- 4 ก.พ. 2564
ผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ		[redacted]				
						สำเนาถูกต้อง [redacted]	
						เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติงาน 19 ก.ค. 2565	

น.3/1

เอกสารแนบ 4

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)

อ.ช.๑๓

ฉบับ

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด **"นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้รูม คอนโดมิเนียม"**

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๑๑๔๑ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย -
ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ -

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
19 ก.ค. 2565

ลงชื่อ [redacted] พนักงานเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

แบบพิมพ์หมายเลข ๐๒๖๔

[redacted]

เอกสารแนบ 5

สำเนาหนังสือขออนุญาตก่อสร้าง (อ.1)
และ หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6)

แบบ กทม.๖

ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่ ๑๙
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

เลขที่ ๑๙/๒๕๕๕

ได้รับแจ้งจาก บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด โดย นางพัชรินทร์ ภัทรประสิทธิ์
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๓๐/๒๕๐ หมู่ที่ ๖
ตรอก/ซอย - ถนน งามวงศ์วาน ตำบล/แขวง ทุ่งสองห้อง
อำเภอ/เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ ก่อสร้างอาคาร
ที่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุทธิสารวินิจฉัย
ตำบล/แขวง ดินแดง อำเภอ/เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๒๑๒๘ ๒๑๒๙ ๒๑๓๐ ๒๑๓๑ ๒๑๓๒ ๒๑๓๓
๒๑๓๔ ๓๔๖๕๔ ๔๕๑๘๕
เป็นที่ดินของ [redacted]
โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒ เป็นอาคาร อาคารชุดอยู่อาศัย(๙๘ ห้อง)
๒.๑ ชนิด ตึก ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น จอดรถยนต์
พื้นที่ ๔,๔๑๑.๐๐ ม.๒ ม.๒ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๓๒ คัน
พื้นที่ ๑๓๗.๐๐ ม.๒ ท่อระบายน้ำยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร

๒.๒ ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ม.๒ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ม.๒

๒.๓ ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ม.๒ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ม.๒

สำเนาถูกต้อง

[redacted]
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๓
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ผู้อำนวยการ [redacted] วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๕
หัวหน้ากลุ่ม วันที่
เจ้าหน้าที่ วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๕
เจ้าหน้าที่ วันที่

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๓ โดยมี

(๑) [redacted] ... เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ

(๒) ... เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน

(๓) ... เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง

(๔) ... เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง

(๕) ... เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง

(๖) ... เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง

(๗) ... เป็นวิศวกรผู้รับรองการตรวจสอบงานออกแบบ

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จงาน ๓๖๕ วันโดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ และจะแล้วเสร็จเมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ ๑๗,๖๔๔.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมท่อระบายน้ำ รั้ว เขื่อน กำแพงหรืออื่น ๆ ๑๗๑.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร ๖๙.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๒๐.๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๑๗,๙๐๔.๐๐ บาท

ข้อ ๖ ผู้ยื่นแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๖.๑ ผู้ยื่นแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘(๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

๖.๒ จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กั้นตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้าน รอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง

๖.๓ จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองมลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภยันตรายแก่สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

สำเนาถูกต้อง [redacted]

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ผู้อำนวยการกอง... วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๕
หัวหน้ากลุ่มงาน... วันที่ .../.../...
เจ้าหน้าที่ธุรการ... วันที่ .../.../...
เจ้าหน้าที่พิมพ์... วันที่.../.../...

ข้อ ๗ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นแจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ ๘ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

๘.๑ การกระทำดังกล่าวเป็นการรุกล้ำที่สาธารณะ

๘.๒ การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือ

๘.๓ การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๙ ผู้ยื่นแจ้งฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ ๑๑ ผู้ยื่นแจ้งฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๕

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่ ๑๙
ลงวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ราย บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด

[redacted]

ผู้อำนวยการกอง... วันที่ ๑๖ / ม.ค. / ๒๕๕๕
หัวหน้ากลุ่มงาน... วันที่ ๑๖ / ม.ค. / ๒๕๕๕
เจ้าหน้าที่... วันที่ ๑๖ / ม.ค. / ๒๕๕๕
เจ้าหน้าที่พิมพ์... วันที่ ๑๖ / ม.ค. / ๒๕๕๕

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ยื่นแจ้งฯจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ยื่นแจ้งฯกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ยื่นแจ้งฯ จะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมี ผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ยื่นแจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบการก่อสร้างหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. เมื่อผู้ยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑

สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ผู้อำนวยการกอง [redacted] วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๕

หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ / /

เจ้าหน้าที่ธุรการ วันที่ / /

เจ้าหน้าที่พิมพ์ วันที่ / /

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32
อาคารชุดอยู่อาศัย

แบบ อ. ๖
0184

คำเตือน
ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 **ภายใน 30 วัน**
ก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๗๙/๒๕๕๖

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด โดย นางพัชรินทร์ ภัทรประสิทธิ์ **เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร**

อยู่บ้านเลขที่ ๓๐/๒๕๐ **ตรอก/ซอย** - **ถนน** งามวงศ์วาน **หมู่ที่** ๖

ตำบล แขวง ทุ่งสองห้อง **อำเภอ เขต** หลักสี่ **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ก่อสร้าง **อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต** ใบรับแจ้งฯ กทม.๖

เลขที่ ๑๙/๒๕๕๕ **ลงวันที่** ๑๖ **เดือน** มกราคม **พ.ศ.** ๒๕๕๕

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) **ชนิด** ตึก ๘ ชั้น **จำนวน** ๑ หลัง **เพื่อใช้เป็น** อาคารชุดอยู่อาศัย (๙๘ ห้อง)-จอดรถยนต์
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๓๒ **คัน**

(๒) **ชนิด** - **จำนวน** - **เพื่อใช้เป็น** -
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - **คัน**

(๓) **ชนิด** - **จำนวน** - **เพื่อใช้เป็น** -
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - **คัน**

ที่บ้านเลขที่ - **ตรอก/ซอย** - **ถนน** สุทธิสารวินิจฉัย
หมู่ที่ - **ตำบล/แขวง** ดินแดง **อำเภอ/เขต** ดินแดง **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร
โดย บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด **เป็นเจ้าของอาคาร และ** บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด
เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน ~~เลขที่ น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑~~ **เลขที่** ๒๑๒๘ ๒๑๒๙ ๒๑๓๐ ๒๑๓๑ ๒๑๓๒ ๓๔๖๕๔ ๔๕๑๘๕
เป็นที่ดินของ [redacted]

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) **ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒** แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๖ **เดือน** - **พ.ศ.** -

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

(ลายมือชื่อ) [redacted]
(นายชาญเชาวน์ ชาญณรงค์)
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง -

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

เอกสารแนบ 6

ประชาสัมพันธ์บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

"แอร์" ใช้งานอย่างไรให้ประหยัดไฟ?

อากาศร้อน แอร์ทำงานหนัก แล้วจะทำอย่างไรให้ประหยัดไฟ

1. เปิดแอร์ 26°C หรือสูงกว่า แต่หากต้องการความรู้สึกเย็นสบายเท่ากับ 24°C ให้เปิดพัดลมช่วย

2. ล้างแอร์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยล้างก่อนหน้าร้อน 1 ครั้ง

3. ไม่ใช้อุปกรณ์ทำความร้อนในห้องแอร์ เช่น ไม่ควรรีดผ้าในห้องแอร์ เพราะจะทำให้แอร์ทำงานหนักขึ้น

4. ในช่วงอากาศร้อน ให้ตั้งความเร็วพัดลมแอร์ที่ระดับสูงสุด เพื่อให้อากาศในห้องเย็นเร็วขึ้น

รู้หรือไม่ ?

แอร์ขนาด 12,000 บีทียู/ชม. ใช้งานตลอด 9 ชม. ในสภาพอากาศร้อน จะใช้ไฟมากถึง 788.38 หน่วยต่อเดือน

5. ตั้งเวลาปิดแอร์ให้เร็วขึ้น วันละ 1 ชม. ช่วยประหยัดไฟได้

อย่าลืม!!! ปิดแอร์เร็วขึ้นวันละ 1 ชม. ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 2.5 - 6.0 บาท/ชม. คิดจากค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอัตรา 3.9 บาทต่อหน่วย

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

MEA Call Center 1130 www.mea.or.th การไฟฟ้านครหลวง MEA mea_news @meathailand MEA Multimedia meafanclub

เอกสารแนบ 7

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบระบบปั๊มน้ำ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

MDM MANAGEMENT GROUP

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Pumping Equipment / ปั๊มน้ำ

Week No. ..... Site City Room

Equipment : Transfer Pump No. 1		Duration :		Location : Pump Room G-	
P.M. Code : M		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 31/7/68		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	✓		
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
สกรูยึดคัพลปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)		***	***	***			
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
เกจ์วัดความดัน	***	***	***	***	✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....	***	***	***	***	✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ		***	***	***			
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN -13 PSI / OUT 41 PSI	***	***	***	***	✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***			
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***			
ตู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER		***	***	***			
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)		***	***	***			
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***			
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***			
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย

Sign[redacted]เซ็น(Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 31/7/68

Time/เวลา 9.30

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการ)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Pumping Equipment / ปั๊มน้ำ

Week No. ..... Site Dijay Room

Equipment : Transfer Pump no. 2		**Duration :**		**Location :** Pump Room A.	
P.M. Code : M		**Done By :** [redacted]		**Done By :**	**Time Taken**
Assigned By :	**Date :**	**Date :** 31/7/68		**Date :**	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	✓		
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)		***	***	***	✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
เกจ์วัดความดัน	***	***	***	***			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....	***	***	***	***			
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ		***	***	***			
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN -14 PSI / OUT 42 PSI	***	***	***	***	✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***	✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	✓		
น้ำคอนแทคของตัว STARTER		***	***	***			
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)		***	***	***			
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***			
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***			
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signat[redacted] (Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ 31/7/68
Time/เวลา 9-30

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการ)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

MDM MANAGEMENT GROUP

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Pumping Equipment / ปั๊มน้ำ

Week No. ..... Site City Room

Equipment : Transfer Pump NO.1		**Duration :**		**Location :** Pump Room G1	
P.M. Code : M		**Done By :** [redacted]		**Done By :**	**Time Taken**
Assigned By :	**Date :**	**Date :** 31/8/68		**Date :**	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	✓		
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)		***	***	***			
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
เกจ์วัดความดัน	***	***	***	***	✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....	***	***	***	***	✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ		***	***	***			
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...13... PSI / OUT 41 ..... PSI	***	***	***	***	✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***			
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***			
ตู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***			
เน้าคอนแทคของตัว STARTER		***	***	***			
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)		***	***	***			
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***			
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***			
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Sig[redacted]เซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ 31/8/68
Time/เวลา 9.30

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการ)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Preventive Maintenance Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Pumping Equipment / ปั๊มน้ำ

Week No. ..... Site City Room

Equipment : Transfer Pump No. 2		**Duration :**		**Location :** Pump Room G.	
P.M. Code : M		**Done By :** [redacted]		**Done By :**	**Time Taken**
Assigned By :	**Date :**	**Date :** 31/8/68		**Date :**	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	✓		
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
สกรูยึดคัพลปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)		***	***	***	✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
เกจ์วัดความดัน	***	***	***	***			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....	***	***	***	***	✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ		***	***	***			
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN 14 PSI / OUT 42 PSI	***	***	***	***	✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***			
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***			
ตู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER		***	***	***			
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)		***	***	***			
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***			
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***			
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signatur[redacted](Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ 31/8/68
Time/เวลา 9.30

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการ)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Pumping Equipment / ปั๊มน้ำ

Week No. ..... Site City Room

Equipment : Transfer Pump No.1		**Duration :**		**Location :** Pump Room 3.	
P.M. Code : M		**Done By :** [redacted]		**Done By :**	**Time Taken**
Assigned By :	**Date :**	**Date :** 30/9/18		**Date :**	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	✓		
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)		***	***	***			
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
เกจ์วัดความดัน	***	***	***	***	✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....	***	***	***	***	✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ		***	***	***			
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...13..... PSI / OUT ...41..... PSI	***	***	***	***	✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***			
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***			
ตู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER		***	***	***			
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)		***	***	***			
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***			
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***			
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Sig[redacted]น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ 30/9/18
Time/เวลา 9.30

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการ)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Pumping Equipment / ปั๊มน้ำ

Week No. ..... Site 6174 Room

Equipment : Transfer Pump No.2		**Duration :**		**Location :** Pump Room G.	
P.M. Code : M		**Done By :** [redacted]		**Done By :**	**Time Taken**
Assigned By :	**Date :**	**Date :** 30/9/68		**Date :**	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	✓		
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)		***	***	***			
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	✓		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	***	***	***	***	✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***			
เกจ์วัดความดัน		***	***	***			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....		***	***	***			
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	***	***	***	***	✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ~14 PSI / OUT 42 PSI							
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***			
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***			
ตู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER		***	***	***			
ล้กรองหยาบ (STRAINER)		***	***	***			
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***			
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***			
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signatu[redacted]Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ 30/9/68
Time/เวลา 09.30

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการ)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

MDM MANAGEMENT GROUP

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Pumping Equipment / ปั๊มน้ำ

Week No. ..... Site City Room

Equipment : Transfer Pump No.1		**Duration :**		**Location :** Pump Room G.	
P.M. Code : M		**Done By :** [redacted]		**Done By :**	**Time Taken**
Assigned By :	**Date :**	**Date :** 31/10/68		**Date :**	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	✓		
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
สกรูยึดคัพลปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)		***	***	***			
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
เกจ์วัดความดัน	***	***	***	***	✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....	***	***	***	***	✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ		***	***	***			
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN 13 PSI / OUT 47 PSI	***	***	***	***	✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***			
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***			
ตู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER		***	***	***			
ใส้กรองหยาบ (STRAINER)		***	***	***			
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***			
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***			
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) [redacted]
Date/วันที่ 31/10/68
Time/เวลา 9.30

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการ)
Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

MDM MANAGEMENT GROUP

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Pumping Equipment / ปั๊มน้ำ

Week No. ..... Site City Room

Equipment : Transfer Pump No. 2		**Duration :**		**Location :** Pump Room G.	
P.M. Code : M		**Done By :** [redacted]		**Done By :**	**Time Taken**
Assigned By :	**Date :**	**Date :** 31/10/68		**Date :**	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	✓		
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
สกรูยึดคัพลปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)		***	***	***	✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
เกจ์วัดความดัน	***	***	***	***			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R...7... S...7... T.....	***	***	***	***	✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ		***	***	***			
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ..14.. PSI / OUT ..42.. PSI	***	***	***	***	✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***			
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***			
ตู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER		***	***	***			
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)		***	***	***			
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***			
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***			
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signatu[redacted]Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ 31/10/68
Time/เวลา 9.30

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการ)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Pumping Equipment / ปั๊มน้ำ

Week No. ..... Site City Room

Equipment : Transfer Pump No 1		**Duration :**		**Location :** Pump Room G.	
P.M. Code : M		**Done By :** [redacted]		**Done By :**	**Time Taken**
Assigned By :	**Date :**	**Date :** 30/11/68		**Date :**	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	✓		
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
สกรูยึดคัพลปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)		***	***	***			
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
เกจ์วัดความดัน	***	***	***	***	✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....	***	***	***	***	✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ		***	***	***			
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN -13 PSI / OUT 41 PSI	***	***	***	***	✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***			
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***			
ตู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER		***	***	***			
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)		***	***	***			
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***			
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***			
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) [redacted]
Date/วันที่ 30/11/68
Time/เวลา 9.30

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการ)
Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Pumping Equipment / ปั๊มน้ำ

Week No. ..... Site City Room

Equipment : Transfer Pump NO.2		Duration :		Location : Pump Room G.	
P.M. Code : M		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 30/11/18		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	✓		
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)		***	***	***			
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	✓		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	***	***	***	***	✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***			
เกจ์วัดความดัน		***	***	***			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....		***	***	***			
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	***	***	***	***	✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ~14 PSI / OUT 42 PSI							
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***			
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***			
ตู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER		***	***	***			
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)		***	***	***			
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***			
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***			
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signatu[redacted](Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ 30/11/18
Time/เวลา 9.30

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการ)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Preventive Maintenance Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Pumping Equipment / ปั๊มน้ำ

Week No. ..... Site: City Room

Equipment : Transfer pump NO.1	Duration :	Location : Pump Room G.	
P.M. Code : M	Done By : [redacted]	Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 31/12/68	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	✓		
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)		***	***	***			
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***			
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	***	***	***	***	✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓		
เกจ์วัดความดัน		***	***	***			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....		***	***	***			
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	***	***	***	***	✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...-13... PSI / OUT ...4.1... PSI							
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***			
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***			
ตู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER		***	***	***			
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)		***	***	***			
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***			
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***			
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) [redacted]	Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการ)
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่ 31/12/68	Date/วันที่	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา 9.30	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

MDM MANAGEMENT GROUP

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Pumping Equipment / ปั๊มน้ำ

Week No. ..... Site: city room

Equipment : Transfer pump no. 2	Duration :	Location : Pump Room G.	
P.M. Code : M	Done By : [redacted]	Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 31/12/68	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	✓		
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หากรอยรั่ว)		***	***	***	✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	✓		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	***	***	***	***	✓		
ข้อต่ออ่อน (หากรอยรั่ว)	***	***	***	***			
เกจ์วัดความดัน		***	***	***			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....		***	***	***			
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	***	***	***	***	✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN -14 PSI / OUT 42 PSI							
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***			
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***			
ตู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER		***	***	***			
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)		***	***	***			
เปลี่ยน							
ทาลีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***			
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***			
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ [redacted] ech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ 31/12/68
Time/เวลา 9.30

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการ)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

เอกสารแนบ 8

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบระบบลิฟต์

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MITSUBISHI ELEVATOR(THAILAND) CO., LTD.

Address:Bangna Tower A,2/3 Moo 14 Floor 9-10th & 12th
Debaratna Road ,Bangkaew,Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel.+66(0) 2312 0808, +66(0) 2312 0707,Fax: +66(0)2312 0800

[ต้นฉบับ]QF-MNT-02
J250140746

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail(รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชิตี้รูม คอนโดมิเนียม
Refference(อ้างอิง):
Contract(สัญญา): CT240009169
Building: B1500843:City Room Ratchada-Suthisan
Note:

Date(วันที่): 21/07/2025
MELCO Order No: SX-1U27-01-0-B
No: ABKK-6702-ELE#01
Series: GPSXL1
Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Service Time(ครั้งที่): 10
Control System: VFGLC
Car No: 1
Operation: 2C-ZAI22

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☑	☐	☐	
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☑	☐	☐	
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☑	☐	☐	
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☑	☐	☐	
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☐	☐	☑	พัดลมระบายอากาศเริ่มมีเสียงดัง
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☑	☐	☐	
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)				
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมสั่งการ)				
CONTACTORS (สวิตช์ตัดต่อไฟ)	☑	☐	☐	
CHECK V. [+12V____V.-12V____V] (ตรวจสอบความต่างศักย์)	☑	☐	☐	
CHECK V. [5V____V] (ตรวจสอบความต่างศักย์)	☑	☐	☐	
WRITE THE FLOOR DATA [FMS] (บันทึกชั้นจอด)	☑	☐	☐	
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)				
BRAKE SLIP DISTANCE AND BRAKE(ระยะการเบรกและระบบเบรก)	☑	☐	☐	
GOVERNOR(ชุดควบคุมความเร็ว)	☑	☐	☐	
ROPE (สลิง)				
MAIN & GOV.ROPES (สลิงหลักและสลิงชุดควบคุมความเร็ว)	☑	☐	☐	
CAR DOOR (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)				
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☑	☐	☐	
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกล้อและรางประตู)	☐	☐	☐	
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☑	☐	☐	
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☑	☐	☐	
RETRACTABLE VANE (ครีบนำประตู)	☑	☐	☐	
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
FE or FER (ระบบการทำงานกรณีเพลิงไหม้)	☑	☐	☐	
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☑	☐	☐	

Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการ/ชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐

Note(For Service Provider) บันทึก(สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer(ผู้ให้บริการ): [redacted]
([redacted])
Start(วันที่): 21/07/2025 : 09:40
End(วันที่): 21/07/2025 : 10:10

Note(For Service Receiver) บันทึก(สำหรับผู้รับบริการ)

[redacted] (ผู้รับบริการ) 21/7/68
Date(วันที่): 21/07/2025 10:51:40AM
Acknowledge and Accept in the above service details
ได้รับทราบและทำความเข้าใจในเนื้อหาและการบริการเป็นที่เรียบร้อย

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MITSUBISHI ELEVATOR(THAILAND) CO., LTD.

Address:Bangna Tower A,2/3 Moo 14 Floor 9-10th & 12th
Debaratna Road ,Bangkeaw,Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel.+66(0) 2312 0808, +66(0) 2312 0707,Fax: +66(0)2312 0800

[ต้นฉบับ]QF-MNT-02
J250140747

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail(รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชิดี้รุม คอนโดมิเนียม
Refference(อ้างอิง):
Contract(สัญญา): CT240009169
Building: **B1500843:City Room Ratchada-Suthisan**
Note:

Date(วันที่): 21/07/2025
MELCO Order No: SX-1U27-02-1-B
No: **ABKK-6702-ELE#02**
Series: GPSXL1
Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Service Time(ครั้งที่): 10
Control System: VFGLC
Car No: 2
Operation: 2C-ZAI22

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☑	☐	☐	
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☑	☐	☐	
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☑	☐	☐	
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☑	☐	☐	
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☐	☐	☑	พัดลมระบายอากาศเริ่มมีเสียงดัง
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☑	☐	☐	
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)				
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมสั่งการ)				
CONTACTORS (สวิตช์ตัดต่อไฟ)	☑	☐	☐	
CHECK V. [+12V____V.-12V____V] (ตรวจสอบความต่างศักย์)	☑	☐	☐	
CHECK V. [5V____V] (ตรวจสอบความต่างศักย์)	☑	☐	☐	
WRITE THE FLOOR DATA (FMS) (บันทึกชั้นจอด)	☑	☐	☐	
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)				
BRAKE SLIP DISTANCE AND BRAKE(ระยะการเบรกและระบบเบรก)	☑	☐	☐	
GOVERNOR(ชุดควบคุมความเร็ว)	☑	☐	☐	
ROPE (สลิง)				
MAIN & GOV.ROPES (สลิงหลักและสลิงชุดควบคุมความเร็ว)	☑	☐	☐	
CAR DOOR (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)				
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☑	☐	☐	
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกล้อและรางประตู)	☑	☐	☐	
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☑	☐	☐	
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☑	☐	☐	
RETRACTABLE VANE (ครีบนำประตู)	☑	☐	☐	
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
FE or FER (ระบบการทำงานกรณีเพลิงไหม้)	☑	☐	☐	
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☑	☐	☐	

Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการ/ชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐

Note(For Service Provider)
บันทึก(สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer(ผู้ให้บริการร่วม):
[redacted]
Start(วันที่): 21/07/2025 : 10:10
( ) End(วันที่): 21/07/2025 : 10:50

Note(For Service Receiver) บันทึก(สำหรับผู้รับบริการ)
[redacted] 21/7/68
Date(วันที่): 21/07/2025 10:51:47AM
Acknowledge and Accept in the above service details
(ได้รับทราบและทำความเข้าใจในเนื้อหาและกรรมวิธีการเป็นที่เรียบร้อย)

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MITSUBISHI ELEVATOR(THAILAND) CO., LTD.

Address:Bangna Tower A,2/3 Moo 14 Floor 9-10th & 12th
Debaratna Road ,Bangkeaw,Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel.+66(0) 2312 0808, +66(0) 2312 0707,Fax: +66(0)2312 0800

[ต้นฉบับ]QF-MNT-02
J250162444

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail(รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชิดี้รุม คอนโดมิเนียม
Refference(อ้างอิง):
Contract(สัญญา): CT240009169
Building: **B1500843:City Room Ratchada-Suthisan**
Note:

Date(วันที่): 21/08/2025
MELCO Order No: SX-1U27-01-0-B
No: **ABKK-6702-ELE#01**
Series: GPSXL1
Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Service Time(ครั้งที่): 11
Control System: VFGLC
Car No: 1
Operation: 2C-ZAI22

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☑	☐	☐	
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☑	☐	☐	
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☑	☐	☐	
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☑	☐	☐	
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☐	☐	☑	พัดลมระบายอากาศเริ่มมีเสียงดัง
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☑	☐	☐	
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)				
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)				
SHOES & LININGS (แผ่นรองรับและผ้าเบรก)	☑	☐	☐	
BK SWITCH & TERMINAL (สวิตช์เบรกและขั้วสายไฟ)	☑	☐	☐	
ROPE (สลิง)				
COMPENSATION CHAIN ,ROPE(โซ่,สลิง ชดเชยน้ำหนัก)	☑	☐	☐	
MAIN ROPE TENSION (ความตึงของสลิงหลัก)	☑	☐	☐	
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟต์)				
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☑	☐	☐	
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☑	☐	☐	

Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการ/ชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อคประตู)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐

Note(For Service Provider) บันทึก(สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer(ผู้ให้บริการร่วม): [redacted]
([redacted])
Start(วันที่): 21/08/2025 : 09:50
End(วันที่): 21/08/2025 : 10:20

Note(For Service Receiver) บันทึก(สำหรับผู้รับบริการ)
[redacted] (ลงนามผู้รับบริการ)
Date(วันที่): 21/08/2025 11:03:36AM
Acknowledge and Accept in the above service details
(ได้รับทราบและทำความเข้าใจในเนื้อหาและการบริการเป็นที่เรียบร้อย)

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MITSUBISHI ELEVATOR(THAILAND) CO., LTD.

Address:Bangna Tower A,2/3 Moo 14 Floor 9-10th & 12th
Debaratna Road ,Bangkeaw,Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel.+66(0) 2312 0808, +66(0) 2312 0707,Fax: +66(0)2312 0800

[ต้นฉบับ]QF-MNT-02
J250162445

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Date(วันที่): 21/08/2025 Service Time(ครั้งที่): 11

Customer Detail(รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชิดี้รูม คอนโดมิเนียม
Refference(อ้างอิง):
Contract(สัญญา): CT240009169
Building: **B1500843:City Room Ratchada-Suthisan**

MELCO Order No: SX-1U27-02-1-B
No: **ABKK-6702-ELE#02**
Series: GPSXL1
Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Control System: VFGLC
Car No: 2
Operation: 2C-ZAI22

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☑	☐	☐	
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☑	☐	☐	
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☑	☐	☐	
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☑	☐	☐	
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☑	☐	☐	พัดลมระบายอากาศเริ่มมีเสียงดัง
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☑	☐	☐	
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)				
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)				
SHOES & LININGS (แผ่นรองรับและผ้าเบรก)	☑	☐	☐	
BK SWITCH & TERMINAL (สวิตช์เบรกและขั้วสายไฟ)	☑	☐	☐	
ROPE (สลิง)				
COMPENSATION CHAIN ,ROPE(โซ่,สลิง ชดเชยน้ำหนัก)	☑	☐	☐	
MAIN ROPE TENSION (ความตึงของสลิงหลัก)	☑	☐	☐	
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟต์)				
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☑	☐	☐	
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☑	☐	☐	

Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการ/ชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อคประตู)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐

Note(For Service Provider) บันทึก(สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer(ผู้ให้บริการร่วม): [redacted]

Start(วันที่): 21/08/2025 : 10:20
End(วันที่): 21/08/2025 : 11:00

Note(For Service Receiver) บันทึก(สำหรับผู้รับบริการ)

[redacted] (ลงนามผู้รับบริการ) 21/8/18

Acknowledge and accept the above service details
(ได้รับการบริการและทำความเข้าใจในเนื้อหาและการบริการเป็นที่เรียบร้อย)

Date(วันที่): 21/08/2025 11:04:13AM

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MITSUBISHI ELEVATOR(THAILAND) CO., LTD.

Address:Bangna Tower A,2/3 Moo 14 Floor 9-10th & 12th
Debaratna Road ,Bangkaew,Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel.+66(0) 2312 0808, +66(0) 2312 0707,Fax: +66(0)2312 0800

[ต้นฉบับ]QF-MNT-02
J250183806

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Date(วันที่): 19/09/2025 Service Time(ครั้งที่): 12

Customer Detail(รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้รัม คอนโดมิเนียม
Refference(อ้างอิง):
Contract(สัญญา): CT240009169
Building: **B1500843:City Room Ratchada-Suthisan**

MELCO Order No: SX-1U27-01-0-B
No: **ABKK-6702-ELE#01**
Series: GPSXL1
Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Control System: VFGLC
Car No: 1
Operation: 2C-ZAI22

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☑	☐	☐	
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☑	☐	☐	
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☑	☐	☐	
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☑	☐	☐	
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☐	☐	☑	พัดลมระบายอากาศเริ่มมีเสียงดัง
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☑	☐	☐	
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)				
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟต์)				
OLT & CLT SWITCH (สวิตช์ตั้งระยะประตู)	☑	☐	☐	
MOTOR (มอเตอร์ประตู)	☑	☐	☐	
THE OTHER PARTS (อุปกรณ์อื่นๆ)	☑	☐	☐	
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)				
CLEAN CAR TOP(ทำความสะอาดหลังคาลิฟต์)	☑	☐	☐	
PIT (บ่อลิฟต์)				
LOWER SLOWDOWN SWITCH (สวิตช์ลดความเร็วด้านล่าง)	☑	☐	☐	
GOV. TENSION SHEAVE (ระยะ GOV.) (ชุดควบคุมความเร็ว)	☑	☐	☐	
COMPENSATING CHAIN AND SHEAVE(รอกสลิงชดเชยน้ำหนัก)	☑	☐	☐	
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☑	☐	☐	

Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการ/ชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
UPTHRUST ROLLERS (ลูกล้อบังคับประตู)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐

Note(For Service Provider)
บันทึก(สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer(ผู้ให้บริการร่วม): [redacted]

Start(วันที่): 19/09/2025 : 09:40
End(วันที่): 19/09/2025 : 10:20

Note(For Service Receiver) บันทึก(สำหรับผู้รับบริการ)

[redacted] Name (ลงนามผู้รับบริการ)

Date(วันที่): 19/09/2025 10:59:19AM

Acknowledge and Accept in the above service details
(ได้รับทราบและทำความเข้าใจในเนื้อหาและการบริการเป็นที่เรียบร้อย)

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MITSUBISHI ELEVATOR(THAILAND) CO., LTD.

Address:Bangna Tower A,2/3 Moo 14 Floor 9-10th & 12th
Debaratna Road ,Bangkeaw,Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel.+66(0) 2312 0808, +66(0) 2312 0707,Fax: +66(0)2312 0800

[ต้นฉบับ]QF-MNT-02
J250183807

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail(รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้รัม คอนโดมิเนียม
Refference(อ้างอิง):
Contract(สัญญา): CT240009169
Building: **B1500843:City Room Ratchada-Suthisan**
Note:

Date(วันที่): 19/09/2025
MELCO Order No: SX-1U27-02-1-B
No: **ABKK-6702-ELE#02**
Series: GPSXL1
Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Service Time(ครั้งที่): 12
Control System: VFGLC
Car No: 2
Operation: 2C-ZAI22

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☑	☐	☐	
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☑	☐	☐	
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☑	☐	☐	
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☑	☐	☐	
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☑	☐	☐	
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☑	☐	☐	ทำความสะอาด
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)				
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟต์)				
OLT & CLT SWITCH (สวิตช์ตั้งระยะประตู)	☑	☐	☐	
MOTOR (มอเตอร์ประตู)	☑	☐	☐	
THE OTHER PARTS (อุปกรณ์อื่นๆ)	☑	☐	☐	
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)				
CLEAN CAR TOP(ทำความสะอาดหลังคาลิฟต์)	☑	☐	☐	
PIT (บ่อลิฟต์)				
LOWER SLOWDOWN SWITCH (สวิตช์ลดความเร็วด้านล่าง)	☑	☐	☐	
GOV. TENSION SHEAVE (ระยะ GOV.) (ชุดควบคุมความเร็ว)	☑	☐	☐	
COMPENSATING CHAIN AND SHEAVE(รอกสลิงชดเชยน้ำหนัก)	☑	☐	☐	
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☑	☐	☐	

Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการ/ชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
UPTHRUST ROLLERS (ลูกล้อบังคับประตู)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐

Note(For Service Provider) บันทึก(สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer(ผู้ให้บริการร่วม): [redacted]

Start(วันที่): 19/09/2025 : 10:20
End(วันที่): 19/09/2025 : 11:00

Note(For Service Receiver) บันทึก(สำหรับผู้รับบริการ)

[redacted] Name (ลงนามผู้รับบริการ) 19/9/18

Date(วันที่): 19/09/2025 10:59:24AM

Acknowledge and Accept in the above service details
ได้รับทราบและทำความเข้าใจในผลการและรายการบริการเป็นที่เรียบร้อย

Page(หน้า): 1 / 1

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MITSUBISHI ELEVATOR(THAILAND) CO., LTD.
Address:Bangna Tower A,2/3 Moo 14 Floor 9-10th & 12th
Debaratna Road ,Bangkeaw,Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel.+66(0) 2312 0808, +66(0) 2312 0707,Fax: +66(0)2312 0800

[ต้นฉบับ]QF-MNT-02
J250204343

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail(รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้รุม คอนโดมิเนียม
Refference(อ้างอิง):
Contract(สัญญา): CT250008126
Building: **B1500843:City Room Ratchada-Suthisan**

Date(วันที่): 21/10/2025
MELCO Order No: SX-1U27-01-0-B
No: **ABKK-6702-ELE#01**
Series: GPSXL1
Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Service Time(ครั้งที่): 1
Control System: VFGLC
Car No: 1
Operation: 2C-ZAI22

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☑	☐	☐	
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☑	☐	☐	
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☑	☐	☐	
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☑	☐	☐	
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☐	☐	☑	พัดลมระบายอากาศเริ่มมีเสียงดัง
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☑	☐	☐	
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)				
GROUP CONTROL(ตู้ควบคุมกลุ่ม)	☑	☐	☐	
CAR DOOR (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)				
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☑	☐	☐	
GATE SWITCH (สวิตช์ประตู)	☑	☐	☐	
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกล้อและรางประตู)	☑	☐	☐	
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☑	☐	☐	
UPTHRUST ROLLERS (ลูกล้อบังคับประตู)	☑	☐	☐	
SAFETY DOOR EDGS(อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ)	☑	☐	☐	
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☑	☐	☐	
RETRACTABLE VANE (ครีบนำประตู)	☑	☐	☐	
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)				
LOAD WEIGHTING DEVICE (อุปกรณ์ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก)	☑	☐	☐	
PIT (บ่อลิฟต์)				
CLEANESS (ความสะอาด)	☑	☐	☐	
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☑	☐	☐	

Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการ/ชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐

Note(For Service Provider) บันทึก(สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer(ผู้ให้บริการร่วม): [redacted]

Start(วันที่): 21/10/2025 : 09:40
End(วันที่): 21/10/2025 : 10:15

Note(For Service Receiver) บันทึก(สำหรับผู้รับบริการ)

[redacted]

ชื่อ-สกุล(ผู้รับบริการ)

ได้รับทราบและทำความเข้าใจในเนื้อหาและการบริการเป็นที่เรียบร้อย/I have received and understood the above service details

Date(วันที่): 21/10/2025 11:15:28AM

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MITSUBISHI ELEVATOR(THAILAND) CO., LTD.

Address:Bangna Tower A,2/3 Moo 14 Floor 9-10th & 12th
Debaratna Road ,Bangkeaw,Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel.+66(0) 2312 0808, +66(0) 2312 0707,Fax: +66(0)2312 0800

[ต้นฉบับ]QF-MNT-02
J250204344

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail(รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชิตี้รูม คอนโดมิเนียม
Refference(อ้างอิง):
Contract(สัญญา): CT250008126
Building: **B1500843:City Room Ratchada-Suthisan**
Note:

Date(วันที่): 21/10/2025
MELCO Order No: SX-1U27-02-1-B
No: **ABKK-6702-ELE#02**
Series: GPSXL1
Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Service Time(ครั้งที่): 1
Control System: VFGLC
Car No: 2
Operation: 2C-ZAI22

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☑	☐	☐	
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☑	☐	☐	
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☑	☐	☐	
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☑	☐	☐	
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☑	☐	☐	
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☑	☐	☐	
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)				
GROUP CONTROL(ตู้ควบคุมกลุ่ม)	☑	☐	☐	
CAR DOOR (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)				
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☑	☐	☐	
GATE SWITCH (สวิตช์ประตู)	☑	☐	☐	
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกล้อและรางประตู)	☑	☐	☐	
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☑	☐	☐	
UPTHRUST ROLLERS (ลูกล้อบังคับประตู)	☑	☐	☐	
SAFETY DOOR EDGS(อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ)	☑	☐	☐	
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☑	☐	☐	
RETRACTABLE VANE (ครีบนำประตู)	☑	☐	☐	
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)				
LOAD WEIGHTING DEVICE (อุปกรณ์ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก)	☑	☐	☐	
PIT (บ่อลิฟต์)				
CLEANESS (ความสะอาด)	☑	☐	☐	
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☑	☐	☐	

Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการ/ชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐

Note(For Service Provider) บันทึก(สำหรับผู้ให้บริการ):

Service Engineer(ผู้ให้บริการร่วม): [redacted]

Start(วันที่): 21/10/2025 : 10:15
End(วันที่): 21/10/2025 : 11:00

Note(For Service Receiver) บันทึก(สำหรับผู้รับบริการ)

[redacted] 21/10/18
Name (ชื่อผู้รับบริการ)
I agree with the above service details
ข้อมูลการบริการและรายละเอียดการซ่อมบำรุงรักษาและการบริการเป็นที่เรียบร้อย

Date(วันที่): 21/10/2025 11:15:33AM

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MITSUBISHI ELEVATOR(THAILAND) CO., LTD.
Address:Bangna Tower A,2/3 Moo 14 Floor 9-10th & 12th
Debaratna Road ,Bangkeaw,Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel.+66(0) 2312 0808, +66(0) 2312 0707,Fax: +66(0)2312 0800

[ต้นฉบับ]QF-MNT-02
J250209544

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail(รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้รูม คอนโดมิเนียม
Refference(อ้างอิง):
Contract(สัญญา): CT250008126
Building: **B1500843:City Room Ratchada-Suthisan**
Note:

Date(วันที่): 03/11/2025
MELCO Order No: SX-1U27-01-0-B
No: **ABKK-6702-ELE#01**
Series: GPSXL1
Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Service Time(ครั้งที่): 2
Control System: VFGLC
Car No: 1
Operation: 2C-ZAI22

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☑	☐	☐	
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☑	☐	☐	
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☑	☐	☐	
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☑	☐	☐	
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☑	☐	☐	
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☑	☐	☐	
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)				
CONTROL PANEL (ตัควบคุมสั่งการ)				
CONTACTORS (สวิตช์ตัดต่อไฟ)	☑	☐	☐	
CHECK V. [+12V____V.-12V____V] (ตรวจสอบความต่างศักย์)	☑	☐	☐	
CHECK V. [5V____V] (ตรวจสอบความต่างศักย์)	☑	☐	☐	
WRITE THE FLOOR DATA [FMS] (บันทึกชั้นจอด)	☑	☐	☐	
PCB & OTHER PARTS (แผงวงจรและอุปกรณ์ในตู้ควบคุม)	☑	☐	☐	
TRACTION MACHINE & MOTOR (ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์)				
PULSE TACHOMETER (เครื่องเช็ครอบการหมุน)	☑	☐	☐	
HOISTWAY (ช่องลิฟต์)				
INDUCTORS & INDUCTOR-PLATES (การทำงานของชุดควบคุมการจอดชั้น)	☑	☐	☐	
CWT (ชุดน้ำหนักถ่วง)				
LUBRICATION(การหล่อลื่น)	☑	☐	☐	
GUIDE SHOES(ประกับราง)	☑	☐	☐	
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟต์)				
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☑	☐	☐	
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☑	☐	☐	

Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการ/ชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อคประตู)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐

Note(For Service Provider) บันทึก(สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer(ผู้ให้บริการร่วม): [redacted]

Start(วันที่): 21/11/2025 : 12:30
End(วันที่): 21/11/2025 : 13:15

Note(For Service Receiver) บันทึก(สำหรับผู้รับบริการ)

Date(วันที่):

Service [redacted] (ผู้รับบริการ) 21/11/2025 1:48:37PM

Acknowledge and Accept of the above service details
(ได้รับทราบและทำความเข้าใจในเนื้อหาและกรณีการเป็นที่เรียบร้อย)

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MITSUBISHI ELEVATOR(THAILAND) CO., LTD.
Address:Bangna Tower A,2/3 Moo 14 Floor 9-10th & 12th
Debaratna Road ,Bangkeaw,Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel.+66(0) 2312 0808, +66(0) 2312 0707,Fax: +66(0)2312 0800

[ต้นฉบับ]QF-MNT-02
J250209545

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail(รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชิตี้รูม คอนโดมิเนียม
Refference(อ้างอิง):
Contract(สัญญา): CT250008126
Building: **B1500843:City Room Ratchada-Suthisan**
Note:

Date(วันที่): 03/11/2025
MELCO Order No: SX-1U27-02-1-B
No: **ABKK-6702-ELE#02**
Series: GPSXL1
Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Service Time(ครั้งที่): 2
Control System: VFGLC
Car No: 2
Operation: 2C-ZAI22

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☑	☐	☐	
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☑	☐	☐	
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☑	☐	☐	
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☑	☐	☐	
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☑	☐	☐	
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☑	☐	☐	
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)				
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมสั่งการ)				
CONTACTORS (สวิตช์ตัดต่อไฟ)	☑	☐	☐	
CHECK V. [+12V____V.-12V____V] (ตรวจสอบความต่างศักย์)	☑	☐	☐	
CHECK V. [5V____V] (ตรวจสอบความต่างศักย์)	☑	☐	☐	
WRITE THE FLOOR DATA [FMS] (บันทึกชั้นจอด)	☑	☐	☐	
PCB & OTHER PARTS (แผงวงจรและอุปกรณ์ในตู้ควบคุม)	☑	☐	☐	
TRACTION MACHINE & MOTOR (ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์)				
PULSE TACHOMETER (เครื่องเช็ครอบการหมุน)	☑	☐	☐	
HOISTWAY (ช่องลิฟต์)				
INDUCTORS & INDUCTOR-PLATES (การทำงานของชุดควบคุมการจอดชั้น)	☑	☐	☐	
CWT (ชุดน้ำหนักถ่วง)				
LUBRICATION(การหล่อลื่น)	☑	☐	☐	
GUIDE SHOES(ประกับราง)	☑	☐	☐	
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟต์)				
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☑	☐	☐	
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☑	☐	☐	

Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการ/ชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อคประตู)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐

Note(For Service Provider) บันทึก(สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer(ผู้ให้บริการร่วม): [redacted]

Start(วันที่): 21/11/2025 : 13:15
End(วันที่): 21/11/2025 : 13:40

Note(For Service Receiver) บันทึก(สำหรับผู้รับบริการ)

[redacted] (ลงชื่อผู้รับบริการ) 21/11/68

Date(วันที่): 21/11/2025 1:49:02PM

Acknowledge the above service details
(ได้รับทราบและทำความเข้าใจในเนื้อหาและการบริการเป็นที่เรียบร้อย)

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MITSUBISHI ELEVATOR(THAILAND) CO., LTD.
Address:Bangna Tower A,2/3 Moo 14 Floor 9-10th & 12th
Debaratna Road ,Bangkeaw,Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel.+66(0) 2312 0808, +66(0) 2312 0707,Fax: +66(0)2312 0800

[ต้นฉบับ]QF-MNT-02
J250231321

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail(รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชิตี้รูม คอนโดมิเนียม
Refference(อ้างอิง):
Contract(สัญญา): CT250008126
Building: B1500843:City Room Ratchada-Suthisan
Note:

Date(วันที่): 01/12/2025
MELCO Order No: SX-1U27-01-0-B
No: ABKK-6702-ELE#01
Series: GPSXL1
Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Service Time(ครั้งที่): 3
Control System: VFGLC
Car No: 1
Operation: 2C-ZAI22

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☑	☐	☐	
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☑	☐	☐	
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☑	☐	☐	
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☑	☐	☐	
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☑	☐	☐	
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☑	☐	☐	
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)				
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมสั่งการ)				
MAIN CIRCUIT CAPACITOR (ตัวเก็บประจุไฟฟ้า)	☑	☐	☐	
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)				
PLUNGER & BUSH (ชุดลูกสูบ)	☑	☐	☐	
ARMS & LEVERS (แขนและก้านโยก)	☑	☐	☐	
SHOES & LININGS (แผ่นรองรับและผ้าเบรก)	☐	☐	☐	
BK SWITCH & TERMINAL (สวิตช์เบรกและขั้วสายไฟ)	☑	☐	☐	
TRACTION MACHINE & MOTOR (ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์)				
ALL BEARING LUBRICATION (จารบีของลูกปืนต่างๆ)	☑	☐	☐	
HOISTWAY (ช่องลิฟต์)				
UPPER SLOWDOWN SWITCH (สวิตช์ลดความเร็วด้านบน)	☑	☐	☐	
CAR OPERATION PANEL(CLEAN INSIDE OF COP) แผงปุ่มกดในตัวลิฟต์(ทำความสะอาด)	☑	☐	☐	
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)				
CLEAN CAR TOP(ทำความสะอาดหลังคาลิฟต์)	☑	☐	☐	
BATTERY CHARGER (ชุดประจุไฟฟ้า)	☑	☐	☐	
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☑	☐	☐	

Service Detail/Floor (รายละเอียดการบริการ/ชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกล้อและรางประตู)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐

Note(For Service Provider) บันทึก(สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer(ผู้ให้บริการร่วม): [redacted]

Start(วันที่): 24/12/2025 : 10:30
End(วันที่): 24/12/2025 : 11:10

Note(For Service Receiver) บันทึก(สำหรับผู้รับบริการ)

Service [redacted] ...ามผู้รับบริการ) 24/12/25

Acknowledge and Accept in the above service details
(ได้รับทราบและตกลงตามรายละเอียดข้อมูลหน้าและการบริการเป็นที่เรียบร้อย)

Date(วันที่): 24/12/2025 11:44:45AM

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MITSUBISHI ELEVATOR(THAILAND) CO., LTD.
Address:Bangna Tower A,2/3 Moo 14 Floor 9-10th & 12th
Debaratna Road ,Bangkeaw,Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel.+66(0) 2312 0808, +66(0) 2312 0707,Fax: +66(0)2312 0800

[ต้นฉบับ]QF-MNT-02
J250231322

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail(รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้รูม คอนโดมิเนียม
Refference(อ้างอิง):
Contract(สัญญา): CT250008126
Building: **B1500843:City Room Ratchada-Suthisan**
Note:

Date(วันที่): 01/12/2025
MELCO Order No: SX-1U27-02-1-B
No: **ABKK-6702-ELE#02**
Series: GPSXL1
Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Service Time(ครั้งที่): 3
Control System: VFGLC
Car No: 2
Operation: 2C-ZAI22

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☑	☐	☐	
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☑	☐	☐	
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☑	☐	☐	
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☑	☐	☐	
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☑	☐	☐	
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☑	☐	☐	
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☑	☐	☐	
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☑	☐	☐	
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)				
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมสั่งการ)				
MAIN CIRCUIT CAPACITOR (ตัวเก็บประจุไฟฟ้า)	☑	☐	☐	
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)				
PLUNGER & BUSH (ชุดลูกสูบ)	☑	☐	☐	
ARMS & LEVERS (แขนและก้านโยก)	☑	☐	☐	
SHOES & LININGS (แผ่นรองรับและผ้าเบรก)	☑	☐	☐	
BK SWITCH & TERMINAL (สวิตช์เบรกและขั้วสายไฟ)	☑	☐	☐	
TRACTION MACHINE & MOTOR (ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์)				
ALL BEARING LUBRICATION (จารบีของลูกปืนต่างๆ)	☑	☐	☐	
HOISTWAY (ช่องลิฟต์)				
UPPER SLOWDOWN SWITCH (สวิตช์ลดความเร็วด้านบน)	☑	☐	☐	
CAR OPERATION PANEL(CLEAN INSIDE OF COP) แผงปุ่มกดในตัวลิฟต์(ทำความสะอาด)	☑	☐	☐	
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)				
CLEAN CAR TOP(ทำความสะอาดหลังคาลิฟต์)	☑	☐	☐	
BATTERY CHARGER (ชุดประจุไฟฟ้า)	☑	☐	☐	
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☑	☐	☐	

Service Detail/Floor (รายละเอียดการบริการ/ชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกล้อและรางประตู)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐

Note(For Service Provider) บันทึก(สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer(ผู้ให้บริการร่วม): [redacted]

Start(วันที่): 24/12/2025 : 11:10
End(วันที่): 24/12/2025 : 11:50

Note(For Service Receiver) บันทึก(สำหรับผู้รับบริการ)

Se[redacted] 24/12/68 (ลงนามผู้รับบริการ)

Date(วันที่): 24/12/2025 11:44:51AM

Acknowledge and Accept in the above service details
(ได้รับทราบและทำความเข้าใจในเนื้อหาและการบริการเป็นที่เรียบร้อย)

เอกสารแนบ 9

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายรณรงค์

วิธีรับมือ แผ่นดินไหว

www.kapook.com

ข้อควรปฏิบัติ ขณะเกิดแผ่นดินไหว

1 **อย่าตื่นตกใจ** พยายามควบคุมสติ อย่าตื่นตระหนก

2 **กรณีอยู่ในบ้าน** ให้อยู่ห่างจากประตู ระเบียง และหน้าต่าง

3 **กรณีอยู่ในอาคาร** หาที่หลบที่ปลอดภัย เช่น หมอบใต้โต๊ะ หรือจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรง

4 **ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง** ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา อาคาร และสิ่งห้อยแขวนต่างๆ

5 **อย่าใช้สิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ** เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น

6 **หากกำลังขับรถ** ให้หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย

7 **ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด** ขณะเกิดแผ่นดินไหว

8 **กรณีอยู่ชายทะเล** หากสังเกตเห็นน้ำทะเลลดระดับอย่างรวดเร็ว ให้รีบหนีขึ้นที่สูง เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิ

ข้อควรปฏิบัติ หลังเกิดแผ่นดินไหว

1. **ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียง** ว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่
2. **ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที**
3. **ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ** เพราะอาจมีวัสดุแหลมคมแทงได้
4. **ตรวจสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส**
5. **ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด**
6. **เปิดวิทยุ ทีวี ฟังคำแนะนำฉุกเฉิน**
7. **สำรวจความเสียหายของท่อส้วม** และท่อน้ำทิ้งก่อนใช้
8. **อย่าเป็นไทยมุง** หรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง
9. **อย่าแพร่ข่าวลือ** หรือหลงเชื่อข่าวลือ

ข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุณาปิดน้ำหลังใช้งาน

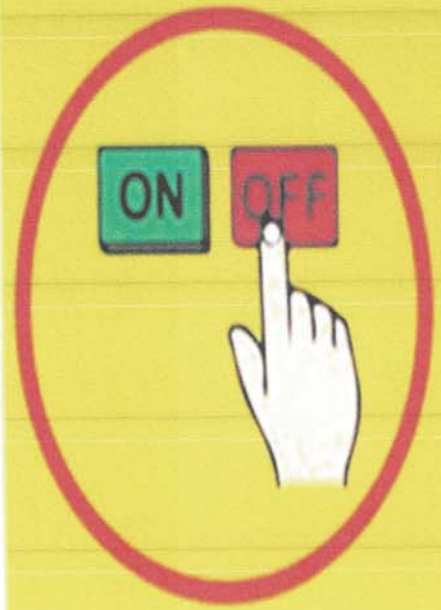

กรุณาปิดทุกครั้งหลังใช้งาน

โปรดช่วยกันประหยัดพลังงาน

MADE WITH
HP SCANJET

เอกสารแนบ 10

ตัวอย่างภาพการสูบตะกอนบ่อเกรอะ

[redacted]

เอกสารแนบ 11

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) และบันทึกรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด ชิตี้รูม คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินห้วยขวาง หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

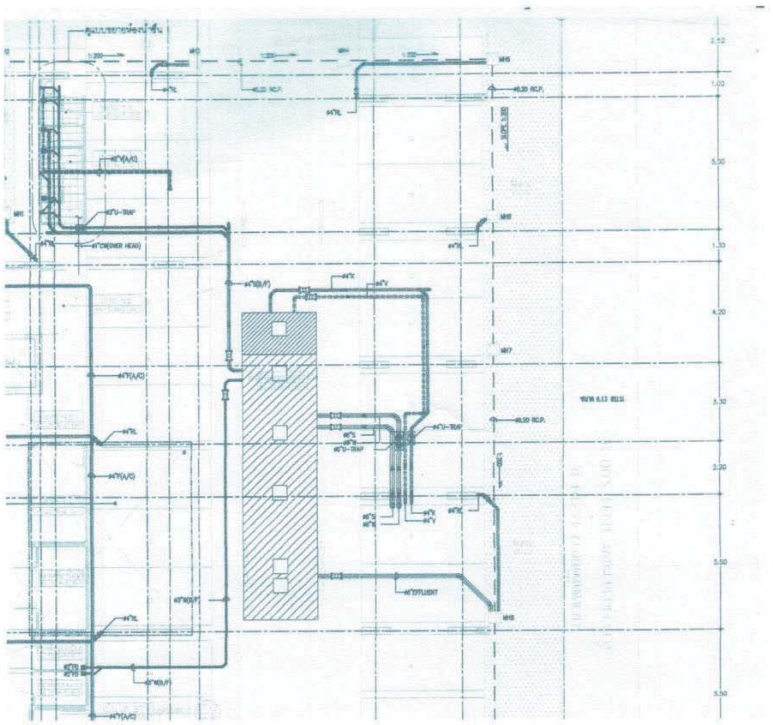

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้น้ำประปาของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารส้มหรือสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบกำจัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถึงขีดจำกัดน้ำเสียที่ต้องกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
													#VALUE!		
1/7/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	[redacted]
2/7/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
3/7/2568	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
4/7/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
5/7/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
6/7/2568	-	47.00	37.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	9.40	-	
7/7/2568	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
8/7/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
9/7/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
10/7/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
11/7/2568	-	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.00	-	
12/7/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
13/7/2568	-	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.00	-	
14/7/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
15/7/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
16/7/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/7/2568	-	27.00	21.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.40	-	[redacted]
18/7/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
19/7/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
20/7/2568	-	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.40	-	
21/7/2568	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
22/7/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
23/7/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
24/7/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
25/7/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
26/7/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
27/7/2568	-	41.00	32.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	8.20	-	
28/7/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
29/7/2568	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80		
30/7/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80		
31/7/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]ตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted].....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted].....)

[redacted].....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

[redacted].....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง .....ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 463.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 370.40

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 92.60

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน สุทธิสาร แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร -

มี นิติบุคคลอาคารชุด ชิตี้รูม คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐานะ

✓ ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

✓ ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สุทธิสาร แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด ชิดี้รูม คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินห้วยขวาง หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

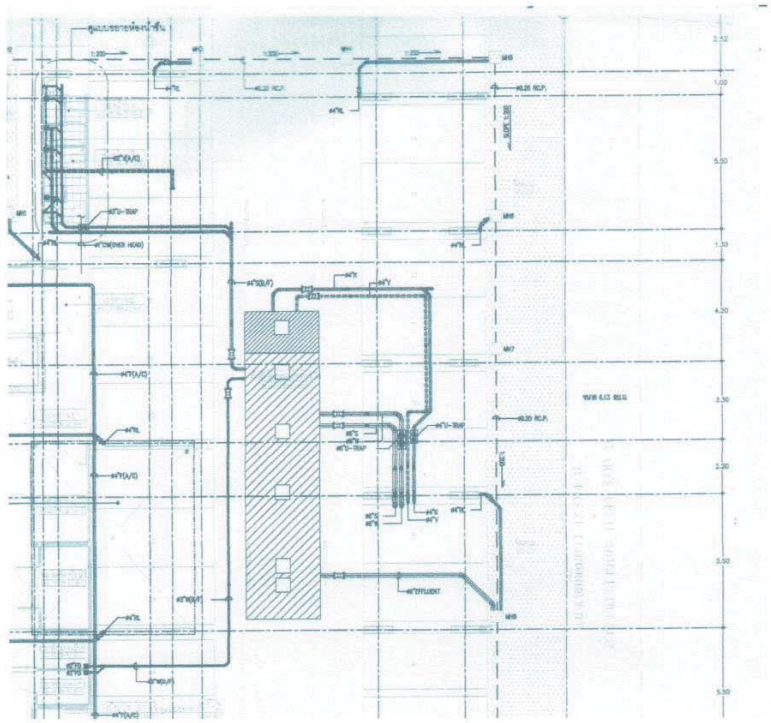

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/8/2567	-	14.00	11.20	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
2/8/2567	-	-	0.00	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
3/8/2567	-	36.00	28.80	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.20	-	
4/8/2567	-	17.00	13.60	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
5/8/2567	-	16.00	12.80	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
6/8/2567	-	19.00	15.20	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-	
7/8/2567	-	16.00	12.80	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
8/8/2567	-	-	0.00	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
9/8/2567	-	-	0.00	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
10/8/2567	-	48.00	38.40	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	9.60	-	
11/8/2567	-	14.00	11.20	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
12/8/2567	-	-	0.00	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
13/8/2567	-	-	0.00	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
14/8/2567	-	46.00	36.80	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	9.20	-	
15/8/2567	-	17.00	13.60	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
16/8/2567	-	-	0.00	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/8/2567	-	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.00	-	[redacted]
18/8/2567	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
19/8/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
20/8/2567	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
21/8/2567	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
22/8/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
23/8/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
24/8/2567	-	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.40	-	
25/8/2567	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-	
26/8/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
27/8/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
28/8/2567	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
29/8/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20		
30/8/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00		
31/8/2567	-	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.80		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับ[redacted]ามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....(เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

MR-10

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง .....ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

-

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 497.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 397.60

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 99.40

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

น.11/6

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน สุทธิสาร แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร -

มี นิติบุคคลอาคารชุด ชิตี้รูม คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน สิงหาคม พ.ศ.2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแ[redacted]

☒ .....[redacted]..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....[redacted].....)

☒ .....[redacted]..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....[redacted].....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สุทธิสาร แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด ชิดีรูม คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินห้วยขวาง หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

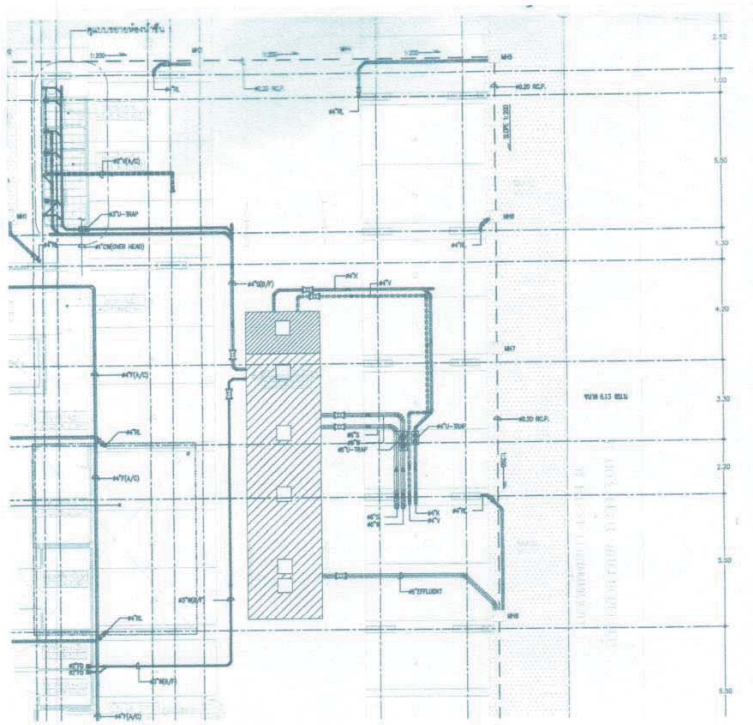

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปัญหาและอุปสรรค	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/2568	-	18.00	14.40	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
8/1/2568	-	-	0.00	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
8/1/2568	-	28.00	22.40	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.60	-	
4/9/2568	-	14.00	11.20	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
5/9/2568	-	15.00	12.00	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
6/9/2568	-	-	0.00	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
7/9/2568	-	29.00	0.00	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
8/9/2568	-	19.00	15.20	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-	
9/9/2568	-	17.00	13.60	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
10/9/2568	-	13.00	10.40	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
11/9/2568	-	17.00	13.60	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
12/9/2568	-	18.00	14.40	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
13/9/2568	-	-	0.00	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
14/9/2568	-	35.00	0.00	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
15/9/2568	-	17.00	13.60	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
16/9/2568	-	16.00	12.80	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/9/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	[redacted]
18/9/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
19/9/2568	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
20/9/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
21/9/2568	-	32.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
22/9/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
23/9/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
24/9/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
25/9/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
26/9/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
27/9/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
28/9/2568	-	50.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
29/9/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
30/9/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
-	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

* [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

* [redacted] ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

MR-10

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง .....ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

-

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 475.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 263.20

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 65.80

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

น.11/9

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน สุทธิสาร แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร -

มี นิติบุคคลอาคารชุด ชิตี้รูม คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กันยายน พ.ศ 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแว[redacted]

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

[redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สุทธิสาร แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด ชิตี้รูม คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินห้วยขวาง หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

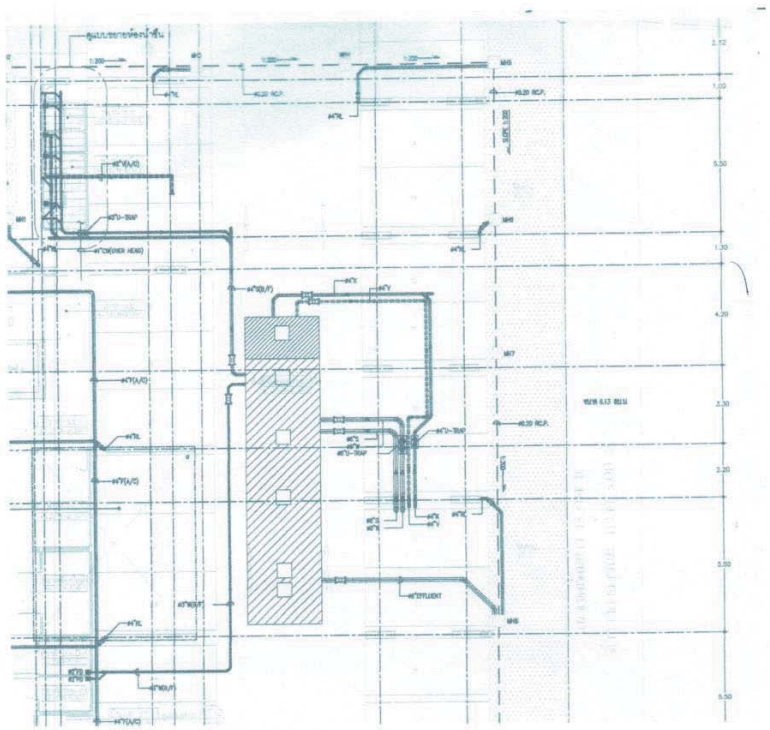

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากที่ทำการของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารตัวกลางที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเป่าอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/2568	-	-5395.00	-4316.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-1079.00	-	
2/10/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
3/10/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
4/10/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
5/10/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
6/10/2568	-	26.00	20.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.20	-	
7/10/2568	-	21.00	16.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.20	-	
8/10/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
9/10/2568	-	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.00	-	
10/10/2568	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
11/10/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
12/10/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
13/10/2568	-	27.00	21.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.40	-	
14/10/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
15/10/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
16/10/2568	-	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.20	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17/10/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	[redacted]
18/10/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
19/10/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
20/10/2568	-	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.20	-	
21/10/2568	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
22/10/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
23/10/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
24/10/2568	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
25/10/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
26/10/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
27/10/2568	-	36.00	28.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.20	-	
28/10/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
29/10/2568	-	20.00	16.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.00	-	
30/10/2568	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-	
31/10/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ข[redacted]ามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

MR-10

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง .....ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

-

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 465.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 372.00

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 93.00

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

น.11/12

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน สุทธิสาร แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร -

มี นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้รูม คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแ[redacted]

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

[redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สุทธิสาร แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด ชิดี้รูม คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินห้วยขวาง หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

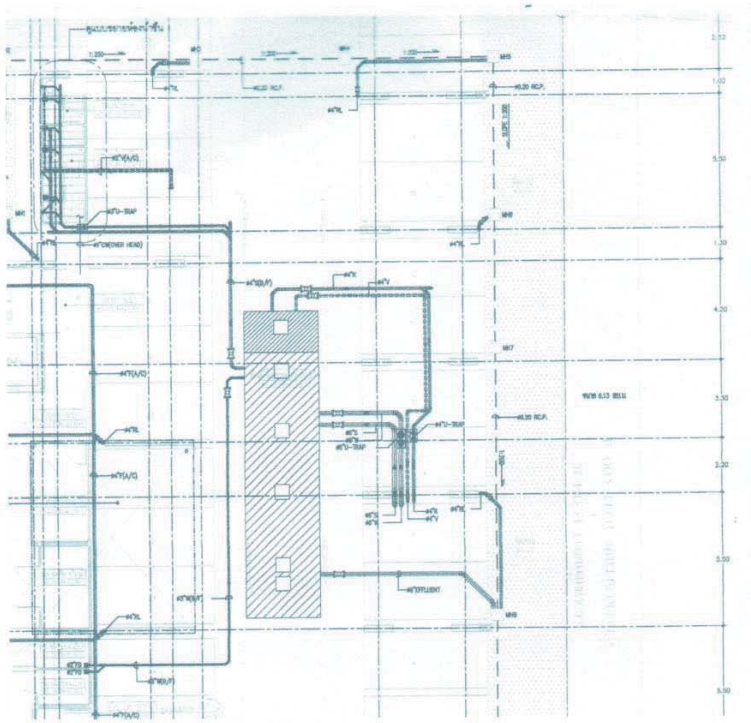

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารตัวทำให้ตกตะกอน ชนิดและปริมาณ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/11/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-
2/11/2568	-	33.00	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.60	-
3/11/2568	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-
4/11/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-
5/11/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-
6/11/2568	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-
7/11/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-
8/11/2568	-	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-
9/11/2568	-	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.00	-
10/11/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-
11/11/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-
12/11/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-
13/11/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-
14/11/2568	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-
15/11/2568	-	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-
16/11/2568	-	33.00	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.60	-

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17/11/2568	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	[redacted]
18/11/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
19/11/2568	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
20/11/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
21/11/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
22/11/2568	-	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
23/11/2568	-	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.20	-	
24/11/2568	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
25/11/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
26/11/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
27/11/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
28/11/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
29/11/2568	-	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
30/11/2568	-	36.00	28.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.20	-	
	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted] ตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

...)

[redacted] .... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

...)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

MR-10

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง .....ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 466.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 372.80

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 93.20

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

น.11/15

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน สุทธิสาร แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร -

มี นิติบุคคลอาคารชุด ชิตี้รูม คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

([redacted])

[redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

([redacted])

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สุทธิสาร แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด ชิตี้รูม คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินห้วยขวาง หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

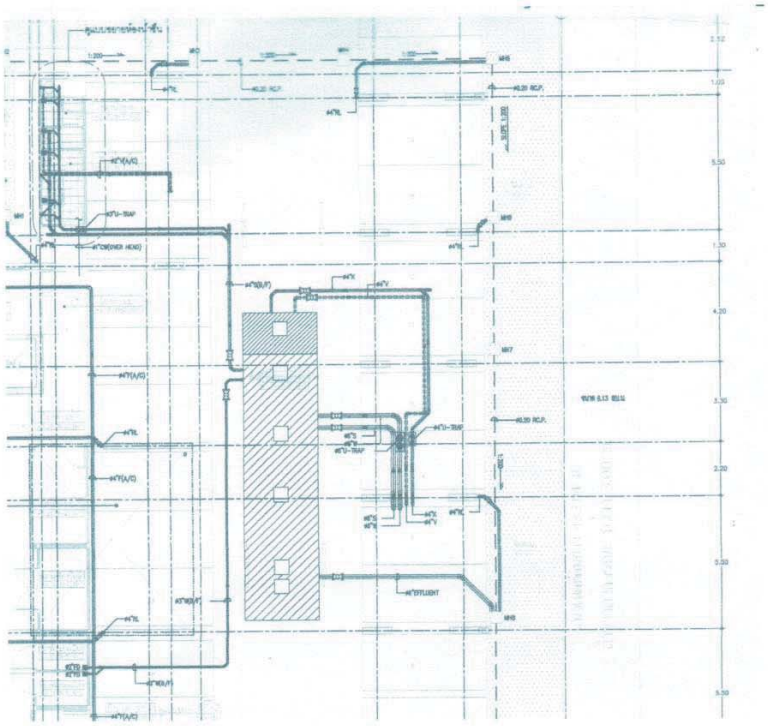

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณการเติมหรือสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/ชั่วโมง หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/12/2568	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
2/12/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
3/12/2568	-	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.40	-	
4/12/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
5/12/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
6/12/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
7/12/2568	-	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.00	-	
8/12/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
9/12/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
10/12/2568	-	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.40	-	
11/12/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
12/12/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
13/12/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
14/12/2568	-	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.40	-	
15/12/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
16/12/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17/12/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	[redacted]
18/12/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
19/12/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
20/12/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
21/12/2568	-	48.00	38.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	9.60	-	
22/12/2568	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
23/12/2568	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
24/12/2568	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
25/12/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
26/12/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
27/12/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
28/12/2568	-	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.00	-	
29/12/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
30/12/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
31/12/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted] ตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

* ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

* ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

MR-10

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง .....ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

-

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 491.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 392.80

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 98.20

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

น.11/18

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน สุทธิสาร แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร -

มี นิติบุคคลอาคารชุด ชิตี้รูม คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ธันวาคม พ.ศ.2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแ[redacted]

✳ .....[redacted]..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....[redacted].....)

✳ .....[redacted]..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....[redacted].....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

เอกสารแนบ 12

แผนผังที่จอดรถ

ผังที่จอดรถ

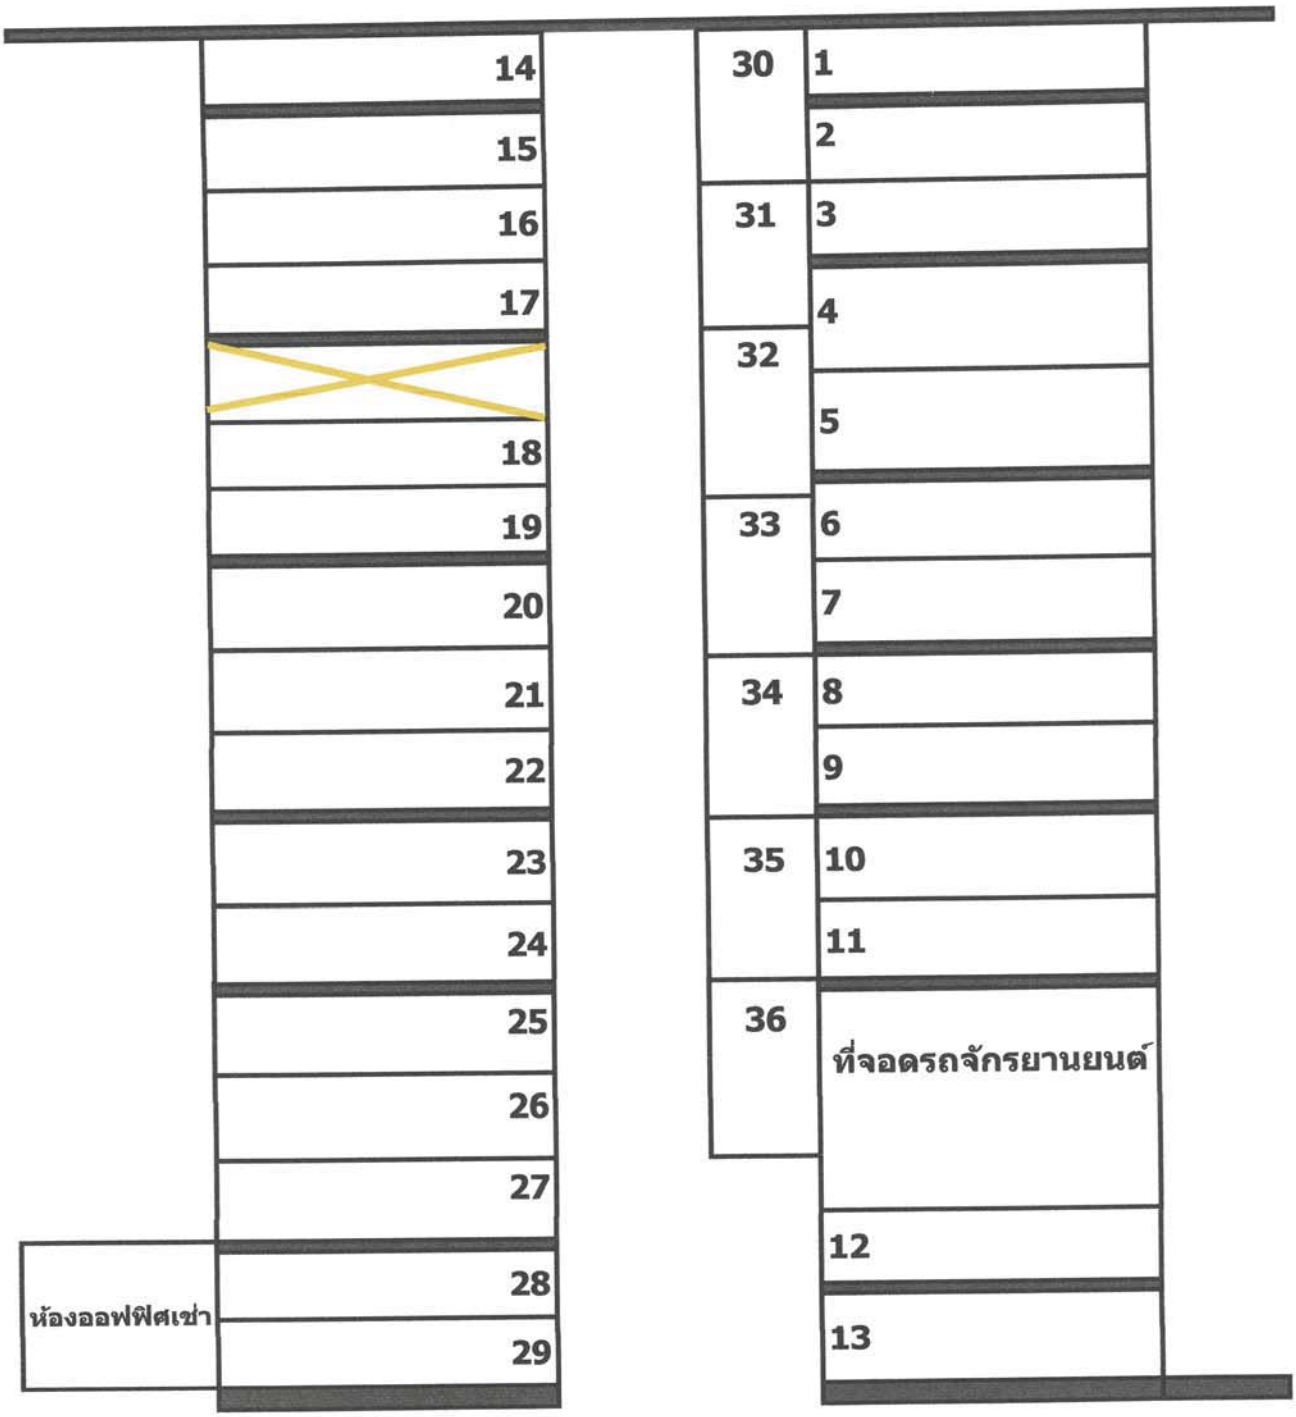
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ห้องออฟฟิศเช่า
30
1
2
31
3
4
32
5
33
6
7
34
8
9
35
10
11
36
ที่จอดรถจักรยานยนต์
12
13

เอกสารแนบ 13

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Exit Sigh Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 31 / 7 / 68

Building CITY ROOM

Floor ชั้น	Location/สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System ระบบชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs ระบบชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Change ไม่ต้องเปลี่ยนถ่าน (5)	ไม่ต้องทดสอบ (6)	ต้องทดสอบ (7)	จุดตรวจโดย (8)	ชนิด / ขนาด (9)	
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A			G.	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			6	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			7	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			8	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	เสีย	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signatu[redacted]ch./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 31/7/68

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) . (7) . (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) . (2) . (4) . (5) . (6) . (9) . (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Sys Server Co.,Ltd.

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Exit Sigh Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1...

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 31 / 8 / 68

Building: CITY ROOM

Floor ชั้น	Locations สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพการควบคุมระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพการทำงานของหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V/Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	ติด/ปิดไฟ (6)	ผลการทดสอบ (7)	จำนวนโคม (8)	ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A			G.	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
							R.	เสีย	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

[redacted]

Date/วันที่ 31/8/68

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Sys Server Co.,Ltd.

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Exit Sigh Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 30 / 9 / 61 Building CITY ROOM

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการทดสอบ (7)	ชุดควบโคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A			G.	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			3	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			4	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			5	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			6	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			7	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			8	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	ใช้	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ล[redacted]ช./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 30/9/61

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Exit Sigh Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 31 / 10 / 18 Building CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี					Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการทดสอบ (7)	ชุดดวงโคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A			G.	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	ดับ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	ดับ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	ดับ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			6	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	ดับ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			7	ดับ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	ดับ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			8	ดับ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	เสีย	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) [redacted]

.....

Date/วันที่ 31/10/18

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Sys Server Co.,Ltd.

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Exit Sigh Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 30/11/68 Building CITY ROOM

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการทดสอบ (7)	ชุดควงโคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A			G.	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			6	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			7	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			8	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	เสีย	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature [redacted] ch./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 30/11/68

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Sys Server Co.,Ltd.

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Exit Sigh Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 31 / 12 / 69 Building CITY ROOM

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการทดสอบ (7)	ชุดดวงโคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A			G.	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			6	กระพริบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			7	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			8	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	เสีย	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature [redacted] Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 31/12/69

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Sys Server Co.,Ltd.

เอกสารแนบ 14

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Month (เดือน) / Year (ปี) 31/7/68 Building อาคาร

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	ป้ายชำรุดหาย	เปิดน้ำไม่ออก	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ขอยางกระจกชำรุด
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	เอียงแข็งค้าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature [redacted] h./ช่าง)
.....
Date/วันที่ 31/7/68
Time/เวลา 9.30

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีรายการ
Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Month (เดือน) / Year (ปี) : 8 / 2568 Building : CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	ใช้งานแล้ว	เปิดน้ำไม่ออก	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ขอมยางกระจกชำรุด
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	ถังเพิ่งตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signatur[redacted]ech.ช่าง)

.....
Date/วันที่ 31/8/68
Time/เวลา 9.30

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Month (เดือน) / Year (ปี) 7/2568 Building CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ขอบด้านกระจกหัก
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	เคมีแห่งตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น([redacted] ช่าง)
.....
Date/วันที่ 30/7/68
Time/เวลา 9:30

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup.หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

MDM MANAGEMENT GROUP LIMITED

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Month (เดือน) / Year (ปี) 10/2568 Building CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	ใช้งานแล้ว	เปลี่ยนใหม่	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ขอบยางกระจกชำรุด
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓ เคมีแห่งหัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น([redacted] ช่าง)
.....
Date/วันที่ 31/10/68
Time/เวลา 9.30

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี) 11 / 18 Building CTR Sheet No. / แผ่นที่ .....

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	9ช่องหมดแล้ว	เปิดน้ำไม่ออก	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ขอบยางหลุดชำรุด
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	เฉพาะที่เดียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature [redacted] ech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 30/IV/18
Time/เวลา 9.30

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

Month (เดือน) / Year (ปี) 12/68 Building LTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	รอยนานแล้ว	เปิดน้ำไม่ออก	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ขอบกระจกชำรุด
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	เลยแน่งหัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลา[redacted]ch.ช่าง)
.....
Date/วันที่ 31/12/68
Time/เวลา 9:30

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup.หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

MDM MANAGEMENT GROUP LIMITED

เอกสารแนบ 15

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบระบบแสงสว่างฉุกเฉิน

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	*1 APR 2009*

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 31 / 7 / 68 Building CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการทดสอบ (7)	ชุดควบโคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น G	ร้านกาแฟ		N/A	N/A	5.0		G		2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าห้อง Fitness Room		N/A	N/A	5.0		G	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Transfer Pump Room		N/A	N/A	5.0		G	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	MDB. Room		N/A	N/A	5.0		G	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		G	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		G	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		G	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		2	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		2	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		2	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		3	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		3	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		3	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		4	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		4	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signatu[redacted](Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 31/7/68

Time/เวลา 9.45

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 31 / 7 / 68

Building CITY ROOM

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (.....Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการทดสอบ	ชุดดวงโคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		5	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		7	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		8	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		8	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		Roof.	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	Booster Pump		N/A	N/A	5.0		Roof.	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		Roof.	ไม่ดี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	5.0		Roof.	ปกติ	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ล[redacted]ch./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 31/7/68

Time/เวลา 09-45

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 31/8/68 Building CITY ROOM

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการทดสอบ (7)	ชุดควงโคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น G	ร้านกาแฟ		N/A	N/A	5.0		G	-	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าห้อง Fitness Room		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Transfer Pump Room		N/A	N/A	5.0		G	มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	MDB. Room		N/A	N/A	5.0		G	มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		G	มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		3	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		3	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		3	มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		4	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		4	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

[redacted]

Date/วันที่ 31/8/68

Time/เวลา 9-45

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 31 / 8 / 68

Building CITY ROOM

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (.....Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการทดสอบ (7)	ชุดควบโคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		5	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		7	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		8	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		8	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		Roof.	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	Booster Pump		N/A	N/A	5.0		Roof.	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		Roof.	ไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	5.0		Roof.	เสีย	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature [redacted] Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 31/8/68

Time/เวลา 9.45

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 30 / 9 / 18 Building CITY ROOM

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการทดสอบ (7)	ชุดควงโคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น G	ร้านกาแฟ		N/A	N/A	5.0		G	—	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าห้อง Fitness Room		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Transfer Pump Room		N/A	N/A	5.0		G	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	MDB. Room		N/A	N/A	5.0		G	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		G	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		3	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		3	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		3	ใช้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		4	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		4	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature [redacted] ch./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 30/9/18

Time/เวลา 9.48

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 30/9/67 Building CITY ROOM

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (.....Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการทดสอบ (7)	ชุดดวงโคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		5	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		7	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		Roof.	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	Booster Pump		N/A	N/A	5.0		Roof.	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		Roof.	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signatur[redacted](Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 30/09/65

Time/เวลา 9.05

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 31 / 10 / 68 Building CITY ROOM

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการทดสอบ (7)	ชุดดวงโคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น G	ร้านกาแฟ		N/A	N/A	5.0		G	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าห้อง Fitness Room		N/A	N/A	5.0		G	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Transfer Pump Room		N/A	N/A	5.0		G	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	MDB. Room		N/A	N/A	5.0		G	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		G	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		G	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		G	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		2	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		2	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		2	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		3	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		3	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		3	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		4	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		4	✓	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	✓	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) [redacted]

.....

Date/วันที่ 31/10/68

Time/เวลา 9-45

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 31 / 10 / 18

Building CITY ROOM

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (.....Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการทดสอบ (7)	ชุดควงโคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		5	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		6	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		7	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ปกติ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		Roof.	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	Booster Pump		N/A	N/A	5.0		Roof.	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		Roof.	ไม่ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	5.0		Roof.	ปกติ	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ล[redacted]ช./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 31/10/68

Time/เวลา 9.45

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 30 / 11 / 68

Building CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการทดสอบ (7)	ชุดดวงโคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น G	ร้านกาแฟ		N/A	N/A	5.0		G	–	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าห้อง Fitness Room		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Transfer Pump Room		N/A	N/A	5.0		G	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	MDB. Room		N/A	N/A	5.0		G	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		G	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		3	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		3	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		3	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		4	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		4	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature [redacted] (Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 30/11/68

Time/เวลา 9.45

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 30 / 11 / 68

Building: CITY ROOM

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (.....Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการทดสอบ (7)	ชุดควบคุม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		5	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		7	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		8	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		8	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		Roof.	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	Booster Pump		N/A	N/A	5.0		Roof.	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		Roof.	ใช้ได้	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	5.0		Roof.	เสีย	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ล[redacted]Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 30/11/68

Time/เวลา 9.45

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 31 / 12 / 18

Building: CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการทดสอบ (7)	ชุดดวงโคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น G	ร้านกาแฟ		N/A	N/A	5.0		G	-	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าห้อง Fitness Room		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Transfer Pump Room		N/A	N/A	5.0		G	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	MDB. Room		N/A	N/A	5.0		G	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		G	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		G	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		2	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		3	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		3	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		4	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		4	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ไม่มี	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature [redacted] Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 31/12/18

Time/เวลา 9.45

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 31 / 12 / 68

Building CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (.....Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการทดสอบ (7)	ชุดดวงโคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		5	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		7	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	5.0		8	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		8	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		Roof.	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	Booster Pump		N/A	N/A	5.0		Roof.	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		Roof.	ไฟฟ้า	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	5.0		Roof.	เสีย	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 31/12/68

Time/เวลา 9.45

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

เอกสารแนบ 16

ตัวอย่างภาพการซ้อมหนีไฟ