

เอกสารแบบ 11
กิจกรรมवालชนสัมพันธ์


บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 33289/16524

8 กรกฎาคม 2568

บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด จัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2568

ณ วัดนิคมเขมาราม

ต.พุดำจาน อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี

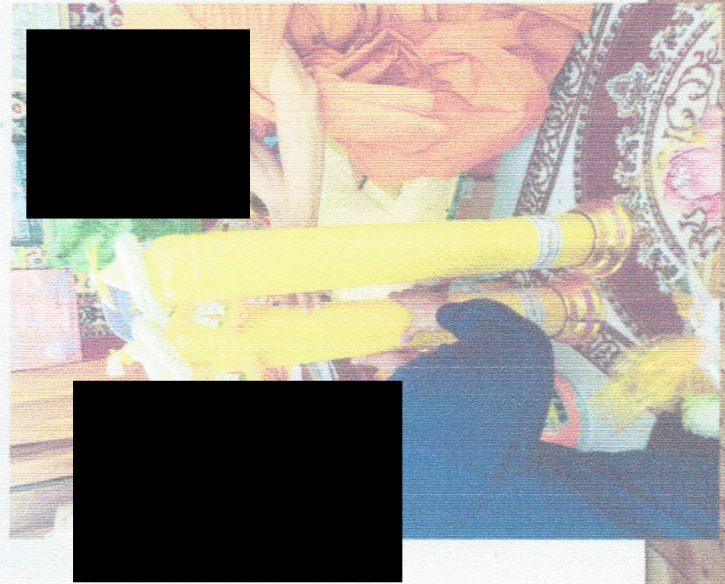

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 33289/16524

8 กรกฎาคม 2568
บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
จัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา
ประจำปี 2568
ณ.วัดพรหมประสิทธิ์
ต.พุด่าง อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี



บริษัท สหศีลาเพิ่มพูล จำกัด
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 33289/16524



8 กรกฎาคม 2568

บริษัท สหศีลาเพิ่มพูล จำกัด จัดกิจกรรม
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2568
ณ วัดหนองกระทุ่ม
ต.พุดคำจาน อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี



บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 33289/16524



8 กรกฎาคม 2568

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

จัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2568

ณ วัดพุทไธยารพต

ต.พุคำจาน อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี

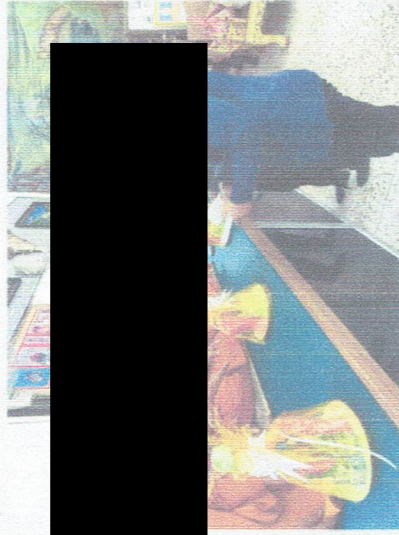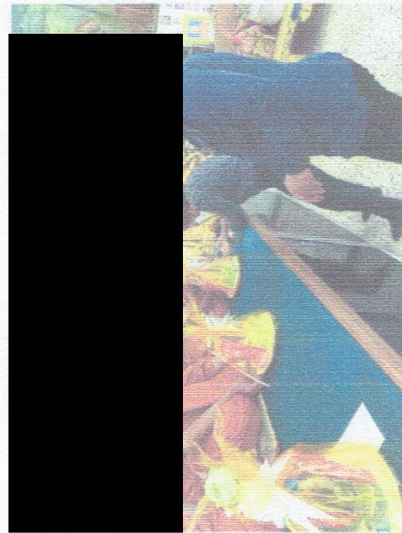


บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

วันที่ 9 ตุลาคม 2568

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

มอบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน นิคมสงเคราะห์ 2


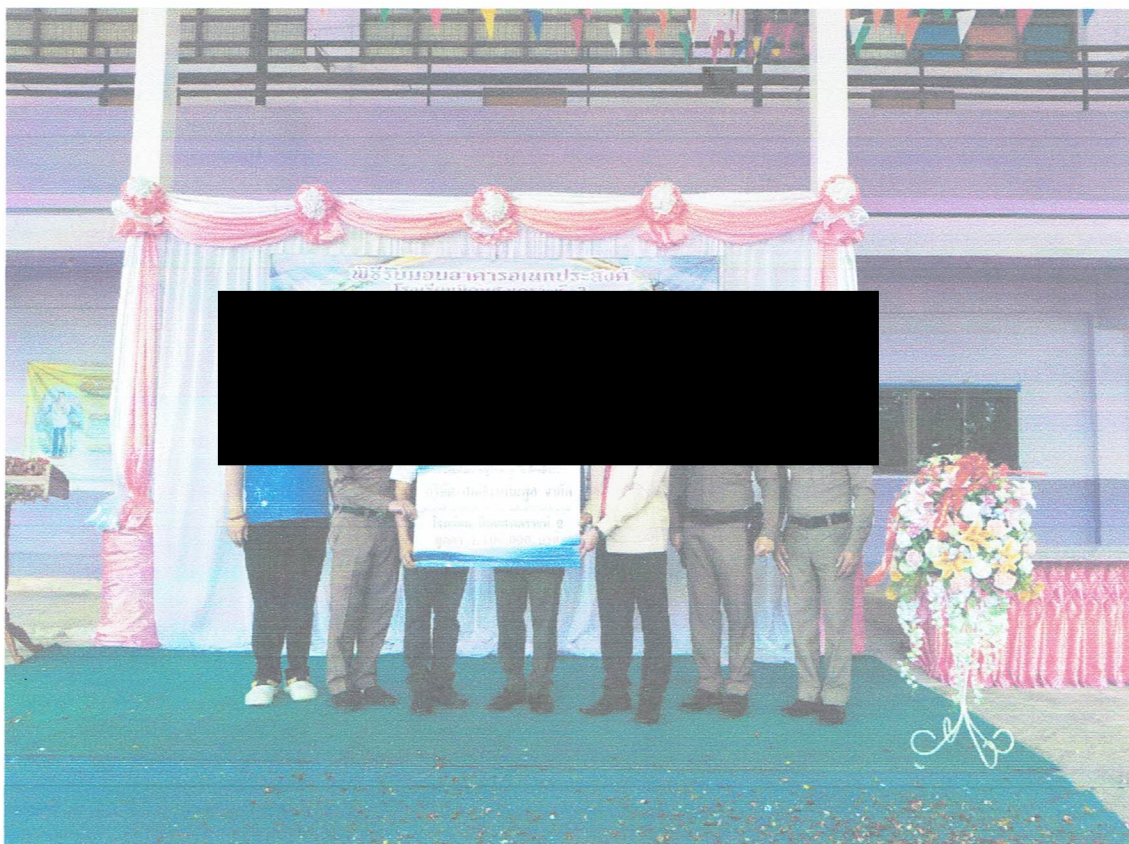


บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

วันที่ 9 ตุลาคม 2568

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

มอบข้าวสารแก่ประชาชน ตำบลพุดำจาน หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 7
หมู่ 9 ต.พุดำจาน อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน นิคมสงเคราะห์ 2

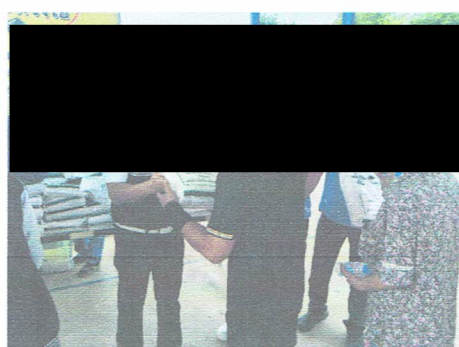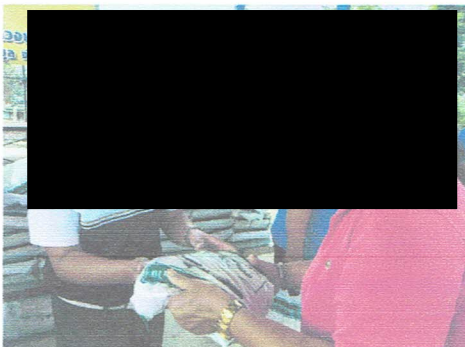


บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

วันที่ 9 ตุลาคม 2568

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

มอบข้าวสารแก่

ประชาชน ตำบลพุดำจาน หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 7 หมู่ 9 ต.พุดำจาน อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน นิคมสงเคราะห์ 2

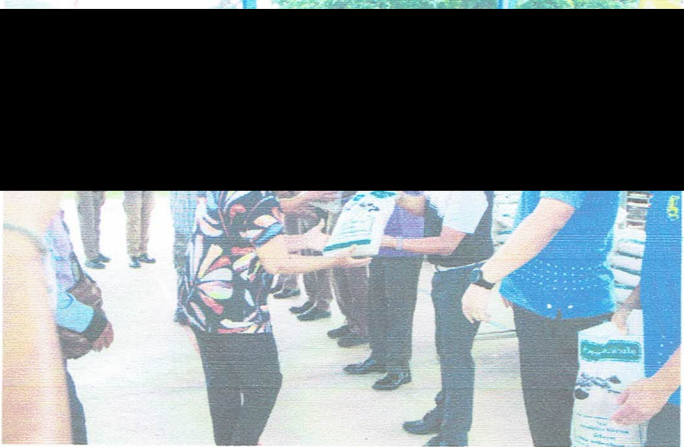


เอกสารแบบ 12
แผนพับประชาสัมพันธ์โครงการ

เอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการทำเหมืองแร่ชนิดหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปูนขาวสำหรับฟอกหนังและน้ำตาล และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ประทานบัตรที่ 33289/16524

1. พื้นที่ดำเนินโครงการ

โครงการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลพุดค่าจวน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

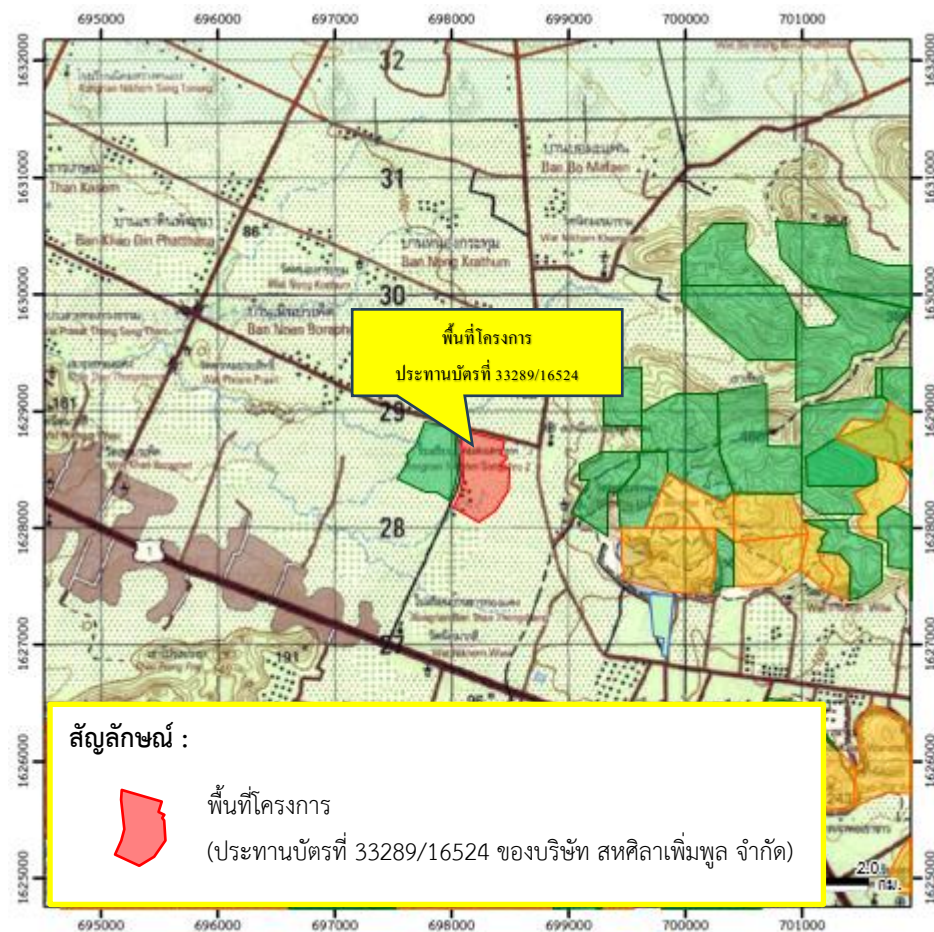

หน้าเหมืองปัจจุบัน



บ่อขุมเหมือง



สำนักงานโครงการ

2. ความเป็นมาและกำหนดการเปิดเหมืองของโครงการ

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ได้จัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่ชนิดหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปูนขาวสำหรับพอกหนังและน้ำตาล และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2550 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลพุดจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นำเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏดังหนังสือที่ ทส 1010.2/11370 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ต่อมาคำขอประทานบัตรที่ 1/2550 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 33289/16524 มีอายุ 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2596 ขนาดพื้นที่ 159-2-09 ไร่ โดยบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ได้รับอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นมา รายละเอียดปรากฏดังหนังสือที่ สบ 0034(4)/3151 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ 4/2566 ให้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ความต้องการบุคลากร

ปัจจุบันโครงการมีจำนวนพนักงานประมาณ 60 คน เป็นคนในท้องถิ่นประมาณ 40 คน หากต้องการบุคลากรเพิ่มเติมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบที่บริเวณด้านหน้าโครงการ

4. ผลประโยชน์ต่อชุมชน

ผลประโยชน์ที่โครงการมอบให้กับชุมชน มีทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

(1) ผลประโยชน์ทางตรง ค่าภาคหลวงแร่ที่ท้องถิ่นจะได้รับ (60%) ของค่าภาคหลวงแร่

- เทศบาลตำบลเขาวง (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบจ.สระบุรี (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดสระบุรี (10% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดอื่นๆ (10% ของค่าภาคหลวงแร่)

(2) ผลประโยชน์ทางอ้อม แผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์

- จัดทำแผนงานการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างเหมืองและชุมชนรอบเหมือง ที่มีทั้งการต่อต้านและสนับสนุนการทำเหมือง จึงสมควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันและกันและสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน อันจะทำให้เหมืองแร่และชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้ปฏิบัติตามเป้าหมายของโครงการต่อไป
- โครงการจะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมทางสังคม เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การบริจาควัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ และการทำนุบำรุงศาสนา เป็นต้น

5. มาตรการและผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



กล่องแสดงความคิดเห็น
บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน



ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางภายใน
พื้นที่หน้าเหมืองและโรงโม่หิน
วันละ 3-4 ครั้ง



ดูแลโรงโม่หินของโครงการให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่



กำหนดน้ำหนักบรรทุกทุกให้เป็นไป
ตามกฎหมายกำหนด



สร้างรั้วล้อมรอบอาคารเก็บวัตถุ
ระเบิด พร้อมสร้างคันทำนบดินและ
ปลูกต้นไม้กันคันทำนบดินโดยรอบ
อาคารเก็บวัตถุระเบิด



จัดสร้างคันทำนบและคูระบายน้ำ
โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อควบคุม
การไหลบ่าของน้ำฝนให้ไหลลงสู่บ่อ
ดักตะกอน



ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่
ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ



จัดทำสัญลักษณ์หรือป้ายขอบเขต
พื้นที่ดำเนินการของโครงการ
ให้ชัดเจน



พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

6. ข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงชุมชน

โครงการให้ความสำคัญกับพื้นที่ป่าไม้จึงให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้คนงานตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และ
กำหนดมาตรการห้ามพนักงานหรือคนงานเหมือง ลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าบริเวณ
โครงการและพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด และจะต้องมีบทลงโทษที่จะต้องนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

7. มาตรการและผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานี	ผลการตรวจวัด	
1) คุณภาพอากาศ จำนวน 3 จุด ได้แก่	วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2568	
	ฝุ่นละอองรวม	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุดคำจาน	❖ 0.025-0.040 มก./ลบ.ม.	❖ 0.013-0.024 มก./ลบ.ม.
- วัดพุดคำบรรพต	❖ 0.032-0.046 มก./ลบ.ม.	❖ 0.011-0.016 มก./ลบ.ม.
- ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดนิคมวาสี	❖ 0.027-0.038 มก./ลบ.ม.	❖ 0.011-0.018 มก./ลบ.ม.
2) ระดับเสียง จำนวน 3 จุด ได้แก่	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ระดับเสียงสูงสุด
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุดคำจาน	❖ 50.8-53.0 เดซิเบล(เอ)	❖ 85.9-92.1 เดซิเบล(เอ)
- วัดพุดคำบรรพต	❖ 50.5-53.4 เดซิเบล(เอ)	❖ 74.1-84.7 เดซิเบล(เอ)
- ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดนิคมวาสี	❖ 54.5-58.4 เดซิเบล(เอ)	❖ 89.9-101.8 เดซิเบล(เอ)
3) ความสั่นสะเทือน จำนวน 2 จุด ได้แก่	วันที่ 17 และ 18 พฤศจิกายน 2568	
- ขอบแปลงประทานบัตร	แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) ค่าความถี่เท่ากับ 4 เฮิร์ต ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.075 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. แนวแกนตั้ง (VERTICAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 125 เฮิร์ต ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.425 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. และแนวแกนยาว (LOGITUDINAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 42 เฮิร์ต ความเร็วอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.700 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. และแรงอัดอากาศมีค่าเท่ากับ 112 เดซิเบล	
- ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดนิคมวาสี	แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) ค่าความถี่เท่ากับ 42 เฮิร์ต ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.300 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. แนวแกนตั้ง (VERTICAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 42 เฮิร์ต ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.275 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. และแนวแกนยาว (LOGITUDINAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 28 เฮิร์ต ความเร็วอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.325 มม./วินาที และการขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. และแรงอัดอากาศมีค่าเท่ากับ 100 เดซิเบล	
5) คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 2 จุด ได้แก่	วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568	
- ห้วยธารทองแดงก่อนไหลผ่านโครงการ	น้ำแห่งนี้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้	
- ห้วยธารทองแดงหลังไหลผ่านโครงการ	ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 7.5 ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 290 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 262 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 1.8 เอ็นทียู สารหนูมีค่าเท่ากับ 0.0010 มก./ล. เหล็กกรรมมีค่าน้อยกว่า 0.005 มก./ล. แมงกานีสมีค่าน้อยกว่า 0.002 มก./ล.	
6) คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 จุด ได้แก่	วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568	
- น้ำบาดาลวัดพุดคำบรรพต	ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 6.6 ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 424 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 424 มก./ล. ในรูป CaCO ₃ ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 1.24 เอ็นทียู สารหนูมีค่าเท่ากับ 0.0006 มก./ล. เหล็กมีค่าเท่ากับ 0.017 มก./ล. และแมงกานีสมีค่าน้อยกว่า 0.002 มก./ล. สำหรับระดับน้ำใต้ดินไม่สามารถวัดได้เนื่องจากเป็นบ่อที่มีการติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำไว้ จึงไม่สามารถเปิดออกเพื่อวัดระดับน้ำได้	
- น้ำบาดาล รพ.สต.พุดคำจาน	ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 6.5 ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 5.0 มก./ล. ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 660 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 490 มก./ล. ในรูป CaCO ₃ ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 2.2 เอ็นทียู สารหนูมีค่าเท่ากับ 0.0007 มก./ล. เหล็กมีค่าเท่ากับ 0.297 มก./ล. และแมงกานีสมีค่าเท่ากับ 0.004 มก./ล. สำหรับระดับน้ำใต้ดินไม่สามารถวัดได้เนื่องจากเป็นบ่อที่มีการติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำไว้ จึงไม่สามารถเปิดออกเพื่อวัดระดับน้ำได้	

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

สำนักงานโครงการ : บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 268 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

โทรศัพท์ : 036-347096-9 โทรสาร: 036-347445