

6.4 ใบเสร็จการจ่ายค่าน้ำประจำเดือน

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอำนาจโดยเด็ดขาด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

สาขาบ่อวิน

เลขประจำตัวเสียภาษี

เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5

0107539000316

กลุ่มบริษัท อีอีอี, แขวงจอมพล เขตจตุจักร

สาขาที่ 00010

โทรศัพท์:-

เลขที่: 68002253

วันเดือนปี: 22 ส.ค. 2568

เลขที่ผู้นำ: 0154761

ชื่อผู้นำ: บริษัท อีอีอี จำกัด

เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เลขประจำตัวเสียภาษี: 0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้ 13,962,000 ลิตร

ค่าน้ำประจำเดือน 08/2568

ค่าน้ำ 375,100.92 บาท

ส่วนลด 0.00 บาท

ค่าบริการ 550.00 บาท

รวมเงิน 375,650.92 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 26,295.56 บาท

รวมทั้งสิ้น 401,946.48 บาท

ชำระผ่าน หักบัญชีธนาคาร

ผู้รับเงิน เมธินี สีนอนนคร 67

สำนักงานประปาบ่อวิน

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอำนาจโดยเด็ดขาด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

สาขาบ่อวิน

เลขประจำตัวเสียภาษี

เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5

0107539000316

กลุ่มบริษัท อีอีอี, แขวงจอมพล เขตจตุจักร

สาขาที่ 00010

โทรศัพท์:-

เลขที่: 6800225332

วันเดือนปี: 22 ส.ค. 2568

เลขที่ผู้นำ: 0154761

ชื่อผู้นำ: บริษัท อีอีอี จำกัด

เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เลขประจำตัวเสียภาษี: 0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้ 13,962,000 ลิตร

ค่าน้ำประจำเดือน 08/2568

ค่าน้ำ 375,100.92 บาท

ส่วนลด 0.00 บาท

ค่าบริการ 550.00 บาท

รวมเงิน 375,650.92 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 26,295.56 บาท

รวมทั้งสิ้น 401,946.48 บาท

ชำระผ่าน หักบัญชีธนาคาร

ผู้รับเงิน เมธินี สีนอนนคร 67

สำนักงานประปาบ่อวิน

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอำนาจโดยเด็ดขาด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

สาขาบ่อวิน

เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107539000316

เลขที่: 6800254318

โทรศัพท์:-

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

สาขาที่ 000010

เลขที่: 6800254318

วันเดือนปี: 23 ก.ย. 2568

เลขที่ใบ้: 0154761

ชื่อผู้ใช้น้ำ: บริษัท อีเอสพี ยู จำกัด

เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้ 14,060,000 ลิตร

ค่าน้ำประจําเดือน 09/2568

ค่าน้ำ 377,728.30 บาท

ส่วนลด 0.00 บาท

ค่าบริการ 550.00 บาท

รวมเงิน 378,278.30 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 26,479.48 บาท

รวมทั้งสิ้น 404,757.78 บาท

ชำระผ่าน หักบัญชีธนาคาร

ผู้รับเงิน เมาที สีมอเนตร 67

สำนักงานประปาบ่อวิน

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอำนาจโดยเด็ดขาด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

สาขาบ่อวิน

เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107539000316

เลขที่: 6800254318

โทรศัพท์:-

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

สาขาที่ 000010

เลขที่: 6800254318

วันเดือนปี: 23 ก.ย. 2568

เลขที่ใบ้: 0154761

ชื่อผู้ใช้น้ำ: บริษัท อีเอสพี ยู จำกัด

เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้ 14,060,000 ลิตร

ค่าน้ำประจําเดือน 09/2568

ค่าน้ำ 377,728.30 บาท

ส่วนลด 0.00 บาท

ค่าบริการ 550.00 บาท

รวมเงิน 378,278.30 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 26,479.48 บาท

รวมทั้งสิ้น 404,757.78 บาท

ชำระผ่าน หักบัญชีธนาคาร

ผู้รับเงิน เมาที สีมอเนตร 67

สำนักงานประปาบ่อวิน

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอำนาจโดยเด็ดขาด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

สาขาบ่อวิน

เลขประจำตัวเสียภาษี

เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5

0107539000316

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

สาขาที่ 00010

โทรศัพท์:-

เลขที่: 6800282448

วันเดือนปี: 21 ต.ค. 2568

เลขที่ใบใช้หนี้: 0154761

ชื่อผู้ใช้น้ำ: บริษัท อีเอสพี จำกัด

เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เลขประจำตัวเสียภาษี: 0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้ 14,259,000 ลิตร

ค่าน้ำประจำเดือน 10/2568

ค่าน้ำ 383,063.49 บาท

ส่วนลด 0.00 บาท

ค่าบริการ 550.00 บาท

รวมเงิน 383,613.49 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 26,852.94 บาท

รวมทั้งสิ้น 410,466.43 บาท

ชำระผ่าน หักบัญชีธนาคาร

ผู้รับเงิน เมธินี สีนอมูตร 67

สำนักงานประปาบ่อวิน

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอำนาจโดยเด็ดขาด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

สาขาบ่อวิน

เลขประจำตัวเสียภาษี

เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5

0107539000316

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

สาขาที่ 00010

โทรศัพท์:-

เลขที่: 6800282448

วันเดือนปี: 21 ต.ค. 2568

เลขที่ใบใช้หนี้: 0154761

ชื่อผู้ใช้น้ำ: บริษัท อีเอสพี จำกัด

เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เลขประจำตัวเสียภาษี: 0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้ 14,259,000 ลิตร

ค่าน้ำประจำเดือน 10/2568

ค่าน้ำ 383,063.49 บาท

ส่วนลด 0.00 บาท

ค่าบริการ 550.00 บาท

รวมเงิน 383,613.49 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 26,852.94 บาท

รวมทั้งสิ้น 410,466.43 บาท

ชำระผ่าน หักบัญชีธนาคาร

ผู้รับเงิน เมธินี สีนอมูตร 67

สำนักงานประปาบ่อวิน

ทำนชำระเงินกับส่วนหน้าตามอัตราโดยได้ชำระ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ. จักรภาพและพัฒนบริหารการนำภาคตะวันออก
สาขาบอวิน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 0107539000316
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร สาขาที่ 00010
โทรศัพท์:- เลขที่: 6800312009
วันเดือนปี: 21 พ.ย. 2568

เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 0154761
ชื่อผู้ใช้น้ำ: บริษัท อีเอสบี ยู จำกัด
เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105556132193 สาขาที่ 00001
จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้ 15,613,000 ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน 11/2568
ค่าน้ำ 419,364.23 บาท
ส่วนลด 0.00 บาท
ค่าบริการ 550.00 บาท
รวมเงิน 419,914.23 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 29,394.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 449,308.23 บาท

ชำระผ่าน หักบัญชีธนาคาร
ผู้รับเงิน เมธินี สีนอเนตร 67
สำนักงานประปาบอวิน

ทำนชำระเงินกับส่วนหน้าตามอัตราโดยได้ชำระ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ. จักรภาพและพัฒนบริหารการนำภาคตะวันออก
สาขาบอวิน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 0107539000316
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร สาขาที่ 00010
โทรศัพท์:- เลขที่: 6800312009
วันเดือนปี: 21 พ.ย. 2568

เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 0154761
ชื่อผู้ใช้น้ำ: บริษัท อีเอสบี ยู จำกัด
เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105556132193 สาขาที่ 00001
จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้ 15,613,000 ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน 11/2568
ค่าน้ำ 419,364.23 บาท
ส่วนลด 0.00 บาท
ค่าบริการ 550.00 บาท
รวมเงิน 419,914.23 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 29,394.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 449,308.23 บาท

ชำระผ่าน หักบัญชีธนาคาร
ผู้รับเงิน เมธินี สีนอเนตร 67
สำนักงานประปาบอวิน

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอำนาจโดยเด็ดขาด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

สาขาบ่อวิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่ 1 อยบวิภาวดีรังสิต 5

0107539000316

ถนนมิตรภาพฝั่งซ้าย, แขวงจอมพล เขตจตุจักร
โทรศัพท์:-

สาขาที่ 00010

เลขที่: 6800341759

วันเดือนปี: 23 ธ.ค. 2568

เลขที่ผู้ยื่น: 0154761

ชื่อผู้ยื่น: บริษัท อีเอสบี จำกัด

เลขที่ 1/157 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้ 14,713,000 ลิตร

ค่าน้ำประจำเดือน 12/2568

ค่าน้ำ 395,235.23 บาท

ส่วนลด 0.00 บาท

ค่าบริการ 550.00 บาท

รวมเงิน 395,785.23 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 27,704.97 บาท

รวมทั้งสิ้น 423,490.20 บาท

ชำระผ่าน หักบัญชีธนาคาร

ผู้รับเงิน เมธิณี สีนอบนคร 67

สำนักงานประปาบ่อวิน

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอำนาจโดยเด็ดขาด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

สาขาบ่อวิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่ 1 อยบวิภาวดีรังสิต 5

0107539000316

ถนนมิตรภาพฝั่งซ้าย, แขวงจอมพล เขตจตุจักร
โทรศัพท์:-

สาขาที่ 00010

เลขที่: 6800341759

วันเดือนปี: 23 ธ.ค. 2568

เลขที่ผู้ยื่น: 0154761

ชื่อผู้ยื่น: บริษัท อีเอสบี จำกัด

เลขที่ 1/157 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้ 14,713,000 ลิตร

ค่าน้ำประจำเดือน 12/2568

ค่าน้ำ 395,235.23 บาท

ส่วนลด 0.00 บาท

ค่าบริการ 550.00 บาท

รวมเงิน 395,785.23 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 27,704.97 บาท

รวมทั้งสิ้น 423,490.20 บาท

ชำระผ่าน หักบัญชีธนาคาร

ผู้รับเงิน เมธิณี สีนอบนคร 67

สำนักงานประปาบ่อวิน

6.5 เอกสารตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

Doc. no. APX-OP-MA-F-M-002
Equipment Classification Facility
Sheet Type Monthly Check Sheet
Section / Department Facility / Operation
Equipment No. / Area Apex Group
Equipment name Waste Water Treatment System
Maker Tom's Workers CO.,LTD
Making date

3

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Table with 3 columns: Sheet no., Rev. No., Date. Values: 1, 00, New Check Sheet, 1-Jul-19.

Waste Water Treatment

Main table with columns: Picture Item, Standard Specification, Location, Standard, NO., Check Item, Method, Period, and 12 monthly data columns (28/1/25 to 28/12/25). Rows are categorized by area (อาคาร A, B, C, D, E) and equipment type.

REMARK

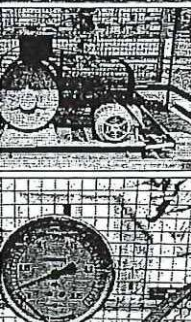
Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Facility	APX-OP-MA-F-M-002	
Monthly Check Sheet		
Facility / Operation		
Apex Group		
Waste Water Treatment System		
Tom's Workers CO.,LTD		
FSB ONE	FSB TWO	APEX THREE

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Sheet no.	2	
Rcv No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Waste Water Treatment

Picture Item	Standard Specification			○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to normal use			Month												
	Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	28/11/25	28/12/25	29/1/25	30/4/25	29/5/25	28/6/25	29/7/25	30/8/25	28/9/25	31/10/25	28/11/25	29/12/25	
	อาคาร F	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสและ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสและ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	0.6/0.6/0.6	0.6/0.5/0.6	0.4/0.4/0.7	0.6/0.6/0.6	0.5/0.6/0.6	0.5/0.5/0.6	0.6/0.6/0.6	0.5/0.7/0.7	0.5/0.6/0.8	0.6/0.6/0.6	0.8/0.8/0.6	0.6/0.6/0.6	
		0.02-0.08 Mpa (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงาน	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพโซลิด Aerator Pump	-ไม่มีข้อจับ	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพโซลิด Re-Turn Pump	-ไม่มีข้อจับ	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	อาคาร G	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสและ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	1.1/1.6/1.4	1.6/1.5/1.5	1.5/1.6/1.6	1.0/1.1/1.1	1.5/1.4/1.5	1.7/1.5/1.5	1.5/1.5/1.6	1.4/1.6/1.6	1.5/1.5/1.6	1.5/1.5/1.5	1.6/1.6/1.5	1.5/1.6/1.6	
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสและ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	0.5/0.5/0.6	0.6/0.5/0.6	0.5/0.5/0.5	0.6/0.6/0.7	0.6/0.5/0.5	0.6/0.5/0.5	0.6/0.5/0.6	0.5/0.5/0.6	0.5/0.5/0.6	0.5/0.5/0.5	0.6/0.6/0.5	0.5/0.6/0.6	
		0.03-0.08 Kg.f.m² (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงาน	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพโซลิด Aerator Pump	-ไม่มีข้อจับ	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพโซลิด Re-Turn Pump	-ไม่มีข้อจับ	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	อาคาร H	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสและ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสและ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0.03-0.08 Kg.f.m² (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงาน	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพโซลิด Aerator Pump	-ไม่มีข้อจับ	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพโซลิด Re-Turn Pump	-ไม่มีข้อจับ	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	อาคาร I	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสและ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	1.5/1.5/1.6	1.5/1.6/1.5	1.5/1.5/1.6	1.7/1.6/1.6	1.5/1.6/1.6	1.5/1.5/1.6	1.6/1.5/1.5	1.5/1.5/1.5	1.5/1.6/1.6	1.8/1.8/1.6	1.5/1.5/1.6	1.5/1.5/1.6	
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสและ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	0.5/0.5/0.6	0.5/0.6/0.5	0.6/0.6/0.6	0.7/0.6/0.6	0.5/0.5/0.5	0.5/0.5/0.6	0.5/0.6/0.6	0.7/0.7/0.6	0.8/0.8/0.8	0.5/0.6/0.6	0.5/0.5/0.6	-	
		0.03-0.08 Kg.f.m² (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงาน	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพโซลิด Aerator Pump	-ไม่มีข้อจับ	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพโซลิด Re-Turn Pump	-ไม่มีข้อจับ	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	อาคาร J	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสและ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสและ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		0.03-0.08 Kg.f.m² (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงาน	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพโซลิด Aerator Pump	-ไม่มีข้อจับ	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพโซลิด Re-Turn Pump	-ไม่มีข้อจับ	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Doc. no.

APX-OP-MA-F-M-002

Equipment Classification

Facility

Sheet Type

Monthly Check Sheet

Section / Department

Facility / Operation

Equipment No. / Area

Apex Group

Equipment name

Waste Water Treatment System

Maker

Tom's Workers CO.,LTD

Making date

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Waste Water Treatment

Sheet no.	3	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESB ONE		ESB TWO		ESB THREE		Month														
Picture Item	Standard Specification			○ Normal	✕ Abnormal	✕ Repair to nomal use														
	Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	28/11/25	28/12/25	29/13/25	30/4/25	29/5/25	28/6/25	29/7/25	30/8/25	28/9/25	29/10/25	28/11/25	29/12/25		
	อาคาร K	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสและ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	12/12/20	12/12/21	10/5/1021/23	10/12/11/14	10/5/12/5/110	12/5/12/5/125	12/0/12/5/125	11/5/12/0/120	11/5/12/0/120	11/5/12/0/120	10/5/12/0/120	10/5/12/0/120		
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสและ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		0.02-0.08 Mpa (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานบีม	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพไซยัด Aerator Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพไซยัด Re-Turn Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	อาคาร L	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสและ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	12/12/21	12/12/1/21	12/12/1/23	12/5/12/4/23	12/1/12/5/125	12/5/12/5/125	12/1/12/5/125	12/2/12/5/125	12/6/12/6/125	12/5/12/6/120	12/5/12/6/120	12/5/12/6/120		
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสและ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานบีม	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพไซยัด Aerator Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพไซยัด Re-Turn Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	อาคาร M	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสและ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	10/5/10/5/105	10/3/10/5/105	10/2/10/5/103	10/5/10/5/102	10/2/10/5/105	10/5/10/5/105	10/2/10/5/105	10/5/10/5/105	10/5/10/5/102	10/5/10/5/102	10/5/10/5/102	10/5/10/5/102		
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสและ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	05/05/0.5	05/06/0.6	05/05/0.6	06/06/0.6	05/06/0.6	06/06/0.6	06/06/0.6	06/06/0.6	06/06/0.6	06/06/0.6	06/06/0.6	06/06/0.6	06/06/0.6	
		0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานบีม	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพไซยัด Aerator Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพไซยัด Re-Turn Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	อาคาร N	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสและ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	10/5/10/5/105	10/3/10/5/105	10/1/10/5/103	10/1/10/2/104	10/5/10/5/105	10/2/10/2/103	10/5/10/5/106	10/2/10/5/102	10/3/10/5/105	10/3/10/5/105	10/2/10/2/105	10/2/10/2/105		
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสและ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	05/05/0.6	06/06/0.6	05/05/0.6	05/06/0.6	05/05/0.6	06/06/0.6	05/05/0.6	06/06/0.6	06/06/0.6	06/06/0.6	06/06/0.6	06/06/0.6	06/06/0.6	
		0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานบีม	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพไซยัด Aerator Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพไซยัด Re-Turn Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	อาคาร O	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสและ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	4/4/4/4/4	4/0/4/4/4	4/5/4/4/4	4/5/4/4/4	4/5/4/4/4	4/5/4/4/4	4/5/4/4/4	4/5/4/4/4	4/5/4/4/4	4/5/4/4/4	4/5/4/4/4	4/5/4/4/4		
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสและ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	05/05/0.3	06/06/0.6	05/05/0.6	05/06/0.6	05/05/0.6	06/06/0.6	05/05/0.6	06/06/0.6	05/05/0.6	06/06/0.6	05/05/0.6	06/06/0.6	05/05/0.6	
		0.03-0.08 Kgf.m² (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานบีม	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพไซยัด Aerator Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพไซยัด Re-Turn Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

REMARK

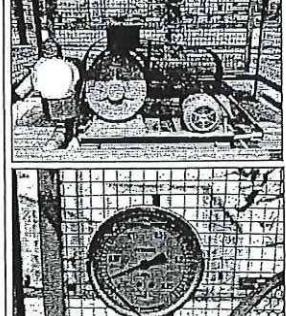
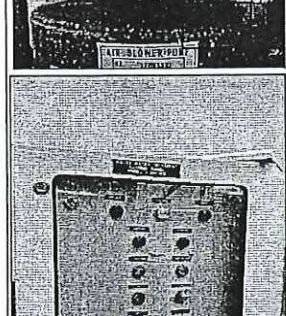
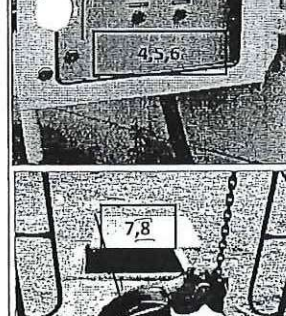
Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Sheet no.	4	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Waste Water Treatment

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-002	
Equipment Classification	Facility	
Sheet Type	Monthly Check Sheet	
Section / Department	Facility / Operation	
Equipment No. / Area	Apex Group	
Equipment name	Waste Water Treatment System	
Maker	Tom's Workers CO.,LTD	
Making date		
ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

Picture Item	Standard Specification		NO.	Check Item.	Method	Period	Month											
	Location	Standard					28/11/25	29/12/25	29/1/26	29/2/26	29/3/26	29/4/26	29/5/26	29/6/26	29/7/26	29/8/26	29/9/26	29/10/26
	อาคาร P	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสและ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	4.4/4.6/4.4	4.6/4.6/4.6	4.8/4.6/4.6	4.5/4.5/4.6	4.7/4.7/4.5	4.5/4.6/4.6	4.5/4.5/4.7	4.5/4.5/4.6	4.6/4.5/4.5	4.8/4.5/4.5	4.6/4.5/4.5	4.5/4.5/4.6
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสและ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	0.4/0.5/0.4	0.6/0.6/0.5	0.7/0.6/0.6	0.5/0.5/0.6	0.6/0.6/0.5	0.5/0.6/0.6	0.5/0.6/0.6	0.6/0.6/0.5	0.5/0.6/0.6	0.6/0.6/0.5	0.5/0.6/0.6	0.6/0.6/0.5
		0.02-0.08 Mpa (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงาน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพไซลิด Aerator Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพไซลิด Re-Turn Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	อาคาร Q	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสและ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	4.6/4.6/4.6	4.8/4.6/4.6	4.5/4.5/4.6	4.6/4.6/4.5	4.5/4.5/4.6	4.7/4.5/4.5	4.5/4.5/4.6	4.5/4.6/4.6	4.5/4.6/4.6	4.6/4.6/4.5	4.5/4.6/4.6	4.5/4.6/4.6
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสและ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	0.6/0.5/0.6	0.6/0.5/0.5	0.6/0.5/0.5	0.7/0.5/0.5	0.5/0.5/0.6	0.7/0.5/0.5	0.6/0.5/0.5	0.6/0.6/0.5	0.5/0.7/0.7	0.6/0.6/0.5	0.5/0.6/0.6	0.5/0.6/0.6
		0.03-0.08 Kg.f.m ² (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงาน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพไซลิด Aerator Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพไซลิด Re-Turn Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	อาคาร R	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสและ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	4.5/4.5/4.8	4.8/4.6/4.6	4.4/4.6/4.6	4.5/4.5/4.6	4.5/4.5/4.6	4.6/4.5/4.5	4.5/4.5/4.6	4.5/4.6/4.6	4.4/4.5/4.6	4.6/4.6/4.6	4.5/4.5/4.6	4.5/4.6/4.6
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสและ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0.03-0.08 Kg.f.m ² (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงาน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพไซลิด Aerator Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพไซลิด Re-Turn Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	อาคาร S	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสและ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสและ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0.03-0.08 Kg.f.m ² (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงาน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพไซลิด Aerator Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพไซลิด Re-Turn Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	อาคาร T	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสและ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	4.6/4.5/4.5	4.8/4.6/4.6	4.8/4.6/4.5	4.6/4.5/4.5	4.5/4.5/4.6	4.8/4.6/4.6	4.5/4.5/4.8	4.5/4.5/4.8	4.5/4.5/4.8	4.5/4.5/4.6	4.8/4.5/4.5	4.7/4.5/4.6
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสและ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0.03-0.08 Kg.f.m ² (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงาน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพไซลิด Aerator Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพไซลิด Re-Turn Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-002	
Equipment Classification	Facility	
Sheet Type	Monthly Check Sheet	
Section / Department	Facility / Operation	
Equipment No. / Area	Apex Group	
Equipment name	Waste Water Treatment System	
Maker	Tom's Workers CO.,LTD	
Making date		
ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

[illegible]

**6.6 แบบบันทึกผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1)
และแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)**

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เอเพ็กซ์ อพาร์ทเมนต์ บ่อวิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1/157

หมู่ที่ : 3

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : บ่อวิน

เขต/ตำบล : ศรีราชา

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 033005967

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวรังษิณี บำเพ็ญผล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ออกซิเจน (Aerobic Biologic Treatment)

1,120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 20.2 ชั่วโมง/วัน

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะประโยชน์บริเวณทิศตะวันออกของที่ดิน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สuibออกไปทิ้งนอกโครงการโดยผู้รับจ้างเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 15,456.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13,581.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 13,775.440 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[illegible]

แบบฟอร์มบันทึกการใช้น้ำประปา (ประจำวัน)

DAILY LOG SHEET FOR EMERGENCY LIGHT & EXIT SIGN

Project : APEX-BOWIN

Project : P2 Month : June Year : 2025

Date	Time (7.00)	ตัวเลขตามมาตรวัด							คำนวณหน่วย การใช้น้ำ Q/day	รวมหน่วย การใช้น้ำ	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		1M	100K	10K	1K	100	10	1				
30/31			๑	๑	1	1	3	๑		๑1๘		
1			๑	๑	1	7	๕	๗		581		
2			๑	๑	2	๑	1	1		๕๗๖		
3			๑	๑	2	๗	1	1		๕11		
4			๑	๑	๕	2	2	๘		๕60		
5			๑	๑	๕	๗	๘	๘		๕4๒		
6			๑	๑	4	0	3	0		605		
7			๑	๑	4	6	3	5		๕54		
8			๑	๑	4	๘	๘	๑		5๙7		
9			๑	๑	5	4	๕	6		594		
10			๑	๑	6	0	๘	0		566		
11			๑	๑	6	6	4	6		174		
12			๑	๑	6	๘	2	0		569		
13			๑	๑	๗	3	๘	๑		6๐3		
14			๑	๑	7	๑	๑	2		๕6		
15			๑	๑	๘	0	1	๘		5๙7		
16			๑	๑	๘	6	1	5		469		
17			๑	๑	๑	0	๘	4		5๙6		
18			๑	๑	๑	6	๘	0		543		
19		1	0	0	0	2	2	3		352		
20		1	0	0	0	5	7	5		549		
21		1	0	0	1	1	2	3		126		
22		1	0	0	1	2	4	๑		604		
23		1	0	๑	1	๘	5	๗		5๙5		
24		1	0	0	2	4	๕	2		56๑		
25		1	0	0	3	0	1	2		152		
26		1	0	0	3	1	6	4		551		
27		1	0	0	3	7	1	5		54๘		
28		1	0	0	4	2	6	3		0		
29		1	0	0	4	2	6	3		677		
30		1	0	0	4	๑	4	0		397		
31												

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่างอาคาร

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เอเพ็กซ์ อพาร์ทเมนต์ บ่อวิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1/157

หมู่ที่ : 3

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : บ่อวิน

เขต/ตำบล : ศรีราชา

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 033005967

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวรังษิณี บำเพ็ญผล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ออกซิเจน (Aerobic Biologic Treatment) 1,120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 20.2 ชั่วโมง/วัน

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลมตะกอน ☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะประโยชน์บริเวณทิศตะวันออกของที่ดิน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สuibออกไปทิ้งนอกโครงการโดยผู้รับจ้างเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 17,112.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 14,019.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 15,251.380 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบลม [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (เอเพ็กซ์ โปรวิน)											ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ ในทุกลิตรกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
							เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/2025	552.00	642.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
2/7/2025	552.00	328.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
3/7/2025	552.00	489.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
4/7/2025	552.00	487.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
5/7/2025	552.00	529.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
6/7/2025	552.00	424.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
7/7/2025	552.00	493.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
8/7/2025	552.00	520.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
9/7/2025	552.00	367.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
10/7/2025	552.00	521.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
11/7/2025	552.00	483.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
12/7/2025	552.00	-	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
13/7/2025	552.00	506.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
14/7/2025	552.00	648.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
15/7/2025	552.00	513.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
16/7/2025	552.00	305.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
17/7/2025	552.00	491.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
18/7/2025	552.00	473.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
19/7/2025	552.00	434.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
20/7/2025	552.00	503.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
21/7/2025	552.00	269.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
22/7/2025	552.00	552.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
23/7/2025	552.00	495.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
24/7/2025	552.00	359.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
25/7/2025	552.00	501.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
26/7/2025	552.00	432.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ

[illegible]

แบบฟอร์มบันทึกการใช้น้ำประปา (ประจำวัน)

DAILY LOG SHEET FOR EMERGENCY LIGHT & EXIT SIGN

Project : APEX-BOWIN

Project : P2									Month : July		Year : 2025	
Date	Time (7.00)	ตัวเลขตามมาตรวัด							จำนวนหน่วย การใช้น้ำ Q/day	รวมหน่วย การใช้น้ำ	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		1M	100K	10K	1K	100	10	1				
30/31		1	0	0	4	9	4	0		394		
1		1	0	0	5	3	3	7		642		
2		1	0	0	5	9	7	9		628		
3		1	0	0	6	6	0	7		489		
4		1	0	0	6	7	9	6		487		
5		1	0	0	7	2	8	3		529		
6		1	0	0	7	8	1	2		424		
7		1	0	0	8	2	3	6		493		
8		1	0	0	8	7	2	9		520		
9		1	0	0	9	2	4	9		669		
10		1	0	0	9	6	1	6		521		
11		1	0	1	0	1	3	7		483		
12		1	0	1	0	6	2	0		0		
13		1	0	1	0	6	2	0		506		
14		1	0	1	1	1	2	6		648		
15		1	0	1	1	7	7	4		513		
16		1	0	1	2	2	8	7		305		
17		1	0	1	2	5	9	2		491		
18		1	0	1	3	0	8	3		473		
19		1	0	1	3	5	5	6		434		
20		1	0	1	3	9	9	0		603		
21		1	0	1	4	4	9	3		269		
22		1	0	1	4	7	6	2		552		
23		1	0	1	5	3	1	4		495		
24		1	0	1	5	8	0	9		359		
25		1	0	1	6	1	6	8		501		
26		1	0	1	6	6	6	9		432		
27		1	0	1	7	1	0	1		521		
28		1	0	1	7	6	2	2		509		
29		1	0	1	8	1	3	1		386		
30		1	0	1	8	5	1	7		426		
31		1	0	1	8	9	4	3		413		

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่างอาคาร

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เอเพ็กซ์ อพาร์ทเมนต์ บ่อวิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1/157

หมู่ที่ : 3

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : บ่อวิน

เขต/ตำบล : ศรีราชา

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 033005967

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวรังษิณี บำเพ็ญผล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ออกซิเจน (Aerobic Biologic Treatment)

1,120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 20.2 ชั่วโมง/วัน

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ [] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะประโยชน์บริเวณทิศตะวันออกของที่ดิน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สuibออกไปทิ้งนอกโครงการโดยผู้รับจ้างเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 17,112.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 14,233.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 15,251.380 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | [] ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบลมตะกอน	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (เอเพ็กซ์ บอวิน)												ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ ในทุกลูกกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	
1/8/2025	552.00	419.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
2/8/2025	552.00	387.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
3/8/2025	552.00	574.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
4/8/2025	552.00	509.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
5/8/2025	552.00	163.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
6/8/2025	552.00	689.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
7/8/2025	552.00	498.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
8/8/2025	552.00	455.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
9/8/2025	552.00	503.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
10/8/2025	552.00	482.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
11/8/2025	552.00	513.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
12/8/2025	552.00	511.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
13/8/2025	552.00	220.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
14/8/2025	552.00	504.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
15/8/2025	552.00	567.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
16/8/2025	552.00	418.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
17/8/2025	552.00	-	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
18/8/2025	552.00	780.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
19/8/2025	552.00	544.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
20/8/2025	552.00	537.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
21/8/2025	552.00	244.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
22/8/2025	552.00	567.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
23/8/2025	552.00	340.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
24/8/2025	552.00	398.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
25/8/2025	552.00	498.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
26/8/2025	552.00	489.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-

สถิติและข้อมูลผู้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (เอเพ็กซ์ บอวิน)															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
27/8/2025	552.00	615.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วัชรินทร์	
28/8/2025	552.00	611.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วัชรินทร์	
29/8/2025	552.00	229.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วัชรินทร์	
30/8/2025	552.00	407.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วัชรินทร์	
31/8/2025	552.00	562.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วัชรินทร์	
	17,112.00	14,233.00	15,251.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

27/8/2025

28/8/2025

29/8/2025

30/8/2025

31/8/2025

แบบฟอร์มบันทึกการใช้น้ำประปา (ประจำวัน)

DAILY LOG SHEET FOR EMERGENCY LIGHT & EXIT SIGN

Project : APEX-BOWIN

Project : P2									Month : August	Year : 2025		
Date	Time (7.00)	ตัวเลขตามมาตรวัด							คำนวณหน่วยการใช้น้ำ Q/day	รวมหน่วยการใช้น้ำ	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		1M	100K	10K	1K	100	10	1				
30/31		1	0	1	8	9	4	3		413		
1		1	0	1	9	3	5	6		419		
2		1	0	1	9	7	7	5		387		
3		1	0	2	0	1	6	2		574		
4		1	0	2	0	7	3	6		509		
5		1	0	2	1	2	4	5		163		
6		1	0	2	1	4	0	8		689		
7		1	0	2	2	0	9	7		498		
8		1	0	2	2	5	9	5		455		
9		1	0	2	3	0	5	0		503		
10		1	0	2	3	5	5	3		482		
11		1	0	2	4	0	3	5		513		
12		1	0	2	4	5	4	8		511		
13		1	0	2	5	0	5	9		220		
14		1	0	2	5	2	7	9		5024		
15		1	0	2	5	7	8	3		567		
16		1	0	2	6	6	5	0		112		
17		1	0	2	6	7	6	4		0		
18		1	0	2	6	7	6	8		480		
19		1	0	2	7	5	1	8		314		
20		1	0	2	8	0	9	2		567		
21		1	0	2	8	6	2	9		244		
22		1	0	2	8	8	7	3		567		
23		1	0	2	9	1	1	0		310		
24		1	0	2	9	7	8	0		398		
25		1	0	3	0	1	7	8		198		
26		1	0	3	0	6	7	6		189		
27		1	0	3	1	1	6	5		615		
28		1	0	3	1	7	8	0		611		
29		1	0	3	2	3	9	1		229		
30		1	0	3	2	6	2	0		407		
31		1	0	3	3	0	2	7		562		

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่างอาคาร

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เอเพ็กซ์ อพาร์ทเมนต์ บ่อวิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1/157

หมู่ที่ : 3

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : บ่อวิน

เขต/ตำบล : ศรีราชา

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 033005967

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวรังษิณี บำเพ็ญผล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ออกซิเจน (Aerobic Biologic Treatment) 1,120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 20.2 ชั่วโมง/วัน

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ [] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะประโยชน์บริเวณทิศตะวันออกของที่ดิน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สับออกไปทิ้งนอกโครงการโดยผู้รับจ้างเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 16,560.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 14,442.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 14,759.400 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย
- 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ (เอเพ็กซ์ บ่อวิน)															ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)					
1/9/2025	552.00	554.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
2/9/2025	552.00	612.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
3/9/2025	552.00	-	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
4/9/2025	552.00	491.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
5/9/2025	552.00	652.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
6/9/2025	552.00	479.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
7/9/2025	552.00	435.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
8/9/2025	552.00	500.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
9/9/2025	552.00	568.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
10/9/2025	552.00	743.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
11/9/2025	552.00	183.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
12/9/2025	552.00	486.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
13/9/2025	552.00	531.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
14/9/2025	552.00	494.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
15/9/2025	552.00	545.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
16/9/2025	552.00	513.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
17/9/2025	552.00	-	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
18/9/2025	552.00	518.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
19/9/2025	552.00	622.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
20/9/2025	552.00	574.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
21/9/2025	552.00	468.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
22/9/2025	552.00	477.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
23/9/2025	552.00	567.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
24/9/2025	552.00	545.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
25/9/2025	552.00	226.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
26/9/2025	552.00	570.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ

[illegible]

แบบฟอร์มบันทึกการใช้น้ำประปา (ประจำวัน)

DAILY LOG SHEET FOR EMERGENCY LIGHT & EXIT SIGN

Project : APEX-BOWIN

Project : P2 Month : September Year : 2020

Date	Time (7.00)	ตัวเลขตามมาตรวัด							คำนวณหน่วย การใช้น้ำ Q/day	รวมหน่วย การใช้น้ำ	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		1M	100K	10K	1K	100	10	1				
30/31		1	0	3	3	0	2	7		562		
1		1	0	3	3	5	8	9		554		
2		1	0	3	4	1	4	3		612		
3		1	0	3	4	7	5	5		0		
4		1	0	3	4	9	5	5		491		
5		1	0	3	5	2	4	6		652		
6		1	0	3	5	8	9	8		479		
7		1	0	3	6	3	7	7		435		
8		1	0	3	6	8	1	2		900		
9		1	0	3	7	3	1	2		568		
10		1	0	3	7	9	8	0		713		
11		1	0	3	8	6	2	3		183		
12		1	0	3	9	9	0	6		486		
13		1	0	3	9	2	9	0		531		
14		1	0	3	9	8	2	1		494		
15		1	0	4	0	3	1	5		545		
16		1	0	4	0	8	6	0		513		
17		1	0	4	1	9	7	3		0		
18		1	0	4	1	6	7	3		518		
19		1	0	4	1	8	9	1		622		
20		1	0	4	2	5	1	6		574		
21		1	0	4	3	0	9	7		468		
22		1	0	4	3	5	6	4		477		
23		1	0	4	4	0	8	2		567		
24		1	0	4	4	5	9	9		515		
25		1	0	4	5	1	1	1		226		
26		1	0	4	5	3	7	0		570		
27		1	0	4	5	9	1	0		596		
28		1	0	4	6	5	6	6		577		
29		1	0	4	7	1	1	0		0		
30		1	0	4	7	1	1	0		919		
31												

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่างอาคาร

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เอเพ็กซ์ อพาร์ทเมนต์ บ่อวิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1/157

หมู่ที่ : 3

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : บ่อวิน

เขต/ตำบล : ศรีราชา

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 033005967

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวรังษิณี บำเพ็ญผล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ออกซิเจน (Aerobic Biologic Treatment)

1,120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 20.2 ชั่วโมง/วัน

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะประโยชน์บริเวณทิศตะวันออกของที่ดิน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สuibออกไปทิ้งนอกโครงการโดยผู้รับจ้างเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 17,112.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 14,485.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 15,251.380 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | ☐ ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. | 0.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบตะกอน | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข - | |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (เอเพิร์ส บอวิน)															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/2025	552.00	555.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
2/10/2025	552.00	177.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
3/10/2025	552.00	340.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
4/10/2025	552.00	463.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
5/10/2025	552.00	483.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
6/10/2025	552.00	534.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
7/10/2025	552.00	508.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
8/10/2025	552.00	520.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
9/10/2025	552.00	509.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
10/10/2025	552.00	299.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
11/10/2025	552.00	566.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
12/10/2025	552.00	463.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
13/10/2025	552.00	548.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
14/10/2025	552.00	410.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
15/10/2025	552.00	475.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
16/10/2025	552.00	463.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
17/10/2025	552.00	463.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
18/10/2025	552.00	490.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
19/10/2025	552.00	551.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
20/10/2025	552.00	499.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
21/10/2025	552.00	515.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
22/10/2025	552.00	473.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
23/10/2025	552.00	447.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
24/10/2025	552.00	481.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
25/10/2025	552.00	465.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
26/10/2025	552.00	521.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

[illegible]

แบบฟอร์มบันทึกการใช้น้ำประปา (ประจำวัน)

DAILY LOG SHEET FOR EMERGENCY LIGHT & EXIT SIGN

Project : APEX-BOWIN

Project :

P2

Month :

October

Year :

2025

Date	Time (7.00)	ตัวเลขตามมาตรวัด							คำนวณหน่วย การใช้น้ำ Q/day	รวมหน่วย การใช้น้ำ	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		1M	100K	10K	1K	100	10	1				
30/31		1	0	4	7	1	1	0		919		
1		1	0	4	8	0	2	9		555		
2		1	0	4	8	5	8	4		147		
3		1	0	4	8	4	6	1		340		
4		1	0	4	9	1	0	1		463		
5		1	0	4	9	5	6	4		483		
6		1	0	5	0	0	4	4		534		
7		1	0	5	0	5	8	1		508		
8		1	0	5	1	0	8	9		520		
9		1	0	5	1	6	0	9		509		
10		1	0	5	2	1	1	8		299		
11		1	0	5	2	4	1	4		566		
12		1	0	5	2	9	8	3		~~463~~ 463		
13		1	0	5	3	4	4	6		548		
14		1	0	5	3	9	9	4		410		
15		1	0	5	4	4	0	4		475		
16		1	0	5	4	8	7	9		463		
17		1	0	5	5	3	4	2		463		
18		1	0	5	5	8	0	5		490		
19		1	0	5	6	2	9	5		551		
20		1	0	5	6	8	4	6		497		
21		1	0	5	7	3	4	5		515		
22		1	0	5	7	8	6	0		473		
23		1	0	5	8	3	3	3		447		
24		1	0	5	8	7	8	0		481		
25		1	0	5	9	2	6	1		465		
26		1	0	5	9	7	2	6		521		
27		1	0	6	0	2	5	0		527		
28		1	0	6	0	7	7	7		552		
29		1	0	6	1	3	2	9		540		
30		1	0	6	1	6	6	9		540		
31		1	0	6	2	2	0	9		308		

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่างอาคาร

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เอเพ็กซ์ อพาร์ทเมนต์ บ่อวิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1/157

หมู่ที่ : 3

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : บ่อวิน

เขต/ตำบล : ศรีราชา

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 033005967

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวรังษิณี บำเพ็ญผล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ออกซิเจน (Aerobic Biologic Treatment)

1,120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 20.2 ชั่วโมง/วัน

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะประโยชน์บริเวณทิศตะวันออกของที่ดิน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สับออกไปทิ้งนอกโครงการโดยผู้รับจ้างเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 16,560.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 15,639.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 14,759.400 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลมตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ (เอเพิร์ช บอวิน)														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย) (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย บำบัด (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (รวม/ไม่รวม)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สสารที่ ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ/ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/11/2025	552.00	577.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
2/11/2025	552.00	517.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
3/11/2025	552.00	532.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
4/11/2025	552.00	536.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
5/11/2025	552.00	500.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
6/11/2025	552.00	541.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
7/11/2025	552.00	586.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
8/11/2025	552.00	270.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
9/11/2025	552.00	531.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
10/11/2025	552.00	540.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
11/11/2025	552.00	538.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
12/11/2025	552.00	524.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
13/11/2025	552.00	350.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
14/11/2025	552.00	430.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
15/11/2025	552.00	530.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
16/11/2025	552.00	558.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
17/11/2025	552.00	475.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
18/11/2025	552.00	525.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
19/11/2025	552.00	528.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
20/11/2025	552.00	552.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
21/11/2025	552.00	425.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
22/11/2025	552.00	597.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
23/11/2025	552.00	547.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
24/11/2025	552.00	486.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
25/11/2025	552.00	237.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
26/11/2025	552.00	935.00	491.98	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	

[illegible]

แบบฟอร์มบันทึกการใช้น้ำประปา (ประจำวัน)

DAILY LOG SHEET FOR EMERGENCY LIGHT & EXIT SIGN

Project : APEX-BOWIN

Project :

02

Month :

November

Year : 2025

Date	Time (7.00)	ตัวเลขตามมาตรวัด							คำนวณหน่วย การใช้น้ำ Q/day	รวมหน่วย การใช้น้ำ	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		1M	100K	10K	1K	100	10	1				
30/31		1	0	6	2	2	0	9		607		
1		1	0	6	2	5	1	9		577		
2		1	0	6	3	0	9	4		517		
3		1	0	6	3	6	1	1		552		
4		1	0	6	4	1	4	3		536		
5		1	0	6	4	6	7	9		500		
6		1	0	6	5	1	7	9		541		
7		1	0	6	5	7	2	0		586		
8		1	0	6	6	3	0	6		270		
9		1	0	6	6	5	7	6		531		
10		1	0	6	7	1	0	7		500		
11		1	0	6	7	6	4	7		538		
12		1	0	6	8	1	8	5		524		
13		1	0	6	8	7	0	9		350		
14		1	0	6	9	0	5	9		100		
15		1	0	6	9	1	8	9		560		
16		1	0	7	0	0	1	9		558		
17		1	0	7	0	5	9	9		445		
18		1	0	7	1	0	5	2		525		
19		1	0	7	1	5	4	4		518		
20		1	0	7	2	1	0	5		552		
21		1	0	7	2	6	5	7		125		
22		1	0	7	3	0	8	2		594		
23		1	0	7	3	6	9	9		514		
24		1	0	7	4	2	2	6		186		
25		1	0	7	4	7	1	2		257		
26		1	0	7	4	9	1	9		965		
27		1	0	7	5	8	8	4		475		
28		1	0	7	6	3	5	9		658		
29		1	0	7	7	0	1	9		0		
30		1	0	7	7	0	1	9		1,109		
31												

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่างอาคาร

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เอเพ็กซ์ อพาร์ทเมนต์ บ่อวิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1/157

หมู่ที่ : 3

ซอย : .

ถนน :

แขวง/ตำบล : บ่อวิน

เขต/ตำบล : ศรีราชา

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 033005967

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวรังษิณี บำเพ็ญผล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ

1,120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 20.2 ชั่วโมง/วัน

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะประโยชน์บริเวณทิศตะวันออกของที่ดิน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สับออกไปทิ้งนอกโครงการโดยผู้รับจ้างเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 17,112.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 14,593.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 15,251.380 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | [] ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลมตะกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านมลพิษ (เอเพ็กซ์ บ่อวิน)																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)					อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
1/12/2025	552.00	-	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
2/12/2025	552.00	606.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
3/12/2025	552.00	535.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
4/12/2025	552.00	593.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
5/12/2025	552.00	621.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
6/12/2025	552.00	231.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
7/12/2025	552.00	686.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
8/12/2025	552.00	623.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
9/12/2025	552.00	505.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
10/12/2025	552.00	506.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
11/12/2025	552.00	395.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
12/12/2025	552.00	563.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
13/12/2025	552.00	494.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
14/12/2025	552.00	511.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
15/12/2025	552.00	306.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
16/12/2025	552.00	662.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
17/12/2025	552.00	547.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
18/12/2025	552.00	357.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
19/12/2025	552.00	589.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
20/12/2025	552.00	146.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
21/12/2025	552.00	606.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
22/12/2025	552.00	618.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
23/12/2025	552.00	586.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
24/12/2025	552.00	217.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
25/12/2025	552.00	622.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
26/12/2025	552.00	550.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	

แบบฟอร์มบันทึกการใช้น้ำประปา (ประจำวัน)

DAILY LOG SHEET FOR EMERGENCY LIGHT & EXIT SIGN

Project : APEX-BOWIN

Project : P2 Month : December Year 2025

Date	Time (7.00)	ตัวเลขตามมาตรวัด							คำนวณหน่วย การใช้น้ำ Q/day	รวมหน่วย การใช้น้ำ	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		1M	100K	10K	1K	100	10	1				
30/31		1	0	7	7	0	1	4		1139		
1		1	0	7	8	1	5	6		0		
2		1	0	7	8	1	5	6		606		
3		1	0	7	8	7	6	2		535		
4		1	0	7	9	2	9	4		598		
5		1	0	7	9	8	9	0		621		
6		1	0	8	0	5	1	1		231		
7		1	0	8	0	7	4	2		686		
8		1	0	8	1	4	2	8		623		
9		1	0	8	2	0	5	1		505		
10		1	0	8	2	5	5	6		506		
11		1	0	8	3	0	6	2		395		
12		1	0	8	3	4	5	7		563		
13		1	0	8	4	0	2	0		494		
14		1	0	8	4	5	1	4		511		
15		1	0	8	5	0	2	5		306		
16		1	0	8	5	3	3	1		662		
17		1	0	8	5	9	9	3		547		
18		1	0	8	6	5	4	0		357		
19		1	0	8	6	8	9	4		589		
20		1	0	8	7	4	4	6		146		
21		1	0	8	7	6	3	2		606		
22		1	0	8	8	2	3	8		618		
23		1	0	8	8	4	5	6		546		
24		1	0	8	9	4	4	2		217		
25		1	0	8	9	6	5	9		622		
26		1	0	9	0	2	4	1		550		
27		1	0	9	0	8	3	1		424		
28		1	0	9	1	2	5	5		611		
29		1	0	9	1	8	6	6		254		
30		1	0	9	2	1	2	4		625		
31		1	0	9	2	7	4	9		0		

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่างอาคาร

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร

6.7 คู่มือกฎระเบียบการเข้าพักอาศัยของโครงการ



RULE BOOK

ระเบียบการเข้าพักอาศัย



ระเบียบการเข้าพักอาศัย

ระเบียบการเข้าพักอาศัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่า

กรณีฝ่าฝืนระเบียบนี้ โครงการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าปรับในอัตราที่กำหนดไว้ใน “รายการค่าปรับกรณีฝ่าฝืนระเบียบการเข้าพักอาศัย” และอาจดำเนินการตามขั้นตอนอื่นด้วย

A

ระเบียบการย้ายเข้า

1. วันที่ย้ายเข้า ผู้พักอาศัยต้องกรอกเอกสารสำหรับการเข้าพักอาศัย ชำระเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรับชุดกุญแจ
2. ก่อนย้ายเข้าผู้พักอาศัยต้องแสดงแบบฟอร์มการย้ายเข้าต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการ และตรวจรับห้องพัก
3. ผู้พักอาศัยสามารถขนย้ายสิ่งของเข้าได้ระหว่างเวลา 08.00 น. – 20.00 น. ภายในวันที่ระบุในแบบฟอร์มย้ายเข้าที่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของโครงการเท่านั้น

B

ระเบียบการย้ายออก

1. กรณียกเลิกสัญญา ผู้พักอาศัยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อทำการยกเลิกสัญญากับเจ้าหน้าที่ของโครงการ
2. ผู้พักอาศัยสามารถขนย้ายสิ่งของออกจากโครงการได้ระหว่างเวลา 08.00 น. – 19.00 น. ภายในวันที่ระบุในแบบฟอร์มย้ายออกที่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของโครงการเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้ขนย้ายสิ่งของออกจากโครงการโดยเด็ดขาด
3. ภายหลังที่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาหรือแจ้งย้ายออกและผู้พักอาศัยได้ชำระค่าใช้จ่ายจนครบถ้วนแล้ว ผู้พักอาศัยสามารถย้ายออกก่อนระยะเวลาที่สิ้นสุดในสัญญาได้
4. เมื่อย้ายออก ผู้พักอาศัยต้องแสดงใบขนย้ายสิ่งของออกจากโครงการต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้ขนย้ายสิ่งของออกจากโครงการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. เจ้าหน้าที่ของโครงการจะดำเนินการตรวจรับคืนห้องพักพร้อมกรอกแบบฟอร์มตรวจรับมอบห้องพัก
6. ผู้พักอาศัยต้องส่งมอบชุดกุญแจคืนให้โครงการ ณ วันที่ย้ายออก มิฉะนั้นผู้พักอาศัยต้องชำระค่าปรับในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
7. กรณีต้องการเปลี่ยนห้องพัก ผู้พักอาศัยต้องทำการยกเลิกสัญญาเดิมก่อนและเริ่มทำสัญญาใหม่สำหรับห้องใหม่

8. กรณีย้ายออกหรือเปลี่ยนห้องพัก ผู้พักอาศัยต้องชำระค่าทำความสะอาดห้องพักในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา

C

ระเบียบการพักอาศัย

1. ห้ามพักอาศัยเกิน 2 ท่านต่อ 1 ห้อง
2. กรณีผู้ที่เข้าพักค้างแรมเกิน 5 วันต่อเดือน ให้ถือว่าเป็นผู้พักอาศัย
3. ห้ามให้อาหารสัตว์ ห้ามเลี้ยงสัตว์ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในโครงการ
4. ห้ามมียาเสพติด อาวุธ และสิ่งผิดกฎหมายในครอบครอง ห้ามเล่นการพนันในพื้นที่ภายในโครงการ ตรวจพบแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. ห้ามกดสัญญาณเตือนภัยโดยไม่มีเหตุอันควร
6. ห้ามนำสิ่งของอันก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาภายในอาคารและห้องพัก เช่น ถังแก๊ส ถังน้ำมัน วัตถุระเบิด เป็นต้น ห้ามถอดอุปกรณ์เตือนอัคคีภัย หรือกระทำการใดๆ จนเป็นเหตุให้สัญญาณเตือนภัยดังขึ้น หากฝ่าฝืนปรับและแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายและระงับสิทธิการเช่า
7. ห้ามส่งเสียงดังยามวิกาล (เวลา 22.00 น. – 07.00 น.)
8. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในพื้นที่โครงการ ตรวจพบแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมาย
9. ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร ยกเว้นบริเวณที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้เท่านั้น
10. ห้ามเปิดเครื่องเสียง โทรทัศน์ หรือเล่นดนตรีเสียงดังเกินควร จนเป็นเหตุรบกวนผู้พักอาศัยท่านอื่น
11. ห้ามกวาดขยะจากในห้องมาทิ้งไว้หน้าห้อง หรือทิ้งสิ่งสกปรกในพื้นที่ส่วนกลาง
12. ห้ามนำสิ่งของส่วนตัว เช่น รองเท้า เสื้อผ้า กระถางต้นไม้ กล้อง จักรยาน หรือรถจักรยานยนต์ ไว้บริเวณหน้าห้องหรือทางเดิน ทางโครงการขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
13. ผู้พักอาศัยต้องทำการทิ้งขยะในบริเวณที่โครงการจัดให้เท่านั้น
14. ก่อนออกจากห้องพัก ผู้พักอาศัยต้องตรวจตราเครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำประปาให้เรียบร้อย และล็อกห้องพักทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้พักอาศัยเอง หากผู้พักอาศัยมิได้ปิดน้ำปิดไฟฟ้าในห้องพักให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องพัก ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั่นเอง
15. ห้ามทิ้งผ้าอ้อมผ้า เศษอาหาร เศษวัสดุ วัสดุแปลกปลอม ลงในอ่างล้างหน้า ท่อน้ำหรือชักโครก หากเกิดการอุดตัน ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่โครงการกำหนด
16. ห้ามปิดประกาศ ป้าย หรือโฆษณาใดๆ ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากโครงการ
17. ห้ามตากผ้าในพื้นที่ส่วนกลางที่โครงการไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

18. ห้ามใช้ไฟฟ้าและหรือน้ำประปาส่วนกลาง
19. ห้ามเจาะ ปะ ปิด ตอกตะปู ตัด แต่ง ดัดแปลง ทาสี หรือกระทำการอย่างอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะห้องพัก รวมถึงผนัง พื้น เพอร์นิเจอร์ ฝ้าเพดานปรับตามอัตราที่โครงการกำหนด
20. กรณีส่งอาหารหรือบริการอื่นจากภายนอก โครงการขอสงวนสิทธิให้ผู้พักอาศัยลงมารับอาหารหรือบริการอื่น ๆ เองเท่านั้น ทางโครงการไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวเข้าภายในอาคาร
21. การขนย้ายสิ่งของเข้า - ออกโครงการ จะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของโครงการก่อนทุกครั้ง
22. กรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ ผู้พักอาศัยจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการทันที
23. กรณีผู้พักอาศัยต้องการยืมกุญแจสำรองห้องพัก ผู้พักอาศัยต้องชำระค่ายืมกุญแจในอัตราที่กำหนดไว้และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการพร้อมแสดงบัตรประชาชน ในระหว่างเวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยไม่คิดค่าบริการ ส่วนนอกเวลาทำการคิดค่าบริการ ครั้งละ 100 บาท
24. ห้ามผู้พักอาศัยเปลี่ยนห้องหรือสลับห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
25. ห้ามผู้พักอาศัยและผู้เช่าห้องพักออกไปให้เช่าช่วง โอน หรือให้บุคคลอื่นเข้าใช้ประโยชน์ในห้องพักแทนตน
26. ห้องพักมีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อพักอาศัยเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้ห้องพักสำหรับประกอบกิจการหรือการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโครงการเด็ดขาด
27. ผู้พักอาศัยต้องรักษาห้องพัก รวมทั้งอุปกรณ์ภายในห้องพักเสมือนเป็นทรัพย์สินของตน หากเกิดความชำรุดอันเกิดจากผู้พักอาศัย ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบใช้ต่อบรรดาค่าความเสียหายตามอัตราที่โครงการกำหนดหรือซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม
28. ผู้พักอาศัยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการเมื่อพบเห็นข้อบกพร่องหรือการชำรุดของตัวอาคาร ห้องพัก หรืออุปกรณ์ใดๆ ทันที หากผู้พักอาศัยไม่แจ้งเมื่อพบเห็นข้อบกพร่องและการชำรุดดังกล่าว และทำให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นในห้องพัก ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเอง
29. ผู้พักอาศัยเป็นผู้รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์สินของโครงการจากตนเอง ญาติ เพื่อน ผู้มาเยี่ยม หรือบริวารของผู้พักอาศัย
30. โครงการขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและ/หรือ บริวารทั้งสิ้น
31. โครงการผู้ให้เช่าหรือตัวแทนขอสงวนสิทธิในการเข้าห้องพัก กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทุกกรณี
32. ผู้พักอาศัยมีหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้สะอาดและใช้การได้ตามปกติเสมอ
33. โครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระเบียบการเข้าพักอาศัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า

34. ใบแจ้งยอดค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และอื่นๆ จะส่งให้ผู้พักอาศัยทุกสิ้นเดือน และผู้พักอาศัยมีหน้าที่ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้
35. กรณีชำระค่าใช้จ่ายเกินกว่าวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ผู้พักอาศัยจะต้องชำระค่าปรับในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
36. หากผู้พักอาศัยทำกุญแจห้องสูญหายหรือชำรุด ผู้พักอาศัยจะต้องชำระค่าปรับในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
37. ห้ามนำสิ่งของ และ/หรือ ขยะเข้ามาทิ้งในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ

กรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โครงการทันที

D

ระเบียบการยานพาหนะ

1. รถของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ของผู้พักอาศัยที่เข้ามาจอดภายในโครงการ ต้องแลกบัตรจอดรถชั่วคราวของบุคคลภายนอกและเอกสารอื่นตามที่โครงการกำหนดซึ่งจอดได้ไม่เกินเวลาที่โครงการกำหนด หากจอดเกินเวลาจะต้องเสียค่าบริการในอัตราที่โครงการกำหนด
2. หากจอดรถซ้อนคัน ต้องปลดเกียร์ว่าง
3. สิทธิในการจอดรถให้เป็นไปตามที่ทางโครงการกำหนดเท่านั้น
4. หากจอดรถกีดขวางการจราจรจนเป็นเหตุให้รถตำรวจ รถพยาบาล รถของหน่วยงานราชการ หรือรถฉุกเฉินอื่นๆ ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ผู้ขับขี่ดังกล่าวจะถูกปรับและโครงการขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. ผู้พักอาศัยต้องแจ้งข้อมูลยานพาหนะที่นำเข้ามาภายในโครงการให้โครงการทราบตามความเป็นจริงทุกประการ และไม่นำอุปกรณ์ในการผ่านเข้า – ออกโครงการไปใช้กับยานพาหนะอื่นใดนอกเหนือจากที่แจ้งไว้
6. ทางโครงการขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายหรือสูญหายต่อยานพาหนะไม่ว่ากรณีใดๆ

**กรณีฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาเช่า
ดังนั้น ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและไม่คืนเงินประกัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ**



6.8 ตัวอย่างใบเสร็จการเก็บขนขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ ๔๒/๖๘ เลขที่ 19



สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา.....ลิตร.....๑๑.....เดือน
ประจำเดือน.....๓๑.....จากบริษัท ๕ ๑๙ จำกัด (๑๐๑๖๖๖)
บ้านเลขที่ ๑/๑๕ ถนน ๘๓ ตำบล บ่อวิน
อำเภอ.....ศรีราชา.....เป็นเงิน.....๑,๑๘๒๐ - บาท.....สตางค์
ไว้

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ ๔๒/๖๘ เลขที่ 19



สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา.....ลิตร.....๑๑.....เดือน
ประจำเดือน.....๓๑.....จากบริษัท ๕ ๑๙ จำกัด (๑๐๑๖๖๖)
บ้านเลขที่ ๑/๑๕ ถนน ๘๓ ตำบล บ่อวิน
อำเภอ.....ศรีราชา.....เป็นเงิน.....๑,๑๘๒๐ - บาท.....สตางค์
ไว้

รับเงิน

นคลิ่ง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ ๗๗/๖๘ เลขที่ 39



สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนอวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา..... ลิตร ๑๑ เดือน
ประจำเดือน..... ๑๑/๖๘ จาก บริษัท อี ๑๑ จำกัด (๑๑/๖๘)
บ้านเลขที่ ๑/๑๕๖ ถนน ๖๖ ตำบล ปอวิน
อำเภอ..... ศรีราชา เป็นเงิน ๑-๑๖๘๒๐- บาท..... สตางค์
ไว้แล้ว แ

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ ๗๗/๖๘ เลขที่ 39



สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนอวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา..... ลิตร ๑๑ เดือน
ประจำเดือน..... ๑๑/๖๘ จาก บริษัท อี ๑๑ จำกัด (๑๑/๖๘)
บ้านเลขที่ ๑/๑๕๖ ถนน ๖๖ ตำบล ปอวิน
อำเภอ..... ศรีราชา เป็นเงิน ๑-๑๖๘๒๐- บาท..... สตางค์
ไว้แล้ว แ

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ ๐๗/๒ เลขที่ 15



สำนักงาน

กองการบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา..... ลิตร..... ๐๑..... เดือน.....
ประจำเดือน..... ๒๒.๖๘ จากบริษัท ๕๑๐๘๖ ๗ จำกัด (๑๐เพิกซ์)
บ้านเลขที่ 1/155 ถนน..... ม.๖ ตำบล..... บ่อวิน

อำเภอ

๑๗๑๑ -

ทางค

ไว้แล้ว

บเงิน

คลัง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ ๐๗/๒ เลขที่ 15



สำนักงาน

กองการบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา..... ลิตร..... ๐๑..... เดือน.....
ประจำเดือน..... ๒๒.๖๘ จากบริษัท ๕๑๐๘๖ ๗ จำกัด (๑๐เพิกซ์)
บ้านเลขที่ 1/155 ถนน..... ม.๖ ตำบล..... บ่อวิน

อำเภอ

๑๗๑๑ -

สคงค

ไว้แล้ว

เงิน

คลัง



ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ 16/69 เลขที่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา..... ลิตร 01 เดือน

ประจำเดือน..... จากใบหัก ๒๗ ปี กู้ (๑๐๑๖๕)

บ้านเลขที่ 1/155 ถนน..... ตำบล..... บ่อวิน

อำเภอ..... ศรีราชา เป็นเงิน -17820- บาท..... สตางค์

ไว้แล้ว แต่



ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ 16/69 เลขที่ 11

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา..... ลิตร 01 เดือน

ประจำเดือน..... จากใบหัก ๒๗ ปี กู้ (๑๐๑๖๕)

บ้านเลขที่ 1/155 ถนน..... ตำบล..... บ่อวิน

อำเภอ..... ศรีราชา เป็นเงิน -17820- บาท..... สตางค์

ไว้แล้ว //



ไบโเสรีรับเงินค้ำมูลฝอย

เล่มที่ 20/๖๙ เลขที่ 43

สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค้ำมูลฝอยอัตรา.....ลิตร.....๐๑.....เดือน
ประจำเดือน.....พ.ย. ๖๙.....จาก บริษัท อีสัน บัณฑิต จำกัด (๑๗ พิกซ์)
บ้านเลขที่ 1/1๕๖ ถนน.....๖๖.....ตำบล.....บ่อวิน
อำเภอ.....ศรีราชา.....เป็นเงิน.....-17,820-.....บาท.....สตางค์
ไว้แล้ว

ใน
ถึง



ไบโเสรีรับเงินค้ำมูลฝอย

เล่มที่ 20/๖๙ เลขที่ 43

สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค้ำมูลฝอยอัตรา.....ลิตร.....๐๑.....เดือน
ประจำเดือน.....พ.ย. ๖๙.....จาก บริษัท อีสัน บัณฑิต จำกัด (๑๗ พิกซ์)
บ้านเลขที่ 1/1๕๖ ถนน.....๖๖.....ตำบล.....บ่อวิน
อำเภอ.....ศรีราชา.....เป็นเงิน.....-17,820-.....บาท.....สตางค์
ไว้แล้ว

ใน
ถึง

6.9 แบบ Form รับเรื่องร้องเรียน



Suggestion ข้อเสนอแนะ

พวกเราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขนะคะ ขอบคุณค่ะ 😊
We are grateful to hear your comments and suggestion for our further improvement. Thank you. 😊

วันที่ / เวลา Date / Time	พักอยู่อาคาร / ชั้น / ห้อง Staying at Building / Floor / Room

เรื่องที่ดีอยู่แล้ว ควรทำต่อไป! 😊 Apex's Good stuff to keep going!	เรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 😞 Apex's issues to be resolved

อื่นๆ Others

รบกวนลูกบ้านโปรดระบุรายละเอียดให้ได้มากที่สุด เพื่อการนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไปนะคะ ขอขอบคุณจริงๆ ค่ะ ^^
Please provide specific details as much as possible for the better improvement. Thank you very much.



Suggestion ข้อเสนอแนะ

พวกเราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขนะคะ ขอบคุณค่ะ 😊
We are grateful to hear your comments and suggestion for our further improvement. Thank you. 😊

วันที่ / เวลา Date / Time	พักอยู่อาคาร / ชั้น / ห้อง Staying at Building / Floor / Room

เรื่องที่ดีอยู่แล้ว ควรทำต่อไป! 😊 Apex's Good stuff to keep going!	เรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 😞 Apex's issues to be resolved

อื่นๆ Others

รบกวนลูกบ้านโปรดระบุรายละเอียดให้ได้มากที่สุด เพื่อการนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไปนะคะ ขอขอบคุณจริงๆ ค่ะ ^^
Please provide specific details as much as possible for the better improvement. Thank you very much.