

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ข-1

ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ทิศตะวันตก



ทิศตะวันออก



ทิศใต้




ทิศเหนือ

รูปที่ 1 รั้ว และพื้นที่สีเขียวรอบพื้นที่โครงการ



พื้นที่สีเขียว ชั้น 1

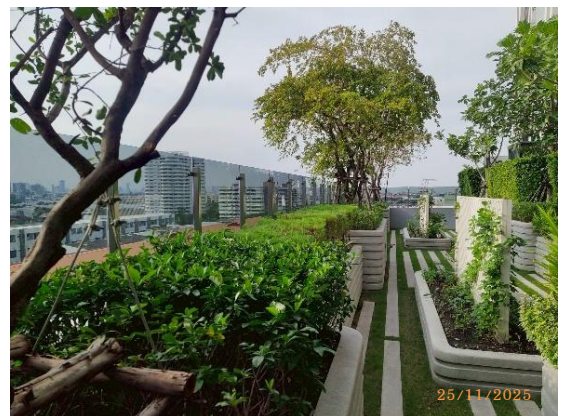

พื้นที่สีเขียว ชั้น 8



พื้นที่สีเขียว ชั้น 29



พื้นที่สีเขียว ชั้นดาดฟ้า

รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 3 ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ



“ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ”



“ห้ามเร่งเครื่องยนต์”
ไว้บริเวณที่จอดรถและถนนภายในโครงการ



ป้าย “ไม่ให้รถยนต์เชื้อเพลิงชนิดแก๊ส
ลงจอดบริเวณชั้นใต้ดิน”



ป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้”

รูปที่ 4 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไวบริเวณที่จอดรถ




นิติบุคคลอาคาร



เจ้าหน้าที่รักษาโครงการ



เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการ

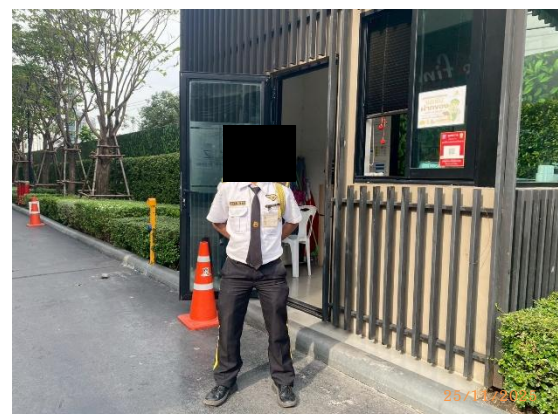


เจ้าหน้าที่ดูแลทางเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ



รูปที่ 6 ป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง

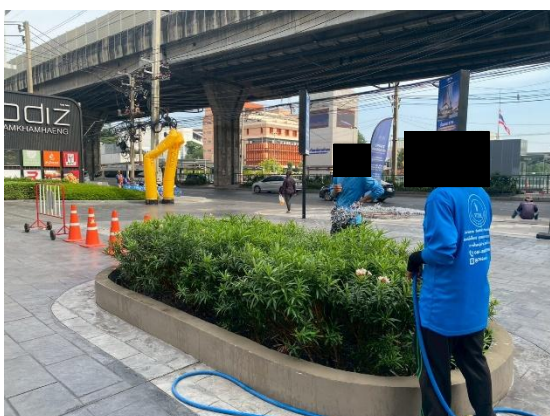

รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว

รูปที่ 8 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย




ชั้นใต้ดิน



ชั้นดาดฟ้า

รูปที่ 9 ถังเก็บน้ำสำรอง

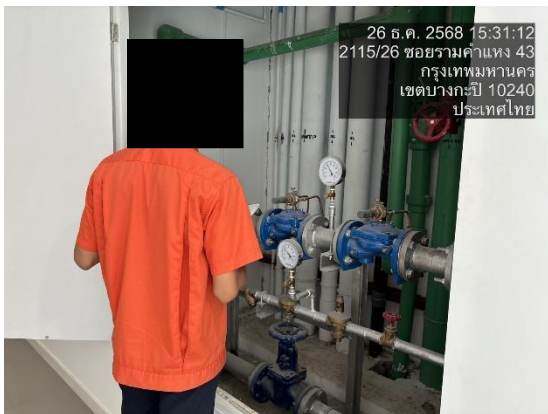

รูปที่ 10 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปา



รูปที่ 11 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 12 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 13 ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์
ในลักษณะก่อนนำไปถูเช็ด



สระว่ายน้ำช่วงกลางวัน



สระว่ายน้ำช่วงกลางคืน



รางระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ




พื้นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ

รูปที่ 14 สระว่ายน้ำ




รูปที่ 15 ป้ายบอกระดับความลึกสระว่ายน้ำ

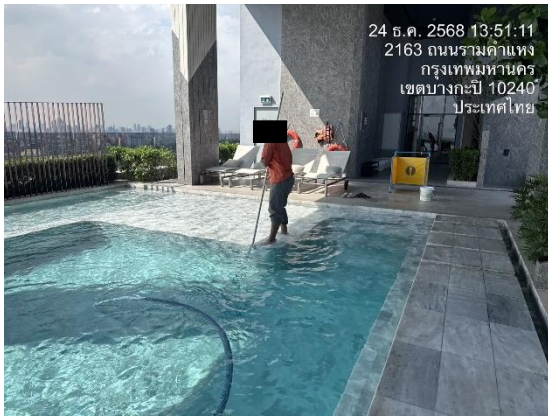

รูปที่ 16 การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ




พนักงานทำความสะอาด

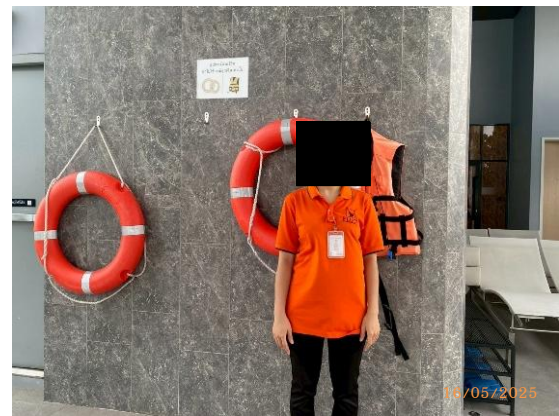

ผู้ดูแลสระว่ายน้ำ

รูปที่ 17 เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ

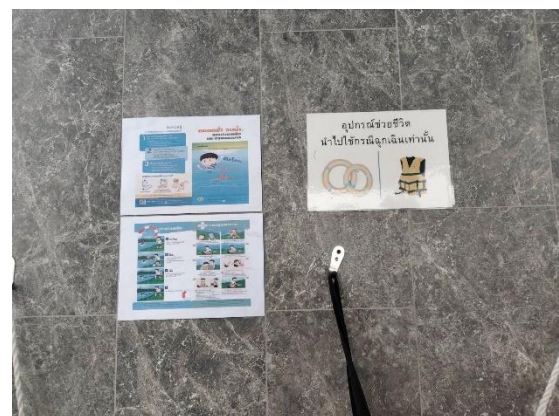

รูปที่ 18 อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ และป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ



รูปที่ 19 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้น้ำ



รูปที่ 20 ระบบบำบัด Aerosol



รูปที่ 21 ระบบบำบัดมีเทน



รูปที่ 22 การตรวจสอบกากตะกอน และไขมัน



รูปที่ 23 บ่อหน่วงน้ำ




รูปที่ 24 ถังขยะภายในโครงการ



รูปที่ 25 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



พนักงานทำความสะอาดห้องมูลฝอย

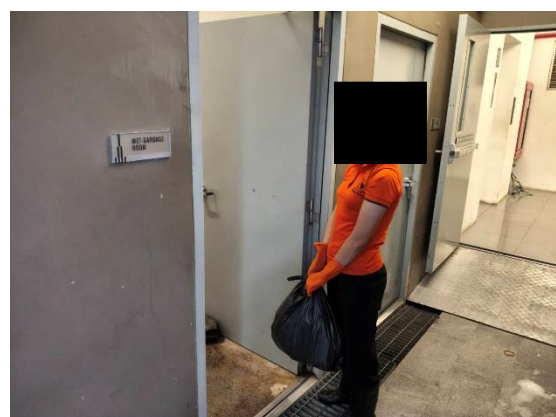

การขนย้ายขยะมาห้องพักมูลฝอยรวม

รูปที่ 26 การขนย้าย และทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยภายในโครงการ



รูปที่ 27 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 28 ท่อดูดอากาศในห้องขยะ




รูปที่ 29 พนักงานอำนวยความสะดวก
ด้านการจราจรให้กับรถเก็บมูลฝอย



รูปที่ 30 ระบบไฟฟ้าปกติ



รูปที่ 31 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน

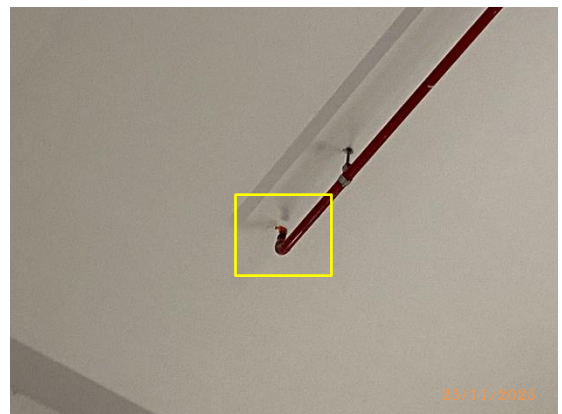

รูปที่ 32 ระบบ Sprinkler System
ในห้องระบบไฟฟ้า



รูปที่ 33 ป้ายเตือน “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง”



รูปที่ 34 ป้ายเตือน
“เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น”



รูปที่ 35 รูปทรงอาคารของโครงการ



รูปที่ 36 หลอดไฟประหยัดพลังงาน



รูปที่ 37 ป้ายประชาสัมพันธ์




รูปที่ 38 ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม
ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส



รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และดูแลหลอดไฟ



รูปที่ 40 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

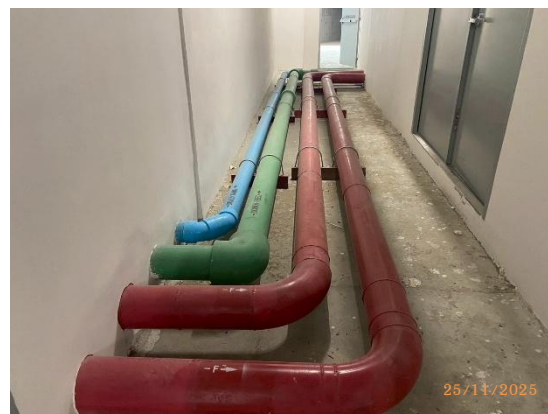

รูปที่ 41 ระบบท่อน้ำ



รูปที่ 42 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร




รูปที่ 43 แผงควบคุมระบบเตือนอัคคีภัย



รูปที่ 44 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์



รูปที่ 45 ถังดับเพลิงมือถือ

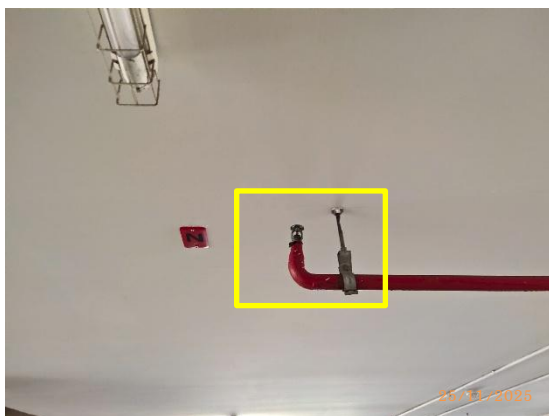

รูปที่ 46 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ



รูปที่ 47 ลิฟต์ดับเพลิง



รูปที่ 48 เครื่องตรวจจับควัน



รูปที่ 49 เครื่องตรวจจับความร้อน



เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง



โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้




กริ่งสัญญาณเตือนภัย



เครื่องแจ้งเหตุด้วยเสียง

รูปที่ 50 อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย

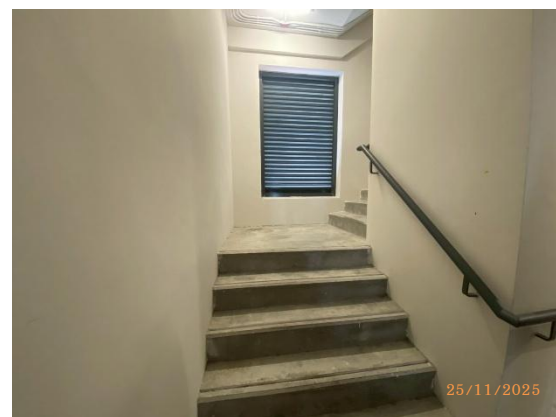

รูปที่ 51 บันไดหนีไฟ



แปลนแผนผังแสดงแต่ละชั้น



ป้ายแสดงการหนีไฟ

รูปที่ 52 แปลนแผนผังแต่ละชั้น และป้ายแสดงการหนีไฟ



จุดรวมพล 1



จุดรวมพล 2



จุดรวมพล 3



ทางหนีไฟทางอากาศ


รูปที่ 53 จุดรวมพล และทางหนีไฟทางอากาศ



รูปที่ 54 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และป้ายเบอร์ฉุกเฉิน



รูปที่ 55 ตรวจสอบระบบระบายอากาศ

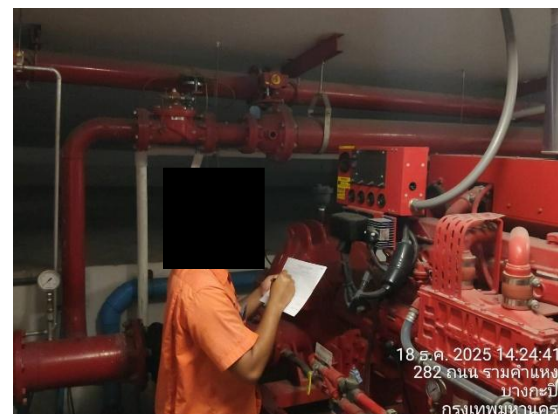

รูปที่ 56 ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย



กล้องวงจรปิด



ห้องCCTV



จุดแลกัปตรเข้า



จุดแลกัปตรออก

รูปที่ 57 ระบบความปลอดภัยของโครงการ



รูปที่ 58 ที่จอดรถจักรยานสาธารณะ



รูปที่ 59 ที่จอดรถจักรยานยนต์



รูปที่ 60 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 61 แผ่นสะท้อนภาพบริเวณจุดกลับสายตา




รูปที่ 62 ไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 63 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำระวายน้ำ



รูปที่ 64 อบรม และซ่อมอพยพหนีไฟ

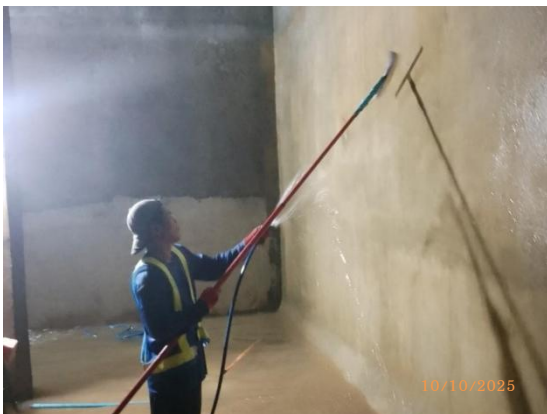

รูปที่ 65 การล้างถังน้ำใช้

ภาคผนวก ข-2

แบบบันทึกการแสดงผลของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1-ทส.2)




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของบริษัทค้าเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ถนน.....หมายเลขที่ 359 หมู่ที่.....ซอย.....
 อำเภอ.....เขตอำเภอ เขตบางกะปิ.....
 จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....โทรศัพท์ 0656175733 โทรสาร.....
 มี.....นิติบุคคลอาคารชุด/โมดิฟายไหม?.....ใช่.....เป็น.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งสำนักงานมูลนิธิ ประจวบ.....
 กิจการประเภท.....อาคารชุดพักอาศัย.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....
 ออกให้โดย.....หน้าผา.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

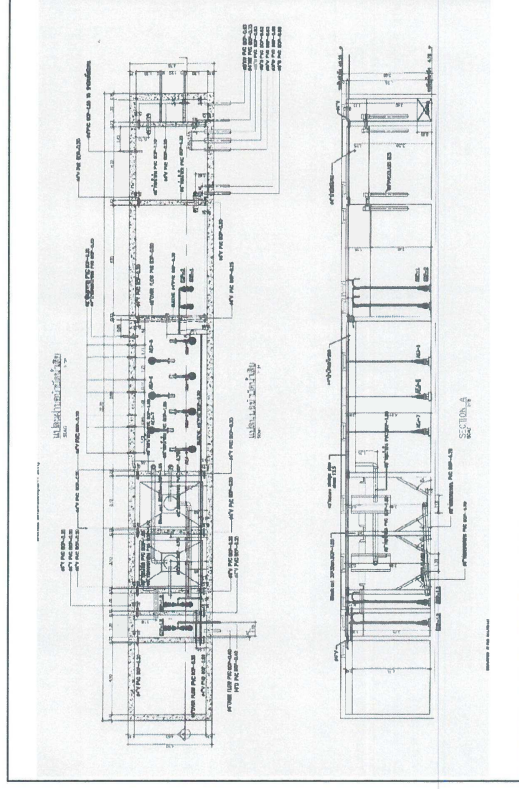


๗. ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของบริษัทน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 359 หมู่ที่ ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล ทิวหมาก เขตอำเภอบางกรวย
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0656175733 โทรสาร
 มีนิติบุคคลอาคารชุด/โมดิฟ ไนน์ อีล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท อาจารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
 ออกให้โดย หนดยาย

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

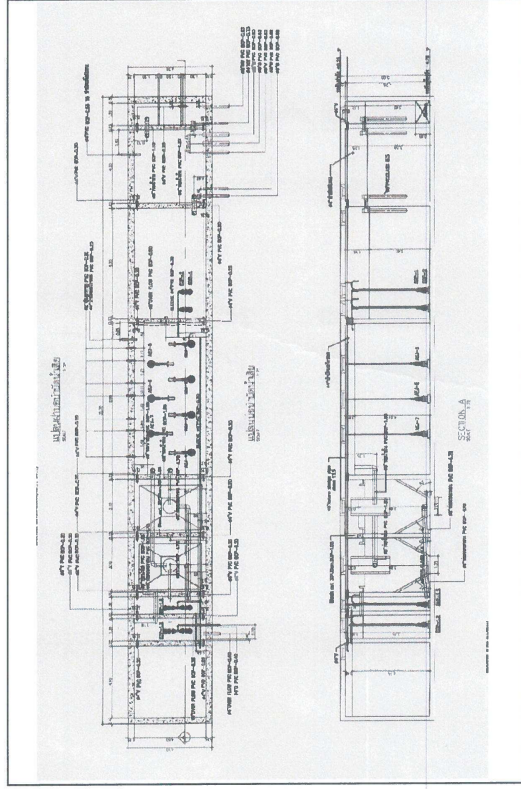

๗๖๖ จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โมดิฟ ไธม อีต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่อยู่เลขที่ : 359

ถนน : रामคำแหง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี : เ น้จากรองหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

หมู่ที่ :

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

โทรศัพท์ : 065-671-5733

ประเภทย่อย : ประเภท ก หลัง 500 ห้องขึ้นไป

สิ่งกีด : อื่นๆ

ขอย :

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

โทรศัพท์ :

จำนวนห้อง : 555

จำนวนห้อง : 555

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ หมดอายุ : วว/ด/ปปไป

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพร

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย _____ ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย _____

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) _____ 360.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย _____ [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย _____ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องสูบน้ำ _____ [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย _____ [] อื่นๆ

[X] เครื่องสูบละกอน _____ [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ระบบหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	4,309.110 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	2,728,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เขาระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	2,182,400 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันต่อสัปดาห์)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1. จุลินทรีย์

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบละกอน	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	0.00 กิโลกรัม	
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข		

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โนติช ไรน์ อิล

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 359

ถนน : รามคำแหง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก พื้นใต้ 500 ตารางเมตร

สิ่งกีด : อื่นๆ

หมู่ที่ : เลขที่ : 065-671-5733

โทรสาร : 555

จำนวนห้อง : 555

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ หมายเลข : วว/ดต/ป.ป.บ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สุชาติ มวลวิเศษ... [] แหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 360.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องวาง/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องวาง/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบลอยตัว [] อื่นๆ
[] อื่นๆ [] อื่นๆ
[] อื่นๆ [] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กทม.

- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ระบบหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,159,000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,633,000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,106,000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย

- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. จุลินทรีย์ ปริมาณ หน่วย 100,000 ลิตร

- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลอยตัว [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุสารถ และแนวทางการแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โนติช ไร้มือ อิล

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 359

ถนน : งามคี่นาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อคารุชุด

ประเภทของ : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ขอแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้นำมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สุชาติ ม่วงศรีจันทร์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย _____ ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย _____
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) _____ 360.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย _____
[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____

- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย _____
[X] เครื่องสูบน้ำ _____ [X] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องวาง/ผสมน้ำเสีย _____ [] เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบลอย _____ [] อื่นๆ
[] อื่นๆ _____ [] อื่นๆ _____

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ระบบหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) _____ 3,759.410 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) _____ 2,380.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) _____ 1,904.000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย _____ [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) _____ วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัตติภาพที่ใช้

1. จุลินทรีย์ _____ ปริมาณ หน่วย _____

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย _____ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ _____ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ _____ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบลอย _____ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด _____ 0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุสารถ และแนวทางการแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่เจตนาละเมิดสิทธิ ข้อมูล หรือไม่ทันที่ทักหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน


หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ

แห่ส่งกำนันนิคมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 359 หมู่ที่ ซอย
 ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล หัวหมาก เขตจตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0656175733 โทรสาร
 มี นิตินิตลพิษอากาศชุด ไมโคร ไพรม์ ฮิล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำนันนิคมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
 ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

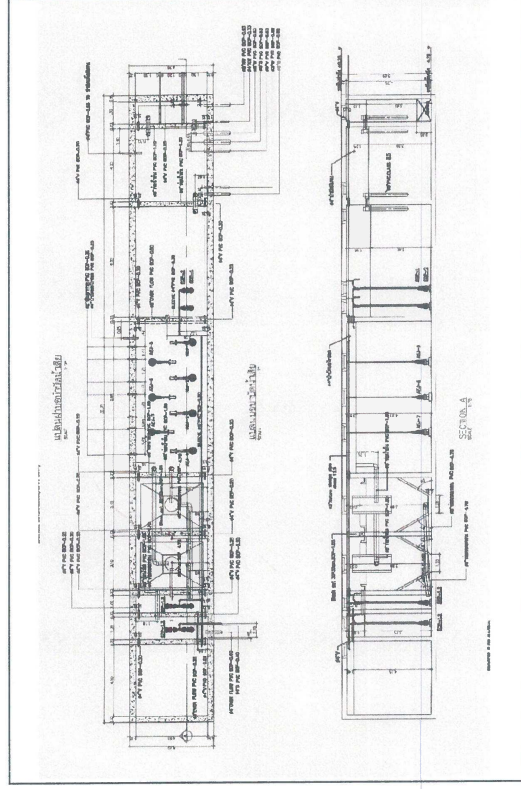

๗๖๖ เกิดอุบัติเหตุและข้อผิดพลาดในการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โมดิซ ไห้หมี่ อิด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่อยู่เลขที่ : 359

ถนน : รามคำแหง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาหารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

ปริมาณห้อง : 555

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2566

ออกโดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ หมดอายุ : วว/ดด/ปปป

หมู่ที่ :

แขวง/ตำบล : เขตบางกะปิ

โทรศัพท์ : 065-671-5733

โทรศัพท์ :

จำนวนห้อง : 555

ออกโดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ หมดอายุ : วว/ดด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2555 ในฐานะ

ลงชื่อ สุชาติ ตรีรัตน์พร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 360.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
- [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- [X] เครื่องสูบน้ำ
- [X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
- [] เครื่องสูบลบถอน
- [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ระบบหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,435.470 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,808.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,246.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

[] ไม่ระบายเลย
- วัน

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์ 100,000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ขอบเขต หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ไม้ติช ไร้ม อีค

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 359

ถนน : รามคำแหง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี : 1 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

หมู่ที่ :

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

โทรศัพท์ : 065-671-5733

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ซอย :

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

โทรศัพท์ :

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

สิ่งตัด : อื่นๆ

จำนวนห้อง : 555

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้อำนาจตามกฎหมายตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรงงานหรือสถานประกอบการแห่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนดยุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนดยุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย _____ ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย _____

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) _____ 360.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ระบบหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,806.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,410.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,928.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) _____ วัน

[] ไม่ระบายเลย

ปริมาณ หน่วย

100,000 ลิตร

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1. จุลินทรีย์

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบละกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากการระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ข-3

เอกสารตรวจสอบระบบระบายน้ำ



รายงานตรวจเช็คระบบวิศวกรรม sump pump (ระบบปั้มน้ำทิ้ง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : โฉมดีท 7-ชั้น 82 Date (วันที่) :

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : DP-1,2 ยี่ห้อ : Model : Location (สถานที่ตั้ง) : ชั้น 82

ลำดับ	รายการการตรวจเช็ค	บันทึก	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ทำความสะอาดทั่วไป		✓		
2	ตรวจเช็คความผิดปกติของกลั่นและเสียง		✓		
3	ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่างๆ		✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม		✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่งรอง		✓		
6	ตรวจเช็คการทำงานของและหยุดการทำงานอัตโนมัติ		✓		
7	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานของชุดควบคุม		✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว		✓		
9	ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน		✓		
10	ตรวจสอบการรั่วของท่อ		✓		
11	ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง		✓		
12	ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ		✓		
13	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า ตัวที่ 1 (บันทึกค่า) (V)		✓		398 / 398 / 399
14	บันทึกกระแสไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส ตัวที่ 1 (A)		✓		11.8 / 11.7 / 11.8
15	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า ตัวที่ 2 (บันทึกค่า) (V)		✓		399 / 399 / 398
16	บันทึกกระแสไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส ตัวที่ 2 (A)		✓		11.7 / 11.7 / 11.9
17	ค่าโอเวอร์โวลต์ที่ปรับไว้		✓		

Remark (หมายเหตุ)

ปกติ - อันตรก 2568 (ขออนุญาต / ตะกอนในขื่อน้ำทิ้ง)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

(.....)

ตำแหน่ง

.....

ลงชื่อ (หน้าช่าง)

(.....)

.....

ลงชื่อ (หน้าช่าง)

(.....)

.....