ภาคผนวก 14

บันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2568


รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ครั้งที่ 1 ปี 2568

โครงการ KHAO LAK MARRIOTT BEACH RESORT & SPA

12-15 สิงหาคม พ.ศ. 2568

EDWARDS
FIRE ALARM SYSTEM

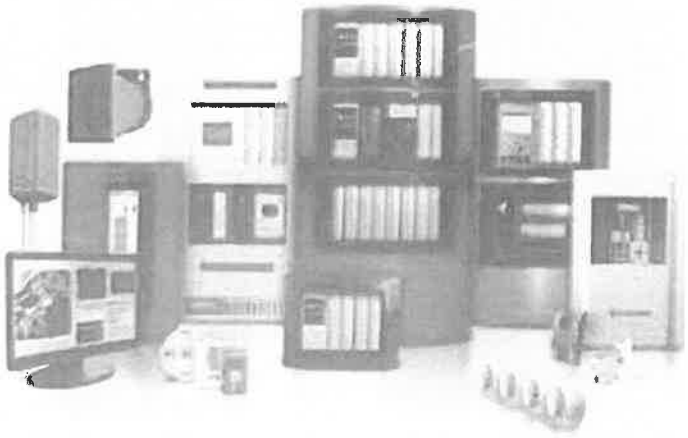

โดย

VTS SYSTEM CO.,LTD

บริษัท วีทีเอส ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท วีทีเอส ซิสเต็ม จำกัด
2/41 หมู่ 1 ถนนสักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-604-595

firealarmphuket
thammasak.wa
thammasak@vtssystem.co.th
WebSite: www.vtssystem.co.th

Project **MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA**

รายละเอียด

เข้าปฏิบัติงานวันที่ 12-15 สิงหาคม พ.ศ. 2568

สรุปการทดสอบอุปกรณ์ครั้งนี้

1. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke Heat Manual Pull ของอาคาร BOH
2. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke Sounderbase ในห้องพักอาคาร A,B,C,D,E,F,G
4. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke Heat Manual Pull ส่วนกลางของอาคาร A,C,E,G
3. แก้ไข Trouble Loop 10

อุปกรณ์ที่มีปัญหาจากการตรวจเช็คในครั้งนี้

ชื่ออุปกรณ์	ปัญหา	รุ่น
1.BL1_1FL_HD-COR. ROOM1102	Comfault Trlb	SIGA-HRD
2.BL1_1FL_HD-COR. ROOM1119	Comfault Trlb	SIGA-HRD
3.BL1_1FL_HD-COR. ROOM1108	Comfault Trlb	SIGA-HRD
4.BL1_1FL_HD-COR. ROOM1107	Comfault Trlb	SIGA-HRD
5.BL1_1FL_SD-VEGETABLE PREP BOH	Bad Type Trlb	SIGA-OSD
6.BL1_6FL_SPEAKER-1 AB	Short Trlb	SIGA-CC1
7.BL1_1FL_STROBE-2 AA2	Short Trlb	SIGA-CC1
8.BL1_2FL_SD02-GYM ROOM SPA	Comfault Trlb	SIGA-OSD
9.BL1_2FL_HD-COR. ROOM1210	Comfault Trlb	SIGA-HRD
10.BL1_3FL_HD-COR. ROOM1310	Comfault Trlb	SIGA-HRD
11.BL1_1FL_SD-1 CORRIDOR SUPPORTKITCHEN BOH	Internal Trlb	SIGA-OSD
12.BL1_2FL_SD-SINGLE TREAMENT ROOM4 SPA	Dirty Trlb	SIGA-OSD
13.BL1_3FL_HD-COR. ROOM1324	Comfault Trlb	SIGA-HRD
14.BL1_1FL_HD-COR. ROOM1116	Comfault Trlb	SIGA-HRD
15.BL6_1FL_SD-COR. ROOM6101	Comfault Trlb	SIGA-OSD
16.BL6_1FL_SD-CDU ROOM	Internal Trlb	SIGA-OSD
17.BL6_2FL_SD-CDU ROOM	Dirty Trlb	SIGA-OSD
18.BL6_3FL_SD-CDU ROOM	Dirty Trlb	SIGA-OSD
19.BL0_1FL_HD-VILLA TOILET 0103	Comfault Trlb	SIGA-HRD
20.BL0_1FL_SD-VILLA BED 0103	Comfault Trlb	SIGA-OSD
21.BL3_1FL_SD-COR. ROOM3101	Internal Trlb	SIGA-OSD
22.BL5_1FL_SD-CDU ROOM	Dirty Trlb	SIGA-OSD
23.I_1FL_STROBE-1	Ground Fault Trlb	SIGA-CC1
23.I_1FL_SPEAKER-1	Ground Fault Trlb	SIGA-CC1
24.ISOLATOR IN LOOP9	Comfault Trlb	SIGA-IM

.....

(.....)

ผู้ตรวจรับงาน

วันที่...../...../.....

.....

(วีระศักดิ์ แก้วจันวงษ์)

ผู้ส่งมอบรับงาน

วันที่...../...../.....

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
BOH							
01020001	3698303446	ISOLATOR-IN-LOOP1-CT1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020002	3907166534	BL1-1FSD-NURSE/FIRST BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020003	3907167388	BL1-1FSD-3 HUMAN RESOURCE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020004	3907116904	BL1-1FSD-4 HUMAN RESOURCE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020005	3907149698	BL1-1FSD-1 HUMAN RESOURCE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020006	3907149957	BL1-1FSD-2 HUMAN RESOURCE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020007	3907167920	BL1-1FSD-AIR COMPRESSER BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020008	3907157198	BL1-1FSD-STORE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020009	3907159925	BL1-1FSD-PURCHASING MANAGER BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020010	3907155590	BL1-1FSD-PURCHASING BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020011	3907160297	BL1-1FSD-PRE.WASH AREA BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020012	3907160235	BL1-1FSD-CORPRE. WASH BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020013	3907162239	BL1-1FSD-CRATEBOX BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020014	3907159444	BL1-1FSD-CRATEBOX STORAGE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020015	3907152391	BL1-1FSD-KITCHEN CHEMI BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020016	3907160952	BL1-1FSD-COR KITCHEN CHEMICAL BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020017	3907126071	BL1-1F SD-COR CHILLER BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020018	3907150212	BL1-1FSD-BEVERAGE STORE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020019	3907166787	BL1-1FSD-COR BEVERAGE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020020	3907128846	BL1-1FSD-GARBAGE ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020021	3907128648	BL1-1FSD-METAL/CAN PLASTIC ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020022	3907128297	BL1-1FSD-BIN WASH AREA BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020023	3907146796	BL1-1FSD-FAN ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	 Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
BOH							
01020024	3907165896	BL1-1FSD-COR FAN ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020025	3907160563	BL1-1FSD-SOILED LINEN STORE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020026	3907157075	BL1-1FSD-FLORIST ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020027	3907157204	BL1-1FSD-PAN&UTENSIL WASH BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020028	3907153213	BL1-1FSD-DRY FOOD STORE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020029	3907124435	BL1-1FSD-COR BUTCHER PREP BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020030	3907167289	BL1-1FSD-VEGETABLE PREP BOH	BOH FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
01020031	3907167883	BL1-1FSD-BUTCHER PREP BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020032	3907150076	BL1-1FSD-SEAFOOD FISH PREP BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020033	3907156306	BL1-1FSD-GUEST VALET LAUNDRY BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020034	3907159215	BL1-1FSD-UNIFORM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020035	3907159604	BL1-1FSD-COR MALE WC BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020036	3907153206	BL1-1FSD-1 MALE WC TOILET BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020037	3907156290	BL1-1FSD-2 MALEWC TOILET BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020038	3907146833	BL1-1FSD-MALE WC LOCKER BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020039	3907159222	BL1-1FSD-1 FEMALE WC TOILETBOH	BOH FLOOR 1	1			
01020040	3907171934	BL1-1FSD-2 FEMALE WC TOILETBOH	BOH FLOOR 1	1			
01020041	3907162246	BL1-1FSD-FEMALE WC LOCKER BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020042	3959481364	BL1-1FSD-3 PUMP ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020043	3907113637	BL1-1FSD-CORGUEST VALETLAUNDRY BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020044	3907118809	BL1-1FSD-COR POST PREPBUTCHER BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020045	3907166572	BL1-1FSD-COR GENERAL FREEZER BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020046	3907167418	BL1-1FSD-COR FF&E ATTIC STOCK BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
BOH							
01020047	3907167821	BL1-1FSD-COR AHU NEW BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020048	3907159123	BL1-1FSD-AHU ROOM NEW BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020049	3907162260	BL1-1FSD-STORE ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020050	3907167814	BL1-1FSD-1 COR OFFICE ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020051	3907168316	BL1-1FSD-2 COR OFFICE ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020052	3907168279	BL1-1FSD-3 COR OFFICE ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020053	3907161515	BL1-1FSD-4 PUMP ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020054	3907128693	BL1-1FSD-2 PUMP ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020055	3907159673	BL1-1FSD-1 PUMP ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020056	2801008902	BL1-1FCO PUMP ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020057	3907167807	BL1-1FSD-STORE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020058	3959404912	BL1-1F SD-5 PUMP ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020059	3907150250	BL1-1F SD-AHU ROOM-2 BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020060	3907138814	BL1-1FSD-1 WATING AREA OFFICEBOH	BOH FLOOR 1	1			
01020061	3907138838	BL1-1FSD-MEETING ROOM OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020062	3907146642	BL1-1FSD-2 WATING AREA OFFICER BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020063	3907161690	BL1-1FSD-STORE OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020064	3907146673	BL1-1FSD-GENERAL MANAGER ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020065	3907127153	BL1-1FSD-DIRECTOROF SALES&MKT BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020066	3907163724	BL1-1FSD-SHARED MEETING ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020067	3907138760	BL1-1FSD-2 FINANCE DEPARTMENT OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020068	3907146574	BL1-1FSD-SALE&MARKET INGFRONTMARCOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020069	3907159932	BL1-1FSD-MARCOM DIRECTOR OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
BOH							
01020070	3907146635	BL1-1FSD-DIRECTOR OF REVENUE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020071	3907151394	BL1-1FSD-SALE&MARKET INGSTORE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020072	3907155903	BL1-1FSD-SALE&MARKE ING TOILET OFFICE	BOH FLOOR 1	1			
01020073	3907167708	BL1-1FSD-FEMALE TOILET OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020074	3907167654	BL1-1FSD-MALETOILET OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020075	3907146680	BL1-1FSD-OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020076	3907161263	BL1-1FSD-GENCASHIER BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020077	3907151400	BL1-1FSD-1 ENGINEER OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020078	3907150304	BL1-1FSD-LOCKERROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020079	3907167890	BL1-1FSD-2 ENGINEER OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020080	3907168521	BL1-1FSD-DOCUMENT STORE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020081	3907155385	BL1-1FSD-PAINTSHOP STORAGE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020082	3907152988	BL1-1FSD-LOCKER STORAGE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020083	3907167616	BL1-1FSD-COR ELE. REPAIR BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020084	3907155552	BL1-1FSD-ELE. REPAIR BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020085	3907166091	BL1-1FSD-CARPENTRY STORE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020086	3907167135	BL1-1FSD-COR LANDSCAPE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020087	3907151431	BL1-1FSD-LANDSCAPE EQUIPMENT BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020088	3907159024	BL1-1FSD-COR BUGGT SERVICE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020089	3907149162	BL1-1FSD-BUGGT SERVICE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020090	3907117598	BL1-1FSD-TRAINING ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020091	3907160600	BL1-1FSD-COR MDB ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020092	3907119219	BL1-1FSD-1 MDB ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
BOH							
01020093	3907118663	BL1-1FSD-2 MDB ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020094	3894962928	BL1-1FHD-1 GENERATOR	BOH FLOOR 1	1			
01020095	2801009909	BL1-1FCO-GENERATOR ROOM	BOH FLOOR 1	1			
01020096	3907163298	BL1-1FSD-COR GENERATOR ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020097	3907118434	BL1-1FSD-SECURITY ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020098	3907166985	BL1-1FSD-COR PURCHASING BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020099	3907167036	BL1-1FSD-COR STORE ROOM NEW BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020100	3907145799	BL1-1FSD-1 FINANCE DEPARMENT OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020101	3907166961	BL1-1FSD-COR ENGINEER OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020102	3907167234	BL1-1FSD-M&E WORKSHOP BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020103	3907148226	BL1-1FSD-CENTRAL CONTROL BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020104	3907166435	BL1-1FSD-CORFEMALE WC BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020105	3907146765	BL1-1FSD-DIRCTOROF F&B OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020106	3907127177	BL1-1FSD-DIRECTOR OF FINANCE OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020126	4918946122	BL1-1FFS 1 PUMPROOM CT1	BOH FLOOR 1	1			
01020127	4918946139	BL1-1FTS 1 CT1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020128	5068632705	STROBE-1 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020129	5069306032	STROBE-2 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020130	5068631760	SPEAKER-1 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020131	5069303840	SPEAKER-2 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020132	5218416544	RELAY A/CCUTTING#1 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020133	5218424921	RELAY A/CCUTTING#2 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020134	5218424907	RELAY ACCCUTOFF#1 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
BOH							
01020135	5220791400	RELAY PA CUTOFF#1 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020136	5220789599	RELAY SOUNDCUTOFF#1 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020137	4882592479	BL1-1FMZ-CORRI GARRAGE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020138	4882753924	BL1-1FMZ-CORRIDORIT MANAGERBOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020139	4882592493	BL1-1FMZ-PUMPROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020140	4882588984	BL1-1FMZ-PUMPROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020141	4882591908	BL1-1FMZ-CORRIDOR CASHIERBOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020142	4882592509	BL1-1FMZ-CORRI SECURITY ROOMBOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020143	4924901962	BL1-1FFS 1 PUMPROOM	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020144	4924901979	BL1-1F TS 1 PUMP RM	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020145	4924893021	BL1-1FFS 2 PUMPROOM	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020146	4924893038	BL1-1FTS 2 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020147	4924908268	BL1-1FFS 3 PUMPROOM	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020148	4924908275	BL1-1FTS 3 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020149	4924912586	BL1-1FFS 4 PUMPROOM	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020150	4924912593	BL1-1FTS 4 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020151	4924899085	BL1-1FTS 5 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020152	4924899092	BL1-1FTS 6 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020153	4924910469	BL1-1FTS 7 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020154	4924910476	BL1-1FTS 8 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020155	4924907865	BL1-1FTS 9 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020156	4924907872	BL1-1FTS 10 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020157	4924901948	BL1-1FTS 11 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	 Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
BOH							
01020158	4924901955	BL1-1FTS 12 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020159	4924896220	BL1-1FFP1 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020160	4924896237	BL1-1FFP2 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020161	4924905588	BL1-1FJP1 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020162	4924905595	BL1-1FJP2 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020163	5229287546	RELAY ENTRANBOH2 LEVEL1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020164	5229289366	RELAY ADMINOFFICE1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020165	5229288178	RELAY ADMINOFFICE2 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020166	5229181837	RELAY BOHBUGGY LEVEL1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020167	5229179445	RELAY FOOD PREPARETION2 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020168	5229289359	RELAY ENTRANBOH1 LEVEL1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020169	5229288628	RELAY FOOD PREPARETION1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020170	5229266091	RELAY ENTRANBOH3 LEVEL1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020251	3698278775	ISOLATOR-IN-LOOP2-CT1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020252	3698303484	ISOLATOR-OUT LOOP2-1AA1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020253	3907121663	BL1-1FSD-EE ROOM-01 BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020254	3907120383	BL1-1FSD-MAID	BOH FLOOR 1	1			
01020255	3907167005	BL1-1FSD-COREDB. ROOMBOH	BOH FLOOR 1	1			
01020256	3907130184	BL1-1FSD-EDB.ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020257	3907144983	BL1-1FSD-CORMAID BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020258	3907168149	BL1-1FSD-1 ICE PRODUCTIONBANQUET	BOH FLOOR 1	1			
01020259	3907167760	BL1-1FSD-2 ICE PRODUCTION BANQUET	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020260	3907147953	BL1-1F SD-1 MAID BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	 Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
BOH							
01020261	3907164882	BL1-1F SD-2 MAID BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020262	3907160709	BL1-1F SD-14 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020263	3907126408	BL1-1F SD-CLEAN LINEN STORE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020264	3907168095	BL1-1FSD-CORBOHICE PRODUCTIONBANQUET	BOH FLOOR 1	1			
01020265	3907171965	BL1-1FSD-2 HK. CHEMICAL STORE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020266	3907129171	BL1-1FSD-CLEANING EQUIPMENT BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020267	3907125692	BL1-1FSD-LOST&FOUND BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020268	3907168057	BL1-1F SD-COR STAIR-8 BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020269	3907167777	BL1-1FSD-CORGENERAL STORAGE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020270	3907167265	BL1-1FSD-CORAYS ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020271	3907159635	BL1-1FSD-1 AYS ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020272	3907161133	BL1-1FSD-FF&EATTIC STOCK BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020273	3906802426	BL1-1FSD-ITMANAGER OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020274	3907161010	BL1-1FSD-MAVTROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020275	3907158775	BL1-1FSD-HOTEL SERVERROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020276	3907165834	BL1-1FSD-TELECOM ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020277	3907159109	BL1-1FSD-2 EMPLOYEE CAFETERIA BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020278	2801009527	BL1-1FCO-EMPLOYEE CAFETERIA BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020279	3907152339	BL1-1FSD-EMPLOYEE KITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020280	2810267710	BL1-1FCO1-MAIN KITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020281	3907171651	BL1-1F-SD-JANITOR ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020282	3907168385	BL1-1F-SD-AHU-ROOM-1 BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020283	3906802365	BL1-1F-SD-ROOM SERVICE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
BOH							
01020284	3907150090	BL1-1F-SD-1 CORRIDOR SUPPORTKITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020285	3907150410	BL1-1F-SD-BEVERAGE STORE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020286	3907149919	BL1-1FSD-POT WASH BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020287	3907145034	BL1-1F-SD-PUMP ROOM	BOH FLOOR 1	1			
01020288	3907150571	BL1-1FSD-5 COR SUPPOSTKITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020289	3907149490	BL1-1FSD-4 COR SUPPOSTKITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020290	3907168507	BL1-1FSD-3 COR SUPPOSTKITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020291	3907150366	BL1-1FSD-COLD-KITCHEN-GARDEMANAGER	BOH FLOOR 1	1			
01020292	3907161140	SMK_142_FL1A_1GA_0	BOH FLOOR 1	1			
01020293	3907150267	BL1-1FSD-DAILY DRY FOOD BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020294	3907150465	BL1-1F-SD-2 COR SUPPOSTKITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020295	3907150281	BL1-1FSD-FLOURSTORE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020296	3907168118	BL1-1FSD-COR EMPLOYEECAFETERIA	BOH FLOOR 1	1			
01020297	3907167944	BL1-1F SD-COR AHU ROOM-2 BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020298	3907168255	BL1-1FSD-NOROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020299	3907150595	BL1-1FSD-AHU ROOM-3 BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020300	3907168019	BL1-1F SD-COR AHU ROOM-3 BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020301	3907168071	BL1-1F SD-COR STORE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020302	3907161454	BL1-1FSD-02 COR PUMP ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020303	3907159116	BL1-1F SD-AHU ROOM-04 BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020304	3907154609	BL1-1FSD-01 COR PUMP ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020305	3907160921	BL1-1FSD-MAIDS TAIR5 BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020306	3907120468	BL1-1FSD-EE ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
BOH							
01020307	3907167791	BL1-1FSD-COR EE ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020308	3688497124	BL1-1FHD-CORRI ROOM1108	BOH FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
01020309	3688507519	BL1-1FHD-CORRI ROOM1107	BOH FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
01020310	3907159802	BL1-1FSD-CDUROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020311	3907121830	BL1-1FSD-IDF ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020312	3907159895	BL1-1FSD-MAID ROOM4 BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020313	3688507120	BL1-1FHD-CORRI ROOM1104	BOH FLOOR 1	1			
01020314	3688497230	BL1-1FHD-CORRI ROOM1102	BOH FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
01020315	3688496592	BL1-1FHD-CORRI ROOM1101	BOH FLOOR 1	1			
01020316	2801009640	BL1-1FCO2-MAIN KITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020317	3907168453	BL1-1FSD-1 COR ELEVATORHALL BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020318	3907149759	BL1-1FSD-2 COR ELEVATORHALL BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020319	3907168293	BL1-1FSD-BAKERY ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020320	3907167630	BL1-1FSD-PASTRY ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020321	3907153121	BL1-1FSD-3 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020322	3907154586	BL1-1FSD-2 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020323	3907156214	BL1-1FSD-1 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020324	3907156238	BL1-1FSD-8 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020325	3907154548	BL1-1FSD-7 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020326	3907163212	BL1-1FSD-10 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020327	3907150427	BL1-1FSD-13 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020328	3907160983	BL1-1FSD-9 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020329	3907150373	BL1-1FSD-CORRI LIFT2,3	BOH FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
BOH							
01020330	3688506253	BL1-1FHD-CORRI ROOM1114	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020331	3688503481	BL1-1FHD-CORRI ROOM1111	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020332	3688506949	BL1-1FHD-CORRI ROOM1116	BOH FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
01020333	3907160549	BL1-1FSD-CDUROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020334	3907148974	BL1-1FSD-IDF ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020335	3907159758	BL1-1FSD-MAID ROOM-1 BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020336	3688427848	BL1-1FHD-CORRI ROOM1119	BOH FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
01020337	3688428821	BL1-1FHD-CORRI ROOM1122	BOH FLOOR 1	1			
01020338	3907168309	BL1-1FSD-NOROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020339	3688428753	BL1-1FHD-CORRI ROOM1124	BOH FLOOR 1	1			
01020340	3907167715	BL1-1FSD-COREDB. ROOMBOH	BOH FLOOR 1	1			
01020341	3907163243	BL1-1FSD-1 HK. CHEMICAL STOREBOH	BOH FLOOR 1	1			
01020342	3907171941	BL1-1FSD-2 AYS ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020343	3907162147	BL1-1FSD-3 EMPLOYEE CAFETERIA BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020344	3907162123	BL1-1FSD-1 EMPLOYEE CAFETERIA BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020345	3907168415	BL1-1FSD-COR-AHU ROOM-1 BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020346	3907171927	BL1-1FSD-FEMALE-WC TOILET BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020347	3907149315	BL1-1FSD-1 DISH/ GLASS WASH BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020348	3907160105	BL1-1FSD-COR-FEMALE TOILET BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020349	3907159055	BL1-1FSD-2 HOTEL GENERAL STORAGE FOOD	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020350	3907156283	BL1-1FSD-1 HOTEL GENERAL STORAGE FOOD	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020351	3907154555	BL1-1FSD-HANDICAP TOILET BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020352	3907168194	BL1-1FSD-MALE-WC TOILET BOH	BOH FLOOR 1	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
BOH							
01020353	3907152933	BL1-1FSD-CHEF OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020354	3907161768	BL1-1FSD-GENERAL HK. OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020355	3907160433	BL1-1FSD-11 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020356	3907131310	BL1-1FSD-12 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020357	3907144693	BL1-1FSD-3 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020358	3907160310	BL1-1FSD-5 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020359	3907160457	BL1-1FSD-4 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020360	2810268335	BL1-1FCO-ALLDAY2	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020361	2810267994	BL1-1FCO-ALLDAY1	BOH FLOOR 1	1			
01020362	3907160129	SMK_208_FL1A_1GA_0	BOH FLOOR 1	1			
01020363	3959497242	BL1-1FSD-EDB ROOM	BOH FLOOR 1	1			
01020364	3829728322	BL1-1FHD-CORRI ROOM1109	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020365	3959498904	BL1-1FSD-LIFTLOBBY PL4,5 /1AB	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020366	2801009237	BL1-1FCO-ALLDAY3	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020367	2810273971	BL1-1FCO-ALLDAY4	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020376	4919658826	BL1-1FTS 1 STAIR2	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020377	4919658833	BL1-1FTS 1 STAIR2	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020378	4919662649	BL1-1FTS 2 STAIR3	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020379	4919662656	BL1-1FTS 2 STAIR3	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020380	4824058285	BL1-1FANSUL STAFF CANTEEN	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020381	4824058414	BL1-1FANSUL-1 MAINKITCHEN	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020382	5068632132	BL1-1FTel.-JACK-01	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020383	5218431844	RELAY A/CCUTTING#1 BUILDING-1AA1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
BOH							
01020384	5218424327	RELAY A/CCUTTING#2 BUILDING-1AA1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020385	5218426185	RELAY A/CCUTTING#3 BUILDING-1AA1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020386	5218425218	RELAY SOUNDCUTOFF#1 BUILDING-1AA1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020387	5068632064	BL1-1FTel.-JACK-02	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020388	5068631968	BL1-1FTel.-JACK-03	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020389	5068632231	STROBE-1 BUILDING-1AA2 FLOOR 1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020390	5068631814	STROBE-2 BUILDING-1AA2 FLOOR 1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020391	5068631722	SPEAKER-1 BUILDING-1AA2 FLOOR 1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020392	5069304090	SPEAKER-2 BUILDING-1AA2 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020393	4918944081	BL1-1FFS 1 STAIR5	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020394	4918944098	BL1-1FTS 1 STAIR5	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020395	4918943145	BL1-1FFS 2 STAIR6	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020396	4918943152	BL1-1FTS 2 STAIR6	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020397	5068632286	BL1-1FTel.-JACK-01	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020398	5220791264	RELAY A/CCUTTING#1 BUILDING-1AB1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020399	5218431806	RELAY A/CCUTTING#2 BUILDING-1AB1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020400	5218416667	RELAY A/CCUTTING#3 BUILDING-1AB1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020401	5218424853	RELAY A/CCUTTING#4 BUILDING-1AB1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020402	5069303895	STROBE-1 BUILDING-1AB2 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020403	5068631975	STROBE-2 BUILDING-1AB2 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020404	5068631869	SPEAKER-1 BUILDING-1AB2 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020405	5068632682	SPEAKER-2 BUILDING-1AB2 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020406	5068632507	BL1-1FTel.-JACK-02	BOH FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
BOH							
01020407	5068631937	BL1-1FTel.-JACK-03	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020408	4882596125	BL1-1FMZ-CORRI EDB AREA BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020409	4882588953	BL1-1FMZ-CORRI STAIR-8 BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020410	4882349431	BL1-1FMZ-CORRI AYS ROOMBOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020411	4882595265	BL1-1FMZ-CORRI AHUROOM-3 BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020412	4885541443	BL1-1FMZ-CORRI-ROOM1108	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020413	4881976812	BL1-1FMZ-CORRI-ROOM1105	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020414	4881932320	BL1-1FMZ-CORRI-ROOM1101	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020415	4882757038	BL1-1FMZ-CORRI-ROOM1115	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020416	4881976829	BL1-1FMZ-CORRI-ROOM1119	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020417	4882757083	BL1-1FMZ-CORRI-ROOM1123	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020418	4803270349	BL1-1FHD-EMPLOYEE KITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020419	4803282960	BL1-1FHD-6 CORRI-SUPPOSTKITCHENBOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020420	4802801650	BL1-1FHD-BAKERY-ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020421	4806497705	BL1-1FGAS EMPLOYEE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020422	4806486792	BL1-1FHD-DISH/GLASS-WASHBOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020423	4806481575	BL1-1FGAS MAIN KITCHENALL DAY	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020424	4806480806	BL1-1FHD-DISH/POT-WASHBOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020425	5229178707	RELAY MAINKITCHEN1 LEVEL1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020426	5229182438	RELAY MAINKITCHEN2 LEVEL1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020427	5229178295	RELAY ENTRANBOH LEVEL1 ST13 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020428	5229180069	RELAY ENTRANBOH LEVEL1 ST08 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020429	4808010124	BL1-1FANSUL-2 MAINKITCHEN	BOH FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
BOH							
01020430	4808008657	BL1-1FANSUL-3-ALLDAY DINNING	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020431	4808007117	BL1-1FANSUL-1 ALLDAY DINNING	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020432	4808006837	BL1-1FANSUL-2 ALLDAY DINNING	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020433	4807080616	BL1-1FANSUL-4 ALLDAY DINNING	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020434	5218426505	RELAY SLIDEDOR-1 ALL DAY FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020435	5218424310	RELAY SLIDEDOR-2 ALL DAY FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		
1030001	3698293242	ISOLATOR-IN-LOOP3-CT1	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030002	3907118533	BL1-2FSD-HANDICAP LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030003	3907117994	BL1-2FSD-CORRIDOR LOBBY AA	BOH FLOOR 2	1			
1030004	3907161805	BL1-2FSD-CORRI STAIR4 LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030005	3907161508	BL1-2FSD-MAIN LOBBY-ROOM01	BOH FLOOR 2	1			
1030006	3907162376	BL1-2FSD-MAIN LOBBY ROOM02	BOH FLOOR 2	1			
1030007	3907161973	BL1-2FSD-MAIN LOBBY ROOM03	BOH FLOOR 2	1			
1030008	3907161744	BL1-2FSD-MAIN LOBBY ROOM04	BOH FLOOR 2	1			
1030009	3907161058	BL1-2FSD-MAIN LOBBY ROOM05	BOH FLOOR 2	1			
1030010	3907162680	BL1-2FSD-MAIN LOBBY ROOM06	BOH FLOOR 2	1			
1030011	3907161713	BL1-2FSD-PRV LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030012	3907161195	BL1-2FSD-CORRI MALE TOILET LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030013	3907161775	BL1-2FSD-MALETOILET LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030014	3907160518	BL1-2FSD-FEMALE TOILET LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030015	3912423653	BL1-2FSD-FRONT OFFICE LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030016	3907161171	BL1-2FSD-CORRI FRONT OFFICE LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030017	3907161355	BL1-2FSD-ENTRANCE LOBBY	BOH FLOOR 2	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
BOH							
1030018	3907160181	BL1-2FSD-01 BELL MAN STATIONLOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030019	3907160990	BL1-2FSD-02 BELL MAN STATIONLOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030020	3907158805	BL1-2FSD-PRV LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030021	3907160402	BL1-2FSD-CORRI LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030022	3907143726	BL1-2FSD-CORRI LOBBY LIFT	BOH FLOOR 2	1			
1030023	3907159581	BL1-2FSD-SAFEROOM LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030024	3907163502	BL1-2FSD-BAGGAGE ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030025	3907162802	BL1-2FSD-AHUROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030026	3907155910	BL1-2FSD-DIRECTOR ROOM SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030027	3907156344	BL1-2FSD-CORRI DIRECTOR ROOM SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030028	3907143597	BL1-2FSD-STAFFBREAK ROOM SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030029	3907155996	BL1-2FSD-NOROOMSPA	BOH FLOOR 2	1			
1030030	3907155828	BL1-2FSD-CORRI ROOMSPA	BOH FLOOR 2	1			
1030031	3688497179	BL1-2FHD-STEAM/SAUNA ROOM SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030032	3907150458	BL1-2FSD-CORRI SPA FEMALE	BOH FLOOR 2	1			
1030033	3907143801	BL1-2FSD-CORRI SPA MALE	BOH FLOOR 2	1			
1030034	3688507564	BL1-2FHD-WETLOUNGE SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030035	3907157143	BL1-2FSD-02 RECEPTION SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030036	3907143481	BL1-2FSD-01 RECEPTION SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030037	3907155811	BL1-2FSD-02 GYM ROOM SPA	BOH FLOOR 2	1		✓	Comfault Trlb
1030038	3907144136	BL1-2FSD-01 GYM ROOM SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030039	3907155699	BL1-2FSD-RELAXATION LOUNGE SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030040	3907156016	BL1-2FSD-SINGLE TREAMENT ROOM4 SPA	BOH FLOOR 2	1		✓	Comfault Trlb

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
BOH							
1030041	3907155989	BL1-2FSD-SINGLE TREAMENT ROOM3 SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030042	3907156481	BL1-2FSD-SUITEROOM2 SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030043	3698293266	ISOLATOR_OUT_2AA1	BOH FLOOR 2	1			
1030044	3907143900	BL1-2FSD-01 DISPENSARY LINEN SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030045	3907155859	BL1-2FSD-02 DISPENSARY LINEN SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030046	3907143856	BL1-2FSD-03 DISPENSARY LINEN SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030047	3907143924	BL1-2FSD-SINGLE TREAMENT ROOM2 SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030048	3907144297	BL1-2FSD-SUITEROOM1 SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030049	3907167074	BL1-2FSD-SINGLE TREAMENT ROOM1 SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030050	3907129058	BL1-2FSD-CORRI FIREEXITST3	BOH FLOOR 2	1			
1030051	3894982926	BL1-3FHD-CORRI ROOM1315	BOH FLOOR 3	1			
1030052	3894964083	BL1-3FHD-CORRI ROOM1318	BOH FLOOR 3	1			
1030053	3894980809	BL1-3FHD-CORRI ROOM1319	BOH FLOOR 3	1			
1030054	3894982025	BL1-3FHD-CORRI ROOM1323	BOH FLOOR 3	1			
1030055	3894966445	BL1-3FHD-CORRI ROOM1324	BOH FLOOR 3	1		✓	Comfault Trib
1030056	3894964540	BL1-3FHD-CORRI ROOM1327	BOH FLOOR 3	1			
1030057	3907117437	BL1-3FSD-FIREEXIT STAIR1	BOH FLOOR 3	1			
1030058	3907117499	BL1-3FSD-FIREESCAPE STAIR1	BOH FLOOR 3	1			
1030059	3907117918	BL1-3FSD-FIREESCAPE STAIR2	BOH FLOOR 3	1			
1030060	3907123681	BL1-3FSD-ENTRANCE STAIR2	BOH FLOOR 3	1			
1030061	3907123223	BL1-3FSD-HOUSEKEEPING ROOM1	BOH FLOOR 3	1			
1030062	3907121854	BL1-3FSD-CDU ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030063	3907162413	BL1-3FSD-IDF ROOM	BOH FLOOR 3	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
BOH							
1030064	3907164073	BL1-2FSD-CORRI LIFTLOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030065	3907161362	BL1-2FSD-CORRI BELL MANSTATIONLOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030066	3907161416	BL1-2FSD-LOBBY PANTRY ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030067	3698630801	ISOLATOR-OUT-LOOP3 3AA3	BOH FLOOR 3	1			
1030068	3907128747	BL1-3FSD-EEROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030069	3907128730	BL1-3FSD-HOUSEKEEPING ROOM2	BOH FLOOR 3	1			
1030070	3907118106	BL1-2FSD-EEROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030071	3907121540	BL1-2FSD-HOUSEKEEPING ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030072	3907122820	BL1-2FSD-FIREEXIT STAIR05	BOH FLOOR 2	1			
1030073	3894963857	BL1-2FHD-CORRI ROOM1214	BOH FLOOR 2	1		✓	Comfault Trlb
1030074	3688507441	BL1-2FHD-CORRI ROOM1210	BOH FLOOR 2	1			
1030075	3688506291	BL1-2FHD-CORRI ROOM1209	BOH FLOOR 2	1			
1030076	3907162277	BL1-2FSD-CDU ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030077	3907156900	BL1-2FSD-IDF ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030078	3907121908	BL1-2FSD-HOUSEKEEPING ROOM4	BOH FLOOR 2	1			
1030079	3688501876	BL1-2FHD-CORRI ROOM1206	BOH FLOOR 2	1			
1030080	3688505898	BL1-2FHD-CORRI ROOM1203	BOH FLOOR 2	1			
1030081	3907121809	BL1-2FSD-FIREESCAPE STAIR7	BOH FLOOR 2	1			
1030082	3688427213	BL1-2FHD-CORRI ROOM1201	BOH FLOOR 2	1			
1030083	3907120185	BL1-3FSD-EEROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030084	3907123933	BL1-3FSD-HOUSEKEEPING ROOM3	BOH FLOOR 3	1			
1030085	3907160693	BL1-3FSD-HRV. ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030086	3907136537	BL1-3FSD-CORRIDOR HRV. ROOM	BOH FLOOR 3	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
BOH							
1030087	3907122035	BL1-3FSD-FIREEXIT STAIR5	BOH FLOOR 3	1			
1030088	3688428616	BL1-3FHD-CORRI ROOM1312	BOH FLOOR 3	1			
1030089	3688422638	BL1-3FHD-CORRI ROOM1310	BOH FLOOR 3	1		✓	Comfault Trlb
1030090	3688428814	BL1-3FHD-CORRI ROOM1309	BOH FLOOR 3	1			
1030091	3688496981	BL1-3FHD-CORRI ROOM1306	BOH FLOOR 3	1			
1030092	3688419898	BL1-2FHDLIFT ALLDAY PL2,3/2	BOH FLOOR 2	1			
1030093	3688433160	BL1-3FHD-CORRI ROOM1301	BOH FLOOR 3	1			
1030094	3907156443	BL1-3FSD-FIREEXIT STAIR7	BOH FLOOR 3	1			
1030095	3907122516	BL1-3FSD-FIREESCAPE STAIR7	BOH FLOOR 3	1			
1030096	3907117734	BL1-3FSD-FIREE SCAPE STAIR6	BOH FLOOR 3	1			
1030097	3907120420	BL1-3FSD-FIREEXIT STAIR6	BOH FLOOR 3	1			
1030098	3907122042	BL1-3FSD-HOUSEKEEPING ROOM4	BOH FLOOR 3	1			
1030099	3907120284	BL1-3FSD-IDFROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030100	3907159451	BL1-3FSD-CDUROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030101	3688497674			1			
1030102	3688506598			1			
1030103	3894980274			1			
1030104	3959405032	BL1-3FSD-LIFTLOBBY PL2,3 /3	BOH FLOOR 3	1			
1030105	3907162390	BL1-2FSD-SPA OFFICE STAFF BEAKOUT	BOH FLOOR 2	1			
1030106	3959499345	BL1-2FSD-SPA OFFICE CORRI	BOH FLOOR 2	1			
1030107	3959498720	BL1-2FSD-SPA OFFICE	BOH FLOOR 2	1			
1030108	3907358793			1			
1030126	5229135069	RELAY LIFTHALL AA LEVEL3 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	 Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
			BOH				
1030127	4882590116	BL1-2FMZ-LOBBY	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030128	5229182377	RELAY LIFTHALL AB2 LEVEL2 FLOOR2	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030129	5229136349	RELAY LIFTHALL AB1 LEVEL2 FLOOR2	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030130	5229181660	RELAY LIFTHALL AB2 LEVEL3 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030131	5229178073	RELAY LIFTHALL AB1 LEVEL3 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030132	5229188843	RELAY FITNEES ROOM FLOOR2	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030133	5229189222	RELAY SAFEROOM FLOOR2	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030142	4918945057	BL1-3FTS 1 STAIR2	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030143	4918945040	BL1-3FFS 1 STAIR2	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030144	4918946153	BL1-3FTS 2 STAIR3	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030145	4918946146	BL1-3FFS 1 STAIR3	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030148	5068631791	SPEAKER-2 BUILDING-3AA1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030149	5068631883	SPEAKER-1 BUILDING-3AA1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030150	5069303758	STROBE-2 BUILDING-3AA1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030151	5068632002	STROBE-1 BUILDING-3AA1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030152	4882346997	BL1-3FMZ-STAIR03	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030153	4882349066	BL1-3FMZ-STAIR01	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030154	4882596033	BL1-3FMZ-STAIR02	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030155	4882759186	BL1-2FMZ-STAIR05	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030156	4881719006	BL1-2FMZ-STAIR06	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030157	4881932214	BL1-2FMZ-STAIR07	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030158	4918940687	BL1-3FFS 1 STAIR5	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030159	4918940694	BL1-3FTS 1 STAIR5	BOH FLOOR 3	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
BOH							
1030160	4918948621	BL1-3FFS 1 STAIR6	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030161	4918948638	BL1-3FTS 1 STAIR6	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030162	5069303253	STROBE-1 BUILDING-3AB1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030163	5068632668	STROBE-2 BUILDING-3AB1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030164	5069304960	SPEAKER-1 BUILDING-3AB1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030165	5069305097	SPEAKER-2 BUILDING-3AB1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030166	5220812839	RELAY A/CCUTTING#1 BUILDING-3AB1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030167	5218426178	RELAY SOUND BUILDING-3AB1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030168	4881932603	BL1-3FMZ-STAIR05	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030169	4882753986	BL1-3FMZ-STAIR07	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030170	4882066338	BL1-3FMZ-STAIR06	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030251	3698303514	ISOLATOR-IN-LOOP4-CT1	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030252	3907129027	BL1-2FSD EE ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030253	3907135271			1			
1030254	3907128815	BL1-2FSDFIREEXIT STAIR3	BOH FLOOR 2	1			
1030255	3894962935	BL1-2FHD-CORRI ROOM1218	BOH FLOOR 2	1			
1030256	3894980472	BL1-2FHD-CORRI ROOM1219	BOH FLOOR 2	1			
1030257	3894963673	BL1-2FHD-CORRI ROOM1221	BOH FLOOR 2	1			
1030258	3688428968	BL1-2FHD-CORRI ROOM1224	BOH FLOOR 2	1			
1030259	3688428340	BL1-2FHD-CORRI ROOM1227	BOH FLOOR 2	1			
1030260	3907117383	BL1-2FSDFIREEXIT STAIR1	BOH FLOOR 2	1			
1030261	3907121519	BL1-2FSDFIREEXIT STAIR2	BOH FLOOR 2	1			
1030262	3907146475	BL1-2FSDAV.STO.BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
BOH							
1030263	3907120772	BL1-2FSDHOUSEKEEPING ROOM1	BOH FLOOR 2	1			
1030264	3907161560	BL1-2FSDCDUROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030265	3907381883	BL1-2FSD-4 CORRI RECEPTION	BOH FLOOR 2	1			
1030266	3907341009	BL1-2FSD-5 CORRI RECEPTION	BOH FLOOR 2	1			
1030267	3907160570	BL1-2FSDAV.STO.BALL ROOMRIGHT	BOH FLOOR 2	1			
1030268	3907381814	BL1-2FSD-6 CORRI RECEPTION	BOH FLOOR 2	1			
1030269	3907344581	BL1-2FSD-1 CORRI PRE-FUNCTION	BOH FLOOR 2	1			
1030270	3907381777	BL1-2FSD-2 CORRI PRE-FUNCTIONFLOOR2	BOH FLOOR 2	1			
1030271	3907383603	BL1-2FSD-3 CORRI PRE-FUNCTION	BOH FLOOR 2	1			
1030272	3907120314	BL1-2FSDIDFROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030273	3907342129	BL1-2FSD-3 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030274	3907163274	BL1-2FSD-2 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030275	3905006153	BL1-2FSD-1 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030276	3907150502	BL1-2FSD-4 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030277	3907381821	BL1-2FSD-5 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030278	3907132676	BL1-2FSD-6 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030279	3907161652	BL1-2FSD-7 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030280	3907381586	BL1-2FSD-8 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030281	3907342891	BL1-2FSD-9 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030282	3907159147	BL1-2FSD-3 CORRI BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030283	3907156030	BL1-2FSDFURNITURE STORAGEBANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030284	3907157266	BL1-2FSD-4 CORRI BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030285	3907155316	BL1-2FSD-1 CORRI BANQUET	BOH FLOOR 2	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
BOH							
1030286	3907163236	BL1-2FSD-2 CORRI BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030287	3907158768	BL1-2FSD-3 CORRI RECEPTION	BOH FLOOR 2	1			
1030288	3894980434	BL1-2FHD COLD KITCHEN BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030289	3907143207	BL1-2FSD BEVERAGE DISPENSE BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030291	3907128983	BL1-2FSDHOUSEKEEPING ROOM2	BOH FLOOR 2	1			
1030292	3907150397	BL1-2FSD-1 CORRI RECEPTION	BOH FLOOR 2	1			
1030293	3894976321	BL1-2FHD-1 STEWARD STORE BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030294	3907155620	BL1-2FSDAHUBANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030295	3907156542	BL1-2FSD-5 CORRI BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030296	3907156078	BL1-2FSD-2 CORRI RECEPTION	BOH FLOOR 2	1			
1030297	3907155743	BL1-2FSD MALE TOILET BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030298	3907153145	BL1-2FSD HANDICAP TOILET BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030299	3907168187	BL1-2FSD-2 FEMALE TOILET BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030300	3907167906	BL1-2FSD-1 FEMALE TOILET BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030301	3907160303	BL1-3FSD-1 CORRI MEETINGROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030302	3907161539	BL1-3FSD-2 CORRI MEETINGROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030303	3907162536	BL1-3FSD SIDE FEMALE MEETING ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030304	3907148776	BL1-3FSD FEMALE TOILET MEETING ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030305	3907161737	BL1-3FSD-3 CORRI MEETING ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030306	3907161812	BL1-3FSDMALETOILET MEETING ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030307	3907149186	BL1-3FSDBOARDROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030308	3907149254	BL1-3FSD MEETING ROOM4	BOH FLOOR 3	1			
1030309	3907161607	BL1-3FSD MEETING ROOM3	BOH FLOOR 3	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
BOH							
1030310	3907161041	BL1-3FSD-5 CORRI MEETING ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030311	3907159307	BL1-3FSD FIREEXIT STAIR8	BOH FLOOR 3	1			
1030312	3907161676	BL1-3FSD-4 CORRI MEETING ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030313	3907161720	BL1-3FSD HANDICAP TOILET MEETING ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030314	3907161492	BL1-3FSDMEETING ROOM2	BOH FLOOR 3	1			
1030315	3907146505	BL1-3FSDMEETING ROOM1	BOH FLOOR 3	1			
1030316	3907129188	BL1-4FSD3-AHUROOM	BOH FLOOR 4	1			
1030317	3907160792	BL1-4FSD2-AHUROOM	BOH FLOOR 4	1			
1030318	3907160556	BL1-4FSD1-AHUROOM	BOH FLOOR 4	1			
1030319	3907156276	BL1-4FSD4-AHUROOM	BOH FLOOR 4	1			
1030320	3907161386	BL1-4FSD5-AHUROOM	BOH FLOOR 4	1			
1030321	3907159253	BL1-4FSD6-AHUROOM	BOH FLOOR 4	1			
1030322	3688505072	BL1-2FHD-6 CORRI BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030323	3907111787	BL1-2FSD-7 CORRI BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030324	3907160839	BL1-2FSDBANQUET OFFICE	BOH FLOOR 2	1			
1030325	3907147991	BL1-2FSD-7 CORRI LIFT BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030326	3907156092	BL1-3FSD-2 MEETING PANTRY	BOH FLOOR 3	1			
1030327	3907152940	BL1-3FSD-1 MEETING PANTRY	BOH FLOOR 3	1			
1030328	3894980007			1			
1030376	4881772865	BL1-2FMZ-2AA-CORRI ROOM1216	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030377	4881976898	BL1-2FMZ-CORRI ROOM1226	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030378	4882319588	BL1-2FMZ-CORRI ROOM1222	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030379	4882595401	BL1-2FMZ-CORRIR ECEPTION	BOH FLOOR 2	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
BOH							
1030380	4882349622	BL1-2FMZ-CORRI BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030381	4803285473	BL1-2FHD-2 BANQUET KITCHEN	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030382	4803268995	BL1-2FHD-1 BANQUET KITCHEN	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030383	4882597818	BL1-2FMZ-CORRI BANQUET STAIR8	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030384	4882744489	BL1-3FMZ-CORRI MEETING STAIR8	BOH FLOOR 3	1	✓		
1030385	4806889135	BL1-2FGAS STEWARD STORE BANQUET	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030386	4806481902	BL1-2FHD-2 STEWARD STORE BANQUET	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030387	5229179988	RELAY LIFTHALL AA2 LEVEL2 FLOOR2	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030388	5229178325	RELAY LIFTHALL AA1 LEVEL2 FLOOR2	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030389	5229287812	RELAY BANQUTE CORRIDOR LEVEL2 FL.2	BOH FLOOR 2	1	✓		
1030390	5229290614	RELAY SLIDEDOR PREFUNCTION FLOOR2	BOH FLOOR 2	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building A							
01040001	3698286749	ISOLATOR-IN-LOOP5-CT1	FLOOR 1	1	✓		
01040002	3907128495	BL1-4FSD-EEROOM	FLOOR 4	1			
01040003	3907128365	BL1-4FSD-MAIDROOM2	FLOOR 4	1			
01040004	3907125500	BL1-4FSD-CORLIFT	FLOOR 4	1			
01040005	3907160440	BL1-4FSD-CDUROOM	FLOOR 4	1			
01040006	3907121977	BL1-4FSD-IDFROOM	FLOOR 4	1			
01040007	3907123575	BL1-4FSD-ENTRANCE STAIR2	FLOOR 4	1			
01040008	3907122066	BL1-4FSD-MAIDROOM1	FLOOR 4	1			
01040009	3907117307	BL1-4FSD-ENTRANCE STAIR1	FLOOR 4	1			
01040010	3907122790	BL1-4FSD-ROOM1435	FLOOR 4	1	✓		
01040011	3907118465	BL1-4FSD-ROOM1434	FLOOR 4	1	✓		
01040012	3907117529	BL1-4FSD-ROOM1433	FLOOR 4	1	✓		
01040013	3907118441	BL1-4FSD-ROOM1432	FLOOR 4	1	✓		
01040014	3907117086	BL1-4FSD-ROOM1431	FLOOR 4	1	✓		
01040015	3907118144	BL1-4FSD-ROOM1430	FLOOR 4	1			
01040016	3907117697	BL1-4FSD-ROOM1429	FLOOR 4	1	✓		
01040017	3907119714	BL1-4FSD-ROOM1428	FLOOR 4	1	✓		
01040018	3907116683	BL1-4FSD-ROOM1427	FLOOR 4	1	✓		
01040019	3907115587	BL1-4FSD-ROOM1426	FLOOR 4	1	✓		
01040020	3907116997	BL1-4FSD-ROOM1425	FLOOR 4	1			
01040021	3907122530	BL1-4FSD-ROOM1424	FLOOR 4	1	✓		
01040022	3907159611	BL1-4FSD-ROOM1423	FLOOR 4	1	✓		
01040023	3907118748	BL1-4FSD-ROOM1422	FLOOR 4	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building A							
01040024	3907118700	BL1-4FSD-ROOM1421	FLOOR 4	1	✓		
01040025	3907118540	BL1-4FSD-ROOM1420	FLOOR 4	1	✓		
01040026	3907118243	BL1-4FSD-ROOM1419	FLOOR 4	1	✓		
01040027	3907118595	BL1-4FSD-ROOM1418	FLOOR 4	1	✓		
01040028	3907118908	BL1-4FSD-ROOM1417	FLOOR 4	1	✓		
01040029	3907118625	BL1-4FSD-ROOM1416	FLOOR 4	1	✓		
01040030	3907123315	BL1-4FSD-ROOM1415	FLOOR 4	1			
01040031	3907118311	BL1-4FSD-ROOM1414	FLOOR 4	1			
01040032	3907159291	BL1-4FSD-ROOM1412	FLOOR 4	1			
01040033	3907160266	BL1-4FSD-ROOM1411	FLOOR 4	1			
01040034	3907159918	BL1-4FSD-ROOM1410	FLOOR 4	1			
01040035	3907118250	BL1-4FSD-ROOM1409	FLOOR 4	1			
01040036	3907119011	BL1-4FSD-ROOM1408	FLOOR 4	1			
01040037	3907159642	BL1-4FSD-ROOM1407	FLOOR 4	1			
01040038	3907160167	BL1-4FSD-ROOM1406	FLOOR 4	1			
01040039	3907160648	BL1-4FSD-ROOM1405	FLOOR 4	1	✓		
01040040	3907117895	BL1-4FSD-ROOM1404	FLOOR 4	1			
01040041	3907117475	BL1-4FSD-ROOM1403	FLOOR 4	1			
01040042	3907117789	BL1-4FSD-ROOM1402	FLOOR 4	1			
01040043	3907159314	BL1-4FSD-ROOM1401	FLOOR 4	1			
01040044	3907156627	BL1-4FSD-ENTRANCE STAIR7	FLOOR 4	1			
01040045	3907119851	BL1-4FSD-ENTRANCE STAIR6	FLOOR 4	1			
01040046	3907120574	BL1-4FSD-MAIDROOM4	FLOOR 4	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building A							
01040047	3907120482	BL1-4FSD-IDFROOM4	FLOOR 4	1			
01040048	3907160143	BL1-4FSD-CDUROOM4	FLOOR 4	1			
01040049	3907121694	BL1-4FSD-CORLIFT	FLOOR 4	1			
01040050	3907119790	BL1-4FSD-MAIDROOM3	FLOOR 4	1			
01040051	3907119172	BL1-4FSD-EEROOM	FLOOR 4	1			
01040052	3907122813	BL1-6FSD-EEROOM	FLOOR 6	1			
01040053	3907122837	BL1-6FSD-HOUSEKEEPIN GROOM2	FLOOR 6	1			
01040054	3907129102	BL1-6FSD-CORRI LIFT	FLOOR 6	1			
01040055	3907161614	BL1-6FSD-CDUROOM	FLOOR 6	1			
01040056	3907121748	BL1-6FSD-IDFROOM	FLOOR 6	1			
01040057	3907124763	BL1-6FSD-HOUSEKEEPIN GROOM1	FLOOR 6	1			
01040058	3907120901	BL1-6FSD-ENTRANCE STAIR2	FLOOR 6	1			
01040059	3907158973	BL1-6FSD-FIREESCAPE STAIR2	FLOOR 6	1			
01040060	3907159574	BL1-6FSD-FIREESCAPE STAIR1	FLOOR 6	1			
01040061	3907148004	BL1-6FSD-ENTRANCE STAIR1	FLOOR 6	1			
01040062	3907122950	BL1-6FSD-ROOM1627	FLOOR 6	1			
01040063	3907118403	BL1-6FSD-ROOM1626	FLOOR 6	1			
01040064	3907123339	BL1-6FSD-ROOM1625	FLOOR 6	1	✓		
01040065	3907116171	BL1-6FSD-ROOM1624	FLOOR 6	1	✓		
01040066	3907119110	BL1-6FSD-ROOM1623	FLOOR 6	1	✓		
01040067	3907119493	BL1-6FSD-ROOM1622	FLOOR 6	1			
01040068	3907121816	BL1-6FSD-ROOM1621	FLOOR 6	1			
01040069	3907124046	BL1-6FSD-ROOM1619	FLOOR 6	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building A							
01040070	3907121786	BL1-6FSD-ROOM1618	FLOOR 6	1			
01040071	3907123766	BL1-6FSD-ROOM1617	FLOOR 6	1			
01040072	3907118977	BL1-6FSD-ROOM1616	FLOOR 6	1			
01040073	3907123735	BL1-6FSD-ROOM1615	FLOOR 6	1			
01040074	3894963611	BL1-6FHD-CORRI ROOM1623	FLOOR 6	1			
01040075	3894967091	BL1-6FHD-CORRI ROOM1624	FLOOR 6	1			
01040076	3894980380	BL1-6FHD-CORRI ROOM1627	FLOOR 6	1			
01040077	3907119738	BL1-6FSD-ROOM1620	FLOOR 6	1			
01040078	3894967756	BL1-6FHD-ENTRANCE	FLOOR 6	1			
01040079	3894982391	BL1-6FHD-CORRI ROOM1615	FLOOR 6	1			
01040080	3894981813	BL1-4FHDCORRI ROOM1426	FLOOR 4	1			
01040081	3894982612	BL1-4FHDCORRI ROOM1427	FLOOR 4	1			
01040082	3894963680	BL1-4FHDCORRI ROOM1431	FLOOR 4	1			
01040083	3894963895	BL1-4FHDCORRI ROOM1432	FLOOR 4	1			
01040084	3894964618	BL1-4FHDCORRI ROOM1435	FLOOR 4	1			
01040085	3894964281	BL1-4FHDCORRI ROOM1415	FLOOR 4	1			
01040086	3894963581	BL1-4FHDCORRI LIFT	FLOOR 4	1			
01040087	3894964236	BL1-4FHDCORRI ROOM1423	FLOOR 4	1			
01040088	3894981745	BL1-6FHD-CORRI ROOM1618	FLOOR 6	1			
01040089	3894982445	BL1-6FHD-CORRI ROOM1619	FLOOR 6	1			
01040090		BL1-4FHDFIREESCAPE STAIR7	FLOOR 4	1			
01040091		BL1-4FHDCORRI LIFT	FLOOR 4	1			
01040092		BL1-4FHDCORRI ROOM1405	FLOOR 4	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building A							
01040093		BL1-4FHDCORRI ROOM1409	FLOOR 4	1			
01040094		BL1-4FHDCORRI ROOM1410	FLOOR 4	1			
01040095		BL1-4FHDCORRI ROOM1412	FLOOR 4	1			
01040096		BL1-6FSD-CORRI LIFT ROOM1615	FLOOR 6	1			
01040099				1			
01040126	4918943107	BL1-4FFS 1 STAIR2	FLOOR 4	1	✓		
01040127	4918943114	BL1-4FTS 1 STAIR2	FLOOR 4	1	✓		
01040128	4918943763	BL1-4FFS 2	FLOOR 4	1	✓		
01040129	4918943770	BL1-4FTS 1	FLOOR 4	1	✓		
01040130	5069306285	STROBE-1 BUILDING-1AA4 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
01040131	5068631807	SPEAKER-1 BUILDING-1AA4 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
01040132	5218426116	RELAY A/CCUTTING#1 BUILDING-4AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
01040133	5218426031	RELAY A/CCUTTING#2 BUILDING-4AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
01040134	5218426529	RELAY A/CCUTTING#3 BUILDING-4AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
01040135	5218410504	RELAY LIFT#1/1 BUILDING-4AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
01040136	5218410498	RELAY LIFT#1/1 BUILDING-4AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
01040137	4918945064	BL1-6FFS 1 STAIR2	FLOOR 6	1	✓		
01040138	4918945071	BL1-6FTS 1 STAIR2	FLOOR 6	1	✓		
01040139	5068632422	STROBE-1 BUILDING-6AA1 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
01040140	5069303154	SPEAKER-1 BUILDING-6AA1 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
01040141	5218419057	RELAY A/CCUTTING#1 BUILDING-6AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
01040142	5218410474	RELAY LIFT#1/1 BUILDING-6AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
01040143	5218416568	RELAY LIFT#1/2 BUILDING-6AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building A							
01040144	5220775288	RELAY LIFT#1/3 BUILDING-6AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
01040145	4918948683	BL1-4FFS 1 STAIR6	FLOOR 4	1	✓		
01040146	4918948690	BL1-4FTS 1 STAIR6	FLOOR 4	1	✓		
01040147	5069303536	STROBE-1 BUILDING-4AB1 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
01040148	5069306797	SPEAKER-1 BUILDING-4AB1 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
01040149	4882319762	BL1-6FMZ-CORRI ROOM1622	FLOOR 6	1			
01040150	4881932252	BL1-6FMZ-CORRI ROOM1626	FLOOR 6	1			
01040151	4882591335	BL1-6FMZ-CORRI ROOM1616	FLOOR 6	1			
01040152	4881932344	BL1-4FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR2	FLOOR 4	1			
01040153	4882087487	BL1-4FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR1	FLOOR 4	1			
01040154	4885545953	BL1-4FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR7	FLOOR 4	1			
01040155	4881976935	BL1-4FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR6	FLOOR 4	1			
01040156	4882595746	BL1-4FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR5	FLOOR 4	1			
01040157	4882347123	BL1-4FMZ-CORRI STAIR3	FLOOR 4	1			
01040158	5229185590	RELAY LIFT#2/2 BUILDING-4AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
01040159	5229134291	RELAY LIFT#2/2 BUILDING-4AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
01040160	5229188171	RELAY LIFT#2/1 BUILDING-6AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
01040161	5229187716	RELAY LIFT#2/2 BUILDING-6AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
01040162	5229186702	RELAY LIFT#2/3 BUILDING-6AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
01040163	5229178998	RELAY LIFTHALLAA LEVEL4 FLOOR4	FLOOR 4	1	✓		
01040164	5229181011	RELAY LIFTHALL AA LEVEL6 FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01040165	5229181141	RELAY LIFTHALLAB LEVEL4 FLOOR4	FLOOR 4	1	✓		
01040251	3698303088	ISOLATOR-IN-LOOP6-CT1	FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building A							
01040252	3907129751	SD-GUESTROOM1124 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
01040253	3907159703	SD-GUESTROOM1215 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 1	1	✓		
01040254	3907118472	SD-GUESTROOM1122 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040255	3907117673	SD-GUESTROOM1121 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040256	3907133321	SD-GUESTROOM1120 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040257	3907138432	SD-GUESTROOM1119 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040258	3907131334	SD-GUESTROOM1118 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040259	3907138227	SD-GUESTROOM1117 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040260	3907137176	SD-GUESTROOM1116 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040261	3907131655	SD-GUESTROOM1115 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040262	3907122509	SD-GUESTROOM1114 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040263	3907135387	SD-GUESTROOM1112 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040264	3907135424	SD-GUESTROOM1111 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040265	3698293266	ISOLATOR-OUT LOOP6-2AA1	FLOOR 1	1	✓		
01040266	3907127801	SD-GUESTROOM1224 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040267	3907135578	SD-GUESTROOM1225 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040268	3907133529	SD-GUESTROOM1226 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040269	3907135264	SD-GUESTROOM1227 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040270	3907135479	SD-GUESTROOM1223 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040271	3907137343	SD-GUESTROOM1222 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040272	3907130726	SD-GUESTROOM1221 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040273	3907135660	SD-GUESTROOM1220 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040274	3907105243	SD-GUESTROOM1219 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building A							
01040275	3907138074	SD-GUESTROOM1218 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040276	3907131174	SD-GUESTROOM1217 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040277	3907135592	SD-GUESTROOM1216 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040279	3907117260	SD-GUESTROOM1327 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1			
01040280	3907117123	SD-GUESTROOM1326 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040281	3907113613	SD-GUESTROOM1325 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1			
01040282	3907117963	SD-GUESTROOM1324 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1			
01040283	3907127092	SD-GUESTROOM1123 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040285	3907116102	SD-GUESTROOM1323 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1			
01040286	3907118298	SD-GUESTROOM1322 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1			
01040287	3907117406	SD-GUESTROOM1321 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040288	3907118939	SD-GUESTROOM1320 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040289	3907146482	SD-GUESTROOM1319 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040290	3907118410	SD-GUESTROOM1318 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1			
01040291	3907116720	SD-GUESTROOM1317 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1			
01040292	3907117246	SD-GUESTROOM1316 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040293	3907118229	SD-GUESTROOM1315 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040294	3907105205	SD-GUESTROOM1314 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040295	3907119264	SD-GUESTROOM1312 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040296	3907118946	SD-GUESTROOM1311 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040297	3907118021	SD-GUESTROOM1310 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040298	3907091805	SD-GUESTROOM1309 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040299	3907116843	SD-GUESTROOM1308 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building A							
01040300	3907128860	SD-GUESTROOM1307 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040301	3907116928	SD-GUESTROOM1306 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040302	3907117215	SD-GUESTROOM1305 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040303	3907117369	SD-GUESTROOM1304 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040304	3907117178	SD-GUESTROOM1303 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040305	3907117154	SD-GUESTROOM1302 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		
01040306	3907116676	SD-GUESTROOM1301 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1		✓	Unprogram Alarm Trib
01040307	3907137039	SD-GUESTROOM1214 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040308	3907116713	SD-GUESTROOM1212 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040309	3907120260	SD-GUESTROOM1211 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040310	3907138319	SD-GUESTROOM1210 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040311	3907133352	SD-GUESTROOM1209 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040312	3907126897	SD-GUESTROOM1208 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040313	3907127238	SD-GUESTROOM1207 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040314	3907135677	SD-GUESTROOM1206 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040315	3907135608	SD-GUESTROOM1205 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040316	3907138104	SD-GUESTROOM1204 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040317	3907136070	SD-GUESTROOM1203 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040318	3907133314	SD-GUESTROOM1202 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040319	3907135202	SD-GUESTROOM1201 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040320	3698303569	ISOLATOR_IN_LOOP6	FLOOR 6	1			
01040321	3907119721	SD-GUESTROOM1110 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040322	3907119349	SD-GUESTROOM1109 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	 Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
Building A							
01040323	3907118618	SD-2 GUESTROOM1108 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040324	3907147922	SD-1 GUESTROOM1108 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040325	3907156573	SD-1 GUESTROOM1107 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
01040326	3907155798	SD-2 GUESTROOM1107 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
01040327	3907119530	SD-GUESTROOM1106 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040328	3907122059	SD-GUESTROOM1105 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040329	3907119295	SD-GUESTROOM1104 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040330	3907122677	SD-GUESTROOM1103 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040331	3907123872	SD-GUESTROOM1102 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040332	3907156641	SD-1 GUESTROOM1101 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040333	3907118601	SD-2 GUESTROOM1101 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040376	4918944227	BL1-2FFS 1 STAIR5	FLOOR 2	1	✓		
01040377	4918944234	BL1-2FTS 1 STAIR5	FLOOR 2	1	✓		
01040378	4918943701	BL1-2FFS 2 STAIR6	FLOOR 2	1	✓		
01040379	4918943718	BL1-2FTS 2 STAIR6	FLOOR 2	1	✓		
01040380	4824057844	BL1-2F HANDICAP-1	FLOOR 2	1	✓		
01040381	5068632095	STROBE-1 BUILDING-2AB1 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040382	5068631982	STROBE-2 BUILDING-2AB1 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040383	5068632330	SPEAKER-1 BUILDING-2AB1 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040384	5069303543	SPEAKER-2 BUILDING-2AB1 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040385	4919662601	BL1-2FFS 1 STAIR2	FLOOR 2	1	✓		
01040386	4919662618	BL1-2FTS 1 STAIR2	FLOOR 2	1	✓		
01040387	5218424303	RELAY A/CCUTTING#1 BUILDING-2AA1 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building A							
01040388	5218423252	RELAY SOUNDOFF#1 BUILDING-2AA1 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040389	5069305790	SPEAKER-1 BUILDING-2AA2 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040390	5069303888	STROBE-3 BUILDING-2AA2 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040391	4919654316	BL1-2FTS 2 STAIR3	FLOOR 2	1	✓		
01040392	4919654309	BL1-2FTS 2 STAIR3	FLOOR 2	1	✓		
01040393	5069303666	SPEAKER-2 BUILDING-2AA2 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040394	4824063135	BL1-2FHANDICAP-2	FLOOR 2	1	✓		
01040395	5069303369	STROBE-1 BUILDING-2AA2 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040396	5069303161	SPEAKER-3 BUILDING-2AA2 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040397	5068632415	STROBE-2 BUILDING-2AA2 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		
01040398	4824058100	BL1-2F HANDICAP-1	FLOOR 2	1	✓		
01040399	4824057813	BL1-2FANSUL-1 BANQUET	FLOOR 2	1	✓		
01040400	4808010339	BL1-2FANSUL-2 BANQUET	FLOOR 2	1	✓		
01050001	3698292061	ISOLATOR-IN-LOOP7-CT1	FLOOR 1	1	✓		
01050002	3907128617	BL1-5FSD-EEROOM	FLOOR 5	1			
01050003	3907128556	BL1-5FSD-MAIDROOM2	FLOOR 5	1			
01050004	3907128822	BL1-5FSD-CORLIFT	FLOOR 5	1			
01050005	3907163250	BL1-5FSD-CDUROOM	FLOOR 5	1			
01050006	3907124749	BL1-5FSD-IDFROOM	FLOOR 5	1			
01050007	3907121946	BL1-5FSD-MAIDROOM1	FLOOR 5	1			
01050008	3907122295	BL1-5FSD-ENTRANCE STAIR2	FLOOR 5	1			
01050009	3907143672	BL1-5FSD-ENTRANCE STAIR1	FLOOR 5	1			
01050010	3907118496	BL1-5FSD1-ROOM1529	FLOOR 5	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building A							
01050011	3907117192	BL1-5FSD1-ROOM1528	FLOOR 5	1			
01050012	3907118397	BL1-5FSD1-ROOM1527	FLOOR 5	1	✓		
01050013	3907117208	BL1-5FSD1-ROOM1526	FLOOR 5	1			
01050014	3907117161	BL1-5FSD1-ROOM1525	FLOOR 5	1			
01050015	3907128839	BL1-5FSD1-ROOM1524	FLOOR 5	1			
01050016	3907118960	BL1-5FSD1-ROOM1523	FLOOR 5	1	✓		
01050017	3907159659	BL1-5FSD2-ROOM1522	FLOOR 5	1	✓		
01050018	3907115556	BL1-5FSD1-ROOM1522	FLOOR 5	1	✓		
01050019	3907117567	BL1-5FSD2-ROOM1521	FLOOR 5	1			
01050020	3907118779	BL1-5FSD1-ROOM1521	FLOOR 5	1			
01050021	3907118069	BL1-5FSD-ROOM1520	FLOOR 5	1	✓		
01050022	3907159246	BL1-5FSD-ROOM1519	FLOOR 5	1			
01050023	3907116959	BL1-5FSD-ROOM1518	FLOOR 5	1			
01050024	3907117147	BL1-5FSD-ROOM1517	FLOOR 5	1			
01050025	3907118762	BL1-5FSD2-ROOM1516	FLOOR 5	1			
01050026	3907095544	BL1-5FSD1-ROOM1516	FLOOR 5	1			
01050027	3907117840	BL1-5FSD2-ROOM1516	FLOOR 5	1			
01050028	3907117581	BL1-5FSD1-ROOM1515	FLOOR 5	1			
01050029	3907116898	BL1-5FSD-ROOM1514	FLOOR 5	1			
01050030	3907116812	BL1-5FSD-ROOM1512	FLOOR 5	1			
01050031	3907116263	BL1-5FSD-ROOM1511	FLOOR 5	1			
01050032	3907116935	BL1-5FSD-ROOM1510	FLOOR 5	1			
01050033	3907118007	BL1-5FSD2-ROOM1509	FLOOR 5	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building A							
01050034	3907117451	BL1-5FSD1-ROOM1509	FLOOR 5	1			
01050035	3907117277	BL1-5FSD2-ROOM1508	FLOOR 5	1	✓		
01050036	3907117116	BL1-5FSD1-ROOM1508	FLOOR 5	1	✓		
01050037	3907108466	BL1-5FSD-ROOM1507	FLOOR 5	1			
01050038	3907117741	BL1-5FSD-ROOM1506	FLOOR 5	1			
01050039	3907117338	BL1-5FSD-ROOM1505	FLOOR 5	1			
01050040	3907116737	BL1-5FSD-ROOM1504	FLOOR 5	1			
01050041	3907116942	BL1-5FSD-ROOM1503	FLOOR 5	1			
01050042	3907115600	BL1-5FSD-ROOM1502	FLOOR 5	1			
01050043	3907117864	BL1-5FSD-ROOM1501	FLOOR 5	1			
01050044	3907159789	BL1-6FSD-CORRI-LIFT	FLOOR 6	1			
01050045	3907122682	BL1-5FSD-STAIR6	FLOOR 5	1			
01050046	3907123636	BL1-5FSD-MAIDROOM4	FLOOR 5	1			
01050047	3907120512	BL1-5FSD-IDFROOM	FLOOR 5	1			
01050048	3907158782	BL1-5FSD-CDUROOM	FLOOR 5	1			
01050049	3907123346	BL1-5FSD-CORLIFT	FLOOR 5	1			
01050050	3907123919	BL1-5FSD-MAIDROOM3	FLOOR 5	1			
01050051	3907120727	BL1-5FSD-EEROOM	FLOOR 5	1			
01050052	3907117420	SD-GUESTROOM1614 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050053	3907117130	SD-GUESTROOM1612 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050054	3907115730	SD-GUESTROOM1611 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050055	3907117925	SD-GUESTROOM1610 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050056	3907117611	SD-GUESTROOM1609 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building A							
01050057	3907117888	SD-GUESTROOM1608 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01050058	3907121601	SD-GUESTROOM1607 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01050059	3907118878	SD-GUESTROOM1606 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050060	3907119233	SD-GUESTROOM1605 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01050061	3907114566	SD-GUESTROOM1604 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050062	3907123162	SD-GUESTROOM1603 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050063	3907118014	SD-GUESTROOM1602 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050064	3907115655	SD-GUESTROOM1601 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050065	3907143955	SD-ENTRANCESTAIR7 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050066	3907130603	SD-FIREESCAPESTAIR7 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050067	3894963642	BL1-5FHDCORRI ROOM1521	FLOOR 5	1			
01050068	3894979858	BL1-5FHDCORRI ROOM1522	FLOOR 5	1			
01050069	3894963000	BL1-5FHDCORRI ROOM1525	FLOOR 5	1			
01050070	3894963062	BL1-5FHDCORRI ROOM1526	FLOOR 5	1			
01050071	3894967121	BL1-5FHDCORRI ROOM1529	FLOOR 5	1			
01050072	3894981905	BL1-5FHDCORRI ROOM1501	FLOOR 5	1			
01050073	3894975423	BL1-5FHDCORRI ROOM1504	FLOOR 5	1			
01050074	3894981288	BL1-5FHDCORRI ROOM1505	FLOOR 5	1			
01050075	3894981806	BL1-5FHDCORRI ROOM1508	FLOOR 5	1			
01050076	3894982247	BL1-5FHDCORRI ROOM1509	FLOOR 5	1			
01050077	3894980243	BL1-5FHDCORRI ROOM1511	FLOOR 5	1			
01050078	3894964441	BL1-5FHDCORRI LIFT	FLOOR 5	1			
01050079	3894982865	BL1-5FHDCORRI ROOM1515	FLOOR 5	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building A							
01050080	3894963925	BL1-5FHDCORRI LIFT	FLOOR 5	1			
01050081	3894977526	BL1-5FHDCORRI ROOM1519	FLOOR 5	1			
01050082	3894963871	BL1-6FHD-CORRI ROOM1601	FLOOR 6	1			
01050083	3894981950	BL1-6FHD-CORRI ROOM1604	FLOOR 6	1			
01050084	3894963697	BL1-6FHD-CORRI ROOM1606	FLOOR 6	1			
01050085	3907121489	SD-FIREESCAPESTAIR6 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050086	3907123117	SD-CORRIDORMAID BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050087	3907120277	SD-HOUSEKEEPINGROOM4 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050088	3907123216	SD-IDFROOM BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050089	3907128501	SD-CDUROOM BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050090	3894962973	BL1-6FHD-CORRI ROOM1609	FLOOR 6	1			
01050091	3894981714	BL1-6FHD-CORRI ROOM1610	FLOOR 6	1			
01050092	3907148035	B1-5FSD-ENTRANCE STAIR7	FLOOR 5	1			
01050093	3907123810	SD-HOUSEKEEPINGROOM3 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050094	3907123094	SD-EEROOM BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050095	3894981080	BL1-6FHD-CORRI ROOM1614	FLOOR 6	1			
01050096	3829728636	BL1-6FHD-CORRI LIFT	FLOOR 6	1			
01050098	3907166510						
01050100	3907143108	SD-MALETOILET PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050101	3907156450	SD-HANDICAPTOILET PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050102	3907157242	SD-1 FAMALETOILET PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050103	3907144044	SD-NOROOM PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050104	3907156528	SD-2 FAMALETOILET PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building A							
01050105	3907155774	SD-1 PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050106	3907143177	SD-2 PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050107	3907156139	SD-3 PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050108	3907157235	SD-4 PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050109	3907120246	SD-LIFTEEROOM BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050126	4918945248	BL1-5FFS 1 STAIR2	FLOOR 5	1	✓		
01050127	4918945255	BL1-5FTS 1 STAIR2	FLOOR 5	1	✓		
01050128	5068632088	STROBE-1 BUILDING-5AA1 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
01050129	5068632439	SPEAKER-1 BUILDING-5AA1 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
01050130	4918944005	BL1-5FFS 1 STAIR6	FLOOR 5	1	✓		
01050131	4918944012	BL1-5FTS 1 STAIR6	FLOOR 5	1	✓		
01050132	5069304045	STROBE-1 BUILDING-5AB1 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
01050133	5069303338	SPEAKER-1 BUILDING-5AB1 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
01050134	5068632019	STROBE-1 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01050135	5068631920	STROBE-2 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01050136	5069303598	SPEAKER-1 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01050137	5068632408	SPEAKER-2 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01050138	4919656662	BL1-6FFS 1 STAIR6	FLOOR 6	1	✓		
01050139	4919656679	BL1-6FTS 1 STAIR6	FLOOR 6	1	✓		
01050140	4824062961	BL1-6FANSUL-1 PANASIA GRILL	FLOOR 6	1	✓		
01050141	5218433084	RELAY A/CCUTTING-1 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01050142	5218434227	RELAY A/CCUTTING-1 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01050143	5218420190	RELAY LIFT#1/1 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building A							
01050144	5218417749	RELAY LIFT#1/2 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01050145	5218426499	RELAY LIFT#1/3 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01050146	5218425355	RELAY SOUNDCUTOFF#1 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01050147	4885545014	BL1-5FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR2	FLOOR 5	1			
01050148	4881932801	BL1-5FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR1	FLOOR 5	1			
01050149	4882589349	BL1-5FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR7	FLOOR 5	1			
01050150	4882597566	BL1-5FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR6	FLOOR 5	1			
01050151	4882590123	BL1-5FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR5	FLOOR 5	1			
01050152	4882745769	BL1-5FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR3	FLOOR 5	1			
01050153	4882597856	BL1-6FMZ-CORRI ROOM1602	FLOOR 6	1			
01050154	4881716111	BL1-6FMZ-CORRI ROOM1607	FLOOR 6	1			
01050155	4882592486	BL1-6FMZ-CORRI ROOM1611	FLOOR 6	1			
01050156	4803288085	BL1-6FHD-KITCHEN PANASIA	FLOOR 6	1	✓		
01050157	4806484828	BL1-6FGAS KITCHEN PANASIA	FLOOR 6	1	✓		
01050158	5229188645	RELAY LIFT#2/1 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01050159	5229188614	RELAY LIFT#2/2 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01050160	5229188485	RELAY LIFT#2/3 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01050161	5229175942	RELAY LIFTHALL AA LEVEL5 FLOOR5	FLOOR 5	1	✓		
01050162	5229179520	RELAY LIFTHALL AB LEVEL6 FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		
01050163	5229187808	RELAY LIFTHALL AB LEVEL5 FLOOR5	FLOOR 5	1	✓		
01050164	4808006820	BL1-6FANSUL-2 PANASIA GRILL	FLOOR 6	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
Building 8							
02020032	3698486200	ISOLATOR-OUT LOOP10-1B1	FLOOR 1	1	✓		
02020033	3907117949	BL2-1FSD-1-ROOM2101	FLOOR 1	1			
02020034	3907116706	BL2-1FSD-2-ROOM2101	FLOOR 1	1			
02020035	3907122127	BL2-1FSD-ROOM2102	FLOOR 1	1			
02020036	3907124114	BL2-1FSD-ROOM2103	FLOOR 1	1			
02020037	3907121779	BL2-1FSD-ROOM2104	FLOOR 1	1			
02020038	3907117772	BL2-1FSD-ROOM2105	FLOOR 1	1	✓		
02020040	3907118915	BL2-1FSD-2-ROOM2106	FLOOR 1	1			
02020041	3907161959	BL2-1FSD-CDU ROOM	FLOOR 1	1			
02020042	3907121762	BL2-2FSD-ROOM2201	FLOOR 2	1			
02020043	3907121557	BL2-2FSD-ROOM2202	FLOOR 2	1			
02020044	3907137213	BL2-2FSD-ROOM2203	FLOOR 2	1			
02020045	3907123124	BL2-2FSD-ROOM2204	FLOOR 2	1			
02020046	3907123858	BL2-2FSD-ROOM2205	FLOOR 2	1	✓		
02020047	3907135714	BL2-2FSD-ROOM2206	FLOOR 2	1			
02020048	3907137565	BL2-2FSD-ROOM2207	FLOOR 2	1	✓		
02020049	3907157952	BL2-2FSD-ROOM2208	FLOOR 2	1	✓		
02020050	3907162918	BL2-2FSD-CDU ROOM	FLOOR 2	1			
02020051	3907128686	BL2-3FSD-1-ROOM2301	FLOOR 3	1			
02020052	3907128990	BL2-3FSD-2-ROOM2301	FLOOR 3	1			
02020053	3907128884	BL2-3FSD-ROOM2302	FLOOR 3	1	✓		
02020054	3907124121	BL2-3FSD-ROOM2303	FLOOR 3	1			
02020055	3907129331	BL2-3FSD-ROOM2304	FLOOR 3	1			
02020056	3907118113	BL2-3FSD-ROOM2305	FLOOR 3	1			
02020057	3907127665	BL2-3FSD-1-ROOM2306	FLOOR 3	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building B							
02020058	3907125579	BL2-3FSD-2-ROOM2306	FLOOR 3	1			
02020059	3907147588	BL2-3FSD-CDU ROOM	FLOOR 3	1			
02020060	3907162130	BL2-1FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 1	1			
02020061	3907162192	BL2-3FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 3	1			
02020071	3907127139	BL2-1FSD-CORRI ROOM2104	FLOOR 1	1			
02020072	3907146512	BL2-1FSD-CORRI ROOM2101	FLOOR 1	1			
02020073	3907138920	BL2-2FSD-CORRI ROOM2208	FLOOR 2	1			
02020074	3907138715	BL2-2FSD-CORRI ROOM2204	FLOOR 2	1			
02020075	3907146826	BL2-2FSD-CORRI ROOM2201	FLOOR 2	1			
02020076	3906802358	BL2-2FSD-2 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1			
02020077	3907161898	BL2-2FSD-1 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1			
02020078	3907127146	BL2-3FSD-CORRI ROOM2306	FLOOR 3	1			
02020079	3907146666	BL2-3FSD-CORRI ROOM2304	FLOOR 3	1			
02020080	3907146697	BL2-3FSD-1CORRI ROOM2303	FLOOR 3	1			
02020081	3906802402	BL2-3FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 3	1			
02020082	3907160716	BL2-1FSD-IDF ROOM	FLOOR 1	1			
02020083	3907138852	BL2-2FSD-CORRI ROOM2205	FLOOR 2	1			
02020084	3907138876	BL2-3FSD-CORRI ROOM2301	FLOOR 3	1			
02020085	3907127078	BL2-1FSD-CORRI ROOM2106	FLOOR 1	1			
02020086	3907146741	BL2-1FSD-CORRI ROOM2103	FLOOR 1	1			
02020112	3907154630	BL2-1FSD-HOUSEKEEPIN G	FLOOR 1	1			
02020113	3907167470	BL2-1FSD-EEROOM	FLOOR 1	1			
02020114	3907167104	BL2-3FSD-LIFT	FLOOR 1	1			
02020149	4918942643	BL2-1FFS 1	FLOOR 1	1	✓		
02020150	4918942650	BL2-1FTS 1	FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	 Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
Building B							
02020151	5068632248	STROBE-1 BUILDING-1B1	FLOOR 1	1	✓		
02020152	5069305691	STROBE-2 BUILDING-1B1	FLOOR 1	1	✓		
02020153	5069302782	STROBE-3 BUILDING-1B1	FLOOR 1	1	✓		
02020154	5068632491	SPEAKER-1 BUILDING-1B1	FLOOR 1	1	✓		
02020155	5069303130	SPEAKER-2 BUILDING-1B1	FLOOR 1	1	✓		
02020156	5069303635	SPEAKER-3 BUILDING-1B1	FLOOR 1	1	✓		
02020157	5068632699	BL2-1FTel.-JACK-01	FLOOR 1	1	✓		
02020158	5218410535	RELAY LIFT#1 BUILDING-1B1 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
02020159	4882346553	BL2-1FMZ-CORRI ROOM2104	FLOOR 1	1			
02020160	4882347925	BL2-1FMZ-CORRI ROOM2102	FLOOR 1	1			
02020161	4882342616	BL2-2FMZ-CORRI ROOM2205	FLOOR 2	1			
02020162	4882349653	BL2-2FMZ-CORRI ROOM2203	FLOOR 2	1			
02020163	4882348441	BL2-3FMZ-CORRI ROOM2304	FLOOR 3	1			
02020164	4882342593	BL2-3FMZ-CORRI ROOM2302	FLOOR 3	1			
02020166	5223572808	RELAY LIFT#2 BUILDING-1B1 FL.2	FLOOR 1	1	✓		
02020171	4807344015	BL2-1FTS 2	FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building C							
01050251	3698303293	ISOLATOR-IN-LOOP8-CT1	FLOOR 1	1			
01050252	3907137077	BL3-1FSD1-ROOM3101 LIVING	FLOOR 1	1			
01050253	3907130498	BL3-1FSD2-ROOM3101 BED	FLOOR 1	1			
01050254	3907135851	BL3-1FSD-ROOM3102	FLOOR 1	1	✓		
01050255	3907133376	BL3-1FSD-ROOM3103	FLOOR 1	1			
01050256	3906441250	BL3-1FSD-ROOM3104	FLOOR 1	1	✓		
01050257	3907133055	BL3-1FSD-ROOM3105	FLOOR 1	1			
01050258	3906441427	BL3-1FSD1-ROOM3106 LIVING	FLOOR 1	1			
01050259	3906441557	BL3-1FSD2-ROOM3106 BED	FLOOR 1	1			
01050260	3907154616	BL3-1FSD-CDUROOM	FLOOR 1	1	✓		
01050261	3907135981	BL3-2FSD-ROOM3201	FLOOR 2	1	✓		
01050262	3907135752	BL3-2FSD-ROOM3202	FLOOR 2	1	✓		
01050263	3907133284	BL3-2FSD-ROOM3203	FLOOR 2	1	✓		
01050264	3907136155	BL3-2FSD-ROOM3204	FLOOR 2	1	✓		
01050265	3907132508	BL3-2FSD-ROOM3205	FLOOR 2	1	✓		
01050266	3907135813	BL3-2FSD-ROOM3206	FLOOR 2	1	✓		
01050267	3907123674	BL3-2FSD-ROOM3207	FLOOR 2	1			
01050268	3907127788	BL3-2FSD-ROOM3208	FLOOR 2	1			
01050269	3907162291	BL3-2FSD-CDU ROOM	FLOOR 2	1	✓		
01050270	3907117055	BL3-3FSD2-ROOM3301	FLOOR 3	1			
01050271	3907118137	BL3-3FSD1-ROOM3301	FLOOR 3	1			
01050272	3907129140	BL3-3FSD-ROOM3302	FLOOR 3	1	✓		
01050273	3907129218	BL3-3FSD-ROOM3303	FLOOR 3	1	✓		
01050274	3907118755	BL3-3FSD-ROOM3304	FLOOR 3	1	✓		
01050275	3907128976	BL3-3FSD-ROOM3305	FLOOR 3	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building C							
01050276	3907117727	BL3-3FSD2-ROOM3306 LIVING	FLOOR 3	1			
01050277	3907128914	BL3-3FSD1-ROOM3306 BED	FLOOR 3	1			
01050278	3907153138	BL3-3FSD-CDUROOM	FLOOR 3	1	✓		
01050279	3907149278	BL3-1FSD-EEROOM	FLOOR 1	1	✓		
01050280	3907118816	BL3-1FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 1	1	✓		
01050281	3907150038	BL3-3FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 3	1	✓		
01050311	3907162710	BL3-1FSD-CORRI ROOM3104	FLOOR 1	1	✓		
01050312	3907164196	BL3-1FSD-CORRI ROOM3103	FLOOR 1	1	✓		
01050313	3907162086	BL3-1FSD-CORRI ROOM3101	FLOOR 1	1		✓	Internal Fault Trib
01050314	3907161850	BL3-1FSD-IDF ROOM	FLOOR 1	1	✓		
01050315	3907159741	BL3-2FSD2-HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1	✓		
01050316	3907161027	BL3-2FSD1-HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1	✓		
01050317	3907146703	BL3-2FSD-CORRI ROOM3207	FLOOR 2	1	✓		
01050318	3907162048	BL3-2FSD-CORRI ROOM3205	FLOOR 2	1	✓		
01050319	3907162505	BL3-2FSD-CORRI ROOM3204	FLOOR 2	1	✓		
01050320	3907162475	BL3-2FSD-CORRI ROOM3201	FLOOR 2	1	✓		
01050321	3907162116	BL3-3FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 3	1	✓		
01050322	3907162529	BL3-3FSD-CORRI ROOM3306	FLOOR 3	1	✓		
01050323	3907162031	BL3-3FSD-CORRI ROOM3304	FLOOR 3	1	✓		
01050324	3907152643	BL3-3FSD-CORRI ROOM3303	FLOOR 3	1	✓		
01050325	3907160884	BL3-3FSD-CORRI ROOM3301	FLOOR 3	1	✓		
01050326	3959499154	BL3-1FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 1	1	✓		
01050344	3907162383	BL3-1FSD-CORRI ROOM3106	FLOOR 1	1	✓		
01050345	3907150557	BL3-3FSD-CORRI LIFT	FLOOR 3	1	✓		
01050376	4918943961	BL3-1FFS 1	FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building C							
01050377	4918943978	BL3-1FTS 1	FLOOR 1	1	✓		
01050378	5069305165	STROBE-1 BUILDING-1C1	FLOOR 1	1	✓		
01050379	5069303291	STROBE-2 BUILDING-1C1	FLOOR 1	1	✓		
01050380	5068632194	STROBE-3 BUILDING-1C1	FLOOR 1	1	✓		
01050381	5068631890	SPEAKER-1 BUILDING-1C1	FLOOR 1	1	✓		
01050382	5069302669	SPEAKER-2 BUILDING-1C1	FLOOR 1	1	✓		
01050383	5069303529	SPEAKER-3 BUILDING-1C1	FLOOR 1	1	✓		
01050384	5069302768	BL3-1FTel.-JACK-01	FLOOR 1	1	✓		
01050385	5218426154	RELAY LIFT#1 BUILDING-1C1 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
01050396	4882591816	BL3-1FMZ-CORRI ROOM3105	FLOOR 1	1	✓		
01050397	4882348458	BL3-1FMZ-CORRI ROOM3103	FLOOR 1	1	✓		
01050398	4882596149	BL3-2FMZ-CORRI ROOM3206	FLOOR 2	1	✓		
01050399	4882756505	BL3-2FMZ-CORRI ROOM3204	FLOOR 2	1	✓		
01050400	4882595371	BL3-3FMZ-CORRI ROOM3305	FLOOR 3	1	✓		
01050401	4882595296	BL3-3FMZ-CORRI ROOM3303	FLOOR 3	1	✓		
01050403	4806685911	BL3-1FTS 2	FLOOR 1	1	✓		
01050408	5223408862	RELAY LIFT#2 BUILDING-1C1 FL.1	FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
Building D							
02020251	3698293082	ISOLATOR-IN-LOOP10-CT1	FLOOR 1	1	✓		
02020252	3907127184	BL4-1FSD-1-ROOM4101	FLOOR 1	1	✓		
02020253	3907146543	BL4-1FSD-2-ROOM4101	FLOOR 1	1	✓		
02020254	3907119288	BL4-1FSD-ROOM4102	FLOOR 1	1	✓		
02020255	3907137237	BL4-1FSD-ROOM4103	FLOOR 1	1			
02020256	3907133246	BL4-1FSD-ROOM4104	FLOOR 1	1			
02020276	3906440840	BL4-1FSD-ROOM4105	FLOOR 1	1	✓		
02020258	3906440628	BL4-1FSD-1-ROOM4106	FLOOR 1	1			
02020259	3906440918	BL4-1FSD-2-ROOM4106	FLOOR 1	1			
02020260	3907139064	BL4-1FSD-CDU ROOM	FLOOR 1	1			
02020261	3907122658	BL4-2FSD-ROOM4201	FLOOR 2	1	✓		
02020262	3907123797	BL4-2FSD-ROOM4202	FLOOR 2	1	✓		
02020263	3907122004	BL4-2FSD-ROOM4203	FLOOR 2	1	✓		
02020264	3907119158	BL4-2FSD-ROOM4204	FLOOR 2	1	✓		
02020265	3907121991	BL4-2FSD-ROOM4205	FLOOR 2	1	✓		
02020283	3907121755	BL4-2FSD-ROOM4206	FLOOR 2	1			
02020266	3907122103	BL4-2FSD-ROOM4207	FLOOR 2	1	✓		
02020267	3907122721	BL4-2FSD-ROOM4208	FLOOR 2	1	✓		
02020268	3907147892	BL4-2FSD-CDU ROOM	FLOOR 2	1			
02020269	3907146437	BL4-3FSD-1-ROOM4301	FLOOR 3	1	✓		
02020270	3907138753	BL4-3FSD-2-ROOM4301	FLOOR 3	1	✓		
02020271	3907138906	BL4-3FSD-ROOM4302	FLOOR 3	1	✓		
02020272	3907148363	BL4-3FSD-ROOM4303	FLOOR 3	1	✓		
02020273	3907155262	BL4-3FSD-ROOM4304	FLOOR 3	1			
02020274	3907127108	BL4-3FSD-ROOM4305	FLOOR 3	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building D							
02020275	3907138883	BL4-3FSD-1-ROOM4306	FLOOR 3	1	✓		
02020289	3907146734	BL4-3FSD-2-ROOM4306	FLOOR 3	1	✓		
02020277	3907164226	BL4-1FSD-CORRI ROOM4106	FLOOR 1	1			
02020278	3907164158	BL4-1FSD-CORRI ROOM4104	FLOOR 1	1			
02020279	3907163892	BL4-1FSD-CORRI ROOM4103	FLOOR 1	1			
02020280	3907164172	BL4-1FSD-CORRI ROOM4101	FLOOR 1	1			
02020281	3907148523	BL4-2FSD-1 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1			
02020282	3907162352	BL4-2FSD-2 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1			
02020284	3907162765	BL4-2FSD-CORRI ROOM4208	FLOOR 2	1			
02020285	3907162055	BL4-2FSD-CORRI ROOM4205	FLOOR 2	1			
02020286	3907161874	BL4-2FSD-CORRI ROOM4204	FLOOR 2	1			
02020287	3907161911	BL4-2FSD-CORRI ROOM4201	FLOOR 2	1			
02020288	3907163083	BL4-3FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 3	1			
02020290	3907148264	BL4-3FSD-CORRI ROOM4306	FLOOR 3	1			
02020291	3907163809	BL4-3FSD-CORRI ROOM4304	FLOOR 3	1			
02020292	3907161843	BL4-3FSD-CORRI ROOM4303	FLOOR 3	1			
02020293	3907161942	BL4-3FSD-CORRI ROOM4301	FLOOR 3	1			
02020294	3907141395	BL4-3FSD-CDU ROOM	FLOOR 3	1			
02020295	3906802440	BL4-1FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 1	1			
02020296	3907123179	BL4-1FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 1	1			
02020297	3907148929	BL4-3FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 3	1			
02020339	3907166916	BL4-1FSD-IDFROOM	FLOOR 1	1			
02020340	3907159765	BL4-3FSD-LIFT	FLOOR 3	1			
02020341	3907167555	BL4-1FSD-EEROOM	FLOOR 1	1			
02020376	4918949161	BL4-1FFS 1	FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building D							
02020377	4918949178	BL4-1FTS 1	FLOOR 1	1	✓		
02020378	5068631739	STROBE-1 BUILDING-1D1	FLOOR 1	1	✓		
02020379	5068631876	STROBE-2 BUILDING-1D1	FLOOR 1	1	✓		
02020380	5069302638	STROBE-3 BUILDING-1D1	FLOOR 1	1	✓		
02020381	5069303055	SPEAKER-1 BUILDING-1D1	FLOOR 1	1	✓		
02020382	5069304595	SPEAKER-2 BUILDING-1D1	FLOOR 1	1	✓		
02020383	5069303390	SPEAKER-3 BUILDING-1D1	FLOOR 1	1	✓		
02020384	5068632224	BL4-1FTel.-JACK-01	FLOOR 1	1	✓		
02020385	5220790373	RELAY LIFT#1 BUILDING-1D1 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
02020386	4882346614	BL4-1FMZ-CORRI-GUEST RM.4104	FLOOR 1	1	✓		
02020387	4882342586	BL4-1FMZ-CORRI-GUEST RM.4102	FLOOR 1	1	✓		
02020388	4882346645	BL4-2FMZ-CORRI-GUEST RM.4205	FLOOR 2	1	✓		
02020389	4882342661	BL4-2FMZ-CORRI-GUEST RM.4203	FLOOR 2	1	✓		
02020390	4885544109	BL4-3FMZ-CORRI-GUEST RM.4304	FLOOR 3	1	✓		
02020391	4882342647	BL4-3FMZ-CORRI-GUEST RM.4302	FLOOR 3	1	✓		
02020408	5223408817	RELAY LIFT#2 BUILDING-1D1 FL.2	FLOOR 1	1	✓		
02020410	4806711849	BL4-1FTS 2	FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building E							
01050282	3907135790	BL5-1FSD-1-ROOM5101 BED	FLOOR 1	1			
01050283	3907133475	BL5-1FSD-2-ROOM5101 LIVING	FLOOR 1	1			
01050284	3907137220	BL5-1FSD-ROOM5102	FLOOR 1	1			
01050285	3907136049	BL5-1FSD-ROOM5103	FLOOR 1	1			
01050286	3907124374	BL5-1FSD-ROOM5104	FLOOR 1	1			
01050287	3907128471	BL5-1FSD-ROOM5105	FLOOR 1	1			
01050288	3907135967	BL5-1FSD-1-ROOM5106 LIVING	FLOOR 1	1			
01050289	3907120215	BL5-1FSD-2-ROOM5106 BED	FLOOR 1	1			
01050290	3907148837	BL5-1FSD-CDU ROOM	FLOOR 1	1		✓	Dirty Trlb
01050291	3907135837	BL5-2FSD-ROOM5201	FLOOR 2	1	✓		
01050292	3907136100	BL5-2FSD-ROOM5202	FLOOR 2	1	✓		
01050333	3907135929	BL5-2FSD-ROOM5203	FLOOR 2	1	✓		
01050293	3907135882	BL5-2FSD-ROOM5204	FLOOR 2	1	✓		
01050294	3907136056	BL5-2FSD-ROOM5205	FLOOR 2	1	✓		
01050295	3907137381	BL5-2FSD-ROOM5206	FLOOR 2	1	✓		
01050296	3907137275	BL5-2FSD-1-ROOM5207 LIVING	FLOOR 2	1			
01050297	3907126156	BL5-2FSD-2-ROOM5207 BED	FLOOR 2	1			
01050298	3907141319	BL5-2FSD-CDU ROOM	FLOOR 2	1	✓		
01050299	3907124534	BL5-3FSD-1-ROOM5301 BED	FLOOR 3	1	✓		
01050300	3907121595	BL5-3FSD-2-ROOM5301 LIVING	FLOOR 3	1	✓		
01050301	3907125463	BL5-3FSD-ROOM5302	FLOOR 3	1	✓		
01050302	3907126088	BL5-3FSD-ROOM5303	FLOOR 3	1	✓		
01050303	3907129133	BL5-3FSD-ROOM5304	FLOOR 3	1			
01050304	3907128266	BL5-3FSD-ROOM5305	FLOOR 3	1			
01050305	3907128228	BL5-3FSD-1-ROOM5306 LIVING	FLOOR 3	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
Building E							
01050306	3907129270	BL5-3FSD-2-ROOM5306 BED	FLOOR 3	1			
01050307	3907159079	BL5-3FSD-CDU ROOM	FLOOR 3	1	✓		
01050308	3907148219	BL5-1FSD-EEROOM	FLOOR 1	1	✓		
01050309	3907146413	BL5-1FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 1	1	✓		
01050310	3907148424	BL5-3FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 3	1	✓		
01050327	3907146550	BL5-1FSD-CORRI ROOM5106	FLOOR 1	1	✓		
01050328	3907145577	BL5-1FSD-CORRI ROOM5104	FLOOR 1	1	✓		
01050329	3907127122	BL5-1FSD-CORRI ROOM5103	FLOOR 1	1	✓		
01050330	3907146659	BL5-1FSD-CORRI ROOM5101	FLOOR 1	1	✓		
01050331	3907158812	BL5-2FSD-2 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1	✓		
01050332	3907152353	BL5-2FSD-1 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1	✓		
01050334	3907161867	BL5-2FSD-CORRI ROOM5207	FLOOR 2	1	✓		
01050335	3907138937	BL5-2FSD-CORRI ROOM5205	FLOOR 2	1	✓		
01050336	3907162079	BL5-2FSD-CORRI ROOM5204	FLOOR 2	1	✓		
01050337	3907127085	BL5-2FSD-CORRI ROOM5202	FLOOR 2	1	✓		
01050338	3907162734	BL5-3FSD-HOUSEKEEPIN G	FLOOR 3	1	✓		
01050339	3907162550	BL5-3FSD-CORRI ROOM5306	FLOOR 3	1	✓		
01050340	3907164219	BL5-3FSD-CORRI ROOM5304	FLOOR 3	1	✓		
01050341	3907148639	BL5-3FSD-CORRI ROOM5303	FLOOR 3	1	✓		
01050342	3907161935	BL5-3FSD-CORRI ROOM5301	FLOOR 3	1	✓		
01050343	3907156313	BL5-1FSD-HOUSEKEEPIN G	FLOOR 1	1	✓		
01050346	3907143764	BL5-3FSD-LIFTROOM	FLOOR 3	1	✓		
01050347	3907161683	BL5-1FSD-IDFROOM	FLOOR 1	1	✓		
01050386	4918947204	BL5-1FFS 1	FLOOR 1	1	✓		
01050387	4918947211	BL5-1FTS 1	FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building E							
01050388	5068632446	STROBE-1 BUILDING-1E1	FLOOR 1	1	✓		
01050389	5068631913	STROBE-2 BUILDING-1E1	FLOOR 1	1	✓		
01050390	5068632057	STROBE-3 BUILDING-1E1	FLOOR 1	1	✓		
01050391	5069302737	SPEAKER-1 BUILDING-1E1	FLOOR 1	1	✓		
01050392	5069302751	SPEAKER-2 BUILDING-1E1	FLOOR 1	1	✓		
01050393	5069305103	SPEAKER-3 BUILDING-1E1	FLOOR 1	1	✓		
01050394	5068632323	BL5-1FTel.-JACK-01	FLOOR 1	1	✓		
01050395	5220812914	RELAY LIFT#1 BUILDING-1E1 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
01050402	4882590079	BL5-1FMZ-CORRI ROOM5105	FLOOR 1	1	✓		
01050404	4882597764	BL5-2FMZ-CORRI ROOM5206	FLOOR 2	1	✓		
01050405	4882596040	BL5-2FMZ-CORRI ROOM5204	FLOOR 2	1	✓		
01050406	4882349660	BL5-3FMZ-CORRI ROOM5305	FLOOR 3	1	✓		
01050407	4882349424	BL5-3FMZ-CORRI ROOM5303	FLOOR 3	1	✓		
01050409	5223550318	RELAY LIFT#2 BUILDING-1E1 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
01050410	4882588977	BL5-1FMZ-CORRI ROOM5103	FLOOR 1	1	✓		
01050411	4806686314	BL5-1FTS 2	FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building F							
02020298	3907160853	BL6-1FSD-2-ROOM6101	FLOOR 1	1			
02020299	3907160532	BL6-1FSD-1-ROOM6101	FLOOR 1	1			
02020300	3907123841	BL6-1FSD-ROOM6102	FLOOR 1	1			
02020301	3907138371	BL6-1FSD-ROOM6103	FLOOR 1	1			
02020302	3907133192	BL6-1FSD-ROOM6104	FLOOR 1	1			
02020303	3907131952	BL6-1FSD-ROOM6105	FLOOR 1	1			
02020304	3907138890	BL6-1FSD-1-ROOM6106	FLOOR 1	1			
02020305	3907146871	BL6-1FSD-2-ROOM6106	FLOOR 1	1			
02020306	3907162420	BL6-1FSD-CORRI ROOM6106	FLOOR 1	1			
02020307	3907164035	BL6-1FSD-CORRI ROOM6104	FLOOR 1	1			
02020308	3907162871	BL6-1FSD-CORRI ROOM6103	FLOOR 1	1			
02020309	3907156405	BL6-1FSD-CDU ROOM	FLOOR 1	1		✓	Internal Trlb
02020310	3907123131	BL6-2FSD-ROOM6201	FLOOR 2	1			
02020311	3907130764	BL6-2FSD-ROOM6202	FLOOR 2	1	✓		
02020312	3907123667	BL6-2FSD-ROOM6203	FLOOR 2	1	✓		
02020313	3907135486	BL6-2FSD-ROOM6204	FLOOR 2	1	✓		
02020314	3907118885	BL6-2FSD-ROOM6205	FLOOR 2	1	✓		
02020315	3907137886	BL6-2FSD-ROOM6206	FLOOR 2	1	✓		
02020316	3907119462	BL6-2FSD-ROOM6207	FLOOR 2	1	✓		
02020317	3907121731	BL6-2FSD-ROOM6208	FLOOR 2	1	✓		
02020318	3907163458	BL6-2FSD-CORRI ROOM6208	FLOOR 2	1			
02020319	3907147601	BL6-2FSD-CORRI ROOM6205	FLOOR 2	1			
02020320	3907149216	BL6-2FSD–CORRI ROOM6204	FLOOR 2	1			
02020321	3907163939	BL6-2FSD-CORRI ROOM6202	FLOOR 2	1			
02020322	3907155972	BL6-2FSD-CDU ROOM	FLOOR 2	1		✓	Dirty Trlb

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building F							
02020323	3907127160	BL6-3FSD-1-ROOM6301	FLOOR 3	1			
02020324	3907149230	BL6-3FSD-2-ROOM6301	FLOOR 3	1			
02020325	3906447825	BL6-3FSD-ROOM6302	FLOOR 3	1			
02020326	3907157037	BL6-3FSD-ROOM6303	FLOOR 3	1	✓		
02020327	3907146727	BL6-3FSD-ROOM6304	FLOOR 3	1	✓		
02020328	3907145966	BL6-3FSD-ROOM6305	FLOOR 3	1	✓		
02020329	3907146260	BL6-3FSD-2-ROOM6306	FLOOR 3	1	✓		
02020330	3907138913	BL6-3FSD-1-ROOM6306	FLOOR 3	1	✓		
02020331	3907161928	BL6-3FSD-CORRI ROOM6306	FLOOR 3	1			
02020332	3907162338	BL6-3FSD-CORRI ROOM6304	FLOOR 3	1			
02020333	3907162895	BL6-3FSD-CORRI ROOM6303	FLOOR 3	1			
02020334	3907162284	BL6-3FSD-CORRI ROOM6301	FLOOR 3	1			
02020335	3907157921	BL6-3FSD-CDU ROOM	FLOOR 3	1		✓	Dirty Trlb
02020336	3907159864	BL6-1FSD-EE ROOM	FLOOR 1	1			
02020337	3907162314	BL6-1FSD-STAIR	FLOOR 1	1			
02020338	3907164110	BL6-1FSD-CORRI ROOM6101	FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
02020342	3907167319	BL6-1FSD-IDF ROOM	FLOOR 1	1			
02020343	3907167128	BL6-2FSD-1 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1			
02020344	3907167180	BL6-2FSD-2 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1			
02020345	3907160914	BL6-3FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 3	1			
02020346	3907167685	BL6-3FSD-LIFT	FLOOR 3	1			
02020347	3907161546	BL6-1FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 1	1			
02020348	3907160075	BL6-1FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 1	1			
02020392	4918943121	BL6-1FFS 1	FLOOR 1	1	✓		
02020393	4918943138	BL6-1FTS 1	FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
Building F							
02020394	5069303468	STROBE-1 BUILDING-1F1	FLOOR 1	1	✓		
02020395	5068631777	STROBE-2 BUILDING-1F1	FLOOR 1	1	✓		
02020396	5069303086	STROBE-3 BUILDING-1F1	FLOOR 1	1	✓		
02020397	5069304342	SPEAKER-1 BUILDING-1F1	FLOOR 1	1	✓		
02020398	5068632552	SPEAKER-2 BUILDING-1F1	FLOOR 1	1	✓		
02020399	5069303307	SPEAKER-3 BUILDING-1F1	FLOOR 1	1	✓		
02020400	5069303192	BL6-1FTel.-JACK-01	FLOOR 1	1	✓		
02020401	5220812815	RELAY LIFT#1 BUILDING-1F1 FL.1	FLOOR 1	1	✓		
02020402	4882598259	BL6-1FMZ-CORRI-GUEST RM.6104	FLOOR 1	1	✓		
02020403	4882346621	BL6-1FMZ-CORRI-GUEST RM.6102	FLOOR 1	1	✓		
02020404	4882345440	BL6-2FMZ-CORRI-GUEST RM.6205	FLOOR 2	1	✓		
02020405	4882346522	BL6-2FMZ-CORRI-GUEST RM.6203	FLOOR 2	1	✓		
02020406	4882349455	BL6-3FMZ-CORRI-GUEST RM.6304	FLOOR 3	1	✓		
02020407	4882346652	BL6-3FMZ-CORRI-GUEST RM.6302	FLOOR 3	1	✓		
02020409	5223528065	RELAY LIFT#2 BUILDING-1F1 FL.2	FLOOR 1	1	✓		
02020411	4807343643	BL6-1FTS 2	FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building G							
02020001	3698303583	ISOLATOR-IN-LOOP9-CT1	FLOOR 1	1	✓		
02020002	3907133444	BL7-1FSD-1-ROOM7101 BED	FLOOR 1	1			
02020003	3907133161	BL7-1FSD-2-ROOM7101 LIVING	FLOOR 1	1			
02020004	3907128242	BL7-1FSD-ROOM7102	FLOOR 1	1			
02020005	3907118083	BL7-1FSD-ROOM7103	FLOOR 1	1			
02020006	3907128969	BL7-1FSD-ROOM7104	FLOOR 1	1			
02020007	3907123629	BL7-1FSD-ROOM7105	FLOOR 1	1			
02020008	3907125838	BL7-1FSD-1-ROOM7106 LIVING	FLOOR 1	1	✓		
02020009	3907133536	BL7-1FSD-2-ROOM7106 BED	FLOOR 1	1	✓		
02020010	3907160723	BL7-1FSD-CDU ROOM	FLOOR 1	1	✓		
02020011	3907133482	BL7-2FSD-1-ROOM7201 BED	FLOOR 2	1	✓		
02020012	3907137244	BL7-2FSD-2-ROOM7201 LIVNG	FLOOR 2	1	✓		
02020116		BL7-2FSD-3-ROOM7201 KID	FLOOR 2	1	✓		
02020013	3907132799	BL7-2FSD-ROOM7202	FLOOR 2	1			
02020014	3907137916	BL7-2FSD-ROOM7203	FLOOR 2	1			
02020015	3907126866	BL7-2FSD-ROOM7204	FLOOR 2	1	✓		
02020016	3907133413	BL7-2FSD-ROOM7205	FLOOR 2	1	✓		
02020017	3907131273	BL7-2FSD-1-ROOM7206 LIVING	FLOOR 2	1			
02020018	3907119332	BL7-2FSD-2-ROOM7206 BED	FLOOR 2	1			
02020019	3907156269	BL7-2FSD-CDU ROOM	FLOOR 2	1	✓		
02020020	3907128549	BL7-3FSD-1-ROOM7301 BED	FLOOR 3	1			
02020021	3907128778	BL7-3FSD-2-ROOM7301 LIVING	FLOOR 3	1			
02020022	3907127375	BL7-3FSD-ROOM7302	FLOOR 3	1	✓		
02020023	3907121632	BL7-3FSD-ROOM7303	FLOOR 3	1			
02020024	3907123599	BL7-3FSD-ROOM7304	FLOOR 3	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building G							
02020025	3907126712	BL7-3FSD-ROOM7305	FLOOR 3	1			
02020026	3907128587	BL7-3FSD-1-ROOM7306 LIVING	FLOOR 3	1			
02020027	3907128952	BL7-3FSD-2-ROOM7306 BED	FLOOR 3	1			
02020028	3907149261	BL7-3FSD-CDU ROOM	FLOOR 3	1	✓		
02020029	3907148585	BL7-1FSD-EE ROOM	FLOOR 1	1	✓		
02020030	3907163229	BL7-1FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 1	1	✓		
02020031	3907148622	BL7-3FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 3	1		✓	Internal Fault Trib
02020062	3959479743	BL7-1FSD-CORRI ROOM7106	FLOOR 1	1	✓		
02020063	3959509549	BL7-1FSD-CORRI ROOM7104	FLOOR 1	1	✓		
02020064	3959508207	BL7-1FSD-CORRI ROOM7103	FLOOR 1	1	✓		
02020065	3959482149	BL7-1FSD-CORRI ROOM7101	FLOOR 1	1	✓		
02020066	3907162208	BL7-1FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 1	1	✓		
02020067	3907152926	BL7-2FSD-2 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1	✓		
02020068	3907156221	BL7-2FSD-1 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1	✓		
02020069	3907155767	BL7-3FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 3	1	✓		
02020070	3907150588	BL7-1FSD-IDF ROOM	FLOOR 1	1	✓		
02020087	3959499055	BL7-2FSD-1CORRI ROOM7206	FLOOR 2	1	✓		
02020088	3907159888	BL7-2FSD-CORRI ROOM7204	FLOOR 2	1	✓		
02020089	3907164929	BL7-2FSD-CORRI ROOM7203	FLOOR 2	1	✓		
02020090	3907167517	BL7-2FSD-CORRI ROOM7201	FLOOR 2	1	✓		
02020091	3907166367	BL7-3FSD-CORRI ROOM7306	FLOOR 3	1		✓	Comfault Trouble
02020092	3907150311	BL7-3FSD-CORRI ROOM7304	FLOOR 3	1	✓		
02020093	3907167753	BL7-3FSD-CORRI ROOM7303	FLOOR 3	1	✓		
02020094	3907167692	BL7-3FSD-CORRI ROOM7301	FLOOR 3	1	✓		
02020115	3906440888	BL7-3FSD-LIFT	FLOOR 3	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building G							
02020126	4918943947	BL7-1FFS 1	FLOOR 1	1	✓		
02020127	4918943954	BL7-1FTS 1	FLOOR 1	1	✓		
02020128	5068632125	STROBE-1 BUILDING-G-FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
02020129	5068632569	STROBE-2 BUILDING-G-FLOOR2	FLOOR 1	1	✓		
02020130	5068631838	STROBE-3 BUILDING-GFLOOR3	FLOOR 1	1	✓		
02020131	5068631906	SPEAKER-1 BUILDING-G-FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
02020132	5069302652	SPEAKER-2 BUILDING-G-FLOOR2	FLOOR 1	1	✓		
02020133	5069303345	SPEAKER-3 BUILDING-G-FLOOR3	FLOOR 1	1	✓		
02020134	5068632651	BL7-1FTel.-JACK-01	FLOOR 1	1	✓		
02020135	5218425232	RELAY LIFT#1 BUILDING-G-FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
02020136	4882348823	BL7-1FMZ-CORRI ROOM7105	FLOOR 1	1	✓		
02020137	4882346560	BL7-1FMZ-CORRI ROOM7103	FLOOR 1	1	✓		
02020138	4882342609	BL7-2FMZ-CORRI ROOM7205	FLOOR 2	1	✓		
02020139	4882342623	BL7-2FMZ-CORRI ROOM7203	FLOOR 2	1	✓		
02020140	4882347994	BL7-3FMZ-CORRI ROOM7305	FLOOR 3	1	✓		
02020141	4882349448	BL7-3FMZ-CORRI ROOM7303	FLOOR 3	1	✓		
02020165	5223590789	RELAY LIFT#2 BUILDING-G-FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		
02020172	4806712105	BL7-1FTS 2	FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	 Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
Building I							
02020095	3907160846	SD-EE ROOM-I/6 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020096	3907161164	SD-1-I/6 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020097	3907161881	SD-2-I/6 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020098	3907162253	SD-MALE WC TOILET I/6 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020099	3907160150	SD-FEMALE WC TOILET I/6 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020101	3906802440	SD-1-I/4 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020102	3907161188	SD-2-I/4 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020103	3907159475	SD-4-I/4 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020104	3912423646	SD-I/3 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020105	3907159260	SD-I/2 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020106	3907159628	SD-I/1 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020107	3907160020	SD-2-I/5 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020108	3907158737	SD-1-I/5 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020109	3907152919	SD-3-I/5 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020110	3907162635	SD-4-I/5 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020111	3907159284	SD-I/7 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020142	4919653180	I-1FFS 1	FLOOR 1	1	✓		
02020143	4919653197	I-1FTS 1	FLOOR 1	1	✓		
02020144	5069302683	STROBE-1 BUILDING-1I1	FLOOR 1	1	✓		
02020145	5069307947	SPEAKER-1 BUILDING-1I1	FLOOR 1	1	✓		
02020146	5220810798	RELAY A/CCUTTING#1	FLOOR 1	1	✓		
02020147	5218410566	RELAY A/CCUTTING#2	FLOOR 1	1	✓		
02020148	5220814963	RELAY SOUND CUTOFF#1 BUILDING-	FLOOR 1	1	✓		
02020167	4824065870	I-1FANSUL-1 I/4	FLOOR 1	1	✓		
02020168	4806487461	I-GAS-I/4	FLOOR 1	1	✓		

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building I							
02020169	4806486754	HD-3-I/4 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		
02020170	4882597368	MZ-I/3 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020173	4808009951	I-1FANSUL-2 I/4	FLOOR 1	1	✓		
02020174	4885348134	MZ-I/1 BUILDING	FLOOR 1	1			
02020175	4885276093	MZ-I/2BUILDING	FLOOR 1	1			
02020176	4885275317	MZ-I/4 BUILDING	FLOOR 1	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

SYSTEM : FIRE ALARM SYSTEM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
Building H							
02020257	3907156580	BL0-1FSD-ROOM0103	FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
02020349	3907150175	BL0-1FSD-ROOM0202	FLOOR 1	1			
02020350	3907163427	BL0-1FSD-ROOM0102	FLOOR 1	1			
02020351	3829728391	BL0-1FHD-ROOM03	FLOOR 1	1			
		BL0-1FHD-VILLA TOILET 0103	FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
02020352	3829728650	BL0-1FHD-ROOM0201	FLOOR 1	1			
02020353	3829728643	BL0-1FHD-ROOM0101	FLOOR 1	1			

PHOTO REPORT	
OBJECT : Preventive maintenance 1/4	DATE :12-15 AUGUST 2025 INSPECTOR : VTS SYSTEM
	
ตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL	ตู้ GRAPHIC ANNUNCIATOR
	
ตู้ GRAPHIC ANNUNCIATOR	ทำความสะอาดตู้ GRAPHIC ANNUNCIATOR
	
ทำความสะอาดตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL	ทำความสะอาดตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL

PHOTO REPORT	
OBJECT : Preventive maintenance 1/4	DATE :12-15 AUGUST 2025 INSPECTOR : VTS SYSTEM
	
เป่าฝุ่นทำความสะอาดตู้ Module	เป่าฝุ่นทำความสะอาดตู้ Module
	
เป่าฝุ่นทำความสะอาดตู้ Module	เป่าฝุ่นทำความสะอาดตู้ Module
	
เป่าฝุ่นทำความสะอาดตู้ Module	เป่าฝุ่นทำความสะอาดตู้ Module

PHOTO REPORT

OBJECT : Preventive maintenance 1/4	DATE :12-15 AUGUST 2025 INSPECTOR : VTS SYSTEM

	
ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม	ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม
	
ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม	ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม
	
ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม	ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม

PHOTO REPORT	
OBJECT : Preventive maintenance 1/4	DATE :12-15 AUGUST 2025 INSPECTOR : VTS SYSTEM

	
ทำความสะอาดอุปกรณ์ Smoke Detector	ทำความสะอาดอุปกรณ์ Smoke Detector
	
ทำความสะอาดอุปกรณ์ Smoke Detector	ทำความสะอาดอุปกรณ์ Smoke Detector
	
ทำความสะอาดอุปกรณ์ Smoke Detector	ทำความสะอาดอุปกรณ์ Smoke Detector

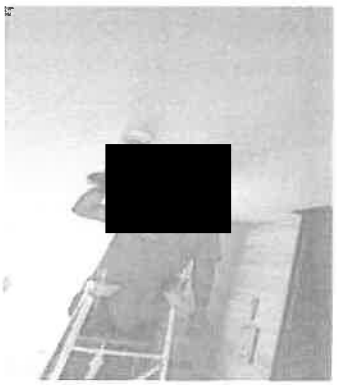
PHOTO REPORT	
OBJECT : Preventive maintenance 1/4	DATE :12-15 AUGUST 2025 INSPECTOR : VTS SYSTEM
	
ทดสอบอุปกรณ์ Heat โดยการใช้ลมร้อน	ทดสอบอุปกรณ์ Heat โดยการใช้ลมร้อน
	
ทดสอบอุปกรณ์ Heat โดยการใช้ลมร้อน	ทดสอบอุปกรณ์ Heat โดยการใช้ลมร้อน
	
ทดสอบอุปกรณ์ Heat โดยการใช้ลมร้อน	ทดสอบอุปกรณ์ Heat โดยการใช้ลมร้อน

PHOTO REPORT

OBJECT : Preventive maintenance 1/4	DATE :12-15 AUGUST 2025 INSPECTOR : VTS SYSTEM

	
ทำความสะอาดอุปกรณ์ Heta Detector	ทำความสะอาดอุปกรณ์ Heat Detector
	
ทำความสะอาดอุปกรณ์ Heat Detector	ทำความสะอาดอุปกรณ์ Heat Detector

PHOTO REPORT	
OBJECT : Preventive maintenance 1/4	DATE :12-15 AUGUST 2025 INSPECTOR : VTS SYSTEM



	
ทดสอบอุปกรณ์ Manual Pull Down โดยการดึง	ทดสอบอุปกรณ์ Manual Pull Down โดยการดึง
	
ทดสอบอุปกรณ์ Manual Pull Down โดยการดึง	ทดสอบอุปกรณ์ Manual Pull Down โดยการดึง
	
ทดสอบอุปกรณ์ Manual Pull Down โดยการดึง	ทดสอบอุปกรณ์ Manual Pull Down โดยการดึง

PHOTO REPORT	
OBJECT : Preventive maintenance 1/4	DATE :12-15 AUGUST 2025 INSPECTOR : VTS SYSTEM
	
ทำความสะอาดอุปกรณ์ Manual Pull Down ปัดฝุ่น	ทำความสะอาดอุปกรณ์ Manual Pull Down ปัดฝุ่น
	
ทำความสะอาดอุปกรณ์ Manual Pull Down ปัดฝุ่น	ทำความสะอาดอุปกรณ์ Manual Pull Down ปัดฝุ่น
	
ทำความสะอาดอุปกรณ์ Manual Pull Down ปัดฝุ่น	ทำความสะอาดอุปกรณ์ Manual Pull Down ปัดฝุ่น

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ครั้งที่ 2

โครงการ MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

20-24 ตุลาคม พ.ศ. 2568

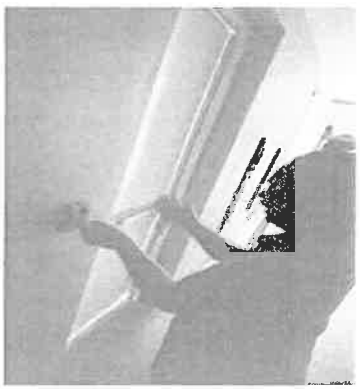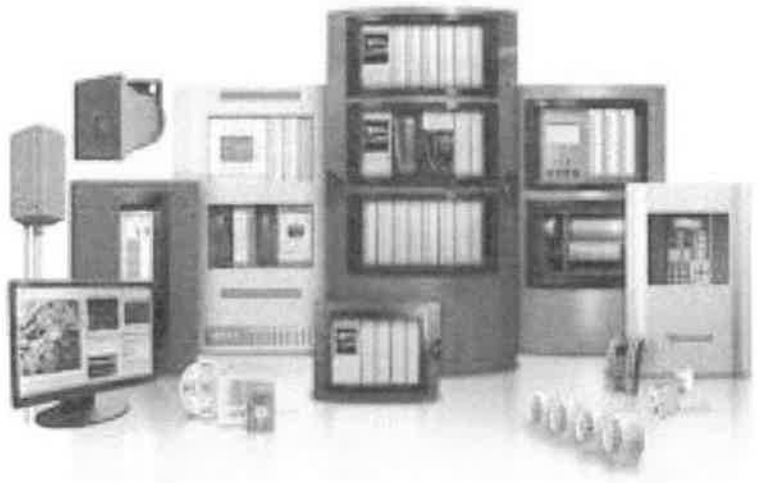

โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS

Project **MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA**

รายละเอียด

เข้าปฏิบัติงานวันที่ 20-24 ตุลาคม พ.ศ. 2568

สรุปการทดสอบอุปกรณ์ครั้งนี้พร้อมแก้ไข

1. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke , Heat , Manual Pull อาคาร I Lido
2. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke Sounderbase ในห้องพักอาคาร AA AB
3. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke Sounderbase ในห้องพักอาคาร B , C , D , E , F , G
4. เปลี่ยนอุปกรณ์ Smoke Address , Heat Address ทั้งหมด 5 ตัว
5. แก้ไข Trouble Loop 3 กับ Trouble Loop 8

รายการอุปกรณ์ที่เปลี่ยนในรอบ PM ครั้งที่ 2

1. SIGA-OSD : Smoke Room 1220

2. SIGA-OSD : Smoke Room 1414

3. SIGA-OSD : Smoke Corridor 5106

4. SIGA-HRD : Heat Corridor 1508

5. SIGA-HRD : Heat Corridor 1210

.....	.....
(.....)	(วีระศักดิ์ แก้วจันวงษ์)
ผู้ตรวจรับงาน	ผู้ส่งมอบรับงาน
วันที่...../...../.....	วันที่...../...../.....

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
01020001	3698303446	ISOLATOR-IN-LOOP1-CT1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020002	3907166534	BL1-1FSD-NURSE/FIRST BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020003	3907167388	BL1-1FSD-3 HUMAN RESOURCE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020004	3907116904	BL1-1FSD-4 HUMAN RESOURCE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020005	3907149698	BL1-1FSD-1 HUMAN RESOURCE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020006	3907149957	BL1-1FSD-2 HUMAN RESOURCE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020007	3907167920	BL1-1FSD-AIR COMPRESSER BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020008	3907157198	BL1-1FSD-STORE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020009	3907159925	BL1-1FSD-PURCHASING MANAGER BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020010	3907155590	BL1-1FSD-PURCHASING BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020011	3907160297	BL1-1FSD-PRE.WASH AREA BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020012	3907160235	BL1-1FSD-CORPRE. WASH BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020013	3907162239	BL1-1FSD-CRATEBOX BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020014	3907159444	BL1-1FSD-CRATEBOX STORAGE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020015	3907152391	BL1-1FSD-KITCHEN CHEMI BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020016	3907160952	BL1-1FSD-COR KITCHEN CHEMICAL BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020017	3907126071	BL1-1F SD-COR CHILLER BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020018	3907150212	BL1-1FSD-BEVERAGE STORE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020019	3907166787	BL1-1FSD-COR BEVERAGE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020020	3907128846	BL1-1FSD-GARBAGE ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020021	3907128648	BL1-1FSD-METAL/CAN PLASTIC ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020022	3907128297	BL1-1FSD-BIN WASH AREA BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	 Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
BOH							
01020023	3907146796	BL1-1FSD-FAN ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020024	3907165896	BL1-1FSD-COR FAN ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020025	3907160563	BL1-1FSD-SOILED LINEN STORE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020026	3907157075	BL1-1FSD-FLORIST ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020027	3907157204	BL1-1FSD-PAN&UTENSIL WASH BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020028	3907153213	BL1-1FSD-DRY FOOD STORE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020029	3907124435	BL1-1FSD-COR BUTCHER PREP BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020030	3907167289	BL1-1FSD-VEGETABLE PREP BOH	BOH FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
01020031	3907167883	BL1-1FSD-BUTCHER PREP BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020032	3907150076	BL1-1FSD-SEAFOOD FISH PREP BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020033	3907156306	BL1-1FSD-GUEST VALET LAUNDRY BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020034	3907159215	BL1-1FSD-UNIFORM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020035	3907159604	BL1-1FSD-COR MALE WC BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020036	3907153206	BL1-1FSD-1 MALE WC TOILET BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020037	3907156290	BL1-1FSD-2 MALEWC TOILET BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020038	3907146833	BL1-1FSD-MALE WC LOCKER BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020039	3907159222	BL1-1FSD-1 FEMALE WC TOILETBOH	BOH FLOOR 1	1			
01020040	3907171934	BL1-1FSD-2 FEMALE WC TOILETBOH	BOH FLOOR 1	1			
01020041	3907162246	BL1-1FSD-FEMALE WC LOCKER BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020042	3959481364	BL1-1FSD-3 PUMP ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020043	3907113637	BL1-1FSD-CORGUEST VALETLAUNDRY BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020044	3907118809	BL1-1FSD-COR POST PREPBUTCHER BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
01020045	3907166572	BL1-1FSD-COR GENERAL FREEZER BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020046	3907167418	BL1-1FSD-COR FF&E ATTIC STOCK BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020047	3907167821	BL1-1FSD-COR AHU NEW BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020048	3907159123	BL1-1FSD-AHU ROOM NEW BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020049	3907162260	BL1-1FSD-STORE ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020050	3907167814	BL1-1FSD-1 COR OFFICE ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020051	3907168316	BL1-1FSD-2 COR OFFICE ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020052	3907168279	BL1-1FSD-3 COR OFFICE ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020053	3907161515	BL1-1FSD-4 PUMP ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020054	3907128693	BL1-1FSD-2 PUMP ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020055	3907159673	BL1-1FSD-1 PUMP ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020056	2801008902	BL1-1FCO PUMP ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020057	3907167807	BL1-1FSD-STORE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020058	3959404912	BL1-1F SD-5 PUMP ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020059	3907150250	BL1-1F SD-AHU ROOM-2 BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020060	3907138814	BL1-1FSD-1 WATING AREA OFFICEBOH	BOH FLOOR 1	1			
01020061	3907138838	BL1-1FSD-MEETING ROOM OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020062	3907146642	BL1-1FSD-2 WATING AREA OFFICER BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020063	3907161690	BL1-1FSD-STORE OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020064	3907146673	BL1-1FSD-GENERAL MANAGER ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020065	3907127153	BL1-1FSD-DIRECTOROF SALES&MKT BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020066	3907163724	BL1-1FSD-SHARED MEETING ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
01020067	3907138760	BL1-1FSD-2 FINANCE DEPARTMENT OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020068	3907146574	BL1-1FSD-SALE&MARKET INGFRONTMARCOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020069	3907159932	BL1-1FSD-MARCOM DIRECTOR OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020070	3907146635	BL1-1FSD-DIRECTOR OF REVENUE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020071	3907151394	BL1-1FSD-SALE&MARKET INGSTORE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020072	3907155903	BL1-1FSD-SALE&MARKE ING TOILET OFFICE	BOH FLOOR 1	1			
01020073	3907167708	BL1-1FSD-FEMALE TOILET OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020074	3907167654	BL1-1FSD-MALETOILET OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020075	3907146680	BL1-1FSD-OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020076	3907161263	BL1-1FSD-GENCASHIER BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020077	3907151400	BL1-1FSD-1 ENGINEER OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020078	3907150304	BL1-1FSD-LOCKERROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020079	3907167890	BL1-1FSD-2 ENGINEER OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020080	3907168521	BL1-1FSD-DOCUMENT STORE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020081	3907155385	BL1-1FSD-PAINTSHOP STORAGE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020082	3907152988	BL1-1FSD-LOCKER STORAGE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020083	3907167616	BL1-1FSD-COR ELE. REPAIR BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020084	3907155552	BL1-1FSD-ELE. REPAIR BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020085	3907166091	BL1-1FSD-CARPENTRY STORE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020086	3907167135	BL1-1FSD-COR LANDSCAPE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020087	3907151431	BL1-1FSD-LANDSCAPE EQUIPMENT BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020088	3907159024	BL1-1FSD-COR BUGGT SERVICE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
01020089	3907149162	BL1-1FSD-BUGGT SERVICE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020090	3907117598	BL1-1FSD-TRAINING ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020091	3907160600	BL1-1FSD-COR MDB ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020092	3907119219	BL1-1FSD-1 MDB ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020093	3907118663	BL1-1FSD-2 MDB ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020094	3894962928	BL1-1FHD-1 GENERATOR	BOH FLOOR 1	1			
01020095	2801009909	BL1-1FCO-GENERATOR ROOM	BOH FLOOR 1	1			
01020096	3907163298	BL1-1FSD-COR GENERATOR ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020097	3907118434	BL1-1FSD-SECURITY ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020098	3907166985	BL1-1FSD-COR PURCHASING BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020099	3907167036	BL1-1FSD-COR STORE ROOM NEW BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020100	3907145799	BL1-1FSD-1 FINANCE DEPARMENT OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020101	3907166961	BL1-1FSD-COR ENGINEER OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020102	3907167234	BL1-1FSD-M&E WORKSHOP BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020103	3907148226	BL1-1FSD-CENTRAL CONTROL BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020104	3907166435	BL1-1FSD-CORFEMALE WC BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020105	3907146765	BL1-1FSD-DIRCTOROF F&B OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020106	3907127177	BL1-1FSD-DIRECTOR OF FINANCE OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020126	4918946122	BL1-1FFS 1 PUMPROOM CT1	BOH FLOOR 1	1			
01020127	4918946139	BL1-1FTS 1 CT1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020128	5068632705	STROBE-1 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020129	5069306032	STROBE-2 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	 Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
BOH							
01020130	5068631760	SPEAKER-1 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020131	5069303840	SPEAKER-2 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020132	5218416544	RELAY A/CCUTTING#1 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020133	5218424921	RELAY A/CCUTTING#2 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020134	5218424907	RELAY ACCCUTOFF#1 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020135	5220791400	RELAY PA CUTOFF#1 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020136	5220789599	RELAY SOUNDCUTOFF#1 BUILDING-CT1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020137	4882592479	BL1-1FMZ-CORRI GARRAGE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020138	4882753924	BL1-1FMZ-CORRIDORIT MANAGERBOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020139	4882592493	BL1-1FMZ-PUMPROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020140	4882588984	BL1-1FMZ-PUMPROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020141	4882591908	BL1-1FMZ-CORRIDOR CASHIERBOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020142	4882592509	BL1-1FMZ-CORRI SECURITY ROOMBOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020143	4924901962	BL1-1FFS 1 PUMPROOM	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020144	4924901979	BL1-1F TS 1 PUMP RM	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020145	4924893021	BL1-1FFS 2 PUMPROOM	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020146	4924893038	BL1-1FTS 2 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020147	4924908268	BL1-1FFS 3 PUMPROOM	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020148	4924908275	BL1-1FTS 3 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020149	4924912586	BL1-1FFS 4 PUMPROOM	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020150	4924912593	BL1-1FTS 4 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020151	4924899085	BL1-1FTS 5 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
01020152	4924899092	BL1-1FTS 6 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020153	4924910469	BL1-1FTS 7 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020154	4924910476	BL1-1FTS 8 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020155	4924907865	BL1-1FTS 9 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020156	4924907872	BL1-1FTS 10 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020157	4924901948	BL1-1FTS 11 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020158	4924901955	BL1-1FTS 12 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020159	4924896220	BL1-1FFP1 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020160	4924896237	BL1-1FFP2 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020161	4924905588	BL1-1FJP1 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020162	4924905595	BL1-1FJP2 PUMPRM.	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020163	5229287546	RELAY ENTRANBOH2 LEVEL1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020164	5229289366	RELAY ADMINOFFICE1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020165	5229288178	RELAY ADMINOFFICE2 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020166	5229181837	RELAY BOHBUGGY LEVEL1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020167	5229179445	RELAY FOOD PREPARETION2 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020168	5229289359	RELAY ENTRANBOH1 LEVEL1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020169	5229288628	RELAY FOOD PREPARETION1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020170	5229266091	RELAY ENTRANBOH3 LEVEL1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020251	3698278775	ISOLATOR-IN-LOOP2-CT1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020252	3698303484	ISOLATOR-OUT LOOP2-1AA1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020253	3907121663	BL1-1FSD-EE ROOM-01 BOH	BOH FLOOR 1	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
01020254	3907120383	BL1-1FSD-MAID	BOH FLOOR 1	1			
01020255	3907167005	BL1-1FSD-COREDB. ROOMBOH	BOH FLOOR 1	1			
01020256	3907130184	BL1-1FSD-EDB.ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020257	3907144983	BL1-1FSD-CORMAID BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020258	3907168149	BL1-1FSD-1 ICE PRODUCTIONBANQUET	BOH FLOOR 1	1			
01020259	3907167760	BL1-1FSD-2 ICE PRODUCTION BANQUET	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020260	3907147953	BL1-1F SD-1 MAID BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020261	3907164882	BL1-1F SD-2 MAID BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020262	3907160709	BL1-1F SD-14 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020263	3907126408	BL1-1F SD-CLEAN LINEN STORE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020264	3907168095	BL1-1FSD-CORBOHICE PRODUCTIONBANQUET	BOH FLOOR 1	1			
01020265	3907171965	BL1-1FSD-2 HK. CHEMICAL STORE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020266	3907129171	BL1-1FSD-CLEANING EQUIPMENT BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020267	3907125692	BL1-1FSD-LOST&FOUND BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020268	3907168057	BL1-1F SD-COR STAIR-8 BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020269	3907167777	BL1-1FSD-CORGENERAL STORAGE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020270	3907167265	BL1-1FSD-CORAYS ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020271	3907159635	BL1-1FSD-1 AYS ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020272	3907161133	BL1-1FSD-FF&EATTIC STOCK BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020273	3906802426	BL1-1FSD-ITMANAGER OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020274	3907161010	BL1-1FSD-MAVTROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020275	3907158775	BL1-1FSD-HOTEL SERVERROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
01020276	3907165834	BL1-1FSD-TELECOM ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020277	3907159109	BL1-1FSD-2 EMPLOYEE CAFETERIA BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020278	2801009527	BL1-1FCO-EMPLOYEE CAFETERIA BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020279	3907152339	BL1-1FSD-EMPLOYEE KITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020280	2810267710	BL1-1FCO1-MAIN KITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020281	3907171651	BL1-1F-SD-JANITOR ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020282	3907168385	BL1-1F-SD-AHU-ROOM-1 BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020283	3906802365	BL1-1F-SD-ROOM SERVICE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020284	3907150090	BL1-1F-SD-1 CORRIDOR SUPPORTKITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020285	3907150410	BL1-1F-SD-BEVERAGE STORE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020286	3907149919	BL1-1FSD-POT WASH BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020287	3907145034	BL1-1F-SD-PUMP ROOM	BOH FLOOR 1	1			
01020288	3907150571	BL1-1FSD-5 COR SUPPOSTKITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020289	3907149490	BL1-1FSD-4 COR SUPPOSTKITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020290	3907168507	BL1-1FSD-3 COR SUPPOSTKITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020291	3907150366	BL1-1FSD-COLD-KITCHEN-GARDEMANAGER	BOH FLOOR 1	1			
01020292	3907161140	SMK_142_FL1A_1GA_0	BOH FLOOR 1	1			
01020293	3907150267	BL1-1FSD-DAILY DRY FOOD BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020294	3907150465	BL1-1F-SD-2 COR SUPPOSTKITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020295	3907150281	BL1-1FSD-FLOURSTORE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020296	3907168118	BL1-1FSD-COR EMPLOYEECAFETERIA	BOH FLOOR 1	1			
01020297	3907167944	BL1-1F SD-COR AHU ROOM-2 BOH	BOH FLOOR 1	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
01020298	3907168255	BL1-1FSD-NOROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020299	3907150595	BL1-1FSD-AHU ROOM-3 BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020300	3907168019	BL1-1F SD-COR AHU ROOM 3 BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020301	3907168071	BL1-1F SD-COR STORE BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020302	3907161454	BL1-1FSD-02 COR PUMP ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020303	3907159116	BL1-1F SD-AHU ROOM-04 BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020304	3907154609	BL1-1FSD-01 COR PUMP ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020305	3907160921	BL1-1FSD-MAIDS TAIR5 BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020306	3907120468	BL1-1FSD-EE ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020307	3907167791	BL1-1FSD-COR EE ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020308	3688497124	BL1-1FHD-CORRI ROOM1108	BOH FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
01020309	3688507519	BL1-1FHD-CORRI ROOM1107	BOH FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
01020310	3907159802	BL1-1FSD-CDUROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020311	3907121830	BL1-1FSD-IDF ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020312	3907159895	BL1-1FSD-MAID ROOM4 BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020313	3688507120	BL1-1FHD-CORRI ROOM1104	BOH FLOOR 1	1			
01020314	3688497230	BL1-1FHD-CORRI ROOM1102	BOH FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
01020315	3688496592	BL1-1FHD-CORRI ROOM1101	BOH FLOOR 1	1			
01020316	2801009640	BL1-1FCO2-MAIN KITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020317	3907168453	BL1-1FSD-1 COR ELEVATORHALL BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020318	3907149759	BL1-1FSD-2 COR ELEVATORHALL BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020319	3907168293	BL1-1FSD-BAKERY ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
01020320	3907167630	BL1-1FSD-PASTRY ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020321	3907153121	BL1-1FSD-3 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020322	3907154586	BL1-1FSD-2 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020323	3907156214	BL1-1FSD-1 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020324	3907156238	BL1-1FSD-8 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020325	3907154548	BL1-1FSD-7 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020326	3907163212	BL1-1FSD-10 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020327	3907150427	BL1-1FSD-13 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020328	3907160983	BL1-1FSD-9 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020329	3907150373	BL1-1FSD-CORRI LIFT2,3	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020330	3688506253	BL1-1FHD-CORRI ROOM1114	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020331	3688503481	BL1-1FHD-CORRI ROOM1111	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020332	3688506949	BL1-1FHD-CORRI ROOM1116	BOH FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
01020333	3907160549	BL1-1FSD-CDUROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020334	3907148974	BL1-1FSD-IDF ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020335	3907159758	BL1-1FSD-MAID ROOM-1 BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020336	3688427848	BL1-1FHD-CORRI ROOM1119	BOH FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
01020337	3688428821	BL1-1FHD-CORRI ROOM1122	BOH FLOOR 1	1			
01020338	3907168309	BL1-1FSD-NOROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020339	3688428753	BL1-1FHD-CORRI ROOM1124	BOH FLOOR 1	1			
01020340	3907167715	BL1-1FSD-COREDB. ROOMBOH	BOH FLOOR 1	1			
01020341	3907163243	BL1-1FSD-1 HK. CHEMICAL STOREBOH	BOH FLOOR 1	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	 Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
BOH							
01020342	3907171941	BL1-1FSD-2 AYS ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020343	3907162147	BL1-1FSD-3 EMPLOYEE CAFETERIA BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020344	3907162123	BL1-1FSD-1 EMPLOYEE CAFETERIA BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020345	3907168415	BL1-1FSD-COR-AHU ROOM-1 BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020346	3907171927	BL1-1FSD-FEMALE-WC TOILET BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020347	3907149315	BL1-1FSD-1 DISH/ GLASS WASH BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020348	3907160105	BL1-1FSD-COR-FEMALE TOILET BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020349	3907159055	BL1-1FSD-2 HOTEL GENERAL STORAGE FOOD	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020350	3907156283	BL1-1FSD-1 HOTEL GENERAL STORAGE FOOD	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020351	3907154555	BL1-1FSD-HANDICAP TOILET BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		
01020352	3907168194	BL1-1FSD-MALE-WC TOILET BOH	BOH FLOOR 1	1			
01020353	3907152933	BL1-1FSD-CHEF OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020354	3907161768	BL1-1FSD-GENERAL HK. OFFICE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020355	3907160433	BL1-1FSD-11 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020356	3907131310	BL1-1FSD-12 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020357	3907144693	BL1-1FSD-6 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020358	3907160310	BL1-1FSD-5 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020359	3907160457	BL1-1FSD-4 ALL DAY AREA	BOH FLOOR 1	1			
01020360	2810268335	BL1-1FCO-ALLDAY2	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020361	2810267994	BL1-1FCO-ALLDAY1	BOH FLOOR 1	1			
01020362	3907160129	SMK_208_FL1A_1GA_0	BOH FLOOR 1	1			
01020363	3959497242	BL1-1FSD-EDB ROOM	BOH FLOOR 1	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
01020364	3829728322	BL1-1FHD-CORRI ROOM1109	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020365	3959498904	BL1-1FSD-LIFTLOBBY PL4,5 /1AB	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020366	2801009237	BL1-1FCO-ALLDAY3	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020367	2810273971	BL1-1FCO-ALLDAY4	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020376	4919658826	BL1-1FTS 1 STAIR2	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020377	4919658833	BL1-1FTS 1 STAIR2	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020378	4919662649	BL1-1FTS 2 STAIR3	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020379	4919662656	BL1-1FTS 2 STAIR3	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020380	4824058285	BL1-1FANSUL STAFF CANTEEN	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020381	4824058414	BL1-1FANSUL-1 MAINKITCHEN	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020382	5068632132	BL1-1FTel.-JACK-01	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020383	5218431844	RELAY A/CCUTTING#1 BUILDING-1AA1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020384	5218424327	RELAY A/CCUTTING#2 BUILDING-1AA1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020385	5218426185	RELAY A/CCUTTING#3 BUILDING-1AA1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020386	5218425218	RELAY SOUNDCUTOFF#1 BUILDING-1AA1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020387	5068632064	BL1-1FTel.-JACK-02	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020388	5068631968	BL1-1FTel.-JACK-03	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020389	5068632231	STROBE-1 BUILDING-1AA2 FLOOR 1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020390	5068631814	STROBE-2 BUILDING-1AA2 FLOOR 1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020391	5068631722	SPEAKER-1 BUILDING-1AA2 FLOOR 1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020392	5069304090	SPEAKER-2 BUILDING-1AA2 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020393	4918944081	BL1-1FFS 1 STAIR5	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	 Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
BOH							
01020394	4918944098	BL1-1FTS 1 STAIR5	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020395	4918943145	BL1-1FFS 2 STAIR6	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020396	4918943152	BL1-1FTS 2 STAIR6	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020397	5068632286	BL1-1FTel.-JACK-01	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020398	5220791264	RELAY A/CCUTTING#1 BUILDING-1AB1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020399	5218431806	RELAY A/CCUTTING#2 BUILDING-1AB1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020400	5218416667	RELAY A/CCUTTING#3 BUILDING-1AB1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020401	5218424853	RELAY A/CCUTTING#4 BUILDING-1AB1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020402	5069303895	STROBE-1 BUILDING-1AB2 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020403	5068631975	STROBE-2 BUILDING-1AB2 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020404	5068631869	SPEAKER-1 BUILDING-1AB2 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020405	5068632682	SPEAKER-2 BUILDING-1AB2 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020406	5068632507	BL1-1FTel.-JACK-02	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020407	5068631937	BL1-1FTel.-JACK-03	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020408	4882596125	BL1-1FMZ-CORRI EDB AREA BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020409	4882588953	BL1-1FMZ-CORRI STAIR-8 BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020410	4882349431	BL1-1FMZ-CORRI AYS ROOMBOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020411	4882595265	BL1-1FMZ-CORRI AHUROOM-3 BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020412	4885541443	BL1-1FMZ-CORRI-ROOM1108	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020413	4881976812	BL1-1FMZ-CORRI-ROOM1105	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020414	4881932320	BL1-1FMZ-CORRI-ROOM1101	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020415	4882757038	BL1-1FMZ-CORRI-ROOM1115	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
01020416	4881976829	BL1-1FMZ-CORRI-ROOM1119	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020417	4882757083	BL1-1FMZ-CORRI-ROOM1123	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020418	4803270349	BL1-1FHD-EMPLOYEE KITCHEN BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020419	4803282960	BL1-1FHD-6 CORRI-SUPPOSTKITCHENBOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020420	4802801650	BL1-1FHD-BAKERY-ROOM BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020421	4806497705	BL1-1FGAS EMPLOYEE BOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020422	4806486792	BL1-1FHD-DISH/GLASS-WASHBOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020423	4806481575	BL1-1FGAS MAIN KITCHENALL DAY	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020424	4806480806	BL1-1FHD-DISH/POT-WASHBOH	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020425	5229178707	RELAY MAINKITCHEN1 LEVEL1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020426	5229182438	RELAY MAINKITCHEN2 LEVEL1 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020427	5229178295	RELAY ENTRANBOH LEVEL1 ST13 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020428	5229180069	RELAY ENTRANBOH LEVEL1 ST08 FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020429	4808010124	BL1-1FANSUL-2 MAINKITCHEN	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020430	4808008657	BL1-1FANSUL-3-ALLDAY DINNING	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020431	4808007117	BL1-1FANSUL-1 ALLDAY DINNING	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020432	4808006837	BL1-1FANSUL-2 ALLDAY DINNING	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020433	4807080616	BL1-1FANSUL-4 ALLDAY DINNING	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020434	5218426505	RELAY SLIDEDOR-1 ALL DAY FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
01020435	5218424310	RELAY SLIDEDOR-2 ALL DAY FLOOR1	BOH FLOOR 1	1	✓		PM1
1030001	3698293242	ISOLATOR-IN-LOOP3-CT1	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030002	3907118533	BL1-2FSD-HANDICAP LOBBY	BOH FLOOR 2	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
1030003	3907117994	BL1-2FSD-CORRIDOR LOBBY AA	BOH FLOOR 2	1			
1030004	3907161805	BL1-2FSD-CORRI STAIR4 LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030005	3907161508	BL1-2FSD-MAIN LOBBY-ROOM01	BOH FLOOR 2	1			
1030006	3907162376	BL1-2FSD-MAIN LOBBY ROOM02	BOH FLOOR 2	1			
1030007	3907161973	BL1-2FSD-MAIN LOBBY ROOM03	BOH FLOOR 2	1			
1030008	3907161744	BL1-2FSD-MAIN LOBBY ROOM04	BOH FLOOR 2	1			
1030009	3907161058	BL1-2FSD-MAIN LOBBY ROOM05	BOH FLOOR 2	1			
1030010	3907162680	BL1-2FSD-MAIN LOBBY ROOM06	BOH FLOOR 2	1			
1030011	3907161713	BL1-2FSD-PRV LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030012	3907161195	BL1-2FSD-CORRI MALE TOILET LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030013	3907161775	BL1-2FSD-MALETOILET LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030014	3907160518	BL1-2FSD-FEMALE TOILET LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030015	3912423653	BL1-2FSD-FRONT OFFICE LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030016	3907161171	BL1-2FSD-CORRI FRONT OFFICE LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030017	3907161355	BL1-2FSD-ENTRANCE LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030018	3907160181	BL1-2FSD-01 BELL MAN STATIONLOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030019	3907160990	BL1-2FSD-02 BELL MAN STATIONLOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030020	3907158805	BL1-2FSD-PRV LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030021	3907160402	BL1-2FSD-CORRI LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030022	3907143726	BL1-2FSD-CORRI LOBBY LIFT	BOH FLOOR 2	1			
1030023	3907159581	BL1-2FSD-SAFEROOM LOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030024	3907163502	BL1-2FSD-BAGGAGE ROOM	BOH FLOOR 2	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
1030025	3907162802	BL1-2FSD-AHUROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030026	3907155910	BL1-2FSD-DIRECTOR ROOM SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030027	3907156344	BL1-2FSD-CORRI DIRECTOR ROOM SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030028	3907143597	BL1-2FSD-STAFFBREAK ROOM SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030029	3907155996	BL1-2FSD-NOROOMSPA	BOH FLOOR 2	1			
1030030	3907155828	BL1-2FSD-CORRI ROOMSPA	BOH FLOOR 2	1			
1030031	3688497179	BL1-2FHD-STEAM/SAUNA ROOM SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030032	3907150458	BL1-2FSD-CORRI SPA FEMALE	BOH FLOOR 2	1			
1030033	3907143801	BL1-2FSD-CORRI SPA MALE	BOH FLOOR 2	1			
1030034	3688507564	BL1-2FHD-WETLOUNGE SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030035	3907157143	BL1-2FSD-02 RECEPTION SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030036	3907143481	BL1-2FSD-01 RECEPTION SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030037	3907155811	BL1-2FSD-02 GYM ROOM SPA	BOH FLOOR 2	1		✓	Comfault Trlb
1030038	3907144136	BL1-2FSD-01 GYM ROOM SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030039	3907155699	BL1-2FSD-RELAXATION LOUNGE SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030040	3907156016	BL1-2FSD-SINGLE TREAMENT ROOM4 SPA	BOH FLOOR 2	1		✓	Comfault Trlb
1030041	3907155989	BL1-2FSD-SINGLE TREAMENT ROOM3 SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030042	3907156481	BL1-2FSD-SUITEROOM2 SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030043	3698293266	ISOLATOR_OUT_2AA1	BOH FLOOR 2	1			
1030044	3907143900	BL1-2FSD-01 DISPENSARY LINEN SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030045	3907155859	BL1-2FSD-02 DISPENSARY LINEN SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030046	3907143856	BL1-2FSD-03 DISPENSARY LINEN SPA	BOH FLOOR 2	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
1030047	3907143924	BL1-2FSD-SINGLE TREAMENT ROOM2 SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030048	3907144297	BL1-2FSD-SUITEROOM1 SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030049	3907167074	BL1-2FSD-SINGLE TREAMENT ROOM1 SPA	BOH FLOOR 2	1			
1030050	3907129058	BL1-2FSD-CORRI FIREEXITST3	BOH FLOOR 2	1			
1030051	3894982926	BL1-3FHD-CORRI ROOM1315	BOH FLOOR 3	1			
1030052	3894964083	BL1-3FHD-CORRI ROOM1318	BOH FLOOR 3	1			
1030053	3894980809	BL1-3FHD-CORRI ROOM1319	BOH FLOOR 3	1			
1030054	3894982025	BL1-3FHD-CORRI ROOM1323	BOH FLOOR 3	1			
1030055	3894966445	BL1-3FHD-CORRI ROOM1324	BOH FLOOR 3	1		✓	Comfault Trlb
1030056	3894964540	BL1-3FHD-CORRI ROOM1327	BOH FLOOR 3	1			
1030057	3907117437	BL1-3FSD-FIREEXIT STAIR1	BOH FLOOR 3	1			
1030058	3907117499	BL1-3FSD-FIREESCAPE STAIR1	BOH FLOOR 3	1			
1030059	3907117918	BL1-3FSD-FIREESCAPE STAIR2	BOH FLOOR 3	1			
1030060	3907123681	BL1-3FSD-ENTRANCE STAIR2	BOH FLOOR 3	1			
1030061	3907123223	BL1-3FSD-HOUSEKEEPING ROOM1	BOH FLOOR 3	1			
1030062	3907121854	BL1-3FSD-CDU ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030063	3907162413	BL1-3FSD-IDF ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030064	3907164073	BL1-2FSD-CORRI LIFTLOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030065	3907161362	BL1-2FSD-CORRI BELL MANSTATIONLOBBY	BOH FLOOR 2	1			
1030066	3907161416	BL1-2FSD-LOBBY PANTRY ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030067	3698630801	ISOLATOR-OUT-LOOP3 3AA3	BOH FLOOR 3	1			
1030068	3907128747	BL1-3FSD-EEROOM	BOH FLOOR 3	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
1030069	3907128730	BL1-3FSD-HOUSEKEEPING ROOM2	BOH FLOOR 3	1			
1030070	3907118106	BL1-2FSD-EEROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030071	3907121540	BL1-2FSD-HOUSEKEEPING ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030072	3907122820	BL1-2FSD-FIREEXIT STAIR05	BOH FLOOR 2	1			
1030073	3894963857	BL1-2FHD-CORRI ROOM1214	BOH FLOOR 2	1		✓	Comfault Trlb
1030074	3688507441	BL1-2FHD-CORRI ROOM1210	BOH FLOOR 2	1	✓		PM2 เปลี่ยนหัว Heat ใหม่
1030075	3688506291	BL1-2FHD-CORRI ROOM1209	BOH FLOOR 2	1			
1030076	3907162277	BL1-2FSD-CDU ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030077	3907156900	BL1-2FSD-IDF ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030078	3907121908	BL1-2FSD-HOUSEKEEPING ROOM4	BOH FLOOR 2	1			
1030079	3688501876	BL1-2FHD-CORRI ROOM1206	BOH FLOOR 2	1			
1030080	3688505898	BL1-2FHD-CORRI ROOM1203	BOH FLOOR 2	1			
1030081	3907121809	BL1-2FSD-FIREESCAPE STAIR7	BOH FLOOR 2	1			
1030082	3688427213	BL1-2FHD-CORRI ROOM1201	BOH FLOOR 2	1			
1030083	3907120185	BL1-3FSD-EEROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030084	3907123933	BL1-3FSD-HOUSEKEEPING ROOM3	BOH FLOOR 3	1			
1030085	3907160693	BL1-3FSD-HRV. ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030086	3907136537	BL1-3FSD-CORRIDOR HRV. ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030087	3907122035	BL1-3FSD-FIREEXIT STAIR5	BOH FLOOR 3	1			
1030088	3688428616	BL1-3FHD-CORRI ROOM1312	BOH FLOOR 3	1			
1030089	3688422638	BL1-3FHD-CORRI ROOM1310	BOH FLOOR 3	1		✓	Comfault Trlb
1030090	3688428814	BL1-3FHD-CORRI ROOM1309	BOH FLOOR 3	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	 Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
BOH							
1030091	3688496981	BL1-3FHD-CORRI ROOM1306	BOH FLOOR 3	1			
1030092	3688419898	BL1-2FHDLIFT ALLDAY PL2,3/2	BOH FLOOR 2	1			
1030093	3688433160	BL1-3FHD-CORRI ROOM1301	BOH FLOOR 3	1			
1030094	3907156443	BL1-3FSD-FIREEXIT STAIR7	BOH FLOOR 3	1			
1030095	3907122516	BL1-3FSD-FIREESCAPE STAIR7	BOH FLOOR 3	1			
1030096	3907117734	BL1-3FSD-FIREE SCAPE STAIR6	BOH FLOOR 3	1			
1030097	3907120420	BL1-3FSD-FIREEXIT STAIR6	BOH FLOOR 3	1			
1030098	3907122042	BL1-3FSD-HOUSEKEEPING ROOM4	BOH FLOOR 3	1			
1030099	3907120284	BL1-3FSD-IDFROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030100	3907159451	BL1-3FSD-CDUROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030101	3688497674			1			
1030102	3688506598			1			
1030103	3894980274			1			
1030104	3959405032	BL1-3FSD-LIFTLOBBY PL2,3 /3	BOH FLOOR 3	1			
1030105	3907162390	BL1-2FSD-SPA OFFICE STAFF BEAKOUT	BOH FLOOR 2	1			
1030106	3959499345	BL1-2FSD-SPA OFFICE CORRI	BOH FLOOR 2	1			
1030107	3959498720	BL1-2FSD-SPA OFFICE	BOH FLOOR 2	1			
1030108	3907358793			1			
1030126	5229135069	RELAY LIFTHALL AA LEVEL3 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030127	4882590116	BL1-2FMZ-LOBBY	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030128	5229182377	RELAY LIFTHALL AB2 LEVEL2 FLOOR2	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030129	5229136349	RELAY LIFTHALL AB1 LEVEL2 FLOOR2	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
1030130	5229181660	RELAY LIFTHALL AB2 LEVEL3 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030131	5229178073	RELAY LIFTHALL AB1 LEVEL3 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030132	5229188843	RELAY FITNEES ROOM FLOOR2	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030133	5229189222	RELAY SAFEROOM FLOOR2	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030142	4918945057	BL1-3FTS 1 STAIR2	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030143	4918945040	BL1-3FFS 1 STAIR2	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030144	4918946153	BL1-3FTS 2 STAIR3	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030145	4918946146	BL1-3FFS 1 STAIR3	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030148	5068631791	SPEAKER-2 BUILDING-3AA1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030149	5068631883	SPEAKER-1 BUILDING-3AA1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030150	5069303758	STROBE-2 BUILDING-3AA1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030151	5068632002	STROBE-1 BUILDING-3AA1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030152	4882346997	BL1-3FMZ-STAIR03	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030153	4882349066	BL1-3FMZ-STAIR01	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030154	4882596033	BL1-3FMZ-STAIR02	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030155	4882759186	BL1-2FMZ-STAIR05	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030156	4881719006	BL1-2FMZ-STAIR06	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030157	4881932214	BL1-2FMZ-STAIR07	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030158	4918940687	BL1-3FFS 1 STAIR5	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030159	4918940694	BL1-3FTS 1 STAIR5	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030160	4918948621	BL1-3FFS 1 STAIR6	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030161	4918948638	BL1-3FTS 1 STAIR6	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
1030162	5069303253	STROBE-1 BUILDING-3AB1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030163	5068632668	STROBE-2 BUILDING-3AB1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030164	5069304960	SPEAKER-1 BUILDING-3AB1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030165	5069305097	SPEAKER-2 BUILDING-3AB1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030166	5220812839	RELAY A/CCUTTING#1 BUILDING-3AB1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030167	5218426178	RELAY SOUND BUILDING-3AB1 FLOOR3	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030168	4881932603	BL1-3FMZ-STAIR05	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030169	4882753986	BL1-3FMZ-STAIR07	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030170	4882066338	BL1-3FMZ-STAIR06	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030251	3698303514	ISOLATOR-IN-LOOP4-CT1	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030252	3907129027	BL1-2FSD EE ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030253	3907135271			1			
1030254	3907128815	BL1-2FSDFIREEXIT STAIR3	BOH FLOOR 2	1			
1030255	3894962935	BL1-2FHD-CORRI ROOM1218	BOH FLOOR 2	1			
1030256	3894980472	BL1-2FHD-CORRI ROOM1219	BOH FLOOR 2	1			
1030257	3894963673	BL1-2FHD-CORRI ROOM1221	BOH FLOOR 2	1			
1030258	3688428968	BL1-2FHD-CORRI ROOM1224	BOH FLOOR 2	1			
1030259	3688428340	BL1-2FHD-CORRI ROOM1227	BOH FLOOR 2	1			
1030260	3907117383	BL1-2FSDFIREEXIT STAIR1	BOH FLOOR 2	1			
1030261	3907121519	BL1-2FSDFIREEXIT STAIR2	BOH FLOOR 2	1			
1030262	3907146475	BL1-2FSDAV.STO.BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030263	3907120772	BL1-2FSDHOUSEKEEPING ROOM1	BOH FLOOR 2	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
1030264	3907161560	BL1-2FSDCDUROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030265	3907381883	BL1-2FSD-4 CORRI RECEPTION	BOH FLOOR 2	1			
1030266	3907341009	BL1-2FSD-5 CORRI RECEPTION	BOH FLOOR 2	1			
1030267	3907160570	BL1-2FSDAV.STO.BALL ROOMRIGHT	BOH FLOOR 2	1			
1030268	3907381814	BL1-2FSD-6 CORRI RECEPTION	BOH FLOOR 2	1			
1030269	3907344581	BL1-2FSD-1 CORRI PRE-FUNCTION	BOH FLOOR 2	1			
1030270	3907381777	BL1-2FSD-2 CORRI PRE-FUNCTIONFLOOR2	BOH FLOOR 2	1			
1030271	3907383603	BL1-2FSD-3 CORRI PRE-FUNCTION	BOH FLOOR 2	1			
1030272	3907120314	BL1-2FSDIDFROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030273	3907342129	BL1-2FSD-3 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030274	3907163274	BL1-2FSD-2 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030275	3905006153	BL1-2FSD-1 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030276	3907150502	BL1-2FSD-4 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030277	3907381821	BL1-2FSD-5 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030278	3907132676	BL1-2FSD-6 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030279	3907161652	BL1-2FSD-7 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030280	3907381586	BL1-2FSD-8 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030281	3907342891	BL1-2FSD-9 BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1			
1030282	3907159147	BL1-2FSD-3 CORRI BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030283	3907156030	BL1-2FSDFURNITURE STORAGEBANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030284	3907157266	BL1-2FSD-4 CORRI BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030285	3907155316	BL1-2FSD-1 CORRI BANQUET	BOH FLOOR 2	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
1030286	3907163236	BL1-2FSD-2 CORRI BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030287	3907158768	BL1-2FSD-3 CORRI RECEPTION	BOH FLOOR 2	1			
1030288	3894980434	BL1-2FHD COLD KITCHEN BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030289	3907143207	BL1-2FSD BEVERAGE DISPENSE BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030291	3907128983	BL1-2FSDHOUSEKEEPING ROOM2	BOH FLOOR 2	1			
1030292	3907150397	BL1-2FSD-1 CORRI RECEPTION	BOH FLOOR 2	1			
1030293	3894976321	BL1-2FHD-1 STEWARD STORE BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030294	3907155620	BL1-2FSDAHUBANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030295	3907156542	BL1-2FSD-5 CORRI BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030296	3907156078	BL1-2FSD-2 CORRI RECEPTION	BOH FLOOR 2	1			
1030297	3907155743	BL1-2FSD MALE TOILET BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030298	3907153145	BL1-2FSD HANDICAP TOILET BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030299	3907168187	BL1-2FSD-2 FEMALE TOILET BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030300	3907167906	BL1-2FSD-1 FEMALE TOILET BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030301	3907160303	BL1-3FSD-1 CORRI MEETINGROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030302	3907161539	BL1-3FSD-2 CORRI MEETINGROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030303	3907162536	BL1-3FSD SIDE FEMALE MEETING ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030304	3907148776	BL1-3FSD FEMALE TOILET MEETING ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030305	3907161737	BL1-3FSD-3 CORRI MEETING ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030306	3907161812	BL1-3FSDMALETOILET MEETING ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030307	3907149186	BL1-3FSDBOARDROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030308	3907149254	BL1-3FSD MEETING ROOM4	BOH FLOOR 3	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
1030309	3907161607	BL1-3FSD MEETING ROOM3	BOH FLOOR 3	1			
1030310	3907161041	BL1-3FSD-5 CORRI MEETING ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030311	3907159307	BL1-3FSD FIREEXIT STAIR8	BOH FLOOR 3	1			
1030312	3907161676	BL1-3FSD-4 CORRI MEETING ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030313	3907161720	BL1-3FSD HANDICAP TOILET MEETING ROOM	BOH FLOOR 3	1			
1030314	3907161492	BL1-3FSDMEETING ROOM2	BOH FLOOR 3	1			
1030315	3907146505	BL1-3FSDMEETING ROOM1	BOH FLOOR 3	1			
1030316	3907129188	BL1-4FSD3-AHUROOM	BOH FLOOR 4	1			
1030317	3907160792	BL1-4FSD2-AHUROOM	BOH FLOOR 4	1			
1030318	3907160556	BL1-4FSD1-AHUROOM	BOH FLOOR 4	1			
1030319	3907156276	BL1-4FSD4-AHUROOM	BOH FLOOR 4	1			
1030320	3907161386	BL1-4FSD5-AHUROOM	BOH FLOOR 4	1			
1030321	3907159253	BL1-4FSD6-AHUROOM	BOH FLOOR 4	1			
1030322	3688505072	BL1-2FHD-6 CORRI BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030323	3907111787	BL1-2FSD-7 CORRI BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030324	3907160839	BL1-2FSDBANQUET OFFICE	BOH FLOOR 2	1			
1030325	3907147991	BL1-2FSD-7 CORRI LIFT BANQUET	BOH FLOOR 2	1			
1030326	3907156092	BL1-3FSD-2 MEETING PANTRY	BOH FLOOR 3	1			
1030327	3907152940	BL1-3FSD-1 MEETING PANTRY	BOH FLOOR 3	1			
1030328	3894980007			1			
1030376	4881772865	BL1-2FMZ-2AA-CORRI ROOM1216	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030377	4881976898	BL1-2FMZ-CORRI ROOM1226	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
BOH							
1030378	4882319588	BL1-2FMZ-CORRI ROOM1222	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030379	4882595401	BL1-2FMZ-CORRIR ECEPTION	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030380	4882349622	BL1-2FMZ-CORRI BALL ROOM	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030381	4803285473	BL1-2FHD-2 BANQUET KITCHEN	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030382	4803268995	BL1-2FHD-1 BANQUET KITCHEN	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030383	4882597818	BL1-2FMZ-CORRI BANQUET STAIR8	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030384	4882744489	BL1-3FMZ-CORRI MEETING STAIR8	BOH FLOOR 3	1	✓		PM1
1030385	4806889135	BL1-2FGAS STEWARD STORE BANQUET	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030386	4806481902	BL1-2FHD-2 STEWARD STORE BANQUET	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030387	5229179988	RELAY LIFTHALL AA2 LEVEL2 FLOOR2	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030388	5229178325	RELAY LIFTHALL AA1 LEVEL2 FLOOR2	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030389	5229287812	RELAY BANQUTE CORRIDOR LEVEL2 FL.2	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1
1030390	5229290614	RELAY SLIDEDOR PREFUNCTION FLOOR2	BOH FLOOR 2	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01040001	3698286749	ISOLATOR-IN-LOOP5-CT1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040002	3907128495	BL1-4FSD-EEROOM	FLOOR 4	1			
01040003	3907128365	BL1-4FSD-MAIDROOM2	FLOOR 4	1			
01040004	3907125500	BL1-4FSD-CORLIFT	FLOOR 4	1			
01040005	3907160440	BL1-4FSD-CDUROOM	FLOOR 4	1			
01040006	3907121977	BL1-4FSD-IDFROOM	FLOOR 4	1			
01040007	3907123575	BL1-4FSD-ENTRANCE STAIR2	FLOOR 4	1			
01040008	3907122066	BL1-4FSD-MAIDROOM1	FLOOR 4	1			
01040009	3907117307	BL1-4FSD-ENTRANCE STAIR1	FLOOR 4	1			
01040010	3907122790	BL1-4FSD-ROOM1435	FLOOR 4	1	✓		PM1/PM2
01040011	3907118465	BL1-4FSD-ROOM1434	FLOOR 4	1	✓		PM1
01040012	3907117529	BL1-4FSD-ROOM1433	FLOOR 4	1	✓		PM1/PM2
01040013	3907118441	BL1-4FSD-ROOM1432	FLOOR 4	1	✓		PM1/PM2
01040014	3907117086	BL1-4FSD-ROOM1431	FLOOR 4	1	✓		PM1/PM2
01040015	3907118144	BL1-4FSD-ROOM1430	FLOOR 4	1			
01040016	3907117697	BL1-4FSD-ROOM1429	FLOOR 4	1	✓		PM1/PM2
01040017	3907119714	BL1-4FSD-ROOM1428	FLOOR 4	1	✓		PM1/PM2
01040018	3907116683	BL1-4FSD-ROOM1427	FLOOR 4	1	✓		PM1/PM2
01040019	3907115587	BL1-4FSD-ROOM1426	FLOOR 4	1	✓		PM1
01040020	3907116997	BL1-4FSD-ROOM1425	FLOOR 4	1			
01040021	3907122530	BL1-4FSD-ROOM1424	FLOOR 4	1	✓		PM1/PM2
01040022	3907159611	BL1-4FSD-ROOM1423	FLOOR 4	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01040023	3907118748	BL1-4FSD-ROOM1422	FLOOR 4	1	✓		PM1/PM2
01040024	3907118700	BL1-4FSD-ROOM1421	FLOOR 4	1	✓		PM1/PM2
01040025	3907118540	BL1-4FSD-ROOM1420	FLOOR 4	1	✓		PM1/PM2
01040026	3907118243	BL1-4FSD-ROOM1419	FLOOR 4	1	✓		PM1/PM2
01040027	3907118595	BL1-4FSD-ROOM1418	FLOOR 4	1	✓		PM1/PM2
01040028	3907118908	BL1-4FSD-ROOM1417	FLOOR 4	1	✓		PM1/PM2
01040029	3907118625	BL1-4FSD-ROOM1416	FLOOR 4	1	✓		PM1
01040030	3907123315	BL1-4FSD-ROOM1415	FLOOR 4	1			
01040031	3907118311	BL1-4FSD-ROOM1414	FLOOR 4	1	✓		PM2 เปลี่ยนหัว Smoke ใหม่
01040032	3907159291	BL1-4FSD-ROOM1412	FLOOR 4	1	✓		PM2
01040033	3907160266	BL1-4FSD-ROOM1411	FLOOR 4	1	✓		PM2
01040034	3907159918	BL1-4FSD-ROOM1410	FLOOR 4	1			
01040035	3907118250	BL1-4FSD-ROOM1409	FLOOR 4	1			
01040036	3907119011	BL1-4FSD-ROOM1408	FLOOR 4	1			
01040037	3907159642	BL1-4FSD-ROOM1407	FLOOR 4	1	✓		PM2
01040038	3907160167	BL1-4FSD-ROOM1406	FLOOR 4	1			
01040039	3907160648	BL1-4FSD-ROOM1405	FLOOR 4	1	✓		PM1
01040040	3907117895	BL1-4FSD-ROOM1404	FLOOR 4	1			
01040041	3907117475	BL1-4FSD-ROOM1403	FLOOR 4	1	✓		PM2
01040042	3907117789	BL1-4FSD-ROOM1402	FLOOR 4	1			
01040043	3907159314	BL1-4FSD-ROOM1401	FLOOR 4	1			
01040044	3907156627	BL1-4FSD-ENTRANCE STAIR7	FLOOR 4	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01040045	3907119851	BL1-4FSD-ENTRANCE STAIR6	FLOOR 4	1			
01040046	3907120574	BL1-4FSD-MAIDROOM4	FLOOR 4	1			
01040047	3907120482	BL1-4FSD-IDFROOM4	FLOOR 4	1			
01040048	3907160143	BL1-4FSD-CDUROOM4	FLOOR 4	1			
01040049	3907121694	BL1-4FSD-CORLIFT	FLOOR 4	1			
01040050	3907119790	BL1-4FSD-MAIDROOM3	FLOOR 4	1			
01040051	3907119172	BL1-4FSD-EEROOM	FLOOR 4	1			
01040052	3907122813	BL1-6FSD-EEROOM	FLOOR 6	1			
01040053	3907122837	BL1-6FSD-HOUSEKEEPIN GROOM2	FLOOR 6	1			
01040054	3907129102	BL1-6FSD-CORRI LIFT	FLOOR 6	1			
01040055	3907161614	BL1-6FSD-CDUROOM	FLOOR 6	1			
01040056	3907121748	BL1-6FSD-IDFROOM	FLOOR 6	1			
01040057	3907124763	BL1-6FSD-HOUSEKEEPIN GROOM1	FLOOR 6	1			
01040058	3907120901	BL1-6FSD-ENTRANCE STAIR2	FLOOR 6	1			
01040059	3907158973	BL1-6FSD-FIREESCAPE STAIR2	FLOOR 6	1			
01040060	3907159574	BL1-6FSD-FIREESCAPE STAIR1	FLOOR 6	1			
01040061	3907148004	BL1-6FSD-ENTRANCE STAIR1	FLOOR 6	1			
01040062	3907122950	BL1-6FSD-ROOM1627	FLOOR 6	1			
01040063	3907118403	BL1-6FSD-ROOM1626	FLOOR 6	1			
01040064	3907123339	BL1-6FSD-ROOM1625	FLOOR 6	1	✓		PM1/PM2
01040065	3907116171	BL1-6FSD-ROOM1624	FLOOR 6	1	✓		PM1
01040066	3907119110	BL1-6FSD-ROOM1623	FLOOR 6	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01040067	3907119493	BL1-6FSD-ROOM1622	FLOOR 6	1			
01040068	3907121816	BL1-6FSD-ROOM1621	FLOOR 6	1			
01040069	3907124046	BL1-6FSD-ROOM1619	FLOOR 6	1			
01040070	3907121786	BL1-6FSD-ROOM1618	FLOOR 6	1	✓		PM2
01040071	3907123766	BL1-6FSD-ROOM1617	FLOOR 6	1			
01040072	3907118977	BL1-6FSD-ROOM1616	FLOOR 6	1			
01040073	3907123735	BL1-6FSD-ROOM1615	FLOOR 6	1			
01040074	3894963611	BL1-6FHD-CORRI ROOM1623	FLOOR 6	1			
01040075	3894967091	BL1-6FHD-CORRI ROOM1624	FLOOR 6	1			
01040076	3894980380	BL1-6FHD-CORRI ROOM1627	FLOOR 6	1			
01040077	3907119738	BL1-6FSD-ROOM1620	FLOOR 6	1			
01040078	3894967756	BL1-6FHD-ENTRANCE	FLOOR 6	1			
01040079	3894982391	BL1-6FHD-CORRI ROOM1615	FLOOR 6	1			
01040080	3894981813	BL1-4FHDCORRI ROOM1426	FLOOR 4	1			
01040081	3894982612	BL1-4FHDCORRI ROOM1427	FLOOR 4	1			
01040082	3894963680	BL1-4FHDCORRI ROOM1431	FLOOR 4	1			
01040083	3894963895	BL1-4FHDCORRI ROOM1432	FLOOR 4	1			
01040084	3894964618	BL1-4FHDCORRI ROOM1435	FLOOR 4	1			
01040085	3894964281	BL1-4FHDCORRI ROOM1415	FLOOR 4	1			
01040086	3894963581	BL1-4FHDCORRI LIFT	FLOOR 4	1			
01040087	3894964236	BL1-4FHDCORRI ROOM1423	FLOOR 4	1			
01040088	3894981745	BL1-6FHD-CORRI ROOM1618	FLOOR 6	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01040089	3894982445	BL1-6FHD-CORRI ROOM1619	FLOOR 6	1			
01040090		BL1-4FHDFIREESCAPE STAIR7	FLOOR 4	1			
01040091		BL1-4FHDCORRI LIFT	FLOOR 4	1			
01040092		BL1-4FHDCORRI ROOM1405	FLOOR 4	1			
01040093		BL1-4FHDCORRI ROOM1409	FLOOR 4	1			
01040094		BL1-4FHDCORRI ROOM1410	FLOOR 4	1			
01040095		BL1-4FHDCORRI ROOM1412	FLOOR 4	1			
01040096		BL1-6FSD-CORRI LIFT ROOM1615	FLOOR 6	1			
01040099				1			
01040126	4918943107	BL1-4FFS 1 STAIR2	FLOOR 4	1	✓		PM1
01040127	4918943114	BL1-4FTS 1 STAIR2	FLOOR 4	1	✓		PM1
01040128	4918943763	BL1-4FFS 2	FLOOR 4	1	✓		PM1
01040129	4918943770	BL1-4FTS 1	FLOOR 4	1	✓		PM1
01040130	5069306285	STROBE-1 BUILDING-1AA4 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040131	5068631807	SPEAKER-1 BUILDING-1AA4 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040132	5218426116	RELAY A/CCUTTING#1 BUILDING-4AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040133	5218426031	RELAY A/CCUTTING#2 BUILDING-4AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040134	5218426529	RELAY A/CCUTTING#3 BUILDING-4AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040135	5218410504	RELAY LIFT#1/1 BUILDING-4AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040136	5218410498	RELAY LIFT#1/1 BUILDING-4AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040137	4918945064	BL1-6FFS 1 STAIR2	FLOOR 6	1	✓		PM1
01040138	4918945071	BL1-6FTS 1 STAIR2	FLOOR 6	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01040139	5068632422	STROBE-1 BUILDING-6AA1 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040140	5069303154	SPEAKER-1 BUILDING-6AA1 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040141	5218419057	RELAY A/CCUTTING#1 BUILDING-6AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040142	5218410474	RELAY LIFT#1/1 BUILDING-6AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040143	5218416568	RELAY LIFT#1/2 BUILDING-6AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040144	5220775288	RELAY LIFT#1/3 BUILDING-6AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040145	4918948683	BL1-4FFS 1 STAIR6	FLOOR 4	1	✓		PM1
01040146	4918948690	BL1-4FTS 1 STAIR6	FLOOR 4	1	✓		PM1
01040147	5069303536	STROBE-1 BUILDING-4AB1 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040148	5069306797	SPEAKER-1 BUILDING-4AB1 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040149	4882319762	BL1-6FMZ-CORRI ROOM1622	FLOOR 6	1			
01040150	4881932252	BL1-6FMZ-CORRI ROOM1626	FLOOR 6	1			
01040151	4882591335	BL1-6FMZ-CORRI ROOM1616	FLOOR 6	1			
01040152	4881932344	BL1-4FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR2	FLOOR 4	1			
01040153	4882087487	BL1-4FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR1	FLOOR 4	1			
01040154	4885545953	BL1-4FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR7	FLOOR 4	1			
01040155	4881976935	BL1-4FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR6	FLOOR 4	1			
01040156	4882595746	BL1-4FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR5	FLOOR 4	1			
01040157	4882347123	BL1-4FMZ-CORRI STAIR3	FLOOR 4	1			
01040158	5229185590	RELAY LIFT#2/2 BUILDING-4AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040159	5229134291	RELAY LIFT#2/2 BUILDING-4AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040160	5229188171	RELAY LIFT#2/1 BUILDING-6AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01040161	5229187716	RELAY LIFT#2/2 BUILDING-6AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040162	5229186702	RELAY LIFT#2/3 BUILDING-6AA1.2 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040163	5229178998	RELAY LIFTHALLAA LEVEL4 FLOOR4	FLOOR 4	1	✓		PM1
01040164	5229181011	RELAY LIFTHALL AA LEVEL6 FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01040165	5229181141	RELAY LIFTHALLAB LEVEL4 FLOOR4	FLOOR 4	1	✓		PM1
01040251	3698303088	ISOLATOR-IN-LOOP6-CT1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040252	3907129751	SD-GUESTROOM1124 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040253	3907159703	SD-GUESTROOM1215 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 1	1	✓		PM1/PM2
01040254	3907118472	SD-GUESTROOM1122 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040255	3907117673	SD-GUESTROOM1121 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040256	3907133321	SD-GUESTROOM1120 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040257	3907138432	SD-GUESTROOM1119 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040258	3907131334	SD-GUESTROOM1118 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM2
01040259	3907138227	SD-GUESTROOM1117 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040260	3907137176	SD-GUESTROOM1116 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040261	3907131655	SD-GUESTROOM1115 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040262	3907122509	SD-GUESTROOM1114 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040263	3907135387	SD-GUESTROOM1112 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040264	3907135424	SD-GUESTROOM1111 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040265	3698293266	ISOLATOR-OUT LOOP6-2AA1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040266	3907127801	SD-GUESTROOM1224 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040267	3907135578	SD-GUESTROOM1225 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1/PM2

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01040268	3907133529	SD-GUESTROOM1226 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1/PM2
01040269	3907135264	SD-GUESTROOM1227 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM2
01040270	3907135479	SD-GUESTROOM1223 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM2
01040271	3907137343	SD-GUESTROOM1222 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040272	3907130726	SD-GUESTROOM1221 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1/PM2
01040273	3907135660	SD-GUESTROOM1220 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM2 เปลี่ยนหัว Smoke ใหม่
01040274	3907105243	SD-GUESTROOM1219 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040275	3907138074	SD-GUESTROOM1218 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM2
01040276	3907131174	SD-GUESTROOM1217 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1/PM
01040277	3907135592	SD-GUESTROOM1216 BUILDING-AA FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040279	3907117260	SD-GUESTROOM1327 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM2
01040280	3907117123	SD-GUESTROOM1326 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
01040281	3907113613	SD-GUESTROOM1325 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM2
01040282	3907117963	SD-GUESTROOM1324 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM2
01040283	3907127092	SD-GUESTROOM1123 BUILDING-AA FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040285	3907116102	SD-GUESTROOM1323 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM2
01040286	3907118298	SD-GUESTROOM1322 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM2
01040287	3907117406	SD-GUESTROOM1321 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1
01040288	3907118939	SD-GUESTROOM1320 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1
01040289	3907146482	SD-GUESTROOM1319 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1
01040290	3907118410	SD-GUESTROOM1318 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM2
01040291	3907116720	SD-GUESTROOM1317 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM2

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01040292	3907117246	SD-GUESTROOM1316 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1
01040293	3907118229	SD-GUESTROOM1315 BUILDING-AA FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1
01040294	3907105205	SD-GUESTROOM1314 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
01040295	3907119264	SD-GUESTROOM1312 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
01040296	3907118946	SD-GUESTROOM1311 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
01040297	3907118021	SD-GUESTROOM1310 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
01040298	3907091805	SD-GUESTROOM1309 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
01040299	3907116843	SD-GUESTROOM1308 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
01040300	3907128860	SD-GUESTROOM1307 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
01040301	3907116928	SD-GUESTROOM1306 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
01040302	3907117215	SD-GUESTROOM1305 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
01040303	3907117369	SD-GUESTROOM1304 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
01040304	3907117178	SD-GUESTROOM1303 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
01040305	3907117154	SD-GUESTROOM1302 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
01040306	3907116676	SD-GUESTROOM1301 BUILDING-AB FLOOR3	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
01040307	3907137039	SD-GUESTROOM1214 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1/PM2
01040308	3907116713	SD-GUESTROOM1212 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM2
01040309	3907120260	SD-GUESTROOM1211 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040310	3907138319	SD-GUESTROOM1210 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1/PM2
01040311	3907133352	SD-GUESTROOM1209 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040312	3907126897	SD-GUESTROOM1208 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040313	3907127238	SD-GUESTROOM1207 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01040314	3907135677	SD-GUESTROOM1206 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040315	3907135608	SD-GUESTROOM1205 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM2
01040316	3907138104	SD-GUESTROOM1204 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040317	3907136070	SD-GUESTROOM1203 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040318	3907133314	SD-GUESTROOM1202 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040319	3907135202	SD-GUESTROOM1201 BUILDING-AB FLOOR2	FLOOR 2	1			
01040320	3698303569	ISOLATOR_IN_LOOP6	FLOOR 6	1			
01040321	3907119721	SD-GUESTROOM1110 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040322	3907119349	SD-GUESTROOM1109 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040323	3907118618	SD-2 GUESTROOM1108 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040324	3907147922	SD-1 GUESTROOM1108 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040325	3907156573	SD-1 GUESTROOM1107 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040326	3907155798	SD-2 GUESTROOM1107 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01040327	3907119530	SD-GUESTROOM1106 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040328	3907122059	SD-GUESTROOM1105 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040329	3907119295	SD-GUESTROOM1104 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040330	3907122677	SD-GUESTROOM1103 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040331	3907123872	SD-GUESTROOM1102 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040332	3907156641	SD-1 GUESTROOM1101 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040333	3907118601	SD-2 GUESTROOM1101 BUILDING-AB FLOOR1	FLOOR 1	1			
01040376	4918944227	BL1-2FFS 1 STAIR5	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040377	4918944234	BL1-2FTS 1 STAIR5	FLOOR 2	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01040378	4918943701	BL1-2FFS 2 STAIR6	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040379	4918943718	BL1-2FTS 2 STAIR6	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040380	4824057844	BL1-2F HANDICAP-1	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040381	5068632095	STROBE-1 BUILDING-2AB1 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040382	5068631982	STROBE-2 BUILDING-2AB1 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040383	5068632330	SPEAKER-1 BUILDING-2AB1 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040384	5069303543	SPEAKER-2 BUILDING-2AB1 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040385	4919662601	BL1-2FFS 1 STAIR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040386	4919662618	BL1-2FTS 1 STAIR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040387	5218424303	RELAY A/CCUTTING#1 BUILDING-2AA1 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040388	5218423252	RELAY SOUNDOFF#1 BUILDING-2AA1 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040389	5069305790	SPEAKER-1 BUILDING-2AA2 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040390	5069303888	STROBE-3 BUILDING-2AA2 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040391	4919654316	BL1-2FTS 2 STAIR3	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040392	4919654309	BL1-2FTS 2 STAIR3	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040393	5069303666	SPEAKER-2 BUILDING-2AA2 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040394	4824063135	BL1-2FHANDICAP-2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040395	5069303369	STROBE-1 BUILDING-2AA2 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040396	5069303161	SPEAKER-3 BUILDING-2AA2 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040397	5068632415	STROBE-2 BUILDING-2AA2 FLOOR2	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040398	4824058100	BL1-2F HANDICAP-1	FLOOR 2	1	✓		PM1
01040399	4824057813	BL1-2FANSUL-1 BANQUET	FLOOR 2	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01040400	4808010339	BL1-2FANSUL-2 BANQUET	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050001	3698292061	ISOLATOR-IN-LOOP7-CT1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050002	3907128617	BL1-5FSD-EEROOM	FLOOR 5	1			
01050003	3907128556	BL1-5FSD-MAIDROOM2	FLOOR 5	1			
01050004	3907128822	BL1-5FSD-CORLIFT	FLOOR 5	1			
01050005	3907163250	BL1-5FSD-CDUROOM	FLOOR 5	1			
01050006	3907124749	BL1-5FSD-IDFROOM	FLOOR 5	1			
01050007	3907121946	BL1-5FSD-MAIDROOM1	FLOOR 5	1			
01050008	3907122295	BL1-5FSD-ENTRANCE STAIR2	FLOOR 5	1			
01050009	3907143672	BL1-5FSD-ENTRANCE STAIR1	FLOOR 5	1			
01050010	3907118496	BL1-5FSD1-ROOM1529	FLOOR 5	1			
01050011	3907117192	BL1-5FSD1-ROOM1528	FLOOR 5	1			
01050012	3907118397	BL1-5FSD1-ROOM1527	FLOOR 5	1	✓		PM1/PM2
01050013	3907117208	BL1-5FSD1-ROOM1526	FLOOR 5	1			
01050014	3907117161	BL1-5FSD1-ROOM1525	FLOOR 5	1			
01050015	3907128839	BL1-5FSD1-ROOM1524	FLOOR 5	1			
01050016	3907118960	BL1-5FSD1-ROOM1523	FLOOR 5	1	✓		PM1/PM2
01050017	3907159659	BL1-5FSD2-ROOM1522	FLOOR 5	1	✓		PM1
01050018	3907115556	BL1-5FSD1-ROOM1522	FLOOR 5	1	✓		PM1
01050019	3907117567	BL1-5FSD2-ROOM1521	FLOOR 5	1			
01050020	3907118779	BL1-5FSD1-ROOM1521	FLOOR 5	1			
01050021	3907118069	BL1-5FSD-ROOM1520	FLOOR 5	1	✓		PM1/PM2

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01050022	3907159246	BL1-5FSD-ROOM1519	FLOOR 5	1			
01050023	3907116959	BL1-5FSD-ROOM1518	FLOOR 5	1			
01050024	3907117147	BL1-5FSD-ROOM1517	FLOOR 5	1	✓		PM2
01050025	3907118762	BL1-5FSD2-ROOM1516	FLOOR 5	1			
01050026	3907095544	BL1-5FSD1-ROOM1516	FLOOR 5	1			
01050027	3907117840	BL1-5FSD2-ROOM1515	FLOOR 5	1	✓		PM2
01050028	3907117581	BL1-5FSD1-ROOM1515	FLOOR 5	1	✓		PM2
01050029	3907116898	BL1-5FSD-ROOM1514	FLOOR 5	1	✓		PM2
01050030	3907116812	BL1-5FSD-ROOM1512	FLOOR 5	1	✓		PM2
01050031	3907116263	BL1-5FSD-ROOM1511	FLOOR 5	1			
01050032	3907116935	BL1-5FSD-ROOM1510	FLOOR 5	1			
01050033	3907118007	BL1-5FSD2-ROOM1509	FLOOR 5	1	✓		PM2
01050034	3907117451	BL1-5FSD1-ROOM1509	FLOOR 5	1	✓		PM2
01050035	3907117277	BL1-5FSD2-ROOM1508	FLOOR 5	1	✓		PM1/PM2
01050036	3907117116	BL1-5FSD1-ROOM1508	FLOOR 5	1	✓		PM1/PM2
01050037	3907108466	BL1-5FSD-ROOM1507	FLOOR 5	1			
01050038	3907117741	BL1-5FSD-ROOM1506	FLOOR 5	1	✓		PM2
01050039	3907117338	BL1-5FSD-ROOM1505	FLOOR 5	1	✓		PM2
01050040	3907116737	BL1-5FSD-ROOM1504	FLOOR 5	1			
01050041	3907116942	BL1-5FSD-ROOM1503	FLOOR 5	1			
01050042	3907115600	BL1-5FSD-ROOM1502	FLOOR 5	1			
01050043	3907117864	BL1-5FSD-ROOM1501	FLOOR 5	1	✓		PM2

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01050044	3907159789	BL1-6FSD-CORRI-LIFT	FLOOR 6	1			
01050045	3907122882	BL1-5FSD-STAIR6	FLOOR 5	1			
01050046	3907123636	BL1-5FSD-MAIDROOM4	FLOOR 5	1			
01050047	3907120512	BL1-5FSD-IDFROOM	FLOOR 5	1			
01050048	3907158782	BL1-5FSD-CDUROOM	FLOOR 5	1			
01050049	3907123346	BL1-5FSD-CORLIFT	FLOOR 5	1			
01050050	3907123919	BL1-5FSD-MAIDROOM3	FLOOR 5	1			
01050051	3907120727	BL1-5FSD-EEROOM	FLOOR 5	1			
01050052	3907117420	SD-GUESTROOM1614 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM2
01050053	3907117130	SD-GUESTROOM1612 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050054	3907115730	SD-GUESTROOM1611 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050055	3907117925	SD-GUESTROOM1610 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050056	3907117611	SD-GUESTROOM1609 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050057	3907117888	SD-GUESTROOM1608 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050058	3907121601	SD-GUESTROOM1607 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1/PM2
01050059	3907118878	SD-GUESTROOM1606 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050060	3907119233	SD-GUESTROOM1605 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050061	3907114566	SD-GUESTROOM1604 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050062	3907123162	SD-GUESTROOM1603 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM2
01050063	3907118014	SD-GUESTROOM1602 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050064	3907115655	SD-GUESTROOM1601 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM2
01050065	3907143955	SD-ENTRANCESTAIR7 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01050066	3907130603	SD-FIREESCAPESTAIR7 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050067	3894963642	BL1-5FHDCORRI ROOM1521	FLOOR 5	1			
01050068	3894979858	BL1-5FHDCORRI ROOM1522	FLOOR 5	1			
01050069	3894963000	BL1-5FHDCORRI ROOM1525	FLOOR 5	1			
01050070	3894963062	BL1-5FHDCORRI ROOM1526	FLOOR 5	1			
01050071	3894967121	BL1-5FHDCORRI ROOM1529	FLOOR 5	1			
01050072	3894981905	BL1-5FHDCORRI ROOM1501	FLOOR 5	1			
01050073	3894975423	BL1-5FHDCORRI ROOM1504	FLOOR 5	1			
01050074	3894981288	BL1-5FHDCORRI ROOM1505	FLOOR 5	1			
01050075	3894981806	BL1-5FHDCORRI ROOM1508	FLOOR 5	1	✓		PM2 เปลี่ยนหัว Heat ใหม่
01050076	3894982247	BL1-5FHDCORRI ROOM1509	FLOOR 5	1			
01050077	3894980243	BL1-5FHDCORRI ROOM1511	FLOOR 5	1			
01050078	3894964441	BL1-5FHDCORRI LIFT	FLOOR 5	1			
01050079	3894982865	BL1-5FHDCORRI ROOM1515	FLOOR 5	1			
01050080	3894963925	BL1-5FHDCORRI LIFT	FLOOR 5	1			
01050081	3894977526	BL1-5FHDCORRI ROOM1519	FLOOR 5	1			
01050082	3894963871	BL1-6FHD-CORRI ROOM1601	FLOOR 6	1			
01050083	3894981950	BL1-6FHD-CORRI ROOM1604	FLOOR 6	1			
01050084	3894963697	BL1-6FHD-CORRI ROOM1606	FLOOR 6	1			
01050085	3907121489	SD-FIREESCAPESTAIR6 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050086	3907123117	SD-CORRIDORMAID BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050087	3907120277	SD-HOUSEKEEPINGROOM4 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ) Ok (ผ่าน)	 Not (ไม่ผ่าน)	Remark (หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01050088	3907123216	SD-IDFROOM BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050089	3907128501	SD-CDUROOM BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050090	3894962973	BL1-6FHD-CORRI ROOM1609	FLOOR 6	1			
01050091	3894981714	BL1-6FHD-CORRI ROOM1610	FLOOR 6	1			
01050092	3907148035	B1-5FSD-ENTRANCE STAIR7	FLOOR 5	1			
01050093	3907123810	SD-HOUSEKEEPINGROOM3 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050094	3907123094	SD-EEROOM BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050095	3894981080	BL1-6FHD-CORRI ROOM1614	FLOOR 6	1			
01050096	3829728636	BL1-6FHD-CORRI LIFT	FLOOR 6	1			
01050098	3907166510						
01050100	3907143108	SD-MALETOILET PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050101	3907156450	SD-HANDICAPTOILET PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050102	3907157242	SD-1 FAMALETOILET PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050103	3907144044	SD-NOROOM PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050104	3907156528	SD-2 FAMALETOILET PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050105	3907155774	SD-1 PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050106	3907143177	SD-2 PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050107	3907156139	SD-3 PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050108	3907157235	SD-4 PANASIA FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050109	3907120246	SD-LIFTEEROOM BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1			
01050126	4918945248	BL1-5FFS 1 STAIR2	FLOOR 5	1	✓		PM1
01050127	4918945255	BL1-5FTS 1 STAIR2	FLOOR 5	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01050128	5068632088	STROBE-1 BUILDING-5AA1 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050129	5068632439	SPEAKER-1 BUILDING-5AA1 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050130	4918944005	BL1-5FFS 1 STAIR6	FLOOR 5	1	✓		PM1
01050131	4918944012	BL1-5FTS 1 STAIR6	FLOOR 5	1	✓		PM1
01050132	5069304045	STROBE-1 BUILDING-5AB1 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050133	5069303338	SPEAKER-1 BUILDING-5AB1 FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050134	5068632019	STROBE-1 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050135	5068631920	STROBE-2 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050136	5069303598	SPEAKER-1 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050137	5068632408	SPEAKER-2 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050138	4919656662	BL1-6FFS 1 STAIR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050139	4919656679	BL1-6FTS 1 STAIR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050140	4824062961	BL1-6FANSUL-1 PANASIA GRILL	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050141	5218433084	RELAY A/CCUTTING-1 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050142	5218434227	RELAY A/CCUTTING-1 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050143	5218420190	RELAY LIFT#1/1 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050144	5218417749	RELAY LIFT#1/2 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050145	5218426499	RELAY LIFT#1/3 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050146	5218425355	RELAY SOUNDCUTOFF#1 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050147	4885545014	BL1-5FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR2	FLOOR 5	1			
01050148	4881932801	BL1-5FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR1	FLOOR 5	1			
01050149	4882589349	BL1-5FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR7	FLOOR 5	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building AA and AB							
01050150	4882597566	BL1-5FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR6	FLOOR 5	1			
01050151	4882590123	BL1-5FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR5	FLOOR 5	1			
01050152	4882745769	BL1-5FMZ-CORRI ENTRANCESTAIR3	FLOOR 5	1			
01050153	4882597856	BL1-6FMZ-CORRI ROOM1602	FLOOR 6	1			
01050154	4881716111	BL1-6FMZ-CORRI ROOM1607	FLOOR 6	1			
01050155	4882592486	BL1-6FMZ-CORRI ROOM1611	FLOOR 6	1			
01050156	4803288085	BL1-6FHD-KITCHEN PANASIA	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050157	4806484828	BL1-6FGAS KITCHEN PANASIA	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050158	5229188645	RELAY LIFT#2/1 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050159	5229188614	RELAY LIFT#2/2 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050160	5229188485	RELAY LIFT#2/3 BUILDING-AB FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050161	5229175942	RELAY LIFTHALL AA LEVEL5 FLOOR5	FLOOR 5	1	✓		PM1
01050162	5229179520	RELAY LIFTHALL AB LEVEL6 FLOOR6	FLOOR 6	1	✓		PM1
01050163	5229187808	RELAY LIFTHALL AB LEVEL5 FLOOR5	FLOOR 5	1	✓		PM1
01050164	4808006820	BL1-6FANSUL-2 PANASIA GRILL	FLOOR 6	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building B							
02020032	3698486200	ISOLATOR-OUT LOOP10-1B1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020033	3907117949	BL2-1FSD-1-ROOM2101	FLOOR 1	1			
02020034	3907116706	BL2-1FSD-2-ROOM2101	FLOOR 1	1			
02020035	3907122127	BL2-1FSD-ROOM2102	FLOOR 1	1			
02020036	3907124114	BL2-1FSD-ROOM2103	FLOOR 1	1			
02020037	3907121779	BL2-1FSD-ROOM2104	FLOOR 1	1			
02020038	3907117772	BL2-1FSD-ROOM2105	FLOOR 1	1	✓		PM1/PM2
02020040	3907118915	BL2-1FSD-2-ROOM2106	FLOOR 1	1			
02020041	3907161959	BL2-1FSD-CDU ROOM	FLOOR 1	1			
02020042	3907121762	BL2-2FSD-ROOM2201	FLOOR 2	1			
02020043	3907121557	BL2-2FSD-ROOM2202	FLOOR 2	1			
02020044	3907137213	BL2-2FSD-ROOM2203	FLOOR 2	1	✓		PM2
02020045	3907123124	BL2-2FSD-ROOM2204	FLOOR 2	1	✓		PM2
02020046	3907123858	BL2-2FSD-ROOM2205	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020047	3907135714	BL2-2FSD-ROOM2206	FLOOR 2	1	✓		PM2
02020048	3907137565	BL2-2FSD-ROOM2207	FLOOR 2	1	✓		PM1/PM2
02020049	3907157952	BL2-2FSD-ROOM2208	FLOOR 2	1	✓		PM1/PM2
02020050	3907162918	BL2-2FSD-CDU ROOM	FLOOR 2	1			
02020051	3907128686	BL2-3FSD-1-ROOM2301	FLOOR 3	1			
02020052	3907128990	BL2-3FSD-2-ROOM2301	FLOOR 3	1			
02020053	3907128884	BL2-3FSD-ROOM2302	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020054	3907124121	BL2-3FSD-ROOM2303	FLOOR 3	1			
02020055	3907129331	BL2-3FSD-ROOM2304	FLOOR 3	1			
02020056	3907118113	BL2-3FSD-ROOM2305	FLOOR 3	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building B							
02020057	3907127665	BL2-3FSD-1-ROOM2306	FLOOR 3	1			
02020058	3907125579	BL2-3FSD-2-ROOM2306	FLOOR 3	1			
02020059	3907147588	BL2-3FSD-CDU ROOM	FLOOR 3	1			
02020060	3907162130	BL2-1FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 1	1			
02020061	3907162192	BL2-3FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 3	1			
02020071	3907127139	BL2-1FSD-CORRI ROOM2104	FLOOR 1	1			
02020072	3907146512	BL2-1FSD-CORRI ROOM2101	FLOOR 1	1			
02020073	3907138920	BL2-2FSD-CORRI ROOM2208	FLOOR 2	1			
02020074	3907138715	BL2-2FSD-CORRI ROOM2204	FLOOR 2	1			
02020075	3907146826	BL2-2FSD-CORRI ROOM2201	FLOOR 2	1			
02020076	3906802358	BL2-2FSD-2 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1			
02020077	3907161898	BL2-2FSD-1 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1			
02020078	3907127146	BL2-3FSD-CORRI ROOM2306	FLOOR 3	1			
02020079	3907146666	BL2-3FSD-CORRI ROOM2304	FLOOR 3	1			
02020080	3907146697	BL2-3FSD-1CORRI ROOM2303	FLOOR 3	1			
02020081	3906802402	BL2-3FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 3	1			
02020082	3907160716	BL2-1FSD-IDF ROOM	FLOOR 1	1			
02020083	3907138852	BL2-2FSD-CORRI ROOM2205	FLOOR 2	1			
02020084	3907138876	BL2-3FSD-CORRI ROOM2301	FLOOR 3	1			
02020085	3907127078	BL2-1FSD-CORRI ROOM2106	FLOOR 1	1			
02020086	3907146741	BL2-1FSD-CORRI ROOM2103	FLOOR 1	1			
02020112	3907154630	BL2-1FSD-HOUSEKEEPIN G	FLOOR 1	1			
02020113	3907167470	BL2-1FSD-EEROOM	FLOOR 1	1			
02020114	3907167104	BL2-3FSD-LIFT	FLOOR 1	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building B							
02020149	4918942643	BL2-1FFS 1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020150	4918942650	BL2-1FTS 1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020151	5068632248	STROBE-1 BUILDING-1B1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020152	5069305691	STROBE-2 BUILDING-1B1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020153	5069302782	STROBE-3 BUILDING-1B1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020154	5068632491	SPEAKER-1 BUILDING-1B1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020155	5069303130	SPEAKER-2 BUILDING-1B1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020156	5069303635	SPEAKER-3 BUILDING-1B1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020157	5068632699	BL2-1FTel.-JACK-01	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020158	5218410535	RELAY LIFT#1 BUILDING-1B1 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020159	4882346553	BL2-1FMZ-CORRI ROOM2104	FLOOR 1	1			
02020160	4882347925	BL2-1FMZ-CORRI ROOM2102	FLOOR 1	1			
02020161	4882342616	BL2-2FMZ-CORRI ROOM2205	FLOOR 2	1			
02020162	4882349653	BL2-2FMZ-CORRI ROOM2203	FLOOR 2	1			
02020163	4882348441	BL2-3FMZ-CORRI ROOM2304	FLOOR 3	1			
02020164	4882342593	BL2-3FMZ-CORRI ROOM2302	FLOOR 3	1			
02020166	5223572808	RELAY LIFT#2 BUILDING-1B1 FL.2	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020171	4807344015	BL2-1FTS 2	FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building C							
01050251	3698303293	ISOLATOR-IN-LOOP8-CT1	FLOOR 1	1		✓	Module เสีย
01050252	3907137077	BL3-1FSD1-ROOM3101 LIVING	FLOOR 1	1			
01050253	3907130498	BL3-1FSD2-ROOM3101 BED	FLOOR 1	1			
01050254	3907135851	BL3-1FSD-ROOM3102	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050255	3907133376	BL3-1FSD-ROOM3103	FLOOR 1	1			
01050256	3906441250	BL3-1FSD-ROOM3104	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050257	3907133055	BL3-1FSD-ROOM3105	FLOOR 1	1			
01050258	3906441427	BL3-1FSD1-ROOM3106 LIVING	FLOOR 1	1			
01050259	3906441557	BL3-1FSD2-ROOM3106 BED	FLOOR 1	1			
01050260	3907154616	BL3-1FSD-CDUROOM	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050261	3907135981	BL3-2FSD-ROOM3201	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050262	3907135752	BL3-2FSD-ROOM3202	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050263	3907133284	BL3-2FSD-ROOM3203	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050264	3907136155	BL3-2FSD-ROOM3204	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050265	3907132508	BL3-2FSD-ROOM3205	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050266	3907135813	BL3-2FSD-ROOM3206	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050267	3907123674	BL3-2FSD-ROOM3207	FLOOR 2	1			
01050268	3907127788	BL3-2FSD-ROOM3208	FLOOR 2	1			
01050269	3907162291	BL3-2FSD-CDU ROOM	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050270	3907117055	BL3-3FSD2-ROOM3301	FLOOR 3	1			
01050271	3907118137	BL3-3FSD1-ROOM3301	FLOOR 3	1			
01050272	3907129140	BL3-3FSD-ROOM3302	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
01050273	3907129218	BL3-3FSD-ROOM3303	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050274	3907118755	BL3-3FSD-ROOM3304	FLOOR 3	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building C							
01050275	3907128976	BL3-3FSD-ROOM3305	FLOOR 3	1	✓		PM2
01050276	3907117727	BL3-3FSD2-ROOM3306 LIVING	FLOOR 3	1			
01050277	3907128914	BL3-3FSD1-ROOM3306 BED	FLOOR 3	1			
01050278	3907153138	BL3-3FSD-CDUROOM	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050279	3907149278	BL3-1FSD-EEROOM	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050280	3907118816	BL3-1FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050281	3907150038	BL3-3FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050311	3907162710	BL3-1FSD-CORRI ROOM3104	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050312	3907164196	BL3-1FSD-CORRI ROOM3103	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050313	3907162086	BL3-1FSD-CORRI ROOM3101	FLOOR 1	1		✓	Internal Fault Trlb
01050314	3907161850	BL3-1FSD-IDF ROOM	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050315	3907159741	BL3-2FSD2-HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050316	3907161027	BL3-2FSD1-HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050317	3907146703	BL3-2FSD-CORRI ROOM3207	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050318	3907162048	BL3-2FSD-CORRI ROOM3205	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050319	3907162505	BL3-2FSD-CORRI ROOM3204	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050320	3907162475	BL3-2FSD-CORRI ROOM3201	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050321	3907162116	BL3-3FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050322	3907162529	BL3-3FSD-CORRI ROOM3306	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050323	3907162031	BL3-3FSD-CORRI ROOM3304	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050324	3907152643	BL3-3FSD-CORRI ROOM3303	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050325	3907160884	BL3-3FSD-CORRI ROOM3301	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050326	3959499154	BL3-1FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050344	3907162383	BL3-1FSD-CORRI ROOM3106	FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 20/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building C							
01050345	3907150557	BL3-3FSD-CORRI LIFT	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050376	4918943961	BL3-1FFS 1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050377	4918943978	BL3-1FTS 1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050378	5069305165	STROBE-1 BUILDING-1C1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050379	5069303291	STROBE-2 BUILDING-1C1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050380	5068632194	STROBE-3 BUILDING-1C1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050381	5068631890	SPEAKER-1 BUILDING-1C1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050382	5069302669	SPEAKER-2 BUILDING-1C1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050383	5069303529	SPEAKER-3 BUILDING-1C1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050384	5069302768	BL3-1FTel.-JACK-01	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050385	5218426154	RELAY LIFT#1 BUILDING-1C1 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050396	4882591816	BL3-1FMZ-CORRI ROOM3105	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050397	4882348458	BL3-1FMZ-CORRI ROOM3103	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050398	4882596149	BL3-2FMZ-CORRI ROOM3206	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050399	4882756505	BL3-2FMZ-CORRI ROOM3204	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050400	4882595371	BL3-3FMZ-CORRI ROOM3305	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050401	4882595296	BL3-3FMZ-CORRI ROOM3303	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050403	4806685911	BL3-1FTS 2	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050408	5223408862	RELAY LIFT#2 BUILDING-1C1 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 21/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building D							
02020251	3698293082	ISOLATOR-IN-LOOP10-CT1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020252	3907127184	BL4-1FSD-1-ROOM4101	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020253	3907146543	BL4-1FSD-2-ROOM4101	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020254	3907119288	BL4-1FSD-ROOM4102	FLOOR 1	1	✓		PM1/PM2
02020255	3907137237	BL4-1FSD-ROOM4103	FLOOR 1	1			
02020256	3907133246	BL4-1FSD-ROOM4104	FLOOR 1	1			
02020276	3906440840	BL4-1FSD-ROOM4105	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020258	3906440628	BL4-1FSD-1-ROOM4106	FLOOR 1	1			
02020259	3906440918	BL4-1FSD-2-ROOM4106	FLOOR 1	1			
02020260	3907139064	BL4-1FSD-CDU ROOM	FLOOR 1	1			
02020261	3907122868	BL4-2FSD-ROOM4201	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020262	3907123797	BL4-2FSD-ROOM4202	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020263	3907122004	BL4-2FSD-ROOM4203	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020264	3907119158	BL4-2FSD-ROOM4204	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020265	3907121991	BL4-2FSD-ROOM4205	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020283	3907121755	BL4-2FSD-ROOM4206	FLOOR 2	1			
02020266	3907122103	BL4-2FSD-ROOM4207	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020267	3907122721	BL4-2FSD-ROOM4208	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020268	3907147892	BL4-2FSD-CDU ROOM	FLOOR 2	1			
02020269	3907146437	BL4-3FSD-1-ROOM4301	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020270	3907138753	BL4-3FSD-2-ROOM4301	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020271	3907138906	BL4-3FSD-ROOM4302	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
02020272	3907148363	BL4-3FSD-ROOM4303	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020273	3907155262	BL4-3FSD-ROOM4304	FLOOR 3	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 21/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building D							
02020274	3907127108	BL4-3FSD-ROOM4305	FLOOR 3	1			
02020275	3907138883	BL4-3FSD-1-ROOM4306	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
02020289	3907146734	BL4-3FSD-2-ROOM4306	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
02020277	3907164226	BL4-1FSD-CORRI ROOM4106	FLOOR 1	1			
02020278	3907164158	BL4-1FSD-CORRI ROOM4104	FLOOR 1	1			
02020279	3907163892	BL4-1FSD-CORRI ROOM4103	FLOOR 1	1			
02020280	3907164172	BL4-1FSD-CORRI ROOM4101	FLOOR 1	1			
02020281	3907148523	BL4-2FSD-1 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1			
02020282	3907162352	BL4-2FSD-2 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1			
02020284	3907162765	BL4-2FSD-CORRI ROOM4208	FLOOR 2	1			
02020285	3907162055	BL4-2FSD-CORRI ROOM4205	FLOOR 2	1			
02020286	3907161874	BL4-2FSD-CORRI ROOM4204	FLOOR 2	1			
02020287	3907161911	BL4-2FSD-CORRI ROOM4201	FLOOR 2	1			
02020288	3907163083	BL4-3FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 3	1			
02020290	3907148264	BL4-3FSD-CORRI ROOM4306	FLOOR 3	1			
02020291	3907163809	BL4-3FSD-CORRI ROOM4304	FLOOR 3	1			
02020292	3907161843	BL4-3FSD-CORRI ROOM4303	FLOOR 3	1			
02020293	3907161942	BL4-3FSD-CORRI ROOM4301	FLOOR 3	1			
02020294	3907141395	BL4-3FSD-CDU ROOM	FLOOR 3	1			
02020295	3906802440	BL4-1FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 1	1			
02020296	3907123179	BL4-1FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 1	1			
02020297	3907148929	BL4-3FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 3	1			
02020339	3907166916	BL4-1FSD-IDFROOM	FLOOR 1	1			
02020340	3907159765	BL4-3FSD-LIFT	FLOOR 3	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 21/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building D							
02020341	3907167555	BL4-1FSD-EEROOM	FLOOR 1	1			
02020355	3959544397	BL4-3FSD-3-ROOM4306	FLOOR 3	1	✓		PM2
02020376	4918949161	BL4-1FFS 1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020377	4918949178	BL4-1FTS 1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020378	5068631739	STROBE-1 BUILDING-1D1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020379	5068631876	STROBE-2 BUILDING-1D1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020380	5069302638	STROBE-3 BUILDING-1D1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020381	5069303055	SPEAKER-1 BUILDING-1D1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020382	5069304595	SPEAKER-2 BUILDING-1D1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020383	5069303390	SPEAKER-3 BUILDING-1D1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020384	5068632224	BL4-1FTel.-JACK-01	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020385	5220790373	RELAY LIFT#1 BUILDING-1D1 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020386	4882346614	BL4-1FMZ-CORRI-GUEST RM.4104	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020387	4882342586	BL4-1FMZ-CORRI-GUEST RM.4102	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020388	4882346645	BL4-2FMZ-CORRI-GUEST RM.4205	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020389	4882342661	BL4-2FMZ-CORRI-GUEST RM.4203	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020390	4885544109	BL4-3FMZ-CORRI-GUEST RM.4304	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020391	4882342647	BL4-3FMZ-CORRI-GUEST RM.4302	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020408	5223408817	RELAY LIFT#2 BUILDING-1D1 FL.2	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020410	4806711849	BL4-1FTS 2	FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 21/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building E							
01050282	3907135790	BL5-1FSD-1-ROOM5101 BED	FLOOR 1	1	✓		PM2
01050283	3907133475	BL5-1FSD-2-ROOM5101 LIVING	FLOOR 1	1	✓		PM2
01050284	3907137220	BL5-1FSD-ROOM5102	FLOOR 1	1			
01050285	3907136049	BL5-1FSD-ROOM5103	FLOOR 1	1			
01050286	3907124374	BL5-1FSD-ROOM5104	FLOOR 1	1			
01050287	3907128471	BL5-1FSD-ROOM5105	FLOOR 1	1			
01050288	3907135967	BL5-1FSD-1-ROOM5106 LIVING	FLOOR 1	1			
01050289	3907120215	BL5-1FSD-2-ROOM5106 BED	FLOOR 1	1			
01050290	3907148837	BL5-1FSD-CDU ROOM	FLOOR 1	1		✓	Dirty Trlb
01050291	3907135837	BL5-2FSD-ROOM5201	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050292	3907136100	BL5-2FSD-ROOM5202	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050333	3907135929	BL5-2FSD-ROOM5203	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050293	3907135882	BL5-2FSD-ROOM5204	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050294	3907136056	BL5-2FSD-ROOM5205	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050295	3907137381	BL5-2FSD-ROOM5206	FLOOR 2	1	✓		PM1/PM2
01050296	3907137275	BL5-2FSD-1-ROOM5207 LIVING	FLOOR 2	1			
01050297	3907126156	BL5-2FSD-2-ROOM5207 BED	FLOOR 2	1			
01050298	3907141319	BL5-2FSD-CDU ROOM	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050299	3907124534	BL5-3FSD-1-ROOM5301 BED	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050300	3907121595	BL5-3FSD-2-ROOM5301 LIVING	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050301	3907125463	BL5-3FSD-ROOM5302	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
01050302	3907126088	BL5-3FSD-ROOM5303	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050303	3907129133	BL5-3FSD-ROOM5304	FLOOR 3	1			
01050304	3907128266	BL5-3FSD-ROOM5305	FLOOR 3	1	✓		PM2

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 21/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building E							
01050305	3907128228	BL5-3FSD-1-ROOM5306 LIVING	FLOOR 3	1			
01050306	3907129270	BL5-3FSD-2-ROOM5306 BED	FLOOR 3	1			
01050307	3907159079	BL5-3FSD-CDU ROOM	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050308	3907148219	BL5-1FSD-EEROOM	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050309	3907146413	BL5-1FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050310	3907148424	BL5-3FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050327	3907146550	BL5-1FSD-CORRI ROOM5106	FLOOR 1	1	✓		PM2 เปลี่ยนหัว Smoke ใหม่
01050328	3907145577	BL5-1FSD-CORRI ROOM5104	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050329	3907127122	BL5-1FSD-CORRI ROOM5103	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050330	3907146659	BL5-1FSD-CORRI ROOM5101	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050331	3907158812	BL5-2FSD-2 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050332	3907152353	BL5-2FSD-1 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050334	3907161867	BL5-2FSD-CORRI ROOM5207	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050335	3907138937	BL5-2FSD-CORRI ROOM5205	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050336	3907162079	BL5-2FSD-CORRI ROOM5204	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050337	3907127085	BL5-2FSD-CORRI ROOM5202	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050338	3907162734	BL5-3FSD-HOUSEKEEPIN G	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050339	3907162550	BL5-3FSD-CORRI ROOM5306	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050340	3907164219	BL5-3FSD-CORRI ROOM5304	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050341	3907148639	BL5-3FSD-CORRI ROOM5303	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050342	3907161935	BL5-3FSD-CORRI ROOM5301	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050343	3907156313	BL5-1FSD-HOUSEKEEPIN G	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050346	3907143764	BL5-3FSD-LIFTROOM	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050347	3907161683	BL5-1FSD-IDFROOM	FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 21/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building E							
01050348	3959499406	BL5-1FSD-3-ROOM5101	FLOOR 1	1	✓		PM2
01050386	4918947204	BL5-1FFS 1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050387	4918947211	BL5-1FTS 1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050388	5068632446	STROBE-1 BUILDING-1E1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050389	5068631913	STROBE-2 BUILDING-1E1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050390	5068632057	STROBE-3 BUILDING-1E1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050391	5069302737	SPEAKER-1 BUILDING-1E1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050392	5069302751	SPEAKER-2 BUILDING-1E1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050393	5069305103	SPEAKER-3 BUILDING-1E1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050394	5068632323	BL5-1FTel.-JACK-01	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050395	5220812914	RELAY LIFT#1 BUILDING-1E1 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050402	4882590079	BL5-1FMZ-CORRI ROOM5105	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050404	4882597764	BL5-2FMZ-CORRI ROOM5206	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050405	4882596040	BL5-2FMZ-CORRI ROOM5204	FLOOR 2	1	✓		PM1
01050406	4882349660	BL5-3FMZ-CORRI ROOM5305	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050407	4882349424	BL5-3FMZ-CORRI ROOM5303	FLOOR 3	1	✓		PM1
01050409	5223550318	RELAY LIFT#2 BUILDING-1E1 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050410	4882588977	BL5-1FMZ-CORRI ROOM5103	FLOOR 1	1	✓		PM1
01050411	4806686314	BL5-1FTS 2	FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

วันที่ 22/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building F							
02020298	3907160853	BL6-1FSD-2-ROOM6101	FLOOR 1	1			
02020299	3907160532	BL6-1FSD-1-ROOM6101	FLOOR 1	1			
02020300	3907123841	BL6-1FSD-ROOM6102	FLOOR 1	1			
02020301	3907138371	BL6-1FSD-ROOM6103	FLOOR 1	1			
02020302	3907133192	BL6-1FSD-ROOM6104	FLOOR 1	1			
02020303	3907131952	BL6-1FSD-ROOM6105	FLOOR 1	1			
02020304	3907138890	BL6-1FSD-1-ROOM6106	FLOOR 1	1			
02020305	3907146871	BL6-1FSD-2-ROOM6106	FLOOR 1	1			
02020306	3907162420	BL6-1FSD-CORRI ROOM6106	FLOOR 1	1			
02020307	3907164035	BL6-1FSD-CORRI ROOM6104	FLOOR 1	1			
02020308	3907162871	BL6-1FSD-CORRI ROOM6103	FLOOR 1	1			
02020309	3907156405	BL6-1FSD-CDU ROOM	FLOOR 1	1		✓	Internal Trlb
02020310	3907123131	BL6-2FSD-ROOM6201	FLOOR 2	1			
02020311	3907130764	BL6-2FSD-ROOM6202	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020312	3907123667	BL6-2FSD-ROOM6203	FLOOR 2	1	✓		PM1/PM2
02020313	3907135486	BL6-2FSD-ROOM6204	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020314	3907118885	BL6-2FSD-ROOM6205	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020315	3907137886	BL6-2FSD-ROOM6206	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020316	3907119462	BL6-2FSD-ROOM6207	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020317	3907121731	BL6-2FSD-ROOM6208	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020318	3907163458	BL6-2FSD-CORRI ROOM6208	FLOOR 2	1			
02020319	3907147601	BL6-2FSD-CORRI ROOM6205	FLOOR 2	1			
02020320	3907149216	BL6-2FSD--CORRI ROOM6204	FLOOR 2	1			
02020321	3907163939	BL6-2FSD-CORRI ROOM6202	FLOOR 2	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 22/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building F							
02020322	3907155972	BL6-2FSD-CDU ROOM	FLOOR 2	1		✓	Dirty Trlb
02020323	3907127160	BL6-3FSD-1-ROOM6301	FLOOR 3	1			
02020324	3907149230	BL6-3FSD-2-ROOM6301	FLOOR 3	1			
02020325	3906447825	BL6-3FSD-ROOM6302	FLOOR 3	1			
02020326	3907157037	BL6-3FSD-ROOM6303	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020327	3907146727	BL6-3FSD-ROOM6304	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020328	3907145966	BL6-3FSD-ROOM6305	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020329	3907146260	BL6-3FSD-2-ROOM6306	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020330	3907138913	BL6-3FSD-1-ROOM6306	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020331	3907161928	BL6-3FSD-CORRI ROOM6306	FLOOR 3	1			
02020332	3907162338	BL6-3FSD-CORRI ROOM6304	FLOOR 3	1			
02020333	3907162895	BL6-3FSD-CORRI ROOM6303	FLOOR 3	1			
02020334	3907162284	BL6-3FSD-CORRI ROOM6301	FLOOR 3	1			
02020335	3907157921	BL6-3FSD-CDU ROOM	FLOOR 3	1		✓	Dirty Trlb
02020336	3907159864	BL6-1FSD-EE ROOM	FLOOR 1	1			
02020337	3907162314	BL6-1FSD-STAIR	FLOOR 1	1			
02020338	3907164110	BL6-1FSD-CORRI ROOM6101	FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
02020342	3907167319	BL6-1FSD-IDF ROOM	FLOOR 1	1			
02020343	3907167128	BL6-2FSD-1 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1			
02020344	3907167180	BL6-2FSD-2 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1			
02020345	3907160914	BL6-3FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 3	1			
02020346	3907167685	BL6-3FSD-LIFT	FLOOR 3	1			
02020347	3907161546	BL6-1FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 1	1			
02020348	3907160075	BL6-1FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 1	1			

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 22/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building F							
02020392	4918943121	BL6-1FFS 1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020393	4918943138	BL6-1FTS 1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020394	5069303468	STROBE-1 BUILDING-1F1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020395	5068631777	STROBE-2 BUILDING-1F1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020396	5069303086	STROBE-3 BUILDING-1F1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020397	5069304342	SPEAKER-1 BUILDING-1F1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020398	5068632552	SPEAKER-2 BUILDING-1F1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020399	5069303307	SPEAKER-3 BUILDING-1F1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020400	5069303192	BL6-1FTel.-JACK-01	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020401	5220812815	RELAY LIFT#1 BUILDING-1F1 FL.1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020402	4882598259	BL6-1FMZ-CORRI-GUEST RM.6104	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020403	4882346621	BL6-1FMZ-CORRI-GUEST RM.6102	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020404	4882345440	BL6-2FMZ-CORRI-GUEST RM.6205	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020405	4882346522	BL6-2FMZ-CORRI-GUEST RM.6203	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020406	4882349455	BL6-3FMZ-CORRI-GUEST RM.6304	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020407	4882346652	BL6-3FMZ-CORRI-GUEST RM.6302	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020409	5223528065	RELAY LIFT#2 BUILDING-1F1 FL.2	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020411	4807343643	BL6-1FTS 2	FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 22/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building G							
02020001	3698303583	ISOLATOR-IN-LOOP9-CT1	FLOOR 1	1		✓	PM2
02020002	3907133444	BL7-1FSD-1-ROOM7101 BED	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020003	3907133161	BL7-1FSD-2-ROOM7101 LIVING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020004	3907128242	BL7-1FSD-ROOM7102	FLOOR 1	1			
02020005	3907118083	BL7-1FSD-ROOM7103	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020006	3907128969	BL7-1FSD-ROOM7104	FLOOR 1	1			
02020007	3907123629	BL7-1FSD-ROOM7105	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020008	3907125838	BL7-1FSD-1-ROOM7106 LIVING	FLOOR 1	1	✓		PM1/PM2
02020009	3907133536	BL7-1FSD-2-ROOM7106 BED	FLOOR 1	1	✓		PM1/PM2
02020010	3907160723	BL7-1FSD-CDU ROOM	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020011	3907133482	BL7-2FSD-1-ROOM7201 BED	FLOOR 2	1	✓		PM1/PM2
02020012	3907137244	BL7-2FSD-2-ROOM7201 LIVNG	FLOOR 2	1	✓		PM1/PM2
02020122	3959147413	BL7-2FSD-3-ROOM7201 KID	FLOOR 2	1	✓		PM1/PM2
02020013	3907132799	BL7-2FSD-ROOM7202	FLOOR 2	1	✓		PM2
02020014	3907137916	BL7-2FSD-ROOM7203	FLOOR 2	1			
02020015	3907126866	BL7-2FSD-ROOM7204	FLOOR 2	1	✓		PM1/PM2
02020016	3907133413	BL7-2FSD-ROOM7205	FLOOR 2	1	✓		PM1/PM2
02020017	3907131273	BL7-2FSD-1-ROOM7206 LIVING	FLOOR 2	1			
02020018	3907119332	BL7-2FSD-2-ROOM7206 BED	FLOOR 2	1			
02020019	3907156269	BL7-2FSD-CDU ROOM	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020020	3907128549	BL7-3FSD-1-ROOM7301 BED	FLOOR 3	1	✓		PM2
02020021	3907128778	BL7-3FSD-2-ROOM7301 LIVING	FLOOR 3	1	✓		PM2
02020022	3907127375	BL7-3FSD-ROOM7302	FLOOR 3	1	✓		PM1/PM2
02020023	3907121632	BL7-3FSD-ROOM7303	FLOOR 3	1	✓		PM2

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 22/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building G							
02020024	3907123599	BL7-3FSD-ROOM7304	FLOOR 3	1	✓		PM2
02020025	3907126712	BL7-3FSD-ROOM7305	FLOOR 3	1	✓		PM2
02020026	3907128587	BL7-3FSD-1-ROOM7306 LIVING	FLOOR 3	1			
02020027	3907128952	BL7-3FSD-2-ROOM7306 BED	FLOOR 3	1			
02020028	3907149261	BL7-3FSD-CDU ROOM	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020029	3907148585	BL7-1FSD-EE ROOM	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020030	3907163229	BL7-1FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020031	3907148622	BL7-3FSD-FIREESCAPE STAIR	FLOOR 3	1		✓	Internal Fault Trlb
02020062	3959479743	BL7-1FSD-CORRI ROOM7106	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020063	3959509549	BL7-1FSD-CORRI ROOM7104	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020064	3959508207	BL7-1FSD-CORRI ROOM7103	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020065	3959482149	BL7-1FSD-CORRI ROOM7101	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020066	3907162208	BL7-1FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020067	3907152926	BL7-2FSD-2 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020068	3907156221	BL7-2FSD-1 HOUSEKEEPING	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020069	3907155767	BL7-3FSD-HOUSEKEEPING	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020070	3907150588	BL7-1FSD-IDF ROOM	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020087	3959499055	BL7-2FSD-1CORRI ROOM7206	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020088	3907159888	BL7-2FSD-CORRI ROOM7204	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020089	3907164929	BL7-2FSD-CORRI ROOM7203	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020090	3907167517	BL7-2FSD-CORRI ROOM7201	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020091	3907166367	BL7-3FSD-CORRI ROOM7306	FLOOR 3	1		✓	Comfault Trouble
02020092	3907150311	BL7-3FSD-CORRI ROOM7304	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020093	3907167753	BL7-3FSD-CORRI ROOM7303	FLOOR 3	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 22/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building G							
02020094	3907167692	BL7-3FSD-CORRI ROOM7301	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020115	3906440888	BL7-3FSD-LIFT	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020118	3959549835	BL7-1FSD-3-ROOM7106 KID	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020119	3959547503	BL7-3FSD-3-ROOM7301 KID	FLOOR 3	1	✓		PM2
02020123	3959147406	BL7-1FSD-3-ROOM7101 KID	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020126	4918943947	BL7-1FFS 1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020127	4918943954	BL7-1FTS 1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020128	5068632125	STROBE-1 BUILDING-G-FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020129	5068632569	STROBE-2 BUILDING-G-FLOOR2	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020130	5068631838	STROBE-3 BUILDING-GFLOOR3	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020131	5068631906	SPEAKER-1 BUILDING-G-FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020132	5069302652	SPEAKER-2 BUILDING-G-FLOOR2	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020133	5069303345	SPEAKER-3 BUILDING-G-FLOOR3	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020134	5068632651	BL7-1FTel.-JACK-01	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020135	5218425232	RELAY LIFT#1 BUILDING-G-FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020136	4882348823	BL7-1FMZ-CORRI ROOM7105	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020137	4882346560	BL7-1FMZ-CORRI ROOM7103	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020138	4882342609	BL7-2FMZ-CORRI ROOM7205	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020139	4882342623	BL7-2FMZ-CORRI ROOM7203	FLOOR 2	1	✓		PM1
02020140	4882347994	BL7-3FMZ-CORRI ROOM7305	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020141	4882349448	BL7-3FMZ-CORRI ROOM7303	FLOOR 3	1	✓		PM1
02020165	5223590789	RELAY LIFT#2 BUILDING-G-FLOOR1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020172	4806712105	BL7-1FTS 2	FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA วันที่ 23/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building I							
02020095	3907160846	SD-EE ROOM-I/6 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020096	3907161164	SD-1-I/6 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020097	3907161881	SD-2-I/6 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020098	3907162253	SD-MALE WC TOILET I/6 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020099	3907160150	SD-FEMALE WC TOILET I/6 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020101	3906802440	SD-1-I/4 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020102	3907161188	SD-2-I/4 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020103	3907159475	SD-4-I/4 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020104	3912423646	SD-I/3 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020105	3907159260	SD-I/2 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020106	3907159628	SD-I/1 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020107	3907160020	SD-2-I/5 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020108	3907158737	SD-1-I/5 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020109	3907152919	SD-3-I/5 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020110	3907162635	SD-4-I/5 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020124	3907159284	SD-I/7 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020111	3959546070	SD-5-I/5 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020142	4919653180	I-1FFS 1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020143	4919653197	I-1FTS 1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020144	5069302683	STROBE-1 BUILDING-1I1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020145	5069307947	SPEAKER-1 BUILDING-1I1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020146	5220810798	RELAY A/CCUTTING#1	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020147	5218410566	RELAY A/CCUTTING#2	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020148	5220814963	RELAY SOUND CUTOFF#1 BUILDING-	FLOOR 1	1	✓		PM1

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

วันที่ 23/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment	Location	Qyt	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark
		อุปกรณ์	ตำแหน่งติดตั้ง	(จำนวน)	Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	(หมายเหตุ)
Building I							
02020167	4824065870	I-1FANSUL-1 I/4	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020168	4806487461	I-GAS-I/4	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020169	4806486754	HD-3-I/4 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM1/PM2
02020173	4808009951	I-1FANSUL-2 I/4	FLOOR 1	1	✓		PM1
02020174	4885348134	MZ-I/3 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020175	4885276093	MZ-I/1BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2
02020176	4885275317	MZ-I/4 BUILDING	FLOOR 1	1	✓		PM2

Fire Maintenance Test Report

PROJECT : MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA

วันที่ 23/10/2568

SYSTEM : FIRE ALARM

Address	Serial Number	Equipment อุปกรณ์	Location ตำแหน่งติดตั้ง	Qyt (จำนวน)	Result (ผลการตรวจสอบ)		Remark (หมายเหตุ)
					Ok (ผ่าน)	Not (ไม่ผ่าน)	
Building H							
02020257	3907156580	BL0-1FSD-ROOM0103	FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
02020349	3907150175	BL0-1FSD-ROOM0202	FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
02020350	3907163427	BL0-1FSD-ROOM0102	FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
02020351	3829728391	BL0-1FHD-ROOM03	FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
		BL0-1FHD-VILLA TOILET 0103	FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
02020352	3829728650	BL0-1FHD-ROOM0201	FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb
02020353	3829728643	BL0-1FHD-ROOM0101	FLOOR 1	1		✓	Comfault Trlb

PHOTO REPORT MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA	
OBJECT : preventive maintenance 2	DATE :20-24/10/2568 INSPECTOR :

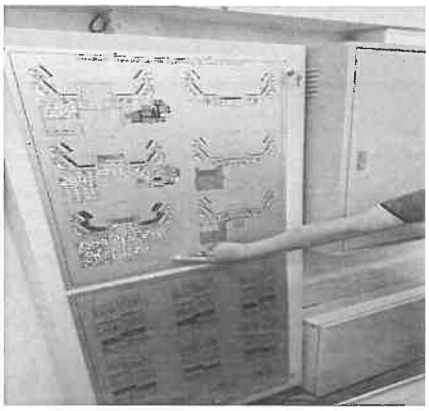
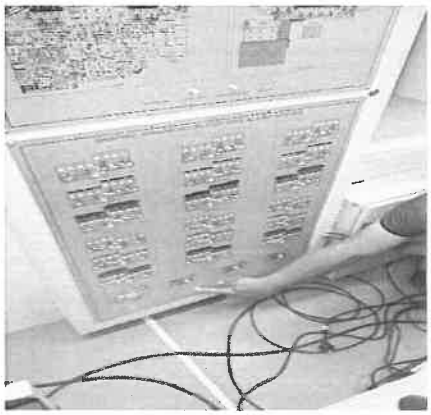
	
ตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL	ตู้ GRAPHIC ANNUNCIATOR
	
ตู้ GRAPHIC ANNUNCIATOR	ทำความสะอาดตู้ GRAPHIC ANNUNCIATOR
	
ทำความสะอาดตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL	ทำความสะอาดตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL

PHOTO REPORT MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA	
OBJECT : preventive maintenance 2	DATE :20-24/10/2568 INSPECTOR :

	
เป่าฝุ่นทำความสะอาดตู้ Module	เป่าฝุ่นทำความสะอาดตู้ Module
	
เป่าฝุ่นทำความสะอาดตู้ Module	เป่าฝุ่นทำความสะอาดตู้ Module
	
เป่าฝุ่นทำความสะอาดตู้ Module	เป่าฝุ่นทำความสะอาดตู้ Module

PHOTO REPORT MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA	
OBJECT : preventive maintenance 2	DATE :20-24/10/2568 INSPECTOR :

	
ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม	ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม
	
ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม	ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม
	
ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม	ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม

PHOTO REPORT MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA	
OBJECT : preventive maintenance 2	DATE :20-24/10/2568 INSPECTOR :



ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม



ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม



ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม



ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม



ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม



ทดสอบอุปกรณ์ Smoke โดยการใช้ควันเทียม

PHOTO REPORT MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA	
OBJECT : preventive maintenance 2	DATE :20-24/10/2568 INSPECTOR :



ทำความสะอาดอุปกรณ์ Smoke Detector



ทำความสะอาดอุปกรณ์ Smoke Detector



ทำความสะอาดอุปกรณ์ Smoke Detector



ทำความสะอาดอุปกรณ์ Smoke Detector



ทำความสะอาดอุปกรณ์ Smoke Detector



ทำความสะอาดอุปกรณ์ Smoke Detector

PHOTO REPORT MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA	
OBJECT : preventive maintenance 2	DATE :20-24/10/2568 INSPECTOR :
	
ตรวจเช็คแก้ไข Trouble Loop 3 and Loop 8	ตรวจเช็คแก้ไข Trouble Loop 3 and Loop 8
	
ตรวจเช็คแก้ไข Trouble Loop 3 and Loop 8	ตรวจเช็คแก้ไข Trouble Loop 3 and Loop 8
	
ตรวจเช็คแก้ไข Trouble Loop 3 and Loop 8	ตรวจเช็คแก้ไข Trouble Loop 3 and Loop 8

PHOTO REPORT MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA	
OBJECT : preventive maintenance 2	DATE :20-24/10/2568 INSPECTOR :



ตรวจเช็คแก้ไข Trouble Loop 3 and Loop 8



ตรวจเช็คแก้ไข Trouble Loop 3 and Loop 8



ตรวจเช็คแก้ไข Trouble Loop 3 and Loop 8



ตรวจเช็คแก้ไข Trouble Loop 3 and Loop 8

PHOTO REPORT MARRIOTT KHAO LAK BREACH AND SPA	
OBJECT : preventive maintenance 2	DATE :20-24/10/2568 INSPECTOR :



ทดสอบอุปกรณ์ Manual Pull Down โดยการดึง



ทดสอบอุปกรณ์ Manual Pull Down โดยการดึง



ทดสอบอุปกรณ์ Manual Pull Down โดยการดึง



ทดสอบอุปกรณ์ Manual Pull Down โดยการดึง



ทดสอบอุปกรณ์ Manual Pull Down โดยการดึง



ทดสอบอุปกรณ์ Manual Pull Down โดยการดึง

ภาคผนวก 15

- **รายการชื่อกรรมการป้องกันอัคคีภัยของโรงแรม**
- **แผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย**

รายการชื่อกรรมการป้องกันอัคคีภัยของโรงแรม

MARRIOTT RESORT
KHAO LAK BEACH

Local Crisis Management Plan

ALERT ROSTER

INSTRUCTIONS:

1. **If any of the below is not applicable to your hotel, please put "N/A"**
2. **For phone numbers, please always include country code.**

HOTEL NAME: Khao Lak Marriott Beach Resort and Spa

HOTEL ADDRESS: 1/111 Moo 2, Bangmuang, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand

HOTEL PHONE NUMBER: (66) 76 428 077

HOTEL FAX NUMBER: (66) 76 428 078

HOTEL SATELLITE PHONE NUMBER: (66) xx xxx xxxx

GENERAL MANAGER
Name: Mr. Samer Alhaj
Address: 1/111 Moo 2, Bangmuang, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8100
Mobile Phone: + (66) 85 231 7936

OWNERS/ OWNER REPRESENTATIVES (1)
Name: Mrs. Somsri Kanchanalai
Position: President
Address: 572 Patak Rd., Karon, Mueang Phuket 83100, Thailand
Work Phone: N/A
Mobile Phone: + (66) 81 597 6511
Home Phone: N/A

OWNERS/ OWNER REPRESENTATIVES (2)
Name: Mr. Krisada Kanchanalai
Position: Managing Director
Address: 175 Koktanode Rd., Karon, Mueang Phuket 83100, Thailand
Work Phone: N/A
Mobile Phone: + (66) 63 078 6555
Home Phone: N/A

OWNERS/ OWNER REPRESENTATIVES (3)
Name: Ms. Rujirapa Kanchanalai
Position: Executive Director
Address: 99/48-49 Moo 1, Kathu, Phuket 83120, Thailand
Work Phone: N/A
Mobile Phone: + (66) 63 078 6555
Home Phone: N/A

CRISIS TEAM LEADER
Name: Mr. Samer Alhaj
Address: 1/111 Moo 2, Bangmuang, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8100
Mobile Phone: + (66) 85 231 7936

CRISIS TEAM LEADER (1st ALTERNATE)
Name: Mr. Surender Singh
Position: Resort Manager
Home Address: 1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
Work Phone: +66 (0) 76 428 077 Ext. 8300
Mobile Phone: +66 (0) 63 0789 088

CRISIS TEAM LEADER (2nd ALTERNATE)
Name: Mr. Pasapong Sukhumvate
Position: Loss Prevention Manager
Home Address: 1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8600
Mobile Phone: + (66) 81 899 6140

CRISIS TEAM LEADER (3rd ALTERNATE)
Name: Mr. Narin Duangdeeden
Position: Director of Engineer
Home Address: 280, Prachathipat, Thanyaburi, Pathum Thani 12130, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8800
Mobile Phone: + (66) 86 040 7865

LEGAL REPRESENTATIVE
Name: Mr. Phattharayut Sutchit
Position: Director of Finance
Home Address: 152/2 Moo 7, Takhian Thong, Kanchanadit, Surat Thani 84160, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8900
Mobile Phone: + (66) 98 015 6424

LEGAL REPRESENTATIVE (ALTERNATE)
Name: Ms. Thway Thway
Position: Assistant Director of Finance
Home Address: 1/111 Moo 2, Bangmuang, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
Work Phone: + (66) 76 76 428 077 Ext. 8901
Mobile Phone: + (66) 93 724 7136

FINANCIAL REPRESENTATIVE
Name: Mr. Phattharayut Sutchit
Position: Director of Finance
Home Address: 152/2 Moo 7, Takhian Thong, Kanchanadit, Surat Thani 84160, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8900
Mobile Phone: + (66) 98 015 6424

FINANCIAL REPRESENTATIVE (ALTERNATE)
Name: Ms. Thway Thway
Position: Assistant Director of Finance
Home Address: 1/111 Moo 2, Bangmuang, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
Work Phone: + (66) 76 76 428 077 Ext. 8901
Mobile Phone: + (66) 93 724 7136

HUMAN RESOURCES REPRESENTATIVE
Name: Ms. Sukanya Samae
Position: Director of Human Resources
Home Address: 27/2 Bang Nak, Mueang, Narathiwat 96000, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8500
Mobile Phone: + (66) 89 972 9191

HUMAN RESOURCES REPRESENTATIVE (ALTERNATE)
Name: Ms. Sirikarn Saetiew
Position: Learning & Development Manager
Home Address: 170 M.1 Cherng Thalay, Thalang, Phuket, 83110, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8502
Mobile Phone: + (66) 94 452 4191

PUBLIC RELATION REPRESENTATIVE
Name: N/A
Address: 1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8100
Mobile Phone: N/A

PUBLIC RELATION REPRESENTATIVE (ALTERNATE)
Name: Ms. Bunyisa Kritsanasirichai
Position: Maketing Communications Manager
Home Address: 4/13 Moo7 petchkasem road, Bang Naisee, Takuapa, Phang Nga 82110, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext.
Mobile Phone: + (66) 90 918 8080

LOSS PREVENTION PRIMARY
Name: Mr. Pasapong Sukhumvate
Position: Loss Prevention Manager
Home Address: 1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8600
Mobile Phone: + (66) 81 899 6140

LOSS PREVENTION ALTERNATE
Name: Mr. Puripat Sanprasert
Position: Assistant Loss Prevention Manager
Home Address: 16/4 Moo 1 Thep Kasattri Thalang, Phuket 83110, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8601
Mobile Phone: + (66) 86 698 6865

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
Name: Ms. Sarisa Suebphong
Position: Executive Secretary
Home Address: Phuket Villa Thalang 19/191 Moo.1 Tumbol Srisoontorn Amphur Thalang, Phuket 83110
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8102
Mobile Phone: + (66) 62 324 9797

ADMINISTRATIVE ASSISTANT ALTERNATE
Name: N/A
Position:
Home Address:
Work Phone:
Mobile Phone:

FOOD POISON REPRESENTATIVE
Name: Mr. Marco Sanchez
Position: Executive Chef
Home Address: 1/111 Moo 2, Bangmuang, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8400

Mobile Phone: + (66) 65 513 1561

FOOD POISON REPRESENTATIVE ALTERNATE
Name: Mr.Sunil Dhanraj Bhoyar
Position: Executive Sous Chef
Home Address: 9/467 Moo 1, Thep Kasattri, Thalang, Phuket 83110, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. N/A
Mobile Phone: + (66) 92 108 2862

HOUSEKEEPING REPRESENTATIVE
Name: Mr. Watcharin Promdes
Position: Executive Housekeeper
Home Address: 1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8700
Mobile Phone: + (66) 81 080 5851

HOUSEKEEPING REPRESENTATIVE ALTERNATE
Name: Ms.Montha Baemanee
Position: Floor Supervisor
Home Address: 34 Moo 6, Bang Muang, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8700
Mobile Phone: + (66) 98 965 5354

F&B REPRESENTATIVE
Name: Mr.Rene Marek
Position: Director of Food & Beverage
Home Address: 1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
Work Phone: +66 (0) 76 428 077 Ext. 8300
Mobile Phone: +(66) 61 410 3214

F&B REPRESENTATIVE ALTERNATE
Name: Ms.Thanaporn Khumchoo
Position: Assistant Director of Food & Beverage
Home Address: 382, Bangkraso, Mueang, Nonthaburi 11000, Thailand
Work Phone: +66 (0) 76 428 077 Ext. 8301
Mobile Phone: + (66) 80 041 3095

ENGINEERING REPRESENTATIVE
Name: Mr. Narin Duangdeeden
Position: Director of Engineer
Home Address: 280, Prachathipat, Thanyaburi, Pathum Thani 12130, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8800
Mobile Phone: + (66) 86 040 7865

ENGINEERING REPRESENTATIVE (ALTERNATE)
Name: Mr. Opart Choosong
Position: Assistant Chief Engineer
Home Address: 39 Moo 1, Khok Charoen, Thap Put, Phang Nga 82180, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8801
Mobile Phone: + (66) 81 535 8936

FRONT OFFICE REPRESENTATIVE
Name: Ms. Suphalak Jampasri
Position: Director of Room
Home Address: 127/800 Moo 3, Samed, Muang, Chonburi 20000, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8200
Mobile Phone: + (66) 98 018 2455

FRONT OFFICE REPRESENTATIVE (ALTERNATE)
Name: Ms. Suwanna Kaewkalong
Position: Front Office Manager
Home Address: 1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8201
Mobile Phone: + (66) 83 296 6323

SYSTEM REPRESENTATIVE
Name: Mr. Banyat Bualuang
Position: Multi-Property Information Technology Manager
Home Address: 1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8130
Mobile Phone: + (66) 93 580 1818

SYSTEM REPRESENTATIVE (ALTERNATE)
Name: Mr. Chetsak Srichaam
Position: Information Technology Specialist Supervisor
Home Address: 4/36 Moo 2 Bang Muang, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
Work Phone: + (66) 76 428 077 Ext. 8130
Mobile Phone: + (66) 80 975 5019

U.S. EMBASSY
Address: 120/22 Wireless Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330
Contact Person: Thomas R. Vandenbrink
Position: Regional Security Officer
Phone Number: Work Phone: + (66) 2 205 4000 ext. 4123

Local Police Stations	
Takuapa Police Station	+ (66) 76 421 113
Phang Nga Police Station	+ (66) 76 412 073
Tourist Police	+ (66) 1155
Emergency Police Service	+ (66) 911
Local Hospitals	
Takuapa Hospital	+ (66) 76 584 250
Bangkok Phuket Hospital	+ (66) 76 254 425
Vachira Phuket Hospital	+ (66) 76 361 234
Mission Phuket Hospital	+ (66) 76 237 220
Bangkok Siriroj Hospital	+ (66) 76 361 888
Dr. Arthon	+ (66) 87 628 3577
	+ (66) 76 486 551
Local Fire Brigade Department	
Takuapa Fire Department	+ (66) 76 421 020
Emergency Number	+ (66) 199
Disaster Warning Center	+ (66) 2 399 4114
Open Care Foundation	+ (66) 87 006 0111
Others	
Rescue Foundation:	+ (66) 1669
Explosive Ordinance Disposal Department	+ (66) 76 411 328
Explosive Ordinance Disposal (Khun Palm)	+ (66) 96 361 9953
Takuapa Provincial Electricity	+ (66) 76 471 486
Thai Meteorological Takuapa	+ (66) 76 486 494
	+ (66) 1182
Social Security Office (S.S.O)	+ (66) 76 411 994
	+ (66) 76 411 025
Takuapa Provincial Hill (Khao Lak – Lamru)	+ (66) 76 485 243

แผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย

FIRE PROCEDURE

Policy: It is the policy of the Marriott Resort Khao Lak Beach to establish a Fire Procedure to improve our emergency organization skills in the event of a fire.

Procedures:

General Instructions

1. Associate Discovering a Fire
2. Types of Fire Alarm
3. Code of Safety
4. Press Release

Specific procedures

1. AYS
2. Manager On Duty
3. Emergency Response Team/Local Crisis Management Team
4. Loss Prevention Department
5. Engineering Department
6. Housekeeping Department.
7. Front Office
8. Kitchens/Stewarding.
9. Human Resources Department
10. Food & Beverage Outlets
11. Recreation
12. Spa
13. Administrative, Financial and other department

Evacuation Planning

1. Chain of Command
2. Location of Command Post
3. Evaluation of Situation
4. How to execute Evacuation Orders
5. Roll Calls and remedial Actions

Local Crisis Management Plan
FIRE PROCEDURE

GENERAL INSTRUCTION

1. ASSOCIATE DISCOVERING A FIRE

1.1 When a fire is first discovered, locate the nearest fire alarm and break the Manual Fire Alarm switch to sound the fire alarm.
1.2 Go to the nearest telephone, call Loss Prevention office by dialing 8600, 8601, 8602 or AYS by dialing "0" and report the fire or smoke.
a) Identify yourself by name and department.
b) Explain the exact location of the fire or smoke.
c) Describe the situation of the fire or smoke, and report injury, if any.
1.3 Attempt to put out fire with the correct type of extinguisher.
a) Use water on all solid material like paper, textile fabrics, wood, etc. DO NOT USE WATER on live electrical apparatus or inflammable liquids.
b) Use CO2 GAS or DRY POWDER on inflammable liquids, and electrical apparatus.

If the fire cannot be controlled, close the door(s) and keep closed until the arrival of the Emergency Response Team. Unroll nearest fire hose for use by the Emergency Team.

1.4 Before opening any doors in the fire area, check it first, a hot door handle indicates that the fire has spread, **DO NOT OPEN THE DOOR.**
1.5 Stay near the fire area and assist guests and the Emergency Response Team. Follow the instruction of the Emergency leader.
1.6 If the fire is spreading and you cannot handle it, leave the area and **CLOSE THE DOOR.**

2. TYPES OF FIRE ALARM

2.1 The hotel has three major types of fire alarm systems:
a) Break the glass or pull station – located in hallways on all floors.
b) Smoke detectors – located in all areas of the hotel and each guestroom.
c) Sprinkler system – Serves every room and sounds alarm if activated.
2.2 They function independently and are monitored together on a round-the-clock basis from Fire Panel in Control room which located in LP Office.
2.3 **"Code 1"** means a fire alarm has been raised. The Emergency Response Team (LP on duty and Engineer on duty) proceeds to the scene for inquiry.
2.4 **"Code 2"** means the fire has been discovered by the Emergency Response Team. It can be identified by:

a) Continuous ringing of the fire alarm bell, or
b) Activation by Emergency Line Group informs ERT and CMT to their mobiles phone by AYS.

2.5 **"Code 3"** Evacuation Order means potential danger has been discovered people at stipulated locations/floors/areas must leave immediately.

Announcement made through public announcement system after get approved by Crisis Team Leader and telephone contacts through by AYS. Continuous announcements will be made through the public announcement system or drill functional of Fire Alarm system.

3. CODE OF SAFETY
   - 3.1 If you see a fire, raise the alarm first before attempting to put it out.
   - 3.2 In case of fire, **DO NOT USE THE LIFT**, use the staircase.
   - 3.3 Always save life first, whether you're own or others, before protecting hotel property.
   - 3.4 At all times associates will act in such a manner as to minimize panic situations – **PANIC IS A KILLER.**
   - 3.5 Always stay low when the area is smoke logged. Smoke is a more lethal killer than fire and the freshest air is found closest to the floor.

4. PRESS RELEASE
   - 4.1 All statements to the press are to be released by the General Manager only.
   - 4.2 In the event of news reporters and media pressing hard for information, and the General Manager is not readily available, his representative will conduct an initial press release.
   - 4.3 The Director Loss Prevention will be responsible for notifying Corporate Hotel Loss Prevention through direct line 1-703-319-1814.

Local Crisis Management Plan
FIRE PROCEDURE SPECIFIC PROCEDURES

AYS

Upon report of a fire:

1. The Loss Prevention on duty will try to ascertain the location of fire from the available source.
2. Loss Prevention will immediately inform AYS by dial "0" inform them by saying **"There was a fire alarm activated"** + Location of alarm and the caller name. AYS should confirm the alarm location.
3. AYS inform to Engineering by phone number 8800 or 8801 or 8802 by saying **"There was a fire alarm activated"**+ Location of alarm and AYS caller name. Engineering should confirm the alarm location. AYS inform to Emergency Response Team and Crisis Management Team by Emergency Line Group **"CODE 1"** + Location of alarm to their mobile phones. The ERT and CMT have to acknowledge and standby at their working area.
4. ERT goes to the scene.

   – In case of False Alarm LP or Duty Manager at the scene informs AYS then reset the alarm. AYS will inform in Emergency Line Group **"Alarm Cleared + reason "** to ERT and CMT mobile phones.

   – In case of Real Fire LP or Duty Manager at the scene informs AYS by saying **"Real Fire"** + Situation of Fire then fire fighting. AYS inform to Emergency Response Team and Crisis Management Team by Emergency Line Group **"CODE 2"** + Location of Fire to their mobile phones. Then Emergency Response Team with tools support to the scene.
5. If Fire Service Department assistance is required, AYS will inform to Takuapa Fire Brigade Department. **(66) 76 421 020 or 199** tell them the situation and ask for support the Fire truck.
6. The Crisis Management Team meets at the Command post which located at LP Office.
   - Director of Room or his/her representatives go to the Command post with Guest name list.
   - Executive Housekeeper or his/her representatives go to the Command post with the list of Housekeeping associates who responsibilities on floor waiting for assign to help the guest.
   - Director of Engineer or his representatives go to the Command post with Hotel Floor Plan.
   - Director of Human Resources or his/her representatives go to the Command post with Associate name list.
   - Loss Prevention on duty going to the Command post with First Aid Kit and Megaphone (Associate Name List in after working hour)
   - Loss Prevention Manager or his representatives go to the Command post with the Emergency keycards.

- In-house Security Officer that standby at Main entrance (Guest entrance) waiting for the Fire trucks then guide them to the scene.
- In-house Security Officer that standby at Associate entrance will take care for the traffic and guide the Fire trucks to the scene.
- Emergency Response Team communicates with AYS and Crisis Management Team all the time.
- If the situation is uncontrollable the General Manager or his representatives will determine for evacuation.
- AYS will send **"CODE 3" in** Emergency Line Group to ERT and CMT mobiles phone then LP announcement by using the Announcement system in English and Thai Language.

"Attention please Attention all guests. There is a fire, There is a fire, please leave the building by the nearest exit urgently."

"โปรดทราบ โปรดทราบ ขณะนี้มีเหตุเพลิงไหม้ ขณะนี้มีเหตุเพลิงไหม้ กรุณาออกจากอาคาร โดยทางออกฉุกเฉิน ที่ใกล้ที่สุดโดยด่วน"

- The Housekeeping Team that assigned to help the guests goes to the scene with Emergency Master Keycards and Chalks.

- Check all rooms, ensure they are vacant, advice guest to vacate the rooms, mark doors "X" then guide the guest to the assembly area the locate at **the hotel parking area**

Situation in "Code 2" (real fire)

Upon direction from Emergency Response Team, notify Fire Emergency by dialing 199 or Takuapa Fire Brigade Department. **(66) 76 421 020**

a. If informed by Emergency Response Team that the fire has been discovered, he or she will immediately inform the following associates if during office hours. If outside office hours, call them at home.
   - General Manager
   - Resort Manager
   - Loss Prevention Manager
   - Director of Engineer

b. All messages passed and received should be short and precise. The passwords **"Code 1"** means the alarm activate. The password **"Code 2"** will be used in the event of a genuine fire and **"Code 3"** will be used in the event of evacuation order.

c. As soon as possible, the supervisor on duty will take over and initiate other actions as listed in the AYS ACTION LOG. Appropriate entry will then be made for future reference.

d. Stand-by for further instruction. AYS must reflect a calm attitude on the phone, reassuring callers that the fire is being investigated and will be cleared shortly. Try to adhere to the following wording when answering queries: **"A small fire is reported at (location). Our Emergency Response Team is now investigating and we will advise you of the situation as soon as possible."**

e. Keep a log of the guest calls and follow up the calls once the result of the investigation is concluded.

f. If guest calls and advises that smoke is entering their room, note the room number and advise them that the Fire Department is on the way. Be reassuring and tell the guests to keep their door and windows closed and to stuff wet towels and/or bed linen under and around all doors. To fill their bathtub with water. If heavy smoke is presented in the room to put a wet wash cloth or towel over their face and stay low to the floor. Pass the information to the Command Post for immediate follow up action.

g. In the event of a FALSE ALARM

a) Loss Prevention will be reset the system at Control panel.
b) Loss Prevention will inform AYS answer guest queries and respond to previous guest calls by saying that inquiries have been made and that it was a false alarm, and extend apologies.

LOSS PREVENTION MANAGER

h. Ensure the following items are obtained ĩ proceeding to the Command post:

- Emergency Master Keycards
- Guest name list
- Associate name list
- Hotel Floor plan

i. Locate the source of alarm or area reported. If actual fire discovered, inform AYS that it is a "Code 2". If Fire Service Department assistance is required, instruct AYS to dial 199 and Loss Prevention to activate the fire alarm switch.

j. In any genuine fire situation instruct Loss Prevention Office to alert the Emergency Group during office hours. If outside office hours, instruct AYS to call the General Manager, Resort Manager, Director of Engineer and Loss Prevention Manager at home.

k. Take charge and deploy Emergency Response Team members to combat fire and other available personnel to bring in more fire extinguishers.

l. Set up a Command Post:

- Nearest to the fire scene
- Safe and easy to evacuate
- Preferably next to a telephone

m. If there is any danger of the fire spreading, use your judgment to instruct AYS, Housekeeping and Duty Engineer at Control room to initiate evacuation. (See Evacuation Planning for details).

n. Loss Prevention at Control Room will execute evacuation by broadcasting through the public address system to relevant guest floors.

o. Coordinate with Housekeeping Department to check evacuated rooms for guests left behind. Have them assist with orderly evacuation downstairs. All doors should be closed and marked after checking.

p. Upon recipient of information that there is a disabled guest need evacuation, deploy a Loss Prevention Officer and Bellman to accompany the guest until the arrival of Fire Service Department. When the fire Services Department arrives notify them of the exact location and Fire Department personnel will then affect the disabled person's evacuations.

q. Fire Service Department will take charge on arrival. Brief them on casualties or any people trapped etc. Remain behind to answer questions and coordinate necessary assistance from Engineering or other departments concern. Other members of associate will evacuate the area with the exception of Loss Prevention Officer and Duty Engineer.

r. When the fire is extinguished, deploy on Loss Prevention Officer in fire area to keep watch. Fire Services Department will inspect fire scene in every case to compile the fire report.

s. After the fire, inform the Controllers office as soon as possible for reporting to insurance company. Notify our designated Loss Adjuster and International Loss Adjusters.

t. Instruct a Loss Prevention Officer to take color photos of affected area and pass them to the Controllers office for onward transmission to insurance company.

u. The affected area should be cleared up as soon as possible but all damaged items have to be retained for inspection by the loss adjusters. The loss adjusters will usually arrive within 24 hours.

v. At the time of inspection by the loss adjusters only the General Manager or his nominee should provide statements in the presence of Loss Prevention Manager Confine to the following information as much as possible.

a) Discovery of fire
b) Spread, stop and extinguishment of fire.
c) Measures taken to minimize the loss

w. Only upon authorization from the loss adjusters and the Controller's office can you initiate disposal of the damaged items.

x. Coordinate with Housekeeping and Engineering departments to compile a list of damaged items for review by senior management.

y. After the fire, initiate emergency repair and restoration action. Mobilize Engineering, Housekeeping and/or other departments to restore affected area into proper order. Open windows or increase ventilation to allow smoke to escape. Remove soaked carpets. Drain or pump away-trapped water. Remove burnt furniture, wardrobes, carpets, etc. as soon as applicable.

z. Record all details in the log in chronological order. Give list of witnesses and involved persons to Loss Prevention who will initiate investigation.

aa. Check with Loss Prevention Office to monitor situation on congregation of TV, radio and Social media. If situation warrants, and in order to avoid them feeling frustrated and making up stories, instruct Loss Prevention to gather them in pre-function area or in a safe place. You will then hand over scene to 2nd in-charge and proceed to meet them. Always remain courteous and smile, and open the Executive conference room for the INITIAL PRESS RELEASE. Don't take questions. Alternatively, arrange a function room as the venue.

a) Your statement would only include:

- Time reported, place of fire, the number of injuries or deceased if any (no names)
- General description of what happened (Associates turned out to help 199-called etc.)
- Progress report (situation under control by … etc.) and possible actions to take in coping with the emergency (will restore affected area back to normal as soon as possible etc.)
- Conclude that this is only an initial statement. A detailed press release will be made once the General Manager or his representative returns. (Do not promise how long unless you are very sure)

b) Offer tea or coffee to them if available.

c) Your statement should avoid:
- Cause of emergency or speculation on the cause.
- Estimates of specific property or equipment damage.
- Any statement that might imply company negligence.
- Names of deceased or person injured.

When asked of the above, simply mention that the subject is under investigation.

bb. If the General Manager or his representative is readily available, they will organize and convene an official Press Release.

cc. In the event of a false alarm

a) Advise Duty Engineer or Loss Prevention to reset alarm.
b) Provide instructions to AYS in answering queries regarding the alarm.
c) Make an entry in the log.

2. Emergency Group/Local Crisis Management Team

The Emergency Group consists of:-

- General Manager
- Resort Manager
- Director of Room
- Director of Finance
- Loss Prevention Manager
- Director of Engineer
- Executive Housekeeper
- Director of Human Resources
- Executive Chef
- Director of Food & Beverage
- Front Office Manager

3. After office hours, the General Manager, Director of Engineer and Loss Prevention Manager, Director of Food and Beverage will be called back to hotel.

a. Where situation warrants, the General Manager or his representative, Director of Engineer and Loss Prevention Manager will decide whether other members of the Executive committee should be called into formulate the local Crisis Management team.
b. The group convened will verify reports from Command Post, Control Room and/or other sources to determine extent of injuries.

- Name, nationality and status of injured.
- Name, nationality, fatalities/deceased.
- Location of victims.

c. The group will conduct estimation on extent of damaged based on known facts and to determine operational status of hotel.

d. If damage is extensive and/or casualty is high, establish communications with Corporate Crisis Management Team.

e. Plan and budget for a recovery plan and allocate responsibilities.

f. The General Manager on site will notify the owners, representative of the situation and brief he on extent of damage and/or casualties sustained.

4. Loss Prevention Department
   a. If the alarm initiates from Control Room, the Loss Prevention on duty will confirm to At Your Service of the location or area of fire.
   b. He will go to the scene with Engineering on duty to check then inform the situation back to AYS, if the situation not in case of fire, they will reset the alarm.
   c. If situation is declared "Code 2" informs AYS group page notify Emergency Response Team via emergency line group to support at the scene.
   d. He will suggest AYS alert to contact the Crisis Management Team to meets at the Command Post which located at LP Office.

The Emergency group consists of:

- General Manager
- Resort Manager
- Director of Room
- Director of Finance
- Loss Prevention Manager
- Director of Engineer
- Executive Housekeeper
- Director of Human Resources
- Executive Chef
- Front Office Manager
- Director of Food & Beverage

5. If after office hours (1900 – 0900 hrs) follow up with AYS to ensure that they have alerted the General Manager, Resort Manager, Director of Engineer and Loss Prevention Manager through their mobile phones and residential telephones.

   a) Loss Prevention officers on duty informed the location or area of the fire and the command post.

   b) Loss Prevention on duty will pick up rendezvous point of the Emergency Response Team and proceed there together with a fire extinguisher.

   c) Loss Prevention will immediately assign the Security Officer to clear the hotel parking to preserve the driveway for Fire Brigades. Remove all cars to other locations. When the fire Services personnel arrive, he will guide them to the fire location.

i. Upon direction from Emergency Response Team that Fire Service Department assistance has been sought, activate the fire alarm switch and inform all post duties.

ii. Continue to monitor and log down relevant information:
- Confirm exact location of fire
- Confirm exact location of Command Post
- Dimension and magnitude of fire
- Type of material burning
- How many casualties, what type of casualties.

b. Liaise with Front Office to obtain a list of guests who are disabled or handicapped and pass it to the Emergency Response Team Leader.

c. Alert all post duties to keep an eye on the presence of TV, radio and newspaper reporters. The feedback will be passed on to Command Post for necessary arrangements.

d. Once the Emergency Response Team has issued an evacuation order, he will pass the message on to lobby duty for precautions on crowd control. If outside office hours, Loss Prevention will collect the "Employee Register" to assembly area for roll call.

e. In the event of a false alarm,

a) Determine cause of false alarm
b) Notify Loss Prevention to reset the alarm
c) Initiate action steps to prevent repetition (work order, etc.)
d) Document results with copy to Loss Prevention Manager.

6. Engineering Department

a. After AYS notify that the fire alarm activate they will go to check at the location or area of the alarm.

b. If situation is declared "Code 2" they will support the Loss Prevention to fire fighting.

c. Upon direction from Emergency Response Team that Fire Service Department assistance has been sought, activate the fire alarm switch and inform all post duties.

d. Continue to keep in contact with Duty Manager after Fire Services Department takes over fire scene until stand down.
e. In the event of a false alarm,

a) Determine cause of false alarm
b) Notify AYS
c) Initiate action steps to prevent repetition (work order, etc.)
d) Documents results with copy to Director of Engineer.

Duty Engineer

f. He will proceed to scene and establish point of rendezvous with Loss Prevention Officer.

g. ON arrival at the fire scene with other members of the Emergency Response Team, he will immediately organize action against the fire with the appropriate type of fire extinguisher or fire hose.

h. He will advise team leader to call in additional manpower or fire Services Department where required.
i. He will issue instructions to the engineering control room by telephone or walkie-talkie to secure power to the affected area when required.

j. After the fire scene has been taken over by the Fire Services Department, he will remain behind with the Loss Prevention Officer to assist Fire Services Department personnel.

k. After the fire has been put out, he will work together with Loss Prevention Officer to investigate the cause of the fire and submit an estimate of the damage to the Chief Engineer, Loss Prevention Department and Engineering Department. Use a camera wherever possible and appropriate.

l. After completion of the fire investigation, he will coordinate with Chief Engineer and other departments concerned to restore affected area(s) back to normal.

m. In the event of the false alarm,

a) Determine the cause.
b) Reset the sub-panel of the zone.

c) Reset the main panel in the pump room, ground floor.
d) Take steps to prevent repetition of cause, e.g., work order.

Engineering Associate

n. In a declared "Code 2" situation, all available engineering associates (unless specifically designated otherwise) will immediately proceed to the Control Room and await further instructions. Those who are designated to attend scene will monitor the point of rendezvous through walkie-talkie or Phone and will pick up fire extinguishers along the way.

o. In the event of an evacuation the Engineering duty will carry out the instructions all aid down by the Director of Engineer to shut off utilities such plant gas, boilers, chillers, supplies, etc. and start generators (if applicable) before his lease.

p. Engineering associates on arrival at scene will immediately participate in fire fighting under the guidance of the Duty Engineer until scene taken over by the Fire Services Department.

7. Housekeeping Department

Executive Housekeeper

a. In response to a Code 2, the associate in charge will immediately dial call to AYS or check Loss Prevention office to ascertain the area or location that is on fire.

b. She will then initiate page/telephone calls to all on duty floor Supervisors/ Room Attendants and inform them "Code 2, a small fire is reported at (location).

c. She will be going to the Command Post (Executive Office) handover Emergency Master Keycard and Chalks from Loss Prevention Manager and stand-by for further instruction.

d. Upon receiving instruction from Command Post or AYS for evacuation, she will immediately inform the Housekeeping associates involved to execute evacuation plan.

e. In the event where Housekeeping office is affected and has to be evacuated, collect vital documents and escape through the nearest fire exit with other office associates.

f. After the fire has been put out, she will coordinate with Duty Manager and other departments to restore the affected area back to normal as soon as possible.

g. In the event of a false alarm or if the fire has been put out at its early stage, inform relevant associate through the same channel to stand down and resume normal.

h. Compile a summary of the replacement cost of the damaged items with supporting invoices, vouchers, receipts, etc. The compiled summary should be submitted to the Controller's office within 10 working days through the General Manager.

Floor Supervisor/Room Attendants

i. In response to "Code 2", associates on respective floors will immediately remove any obstacles (linen trolley, vacuum cleaners, tables, machines, appliances, etc.) found in corridors back to the pantry or unoccupied guest rooms.

j. If the fire takes place on your floor, follow instructions of the Executive Housekeeper or Loss Prevention Manager in conduction firefighting or evacuation activities.

k. Always keep a sharp look out in your area. Report immediately to Command Post any fire or smoke emerging from your area.

l. Once an evacuation order has been initiated, assist guests to vacate via the nearest fire exit.

m. After the entire floor has evacuated, check all rooms physically. Make a big cross (X) mark on the doors that have been checked. Reports to command Post/Control room after all the rooms have been checked.

n. If in the process of checking evacuated rooms, you find yourself exposed to fire and smoke, *STOP IMMEDIATELY AND LEAVE AREA*. Note down rooms/floors that have not been checked and inform Command Post or Loss Prevention as soon as possible. Such

information will be passed on to Fire Services personnel on their arrival.

o. After you have evacuated from the hotel premises to assembly area for roll call and await further instruction from your superior

8. Bellman

a. Arrange one bellman to be on duty at main entrance to advise returning in-house guests of the situation and request them to wait in the lobby until the situation is cleared. In case of evacuation ordered he will guide guests to the assembly area.

b. Another one bellman who assigned by Front Office Manager or Duty Manager Standby at disabled or handicapped guestroom with Loss Prevention Officer to helping evacuate the guest to the assembly area.

c. Liaise with Loss Prevention associates and police on crown control.

d. Ensure front driveway is cleared of parking or obstruction.

e. Following instruction of Duty Manager or Loss Prevention associate in lobby wherever necessary and direct people to a safe place.

f. Once an evacuation order has been issued by Command Post, request all guests to congregate in lobby or leave for assembly point locate at the Hotel's parking area for roll call.

g. Do not answer any question or make any comment to reporters. Keep away from them and execute your duties in a calm and polite manner.

h. Close all doors; turn off lights and electrical equipment.

9. Front Desk

NOTE: The following specific duty also applies to the Night Auditor during the hours from ….. am to …….am.

a. Upon receipt of a "Code 2" situation, the Director of Room, Front Office Manager or his/her representative will assign GSA immediately print an in-house report guest list by room number and in alphabetical order for subsequent roll call. Guests who are disabled or handicapped will be identified and name immediately passed onto Loss Prevention for onward transmission to Command Post. He/she will assign the bellman to standby for helping the handicapped guests together with Loss Prevention Officer to the assembly area and will

give discreet briefing to other Front Desk associates about the situation.

b. Front Desk Associates must reflect a calm attitude at the reception desk. Be alert in answering queries on the fire situation and provide assurance to guest.

c. Keep a log of the guest calls and follow up the calls once the result of the investigation is concluded. Try to adhere to the following wording when answering queries: "A small fire is reported at (location). Our fire fighting team is now investigating. We will advise you of the situation as soon as possible".

d. Once an Evacuation Order is issued by the Command Post, the Director of Room or his representative will deploy Front Desk associates to escort in-house guests congregated in lobby to the assembly area, which is located at the Tennis Court near the hotel's parking area others will sign off terminal and lock up drawers. He will bring along the in-house guest report and proceed to the assembly area to organize roll calls.

e. Any information with regards to guests still being trapped in the fire or at the scene of the fire will immediately be communicated to Command Post through AYS for necessary action.

f. Report result of roll call for in-house guests to Command Post. Remain with guests and offer your assistance until situation has resumed normal or alternative arrangement has been made by Senior Management.

g. Close all doors turn off lights electrical equipment.

10. Kitchens/Stewarding

a. In response to "Code 2", chefs in charge of respective kitchens will immediately carry out an inspection of their areas to prepare for intensified situations. Brief all associates present and continue to monitor situation through telephone.

b. Once an evacuation order of the area has been issued by Command Post, they will ensure that the main gas supply valves, stoves, grills and ovens have been turned off before and leaves to assembly area locate at the hotel's parking area for roll call.

c. If fire originates from the kitchen, they will

a) Call to AYS or Loss Prevention to raise the alarm immediately.
b) Deploy available associates to combat the fire with suitable type of extinguishers and equipment.
c) Switch off all power and gas supplies except the lighting.
d) Remove all flammable items away from affected area.

e) If situation deteriorates and fire is likely to spread, give instruction immediately to Supervisor on duty/AYS to dial 199.
f) If fire has spread and is beyond control, or if there is the likelihood that an explosion may occur, organize associates in the vicinity to evacuate immediately.
g) Assume command of the location until arrival of the Emergency Response Team and brief them on situation and action taken.
h) Remain with the Emergency Response Team to coordinate necessary actions.

11. Human Resources Department

a. When Code 2 is raised, call off all training and recruiting functions immediately. Clear all associates from the training room, canteen and offices. Await further development.

b. Once an evacuation order of any area/location has been issued by Command Post, Director of Human Resources will lock up his/her office and proceed to the assembly area located at the hotel's parking area with his associates via the nearest exit together with the "Associate Register".

c. After arriving at the assembly area, Personnel associates will start organizing roll call with the assistance of Department Heads/Assistant Department Heads/Supervisors on duty.

d. Await further instruction from senior management.

12. Food and Beverage Outlets

a. In response to "Code 2", restaurant managers or location heads will immediately carry out an inspection of his areas to prepare for intensified situation.

b. Brief all associates discreetly and instruct them to remain calm and normal.

c. Remain alert and pay particular attention to the temperature and air-conditioning supply

d. If your location is close to the fire scene, evacuate the area. Waive such charge as necessary

e. Once an evacuation has been executed, inform command Post through AYS or Loss Prevention.

f. After all the guests have left, lock up all valuables and switch off power supplies (except lighting) before you evacuate with your associates to assembly area located at the hotel's parking area for roll call.

g. F&B cashiers to turn off the registers and clear all cash from their cash register and return all cash to their safe-deposit box for temporary custody if the situation permits, after which, proceed to assembly area for roll call. Arrange with General Cashier to count their floats after situation has resumed normal.

13. Recreation

a. In response to "Code 2", the Recreation Associate will immediately advise guests of the situation and request them to leave for their own safety. If situation permits, allow them time to resume proper attire before leaving.

b. Instruct poolside attendants at the swimming pool to advice guests of the situation and request them to leave for their own safety.

c. Gather associates together at reception counter and wait for further instruction.

d. Once an evacuation order of the area has been issued by Command Post, switch off all power supplies (except lighting), lock up the

entrance door and proceed with associates to the assembly area located at the hotel's parking area for roll call.

e. Await roll call and further instructions at the assembly area.

14. Spa

a. In response to "Code 2", the Spa Associate will immediately advise guests of the situation and request them to leave for their own safety. If situation permits, allow them time to resume proper attire before leaving.

b. Turn off electrical, air-condition, computer, Sauna room, Steam room.

c. Once an evacuation order has been issued by Command Post, lock up and proceed to assembly area located at the hotel's parking area.

d. Await further instruction at the assembly area

15. Administrative, Accounting and other Offices

a. In response to "Code 2", the person in-charge of respective offices will ensure that his/her associate remain calm and await further instruction by phone from the Command Post.

b. Once an evacuation order of his/her area has been issued by Command Post, leave office with associates. Turn off all appliances and computers (except lighting). Close all doors and proceed to assembly area located at the hotel's parking area for roll call.

c. If the fire or smoke is affecting his/her area, initiate evacuation plan immediately and inform Command Post through AYS or Loss Prevention Proceed to assembly area for roll call.

d. Reservations and Accounts associates to ensure that all doors are securely shut to retard spread of fire and water damage.

AYS ACTION LOG

a) Where is the fire? _____
   What is burning? _____
   Who has called? _____
   What time? _____
b) Call Loss Prevention Office to give available information.
   Time: _____
c) Call Duty Engineering and give available information.
   Time: _____
d) Call Fire Brigade …… and give available information (only upon instruction from Emergency Response Team leader or Management).
   Time: _____
e) After office hours, notify the Crisis Management Team at home.
   Time: _____

f) When a "Code 2" has been declared by the Command Post, call up the following departments/outlets/offices by phone or pager and inform them of the situation.

ภาคผนวก 16

- ผลวิเคราะห์เชื้อในสระว่ายน้ำส่วนที่ตื้นที่สุด ประจำปี 2568
- ผลวิเคราะห์เชื้อในสระว่ายน้ำส่วนที่ลึกที่สุด ประจำปี 2568
- ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำหลัก บริเวณจุดที่ตื้น และจุดที่ลึกที่สุด ประจำปี 2568

ผลวิเคราะห์เชื้อในสระว่ายน้ำส่วนที่ตื้นที่สุด ประจำปี 2568

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680203-023
		SAMPLE NO.	68010261
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	28/1/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	28/1/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool (Shallow)**	REPORTED DATE	3/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680225-280
		SAMPLE NO.	68020518
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	17/2/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	17/2/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Shallow)**	REPORTED DATE	25/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
E.coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680320-195
		SAMPLE NO.	68030848
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	11/3/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	11/3/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Shallow)**	REPORTED DATE	20/3/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680425-256
		SAMPLE NO.	68041284
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	17/4/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	17/4/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Shallow)**	REPORTED DATE	25/4/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680524-221
		SAMPLE NO.	68051643
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	16/5/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	16/5/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Shallow)**	REPORTED DATE	24/5/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680626-365
		SAMPLE NO.	68062183
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	18/6/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	18/6/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Shallow)**	REPORTED DATE	26/6/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680724-307
		SAMPLE NO.	68072603
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	17/7/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	17/7/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Shallow)**	REPORTED DATE	24/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680827-331
		SAMPLE NO.	68082961
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	18/8/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	18/8/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Shallow)**	REPORTED DATE	27/8/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680922-297
		SAMPLE NO.	68093385
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	15/9/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	15/9/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Shallow)**	REPORTED DATE	22/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**	REPORT NO.	681103-007
		SAMPLE NO.	68103977
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	21/10/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	21/10/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Shallow)**	REPORTED DATE	3/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเฉ็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**	REPORT NO.	681126-303	
		SAMPLE NO.	68114287	
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	18/11/2025	
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	18/11/2025	
SAMPLING SOURCE	**Swimming Pool (Shallow)**	TEST DATE	18/11/2025	- 26/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai	REPORTED DATE	26/11/2025	
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING			

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by (Mr.Amnad Jarana) Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Krittika Thongsombut) General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	681223-417
		SAMPLE NO.	68124763
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	15/12/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	15/12/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming Pool (Shallow)**	TEST DATE	15/12/2025 - 23/12/2025
SAMPLING BY	Kittichai	REPORTED DATE	23/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ผลวิเคราะห์เชื้อในสระว่ายน้ำส่วนที่ลึกที่สุด ประจำปี 2568

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680203-022
		SAMPLE NO.	68010260
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	28/1/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	28/1/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool (Deep)**	REPORTED DATE	3/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680225-279
		SAMPLE NO.	68020517
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	17/2/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	17/2/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Deep)**	REPORTED DATE	25/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
E.coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680320-194
		SAMPLE NO.	68030847
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	11/3/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	11/3/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Deep)**	REPORTED DATE	20/3/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680425-255
		SAMPLE NO.	68041283
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	17/4/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	17/4/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Deep)**	REPORTED DATE	25/4/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680524-220
		SAMPLE NO.	68051642
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	16/5/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	16/5/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Deep)**	REPORTED DATE	24/5/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680626-364
		SAMPLE NO.	68062182
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	18/6/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	18/6/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Deep)**	REPORTED DATE	26/6/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680724-306
		SAMPLE NO.	68072602
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	17/7/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	17/7/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Deep)**	REPORTED DATE	24/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680827-330
		SAMPLE NO.	68082960
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	18/8/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	18/8/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Deep)**	REPORTED DATE	27/8/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680922-296
		SAMPLE NO.	68093384
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	15/9/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	15/9/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Deep)**	REPORTED DATE	22/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	681103-006
		SAMPLE NO.	68103976
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	21/10/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	21/10/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Deep)**	REPORTED DATE	3/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Meung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**	REPORT NO.	681126-302	
		SAMPLE NO.	68114286	
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	18/11/2025	
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	18/11/2025	
SAMPLING SOURCE	**Swimming Pool (Deep)**	TEST DATE	18/11/2025	- 26/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai	REPORTED DATE	26/11/2025	
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING			

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**	REPORT NO.	681223-416
		SAMPLE NO.	68124762
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	15/12/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	15/12/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming Pool (Deep)**	TEST DATE	15/12/2025 - 23/12/2025
SAMPLING BY	Kittichai	REPORTED DATE	23/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
Escherichia coli	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by (Mr.Amnad Jarana) Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Krittika Thongsombut) General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำหลัก บริเวณจุดที่ตื้น และจุดที่ลึกที่สุด ประจำปี 2568

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680228-341
		SAMPLE NO.	68020519
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	17/2/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	17/2/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Deep)**	REPORTED DATE	28/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.80	7.2 - 8.4
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	82	-
Chloride	mg/l	4500-Cl^- B.Argentometric Method	1,619	≤ 600
Alkalinity	mg/l	2320 B. Titration Method	138	80 - 100
Ammonia-Nitrogen	mg/l	4500 NH_3 C. Titrimetric Method	< 0.01	≤ 20
Nitrate-Nitrogen	mg/l	4500-NO_3^- E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Cyanuric Acid	mg/l	Turbidimetric Method	0	30 - 60
Residue Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric Method	0.67	0.6 - 1.0
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Pseudomonas aeroginosa /B	CFU/100 ml	ISO 16266:2006	4	Not Detected
Staphylococcus aureus /B	CFU/100 ml	Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater APHA,AWWA,WEF, 23rd ed.,2017, part 9213B and FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12) - S.aureus	Less than 1	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

B : Analyzed by subcontractor

* : Less Than 1 = Not Detected

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก. อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	REPORT NO.	680228-342
		SAMPLE NO.	68020520
PROJECT	**Mariott Khaolak Resort and Spa**	SAMPLING DATE	17/2/2025
LOCATION	1/111 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Phang-nga	RECEIVED DATE	17/2/2025
SAMPLING SOURCE	**Main pool (Shallow)**	REPORTED DATE	28/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.85	7.2 - 8.4
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	76	-
Chloride	mg/l	4500-Cl^- B.Argentometric Method	1,799	≤ 600
Alkalinity	mg/l	2320 B. Titration Method	138	80 - 100
Ammonia-Nitrogen	mg/l	4500 NH_3 C. Titrimetric Method	< 0.01	≤ 20
Nitrate-Nitrogen	mg/l	4500-NO_3^- E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Cyanuric Acid	mg/l	Turbidimetric Method	1	30 - 60
Residue Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric Method	0.53	0.6 - 1.0
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Pseudomonas aeroginosa /B	CFU/100 ml	ISO 16266:2006	21	Not Detected
Staphylococcus aureus /B	CFU/100 ml	Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater APHA,AWWA,WEF, 23rd ed.,2017, part 9213B and FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12) - S.aureus	Less than 1	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

B : Analyzed by subcontractor

* : Less Than 1 = Not Detected

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ภาคผนวก 17

ตารางตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในสระว่ายน้ำ ประจำปี 2568

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน มกราคม

รายการ / วันที่	Beach						Kid						Quiet						Lobby						Spa					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		8.2	1.0				4100	8.2	0.2	✔			3200	8.2	0.2	✔				8.2	3.0					8.2	3.0			
2		8.2	3.0	✔			2900	8.2	0.2	✔			3100	8.2	0.2	✔				8.2	3.0					8.2	1.0			
3		7.8	3.0	✔			1800	8.2	1.0	✔			2900	8.2	0.2	✔				8.2	1.0					8.2	0.2			
4		8.2	1.0	✔			2900	8.2	1.0	✔			2800	8.2	0.2	✔				8.2	0.2					8.2	3.0			
5		8.2	3.0	✔			3200	8.2	0.2	✔			3900	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	0.2			
6	3100	7.8	3.0	✔			3800	8.2	3.0	✔			3600	7.8	1.0	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
7	3200	7.8	3.0	✔			3100	8.2	1.0	✔			4600	7.6	1.0	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0			
8	4500	8.2	1.5	✔			2000	8.2	0.2	✔			4600	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0			
9	3600	8.2	3.0	✔			3000	8.2	0.2	✔			4300	8.2	0.2	✔				8.2	3.0					8.2	3.0			
10	3500	7.8	3.0	✔			2100	8.2	0.2	✔			4000	7.8	0.2	✔				8.2	1.0	✔				8.2	3.0			
11	3500	8.2	3.0	✔			3000	8.2	1.0	✔			4000	7.8	0.2	✔				7.8	0.2	✔				7.8	3.0			
12	3400	8.2	3.0	✔			2400	8.2	1.0	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0					8.2	3.0			
13	3500	8.2	3.0	✔			2700	8.2	0.2	✔			3600	8.2	0.6	✔				8.2	3.0					8.2	3.0	✔		
14	3400	8.2	3.0	✔			3200	8.2	0.2	✔			3400	8.2	0.2	✔				8.2	3.0					8.2	3.0	✔		
15	3300	8.2	3.0	✔			2000	8.2	0.2	✔			3200	8.2	0.2	✔				7.8	3.0					7.8	3.0	✔		
16	3300	8.2	3.0	✔			2700	8.2	0.2	✔			3100	8.2	1.0	✔				7.6	3.0					8.2	3.0			
17	3200	8.2	3.0	✔			1900	8.2	0.2	✔			2900	8.2	0.2	✔				7.6	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
18	3300	8.2	3.0	✔			2900	6.8	0.2	✔			2700	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0			
19		8.2	3.0				3100	8.2	3.0	✔			2500	7.2	0.2	✔				8.2	3.0					8.2	3.0			
20		8.2	3.0	✔			3200	8.2	0.2	✔			3400	8.2	0.6	✔				7.6	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
21		8.2	3.0	✔			3400	8.2	0.6	✔			3200	8.2	1.0	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0			
22		8.2	3.0	✔			3100	8.2	0.2	✔			3000	7.8	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	0.2			
23		8.2	3.0	✔			2600	8.2	0.2	✔			2800	7.6	0.2	✔				8.2	0.2					8.2	3.0			
24		8.2	3.0	✔			3300	8.2	0.2	✔			2600	7.6	0.2	✔				8.2	3.0					8.2	3.0			
25		8.2	3.0	✔			2800	8.2	0.2	✔			2400	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0			
26		8.2	3.0	✔			2400	8.2	0.6	✔			2200	8.2	0.2	✔				8.2	1.0	✔				8.2	0.6			
27		8.2	3.0	✔			2800	7.6	0.2	✔			2800	7.6	0.6	✔				8.2	0.2	✔				8.2	0.2			
28	3600	8.2	3.0	✔			2100	8.2	3.0	✔			2700	7.6	0.2	✔				8.2	0.2					8.2	0.2			
29	3200	8.2	3.0	✔			1600	8.2	0.2	✔			2500	8.2	0.2	✔				8.2	1.5	✔				8.2	0.2			
30	3300	8.2	3.0	✔			3100	8.2	1.5	✔			2900	8.2	0.2	✔				8.2	3.0					8.2	0.2			
31		8.2	0.2					8.2	0.2				2800	8.2	0.6	✔				8.2	3.0	✔				8.2	0.2			

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___มกราคม___

รายการ / วันที่	AB 1						AA 2						V.1						V.2						V.3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		8.2	3.0					8.2	3.0					8.2	0.2					8.2	0.2					8.2	0.2			
2	2800	8.2	3.0	✔				8.2	3.0					7.6	1.0					7.8	0.2					8.2	0.2			
3		8.2	3.0				3400	8.2	3.0	✔				8.2	1.5					8.2	0.2					8.2	0.2			
4		8.2	3.0					8.2	3.0				4000	7.8	0.2	✔				7.8	0.2				1800	7.8	0.2	✔		
5	3400	8.2	3.0	✔				8.2	3.0					8.2	1.0					8.2	0.2					8.2	0.2			
6		8.2	3.0					8.2	3.0				4800	8.2	3.0	✔				8.2	0.2				4000	8.2	1.0	✔		
7	3400	8.2	3.0	✔			3800	8.2	3.0	✔			4800	8.2	3.0	✔				8.2	0.2				2800	8.2	1.0	✔		
8	3400	8.2	3.0	✔			3900	8.2	3.0	✔				8.2	0.2					8.2	0.2					8.2	0.6			
9		8.2	3.0				3900	8.2	3.0	✔			5700	8.2	1.0	✔				8.2	0.2				3600	8.2	1.0	✔		
10		8.2	3.0					8.2	3.0					8.2	1.0					8.2	0.2					8.2	1.0			
11	3400	8.2	3.0	✔				8.2	3.0					8.2	0.2					8.2	0.2					8.2	0.2			
12		8.2	3.0				4700	8.2	3.0	✔			6200	8.2	0.2	✔			2000	8.2	0.6	✔			3500	8.2	0.6	✔		
13	3200	8.2	3.0	✔				8.2	3.0					8.2	0.2					8.2	0.6					8.2	1.0			
14	3000	8.2	3.0	✔				8.2	3.0					8.2	0.2					8.2	0.2					8.2	1.0			
15	3200	8.2	3.0	✔			3800	7.8	3.0	✔			6100	8.2	0.2	✔				7.8	0.2					7.8	0.2			
16		8.2	3.0					8.2	3.0					8.2	0.2					8.2	1.0				3300	8.2	1.0	✔		
17		8.2	3.0					8.2	3.0					8.2	0.2					8.2	3.0					8.2	3.0			
18		8.2	3.0					8.2	3.0					8.2	0.2					8.2	3.0					8.2	3.0			
19		8.2	3.0				4100	8.2	3.0	✔			6000	8.2	0.2	✔				8.2	0.6					8.2	1.0			
20		8.2	3.0					8.2	3.0				600	8.2	0.2	✔				8.2	0.6					8.2	1.0			
21		8.2	3.0					8.2	3.0	✔				8.2	0.2					8.2	1.0					8.2	3.0			
22	3300	8.2	3.0	✔				8.2	3.0				5800	8.2	0.2	✔				8.2	0.2					8.2	0.2			
23		8.2	3.0				3700	8.2	3.0	✔				8.2	0.2					8.2	0.2					8.2	0.2			
24	3200	7.6	3.0	✔			4500	7.8	3.0	✔				8.2	0.2					7.8	1.0					7.8	0.2			
25		8.2	3.0					8.2	3.0				5700	8.2	1.0	✔				7.6	3.0				2900	8.2	0.2	✔		
26	3000	8.2	3.0	✔			4600	8.2	3.0	✔				8.2	0.2					7.6	3.0					8.2	0.2			
27	3100	8.2	3.0	✔			4800	8.2	3.0	✔				8.2	0.2					7.6	3.0					8.2	0.2			
28	3000	8.2	3.0	✔				8.2	3.0				5800	8.2	0.2	✔				8.2	1.5				2900	8.2	0.2	✔		
29		8.2	3.0				3500	7.8	3.0	✔				8.2	1.5					8.2	0.2					8.2	1.5			
30		8.2	3.0				5000	8.2	3.0	✔				8.2	1.5					8.2	1.5				2900	8.2	0.2	✔		
31	3200	8.2	3.0	✔			3600	8.2	3.0	✔				8.2	1.0					8.2	0.6					8.2	0.2			

Remark : Remark : Remark : Remark : Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+กลอรีน+pH

เดือน___มกราคม___

รายการ / วันที่	ตึก 2																		ตึก 3											
	2/1						2/2						2/3						3/1						3/2					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		8.2	3.0					8.2	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0			
2	3300	7.8	3.0	✔			3600	7.8	3.0	✔			3300						2800	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0	✔			2900
3	3200	8.2	3.0	✔			3600	8.2	3.0				3200							7.8	3.0					7.8	3.0				
4	4100	8.2	3.0	✔			4500	8.2	3.0				4000							8.2	3.0					8.2	3.0				
5	3900	8.2	3.0	✔			4200	8.2	3.0				3800							8.2	3.0					8.2	3.0				
6		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0			
7		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0			
8		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0			
9		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0			
10	4000	8.2	3.0	✔			4500	8.2	3.0	✔			4200							8.2	3.0					8.2	3.0			
11		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0			
12		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0			
13	3700	8.2	3.0	✔			4200	8.2	3.0				3600							8.2	3.0					8.2	3.0			
14	3700	7.2	3.0	✔			4100	8.2	3.0				3500						2900	7.2	3.0	✔			2900	7.2	3.0			
15		7.8	3.0					7.8	3.0										2800	8.2	3.0	✔			2900	8.2	3.0			2900
16	3600	8.2	3.0	✔			4100	8.2	3.0				3500						2800	8.2	3.0	✔			2900	8.2	3.0			2900
17		7.8	3.0					7.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0			
18	3700	7.6	3.0	✔			4200	7.6	3.0				3600							8.2	3.0					8.2	3.0			
19		8.2	3.0					8.2	3.0										2800	8.2	3.0	✔			2900	8.2	3.0			2900
20		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0			
21	3700	8.2	3.0	✔			4200	8.2	3.0				3600						2800	8.2	3.0				2900	8.2	3.0			2800
22		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0			
23		7.8	3.0					7.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0			
24		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0			
25		8.2	3.0					8.2	3.0										3400	8.2	3.0	✔			3500	8.2	3.0			3400
26	3700	7.6	3.0	✔			4200	7.6	3.0				3600							8.2	3.0					8.2	3.0			
27		7.8	3.0					7.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0			
28	4100	8.2	3.0	✔			4100	8.2	3.0				4000						3400	7.8	3.0	✔			3600	7.8	3.0			3500
29		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0			
30		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0			
31		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0			
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :	

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___มกราคม___

รายการ / วันที่	ตึก 4																		ตึก 5															
	4/1						4/2						4/3						5/1						5/2						5/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		7.6	3.0					7.6	3.0											7.2	3.0					7.2	3.0								
2	3400	7.8	3.0	✔			3400	7.8	3.0	✔			3500						4800	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0	✔			3300					
3		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
4	3400	8.2	3.0	✔			2500	8.2	3.0				3500							8.2	3.0					8.2	3.0								
5		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
6		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
7	3800	8.2	3.0	✔			3900	8.2	3.0				3900							8.2	3.0					8.2	3.0								
8		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
9		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
10	3800	7.8	3.0	✔			3900	7.8	3.0				3900							8.2	3.0					8.2	3.0								
11		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
12		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
13	3800	8.2	3.0	✔			3900	8.2	3.0				3900							8.2	3.0					8.2	3.0								
14	3900	8.2	3.0	✔			3900	8.2	3.0				4000						4700	7.2	3.0	✔			2800	7.2	3.0				2900					
15		7.8	3.0					7.8	3.0										1700	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				2900					
16	3900	8.2	3.0	✔			3900	8.2	3.0				4000						4900	8.2	3.0	✔			2800	8.2	3.0				2900					
17		7.8	3.0					7.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
18	3800	7.8	3.0	✔			3800	7.8	3.0				3800							7.8	3.0					7.8	3.0								
19	3600	8.2	3.0	✔			3700	8.2	3.0				3800							8.2	3.0					8.2	3.0								
20		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
21	3600	8.2	3.0	✔			3700	8.2	3.0				3600							8.2	3.0					8.2	3.0								
22		8.2	3.0					8.2	3.0										6100	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				3500					
23	3600	7.8	3.0	✔			3600	7.8	3.0				3700						4700	8.2	3.0	✔			2800	8.2	3.0				2900					
24	3600	7.8	3.0	✔			3700	7.8	3.0				3800						4900	8.2	3.0	✔			2800	8.2	3.0				3000					
25		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
26		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
27		7.8	3.0					7.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
28	3600	8.2	3.0	✔			3600	8.2	3.0				3900							8.2	3.0					8.2	3.0								
29	3600	6.8	3.0	✔			3600	6.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
30	3600	7.8	3.0	✔			3700	7.8	3.0				3800						4600	8.2	3.0	✔			3100	8.2	3.0				3000					
31		6.8	3.0					6.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___มกราคม___

รายการ / วันที่	ตึก 6																		ตึก 7															
	6/1						6/2						6/3						7/1						7/2						7/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		7.6	1.5					7.6	1.5											7.2	3.0					7.2	3.0								
2	3100	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0	✔			3000						2900	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0	✔			3200					
3		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
4		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
5		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
6		8.2	3.0					8.2	3.0										3000	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				3200					
7		8.2	3.0					8.2	3.0										3600	7.8	3.0	✔			3900	7.8	3.0				3900					
8		8.2	1.5					8.2	1.5										3600	8.2	3.0	✔			3700	8.2	3.0				3900					
9		8.2	1.0					8.2	1.0										3700	7.2	3.0	✔			3700	7.2	3.0	✔			4000					
10	2900	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				2800							8.2	3.0					8.2	3.0								
11	2900	8.2	3.0	✔			3000	8.2	3.0				2900							7.8	3.0					7.8	3.0								
12		8.2	3.0					8.2	3.0										3600	7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0				3900					
13	3200	8.2	3.0	✔			3400	8.2	3.0				3200							7.8	3.0					7.8	3.0								
14	3200	8.2	3.0	✔			3300	8.2	3.0				3100						3500	8.2	3.0	✔			3400	8.2	3.0				3800					
15	3200	8.2	3.0	✔			3300	8.2	3.0				3100							7.8	3.0					7.8	3.0								
16	3100	8.2	3.0	✔			3200	8.2	3.0				3100							8.2	3.0					8.2	3.0								
17		7.8	3.0					7.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
18	3000	8.2	3.0	✔			3100	8.2	3.0				2900							7.8	3.0					7.8	3.0								
19	2900	8.2	3.0	✔			3000	8.2	3.0				2800							8.2	3.0					8.2	3.0								
20	2800	8.2	3.0	✔			3000	8.2	3.0				2800						3400	8.2	3.0	✔			3500	8.2	3.0				3800					
21	2800	8.2	3.0	✔			2900	8.2	3.0				2800							8.2	3.0					8.2	3.0								
22	2800	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				2700						3400	7.2	3.0	✔			3400	7.2	3.0				3700					
23	2800	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				2800						3500	7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0				3700					
24		8.2	3.0					8.2	3.0										3400	7.8	3.0	✔			3400	7.8	3.0				3700					
25		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
26	2600	8.2	3.0	✔			2700	8.2	3.0				2600							8.2	3.0					8.2	3.0								
27		8.2	3.0					8.2	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0								
28	3200	8.2	1.5	✔			3400	7.2	1.5				3200						3500	7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0				3800					
29		8.2	3.0					8.2	3.0										3500	7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0				3700					
30	3200	8.2	3.0	✔			3900	8.2	3.0				3200							8.2	3.0					8.2	3.0								
31		8.2	1.0					8.2	1.0											8.2	3.0					8.2	3.0								

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co..Ltd.

เดือน.....

Date	Location																					
	Beach		Kid		Quiet		Lobby		Spa		AN 1		AS 2		v.1		v.2		v.3		2	
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เดือน.....

Date	Location																					
	3		4		5		6		7													
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___มกราคม___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ดูดสระ+ดูแลสระ																												
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔	✔						✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔			✔	✔	
2	✔	✔	✔			✔																						
3	✔	✔	✔				✔				✔	✔																
4			✔					✔		✔							✔	✔										
5	✔		✔			✔					✔	✔																
6	✔	✔	✔	✔	✔			✔																		✔	✔	
7	✔		✔			✔	✔	✔									✔	✔								✔		
8	✔	✔				✔	✔																			✔		
9	✔	✔	✔				✔	✔		✔																✔		
10	✔	✔	✔	✔							✔	✔					✔	✔						✔				
11	✔	✔	✔			✔																	✔	✔				
12	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔																✔	✔	
13	✔	✔	✔			✔					✔	✔					✔	✔					✔	✔				
14	✔	✔	✔			✔									✔						✔		✔	✔				
15	✔	✔	✔			✔	✔	✔									✔	✔										
16	✔	✔	✔							✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔	✔				
17	✔	✔	✔		✔																							
18	✔	✔	✔	✔							✔	✔					✔	✔					✔	✔				
19	✔	✔	✔				✔	✔						✔	✔		✔	✔					✔	✔				
20	✔	✔	✔		✔			✔															✔	✔		✔	✔	
21	✔	✔	✔	✔			✔					✔		✔	✔		✔	✔										
22	✔	✔				✔		✔												✔			✔	✔			✔	
23	✔	✔	✔	✔				✔		✔				✔														
24	✔	✔	✔			✔	✔										✔	✔		✔	✔					✔	✔	
25	✔	✔	✔		✔			✔		✔				✔	✔													
26	✔	✔	✔			✔	✔				✔	✔											✔	✔				
27	✔	✔	✔	✔		✔	✔																					
28	✔	✔	✔			✔		✔		✔	✔	✔		✔	✔			✔						✔		✔	✔	
29	✔	✔	✔	✔			✔											✔								✔	✔	
30	✔	✔	✔			✔				✔							✔	✔		✔	✔		✔	✔				
31	✔	✔	✔	✔		✔	✔																					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___มกราคม___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ล้าง BackWash																											
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1		✔	✔																									
2	✔	✔	✔			✔					✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔	✔	
3	✔	✔	✔				✔				✔																	
4	✔	✔	✔					✔		✔	✔						✔											
5	✔	✔	✔	✔		✔					✔																	
6	✔	✔	✔	✔	✔			✔		✔																✔		
7	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔							✔									✔		
8	✔	✔	✔	✔		✔	✔																			✔		
9	✔	✔	✔				✔	✔		✔																✔	✔	
10	✔	✔	✔	✔							✔	✔					✔						✔					
11	✔	✔	✔	✔		✔																	✔					
12	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔													✔					
13	✔	✔	✔		✔	✔					✔						✔						✔					
14	✔	✔	✔		✔	✔					✔			✔			✔			✔			✔			✔		
15	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔						✔						✔			✔					
16	✔	✔	✔							✔	✔			✔			✔			✔			✔					
17	✔	✔	✔	✔	✔																							
18	✔	✔	✔	✔							✔						✔						✔					
19		✔	✔				✔	✔						✔			✔						✔					
20	✔	✔	✔	✔	✔			✔															✔			✔		
21	✔	✔	✔	✔			✔				✔			✔			✔						✔					
22	✔	✔	✔	✔		✔		✔												✔			✔			✔		
23	✔	✔	✔				✔										✔			✔			✔			✔		
24	✔	✔	✔			✔	✔										✔			✔						✔		
25	✔	✔	✔	✔				✔		✔				✔														
26	✔	✔	✔	✔		✔	✔				✔												✔					
27	✔	✔	✔	✔		✔	✔																					
28	✔	✔	✔			✔		✔		✔	✔			✔			✔						✔			✔		
29	✔	✔	✔	✔			✔										✔									✔		
30	✔	✔	✔				✔			✔							✔			✔			✔					
31			✔	✔		✔	✔																					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___กุมภาพันธ์___

รายการ / วันที่	Beach						Kid						Quiet						Lobby						Spa					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3300	8.2	1.0	✔			1900	8.2	1.0	✔			3300	8.2	0.2	✔				8.2	3.0					8.2	0.2			
2	3500	8.2	1.0	✔			2600	8.2	0.2	✔			3200	8.2	0.2	✔				8.2	0.6					8.2	0.2			
3	3300	8.2	3.0	✔			1500	8.2	0.2	✔				8.2	0.2					8.2	0.2					8.2	3.0			
4	3200	8.2	3.0	✔			2800	8.2	0.2	✔			3200	7.8	0.2	✔				8.2	1.0	✔				8.2	3.0			
5	3300	8.2	3.0	✔			2000	7.8	0.6	✔			2500	8.2	0.2	✔				8.2	0.2					8.2	3.0			
6	3200	8.2	3.0	✔			2600	8.2	0.2	✔			2200	8.2	0.2	✔				8.2	0.2					8.2	3.0	✔		
7	3100	8.2	3.0	✔			2100	8.2	0.2	✔			2700	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
8	3200	8.2	3.0	✔			3100	7.2	0.2	✔			2600	8.2	0.2	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0			
9	3100	8.2	3.0	✔			2100	8.2	0.2	✔			2700	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
10	3100	8.2	1.0	✔			1500	8.2	0.2	✔			2100	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
11	3100	8.2	3.0	✔			1300	8.2	0.2	✔			2600	7.8	0.2	✔				7.8	0.2	✔				8.2	3.0	✔		
12	3100	8.2	3.0	✔			1800	8.2	0.2	✔			2900	8.2	0.2	✔				8.2	0.2					8.2	3.0			
13	3100	8.2	3.0	✔			2100	8.2	0.2	✔			2700	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
14	3100	8.2	3.0	✔			3000	8.2	0.2	✔			2700	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
15	3000	8.2	3.0	✔			3500	8.2	0.2	✔			2500	8.2	0.2	✔				8.2	3.0					8.2	3.0	✔		
16		8.2	3.0	✔			3400	8.2	3.0	✔			2800	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
17	2800	8.2	1.0	✔			3100	8.2	0.2	✔			3100	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
18	2900	8.2	3.0	✔			2600	8.2	0.2	✔			2500	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
19		8.2	3.0	✔			3700	8.2	0.2	✔			2200	7.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔				8.2	1.0			
20		8.2	3.0	✔			3200	8.2	3.0	✔			2700	7.8	0.2	✔				8.2	3.0	✔						✔		
21		8.2	3.0	✔			3000	8.2	0.2	✔			3100	7.8	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
22		8.2	3.0	✔			3100	7.8	0.2	✔			3200	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
23		8.2	1.0	✔			3500	8.2	0.2	✔			3700	7.8	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
24		8.2	3.0	✔			3000	8.2	3.0	✔			2500	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
25		8.2	3.0	✔			3000	8.2	0.2	✔			2100	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				7.8	3.0			
26		8.2	3.0	✔			2500	8.2	0.2	✔			2500	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
27		8.2	3.0	✔			3700	8.2	0.2	✔			3000	7.8	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
28	2900	7.8	3.0	✔			3500	8.2	0.2	✔				8.2	0.2					8.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน__กุมภาพันธ์__

รายการ / วันที่	AB 1						AA 2						V.1						V.2						V.3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		8.2	3.0				4600	8.2	3.0	✔			4800	8.2	0.2	✔			3100	8.2	0.6	✔			2100	8.2	0.6	✔		
2	2900	8.2	3.0	✔				8.2	0.2					8.2	3.0				3000	8.2	3.0	✔			3000	8.2	1.0	✔		
3		8.2	3.0					8.2	3.0					8.2	0.2				3000	6.8	1.0	✔			3000	8.2	1.0	✔		
4		8.2	3.0					8.2	3.0					8.2	0.2					8.2	1.0					8.2	0.6			
5	2800	8.2	3.0	✔				8.2	3.0					8.2	0.6					7.6	3.0					8.2	0.6			
6		8.2	3.0				4300	8.2	3.0	✔				8.2	0.2					7.6	1.5					8.2	0.6			
7		8.2	3.0					8.2	3.0				5600	8.2	0.2	✔			3000	7.8	3.0	✔			2900	8.2	1.0	✔		
8		8.2	3.0					8.2	3.0				5200	8.2	1.5	✔				7.8	3.0					8.2	1.0			
9		8.2	3.0					8.2	3.0				5600	8.2	0.2	✔			3000	7.8	3.0	✔			2900	8.2	1.0	✔		
10	2700	8.2	3.0	✔			3400	8.2	3.0	✔				7.6	1.0				2900	7.6	1.0	✔				8.2	1.0			
11		8.2	3.0					8.2	3.0					8.2	0.6					7.8	1.0				2600	8.2	0.6	✔		
12		8.2	3.0				4700	7.8	3.0	✔				8.2	0.2					8.2	0.2					8.2	0.2			
13		8.2	3.0					8.2	3.0				5600	8.2	0.2	✔			3000	7.8	3.0	✔			2900	8.2	1.0	✔		
14		8.2	3.0				4900	7.8	–	✔			4700	8.2	0.2	✔				8.2	0.2					8.2	0.2			
15		8.2	3.0					8.2	3.0				5100	8.2	3.0	✔				7.8	3.0					8.2	0.2			
16	2800	8.2	3.0	✔			4100	8.2	3.0	✔				8.2	0.2					8.2	0.2					8.2	0.2			
17		8.2	3.0					8.2	3.0				4200	8.2	0.2	✔				8.2	0.2				2100	8.2	0.2	✔		
18	3100	8.2	3.0	✔				8.2	3.0					8.2	1.0					8.2	1.0					8.2	0.2			
19	3100	7.8	3.0	✔				8.2	3.0				4000	8.2	1.0	✔				8.2	0.2				1900	8.2	0.2	✔		
20		8.2	3.0				3600	7.8	3.0	✔				8.2	1.0				2800	8.2	0.2	✔				8.2	0.2			
21	3200	8.2	3.0	✔			3400	8.2	3.0	✔				8.2	1.0					8.2	0.2					8.2	0.2			
22	3300	8.2	3.0	✔			4400	8.2	3.0					8.2	3.0					8.2	1.5					8.2	1.0			
23		8.2	3.0	✔			3600	8.2	3.0	✔				8.2	1.0					8.2	1.0					8.2	1.0			
24	3200	8.2	3.0	✔			4200	7.8	3.0	✔			3800	7.8	3.0	✔			2600	7.8	3.0	✔				8.2	0.2			
25	3000	8.2	3.0	✔			3900	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0				2300	7.8	3.0	✔		
26	3100	8.2	3.0	✔			4200	8.2	3.0	✔				8.2	3.0					8.2	3.0					8.2	3.0			
27	2800	8.2	3.0	✔				8.2	3.0					7.8	3.0				2600	7.8	3.0					8.2	3.0			
28	3200	8.2	3.0	✔				8.2	3.0					7.8	3.0					7.8	1.0					8.2	1.0			

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___กุมภาพันธ์___

วันที่ / รายการ	ตึก 2																		ตึก 3																	
	2/1						2/2						2/3						3/1						3/2						3/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3700	8.2	3.0	✔			3800	8.2	3.0	✔			3600						3400	8.2	3.0	✔			3600	8.2	3.0	✔			3500					
2	3700	8.2	3.0	✔			3800	8.2	3.0	✔			3700						3400	8.2	3.0	✔			3600	8.2	3.0	✔			3500					
3	3700	6.8	1.0	✔			3800	6.8	1.0	✔			1700						3400	8.2	1.0	✔			3800	8.2	1.0	✔			3500					
4		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0									
5	3700	8.2	3.0	✔			3800	8.2	3.0				3700						3400	8.2	3.0	✔			3600	8.2	3.0				3500					
6		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0									
7		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0									
8		8.2	3.0					8.2	3.0										3400	8.2	3.0	✔			3600	8.2	3.0	✔			3500					
9		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0									
10	3600	8.2	3.0	✔			3700	8.2	3.0	✔			3500						3500	8.2	3.0	✔			3600	8.2	3.0	✔			3600					
11		8.2	3.0					8.2	3.0										3300	8.2	3.0	✔			3400	8.2	3.0				3400					
12		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0									
13		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0									
14		8.2	3.0					8.2	3.0										3300	8.2	3.0	✔			3500	8.2	3.0				3300					
15	3500	8.2	3.0	✔			3600	8.2	3.0	✔			3400						3200	8.2	3.0	✔			3500	8.2	3.0	✔			3300					
16		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0									
17		7.8	3.0					7.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0									
18		8.2	3.0					8.2	3.0										3500	7.8	3.0	✔			3800	7.8	3.0				3700					
19		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
20	3200	7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0				3300						3200	7.8	3.0	✔			3900	7.8	3.0				3300					
21	3100	7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0				3300							7.8	3.0					7.8	3.0									
22		7.8	3.0					7.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0									
23		8.2	3.0					8.2	3.0										3100	8.2	3.0	✔			3300	8.2	3.0				3200					
24		7.8	3.0	✔			3700	7.8	3.0				3500							8.2	3.0					8.2	3.0									
25		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0									
26		8.2	3.0	✔			3500	8.2	3.0				3300							8.2	3.0					8.2	3.0									
27		8.2	3.0					8.2	3.0										3200	8.2	3.0	✔			3300	8.2	3.0				3300					
28		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0									
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน__กุมภาพันธ์__

รายการ / วันที่	ตึก 4																		ตึก 5															
	4/1						4/2						4/3						5/1						5/2						5/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0							
2		8.2	0.6					8.2	0.6											8.2	3.0					8.2	3.0							
3		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0							
4	3500	8.2	1.5	✔			3500	8.2	1.5				3600							8.2	3.0					8.2	3.0							
5	3500	8.2	3.0	✔			3500	8.2	3.0				3500						5500	8.2	3.0	✔			3500	8.2	3.0				4600					
6		8.2	3.0					8.2	3.0										5500	8.2	3.0	✔			3900	8.2	3.0	✔			4200					
7		7.8	3.0					7.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0							
8		8.2	3.0					8.2	3.0										5700	8.2	3.0	✔			3400	8.2	3.0	✔			4200					
9		7.8	3.0					7.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0							
10		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0							
11		8.2	3.0					8.2	3.0										5400	8.2	3.0	✔			3300	8.2	3.0				4200					
12		8.2	3.0					8.2	3.0										5400	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				3900					
13		7.8	3.0					7.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0							
14		8.2	3.0					8.2	3.0										5400	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				4100					
15	3400	8.2	3.0	✔			3400	8.2	3.0	✔			3500						5500	8.2	3.0	✔			3200	8.2	3.0	✔			3900					
16	3400	7.8	3.0	✔			3400	7.8	3.0				3500							8.2	3.0					8.2	3.0							
17	3300	7.8	3.0	✔			3400	7.8	3.0				3400						5300	8.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3800					
18	3300	7.8	3.0	✔			3400	7.8	3.0				3400							8.2	3.0					8.2	3.0							
19	3300	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				3400							8.2	3.0					8.2	3.0							
20	3300	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				3900						5100	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3900					
21	3300	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				3700							7.8	3.0					7.8	3.0							
22	3300	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3300							8.2	3.0					8.2	3.0							
23		7.8	3.0					7.8	3.0										5100	8.2	3.0	✔			3000	8.2	3.0				3600					
24	3300	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				3300							8.2	3.0					8.2	3.0							
25		7.8	3.0					7.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0							
26	3200	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				3300							8.2	3.0					8.2	3.0							
27	3300	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				3400							8.2	3.0					8.2	3.0							
28	3300	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				3300							8.2	3.0					8.2	3.0							

Remark :

Remark :

Remark :

Remark :

Remark :

Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.วัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___กุมภาพันธ์___

รายการ / วันที่	ตึก 6																		ตึก 7															
	6/1						6/2						6/3						7/1						7/2						7/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		8.2	1.0					8.2	1.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
2		8.2	0.6					8.2	0.6											7.8	3.0					7.8	3.0									
3	3000	8.2	1.0	✔			3200	8.2	1.0	✔			2900						3500	7.6	3.0	✔			3500	7.6	3.0	✔			3800					
4		8.2	1.0					8.2	1.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
5		8.2	0.6					8.2	0.6										3500	7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0				3800					
6	3000	8.2	1.0	✔			3200	8.2	1.0	✔			3000							8.2	3.0					8.2	3.0									
7		8.2	3.0					8.2	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
8	2400	8.2	1.5	✔			3100	8.2	1.5	✔			2900							7.8	3.0					7.8	3.0									
9		8.2	3.0					8.2	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
10		8.2	1.0					8.2	1.0										3600	7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0	✔			3800					
11		8.2	1.0					8.2	1.0										3400	7.8	3.0	✔			3400	7.8	3.0				3700					
12	2700	8.2	3.0	✔			3000	8.2	3.0				2800						3600	8.2	3.0	✔			3500	8.2	3.0				3600					
13		8.2	1.0					8.2	1.0										3600	7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0	✔			3800					
14	3000	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				3100							8.2	3.0					8.2	3.0									
15		8.2	3.0					8.2	3.0										3500	8.2	3.0	✔			3500	8.2	3.0	✔			3700					
16		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0									
17		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0									
18		8.2	3.0					8.2	3.0										3300	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				3600					
19	3000	8.2	3.0	✔			3200	8.2	3.0				3000							7.8	3.0					7.8	3.0									
20	3900	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3000							7.8	3.0					7.8	3.0									
21	2900	8.2	3.0	✔			3200	8.2	3.0				2900							7.8	3.0					7.8	3.0									
22		8.2	3.0					8.2	3.0										3400	7.8	3.0	✔			3400	7.8	3.0	✔			3500					
23		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
24		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
25		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
26		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
27		8.2	3.0					8.2	3.0										3100	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3400					
28	2800	8.2	3.0	✔			3100	8.2	3.0				2800							7.8	3.0					7.8	3.0									
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.ท้ายฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เดือน.....

Date	Location																					
	Beach		Kid		Quiet		Lobby		Spa		AN 1		AS 2		v.1		v.2		v.3		2	
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เดือน.....

Date	Location																					
	3		4		5		6		7													
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___กุมภาพันธ์___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ดูดสระ+ดูแลสระ																												
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔					✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔														
2	✔	✔	✔			✔			✔	✔	✔	✔		✔	✔														
3	✔	✔							✔	✔	✔	✔											✔	✔		✔	✔		
4	✔	✔	✔	✔													✔	✔											
5	✔	✔	✔			✔					✔	✔		✔	✔											✔	✔		
6	✔	✔	✔		✔		✔													✔	✔		✔	✔					
7	✔	✔	✔			✔		✔			✔	✔		✔	✔														
8	✔	✔	✔		✔		✔			✔							✔	✔					✔	✔					
9	✔	✔	✔	✔										✔	✔														
10	✔	✔	✔			✔	✔		✔		✔	✔		✔	✔											✔			
11	✔	✔	✔	✔						✔				✔	✔						✔					✔	✔		
12	✔	✔	✔				✔													✔	✔		✔	✔		✔	✔		
13	✔	✔	✔			✔	✔		✔		✔	✔		✔	✔											✔			
14	✔	✔	✔														✔	✔					✔	✔					
15	✔		✔	✔			✔	✔						✔						✔			✔						
16	✔	✔	✔	✔		✔	✔										✔	✔											
17	✔	✔	✔	✔				✔		✔							✔	✔			✔								
18	✔		✔		✔	✔								✔	✔			✔								✔	✔		
19	✔	✔	✔	✔		✔		✔									✔						✔	✔					
20	✔	✔	✔	✔			✔		✔		✔	✔			✔		✔	✔			✔		✔						
21	✔	✔	✔	✔		✔	✔										✔	✔					✔	✔					
22	✔	✔	✔			✔	✔											✔								✔	✔		
23	✔		✔	✔		✔	✔							✔	✔					✔									
24	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔						✔											
25	✔	✔		✔		✔	✔			✔																			
26	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔							✔											
27	✔	✔	✔	✔					✔						✔		✔	✔								✔	✔		
28	✔		✔	✔		✔												✔					✔						

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___กุมภาพันธ์___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ล้าง BackWash																											
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔													
2	✔	✔	✔			✔			✔	✔	✔	✔																
3	✔	✔							✔	✔	✔			✔									✔			✔		
4	✔	✔	✔	✔													✔											
5	✔	✔	✔			✔					✔			✔			✔			✔						✔		
6	✔	✔	✔		✔		✔													✔			✔					
7	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔																		
8	✔	✔	✔	✔				✔						✔						✔			✔					
9	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔																		
10	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔			✔												✔		
11	✔	✔	✔	✔	✔					✔				✔						✔						✔		
12	✔	✔	✔				✔													✔			✔			✔		
13	✔	✔	✔	✔				✔						✔						✔			✔					
14	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔						✔						✔			✔					
15	✔	✔	✔		✔			✔			✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔	✔					✔	✔	
16	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔										✔											
17	✔	✔	✔	✔	✔			✔		✔							✔			✔								
18	✔	✔	✔	✔	✔	✔								✔			✔									✔		
19	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔							✔						✔					
20	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔			✔			✔			✔			✔					
21	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔						✔						✔					
22	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔										✔						✔	✔				
23	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔						✔								
24	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔						✔											
25	✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔																		
26	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔						✔											
27	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔					✔			✔									✔		
28	✔	✔		✔	✔	✔											✔						✔					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน__มีนาคม__

รายการ / วันที่	Beach						Kid						Quiet						Lobby						Spa					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3000	7.8	3.0	✔			2900	8.2	0.2	✔				8.2	0.2	✔						✔				8.2	3.0	✔		
2	3000	8.2	3.0	✔			3600	8.2	0.2	✔				8.2	0.2					8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
3		8.2	3.0	✔			2900	8.2	0.2	✔				8.2	3.0					7.6	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
4	3300	7.8	3.0	✔			2700	8.2	0.2	✔				8.2	0.2					7.8	3.0					8.2	3.0			
5	3200	7.8	3.0	✔			1100	8.2	0.2	✔			2900	7.8	0.2	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
6	3200	7.8	3.0	✔			4400	8.2	0.2	✔			2900	7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
7		7.8	3.0				4000	8.2	0.2	✔			3300	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
8		7.6	3.0				2700	8.2	0.2	✔			3200	8.2	0.2	✔				7.6	3.0	✔				8.2	3.0			
9		7.8	3.0				3100	8.2	0.2	✔			3500	8.2	0.2	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
10		7.6	3.0				3200	8.2	0.2	✔			3300	8.2	0.2	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
11		7.6	3.0				2900	8.2	0.2	✔			2800	8.2	0.2	✔				7.6	3.0	✔				7.6	3.0	✔		
12		7.6	3.0				3500	8.2	0.2	✔			3200	7.8	3.0	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
13		7.6	3.0				2900	8.2	0.2	✔			3100	8.2	0.2	✔				7.6	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
14		7.6	3.0				3700	8.2	0.2	✔			3400	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
15		7.6	3.0				3100	8.2	0.2	✔			3300	8.2	0.2	✔				7.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔		
16		7.8	3.0	✔			2800	8.2	1.0	✔			2900	8.2	0.2	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0			
17		7.6	3.0	✔			3700	8.2	0.2	✔			2600	8.2	0.2	✔				7.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
18		7.6	3.0	✔			3200	8.2	0.2	✔			3300	8.2	0.2	✔				7.6	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
19		7.8	3.0	✔			2500	8.2	0.2	✔			3300	8.2	1.5	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
20		7.6	3.0				2900	8.2	0.2	✔			3300	8.2	0.2	✔				7.6	3.0	✔				8.2	3.0			
21		7.6	3.0	✔			3800	7.2	0.2	✔			3000	8.2	0.2	✔				7.6	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
22		7.6	3.0	✔			2300	8.2	0.2	✔			2800	8.2	0.2	✔				7.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
23		7.6	3.0	✔			4900	8.2	0.2	✔			3100	8.2	0.2	✔				7.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
24		7.6	3.0	✔			3900	7.8	0.2	✔			3500	7.8	0.2	✔				7.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
25		7.8	3.0	✔			2100	8.2	0.2	✔			3100	7.8	0.2	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
26		7.6	3.0	✔			3700	8.2	0.2	✔			2900	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
27		7.6	3.0	✔			3000	8.2	0.2	✔			3500	7.6	1.0	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
28	3500	7.6	3.0	✔			3900	8.2	0.2	✔			3500	7.8	0.2	✔				7.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
29	3400	7.8	3.0	✔			3100	8.2	0.2	✔			3200	7.8	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
30	3300	7.63	3.0	✔			3900	8.2	0.2	✔			2700	8.2	0.2	✔				7.6	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
31	3100	7.6	3.0	✔			3000	7.8	0.2	✔			2600	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน__มีนาคม__

รายการ / วันที่	AB 1						AA 2						V.1						V.2						V.3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3300	8.2	3.0	✔			4200	7.8	3.0					8.2	1.0					7.8	0.6					8.2	3.0			
2	3200	8.2	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	1.0					8.2	1.0					8.2	1.0			
3		8.2	3.0					7.8	3.0					8.2	1.0				2500	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0	✔		
4	3300	8.2	3.0	✔			3600	7.8	3.0	✔				8.2	1.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
5		7.8	3.0				3700	7.8	3.0	✔				7.8	1.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
6	3100	7.8	3.0	✔			3800	7.6	3.0	✔			4600	7.8	3.0	✔			3500	7.6	3.0	✔			3700	7.8	3.0	✔		
7	3800	7.8	3.0	✔			3400	7.8	3.0	✔				7.8	3.0				3400	7.6	3.0	✔				7.8	3.0			
8	2400	8.2	3.0	✔				8.2	1.0					8.2	3.0					7.2	3.0					8.2	3.0			
9	2800	8.2	3.0	✔			3400	7.6	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
10	2900	8.2	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0					8.2	3.0				3500	7.8	3.0	✔		
11	3300	7.8	3.0	✔				7.8	3.0				3600	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0			
12	3300	7.8	3.0	✔			3400	7.6	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
13	3300	7.8	3.0	✔			3900	7.6	3.0	✔				7.8	3.0				3900	7.8	3.0	✔				7.8	3.0			
14		8.2	3.0				2900	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
15	3000	8.2	3.0	✔				7.8	3.0				3200	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0			
16		8.2	3.0					8.2	3.0	✔				7.8	1.5					7.8	3.0					7.8	3.0			
17	3200	7.8	3.0	✔			2800	7.6	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
18		8.2	3.0					8.2	3.0					7.8	1.0					7.8	1.0					7.8	1.0			
19	3100	8.2	3.0	✔			2900	7.8	3.0	✔				8.2	3.0					8.2	3.0					8.2	3.0			
20	3100	7.8	3.0	✔			2800	7.6	3.0	✔				7.8	3.0				3200	7.2	3.0	✔				7.8	3.0			
21		7.8	3.0				2900	7.6	3.0	✔				7.8	3.0					7.6	3.0					7.8	3.0			
22		7.8	3.0					7.6	3.0					7.8	3.0					7.6	3.0					7.2	3.0			
23	3000	7.8	3.0	✔			2900	7.6	3.0	✔			3100	7.8	3.0	✔			3100	7.2	3.0	✔				7.8	3.0			
24	3200	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0					7.2	3.0					7.8	3.0			
25	3200	8.2	3.0	✔			3300	7.8	3.0	✔				7.8	1.0					7.2	3.0					7.8	1.0			
26	3200	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	1.0					7.6	3.0				2300	7.8	3.0			
27	3200	7.8	3.0	✔			3100	7.6	3.0	✔				7.8	3.0					7.6	3.0					7.8	3.0			
28	3200	7.8	3.0	✔			3200	7.6	3.0	✔			3500	7.8	1.0	✔				7.6	3.0					7.8	1.0			
29		7.8	3.0	✔			3000	7.6	3.0	✔				7.8	1.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
30	3100	7.8	3.0	✔			3300			✔				7.8	1.0					7.8	1.0					7.8	1.0			
31	3000	7.6	3.0					7.6	3.0				3400	7.2	3.0	✔				7.6	3.0				3200	7.2	3.0	✔		

Remark :

Remark :

Remark :

Remark :

Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___มีนาคม___

รายการ / วันที่	ตึก 2																		ตึก 3															
	2/1						2/2						2/3						3/1						3/2						3/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		8.2	3.0				3600	8.2	3.0				3300						3200	7.8	3.0				3300	7.8	3.0				3200					
2		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
3		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
4		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
5		7.8	3.0					7.8	3.0										3200	7.8	3.0	✔			3900	7.8	3.0				3300					
6		7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0				3300						3200	7.8	3.0	✔			3900	7.8	3.0				3300					
7		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
8		8.2	3.0					8.2	3.0										3200	8.2	3.0	✔			3400	8.2	3.0				3300					
9		7.8	3.0					7.8	3.0										3200	7.6	3.0	✔			3400	7.6	3.0				3300					
10		7.8	3.0					7.8	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0								
11		7.8	3.0					7.8	3.0										3600	7.6	3.0	✔			3800	7.6	3.0				3600					
12		7.6	3.0	✔			3700	7.6	3.0				3500							7.8	3.0	✔				7.8	3.0								
13		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0								
14		7.8	3.0	✔			3600	7.8	3.0				3400							7.8	3.0					7.8	3.0								
15		7.8	3.0	✔			3600	7.8	3.0				3900							7.8	3.0					7.8	3.0								
16		7.8	3.0					7.8	3.0											6.8	3.0					6.8	3.0								
17		8.2	3.0	✔			3500	8.2	3.0				3500							7.6	3.0					7.6	3.0								
18		7.8	3.0					7.8	3.0										3100	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3200					
19		6.8	3.0	✔			3600	6.8	3.0				3500						3200	6.8	3.0	✔			3000	6.8	3.0				3200					
20		7.2	3.0	✔			3500	7.2	3.0				3500							7.2	3.0					7.2	3.0								
21		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
22		7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0				3500							7.2	3.0					7.2	3.0								
23		7.6	3.0					7.6	3.0										3200	7.2	3.0	✔			3300	7.2	3.0				3200					
24		7.8	3.0				3500	7.8	3.0				3500							7.6	3.0					7.6	3.0								
25		7.8	3.0					7.8	3.0										3200	7.6	3.0				3300	7.6	3.0				3300					
26		7.8	3.0					7.8	3.0										3200	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				3200					
27		7.6	3.0					7.6	3.0										3200	7.6	3.0				3300	7.6	3.0				3200					
28		7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0				3900						3200	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				3200					
29		7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0				3300						3100	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				3200					
30		7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0				3300						3200	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				3200					
31		7.8	3.0					7.8	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0								

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน__มีนาคม__

รายการ / วันที่	ตึก 4																		ตึก 5															
	4/1						4/2						4/3						5/1						5/2						5/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		7.8	3.0					7.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
2	2000	7.8	3.0	✔			2100	7.8	3.0				2100						5000	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3800					
3	3100	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3200							7.8	3.0					7.8	3.0								
4	2900	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				2900						5100	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0								
5	2800	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				2900							7.8	3.0					7.8	3.0								
6		7.8	3.0					7.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
7		7.8	3.0					7.8	3.0										5100	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0								
8		8.2	1.5					8.2	1.5										5200	8.2	3.0	✔			3100	8.2	3.0								
9		7.8	3.0					7.8	3.0										5100	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0								
10		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
11		7.8	3.0					7.8	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0								
12	3000	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3000						5200	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3500					
13	2800	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				2900							7.6	3.0					7.6	3.0								
14	2700	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				2900						5000	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3200					
15		7.8	3.0					7.8	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0								
16		7.8	3.0					7.8	3.0										4900	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0								
17		7.8	3.0					7.8	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0								
18		7.8	3.0					7.8	3.0										5000	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				3700					
19		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
20		7.8	3.0					7.8	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0								
21		7.6	3.0	✔				7.6	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
22		7.8	3.0					7.8	3.0										5000	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				3400					
23	2900	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				2800							7.8	3.0					7.8	3.0								
24		7.8	3.0					7.8	3.0										5000	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3300					
25		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
26	2900	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				3500							7.8	3.0					7.8	3.0								
27		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
28		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
29		7.8	3.0					7.8	3.0										5000	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				3600					
30		7.8	3.0					7.8	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0								
31		7.8	1.5					7.8	1.5											7.6	3.0					7.6	3.0								

Remark :

Remark :

Remark :

Remark :

Remark :

Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.วันดูา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน__มีนาคม__

รายการ / วันที่	ตึก 6																		ตึก 7															
	6/1						6/2						6/3						7/1						7/2						7/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	2800	8.2	0.2				3000	8.2	0.2				2800						3400	6.8	3.0				3400	6.8	3.0									
2	2700	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				2700							7.8	3.0					7.8	3.0									
3		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
4	2700	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				2600						3100	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0									
5		7.8	3.0					7.8	3.0											7.2	3.0					7.2	3.0									
6		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
7		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
8		8.2	3.0					8.2	3.0										3200	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0									
9		8.2	3.0					8.2	3.0										3200	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0									
10	2400	8.2	3.0	✔			2700	8.2	3.0				2500							7.6	3.0					7.6	3.0									
11		8.2	3.0					8.2	3.0										3400	7.6	3.0	✔			3400	7.6	3.0									
12	2800	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				2900						3200	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0									
13	2800	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				2800							7.8	3.0					7.8	3.0									
14		8.2	3.0					8.2	3.0										3100	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0									
15	2700	8.2	3.0	✔			2900	8.2	3.0				2700						3000	8.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0									
16		8.2	3.0					8.2	3.0										3000	6.8	1.0	✔			3000	6.8	1.0									
17		7.8	3.0					7.8	3.0											7.2	3.0					7.2	3.0									
18		8.2	3.0	✔				8.2	3.0										3000	7.8	3.0				3000	7.8	3.0									
19	3000	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				3100							7.8	3.0					7.8	3.0									
20		7.8	3.0					7.8	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
21		7.8	3.0					7.8	3.0										3100	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0									
22	2900	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				2900							7.6	3.0					7.6	3.0									
23		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
24	2800	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3800							7.8	3.0					7.8	3.0									
25		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
26	2700	7.6	3.0	✔			300	7.6	3.0				2800							8.2	3.0					8.2	3.0									
27		7.8	3.0					7.8	3.0										3100	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0									
28	3100	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				3100							7.6	3.0					7.6	3.0									
29		7.6	3.0					7.6	3.0										3100	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0									
30	2900	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3000							7.6	3.0					7.6	3.0									
31	2900	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				2900						3000	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0									
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เดือน.....

Date	Location																					
	Beach		Kid		Quiet		Lobby		Spa		AN 1		AS 2		v.1		v.2		v.3		2	
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เดือน.....

Date	Location																					
	3		4		5		6		7													
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___มีนาคม___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ดูดสระ+ดูแลสระ																												
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ติ๊ก 2			ติ๊ก 3			ติ๊ก 4			ติ๊ก 5			ติ๊ก 6			ติ๊ก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔				✔	✔				✔	✔		✔	✔								✔	✔		✔	✔	
2	✔	✔		✔		✔											✔	✔		✔	✔		✔	✔				
3	✔	✔		✔					✔	✔							✔											
4	✔	✔				✔	✔										✔				✔		✔	✔		✔	✔	
5	✔	✔	✔	✔			✔							✔	✔		✔	✔										
6	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔													
7		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔											✔								
8		✔	✔	✔		✔								✔						✔	✔						✔	
9		✔	✔	✔		✔	✔	✔												✔	✔					✔		
10		✔	✔	✔		✔				✔													✔	✔				
11		✔	✔	✔		✔		✔						✔	✔											✔	✔	
12		✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔	✔					✔	✔		✔			✔	✔		✔	✔	
13		✔	✔	✔		✔	✔		✔								✔						✔					
14		✔	✔	✔							✔	✔					✔	✔			✔					✔	✔	
15		✔	✔	✔		✔		✔			✔	✔											✔	✔		✔		
16	✔	✔	✔	✔			✔							✔												✔		
17	✔	✔	✔	✔		✔	✔				✔																	
18	✔	✔	✔	✔	✔									✔	✔					✔	✔					✔	✔	
19	✔	✔	✔	✔		✔	✔					✔		✔	✔								✔	✔				
20	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔																	
21	✔		✔	✔			✔										✔	✔								✔	✔	
22	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔								✔	✔		✔	✔				
23	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔					✔	✔			✔										
24	✔	✔	✔	✔		✔	✔				✔																	
25	✔	✔	✔	✔	✔									✔	✔					✔	✔					✔	✔	
26	✔	✔	✔	✔		✔				✔					✔		✔	✔					✔	✔				
27	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔													✔	
28	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔	✔		✔									✔	✔				
29	✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔			✔	✔					✔	✔						✔	
30	✔	✔	✔	✔		✔	✔				✔				✔								✔					
31	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔													✔			✔	✔	

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___มีนาคม___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ล้าง BackWash																											
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔	✔	✔	✔	✔																						
2	✔	✔		✔	✔	✔											✔			✔			✔					
3	✔	✔		✔	✔				✔	✔							✔											
4	✔	✔				✔	✔										✔			✔			✔			✔		
5	✔	✔	✔	✔	✔		✔							✔			✔											
6	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔														
7		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔											✔								
8		✔	✔	✔		✔								✔						✔						✔		
9		✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔						✔						✔		
10		✔	✔	✔	✔	✔				✔													✔					
11		✔	✔	✔	✔	✔		✔						✔												✔		
12		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔			✔			✔			✔			✔			✔		
13		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔								✔						✔					
14		✔	✔	✔	✔		✔				✔						✔			✔						✔		
15		✔	✔	✔	✔		✔				✔												✔			✔		
16	✔	✔	✔	✔			✔													✔						✔		
17	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																	
18	✔	✔	✔	✔	✔									✔						✔						✔		
19	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔			✔									✔					
20		✔	✔	✔		✔	✔		✔		✔																	
21	✔	✔	✔	✔	✔		✔										✔									✔		
22	✔	✔	✔	✔	✔						✔									✔			✔					
23	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔			✔											
24	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔									✔			✔					
25	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔														
26	✔	✔	✔	✔	✔	✔								✔			✔						✔					
27	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔												✔		
28	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔			✔									✔					
29	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔			✔						✔						✔		
30	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔			✔									✔					
31	✔	✔	✔	✔	✔			✔		✔													✔			✔		

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน เมษายน

วันที่ / รายการ	Beach						Kid						Quiet						Lobby						Spa					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3100	7.6	3.0	✔			3200	7.8	0.2	✔			3200	8.2	0.2	✔			3500	7.6	3.0	✔				8.2	0.2	✔		
2	3000	7.6	3.0	✔			2900	7.8	0.2	✔			3100	8.2	0.2	✔				7.8	3.0	✔				8.2	0.2	✔		
3	2900	7.6	3.0	✔			3100	8.2	0.2	✔			3000	8.2	0.2	✔				7.2	3.0	✔				7.2	3.0	✔		
4	3400	7.6	3.0	✔			3000	8.2	3.0	✔			3400	8.2	0.2	✔				8.2	3.0					8.2	3.0			
5	3400	7.6	3.0	✔			3300	8.2	0.2	✔			3800	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
6	3300	7.6	3.0	✔			3500	8.2	0.2	✔			3500	8.2	0.2	✔				7.8	3.0	✔				8.2	0.2	✔		
7	3400	8.2	3.0	✔			2400	8.2	0.2	✔			3200	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
8	3400	7.6	3.0	✔			2700	8.2	0.2	✔			2900	8.2	0.2	✔				7.6	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
9	3300	7.8	3.0	✔			2800	8.2	0.2	✔			2600	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	1.5			
10	3300	7.6	3.0	✔			3400	8.2	0.2	✔			3400	8.2	0.2	✔				7.2	3.0	✔				7.6	3.0	✔		
11	3300	8.2	3.0	✔			2400	8.2	3.0	✔			3700	7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0			
12	3100	8.2	3.0	✔			2400	8.2	0.2	✔			3400	7.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0			
13	3100	7.2	3.0	✔			3000	8.2	0.2	✔			3100	7.8	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
14	3100	7.6	0.2	✔			2800	8.2	0.2	✔			2800	7.2	3.0	✔				8.2	0.2	✔				8.2	0.2	✔		
15	2900	7.2	3.0	✔			3000	7.8	0.2	✔			3000	7.8	0.2	✔				7.8	0.2	✔				7.8	0.2	✔		
16	2900	7.2	3.0	✔			2600	7.8	0.2	✔			3000	7.8	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0			
17	2800	7.6	3.0	✔			3200	8.2	0.2	✔			3100	8.2	0.2	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
18	3100	7.6	3.0	✔			2600	7.2	0.2	✔			3000	8.2	0.2	✔				6.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
19	3000	6.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0	✔			2700	8.2	0.2	✔				6.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
20	3200	6.8	3.0	✔			3500	7.8	0.2	✔			3800	8.2	0.2	✔				6.8	3.0	✔				7.6	3.0	✔		
21	3500	7.8	3.0	✔			2800	7.2	0.2	✔			3500	7.2	0.2	✔				7.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
22	3300	7.2	3.0	✔			3100	7.8	0.2	✔			3200	7.6	0.2	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
23	3300	7.2	3.0	✔			2800	7.8	0.2	✔			2900	8.2	0.2	✔				6.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔		
24	3300	7.6	3.0	✔			3800	8.2	0.2	✔			4000	8.2	0.2	✔				7.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
25		7.6	1.0				3800	7.8	0.2	✔				7.8	0.2					7.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
26	3000	6.8	1.5	✔				7.8	0.2				3300	7.8	0.2					7.2	3.0					7.8	3.0			
27	3300	6.8	3.0	✔			1200	7.8	0.2	✔			2800	7.8	0.2	✔				7.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
28	3000	7.2	3.0	✔			2200	7.8	0.2	✔			2700	8.2	0.2	✔				7.2	1.0					7.8	0.2			
29	2900	6.8	3.0	✔			2700	7.8	0.2	✔			3500	7.2	0.2	✔				7.2	0.2	✔				7.8	3.0	✔		
30	3000	6.8	3.0	✔			2900	7.8	0.2	✔			3500	7.8	0.2	✔				7.2	0.2	✔				7.8	3.0	✔		
31																														

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___เมษายน___

รายการ / วันที่	AB 1						AA 2						V.1						V.2						V.3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		8.2	3.0				3300	7.6	3.0	✔			3400	7.6	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0			
2	3100	8.2	3.0	✔			4000	7.2	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0				3000	7.8	3.0	✔		
3		8.2	3.0				3900	7.6	3.0	✔			3400	7.6	3.0	✔				7.6	3.0					7.6	3.0			
4	3200	7.8	3.0	✔				8.2	3.0					8.2	1.0					8.2	1.0					8.2	1.0			
5		7.8	3.0				3300	7.2	3.0	✔				7.8	1.5					7.8	1.5					7.8	1.5			
6	3500	7.8	3.0	✔				7.6	3.0					7.8	1.5					7.8	1.5				2700	8.2	1.5	✔		
7	3500	8.2	3.0	✔			3800	7.6	3.0	✔			3100	7.2	3.0	✔			2700	7.2	3.0	✔			2600	7.6	3.0	✔		
8	3500	7.6	3.0	✔				7.6	3.0				3000	7.6	3.0				2700	7.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
9		7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0	✔				7.6	3.0					6.8	3.0					7.8	3.0			
10	3600	7.8	3.0	✔				7.6	3.0					7.6	3.0					7.2	3.0					7.6	3.0			
11		8.2	3.0				2800	7.6	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0				3300	8.2	3.0	✔		
12	3100	8.2	3.0	✔			3200	7..2	3.0	✔				7.2	3.0				2600	7.2	3.0	✔				8.2	3.0			
13	3600	7.8	3.0	✔				7.2	3.0					7.2	3.0				2400	8.2	3.0	✔				8.2	3.0			
14	3600	7.2	3.0	✔			3600	7.2	3.0	✔				7.2	3.0				3100	7.2	3.0	✔			3000	8.2	3.0	✔		
15	3600	7.8	3.0	✔				7.8	3.0				2900	7.2	3.0	✔				6.8	3.0					7.8	3.0			
16	3900	7.8	3.0	✔			3400	7.2	3.0	✔				7.2	3.0					6.8	3.0					7.8	3.0			
17		7.8	3.0				3100	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.6	3.0					8.2	3.0			
18	3800	6.8	3.0	✔			3000	6.8	3.0	✔				7.6	3.0					7.6	3.0				2800	7.6	3.0	✔		
19	3700	7.2	3.0	✔				7.2	3.0				2700	7.6	3.0	✔				6.8	3.0					7.8	3.0			
20		7.8	3.0				2900	7.2	3.0	✔				7.6	1.5					7.2	3.0					7.2	1.5			
21	3600	7.8	3.0	✔			3000	6.8	3.0	✔				7.8	1.5					7.8.	1.5					7.8	1.5			
22	3600	7.8	3.0	✔			3100	7.8	0.2	✔				7.8	1.0					7.8	1.5					7.8	1.5			
23	3600	7.8	3.0	✔			4500	7.6	0.2	✔			2700	6.8	1.5	✔			3100	6.8	3.0	✔				7.8	3.0			
24	3600	7.8	3.0	✔			3000	7.2	1.0	✔			2600	7.8	3.0	✔				7.2	1.0					7.6	1.0			
25	2900	7.8	3.0	✔			3800	7.8	0.2	✔				7.8	0.2					6.8	3.0					7.6	0.2			
26		7.8	3.0				3500	7.8	1.0	✔				7.8	0.2					6.8	3.0					7.8	0.2			
27	2900	7.2	3.0	✔				7.2	1.0					7.8	0.2					7.2	3.0					7..8	0.2			
28	3100	7.8	3.0	✔			3800	7.8	0.6	✔				7.2	0.2					7.2	3.0					7.8	0.2			
29		7.8	3.0				3800	7.8	0.2	✔			1900	7.8	0.2	✔			2400	7.2	3.0	✔			1800	7.8	0.2	✔		
30		7.8	3.0					7.8	1.0					7.8	0.6					7.2	3.0				2700	7.8	3.0	✔		
31																														
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน__เมษายน___

วันที่ / รายการ	ตึก 2																		ตึก 3															
	2/1						2/2						2/3						3/1						3/2						3/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0										3100	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3200					
2		7.8	3.0					7.8	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
3		7.8	3.0	✔			3400	7.8	3.0				3300						3100	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3100					
4		8.2	3.0					8.2	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
5		7.8	3.0	✔			3400	7.8	3.0				3300						3000	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3100					
6	3800	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				3200							7.6	3.0					7.6	3.0									
7	3800	8.2	3.0	✔			3300	8.2	3.0				3200							7.6	3.0					7.6	3.0									
8		7.8	3.0					7.8	3.0										2900	7.2	3.0				3100	7.2	3.0				3000					
9	3900	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				3200							7.2	3.0					7.2	3.0									
10		7.8	3.0					7.8	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
11		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
12	3500	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3000						2900	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				3000					
13	3500	8.2	3.0	✔			3100	8.2	3.0				2900						2900	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				3000					
14	3600	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				3000						2900	6.8	3.0	✔			3000	6.8	3.0				3000					
15	3700	7.2	3.0				3200	7.2	3.0				3000							7.2	3.0					7.2	3.0									
16		7.2	3.0					7.2	3.0											6.8	3.0					6.8	3.0									
17		7.6	3.0					7.6	3.0										2900	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3000					
18		7.6	3.0					7.6	3.0											6.8	3.0					6.8	3.0									
19	3600	6.8	3.0	✔			3300	6.8	3.0				3000							6.8	3.0					6.8	3.0									
20	3600	7.2	3.0	✔			3300	7.2	3.0				3000							7.2	3.0					7.2	3.0									
21		7.2	3.0					7.2	3.0											6.8	3.0					6.8	3.0									
22		7.2	3.0					7.2	3.0										2900	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				2900					
23	3800	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				3100							7.6	3.0	✔				7.6	3.0									
24	3700	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				2900						2900	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3000					
25	3300	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				2700						2900	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				3000					
26	3000	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				2500							7.2	3.0					7.2	3.0									
27	3600	7.2	3.0	✔			3400	7.2	3.0				2900						2700	7.2	3.0	✔			2900	7.2	3.0				2800					
28	3300	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				2700						3000	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				3100					
29	3000	6.8	3.0	✔			2900	6.8	3.0				2600							7.2	1.5					7.2	1.5									
30		7.2	3.0					7.2	3.0											7.2	1.0					7.2	1.0									
31																																				

Remark :

Remark :

Remark :

Remark :

Remark :

Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___เมษายน___

รายการ / วันที่	ตึก 4																		ตึก 5															
	4/1						4/2						4/3						5/1						5/2						5/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		7.8	3.0					7.8	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0							
2	3300	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				3400							7.6	3.0					7.6	3.0							
3	3200	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3300							7.8	3.0					7.8	3.0							
4	3200	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3300							7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3100				
5	3100	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3300							7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3300				
6	3100	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3200							7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				3200				
7		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0							
8	3100	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3300							7.2	3.0					7.2	3.0							
9		7.6	3.0					7.6	3.0											7.2	3.0	✔			2900	7.2	3.0				3200				
10	3100	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3200							7.2	3.0	✔			2900	7.2	3.0				3200				
11		7.2	3.0					7.2	3.0											7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				3200				
12		7.2	3.0					7.2	3.0											7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				3100				
13	2900	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				3000						3000	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0								
14		7.2	3.0					7.2	3.0											7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				3200				
15	2900	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				3000							7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				3400				
16		7.2	3.0					7.2	3.0											6.8	3.0	✔			3000	6.8	3.0				3300				
17		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				3200				
18	3100	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3200							6.8	3.0	✔			2900	6.8	3.0				3200				
19		6.8	3.0					6.8	3.0										3200	6.8	3.0	✔			3200	6.8	3.0								
20	3100	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3200							7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				3200				
21		7.2	3.0					7.6	3.0											6.8	3.0					6.8	3.0							
22	3100	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3200							7.2	3.0	✔			2900	7.2	3.0				3300				
23	3000	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3200							7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				3300				
24		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				3500				
25	2800	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				2800							7.6	1.5	✔			2800	7.6	1.5				3500				
26	2900	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3000							7.2	3.0	✔				7.2	3.0								
27		7.6	3.0					7.6	3.0											7.2	3.0	✔			2900	7.2	3.0				3100				
28	3400	7.6	3.0	✔			3400	7.6	3.0				3500							7.2	3.0	✔			2600	7.2	3.0				2800				
29	3300	6.8	3.0	✔			3300	6.8	3.0				3300							7.2	1.5					7.2	1.5								
30	3200	6.8	3.0	✔			3300	6.8	3.0				3300							7.2	1.5					7.2	1.5								
31																																		

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน__เมษายน__

วันที่ / รายการ	ตึก 6																		ตึก 7															
	6/1						6/2						6/3						7/1						7/2						7/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	2800	8.2	3.0	✔			3100	8.2	3.0				2900						3000	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0									
2		8.2	3.0					8.2	3.0										3000	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0									
3	2800	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				2800						3000	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0									
4		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
5	2700	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3800							7.6	3.0					7.6	3.0									
6		7.6	3.0					7.6	3.0										2900	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0									
7		8.2	3.0					8.2	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
8	2600	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				2700							7.8	3.0					7.8	3.0									
9	2600	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				2600							6.8	3.0					6.8	3.0									
10	2900	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				2900							7.2	3.0					7.2	3.0									
11	2800	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				2900						2800	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0									
12	2700	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				2800						2900	8.2	3.0	✔			2900	8.2	3.0									
13		7.2	3.0					7.2	3.0										3200	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0									
14	2700	7.2	3.0	✔			2900	7.2	3.0				2700							7.2	3.0					7.2	3.0									
15	2700	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				2700						3000	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0									
16		7.2	3.0					7.2	3.0										3100	6.8	3.0	✔			3100	6.8	3.0									
17	2600	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				2700						3100	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0									
18	2600	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				2600						3100	6.8	3.0	✔			3100	6.8	3.0									
19		6.8	3.0					6.8	3.0										3100	6.8	3.0	✔			3100	6.8	3.0									
20		7.2	3.0					7.2	3.0											7.2	3.0					7.2	3.0									
21		7.2	3.0					7.2	3.0											6.8	3.0					6.8	3.0									
22	2600	7.2	1.0	✔			2800	7.2	1.0				2800						3100	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0									
23	2600	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				2600							7.2	3.0	✔				7.2	3.0									
24		7.6	3.0					7.6	3.0										3000	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0									
25	2800	7.6	0.2	✔			3000	7.6	0.2				2800						3100	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0									
26	2700	7.8	1.0				2900	7.6	1.0				2700						2900	7.2	3.0				2900	7.2	3.0									
27		7.8	3.0					7.8	3.0										3100	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0									
28	3000	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				3000						3000	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0									
29		6.8	1.5					6.8	1.5											7.2	1.0					7.2	1.0									
30		7.2	3.0					7.2	3.0										2800	7.2	0.2	✔			2800	7.2	0.2									
31																																				
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เดือน___เมษายน___

Date	Location																					
	Beach		Kid		Quiet		Lobby		Spa		AB 1		AN 2		v.1		v.2		v.3		ตึก 2	
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง
1			32946																			
2			32946	0																		
3			32946	0																		
4			32946	0																		
5			33401	455																		
6			33609	208																		
7			33885	276																		
8			33885	0																		
9			–	0																		
10			34261	376																		
11			34541	280																		
12			34605	64																		
13			34861	256																		
14			35019	158																		
15			35041	22																		
16			35100	59																		
17			35289	189																		
18			35486	197																		
19			35675	189																		
20			35864	189																		
21			36007	143																		
22			36184	177																		
23			36450	266																		
24			36631	181																		
25			36696	65																		
26			–	0																		
27			36998	302																		
28			37020	22																		
29			37188	168																		
30			37440	252																		
31																						

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เดือน.....

Date	Location																					
	3		4		5		6		7													
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___เมษายน___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ดูดสระ+ดูแลสระ																											
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔	✔	✔			✔	✔			✔	✔		✔	✔									✔		✔	✔	
2	✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔							✔	✔								✔	✔	
3	✔	✔	✔	✔			✔	✔			✔				✔		✔						✔	✔			✔	
4	✔	✔	✔	✔		✔											✔	✔		✔	✔							
5	✔	✔	✔	✔	✔		✔					✔		✔			✔			✔	✔		✔					
6	✔	✔	✔	✔		✔				✔	✔	✔					✔			✔	✔		✔	✔		✔	✔	
7	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔																
8	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔						✔			✔					✔					
9	✔	✔	✔	✔		✔	✔				✔									✔	✔		✔					
10	✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔			✔				✔				
11	✔	✔	✔	✔		✔				✔											✔		✔	✔			✔	
12		✔	✔	✔		✔	✔		✔		✔	✔		✔	✔					✔			✔	✔		✔		
13	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔			✔			✔		✔	✔		✔	✔						✔	
14	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔		✔	✔					✔			✔					
15	✔	✔	✔	✔		✔		✔			✔	✔		✔	✔			✔		✔	✔		✔			✔	✔	
16	✔	✔	✔	✔		✔	✔													✔							✔	
17	✔		✔	✔			✔							✔	✔					✔	✔		✔			✔		
18	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔							✔			✔			✔			✔		
19	✔	✔	✔	✔		✔		✔			✔	✔								✔	✔						✔	
20	✔	✔	✔	✔			✔				✔	✔					✔	✔		✔	✔							
21	✔	✔	✔	✔			✔																					
22	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔								✔		✔			✔				✔			✔	
23	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔						✔			✔		✔	✔				
24	✔	✔	✔	✔		✔	✔							✔	✔					✔	✔					✔		
25			✔			✔	✔				✔	✔		✔	✔		✔			✔	✔			✔		✔		
26	✔		✔	✔			✔				✔	✔						✔					✔				✔	
27	✔	✔	✔	✔		✔					✔	✔		✔	✔					✔	✔					✔	✔	
28	✔	✔	✔			✔	✔				✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔			✔	✔	
29	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔							✔						✔				
30	✔	✔	✔	✔				✔		✔								✔									✔	
31																												

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___เมษายน___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ล้าง BackWash																											
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔			✔									✔			✔		
2	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔							✔									✔		
3	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔			✔									✔			✔		
4	✔	✔	✔			✔											✔			✔								
5	✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔			✔			✔			✔			✔					
6	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔						✔			✔						✔		
7	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔																	
8	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔					✔			✔						✔					
9	✔	✔	✔	✔		✔	✔				✔									✔			✔					
10	✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔			✔			✔					
11	✔	✔	✔	✔			✔													✔			✔			✔		
12	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔		✔			✔						✔			✔			✔		
13	✔	✔	✔	✔	✔				✔		✔			✔			✔			✔						✔		
14	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔						✔			✔					
15	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔			✔						✔			✔			✔			✔		
16	✔	✔	✔	✔		✔	✔													✔						✔		
17	✔	✔	✔	✔	✔		✔							✔						✔			✔			✔		
18	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔							✔			✔			✔			✔		
19	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔										✔						✔		
20	✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔						✔			✔								
21	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔																					
22	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔			✔			✔			✔			✔		
23	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔			✔			✔			✔			✔			✔		
24	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔			✔						✔						✔		
25		✔		✔	✔	✔	✔				✔			✔			✔			✔			✔			✔		
26	✔		✔				✔				✔						✔						✔			✔		
27	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔			✔						✔						✔		
28	✔	✔	✔		✔	✔					✔			✔			✔			✔			✔			✔		
29	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔						✔											
30	✔	✔	✔	✔	✔					✔							✔									✔		
31																												

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___พฤษภาคม___

รายการ / วันที่	Beach						Kid						Quiet						Lobby						Spa					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	2800	6.8	3.0	✔				7.8	0.2	✔			3400	7.8	0.2					7.2	3.0	✔				7.8	0.2	✔		
2	2800	6.8	3.0	✔			3100	7.8	0.2	✔			3600	8.2	0.2	✔				7.6	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
3	2700	6.8	3.0	✔			2700	7.8	0.2	✔			3300	8.2	0.2	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
4	2700	7.6	3.0	✔			2700	7.8	0.2	✔			3000	7.8	0.2	✔				7.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
5	3000	7.2	3.0	✔			2800	8.2	0.2	✔			2700	8.2	0.2	✔				7.2	3.0	✔				8.2	0.2	✔		
6	3100	7.6	3.0				2800	7.8	0.2	✔			3100	7.2	1.5					7.8	3.0					7.8	3.0			
7	2900	7.6	3.0	✔			2100	7.8	0.2	✔			2800	7.6	0.2	✔				7.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
8	2700	7.6	3.0	✔			1800	7.8	0.2	✔			2700	8.2	0.2	✔				7.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
9		6.8	3.0	✔			3100	7.8	0.2	✔			3400	7.6	0.6	✔				7.6	3.0	✔				7.8	0.6	✔		
10		7.6	0.6	✔			2500	7.8	0.2	✔			3500	8.2	0.2	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
11		6.8	0.2	✔			2300	7.6	0.2	✔			3200	8.2	1.5	✔				7.6	1.5	✔				7.8	3.0	✔		
12		6.8	3.0	✔			2000	7.2	3.0	✔			2700	8.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
13		6.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔				6.8	3.0	✔				7.2	3.0	✔		
14		7.2	3.0	✔			800	7.8	0.2	✔			3300	8.2	3.0	✔				6.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
15		6.8	3.0	✔			1000	7.8	0.2	✔			2800	6.8	3.0	✔				6.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
16		7.2	0.2	✔			2400	7.8	0.2	✔			4200	7.8	3.0	✔				6.8	3.0	✔				8.2	0.2	✔		
17		7.2	3.0	✔			1900	7.8	0.2	✔			3700	0.2	3.0	✔				6.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
18		7.6	1.0	✔			2200	8.2	0.2	✔			3100	7.6	1.0	✔				7.2	3.0	✔				7.6	3.0	✔		
19		7.6	3.0	✔			2200	7.8	0.2	✔			2700	7.8	1.0	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
20		7.6	1.0	✔			1400	8.2	0.2	✔			2500	7.6	1.0	✔				7.6	3.0	✔				7.6	3.0	✔		
21		7.6	3.0	✔			1100	7.8	0.2	✔			2100	7.8	0.2	✔				7.6	1.0	✔				7.8	3.0	✔		
22		7.6	3.0	✔			2600	7.8	3.0	✔			3100	7.6	3.0	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
23		7.6	1.0	✔			2900	7.8	3.0	✔			3100	7.6	1.0	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
24		7.8	3.0	✔			2300	6.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔				6.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
25		7.6	1.0	✔			2000	7.8	0.2	✔			3200	7.8	3.0	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
26		7.6	3.0	✔			1500	7.8	3.0	✔			2800	7.6	1.0	✔				7.6	3.0	✔				7.6	3.0	✔		
27		7.6	3.0	✔			2800	7.8	3.0	✔			3200	7.8	1.0	✔				7.6	3.0					7.8	1.0	✔		
28		7.8	3.0	✔			1800	7.8	0.2	✔			3100	7.8	0.2	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
29		7.6	1.0	✔			2800	7.8	1.0	✔			2800	7.8	0.2	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
30		7.6	3.0	✔			2800	7.8	1.0	✔			2500	7.8	0.2	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
31		7.6	3.0	✔			2800	7.8	0.2	✔			3900	7.6	1.0	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___พฤษภาคม___

รายการ / วันที่	AB 1						AA 2						V.1						V.2						V.3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3200	7.8	3.0	✔			3500	7.8	1.0	✔			3100	8.2	0.6	✔				7.8	3.0				3000	8.2	3.0	✔		
2	3500	7.8	3.0	✔			3300	7.2	3.0	✔				7.8	0.6					7.8	1.5					8.2	3.0			
3	3300	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0	✔				7.8	0.2				3100	7.8	3.0	✔				8.2	1.5			
4		7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0	✔				7.8	0.2					7.8	1.0					7.8	3.0			
5	3300	7.8	3.0	✔			3200	7.6	3.0	✔				8.2	0.2					7.2	1.5					8.2	1.5			
6	3900	7.8	3.0				3500	7.8	3.0				2800	6.8	3.0					8.2	3.0					8.2	3.0			
7		7.8	3.0				3200	7.2	3.0	✔				6.8	0.6					8.2	0.6					8.2	0.2			
8	3100	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0	✔				7.6	0.2					7.6	0.6					7.8	0.2			
9	3400	7.6	3.0	✔				7.6	0.6					7.8	0.2					7.8	0.6					8.2	0.2			
10		7.8	3.0				2900	7.8	0.6	✔			2100	7.8	0.6	✔			2400	7.8	0.6	✔				7.8	0.2			
11	3100	7.8	3.0	✔				7.8	1.0					7.6	3.0					8.2	3.0					8.2	0.2			
12		7.8	3.0				2600	7.8	3.0	✔			2600	7.8	3.0	✔			2600	7.8	3.0	✔				6.8	0.2			
13	2500	7.8	3.0	✔				7.8	0.2				2500	7.6	3.0	✔				7.6	3.0					8.2	0.2			
14	2100	7.8	3.0	✔			2400	7.8	0.6	✔				7.6	3.0					7.8	0.2				1100	8.2	3.0	✔		
15		7.8	3.0					7.6	1.0					8.2	3.0					8.2	0.2				2000	7.6	3.0	✔		
16	2800	7.8	3.0	✔			2900	7.6	3.0	✔				7.6	3.0					7.8	0.2				3100	7.8	3.0	✔		
17		7.6	3.0				4300	7.8	1.0	✔				7.8	3.0					8.2	3.0					8.2	3.0			
18		7.8	3.0				3200	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
19		7.6	3.0				2800	7.6	3.0	✔				7.2	3.0				3300	7.6	3.0	✔				7.8	3.0			
20		7.8	3.0				2800	7.6	1.0	✔			3800	7.2	3.0	✔			3200	7.6	3.0	✔				7.8	3.0			
21		7.8	3.0				3000	7.8	1.0	✔				7.6	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
22	2600	7.6	3.0	✔			4000	7.6	3.0	✔				7.6	3.0					7.6	3.0					7.8	3.0			
23	3000	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0	✔				7.6	3.0					7.6	3.0					7.8	3.0			
24	3000	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0	✔				6.8	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
25		7.8	3.0				3400	7.8	3.0	✔				7.6	3.0					7.6	3.0					7.8	3.0			
26		7.8	3.0				2600	7.8	3.0	✔				7.6	3.0					7.8	3.0				2000	7.8	3.0	✔		
27		7.8	3.0				2600	7.8	3.0	✔				7.6	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
28	2100	7.8	3.0	✔				7.8	1.0				2800	7.6	3.0	✔			2100	7.6	3.0	✔				7.8	3.0			
29	2900	7.8	3.0	✔				7.8	0.2					7.6	3.0				2100	7.6	3.0	✔				7.8	1.0			
30	3900	7.8	3.0	✔			3500	7.8	0.2	✔				7.6	3.0				2900	7.8	3.0	✔				7.8	3.0			
31	3800	7.8	3.0	✔			2800	7.8	1.0	✔			3700	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0	✔				7.8	3.0			
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___พฤษภาคม___

รายการ / วันที่	ติ๊ก 2																		ติ๊ก 3																	
	2/1						2/2						2/3						3/1						3/2						3/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3100	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				2500						2700	7.2	3.0	✔			2900	7.2	3.0				2800					
2	3700	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				3200						3300	7.2	3.0	✔			3300	7.2	3.0				3200					
3	3400	6.8	3.0	✔			3000	6.8	3.0				2800						3000	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3100					
4		7.8	3.0					7.8	3.0										3000	7.6	1.5	✔			3100	7.6	1.5				3100					
5	3200	7.6	3.0	✔			3000	7.8	3.0				2800						3000	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				3100					
6	3600	7.2	3.0				3200	7.2	3.0				3000							7.2	3.0					7.2	3.0									
7	3200	6.8	3.0	✔			2900	6.8	3.0				2800							6.8	3.0					6.8	3.0									
8	3000	6.8	3.0	✔			2800	6.8	3.0				2600							7.8	1.5					7.8	1.5									
9		7.6	3.0					7.6	3.0										2700	6.8	3.0	✔			2800	6.8	3.0				2800					
10	3400	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				2800						2900	7.6	1.0	✔			3000	7.6	1.0				3000					
11	3300	6.8	3.0	✔			300	6.8	3.0				2700							7.6	3.0					7.6	3.0									
12	280	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				2400							7.8	3.0					7.8	3.0									
13	1900	7.2	3.0	✔			2000	7.2	3.0				1700							7.6	0.2					7.6	0.2									
14	2400	7.2	3.0	✔			2400	7.2	3.0				2000							7.6	3.0					7.6	3.0									
15		7.6	3.0					7.6	3.0										2000	7.6	1.5	✔			2100	7.6	1.5				2100					
16	2900	7.2	3.0				2800	7.2	3.0				2500						2300	7.2	3.0	✔			2600	7.2	3.0				2600					
17	2700	7.2	3.0	✔			2700	7.2	3.0				2400							7.6	3.0					7.6	3.0									
18	2800	7.6	3.0	✔			2700	7.6	3.0				2400							7.6	3.0					7.6	3.0									
19		7.6	3.0					7.6	3.0										2800	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				3000					
20		7.2	3.0					7.2	3.0											7.2	3.0					7.2	3.0									
21		7.2	3.0					7.2	3.0										2900	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				2900					
22		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
23		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
24		7.8	3.0					7.8	3.0										3200	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3000					
25	2700	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				2400							7.6	3.0					7.6	3.0									
26		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
27	2900	7.6	3.0	✔			2600	7.6	3.0				2000						2800	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				2600					
28	2300	7.8	3.0				2500	7.8	3.0				2000							7.6	3.0					7.6	3.0									
29		7.6	1.0					7.6	1.0										2700	7.6	0.2	✔			2600	7.6	0.2				2500					
30		7.6	1.0					7.6	1.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
31	3200	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				2800						2500	7.6	3.0				2500	7.6	3.0				2900					
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___พฤษภาคม___

วันที่ \ รายการ	ตึก 4																		ตึก 5															
	4/1						4/2						4/3						5/1						5/2						5/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3400	7.2	3.0	✔			3400	7.2	3.0				3400							7.2	3.0	✔			2600	7.2	3.0				2600					
2	3300	7.2	3.0	✔			3300	7.2	3.0				3400							7.2	3.0					7.2	3.0									
3		7.6	3.0					7.6	3.0										3100	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0									
4	3200	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3300							7.6	1.5					7.6	1.5									
5		6.8	3.0					6.8	3.0											7.2	3.0	✔			2900	7.2	3.0				3100					
6	3200	6.8	3.0				3200	6.8	3.0				3300							7.2	3.0					7.2	3.0									
7		6.8	3.0					6.8	3.0											7.2	3.0					7.2	3.0									
8	2900	6.8	3.0	✔			2900	6.8	3.0				3000							7.2	3.0					7.2	3.0									
9	3000	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				3100							7.6	1.5					7.6	1.5									
10		6.8	3.0					6.8	3.0											7.6	1.0					7.6	1.0									
11		6.8	3.0					6.8	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
12		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
13	2200	7.2	3.0	✔			2300	7.2	3.0				2400							7.6	0.2					7.6	0.2									
14	2200	7.2	3.0	✔			2300	7.2	3.0				2500							7.6	3.0					7.6	3.0									
15		7.2	3.0					7.2	3.0											7.6	1.0	✔				7.6	1.0									
16	2700	7.2	3.0	✔			2700	7.2	3.0				2900							6.8	3.0					6.8	3.0									
17		7.2	3.0					7.2	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
18		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
19	2800	7.2	3.0	✔			2800	7.2	3.0				2900							7.6	3.0					7.6	3.0									
20	2800	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				2800							7.6	3.0					7.6	3.0									
21		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
22		7.6	3.0					7.6	3.0											7.2	3.0					7.2	3.0									
23		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
24		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0	✔			2500	7.8	3.0				2900					
25	2400	7.6	3.0	✔			2500	7.6	3.0				2600							7.8	3.0					7.8	3.0									
26		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0	✔				7.8	3.0									
27		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
28		7.8	1.0					7.8	1.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
29		7.6	1.0					7.6	1.0											7.8	1.0					7.8	1.0									
30		7.6	1.0					7.6	1.0										2800	7.8	3.0	✔			2100	7.6	3.0				2400					
31		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0				2900					
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___พฤษภาคม___

วันที่	ตึก 6																		ตึก 7															
	6/1						6/2						6/3						7/1						7/2						7/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	2700	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				2800						3200	7.2	1.5	✔			3100	7.2	1.5									
2	3100	7.8	1.5	✔			3400	7.8	1.5				3200						3100	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0									
3	3000	7.6	1.5	✔			3300	7.6	1.5				3100							7.8	3.0					7.8	3.0									
4		7.8	1.5					7.8	1.5											7.6	1.0					7.6	1.0									
5	3000	7.2	1.5	✔			3200	7.2	1.5				3000						3000	7.6	1.5	✔			3100	7.6	1.5									
6	2900	7.6	3.0				3200	6.8	3.0				3000							7.2	3.0					7.2	3.0									
7	2800	6.8	3.0	✔			3000	6.8	3.0				2800						2900	7.2	3.0	✔			2900	7.2	3.0									
8	2700	6.8	3.0	✔			2900	6.8	3.0				2700						2700	7.8	0.6	✔			2800	7.8	0.6									
9		7.2	1.0					7.2	1.0										2700	7.6	1.0	✔			2700	7.6	1.0									
10		7.6	1.0					7.6	1.0										2900	7.2	0.6	✔			2900	7.2	0.6									
11		6.8	3.0					6.8	3.0										2800	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0									
12	2500	7.6	3.0	✔			2600	7.6	3.0				2500							7.8	3.0					7.8	3.0									
13		7.2	0.2					7.2	0.2											7.6	0.2					7.6	0.2									
14	1900	7.2	0.2	✔			2100	7.2	3.0				1900						2000	7.2	3.0	✔			2100	7.2	3.0									
15	1900	7.2	1.0	✔			2000	7.2	1.0				1900						2000	7.6	0.6	✔			2000	7.6	0.6									
16		7.2	3.0					7.2	3.0											7.2	3.0					7.2	3.0									
17	2700	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				2700						2800	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0									
18	2800	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				2900							7.6	3.0					7.6	3.0									
19	2900	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3000							7.6	3.0					7.6	3.0									
20	2900	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3000							7.6	1.0					7.6	1.0									
21	2900	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				2800							7.8	3.0					7.8	3.0									
22	3100	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				3100							7.6	3.0					7.6	3.0									
23	3000	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3100							7.8	3.0					7.8	3.0									
24	2800	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				2900						2700	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0									
25	2700	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				2800							6.8	3.0					6.8	3.0									
26		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0	✔				7.6	3.0									
27		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
28	2300	7.6	3.0	✔			2600	7.6	0.2				2900							7.6	3.0					7.6	3.0									
29	2800	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				2900							7.6	1.0					7.6	1.0									
30	2800	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				3000							7.8	3.0					7.8	3.0									
31	2800	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				2800							7.8	3.0					7.8	3.0									
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เดือน__พฤษภาคม__

Date	Location																					
	Beach		Kid		Quiet		Lobby		Spa		AB 1		AN 2		v.1		v.2		v.3		ตึก 2	
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง
1			3755																			
2			3758	3																		
3			3776	18																		
4			3807	31																		
5			3828	21																		
6			3849	21																		
7			3849	0																		
8			3862	13																		
9			3869	7																		
10			3870	1																		
11			3871	1																		
12			3871	0																		
13			3874	3																		
14			3884	10																		
15			3888	4																		
16			3888	0																		
17			3891	3																		
18			3897	6																		
19			3901	4																		
20			3903	2																		
21			3903	0																		
22			3915	12																		
23			3931	16																		
24			3933	2																		
25			3935	2																		
26			3945	10																		
27			3962	17																		
28			3981	19																		
29			3996	15																		
30			4015	19																		
31			4038	23																		

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เดือน.....

Date	Location																					
	3		4		5		6		7													
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___พฤษภาคม___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ดูดสระ + ดูแลสระ																												
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔		✔			✔			✔		✔			✔			✔		
2	✔	✔	✔	✔		✔	✔				✔	✔			✔		✔						✔	✔		✔		
3	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔			✔			✔					✔			✔					
4	✔	✔	✔	✔		✔	✔							✔	✔		✔											
5	✔	✔	✔			✔	✔				✔	✔		✔	✔						✔		✔	✔		✔		
6	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔						✔						✔				
7	✔	✔	✔	✔			✔				✔	✔						✔						✔			✔	
8	✔	✔	✔			✔	✔				✔							✔					✔	✔			✔	
9	✔	✔	✔		✔	✔								✔			✔	✔									✔	
10	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔											✔	✔	
11	✔	✔	✔			✔						✔											✔			✔		
12	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔	✔																
13	✔		✔	✔	✔	✔		✔			✔	✔						✔										
14	✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔		✔					✔						✔	✔		✔	✔	
15	✔	✔	✔	✔						✔				✔	✔					✔	✔		✔			✔	✔	
16	✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔										
17	✔	✔	✔	✔			✔				✔												✔				✔	
18	✔	✔	✔	✔	✔		✔																✔	✔				
19	✔	✔	✔	✔			✔		✔					✔				✔						✔				
20	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔								✔						✔	✔				
21	✔	✔	✔	✔										✔										✔				
22	✔	✔	✔	✔		✔	✔																✔	✔				
23	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔																	✔				
24	✔	✔	✔	✔		✔	✔							✔						✔	✔		✔			✔	✔	
25	✔	✔	✔	✔			✔				✔						✔	✔					✔					
26	✔	✔	✔				✔			✔										✔	✔					✔	✔	
27	✔	✔	✔				✔				✔			✔														
28	✔	✔	✔	✔		✔		✔	✔			✔											✔	✔				
29	✔	✔	✔	✔		✔			✔						✔								✔					
30	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔											✔				✔				
31	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔			✔	✔						✔		✔	✔				

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___พฤษภาคม___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ล้าง BackWash																											
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔			✔			✔			✔			✔		
2	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔			✔			✔						✔			✔		
3	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔			✔						✔			✔					
4	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔			✔											
5	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔			✔						✔			✔			✔		
6		✔																										
7	✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔												✔			✔		
8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔						✔						✔			✔		
9	✔	✔	✔	✔	✔	✔								✔			✔									✔		
10	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔			✔												✔		
11	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔															✔		
12	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔												✔					
13	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔			✔						✔											
14	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔						✔						✔			✔		
15	✔	✔	✔	✔	✔					✔				✔						✔			✔			✔		
16	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔			✔			✔											
17	✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔												✔			✔		
18	✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔												✔					
19	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔					✔			✔						✔					
20	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔								✔						✔					
21	✔	✔	✔	✔	✔		✔							✔									✔					
22	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔																✔					
23	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔																✔					
24	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔						✔			✔			✔		
25	✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔						✔						✔					
26	✔	✔	✔	✔	✔		✔			✔										✔			✔					
27	✔	✔	✔		✔		✔				✔			✔														
28	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔												✔					
29	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔					✔									✔					
30	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔											✔			✔					
31	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔			✔						✔			✔					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___มิถุนายน___

รายการ / วันที่	Beach						Kid						Quiet						Lobby						Spa					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		7.8	3.0	✔			2700	7.8	0.2	✔			3400	7.8	0.2	✔				7.8	0.2	✔				7.8	0.2	✔		
2		7.6	3.0	✔			2800	7.8	0.2	✔			3200	7.8	0.2	✔				7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔		
3		7.8	0.2	✔			1600	7.8	0.2	✔			2900	6.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0	✔		
4		6.8	3.0	✔			1000	7.8	0.2	✔			2600	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0	✔		
5		7.6	3.0	✔			3300	0.8	1.0	✔			3800	7.6	3.0	✔				7.2	3.0	✔				7.6	3.0	✔		
6		7.6	3.0	✔			1800	7.8	0.2	✔			3500	7.6	1.0	✔				7.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
7		7.2	3.0	✔			1500	8.2	0.2	✔			1700	7.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔			2900	7.8	3.0	✔		
8		7.2	3.0	✔			4600	7.8	0.2	✔			3200	7.6	0.2	✔				7.6	3.0	✔				7.6	3.0	✔		
9		7.6	0.2	✔			2700	7.8	0.2	✔			2800	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
10		7.6	3.0	✔			2300	7.8	0.2	✔			3100	7.8	0.2	✔				7.8	1.0	✔				7.8	1.0	✔		
11		7.6	3.0	✔			2800	7.8	3.0	✔			2700	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
12		7.6	3.0	✔			3100	7.8	3.0	✔			3700	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				7.6	3.0	✔		
13		7.6	3.0	✔			2700	7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
14		7.2	3.0	✔			3600	7.2	0.2	✔			3200	7.8	0.2	✔				8.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
15		7.6	3.0	✔			3100	7.8	3.0	✔			3000	7.8	0.2	✔				7.6	3.0	✔				7.8	0.2	✔		
16		7.6	3.0	✔			3400	7.8	1.0	✔			3000	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
17		7.2	1.0	✔			2800	7.8	3.0	✔			3700	7.8	0.2	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
18		7.6	3.0	✔			3100	7.8	3.0	✔			3700	7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
19		7.6	3.0	✔			3100	7.8	3.0	✔			3700	7.6	0.2	✔				7.8	0.2	✔				7.8	0.2	✔		
20		6.8	3.0	✔			3000	7.6	3.0	✔			3500	8.2	1.0	✔				8.2	0.2					8.2	3.0	✔		
21		7.6	3.0	✔			1600	7.6	3.0	✔			3000	7.8	0.2	✔				7.6	3.0					7.8	3.0	✔		
22		7.6	3.0	✔			1500	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
23		6.8	3.0				2300	7.6	3.0				3500	7.8	0.6											7.8	1.0			
24		7.2	3.0	✔			2900	7.8	3.0	✔			3700	7.6	3.0	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
25		7.6	3.0	✔			1900	7.8	0.2	✔			3500	7.6	0.2	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
26		7.6	3.0	✔			3000	7.8	0.2	✔			3400	7.8	0.2	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
27		7.8	3.0	✔			1400	8.2	0.2	✔			3100	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
28		7.6	3.0	✔			2600	7.8	0.2	✔			2700	7.8	0.2	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
29		7.6	3.0	✔			2800	7.8	0.2	✔			3200	7.8	0.2	✔				7.6	3.0					7.8	1.0	✔		
30		7.6	1.0	✔			3800	7.8	3.0	✔			3500	7.8	0.2	✔				7.2	3.0	✔				7.6	0.2	✔		
31																														

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน__มิถุนายน__

รายการ / วันที่	AB 1						AA 2						V.1						V.2						V.3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3800	7.6	3.0	✔			3400	7.6	1.0	✔				7.6	1.0					7.8	3.0					7.8	1.0			
2	3800	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	1.0					7.8	3.0			
3	3500	7.8	3.0	✔			4200	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
4		7.8	3.0				4900	7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0			
5	3300	7.8	3.0	✔			4200	7.8	3.0	✔				7.6	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
6		7.8	3.0				3500	7.8	3.0	✔				7.6	3.0					7.8	3.0					7.8	1.0			
7	2900	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0	✔				7.2	3.0					7.8	3.0					7.8	0.2			
8	2700	7.8	1.0	✔			2600	7.8	1.0	✔				7.2	3.0					7.6	3.0					7.8	0.2			
9		7.8	3.0				2600	7.8	3.0	✔			3100	7.6	3.0	✔			2500	7.6	3.0	✔			1700	7.8	3.0	✔		
10		7.8	3.0				2700	7.8	3.0	✔				7.6	3.0				2900	7.6	3.0	✔			3800	7.8	3.0	✔		
11	2000	7.6	3.0	✔				7.8	3.0					7.6	1.0					7.6	3.0					7.8	3.0			
12	2600	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.6	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
13	2500	7.8	3.0	✔			3400	7.8	3.0	✔				7.6	3.0				3200	7.8	3.0	✔			3700	7.8	3.0	✔		
14	2600	7.2	3.0	✔			3500	7.8	0.6	✔				7.6	3.0					8.2	3.0				3700	7.2	3.0	✔		
15		7.8	3.0	✔			3050	7.8	3.0	✔			3000	7.8	1.0	✔			3200	7.8	3.0	✔				7.8	3.0			
16		7.8	3.0	✔				7.8	1.0				3000	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0	✔				7.8	3.0			
17		7.8	3.0	✔				7.8	3.0				3000	7.2	3.0	✔			3100	7.6	3.0	✔				7.8	3.0			
18		7.8	3.0	✔			3200	7.2	3.0	✔				7.2	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
19		7.8	3.0	✔			3600	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0	✔				7.8	3.0			
20	2600	8.2	3.0	✔			3400	7.8	3.0	✔				7.2	3.0				3000	8.2	3.0	✔			3400	8.2	3.0	✔		
21	2600	7.8	3.0	✔			3200	7.6	3.0	✔				7.6	3.0					7.2	3.0					7.8	3.0			
22	2700	7.8	3.0	✔			3600	7.6	3.0	✔				7.6	3.0					7.6	3.0					7.8	3.0			
23	2900	7.8	3.0					7.6	3.0					7.6	0.2				2400	7.6	3.0					7.8	3.0			
24	3300	7.8	3.0	✔				7.6	3.0					7.6	0.2					7.6	3.0					7.8	3.0			
25	3300	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0	✔				7.6	0.2					7.6	3.0					7.6	3.0			
26		7.2	3.0					7.2	3.0				2100	7.6	1.0	✔			3100	7.2	3.0	✔			2600	7.6	3.0	✔		
27		7.8	3.0				3200	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0	✔			3100	7.6	3.0	✔			3500	7.8	3.0	✔		
28	3200	7.6	3.0	✔			3200	7.8	3.0	✔				7.6	3.0				3000	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0	✔		
29	3200	7.8	3.0	✔			3400	7.6	3.0	✔				7.6	3.0					7.6	3.0				3300	7.6	3.0	✔		
30		7.8	3.0				3500	7.8	3.0	✔			3800	7.2	3.0	✔				7.6	3.0				3300	7.6	3.0	✔		
31																														

Remark :

Remark :

Remark :

Remark :

Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน__มิถุนายน__

วันที่ / รายการ	ติ๊ก 2																		ติ๊ก 3															
	2/1						2/2						2/3						3/1						3/2						3/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3200	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				2700							7.8	3.0					7.8	3.0								
2	3200	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				2600						3000	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				3000					
3		6.8	3.0					6.8	3.0											6.8	3.0					6.8	3.0								
4	2900	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
5		7.2	3.0					7.2	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0								
6	3100	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				2700							7.8	3.0					7.8	3.0								
7		7.2	3.0					7.2	3.0										2600	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0				2600					
8		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	1.0					7.6	1.0								
9		7.6	3.0					7.6	3.0										3100	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				2800					
10	3900	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				3000							7.6	3.0					7.6	3.0								
11	3300	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				2800							7.8	3.0					7.8	3.0								
12		7.6	3.0					7.6	3.0										2500	7.2	1.0	✔			2700	7.2	1.0				2700					
13		7.2	3.0					7.2	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0								
14	3400	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				2800							7.6	0.2					7.6	0.2								
15	3400	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				2800						2500	7.2	3.0	✔			2600	7.2	3.0				2700					
16		7.6	3.0					7.6	3.0										3000	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3100					
17	3500	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				2900						2900	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3200					
18	3400	7.6	3.0				2900	7.6	3.0				2900							7.8	3.0					7.8	3.0								
19	3900	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0				2800							7.8	3.0					7.8	3.0								
20	3700	8.2	3.0	✔			3300	8.2	3.0				3100							7.8	3.0					7.8	3.0								
21	3200	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				2900							7.2	3.0					7.2	3.0								
22	3000	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				2700						2500	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0				2600					
23	2900	7.6	3.0				3300	7.6	3.0				2700							7.6	1.0					7.6	1.0								
24	2800	7.6	3.0	✔			2700	7.6	3.0				2600							7.8	3.0					7.8	3.0								
25	3200	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				3000							7.8	3.0					7.8	3.0								
26	3300	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				3000						2900	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				3000					
27	3400	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				3000							7.8	3.0					7.8	3.0								
28	3900	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				2900						2900	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				2900					
29	3400	7.2	3.0	✔			3000	7.6	3.0				2900						3100	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3100					
30	3400	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				2800						3200	7.6	3.0				3200	7.6	3.0				3200					
31																																				

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___มิถุนายน___

วันที่ / รายการ	ตึก 4																		ตึก 5															
	4/1						4/2						4/3						5/1						5/2						5/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0							
2		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3700				
3		6.8	0.2					6.8	0.2											7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3800				
4		6.8	0.2					6.8	0.2											7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				3200				
5		7.2	1.0	✔				7.2	1.0											7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				3200				
6		7.2	3.0					7.2	3.0											7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				3000				
7		7.8	1.0					7.8	1.0											7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				3000				
8		7.6	0.2	✔				7.6	0.2											7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				2900				
9		7.6	0.2					7.6	0.2											7.8	3.0					7.8	3.0								
10	1800	7.6	1.0	✔			1900	7.6	1.0				1900							7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				2900				
11	2000	7.6	3.0	✔			2100	7.6	3.0				2600							7.8	3.0					7.8	3.0								
12	2300	7.6	3.0	✔			2700	7.6	3.0				2800							7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3300				
13		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3200				
14		7.2	3.0					7.2	3.0											7.6	0.6					7.6	0.6								
15	2800	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				2900							7.8	3.0	✔				7.8	3.0				3900				
16	2700	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				2900							7.8	3.0					7.8	3.0								
17	2800	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				2900							7.8	3.0					7.8	3.0								
18	2800	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				2900							7.6	3.0					7.6	3.0								
19	2800	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				2900							7.8	3.0					7.8	3.0								
20	3100	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3100							7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3500				
21	2800	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				2900							7.6	3.0					7.6	3.0								
22		7.8	3.0					7.8	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0								
23		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0								
24		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0	✔			2500	7.8	3.0				3100				
25		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
26		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0								
27		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
28		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
29	2800	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				2900							7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				3400				
30		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
31																																				

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___มิถุนายน___

รายการ / วันที่	ตึก 6																		ตึก 7															
	6/1						6/2						6/3						7/1						7/2						7/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	2800	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				2800							7.8	1.0					7.8	1.0									
2		7.2	3.0					7.2	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
3		7.8	3.0					7.8	3.0											6.8	0.2					6.8	0.2									
4	2600	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				2700							7.8	0.2					7.8	0.2									
5		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0	✔				7.8	3.0									
6		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
7		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
8		7.6	1.0					7.6	1.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
9	2700	7.2	3.0	✔			2900	7.2	3.0				2800							7.8	3.0	✔				7.8	3.0									
10		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
11		7.6	1.0					7.6	1.0										2400	7.2	3.0	✔			2400	7.2	3.0									
12	2900	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				2900							7.6	3.0					7.6	3.0									
13		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	1.0					7.6	1.0									
14		8.2	3.0					8.2	3.0											7.2	3.0					7.2	3.0									
15		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0	✔				7.8	3.0									
16	2500	7.6	3.0	✔			2700	7.6	3.0				2600							7.6	3.0					7.6	3.0									
17	2500	7.6	3.0	✔			2700	7.6	3.0				2600							7.8	3.0					7.8	3.0									
18		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
19	2800	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3000							7.6	3.0	✔				7.6	3.0									
20	2800	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				2900							8.2	3.0	✔				8.2	3.0									
21		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
22		7.8	3.0					7.8	3.0											7.2	3.0					7.2	3.0									
23		7.6	1.5					7.6	1.5											7.2	3.0					7.2	3.0									
24		7.6	3.0					7.6	3.0										2800	7.2	3.0	✔			2900	7.2	3.0									
25	2800	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				2900							7.2	3.0					7.2	3.0									
26	2800	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3000						3200	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0									
27	2800	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3000							7.8	3.0					7.8.	3.0									
28	2800	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				2900							7.6	3.0					7.6	3.0									
29	3100	7.6	3.0	✔			3400	7.6	3.0				3200						3100	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0									
30	3100	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				3100							7.6	3.0					7.6	3.0									
31																																				

Remark : _____

Remark : _____

Remark : _____

Remark : _____

Remark : _____

Remark : _____

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เดือน__มิถุนายน__

Date	Location																			
	Beach		Kid		Quiet		Lobby		Spa		AB 1		AA2		v.1		v.2		v.3		ดึก 2	
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง
1			4058																			
2			4075	17																		
3			–	0																		
4			4099	24																		
5			4130	31																		
6			4159	29																		
7			4159	0																		
8			4214	55																		
9			4223	9																		
10			4229	6																		
11			4234	5																		
12			4239	5																		
13			4245	6																		
14			4250	5																		
15			4257	7																		
16			4263	6																		
17			4266	3																		
18			4271	5																		
19			4275	4																		
20			4278	3																		
21			4282	4																		
22			4285	3																		
23			–	0																		
24			4293	8																		
25			4328	35																		
26			4389	61																		
27			4446	57																		
28			4494	48																		
29			4504	10																		
30			4509	5																		
31				-4509																		

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___มิถุนายน___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ดูดสระ + ดูแลสระ																											
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔	✔	✔		✔	✔					✔											✔	✔				
2	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔		✔						✔	✔							
3	✔	✔	✔			✔	✔														✔							
4	✔		✔	✔			✔	✔			✔										✔		✔					
5	✔	✔	✔	✔		✔	✔										✔	✔		✔	✔					✔	✔	
6	✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔	✔								✔								
7	✔		✔	✔		✔	✔								✔						✔							
8	✔	✔	✔			✔	✔											✔			✔							
9	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔				✔	✔								✔	✔		✔	✔	
10	✔		✔	✔			✔		✔	✔		✔					✔	✔		✔								
11	✔	✔	✔	✔		✔					✔	✔					✔	✔								✔	✔	
12	✔	✔	✔	✔		✔								✔	✔		✔			✔			✔	✔				
13	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔										✔								
14	✔	✔	✔			✔	✔			✔	✔	✔																
15	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔			✔		✔						✔	✔	
16	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔					✔	✔			✔					✔	✔				
17	✔	✔	✔	✔		✔		✔	✔		✔	✔		✔	✔			✔		✔			✔	✔				
18	✔	✔	✔	✔		✔	✔				✔	✔						✔		✔								
19	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔						✔					✔	✔			✔	
20	✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔					✔	✔		✔			✔	✔		✔	✔	
21	✔	✔	✔			✔	✔				✔	✔						✔										
22	✔	✔	✔	✔		✔	✔					✔		✔	✔													
23	✔	✔	✔			✔		✔	✔		✔	✔																
24	✔	✔	✔	✔		✔						✔																
25	✔	✔	✔	✔		✔	✔				✔	✔											✔					
26	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔	✔		✔	✔								✔	✔		✔	✔	
27	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔													✔				
28	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔		✔	✔								✔	✔				
29	✔	✔	✔			✔	✔			✔		✔			✔		✔	✔		✔	✔		✔			✔	✔	
30	✔		✔	✔			✔	✔		✔	✔			✔									✔					
31																												

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___มิถุนายน___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ล้าง BackWash																											
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔												✔					
2	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔			✔						✔								
3	✔	✔	✔		✔	✔	✔													✔								
4	✔	✔	✔		✔		✔	✔			✔									✔			✔					
5	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔										✔			✔						✔		
6	✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔									✔								
7	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔						✔								
8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔										✔			✔								
9	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔				✔									✔			✔		
10	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔	✔	✔						✔			✔								
11	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔						✔									✔		
12	✔	✔	✔	✔	✔	✔								✔			✔			✔			✔					
13	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔										✔								
14	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔																	
15	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔			✔			✔			✔						✔		
16	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔					✔			✔						✔					
17	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔			✔			✔						✔					
18	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔						✔											
19	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔						✔						✔			✔		
20	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔						✔			✔			✔			✔		
21	✔	✔	✔		✔	✔	✔				✔						✔											
22	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔			✔														
23																												
24	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔									✔						✔		
25	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔												✔					
26	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔			✔									✔			✔		
27	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔												✔					
28	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔									✔					
29	✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔	✔			✔			✔			✔			✔			✔		
30	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔			✔									✔					
31																												

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___กรกฎาคม___

วันที่ / รายการ	Beach						Kid						Quiet						Lobby						Spa					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		7.6	3.0	✔			3000	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0	✔				7.2	3.0	✔				7.6	3.0	✔		
2		8.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔			3500	7.8	1.0	✔				7.2	3.0					7.2	3.0	✔		
3		7.2	3.0	✔				8.2	0.2	✔			3400	8.2	0.2	✔				7.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
4		7.6	3.0	✔				8.2	0.2	✔			3100	7.2	0.2	✔				7.8	3.0					8.2	3.0			
5		7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔			2800	8.2	0.2	✔				7.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
6		7.8	3.0	✔				7.8	0.2	✔			2700	7.8	0.2	✔				7.8	1.5					8.2	3.0	✔		
7		6.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔			2500	8.2	0.6	✔				7.8	0.2					8.2	3.0	✔		
8		7.2	3.0	✔				7.8	1.0	✔			3000	7.2	1.0	✔				7.8	3.0	✔				7.8	0.6	✔		
9		7.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔			2700	7.8	1.5	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
10		7.8	3.0	✔				8.2	0.2	✔				8.2	0.2	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
11		8.2	0.2	✔				7.8	3.0	✔			3300	8.2	0.2	✔				7.8	3.0					8.2	3.0			
12		7.38	3.0	✔				7.8	1.0	✔			3000	7.8	0.6	✔				7.8	1.0					8.2	0.2	✔		
13		7.8	3.0	✔				7.8	0.2	✔			3600	8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
14		8.2	0.2	✔				7.8	3.0	✔				7.8	0.2	✔				7.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
15		7.6	3.0	✔				7.6	0.2	✔			3300	8.2	3.0	✔				7.6	3.0					7.8	3.0	✔		
16		7.8	3.0	✔				7.8	0.2	✔			3200	7.8	1.5	✔				7.6	3.0					8.2	0.2	✔		
17		7.6	3.0	✔			2600	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				7.2	3.0	✔				7.8	3.0			
18		7.6	3.0	✔				8.2	0.6	✔			3900	8.2	0.2	✔				7.6	3.0					8.2	3.0	✔		
19		7.8	1.5	✔				8.2	0.2	✔			3300	7.8	0.2	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
20		7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔			2900	8.2	1.5	✔				7.8	3.0	✔				8.2	0.2	✔		
21		7.8	3.0	✔				7.8	0.2	✔			4100	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
22		7.8	3.0	✔				7.8	0.2	✔			3900	7.8	0.2	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
23		7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔			3100	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
24		7.8	3.0					7.8	1.5				2700	8.2	0.2	✔				8.2	3.0					8.2	3.0			
25		7.8	3.0	✔				7.8	0.2	✔			3300	7.8	0.2	✔				8.2	1.5					8.2	0.2	✔		
26		7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔			2900	7.8	0.2	✔				7.8	3.0					7.8	3.0	✔		
27		7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔			2500	7.8	0.2	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
28		7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔			3500	7.8	0.2	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
29		7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔			3300	7.8	0.2	✔				8.2	3.0	✔				7.8	0.2	✔		
30		7.6	3.0	✔				8.2	0.2	✔			3000	7.8	0.2	✔				8.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
31		7.6	1.5	✔				8.2	0.2	✔			3800	8.2	0.2	✔				7.6	3.0	✔				8.2	3.0			

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___กรกฎาคม___

รายการ / วันที่	AB 1						AA 2						V.1						V.2						V.3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	4300	7.8	3.0	✔			3900	7.8	3.0	✔			3800	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0	✔		
2	4300	8.2	3.0	✔			3200	7.8	3.0	✔			3700	8.2	3.0	✔			2700	8.2	3.0	✔			3100	8.2	3.0	✔		
3		7.6	3.0				3200	7.6	3.0	✔				6.8	3.0				2600	7.2	3.0	✔			3000	6.8	3.0	✔		
4		7.8	3.0				3100	7.6	3.0	✔				7.2	3.0				2600	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0	✔		
5		7.8	3.0				3100	78	3.0	✔			3600	7.6	3.0	✔				7.6	3.0				3000	8.2	3.0	✔		
6	4100	7.8	3.0	✔			3100	7.8	1.0	✔			3500	7.8	3.0	✔				7.8	3.0				3000	8.2	3.0	✔		
7	3900	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0	✔			3400	7.8	3.0	✔			2500	7.8	3.0	✔			2800	8.2	3.0	✔		
8	4200	7.2	3.0	✔				7.8	1.5				3200	8.2	3.0	✔			2200	7.8	3.0	✔			2600	8.2	3.0	✔		
9	3900	7.8.	3.0	✔			2900	7.8	3.0	✔			3300	8.2	3.0	✔			3300	8.2	3.0	✔			3300	8.2	3.0	✔		
10		8.2	3.0	✔				7.8	1.5	✔				7.6	3.0	✔				7.2	3.0	✔				7.2	3.0			
11	3100	8.2	3.0	✔			3200	8.2	3.0	✔			3000	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.6	3.0			
12	4900	7.2	3.0	✔			3100	7.8	0.2	✔				7.8	1.5					7.8	3.0				3100	7.2	3.0	✔		
13	5000	7.6	3.0	✔			3100	7.8	0.2	✔				7.8	1.5					7.8	3.0					7.8	3.0			
14	4900	7.6	3.0	✔			3100	7.8	0.6	✔				7.8	3.0				2900	7.6	3.0	✔			3100	8.2	3.0	✔		
15	4800	7.8	3.0	✔			3100	8.2	3.0	✔				7.6	3.0					8.2	3.0					8.2	3.0			
16		7.6	3.0				3200	7.6	1.5	✔				7.8	0.6					7.8	3.0				2700	7.6	3.0	✔		
17	3400	7.6	3.0	✔			3100	8.2	3.0	✔				7.8	1.5					7.2	3.0					6.8	3.0			
18	4000	8.2	3.0	✔			3600	7.2	1.0	✔				7.8	3.0				3200	7.8	3.0	✔				7.2	3.0			
19	4000	7.8	3.0	✔			3600	7.8	0.2	✔			2400	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0	✔				7.6	3.0			
20	4000	7.8	3.0	✔			3600	7.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔			3100	8.2	3.0	✔				7.8	3.0			
21	4500	7.8	3.0	✔			3600	7.8	3.0	✔				7.8	3.0				3000	8.2	3.0	✔				7.8	3.0			
22	4500	7.6	3.0	✔			3600	7.8	3.0	✔			3300	7.8	0.6	✔			3000	7.6	3.0	✔				7.8	3.0			
23	4400	8.2	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0				2400	7.6	3.0	✔			3400	7.6	3.0	✔		
24	4400	7.8	3.0	✔			3600	8.2	0.6	✔			3200	8.2	1.5	✔			3600	8.2	3.0	✔			3300	7.8	1.0	✔		
25	4300	7.8	3.0	✔			3700	7.8	1.5	✔			3300	7.8	3.0	✔			3800	8.2	3.0	✔			3300	8.2	3.0	✔		
26	4400	7.8	3.0	✔			3600	7.8	3.0	✔			3300	7.8	0.6	✔				8.2	3.0					8.2	3.0			
27	4100	7.6	3.0	✔			3600	7.8	3.0	✔				7.8	1.5					8.2	3.0					8.2	3.0			
28	4300	7.8	3.0	✔			3500	7.8	0.2	✔			3000	7.8	1.5	✔			3500	7.8	0.2	✔				8.2	0.2			
29	4300	7.8	3.0	✔			3900	7.8	1.0	✔				7.8	1.0					8.2	3.0				3300	7.8	0.2	✔		
30	4300	7.8	3.0	✔			4000	7.8	0.6	✔				7.8	0.6					8.2	3.0					7.8	0.6			
31		7.2	3.0				3900	7.8	1.5	✔			3000	8.2	0.2	✔				7.8	1.5					7.8	1.0			

Remark : _____

Remark : _____

Remark : _____

Remark : _____

Remark : _____

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เคลือ+คลอรีน+pH

เดือน___กรกฎาคม___

วันที่ \ รายการ	ตึก 2																		ตึก 3															
	2/1						2/2						2/3						3/1						3/2						3/3					
	เคลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เคลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เคลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เคลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เคลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เคลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3700	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				3200						3100	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3200					
2	3500	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3000						300	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3100					
3	3400	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				3000							7.8	3.0					7.8	3.0									
4	3500	8.2	3.0	✔			3100	8.2	3.0				3000							7.2	3.0					7.2	3.0									
5	3500	7.2	3.0	✔				7.6	3.0				2900						3000	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3000					
6	3400	8.2	3.0	✔			3000	8.2	3.0				2900						2900	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				3000					
7		7.2	3.0					7.2	3.0										2900	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				2900					
8		7.2	3.0					7.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
9		7.8	3.0					7.8	3.0										2700	7.8.	3.0	✔			2800	7..8	3.0				2700					
10		7.2	3.0					7.2	3.0											7.8	0.2	✔				7.8	0.2									
11		7.6	3.0					7.6	3.0										3200	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3200					
12		7.2	3.0					7.2	3.0											7.2	3.0					7.2	3.0									
13		7.6	1.5					7.6	1.5											7.6	1.0					7.6	1.0									
14	3100	7.6	3.0	✔			2700	7.6	3.0				2700							7.8	1.5					7.8	1.5									
15		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
16	2400	7.6	0.6	✔			2000	7.6	0.6				1900							7.6	3.0					7.6	3.0									
17	3200	7.6	1.5	✔			2800	7.6	1.5				2900						2700	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				2800					
18	3500	8.2	3.0	✔			3100	8.2	3.0				3000							7.6	1.5					7.6	1.5									
19	3600	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3100							7.8	0.6					7.8	0.6									
20		7.8	3.0					7.8	3.0										3100	8.2	3.0	✔			3100	8.2	3.0				3100					
21	3500	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0										3000	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3000					
22	3500	8.2	3.0	✔			3200	8.2	3.0										3000	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				3000					
23		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
24	3500	7.8	1.0	✔			3100	7.8	1.5				3000						3000	7.6	1.0	✔			3100	7.6	1.0				3000					
25		7.8	1.5					7.8	1.5											7.8	1.0					7.8	1.0									
26	3500	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3000						3000	7.6	0.2	✔			3000	7.6	0.2				3000					
27	3500	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3000						3000	7.8	1.0	✔			3000	7.8	1.0				3000					
28	3500	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				2900						3000	8.2	3.0	✔			3100	8.2	3.0				3000					
29	3500	7.8	0.2	✔			3000	7.8	3.0				3000							6.8	3.0					6.8	3.0									
30	3500	7.6	1.0	✔			2900	7.6	1.0				2900						3000	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3100					
31	3500	7.8	1.5	✔				7.8	1.5										3300	7.6	0.6	✔				7.6	0.6									
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___กรกฎาคม___

วันที่ / รายการ	ติ๊ก 4																		ติ๊ก 5											
	4/1						4/2						4/3						5/1						5/2					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0			
2		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0			
3		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0			
4		7.8	3.0					7.8	3.0										5000	8.2	1.5	✔			2900	7.8	1.5				3800
5	3000	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				3000							7.8	1.5					7.8	1.5				
6		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	1.5					7.8	1.5			
7		8.2	3.0					8.2	3.0											7..8	3.0					7.8	3.0			
8		7.8	3.0					7.8	3.0										500	7.8	1.5	✔			2800	7.8	1.5				3200
9		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	1.5					7.8	1.5			
10		8.2	3.0					8.2	3.0											8.2	0.2	✔				8.2	0.2			
11		7.8.	3.0	✔				7.8	3.0										5000	8.2	0.6				3000	8.2	0.6				3200
12		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	0.6					7.8	0.6			
13		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	0.2					7.8	0.2			
14	3100	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3200						6300	7.8	0.2	✔			3000	7.8	0.2				3100
15		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0			
16	2700	7.8	1.5	✔			2800	7.8	1.5				2800							7.8	3.0					7.8	3.0			
17		6.8	3.0					6.8	3.0										4800	8.2	3.0	✔			3100	8.2	3.0				3600
18		7.8	3.0					7.8	3.0										4800	7.6	1.5	✔			2900	7.6	3.0				3600
19	3000	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				2900						4800	7.8	1.5	✔			2900	7.8	1.5				3400
20		7.8	3.0					7.8	3.0										5000	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3600
21		7.8	3.0					7.8	3.0										4900	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				2900
22	3000	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				2400							7.8	3.0					7.8	3.0			
23		7.6	3.0					7.6	3.0											7.8	1.5					7.8	1.5			
24		8.2	0.6					8.2	0.6											8.2	1.0					8.2	1.0			
25		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	1.0	✔			2800	7.8	1.0				2900
26	3200	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				3100							7.8	0.2					7.8	0.2			
27	3300	8.2	3.0	✔			3300	8.2	3.0				3200							7.8	0.6	✔			3000	7.8	0.6				3300
28	3200	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0											7.8	0.2					7.8	0.2			
29	3100	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				3000							7.8	0.2					7.8	0.2			
30	3100	7.8	1.0	✔			3100	7.8	1.0				2900							7.8	0.2					7.8	0.2			
31		8.2	1.5					8.2	1.5										3200	8.2	0.6	✔				8.2	0.6			

5/3						
เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
3800					
3200					
3200					
3100					
3600					
3600					
3400					
3600					
2900					
2900					
3300					

Remark :

Remark :

Remark :

Remark :

Remark :

Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน__กรกฎาคม__

รายการ / วันที่	ตึก 6																		ตึก 7															
	6/1						6/2						6/3						7/1						7/2						7/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3100	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				3100							7.6	3.0					7.6	3.0									
2	2900	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3000							7.8	3.0					7.8	3.0									
3	2900	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				2900							7.2	3.0					7.2	3.0									
4	2900	7.8	1.5	✔			3100	7.8	1.5				2900						3200	7.6	3.0	✔			4100	7.6	3.0				3200					
5	2900	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				2900							7.8	3.0					7.8	3.0									
6	2800	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				2800							7.8	3.0					7.8	3.0									
7	2800	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				2800							7.8	3.0					7.8	3.0									
8	3300	8.2	3.0	✔			3500	8.2	3.0				3500						3000	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				4200					
9		7.2	3.0					7.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
10		7.6	3.0	✔				7.6	3.0											8.2	3.0					8.2	3.0									
11		7.2	3.0					7.2	3.0										2800	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0									
12	3200	8.2	3.0	✔			3500	8.2	3.0				3300							7.8	3.0					7.8	3.0									
13		7.6	3.0					7.6	3.0										3100	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0									
14	3100	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				3100							7.8	3.0					7.8	3.0									
15	3000	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3100							7.8	3.0					7.8	3.0									
16	3000	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3000							7.6	3.0					7.6	3.0									
17	3100	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				3100							7.6	3.0					7.6	3.0									
18	2900	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3000						2700	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0				4100					
19	2900	7.8	1.5	✔			3200	7.8	1.5				3000							7.8	3.0					7.8	3.0									
20		7.8	3.0					7.8	3.0										2700	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0				4100					
21	2800	7.8	1.5	✔			3100	7.8	1.5				2900							7.8	3.0					7.8	3.0									
22		7.8	3.0					7.8	3.0										3200	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0									
23		7.8	3.0					7.8	3.0										3200	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				4100					
24		8.2	1.0					8.2	1.0											7.8	1.6					7.8	1.5									
25	3200	7.8	3.0	✔			3400	7.8	3.0				3200						3200	8.2	3.0	✔			3200	8.2	3.0				4100					
26		7.8	0.2					7.8	0.2										3200	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				4100					
27	3000	7.8	0.6	✔			3300	7.8	0.6				3000						3200	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				4100					
28		7.8	3.0					7.8	3.0										3100	7.6	3.0	✔			3100	7.8	3.0									
29		7.8	0.6					7.8	0.6											7.8	3.0					7.8	3.0									
30		7.8	0.2					7.8	0.2											7.8	3.0					7.8	3.0									
31		8.2	1.0					8.2	1.0											8.2	3.0					8.2	3.0									
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เดือน___กรกฎาคม___

Date	Location																			
	Beach		Kid		Quiet		Lobby		Spa		AB 1		AA2		v.1		v.2		v.3		ตึก 2	
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง
1			4514																			
2			4518	4																		
3			4523	5																		
4			4530	7																		
5			—	0																		
6			4545	15																		
7			4550	5																		
8			4557	7																		
9			4563	6																		
10			4570	7																		
11			4577	7																		
12			4586	9																		
13			4597	11																		
14			4608	11																		
15			4618	10																		
16			4626	8																		
17			4634	8																		
18			4644	10																		
19			4657	13																		
20			4668	11																		
21			4678	10																		
22			4688	10																		
23			4699	11																		
24			4708	9																		
25			4719	11																		
26			4730	11																		
27			4744	14																		
28			4757	13																		
29			4769	12																		
30			4788	19																		
31			4801	13																		

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___กรกฎาคม___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ดูดสระ + ดูแลสระ																											
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔									✔					
2	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔								✔	✔				
3	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔	✔	✔												✔					
4	✔		✔				✔		✔	✔	✔	✔								✔	✔		✔			✔	✔	
5	✔	✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔			✔		✔	✔						✔				
6	✔	✔	✔			✔	✔			✔				✔	✔								✔	✔				
7	✔	✔	✔			✔		✔	✔	✔					✔								✔	✔				
8	✔	✔	✔	✔		✔		✔	✔	✔										✔	✔		✔	✔		✔	✔	
9	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔				✔														
10	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔			✔			✔								✔	✔				
11	✔	✔	✔			✔	✔	✔						✔	✔					✔						✔	✔	
12	✔	✔	✔			✔	✔			✔													✔	✔				
13	✔		✔	✔		✔	✔																			✔	✔	
14	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔					✔	✔		✔				✔				
15	✔	✔	✔		✔	✔	✔																✔					
16	✔	✔	✔			✔		✔		✔	✔	✔					✔	✔						✔				
17	✔	✔	✔	✔		✔	✔				✔	✔		✔							✔		✔					
18	✔	✔	✔			✔	✔		✔		✔	✔		✔	✔									✔		✔	✔	
19	✔	✔				✔	✔	✔	✔		✔	✔					✔	✔		✔				✔				
20	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔						✔					✔	✔						✔	
21	✔	✔	✔			✔	✔		✔		✔	✔		✔						✔			✔	✔				
22	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔		✔	✔									✔	
23	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔																✔		
24	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔													
25	✔		✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔									✔			✔	✔		✔	✔	
26	✔	✔	✔			✔	✔	✔			✔	✔			✔		✔	✔								✔		
27	✔	✔	✔			✔	✔				✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔			✔	✔		✔	✔	
28	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔	✔									✔	
29	✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔	✔	✔						✔										
30	✔	✔	✔	✔		✔	✔				✔			✔	✔		✔	✔										
31	✔	✔	✔	✔			✔				✔	✔		✔	✔						✔							

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___กรกฎาคม___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ล้าง BackWash																											
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔									✔					
2	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔									✔					
3	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔	✔	✔												✔					
4	✔	✔	✔				✔		✔	✔	✔									✔			✔			✔		
5	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔			✔			✔						✔					
6	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔									✔					
7	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔									✔					
8	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔										✔			✔			✔		
9	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔														
10	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔					✔						✔			✔					
11	✔	✔	✔			✔	✔	✔						✔						✔						✔		
12	✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔													✔					
13	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔																			✔		
14	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔						✔			✔			✔					
15	✔	✔	✔		✔	✔	✔																✔					
16	✔	✔	✔		✔		✔			✔	✔						✔						✔					
17	✔	✔	✔	✔		✔	✔				✔			✔						✔			✔					
18	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔		✔									✔			✔			✔		
19	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔						✔			✔			✔					
20	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔					✔						✔						✔		
21	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔		✔			✔						✔			✔					
22	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔			✔			✔									✔		
23	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔																✔		
24			✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔														
25	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔										✔			✔			✔		
26	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔			✔			✔			✔									✔		
27	✔	✔	✔		✔	✔	✔				✔			✔			✔			✔			✔			✔		
28	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔			✔			✔									✔		
29	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔						✔											
30	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔			✔			✔											
31	✔	✔	✔	✔			✔	✔			✔			✔						✔								

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน สิงหาคม

รายการ / วันที่	Beach						Kid						Quiet						Lobby						Spa					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		7.8	3.0	✔				7.8	0.2	✔			3600	7.8	0.2	✔				7.8	3.0					7.8	3.0	✔		
2		6.8	0.2	✔			2300	7.8	0.2	✔			3400	7.8	1.0	✔				8.2	0.2					8.2	3.0	✔		
3		6.8	0.2	✔			1700	7.8	0.2	✔			3000	7.8	0.2	✔				8.2	0.2					7.8	3.0	✔		
4		7.6	3.0	✔			2000	7.8	0.2	✔			2600	8.2	0.2	✔				8.2	0.2					8.2	3.0	✔		
5		7.6	3.0	✔			3000	7.8	0.2	✔			3700	7.8	0.2	✔				8.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
6		6.8	3.0	✔			2800	7.8	1.5	✔			3600	8.2	0.6	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
7		6.8	3.0	✔			2100	7.8	3.0	✔			3100	8.2	0.2	✔				7.8	3.0					8.2	1.0	✔		
8		7.2	3.0	✔			2600	6.8	0.2	✔			2900	8.2	0.6	✔				7.2	3.0					8.2	1.5	✔		
9		6.8	3.0	✔			1600	7.8	3.0	✔			3200	8.2	0.2	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
10		7.2	3.0	✔			2500	7.8	3.0	✔			3600	6.8	1.5	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
11		7.2	3.0	✔			1800	7.8	0.2	✔			3300	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
12		7.2	0.2	✔			2100	7.2	0.2	✔			3100	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
13	2700	7.8	3.0	✔			2500	7.8	3.0	✔			2700	8.2	0.2	✔				7.8	0.2					8.2	3.0	✔		
14	2700	7.8	3.0	✔			2500	7.8	3.0	✔			2700	8.2	0.2	✔				7.8	0.2					8.2	3.0	✔		
15	3100	6.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔			3700	8.2	3.0	✔				6.8	0.2					7.8	3.0	✔		
16	2800	7.6	3.0	✔			2500	7.8	3.0	✔			3400	7.8	1.0	✔				8.2	0.2					8.2	0.2	✔		
17	3200	7.2	3.0	✔			3100	7.8	3.0	✔			3100	7.8	0.2	✔				8.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
18	3100	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0	✔			2800	8.2	0.2	✔				7.2	3.0					8.2	3.0	✔		
19	3600	7.6	3.0	✔			3000	8.2	1.5	✔			2500	8.2	3.0	✔				7.2	3.0					8.2	3.0	✔		
20		7.8	3.0				2400	7.8	3.0	✔			3700	7.8	3.0	✔				7.2	3.0					7.8	3.0	✔		
21		7.8	3.0	✔			3400	7.8	3.0	✔			3500	8.2	1.0	✔				7.2	3.0					8.2	3.0	✔		
22	3600	7.2	3.0	✔			2700	7.8	3.0	✔			3000	8.2	3.0	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
23	3300	7.2	3.0	✔			2800	7.8	3.0	✔			2800	8.2	0.2	✔				7.2	3.0					6.8	0.6	✔		
24		7.6	3.0				3000	7.6	1.5	✔			2400	8.2	0.2	✔				7.2	3.0					7.2	3.0	✔		
25	3400	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
26	3400	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0	✔			3300	8.2	0.6	✔				7.8	3.0	✔				7.6	3.0	✔		
27	3300	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0	✔			3000	7.8	1.0	✔				6.8	0.2	✔				6.8	0.2	✔		
28	3300	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0	✔			2600	7.8	0.2	✔				6.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
29	3200	7.2	3.0	✔			2800	8.2	3.0	✔			3900	8.2	0.2	✔				6.8	3.0					7.8	3.0	✔		
30	3300	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0	✔			3400	0.2	0.2	✔				6.8	3.0					8.2	3.0	✔		
31	3200	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0	✔			3000	8.2	0.2	✔				6.8	0.2					8.2	3.0	✔		
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน__สิงหาคม__

รายการ / วันที่	AB 1						AA 2						V.1						V.2						V.3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		7.8	3.0					7.8	1.5					7.8	1.5					7.8	1.5					7.8	0.2			
2	4500	7.8	3.0	✔			3800	6.8	0.6	✔				7.8	3.0					6.8	3.0					7.8	0.2			
3	4000	7.8	3.0	✔			3500	7.8	1.0	✔			2700	7.8	0.2	✔				7.8	3.0				3100	7.8	1.0	✔		
4	4000	6.8	3.0	✔			3500	7.8	0.6	✔				7.8	0.2					7.6	3.0					7.8	1.0			
5	3900	7.8	3.0	✔			3500	7.8	0.6	✔				7.8	0.2					7.8	3.0					7.8	3.0			
6	4300	7.8	3.0	✔			3700	7.8	3.0				2700	7.8	3.0	✔			3100	8.2	3.0	✔				8.2	3.0			
7	4200	7.8	3.0	✔			3600	7.8	0.2	✔				7.8	0.2					8.2	3.0				2600	8.2	1.0	✔		
8	2900	7.8	3.0	✔				7.6	1.5				2700	7.8	0.2	✔									2900	6.8	3.0	✔		
9	4100	7.8	3.0	✔			3600	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				7.2	3.0				3300	7.2	3.0	✔		
10		7.8	3.0				3500	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					6.8	3.0					8.2	3.0			
11	4100	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0					8.2	0.2			
12		7.8	3.0				3500	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.2	3.0					8.2	0.2			
13	3300	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0				3300	7.6	3.0	✔		
14	3300	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0				3300	7.8	3.0			
15	3200	7.2	3.0	✔			2900	7.8	3.0	✔			3300	7.2	3.0	✔			3100	7.8	3.0	✔			2300	7.8	3.0	✔		
16	3500	7.6	3.0	✔			2700	7.8	3.0	✔				7.6	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
17	3900	7.2	3.0	✔			3500	7.2	3.0	✔				7.2	3.0				2500	7.8	3.0	✔				7.8	3.0			
18	3900	7.2	3.0	✔			2900	7.6	3.0	✔			2800	7.8	3.0	✔			3300	6.8	3.0	✔				7.6	3.0			
19		7.6	3.0	✔			3200	7.2	3.0	✔			3600	7.8	3.0	✔			3400	7.8	3.0	✔				7.8	3.0			
20	3900	7.2	3.0	✔			3300	7.8	3.0	✔				7.8	3.0				3300	6.8	3.0	✔			3600	6.8	3.0	✔		
21	3800	7.2	3.0	✔			3400	7.8	3.0	✔				7.8	3.0				3400	6.8	3.0	✔			3600	7.2	3.0	✔		
22	3900	6.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0	✔				8.2	3.0					7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
23	3600	7.8	3.0	✔			3300	7.2	3.0	✔				7.8	3.0				3100	7.2	1.5	✔				7.2	3.0			
24	2400	7.6	3.0	✔			2900	7.8	3.0				3400	6.8	3.0	✔			3100	7.6	3.0	✔				7.6	3.0			
25	3500	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0	✔				7.2	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
26	3800	7.8	3.0	✔			3600	7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0				3200	6.8	3.0	✔		
27	3800	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.8.	3.0				3200	7.2	3.0	✔		
28	3800	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0	✔				7.8	3.0				2700	6.8	3.0	✔				7.2	3.0			
29	2500	7.2	3.0	✔			3200	7.8	1.0	✔				7.8	3.0					6.8	3.0					7.2	3.0			
30	2400	7.2	3.0	✔			3300	7.8.	3.0	✔				7.8	3.0					7.2	3.0					7.8	3.0			
31	2300	7.8	3.0	✔			3100	7.2	1.5	✔				7.8	3.0					7.8	3.0				2900	7.8	3.0	✔		
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน__สิงหาคม__

รายการ / วันที่	ตึก 2																		ตึก 3															
	2/1						2/2						2/3						3/1						3/2						3/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3600	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				3000							7.8	3.0					7.8	3.0								
2	3500	7.8	1.0	✔			2900	7.8	1.0				2800						2900	6.8	3.0	✔			3000	6.8	3.0				3000					
3	3500	7.8	0.6	✔			3000	7.8	0.6				2900							7.8	1.5					7.8	1.5								
4	3500	7.8	1.0	✔			2900	7.8	1.0				2900							7.8	3.0					7.8	3.0								
5	3500	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				2900						2700	7.6	1.5	✔			2700	7.6	1.5				2700					
6		7.8	3.0					7.8	3.0										3000	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3100					
7		7.8	1.0					7.8	1.0											7.8	1.0					7.8	1.0								
8	3800	7.6	1.0	✔			2800	7.6	1.0				2800						3500	7.8	1.0	✔			3600	7.8	1.0				3500					
9	3400	7.8	0.2	✔			2900	7.8	0.2				2800						3300	7.8	0.2	✔			3400	7.8	0.2				3400					
10		7.8	3.0					7.8	3.0										3300	7.8	3.0	✔			3400	7.8	3.0				3400					
11	3400	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				2800							7.8	3.0					7.8	3.0								
12	3400	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				2900						3300	7.2	3.0	✔			3300	7.2	3.0				3200					
13	3200	6.8	0.6	✔			2900	6.8	0.6				2800						3000	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3000					
14	3200	6.8	0.6				2900	6.8	0.6				2800						3000	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3000					
15	2900	7.2	3.0	✔			2900	7.2	3.0				2900						2600	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0				2700					
16	2800	7.6	3.0	✔			2600	7.6	3.0				2600						2400	7.8	3.0	✔			2500	7.8	3.0				2500					
17		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
18		7.8	3.0	✔				7.8	3.0										2800	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				2800					
19	3800	7.6	1.5	✔			3200	7.6	1.5				3200						3200	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3100					
20	3800	7.8	0.2	✔			3200	6.8	0.2				3100						3300	6.8	3.0	✔			3300	6.8	3.0				3300					
21	4200	7.8	0.2	✔			3200	7.8	0.2				3400						3200	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3200					
22	4100	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3100							7.8	3.0					7.8	3.0								
23	3800	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3200						3100	6.8	3.0	✔			3100	6.8	3.0				3100					
24		7.2	3.0					7.2	3.0											7.2	3.0					7.2	3.0								
25	3800	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3200						2800	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				2900					
26		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
27	3700	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3200							7.8	3.0					7.8	3.0								
28		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
29	3600	6.8	1.5	✔			3100	6.8	1.5											7.2	3.0					7.2	3.0								
30	3600	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				3100						2700	7.8.	3.0	✔			2700	7.8	3.0				2700					
31	3400	7.8	3.0	✔			3000	7.8.	3.0				3000						2600	7.8	0.6	✔			2600	7.8	0.6				2600					
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___สิงหาคม___

รายการ / วันที่	ตึก 4																		ตึก 5															
	4/1						4/2						4/3						5/1						5/2						5/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3100	7.8	1.0	✔			3100	7.8	1.0				3000							7.8	0.2					7.8	0.2								
2	3000	6.8	3.0	✔			3000	6.8	3.0										4800	7.8	1.5	✔			3000	7.8	1.5				3400					
3	2800	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				2800						4900	7.8	1.0	✔			2900	7.8	1.0				3600					
4		7.8	3.0					7.8	3.0										4800	7.8	0.6	✔			2800	7.8	0.6				3400					
5	2800	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				2800							7.8	0.2					7.8	0.2								
6	3100	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0										5000	7.8	1.5	✔			2900	7.8	1.5				3200					
7	3300	7.8	1.0	✔				7.8	1.0				3400						4900	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				3000					
8	3300	7.8	1.5	✔				7.8	1.5				3500						4700	7.6	0.6	✔			2900	7.6	0.6				3100					
9	3200	7.8	0.2					7.8	0.2											7.8	0.2					7.8	0.2								
10		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
11	3200	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3200						4800	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0				2800					
12		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	1.5					7.8	1.5								
13		7.8	3.0					7.8	3.0										4900	7.6	1.5	✔			2800	7.6	1.5				3300					
14		7.8	3.0					7.8	3.0										4900	7.6	1.5	✔			2800	7.6	1.5				3300					
15	2500	7.8	1.5	✔			2500	7.8	1.5				2400							7.8	3.0					7.8	3.0								
16	2600	7.8	0.6	✔			2900	7.8	0.6				3100							7.8	3.0					7.8	3.0								
17	2800	7.2	3.0	✔			2900	7.2	3.0				2800							7.8	1.0					7.8	1.0								
18	2700	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				2700						4300	8.2	1.5	✔			2400	7.8	1.5				2600					
19		7.8	0.2	✔			3400	7.8	0.2				3400						4900	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				3600					
20		7.8	0.6	✔			3300	7.8	0.6				3100						4900	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				3400					
21		7.2	3.0	✔			3500	7.2	3.0				3500							7.8	3.0					7.8	3.0								
22		7.2	3.0	✔			3400	7.2	3.0				3200							7.8	3.0					7.8	3.0								
23		7.8	0.2	✔			3300	7.8	0.2				3100						5000	7.8	1.0	✔			2700	7.8	1.0				2800					
24		7.8	0.2					7.8	0.2										4800	7.8	3.0	✔			2600	7.8	3.0				3000					
25		7.8	0.6	✔			3000	7.8	0.6				2900							7.8	3.0					7.8.	3.0								
26		7.8	0.6					7.8	0.6										4800	7.8	1.0	✔			3000	7.8	1.0				3300					
27		7.8	1.0					7.8	1.0											7.8	1.0					7.8	1.0								
28		7.8	0.2	✔				7.8	0.2											7.8	0.2					7.8	0.2								
29	3300	7.2	1.0	✔			3300	7.2	1.0				3100						4500	7.8	1.0	✔			2500	7.8	1.0				2900					
30		7.8	1.0	✔			2800	78	1.0				2800						4900	7.8	1.5	✔			3000	7.8	1.5				3000					
31		7.8	1.0	✔				7.8	1.0											7.8	1.0	✔				7.8	1.0								

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน__สิงหาคม__

รายการ / วันที่	ตึก 6																		ตึก 7															
	6/1						6/2						6/3						7/1						7/2						7/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	2900	7.8	0.6	✔			3100	7.8	0.6				3000						3100	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3700					
2		7.8	3.0					7.8	3.0										3200	6.8	3.0	✔			3100	6.8	3.0				3800					
3	3000	7.8	0.6	✔			3200	7.8	0.6				3000							7.8	3.0					7.8	3.0									
4		7.8	0.6					7.8	0.6											7.6	3.0					7.6	3.0									
5		7.8	0.6					7.8	0.6											7.8	3.0					7.8	3.0									
6	2800	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				2900						2900	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0									
7		8.2	0.2					8.2	0.2										3100	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3700					
8	3200	8.2	1.0	✔			3400	8.2	1.0				3300						3200	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3700					
9		8.2	1.0					8.2	1.0										3200	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				4300					
10	3200	8.2	1.5	✔			3400	8.2	1.5										3200	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				4200					
11	3100	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				3200							7.8	3.0					7.8	3.0									
12	3100	7.2	3.0	✔			3300	7.2	3.0				3100						3100	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				3700					
13	2800	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				2900						2900	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				3400					
14	2800	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				2900						2900	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				3400					
15	2700	8.2	3.0	✔			2900	8.2	3.0				2700						3000	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				3400					
16		7.8	3.0					7.8	3.0										2700	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0				3100					
17		7.8	1.0					7.8	1.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
18		7.6	3.0	✔				7.6	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0									
19		8.2	0.6					8.2	0.6										3100	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3500					
20	3100	7.8	1.5	✔			3300	7.8	1.5				3100						3100	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3500					
21		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
22	3400	7.2	3.0	✔			3600	7.2	3.0				3500						3400	7.2	3.0	✔			3400	7.2	3.0				3900					
23	3200	7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0				3300						3300	7.2	3.0	✔			3300	7.2	3.0				3700					
24	3100	7.8	1.5	✔			3900	7.8	1.5				3300							7.6	3.0					7.6	3.0									
25		7.8	3.0					7.8	3.0										3000	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3400					
26		7.8	3.0					7.8	3.0										3000	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				3400					
27		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
28	3100	7.8	0.2	✔			3100	7.8	0.2				3100							7.8	3.0					7.8	3.0									
29	2900	7.6	1.0	✔			3100	7.6	1.0				3000						2900	6.8	3.0	✔			2900	6.8	3.0				3400					
30	2800	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				2900							7.8	3.0					7.8	3.0									
31	2700	7.2	3.0	✔			2800	7.2	3.0										2800	6.8	3.0	✔			2800	6.8	3.0				3100					
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เดือน__สิงหาคม__

Date	Location																			
	Beach		Kid		Quiet		Lobby		Spa		AB 1		AA2		v.1		v.2		v.3		ตึก 2	
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง
1			4817																			
2			4831	14																		
3			4845	14																		
4			4860	15																		
5			4876	16																		
6			4893	17																		
7			—	0																		
8			—	0																		
9			—	0																		
10			—	0																		
11			—	0																		
12			—	0																		
13			5024	148																		
14			5050	26																		
15			5074	24																		
16			5097	23																		
17			5120	23																		
18			5145	25																		
19			5171	26																		
20			5197	26																		
21			5224	27																		
22			5252	28																		
23			5280	28																		
24			5308	28																		
25			5338	30																		
26			5368	30																		
27			5401	33																		
28			5432	31																		
29			5464	32																		
30			5498	34																		
31			5531	33																		

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___สิงหาคม___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ดูดสระ + ดูแลสระ																											
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔	✔		✔							✔						✔					✔	✔		✔		
2	✔	✔	✔			✔	✔				✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔	✔					✔	✔	
3	✔		✔			✔	✔	✔		✔	✔						✔	✔		✔			✔	✔				
4	✔		✔			✔	✔				✔	✔								✔	✔							
5	✔	✔	✔	✔		✔	✔				✔				✔		✔											
6	✔		✔			✔	✔	✔	✔					✔				✔			✔		✔			✔		
7	✔		✔			✔	✔			✔							✔			✔	✔					✔		
8	✔	✔	✔			✔		✔		✔		✔		✔			✔			✔	✔		✔	✔			✔	
9	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔			✔									✔	✔	
10	✔		✔				✔								✔								✔			✔	✔	
11	✔	✔	✔			✔	✔				✔	✔					✔	✔		✔	✔		✔	✔				
12	✔	✔	✔	✔	✔		✔					✔		✔	✔								✔	✔			✔	
13	✔	✔	✔			✔	✔			✔		✔			✔					✔	✔		✔			✔		
14	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔			✔									✔		✔	✔			✔	
15	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔					✔	✔		✔	✔	
16	✔	✔	✔			✔	✔				✔	✔		✔	✔		✔	✔								✔	✔	
17	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔									✔										
18	✔	✔	✔				✔	✔	✔					✔	✔		✔			✔			✔					
19	✔	✔	✔			✔	✔		✔		✔			✔	✔		✔	✔		✔	✔						✔	
20	✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔		✔			✔			✔	✔	
21	✔		✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔			✔											
22	✔	✔				✔	✔					✔						✔					✔			✔		
23	✔	✔	✔			✔	✔		✔		✔	✔		✔	✔			✔		✔			✔	✔			✔	
24	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔												✔			✔				
25	✔	✔	✔			✔	✔					✔		✔				✔		✔							✔	
26	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔																	✔	
27	✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔	✔	✔																
28	✔	✔	✔			✔	✔		✔									✔					✔	✔				
29	✔	✔	✔			✔	✔				✔						✔			✔			✔	✔		✔	✔	
30	✔	✔	✔			✔	✔				✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔	✔			✔				
31		✔	✔			✔	✔			✔	✔	✔		✔	✔								✔	✔		✔	✔	

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___สิงหาคม___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ล้าง BackWash																											
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔	✔		✔						✔						✔						✔			✔		
2	✔	✔	✔		✔	✔	✔				✔			✔			✔			✔						✔		
3	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔						✔			✔			✔					
4	✔	✔	✔		✔	✔	✔				✔									✔								
5	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔			✔			✔											
6	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔					✔			✔			✔			✔			✔		
7	✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔							✔			✔						✔		
8	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔			✔			✔			✔			✔			✔		
9	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔			✔									✔		
10	✔	✔	✔		✔		✔							✔									✔			✔		
11	✔	✔	✔		✔	✔	✔				✔						✔			✔			✔			✔		
12	✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔			✔									✔			✔		
13	✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔	✔			✔						✔			✔			✔		
14	✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔	✔			✔						✔			✔			✔		
15	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔			✔						✔			✔		
16	✔	✔	✔		✔	✔	✔				✔			✔			✔									✔		
17	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔								✔											
18	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔			✔			✔			✔			✔					
19	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔					✔			✔			✔						✔		
20		✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔			✔			✔			✔			✔		
21	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔			✔											
22	✔	✔	✔		✔	✔	✔				✔						✔						✔			✔		
23	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔		✔			✔			✔			✔			✔			✔		
24		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔											✔			✔					
25	✔	✔	✔		✔	✔	✔				✔			✔			✔									✔		
26	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔										✔						✔		
27	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔																	
28	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔								✔						✔					
29	✔	✔	✔		✔	✔	✔				✔						✔			✔			✔			✔		
30	✔	✔	✔		✔	✔	✔				✔			✔			✔			✔			✔					
31	✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔	✔			✔									✔			✔		

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน กันยายน

รายการ / วันที่	Beach						Kid						Quiet						Lobby						Spa					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3200	7..8	3.0	✔			2700	7.8	3.0	✔			2700	8.2	1.0	✔				7.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
2	2100	7.8	3.0	✔			2100	7.8	3.0	✔			3900	8.2	0.2	✔				7.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
3	3200	7.8	3.0	✔			3000	7.2	0.2	✔			3500	8.2	3.0	✔				7.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
4	3300	7.2	3.0	✔			2400	7.8	3.0	✔			3100	8.2	1.0	✔				7.8	3.0					8.2	0.2	✔		
5	3000	7.8	3.0	✔			2300	7.8	3.0	✔			2600	8.2	0.2	✔				6.8	3.0					6.8	3.0	✔		
6		7.6	3.0	✔			1600	8.2	0.2	✔				8.2	0.2	✔				6.8	3.0					7.2	3.0	✔		
7	3100	7.2	3.0	✔			2000	7.8	3.0	✔			3200	8.2	3.0	✔				6.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
8	3000	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0	✔			3900	7.8	3.0	✔				6.8	3.0					8.2	3.0	✔		
9	3300	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0	✔			3800	8.2	0.6	✔				7.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
10	3400	7.8	3.0	✔			3200	8.2	3.0	✔			3300	7.8	3.0	✔				7.2	3.0					8.2	3.0	✔		
11	3300	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0	✔				7.2	0.2					7.2	3.0	✔		
12	3200	7.8	3.0	✔			2900	7.6	3.0	✔			3500	8.2	0.2	✔				6.8	3.0					7.8	3.0	✔		
13	3400	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0	✔				7.8	0.2					7.2	3.0					8.2	3.0	✔		
14	3400	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0	✔				7.8	0.2					7.2	3.0	✔				8.2	3.0			
15	3400	7.2	3.0	✔				7.8	0.2	✔			3300	7.8	0.6	✔				7.6	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
16	3400	7.8	3.0	✔				7.8	1.5	✔			3000	7.8	0.2	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
17	3300	7.8	3.0	✔			2500	7.8	3.0	✔			2500	7.8	3.0	✔				7.6	3.0					8.2	3.0	✔		
18	3300	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0	✔			3600	7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
19	3300	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0	✔			3300	8.2	3.0	✔				6.8	3.0					6.8	3.0	✔		
20	3100	7.6	3.0	✔			2800	7.6	1.5	✔			2800	8.2	1.5	✔				7.2	6.8					7.8	3.0	✔		
21	3200	7.8	3.0	✔			2300	8.2	0.2	✔			3600	8.2	0.2	✔				7.2	3.0					6.8	3.0	✔		
22	3200	6.8	0.2	✔			2000	7.8	3.0	✔			3500	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
23	3200	6.8	0.2	✔			1700	8.2	0.2	✔			3000	8.2	0.2	✔				7.8	3.0					7.8	3.0	✔		
24	3200	7.2	3.0	✔			1500	7.8	0.2	✔			2700	7.8	0.2	✔				7.8	1.5	✔				8.2	3.0	✔		
25	3100	7.2	3.0	✔			3400	7.8	0.2	✔			3500	8.2	0.2	✔				8.2	3.0					8.2	1.0	✔		
26	3200	7.6	3.0	✔			2700	7.8	1.5	✔			3900	8.2	1.0	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
27	3700	6.8	1.0	✔			3800	7.6	0.2	✔			3000	7.8	0.2	✔				6.8	3.0					6.8	3.0	✔		
28	3700	7.2	3.0	✔			2900	7.8	0.2	✔			3700	7.8	3.0	✔				7.2	3.0					7.8	3.0	✔		
29	3500	7.8	3.0	✔			2700	7.8	1.0	✔			3600	7.8	0.2	✔				7.2	3.0					8.2	3.0	✔		
30	3500	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0	✔			3300	8.2	1.0	✔				7.6	3.0					7.8	1.0	✔		
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___กันยายน___

รายการ / วันที่	AB 1						AA 2						V.1						V.2						V.3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3100	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0	✔			3000	6.8	3.0	✔				7.2	3.0				2800	6.8	3.0	✔		
2	3200	7.2	3.0	✔			3000	7.2	0.6	✔				6.8	3.0				2900	7.8	3.0	✔				6.8	0.2			
3	3700	6.8	3.0	✔			3400	7.2	3.0	✔				7.2	3.0				2900	7.8	3.0	✔				6.8	0.2			
4		7.8	3.0				3500	7.2	3.0	✔			3500	7.8	3.0	✔			3400	6.8	3.0	✔			2600	6.8	3.0	✔		
5	3600	7.8	3.0	✔			3300	6.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0	✔			3300	7.2	3.0	✔			3300	7.2	3.0	✔		
6	2400	7.6	3.0	✔			3100	6.8	3.0	✔				7.6	3.0				3100	6.8	3.0	✔				7.2	3.0			
7	3500	7.8	3.0	✔			3300	7.2	3.0	✔				6.8	3.0	✔				7.8	3.0				3200	6.8	3.0	✔		
8	3300	7.8	3.0	✔			3400	6.8	3.0	✔			2900	6.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0	✔		
9	3100	7.8	3.0	✔			3400	7.2	3.0	✔				6.8	3.0					7.8	3.0				3100	6.8	3.0	✔		
10		7.8	3.0				3400	7.8	3.0	✔				6.8	3.0					7.8	3.0					6.8	3.0			
11	2400	7.8	3.0	✔				7.6	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0			
12		7.8	3.0				3200	7.2	3.0	✔				7.2	3.0					7.6	3.0				3300	6.8	3.0			
13		7.8	3.0				3400	7.8	3.0	✔				7.8	0.6					7.8	1.0					6.8	3.0			
14		7.8	3.0				3400	7.8	3.0	✔				7.8	0.6					7.8	1.0					6.8	3.0			
15	3400	7.2	3.0	✔			3400	7.8	3.0	✔				7.8	0.2					7.8	0.2					7.2	3.0			
16	3700	7.8	3.0	✔			3600	7.8	3.0	✔				7.8	0.2				2200	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0	✔		
17	3900	7.8	3.0	✔			3600	7.8	3.0	✔			2300	7.8	3.0	✔			3700	7.8	3.0	✔			2900	7.6	3.0	✔		
18	4000	7.8	3.0	✔			3900	7.2	3.0	✔			3600	6.8	3.0	✔			3800	7.6	3.0	✔			2800	6.8	3.0	✔		
19	3900	7.2	3.0	✔			3400	7.6	3.0	✔			3900	7.2	3.0	✔			3400	7.6	3.0	✔			2800	6.8	3.0	✔		
20	2900	7.8	3.0	✔			3300	7.2	3.0	✔				7.6	3.0				3600	7.6	3.0	✔			2700	7.2	3.0	✔		
21	4500	7.8	3.0	✔			4400	7.8	3.0	✔			3800	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.6	3.0			
22	4500	7.8	3.0	✔			3600	7.8	3.0	✔			3700	7.8	3.0	✔				7.8	1.5				3400	7.8	3.0	✔		
23	4400	7.8	3.0	✔			3700	7.6	0.6	✔			3600	7.8	3.0	✔				7.8	3.0				3300	7.8	3.0	✔		
24	4500	7.8	3.0	✔			3700	7.8	3.0	✔			3600	6.8	3.0	✔			3500	6.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0	✔		
25	4400	7.6	3.0	✔			3600	7.2	3.0	✔			3600	6.8	3.0	✔			3600	6.8	3.0	✔			3300	6.8	3.0	✔		
26		7.8	3.0				3100	7.6	3.0	✔				7.6	3.0				3900	7.6	3.0	✔			3200	6.8	3.0	✔		
27	4300	7.8	3.0	✔			3500	7.8	3.0	✔				7.8	3.0				3400	7.8	3.0	✔			3200	6.8	3.0	✔		
28	4300	7.2	3.0	✔			3400	7.8	3.0	✔				7.8	3.0				3300	7.8	3.0	✔				7.8	3.0			
29	4000	7.6	3.0	✔			3500	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0					7.2	3.0			
30	3900	7.6	3.0	✔			3400	7.6	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	3.0					7.8	3.0			

Remark : Remark : Remark : Remark : Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___กันยายน___

รายการ / วันที่	ตึก 2																		ตึก 3																	
	2/1						2/2						2/3						3/1						3/2						3/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3100	7.2	3.0	✔			2800	7.2	3.0				2700						3000	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				3000					
2	3000	7.2	3.0	✔			2700	7.2	3.0				2700							7.8	1.5					7.8	1.5									
3	3500	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				3000							7.8	3.0					7.8	3.0									
4	3100	7.2	3.0	✔			2800	7.2	3.0				2700						2900	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				3000					
5	3600	7.2	3.0	✔			3300	7.2	3.0				3200							7.8	3.0					7.8	3.0									
6	3400	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				3000						2700	7.6	3.0	✔			2100	7.6	3.0				2700					
7		7.8	3.0					7.8	3.0										3000	6.8	3.0	✔			3100	6.8	3.0				3100					
8		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0									
9		7.8	1.5					7.8	1.5											7.8	3.0					7.8	3.0									
10		7.8	1.0					7.8	1.0										3000	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				3100					
11	3000	7.8	1.0	✔			2600	7.8	1.0				2500						3000	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3000					
12	3500	6.8	3.0	✔			3100	6.8	3.0				3000						2900	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				3000					
13	3400	7.8	1.5	✔			3000	7.8	1.5				3000							7.8	3.0					7.8	3.0									
14	340	7.8	1.5	✔			3100	7.8	1.5				3000							7.8	3.0					7.8	3.0									
15	3300	7.8	0.6	✔			2900	7.8	0.6				2800						2800	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				2800					
16	3700	7.2	3.0	✔			3300	7.2	3.0				3100						3200	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3200					
17		7.2	3.0					7.2	3.0										3100	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3200					
18	3600	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3000							7.6	3.0					7.6	3.0									
19	3500	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				3000						3000	6.8	3.0	✔			3100	6.8	3.0				3000					
20	3400	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3200						2900	6.8	3.0	✔			3000	6.8	3.0				3000					
21	3400	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				2900							6.8	3.0					6.8	3.0									
22	3600	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3100							6.8	3.0					6.8	3.0									
23	3600	7.8	3.0	✔			3100	7.2	3.0				2900							6.8	3.0					6.8	3.0									
24		7.8	1.0					7.8	1.0											7.2	3.0					7.2	3.0									
25	3500	6.8	1.0	✔			3000	6.8	1.0				2800							7.2	3.0					7.2	3.0									
26		7.2	3.0					7.2	3.0										2900	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				2900					
27		7.8	3.0					7.8	3.0										2800	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				2900					
28		7.2	3.0					7.2	3.0										2900	6.8	3.0	✔			2900	6.8	3.0				2900					
29	3300	7.2	3.0	✔			2800	7.2	3.0				2700						2700	7.2	3.0	✔			2900	7.2	3.0				2800					
30	3100	7.2	3.0	✔			2700	7.2	3.0				2700						2700	7.2	3.0	✔			2800	7.2	3.0				2800					
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___กันยายน___

รายการ / วันที่	ตึก 4																		ตึก 5																	
	4/1						4/2						4/3						5/1						5/2						5/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		7.8	1.5					7.8	1.5											7.8	3.0					7.8	3.0									
2		7.8	0.2					7.8	0.2											7.8	0.2					7.8	0.2									
3		7.8	1.0					7.8	1.0											7.8	1.5					7.8	1.5									
4		7.8	1.5					7.8	1.5										4400	7.8	1.0	✔			2400	7.8	1.0				2700					
5		7.2	1.5	✔			3000	7.2	1.5				2800						4700	7.8	3.0	✔			2600	7.8	3.0				2900					
6		7.6	1.5					7.6	1.5											7.6	3.0					7.6	3.0									
7		7.8	0.6	✔			2800	7.8	0.6				2700							7.8	1.0					7.8	1.0									
8		7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3100						4500	6.8	3.0	✔			2600	6.8	3.0				3100					
9		7.8	1.0	✔			3000	7.8	1.0				2900						4200	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				3100					
10		7.8	0.2	✔			2900	7.8	0.2				2900							7.6	0.2					7.6	0.2									
11		7.8	0.2	✔			3200	7.8	0.2				3200							7.8	0.2					7.8	0.2									
12		6.8	3.0	✔			3100	6.8	3.0				3000						4100	7.2	3.0	✔			2100	7.2	3.0				2500					
13		7.8	1.0	✔			3000	7.8	1.0				3100						4800	7.8	0.6	✔			2800	7.8	0.6				3000					
14		7.8	1.0	✔			3000	7.8	1.0				3100						4800	7.8	0.6	✔			2800	7.8	0.6				3000					
15		7.8	3.0	✔			28900	7.8	3.0				3000						4600	7.8	1.0	✔			3100	7.8	1.0				3100					
16		7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				3200						4600	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3000					
17		7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				3100							7.6	3.0					7.6	3.0									
18		7.8	3.0					7.8	3.0										4600	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0				2900					
19		7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				3000							7.6	3.0					7.6	3.0									
20		8.2	0.2					8.2	0.2										4400	6.8	1.0	✔			2900	6.8	1.0				3200					
21		7.2	0.2	✔			3000	7.2	0.2				2900							6.8	3.0					6.8	3.0									
22		7.8	0.2					7.8	0.2										4600	6.8	3.0	✔			2900	6.8	3.0				3200					
23		7.6	0.2					7.6	0.2											7.2	3.0					7.2	3.0									
24		7.8	0.2	✔			2800	7.8	0.2				2700							7.2	3.0					7.2	3.0									
25	2900	7.8	0.2	✔			2800	7.8	0.2				2700						4500	6.8	3.0	✔			2800	6.8	3.0				3600					
26		7.8	1.5					7.8	1.5										4600	7.2	3.0	✔			2800	7.2	3.0				3700					
27		7.6	0.2	✔			3000	7.6	0.2				2800						4600	7.2	3.0	✔			2800	7.2	3.0				3000					
28		7.8	1.0	✔			2900	7.8	1.0				2800							7.8	3.0					7.8	3.0									
29		7.8	0.2	✔			2800	7.8	0.2				2700							7.6	1.5					7.6	1.5									
30	2900	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				2800						4400	7.2	3.0	✔			2500	7.2	3.0				2700					
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___กันยายน___

รายการ / วันที่	ตึก 6																		ตึก 7																	
	6/1						6/2						6/3						7/1						7/2						7/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	2600	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0				2600							7.2	3.0					7.2	3.0									
2		7.8	1.0					7.8	1.0											7.2	3.0					7.2	3.0								
3	2900	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				3000							7.8	3.0					7.8	3.0								
4	2700	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				2800							7.8	3.0					7.8	3.0								
5		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
6	3000	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				2900						2900	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				3200					
7		7.8	3.0					7.8	3.0										2800	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				3100					
8		7.8	3.0					7.8	3.0										3000	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				3500					
9		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
10	2500	7.8	0.2	✔			2700	7.8	0.2				2600							7.6	3.0					7.6	3.0								
11	2800	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				2900						2800	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				3200					
12		7.8	3.0					7.8	3.0										3100	7.2	3.0	✔			3100	7.2	3.0				3500					
13		7.8	0.2					7.8	0.2											7.6	3.0					7.6	3.0								
14		7.8	0.6					7.8	0.6											7.6	3.0					7.6	3.0								
15		7.8	3.0					7.8	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
16		7.8	3.0					7.8	3.0										2900	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				3400					
17	2600	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				2700						2800	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				3300					
18		8.2	3.0	✔			3300	8.2	3.0				3100							7.8	3.0					7.8	3.0								
19		8.2	3.0					8.2	3.0											7.8	3.0					7.8	3.0								
20	2900	8.2	1.5	✔			3100	8.2	1.5				3000						2700	7.2	3.0	✔			2700	7.2	3.0				3200					
21	2900	8.2	0.2	✔			3100	8.2	0.2				3000							7.6	3.0					7.6	3.0								
22	2900	8.2	0.2	✔			3100	8.2	0.2				2900						2800	7.2	3.0	✔			2700	7.2	3.0				3200					
23		8.2	0.6					8.2	0.6											7.2	3.0					7.2	3.0								
24		7.8	0.6					7.8	0.6											7.2	3.0					7.2	3.0								
25	2700	7.8	0.2	✔			2900	7.8	0.2				2700							7.6	3.0					7.6	3.0								
26	3000	8.2	3.0	✔			3300	8.2	3.0				3000						2700	7.6	3.0				2700	7.6	3.0				3200					
27	3000	7.8	1.0	✔			3200	7.8	1.0				2900						3100	6.8	3.0	✔			3000	6.8	3.0				3500					
28	2900	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				2900						3100	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				3600					
29	2800	7.8	3.0				3000	7.8	3.0				2700						2900	7.2	3.0	✔			2900	7.2	3.0				3500					
30		8.2	3.0					8.2	3.0										2800	6.8	3.0	✔			2800	6.8	3.0				3300					

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เดือน___กันยายน___

Date	Location																					
	Beach		Kid		Quiet		Lobby		Spa		AB 1		AA2		v.1		v.2		v.3		ตึก 2	
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง
1			5557																			
2			5569	12																		0
3			5605	36																		0
4			5642	37																		0
5			5729	87																		0
6			5830	101																		0
7			5866	36																		0
8			5878	12																		0
9			5888	10																		0
10			5898	10																	4	4
11			5909	11																	4	0
12			5920	11																	4	0
13			5932	12																	4	0
14			5944	12																	4	0
15			5954	10																	4	0
16			5969	15																	4	0
17			5982	13																	4	0
18			5995	13																	4	0
19			6008	13																	4	0
20			6021	13																	4	0
21			6036	15																	4	0
22			6050	14																	4	0
23			6068	18																	7	3
24			6082	14																	7	0
25			6089	7																	7	0
26			6117	28																	8	1
27			6134	17																	8	0
28			6153	19																	8	0
29			6171	18																	8	0
30			6190	19																	8	0

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เดือน___กันยายน___

Date	Location																					
	ตึก 3		ตึก 4		ตึก 5		ตึก 6		ตึก 7													
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง												
1																						
2		0		0		0		0		0												
3		0		0		0		0		0												
4		0		0		0		0		0												
5		0		0		0		0		0												
6		0		0		0		0		0												
7		0		0		0		0		0												
8		0		0		0		0		0												
9		0		0		0		0		0												
10	3	3	4	4	4	4	6	6	4	4												
11	3	0	7	3	4	0	11	5	4	0												
12	3	0	9	2	4	0	16	5	4	0												
13	3	0	10	1	4	0	18	2	4	0												
14	3	0	10	0	4	0	18	0	4	0												
15	3	0	10	0	4	0	19	1	4	0												
16	3	0	14	4	4	0	26	7	4	0												
17	3	0	16	2	4	0	30	4	4	0												
18	3	0	16	0	4	0	30	0	4	0												
19	3	0	16	0	4	0	30	0	4	0												
20	3	0	16	0	4	0	30	0	4	0												
21	3	0	21	5	4	0	34	4	4	0												
22	3	0	25	4	4	0	38	4	4	0												
23	3	0	29	4	4	0	40	2	4	0												
24	3	0	35	6	6	2	42	2	4	0												
25	3	0	39	4	7	1	45	3	4	0												
26	3	0	44	5	10	3	50	5	4	0												
27	3	0	50	6	14	4	53	3	4	0												
28	3	0	54	4	16	2	58	5	5	1												
29	3	0	54	0	16	0	58	0	5	0												
30	3	0	54	0	17	1	58	0	5	0												

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___กันยายน___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ดูดสระ + ดูแลสระ																												
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔	✔			✔		✔		✔	✔	✔		✔	✔								✔					
2	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔			✔																
3	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔			✔												✔				
4	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔		✔			✔								✔					
5	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔			✔	✔							
6	✔		✔			✔	✔		✔			✔		✔	✔								✔	✔		✔	✔	
7	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔							✔	✔									✔	
8	✔	✔	✔			✔	✔			✔							✔			✔	✔					✔		
9	✔	✔	✔	✔	✔		✔			✔					✔		✔											
10	✔	✔	✔				✔							✔	✔		✔	✔						✔				
11	✔	✔	✔			✔					✔	✔		✔	✔		✔						✔				✔	
12	✔	✔	✔				✔			✔	✔	✔		✔			✔	✔		✔	✔						✔	
13	✔	✔	✔			✔	✔			✔	✔			✔	✔		✔	✔		✔	✔					✔	✔	
14	✔	✔	✔				✔				✔	✔					✔	✔			✔							
15	✔	✔	✔	✔		✔	✔				✔				✔		✔				✔							
16	✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔			✔	✔						✔	
17	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔		✔	✔					✔	✔				
18	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔									✔			✔				
19	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔											
20	✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔		✔		✔	✔						✔			✔		✔		
21	✔	✔	✔			✔	✔	✔				✔					✔	✔						✔				
22	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔		✔								✔	✔			✔			✔	
23	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔		✔																
24	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔										
25	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔		✔	✔					✔	✔		✔	✔		✔	✔				
26	✔	✔	✔				✔		✔	✔				✔	✔					✔	✔			✔		✔	✔	
27	✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔				✔				✔			✔			✔			✔	
28	✔	✔	✔			✔	✔		✔						✔		✔	✔					✔			✔		
29	✔	✔	✔			✔	✔				✔			✔	✔			✔						✔			✔	
30	✔	✔	✔			✔	✔				✔				✔		✔				✔						✔	
31																												

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___กันยายน___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ล้าง BackWash																											
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔									✔					
2	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔																	
3	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔												✔					
4	✔	✔	✔		✔		✔	✔	✔	✔	✔			✔						✔			✔					
5	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔			✔								
6	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔		✔			✔									✔			✔		
7	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔			✔									✔		
8	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔							✔			✔						✔		
9	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔							✔			✔								
10	✔	✔	✔		✔		✔							✔			✔						✔					
11	✔	✔	✔		✔		✔			✔	✔			✔			✔			✔						✔		
12	✔	✔			✔		✔										✔			✔								
13	✔	✔	✔		✔		✔				✔						✔			✔						✔		
14	✔	✔			✔		✔				✔						✔			✔								
15	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔			✔			✔			✔								
16	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔			✔			✔						✔		
17	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔			✔						✔			✔		
18	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔									✔			✔					
19	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔			✔											
20	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔						✔			✔			✔		
21	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔			✔						✔						✔					
22	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔									✔			✔			✔		
23	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔																	
24	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔											
25	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔			✔			✔					
26	✔	✔	✔		✔		✔		✔	✔				✔						✔			✔			✔		
27	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔				✔			✔			✔			✔			✔		
28	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔					✔			✔						✔			✔		
29	✔	✔	✔		✔	✔	✔				✔			✔			✔						✔			✔		
30	✔	✔	✔		✔	✔	✔				✔			✔			✔			✔						✔		

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___ตุลาคม___

วันที่ / รายการ	Beach						Kid						Quiet						Lobby						Spa					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3100	7.6	3.0	✔			3100	7.8	1.5	✔			2100	8.2	1.5	✔				7.6	3.0					8.2	3.0	✔		
2	3200	7.8	3.0	✔			3200	7.8	0.2	✔			3700	7.8	0.2	✔				7.8	3.0	✔				8.2	0.2	✔		
3	3200	6.8	0.2	✔			3200	7.8	0.2	✔			3500	7.6	1.0	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
4	3200	7.2	3.0	✔			2500	7.8	0.2	✔			3200	7.8	0.2	✔				7.8	3.0					7.8	3.0	✔		
5	3000	7.6	3.0	✔			3100	8.2	0.2	✔			2900	8.2	0.2	✔				7.8	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
6	3100	7.6	1.5	✔			2900	7.8	0.2	✔			2500	8.2	0.2	✔				7.2	3.0					7.2	3.0	✔		
7	3000	7.6	3.0	✔			3300	7.8	1.0	✔			3900	8.2	3.0	✔				7.6	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
8	3900	7.6	1.5	✔			3000	8.2	1.0	✔			3300	7.8	1.0	✔				7.6	3.0					8.2	3.0	✔		
9	3100	7.6	3.0	✔			2700	7.8	1.5	✔			3000	8.2	0.2	✔				7.6	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
10	3500	7.2	0.2	✔			3100	7.6	0.2	✔			2700	8.2	0.2	✔				7.8	1.5					8.2	1.5			
11	3100	7.2	3.0	✔			3700			✔			3900	8.2	1.0	✔				7.2	0.6					7.2	0.2	✔		
12	3300	7.6	3.0	✔			3500	6.8	0.2	✔			3400	8.2	1.0	✔				7.2	3.0					6.8	3.0	✔		
13	3200	7.6	3.0	✔			3800	6.8	0.2	✔			3100	8.2	1.0	✔				6.8	3.0					7.8	3.0	✔		
14	2900	7.8	3.0	✔			3900	7.6	0.2	✔			2600	8.2	0.2	✔				7.2	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
15	3900	7.6	1.5	✔			3600	8.2	1.0	✔			3500	8.2	1.5	✔				7.8	3.0					7.6	3.0	✔		
16	3200	7.6	1.5	✔			3000	7.8	0.2	✔			3300	8.2	1.0	✔				7.8	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
17	2900	7.8	0.2	✔			2400	7.8	0.2	✔			3100	8.2	0.2	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
18	3300	7.6	0.2	✔			3400	7.6	0.2	✔			2700	8.2	0.2	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
19	3200	7.6	1.5	✔			3200	8.2	0.2	✔			3300	8.2	0.5	✔				8.2	1.0	✔				8.2	0.2	✔		
20	3200	7.6	3.0	✔			2700	7.8	0.2	✔			3300	8.2	0.5	✔				7.6	3.0					8.2	3.0	✔		
21	3100	7.8	3.0	✔			2500	7.8	0.2	✔			2900	8.2	0.2	✔				6.8	3.0					6.8	3.0	✔		
22	3200	7.6	0.5	✔			2900	7.8	0.2	✔			2500	8.2	0.2	✔				7.2	3.0	✔				7.8	3.0	✔		
23	3100	7.6	3.0	✔			3000	7.6	0.2	✔			2100	8.2	1.0	✔										7.8	3.0	✔		
24	3500	7.8	0.2	✔			3600	8.2	0.2	✔			3800	8.2	1.0	✔				7.8	3.0					8.2	1.5	✔		
25	3400	7.6	1.5	✔			3000	7.8	0.2	✔			3300	7.6	3.0	✔				7.6	3.0	✔				8.2	3.0	✔		
26	3300	7.2	0.2	✔			3200	7.8	0.2	✔			3000	7.8	0.5	✔				7.8	3.0					8.2	3.0	✔		
27	3300	7.6	0.2	✔			3500	7.6	0.2	✔			2700	8.2	0.2	✔				8.2	3.0					8.2	3.0	✔		
28	3200	7.6	1.0	✔			3000	7.6	0.2	✔			2800	8.2	0.2	✔				8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔		
29	3200	7.6	1.0	✔			3000	7.6	0.2	✔			2800	8.2	0.2	✔				8.2	0.2	✔				8.2	3.0	✔		
30	2800	7.6	1.5	✔			2700	7.6	1.5	✔			3900	7.8	3.0	✔						✔				8.2	3.0	✔		
31	3900	8.2	0.2	✔			3400	8.2	0.2	✔			3100	8.2	0.2	✔				6.8	3.0					6.8	3.0	✔		

Remark :	Remark :	Remark :	Remark :	Remark :

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___ตุลาคม___

รายการ / วันที่	AB 1						AA 2						V.1						V.2						V.3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	2500	7.8	3.0	✔			3200	7.6	3.0	✔			3100	7.8	3.0	✔				7.8	3.0				2700	7.8	3.0	✔		
2	2500	8.2	3.0	✔			3100	7.8	1.5	✔				7.8	3.0					7.6	3.0									
3	3700	7.2	3.0	✔			3100	7.6	1.5	✔				7.8	3.0					7.8	3.0					7.8	1.5			
4	2700	7.6	3.0	✔			3100	7.8	1.0	✔			3100			✔			2400	7.8	3.0	✔				7.8	3.0			
5	2500	7.2	3.0	✔			3000	8.2	0.2	✔									3500	6.8	3.0	✔			2500	8.2	3.0	✔		
6	2700	7.8	3.0	✔			3200	7.6	3.0	✔				7.6	3.0					7.6	3.0					7.8	3.0			
7		7.8	3.0				3200	7.8	3.0	✔				7.2	3.0					7.6	3.0					8.2	1.5			
8		7.8	3.0				3100	7.8	3.0	✔				7.8	3.0					7.8	1.5					8.2	3.0			
9	2300	8.2	3.0	✔				8.2	1.5					7.8	3.0											8.2	3.0			
10	3600	8.2	3.0	✔			3200	8.2	0.2	✔			2800	6.8	1.5	✔				7.8	0.2					8.2	0.2			
11	2600			✔			2800	8.2	1.0	✔			3800	6.8	3.0	✔				7.6	3.0				3400	6.8	3.0	✔		
12	2500	7.8	1.5	✔			2800	7.8	1.5	✔										8.2	3.0									
13	2900	7.8	3.0	✔			3000	7.8	1.0	✔									3300	7.8	3.0	✔				7.6	3.0			
14		7.8	3.0				3000	7.8	3.0	✔				7.6	3.0											7.8	3.0			
15	2900	7.6	3.0	✔			3000	7.8	1.0	✔										7.8	3.0					7.8	3.0			
16		7.8	3.0				3000	7.8	1.5	✔										7.8	3.0					7.8	1.5			
17	2900	7.8	3.0	✔			2100	7.6	0.2	✔				7.8	3.0															
18	2900	7.6	3.0	✔			2400	7.8	0.2	✔			3400			✔				8.2	1.5									
19	2900	7.6	3.0	✔			2600	7.8	0.2	✔										8.2	0.5					7.8	1.5			
20	2800	7.8	3.0	✔			2600	8.2	0.5	✔															2700	7.2	3.0	✔		
21	2800	8.2	3.0	✔			2800	8.2	0.5	✔									2700	8.2	3.0	✔			2700	7.6	3.0	✔		
22	2600	7.8	3.0	✔			2600	7.6	3.0	✔									3200	6.8	3.0				3000	7.8	3.0			
23	2900	6.8	3.0	✔			2600	8.2	3.0	✔																7.8	3.0			
24	3500	7.8	3.0	✔				8.2	1.5				2900	6.8	1.5	✔			3100	7.8	3.0	✔			2800	6.8	1.0	✔		
25	2700	8.2	3.0	✔				8.2	3.0					6.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0	✔			3400	6.8	3.0	✔		
26	2800	8.2	3.0	✔			2900	8.2	3.0				3800	7.2	3.0	✔			3000	7.6	3.0	✔			3300	7.2	3.0	✔		
27	2800	7.8	3.0	✔			2900	8.2	1.5	✔			3800	7.6	3.0	✔			3000	6.8	3.0	✔			3200	7.6	3.0	✔		
28	2800	7.8	3.0	✔			3200	8.2	3.0	✔									3000			✔			3000	6.8	3.0	✔		
29	2800	7.8	3.0	✔			3200	8.2	3.0	✔									3000			✔			3000	6.8	3.0	✔		
30	2200	8.2	3.0	✔			3000	8.2	3.0	✔										7.6	3.0					7.2	3.0			
31		7.8	3.0				3100	8.2	3.0	✔				8.2	3.0					7.8	3.0					7.6	3.0			

Remark : _____

Remark : _____

Remark : _____

Remark : _____

Remark : _____

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___ตุลาคม___

รายการ / วันที่	ตึก 2																		ตึก 3															
	2/1						2/2						2/3						3/1						3/2						3/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		7.8	3.0					7.8	3.0										3200	7.6	3.0	✔				7.6	3.0								
2	3500	7.2	0.2	✔			3100	7.2	0.2				2900						3100	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				3200					
3	3600	7.6	1.0	✔			3100	7.6	1.0				2900						3100	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3200					
4	3600	7.2	1.0	✔			3500	7.2	1.0				3200						3100	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3100					
5	3600	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				2900							7.8	3.0					7.8	3.0								
6	3600	7.6	1.5	✔			3000	7.6	1.5				2900						3000	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3200					
7		7.6	1.0					7.6	1.0											7.6	3.0					7.6	3.0								
8	3700	7.8	1.5	✔			3000	7.8	1.5				2900						3400	7.6	3.0	✔			3500	7.6	3.0				3400					
9	3500	7.6	1.5	✔			2900	7.6	1.5				2800							7.8	3.0					7.8	3.0								
10		8.2	0.2					8.2	0.2										3200	7.2	1.0	✔			3300	7.2	1.0				3300					
11	3200	7.8	1.0	✔			2700	7.8	1.0				2600						3100	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3200					
12	3200	7.6	1.0	✔			2700	7.6	1.0				2600						3100	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3200					
13	3600	7.2	1.0	✔			3100	7.2	1.0				2900						3100	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3200					
14	3700	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3000						3100	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3200					
15		7.6	3.0					7.6	3.0										3100	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3200					
16	3700	7.8	1.0	✔			3000	7.8	1.0				2900							7.6	3.0					7.6	3.0								
17		7.8	3.0					7.8	3.0										3000	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				3100					
18	3400	7.6	0.2	✔			2900	7.6	0.2				2800						3000	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3100					
19	3500	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				2800						3000	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				3100					
20		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0								
21	3200	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				2600						2900	6.8	3.0	✔			3000	6.8	3.0				3000					
22		7.6	3.0					7.6	3.0											6.8	3.0					6.8	3.0								
23	3300	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				2800						2600	6.8	3.0	✔			2700	6.8	3.0				2800					
24	3300	7.8	1.5	✔			3300	7.8	1.5				2800						3200	7.8	3.0	✔			3300	7.8	3.0				3300					
25	3600	7.2	3.0				3200	7.2	3.0				3100							7.6	3.0					7.6	3.0								
26	3600	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0				3100							7.6	3.0					7.6	3.0								
27	3700	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3000						3100	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				3300					
28	3800	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3000							7.6	3.0					7.6	3.0								
29	3800	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0				3000							7.6	3.0					7.6	3.0								
30		7.8	3.0					7.8	3.0										2800	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				3000					
31	3200	8.2	1.5	✔			2800	8.2	1.5				2700						2700	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				2900					
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน___ตุลาคม___

รายการ / วันที่	ตึก 4																		ตึก 5															
	4/1						4/2						4/3						5/1						5/2						5/3					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1		8.2	3.0					8.2	3.0										3100	7.8	3.0	✔				7.8	3.0								
2		8.2	1.0					8.2	1.0										3200	6.8	3.0	✔			2900	6.8	3.0				4900					
3	3900	7.8	1.5	✔			2900	7.8	1.5				3000						3600	7.2	3.0	✔			3600	7.2	3.0									
4	3300	7.8	3.0	✔			2900	7.8	1.0				3000						2800	7.6	3.0	✔			3300	7.6	3.0				2800					
5	3200	8.2	1.0	✔			2800	8.2	1.0				2800						4900	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				3000					
6	3200	8.2	1.0	✔			2800	8.2	1.0				2800							7.8	1.5					7.8	1.5									
7	3700	7.8	1.5	✔			3100	7.8	1.5				3200							7.6	1.5					7.6	1.5									
8	3500	8.2	1.5	✔			3000	8.2	1.5				3100							7.8	1.5					7.8	1.5									
9		8.2	3.0					8.2	3.0											7.6	1.5					7.6	1.5									
10	3200	7.6	0.2	✔			2100	7.6	0.2				2900						4600	8.2	0.2	✔			2600	8.2	0.2				2600					
11	3100	8.2	3.0	✔			2700	8.2	3.0				2800						4100	7.8	1.5	✔			2900	7.8	1.5				3000					
12	3000	8.2	3.0	✔			2700	8.2	3.0				2700						5100	7.6	1.0	✔			2900	7.6	1.0				3000					
13	3400	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				3000						5100	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				3000					
14	3300	8.2	3.0	✔			2900	8.2	3.0				3000						5000	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				3000					
15	3300	7.8	3.0	✔			2800	7.8	3.0				2900							7.6	3.0					7.6	3.0									
16	3200	7.8	1.5	✔			2800	7.8	1.5				2900						4900	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				3500					
17	3100	8.2	3.0	✔			2600	8.2	3.0				2700						4700	7.8	3.0	✔			2700	7.8	3.0				3400					
18	3500	7.6	1.0	✔			3000	7.6	1.0				3000							7.6	1.0					7.6	1.0									
19		7.2	0.5					7.2	0.5											7.8	1.5					7.8	1.5									
20	3300	8.2	3.0	✔			2900	8.2	3.0				3400						4700	7.8	0.2	✔			2600	7.8	0.2				2800					
21	3100	6.8	3.0	✔			2700	8.2	3.0				2800						5100	7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				3200					
22	3100	8.2	3.0	✔			2800	8.2	3.0				2800						5000	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				3300					
23		8.2	3.0					8.2	3.0										4800	7.6	3.0	✔			2700	7.6	3.0				3100					
24	2900	7.8	0.6	✔			2600	7.8	0.6				2700							7.8	1.0					7.8	1.0									
25	3200	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0				3000						5100	7.2	3.0	✔			3000	7.2	3.0				3100					
26	3100	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				3100						5000	7.2	3.0	✔			2800	7.2	3.0				2900					
27		8.2	1.0					8.2	1.0											7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0				3200					
28	3200	8.2	0.5	✔			3000	8.2	0.5				2900							7.6	0.2					7.6	0.2									
29	3200	8.2	0.5	✔			3000	8.2	0.5				2900							7.6	0.2					7.6	0.2									
30	2700	7.8	3.0	✔			2500	7.8	3.0				2500							7.6	3.0	✔			2900	7.6	3.0				3000					
31	2700	8.2	1.0	✔			2500	8.2	1.0				2400							7.6	0.6	✔				7.6	0.6									
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เกลือ+คลอรีน+pH

เดือน__ตุลาคม__

รายการ / วันที่	ตึก 6																		ตึก 7											
	6/1						6/2						6/3						7/1						7/2					
	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other	เกลือ	pH	CL	BackWash	ล้างกรอง	Other
1	3100	8.2	3.0	✔				8.2	3.0											7.2	3.0					7.2	3.0			
2	3000	8.2	1.0	✔			3200	8.2	1.0				3000						2800	6.8	3.0	✔			2800	6.8	3.0			
3	3000	7.6	1.5	✔			3200	7.8	1.5				3000						3100	6.8	3.0	✔			3100	6.8	3.0			
4		7.6	3.0					7.6	3.0											7.6	3.0	✔				7.6	3.0			
5		8.2	1.0					8.2	1.0											7.6	3.0					7.6	3.0			
6	2900	8.2	0.2	✔			3000	8.2	0.2				2800						2800	7.6	3.0	✔			2800	7.6	3.0			
7		8.2	1.0					8.2	1.0											7.6	3.0					7.6	3.0			
8	3200	8.2	1.5	✔			3400	8.2	1.5				3100							7.6	3.0					7.6	3.0			
9	3100	8.2	3.0	✔			3300	8.2	3.0				3000							7.6	3.0					7.6	3.0			
10	3000	7.8	0.2	✔			3200	7.8	0.2				2900						3000	6.8	1.5	✔			2900	6.8	1.5			
11	3000	8.2	3.0	✔			3100	8.2	3.0				2900						2900	7.2	3.0	✔			2800	7.2	3.0			
12	2900	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0				2800						2800	6.8	3.0	✔			2800	6.8	3.0			
13	2900	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				2800						3100	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0			
14	2900	8.2	3.0	✔			3000	8.2	3.0				2800							7.2	3.0					7.2	3.0			
15	2800	7.8	3.0	✔			2900	7.8	3.0				2700						3200	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0			
16	2700	7.8	1.5	✔			2900	7.8	1.5				2800						3100	7.6	3.0	✔			3200	7.6	3.0			
17	2600	8.2	1.5	✔			2800	8.2	1.5				2600							7.6	3.0					7.6	3.0			
18	3100	7.6	1.5	✔			3200	7.6	1.5				3100						3000	6.8	3.0	✔			3100	6.8	3.0			
19	3100	7.8	3.0	✔			3200	7.8	3.0				3100							7.2	3.0					7.2	3.0			
20		8.2	3.0					8.2	3.0										3100	7.6	3.0	✔			3000	7.6	3.0			
21	2900	8.2	3.0	✔			3000	8.2	3.0				2900							7.6	3.0					7.6	3.0			
22		8.2	3.0					8.2	3.0										3000	7.8	3.0	✔			3000	7.8	3.0			
23	2600	8.2	3.0	✔			2800	8.2	3.0				2700						2900	6.8	3.0	✔			2900	6.8	3.0			
24	3000	7.6	1.0	✔			3200	7.6	1.0				3000						3100	7.8	1.5	✔			3100	7.8	1.5			
25	3000	7.6	3.0	✔			3100	7.6	3.0				3000						3100	6.8	3.0	✔			3100	6.8	3.0			
26	3000	7.8	3.0	✔			3100	7.8	3.0				2900						3100	6.8	3.0	✔			3100	6.8	3.0			
27	2900	7.8	1.5	✔			3000	7.8	1.5				3000							7.2	3.0					7.2	3.0			
28		7.8	1.5					7.8	1.5										3200	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0			
29		7.8	1.5					7.8	1.5										3200	7.2	3.0	✔			3200	7.2	3.0			
30		8.2	3.0					8.2	3.0											7.6	3.0					7.6	3.0			
31		8.2	1.0					8.2	1.0											7.8	3.0					7.8	3.0			
	Remark :						Remark :						Remark :						Remark :						Remark :					

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เดือน__ตุลาคม__

Date	Location																			
	Beach		Kid		Quiet		Lobby		Spa		AB 1		AA2		v.1		v.2		v.3		ตึก 2	
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง
1			6209																		8	
2			6230	21																	8	0
3			6250	20																	9	1
4			6271	21																	9	0
5			6316	45																	10	1
6			6339	23																	12	2
7			6363	24																	12	0
8			6388	25																	13	1
9			6391	3																	13	0
10			6391	0																	13	0
11			6391	0																	13	0
12			6391	0																	13	0
13			6391	0																	14	1
14			6391	0																	15	1
15			6391	0																	16	1
16			6420	29																	16	0
17			6430	10																	16	0
18			6441	11																	16	0
19			6452	11																	16	0
20			6463	11																	16	0
21			6484	21																	16	0
22			6484	0																	16	0
23			6484	0																	16	0
24			6494	10																	17	1
25			6506	12																	17	0
26			6517	11																	18	1
27			6529	12																	20	2
28			6540	11																	22	2
29			6552	12																	22	0
30			6564	12																	22	0
31			6575	11																	22	0

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

รายงานมิเตอร์

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

เดือน___ตุลาคม___

Date	Location																					
	ตึก 3		ตึก 4		ตึก 5		ตึก 6		ตึก 7													
	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง	Meter	ผลต่าง												
1	3		54		17		58		5													
2	3	0	58	4	18	1	61	3	5	0												
3	3	0	63	5	20	2	65	4	5	0												
4	3	0	66	3	23	3	65	0	5	0												
5	3	0	70	4	26	3	68	3	5	0												
6	3	0	76	6	29	3	73	5	5	0												
7	3	0	81	5	32	3	74	1	5	0												
8	3	0	86	5	33	1	77	3	5	0												
9	3	0	86	0	33	0	77	0	5	0												
10	3	0	86	0	33	0	77	0	5	0												
11	3	0	89	3	34	1	77	0	5	0												
12	3	0	93	4	34	0	79	2	5	0												
13	3	0	98	5	35	1	81	2	5	0												
14	3	0	103	5	38	3	86	5	5	0												
15	3	0	108	5	41	3	91	5	5	0												
16	3	0	111	3	41	0	91	0	5	0												
17	3	0	112	1	41	0	91	0	5	0												
18	3	0	118	6	41	0	95	4	5	0												
19	3	0	122	4	43	2	98	3	5	0												
20	3	0	124	2	43	0	98	0	5	0												
21	3	0	124	0	43	0	98	0	5	0												
22	3	0	124	0	43	0	98	0	5	0												
23	3	0	124	0	44	1	98	0	5	0												
24	4	1	129	5	44	0	98	0	5	0												
25	4	0	134	5	45	1	101	3	5	0												
26	4	0	140	6	49	4	105	4	5	0												
27	4	0	144	4	53	4	108	3	6	1												
28	4	0	150	6	55	2	111	3	6	0												
29	4	0	150	0	55	0	111	0	6	0												
30	4	0	150	0	55	0	111	0	6	0												
31	5	1	152	2	55	0	111	0	6	0												

Blue Water ProEn Co.,Ltd. 124/42 M.5 Tambol Ratsada, Amphur Muang, Phuket 83000. Tel. 076-601190 Fax.076-601191 E-Mail. Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___ตุลาคม___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ดูดสระ + ดูแลสระ																											
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔				✔	✔					✔	✔		✔					
2	✔	✔	✔	✔		✔	✔					✔			✔					✔	✔			✔			✔	
3	✔	✔	✔			✔	✔				✔				✔		✔	✔		✔	✔		✔	✔			✔	
4	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔			✔		✔			✔	✔		✔						✔		
5	✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔					✔			✔								
6	✔	✔	✔			✔	✔					✔			✔			✔					✔				✔	
7	✔	✔	✔	✔	✔		✔										✔	✔										
8	✔	✔	✔				✔				✔			✔			✔							✔				
9	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔											✔					
10	✔	✔	✔			✔	✔	✔						✔	✔			✔		✔				✔		✔		
11	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔	✔			✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔			✔		
12	✔	✔	✔			✔	✔					✔		✔			✔	✔		✔	✔		✔			✔		
13	✔	✔	✔			✔	✔		✔		✔	✔		✔			✔			✔	✔			✔		✔	✔	
14	✔	✔	✔	✔			✔				✔				✔			✔		✔			✔					
15	✔	✔	✔		✔	✔	✔							✔	✔			✔					✔				✔	
16	✔	✔	✔	✔			✔				✔	✔					✔			✔				✔			✔	
17	✔	✔	✔			✔	✔							✔				✔		✔				✔				
18	✔	✔	✔			✔	✔	✔			✔				✔		✔	✔					✔			✔		
19	✔	✔	✔	✔		✔	✔					✔		✔	✔								✔					
20	✔	✔	✔		✔		✔			✔										✔	✔						✔	
21	✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔			✔		✔				✔		✔					
22	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔								✔			✔						✔	
23	✔	✔	✔			✔	✔					✔		✔						✔	✔		✔			✔	✔	
24	✔	✔	✔			✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔			✔	✔					✔	✔		✔		
25	✔	✔	✔	✔		✔			✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔			✔			✔			✔	✔	
26	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔				✔		✔			✔			✔	✔	
27	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔			✔					✔	✔			✔				
28	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔		✔					✔	✔								✔	✔	
29	✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔					✔					✔			✔	✔		✔	✔	
30	✔	✔	✔	✔		✔	✔								✔		✔			✔	✔							
31	✔	✔	✔		✔		✔				✔			✔	✔			✔		✔								

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa

เดือน___ตุลาคม___

Blue Water ProEn Co.,Ltd.

รายการ / วันที่	ล้าง BackWash																											
	Beach	kid	Quiet	Lobby	spa	AB 1	AA 2	v.1	v.2	v.3	ตึก 2			ตึก 3			ตึก 4			ตึก 5			ตึก 6			ตึก 7		
											2/1	2/2	2/3	3/1	3/2	3/3	4/1	4/2	4/3	5/1	5/2	5/3	6/1	6/2	6/3	7/1	7/2	7/3
1	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔				✔						✔			✔					
2	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔			✔						✔			✔			✔		
3	✔	✔	✔		✔	✔	✔				✔			✔			✔			✔			✔			✔		
4	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔			✔			✔			✔						✔		
5	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔						✔			✔								
6	✔	✔	✔		✔	✔	✔				✔			✔			✔						✔			✔		
7	✔	✔	✔	✔	✔		✔										✔											
8	✔	✔	✔		✔		✔				✔			✔									✔					
9	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔												✔					
10	✔	✔	✔			✔	✔	✔						✔			✔			✔			✔			✔		
11	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔			✔			✔			✔			✔		
12	✔	✔	✔		✔	✔	✔				✔			✔			✔			✔			✔			✔		
13	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔		✔			✔			✔			✔			✔			✔		
14	✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔			✔			✔			✔			✔					
15	✔	✔	✔		✔	✔	✔							✔			✔						✔			✔		
16	✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔						✔			✔			✔			✔		
17	✔	✔	✔		✔	✔	✔							✔			✔			✔			✔					
18	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔			✔			✔			✔						✔			✔		
19	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔			✔									✔					
20	✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔							✔			✔						✔		
21	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔			✔			✔			✔					
22	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔							✔			✔						✔		
23	✔	✔	✔		✔	✔	✔				✔			✔						✔			✔			✔		
24	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔			✔			✔						✔			✔		
25	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔						✔			✔			✔			✔		
26	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔						✔			✔			✔			✔		
27	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔						✔			✔					
28	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔						✔									✔		
29	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔						✔									✔		
30	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔			✔			✔								
31	✔	✔	✔		✔		✔				✔			✔			✔			✔								

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

124/42 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-601190 โทรสาร 076-601191 Email: Bluewaterproen@Gmail.com

ภาคผนวก 18

สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร



ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

เล่มที่ ๒/๖๘ เลขที่ ๐๑๓ ปี ๒๕๖๘

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บริษัท ศรีสนอง จำกัด อายุ - ปี สัญชาติ - ตั้งอยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ ๑/๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ถนน - ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล บางม่วง เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๒๘๐๗๗ โทรสาร - ชื่อสถานประกอบกิจการ Goji Kitchen ประเภท อาหารและเครื่องดื่ม มีพื้นที่ ไม่เกิน ๖๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ ๑/๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ถนน - ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล บางม่วง เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๒๘๐๗๗ โทรสาร -

เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ - เลขที่ RCPT-๐๐๐๖๖/๖๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

(๓.๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๓.๒) โปรดยื่นคำขอใบอนุญาตก่อนหมดอายุล่วงหน้า ๓๐ วัน

(๔) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายธงชัย หินช่อ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)

รายการเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาต	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นอายุใบอนุญาต	ใบเสร็จรับเงิน			(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		เล่มที่	เลขที่	วัน/เดือน/ปี	
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙		RCPT-๐๐๐๖๖/๖๙	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	

<u>คำเตือน</u>

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต<u>ก่อน</u>สิ้นอายุ

(๓) หากไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดตาม (๒) ต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม

(๔) การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นำใบอนุญาตฉบับนี้มาด้วย



ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

เล่มที่ ๒/๖๘ เลขที่ ๐๑๒ ปี ๒๕๖๘

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บริษัท ศรีสนอง จำกัด อายุ - ปี สัญชาติ - ตั้งอยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ ๑/๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ถนน - ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล บางม่วง เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๒๘๐๗๗ โทรสาร - ชื่อสถานประกอบกิจการ Greatroom ประเภท อาหารและเครื่องดื่ม มีพื้นที่ ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ ๑/๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ถนน - ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล บางม่วง เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๒๘๐๗๗ โทรสาร -

เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ - เลขที่ RCPT-๐๐๐๖๗/๖๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

(๓.๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๓.๒) โปรดยื่นคำขอใบอนุญาตก่อนหมดอายุล่วงหน้า ๓๐ วัน

(๔) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายธงชัย หนชื่อ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)

รายการเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาต	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นอายุใบอนุญาต	ใบเสร็จรับเงิน			(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		เล่มที่	เลขที่	วัน/เดือน/ปี	
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙		RCPT-๐๐๐๖๗/๖๙	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	

<u>คำเตือน</u>

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต**<u>ก่อน</u>**สิ้นอายุ

(๓) หากไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดตาม (๒) ต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม

(๔) การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นำใบอนุญาตฉบับนี้มาด้วย



ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

เล่มที่ ๓/๖๘ เลขที่ ๐๒๓ ปี ๒๕๖๘

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ **บริษัท ศรีสนอง จำกัด** อายุ - ปี สัญชาติ - ตั้งอยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ ๑/๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ถนน - ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล บางม่วง เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๒๘๐๗๗ โทรสาร - ชื่อสถานประกอบกิจการ Thai Curry Sala ประเภท อาหารและเครื่องดื่ม มีพื้นที่ ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ ๑/๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ถนน - ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล บางม่วง เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๒๘๐๗๗ โทรสาร -

เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ - เลขที่ RCPT-๐๐๐๖๘/๖๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

(๓.๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๓.๒) โปรดยื่นคำขอใบอนุญาตก่อนหมดอายุล่วงหน้า ๓๐ วัน

(๔) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ) .....

(นายธงชัย หันชื่อ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)

รายการเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาต	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นอายุใบอนุญาต	ใบเสร็จรับเงิน			(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		เล่มที่	เลขที่	วัน/เดือน/ปี	
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙		RCPT-๐๐๐๖๘/๖๙	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	

คำเตือน

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต<u>ก่อน</u>สิ้นอายุ

(๓) หากไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดตาม (๒) ต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม

(๔) การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นำใบอนุญาตฉบับนี้มาด้วย



ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

เล่มที่ ๓/๖๘ เลขที่ ๐๒๔ ปี ๒๕๖๘

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บริษัท ศรีสนอง จำกัด อายุ - ปี
สัญชาติ - ตั้งอยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ ๑/๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ถนน - ตรอก/ซอย -
แขวง/ตำบล บางม่วง เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๒๘๐๗๗ โทรสาร -
ชื่อสถานประกอบกิจการ Lido Beach Club ประเภท อาหารและเครื่องดื่ม
มีพื้นที่ ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ ๑/๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ถนน -
ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล บางม่วง เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา
โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๒๘๐๗๗ โทรสาร -
เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๘๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ - เลขที่ RCPT-๐๐๐๖๙/๖๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

(๓.๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๓.๒) โปรดยื่นคำขอใบอนุญาตก่อนหมดอายุล่วงหน้า ๓๐ วัน

(๔) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ) .....

(นายธงชัย หันข่อ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)

รายการเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาต	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นอายุใบอนุญาต	ใบเสร็จรับเงิน			(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		เล่มที่	เลขที่	วัน/เดือน/ปี	
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙		RCPT-๐๐๐๖๙/๖๙	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	

<u>คำเตือน</u>

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต<u>ก่อน</u>สิ้นอายุ

(๓) หากไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดตาม (๒) ต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม

(๔) การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นำใบอนุญาตฉบับนี้มาด้วย



ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

เล่มที่ ๓/๖๘ เลขที่ ๐๒๒ ปี ๒๕๖๘

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บริษัท ศรีสนอง จำกัด อายุ - ปี
สัญชาติ - ตั้งอยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ ๑/๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ถนน - ตรอก/ซอย -
แขวง/ตำบล บางม่วง เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๒๘๐๗๗ โทรสาร -
ชื่อสถานประกอบกิจการ Thai baking Company ประเภท อาหารและเครื่องดื่ม
มีพื้นที่ ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ ๑/๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ถนน -
ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล บางม่วง เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา
โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๒๘๐๗๗ โทรสาร -
เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๘๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ - เลขที่ RCPT-๐๐๐๗๐/๖๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

(๓.๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๓.๒) โปรดยื่นคำขอใบอนุญาตก่อนหมดอายุล่วงหน้า ๓๐ วัน

(๔) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ) .....
(นายธงชัย หันช่อ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)

รายการเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาต	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นอายุใบอนุญาต	ใบเสร็จรับเงิน			(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		เล่มที่	เลขที่	วัน/เดือน/ปี	
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙		RCPT-๐๐๐๗๐/๖๙	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	

<u>คำเตือน</u>

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต**<u>ก่อน</u>**สิ้นอายุ

(๓) หากไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดตาม (๒) ต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม

(๔) การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นำใบอนุญาตฉบับนี้มาด้วย



ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

เล่มที่ ๓/๖๘ เลขที่ ๐๒๕ ปี ๒๕๖๘

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บริษัท ศรีสนอง จำกัด อายุ - ปี
สัญชาติ - ตั้งอยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ ๑/๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ถนน - ตรอก/ซอย -
แขวง/ตำบล บางม่วง เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๒๘๐๗๗ โทรสาร -
ชื่อสถานประกอบกิจการ Pool Bar ประเภท อาหารและเครื่องดื่ม
มีพื้นที่ ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร ตั้งอยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ ๑/๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ถนน -
ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล บางม่วง เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา
โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๒๘๐๗๗ โทรสาร -
เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ - เลขที่ RCPT-๐๐๐๗๑/๖๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

(๓.๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๓.๒) โปรดยื่นคำขอใบอนุญาตก่อนหมดอายุล่วงหน้า ๓๐ วัน

(๔) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ) .....
(นายธงชัย หันช่อ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)

รายการเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาต	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นอายุใบอนุญาต	ใบเสร็จรับเงิน			(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		เล่มที่	เลขที่	วัน/เดือน/ปี	
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙		RCPT-๐๐๐๗๑/๖๙	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	

คำเตือน

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต**ก่อน**สิ้นอายุ

(๓) หากไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดตาม (๒) ต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม

(๔) การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นำใบอนุญาตฉบับนี้มาด้วย

ภาคผนวก 19

สำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(Southern Lab & Engineering Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

(6/107 Moo 9, Soi Sao Khem, Sakdi Dej Road, Vichit, Muang, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑

(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๖๖๑

(Accreditation No. Testing 1661)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(Issue date : 31 August B.E. 2565 (2022))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238

(Certification No. 22-LB0238)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Southern Lab & Engineering Company Limited)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 1661 (Testing 1661)

ฉบับที่ (Issue No.) 01

ออกให้ตั้งแต่วันที่ (Valid from) 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (15 August B.E.2565 (2022))

ถึงวันที่ (Until) 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570 (14 August B.E.2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำ (water)	- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (total hardness as $CaCO_3$) 10 mg/L to 300 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C
2. น้ำเสีย (wastewater)	- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (total suspended solids, TSS) 10 mg/L to 500 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D



ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๑ ๐ ๓ ๒ ๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๒ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

[redacted]

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๙๒
ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๑ ๐ ๓ ๒ ๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 7 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
7	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.