

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณน้ำทิ้งในทุกระยะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (หน่วย)	1,240,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำทิ้งในทุกระยะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	2,437,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,872,100 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัณฐานที่ใช้อยู่	ปริมาณ หน่วย
1. เติมน้ำหรือย้อมสี	100,000 ลิตร
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้กำจัด	0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ดักขยะเอาไว้ทิ้ง

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้จัดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโดอาคารชุด ศุภลาชัยอเรียลทิล พอส
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 515 หมู่ที่ : -
ถนน : สาทรใต้ แขวง/ตำบล : ชุมชนสาม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 026793072-3
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ โทรศัพท์ : 026793071
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 302

สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมายเลข : -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
ตามที่ได้นำมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นทิงค์ ผู้ครอบครองหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____
ออกให้โดย _____

2. ขอยุติการปฏิบัติงานระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกที่เวดส์เลดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 250.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวาด/สแกนน้ำเสีย [] เครื่องกวาด/สแกนเคมี

[] เครื่องสูบลบตะกอน [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ
(5) วิธีการระดมทุนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างผู้ดูแลก่อนไปทิ้ง

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณน้ำใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	1,240,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในปฏิบัติการของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	2,469,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,976,300 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. เดิมจุนทรีย์น้ำ ปริมาณ หน่วย 100,000 ลิตร

- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุสราคร และแนวท้าวแก๊ซ มีขยะอุดตันท่อใช้โดยการตัดไปทิ้ง

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้จัดทำสมุดบัญชีข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวังกฎหมายไม่เช่นนั้นจะผิด หรือรับไม่เช่นนั้นจะมีโทษปรับหรือจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโดอาคารชุด ศุภาสัยโอเรียลทัล เทลส

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 515 หมู่ที่ : -

ถนน : สาทรใต้ แขวง/ตำบล : พุ่มพวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 026793072-3

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 302

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพ

หมดอายุ : -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นี มุสุศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิ้งเส็ดสัจ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 250.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
- [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
- [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [] เครื่องสูบละกอน [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ [] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

1,200,000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

2,601,000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,928,500 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

[] ไม่ระบายเลย

ปริมาณ หน่วย

100,000 ลิตร

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัดสีภาพที่ใช้

1. เติมน้ำมัน

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำ

ระบบเติมอากาศ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00 กิโลกรัม

(8) บัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข มีขยะอุดตันแก้ไขโดยการตัดไปทิ้ง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้จัดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอื่นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

น.3/3

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโดอาคารชุด ศุภาสัยโอเรียลเทล พลัส

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 515 หมู่ที่ : -

ถนน : สาทรใต้ แขวง/ตำบล : พุณหามสม เขต/ตำบล : เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 026793072-3 โทรสาร : 026793071

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 302

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพ

หมายเหตุ : -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้นำมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นี มุสุศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนดยา _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนดยา _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคติเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 250.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
- [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
- [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [] เครื่องสูบละกอน [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ [] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการขยะของที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

1,240.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

2,492.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

2,003.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัดสีภาพที่ใช้

1. เติมน้ำมันหรือน้ำ

ปริมาณ หน่วย

100.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข มีขยะอุดตันท่อในโดยการตัดไปทิ้ง

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างผู้รับเหมาไปทิ้ง

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการไหลเข้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	1,200,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำทิ้งในทุกระยะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	2,514,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	19,940,500 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดพิษที่ใช	ปริมาณ หน่วย
1. เดิมจูนหรือน้ำ	100,000 ลิตร
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนร่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข มีรายละเอียดแนบไปโดยการต่อบ้าง	

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโดอาคารชุด ศุภลาสิริอริยาลัย พลส
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 515 หมู่ที่ : -
ถนน : สาทรใต้ แขวง/ตำบล : ชุมชนสาม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 026793072-3
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 302

สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ : -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นทึ มุสุศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 250,000 ลบ.ม./วัน

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องสูบน้ำ [] เครื่องกวาด/สแกนน้ำเสีย [] เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี
[] เครื่องสูบละกอน [] อื่นๆ
[] อื่นๆ [] อื่นๆ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุทกกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
18-08	100	101	90.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
19-08	100	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
20-08	40	10	8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
21-08	40	148	154.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
22-08	40	196	156.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
23-08	40	18	8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
24-08	40	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
25-08	40	062	409.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
26-08	40	64	61.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
27-08	40	34	29.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
28-08	40	34	29.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
29-08	40	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
30-08	40	175	140	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
31-08	40	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
1-09	40	29	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุทกกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
17-8-63	40	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
18-8-63	40	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
19-8-63	40	204	163	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
20-8-63	40	29	78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
21-8-63	40	141	128	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
22-8-63	40	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
23-8-63	40	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
24-8-63	40	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
25-8-63	40	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
26-8-63	40	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
27-8-63	40	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
28-8-63	40	144	39	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
29-8-63	40	6	4.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
30-8-63	40	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
31-8-63	40	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุทกกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1-1-13	40	41	43	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
2-1-13	40	61	44	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
3-1-13	40	53	47	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
4-1-13	40	70	62	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
5-1-13	40	125	100	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
6-1-13	40	30	23.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
7-1-13	40	102	81.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
8-1-13	40	12	20	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
9-1-13	40	-	-	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
10-1-13	40	230	189	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
11-1-13	40	-	-	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
12-1-13	40	125	100	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
1-2-13	40	105	80	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
2-2-13	40	105	80	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
3-2-13	40	105	80	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
4-2-13	40	105	80	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
5-2-13	40	105	80	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
6-2-13	40	105	80	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุทกกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
12/1/64	40	96	78.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/1/64	40	141	115.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/1/64	40	33	26.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/1/64	40	55	40.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/1/64	40	72	60.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
17/1/64	40	4	3.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/1/64	40	10	8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/1/64	40	181	151.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/1/64	40	1296	102.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/1/64	40	158	126.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/1/64	40	44	61.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/1/64	40	58	46.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/1/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/1/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/1/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/1/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/1/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/1/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/1/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31/1/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
1/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
17/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31/2/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
1/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
17/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31/3/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
1/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
17/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31/4/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
1/5/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/5/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/5/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/5/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/5/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/5/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/5/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/5/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/5/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/5/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/5/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/5/64	40	110	90	ระบาย		ปกติ									

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุทกกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/10/64	40	123	99.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
2/10/64	40	60	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
3/10/64	40	6	4.9	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
4/10/64	40	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
5-10-64	40	198	158.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
6-10-64	40	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
8-10-64	40	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
9-10-64	40	123	99.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
10-10-64	40	171	136.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
11-10-64	40	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
11-10-64	40	5	4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
12-10-64	40	PM	139.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
13-10-64	40	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
14-10-64	40	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
15-10-64	40	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
16-10-64	40	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุทกกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/10/64	400	50	40	-	-	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/
18/10/64	40	76	60.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/10/64	40	108	86.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/10/64	40	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
21/10/64	40	79	63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
22/10/64	40	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
23/10/64	40	65	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
24/10/64	40	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
25/10/64	40	141	112.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
26/10/64	40	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
27/10/64	40	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
28/10/64	40	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
29/10/64	40	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
30/10/64	40	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
31/10/64	40	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1-9/8	40	95	77.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
10-19/8	40	139	148.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
20-28/8	40	3	3.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
29-31/8	40	135	78.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
1-9/9	40	4	32.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
10-19/9	40	95	77.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
20-28/9	40	100	80	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
29-31/9	40	2	1.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
1-9/10	40	164	172.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
10-19/10	40	49	39.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
20-28/10	40	31	24.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
29-31/10	40	161	128.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
1-9/11	40	1	0.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
10-19/11	40	103	82.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
20-28/11	40	7	4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
29-31/11	40	135	108	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/1/18	40	46	32	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
18/1/18	40	152	91.6	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
19/1/18	40	140	114.4	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
20/1/18	40	59	47.2	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
21/1/18	40	48	62.4	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
22/1/18	40	81	64.8	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
23/1/18	40	32	25.6	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
24/1/18	46	13	10.4	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
25/1/18	60	196	158.4	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
26/1/18	60	128	102.4	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
27-1-18	40	1	0.8	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
28-1-18	40	3	2.4	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
29/1/18	60	736	188.8	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
30/1/18	60	29	22.4	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุ้งคิการวม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1-7-68	40	75	60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			
2-7-68	40	70	52	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			
3-7-68	40	72	61.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			
4-7-68	40	99	79.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			
5-7-68	40	92	77.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			
6-7-68	40	125	101.6			ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			
7-7-68	40	81	64.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			
8-7-68	40	2	1.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			
9-7-68	40	211	115.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			
10-7-68	40	13	10.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			
11-7-68	40	98	78.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			
12-7-68	40	78	62.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			
13-7-68	40	73	58.4			ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			
14-7-68	40	64	51.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			
15-7-68	40	3	2.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			
16-7-68	40	74	59.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุ้งคิการวม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17-7-68	40	270	216	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18-7-68	40	2	1.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19-7-68	40	9	7.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20-7-68	40	268	166.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21-7-68	40	81	64.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22-7-68	40	94	75.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23-7-68	40	99	79.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24-7-68	40	96	76.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25-7-68	40	63	50.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26-7-68	40	98	78.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27-7-68	40	145	116	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28-7-68	40	6	4.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29-7-68	40	123	98.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30-7-68	40	50	40	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31-7-68	40	52	41.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	



บริษัท บางกอก เอนเนอร์ยี รีลตี้ จำกัด
 ตารางแสดงค่าการบำรุงรักษา GENERATOR (WEEKLY)

นิติบุคคลอาคารชุด ห้างค้าปลีก โลตัส สาขา
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ELECTRICAL ROOM
รหัสอุปกรณ์ GEN 01
ขนาดแผง PM □ สี่แผง ☒ 1 แผง □ 3 แผง □ 6 แผง □ 12 แผง
3.
4.
วันที่ 07-08-2563

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจพบ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการอื่น	
	การตรวจเช็คก่อนการนำเครื่อง				
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลผ่านของอากาศ	/			
2	ตรวจระดับน้ำมันในหม้อน้ำ	/			
3	ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง	/			
3	ตรวจระดับน้ำยาหล่อเย็น	/			
4	ตรวจระดับน้ำยาหล่อเย็น (Cool down)	/			
4	ตรวจระดับน้ำยาหล่อเย็น (Cool down)	/			
5	ตรวจระดับน้ำยาหล่อเย็น (Cool down)	/			
5	ระดับ BATTERY #1...12.0...A, BATTERY # 2...12.0...A				
6	ระดับ BATTERY #1...12.0...V, BATTERY # 2...12.0...V				
	การตรวจเช็คเครื่องยนต์ในเครื่อง				
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START				
2	ตรวจเช็คอุณหภูมิเครื่องยนต์...100...°C				
3	ตรวจเช็คอุณหภูมิเครื่องยนต์...90...°C				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน...PSI				
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน...1500...PSI				
6	ความถี่...90...Hz				
7	แรงดันไฟฟ้า R-S-T...100...VOLT				
8	แรงดันไฟฟ้าจากเครื่อง	/			
9	ควมถี่	/			
10	ตรวจเช็คการระบายความร้อนของเครื่องยนต์	/			
11	ทำการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า GENERATOR	/			

ผู้จัดทำรายงานประจำสัปดาห์

ผู้ตรวจสอบ

[illegible]

โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักร TRANSFER PUMP

ชนิดอุปกรณ์ : เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
สถานที่ติดตั้ง : FIRE PUMP ROOM
รหัสอุปกรณ์ : TP 01-02
ขนาด : 1 นิ้ว ☐ 1.5 นิ้ว ☐ 2 นิ้ว ☐ 3 นิ้ว ☐ 4 นิ้ว ☐ 5 นิ้ว ☐ 6 นิ้ว ☐ 8 นิ้ว ☐ 10 นิ้ว

วันที่ติดตั้ง : 25/11/2564
ช่างติดตั้ง : [Signature]
ช่างตรวจสอบ : [Signature]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบกำลังการผลิต PUMP	☒		
2	ตรวจสอบการเดินสายไฟ PUMP	☒		
3	ตรวจสอบการเดินสายไฟ MOTOR	☒		
4	ตรวจสอบการเดินสายไฟ MOTOR	☒		
5	ตรวจสอบการเดินสายไฟ MOTOR	☒		
6	ตรวจสอบการเดินสายไฟ MOTOR	☒		
7	ตรวจสอบการเดินสายไฟ MOTOR	☒		
8	ตรวจสอบการเดินสายไฟ MOTOR	☒		
9	ตรวจสอบการเดินสายไฟ MOTOR	☒		
10	ตรวจสอบการเดินสายไฟ MOTOR	☒		
11	ตรวจสอบการเดินสายไฟ MOTOR	☒		
12	ตรวจสอบการเดินสายไฟ MOTOR	☒		
13	ตรวจสอบการเดินสายไฟ MOTOR	☒		
14	ตรวจสอบการเดินสายไฟ MOTOR	☒		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการเดินสายไฟ CONTROL	☒		
2	ตรวจสอบการเดินสายไฟ CONTROL	☒		
3	ตรวจสอบการเดินสายไฟ CONTROL	☒		
4	ตรวจสอบการเดินสายไฟ CONTROL	☒		
5	ตรวจสอบการเดินสายไฟ CONTROL	☒		
6	ตรวจสอบการเดินสายไฟ CONTROL	☒		
7	ตรวจสอบการเดินสายไฟ CONTROL	☒		
8	ตรวจสอบการเดินสายไฟ CONTROL	☒		
9	ตรวจสอบการเดินสายไฟ CONTROL	☒		
10	ตรวจสอบการเดินสายไฟ CONTROL	☒		
11	ตรวจสอบการเดินสายไฟ CONTROL	☒		
12	ตรวจสอบการเดินสายไฟ CONTROL	☒		
13	ตรวจสอบการเดินสายไฟ CONTROL	☒		

ผู้เขียนผลการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ขาดต้องแก้ไข

ในศาสนาพุทธ

ตารางราคาใช้และค่าการพิมพ์ (WEEKLY)

ข้อมูลทั่วไป		ข้อมูลการดำเนินงาน		ข้อมูลการดำเนินงาน	
ลำดับ	รายการ	ดำเนินการ	ตรวจสอบ	ดำเนินการ	ตรวจสอบ
1	ไม่มีการดำเนินการ				
2	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				
4	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				
5	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				
6	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				
7	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				
8	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				
9	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				
10	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				
11	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				

ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อสารเคมีชนิดหนึ่งทำปฏิกิริยากับสารเคมีชนิดอื่น

Introduction

บริษัท บางกอก เบนเจอร์เนท รีลตี้ จำกัด

ตารางตรวจสอบและการทำงานของระบบ FIRE ALARM CONTROL PANEL

ข้อมูลอาคารชุด สุราษฎร์ธานี โดยผู้รับเหมา

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ห้องช่าง

รหัสอุปกรณ์

ควบคุมระบบ PM ☐ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	พบปัญหา	
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ สายไฟ	☒			
2	ตรวจสอบสัญญาณภายนอกภายในตู้	☒			
3	ตรวจสอบ BATTERY	☒			
4	ตรวจสอบไฟสัญญาณ FCP	☒			
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 VOLT.	☒			
6	ตรวจสอบไฟสัญญาณ BATTERY 12 VOLT.	☒			
7	ตรวจสอบจอแสดงผล (LOD DISPLAY)	☒			
8	ตรวจสอบจอคอมพิวเตอร์ และ PRINTER	☒			
9	ตรวจสอบจอ GRAPHIC ANNUNCIATOR	☒			
10	ตรวจสอบสัญญาณ FCP	☒			
11	ตรวจสอบการทำงานของ FCP	☒			
12	ตรวจสอบสัญญาณ ALARM จำนวน	☒			
13	ตรวจสอบสัญญาณ TROUBLE จำนวน	☒			

ลงชื่อ..... ตำแหน่งช่างควบคุมระบบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานยังไม่เรียบร้อย



บริษัท บางกอก เบนเจอร์เนท รีลตี้ จำกัด

ตารางตรวจสอบและการทำงานของระบบ FIRE PUMP (WEEKLY)

ข้อมูลอาคารชุด สุราษฎร์ธานี โดยผู้รับเหมา

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM

รหัสอุปกรณ์ FP 01

ควบคุมระบบ PM ☐ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	พบปัญหา	
1	ไม่มีการตรวจสอบสัญญาณ	☒			
2	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	☒			
3	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	☒			
4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	☒			
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	☒			
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	☒			
7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	☒			
8	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	☒			
9	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	☒			

ลงชื่อ..... ตำแหน่งช่างควบคุมระบบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานยังไม่เรียบร้อย

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรยลตี้ จำกัด

กรมการขนส่งทางบก. ๒๕๖๓

[illegible]

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

References



ប្រតិភូ បាវកក លោកស្រី ឌីណា ឡាត់
 ចារាចរក្រឹតយោធា-អ្នកបង្អួច FIRE PUMP (WEEKLY)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจพบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด/ผิดปกติ	
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางทางไหลของสารเคมี	✓		
2	ตรวจระดับสารเคมีตามข้อกำหนด	✓		
3	ตรวจระดับสารเคมีตามข้อกำหนด	✓		
4	ตรวจระดับสารเคมีตามข้อกำหนด	✓		
5	ตรวจระดับสารเคมีตามข้อกำหนด	✓		
6	ตรวจระดับสารเคมีตามข้อกำหนด	✓		
7	ตรวจระดับสารเคมีตามข้อกำหนด	✓		
8	ตรวจระดับสารเคมีตามข้อกำหนด	✓		
9	ตรวจระดับสารเคมีตามข้อกำหนด	✓		

[illegible]

น.3/16



บริษัท บางกอก อินดัสตรีย จำกัด
 ตราทางหลวงและภาพปรากฏ GENERATOR (WEEKLY)

ข้อมูลเบื้องต้น		สถานที่ติดตั้ง		วันที่ติดตั้ง		ชื่อผู้ติดตั้ง	
วัตถุประสงค์ของการติดตั้ง		สถานที่ติดตั้ง		วันที่ติดตั้ง		ชื่อผู้ติดตั้ง	
รายละเอียดการติดตั้ง		สถานที่ติดตั้ง		วันที่ติดตั้ง		ชื่อผู้ติดตั้ง	
ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตรวจสอบ		วันที่ตรวจสอบ		ชื่อผู้ตรวจสอบ	
สรุปผลการดำเนินงาน		สถานที่สรุปผล		วันที่สรุปผล		ชื่อผู้สรุปผล	
หมายเหตุ		สถานที่หมายเหตุ		วันที่หมายเหตุ		ชื่อผู้หมายเหตุ	

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

	☐	ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่จำกัดและต้องแก้ไข
	☐	ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นาย.....
รองผู้อำนวยการ

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เซียลตี้ จำกัด
 บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เซียลตี้ จำกัด
 บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เซียลตี้ จำกัด

ใบตรวจสอบรายการชุด อุปกรณ์ ไฟฟ้าระบบห้องเครื่อง TRANSFER PUMP
 ตามที่ติดตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM
 รหัสอุปกรณ์ TP 01-02
 ตามเวลา PM ☐ 1 เดือน ☒ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี
 วันที่ 16-9-68

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	/		
2	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ PUMP	/		
3	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
4	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
5	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
6	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
7	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
8	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
9	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
10	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
11	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
12	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
13	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
14	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
CONTROL				
1	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
2	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
3	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
4	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
5	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
6	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
7	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
8	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
9	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
10	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
11	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
12	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		
13	ตรวจสอบการติดตั้งสายในตู้ MOTOR	/		

วันที่ 16-9-68

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เซียลตี้ จำกัด

ผู้ตรวจสอบรายการชุด อุปกรณ์ ไฟฟ้าระบบห้องเครื่อง TRANSFER PUMP

ตามเวลา PM ☐ 1 เดือน ☒ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

วันที่ 16-9-68

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เซียลตี้ จำกัด

ผู้ตรวจสอบรายการชุด อุปกรณ์ ไฟฟ้าระบบห้องเครื่อง TRANSFER PUMP

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ใบแจ้งการตรวจเช็คและผลการปฏิบัติงาน TRANSFER PUMP

บริษัท อารยธรรม จำกัด โทร. ๐๒-๒๕๖-๕๕๕๕
 สถานที่ตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM
 รหัสอุปกรณ์ TP 01-02
 คาบเวลา PM ☐ ๓ โมง ☒ ๑ โมง ☐ ๕ โมง ☐ ๗ โมง ☐ ๙ โมง

ลำดับ	รายการ	ผลการปฏิบัติงาน		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ PUMP	/		
2	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มน้ำ PUMP	/		
3	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	/		
4	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ในระบบสำรอง MOTOR	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	/		
6	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มน้ำ	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วประตูน้ำ	/		
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	/		
9	ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วประตูน้ำและอุปกรณ์เสริม	/		
10	ตรวจเช็คการทำงานของ BOOSTER PUMP	/		
11	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/		
12	ตรวจเช็คแรงดัน START 1.0 PSI.	/		
13	ตรวจเช็คแรงดัน STOP 9.0 PSI.	/		
14	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE	/		
	CONTROL			
1	ตรวจเช็คการทำงานของ BREAKER	/		
2	ตรวจเช็คการทำงานของ FUSE CONTROL	/		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ MAGNETIC	/		
4	ตรวจเช็คการทำงานของ RELAY	/		
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 32 A	/		
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TERMINAL	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	/		
8	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มน้ำและมอเตอร์ PUMP	/		
9	แรงดัน RS. 39.2 S.T. 39.5 R.T. 39.3 VOLT.	/		
10	กระแส R 19.7 S 19.7 T 21.5 AMP.	/		
11	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มน้ำและมอเตอร์ PUMP	/		
12	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	/		
13	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	/		
สรุป				

บริษัท อารยธรรม จำกัด โทร. ๐๒-๒๕๖-๕๕๕๕
 บริษัท อารยธรรม จำกัด โทร. ๐๒-๒๕๖-๕๕๕๕

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ใบแจ้งการตรวจเช็คและผลการปฏิบัติงาน TRANSFER PUMP

บริษัท อารยธรรม จำกัด โทร. ๐๒-๒๕๖-๕๕๕๕
 สถานที่ตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM
 รหัสอุปกรณ์ TP 01-02
 คาบเวลา PM ☐ ๓ โมง ☒ ๑ โมง ☐ ๕ โมง ☐ ๗ โมง ☐ ๙ โมง

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ผ่าน	ยังไม่ผ่าน	
MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓		
2	ตรวจเช็คการทำงานของ BOOSTER PUMP	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	✓		
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	✓		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	✓		
6	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	✓		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ SEAL PUMP	✓		
9	ตรวจเช็คการทำงานของ BOOSTER PUMP	✓		
10	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
11	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
12	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
13	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
14	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
CONTROL				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ BREAKER	✓		
2	ตรวจเช็คการทำงานของ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ MAGNETIC	✓		
4	ตรวจเช็คการทำงานของ RELAY	✓		
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD SET POINT	✓		
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TERMINAL	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	✓		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓		
9	แรงดัน RS. 392 S.T. 395 VOLT	✓		
10	กระแส R 19.1 S 19.7 T 19.2 AMP	✓		
11	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓		
12	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	✓		
13	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	✓		
ลงชื่อ.....	ผู้ดำเนินการตรวจ			

บริษัท อารยธรรม จำกัด โทร. ๐๒-๒๕๖-๕๕๕๕
 บริษัท อารยธรรม จำกัด โทร. ๐๒-๒๕๖-๕๕๕๕



ปรีดี พนมยงค์ นายกรัฐมนตรี
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๖ FIRE PUMP (WEEKLY)

บัญชีควบคุมอาคารชุด ผูกอาศัย ชั้น ๒ อาคาร ๒	วันที่ ๒๕-๑๑-๕๕
สถานที่ตั้งอุปกรณ์ ELECTRICAL ROOM	๒
รหัสอุปกรณ์ GEN 01	๔

[illegible]

8	แรงดันไฟฟ้าความถี่เดียว	/			
9	ควมถี่	/			
10	ตรงเวลาที่สายพานหรือเครื่องอื่นใด	/			
11	ลักษณะเวลาเครื่องใช้และ GENERATOR	/			
ลงชื่อ..... ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ระดับการศึกษา..... ผู้จัดการอาคารชุด.....					

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรสลิท จำกัด

บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด

บันทึกตรวจสอบอาคารชุด คู่มือฉบับใหม่ใช้บังคับ เริ่มวันที่
สถานที่ตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM รหัสอุปกรณ์ TP 01-02

ตามเวลา PM □ ใต้ดิน □ ๓ ชั้น □ ๖ ชั้น □ บะจ่าง

เข้าชั้น	ประเภท	ผลการตรวจพบ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบกำลังงานขับเคลื่อน MOTOR	/		
2	ตรวจสอบการติดตั้งภายในแป้นกด PUMP	/		
3	ตรวจสอบความสามารถของ MOTOR	/		
4	ตรวจสอบความปลอดภัยของมอเตอร์ MOTOR	/		
5	ตรวจสอบการสับหลัก MOTOR	/		
6	ตรวจสอบการปิดกั้น	/		
7	ตรวจสอบดูทางเดินสายท่อเวลา	/		
8	ตรวจสอบ SEAL PUMP	/		
9	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ	/		
10	ตรวจสอบการทำงานของ BOOSTER PUMP	/		
11	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/		
12	ตรวจสอบเบรก START PSI	/		
13	ตรวจสอบเบรก STOP PSI	/		
14	ตรวจสอบการทำงานของ VALVE CONTROL	/		
1	ตรวจสอบการ BREAKER	/		
2	ตรวจสอบการ FUSE CONTROL	/		
3	ตรวจสอบการ MAGNETIC	/		
4	ตรวจสอบการ RELAY	/		
5	ตรวจสอบ OVER LOAD SET POINT	/		
6	ตรวจสอบการตั้งค่าของ TERMINAL	/		
7	ตรวจสอบการทำงานของการ CONTROL	/		
8	ตรวจสอบการใช้ร่วมกันทำงานของ PUMP	/		
9	แรงดัน R-S-T VOLT.	/		
10	แรงดัน R-S-T VOLT.	/		
11	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	/		
12	ตรวจสอบการควบคุม CONTROL	/		
13	ตรวจสอบค่าความแรงของ CONTROL	/		

ผู้ดำเนินการตรวจสอบ..... ผู้รับแจ้งประสานงาน.....

น.3/22

บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ใบตรวจเช็คและการทำงานของเครื่องจักร TRANSFER PUMP

ใบตรวจเช็คและการทำงานของเครื่องจักร TRANSFER PUMP
สถานที่ตั้ง: ห้องเครื่องจักร TRANSFER PUMP
รหัสอุปกรณ์: TP 01-02
ดำเนินการโดย: [Signature]
วันที่: 11-12-68

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร TRANSFER PUMP	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร TRANSFER PUMP	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร TRANSFER PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร TRANSFER PUMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร TRANSFER PUMP	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร TRANSFER PUMP	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร TRANSFER PUMP	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร TRANSFER PUMP	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร TRANSFER PUMP	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร TRANSFER PUMP	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร TRANSFER PUMP	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร TRANSFER PUMP	✓		
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร TRANSFER PUMP	✓		
14	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร TRANSFER PUMP	✓		

บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
หน้า 1 จาก 1
วันที่: 11-12-68

บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ใบตรวจเช็คและการทำงานของเครื่องจักร GENERATOR (WEEKLY)

ใบตรวจเช็คและการทำงานของเครื่องจักร GENERATOR (WEEKLY)
สถานที่ตั้ง: ห้องเครื่องจักร GENERATOR
รหัสอุปกรณ์: GEN 01
ดำเนินการโดย: [Signature]
วันที่: 11-12-68

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร GENERATOR	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร GENERATOR	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร GENERATOR	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร GENERATOR	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร GENERATOR	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร GENERATOR	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร GENERATOR	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร GENERATOR	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร GENERATOR	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร GENERATOR	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร GENERATOR	✓		

บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
หน้า 1 จาก 1
วันที่: 11-12-68

บริษัท บางกอก เบนจเนชั่นท์ เซียลส์ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการทำงานของ FIRE ALARM CONTROL PANEL

บริษัท บางกอก เบนจเนชั่นท์ เซียลส์ จำกัด

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FIRE ALARM CONTROL PANEL

รหัสอุปกรณ์ PM 01

ตามเวลา PM 01

วันที่ 12-12-68

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบแบตเตอรี่ และ สายไฟ	✓		
2	ตรวจสอบสัญญาณภายนอก	✓		
3	ตรวจสอบ BATTERY	✓		
4	ตรวจสอบไฟสัญญาณ FCP	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ 99.0 VOLT.	✓		
6	ตรวจสอบไฟสัญญาณ BATTERY 12 VOLT.	✓		
7	ตรวจสอบความละเอียด (LOD DISPLAY)	✓		
8	ตรวจสอบชุด COMPUTER และ PRINTER	✓		
9	ตรวจสอบชุด GRAPHIC AMPLIFIER	✓		
10	ตรวจสอบสัญญาณ FCP	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ FCP	✓		
12	ตรวจสอบไฟสัญญาณ ALARM จำนวน 4 จุด	✓		
13	ตรวจสอบไฟสัญญาณ TROUBLE จำนวน 4 จุด	✓		

ลงชื่อ.....

วันที่ 12-12-68

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

.....

.....

.....



บริษัท บางกอก เบนจเนชั่นท์ เซียลส์ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการทำงานของ FIRE PUMP (WEEKLY)

บริษัท บางกอก เบนจเนชั่นท์ เซียลส์ จำกัด

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ FIRE PUMP ROOM

รหัสอุปกรณ์ PM 01

ตามเวลา PM 01

วันที่ 12-12-68

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
1	ไม่มีการตรวจเช็ค	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	✓		
3	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	✓		
4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	✓		
7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	✓		
8	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	✓		
9	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	✓		

ลงชื่อ.....

วันที่ 12-12-68

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

.....

.....

.....

.....


บริษัท บางกอก เอเบคเอ็มบีพี รีลลิตี้ จำกัด

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
TRANSEER PUMP

[illegible]

น.3/25

3. หมอแปลงไฟฟ้า ตู้ MDB

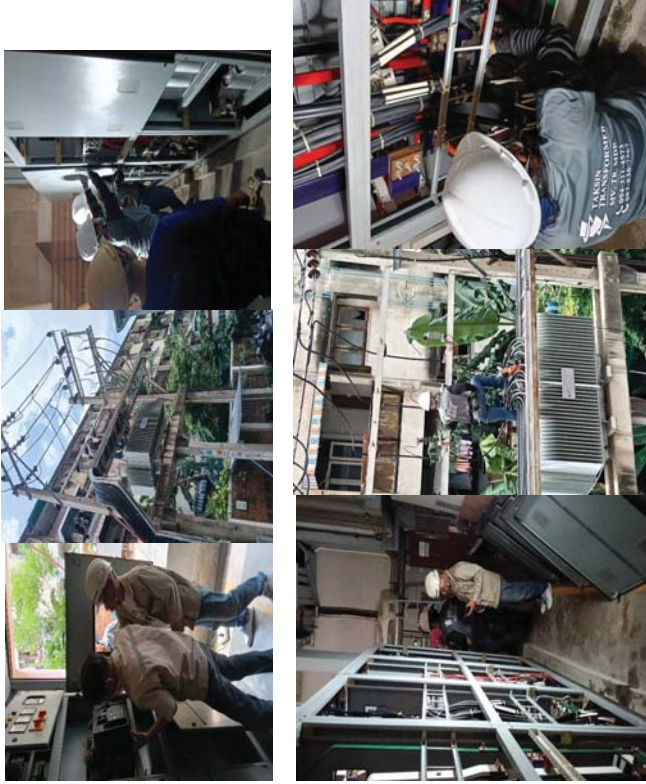

1. หมอแปลงหมื่นปีไฟประจักษ์



2. ตรวจเช็คระบบปรับอากาศตวนกลาง



4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า





5.เครื่องสูบน้ำดับเพลิง



6.ระบบแรงดูดเพลิงไหม้



7.เครื่องสูบน้ำดี



8.เครื่องสูบน้ำเสีย บ่อบำบัด เครื่องเติมอากาศ




9.บำรุงรักษาไฟฟ้า




10.เช็คถังดับเพลิง



11.ดูฉีดน้ำดับเพลิง

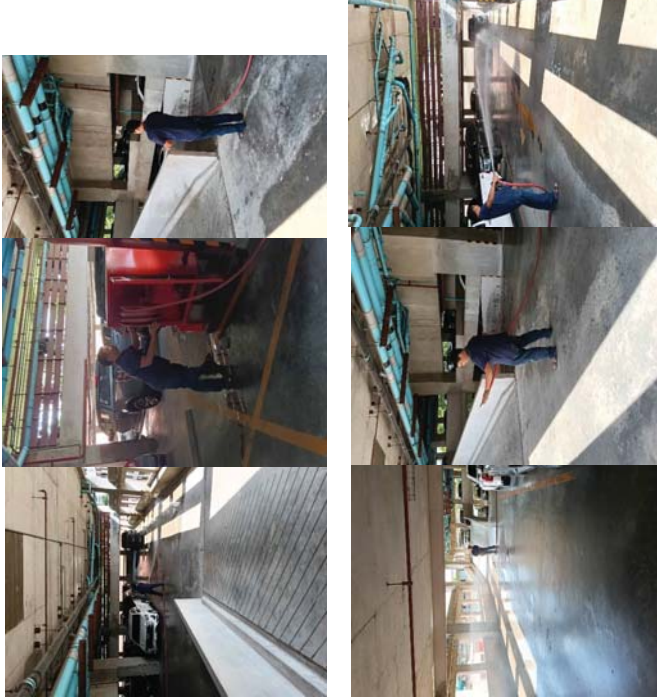

12.ไฟส่องฉุกเฉิน

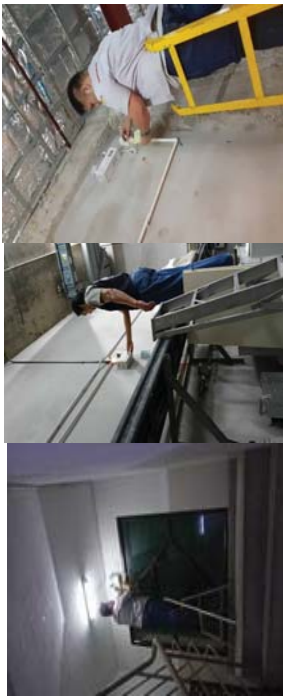


13.เช็คมีสเตอร์ภายใน



16.วิเคราะห์สภาวะภายใน


19.สูบน้ำตะกอนสละวายน้

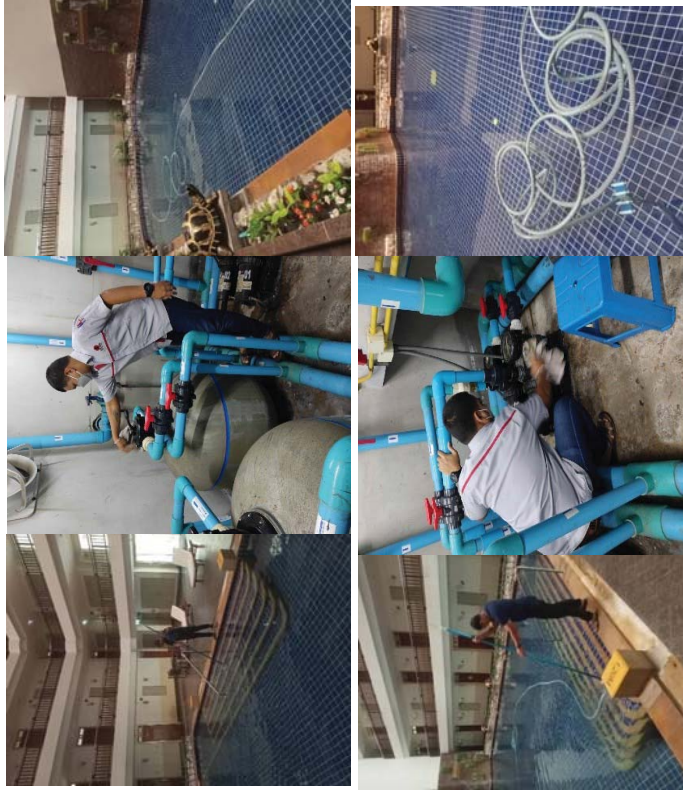

20.กำจัดความสะอาด ทางเดินส่วนกลาง ห้องพักร




17.การล้างถังเก็บน้ำ

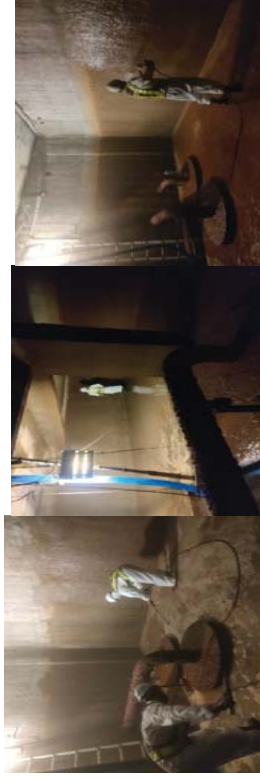

18.สูบน้ำตะกอนบำบัดและลอกท่อระบายน้ำ



22. ทปภ. เดินตรวจพื้นที่ส่วนกลาง

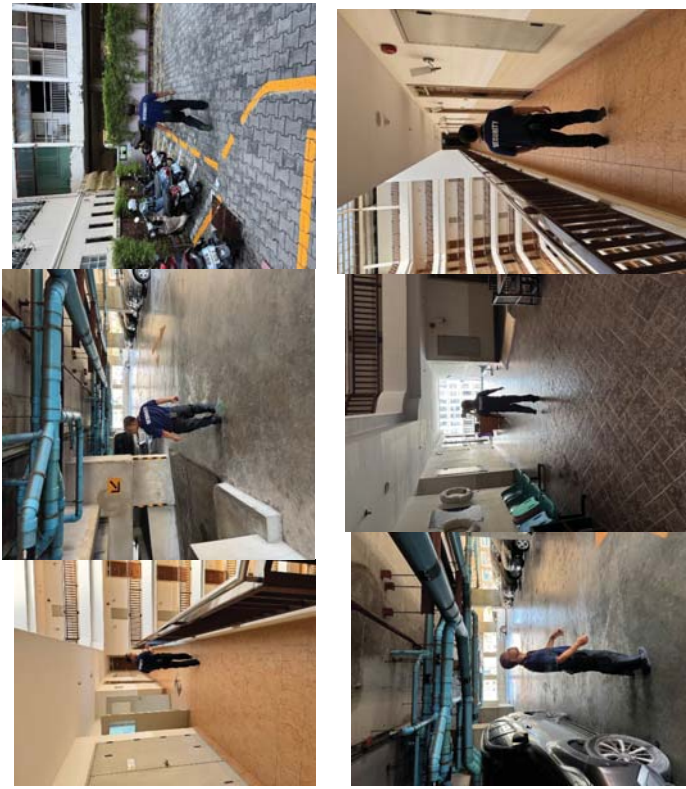

21. บำรุงรักษาต้นไม้

