

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การดำเนินการ

บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการอาคารพักอาศัย คสล.8 ชั้นของบริษัท กรองทองอาร์ทเม้นท์ (บางกะปิ) จำกัด ในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพน้ำทิ้ง จัดการมูลฝอยในโครงการ, ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณเตือนภัย, น้ำใช้

3.2 ผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารพักอาศัย คสล. 8 ชั้น ของบริษัท กรองทองอาร์ทเม้นท์ (บางกะปิ) จำกัด ในระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 แสดงดังตารางที่ 3.2-1

ตารางที่ 3.2-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารพักอาศัย คสล. 8 ชั้น (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่		การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ปฏิบัติไม่ครบถ้วน)	อ้างอิง รูป/เอกสาร
1.คุณภาพน้ำทิ้ง	เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำบริเวณก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณละ1 ตัวอย่าง	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD5) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) - ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	4 เดือนต่อ 1 ครั้ง	✓	เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังการบำบัด ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำบริเวณก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ำสาธารณะ	รูปที่ 2.3-1
2.การจัดการมูลฝอยภายในโครงการ	บริเวณห้องพักขยะของโครงการ	ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในห้องพักขยะของโครงการการทำความสะอาดของห้องพักขยะภายในโครงการ	1 ครั้ง ต่อสัปดาห์	✓	ตรวจสอบห้องพักขยะตามขั้นทุกวันและมีการทำความสะอาดของห้องพักขยะโครงการ	รูปที่ 2.3-6
3.ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย	ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ	- ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ - ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ	3 เดือนต่อ 1 ครั้ง (หรือตามความเหมาะสมหรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของแต่ละเครื่อง)	✓	ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย	รูปที่ 2.3-9
4.น้ำใช้	เส้นท่อประปาของโครงการ	- การแตกรั่วซึมหรือการชำรุดของท่อประปา	1 ครั้ง ต่อเดือน	✓	ตรวจสอบระบบท่อประปาอย่างสม่ำเสมอ	รูปที่ 2.3-4

ตารางที่ 3.2-2 รายละเอียดวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

รายการตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด
1. คุณภาพน้ำทิ้ง	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - วิเคราะห์น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - คำนไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen)	- Electrometric - 5-Day BOD Test, Azide Modification - Dried at 103-105 °C - MPN Test - Liquid-Liquid, partition-Gravimetric - Macro Kjeldahl	กรกฎาคม 2568

*ผู้เก็บวิเคราะห์ตัวอย่าง: บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-133-ค-5470



3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.3.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

จากผลการตรวจวัด พบว่า (ก่อนน้ำเข้า)

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.9 มิลลิกรัมต่อลิตร
- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่า 14 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 19 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ค่าไนโตรเจน (TKN) มีค่า 22.12 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ผลวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน มีค่า <5 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า 2.1×10^2

เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) รายละเอียดดังตารางที่ 3.3.1-1 และภาพที่ 3.3.1-1

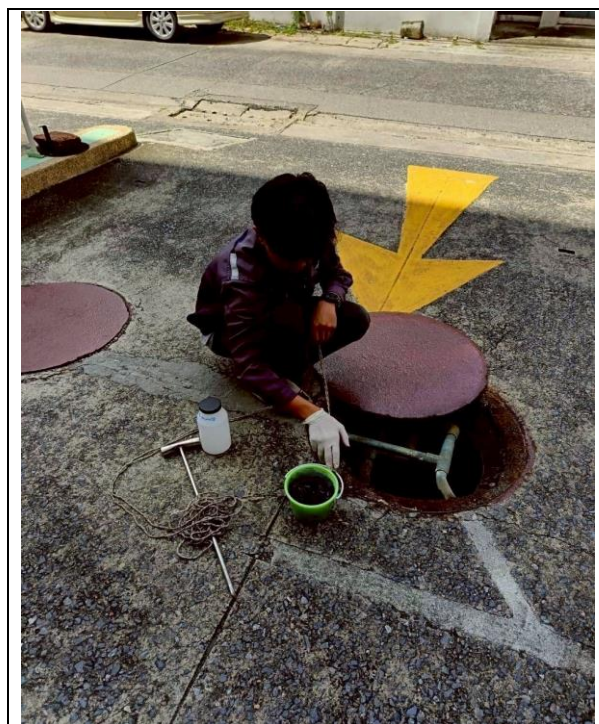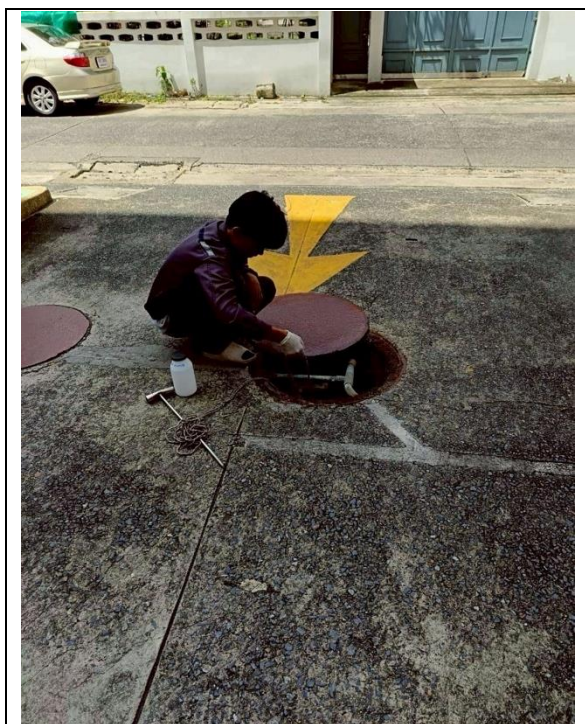

ภาพที่ 3.3.1-1 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

ตารางที่ 3.3.1-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568)

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน	
		7/7/68		11/11/68		
		น้ำก่อนเข้าระบบ บำบัด	น้ำหลังผ่านระบบ บำบัด	น้ำปล่อยออก นอกโครงการ		
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.1	7	7.1	5.5-9.0 ^{1/}	-
2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	Mg/l	38	9	42	≤20 ^{1/}	≤20 ^{2/}
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	Mg/l	26	14	18	≤30 ^{1/}	-
4. ค่าไนโตรเจน (TKN)	Mg/l	36.96	17.92	51.24	≤35 ^{1/}	-
5. วิเคราะห์น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	Mg/l	8.33	<5	<5	≤20 ^{1/}	-
6. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100ml	4.8×10 ² เหลือขุ่นมี ตะกอนเล็กน้อย	4.6×10 ¹ ใส	3.5×10 ⁴ ขุ่น	-	-


หมายเหตุ 1. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. ^{2/} รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณาผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ตารางที่ 3.3.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย (มิถุนายน พ.ศ.2564 – ธันวาคม 2568)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์					
	pH	BOD ₅ (mg/l)	Suspended Solids (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil and Grease (mg/l)	Total Coliform Bacteria (MPN/100 ml)
01/06/64	6.5	75	30	40.04	8.50	4.3×10 ⁵
11/04/65	6.7	13	11	12.32	<5	7.9×10 ²
20/07/65	7.3	24	20	25.76	<5	5.4×10 ²
17/11/65	6.8	8	19	12.32	<5	1.8
9/3/66	7.1	14	10	20.16	<5	2.0
13/7/66	7.6	14	16	10.0	<5	5.4×10 ²
14/11/66	6.7	13	22	29.12	<5	1.4×10 ²
7/3/67	7.3	18	28	27.16	<5	1.4×10 ²
10/7/67	7.2	10	12	14.00	<5	<1.8
13/11/67	7.2	8	12	16.24	<5	1.4×10
12/3/68	6.9	14	19	22.12	<5	2.1×10 ²
7/7/68	7.1	38	26	36.96	8.33	4.5×10 ²
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	5.5-9.0	≤30	≤40	≤35	≤20	-


หมายเหตุ : 1. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)

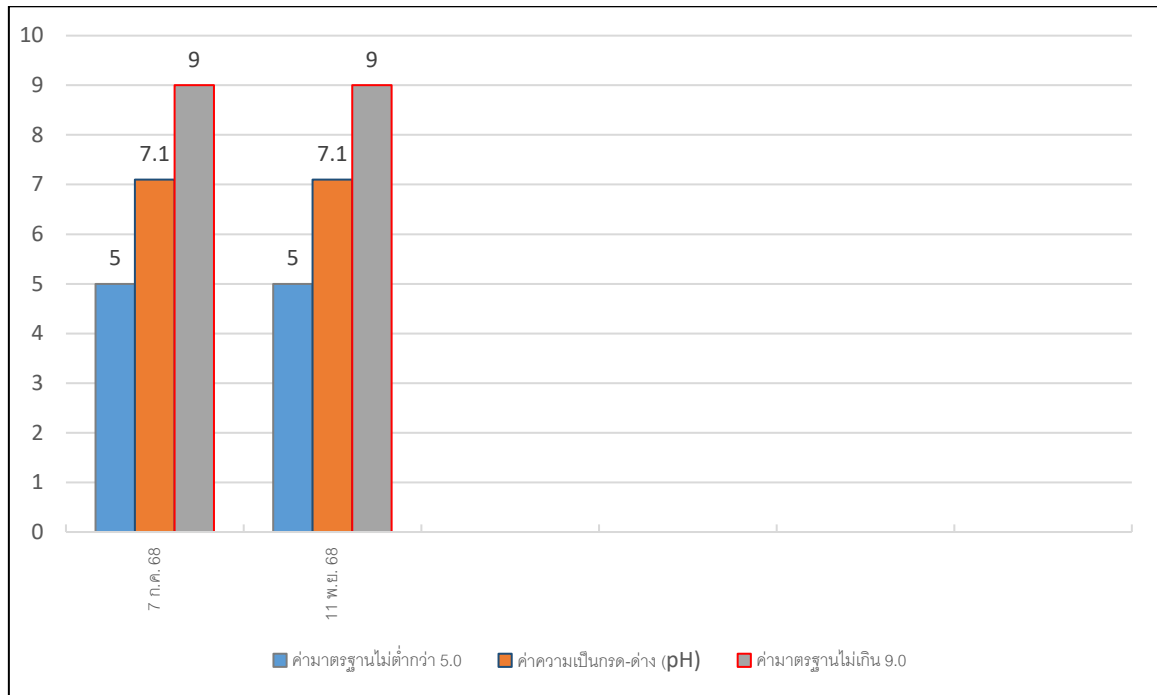


รูปที่ 3.3.1-1 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH)
(ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม 2568)

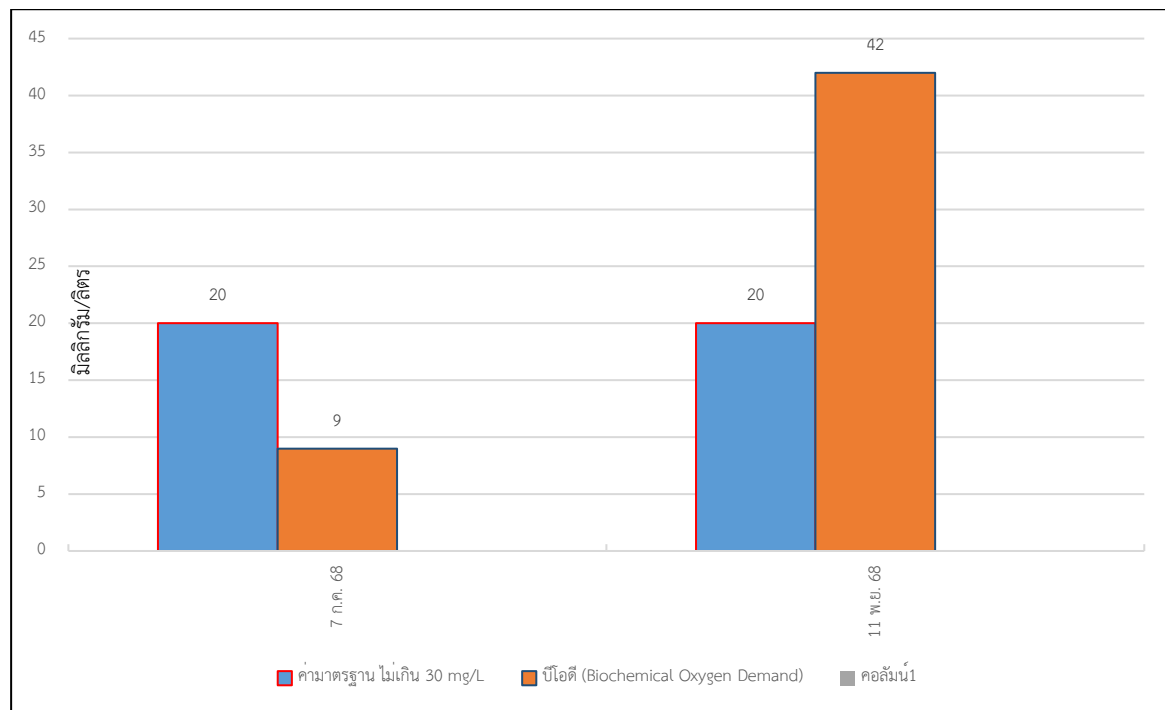


รูปที่ 3.3.1-2 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
(ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม 2568)

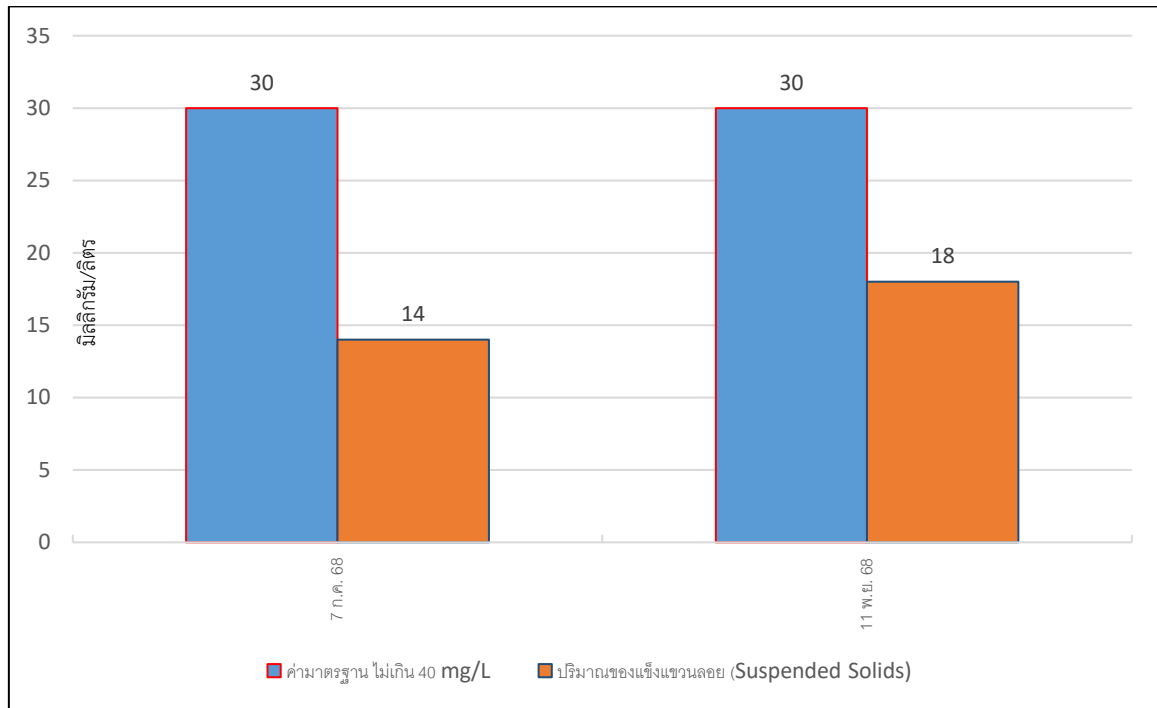


รูปที่ 3.3.1-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
(ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม 2568)

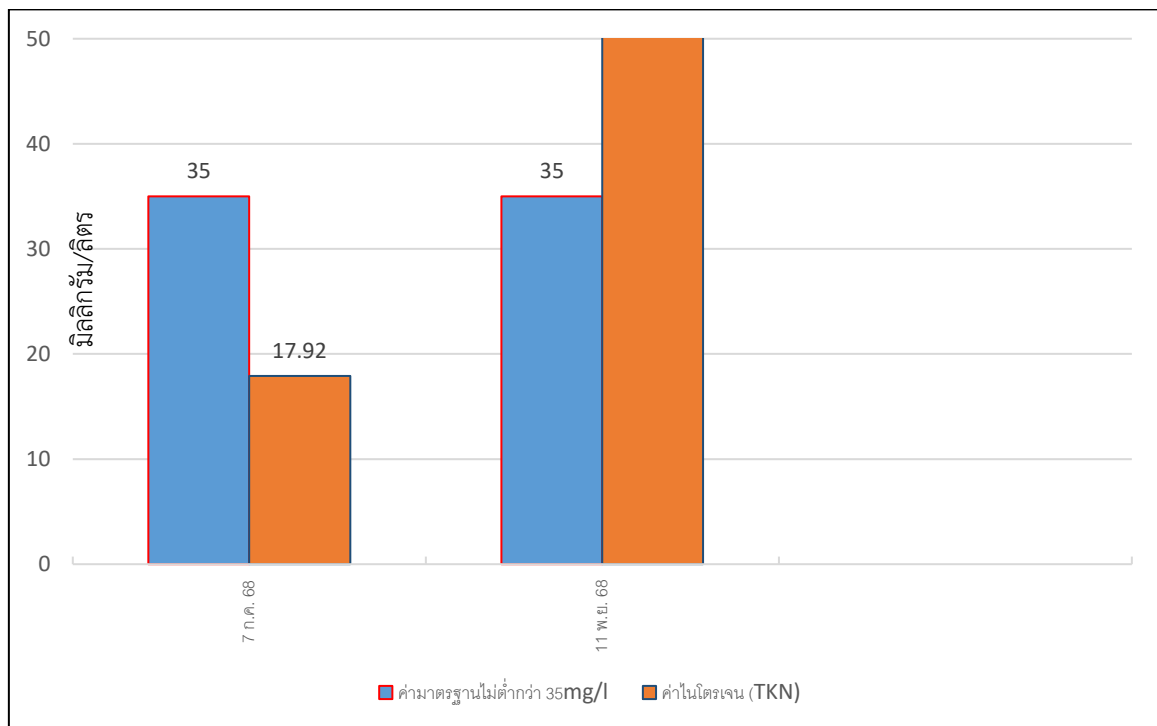

รูปที่ 3.3.1-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจน (TKN)
(ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม 2568)

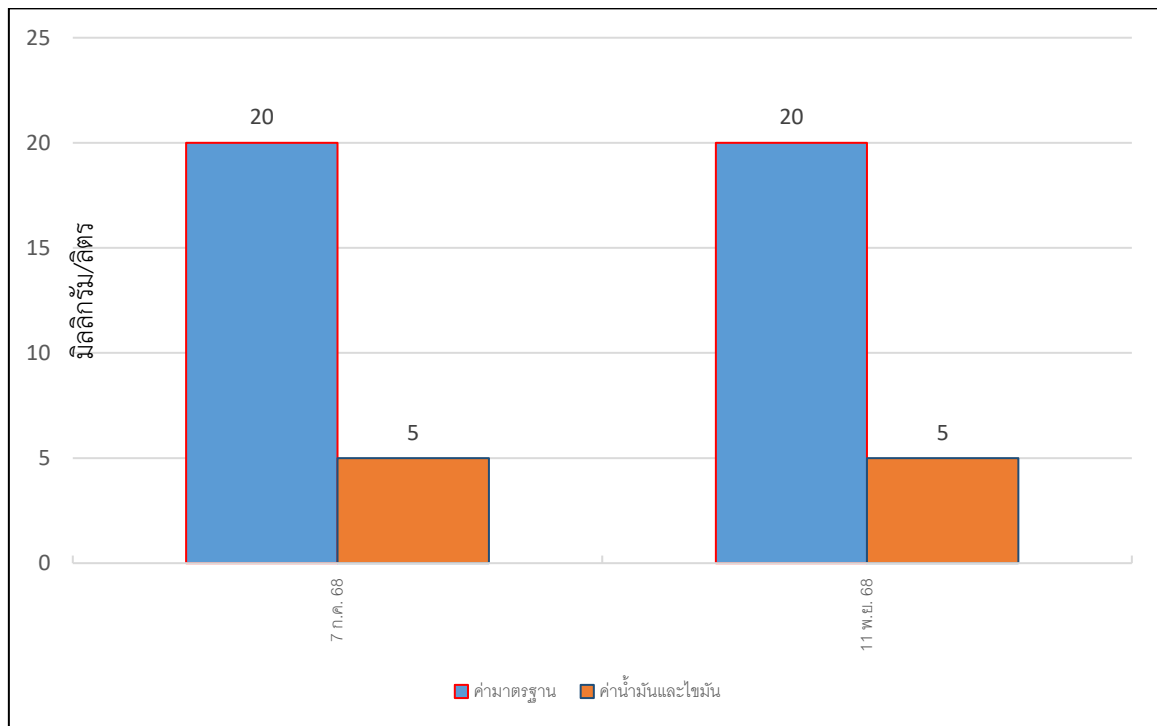

รูปที่ 3.3.1-5 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)
(ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม 2568)

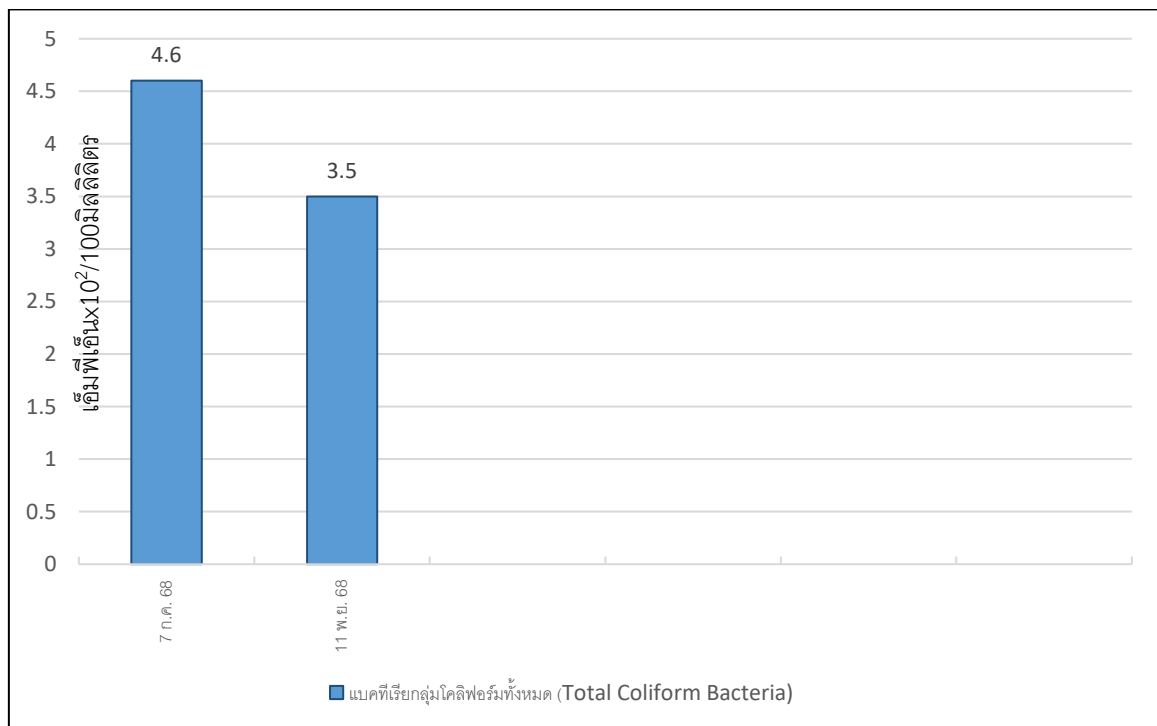

รูปที่ 3.3.1-6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)
(ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม 2568)

3.4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : กรองทองแมนชั่นบางกะปิ Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กรกฎาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอละห์ ว-133-อ-0005 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 7 กรกฎาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 กรกฎาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 14 กรกฎาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 070725/00493/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S18120- S18121 Sample Name.
--	--

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.30 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.35 น.	
pH	-	Electrometric Method	7.1	7.0	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	26	14	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	38	9	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	36.96	17.92	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	8.33	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

2. ⁽²⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff

ว-133-อ-0006



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

Laboratory Manager

ว-133-อ-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
 Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
 Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03:1

3.4-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนริสา สอละห์
Client : Sampling by
ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม วันที่รับตัวอย่าง : 7 กรกฎาคม 2568
Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 Received Date
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 กรกฎาคม 2568
Contact Information : Analysis Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง : กรองทองแมนชั่นบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 14 กรกฎาคม 2568
Sampling Site : Issue Date
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater เลขที่รายงาน : 070725/00493/2
Sample Type : Report No.
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กรกฎาคม 2568 ชื่อตัวอย่าง : S18120- S18121
Sampling Date : Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.30 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.35 น.	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.8 x 10 ²	4.6 x 10	-
Appearance	-	Physical Test	เหลืองขุ่นมีตะกอนเล็กน้อย	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R

3.4-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด
Client :
ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com
Contact Information :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : กรองทองแมนชั่นบางกะปิ
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 พฤศจิกายน 2568
Sampling Date :
ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเถะห์
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 11 พฤศจิกายน 2568
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 11 - 17 พฤศจิกายน 2568
Analysis Date :
วันที่ออกรายงาน : 18 พฤศจิกายน 2568
Issue Date :
เลขที่รายงาน : 111125/00922/1
Report No. :
ชื่อตัวอย่าง : S30373
Sample Name :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
			น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 16.40 น.	
pH	-	Electrometric Method	7.1	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	18	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	42	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	51.24	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff

ว-133-จ-0006



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

ว-133-ค-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.4-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-จ-0005
Client : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Sampling by : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-จ-0005
ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม วันที่รับตัวอย่าง : 11 พฤศจิกายน 2568
Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 Received Date : 11 - 17 พฤศจิกายน 2568
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Analysis Date : 18 พฤศจิกายน 2568
Contact Information : 18 พฤศจิกายน 2568 Issue Date : 18 พฤศจิกายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง : กรองทองแมนชั่นบางกะปิ เลขที่รายงาน : 111125/00922/2
Sampling Site : Wastewater Report No. : S30373
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Name. : S30373
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 พฤศจิกายน 2568
Sampling Date : 11 พฤศจิกายน 2568

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
			น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการ	
			16.40 น.	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5 x 10 ⁴	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่น	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.4-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

ผลการตรวจบำรุงรักษาระบบบันไดหนีไฟและทางเดินหนีไฟของอาคารชั้น 8

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ระบบบันไดหนีไฟ													
1.1	สภาพราวจับ และราวกันตก	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68			
1.2	อุปกรณ์กีดขวางตลอดเส้นทางของบันไดหนีไฟ	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68			
1.3	การปิด-เปิด เข้า-ออกบันได หนีไฟ	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68			
2	ทางหนีไฟ													
2.1	อุปกรณ์กีดขวางตลอดเส้นทางจนถึงเส้นทางออกสู่ภายนอกอาคาร	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68			
2.2	การปิด-เปิดประตูตลอดเส้นทาง	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68			
3	ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน													
3.1	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68			
3.2	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	6 เดือน						31/6/68						
4	เครื่องหมายและป้ายทางหนีไฟ													
4.1	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68			
4.2	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	6 เดือน						31/6/68						
5	แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง													
5.1	แบบแปลนพื้นที่ 2 ของอาคารเพื่อการดับเพลิง	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68			

ผลการตรวจและความคิดเห็น

ผลการตรวจบำรุงรักษาระบบบันไดหนีไฟและทางเดินหนีไฟของอาคารชั้น 6

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ระบบบันไดหนีไฟ													
1.1	สภาพราวจับ และราวกันตก	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68			
1.2	อุปกรณ์กีดขวางตลอดเส้นทางของบันไดหนีไฟ	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68			
1.3	การปิด-เปิด เข้า-ออกบันได หนีไฟ	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68			
2	ทางหนีไฟ													
2.1	อุปกรณ์กีดขวางตลอดเส้นทางจนถึงเส้นทางออกสู่ภายนอกอาคาร	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68			
2.2	การปิด-เปิดประตูตลอดเส้นทาง	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68			
3	ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน													
3.1	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68			
3.2	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	6 เดือน						31/6/68						
4	เครื่องหมายและป้ายทางหนีไฟ													
4.1	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68			
4.2	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	6 เดือน						31/6/68						
5	แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง													
5.1	แบบแปลนพื้นที่ 2 ของอาคารเพื่อการดับเพลิง	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68			

ผลการตรวจและความคิดเห็น

ผลในการตรวจบำรุงรักษาระบบบันไดหนีไฟและทางเดินหนีไฟของอาคารชั้น 7

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ระบบบันไดหนีไฟ													
1.1	สภาพราวจับ และราวกันตก	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68	31/10/68	31/11/68	31/12/68
1.2	อุปกรณ์กีดขวางตลอดเส้นทางของบันไดหนีไฟ	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68	31/10/68	31/11/68	31/12/68
1.3	การปิด-เปิด เข้า-ออกบันได หนีไฟ	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68	31/10/68	31/11/68	31/12/68
2	ทางหนีไฟ													
2.1	อุปกรณ์กีดขวางตลอดเส้นทางจนถึงเส้นทางออกสู่ภายนอกอาคาร	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68	31/10/68	31/11/68	31/12/68
2.2	การปิด-เปิดประตูตลอดเส้นทาง	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68	31/10/68	31/11/68	31/12/68
3	ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน													
3.1	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68	31/10/68	31/11/68	31/12/68
3.2	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	6 เดือน						31/6/68						
4	เครื่องหมายและป้ายทางหนีไฟ													
4.1	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68	31/10/68	31/11/68	31/12/68
4.2	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	6 เดือน												
5	แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง													
5.1	แบบแปลนพื้นที่ชั้น 2 ของอาคารเพื่อการดับเพลิง	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68	31/10/68	31/11/68	31/12/68

ผลการตรวจและความคิดเห็น

ผลในการตรวจบำรุงรักษาระบบบันไดหนีไฟและทางเดินหนีไฟของอาคารชั้น 5

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ระบบบันไดหนีไฟ													
1.1	สภาพราวจับ และราวกันตก	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68	31/10/68	31/11/68	31/12/68
1.2	อุปกรณ์กีดขวางตลอดเส้นทางของบันไดหนีไฟ	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68	31/10/68	31/11/68	31/12/68
1.3	การปิด-เปิด เข้า-ออกบันได หนีไฟ	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68	31/10/68	31/11/68	31/12/68
2	ทางหนีไฟ													
2.1	อุปกรณ์กีดขวางตลอดเส้นทางจนถึงเส้นทางออกสู่ภายนอกอาคาร	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68	31/10/68	31/11/68	31/12/68
2.2	การปิด-เปิดประตูตลอดเส้นทาง	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68	31/10/68	31/11/68	31/12/68
3	ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน													
3.1	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68	31/10/68	31/11/68	31/12/68
3.2	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	6 เดือน						31/6/68						
4	เครื่องหมายและป้ายทางหนีไฟ													
4.1	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68	31/10/68	31/11/68	31/12/68
4.2	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	6 เดือน						31/6/68						
5	แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง													
5.1	แบบแปลนพื้นที่ชั้น 2 ของอาคารเพื่อการดับเพลิง	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	31/3/68	31/4/68	31/5/68	31/6/68	31/7/68	31/8/68	31/9/68	31/10/68	31/11/68	31/12/68

ผลการตรวจและความคิดเห็น

ผลการตรวจบำรุงรักษาระบบบันไดหนีไฟและทางเดินหนีไฟของอาคารชั้น 3

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ระบบบันไดหนีไฟ													
1.1	สภาพราวจับ และราวกันตก	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	2/3/68	2/4/68	2/5/68	2/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
1.2	อุปกรณ์กีดขวางตลอดเส้นทางของบันไดหนีไฟ	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	2/3/68	2/4/68	2/5/68	2/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
1.3	การปิด-เปิด เข้า-ออกบันได หนีไฟ	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	2/3/68	2/4/68	2/5/68	2/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
2	ทางหนีไฟ													
2.1	อุปกรณ์กีดขวางตลอดเส้นทางจนถึงเส้นทางออกสู่ภายนอกอาคาร	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	2/3/68	2/4/68	2/5/68	2/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
2.2	การปิด-เปิดประตูตลอดเส้นทาง	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	2/3/68	2/4/68	2/5/68	2/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
3	ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน													
3.1	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	2/3/68	2/4/68	2/5/68	2/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
3.2	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	6 เดือน						2/6/68						
4	เครื่องหมายและป้ายทางหนีไฟ													
4.1	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	2/3/68	2/4/68	2/5/68	2/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
4.2	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	6 เดือน						2/6/68						
5	แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง													
5.1	แบบแปลนพื้นที่ 2 ของอาคารเพื่อการดับเพลิง	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	2/3/68	2/4/68	2/5/68	2/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			

ผลการตรวจและความคิดเห็น

ผลการตรวจบำรุงรักษาระบบบันไดหนีไฟและทางเดินหนีไฟของอาคารชั้น 4

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ระบบบันไดหนีไฟ													
1.1	สภาพราวจับ และราวกันตก	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	2/3/68	2/4/68	2/5/68	2/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
1.2	อุปกรณ์กีดขวางตลอดเส้นทางของบันไดหนีไฟ	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	2/3/68	2/4/68	2/5/68	2/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
1.3	การปิด-เปิด เข้า-ออกบันได หนีไฟ	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	2/3/68	2/4/68	2/5/68	2/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
2	ทางหนีไฟ													
2.1	อุปกรณ์กีดขวางตลอดเส้นทางจนถึงเส้นทางออกสู่ภายนอกอาคาร	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	2/3/68	2/4/68	2/5/68	2/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
2.2	การปิด-เปิดประตูตลอดเส้นทาง	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	2/3/68	2/4/68	2/5/68	2/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
3	ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน													
3.1	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	2/3/68	2/4/68	2/5/68	2/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
3.2	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	6 เดือน						2/6/68						
4	เครื่องหมายและป้ายทางหนีไฟ													
4.1	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	2/3/68	2/4/68	2/5/68	2/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
4.2	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	6 เดือน						2/6/68						
5	แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง													
5.1	แบบแปลนพื้นที่ 2 ของอาคารเพื่อการดับเพลิง	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	2/3/68	2/4/68	2/5/68	2/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			

ผลการตรวจและความคิดเห็น

ผลในการตรวจบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของอาคาร

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	หม้อแปลงไฟฟ้า	6 เดือน						21/6/68						
2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ							21/6/68						
2.1	แรงต่ำภายนอกอาคาร	6 เดือน						21/6/68						
2.2	แผงสวิตช์ภายนอกอาคาร	6 เดือน						21/6/68						
2.3	แรงต่ำภายในอาคาร	6 เดือน						21/6/68						
2.4	แผงสวิตช์เมน	3 เดือน			21/3/68			21/6/68			15/9/68			
2.5	สายป้อน	3 เดือน			21/3/68			21/6/68			15/9/68			
2.6	แผงสวิตช์ย่อย	3 เดือน			21/3/68			21/6/68			15/9/68			
2.7	วงจรย่อยและอุปกรณ์ไฟฟ้า	3 เดือน			21/3/68			21/6/68			15/9/68			
2.8	สายป้อนสำหรับระบบประกอบอาคาร	3 เดือน			21/3/68			21/6/68			15/9/68			
3	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	6 เดือน						21/6/68						

ผลการตรวจและความคิดเห็น

ผลในการตรวจบำรุงรักษาระบบบันไดหนีไฟและทางเดินหนีไฟของอาคารชั้น 2

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ระบบบันไดหนีไฟ													
1.1	สภาพราวจับ และราวกันตก	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	21/3/68	21/4/68	21/5/68	21/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	15/12/68
1.2	อุปกรณ์กดขัดขวางตลอดเส้นทางของบันไดหนีไฟ	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	21/3/68	21/4/68	21/5/68	21/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	15/12/68
1.3	การปิด-เปิด เข้า-ออกบันได หนีไฟ	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	21/3/68	21/4/68	21/5/68	21/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	15/12/68
2	ทางหนีไฟ													
2.1	อุปกรณ์กดขัดขวางตลอดเส้นทางจนถึงเส้นทางออกสู่ภายนอกอาคาร	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	21/3/68	21/4/68	21/5/68	21/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	15/12/68
2.2	การปิด-เปิดประตูตลอดเส้นทาง	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	21/3/68	21/4/68	21/5/68	21/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	15/12/68
3	ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน													
3.1	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	21/3/68	21/4/68	21/5/68	21/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	15/12/68
3.2	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	6 เดือน						21/6/68						
4	เครื่องหมายและป้ายทางหนีไฟ													
4.1	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	21/3/68	21/4/68	21/5/68	21/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	15/12/68
4.2	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	6 เดือน						21/6/68						
5	แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง													
5.1	แบบแปลนพื้นที่ 2 ของอาคารเพื่อการดับเพลิง	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	21/3/68	21/4/68	21/5/68	21/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	15/12/68

ผลการตรวจและความคิดเห็น

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2.4	สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Fire Hose Cabinets)													
	- สายฉีดน้ำ วาล์ว และอุปกรณ์	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	20/3/68	20/4/68	20/5/68	20/6/68	20/7/68	20/8/68	20/9/68	20/10/68	20/11/68	20/12/68
3	ระบบระบายครั้นและควบคุมการแพร่กระจายครั้น													
3.1	บริเวณโรงลิฟต์และช่องบันได	6 เดือน						20/6/68						
4	การเก็บและใช้ก๊าซบีโคโนลิเทียมเหลว	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	20/3/68	20/4/68	20/5/68	20/6/68	20/7/68	20/8/68	20/9/68	20/10/68	20/11/68	20/12/68

ผลการตรวจและความคิดเห็น

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้													
1.1	อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเสียง ลำโพงหรือแสง	1 ปี	31/1/68											
	แบตเตอรี่													
	ทดสอบเครื่องประจุ	1 ปี	31/1/68											
	แบตเตอรี่แบบน้ำกรด													
1.2	- ทดสอบการคายประจุ 30 นาที	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	20/3/68	20/4/68	20/5/68	20/6/68	20/7/68	20/8/68	20/9/68	20/10/68	20/11/68	20/12/68
	- ทดสอบแรงดันไฟฟ้าขณะมีโหลด	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	20/3/68	20/4/68	20/5/68	20/6/68	20/7/68	20/8/68	20/9/68	20/10/68	20/11/68	20/12/68
	- ทดสอบความถี่ของจาเพาะน้ำกรด	6 เดือน						20/6/68						
	แบตเตอรี่แบบนิเกิล แคดเมียม													
	- ทดสอบการคายประจุ 30 นาที	1 ปี	31/1/68											
	- ทดสอบแรงดันไฟฟ้าขณะมีโหลด	1 เดือน	10/1/68	20/2/68	20/3/68	20/4/68	20/5/68	20/6/68	20/7/68	20/8/68	20/9/68	20/10/68	20/11/68	20/12/68
1.3	บริษัทควบคุม (Control Panel ,or Devices) ครอบคลุมการทำงาน													
	ฟิวส์ หลอดไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้า บริษัทเชื่อมต่อโยง และทรานส์													
	- แบบมีการตรวจควบคุม	1 ปี	31/1/68											
	- แบบไม่มีการตรวจควบคุม	3 เดือน			20/3/68			20/6/68			20/9/68			
1.4	การทำงานของเครื่องแสดงผลสัญญาณขัดข้อง	1 ปี	31/1/68											

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1.5	อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ		31/1/68											
	- Smok/Heat/Flame/Gas Detector , อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ,	1 ปี												
	อุปกรณ์ปลดล็อกไฟฟ้า, และ Duct Type Detector				31/3/68			31/6/68			31/9/68			
	- Water Flow Switch , Pressure Switch , Supervisory Switch , และ Tamper Switch	3 เดือน												
1.6	การทำงานของเครื่องแสดงผลเพลิงไหม้	1 ปี	31/1/68											
1.7	บริเวณขีปนาวุธไฟฟ้าในบริเวณอันตราย (Hazardous Location)	1 ปี	31/1/68											
1.8	อุปกรณ์อื่นๆ													
2	ระบบดับเพลิง													
2.1	ถังดับเพลิง	1 เดือน	10/1/68	30/3/68	30/6/68	31/9/68	31/12/68	31/3/68	31/6/68	31/9/68	31/12/68	31/3/68	31/6/68	31/9/68
2.2	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง													
	- เครื่องสูบน้ำ (Pump)	1 ปี	31/1/68											
	- แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์อย่างน้อย 30 นาที	1 ปี	31/1/68											
	- แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	1 เดือน	10/1/68	30/3/68	30/6/68	31/9/68	31/12/68	31/3/68	31/6/68	31/9/68	31/12/68	31/3/68	31/6/68	31/9/68
2.3	หัวดับเพลิง (Fire Hydrants)													
	- ตรวจสอบสภาพ	1 เดือน	10/1/68	30/3/68	30/6/68	31/9/68	31/12/68	31/3/68	31/6/68	31/9/68	31/12/68	31/3/68	31/6/68	31/9/68
	- เปิดฝาใส่สารหล่อลื่น	6 เดือน												
	- ทดสอบเปิด - ปิดวาล์ว	1 ปี	31/1/68											

7. ผลในการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ขยะมูลฝอย	3 เดือน			31/3/68			31/6/68			31/9/68			

ผลการตรวจและความคิดเห็น

ไม่พบปัญหาใดๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - สหวิ. ของพื้นที่

8. ผลในการตรวจระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร	1 ปี	31/1/68											
2	แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร	1 ปี	31/1/68											
3	แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร	1 ปี	31/1/68											
4	แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร	1 ปี	31/1/68											
5	กรณีธรรมที่มีผลกระทบต่อภายนอก	1 ปี	31/1/68											

ผลการตรวจและความคิดเห็น

4. ผลในการตรวจบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของอาคาร

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	หม้อแปลงไฟฟ้า	6 เดือน						21/6/68 02						
12	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ													
1.1	แรงต่ำภายนอกอาคาร	6 เดือน						21/6/68 02						
1.2	แผงสวิตช์นอกอาคาร	6 เดือน						21/6/68 02						
1.3	แรงต่ำภายในอาคาร	6 เดือน						21/6/68 02						
1.4	แผงสวิตช์เมน	3 เดือน			21/6/68 02			21/6/68 02			15/7/68 02			
1.5	สายป้อน	3 เดือน			21/6/68 02			21/6/68 02			15/7/68 02			
1.6	แผงสวิตช์ย่อย	3 เดือน			21/6/68 02			21/6/68 02			15/7/68 02			
1.7	วงจรรองและอุปกรณ์ไฟฟ้า	3 เดือน			21/6/68 02			21/6/68 02			15/7/68 02			
1.8	สายป้อนสำหรับระบบประกอบอาคาร	3 เดือน			21/6/68 02			21/6/68 02			15/7/68 02			
3	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	6 เดือน						21/6/68 02						

ผลการตรวจและความคิดเห็น

.....

.....

6. ผลในการตรวจบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ระบบประปา													
1.1	ถังเก็บน้ำใต้ดิน บนดิน บนอาคาร													
	- สภาพถังและฝาเปิด ปิดถังเก็บน้ำ	6 เดือน						21/6/68 02						
	- สภาพท่อน้ำเข้า ออก จากถังเก็บน้ำ	6 เดือน						21/6/68 02						
	- สภาพประตุน้ำเข้า ออก จากถังเก็บน้ำ	6 เดือน						21/6/68 02						
	- การป้องกันหนูและแมลงสาบเข้าถังเก็บน้ำ	3 เดือน			21/6/68 02			21/6/68 02			15/7/68 02			
1.2	เครื่องสูบน้ำและห้องเครื่องสูบน้ำ							21/6/68 02						
	- สภาพความสะอาดในห้องเครื่องสูบน้ำ	3 เดือน			21/6/68 02			21/6/68 02			15/7/68 02			
	- สภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เสียงดัง, ต้นสะเทือน, รั่วซึม	3 เดือน			21/6/68 02			21/6/68 02			15/7/68 02			
	- สภาพการทำงานของระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ	3 เดือน			21/6/68 02			21/6/68 02			15/7/68 02			
	- ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ	6 เดือน						21/6/68 02						
	- สภาพท่อส่งจ่ายน้ำ	6 เดือน						21/6/68 02						
	- สภาพอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ เช่น ประตูน้ำ	6 เดือน						21/6/68 02						
1.3	ระบบท่อประปา													
	- การรั่วซึมของท่อประปา	6 เดือน						21/6/68 02						
	- สภาพประตุน้ำของระบบประปา	6 เดือน						21/6/68 02						

2. ผลในการตรวจบำรุงรักษาระบบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟของอาคาร

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ระบบบันไดหนีไฟ													
1.1	สภาพราวจับ และราวกันตก	1 เดือน	10/1/68 ม.ร.น.	20/2/68 ม.ร.น.	30/3/68 ม.ร.น.	29/4/68 ม.ร.น.	28/5/68 ม.ร.น.	27/6/68 ม.ร.น.	26/7/68 ม.ร.น.	25/8/68 ม.ร.น.	24/9/68 ม.ร.น.	23/10/68 ม.ร.น.	22/11/68 ม.ร.น.	21/12/68 ม.ร.น.
1.2	อุปกรณ์กักขวางตลอดเส้นทางของบันไดหนีไฟ	1 เดือน	10/1/68 ม.ร.น.	20/2/68 ม.ร.น.	30/3/68 ม.ร.น.	29/4/68 ม.ร.น.	28/5/68 ม.ร.น.	27/6/68 ม.ร.น.	26/7/68 ม.ร.น.	25/8/68 ม.ร.น.	24/9/68 ม.ร.น.	23/10/68 ม.ร.น.	22/11/68 ม.ร.น.	21/12/68 ม.ร.น.
1.3	การปิด - เปิดประตู เข้า - ออกบันได หนีไฟ	1 เดือน	10/1/68 ม.ร.น.	20/2/68 ม.ร.น.	30/3/68 ม.ร.น.	29/4/68 ม.ร.น.	28/5/68 ม.ร.น.	27/6/68 ม.ร.น.	26/7/68 ม.ร.น.	25/8/68 ม.ร.น.	24/9/68 ม.ร.น.	23/10/68 ม.ร.น.	22/11/68 ม.ร.น.	21/12/68 ม.ร.น.
2	ทางหนีไฟ													
2.1	อุปกรณ์กักขวางตลอดเส้นทางจนถึงเส้นทางออกสู่ภายนอกอาคาร	1 เดือน	10/1/68 ม.ร.น.	20/2/68 ม.ร.น.	30/3/68 ม.ร.น.	29/4/68 ม.ร.น.	28/5/68 ม.ร.น.	27/6/68 ม.ร.น.	26/7/68 ม.ร.น.	25/8/68 ม.ร.น.	24/9/68 ม.ร.น.	23/10/68 ม.ร.น.	22/11/68 ม.ร.น.	21/12/68 ม.ร.น.
2.2	การปิด - เปิดประตูตลอดเส้นทาง	1 เดือน	10/1/68 ม.ร.น.	20/2/68 ม.ร.น.	30/3/68 ม.ร.น.	29/4/68 ม.ร.น.	28/5/68 ม.ร.น.	27/6/68 ม.ร.น.	26/7/68 ม.ร.น.	25/8/68 ม.ร.น.	24/9/68 ม.ร.น.	23/10/68 ม.ร.น.	22/11/68 ม.ร.น.	21/12/68 ม.ร.น.
3	ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน													
3.1	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	1 เดือน	10/1/68 ม.ร.น.	20/2/68 ม.ร.น.	30/3/68 ม.ร.น.	29/4/68 ม.ร.น.	28/5/68 ม.ร.น.	27/6/68 ม.ร.น.	26/7/68 ม.ร.น.	25/8/68 ม.ร.น.	24/9/68 ม.ร.น.	23/10/68 ม.ร.น.	22/11/68 ม.ร.น.	21/12/68 ม.ร.น.
3.2	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	6 เดือน						21/6/68 ม.ร.น.						
4	เครื่องหมายและไฟฟ้าทางหนีไฟ													
4.1	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	1 เดือน	10/1/68 ม.ร.น.	20/2/68 ม.ร.น.	30/3/68 ม.ร.น.	29/4/68 ม.ร.น.	28/5/68 ม.ร.น.	27/6/68 ม.ร.น.	26/7/68 ม.ร.น.	25/8/68 ม.ร.น.	24/9/68 ม.ร.น.	23/10/68 ม.ร.น.	22/11/68 ม.ร.น.	21/12/68 ม.ร.น.
4.2	จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที	6 เดือน						21/6/68 ม.ร.น.						
5	แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง													
5.1	แบบแปลนพื้นที่ทุกชั้นของอาคารเพื่อการดับเพลิง	1 เดือน	10/1/68 ม.ร.น.	20/2/68 ม.ร.น.	30/3/68 ม.ร.น.	29/4/68 ม.ร.น.	28/5/68 ม.ร.น.	27/6/68 ม.ร.น.	26/7/68 ม.ร.น.	25/8/68 ม.ร.น.	24/9/68 ม.ร.น.	23/10/68 ม.ร.น.	22/11/68 ม.ร.น.	21/12/68 ม.ร.น.

ผลการตรวจและความคิดเห็น

3. ผลในการตรวจบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้													
1.1	อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเสียง ถ้าโพงหรือ แสง	1 ปี	3/1/68 ม.ร.น.											
1.2	แบตเตอรี่													
	ทดสอบเครื่องประจุ	1 ปี	3/1/68 ม.ร.น.											
	แบตเตอรี่แบบน้ำกรด													
	- ทดสอบการคายประจุ 30 นาที	1 เดือน	10/1/68 ม.ร.น.	20/2/68 ม.ร.น.	30/3/68 ม.ร.น.	29/4/68 ม.ร.น.	28/5/68 ม.ร.น.	27/6/68 ม.ร.น.	26/7/68 ม.ร.น.	25/8/68 ม.ร.น.	24/9/68 ม.ร.น.	23/10/68 ม.ร.น.	22/11/68 ม.ร.น.	21/12/68 ม.ร.น.
	- ทดสอบแรงดันไฟฟ้าขณะมีโหลด	1 เดือน	10/1/68 ม.ร.น.	20/2/68 ม.ร.น.	30/3/68 ม.ร.น.	29/4/68 ม.ร.น.	28/5/68 ม.ร.น.	27/6/68 ม.ร.น.	26/7/68 ม.ร.น.	25/8/68 ม.ร.น.	24/9/68 ม.ร.น.	23/10/68 ม.ร.น.	22/11/68 ม.ร.น.	21/12/68 ม.ร.น.
	- ทดสอบความถ่วงจำเพาะน้ำกรด	6 เดือน						21/6/68 ม.ร.น.						
	แบตเตอรี่แบบนิเกิล แคดเมียม													
	- ทดสอบการคายประจุ 30 นาที	1 ปี	3/1/68 ม.ร.น.											
	- ทดสอบแรงดันไฟฟ้าขณะมีโหลด	1 เดือน	10/1/68 ม.ร.น.	20/2/68 ม.ร.น.	30/3/68 ม.ร.น.	29/4/68 ม.ร.น.	28/5/68 ม.ร.น.	27/6/68 ม.ร.น.	26/7/68 ม.ร.น.	25/8/68 ม.ร.น.	24/9/68 ม.ร.น.	23/10/68 ม.ร.น.	22/11/68 ม.ร.น.	21/12/68 ม.ร.น.
1.3	บริษัทควบคุม (Control Panel, or Devices) ครอบคลุม การทำงาน													
	ฟิวส์ หลอดไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้า บริษัทฯ เชื่อมโยง และทรานส													
	- แบบมีการตรวจดู	1 ปี	3/1/68 ม.ร.น.											
	- แบบไม่มีการตรวจดู	3 เดือน	3/1/68 ม.ร.น.		21/6/68 ม.ร.น.			21/6/68 ม.ร.น.			21/6/68 ม.ร.น.			
1.4	การทำงานของเครื่องแสดงผลสัญญาณขัดข้อง	1 ปี	3/1/68 ม.ร.น.											

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2.4	สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Fire Hose Cabinets)													
	- สายฉีดน้ำ วาล์ว และอุปกรณ์	1 เดือน	10/1/68 ม.ค.	20/2/68 ก.พ.	20/3/68 มี.ค.	2/4/68 เม.ย.	2/5/68 พ.ค.	2/6/68 มิ.ย.	2/7/68 ก.ค.	2/8/68 ส.ค.	2/9/68 ก.ย.	2/10/68 ต.ค.	2/11/68 พ.ย.	2/12/68 ธ.ค.
3	ระบบระบายน้ำและควบคุมการแพร่กระจายควัน													
3.1	บริเวณโรงลิฟต์และห้องบันได	6 เดือน						15/6/68 มิ.ย.						
4	การเก็บและใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	1 เดือน	10/1/68 ม.ค.	20/2/68 ก.พ.	20/3/68 มี.ค.	2/4/68 เม.ย.	2/5/68 พ.ค.	2/6/68 มิ.ย.	2/7/68 ก.ค.	2/8/68 ส.ค.	2/9/68 ก.ย.	2/10/68 ต.ค.	2/11/68 พ.ย.	2/12/68 ธ.ค.

ผลการตรวจและความคิดเห็น

.....

.....

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1.5	อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ													
	- Smoke/Heat/Flame/Gas Detector , อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ, อุปกรณ์ปลดล็อกไฟฟ้า, และ Duct Type Detector	1 ปี	3/1/68 ม.ค.											
	- Water Flow Switch , Pressure Switch, Supervisory Switch, และ Tamper Switch	3 เดือน			2/3/68 มี.ค.			2/6/68 มิ.ย.			12/9/68 ก.ย.			
1.6	การทำงานของเครื่องแสดงผลเพลิงไหม้	1 ปี	3/1/68 ม.ค.											
1.7	บริเวณเข้าไฟฟ้าในบริเวณอันตราย (Hazardous Location)	1 ปี	3/1/68 ม.ค.											
1.8	อุปกรณ์อื่นๆ													
2	ระบบดับเพลิง													
2.1	ถังดับเพลิง	1 เดือน	3/1/68 ม.ค.	20/2/68 ก.พ.	20/3/68 มี.ค.	2/4/68 เม.ย.	2/5/68 พ.ค.	2/6/68 มิ.ย.	2/7/68 ก.ค.	2/8/68 ส.ค.	2/9/68 ก.ย.	2/10/68 ต.ค.	2/11/68 พ.ย.	2/12/68 ธ.ค.
2.2	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง													
	- เครื่องสูบน้ำ (Pump)	1 ปี	3/1/68 ม.ค.											
	- แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์อย่างน้อย 30 นาที	1												
	- แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	1 เดือน	10/1/68 ม.ค.	20/2/68 ก.พ.	20/3/68 มี.ค.	2/4/68 เม.ย.	2/5/68 พ.ค.	2/6/68 มิ.ย.	2/7/68 ก.ค.	2/8/68 ส.ค.	2/9/68 ก.ย.	2/10/68 ต.ค.	2/11/68 พ.ย.	2/12/68 ธ.ค.
2.3	หัวดับเพลิง (Fire Hydrants)													
	- ตรวจสอบสภาพ	1 เดือน	10/1/68 ม.ค.	20/2/68 ก.พ.	20/3/68 มี.ค.	2/4/68 เม.ย.	2/5/68 พ.ค.	2/6/68 มิ.ย.	2/7/68 ก.ค.	2/8/68 ส.ค.	2/9/68 ก.ย.	2/10/68 ต.ค.	2/11/68 พ.ย.	2/12/68 ธ.ค.
	- เปิดฝาใส่สารหล่อลื่น	6 เดือน						2/6/68 มิ.ย.						
	- ทดสอบเปิด-ปิดวาล์ว	1 ปี	3/1/68 ม.ค.											

ผลในการตรวจบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล														
ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ระบบประปา													
1.1	ถังเก็บน้ำใต้ดิน บนดิน บนดาดฟ้าอาคาร													
	- สภาพถังและฝาเปิด ปิดถังเก็บน้ำ	3 สัปดาห์	1/1/68 หจ	1/2/68 หจ	1/3/68 หจ	1/4/68 หจ	1/5/68 หจ	1/6/68 หจ	15/7/68 หจ	15/8/68 หจ	15/9/68 หจ			
	- สภาพท่อน้ำเข้า ออก จากถังเก็บน้ำ	3 สัปดาห์	1/1/68 หจ	1/2/68 หจ	1/3/68 หจ	1/4/68 หจ	1/5/68 หจ	1/6/68 หจ	15/7/68 หจ	15/8/68 หจ	15/9/68 หจ			
	- สภาพประตูน้ำเข้า ออก จากถังเก็บน้ำ	3 สัปดาห์	1/1/68 หจ	1/2/68 หจ	1/3/68 หจ	1/4/68 หจ	1/5/68 หจ	1/6/68 หจ	15/7/68 หจ	15/8/68 หจ	15/9/68 หจ			
	- การป้องกันหนูและแมลงสาบเข้าถังเก็บน้ำ	3 สัปดาห์	1/1/68 หจ	1/2/68 หจ	1/3/68 หจ	1/4/68 หจ	1/5/68 หจ	1/6/68 หจ	15/7/68 หจ	15/8/68 หจ	15/9/68 หจ			
1.2	เครื่องสูบน้ำและห้องเครื่องสูบน้ำ													
	- สภาพความสะอาดในห้องเครื่องสูบน้ำ	3 สัปดาห์	1/1/68 หจ	1/2/68 หจ	1/3/68 หจ	1/4/68 หจ	1/5/68 หจ	1/6/68 หจ	15/7/68 หจ	15/8/68 หจ	15/9/68 หจ			
	- สภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เสียงดัง	3 สัปดาห์	1/1/68 หจ	1/2/68 หจ	1/3/68 หจ	1/4/68 หจ	1/5/68 หจ	1/6/68 หจ	15/7/68 หจ	15/8/68 หจ	15/9/68 หจ			
	สันตะเทียน, รั้วซีม													
	- สภาพการทำงานของระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ	3 สัปดาห์	1/1/68 หจ	1/2/68 หจ	1/3/68 หจ	1/4/68 หจ	1/5/68 หจ	1/6/68 หจ	15/7/68 หจ	15/8/68 หจ	15/9/68 หจ			
	- ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ	3 สัปดาห์	1/1/68 หจ	1/2/68 หจ	1/3/68 หจ	1/4/68 หจ	1/5/68 หจ	1/6/68 หจ	15/7/68 หจ	15/8/68 หจ	15/9/68 หจ			
	- สภาพท่อส่งจ่ายน้ำ	3 เดือน			1/3/68 หจ						15/7/68 หจ			
- สภาพอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ เช่น ประตูน้ำ	3 เดือน			1/3/68 หจ						15/7/68 หจ				
1.3	ระบบท่อประปา													
	- การรั่วซึมของท่อประปา	3 สัปดาห์	1/1/68 หจ	1/2/68 หจ	1/3/68 หจ	1/4/68 หจ	1/5/68 หจ	1/6/68 หจ	15/7/68 หจ	15/8/68 หจ	15/9/68 หจ			
	- สภาพประตูน้ำของระบบประปา	3 เดือน			1/3/68 หจ				15/7/68 หจ		15/9/68 หจ			

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2.3	เครื่องสูบน้ำเสียและป้อนสูบน้ำ (ถ้ามี)							1/6/68						
	- สภาพป้อนสูบน้ำ	6 เดือน						หจ						
	- สภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย	3 เดือน			1/5/68			15/6/68			15/7/68			
	- การทำงานของระบบควบคุม	3 เดือน			1/5/68			15/6/68			15/7/68			
	- ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ	6 เดือน						หจ						

ผลการตรวจและความคิดเห็น

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2	ระบบระบายน้ำในอาคาร													
2.1	ท่อระบายน้ำเสียในอาคาร													
	- สภาพท่อและการยึดแขวนท่อ	3 เดือน			15/6/68 sh			15/8/68 sh			15/9/68 sh			
	- การรั่วซึมของท่อ	3 สัปดาห์	11/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 sh	15/8/68 sh	15/9/68 sh			
	- การอุดตันในท่อ	3 สัปดาห์	11/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 sh	15/8/68 sh	15/9/68 sh			
	- สภาพอุปกรณ์ประกอบการระบายน้ำ (ที่ดักกลิ่น, ช่องรับน้ำ FD, ช่องเปิดล้างท่อ CO.)	3 สัปดาห์	11/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 sh	15/8/68 sh	15/9/68 sh			
	สภาพช่องท่อ													
	- กลิ่นและความอับชื้น	3 สัปดาห์	11/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 ho	15/7/68 sh	15/8/68 sh	15/9/68 sh			
	- ป้องกันหรือกำจัดหนูและแมลงสาบในช่องท่อ													
	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย	1 เดือน	11/7/68 ho	15/8/68 sh	15/9/68 sh	15/10/68 sh	15/11/68 sh	15/12/68 sh	15/1/69 sh	15/2/69 sh	15/3/69 sh			
	ท่อระบายน้ำฝน													
2.2	- สภาพท่อและการยึดแขวนท่อ	3 เดือน			15/6/68 ho			15/8/68 sh			15/9/68 sh			
	- การอุดตันในท่อ													
	- การรั่วซึมของท่อ													
	- สภาพอุปกรณ์ประกอบ	6 เดือน						11/10/68 ho						
	- ช่องรับน้ำ (RD.)													

ผลในการตรวจบำรุงรักษาอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร	6 เดือน						11/12/68 ho						
2	การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร	3 เดือน			15/5/68 ho			15/8/68 sh			15/9/68 sh			
3	การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้อาคาร	3 เดือน			15/5/68 ho			15/8/68 sh			15/9/68 sh			
4	การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร	6 เดือน						11/10/68 ho						
5	การชำรุดสึกหรอของอาคาร	3 เดือน			15/5/68 ho			15/8/68 sh			15/9/68 sh			
6	การวิบัติของโครงสร้างอาคาร	3 เดือน			15/5/68 ho			15/8/68 sh			15/9/68 sh			
7	การทรุดตัวของฐานรากอาคาร	3 เดือน			15/5/68 ho			15/8/68 sh			15/9/68 sh			

ผลการตรวจและความคิดเห็น

ผลการตรวจบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล														
	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1.1	การขุดลอกทรงระบายน้ำภายในอาคาร	1 เดือน	10/1/68	20/1/68	10/2/68	18/2/68	15/3/68	10/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	
	สภาพบ่อหน่วงเพื่อชะลอปริมาณน้ำฝน	1 เดือน	10/1/68	20/1/68	10/2/68	18/2/68	15/3/68	10/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	
1.2	สภาพบ่อพักน้ำเสีย													
	- ลักษณะสภาพของน้ำเสีย	3 สัปดาห์	15/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
	- จัดให้มีการสูบละกอนจากถังเกรอะ	3 สัปดาห์	15/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
	- ทำความสะอาดตะแกรงก่อนเข้าระบบบำบัด	3 สัปดาห์	15/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
	- การทำงานของเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศ	3 สัปดาห์	15/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
	- การเติมคลอรีนในน้ำเสียผ่านการบำบัด													
1.3	ท่อระบายน้ำเสีย													
	- สภาพท่อระบายน้ำเสียสู่บ่อพักน้ำเสีย	3 สัปดาห์	15/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68			
	- การขุดลอกท่อพักน้ำเสีย													
	- การสูบละกอนจากถังเกรอะ													
ผลการตรวจและความคิดเห็น														

ผลในการตรวจบำรุงรักษาอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร														
ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	การต่อเติม ตัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร	6 เดือน						15/6/68 ๑						
2	การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร	3 เดือน			15/3/68 ๑			15/6/68 ๑			15/9/68 ๑			
3	การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้อาคาร	3 เดือน			15/3/68 ๑			15/6/68 ๑			15/9/68 ๑			
4	การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร	6 เดือน						15/6/68 ๑						
5	การชำรุดสึกหรอของอาคาร	3 เดือน			15/3/68 ๑			15/6/68 ๑			15/9/68 ๑			
6	การวิบัติของโครงสร้างอาคาร	3 เดือน			15/3/68 ๑			15/6/68 ๑			15/9/68 ๑			
7	การทรุดตัวของฐานรากอาคาร	3 เดือน			15/3/68 ๑			15/6/68 ๑			15/9/68 ๑			

ผลการตรวจและความคิดเห็น

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2.3	เครื่องสูบน้ำเสียและบ่อสูบ (ถ้ามี)													
	- สภาพบ่อสูบ	6 เดือน						15/6/68 ๑๒						
	- สภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย	3 เดือน			15/3/68 ๑๒			15/6/68 ๑๒		15/6/68 ๑๒				
	- การทำงานของระบบควบคุม	3 เดือน			15/3/68 ๑๒			15/6/68 ๑๒		15/6/68 ๑๒				
	- ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ	6 เดือน						15/6/68 ๑๒						

ผลการตรวจและความคิดเห็น

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2	ระบบระบายน้ำในอาคาร													
2.1	ท่อระบายน้ำเสียในอาคาร				15/3/68 ๑๒			15/6/68 ๑๒			15/9/68 ๑๒			
	- สภาพท่อและการยึดแขวนท่อ	3 เดือน			15/3/68 ๑๒	15/4/68 ๑๒	15/5/68 ๑๒	15/6/68 ๑๒	15/7/68 ๑๒	15/8/68 ๑๒	15/9/68 ๑๒			
	- การรั่วซึมของท่อ	3 สัปดาห์	15/1/68 ๑๒	15/2/68 ๑๒	15/3/68 ๑๒	15/4/68 ๑๒	15/5/68 ๑๒	15/6/68 ๑๒	15/7/68 ๑๒	15/8/68 ๑๒	15/9/68 ๑๒			
	- การอุดตันในท่อ	3 สัปดาห์	15/1/68 ๑๒	15/2/68 ๑๒	15/3/68 ๑๒	15/4/68 ๑๒	15/5/68 ๑๒	15/6/68 ๑๒	15/7/68 ๑๒	15/8/68 ๑๒	15/9/68 ๑๒			
	- สภาพอุปกรณ์ประกอบการระบายน้ำ (ที่ดักกลิ่น, ช่องรับน้ำ FD, ช่องเปิดล้างท่อ CO.)	3 สัปดาห์	15/1/68 ๑๒	15/2/68 ๑๒	15/3/68 ๑๒	15/4/68 ๑๒	15/5/68 ๑๒	15/6/68 ๑๒	15/7/68 ๑๒	15/8/68 ๑๒	15/9/68 ๑๒			
	สภาพช่องท่อ													
	- กลิ่นและความอับชื้น	3 สัปดาห์	15/1/68 ๑๒	15/2/68 ๑๒	15/3/68 ๑๒	15/4/68 ๑๒	15/5/68 ๑๒	15/6/68 ๑๒	15/7/68 ๑๒	15/8/68 ๑๒	15/9/68 ๑๒			
	- มีองศาหรือกำจัดหนูและแมลงสาบในช่องท่อ													
	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย	1 เดือน	15/1/68 ๑๒	15/2/68 ๑๒	15/3/68 ๑๒	15/4/68 ๑๒	15/5/68 ๑๒	15/6/68 ๑๒	15/7/68 ๑๒	15/8/68 ๑๒	15/9/68 ๑๒			
2.2	ท่อระบายน้ำฝน				15/3/68 ๑๒			15/6/68 ๑๒			15/9/68 ๑๒			
	- สภาพท่อและการยึดแขวนท่อ	3 เดือน			15/3/68 ๑๒			15/6/68 ๑๒			15/9/68 ๑๒			
	- การอุดตันในท่อ													
	- การรั่วซึมของท่อ													
	- สภาพอุปกรณ์ประกอบ	6 เดือน						15/6/68 ๑๒						
	- ช่องรับน้ำ (RD.)													

ผลการตรวจบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล														
ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ระบบประปา													
1.1	ถังเก็บน้ำใต้ดิน บนดิน บนดาดฟ้าอาคาร													
	- สภาพถังและฝาเปิด ปิดถังเก็บน้ำ	3 สัปดาห์	13/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	
	- สภาพท่อน้ำเข้า ออก จากถังเก็บน้ำ	3 สัปดาห์	13/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	
	- สภาพประตุน้ำเข้า ออก จากถังเก็บน้ำ	3 สัปดาห์	13/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	
	- การป้องกันหนูและแมลงสาบเข้าถังเก็บน้ำ	3 สัปดาห์	13/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	
1.2	เครื่องสูบน้ำและห้องเครื่องสูบน้ำ													
	- สภาพความสะอาดในห้องเครื่องสูบน้ำ	3 สัปดาห์	13/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	
	- สภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เสียงดัง	3 สัปดาห์	13/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	
	ลิ้นสะท้อน, รั่วซึม													
	- สภาพการทำงานของระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ	3 สัปดาห์	13/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	
	- ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ	3 สัปดาห์	13/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	
	- สภาพท่อส่งจ่ายน้ำ	3 เดือน			15/3/68			15/6/68			15/9/68			
	- สภาพอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ เช่น ประตูน้ำ	3 เดือน			15/3/68			15/6/68			15/9/68			
1.3	ระบบท่อประปา													
	- การรั่วซึมของท่อประปา	3 สัปดาห์	13/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	
	- สภาพประตุน้ำของระบบประปา	3 เดือน			15/3/68			15/6/68			15/9/68			

บันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเดือน (แอมโบไว) กันยายน 68

วันที่ตรวจ	1/9/68	2/9/68	3/9/68	4/9/68	5/9/68	6/9/68	7/9/68	8/9/68	9/9/68	10/9/68	11/9/68	12/9/68	13/9/68	14/9/68	15/9/68
เวลาตรวจ	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	11:00	09:00	09:00	09:00
ผู้ตรวจ	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒

วันที่ตรวจ	16/9/68	17/9/68	18/9/68	19/9/68	20/9/68	21/9/68	22/9/68	23/9/68	24/9/68	25/9/68	26/9/68	27/9/68	28/9/68	29/9/68	30/9/68
เวลาตรวจ	11:00	11:00	10:00	10:00	10:00	10:00	09:00	09:00	13:00						
ผู้ตรวจ	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒						

วันที่ตรวจ															
เวลาตรวจ															
ผู้ตรวจ															

บันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเดือน (แอร์โบว์) กันยายน 68

วันที่ตรวจ	1/9/68	2/9/68	3/9/68	4/9/68	5/9/68	6/9/68	7/9/68	8/9/68	9/9/68	10/9/68	11/9/68	12/9/68	13/9/68	14/9/68	15/9/68
เวลาตรวจ	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	11:00	09:00	09:00	09:00
ผู้ตรวจ	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒

วันที่ตรวจ	16/9/68	17/9/68	18/9/68	19/9/68	20/9/68	21/9/68	22/9/68	23/9/68	24/9/68	25/9/68	26/9/68	27/9/68	28/9/68	29/9/68	30/9/68
เวลาตรวจ	11:00	11:00	10:00	10:00	10:00	10:00	09:00	09:00	13:00						
ผู้ตรวจ	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒						

วันที่ตรวจ															
เวลาตรวจ															
ผู้ตรวจ															

ถังพักขยะใหญ่

ถังขยะ	ความถี่/ทุกวัน	ถังขยะ	ความถี่/ทุกวัน
วันที่	ผู้ดูแลประจำจุด	วันที่	ผู้ดูแลประจำจุด
1	นางจิรณิศา ๑๑:๐๐	17	นางจิรณิศา
2	นางจิรณิศา	18	นางจิรณิศา
3	นางจิรณิศา	19	นางจิรณิศา
4	นางจิรณิศา	20	นางจิรณิศา
5	นางจิรณิศา	21	นางจิรณิศา
6	นางจิรณิศา	22	นางจิรณิศา
7	นางจิรณิศา	23	นางจิรณิศา
8	นางจิรณิศา ๑๑:๐๐	24	นางจิรณิศา
9	นางจิรณิศา	25	นางจิรณิศา
10	นางจิรณิศา	26	นางจิรณิศา
11	นางจิรณิศา	27	นางจิรณิศา
12	นางจิรณิศา	28	นางจิรณิศา
13	นางจิรณิศา	29	นางจิรณิศา
14	นางจิรณิศา	30	นางจิรณิศา
15	นางจิรณิศา ๑๑:๐๐	31	
16	นางจิรณิศา		

ผลการตรวจและความคิดเห็น

บันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเดือน (แอร์โบโว) สิงหาคม 68

วันที่ตรวจ	1/8/68	2/8/68	3/8/68	4/8/68	5/8/68	6/8/68	7/8/68	8/8/68	9/8/68	10/8/68	11/8/68	12/8/68	13/8/68	14/8/68	15/8/68
เวลาตรวจ	15:00	12:00	08:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	15:00	11:00	10:00	10:00	10:00	10:00
ผู้ตรวจ	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑

วันที่ตรวจ	16/8/68	17/8/68	18/8/68	19/8/68	20/8/68	21/8/68	22/8/68	23/8/68	24/8/68	25/8/68	26/8/68	27/8/68	28/8/68	29/8/68	30/8/68
เวลาตรวจ	11:00	10:00	10:00	11:00	12:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	10:00	10:00	10:00	10:00
ผู้ตรวจ	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑

วันที่ตรวจ	31/8/68														
เวลาตรวจ	10:00														
ผู้ตรวจ	๑														

บันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเดือน (แอร์โบโว) มิถุนายน 68

วันที่ตรวจ	1/6/68	2/6/68	3/6/68	4/6/68	5/6/68	6/6/68	7/6/68	8/6/68	9/6/68	10/6/68	11/6/68	12/6/68	13/6/68	14/6/68	15/6/68
เวลาตรวจ	10:00	10:00	10:00	10:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	11:00	11:00	11:00	11:00	13:00
ผู้ตรวจ	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑

วันที่ตรวจ	16/6/68	17/6/68	18/6/68	19/6/68	20/6/68	21/6/68	22/6/68	23/6/68	24/6/68	25/6/68	26/6/68	27/6/68	28/6/68	29/6/68	30/6/68
เวลาตรวจ	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	09:00	11:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	11:00	10:00	10:00
ผู้ตรวจ	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑

วันที่ตรวจ															
เวลาตรวจ															
ผู้ตรวจ															

บันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเดือน (แอร์โบโว) กรกฎาคม 68

วันที่ตรวจ	1/7/68	2/7/68	3/7/68	4/7/68	5/7/68	6/7/68	7/7/68	8/7/68	9/7/68	10/7/68	11/7/68	12/7/68	13/7/68	14/7/68	15/7/68
เวลาตรวจ	13:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	15:00	15:00	15:00	13:00	14:00	14:00	14:00	14:00
ผู้ตรวจ	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑

วันที่ตรวจ	16/7/68	17/7/68	18/7/68	19/7/68	20/7/68	21/7/68	22/7/68	23/7/68	24/7/68	25/7/68	26/7/68	27/7/68	28/7/68	29/7/68	30/7/68
เวลาตรวจ	14:00	14:00	14:00	13:00	14:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	14:00	14:00	15:00	15:00	15:00
ผู้ตรวจ	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑

วันที่ตรวจ	31/7/68														
เวลาตรวจ	15:00														
ผู้ตรวจ	๑														

ผลในการตรวจบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล

	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1.1	การขุดลอกรางระบายน้ำภายในอาคาร	1 เดือน	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘
	สภาพบ่อหมักเพื่อชะลอปริมาณน้ำฝน	1 เดือน	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘
1.2	สภาพบ่อพักน้ำเสีย		๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘
	- ลักษณะสภาพของน้ำเสีย	3 สัปดาห์	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘
	- จัดให้มีการสับตะกอนจากถังเกรอะ	3 สัปดาห์	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘
	- ทำความสะอาดตะแกรงก่อนเข้าระบบบำบัด	3 สัปดาห์	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘
	- การทำงานของเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศ	3 สัปดาห์	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘
	- การเติมคลอรีนในน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด													
1.3	ท่อระบายน้ำเสีย		๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘
	- สภาพท่อระบายน้ำเสียสู่อุปกรณ์น้ำเสีย	3 สัปดาห์	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘	๑๖/๗/๖๘
	- การขุดลอกท่อพักน้ำเสีย													
	- การสับตะกอนจากถังเกรอะ													

ผลการตรวจและความคิดเห็น

การบำบัดน้ำเสีย

เดือน	รายการตรวจบำรุงรักษา			
	ก่อนการใช้งานระบบ บำบัดน้ำเสีย	การสูบน้ำจากถัง เกรอะ	เติมคลอรีน	ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ม.ค.	15/1/68 ๐๒	15/1/68 ๐๒	15/1/68 ๐๒	
ก.พ.	15/2/68 ๐๒	15/2/68 ๐๒	15/2/68 ๐๒	
มี.ค.	15/3/68 ๐๒	15/3/68 ๐๒	15/3/68 ๐๒	
เม.ย.	15/4/68 ๐๒	15/4/68 ๐๒	15/4/68 ๐๒	
พ.ค.	15/5/68 ๐๒	15/5/68 ๐๒	15/5/68 ๐๒	
มิ.ย.	15/6/68 ๐๒	15/6/68 ๐๒	15/6/68 ๐๒	
ก.ค.	15/7/68 ๐๒	15/7/68 ๐๒	15/7/68 ๐๒	
ส.ค.	15/8/68 ๐๒	15/8/68 ๐๒	15/8/68 ๐๒	
ก.ย.	15/9/68 ๐๒	15/9/68 ๐๒	15/9/68 ๐๒	
ต.ค.				
พ.ย.				
ธ.ค.				

ผลการตรวจและความคิดเห็น

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2.3	เครื่องสูบน้ำเสียและป้อนสูบน้ำ (ถ้ามี)													
	- สภาพป้อนสูบน้ำ	6 เดือน						15/6/68 ๐๒						
	- สภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย	3 เดือน			15/3/68 ๐๒			15/6/68 ๐๒			15/9/68 ๐๒			
	- การทำงานของระบบควบคุม	3 เดือน			15/3/68 ๐๒			15/6/68 ๐๒			15/9/68 ๐๒			
	- ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ	6 เดือน						15/6/68 ๐๒						
ผลการตรวจและความคิดเห็น														

ผลการตรวจบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล														
ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ระบบประปา													
1.1	ถังเก็บน้ำใต้ดิน บนดิน บนอาคารพักอาศัย													
	- สภาพถังและฝาเปิด ปิดถังเก็บน้ำ	3 สัปดาห์	15/1/68 ๐๒	15/2/68 ๐๒	15/3/68 ๐๒	15/4/68 ๐๒	15/5/68 ๐๒	15/6/68 ๐๒	15/7/68 ๐๒	15/8/68 ๐๒	15/9/68 ๐๒			
	- สภาพท่อน้ำเข้า ออก จากถังเก็บน้ำ	3 สัปดาห์	15/1/68 ๐๒	15/2/68 ๐๒	15/3/68 ๐๒	15/4/68 ๐๒	15/5/68 ๐๒	15/6/68 ๐๒	15/7/68 ๐๒	15/8/68 ๐๒	15/9/68 ๐๒			
	- สภาพประตูน้ำเข้า ออก จากถังเก็บน้ำ	3 สัปดาห์	15/1/68 ๐๒	15/2/68 ๐๒	15/3/68 ๐๒	15/4/68 ๐๒	15/5/68 ๐๒	15/6/68 ๐๒	15/7/68 ๐๒	15/8/68 ๐๒	15/9/68 ๐๒			
	- การป้องกันหนูและแมลงสาบเข้าถังเก็บน้ำ	3 สัปดาห์	15/1/68 ๐๒	15/2/68 ๐๒	15/3/68 ๐๒	15/4/68 ๐๒	15/5/68 ๐๒	15/6/68 ๐๒	15/7/68 ๐๒	15/8/68 ๐๒	15/9/68 ๐๒			
1.2	เครื่องสูบน้ำและห้องเครื่องสูบน้ำ													
	- สภาพความสะอาดในห้องเครื่องสูบน้ำ	3 สัปดาห์	15/1/68 ๐๒	15/2/68 ๐๒	15/3/68 ๐๒	15/4/68 ๐๒	15/5/68 ๐๒	15/6/68 ๐๒	15/7/68 ๐๒	15/8/68 ๐๒	15/9/68 ๐๒			
	- สภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เสียงดัง	3 สัปดาห์	15/1/68 ๐๒	15/2/68 ๐๒	15/3/68 ๐๒	15/4/68 ๐๒	15/5/68 ๐๒	15/6/68 ๐๒	15/7/68 ๐๒	15/8/68 ๐๒	15/9/68 ๐๒			
	สิ้นสละเหือน, รั่วซึม													
	- สภาพการทำงานของระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ	3 สัปดาห์	15/1/68 ๐๒	15/2/68 ๐๒	15/3/68 ๐๒	15/4/68 ๐๒	15/5/68 ๐๒	15/6/68 ๐๒	15/7/68 ๐๒	15/8/68 ๐๒	15/9/68 ๐๒			
	- ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ	3 สัปดาห์	15/1/68 ๐๒	15/2/68 ๐๒	15/3/68 ๐๒	15/4/68 ๐๒	15/5/68 ๐๒	15/6/68 ๐๒	15/7/68 ๐๒	15/8/68 ๐๒	15/9/68 ๐๒			
	- สภาพท่อส่งจ่ายน้ำ	3 เดือน			15/3/68 ๐๒			15/6/68 ๐๒			15/9/68 ๐๒			
	- สภาพอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ เช่น ประตูน้ำ	3 เดือน			15/3/68 ๐๒			15/6/68 ๐๒			15/9/68 ๐๒			
1.3	ระบบท่อประปา													
	- การรั่วซึมของท่อประปา	3 สัปดาห์	15/1/68 ๐๒	15/2/68 ๐๒	15/3/68 ๐๒	15/4/68 ๐๒	15/5/68 ๐๒	15/6/68 ๐๒	15/7/68 ๐๒	15/8/68 ๐๒	15/9/68 ๐๒			
	- สภาพประตูน้ำของระบบประปา	3 เดือน			15/3/68 ๐๒			15/6/68 ๐๒			15/9/68 ๐๒			

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2	ระบบระบายน้ำในอาคาร													
2.1	ท่อระบายน้ำเสียในอาคาร													
	- สภาพท่อและการยึดแขวนท่อ	3 เดือน			15/3/68			15/6/68			15/9/68			
	- การรั่วซึมของท่อ	3 สัปดาห์	15/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	15/12/68
	- การอุดตันในท่อ	3 สัปดาห์	15/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	15/12/68
	- สภาพอุปกรณ์ประกอบการระบายน้ำ (ที่ดักกลิ่น, ช่องรับน้ำ FD, ช่องเปิดล้างท่อ CO.)	3 สัปดาห์	15/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	15/12/68
	สภาพช่องท่อ													
	- กลิ่นและความอับชื้น	3 สัปดาห์	15/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	15/12/68
	- ป้องกันหรือกำจัดหนูและแมลงสาบในช่องท่อ													
	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย	1 เดือน	15/1/68	15/2/68	15/3/68	15/4/68	15/5/68	15/6/68	15/7/68	15/8/68	15/9/68	15/10/68	15/11/68	15/12/68
	ท่อระบายน้ำฝน													
2.2	- สภาพท่อและการยึดแขวนท่อ	3 เดือน			15/3/68			15/6/68			15/9/68			
	- การอุดตันในท่อ													
	- การรั่วซึมของท่อ													
	- สภาพอุปกรณ์ประกอบ	6 เดือน						15/6/68						
	- ช่องรับน้ำ (RD.)													