

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การดำเนินการ

บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ The Sky ของ บริษัท โกลเด็น คาซ่า จำกัด (นิติบุคคลอาคารชุด เดอะสกาย คอนโด) ในด้านต่างๆ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใช้ การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย ก๊าซไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัย การจราจร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทัศนียภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยของการบริการสรวายน้ำ

3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ The Sky ของบริษัท โกลเด็น คาซ่า จำกัด (นิติบุคคลอาคารชุด สกาย คอนโด) ในระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 แสดงดังตารางที่ 3.2-1 และ ตารางที่ 3.2-2

ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ The Sky ในระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
1. สภาพภูมิประเทศ	- ต้นไม้และพืชคลุมดินที่ปลูกภายในโครงการ - ตรวจสอบลำรางสาธารณะด้านทิศเหนือของโครงการ	- ตรวจสอบต้นไม้และพืชคลุมดินที่ปลูกภายในโครงการให้เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ - ตรวจสอบโดยการสังเกตด้วยสายตาบริเวณลำรางสาธารณะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าเริ่มต้นเหิน เจ้าของโครงการต้องประสานงานกับเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์เพื่อดำเนินการขุดลอกลำรางสาธารณะดังกล่าวโดยทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	- ได้มอบหมายให้คนสวนดูแลต้นไม้และพื้นที่คลุมดินให้สวยงามเสมอ	รูปที่ 2.3-2
2. คุณภาพอากาศ	- บำบัดจำกัดความเร็วและสัญญาณลดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี - การติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการ - ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณลดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี - ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการ - ตรวจวัดตามวิธีมาตรฐานหรือที่กรมรวบรวมมลพิษให้เห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2535)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมรายงานผลการตรวจวัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	✓	- มอบหมายให้ช่างประจำอาคารคอยตรวจสอบป้ายจราจรต่างๆ ให้ใช้งานและมีสภาพดีอยู่เสมอ	รูปที่ 2.3-3

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	-	ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) และฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553)	(สผ.) และเทศบาลนครเจ้าพระยา สุรศักดิ์			
3. ระดับเสียง	- บั้ยจำกัดความเร็วและสัญญาณ ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี -การติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามเร่ง เครื่องยนต์บริเวณที่จอดรถและ ทางวิ่ง” ภายในโครงการ	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัด ความเร็วและสัญญาณความเร็วให้ อยู่ในสภาพดี - ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามเร่งเครื่องยนต์บริเวณที่จอด รถและทางวิ่ง” ภายในโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓ ✓	-ได้มอบหมายให้ช่างประจำอาคาร ตรวจสอบป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณ ””	รูปที่ 2.3-3
4.อุทกวิทยาและ คุณภาพน้ำผิวดิน	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อ ตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีการมาตรฐานตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด (ฉบับล่าสุด)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ดำเนินการ - ให้รายงานผลการตรวจวัดส่งให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เดือนละ 1 ครั้ง ตามแบบ ทส.1 ซึ่ง เป็นการจัดเก็บสถิติและข้อมูลที่ แสดงผลการทำงานในแต่ละวัน โดยเก็บไว้เป็นเวลา 2 ปีและ ทส.2 ซึ่งเป็นการจัดทำรายงาน	✓ ✓	-ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำ เดือนละ 1 ครั้ง -จัดทำรายงาน ทส.1/ทส.2แล้ว	รูปที่ 2.3-5 -

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✗ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)	อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน	-	-	- สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555	✓ - จัดเก็บข้อมูลสถิติและข้อมูลและรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555	รูปที่ 2.3-5
5. แหล่งน้ำใช้	- ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบโครงสร้างของถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นหลังคา รอยแตกร้าวเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของมลพิษจากภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย - ถังเก็บน้ำใช้	- ตรวจสอบรอยรั่วซึมของระบบท่อน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบให้รีบทำการแก้ไขโดยทันที - การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่าง คุณภาพน้ำประปา จะต้องเป็นไปตามวิธีการหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 21 2005 APHA AWWA WEF. - ตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓ - ได้มอบหมายช่างประจำอาคารคอยตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปา ✓ "" ✓ "" ✓ - ตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้ ปีละ 2 ครั้ง	รูปที่ 2.3-6

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพเอกสาร
6. การบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น 1 จุด คือ จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจระบายน้ำ	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีการมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ฉบับล่าสุด)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ให้รายงานผลการตรวจวัดส่งให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เดือนละ 1 ครั้ง ตามแบบ ทส.1 ซึ่งเป็นการจัดเก็บสถิติและข้อมูลที่แสดงผลการทำงานในแต่ละวัน โดยเก็บไว้เป็นเวลา 2 ปี และ ทส. 2 ซึ่งเป็นการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน	✓	- ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง	รูปที่ 2.3-7
	- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	- ได้มอบหมายให้ช่างประจำอาคารคอยตรวจสอบ	-
	- บ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมของโครงการกับท่อระบายน้ำของโครงการใกล้เคียง	- ตรวจสอบ (Checklist) บ่อพัก และท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมของโครงการใกล้เคียง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	- ได้มอบหมายให้ช่างประจำอาคารคอยตรวจสอบ	-
	- ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ	- ตรวจสอบตะกอนในบ่อเกรอะ พร้อมแจ้งหน่วยงานสูบน้ำกำจัดกากตะกอน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	""	

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ระบบระบายน้ำและบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดที่เชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำและบ่อดักมูลฝอยบริเวณที่เชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำสาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง	รูปที่ 2.3-8
	-ระบบระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-ตรวจสอบระบบระบายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง	รูปที่ 2.3-8
8. การจัดการมูลฝอย	- ถังมูลฝอยและอาคารพักมูลฝอยรวม	- ตรวจสอบถังมูลฝอยและอาคารพักมูลฝอยรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการฟุ้งรื้อหรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	-ได้ตรวจสอบสภาพถังมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดจะรีบดำเนินการแก้ไข	รูปที่ 2.3-9
	-ปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ บริเวณอาคารพักมูลฝอยรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ	-ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ บริเวณอาคารพักมูลฝอยรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีมูลฝอยตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	-ตรวจสอบมูลฝอยตกค้างภายในโครงการทุกวัน	รูปที่ 2.3-9

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพเอกสาร
9. การไฟฟ้า	- ตรวจสอบการรั่วไหล/การ ลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า	- ตรวจสอบการรั่วไหล/การ ลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้าให้มี สภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	✓	-ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า เดือนละ 1 ครั้ง	รูปที่ 2.3-10
	- แฉงจ่ายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า	- ตรวจสอบแฉงจ่ายไฟฟ้าหม้อ แปลงไฟฟ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด ของผู้ผลิต	✓	- ตรวจสอบแฉงจ่ายไฟฟ้าหม้อแปลง 6 เดือน / 1 ครั้ง	รูปที่ 2.3-10
10. การป้องกัน อัคคีภัย	- ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ให้ใช้ได้	- ตรวจสอบชนิดตามอุปกรณ์	- ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิต แนะนำในแต่ละชนิดอุปกรณ์ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ	รูปที่ 2.3-11 เอกสารอ้างอิง 2.4.2
11. การจราจร	- ติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้า ส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอด รถยนต์และที่จอดรถจักรยานยนต์ ถนนแลบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดและ เสียหาย ของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์ และที่จอดรถจักรยานยนต์ถนน และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	✓	ตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่างทาง การจราจรภายในโครงการ ทุกเดือน	รูปที่ 2.3-11 เอกสารอ้างอิง 2.4.3
	- ตรวจสอบเส้นจราจร บ้ายจราจร ต่างๆ	- ตรวจสอบเส้นจราจร บ้ายจราจร ต่างๆหากมีการเสียหายต้อง ซ่อมแซมทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	✓	- ตรวจสอบป้ายจราจรต่างๆ หากเกิด ความเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซม ทันที	รูปที่ 2.3-11 เอกสารอ้างอิง 2.4.3
	- ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก	- ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถป้าย แสดงทางเข้า-ออก	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	✓	- ตรวจสอบสัญญาณจราจรต่างๆ หาก เกิดความเสียหายจะดำเนินการ ซ่อมแซมทันที	รูปที่ 2.3-11 เอกสารอ้างอิง 2.4.3
	- ตรวจสอบมิให้ประกอบกิจกรรม ใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณ					รูปที่ 2.3-11

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
11. การจราจร (ต่อ)	ที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดน้อยลง	-ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบกิจกรรมใดๆรวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถยนต์อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดน้อยลง	-ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	-จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล	-
	- ตรวจสอบสภาพพื้นผิวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และถ้ามีการชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ตรวจสอบ สภาพพื้นผิวถนนให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และถ้ามีการชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	-มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคอยตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง	-
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- อาคารพักอาศัยและกล้องวงจรปิด CCTV	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด CCTV ภายในโครงการ	-ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดของผู้ผลิต	✓	-ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทุก 6 เดือน	รูปที่ 2.3-14

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
13. ทศนิยมภาพ	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้	-ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้หากต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที	-ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	-มีผู้ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากเหี่ยวเฉาให้ซ่อมแซมทันที	รูปที่ 2.3-1
	-ตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่มและความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออก	-ตรวจสอบการตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออก	-ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	””	รูปที่ 2.3-1
14. ความสะอาดและความปลอดภัยของการบริการสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จุดลึก 1 จุด และจุดตื้น 1 จุด ขณะที่ผู้ใช้สระว่ายน้ำ	-ดำเนินการและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีตามเกณฑ์มาตรฐานของคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550	-ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ -จุดเก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำจำนวน 2 จุด (ส่วนลึกและส่วนตื้น)ขณะที่มีผู้ใช้ว่ายน้ำมากที่สุด - ความถี่ในการตรวจวัดวันละ 2 ครั้ง สำหรับคลอรีนอิสระและความเป็นกรด-ด่าง - เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform) - ปีละ 1 ครั้ง สำหรับ	✓	-เก็บเดือนละ 1 ครั้งโดยบริษัทด้านนอก - - -	เอกสารแนบ 3.5-1 - - -
14. ความสะอาดและความปลอดภัยของ				✓		-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)	อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
การบริการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	-สถานที่ตั้งสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ และอาคารประกอบ	-ตรวจสอบความแข็งแรง/สภาพของโครงสร้าง	คลอรีนที่รวมกับสารอื่นค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง กรดไฮยา-นุริก คลอไรด์ แอมโมเนีย และไนเตรท	-ตรวจค่าคลอรีนและความเป็นกรดต่าง ความกระด้าง กรดไฮ-ยานุริก คลอไรด์ แอมโมเนีย และไนเตรท ปีละ 1 ครั้ง	-
	-อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ และอุปกรณ์ให้ความสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ	-ตรวจสอบจำนวนและสภาพตลอดจนความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์	-ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓ -ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงการ ทุก 6 เดือน	-
	-กระเบื้องพื้นสระว่ายน้ำ	-ตรวจสอบกระเบื้องพื้นสระว่ายน้ำ หากพบว่าแตกหักเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที	-ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓ -ตรวจสอบอุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ทุก 1 เดือน	-
	-ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ	-ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำโดยจะต้องติดตั้งทดแทนทันทีหากพบว่าป้ายมีการชำรุดหรือหลุดร่วง เป็นต้น	-ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓ -ตรวจสอบกระเบื้องพื้นของสระว่ายน้ำ ทุก 6 เดือน	-
			-ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓ -ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ ทุก 3 เดือน	-
14. ความสะอาดและความปลอดภัยของการบริการสระว่ายน้ำ (ต่อ)					

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
	-ผู้ควบคุมดูแลสระว่ายน้ำ	-จัดให้มีการอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต	-ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต ปีละ 1 ครั้ง	รูปที่ 2.3-15
	-ตู้เก็บสิ่งของของสระว่ายน้ำ	-ตรวจสอบตู้เก็บสิ่งของ	-ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-ตรวจสอบตู้เก็บสิ่งของบริเวณสระว่ายน้ำ ทุก 6 เดือน/ ครั้ง	-
	-อ่างล้างมือ พื้นที่ล้างตัว และพื้นที่ล้างเท้า	-ตรวจสอบความสะอาดของอ่างล้างมือ พื้นที่ล้างตัว และพื้นที่ล้างเท้า	-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-จัดแม่บ้านตรวจสอบและทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำของสระว่ายน้ำทุกวัน	รูปที่ 2.3-15
	-ป้ายห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ	-ตรวจสอบป้ายห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ	-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-มีระบุในกฎระเบียบของสระว่ายน้ำ	-
	-บันทึกการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ	-ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ	-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
14. ความสะอาดและความปลอดภัยของการบริการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	- บันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	- มีการตรวจสอบทุกวัน	-
	- ป้ายเตือนและข้อปฏิบัติของการใช้สระว่ายน้ำให้ปลอดภัย	- ตรวจสอบสภาพของป้ายเตือนและข้อปฏิบัติของการใช้สระว่ายน้ำให้ปลอดภัยหากพบว่าการชำรุดจะต้องเปลี่ยนทดแทนทันที	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	- มีการตรวจสอบป้ายเตือน ทุก 1 เดือน	- รูปที่ 2.3-41
	- บันทึกระยะเวลาการใช้งานเครื่องกรองน้ำ และดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ	- ตรวจสอบและจดบันทึกระยะเวลาการใช้งานเครื่องกรองน้ำ และดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	- มีการจดบันทึกและตรวจสอบการใช้เครื่องกรองน้ำ ทุก 6 เดือน	-
	- บรรจุภัณฑ์และอายุการใช้งานของสารเคมี	- ตรวจสอบอายุการใช้งานของสารเคมีบริเวณห้องเครื่องสระว่ายน้ำ และสภาพของบรรจุภัณฑ์ไม่ให้รั่วซึม หากพบว่าการชำรุดให้รีบดำเนินการจัดการโดยทันที	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	- ตรวจสอบอายุการใช้งานสารเคมีของสระว่ายน้ำทุก 1 เดือน	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
14. ความสะอาดและความปลอดภัยของการบริการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี	-ตรวจสอบสภาพและความเพียงพอของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล บันทึกผลและประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของพนักงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ	✓	-ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ปีละ 1 ครั้ง	-
	-บริเวณสระว่ายน้ำ	-ตรวจสอบไม่ให้ผู้เข้าใช้บริการสระว่ายน้ำนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามายังบริเวณสระว่ายน้ำ	-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-มีกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำติดไว้อย่างชัดเจน	-
	-บริเวณสระว่ายน้ำและพื้นที่ส่วนกลาง	-ตรวจสอบความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ และพื้นที่ส่วนกลาง	ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-ได้ตรวจสอบความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน	รูปที่ 2.3-15
	-ป้ายเตือนและข้อปฏิบัติของการใช้สระว่ายน้ำ	-ตรวจสอบสภาพของป้ายเตือนและข้อปฏิบัติของการใช้สระว่ายน้ำให้ปลอดภัย ซึ่งหากพบว่าการชำรุดจะต้องเปลี่ยนทดแทนทันที	-ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-มีการตรวจสอบป้ายเตือนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ทุก 1 เดือน	รูปที่ 2.3-15

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
14. ความสะอาดและความปลอดภัยของการบริการสรวายน้ำ (ต่อ)	-จำนวนและสภาพตลอดจนความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยชีวิต	-ตรวจสอบจำนวนและสภาพตลอดจนความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน	-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตโฟมช่วยชีวิตและห่วงยางช่วยชีวิต	รูปที่ 2.3-15
	-โทรศัพท์สำหรับติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล	-ตรวจสอบโทรศัพท์ สำหรับติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-ตรวจสอบทุกวัน	รูปที่ 2.3-15

หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท โกลเด้น คาซ่า จำกัด เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในระยะแรก หลังจากตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ นิติบุคคลฯ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไปตลอดอายุโครงการ และ จัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติตามแบบ ทส.2 ให้เสนอรายงานดังกล่าวต่อเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ทุก 1 เดือนตลอดอายุโครงการ

ตารางที่ 3.2-2 รายละเอียดวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

รายการตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด
1. คุณภาพน้ำทิ้ง	-ความเป็นกรด-ด่าง PH -บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) -ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) -ปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) -ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) -ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) - ทีเคเอ็น (TKN) -น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	-Electrometric -5-Day BOD Test, Azide Modification -Dried at 103-105 °C -Imhoff Cone -Dried at 103-105 °C -ZnS Precipitation, Iodometric -Macro Kjeldahl -Liquid-Liquid,partition- Gravimetric	ก.ค.-ธ.ค. 2568
2. คุณภาพน้ำระวายน้ำ	-Total Coliform Bacteria -Fecal Coliform Bacteria	-MPN Test -MPN Test	ก.ค.-ธ.ค. 2568

*ผู้เก็บวิเคราะห์ตัวอย่าง: บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-133-ค-5470

3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.3.1 คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ

จากผลการตรวจวัด พบว่า

- ความเป็นกรด-ด่าง pH มีค่าระหว่าง 6.8 – 7.6 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าระหว่าง <5 – 38 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าน้อยกว่า <5 - 31 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) มีค่าน้อยกว่า 0.0 – 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) มีค่าระหว่าง 170 - 602 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าระหว่างน้อยกว่า 0 - < 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณที เค เอ็น (TKN) มีค่าระหว่าง 7.0 – 32.48 มิลลิกรัม
- ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีค่าเท่ากับ ND-<5 มิลลิกรัม

เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า , ปริมาณของแข็งแขวนลอย ปริมาณของแข็งจมตัว มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ส่วนรายการอื่นๆ มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น ค่าปริมาณบีโอดี มีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ดังตารางที่ 3.3-1

ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำ ก่อนระบายออกจากโครงการ (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568)

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์						ค่ามาตรฐาน	
		8/7/68	8/8/68	5/9/68	7/10/68	7/11/68	9/12/68		
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	6.7	7.4	7.2	7.2	7.1	7.4	5.0-9.0 ^{1/}	-
2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	Mg/l	42	<5	10	44	15	27	≤20 ^{1/}	≤20 ^{2/}
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids)	Mg/l	23	<5	12	18	16	15	≤30 ^{1/}	-
4. ปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids)	Mg/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	≤0.5 ^{1/}	-
5. ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids)	Mg/l	416	294	376	285	306	422	≤1,000 ^{1/}	-
6. ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)	Mg/l	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤1.0 ^{1/}	-
7. ปริมาณ (TKN)	Mg/l	36.40	12.04	18.48	40.04	23.80	32.48	≤35	-
8. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	Mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	≤20	-

หมายเหตุ : 1.^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2.^{2/} รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.3.1-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ บริเวณน้ำสำรองใช้ดาดฟ้าจุดที่ 1 และ จุดที่2 (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568)

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ ดาดฟ้า จุดที่1						ผลการตรวจวิเคราะห์ ดาดฟ้า จุดที่2					
		8/7/68	8/8/68	5/9/68	7/10/68	7/11/68	9/12/68	8/7/68	8/8/68	5/9/68	7/10/68	7/11/68	9/12/68
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.0	7.8	7.4	7.4	7.6	7.7	6.9	7.0	7.4	7.4	7.6	7.7
2. สี (Color)	Hazen	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3. ค่าความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.27	0.30	0.23	0.49	0.44	1.62	0.23	0.23	0.22	0.48	0.38	1.33
4. Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
5. Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

หมายเหตุ : 1.^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)
2.^{2/} รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.3.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ บริเวณถังน้ำสำรองใช้ ชั้นใต้ดิน (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568)

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ ถึงเก็บน้ำใต้ดิน					
		8/7/68	8/8/68	5/9/68	7/10/68	7/11/68	9/12/68
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	6.8	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6
2. สี (Color)	Hazen	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3. ค่าความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.25	0.27	0.33	0.60	0.36	2.10
4. Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
5. Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	ND	ND	ND	ND	ND	ND

หมายเหตุ : 1.^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)
2.^{2/} รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.3.1-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย (เมษายน 2565 - ธันวาคม 2568)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์							
	pH	BOD ₅ (mg/l)	Suspended Solids (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	TDS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil and Grease (mg/l)
29/4/65	6.3	4	12	0.0	106	<0.2	4.20	<5
15/5/65	6.0	6.0	18	232	0.0	<0.2	21.84	<5
13/6/65	6.1	5	6	0.0	180	<0.2	3.05	<5
2/7/65	7.3	3	2	0.0	152	<0.2	4.20	<5
5/8/65	6.2	8	4	0.0	112	<0.2	9.80	<5
7/9/65	6.8	12	14	0.0	64	<0.2	13.72	<5
7/10/65	6.7	15	10	0.0	84	<0.2	20.16	<5
15/11/65	6.6	3	1	0.0	144	<0.2	5.60	<5
20/12/65	7.0	10	12	0.0	154	<0.2	16.24	<5
11/1/66	6.9	10	14	0.0	142	<0.2	15.68	<5
8/2/66	6.9	4	4	0.0	152	<0.2	5.04	<5
14/3/66	7.3	59	47	0.3	440	<0.2	45.08	<5
6/4/66	7.2	28	24	0.0	434	<0.2	33.32	<5
10/5/66	7.1	8	10	0.0	348	<0.2	14.00	<5
8/6/66	7.2	75	21	0.0	476	1.0	48.53	<5
13/7/66	7.1	9	12	0.0	242	<0.2	15.96	<5
17/8/66	7.1	68	75	1.5	356	1.4	46.48	<5
15/9/66	7.4	8	12	0.0	364	<0.2	14.0	<5
4/10/66	7.3	15	10	0.0	432	<0.2	21.28	<5
15/11/66	7.3	16	16	0.1	374	<0.2	25.20	<5
16/12/66	7.2	61	39	1.3	219	1.0	48.72	<5
30/1/67	7.5	17	21	0.1	414	<0.2	26.88	<5
8/2/67	7.0	73	114	2.0	310	1.0	36.96	<5
วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์							
	pH	BOD ₅ (mg/l)	Suspended Solids (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	TDS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil and Grease (mg/l)

6/3/67	7.3	18	26	0.0	302	0.4	27.72	<5
6/4/67	7.4	25	21	0.0	417	<0.2	33.60	<5
8/5/67	7.4	51	46	0.1	448	1.0	40.32	<5
6/6/67	7.7	14	22	1.0	372	0.4	29.12	5.0
5/7/67	6.9	<5	5	0.0	244	<0.2	3.08	<5
6/8/67	6.1	11	13	0.0	363	<0.2	20.44	<5
6/9/67	7.2	10	14	0.0	459	<0.2	13.44	<5
11/10/67	7.2	45	56	0.0	528	<0.2	50.68	<5
8/11/67	7.0	8	10	0.0	324	<0.2	16.24	<5
11/12/67	7.3	13	10	0.0	351	<0.1	31.73	ND
1/10/68	7.1	8	10	0.0	326	ND	13.16	ND
7/2/68	6.9	29	31	0.0	252	<1.0	33.60	<5
7/3/68	6.8	5	5	0.0	170	ND	7.0	<5
8/4/68	7.4	10	12	0.1	357	ND	14.28	ND
8/5/68	7.2	<5	<5	0.0	444	<1.0	8.96	<5
10/6/68	7.6	38	22	0.1	602	1.0	32.48	<5
8/7/68	6.7	42	23	0.0	416	<1.0	36.40	<5
8/8/68	7.4	<5	<5	0.0	294	<1.0	12.04	<5
5/9/68	7.2	10	12	0.0	376	<1.0	18.48	<5
7/10/68	7.2	44	18	0.0	285	<1.0	40.04	<5
7/11/68	7.1	15	16	0.2	306	<1.0	23.80	<5
9/12/68	7.4	27	15	0.0	422	<1.0	32.48	<5
ค่าต่ำสุด-สูงสุด	7.1-7.4	8-68	10-75	0.0-1.5	219-432	<0.2-1.4	14.0-48.72	<5
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	5.0-9.0	≤30	≤40	≤0.5	≤500	≤1.0	≤35	≤20

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. ^{2/} รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองและสารเคมีในอากาศ

3.3.2-1 ตารางการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองและสารเคมีในอากาศ

ลำดับที่	สถานที่/จุดตรวจวัด	รายการวิเคราะห์	วันที่เก็บ	ผลการวิเคราะห์		หน่วย
1	พื้นที่โครงการ	Gravimetric Method	26-27/11/2568	TSP =	PM10	Mg/m ³
				0.085	0.049	Mg/m ³

หมายเหตุ : (1) ND : Not detected

TSP : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ค่ามาตรฐาน 0.330 mg/m³)

PM10 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ค่ามาตรฐาน 0.120 mg/m³)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียนที่ ว-299

3.3.2-1 ตารางการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองและสารเคมีในอากาศ

Parameter : Nitrogen Dioxide (NO₂)

ตรวจวัด 26 -27 พฤศจิกายน 2568

Interval Time	NO ₂ (ppm)	NO ₂ (mg/m ³)
	26-27/11/68	26-27/11/68
14.00-15.00	0.00543	0.010
15.00-16.00	0.00758	0.014
16.00-17.00	0.00844	0.016
17.00-18.00	0.00953	0.018
18.00-19.00	0.01079	0.020
19.00-20.00	0.01995	0.038
20.00-21.00	0.03161	0.059
21.00-22.00	0.01900	0.036
22.00-23.00	0.00738	0.014
23.00-00.00	0.00626	0.012
00.00-01.00	0.00531	0.010
01.00-02.00	0.00436	0.008
02.00-03.00	0.00378	0.007
03.00-04.00	0.00367	0.007
04.00-05.00	0.00403	0.008
05.00-06.00	0.00524	0.010
06.00-07.00	0.01274	0.024
07.00-08.00	0.05011	0.094
08.00-09.00	0.03247	0.061
09.00-10.00	0.00241	0.005
10.00-11.00	0.00524	0.010
11.00-12.00	0.00668	0.013
12.00-13.00	0.00507	0.010
13.00-14.00	0.00235	0.004
Maximum 1 hr.	0.05011	0.094
Standard 1 hr ⁽¹⁾	≤0.17	≤0.32
24 hr. Measured	0.01123	0.021
Evaluation	pass	pass

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

Parameter : Carbon Monoxide (CO)

ตรวจวัด 26 – 27 พฤศจิกายน 2568

Interval Time	CO (ppm)	CO (mg/m ³)
	26-27/11/68	26-27/11/68

14.00-15.00	0.1	0.149
15.00-16.00	0.5	0.607
16.00-17.00	0.4	0.470
17.00-18.00	0.5	0.561
18.00-19.00	0.5	0.527
19.00-20.00	0.5	0.538
20.00-21.00	0.2	0.275
21.00-22.00	0.4	0.424
22.00-23.00	0.4	0.458
23.00-00.00	0.4	0.412
00.00-01.00	0.3	0.389
01.00-02.00	0.4	0.401
02.00-03.00	0.4	0.412
03.00-04.00	0.4	0.424
04.00-05.00	0.3	0.355
05.00-06.00	0.3	0.321
06.00-07.00	0.4	0.435
07.00-08.00	0.3	0.286
08.00-09.00	0.1	0.115
09.00-10.00	0.1	0.160
10.00-11.00	0.3	0.366
11.00-12.00	0.4	0.458
12.00-13.00	0.3	0.298
13.00-14.00	0.2	0.206
Maximum 1 hr.	0.5	0.607
Standard 1 hr. ⁽¹⁾	≤30	≤34.2
8 hr. Measured	1.01	1.131
Standard 8 hr. ⁽²⁾	≤9	≤10.26
24 hr. Measured	0.34	0.377
Evaluation	Pass	pass

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Parameter : Sulfur Dioxide (SO₂)

ตรวจวัด 26 -27 พฤศจิกายน 2568

Interval Time	SO ₂ (ppm)	SO ₂ (mg/m ³)
	26-27/11/68	26-27/11/68
14.00-15.00	0.00264	0.007
15.00-16.00	0.00254	0.007
16.00-17.00	0.00236	0.006
17.00-18.00	0.00232	0.006
18.00-19.00	0.00225	0.006

19.00-20.00	0.00230	0.006
20.00-21.00	0.00215	0.006
21.00-22.00	0.00200	0.005
22.00-23.00	0.00187	0.005
23.00-00.00	0.00193	0.005
00.00-01.00	0.00181	0.005
01.00-02.00	0.00177	0.005
02.00-03.00	0.00169	0.004
03.00-04.00	0.00170	0.004
04.00-05.00	0.00165	0.004
05.00-06.00	0.00158	0.004
06.00-07.00	0.00169	0.004
07.00-08.00	0.00188	0.005
08.00-09.00	0.00194	0.005
09.00-10.00	0.00204	0.005
10.00-11.00	0.00207	0.005
11.00-12.00	0.00227	0.006
12.00-13.00	0.00215	0.006
13.00-14.00	0.00318	0.008
Maximum 1 hr.	0.00318	0.008
Standard 1 hr. ⁽¹⁾	≤30	≤0.78
24 hr. Measured	0.00207	0.005
Standard 24 hr. ⁽²⁾	≤0.12	≤0.30
Evaluation	pass	pass

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่ากักซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปใน

เวลา 1 ชั่วโมง

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดระดับเสียง Leq 24 hrs.

ตรวจวัด 26 -27 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดเสียง (เดซิเบลเอ: db (A))				
		จุดตรวจวัด บริเวณที่ตั้งโครงการ				
		ระดับเสียง		L ₉₀	L _{max}	ระดับเสียงรบกวน
		L _{eq} 1 Hrs.	L _{eq} 5 Min			
1	07.00-08.00	61.1	-	56.3	79.8	6.5
2	08.00-09.00	58.5	-	51.9	78.8	0.0
3	09.00-10.00	58.1	-	52.0	79.3	ไม่มีการรบกวน
4	10.00-11.00	57.5	-	52.1	75.2	ไม่มีการรบกวน
5	11.00-12.00	57.7	-	52.2	75.5	ไม่มีการรบกวน
6	12.00-13.00	57.3	-	52.3	77.3	ไม่มีการรบกวน
7	13.00-14.00	53.8	-	47.2	79.5	ไม่มีการรบกวน
8	14.00-15.00	59.8	-	53.3	75.6	3.9
9	15.00-16.00	58.5	-	51.8	83.5	0.0

โครงการ THE Sky ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

10	16.00-17.00	59.2	-	53.4	78.6	2.4
11	17.00-18.00	61.4	-	53.7	86.1	7.0
12	18.00-19.00	63.0	-	53.4	94.5	9.3
13	19.00-20.00	59.4	-	51.9	81.6	2.9
14	20.00-21.00	60.8	-	51.3	90.0	5.9
15	21.00-22.00	56.7	-	50.9	79.0	ไม่มีการรบกวน
16	22.00-23.00	54.6	53.1	49.9	73.2	ไม่มีการรบกวน
17	23.00-24.00	56.3	53.6	49.5	80.9	ไม่มีการรบกวน
18	24.00-01.00	54.1	53.1	50.6	72.1	ไม่มีการรบกวน
19	01.00-02.00	54.4	54.1	49.8	78.1	ไม่มีการรบกวน
20	02.00-03.00	52.1	52.6	49.8	70.7	ไม่มีการรบกวน
21	03.00-04.00	52.0	52.9	48.9	71.1	ไม่มีการรบกวน
22	04.00-05.00	50.8	50.2	48.9	67.2	ไม่มีการรบกวน
23	05.00-06.00	55.6	52.8	51.3	72.8	ไม่มีการรบกวน
24	06.00-07.00	60.0	57.0	56.8	79.6	6.3

รายการตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน db (A)	ผลการเปรียบเทียบ
L _{eg} 24 Hrs.!	58.3	≤70 ^l	ผ่าน
เสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	52.2	-	-
L _{max} 24 Hrs.!	94.5	≤115 ^l	ผ่าน
ค่า L _{dn}	62.6	-	-
เสียงรบกวน 24 Hrs.!	ไม่มีการรบกวน -9.3	≤10 ^l	ผ่าน

- หมายเหตุ I : ค่ามาตรฐานอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
: ค่ามาตรฐานอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน
- II : กลางวัน 06.00-22.00 (ตรวจวัดเวลา 12.40-12.45 น.) วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ค่า L₉₀=61.7, Leq=66.1 db(A) บริเวณ
สภาพ
: สิ่งแวดล้อมคล้ายคลึงกับบริเวณที่ได้รับการรบกวนซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิด
: กลางคืน 22.00-06.00 น. (ตรวจวัดเวลา 00.50-00.55) วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ค่า L₉₀=59.1, Leq=60.2 db(A) บริเวณ
สภาพ
: สิ่งแวดล้อมคล้ายคลึงกับบริเวณที่ได้รับการรบกวนซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิด
- III : Sound Level Meter 309 Type: BSWA 309, Serial No.570097
มาตรฐาน GB/T3785.1-2010, GB/T3785-2-2010, IEC60651:1979, IEC60804:2000, IEC61672-1:2013, ANSI S1.4-1983, ANSI1.43-1997
Sound Calibration Model: ST-120 Serial No : ST120C0247E/ มาตรฐาน IEC60942:2003, CLASS1/ANSI S1.40-1984
- S : วิเคราะห์ที่ภาคสนาม (รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น
● : ขณะทำการตรวจวัดมีเสียงกระแทกจากกิจกรรมของโครงการในช่วงเวลากลางวัน

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ


วันที่รับตัวอย่าง : 3 ธันวาคม 2568

วันที่ทำการตรวจสอบ : 4 – 18 ธันวาคม 2568


วันที่รายงานผลการทดสอบ : 19 ธันวาคม 2568

ลำดับ	หมายเลขตัวอย่าง	จุดเก็บตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
1	6811313	บริเวณพื้นที่โครงการ	Total Hydrocarbon	GC-FID	0.10	Mg/m ³


					0.02	ppm
--	--	--	--	--	------	-----

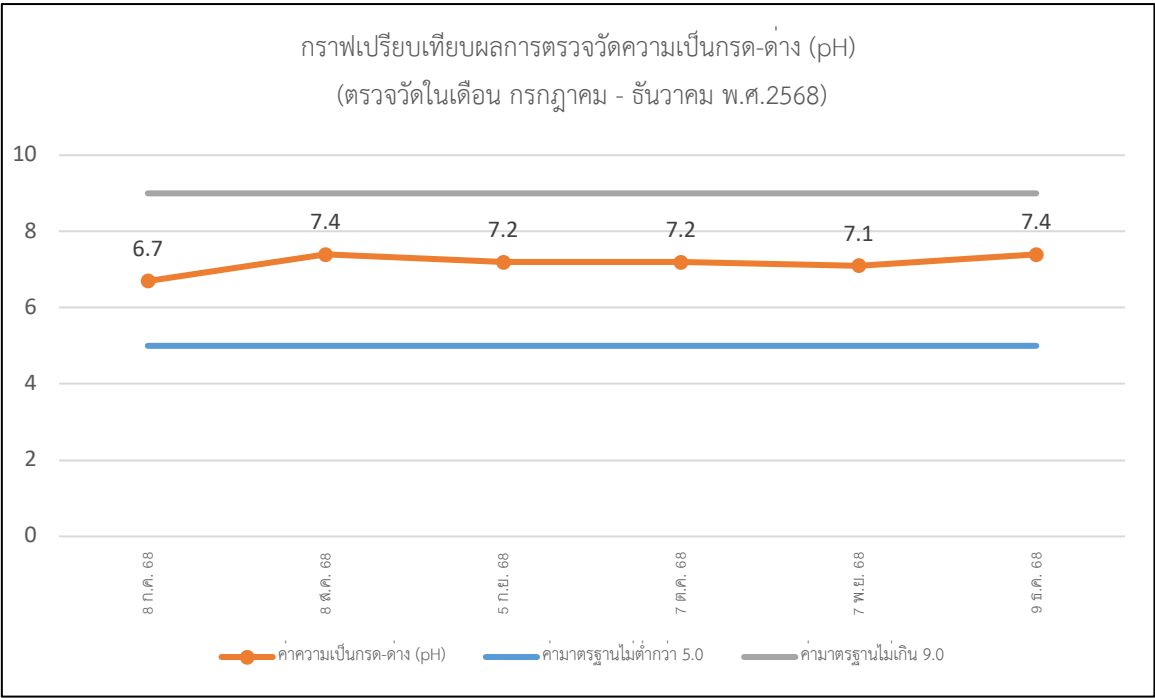


รูปที่ 3.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH)
(ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568)

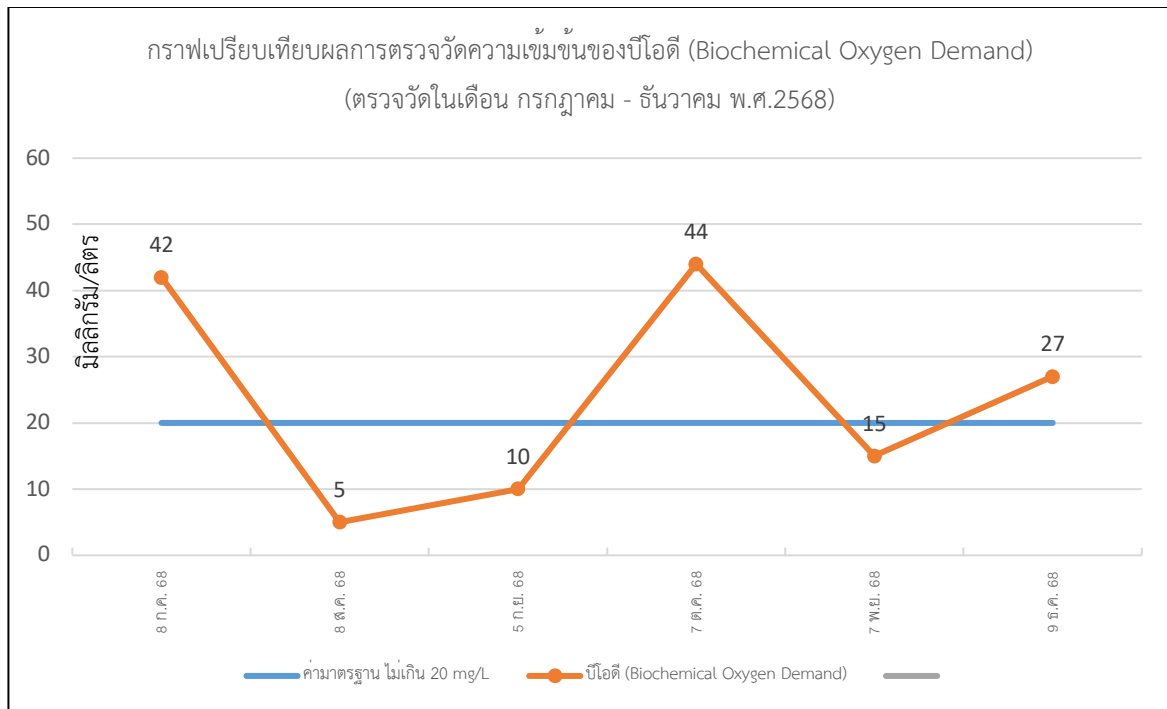


รูปที่ 3.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
(ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568)

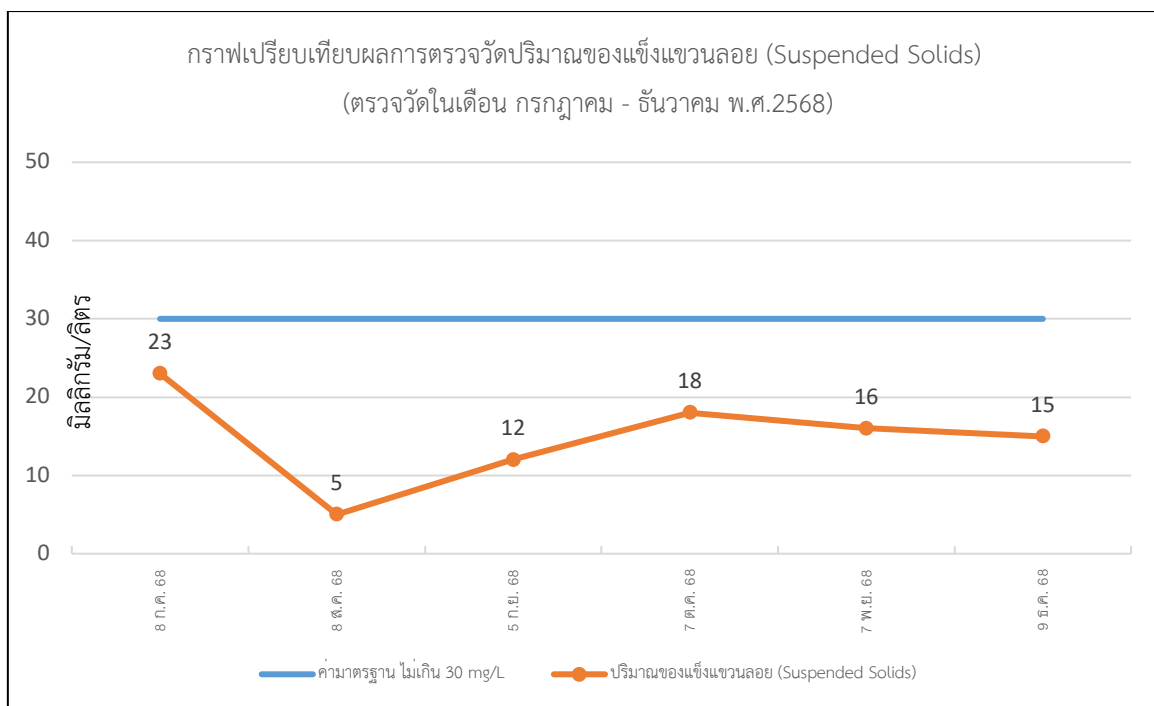


รูปที่ 3.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
(ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568)

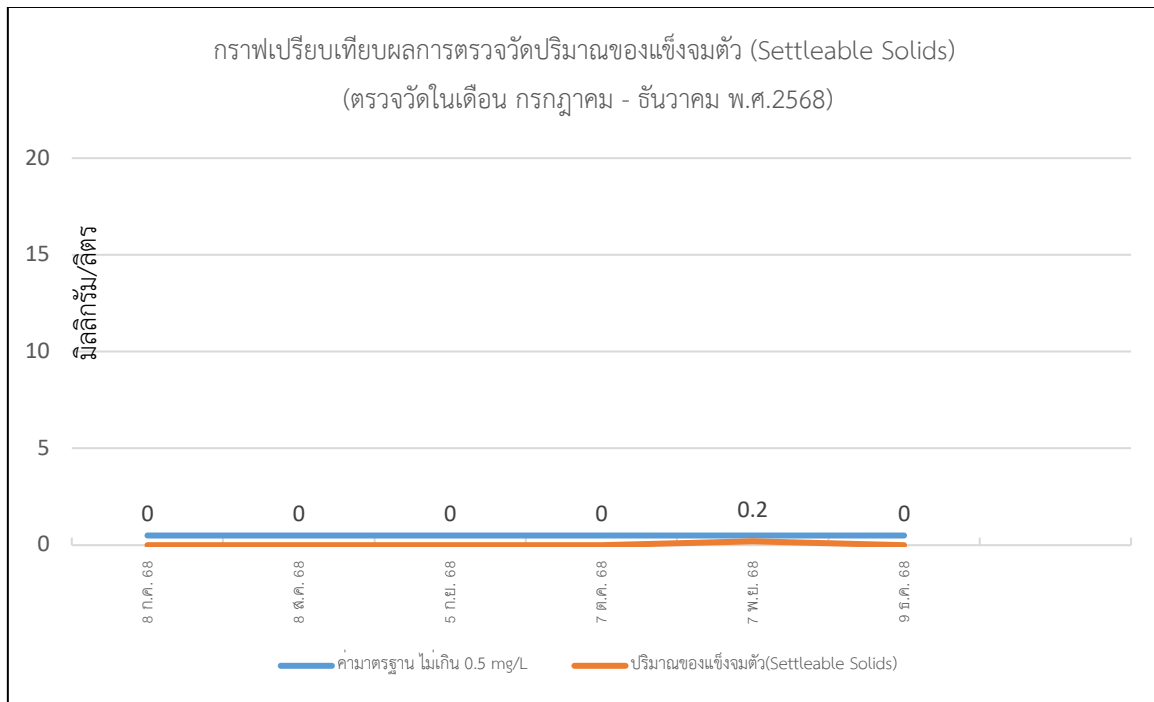


รูปที่ 3.3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids)
(ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568)

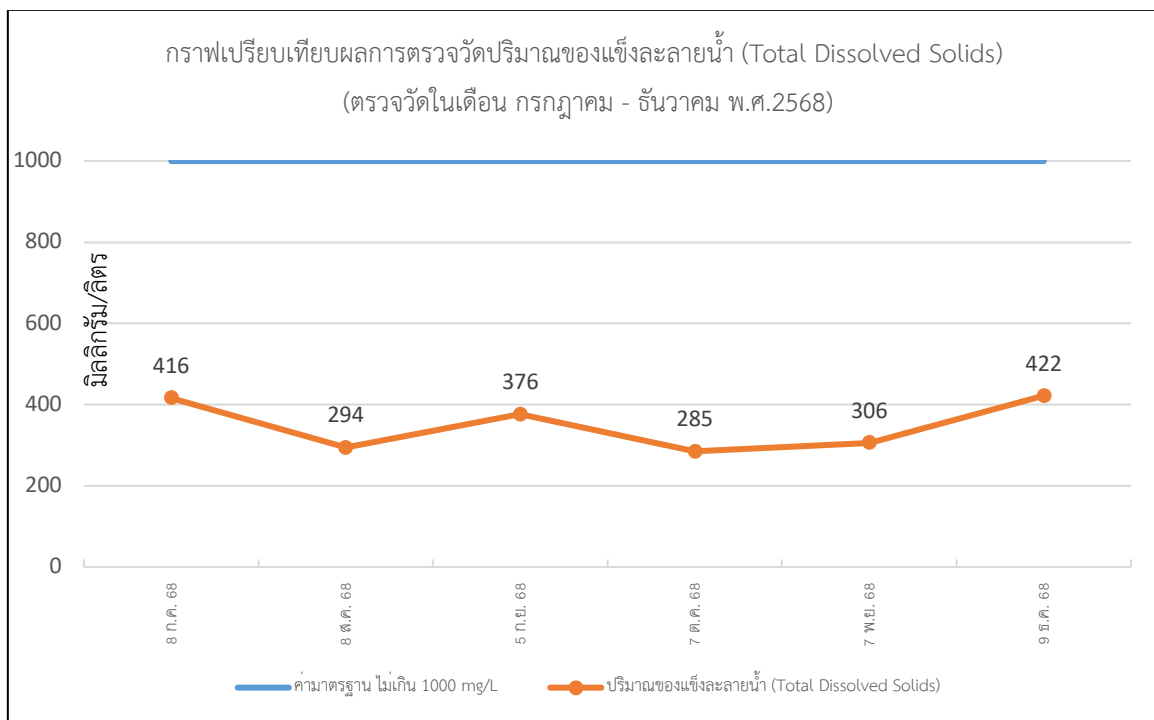


รูปที่ 3.3-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids)
(ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568)

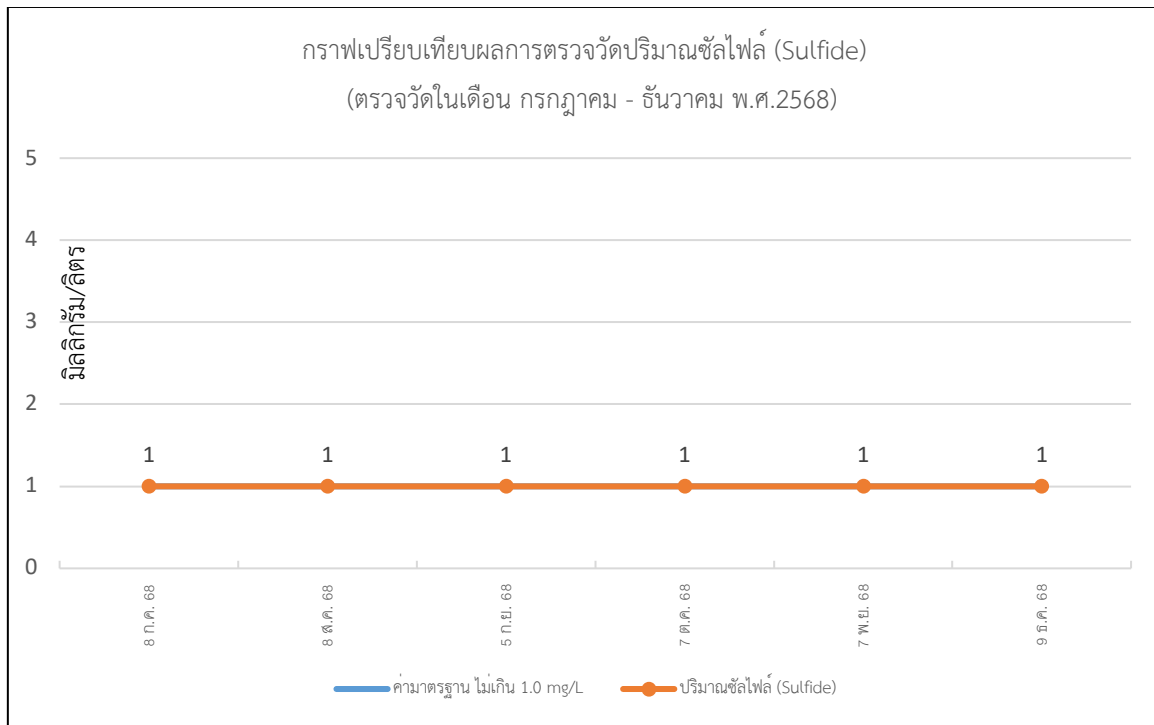

รูปที่ 3.3-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)
(ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568)

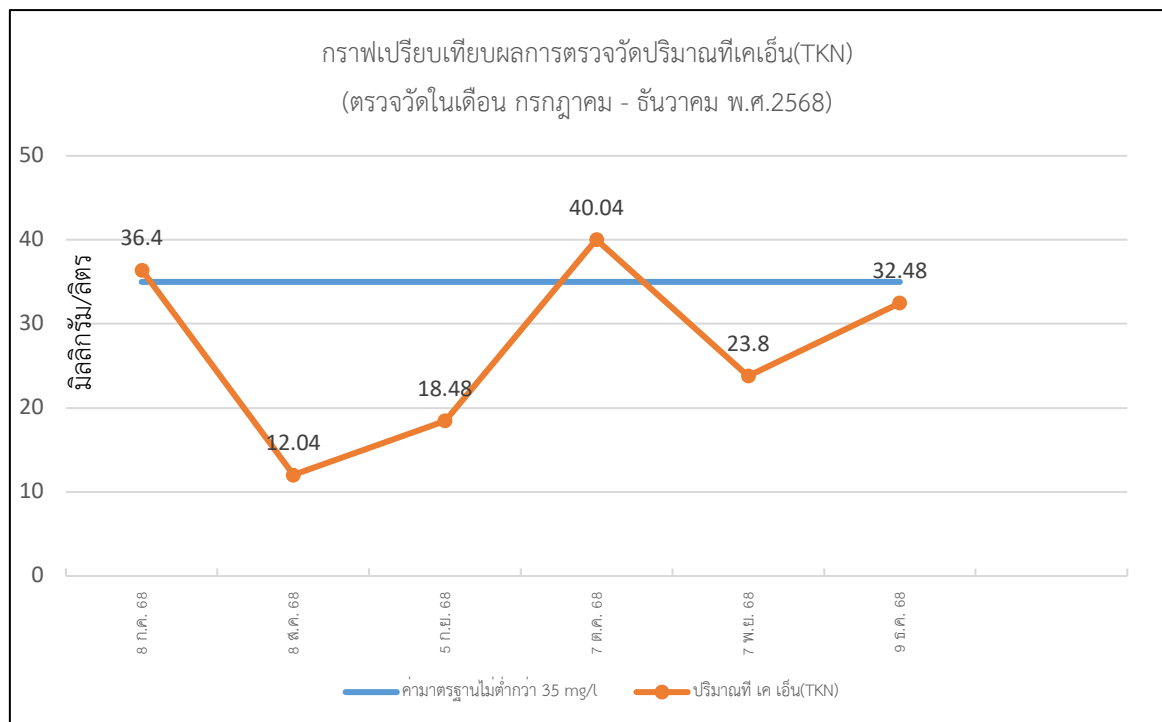

รูปที่ 3.3-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น (TKN)
(ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568)

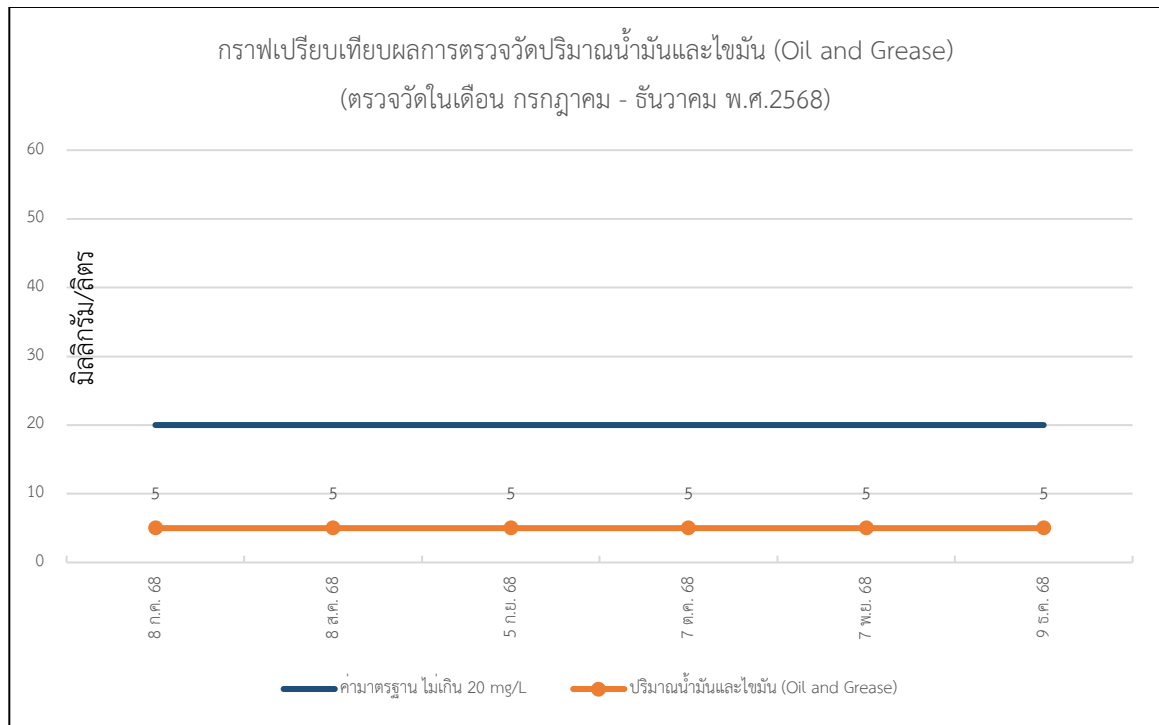

รูปที่ 3.3-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)
(ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568)

3.3.2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด โดยดำเนินการตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

3.3.2.1 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น

จากผลการตรวจวัด พบว่า

- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
- ความเป็นต่างรวม (Appearance) ค่าความใสของน้ำ

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า ทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 2/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน รายละเอียดดังตารางที่ 3.3-2 และภาพที่ 3.4-2

3.3.2.2 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก

จากผลการตรวจวัด พบว่า

- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
- ความเป็นต่างรวม (Appearance) ค่าความใสของน้ำ

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 2/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน รายละเอียดดังตารางที่ 3.3-2 และภาพที่ 3.4-2

ตารางที่ 3.3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า
(ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568)

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์												ค่ามาตรฐาน ^{1/}
		8/7/68		8/8/68		5/9/68		7/10/68		7/11/68		9/12/68		
		จุดต้น	จุดลึก	จุดต้น	จุดลึก	จุดต้น	จุดลึก	จุดต้น	จุดลึก	จุดต้น	จุดลึก	จุดต้น	จุดลึก	
1. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100ml	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	≤10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100ml	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. ND = Not Detectable

3.4 รูปอ้างอิง



รูปที่ 3.4-1 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง



รูปที่ 3.4-2 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ

3.5 เอกสารอ้างอิง



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/8-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรฉัตร มะแซ ว-133-0-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 กรกฎาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 080725/00601/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S18229 Sample Name.
--	---

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
			บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง 15.13 น.	
pH	-	Electrometric Method	6.7	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	416	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	23	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification Method	42	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric Method	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	36.40	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric Method	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff

ว-133-0-0006



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

Laboratory Manager

ว-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
 Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
 Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/8-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรฉัตร มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 กรกฎาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 080725/00601/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S18229 Sample Name.
--	--

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
			บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง	
			15.13 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By **Laboratory Staff**



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By **Laboratory Manager**

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสรา มะแซ ว-133-0-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 สิงหาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 15 สิงหาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 080825/01025/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S21385 Sample Name.
--	---

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
			ข้อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 11.40 น.	
pH	-	Electrometric Method	7.4	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180° C	294	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105° C	<5	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	<5	≤20
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	12.04	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric Method	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff

ว-133-0-0006



อนุมัติโดย :

Approved By



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
 Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
 Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 สิงหาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 15 สิงหาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 080825/01025/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S21385 Sample Name.
---	---

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
			บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง 11.40 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ

1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				
page 1/7-1				
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client : ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information : สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site : ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 กันยายน 2568 Sampling Date :	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา สอละห์ ว-133-อ-0005 Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 5 กันยายน 2568 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 กันยายน 2568 Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 11 กันยายน 2568 Issue Date : เลขที่รายงาน : 050925/00537/1 Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S23996 Sample Name. :			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง 11.15 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric Method	7.2	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	376	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	12	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	APHA, AWWA, Part 5210 B., 4500-O G.	10	≤20
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	18.48	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric Method	<5	≤20
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff 3-133-อ-0006		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager 3-133-อ-0003		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				
page 1/7-2				
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client : ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information : สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site : ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 กันยายน 2568 Sampling Date :	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอละห์ Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 5 กันยายน 2568 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 กันยายน 2568 Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 11 กันยายน 2568 Issue Date : เลขที่รายงาน : 050925/00537/2 Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S23996 Sample Name. :			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results ข้อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 11.15 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
Settleable Solids Appearance	ml/l/hr -	Imhoff Cone Physical Test	0.0 สีเหลืองใส	- -
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				
page 1/7-1				
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโด : Wastewater : 7 ตุลาคม 2568	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: นางสาวนุริสา สอละห์ 2-133-จ-0005 : 7 ตุลาคม 2568 : 7 - 13 ตุลาคม 2568 : 14 ตุลาคม 2568 : 071025/00687/1 : S26968	
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results ข้อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 14.50 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric Method	7.2	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	285	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	18	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	44	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric Method	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	40.04	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric Method	<5	≤20
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย : Reviewed By	 (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff 2-133-จ-0006	 อนุมัติโดย : Approved By	 (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager 2-133-จ-0003	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																	
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT																			
page 1/7-2																			
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเลาะห์ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 ตุลาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 14 ตุลาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 071025/00687/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S26968 Sample Name.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾</th> <th>ผล/Results ปัดทวนคุณภาพน้ำทั้ง 14.50 น.</th> <th>Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Settleable Solids</td> <td>ml/l/hr</td> <td>Imhoff Cone</td> <td>0.0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>ขุ่น</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results ปัดทวนคุณภาพน้ำทั้ง 14.50 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก	Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-	Appearance	-	Physical Test	ขุ่น	-	หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results ปัดทวนคุณภาพน้ำทั้ง 14.50 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก															
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-															
Appearance	-	Physical Test	ขุ่น	-															
 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff  อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager																			
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																			

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				
page 1/7-1				
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโด : Wastewater : 7 พฤศจิกายน 2568	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: นางสาวนุรีสา สอเอะห์ 2-133-จ-0005 : 7 พฤศจิกายน 2568 : 7 - 13 พฤศจิกายน 2568 : 14 พฤศจิกายน 2568 : 071125/00595/1 : S30046	
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results ป้อนตรวจคุณภาพน้ำทั้ง 13.00 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric Method	7.1	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 ^o C	306	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 ^o C	16	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification Method	15	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric Method	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	23.80	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric Method	ND	≤20
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ				
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff 2-133-จ-0006		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager 2-133-ค-0003		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

3.5-1 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																	
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT																			
page 1/7-2																			
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 พฤศจิกายน 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 14 พฤศจิกายน 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 071125/00595/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S30046 Sample Name.																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">รายการ Parameters</th> <th style="width: 10%;">หน่วย Units</th> <th style="width: 30%;">วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾</th> <th style="width: 20%;">ผล/Results ป้อนตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 13.00 น.</th> <th style="width: 25%;">Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Settleable Solids</td> <td>ml/l/hr</td> <td>Imhoff Cone</td> <td style="text-align: center;">0.2</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Physical Test</td> <td>สีเหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results ป้อนตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 13.00 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก	Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	-	Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย	-	หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results ป้อนตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 13.00 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก															
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	-															
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย	-															
 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff  อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager																			
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																			

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT		page 1/7-1		
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอละห์ 2-133-0-0005 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 ธันวาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 091225/01008/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S33130 Sample Name.			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 13.05 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric Method	7.4	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	422	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	15	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification Method	27	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric Method	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	32.48	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric Method	<5	≤20
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย : Reviewed By (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff 3-133-0-0006		 อนุมัติโดย : Approved By (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager 3-133-0-0003		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT		page 1/7-2		
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.			
: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโด : Wastewater : 9 ธันวาคม 2568	: นางสาวนุรีสา สอเลาะห์ : 9 ธันวาคม 2568 : 9 - 15 ธันวาคม 2568 : 16 ธันวาคม 2568 : 091225/01008/2 : S33130			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง 13.05 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
Settleable Solids Appearance	ml/l/hr -	Imhoff Cone Physical Test	0.0 สีเหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย	- -
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager		
				
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778														
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT																
page 2/8-1																
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Underground Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะแซ ว-133-จ-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 กรกฎาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 080725/00602/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S18230 Sample Name.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">รายการ Parameters</th> <th style="width: 10%;">หน่วย Unit</th> <th style="width: 30%;">วิธีวิเคราะห์ Method⁽²⁾</th> <th style="width: 20%;">ผล/Result</th> <th style="width: 10%;">Std.⁽¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">น้ำใช้ตัดสินใจ 15.17 น.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Electrometric Method</td> <td style="text-align: center;">6.8</td> <td style="text-align: center;">6.5 - 8.5</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result	Std. ⁽¹⁾				น้ำใช้ตัดสินใจ 15.17 น.		pH	-	Electrometric Method	6.8	6.5 - 8.5	
รายการ Parameters	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result	Std. ⁽¹⁾												
			น้ำใช้ตัดสินใจ 15.17 น.													
pH	-	Electrometric Method	6.8	6.5 - 8.5												
หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023																
																
ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff ว-133-จ-0006	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager ว-133-ค-0003													
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเก็บน้ำสำรองใต้ดิน

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				
page 2/8-2				
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Underground Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลดา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 กรกฎาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 080725/00602/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S18230 Sample Name.			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results น้ำใช้ดื่ม 15.17 น.	Std. ⁽¹⁾
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.25	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	-
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. " (2) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 3. " (3) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 5. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ				
ทวนสอบโดย :  (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff	 อนุมัติโดย :  (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager			
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพถึงเก็บน้ำสำรองใต้ดิน (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นางสาวนุรีไลลา มะแซ ว-133-จ-0003
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม	วันที่รับตัวอย่าง	: 8 สิงหาคม 2568
Address	: เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10240	Received Date	
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com	วันที่วิเคราะห์	: 8 - 14 สิงหาคม 2568
Contact Information		Analysis Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: เดอะ สกาย คอนโด	วันที่ออกรายงาน	: 15 สิงหาคม 2568
Sampling Site		Issue Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Underground Water Tank	เลขที่รายงาน	: 080825/01026/1
Sample Type		Report No.	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 8 สิงหาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง	: S21386
Sampling Date		Sample Name.	

รายการ Parameters	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result	Std. ⁽¹⁾
			น้ำถังเก็บน้ำใช้ที่ดิน 11.46 น.	
pH	-	Electrometric Method	7.5	6.5 - 8.5

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :

Reviewed By

(Miss. Natthakan Bakachot)

Laboratory Staff

ว-133-จ-0006



อนุมัติโดย :

Approved By

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพถึงเก็บน้ำสำรองใต้ดิน (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด
Client
ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
Address เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10240
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Underground Water Tank
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไฉลา มะแซ
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 สิงหาคม 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 15 สิงหาคม 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 080825/01026/2
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S21386
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾
			น้ำถังเก็บน้ำใช้ที่ดิน 11.46 น.	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.27	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
- "(2)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553
- "(3)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพถึงเก็บน้ำสำรองใต้ดิน (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				
page 2/7-1				
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com เดอะ สกาย คอนโด Underground Water Tank 5 กันยายน 2568	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	นางสาวนุรีสา สอละห์ ว-133-จ-0005 5 กันยายน 2568 5 - 11 กันยายน 2568 11 กันยายน 2568 050925/00538/1 S23997	
รายการ Parameters	หน่วย Uunit	วิธีวิเคราะห์ Method⁽²⁾	ผล/Result น้ำใช้ที่ดิน 11.10 น.	Std.⁽¹⁾
pH	-	Electrometric Method	7.4	6.5 - 8.5
หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff 3-133-จ-0006		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager 3-133-จ-0003		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพถึงเก็บน้ำสำรองใต้ดิน (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม

Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Underground Water Tank

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 กันยายน 2568

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอเลาะห์

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 5 กันยายน 2568

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 กันยายน 2568

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 11 กันยายน 2568

Issue Date

เลขที่รายงาน : 050925/00538/2

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S23997

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Uunits	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾
			น้ำใช้ใต้ดิน 11.10 น.	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.33	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	MPN Test Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
- "(2)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553
- "(3)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				
page 2/7-1				
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Underground Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอละห์ ว-133-จ-0005 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 ตุลาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 14 ตุลาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 071025/00688/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S26969 Sample Name.			
รายการ Parameters	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result น้ำจืดเก็บน้ำใช้ที่ดิน 14.58 น. 7.4	Std.⁽¹⁾ 6.5 - 8.5
pH	-	Electrometric Method	7.4	6.5 - 8.5
หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff 2-133-จ-0006  อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager 2-133-จ-0003 				
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพถึงเก็บน้ำสำรองใต้ดิน (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				
page 2/7-2				
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Underground Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอละห์ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 ตุลาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 14 ตุลาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 071025/00688/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S26969 Sample Name.			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results น้ำจืดเก็บน้ำใช้ที่ดิน 14.58 น.	Std. ⁽¹⁾
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.60	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	-
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. " (2) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 3. " (3) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 5. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ				
ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	 อนุมัติโดย : Approved By	 (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพถึงเก็บน้ำสำรองใต้ดิน (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				
page 2/7-1				
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโด : Underground Water Tank : 7 พฤศจิกายน 2568	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-จ-0005 : 7 พฤศจิกายน 2568 : 7 - 13 พฤศจิกายน 2568 : 14 พฤศจิกายน 2568 : 071125/00596/1 : S30047	
รายการ Parameters	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result น้ำดื่มเก็บน้ำใช้ที่ดิน 13.05 น.	Std. ⁽¹⁾
pH	-	Electrometric Method	7.4	6.5 - 8.5
หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
 ทวนสอบโดย : Reviewed By Laboratory Staff 3-133-จ-0006  อนุมัติโดย : Approved By Laboratory Manager 3-133-จ-0003  (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager 3-133-จ-0003 This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				
page 2/7-2				
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโด : Underground Water Tank : 7 พฤศจิกายน 2568	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: นางสาวนุรีสา สอละห์ : 7 พฤศจิกายน 2568 : 7 - 13 พฤศจิกายน 2568 : 14 พฤศจิกายน 2568 : 071125/00596/2 : S30047	
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results น้ำดื่มเก็บน้ำใช้ใต้ดิน 13.05 น.	Std. ⁽¹⁾
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.36	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	-
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. " (2) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 3. " (3) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 5. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ				
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778									
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 2/7-1											
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Underground Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอละห์ ว-133-จ-0005 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 ธันวาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 091225/01009/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S33131 Sample Name.										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">รายการ Parameters</th> <th style="width: 10%;">หน่วย Unit</th> <th style="width: 30%;">วิธีวิเคราะห์ Method⁽²⁾</th> <th style="width: 20%;">ผล/Result น้ำถึงเก็บน้ำใช้ที่ดิน 13.10 น.</th> <th style="width: 10%;">Std.⁽¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">pH</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Electrometric Method</td> <td style="text-align: center;">7.6</td> <td style="text-align: center;">6.5 - 8.5</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result น้ำถึงเก็บน้ำใช้ที่ดิน 13.10 น.	Std. ⁽¹⁾	pH	-	Electrometric Method	7.6	6.5 - 8.5	
รายการ Parameters	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result น้ำถึงเก็บน้ำใช้ที่ดิน 13.10 น.	Std. ⁽¹⁾							
pH	-	Electrometric Method	7.6	6.5 - 8.5							
หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023											
 ทวนสอบโดย : Reviewed By Laboratory Staff 3-133-จ-0006  อนุมัติโดย : Approved By Laboratory Manager 3-133-จ-0003 											
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.											

FM-LB-03:Re00

3.5-2 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพถึงเก็บน้ำสำรองใต้ดิน (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT		page 2/7-2		
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Underground Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอละห์ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 ธันวาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 091225/01009/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S33131 Sample Name.			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results น้ำดื่มเก็บน้ำใช้ที่ดิน 13.10 น.	Std. ⁽¹⁾
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	2.10	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	-
หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. ⁽²⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 3. ⁽³⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 5. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ				
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพถึงเก็บน้ำสำรองใต้ดิน (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/8-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ ว-133-จ-0003
Client : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Sampling by : 8 กรกฎาคม 2568
ที่อยู่ : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 Received Date : 8 - 14 กรกฎาคม 2568
Address : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Analysis Date : 15 กรกฎาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ : สถานีเก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Issue Date : 080725/00603-1/1
Contact Information : Sample Type : Roof Water Tank Report No. : S18231-S18231/1
สถานที่เก็บตัวอย่าง : วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2568 Sample Name.
Sampling Date :

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำใช้รดฟ้า 1 15.24 น.	น้ำใช้รดฟ้า 2 15.38 น.	
pH	-	Electrometric Method	7.0	6.9	6.5 - 8.5

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
- "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :

(Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff

ว-133-จ-0006



อนุมัติโดย :

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเก็บน้ำสำรองตาดฟ้า

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778			
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT					
page 3/8-2					
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 กรกฎาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 080725/00603-1/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S18231-S18231/1 Sample Name.				
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾	
			น้ำใช้ลดฟ้า 1 15.24 น.	น้ำใช้ลดฟ้า 2 15.38 น.	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.27	0.23	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. " (2) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 3. " (3) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 5. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ					
ทวนสอบโดย : Reviewed By	 (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	 อนุมัติโดย : Approved By	 (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.					

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเก็บน้ำสำรองตาดฟ้า (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ ว-133-จ-0003
Client : Sampling by :
ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม วันที่รับตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2568
Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 Received Date :
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 สิงหาคม 2568
Contact Information : Analysis Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด วันที่ออกรายงาน : 15 สิงหาคม 2568
Sampling Site : Issue Date :
ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank เลขที่รายงาน : 080825/01028/1
Sample Type : Report No. :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2568 ชื่อตัวอย่าง : S21387-S21338
Sampling Date : Sample Name. :

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำถังเก็บน้ำใช้รดฟ้า 1	น้ำถังเก็บน้ำใช้รดฟ้า 2	
			11.53 น.	11.56 น.	
pH	-	Electrometric Method	7.8	7.0	6.5 - 8.5

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :

(Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff

ว-133-จ-0006



อนุมัติโดย :

Approved By

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเก็บน้ำสำรองตาดฟ้า (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778			
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT					
page 3/7-2					
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโด : Roof Water Tank : 8 สิงหาคม 2568	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name	: นางสาวนุรีไธดา มะแซ : 8 สิงหาคม 2568 : 8 - 14 สิงหาคม 2568 : 15 สิงหาคม 2568 : 080825/01028/2 : S21387-S21338		
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	ผล/Results น้ำดื่มเก็บน้ำใช้ตลาดฟู้ 1 น้ำดื่มเก็บน้ำใช้ตลาดฟู้ 2 11.53 น. 11.56 น.	Std. ⁽¹⁾	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.30	0.23	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-
หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. ⁽²⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 3. ⁽³⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 5. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ					
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		  (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager			
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.					

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเก็บน้ำสำรองตาดฟ้า (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																					
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT																							
page 3/7-1																							
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 กันยายน 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุฐีสา สอเลาะห์ ว-133-อ-0005 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 5 กันยายน 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 กันยายน 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 11 กันยายน 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 050925/00540/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S23998 - S23999 Sample Name.																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">รายการ Parameter</th> <th style="width: 10%;">หน่วย Unit</th> <th style="width: 30%;">วิธีวิเคราะห์ Method⁽²⁾</th> <th colspan="2" style="width: 30%;">ผล/Result</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Std.⁽¹⁾</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>น้ำใช้รดฟ้า 1</th> <th>น้ำใช้รดฟ้า 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">10.50 น.</td> <td style="text-align: center;">10.55 น.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Electrometric Method</td> <td style="text-align: center;">7.4</td> <td style="text-align: center;">7.4</td> <td style="text-align: center;">6.5 - 8.5</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result		Std. ⁽¹⁾				น้ำใช้รดฟ้า 1	น้ำใช้รดฟ้า 2				10.50 น.	10.55 น.		pH	-	Electrometric Method	7.4	7.4	6.5 - 8.5
รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result		Std. ⁽¹⁾																		
			น้ำใช้รดฟ้า 1	น้ำใช้รดฟ้า 2																			
			10.50 น.	10.55 น.																			
pH	-	Electrometric Method	7.4	7.4	6.5 - 8.5																		
หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023																							
 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff 3-133-อ-0006			 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager 3-133-อ-0003																				
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																							

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเก็บน้ำสำรองตาดฟ้า (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด
Client
ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
Address เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10240
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 กันยายน 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเลาะห์
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 5 กันยายน 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 กันยายน 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 11 กันยายน 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 050925/00540/2
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S23998 - S23999
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำใช้รดฟ้า 1 10.50 น.	น้ำใช้รดฟ้า 2 10.55 น.	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.23	0.22	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	MPN Test Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
- "(2)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553
- "(3)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเก็บน้ำสำรองดาดฟ้า (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																	
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT																			
page 3/7-1																			
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-จ-0005 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 ตุลาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 14 ตุลาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 071025/00690/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S26970-S26971 Sample Name.																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">รายการ Parameter</th> <th style="width: 10%;">หน่วย Unit</th> <th style="width: 20%;">วิธีวิเคราะห์ Method⁽²⁾</th> <th colspan="2" style="width: 40%;">ผล/Result</th> <th style="width: 10%;">Std.⁽¹⁾</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">น้ำใช้รดฟ้า 1 15.04 น.</td> <td style="text-align: center;">น้ำใช้รดฟ้า 2 15.09 น.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Electrometric Method</td> <td style="text-align: center;">7.4</td> <td style="text-align: center;">7.4</td> <td style="text-align: center;">6.5 - 8.5</td> </tr> </table>	รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result		Std. ⁽¹⁾				น้ำใช้รดฟ้า 1 15.04 น.	น้ำใช้รดฟ้า 2 15.09 น.		pH	-	Electrometric Method	7.4	7.4	6.5 - 8.5	
รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result		Std. ⁽¹⁾														
			น้ำใช้รดฟ้า 1 15.04 น.	น้ำใช้รดฟ้า 2 15.09 น.															
pH	-	Electrometric Method	7.4	7.4	6.5 - 8.5														
หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023																			
 ทวนสอบโดย : Reviewed By (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff ว-133-จ-0006  อนุมัติโดย : Approved By (Mr. Mapari Awakuechi) Laboratory Manager ว-133-จ-0003																			
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																			

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเก็บน้ำสำรองตาดฟ้า (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 ตุลาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 14 ตุลาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 071025/00690/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S26970-S26971 Sample Name.
--	---

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำใช้ตลาดฟ้า 1 15.04 น.	น้ำใช้ตลาดฟ้า 2 15.09 น.	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.49	0.48	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
- ⁽²⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553
- ⁽³⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ


ทวนสอบโดย :
 Reviewed By

(Miss. Natthakan Bakachot)
 Laboratory Staff


อนุมัติโดย :
 Approved By


 (Mr. Mapari Awaekuechi)
 Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเก็บน้ำสำรองตาดฟ้า (ต่อ)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																							
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT																									
page 3/7-1																									
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-จ-0005 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 พฤศจิกายน 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 14 พฤศจิกายน 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 071125/00598/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S30048-S30049 Sample Name.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ Parameter</th> <th rowspan="2">หน่วย Unit</th> <th rowspan="2">วิธีวิเคราะห์ Method⁽²⁾</th> <th colspan="2">ผล/Result</th> <th rowspan="2">Std.⁽¹⁾</th> </tr> <tr> <th>น้ำใช้รดฟ้า 1</th> <th>น้ำใช้รดฟ้า 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13.07 น.</td> <td>13.08 น.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result		Std. ⁽¹⁾	น้ำใช้รดฟ้า 1	น้ำใช้รดฟ้า 2				13.07 น.	13.08 น.		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>Electrometric Method</td> <td>7.6</td> <td>7.6</td> <td>6.5 - 8.5</td> </tr> </tbody> </table>					pH	-	Electrometric Method	7.6	7.6	6.5 - 8.5
รายการ Parameter				หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾		ผล/Result		Std. ⁽¹⁾																
	น้ำใช้รดฟ้า 1	น้ำใช้รดฟ้า 2																							
			13.07 น.	13.08 น.																					
pH	-	Electrometric Method	7.6	7.6	6.5 - 8.5																				
หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023																									
																									
ทวนสอบโดย :  (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff 3-133-จ-0006		อนุมัติโดย :  (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager 3-133-จ-0003																							
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																									

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งน้ำสำรองตาดฟ้า (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT		
page 3/7-2		
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโด : Roof Water Tank : 7 พฤศจิกายน 2568	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.
: นางสาวนุริสา สอละห์ : 7 พฤศจิกายน 2568 : 7 - 13 พฤศจิกายน 2568 : 14 พฤศจิกายน 2568 : 071125/00598/2 : S30048-S30049		

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำใช้ตลาดฟ้า 1 13.07 น.	น้ำใช้ตลาดฟ้า 2 13.08 น.	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.44	0.38	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

2. " (2) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553

3. " (3) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

5. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

3.5-3 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเก็บน้ำสำรองตาดฟ้า (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778															
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 3/7-1																	
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-1: Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 ธันวาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 091225/01011/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S33132 - S33133 Sample Name.																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">รายการ Parameter</th> <th rowspan="3">หน่วย Unit</th> <th rowspan="3">วิธีวิเคราะห์ Method⁽²⁾</th> <th colspan="2">ผล/Result</th> <th rowspan="3">Std.⁽¹⁾</th> </tr> <tr> <th>น้ำใช้รดฟ้า 1</th> <th>น้ำใช้รดฟ้า 2</th> </tr> <tr> <th>13.12 น.</th> <th>13.13 น.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">pH</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Electrometric Method</td> <td style="text-align: center;">7.7</td> <td style="text-align: center;">7.7</td> <td style="text-align: center;">6.5 - 8.5</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result		Std. ⁽¹⁾	น้ำใช้รดฟ้า 1	น้ำใช้รดฟ้า 2	13.12 น.	13.13 น.	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	6.5 - 8.5	หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023
รายการ Parameter				หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾		ผล/Result		Std. ⁽¹⁾								
							น้ำใช้รดฟ้า 1	น้ำใช้รดฟ้า 2									
	13.12 น.	13.13 น.															
pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	6.5 - 8.5												
 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff 3-133-0-0006	 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager 3-133-0-0003																
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																	

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเก็บน้ำสำรองตาดฟ้า (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																																	
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 3/7-2																																																			
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอเลาะห์ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 ธันวาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 091225/01011/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S33132 - S33133 Sample Name.																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">รายการ Parameters</th> <th style="width: 10%;">หน่วย Units</th> <th style="width: 20%;">วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾</th> <th colspan="2" style="width: 30%;">ผล/Results</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">Std. ⁽¹⁾</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th style="width: 15%;">น้ำใช้ตลาดฟ้า 1</th> <th style="width: 15%;">น้ำใช้ตลาดฟ้า 2</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>13.12 น.</th> <th>13.13 น.</th> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Pt-Co</td> <td>Spectrophotometric</td> <td>ND</td> <td>ND</td> <td>≤ 15</td> </tr> <tr> <td>Turbidity</td> <td>NTU</td> <td>Nephelometric</td> <td>1.62</td> <td>1.33</td> <td>≤ 5</td> </tr> <tr> <td>Total Coliform Bacteria</td> <td>MPN/100ml</td> <td>MPN Test</td> <td><1.1</td> <td><1.1</td> <td>≤ 1.1</td> </tr> <tr> <td>Fecal Coliform Bacteria</td> <td>MPN/100ml</td> <td>MPN Test</td> <td>ND</td> <td>ND</td> <td>ตรวจไม่พบ</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>ใส</td> <td>ใส</td> <td>-</td> </tr> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾				น้ำใช้ตลาดฟ้า 1	น้ำใช้ตลาดฟ้า 2				13.12 น.	13.13 น.	Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	ND	≤ 15	Turbidity	NTU	Nephelometric	1.62	1.33	≤ 5	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	<1.1	≤ 1.1	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ	Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-	หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. " (2) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 3. " (3) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 5. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ				
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾																																														
			น้ำใช้ตลาดฟ้า 1	น้ำใช้ตลาดฟ้า 2																																															
			13.12 น.	13.13 น.																																															
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	ND	≤ 15																																														
Turbidity	NTU	Nephelometric	1.62	1.33	≤ 5																																														
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	<1.1	≤ 1.1																																														
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ																																														
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-																																														
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff			 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager																																																
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																																																			

3.5-3 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเก็บน้ำสำรองรดฟ้า (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778								
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT										
page 4/8-1										
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีโลลา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 กรกฎาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 080725/00605 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S18232-S18233 Sample Name.									
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 50%;">น้ำสระว่ายน้ำ</td> <td style="width: 50%;">น้ำสระว่ายน้ำ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ส่วนต้น</td> <td style="text-align: center;">ส่วนลึก</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16.00 น.</td> <td style="text-align: center;">16.05 น.</td> </tr> </table>	น้ำสระว่ายน้ำ	น้ำสระว่ายน้ำ	ส่วนต้น	ส่วนลึก	16.00 น.	16.05 น.	Std. ⁽¹⁾
น้ำสระว่ายน้ำ	น้ำสระว่ายน้ำ									
ส่วนต้น	ส่วนลึก									
16.00 น.	16.05 น.									
Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria Appearance	MPN/100ml CFU/100ml -	MPN Test Membrane Filter Technique Physical Test	<1.8 ND ใส	<1.8 ND ใส	< 10 ตรวจไม่พบ -					
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ										
										
ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager							
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.										

FM-LB-03;Re00

3.5-4 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพสระว่ายนํ้า



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/8-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม

Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2568

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีโลมา มะแซ

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2568

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 กรกฎาคม 2568

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2568

Issue Date

เลขที่รายงาน : 080725/00607

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S18234-S18235

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระเหยน้ำ ส่วนต้น 16.08 น.	น้ำระเหยน้ำ ส่วนลึก 16.12 น.	
Nitrate Nitrogen	mg/l	Cadmium Reduction	ND	ND	≤ 50
Combined Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	1.220	1.250	0.5 - 1.0
Chloride	mg/l	Argentometric	49.98	39.99	≤ 600
Total Alkalinity	mg/l	Titration	20	22	80 - 100
Cyanuric acid	mg/l	Turbidimetric	34	32	30 - 60
Calcium Hardness	mg/l	EDTA Titrimetric	90	92	250 - 600
Ammonia Nitrogen	mg/l	Titrimetric	ND	ND	≤ 20
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

3.5-4 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำ (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไอลา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 สิงหาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 15 สิงหาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 080825/01030/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S21389-S21390 Sample Name.
---	--

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำสระว่ายน้ำ	น้ำสระว่ายน้ำ	
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
			12.02 น.	12.03 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By **Laboratory Staff**





อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By **Laboratory Manager**

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
 Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
 Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-4 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำ (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778			
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT					
page 4/7-1					
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 กันยายน 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุริสา สอละห์ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 5 กันยายน 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 กันยายน 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 11 กันยายน 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 050925/00542/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S24000 - S24001 Sample Name.				
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำระวายน้ำ ส่วนต้น 11.00 น. น้ำระวายน้ำ ส่วนลึก 11.02 น.	Std. ⁽¹⁾	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-
หมายเหตุ 1. " ⁽¹⁾ " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 2. " ⁽²⁾ " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ					
 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager			
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.					

FM-LB-03;Re00

3.5-4 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำ (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778											
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT													
page 4/7-1													
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-จ-0005 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 ตุลาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 14 ตุลาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 071025/00692 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S26972-S26973 Sample Name.												
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; font-size: x-small;">ผล/Results</th> <th rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Std. ⁽¹⁾</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center; font-size: x-small;">น้ำสระว่ายน้ำ</th> <th style="text-align: center; font-size: x-small;">น้ำสระว่ายน้ำ</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center; font-size: x-small;">ส่วนต้น</th> <th style="text-align: center; font-size: x-small;">ส่วนลึก</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.16 น.</td> <td style="text-align: center;">15.22 น.</td> <td></td> </tr> </table>	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾	น้ำสระว่ายน้ำ	น้ำสระว่ายน้ำ	ส่วนต้น	ส่วนลึก	15.16 น.	15.22 น.	
ผล/Results		Std. ⁽¹⁾											
น้ำสระว่ายน้ำ	น้ำสระว่ายน้ำ												
ส่วนต้น	ส่วนลึก												
15.16 น.	15.22 น.												
Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria Appearance	MPN/100ml CFU/100ml -	MPN Test Membrane Filter Technique Physical Test	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><1.8</td> <td style="text-align: center;"><1.8</td> <td style="text-align: center;">< 10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ND</td> <td style="text-align: center;">ND</td> <td style="text-align: center;">ตรวจไม่พบ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ใส</td> <td style="text-align: center;">ใส</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	<1.8	<1.8	< 10	ND	ND	ตรวจไม่พบ	ใส	ใส	-	
<1.8	<1.8	< 10											
ND	ND	ตรวจไม่พบ											
ใส	ใส	-											
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ													
 ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	 อนุมัติโดย : Approved By	 (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager										
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.													

FM-LB-03;Re00

3.5-4 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำ (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT		
page 4/7-1		
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโด : น้ำสระเวย์น้ำ : 7 พฤศจิกายน 2568	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.
: นางสาวนุริสา สอละห์ : 7 พฤศจิกายน 2568 : 7 - 13 พฤศจิกายน 2568 : 14 พฤศจิกายน 2568 : 071125/00600 : S30050-S30051		

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำสระเวย์น้ำ	น้ำสระเวย์น้ำ	
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
			13.10 น.	13.11 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระเวย์น้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : 
 (Miss. Natthakan Bakachot)
 Reviewed By Laboratory Staff



อนุมัติโดย : 
 (Mr. Mapari Awaekuechi)
 Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
 Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
 Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

3.5-4 ไปรายงานผลการตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำ (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778				
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 4/7-1						
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 ธันวาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 091225/01013 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S33134 - S33135 Sample Name.					
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> น้ำระวายน้ำ ส่วนต้น 13.16 น. </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> น้ำระวายน้ำ ส่วนลึก 13.17 น. </td> </tr> </table>	น้ำระวายน้ำ ส่วนต้น 13.16 น.	น้ำระวายน้ำ ส่วนลึก 13.17 น.	Std. ⁽¹⁾
น้ำระวายน้ำ ส่วนต้น 13.16 น.	น้ำระวายน้ำ ส่วนลึก 13.17 น.					
Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria Appearance	MPN/100ml CFU/100ml -	MPN Test Membrane Filter Technique Physical Test	<1.8 ND ใส	<1.8 ND ใส	< 10 ตรวจไม่พบ -	
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ						
 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager				
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.						

FM-LB-03;Re00

3.5-4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพบรรยากาศ (ต่อ)



บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

188/46 Pracha-Uthit Rd., Thungkhru Bangkok 10140 Thailand

Tel/Fax: 02-408-5951 e-mail: mgreengroup.envi@gmail.com, http://www.masterforgreen.com

REF NO. : MGG112025313

REPORT NO. : JOB01313

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : JB6811313 เลขที่รายงาน : AQ6811313
 บริษัท/โครงการ : โครงการ เดอะสกาย คอนโด
 ที่อยู่ : ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอดุสิต จังหวัดชลบุรี 20110
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 พฤศจิกายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 3-4 ธันวาคม 2568 วันรายงานผล : 8 ธันวาคม 2568
 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายมนตรี รอดหมาย ประเภทตัวอย่าง : Ambient Air Quality

ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของฝุ่นละออง

Job No.	ตำแหน่ง	วิธีวิเคราะห์	วันที่เก็บ	ผลการวิเคราะห์		หน่วย
				TSP	PM10	
6811313	บริเวณพื้นที่โครงการ	Gravimetric Method	26-27/11/2568	0.085	0.049	mg/m ³

หมายเหตุ : TSP : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (กำหนดฐาน 0.330 mg/m³)

: PM10 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (กำหนดฐาน 0.120 mg/m³)



ลงชื่อ เพ็ญพรรณ บุญยศักดิ์ รับรอง

(นางสาวเพ็ญพรรณ บุญยศักดิ์)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

8/12/2568

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์เท่านั้นห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

3.5-5 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ



บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
188/46 Pracha-Uthit Rd., Thungkrui Bangkok 10140 Thailand
Tel : 02-456-5951 e-mail : mgringroup.marketing@gmail.com , http://www.mgreengroup.com

ต้นฉบับ

ANALYSIS REPORT

Project Name : โครงการ เดอะสกาย คอนโด
Address : ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยภูมิ
Sampling Type : Ambient Air Quality
Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
Sampling Date : 26 - 27 พฤศจิกายน 2568
Parameter : Sulfur Dioxide (SO₂)
Received Date : 3 ธันวาคม 2568
Report Date : 8 ธันวาคม 2568
Method of Analysis : UV Fluorescence
Sampling By : Mr. Mahday Roman

Interval Time	SO ₂ (ppm) 26-27/11/68	SO ₂ (mg/m ³) 26-27/11/68
14.00 - 15.00	0.00264	0.007
15.00 - 16.00	0.00254	0.007
16.00 - 17.00	0.00236	0.006
17.00 - 18.00	0.00232	0.006
18.00 - 19.00	0.00225	0.006
19.00 - 20.00	0.00230	0.006
20.00 - 21.00	0.00215	0.006
21.00 - 22.00	0.00200	0.005
22.00 - 23.00	0.00187	0.005
23.00 - 00.00	0.00193	0.005
00.00 - 01.00	0.00181	0.005
01.00 - 02.00	0.00177	0.005
02.00 - 03.00	0.00169	0.004
03.00 - 04.00	0.00170	0.004
04.00 - 05.00	0.00165	0.004
05.00 - 06.00	0.00158	0.004
06.00 - 07.00	0.00169	0.004
07.00 - 08.00	0.00188	0.005
08.00 - 09.00	0.00194	0.005
09.00 - 10.00	0.00204	0.005
10.00 - 11.00	0.00207	0.005
11.00 - 12.00	0.00227	0.006
12.00 - 13.00	0.00215	0.006
13.00 - 14.00	0.00318	0.008
Maximum 1 hr.	0.00318	0.008
Standard 1 hr. ¹⁾	≤0.30	≤0.78
24 hr. Measured	0.00207	0.005
Standard 24 hr. ²⁾	≤0.12	≤0.30
Evaluation	pass	pass

หมายเหตุ : 04 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซพิษและก๊าซมลพิษในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลาร 1 ชั่วโมง



เพ็ญพณ บุญยศศักดิ์
(Ms. Pleunpan Boonyasak)
Environmentalist

ผลการวิเคราะห์ที่มีรับรองจะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อนำมาคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

3.5-5 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ต่อ)



บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งนุ้ย เขตทุ่งนุ้ย กรุงเทพมหานคร 10140

188/46 Pracha-Uthit Rd., Thungnuei, Bangkok 10140 Thailand

Tel : 02-458-5951 e-mail : mgreengroup.marketing@gmail.com , http://www.mgreenexpress.com

ต้นฉบับ

ANALYSIS REPORT

Project Name : โครงการ เดอะสกาย คอนโด
Address : ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยภูมิ
Sampling Type : Ambient Air Quality
Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
Sampling Date : 26 - 27 พฤศจิกายน 2568
Parameter : Nitrogen Dioxide (NO₂)

Received Date : 3 ธันวาคม 2568
Report Date : 8 ธันวาคม 2568
Method of Analysis : Chemiluminescence
Sampling By : Mr. Mahday Roman

Interval Time	NO ₂ (ppm)	NO ₂ (mg/m ³)
	26-27/11/68	26-27/11/68
14.00 - 15.00	0.00543	0.010
15.00 - 16.00	0.00758	0.014
16.00 - 17.00	0.00844	0.016
17.00 - 18.00	0.00953	0.018
18.00 - 19.00	0.01079	0.020
19.00 - 20.00	0.01995	0.038
20.00 - 21.00	0.03161	0.059
21.00 - 22.00	0.01900	0.036
22.00 - 23.00	0.00738	0.014
23.00 - 00.00	0.00626	0.012
00.00 - 01.00	0.00531	0.010
01.00 - 02.00	0.00436	0.008
02.00 - 03.00	0.00378	0.007
03.00 - 04.00	0.00367	0.007
04.00 - 05.00	0.00403	0.008
05.00 - 06.00	0.00524	0.010
06.00 - 07.00	0.01274	0.024
07.00 - 08.00	0.05011	0.094
08.00 - 09.00	0.03247	0.061
09.00 - 10.00	0.00241	0.005
10.00 - 11.00	0.00524	0.010
11.00 - 12.00	0.00668	0.013
12.00 - 13.00	0.00507	0.010
13.00 - 14.00	0.00235	0.004
Maximum 1 hr.	0.05011	0.094
Standard 1 hr. ⁽¹⁾	≤0.17	≤0.32
24 hr. Measured	0.01123	0.021
Evaluation	pass	pass

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป



เพ็ญพรรณ บุญยศักดิ์
(Ms. Pleunpan Boonyasak)
Environmentalist

ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้นห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

3.5-5 ไปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ต่อ)



บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

188/46 Pracha-Uthit Rd., Thungkrh Bangkok 10140 Thailand

Tel : 02-408-5951 e-mail : mgreengroup.marketing@gmail.com , http://www.kaiserforpeem.com

ต้นฉบับ

ANALYSIS REPORT

Project Name : โครงการ เดอะสกาย คอนโด
Address : ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Sampling Type : Ambient Air Quality
Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
Sampling Date : 26 - 27 พฤศจิกายน 2568
Parameter : Carbon Monoxide (CO)
Received Date : 3 ธันวาคม 2568
Report Date : 8 ธันวาคม 2568
Method of Analysis : CO Analyzer
Sampling By : Mr. Mahday Roman

Interval Time	CO (ppm)	CO (mg/m ³)
	26-27/11/68	26-27/11/68
14.00 - 15.00	0.1	0.149
15.00 - 16.00	0.5	0.607
16.00 - 17.00	0.4	0.470
17.00 - 18.00	0.5	0.561
18.00 - 19.00	0.5	0.527
19.00 - 20.00	0.5	0.538
20.00 - 21.00	0.2	0.275
21.00 - 22.00	0.4	0.424
22.00 - 23.00	0.4	0.458
23.00 - 00.00	0.4	0.412
00.00 - 01.00	0.3	0.389
01.00 - 02.00	0.4	0.401
02.00 - 03.00	0.4	0.412
03.00 - 04.00	0.4	0.424
04.00 - 05.00	0.3	0.355
05.00 - 06.00	0.3	0.321
06.00 - 07.00	0.4	0.435
07.00 - 08.00	0.3	0.286
08.00 - 09.00	0.1	0.115
09.00 - 10.00	0.1	0.160
10.00 - 11.00	0.3	0.366
11.00 - 12.00	0.4	0.458
12.00 - 13.00	0.3	0.298
13.00 - 14.00	0.2	0.206
Maximum 1 hr.	0.5	0.607
Standard 1 hr. ⁽¹⁾	≤30	≤34.2
8 hr. Measured	1.01	1.131
Standard 8 hr. ⁽¹⁾	≤9	≤10.26
24 hr. Measured	0.34	0.377
Evaluation	pass	pass

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศกับบรรยากาศโดยทั่วไป



เพลินพรรณ บุญศักดิ์

(Ms. Pleunpan Boonyasak)

Environmentalist

ผลการวิเคราะห์ปริมาณมลพิษตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อนำมาทดสอบหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

3.5-5 ไปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ต่อ)



บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

188/48 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

188/48 Pracha-Uthit Rd., Thungkru Bangkok 10140 Thailand

Tel : 02-408-5951 e-mail : mgreengroup.marketing@gmail.com , http://www.mgreengroup.com

ANALYSIS REPORT

สถานที่ตั้ง	: โครงการ เดอะสกาย คอนโด	วันที่รายงานผล	: 8 ธันวาคม 2568
วันที่ตรวจวัด	: 26 - 27 พฤศจิกายน 2568	ประเภทงานตรวจวัด	: Ambient
เครื่องมือตรวจวัด	: Sound Level Meter ¹	เลขที่ใบงาน	: AM-6811313-SLM
วิธีตรวจวัด	: Integrated Sound Level Meter ¹		

ผลการตรวจวัดระดับเสียง L_{eq} 24 hrs.

ลำดับ	ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดเสียง (เดซิเบลเอ: dB(A))				
		ระดับเสียงเฉลี่ย		จุดตรวจวัด บริเวณพื้นที่โครงการ		ระดับเสียงรบกวน
		L_{eq} 1 Hrs.	L_{eq} 5 Min.	L_{90}	L_{max}	
1	07.00-08.00	61.1	-	56.3	79.8	6.5
2	08.00-09.00	58.5	-	51.9	78.8	0.0
3	09.00-10.00	58.1	-	52.0	79.3	ไม่มีการรบกวน
4	10.00-11.00	57.5	-	52.1	75.2	ไม่มีการรบกวน
5	11.00-12.00	57.7	-	52.2	75.5	ไม่มีการรบกวน
6	12.00-13.00	57.3	-	52.3	77.3	ไม่มีการรบกวน
7	13.00-14.00	53.8	-	47.2	79.5	ไม่มีการรบกวน
8	14.00-15.00	59.8	-	53.3	75.6	3.9
9	15.00-16.00	58.5	-	51.8	83.5	0.0
10	16.00-17.00	59.2	-	53.4	78.6	2.4
11	17.00-18.00	61.4	-	53.7	86.1	7.0
12	18.00-19.00	63.0	-	53.4	94.5	9.3
13	19.00-20.00	59.4	-	51.9	81.6	2.9
14	20.00-21.00	60.8	-	51.3	90.0	5.9
15	21.00-22.00	56.7	-	50.9	79.0	ไม่มีการรบกวน
16	22.00-23.00	54.6	53.1	49.9	73.2	ไม่มีการรบกวน
17	23.00-24.00	56.3	53.6	49.5	80.9	ไม่มีการรบกวน
18	24.00-01.00	54.1	53.1	50.6	72.1	ไม่มีการรบกวน
19	01.00-02.00	54.4	54.1	49.8	78.1	ไม่มีการรบกวน
20	02.00-03.00	52.1	52.6	49.8	70.7	ไม่มีการรบกวน
21	03.00-04.00	52.0	52.9	48.9	71.1	ไม่มีการรบกวน
22	04.00-05.00	50.8	50.2	48.9	67.2	ไม่มีการรบกวน
23	05.00-06.00	55.6	52.8	51.3	72.8	ไม่มีการรบกวน
24	06.00-07.00	60.0	57.0	56.8	79.6	6.3

รายการตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน dB (A)	ผลการเปรียบเทียบ
L_{eq} 24 Hrs. ¹	58.3	$\leq 70^1$	ผ่าน
เสียงพื้นฐาน (L_{90})	52.2	-	-
L_{max} 24 Hrs. ¹	94.5	$\leq 115^1$	ผ่าน
ค่า L_{dn}	62.6	-	-
เสียงรบกวน 24 Hrs. ¹	ไม่มีการรบกวน - 9.3	$\leq 10^1$	ผ่าน

- หมายเหตุ :
- ค่ามาตรฐานอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง (ครั้งที่ 1)
 - ค่ามาตรฐานอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง กำหนดเสียงรบกวน
 - กลางวัน 06.00-22.00 น. (ตรวจวัดเวลา 12.00-12.55 น.) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ค่า $L_{90} = 52.3$, $L_{eq} = 57.3$ dB(A) บริเวณสภาพแวดล้อม
 - กลางคืน 22.00-06.00 น. (ตรวจวัดเวลา 00.00-00.55 น.) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ค่า $L_{90} = 50.6$, $L_{eq} = 54.1$ dB(A) บริเวณสภาพแวดล้อม
 - ค่าเฉลี่ย กับบริเวณที่ได้รับผลกระทบซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิด
 - Sound Level Meter Manufacturer : Pulsar model: 45, Series No.PN2448 / มาตรฐาน IEC 61672-1:2002 Class 1
Sound Calibrator Model: ST-120 Serial No : ST120C0247E / มาตรฐาน IEC 60942:2003, CLASS1/ANSI S1.40-1984
 - วิเคราะห์ค่าการรบกวนที่เกินมาตรฐานโดยพิจารณาจากค่าการรบกวนที่ตรวจวัด
 - ขอแจ้งผลการตรวจวัดเป็นกรณีพิเศษจากโครงการนี้ซึ่งดำเนินการในช่วงเวลาพัก



เพลินพรรณ บุญศักดิ์
(นางสาวเพลินพรรณ บุญศักดิ์)
08/12/2568

This document shall not be modified, edited or improved except by permission of M Green Group Co.,Ltd.

3.5-5 ไปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ต่อ)



บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชัน จำกัด
EMEX ASSOCIATION CO., LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 0202-03-2565-0022

27,29 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แขวงบางเขน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 02-867 1128, 02-867 0127
โทรสาร : 02-894 5908
E-mail : emex_envi@yahoo.com

รายงานผลการทดสอบ

ชื่อ-ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม กรีน กรุป จำกัด 188/46 หมู่บ้านวิเศษสุนทร 25 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เพื่อ : -

ประเภทตัวอย่าง :	คุณภาพอากาศ (Ambient)	เลขที่รายงาน :	2065/2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง :	-	วันที่รับตัวอย่าง :	3 ธันวาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง :	26 พฤศจิกายน 2568	วันที่ทำการทดสอบ :	4-18 ธันวาคม 2568
ผู้ส่งตัวอย่าง :	บริษัท เอ็ม กรีน กรุป จำกัด	วันที่รายงานผลการทดสอบ :	19 ธันวาคม 2568

ผลการทดสอบ

ลำดับ	หมายเลขตัวอย่าง	จุดเก็บตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ผลทดสอบ	หน่วย
1	6811313	บริเวณพื้นที่โครงการ	Total Hydrocarbon	GC-FID	0.10 0.02	mg/m ³ ppm

—End Of Report—



ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายเกรียงไกร บุญมา)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
รายงานผลต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ
หน้า 2/2 LAB-F-29 Rev.04 : 13 ก.พ. 66

3.5-5 ไปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ต่อ)