

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน ของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๙ ๙ ๘ ๑

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เมดิคอลคอมเพล็กซ์
รามอินทรา ของบริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอสเอส คอนซิลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ SSC: 101/2564

ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๓๓๒๐
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา ของบริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์
รามอินทรา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนรามอินทรา กม.๙ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท
เอสเอส คอนซิลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา ตั้งอยู่ที่ ถนนรามอินทรา กม.๙ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน ๒๐๔ เตียง ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ

เห็นชอบ...

เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา ของบริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด เรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อ ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอ ความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มี หนังสือแจ้งบริษัท เอสเอส คอนซิลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖


ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

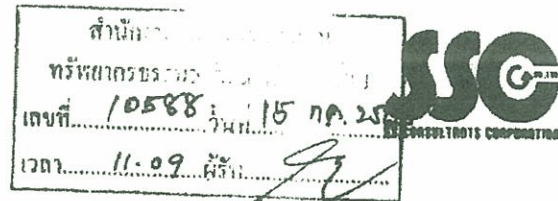

วันที่ 13 ก.ค. 2564

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา
(รายงานฉบับหลัก)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

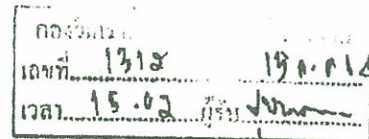


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) จำนวน 18 เล่ม

ตามที่บริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา และมาตรการป้องกันป้องกันและแก้ไข ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตที่ 33/2563 เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการเมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา (รายงานฉบับหลัก) ตั้งอยู่ที่ 9/99 ถนนรามอินทรา 52 กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

บัดนี้ บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมา ด้วยเพื่อดำเนินการตามกระบวนการพิจารณารายงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา)
กรรมการผู้จัดการ



SS CONSULTANTS CORPORATION CO., LTD.

กท ๑๑๐๔/๓๓๒๑



สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 18678	วันที่ 23 ต.ค. 64
เรื่อง 18.04	ผู้รับ 8

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเมดิคอลคอมเพล็กซ์
รามอินทรา ของบริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๑๕๖๖
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา ของบริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด
ต้นฉบับ ๑ ฉบับ สำเนา ๗ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้ง
ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา ของ
บริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนรามอินทรา กม.๔ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล อาคารขนาดความสูง ๑๗ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑
อาคาร มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน ๒๐๔ เตียง ให้กรุงเทพมหานครนำเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น

กรุงเทพมหานครได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาลำดับขั้นตอน และในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการเมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา ของบริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(วิรัช คັນชนะประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม
เลขานุการคณะกรรมการฯ

เรียน ผกก. กทม. อาคาร

เพื่อโปรดทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ

โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๖๙๐๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๖๙๐๖

(นางอินทิรา เอี่ยมถนอม)


ผอ. กทม.
๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

เอกสารแนบ 2

หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนชื่อบริษัทผู้พัฒนาโครงการ



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๗ ๕ ๘ ๒

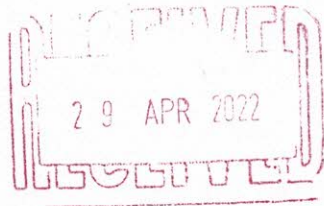

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบเปลี่ยนชื่อบริษัท โครงการ เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด ที่ สพ. ๐๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด มีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนชื่อบริษัทผู้พัฒนาโครงการจากเดิม “บริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด” เป็น “บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด” เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการขอเปลี่ยนชื่อบริษัทเจ้าของโครงการที่จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จากเดิม “บริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด” เป็น “บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด” โดยให้เจ้าของโครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

เอกสารแนบ 3

ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
ตามมาตรา 39 ตร.

ที่ กท ๐๙๐๗/ว. ๗๒๖



สำนักงานโยธา

๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑ ๒ ๖.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง การยื่นแจ้งการก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด

อ้างถึง ใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคาร ตามแบบ ยผ.๔ เลขที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร ได้ออกใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคารตึก ๑๗ ชั้น ชั้นลอย ๑ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาล (๒๐๔ เตียง) และจอดรถยนต์ (ระบบอัตโนมัติ) รว้ ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้กันแนวเขตที่ดิน ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง ที่ซอยรามอินทรา ๕๔ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนอาคารดังกล่าวแล้วไม่มีส่วนใดขัดพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริษัท ฯ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้แจ้งและส่งให้ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคาร ฯ (แบบ ยผ.๔) ดังนี้

๑. ผู้แจ้งยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๖) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๑๑

๒. เมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ผู้แจ้งจะต้องมีหนังสือแจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบตามแบบที่กำหนดเพื่อทำการตรวจสอบอาคารนั้น

๓. ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๖) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ.๒๕๖๓) และจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน โดยผู้แจ้งต้องดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารและบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

๔. ผู้แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง ผู้ขนส่งวัสดุ ผู้ขับเคลื่อนเครื่องจักร ต้องไม่ดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือกระทำการอื่นใด ที่ก่อให้เกิดควันดำหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน หรือขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๕. ผู้แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง ผู้ขนส่งวัสดุ ผู้ขับเคลื่อนเครื่องจักร ต้องไม่ดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือกระทำการอื่นใด ที่ใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักขจัดต่อประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลากินกว่าที่ได้กำหนด หรือ โดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

๖. ผู้แจ้ง...

๖. ผู้แจ้งจะต้องติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณด้านนอกโครงการตามแนวเขตที่ดินที่ติดถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

๗. หากการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวมีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากแบบที่ยื่นแจ้ง และเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตดัดแปลง ผู้แจ้งยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงให้ถูกต้องก่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย นภากาศดีศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

สำนักงานควบคุมอาคาร

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๐๐ ต่อ ๒๐๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๖๔

ตามแบบ ยผ. ๑ เลขรับที่ ๓
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕



ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๓/๒๕๖๕

ด่วนมาก

โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ



โอนแล้ว

ชื่อผู้โอน

บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕

แบบ ยผ. ๕

(นายรัชชัย นาคศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับแจ้งจาก บริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด โดย นายชำนาญ ชนะภัย และ
นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๙/๙๙
หมู่ที่ ๑๑-๑๑๑ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง คั่นนายาว
อำเภอ/เขต คั่นนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ

- ☒ ก่อสร้างอาคาร
☐ ดัดแปลงอาคาร
☐ รื้อถอนอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย รามอินทรา ๕๔ ถนน รามอินทรา
หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คั่นนายาว อำเภอ/เขต คั่นนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๑๓๖๒-๖๖ และ ๑๑๙๘๔
เป็นที่ดินของ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

๒.๑ ชนิด ตึก ๑๗ ชั้น ชั้นลอย ๑ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น
โรงพยาบาล (๒๐๔ เตียง) และจودรยนต์ (ระบบอัตโนมัติ) มีพื้นที่รวมกัน ๕๑,๗๔๖.๐๐ ตารางเมตร
ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด และทางเข้าออกของรด จำนวน ๓๙๖ คัน (อัตโนมัติ ๓๒๘ คัน ชั้นใต้ดิน ๖๐ คัน และ
ภายนอกอาคาร ๘ คัน) มีพื้นที่ ๓,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร

๒.๒ ชนิด รั้ว ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น กันแนวเขตที่ดิน
มีความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด และทางเข้าออกของรด จำนวน - คัน
มีพื้นที่ - ตารางเมตร

๒.๓ ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
มีความยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด และทางเข้าออกของรด จำนวน - คัน
มีพื้นที่ - ตารางเมตร

EIA = โครงการ เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา

(หน้า ๑ ของ ยผ.๕ เลขที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข

ฉบับแก้ไข

(นายรัชชัย นาคศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๕

ตามแบบ ยผ. ๑ เลขรับที่ ๓
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕



ด่วนมาก
โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ ท.

ต้นฉบับ (เขียว)

แบบ ยผ. ๔

ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ตร.

เลขที่ ๓/๒๕๖๕

ได้รับแจ้งจาก บริษัท เมติคอลคอมเพล็กซ์ รัมอินทรา จำกัด โดย นายชำนาญ ชนะภัย และ
นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๙/๙๙
หมู่ที่ ๑๑ ต.ตรอก/ชอย ถนน ตำบล/แขวง คันทวย
อำเภอ/เขต คันทวย จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ

- ☒ ก่อสร้างอาคาร
☐ ดัดแปลงอาคาร
☐ รื้อถอนอาคาร

ที่บ้านเลขที่ ต.ตรอก/ชอย รัมอินทรา ๕๔ ถนน รัมอินทรา
หมู่ที่ ตำบล/แขวง คันทวย อำเภอ/เขต คันทวย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๑๓๖๒-๖๖ และ ๑๑๘๘๔
เป็นที่ดินของ บริษัท สีนแพทย์ จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

๒.๑ ชนิด ตึก ๑๗ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงพยาบาล (๒๐๔ เตียง)
และจอดรถยนต์ (ระบบอัตโนมัติ) มีพื้นที่รวมกัน ๕๒,๐๕๓.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๓๕๖ คัน (อัตโนมัติ ๓๒๘ คัน ชั้นใต้ดิน ๖๐ คัน และภายนอกอาคาร ๘ คัน)
มีพื้นที่ ๓,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร
๒.๒ ชนิด รั้ว ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น กันแนวเขตที่ดิน
มีความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน
มีพื้นที่ ตารางเมตร
๒.๓ ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
มีความยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน
มีพื้นที่ ตารางเมตร

EIA = โครงการ เมติคอลคอมเพล็กซ์ รัมอินทรา

ยกเลิก (หน้า ๑ ของ ยผ.๔ เลขที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕)

ฉบับยกเลิก

(นายรัชชัย นภาคัดศรี)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

ข้อ ๓ โดยมี

- | | |
|--|---|
| ☒ นายศรัทธา ตั้งสฤติธรรม ว-สถ ๔๘๙ | เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ |
| ☒ นายรังสรรค์ ปัญญาพรวิทยา ส-สถ ๑๙๔๘ | เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน |
| ☒ นายณัฐสม สงวนวงษ์ วย.๑๔๒๓ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง |
| ☒ นายสิทธิพล สุรอังกูร สย.๗๐๒๒ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง |
| ☒ นายพิมข มีพรหม วก.๘๔๕ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| ☒ นายสิทธิชัย ผูกพันธุ์ สก.๓๔๙๒ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| ☒ นายณรงค์ จิตต์จรงเกียรติ วส.๔๘ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| ☒ นางสาวเพ็ญใจ ก้อนทอง สส.๔๖๒ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| ☒ นายณรงค์ จิตต์จรงเกียรติ วส.๔๘ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา |
| ☒ นางสาวเพ็ญใจ ก้อนทอง สส.๔๖๒ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา |
| ☒ นายพิมข มีพรหม วก.๘๔๕ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ |
| ☒ นายสิทธิชัย ผูกพันธุ์ สก.๓๔๙๒ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์ |
| ☒ นายวัฒนศักดิ์ เทพกุล วฟก.๑๐๑๖ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า |
| ☒ นายวัลลภ ชาญศิริวัฒน์ วฟก.๓๘๔ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า |
| ☒ นายสมภพ เงามจินตรักษ์ วย.๑๗๕๔ | เป็นวิศวกรผู้ดำเนินการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร |

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จใน ๗๓๐ วัน โดยจะเริ่มต้นดัดแปลงอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ และจะแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบก่อสร้าง / ดัดแปลง

- | | | |
|--|------------|-----|
| (๑) อาคาร จำนวนเงิน | ๒๐๘,๒๑๒.๐๐ | บาท |
| (๒) ท่อระบายน้ำ รั้ว เชื้อเพลิง กำแพงหรืออื่นๆ จำนวนเงิน | ๔๓๐.๐๐ | บาท |
| (๓) ทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวนเงิน | ๑,๗๔๐.๐๐ | บาท |
| (๔) บ้าย จำนวนเงิน | - | บาท |
| (๕) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งก่อสร้าง จำนวนเงิน | ๒๐๐.๐๐ | บาท |
| รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน | ๒๑๐,๕๘๒.๐๐ | บาท |

EIA = โครงการ เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา

ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามใบรับแจ้ง อีกต่อไป และให้ใบรับแจ้งเป็นอันยกเลิก

ข้อ ๘ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่ม การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบเหตุไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขข้อมูล เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการ ตามมาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดัดแปลง จนแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

(๒) กรณีที่แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ของอาคารที่ผู้แจ้งได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมี หนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๓) กรณีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และในระหว่างระยะเวลาที่ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อบกพร่อง ให้ผู้แจ้งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการกระทำ เพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบกพร่องของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อบกพร่อง ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ในวันอีกต่อไป และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งยกเลิกใบรับแจ้ง ที่ได้ออกไว้และมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี

(๔) ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแจ้งข้อทักท้วง ได้ตลอดเวลา

(๔.๑) กรณีเกี่ยวกับการรुकล้าที่สาธารณะ

(๔.๒) กรณีเกี่ยวกับระยะ หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง หรือ

(๔.๓) กรณีเกี่ยวกับข้อกำหนดในการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง

ข้อ ๙ ผู้แจ้งยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ ๑๑ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๙๙๘๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๑๒ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างตามกฎหมายฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน โดยผู้แจ้งต้องดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารและบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

ออกให้ ณ วันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕

(นายไพบูลย์ ชันแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ใบรับแจ้งเลขที่..... ๓ / ๒๕๖๕
ลงวันที่..... ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

การขยายระยะเวลาใบรับแจ้ง

การขยายระยะเวลาใบรับแจ้ง ครั้งที่ ๑

ให้ขยายระยะเวลาใบรับแจ้งฉบับนี้จนถึง วันที่.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีเงื่อนไข

๑. ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมายฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) และจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารและบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

๒. ผู้แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง ผู้ขนส่งวัสดุ ผู้ขับเคลื่อนเครื่องจักร ต้องไม่ดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือกระทำการอื่นใด ที่ก่อให้เกิดควันดำหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน หรือขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๓. ผู้แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง ผู้ขนส่งวัสดุ ผู้ขับเคลื่อนเครื่องจักร ต้องไม่ดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือกระทำการอื่นใด ที่ใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักชดต่อประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือ โดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณด้านนอกโครงการตามแนวเขตที่ดินที่ติดถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง..... (นายรัชชัย นวกศักดิ์ศรี)
ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๕ มิ.ย. ๒๕๖๕



การขยายระยะเวลาใบรับแจ้ง ครั้งที่ ๒

ให้ขยายระยะเวลาใบรับแจ้งฉบับนี้จนถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ. โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต
...../...../.....

การขยายระยะเวลาใบรับแจ้ง ครั้งที่ ๓

ให้ขยายระยะเวลาใบรับแจ้งฉบับนี้จนถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ. โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต
...../...../.....

การขยาย...

การขยายระยะเวลาใบรับแจ้ง ครั้งที่ ๔ (ครั้งสุดท้าย)

ให้ขยายระยะเวลาใบรับแจ้งฉบับนี้จนถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....โดยมีเงื่อนไข

.....

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

...../...../.....

คำเตือน

๑. ถ้าผู้แจ้งจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้แจ้งกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้แจ้งจะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่และมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. เมื่อผู้แจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้ทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารนั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้น เพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง เว้นแต่จะได้ใบรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

- ☐ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ตามใบรับเลขที่ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
- ☐ ส่งให้ผู้รับหนังสือโดยตรง รับเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้ส่งหนังสือ
(.....)

(ลายมือชื่อ).....ผู้รับหนังสือ
(.....)

เอกสารแนบ 4

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

13145

ส.พ. ๗



ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ๑๐๒๐๑๐๐๑๖๘

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท **ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน**
ลักษณะสถานพยาบาล **โรงพยาบาลทั่วไป** จำนวนเตียง **๑๙๗** เตียง
ณ สถานพยาบาลชื่อ **โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ สิ้นแพทย์ เมดิคอล เซ็นเตอร์**
ตั้งอยู่เลขที่ **๙๙/๙๙** หมู่ที่ **-**
ซอย/ตรอก **รามอินทรา ๕๔** ถนน **-**
ตำบล/แขวง **รามอินทรา** อำเภอ/เขต **คันนายาว** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร**
รหัสไปรษณีย์ **๑๐๒๓๐** โทรศัพท์ **๐ ๒๗๙๓ ๕๐๙๙**
วัน/เวลาเปิดทำการ **ตลอด ๒๔ ชั่วโมง**
บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม **บริการสวนหัวใจ บริการผ่าตัดเปิดหัวใจ**

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๗ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่
ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้ริบรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔)


ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐

กระทรวงสาธารณสุข



13142

ส.พ. ๑๙



ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่

๑๐๒๐๑๐๑๕๖๘

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

นายแพทย์สุกรี สมนไทย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม

เลขที่

๒๖๓๙๗

วันที่ออกใบอนุญาต

๑ เมษายน ๒๕๔๔

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ณ สถานพยาบาล ชื่อ

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ สันแพทย์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

ประเภท

ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

จำนวนเตียง

๑๙๗

เตียง ลักษณะสถานพยาบาล

โรงพยาบาลทั่วไป

ตั้งอยู่เลขที่

๙๙/๙๙

หมู่ที่

-

ซอย/ตรอก

รามอินทรา ๕๔

ถนน

-

ตำบล/แขวง

รามอินทรา

อำเภอ/เขต

คันนายาว

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

๑๐๒๓๐

โทรศัพท์

๐ ๒๗๙๓ ๕๐๙๙

โทรสาร

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

วัน/เวลาทำการ

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๖๙

และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่

ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่

๒๕

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

๒๕๖๘

รายการต่ออายุใบอนุญาต

๑. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๓. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๔. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ 5

แผนฉุกเฉินกรณีเกิดแผ่นดินไหว

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติ	เลขที่เอกสาร : WI-ECC-004
หน่วยธุรกิจ : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา	ฉบับที่แก้ไข : A
ชื่อเรื่อง : Code ดิน (เหตุการณ์แผ่นดินไหว)	วันที่บังคับใช้ : 1/05/2025
	หน้า : 1 จาก 16
การปฏิบัติงาน : ทุกแผนก	

จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
[Redacted Signature]		
ผู้รับผิดชอบ	ประธาน ECC	กรรมการบริหาร
วันที่ : 28/04/2565	วันที่ : 29/04/2565	วันที่ : 01/05/2565

บันทึกการแก้ไข

[illegible]

เอกสารแนบ 6

ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง และการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

สรุปรายงาน

ผลการติดตามตรวจสอบเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา



บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)



บทนำ

หลักการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) เป็นวิธีบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีววิทยา โดยใช้แบคทีเรียพวกที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ซึ่งสามารถบำบัดได้ทั้งน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่การเดินระบบประเภทนี้จะต้องมีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากจำเป็นต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพต่างๆ ให้เหมาะสมแก่การทำงานและการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบำบัดสูงสุด

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดยน้ำเสียจะถูกส่งเข้าถังเติมอากาศ ซึ่งมีสลัดจ์อยู่เป็นจำนวนมากตามที่ออกแบบไว้ สภาวะภายในถังเติมอากาศจะมีสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แบบแอโรบิก จุลินทรีย์เหล่านี้จะทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้อยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำในที่สุด น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะไหลต่อไปยังถังตกตะกอน เพื่อแยกสลัดจ์ออกจากน้ำใส สลัดจ์ที่แยกตัวอยู่ที่ก้นถังตกตะกอนส่วนหนึ่งจะถูกสูบกลับเข้าไปในถังเติมอากาศเพื่อรักษาความเข้มข้นของสลัดจ์ในถังเติมอากาศ ให้ได้ตามที่กำหนด และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นสลัดจ์ส่วนเกิน (Excess Sludge) ที่ต้องนำไปกำจัดต่อไป สำหรับน้ำใสส่วนบนจะเป็นน้ำทิ้งที่สามารถระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้

บทที่ 1

ผลการตรวจสอบอุปกรณ์และการทำงานของระบบ

(ภาคสนาม)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ขณะทำการตรวจเช็คระบบฯ สามารถทำงานได้ในสถานะ Auto

- บ่อเกรอะ : กากปฏิกูลและเศษขยะสะสมเต็มผิวหน้าหนาและแข็ง
- บ่อ EQ/บ่อสูบเข้า : Pump Ejector กำลังทำงาน น้ำในบ่อสีเหลืองน้ำตาลและกลิ่นเหม็น
- บ่อเติมอากาศ : ปัมเติมอากาศทำงานได้ น้ำในบ่อมีสีน้ำตาล
- บ่อตกตะกอน 1-2: ระดับน้ำเสมอรางเวียร์ พบเศษกากฯ ลอยผิวหน้าเล็กน้อย ตะกอนสะสมที่ผิวหน้าค่อนข้างหนา
- บ่อ Pump SLP 1-4 : ตะกอนสะสมผิวหน้าหนามาก พบเศษกากฯ (เม็ดพริก) หลุดเข้ามาในบ่อ
- บ่อสัมผัสคลอรีน : น้ำกำลังเข้ามาในบ่อ
- บ่อสูบออก : น้ำกำลังไหลเข้ามาในบ่อ น้ำมีสีเหลือง ตะกอนแขวนลอย

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เบื้องต้น

ถัง	Temp. (C)	DO (mg/L)	SV ₃₀ (ml/L)	ลักษณะตะกอน
ถังเติมอากาศ	30.2	4.12	190	ตะกอนจุลินทรีย์มีสีน้ำตาล มีการแยกชั้นระหว่างตะกอนและในส่วนองน้ำ ตะกอนสามารถจมตัวได้ค่อนข้างดี มีแขวนลอยเพียงเล็กน้อย น้ำส่วนบนมีสีเหลือง

บทที่ 2

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

บริษัทพรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสีย ณ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 โดยเก็บตัวอย่างน้ำเสียเข้าระบบ (Influent) น้ำในถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และน้ำทิ้ง (Effluent) ซึ่งผลการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย ในระบบเมื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมีลักษณะดังแสดงในตาราง และ Analysis Report ที่แนบมาด้วย

ตารางแสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

Parameter	Unit	Influent	Aeration	Effluent	Standard
pH at 25° C	-	7.8	6.8	6.7	≤ 5.5 – 9.0
BOD ₅ at 20° C	(mg/L)	93.9	-	17.6	≤ 20
Suspended Solids	(mg/L)	68	-	25	≤ 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	4	-	< 3	≤ 20
Sulfide	(mg/L)	< 0.5	-	< 0.5	≤ 1.0
Total Dissolved Solids	(mg/L)	332	-	296	≤ 1000
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	84.2	-	20.1	≤ 35
Dissolved Oxygen	(mg/L)	-	4.1	-	-
MLSS	(mg/L)	-	540	-	-
SV ₃₀	(ml/L)	-	190	-	-
Total Coliform Bacteria	(MPN/100mL)	1,300,000	-	2.0	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	(MPN/100mL)	1,300,000	-	4.5	≤ 1,000
Free Chlorine	(mg/L)	< 0.1	-	< 0.1	≤ 1

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

* ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2570390

Date Received : Jul 31, 2025

Date Reported : Aug 07, 2025

Report Number :3367627-1

Page 1 of 5

Sample Number	2570390-1
Sampled Date	Jul 31, 2025 11:30 AM
Sample Description	Influent
Date Analysis Commenced	Aug 01, 2025
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	1300000.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	1300000.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Bangkok
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	93.9	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	4	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	7.8	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine *	mg/L	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Cl (F)	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	332	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	84.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	68	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Suwannee Chuamkeaw
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

367-161/ EMAIL

Life Sciences

www.alsglobal.com

S:\Reports_All_NoGL.rpt (4:03PM)

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited

2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2570390

Date Received : Jul 31, 2025

Date Reported : Aug 07, 2025

Report Number : 3367627-1

Page 3 of 5

Sample Number	2570390-2
Sampled Date	Jul 31, 2025 11:30 AM
Sample Description	Aeration
Date Analysis Commenced	Aug 01, 2025
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
Dissolved Oxygen *	mg/L	-	-	4.1	Analyzed by Client	Bangkok
Mixed Liquor Suspended Solids *	mg/L	-	5	540	Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.8	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
SV30 *	mL/L	-	-	190	Analyzed by Client	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by



Suwannee Chuamkeaw
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

367-161/ EMAIL

Life Sciences

www.alsglobal.com

S:\Reports\All_NoGL_rpt (4:03PM)

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2570390

Date Received : Jul 31, 2025

Date Reported : Aug 07, 2025

Report Number : 3367627-1

Page 4 of 5

Sample Number	2570390-3
Sampled Date	Jul 31, 2025 11:30 AM
Sample Description	Effluent
Date Analysis Commenced	Aug 01, 2025
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	2.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	4.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Bangkok
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	17.6	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.7	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine *	mg/L	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Cl (F)	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	296	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	20.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	25	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by



Suwannee Chuamkeaw
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

367-161/ EMAIL

Life Sciences

www.alsglobal.com

S:\Reports\All_NoGL.rpt (4:03PM)

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

บทที่ 2

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

บริษัทพรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)ได้ จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสีย ณ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ประจำเดือนสิงหาคม 2568 โดยเก็บตัวอย่างน้ำเสียเข้าระบบ (Influent) น้ำในถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และน้ำทิ้ง (Effluent) ซึ่งผลการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย ในระบบเมื่อนำไปวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการมีลักษณะดังแสดงในตาราง และ Analysis Report ที่แนบมาด้วย

ตารางแสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568

Parameter	Unit	Influent	Aeration	Effluent	Standard
pH at 25° C	-	8.1	6.6	7.3	≤ 5.5 – 9.0
BOD ₅ at 20° C	(mg/L)	85.4	-	18	≤ 20
Suspended Solids	(mg/L)	94	-	25	≤ 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	-	< 3	≤ 20
Sulfide	(mg/L)	< 0.5	-	0.5	≤ 1.0
Total Dissolved Solids	(mg/L)	312	-	328	≤ 1000
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	85.6	-	26.0	≤ 35
Dissolved Oxygen	(mg/L)	-	1.4	-	-
MLSS	(mg/L)	-	520	-	-
SV ₃₀	(ml/L)	-	290	-	-
Total Coliform Bacteria	(MPN/100mL)	-	-	800	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	(MPN/100mL)	-	-	280	≤ 1,000
Free Chlorine	(mg/L)	-	-	0.1	≤ 1

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

* ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand 10250

P/O :

Project Name : โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2580485

Date Received : Aug 26, 2025

Date Reported : Aug 28, 2025

Report Number : 3396822-1

Page 1 of 4

Sample Number	2580485-1
Sampled Date	Aug 26, 2025 1:00 PM
Sample Description	Influent
Date Analysis Commenced	Aug 28, 2025
Condition of Sample	Contained in four plastic bottles and one amber glass bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	85.4	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	8.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	312	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	85.6	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	94	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Sithichok Thongnguen
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

367-161/ EMAIL

Life Sciences

www.alsglobal.com

S:\Reports_All_Noc\cps\637941

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand 10250

P/O :

Project Name : โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2580485

Date Received : Aug 26, 2025

Date Reported : Aug 28, 2025

Report Number : 3396822-1

Page 2 of 4

Sample Number	2580485-2					
Sampled Date	Aug 26, 2025 1:00 PM					
Sample Description	Influent					
Date Analysis Commenced	Aug 28, 2025					
Condition of Sample	Contained in four plastic bottles and one amber glass bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)					
Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
Dissolved Oxygen *	mg/L	-	-	1.4	Analyzed by Client	Bangkok
Mixed Liquor Suspended Solids *	mg/L	-	5	520	Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.6	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
SV30 *	mL/L	-	-	290	Analyzed by Client	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

Sithichok Thongnguen
Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

367-161/ EMAIL

Life Sciences

www.alsglobal.com

5-Reports, All, (v04.1) (15-57891)

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand 10250

P/O :

Project Name : โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2580485

Date Received : Aug 26, 2025

Date Reported : Aug 28, 2025

Report Number : 3396822-1

Page 3 of 4

Sample Number	2580485-3
Sampled Date	Aug 26, 2025 1:00 PM
Sample Description	Influent
Date Analysis Commenced	Aug 28, 2025
Condition of Sample	Contained in four plastic bottles and one amber glass bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	800.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	280.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Bangkok
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	18	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	7.3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine *	mg/L	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Cl (F)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	328	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	26.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	25	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

Sithichok Thongnuean
Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

367-161 / EM
Life Sciences

www.alsglobal.com

S:\Reports\AL NoLrpt (5:57PM)

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

บทที่ 1

ผลการตรวจสอบอุปกรณ์และการทำงานของระบบ

(ภาคสนาม)

วันที่ 17 กันยายน 2568

ขณะทำการตรวจเช็คระบบฯ สามารถทำงานได้ในสถานะ Auto พบ Pump SAE-04 ขึ้น

Overload

- บ่อเกรอะ : กากปฏิกูลและเศษขยะสะสมเต็มผิวหน้าหนาและแห้ง
- บ่อ EQ/บ่อสูบเข้า : Pump Ejector กำลังทำงาน น้ำในบ่อสีเหลืองขุ่น และกลิ่นเหม็น
- บ่อเติมอากาศ : บั้มเติมอากาศทำงานได้ น้ำในบ่อมีสีน้ำตาล
- บ่อดกตะกอน 1: ระดับน้ำเสมอรางเวียร์ พบเศษกากฯ และตะกอนสะสมที่ผิวหน้าหนา
- บ่อดกตะกอน 2: ระดับน้ำเสมอรางเวียร์ พบเศษกากฯ ลอยผิวหน้าเล็กน้อย ตะกอนสะสมที่ผิวหน้าเล็กน้อย
- บ่อ Pump SLP 1-4 : ตะกอนสะสมผิวหน้าหนามากท่วมลูกลอย พบเศษกากฯ (เม็ดพริก) หลุดเข้ามาในบ่อ
- บ่อสัมผัสคลอรีน : น้ำกำลังเข้ามาในบ่อน้ำสีเหลือง ตะกอนแขวนลอย เนื่องจากตะกอนบางส่วนหลุดมากับน้ำทิ้ง
- บ่อดูดออก : น้ำกำลังไหลเข้ามาในบ่อ น้ำมีสีเหลืองค่อนข้างขุ่น ตะกอนแขวนลอยเนื่องจากตะกอนบางส่วนหลุด

ตารางแสดง ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น

ถัง	Temp. (C)	DO (mg/L)	SV ₃₀ (ml/L)	ลักษณะตะกอน
ถังเติมอากาศ	30.1	1.44	290	ตะกอนจุลินทรีย์มีสีน้ำตาล มีการแยกชั้นระหว่างตะกอนและในส่วนองน้ำ ตะกอนสามารถจมตัวได้ค่อนข้างดี มีแขวนลอยเพียงเล็กน้อย น้ำส่วนบนมีสีเหลือง

บทที่ 2

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

บริษัทพรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสีย ณ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ประจำเดือนกันยายน 2568 โดยเก็บตัวอย่างน้ำเสียเข้าระบบ (Influent) น้ำในถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และน้ำทิ้ง (Effluent) ซึ่งผลการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย ในระบบเมื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมีลักษณะดังแสดงในตาราง และ Analysis Report ที่แนบมาด้วย

ตารางแสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568

Parameter	Unit	Influent	Aeration	Effluent	Standard
pH at 25° C	-	8.1	6.6	6.3	≤ 5.5 – 9.0
BOD ₅ at 20° C	(mg/L)	83.4	-	18	≤ 20
Suspended Solids	(mg/L)	96	-	25	≤ 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	-	< 3	≤ 20
Sulfide	(mg/L)	< 0.5	-	0.5	≤ 1.0
Total Dissolved Solids	(mg/L)	332	-	328	≤ 1000
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	84.6	-	33.7	≤ 35
Dissolved Oxygen	(mg/L)	-	1.4	-	-
MLSS	(mg/L)	-	520	-	-
SV ₃₀	(ml/L)	-	290	-	-
Total Coliform Bacteria	(MPN/100mL)	-	-	3,000	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	(MPN/100mL)	-	-	1,000	≤ 1,000
Free Chlorine	(mg/L)	-	-	0.1	≤ 1

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

* ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand 10250

P/O :

Project Name : โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2582998

Date Received : Sep 17, 2025

Date Reported : Sep 24, 2025

Report Number : 3396822-1

Page 1 of 4

Sample Number	2582998-1
Sampled Date	Sep 17, 2025 1:00 PM
Sample Description	Influent
Date Analysis Commenced	Sep 18, 2025
Condition of Sample	Contained in four plastic bottles and one amber glass bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	83.4	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	8.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	328	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	84.6	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	96	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Sithichok Thongnguen
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

367-161/ EMAIL

Life Sciences

www.alsglobal.com

S:\Reports_All_Noc\rcp\1537941

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited

2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand 10250

P/O :

Project Name : โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2582998

Date Received : Sep 17, 2025

Date Reported : Sep 24, 2025

Report Number : 3396822-1

Page 2 of 4

Sample Number	2582998-2
Sampled Date	Sep 17, 2025 1:00 PM
Sample Description	Aeration
Date Analysis Commenced	Sep 18, 2025
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
Dissolved Oxygen *	mg/L	-	-	1.4	Analyzed by Client	Bangkok
Mixed Liquor Suspended Solids *	mg/L	-	5	520	Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.6	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
SV30 *	mL/L	-	-	290	Analyzed by Client	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Sithichok Thongnuen
Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

367-161/ EMAIL

Life Sciences

www.alsglobal.com

S:\Reports\All_NoGL_rpt (5:57PM)

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

Lot ID: 2582998

Date Received : Sep 17, 2025

Date Reported : Sep 24, 2025

Report Number : 3396822-1

P/O :

Project Name : โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Page 3 of 4

Sample Number	2582998-3
Sampled Date	Sep 17, 2025 1:00 PM
Sample Description	Effluent
Date Analysis Commenced	Sep 18, 2025
Condition of Sample	Contained in six plastic bottles and one amber glass bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	3000.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	1000.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Bangkok
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	18	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine *	mg/L	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Cl (F)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	328	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	33.7	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	25	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

Sithichok Thongnuean
Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

367-161/EM

Lifesciences

www.alsglobal.com

S:\Reports\AL No.0009 (5.57811)

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

บทที่ 1

ผลการตรวจสอบอุปกรณ์และการทำงานของระบบ

(ภาคสนาม)

วันที่ 22 ตุลาคม 2568

ขณะทำการตรวจเช็คระบบฯ สามารถทำงานได้ในสถานะ Auto

- บ่อเกรอะ : กากปฏิกูลและเศษขยะสะสมเต็มผิวหน้าหนาและแห้ง
- บ่อ EQ/บ่อสูบเข้า : Pump Ejector กำลังทำงาน น้ำในบ่อสีเหลืองขุ่น และกลิ่นเหม็น
- บ่อเติมอากาศ : บั้มเติมอากาศทำงานได้ น้ำในบ่อมีสีน้ำตาล
- บ่อดกตะกอน 1: ระดับน้ำต่ำกว่ารางเวียร์
- บ่อดกตะกอน 2: ระดับน้ำต่ำกว่ารางเวียร์
- บ่อ Pump SLP 1-4 : ตะกอนสะสมผิวหน้าหนาทั่วมวลลอย พบเศษกากฯ (เมล็ดพริก) หลุดเข้ามาในบ่อ
- บ่อสัมผัสคลอรีน : น้ำสีใสเหลือง
- บ่อบำบัด : น้ำกำลังไหลเข้ามาในบ่อ น้ำมีสีเหลืองค่อนข้างขุ่น ตะกอนแขวนลอยเนื่องจากตะกอนบางส่วนหลุด
- บ่อเก็บตะกอน : ระดับน้ำเสมอต่ Vent ทำให้น้ำจากบ่อเก็บตะกอนล้นไปยังบ่อ EQ และบ่อบำบัด ซึ่งลักษณะน้ำในบ่อมีสีคล้ายน้ำในบ่อเติมอากาศ ทางทีมจึงปรับตั้งการทำงานของ Timer Pump SLP3,4 ใหม่

ตารางแสดง ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น

ถัง	Temp. (C)	DO (mg/L)	SV ₃₀ (ml/L)	ลักษณะตะกอน
ถังเติมอากาศ	31.0	0.30	300	ตะกอนจุลินทรีย์มีสีน้ำตาล มีการแยกชั้นระหว่างตะกอนและในส่วนองน้ำ ตะกอนสามารถจมตัวได้ค่อนข้างดี มีแขวนลอยเพียงเล็กน้อย น้ำส่วนบนมีสีเหลือง

บทที่ 2

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

บริษัทพรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสีย ณ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ประจำเดือนตุลาคม 2568 โดยเก็บตัวอย่างน้ำเสียเข้าระบบ (Influent) น้ำในถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และน้ำทิ้ง (Effluent) ซึ่งผลการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย ในระบบเมื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมีลักษณะดังแสดงในตาราง และ Analysis Report ที่แนบมาด้วย

ตารางแสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568

Parameter	Unit	Influent	Aeration	Effluent	Standard
pH at 25° C	-	8.2	7.6	8.0	≤ 5.5 – 9.0
BOD ₅ at 20° C	(mg/L)	90.0	-	5.5	≤ 20
Suspended Solids	(mg/L)	43	-	10	≤ 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	7	-	< 3	≤ 20
Sulfide	(mg/L)	4.0	-	< 0.5	≤ 1.0
Total Dissolved Solids	(mg/L)	388	-	356	≤ 1000
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	85.1	-	32.7	≤ 35
Dissolved Oxygen	(mg/L)	-	0.3	-	-
MLSS	(mg/L)	-	840	-	-
SV ₃₀	(ml/L)	-	300	-	-
Total Coliform Bacteria	(MPN/100mL)	-	-	3,300	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	(MPN/100mL)	-	-	1,000	≤ 1,000
Free Chlorine	(mg/L)	-	-	< 0.1	≤ 1

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

* ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2590780

Date Received : Oct 22, 2025

Date Reported : Oct 29, 2025

Report Number : 3415498-1

Page 1 of 4

Sample Number	2590780-1
Sampled Date	Oct 22, 2025 11:30 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Influent
Date Analysis Commenced	Oct 22, 2025
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	90.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	7	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	8.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	4.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	388	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	85.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	43	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Sithichok Thongnguen
Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2590780

Date Received : Oct 22, 2025

Date Reported : Oct 29, 2025

Report Number : 3415498-1

Page 2 of 4

Sample Number	2590780-2
Sampled Date	Oct 22, 2025 11:30 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Aeration
Date Analysis Commenced	Oct 24, 2025
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
Dissolved Oxygen *	mg/L	-	-	0.3	Analyzed by Client	Bangkok
Mixed Liquor Suspended Solids *	mg/L	-	5	840	Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	7.6	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
SV30 *	mL/L	-	-	300	Analyzed by Client	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Sithichok Thongnguen
Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2590780

Date Received : Oct 22, 2025

Date Reported : Oct 29, 2025

Report Number : 3415498-1

Page 3 of 4

Sample Number	2590780-3					
Sampled Date	Oct 22, 2025 11:30 AM					
Sample Description	Wastewater					
Location	Effluent					
Date Analysis Commenced	Oct 22, 2025					
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)					
Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	1000.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	3300.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Bangkok
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	5.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	8.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine *	mg/L	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Cl (F)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	356	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	32.7	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	10	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Sithichok Thongnguen
Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

บทที่ 1

ผลการตรวจสอบอุปกรณ์และการทำงานของระบบ

(ภาคสนาม)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ขณะทำการตรวจเช็คระบบฯ สามารถทำงานได้ในสถานะ Auto พบ Pump SLP1-2 Off ไว้

- บ่อเกรอะ : กากปฏิกูลและเศษขยะสะสมเต็มผิวหน้าหนาและแห้ง
- บ่อ EQ/บ่อสูบเข้า : Pump Ejector กำลังทำงาน น้ำในบ่อสีเหลืองขุ่น และกลิ่นเหม็น
- บ่อเติมอากาศ : บั้มเติมอากาศทำงานได้ น้ำในบ่อมีสีน้ำตาล
- บ่อดกตะกอน 1: ระดับน้ำเสมอรางเวียร์ ตะกอนลอยผิวหน้าเล็กน้อย
- บ่อดกตะกอน 2: ระดับน้ำเสมอรางเวียร์ ตะกอนลอยผิวหน้าเล็กน้อย
- บ่อ Pump SLP 1-4 : ระดับน้ำเสมอลูกลอย พบถุงกระสอบและกระป๋องลอยผิวหน้า
- บ่อสัมผัสคลอรีน : น้ำสีใสเหลือง
- บ่อสูบออก : น้ำกำลังไหลเข้ามาในบ่อ น้ำมีสีเหลืองค่อนข้างขุ่น ตะกอนแขวนลอยเนื่องจากตะกอนบางส่วนหลุด

ตารางแสดง ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น

ถัง	Temp. (C)	DO (mg/L)	SV ₃₀ (ml/L)	ลักษณะตะกอน
ถังเติมอากาศ	29.9	5.53	< 5	ตะกอนจุลินทรีย์มีสีน้ำตาลอ่อน มีปริมาณน้อย มีการแยกชั้นระหว่างตะกอนและ น้ำส่วนบนมีสีเหลือง

บทที่ 2

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสีย ณ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ประจำเดือนตุลาคม 2568 โดยเก็บตัวอย่างน้ำเสียเข้าระบบ (Influent) น้ำในถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และน้ำทิ้ง (Effluent) ซึ่งผลการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย ในระบบเมื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมีลักษณะดังแสดงในตาราง และ Analysis Report ที่แนบมาด้วย

ตารางแสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

Parameter	Unit	Influent	Aeration	Effluent	Standard
pH at 25° C	-	8.0	6.3	6.8	≤ 5.5 – 9.0
BOD ₅ at 20° C	(mg/L)	124	-	4.1	≤ 20
Suspended Solids	(mg/L)	100	-	25	≤ 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	5	-	< 3	≤ 20
Sulfide	(mg/L)	< 0.5	-	< 0.5	≤ 1.0
Total Dissolved Solids	(mg/L)	324	-	356	≤ 1000
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	67.6	-	28.0	≤ 35
Dissolved Oxygen	(mg/L)	-	5.5	-	-
MLSS	(mg/L)	-	100	-	-
SV ₃₀	(ml/L)	-	< 5	-	-
Total Coliform Bacteria	(MPN/100mL)	-	-	3,800.0	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	(MPN/100mL)	-	-	1,000.0	≤ 1,000
Free Chlorine	(mg/L)	-	-	< 0.1	≤ 1

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

* ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2595864

Date Received : Nov 11, 2025

Date Reported : Nov 17, 2025

Report Number : 3428094-1

Page 1 of 4

Sample Number	2595864-1
Sampled Date	Nov 11, 2025 11:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Influent
Date Analysis Commenced	Nov 12, 2025
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	124	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	8.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	50.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	324	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	67.6	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	100	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Suwannee Chuamkeaw
Section Head

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2595864

Date Received : Nov 11, 2025

Date Reported : Nov 17, 2025

Report Number : 3428094-1

Page 2 of 4

Sample Number	2595864-2
Sampled Date	Nov 11, 2025 11:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Aeration
Date Analysis Commenced	Nov 12, 2025
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
Dissolved Oxygen *	mg/L	-	-	5.5	Analyzed by Client	Bangkok
Mixed Liquor Suspended Solids *	mg/L	-	5	100	Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
SV30 *	mL/L	-	-	<5	Analyzed by Client	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Suwannee Chuamkeaw
Section Head

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2595864

Date Received : Nov 11, 2025

Date Reported : Nov 17, 2025

Report Number : 3428094-1

Page 3 of 4

Sample Number	2595864-3					
Sampled Date	Nov 11, 2025 11:00 AM					
Sample Description	Wastewater					
Location	Effluent					
Date Analysis Commenced	Nov 11, 2025					
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)					
Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	1000.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	3800.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Bangkok
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	4.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.8	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine *	mg/L	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Cl (F)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	356	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	28.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	25	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Suwannee Chuamkeaw
Section Head

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

บทที่ 1

ผลการตรวจสอบอุปกรณ์และการทำงานของระบบ

(ภาคสนาม)

วันที่ 23 ธันวาคม 2568

ขณะทำการตรวจเช็คระบบฯ สามารถทำงานได้ในสถานะ Auto

- บ่อเกรอะ : กากปฏิกูลและเศษขยะสะสมเต็มผิวหน้าหนาและแห้ง
- บ่อ EQ/บ่อสูบเข้า : Pump Ejector กำลังทำงาน น้ำในบ่อสีเหลืองขุ่น และกลิ่นเหม็น
- บ่อเติมอากาศ : บั้มเติมอากาศทำงานได้ น้ำในบ่อมีสีน้ำตาล
- บ่อดกตะกอน 1: ระดับน้ำเสมอรางเวียร์ ตะกอนลอยผิวหน้าเล็กน้อย
- บ่อดกตะกอน 2: ระดับน้ำเสมอรางเวียร์ ตะกอนลอยผิวหน้าเล็กน้อย
- บ่อ Pump SLP 1-4 : ระดับน้ำเสมอลูกลอย พบถุงกระสอบและกระป๋องลอยผิวหน้า
- บ่อสัมผัสคลอรีน : น้ำสีใสเหลือง
- บ่อบำบัด : น้ำกำลังไหลเข้ามาในบ่อ น้ำมีสีเหลืองก่อนข้างขึ้น ตะกอนแขวนลอยเนื่องจากตะกอนบางส่วนหลุด

ตารางแสดง ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น

ถัง	Temp. (C)	DO (mg/L)	SV ₃₀ (ml/L)	ลักษณะตะกอน
ถังเติมอากาศ	31.5	4.69	20	ตะกอนจุลินทรีย์มีสีน้ำตาลอ่อน มีปริมาณน้อย มีการแยกชั้นระหว่างตะกอนและ น้ำส่วนบนมีสีเหลือง

บทที่ 2

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสีย ณ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ประจำเดือนธันวาคม 2568 โดยเก็บตัวอย่างน้ำเสียเข้าระบบ (Influent) น้ำในถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และน้ำทิ้ง (Effluent) ซึ่งผลการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย ในระบบเมื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมีลักษณะดังแสดงในตาราง และ Analysis Report ที่แนบมาด้วย

ตารางแสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568

Parameter	Unit	Influent	Aeration	Effluent	Standard
pH at 25° C	-	7.9	6.9	7.0	≤ 5.5 – 9.0
BOD ₅ at 20° C	(mg/L)	130	-	8.9	≤ 20
Suspended Solids	(mg/L)	115	-	28	≤ 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	9	-	< 3	≤ 20
Sulfide	(mg/L)	< 0.5	-	< 0.5	≤ 1.0
Total Dissolved Solids	(mg/L)	389	-	323	≤ 1000
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	77.6	-	30.0	≤ 35
Dissolved Oxygen	(mg/L)	-	4.7	-	-
MLSS	(mg/L)	-	225	-	-
SV ₃₀	(ml/L)	-	20	-	-
Total Coliform Bacteria	(MPN/100mL)	-	-	4,000.0	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	(MPN/100mL)	-	-	1,000.0	≤ 1,000
Free Chlorine	(mg/L)	-	-	< 0.1	≤ 1

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

* ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand 10250

P/O :

Project Name : โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ งามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2605862

Date Received :Dec 23, 2025

Date Reported :Dec 23, 2025

Report Number :3428094-1

Page 1 of 4

Sample Number	2605862-1
Sampled Date	Dec 23, 2025 11:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Influent
Date Analysis Commenced	Dec 24, 2025
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	130	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	9	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	7.9	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	65.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	389	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	77.6	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	115	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Suwannee Chuamkeaw
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand 10250

P/O :

Project Name : โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ งามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2605862

Date Received :Dec 23, 2025

Date Reported :Dec 23, 2025

Report Number :3428094-1

Page 2 of 4

Sample Number	2605862-2
Sampled Date	Dec 23, 2025 11:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Aeration
Date Analysis Commenced	Dec 24, 2025
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
Dissolved Oxygen *	mg/L	-	-	4.7	Analyzed by Client	Bangkok
Mixed Liquor Suspended Solids *	mg/L	-	5	225	Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.9	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
SV30 *	mL/L	-	-	20	Analyzed by Client	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection

- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Suwannee Chuamkeaw
Section Head

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand 10250

P/O :

Project Name : โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ งามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2605862

Date Received :Dec 23, 2025

Date Reported :Dec 23, 2025

Report Number :3428094-1

Page 3 of 4

Sample Number	2605862-3
Sampled Date	Dec 23, 2025 11:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Effluent
Date Analysis Commenced	Dec 24, 2025
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	1000.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	4000.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Bangkok
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	8.9	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	7.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine *	mg/L	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Cl (F)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	323	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	30.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	28	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

Approved by



Suwannee Chuamkeaw
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

เอกสารแนบ 7

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

Water Treatment Daily Check List

Month / Year

7.7. 18

Building

SME

DATE	kWh	Control		Chlorine tank	Aerator tank				Effluent tank						PH	DO	TDS	Chlorine	Check by	Remark
		Mode	Pilot Lamp	Chlorine Level	OK / NK			SV30	OK / NK						(5-9)	(2-4 mg/l)	(<1000 mg/l)	(0.2-1)		
		Auto/Man (Auto mode)	OK / NK (Not Broken)	in tank > 100 liters	(AP)-1	(AP)-2	(AP)-3	(200-300 mg/l)	(EP)-1	(EP)-2	(EP)-3	(EP)-4	(EP)-5	(EP)-6						
1	45904.020	Auto	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2	m	
2	46078.770	Auto	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.9	5.1	540	0.2		
3	46249.824	Auto	OK	300	/	/	/	251	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
4	46411.235	Auto	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.8	5.	540	0.2		
5	46585.99	Auto	OK	300	/	/	/	249	/	/	/	/	/	/	7.1	5.3	540	0.2		
6	46757.048	Auto	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
7	46997.707	Auto	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
8	47159.120	Auto	OK	300	/	/	/	251	/	/	/	/	/	/	7	5.4	540	0.2		
9	47247.671	Auto	OK	300	/	/	/	252	/	/	/	/	/	/	7	5.1	550	0.3		
10	47406.778	Auto	OK	290	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.3	540	0.2		
11	47574.453	Auto	OK	290	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7.5	5.	540	0.2		
12	47747.305	Auto	OK	290	/	/	/	249	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
13	47907.853	Auto	OK	290	/	/	/	248	/	/	/	/	/	/	7	5.4	540	0.2		
14	48076.103	Auto	OK	290	/	/	/	252	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
15	48222.945	Auto	OK	290	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.9	5.2	540	0.2		
16	48422.945	Auto	OK	290	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.8	5.1	540	0.2		
17	48519.125	Auto	OK	290	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
18	48639.139	Auto	OK	290	/	/	/	249	/	/	/	/	/	/	7	5.	550	0.2		
19	48734.588	Auto	OK	290	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.9	5.	540	0.2		
20	48815.449	Auto	OK	290	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7.1	4.9	540	0.2		
21	49084.790	Auto	OK	290	/	/	/	248	/	/	/	/	/	/	7.2	5.2	540	0.2		
22	49261.981	Auto	OK	290	/	/	/	254	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
23	49431.651	Auto	OK	290	/	/	/	251	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
24	49603.109	Auto	OK	280	/	/	/	256	/	/	/	/	/	/	7	5.	550	0.2		
25	49771.258	Auto	OK	280	/	/	/	245	/	/	/	/	/	/	7.1	5.4	540	0.2		
26	49939.204	Auto	OK	280	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.9	5.1	530	0.2		
27	50098.042	Auto	OK	280	/	/	/	251	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
28	50276.137	Auto	OK	280	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	4.9	540	0.2		
29	50444.986	Auto	OK	280	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	4.9	540	0.2		
30	50626.655	Auto	OK	280	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
31	50780.914	Auto	OK	280	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
31	50930.278	Auto	OK	280	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		

Remark:

** Note : (✓) Normal , (X) Abnormal , (N/A) Unable to Detect

Date: 31 / 7 / 18

Water Treatment Daily Check List

Month / Year

2017 07 25 68

Building

DATE	kWh	Control		Chlorine tank	Aerator tank				Effluent tank						PH (5-9)	DO (2-4 mg/l)	TDS (<1000 mg/l)	Chlorine (0.2-1)	Check by	Remark
		Mode Auto/Man (Auto mode)	Pilot Lamp OK / NK (Not Broken)	Chlorine Level In tank > 100 liters	OK / NK			SV30 (200-300 mg/l)	OK / NK											
					(AP)-1	(AP)-2	(AP)-3		(EP)-1	(EP)-2	(EP)-3	(EP)-4	(EP)-5	(EP)-6						
1	51142.572	Auto	OK	290	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
2	51341.632	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
3	51525.265	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.1	540	0.2		
4	51631.756	Auto	OK	270	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
5	51740.895	Auto	OK	270	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.9	5.2	540	0.2		
6	51947.503	Auto	OK	270	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.3	540	0.2		
7	52102.071	Auto	OK	270	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.8	5.2	540	0.2		
8	52462.527	Auto	OK	149	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
9	52721.721	Auto	OK	135	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7.1	5.2	540	0.2		
10	52957.121	Auto	OK	135	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
11	53244.314	Auto	OK	135	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.9	5.1	540	0.2		
12	53485.745	Auto	OK	135	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
13	53743.165	Auto	OK	135	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
14	54009.595	Auto	OK	135	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
15	54265.221	Auto	OK	135	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7.2	5.2	540	0.2		
16	54561.213	Auto	OK	135	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
17	54802.000	Auto	OK	130	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
18	55052.338	Auto	OK	130	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	540	0.2		
19	55308.055	Auto	OK	130	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7.1	5.2	540	0.2		
20	55570.000	Auto	OK	150	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7.0	5.2	540	0.2		
21	55831.400	Auto	OK	0	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7.0	5.2	540	0.2		
22	56094.428	Auto	OK	50	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.1	540	0.2		
23	56374.596	Auto	OK	50	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7.1	5.2	539	0.2		
24	56635.672	Auto	OK	40	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.2	539	0.2		
25	56897.878	Auto	OK	20	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.8	5.1	540	0.2		
26	57173.467	Auto	OK	50	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7.0	5.2	540	0.2		
27	57437.102	Auto	OK	50	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.9	5.1	540	0.2		
28	57706.500	Auto	OK	50	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.9	5.1	540	0.2		
29	57961.713	Auto	OK	50	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6	5.1	540	0.2		
30	58231.832	Auto	OK	50	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6	5.1	540	0.2		
31	58496.996	Auto	OK	50	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6	5.1	540	0.2		

Remark:

** Note : (✓) Normal , (X) Abnormal , (N/A) Unable to Detect

Date: 1, 9, 68

Water Treatment Daily Check List

Month / Year November 64

Building

Water Treatment Daily Check List										Month / Year		nw 01/2020		Check by		Remark			
DATE	KWh	Control		Chlorine tank Chlorine Level In tank > 100 liters	Aerator tank				Effluent tank						PH (5-9)	DO (2-4 mg/l)	TDS (<1000 mg/l)	Chlorine (0.2-1)	
		Mode Auto/Man (Auto mode)	Pilot Lamp OK / NK (Not Broken)		OK / NK			SV30 (200-300 mg/l)	OK / NK										
					(API-1)	(API-2)	(API-3)		(EP1-1)	(EP1-2)	(EP1-3)	(EP1-4)	(EP1-5)	(EP1-6)					
1	58709.955	Auto	OK	50	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	5.2	540	0.2	
2	59024.282	Auto	OK	50	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	5.2	540	0.2	
3	59303.073	Auto	OK	55	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.8	5.1	550	0.3	
4	59573.044	Auto	OK	70	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.8	5.2	540	0.3	
5	59891.396	Auto	OK	70	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.6	5.2	540	0.3	
6	60156.59	Auto	OK	60	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.6	5.2	540	0.3	
7	60387.799	Auto	OK	60	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.6	5.2	540	0.3	
8	60643.456	Auto	OK	60	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	5.2	540	0.2	
9	60919.376	Auto	OK	60	✓	✓	X	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.8	5.2	540	0.3	
10	61191.150	Auto	OK	60	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.8	5.2	540	0.2	
11	61458.549	Auto	OK	50	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.9	5.2	540	0.2	
12	61722.050	Auto	OK	50	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.9	5.2	540	0.2	
13	61986.666	Auto	OK	60	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.9	5.2	540	0.2	
14	62261.095	Auto	OK	60	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.9	5.2	540	0.2	
15	62524.393	Auto	OK	60	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.8	5.2	540	0.2	
16	62807.972	Auto	OK	60	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.8	5.1	540	0.3	
17	63082.699	Auto	OK	60	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.9	5.0	540	0.4	
18	63336.906	Auto	OK	140	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.9	5.0	540	0.3	
19	63603.058	Auto	OK	80	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.9	5.1	540	0.2	
20	63859.296	Auto	OK	80	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.7	5.0	540	0.3	
21	64100.141	Auto	OK	50	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.8	5.0	540	0.4	
22	64375.408	Auto	OK	50	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.8	5.0	540	0.4	
23	64641.011	Auto	OK	50	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.8	5.0	540	0.2	
24	64915.241	Auto	OK	50	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.8	5.0	540	0.2	
25	65192.94	Auto	OK	50	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.8	5.0	540	0.2	
26	65476.449	Auto	OK	50	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.9	5.1	540	0.2	
27	65759.141	Auto	OK	50	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.8	5.0	540	0.2	
28	65907.290	Auto	OK	50	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.7	5.1	540	0.2	
29	66160.708	Auto	OK	50	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.7	5.1	540	0.2	
30	66419.797	Auto	OK	50	✓	✓	✓	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.7	5.1	540	0.2	
31																			

Remark:

** Note : (✓) Normal, (X) Abnormal, (N/A) Unable to Detect

Date: 1 / 10 / 64

Water Treatment Daily Check List

Building

SMC

Month / Year

mmmm 69

DATE	KWH	Control		Chlorine tank	Aerator tank				Effluent tank						Water quality				Check by	Remark
		Mode Auto/Man (Auto mode)	Pilot Lamp OK / NK (Not Broken)	Chlorine Level in tank > 100 liters	OK / NK			SV30 (200-300 mg/l)	OK / NK						PH (5-9)	DO (2-4 mg/l)	TDS (1-1000 mg/l)	Chlorine (0.2-1)		
					(API-1)	(API-2)	(API-3)		(EPI-1)	(EPI-2)	(EPI-3)	(EPI-4)	(EPI-5)	(EPI-6)						
1	66679.744	AUTO	OK	50	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.5	5.0	540	0.4		
2	66925.750	Auto	OK	50	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.2	5.0	540	0.4		
3	67179.403	Auto	OK	50	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.2	5.0	540	0.4		
4	67433.175	AUTO	OK	90	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	5.0	540	0.4		
5	67644.446	Auto	OK	90	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7.0	5.0	540	0.4		
6	67936.316	AUTO	OK	90	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.4	5.0	540	0.6		
7	68196.376	AUTO	OK	90	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.3	5.0	540	0.5		
8	68459.103	Auto	OK	90	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.1	5.0	540	0.4		
9	68706.247	Auto	OK	90	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.1	5.0	540	0.4		
10	68969.579	AUTO	OK	80	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.0	540	0.4		
11	69136.506	Auto	OK	80	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.0	540	0.4		
12	69416.931	Auto	OK	80	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	5.0	540	0.4		
13	69686.466	AUTO	OK	40	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.4	5.0	540	0.4		
14	70036.638	AUTO	OK	60	/	/	/	300	/	/	/	/	/	/	6.0	5.0	540	0.5		
15	70289.213	Auto	OK	60	/	/	/	300	/	/	/	/	/	/	5.2	5.0	540	0.4		
16	70537.740	Auto	OK	100	/	/	/	300	/	/	/	/	/	/	5.2	5.0	540	0.4		
17	70827.796	Auto	OK	100	/	/	/	300	/	/	/	/	/	/	5.2	5.0	540	0.4		
18	71082.123	AUTO	OK	320	/	/	/	450	/	/	/	/	/	/	7.2	5.0	540	0.5		
19	71336.726	Auto	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7.2	5.0	540	0.5		
20	71605.209	Auto	OK	290	/	/	/	290	/	/	/	/	/	/	6.2	5.0	540	0.6		
21	71870.760	AUTO	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.4	5.0	540	0.6		
22	72235.120	AUTO	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.6	5.0	540	0.5		
23	72503.080	Auto	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.2	5.0	540	0.5		
24	72771.548	AUTO	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.4	5.0	560	0.7		
25	72921.736	AUTO	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.2	5.0	550	0.6		
26	73171.788	AUTO	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.0	5.0	540	0.6		
27	73320.17	AUTO	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.6	5.0	550	0.6		
28	73573.900	Auto	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.4	5.0	550	0.5		
29	7380.701	AUTO	OK	300	/	/	/	290	/	/	/	/	/	/	7.4	5.0	550	0.6		
30	74031.490	AUTO	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	4.9	550	0.7		
31	74251.602	Auto	OK	150	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	7	4.1	550	0.7		

Remark:

** Note : (V) Normal, (X) Abnormal, (N/A) Unable to Detect

Date: 3, 11, 69

Building		Effluent tank																Check by	Remark
DATE	kWh	Control		Chlorine tank	Aerator tank			OK / NK						PH	DO	TDS	Chlorine		
		Made	Pilot Lamp	Chlorine Level	OK / NK			SV30						(5-9)	(2-4 mg/l)	(<1000 mg/l)	(0.2-1)		
		Auto/Man (Auto mode)	OK / NK (Not Broken)	In tank > 100 liters	(AP)-1	(AP)-2	(AP)-3	(200-300 mg/l)	(EP)-1	(EP)-2	(EP)-3	(EP)-4	(EP)-5	(EP)-6					
1	74464.359	Auto	OK	90	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.5	5.0	510	0.4	
2	74464.893	Auto	OK	50	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.5	5.0	520	0.5	
3	74464.364	Auto	OK	90	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.5	5.0	546	0.6	
4	75200.165	Auto	OK	50	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.3	5.0	540	0.6	
5	75580.789	Auto	OK	50	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.3	6.6	970	0.6	
6	76011.064	Auto	OK	110	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.9	4.6	944	0.5	
7	76234.489	Auto	OK	80	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.9	4.6	952	0.5	
8	76459.059	Auto	OK	20	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.8	4.6	956	0.5	
9	76671.381	Auto	OK	80	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.4	4.4	984	0.6	
10	76901.055	Auto	OK	80	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.4	2.4	826	0.5	
11	77094.802	Auto	OK	150	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.1	952	0.1	
12	77719.665	Auto	OK	150	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.6	4.5	951	0.5	
13	77564.009	Auto	OK	140	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.9	4.5	961	0.5	
14	77795.011	Auto	OK	150	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.9	4.8	843	0.5	
15	78035.249	Auto	OK	130	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.9	4.7	836	0.5	
16	78261.156	Auto	OK	130	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.6	4.6	875	0.6	
17	78506.192	Auto	OK	130	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.9	871	0.5	
18	78739.445	Auto	OK	130	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.9	4.9	871	0.5	
19	78967.752	Auto	OK	100	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	5.0	876	0.6	
20	79205.880	Auto	OK	140	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.3	4.9	879	0.5	
21	79442.269	Auto	OK	135	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.4	4.5	875	0.5	
22	79683.858	Auto	OK	125	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.9	901	0.6	
23	79893.360	Auto	OK	100	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.7	4.9	910	0.5	
24	80121.997	Auto	OK	225	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.2	4.9	902	0.5	
25	80354.920	Auto	OK	140	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.6	2.1	824	0.1	
26	80583.942	Auto	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	3.8	963	0.5	
27	80812.977	Auto	OK	145	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.7	4.2	891	0.5	
28	81042.851	Auto	OK	130	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.7	4.5	879	0.5	
29	81272.409	Auto	OK	100	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.7	4.5	875	0.5	
30	81487.878	Auto	OK	100	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/					
31																			

Remark:

** Note : (✓) Normal, (X) Abnormal, (N/A) Unable to Detect

Date:

1, 12, 14

01/07/22

Month / Year

12/68

Building

DATE	kWh	Control		Chlorine tank	Aerator tank				Effluent tank						PH (5-9)	DO (2-4 mg/l)	TDS (<1000 mg/l)	Chlorine (0.2-1)	Check by	Remark
		Mode Auto/Man (Auto mode)	Pilot Lamp OK / NK (Not Broken)	Chlorine Level in tank > 100 liters	OK / NK			SV30 (200-300 mg/l)	OK / NK											
					(AP)-1	(AP)-2	(AP)-3		(EP)-1	(EP)-2	(EP)-3	(EP)-4	(EP)-5	(EP)-6						
1	81724.14	Auto	ok	100	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.5	876	0.5		
2	81952.623	Auto	ok	100	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.5	876	0.5		
3	82192.533	Auto	ok	100	/	/	/	950	/	/	/	/	/	/	6.5	2.0	940	0.5		
4	824172.41	Auto	ok	100	/	/	/	130	/	/	/	/	/	/	6.6	3.3	928	0.5		
5	82650.977	Auto	ok	100	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.6	3.4	865	0.5		
6	82870.436	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.6	3.2	870	0.5		
7	83108.358	Auto	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.6	3.4	891	0.5		
8	83335.670	Auto	ok	125	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	3.3	890	0.5		
9	83570.107	Auto	ok	125	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.1	881	0.5		
10	83806.697	Auto	ok	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.6	4.1	880	0.5		
11	84025.123	Auto	OK	130	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.7	4.0	875	0.5		
12	84297.009	Auto	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.4	879	0.5		
13	84454.814	Auto	OK	150	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.4	4.5	875	0.5		
14	84717.943	Auto	OK	275	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.8	3.9	870	0.5		
15	84949.338	Auto	OK	275	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	5.1	3.8	914	0.5		
16	85176.951	Auto	OK	276	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.4	4.1	870	0.5		
17	85010.712	Auto	OK	270	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.3	4.2	915	0.5		
18	85627.065	Auto	ok	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.4	4.2	915	0.5		
19	85868.188	Auto	ok	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.1	908	0.5		
20	86098.755	Auto	OK	220	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.3	4.1	890	0.5		
21	86115.341	Auto	OK	270	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.3	4.1	880	0.5		
22	86559.999	Auto	OK	270	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.4	4.5	870	0.5		
23	86786.745	Auto	OK	270	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.3	5.4	980	0.5		
24	87026.891	Auto	OK	250	/	/	/	260	/	/	/	/	/	/	6.1	3.2	921	0.5		
25	87241.436	Auto	OK	230	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.1	2.2	921	0.5		
26	87421.536	Auto	OK	150	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.2	4.1	855	0.5		
27	87706.863	Auto	ok	150	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	845	0.5		
28	87973.063	Auto	ok	150	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	875	0.5		
29	88168.741	Auto	ok	150	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.6	4.1	871	0.5		
30	88388.175	Auto	OK	225	/	/	/	260	/	/	/	/	/	/	6.5	4.0	910	0.5		
31	88610.455	Auto	OK	225	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.6	4.2	875	0.5		

Remark:

** Note : (✓) Normal , (X) Abnormal , (N/A) Unable to Detect

Date:

31, 12, 2021

เอกสารแนบ 8

เอกสารรับรองการให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ



กรุงเทพมหานคร

คำร้องขอรับบริการจัดการมูลฝอย

เขียนที่สำนักงานเขตคันนายาว.....

วันที่ 23 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2568

ข้าพเจ้า พ.ศ. ทรัพย์รักษา นันท เลขประจำตัวประชาชน 1549900330947

อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122/119 ซอย ถนน ศีตนคร ตำบล/แขวง บางกอกใหญ่

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นนทบุรี เบอร์โทรศัพท์ 095-1425492

ขอยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขตคันนายาว.....

ข้าพเจ้าขอรับบริการจัดการมูลฝอย ณ อาคารเลขที่ 99/99 ซอย ทมิฬนคร 54

ถนน ทมิฬนคร แขวง ทมิฬนคร เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำบ้าน 1043-026495-4 โดยจุดตั้งถังรองรับมูลฝอยบริเวณอาคารเลขที่ดังกล่าวเป็นอาคารประเภท

☐ บ้านพักอาศัย

☒ สถานประกอบการ (ระบุประเภท โรงงาน)

☐ หมู่บ้านจัดสรร..... (จำนวน.....หลังคาเรือน)

☐ อื่น ๆ ระบุ.....

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้จัดหาถังสำหรับรองรับมูลฝอยมาไว้เรียบร้อยแล้ว และขอให้เริ่มเข้าดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 2568

หมายเหตุ 1. ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม บริษัท ศิรเทพ จำกัด

2. หมู่บ้านจัดสรรได้แนบ ☐ แผนผังหมู่บ้าน ☐ บ้านเลขที่ที่ต้องการให้เก็บขนมูลฝอย

ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอย ตามระเบียบของทางราชการและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ผู้ยื่นคำร้อง

(พ.ศ. ทรัพย์รักษา นันท)

สัญญาการจัดเก็บและรับซื้อขยะรีไซเคิลจากโรงพยาบาล

ระหว่างโรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา และ บริษัท เท็กซัสพลอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) (Wake Up Waste)

ทำที่ บริษัท สินแพทย์ จำกัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ของสัญญา

สัญญานี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่าง บริษัท สินแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "โรงพยาบาล" โดยนายเพชร ภาณุพัฒน์พงศ์ และนายฐิติ ชนะภัย กรรมการผู้มีอำนาจ และ บริษัท เท็กซัสพลอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) (Wake Up Waste) นายพิสันต์ เอื้อวิทยา ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" ในการจัดเก็บและรับซื้อขยะรีไซเคิลจากโรงพยาบาล รวมถึงการให้บริการระบบข้อมูล น้ำหนักและจัดทำรายงานข้อมูลขยะรีไซเคิล ผ่านแพลตฟอร์ม Wake Up Waste เพื่อสนับสนุนการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อ 2. ระยะเวลาของสัญญา

สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 รวมระยะเวลา 1 ปี โดยทั้งสองฝ่ายสามารถพิจารณาต่ออายุข้อตกลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 3. ขอบเขตของสัญญา

- 3.1 บริษัทจะจัดส่งรถรับซื้อขยะรีไซเคิลเพื่อเข้ารับขยะรีไซเคิลจากโรงพยาบาล ณ สถานที่และเวลาที่ตกลงกันได้
- 3.2 บริษัทจะดำเนินการชั่งน้ำหนักขยะรีไซเคิล ณ หน่วยงาน และบันทึกข้อมูลน้ำหนักลงในระบบที่พัฒนาโดยบริษัท
- 3.3 บริษัทจะจัดทำรายงานข้อมูลน้ำหนักขยะรีไซเคิล พร้อมมิเตอร์คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าประเภทของขยะ ให้แก่โรงพยาบาล เช่น รายงานรายเดือน
- 3.4 โรงพยาบาลจะจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการรวบรวมขยะรีไซเคิล และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของบริษัท
- 3.5 ก่อนเริ่มดำเนินการรับซื้อ ขยะรีไซเคิลที่บริษัทรับซื้อจะต้องเป็นไปตามประเภทและเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ล่วงหน้า
- 3.6 ขยะรีไซเคิลประเภทเอกสารบัญชี ประวัติผู้ป่วยและขยะกระดาษที่มีรายชื่อนามสกุลและรายละเอียดอื่นๆของผู้ป่วยติดอยู่ด้วยให้ถือเป็นขยะที่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ขั้นตอนการจัดการได้แก่ การมัดด้วยเครื่องอัดแรงดันสูงและอื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลความลับรายชื่อลูกค้าหรือรายชื่อผู้ป่วย ได้ถูกจัดการไปตามขั้นตอนข้างต้น ก่อนผ่านไปยังขั้นตอนรีไซเคิลอื่นๆ ต่อไป และบริษัทฯ จะ บันทึกส่งรูปถ่ายทุกครั้งที่มีการทำลาย
- 3.7 บริษัทยินดีให้โรงพยาบาลส่งคนมาตรวจสอบขั้นตอนในข้อ 3.6 ได้ ณ สถานที่ของบริษัทได้ตลอดเวลา

3.8 บริษัทจะเข้ามาดำเนินการขนย้ายขยะรีไซเคิล สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในวันอังคารและพฤหัสบดี หากขยะรีไซเคิลมีปริมาณมาก บริษัทจะเพิ่มจำนวนวันเข้าไปขนย้าย เพื่อไม่ให้มีขยะรีไซเคิลมีปริมาณสะสมจนล้นที่เก็บ

ข้อ 4. เงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 บริษัทจะดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากโรงพยาบาล ราคาตามเอกสารแนบท้าย โดยสามารถเช็คผ่านเว็บไซต์ wakeupweste.com ราคาจะมีการปรับเปลี่ยนตามราคาตลาด (เอกสารแนบท้ายให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา)

4.2 การชำระเงินจะดำเนินการตามรอบที่กำหนด เมื่อมีการเข้ารับซื้อ ขนย้ายขยะรีไซเคิล สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในวันอังคารและพฤหัสบดี จะมีการโอนเงินให้ทางโรงพยาบาล หลังจากซึ่งและบันทึกน้ำหนักเข้าระบบ โดยจะโอนเงินจ่ายให้ทางโรงพยาบาล ภายในวันที่เข้ารับสินค้า

4.3 โรงพยาบาลออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และส่งตัวจริงให้กับทางบริษัท ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่โรงพยาบาลได้รับเงินจากบริษัท

ข้อ 5. ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

5.1 ความรับผิดชอบของโรงพยาบาล จัดเตรียมขยะรีไซเคิลให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการรับซื้อ อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่รวบรวมขยะ แจ้งบริษัทล่วงหน้าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางการรับซื้อ

5.2 ความรับผิดชอบของบริษัท จัดส่งรถรับขยะรีไซเคิลตามตารางเวลาที่ตกลงกัน บันทึกข้อมูลน้ำหนักขยะรีไซเคิลอย่างถูกต้องและโปร่งใส จัดทำรายงานข้อมูลน้ำหนักขยะรีไซเคิลพร้อมกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าประเภทของขยะให้แก่ผู้ขาย ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน ทางโรงพยาบาลสามารถเข้าดูรายงานผ่านแพลตฟอร์มได้ทันทีเมื่อมีการบันทึกข้อมูลลงระบบ

5.3 เอกสาร PDPA ทางบริษัทมีหน้าที่ดูแลควบคุมและรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยและของโรงพยาบาล ไม่ให้เกิดการรั่วไหลไปยังบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดและบริษัททราบดีว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัดจะไม่นำเอกสารและเศษวัสดุไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการรับซื้อเพื่อทำลายเท่านั้น หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่โรงพยาบาล บริษัท ยินยอมชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการที่บริษัท ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ ความเสียหายนี้รวมถึงการเสียชื่อเสียงและการถูกเรียกร้องค่าชดเชยจากลูกค้าของโรงพยาบาลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าปรับตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทเท่านั้น โดยโรงพยาบาลและบริษัทต้องร่วมกันตรวจสอบถึงสาเหตุให้แน่ชัดก่อนการดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายหรือดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ

ข้อ 6. การยกเลิก

6.1 ทั้งสองฝ่ายสามารถยกเลิกสัญญานี้ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

6.2 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา และไม่แก้ไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร อีกฝ่ายมีสิทธิยกเลิกข้อตกลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อ 7. ข้อกำหนดทั่วไป

การแก้ไขหรือเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงนี้ต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย

ข้อ 8. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

8.1 ใบขอซื้อ วันที่เอกสาร: 4 มิถุนายน 2568

8.2 หนังสือรับรองบริษัท

8.3 ภพ.20

ข้อ 9. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาข้อมูลความลับ

คู่สัญญาตกลงกันว่าให้สัญญานี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย

คู่สัญญาตกลงกันว่าข้อมูลความลับของแต่ละฝ่ายที่อีกฝ่ายได้ล่วงรู้ขึ้นเนื่องมาจากการทำสัญญานี้ให้แต่ละฝ่ายเก็บไว้เป็นความลับ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

หากคู่สัญญาฝ่ายใดละเมิดข้อนี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาได้ และฟ้องร้องบังคับคดีในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายทั้งหมดได้ทันที

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้ โดยตลอดดีแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ
และประทับตราบริษัท(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานในวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ลงนาม ฝ่ายที่ 1: บริษัท สิบแพทย จำกัด

ลงชื่อ.....โรงพยาบาล
(นายเพชร ภาณุพัฒน์พงศ์)

ตำแหน่ง...กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ.....โรงพยาบาล
(นายจิตติ ชนะภัย)

ตำแหน่ง.....กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(นายรัชภูมิ ว่องเจริญปิตักล)

ฝ่ายกฎหมาย บริษัท สิบแพทย จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ตำแหน่ง.....

ฝ่ายที่ 2 : บริษัท เท็กซพลอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) (Wake Up Waste)

ลงชื่อ.....บริษัท
(นายพิสันต์ เอื้อวิทยา)

ตำแหน่ง Innovation Business Director and Managing Director

ลงชื่อ.....
(นายวิษกร ปอดกระโทก)

ตำแหน่ง Manager-Waste Solutions Business

(บุญวลี จินดาจรรณกุล)

ตำแหน่ง Assistant Manager-Waste Solutions Business

เรื่อง ขอฝากขยะอันตราย ขยะเคมีบำบัด กำจัดร่วมกัน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

เนื่องด้วยโรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ได้ให้บริการการวินิจฉัยและรักษา จึงทำให้มีขยะเกิดขึ้น โดยเฉพาะขยะอันตรายและขยะเคมีบำบัด ซึ่งมีในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะให้บริษัทอัคคีปราการ จำกัด(มหาชน) ที่ได้รับสิทธิในการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือ ใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) ไปกำจัดเผาทำลายด้วยเตาเผา ที่อุณหภูมิสูง

เพื่อกำหนดแนวทางการจัดเก็บและขนย้ายของเสียอันตรายอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อกำจัดของเสียอันตรายด้วยวิธีการเผาที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน JCI และให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา จึงขอความอนุเคราะห์ นำขยะอันตรายและขยะเคมีบำบัด นำไปฝากกำจัดร่วมกับทางโรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ ที่ได้ทำสัญญาร่วมกับบริษัทอัคคีปราการ จำกัด(มหาชน) ไว้แล้ว

เพื่อแสดงถึงความเข้าใจระหว่างกันในการประสานงานและให้ความร่วมมือจึงขอจัดทำบันทึกความร่วมมือทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบร่วมกันให้มีผลตั้งแต่วันลงนามร่วมกันเป็นต้นไป หากเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อตกลงนี้ให้เกิดความเหมาะสมสามารถดำเนินการได้โดยความเห็นชอบของทั้งสองหน่วยงาน

(นายแพทย์อุทัย เตชะลาภกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

(นายประภาส หนูมน)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

(คุณสุรภา ชินชาติ)

หัวหน้าแผนกธุรการงานบ้าน
โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

()

หัวหน้าแผนกแม่บ้าน
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา



ที่ กท ๑๑๐๓.๔/รม. ๕๓๓

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การรับรองการให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ โรงพยาบาลสิ้นแพทย์ เมดิคอล
เซ็นเตอร์ รามอินทรา ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำแนะนำในการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔


ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้แจ้งความประสงค์ขอรับบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ของ โรงพยาบาลสิ้นแพทย์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ รามอินทรา เลขที่ ๙๙/๙๙ ซอยรามอินทรา ๕๔ แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ เพื่อให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากการประกอบกิจการของท่านถูกต้อง
ด้วยสุลักษณะตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้ว
สามารถให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของสถานที่ดังกล่าวได้ โดยมอบหมายให้บริษัท กรุงเทพมหานคร
จำกัด ดำเนินการ และขอให้ท่านดำเนินการตามที่กฎหมายกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครกำหนด พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ E-manifest
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง กรณีสถานประกอบการของท่านอยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด
เมื่อได้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว โปรดส่งสำเนาใบอนุญาตให้สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ bma.infectiouswaste@gmail.com หรือ
Line ID: bmainfec เพื่อประสานการเข้าจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะสุ่มเข้าตรวจแนะนำการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาล/สถานประกอบการของท่านให้ปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลลิตา กิ่งวาลศิริธาดา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักสิ่งแวดล้อม

ส่วนบริการจัดการมูลฝอย
ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย
โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๙๓๘ - ๙

QR Code แผนผังแนวทางรับรองการให้
บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

URL: shorturl.at/dewJK



ชื่อหน่วยงาน บริษัท สินแพท จำกัด

ที่อยู่ 508 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 มกราคม 2568

เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอรับบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต่อกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบคำขอรับบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต่อกรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล บริษัท สินแพท จำกัด

เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535086559

ประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาล ชื่อ สินแพท เมดิคอล เซ็นเตอร์ รามอินทรา

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑/๑๑ ตรอก/ซอย รามอินทรา 54 ถนน รามอินทรา

แขวง รามอินทรา เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230

โทร 02-793-5000 โทรสาร - E-mail -

มีความประสงค์ขอรับบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการต่อกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว กัญจิรา นันทา

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกแม่บ้าน โทร 02-793-5000 ต่อ 5902

เป็นผู้ประสานงานในการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ และข้าพเจ้ายินดีชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามอัตราที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกำหนด และยินดีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท สินแพท จำกัด
SYNPHAET CO., LTD.

ลงชื่อ [Redacted Signature] (เจ้าของสถานประกอบการ)
นาย [Redacted Name] (พร ภาณุพนมพงศ์)

ตำแหน่ง กสรม ภาณุพนมพงศ์

ชื่อหน่วยงาน [Redacted] จำกัด

โทร. 02-[Redacted]

โทรสาร [Redacted]

แบบคำขอรับบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต่อกรุงเทพมหานคร

☒ รายเดือน ☐ ครั้งคราว

1. ข้าพเจ้า* นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล..... บริษัท สิบแพทย จำกัด

เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล* 010553606559

เป็น ☒ เอกชน ☐ หน่วยงานราชการ/หน่วยงานของรัฐ

2. ชื่อสถานพยาบาล/สถานประกอบการ* สิบแพทย เมดิคอล เซ็นเตอร์ งามอินทรา

3. ประเภท ☒ 3.1 สถานพยาบาล ☐ 1) โรงพยาบาล ☐ รัฐ ☒ เอกชน จำนวน 195...เตียง

☐ 2) คลินิก ประเภท.....

☐ 3) สถานพยาบาลสัตว์ ☐ โรงพยาบาลสัตว์ ☐ คลินิกสัตว์

☐ 3.2 ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย/ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือการสาธารณสุข

☐ 3.3 กิจการ/สถานประกอบการ ประเภท.....

☐ 3.4 อื่นๆ ระบุ.....

4. ที่ตั้งสถานพยาบาล/สถานประกอบการ* เลขที่ 99/99 ชื่ออาคาร สิบแพทย เมดิคอล เซ็นเตอร์ ชั้น..... ห้อง.....

ตรอก/ซอย งามอินทรา 54 ถนน งามอินทรา แขวง งามอินทรา เขต ดินทอง

กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10230 โทรศัพท์ 02-793-5000 โทรสาร -

5. วันและเวลาทำการ 24 ชั่วโมง

6. ชื่อผู้ประสานงานในการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ/ผู้ดูแลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

นาย/นาง/นางสาว..... นัทธิดา นันทา ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกแม่บ้าน


โทรศัพท์ 02-793-5000 โทรศัพท์มือถือ 095-142-5492 E-mail Natthathida.n@snpaet.co.th

7. ชื่อผู้ประสานงานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

นาย/นาง/นางสาว..... นัทธิดา นันทา ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกแม่บ้าน


โทรศัพท์ 02-793-5000 โทรศัพท์มือถือ 095-142-5492 E-mail Natthathida.n@snpaet.co.th

8. ภาพถ่ายที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ/บริเวณที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ (หากพื้นที่ไม่พอสามารถแนบรูปภาพเพิ่มเติมได้)

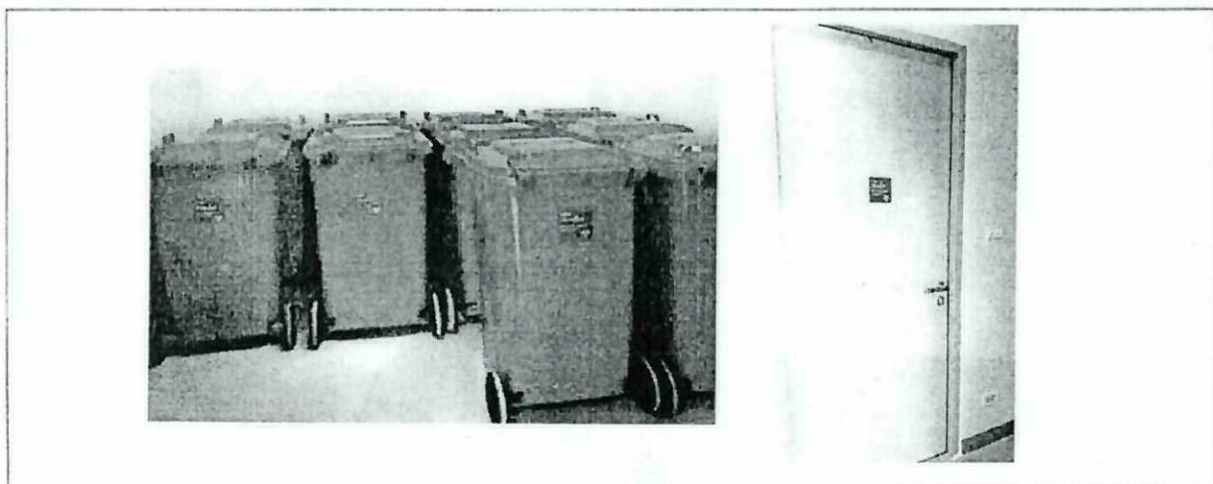

หมายเหตุ: *โปรดกรอกข้อมูล ชื่อผู้ประกอบการ เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อสถานพยาบาล/สถานประกอบการ และที่ตั้งสถานพยาบาล/สถานประกอบการ ให้ถูกต้อง ชัดเจน และตรงกับข้อมูลที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการกับหน่วยงานอนุญาต

9. แผนที่แสดงรายละเอียดที่ตั้งสถานพยาบาล/สถานประกอบการที่ชัดเจน (แสดงสถานที่ตั้ง สถานที่ใกล้เคียง จุดสังเกต ระยะทางโดยประมาณ อาจใช้ข้อความอธิบายประกอบพอสังเขป หรืออ้างอิงจาก Google map)

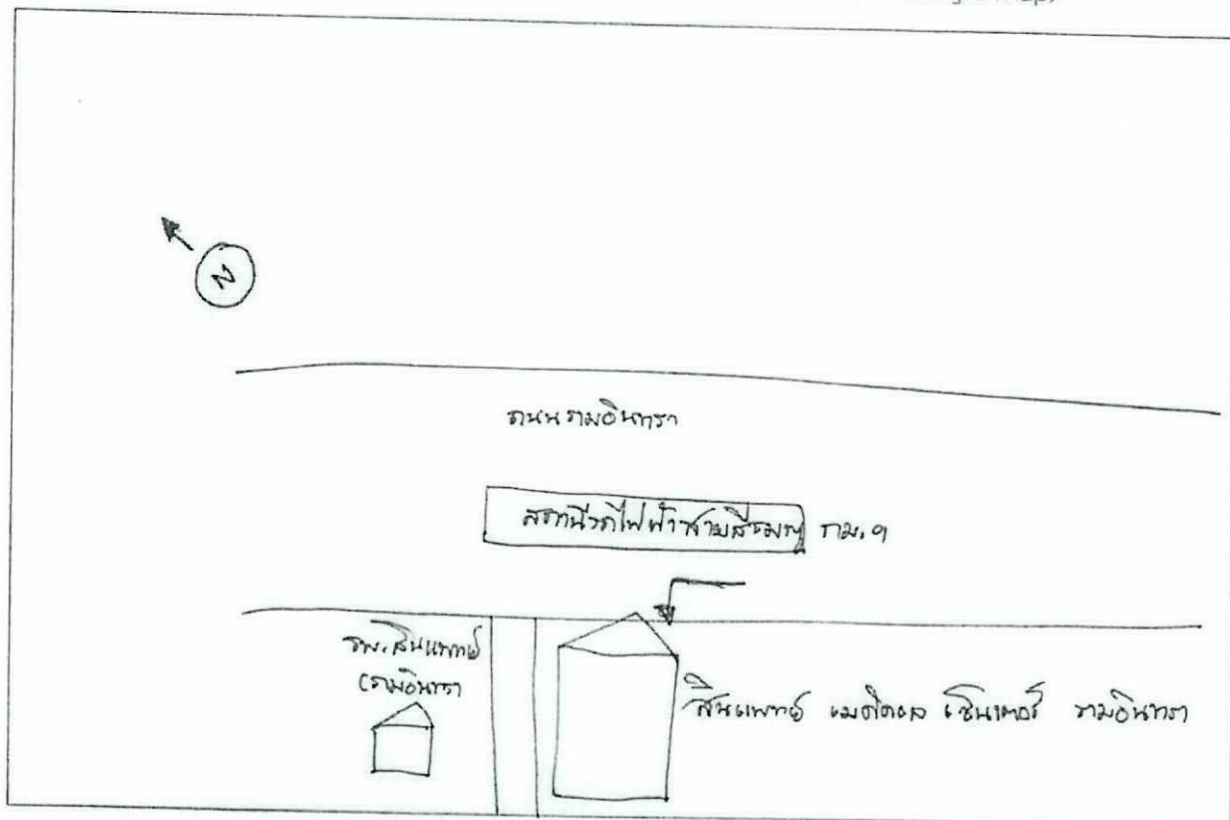

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ



ลงชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ

(.....)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าแผนก.....

วันที่.....๒๓/๑๐/๖๕

*** โปรดส่งเอกสารทาง email: bma.infectiouswaste@gmail.com รายละเอียดตาม QR Code ***

สอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
โทร. 0 2203 2938 - 9 ในวันและเวลาราชการ



สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่รับเอกสาร.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเอกสาร

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้พิจารณาเอกสาร

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายการเกี่ยวกับอาคาร

2

เลขที่ขออนุญาตอาคาร 1043-016985-4 สำนักงานทะเบียน กรุงเทพมหานคร
 ชื่ออาคาร โรงรถ 100
 ประเภทอาคาร อาคาร ลักษณะอาคาร คอกเดี่ยว 17 ชั้น
 วัตถุประสงค์ของอาคาร เพื่อใช้จอดรถทางสาธารณะ
 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน โฉนด
 หลักฐานการอนุญาตก่อสร้าง แบบ อบ.4 กจ.13/2565
 ที่ลงอาคาร 99/99 ซอยรามอินทรา 54 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร
 วันเดือนปีที่กำหนดเลขที่อาคาร 16 สิงหาคม พ.ศ. 2567
 ทะเบียนอาคารเลขที่เพิ่มครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร

3

เจ้าของอาคาร บริษัท สีนแพท จำกัด
 เลขประจำตัวประชาชน - สัญชาติ -
 ที่อยู่ 503 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
 ผู้ครอบครองอาคาร บริษัท สีนแพท จำกัด
 เลขประจำตัวประชาชน - สัญชาติ -
 ที่อยู่ 503 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
 ครอบครองอาคารในฐานะ เจ้าของอาคาร วันที่ครอบครอง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ นายทะเบียน
 (นายรัฐศักดิ์ ชวีวิทยา)
 19/8/2567



บริษัท สีนแพท จำกัด
 SYNPHAET CO., LTD.

นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงษ์ นายเพชร ภาณุพัฒน์พงษ์

ที่ E10091220045531



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2535 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105535086559

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 11 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
3. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
5. นายฤทธิชัย ภาณุจันทิพัทธ์
7. นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์
9. นางสาวทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์
11. นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี/

2. นางพนิดา ภาณุพัฒน์พงศ์
4. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์
6. นายฐิติ ชนะภัย
8. นายชานนท์ โชติวิจิตร
10. นายเพชร ภาณุพัฒน์พงศ์

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ นางพนิดา ภาณุพัฒน์พงศ์
นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์ นายฐิติ ชนะภัย นายเพชร ภาณุพัฒน์พงศ์
กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท /

- 4.ทุนจดทะเบียน 1,160,000,000.00 บาท / หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 508 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 41 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนาย
ทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์

นายเพชร ภาณุพัฒน์พงศ์



คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ป้าธุรกิจ
สู่อนาคต

Leading Business
Innovation & Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dod.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091220045531

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-01-13 11:44:16-0700

1/6

โรงพักขยะโรงพยาบาลสินแพทย์ เมดิคอลเซ็นเตอร์



คำแนะนำในการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะ และมีคุณสมบัติตามข้อ ๗ ของกฎกระทรวงฯ
๒. แยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่น ณ แหล่งกำเนิด และแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม
๓. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม ต้องเก็บบรรจุในภาชนะที่เป็นกล่องหรือถังที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุ และการกัดกร่อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด ป้องกันการรั่วซึม และสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยผู้ขนย้ายไม่สัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุภาชนะ แล้วปิดฝาให้แน่น
๔. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม ต้องเก็บบรรจุในภาชนะที่เป็นถุง ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก น้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม โดยบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสองในสามส่วนของความจุภาชนะ แล้วผูกมัดปากถุงให้แน่น
๕. ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๓ และ ๔ ต้องมีสีแดง ทึบแสง มีข้อความสีดำที่มีขนาดสามารถอ่านได้ ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปกะโหลกหัวไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์  และต้องมีข้อความว่า “ห้ามนำกลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” พร้อมระบุชื่อสถานพยาบาลของตน
๖. เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑๗ (๑) ของกฎกระทรวงฯ สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน กำหนดตารางเวลาและเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นที่มีลักษณะตามข้อ ๑๘ ของกฎกระทรวงฯ เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณน้อยสามารถเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานก็ได้
๗. จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกำจัด ที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น ตั้งอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด มีข้อความว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร มีขนาดเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยได้อย่างน้อย ๒ วัน พื้นและผนังเรียบ มีรางหรือท่อระบายน้ำทิ้งเชื่อมกับระบบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง มีระบบป้องกันบุคคลทั่วไปไม่ให้อาสาเข้าไปในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และกรณีเป็นสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน ให้จัดบริเวณตั้งวางภาชนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อแยกเป็นพื้นที่เฉพาะจากมูลฝอยประเภทอื่น พร้อมแสดงป้ายว่าเป็น “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ให้ชัดเจน
๘. ใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest) ทางเว็บไซต์ <https://e-manifest.anamai.moph.go.th/> หรือทางแอปพลิเคชันโดยพิมพ์ค้นหาคำว่า “E-manifest” โดยลงทะเบียนเป็น “แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ” กรอกข้อมูลพื้นฐานของสถานที่ และบันทึกปริมาณมูลฝอยติดเชื้อและข้อมูลการขนมูลฝอยติดเชื้อในระบบฯ ทุกครั้งที่ส่งมูลฝอยติดเชื้อให้กับบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด นำไปกำจัด หากท่านมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาการลงทะเบียนหรือใช้งานระบบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๒๘ หรือ ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๕๕ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e.manifest65@gmail.com
๙. หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



QR Code กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
shorturl.at/dewJK



QR Code โปรแกรม
ระบบ E-manifest
shorturl.at/kNOST



QR Code ขั้นตอนการใช้งาน
โปรแกรมระบบ E-manifest
shorturl.at/AHN03



วิธีใช้ฝึกอบรม
การใช้งานโปรแกรมฯ
shorturl.at/dj026

เอกสารแนบ 9

แบบฟอร์มการแจ้งเกี่ยวกับรังสี

แบบแจ้งประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี สถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีตั้งอยู่
ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ตามข้อ ๓ และข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) วท. เรืองอ่วม นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลทั่วไปคลองใหญ่
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๓๐๙๖๕๕๙
ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐๙ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน รามอินทรา
ตำบล/แขวง รามอินทรา อำเภอ/เขต คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๓-๕๐๐๐ โทรสาร - โทรศัพท์มือถือ -
Email www.symphaet.co.th/ramintara/
๓. จำนวนลูกจ้างทั้งหมดของสถานประกอบกิจการ ๑๔๔๐ คน
จำนวนลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ๑๖ คน ชาย ๑ คน หญิง ๑๕ คน
๔. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานตามข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถานประกอบกิจการ (แนบสำเนาเอกสารการเป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว พร้อมรับรองความถูกต้อง)
- ☒ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จำนวน ๑ คน
- ☐ เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ จำนวน - คน
- ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดรังสี) จำนวน ๑ คน

ชื่อ-นามสกุล	ระบุประเภทของเจ้าหน้าที่	เลขที่ใบอนุญาตหรือเลขทะเบียน
๑) <u>วท. เรืองอ่วม</u>	☒ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ☐ เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	<u>RSO-ML-5223-000461/3</u>
๒)	☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ☐ เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	

๕. ประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี สถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีนั้นตั้งอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ตามตารางแนบท้าย จำนวน ๑๐ หน้า

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔

ระดับตรา

นายแพทย์ ช่างกัก
AET CO., LTD.

(นางสาวสรนชา พมพชร)

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

(วท. เรืองอ่วม)

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

วัน เดือน ปี ๑๕ ธ.ค. ๖๕

ตารางแนบท้ายรายละเอียดประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี สถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีตั้งอยู่
ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

- ๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงพยาบาลสินแพทย์โรงพยาบาลหัวใจปทุมธานี
- ๒. วัน/เดือน/ปี ☒ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 1.๓.๑ 25๖๕
☒ แจ้งการครอบครองตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ๑๗.๐4.๖๕/๐๑๑๔3
☐ นำต้นกำเนิดรังสีเข้ามาในสถานประกอบกิจการ
☐ มีการเปลี่ยนแปลงต้นกำเนิดรังสี
- ๓. การแจ้ง ☒ ประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี และสถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีตั้งอยู่ รวมทั้งแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการครอบครองหรือใช้ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
☐ การเปลี่ยนแปลงประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี และสถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีตั้งอยู่ รวมทั้งแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการครอบครองหรือใช้ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

๔. รายละเอียดต้นกำเนิดรังสี
๔.๑ รังสีกัมมันตรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (วัสดุกัมมันตรังสี)	ปริมาณความแรงรังสี	สถานประกอบกิจการ		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^(๓)	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี ^(๔) (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
		ตามใบรับรอง ^(๑) (วัน เดือน ปี) ปริมาณที่ครอบครอง ^(๒) (วัน เดือน ปี)	ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (วัสดุกัมมันตรังสี) นั้นตั้งอยู่	สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา		

๔.๒ เครื่องกำเนิดรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี)	ปริมาณหรืออัตรากำลัง	สถานประกอบการ		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^๒	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) ^๒ (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
		ตามใบรับรอง ^๒ (วัน เดือน ปี)	ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) นั้นตั้งอยู่	สถานที่ใช้งาน ^๒		
		ปริมาณที่ครอบครอง ^๒ (วัน เดือน ปี)	สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา			
1	angigram Or digital Subtraction anglography	125 Kv / 800 mA		โรงพยาบาลสมิติเวช Om 1 ชั้น 5	ตรวจวินิจฉัยทางทันตกรรม	
2	dental x-ray machine	90 kVp / 16 mA		โรงพยาบาลสมิติเวช Om 1 ชั้น 1	ทวิวินิจฉัยทางทันตกรรม	

๔.๒ เครื่องกำเนิดรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี)	ปริมาณหรืออัตรากำลัง ตามใบรับรอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)		สถานที่ประกอบกิจการ ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) นั้นตั้งอยู่		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^(๓)	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) ^(๔) (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
		ปริมาณที่ครอบครอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)		สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา	สถานที่ใช้งาน ^(๒)		
๓	fluoroscapy x-ray machine	110 Kv / 80 mAs			โรงพยาบาลสมเด็จ อามร 1 ชั้น 4	พริวิชัยบพพรแพทย์	
๔	general x-ray machine	150 Kv / 800 mA			โรงพยาบาลสมเด็จ อามร 2 ชั้น 1	พริวิชัยบพพรแพทย์	

๔.๒ เครื่องกำเนิดรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี)	ปริมาณหรืออัตรากำลัง ตามใบรับรอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)	สถานที่ประกอบกิจการ ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) นั้นตั้งอยู่		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^(๒)	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี ^(๓) (เครื่องกำเนิดรังสี) ^(๔) (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
			สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา	สถานที่ใช้งาน ^(๒)		
5	mobile x-ray unit	195 kv / 100 mas		โรงพยาบาลสมเด็จ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑	พริ้นท์ภาพทางการแพทย์	
6	rotational fluoroscopy x-ray machine	110 Kv / 5 ma		โรงพยาบาลสมเด็จ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑	พริ้นท์ภาพทางการแพทย์	

๔.๒ เครื่องกำเนิดรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี)	ปริมาณหรืออัตรากำลัง ตามใบรับรอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)	สถานประกอบกิจการ ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) นั้นตั้งอยู่		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^(๓)	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี ^(๔) (เครื่องกำเนิดรังสี) (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
		ปริมาณที่ครอบครอง ^(๒) (วัน เดือน ปี)	สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา	สถานที่ใช้งาน ^(๒)		
7	Dental x-ray machine	70 kV / 7 mA		โรงพยาบาลวิภาวดี อาคาร 1 ชั้น 6	ภาควิชาพยาธิแพทย์	
		150 kVp / 800 mA.		โรงพยาบาลวิภาวดี อาคาร 2 ชั้น 1		
8	General x-ray machine				พริ้นท์ติ้งเทคโนโลยี	

๔.๒ เครื่องกำเนิดรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี)	ปริมาณหรืออัตรากำลัง	สถานประกอบกิจการ		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^(๒)	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี ^(๒) (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
		ตามใบรับรอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)	ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) นั้นตั้งอยู่	สถานที่ใช้งาน ^(๒)		
		ปริมาณที่ครอบครอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)	สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา			
๙	Fluoroscopic x-ray machine	150 kVp / 600 mA		โรงพยาบาลสมิติเวช Office 1 ชั้น 4	การวินิจฉัยทางการแพทย์	
10	Mammographic x-ray machine	49 kVp / 400 mAs		โรงพยาบาลสมิติเวช Office 2 ชั้น 1	การวินิจฉัยทางการแพทย์	

๔.๒ เครื่องกำเนิดรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี)	ปริมาณหรืออัตรากำลัง ตามใบรับรอง ^๑ (วัน เดือน ปี)		สถานที่ประกอบกิจการ ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) นั้นตั้งอยู่		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^๒	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี ^๓ (เครื่องกำเนิดรังสี) ^๔ (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
		ปริมาณที่ครอบครอง ^๑ (วัน เดือน ปี)		สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา	สถานที่ใช้งาน ^๒		
11	Computer tomography machine	140 kV / 665 mA			โรงพยาบาลสมิติเวช อาคาร 2 ชั้น 1	ทวีนซ์คอมพิวเตอร์	
12	bone densitometer	140 kV / 2.5 mA			โรงพยาบาลสมิติเวช อาคาร 2 ชั้น 1	ทวีนซ์คอมพิวเตอร์	

๔.๒ เครื่องกำเนิดรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี)	ปริมาณหรืออัตรากำลัง		สถานที่ประกอบกิจการ		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^๑	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) ^๒ (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
		ตามใบรับรอง ^๑ (วัน เดือน ปี)	ปริมาณที่ครอบครอง ^๒ (วัน เดือน ปี)	ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) นั้นตั้งอยู่	สถานที่ใช้งาน ^๒		
				สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา			
13	General x-ray machine		125 KV / 920 WAs		โรงพยาบาลสินสมุทร อาคาร 2 ชั้น 1	พริ้นต์ภาพทางการแพทย์	
14	Mobile x-ray unit		150 KV / 960 WAs		โรงพยาบาลสินสมุทร อาคาร 2 ชั้น 1	พริ้นต์ภาพทางการแพทย์	

๔.๒ เครื่องกำเนิดรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี)	ปริมาณหรืออัตรากำลัง ตามใบรับรอง ^๑ (วัน เดือน ปี)		สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา		ที่ตั้งอยู่ ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) นั้นตั้งอยู่	จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^๒	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) ^๓ (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
		ปริมาณที่ครอบครอง ^๑ (วัน เดือน ปี)						
15	rotational fluoroscopy machine	125 kV / 60 mA				วิมลชนวนสมทบ	กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง	
						กรมวิทย์ฯ		

๔.๓ วิสดูนิวเคลียร์

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (วิสดูนิวเคลียร์)	ปริมาณ ตามใบรับรอง ^(๑) (วัน เดือน ปี) ปริมาณที่ครอบครอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)	สถานประกอบกิจการ ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (วิสดูนิวเคลียร์) นั้นตั้งอยู่		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^(๓)	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี (วิสดูนิวเคลียร์) ^(๔) (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
			สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา	สถานที่ใช้งาน ^(๒)		

ลงชื่อ.....



นายจ้างผู้มีอำนาจกระทำการแทน

หมายเหตุ

- (๑) ให้ระบุปริมาณความแรงรังสีในกรณีที่มีวัสดุเป็นกัมมันตรังสี และระบุอัตรากำลังหรือปริมาณรังสีสูงสุดในกรณีที่เป็นเครื่องกำเนิดรังสี
- (๒) กรณีเป็นการใช้งานนอกสถานที่ เช่น รถบริการถ่ายภาพทางรังสี ต้องมีสมุดบันทึกการถ่ายภาพ (Log Book) ทุกครั้ง
- (๓) ให้ระบุจุดมุ่งหมายในการใช้งาน เช่น การตรวจจสอบวัสดุไหล การวัดระดับของไหล การวัดน้ำหนัก การวัดความหนาของวัสดุ การวัดความหนาแน่น การตรวจสอบด้วยการถ่ายภาพรังสี การรักษาทางการแพทย์ ฯลฯ
- (๔) ให้ระบุว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่ม หรือลด หรือยกเลิกปริมาณต้นกำเนิดรังสี
- (๕) กรณีเป็นนิติบุคคลให้ลงนามและประทับตราโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
Radiation Safety Officer License

[Redacted]

Name
[Redacted]



บริษัท สิบแพทย จำกัด
SYNPHAET CO.,LTD.

ระดับ ระดับกลาง
Level Intermediate Level
ประเภท รังสีและเครื่องกำเนิดรังสี
Category Radioactive Sources and Radiation Generators

ตำแหน่ง อดีตรองอธิบดี
ตำแหน่ง Acting Deputy Secretary General
Office of Atomic for Peace

กัมมันตรังสี
→

[Redacted]

- วิทยุไอโซโทปรังสีชนิดปรมาณู หรือปรมาณู 1
- เครื่องกำเนิดรังสีปรมาณูที่ 1 ที่มีโครงสร้างป้องกันการแผ่รังสี
- เครื่องกำเนิดรังสีปรมาณูที่ 2
- เครื่องกำเนิดรังสีชนิดอื่นตามที่อธิบดีกำหนด

หมายเหตุ/Remark

วันที่ออก 1 ต.ค. 2567
Date of Issue 1 Oct. 2024

ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ต.ค. 2572
Valid Until 30 Sep. 2029

แบบแจ้งประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี สถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีตั้งอยู่
ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ตามข้อ ๓ และข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) กช. เรืองเดช นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงพยาบาลเด็กในแผนกโรงพยาบาลเฉพาะทางเด็กนครหลวง
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535066559
ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเด็ก
ตั้งอยู่เลขที่ 5/99 หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 02- โทรสาร - โทรศัพท์มือถือ -
Email www.synphaet.co.th/ramintara
๓. จำนวนลูกจ้างทั้งหมดของสถานประกอบกิจการ 1440 คน
จำนวนลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี 6 คน ชาย 1 คน หญิง 7 คน
๔. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานตามข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถานประกอบกิจการ (แบบสำเนาเอกสารการเป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว พร้อมรับรองความถูกต้อง)
- ☒ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จำนวน 1 คน
- ☐ เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ จำนวน - คน
- ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดรังสี) จำนวน - คน

ชื่อ-นามสกุล	ระบุประเภทของเจ้าหน้าที่	เลขที่ใบอนุญาตหรือเลขทะเบียน
๑) <u>นางลักขณ์ ดัชนีภม</u>	☒ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ☐ เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	<u>RSO-M-L-๑๖๒๒-๐๐๑๗๒๐/๒</u>
๒)	☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ☐ เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	

๕. ประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี สถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีนั้นตั้งอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ตามตารางแนบท้าย จำนวน - หน้า

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔

นางสาวสรนชา พมพชาติ
ประธาน
บริษัท สิ้นชีพ จำกัด
SYNPHAET CO., LTD.

(นางสาวสรนชา พมพชาติ)

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

วัน เดือน ปี 15 ธ.ค. ๖5

ตารางแนบท้ายรายละเอียดประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี สถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีตั้งอยู่

ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงพยาบาลเดกสินแพทย์ โรงพยาบาลเดกสินแพทย์
๒. วัน/เดือน/ปี 31 ก.ค. 25๕๘
๓. การแจ้ง ☒ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ วพ ๐4๕๘/๐๐๐417
☒ แจ้งการครอบครองตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
☐ นำต้นกำเนิดรังสีเข้ามาในสถานประกอบกิจการ
☐ มีการเปลี่ยนแปลงต้นกำเนิดรังสี

๓. การแจ้ง ☐ ประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี และสถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีตั้งอยู่ รวมทั้งแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
☐ การเปลี่ยนแปลงประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี และสถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีตั้งอยู่ รวมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการครอบครองหรือใช้ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

๔. รายละเอียดต้นกำเนิดรังสี

๔.๑ วัสดุกัมมันตรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (วัสดุกัมมันตรังสี)	ปริมาณความแรงรังสี		สถานประกอบกิจการ		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^(๑)	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี ^(๑) (วัสดุกัมมันตรังสี) (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
		ตามใบรับรอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)	ปริมาณที่ครอบครอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)	ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (วัสดุกัมมันตรังสี) นั้นตั้งอยู่	สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา		

๔.๒ เครื่องกำเนิดรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี)	ปริมาณหรืออัตรากำลัง		สถานที่ประกอบกิจการ		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^(๒)	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี ^(๒) (เครื่องกำเนิดรังสี) ^(๒) (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
		ตามใบรับรอง ^(๒) (วัน เดือน ปี)	ปริมาณที่ครอบครอง ^(๒) (วัน เดือน ปี)	ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) นั้นตั้งอยู่	สถานที่ใช้งาน ^(๒)		
1	General x-ray machine		150 Kv / 400 mA	สถานที่เก็บรักษา	โรงพยาบาลเด็กสินทศ ^(๒) ชั้น 2	คลินิกจันทนาแพทย์	
				และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา			
2	dental x-ray machine		70 kVp / 7 mA		โรงพยาบาลเด็กสินทศ ^(๒) ชั้น 1 (ตึกทันตกรรม)	คลินิกจันทนาแพทย์	

๔.๒ เครื่องกำเนิดรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี)	ปริมาณหรืออัตรากำลัง ตามใบรับรอง(๑) (วัน เดือน ปี)	สถานที่ประกอบกิจการ ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) นั้นตั้งอยู่		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน(๑)	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี)(๑) (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
		ปริมาณที่ครอบครอง (๑) (วัน เดือน ปี)	สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา	สถานที่ใช้งาน(๑)		
๑	mobile x-ray unit	1๖๖ kv / ๖๔๐ mas		โรงพยาบาลอภัยภูเบศร ร.๕ ๕.	กรณีมีผู้ป่วยพบแพทย์	

๔.๓ วัสดุนิวเคลียร์

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (วัสดุนิวเคลียร์)	ปริมาณ		สถานที่ประกอบกิจการ		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^(๑)	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี (วัสดุนิวเคลียร์) ^(๒) (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
		ตามใบรับรอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)	ปริมาณที่ครอบครอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)	ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (วัสดุนิวเคลียร์) นั้นตั้งอยู่	สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา		
					สถานที่ใช้งาน ^(๑)		



ลงชื่อ.....

(.....)

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

หมายเหตุ

- (๑) ให้ระบุปริมาณความแรงรังสีในกรณีวัสดุเป็นกัมมันตรังสี และระบุอัตรากำลังหรือปริมาณรังสีสูงสุดในกรณีที่เป็นเครื่องกำเนิดรังสี
- (๒) กรณีเป็นการใช้งานนอกสถานที่ เช่น รถบริการถ่ายภาพทางรังสี ต้องมีสมุดบันทึกการการใช้งาน (Log Book) ทุกครั้ง
- (๓) ให้ระบุจุดมุ่งหมายในการใช้งาน เช่น การตรวจสอบวัสดุไหล การวัดระดับของไหล การวัดน้ำหนัก การวัดความหนาของวัสดุเคลือบ การวัดความหนาแน่น การตรวจสอบด้วยการถ่ายภาพรังสี การรักษาทางการแพทย์ ฯลฯ
- (๔) ให้ระบุว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่ม หรือลด หรือยกเลิกปริมาณต้นกำเนิดรังสี
- (๕) กรณีเป็นนิติบุคคลให้ลงนามและประทับตราโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
Radiation Safety Officer License




Name
Mrs. Nongluck Katthanam

ระดับ ระดับกลาง
Level Intermediate Level
ประเภท เครื่องกำเนิดรังสี
Category Radiation Generators

ตราครุฑ
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Secretary General
Office of Atoms for Peace

บริษัท สินแพทย จำกัด
SYNPHAET CO., LTD.

นางนงลักษณ์
[Redacted Signature]

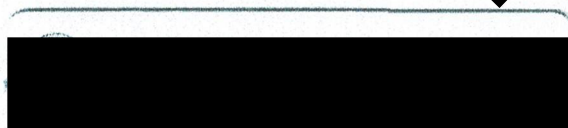

- เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 2
- เครื่องกำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้

หมายเหตุ/Remark

วันที่ออก 24 ธ.ค. 2566
Date of Issue 24 Dec. 2023

ใช้ถึงวันที่ 23 ธ.ค. 2571
Valid Until 23 Dec. 2028

แบบแจ้งประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี สถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีตั้งอยู่
ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ตามข้อ ๓ และข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ดร. ฐิตาณ นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงพยาบาลสินแพทย์ แอดดอล เรนเตอร์
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539094559
ประกอบกิจการ โรงพยาบาล
ตั้งอยู่เลขที่ รพ/ร หมู่ที่ - ตรอก/ซอย รามอินทรา 54 ถนน รามอินทรา
ตำบล/แขวง รามอินทรา อำเภอ/เขต คันนายฟ้า จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 02-343-5000 โทรสาร - โทรศัพท์มือถือ -
Email www.synphaet.co.th/ramintra/
๓. จำนวนลูกจ้างทั้งหมดของสถานประกอบกิจการ 1410 คน
จำนวนลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี 49 คน ชาย 19 คน หญิง 30 คน
๔. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานตามข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถานประกอบกิจการ (แนบสำเนาเอกสารการเป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว พร้อมรับรองความถูกต้อง)
- ☒ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จำนวน 1 คน
- ☐ เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ จำนวน คน
- ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดรังสี) จำนวน คน

ชื่อ-นามสกุล	ระบุประเภทของเจ้าหน้าที่	เลขที่ใบอนุญาตหรือเลขทะเบียน
๑) <u>สุทนต์ ทอจันดา</u>	☒ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ☐ เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	<u>RSO-MC-๖๖๒-๐๐๓๑๐/2</u>
๒)	☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ☐ เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	

๕. ประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี สถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีนั้นตั้งอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ตามตารางแนบท้าย จำนวน - หน้า

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ประทับตรา

นิติบุคคล

บริษัท สินแพทย์ จำกัด
SYNPHAET CO., LTD

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

ลง

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

วัน เดือน ปี 15 ธ.ค. ๖๕

ตารางแนบท้ายรายละเอียดประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี สถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีตั้งอยู่
ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงพยาบาลสิริแสงฟ้า แม่ติออล มัณฑะเลย์
๒. วัน/เดือน/ปี ☒ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 25 ธ.ค. 2555
☒ แจ้งการครอบครองตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.พ. ๐๔.๕๘/2๐๐๐3๖
☐ นำต้นกำเนิดรังสีเข้ามาในสถานประกอบกิจการ
☐ มีการเปลี่ยนแปลงต้นกำเนิดรังสี
๓. การแจ้ง ☐ ประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี และสถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีนั้นตั้งอยู่ รวมทั้งแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
☐ การใช้ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
☐ การเปลี่ยนแปลงประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี และสถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีนั้นตั้งอยู่ รวมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการครอบครองหรือใช้ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
๔. รายละเอียดต้นกำเนิดรังสี

๔.๑ วัสดุกัมมันตรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (วัสดุกัมมันตรังสี)	ปริมาณความแรงรังสี		สถานประกอบกิจการ		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^(๑)	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี ^(๑) (วัสดุกัมมันตรังสี) (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
		ตามใบรับรอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)	ปริมาณที่ครอบครอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)	ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (วัสดุกัมมันตรังสี) นั้นตั้งอยู่	สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา ^(๒)		

๔.๒ เครื่องกำเนิดรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี)	ปริมาณหรืออัตรากำลัง ตามใบรับรอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)	สถานประกอบการกิจการ ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) นั้นตั้งอยู่		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^(๓)	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) ^(๔) (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
			สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา	สถานที่ใช้งาน ^(๒)		
1	general x-ray machine	150 KV / 800 mA		ชั้น 3 ตึก SMC	วินิจฉัยผู้ป่วยแพทย์	
2	mobile x-ray Unit	125 Kv / 320 mAs		ชั้น 3 ตึก SMC	วินิจฉัยผู้ป่วยแพทย์	

๔.๒ เครื่องกำเนิดรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี)	ปริมาณหรืออัตราการกำลัง ตามใบรับรอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)	สถานประกอบกิจการ ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) นั้นตั้งอยู่		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^(๓)	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี ^(๔) (เครื่องกำเนิดรังสี) ^(๕) (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
			สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา	สถานที่ใช้งาน ^(๒)		
๓	fluoroscopy x-ray machine	150 Kv / 1000 mA		ชั้น ๑ ตึก SMC	พริ้นท์ระบบทวาทเพอร์	
๔	general x-ray machine	150 kv / 500 mA		ชั้น 1 ตึก SMC	พริ้นท์ระบบทวาทเพอร์	

๔.๒ เครื่องกำเนิดรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี)	ปริมาณหรืออัตรากำลัง ตามใบรับรอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)		สถานที่ประกอบกิจการ ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี) นั้นตั้งอยู่		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^(๓)	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี ^(๔) (เครื่องกำเนิดรังสี) ^(๕) (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
		ปริมาณที่ครอบครอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)	สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา	สถานที่ใช้งาน ^(๒)			
5	mammographic x-ray machine	76 kv / 400 mAs		ชั้น 3 ตึก SMC	พรณิษฐ์พัฒนทรัพย์		
6	bone densitometer	76 kv / 3 mA		ชั้น 3 ตึก SMC	พรณิษฐ์พัฒนทรัพย์		

๔.๒ เครื่องกำเนิดรังสี

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี)	ปริมาณหรืออัตรากำลัง		สถานที่เก็บรักษา		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^(๓)	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี ^(๔) (เครื่องกำเนิดรังสี) ^(๕) (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
		ตามใบรับรอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)	ปริมาณที่ครอบครอง ^(๒) (วัน เดือน ปี)	สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา	สถานที่ใช้งาน ^(๓)		
7	Angiogram or digital subtraction angiography	125 kv / 1000 mA.			ชั้น 6 บั๊ก 8MC	กรณีฉุกเฉินพบแพทย์	
8	Computed tomography machine	140 kv / 669 mA			ชั้น 3 บั๊ก 8MC	กรณีฉุกเฉินพบแพทย์	

๔.๓ วัสดุนิวเคลียร์

ลำดับที่	ชื่อต้นกำเนิดรังสี (วัสดุนิวเคลียร์)	ปริมาณ	สถานประกอบกิจการ		จุดมุ่งหมาย ในการใช้งาน ^(๑)	การเปลี่ยนแปลง ปริมาณต้นกำเนิดรังสี ^(๒) (วัสดุนิวเคลียร์) ^(๓) (กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
		ตามใบรับรอง ^(๑) (วัน เดือน ปี) ปริมาณที่ครอบครอง ^(๑) (วัน เดือน ปี)	ซึ่งต้นกำเนิดรังสี (วัสดุนิวเคลียร์) นั้นตั้งอยู่	สถานที่ใช้งาน ^(๑)		
			สถานที่เก็บรักษา และวัน เดือน ปีที่เก็บรักษา			



ลงชื่อ



หมายเหตุ

- (๑) ให้ระบุปริมาณความแรงรังสีในกรณีวัสดุเป็นกัมมันตรังสี และระบุอัตรากำลังหรือปริมาณรังสีสูงสุดในกรณีที่เป็นเครื่องกำเนิดรังสี
- (๒) กรณีเป็นการใช้งานนอกสถานที่ เช่น รถบริการถ่ายภาพทางรังสี ต้องมีสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน (Log Book) ทุกครั้ง
- (๓) ให้ระบุจุดมุ่งหมายในการใช้งาน เช่น การตรวจสอบวัสดุไหล การวัดระดับของไหล การวัดน้ำหนัก การวัดความหนาของวัสดุ การวัดความหนาแน่น การตรวจสอบด้วยการถ่ายภาพรังสี การรักษาทางการแพทย์ ฯลฯ
- (๔) ให้ระบุว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่ม หรือลด หรือยกเลิกปริมาณต้นกำเนิดรังสี
- (๕) กรณีเป็นวัสดุบุคคลให้ลงนามและประทับตราโดยผู้มีความชำนาญหนังสือรับรองนิติบุคคล


ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
Radiation Safety Officer License



Name
Miss Juthamard Thongjinda

ระดับ ระดับ
Level In
ประเภท
Category

Radiation Generators

Secretary General
Office of Atoms for Peace



บริษัท สินแพทย์ จำกัด
SYNPHAET CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง

จุฑามาศ ทองจินดา

- เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 1 ที่ไม่ใช้ครอบครองเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
- เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 2
- เครื่องกำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้

หมายเหตุ/Remark

วันที่ออก 24 ธ.ค. 2566
Date of Issue 24 Dec. 2023

ใช้ได้ถึงวันที่ 23 ธ.ค. 2571
Valid Until 23 Dec. 2028

เอกสารแนบ 10

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

ลำดับที่	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	ประเภทถัง	วันที่ติดตั้ง	เดือน											หมายเหตุ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ใต้ดิน	FE-SMC-0B001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ใต้ดิน	FE-SMC-0B002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ใต้ดิน	FE-SMC-0B003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ใต้ดิน	FE-SMC-0B004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ใต้ดิน	FE-SMC-0B005	ตู้ Fire Hose 5	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ใต้ดิน	FE-SMC-0B006	ขารับประปา ST1	Co2		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ใต้ดิน	FE-SMC-0B007	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ใต้ดิน	FE-SMC-0B008	ในห้องไฟฟ้า	Halotron		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ใต้ดิน	FE-SMC-0B009	หน้าห้องเก็บของ โภชนาเก่า	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ใต้ดิน	FE-SMC-0B010	หน้าห้องแม่บ้าน PCS	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ใต้ดิน	FE-SMC-0B011	ในห้องบ่อน้ำบาด	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ใต้ดิน	FE-SMC-0B012	หน้าห้องบ่อน้ำบาด	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ใต้ดิน	FE-SMC-0B013	ในห้องค้า	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ใต้ดิน	FE-SMC-0B014	หน้าห้อง AHU	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ใต้ดิน	FE-SMC-0B015	ห้องผ้าสะอาด	Dry chemical		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ใต้ดิน	FE-SMC-0B016	หน้าห้องผ้าสกปรก	Dry chemical		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ใต้ดิน	FE-SMC-0B017	ห้องเก็บศพ	Dry chemical		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	1	FE-SMC-01001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	1	FE-SMC-01002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	1	FE-SMC-01003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	1	FE-SMC-01004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	1	FE-SMC-01005	ตู้ Fire Hose 5	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	1	FE-SMC-01006	ตู้ Fire Hose 6	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	1	FE-SMC-01007	ตู้ Fire Hose 7	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	1	FE-SMC-01008	ตู้ Fire Hose 8	Water Mist		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	1	FE-SMC-01009	ขารับประปา ST1	Co2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	1	FE-SMC-01010	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	1	FE-SMC-01011	ในห้องไฟฟ้า	Halotron		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	1	FE-SMC-01012	ในห้องเครื่องขาย	Halotron		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	1	FE-SMC-01013	ในห้อง Control X-RAY ทั่วไป	Co2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับที่	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	ประเภทถัง	วันที่ติดตั้ง	เดือน												หมายเหตุ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
31	1	FE-SMC-01014	หน้าห้องสวิตช์เกียร์แรงสูง1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	1	FE-SMC-01015	หน้าห้องสวิตช์เกียร์แรงสูง2	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	1	FE-SMC-01016	หน้าห้องแก๊สทางการแพทย์	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	1	FE-SMC-01017	ในห้อง Fire Pump	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
35	1	FE-SMC-01018	ห้องเคเบิลจลิน	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
40	1	FE-SMC-01023	ห้องยารุ่น 1	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
41	1	FE-SMC-01024	หมั่นบันไดเลื่อน	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
42	1	FE-SMC-01025	หน้าเคอร์เตอร์ ER	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
43	1	FE-SMC-01026	หน้าเคอร์เตอร์ X-ray	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
44	1	FE-SMC-01027	หน้าห้องขยะรีไซเคิล	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
45	1	FE-SMC-01028	ข้างถังออกซิเจนเหลวถัง1	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
46	1	FE-SMC-01029	ข้างถังออกซิเจนเหลวถัง2	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
47	M	FE-SMC-0M001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
48	M	FE-SMC-0M002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
49	M	FE-SMC-0M003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
50	M	FE-SMC-0M004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
51	M	FE-SMC-0M005	ตู้ Fire Hose 5	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
52	M	FE-SMC-0M006	ตู้ Fire Hose 6	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
53	M	FE-SMC-0M007	ตู้ Fire Hose 7	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
54	M	FE-SMC-0M008	ตู้ Fire Hose 8	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
55	M	FE-SMC-0M009	ชาร์ประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
56	M	FE-SMC-0M010	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
57	M	FE-SMC-0M011	หน้าห้องโอเพอร์เรเตอร์	Co3		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
58	M	FE-SMC-0M012	ในห้องไฟฟ้า	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
59	M	FE-SMC-0M013	ในห้องเครือข่าย	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
60	M	FE-SMC-0M014	ในห้อง UPS	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
61	M	FE-SMC-0M015	หน้าห้อง AHU4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
62	M	FE-SMC-0M016	ในห้องเก็บของฝั่งประตูหนีไฟ ST3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
63	M	FE-SMC-0M017	แผนกเภสัช ोजจัดยา	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ลำดับที่	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	ประเภทถัง	วันที่ติดตั้ง	เดือน												หมายเหตุ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
64	M	FE-SMC-0M018	โครงการเดินในห้องยา	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
65	M	FE-SMC-0M019	Computer	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
66	M	FE-SMC-0M020	Computer	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
67	M	FE-SMC-0M021	ทางเข้าแผนกคลัง	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
68	M	FE-SMC-0M022	ทางเข้าโถงเก็บของคลัง	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
69	M	FE-SMC-0M023	ห้องเก็บของแผนกคลัง	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
70	2	FE-SMC-02001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
71	2	FE-SMC-02002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
72	2	FE-SMC-02003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
73	2	FE-SMC-02004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
74	2	FE-SMC-02005	ตู้ Fire Hose 5	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
75	2	FE-SMC-02006	ตู้ Fire Hose 6	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
76	2	FE-SMC-02007	ตู้ Fire Hose 7	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
77	2	FE-SMC-02008	ตู้ Fire Hose 8	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
78	2	FE-SMC-02009	ชาร์ปประจำข้างร้าน S&P	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
79	2	FE-SMC-02010	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
80	2	FE-SMC-02011	ในห้องไฟฟ้า	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
81	2	FE-SMC-02012	ในห้องเครือข่าย	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
82	2	FE-SMC-02013	ข้างห้องแม่บ้าน	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
83	2	FE-SMC-02014	ห้อง Chiller1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
84	2	FE-SMC-02015	ห้อง Chiller2	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
85	2	FE-SMC-02016	ห้อง Chiller3	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
86	2	FE-SMC-02017	ทางเดินหน้า S&P	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
87	2	FE-SMC-02018	ทางเดินหน้า OOTOYA	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
88	2	FE-SMC-02019	เครื่องตรวจพบเพลิง Med 1	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
89	2	FE-SMC-02020	หน้าห้องคัดกรอง 1 Med 1	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
90	2	FE-SMC-02021	โถงพักคอย Med 2	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
91	2A	FE-SMC-2A001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
92	2A	FE-SMC-2A002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
93	3	FE-SMC-03001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
94	3	FE-SMC-03002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
95	3	FE-SMC-03003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
96	3	FE-SMC-03004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ลำดับที่	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	ประเภทถัง	วันที่ติดตั้ง	เดือน												หมายเหตุ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
97	3	FE-SMC-03005	ตู้ Fire Hose 5	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
98	3	FE-SMC-03006	ตู้ Fire Hose 6	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
99	3	FE-SMC-03007	ตู้ Fire Hose 7	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
100	3	FE-SMC-03008	ตู้ Fire Hose 8	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
101	3	FE-SMC-03009	จารีปประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
102	3	FE-SMC-03010	น้ำห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
103	3	FE-SMC-03011	ในห้องไฟฟ้า	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
104	3	FE-SMC-03012	ในห้องเครือข่าย1	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
105	3	FE-SMC-03013	ในห้องเครือข่าย2	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
109	3	FE-SMC-03017	น้ำห้อง CT	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
112	3	FE-SMC-03020	น้ำห้องวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
113	3	FE-SMC-03021	ห้อง MDB1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
114	3	FE-SMC-03022	ห้อง MDB2	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
115	3	FE-SMC-03023	เคาร์เตอร์สวิตกรรม	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
116	3	FE-SMC-03024	น้ำห้องคัดการ 3 สัตยกรรม	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
117	3	FE-SMC-03025	น้ำห้องพักเจ้าหน้าที่สตรกรรม	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
118	3	FE-SMC-03026	น้ำบันไดเลื่อน	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
119	3	FE-SMC-03027	ทางเข้าแผนกกระดูก	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
120	3	FE-SMC-03028	น้ำห้องเก็บผ้าสะอาดแผนกกระดูก	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
121	3	FE-SMC-03029	น้ำห้องตรวจ X-ray	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
122	3	FE-SMC-03030	น้ำห้อง Memogram X-ray	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
123	3	FE-SMC-03031	น้ำแผนกวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม1	WATER BASED		/	/	/	/	/	/	/	/	/				สำหรับรดไฟฟ้า
124	3	FE-SMC-03032	น้ำแผนกวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม2	WATER BASED		/	/	/	/	/	/	/	/	/				สำหรับรดไฟฟ้า
125	3A	FE-SMC-3A001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
126	3A	FE-SMC-3A002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
127	4	FE-SMC-04001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
128	4	FE-SMC-04002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ลำดับที่	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	ประเภทถัง	วันติดตั้ง	เดือน												หมายเหตุ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
129	4	FE-SMC-04003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
130	4	FE-SMC-04004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
131	4	FE-SMC-04005	ตู้ Fire Hose 5	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
132	4	FE-SMC-04006	ตู้ Fire Hose 6	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
133	4	FE-SMC-04007	ตู้ Fire Hose 7	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
134	4	FE-SMC-04008	ตู้ Fire Hose 8	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
135	4	FE-SMC-04009	ตู้ Fire Hose 9	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
136	4	FE-SMC-04010	ตู้ Fire Hose 10	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
137	4	FE-SMC-04011	ชาร์ปประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
138	4	FE-SMC-04012	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
139	4	FE-SMC-04013	ในห้องไฟฟ้า	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
140	4	FE-SMC-04014	ในห้องเครื่องจ่าย	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
141	4	FE-SMC-04015	ทางเข้าห้อง Generator1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
142	4	FE-SMC-04016	ทางเข้าห้อง Generator1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
143	4	FE-SMC-04017	ห้อง Generator 1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
144	4	FE-SMC-04018	ห้อง Generator 2	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
145	4	FE-SMC-04019	หน้าห้องนั่งของแผนกกายภาพ	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
146	4	FE-SMC-04020	หน้าเคอร์เตอร์โรงฝึกเดิน	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
147	4	FE-SMC-04021	โรงฝึกเดิน	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
148	4	FE-SMC-04022	หน้าห้องคัดการ 5 แผนกกายภาพ	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
149	4	FE-SMC-04023	หน้าการเงิน	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
150	4	FE-SMC-04024	ทางเข้าแผนกศูนย์หัวใจ	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
151	4	FE-SMC-04025	หน้าห้องคัดการ 1 แผนกศูนย์หัวใจ	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
152	4	FE-SMC-04026	หน้าห้องให้คำปรึกษา แผนกศูนย์หัวใจ	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
153	4	FE-SMC-04027	โถงทางเดินแผนกศูนย์สมอง	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
154	4	FE-SMC-04028	หน้าห้องตรวจ 4 แผนกศูนย์สมอง	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
155	4A	FE-SMC-4A001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
156	4A	FE-SMC-4A002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
157	5	FE-SMC-05001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
158	5	FE-SMC-05002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
159	5	FE-SMC-05003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
160	5	FE-SMC-05004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
161	5	FE-SMC-05005	ตู้ Fire Hose 5	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ลำดับที่	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	ประเภทถัง	วันที่ติดตั้ง	เดือน												หมายเหตุ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
162	5	FE-SMC-05006	ตู้ Fire Hose 6	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
163	5	FE-SMC-05007	ตู้ Fire Hose 7	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
164	5	FE-SMC-05008	ตู้ Fire Hose 8	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
165	5	FE-SMC-05009	ตู้ Fire Hose 9	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
166	5	FE-SMC-05010	ชาร์ปประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
167	5	FE-SMC-05011	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
168	5	FE-SMC-05012	ในห้องไฟฟ้า	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
169	5	FE-SMC-05013	ในห้องเครื่องจ่าย	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
170	5	FE-SMC-05014	Cooling Tower1	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
171	5	FE-SMC-05015	Cooling Tower1	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
172	5	FE-SMC-05016	โครงการเงิน	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
173	5	FE-SMC-05017	หน้าห้องวัดสายตามแนกจกนุ	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
174	5	FE-SMC-05018	หน้าห้องเลเซอร์แนกจกนุ	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
175	5	FE-SMC-05019	เคาร์เตอร์พยาบาลแนก ทุ คอ จมูก	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
176	5	FE-SMC-05020	หน้าห้องตรวจการไดอินแนก ทุ คอ จมูก	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
177	5	FE-SMC-05021	หน้าห้องตรวจจ 2 แนก ทุ คอ จมูก	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
178	5A	FE-SMC-5A001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
179	5A	FE-SMC-5A001	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
180	6	FE-SMC-06001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
181	6	FE-SMC-06002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
182	6	FE-SMC-06003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
183	6	FE-SMC-06004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
184	6	FE-SMC-06005	ตู้ Fire Hose 5	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
185	6	FE-SMC-06006	ตู้ Fire Hose 6	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
186	6	FE-SMC-06007	ตู้ Fire Hose 7	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
187	6	FE-SMC-06008	ตู้ Fire Hose 8	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
188	6	FE-SMC-06009	ชาร์ปประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
189	6	FE-SMC-06010	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
190	6	FE-SMC-06011	ในห้องไฟฟ้า	Halotron AUTOMATIC		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
191	6	FE-SMC-06012	หลังลิฟท์ OTIS	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
192	6	FE-SMC-06013	หลังลิฟท์ OTIS	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
193	6	FE-SMC-06014	หน้าห้องสกรปรก OR	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
194	6	FE-SMC-06015	หน้าห้องสกรปรก OR	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ลำดับที่	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	ประเภทถัง	วันที่ติดตั้ง	เดือน												หมายเหตุ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
195	6	FE-SMC-06016	หน้าประตูหนีไฟ ST6	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
196	6	FE-SMC-06017	หน้าประตูหนีไฟ ST6	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
197	6	FE-SMC-06018	หลังห้อง Cath Lab	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
198	6	FE-SMC-06019	หลังห้อง Cath Lab	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
199	6	FE-SMC-06020	หน้าห้องรอกสอด 2	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
200	6	FE-SMC-06021	เคาร์เตอร์แผนก OR	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
201	6	FE-SMC-06022	ทางเดินหน้าห้อง OR 2	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
202	6	FE-SMC-06023	ทางเดินหน้าห้อง OR 5	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
203	6A	FE-SMC-6A001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
204	6A	FE-SMC-6A002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
205	6A	FE-SMC-6A003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
206	6A	FE-SMC-6A004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
207	6A	FE-SMC-6A005	หน้า AHU Cath Lab	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
208	6A	FE-SMC-6A006	หน้า AHU OR2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
209	6A	FE-SMC-6A007	หน้า AHU OR4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
210	6A	FE-SMC-6A008	หน้า AHU LR1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
211	6A	FE-SMC-6A009	หน้า AHU LR2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
212	7	FE-SMC-07001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
213	7	FE-SMC-07002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
214	7	FE-SMC-07003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
215	7	FE-SMC-07004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
216	7	FE-SMC-07005	ตู้ Fire Hose 5	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
217	7	FE-SMC-07006	ตู้ Fire Hose 6	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
218	7	FE-SMC-07007	ตู้ Fire Hose 7	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
219	7	FE-SMC-07008	ตู้ Fire Hose 8	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
220	7	FE-SMC-07009	ชาร์ประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
221	7	FE-SMC-07010	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
222	7	FE-SMC-07011	หน้าห้อง ICU19	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
223	7	FE-SMC-07012	หน้าห้องความดันลบ1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
224	7	FE-SMC-07014	ในห้องไฟฟ้า	Halotron AUTOMATIC		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
225	7	FE-SMC-07015	ในห้องเครื่องข่าย	Halotron AUTOMATIC		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ลำดับที่	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	ประเภทถัง	วันที่ติดตั้ง	เดือน												หมายเหตุ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
226	7	FE-SMC-07016	ทางเดินหน้าห้อง ICU 5	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
227	7	FE-SMC-07017	ทางเดินหน้าห้องเครื่องปรับอากาศ 1	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
228	7	FE-SMC-07018	ทางเดินหน้าห้อง ICU 26	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
229	8	FE-SMC-08001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
230	8	FE-SMC-08002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
231	8	FE-SMC-08003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
232	8	FE-SMC-08004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
233	8	FE-SMC-08005	ตู้ Fire Hose 5	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
234	8	FE-SMC-08006	ชาร์ปประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
235	8	FE-SMC-08007	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
237	8	FE-SMC-08009	ในห้องไฟฟ้า	Halotron AUTOMATIC		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
238	8	FE-SMC-08010	ห้องควบคุมเครื่องเสียง	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
239	8	FE-SMC-08011	ทางเข้าห้องพักแพทย์	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
240	9	FE-SMC-09001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
241	9	FE-SMC-09002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
242	9	FE-SMC-09003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
243	9	FE-SMC-09004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
244	9	FE-SMC-09005	ชาร์ปประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
245	9	FE-SMC-09006	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
246	9	FE-SMC-09007	ในห้องไฟฟ้า	Halotron AUTOMATIC		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
247	9	FE-SMC-09008	ในห้องเครื่องข่าย	Halotron AUTOMATIC		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
251	9	FE-SMC-09012	การเงินใน	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
252	9	FE-SMC-09013	หน้าห้องให้คำปรึกษา	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
253	9	FE-SMC-09014	หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
254	9	FE-SMC-09015	หน้าห้องพักพื้น	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
255	9	FE-SMC-09016	ทางเดินหน้าห้องถังถัง 4	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ลำดับที่	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	ประเภทถัง	วันที่ติดตั้ง	เดือน												หมายเหตุ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
256	9A	FE-SMC-9A001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
257	9A	FE-SMC-9A002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
258	9A	FE-SMC-9A003	ขารับประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
259	9A	FE-SMC-9A004	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
260	9A	FE-SMC-9A005	ชั้น 9A	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
261	9A	FE-SMC-9A006	ชั้น 9A	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
262	9A	FE-SMC-9A007	ชั้น 9A	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
263	9A	FE-SMC-9A008	ชั้น 9A	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
264	10	FE-SMC-10001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
265	10	FE-SMC-10002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
266	10	FE-SMC-10003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
267	10	FE-SMC-10004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
268	10	FE-SMC-10005	ขารับประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
269	10	FE-SMC-10006	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
270	10	FE-SMC-10007	หน้าประตูหนีไฟ ST2	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
271	10	FE-SMC-10008	ในห้องไฟฟ้า	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
272	10	FE-SMC-10009	ในห้องเครือข่าย	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
273	10	FE-SMC-10010	โดงหน้าเคาร์เตอร์พยาบาลเด็กอ่อน	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
274	10	FE-SMC-10011	เคาร์เตอร์พยาบาล Ward.10	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
275	10	FE-SMC-10012	หน้าห้องเตรียมนม	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
276	10	FE-SMC-10013	เคาร์เตอร์พยาบาล NSY	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
277	11	FE-SMC-11001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
278	11	FE-SMC-11002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
279	11	FE-SMC-11003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
280	11	FE-SMC-11004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
281	11	FE-SMC-11005	ขารับประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
282	11	FE-SMC-11006	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
283	11	FE-SMC-11007	ในห้องไฟฟ้า	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
284	11	FE-SMC-11008	เคาร์เตอร์พยาบาล Ward.11	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
285	11	FE-SMC-11009	ทางเดินหน้าห้อง W.1104	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
286	11	FE-SMC-11008	ในห้องเครือข่าย	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
287	12	FE-SMC-12001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
288	12	FE-SMC-12002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ลำดับที่	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	ประเภทถัง	วันที่ติดตั้ง	เดือน												หมายเหตุ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
289	12	FE-SMC-12003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
290	12	FE-SMC-12004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
291	12	FE-SMC-12005	ชาร์ปประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
292	12	FE-SMC-12006	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
293	12	FE-SMC-12007	ในห้องไฟฟ้า	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
294	12	FE-SMC-12008	ในห้องเครือข่าย	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
295	12	FE-SMC-12009	เคาร์เตอร์พยาบาล Ward.12	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
296	12	FE-SMC-12010	ทางเดินหน้าห้อง W.1204	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
297	14	FE-SMC-14001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
298	14	FE-SMC-14002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
299	14	FE-SMC-14003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
300	14	FE-SMC-14004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
301	14	FE-SMC-14005	ชาร์ปประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
302	14	FE-SMC-14006	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
303	14	FE-SMC-14007	ในห้องไฟฟ้า	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
304	14	FE-SMC-14008	ในห้องเครือข่าย	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
305	14	FE-SMC-14009	เคาร์เตอร์พยาบาล Ward.14	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
306	14	FE-SMC-14010	ทางเดินหน้าห้อง W.1404	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
307	15	FE-SMC-15001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
308	15	FE-SMC-15002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
309	15	FE-SMC-15003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
310	15	FE-SMC-15004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
311	15	FE-SMC-15005	ชาร์ปประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
312	15	FE-SMC-15006	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
313	15	FE-SMC-15007	ในห้องไฟฟ้า	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
314	15	FE-SMC-15008	ในห้องเครือข่าย	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
315	15	FE-SMC-15009	เคาร์เตอร์พยาบาล Ward.15	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
316	15	FE-SMC-15010	ทางเดินหน้าห้อง W.1504	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
317	16	FE-SMC-16001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
318	16	FE-SMC-16002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
319	16	FE-SMC-16003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
320	16	FE-SMC-16004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
321	16	FE-SMC-16005	ชาร์ปประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ลำดับที่	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	ประเภทถัง	วันที่ติดตั้ง	เดือน												หมายเหตุ
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
322	16	FE-SMC-16006	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
323	16	FE-SMC-16007	ในห้องไฟฟ้า	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
324	16	FE-SMC-16008	ในห้องเครื่องจ่าย	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
325	16	FE-SMC-16009	เคาร์เตอร์พยาบาล Ward.16	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
326	16	FE-SMC-16010	ทางเดินหน้าห้อง W.1604	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
327	17	FE-SMC-17001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
328	17	FE-SMC-17002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
329	17	FE-SMC-17003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
330	17	FE-SMC-17004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
331	17	FE-SMC-17005	ชาร์ปประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
332	17	FE-SMC-17006	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
333	17	FE-SMC-17007	ในห้องไฟฟ้า	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
334	17	FE-SMC-17008	ในห้องเครื่องจ่าย	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
335	17	FE-SMC-17009	เคาร์เตอร์พยาบาล Ward.17	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
336	17	FE-SMC-17010	ทางเดินหน้าห้อง W.1704	Dry chemical		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
337	18	FE-SMC-18001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
338	18	FE-SMC-18002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
339	18	FE-SMC-18003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
340	18	FE-SMC-18004	ชาร์ปประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
341	18	FE-SMC-18005	หน้าห้องไฟฟ้า	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
342	18	FE-SMC-18006	ในห้อง AHU	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
343	18	FE-SMC-18007	ถ่าน Solar cell	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
344	18	FE-SMC-18008	หน้าห้องดูดอากาศ1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
345	18	FE-SMC-18009	หน้าห้องดูดอากาศ2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
346	18	FE-SMC-18010	หน้าห้องดูดอากาศ2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
347	18	FE-SMC-18011	ในห้องไฟฟ้า	Halotron		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
348	คาดฟ้า	FE-SMC-0R001	ตู้ Fire Hose 1	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
349	คาดฟ้า	FE-SMC-0R002	ตู้ Fire Hose 2	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
350	คาดฟ้า	FE-SMC-0R003	ตู้ Fire Hose 3	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
351	คาดฟ้า	FE-SMC-0R004	ตู้ Fire Hose 4	Water Mist		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
352	คาดฟ้า	FE-SMC-0R005	ชาร์ปประปา ST1	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
353	คาดฟ้า	FE-SMC-0R006	หน้าห้องลิฟท์1-7	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
354	คาดฟ้า	FE-SMC-0R007	หน้าห้องลิฟท์8-10	Co2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
355	คาดฟ้า	FE-SMC-0R008	หน้าห้องลิฟท์1-7	Co2	รอของ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
356	คาดฟ้า	FE-SMC-0R009	หน้าห้องลิฟท์8-10	Co2	รอของ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
				วันเดือนปี		16/1/68	16/2/68	16/3/68	16/4/68	16/5/68	16/6/68	16/7/68	16/8/68	16/9/68	16/10/68	16/11/68	16/12/68	
				ผู้ดำเนินการ														

MAINTENANCE CHECKLIST FIRE PUMP

ประจำเดือน.....ก.ค.....ปี.....2568.....

วันที่	ระดับ น้ำมันเครื่อง	ระดับ น้ำมันเชื้อเพลิง	TEST RUN	ใช้น้ำมัน	กรองอากาศ	แรงดันน้ำ 150-175 PSI	แท่นยึดเครื่อง	เช็ครั่วท่อน้ำ	แบตเตอรี่	ทำความสะอาด	สภาพทั่วไป	ผู้ปฏิบัติงาน
1	/	1470			/		/	/	27v	/	/	
2	/	1470			/		/	/	27v	/	/	
3	/	1470			/		/	/	27v	/	/	
4	/	1470			/		/	/	27v	/	/	
5	/	1470			/		/	/	23v	/	/	
6	/	1470			/		/	/	23v	/	/	
7	/	1470	/	10	/	25v	/	/	27v	/	/	
8	/	1460			/		/	/	27v	/	/	
9	/	1460			/		/	/	26v	/	/	
10	/	1460			/		/	/	27v	/	/	
11	/	1460			/		/	/	27v	/	/	
12	/	1460			/		/	/	27v	/	/	
13	/	1460			/		/	/	27v	/	/	
14	/	1460	/	10	/	25v	/	/	27v	/	/	
15	/	1450			/		/	/	23v	/	/	
16	/	1450			/		/	/	23v	/	/	
17	/	1450			/		/	/	27v	/	/	
18	/	1450			/		/	/	27v	/	/	
19	/	1450			/		/	/	27v	/	/	
20	/	1450			/		/	/	27v	/	/	
21	/	1450	/	10	/	25v	/	/	27v	/	/	
22	/	1440			/		/	/	27v	/	/	
23	/	1440			/		/	/	27v	/	/	
24	/	1440			/		/	/	27v	/	/	
25	/	1440			/		/	/	27v	/	/	
26	/	1440			/		/	/	27v	/	/	
27	/	1440			/		/	/	27v	/	/	
28	/	1440	/	10	/	25v	/	/	27v	/	/	
29	/	1430			/		/	/	23v	/	/	
30	/	1430			/		/	/	27v	/	/	
31	/	1430			/		/	/	27v	/	/	
รวม												

MAINTENANCE CHECKLIST FIRE PUMP

ประจำเดือน.....๙.๑.....ปี.....2568.....

วันที่	ระดับ น้ำมันเครื่อง	ระดับ น้ำมันเชื้อเพลิง	TEST RUN	ใช้น้ำมัน	กรองอากาศ	แรงดันน้ำ 150-175 PSI	แท่นยึดเครื่อง	เช็ครั่วท่อน้ำ	แบตเตอรี่	ทำความสะอาด	สภาพทั่วไป	ผู้ปฏิบัติงาน
1	/	1430			/		/	/	27V	/	/	
2	/	1430			/		/	/	27V	/	/	
3	/	1430			/		/	/	27V	/	/	
4	/	1430	/	10	/	255	/	/	27V	/	/	
5	/	1420			/		/	/	27V	/	/	
6	/	1420			/		/	/	27V	/	/	
7	/	1420			/		/	/	27V	/	/	
8	/	1420			/		/	/	27V	/	/	
9	/	1420			/		/	/	27V	/	/	
10	/	1420			/		/	/	27V	/	/	
11	/	1420	/	10	/	255	/	/	27V	/	/	
12	/	1410			/		/	/	27V	/	/	
13	/	1410			/		/	/	27V	/	/	
14	/	1410			/		/	/	27V	/	/	
15	/	1410			/		/	/	27V	/	/	
16	/	1410			/		/	/	27V	/	/	
17	/	1410			/		/	/	27V	/	/	
18	/	1410	/	10	/	255	/	/	27V	/	/	
19	/	1400			/		/	/	27V	/	/	
20	/	1400			/		/	/	27V	/	/	
21	/	1400			/		/	/	27V	/	/	
22	/	1400			/		/	/	27V	/	/	
23	/	1400			/		/	/	27V	/	/	
24	/	1400			/		/	/	27V	/	/	
25	/	1400	/	10	/	255	/	/	27V	/	/	
26	/	1390			/		/	/	27V	/	/	
27	/	1390			/		/	/	27V	/	/	
28	/	1390			/		/	/	27V	/	/	
29	/	1390			/		/	/	27V	/	/	
30	/	1390			/		/	/	27V	/	/	
31	/	1390			/		/	/	27V	/	/	
รวม												

MAINTENANCE CHECKLIST FIRE PUMP

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี.....2568.....

วันที่	ระดับ น้ำมันเครื่อง	ระดับ น้ำมันเชื้อเพลิง	TEST RUN	ใช้น้ำมัน	กรองอากาศ	แรงดันน้ำ 150-175 PSI	แท่นยึดเครื่อง	เช็ครั่วท่อน้ำ	แบตเตอรี่	ทำความสะอาด	สภาพทั่วไป	ผู้ปฏิบัติงาน
1	/	1390	/	10	/	255	/	/	27.5	/	/	
2	/	1380			/		/	/	27.5	/	/	
3	/	1380			/		/	/	28 V	/	/	
4	/	1380			/		/	/	28 V	/	/	
5	/	1380			/		/	/	27 V	/	/	
6	/	1380			/		/	/	27 V	/	/	
7	/	1380			/		/	/	28 V	/	/	
8	/	1380	/	10	/	255	/	/	28 V	/	/	
9	/	1370			/		/	/	27.5	/	/	
10	/	1370			/		/	/	27 V	/	/	
11	/	1370			/		/	/	27 V	/	/	
12	/	1370			/		/	/	27 V	/	/	
13	/	1370			/		/	/	27 V	/	/	
14	/	1370			/		/	/	27 V	/	/	
15	/	1380	/	10	/	255	/	/	28 V	/	/	
16	/	1360			/		/	/	27 V	/	/	
17	/	1360			/		/	/	27 V	/	/	
18	/	1360			/		/	/	27 V	/	/	
19	/	1360			/		/	/	27 V	/	/	
20	/	1360			/		/	/	27 V	/	/	
21	/	1360			/		/	/	27 V	/	/	
22	/	1360	/	10	/	255	/	/	28 V	/	/	
23	/	1380			/		/	/	27 V	/	/	
24	/	1380			/		/	/	27 V	/	/	
25	/	1350			/		/	/	27 V	/	/	
26	/	1380			/		/	/	27 V	/	/	
27	/	1380			/		/	/	27 V	/	/	
28	/	1350			/		/	/	27 V	/	/	
29	/	1380	/	10	/	255	/	/	28 V	/	/	
30	/	1380			/		/	/	27	/	/	
31												
รวม												

MAINTENANCE CHECKLIST FIRE PUMP

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2568

วันที่	ระดับ น้ำมันเครื่อง	ระดับ น้ำมันเชื้อเพลิง	TEST RUN	ใช้น้ำมัน	กรองอากาศ	แรงดันน้ำ 150-175 PSI	แท่นยึดเครื่อง	เช็ครั่วท่อน้ำ	แบตเตอรี่	ทำความสะอาด	สภาพทั่วไป	ผู้ปฏิบัติงาน
1	✓	1360			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
2	✓	1380			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
3	✓	1360			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
4	✓	1380			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
5	✓	1350			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
6	✓	1360	✓	10	✓	255	✓	✓	27 V	✓	✓	
7	✓	1340			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
8	✓	1340			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
9	✓	1340			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
10	✓	1340			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
11	✓	1340			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
12	✓	1340			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
13	✓	1340	✓	10	✓	256	✓	✓	27 V	✓	✓	
14	✓	1330			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
15	✓	1330			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
16	✓	1330			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
17	✓	1330			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
18	✓	1330			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
19	✓	1330			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
20	✓	1330	✓	10	✓	255	✓	✓	27 V	✓	✓	
21	✓	1320			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
22	✓	1320			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
23	✓	1320			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
24	✓	1320			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
25	✓	1320			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
26	✓	1320			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
27	✓	1320	✓	10	✓	255	✓	✓	27 V	✓	✓	
28	✓	1310			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
29	✓	1310			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
30	✓	1310			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
31	✓	1310			✓		✓	✓	27 V	✓	✓	
รวม												


MAINTENANCE CHECKLIST FIRE PUMP

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2568

วันที่	ระดับ น้ำมันเครื่อง	ระดับ น้ำมันเชื้อเพลิง	TEST RUN	ใช้น้ำมัน	กรองอากาศ	แรงดันน้ำ 150-175 PSI	แท่นยึดเครื่อง	เช็ครั่วท่อน้ำ	แบตเตอรี่	ทำความสะอาด	สภาพทั่วไป	ผู้ปฏิบัติงาน
1	✓	1310			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
2	✓	1310			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
3	✓	1310	✓	10	✓	256	✓	✓	27 ✓	✓	✓	
4	✓	1300			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
5	✓	1300			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
6	✓	1300			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
7	✓	1300			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
8	✓	1300			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
9	✓	1300			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
10	✓	1300	✓	10	✓	255	✓	✓	27 ✓	✓	✓	
11	✓	1290			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
12	✓	1290			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
13	✓	1290			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
14	✓	1290			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
15	✓	1290			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
16	✓	1290			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
17	✓	1290	✓	10	✓	255	✓	✓	27 ✓	✓	✓	
18	✓	1280			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
19	✓	1280			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
20	✓	1280			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
21	✓	1280			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
22	✓	1280			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
23	✓	1280			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
24	✓	1280	✓	10	✓	255	✓	✓	27 ✓	✓	✓	
25	✓	1270			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
26	✓	1270			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
27	✓	1270			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
28	✓	1270			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
29	✓	1270			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
30	✓	1270			✓		✓	✓	27 ✓	✓	✓	
31												
รวม												

MAINTENANCE CHECKLIST FIRE PUMP

ประจำเดือน.....คีนางคม.....ปี.....2568.....

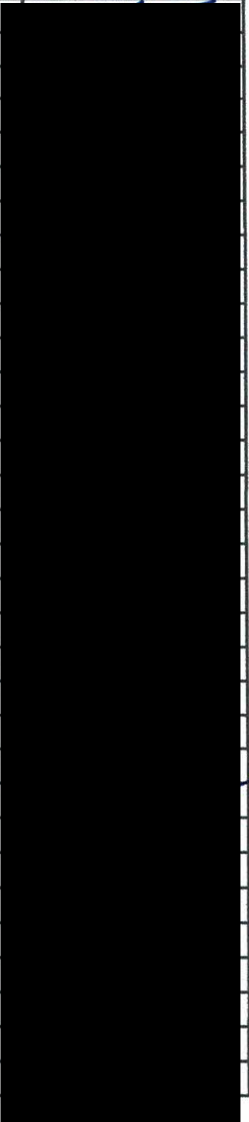วันที่	ระดับ น้ำมันเครื่อง	ระดับ น้ำมันเชื้อเพลิง	TEST RUN	ใช้น้ำมัน	กรองอากาศ	แรงดันน้ำ 150-175 PSI	แท่นยึดเครื่อง	เช็ครั่วท่อน้ำ	แบตเตอรี่	ทำความสะอาด	สภาพทั่วไป	ผู้ปฏิบัติงาน
1	/	1210	✓	10	/	255	/	/	27 V	/	/	
2	/	1210			/		/	/	27 V	/	/	
3	/	1210			/		/	/	27 V	/	/	
4	/	1210			/		/	/	27 V	/	/	
5	/	1210			/		✓	/	27 V	/	/	
6	/	1210			/		/	/	27 V	/	/	
7	/	1210			/		/	/	27 V	/	/	
8	/	1210	/	10	/	255	/	/	27 V	/	/	
9	/	1200			/		/	/	27 V	/	/	
10	/	1200			/		/	/	27 V	/	/	
11	/	1200			/		/	/	27 V	/	/	
12	/	1200			/		/	/	27 V	/	/	
13	/	1200			/		/	/	27 V	/	/	
14	/	1200			/		/	/	27 V	/	/	
15	/	1200	/	10	/	255	/	/	27 V	/	/	
16	/	1200			/		/	/	27 V	/	/	
17	/	1190			/		/	/	27 V	/	/	
18	/	1190			/		/	/	27 V	/	/	
19	/	1190			/		/	/	27 V	/	/	
20	/	1190			/		/	/	27 V	/	/	
21	/	1190			/		/	/	27 V	/	/	
22	/	1190	/	10	/	255	/	/	27 V	/	/	
23	/	1180			/		/	/	27 V	/	/	
24	/	1180			/		/	/	27 V	/	/	
25	/	1180			/		/	/	27 V	/	/	
26	/	1180			/		/	/	27 V	/	/	
27	/	1180			/		/	/	27 V	/	/	
28	/	1180			/		/	/	27 V	/	/	
29	/	1180	/	10	/	255	/	/	27 V	/	/	
30	/	1170			/		/	/	27 V	/	/	
31	/	1170			/		/	/	27 V	/	/	
รวม	✓				✓							