

ภาคผนวกที่ 7

ปริมาณการใช้น้ำ

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำที่ผลิต และ น้ำที่ใช้ในกิจการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

วันที่	ระบบประปา	น้ำประปา	ระบบปั้มส่งน้ำ	น้ำที่ใช้ในกิจการ	มิเตอร์น้ำการประปา	น้ำการประปา	ปริมาณน้ำเก็บในบ่อ	
เดือน	ผ่านกรอง	ที่ผลิต	จากบ่อเก็บน้ำ	ต่อวัน	ส่วนภูมิภาค	ส่วนภูมิภาค/วัน	รอบเช้า	
ปี	เลขมิเตอร์	ต่อคิว	เลขมิเตอร์	คิว		คิว	บ่อที่ 1	บ่อที่ 2
1/7/68	090387	-	193807	360.00	-	-	260	300
2/7/68	"	-	194152	345.00	-	-	290	300
3/7/68	"	-	194548	396.00	-	-	260	300
4/7/68	"	-	194905	357.00	-	-	260	300
5/7/68	"	-	195287	382.00	-	-	310	280
6/7/68	"	-	195685	398.00	-	-	300	260
7/7/68	"	-	196119	434.00	-	-	300	300
8/7/68	"	-	196501	382.00	-	-	300	300
9/7/68	"	-	196829	328.00	-	-	280	300
10/7/68	"	-	197163	334.00	-	-	250	300
11/7/68	"	-	197508	345.00	-	-	240	260
12/7/68	"	-	197869	361.00	-	-	260	210
13/7/68	"	-	198253	384.00	-	-	260	230
14/7/68	"	-	198628	375.00	-	-	210	300
15/7/68	"	-	199095	467.00	-	-	180	240
16/7/68	"	-	199387	292.00	-	-	210	200
17/7/68	"	-	199765	378.00	-	-	240	200
18/7/68	"	-	200157	392.00	-	-	250	300
19/7/68	"	-	200544	387.00	-	-	270	300
20/7/68	"	-	200960	416.00	-	-	280	300
21/7/68	"	-	201370	410.00	-	-	250	300
22/7/68	"	-	201781	411.00	-	-	260	300
23/7/68	"	-	202191	410.00	-	-	280	300
24/7/68	"	-	202585	394.00	-	-	300	300
25/7/68	"	-	202982	397.00	-	-	240	300
26/7/68	"	-	203390	408.00	-	-	290	300
27/7/68	"	-	203861	471.00	-	-	300	250
28/7/68	"	-	204165	304.00	-	-	300	220
29/7/68	"	-	204622	457.00	-	-	300	280
30/7/68	"	-	205078	456.00	-	-	260	300
31/7/68	"	-	205476	398.00	-	-	300	250

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำที่ผลิต และ น้ำที่ใช้ในกิจการ ประจำเดือน สิงหาคม 2568

วันที่	ระบบประปา	น้ำประปา	ระบบปั้มส่งน้ำ	น้ำที่ใช้ในกิจการ	มิเตอร์น้ำประปา	น้ำการประปา	บ่อน้ำใช้รอบดึก	
เดือน	ผ่านกรอง	ที่ผลิต	จากบ่อเก็บน้ำ	ต่อวัน	ส่วนภูมิภาค	ส่วนภูมิภาค/วัน	รอบดึก	
ปี	เลขมิเตอร์	ต่อคิว	เลขมิเตอร์	คิว	เลขมิเตอร์	คิว	บ่อที่ 1	บ่อที่ 2
1/8/68	090387	-	205845	369.00	065042	-	360.00	380.00
2/8/68	"	-	206235	390.00	-	-	370.00	380.00
3/8/68	"	-	206841	580.00	-	-	350.00	380.00
4/8/68	"	-	207154	313.00	-	-	360.00	380.00
5/8/68	"	-	207532	378.00	-	-	350.00	380.00
6/8/68	"	-	207865	333.00	-	-	350.00	380.00
7/8/68	"	-	208251	386.00	-	-	370.00	380.00
8/8/68	"	-	208620	378.00	-	-	360.00	380.00
9/8/68	"	-	209038	409.00	-	-	350.00	380.00
10/8/68	"	-	209473	435.00	-	-	360.00	380.00
11/8/68	"	-	209884	411.00	-	-	370.00	380.00
12/8/68	"	-	210315	431.00	-	-	350.00	380.00
13/8/68	"	-	210676	361.00	-	-	340.00	380.00
14/8/68	000371	541	211021	345.00	-	-	360.00	380.00
15/8/68	000912	411	211451	430.00	-	-	350.00	380.00
16/8/68	001323	425	211861	410.00	-	-	350.00	380.00
17/8/68	001748	367	212232	371.00	-	-	360.00	380.00
18/8/68	002115	463	212626	394.00	-	-	340.00	380.00
19/8/68	002578	541	213031	405.00	-	-	360.00	380.00
20/8/68	003119	561	213466	435.00	-	-	360.00	380.00
21/8/68	003680	544	213885	419.00	-	-	350.00	380.00
22/8/68	004224	464	214378	493.00	-	-	360.00	380.00
23/8/68	004688	201	214844	466.00	-	-	360.00	380.00
24/8/68	004889	554	215161	317.00	-	-	350.00	380.00
25/8/68	005443	526	215682	521.00	-	-	360.00	380.00
26/8/68	005959	403	216011	329.00	-	-	350.00	380.00
27/8/68	006362	388	216420	409.00	-	-	360.00	380.00
28/8/68	006750	376	216816	396.00	-	-	350.00	380.00
29/8/68	007126	376	217215	399.00	-	-	340.00	380.00
30/8/68	007573	447	217608	393.00	-	-	360.00	380.00
31/8/68	008041	468	217979	371.00	-	-	350.00	380.00

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำที่ผลิต และ น้ำที่ใช้ในกิจการ ประจำเดือน กันยายน 2568

วันที่	ระบบประปา	น้ำประปา	ระบบปั้มส่งน้ำ	น้ำที่ใช้ในกิจการ	มิเตอร์น้ำประปา	น้ำการประปา	บ่อน้ำใช้รอบดึก	
เดือน	ผ่านกรอง	ที่ผลิต	จากบ่อเก็บน้ำ	ต่อวัน	ส่วนภูมิภาค	ส่วนภูมิภาค/วัน	รอบดึก	
ปี	เลขมิเตอร์	ต่อคิว	เลขมิเตอร์	คิว	เลขมิเตอร์	คิว	บ่อที่ 1	บ่อที่ 2
1/9/68	008467	426.00	218365	386.00	065042	-	370.00	380.00
2/9/68	008867	400.00	218714	349.00	-	-	370.00	390.00
3/9/68	009187	320.00	219115	401.00	-	-	360.00	380.00
4/9/68	009818	631.00	219454	339.00	-	-	380.00	390.00
5/9/68	010354	536.00	219804	350.00	-	-	370.00	390.00
6/9/68	010757	403.00	220173	369.00	-	-	370.00	390.00
7/9/68	011112	355.00	220530	357.00	-	-	370.00	370.00
8/9/68	011548	436.00	220896	366.00	-	-	370.00	360.00
9/9/68	011823	275.00	221205	309.00	-	-	370.00	350.00
10/9/68	012334	511.00	221594	389.00	-	-	380.00	360.00
11/9/68	012651	317.00	221899	305.00	-	-	370.00	360.00
12/9/68	013037	386.00	222243	344.00	-	-	360.00	370.00
13/9/68	013363	326.00	222584	341.00	-	-	350.00	380.00
14/9/68	013748	385.00	222906	322.00	-	-	380.00	380.00
15/9/68	014178	430.00	223250	344.00	-	-	370.00	360.00
16/9/68	014573	395.00	223597	347.00	-	-	380.00	370.00
17/9/68	014956	383.00	223943	346.00	-	-	360.00	350.00
18/9/68	015382	426.00	224298	355.00	-	-	350.00	360.00
19/9/68	015764	382.00	224655	357.00	-	-	380.00	380.00
20/9/68	016153	389.00	225008	353.00	-	-	370.00	380.00
21/9/68	016543	390.00	225388	380.00	-	-	380.00	360.00
22/9/68	017066	523.00	225791	403.00	-	-	360.00	360.00
23/9/68	017564	498.00	226192	401.00	-	-	370.00	360.00
24/9/68	018027	463.00	226581	389.00	-	-	380.00	370.00
25/9/68	018428	410.00	226932	351.00	-	-	380.00	370.00
26/9/68	018810	382.00	227289	357.00	-	-	360.00	370.00
27/9/68	019230	420.00	227641	352.00	-	-	370.00	380.00
28/9/68	019650	420.00	227991	350.00	-	-	380.00	370.00
29/9/68	020071	421.00	228346	355.00	-	-	380.00	370.00
30/9/68	020515	444.00	228725	379.00	-	-	360.00	380.00
		12483.00		10,746.00				

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำที่ผลิต และ น้ำที่ใช้ในการ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

วันที่	ระบบประปา	น้ำประปา	ระบบปั้มส่งน้ำ	น้ำที่ใช้ในการ	มิเตอร์น้ำประปา	น้ำการประปา	บ่อน้ำใช้รอบดึก	
เดือน	ผ่านกรอง	ที่ผลิต	จากบ่อเก็บน้ำ	ต่อวัน	ส่วนภูมิภาค	ส่วนภูมิภาค/วัน	รอบดึก	
ปี	เลขมิเตอร์	ต่อกิว	เลขมิเตอร์	กิว	เลขมิเตอร์	กิว	บ่อที่ 1	บ่อที่ 2
1/10/68	021120	605.00	229098	373.00	065042	-	390.00	380.00
2/10/68	021614	494.00	229527	429.00	"	-	380.00	370.00
3/10/68	022021	407.00	229893	366.00	"	-	370.00	380.00
4/10/68	022460	439.00	230323	430.00	"	-	380.00	390.00
5/10/68	022899	439.00	230733	410.00	"	-	370.00	380.00
6/10/68	023338	439.00	231172	439.00	"	-	370.00	380.00
7/10/68	023788	450.00	231608	436.00	"	-	360.00	370.00
8/10/68	024277	489.00	232053	445.00	"	-	370.00	360.00
9/10/68	024909	632.00	232490	437.00	"	-	360.00	370.00
10/10/68	025293	374.00	232886	396.00	"	-	380.00	360.00
11/10/68	025713	420.00	233326	440.00	"	-	370.00	360.00
12/10/68	026163	450.00	233756	430.00	"	-	360.00	370.00
13/10/68	026749	586.00	234199	443.00	"	-	360.00	380.00
14/10/68	027139	390.00	234637	438.00	"	-	380.00	380.00
15/10/68	027524	385.00	235048	411.00	"	-	370.00	360.00
16/10/68	028076	552.00	235510	462.00	065208	166.00	380.00	370.00
17/10/68	028586	510.00	235949	439.00	"	-	360.00	370.00
18/10/68	029133	547.00	236389	440.00	"	-	360.00	370.00
19/10/68	029745	612.00	236849	460.00	"	-	380.00	370.00
20/10/68	030097	352.00	237257	408.00	"	-	370.00	370.00
21/10/68	030507	410.00	237643	386.00	"	-	370.00	370.00
22/10/68	031081	574.00	238116	473.00	"	-	370.00	380.00
23/10/68	031571	490.00	238466	350.00	"	-	370.00	360.00
24/10/68	032061	490.00	238913	447.00	"	-	380.00	370.00
25/10/68	032502	448.00	239345	432.00	"	-	380.00	370.00
26/10/68	032851	442.00	239771	426.00	"	-	360.00	370.00
27/10/68	033489	538.00	240207	436.00	"	-	360.00	380.00
28/10/68	033895	406.00	240634	427.00	"	-	270.00	370.00
29/10/68	034507	612.00	241114	480.00	"	-	380.00	370.00
30/10/68	035094	587.00	241609	495.00	"	-	360.00	380.00
31/10/68	035628	534	242134	525.00	"		370.00	370.00
		15,103.00		13,409.00		166.00		

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำที่ผลิต และ น้ำที่ใช้ในกิจการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

วันที่	ระบบประปา	น้ำประปา	ระบบปั้มส่งน้ำ	น้ำที่ใช้ในกิจการ	มิเตอร์น้ำประปา	น้ำการประปา	บ่อน้ำใช้รอบดึก	
เดือน	ผ่านกรอง	ที่ผลิต	จากบ่อเก็บน้ำ	ต่อวัน	ส่วนภูมิภาค	ส่วนภูมิภาค/วัน	รอบดึก	
ปี	เลขมิเตอร์	ต่อคิว	เลขมิเตอร์	คิว	เลขมิเตอร์	คิว	บ่อที่ 1	บ่อที่ 2
1/11/68	036295	667.00	242687	553.00	065208	-	370.00	380.00
2/11/68	036928	633.00	243130	433.00	065209	-	360.00	380.00
3/11/68	037468	540.00	243578	448.00	065258	50.00	350.00	380.00
4/11/68	037984	516.00	244016	438.00	"	-	360.00	380.00
5/11/68	038352	368.00	244421	405.00	"	-	380.00	380.00
6/11/68	038781	429.00	244781	360.00	"	-	380.00	380.00
7/11/68	039298	517.00	245189	408.00	"	-	360.00	370.00
8/11/68	039762	464.00	245561	372.00	"	-	370.00	360.00
9/11/68	040206	444.00	245967	406.00	"	-	360.00	370.00
10/11/68	040658	452.00	246385	418.00	"	-	370.00	360.00
11/11/68	041170	512.00	246825	440.00	"	-	370.00	360.00
12/11/68	041874	704.00	247271	446.00	"	-	360.00	370.00
13/11/68	042286	412.00	247626	355.00	"	-	360.00	370.00
14/11/68	042717	431.00	248072	446.00	"	-	370.00	380.00
15/11/68	043195	478.00	248455	383.00	"	-	370.00	360.00
16/11/68	043795	600.00	248925	470.00	"		370.00	370.00
17/11/68	044400	605.00	249401	476.00	"	-	360.00	380.00
18/11/68	044748	348.00	249741	340.00	"	-	370.00	370.00
19/11/68	045195	447.00	250112	371.00	"	-	380.00	370.00
20/11/68	045775	580.00	250575	463.00	"	-	370.00	380.00
21/11/68	046298	523.00	250874	299.00	"	-	370.00	370.00
22/11/68	046906	608.00	251308	434.00	"	-	370.00	380.00
23/11/68	047507	601.00	251793	485.00	"	-	370.00	360.00
24/11/68	048018	511.00	252132	339.00	"	-	380.00	370.00
25/11/68	048641	623.00	252543	411.00	"	-	380.00	380.00
26/11/68	048916	275.00	252928	385.00	"	-	360.00	370.00
27/11/68	049459	543.00	253362	434.00	"	-	360.00	380.00
28/11/68	050045	586.00	253739	377.00	"	-	270.00	370.00
29/11/68	050457	412.00	254157	418.00	"	-	380.00	380.00
30/11/68	050997	540.00	254575	418.00	"	-	360.00	380.00
		15,369.00		12,431.00		50.00		

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำที่ผลิต และ น้ำที่ใช้ในกิจการ ประจำเดือน ธันวาคม 2568

วันที่	ระบบประปา	น้ำประปา	ระบบปั้มส่งน้ำ	น้ำที่ใช้ในกิจการ	มิเตอร์น้ำประปา	น้ำการประปา	บ่อน้ำใช้รอบดึก	
เดือน	ผ่านกรอง	ที่ผลิต	จากบ่อเก็บน้ำ	ต่อวัน	ส่วนภูมิภาค	ส่วนภูมิภาค/วัน	รอบดึก	
ปี	เลขมิเตอร์	ต่อคิว	เลขมิเตอร์	คิว	เลขมิเตอร์	คิว	บ่อที่ 1	บ่อที่ 2
1/12/68	051504	507.00	255013	438.00	065258	-	340.00	380.00
2/12/68	051998	494.00	255441	428.00	"	-	330.00	380.00
3/12/68	052467	469.00	255871	430.00	"	-	340.00	370.00
4/12/68	052933	466.00	256267	396.00	"	-	350.00	370.00
5/12/68	053519	586.00	256648	381.00	"	-	340.00	370.00
6/12/68	054054	535.00	257080	432.00	"	-	350.00	360.00
7/12/68	054644	590.00	257580	500.00	"	-	330.00	370.00
8/12/68	055250	606.00	258082	502.00	"	-	340.00	370.00
9/12/68	055690	440.00	258409	327.00	"	-	330.00	360.00
10/12/68	056174	484.00	258797	388.00	"	-	340.00	370.00
11/12/68	056646	484.00	259838	450.00	"	-	350.00	380.00
12/12/68	057166	520.00	259628	390.00	"	-	360.00	380.00
13/12/68	057719	553.00	260008	380.00	"	-	340.00	360.00
14/12/68	058199	480.00	260378	370.00	"	-	350.00	370.00
15/12/68	058679	480.00	260748	370.00	"	-	340.00	360.00
16/12/68	059254	575.00	261173	425.00	"	-	340.00	350.00
17/12/68	059693	439.00	261553	380.00	"	-	340.00	360.00
18/12/68	060130	437.00	261894	341.00	"	-	360.00	360.00
19/12/68	060627	497.00	262247	353.00	"	-	330.00	370.00
20/12/68	061098	471.00	262570	323.00	"	-	340.00	350.00
21/12/68	061471	373.00	262926	356.00	"	-	350.00	360.00
22/12/68	062012	541.00	263331	405.00	"	-	360.00	350.00
23/12/68	062446	434.00	263727	396.00	"	-	340.00	340.00
24/12/68	062819	373.00	264100	373.00	"	-	360.00	250.00
25/12/68	063204	385.00	264473	373.00	065350/0000.0	92.00	250.00	230.00
26/12/68	063609	405.00	264867	394.00	065425/0001.1	90.00	320.00	340.00
27/12/68	064007	398.00	265297	430.00	065499/0024.6	82.50	350.00	320.00
28/12/68	064349	342.00	265699	402.00	065660/0036.5	172.00	340.00	340.00
29/12/68	064578	229.00	266088	389.00	065725/0052.0	80.50	270.00	280.00
30/12/68	064845	267.00	266447	359.00	065835/0064.9	119.50	350.00	320.00
31/12/68	065253	408.00	266835	388.00	065974/0083.5	142.00	400.00	350.00

ภาคผนวกที่ 8

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

โรงแรมอโมรา บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
(บริษัท ภัทรบีชรีสอร์ท จำกัด)

จัดทำโดย

คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

30 กันยายน 2567

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงแรมโมรา บีช รีสอร์ท ภูเก็ต

แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงแรมโมรา บีช รีสอร์ท ภูเก็ต จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการของโรงแรม และเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน ประกอบกิจการ และจัดให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของแต่ละพื้นที่ โดยการอบรมประกอบด้วย การดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และต้องมีการฝึกซ้อม ดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

วัตถุประสงค์การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
2. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
3. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงาน ลูกค้า และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการของ โรงแรม กรณีเกิดเพลิงไหม้
4. เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่

1. ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัย 3 แผน คือ
 - 1.1 แผนการตรวจตรา เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
 - 1.2 แผนการอบรม เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย
 - 1.3 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นการสร้างความสนใจและสร้างความตระหนักในอันตราย และผลกระทบจากการเกิดเพลิงไหม้
2. ขณะเกิดเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนการดับเพลิงและลดความสูญเสีย 2 แผน คือ
 - 2.1 แผนการดับเพลิง เพื่อกำหนดบุคคลที่ต้องปฏิบัติภารกิจในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และกำหนด ขั้นตอนการดับเพลิง ให้มีการปฏิบัติตามแผนเพื่อให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้น้อยที่สุด โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนย่อย ได้แก่
 - 2.1.1 แผนขั้นต้น
 - 2.1.2 แผนขั้นรุนแรง

2.2 แผนการอพยพหนีไฟ กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้า และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการของโรงแรมในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน ผู้นำทางหนีไฟ จุดนัดพบ หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ

3. หลังเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้ว จะประกอบด้วย 1 แผน คือ

3.1 แผนการบรรเทาทุกข์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการช่วยชีวิต การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การดูแลทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต การประเมินความเสียหาย รายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1.1 การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ

3.1.2 การสำรวจความเสียหาย

3.1.3 การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคำสั่ง

3.1.4 การช่วยชีวิตและค้นหาผู้เสียชีวิต

3.1.5 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต


3.1.6 การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้

3.1.7 การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

3.1.8 การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้โรงแรมเปิดดำเนินการได้เร็วที่สุด

แผนการตรวจตรา

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

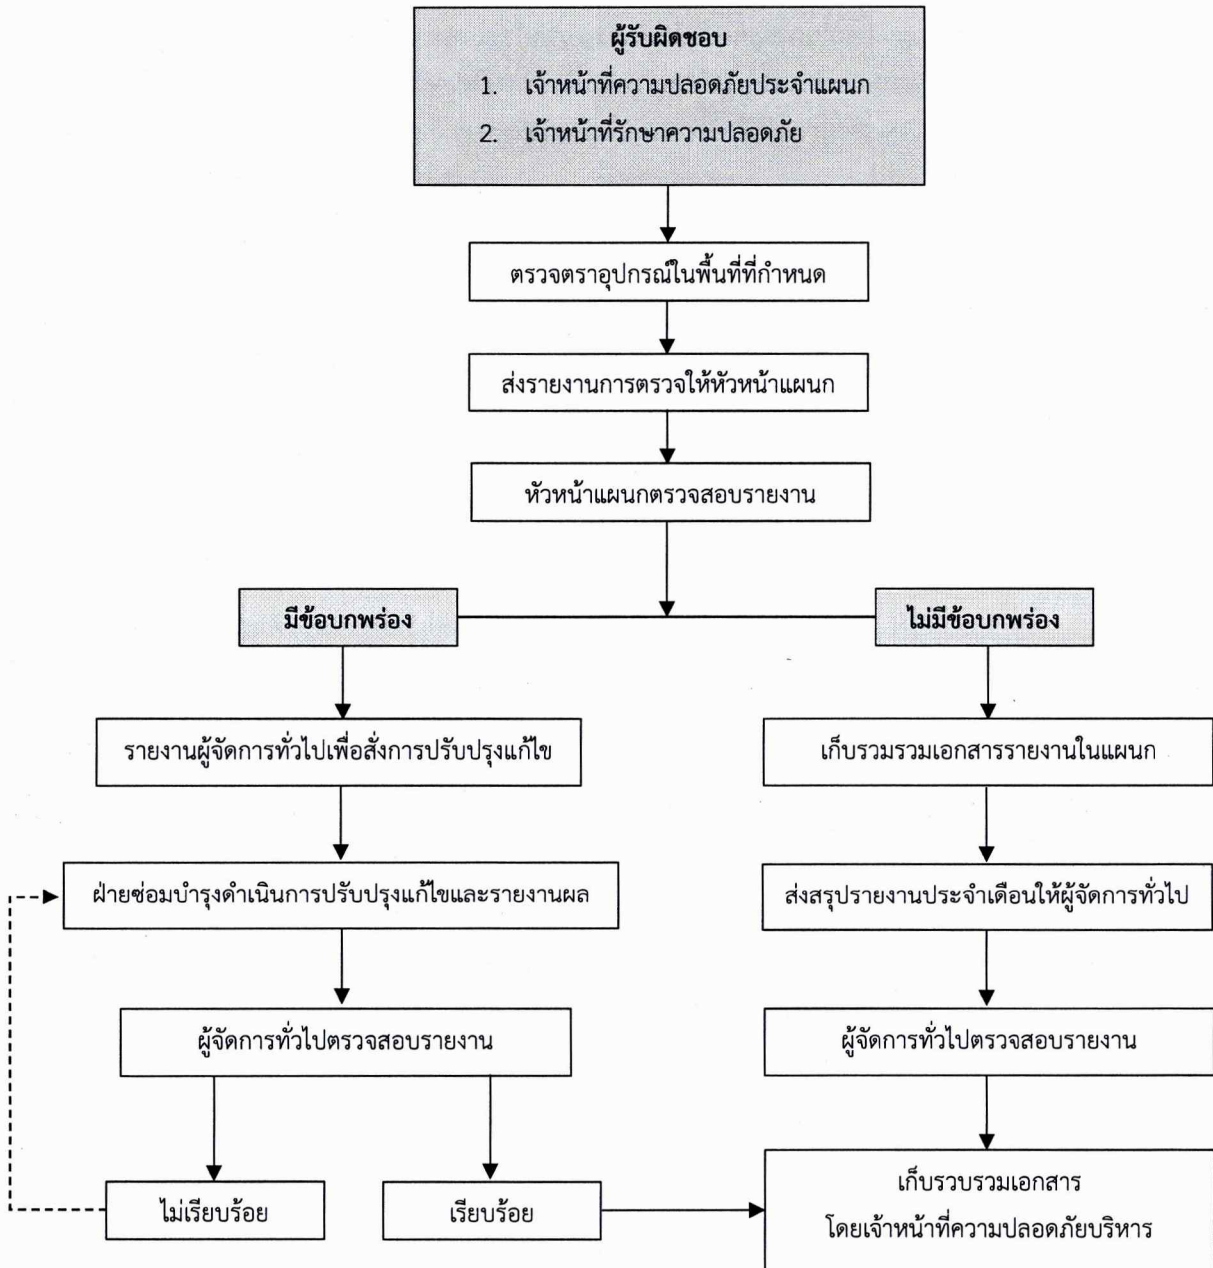

รายงานการตรวจตราเพื่อป้องกันอัคคีภัย

วันที่ _____

แผนก _____

ลำดับ	รายการ	ปัญหา		ปัญหาที่พบ	หมายเหตุ
		มี	ไม่มี		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

ผู้ตรวจ

(_____)

หัวหน้าแผนก

(_____)

แผนการฝึกอบรม

ลำดับ	หลักสูตร	ผู้เข้ารับการอบรม	จำนวน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การดับเพลิงขั้นต้น	พนักงานทุกแผนก	80 คน		นายสมชาย ทองย่น นางสาวภัทราวดี จันทโรทัย
เดือน					
ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.

ลำดับ	หลักสูตร	ผู้เข้ารับการอบรม	จำนวน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ	พนักงานทุกแผนก	160 คน		นายสมชาย ทองย่น นางสาวภัทราวดี จันทโรทัย
เดือน					
ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.


แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

ลำดับ	กิจกรรม	ผู้เข้ารับการอบรม	จำนวน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ประชุมการใช้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	หัวหน้างานทุกคน	15 คน	-	นายสมชาย ทองย่น นางสาวภัทราวดี จันทโรทัย
เดือน					
ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.


ลำดับ	กิจกรรม	ผู้เข้ารับการอบรม	จำนวน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	ประชุมทบทวนรายงานการตรวจตรา และข้อบกพร่องที่ได้รับรายงาน	หัวหน้าแผนกทุกคน	8 คน	-	นายสมชาย ทองย่น นางสาวภัทราวดี จันทโรทัย
เดือน					
ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.

แผนระงับอัคคีภัย

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้

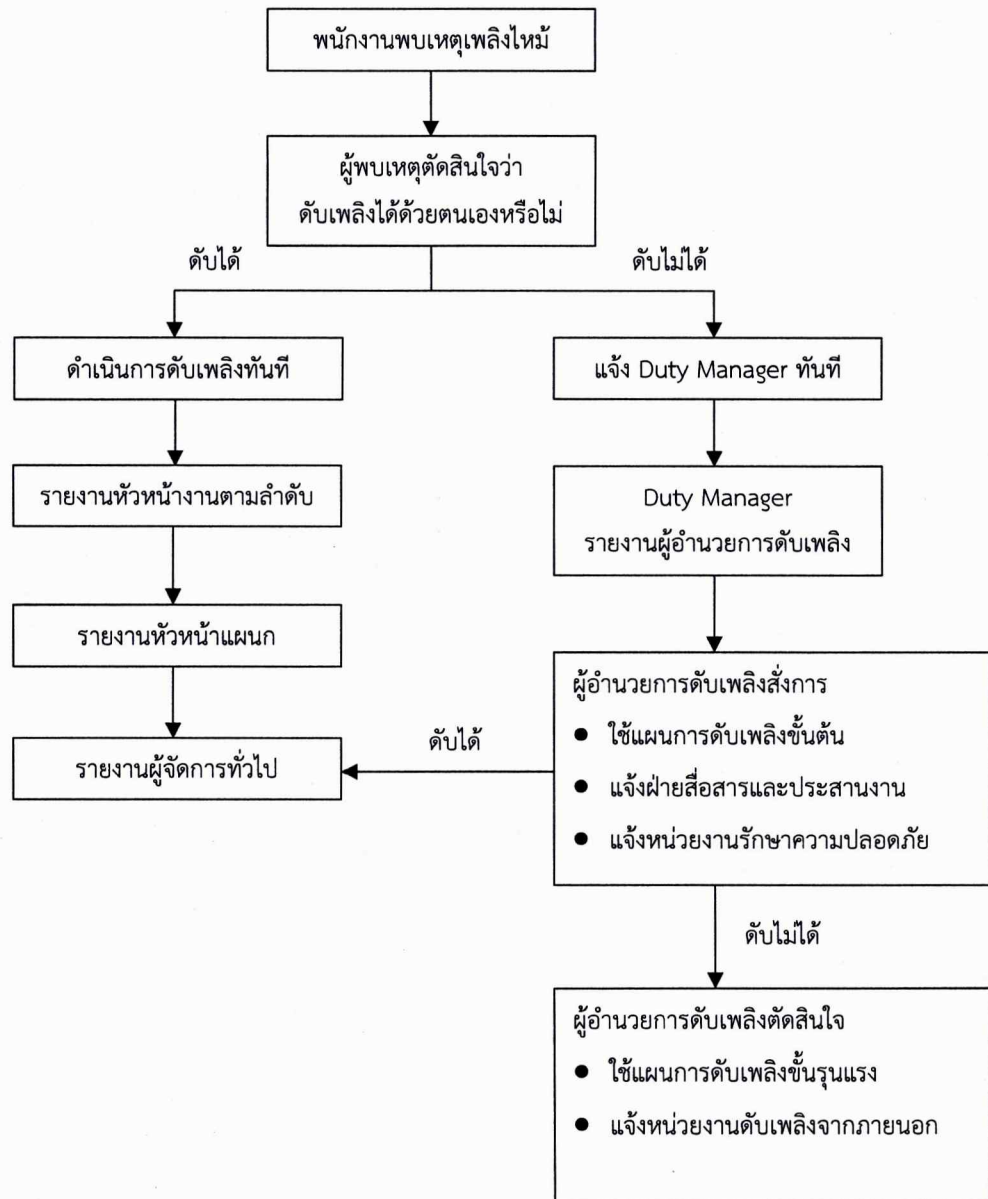

การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

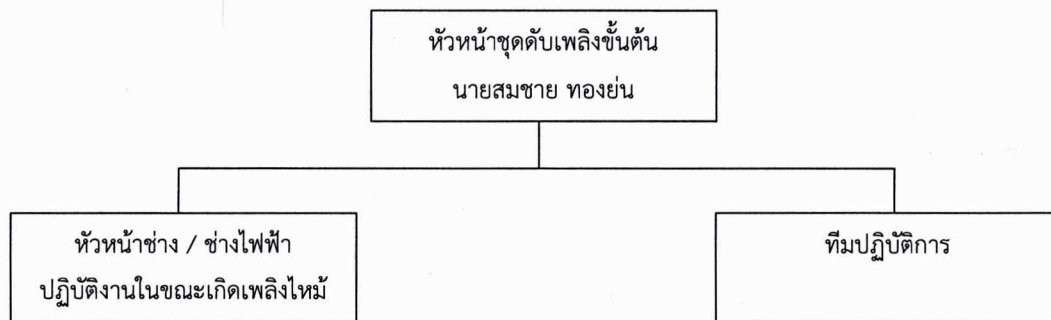

- ผู้รับผิดชอบ
- 1 หัวหน้าช่าง
 - 2 ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง
 - 3 ช่างไฟฟ้าที่ปฏิบัติงานในขณะที่เกิดเหตุ

- ลำดับหน้าที่
- 1 ตัดกระแสไฟฟ้าในที่เกิดเหตุ
 - 2 ขนย้ายวัสดุติดไฟออกห่างจากเพลิงไหม้
 - 3 กันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ

- หัวหน้าชุดดับเพลิงขั้นต้น
1. สั่งการควบคุมระงับเหตุ
 2. แจ้งผู้จัดการทั่วไป
 3. ให้สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณีควบคุมเพลิงไม่ได้

- ผู้รับผิดชอบ
- 1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 - 2 Duty Manager
 - 3 ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานในขณะที่เกิดเหตุ

- ลำดับหน้าที่
- 1 ใช้ถังดับเพลิงในบริเวณนั้นดับเพลิงทันที
 - 2 นำถังดับเพลิงมาเตรียมสนับสนุน
 - 3 ตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุ

การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง




หมายเหตุ

1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง
2. การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ต่างๆ เพียงเล็กน้อย ให้หัวหน้าแผนกดำเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น และแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างหน่วยงานป้องกันระดับอค์กัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
<u>ผู้อำนวยการดับเพลิง</u>	1. รับฟังรายงานต่างๆ เพื่อสั่งการการใช้แผนต่างๆ 2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้จัดการทั่วไป
<u>ฝ่ายไฟฟ้า</u>	1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้รีบเข้าไปที่เกิดเหตุ เพื่อรับคำสั่งตัดไฟจากฝ่ายปฏิบัติการ 2. รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง
<u>ฝ่ายปฏิบัติการ</u>	1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ไม่ว่ามากหรือน้อย ชุดปฏิบัติการชุดนี้จะออกทำการดับเพลิงโดยทันที และให้ปฏิบัติการภายใต้คำสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ 2. ในการปฏิบัติการหากจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยอื่น ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งดำเนินการ 3. เมื่อทราบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ ให้แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง และศูนย์รวมข่าวทันที
<u>ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน</u> ● หน่วยสนับสนุนการดับเพลิง	1. ช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้อำนวยการดับเพลิงและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. รับ-ส่งคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าว 3. สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย 1. ให้รีบไปยังที่เกิดเหตุ คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและหัวหน้าฝ่ายประสานงาน 2. ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ 3. ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้
<u>ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก</u>	1. รับผิดชอบในการกำหนดจุดปลอดภัยในการเก็บวัสดุครุภัณฑ์ 2. อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุครุภัณฑ์ 3. จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย
<u>ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ</u> ● หน่วยติดต่อดับเพลิงจากพื้นที่อื่น ● หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน	1. คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงในบริเวณที่เกิดเหตุ 2. รับคำสั่งและติดต่อขอสนับสนุนหน่วยงานดับเพลิงพื้นที่อื่น 3. พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้ามาช่วยดับเพลิง ให้รายงานตัวต่อผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อทำการแบ่งเป็นชุดช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบัติงาน 1. ให้เดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 2. ทำการควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขณะที่เกิดเพลิงไหม้ 3. ในเวลาปกติให้ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ใช้งานตามรายการตรวจเช็ค
<u>ศูนย์รวมข่าว / สื่อสาร</u>	1. เมื่อได้รับแจ้งข่าวเกิดเพลิงไหม้จะต้องทำการตรวจสอบข่าว 2. แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 3. ติดตามข่าว แจ้งข่าวเป็นระยะ 4. ติดต่อขอความช่วยเหลือ (ถ้ามีการสื่อสาร) 5. แจ้งข่าวอีกครั้งเมื่อเพลิงสงบ

แผนอพยพหนีไฟ

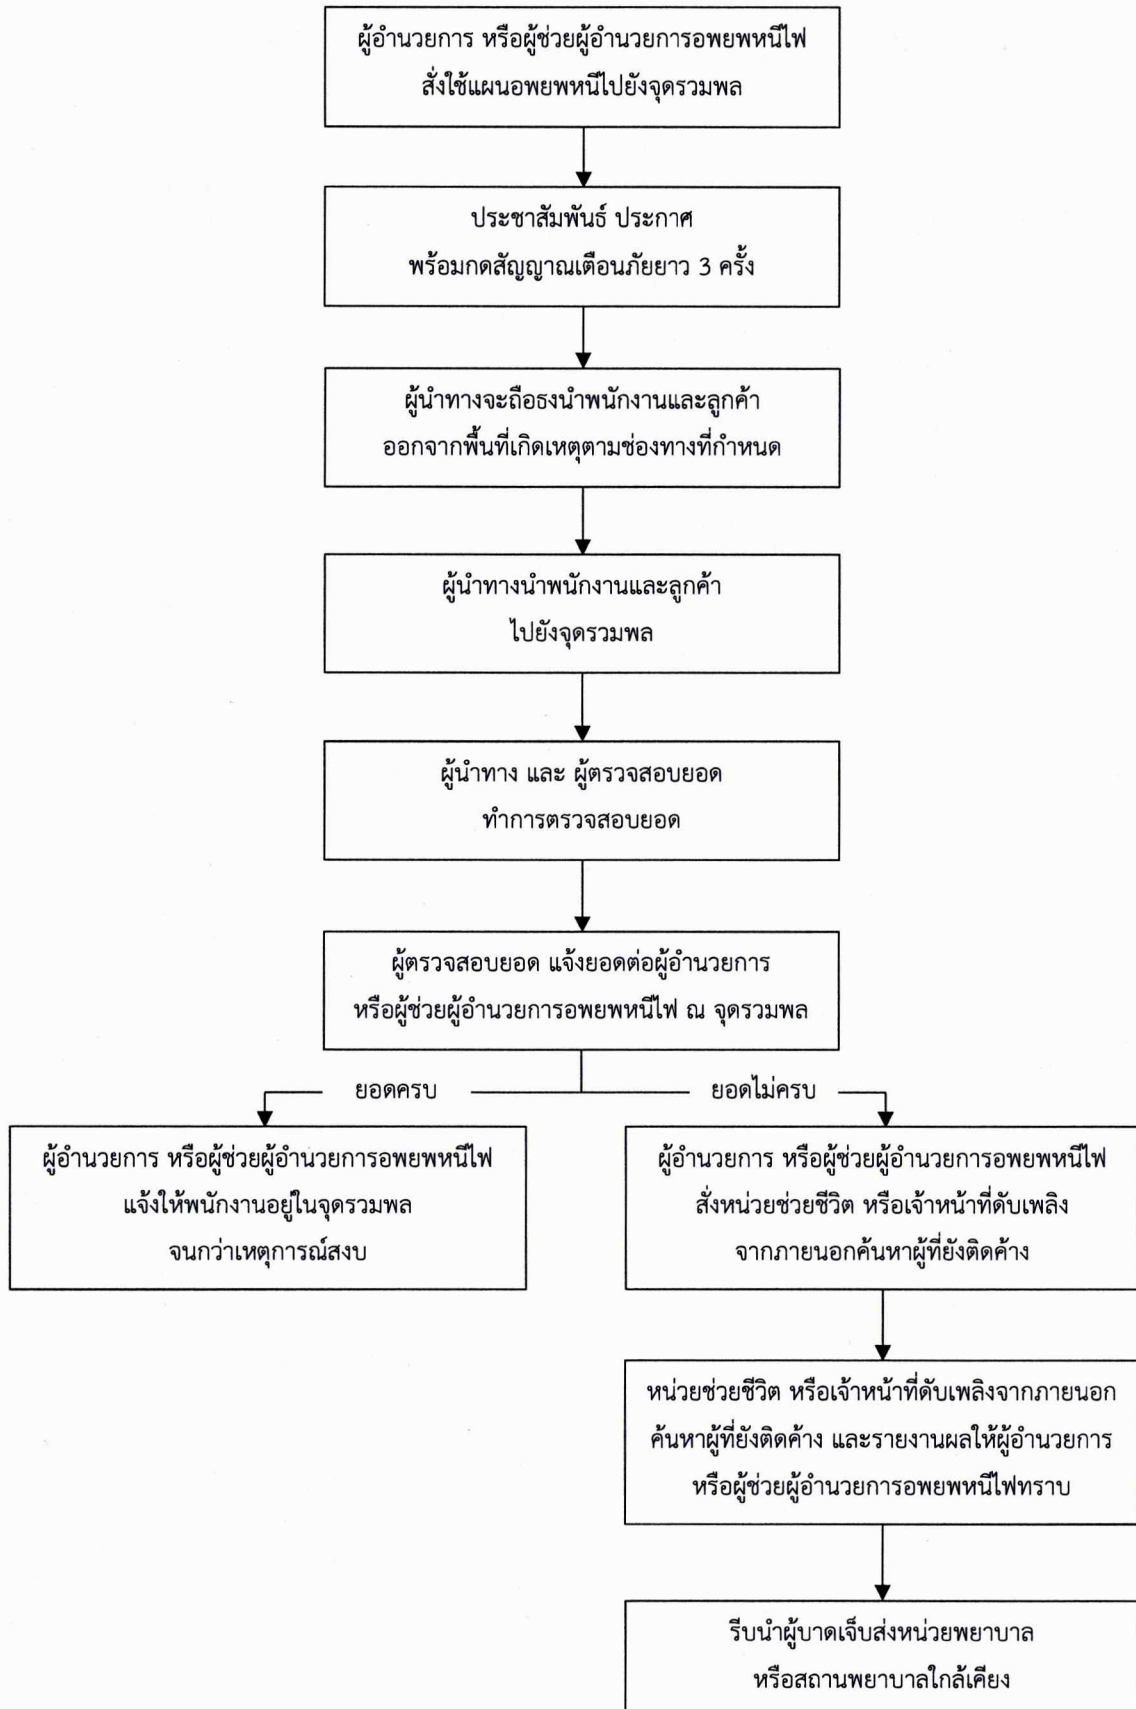

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างแผนอพยพหนีไฟ

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ	1. สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟ 2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. สั่งหน่วยช่วยชีวิต หรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากภายนอก ค้นหาผู้ติดค้าง 4. ควบคุมให้พนักงานอยู่ในจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ
ผู้นำทางหนีไฟ	1. มีหน้าที่นำทางพนักงานและลูกค้าไปทางออกที่จัดไว้
หน่วยตรวจสอบยอด 1. Asst. Front Office Manager. 2. Senior HR Supervisor	1. มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนบุคลากรที่อพยพมา ณ จุดรวมพล 2. รายงานจำนวนบุคลากรต่อผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ
หน่วยช่วยชีวิต 1. Lifeguard 2. Pool Attendant 3. Public Area Supervisor	1. มีหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตผู้ที่ติดค้างอยู่ในอาคาร หรือพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย 2. มีหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่อพยพมา ณ จุดรวมพล 3. ประสานงานในการส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล
หน่วยยานพาหนะ 1. Bellman & Driver 2. พนักงานขับรถ	1. รอรับคำสั่งจากหน่วยช่วยชีวิต ในการนำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล 2. อำนวยความสะดวกด้านยานพาหนะ ให้หน่วยงานอื่นตามความจำเป็น

หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในแผนบรรเทาทุกข์

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
หัวหน้าทีม – Director of HR ผู้ร่วมทีม – HR Team	1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
หัวหน้าทีม – Property Manager ผู้ร่วมทีม – Asst. Property Manager	2. การสำรวจความเสียหาย
หัวหน้าทีม – Chief Engineer ผู้ร่วมทีม – Engineering Team / Lifeguard	3. การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย
หัวหน้าทีม – Chief Concierge ผู้ร่วมทีม – Bellman	4. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทศพยสิน และผู้เสียชีวิต
หัวหน้าทีม – Property Manager ผู้ร่วมทีม – Asst. Chief Engineer	5. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
หัวหน้าทีม – Director of HR ผู้ร่วมทีม – Senior HR Supervisor, HR & Training Coordinator	6. การช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
หัวหน้าทีม – General Manager ผู้ร่วมทีม – Room Division Manager	7. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้โรงแรมเปิดทำการได้โดยเร็วที่สุด

มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ไว้ดังนี้

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดในสถานประกอบการ บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

1. จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งการจัดอุปกรณ์ดับเพลิง การเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด การกำจัดของเสียที่ติดไฟง่าย การป้องกันฟ้าผ่า การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การจัดทำทางหนีไฟ รวมถึงการก่อสร้างอาคารที่มีระบบป้องกันอัคคีภัย
2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งในด้านการตรวจตรา การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์
3. จัดให้มีช่องทางผ่านสู่ทางออกตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
4. สำหรับบริเวณที่มีเครื่องจักรติดตั้งอยู่ หรือมีกองวัสดุสิ่งของ หรือผนัง หรือสิ่งอื่นนั้น ต้องจัดให้มีช่องทางผ่านสู่ทางออกซึ่งมีความกว้างตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
5. จัดให้มีทางออกทุกอาคาร อย่างน้อยสองทางที่สามารถอพยพพนักงานและลูกค้าทั้งหมดออกจากอาคาร โดยออกสู่ทางออกสุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกินห้านาทีอย่างปลอดภัย
6. ทางออกสุดท้าย เป็นทางที่ไปสู่บริเวณที่ปลอดภัย เช่น ถนน สนาม ฯลฯ
7. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ และระบบน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
8. จัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิง
9. ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงเข้าอาคาร และภายในอาคารเป็นแบบเดียวกันหรือขนาดเท่ากันกับที่ใช้ในหน่วยงานดับเพลิงของทางราชการ
10. สายส่งน้ำดับเพลิงมีความยาว หรือต่อกันได้ความยาวที่เพียงพอจะควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงได้
11. ระบบการส่งน้ำที่เก็บกักน้ำ ปัมพ์น้ำ และการติดตั้ง ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรโยธา และมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม้
12. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือฮาลอน หรือผงเคมีแห้ง หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ บี ซี และ ดี
13. มีการซ่อมบำรุง และตรวจตราให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาณที่กำหนดตามชนิดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
14. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง
15. จัดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
16. ให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ต่อน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นกำหนด
17. จัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับ
18. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง และการฝึกซ้อมดับเพลิงโดยเฉพาะ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงมือ หมวก หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควันพิษ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานใช้ในการดับเพลิง
19. ป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากการแผ่รังสี การนำหรือการพาความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนสูงไปสู่วัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น จัดทำฉนวนหุ้มหรือปิดกั้น

20. มีการจัดแยกเก็บวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด รวมถึงวัตถุที่เมื่ออยู่รวมกันแล้วจะเกิดปฏิกิริยาหรือการหมักหมมทำให้กลายเป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด มิให้ปะปนกัน และเก็บในถังที่มีฉนวนกันไฟ และประตูทนไฟที่ปิดได้เอง และปิดกุญแจทุกครั้งเมื่อไม่มีการปฏิบัติงานในห้องนั้นแล้ว
21. วัตถุที่ไวต่อการทำปฏิกิริยาแล้วเกิดการลุกไหม้ได้นั้น ให้มีการแยกจัดเก็บไว้ต่างหาก โดยให้อยู่ห่างจากอาคาร และวัตถุติดไฟในระยะที่ปลอดภัย
22. ควบคุมมิให้เกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการติดไฟ
23. จัดทำป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” บริเวณห้องเก็บวัตถุไวไฟ
24. จัดให้มีสายล่อฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
25. จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดปล่องเสียง ให้พนักงานและลูกค้าที่อยู่ภายในอาคารได้ยินทั่วถึง
26. มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
27. จัดให้มีกลุ่มพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีผู้อำนวยการป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้ดำเนินการในการดำเนินงานทั้งระบบประจำอยู่ตลอดเวลา
28. จัดให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
29. จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพพนักงานออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ
30. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

หน่วยงานภายในโรงแรม

- | | |
|------------------------|------------------|
| ■ ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน | หมายเลขภายใน “0” |
|------------------------|------------------|

หน่วยงานภายนอก

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| ■ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 076-326067 |
| ■ สถานีดับเพลิงเชิงทะเล | 076-325225 / 199 |
| ■ สถานีตำรวจเชิงทะเล | 076-325630 / 191 |
| ■ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถลาง | 076-386880 / 1129 |

ภาคผนวกที่ 9

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME :EMERGENCY LIGHT

MANTH : JULY 2025

DESCRIPTION/รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Emergency Light						
B 1	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B2	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B3	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 4	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B5	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B6	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 7	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B8	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B9	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 10	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B11	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
Comment /ข้อสังเกต		Conductor				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : EMERGENCY LIGHT

MANTH : JULY 2025

DESCRIPTION/รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Emergency Light						
B12	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B13	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B14	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
M/K	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
MEETING ROOM 1						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
MEETING ROOM 2						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
ISLA RESTAURANT						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
NORA RESTAURANT						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
SPA ROOM						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
Comment /ข้อสังเกต		Conductor				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME :EMERGENCY LIGHT

MANTH : AUGUST 2025

DESCRIPTION/รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Emergency Light						
B 1	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B2	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B3	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 4	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B5	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B6	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 7	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B8	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B9	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 10	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B11	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
Comment /ข้อสังเกต		Conductor				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : EMERGENCY LIGHT

MANTH : AUGUST 2025

DESCRIPTION/รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Emergency Light						
B12	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B13	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B14	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
M/K	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
MEETING ROOM 1						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
MEETING ROOM 2						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
ISLA RESTAURANT						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
NORA RESTAURANT						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
SPA ROOM						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
Comment / ข้อสังเกต		Conductor				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME :EMERGENCY LIGHT

MANTH : SEPTEMBER 2025

DESCRIPTION/รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Emergency Light						
B 1	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B2	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B3	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 4	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B5	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B6	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 7	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B8	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B9	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 10	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B11	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
Comment /ข้อสังเกต		Conductor				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : EMERGENCY LIGHT

MANTH : SEPTEMBER 2025

DESCRIPTION/รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Emergency Light						
B12	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B13	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B14	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
M/K	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
MEETING ROOM 1						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
MEETING ROOM 2						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
ISLA RESTAURANT						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
NORA RESTAURANT						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
SPA ROOM						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
Comment /ข้อสังเกต		Conductor				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME :EMERGENCY LIGHT

MANTH : OCTOBER 2025

DESCRIPTION/รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Emergency Light						
B 1	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B2	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B3	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 4	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B5	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B6	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 7	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B8	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B9	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 10	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B11	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
Comment /ข้อสังเกต		Conductor				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : EMERGENCY LIGHT

MANTH : OCTOBER 2025

DESCRIPTION/รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Emergency Light						
B12	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B13	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B14	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
M/K	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
MEETING ROOM 1						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
MEETING ROOM 2						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
ISLA RESTAURANT						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
NORA RESTAURANT						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
SPA ROOM						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
Comment /ข้อสังเกต		Conductor				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME :EMERGENCY LIGHT

MANTH : NOVEMBER 2025

DESCRIPTION/รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Emergency Light						
B 1	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B2	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B3	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 4	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B5	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B6	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 7	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B8	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B9	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 10	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B11	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
Comment /ข้อสังเกต		Conductor				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : EMERGENCY LIGHT

MANTH : NOVEMBER 2025

DESCRIPTION/รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Emergency Light						
B12	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B13	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B14	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
M/K	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
MEETING ROOM 1						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
MEETING ROOM 2						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
ISLA RESTAURANT						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
NORA RESTAURANT						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
SPA ROOM						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
Comment / ข้อสังเกต		Conductor				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME :EMERGENCY LIGHT

MANTH : DECEMBER 2025

DESCRIPTION/รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Emergency Light						
B 1	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B2	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B3	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 4	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B5	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B6	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 7	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B8	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B9	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B 10	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B11	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
Comment /ข้อสังเกต		Conductor				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : EMERGENCY LIGHT

MANTH : DECEMBER 2025

DESCRIPTION/รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Emergency Light						
B12	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B13	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
B14	FLOOR1	-	-	-	-	-
	FLOOR2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	FLOOR3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
M/K	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
MEETING ROOM 1						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
MEETING ROOM 2						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
ISLA RESTAURANT						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
NORA RESTAURANT						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
3	Emergency Light No.3	✓	OK	OK	OK	ปกติ
SPA ROOM						
1	Emergency Light No.1	✓	OK	OK	OK	ปกติ
2	Emergency Light No.2	✓	OK	OK	OK	ปกติ
Comment /ข้อสังเกต		Conductor				