


ภาคผนวก 4

การทำความสะอาดถังเก็บน้ำต่าง ๆ ของโครงการ


ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าเมื่อวันที่ 11/6/69

และแผนงานล้างถังใต้ดินเดือน สิงหาคม 2569

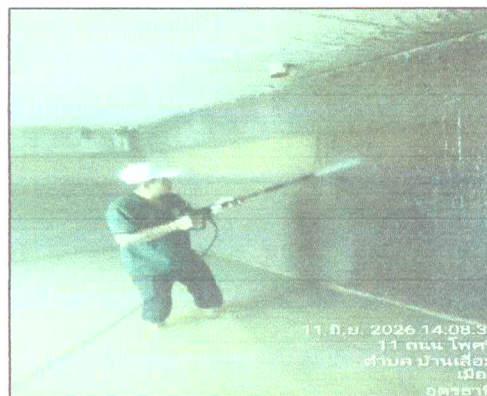


ภาคผนวก 5

อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และการดูแล

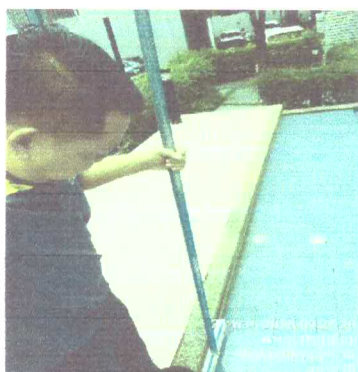

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ล้างระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ Back Wash ถังกรองทราย เป็นประจำทุกวัน



จัดเก็บสารเคมีสำหรับเติมสระว่ายน้ำให้มิดชิดเป็นสัดส่วน



เก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ(ความถี่ 6 เดือน /ครั้ง)

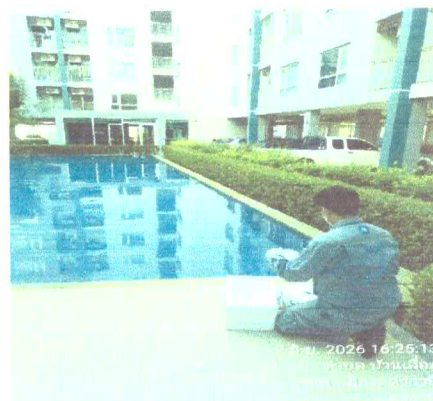

ตารางวัดค่าน้ำประปา น้ำ นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานีประจำเดือน มกราคม 2569

ครั้งที่ 1 (เปิดสระ)					ครั้งที่ 2 (ปิดสระ)				
วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ	วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ
1	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	1	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
2	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	2	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
3	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	3	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
4	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุม	4	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุม
5	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	5	21.00 น.	7.0	1.0	ประทุม
6	09.00 น.	7.4	1.0	สุริยา	6	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
7	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	7	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
8	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	8	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุม
9	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	9	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
10	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	10	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
11	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	11	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
12	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	12	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
13	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	13	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
14	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	14	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
15	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	15	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
16	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	16	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
17	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	17	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
18	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	18	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
19	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุม	19	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
20	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	20	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุม
21	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุม	21	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
22	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	22	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
23	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุม	23	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุม
24	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	24	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
25	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	25	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
26	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	26	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
27	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุม	27	21.00 น.	7.0	1.0	สุริยา
28	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	28	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
29	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	29	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
30	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	30	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
31	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	31	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม

ค่ามาตรฐาน CL : 1.0 -3.0 ppm ค่ามาตรฐาน PH: 7.2- 7.6 *aspire* 1/21/69
 นิติบุคคล

ตารางวัดค่าน้ำประปา น้ำ นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ครั้งที่ 1 (เปิดสระ)					ครั้งที่ 2 (ปิดสระ)				
วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ	วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ
1	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	1	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
2	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุม	2	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
3	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	3	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุม
4	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	4	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
5	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	5	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุม
6	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	6	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุม
7	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุม	7	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุม
8	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	8	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
9	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	9	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
10	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	10	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
11	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	11	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
12	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุม	12	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
13	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	13	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
14	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุม	14	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
15	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	15	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
16	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	16	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
17	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	17	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุม
18	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	18	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุม
19	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	19	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
20	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	20	21.00 น.	7.0	1.0	ประทุม
21	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุม	21	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
22	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	22	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
23	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	23	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
24	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	24	21.00 น.	7.0	1.0	สุริยา
25	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุม	25	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
26	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	26	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
27	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุม	27	21.00 น.	7.0	1.5	สุริยา
28	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	28	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
29	09.00 น.				29	21.00 น.			
30	09.00 น.				30	21.00 น.			
31	09.00 น.				31	21.00 น.			

ค่ามาตรฐาน CL : 1.0 -3.0 ppm ค่ามาตรฐาน PH: 7.2- 7.6

Signature 1/3/69

aspire
สำนักงานนิติบุคคล

ตารางวัดค่าน้ำประปา น้ำ นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานีประจำเดือน มีนาคม 2569

ครั้งที่ 1 (เปิดสระ)					ครั้งที่ 2 (ปิดสระ)				
วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ	วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ
1	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	1	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
2	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	2	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
3	09.00 น.	7.0	1.5	สุริยา	3	21.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร
4	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	4	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร
5	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	5	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
6	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	6	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
7	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	7	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
8	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	8	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
9	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	9	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
10	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	10	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
11	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	11	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
12	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	12	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
13	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	13	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร
14	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	14	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
15	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	15	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
16	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	16	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
17	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	17	21.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร
18	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	18	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
19	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	19	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
20	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	20	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
21	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	21	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
22	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	22	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
23	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	23	21.00 น.	7.0	1.5	สุริยา
24	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	24	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
25	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	25	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
26	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	26	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
27	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	27	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
28	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	28	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
29	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	29	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
30	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	30	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
31	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	31	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร

ค่ามาตรฐาน CL : 1.0 -3.0 ppm ค่ามาตรฐาน PH: 7.2- 7.6

11/4/69

aspire

สำนักงานนิติบุคคล

ตารางวัดค่าน้ำประปา น้ำ นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานีประจำเดือน เมษายน 2569

ครั้งที่ 1 (เปิดสระ)					ครั้งที่ 2 (ปิดสระ)				
วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ	วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ
1	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	1	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุม
2	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	2	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุม
3	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	3	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
4	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	4	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุม
5	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	5	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
6	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	6	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
7	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	7	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
8	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุม	8	21.00 น.	7.0	1.0	สุริยา
9	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	9	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
10	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุม	10	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
11	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุม	11	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
12	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	12	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
13	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	13	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
14	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	14	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
15	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	15	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
16	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	16	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
17	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	17	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
18	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	18	21.00 น.	7.2	1.5	ธนา
19	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	19	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
20	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	20	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
21	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุม	21	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุม
22	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	22	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
23	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	23	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
24	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุม	24	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุม
25	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	25	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
26	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	26	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
27	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุม	27	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
28	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	28	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
29	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	29	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
30	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	30	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุม
31	09.00 น.				31	21.00 น.			

ค่ามาตรฐาน CL : 1.0 -3.0 ppm ค่ามาตรฐาน PH: 7.2- 7.6

aspire 1/5/69 สำนักงานนิติบุคคล

ตารางวัดค่าน้ำประจ่ายน้ำ นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานีประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ครั้งที่ 1 (เปิดสระ)					ครั้งที่ 2 (ปิดสระ)				
วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ	วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ
1	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร	1	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
2	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	2	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
3	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	3	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
4	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	4	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
5	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	5	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
6	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	6	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
7	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	7	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
8	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร	8	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
9	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร	9	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
10	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร	10	21.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร
11	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	11	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
12	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	12	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
13	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	13	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
14	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	14	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
15	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	15	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
16	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร	16	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
17	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	17	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
18	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	18	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
19	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร	19	21.00 น.	7.0	1.0	สุริยา
20	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	20	21.00 น.	7.0	1.5	สุริยา
21	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	21	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
22	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร	22	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
23	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร	23	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร
24	09.00 น.	7.4	1.0	สุริยา	24	21.00 น.	7.4	1.0	สุริยา
25	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร	25	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
26	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	26	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
27	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	27	21.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร
28	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	28	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
29	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	29	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
30	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	30	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
31	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	31	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา

ค่ามาตรฐาน CL : 1.0 -3.0 ppm ค่ามาตรฐาน PH: 7.2-7.6

1/6/69

aspire
สำนักงานนิติบุคคล

ตารางวัดค่าน้ำประปา น้ำ นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานีประจำเดือน มิถุนายน 2569

ครั้งที่ 1 (เปิดสระ)					ครั้งที่ 2 (ปิดสระ)				
วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ	วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ
1	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร	1	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
2	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	2	21.00 น.	7.0	1.0	สุริยา
3	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	3	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
4	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	4	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
5	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	5	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
6	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	6	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
7	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	7	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
8	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	8	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
9	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	9	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร
10	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	10	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
11	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	11	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
12	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	12	21.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร
13	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	13	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
14	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	14	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
15	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	15	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
16	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	16	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
17	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	17	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
18	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	18	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
19	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร	19	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
20	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	20	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
21	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	21	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
22	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	22	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
23	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	23	21.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร
24	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	24	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
25	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	25	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
26	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	26	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
27	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร	27	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
28	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	28	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
29	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	29	21.00 น.	7.0	1.5	สุริยา
30	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	30	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
31	09.00 น.				31	21.00 น.			

ค่ามาตรฐาน CL : 1.0 -3.0 ppm ค่ามาตรฐาน PH: 7.2- 7.6

11/7/69

 aspire
 สำนักงานนิคมฯ

ภาคผนวก 6

พื้นที่สีเขียว และงานสวน





ภาคผนวก 7

ป้ายสัญลักษณ์ต่าง

ภาพแสดงจุดรวมพล



ป้ายเตือน และป้ายต่างๆภายในโครงการ

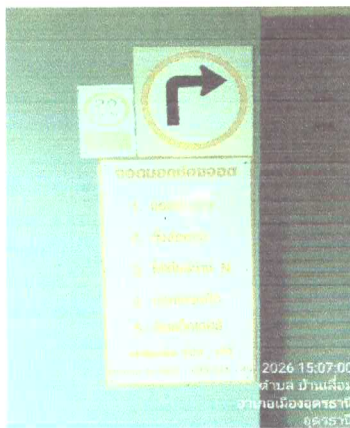
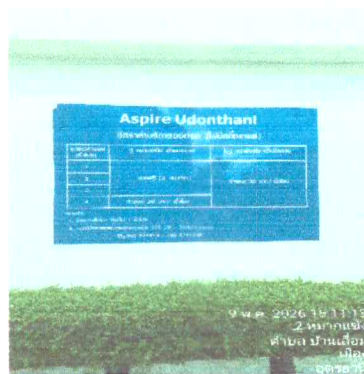


ภาพแสดงหัวรับน้ำดับเพลิงของอาคาร A และ B



ความสะอาด และการกำจัดขยะมูลฝอย

การจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล :

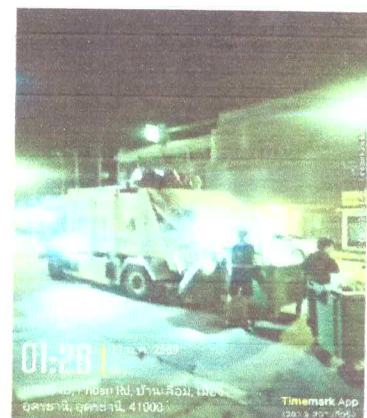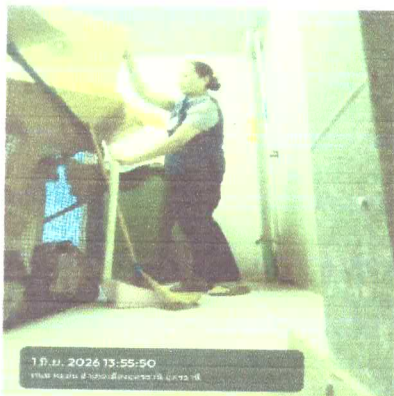

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ห้องพักขยะแห้งและห้องพักขยะเปียก




แนวทางจัดการขยะรีไซเคิล



ภาคผนวก 9

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569 วันที่ 29/3/2569

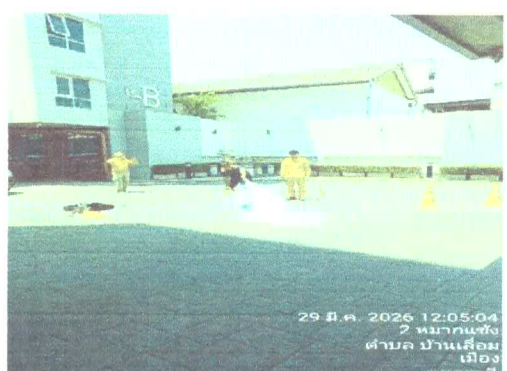

วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในตึกอาคารชุดแอสปายอุดรธานี

เรียน กลุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1. แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

เนื่องด้วยอาคารที่พักอาศัย ASPIRE UDONTHANI เลขที่ 669 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (ประจำปี พ.ศ.2569) ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียอันอาจเกิดขึ้นจาก อัคคีภัย และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้พักอาศัยและใช้บริการ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยเจ้าหน้าที่จาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ได้จัดคณะวิทยากรเป็นผู้ทำการฝึกอบรมดังกล่าว ไปแล้วนั้น

ฝ่ายบริหารนิติบุคคลอาคารชุด แอสปายอุดรธานี จึงขอส่งแบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ มายังท่านเพื่อได้โปรดพิจารณา ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(คุณ พิชรินทร์ พรหมโคตร)

ผู้จัดการอาคาร

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ชื่อ 9.3.69

วันที่ 7 พ.ค. 69

..... สำนักงานจังหวัดอุดรธานี



เทศบาลนครอุดรธานี

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๖๒

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย อุดรธานี

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖๙ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ได้ดำเนินการฝึกอบรมเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัย พุทธศักราช ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ (ผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ๑๑๓ คน)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(นายกิตติกร ภิรมานนท์)

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


งานทำบุญอาคารและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569



ภาคผนวก 10

การตรวจสอบอาคาร และการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร และการ อำนวยความสะดวก

ภาพแสดงการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและกล้อวงจรปิด

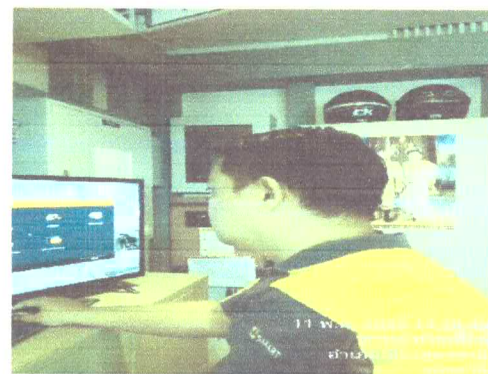

ภาพแสดงการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า





ภาพแสดงการบำรุงรักษาปั้มน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาพแสดงการบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร

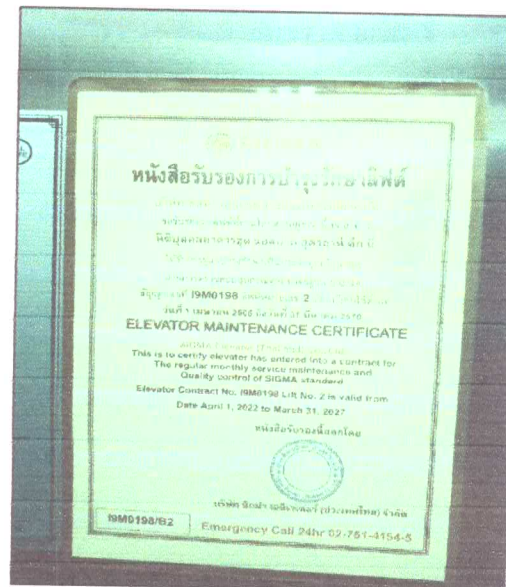
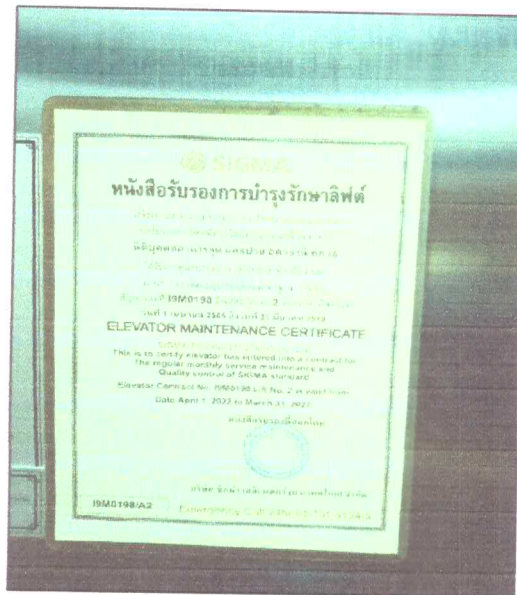


ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาลิฟต์จำนวน 4 เครื่อง
แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 5 ปี (1/3/65-31/3/70)
เข้าตรวจเช็คบำรุงรักษา 1 ครั้ง/เดือน
ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชม.


รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาพแสดงเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

จราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

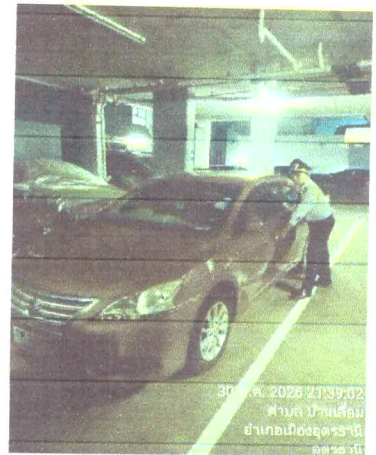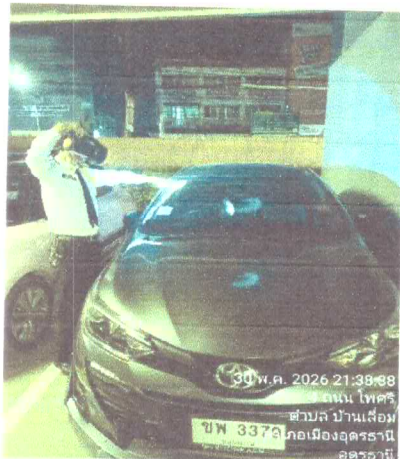



สายตรวจเข้าตรวจสอบกล่องแดงบริการตลอด 24 ชั่วโมง

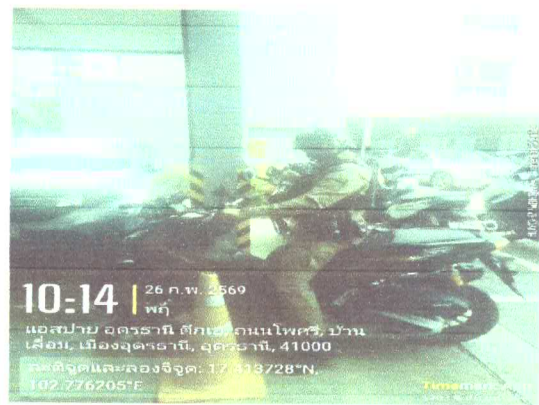

การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน

การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน :


ไฟทางเดินส่วนกลางควบคุมด้วยสวิตช์ WIFI ตั้งค่าการเปิดปิดตามฤดูกาลผ่าน
Application Smart life สลับการเปิดใช้งานกลางวันและกลางคืน
(เปิดหลอดเว้นหลอด)

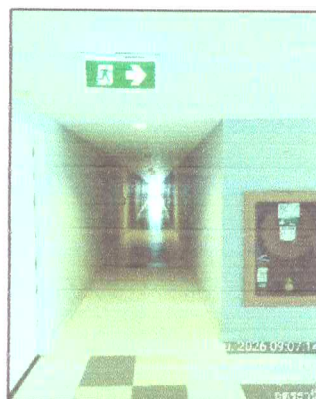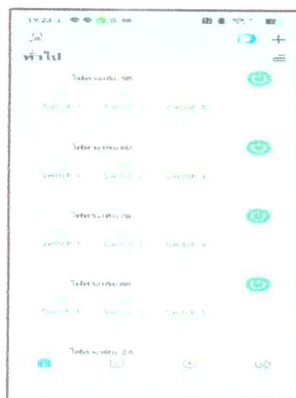



กำหนดเวลาเปิด-ปิดให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการใช้งาน
(ปิดไฟทางเดินส่วนกลางทุกชั้น 10.00น.-15.00น.)

Before

After

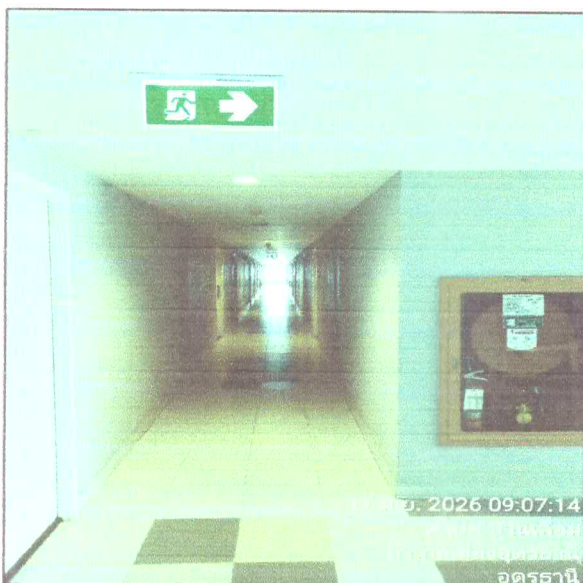

ภาพแสดงการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

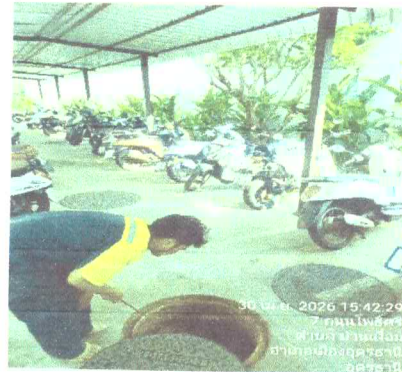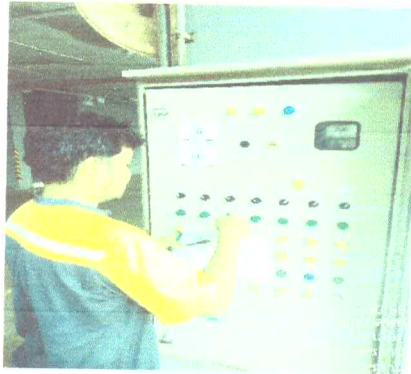


แผนงานสูบน้ำบ่อเกรอะประจำปี 2568เมื่อวันที่ 18-23 /3 / 69



รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย / การป้องกันอัคคีภัย :

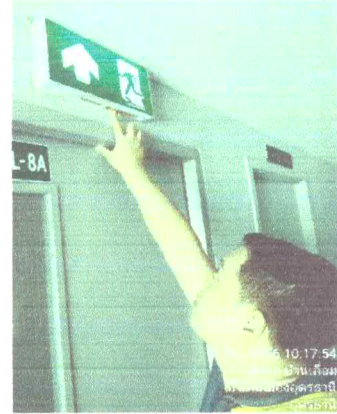


ภาพแสดงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยต่างๆ



เลขที่ ๕๑/๒๕๖๘

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย อุดรธานี (อาคารA) ประจำปี ๒๕๖๘


อาคาร ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖๘ ตรอก/ซอย บ้านโพธิ์สว่าง โพนศรี หมู่ที่ ๒
ตำบล/แขวง หนองแก้ง อำเภอ/เขต เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายไพฑูรย์ ยางพันธ์ ได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในกาใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

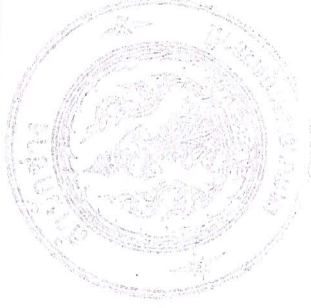


(นายไพฑูรย์ ยางพันธ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองแก้ง)

ตำแหน่ง

สำนักงานท้องถิ่น

เลขที่ ๕๒/๒๕๖๘

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย อุดรธานี (อาคารB) ประจำปี ๒๕๖๘
ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖๘ ตรอก/ซอย บ้านโพธิ์สว่าง ถนน โพธิ์ศรี หมู่ที่ ๒
ตำบล/แขวง หนองแข้ง อำเภอ/เขต เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายไพฑูรย์ ยางพันธ์ ได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(.....)
(นายไพฑูรย์ ยางพันธ์)
นายกเทศมนตรีเมืองอุดรธานี

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เรื่อง นำส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าประจำปี 2568

เรียน กลุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี


สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1. เอกสารแสดงผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ปี2568

เนื่องด้วยอาคารที่พักอาศัย ASPIRE UDONTHANI เลขที่ 669 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ประกอบกิจการ อาคารชุดพักอาศัย ได้ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้า และรับรองระบบไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายบริหาร นิติบุคคลอาคารชุด แอสปายอุดรธานี จึงขอ นำส่งเอกสารแสดงผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี 2568 มาเพื่อได้โปรดพิจารณา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(คุณ พัทธินท์ พรหมโคตร)

ผู้จัดการอาคาร

พัชิต

๒ ต.ค. 2568

เรียน ผู้จัดการอาคาร และงานระบบฯ


วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2568

นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย อุดรธานี

เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค,ทดสอบและบำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ประจำปี พ.ศ. 2568

สืบเนื่องจากที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจเช็ค,ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ประจำปี พ.ศ. 2568 ของทาง นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย อุดรธานี ดังรายละเอียดที่นำเสนอมาก่อนหน้านั้น ซึ่งได้ดำเนินการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา จึงขอจัดส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่างๆ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

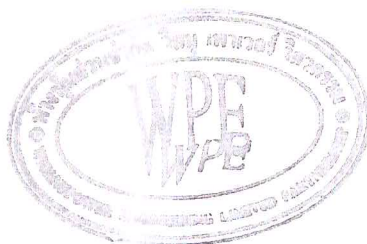


ขอแสดงความนับถือ

วิศณุ รอดมาลา

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

ภาพแสดงการติดป้ายชื่อ / หมายเลขติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน / กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง / อุบัติเหตุภายในโครงการ

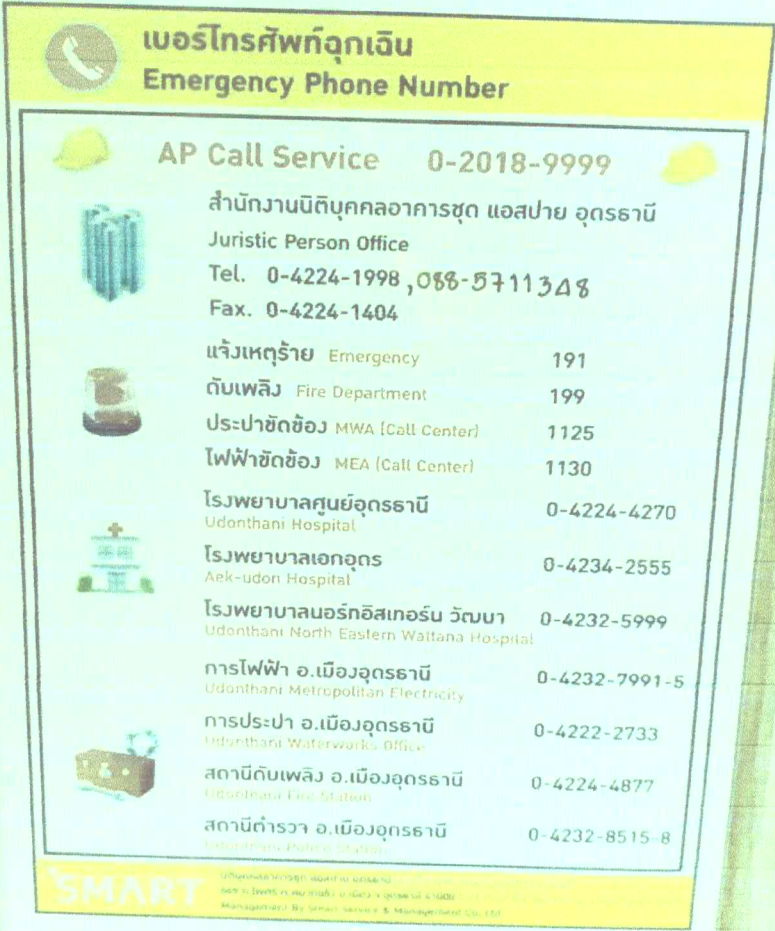

The image shows a yellow emergency phone number sign for Udon Thani. It lists various services and their contact numbers, including the AP Call Service, Juristic Person Office, Emergency, Fire Department, MWA, MEA, and several hospitals. The sign also features a 'SMART' logo at the bottom.

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
Emergency Phone Number

AP Call Service 0-2018-9999

สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย อุดรธานี
Juristic Person Office
Tel. 0-4224-1998, 096-5711348
Fax. 0-4224-1404

แจ้งเหตุร้าย Emergency 191

ดับเพลิง Fire Department 199

ประปาขัดข้อง MWA (Call Center) 1125

ไฟฟ้าขัดข้อง MEA (Call Center) 1130

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 0-4224-4270
Udonthani Hospital

โรงพยาบาลเอกอุดร 0-4234-2555
Aek-udon Hospital

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทิร์น วัทนา 0-4232-5999
Udonthani North Eastern Wattana Hospital

การไฟฟ้า อ.เมืองอุดรธานี 0-4232-7991-5
Udonthani Metropolitan Electricity

การประปา อ.เมืองอุดรธานี 0-4222-2733
Udonthani Waterworks Office

สถานีดับเพลิง อ.เมืองอุดรธานี 0-4224-4877
Udonthani Fire Station

สถานีตำรวจ อ.เมืองอุดรธานี 0-4232-8515-8
Udonthani Police Station

SMART

บริษัท สไมล์ จำกัด
เลขที่ 100/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี 41000
Management By Smart Service & Management Co., Ltd.

3 ม.ย. 2020 13:15:41
ตำบล บ้านเลื่อม
อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี

ภาคผนวก 11

เอกสารขึ้นทะเบียนบริษัทวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



พ.ศ. ๒๕๖๒

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

บริษัท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่
เลขที่ ๖๖๖ ถนนพหลโยธิน แขวง ๔๐ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐
เลขที่ ๖๖๖ ถนนพหลโยธิน แขวง ๔๐ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของ บริษัท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร - ๑๐๐๐๐

รายละเอียดของใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

นายได้ น. น. น. ๖๖๖ ถนนพหลโยธิน แขวง ๔๐ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐
นายได้ น. น. น. ๖๖๖ ถนนพหลโยธิน แขวง ๔๐ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐

นายได้ น. น. น. ๖๖๖ ถนนพหลโยธิน แขวง ๔๐ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของ บริษัท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ภาคผนวก 12

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร

1) ค่ามาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พารามิเตอร์	หน่วย	เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภท มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง					
		ก	ข	ค	ง		
1. ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)		5.5-9	5.5-9	5.5-9	5.5-9		
2. บีโอดี (BOD)	มก./ล.(mg/l)	20	30	40	50		
3. ปริมาณของแข็ง (Solids)							
3.1 ค่าสารแขวนลอย	มก./ล.(mg/l)	30	40	50	60		
3.2 ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มล./ล.(mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.5		
3.3 ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	มก./ล.(mg/l)	1000	1000	1300	-		
4. ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.(mg/l)	1.0	1.0	3.0	-		
5. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (total coliform)	มก./ล.(mg/l)	5000	5000	-	-		
6. น้ำมัน และ ไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.(mg/l)	20	20	20	20		

แหล่งที่มาของข้อมูล : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ 2567 ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ วันที่ 27 สิงหาคม 2567

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานี จัดอยู่ในประเภทอาคารชุด ขนาดจำนวนห้องไม่เกิน 500 ห้อง (ทั้งหมด 413ห้อง) อยู่ในประเภท ข

ประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือ ออกสู่สิ่งแวดล้อม

ประเภทอาคาร	ขนาดของอาคารที่กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง				
	ก	ข	ค	ง	จ
1. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด	≥ 500 ห้องนอน	100- 500 ห้องนอน	50 100 ห้องนอน	-	-
2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม	≥ 200 ห้องนอน	60- 200 ห้องนอน	30 60 ห้อง	-	-
3. หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก	-	50 250 ห้อง	50- 250 ห้อง	10- 50 ห้องนอน	-
4. สถานบริการอาบอบนวด	-	10 5,000 ตร.ม.	1,000- 5,000 ตร.ม.	-	-
5. สถานพยาบาล	≥ 30เตียง	10- 30 เตียง	-	-	-
6. อาคารโรงเรียนราษฎร์ หรือสถาบันอุดมศึกษา	≥ 25,000ตร.ม.	5,000- 25,000 ตร.ม.	-	-	-
7. อาคารที่ทำการ	≥ 55,000 ตร.ม.	10,000- 55,000 ตร.ม.	5,000- 10,000 ตร.ม.	-	-
8. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า	≥ 25,000 ตร.ม.	5,000- 25,000 ตร.ม.	-	-	-
9. ตลาด	≥ 2,500ตร.ม.	1,500- 2,500 ตร.ม.	1,000- 1,500 ตร.ม.	500- 1,000 ตร.ม.	-
10. ภัตตาคารและร้านอาหาร	≥ 2,500ตร.ม.	500- 2,500 ตร.ม.	250- 500 ตร.ม.	100- 250 ตร.ม.	≥ 100 ตร.ม.

หมายเหตุ : นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานี จัดอยู่ในประเภทอาคารชุด ขนาดจำนวนห้องไม่เกิน 500 ห้อง (ทั้งหมด 413ห้อง) อยู่ในประเภท ข

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

THANK YOU

