ภาคผนวก 1

สำเนาหนังสือเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ดิ เอสเคป

ภาคผนวก 2

หนังสือจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10),

หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)

(อ.ช.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ"

๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด "ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ" ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด "ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ"

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่ 1087 หมู่ที่ - ถนน สุขุมวิท ตรอก / ซอย สุขุมวิท 101/1 ตำบล / แขวง บางจาก อำเภอ / เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ) .....

(นายสมชัย เลาชู)

พนักงานเจ้าหน้าที่

(อ.ช.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของ บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด "ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ"

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ 251416, 5142 (บางส่วน)

ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง

๓. ก. จำนวนอาคาร 1 หลัง

ข. จำนวนห้องชุด 135 ห้องชุด

๔. บันทึกรายละเอียด อาคารชุดนี้มีทรัพย์ส่วนกลางและทรัพย์ส่วนบุคคลดังนี้

สำเนาถูกต้อง

(นางจิราภรณ์ บัวพึ่ง)

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

๑๒ กย. ๒๕๕๗

ทรัพย์ส่วนกลาง

1. ทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นทรัพย์ส่วนกลางเฉพาะของ อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ ได้แก่

1.1 ที่ตั้งอาคารชุดตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 251416 เลขที่ดิน 9755 หน้าสำรวจ 42969 ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 0 – 2 – 62.2 ไร่

1.2 โครงสร้างและสิ่งก่อสร้าง เพื่อความมั่นคง และเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออาคารชุด ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีต ประเภทเข็มเจาะ, ฐานราก เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก, ผนังภายนอก อาคารก่ออิฐ ฉาบปูน, ผนังภายนอกอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ฉาบปูน (ผนังลิฟท์), ผนังภายในอาคาร ก่ออิฐ ฉาบปูน, พื้น Post-tension ชั้น 1 ถึงชั้นดาดฟ้า, คานคอนกรีตเสริมเหล็ก, บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก, ราวระเบียงกันเหล็ก, ผนังลิฟท์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ฉาบปูน

1.3 ทรัพย์สินส่วนกลางที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันในอาคารชุด มีดังต่อไปนี้

1.3.1 สำนักงานนิติบุคคลฯ เลขที่ 1087 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

1.3.2 ลิฟท์โดยสาร 2 เครื่อง รวมทั้งห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร และหลังคาลิฟท์โดยสาร

1.3.3 ระบบโทรศัพท์ PABX และสายภายในอาคารชุด

1.3.4 ระบบดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ และหัวสปริงเกอร์ (Sprinkler) ทุกชั้น

1.3.5 ระบบป้องกันฟ้าผ่า

1.3.6 ระบบเตือนอัคคีภัย (Smoke and heat detector, Fire alarm) ทุกชั้น

1.3.7 ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency light) ทุกชั้น

1.3.8 ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1.3.9 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในทางเดินอาคารชุด

1.3.10 ห้องเครื่องไฟฟ้าบริเวณสระน้ำ และอุปกรณ์ติดตั้งภายในห้อง

(ต่อด้านหลัง)

1.3.11 ห้องเครื่องปั๊มบริเวณชั้น 1 ใต้บันได และอุปกรณ์

1.3.12 ถังเก็บน้ำใต้ดิน, ดาดฟ้า

1.3.13 ฐานรับสัญญาณดาวเทียมสำหรับโทรทัศน์

1.3.14 ระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชุด และอุปกรณ์

1.3.15 ระบบระบายน้ำรอบอาคารชุด

1.3.16 ระบบประปาภายนอกตัวอาคารชุด

1.3.17 ระบบประปาภายในอาคารชุด

1.3.18 ระบบบำบัดน้ำเสีย

1.3.19 ห้องพักขยะชั้น 1 จนถึง ชั้น 8

1.3.20 ทางเดิน (Corridor) ภายในอาคารชั้น 1 – 8

1.3.21 พื้นที่ดาดฟ้าอาคารชุด

1.3.22 บันไดหนีไฟ พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ถึงชั้น 8

1.3.23 ช่องท่อสำหรับระบบสายไฟฟ้า น้ำประปา น้ำโสโครก น้ำทิ้ง น้ำดับเพลิง ท่อระบายน้ำฝน

1.3.24 คีย์การ์ด CCTV จำนวน 1 ตัว บริเวณโถงทางเข้าด้านหน้าอาคาร

1.3.25 ป้ายชื่อโครงการ และป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ

1.3.26 ตู้ไปรษณีย์บริเวณโถงชั้นล่าง

1.4 ทรัพย์ส่วนกลางอื่นๆ ของอาคารชุดที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมที่มีอยู่แล้วและที่จะจัดให้มีขึ้นในภายหน้าเพื่อประโยชน์ต่อเจ้าของร่วมทุกคน

2. ทรัพย์ส่วนกลางของโครงการ ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ ที่เป็นทรัพย์ส่วนกลางร่วมกันกับโครงการ ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี, โครงการ ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารซี, โครงการ ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารดี, โครงการ ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารอี และโครงการ ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอฟ ได้แก่

2.1 โฉนดที่ดินที่เป็นทรัพย์ส่วนกลางร่วมระหว่างอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ กับอาคารชุดที่จะก่อสร้างขึ้นมาภายหลัง ได้แก่ อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารซี, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารดี, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารอี และอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอฟ คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 5142 เลขที่ดิน 1008 หน้าสำรวจ 669 ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 7 – 0 - 38.1 ไร่ โดยแบ่งการใช้ประโยชน์เป็นทรัพย์ส่วนกลางให้แต่ละอาคาร ดังนี้

2.1.1 อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ จำนวนประมาณ 1 – 0 - 77.62 ไร่

2.1.2 อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี จำนวนประมาณ 1 – 0 - 77.13 ไร่

2.1.3 อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารซี จำนวนประมาณ 1 – 0 - 77.13 ไร่

2.1.4 อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารดี จำนวนประมาณ 1 – 0 - 77.13 ไร่

2.1.5 อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารอี จำนวนประมาณ 1 – 0 - 91.79 ไร่

2.1.6 อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอฟ จำนวนประมาณ 1 – 0 - 37.30 ไร่

2.2 ระบบสุขาภิบาล บริเวณนอกอาคาร, อาคารป้อมยามด้านหน้าโครงการ บริเวณนอกอาคาร

2.3 ระบบไฟฟ้าภายนอก อาคารชุด ,โคมไฟ ,ระบบควบคุมแสงสว่างภายในโครงการทั้งหมด บริเวณนอกอาคาร

2.4 สวนพักผ่อนภายในโครงการ , ต้นไม้รอบบริเวณโครงการทั้งหมด ,ถนนโครงการ บริเวณนอกอาคาร

2.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย ,ระบบท่อน้ำประปาภายนอกอาคาร ,ระบบระบายน้ำทิ้ง บริเวณนอกอาคาร

2.6 ที่จอดรถบริเวณรอบโครงการ 135 คัน และที่จอดรถสาธารณะ จำนวน 5 คัน ให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางไม่ระบุตำแหน่ง ของอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี, อาคารชุด ดิ

(ต่อหน้า 3)

สำเนาถูกต้อง

(นางจิราภรณ์ บัวพึ่ง)
นักพัฒนาที่ดินชำนาญงาน
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗

เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารซี, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารดี, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารอี, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอฟ รวมกัน

2.7 อาคารจอดรถ PA กำหนดให้เป็นที่จอดรถส่วนกลาง โดยกำหนดสิทธิการจอดรถตามสัดส่วนการจอดแต่ละอาคาร ดังนี้

ก. อาคารจอดรถ PA ที่จัดให้เป็นที่จอดรถที่มีการกำหนดสิทธิการจอดรถ มีดังนี้

(1) อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ จำนวน 49 คัน ประกอบด้วย

(1.1) ชั้นที่ 1 ห้องชุดเลขที่ 1087/8 ที่จอดรถเลขที่ 17, ห้องชุดเลขที่ 1087/12 ที่จอดรถเลขที่ 18, ห้องชุดเลขที่ 1087/11 ที่จอดรถเลขที่ 19, ห้องชุดเลขที่ 1087/112 ที่จอดรถเลขที่ 20, ห้องชุดเลขที่ 1087/124 ที่จอดรถเลขที่ 21, ห้องชุดเลขที่ 1087/30 ที่จอดรถเลขที่ 22

(1.2) ชั้นที่ 4 ห้องชุดเลขที่ 1087/7 ที่จอดรถเลขที่ 5, ห้องชุดเลขที่ 1087/16 ที่จอดรถเลขที่ 6, ห้องชุดเลขที่ 1087/15 ที่จอดรถเลขที่ 7, ห้องชุดเลขที่ 1087/127 ที่จอดรถเลขที่ 8, ห้องชุดเลขที่ 1087/110 ที่จอดรถเลขที่ 9, ห้องชุดเลขที่ 1087/93 ที่จอดรถเลขที่ 10, ห้องชุดเลขที่ 1087/119 ที่จอดรถเลขที่ 11, ห้องชุดเลขที่ 1087/102 ที่จอดรถเลขที่ 12, ห้องชุดเลขที่ 1087/85 ที่จอดรถเลขที่ 13, ห้องชุดเลขที่ 1087/135 ที่จอดรถเลขที่ 14, ห้องชุดเลขที่ 1087/118 ที่จอดรถเลขที่ 15, ห้องชุดเลขที่ 1087/101 ที่จอดรถเลขที่ 16, ห้องชุดเลขที่ 1087/76 ที่จอดรถเลขที่ 17, ห้องชุดเลขที่ 1087/68 ที่จอดรถเลขที่ 18, ห้องชุดเลขที่ 1087/84 ที่จอดรถเลขที่ 19, ห้องชุดเลขที่ 1087/59 ที่จอดรถเลขที่ 20, ห้องชุดเลขที่ 1087/51 ที่จอดรถเลขที่ 21, ห้องชุดเลขที่ 1087/67 ที่จอดรถเลขที่ 22

(1.3) ชั้นที่ 5 ห้องชุดเลขที่ 1087/42 ที่จอดรถเลขที่ 1, ห้องชุดเลขที่ 1087/34 ที่จอดรถเลขที่ 2, ห้องชุดเลขที่ 1087/50 ที่จอดรถเลขที่ 3, ห้องชุดเลขที่ 1087/25 ที่จอดรถเลขที่ 4, ห้องชุดเลขที่ 1087/17 ที่จอดรถเลขที่ 5, ห้องชุดเลขที่ 1087/33 ที่จอดรถเลขที่ 6, ห้องชุดเลขที่ 1087/45 ที่จอดรถเลขที่ 7, ห้องชุดเลขที่ 1087/109 ที่จอดรถเลขที่ 8

(1.4) ชั้นที่ 6 ห้องชุดเลขที่เลขที่ 1087/81 ที่จอดรถเลขที่ 18, ห้องชุดเลขที่ 1087/39 ที่จอดรถเลขที่ 19, ห้องชุดเลขที่ 1087/38 ที่จอดรถเลขที่ 20, ห้องชุดเลขที่ 1087/123 ที่จอดรถเลขที่ 21, ห้องชุดเลขที่ 1087/89 ที่จอดรถเลขที่ 22

(1.5) ชั้นที่ 7 ห้องชุดเลขที่ 1087/58 ที่จอดรถเลขที่ 1,ห้องชุดเลขที่ 1087/54 ที่จอดรถเลขที่ 2,ห้องชุดเลขที่ 1087/53 ที่จอดรถเลขที่ 3,ห้องชุดเลขที่ 1087/71 ที่จอดรถเลขที่ 4,ห้องชุดเลขที่ 1087/82 ที่จอดรถเลขที่ 5,ห้องชุดเลขที่ 1087/88 ที่จอดรถเลขที่ 6,ห้องชุดเลขที่ 1087/99 ที่จอดรถเลขที่ 7,ห้องชุดเลขที่ 1087/95 ที่จอดรถเลขที่ 8,ห้องชุดเลขที่ 1087/106 ที่จอดรถเลขที่ 9,ห้องชุดเลขที่ 1087/117 ที่จอดรถเลขที่ 10,ห้องชุดเลขที่ 1087/116 ที่จอดรถเลขที่ 11, ห้องชุดเลขที่ 1087/ 114 ที่จอดรถเลขที่ 12

(2) อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี จำนวน 42 คัน ประกอบด้วย

(2.1) ชั้นที่ 1 ห้องชุดเลขที่ 1085/8 ที่จอดรถเลขที่ 9, ห้องชุดเลขที่ 1085/111 ที่จอดรถเลขที่ 10, ห้องชุดเลขที่ 1085/128 ที่จอดรถเลขที่ 11, ห้องชุดเลขที่ 1085/94 ที่จอดรถเลขที่ 12, ห้องชุดเลขที่ 1085/56 ที่จอดรถเลขที่ 13, ห้องชุดเลขที่ 1085/60 ที่จอดรถเลขที่ 14, ห้องชุดเลขที่ 1085/47 ที่จอดรถเลขที่ 15, ห้องชุดเลขที่ 1085/63 ที่จอดรถเลขที่ 16

(2.2) ชั้นที่ 3 ห้องชุดเลขที่ 1085/7 ที่จอดรถเลขที่ 3, ห้องชุดเลขที่ 1085/16 ที่จอดรถเลขที่ 4, ห้องชุดเลขที่ 1085/15 ที่จอดรถเลขที่ 5, ห้องชุดเลขที่ 1085/110 ที่จอดรถเลขที่ 6, ห้องชุดเลขที่ 1085/127 ที่จอดรถเลขที่ 7, ห้องชุดเลขที่ 1085/93 ที่จอดรถหมายเลขที่ 8, ห้องชุดเลขที่ 1085/102 ที่จอดรถเลขที่ 9, ห้องชุดเลขที่ บ้านเลขที่ 1085/119 ที่จอดรถเลขที่ 10, ห้องชุดเลขที่ 1085/85 ที่จอดรถเลขที่ 11, ห้องชุดเลขที่ 1085/118 ที่จอดรถเลขที่ 12, ห้องชุดเลขที่ 1085/135 ที่จอดรถเลขที่ 13, ห้องชุดเลขที่ 1085/101 ที่จอดรถเลขที่ 14, ห้องชุดเลขที่ 1085/76 ที่จอดรถเลขที่ 15, ห้องชุดเลขที่ 1085/68 ที่จอดรถเลขที่ 16, ห้องชุดเลขที่ 1085/84 ที่จอดรถเลขที่ 17, ห้องชุดเลขที่ 1085/59 ที่จอดรถเลขที่ 18, ห้องชุดเลขที่ 1085/51 ที่จอดรถเลขที่ 19, ห้องชุดเลขที่ 1085/67 ที่จอดรถเลขที่ 20, ห้องชุดเลขที่ 1085/42 ที่จอดรถเลขที่ 21,

(ต่อหน้า 4)

สำเนาถูกต้อง

(นางจิราภรณ์ บัวพึ่ง)
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗

ห้องชุดเลขที่ 1085/34 ที่จอดรถเลขที่ 22

(2.3) ชั้นที่ 4 ห้องชุดเลขที่ 1085/50 ที่จอดรถเลขที่ 1, ห้องชุดเลขที่ 1085/25 ที่จอดรถเลขที่ 2, ห้องชุดเลขที่ 1085/17 ที่จอดรถเลขที่ 3, ห้องชุดเลขที่ 1085/33 ที่จอดรถเลขที่ 4

(2.4) ชั้นที่ 7 ห้องชุดเลขที่ 1085/ 53 ที่จอดรถเลขที่ 13, ห้องชุดเลขที่ 1085/62 ที่จอดรถเลขที่ 14, ห้องชุดเลขที่ 1085/73 ที่จอดรถเลขที่ 15, ห้องชุดเลขที่ 1085/81 ที่จอดรถเลขที่ 16, ห้องชุดเลขที่ 1085/89 ที่จอดรถเลขที่ 17, ห้องชุดเลขที่ 1085/98 ที่จอดรถเลขที่ 18, ห้องชุดเลขที่ 1085/97 ที่จอดรถเลขที่ 19, ห้องชุดเลขที่ 1085/107 ที่จอดรถเลขที่ 20, ห้องชุดเลขที่ 1085/115 ที่จอดรถเลขที่ 21, ห้องชุดเลขที่ 1085/114 ที่จอดรถเลขที่ 22

(3) อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารซี จำนวน 63 คัน ประกอบด้วย

(3.1) ชั้นที่ 1 ห้องชุดเลขที่ 1083/8 ที่จอดรถเลขที่ 1, ห้องชุดเลขที่ 1083/128 ที่จอดรถเลขที่ 2, ห้องชุดเลขที่ 1083/111 ที่จอดรถเลขที่ 3, ห้องชุดเลขที่ 1083/94 ที่จอดรถเลขที่ 4, ห้องชุดเลขที่ 1083/77 ที่จอดรถเลขที่ 5, ห้องชุดเลขที่ 1083/60 ที่จอดรถเลขที่ 6, ห้องชุดเลขที่ 1083/43 ที่จอดรถเลขที่ 7, ห้องชุดเลขที่ 1083/26 ที่จอดรถเลขที่ 8,

(3.2) ชั้นที่ 2 ห้องชุดเลขที่ 1083/7 ที่จอดรถเลขที่ 1, ห้องชุดเลขที่ 1083/16 ที่จอดรถเลขที่ 2, ห้องชุดเลขที่ 1083/15 ที่จอดรถเลขที่ 3, ห้องชุดเลขที่ 1083/127 ที่จอดรถเลขที่ 4, ห้องชุดเลขที่ 1083/110 ที่จอดรถเลขที่ 5, ห้องชุดเลขที่ 1083/93 ที่จอดรถเลขที่ 6, ห้องชุดเลขที่ 1083/119 ที่จอดรถเลขที่ 7, ห้องชุดเลขที่ 1083/102 ที่จอดรถเลขที่ 8, ห้องชุดเลขที่ 1083/85 ที่จอดรถเลขที่ 9, ห้องชุดเลขที่ 1083/135 ที่จอดรถเลขที่ 10, ห้องชุดเลขที่ 1083/118 ที่จอดรถเลขที่ 11, ห้องชุดเลขที่ 1083/101 ที่จอดรถเลขที่ 12, ห้องชุดเลขที่ 1083/76 ที่จอดรถเลขที่ 13, ห้องชุดเลขที่ 1083/68 ที่จอดรถเลขที่ 14, ห้องชุดเลขที่ 1083/84 ที่จอดรถเลขที่ 15, ห้องชุดเลขที่ 1083/59 ที่จอดรถเลขที่ 16, ห้องชุดเลขที่ 1083/51 ที่จอดรถเลขที่ 17, ห้องชุดเลขที่ 1083/67 ที่จอดรถเลขที่ 18, ห้องชุดเลขที่ 1083/42 ที่จอดรถเลขที่ 19, ห้องชุดเลขที่ 1083/34 ที่จอดรถเลขที่ 20, ห้องชุดเลขที่ 1083/50 ที่จอดรถเลขที่ 21, ห้องชุดเลขที่ 1083/25 ที่จอดรถเลขที่ 22,

(3.3) ชั้นที่ 3 ห้องชุดเลขที่ 1083/17 ที่จอดรถเลขที่ 1, ห้องชุดเลขที่ 1083/33 ที่จอดรถเลขที่ 2

(3.4) ชั้นที่ 5 ห้องชุดเลขที่ 1083/4 ที่จอดรถเลขที่ 9, ห้องชุดเลขที่ 1083/3 ที่จอดรถเลขที่ 10, ห้องชุดเลขที่ 1083/12 ที่จอดรถเลขที่ 11, ห้องชุดเลขที่ 1083/11 ที่จอดรถเลขที่ 12, ห้องชุดเลขที่ 1083/124 ที่จอดรถเลขที่ 13, ห้องชุดเลขที่ 1083/123 ที่จอดรถเลขที่ 14, ห้องชุดเลขที่ 1083/132 ที่จอดรถเลขที่ 15, ห้องชุดเลขที่ 1083/131 ที่จอดรถเลขที่ 16, ห้องชุดเลขที่ 1083/107 ที่จอดรถเลขที่ 17, ห้องชุดเลขที่ 1083/106 ที่จอดรถเลขที่ 18, ห้องชุดเลขที่ 1083/115 ที่จอดรถเลขที่ 19, ห้องชุดเลขที่ 1083/114 ที่จอดรถเลขที่ 20, ห้องชุดเลขที่ 1083/90 ที่จอดรถเลขที่ 21, ห้องชุดเลขที่ 1083/89 ที่จอดรถเลขที่ 22

(3.5) ชั้นที่ 6 ห้องชุดเลขที่ 1083/98 ที่จอดรถเลขที่ 1, ห้องชุดเลขที่ 1083/97 ที่จอดรถเลขที่ 2, ห้องชุดเลขที่ 1083/73 ที่จอดรถเลขที่ 3, ห้องชุดเลขที่ 1083/72 ที่จอดรถเลขที่ 4, ห้องชุด 1083/81 ที่จอดรถเลขที่ 5, ห้องชุด 1083/80 ที่จอดรถเลขที่ 6, ห้องชุดเลขที่ 1083/56 ที่จอดรถเลขที่ 7, ห้องชุดเลขที่ 1083/55 ที่จอดรถเลขที่ 8, ห้องชุดเลขที่ 1083/64 ที่จอดรถเลขที่ 9, ห้องชุดเลขที่ 1083/63 ที่จอดรถเลขที่ 10, ห้องชุดเลขที่ 1083/39 ที่จอดรถเลขที่ 11, ห้องชุดเลขที่ 1083/38 ที่จอดรถเลขที่ 12, ห้องชุดเลขที่ 1083/47 ที่จอดรถหมายเลขที่ 13, ห้องชุดเลขที่ บ้านเลขที่ 1083/46 ที่จอดรถเลขที่ 14, ห้องชุดเลขที่ 1083/22ที่จอดรถเลขที่ 15, ห้องชุดเลขที่ 1083/21 ที่จอดรถเลขที่ 16, ห้องชุดเลขที่ 1083/30 ที่จอดรถเลขที่ 17

ข. อาคารจอดรถ PA ที่จัดให้เป็นที่จอดรถส่วนกลางหมุนเวียนของแต่ละอาคารชุด มีดังนี้

(1) อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ จำนวน 22 คัน (ชั้นที่ 8 เลขที่ 1 – 22,)

(2) อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี จำนวน 28 คัน (ชั้นที่ 9 เลขที่ 1 – 22, ชั้นดาดฟ้า เลขที่ 1 – 6)

(3) อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารซี จำนวน 7 คัน (ชั้นดาดฟ้า เลขที่ 7 – 13)

2.8 อาคารจอดรถ PB จำนวน 222 คัน จัดให้เป็นที่จอดรถส่วนกลางของอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม

(ต่อหน้า 5)

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวรวิวรรณ บัวพึ่ง)
เจ้าพนักงานที่ดิน ชำนาญงาน
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗

อาคารดี, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารอี, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอฟ

2.9 สระว่ายน้ำ จำนวน 3 สระ ,ห้องขยะ ,ห้องไฟฟ้า ,ห้องน้ำของสระว่ายน้ำ บริเวณนอกอาคาร

2.10 ถนนทางเข้าโครงการ, ถนนภายในโครงการทั้งหมด บริเวณนอกอาคาร

2.11 ซุ้มทางเข้าโครงการ, ป้อมยามด้านหน้าโครงการ บริเวณนอกอาคาร

2.12 ลิฟต์ 2 ตัว สำหรับอาคารจอดรถ PA

2.13 ลิฟต์ 2 ตัว สำหรับอาคารจอดรถ PB

2.14ไฟส่องสว่าง ของอาคารจอดรถ PA และอาคารจอดรถ PB โดยให้แต่ละนิติบุคคลหมุนเวียนการบริหารอาคารละ 1 ปี

2.15 ห้องพักขยะรวม ภายในโครงการ บริเวณนอกอาคาร

ทรัพย์ส่วนบุคคล ได้แก่ กรรมสิทธิ์ห้องชุดพักอาศัยเลขที่ 1087/1 - 1087/14, 1087/17 – 1087/135 รวม 133 ห้องชุด และห้องชุดร้านค้าเลขที่ 1087/15 1087/16 รวม 2 ห้องชุด รวมทั้งสิ้น 135 ห้องชุด

สำเนาถูกต้อง

(นางจิรามาศณ์ บัวพึ่ง)
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ.....)

(อ.ช.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตาม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี"

๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง โดยมีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด "ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี"

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่ 1085 หมู่ที่ - ถนน - ตรอก / ซอย สุขุมวิท 101/1 ตำบล / แขวง บางจาก อำเภอ / เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ) .....

(นายสมชัย เอาชู)

พนักงานเจ้าหน้าที่

(อ.ช.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของ บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 15/2553 เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด "ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี"

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ 251417, 5142 (บางส่วน)

ตำบล พระโขนง (ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอ พระโขนง

๓. ก. จำนวนอาคาร 1 หลัง

ข. จำนวนห้องชุด 135 ห้องชุด

๔. บันทึกรายละเอียด อาคารชุดนี้มีทรัพย์ส่วนกลางและทรัพย์ส่วนบุคคลดังนี้

ทรัพย์ส่วนกลาง ได้แก่

1. ทรัพย์ส่วนกลางของโครงการ ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี ที่เป็นทรัพย์ส่วนกลางร่วมกันกับโครงการ ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ, โครงการ ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารซี, โครงการ ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารดี , โครงการ ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารอี และโครงการ ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอฟ ได้แก่

1.1 โฉนดที่ดินที่เป็นทรัพย์ส่วนกลางร่วมระหว่างอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี กับอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ และอาคารชุดที่จะก่อสร้างขึ้นมาภายหลัง ได้แก่, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารซี, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารดี, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารอี และอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอฟ คือโฉนดที่ดินเลขที่ 5142 เลขที่ดิน 1008 หน้าสำรวจ 669 ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 7 – 0 - 38.1 ไร่ โดยแบ่งการใช้ประโยชน์เป็นทรัพย์ส่วนกลางให้แต่ละอาคาร ดังนี้

1.1.1 อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ จำนวนประมาณ 1 – 0 - 77.62 ไร่

1.1.2 อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี จำนวนประมาณ 1 – 0 - 77.13 ไร่

1.1.3 อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารซี จำนวนประมาณ 1 – 0 - 77.13 ไร่

1.1.4 อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารดี จำนวนประมาณ 1 – 0 - 77.13 ไร่

1.1.5 อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารอี จำนวนประมาณ 1 – 0 - 91.79 ไร่

1.1.6 อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอฟ จำนวนประมาณ 1 – 0 - 37.30 ไร่

1.2 ระบบสุขาภิบาล บริเวณนอกอาคาร

1.3 ระบบไฟฟ้าภายนอก อาคารชุด,โคมไฟ, ระบบควบคุมแสงสว่างภายในโครงการทั้งหมด บริเวณนอกอาคาร

1.4 สวนพักผ่อนภายในโครงการ , ต้นไม้รอบบริเวณโครงการทั้งหมด ,ถนนโครงการ บริเวณนอกอาคาร

1.5 อาคารป้อมยามด้านหน้าโครงการ บริเวณนอกอาคาร

(ต่อด้านหลัง)

1.6 ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบท่อน้ำประปาภายนอกอาคาร, ระบบระบายน้ำทิ้ง บริเวณนอกอาคาร

1.7 ที่จอดรถบริเวณรอบโครงการ 135 คัน และที่จอดรถสาธารณะ จำนวน 5 คัน ให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางไม่ระบุตำแหน่ง ของอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารซี, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารดี, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารอี, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอฟ รวมกัน

- อาคารจอดรถ PA กำหนดให้เป็นที่จอดรถส่วนกลาง โดยกำหนดสิทธิการจอดรถตามสัดส่วนการจอดแต่ละอาคาร ดังนี้

ก. อาคารจอดรถ PA ที่จัดให้เป็นที่จอดรถที่มีการกำหนดสิทธิการจอดรถ มีดังนี้

(1) อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ จำนวน 35 คัน ประกอบด้วย

(1.1) ชั้นที่ 1 ห้องชุดเลขที่ 1087/8 ที่จอดรถเลขที่ 17, ห้องชุดเลขที่ 1087/12 ที่จอดรถเลขที่ 18, ห้องชุดเลขที่ 1087/11 ที่จอดรถเลขที่ 19, ห้องชุดเลขที่ 1087/112 ที่จอดรถเลขที่ 20, ห้องชุดเลขที่ 1087/124 ที่จอดรถเลขที่ 21, ห้องชุดเลขที่ 1087/30 ที่จอดรถเลขที่ 22

(1.2) ชั้นที่ 4 ห้องชุดเลขที่ 1087/7 ที่จอดรถเลขที่ 5, ห้องชุดเลขที่ 1087/16 ที่จอดรถเลขที่ 6, ห้องชุดเลขที่ 1087/15 ที่จอดรถเลขที่ 7, ห้องชุดเลขที่ 1087/127 ที่จอดรถเลขที่ 8, ห้องชุดเลขที่ 1087/110 ที่จอดรถเลขที่ 9, ห้องชุดเลขที่ 1087/93 ที่จอดรถเลขที่ 10, ห้องชุดเลขที่ 1087/119 ที่จอดรถเลขที่ 11, ห้องชุดเลขที่ 1087/102 ที่จอดรถเลขที่ 12, ห้องชุดเลขที่ 1087/85 ที่จอดรถเลขที่ 13, ห้องชุดเลขที่ 1087/135 ที่จอดรถเลขที่ 14, ห้องชุดเลขที่ 1087/118 ที่จอดรถเลขที่ 15, ห้องชุดเลขที่ 1087/101 ที่จอดรถเลขที่ 16, ห้องชุดเลขที่ 1087/76 ที่จอดรถเลขที่ 17, ห้องชุดเลขที่ 1087/68 ที่จอดรถเลขที่ 18, ห้องชุดเลขที่ 1087/84 ที่จอดรถเลขที่ 19, ห้องชุดเลขที่ 1087/59 ที่จอดรถเลขที่ 20, ห้องชุดเลขที่ 1087/51 ที่จอดรถเลขที่ 21, ห้องชุดเลขที่ 1087/67 ที่จอดรถเลขที่ 22

(1.3) ชั้นที่ 5 ห้องชุดเลขที่ 1087/42 ที่จอดรถเลขที่ 1, ห้องชุดเลขที่ 1087/34 ที่จอดรถเลขที่ 2, ห้องชุดเลขที่ 1087/50 ที่จอดรถเลขที่ 3, ห้องชุดเลขที่ 1087/25 ที่จอดรถเลขที่ 4, ห้องชุดเลขที่ 1087/17 ที่จอดรถเลขที่ 5, ห้องชุดเลขที่ 1087/33 ที่จอดรถเลขที่ 6, ห้องชุดเลขที่ 1087/45 ที่จอดรถเลขที่ 7, ห้องชุดเลขที่ 1087/109 ที่จอดรถเลขที่ 8

(1.4) ชั้นที่ 6 ห้องชุดเลขที่เลขที่ 1087/81 ที่จอดรถเลขที่ 18, ห้องชุดเลขที่ 1087/39 ที่จอดรถเลขที่ 19, ห้องชุดเลขที่ 1087/38 ที่จอดรถเลขที่ 20

(2) อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี จำนวน 32 คัน ประกอบด้วย

(2.1) ชั้นที่ 1 ห้องชุดเลขที่ 1085/8 ที่จอดรถเลขที่ 9, ห้องชุดเลขที่ 1085/111 ที่จอดรถเลขที่ 10, ห้องชุดเลขที่ 1085/128 ที่จอดรถเลขที่ 11, ห้องชุดเลขที่ 1085/94 ที่จอดรถเลขที่ 12, ห้องชุดเลขที่ 1085/56 ที่จอดรถเลขที่ 13, ห้องชุดเลขที่ 1085/60 ที่จอดรถเลขที่ 14, ห้องชุดเลขที่ 1085/47 ที่จอดรถเลขที่ 15, ห้องชุดเลขที่ 1085/63 ที่จอดรถเลขที่ 16

(2.2) ชั้นที่ 3 ห้องชุดเลขที่ 1085/7 ที่จอดรถเลขที่ 3, ห้องชุดเลขที่ 1085/16 ที่จอดรถเลขที่ 4, ห้องชุดเลขที่ 1085/15 ที่จอดรถเลขที่ 5, ห้องชุดเลขที่ 1085/110 ที่จอดรถเลขที่ 6, ห้องชุดเลขที่ 1085/127 ที่จอดรถเลขที่ 7, ห้องชุดเลขที่ 1085/93 ที่จอดรถหมายเลขที่ 8, ห้องชุดเลขที่ 1085/102 ที่จอดรถเลขที่ 9, ห้องชุดเลขที่ บ้านเลขที่ 1085/119 ที่จอดรถเลขที่ 10, ห้องชุดเลขที่ 1085/85 ที่จอดรถเลขที่ 11, ห้องชุดเลขที่ 1085/118 ที่จอดรถเลขที่ 12, ห้องชุดเลขที่ 1085/135 ที่จอดรถเลขที่ 13, ห้องชุดเลขที่ 1085/101 ที่จอดรถเลขที่ 14, ห้องชุดเลขที่ 1085/76 ที่จอดรถเลขที่ 15, ห้องชุดเลขที่ 1085/68 ที่จอดรถเลขที่ 16, ห้องชุดเลขที่ 1085/84 ที่จอดรถหมายเลขที่ 17, ห้องชุดเลขที่ 1085/59 ที่จอดรถเลขที่ 18, ห้องชุดเลขที่ 1085/51 ที่จอดรถเลขที่ 19, ห้องชุดเลขที่ 1085/67 ที่จอดรถหมายเลขที่ 20, ห้องชุดเลขที่ 1085/42 ที่จอดรถเลขที่ 21, ห้องชุดเลขที่ 1085/34 ที่จอดรถเลขที่ 22

(2.3) ชั้นที่ 4 ห้องชุดเลขที่ 1085/50 ที่จอดรถเลขที่ 1, ห้องชุดเลขที่ 1085/25 ที่จอดรถเลขที่ 2, ห้องชุดเลขที่ 1085/17 ที่จอดรถเลขที่ 3, ห้องชุดเลขที่ 1085/33 ที่จอดรถเลขที่ 4

(3) อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารซี จำนวน 63 คัน ประกอบด้วย

(ต่อหน้า3)

2.3.24 คีย์การ์ด CCTV จำนวน 1 ตัว บริเวณโถงทางเข้าด้านหน้าอาคาร

2.3.25 ป้ายชื่อโครงการ และป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ

2.3.26 ตู้ไปรษณีย์บริเวณโถงชั้นล่าง

2.4 ทรัพย์ส่วนกลางอื่นๆ ของอาคารชุดที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมที่มีอยู่แล้วและที่จะจัดให้มีขึ้นในภายหน้าเพื่อประโยชน์ต่อเจ้าของร่วมทุกคน

ทรัพย์ส่วนบุคคล ได้แก่ กรรมสิทธิ์ห้องชุดพักอาศัย เลขที่ 1085/1 - 1085/14, 1085/17 - 1085/135 จำนวน 133 ห้องชุด และ ห้องชุดร้านค้า เลขที่ 1085/15 - 1085/16 จำนวน 2 ห้องชุด รวมทั้งสิ้น 135 ห้องชุด

(ลงชื่อ) .....

(นายสมชัย เลาหะ)

หน้าที่งานเจ้าหน้าที่

1.14 ห้องพักขยะรวม ภายในโครงการ บริเวณนอกอาคาร

2. ทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นทรัพย์ส่วนกลางเฉพาะของ อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี ได้แก่

2.1 ที่ตั้งอาคารชุดอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 251417 เลขที่ดิน 9756 หน้าสำรวจ 42970 ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 0 – 2 – 62.4 ไร่

2.2 โครงสร้างและสิ่งก่อสร้าง เพื่อความมั่นคง และเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออาคารชุด มีดังต่อไปนี้

2.2.1 เสาเข็มคอนกรีต ประเภทเข็มเจาะ

2.2.2 ฐานราก เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.2.3 ผนังภายนอก อาคารก่ออิฐ ฉาบปูน

2.2.4 ผนังภายนอกอาคาร คอนกรีต เสริมเหล็ก ฉาบปูน(ผนังลิฟท์)

2.2.5 ผนังภายในอาคาร ก่ออิฐ ฉาบปูน

2.2.6 พื้น Post-tension ชั้น 1 ถึงชั้นดาดฟ้า

2.2.7 คานคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.2.8 บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.2.9 ราวระเบียงกันเหล็ก

2.2.10 ผนังลิฟท์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ฉาบปูน

2.3 ทรัพย์สินส่วนกลางที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันในอาคารชุด มีดังต่อไปนี้

2.3.1 สำนักงานนิติบุคคลฯ เลขที่ 1085 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

2.3.2 ลิฟท์โดยสาร 2 เครื่อง รวมทั้งห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร และหลังคาลิฟท์โดยสาร

2.3.3 ระบบโทรศัพท์ PABX และสายภายในอาคารชุด

2.3.4 ระบบดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ และหัวสปริงเกอร์ (Sprinkler) ทุกชั้น

2.3.5 ระบบป้องกันฟ้าผ่า

2.3.6 ระบบเตือนอัคคีภัย (Smoke and heat detector, Fire alarm) ทุกชั้น

2.3.7 ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency light) ทุกชั้น

2.3.8 ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

2.3.9 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในทางเดินอาคารชุด

2.3.10 ห้องเครื่องไฟฟ้าบริเวณสระน้ำ และอุปกรณ์ติดตั้งภายในห้อง

2.3.11 ห้องเครื่องปั๊มบริเวณชั้น 1 ใต้บันได และอุปกรณ์

2.3.12 ถังเก็บน้ำใต้ดิน, ดาดฟ้า

2.3.13 ฐานรับสัญญาณดาวเทียมสำหรับโทรทัศน์

2.3.14 ระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชุด และอุปกรณ์

2.3.15 ระบบระบายน้ำรอบอาคารชุด

2.3.16 ระบบประปาภายนอกตัวอาคารชุด

2.3.17 ระบบประปาภายในอาคารชุด

2.3.18 ระบบบำบัดน้ำเสีย

2.3.19 ห้องพักขยะชั้น 1 จนถึง ชั้น 8

2.3.20 ทางเดิน (Corridor) ภายในอาคารชั้น 1 – 8

2.3.21 พื้นที่ดาดฟ้าอาคารชุด

2.3.22 บันไดหนีไฟ พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ถึงชั้น 8

2.3.23 ช่องท่อสำหรับระบบสายไฟฟ้า น้ำประปา น้ำโสโครก น้ำทิ้ง น้ำดับเพลิง ท่อระบายน้ำฝน

(ต่อหน้า 5)

(3.1) ชั้นที่ 1 ห้องชุดเลขที่ 1083/8 ที่จอดรถเลขที่ 1, ห้องชุดเลขที่ 1083/128 ที่จอดรถเลขที่ 2, ห้องชุดเลขที่ 1083/111 ที่จอดรถเลขที่ 3, ห้องชุดเลขที่ 1083/94 ที่จอดรถเลขที่ 4, ห้องชุดเลขที่ 1083/77 ที่จอดรถเลขที่ 5, ห้องชุดเลขที่ 1083/60 ที่จอดรถเลขที่ 6, ห้องชุดเลขที่ 1083/43 ที่จอดรถเลขที่ 7, ห้องชุดเลขที่ 1083/26 ที่จอดรถเลขที่ 8,

(3.2) ชั้นที่ 2 ห้องชุดเลขที่ 1083/7 ที่จอดรถเลขที่ 1, ห้องชุดเลขที่ 1083/16 ที่จอดรถเลขที่ 2, ห้องชุดเลขที่ 1083/15 ที่จอดรถเลขที่ 3, ห้องชุดเลขที่ 1083/127 ที่จอดรถเลขที่ 4, ห้องชุดเลขที่ 1083/110 ที่จอดรถเลขที่ 5, ห้องชุดเลขที่ 1083/93 ที่จอดรถเลขที่ 6, ห้องชุดเลขที่ 1083/119 ที่จอดรถเลขที่ 7, ห้องชุดเลขที่ 1083/102 ที่จอดรถเลขที่ 8, ห้องชุดเลขที่ 1083/85 ที่จอดรถเลขที่ 9, ห้องชุดเลขที่ 1083/135 ที่จอดรถเลขที่ 10, ห้องชุดเลขที่ 1083/118 ที่จอดรถเลขที่ 11, ห้องชุดเลขที่ 1083/101 ที่จอดรถเลขที่ 12, ห้องชุดเลขที่ 1083/76 ที่จอดรถเลขที่ 13, ห้องชุดเลขที่ 1083/68 ที่จอดรถเลขที่ 14, ห้องชุดเลขที่ 1083/84 ที่จอดรถเลขที่ 15, ห้องชุดเลขที่ 1083/59 ที่จอดรถเลขที่ 16, ห้องชุดเลขที่ 1083/51 ที่จอดรถเลขที่ 17, ห้องชุดเลขที่ 1083/67 ที่จอดรถเลขที่ 18, ห้องชุดเลขที่ 1083/42 ที่จอดรถเลขที่ 19, ห้องชุดเลขที่ 1083/34 ที่จอดรถเลขที่ 20, ห้องชุดเลขที่ 1083/50 ที่จอดรถเลขที่ 21, ห้องชุดเลขที่ 1083/25 ที่จอดรถเลขที่ 22

(3.3) ชั้นที่ 3 ห้องชุดเลขที่ 1083/17 ที่จอดรถเลขที่ 1, ห้องชุดเลขที่ 1083/33 ที่จอดรถเลขที่ 2

(3.4) ชั้นที่ 5 ห้องชุดเลขที่ 1083/4 ที่จอดรถเลขที่ 9, ห้องชุดเลขที่ 1083/3 ที่จอดรถเลขที่ 10, ห้องชุดเลขที่ 1083/12 ที่จอดรถเลขที่ 11, ห้องชุดเลขที่ 1083/11 ที่จอดรถเลขที่ 12, ห้องชุดเลขที่ 1083/124 ที่จอดรถเลขที่ 13, ห้องชุดเลขที่ 1083/123 ที่จอดรถเลขที่ 14, ห้องชุดเลขที่ 1083/132 ที่จอดรถเลขที่ 15, ห้องชุดเลขที่ 1083/131 ที่จอดรถเลขที่ 16, ห้องชุดเลขที่ 1083/107 ที่จอดรถเลขที่ 17, ห้องชุดเลขที่ 1083/106 ที่จอดรถเลขที่ 18, ห้องชุดเลขที่ 1083/115 ที่จอดรถเลขที่ 19, ห้องชุดเลขที่ 1083/114 ที่จอดรถเลขที่ 20, ห้องชุดเลขที่ 1083/90 ที่จอดรถเลขที่ 21, ห้องชุดเลขที่ 1083/89 ที่จอดรถเลขที่ 22

(3.5) ชั้นที่ 6 ห้องชุดเลขที่ 1083/98 ที่จอดรถเลขที่ 1, ห้องชุดเลขที่ 1083/97 ที่จอดรถเลขที่ 2, ห้องชุดเลขที่ 1083/73 ที่จอดรถเลขที่ 3, ห้องชุดเลขที่ 1083/72 ที่จอดรถเลขที่ 4, ห้องชุด 1083/81 ที่จอดรถเลขที่ 5, ห้องชุดเลขที่ 1083/80 ที่จอดรถเลขที่ 6, ห้องชุดเลขที่ 1083/56 ที่จอดรถเลขที่ 7, ห้องชุดเลขที่ 1083/55 ที่จอดรถเลขที่ 8, ห้องชุดเลขที่ 1083/64 ที่จอดรถเลขที่ 9, ห้องชุดเลขที่ 1083/63 ที่จอดรถเลขที่ 10, ห้องชุดเลขที่ 1083/39 ที่จอดรถเลขที่ 11, ห้องชุดเลขที่ 1083/38 ที่จอดรถเลขที่ 12, ห้องชุดเลขที่ 1083/47 ที่จอดรถหมายเลขที่ 13, ห้องชุดเลขที่ บ้านเลขที่ 1083/46 ที่จอดรถเลขที่ 14, ห้องชุดเลขที่ 1083/22ที่จอดรถเลขที่ 15, ห้องชุดเลขที่ 1083/21 ที่จอดรถเลขที่ 16, ห้องชุดเลขที่ 1083/30 ที่จอดรถเลขที่ 17

ข. อาคารจอดรถ PA ที่จัดให้เป็นที่จอดรถส่วนกลางหมู่บ้านเวียนของแต่ละอาคารชุด มีดังนี้

(1) อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอ จำนวน 36 คัน (ชั้นที่ 6 เลขที่ 21 – 22, ชั้นที่ 7 เลขที่ 1 – 22, ชั้นที่ 8 เลขที่ 1 – 12)

(2) อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี จำนวน 38 คัน (ชั้นที่ 8 เลขที่ 13 – 22, ชั้นที่ 9 เลขที่ 1 – 22, ชั้นดาดฟ้า เลขที่ 1 – 6)

(3) อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารซี จำนวน 7 คัน (ชั้นดาดฟ้า เลขที่ 7 – 13)

- อาคารจอดรถ PB จำนวน 222 คัน จัดให้เป็นที่จอดรถส่วนกลางของอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารดี, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารอี, อาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอฟ

1.8 สระว่ายน้ำ จำนวน 3 สระ ,ห้องขยะ ,ห้องไฟฟ้า ,ห้องน้ำของสระว่ายน้ำ บริเวณนอกอาคาร

1.9 ถนนทางเข้าโครงการ ,ถนนภายในโครงการทั้งหมด บริเวณนอกอาคาร

1.10 ซุ้มทางเข้าโครงการ ,ป้อมยามด้านหน้าโครงการ บริเวณนอกอาคาร

1.11 ลิฟต์ 2 ตัว สำหรับอาคารจอดรถ PA

1.12 ลิฟต์ 2 ตัว สำหรับอาคารจอดรถ PB

1.13 ไฟส่องสว่างของอาคารจอดรถ PA และอาคารจอดรถ PB โดยให้แต่ละนิติบุคคลหมู่บ้านเวียนการบริหาร อาคารละ 1 ปี

(ต่อหน้า 4)

(อ.ช.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่...๒.....เดือน....เมษายน.....พ.ศ.๒๕๕๗.....

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด ทะเบียนเลขที่...๔/๒๕๕๗.....เมื่อวันที่ ๒.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ....๒๕๕๗.. โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด.....“” ดิเอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารซี”.....

๒. โฉนดที่ดินเลขที่....๒๕๓๔๑๘ , ๕๑๔๒ (บางส่วน).....

ตำบล/แขวง.....บางจาก.....อำเภอ/เขต.....พระโขนง.....

จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....

๓. จำนวนอาคาร.....๒.....หลัง

๔. จำนวนห้องชุด.....๑๓๕.....ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์ส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗))

- ที่จอดรถภายใน และภายนอกอาคาร จำนวน ๖๓ คัน
- ลิฟท์โดยสาร ๒ เครื่อง , ระบบโทรศัพท์ PABXและสายภายในอาคารชุด ,ระบบป้องกันฟ้าฝ่า
- ฐานรับสัญญาณดาวเทียมสำหรับโทรทัศน์ ระบบสุภาภิบาลภายในอาคารชุด ระบบระบายน้ำรอบอาคาร ระบบบำบัดน้ำเสีย ห้องพักขยะชั้น ๑- ชั้น ๘
- ทางเดิน(corridor) ภายในอาคารชั้น ๑-๘ บันไดหนีไฟ พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๑-๘
- ช่องท่อสำหรับระบบสายไฟฟ้า น้ำประปา น้ำโสโครก น้ำทิ้ง น้ำดับเพลิง ท่อระบายน้ำฝน
- คีย์การ์ด CCTV จำนวน ๑ ตัว บริเวณโถงทางเข้าด้านหน้าอาคาร ป้ายชื่อโครงการ และป้านสัญลักษณ์ต่างๆ ตู้ไปรษณีย์บริเวณโถงชั้นล่าง
- ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ ๑๐๘๓ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ทรัพย์สินอื่นๆ ของอาคารชุดที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมที่มีอยู่แล้ว และจะให้มีขึ้นในภายหน้า

๖. ทรัพย์ส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน.....๑๓๓.....ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จำนวน.....๒.....ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล จำนวน.....ห้องชุด

อื่นๆ.....

(ลงชื่อ).....พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายณัฐทรงชัย วีระนาวิน)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง.....

(อ.ช.๑๘)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๕๗

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๕๗ โดยมีรายการ ดังนี้

๑.ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "ดิเอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารชี"

๒.มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคาชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓.ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๑๐๘๓ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนน - ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๖๐ โทรศัพท์

(ลงชื่อ) .....พนักงานเจ้าหน้าที่
(นายณัฐทรงชัย วีรชาวัน)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

สำเนาถูกต้อง

(นายสมชาย ทองเต็ม)
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓

(อ.ช.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่...๑๐...เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.๒๕๕๘....

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ.....บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด.....
ทะเบียนเลขที่...๒๕/๒๕๕๘.....เมื่อวันที่....๑๐..เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ...๒๕๕๘... โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด.....“ ดิเอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารดี ”.....

๒. โฉนดที่ดินเลขที่....๒๕๑๔๑๙ , ๕๑๔๒ (บางส่วน).....

ตำบล/แขวง.....บางจาก.....อำเภอ/เขต....พระโขนง.....
จังหวัด....กรุงเทพมหานคร.....

๓. จำนวนอาคาร.....๑.....หลัง

๔. จำนวนห้องชุด.....๑๓๕.....ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์ส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗))

- ที่จอดรถยนต์ตึกPB ชั้น๕-ชั้นดาดฟ้าจำนวน ๕๒ คัน และที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด
- ลิฟท์โดยสาร ๒ เครื่อง ,ระบบโทรศัพท์ PABXและสายภายในอาคารชุด ,ระบบป้องกันฟ้าผ่า
- ฐานรับสัญญาณดาวเทียมสำหรับโทรทัศน์ ,ระบบสุภาภิบาลภายในอาคารชุด ,ระบบระบายน้ำรอบอาคาร ,ระบบบำบัดน้ำเสีย ,ห้องพักขยะชั้น ๑- ชั้น ๘ ,อาคารจอดรถยนต์ตึก PB
- ทางเดิน(corridor) ภายในอาคารชั้น ๑-๘ ,บันไดหนีไฟพร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๑-๘
- ช่องท่อสำหรับระบบสายไฟฟ้า ,น้ำประปา ,น้ำโสโครก ,น้ำทิ้ง ,น้ำดับเพลิง ,ท่อระบายน้ำฝน
- คีย์การ์ด CCTV จำนวน ๑ ตัว บริเวณโถงทางเข้าด้านหน้าอาคาร ,ป้ายชื่อโครงการ และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ,ตู้ไปรษณีย์บริเวณโถงชั้นล่าง
- ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ ๑๐๘๑ ,ทรัพย์สินอื่นๆของอาคารชุดที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมที่มีอยู่แล้ว และจะให้มีขึ้นในภายหน้ารวมทั้งที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

๖. ทรัพย์ส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน.....๑๓๓.....ห้องชุด
ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จำนวน.....๒.....ห้องชุด
ที่จอดรถส่วนบุคคล จำนวน.....-.....ห้องชุด
อื่นๆ.....-.....

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธิดารัตน์ เม่งช่วย)
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ
๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....พนักงานเจ้าหน้าที่
(นายปริชา ปริชาชาญ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

(อ.ช.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายการ ดังนี้

๑.ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "ดิเอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารดี"

๒.มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคาชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓.ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๑๐๘๑ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนน - ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๖๐ โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ) ..... พนักงานเจ้าหน้าที่
(นายปรีชา ปรีชาชำนาญ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวอิดารัตน์ แม่งช่วย)
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ
๕ ธ.ค. ๒๕๖๗

หัวหน้าฝ่าย (นางพรนภา ดิรีทีนี่)
เจ้าหน้าที่ตรวจ ..... วันที่ 23 ธ.ค. 2558

(อ.ช.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด "ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารอี"

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๑๔๒๐, ๕๑๔๒ (บางส่วน)

ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๓. จำนวนอาคาร ๑ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด ๑๓๕ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์ส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗)

- ที่จอดรถยนต์ตึก PB จำนวน ๖๕ คัน และที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด
- ลิฟท์โดยสาร ๒ เครื่อง
- ระบบโทรศัพท์ PABX และสายภายในอาคารชุด
- ระบบดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ และหัวสปิงเกอร์ทุกชั้น
- ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบเตือนอัคคีภัยทุกชั้น ไฟฟ้าฉุกเฉินทุกชั้น ระบบไฟฟ้าภายในทางเดิน
- ห้องเครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์ติดตั้งภายในห้องเครื่อง, ห้องเครื่องปั๊มน้ำ, ถังเก็บน้ำ
- ช่องท่อสำหรับระบบสายไฟฟ้า, น้ำประปา, น้ำโสโครก, น้ำทิ้ง, น้ำดับเพลิง, ท่อระบายน้ำฝน
- ฐานรับสัญญาณดาวเทียมสำหรับโททัศน์ ระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชุด ระบบน้ำรอบอาคาร, ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ห้องพักขยะชั้น ๑ ถึง ชั้นที่ ๘
- ทางเดิน (corridor) ภายในอาคารชั้น ๑-๘ บันไดหนีไฟพร้อมอุปกรณ์ชั้น ๑-๘
- คีย์การ์ด CCTV จำนวน ๑ ตัว บริเวณโถงทางด้านหน้าอาคาร, ป้ายชื่อโครงการ และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ, ตู้ไปรษณีย์บริเวณโถงชั้นล่าง
- ทรัพย์ส่วนกลางอื่นๆ ของอาคารชุดที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมที่มีอยู่แล้ว และที่จะจัดให้มีขึ้นในภายหน้ารวมทั้งที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเพื่อประโยชน์ต่อเจ้าของร่วมทุกคน

๖. ทรัพย์ส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน ๑๓๓ ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จำนวน ๒ ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล จำนวน - คัน

อื่นๆ

(ลงชื่อ) พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายปรีชา ปรีชาชวัญ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

(อ.ช.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๑

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๑ โดยมีรายการ ดังนี้

๑.ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารอี"

๒.มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓.ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๑๐๗๗ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนน - ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๖๐ โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ) .....พนักงานเจ้าหน้าที่
(นายปรีชา ปริชาชาญ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

(อ.ช.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ๒๕๖๒ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด "ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอฟ"

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๑๔๒๑, ๕๑๔๒ (บางส่วน)

ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๓. จำนวนอาคาร ๑ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด ๑๑๙ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์ส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗)

- ที่จอดรถยนต์ตึก PB จำนวน ๕๑ คัน และที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด
- ลิฟต์โดยสาร ๒ เครื่อง รวมทั้งห้องเครื่องลิฟต์โดยสาร และหลังคาลิฟต์โดยสาร
- ระบบโทรศัพท์ PABX และสายภายในอาคารชุด, ระบบดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ และหัวสปิงเกอร์ทุกชั้น, ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบเตือนอัคคีภัยทุกชั้น ไฟฟ้าฉุกเฉินทุกชั้น ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในทางเดินอาคารชุด ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารชุด, โคมไฟ, ห้องไฟฟ้า
- ห้องเครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์ติดตั้งภายในห้องเครื่อง, ห้องเครื่องปั๊มน้ำ, ถังเก็บน้ำ
- ระบบสุขาภิบาล (ห้องเครื่องปั๊มน้ำ, ถังเก็บน้ำใต้ดิน, แท๊งค์น้ำชั้นดาดฟ้า, ปั๊มน้ำชั้นดาดฟ้า)
- ระบบระบายน้ำรอบอาคาร, ระบบประปาภายนอกตัวอาคารชุด, ระบบประปาภายในอาคารชุด ระบบบำบัดน้ำเสีย, บ่อตรวจคุณภาพน้ำ, ถังดักขยะ, ถังบำบัดน้ำเสีย, ช่องท่อสำหรับระบบสายไฟฟ้า, น้ำประปา, น้ำโสโครก, น้ำทิ้ง, น้ำดับเพลิง, ท่อระบายน้ำฝน
- ฐานรับสัญญาณดาวเทียมสำหรับโทรทัศน์, ห้องพักขยะชั้นล่าง ถึง ชั้นที่ ๘, พื้นที่ดาดฟ้าอาคารชุด
- ทางเดิน (corridor) ภายในอาคารชั้นล่าง - ๘ บันไดหนีไฟพร้อมอุปกรณ์ชั้นล่าง - ๘
- CCTV จำนวน ๑ ตัว, ป้ายชื่อโครงการ และ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ, ตู้ไปรษณีย์
- ทรัพย์ส่วนกลางอื่นๆ ของอาคารชุดที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมที่มีอยู่แล้ว และที่จะจัดให้มีขึ้นในภายหน้ารวมทั้งที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเพื่อประโยชน์ต่อเจ้าของร่วมทุกคน

๖. ทรัพย์ส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน ๑๑๗ ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จำนวน ๒ ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล จำนวน - คัน

อื่นๆ .....

(ลงชื่อ) ..... พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายไตรรัตน์ เทพบริรักษ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

(อ.ช.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๒ โดยมีรายการ ดังนี้

๑.ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารเอฟ"

๒.มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓.ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๑๐๗๕ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนน - ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๖๐ โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ) ..... พนักงานเจ้าหน้าที่
(นายไพรัช พัฒนสถิตฉาย)
นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

ภาคผนวก 3

เอกสารใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร

หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑)

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.(๖)

ตึก 8 ชั้น (อาคาร ดี) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุด
อยู่อาศัย (133 ห้อง)-พาณิชย์ พื้นที่ 6,899.00 ม.^{2}
(5) ตึก 8 ชั้น (อาคาร อี) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น (2 ห้อง)
อาคารชุดอยู่อาศัย (133 ห้อง)-พาณิชย์ (2 ห้อง)
พื้นที่ 7,111.00 ม.^{2}
(6) ตึก 8 ชั้น (อาคาร เอฟ) จำนวน 1 หลัง
เพื่อใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย (117 ห้อง)-พาณิชย์
พื้นที่ 6,333.00 ตารางเมตร (2 ห้อง)

(7) ตึก 9 ชั้น ดาดฟ้า (อาคาร พีเอ) จำนวน 1 หลัง
เพื่อใช้เป็นอาคารจอดรถยนต์ พื้นที่ 7,982.00 ม.
จำนวน 211 คัน แบบ อ. ๑
(8) ตึก 9 ชั้น ดาดฟ้า (อาคาร พีบี) จำนวน 1 หลัง
เพื่อใช้เป็นอาคารจอดรถยนต์
พื้นที่ 8,803.00 ม.^{2} จำนวน 222 คัน
(9) พื้นที่จอดรถและทางวิ่งของรถนอกอาคาร
5,130.00 ตารางเมตร จำนวน 140 คัน

(10) ชุ้มทางเข้า-ออก ค.ส.ล. และตึก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นชุ้มทางเข้า-ออก และป้อมยาม พื้นที่ 101.00 ตารางเมตร

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
อาคารชุด (อยู่อาศัย)
เลขที่ ๒๐๕/๒๕๕๒

อนุญาตให้ บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด โดย นางทิพาพร ชวนไชยสิทธิ์ เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ 847 ตรอก/ซอย - ถนน อ่อนนุช หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร
ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท 101/1 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ -
แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ 5142, 251416 - 251423
เป็นที่ดินของ บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด ตำบล เลขที่บ้าน เป็น เลขที่ 1085 ถึง 1089/135 ตามข้อที่ 10ข, 10ฉ ลว. 16 ต.ค 2552 และ ข้อที่ 11ก ลว. 27 ต.ค. 2552 (ยกเว้น 2.1, 2.2 และ 2.7)
ข้อ ๒ เป็นอาคาร (อาคาร เอ)
(๑) ชนิด ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (133 ห้อง)-พาณิชย์ (2 ห้อง)
พื้นที่/ขนาดหรือ 6,906.00 ม.^{2} ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร
(๒) ชนิด ตึก 8 ชั้น (อาคาร บี) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (133 ห้อง)-พาณิชย์ (2 ห้อง)
พื้นที่/ขนาดหรือ 6,899.00 ม.^{2} ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร
(๓) ชนิด ตึก 8 ชั้น (อาคาร ซี) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (133 ห้อง)-พาณิชย์ (2 ห้อง)
พื้นที่/ขนาดหรือ 6,899.00 ม.^{2} ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

(11) สระว่ายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 สระ เพื่อใช้เป็นสระว่ายน้ำ
(12) ท่อระบายน้ำยาว 1,985.00 ตารางเมตร

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 20.00 บาท
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ และรายการคำนวณ 239,150.00 บาท
เลขที่ - / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ รวม 239,170.00 บาท

ข้อ ๓ โดยมี - เป็นผู้ควบคุมงาน
ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้ จำนวน 7 ข้อ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ - 9 ก.ค. 2553 เดือน พ.ศ.
ออกให้ ณ วันที่ - 9 ก.ค. 2552 เดือน พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)
(นายธนู ศรีคช)
รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

ข้อความนี้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ข้อ ๕

ต่ออายุใบอนุญาต

ใบอนุญาตเดิมเลขที่ 207/2552
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552
(ต่ออายุได้อีกไม่เกิน 3 ครั้ง)

การประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32
อาคารชุด (อยู่อาศัย)

แบบ อ. ๑

000289

คำเตือน

ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จหรือมีการใช้อาคารแล้วให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคารตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันสิ้นอายุใบอนุญาตฯ

รายละเอียดตามแนบท้ายใบอนุญาต

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ก. 161 / 2553

อนุญาตให้ บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด โดย นางทิพาพร ชวนไชยสิทธิ์ เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ 847 ตรอก/ซอย - ถนน ต่อนนุช หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท 101/1 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ -

แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่หน้าสำรวจ ๓ เลขที่ระวาง ๑ เลขที่ 5142, 251416 - 251423

เป็นที่ดินของ บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร พาณิชย์ (2 ห้อง)

(๑) ชนิด ตึก 8 ชั้น (อาคาร A) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (133 ห้อง)-

พื้นที่/ความยาว 6,906.00 ม.² (ได้รับใบรับรอง (อ.6) แล้ว เลขที่ 52/2553 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2553) ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร พาณิชย์ (2 ห้อง)

(๒) ชนิด ตึก 8 ชั้น (อาคาร B) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (133 ห้อง)-

พื้นที่/ความยาว 6,899.00 ม.² (ได้รับใบรับรอง (อ.6) แล้ว เลขที่ 121/2553 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2553) ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร พาณิชย์ (2 ห้อง)

(๓) ชนิด ตึก 8 ชั้น (อาคาร C) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (133 ห้อง)-

พื้นที่/ความยาว 6,899.00 ม.² ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 20.00 บาท

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ - บาท

เลขที่ / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ รวม 20.00 บาท

ข้อ ๓ โดยมี นายสมชาย สีลภูสิทธิ์ สย. 6175, นายสุทธิชัย เลื่อมฤทธิพงษ์ ส-สถ 1424 เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต จำนวน 10 ข้อ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ - เดือน 10 ก.ค. พ.ศ. 2554

ออกให้ ณ วันที่ - เดือน 14 ก.ย. พ.ศ. 2553

(ลายมือชื่อ)

(นายจุมพล สำเภาพล)

(ผู้อำนวยการสำนักการโยธา)

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

- ตึก 8 ชั้น (อาคาร D) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย (133 ห้อง) – พาณิชย์ (2 ห้อง) พื้นที่ 6,899.00 ตารางเมตร
- ตึก 8 ชั้น (อาคาร E) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย (133 ห้อง) – พาณิชย์ (2 ห้อง) พื้นที่ 7,111.00 ตารางเมตร
- ตึก 8 ชั้น (อาคาร F) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย (117 ห้อง) – พาณิชย์ (2 ห้อง) 6,323.00 ตารางเมตร
- ตึก 9 ชั้น ดาดฟ้า (อาคาร PA) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารจอดรถยนต์ จำนวน 211 คัน พื้นที่ 7,982.00 ตารางเมตร ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคารแล้ว (แบบ อ.6) เลขที่ 52/2553 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2553
- ตึก 9 ชั้น ดาดฟ้า (อาคาร PB) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารจอดรถยนต์ จำนวน 222 คัน พื้นที่ 8,803.00 ตารางเมตร
- พื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่งของรถยนต์นอกอาคาร จำนวน 140 คัน พื้นที่ 5,130.00 ตารางเมตร
- ซุ้มทางเข้า – ออก ค.ส.ล. และตึก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นซุ้มทางเข้า – ออก และป้อมยาม พื้นที่ 101.00 ตารางเมตร
- สระว่ายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 สระ เพื่อใช้เป็นสระว่ายน้ำ
- ท่อระบายน้ำยาว 1,985.00 ตารางเมตร

ง (แก้ไขแบบแปลน) ตึก ๘ ชั้น (อาคาร F) จำนวน ๑ หลัง
ใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย (๑๑๗ ห้อง) – พาณิชย์ (๒ ห้อง)
พื้นที่ ๖,๘๑๗.๐๐ ตารางเมตร
(๕) (ดัดแปลง) ตึก ๙ ชั้น (อาคาร PB) จำนวน ๑ หลัง
เพื่อใช้เป็นอาคารจอดรถยนต์ พื้นที่ ๘,๘๓๒.๐๐ ตารางเมตร
จำนวน ๒๒๒ คัน
(๖) ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน) สระว่ายน้ำ จำนวน ๒ สระ
เพื่อใช้เป็นสระว่ายน้ำ พื้นที่ ๔๔๗.๐๐ ตารางเมตร
(๗) พื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่งของรถยนต์นอกอาคาร
จำนวน ๑๔๐ คัน พื้นที่ ๕,๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร

แบบ อ. ๑

000741

ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ต.๑๖๑/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๔๑๔ / ๒๕๕๔

อนุญาตให้ บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด โดย นางทิพาพร ชวนไชยสิทธิ์ เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๘๔๗ /ตรอก/ซอย - ถนน อ่อนนุช หมู่ที่ -
/ตำบล/แขวง สวนหลวง /อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร
ที่บ้านเลขที่ - /ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ -
แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ ๕๑๔๒ , ๒๕๑๔๑๖ – ๒๕๑๔๒๑
เป็นที่ดินของ บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร
(๑) ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร C) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น พาณิชย์ (๒ ห้อง) อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๓๓ ห้อง)
พื้นที่/ความยาว/ ๗,๔๕๙.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร
(๒) ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร D) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น พาณิชย์ (๒ ห้อง) อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๓๓ ห้อง)
พื้นที่/ความยาว/ ๗,๔๕๙.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร
(๓) ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร E) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น พาณิชย์ (๒ ห้อง) อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๓๓ ห้อง)
พื้นที่/ความยาว/ ๗,๖๘๔.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง /รื้อถอน ๒๐.๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ๑๕๖,๐๑๖.๐๐ บาท
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ รวม ๑๕๖,๐๓๖.๐๐ บาท
เลขที่ / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายสุทธิชัย เลื่อมฤทธิพงศ์ ส-สถ.๑๔๒๔ , นายสมชาย ลีลภูสิทธิ์ สย.๖๑๗๕ เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้ จำนวน ๖ ข้อ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๐ เดือน S.A. พ.ศ. ๒๕๕๕

ออกให้ ณ วันที่ ๓๐ เดือน S.A. พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลายมือชื่อ) .....
(นายวินัย ลิมสกุล)
(ผู้อำนวยการสำนักการโยธา)
ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32

(๔) ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน) ตึก ๘ ชั้น (อาคาร F) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย (๑๓๗ ห้อง)-พาณิชย์ (๒ ห้อง) พื้นที่ ๖,๘๑๗.๐๐ ตารางเมตร แบบ อ. ๑

(๕) (ดัดแปลง) ตึก ๙ ชั้น (อาคาร PB) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารจอดรถยนต์ พื้นที่ ๘,๘๓๒.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๒๒๒ คัน

(๖) ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน) สระว่ายน้ำ จำนวน ๒ สระ เพื่อใช้เป็นสระว่ายน้ำ พื้นที่ ๔๔๗.๐๐ ตารางเมตร

(๗) พื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่งของรถยนต์นอกอาคาร จำนวน ๑๔๐ คัน พื้นที่ ๕,๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร

000929

ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๔๑๘/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
(ต่ออายุได้อีกไม่เกิน ๓ ครั้ง)

ต่ออายุใบอนุญาต

อาคารชุด (อยู่อา...
อาคารพ...

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๓๗/๒๕๕๖

อนุญาตให้ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด โดย นางทิพาพร ชวนไชยสิทธิ์ เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๘๔๗ ตรอก/ซอย - ถนน อ่อนนุช หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ -

แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓ เลขที่ ๑ เลขที่ ๕๑๔๒, ๒๕๑๔๑๖ - ๒๕๑๔๒๑

เป็นที่ดินของ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร C) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น พาณิชย์ (๒ ห้อง) อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๓๓ ห้อง)- ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน)

พื้นที่/ความยาว ๗,๔๕๙.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

(๒) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร D) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น พาณิชย์ (๒ ห้อง) อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๓๓ ห้อง)- ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน)

พื้นที่/ความยาว ๗,๔๕๙.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร E) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น พาณิชย์ (๒ ห้อง) อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๓๓ ห้อง)- ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน)

พื้นที่/ความยาว ๗,๖๘๔.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่ออายุก่อสร้างและดัดแปลง ฉบับละ ๒๐.๐๐ บาท

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายสุทธิชัย เลื่อมฤทธิพงศ์ ส-สถ ๑๔๒๔, นายสมชาย สีลภูสิทธิ์ สย.๖๑๗๕ เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต จำนวน ๑๐ ข้อ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๖

ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๖

(ลายมือชื่อ)

(นายวิณัย ลิ้มสกุล)

(ผู้อำนวยการสำนักการโยธา)

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

ข้อความเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ข้อ ๔

ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเมื่อได้ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จหรือมีการใช้อาคารแล้วให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบโครงสร้างที่สำคัญของอาคารตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ

พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากรับสิ้นลงใบอนุญาตนี้

ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๔๑๘/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
ต่ออายุครั้งที่ ๒ ตามใบอนุญาตเลขที่ ต.๓๒๔/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
(ต่ออายุได้อีกไม่เกิน ๑ ครั้ง)

ต่ออายุใบอนุญาต

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

อาคารที่ระบุการควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒

เลขที่ ก.๒๘๗/๒๕๕๗ อาคารชุด (อยู่อาศัย) อาคารพาณิชย์

บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด โดย นางทิพาพร ชัวนิยสิทธิ์

อนุญาตให้.....เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๘๔๗ ตรอก/ซอย ออนนุช ถนน..... หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร

ที่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนน สุขุมวิท หมู่ที่.....

แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่ ๕๑๔๒, ๒๕๑๔๑๖ – ๒๕๑๔๒๑

เป็นที่ดินของ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด

ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน) เป็นอาคาร ตึก ๘ ชั้น (อาคาร C) ๑ หลัง พาณิชย์ (๒ ห้อง) อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๓๓ ห้อง)-

(๑) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

พื้นที่/ความยาว ๗,๔๕๙.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน) พื้นที่ ตารางเมตร ตึก ๘ ชั้น (อาคาร D) ๑ หลัง พาณิชย์ (๒ ห้อง) อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๓๓ ห้อง)-

(๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

พื้นที่/ความยาว ๗,๔๕๙.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน) พื้นที่ ตารางเมตร ตึก ๘ ชั้น (อาคาร E) ๑ หลัง พาณิชย์ (๒ ห้อง) อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๓๓ ห้อง)-

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

พื้นที่/ความยาว ๗,๖๘๔.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

พื้นที่ ตารางเมตร

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่ออายุก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร ฉบับละ ๒๐.๐๐ บาท

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายสุทธิชัย เลิอมฤทธิพงศ์ ส-สถ.๑๔๒๔, นายสมชาย สีลภูสิทธิ์ สย.๖๑๗๕ เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต จำนวน ๑๐ ข้อ

(๒) .....

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ เดือน ๒ มี.ค. ๒๕๕๗ พ.ศ.

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๖ พ.ศ.

(ลายมือชื่อ).....

(นายภัทรดนย์ ทรรทรานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

(๔) ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน) ตึก ๘ ชั้น (อาคาร F) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย (๑๑๗ ห้อง)-พาณิชย์ (๒ ห้อง) พื้นที่ ๖,๘๑๗.๐๐ ตารางเมตร แบบ อ. ๑

(ดัดแปลง) ตึก ๙ ชั้น (อาคาร PB) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารจอดรถยนต์ พื้นที่ ๘,๘๓๒.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๒๒๒ คัน

๐๐๐๒๓๓

(๖) ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน) สระว่ายน้ำ จำนวน ๒ สระ เพื่อใช้เป็นสระว่ายน้ำ พื้นที่ ๔๔๗.๐๐ ตารางเมตร

(๗) พื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่งของรถยนต์นอกอาคาร จำนวน ๑๔๐ คัน พื้นที่ ๕,๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร

อายุใบอนุญาต

ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๔๑๘/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
ต่ออายุครั้งที่ ๓ ตามใบอนุญาตเลขที่ ต.๒๗๒/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
(ครั้งสุดท้าย)

หมายเหตุ
เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จหรือมีการใช้อาคารแล้วให้จัดส่งรายงานผ
ตรวจสอบใหญ่ของอาคารตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรว
ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่อาคารแล้ว

แบบ ก.ท.ต.ร.ว. 0003/71

อาคารชุด (อยู่อาศัย)

(๔) พื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่งของรถยนต์นอกอาคาร จำน
๑๔๐ คัน พื้นที่ ๕,๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ก.๒๗ / ๒๕๕๙ อาคารพาณิชย์

อนุญาตให้ บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด โดย นายพรบริศ ชวนไชยสิทธิ์ เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน อ่อนนุช หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ -

แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓ เล่มที่ ๑ เลขที่ ๕๑๔๒, ๒๕๑๔๑๖ – ๒๕๑๔๒๑

เป็นที่ดินของ บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร พาณิชย์ (๒ ห้อง)

ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน) (๑) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร E) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๓๓ ห่

พื้นที่ / ความยาว ๗,๖๘๔.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน) (๒) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร F) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น พาณิชย์ (๒ ห้อง) อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๑๗ ห่

พื้นที่ / ความยาว ๖,๘๑๗.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน) (๓) ชนิด สระว่ายน้ำ จำนวน ๑ สระ เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ

พื้นที่ / ความยาว ๒๓.๕๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่ออายุก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร ฉบับละ ๒๐.๐๐ บาท

เลขที่ / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายสุทธิชัย เลื่อมฤทธิพงศ์ ส-สถ ๑๔๒๔, นายสมชาย สีลภูสิทธิ์ สย.๖๑๗๕ เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต จำนวน ๑๐ ข้อ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ - เดือน ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐

ออกให้ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

(นายประสาร พิทักษ์วรรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

ตามกฎกระทรวงกำหนดแบบและลักษณะของอาคาร ที่ต้องมีผู้ควบคุมงานในการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน พ.ศ. ๒๕๒๔ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙)

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32
การดัดแปลงอาคาร
แบบ อ. ๑
อาคารชุดอยู่อาศัย
อาคารพาณิชย์ 000265
ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ต.๒๓/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๐

อนุญาตให้ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด โดย นายพรนริศ ขวนไชยสิทธิ์ เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๘๘๗ ตรอก/ซอย - ถนน อ่อนนุช หมู่ที่

ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ดัดแปลงอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนน สุขุมวิท หมู่ที่

แขวง นางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ ๕๑๔๒ , ๒๕๑๔๑๖ – ๒๕๑๔๒๑ (รวม ๗ โฉนด)

เป็นที่ดินของ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร พาณิชย์ (๒ ห้อง)

(๑) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร E) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๓๓ ห้อง)

พื้นที่/ความยาว ๗,๖๘๔.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร พาณิชย์ (๒ ห้อง)

(๒) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร F) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๑๗ ห้อง)

พื้นที่/ความยาว ๖,๘๑๗.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร (๔) ที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวน ๑๔๐ คัน พื้นที่ ๕,๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร

(๓) ชนิด สระว่ายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ

พื้นที่/ความยาว ๒๒๓.๕๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ๑๐.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ๖๒,๒๕๒.๕๐ บาท

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ๖๒,๒๖๒.๕๐ บาท

เลขที่ - / - ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายสุทธิชัย เลื่อมฤทธิพงษ์ ส-สถ.๑๔๒๔, นายสมชาย สีลภูสิทธิ์ สย.๖๑๗๕ เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้ จำนวน ๗ ข้อ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ - เดือน ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ พ.ศ. -

ออกให้ ณ วันที่ - เดือน ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ พ.ศ. -

(ลายมือชื่อ) .....

(นายณัฏฐ์ ศรีสคนธนันท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

กรุงเทพมหานคร

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. ๒๕๕๐) ข้อ 4

ขยายอายุใบอนุญาต
ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
(ต่ออายุได้อีกไม่เกิน ๓ ครั้ง)

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒
อาคารชุด (อยู่อาศัย)
อาคารพาณิชย์ แบบ อ. ๑
การดัดแปลงอาคาร 000084

หมายเหตุ
๑. ต้องก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จหรือมีการใช้อาคารแล้วไม่น้อยกว่า
๒. ต้องจัดให้มีการตรวจสอบใหญ่ของอาคารตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันสิ้นอายุใบอนุ

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ก. ๑๐๑/๒๕๖๑

อนุญาตให้ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด โดย นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๘๔๗ ตรอก/ซอย ////// ถนน อ่อนนุช หมู่ที่ .....
ตำบล/แขวง ////// สวนหลวง อำเภอ/เขต ////// สวนหลวง จังหวัด ////// กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ดัดแปลงอาคาร
ที่บ้านเลขที่ ////// ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ .....
แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ ////// เลขที่/ส.ค. ๑ ////// เลขที่ ๕๑๔๒, ๒๕๑๔๑๖ – ๒๕๑๔๒๑ (รวม ๗ โฉนด)
เป็นที่ดินของ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร พาณิชย์ (๒ ห้อง)
(๑) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร F) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๑๗ ห้อง)
พื้นที่/ความยาว ๖,๘๑๗.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ..... คัน
พื้นที่ ..... ตารางเมตร
(๒) ชนิด ที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวน ..... เพื่อใช้เป็น .....
พื้นที่/ความยาว ๕,๑๓๐.๖๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๔๐ คัน
พื้นที่ ..... ตารางเมตร
(๓) ชนิด สระว่ายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ
พื้นที่/ความยาว ๒๒๓.๕๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ..... คัน
พื้นที่ ..... ตารางเมตร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่ออายุดัดแปลงอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
เลขที่ ...../..... ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายสุทธิชัย เลื่อมฤทธิพงษ์ ส-สถ ๑๔๒๔, นายสมชาย สีลภูสิทธิ์ สย.๖๑๗๕ เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต จำนวน ๑๓ ข้อ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ..... เดือน ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ พ.ศ. .....

ออกให้ ณ วันที่ ..... เดือน ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๑ พ.ศ. .....

โครงการ ดิ เอสเคป

(ลายมือชื่อ) .....
(นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์)
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

กรุงเทพ มหานคร

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32
อาคารชุด (อยู่อาศัย)
อาคารพาณิชย์

แบบ อ. ๖
กกก345

คำเตือน
ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรว
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 254

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ 52 / 2553

โดย นางทิพาพร ชวนไชยสิทธิ์

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 847 ตรอก/ซอย - ถนน อ่อนนุช หมู่ที่ - ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต เลขที่ 207 / 2552 ลงวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร (อาคาร เอ)

(๑) ชนิด ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย 133 ห้อง)- พาณิชย์ (2 ห้อง) โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(อาคาร พีเอ)

(๒) ชนิด ตึก 9 ชั้น ดาดฟ้า จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถยนต์ โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 211 คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท 101/1 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่ 5142, 251416 - 251423 เป็นที่ดินของ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร ฉบับละ 10.- บาท

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535และ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้.

ออกให้ ณ วันที่ - เดือน 18 มี.ค. 2553 พ.ศ. -

(ลายมือชื่อ) .....
(นายจุมพล สำเภาพล)
(ผู้อำนวยการสำนักการโยธา)
ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

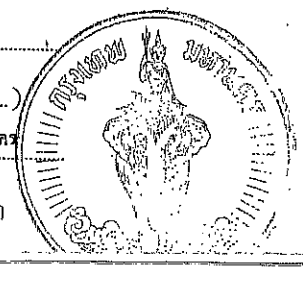

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

คำเตือน
ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2553

แบบ อ. 6

...การประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๙

000002

อาคารชุด (อยู่อาศัย)
อาคารพาณิชย์

อาคาร A และอาคาร PA ได้รับใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคาร ตามใบอนุญาตเลขที่ 52/2553
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2553

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ 181 / 2553 โดย นางทิพาพร ชวนไชยสิทธิ์

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท แชนด์ แอนด์ ส.โตน จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ 847 ตรอก/ซอย - ถนน อ่อนนุช หมู่ที่ -

ตำบล แขวง สวนหลวง อำเภอ เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ 207 / 2552 ลงวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร พาณิชย์ (2 ห้อง)

(๑) ชนิด ตึก 8 ชั้น (อาคาร B) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (133 ห้อง)-
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 573 คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท 101/1 ถนน สุขุมวิท

หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท แชนด์ แอนด์ ส.โตน จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท แชนด์ แอนด์ ส.โตน จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่ 5142, 251416 - 251423

เป็นที่ดินของ บริษัท แชนด์ แอนด์ ส.โตน จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ - เดือน - 6 ก.ค. 2553 พ.ศ. -

(ลายมือชื่อ) .....
(นายจุมพล สำเภาพล)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ
ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/ ฉบับละ 10.- บาท

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32
อาคารชุด (อยู่อาศัย)
อาคารพาณิชย์
การดัดแปลงอาคาร 000356

แบบ อ. ๖

คำเตือน

หัจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวง
าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายใน 30 วัน
ดนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๕๔ / ๒๕๕๗ โดย นางทิพาพร ชวนไชยสิทธิ์

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๘๔๗ ตรอก/ซอย - ถนน อ่อนนุช หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร (แก้ไขแบบแปลน) อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ ต.๓๒๔ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร C) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๓๓ ห้อง)-พาณิชย์ (๒ ห้อง)

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๖๓ คัน (จัดไว้ตึก ๙ ชั้น ดาดฟ้า (อาคาร PA)

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนน สุขุมวิท

หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่ ๕๑๔๒, ๒๕๑๔๑๖ – ๒๕๑๔๒๑

เป็นที่ดินของ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แก้ไขแบบแปลน) ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ - เดือน ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ พ.ศ. -

(ลายมือชื่อ) .....

(นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์)

(รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒
อาคารชุด (อยู่อาศัย)
การดัดแปลงอาคาร

แบบ อ. ๖
000384

คำเตือน
ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวงฯ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายใน 30 วัน
ใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๑๐ / ๒๕๕๘ โดย นางทิพาพร ชวนไชยสิทธิ์

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๘๔๗ ตรอก/ซอย - ถนน อ่อนนุช หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ได้ทำการ ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่ ต.๒๗๒ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร
ก่อสร้าง (แก้ไขแบบแปลน) (๑) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร D) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๓๓ ห้อง)-พาณิชย์ (๒ ห้อง)
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
(ดัดแปลง) (๒) ชนิด ตึก ๙ ชั้น (อาคาร PB) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถยนต์
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๒๒๒ คัน
(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนน สุขุมวิท
หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โดย บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด
เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส. ๗ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่ ๕๑๔๒, ๒๕๑๔๑๖ – ๒๕๑๔๒๑
เป็นที่ดินของ บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด
ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ก.ย. พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลายมือชื่อ) .....
(นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์)
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

กรุงเทพมหานคร

อาคารชุด (อยู่อาศัย)
อาคารพาณิชย์
การดัดแปลงอาคาร

แบบ อ. ๖

000162

ท่าเตียน

จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระ
ด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายใน 3
ผู้ขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๕๑ / ๒๕๖๑ โดย นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๘๔๗ ตรอก/ซอย - ถนน อ่อนนุช หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ดัดแปลง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ ๑๐ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร E) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๓๓ พาณิชย์ (๒ ห้อง)

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๖๕ คัน (ในอาคารจอดรถยนต์ PB)

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนน สุขุมวิท

หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส. ๓ เลขที่ อ.ค. ๑ เลขที่ ๑๔๒,๒๕๑๔๑๖-๒๕๑๔๒๑ (รวม ๗ โฉนด)

เป็นที่ดินของ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการดัดแปลงอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ - เดือน ๘ พ.ค. ๒๕๖๑ พ.ศ. -

(ลายมือชื่อ) ...

(นายบรรจง เหมือนวัลย์เมาศ์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

โครงการ ดิ เอสเคป

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒
อาคารชุด (อยู่อาศัย)
อาคารพาณิชย์
การดัดแปลงอาคาร

แบบ อ. ๖
000152

ข้อสังเกต
ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายใน 30 วัน
ก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๘๑ / ๒๕๖๑ โดย นางทิพาพร ชวนไชยสิทธิ์

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๘๔๗ / ////// ตรอก/ซอย ..... ถนน อ่อนนุช / หมู่ที่ -

ตำบล แขวง ////// สวนหลวง / อำเภอ เขต ////// สวนหลวง / จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ดัดแปลง / อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ ต.๒๐ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร F) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๑๗ ห้อง) พาณิชย์ (๒ ห้อง)

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๕๗ คัน (ในอาคารจอดรถยนต์ PB)

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ ////// ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนน สุขุมวิท

หมู่ที่ - ////// ตำบล/แขวง บางจาก / ////// อำเภอ/เขต พระโขนง / ////// จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน ////// เลขที่ น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่ ๕๑๔๒, ๒๕๑๔๑๖ – ๒๕๑๔๒๑ (รวม ๗ โฉนด)

เป็นที่ดินของ บริษัท แชนด์ แอนด์ สโตน จำกัด

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการดัดแปลงอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธ.ค. ๒๕๖๑ พ.ศ. .....

(ลายมือชื่อ) .....

(นายศักดิ์ชัย บุญมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

โครงการ ดิ เอสเคป

ภาคผนวก 4

แผนการตรวจสอบ ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย และการตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆของโครงการ

หมายเลขเอกสาร NTM-ENG-047

NATTHA MANAGEMENT

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรประจำเดือน

Monitoring Equipments by Monthly

อาคาร C ประจำเดือน 7 กรกฎาคม 65

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
1. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ค่าของหม้อแปลง โวลท์ - ซิลิก้าเจล - อุณหภูมิ - ความสะอาด	✓	✓			31/7/65
2. MDB	✓	1		- สภาพทั่วไป - ค่าของอุปกรณ์วัด โวลท์ - ค่าของอุปกรณ์วัด แอมป์ - ค่าของอุปกรณ์วัด PF - ความสะอาด	✓	✓			31/7/65
3. Cap. Bank	-			- สภาพทั่วไป - ฟิวส์ - แมกเนติกส์ - ค่าของอุปกรณ์วัด PF - ความสะอาด					
4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)	-			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบ - ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง					

(ฉบับปรับปรุง 2011)

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
				- ค่าอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน - น้ำมันเครื่อง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ตู้ควบคุม					
5. เสาล่อฟ้า (Lightning)	✓	1		- สภาพทั่วไป - จำนวน	✓	✓			3/12/68
6. ไฟสัญญาณบอกความสูงของตึก	-			- สภาพทั่วไป - หลอดไฟ (ติดหรือดับ)	✓	✓			3/12/68
7. ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)	✓	40		- สภาพทั่วไป - แบตเตอรี่ - หลอดไฟ	✓	✓			3/12/68
8. สัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ภาวะของตู้ - ภาวะของอุปกรณ์	✓	✓			3/12/68
9. โทรศัพท์ (Telephone)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ตู้สายภายใน - ตู้สายภายนอก	✓	✓			3/12/68
10. โทรทัศน์รวม (MATV)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ช่องรายการ - งานดาวเทียม - เสาอากาศ	✓	✓			3/12/68
11. คีย์การ์ด (Key Card)	✓	1		- สภาพทั่วไป - โปรแกรม	✓	✓			3/12/68

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / งานโยธา	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
				- ชุดควบคุมประตู					
12. โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	✓	23		- สภาพทั่วไป - กล้อง - ตัวบันทึก - จอมอนิเตอร์	✓	✓			31/7/68
13. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (มอเตอร์) (Jocky Pump)	✓			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบมอเตอร์ - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ตู้ควบคุม - แรงดันน้ำในท่อ	✓	✓			31/7/68
14. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (เครื่องยนต์) (Fire Pump)	✓			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบ - ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง - ค่าอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน - น้ำมันเครื่อง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ตู้ควบคุม - แรงดันน้ำในท่อ	✓	✓			31/7/68
5. สระว่ายน้ำ (Swimming Pool)	✓	2		- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบมอเตอร์ - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - วาล์วต่างๆ	✓	✓			31/7/68

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปด่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	ข้อแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
	/	2		- ถังกรอง - น้ำในกระจ่ายน้ำ - น้ำในแท้งค์สำรอง - ตู้ควบคุม	/	/			3/7/68
16. พัดลมระบายอากาศ (Ventilation Fan)	-			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - สายพาน - ตู้ควบคุม					
17. พัดลมอัดอากาศ (Pressurization Fan)	-			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - สายพาน - ตู้ควบคุม					
18. ปั๊มน้ำดี (Transfer Pump)	/	2		- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ค่าแรงดันน้ำในท่อ - ตู้ควบคุม	/	/			3/7/68
19. ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำดี (Booster Pump)	-			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ค่าแรงดันน้ำในท่อ - ตู้ควบคุม					

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	ข้อแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
20. บ่อบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment)	/	6ใบ		- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ตู้ควบคุม - ลูกลอยควบคุม	/	/			31/3/68
21. วาล์วควบคุมแรงดันน้ำ (PRV)	/			- สภาพทั่วไป - แรงดันน้ำขาเข้า - แรงดันน้ำขาออก - เกจวัดแรงดัน	/	/			31/3/68
22. เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	/			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสคอมเพรสเซอร์ - ค่าแรงดันน้ำยา - ตู้ควบคุม	/	/			31/3/68

หัวหน้าช่าง : .....

( )

ผู้สำรวจ

ผู้จัดการอาคาร : .....

( )

ผู้สำรวจ

ผู้จัดการพื้นที่: .....

( )

รับทราบ

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม: .....

( )

รับทราบ

[พิมพ์ชื่อความ]

หมายเลขเอกสาร NTM-ENG-047

NATTHA MANAGEMENT

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรประจำเดือน

Monitoring Equipments by Monthly

อาคาร ค ประจำเดือน 8 มิถุนายน 68

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ก
1. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)	/	1		- สภาพทั่วไป - ค่าของหม้อแปลง โวลท์ - ซิลิก้าเจล - อุณหภูมิ - ความสะอาด	/	/			6/8/68
2. MDB	/	1		- สภาพทั่วไป - ค่าของอุปกรณ์วัด โวลท์ - ค่าของอุปกรณ์วัด แอมป์ - ค่าของอุปกรณ์วัด PF - ความสะอาด	/	/			6/8/68
3. Cap. Bank	-			- สภาพทั่วไป - ฟิวส์ - แมกเนติกส์ - ค่าของอุปกรณ์วัด PF - ความสะอาด					
4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)	-			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบ - ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง					

[พิมพ์ชื่อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
				- ค่าอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน - น้ำมันเครื่อง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ตู้ควบคุม					
5. เสาล่อฟ้า (Lightning)	✓	1		- สภาพทั่วไป - จำนวน	✓	✓			6/8/65
6. ไฟสัญญาณบอกความสูงของตึก	–			- สภาพทั่วไป - หลอดไฟ (ติดหรือดับ)	✓	✓			6/8/65
7. ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)	✓	46		- สภาพทั่วไป - แบตเตอรี่ - หลอดไฟ	✓	✓			6/8/65 6/8/65
8. สัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ภาวะของตู้ - ภาวะของอุปกรณ์	✓	✓			6/8/65
9. โทรศัพท์ (Telephone)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ตู้สายภายใน - ตู้สายภายนอก	✓	✓			6/8/65
10. โทรทัศน์รวม (MATV)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ช่องรายการ - จานดาวเทียม - เสาอากาศ	✓	✓			6/8/65
1. คีย์การ์ด (Key Card)	✓	1		- สภาพทั่วไป - โปรแกรม	✓	✓			6/8/65

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
				- ชุดควบคุมประตู					
12. โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	✓	23		- สภาพทั่วไป - กล้อง - ตัวบันทึก - จอมอนิเตอร์	✓	✓			6/8/68
13. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (มอเตอร์) (Jocky Pump)	✓			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบมอเตอร์ - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ตู้ควบคุม - แรงดันน้ำในท่อ	✓	✓			6/8/68
14. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (เครื่องยนต์) (Fire Pump)	✓			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบ - ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง - ค่าอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน - น้ำมันเครื่อง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ตู้ควบคุม - แรงดันน้ำในท่อ	✓	✓			6/8/68
5. สระว่ายน้ำ (Swimming Pool)	✓	2		- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบมอเตอร์ - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - วาล์วต่างๆ	✓	✓			6/8/68

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
	✓	?		- ถังกรอง - น้ำในสระว่ายน้ำ - น้ำในแท้งค์สำรอง - ตู้ควบคุม	✓	✓			6/9/68
16. พัดลมระบายอากาศ (Ventilation Fan)	–			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - สายพาน - ตู้ควบคุม					
17. พัดลมอัดอากาศ (Pressurization Fan)	–			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - สายพาน - ตู้ควบคุม					
18. ปั๊มน้ำดี (Transfer Pump)	✓	?		- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ค่าแรงดันน้ำในท่อ - ตู้ควบคุม	✓	✓			6/9/68
19. ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำดี (Booster Pump)	–			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ค่าแรงดันน้ำในท่อ - ตู้ควบคุม					

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
20. บ่อบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment)	✓	6		- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ตู้ควบคุม - ลูกลอยควบคุม	✓	✓			6/8/64
21. วาล์วควบคุมแรงดันน้ำ (PRV)	✓			- สภาพทั่วไป - แรงดันน้ำขาเข้า - แรงดันน้ำขาออก - เกจวัดแรงดัน	✓	✓			6/8/64
22. เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	✓			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสคอมเพรสเซอร์ - ค่าแรงดันน้ำยา - ตู้ควบคุม	✓	✓			6/8/64

หัวหน้าช่าง : .....

( )

ผู้สำรวจ

ผู้จัดการอาคาร : .....

( )

ผู้สำรวจ

ผู้จัดการพื้นที่: .....

( )

รับทราบ

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม: .....

( )

รับทราบ

[พิมพ์ข้อความ]

หมายเลขเอกสาร NTM-ENG-047

NATTHA MANAGEMENT

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรประจำเดือน

Monitoring Equipments by Monthly

อาคาร ..... ประจำเดือน กันยายน 68

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
1. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ค่าของหม้อแปลง โวลท์ - ซิลิก้าเจล - อุณหภูมิ - ความสะอาด	✓	✓			9/9/68
2. MDB	✓	1		- สภาพทั่วไป - ค่าของอุปกรณ์วัด โวลท์ - ค่าของอุปกรณ์วัด แอมป์ - ค่าของอุปกรณ์วัด PF - ความสะอาด	✓	✓			9/9/68
3. Cap. Bank	-			- สภาพทั่วไป - ฟิวส์ - แมกเนติกส์ - ค่าของอุปกรณ์วัด PF - ความสะอาด					
4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)	-			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบ - ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง					

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
				- ค่าอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน - น้ำมันเครื่อง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ตู้ควบคุม					
5. เสาล่อฟ้า (Lightning)	✓	1		- สภาพทั่วไป - จำนวน	✓	✓			9.9.68
6. ไฟสัญญาณบอกความสูงของตึก	–			- สภาพทั่วไป - หลอดไฟ (ติดหรือดับ)					
7. ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)	✓	46		- สภาพทั่วไป - แบตเตอรี่ - หลอดไฟ	✓	✓			9.9.68
8. สัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ภาวะของตู้ - ภาวะของอุปกรณ์	✓	✓			9.9.68
9. โทรศัพท์ (Telephone)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ตู้สายภายใน - ตู้สายภายนอก	✓	✓			9.9.68
10. โทรทัศน์รวม (MATV)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ช่องรายการ - จานดาวเทียม - เสาอากาศ	✓	✓			9.9.68
11. คีย์การ์ด (Key Card)	✓	1		- สภาพทั่วไป - โปรแกรม	✓	✓			9.9.68

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
				- ชุดควบคุมประตู					
12. โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	✓	23		- สภาพทั่วไป - กล้อง - ตัวบันทึก - จอมอนิเตอร์	✓	✓			9.9.68
13. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (มอเตอร์) (Jocky Pump)	✓			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบมอเตอร์ - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ตู้ควบคุม - แรงดันน้ำในท่อ	✓	✓			9.9.68
14. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (เครื่องยนต์) (Fire Pump)	✓			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบ - ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง - ค่าอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน - น้ำมันเครื่อง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ตู้ควบคุม - แรงดันน้ำในท่อ	✓	✓			9.9.68
15. สระว่ายน้ำ (Swimming Pool)	✓	2		- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบมอเตอร์ - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - วาล์วต่างๆ	✓	✓			9.9.68

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
	✓	2		- ถังกรอง - น้ำในสระว่ายน้ำ - น้ำในแท้งค์สำรอง - ตู้ควบคุม	✓	✓			9.9.68
16. พัดลมระบายอากาศ (Ventilation Fan)	-			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - สายพาน - ตู้ควบคุม					
17. พัดลมอัดอากาศ (Pressurization Fan)	-			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - สายพาน - ตู้ควบคุม					
18. ปั๊มน้ำดี (Transfer Pump)	✓	2		- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ค่าแรงดันน้ำในท่อ - ตู้ควบคุม	✓	✓			9.9.68
19. ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำดี (Booster Pump)	-			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ค่าแรงดันน้ำในท่อ - ตู้ควบคุม					

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
20. บ่อบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment)	✓	6		- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ตู้ควบคุม - ลูกลอยควบคุม	✓	✓			9.9.65
21. วาล์วควบคุมแรงดันน้ำ (PRV)	✓			- สภาพทั่วไป - แรงดันน้ำขาเข้า - แรงดันน้ำขาออก - เกจวัดแรงดัน	✓	✓			9.9.65
22. เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	✓			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสคอมเพรสเซอร์ - ค่าแรงดันน้ำยา - ตู้ควบคุม	✓	✓			9.9.65

หัวหน้าช่าง : ธีรพงษ์ เอี่ยมศิริ

( )

ผู้สำรวจ

ผู้จัดการอาคาร : ชัชวัฒน์ ชัยกิจชูชา

( )

ผู้สำรวจ

ผู้จัดการพื้นที่: .....

( )

รับทราบ

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม: .....

( )

รับทราบ

[พิมพ์ข้อความ]

หมายเลขเอกสาร NTM-ENG-047

NATTHA MANAGEMENT

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรประจำเดือน

Monitoring Equipments by Monthly

อาคาร ..... ประจำเดือน .....

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
1. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ค่าของหม้อแปลง โวลท์ - ซิลิก้าเจล - อุณหภูมิ - ความสะอาด	✓	✓			3.10.68
2. MDB	✓	1		- สภาพทั่วไป - ค่าของอุปกรณ์วัด โวลท์ - ค่าของอุปกรณ์วัด แอมป์ - ค่าของอุปกรณ์วัด PF - ความสะอาด	✓	✓			3.10.68
3. Cap. Bank	-			- สภาพทั่วไป - ฟิวส์ - แมกเนติกส์ - ค่าของอุปกรณ์วัด PF - ความสะอาด					
4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)	-			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบ - ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง					

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์/ ระบบ / รูปต่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
				- ค่าอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน - น้ำมันเครื่อง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ตู้ควบคุม					
5. เสาล่อฟ้า (Lightning)	✓	1		- สภาพทั่วไป - จำนวน	✓	✓			3.10.68
6. ไฟสัญญาณบอกความสูงของตึก	-			- สภาพทั่วไป - หลอดไฟ (ติดหรือดับ)					3.10.68
7. ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)	✓	40		- สภาพทั่วไป - แบตเตอรี่ - หลอดไฟ	✓	✓			3.10.68
8. สัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ภาวะของตู้ - ภาวะของอุปกรณ์	✓	✓			3.10.68
9. โทรศัพท์ (Telephone)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ตู้สายภายใน - ตู้สายภายนอก	✓	✓			3.10.68
10. โทรทัศน์รวม (MATV)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ช่องรายการ - จานดาวเทียม - เสาอากาศ	✓	✓			3.10.68
11. คีย์การ์ด (Key Card)	✓	1		- สภาพทั่วไป - โปรแกรม	✓	✓			3.10.68

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
				- ชุดควบคุมประตู					
12. โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	✓	23		- สภาพทั่วไป - กล้อง - ตัวบันทึก - จอมอนิเตอร์	✓	✓			3.10.68
13. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (มอเตอร์) (Jocky Pump)	✓			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบมอเตอร์ - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ตู้ควบคุม - แรงดันน้ำในท่อ	✓	✓			3.10.68
14. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (เครื่องยนต์) (Fire Pump)	✓			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบ - ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง - ค่าอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน - น้ำมันเครื่อง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ตู้ควบคุม - แรงดันน้ำในท่อ	✓	✓			3.10.68
5. สระว่ายน้ำ (Swimming Pool)	✓	?		- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบมอเตอร์ - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - วาล์วต่างๆ	✓	✓			3.10.68

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์/ ระบบ / รูปล่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	ค้าแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
	✓	2		- ถังกรอง - น้ำในสระว่ายน้ำ - น้ำในแทังค์สำรอง - ตู้ควบคุม	✓	✓			3.10.68
16. พัดลมระบายอากาศ (Ventilation Fan)	—			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - สายพาน - ตู้ควบคุม					
17. พัดลมอัดอากาศ (Pressurization Fan)	—			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - สายพาน - ตู้ควบคุม					
18. ปั๊มน้ำดี (Transfer Pump)	✓	2		- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ค่าแรงดันน้ำในท่อ - ตู้ควบคุม	✓	✓			3.10.68
19. ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำดี (Booster Pump)	✓			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ค่าแรงดันน้ำในท่อ - ตู้ควบคุม					

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์/ ระบบ / รูปอ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
20. บ่อบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment)	✓	6		- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ตู้ควบคุม - ลูกลอยควบคุม		✓	✓		3_10_68
21. วาล์วควบคุมแรงดันน้ำ (PRV)	✓			- สภาพทั่วไป - แรงดันน้ำขาเข้า - แรงดันน้ำขาออก - เกจวัดแรงดัน		✓	✓		3_10_68
22. เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	✓			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสคอมเพรสเซอร์ - ค่าแรงดันน้ำยา - ตู้ควบคุม		✓	✓		3_10_68

หัวหน้าช่าง : .....

( )

ผู้สำรวจ

ผู้จัดการอาคาร : .....

( )

ผู้สำรวจ

ผู้จัดการพื้นที่: .....

( )

รับทราบ

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม: .....

( )

รับทราบ

[พิมพ์ข้อความ]

หมายเลขเอกสาร NTM-ENG-047

NATTHA MANAGEMENT

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรประจำเดือน

Monitoring Equipments by Monthly

อาคาร ..... ประจำเดือน พฤศจิกายน 68

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ก
1. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ค่าของหม้อแปลง โวลท์ - ซิลิก้าเจล - อุณหภูมิ - ความสะอาด	✓	✓			3/11/68
2. MDB	✓	1		- สภาพทั่วไป - ค่าของอุปกรณ์วัด โวลท์ - ค่าของอุปกรณ์วัด แอมป์ - ค่าของอุปกรณ์วัด PF - ความสะอาด	✓	✓			3/11/68
3. Cap. Bank	–			- สภาพทั่วไป - ฟิวส์ - แมกเนติกส์ - ค่าของอุปกรณ์วัด PF - ความสะอาด					
4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)	–			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบ - ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง					

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
				- ค่าอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน - น้ำมันเครื่อง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ตู้ควบคุม					
5. เสาล่อฟ้า (Lightning)	✓	1		- สภาพทั่วไป - จำนวน	✓	✓			3/11/67
6. ไฟสัญญาณบอกความสูงของตึก	—			- สภาพทั่วไป - หลอดไฟ (ติดหรือดับ)					3/11/68
7. ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)	✓	40		- สภาพทั่วไป - แบตเตอรี่ - หลอดไฟ	✓	✓	12 ชั้น 42		3/11/68
8. สัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ภาวะของตู้ - ภาวะของอุปกรณ์	✓	✓			3/11/68
9. โทรศัพท์ (Telephone)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ตู้สายภายใน - ตู้สายภายนอก	✓	✓			3/11/68
10. โทรทัศน์รวม (MATV)	✓	1		- สภาพทั่วไป - ช่องรายการ - จานดาวเทียม - เสาอากาศ	✓	✓			3/11/68
11. คีย์การ์ด (Key Card)	✓	1		- สภาพทั่วไป - โปรแกรม	✓	✓			3/11/68

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
				- ชุดควบคุมประตู					
12. โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	✓	93		- สภาพทั่วไป - กล้อง - ตัวบันทึก - จอมอนิเตอร์	✓	✓			3/11/68
13. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (มอเตอร์) (Jocky Pump)	✓			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบมอเตอร์ - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ตู้ควบคุม - แรงดันน้ำในท่อ	✓	✓			3/11/68
14. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (เครื่องยนต์) (Fire Pump)	✓			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบ - ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง - ค่าอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน - น้ำมันเครื่อง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ตู้ควบคุม - แรงดันน้ำในท่อ	✓	✓			3/11/68
15. สระว่ายน้ำ (Swimming Pool)	✓	2		- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบมอเตอร์ - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - วาล์วต่างๆ	✓	✓			3/11/68

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
	/	2		- ถังกรอง - น้ำในสระว่ายน้ำ - น้ำในแท้งค์สำรอง - ตู้ควบคุม	/	/			3/11/68
16. พัดลมระบายอากาศ (Ventilation Fan)	-			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - สายพาน - ตู้ควบคุม					
17. พัดลมอัดอากาศ (Pressurization Fan)	-			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - สายพาน - ตู้ควบคุม					
18. ปั๊มน้ำดี (Transfer Pump)	/	2		- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ค่าแรงดันน้ำในท่อ - ตู้ควบคุม	/	/			3/11/68
19. ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำดี (Booster Pump)	-			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ค่าแรงดันน้ำในท่อ - ตู้ควบคุม					

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
20. บ่อบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment)	/	6		- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ตู้ควบคุม - ถูกลอยควบคุม	/	/			3/11/68
21. วาล์วควบคุมแรงดันน้ำ (PRV)	/			- สภาพทั่วไป - แรงดันน้ำขาเข้า - แรงดันน้ำขาออก - เกจวัดแรงดัน	/	/			3/11/68
22. เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	/			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสคอมเพรสเซอร์ - ค่าแรงดันน้ำยา - ตู้ควบคุม	/	/			3/11/68

หัวหน้าช่าง : ธนกร เอื้อศิริ

( )

ผู้สำรวจ

ผู้จัดการอาคาร : ชนิดาณา ปุกกุชยา

( )

ผู้สำรวจ

ผู้จัดการพื้นที่: .....

( )

รับทราบ

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม: .....

( )

รับทราบ

[พิมพ์ชื่อความ]

หมายเลขเอกสาร NTM-ENG-047

NATTHA MANAGEMENT

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรประจำเดือน

Monitoring Equipments by Monthly

อาคาร C ประจำเดือน ธันวาคม 68

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
1. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)	/	1		- สภาพทั่วไป - ค่าของหม้อแปลง โวลท์ - ซิลิก้าเจล - อุณหภูมิ - ความสะอาด	/	/			2/12/68
2. MDB	/	1		- สภาพทั่วไป - ค่าของอุปกรณ์วัด โวลท์ - ค่าของอุปกรณ์วัด แอมป์ - ค่าของอุปกรณ์วัด PF - ความสะอาด	/	/			2/12/68
3. Cap. Bank	-			- สภาพทั่วไป - ฟิวส์ - แมกเนติกส์ - ค่าของอุปกรณ์วัด PF - ความสะอาด					
4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)	-			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบ - ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง					

[พิมพ์ชื่อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปต่าง	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
				- ค่าอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน - น้ำมันเครื่อง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ตู้ควบคุม					
5. เสาล่อฟ้า (Lightning)	/	1		- สภาพทั่วไป - จำนวน	/	/			2/12/68
6. ไฟสัญญาณบอกความสูงของตึก	-			- สภาพทั่วไป - หลอดไฟ (ติดหรือดับ)					-
7. ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)	/	40		- สภาพทั่วไป - แบตเตอรี่ - หลอดไฟ	/	/			2/12/68
8. สัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm)	/	1		- สภาพทั่วไป - ภาวะของตู้ - ภาวะของอุปกรณ์	/	/			2/12/68
9. โทรศัพท์ (Telephone)	/	1		- สภาพทั่วไป - ตู้สายภายใน - ตู้สายภายนอก	/	/			2/12/68
10. โทรทัศน์รวม (MATV)	/	1		- สภาพทั่วไป - ช่องรายการ - จานดาวเทียม - เสาอากาศ	/	/			2/12/68
11. คีย์การ์ด (Key Card)	/	1		- สภาพทั่วไป - โปรแกรม	/	/			2/12/68

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
				- ชุดควบคุมประตู					
๒. โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	/	93		- สภาพทั่วไป - กล้อง - ตัวบันทึก - จอมอนิเตอร์	/	/			9/12/68
๓. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (มอเตอร์) (Jocky Pump)	/			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบมอเตอร์ - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ตู้ควบคุม - แรงดันน้ำในท่อ	/	/			9/12/68
๔. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (เครื่องยนต์) (Fire Pump)	/			- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบ - ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง - ค่าอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน - น้ำมันเครื่อง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ตู้ควบคุม - แรงดันน้ำในท่อ	/	/			9/19/68
สระว่ายน้ำ (Swimming Pool)	/	2		- สภาพทั่วไป - ค่าความเร็วรอบมอเตอร์ - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - วาล์วต่างๆ	/	/			9/12/68

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / รูปถ่าย	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
	/	๑		- ถังกรอง - น้ำในสระว่ายน้ำ - น้ำในแท้งค์สำรอง - ตู้ควบคุม	/	/			๑/๑๒/๖๘
16. พัดลมระบายอากาศ (Ventilation Fan)	-			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - สายพาน - ตู้ควบคุม					
17. พัดลมอัดอากาศ (Pressurization Fan)	-			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - สายพาน - ตู้ควบคุม					
18. ปั๊มน้ำดี (Transfer Pump)	/	๒		- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ค่าแรงดันน้ำในท่อ - ตู้ควบคุม	/	/			๒/๑๒/๖๘
19. ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำดี (Booster Pump)	-			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ค่าแรงดันน้ำในท่อ - ตู้ควบคุม					

[พิมพ์ข้อความ]

อุปกรณ์ / ระบบ / งานโยธา	Spec อุปกรณ์	จำนวน	สถานที่ตั้ง	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	รายการแก้ไข	คำแนะนำ / ความเห็น	วันที่ตรวจเช็ค
20. บ่อบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment)	/	6		- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสมอเตอร์ - ค่าแรงดันมอเตอร์ - ตู้ควบคุม - ลูกลอยควบคุม	/	/			2/12/68
21. วาล์วควบคุมแรงดันน้ำ (PRV)	/			- สภาพทั่วไป - แรงดันน้ำขาเข้า - แรงดันน้ำขาออก - เกจวัดแรงดัน	/	/			2/12/68
22. เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	/			- สภาพทั่วไป - ค่ากระแสคอมเพรสเซอร์ - ค่าแรงดันน้ำยา - ตู้ควบคุม	/	/			2/12/68

หัวหน้าช่าง : ธีรพงษ์ ดอนศรี

( )

ผู้สำรวจ

ผู้จัดการฟื้นที่: .....

( )

รับทราบ

ผู้จัดการอาคาร : นิชกานต์ นิจักรัตน์

( )

ผู้สำรวจ

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม: .....

( )

รับทราบ

[พิมพ์ข้อความ]

Report Water Pump

Sungongtrading And Engineering

Prepared for

Customer name :

นิติบุคคลอาคารชุด ดิเอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารบี

Machine model :

All Water System

Type :

Date of checking / finished :

9-10-2025

Report Water Pump

Customer Name ดิเอสเคปคอนโดมิเนียม อาคารบี

Contact Name : คุณหมวย

Model :

Serial No

F1:ทำการตรวจเช็คตู้ควบคุม Aerator Pump

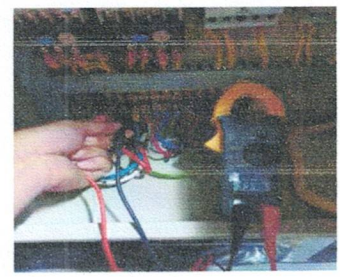

F2:ทำการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า

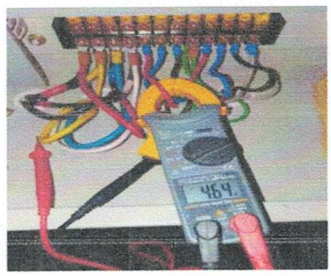

F3:ทำการวัดค่ากระแสไฟฟ้า

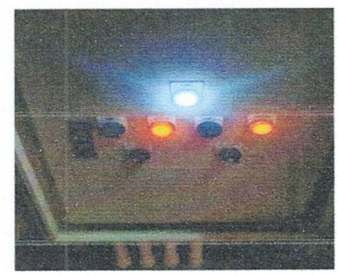

F4:ทำการทดสอบฟังก์ชั่น Over Load

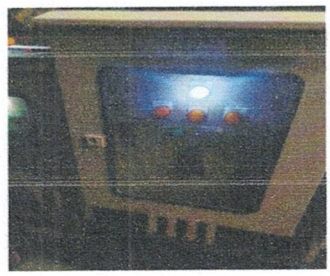

F5:ทำการตรวจเช็คตู้ควบคุม ปั๊มน้ำทิ้ง

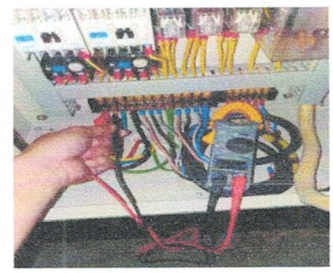

F6:ทำการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า

Report by : *Mr. Chaloempol*

Date : *9-10-2025*

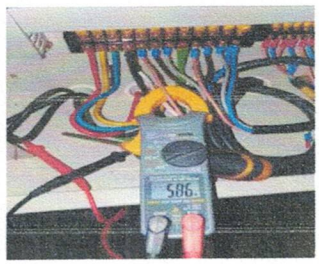

F7:ทำการวัดค่ากระแสไฟฟ้า

F8:ทำการทดสอบฟังก์ชั่น Over Load

F9:ทำการตรวจเช็คตู้ควบคุม
บำบัดน้ำเสีย

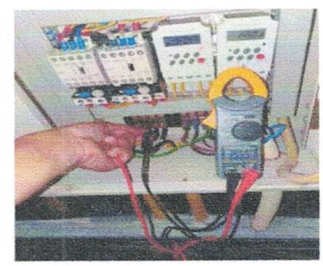

F10:ทำการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า

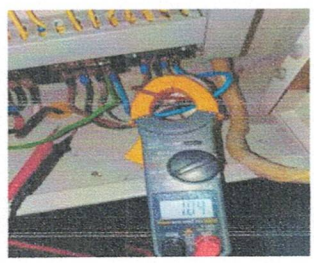

F11:ทำการวัดค่ากระแสไฟฟ้า

F12:ทำการขันย้ำจุดต่อสายไฟ

F13:ทำการตรวจเช็คตู้ควบคุม
Tranfer Pump

F14:ทำการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า

F15:ทำการวัดค่ากระแสไฟฟ้า

F16:ทำการทดสอบฟังก์ชั่นคอนโทรล

F17:ทำการทดสอบฟังก์ชั่น Over Load

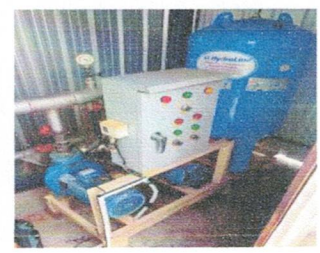

F18:ทำการตรวจเช็คตู้ควบคุม
Booster Pump

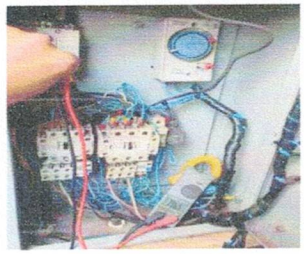

F19:ทำการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า

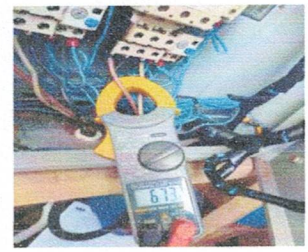

F20:ทำการวัดค่ากระแสไฟฟ้า

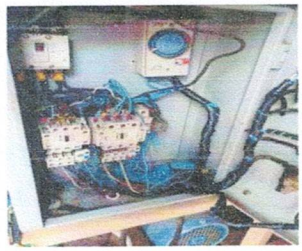

F21:Over Load มีค่าไม่เหมาะสม
กับมอเตอร์

F22:ทำการวัดแรงดันลม Pressure Tank

F23:ท่อ Header ด้าน Suction และ
Discharge ผุกร่อน

F24:ท่อ Suction มีน้ำรั่วซึม

ตารางรายละเอียดการบำรุงรักษาระบบต่างๆ

ลำดับ / No.	ระบบ / System	งานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม / Preventive Maintenance					
		ประจำวัน/ Daily	ประจำสัปดาห์/ Weekly	ประจำเดือน/ Monthly	3 เดือน Quarterly	6 เดือน Half Year	ประจำปี/ Yearty
1	**ระบบไฟฟ้า / Electrical System**						
	หม้อแปลงไฟฟ้า / Transformer						✓
	ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า / MDB,EMDB	✓					✓
2	**ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง / Lighting System**						
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลาง / Lighting Corridoor	✓					
	ป้ายทางออกฉุกเฉิน / Exit Sign	✓		✓			
	ไฟฉุกเฉิน / Emergency Light			✓			
3	**ระบบสื่อสาร / Communication System**						
	กล้องวงจรปิด / CCTV	✓					
	โทรศัพท์ / Telephone	✓					
4	**ระบบคีย์การ์ด / Access Control**						
	ระบบคีย์การ์ด / Access Control	✓					
5	**ระบบลิฟต์ / Lift System**						
	ลิฟต์โดยสาร / Passenger Lift	✓		✓			
6	**ระบบสุขาภิบาล / Sanitary System**						
	ปั๊มน้ำดี / Cold Water Pump	✓					
	ปั๊มน้ำเสริมแรงดัน / Boorter Pump	✓					
	ถังเก็บน้ำ / Water Tank	✓					
	ทรานเฟอร์ปั๊ม / Transfer pump	✓					
	ช่องชาร์ปสุขาภิบาล / Sanitary Shaft			✓			
	ดูดสิ่งปฏิกูล / Vacuum sewage					✓	
	ดูดบ่อดักไขมัน / Grease traps			✓		✓	
7	**ระบบบำบัดน้ำเสีย / Wastewater Treatment Syste**						
	บ่อบำบัดน้ำเสีย / Wastewater Treatment Plant	✓				✓	
	บ่อเติมอากาศ / Aerated Lagoon	✓				✓	
8	**ระบบป้องกันอัคคีภัย / Fire Protection System**						
	ชุดควบคุมระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัย / Fire Alarm Control Panel			✓			✓
	ตู้ดับเพลิง / Fire Hose Cabinet			✓			
	ถังดับเพลิงแบบมือถือ / Fire Extinguisher			✓			
9	**ระบบสระว่ายน้ำ / Swimming pool**						
	เครื่องปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ / Pump Swimming pool		✓	✓			
	ถังกรองทราย / Astral Pool		✓	✓			
	ทำความสะอาด / Clean		✓	✓			

MASTER PLAN 2568

Escape Condominium Bluiding D

NO	SYSTEM	Operation day	JANUARY				FEBUARLY				MARCH				APRIL				MAY				JUNE				JUYL				AUGUST				SEPTEMBER				OCTOBER				NOVEMBER				DECEMBER			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	49	50	51	52
1	Transformer หม้อแปลงไฟฟ้า														Y																																				
2	Load Center ตู้โหลด														Y																																				
3	Main Distribuiltion Borad [MDB]	SAT		M				M				M			Y	M				M				M				M				M				M				M				M				M		
4	Roof Tank แท้งค์ดาดฟ้า		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	Y	W	W	W	W
5	Under Ground Tank แท้งค์ใต้ดิน		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	Y	W	W	W	W
6	LIFT ลิฟต์โดยสาร			M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M		Y	
7	FireAlarmSystemระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	SAT				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M		Y	M
8	Fire Exit ป้ายหนีไฟ	SUN				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M			M
9	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน	SUN				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M			M
10	Fire Hose Cabines ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง	SUN				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M			M
11	Cold Water Pump ปั๊มน้ำดี[ส่วนกลาง]	SAT			M				M			M				M				M				M				M				M				M				M				M				M		
12	CCTV กล้องวงจรปิด	SAT			M				M			M				M				M				M				M				M				M				M				M				M		
13	MATV สัญญาณโทรทัศน์	SAT			M				M			M				M				M				M				M				M				M				M				M				M		
14	WasteWaterTreatmentSystemบ่อบำบัด	SUN		M		H		M				M				M				M				M				M		H		M				M				M				M				M		
15	Swimming Pool Pump สระว่ายน้ำ	SAT		M				M				M				M				M		Y		M				M				M				M				M				M				M		
16	Fire protection system ปั๊มดับเพลิง		M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M		Y	
17	Jockey Pump ปั๊มแรงดัน		M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M		Y	

W = WEEKLY M = MONTHLY F = FOUR MONTHS Q = QUARTER H = HALF YEAR Y = YEARLY

Prepared by / จัดเตรียมโดย กฤวัชร์ วิบูลย์คงสัจจะ

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Engineering Division/ฝ่ายวิศวกรรม

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump

หน่วยงาน	Escape condo	วันที่ตรวจสอบ	29/7/66
อาคาร	D	รหัสอุปกรณ์	SLP

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	–			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	–	✓		
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set .....5.....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS.396.....ST.395..RT.399.....Volt. No.1	✓			
9	แรงดัน RS.396.....ST.395..RT.399.....Volt. No.2	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส U..0.1....V...0.....W.....0.....AMP. No.1		✓	ฟิวส์ขาดแต่สามารถใช้งานได้	ใช้งานชั่วคราว
11	กระแส U.0.9.....V...0.9.....W.....0.9...AMP. No.2	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	–			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
29 / 7 / 66	... / ... / ...	... / ... / ...

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump

...วยงาน	Eddape condo	วันที่ตรวจสอบ	28/7/68
อาคาร	D	รหัสอุปกรณ์	AR

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	–			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set .....6.....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS..395...ST..395...RT..395...Volt. No.1	✓			
10	แรงดัน RS..395...ST..395...RT..395...Volt. No.2	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส U..5.6...V..6.0...W..5.8...AMP. No.1	✓			
13	กระแส U..4.9...V..4.5...W..4.8...AMP. No.2	✓			
14	หลอดไฟแสงสว่าง	✓			
15	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
28 / 7 / 68	... / ... / ...	... / ... / ...

ใบตรวจเช็ค Sump Pump

งาน	Escape condo	วันที่ตรวจสอบ	26/7/68
าร	D	รหัสอุปกรณ์	SP

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	–			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set ....6....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS.395...ST.394...RT.394...Volt. No.1	✓			
10	แรงดัน RS.395...ST.394...RT.398...Volt. No.2	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส U.5.1...V.5.3...W.5.2...AMP. No.1	✓			
13	กระแส U.7.1...V.7.2...W.6.8...AMP. No.2	✓			
14	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
15	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
26 / 7 / 68	... / ... / ...	... / ... / ...

ใบตรวจเช็ค Sump Pump

หน่วยงาน	Escape condominium	วันที่ตรวจสอบ	9/8/66
อาคาร	D	รหัสอุปกรณ์	SP

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	-	-		
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set .....6.....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโซว์	✓			
9	แรงดัน RS.392...ST.395...RT.396...Volt. No.1	✓			
10	แรงดัน RS.392...ST.395...RT.396...Volt. No.2	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส U...5.2...V...5.3...W...5.1...AMP. No.1	✓			
13	กระแส U...7.3...V...7.2...W...6.7...AMP. No.2	✓			
14	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
15	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
9 / 8 / 66	... / ... / ...	... / ... / ...

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump

หน่วยงาน	Eqdape condominium	วันที่ตรวจสอบ	8/9/68
อาคาร	D	รหัสอุปกรณ์	SLP

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	—			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	—			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set ....5.....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS..396....ST..395..RT..399.....Volt. No.1	✓			
9	แรงดัน RS..396....ST..395..RT..399.....Volt. No.2	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส U.2.5.....V..2.3.....W..2.6.....AMP. No.1	✓			
11	กระแส U.0-9.....V..0-9.....W..0-9.....AMP. No.2	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	—			

หมายเหตุ SLP-01 ส่งซ่อมเครื่องเปล่า

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ ..... 8 / 8 / 68	ลงชื่อ .... / ..... /	ลงชื่อ .... / ..... / .....

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump

หน่วยงาน	Escape dan dominium	วันที่ตรวจสอบ	5/4/68
อาคาร	D	รหัสอุปกรณ์	SA

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	—			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	—			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set .....6.....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS.395...ST.394...RT.396...Volt. No.1	✓			
10	แรงดัน RS.395...ST.394...RT.396...Volt. No.2	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส U.....0.....V.....0.....W.....0.....AMP. No.1		✓	ไม่มีกระแส	
13	กระแส U.....0.....V.....0.....W.....0.....AMP. No.2		✓	ไม่	
14	หลอดไฟแสงสว่าง	✓			
15	ตรวจสอบสภาพตู้ Control		✓	บิ้น	

หมายเหตุ ตรวจพบ MCB ระบบป้าปั๊ดตัวใน เบื้องต้นพบสายไฟมีรอยไหม้ที่ขั้วต่อ แนะนำให้ทำการติดต่อพรุ่งเหนือ ดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
5 / 5 / 68	... / ... / ...	... / ... / ...

ใบตรวจเช็ค Sump Pump

หน่วยงาน / อาคาร	Escape condominium	วันที่ตรวจสอบ	29/9/69
		รหัสอุปกรณ์	SP

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set .....6.....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS...391...ST...395...RT...395...Volt. No.1	✓			
10	แรงดัน RS...391...ST...395...RT...395...Volt. No.2	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส U...5.2...V...5.3...W...5.1...AMP. No.1	✓			
13	กระแส U...7.1...V...7.3...W...6.9...AMP. No.2	✓			
14	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
15	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
29 / 9 / 69	..... / ..... /	..... / ..... / .....

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump

ชื่อโครงการ/อาคาร	Elapo Condominium D
วันที่ตรวจสอบ	28/9/68
รหัสอุปกรณ์	SLP

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	—			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	—			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set ....5.....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS...392.....ST.....396.....RT.....399.....Volt. No.1	✓			
9	แรงดัน RS...392.....ST.....396.....RT.....399.....Volt. No.2	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส U...2.5.....V...2.3.....W.....2.6.....AMP. No.1	✓			
11	กระแส U...0.9.....V.....0.9.....W.....0.9.....AMP. No.2	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	—			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
28 / 9 / 68	..... / ..... /	..... / ..... / .....

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump

หน่วยงาน	Escape condominium	วันที่ตรวจสอบ	28/9/68
อาคาร	D	รหัสอุปกรณ์	AR

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	—			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	—			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set .....6.....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS...395...ST...394...RT...395...Volt. No.1	✓			
10	แรงดัน RS...395...ST...394...RT...395...Volt. No.2	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส U.....V.....W.....AMP. No.1	—	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
13	กระแส U.....V.....W.....AMP. No.2	—			
14	หลอดไฟแสงสว่าง	✓			
15	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			

หมายเหตุ ฝ่ายช่างส่งซ่อมแล้ว ของอยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
28 / 9 / 68	... / ... / ...	... / ... / ...

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump

หน่วยงาน	ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม	วันที่ตรวจสอบ	23/10/68
อาคาร	D	รหัสอุปกรณ์	AR

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	-			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	-			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set .....6.....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS.....ST.....RT.....Volt. No.1	✓			
10	แรงดัน RS.....ST.....RT.....Volt. No.2	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส U.....V.....W.....AMP. No.1	-			
13	กระแส U.....V.....W.....AMP. No.2	-			
14	หลอดไฟแสงสว่าง	✓			
15	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
23 / 10 / 68	..... / ..... /	..... / ..... / .....

ใบตรวจเช็ค Sump Pump

หน่วยงาน	ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม	วันที่ตรวจสอบ	23/10/64
อาคาร	D	รหัสอุปกรณ์	SP

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set ....6....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS..396..ST..397..RT..401..Volt. No.1	✓			
10	แรงดัน RS..396..ST..397..RT..401..Volt. No.2	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส U..5.4..V..5.4..W..5.5..AMP. No.1	✓			
13	กระแส U..7.7..V..7.6..W..7.7..AMP. No.2	✓			
14	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
15	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ ..... 23 / 10 / 64	ลงชื่อ .... / ..... /	ลงชื่อ .... / ..... / .....

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump

หน่วยงาน	ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม	วันที่ตรวจสอบ	23/10/64
อาคาร	D	รหัสอุปกรณ์	SLP

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	–			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	–			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set ....5....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS...397...ST...395...RT...399...Volt. No.1	✓			
9	แรงดัน RS...398...ST...397...RT...399...Volt. No.2	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส U...2.1...V...2.4...W...2.4...AMP. No.1	✓			
11	กระแส U...1.0...V...1.0...W...0.9...AMP. No.2	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	–			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ 23/10/64	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
..... / ..... /	..... / ..... /	..... / ..... / .....

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump

หน่วยงาน	ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม	วันที่ตรวจสอบ	23/11/66
อาคาร	D	รหัสอุปกรณ์	AR

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	-			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	-			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set .....6.....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS...396...ST...396...RT...392...Volt. No.1	✓			
10	แรงดัน RS...396...ST...397...RT...383...Volt. No.2	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส U...5.7...V...5.7...W...5.6...AMP. No.1	✓			
13	กระแส U...4.5...V...5.0...W...4.7...AMP. No.2	✓			
14	หลอดไฟแสงสว่าง	✓			
15	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
23 / 11 / 66	... / ... / ...	... / ... / ...

ใบตรวจเช็ค Sump Pump

หน่วยงาน	ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม	วันที่ตรวจสอบ	23/11/68
อาคาร	D	รหัสอุปกรณ์	SP

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set .....6.....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS...399...ST...398...RT...400...Volt. No.1	✓			
10	แรงดัน RS...395...ST...396...RT...397...Volt. No.2	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส U...5.4...V...5.3...W...5.2...AMP. No.1	✓			
13	กระแส U...7.1...V...7.1...W...6.6...AMP. No.2	✓			
14	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
15	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
23 / 11 / 68	..... / ..... /	..... / ..... / .....

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump

หน่วยงาน	ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม	วันที่ตรวจสอบ	23/11/68
อาคาร	D	รหัสอุปกรณ์	SLP

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	—			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	—			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set .....5.....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS...396...ST...395...RT...399...Volt. No.1	✓			
9	แรงดัน RS...396...ST...395...RT...399...Volt. No.2	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส U...2.5...V...2.5...W...2.6...AMP. No.1	✓			
11	กระแส U...0.9...V...0.9...W...0.9...AMP. No.2	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
23 / 11 / 68	..... / ..... /	..... / ..... / .....

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump

หน่วยงาน	ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม	วันที่ตรวจสอบ	27/12/68
อาคาร	D	รหัสอุปกรณ์	AR

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	—			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	—			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set .....6.....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS..392..ST..393..RT..393..Volt. No.1	✓			
10	แรงดัน RS..391..ST..390..RT..393..Volt. No.2	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส U..5.0..V..5.3..W..5.2..AMP. No.1	✓			
13	กระแส U..4.5..V..4.7..W..4.6..AMP. No.2	✓			
14	หลอดไฟแสงสว่าง	✓			
15	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
27 / 12 / 68	..... / ..... /	..... / ..... / .....

ใบตรวจเช็ค Sump Pump

หน่วยงาน	ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม	วันที่ตรวจสอบ	27/12/64
อาคาร	D	รหัสอุปกรณ์	SP

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set ....6....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS..399...ST....401....RT....398....Volt. No.1	✓			
10	แรงดัน RS..399...ST....400....RT....398....Volt. No.2	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	กระแส U...5.6....V...5.9....W...5.7....AMP. No.1	✓			
13	กระแส U...7.0....V...7.2....W...7.1....AMP. No.2	✓			
14	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
15	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ .....ดิฐ.....	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
27 / 12 / 64	... / ... / ...	... / ... / ...

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump

หน่วยงาน	ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม	วันที่ตรวจสอบ	27/12/68
อาคาร	D	รหัสอุปกรณ์	SLP

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	—			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	—			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set .....5.....A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
9	แรงดัน RS...398.....ST...398...RT...394.....Volt. No.1	✓			
9	แรงดัน RS...397.....ST...395...RT...399.....Volt. No.2	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส U...1.3.....V...1.4.....W...1.3.....AMP. No.1	✓			
11	กระแส U...0.9.....V...1.0.....W...0.9.....AMP. No.2	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	—			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ 27/12/68	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

ภาคผนวก 5

เอกสารการอบรมหนีเพลิงดับไฟ



ที่ กท ๑๘๐๕/๕๗๑ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของบริษัทในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยชัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒
โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๖๘๔๖

แบบ กภ.รง.๒

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง
วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ ๙ ๙ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๐ ๑ ๕ ๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ◯)

(✓) กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด อาคารเอ - อาคารเอฟ

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๗๕ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๖๐

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๒๐ คน

ชาย ๖ คน หญิง ๑๔ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๒.๓๐ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

◯ ไม่ดี ◯ พอใช้ (✓) ดี ◯ ดีมาก

◯ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

◯ ไม่ดี ◯ พอใช้ ◯ ดี ◯ ดีมาก

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)

๒. รายชื่อวิทยากร

๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต
(นายเสฏฐวัชร์ รัตนรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่.....เดือน ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๗ พ.ศ.....

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

หน่วยงาน ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

รายชื่อวิทยากร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

สถานที่ฝึกอบรม นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด

1075 ซอยสุขุมวิท101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

วันที่ฝึกอบรม ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประชุมชี้แจ้ง นายอาคม ชุมจีน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ซ้อมอพยพ

๑. นายอาคม ชุมจีน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ผู้ดูแลการฝึกอบรม

๑. นายวรุตมา ตั้งพานิช เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(กปก.๒) ๒๑๔๓ /๒๕๖๗

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑
ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด อาคารเอ - อาคารเอฟ

เลขที่ ๑๐๗๕ ซอยสุขุมวิท๑๐๑/๑ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๐ คน

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

(นายสรัยชัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

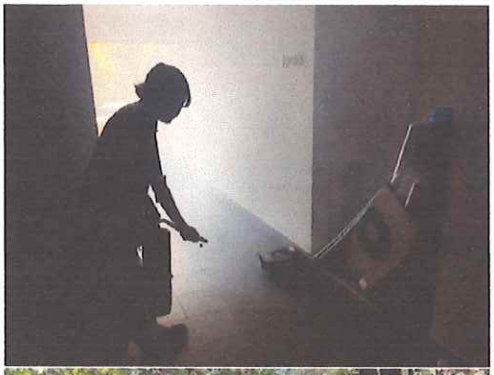

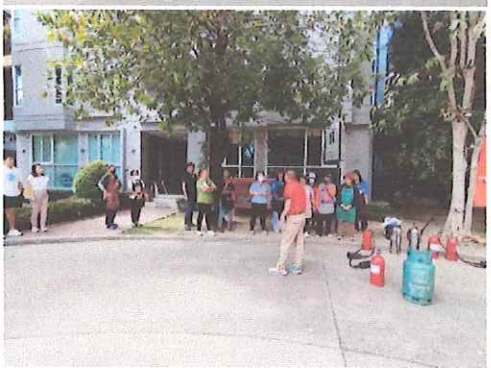

ใช้เวลาอพยพถึงจุดปลอดในเวลา ๒.๓๐ นาที

รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

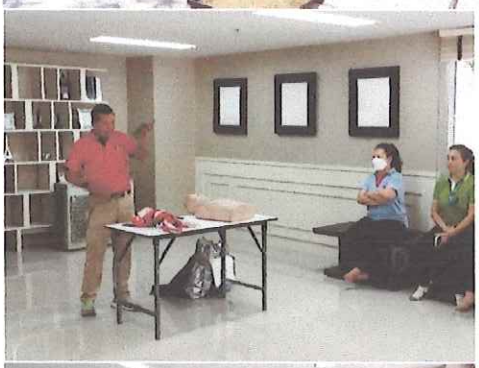
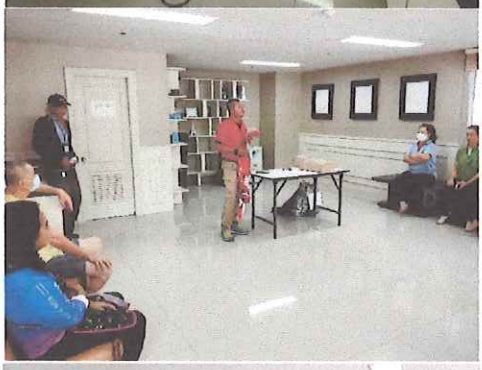

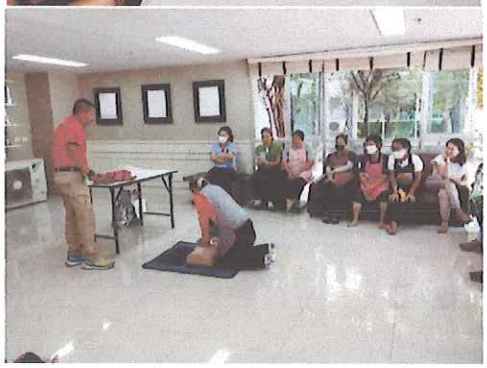

ภาคผนวก 6

ใบเสร็จการชำระค่ากำจัดขยะ

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800011631
วันที่ 18 กรกฎาคม 2568

สำนักงานเขต พระโขนง โทร 0-2311-4472
ที่อยู่สำนักงานเขต 1792 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม นิติบุคคล The Escape Condominium - ดิ เอสเคป คอน โดมิเนียม (ตึก A) รหัสระบบ : C
ที่อยู่ เลขที่ 1073 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 300.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 67-ก.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน 7,200 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	7,200
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	7,200

จำนวนเงินทั้งสิ้น เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	600	เม.ย.	600
พ.ย.	600	พ.ค.	600
ธ.ค.	600	มิ.ย.	600
ม.ค.	600	ก.ค.	600
ก.พ.	600	ส.ค.	600
มี.ค.	600	ก.ย.	600

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2568
เลขที่เช็ก (Cheque No.) 31060505
ธนาคาร (Bank) ธ. กสิกรไทย - สาขาสุขุมวิท 101/1

นาย มานะ พุทธสุวรรณ์
ผู้รับเงิน
พิมพ์เมื่อ 18 กรกฎาคม 2568 เวลา 11:39 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800011631
วันที่ 18 กรกฎาคม 2568

สำนักงานเขต พระโขนง โทร 0-2311-4472
ที่อยู่สำนักงานเขต 1792 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม นิติบุคคล The Escape Condominium - ดิ เอสเคป คอน โดมิเนียม (ตึก A) รหัสระบบ : C
ที่อยู่ เลขที่ 1073 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 300.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 67-ก.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน 7,200 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	7,200
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	7,200

จำนวนเงินทั้งสิ้น เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	600	เม.ย.	600
พ.ย.	600	พ.ค.	600
ธ.ค.	600	มิ.ย.	600
ม.ค.	600	ก.ค.	600
ก.พ.	600	ส.ค.	600
มี.ค.	600	ก.ย.	600

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2568
เลขที่เช็ก (Cheque No.) 31060505
ธนาคาร (Bank) ธ. กสิกรไทย - สาขาสุขุมวิท 101/1

นาย มานะ พุทธสุวรรณ์
ผู้รับเงิน
พิมพ์เมื่อ 18 กรกฎาคม 2568 เวลา 11:39 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

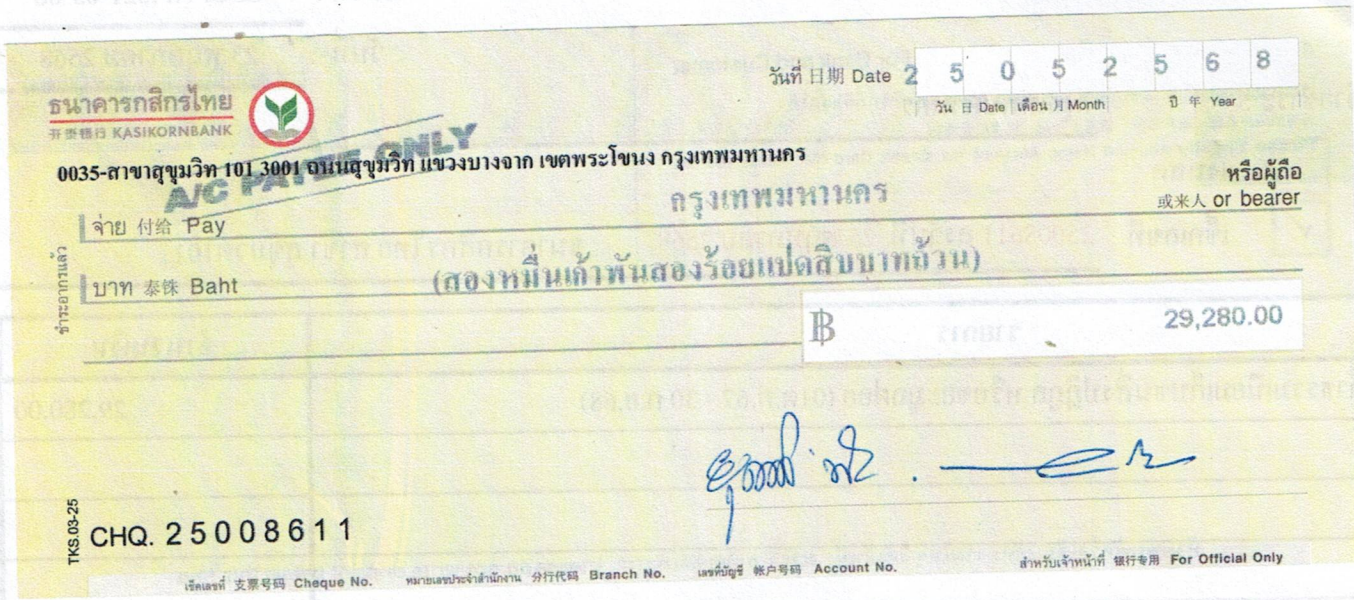

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

วันที่ 日期 Date 2 5 0 5 2 5 6 8
วัน 日 Date เดือน 月 Month ปี 年 Year

0035-สาขาสุขุมวิท 101 3001 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

A/C PAYEE ONLY

จ่าย 付给 Pay กรุงเทพมหานคร หรือผู้ถือ 或来人 or bearer

บาท 泰铢 Baht (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

฿ 29,280.00

ขีดคร่อมแล้ว

CHQ. 25008611

TKS.03-25

เช็คเลขที่ 支票号码 Cheque No. หมายเลขประจำสำนักงาน 分行代码 Branch No. เลขที่บัญชี 帐户号码 Account No. สำหรับเจ้าหน้าที่ 银行专用 For Official Only

⑆31 ⑈2500861 1⑈004⑈0035⑆ 648100217 4⑈

ปากา

อักษร ลงนาม ตาม

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800009072
วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

สำนักงานเขต พระโขนง โทร 0-2311-4472
ที่อยู่สำนักงานเขต 1792 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม นิติบุคคล คิ เอสเคป คอนโดมิเนียม (ตึก B) The Escape Condominium (รหัสระบบ : C
ที่อยู่ เลขที่ 1085 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ปริมาณมูลฝอย
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 67-ก.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน 29,280 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	29,280
2	ค่าทำจัดมูลฝอย	0
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	29,280

จำนวนเงินทั้งสิ้น สองหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	2,440	เม.ย.	2,440
พ.ย.	2,440	พ.ค.	2,440
ธ.ค.	2,440	มิ.ย.	2,440
ม.ค.	2,440	ก.ค.	2,440
ก.พ.	2,440	ส.ค.	2,440
มี.ค.	2,440	ก.ย.	2,440

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2568
เลขที่เช็ค (Cheque No.) 25008611
ธนาคาร (Bank) ธ. กสิกรไทย - สาขาสุขุมวิท 101

นาย มานะ พุทธสุวรรณ์
ผู้รับเงิน
พิมพ์เมื่อ 30 พฤษภาคม 2568 เวลา 09:08 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ภาคผนวก 7

เอกสารประกอบการติดตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 7-1

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม	Report No.	:	E68004
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม	Sample No.	:	E68004/1
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260	Sample Type	:	Wastewater
			Sampling Date	:	04 July 2025
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนผ่านระบบบำบัด อาคาร B	Sampling Time	:	03.39 p.m.
GPS. Coordinate	:	47P 676742 E 1513798 N	Received Date	:	05 July 2025
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Analytical Date	:	05 – 16 July 2025
Sampling Method	:	Grab Sampling	Report Date	:	17 July 2025

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result
pH at 26.8 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.4
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ℃ (2540 D)	45.3
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	43.6
Sample Appearance		Yellow/Turbid/Sediment/Smelly	

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Miss Jarawee Aedee
Analyst

Mr. Nuttachai Triprawat
Laboratory Manager

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด อาคาร B
GPS. Coordinate	:	47P 676740 E 1513816 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	E68004
Sample No.	:	E68004/2
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	04 July 2025
Sampling Time	:	03.17 p.m.
Received Date	:	05 July 2025
Analytical Date	:	05 – 16 July 2025
Report Date	:	17 July 2025

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 26.5 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.4	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ℃ (2540 D)	< 5.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ℃ (2540 C)	385	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	12.1	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *[2/]	mg/L N	APHA:4500-Norg (B) [3/]	28	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	> 160,000	-
Sample Appearance		Yellow/Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark 1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

2/ Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.

3/ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

Miss Jarawee Aedee
Analyst

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

Mr. Nuttachai Triprawat
Laboratory Manager

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 676836 E 1513853 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	E68004
Sample No.	:	E68004/3
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	04 July 2025
Sampling Time	:	03.29 p.m.
Received Date	:	05 July 2025
Analytical Date	:	05 – 16 July 2025
Report Date	:	17 July 2025

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 26.6 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.5	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ℃ (2540 D)	11.2	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ℃ (2540 C)	432	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	15.3	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *[2/]	mg/L N	APHA:4500-Norg (B) [3/]	26	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	54,000	-
Sample Appearance		Yellow/Turbid/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

[2/] Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.

[3/] Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

Miss Jarawee Aedee
Analyst

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

Mr. Nuttachai Triprawat
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนผ่านระบบบำบัด อาคาร E
GPS. Coordinate	:	47P 676783 E 1513676 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	E68004
Sample No.	:	E68004/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	29 August 2025
Sampling Time	:	05.42 p.m.
Received Date	:	30 August 2025
Analytical Date	:	30 August – 11 September 2025
Report Date	:	12 September 2025

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result
pH at 24.3 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.2
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ℃ (2540 D)	44.8
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Modification Method (4500-O C, 5210 B)	84.3
Sample Appearance		Yellow/Turbid/Sediment/Smelly	

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Miss Jarawee Aedee
Analyst

Mr. Nuttachai Triprawat
Laboratory Manager

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด อาคาร E
GPS. Coordinate	:	47P 676772 E 1513700 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	E68004
Sample No.	:	E68004/2
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	29 August 2025
Sampling Time	:	05.47 p.m.
Received Date	:	30 August 2025
Analytical Date	:	30 August – 11 September 2025
Report Date	:	12 September 2025

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 23.4 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.8	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ℃ (2540 D)	10.7	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ℃ (2540 C)	332	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Modification Method (4500-O C, 5210 B)	19.3	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *[2/]	mg/L N	APHA:4500-Norg (B) [3/]	57	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	> 160,000	-
Sample Appearance		Yellow/Turbid/Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark 1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

2/ Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.

3/ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

Miss Jarawee Aedee
Analyst

Mr. Nuttachai Triprawat
Laboratory Manager

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 676836 E 1513852 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	E68004
Sample No.	:	E68004/3
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	29 August 2025
Sampling Time	:	06.00 p.m.
Received Date	:	30 August 2025
Analytical Date	:	30 August – 11 September 2025
Report Date	:	12 September 2025

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 23.9 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.2	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ℃ (2540 D)	117	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ℃ (2540 C)	306	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Modification Method (4500-O C, 5210 B)	40.2	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	0.90	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	3.5	-
Total Kjeldahl Nitrogen * [2/]	mg/L N	APHA:4500-Norg (B) [3/]	11	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	> 160,000	-
Sample Appearance		Black/Turbid/Sediment/Smelly		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.
3/ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Miss Jarawee Aedee
Analyst

Mr. Nuttachai Triprawat
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 676841 E 1513854 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	E68004
Sample No.	:	E68004/3
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	29 September 2025
Sampling Time	:	03.00 p.m.
Received Date	:	30 September 2025
Analytical Date	:	30 September – 14 October 2025
Report Date	:	15 October 2025

Parameter	Unit	Analytical Method 1/	Result	Standard
pH at 24.2 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.8	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	35.6	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	328	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Modification Method (4500-O C, 5210 B)	18.7	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen *2/	mg/L N	APHA:4500-Norg (B) 3/	33	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	54,000	-
Sample Appearance		Yellow/Turbid/Sediment/ Smelly		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.
3/ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

Miss Jarawee Aedee
Analyst

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

Miss Anusara Kaewkajorn
Laboratory Manager

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด อาคาร F
GPS. Coordinate	:	47P 676772 E 1513666 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	E68004
Sample No.	:	E68004/2
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	29 September 2025
Sampling Time	:	02.45 p.m.
Received Date	:	30 September 2025
Analytical Date	:	30 September – 14 October 2025
Report Date	:	15 October 2025

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 23.4 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.6	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ℃ (2540 D)	11.6	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ℃ (2540 C)	423	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Modification Method (4500-O C, 5210 B)	18.9	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen * [2/]	mg/L N	APHA:4500-Norg (B) [3/]	34	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	92,000	-
Sample Appearance		Yellow/Turbid/Sediment/ Smelly		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.
3/ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

Miss Jarawee Aedee
Analyst

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Miss Anusara Kaewkajorn
Laboratory Manager

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนผ่านระบบบำบัด อาคาร F
GPS. Coordinate	:	47P 676783 E 1513652 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	E68004
Sample No.	:	E68004/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	29 September 2025
Sampling Time	:	02.30 p.m.
Received Date	:	30 September 2025
Analytical Date	:	30 September – 14 October 2025
Report Date	:	15 October 2025

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result
pH at 24.3 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.4
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ℃ (2540 D)	16.7
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Modification Method (4500-O C, 5210 B)	52.0
Sample Appearance		Yellow/Turbid/Sediment/Smelly	

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

Miss Jarawee Aedee
Analyst

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

Miss Anusara Kaewkajorn
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนผ่านระบบบำบัด อาคาร C
GPS. Coordinate	:	47P 676752 E 1513770 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	E68004
Sample No.	:	E68004/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	15 October 2025
Sampling Time	:	10.57 a.m.
Received Date	:	16 October 2025
Analytical Date	:	16 October – 06 November 2025
Report Date	:	07 November 2025

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result
pH at 23.0 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.5
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ℃ (2540 D)	49.3
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Modification Method (4500-O C, 5210 B)	97.0
Sample Appearance		Yellow/Turbid/Sediment/Smelly	

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

Miss Jarawee Aedee
Analyst

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Miss Anusara Kaewkajorn
Laboratory Manager

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม	Report No.	:	E68004
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม	Sample No.	:	E68004/2
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260	Sample Type	:	Wastewater
			Sampling Date	:	15 October 2025
Sampling Point	:	น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด อาคาร C	Sampling Time	:	11.00 a.m.
GPS. Coordinate	:	47P 676744 E 1513804 N	Received Date	:	16 October 2025
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Analytical Date	:	16 October – 06 November 2025
Sampling Method	:	Grab Sampling	Report Date	:	07 November 2025

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 22.7 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.4	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	12.8	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	298	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Modification Method (4500-O C, 5210 B)	16.5	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [2/]	mg/L N	APHA:4500-Norg (B) [3/]	47	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	28,000	-
Sample Appearance		Yellow/Turbid/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

[2/] Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.

[3/] Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

Miss Jarawee Aedee
Analyst

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

Miss Anusara Kaewkajorn
Laboratory Manager

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม	Report No.	:	E68004
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม	Sample No.	:	E68004/3
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260	Sample Type	:	Wastewater
			Sampling Date	:	15 October 2025
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ	Sampling Time	:	11.06 a.m.
GPS. Coordinate	:	47P 676834 E 1513855 N	Received Date	:	16 October 2025
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Analytical Date	:	16 October – 06 November 2025
Sampling Method	:	Grab Sampling	Report Date	:	07 November 2025

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 22.9 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.5	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ℃ (2540 D)	36.5	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ℃ (2540 C)	261	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Modification Method (4500-O C, 5210 B)	51.4	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	1.31	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	0.6	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [2/]	mg/L N	APHA:4500-Norg (B) [3/]	13	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	> 160,000	-
Sample Appearance		Yellow/Turbid/Sediment/Smelly		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

[2/] Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.

[3/] Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

Miss Jarawee Aedee
Analyst

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Miss Anusara Kaewkajorn
Laboratory Manager

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนผ่านระบบบำบัด อาคาร D
GPS. Coordinate	:	47P 676761 E 1513743 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	E68004
Sample No.	:	E68004/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	28 November 2025
Sampling Time	:	01.43 p.m.
Received Date	:	01 December 2025
Analytical Date	:	01 – 16 December 2025
Report Date	:	17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result
pH at 23.2 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.4
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ℃ (2540 D)	22.5
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Modification Method (4500-O C, 5210 B)	98.1
Sample Appearance		Yellow/Turbid/Sediment/Smelly	

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

Miss Jarawee Aedee
Analyst

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

Miss Anusara Kaewkajorn
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด อาคาร D
GPS. Coordinate	:	47P 676752 E 1513756 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	E68004
Sample No.	:	E68004/2
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	28 November 2025
Sampling Time	:	01.30 p.m.
Received Date	:	01 December 2025
Analytical Date	:	01 – 16 December 2025
Report Date	:	17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 23.4 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.8	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ℃ (2540 D)	5.2	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ℃ (2540 C)	370	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Modification Method (4500-O C, 5210 B)	27.7	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	1.34	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [2/]	mg/L N	APHA:4500-Norg (B) [3/]	54	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	>160,000	-
Sample Appearance		Yellow/Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark 1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

2/ Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.

3/ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

Miss Jarawee Aedee
Analyst

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Miss Anusara Kaewkajorn
Laboratory Manager

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม	Report No.	:	E68004
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม	Sample No.	:	E68004/3
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260	Sample Type	:	Wastewater
			Sampling Date	:	28 November 2025
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ	Sampling Time	:	01.50 p.m.
GPS. Coordinate	:	47P 676833 E 1513853 N	Received Date	:	01 December 2025
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Analytical Date	:	01 – 16 December 2025
Sampling Method	:	Grab Sampling	Report Date	:	17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 23.4 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.4	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ℃ (2540 D)	5.6	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ℃ (2540 C)	104	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Modification Method (4500-O C, 5210 B)	11.1	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [2/]	mg/L N	APHA:4500-Norg (B) [3/]	15	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	> 160,000	-
Sample Appearance		Yellow/Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.
3/ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

Miss Jarawee Aedee
Analyst

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Miss Anusara Kaewkajorn
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนผ่านระบบบำบัด อาคาร A
GPS. Coordinate	:	47P 676728 E 1513825 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	E68004
Sample No.	:	E68004/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	16 December 2025
Sampling Time	:	11.19 a.m.
Received Date	:	17 December 2025
Analytical Date	:	17 – 26 December 2025
Report Date	:	05 January 2026

Parameter	Unit	Analytical Method 1/	Result
pH at 23.7 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.6
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ℃ (2540 D)	40.0
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	136
Sample Appearance		Yellow/Turbid/Sediment/Smelly	

Remark 1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

Miss Jarawee Aedee
Analyst

Miss Anusara Kaewkajorn
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด อาคาร A
GPS. Coordinate	:	47P 676728 E 1513845 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	E68004
Sample No.	:	E68004/2
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	16 December 2025
Sampling Time	:	11.11 a.m.
Received Date	:	17 December 2025
Analytical Date	:	17 – 29 December 2025
Report Date	:	05 January 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.1 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.7	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ℃ (2540 D)	10.8	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ℃ (2540 C)	392	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	9.8	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	0.5	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [2/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [3/]	40	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	92,000	-
Sample Appearance		Yellow/Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

[2/] Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.

[3/] Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

Miss Jarawee Aedee
Analyst

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

Miss Anusara Kaewkajorn
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม	Report No.	:	E68004
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโด มิเนียม	Sample No.	:	E68004/3
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260	Sample Type	:	Wastewater
			Sampling Date	:	16 December 2025
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ	Sampling Time	:	11.40 a.m.
GPS. Coordinate	:	47P 676836 E 1513856 N	Received Date	:	17 December 2025
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Analytical Date	:	17 – 29 December 2025
Sampling Method	:	Grab Sampling	Report Date	:	05 January 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.0 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.6	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ℃ (2540 D)	9.6	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ℃ (2540 C)	241	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	41.1	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	1.00	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [2/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [3/]	23	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	> 160,000	-
Sample Appearance		Yellow/Turbid/Little Sediment/Smelly		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

[2/] Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.

[3/] Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

Miss Jarawee Aedee
Analyst

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

Miss Anusara Kaewkajorn
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

ภาคผนวก 7-2

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคลทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอโดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 7-3

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๖๙๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๓๑๘ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๓๒/๑๗๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายณัฐชัย ไตรประวัติ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-ค-๐๐๐๒
๒) นางสาวเบญจวรรณ ประสารยา	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-ค-๐๐๐๓
๓) นายโวหาร ทองเกลี้ยง	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-ค-๐๐๐๔
๔) นางสาววิไลรักษ์ ไชยสา	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-ค-๐๐๐๕
๕) นางสาวอนุสรา แก้วขจร	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-ค-๐๐๐๖

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๐๓
๒) นายณฐพล แซ่หลี	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๐๖
๓) นางสาวนภัสสร จำนงภักดิ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๐๗
๔) นางสาววิลาวัลย์ สมสาย	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๐๘
๕) นางสาวณัฐธิดา พิมพ์พงษ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๐๙
๖) นางสาวอัญชลี สีชัย	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๑๐
๗) นางสาววัชรีพร กลิ่นขำ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๑๓
๘) นางสาวจารวี อีดี	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๑๕
๙) นางสาวอัญชลี ผลวิสุทธิ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๑๖
๑๐) นางสาวอมรรัตน์ กันเจียก	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๑๗
๑๑) นางสาววาริศา จินดารัตน์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๑๘
๑๒) นางสาววิมลวรรณ แก่นวงษ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๑๙

๑๓) นางสาวจริยา...

๑๓) นางสาวจริยา อีดี ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๒๐
๑๔) นายอดิเทพ ชูพันธุ์ ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๒๑
๑๕) นายศุภเสกข์ แซ่อึ้ง ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๒๒
๑๖) นายวุธ รัศมิทัต ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๒๓
๑๗) ว่าที่ร้อยตรีพงศกร บุญมา ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๒๔
๑๘) นายวุฒิชัย วงศ์ศรี ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๒๕
๑๙) นางสาวฐิฎิภรณ์ แยบกสิกิจ ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๒๖

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย น้ำใต้ดิน อากาศเสีย และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๗๐ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิระ จันทร์เฉิด)
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-๓๑๘
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๖๙๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๑ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 7 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[2]
2	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method[2]
3	pH	Electrometric Method[2]
4	Sulfide	Iodometric Method[2]
5	Temperature	Laboratory and Field Methods[2]
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[2]
7	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C[2]

น้ำใต้ดิน จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	pH	Electrometric Method[2]

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 2 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Opacity	Ringelmann's Method[1]
2	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method[3]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	pH	Electrometric Method[4,5]

เอกสารอ้างอิง...

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2549. เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง. **ราชกิจจานุเบกษา.** 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.

2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

3. United States Environmental Protection Agency. **Standards of Performance for New Stationary Sources.** 40 CFR 60. Appendix A, 2023.

4. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. **pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C,** 2004.

5. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D,** 2004.

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๖๖๘

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์ บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๓๑๘ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๓๒/๑๗๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

ก. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๖ ราย

๑) นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๐๓
๒) นางสาววิลาวัลย์ สมสาย	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๐๘
๓) นางสาวอัญชลี สีชัย	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๑๐
๔) นางสาววัชรีพร กลิ่นขำ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๑๓
๕) นางสาวอัญชลี ผลวิสุทธิ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๑๖
๖) นายอดิเทพ ชูพันธุ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๒๑

ข. ให้เพิ่มขอบข่ายสารมลพิษที่วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน คือในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๗๐ ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรยศ กลั่นกรอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-๓๑๘

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๖๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๓ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 3 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
2	Chromium (VI)	Colorimetric Method
3	Free Chlorine	Iodometric Method

ดนัย

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๑๐๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ยกเลิกบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๓๑๘ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๓๒/๑๗๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ขอยกเลิกบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๒ ราย

๑) นางสาววิไลรักษ์ ไชยสา	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-ค-๐๐๐๕
๒) นางสาวอนุสรา แก้วขจร	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-ค-๐๐๐๖

๒. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๔ ราย

๑) นางสาวณัฐธิดา พิมพ์พงษ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๐๙
๒) นางสาวอมรรัตน์ กันเจียก	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๑๗
๓) นางสาววาริศา จินดารัตน์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๑๘
๔) นางสาวจริยา อีดี	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๑๘-จ-๐๐๒๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

บุคลากรประจำห้องปฏิบัติการ

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-318

สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ เลขที่ 332/173 หมู่ที่ 3
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ออกหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ 29 มกราคม 2565

วันที่หมดอายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ 14 มกราคม 2570

รายชื่อผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ณ วันที่ออกใบรับรอง

ชื่อ-สกุล	ทะเบียนเลขที่
1. นางสาว เบญจวรรณ ประสารยา	ว-318-ค-0003
2. นาย โวหาร ทองเกลี้ยง	ว-318-ค-0004
3. นางสาว อนุสรา แก้วขจร	ว-318-ค-0007

ใช้ประกอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ -

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

de5e77b9

บุคลากรประจำห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-318

สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ เลขที่ 332/173 หมู่ที่ 3
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ออกหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ 29 มกราคม 2565

วันที่หมดอายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ 14 มกราคม 2570

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ณ วันที่ออกใบรับรอง

ชื่อ-สกุล	ทะเบียนเลขที่
1. นาย ณฐพล แซ่หลี	ว-318-จ-0006
2. นางสาว นภัสสร จำนงภักดิ์	ว-318-จ-0007
3. นางสาว จารวี อีดี	ว-318-จ-0015
4. นางสาว วิมลวรรณ แก่นวงษ์	ว-318-จ-0019
5. นาย ศุภเสกข์ แซ่อึ้ง	ว-318-จ-0022
6. นาย วุธ รัศมิทัต	ว-318-จ-0023
7. ว่าที่ร้อยตรี พงศกร บุญมา	ว-318-จ-0024
8. นาย วุฒิชัย วงศ์ศรี	ว-318-จ-0025
9. นางสาว ฐิฏิภรณ์ แยบกสิกิจ	ว-318-จ-0026
10. นางสาว วัชราภรณ์ กระดิ่งทอง	ว-318-จ-0027
11. นาย ณัฐวุฒิ นนกระโทก	ว-318-จ-0028
12. นางสาว ปิยดา เอกศิริ	ว-318-จ-0029
13. นางสาว โสภิตรา หล้าสงค์	ว-318-จ-0030
14. นางสาว อภิญญา จันทุภา	ว-318-จ-0031
15. นางสาว ภาคินี เชื้อเวียง	ว-318-จ-0032

ใช้ประกอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ -

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

de5e77b9

บุคลากรประจำห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-318

สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ เลขที่ 332/173 หมู่ที่ 3
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ออกหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ 29 มกราคม 2565

วันที่หมดอายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ 14 มกราคม 2570

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ณ วันที่ออกใบรับรอง

ชื่อ-สกุล	ทะเบียนเลขที่
16. นางสาว ปิยวรรณ ชาติวงค์	ว-318-จ-0033
17. นางสาว สุจิตรา จิตบุตร	ว-318-จ-0034
18. นางสาว อิสราพร พรมเพ็ญ	ว-318-จ-0035
19. นางสาว ธัญพิชชา วรรณรส	ว-318-จ-0036

บุคลากรประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ผู้ควบคุม/เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-318

สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ เลขที่ 332/173 หมู่ที่ 3
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ออกหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ 29 มกราคม 2565

วันที่หมดอายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ 14 มกราคม 2570

ยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน 1 ราย

ชื่อ-สกุล	ทะเบียนเลขที่
1. ณัฐชัย ไตรประวัติ	ว-318-ค-0002

หนังสือบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ชื่อห้องปฏิบัติการ **บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด**

เลขทะเบียน **ว-318**

สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ **เลขที่ 332/173 หมู่ที่ 3**

ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ออกหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ **29 มกราคม 2565**

วันที่หมดอายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ **14 มกราคม 2570**

ลำดับที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง	ผู้บันทึก
1	ขอเพิ่มบุคลากร จำนวน 11 ราย	นทีชา ฌานปัญญาชน
2	ขอยกเลิกบุคลากร จำนวน 1 ราย	นทีชา ฌานปัญญาชน

ใช้ประกอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ -

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

de5e77b9

แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0055
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

(TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

๓๓๒/๑๗๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

332/173 Moo 3, Bang Rak Phatthana, Bang Bua Thong, Nonthaburi

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑

(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๖๗๙

(Accreditation No. Testing 1679)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(Issue date : 28 December B.E. 2565 (2022))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

e1328e0a

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0055
(Certification No.23-LB0055)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 1679 (Testing 1679)

ฉบับที่ 02 (Issue No. 02) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (18 November B.E. 2567 (2024)) ถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2570 (Until) (18 December B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 2.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 4500-H^+ B
	- Total suspended solids (TSS) 5.0 mg/L to 20 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 10 mg/L to 20 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 2540 C
	- Total solids (TS) 10 mg/L to 20 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 2540 B
	- Chemical Oxygen Demand (COD) 10 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 5220 C

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0055
(Certification No. 23-LB0055)

ฉบับที่ 02 (Issue No. 02) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (Valid from) (18 November B.E. 2567 (2024)) ถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2570 (Until) (18 December B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
น้ำและน้ำเสีย (ต่อ) (water and wastewater) ((Cont.))	- Total hardness 1 mg/L to 10 000 mg/L (expressed as $CaCO_3$)	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 2340 C
สาขาโภคภัณฑ์ (consumer products field)		
น้ำดื่ม (drinking water)	- pH 2.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 4500-H^+ B
	- Total dissolved solids (TDS) 10 mg/L to 20 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 2540 C
	- Total solids (TS) 10 mg/L to 20 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 2540 B
	- Total hardness 1 mg/L to 10 000 mg/L (expressed as $CaCO_3$)	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 2340 C

bsi.

By Royal Charter

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

TNP ENVIRONMENT Co., Ltd.
332/173 Moo 3,
Bangrukphattana,
Bangbuangtong,
Nonthaburi
11110
Thailand

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
332/173 หมู่ 3,
ตำบลบางรักษ์พัฒนา
อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
11110
ประเทศไทย

Holds Certificate Number: **FS 749573**

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The provision of water quality, ambient air quality, noise level, vibration level monitoring services and monitoring report.

ให้บริการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ, คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป, ระดับเสียง, ความสั่นสะเทือนและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

For and on behalf of BSI:

Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 2021-09-25
Latest Revision Date: 2021-09-25

Effective Date: 2021-09-25
Expiry Date: 2024-09-24

...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +66(2) 2944889-92.
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.
This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๓๖๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๐๒๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๐ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี ๑๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นายวิริยะ มีสงฆ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-ค-๐๐๐๑
๒) นางสาวอลิสา ทรงสวัสดิ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-ค-๐๐๐๒
๓) นางสาวอุไร ศรีเนตร	ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-ค-๐๐๐๓
๔) นายพิสิษฐ์ บุญนาค	ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-ค-๐๐๐๔

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นางสาวเย็นฤดี พันธ์แก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๑
๒) นางสาวเสาวณีย์ เมืองทา	ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๒
๓) นางสาวพัชราภรณ์ แจ่มดาว	ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๓
๔) นางสาวพัดสนีย์ กิ่งทอง	ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๔
๕) นางสาวพัชริดา เกษามา	ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๕
๖) นางสาวฐิติมา บัวระพา	ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๖
๗) นางสาวพัชรี โตสกุล	ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๗
๘) นางสาวฐิติกา อยู่เย็น	ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๘
๙) นางสาวกัญญารัตน์ สืบสาย	ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๐๙
๑๐) นางสาวธมลวรรณ แจ่มกระจ่าง	ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๑๐
๑๑) นางสาวมนทิตา เศรษฐรักษ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๐๒๙-จ-๐๐๑๑

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๗๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรยศ กลั่นกรอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด เลขทะเบียน ว-๐๒๙
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๓๖๒ ลงวันที่ ๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[2]
4	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method[2]
6	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method[2]
7	Copper	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
8	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[2]
9	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method[1]
10	Free Chlorine	Iodometric Method[2]
11	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method[2]
12	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
13	Manganese	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[2]
15	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
16	Oil & Grease	1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method[2] 2) Soxhlet Extraction Method[2]
17	pH	Electrometric Method[2]
18	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method[2]

19 Selenium...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
19	Selenium	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
20	Sulfide	1) Iodometric Method[2] 2) Methylene Blue Method[2]
21	Temperature	Laboratory and Field Methods[2]
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[2]
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method[2]
24	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C[2]
25	Trivalent Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation[2]
26	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. **คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย.** พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.

2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.