



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

อาคาร 3-6 22

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
5-1-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
7-2-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
17-3-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
6-4-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
9-5-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
11-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
2-7-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพถังดับเพลิง

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () ทนอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง: **อาคาร 21**

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
๑-๑-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๒-๒-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๑๙-๓-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๖-๔-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๙-๕-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๗-๖-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๒-๗-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพถังดับเพลิง

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () ทนต่ออายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน _____

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

ห้อง 10

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ															ผู้ตรวจ
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง			
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
๕-๑-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๖-๒-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๑๗-๓-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๖-๔-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๙-๕-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๓-๖-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๑-๗-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพถังดับเพลิง

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () ทนอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน _____

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้ป.พันที่



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส:

ชนิด: Harotron

ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

อาคาร 396 19

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
๕-๑-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๗-๒-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๑๗-๓-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๒-๔-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๑-๕-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๓-๖-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๕-๗-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๕-๘-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพถังดับเพลิง

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () ทนธาตุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน _____

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.พันที่



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง: อาคาร 18

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ			
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก				สิ่งกีดขวาง		
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B		A	ใบ	B
5-7-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
7-2-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
14-3-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
6-4-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
9-5-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
11-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
2-2-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพถังดับเพลิง

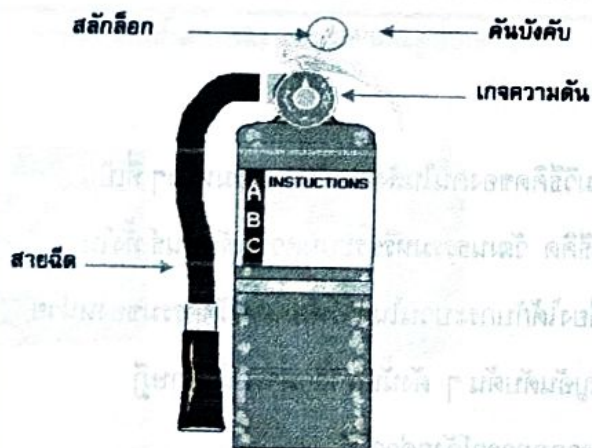

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () ทนต่ออายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินี้ และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่

FR-SE-22 Rev.00

FR-SE-02 Rev.00



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

อาคารชั้น 17

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
๕-๙-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๗-๑-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
17-๑-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๖-๔-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๙-๕-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๓-๖-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๒-๗-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

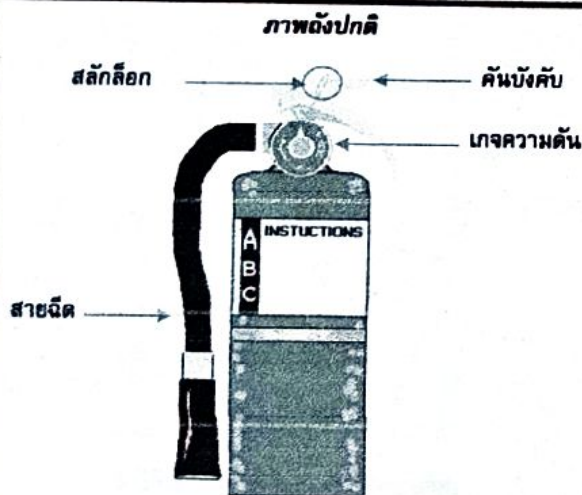

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() ทนอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ.พันท์

FR-SE-22 Rev.00

FR-SE-02 Rev.00



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

อาคาร 16

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ															ผู้ตรวจ
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง			
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
๕-๗-๖๙	/	/	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
๘-๘-๖๙	✓	/	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
๑๙-๙-๖๙	✓	✓	✓	✓	/	✓	/	✓	✓	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
๖-๑๐-๖๙	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	✓	/	สุรศักดิ์
๙-๑๑-๖๙	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	/	✓	/	/	✓	/	สุรศักดิ์
๓-๑๒-๖๙	✓	✓	/	✓	/	/	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	/	สุรศักดิ์
๕-๑-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	สุรศักดิ์
															</	

ภาพถังดับเพลิง

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด
 () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน
 ตำแหน่ง
 วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง: **พาร์ค ชั้น 15**

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ															ผู้ตรวจ	
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง				
	A	โดย B		A	โดย B		A	โดย B		A	โดย B		A	โดย B			
5-1-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
7-2-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
14-3-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
6-4-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
9-5-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
11-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
2-7-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพถังดับเพลิง

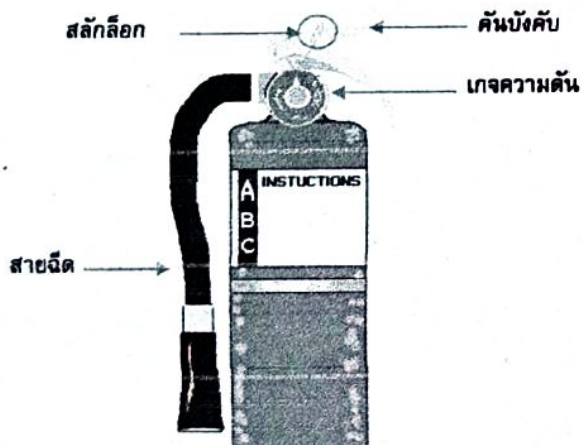

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

อาคาร ๒๖ 14

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สังเกตความ
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
๕-๑-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๗-๒-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๑๗-๓-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๖-๔-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๙-๕-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๓-๖-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๕-๗-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
													สุรศักดิ์

ภาพถังดับเพลิง

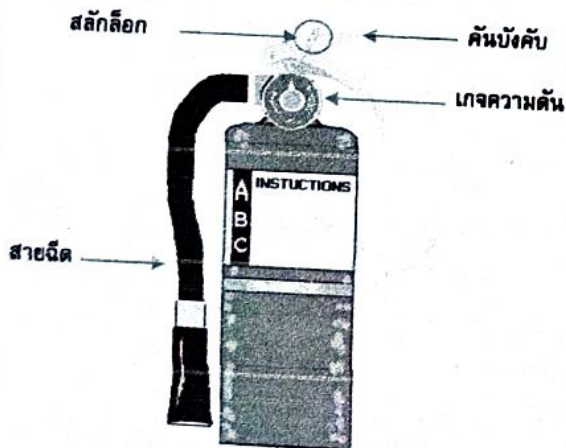

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () ทนอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ.ทันที

FR-SE-22 Rev.00

FR-SE-02 Rev.00



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

อาคาร 12

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
5-1-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
7-2-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
17-3-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
6-4-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
9-5-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
11-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
2-7-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพถังดับเพลิง

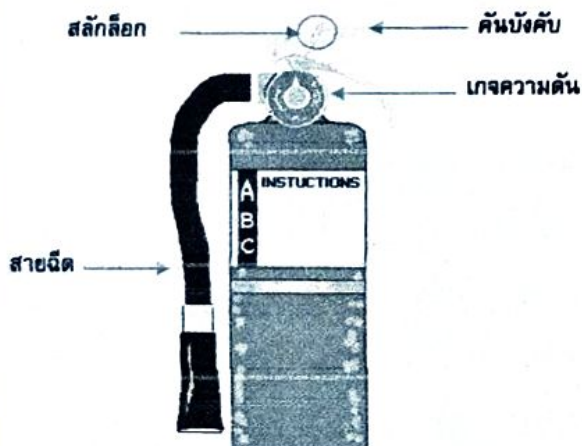

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () ทนอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ข. ทันท



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง: อาคาร 11

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ															ผู้ตรวจ	
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง				
	A	โดย B		A	โดย B		A	โดย B		A	โดย B						
5-1-69	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
7-2-69	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	สุรศักดิ์
17-3-69	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	/	✓	✓	/	/	สุรศักดิ์
6-4-69	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	/	สุรศักดิ์
9-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	สุรศักดิ์
11-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
2-7-69	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพถังดับเพลิง

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด
() ใช้งาน () ทนอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน
ตำแหน่ง
วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

อาคาร 3 ชั้น 10

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
๕-๑-๖๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
๗-๒-๖๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
17-3-๖๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
๖-4-๖๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
๙-๕-๖๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
11-๖-๖๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
๒-๗-๖๙	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์

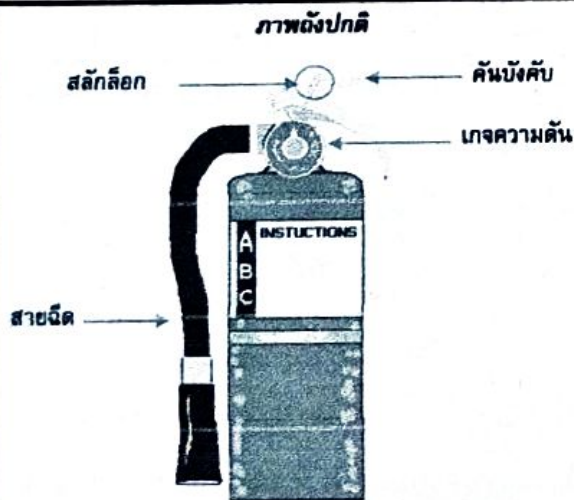

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() ทนอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

อาคาร

ชั้น 9

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
5-1-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
7-2-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
17-3-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
6-4-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
9-5-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
11-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
3-7-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

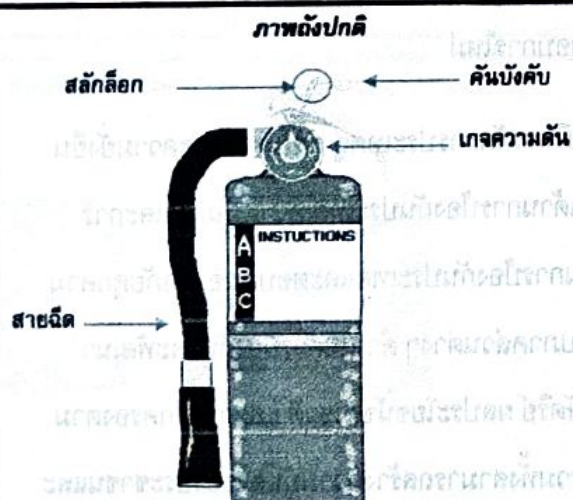

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () ทนต่ออายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลองใช้กับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ.ป.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส:

ชนิด: Harotron

ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

อาคาร 8

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
5-1-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
7-2-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
17-3-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
6-4-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
9-5-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
11-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
2-7-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพถังดับเพลิง

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () ทนอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติ และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง: **อาคาร**

วันที่: **27/6/7**

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง
	A	โดย B		A	โดย B		A	โดย B		A	โดย B		
5-1-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
4-2-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
17-3-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
6-4-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
9-5-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
11-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
2-7-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

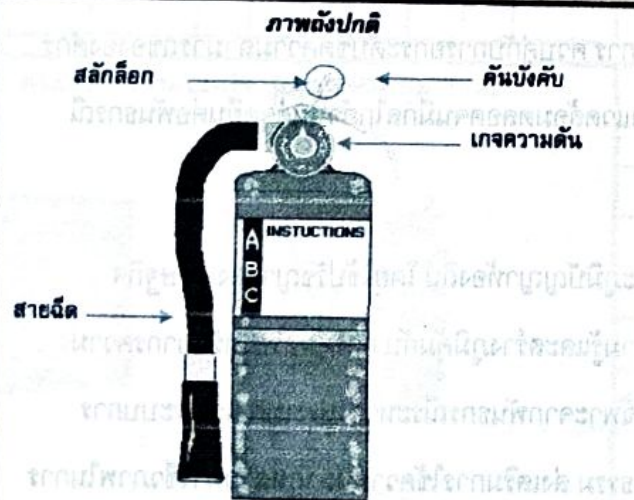

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () ทดอาช () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่

FR-SE-22 Rev.00

FR-SE-02 Rev.00



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส:

ชนิด: Harotron

ขนาด: 15 ปอนด์


สถานที่ติดตั้ง:

อาคาร

ชั้น 5

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ			
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก				สิ่งกีดขวาง		
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B		A	ใบ	B
5-1-69	✓	/	✓	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	✓	/	/	✓	
7-2-69	✓	/	✓	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	✓	/	/	✓	
12-3-69	✓	/	✓	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	✓	/	/	✓	
6-4-69	✓	/	✓	✓	✓	/	✓	/	✓	✓	/	✓	/	/	✓	
9-5-69	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	✓	✓	/	✓	
11-6-69	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	✓	/	/	✓	
9-7-69	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
									</							

ภาพถังดับเพลิง

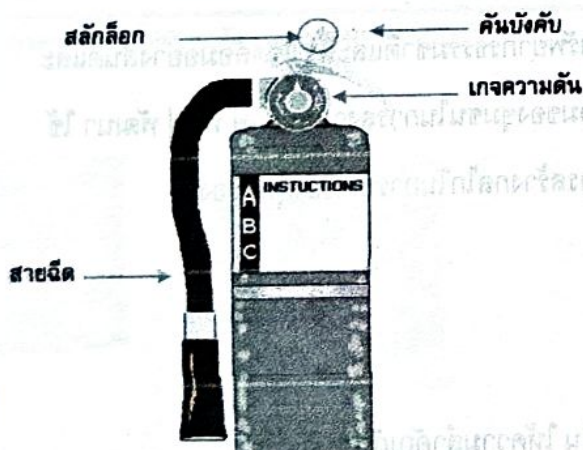

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () ทนต่ออายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง: อาคาร 4

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ															ผู้ตรวจ
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง			
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
๑-๑-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๔-๒-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๑๗-๓-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๖-๔-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๙-๕-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๓-๖-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๒-๙-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพถังดับเพลิง

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

() ใช้งาน () ทนอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน: _____

ตำแหน่ง: _____

วันที่: _____

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง: อาคาร ชั้น 3

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ															ผู้ตรวจ
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง			
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
5-1-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม
2-2-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม
14-3-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม
6-4-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม
9-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม
11-8-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม
2-9-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม

ภาพถังดับเพลิง

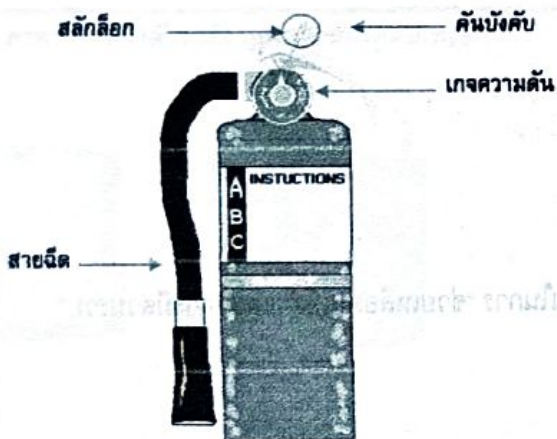

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

บริเวณที่พบรอยร้าวหรือการชำรุดอื่น ๆ
 พบรอยร้าวเล็กน้อยบริเวณก้นถัง

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () ทนความร้อน () อื่น ๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง: อาคาร ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ															ผู้ตรวจ
	สายฉีด ทนไฟ			คันบังคับ ทนไฟ			ตัวถัง ทนไฟ			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง			
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
๕-1-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เสร็จ
๗-2-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เสร็จ
1๗-3-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เสร็จ
๖-๔-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เสร็จ
๑-๕-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เสร็จ
๓-๖-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เสร็จ
2-7-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เสร็จ

ภาพถังดับเพลิง

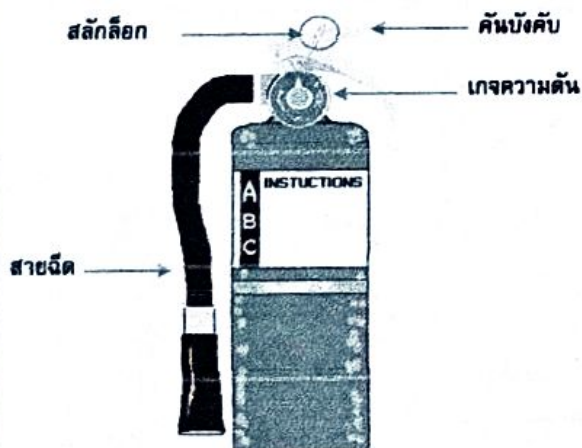

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง


วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่



สถานที่ติดตั้ง: อาคาร ๕๗ 1

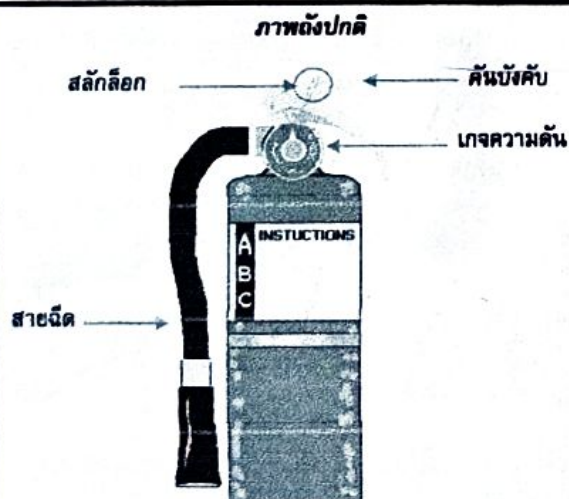[illegible]

หมายเหตุ: ดัชนีเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเงจความดัน

รายละเอียดการชำระ

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() ยี่สิบ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รหัส:


ขนาดหัวจ่าย:

สถานที่ติดตั้ง:

1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ			
	พวงมาลัย ปิด-เปิด			วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม)			ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ			การจ่ายน้ำ				สิ่งกีดขวาง		
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B		A	ใบ	B
5-1-69		✓			✓			✓			✓			✓		สุรศักดิ์
8-2-69		✓			✓			✓			✓			✓		สุรศักดิ์
17-3-69		✓			✓			✓			✓			✓		สุรศักดิ์
6-4-69		✓			✓			✓			✓			✓		สุรศักดิ์
9-5-69		✓			✓			✓			✓			✓		สุรศักดิ์
11-6-69		✓			✓			✓			✓			✓		สุรศักดิ์
2-7-69		✓			✓			✓			✓			✓		สุรศักดิ์

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() ทนต่ออายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รหัส:


ขนาดหัวจ่าย:

สถานที่ติดตั้ง:

2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ															ผู้ตรวจ
	พวงมาลัย ปิด-เปิด ตาม			วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม) ตาม			ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ ตาม			การจ่ายน้ำ ตาม			สิ่งกีดขวาง ตาม			
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
5-1-69	/	✓	/	/	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	พร้อม	
7-2-69	/	✓	/	/	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม	
17-3-69	✓	✓	/	/	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม	
6-4-69	✓	/	/	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม	
9-6-69	/	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	พร้อม	
11-6-69	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม	
2-7-69	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม	

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() ทนความ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติ และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



สถานที่ติดตั้ง:

7

- ตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟ และเส้นทางน้ำไฟ ทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รหัส:


ขนาดหัวจ่าย:

สถานที่ติดตั้ง:

3

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ															ผู้ตรวจ
	พวงมาลัย ปิด-เปิด			วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม)			ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ			การจ่ายน้ำ			สิ่งกีดขวาง			
	A	120	B	A	120	B	A	120	B	A	120	B	A	120	B	
5-1-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
7-2-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
17-3-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
16-4-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
9-5-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
11-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
2-8-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.พื้นที่



บันทึกการตรวจสอบสภาพประตูละเส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดของประตูและเส้นทางหนีไฟ

รหัส:

สถานที่ติดตั้ง:

3

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ
	ประตูทางหนีไฟ			ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ			ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ			สิ่งกีดขวาง			อื่นๆ
	A	โดย B		A	โดย B		A	โดย B		A	โดย B		
5-1-69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
7-2-69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
17-3-69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
6-4-69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
9-5-69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
11-6-69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
2-7-69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์

ภาพประตูหนีไฟ และเส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด	
	สาเหตุการชำรุด	
	() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ	
	ผู้รายงาน	
	ตำแหน่ง	
	วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพประตูหนีไฟ และเส้นทางหนีไฟ ทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รหัส:


ขนาดหัวจ่าย:

สถานที่ติดตั้ง:

4

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ														ผู้ตรวจ	
	พวงมาลัย ปิด-เปิด			วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม)			ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ			การจ่ายน้ำ			สังเกตขวาง			
	A	12	B	A	12	B	A	12	B	A	12	B	A	12		B
5-1-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
7-2-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
17-3-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
6-4-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
9-5-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
11-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
2-7-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่



บันทึกการตรวจสอบสภาพประตูและเส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดของประตูและเส้นทางหนีไฟ

รหัส:

สถานที่ติดตั้ง:

4

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ
	ประตูทางหนีไฟ			ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ			ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ			สิ่งกีดขวาง			อื่นๆ
	A	โดย B		A	โดย B		A	โดย B		A	โดย B		
5-1-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุวสิทธิ์
7-2-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุวสิทธิ์
17-3-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุวสิทธิ์
6-4-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุวสิทธิ์
9-5-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุวสิทธิ์
7-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุวสิทธิ์
2-7-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุวสิทธิ์

ภาพประตูหนีไฟ และเส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด	
	สาเหตุการชำรุด	
	() ใช้งาน () ทนอายุ () อื่นๆ	
	ผู้รายงาน	
	ตำแหน่ง	
	วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพประตูหนีไฟ และเส้นทางหนีไฟ ทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจป.ทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รหัส:


ขนาดหัวจ่าย:

สถานที่ติดตั้ง:

5

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ															ผู้ตรวจ
	พวงมาลัย ปิด-เปิด			วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม)			ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ			การจ่ายน้ำ			สิ่งกีดขวาง			
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
๕-๑-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๗-๒-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๑๗-๓-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๖-๔-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๙-๕-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๓-๖-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๒-๗-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และผู้ดับเพลิง



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() ทนอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ.พันท์



บันทึกการตรวจสอบสภาพประตูละเส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดของประตูและเส้นทางหนีไฟ

รหัส:

สถานที่ติดตั้ง:

5

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ											ผู้ตรวจ		
	ประตูทางหนีไฟ			ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ			ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ			สิ่งกีดขวาง			อื่นๆ	
	A	โดย B		A	โดย B		A	โดย B		A	โดย B			
5-1-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		สุรศักดิ์
7-2-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		สุรศักดิ์
17-3-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		สุรศักดิ์
6-4-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		สุรศักดิ์
9-5-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		สุรศักดิ์
11-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		สุรศักดิ์
2-7-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		สุรศักดิ์

ภาพประตูหนีไฟ และเส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด	
	สาเหตุการชำรุด	
	() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ	
	ผู้รายงาน	
	ตำแหน่ง	
	วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพประตูหนีไฟ และเส้นทางหนีไฟ ทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ.ป.ทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รหัส:


ขนาดหัวจ่าย:

สถานที่ติดตั้ง:

6

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ															ผู้ตรวจ
	พวงมาลัย ปิด-เปิด			วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม)			ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ			การจ่ายน้ำ			สิ่งกีดขวาง			
	A	12	B	A	12	B	A	12	B	A	12	B	A	12	B	
5-1-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
7-2-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
17-3-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
6-4-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
9-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
11-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
2-7-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() ทนความดัน

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รหัส:


ขนาดหัวจ่าย:

สถานที่ติดตั้ง:

7

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ															ผู้ตรวจ
	พวงมาลัย ปิด-เปิด			วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม)			ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ			การจ่ายน้ำ			สิ่งกีดขวาง			
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
๕-1-๖9	✓	/	/	/	✓	/	✓	/	✓	/	✓	/	/	/	/	สุรศักดิ์
๗-๕-๖9	✓	/	/	/	✓	/	✓	/	✓	/	✓	/	/	/	/	สุรศักดิ์
17-3-๖9	/	/	✓	/	✓	/	/	/	✓	/	✓	/	/	/	/	สุรศักดิ์
๖-4-๖9	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	สุรศักดิ์
9-๕-๖9	✓	/	/	✓	/	/	✓	✓	/	/	✓	/	/	/	/	สุรศักดิ์
๓-6-๖9	✓	/	/	/	✓	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	สุรศักดิ์
๔-7-๖9	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่



รหัส:

สถานที่ตั้ง:

5

ภาพประตุนิไฟ และเส้นทางนิไฟ

รายละเอียดการชำระ

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () ทมตอาช () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟ และเส้นทางน้ำไฟ ทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง


รหัส:

ขนาดหัวจ่าย:

สถานที่ติดตั้ง: 8

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ			
	พวงมาลัย ปิด-เปิด			วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม)			ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ			การจ่ายน้ำ				สิ่งกีดขวาง		
	A	12	B	A	12	B	A	12	B	A	12	B		A	12	B
5-1-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
7-2-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
17-3-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
6-4-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
9-5-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
11-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
2-7-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้อุป.ทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพประตูละเส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดของประตูละเส้นทางหนีไฟ

รหัส:

สถานที่ติดตั้ง:

8

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ	
	ประตูทางหนีไฟ			ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ			ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ			สิ่งกีดขวาง				อื่นๆ
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B		
5-9-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
7-2-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
17-3-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
6-4-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
9-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
17-6-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
2-7-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพประตูละหนีไฟ และเส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพประตูละหนีไฟ และเส้นทางหนีไฟ ทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รหัส:


ขนาดหัวจ่าย:

สถานที่ติดตั้ง:

9

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ
	พวงมาลัย ปิด-เปิด			วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม)			ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ			การจ่ายน้ำ			สังเกตขวาง
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
๕-1-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๗-๒-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
17-3-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๖-4-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๙-๕-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๓-๖-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
๕-๗-๖๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() ทนอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที



รหัส:

สถานที่ตั้ง:

9

ภาพประตุน้ำไฟ และเส้นทางน้ำไฟ

รายละเอียดการชำระ

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () ทบทวน () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพประตุนิไฟ และเส้นทางนิไฟ ทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบารจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ.ป.ทันที