

ภาคผนวก

สำเนาหนังสือเห็นชอบ
จากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก

วันที่ออกหนังสือเห็นชอบวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 (เลขที่หนังสือเห็นชอบ ทส. 1009.5/4812)

ภาคผนวกที่ 1	กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัย
ภาคผนวกที่ 2	เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวกที่ 3	บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัว
ภาคผนวกที่ 4	เอกสารการทำความสะอาดถังเก็บน้ำ
ภาคผนวกที่ 5	เอกสารตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ
ภาคผนวกที่ 6	เอกสารตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อดักไขมัน
ภาคผนวกที่ 7	เอกสารตรวจดูแลบ่อกักของระบบระบายน้ำของช่างอาคาร
ภาคผนวกที่ 8	ใบเสร็จเก็บขยะ
ภาคผนวกที่ 9	เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ถังดับเพลิง
ภาคผนวกที่ 10	แผนการซ่อมการอพยพกรณีเพลิงไหม้
ภาคผนวกที่ 11	เบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน
ภาคผนวกที่ 12	กรมธรรม์ประกันภัย
ภาคผนวกที่ 13	เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโครงการ
ภาคผนวกที่ 14	ใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
ภาคผนวกที่ 15	หนังสืออนุญาตก่อสร้างอาคาร 39 ทวิ
ภาคผนวกที่ 16	ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ภาคผนวกที่ 17	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่ 18	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด

ภาคผนวกที่ 1

กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัย

สารบัญ

หน้า	
1	สารบัญ
2	บทนำ
3	แผนที่ผู้เกี่ยวข้อง
3	รายละเอียดทั่วไปโครงการ
4	บทนิยามศัพท์
4	• คำนิยามความหมาย
4	บ้านรักษาอาการ
4	• บริการรักษาอาการ
4	• พนักงานประจำหน่วยงาน
4	• ส่วนงานฝ่ายรักษาอาการ
5	สิ่งแวดล้อมและสถานที่ในอาคาร
5	• สีภายใน
6	• ห้องสมุด
6	• ห้องสมุด
7	• ห้องสมุด
7	• ห้องสมุด
8	• ห้องสมุด
8	• ห้องสมุด
8	• ห้องสมุด
9	• ห้องสมุด
9	• ห้องสมุด
10	• ห้องสมุด
10	• ห้องสมุด
11	• ห้องสมุด
11	• ห้องสมุด
11	• ห้องสมุด
12	• ห้องสมุด
12	• ห้องสมุด
12	• ห้องสมุด
12	• ห้องสมุด
12	• ห้องสมุด
12	• ห้องสมุด
13	• ห้องสมุด
13	• ห้องสมุด
13	• ห้องสมุด
13	• ห้องสมุด
13	• ห้องสมุด
14	• ห้องสมุด
14	• ห้องสมุด
14	• ห้องสมุด
15	• ห้องสมุด
15	• ห้องสมุด
15	• ห้องสมุด
15	• ห้องสมุด
16	• ห้องสมุด
16	• ห้องสมุด
17	• ห้องสมุด
17	• ห้องสมุด
17	• ห้องสมุด
17	• ห้องสมุด
18	• ห้องสมุด
18	• ห้องสมุด
18	• ห้องสมุด
18	• ห้องสมุด
19	• ห้องสมุด
19	• ห้องสมุด
19	• ห้องสมุด
19	• ห้องสมุด
20	• ห้องสมุด

สารจากผู้บริหาร

เรียบ เจ้าของร่วม และผู้พิทักษ์นกท่ง
โครงการ ไร่โอเอ วนเกษตร

[illegible]

บริษัท อีตา ลอจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการจัดการทางออนไลน์ขึ้น หัวข้อหลักในการบริหารจัดการโครงการงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลอย่างมีความถูกต้องและทันเวลา ตลอดจนได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมบริการทางด้านข้อมูลข่าวสารให้กับนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้มีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้ริเริ่มพัฒนาโครงการเพื่อใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือนและชุมชนอย่างทั่วถึง โดยมีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการ โดยบริษัท

เจริญฯ ภูมิใจรับคำชื่นชมต่างๆ ของท่าน และจะนำไปดำเนินการด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง

សារប័ណ្ណ

• ทบมายเลงโทรศัพทักอกรรณ

- บริการโทรศัพท์
- การสื่อสาร
- พบส่วนบุคคล
- สถาบันส่งเสริม
- ทำความเข้าใจวรรณกรรม
- การจัดการการเข้าถึงหนังสือ
- การจัดหาหนังสือ

ระเบียบและข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย

- การศึกษาทดลองขั้นสุดท้าย
- เริ่มเป็นการนำเทคโนโลยีการกลั่นแยกมาใช้กันอย่างแพร่หลาย
- เริ่มมีเขื่อนใหญ่เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า
- การทำเหมืองแร่ที่ต่อเนื่องกันระบบการเร่งด่วน
- การทำเหมืองแร่ที่ต่อเนื่องกันระบบเปิดใช้ถ้ำ
- การทำเหมืองแร่ที่ต่อเนื่องกันระบบไฟฟ้าเพื่อการ
- การทำเหมืองแร่ที่ต่อเนื่องกันระบบโยกย้าย
- การทำเหมืองแร่ที่ต่อเนื่องกันระบบสุสาน
- ความยั่งยืนของ
- การตรวจสอบเพื่อที่จะดำเนินการจัดการ และรวมการดูแล
- มีขั้นตอนของการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- การประเมินผลกระทบ
- การประเมินผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคุณภาพการรับรู้ได้แก่การรับรู้เชิงบวกและเชิงลบต่อระบบการขนส่งมวลชน


- การปรับสภาพสิ่งแวดล้อมไฟฟ้า
- การใช้บำบัดน้ำอย่างประหยัด

ตรวจสอบความนับถือ

(หมายเหตุ: เรืองศักดิ์)

1. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนผังที่ตั้งโครงการ

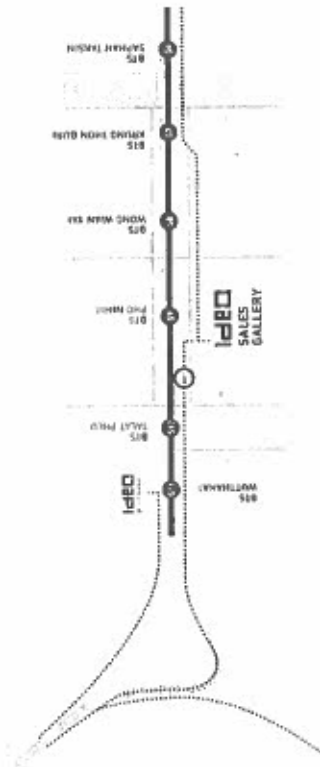

รายละเอียดทั่วไปของโครงการ

ไอทีโอ จอภาพ ทำเลี่ยมเพิ่ม 110 มม จากสายบริโภคไฟฟ้า BTS จอภาพ เพื่การเชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณกับเจ้าของโต
 ควบคุมโดยผู้ใช้มีอินเตอร์เฟซหลัก LIVE / WORK / PLAY สำหรับการทำงานได้ทันทีที่จอภาพ เช่นจอใช้3จอเป็น3ส่วนหรือได้กับจอ
 พร้อมพื้นที่ยังรองรับการไหลของข้อมูลแบบครบถ้วน โดยอยู่เฉยเวลาเพิ่มงาน เช่นเก็บวีรชอของมีสไลด์ไปรวมที่ที่เก่า

[illegible]

မဟာဗျာ

[illegible]

ผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงประชามติ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โทร. 02-2546400 หรือ 1677

ด้วย จึงเป็นกรณีของการบริหารการเกษตรที่สำคัญ: สหภาพผู้เช่า ในการที่จะขึ้นมามีความผูกพันโครงการ โดยี
จากภาค อ่างน้ำตก ระดับสูงจะจ่ายผลตอบแทน ที่ปรากฏในตลาดท้องถิ่น อาจทำให้มีอุปสรรคได้ หาก โดยความหมายนั้นหมายถึง และ
โปรดพิจารณาเงื่อนไขในการได้ รับข้อดีอันเป็นการขยายตลาด ทำให้เกิดความไม่มั่นคงของภาค (กรณีการขึ้นมามีอุปสรรค: สห
กรบ้านและชุมชนในการได้ รับข้อดีอันเป็นการขยายตลาด ทำให้เกิดความไม่มั่นคงของภาค (กรณีการขึ้นมามีอุปสรรค: สห

ฝ่ายบริหารอาคาร
 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๖๕๕ ๖๕๖ ๖๕๗

- [illegible]

ห้องอบไอน้ำ

ห้องอบไอน้ำ ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น ๕
ชั้นตอนการใช้ห้องอบไอน้ำ

1. รับรู้ตัวการภายใน
2. ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ภายใน การเปลี่ยนแปลง
3. ผนวกทักษะและประสบการณ์การดำเนินงาน ที่เคยทำมาไว้เป็นระเบียบ เพื่อปรับคุณภาพชีวิตในภาพรวม
4. เปลี่ยนวิธีปฏิบัติตนตามหลักศาสนา การนำข้อดีของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ให้สอดคล้อง เพื่อจะปฏิบัติตนออกมาได้ การสร้างภาวะและอุปนิสัย
5. การวางตัวและอาจารมณ์ตามศีล 5 และ 8 ข้อของตนได้
6. เมื่อได้ตัวที่สงบ

บทความดังต่อไปนี้ ห้ามใช้ห้องอบไอน้ำได้ขาด

1. ผู้ป่วยมีร่างกายไม่แข็งแรงหรืออยู่ในระหว่างพักฟื้น
2. ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อกายมิด
3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ
4. ผู้ที่ใช้ยาออกฤทธิ์ และใช้ยาการบำบัด

ห้องสมุด

ระเบียบการให้บริการที่วงกลม บีดังนี้

เพื่อความจำเป็นและเรียบง่าย เราได้เพิ่มบริการรับส่งของสดให้กับสภาพแวดล้อม

ดังนั้นฝ่ายบริหารอาคารฯ จึงได้ร้องขอแจ้งระเบียบการไว้ให้หมดสมุด คัมภีร์

- [illegible]

หมายเหตุตามลุ่มคำที่กีดกันจริง

13. หน่วยงานราชการของสมาชิกที่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการให้บริการรถจักรยาน

ห้องปฏิบัติการของที่นี่จะดำเนินการได้สะดวกขึ้น

1. สมมติว่าฉันทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 2. ได้คะแนนข้อใดบ้างมาบ้างคะ
 3. โปรดเขียนข้อใดข้อหนึ่งมาให้ฉันดู
 4. กรุณาเขียนคำตอบข้อที่ฉันถาม
 5. โปรดหาตัวอักษรในข้อสุดท้ายนี้
- การสื่อสารว่าฉันยังพอใจใน
1. โปรดหาตัวอักษรในข้อสุดท้ายนี้
 2. กรุณาเขียนคำตอบข้อที่ฉันถาม
 3. ได้คะแนนข้อใดบ้างมาบ้างคะ
 4. กรุณาเขียนคำตอบข้อที่ฉันถาม
 5. โปรดหาตัวอักษรในข้อสุดท้ายนี้

ตัวอักษรที่แสดงถึงหน่วยการวัด

1. ใช้บริการของระบบมาในทันทีที่ขึ้นขบวนรถไฟสามารถทำได้
2. กำหนดค่าเป็นปี กี่ดวง ไม่ควรมาก หรือควมน้อยเกินไป
3. ควรมีตัวกรองข้อมูล เช่น กรดตาม ขยะในขบวน
4. การอัปเดตใหม่ หรือใช้ระบบในการรวมกันการไหลเวียน การกรองของน้ำ และการระบบน้ำ

ห้องสมุดนการ (Social Club)

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลเพื่อผู้เสนาฯ หรือผู้รับของจริงเป็นงานการที่คนเสนาฯ หรือผู้รับของจริงเป็นผู้เสนอ ซึ่งมีความเป็นเชิงการทหาร 4 ซึ่งครั้งหนึ่งระดับชั้นการได้ดำเนินการ

ระบอบการใช้อำนาจต้องเป็นทางการ มีดังนี้

1. ก่อสมิการ การตั้งรับตั้งแต่ 6
2. ก่อมีสำเนาบันทึกการกระทำจริงที่ก่อตัวกัน
3. ผู้ใช้สิทธิการ
 - 3.1 การก่อรับจริงที่ก่อตัว และบันทึกการก่อรับจริง
 - 3.2 การก่อรับจริงที่ก่อตัวกัน โดยมีการรับจริงกันก่อตัว
 - 3.3 การก่อรับจริงที่ก่อตัวกันก่อตัวจริง
4. การก่อรับจริงที่ก่อตัวกันก่อตัวจริง
5. ผู้ใช้สิทธิการก่อตัว 12 ก่อมีบันทึกการก่อตัวจริง
6. การก่อรับจริงที่ก่อตัวกันก่อตัวจริง
7. ผู้ใช้สิทธิการก่อตัวจริงที่ก่อตัวจริง
8. ก่อมีบันทึกการก่อตัวจริงที่ก่อตัวจริง
9. การก่อรับจริงที่ก่อตัวจริงที่ก่อตัวจริง
10. การก่อรับจริงที่ก่อตัวจริงที่ก่อตัวจริง
11. การก่อรับจริงที่ก่อตัวจริงที่ก่อตัวจริง

ห้องออกกำลังกาย



ระเบียบการใช้บริการห้องออกกำลังกาย บัณฑิต

- [illegible]

6. ก่อนการซื้อประกัน: เจ้าของร่วม / ผู้พิทักษ์: ควรศึกษาข้อมูลค่าเบี้ยประกันที่จัดไว้ให้

7. ทาพบนอบทกรก้อก่าลิมทายในเส้ามารถกั้มยำนได้ ทร่พพ่นว่ได้ร้แควนบ่สัยทาย ทร่ควนทรกบว จ่่าเองร่่ม / นั้พ้กัวส่ย

ตั้งนิยามไว้สำหรับนัก

8. ผู้ให้บริการจะลดข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ อย่างครั้งละครั้ง การให้บริการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย

1. สามารถรกรงจากการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

- งานเขียนของประยูรวงศ์

- ระเบียบการขอรับบัตรจองคนยก

- ๔๖ สัตว์เดรัจฉาน และสัตว์เดรัจฉาน เป็นสัตว์เดรัจฉาน

- รวมถึงเข้าร่วมพลังพันธมิตรชนบท การใช้อำนาจให้ครอบครัวศึกษาหาความรู้บริการแก่สังคม
5.4 ความปลอดภัยของชุมชน การพัฒนาและประโยชน์
5.5 ข้อจำกัดของเทคโนโลยีการขนส่ง หรือใช้ทางด่วน แทนพาหนะอื่น เช่น รถจักรยาน หรือใช้รถร่วมกัน
ผ่านวิธีการทางอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงได้แก่คนพิการ
5.6 เมื่อประชาชนมีการใช้บริการทางดังกล่าว ต้องเข้าถึงได้ และปลอดภัย
หากไม่ผ่าน การบริการทางดังกล่าว จะมีการใช้ฯ ดังต่อไปนี้
- | | | |
|--------------------|---|---------|
| ค่าใช้สอย | = | 500 บาท |
| ค่าใช้สอยการบริการ | = | 500 บาท |

5

[illegible]

ระเบียบการสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๖ วรรคหนึ่ง

- [illegible]

20. ความเป็นเอกภาพหรือเอกฉันท์ หมายถึง การรวมกันหรือร่วมใจกันของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อปฏิบัติภารกิจหรือการดำเนินงานร่วมกัน โดยปราศจากความขัดแย้งหรือความแตกแยก
21. ทำความดี/ปฏิบัติดี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือสังคม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติ
22. ทำความงาม/ปฏิบัติงาม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือสังคม โดยยึดหลักความสะอาดเรียบร้อยเป็นแนวทางปฏิบัติ
23. ทำความเก่ง/ปฏิบัติเก่ง หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือสังคม โดยยึดหลักความรู้ความสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติ
24. ทำความดี/ปฏิบัติดี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือสังคม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติ

- [illegible]

การใช้สัพท์ และสื่อบบั

จัดสรรปฏิบัติการใช้ชีพิต

เพื่อให้การวิจัยพัฒนางานการเป็นไปอย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ภาควิชาการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร

จึงใคร่ขอความกรุณาปฎิบัติตามระเบียบฉบับ

1. สหประชาชาติได้ประกาศว่าสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้รับการรับรองโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และโดยกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
2. การประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติได้พิจารณาและรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 1948
3. การประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติได้พิจารณาและรับรองกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1966
4. การประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติได้พิจารณาและรับรองกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1966
5. การประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติได้พิจารณาและรับรองกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1966
6. การประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติได้พิจารณาและรับรองกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1966
7. การประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติได้พิจารณาและรับรองกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1966

จัดควมรพกับศสในกรงใช้มอณบย

1. ไปยังภูเขาสันติภาพ ณ เขื่อนกั้นแม่น้ำโขง
2. ไปยังภูเขาสันติภาพ อากาศเย็นสบาย มีกลิ่นธูปธูปเทียน
3. ไปยังภูเขาสันติภาพ / ภูเขาสันติภาพ / ภูเขาสันติภาพ
4. ไปยังภูเขาสันติภาพ / ภูเขาสันติภาพ / ภูเขาสันติภาพ
5. ไปยังภูเขาสันติภาพ / ภูเขาสันติภาพ / ภูเขาสันติภาพ

การย้ายเข้า-การย้ายออก

ผ่านรักษาสุขภาพ ของคุณเริ่มต้นจากใจของเรานะ / ผู้ที่อาศัย เรื่องการเข้าทำงานนอก ในอาคาร โปรดแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบ

ระเบียบการพิมพ์หน้า-จด

1. อนุญาตให้ดำเนินการขนถ่ายของในช่วงเวลาระหว่าง 09.00 น.-17.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันราชการ)
2. กรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา ให้มีผู้ปฏิบัติงานประจำ และมีการบันทึกประวัติ จุด จุดตรวจต่างๆ ให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่าย
3. ไม่อนุญาตให้ทำการเลี้ยงสัตว์ในที่สาธารณะ
4. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย : เจ้าของรับผิดชอบความประพฤติของพนักงาน โดยไม่ให้เกิดความรำคาญ / รบกวนผู้รับเช่าอาคาร
5. พนักงานทำการขนถ่าย : จัดสมมติงานไปจัดหาพร้อมรับ
6. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย : เจ้าของรับผิดชอบความเสียหายของสิ่งของส่วนกลาง และบุคคล 3 ที่เกิดขึ้นขณะทำการขนถ่าย
7. ไม่อนุญาตให้พนักงานทำการขนถ่าย : ผู้เช่ารับทราบมาตรการ กรณีขึ้นบนรถคันที่ให้บริการโดยไม่คาดคิด
8. เจ้าของเช่าอาคาร : จะเป็นผู้ประสานงานในการขนถ่ายสิ่งของตลอดทั้งก่อน-ระหว่าง-กับงาน เพื่อป้องกันเกิดข้อความเสียหายจากต้น
9. เจ้าของเช่าอาคาร หรือผู้พักอาศัย : เจ้าของเช่าอาคาร : ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ควรสูบบุหรี่ขณะทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้เช่าร่วม / ผู้พักอาศัย

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

[illegible]

ระเบียบการอยู่อาศัย และการใช้พื้นที่ส่วนกลาง

- [illegible]

ต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภาวะเคลื่อนย้าย

- [illegible]

[illegible]

10. ทำเรื่องยื่น หรือขอทะเบียนการค้า หรือเรื่องใด ที่เกี่ยวข้องกับการ และการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถสอบถาม
จากศูนย์บริการราชการ ได้การตั้งในสายสืบค้นข้อมูลในเวทีกาทำการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและประสิทธิภาพของงานส่วนราชการชุดนี้ จึงได้รื้อขอความร่วมมือจากท่านที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาด โดยปฏิบัติดังนี้

1. ไม่ได้มาตรฐานหรือมีระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดขึ้นบ้างหรือไม่ อย่างไร
2. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานหรือไม่ อย่างไร
3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานหรือไม่ อย่างไร
4. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานหรือไม่ อย่างไร
5. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานหรือไม่ อย่างไร
6. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานหรือไม่ อย่างไร
7. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานหรือไม่ อย่างไร

การบริการจัดส่งไปรษณีย์

ภาพและเสียงจะพาเราไปสู่โลกกว้างที่เต็มไปด้วยความงามและประเพณีที่ยิ่งใหญ่

1. ประเมินศักยภาพ และเอกสารทั่วไปทุกประเภท จะศึกษาใส่ตัวจดหมายซองแต่ละห้องชุดที่ยื่น 1 ของอาคาร

- [illegible]

מחבר: ד"ר אהרן שניידר, מנהל מחלקת המחקר, מרכז המחקר והייעוץ למערכת המשפט, משרד המשפטים, תל אביב.

ការបរិភោគ

ฝ่ายบริหารอาคารจัดให้บริการนำชม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1. ผู้บริหารน้ำจืดโตมัต
2. การบริการน้ำดื่ม พมาพรธงขนน้ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

โดยเฉลี่ยแล้วคนเราทำเกมได้ 3 มรสุม ดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| • บริษัท เอ็ม วงศ์ทอง จำกัด: บ้านสมประสงค์ | 0-2712-7272 |
| • บริษัท ไผ่ตมสยาม จำกัด | 0-2718-1880 |
| • บริษัท เสน่ห์ส (ไทย) จำกัด | 0-2657-8000 |

หมายเหตุ : หากพบร่องรอยการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การบริการข้อมูลร้านอาหาร

ร้านอาหาร/ร้านอาหาร/ร้านอาหาร

ลำดับ	ร้าน	เบอร์โทร	เวลา	หมายเหตุ
1	Chester Grill	1145	10:00 - 21:00 น.	- สัปดาห์ 120 บาท - ทุกวัน 20 บาท - ฟรี 500 บาทฟรีที่พัก
2	JJI Delivery	02-712-3000	09:30 - 20:45 น.	- ทุกวันสัปดาห์ 25 บาท - สัปดาห์ 120 บาท
3	MFC	1150	10:00 - 22:00 น.	- ไม่กินอาหารที่ซื้อกลับบ้าน - ทุกวัน 30 บาท
4	Mc Delivery	1711	24 ชั่วโมง	- ไม่กินอาหารที่ซื้อกลับบ้าน - ทุกวัน 30 บาท
5	MK Delivery	02-246-5555	09:45 - 21:00 น.	- สัปดาห์ 150 บาท ทุกวันอาหารกลางวัน 199 บาท - ทุกวัน 30 บาท
6	OISHI Delivery	02-712-4556	09:30 - 22:00 น.	- ไม่กินอาหารที่ซื้อกลับบ้าน - ทุกวัน 30 บาท
7	Pizza Hut	1150 กด 0 www.pizzahut.co.th	10:00 - 22:00 น.	- ไม่กินอาหารที่ซื้อกลับบ้าน - ทุกวัน 30 บาท
8	Nara Delivery	1744	10:00 - 21:00 น.	- สัปดาห์ 150 บาท - ทุกวัน 30 บาท
9	The Pizza Company	1112	10:00 - 24:00 น.	- สัปดาห์ 150 บาท - ทุกวัน 30 บาท - ฟรี 600 บาทฟรีที่พัก
10	Sea Fish (ฟิช)	02-890-8090	10:00 - 21:00 น.	- สัปดาห์ 150 บาท - ทุกวัน 30 บาท - ฟรี 600 บาทฟรีที่พัก
11	Siyatah Delivery	1142	10:00 - 21:00 น.	
12	S&P Delivery	1344	9:00 - 21:00 น.	- สัปดาห์ 150 บาท - ทุกวัน 30 บาท

หมายเหตุ : ข้อจำกัดในการพิจารณา 2 ใน 3 ของกลุ่ม การแข่งขัน

การบริการของฝ่ายต่างๆ

การรักษามะเร็ง

ผ่านบริการสุขภาพ ได้ตรงตามทั้งความปลอดภัยและประโยชน์ โดยได้ใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานพลเรือน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความรู้ ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานพลเรือน และยกย่องผู้พลานามัยดีของหน่วยงาน

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองปณิธานในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน ภายใต้การนำของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย

ข้อควรปฏิบัติของสมาชิกคหจก

เพื่อความปลอดภัยของเข้าร่วม / ผู้ถือภายใน ผ่านบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร่วม ผู้มีสิทธิ์ต่อทุกท่าน

จึงขอความกรุณาเข้าร่วม / ผู้ถือภายใน ที่ยังคงมีสิทธิ์ต่อได้ทราบ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้าใช้บริการอาคาร ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาคาร ให้คอยเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานอาคาร ซึ่งการดูแลพื้นที่ส่วนกลางของอาคารให้มีความสะอาด สวยงาม และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริการอาคาร ซึ่งมีการดูแลพื้นที่ส่วนกลางของอาคารให้ได้มาตรฐาน ดังนี้

1. เปรียบเทียบอำนาจที่ สัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก
2. เปรียบเทียบการกลืนไปในการ ประสิทธิภาพภายนอก และประสิทธิภาพภายใน
3. เปรียบเทียบการกลืนไปในการ ประสิทธิภาพภายนอก และภายใน
4. เปรียบเทียบการกลืนไปในการ ประสิทธิภาพภายนอก
5. เปรียบเทียบการกลืนไปในการ ประสิทธิภาพภายนอก
6. เปรียบเทียบการกลืนไปในการ ประสิทธิภาพภายนอก
7. เปรียบเทียบการกลืนไปในการ ประสิทธิภาพภายนอก
8. เปรียบเทียบการกลืนไปในการ ประสิทธิภาพภายนอก

หมายเหตุ: 1. เป้าหมายของการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
2. การดำเนินการฝึกอบรม / ฝึกงานโดยให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากหน่วยงานต้นสังกัด
3. การประเมินผลเป็นการประเมินผลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และ
การปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด

การแบ่งการกำกับจัดตั้งของ

ฝ่ายบริหารราชการ จะจัดการเรียก กำนันผู้ใหญ่บ้านมาปรึกษาหารือและ โดยนักวิชาการจะนำข้อมูลไปเขียนบทเรียนในการจัดการ ทั้งเรื่อง นโยบายที่มีผลเกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ สืบมาจากการ ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์แล้ว โดยจะเสนอแนะ 1 เรื่อง และหากมีการนำเรื่องนั้นไป / นำมาใช้จริง ก็จะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป โดยนักวิชาการจะนำผลการดำเนินงานไปเขียนบทเรียนในการจัดการ ทั้งเรื่องการดำเนินการ และ / หรือ ปัญหาความยากลำบากในการดำเนินการต่อไป

การปรับปรุงสมรรถนะของระบบ และประสิทธิภาพ

เจ้าแม่สุพรรณมาหาร ๗-๘๐๐๐ ปีมาแล้ว เจ้าแม่สุพรรณมาหาร ๗-๘๐๐๐ ปีมาแล้ว

การรับรู้การช้อปแบ่งวง

[illegible]

เจ้าพ่ออุปบ / ผู้ท้าวบ้าน จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้มีจิตเมตตาชอบ ในการช่วยเหลือคนยากไร้และคนด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน-ยากไร้
ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งปวงในทางด้านนี้ กรุณาติดต่อขอความช่วยเหลือจากทางราชการ โปรดมาลงบันทึกตามสำเนาเอกสาร ที่โรงเรียนการทอไหมศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านนาข่อยให้ได้ และนำใบรายการมาขึ้นบัญชีที่จะเป็นหนังสือให้ท้องถิ่นในการติดต่อขอรับคนมา

คำทอรวบ / ผู้ให้ของขวัญ / โปรดสัพพัญญูด้วย / ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะถวายพรแด่คุณพระศรีรัตนไตรยเทวราช และเจ้าแม่พระลักษมีเทวีผู้เป็นองค์ประทานพรอันประเสริฐยิ่งนัก ขอให้คุณพระศรีรัตนไตรยเทวราช และเจ้าแม่พระลักษมีเทวีโปรดประทานพรอันประเสริฐยิ่งนัก แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเถิด

นายสุชาติ ชำนาญการยุทธ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Indian Airlines (IC)	0-2231-0555 (9 Lines)
Website : http://www.sstravel.co.th	
Japan Airlines (JL)	0-2649-9500
Website : http://www.jal.com	
Korean Air (KE)	0-2635-0465-72
Website : http://www.koreanair.com	
Lufthansa German Airlines (LH)	0-2264-2400
Website : http://www.lufthansa.co.th	
Malaysia Airlines (MH)	0-2263-0565-71
Website : http://www.malaysia-airlines.com.my	
Northwest Airlines (NW)	0-2254-0789
Website : http://www.nwa.com	
Philippine Airlines (PR)	0-2633-5713-4
Website : http://www.philippineair.com	
Qantas Airways (QF)	0-2627-1701
Website : http://qantas.com	
Qatar Airways (QR)	0-2259-2701-5
Website : http://www.qatarairways.com	
Royal Jordanian (RJ)	0-2638-2960
Website : http://www.rja.com.jo	
Royal Nepal Airlines (RA)	0-2216-5691-5
Website : http://royalnepal.com	
Scandinavian Airlines (SK)	0-2645-8200
Website : http://www.sas.com	
Singapore Airlines (SQ)	0-2353-6000, 0-2353-6030
Website : http://www.singaporeair.com	
Sri Lankan Airlines (UL)	0-2236-8450
Website : http://www.srilankan.aero	
Swiss International Airlines (LX)	0-2636-2160
Website : http://www.swiss.com	
Turkish Airlines (TK)	0-2231-0300-7
Website : http://www.tky.com	
United Airlines (UA)	0-2253-0559, 0-2253-0559
Website : http://www.ual.com	
Vietnam Airlines (VN)	0-2655-4137-40
Website : http://www.vietnamair.com.vn	

บริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

Trans Am Aviation Co., Ltd.	0-2652-2441-3
http://www.transamaviation.com/	
บริษัท ฟูจิแอร์เวย์ จำกัด	0-2216-5225
http://www.TravelBookingCenter.com	
บริษัท ไทเกอร์แอร์ จำกัด	0-2308-8383
http://www.thairavelcenter.com	

การบริการข้อมูลเกี่ยวกับการคมนาคม

บริการข้อมูล และบริการที่พักที่หน่วยงานพัฒนา

1. บริการที่พัก	0-2535-2801
ไทยฮิลล์ (ที่พัก อาคารนาบ)	0-2611-6499
ที่พักศรีบุญเรือง	0-2676-9000
ที่พักมิตรชัย	0-2875-9998-6
การเคหะ	0-2864-3300
ที่พักสุขุมวิท	1681
ที่พักสีลม	0-2870-6915
บางกอกแอร์	0-2676-1000
กัปตันสีลม	0-2883-6671-5
รวมที่พักไทย	

การบริการข้อมูลเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบิน

การบริการข้อมูลและบริษัทที่ทำงานด้านการบินภายใน และภายนอกประเทศ รวมไปถึงข้อมูลของสินค้าเดินทางจำหน่าย รายละเอียดมีดังนี้

สายการบินภายในประเทศ

Air Asia (FD)	0-2515-9999, 0-2791-4500
Website : http://www.airasia.com	
Bangkok Airways (PG)	0-2265-5555
Website : http://www.bangkokair.com	
Nok Air (DD)	1318
Website : http://www.nokair.co.th	
Orient Thai Airlines (OX)	1126, 0-2229-4280
Website : http://www.orient-thai.com	
P.B. Air (9Q)	0-2261-0220-5
Website : http://www.pbair.com	
Phuket Airlines (GR)	0-2679-8999
Website : http://www.phuketair.com	
Thai Airways International (TG)	0-2356-1111
Website : http://www.thairways.com	

สายการบินนานาชาติประเทศ

Air China (CA)	0-2634-8991-7
Website : http://www.airchina.com.cn	
Air France (AF)	0-2635-1191
Website : http://www.airfrance.co.th	
Air India (AI)	0-2653-2288
Website : http://www.airindia.com	
Air Macau (NX)	0-2535-5409-10
Website : http://www.airmacau.com.mo	
Air Madagascar (MD)	0-2235-8226-9
Website : http://www.airmadagascar.com	
Air New Zealand (NZ)	0-2254-8440-9
Website : http://www.airnewzealand.com	
Alitalia (AZ)	0-2634-1800
Website : http://www.alitalia.com	
All Nippon Airways (NH)	0-2238-5121, 0-2238-5132 Ext. 1
Website : http://www.ana.co.jp	
Asiana Airlines (OZ)	0-2263-8333
Website : http://www.asiana-gsa.com	
British Airways (BA)	0-2627-1701
Website : http://www.britishairways.com	
Cathay Pacific Airways (CX)	0-2263-0606, 0-2263-0616
Website : http://www.cathaypacific.com	
China Airlines (CI)	0-2636-6978
Website : http://www.china-airlines.com	
China Eastern (MU)	0-2636-6978
Website : http://www.ceo.online.sh.cn	
China Southern Airlines (CZ)	0-2266-7888
Website : http://www.cs-air.com	
Emirates (EK)	0-2664-1040
Website : http://www.emirates.com	
EVA Airways Corporation (BR)	0-2535-3531-5
Website : http://www.evaair.com	
Finair (AY)	0-2635-1234 Ext. 101, 102, 103
Website : http://www.finnair.com	
Gulf Air (GF)	0-2254-7931-4
Website : http://www.gulfairco.com	

ผ่านบริการอาหาร ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / ผู้ถวายรับ จัดการประพันธ์กับท่าบะระสนกับพฤกษชาติ การสัการพระ และงานเขียนขึ้นไว้ได้
กับกรณีสืบสืบส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังเชิงตรง / ผู้ถวายรับ ควรจัดหาว่าป็นรองจากประพันธ์ความสืบว่านาง ของตน ผู้ชาย และบุคคลที่สืบ
แต่จากพระนาง / ผู้ถวายรับ การหาการนี้ที่สืบรักกับในเรือนดังกล่าว

การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

- [illegible]

- [illegible]

ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 115 บัญญัติว่า "การดำเนินการตามข้อบัญญัติของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามที่สภาท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว" ซึ่งการดำเนินการตามข้อบัญญัติของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น จะต้องเป็นไปตามที่สภาท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ซึ่งการดำเนินการตามข้อบัญญัติของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น จะต้องเป็นไปตามที่สภาท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

อันนี้ ผู้ประพันธ์โอบการณาสักขังขุดได้เกินขีดนี้ ก็คงขุดขึ้นมาถึงกำแพงราชธานีราชธานีแล้ว

คำนำประพันธ์	- เขียนโดยคุณเอกเชษฐา ใจผ่อง อนุชากร " จะเริ่มต้นเขียนในรูปประสาทรหรือวรรณกรรมก่อน ได้จากการสนทนากับคุณประไพคุณานันทน์ซึ่งได้ทำหนังสือเรื่องสังคมคุณานันทน์ ที่ 25 ของเดือน และกำลังพิมพ์โดยพี่มัทรี - คำนำของวรรณกรรมที่ 1 ของเดือนถัดไป และกำหนดเวลาที่จะนำมาตีพิมพ์ที่ 15 ของทุกเดือน - เนื้อหาที่จะประกอบกันไปด้วย - กำหนดที่จะเขียนกำหนดที่คร่าวๆ 20 บท - การแบ่งเป็นตอนโดยพิจารณาว่าประไพจะสนใจในประเด็นหรือมีปัญญามากน้อยเท่าไร (กำหนด)
คำนำผู้ว่า	- คำนำของเรื่องที่จะประพันธ์นั้นเป็นเรื่องเล่าหรือผู้ว่าบางเรื่อง เนื้อหาที่สนใจได้เขียนตอนพิเศษและเริ่มเขียนเป็นการเล่าซ้ำ - ในเรื่องนั้นถ้าผู้ว่า จะดูตามความจำเป็นของสถานการณ์พูด และเขียนเรื่องราวจริงจะดำเนินการโดยมีคนที่ได้รู้จักคนบาง - จะละเอียดถึงขนาด
คำนำเรื่องพิเศษและเรื่อง	- คำนำของเรื่องที่จะประพันธ์นั้นเป็นเรื่องเล่าหรือผู้ว่าบางเรื่อง เนื้อหาที่สนใจได้เขียนตอนพิเศษและเริ่มเขียนเป็นการเล่าซ้ำ - ในเรื่องนั้นถ้าผู้ว่า จะดูตามความจำเป็นของสถานการณ์พูด และเขียนเรื่องราวจริงจะดำเนินการโดยมีคนที่ได้รู้จักคนบาง - จะละเอียดถึงขนาด

พยานหลักฐาน : การตรวจใช้วิธีชันสูตรพลิกศพโดยทางนิติเวชวิทยาการชันสูตร เพื่อหาว่าผู้เสียชีวิตมาเพราะสาเหตุใด และสาเหตุการเสียชีวิตเป็นเพราะเหตุใด การชันสูตรพลิกศพเป็นการชันสูตรทางนิติเวชวิทยาการชันสูตร เพื่อหาว่าผู้เสียชีวิตมาเพราะสาเหตุใด และสาเหตุการเสียชีวิตเป็นเพราะเหตุใด

- **สาธารณูปโภค** 0-2460-2222
- **สาธารณูปโภค** 1661
- **สาธารณูปโภค** 0-2424-2222
- **โรงเรียน** 0-2880-0888
- **วิทยาลัยอาชีวศึกษา** 0-2911-4444
- **วิทยาลัยอาชีวศึกษา** 0-2281-3345

ท.บ.บ.พ.ด. : บริการรถรับส่งพนักงาน ค.สม.จากเที่ยง 20 นาที เริ่มที่ 15:00 น. 24 ชม.

รถไฟ BTS ในเส้นทาง “รถไฟหัวขบวนพิเศษ สาย 2” ส่วนขบวน
ส่วนต่อขยายสถานี – บางหว้า ช่วงที่ 1 (ลาเวียตาสีฟ้า – เขียวคานสีฟ้า) เตรียมเปิดบริการก่อนถึง
เวลาให้บริการ
: ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ระหว่าง 6:00 น. – 24:00 น.

เวลาให้บริการ : ทุกวันไม่มีวันหยุด ระหว่าง 6.00 น. - 24.00 น.

STC สหพันธ์ไฟฟ้า OTS

- [illegible]

- 5.1 การดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทำ : ช่องว่างที่พอควร ปีที่หนึ่ง ก่อเกิดจน ได้ค้นพบผล และได้รับปรับปรุงแก้ไข และ : อยู่ในการปรับปรุงกันมาก ทำหน้าที่เป็น
 ๕.๒ การดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทำ : ปีที่หนึ่งการปรับปรุงแก้ไขอยู่กันเป็นวงกว้างขึ้นและมีความสนใจมากขึ้นในการปรับปรุงแก้ไขงานด้านวิชาการ ได้มีพิธีสวนสนามขึ้น
 ๕.๓ การดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทำ : ปีที่หนึ่งการปรับปรุงแก้ไขอยู่กันเป็นวงกว้างขึ้นและมีความสนใจมากขึ้นในการปรับปรุงแก้ไขงานด้านวิชาการ ได้มีพิธีสวนสนามขึ้น
 ๕.๔ การดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทำ : ปีที่หนึ่งการปรับปรุงแก้ไขอยู่กันเป็นวงกว้างขึ้นและมีความสนใจมากขึ้นในการปรับปรุงแก้ไขงานด้านวิชาการ ได้มีพิธีสวนสนามขึ้น
 ๕.๕ การดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทำ : ปีที่หนึ่งการปรับปรุงแก้ไขอยู่กันเป็นวงกว้างขึ้นและมีความสนใจมากขึ้นในการปรับปรุงแก้ไขงานด้านวิชาการ ได้มีพิธีสวนสนามขึ้น
 ๕.๖ การดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทำ : ปีที่หนึ่งการปรับปรุงแก้ไขอยู่กันเป็นวงกว้างขึ้นและมีความสนใจมากขึ้นในการปรับปรุงแก้ไขงานด้านวิชาการ ได้มีพิธีสวนสนามขึ้น

6. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
- 6.1 ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical) วัสดุสายไฟฟ้า, แบตเตอรี่ไฟฟ้า (Circle Battery) กระดาษซีเมนต์กริดซิลิคอน
6.2 ใบอนุญาตให้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องภายในอาคาร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยผู้รับเหมาได้รับ 500 บาทต่อวัน
- 6.3 ผู้รับเหมาจะต้องส่งมอบไฟฟ้าภายในห้องสมุดให้ตาม (EAT : Electrical Metallic Tubing, IMC : Intermediate Metal Conduit, Conduit Tubing) รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งห้องสมุดตามมาตรฐาน
- 6.4 ผู้รับเหมาต้องติดตั้งสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ของผู้ให้บริการให้เข้าระบบตามข้อกำหนด และแนวทางการติดตั้งไฟฟ้า
- 6.5 จุดต่อสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของการไฟฟ้า
- 6.6 การติดตั้งระบบเก็บ น้ำเสียไฟฟ้า หรือจุดจ่ายน้ำ จะต้องสอดคล้อง
- 6.7 จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ด้วย
7. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ
- ห้องสมุดภายในอาคารต้องติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ Air Cool Split type หรือ Remote Control เพื่อควบคุมการเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ โดยหากเครื่องปรับอากาศมีความประสงค์จะดำเนินการบำรุงรักษาและ อบรม บำรุงรักษารองระบบส่งน้ำให้พร้อม โดยทำอย่างถูกต้อง สามารถติดต่อผู้รับเหมา หรือ ผู้รับเหมาผู้ให้บริการดำเนินการได้เป็นการรับประกันของระบบบริการของบุคลากรในพื้นที่ต่อไป
8. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขาภิบาล
- 8.1 โรงบำบัดน้ำเสียในแปลงดินรับน้ำ หรือระบบสุขาภิบาลในแปลง อาคารที่ใช้การพิจารณาสุขาภิบาลเป็นสาธารณะ จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงาน
8.2 ในกรณีที่ผู้รับเหมาต้องการระบบน้ำที่พร้อมใช้งานแล้วผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งตามพื้นที่ละ 5,000 บาทต่อครั้ง
8.3 การดำเนินการ กรม สุขภาพและ สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้
8.4 การติดตั้งระบบล้างห้องน้ำในตัวต้องมีน้ำที่ติดตั้งไว้ให้เท่านั้น
8.5 การวางตำแหน่งของห้องน้ำสาธารณะการติดตั้ง หมอ ครัวเรือน และอื่น ๆ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและสามารถตรวจสอบข้อมูลจาก
หรือ เปลี่ยนได้
9. ความรับผิดชอบต่อ
- 9.1 ความเสียหายที่เกิดจากกรณีฉุกเฉินของระบบ เช่น พื้นที่ความเสียหายของระบบ หรือระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากความเสียหาย
ในการซ่อมแซมดังกล่าว ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบ
- 9.2 ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบงานในส่วนของการบำรุงรักษา ภายในห้องจะต้องมีการตรวจสอบภายในบริเวณพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวันโดยไม่
ทราบอย่างชัดเจน
- 9.3 ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับงานบำรุงรักษา การดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากความเสียหาย
ภายในห้องสมุดของโรงเรียน การใช้งานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงาน การดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากความเสียหาย
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากกรณีฉุกเฉินของระบบการปฏิบัติงาน การซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
จะต้องมีการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
10. การตรวจสอบและประเมินผล
- 10.1 การตรวจสอบและประเมินผลผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบระบบของโครงการ อาทิ ระบบป้องกันน้ำท่วม
และกรณีฉุกเฉินของห้องสมุด ระบบป้องกันน้ำท่วม และกรณีฉุกเฉินของห้องสมุด การตรวจสอบระบบของโครงการ อาทิ ระบบป้องกันน้ำท่วม
10.2 การตรวจสอบและประเมินผลผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและประเมินผลผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและประเมินผลผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.3 การตรวจสอบและประเมินผลผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและประเมินผลผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและประเมินผลผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและประเมินผลผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและประเมินผลผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อปฏิบัติการเพื่อรณรงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- [illegible]

ภาคผนวกที่ 2

เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



แบบหนังสือแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ออกกฎกระทรวงการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดหน้าที่ของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ไว้ในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีการจัดการมลพิษทางน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม นั้น

ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคล/นิติบุคคล).....อาคารชุด ไอศไอ วัฒนาภาศ โดยนายสรวิศ จันทร์ชมภู.....
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ชื่อ.....นิติบุคคลอาคารชุด ไอศไอ วัฒนาภาศ.....
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....
 ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ.....อาคารชุด.....ประเภท.....
 ตั้งอยู่เลขที่.....55 หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ตรอก ไร่แก้ว.....ถนน.....ราชพฤกษ์.....
 ตำบล/แขวง.....นางค้อ.....อำเภอ/เขต.....จอมทอง.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....
 รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....02-8691144.....
 อีเมล.....

☒ ขอแต่งตั้งให้

☐ ขอยกเลิกการแต่งตั้งให้

นาย/นาง/นางสาว.....พงศ์พลธีร์ จันทร์สี..... มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ประเภท ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล ชื่อ.....บริษัท ไอเอ็นบี เอ็นจิเนียริง จำกัด.....ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ
 สามารถทำงานด้านการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นผู้ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามใบอนุญาตเลขที่.....0565562000577.....วันออกใบอนุญาต.....9 ธ.ค. 68.....
 วันใบอนุญาตหมดอายุ.....8 ธ.ค. 73.....ให้เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิด
 มลพิษที่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีผล
 นับตั้งแต่วันที่.....1 พฤษภาคม 2569.....เป็นต้นไป โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่ดังต่อไปนี้


๑. จัดทำแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ
๒. ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งข้าพเจ้า
 จัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัดน้ำเสีย
๓. เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือ
 ของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ที่เข้าดำเนินการ
๔. จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือของระบบ
 บำบัดน้ำเสีย เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง


๕. จัดทำข้อเสนอแนะเป็นหนังสือต่อข้าพเจ้า ในการจัดการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการแต่งตั้งหรือยกเลิกการเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ลงชื่อ.....
(.....)
(เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
หรือผู้รับมอบอำนาจ)

ลงชื่อ.....
(.....ทพพงศ์วิชัย รันทะสี.....)
(ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
หรือผู้รับมอบอำนาจ)

ลงชื่อ..........พยาน
(.....)

ลงชื่อ..........พยาน
(.....นายอิทธิชัย ไชยลังกา.....)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License
 เลขประจำตัวประชาชน (ID) 1-4099-01864-30-1

นาย พงศ์พิษฐ์ จันทะลี
 Mr. Phongphasit Juntalee

เลขทะเบียน ภส.6642 เลขที่สมาชิกสามัญ 311093
 License No. Member No.

ระดับ ภาควิศวกร สาขา สิ่งแวดล้อม
 Level Associate Eng. Discipline Environmental Eng.

รับอนุญาต 17 มี.ค. 2565 หมดอายุ 16 มี.ค. 2570
 Date of Issue 17 Mar 2022 Expiry 16 Mar 2027




สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนายพงศ์พิษฐ์ จันทะลี ระดับภาคีวิศวกร
 เลขทะเบียน ภส.6642 เพื่อใช้ในการรับรองการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานด้านน้ำเสีย
 ในนามบริษัท ไอเอ็นบี เอ็นจิเนียริง จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 0562562000577
 เป็นผู้ควบคุมน้ำเสียในนามนิติบุคคลให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดไอทีโอ วุฒากาศ
 ตามมาตรา 73 เท่านั้น

สภาวิศวกร
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

000039165

สภาวิศวกร
 COUNCIL OF ENGINEERS
 www.coe.or.th

สำเนาถูกต้อง



(นายพงศ์พิษฐ์ จันทะลี)

โครงการ IDEO S11

โครงการ IDEO S11

ALL 10 2[illegible]150 740 2[illegible]

ภาคผนวกที่ 3

บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัว

ល.រ	ឈ្មោះ	លេខរៀង	ស្ថានភាព		ព័ត៌មាន		
			ស្ថានភាព	ស្ថានភាព	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
1	55/87	001	✓		Toyota	Vos	ប្រ
2	55/111	002	✓		Toyota	Corolla	ប្រ
3	55/346	003	✓		Toyota	Yaris	ប្រ
4	55/656	004		✓	Honda	Civic	ប្រ
5	55/72	005	✓		Honda	CRV	ប្រ
6	55/848	006		✓	HRV		ប្រ
7	55/556	007		✓	Honda	City	ប្រ
8	55/38	008	✓		Mazda	CK-3	ប្រ
9	55/293	009	✓		Honda	City	ប្រ
10	55/725	010	✓		Toyota	Allis	ប្រ
11	55/70	011	✓		Toyota	Yaris	ប្រ
12	55/400	012	✓		Chevrolet	Trailblazer	ប្រ
13	55/261	013	✓		BMW	X2	ប្រ
14	55/25	014	✓		Toyota	NCP150R	ប្រ
15	55/12	015	✓		Toyota	Allis	ប្រ
16	55/551	016	✓		Honda	City	ប្រ
17	55/297	017	✓		Mitsubishi	Pajero	ប្រ
18	55/548	018	✓		Honda	CRV	ប្រ
19	55/826	019	✓		Subaru	Forester	ប្រ
20	55/790	020	✓		Honda	City	ប្រ
21	55/713	021	✓		Honda	City	ប្រ
22	55/955	022	✓		Toyota	Yaris	ប្រ
23	55/909	023	✓		Toyota	City	ប្រ
24	55/686	024	✓		Honda	CRV	ប្រ
25	55/121	025	✓		Honda	BR-V	ប្រ
26	55/428	026	✓		Toyota	Seluna	ប្រ
27	55/950	027	✓		GM	Taek 300	ប្រ
28	55/524	028	✓		Toyota	Camry	ប្រ
29	55/943	029	✓		Toyota	Yaris	ប្រ
30	55/256	030	✓		Honda	City	ប្រ
31	55/934	031	✓		Honda	Civic	ប្រ
32	55/204	032	✓		Honda	Accord	ប្រ
33	55/137	033	✓		Mazda	3	ប្រ
					MG	5	ប្រ
					Suzuki	Swift	ប្រ
					Volvo	V-40	ប្រ
					Honda	City	ប្រ
					Mazda	2	ប្រ
					BMW		ប្រ

စာရင်းအုပ်စု 2568									
အမှတ်	အမည်	ကုမ္ပဏီ	အမျိုးအမည်		အမျိုးအမည်		အမျိုးအမည်		အမျိုးအမည်
			အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	
70	55/235	070							ဟိ
71	55/660	071							ဟိ
72	55/228	072							ဟိ
73	55/178	073							ဟိ
74	55/522	074							ဟိ
75	55/721	075							ဟိ
76	55/522	076							ဟိ
77	55/465	077							ဟိ
78	55/292	078							ဟိ
79	55/870	079							ဟိ
80	55/379	080							ဟိ
81	55/531	081							ဟိ
82	55/4	082							ဟိ
83	55/468	083							ဟိ
84	55/243	084							ဟိ
85	55/167	085							ဟိ
86	55/617	086							ဟိ
87	55/53	087							ဟိ
88	55/523	088							ဟိ
89	55/799	089							ဟိ
90	55/530	090							ဟိ
91	55/687	091							ဟိ
92	55/5	092							ဟိ
93	55/828	093							ဟိ
94	55/709	094							ဟိ
95	55/406	095							ဟိ
96	55/245	096							ဟိ
97	55/644	097							ဟိ
98	55/56	098							ဟိ
99	55/959	099							ဟိ
100	55/836	100							ဟိ
101	55/170	101							ဟိ
102	5/773	102							ဟိ
103	55/531	103							ဟိ
104	55/531	104							ဟိ

စာရင်းအုပ်စု 2568									
အမှတ်	အမည်	ကုမ္ပဏီ	အမျိုးအမည်		အမျိုးအမည်		အမျိုးအမည်		အမျိုးအမည်
			အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	
34	55/94	034							ဟိ
35	55/852	035							ဟိ
36	55/154	036							ဟိ
37	55/553	037							ဟိ
38	55/223	038							ဟိ
39	55/603	039							ဟိ
40	55/420	040							ဟိ
41	55/676	041							ဟိ
42	55/82	042							ဟိ
43	55/698	043							ဟိ
44	55/582	044							ဟိ
45	55/915	045							ဟိ
46	55/426	046							ဟိ
47	55/730	047							ဟိ
48	55/619	048							ဟိ
49	55/879	049							ဟိ
50	55/920	050							ဟိ
51	55/28	051							ဟိ
52	55/396	052							ဟိ
53	55/753	053							ဟိ
54	55/546	054							ဟိ
55	55/851	055							ဟိ
56	55/184	056							ဟိ
57	55/940	057							ဟိ
58	55/940	058							ဟိ
59	55/26	059							ဟိ
60	55/27	060							ဟိ
61	55/761	061							ဟိ
62	55/715	062							ဟိ
63	55/638	063							ဟိ
64	55/616	064							ဟိ
65	55/74	065							ဟိ
66	55/337	066							ဟိ
67	55/168	067							ဟိ
68	55/565	068							ဟိ
69	55/631	069							ဟိ

สัปดาห์ที่ 2568

ลำดับ	จำนวน	จำนวน Stock	สถานะ		รายละเอียด		
			เข้า	ออก	ชื่อ	ผู้	ยี่ห้อ
139	55/193	139	✓		Nissan	Joe	ยี่ห้อ
140	55/669	140	✓		Honda	CRV	ยี่ห้อ
141	55/907	141	✓		Suzuki	eler	ยี่ห้อ
142	55/781	142	✓		Toyota	Fortuner	ยี่ห้อ
143	55/388	143		✓	Toyota	Camry	ยี่ห้อ
144	55/874	144	✓		Mazda	3	ยี่ห้อ
145	55/251	145	✓		Mazda	3	ยี่ห้อ
146	55/966	146	✓		Honda	Civic	ยี่ห้อ
147	55/729	147	✓		Honda	HRV	ยี่ห้อ
148	55/487	148	✓		Honda	HRV	ยี่ห้อ
149	55/842	149	✓		Honda	Jazz	ยี่ห้อ
150	55/679	150	✓		Honda	CRV	ยี่ห้อ
151	55/55	151		✓	Toyota	Yaris	ยี่ห้อ
152	55/974	152	✓		Mazda	CX 30	ยี่ห้อ
153	55/886	153	✓		Honda	Accord	ยี่ห้อ
154	55/393	154	✓		Honda	City	ยี่ห้อ
155	55/702	155		✓	toyota	corolla	ยี่ห้อ
156	55/888	156	✓		MG	ZS	ยี่ห้อ
157	55/274	157		✓	Toyota	Vios	ยี่ห้อ
158	55/833	158	✓		Honda	Civic	ยี่ห้อ
159	55/105	159	✓		Toyota	Yaris	ยี่ห้อ
160	55/508	160	✓		huzu	Mu-X	ยี่ห้อ
161	55/126	161		✓	Toyota	Prus	ยี่ห้อ
162	55/303	162	✓		Honda	Jazz	ยี่ห้อ
163	55/116	163	✓		Mazda	Cx-3	ยี่ห้อ
164	55/833	164	✓		Honda	HRV	ยี่ห้อ
165	55/864	165	✓		Toyota	Corolla	ยี่ห้อ
166	55/767	166	✓		Suzuki	Swift	ยี่ห้อ
167	55/931	167	✓		Benz	GLA 200	ยี่ห้อ
168	55/889	168	✓		Subaru	XV	ยี่ห้อ
169	55/220	169		✓	Toyota	NCP	ยี่ห้อ
170	55/630	170	✓		Honda	Civic	ยี่ห้อ
171	55/198	171	✓		Toyota	Vios	ยี่ห้อ
172	55/18	172	✓		Toyota	Prus	ยี่ห้อ
173	55/36	173	✓		Toyota	Camry	ยี่ห้อ
174	55/358	174	✓		Toyota	Allis	ยี่ห้อ

สัปดาห์ที่ 2568

ลำดับ	จำนวน	จำนวน Stock	สถานะ		รายละเอียด		
			เข้า	ออก	ชื่อ	ผู้	ยี่ห้อ
105	55/217	105	✓		Suzuki	Celerio	ยี่ห้อ
106	55/668	106		✓	Mitsubishi	Lancer	ยี่ห้อ
107	55/811	107	✓		Mazda	2	ยี่ห้อ
108	55/446	108	✓		Toyota	Vios	ยี่ห้อ
109		109			Volvo	V40	ยี่ห้อ
110	55/750	110	✓		Mazda	CX 30	ยี่ห้อ
111	55/360	111	✓		Honda	HRV	ยี่ห้อ
112	55/710	112	✓		Honda	Feed	ยี่ห้อ
113	55/127	113	✓		Mazda	2	ยี่ห้อ
114	0	114		✓	Honda	Civic	ยี่ห้อ
115	55/490	115		✓	Mazda	2	ยี่ห้อ
116	55/158	116	✓		Toyota	Wish	ยี่ห้อ
117	55/331	117		✓	Toyota	CHR	ยี่ห้อ
118	55/751	118	✓		Honda	HRV	ยี่ห้อ
119	55/817	119	✓		Toyota	Yaris	ยี่ห้อ
120	55/789	120		✓	Honda	City	ยี่ห้อ
121	55/814	121	✓		Toyota	Yaris	ยี่ห้อ
122	55/45	122	✓		Toyota	Vios	ยี่ห้อ
123	55/592	123		✓	Toyota	Prus	ยี่ห้อ
124	55/518	124	✓		Mitsubishi	Xpander	ยี่ห้อ
125	55/62	125	✓		Honda	HRV	ยี่ห้อ
126	55/176	126	✓		Honda	City	ยี่ห้อ
127	427	127	✓		Toyota	Altis	ยี่ห้อ
128	55/213	128	✓		Mazda	2	ยี่ห้อ
129	55/875	129	✓		Honda	HRV	ยี่ห้อ
130	55/933	130	✓		BMW	320 D	ยี่ห้อ
131	55/305	131	✓		Ford	Ranger	ยี่ห้อ
132	55/803	132	✓		Toyota	Allis	ยี่ห้อ
133	55/723	133	✓		Toyota	Corolla	ยี่ห้อ
134	55/772	134	✓		Mazda	CX 5	ยี่ห้อ
135	55/857	135	✓		Toyota	Corolla	ยี่ห้อ
136	55/425	136	✓		Toyota	Yaris	ยี่ห้อ
137	55/206	137	✓		Hyundai	H-1	ยี่ห้อ
138	55/207	138	✓		Volvo	D60	ยี่ห้อ
					Toyota	Cross	ยี่ห้อ

စာမျက်နှာ 2548									
နံပါတ်	ဖုန်းနံပါတ်	ကုမ္ပဏီ	အသွယ်		အသွယ်				မှတ်ချက်
			အသွယ်	အသွယ်	အသွယ်	အသွယ်	အသွယ်	အသွယ်	
210	55/254	210	✓		Honda	City	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
211	55/172	211	✓	✓	Honda	City	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
212	55/716	212	✓		Toyota	Vios	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
213	55/936	213	✓		BYD	Dolphin	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
214	55/438	214	✓	✓	Honda	City	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
215	55/86	215	✓		Toyota	Yaris	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
216	55/566	216	✓		Honda	CRV	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
217	55/834	217	✓		Honda	Civic	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
218	55/610	218	✓		Toyota	Yaris	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
219	55/390	219	✓		Honda	HRV	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
220	55/729	220	✓	✓	Nissan	NIJ-X	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
221	55/956	221	✓		Mazda	2	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
222	55/758	222	✓		Toyota	Fortuner	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
223	55/622	223	✓		Honda	HRV	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
224	55/706	224	✓		Toyota	Vios	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
225	55/408	225	✓	✓	Mazda	2	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
226	55/431	226	✓	✓	Chevrolet	Sonic	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
227	55/832	227	✓	✓	Mazda	3	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
228	55/249	228	✓		Toyota	Altis	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
229	55/912	229	✓		Mazda	2	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
230	55/840	230	✓		Honda	Accord	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
231	55/240	231	✓		Toyota	Vios	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
232	55/71	232	✓		Honda	City	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
233	55/774	233	✓	✓	Honda	CR-V	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
234	55/839	234	✓		Suzuki	Swift	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
235	55/96	235	✓	✓	Toyota	Yaris	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
236	55/715	236	✓		Mazda	2	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
237	55/262	237	✓		Toyota	Camry	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
238	55/739	238	✓		Mazda	CR-X	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
239	55/488	239	✓		Chevrolet	CRUZE	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
240	55/312	240	✓		Ford	EcoSport	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
241	55/471	241	✓		Toyota	Vios	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
242	55/417	242	✓		Toyota	Revo	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
243	55/821	243	✓		Mitsubishi	Pajero	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
244	55/833	244	✓		Mitsubishi	Pajero	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်

စာမျက်နှာ 2548									
နံပါတ်	ဖုန်းနံပါတ်	ကုမ္ပဏီ	အသွယ်		အသွယ်				မှတ်ချက်
			အသွယ်	အသွယ်	အသွယ်	အသွယ်	အသွယ်	အသွယ်	
175	55/887	175	✓		Honda	City	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
176	55/334	176	✓		Toyota	ZZE121R	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
177	55/807	177	✓		Mazda	Cx-3	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
178	55/829	178	✓		Honda	City	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
179	55/482	179	✓		Honda	City	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
180	55/52	180	✓	✓	Honda	CRV	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
181	55/825	181	✓		Honda	Accord	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
182		182	✓		Benz	E 200	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
183	55/672	183	✓		Benz		မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
184	55/132	184	✓		Nissan	March	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
185	55/688	185	✓		Mazda	3	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
186		186	✓		Mitsubishi	Pajero	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
187	55/162	187	✓	✓	Honda	Civic	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
188	55/795	188	✓		Honda	Civic	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
189	55/300	189	✓		Mazda	CX 30	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
190	55/233	190	✓		BYD		မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
191	55/816	191	✓	✓	Toyota	Yaris	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
192	55/283	192	✓		Mazda		မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
193	55/655	193	✓		Mazda	Cx-5	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
194	55/442	194	✓		Benz	GL200	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
195	55/526	195	✓		Toyota	Altis	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
196	55/913	196	✓		Toyota	Yaris	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
197	55/914	197	✓		MG	S	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
198	55/268	198	✓	✓	Ford	EcoSport	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
199	55/65	199	✓		Benz	C 300	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
200		200	✓		Honda	HRV	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
201	55/135	201	✓	✓	MG	ZS	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
202	55/575	202	✓		Toyota	Fortuner	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
203	55/650	203	✓		Benz	A200	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
204	55/8	204	✓	✓	Honda	CRV	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
205	55/234	205	✓	✓	Honda	Civic	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
206	55/307	206	✓		Honda	City	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
207	55/794	207	✓		MG	ZS	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
208	55/641	208	✓		Toyota	Kunel	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
209	55/858	209	✓		Chevrolet	Capiva	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	မှတ်ချက်

ឈ្មោះផ្ទាំងលេខ 2548									
លេខ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ Stock	ឈ្មោះ		ឈ្មោះ				
			ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
279	55/070	279	✓	✓	Toyota	Aanza	3	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
280	55/081	280	✓	✓	Honda	Civic	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
281	55/151	281	✓	✓	Honda	Civic	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
282	55/349	282	✓	✓	Toyota	Yaris	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
283	55/509	283	✓	✓	Toyota	Zre142R	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
284	55/09	284	✓	✓	Honda	HRV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
285	55/109	285	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
286	55/460	286	✓	✓	Benz	CLK	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
287	55/097	287	✓	✓	Mitsubishi	Expander	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
288	55/107	288	✓	✓	Honda	Jazz	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
289	55/113	289	✓	✓	Honda	Civic	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
290	55/053	290	✓	✓	Honda	Civic	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
291	55/735	291	✓	✓	Toyota	HRV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
292	55/270	292	✓	✓	Toyota	Jazz	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
293	55/270	293	✓	✓	Honda	HRV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
294	55/261	294	✓	✓	Nissan	Almera	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
295	55/138	295	✓	✓	Toyota	Wish	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
296	55/755	296	✓	✓	BYD	BYD	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
297	55/103	297	✓	✓	Toyota	HRV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
298	55/504	298	✓	✓	Toyota	HRV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
299	55/409	299	✓	✓	Toyota	HRV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
300	55/241	300	✓	✓	Mitsubishi	Expander	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
301	55/221	301	✓	✓	Mazda	3	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
302	55/598	302	✓	✓	Toyota	ACV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
303	55/594	303	✓	✓	Nissan	BRV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
304	55/269	304	✓	✓	BMW	X1	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
305	55/505	305	✓	✓	suaid	swift	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
306	55/598	306	✓	✓	Toyota	Camary	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
307	55/216	307	✓	✓	Isuzu	Mu-7	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
308	55/189	308	✓	✓	Prion	Persona	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
309	55/754	309	✓	✓	Benz	GLA250	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
310	55/667	310	✓	✓	MG	3	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
311	55/636	311	✓	✓	Toyota	Yaris	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
312	55/21	312	✓	✓	BMW	528	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
313	55/969	313	✓	✓	Toyota	CAR	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ

ឈ្មោះផ្ទាំងលេខ 2548									
លេខ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ Stock	ឈ្មោះ		ឈ្មោះ				
			ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
245	55/2	245	✓	✓	Mazda	BYD	3	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
246	55/91	246	✓	✓	Honda	HRV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
247	55/376	247	✓	✓	BMW	320D	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
248	55/806	248	✓	✓	Nissan	March	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
249	55/109	249	✓	✓	Honda	CRV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
250	55/422	250	✓	✓	Honda	City	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
251	55/489	251	✓	✓	Nissan	-	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
252	55/609	252	✓	✓	Toyota	Aanza	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
253	55/719	253	✓	✓	BMW	320D	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
254	55/289	254	✓	✓	BMW	220i	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
255	55/946	255	✓	✓	Honda	Accord	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
256	55/658	256	✓	✓	Mazda	CX-3	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
257	55/636	257	✓	✓	BYD	-	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
258	55/08	258	✓	✓	Nissan	Note	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
259	55/255	259	✓	✓	Mazda	3	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
260	55/453	260	✓	✓	Mazda	2	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
261	55/725	261	✓	✓	Benz	E500	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
262	55/765	262	✓	✓	Honda	civic	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
263	55/443	263	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
264	55/413	264	✓	✓	Honda	BRD	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
265	55/580	265	✓	✓	Mazda	2	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
266	55/824	266	✓	✓	Mazda	2	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
267	55/63	267	✓	✓	Mazda	C 830	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
268	55/452	268	✓	✓	Honda	CRV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
269	55/691	269	✓	✓	Benz	GLA 250	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
270	55/66	270	✓	✓	Suzuki	-	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
271	55/646	271	✓	✓	Honda	HRV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
272	55/454	272	✓	✓	Toyota	Yaris	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
273	55/589	273	✓	✓	Mazda	-	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
274	55/697	274	✓	✓	Honda	HRV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
275	55/976	275	✓	✓	Toyota	Yaris	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
276	55/726	276	✓	✓	Toyota	Yaris	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
277	55/209	277	✓	✓	Mitsubishi	Pajero	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
278	55/319	278	✓	✓	Nissan	Almera	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ

ข้อมูลพื้นฐาน 2548									
ลำดับ	ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	เอกสาร		รายละเอียด				ปี
			เลขที่	วันที่	ชื่อ	ผู้	ที่	ที่	
350	55/298	350		✓	Honda				ปี
351	55/294	351		✓	Mazda	2			ปี
352	55/289	352	✓		Honda	Civic			ปี
353	55/337	353	✓		ORA				ปี
354	55/783	354	✓		Toyota	Fortuner			ปี
355	55/131	355	✓		Honda	Civic			ปี
356	55/296	356	✓		Suzuki	Swift			ปี
357	55/803	357		✓	Nissan	Almera			ปี
358	55/845	358	✓		Nissan	Almera			ปี
359	55/958	359		✓	Toyota	Yaris			ปี
360	55/550	360	✓		Toyota	Cross			ปี
361	55/733	361	✓		Toyota	Canary			ปี
362	55/628	362	✓		Suzuki	Celerio			ปี
363	55/614	363	✓		Ford	Ranger			ปี
364	55/610	364	✓		Mazda	2			ปี
365	55/561	365	✓		Toyota				ปี
366	55/793	366		✓	Toyota	Fortuner			ปี
367	55/694	367	✓		Toyota	Cross			ปี
368	55/796	368		✓	Nissan	Navis			ปี
369	55/578	369	✓		Honda	City			ปี
370	55/676	370		✓	BMW				ปี
371	55/332	371	✓						ปี
372	55/574	372	✓		Toyota	Canary			ปี
373	55/196	373	✓		Mazda	2			ปี
374	55/113	374	✓		Toyota	Yaris			ปี
375	55/521	375	✓		Nissan	Navis			ปี
376	55/771	376	✓		Honda	Accord			ปี
377	55/599	377		✓	Toyota	Yaris			ปี
378	55/718	378	✓		Toyota	Yaris			ปี
379	55/270	379	✓		Ford	Focus			ปี
380	55/402	380		✓	Honda	City			ปี
381	55/031	381		✓	Mitsubishi	Triton			ปี
382	55/779	382		✓	Toyota	Cross			ปี
383	55/100	383		✓	Honda	Am-X			ปี

ข้อมูลพื้นฐาน 2548									
ลำดับ	ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	เอกสาร		รายละเอียด	ปี	ที่	ที่	ปี
			เลขที่	วันที่					
314	55/500	314		✓	Honda	HRV			ปี
315	55/97	315		✓	Toyota	Soluna			ปี
316	55/148	316		✓	Mitsubishi				ปี
317	55/791	317	✓		Honda	Civic			ปี
318	55/843	318	✓		Toyota	Vios			ปี
319	55/64	319	✓		Honda	Civic			ปี
320	55/788	320	✓		Honda	Jazz			ปี
321	55/760	321	✓		Toyota				ปี
322	55/33	322	✓		Mazda	3			ปี
323	55/120	323	✓		Mazda	CK-8			ปี
324	55/84	324	✓		Honda	Civic			ปี
325	55/447	325		✓	Mazda	2			ปี
326	55/790	326	✓		Toyota	Allis			ปี
327	55/649	327	✓		Mazda	2			ปี
328	55/269	328	✓		Suzuki	GX			ปี
329	55/928	329		✓	Mazda	CK-3			ปี
330	55/929	330	✓		Toyota	Prus			ปี
331	55/483	331	✓		Toyota	Vios			ปี
332	55/577	332	✓		Mazda	2			ปี
333	55/70	333	✓		Nissan				ปี
334	55/932	334	✓		Honda	Ormax			ปี
335	55/848	335	✓		Honda	Ormax			ปี
336	55/547	336		✓	Honda	City			ปี
337	55/880	337	✓		Honda	Civic			ปี
338	55/975	338	✓		Honda	Jazz			ปี
339		339							ปี
340	55/451	340		✓	Toyota	Vios			ปี
341	55/678	341		✓	BMW	320d			ปี
342	55/798	342		✓	Honda				ปี
343	55/883	343	✓		MG				ปี
344	55/895	344	✓		Honda	City			ปี
345	55/873	345	✓		Honda	City			ปี
346	55/424	346		✓	Mazda	3			ปี
347	55/174	347		✓	Honda	City			ปี
348	55/190	348		✓	Honda	Jazz			ปี
349	55/439	349		✓	MG				ปี

ឯកសារលេខ 2548									
កម្រិត	ចំនួន	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ		ព័ត៌មាន				កម្រិត
			ឈ្មោះ	កម្រិត	ឈ្មោះ	កម្រិត	ឈ្មោះ	កម្រិត	
419	55/595	419	✓		Toyota	Yaris	3	ប្រាក់	កម្រិត
420	55/469	420	✓		Toyota	Yaris	3	ប្រាក់	កម្រិត
421	55/280	421	✓		Nissan	Teana	3	ប្រាក់	កម្រិត
422	55/506	422		✓	Mazda	Yaris	3	ប្រាក់	កម្រិត
423	55/367	423		✓	Toyota	Yaris	3	ប្រាក់	កម្រិត
424	55/317	424		✓	Toyota	Corolla	3	ប្រាក់	កម្រិត
425	55/961	425		✓	Toyota	Corolla	3	ប្រាក់	កម្រិត
426	55/4	426		✓	Toyota	Corolla	3	ប្រាក់	កម្រិត
427	55/108	427		✓	Isuzu	D-max	3	ប្រាក់	កម្រិត
428	55/699	428	✓		Toyota	Yaris	3	ប្រាក់	កម្រិត
429	55/906	429		✓	Mitsubishi	Titan	3	ប្រាក់	កម្រិត
430	55/581	430	✓		Toyota	Yaris	3	ប្រាក់	កម្រិត
431	55/19	431		✓	Toyota	Yaris	3	ប្រាក់	កម្រិត
432	55/902	432	✓		Nissan	Teana	3	ប្រាក់	កម្រិត
433		433			Honda	Jazz	3	ប្រាក់	កម្រិត
434	55/823	434	✓		Honda	Modello	3	ប្រាក់	កម្រិត
435	55/512	435	✓		Honda	City	3	ប្រាក់	កម្រិត
436	55/701	436		✓	Toyota	Soluna	3	ប្រាក់	កម្រិត
437	55/784	437	✓		Honda	Jazz	3	ប្រាក់	កម្រិត
438	55/222	438	✓		Honda	Accord	3	ប្រាក់	កម្រិត
439	55/738	439		✓	Toyota	Yaris	3	ប្រាក់	កម្រិត
440	55/535	440	✓		Toyota	Yaris	3	ប្រាក់	កម្រិត
441	55/129	441	✓		Toyota	Yaris	3	ប្រាក់	កម្រិត
442	55/941	442	✓		Mini	Cooper	3	ប្រាក់	កម្រិត
443	55/704	443	✓		Honda	Freed	3	ប្រាក់	កម្រិត
444	55/639	444		✓	Toyota	Fortuner	3	ប្រាក់	កម្រិត
445	55/161	445	✓		Suzuki	Swift	3	ប្រាក់	កម្រិត
446	55/892	446	✓		Nissan	Note	3	ប្រាក់	កម្រិត
447	55/160	447	✓		Toyota	Accord	3	ប្រាក់	កម្រិត
448	55/746	448	✓		Honda	Accord	3	ប្រាក់	កម្រិត
449	55/605	449	✓		Honda	Civic	3	ប្រាក់	កម្រិត
450	55/237	450	✓		Toyota	CHR	3	ប្រាក់	កម្រិត
451	55/867	451	✓		Honda	Civic	3	ប្រាក់	កម្រិត
452	55/73	452	✓		Toyota	Corolla	3	ប្រាក់	កម្រិត
453	55/201	453		✓	Toyota	Plus	3	ប្រាក់	កម្រិត

លេខបញ្ជីលេខ 2548									
លេខ	ឈ្មោះ	លេខបញ្ជី	លេខបញ្ជី	លេខ		ព័ត៌មាន			
				លេខបញ្ជី	លេខបញ្ជី	ឈ្មោះ	លេខ	លេខ	លេខ
384	55/970	384	✓			Honda	City	City	ឈ្មោះ
385	55/963	385		✓		Honda	City	City	ឈ្មោះ
386	55/739	386	✓			Honda	Freed	Freed	ឈ្មោះ
387	55/740	387	✓			Suzuki			ឈ្មោះ
388	55/224	388		✓		Toyota	Corolla	Corolla	ឈ្មោះ
389	55/464	389	✓		✓	Honda	City	City	ឈ្មោះ
390	55/16	390	✓			Honda	City	City	ឈ្មោះ
391	55/385	391		✓		Ford			ឈ្មោះ
392	55/900	392	✓			Toyota	Vos	Vos	ឈ្មោះ
393	55/320	393		✓		Toyota	Yaris	Yaris	ឈ្មោះ
394	55/375	394	✓			Honda	City	City	ឈ្មោះ
395	55/861	395	✓			BMW	330e	330e	ឈ្មោះ
396	55/525	396	✓			Toyota	Vos	Vos	ឈ្មោះ
397	55/336	397	✓			Suzuki			ឈ្មោះ
398	55/948	398	✓			Mazda	3	3	ឈ្មោះ
399	55/498	399		✓		Nissan	Thia	Thia	ឈ្មោះ
400	55/637	400	✓			Nissan	March	March	ឈ្មោះ
401	55/903	401	✓			Honda	City	City	ឈ្មោះ
402	55/904	402		✓		Honda	HRV	HRV	ឈ្មោះ
403	55/342	403	✓			Honda	City	City	ឈ្មោះ
404	55/463	404	✓			Honda	City	City	ឈ្មោះ
405	55/182	405		✓		Benz			ឈ្មោះ
406	55/128	406	✓			Honda	City	City	ឈ្មោះ
407	55/417	407		✓		Honda	Jazz	Jazz	ឈ្មោះ
408	55/95	408		✓		BMW	X1	X1	ឈ្មោះ
409	55/553	409		✓		Toyota	Soluna	Soluna	ឈ្មោះ
410	55/85	410		✓		Honda	Jazz	Jazz	ឈ្មោះ
411	55/323	411		✓		Ford	Everett	Everett	ឈ្មោះ
412	55/90	412	✓			Benz			ឈ្មោះ
413	55/147	413	✓			Honda	City	City	ឈ្មោះ
414	55/685	414	✓			Toyota	Soluna	Soluna	ឈ្មោះ
415	55/440	415		✓		Honda	City	City	ឈ្មោះ
416	55/279	416	✓			Depeal	507	507	ឈ្មោះ
417	55/782	417		✓		Toyota	Yaris	Yaris	ឈ្មោះ
418	55/662	418		✓		Toyota	Corolla	Corolla	ឈ្មោះ

ឈ្មោះផ្ទៃក្នុង 2548									
ល.រ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ Sicker	ឈ្មោះ		ឈ្មោះ				
			ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
488	55/703	488	✓	✓	BMW	3200	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
489	55/81	489	✓	✓	Toyota	2	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
490	55/22	490	✓	✓	Mazda	CX-8	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
491	55/297	491	✓	✓	Honda	Jazz	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
492	55/164	492	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
493	55/480	493	✓	✓	Honda	CRV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
494	55/445	494	✓	✓	Honda	Jazz	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
495	55/520	495	✓	✓	Toyota	Soluna	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
496	55/412	496	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
497	55/591	497	✓	✓	MG	3200	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
498	55/160	498	✓	✓	BMW	Yaris	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
499	55/155	499	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
500	55/532	500	✓	✓	Ford	Yaris	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
501	55/819	501	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
502	55/202	502	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
503	55/459	503	✓	✓	MG	CRV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
504	55/61	504	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
505	55/554	505	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
506	55/881	506	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
507	55/166	507	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
508	55/419	508	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
509	55/179	509	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
510	55/483	510	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
511	55/232	511	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
512	55/674	512	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
513	55/29	513	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
514	55/472	514	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
515	55/228	515	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
516	55/241	516	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
517	55/247	517	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
518	55/256	518	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
519	55/971	519	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
520	55/83	520	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
521	55/782	521	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
522	55/354	522	✓	✓	Toyota	Corolla	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ

ឈ្មោះផ្ទៃក្នុង 2548									
ល.រ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ Sicker	ឈ្មោះ		ឈ្មោះ				
			ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
454	55/265	454	✓	✓	Mazda	CX-30	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
455	55/503	455	✓	✓	Nissan	Amara	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
456	55/421	456	✓	✓	Honda	HRV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
457	55/528	457	✓	✓	Toyota	Soluna	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
458	55/542	458	✓	✓	Honda	Civic	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
459	55/404	459	✓	✓	Honda	City	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
460	55/728	460	✓	✓	Mini	Cooper	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
461	55/764	461	✓	✓	Toyota	Yaris	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
462	55/512	462	✓	✓	BMW	2	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
463	55/510	463	✓	✓	Ford	Fiesta	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
464	55/558	464	✓	✓	Mazda	Civic	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
465	55/529	465	✓	✓	Honda	D-Max	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
466	55/644	466	✓	✓	Isuzu	Lancer	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
467	55/114	467	✓	✓	Mitsubishi	Yaris	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
468	55/230	468	✓	✓	Mazda	3	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
469	55/890	469	✓	✓	Ford	Ecotage	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
470	55/335	470	✓	✓	Mazda	CX-3	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
471	55/75	471	✓	✓	Mitsubishi	Yaris	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
472	55/486	472	✓	✓	Toyota	Vios	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
473	55/111	473	✓	✓	Mazda	3	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
474	55/810	474	✓	✓	Suzuki	Swift	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
475	55/620	475	✓	✓	Honda	City	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
476	55/938	476	✓	✓	Honda	BRV	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
477	55/855	477	✓	✓	Toyota	Yaris	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
478	55/353	478	✓	✓	Honda	City	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
479	55/479	479	✓	✓	Mazda	CX-30	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
480	55/945	480	✓	✓	Honda	City	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
481	55/939	481	✓	✓	Honda	Civic	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
482	55/287	482	✓	✓	Nissan	Almera	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
483	55/640	483	✓	✓	Toyota	Yaris	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
484	55/79	484	✓	✓	Benz	A200	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
485	55/939	485	✓	✓	Mazda	3	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
486	55/445	486	✓	✓	Honda	Accord	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
487	55/590	487	✓	✓	Honda	Civic	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ

ឈ្មោះផ្ទះលេខ 2548									
លេខ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ Sticker	ឈ្មោះ		ឈ្មោះ				ឈ្មោះ
			ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	
558	55/860	558		✓	Toyota	Aliv			ឈ្មោះ
559	55/865	559	✓		Toyota	Fortuner			ឈ្មោះ
560	55/7	560	✓		Toyota				ឈ្មោះ
561	55/159	561		✓	Honda	City			ឈ្មោះ
562	55/227	562		✓	Toyota	Fortuner			ឈ្មោះ
563	55/675	563		✓	BMW				ឈ្មោះ
564	55/916	564		✓	BMW				ឈ្មោះ
565	55/951	565		✓	BMW				ឈ្មោះ
566	55/169	566	✓		Honda	CRV			ឈ្មោះ
567	55/264	567	✓		Toyota	Zel141r			ឈ្មោះ
568	55/173	568	✓		BYD	BYD			ឈ្មោះ
569	55/295	569	✓		Toyota	Zel171r			ឈ្មោះ
570	55/110	570	✓		Ford				ឈ្មោះ
571	55/262	571	✓		Nissan				ឈ្មោះ
572	55/805	572	✓						ឈ្មោះ
573	55/310	573	✓		Honda	City			ឈ្មោះ
574	55/266	574	✓		Nissan				ឈ្មោះ
575	55/117	575		✓	Toyota	Fortuner			ឈ្មោះ
576	55/215	576		✓	Honda	City			ឈ្មោះ
577	55/615	577	✓		Ford	Ranger			ឈ្មោះ
578	55/165	578	✓		BYD				ឈ្មោះ
579	55/752	579	✓		Toyota	C-HR			ឈ្មោះ
580	55/89	580	✓		Toyota	Mos			ឈ្មោះ
581	55/212	581	✓		Honda	City			ឈ្មោះ
582	55/656	582	✓		Mazda	2			ឈ្មោះ
583	55/653	583	✓		Honda	City			ឈ្មោះ
584	55/484	584	✓		Honda	CRV			ឈ្មោះ
585	55/416	585	✓		BMW	220i			ឈ្មោះ
586	55/967	586	✓		Toyota	Allis			ឈ្មោះ
587	55/143	587		✓	Mazda	CRV			ឈ្មោះ
588	55/812	588	✓		Ford	Focus			ឈ្មោះ
589	55/405	589	✓		Toyota	Mos			ឈ្មោះ
590	55/778	590	✓		Benz	E2200			ឈ្មោះ
591	55/115	591	✓		Toyota	Wish			ឈ្មោះ
592	55/350	592		✓	Huaz	TF885			ឈ្មោះ
593	55/937	593		✓	Toyota	Fortuner			ឈ្មោះ

ឈ្មោះផ្ទះលេខ 2548									
លេខ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ Sticker	ឈ្មោះ		ឈ្មោះ				ឈ្មោះ
			ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	
523	55/560	523	✓		Kuzu	Mu-X			ឈ្មោះ
524	55/935	524		✓	Honda	Accord			ឈ្មោះ
525	55/275	525		✓	Honda	City			ឈ្មោះ
526	55/252	526	✓		Toyota	Mos			ឈ្មោះ
527	55/821	527	✓		BMW	330E			ឈ្មោះ
528	55/776	528	✓		Mazda	CRV			ឈ្មោះ
529	55/98	529		✓	Honda	Jazz			ឈ្មោះ
530	55/9	530	✓		Honda	Camry			ឈ្មោះ
531	55/252	531	✓		Toyota	Yaris			ឈ្មោះ
532	55/406	532		✓	Toyota	HRV			ឈ្មោះ
533	55/560	533	✓		Honda				ឈ្មោះ
534	55/544	534	✓		Nissan				ឈ្មោះ
535	55/301	535		✓	MG				ឈ្មោះ
536	55/466	536	✓		Toyota	Yaris			ឈ្មោះ
537	55/885	537	✓		MG	ZS			ឈ្មោះ
538	55/871	538	✓		Toyota	Solara			ឈ្មោះ
539	55/820	539	✓		Toyota	Revo			ឈ្មោះ
540	55/642	540		✓	Toyota	Yaris			ឈ្មោះ
541	55/101	541		✓	MG	ZS1			ឈ្មោះ
542	55/42	542		✓	Honda	City			ឈ្មោះ
543	55/374	543	✓		Honda	City			ឈ្មោះ
544	55/141	544		✓	Toyota	Yaris			ឈ្មោះ
545	55/294	545	✓		Benz				ឈ្មោះ
546	55/179	546	✓		Toyota	Mos			ឈ្មោះ
547	55/850	547	✓		MA				ឈ្មោះ
548	55/77	548	✓		Honda				ឈ្មោះ
549		549							ឈ្មោះ
550	55/822	550	✓		Mazda	CRV			ឈ្មោះ
551	55/430	551		✓	Toyota	Yaris			ឈ្មោះ
552	55/515	552		✓	Isuzu	D-Max			ឈ្មោះ
553	55/384	553		✓	Toyota	Corolla			ឈ្មោះ
554	55/744	554		✓	Mazda	CRV			ឈ្មោះ
555	55/359	555	✓		Honda	Yaris			ឈ្មោះ
556	55/245	556	✓		Lexus				ឈ្មោះ
557	55/827	557		✓	BYD	ANTOS			ឈ្មោះ

စာမျက်နှာ 2548									
နံပါတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်
594	55/495	594	✓	Toyota	Canary	✓	✓	✓	✓
595	55/498	595	✓	BMW	330e	✓	✓	✓	✓
596	55/498	596	✓	Mazda	CX-30	✓	✓	✓	✓
597	55/497	597	✓	Ford	-	✓	✓	✓	✓
598	55/464	598	✓	Toyota	-	✓	✓	✓	✓
599	55/466	599	✓	Toyota	-	✓	✓	✓	✓
600	55/592	600	✓	Toyota	Yaris	✓	✓	✓	✓
601	55/188	601	✓	Suzuki	Swift	✓	✓	✓	✓
602	55/654	602	✓	Toyota	Corolla	✓	✓	✓	✓
603	55/608	603	✓	Lexus	-	✓	✓	✓	✓
604	55/80	604	✓	Honda	City	✓	✓	✓	✓
605	55/372	605	✓	Ford	-	✓	✓	✓	✓
606	55/394	606	✓	Honda	-	✓	✓	✓	✓
607	55/649	607	✓	Honda	Jazz	✓	✓	✓	✓
608	55/76	608	✓	Honda	City	✓	✓	✓	✓
609	55/88	609	✓	Toyota	CHR	✓	✓	✓	✓
610	55/371	610	✓	Toyota	CHR	✓	✓	✓	✓
611	55/638	611	✓	Honda	Civic	✓	✓	✓	✓
612	55/29	612	✓	Toyota	KUNSHI	✓	✓	✓	✓
613	55/250	613	✓	Honda	HRV	✓	✓	✓	✓
614	55/40	614	✓	Nissan	teany	✓	✓	✓	✓
615	55/293	615	✓	Toyota	Corolla	✓	✓	✓	✓
616	55/281	616	✓	Toyota	Yaris	✓	✓	✓	✓
617	55/552	617	✓	Mitsubishi	Pajero	✓	✓	✓	✓
618	55/139	618	✓	Honda	HRV	✓	✓	✓	✓
619	55/719	619	✓	BYD	BYD	✓	✓	✓	✓
620	55/185	620	✓	Honda	Amaz	✓	✓	✓	✓
621	55/355	621	✓	Nissan	Teana	✓	✓	✓	✓
622	55/322	622	✓	Mazda	2	✓	✓	✓	✓
623	55/844	623	✓	Toyota	Fortune	✓	✓	✓	✓
624	55/311	624	✓	Suzuki	Swift	✓	✓	✓	✓
625	55/288	625	✓	Honda	Civic	✓	✓	✓	✓
626	55/749	626	✓	Honda	CR-V	✓	✓	✓	✓
627	55/749	627	✓	BMW	430i	✓	✓	✓	✓

စာမျက်နှာ 2548									
နံပါတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်
628	55/238	628	✓	Honda	-	✓	✓	✓	✓
629	55/136	629	✓	Honda	Civic	✓	✓	✓	✓
630	55/587	630	✓	Toyota	-	✓	✓	✓	✓
631	55/856	631	✓	Mazda	2	✓	✓	✓	✓
632	55/236	632	✓	Honda	City	✓	✓	✓	✓
633	55/257	633	✓	Nissan	Almera	✓	✓	✓	✓
634	55/200	634	✓	Nissan	Teana	✓	✓	✓	✓
635	55/498	635	✓	Honda	CRV	✓	✓	✓	✓
636	55/759	636	✓	Honda	City	✓	✓	✓	✓
637	55/218	637	✓	Suzuki	Swift	✓	✓	✓	✓
638	55/248	638	✓	Nissan	Teana	✓	✓	✓	✓
639	55/639	639	✓	Mazda	CX-8	✓	✓	✓	✓
640	55/519	640	✓	BYD	ATTOS	✓	✓	✓	✓
641	55/800	641	✓	Mitsubishi	Pajero	✓	✓	✓	✓
642	55/180	642	✓	Mitsubishi	Pajero	✓	✓	✓	✓
643	55/218	643	✓	Mitsubishi	-	✓	✓	✓	✓
644	55/534	644	✓	Mazda	-	✓	✓	✓	✓
645	55/213	645	✓	Toyota	Soluna	✓	✓	✓	✓
646	55/269	646	✓	Mazda	2	✓	✓	✓	✓
647	55/516	647	✓	Taif	cross	✓	✓	✓	✓
648	55/225	648	✓	Toyota	CHR	✓	✓	✓	✓
649	55/513	649	✓	Honda	Civic	✓	✓	✓	✓
650	55/953	650	✓	Mazda	2	✓	✓	✓	✓
651	55/267	651	✓	BMW	X3	✓	✓	✓	✓
652	55/921	652	✓	Toyota	cross	✓	✓	✓	✓
653	55/476	653	✓	Honda	Accord	✓	✓	✓	✓
654	55/333	654	✓	Toyota	Hilux	✓	✓	✓	✓
655	55/948	655	✓	Honda	city	✓	✓	✓	✓
656	55/841	656	✓	Toyota	Vigo	✓	✓	✓	✓
657	55/627	657	✓	Honda	City	✓	✓	✓	✓
658	55/777	658	✓	Toyota	Vios	✓	✓	✓	✓
659	55/423	659	✓	Ford	ranger	✓	✓	✓	✓
660	55/202	660	✓	Honda	BRV	✓	✓	✓	✓
661	55/574	661	✓	Mitsubishi	Pajero	✓	✓	✓	✓
662	55/949	662	✓	Honda	Civic	✓	✓	✓	✓
663	55/949	663	✓	BMW	430i	✓	✓	✓	✓

ข้อมูลพื้นฐาน 2568									
ลำดับ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
664	55/277	664	✓						
665	55/134	665		✓					
666	55/106	666		✓					
667	55/813	667		✓					
668		668							
669	55/888	669	✓						
670	55/184	670		✓					
671	55/683	671	✓						
672	55/736	672	✓						
673	55/317	673	✓						
674	55/944	674		✓					
675	55/199	675	✓						
676	55/665	676	✓						
677	55/401	677		✓					
678	55/284	678	✓						
679	55/926	679	✓						
680	55/596	680		✓					
681	55/156	681	✓						
682	55/643	682		✓					
683	55/485	683		✓					
684	55/140	684	✓						
685	55/306	685		✓					
686		686		✓					
687	55/407	687							
688	55/183	688		✓					
689	55/436	689		✓					
690	55/119	690		✓					
691	55/919	691		✓					
692	55/118	692	✓						
693	55/457	693		✓					
694	55/724	694	✓						
695	55/205	695	✓						
696	55/659	696	✓						
697	55/785	697	✓						
698	55/231	698		✓					
699	55/623	699		✓					

ข้อมูลพื้นฐาน 2568									
ลำดับ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
700	55/647	700	✓						
701	55/965	701		✓					
702	55/613	702		✓					
703	55/941	703		✓					
704	55/432	704	✓						
705	55/211	705		✓					
706	55/265	706	✓						
707	55/104	707		✓					
708	55/977	708	✓						
709	55/443	709	✓						
710	55/604	710	✓						
711	55/117	711	✓						
712	55/507	712	✓						
713	55/707	713		✓					
714	55/610	714		✓					
715	55/198	715	✓						
716	55/195	716		✓					
717	55/579	717	✓						
718	55/872	718		✓					
719	55/153	719		✓					
720	55/399	720	✓						
721	55/611	721		✓					
722	55/611	722		✓					
723	55/417	723	✓						
724	55/593	724	✓						
725	55/6	725		✓					
726	55/491	726		✓					
727	55/611	727		✓					
728	55/715	728	✓						
729	55/286	729		✓					
730	55/285	730		✓					
731	55/804	731		✓					
732	55/258	732		✓					
733	55/737	733	✓						
734	55/737	734	✓						

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ 2568									
ល.រ	ឈ្មោះ	លេខសម្គាល់	ស្ថានភាព		ព័ត៌មាន			ឈ្មោះ	
			ស្ថានភាព	លេខសម្គាល់	ឈ្មោះ	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	ឈ្មោះ	លេខសម្គាល់
771		771							
772	55/954	772	✓		Audi	TT			លេខសម្គាល់
773		773							
774		774							
775		775							
776		776							
777		777							
778		778							
779		779							
780		780							
781		781							
782		782							
783		783							
784		784							
785		785							
786		786							
787		787							
788		788							
789		789							
790		790							
791		791							
792		792							
793		793							
794		794							
795		795							
796		796							
797		797							
798		798							
799		799							
800		800							

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ 2568									
ល.រ	ឈ្មោះ	លេខសម្គាល់	ស្ថានភាព		ព័ត៌មាន			ឈ្មោះ	
			ស្ថានភាព	លេខសម្គាល់	ឈ្មោះ	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	ឈ្មោះ	លេខសម្គាល់
735		55/04	735	✓				Note	លេខសម្គាល់
736		55/115	736			✓		Honda	លេខសម្គាល់
737			737						
738		55/757	738	✓					
739		55/018	739			✓		Toyota	លេខសម្គាល់
740		55/142	740			✓		Benz	លេខសម្គាល់
741		55/648	741	✓				Isuzu	លេខសម្គាល់
742		55/112	742	✓				Honda	លេខសម្គាល់
743		55/345	743			✓		MG	លេខសម្គាល់
744		55/03	744	✓				Toyota	លេខសម្គាល់
745		55/332	745			✓		Toyota	លេខសម្គាល់
746		55/04	746	✓				ឡាន	លេខសម្គាល់
747		55/226	747	✓				Honda	លេខសម្គាល់
748			748						
749		55/756	749	✓				mitsubishi	លេខសម្គាល់
750		55/477	750	✓				Lam over	លេខសម្គាល់
751		55/770	751	✓				Mazda	លេខសម្គាល់
752			752						
753		55/588	753	✓				Honda	លេខសម្គាល់
754		55/602	754			✓		Mazda	លេខសម្គាល់
755			755						
756		55/60	756			✓		Honda	លេខសម្គាល់
757		55/539	757			✓		Mazda	លេខសម្គាល់
758		55/536	758	✓				Ford	លេខសម្គាល់
759		55/318	759			✓		toyota	លេខសម្គាល់
760			760						
761		55/27	761	✓				Honda	លេខសម្គាល់
762		55/652	762			✓		toyota	លេខសម្គាល់
763		55/700	763	✓				Mazda	លេខសម្គាល់
764		55/299	764	✓				Honda	លេខសម្គាល់
765		55/979	765	✓				Benz	លេខសម្គាល់
766		55/625	766			✓		Toyota	លេខសម្គាល់
767		55/548	767	✓				toyota	លេខសម្គាល់
768		55/967	768			✓		Toyota	លេខសម្គាល់
769		55/555	769			✓		Toyota	លេខសម្គាល់
770		55/601	770			✓		Mizunu	លេខសម្គាល់

ภาคผนวกที่ 4

เอกสารทำความเข้าใจถึงแก่นน้ำ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11



รายงานการตรวจวิเคราะห์
WATER ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า (Customer Name) : บริษัท ออกลีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ที่อยู่ (Customer Address) : 56 ซอยวิภาวดี ๑ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10150
 แหล่งที่มา (Sampling Source) : UNDERGROUND TANK ขนาด 336 m³
 ผู้เก็บ (Sampling By) : สิริยา นามะ
 วันที่เก็บ (Sampling Date) : 19 กรกฎาคม 2568
 เครื่องมือ (Tool) : Multiparameter Photometer

พารามิเตอร์ Parameter	หน่วย Unit	มาตรฐาน Standard	ผล Result	
			ก่อนล้าง	หลังล้าง
APPEARANCE	-	-	ขุ่น มีตะกอน	ใส ไม่มีตะกอน
pH	-	6.5-8.5	7.1	7.6
Free Chlorine	mg/l	0.2-2.0 ppm	0.03	0.2
Total Chlorine	mg/l	0.2-2.0 ppm	0.02	0.2
Cyanuric Acid	mg/l	30-100 ppm	0	33
Alkalinity	mg/l	100-150 ppm	1	122

มาตรฐาน (Standard) : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

ผู้ตรวจงาน



รายงานการตรวจวิเคราะห์
WATER ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า (Customer Name) : บริษัท ออกลีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ที่อยู่ (Customer Address) : 56 ซอยวิภาวดี ๑ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10150
 แหล่งที่มา (Sampling Source) : UNDERGROUND TANK ขนาด 336 m³
 ผู้เก็บ (Sampling By) : สิริยา นามะ
 วันที่เก็บ (Sampling Date) : 20 กรกฎาคม 2568
 เครื่องมือ (Tool) : Multiparameter Photometer

พารามิเตอร์ Parameter	หน่วย Unit	มาตรฐาน Standard	ผล Result	
			ก่อนล้าง	หลังล้าง
APPEARANCE	-	-	ขุ่น มีตะกอน	ใส ไม่มีตะกอน
pH	-	6.5-8.5	7.1	7.5
Free Chlorine	mg/l	0.2-2.0 ppm	0.02	0.2
Total Chlorine	mg/l	0.2-2.0 ppm	0.04	0.2
Cyanuric Acid	mg/l	30-100 ppm	0	31
Alkalinity	mg/l	100-150 ppm	1	124

มาตรฐาน (Standard) : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

ผู้ตรวจงาน



109 8 อาคารธรรมสิทธิ์ 11 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10150 โทร 02-408-9722 E-mail: allclean007@hotmail.com



รายงานการตรวจวิเคราะห์
WATER ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า (Customer Name) : บริษัท ออกลีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ที่อยู่ (Customer Address) : 56 ซอยวิภาวดี ๑ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10150
 แหล่งที่มา (Sampling Source) : ROOF TANK ขนาด 200 m³
 ผู้เก็บ (Sampling By) : สิริยา นามะ
 วันที่เก็บ (Sampling Date) : 21 กรกฎาคม 2568
 เครื่องมือ (Tool) : Multiparameter Photometer

พารามิเตอร์ Parameter	หน่วย Unit	มาตรฐาน Standard	ผล Result	
			ก่อนล้าง	หลังล้าง
APPEARANCE	-	-	ขุ่น มีตะกอน	ใส ไม่มีตะกอน
pH	-	6.5-8.5	6.9	7.8
Free Chlorine	mg/l	0.2-2.0 ppm	0.05	0.2
Total Chlorine	mg/l	0.2-2.0 ppm	0.04	0.2
Cyanuric Acid	mg/l	30-100 ppm	0	31
Alkalinity	mg/l	100-150 ppm	1	126

มาตรฐาน (Standard) : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

ผู้ตรวจงาน



รายงานการตรวจวิเคราะห์
WATER ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า (Customer Name) : บริษัท ออกลีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ที่อยู่ (Customer Address) : 56 ซอยวิภาวดี ๑ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10150
 แหล่งที่มา (Sampling Source) : SURGE TANK ขนาด 336 m³
 ผู้เก็บ (Sampling By) : สิริยา นามะ
 วันที่เก็บ (Sampling Date) : 21 กรกฎาคม 2568
 เครื่องมือ (Tool) : Multiparameter Photometer

พารามิเตอร์ Parameter	หน่วย Unit	มาตรฐาน Standard	ผล Result	
			ก่อนล้าง	หลังล้าง
APPEARANCE	-	-	ขุ่น มีตะกอน	ใส ไม่มีตะกอน
pH	-	6.5-8.5	7.1	7.4
Free Chlorine	mg/l	0.2-2.0 ppm	0.04	0.2
Total Chlorine	mg/l	0.2-2.0 ppm	0.03	0.2
Cyanuric Acid	mg/l	30-100 ppm	0	32
Alkalinity	mg/l	100-150 ppm	1	125

มาตรฐาน (Standard) : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

ผู้ตรวจงาน



109 8 อาคารธรรมสิทธิ์ 11 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10150 โทร 02-408-9722 E-mail: allclean007@hotmail.com

205 Sala Thammasop 11 Thammasop Thawattana BKA Tel 02-408-9722 E-mail: allclean007@hotmail.com

ภาคผนวกที่ 5

เอกสารตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ

[illegible][illegible]

[illegible]

การตรวจประเมินเครื่องมือวัดค่าดัชนี
Daily Planning Equipment Check List

วันที่: _____

ผู้ตรวจ: _____

ข้อมูลเบื้องต้น		เดือน กรกฎาคม 2563																															
ชื่อโครงการ โครงการ (ชื่อ/นาม)	วันที่ เริ่มต้น/สิ้นสุด	วัน																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ชื่อโครงการ																																	
วัตถุประสงค์																																	
ผู้รับผิดชอบ																																	
สถานะ																																	

หมายเหตุ: _____

ผู้ตรวจ: _____

[illegible][illegible]

ภาคผนวกที่ 6

เอกสารตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อดักไขมัน

[illegible][illegible]

THE WORKS

[illegible]

[illegible]

THE WORKS

ภาคผนวกที่ 7

เอกสารตรวจสอบดูแลข้อพิพาทของระบบระบายน้ำของช่างอาคาร

THE HORNBY COMPANY, 11100, 11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11111, 11112, 11113, 11114, 11115, 11116, 11117, 11118, 11119, 11120, 11121, 11122, 11123, 11124, 11125, 11126, 11127, 11128, 11129, 11130, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11136, 11137, 11138, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143, 11144, 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11150, 11151, 11152, 11153, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 11164, 11165, 11166, 11167, 11168, 11169, 11170, 11171, 11172, 11173, 11174, 11175, 11176, 11177, 11178, 11179, 11180, 11181, 11182, 11183, 11184, 11185, 11186, 11187, 11188, 11189, 11190, 11191, 11192, 11193, 11194, 11195, 11196, 11197, 11198, 11199, 11200, 11201, 11202, 11203, 11204, 11205, 11206, 11207, 11208, 11209, 11210, 11211, 11212, 11213, 11214, 11215, 11216, 11217, 11218, 11219, 11220, 11221, 11222, 11223, 11224, 11225, 11226, 11227, 11228, 11229, 11230, 11231, 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11251, 11252, 11253, 11254, 11255, 11256, 11257, 11258, 11259, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, 11274, 11275, 11276, 11277, 11278, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11288, 11289, 11290, 11291, 11292, 11293, 11294, 11295, 11296, 11297, 11298, 11299, 11300, 11301, 11302, 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 11310, 11311, 11312, 11313, 11314, 11315, 11316, 11317, 11318, 11319, 11320, 11321, 11322, 11323, 11324, 11325, 11326, 11327, 11328, 11329, 11330, 11331, 11332, 11333, 11334, 11335, 11336, 11337, 11338, 11339, 11340, 11341, 11342, 11343, 11344, 11345, 11346, 11347, 11348, 11349, 11350, 11351, 11352, 11353, 11354, 11355, 11356, 11357, 11358, 11359, 11360, 11361, 11362, 11363, 11364, 11365, 11366, 11367, 11368, 11369, 11370, 11371, 11372, 11373, 11374, 11375, 11376, 11377, 11378, 11379, 11380, 11381, 11382, 11383, 11384, 11385, 11386, 11387, 11388, 11389, 11390, 11391, 11392, 11393, 11394, 11395, 11396, 11397, 11398, 11399, 11400, 11401, 11402, 11403, 11404, 11405, 11406, 11407, 11408, 11409, 11410, 11411, 11412, 11413, 11414, 11415, 11416, 11417, 11418, 11419, 11420, 11421, 11422, 11423, 11424, 11425, 11426, 11427, 11428, 11429, 11430, 11431, 11432, 11433, 11434, 11435, 11436, 11437, 11438, 11439, 11440, 11441, 11442, 11443, 11444, 11445, 11446, 11447, 11448, 11449, 11450, 11451, 11452, 11453, 11454, 11455, 11456, 11457, 11458, 11459, 11460, 11461, 11462, 11463, 11464, 11465, 11466, 11467, 11468, 11469, 11470, 11471, 11472, 11473, 11474, 11475, 11476, 11477, 11478, 11479, 11480, 11481, 11482, 11483, 11484, 11485, 11486, 11487, 11488, 11489, 11490, 11491, 11492, 11493, 11494, 11495, 11496, 11497, 11498, 11499, 11500, 11501, 11502, 11503, 11504, 11505, 11506, 11507, 11508, 11509, 11510, 11511, 11512, 11513, 11514, 11515, 11516, 11517, 11518, 11519, 11520, 11521, 11522, 11523, 11524, 11525, 11526, 11527, 11528, 11529, 11530, 11531, 11532, 11533, 11534, 11535, 11536, 11537, 11538, 11539, 11540, 11541, 11542, 11543, 11544, 11545, 11546, 11547, 11548, 11549, 11550, 11551, 11552, 11553, 11554, 11555, 11556, 11557, 11558, 11559, 11560, 11561, 11562, 11563, 11564, 11565, 11566, 11567, 11568, 11569, 11570, 11571, 11572, 11573, 11574, 11575, 11576, 11577, 11578, 11579, 11580, 11581, 11582, 11583, 11584, 11585, 11586, 11587, 11588, 11589, 11590, 11591, 11592, 11593, 11594, 11595, 11596, 11597, 11598, 11599, 11600, 11601, 11602, 11603, 11604, 11605, 11606, 11607, 11608, 11609, 11610, 11611, 11612, 11613, 11614, 11615, 11616, 11617, 11618, 11619, 11620, 11621, 11622, 11623, 11624, 11625, 11626, 11627, 11628, 11629, 11630, 11631, 11632, 11633, 11634, 11635, 11636, 11637, 11638, 11639, 11640, 11641, 11642, 11643, 11644, 11645, 11646, 11647, 11648, 11649, 11650, 11651, 11652, 11653, 11654, 11655, 11656, 11657, 11658, 11659, 11660, 11661, 11662, 11663, 11664, 11665, 11666, 11667, 11668, 11669, 11670, 11671, 11672, 11673, 11674, 11675, 11676, 11677, 11678, 11679, 11680, 11681, 11682, 11683, 1*48 USC 552, COMPLAINT: INFORMATION (b) (5) DPP

© 1999 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 245: 399–404

1. The authors are grateful to the National Natural Science Foundation of China (grant no. 81273055) for the financial support of this work.

[illegible][illegible]

ภาคผนวกที่ 8

ใบเสร็จเก็บขนขยะ



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900003390

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568

ผู้รับเงิน

ชื่อนาย

โทร

02-4279098, 02-4274892

ที่อยู่

38 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ผู้รับเงินได้รับเงินจาก นาย บุณย์ ใจดี ใจดี

เลขที่ 55/1-979 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ใบเสร็จรับเงิน

มีจำนวนเงินทั้งสิ้นสามหมื่นบาทถ้วน เลขที่ 68-ก.บ. 68 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

เอกสารแนบมา

ประวัติการชำระเงินเงิน ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเช่าและซ่อมแซม	30,000
2	ค่าเช่าที่ดิน	0
3		
รวมเงินทั้งสิ้น		30,000

เดือน	บาท	สต.	บาท
ธ.ค.	-	ธ.ค.	-
ก.พ.	-	ก.พ.	-
มี.ค.	-	มี.ค.	-
เม.ย.	-	เม.ย.	10,000
พ.ค.	-	พ.ค.	10,000
มิ.ย.	-	มิ.ย.	10,000

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สามหมื่นบาทถ้วน

ขอชำระเงิน (Payment) แล้ว ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 1010633

ธนาคาร (Bank) ธ.กรุงไทย - สาขาเดอะมอลล์ สาขา

นาย ตรีเทพ นายนไทย

ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.36 น

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อการชำระเงินครบถ้วนแล้ว

* กรุณานำใบเสร็จไปเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน *

ภาคผนวกที่ 9

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ถังดับเพลิง

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

สถานที่: โอสถิโย รุณภาท เดือน: กันยายน ปี: 2569

รหัสตู้เก็บ	ชั้น	ถังดับเพลิง	สายฉีด	สายฉีดแบบหัวหมุน	สายฉีดแบบหัวฉีด	หัวฉีดน้ำ	สายฉีด	ถัง	กระจก	รวม
FHC-01-01	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-02	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-03	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-04	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-05	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-06	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-07	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-08	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-09	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-10	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-11	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-12	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-13	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-14	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-15	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-16	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-17	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-18	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-19	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-20	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-21	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-22	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-23	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-24	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-25	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-26	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-27	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-28	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-29	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-30	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-31	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-32	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-33	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-34	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-35	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-36	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-37	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-38	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-39	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-40	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-41	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-42	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-43	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-44	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-45	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-46	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-47	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-48	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-49	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-50	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-51	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-52	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-53	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-54	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-55	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-56	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-57	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-58	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-59	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-60	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-61	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-62	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-63	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-64	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-65	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-66	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-67	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-68	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-69	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-70	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-71	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-72	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-73	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-74	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-75	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-76	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-77	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-78	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-79	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-80	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-81	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-82	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-83	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-84	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-85	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-86	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-87	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-88	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-89	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-90	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-91	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-92	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-93	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-94	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-95	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-96	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-97	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-98	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-99	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-100	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

Form 002-01 Rev. 01 15 กุมภาพันธ์ 2568 Page 1 of 1

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

สถานที่: โอสถิโย รุณภาท เดือน: กันยายน ปี: 2569

รหัสตู้เก็บ	ชั้น	ถังดับเพลิง	สายฉีด	สายฉีดแบบหัวหมุน	สายฉีดแบบหัวฉีด	หัวฉีดน้ำ	สายฉีด	ถัง	กระจก	รวม
FHC-02-01	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-02	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-03	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-04	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-05	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-06	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-07	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-08	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-09	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-10	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-11	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-12	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-13	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-14	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-15	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-16	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-17	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-18	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-19	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-20	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-21	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-22	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-23	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-24	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-25	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-26	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-27	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-28	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-29	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-30	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-31	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-32	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-33	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-34	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-35	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-36	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-37	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-38	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-39	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-40	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-41	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-42	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-43	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-44	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-45	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-46	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-47	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-48	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-49	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-50	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-51	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-52	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-53	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-54	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-55	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-56	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-57	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-58	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-59	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-60	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-61	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-62	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-63	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-64	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-65	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-66	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-67	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-68	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-69	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-70	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-71	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-72	2	/	/	/	/	/				

โครงการ IDEO S11

[illegible][illegible]

โครงการ IDEO S11

Monthly Fire Hosts: 3000; Credits:

THE WORKS

วันที่ ๒		โรงเรียน ขุนกาวิทย		เลขที่ ๖๖		พุทธศักราช ๒๕๕๙	
รหัสประจำตัวนักเรียน	ชื่อ	รหัสประจำตัวโรงเรียน	วิชาที่เรียน	คะแนนสอบ	วิชาที่เรียน	คะแนนสอบ	รวม
๒๕๕ ๙๙๙ ๐๐๐	นาย ก	๒๕๕	คณิตศาสตร์	๘๐	วิทยาศาสตร์	๘๐	๑๖๐
๒๕๕ ๙๙๙ ๐๐๐	นาย ข	๒๕๕	คณิตศาสตร์	๘๐	วิทยาศาสตร์	๘๐	๑๖๐

รวมคะแนน : ๒๕๕ ๙๙๙ ๐๐๐

รวมคะแนน : ๒๕๕ ๙๙๙ ๐๐๐

145 4036 K 6 0086A291F9 42542/2334147 C03 1 10

1. $\mathcal{L}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{B})$ if and only if $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$.

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

THE
WORKS[illegible]

THE SUBJECT COMPANY AND MANUFACTURER CO. LTD.

ISSN 0013-788X/2006/04-0411-04\$30.00/0

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

ชื่อย่อ:	โอสถ รุมาภัก	เดือนปี:	มีนาคม/ 2569
----------	--------------	----------	--------------

[illegible]

THE WORKS COMPANY, BUTY, MANAGEMENT CO., INC.

HUMANIST 2017, 18(1):27-42, doi:10.1515/humanist-2017-0002

Monthly Eye Exam Cabinet Checklist

WORKS)

[illegible]

7. E. coli O157:H7 and associated illness (CDC, 1998)

LMC ID 327-46-32 16 ရွာကျယ်ကန် နေရာ : ပိုဒ် 3-4

โครงการ IDEO S11

[illegible][illegible]

รหัสผู้สมัคร	ปี	สมัคร ต้นตอ	วิชา ภาษา	วิชา คณิต	วิชา วิทยาศาสตร์	วิชา สังคมศึกษา	วิชา ภาษาต่างประเทศ	วิชา ศิลปะ	วิชา การงาน	รวม
1000000000	0	/	/	/	/	/	/	/	/	0
1000000001	1	/	/	/	/	/	/	/	/	1
1000000002	2	/	/	/	/	/	/	/	/	2
1000000003	3	/	/	/	/	/	/	/	/	3
1000000004	4	/	/	/	/	/	/	/	/	4
1000000005	5	/	/	/	/	/	/	/	/	5
1000000006	6	/	/	/	/	/	/	/	/	6
1000000007	7	/	/	/	/	/	/	/	/	7
1000000008	8	/	/	/	/	/	/	/	/	8
1000000009	9	/	/	/	/	/	/	/	/	9
1000000010	10	/	/	/	/	/	/	/	/	10
1000000011	11	/	/	/	/	/	/	/	/	11
1000000012	12	/	/	/	/	/	/	/	/	12
1000000013	13	/	/	/	/	/	/	/	/	13
1000000014	14	/	/	/	/	/	/	/	/	14
1000000015	15	/	/	/	/	/	/	/	/	15
1000000016	16	/	/	/	/	/	/	/	/	16
1000000017	17	/	/	/	/	/	/	/	/	17
1000000018	18	/	/	/	/	/	/	/	/	18
1000000019	19	/	/	/	/	/	/	/	/	19
1000000020	20	/	/	/	/	/	/	/	/	20
1000000021	21	/	/	/	/	/	/	/	/	21
1000000022	22	/	/	/	/	/	/	/	/	22
1000000023	23	/	/	/	/	/	/	/	/	23
1000000024	24	/	/	/	/	/	/	/	/	24
1000000025	25	/	/	/	/	/	/	/	/	25
1000000026	26	/	/	/	/	/	/	/	/	26
1000000027	27	/	/	/	/	/	/	/	/	27
1000000028	28	/	/	/	/	/	/	/	/	28
1000000029	29	/	/	/	/	/	/	/	/	29
1000000030	30	/	/	/	/	/	/	/	/	30
1000000031	31	/	/	/	/	/	/	/	/	31
1000000032	32	/	/	/	/	/	/	/	/	32
1000000033	33	/	/	/	/	/	/	/	/	33
1000000034	34	/	/	/	/	/	/	/	/	34
1000000035	35	/	/	/	/	/	/	/	/	35
1000000036	36	/	/	/	/	/	/	/	/	36
1000000037	37	/	/	/	/	/	/	/	/	37
1000000038	38	/	/	/	/	/	/	/	/	38
1000000039	39	/	/	/	/	/	/	/	/	39
1000000040	40	/	/	/	/	/	/	/	/	40
1000000041	41	/	/	/	/	/	/	/	/	41
1000000042	42	/	/	/	/	/	/	/	/	42
1000000043	43	/	/	/	/	/	/	/	/	43
1000000044	44	/	/	/	/	/	/	/	/	44
1000000045	45	/	/	/	/	/	/	/	/	45
1000000046	46	/	/	/	/	/	/	/	/	46
1000000047	47	/	/	/	/	/	/	/	/	47
1000000048	48	/	/	/	/	/	/	/	/	48
1000000049	49	/	/	/	/	/	/	/	/	49
1000000050	50	/	/	/	/	/	/	/	/	50
1000000051	51	/	/	/	/	/	/	/	/	51
1000000052	52	/	/	/	/	/	/	/	/	52
1000000053	53	/	/	/	/	/	/	/	/	53

កំណត់ត្រា	ឆ្នាំ	សំណុំ សំណង	កំណត់	ស្ថានភាព សំណង	ស្ថានភាព សំណង	សំណង	ស្ថានភាព សំណង	សំណង	សំណង	សំណង
100-10-01	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-03	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-04	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-05	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-06	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-07	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-08	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-09	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-10	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-11	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-12	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-13	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-14	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-15	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-16	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-17	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-18	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-19	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-20	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-21	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-22	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-23	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-24	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-25	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-26	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-27	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-28	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-29	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-30	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-31	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-32	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-33	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-34	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-35	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-36	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-37	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-38	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-39	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-40	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-41	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-42	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-43	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-44	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-45	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-46	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-47	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-48	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-49	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-50	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-51	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-52	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-53	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-54	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-55	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-56	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-57	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*
100-10-58	10	/	/	/	*	/	/	/	/	*

โครงการ IDEO S11

Environ Biol Fish (2014) 97:1011–1024 • 1023

ENCLOSURE 2016-01-16 16:16:16 Page 117

SMC of C22: 8/24/02 / 15 Nov 2002 2002 / Page 2 / 8

Case 1:22-cv-00022 Document 1-1 Filed 07/27/22 Page 2 of 4

โครงการ IDEO S11

[illegible]

ภาคผนวกที่ 10

แผนการซ่อมการอพยพกรณีเพลิงไหม้

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอ.อ.ส.) ๓๐๕๒ /๒๕๖๘



กรุงเทพมหานคร



ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑
ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สุขุมวิท

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ ซอยวังบัว ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางซื่อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐.

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกาป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๙ คน

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ใจไว้ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

(นายสุวิทย์ รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ วุฒากาศ

อบรมภาคทฤษฎี

เวลา 08:30 – 12:00 น.

เวลา	สถานที่	หัวข้อการบรรยาย	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
08:30	ลิโอบบี้ ชั้น G	ลงทะเบียน, รับคู่มืออบรมซ้อมหนีไฟ (จัดทำ โดยเจ้าหน้าที่ที่มาอบรม)	พลอย-ก้อย	
08:30 - 08:50	ลิโอบบี้ ชั้น G	รับประทานกาแฟ , โอวัลติน และของว่าง	แม่บ้านจัดเตรียม	
09:00 - 10:15	ลิโอบบี้ ชั้น G	1. อบรมภาคทฤษฎีตามหัวข้อต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่ดับเพลิง	

ภาคปฏิบัติเวลา 10:30 – 12:00 น.

เจ้าหน้าที่ทุกคนขึ้นประจำจุดที่ตนเองได้รับมอบหมาย เวลา 10:30 น.

เวลา	เหตุการณ์จำลอง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
10.30 น.	ตู้ระบบสัญญาณเตือนภัยแสดงสัญญาณเพลิงไหม้ที่ชั้น 11 ห้องไฟฟ้า - (ช่างไฟล็ค) ทำการฉีดสเปรย์ที่หัว smoke เพื่อให้เกิดสัญญาณแจ้งที่ตู้	ช่างไฟล็ค	Standby ชั้น 11
ฝ่ายตรวจสอบจุด เกิดเหตุ	เมื่อเกิดสัญญาณเตือนภัยมาที่ตู้ควบคุมสัญญาณในห้องคอนโทรล - (ก้อง) ว. สั่งการให้ช่างอาคาร : <u>“ช่างไฟล็ค ว.2 มีสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่ชั้น 11 ห้องไฟฟ้า รบกวนขึ้นตรวจสอบด่วนครับ”</u> - (ช่างไฟล็ค) : <u>“28 ครับ”</u> เว้นช่วง ว.แจ้ง : <u>“ฟีก้อง ว.2 ขออนุญาตใช้น้ำดับเพลิงและขอตัดไฟฟ้าภายในห้องครับ”</u> เว้นช่วง ว.ขอกำลังเสริมจากหัวหน้าช่าง : <u>“ฟีก้อง ว.2 ตอนนี้ยังไม่สามารถระงับเหตุได้ขอกำลังเสริมหน่อยครับ”</u> - (ก้อง) ว. <u>“01 ว.2 ขอกำลังเสริมช่วยเหลือพื้นที่เกิดเหตุชั้น 11”</u> (ช่างปาล์ม+ช่างแม็ก)		Standby ชั้น 11
ฝ่ายกำลังสมทบ	- (ช่างแม็ก) ฝ่ายกำลังเสริมขึ้นถึงที่เกิดเหตุชั้น 11 ว.ขออนุญาตใช้น้ำดับเพลิง : <u>“ฟีก้อง ว.2 ตอนนี้ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ขออนุญาตใช้น้ำดับเพลิงครับ”</u> - (ก้อง) “28 อนุญาตให้ใช้น้ำดับเพลิงได้” และ ว.แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง <u>“ฟี้เต้ ว.2”</u> หน่วยงานแจ้งว่าไม่สามารถดับเพลิงได้ ขออนุญาตปล่อยสัญญาณเตือน		


	ภัยครับ” เพื่อให้ท่านเจ้าของร่วมที่พักอาศัยอพยพ - (พี่เต้) “28 อนุญาตครับ” และ ว. สั่งการให้ผู้ได้รับมอบหมายเจ้าหน้าที่นิติฯ ประสานสถานีดับเพลิงต่อไป - (พี่เต้) “ก้อย ว. 2 ติดต่อ สถานีดับเพลิง ดาวคนองด่วนให้เข้าระงับเหตุ และติดต่อรถโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดคะ” - (ก้อย) “28 รับทราบค่ะพี่เต้” (เบอร์ดับเพลิง.081-490-4790. โดยแจ้งชื่อ-สถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน)	
ฝ่ายสื่อสาร และ ประชาสัมพันธ์	- (พี่เต้) แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกทีมให้เตรียมพร้อมตามแผนอพยพหนีไฟ “ทุกทีม ว.2 ขอให้ทุกทีมเตรียมตามแผนอพยพคะ” - จัดเจ้าหน้าที่นิติฯและแม่บ้าน (ช่างแบ่งค์+น้องยู.) คอยถือธง ส่งสัญลักษณ์ แจ้งให้ ท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในอาคารที่วิ่งลงมาทางบันไดหนีไฟ ให้รวมกันที่จุดรวมพลหน้าศาลพระภูมิ	
ฝ่ายปฐมพยาบาล	- (พลอย+ป้าตา)เจ้าหน้าที่นิติฯและแม่บ้านจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เบื้องต้น และจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ	
หน่วยงาน ดับเพลิง สถานีดับเพลิง	- เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามายังพื้นที่พร้อมชุดผจญเพลิงรายงานตัวกับผู้อำนวยความสะดวก (พี่เต้) และสั่งการให้ช่างอาคาร (ช่างล้ำ) นำเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรุดไปยังพื้นที่เกิดเหตุ ชั้น 11 โดยช่างอาคารเป็นผู้ขับลิฟต์ไปยังจุดเกิดเหตุ	
ผลการระงับเหตุ	- (แม่ก) ทีมช่างอาคารที่อยู่ชั้น 11 จุดเกิดเหตุ แจ้งผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิง สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้แล้ว “พี่เต้ ว.2 ตอนนี้สถานการณ์จุดเกิดเหตุสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้แล้วครับ”	
ฝ่ายตรวจสอบ ความเสียหาย	- (พี่เต้) ผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ทำการเดินสำรวจความเสียหายและความเรียบร้อยภายในอาคารทั้งหมด “รปภ. ว.2 ให้เดินสำรวจความเสียหายและผู้อพยพตามบันไดหนีไฟทุกฝั่ง และนำผู้อพยพมายังจุดรวมพล”	
ตรวจนับผู้อพยพ ที่จุดรวมพล	- (พลอย+แบ่งค์) ทำการตรวจสอบรายชื่อผู้อพยพทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้อพยพที่สมบูรณ์ และผู้อพยพที่บาดเจ็บ	
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง	- เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานผลการดับเพลิงกับผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิงทราบ	

ภาคผนวกที่ 11

เบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน



หมายเลขโทรศัพท์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
(ภายใน)

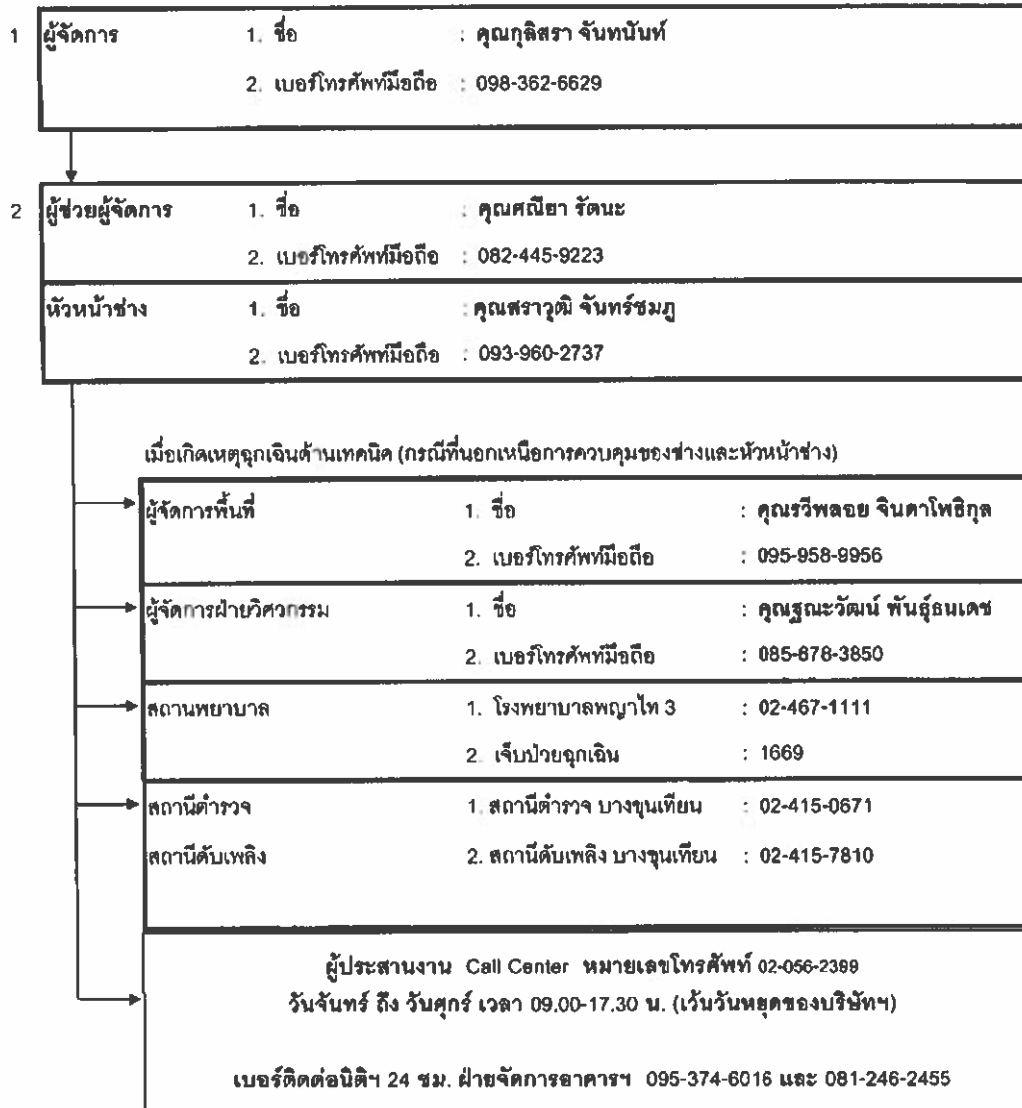

ภาคผนวกที่ 12

กรมธรรม์ประกันภัย



COVER NOTE

No. IB2025/252

Class of Insurance	☒ All Risks	☐ Fire	☐ Motor	☐ Misc.....
	☒ New	☐ Renew		
Subject to the particulars and conditions herein specified and to all the terms, conditions and exclusions of our Company's Policy in use at present, we hereby grant cover as stated below:				
1. Insured Name	นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ วุฒากาศ และ/หรือ เจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้เช่าห้องชุด และ/หรือ บริษัทบริหารอาคารชุดตามสัญญา			
2. Address	เลขที่ 55 ซอยวิ้งวู้ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150			
3. Location of Insured Property	เลขที่ 55, 55/1-979 ตรอกวิ้งวู้ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150			
4. Period of Insurance	31/12/2025 - 31/12/2026			
5. Coverage	As attachment			
6. Sum Insured (THB)	As attachment			
7. Property Insured	As attachment			
8. Deductible (THB)	As attachment			
9. Premium (THB) (Included VAT & Stamp duty)	962,528.13			
10. Producer Name	Howden Maxi Insurance Broker Co.,Ltd.			
11. Period of Cover Note	60 days			
12. Issued Date	30/12/2025			

Authorized Signature



- ประเภท : การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
- ผู้เอาประกันภัย : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ วุฒากาศ และ/หรือ เจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้เช่าห้องชุด และ/หรือ บริษัทบริหารอาคารชุดตามสัญญา
- ที่อยู่ : เลขที่ 55 ซอยวังบัว แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
- สถานที่เอาประกันภัย : เลขที่ 55, 55/1-979 ตรอกวังบัว แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
- สถานที่ใช้เป็น : อาคารชุดพักอาศัย
- ระยะเวลาเอาประกันภัย : 31 ธันวาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569 (เวลา 16.30 น.)
- ทรัพย์สินเอาประกันภัย : 1) ทรัพย์สินส่วนกลางและตามที่ระบุ
สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (รวมฐานราก) รวมถึงส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร โครงสร้างถาวร และไมถาวรต่าง ๆ กระเบื้องหน้าต่างห้องชุด ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีมา พร้อมกับการก่อสร้าง สิ่งติดตั้งติดตั้งถาวร รั้ว กำแพง ประตูรั้ว บ่อน้ำ ยาม ถนน ทางเดิน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เสาอากาศหรือสายล่อฟ้า จานดาวเทียม ฝ้าเพดาน วัสดุปูพื้นหินอ่อน ศาลพระภูมิ สระว่ายน้ำ ไม่รวมถึงน้ำในสระว่ายน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบ ฟิตเนส และศูนย์ออกกำลังกาย รวมถึงอุปกรณ์สวน ส่วนสันทนากการ ส่วนบริการที่จอดรถและระบบต่าง ๆ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งติดตั้งถาวร ลิฟท์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องปั้มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ชิ้นส่วนเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟท์ ระบบความเย็น (รวมถึงน้ำยาทำความเย็น) และระบบต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า (รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าและอื่น ๆ) ระบบแสงสว่าง เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ บ้ายชื่ออาคาร บ้ายโฆษณา บ้ายทุกชนิด ไม้กั้นไม้กระดก พร้อมอุปกรณ์ พร้อมทั้งบอร์ดสแกนลิฟท์เข้า-ออก ทุกชนิด ร้านค้าและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยหรืออยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัย (รวมทั้งทรัพย์สินส่วนของเจ้าของห้องชุดหรือผู้เช่าอาคารชุดที่ได้รับโอนจากเจ้าของโครงการ ทั้งนี้ไม่รวมทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของห้องชุดหรือผู้เช่าอาคารชุดที่จัดหามาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐานเดิม)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,022,069,109.- บาท
- 2) ทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของห้องชุด
ทรัพย์สินส่วนที่เป็นของเจ้าของห้องชุด หรือผู้เช่าอาคาร คั้มครองทรัพย์สินที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งติดตั้งถาวรต่าง ๆ วอลเปเปอร์ ฝ้าบานรวมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และอื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดและ/หรือผู้เช่าห้องชุดที่นำมาตกแต่งเพิ่มเติมภายหลัง ในวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท ต่อห้อง รวม 979 ห้อง
จำนวนเงินเอาประกันภัย 97,900,000.- บาท



หมายเหตุ ภายใต้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยส่วนที่ 2 กรมธรรม์ฉบับนี้ไม่คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของห้องชุด ผู้เช่าห้องชุด เช่น เงิน ทอง ธนบัตร แบบพิมพ์ ตั๋วฉบับเอกสารโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เครื่องเพชร เครื่องประดับมีค่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นต้น

จำนวนเงินเอาประกันภัย : 1,119,969,109.00 บาท
รวมทั้งสิ้น

ความคุ้มครอง : คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากภัยทุกชนิด เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการลุดไหม้หรือการระเบิดเนื่องจากการระดมพล ภัยจากภัยพิบัติ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ ภัยอากาศยาน ภัยจากยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากควัน ภัยไฟฟ้า ภัยจากการประทุ การจลาจล การนัดหยุดงานหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ การชิงทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการจี้แ่งต่ออาณาเขตสถานที่เอาประกันภัย รวมถึงอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก และเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยมิได้คาดหมาย เช่น การตกหล่น การชน การกระแทก ซึ่งมีได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (GIA Form)

หมายเหตุ คุ้มครองเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยจากการประทุ การนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย และจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยการจี้แ่งต่อตัวอาคาร

วงเงินจำกัดความรับผิด : ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยจากน้ำท่วม ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 200,000,000.- บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 500,000,000.- บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

การขยายความคุ้มครอง : การประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้:-

- 1) การลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยการจี้แ่ง (ทส.1.22) ในวงเงินไม่เกิน 100,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลาง)
- 2) ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งถาวร สิ่งตกแต่งอื่น ๆ หรือกระจก (นอกจากกระจกที่ติดตั้งถาวร) (ทส.1.24) ในวงเงินไม่เกิน 100,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย



- 3) ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Machinery / Electrical Breakdown) (ทส.1.17) ในวงเงินไม่เกิน 100,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(ไม่คุ้มครองความเสียหายของหม้อแปลงไฟฟ้า ยี่ห้อ HTT (Dry Type Cast Resin), ถิรไทย และ Electro BAU (EBG))
- 4) ความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Installation) (ทส.1.20) ในวงเงินไม่เกิน 100,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(ไม่คุ้มครองความเสียหายของหม้อแปลงไฟฟ้า ยี่ห้อ HTT (Dry Type Cast Resin), ถิรไทย และ Electro BAU (EBG))
- 5) ความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing Equipment) (ทส.1.19) ในวงเงินไม่เกิน 100,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- 6) ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกภายในสถานที่เอาประกันภัย การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการโจรกรรมต่อสถานที่เอาประกันภัย ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 5,000,000.- บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- 7) ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากลม ฝน ลูกเห็บ น้ำค้างแข็ง หิมะ น้ำท่วม ทหารหรือฝุ่น ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งหามทรัพย์ ซึ่งอยู่กลางแจ้งหรือที่เก็บอยู่ในอาคารโปร่งหรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือต่อรั้ว หรือประตูรั้ว หรือกำแพง ในวงเงินไม่เกิน 30,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- 8) ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินอันเนื่องมาจากการโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำความผิด และจากภัยใด ๆ ก็ตาม ซึ่งมีได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นในกรมธรรม์ (ประกันเงิน ปง.2) และรวมถึงเงินที่อยู่ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะขนส่งภายในอาณาเขตกรุงเทพมหานคร และขยายความคุ้มครองความเสียหายต่อตู้เงิน หรือห้องเงิน หรือต่อสถานที่เอาประกันภัย ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดรวมกัน (ทส.1.26)
ไม่เกิน 5,000,000.- บาทต่ออาคาร ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
*** คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินส่วนกลาง

หมายเหตุ ตู้เงิน หรือห้องเงินมีความหมายรวมถึง ลิ้นชักโต๊ะเก็บเงิน หรือล็อกเกอร์ซึ่งมีการปิด-เปิด โดยระบบกุญแจ และเงินมีความหมายรวมถึง เงินค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคทุกชนิดของนิติบุคคลอาคารชุด และ/หรือของส่วนกลาง และ/หรือของเจ้าของห้องชุดหรือผู้เช่าห้องชุดนำมาฝากไว้เพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภค



ความรับผิดชอบส่วนแรก : ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายส่วนแรกดังนี้:-

ยกเว้น ความรับผิดชอบส่วนแรกสำหรับความเสียหายที่เกิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการลูกไหม้หรือการระเบิดเนื่องจากการระดมธรรมชาติ ภัยอากาศยาน ภัยยานพาหนะ ภัยลูกเห็บ ภัยจากควัน ภัยไฟฟ้า ภัยจากการประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ การชิงทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการจับแะต่ออาณาเขตสถานที่เอาประกันภัย

- 1) 10% ของความเสียหายขั้นต่ำ 20,000.- บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายจากภัยเนื่องจากน้ำ ต่อห้องชุด และต่อผู้เรียกร้องแต่ละราย
- 2) 10% ของความเสียหายขั้นต่ำ 7,500.- บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายจากภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก (Machinery Breakdown) ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment)
- 3) 10% ของความเสียหาย หรือขั้นต่ำ 20,000.- บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วม
- 4) 10% ของความเสียหาย หรือขั้นต่ำ 10,000.- บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยลมพายุ
- 5) 10% ของความเสียหาย หรือขั้นต่ำ 5,000.- บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยต่อกระจก
- 6) 10% ของความเสียหาย หรือขั้นต่ำ 50,000.- บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อลิฟท์ และระบบลิฟท์ จากทุกสาเหตุความเสียหาย
- 7) 10% ของความเสียหาย หรือขั้นต่ำ 5,000.- บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายต่อสิ่งทอหัตถ์ ซึ่งอยู่กลางแจ้งหรือที่เก็บอยู่ในอาคารโปร่งหรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือต่อรั้ว หรือประตูรั้ว หรือกำแพง อันเนื่องมาจากลม ฝน ลูกเห็บ น้ำค้างแข็ง หิมะ น้ำท่วม ทราบหรือฝุ่น
- 8) 10% ของความเสียหาย หรือขั้นต่ำ 300,000.- บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำ และสึนามิ
- 9) 3,000 บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

เงื่อนไขพิเศษ

1. เอกสารแนบท้ายคุ้มครองการชดใช้ตามมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน (Replacement Value Clause)
2. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษทรัพย์สินส่วนบุคคล (Personal Effects Clause) อค./ทส.1.06
ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
3. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการคงไว้ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัย
(Automatic Reinstatement of sum insured clause) อค./ทส.1.07
4. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการสละสิทธิการรับช่วงสิทธิ (Waiver of Subrogation) อค./ทส.1.08
5. เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการโยกย้ายทรัพย์สิน (Removal Clause or Temporary Removal Clause)
วงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
6. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการขนย้ายซากทรัพย์สิน (Debris Removal Clause) อค./ทส.1.09
วงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย



7. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัยต่ำกว่าร้อยละ 80% ของมูลค่าที่แท้จริง (80% Average Clause) อค./ทส.1.11
8. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ภายในอาคาร (All Other Contents Clause) อค./ทส.1.13
9. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าวิชาชีพ (Professional Fees clause) อค./ทส.1.14
วงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
10. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง (Fire Extinguishing Expenses Clause)
วงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
11. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเพิ่มเติมทรัพย์สิน (Capital Additions Clause) อค./ทส.1.21
วงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย
12. เอกสารแนบท้ายคุ้มครองเพิ่มเติมแบบจำกัดจำนวนเงินความรับผิด (Sub Limit) อค./ทส.1.23
13. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกำหนดแต่งตั้งผู้ประเมินสินไหมทดแทน (Approved Adjuster Clause) อค./ทส.1.26
 - McLaren (Thailand) Co., Ltd.
 - Global Adjusting Technical Services (GATS)
 - Extreme Adjusters Co., Ltd.
14. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายระยะเวลาการคุ้มครองโดยอัตโนมัติ (30 วัน) อค./ทส.1.27 (Rate and terms to be agreed)
15. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมายป้ายต่างๆ หรือ สิ่งติดตั้งตั้งตรงตราอื่นๆ นอกอาคาร (Awnings, Blind, Signs or Other Outdoor Fixtured of Fittings of Any Description Clause) อค./ทส.1.29
วงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
16. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการผิดเงื่อนไข (Breach of Conditions Clause) อค./ทส.1.30
17. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการยกเลิกกรมธรรม์ (Cancellation Clause) (30 วัน) อค./ทส.1.31
18. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน อค./ทส.1.33 (Claim Payment on Account Condition)
19. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและข้อมูล อค./ทส.1.34
(Cost of Rewriting Records Clause) (Limit 30,000,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
20. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว อค./ทส.1.35
(Cost of Temporary Protection Clause) (Limit 30,000,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
21. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเจตนา อค./ทส.1.36 (Deliberate Damage Clause)
22. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า (ทส.1.20)
23. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับทรัพย์สินของบุคคลอื่นๆ อค./ทส.1.38
24. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกระทำผิดพลาดและการละเลยการกระทำตามหน้าที่ อค./ทส.1.39
(Errors and Omission Clause)
25. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (Escalation) อค./ทส.1.40
วงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย
26. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายแรงงาน อค./ทส.1.41 (20% of repair cost)
27. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อการตกแต่ง (Growing Tree) อค./ทส.1.43
วงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 20,000 บาทต่อต้น และไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
28. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าเสียหายในการยับยั้งหรือระงับภัย (Inhibition Costs) อค./ทส.1.45
วงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
29. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการแจ้งความเสียหาย (30 วัน) อค./ทส.1.50 (Loss Notification Clause 30 days)
30. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการแจ้งการใช้สถานที่เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน อค./ทส.1.51 (Mis-Description Clause)



31. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยสิ่งปลูกสร้างภายนอกสถานที่เอาประกันภัย (Outside Building) อค./ทส.1.55
32. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยอาคาร (Premises Clause) อค./ทส.1.57
33. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยสาธารณูปโภค (Telephone, Gas, Water Main) อค./ทส.1.62
34. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเหตุแห่งความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ใต้ฝุ่น และมรสุมภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง (72 Hours – Earthquake, Flood, Windstorm, Typhoon and Monsoon) อค./ทส.1.63
35. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการรั่วไหลของน้ำจากระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler Leakage) อค./ทส.1.64
36. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหาย (Sue and Labour) อค./ทส.1.67
วงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
37. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการตกแต่งส่วนภูมิสถาปัตย์นอกอาคาร (External Landscaping Clause) อค./ทส.1.71
วงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
38. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญภัยดับเพลิง (Fire Brigade Charges Clause) อค./ทส.1.72
วงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
39. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยคำสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (Public Authorities Clause) อค./ทส.1.73
40. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการประเมินความเสียหาย (Appraisal Clause) อค./ทส.1.75
41. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัยจากน้ำท่วม
42. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำ และสึนามิ

ข้อยกเว้นพิเศษ

1. War and Terrorism Exclusion Clause (อค./ทส.1.69)
2. Sanctions Limitation and Exclusion Clause (ทส.001)
3. Computer System and Cyber Loss Exclusion Endorsement (ทส.1.28)
4. Communicable Disease Endorsement Clause (Type 6)
5. Transmission and Distribution Lines Exclusion
6. Nuclear Energy Risk Exclusion

บริษัทรับประกันภัย	: บริษัท แอช่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)	สัดส่วน 70% of 100%
	บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	สัดส่วน 30% of 100%



COVER NOTE

No. IB2025/253

Class of Insurance	☐ All Risks	☐ Fire	☐ Motor	☒ Misc. <u>Public Liability</u>
☒ New	☐ Renew			
Subject to the particulars and conditions herein specified and to all the terms, conditions and exclusions of our Company's Policy in use at present, we hereby grant cover as stated below:				
1. Insured Name	นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ วุฒากาศ			
2. Address	เลขที่ 55 ซอยวิ้งวู้ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150			
3. Location of Insured Property	เลขที่ 55, 55/1-979 ตรอกวิ้งวู้ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150			
4. Period of Insurance	31/12/2025 - 31/12/2026			
5. Coverage	As attachment			
6. Sum Insured (THB)	As attachment			
7. Property Insured	As attachment			
8. Deductible (THB)	As attachment			
9. Premium (THB) (Included VAT & Stamp duty)	37,599.80			
10. Producer Name	Howden Maxi Insurance Broker Co.,Ltd.			
11. Period of Cover Note	60 days			
12. Issued Date	30/12/2025			

Authorized Signature

Public



- ประเภท : การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
- ผู้เอาประกันภัย : นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ วุฒากาศ
- ที่อยู่ : เลขที่ 55 ซอยวิ่งวู้ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
- สถานที่เอาประกันภัย : เลขที่ 55, 55/1-979 ตรอกวิ่งวู้ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
- สถานที่ใช้เป็น : อาคารชุดพักอาศัย
- อาณาเขตความคุ้มครอง : ภายในสถานที่เอาประกันภัย
- ขอบเขตอำนาจศาล : ประเทศไทย
- ขอบเขตอำนาจศาล : กฎหมายไทย
- ระยะเวลาเอาประกันภัย : 31 ธันวาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569 (เวลา 16.30 น.)
- ความคุ้มครอง : บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัยภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซึ่งระบุในข้อเสนอประกันภัย สำหรับ
1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 2. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
- หมายเหตุ ขยายความคุ้มครองถึงผู้เช่าสถานที่ และ/หรือ เจ้าของห้องชุด ภายในอาคารของผู้เอาประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Unit Owner and Tenant Treat as Third-Party Clause)
- จำนวนเงินจำกัด : ไม่เกิน 50,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
- ความรับผิด



ความรับผิดชอบส่วนแรก : ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบความสูญเสียหรือเสียหายส่วนแรกดังนี้:-

- 1) ไม่มี ความรับผิดชอบส่วนแรกสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอก
- 2) 3,000 บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกจากสาเหตุอื่น ๆ
- 3) 10% ของความเสียหาย หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันมีสาเหตุมาจากภัยเนื่องจากน้ำ ต่อห้องชุด และต่อผู้เรียกร้องแต่ละราย

เงื่อนไขพิเศษ

1. เอกสารแนบท้ายความรับผิดชอบจากป้ายนีออนและป้ายโฆษณา แบบ รบ.102 (Neon sign and Sign board Liability Clause) (Limit 5,000,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
2. เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความรับผิดชอบอันเกิดจากสถานที่จอดรถ(Car Park Liability Extension Clause) (ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน และ ไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) (Excluded Theft Loss)
3. เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน (Cross Extension Clause)
4. Defective Sanitary Arrangement Extension Clause (เอกสารแนบท้ายความรับผิดชอบอันเกิดจากสุขภัณฑ์บกพร่อง)
5. Fire and Explosion Extension Clause
6. เอกสารแนบท้ายจำกัดความรับผิดชอบอันเกิดจากการให้การปฐมพยาบาลโดยผู้เอาประกันภัย แบบ รบ.104 (First Aid Facilities by Insured Limit Clause) (ภายในวงเงินความรับผิดชอบรวมกันไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคน และ 5,000,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
7. เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความรับผิดชอบอันเกิดจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ แบบ รบ.004 (Food and Drink Poisoning Liability Extension Clause) (ภายในวงเงินความรับผิดชอบรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
8. Lifts, Escalators, Elevators, Hoists of other Plants Extension Clause (ภายในวงเงินความรับผิดชอบรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
9. เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการ แบบ รบ.008 (Premises Medical Payment Extension Clause) (ภายในวงเงินความรับผิดชอบรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 5,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
10. Social Club & Other Welfare Activities Clause (ภายในวงเงินความรับผิดชอบรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 5,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
11. เอกสารแนบท้ายจำกัดความรับผิดชอบอันเกิดจากสระว่ายน้ำ แบบ รบ.103 (Swimming Pool Liability Limit Clause) (ภายในวงเงินความรับผิดชอบรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 5,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

12. Sport Facilities, Fitness Center and Health Club Liability Clause
(ภายในวงเงินความรับผิดชอบรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 5,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
13. Unit Owner and Tenant treat as third party Clause
14. Sudden and accidental pollution extension Clause (Limit of Liability Bht.5,000,000 aoa/agg)
15. Unforeseen object Dropping Endorsement
16. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายระยะเวลาการคุ้มครองโดยอัตโนมัติ 30 วัน
(Automatic Extension Period of Insurance 30 days) (subject to terms and conditions to be agreed)
(โดยอัตราและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ จะตกลงในภายหลัง)
17. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการยกเลิกกรมธรรม์ 30 วัน (Cancellation Clause 30 วัน)
18. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกระทำผิดพลาดและการละเลยการกระทำตามหน้าที่
(Errors and Omission Clause)
19. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการแจ้งความเสียหาย 30 วัน (Loss Notification Clause 30 days)
20. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการแจ้งการใช้สถานที่เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน (Mis-Description Clause)
21. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการละสิทธิการรับช่วงสิทธิ (Waiver of Subrogation Clause)
22. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกำหนดแต่งตั้งผู้ประเมินสินไหมทดแทน (Approved Adjuster Clause)
 - McLaren (Thailand) Co., Ltd.
 - Global Adjusting Technical Services (GATS)
 - Extreme Adjusters Co., Ltd.

ข้อยกเว้นพิเศษ

1. **Cyber Risk Exclusion Clause (Ror Bor. 201)**
2. **Date Information Recognition Exclusion Clause (Ror Bor. 202)**
3. **War and Terrorism Exclusion Clause**
4. **Communicable Disease Exclusion (Type 7)**

บริษัทรับประกันภัย	: บริษัท แอกราประกันภัย จำกัด (มหาชน)	สัดส่วน 70% of 100%
	บริษัท ชุมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	สัดส่วน 30% of 100%

ภาคผนวกที่ 13

เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENV AND CONSULTANT CO., LTD.

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอเดีย กรุณาฯ
Client : 55 อาคารไอริศ ถนนราชพฤกษ์ แขวงสามยุค เขตหนองแขม
ที่อยู่ : 89 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน 10150
Address : 89 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน 10150
ข้อมูลติดต่อ : โทร 0 2649 1164 e-mail : engineer-with-the-work-as-usual@idco.co.th
Contact Information : โทร 0 2649 1164 e-mail : engineer-with-the-work-as-usual@idco.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอเดีย กรุณาฯ
Sample Site : นิติบุคคลอาคารชุด ไอเดีย กรุณาฯ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
Sample Type : น้ำประปา
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
Sampling Date : 9 มิถุนายน 2569

ผู้รับวิเคราะห์ : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Analysing by : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่รับวิเคราะห์ : 9 มิถุนายน 2569
Received Date : 9 มิถุนายน 2569
ผู้วิเคราะห์ : 9-15 มิถุนายน 2569
Analyse Date : 9-15 มิถุนายน 2569
วันที่ออกใบวิเคราะห์ : 16 มิถุนายน 2569
Issue Date : 16 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบวิเคราะห์ : 090626-00145-1
Report No. : 090626-00145-1
ชื่อไฟล์ : 502953.09-502954.09
Sample Name : 502953.09-502954.09

Parameter	Unit	วิธีการทางเคมี	ผลการวิเคราะห์		Std.
			ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	
pH	-	APHA, AWWA, Part 4500-H ₊ B. (colorimetric)	7.8	7.1	5.0-9.0
Total Dissolved Solids	mg/L	APHA, AWWA, Part 2540-G (Direct gravimetric)	497	242	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	APHA, AWWA, Part 2540-D (Filtered gravimetric)	172	36	≤ 50
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	APHA, AWWA, Part 5210 B, 5200-5.1 (5 Day BOD Test, Membrane Electrode)	1.01	0.7	≤ 20
Ammonia	mg/L	APHA, AWWA, Part 4500-N ₃ B. (inductometric)	1.1	< 1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	APHA, AWWA, Part 4500-Norg B. (Kjeldahl)	61.08	20.08	≤ 15
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, Part 5520 B. (Liquid-Liquid, Partition Coefficient)	6.67	< 5	≤ 20

หมายเหตุ :
1. ผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2567
2. APHA, AWWA, WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC : APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Mr. Nattakorn Nakachet) อนุมัติโดย : (Mr. Nattakorn Nakachet)
Reviewed By : Laboratory Staff Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENV AND CONSULTANT CO., LTD.

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอเดีย กรุณาฯ
Client : 55 อาคารไอริศ ถนนราชพฤกษ์ แขวงสามยุค เขตหนองแขม
ที่อยู่ : 89 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน 10150
Address : 89 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน 10150
ข้อมูลติดต่อ : โทร 0 2649 1164 e-mail : engineer-with-the-work-as-usual@idco.co.th
Contact Information : โทร 0 2649 1164 e-mail : engineer-with-the-work-as-usual@idco.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอเดีย กรุณาฯ
Sample Site : นิติบุคคลอาคารชุด ไอเดีย กรุณาฯ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
Sample Type : น้ำประปา
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
Sampling Date : 9 มิถุนายน 2569

ผู้รับวิเคราะห์ : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Analysing by : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่รับวิเคราะห์ : 9 มิถุนายน 2569
Received Date : 9 มิถุนายน 2569
ผู้วิเคราะห์ : 9-15 มิถุนายน 2569
Analyse Date : 9-15 มิถุนายน 2569
วันที่ออกใบวิเคราะห์ : 16 มิถุนายน 2569
Issue Date : 16 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบวิเคราะห์ : 090626-00145-2
Report No. : 090626-00145-2
ชื่อไฟล์ : 502953.09-502954.09
Sample Name : 502953.09-502954.09

Parameter	Unit	วิธีการทางเคมี	ผลการวิเคราะห์		Std.
			ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	
pH	-	APHA, AWWA, Part 4500-H ₊ B. (colorimetric)	7.8	7.1	5.0-9.0
Total Dissolved Solids	mg/L	APHA, AWWA, Part 2540-G (Direct gravimetric)	497	242	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	APHA, AWWA, Part 2540-D (Filtered gravimetric)	172	36	≤ 50
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	APHA, AWWA, Part 5210 B, 5200-5.1 (5 Day BOD Test, Membrane Electrode)	1.01	0.7	≤ 20
Ammonia	mg/L	APHA, AWWA, Part 4500-N ₃ B. (inductometric)	1.1	< 1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	APHA, AWWA, Part 4500-Norg B. (Kjeldahl)	61.08	20.08	≤ 15
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, Part 5520 B. (Liquid-Liquid, Partition Coefficient)	6.67	< 5	≤ 20

หมายเหตุ :
1. ผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2567
2. APHA, AWWA, WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC : APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Mr. Nattakorn Nakachet) อนุมัติโดย : (Mr. Nattakorn Nakachet)
Reviewed By : Laboratory Staff Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENV AND CONSULTANT CO., LTD.

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอเดีย กรุณาฯ
Client : 55 อาคารไอริศ ถนนราชพฤกษ์ แขวงสามยุค เขตหนองแขม
ที่อยู่ : 89 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน 10150
Address : 89 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน 10150
ข้อมูลติดต่อ : โทร 0 2649 1164 e-mail : engineer-with-the-work-as-usual@idco.co.th
Contact Information : โทร 0 2649 1164 e-mail : engineer-with-the-work-as-usual@idco.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอเดีย กรุณาฯ
Sample Site : นิติบุคคลอาคารชุด ไอเดีย กรุณาฯ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
Sample Type : น้ำประปา
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
Sampling Date : 9 มิถุนายน 2569

ผู้รับวิเคราะห์ : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Analysing by : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่รับวิเคราะห์ : 9 มิถุนายน 2569
Received Date : 9 มิถุนายน 2569
ผู้วิเคราะห์ : 9-15 มิถุนายน 2569
Analyse Date : 9-15 มิถุนายน 2569
วันที่ออกใบวิเคราะห์ : 16 มิถุนายน 2569
Issue Date : 16 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบวิเคราะห์ : 090626-00145-3
Report No. : 090626-00145-3
ชื่อไฟล์ : 502953.09-502954.09
Sample Name : 502953.09-502954.09

Parameter	Unit	วิธีการทางเคมี	ผลการวิเคราะห์		Std.
			ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9100-A (Membrane Filter)	< 1.0	< 1.0	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9100-A (Membrane Filter)	< 1.0	< 1.0	≤ 10
Escherichia coli	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9100-A (Membrane Filter)	< 1.0	< 1.0	≤ 10

หมายเหตุ :
1. ผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2567
2. APHA, AWWA, WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC : APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Mr. Nattakorn Nakachet) อนุมัติโดย : (Mr. Nattakorn Nakachet)
Reviewed By : Laboratory Staff Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENV AND CONSULTANT CO., LTD.

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอเดีย กรุณาฯ
Client : 55 อาคารไอริศ ถนนราชพฤกษ์ แขวงสามยุค เขตหนองแขม
ที่อยู่ : 89 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน 10150
Address : 89 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน 10150
ข้อมูลติดต่อ : โทร 0 2649 1164 e-mail : engineer-with-the-work-as-usual@idco.co.th
Contact Information : โทร 0 2649 1164 e-mail : engineer-with-the-work-as-usual@idco.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอเดีย กรุณาฯ
Sample Site : นิติบุคคลอาคารชุด ไอเดีย กรุณาฯ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
Sample Type : น้ำประปา
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
Sampling Date : 9 มิถุนายน 2569

ผู้รับวิเคราะห์ : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Analysing by : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่รับวิเคราะห์ : 9 มิถุนายน 2569
Received Date : 9 มิถุนายน 2569
ผู้วิเคราะห์ : 9-15 มิถุนายน 2569
Analyse Date : 9-15 มิถุนายน 2569
วันที่ออกใบวิเคราะห์ : 16 มิถุนายน 2569
Issue Date : 16 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบวิเคราะห์ : 090626-00145-4
Report No. : 090626-00145-4
ชื่อไฟล์ : 502953.09-502954.09
Sample Name : 502953.09-502954.09

Parameter	Unit	วิธีการทางเคมี	ผลการวิเคราะห์		Std.
			ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9100-A (Membrane Filter)	< 1.0	< 1.0	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9100-A (Membrane Filter)	< 1.0	< 1.0	≤ 10
Escherichia coli	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9100-A (Membrane Filter)	< 1.0	< 1.0	≤ 10

หมายเหตุ :
1. ผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2567
2. APHA, AWWA, WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC : APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Mr. Nattakorn Nakachet) อนุมัติโดย : (Mr. Nattakorn Nakachet)
Reviewed By : Laboratory Staff Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

โครงการ IDEO S11

SLECCO บริษัท สเปเชียล แอ็บ เอ็นวี คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENV AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

Client: บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน)
Address: 55 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310
Contact Information: โทร 0 2569 1144 e-mail: engineer-with-the-work@amanda.co.th
Sampling Site: บ้านนาเกลือ
Sample Type: Water sample
Sampling Date: 12 ตุลาคม 2569

ผู้วิเคราะห์: วิศวกรสิ่งแวดล้อม
Analyst: วิศวกรสิ่งแวดล้อม
Received Date: 12 ตุลาคม 2569
Analysis Date: 12 ตุลาคม 2569
Issue Date: 12 ตุลาคม 2569
Report No.: S11-001-2569

Parameter	Unit	Method	Result	Std.
Total Coliform Bacteria	CFU/100ml	MPN-100ml	14.5 %	0.1
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	MPN-100ml	0.1	0.1

หมายเหตุ: 1. ผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่มตามมาตรฐานของกรมอนามัย พ.ศ. 2567
2. APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย: (Mr. Natchanon Sukasat) Laboratory Staff
อนุมัติโดย: (Mr. Mopet Amornuchit) Laboratory Manager

This report must not be altered, copied, or disclosed without prior authorization.
Any copying, alteration, modification, or alteration of any number or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แอ็บ เอ็นวี คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENV AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

Client: บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน)
Address: 55 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310
Contact Information: โทร 0 2569 1144 e-mail: engineer-with-the-work@amanda.co.th
Sampling Site: บ้านนาเกลือ
Sample Type: Water sample
Sampling Date: 12 ตุลาคม 2569

ผู้วิเคราะห์: วิศวกรสิ่งแวดล้อม
Analyst: วิศวกรสิ่งแวดล้อม
Received Date: 12 ตุลาคม 2569
Analysis Date: 12 ตุลาคม 2569
Issue Date: 12 ตุลาคม 2569
Report No.: S11-001-2569

Parameter	Unit	Method	Result	Std.
Total Coliform Bacteria	CFU/100ml	MPN-100ml	14.5 %	0.1
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	MPN-100ml	0.1	0.1

หมายเหตุ: 1. ผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่มตามมาตรฐานของกรมอนามัย พ.ศ. 2567
2. APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. I.S. 9001:2015 โดยบริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองจากกรมการค้าต่างประเทศ
4. NIT = Not Detectable ไม่พบเชื้อโรค

ตรวจสอบโดย: (Mr. Natchanon Sukasat) Laboratory Staff
อนุมัติโดย: (Mr. Mopet Amornuchit) Laboratory Manager

This report must not be altered, copied, or disclosed without prior authorization.
Any copying, alteration, modification, or alteration of any number or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แอ็บ เอ็นวี คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENV AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

Client: บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน)
Address: 55 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310
Contact Information: โทร 0 2569 1144 e-mail: engineer-with-the-work@amanda.co.th
Sampling Site: บ้านนาเกลือ
Sample Type: Water sample
Sampling Date: 12 ตุลาคม 2569

ผู้วิเคราะห์: วิศวกรสิ่งแวดล้อม
Analyst: วิศวกรสิ่งแวดล้อม
Received Date: 12 ตุลาคม 2569
Analysis Date: 12 ตุลาคม 2569
Issue Date: 12 ตุลาคม 2569
Report No.: S11-001-2569

Parameter	Unit	Method	Result	Std.
pH	-	APHA, AWWA, WEF 9100-B.1 (Disturbance)	7.0	6.1
Total Dissolved Solids	mg/l	APHA, AWWA, WEF 2540 C. (Disturbance)	102	364
Total Suspended Solids	mg/l	APHA, AWWA, WEF 2540 D. (Disturbance)	41	34
Dissolved Oxygen (mg/l)	mg/l	APHA, AWWA, WEF 9100-C.1 (Disturbance)	4.7	4.2
Hardness	mg/l	APHA, AWWA, WEF 9100-D.1 (Disturbance)	1.0	1.0
Total Hardness (mg/l)	mg/l	APHA, AWWA, WEF 9100-D.1 (Disturbance)	40.12	31.26
OD & Freeze	mg/l	APHA, AWWA, WEF 9100-E.1 (Disturbance)	1.00	1.0

หมายเหตุ: 1. ผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่มตามมาตรฐานของกรมอนามัย พ.ศ. 2567
2. APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย: (Mr. Natchanon Sukasat) Laboratory Staff
อนุมัติโดย: (Mr. Mopet Amornuchit) Laboratory Manager

This report must not be altered, copied, or disclosed without prior authorization.
Any copying, alteration, modification, or alteration of any number or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แอ็บ เอ็นวี คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENV AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

Client: บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน)
Address: 55 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310
Contact Information: โทร 0 2569 1144 e-mail: engineer-with-the-work@amanda.co.th
Sampling Site: บ้านนาเกลือ
Sample Type: Water sample
Sampling Date: 12 ตุลาคม 2569

ผู้วิเคราะห์: วิศวกรสิ่งแวดล้อม
Analyst: วิศวกรสิ่งแวดล้อม
Received Date: 12 ตุลาคม 2569
Analysis Date: 12 ตุลาคม 2569
Issue Date: 12 ตุลาคม 2569
Report No.: S11-001-2569

Parameter	Unit	Method	Result	Std.
pH	-	APHA, AWWA, WEF 9100-B.1 (Disturbance)	7.0	6.1
Total Dissolved Solids	mg/l	APHA, AWWA, WEF 2540 C. (Disturbance)	102	364
Total Suspended Solids	mg/l	APHA, AWWA, WEF 2540 D. (Disturbance)	41	34
Dissolved Oxygen (mg/l)	mg/l	APHA, AWWA, WEF 9100-C.1 (Disturbance)	4.7	4.2
Hardness	mg/l	APHA, AWWA, WEF 9100-D.1 (Disturbance)	1.0	1.0
Total Hardness (mg/l)	mg/l	APHA, AWWA, WEF 9100-D.1 (Disturbance)	40.12	31.26
OD & Freeze	mg/l	APHA, AWWA, WEF 9100-E.1 (Disturbance)	1.00	1.0

หมายเหตุ: 1. ผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่มตามมาตรฐานของกรมอนามัย พ.ศ. 2567
2. APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย: (Mr. Natchanon Sukasat) Laboratory Staff
อนุมัติโดย: (Mr. Mopet Amornuchit) Laboratory Manager

This report must not be altered, copied, or disclosed without prior authorization.
Any copying, alteration, modification, or alteration of any number or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

โครงการ IDEO S11

[illegible]



บริษัท สเปเชียล แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
SPECIAL ARENA AND CONSULTANT CO., LTD.

page 3 of 3

รายงานวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้วิเคราะห์	นิติบุคคล บริษัท ไทย เทคโนโลยี จำกัด	ผู้รับวิเคราะห์	นางสาววิภาดา สอนานนท์
E-Mail		Sample No.	
ที่อยู่	85 ซอยสุขุมวิท 1 ถนนราชพฤกษ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10761	วันที่รับตัวอย่าง	11 มีนาคม 2569
Address	เลขที่ 85 ซอยสุขุมวิท 1 ถนนราชพฤกษ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10761	Received Date	
ข้อมูลติดต่อ	โทร 02-2649 0844 ext. 101 engineer@thai-tech.co.th, 02-2649 0844	วันที่วิเคราะห์	11-17 มีนาคม 2569
Contact Information		จำนวนตัวอย่าง	10 ชิ้นตาม 2569
การเก็บตัวอย่าง	นิติบุคคล บริษัท ไทย เทคโนโลยี จำกัด	วันที่ส่งมอบผล	18 มีนาคม 2569
Sampling Site		Location	
ประเภทตัวอย่าง	ดินปนตะกอน	ขนาดพื้นที่วิเคราะห์	118326.00014
Sample Type		ผู้ตรวจ	
วันที่เก็บตัวอย่าง	11 มีนาคม 2569	ผู้แปลผล	นางวิภาดา
Sampling Date		Sample Name	

Parameters	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	NB Results	
			Method	Unit
			10.00 %	
Total Chloride Moisture	g/g (100%)	APHA Chlorimetric	~ 0	~ 0
Free Chloride Moisture	g/g (100%)	APHA Chlorimetric	~ 0	~ 0
Appearance		Physical Test	~ 0	~ 0

หมายเหตุ

1. " ผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบดินปนตะกอนตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กรมการค้าต่างประเทศ) กระทรวงพาณิชย์

วิธีวิเคราะห์ที่ใช้คือวิธีตามข้อ 1

2. " APHA, 18th ed. 1995. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

3. " มาตรฐานวิธีทดสอบดินปนตะกอนตามข้อกำหนด APHA, 18th ed. 1995. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

4. " N/A = Not Applicable / ไม่สามารถวิเคราะห์ได้

นางสาววิภาดา สอนานนท์

Reviewed By

Dr. Margaret Ansechondl

Signature

Analyst



นางสาววิภาดา สอนานนท์

Reviewed By

Dr. Margaret Ansechondl

Signature

Analyst

This report should not be destroyed. (This report should not be destroyed without prior authorization.)

รายงานผลการวิเคราะห์ไม่ควรทำลาย (รายงานผลการวิเคราะห์ไม่ควรทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต)

โครงการ IDEO S11

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
4191-42-31-32 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11120
4191-42-31-32 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11120
Tel: 02-5647751 Fax: 02-5647752 E-mail: info@slecco.com

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

Page 10-1

ผู้ว่าโครงการ : บริษัท ออโตมอติฟ เทคโนโลยี จำกัด
Client : บริษัท ออโตมอติฟ เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ : 55 หมู่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Address : หมู่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ติดต่อ : โทร 0 2669 1144 (Home) : English with.thai@enviandconsultant.co.th
Contact Information : โทร 0 2669 1144 (Home) : English with.thai@enviandconsultant.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริษัท ออโตมอติฟ เทคโนโลยี จำกัด
Sampling Site : บริษัท ออโตมอติฟ เทคโนโลยี จำกัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหย
Sample Type : น้ำระเหย
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 ตุลาคม 2569
Sampling Date : 16 ตุลาคม 2569

Parameters	Unit	วิธีการวิเคราะห์ Methods	ค่าที่ตรวจพบ ค่าเฉลี่ย AB	ค่าที่ตรวจพบ ค่าสูงสุด AB	Std. Dev.
pH		APHA, AWWA, Part 4500-B (Electrometric)	7.0	6.7	5.5 - 8.0
Total Dissolved Solids	mg/L	APHA, AWWA, Part 2540 C (Gravimetric at 180 °C)	210	200	5 - 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	APHA, AWWA, Part 2540 D (Gravimetric at 102-103 °C)	30	10	5 - 30
Biological Oxygen Demand	mg/L	APHA, AWWA, Part 5210 B, 5210 C, 5210 D (5-Day BOD Test, Membrane Electrode)	ND	ND	5 - 10
Sulfide	mg/L	APHA, AWWA, Part 4500-S ₂ -F (Colorimetric)	ND	ND	5 - 10
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	APHA, AWWA, Part 4500-N ₃ -B (Distillation)	ND	ND	5 - 10
Oil & Grease	mg/L	(Liquid & Solid, Petroleum Grease)	ND	ND	5 - 10

- หมายเหตุ :
1. "ND" หมายถึง ค่าที่ตรวจพบต่ำกว่าขีดจำกัดการตรวจพบของวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้
2. "APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2013

ตรวจสอบโดย : (Mr. Natchanon Sakulchai)
Reviewed By : Laboratory Staff
S-135-0-0000
This report must not be reprinted, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
4191-42-31-32 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11120
4191-42-31-32 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11120
Tel: 02-5647751 Fax: 02-5647752 E-mail: info@slecco.com

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

Page 10-2

ผู้ว่าโครงการ : บริษัท ออโตมอติฟ เทคโนโลยี จำกัด
Client : บริษัท ออโตมอติฟ เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ : 55 หมู่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Address : หมู่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ติดต่อ : โทร 0 2669 1144 (Home) : English with.thai@enviandconsultant.co.th
Contact Information : โทร 0 2669 1144 (Home) : English with.thai@enviandconsultant.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริษัท ออโตมอติฟ เทคโนโลยี จำกัด
Sampling Site : บริษัท ออโตมอติฟ เทคโนโลยี จำกัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหย
Sample Type : น้ำระเหย
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 ตุลาคม 2569
Sampling Date : 16 ตุลาคม 2569

Parameters	Unit	วิธีการวิเคราะห์ Methods	ค่าที่ตรวจพบ ค่าเฉลี่ย AB	ค่าที่ตรวจพบ ค่าสูงสุด AB	Std. Dev.
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B (MPN Test)	ND	ND	5 - 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B (Membrane Filter Technique)	ND	ND	5 - 10

- หมายเหตุ :
1. "ND" หมายถึง ค่าที่ตรวจพบต่ำกว่าขีดจำกัดการตรวจพบของวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้
2. "APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2013
3. "1.2 หมายถึง ค่าที่ตรวจพบต่ำกว่าขีดจำกัดการตรวจพบของวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้
4. ND = (Not Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ตรวจสอบโดย : (Mr. Natchanon Sakulchai)
Reviewed By : Laboratory Staff
S-135-0-0000
This report must not be reprinted, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
4191-42-31-32 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11120
4191-42-31-32 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11120
Tel: 02-5647751 Fax: 02-5647752 E-mail: info@slecco.com

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

Page 10-3

ผู้ว่าโครงการ : บริษัท ออโตมอติฟ เทคโนโลยี จำกัด
Client : บริษัท ออโตมอติฟ เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ : 55 หมู่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Address : หมู่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ติดต่อ : โทร 0 2669 1144 (Home) : English with.thai@enviandconsultant.co.th
Contact Information : โทร 0 2669 1144 (Home) : English with.thai@enviandconsultant.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริษัท ออโตมอติฟ เทคโนโลยี จำกัด
Sampling Site : บริษัท ออโตมอติฟ เทคโนโลยี จำกัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหย
Sample Type : น้ำระเหย
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 ตุลาคม 2569
Sampling Date : 16 ตุลาคม 2569

Parameters	Unit	วิธีการวิเคราะห์ Methods	ค่าที่ตรวจพบ ค่าเฉลี่ย AB	ค่าที่ตรวจพบ ค่าสูงสุด AB	Std. Dev.
Soluble Solids	mg/L	APHA, AWWA, Part 2540 F (Soluble Solids)	ND	ND	5 - 10
Apparent	mg/L	Physical Test	ND	ND	5 - 10

- หมายเหตุ :
1. "ND" หมายถึง ค่าที่ตรวจพบต่ำกว่าขีดจำกัดการตรวจพบของวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้
2. "APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2013

ตรวจสอบโดย : (Mr. Natchanon Sakulchai)
Reviewed By : Laboratory Staff
S-135-0-0000
This report must not be reprinted, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
4191-42-31-32 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11120
4191-42-31-32 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11120
Tel: 02-5647751 Fax: 02-5647752 E-mail: info@slecco.com

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

Page 10-1

ผู้ว่าโครงการ : บริษัท ออโตมอติฟ เทคโนโลยี จำกัด
Client : บริษัท ออโตมอติฟ เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ : 55 หมู่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Address : หมู่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ติดต่อ : โทร 0 2669 1144 (Home) : English with.thai@enviandconsultant.co.th
Contact Information : โทร 0 2669 1144 (Home) : English with.thai@enviandconsultant.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริษัท ออโตมอติฟ เทคโนโลยี จำกัด
Sampling Site : บริษัท ออโตมอติฟ เทคโนโลยี จำกัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหย
Sample Type : น้ำระเหย
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 ตุลาคม 2569
Sampling Date : 16 ตุลาคม 2569

Parameters	Unit	วิธีการวิเคราะห์ Methods	ค่าที่ตรวจพบ ค่าเฉลี่ย AB	ค่าที่ตรวจพบ ค่าสูงสุด AB	Std. Dev.
pH		APHA, AWWA, Part 4500-B (Electrometric)	7.0	6.5	5.5 - 8.0
Total Dissolved Solids	mg/L	APHA, AWWA, Part 2540 C (Gravimetric at 180 °C)	210	200	5 - 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	APHA, AWWA, Part 2540 D (Gravimetric at 102-103 °C)	30	10	5 - 30
Biological Oxygen Demand	mg/L	APHA, AWWA, Part 5210 B, 5210 C, 5210 D (5-Day BOD Test, Membrane Electrode)	ND	ND	5 - 10
Sulfide	mg/L	APHA, AWWA, Part 4500-S ₂ -F (Colorimetric)	ND	ND	5 - 10
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	APHA, AWWA, Part 4500-N ₃ -B (Distillation)	ND	ND	5 - 10
Oil & Grease	mg/L	(Liquid & Solid, Petroleum Grease)	ND	ND	5 - 10

- หมายเหตุ :
1. "ND" หมายถึง ค่าที่ตรวจพบต่ำกว่าขีดจำกัดการตรวจพบของวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้
2. "APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2013
3. "1.2 หมายถึง ค่าที่ตรวจพบต่ำกว่าขีดจำกัดการตรวจพบของวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้
4. ND = (Not Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ตรวจสอบโดย : (Mr. Natchanon Sakulchai)
Reviewed By : Laboratory Staff
S-135-0-0000
This report must not be reprinted, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

โครงการ IDEO S11

[illegible]

ภาคผนวกที่ 14

ใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เรียนที่มอบไว้ในใบประกอบการพิจารณาเอกสาร เลขที่... ๙๘, ๒๕๕๘
 ๖๖ มติที่ ๖ (มติที่ ๖) การพิจารณา (มติที่ ๖)

๑. ผู้ให้บริการฯ จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและกีดขวางการเข้าถึงข้อมูลและประวัติการติดต่อของข้อมูลลูกค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบที่ลูกค้าใช้ได้ในความถี่ที่น้อยลงเมื่อเทียบกับกรณีอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของกฎหมาย ๒๕๕๙

๒. ผู้ให้บริการอาจต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการวางผังชุมชนแล้วที่ 1/4 ๒๕๐๘/๑๑๔๓
ฉบับที่ ๑๓ การกฎาคม ๒๕๕๖

๒.๖ บริษัทฯ ขอฝากความไว้ให้กับคณะที่ปรึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในมติที่ประชุม เพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

[illegible]

๒๓. บริษัทฯ ได้ออกรายงานและข้อมูลทางการเงินและงบการเงินให้ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

๒๔ บริษัทฯ คือหน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจของรัฐที่บริหารเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องในการดำเนินงานกับวิสาหกิจของรัฐหรือเอกชนที่บริหารโดยเอกชนที่บริหาร

๒๕. บริษัทฯ ขอเสนอให้พิจารณาการเพิ่มเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการ เพื่อจูงใจกรรมการและ
คณะผู้บริหารในการเพิ่มผลกำไร

๒๒. ใ้พิจารณาถึงระดับการก่อมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครในโครงการวิจัยพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญห
 ความสับสนของระดับความหนาแน่น การปนเปื้อนในชั้นบรรยากาศ

๒๓ เกษียณ คือเลิกจ้างเมื่อเกษียณหรือตามสัญญาจ้างในกรณีที่พ้นอายุจ้างตามสัญญาจ้าง
ผลการเจรจาอยู่ในโครงการฯ ๕

๒๔ บริษัท ดิจิทัลทีเคอี CCTV หรือบริษัทผู้ควบคุมระบบการจราจรทางรถไฟที่สถานีรถไฟ
จังหวัดอุตรดิตถ์ (CCTV) เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาการจราจรในโครงการ และตรวจสอบปัญหาทางเทคนิค
ต่อที่ตงรถโดยสารที่ประจำที่สถานีรถไฟประจำทางรถไฟ

๒๔. บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอาคารพาณิชย์ของบริษัทที่มีเนื้อที่ ๓ ตัว ในบริเวณที่ตั้งอาคารพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ของบริษัทฯ ให้เป็นอาคารพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ของบริษัทฯ ให้เป็นอาคารพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ของบริษัทฯ ให้เป็นอาคารพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๒๑๐ บริษัทฯ ได้ขอใช้พื้นที่ของอาคารและสถานที่และสวนในเขตที่ดินของกรมที่ดิน
เพื่อประกอบขึ้นเป็นโครงการงานเพื่อจัดตั้งการเป็นศูนย์ออกหาผลประโยชน์จากที่ดิน

๒.๑๑ บริษัทฯ ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกดำเนินการนำรถโดยสารสาธารณะไปตรวจ
รถโดยสารสาธารณะ รถกับแท็กซี่ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการแก้ไข

๒๓๒ บริษัทฯ ขอแจ้งว่างานมอบหมายทางออกด้านกฎหมายในโครงการ เพื่อประโยชน์การ
พิจารณาพิจารณา

๒.๑๖. ไม้ชิงช้า

25

โครงการ IDEO S11

๖

๒.๕๓ บริษัทฯ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและระงับมลพิษในโครงการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน โดยไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน เช่น มีการติดตั้งถังเก็บน้ำฝน และเก็บน้ำฝนไว้ใช้รดน้ำต้นไม้ในบริเวณโครงการ อาคารในโครงการสำหรับบุคคลภายนอก ให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและคนชรา เป็นระยะไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ เมตร ที่รับผิดชอบด้านงบประมาณให้ดูแลผู้รับผลประโยชน์จากโครงการไปแล้ว แต่ยังไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อโครงการ

๒.๕๔ บริษัทฯ ดำเนินการการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการช่วยเหลือคนในชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ดำเนินการการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้บริษัทฯ บริษัทผู้เกี่ยวข้องในโครงการ IDEO S11 เป็นคู่มือสำหรับดำเนินการต่อไป

๒๕

โครงการ IDEO S11

๗๘/๕๘
Y คมพล

๗๕๕/๕๕



เลข 19159

กรุงเทพมหานคร

เลข 06

ใบเสร็จเงินสด

กรุงเทพมหานคร

ได้รับเงิน ๗๘/๕๘
จาก บริษัท ๗๘/๕๘
จำนวนเงิน ๗๘/๕๘ (๗๘/๕๘)
วันที่ ๗๘/๕๘

รายการ	จำนวนเงิน	
	บาท	สต.
๗๘/๕๘	๗๘	-
รวม	๗๘	-

จำนวนใบแนบ

หัตถ์

๗๘/๕๘

๗๘/๕๘

(๗๘/๕๘)
(๗๘/๕๘)
(๗๘/๕๘)
(๗๘/๕๘)

ภาคผนวกที่ 15
หนังสืออนุญาตก่อสร้างอาคาร 39 ทวิ

ចំណុច ២. តែងតាំង

- [illegible]

ข้อ ๔ กำหนดตัวหารงาน กับ โดยจะรับผิดชอบการ/รับผิดชอบการ/

ข้อ ๕	ค่าธรรมเนียมใบประกอบการขนส่ง.....	๑๑๕,๙๙๐.๐๐	บาท
	ค่าธรรมเนียมทะเบียนรถบรรทุก น้ำ เรือบิน ก.เขตพาณิชย์.....	๑๑๖.๐๐	บาท
	ค่าธรรมเนียมทางวิเทศหรือการคมนาคมภายนอกภาค.....	๑,๐๐๖.๐๐	บาท
	ค่าธรรมเนียมป้าย.....	๒๒๖.๐๐	บาท
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต..... (นายท.ท.ท. ท.ท.ท.ท.ท.)	๒๐.๐๐	บาท
	รวมทั้งสิ้น.....	๑๑๘,๓๓๘.๐๐	บาท

ข้อ ๖ ผู้จัดทำของปฏิปทีคนโอบใจแม่ไม่ไป

๖๑ ผู้ซึ่งครอบงำวิชาความลึกลับทางไสยการ และวิธีอื่นใดจนมีกำหนดใหญ่การทรรพและหรือ
ข้อบัญญัติอันเกี่ยวเนื่องความลึกลับในมาตรา ๔ (๑๑) มาตรา ๔ หรือมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาชกร
พ.ศ. ๒๔๖๒ แก่ในหนึ่งเดิม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาชกร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔

๖๒ จะต้องให้คำใบหรือวัตถุอื่นหรือเพื่อนทักทายไว้ก่อน เพื่อป้องกันภักศุภะซึ่งถ้าหากคนและ
ผู้ปกครองทั้งปวงจะยกขึ้นเนื่องมาจากการก่อฮ้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเปลี่ยนยานพาหนะ กับตัวอาคารหรือคอก
คั่นค้ำระกับคั่น โดยมิได้ติดกับค้ำว่า รอนบอชยาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารหรือคอกค้ำ
๒.๐๐ เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีแนวราบวัดจากอาคารค้ำบนหลังถึงฐานประตูหรือที่ขึ้นลงเข้าเองหรือ
ผู้ควบคุมรอนบอชยาคารแล้วอาคารที่ค้ำประตูและจะต้องรักษให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง
(หน้า ๒ ของ กทบ.๒ เลขที่ ๒๒๖๕๕๔ ๔๔/๒๒.๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓) ฉบับแก้ไข

- ๕ -

๖๓ จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งขออนุญาตจัดให้มีการก่อร่างก่อสร้างอาคาร (ระยะดำเนินการ) ระหว่างการก่อสร้างอันเกิดจากอาคารก่อร่าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อร่างก่อสร้าง อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายแก่สุขภาพชีวิตและทรัพย์สิน จนประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

ข้อ ๗ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ความมาตรา ๓๔ หรือวันสิ้นปีซึ่งเริ่มทำการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือมิใช่อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าอาคารก่อร่าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ หมดสิทธิใช้เลย แบบสลับ รวบรวมการประกอบแบบสลับ หรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ ความมาตรา ๓๔ หรือ ไม่ถูกต้องหรือแบบปฏิบัติซึ่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจมีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นแจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ ๘ ห้ามทำการก่อร่าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังมี

๘๑ การกระทำดังกล่าวเป็นเหตุก่อให้เกิดอันตราย

๘๒ การกระทำดังกล่าวที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือจะมีความเสียหายกับถนน ทางบก ขยาย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือ

๘๓ การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารซึ่งมีหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๙ ผู้ยื่นแจ้ง วิศวกรหน้าที่ยื่นขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น รับผิดชอบในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อร่าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ ๑๑ ผู้ยื่นแจ้งฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ พค ๓๐๐๔/๔๘๑๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ออกให้ ณ วันที่ - ๗ มิ.ย. ๒๕๕๗


(นายสุวิทย์ วรรณธรรม)
รองผู้อำนวยการโครงการ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้าง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางกฎหมายและ
สิ่งแวดล้อม

กมลวันถิ่นจรัสความประสงค์ ตามแบบ กรม ๑ ภายในปี พ.ศ.
ลงวันที่ ๒๕... เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นาย บริษัท ชินันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คำเตือน

๑. ผู้จ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้างงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระหน่ำถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้จ้างกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกสัญญาจ้างงานนี้ ผู้จ้าง จะต้องระงับการดำเนินการ ก่อสร้าง ติดตั้ง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งมอบหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
๒. ผู้จ้าง หรือผู้จัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กีดขวาง และทางเข้าออกของรถ คันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กีดขวาง และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแบบฉบับบริเวณที่ได้แจ้งให้ กรุงเทพมหานคร ทราบ การติดตั้งหรือใช้ที่จอดรถ ที่กีดขวาง และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นคือได้ รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓. เมื่อผู้จ้างความประสงค์จะก่อสร้าง ติดตั้ง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำ การตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ติดตั้ง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นที่ไม่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับแจ้ง

-b-

ថ្ងៃ ៣ ខែសីហា

- | | |
|---|---|
| (๑) นายบุญฤทธิ์ จอสีอภิรัตน์ ว.ศก. ๑๙๗๗ | เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ |
| (๒) นายเสนาทศกร อธิวัธน์นา ส.ชด. ๑๔๑๓ | เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน |
| (๓) น.ศ.กมล เจริญชัย ว. ๖๓๕ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง |
| (๔) นายสุจิตา จันทร์สีระห์ สย. ๕๓๗๕ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง |
| (๕) นายสมชาย ภูพานนท์ ว.ก. ๖๓๓ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| (๖) นายประสิทธิ์ หักนตุกาญจน์ สก. ๖๔๓๕ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| (๗) นายสมชาย ภูพานนท์ ว.ก. ๖๓๗ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบระบายน้ำทิ้ง |
| (๘) นายประสิทธิ์ หักนตุกาญจน์ สก. ๖๔๓๕ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| (๙) นายสมชาติ วิจิตรประภา พท. ๔๙๖ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า |
| (๑๐) นายทศพรศักดิ์ รุ่งเรือง สก. ๒๓๕๔ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า |
| (๑๑) นายสมชาติ วิจิตรประภา พท. ๔๙๖ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบโทรศัพท์ |
| (๑๒) นายอภิวัธน์ เมธีกาญจนา สก. ๑๐๓๖ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบโทรศัพท์ |
| (๑๓) นายสุชาติ ภูพานนท์ ว.ก. ๖๓๖ | เป็นวิศวกรผู้ตรวจสอบงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร |

ข้อ ๕ กำหนดวันชำระเงิน ๗๐๐ วัน โดยจะเริ่มต้นก่อนถึงอากาศ/ร้อนอบอ้าว/
เป็นการใช้จาก เมื่อ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และจะชำระเงินเมื่อ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ	๘๘๕,๕๗๗.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมของโครงการบ้านเช่า วีเจเอ็ม ก่อตั้งเพริชอิน ๗	๓๓๖.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมการวิ่งเรือที่จะจอดบนสะพานอชกาท	๑,๐๗๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมบ้าน	๖๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	๖๐.๐๐	บาท
รวมทั้งสิ้น	(บาทถ้วน) ๘๘๗,๕๗๗.๐๐	บาท

ข้อ ๖ ผู้ที่จะประกอบกิจการในเขตเมืองจะต้องมี...

๖.๓. แผนส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ วิจัยที่เน้นใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบและหรือ

จัดบัญชีทรัพย์สินเครื่องใช้และทรัพย์สินในหมวด ๑ (๓๓) หมวด ๔ และหมวด ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๐๒ ไม่ให้เกินร้อยละ สิบของราคาบัญชีทรัพย์สินอาคาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๕

[illegible]

สมัยก่อนให้ใช้ใบกำกับสินค้าสำหรับการซื้อขาย ก ก, ๒๒, ๒๒
 ก ก, ๒๒, ๒๒
 ก ก, ๒๒, ๒๒
 ก ก, ๒๒, ๒๒

คำอธิบาย

๑. ถ้าผู้จ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้จ้างกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกสัญญาจ้างนี้ ผู้จ้าง จะต้องรับการดำเนินการ ก่อสร้าง สืบแปลง ใช้ออกรับ หรือเคลือบป้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และให้หนังสือแจ้งพร้อมทั้งสำเนาหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
๒. ผู้จ้าง ที่ต้องเลิกให้ที่เก็บที่ หรือเลิกที่รื้อรื้อพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่เก็บรถ และทางเข้า ออกของรถ จนกระทั่งกำหนดไว้ให้เก็บแจ้งว่า ณ บัดนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่เก็บรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้ กรุงเทพมหานคร ทราบ การสืบแปลงให้ใช้ที่จอดรถ ที่เก็บรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการขึ้นรถได้ไว้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓. เมื่อผู้จ้างความประสงค์จะรื้อสร้าง สืบแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำ การตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง สืบแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และดำเนินการให้ข้อพิจารณานั้นเพื่อพิจารณาว่าได้หรือไม่ไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

1. นายช่าง.....
 2. นายช่าง.....
 3. นายช่าง.....
 4. นายช่าง.....

ภาคผนวกที่ 16

ใบอนุญาตประกอบกิจการ



อ.ร.๗๖

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร ราชวาทนุให้เน
วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีการสิทธิในที่ดินและอาคาร รือ บริษัท ชันนิกา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ขอจดทะเบียนที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

- ๓ ชื่ออาคารชุด ใจก็ใจ วุฒากว
- ๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๑๒ ตำบล/แขวง บางกอก
อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
- ๓ จำนวนอาคาร ๑ หลัง
- ๔ จำนวนเอื้อรชุด ๔๔๔ ห้องชุด
- ๕ บันทึกรายละเอียด (รายการทรัพย์สินส่วนกลาง และทรัพย์สินส่วนกลางรวม ๑๕ (๕) (๖) (๗)
(รายละเอียดปรากฏตามรายการแนบท้าย อ.ร.๑๑)

๖ ทรัพย์สินส่วนบุคคล

- | | | |
|---------------------------|-----------|---------|
| ห้องชุดที่อยู่อาศัย | จำนวน ๔๔๔ | ห้องชุด |
| ห้องชุดที่ประกอบกิจการค้า | จำนวน ๐ | ห้องชุด |
| ห้องชุดส่วนบุคคล | จำนวน ๐ | คัน |
| อื่น ๆ | | |

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ปิ่นโต)

พนักงานเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

เลขที่ ๐๗๐๘



បំរើផ្ទៃក្នុងការងារអាគារក្នុងរដ្ឋ ដឹកនាំប្រជុំ

1. ที่ดินที่ให้เช่าสาธารณะ : อาคาร ที่อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 19416 แขวงบางพลี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 4 ไร่ 7 งาน 2 ค. การเช่า เป็นอาคาร 31 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
2. โครงสร้างพื้นฐานทาง ประถมศึกษาชั้นกลาง บริเวณบริเวณถนนสุขุมวิทในพิกัดโครงการรถไฟความเร็วสูงภาคใต้ตอนบน
3. สำนักธนบัตรของธนาคาร "ไทยพาณิชย์" เลขที่ 55 ตรอกวังนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร คือตู้บริเวณ ชั้นที่ 1 บอราคาร
4. ห้องควบคุมระบบการกลั่นกรองข้อมูลหรือระบบอื่นๆ ที่อยู่บริเวณชั้น 1
5. ตู้เก็บน้ำ ตู้ทิ้งน้ำ , ลิ้นชักไฟฟ้า และห้องรับค้นหนังสือพิมพ์ (LSD)
6. ห้องเครื่องปรับอากาศใต้ฝ้า ตู้ทิ้งน้ำ (Geonitex)
7. ยंत्रกับน้ำ ตั้งอยู่บริเวณใต้ลิ้นชัก และลิ้นชักไฟฟ้า
8. พื้นที่วางสินค้าและรถจักรยานยนต์ อาคาร ทางเดินภายในอาคาร ทางเดินรอบอาคาร บันไดหนีไฟห้อง 2 จุด บันไดหนีไฟห้อง 2 จุด กันกระแทกอาคาร
9. ลิฟต์จำนวน 5 ตัว หรือระบบลิฟต์สำหรับ รถโดยสาร อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ระบบลิฟต์และลิฟท์บันไดไฟฟ้า
10. ระบบไฟฟ้าหลักและโถงทางเดินไฟฟ้า อยู่บริเวณชั้น 1
11. ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล คืออยู่บริเวณใต้ถนนในโครงการ
12. ระบบป้องกันอัคคีภัย อยู่บริเวณชั้น 1-31
13. ระบบป้องกันฟ้าผ่าอยู่บริเวณชั้นอาคาร
14. ระบบความปลอดภัยของอาคาร (เช่น ในอาคาร และนอกอาคาร Access Control และระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกวัน
15. ระบบโทรศัพท์โดยผู้ขาย (LSD) ตู้ที่อยู่หน้าบริเวณชั้น 1 ของอาคาร ระบบสัญญาณโทรศัพท์แบบสาธารณะตามพื้นที่สถานีวิทยุห้วงเมืองและทีวีระบบ DOCSIS เพื่อรองรับการให้บริการทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
16. ปิโตรลียมอาคาร ปิโตรลียมถังและปิโตรลียมท่อต่างๆ
17. ไฟแสงสว่างภายนอกอาคาร ไฟแสงสว่างทางเดินภายในอาคาร
18. ตู้รับลดความดันบริเวณชั้น 1 บอราคาร
19. ห้องออกกำลังกาย (หรืออุปกรณ์ออกกำลังกาย) , ห้องเล่นดนตรี(Social club) , ห้องอบไอน้ำ , ตารางนัดหมายออกกำลังกาย (ไม่มีอุปกรณ์) อยู่บริเวณ ชั้น 6
20. ห้องประชุม ห้องสมุด อยู่บริเวณชั้น 1

96 n. n. 1976

21. ให้เพิกถอนใบอนุญาตอื่น 6-31
22. ให้เก็บค่าธรรมเนียมบริเวณข้าง
23. ให้มีมติขุดลอกพื้นที่ 1/31
24. ให้หน่วยงานผู้รับทราบ ได้ดำเนินการในโครงการ
25. โครงการแบ่งได้, ค่าใช้, ค่าใช้จ่ายประมาณการอยู่ที่ชั้น 1
26. ให้ผู้ดูแลโครงการ อยู่ชั้น 1 - 2 และชั้น 6
27. ให้ดำเนินการตาม
28. ให้มีเอกสารอยู่ชั้น 1 - 5 และ 6 และเอกสาร รวมจำนวน 19 ชิ้น และหาวิธีปรับปรุงสภาพ
29. ค่าใช้จ่ายพื้นที่โครงการโดยโครงการ, ค่าใช้จ่ายรวม 6, 11 และ 12
30. ให้นำเงินไปลงทุน
31. ให้มีมติขุดลอกพื้นที่หรือพื้นที่อื่นใดที่มิใช่เพื่อใช้ หรือเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ของสาธารณะ หรือส่วนกลางอื่น ๆ ของราชการที่จะจัดให้มีในภาพพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ



ପି. ଟି. ଲେଖ

กรมการทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพฯ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

หนังสือส่งถูกต้องฉบับนี้ออกให้เพื่อเป็นเอกสาร ให้การทบทวนสำเนาที่ได้ส่งมอบให้กับนิติบุคคลสาธารณะ
 นายท้าว วรวิทย์ วัชรกุล ท.ศ.๒๕๒๖ ทะเบียนเลขที่ ๕/๒๕๔๔
 เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีรายการดังนี้

๓. ให้นิพนธ์บทความวิชาการชุด..... 10 ชิ้น ๖๐ หน้า

๒. มีวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์การทูตเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการทูต พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและคุ้มครองการทูตด้านการและให้มีอำนาจระงับการใด ๆ ที่ขัดขวางจนกระทบวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของสภาร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ได้รับมอบหมายอยู่ที่ เลขที่ ๕๔ หมู่ที่ - ถนนรอบ วังวิ
ถนน - ตำบลหลวง บางกบ อำเภอ/เขต... ของ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๖๐ โทรสาร... -

(กรรณ) ..  .. พนักงานเจ้าหน้าที่
(..... (นายจอร์จ มีชัย))
..... ได้ทำหนังสือส่งเอกสารมา ขอตรวจตรา.....



ที่ ๒๓ ๐๓๕๐(๑)/พ.ศ.๕๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้ขออนุญาตรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้ชี้การ บริษัท เทลท์ เทค จำกัด

อ้างถึง คำขอรับทะเบียนห้องปฏิบัติการ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และแจ้งผลการพิจารณาเพื่อขอปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้มาด้วย ๑. รายละเอียดคุณสมบัติห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๓ แผ่น

๒. รายละเอียดเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๒ แผ่น

๓. ขอบข่ายผลการทดสอบที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เทลท์ เทค จำกัด ขอตั้งขออนุญาตรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๕ ลงวันที่ตั้งเลขที่ ๓๐,๓๖๐ ขอยุทธราชที่ ๒ ขอบ ๖๓ จำนวนสินค้า ผลิตภัณฑ์เพื่อน
กรุงเทพมหานครหอการค้ากรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เทลท์ เทค จำกัด ขอตั้งขออนุญาตรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๕ ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ๕๕ ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ค. รอบข่ายผลการทดสอบที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย น้ำใต้ดิน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๗๐ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน สามารถยื่นคำขอต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเว็บไซต์
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ คำวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังทาง
อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๖๖ หรือ ๒๔๓๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๖๖ หรือ ๒๔๓๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rorobongod@w.go.th



อุตสาหกรรมภาคใต้ ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว



สิ่งที่แนบมา ๓

เอกสารแนบห้าฉบับเพื่อขออาชญาบัตรขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เพลท เทค จำกัด

เลขทะเบียน ๖-๕๔๔

ที่อก ๐๓๑๐(๑)/ ส ๓ ๕

ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๕ ราย

๑) นางสาวธวัช ศิริมงคล

ทะเบียนเลขที่ ๖-๕๔๔-ก-๐๐๐๓

๒) นางสาวอรุษา ญูบัว

ทะเบียนเลขที่ ๖-๕๔๔-ก-๐๐๐๒

๓) นางสาวณัฐริกา อ่อนจันทร์

ทะเบียนเลขที่ ๖-๕๔๔-ก-๐๐๐๓

๔) นางสาวดวงกมล บุญมี

ทะเบียนเลขที่ ๖-๕๔๔-ก-๐๐๐๔

๕) นางสาวจิรา ลิ้มสืบพงษ์

ทะเบียนเลขที่ ๖-๕๔๔-ก-๐๐๐๕

3คน

โครงการ IDEO S11

ซึ่งส่งมอบด้วย ๒

เอกสารแนบท้ายหนังสืออาชญาบัตรขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เทสต์ เทคโนโลยี จำกัด

เลขทะเบียน ๖-๒๕๕

ที่ กก ๐๕๑๐(๑)/

ณ วันที่

ข เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๔๔ ราย

๑) นางสาวปารัตน์ หักขาคู	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๐๔
๒) นางสาวบุษยา ศรีสุวรรณ	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๐๕
๓) นางสาวนันทรา ศิริวง	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๐๖
๔) นายเฉลิมชัย เจริญชัย	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๐๗
๕) นายอภิสิทธิ์ คุณมาศ	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๐๘
๖) นายราชนันท์ ฤทธิเดช	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๐๙
๗) นางสาวสุวิมล หรรณพ	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๑๐
๘) นางสาวกัญญา หอมอ	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๑๑
๙) นางสาววิมล หอมอ	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๑๒
๑๐) นางสาวกนกพร นันทิมา	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๑๓
๑๑) นางสาวนันทิมา สิมทรัพย์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๑๔
๑๒) นางสาวเบญจมาศ เชื้อพงษ์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๑๕
๑๓) นางสาวสุวิมล ตเวธิภรณ์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๑๖
๑๔) นางสาวนันทิมา สิมทรัพย์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๑๗
๑๕) นางสาววิมล หอมอ	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๑๘
๑๖) นางสาวกนกพร นันทิมา	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๑๙
๑๗) นางสาวนันทิมา สิมทรัพย์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๒๐
๑๘) นางสาวเบญจมาศ เชื้อพงษ์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๒๑
๑๙) นางสาวสุวิมล ตเวธิภรณ์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๒๒
๒๐) นางสาวนันทิมา สิมทรัพย์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๒๓
๒๑) นางสาวเบญจมาศ เชื้อพงษ์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๒๔
๒๒) นางสาวสุวิมล ตเวธิภรณ์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๒๕
๒๓) นางสาวนันทิมา สิมทรัพย์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๒๖
๒๔) นางสาวเบญจมาศ เชื้อพงษ์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๒๗
๒๕) นางสาวสุวิมล ตเวธิภรณ์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๒๘
๒๖) นางสาวนันทิมา สิมทรัพย์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๒๙
๒๗) นางสาวเบญจมาศ เชื้อพงษ์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๓๐
๒๘) นางสาวสุวิมล ตเวธิภรณ์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๓๑
๒๙) นางสาวนันทิมา สิมทรัพย์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๓๒
๓๐) นางสาวเบญจมาศ เชื้อพงษ์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๓๓
๓๑) นางสาวสุวิมล ตเวธิภรณ์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๓๔
๓๒) นางสาวนันทิมา สิมทรัพย์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๓๕
๓๓) นางสาวเบญจมาศ เชื้อพงษ์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๓๖
๓๔) นางสาวสุวิมล ตเวธิภรณ์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๓๗
๓๕) นางสาวนันทิมา สิมทรัพย์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๓๘
๓๖) นางสาวเบญจมาศ เชื้อพงษ์	ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๓-๐๖๓๙

๓๖) นางสาวกนกพร

- ๖ -

๓๖) นางสาวรณภก บุญพิทักษ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-๑-๐๐๔๐
๓๗) นางสาวดวงหทัย เรืองวณิชย์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-๑-๐๐๔๑
๓๘) นางสาวจุไรรัตน์ จัประถอบกิจ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-๑-๐๐๔๒
๓๙) นายกิตติพิชญ์ ไช้ยา	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-๑-๐๐๔๓
๔๐) นางสาวเจนจิรา พลดี	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-๑-๐๐๔๔
๔๑) นางสาวรณนิภาณต์ สีหิทธิกรม	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-๑-๐๐๔๕
๔๒) นางสาวณัฐการณ์ จรรย์ศรี	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-๑-๐๐๔๖
๔๓) นายศุภวัฒน์ นาวาวิรุฬห์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-๑-๐๐๔๗
๔๔) นางจันทล ละเอียด	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-๑-๐๐๔๘

รวม

ภาคผนวกที่ 17

หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๐๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และขนิษฐามลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๓๓๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๗/๔๑-๔๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้อำนาจ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวฟ้าติยะห์ สุธง

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๐๐๐๑

๒) นางสาวอศิภาณีย์ ยูโระ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๐๐๐๒

๓) นายมะปารี อาแวกือจิ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวบุศรือ บิชา

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๒

๒) นางสาวนุริสลา มะแซ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๓

๓) นางสาวชาอึรา สาเม

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๔

๔) นางสาวนุริสา สอเลาะห์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๕

๕) นางสาวณัฐกานต์ บากาโซลิ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๖

๖) นางสาวชาวันนา บุวัช

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๗

๗) นางสาวบวรกิส หะยิกากิ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๘

๘) นางสาวโนรีโซเพีย มะนอ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๙

๙) นางสาวอามิรา แวหะแน

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๑๐

๑๐) นางสาวนุริชัยมี อาแวกือจิ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๑๑

๑๑) นางสาวอิศริยา หะมะ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๑๒

๑๒) นายเสรี จันทวิ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๑๓

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ...

- ๒ -

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้
สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริระ จันทน์เกิด)

นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ราชการกรมแผนที่
ผู้อำนวยการกองวิจัยและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการทางแผนที่กรมแผนที่ทหาร

กองวิจัยและประเมินผลกระทบโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabangdiw@mail.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๓๓๓

ที่ ออ ๐๓๑๐(๑)/ ๕๐๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽²⁾
2	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ⁽²⁾
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ⁽²⁾ 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ⁽²⁾
4	Cadmium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽²⁾
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Colorimetric Method ⁽²⁾
6	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ⁽²⁾
7	Copper	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽²⁾
8	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ⁽²⁾
9	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ⁽¹⁾
10~	Free Chlorine	DPD Colorimetric Method ⁽²⁾
11	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ⁽²⁾
12	Lead	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽²⁾
13	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽²⁾
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽²⁾
15	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽²⁾
16	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ⁽²⁾
17	pH	Electrometric Method ⁽²⁾
18	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ⁽²⁾ 2) Distillation, Direct Photometric Method ⁽²⁾
19	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽²⁾
20	Sulfide	Iodometric Method ⁽²⁾
21	Temperature	Laboratory and Field Methods ⁽²⁾
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ⁽²⁾

- ๒ -

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method ^[2]
24	Total Suspended Solids	Dried from 103-105 °C ^[2]
25	Trivalent Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation ^[2]
26	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2] รวม

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
2. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

ภาคผนวกที่ 18

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือวัด



แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0118
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
(Special Lab Envi and Consultant Co.,Ltd.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๔๗/๙๑-๙๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
47/91-93 Moo 3, Tha It, Pak Kret, Nonthaburi

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๖๓๙
(Accreditation No. Testing 0639)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 16 February B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) -
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-02-16T13:24:24.601+07:00
0883aa94

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0118

(Certification No. 23-LB0118)



ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
(Special Lab Envi and Consultant Co.,Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)

ทดสอบ 0639
(Testing 0639)

ฉบับที่ 04
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (3 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2571
(Until) (2 August B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร
(Permanent)

☐ นอกสถานที่
(Site)

☐ชั่วคราว
(Temporary)

☐เคลื่อนที่
(Mobile)

☐หลายสถานที่
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) น้ำเสีย (Wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 25 mg/L to 20 000 mg/L - Total Suspended Solids (TSS) 5 mg/L to 5 000 mg/L - pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017 , part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017 , part 4500-H⁺ B

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0118

(Certification No. 23-LB0118)



ฉบับที่ 04

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(Valid from)

(3 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2571

(Until)

(2 August B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) น้ำเสีย (Wastewater)	- Total Dissolved Solids (TDS) 25 mg/L to 6 000 mg/L - Total Dissolved Solids (TDS) at 103 °C to 105 °C 25 mg/L to 6 000 mg/L - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 5 mg/L to 5 000 mg/L - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 5 mg/L to 5 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017 , part 2540 C - WI-LB-25 based on Standard methods For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017 , part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O G., 5210 B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O C., 5210 B

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)



Certificate of Testing

Cert.No.: 26TW31
Page: 1 of 2

Equipment : DO Meter
Manufacturer : Hanna
Model : H98193
Serial No. : 09120032101
ID No. : LB-EQ-014
Received Date : 02 February 2026
Test Date : 03 February 2026
Reference : 2602-0045WN-1
Submitted by : Special Lab Envt And Consultant Co.,Ltd
47/91-93 Moo 3 Tambon The-It, Pakkret,
Nonthaburi 11120
Laboratory Condition : Temperature (25 ± 5) °C
Humidity (50 ± 20) %
Test Procedure : In-house method : CP-CH9
by Comparison Technique with Azide Modification Method
Tested by : Waleak Sirthean
Approved by :
Approved Signatory
() Chakrit Waenwanja
() Ponpan Paisim
(✓) Sathip Meangmai
Issue Date : 03 February 2026



Cert.No.: 26TW31
Page: 2 of 2

Condition of this result of calibration

1. Reference Standard Instruments :
This measurement result is traceable to the International System of Unit through the reference standards laboratory of Industrial Calibration Center, Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

Instruments	ID No.	Certificate No.	Due Date
1. Burette	130BU10	25CG1126	18 Mar 2027
2. Balance	110RC001	25AM4316	02 July 2026

Standard Material	Manufacturer	Lot No.	Assay
Sodium Thiosulfate 5-Hydrate AR	KEMALUS	2203162447	99.8%

Result : Dissolved Oxygen Meter Adjustment With Air 100 %
Dissolved Oxygen Probe No.: KC1N8643T

Titration Method (Azide Modification Method) (mg/L)	DO Meter Reading (mg/L)	Standard Deviation (mg/L)
8.20	8.20	0.0045

This report was certified only for the instrument we tested it is allowable to use for study
Intend to use for advertising and referral purpose is prohibited. This report may not be reproduced
other in full, without written approval of the laboratory



Thermology Co., Ltd.

96/177-96/178 Moo 6, T. La-harn, A. Bangkhutong Rongkhaburi 11110
Tel : 0 2191 6479 Fax : 0 2191 6480 website : www.thermology.co



CALIBRATION CERTIFICATE

Date of Issue : Jun 17, 2025
Cert No. : 252478
Order No. : 25060343
Customer : SPECIAL LAB ENV AND CONSULTANT CO., LTD
47/91 Moo 3, The-It, Pakkret, Nonthaburi 11120
Place of Calibration : Laboratory Room
Description : Oven
Model : UF30
Serial No. : B123 0544
ID No. : LB-EQ-047
Date of Receipt : Jun 16, 2025
Date of Calibration : Jun 16, 2025
Environment :
Temperature : (Min) 29.4 °C (Max) 30.8 °C
Relative Humidity : (Min) 48.7 %rh (Max) 52.6 %rh

Calibration Method

W-17 : The reference thermometer was placed into the chamber and measurement was performed based on AS-2853
The temperature scale in use at the laboratory is the International Temperature Scale of 1990

Standard Equipment	Serial No.	Certificate No.	Due Date
1) Data Acquisition Switch Unit with Sensor	MY49007789	QR25-0353	30 Jan 2026

This certificate is traceable to SI unit



Thermology Co., Ltd.


96/177-96/178 Moo 6, T. La-harn, A. Bangkhutong Rongkhaburi 11110
Tel : 0 2191 6479 Fax : 0 2191 6480 website : www.thermology.co



CALIBRATION CERTIFICATE

Date of Issue : Jun 17, 2025
Cert No. : 252478
Order No. : 25060343

Results (without adjustment)



Position of reference thermometers were placed

Note

- 1) Dimension (W x L x H) is 40 x 25 x 32 cm
- 2) Stability - greatest one half of difference between max peak and min peak of each reference probe measured temperature obtained during the calibration interval.
- 3) Uniformity - the maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady state conditions. The reference sensor should preferably be located at the geometric center of the chamber

**CALIBRATION CERTIFICATE**

Date of Issue Jun 17, 2025

Cert No. 252478

Order No. 25060343

Results (without adjustment)

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Reference Thermometer (°C)	Stability ±(°C)	Uniformity (°C)	Uncertainty ±(°C)
104.0	104.0	104.0	Position 1	0.082	0.011	0.36
			Position 2			
			Position 3			
			Position 4			
			Position 5			
			Position 6			
			Position 7			
			Position 8			
			Position 9			

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Reference Thermometer (°C)	Stability ±(°C)	Uniformity (°C)	Uncertainty ±(°C)
150.0	150.0	150.0	Position 1	0.115	1.597	0.50
			Position 2			
			Position 3			
			Position 4			
			Position 5			
			Position 6			
			Position 7			
			Position 8			
			Position 9			

Page 3 of 4

DM

**CALIBRATION CERTIFICATE**

Date of Issue Jun 17, 2025

Cert No. 252478

Order No. 25060343

Results (without adjustment)

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Reference Thermometer (°C)	Stability ±(°C)	Uniformity (°C)	Uncertainty ±(°C)
180.0	180.0	180.0	Position 1	0.079	1.994	0.57
			Position 2			
			Position 3			
			Position 4			
			Position 5			
			Position 6			
			Position 7			
			Position 8			
			Position 9			

The stability and uniformity were taken into account in the measurement uncertainty stated.
The above results are valid exclusively for calibration samples as mentioned in this report.
This reported expanded uncertainty was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$,
providing a level of confidence of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been carried out in
accordance with ISO/IEC 17025 requirements.

APPROVED SIGNATORY :

DM
[] MR. PRATJUCKPETCH THONGSOOKCHOTE
[] MR. DAMRONG MUKSANG
[] MR. JATURAPAT THONGSOOKCHOTE

Page 4 of 4

**Certificate of Calibration**

Cert.No.: 25CH644

Page: 1 of 3

Equipment : pH Meter
Manufacturer : Horiba
Model : LAQUApro-PH130
Serial No. : D08C0004
ID No. :
Condition As-Received : Used Item
Received Date : 02 June 2025
Calibration Date : 05 June 2025
Reference : 2506-0035WN-1
Submitted by : Special Lab Envt And Consultant Co., Ltd
47/91-83 Moo 3 Thambon The-2, Pakkret
Nonthaburi 11120

Ambient Temperature : (25 ± 2.5) °C
Relative Humidity : (50 ± 15) %
Calibration Procedure : In-house method :
- CP-CHS by direct measurement with DC voltage
standard and direct measurement with
certified reference material (CRM)
- CP-CHS by comparison with temperature standard

Calibrated by : KNT Rutanasapachal

Approved by :
Approved Signatory

[] Chakrit Waewwanjua
[] Pongpan Palpin
[x] Salitip Meangmai

Issue Date : 8 June 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written
Approval of the Head of Corporate Services & Equipment Calibration and Testing Services.

Cert.No.: 25CH644
Page: 2 of 3**Condition of this calibration result**

1. Reference Standard Instrument

Instrument	Serial No.	ID No.	Cert. No.	Exp. Date
1) Document Process Calibrator	43160066	130RC082	25E1217	17 Apr 2025
2) Ref. Standard Thermometer	2168080	130RC044	2411022	18 Sep 2025

- This measurement result is traceable to SI through Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

2. Certified Reference Materials

: The measurement results are traceable to SI through CPA chem Ltd.,
ANSA-ASQ National Accreditation Board, Accredited No. AR-1835

Buffer Solution	Manufacturer	Lot No.	Exp. date
pH 4.007	CPA chem	1069665	18 Jan 2027
pH 6.865	CPA chem	940103	02 Nov 2025
pH 9.180	CPA chem	1069666	18 Jan 2026

3. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

Calibration Results

Function : mV Measurement

Performing standard curve by Document Process Calibrator at pH (4,7,8)

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement (±mV)	Coverage factor k
			mV	pH		
pH Meter SN: D08C0004	4.00	177.48	177	4.00	0.58	2.00
	6.86	8.26	8	6.86	0.58	2.00
	9.18	-128.97	-129	9.18	0.58	2.00



Cal.No.: 25C4044
Page: 3 of 3

Calibration Results

Function: pH Measurement

Performing three buffers standard curve by using buffer nominal pH (4,7,9)

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual pH Reading	Actual mV Reading (mV)	Uncertainty of pH Measurement (Δ)	Coverage factor #
pH Electrode SN: 988E0098	4.007	4.02	148	0.0086	2.05
	6.865	6.87	-16	0.043	2.85
	9.180	9.20	-135	0.045	2.85

Function: Temperature Measurement

(*) Without adjustment

This equipment was connected with Temperature Probe;

- Model : 9851
- Serial No. : 988E0098

Dimension of probe

- Length : 100 mm.
- Diameter : 16 mm.
- Immersion Depth : 90 mm.

Calibration Point (°C)	Standard Temperature (°C)	UUC* Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty of measurement (Δ °C)	Coverage factor #
25.0	25.006	25.0	-0.006	0.13	2.00
30.0	30.004	30.0	-0.004	0.13	2.00
40.0	40.004	40.0	-0.004	0.13	2.00

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-080-



BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD
99/9 Moo 2, Maha Sawat, Pruthamornthon, Hathon Pathom 73170 Thailand
Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com



Certificate No. CAL-25-504

Page: 1 of 3

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment	: Spectrophotometer
Manufacturer	: Merck
Model	: Provo 100
Serial No	: 1809112938
ID No	: LB Eq-031
Customer	: Special Lab Envt And Consultant Co Ltd
	: 47/91-93 Moo 3, Tambol Tail,
	: Amphur Pakrad, Nonthabun, 11120
Location	: Becthai Laboratory
Date of Receipt	: 8 August 2025
Date of Calibration	: 13 August 2025
Date of Issue	: 13 August 2025
Ambient Temperature	: (25±10) °C
Relative Humidity	: (60±20) %
Condition As-Received	: Used Item

Calibrated by
Ms Bussaymas Noppakun
Calibration Engineer

Approved by
Chit
(Ms Jintana Sangthajarnlap)
Calibration Manager

The reported expanded uncertainty of measurement was based on a combined standard uncertainty multiplied by a coverage factor k, providing a level of confidence of approximately 95 %.

This certificate may not be reproduced (reprinted) in full, except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory. Indicated values are valid for the date of the Spectrophotometer at the time of calibration only.

ISSUE 6 REV 0

FORM CAL-032

250224



BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD
99/9 Moo 2, Maha Sawat, Pruthamornthon, Hathon Pathom 73170 Thailand
Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com



Certificate No. : CAL-25-504

Page 2 of 3

CALIBRATION REPORT

Conditions of this result of calibration

1 Reference Standard Material

Material	Model	Serial No.	Cal.No	Due date
Minimum Glass Filter	RV-100	24361	174618	3 February 2027
Neutral Density Filter	RV-1121/24	24362	174630	3 February 2027

2 Traceability: This calibration is traceable to the International System of Units maintained at

The Spania Service Ltd Accredited Calibration Laboratory No. 1959

3 Method of calibration:

This calibration procedure was performed according to: ASTM E75-06 (2007), and ASTM E105-09 (2014)

4 Result of calibration:

(✓) Without adjustment

() With adjustment

5 Equipment Specifications

Source: Spectrophotometer	A	nm
Data resolution	1	nm
Scan Speed	1.0	nm/min

ISSUE 6 REV 0

FORM CAL-032

250224



BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD
99/9 Moo 2, Maha Sawat, Pruthamornthon, Hathon Pathom 73170 Thailand
Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com



Certificate No. : CAL-25-504

Page 3 of 3

CALIBRATION REPORT

Wavelength Calibration

Certified Values of Reference Material	Nominal Value (nm)	UUC* Reading (nm)	Error (nm)	Uncertainty of Measurement (Δ nm)	k
410.45	410.45	410	-0.45	0.58	2.30
526.30	526.30	527	0.70	0.58	2.00
637.94	637.94	638	0.06	0.59	2.00

Photometric Calibration for Visible

Wavelength (nm)	Certified Values of Reference Material (Δ)	UUC* Reading (Δ)	Error (Δ)	Uncertainty of Measurement (Δ Δ)	k
430.0	Zero	0.000	0.0000	0.0023	2.30
	0.5821	0.581	-0.001	0.0045	2.40
	0.7276	0.727	-0.000	0.0045	2.30
	1.0961	1.094	-0.002	0.0045	2.30
435.0	Zero	0.000	0.0000	0.0026	2.30
	0.5663	0.567	0.0007	0.0045	2.30
	0.7125	0.713	0.000	0.0045	2.30
	1.0154	1.015	-0.000	0.0045	2.30
435.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.30
	0.5246	0.526	0.001	0.0045	2.30
	0.6678	0.668	0.000	0.0045	2.30
	0.9541	0.956	0.002	0.0045	2.30
435.0	Zero	0.000	0.0000	0.0029	2.30
	0.5222	0.523	0.001	0.0045	2.30
	0.6938	0.693	-0.000	0.0045	2.30
	0.9115	0.911	-0.000	0.0045	2.30
435.0	Zero	0.000	0.0000	0.0029	2.30
	0.5563	0.556	-0.000	0.0045	2.30
	0.7104	0.710	-0.000	0.0045	2.30
	1.0176	1.017	-0.000	0.0045	2.30
435.0	Zero	0.000	0.0000	0.0026	2.30
	0.5641	0.563	-0.001	0.0045	2.30
	0.7306	0.729	-0.001	0.0045	2.30
	1.0441	1.043	-0.001	0.0045	2.30

Remark: Each individual filter is measured against the empty filter holder (blank) used to zero the Spectrophotometer

Note:

UUC*: Unit Under Calibration

End of Report

ISSUE 6 REV 0

FORM CAL-032

250224

CAL

Calibratech Co.,Ltd.

* 106/7 Moo 2, Sukhprachan 3 Rd., Bangpoo, Pakkret, Nonthaburi 11120
Tel: (02) 964 6211 Fax: (02) 964 5135, e-mail: calibratech.co.th@sho.com, calibratech.co.th@gmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-410119-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Envt and Consultant Co., Ltd.
47/91-93 Moo 3, Tambol Tha-Bi, Pakkret, Nonthaburi 11120Equipment : Digital Thermo-Hygrometer
Manufacturer : Testo Model : 608-H11
Range Temperature : 0 °C to 50 °C Resolution : 0.1 °C
Range Humidity : 10 %RH to 95 %RH Resolution : 0.1 %RH
Serial No : 2053236817 ID No : LB-Fg 642Environment : Ambient Temperature : (23 ± 2) °C
Relative Humidity : (50 ± 15) %

Date of Received : 05 August 2025

Date of Calibration : 11 August 2025

Date of Issue : 11 August 2025

Calibrated by : Chutip Samchuan

Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M1013
by compared with standard probe sensor humidity-temperature into humidity-temperature chamber.

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Digital Indicator with Standard Probe Temperature

ID No. Cert. No. Due Date Traceability
00-4112 & 41435 SLI-H-06099-04 02 Jan 2026 Success-Gateway Co., Ltd. Accredited by FISI Calibration No. 02/2018

Approved by

/ Pongpan Chaiyap
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.



CAL

Calibratech Co.,Ltd.

* 106/7 Moo 2, Sukhprachan 3 Rd., Bangpoo, Pakkret, Nonthaburi 11120
Tel: (02) 964 6211 Fax: (02) 964 5135, e-mail: calibratech.co.th@sho.com, calibratech.co.th@gmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-410119-1

Page : 2 of 2

U/C Condition As-Received : Good
Result of Calibration : Without Adjustment

Function : Temperature measurement

Reference Humidity @ 50 %RH

Standard Temperature (°C)	U/C Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
25.00	24.9	+0.1	0.46

Result of Calibration : Without Adjustment

Function : Humidity measurement

Reference Temperature @ 25 °C

Standard Humidity (%RH)	U/C Reading (%RH)	Correction (%RH)	Uncertainty (± %RH)
20.0	21.6	-1.6	2.2

Remark

U/C : Limit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown in date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2,
providing a level of confidence of approximately 95%.

11.



CAL-F0011-03

CAL

Calibratech Co.,Ltd.

* 106/7 Moo 2, Sukhprachan 3 Rd., Bangpoo, Pakkret, Nonthaburi 11120
Tel: (02) 964 6211 Fax: (02) 964 5135, e-mail: calibratech.co.th@sho.com, calibratech.co.th@gmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 00-210529-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Envt and Consultant Co., Ltd.
47/91-93 Moo 3, Tambol Tha-Bi, Pakkret, Nonthaburi 11120Equipment : Weight
Manufacturer : LS Material : Stainless Steel
Weight size : 1 g
ID No : 1B-Eq-034
Assumed density of weight : 7950 kg/m³
Assumed Air density : 1.2 kg/m³
Environment : Ambient Temperature : (20 ± 2) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.0 mbar

Date of Received : 05 August 2025

Date of Calibration : 18 August 2025

Date of Issue : 18 August 2025

Calibrated by : Wuttichai Swatphong

Calibration Method : In-house method CAL-M2103 based on OIML R 111-1 : 2004(E)

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Weights

ID No. Cert. No. Due Date Traceability
0-2413 & 2425 MIV-0404-24 11 Apr 2026 National Institute of Metrology (Thailand), (NIMT)

Approved by

/ Saja Sangthum
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.



CAL-F0011-03

CAL

Calibratech Co.,Ltd.

* 106/7 Moo 2, Sukhprachan 3 Rd., Bangpoo, Pakkret, Nonthaburi 11120
Tel: (02) 964 6211 Fax: (02) 964 5135, e-mail: calibratech.co.th@sho.com, calibratech.co.th@gmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-210529-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

U/C Condition As-Received : Good

No.	Nominal Value	Id Mark	Conventional mass Value	Measuring Uncertainty
1	1 g	none	1 g -0.061 mg	± 0.023 mg

This result of calibration was found accurate as shown in date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2,
providing a level of confidence of approximately 95%.

-0.061

Saja



CAL-F0011-03

CAL

Calibratech Co.,Ltd.

710/7 Moo 2, Sukkaprakarn 3 Rd., Bangsook, Pakkret, Nonthaburi 11120
Tel:021-964-6211 Fax:021-964-5155, e-mail: calibratech.co@yahoo.com, calibratech.co@gmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-210329-2

Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Luv i and Consultant Co., Ltd.
47/91-93 Moo 3, Tambol Tha-In, Pakkret, Nonthaburi 11120Equipment : Weight
Manufacturer : FS Material : Stainless Steel
Weight size : 100 g
ID No. : I B-Eq-035
Assumed density of weight : 7950 kg/m³
Assumed Air density : 1.2 kg/m³
Environment : Ambient Temperature : (20 ± 2) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.8 mbar

Date of Received : 05 August 2025

Date of Calibration : 18 August 2025

Date of Issue : 18 August 2025

Calibrated by : Wutichai Suanphong

Calibration Method : In-house method CAL-M2101 based on OIML R 111-E : 2004(E)

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Weights

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
1-2113-F-2429	MM-0014-25	31 Apr 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMET)

Approved by

Saja Sangthorn
Supervisor

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.



CAL-F8031-03

CAL

Calibratech Co.,Ltd.

710/7 Moo 2, Sukkaprakarn 3 Rd., Bangsook, Pakkret, Nonthaburi 11120
Tel:021-964-6211 Fax:021-964-5155, e-mail: calibratech.co@yahoo.com, calibratech.co@gmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-210329-2

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UCC Condition As-Received : Good

No.	Nominal Value	Id Mark	Conventional mass Value	Measuring Uncertainty
1	100 g	nove	100 g	+0.06 mg ± 0.11 mg

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%.

-o0o-



CAL-F8031-03

CAL

Calibratech Co.,Ltd.

710/7 Moo 2, Sukkaprakarn 3 Rd., Bangsook, Pakkret, Nonthaburi 11120
Tel:021-964-6211 Fax:021-964-5155, e-mail: calibratech.co@yahoo.com, calibratech.co@gmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-210329-3

Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Luv i and Consultant Co., Ltd.
47/91-93 Moo 3, Tambol Tha-In, Pakkret, Nonthaburi 11120Equipment : Weight
Manufacturer : FS Material : Stainless Steel
Weight size : 200 g
ID No. : I B-Eq-036
Assumed density of weight : 7950 kg/m³
Assumed Air density : 1.2 kg/m³
Environment : Ambient Temperature : (20 ± 2) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.8 mbar

Date of Received : 05 August 2025

Date of Calibration : 18 August 2025

Date of Issue : 18 August 2025

Calibrated by : Wutichai Suanphong

Calibration Method : In-house method CAL-M2101 based on OIML R 111-E : 2004(E)

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Weights

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
1-2429	010250969	06 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMET)

Approved by

Saja Sangthorn
Supervisor

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.



CAL-F8031-03

CAL

Calibratech Co.,Ltd.

710/7 Moo 2, Sukkaprakarn 3 Rd., Bangsook, Pakkret, Nonthaburi 11120
Tel:021-964-6211 Fax:021-964-5155, e-mail: calibratech.co@yahoo.com, calibratech.co@gmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-210329-3

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UCC Condition As-Received : Good

No.	Nominal Value	Id Mark	Conventional mass Value	Measuring Uncertainty
1	200 g	nove	200 g	+0.11 mg ± 0.17 mg

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%.

-o0o-



CAL-F8031-03



BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD
99/9 Moo 2, Maha Sawet, Phrutthamponthien, Nakhon Pathom 73170 Thailand
Tel : +66 3424 5299 Fax : +66 3424 5250
E-mail : btk@becthai.com Website : www.becthai.com



Certificate No : CAL-26-304

Page : 1 of 3

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment : Spectrophotometer
Manufacturer : Thermo Scientific
Model : Genesis 20
Serial No : 35GT041007
ID No : LB-Eq-029
Customer : Special Lab Envs And Consultant Co. Ltd
47/91-93 Moo 3, Tambol Tai,
Amphur Pakred Nonthaburi 11120
Location : Becthai Laboratory
Date of Receipt : 30 April 2026
Date of Calibration : 4 May 2026
Date of Issue : 4 May 2026
Ambient Temperature : (25±10) °C
Relative Humidity : (60±20) %
Condition As-Received : Used Item
Calibrated by : Approved by
Ms Noppapat Suntratanayon
Calibration Engineer : (Ms Jintana Sangthasirontap)
Calibration Manager

The reported expanded uncertainty of measurement was based on a combined standard uncertainty, multiplied by a coverage factor providing a level of confidence of approximately 95%.
This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the head of the unit of laboratory.
Inscribed values are valid for the state of the Spectrophotometer at the time of calibration only.

ISSUE 6 REV 5

FM CAL 33.2

25/02/24



BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD
99/9 Moo 2, Maha Sawet, Phrutthamponthien, Nakhon Pathom 73170 Thailand
Tel : +66 3424 5299 Fax : +66 3424 5250
E-mail : btk@becthai.com Website : www.becthai.com



Certificate No : CAL-26-304

Page : 2 of 3

CALIBRATION REPORT

Conditions of this result of calibration

1. Reference Standard Material

Material	Model	Serial No.	Cal No	Due date
Optimum Glass Film	RM-HD	1218	13424	19 November 2027
Weight Density Filter	RM-Tu-123	2109	13424	19 November 2027

2. Traceability : The specification is traceable to the International System of Unit maintained at
The State Reference Ltd Accredited Calibration Laboratory No 0669

3. Method of calibration

The calibration procedure is performed according to ASTM E275-08 (2022) and ASTM E925-09 (2014).

4. Result of calibration

☒ without adjustment ☐ after adjustment

5. Equipment Specifications

Spectral Bandwidth	8	nm
Data Interval	1	nm
Scan Speed	1.6	nm/min

ISSUE 6 REV 5

FM CAL 33.2

25/02/24



BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD
99/9 Moo 2, Maha Sawet, Phrutthamponthien, Nakhon Pathom 73170 Thailand
Tel : +66 3424 5299 Fax : +66 3424 5250
E-mail : btk@becthai.com Website : www.becthai.com



Certificate No : CAL-26-304

Page : 3 of 3

CALIBRATION REPORT

Wavelength Calibration

Certified Values of Reference Material	Nominal Value (nm)	UUC Reading (nm)	Error (nm)	Uncertainty of Measurement (1 nm)	k Factor
418.40	418	418	-0.42	0.99	2.00
537.00	537	537	0.00	0.99	2.00
830.30	830	830	0.00	0.99	2.00

Photometric Calibration for Visible

Wavelength (nm)	Certified Values of Reference Material (A)	UUC Reading (A)	Error (A)	Uncertainty of Measurement (1 A)	k Factor
420.0	Zero	0.000	0.0000	0.0025	2.00
	0.5106	0.512	0.0014	0.0045	2.00
	0.7327	0.738	0.0053	0.0045	2.00
	1.0701	1.074	0.0039	0.0045	2.00
440.0	Zero	0.000	0.0000	0.0025	2.00
	0.5597	0.560	0.0003	0.0045	2.00
	0.7154	0.719	0.0036	0.0045	2.00
	1.0448	1.048	0.0032	0.0045	2.00
460.0	Zero	0.000	0.0000	0.0025	2.00
	0.5697	0.575	0.0053	0.0045	2.00
	0.6696	0.667	-0.0026	0.0045	2.00
	0.9674	0.968	0.0006	0.0045	2.00
545.0	Zero	0.000	0.0000	0.0025	2.00
	0.5211	0.525	0.0039	0.0045	2.00
	0.6673	0.674	0.0066	0.0045	2.00
	0.9758	0.979	0.0032	0.0045	2.00
590.0	Zero	0.000	0.0000	0.0025	2.00
	0.583	0.587	0.0040	0.0045	2.00
	0.6986	0.701	0.0024	0.0045	2.00
	1.0261	1.029	0.0029	0.0045	2.00
615.0	Zero	0.000	0.0000	0.0025	2.00
	0.5888	0.592	0.0032	0.0045	2.00
	0.6648	0.668	0.0032	0.0045	2.00
	0.9758	0.979	0.0032	0.0045	2.00

Remark : Each individual filter is measured against the empty filter holder (blank) used to zero the Spectrophotometer.
Note :

UUC : Unit Under Calibration

- End of Report -

ISSUE 6 REV 5

FM CAL 33.2

25/02/24

CAL

Calibratech Co., Ltd.

7 (Sub-1) Moo 2, Subprachum 7 Rd., Bangpoo, Pakred, Nonthaburi 11120
Tel: 021-064-4211 Fax: 021-064-5135 e-mail : calibratech.co.th@yahoo.com, calibratech.co.th@gmail.com



Certificate of Calibration

Certificate No : 6X-110119-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Envs And Consultant Co., Ltd.
47/91-93 Moo 3, Tambol Tai, Pakred, Nonthaburi 11120

Equipment : Digital Thermo-Hygrometer
Manufacturer : Testo Model : 608-H1
Range Temperature : 0 °C to 50 °C Resolution : 0.1 °C
Range Humidity : 10 %RH to 95 %RH Resolution : 0.1 %RH
Serial No : 3043756817 ID No : LB-Eq-042

Environment : Ambient Temperature : (23 ± 2) °C
Relative Humidity : (50 ± 15) %

Date of Receipt : 05 August 2025

Date of Calibration : 11 August 2025

Date of Issue : 11 August 2025

Calibrated by : Chotup Sanachun

Calibration Method : This instrument was calibrated by in-house method comparison technique CAL-M1013 by compared with standard probe sensor humidity-temperature into humidity-temperature chamber.

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Digital Indicator with Standard Probe Temperature

ID No : Cert No : Due Date : Traceability
400031 & 400035 04-EH 00599-64 02/08/2026 Success Gateway Co., Ltd. Accredited by TISI Calibration No 0260

Approved by :
(Permporn Chantap)
Supervisor

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.



CAL-10011-30

CAL

Calibratech Co., Ltd.

7/107-7 Moo 2, Sukaprasanna 1 Rd., Banggood, Pakkret, Nonthaburi 11120
Tel: 02-914-6211 Fax: 02-914-3155, e-mail: calibratech.co@calibratech.com, calibratech.co@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-410119-1

Page : 2 of 2

UUC Condition As-Received : Good

Result of Calibration : Without Adjustment

Function : Temperature measurement

Reference Humidity @ 50 %RH

Standard Temperature (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
75.00	74.9	0.1	0.46

Result of Calibration : Without Adjustment

Function : Humidity measurement

Reference Temperature @ 25 °C

Standard Humidity (%RH)	UUC Reading (%RH)	Correction (%RH)	Uncertainty (± %RH)
50.0	57.6	-7.6	2.2

Remark

UUC : Line Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, providing a level of confidence of approximately 95%.



LAB FLUID CONTROL CO., LTD.

48/261 Soi Nawamin 157, Nuanchan, Boengkum, Bangkok 10230

Tel: 0-2911-3711 (5 lines) Fax: 0-2919-1299 (5 lines) 0-2919-9244

E-mail: labfluidcontrol@labfluid.com, service@labfluid.com

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Lovibond Service Center

No. 29/26/24

We declare under our sole responsibility that the product described below is in conformity with the following standard(s) at our laboratory.

Client

SPECIAL LAB FLUID CONSULTANT CO. LTD.

47/91-93 Moo 3, 1 Thani, A Pakkret Nonthaburi 11120

Instrument

Turbidity Meter

Model

TR210R Serial No. 1452144

Brand

Lovibond, Germany

Ambient Temperature: 25.4 ± 1 °C

Turbidity Standard	Tolerance	Actual Value	Error	Result
0.1 NTU	± 0.02	0.02	-0.08	Pass
20 NTU	± 1.0 NTU	19.7	-0.3	Pass
200 NTU	± 10 NTU	199	-1	Pass
800 NTU	± 50 NTU	805	+5	Pass

Note: This report present average of 10 values in each point.

Turbidity Standard: Item No. C00736 - Expiry Date: 04/2026

Date of Calibration

May 12, 2026

Calibrated by

9138 (M732) FARE PRABH PUNHAI THONGKIAN

CAL

Calibratech Co., Ltd.

7/107-7 Moo 2, Sukaprasanna 1 Rd., Banggood, Pakkret, Nonthaburi 11120
Tel: 02-914-6211 Fax: 02-914-3155, e-mail: calibratech.co@calibratech.com, calibratech.co@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-200143-1

Page : 1 of 2

Submitted by :

Special Lab Fluid and Consultant Co., Ltd.

47/91-93 Moo 3, 1 Thani, A Pakkret Nonthaburi 11120

Equipment :

Electronic Balance

Manufacturer : AND

Model : GR-200

Serial No. : 14215322

ID No. : LB-14-016

Capacity : 210 g

Resolution : 0.001 g

Environment :

On site calibration was carried out at the Laboratory, Special Lab Fluid and Consultant Co., Ltd.

Ambient Temperature : 27.5 to 28.1 °C

Relative Humidity : 56.3 to 60.2 %

Air Pressure : 1017.0 mbar

Date of Received :

18 April 2026

Date of Calibration :

18 April 2026

Date of Issue :

24 April 2026

Calibrated by :

Alaradath Hippichai

Calibration Method :

In-house method: CAL-M2001 based on UKAS Publication ref: LAB 14

Edition 7 - November 2022

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units (SI).

Standard Weights

ID No.

Cert. No.

Exp. Date

Traceability

120-1-2024

0-075-10-13

07 Nov 2026

National Institute of Metrology, (Thailand) (NIMT)

Approved by

Silja Sangsri

Supervisor

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.

CAL

Calibratech Co., Ltd.

7/107-7 Moo 2, Sukaprasanna 1 Rd., Banggood, Pakkret, Nonthaburi 11120

Tel: 02-914-6211 Fax: 02-914-3155, e-mail: calibratech.co@calibratech.com, calibratech.co@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-200143-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Departure / Indication from nominal value

Nominal Value (g)	Correction (g)	Uncertainty ± (g)
0.001	0.0011	0.0012
0.01	0.0021	0.0012
0.1	0.0031	0.0012
0.5	0.0041	0.0013
2	0.0040	0.0018
5	0.0031	0.0013
10	0.0030	0.0013
50	0.0011	0.0012
100	0.0011	0.0012
200	0.0002	0.0013

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, providing a level of confidence of approximately 95%.

Excerte error

Load test : 50 g
A B C D E
0.0005 0.0001 0.0005 0.0001 0.0001 g



Repeatability

Load test : 200 g
SDs : 0.0005 g

-0.00-

CAL

Calibratech Co., Ltd.

1106-1 Moo 2, Sukhaphichum 3 Rd., Bangso-d, Pathum, Nonthaburi 11120
Tel: (02) 864-6211 Fax: (02) 864-1155, e-mail: calibratech.co@yahoo.com, calibratech.co@hotmail.com



Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-400202-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Test and Consultant Co., Ltd.
1191 Moo 3 Thambol Thara, Pakkret, Nonthaburi 11120

Equipment : Temperature controlled enclosure (Incubator)
Manufacturer : Foxbond Model : FKU 1800
Range : N/A °C Resolution : 0.1 °C
Serial No. : 0925431-19 ID No. : L10-Fq-005

Environment : On-site calibration was carried out at the Laboratory,
Special Lab Test and Consultant Co., Ltd.
Ambient Temperature : (27.8 to 29.5) °C
Relative Humidity : (29 to 36) %
Line Voltage : (226.0 to 226.5) V

Date of Received : 18 April 2026

Date of Calibration : 18 April 2026

Date of Issue : 22 April 2026

Calibrated by : Aphsorn Worawandulaya

Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20

The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units
Standard Digital Thermometer with RTD Probe

ID No. Cert. No. Doc. Date Traceability
090346 A, 304047 69-400418-2 24 Jul 2026 National Institute of Metrology, Thailand (NIMT)

Approved by :
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.

CAL-001-09

CAL

Calibratech Co., Ltd.

1106-1 Moo 2, Sukhaphichum 3 Rd., Bangso-d, Pathum, Nonthaburi 11120
Tel: (02) 864-6211 Fax: (02) 864-1155, e-mail: calibratech.co@yahoo.com, calibratech.co@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-400202-2


Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

U.C. Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting up at position of chamber



Inside of Chamber
W = 0.55 m
D = 0.71 m
H = 0.50 m
Capacity = 0.20 m³

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.0	30.0	30.0	30.01	30.03	30.02	30.04	30.13	30.26	30.11	30.04		0.31
35.0	35.0	35.0	35.00	35.03	35.01	35.02	35.22	35.08	35.26	35.10		0.35
37.0	37.0	37.0	36.46	37.13	36.49	37.49	36.96	37.27	37.20	37.54	37.18	0.37

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uncertainty (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variance (°C)
30.0	30.0	30.0	0.319	0.032	0.359
35.0	35.0	35.0	0.627	0.091	0.653
37.0	37.0	37.0	0.756	0.096	0.729

Remark: The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2

providing a level of confidence of approximately 95%

APR 22 2026

CAL-001-09

CAL

Calibratech Co., Ltd.

1106-1 Moo 2, Sukhaphichum 3 Rd., Bangso-d, Pathum, Nonthaburi 11120
Tel: (02) 864-6211 Fax: (02) 864-1155, e-mail: calibratech.co@yahoo.com, calibratech.co@hotmail.com



Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-400202-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Test and Consultant Co., Ltd.
1191 Moo 3 Thambol Thara, Pakkret, Nonthaburi 11120

Equipment : Temperature controlled enclosure (Incubator)
Manufacturer : Foxbond Model : FKU 1800
Range : N/A °C Resolution : 0.1 °C
Serial No. : 0914641-01 ID No. : L10-Fq-004

Environment : On-site calibration was carried out at the Laboratory,
Special Lab Test and Consultant Co., Ltd.
Ambient Temperature : (27.4 to 28.5) °C
Relative Humidity : (43 to 51) %
Line Voltage : (226.0 to 226.5) V

Date of Received : 18 April 2026

Date of Calibration : 18 April 2026

Date of Issue : 22 April 2026

Calibrated by : Aphsorn Worawandulaya

Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20

The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units
Standard Digital Thermometer with RTD Probe

ID No. Cert. No. Doc. Date Traceability
090346 A, 304047 69-400418-1 22 Jul 2026 National Institute of Metrology, Thailand (NIMT)

Approved by :
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.

CAL-001-09

CAL

Calibratech Co., Ltd.

1106-1 Moo 2, Sukhaphichum 3 Rd., Bangso-d, Pathum, Nonthaburi 11120
Tel: (02) 864-6211 Fax: (02) 864-1155, e-mail: calibratech.co@yahoo.com, calibratech.co@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-400202-1


Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

U.C. Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting up at position of chamber



Inside of Chamber
W = 0.55 m
D = 0.71 m
H = 0.50 m
Capacity = 0.20 m³

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	19.6	19.6	20.03	20.07	20.03	20.03	19.92	19.91	20.01	20.07	19.96	0.51

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uncertainty (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variance (°C)
20.0	19.6	19.6	0.52	0.25	0.59

Remark: The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2

providing a level of confidence of approximately 95%

APR 22 2026

CAL-001-09

CAL

Calibratech Co., Ltd.

1106-1 Moo 2, Sakdaphrachan 1 Rd., Bangpoo, Pakkret, Nonthaburi 11120

Tel: 021 964 6211 Fax: 021 964 5155 e-mail: cal@caltech.co.th, cal@caltech.co.th, cal@caltech.co.th



MSC-780-TB-17025
CALIBRATION 00135

Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-400215-1

Page : 1 of 2

Submitted by :

Special Lab Inv. and Consultant Co., Ltd.
47/91-93 Moo 3 Tambol Tha-Hi, Pakkret, Nonthaburi 11120

Equipment :

Exposed to Glass Thermometer
Manufacturer : SK Model : N/A
Range : 0 to 100 °C Resolution : 1 °C
Serial No. : N/A Immersion : Total
ID No. : 111-Fq-021

Environment :

Ambient Temperature : $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$
Relative Humidity : $(50 \pm 15) \%$
Line Voltage : $(220 \pm 22) \text{ VAC}$

Date of Received :

18 April 2026

Date of Calibration :

21 April 2026

Date of Issue :

23 April 2026

Calibrated by :

Cheraporn Samsorn

Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method comparison technique (CAL-M4000) based on ASTM E 77-07 by compared with PRT in the liquid bath at the constant controlled temperature. The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Platinum Resistance Thermometer (PRT)

ID No. : 111-Fq-021 Cert. No. : 211-Fq-021 Due Date : 21 Feb 2026 Traceability : National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Standard Digital Thermometer

ID No. : 251-Fq-021 Cert. No. : 221-Fq-021 Due Date : 22 May 2027 Traceability : National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

ID No. : 251-Fq-021 Cert. No. : 221-Fq-021 Due Date : 22 May 2027 Traceability : National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

Pimporn Champa
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.



CAL

Calibratech Co., Ltd.

1106-1 Moo 2, Sakdaphrachan 1 Rd., Bangpoo, Pakkret, Nonthaburi 11120

Tel: 021 964 6211 Fax: 021 964 5155 e-mail: cal@caltech.co.th, cal@caltech.co.th, cal@caltech.co.th

Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-400215-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration :

Within Adjustment

Uncertainty : 0.001

Function : Temperature measurement

Ice point check : 0.001 °C reading 0.0 °C Standard reading : 0.001 °C

Standard Reading	Uncertainty	Corrected	Uncertainty
0.001	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.001

Remarks :

1. Uncertainty of Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

CAL-0001-00

CAL

Calibratech Co., Ltd.

1106-1 Moo 2, Sakdaphrachan 1 Rd., Bangpoo, Pakkret, Nonthaburi 11120

Tel: 021 964 6211 Fax: 021 964 5155 e-mail: cal@caltech.co.th, cal@caltech.co.th, cal@caltech.co.th

Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-400214-1

Page : 1 of 2

Submitted by :

Special Lab Inv. and Consultant Co., Ltd.
47/91-93 Moo 3 Tambol Tha-Hi, Pakkret, Nonthaburi 11120

Equipment :

Digital Multimeter with Thermocouple probe Type K
Temperature Indicator
Manufacturer : Thermo scientific Model : 11MP 10K
Range : 250 °C to 1372 °C Resolution : 0.1 °C
Serial No. : 497695 ID No. : 111-Fq-021

Environment :

Ambient Temperature : $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$
Relative Humidity : $(50 \pm 15) \%$
Line Voltage : $(220 \pm 22) \text{ VAC}$

Date of Received :

18 April 2026

Date of Calibration :

22 April to 25 April 2026

Date of Issue :

25 April 2026

Calibrated by :

Cheraporn Samsorn

Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method comparison technique (CAL-M4000) by compared with PRT in the liquid bath at the constant controlled temperature. The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Platinum Resistance Thermometer (PRT)

ID No. : 111-Fq-021 Cert. No. : 211-Fq-021 Due Date : 21 Feb 2026 Traceability : National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

ID No. : 111-Fq-021 Cert. No. : 211-Fq-021 Due Date : 21 Feb 2026 Traceability : National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

ID No. : 251-Fq-021 Cert. No. : 221-Fq-021 Due Date : 22 May 2027 Traceability : National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

ID No. : 251-Fq-021 Cert. No. : 221-Fq-021 Due Date : 22 May 2027 Traceability : National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

ID No. : 251-Fq-021 Cert. No. : 221-Fq-021 Due Date : 22 May 2027 Traceability : National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

Pimporn Champa
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.



CAL

Calibratech Co., Ltd.

1106-1 Moo 2, Sakdaphrachan 1 Rd., Bangpoo, Pakkret, Nonthaburi 11120

Tel: 021 964 6211 Fax: 021 964 5155 e-mail: cal@caltech.co.th, cal@caltech.co.th, cal@caltech.co.th

Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-400214-2

Page : 1 of 2

Submitted by :

Special Lab Inv. and Consultant Co., Ltd.
47/91-93 Moo 3 Tambol Tha-Hi, Pakkret, Nonthaburi 11120

Equipment :

Water Bath
Manufacturer : Memmert Model : WB22
Range : N/A °C Resolution : 0.1 °C
Serial No. : 1120-0201 ID No. : 111-Fq-041

Environment :

On site calibration was carried out at the Calibration
Special Lab Inv. and Consultant Co., Ltd.
Ambient Temperature : $(37.0 \pm 0.5) ^\circ\text{C}$
Relative Humidity : $(58 \pm 16) \%$
Line Voltage : $(226.0 \pm 22.6) \text{ V}$

Date of Received :

18 April 2026

Date of Calibration :

18 April 2026

Date of Issue :

23 April 2026

Calibrated by :

Pimporn Champa

Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method CAL-M4006 based on ASTM E 715-80 The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Digital Thermometer with RTD probe

ID No. : 497695 Cert. No. : 69-400544-1 Due Date : 30 Apr 2026 Traceability : National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

Pimporn Champa
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.



CAL

Calibratech Co., Ltd.

718-7 Min 2, Sukhprathan 3 Rd., Bangna-d, Pathum-Nonthaburi 11120

Tel: (02) 964-6711 Fax: (02) 964-5155 e-mail: calibratech@calibratech.com, calibratech.co@thairainet.com

Certificate of Calibration


Certificate No. : 69-400202-3

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

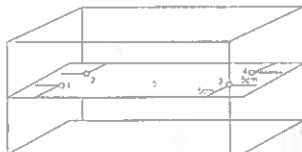

Front

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicator Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.					Uncertainty (± °C)	Measured Uncertainty (°C)	Measured Stability (°C)
			1	2	3	4	5			
22.0	22.0	22.0	61.91	61.49	61.99	61.45	61.37	0.19	0.07	0.03
25.0	25.0	25.0	64.91	64.59	64.94	64.56	64.55	0.14	0.10	0.03
95.0	95.0	95.0	94.81	94.75	94.81	94.73	94.76	0.19	0.11	0.03
100.0	100.0	100.0	100.57	100.61	100.53	100.59	100.57	0.23	0.25	0.12

Remark: The uncertainty is not combine uniformity of the water bath

The result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, providing a level of confidence of approximately 95%

Day:



CAL

Calibratech Co., Ltd.

718-7 Min 2, Sukhprathan 3 Rd., Bangna-d, Pathum-Nonthaburi 11120

Tel: (02) 964-6711 Fax: (02) 964-5155 e-mail: calibratech@calibratech.com, calibratech.co@thairainet.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-400214-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement with Thermocouple probe Type K

Model : Type K Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm Length : 200.0 mm

Serial No. : 260206 ID No. : SI-39

Insertion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
196	500.0	1.1	-0.1	0.18
199	2000.0	20.1	-0.1	0.18
190	100.0025	100.3	-0.2	0.45
190	150.0025	150.2	-0.5	0.58
190	160.0027	160.0	0.0	0.65

Model : AD-1218-120 Sheath Material : Stainless

Diameter : 3.5 mm Length : 230 mm

Serial No. : N/A ID No. : SI-40

Insertion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
124	100.0025	100.2	-1.3	1.5
124	150.0025	150.5	-1.5	1.6

Remark:

UUC Condition After Calibration

The result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, providing a level of confidence of approximately 95%

