

ภาคผนวกที่ 4.1

เอกสารการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ภายในโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด

ชื่อเครื่องมือ / อุปกรณ์	สถานที่	จำนวนเงิน	ผู้รับเหมาภายนอกประจำปี 2569													ระยะเวลาการตรวจเช็ค
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
ระบบไฟฟ้า																
Generator BTH	อาคารบริการชั้น1														ปีละ2ครั้ง	
Generator KCIH	KCIH														ปีละ2ครั้ง	
Generator-แบตเตอรี่ BTH	อาคารบริการชั้น1														ทุกวัน	
Generator-แบตเตอรี่ KCIH	KCIH														ทุกวัน	
หม้อแปลงไฟฟ้า1,2 BTH	อาคารบริการชั้น1														ปีละ1ครั้ง	
หม้อแปลงไฟฟ้า1 KCIH	KCIH														ปีละ1ครั้ง	
ตู้เมนไฟฟ้า(MDB) BTH	อาคารบริการชั้น1														ปีละ1ครั้ง	
ตู้เมนไฟฟ้า(MDB) KCIH	KCIH														ปีละ1ครั้ง	
ตรวจบริเวณขั้วไฟฟ้า															ปีละ1ครั้ง	
เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) ส่วนกลาง 120KVA	x-ray														ปีละ4ครั้ง	
เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) ส่วนกลาง 20KVA	อาคาร A ชั้น 1														ปีละ4ครั้ง	
เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) Server 10KVA	อาคาร A ชั้น 2														ปีละ4ครั้ง	
ระบบดับเพลิงและสัญญาณเตือนภัย																
ระบบสัญญาณเตือนภัย															ปีละ 2 ครั้ง	
ระบบดับเพลิง															ปีละ 2 ครั้ง	
ระบบไฟฉุกเฉิน															เดือนละ 1 ครั้ง	
ระบบขนส่งลิฟต์																
ลิฟต์โดยสาร 1,2	อาคาร A														ปีละ 2 ครั้ง	
ลิฟต์ส่งยา 1,2	อาคาร A														ปีละ 2 ครั้ง	
ระบบประปา																
ปั้มน้ำประปา ชั้น1	อาคารบริการชั้น1														ปีละ1ครั้ง	
ปั้มน้ำประปา ชั้น 5,6	อาคาร A														ปีละ1ครั้ง	
ปั้มน้ำประปา ชั้น3,4	อาคาร A														ปีละ1ครั้ง	
ถังเก็บน้ำประปาใต้ดิน	อาคารบริการชั้น1														2ปีละ1ครั้ง	
ถังเก็บน้ำประปาตลาดฟ้า	อาคาร A														2ปีละ1ครั้ง	
ระบบปรับอากาศ																
Chiller Trane	อาคารบริการชั้น3														ปีละ 6 ครั้ง	
Chiller York	อาคารบริการชั้น3														ปีละ 6 ครั้ง	
Cooling tower Trane	อาคารบริการชั้น3														ปีละ 6 ครั้ง	
Cooling tower York	อาคารบริการชั้น3														ปีละ 6 ครั้ง	
ชั้น8 ห้องลิฟต์	อาคาร A ชั้น 8														ปีละ 2 ครั้ง	
แอร์ชั้น 6	อาคาร A ชั้น 6														ปีละ 2 ครั้ง	
แอร์ชั้น 5	อาคาร A ชั้น 5														ปีละ 2 ครั้ง	
แอร์ชั้น 4	อาคาร A ชั้น 4														ปีละ 2 ครั้ง	
แอร์ชั้น 3	อาคาร A ชั้น 3														ปีละ 2 ครั้ง	
แอร์ชั้น 2	อาคาร A ชั้น 2														ปีละ 2 ครั้ง	
แอร์ชั้น 1	อาคาร A ชั้น 1														ปีละ 2 ครั้ง	
อาคารบริการ	อาคารบริการชั้น1-2														ปีละ 2 ครั้ง	
ระบบปรับอากาศห้อง OR1-2	อาคาร A ชั้น 2														ปีละ 4 ครั้ง	
ระบบปรับอากาศห้อง Negative ER	อาคาร A ชั้น 1														ปีละ 4 ครั้ง	
ระบบปรับอากาศห้อง Negative ICU10	อาคาร A ชั้น 2														ปีละ 4 ครั้ง	
พัดลมดูดอากาศ															ปีละ 2 ครั้ง	
ระบบแก๊สทางการแพทย์และสัญญาณ																
ระบบแก๊สทางการแพทย์และสัญญาณ	อาคารบริการชั้น1														ปีละ 2 ครั้ง	
ระบบจ่ายแก๊สส่วนกลาง	อาคารบริการชั้น1														ปีละ 2 ครั้ง	
ระบบบำบัดน้ำเสีย																
บ่อบำบัดน้ำเสีย															2ปี1ครั้ง	
บ่อดักไขมัน															เดือนละ 1 ครั้ง	
CCTV System																
CCTV ภายนอก															เดือนละ 1 ครั้ง	
CCTV ภายใน															เดือนละ 1 ครั้ง	
ระบบสื่อสารและMATV																

[illegible]

ประจำเดือน สกาวคลุม

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด (lbs)	วันที่ติดตั้ง	วันหมดอายุ	รายละเอียดถึงต้นเพลิง					รายละเอียดสายฉีดน้ำต้นเพลิง					หมายเหตุ
						สลับนิรภัย	สภาพถัง	แรงขับเคลื่อนต้น	ความสะอาด	หัวฉีดต้นเพลิง	สายฉีดน้ำ	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	ความสะอาด			
MFE01-ME	FI.8 - ห้องควบคุมลิฟท์	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE02-ME	FI.7 - โถงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.7 - W7 ข้าง (707)	Dry Chemical	10	01-02-2567	01-02-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.7 - W7 ข้าง (716)	Dry Chemical	10	01-02-2567	01-02-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.7 - ห้องซักล้าง	CO2	10	01-02-2567	01-02-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.7 - หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	CO2	10	01-02-2567	01-02-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE03-ME	FI.6 - โถงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE04-ME	FI.6 - W6 ข้าง (607)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE05-ME	FI.6 - W6 ข้าง (616)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE06-ME	FI.5 - โถงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE07-ME	FI.5 - W5 ข้าง (507)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE08-ME	FI.5 - W5 ข้าง (516)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE09-ME	FI.4 - โถงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE10-ME	FI.4 - W4 ข้าง (407)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE11-ME	FI.4 - W5 ข้าง (416)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE12-ME	FI.3 - โถงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE13-ME	FI.3 - W3 ข้าง (307)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE14-ME	FI.3 - W3 ข้าง (316)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE15-ME	FI.2 - โถงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE16-ME	FI.2 - ทางเดิน CSSD	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.2 - ห้อง Air Pump	BF2000	10	15-06-2566	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE20-ME	FI.2 - CSSD (ห้องเครื่องมือ)	BF2000	15	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.2 - ด้านหน้าห้อง Lab	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.2 - Lab // หน้าห้อง Blood Bank	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.2 - Lab // หน้าห้อง Bact.	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.2 - ห้องซัก Staff	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE18-ME	FI.2 - โถง OR	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE19-ME	FI.2 - หน้าห้อง IT	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE17-ME	FI.2 - ห้องพักแพทย์	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE21-ME	FI.1 - OPD (ควบคุมกลาง)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE22-ME	FI.1 - โถงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด (lbs)	วันที่ติดตั้ง	วันหมดอายุ	รายละเอียดถังดับเพลิง				รายละเอียดสายฉีดน้ำดับเพลิง				หมายเหตุ
						สถานีวิทยุ	สภาพถัง	แก๊สวัดความดัน	ความสะอาด	หัวฉีดดับเพลิง	สายฉีดน้ำ	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	ความสะอาด	
MFE24-ME	Fl.1 - X-ray (หน้าห้อง Gen X-ray)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fl.1 - X-ray ห้องทั้งห้าพื้นที่	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fl.1 - MRI (ทางเข้าห้องตรวจ)	Water Mist	15	15-10-2566	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fl.1 - MRI (ในทางเดิน)	Water Mist	15	15-10-2566	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE23-ME	Fl.1 - ทางเดินหน้าห้อง Admission	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE26-ME	Fl.1 - ห้องยา	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fl.1 - ด้านหน้าห้องยาชั้น 1	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fl.1 - ทางเดินเข้าอาคาร (ประตูฉุกเฉิน)	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ประตูล้อมพื้นที่ - ทางเข้าประตู ER	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ARI - ในพักรอดำเนิน	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ARI - ด้านหลังห้องตรวจ	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ห้องควบคุมอุโมงค์น้ำเสีย	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE33-ME	อาคาร B - ห้องครัว (จุดเตรียมอาหาร)	Foam	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE34-ME	อาคาร B - ห้องครัว (ถังวางถังแก๊ส)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE27-ME	อาคาร B - Fl.1 หน้าห้องว่าง	BF2000	15	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE28-ME	อาคาร B - Fl.1 หน้าห้องลิฟต์	BF2000	15	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE29-ME	อาคาร B - Fl.1 ห้องควบคุมระบบ	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE30-ME	อาคาร B - Fl.1 ห้อง Fire Pump	BF2000	15	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE31-ME	อาคาร B - Fl.1 ห้องควบคุมไฟฟ้า	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE32-ME	อาคาร B - Fl.1 หน้าห้องstock	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE35-ME	อาคาร B - Fl.2 (หน้าห้อง 201)	BF2000	15	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE36-ME	อาคาร B - Fl.2 (หน้าห้อง 210)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE37-ME	อาคาร B - Fl.3 (ห้องควบคุมลิฟต์)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE37-ME	อาคาร B - Fl.3 (ทางเข้าห้องประชุม)	BF2000	10	15-01-2569	15-01-2574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE37-ME	อาคาร B - Fl.3 (ด้านหลังห้องประชุม 1)	BF2000	10	15-01-2569	15-01-2574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE38-ME	AMBULANCE 51	BF2000	5	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE39-ME	AMBULANCE 52	BF2000	5	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE40-ME	AMBULANCE 53	BF2000	5	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE41-ME	AMBULANCE 54	BF2000	5	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE42-ME	AMBULANCE 55	BF2000	5	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อ ดร.นพ. นันทวัฒน์ นันทวัฒน์ ผู้ปฏิบัติงาน

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

ประจำเดือน

มกร ๒๕๖๒

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่นชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE01-ME	Fl.8 - ห้องควบคุมลิฟท์	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
MFE02-ME	Fl.8 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
	EL7 = Control Emergency Light (ซ้าย)					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - Control Emergency Light (ขวา)					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - โคมหนีลิฟท์ 3-4					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - โคมด้านข้างลิฟท์					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - โคมหนีลิฟท์ 1-2					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - ห้องซักล้างแม่บ้าน					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - ทางเดินด้านหน้าห้องนอน					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - เคาน์เตอร์พยาบาล					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - ด้านหน้าห้อง 710					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - ด้านหน้าห้อง 707					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - บันไดหนีไฟฝั่งห้อง 707					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - ด้านหน้าห้อง 719					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - ด้านหน้าห้อง 717					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - บันไดหนีไฟฝั่งห้อง 716					/	/	/	/	/	
MFE05-ME	Fl.6 - โคมหนีลิฟท์ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE06-ME	Fl.6 - โคมหนีลิฟท์ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE10-ME	Fl.6 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE07-ME	Fl.6 - เคาน์เตอร์พยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE08-ME	Fl.6 - โคมทางเดินซ้าย (603)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE11-ME	Fl.6 - บันไดหนีไฟซ้าย (607)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE09-ME	Fl.6 - โคมทางเดินขวา (612)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE12-ME	Fl.6 - บันไดหนีไฟขวา (616)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE13-ME	Fl.5 - โคมหนีลิฟท์ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE14-ME	Fl.5 - โคมหนีลิฟท์ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE18-ME	Fl.5 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE15-ME	Fl.5 - เคาน์เตอร์พยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE16-ME	Fl.5 - โคมทางเดินซ้าย (603)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่นชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การส่องไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE19-ME	Fl.5 - บันไดหนีไฟซ้าย (507)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE17-ME	Fl.5 - โคมทางเดินขวา (512)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE20-ME	Fl.5 - บันไดหนีไฟขวา (516)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	Fl.4 - Control Emergency Light Fl.4				01-08-2569	/	/	/	/	/	
	Fl.4 - โคมหนีไฟ 3-4						/	/	/	/	** Control จุดติด
	Fl.4 - โคมหนีไฟ 1-2										
	Fl.4 - บันไดหนีไฟกลาง										
	Fl.4 - เคาท์เตอร์พยาบาล										
	Fl.4 - หนีห้อง 401										
	Fl.4 - หนีห้อง 410										
	Fl.4 - หนีห้อง 406										
	Fl.4 - บันไดหนีไฟซ้าย (407)										
	Fl.4 - หนีห้อง 412										
	Fl.4 - หนีห้อง 416										
	Fl.4 - บันไดหนีไฟขวา (416)										
MFE29-ME	Fl.3 - โคมหนีไฟ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE30-ME	Fl.3 - โคมหนีไฟ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE34-ME	Fl.3 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE31-ME	Fl.3 - เคาท์เตอร์พยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE32-ME	Fl.3 - โคมทางเดินซ้าย (302)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE35-ME	Fl.3 - บันไดหนีไฟซ้าย (307)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE33-ME	Fl.3 - โคมทางเดินขวา (312)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE36-ME	Fl.3 - บันไดหนีไฟขวา (316)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE37-ME	Fl.2 - โคมหนีไฟ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE38-ME	Fl.2 - โคมหนีไฟ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE50-ME	Fl.2 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE49-ME	Fl.2 - เคาท์เตอร์ ICU	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	Fl.2 - ICU 10	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE44-ME	Fl.2 - OR 1	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE45-ME	Fl.2 - OR 2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE46-ME	Fl.2 - OR 3	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE47-ME	Fl.2 - OR 4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE48-ME	Fl.2 - ห้องพักรักษา - ในห้องผ่าตัด	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE48-ME	Fl.2 - ทางเดิน OR	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE48-ME	Fl.2 - Reccob - คาเฟ่โรงพยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE43-ME	Fl.2 - คาเฟ่โดย LR	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	Fl.2 - Lab										
MFE41-ME	Fl.2 - CSSD ห้องเก็บเครื่องมือ	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	** Control จุดเดียว
MFE51-ME	Fl.2 - บ้านเด็กรักษาห้องประชุม	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE52-ME	Fl.2 - บ้านเด็กรักษาห้องทันตแพทย์	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	Fl.2 - Rehab (คาเฟ่โรงพยาบาล)					/	/	/	/	/	
	Fl.2 - Rehab (หน้าประตูทางออกหลัง)					/	/	/	/	/	
	Fl.2 - Rehab (หน้าห้อง Consult)					/	/	/	/	/	
	Fl.2 - การเงิน - CHK - OBG					/	/	/	/	/	
MFE63-ME	Fl.1 - โรงประศุกทางเข้า	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	** Control จุดเดียว
MFE64-ME	Fl.1 - โรงการเงิน	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE77-ME	Fl.1 - บ้านเด็กรักษา	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	Fl.1 - ER (โรงประศุกทางเข้า)					/	/	/	/	/	
	Fl.1 - ER (ห้องทำหัตถการ)					/	/	/	/	/	
MFE60-ME	Fl.1 - ER (CPR)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE62-ME	Fl.1 - ER (ทันตแพทย์)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE63-ME	Fl.1 - OPD เด็ก (คาเฟ่โดย LR)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE64-ME	Fl.1 - OPD เด็ก (อัสตราवाद)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE65-ME	Fl.1 - OPD (คาเฟ่โดยกลาง)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE67-ME	Fl.1 - OPD (โรงหน้า ENT)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE66-ME	Fl.1 - OPD/OTHO (โรงทันตแพทย์)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE68-ME	Fl.1 - OPD/OTHO (ประตูหินไฟ)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE56-ME	Fl.1 - โรงทางเดิน X-ray	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	Fl.1 - X-ray										
MFE55-ME	Fl.1 - โรงทางเดินหน้าห้องน้ำ	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	** Control จุดเดียว
MFE72-ME	Fl.1 - ศัลยกรรม	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE71-ME	Fl.1 - ศัลยกรรม	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE73-ME	Fl.1 - ห้องจ่ายยาหน้า	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE74-ME	Fl.1 - ห้องจ่ายยาหลัง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่นชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE57-ME	Fl.1 - โรงทางเดินหน้าห้อง Sup	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	.. Control จุดเดียว
	Fl.1 - ห้องอาหาร (ร้านค้า)										
MFE78-ME	Fl.1 - โรงประตูทางเข้า-ออก	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	ARI - ห้องตรวจฯ ARI	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	ARI - ห้องให้การพยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	ARI - ห้องจำหน่ายที่	MB 07-12ED	2*12	01-06-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 บันไดทางขึ้นห้องซิลเลอรี่	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 บันไดทางขึ้นห้องประชุม		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 ประตูทางเข้าห้องประชุม		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 สำนักงานผู้อำนวยการ		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 ห้องโถงหน้าห้องประชุม		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 ห้องประชุม 1 (ประตูหน้า-1)		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 ห้องประชุม 1 (ประตูหน้า-2)		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 ห้องประชุม 1 (ประตูหลัง)		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 ทางออก ประตูหน้าเฟหลัง		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.2 ด้านหน้าห้อง 214		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.2 ทางขึ้นชั้น 2-3		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.1 ห้องครัว (จุดเตรียมอาหาร)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - Fl.1 ห้องครัว (จุดล้างภาชนะ)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - Fl.1 ห้องครัว (ห้องรับวัตถุดิบ)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - Fl.1 ห้องครัว (ประตูทางเข้ารถขึ้น)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - Fl.1 ห้อง Fire Pump	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - Fl.1 ห้องควบคุมไฟฟ้า	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	

ลงชื่อ () ผู้ปฏิบัติงาน

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟบอกทางออก (Exit Light)

ประจำเดือน ๒๕๖๓

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
					สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	ความสะอาด	
	Fl.7 - บันไดหนีไฟกลาง		01-02-2567	01-02-2569	/	/	/	/	
	Fl.7 - เคาท์เตอร์พยาบาล		01-02-2567	01-02-2569	/	/	/	/	
	Fl.7 - ห้องทางเดินฝั่งซ้าย (ห้อง 704)		01-02-2567	01-02-2569	/	/	/	/	
	Fl.7 - ประตูหนีไฟฝั่งซ้าย (หน้าห้อง 707)		01-02-2567	01-02-2569	/	/	/	/	
	Fl.7 - หน้าประตูหนีไฟฝั่งซ้าย (หน้าห้อง 707)		01-02-2567	01-02-2569	/	/	/	/	
	Fl.7 - ห้องทางเดินฝั่งขวา (ห้อง 717)		01-02-2567	01-02-2569	/	/	/	/	
	Fl.7 - ประตูหนีไฟฝั่งขวา (หน้าห้อง 716)		01-02-2567	01-02-2569	/	/	/	/	
	Fl.6 - บันไดหนีไฟกลาง	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - ประตู ward 6 (ฝั่ง Ward)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - ประตู ward 6 (ฝั่ง ประตูหนีไฟ)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - หน้าห้อง 621	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - หน้าห้อง 617	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - หน้าประตูหนีไฟ ฝั่ง 616	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - ประตูหนีไฟ ฝั่ง 616	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - ห้องทางเดินหน้าห้อง 602	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - ห้องทางเดินหน้าห้อง 606	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - หน้าประตูหนีไฟ ฝั่ง 607	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - ประตูหนีไฟ ฝั่ง 607	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.5 - บันไดหนีไฟกลาง	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.5 - ห้องล้างฟลูดยสาร	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.5 - เคาท์เตอร์พยาบาล	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.5 - ห้องหน้าห้อง 503	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.5 - ห้องบันไดหนีไฟฝั่งห้อง 507	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.5 - ห้องหน้าห้อง 519	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.5 - ห้องบันไดหนีไฟฝั่งห้อง 516	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.4 - บันไดหนีไฟกลาง	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.4 - ห้องล้างฟลูดยสาร	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.4 - ประตู ward 4 (ฝั่ง Ward)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.4 - ประตู ward 4 (ฝั่ง ประตูหนีไฟ)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.4 - หน้าห้อง 421	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.4 - หน้าห้อง 417	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.4 - หน้าประตูหนีไฟ ฝั่ง 416	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
					สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	ความสะอาด	
	FI.4 - ประตุน้ำไฟ ห้อง 416	BXEB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.4 - โรงทางเดินหน้าห้อง 402	BXEB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.4 - โรงทางเดินหน้าห้อง 406	BXEB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.4 - หน้าประตุน้ำไฟ ห้อง 407	BXEB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.4 - ประตุน้ำไฟ ห้อง 407	BXEB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.2 - ชุดนิ่ว	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - Check Up	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - การจับผู้ป่วยใน	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB ตำแหน่งห้อง	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB โรงหน้าห้อง	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB พื้นที่ Bac	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB หน้าห้อง PPE	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB ทางออกหน้า Manager Room.	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB ทางออกด้านหลัง // CSSD	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - Rehab ทางเข้าแผนกด้านหน้า	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	FI.2 - Rehab ทางออกด้านหลัง // CSSD	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	FI.2 - Rehab โรงรักษา	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	FI.1 - ประตุน้ำไฟ-ออก	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - โรงทางเดินแนวระแนง-รอรับยา	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - โรงทางเดินหน้าลิฟท์	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - โรงทางเดินลิ้นชัก	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - ประตูห้อง Wound Care	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
					สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	ความสะอาด	
	Fl.1 - โรงทางเดินหัว X-ray	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/			
	Fl.1 - โรงพักคอยแผนก X-Ray	L&E / ERL 4			/	/			
	Fl.1 - โรงทางเดิน อายุกรม (ลิฟท์3-4)	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/			
	Fl.1 - โรงทางเดิน อายุกรม (หน้าตรวจ 10)	L&E / ERL 4			/	/			
	Fl.1 - ทางออกประตูหนีไฟ (อายุกรม)	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/			
	Fl.1 - โรงทางเดิน OTHO	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/			
	Fl.1 - ห้องผ่าตัด OPD ตึก	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/			
	Fl.1 - ประตูทางเข้า OPD ตึก	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/			
	Fl.1 - ประตูทางออก ER (ด้านหน้า)	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/			
	Fl.1 - ประตูทางออก ER (ด้านหลัง)	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/			
	Fl.1 - ประตูทางออกห้องอาหาร (หน้าชั้น)	L&E / ERL 4	01-11-2566	01-11-2568	/	/			
	ARI - ห้องเจ้าหน้าที่ ARI	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/			
	ARI - ประตูห้องตรวจ ARI	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/			
	ARI - ประตูห้องให้การพยาบาล	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/			
	อาคาร B - ห้องครัว (จุดเลี้ยงอาหาร)		01-11-2566	01-11-2568	/	/			
	อาคาร B - ห้องครัว (จุดล้างภาชนะ)		01-11-2566	01-11-2568	/	/			
	อาคาร B - ห้องครัว (ห้องรับวัตถุดิบ)		01-11-2566	01-11-2568	/	/			
	อาคาร B - ห้องครัว (ประตูทางเข้า)		01-11-2566	01-11-2568	/	/			
	อาคาร B - Fl.4 โรงงานน้ำทางเข้าห้องน้ำ	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/			
	อาคาร B - Fl.4 ประตูทางเข้าห้องประชุม	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/			
	อาคาร B - Fl.4 โรงน้ำดื่มผู้อำนวยการ	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/			
	อาคาร B - Fl.4 โรงน้ำดื่มประจักษ์ 1	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/			
	อาคาร B - Fl.4 โรงน้ำดื่มประจักษ์ 2	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/			
	อาคาร B - Fl.4 ห้องประชุม 1 / ประตูหน้า	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/			
	อาคาร B - Fl.4 ห้องประชุม 1 / ประตูหลัง	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/			
	อาคาร B - Fl.4 ห้องประชุม 1 / ประตูหนีไฟ	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/			
	อาคาร B - Fl.4 ด้านหน้าประตูหนีไฟ	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/			

รายงานผลการตรวจสอบ :

ลงชื่อ

(

)

ผู้ปฏิบัติงาน

ประจำเดือน ๓ กรกฎาคม ๒๕

M/C No.	สถานที่ตั้ง	รับผิดชอบ	วันที่เข้าตรวจสอบ	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	ใช้สอย	บานปิด-เปิด	ความสะอาด	
	F1.8 - ห้องควบคุมลิฟท์			/	/	/	/	
	F1.8 - ห้องควบคุมลิฟท์			/	/	/	/	
	F1.7 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.7 - บันไดหนีไฟซ้าย (707)			/	/	/	/	
	F1.7 - บันไดหนีไฟขวา (707)			/	/	/	/	
	F1.6 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.6 - บันไดหนีไฟซ้าย (607)			/	/	/	/	
	F1.6 - บันไดหนีไฟขวา (607)			/	/	/	/	
	F1.5 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.5 - บันไดหนีไฟซ้าย (507)			/	/	/	/	
	F1.5 - บันไดหนีไฟขวา (507)			/	/	/	/	
	F1.4 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.4 - บันไดหนีไฟซ้าย (407)			/	/	/	/	
	F1.4 - บันไดหนีไฟขวา (407)			/	/	/	/	
	F1.3 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.3 - บันไดหนีไฟซ้าย (307)			/	/	/	/	
	F1.3 - บันไดหนีไฟขวา (307)			/	/	/	/	
	F1.2 -			/	/	/	/	
	F1.2 - บันไดหนีไฟซ้าย (ฝั่ง CSSD)			/	/	/	/	
	F1.2 - บันไดหนีไฟขวา (ฝั่งงาน ผอ.)			/	/	/	/	
	F1.1 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.1 - บันไดหนีไฟซ้าย			/	/	/	/	
	F1.1 - บันไดหนีไฟขวา			/	/	/	/	
	F1.1 - บันไดฝั่ง A			/	/	/	/	
	F1.1 - บันไดฝั่ง OPD จักษุกรรม			/	/	/	/	
	จากบริการ - F1.1			/	/	/	/	
	จากบริการ - F1.2			/	/	/	/	
	จากบริการ - F1.3			/	/	/	/	

รายงานผลการตรวจพบ :

ลงชื่อ

ผู้ปฏิบัติงาน

()

02/04/2025

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด (lbs)	วันที่ติดตั้ง	วันหมดอายุ	รายละเอียดติดตั้งดับเพลิง					รายละเอียดสายฉีดน้ำดับเพลิง					หมายเหตุ
						สติกเกอร์	สภาพถัง	เกจวัดความดัน	ความสะอาด	หัวฉีดดับเพลิง	สายฉีดน้ำ	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	ความสะอาด			
MFE01-ME	FI.8 - ห้องควบคุมลิฟท์	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE02-ME	FI.7 - โถงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.7 - W7 ขั้ว (707)	Dry Chemical	10	01-02-2567	01-02-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.7 - W7 ขั้ว (716)	Dry Chemical	10	01-02-2567	01-02-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.7 - ห้องซักล้าง	CO2	10	01-02-2567	01-02-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.7 - ห้องควบคุมไฟฟ้า	CO2	10	01-02-2567	01-02-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE03-ME	FI.6 - โถงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE04-ME	FI.6 - W6 ขั้ว (607)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE05-ME	FI.6 - W6 ขั้ว (616)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE06-ME	FI.5 - โถงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE07-ME	FI.5 - W5 ขั้ว (507)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE08-ME	FI.5 - W5 ขั้ว (516)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE09-ME	FI.4 - โถงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE10-ME	FI.4 - W4 ขั้ว (407)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE11-ME	FI.4 - W5 ขั้ว (416)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE12-ME	FI.3 - โถงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE13-ME	FI.3 - W3 ขั้ว (307)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE14-ME	FI.3 - W3 ขั้ว (316)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE15-ME	FI.2 - โถงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE16-ME	FI.2 - ทางเดิน CSSD	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.2 - ห้อง Air Pump	BF2000	10	15-06-2566	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE20-ME	FI.2 - CSSD (ห้องเครื่องเรือ)	BF2000	15	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.2 - ด้านหน้าห้อง Lab	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.2 - Lab // หน้าห้อง Blood Bank	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.2 - Lab // หน้าห้อง Bact.	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
	FI.2 - ห้องพัก Staff	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE18-ME	FI.2 - ใน OR	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE19-ME	FI.2 - หน้าห้อง IT	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE17-ME	FI.2 - ห้องซักฟอ	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE21-ME	FI.1 - OPD (คาทอลิกกลาง)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			
MFE22-ME	FI.1 - โถงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/			

Handwritten: Handwritten

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

ประจำเดือน *กุมภาพันธ์*

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่นชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE01-ME	FL.8 - ห้องควบคุมลิฟท์	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
MFE02-ME	FL.8 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	EL.7 - Control Emergency Light (ซ้าย)					/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
	FL.7 - Control Emergency Light (ขวา)					/	/	/	/	/	
	FL.7 - โถงหน้าลิฟท์ 3-4					/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
	FL.7 - โถงด้านข้างลิฟท์					/	/	/	/	/	
	FL.7 - โถงหน้าลิฟท์ 1-2					/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
	FL.7 - ห้องซักล้างแม่บ้าน					/	/	/	/	/	
	FL.7 - ทางเดินด้านหน้าห้องนอน					/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
	FL.7 - คาเฟ่เดอะริทยาบาล					/	/	/	/	/	
	FL.7 - ด้านหน้าห้อง 710					/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
	FL.7 - ด้านหน้าห้อง 707					/	/	/	/	/	
	FL.7 - บันไดหนีไฟฝั่งห้อง 707					/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
	FL.7 - ด้านหน้าห้อง 719					/	/	/	/	/	
	FL.7 - ด้านหน้าห้อง 717					/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
	FL.7 - บันไดหนีไฟฝั่งห้อง 716					/	/	/	/	/	
MFE05-ME	FL.6 - โถงหน้าลิฟท์ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
MFE06-ME	FL.6 - โถงหน้าลิฟท์ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE10-ME	FL.6 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
MFE07-ME	FL.6 - คาเฟ่เดอะริทยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE08-ME	FL.6 - โถงทางเดินซ้าย (603)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
MFE11-ME	FL.6 - บันไดหนีไฟซ้าย (607)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE09-ME	FL.6 - โถงทางเดินขวา (612)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
MFE12-ME	FL.6 - บันไดหนีไฟขวา (616)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE13-ME	FL.5 - โถงหน้าลิฟท์ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
MFE14-ME	FL.5 - โถงหน้าลิฟท์ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE18-ME	FL.5 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
MFE15-ME	FL.5 - คาเฟ่เดอะริทยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE16-ME	FL.5 - โถงทางเดินซ้าย (503)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	Control จุดเดียว

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การส่องไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE19-ME	Fl.5 - บันไดหนีไฟซ้าย (507)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE17-ME	Fl.5 - ในทางเดินขวา (512)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE20-ME	Fl.5 - บันไดหนีไฟขวา (516)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	Fl.4 - Control Emergency Light Fl.4				01-08-2569	/	/	/	/	/	
	Fl.4 - ในงหนีไฟ 3-4										** Control จุดเดียว
	Fl.4 - ในงหนีไฟ 1-2										
	Fl.4 - บันไดหนีไฟกลาง										
	Fl.4 - เคาท์เตอร์พยาบาล										
	Fl.4 - หนีไฟห้อง 401										
	Fl.4 - หนีไฟห้อง 410										
	Fl.4 - หนีไฟห้อง 406										
	Fl.4 - บันไดหนีไฟซ้าย (407)										
	Fl.4 - หนีไฟห้อง 412										
	Fl.4 - หนีไฟห้อง 416										
	Fl.4 - บันไดหนีไฟขวา (416)										
MFE29-ME	Fl.3 - ในงหนีไฟ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE30-ME	Fl.3 - ในงหนีไฟ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE34-ME	Fl.3 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE31-ME	Fl.3 - เคาท์เตอร์พยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE32-ME	Fl.3 - ในทางเดินซ้าย (302)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE35-ME	Fl.3 - บันไดหนีไฟซ้าย (307)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE33-ME	Fl.3 - ในทางเดินขวา (312)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE36-ME	Fl.3 - บันไดหนีไฟขวา (316)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE37-ME	Fl.2 - ในงหนีไฟ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE38-ME	Fl.2 - ในงหนีไฟ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE50-ME	Fl.2 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE49-ME	Fl.2 - เคาท์เตอร์ ICU	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	Fl.2 - ICU 10	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE44-ME	Fl.2 - OR 1	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE45-ME	Fl.2 - OR 2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE46-ME	Fl.2 - OR 3	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE47-ME	Fl.2 - OR 4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE48-ME	FI.2 - ห้องทักพื้น - ในห้องผ่าตัด	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE48-ME	FI.2 - ทางเดิน OR	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE48-ME	FI.2 - Recob - คาท์เตอร์พยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE43-ME	FI.2 - คาท์เตอร์ LR	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	FI.2 - Lab					/	/	/	/	/	
MFE41-ME	FI.2 - CSSD ห้องเก็บเครื่องมือ	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	** Control จุดเดียว
MFE51-ME	FI.2 - บันไดหนีไฟหลังห้องประชุม	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE52-ME	FI.2 - บันไดหนีไฟห้องทันแพทย์	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	FI.2 - Rehab (คาท์เตอร์พยาบาล)					/	/	/	/	/	
	FI.2 - Rehab (หน้าประตูทางออกหลัง)					/	/	/	/	/	
	FI.2 - Rehab (หน้าห้อง Consult)					/	/	/	/	/	
	FI.2 - ภาวณิน - CHK - OBG					/	/	/	/	/	
MFE53-ME	FI.1 - โถงประตูทางเข้า	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	** Control จุดเดียว
MFE54-ME	FI.1 - โถงการฉีกรัง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE77-ME	FI.1 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	FI.1 - ER (โถงประตูทางเข้า)					/	/	/	/	/	
	FI.1 - ER (ห้องทำหัตถการ)					/	/	/	/	/	
MFE60-ME	FI.1 - ER (CPR)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE62-ME	FI.1 - ER (ทันแพทย์)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE63-ME	FI.1 - OPD แท็ก (คาท์เตอร์)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE64-ME	FI.1 - OPD แท็ก (อัลตราซาวด์)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE65-ME	FI.1 - OPD (คาท์เตอร์กลาง)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE67-ME	FI.1 - OPD (ในงหน้า ENT)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE66-ME	FI.1 - OPD/OTHO (โถงพักคอย)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE68-ME	FI.1 - OPD/OTHO (ประตูหนีไฟ)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE56-ME	FI.1 - โถงทางเดิน X-ray	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	FI.1 - X-ray					/	/	/	/	/	
MFE55-ME	FI.1 - โถงทางเดินหน้าห้องน้ำ	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	** Control จุดเดียว
MFE72-ME	FI.1 - ศัลยกรรม	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE71-ME	FI.1 - คลังยา	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE73-ME	FI.1 - ห้องจ่ายยาหน้า	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE74-ME	FI.1 - ห้องจ่ายยาหลัง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่นชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสัวองไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE57-ME	FI.1 - โคมทางเดินหน้าห้อง Sup	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	** Control จุดเดียว
	FI.1 - ห้องอาหาร (ร้านค้า)										
MFE78-ME	FI.1 - โคมประตูทางเข้า-ออก	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	ARI - ห้องตรวจ ARI	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	ARI - ห้องให้การพยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	ARI - ห้องเจ้าหน้าที่	MB 07-12ED	2*12	01-06-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - FI.3 บันไดทางขึ้นห้องซิลเลอร	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - FI.3 บันไดทางขึ้นห้องประชุม		2*12			/	/	/	/	/	
	B - FI.3 ประตูทางเข้าห้องประชุม		2*12			/	/	/	/	/	
	B - FI.3 สัมภาษณ์ผู้อำนวยการ		2*12			/	/	/	/	/	
	B - FI.3 ห้องโถงน้ำห้องประชุม		2*12			/	/	/	/	/	
	B - FI.3 ห้องประชุม 1 (ประตูหน้า-1)		2*12			/	/	/	/	/	
	B - FI.3 ห้องประชุม 1 (ประตูหน้า - 2)		2*12			/	/	/	/	/	
	B - FI.3 ห้องประชุม 1 (ประตูหลัง)		2*12			/	/	/	/	/	
	B - FI.3 ทางออก ประตูหนีไฟหลัง		2*12			/	/	/	/	/	
	B - FI.2 ด้านหน้าห้อง 214		2*12			/	/	/	/	/	
	B - FI.2 ทางขึ้นชั้น 2-3		2*12			/	/	/	/	/	
	B - FI.1 ห้องครัว (จุดเตรียมอาหาร)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - FI.1 ห้องครัว (จุดล้างภาชนะ)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - FI.1 ห้องครัว (ห้องรับวัตถุดิบ)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - FI.1 ห้องครัว (ประตูทางเข้ารถขึ้น)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - FI.1 ห้อง Fire Pump	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - FI.1 ห้องควบคุมไฟฟ้า	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	

ลงชื่อ () ผู้ปฏิบัติงาน

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟออกทางออก (Exit Light)

ประจำเดือน ๑๖/๑๓/๖๖

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
					สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	ความสะอาด	
	FL7 - บันไดหนีไฟกลาง		01-02-2567	01-02-2569	/				
	FL7 - เคาน์เตอร์พยาบาล		01-02-2567	01-02-2569	/				
	FL7 - โถงทางเดินฝั่งซ้าย (ห้อง 704)		01-02-2567	01-02-2569	/				
	FL7 - ประตุนิรภัยฝั่งซ้าย (หน้าห้อง 707)		01-02-2567	01-02-2569	/				
	FL7 - หน้าประตุนิรภัยฝั่งซ้าย (หน้าห้อง 707)		01-02-2567	01-02-2569	/				
	FL7 - โถงทางเดินฝั่งขวา (ห้อง 717)		01-02-2567	01-02-2569	/				
	FL7 - ประตุนิรภัยฝั่งขวา (หน้าห้อง 716)		01-02-2567	01-02-2569	/				
	FL6 - บันไดหนีไฟกลาง	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL6 - ประตุนิรภัย 6 (ฝั่ง Ward)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL6 - ประตุนิรภัย 6 (ฝั่ง ประตุนิรภัย)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL6 - หน้าห้อง 621	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL6 - หน้าห้อง 617	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL6 - หน้าประตุนิรภัย ฝั่ง 616	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL6 - ประตุนิรภัย ฝั่ง 616	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL6 - โถงทางเดินหน้าห้อง 602	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL6 - โถงทางเดินหน้าห้อง 606	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL6 - หน้าประตุนิรภัย ฝั่ง 607	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL6 - ประตุนิรภัย ฝั่ง 607	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL5 - บันไดหนีไฟกลาง	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/				
	FL5 - โถงข้างลิฟต์โดยสาร	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/				
	FL5 - เคาน์เตอร์พยาบาล	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/				
	FL5 - โถงหน้าห้อง 503	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/				
	FL5 - โถงบันไดหนีไฟฝั่งห้อง 507	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/				
	FL5 - โถงหน้าห้อง 519	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/				
	FL5 - โถงบันไดหนีไฟฝั่งห้อง 516	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/				
	FL4 - บันไดหนีไฟกลาง	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL4 - โถงข้างลิฟต์โดยสาร	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL4 - ประตุนิรภัย 4 (ฝั่ง Ward)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL4 - ประตุนิรภัย 4 (ฝั่ง ประตุนิรภัย)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL4 - หน้าห้อง 421	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL4 - หน้าห้อง 417	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				
	FL4 - หน้าประตุนิรภัย ฝั่ง 416	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/				

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
					สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสับวงจรไฟ	ความสะอาด	
	FI.4 - ประตุน้ำไฟ ล้ง 416	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.4 - โรงทางเดินหน้าห้อง 402	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.4 - โรงทางเดินหน้าห้อง 406	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.4 - หน้าประตุน้ำไฟ ล้ง 407	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.4 - ประตุน้ำไฟ ล้ง 407	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.2 - ตู้คืนสีผิว	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - Check Up	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - การฉีดน้ำปุ๋ยใน	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB ด้านหน้าห้อง	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB โรงหน้าห้อง	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB พื้นที่ Bac	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB หน้าห้อง PPE	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB ทางออกหน้า Manager Room.	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB มงกอด้านหลัง // CSSD	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - Rehab ทางเข้าแผนกด้านหน้า	SUNNY / SLS 6 -10led	10-04-2569		/	/	/	/	
	FI.2 - Rehab ทางออกด้านหลัง // CSSD	SUNNY / SLS 6 -10led	10-04-2569		/	/	/	/	
	FI.2 - Rehab โรงรักษา	SUNNY / SLS 6 -10led	10-04-2569		/	/	/	/	
	FI.1 - ประตุน้ำไฟ-ออก	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - โรงทางเดินเวชระเบียน-รอรับยา	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - โรงทางเดินน้ำลิฟท์	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - โรงทางเดินผู้เยี่ยมชม	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - ประตุน้ำไฟ Wound Care	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	

ประจำเดือน

กุมภาพันธ์

M/C No.	สถานที่ตั้ง	วันที่ติดตั้ง	วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย	รายละเอียดการตรวจสอบ					หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	ใช้ประตู	บานปิดประตู	ความสะอาด		
	F1.8 - ห้องควบคุมลิฟท์			/	/	/	/		
	F1.8 - ห้องควบคุมบันได			/	/	/	/		
	F1.7 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/		
	F1.7 - บันไดหนีไฟซ้าย (707)			/	/	/	/		
	F1.7 - บันไดหนีไฟขวา (716)			/	/	/	/		
	F1.6 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/		
	F1.6 - บันไดหนีไฟซ้าย (607)			/	/	/	/		
	F1.6 - บันไดหนีไฟขวา (616)			/	/	/	/		
	F1.5 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/		
	F1.5 - บันไดหนีไฟซ้าย (507)			/	/	/	/		
	F1.5 - บันไดหนีไฟขวา (516)			/	/	/	/		
	F1.4 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/		
	F1.4 - บันไดหนีไฟซ้าย (407)			/	/	/	/		
	F1.4 - บันไดหนีไฟขวา (416)			/	/	/	/		
	F1.3 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/		
	F1.3 - บันไดหนีไฟซ้าย (307)			/	/	/	/		
	F1.3 - บันไดหนีไฟขวา (316)			/	/	/	/		
	F1.2 -			/	/	/	/		
	F1.2 - บันไดหนีไฟซ้าย (ฝั่ง CSSD)			/	/	/	/		
	F1.2 - บันไดหนีไฟขวา (ฝั่งงาน ผอ.)			/	/	/	/		
	F1.1 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/		
	F1.1 - บันไดหนีไฟซ้าย			/	/	/	/		
	F1.1 - บันไดหนีไฟขวา			/	/	/	/		
	F1.1 - บันไดฝั่ง A			/	/	/	/		
	F1.1 - บันไดฝั่ง OPD ฉุกเฉิน			/	/	/	/		
	จากบริการ - F1.1			/	/	/	/		
	จากบริการ - F1.2			/	/	/	/		
	จากบริการ - F1.3			/	/	/	/		

รายงานผลการตรวจสอบ :

ลงชื่อ

() ผู้ปฏิบัติงาน

ประจำเดือน

22/10/22

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Light)

ประจำเดือน

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจสอบ					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE01-ME	Fl.8 - ห้องจอบลิฟท์	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		
MFE02-ME	Fl.8 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		
	Fl.7 - Control Emergency Light (ซ้าย)					/	/	/	/		** Control จุดเดียว
	Fl.7 - Control Emergency Light (ขวา)					/	/	/	/		** Control จุดเดียว
	Fl.7 - โถงหนีลิฟท์ 3-4										
	Fl.7 - โถงด้านข้างลิฟท์										
	Fl.7 - โถงหนีลิฟท์ 1-2										
	Fl.7 - ห้องซักล้างแม่บ้าน										
	Fl.7 - ทางเดินด้านหน้าห้องอมร										
	Fl.7 - เคาท์เตอร์พยาบาล										
	Fl.7 - ด้านหน้าห้อง 710										
	Fl.7 - ด้านหน้าห้อง 707										
	Fl.7 - บันไดหนีไฟฝั่งห้อง 707										
	Fl.7 - ด้านหน้าห้อง 719										
	Fl.7 - ด้านหน้าห้อง 717										
	Fl.7 - บันไดหนีไฟฝั่งห้อง 716										
MFE05-ME	Fl.6 - โถงหนีลิฟท์ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE06-ME	Fl.6 - โถงหนีลิฟท์ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		
MFE10-ME	Fl.6 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		
MFE07-ME	Fl.6 - เคาท์เตอร์พยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		
MFE08-ME	Fl.6 - โถงทางเดินซ้าย (603)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		
MFE11-ME	Fl.6 - บันไดหนีไฟซ้าย (607)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		
MFE09-ME	Fl.6 - โถงทางเดินขวา (612)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		
MFE12-ME	Fl.6 - บันไดหนีไฟขวา (616)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		
MFE13-ME	Fl.5 - โถงหนีลิฟท์ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		
MFE14-ME	Fl.5 - โถงหนีลิฟท์ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		
MFE18-ME	Fl.5 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		
MFE15-ME	Fl.5 - เคาท์เตอร์พยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		
MFE16-ME	Fl.5 - โถงทางเดินซ้าย (503)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE19-ME	FI.5 - บันไดหนีไฟซ้าย (507)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE17-ME	FI.5 - โถงทางเดินขวา (512)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE20-ME	FI.5 - บันไดหนีไฟขวา (516)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	FI.4 - Control Emergency Light FI.4				01-08-2569	/	/	/	/		** Control จุดเดียว
	FI.4 - โถงหน้าลิฟท์ 3-4										
	FI.4 - โถงหน้าลิฟท์ 1-2										
	FI.4 - บันไดหนีไฟกลาง										
	FI.4 - เคาท์เตอร์พยาบาล										
	FI.4 - หน้าห้อง 401										
	FI.4 - หน้าห้อง 410										
	FI.4 - หน้าห้อง 406										
	FI.4 - บันไดหนีไฟซ้าย (407)										
	FI.4 - หน้าห้อง 412										
	FI.4 - หน้าห้อง 416										
	FI.4 - บันไดหนีไฟขวา (416)										
MFE29-ME	FI.3 - โถงหน้าลิฟท์ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE30-ME	FI.3 - โถงหน้าลิฟท์ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE34-ME	FI.3 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE31-ME	FI.3 - เคาท์เตอร์พยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE32-ME	FI.3 - โถงทางเดินซ้าย (302)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE35-ME	FI.3 - บันไดหนีไฟซ้าย (307)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE33-ME	FI.3 - โถงทางเดินขวา (312)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE36-ME	FI.3 - บันไดหนีไฟขวา (316)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE37-ME	FI.2 - โถงหน้าลิฟท์ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE38-ME	FI.2 - โถงหน้าลิฟท์ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE50-ME	FI.2 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE49-ME	FI.2 - เคาท์เตอร์ ICU	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	FI.2 - ICU 10	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE44-ME	FI.2 - OR 1	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE45-ME	FI.2 - OR 2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE46-ME	FI.2 - OR 3	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE47-ME	FI.2 - OR 4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่นชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟฟ้า	การสำรองไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE48-ME	FI.2 - ห้องทักพื้น - ในห้องผ่าตัด	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE48-ME	FI.2 - ทางเดิน OR	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE48-ME	FI.2 - Reccoob - เคาท์เตอร์พยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE43-ME	FI.2 - เคาท์เตอร์ LR	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
	FI.2 - Lab										** Control จุดเดียว
MFE41-ME	FI.2 - CSSD ห้องเก็บเครื่องมือ	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE51-ME	FI.2 - บ้านเดหนีพหลังห้องประชุม	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE52-ME	FI.2 - บ้านเดหนีพห้องทันแพทย์	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
	FI.2 - Rehab (เคาท์เตอร์พยาบาล)					☒	☒	☒	☒	☒	
	FI.2 - Rehab (หน้าประตูทางออกหลัง)					☒	☒	☒	☒	☒	
	FI.2 - Rehab (ในห้อง Consult)					☒	☒	☒	☒	☒	
	FI.2 - การเงิน - CHK - OBG										** Control จุดเดียว
MFE53-ME	FI.1 - ห้องประชุมทางเข้า	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE54-ME	FI.1 - ในการเงิน	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE77-ME	FI.1 - บ้านเดหนีพกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
	FI.1 - ER (ในงประชุมทางเข้า)					☒	☒	☒	☒	☒	
	FI.1 - ER (ห้องทำหัตถการ)					☒	☒	☒	☒	☒	
MFE60-ME	FI.1 - ER (CPR)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE62-ME	FI.1 - ER (ทันแพทย์)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE63-ME	FI.1 - OPD เด็ก (เคาท์เตอร์)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE64-ME	FI.1 - OPD เด็ก (อัลตราซาวด์)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE65-ME	FI.1 - OPD (เคาท์เตอร์กลาง)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE67-ME	FI.1 - OPD (ในงหน้า ENT)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE66-ME	FI.1 - OPD/OTHO (ในงพักคอย)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE68-ME	FI.1 - OPD/OTHO (1ประตูหนีไฟ)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE56-ME	FI.1 - ในงทางเดิน X-ray	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
	FI.1 - X-ray										** Control จุดเดียว
MFE55-ME	FI.1 - ในงทางเดินหน้าห้องนำ	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE72-ME	FI.1 - ศัลยกรรม	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE71-ME	FI.1 - คลังยา	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE73-ME	FI.1 - ห้องจ่ายยาหน้า	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	
MFE74-ME	FI.1 - ห้องจ่ายยาหลัง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	☒	☒	☒	☒	☒	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสับวงจรไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
M/E57-ME	Fl.1 - โถงทางเดินหน้าห้อง Sup	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	Fl.1 - ห้องอาหาร (ร้านค้า)										
M/E78-ME	Fl.1 - โถงประตูทางเข้าออก	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	** Control จุดเดียว
	ARI - ห้องตรวจ ARI	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	ARI - ห้องแจ้งการพยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	ARI - ห้องเจ้าหน้าที่	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 บันไดทางขึ้นห้องลิฟต์	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 บันไดทางขึ้นห้องประชุม		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 ประตูทางเข้าห้องประชุม		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 สำนักงานผู้อำนวยการ		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 ห้องโถงหน้าห้องประชุม		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 ห้องประชุม 1 (ประตูหน้า-1)		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 ห้องประชุม 1 (ประตูหน้า-2)		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 ห้องประชุม 1 (ประตูหลัง)		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.3 ทางออก ประตูหนีไฟหลัง		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.2 ด้านหน้าห้อง 214		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.2 ทางขึ้นชั้น 2-3		2*12			/	/	/	/	/	
	B - Fl.1 ห้องครัว (จุดเตรียมอาหาร)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - Fl.1 ห้องครัว (จุดล้างจาน)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - Fl.1 ห้องครัว (ห้องรับผู้ติดต่อ)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - Fl.1 ห้องครัว (ประตูทางเข้ารถเข็น)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - Fl.1 ห้อง Fire Pump	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	B - Fl.1 ห้องควบคุมไฟฟ้า	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	

ลงชื่อ

()

ผู้ปฏิบัติงาน

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟบอกทางออก (Exit Light)

ประจำเดือน

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่นชนิด	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
					สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การส่งแสงไฟ	ความสะอาด	
	Fl.7 - บันไดหนีไฟกลาง		01-02-2567	01-02-2569	/	/	/	/	
	Fl.7 - เคาท์เตอร์พยาบาล		01-02-2567	01-02-2569	/	/	/	/	
	Fl.7 - โถงทางเดินส่งซ้าย (ห้อง 704)		01-02-2567	01-02-2569	/	/	/	/	
	Fl.7 - ประตูหนีไฟส่งซ้าย (หน้าห้อง 707)		01-02-2567	01-02-2569	/	/	/	/	
	Fl.7 - หน้าประตูหนีไฟส่งซ้าย (หน้าห้อง 707)		01-02-2567	01-02-2569	/	/	/	/	
	Fl.7 - โถงทางเดินส่งขวา (ห้อง 717)		01-02-2567	01-02-2569	/	/	/	/	
	Fl.7 - ประตูหนีไฟส่งขวา (หน้าห้อง 716)		01-02-2567	01-02-2569	/	/	/	/	
	Fl.6 - บันไดหนีไฟกลาง	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - ประตู ward 6 (ส่ง Ward)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - ประตู ward 6 (ส่ง ประตูหนีไฟ)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - หน้าห้อง 621	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - หน้าห้อง 617	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - หน้าประตูหนีไฟส่ง 616	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - ประตูหนีไฟส่ง 616	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - โถงทางเดินหน้าห้อง 602	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - โถงทางเดินหน้าห้อง 606	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - หน้าประตูหนีไฟส่ง 607	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.6 - ประตูหนีไฟส่ง 607	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.5 - บันไดหนีไฟกลาง	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.5 - โถงข้างลิฟท์โดยสาร	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.5 - เคาท์เตอร์พยาบาล	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.5 - โถงหน้าห้อง 503	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.5 - โถงบันไดหนีไฟส่งห้อง 507	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.5 - โถงหน้าห้อง 519	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.5 - โถงบันไดหนีไฟส่งห้อง 516	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.4 - บันไดหนีไฟกลาง	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.4 - โถงข้างลิฟท์โดยสาร	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.4 - ประตู ward 4 (ส่ง Ward)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.4 - ประตู ward 4 (ส่ง ประตูหนีไฟ)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.4 - หน้าห้อง 421	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.4 - หน้าห้อง 417	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.4 - หน้าประตูหนีไฟส่ง 416	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่นชนิด	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
					สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	ความสะอาด	
	FI.4 - ประตุน้ำไฟ ผัง 416	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.4 - โรงทางเดินหน้าห้อง 402	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.4 - โรงทางเดินหน้าห้อง 406	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.4 - หน้าประตุน้ำไฟ ผัง 407	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.4 - ประตุน้ำไฟ ผัง 407	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.2 - สุตินรีเวช	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - Check Up	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - การล้างมือใน	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB ด้านหน้าห้อง	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB โรงหน้าห้อง	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB ที่นั่ง Bac	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB หน้าห้อง PPE	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB ทางออกหน้า Manager Room.	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - LAB ทางออกด้านหลัง // CSSD	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	FI.2 - Rehab ทางเข้าแผนกด้านหน้า	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	FI.2 - Rehab ทางออกด้านหลัง // CSSD	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	FI.2 - Rehab โรงรักษา	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	FI.1 - ประตูทางเข้า-ออก	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - โรงทางเดินเวชระเบียน-รอรักษา	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - โรงทางเดินหน้าลิฟท์	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - โรงทางเดินลิฟท์	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - ประตูห้อง Wound Care	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่นผลิตภัณฑ์	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
					สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟฟ้า	การสำรองไฟ	ความสะอาด	
	FI.1 - ในทางเดินหน้า X-ray	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - ในที่พักคอยแผนก X-Ray	L&E / ERL 4			/	/	/	/	
	FI.1 - ในทางเดิน อายุกรรม (ลิฟท์3-4)	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - ในทางเดินอายุกรรม (หน้าตรวจ 10)	L&E / ERL 4			/	/	/	/	
	FI.1 - ทางออกประตูหนีไฟ (อายุกรรม)	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - ในทางเดิน OTHO	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - ในทางเดิน OPD แท็ก	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - ประตูทางเข้า OPD แท็ก	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - ประตูทางออก ER (ด้านหน้า)	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	FI.1 - ประตูทางออกห้องอาหาร (หน้าร้าน)	L&E / ERL 4	01-11-2566	01-11-2568	/	/	/	/	
	ARI - ห้องเจ้าหน้าที่ ARI	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	ARI - ประตูห้องตรวจ ARI	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	ARI - ประตูห้องเข้าการพยาบาล	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	อาคาร B - ห้องครัว (จุดเตรียมอาหาร)		01-11-2566	01-11-2568	/	/	/	/	
	อาคาร B - ห้องครัว (จุดล้างภาชนะ)		01-11-2566	01-11-2568	/	/	/	/	
	อาคาร B - ห้องครัว (ห้องรับวัตถุดิบ)		01-11-2566	01-11-2568	/	/	/	/	
	อาคาร B - ห้องครัว (ประตูทางเข้า)		01-11-2566	01-11-2568	/	/	/	/	
	อาคาร B - FI.4 ในทางด้านหน้าทางเข้าห้องน้ำ	SUNNY / SLS 6 - 10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	อาคาร B - FI.4 ประตูทางเข้าห้องประชุม	SUNNY / SLS 6 - 10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	อาคาร B - FI.4 ในหน้าด้านซ้ายอาคาร	SUNNY / SLS 6 - 10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	อาคาร B - FI.4 ในหน้าห้องประชุม 1	SUNNY / SLS 6 - 10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	อาคาร B - FI.4 ในหน้าห้องประชุม 2	SUNNY / SLS 6 - 10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	อาคาร B - FI.4 ห้องประชุม 1 / ประตูหนีไฟ	SUNNY / SLS 6 - 10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	อาคาร B - FI.4 ห้องประชุม 1 / ประตูหนีไฟ	SUNNY / SLS 6 - 10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	อาคาร B - FI.4 ห้องประชุม 1 / ประตูหนีไฟ	SUNNY / SLS 6 - 10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	อาคาร B - FI.4 ด้านหน้าประตูหนีไฟ	SUNNY / SLS 6 - 10Led	10-04-2569		/	/	/	/	

รายงานผลการตรวจสอบ :

ลงชื่อ () ผู้ปฏิบัติงาน

ประจำเดือน

M/C No.	สถานที่ตั้ง	ผู้รับผิดชอบ	วันที่เข้าตรวจสอบ	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	ใช้ประตู	บานปิดประตู	ความสะดวก	
	F1.8 - ห้องควบคุมลิฟท์			/	/	/	/	
	F1.8 - ห้องควบคุมลิฟท์			/	/	/	/	
	F1.7 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.7 - บันไดหนีไฟซ้าย (707)			/	/	/	/	
	F1.7 - บันไดหนีไฟขวา (716)			/	/	/	/	
	F1.6 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.6 - บันไดหนีไฟซ้าย (607)			/	/	/	/	
	F1.6 - บันไดหนีไฟขวา (616)			/	/	/	/	
	F1.5 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.5 - บันไดหนีไฟซ้าย (507)			/	/	/	/	
	F1.5 - บันไดหนีไฟขวา (516)			/	/	/	/	
	F1.4 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.4 - บันไดหนีไฟซ้าย (407)			/	/	/	/	
	F1.4 - บันไดหนีไฟขวา (416)			/	/	/	/	
	F1.3 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.3 - บันไดหนีไฟซ้าย (307)			/	/	/	/	
	F1.3 - บันไดหนีไฟขวา (316)			/	/	/	/	
	F1.2 -			/	/	/	/	
	F1.2 - บันไดหนีไฟซ้าย (ฝั่ง CSSD)			/	/	/	/	
	F1.2 - บันไดหนีไฟขวา (ฝั่งงาน ผอ.)			/	/	/	/	
	F1.1 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.1 - บันไดหนีไฟอาหาร			/	/	/	/	
	F1.1 - บันไดส่งสาร			/	/	/	/	
	F1.1 - บันไดส่ง OPD อายุกรรม			/	/	/	/	
	อาคารบริการ - F1.1			/	/	/	/	
	อาคารบริการ - F1.2			/	/	/	/	
	อาคารบริการ - F1.3			/	/	/	/	

รายงานผลการตรวจสอบ :

ลงชื่อ

()

ผู้ปฏิบัติงาน

ປະຈຸບັນ

1917

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด (lbs)	วันที่ติดตั้ง	วันหมดอายุ	รายละเอียดถึงต้นเพลิง				รายละเอียดสายฉีดน้ำต้นเพลิง				หมายเหตุ
						สถานีวิทยุ	สภาพถัง	แรงดันความดัน	ความสะอาด	หัวฉีดดับเพลิง	สายฉีดน้ำ	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	ความสะอาด	
MFE01-ME	Fl.8 - ห้องควบคุมลิฟท์	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE02-ME	Fl.7 - โรงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
	Fl.7 - W7 ซ้าย (707)	Dry Chemical	10	01-02-2567	01-02-2572									
	Fl.7 - W7 ขวา (716)	Dry Chemical	10	01-02-2567	01-02-2572									
	Fl.7 - ห้องซักล้าง	CO2	10	01-02-2567	01-02-2572									
	Fl.7 - หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	CO2	10	01-02-2567	01-02-2572									
MFE03-ME	Fl.6 - โรงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE04-ME	Fl.6 - W6 ซ้าย (607)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE05-ME	Fl.6 - W6 ขวา (616)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE06-ME	Fl.5 - โรงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE07-ME	Fl.5 - W5 ซ้าย (507)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE08-ME	Fl.5 - W5 ขวา (516)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE09-ME	Fl.4 - โรงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE10-ME	Fl.4 - W4 ซ้าย (407)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE11-ME	Fl.4 - W5 ขวา (416)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE12-ME	Fl.3 - โรงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE13-ME	Fl.3 - W3 ซ้าย (307)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE14-ME	Fl.3 - W3 ขวา (316)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE15-ME	Fl.2 - โรงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE16-ME	Fl.2 - ทางเดิน CSSD	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
	Fl.2 - ห้อง Air Pump	BF2000	10	15-06-2566	01-11-2572									
MFE20-ME	Fl.2 - CSSD (ห้องนั่งเครื่องมือ)	BF2000	15	15-11-2562	01-11-2572									
	Fl.2 - ด้านหน้าห้อง Lab	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
	Fl.2 - Lab // หน้าห้อง Blood Bank	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
	Fl.2 - Lab // หน้าห้อง Bact.	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
	Fl.2 - ห้องพัก Staff	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE18-ME	Fl.2 - ห้อง OR	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE19-ME	Fl.2 - หน้าห้อง IT	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE17-ME	Fl.2 - ห้องทันแพทย์	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE21-ME	Fl.1 - OPD (แพทย์ศัลยกรรม)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									
MFE22-ME	Fl.1 - โรงลิฟต์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572									

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่นชนิด	ขนาด (lbs)	วันที่ติดตั้ง	วันหมดอายุ	รายละเอียดติดตั้งปัจจุบัน				รายละเอียดสายฉีดน้ำดับเพลิง				หมายเหตุ
						สลับถังมือ	สภาพถัง	เบาะรัดความดัน	ความสะอาด	หัวฉีดดับเพลิง	สายฉีดน้ำ	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	ความสะอาด	
MFE24-ME	F1.1 - X-ray (หน้าห้อง Gen X-ray)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
	F1.1 - X-ray ห้องพักเจ้าหน้าที่	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
	F1.1 - MRI (ทางเข้าห้องตรวจ)	Water Mist	15	15-10-2566	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
	F1.1 - MRI (ในทางเดิน)	Water Mist	15	15-10-2566	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE23-ME	F11 - ทางเดินหน้าห้อง Admission	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE26-ME	F1.1 - ห้องยา	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
	F1.1 - ด้านหน้าห้องชั้น 1	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓					
	F1.1 - ทางเดินเข้าอาคาร (ประตูมินิมาร์ท)	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
	ประตูสามชั้น - ทางเข้าประตู ER	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓					
	ARI - ในห้องพักด้านใน	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓					
	ARI - ด้านหลังห้องตรวจ	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓					
	ห้องควบคุมรอบอุโมงค์น้ำดับเพลิง	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓					
MFE33-ME	อาคาร B - ห้องครัว (ชุดเตรียมอาหาร)	Foam	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE34-ME	อาคาร B - ห้องครัว (ชั้นวางเก็บภาชนะ)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE27-ME	อาคาร B - F1.1 หน้าห้องล้าง	BF2000	15	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE28-ME	อาคาร B - F1.1 หน้าห้องซักผ้า	BF2000	15	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE29-ME	อาคาร B - F1.1 ห้องควบคุมระบบ	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE30-ME	อาคาร B - F1.1 ห้อง Fire Pump	BF2000	15	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE31-ME	อาคาร B - F1.1 ห้องควบคุมไฟฟ้า	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE32-ME	อาคาร B - F1.1 หน้าห้องStock	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE35-ME	อาคาร B - F1.2 (หน้าห้อง 201)	BF2000	15	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE36-ME	อาคาร B - F1.2 (หน้าห้อง 210)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE37-ME	อาคาร B - F1.3 (ห้องควบคุมลิฟต์)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE37-ME	อาคาร B - F1.3 (ทางเข้าห้องประชุม)	BF2000	10	15-01-2569	15-01-2574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE37-ME	อาคาร B - F1.3 (ด้านหลังห้องประชุม 1)	BF2000	10	15-01-2569	15-01-2574	✓	✓	✓	✓					
MFE38-ME	AMBULANCE 51	BF2000	5	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE39-ME	AMBULANCE 52	BF2000	5	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE40-ME	AMBULANCE 53	BF2000	5	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE41-ME	AMBULANCE 54	BF2000	5	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE42-ME	AMBULANCE 55	BF2000	5	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					

ลงชื่อ  12/20/21

ผู้ปฏิบัติงาน

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

ประจำเดือน 10/2569

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE01-ME	Fl.8 - ห้องควบคุมลิฟท์	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓		
MFE02-ME	Fl.8 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓		
	Fl.7 - Control Emergency Light (ซ้าย)					✓	✓	✓	✓		** Control จุดเดียว
	Fl.7 - Control Emergency Light (ขวา)						✓	✓	✓		** Control จุดเดียว
	Fl.7 - ห้องหน้าลิฟท์ 3-4										
	Fl.7 - ห้องด้านข้างลิฟท์										
	Fl.7 - ห้องหน้าลิฟท์ 1-2										
	Fl.7 - ห้องซักล้างแม่บ้าน										
	Fl.7 - ทางเดินด้านหน้าห้องนอนรวม										
	Fl.7 - คาเฟ่เคอร์ทยูบาล										
	Fl.7 - ด้านหน้าห้อง 710										
	Fl.7 - ด้านหน้าห้อง 707										
	Fl.7 - บันไดหนีไฟฝั่งห้อง 707										
	Fl.7 - ด้านหน้าห้อง 719										
	Fl.7 - ด้านหน้าห้อง 717										
	Fl.7 - บันไดหนีไฟฝั่งห้อง 716										
MFE05-ME	Fl.6 - ห้องหน้าลิฟท์ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓		
MFE06-ME	Fl.6 - ห้องหน้าลิฟท์ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓		
MFE10-ME	Fl.6 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓		
MFE07-ME	Fl.6 - คาเฟ่เคอร์ทยูบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓		
MFE08-ME	Fl.6 - ห้องทางเดินซ้าย (603)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓		
MFE11-ME	Fl.6 - บันไดหนีไฟซ้าย (607)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓		
MFE09-ME	Fl.6 - ห้องทางเดินขวา (612)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓		
MFE12-ME	Fl.6 - บันไดหนีไฟขวา (616)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓		
MFE13-ME	Fl.5 - ห้องหน้าลิฟท์ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓		
MFE14-ME	Fl.5 - ห้องหน้าลิฟท์ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓		
MFE18-ME	Fl.5 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓		
MFE15-ME	Fl.5 - คาเฟ่เคอร์ทยูบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓		
MFE16-ME	Fl.5 - ห้องทางเดินซ้าย (503)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓		

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE19-ME	FI.5 - บั๊นได้น้ำมันฟ้าวัย (507)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE17-ME	FI.5 - โถงทางเดินขวา (512)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE20-ME	FI.5 - บั๊นได้น้ำมันฟ้าวัย (516)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	FI.4 - Control Emergency Light FI.4				01-08-2569	✓	✗	✗	✗		** Control จุดเดียว
	FI.4 - โถงหน้าลิฟท์ 3-4										
	FI.4 - โถงหน้าลิฟท์ 1-2										
	FI.4 - บั๊นได้น้ำมันฟ้าวัย (407)										
	FI.4 - เคาฟเตอร์พยาบาล										
	FI.4 - หน้าห้อง 401										
	FI.4 - หน้าห้อง 410										
	FI.4 - หน้าห้อง 406										
	FI.4 - บั๊นได้น้ำมันฟ้าวัย (407)										
	FI.4 - หน้าห้อง 412										
	FI.4 - หน้าห้อง 416										
	FI.4 - บั๊นได้น้ำมันฟ้าวัย (416)										
MFE29-ME	FI.3 - โถงหน้าลิฟท์ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE30-ME	FI.3 - โถงหน้าลิฟท์ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE34-ME	FI.3 - บั๊นได้น้ำมันฟ้าวัย (312)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE31-ME	FI.3 - เคาฟเตอร์พยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE32-ME	FI.3 - โถงทางเดินซ้าย (302)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE35-ME	FI.3 - บั๊นได้น้ำมันฟ้าวัย (307)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE33-ME	FI.3 - โถงทางเดินขวา (312)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE36-ME	FI.3 - บั๊นได้น้ำมันฟ้าวัย (316)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE37-ME	FI.2 - โถงหน้าลิฟท์ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE38-ME	FI.2 - โถงหน้าลิฟท์ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE50-ME	FI.2 - บั๊นได้น้ำมันฟ้าวัย (312)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE49-ME	FI.2 - เคาฟเตอร์ ICU	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	FI.2 - ICU 10	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE44-ME	FI.2 - OR 1	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE45-ME	FI.2 - OR 2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE46-ME	FI.2 - OR 3	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE47-ME	FI.2 - OR 4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่นชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟฟ้า	การต่อวงจรไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE48-ME	Fl.2 - ห้องพักรฟื้น - ในห้องผ่าตัด	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	Control จุดเดียว
MFE48-ME	Fl.2 - ทางเดิน OR	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE48-ME	Fl.2 - Recoob - เคาน์เตอร์พยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE43-ME	Fl.2 - เคาน์เตอร์ LR	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fl.2 - Lab										Control จุดเดียว
MFE41-ME	Fl.2 - CSSD ห้องเก็บเครื่องมือ	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE51-ME	Fl.2 - บ้านเด็มนิไฟหลังห้องประชุม	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE52-ME	Fl.2 - บ้านเด็มนิไฟห้องทันแพทย์	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fl.2 - Rehab (เคาน์เตอร์พยาบาล)					✓	✓	✓	✓	✓	
	Fl.2 - Rehab (หน้าประตูทางออกหลัง)					✓	✓	✓	✓	✓	
	Fl.2 - Rehab (หน้าห้อง Consult)					✓	✓	✓	✓	✓	
	Fl.2 - Rehab (หน้าห้อง Consult)					✓	✓	✓	✓	✓	
	Fl.2 - การเงิน - CHK - OBG										Control จุดเดียว
MFE53-ME	Fl.1 - ห้องประตูทางเข้า	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE54-ME	Fl.1 - ห้องการเงิน	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE77-ME	Fl.1 - บ้านเด็มนิไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fl.1 - ER (ห้องประตูทางเข้า)					✓	✓	✓	✓	✓	
	Fl.1 - ER (ห้องทำหัตถการ)					✓	✓	✓	✓	✓	
MFE60-ME	Fl.1 - ER (CPR)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE62-ME	Fl.1 - ER (ทันแพทย์)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE63-ME	Fl.1 - OPD เด็ก (เคาน์เตอร์)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE64-ME	Fl.1 - OPD เด็ก (อัลตราซาวด์)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE65-ME	Fl.1 - OPD (เคาน์เตอร์กลาง)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE67-ME	Fl.1 - OPD (โถงน้ำ ENT)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE66-ME	Fl.1 - OPD/OTHO (โถงพักคอย)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE68-ME	Fl.1 - OPD/OTHO (ประตูหนีไฟ)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE56-ME	Fl.1 - โถงทางเดิน X-ray	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fl.1 - X-ray										
MFE55-ME	Fl.1 - โถงทางเดินหน้าห้องน้ำ	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE72-ME	Fl.1 - ศัลยกรรม	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE71-ME	Fl.1 - คลังยา	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE73-ME	Fl.1 - ห้องจ่ายยาหน้า	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
MFE74-ME	Fl.1 - ห้องจ่ายยาหลัง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสับวงจรไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE57-ME	F1.1 - โคมไฟทางเดินหน้าห้อง Sup	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	F1.1 - ห้องอาหาร (ร้านค้า)										** Control จุดแก้ไข
MFE78-ME	F1.1 - โคมไฟประตูทางเข้า-ออก	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	ARI - ห้องตรวจ ARI	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	ARI - ห้องให้ยาพยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	ARI - ห้องล้างหน้า	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.3 บันไดทางขึ้นห้องลิเลอว์	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.3 บันไดทางขึ้นห้องประชุม		2*12			✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.3 ประตูทางเข้าห้องประชุม		2*12			✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.3 สำนักงานผู้อำนวยการ		2*12			✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.3 ห้องโถงหน้าห้องประชุม		2*12			✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.3 ห้องประชุม 1 (ประตูหน้า-1)		2*12			✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.3 ห้องประชุม 1 (ประตูหน้า-2)		2*12			✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.3 ห้องประชุม 1 (ประตูหลัง)		2*12			✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.3 ทางออก ประตูหน้าไฟหลัง		2*12			✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.2 ด้านหน้าห้อง 214		2*12			✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.2 ทางขึ้นชั้น 2-3		2*12			✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.1 ห้องครัว (จุดเตรียมอาหาร)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.1 ห้องครัว (จุดล้างภาชนะ)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.1 ห้องครัว (ห้องรับวัตถุดิบ)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.1 ห้องครัว (ประตูทางเข้ารถเข็น)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.1 ห้อง Fire Pump	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	
	B - F1.1 ห้องควบคุมไฟฟ้า	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	✓	✓	✓	✓	✓	



 ลงชื่อ

 19/06/64

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟบอกทางออก (Exit Light)

ประจำเดือน 12/2564

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่นไฟชนิด	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
					สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	ความสะอาด	
	FL7 - บันไดหนีไฟกลาง		01-02-2567	01-02-2569	✓	✓	✓	✓	
	FL7 - เคาน์เตอร์พยาบาล		01-02-2567	01-02-2569	✓	✓	✓	✓	
	FL7 - โถงทางเดินส่งซ้าย (ห้อง 704)		01-02-2567	01-02-2569	✓	✓	✓	✓	
	FL7 - ประตุนิรภัยส่งซ้าย (หน้าห้อง 707)		01-02-2567	01-02-2569	✓	✓	✓	✓	
	FL7 - หน้าประตุนิรภัยส่งซ้าย (หน้าห้อง 707)		01-02-2567	01-02-2569	✓	✓	✓	✓	
	FL7 - โถงทางเดินส่งขวา (ห้อง 717)		01-02-2567	01-02-2569	✓	✓	✓	✓	
	FL7 - ประตุนิรภัยส่งขวา (หน้าห้อง 716)		01-02-2567	01-02-2569	✓	✓	✓	✓	
	FL6 - บันไดหนีไฟกลาง	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL6 - ประตุนิรภัย 6 (ส่ง Ward)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL6 - ประตุนิรภัย 6 (ส่ง ประตุนิรภัย)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL6 - หน้าห้อง 621	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL6 - หน้าห้อง 617	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL6 - หน้าประตุนิรภัย ส่ง 616	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL6 - ประตุนิรภัย ส่ง 616	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL6 - โถงทางเดินหน้าห้อง 602	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL6 - โถงทางเดินหน้าห้อง 606	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL6 - หน้าประตุนิรภัย ส่ง 607	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL6 - ประตุนิรภัย ส่ง 607	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL5 - บันไดหนีไฟกลาง	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓	
	FL5 - โถงข้างลิฟท์โดยสาร	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓	
	FL5 - เคาน์เตอร์พยาบาล	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓	
	FL5 - โถงหน้าห้อง 503	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓	
	FL5 - โถงบันไดหนีไฟส่งห้อง 507	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓	
	FL5 - โถงหน้าห้อง 519	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓	
	FL5 - โถงบันไดหนีไฟส่งห้อง 516	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓	
	FL4 - บันไดหนีไฟกลาง	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL4 - โถงข้างลิฟท์โดยสาร	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL4 - ประตุนิรภัย 4 (ส่ง Ward)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL4 - ประตุนิรภัย 4 (ส่ง ประตุนิรภัย)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL4 - หน้าห้อง 421	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL4 - หน้าห้อง 417	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FL4 - หน้าประตุนิรภัย ส่ง 416	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่นชนิด	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดผลการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
					สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	ความสะอาด	
	FI.4 - ประตูหนีไฟ ผัง 416	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.4 - โรงทางเดินหน้าห้อง 402	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.4 - โรงทางเดินหน้าห้อง 406	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.4 - หน้าประตูหนีไฟ ผัง 407	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.4 - ประตูหนีไฟ ผัง 407	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.2 - ตู้ลิ้นชัก	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	✓	✓	✓	✓	
	FI.2 - Check Up	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	✓	✓	✓	✓	
	FI.2 - การเงินผู้ไปขอใบ	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	✓	✓	✓	✓	
	FI.2 - LAB ด้านหน้าห้อง	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	✓	✓	✓	✓	
	FI.2 - LAB ห้องหน้าห้อง	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	✓	✓	✓	✓	
	FI.2 - LAB ที่เก็บ Bac	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	✓	✓	✓	✓	
	FI.2 - LAB หน้าห้อง PPE	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	✓	✓	✓	✓	
	FI.2 - LAB ทางออกหน้า Manager Room.	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	✓	✓	✓	✓	
	FI.2 - LAB มงออกด้านหลัง // CSSD	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	✓	✓	✓	✓	
	FI.2 - Rehab ทางเข้าแผนกด้านหน้า	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓	
	FI.2 - Rehab ทางออกด้านหลัง // CSSD	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓	
	FI.2 - Rehab โรงรักษา	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓	
	FI.1 - ประตูทางเข้า-ออก	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.1 - โรงทางเดินบริเวณโซนรพชยา	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.1 - โรงทางเดินหน้าลิฟท์	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.1 - โรงทางเดินลิฟท์	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.1 - ประตูห้อง Wound Care	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.1 - โรงทางเดินหน้า X-ray	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.1 - โรงพักคอยแผนก X-Ray	L&E / ERL 4			✓	✓	✓	✓	
	FI.1 - โรงทางเดิน อายุกรรม (ลิฟท์3-4)	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.1 - โรงทางเดินอายุกรรม (หน้าตราง 10)	L&E / ERL 4			✓	✓	✓	✓	
	FI.1 - ทางออกประตูหนีไฟ (อายุกรรม)	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.1 - โรงทางเดิน OTHO	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.1 - โรงทางเดิน OPD เด็ก	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.1 - ประตูทางเข้า OPD เด็ก	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.1 - ประตูทางออก ER (ด้านหน้า)	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.1 - ประตูทางออก ER (ด้านหลัง)	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	FI.1 - ประตูทางออกห้องอาหาร (หน้าร้าน)	L&E / ERL 4	01-11-2566	01-11-2568	✓	✓	✓	✓	
	ARI - ห้องเจ้าหน้าที่ ARI	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	
	ARI - ประตูห้องตราง ARI	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
					สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	ความสะอาด	
	ARI - ประตูห้องไม่มีการพบยาบาล	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565		✓	✓	✓	
	อาคาร B - ห้องครัว (จุดเตรียมอาหาร)		01-11-2566	01-11-2568		✓	✓	✓	
	อาคาร B - ห้องครัว (จุดล้างภาชนะ)		01-11-2566	01-11-2568		✓	✓	✓	
	อาคาร B - ห้องครัว (ห้องรับวัตถุดิบ)		01-11-2566	01-11-2568		✓	✓	✓	
	อาคาร B - ห้องครัว (ประตูทางเข้า)		01-11-2566	01-11-2568		✓	✓	✓	
	อาคาร B - FI.4 โถงด้านหน้าทางเข้าห้องน้ำ	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569			✓	✓	✓	
	อาคาร B - FI.4 ประตูทางเข้าห้องประชุม	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569			✓	✓	✓	
	อาคาร B - FI.4 โถงหน้าสำนักงานยกยกร	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569			✓	✓	✓	
	อาคาร B - FI.4 โถงหน้าห้องประชุม 1	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569			✓	✓	✓	
	อาคาร B - FI.4 โถงหน้าห้องประชุม 2	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569			✓	✓	✓	
	อาคาร B - FI.4 ห้องประชุม 1 / ประตูหน้า	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569			✓	✓	✓	
	อาคาร B - FI.4 ห้องประชุม 1 / ประตูหลัง	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569			✓	✓	✓	
	อาคาร B - FI.4 ห้องประชุม 1 / ประตูหลังไฟ	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569			✓	✓	✓	
	อาคาร B - FI.4 ด้านหน้าประตูหน้าไฟ	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569			✓	✓	✓	

รายงานผลการตรวจเช็ค :

ลงชื่อ  ผู้ปฏิบัติงาน

120724

M/C No.	สถานที่ตั้ง	วันที่ตั้ง	วันที่เข้าตรวจสอบ	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	ใช้ประตู	บานปิดประตู	ความสะดวก	
	F1.8 - ห้องงานฉุกเฉิน			/	/	/	/	
	F1.8 - ห้องควบคุม			/	/	/	/	
	F1.7 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.7 - บันไดหนีไฟซ้าย (707)			/	/	/	/	
	F1.7 - บันไดหนีไฟขวา (716)			/	/	/	/	
	F1.6 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.6 - บันไดหนีไฟซ้าย (607)			/	/	/	/	
	F1.6 - บันไดหนีไฟขวา (616)			/	/	/	/	
	F1.5 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.5 - บันไดหนีไฟซ้าย (507)			/	/	/	/	
	F1.5 - บันไดหนีไฟขวา (516)			/	/	/	/	
	F1.4 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.4 - บันไดหนีไฟซ้าย (407)			/	/	/	/	
	F1.4 - บันไดหนีไฟขวา (416)			/	/	/	/	
	F1.3 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.3 - บันไดหนีไฟซ้าย (307)			/	/	/	/	
	F1.3 - บันไดหนีไฟขวา (316)			/	/	/	/	
	F1.2 -			/	/	/	/	
	F1.2 - บันไดหนีไฟซ้าย (ฝั่ง CSSD)			/	/	/	/	
	F1.2 - บันไดหนีไฟขวา (สำนักงาน ผอ.)			/	/	/	/	
	F1.1 - บันไดหนีไฟกลาง			/	/	/	/	
	F1.1 - บันไดหนีไฟขวา			/	/	/	/	
	F1.1 - บันไดฝั่ง A			/	/	/	/	
	F1.1 - บันไดฝั่ง OPD จักษุกรรม			/	/	/	/	
	อาคารบริการ - F1.1			/	X	X	/	
	อาคารบริการ - F1.2			/	/	X	/	
	อาคารบริการ - F1.3			/	/	/	/	

รายงานผลการตรวจพบ :

โดย รศ.ดร.สุวิมล วัฒนศิริ
ผู้ปฏิบัติงาน

10/2024

[illegible]

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด (lbs)	วันที่ติดตั้ง	วันหมดอายุ	รายละเอียดการปฏิบัติงาน					รายละเอียดการใช้น้ำดับเพลิง					หมายเหตุ
						สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	ความสะอาด	น้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำ	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	ความสะอาด		
MFE01-ME	Fl.8 - ห้องควบคุมลิฟท์	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE02-ME	Fl.7 - ในลิฟท์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Fl.7 - W7 ซ้าย (707)	Dry Chemical	10	01-02-2567	01-02-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Fl.7 - W7 ขวา (716)	Dry Chemical	10	01-02-2567	01-02-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Fl.7 - ห้องซักล้าง	CO2	10	01-02-2567	01-02-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Fl.7 - หัวห้องควบคุมไฟฟ้า	CO2	10	01-02-2567	01-02-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE03-ME	Fl.6 - ในลิฟท์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE04-ME	Fl.6 - W6 ซ้าย (607)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE05-ME	Fl.6 - W6 ขวา (616)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE06-ME	El.5 - ในลิฟท์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE07-ME	Fl.5 - W5 ซ้าย (507)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE08-ME	Fl.5 - W5 ขวา (516)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE09-ME	Fl.4 - ในลิฟท์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE10-ME	Fl.4 - W4 ซ้าย (407)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE11-ME	Fl.4 - W5 ขวา (416)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE12-ME	Fl.3 - ในลิฟท์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE13-ME	Fl.3 - W3 ซ้าย (307)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE14-ME	Fl.3 - W3 ขวา (316)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE15-ME	Fl.2 - ในลิฟท์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE16-ME	Fl.2 - ทางเดิน CSSD	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Fl.2 - ห้อง Air Pump	BF2000	10	15-06-2566	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE20-ME	Fl.2 - CSSD (ห้องแม่เหล็กเชื้อ)	BF2000	15	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Fl.2 - ด้านหน้าห้อง Lab	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Fl.2 - Lab // หน้าห้อง Blood Bank	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Fl.2 - Lab / หน้าห้อง Bact.	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Fl.2 - ห้องพัก Staff	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE18-ME	Fl.2 - ใน OR	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE19-ME	Fl.2 - หน้าห้อง IT	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE17-ME	Fl.2 - ห้องพักผ่อนแพทย์	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE21-ME	Fl.1 - OPD (ตัวตรวจกลาง)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MFE22-ME	Fl.1 - ในลิฟท์ 3-4	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด (lbs)	วันที่ติดตั้ง	วันหมดอายุ	รายละเอียดถังดับเพลิง				รายละเอียดสายฉีดน้ำดับเพลิง				หมายเหตุ
						สลับปีรภัย	สภาพถัง	แรงดันความดัน	ความสะอาด	หัวฉีดดับเพลิง	สายฉีดน้ำ	วาล์วเปิดปิดน้ำ	ความสะอาด	
MFE24-ME	F1.1 - X-ray (หน้าห้อง Gen X-ray)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
	F1.1 - X-ray ห้องแพทย์เจ้าหน้าที่	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
	F1.1 - MRI (ทางเข้าห้องตรวจ)	Water Mist	15	15-10-2566	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
	F1.1 - MRI (ในทางเดิน)	Water Mist	15	15-10-2566	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE23-ME	F11 - ทางเดินหน้าห้อง Admission	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE26-ME	F1.1 - ห้องยา	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓	✓				
	F1.1 - ด้านหน้าห้องยา	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓					
	F1.1 - ทางเดินเข้าอาคาร (บริเวณบันได)	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓					
	ประตูลิฟท์ - ทางเข้าประตู ER	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓					
	ARI - โรงพักรถด้านใน	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓					
	ARI - ด้านหลังห้องตรวจ	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓					
	ห้องควบคุมอัตโนมัติ	BF2000	10	15-06-2566	15-06-2571	✓	✓	✓	✓					
MFE33-ME	อาคาร B - ห้องครัว (ชุดเตรียมอาหาร)	Foam	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE34-ME	อาคาร B - ห้องครัว (ด้านข้างบันได)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE27-ME	อาคาร B - F1.1 หน้าห้องซัก	BF2000	15	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE28-ME	อาคาร B - F1.1 หน้าห้องซัก	BF2000	15	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE29-ME	อาคาร B - F1.1 ห้องควบคุมระบบ	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE30-ME	อาคาร B - F1.1 ห้อง Fire Pump	BF2000	15	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE31-ME	อาคาร B - F1.1 ห้องควบคุมไฟฟ้า	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE32-ME	อาคาร B - F1.1 หน้าห้องstock	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE35-ME	อาคาร B - F1.2 (หน้าห้อง 201)	BF2000	15	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE36-ME	อาคาร B - F1.2 (หน้าห้อง 210)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE37-ME	อาคาร B - F1.3 (ห้องควบคุมลิฟต์)	BF2000	10	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE37-ME	อาคาร B - F1.3 (ทางเข้าห้องประชุม)	BF2000	10	15-01-2569	15-01-2574	✓	✓	✓	✓					
MFE37-ME	อาคาร B - F1.3 (ด้านหลังห้องประชุม 1)	BF2000	10	15-01-2569	15-01-2574	✓	✓	✓	✓					
MFE38-ME	AMBULANCE 51	BF2000	5	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE39-ME	AMBULANCE 52	BF2000	5	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE40-ME	AMBULANCE 53	BF2000	5	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE41-ME	AMBULANCE 54	BF2000	5	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					
MFE42-ME	AMBULANCE 55	BF2000	5	15-11-2562	01-11-2572	✓	✓	✓	✓					

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

ประจำเดือน

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่นชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE01-ME	Fl.8 - ห้องควบคุมลิฟท์	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
MFE02-ME	Fl.8 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	Control จุดเดียว
	Fl.7 - Control Emergency Light (ซ้าย)					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - Control Emergency Light (ขวา)					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - โคมหน้าลิฟท์ 3-4					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - โคมด้านข้างลิฟท์					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - โคมหน้าลิฟท์ 1-2					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - ห้องซักล้างแม่บ้าน					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - ทางเดินด้านหน้าห้องนอน					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - เคาเตอร์พยาบาล					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - ด้านหน้าห้อง 710					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - ด้านหน้าห้อง 707					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - บันไดหนีไฟห้อง 707					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - ด้านหน้าห้อง 719					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - ด้านหน้าห้อง 717					/	/	/	/	/	
	Fl.7 - บันไดหนีไฟห้อง 716					/	/	/	/	/	
MFE05-ME	Fl.6 - โคมหน้าลิฟท์ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE06-ME	Fl.6 - โคมหน้าลิฟท์ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE10-ME	Fl.6 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE07-ME	Fl.6 - เคาเตอร์พยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE08-ME	Fl.6 - โคมทางเดินซ้าย (603)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE11-ME	Fl.6 - บันไดหนีไฟซ้าย (607)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE09-ME	Fl.6 - โคมทางเดินขวา (612)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE12-ME	Fl.6 - บันไดหนีไฟขวา (616)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE13-ME	Fl.5 - โคมหน้าลิฟท์ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE14-ME	Fl.5 - โคมหน้าลิฟท์ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE18-ME	Fl.5 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE15-ME	Fl.5 - เคาเตอร์พยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE16-ME	Fl.5 - โคมทางเดินซ้าย (503)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่นชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟฟ้า	การสำรองไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE19-ME	FI.5 - บันไดหนีไฟซ้าย (507)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	Control จุดลิฟท์
MFE17-ME	FI.5 - โถงทางเดินขวา (512)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE20-ME	FI.5 - บันไดหนีไฟขวา (516)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	FI.4 - Control Emergency Light FI.4				01-08-2569	/	/	/	/	/	
	FI.4 - โถงหน้าลิฟท์ 3-4					/	/	/	/	/	
	FI.4 - โถงหน้าลิฟท์ 1-2										
	FI.4 - บันไดหนีไฟกลาง										
	FI.4 - เคาท์เตอร์พยาบาล										
	FI.4 - หน้าห้อง 401										
	FI.4 - หน้าห้อง 410										
	FI.4 - หน้าห้อง 406										
	FI.4 - บันไดหนีไฟซ้าย (407)										
	FI.4 - หน้าห้อง 412										
	FI.4 - หน้าห้อง 416										
	FI.4 - บันไดหนีไฟขวา (416)										
MFE29-ME	FI.3 - โถงหน้าลิฟท์ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE30-ME	FI.3 - โถงหน้าลิฟท์ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE34-ME	FI.3 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE31-ME	FI.3 - เคาท์เตอร์พยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE32-ME	FI.3 - โถงทางเดินซ้าย (302)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE35-ME	FI.3 - บันไดหนีไฟซ้าย (307)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE33-ME	FI.3 - โถงทางเดินขวา (312)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE36-ME	FI.3 - บันไดหนีไฟขวา (316)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE37-ME	FI.2 - โถงหน้าลิฟท์ 3-4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE38-ME	FI.2 - โถงหน้าลิฟท์ 1-2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE50-ME	FI.2 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE49-ME	FI.2 - เคาท์เตอร์ ICU	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	FI.2 - ICU 10	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE44-ME	FI.2 - OR 1	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE45-ME	FI.2 - OR 2	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE46-ME	FI.2 - OR 3	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE47-ME	FI.2 - OR 4	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การส่องไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE48-ME	FI.2 - ห้องพักฟื้น - ในห้องผ่าตัด	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	** Control จุดเดียว
MFE48-ME	FI.2 - ทางเดิน OR	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE48-ME	FI.2 - Recobd - เคาน์เตอร์พยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE43-ME	FI.2 - เคาน์เตอร์ LR	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	FI.2 - Lab					/	/	/	/	/	
MFE41-ME	FI.2 - CSSD ห้องเก็บเครื่องมือ	MB 07-12ED	2*12	01-06-2569	01-08-2569	/	/	/	/	/	** Control จุดเดียว
MFE51-ME	FI.2 - บันไดหนีไฟห้องประชุม	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE52-ME	FI.2 - บันไดหนีไฟห้องทันตแพทย์	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	FI.2 - Rehab (เคาน์เตอร์พยาบาล)					/	/	/	/	/	
	FI.2 - Rehab (หน้าประตูทางออกหลัง)					/	/	/	/	/	
	FI.2 - Rehab (ในห้อง Consult)					/	/	/	/	/	
	FI.2 - การเงิน - CHK - OBG					/	/	/	/	/	
MFE53-ME	FI.1 - ในประตูทางเข้า	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	** Control จุดเดียว
MFE54-ME	FI.1 - ในทางเดิน	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE77-ME	FI.1 - บันไดหนีไฟกลาง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	FI.1 - ER (ในประตูทางเข้า)					/	/	/	/	/	
	FI.1 - ER (ห้องทำหัตถการ)					/	/	/	/	/	
MFE60-ME	FI.1 - ER (CPR)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE62-ME	FI.1 - ER (ทันตแพทย์)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE63-ME	FI.1 - OPD เค็ก (เคาน์เตอร์)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE64-ME	FI.1 - OPD เค็ก (จัดสรรขาด)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE65-ME	FI.1 - OPD (เคาน์เตอร์กลาง)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE67-ME	FI.1 - OPD (ในหน้า ENT)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE66-ME	FI.1 - OPD/OTHO (ในพักคอย)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE68-ME	FI.1 - OPD/OTHO (ประตูหนีไฟ)	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE56-ME	FI.1 - ในทางเดิน X-ray	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
	FI.1 - X-ray					/	/	/	/	/	
MFE55-ME	FI.1 - ในทางเดินหน้าห้องน้ำ	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	** Control จุดเดียว
MFE72-ME	FI.1 - ศัลยกรรม	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE71-ME	FI.1 - คลังยา	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE73-ME	FI.1 - ห้องจ่ายยาหน้า	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	
MFE74-ME	FI.1 - ห้องจ่ายยาหลัง	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/	/	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	ขนาด Lamp (Watt)	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
						สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การส่องไฟ	การใช้งาน Function	ความสะอาดหลอดไฟ	
MFE57-ME	Fl.1 - โถงทางเดินหน้าห้อง Sup	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		
	Fl.1 - ห้องอาหาร (ร้านค้า)					X	X	X	X		
MFE78-ME	Fl.1 - โถงประตูทางเข้า-ออก	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		
	ARI - ห้องตรวจ ARI	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	/	/	/	/		
	ARI - ห้องให้การพยาบาล	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	/	/	/	/		
	ARI - ห้องเจ้าหน้าที่	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	/	/	/	/		
	B - Fl.3 บันไดทางขึ้นห้องเอดอร์	MB 07-12ED	2*12	01-05-2566	01-08-2569	/	/	/	/		
	B - Fl.3 บันไดทางขึ้นห้องประชุม		2*12			/	/	/	/		
	B - Fl.3 ประตูทางเข้าห้องประชุม		2*12			/	/	/	/		
	B - Fl.3 สำนักงานผู้อำนวยการ		2*12			/	/	/	/		
	B - Fl.3 ห้องโถงหน้าห้องประชุม		2*12			/	/	/	/		
	B - Fl.3 ห้องประชุม 1 (ประตูหน้า-1)		2*12			/	/	/	/		
	B - Fl.3 ห้องประชุม 1 (ประตูหน้า-2)		2*12			/	/	/	/		
	B - Fl.3 ห้องประชุม 1 (ประตูหลัง)		2*12			/	/	/	/		
	B - Fl.3 ทางออก ประตูหน้าไฟฟ้าลง		2*12			/	/	/	/		
	B - Fl.2 ด้านหน้าห้อง 214		2*12			/	/	/	/		
	B - Fl.2 ทางขึ้นชั้น 2-3		2*12			/	/	/	/		
	B - Fl.1 ห้องครัว (จุดเตรียมอาหาร)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	/	/	/	/		
	B - Fl.1 ห้องครัว (จุดล้างภาชนะ)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	/	/	/	/		
	B - Fl.1 ห้องครัว (ห้องรับวัดอุณหภูมิ)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	/	/	/	/		
	B - Fl.1 ห้องครัว (ประตูทางเข้ารถเก็บ)	MB 07-12ED	2*12	01-11-2566	01-08-2569	/	/	/	/		
	B - Fl.1 ห้อง Five Pump	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		
	B - Fl.1 ห้องควบคุมไฟฟ้า	MB 07-12ED	2*12	01-06-2563	01-08-2569	/	/	/	/		

ลงชื่อ

วิรัตน์ ไตรสรณ์, เสด็จไป พงษ์, สหพันธ์ ธรรมะ

ผู้ปฏิบัติงาน

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟบอกทางออก (Exit Light)

ประจำเดือน

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
					สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	ความสะอาด		
	FI.7 - บันไดหนีไฟกลาง		01-02-2567	01-02-2569	✓	✓	✓	✓		
	FI.7 - เคาน์เตอร์พยาบาล		01-02-2567	01-02-2569	✓	✓	✓	✓		
	FI.7 - โถงทางเดินฝั่งซ้าย (ห้อง 704)		01-02-2567	01-02-2569	✓	✓	✓	✓		
	FI.7 - ประตูหนีไฟฝั่งซ้าย (หน้าห้อง 707)		01-02-2567	01-02-2569	✓	✓	✓	✓		
	FI.7 - หน้าประตูหนีไฟฝั่งซ้าย (หน้าห้อง 707)		01-02-2567	01-02-2569	✓	✓	✓	✓		
	FI.7 - โถงทางเดินฝั่งขวา (ห้อง 717)		01-02-2567	01-02-2569	✓	✓	✓	✓		
	FI.7 - ประตูหนีไฟฝั่งขวา (หน้าห้อง 716)		01-02-2567	01-02-2569	✓	✓	✓	✓		
	FI.6 - บันไดหนีไฟกลาง	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.6 - ประตู ward 6 (ฝั่ง Ward)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.6 - ประตู ward 6 (ฝั่ง ประตูหนีไฟ)	BXEXD 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.6 - หน้าห้อง 621	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.6 - หน้าห้อง 617	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.6 - หน้าประตูหนีไฟ ฝั่ง 616	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.6 - ประตูหนีไฟ ฝั่ง 616	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.6 - โถงทางเดินหน้าห้อง 602	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.6 - โถงทางเดินหน้าห้อง 606	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.6 - หน้าประตูหนีไฟ ฝั่ง 607	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.6 - ประตูหนีไฟ ฝั่ง 607	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.5 - บันไดหนีไฟกลาง	SUNNY / SLS 6 - 10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓		
	FI.5 - โถงข้างลิฟต์โดยสาร	SUNNY / SLS 6 - 10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓		
	FI.5 - เคาน์เตอร์พยาบาล	SUNNY / SLS 6 - 10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓		
	FI.5 - โถงหน้าห้อง 503	SUNNY / SLS 6 - 10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓		
	FI.5 - โถงบันไดหนีไฟฝั่งห้อง 507	SUNNY / SLS 6 - 10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓		
	FI.5 - โถงหน้าห้อง 519	SUNNY / SLS 6 - 10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓		
	FI.5 - โถงบันไดหนีไฟฝั่งห้อง 516	SUNNY / SLS 6 - 10Led	10-04-2569		✓	✓	✓	✓		
	FI.4 - บันไดหนีไฟกลาง	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.4 - โถงข้างลิฟต์โดยสาร	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.4 - ประตู ward 4 (ฝั่ง Ward)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.4 - ประตู ward 4 (ฝั่ง ประตูหนีไฟ)	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.4 - หน้าห้อง 421	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.4 - หน้าห้อง 417	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		
	FI.4 - หน้าประตูหนีไฟ ฝั่ง 416	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	✓	✓	✓	✓		

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
					สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	ความสะอาด	
	Fl.4 - ประตูหนีไฟ ฟังก์ 416	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.4 - โรงทางเดินหน้าห้อง 402	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.4 - โรงทางเดินหน้าห้อง 406	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.4 - หน้าประตูหนีไฟ ฟังก์ 407	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.4 - ประตูหนีไฟ ฟังก์ 407	BXEXB 122 FL	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.2 - ตู้ลิฟต์เวช	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	Fl.2 - Check Up	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	Fl.2 - การเงินผู้ขาย	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	Fl.2 - LAB ด้านหน้าห้อง	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	Fl.2 - LAB โรงหน้าห้อง	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	Fl.2 - LAB ที่นั่ง Bac	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	Fl.2 - LAB หน้าห้อง PPE	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	Fl.2 - LAB ทางออกหน้า Manager Room.	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	Fl.2 - LAB ทางออกด้านหลัง // CSSD	Max / EXB 303	01-12-2567	01-12-2569	/	/	/	/	
	Fl.2 - Rehab ทางเข้าแผนกด้านหน้า	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.2 - Rehab ทางออกด้านหลัง // CSSD	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.2 - Rehab โรงรักษา	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/	
	Fl.1 - ประตูทางเข้า-ออก	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.1 - โรงทางเดินวงจรระบบ-รอลิยา	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.1 - โรงทางเดินหน้าลิฟท์	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.1 - โรงทางเดินลิฟท์ยก	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	
	Fl.1 - ประตูห้อง Wound Care	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/	

M/C No.	สถานที่ติดตั้ง	รุ่น/ชนิด	วันที่ติดตั้ง (Battery)	วันหมดอายุ (Battery)	รายละเอียดการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
					สภาพทั่วไป	การจ่ายกระแสไฟ	การสำรองไฟ	ความสะอาด		
	FL1 - โรงทางเดินหน้า X-ray	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/		
	FL1 - โรงพักคอยแผนก X-Ray	L&E / ERL 4			/	/	/	/		
	FL1 - โรงทางเดิน อาชญากรรม (ลิฟท์3-4)	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/		
	FL1 - โรงทางเดินอาชญากรรม (หน้าตราชู 10)	L&E / ERL 4			/	/	/	/		
	FL1 - ทางออกประตูหนีไฟ (อาชญากรรม)	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/		
	FL1 - โรงทางเดิน OTHO	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/		
	FL1 - ห้องหาล้าง OPD-พัก	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/		
	FL1 - ประตูทางเข้า OPD ตึก	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/		
	FL1 - ประตูทางออก ER (ด้านหน้า)	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/		
	FL1 - ประตูทางออก ER (ด้านหลัง)	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/		
	FL1 - ประตูทางออกห้องอาหาร (หน้าร้าน)	L&E / ERL 4	01-11-2566	01-11-2568	/	/	/	/		
	ARI - ห้องเจ้าหน้าที่ ARI	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/		
	ARI - ประตูห้องตรวจ ARI	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/		
	ARI - ประตูห้องให้การพยาบาล	L&E / ERL 4	08-12-2563	08-12-2565	/	/	/	/		
	อาคาร B - ห้องครัว (จุดเลี้ยงอาหาร)		01-11-2566	01-11-2568	/	/	/	/		
	อาคาร B - ห้องครัว (จุดล้างภาชนะ)		01-11-2566	01-11-2568	/	/	/	/		
	อาคาร B - ห้องครัว (ห้องรับวัตถุดิบ)		01-11-2566	01-11-2568	/	/	/	/		
	อาคาร B - ห้องครัว (ประตูทางเข้า)		01-11-2566	01-11-2568	/	/	/	/		
	อาคาร B - FL4 โรงด้านหน้าทางเข้าห้องน้ำ	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/		
	อาคาร B - FL4 ประตูทางเข้าห้องประชุม	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/		
	อาคาร B - FL4 โรงหมั่นน้ำด้านผู้ควบคุมการ	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/		
	อาคาร B - FL4 โรงหมั่นน้ำห้องประชุม 1	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/		
	อาคาร B - FL4 โรงหมั่นน้ำห้องประชุม 2	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/		
	อาคาร B - FL4 ห้องประชุม 1 / ประตูหน้า	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/		
	อาคาร B - FL4 ห้องประชุม 1 / ประตูหลัง	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/		
	อาคาร B - FL4 ห้องประชุม 1 / ประตูหนีไฟ	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/		
	อาคาร B - FL4 ด้านหน้าประตูหนีไฟ	SUNNY / SLS 6 -10Led	10-04-2569		/	/	/	/		

รายงานผลการตรวจสอบ :

ลงชื่อ () ผู้ปฏิบัติงาน

ПОДПИСАНИЕ

.....ពេលឆ្លងកាត់

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์

 วันที่ 18 / 1 / 69

Building/อาคาร

Specification Data : No.

Description/รายละเอียด		Standard Rate ค่ามาตรฐาน	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Suction/ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	Full	Full			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน Std. Starting Temperature	100-195 °F		180		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	45-60 Psi		45		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	Full	Full			
	Belt Tension ความตึงสายพานสภาพสายพาน	ไม่ตึงเกินไป/ดี	ปกติ			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	สีฟ้าจาง		สีฟ้าจาง		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (Full = 850L)	>638 L		1000L		
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	มีเสียงที่สม่ำเสมอ		ปกติ		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	1,800 RPM		1800		
	Flow Rate อัตราการไหล	1,000 GPM		1000		
Control Section / ส่วนควบคุม	Suction Rate อัตราการสูบน้ำ/แรงดันในท่อด้านส่ง	165-195 Psi		165		
	Battery Terminals Connected สภาพจุดต่อของขั้วแบตเตอรี่	แน่น, ไม่มีคราบ	แน่น			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	เต็ม	เต็ม			
	Battery Charger จุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟโชว์ปกติ	ปกติ			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	12-14.5 Vdc.	12.5			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0.5-2.5 A.		0.5		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (10-15 นาที)	10.15 นาที		15 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)			2.3 ชม.		
	Check exhaust smoke / ตรวจรอบควันที่ออกมา	Inspection / การตรวจสอบ				
	Black Smoke / ควันสีดำ	1. ปริมาณเชื้อเพลิงมากเกินไป 2. ทางเข้าอากาศอุดตัน 3. หัวฉีดอุดตัน 4. เชื้อเพลิงไม่เหมาะสม				
	Faint blue smoke / ควันสีฟ้าจาง	1. เครื่องทำงานในสภาพโหลดน้อย				
	Heavy blue smoke / ควันสีฟ้าเข้ม	1. น้ำมันหล่อลื่นรั่วซึมผ่านแหวนลูกสูบ 2. ลูกสูบสึกหรอ				

สรุปผลการตรวจเช็ค

 ผู้ตรวจเช็ค R
 Date/วันที่ 18 / 1 / 69
 Time/เวลา

 ผู้ตรวจสอบ R
 Date/วันที่ 18 / 1 / 69
 Time/เวลา

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์

 วันที่ 15/12/69

Building/อาคาร

Specification Data : No.

Description/รายละเอียด		Standard Rate ค่ามาตรฐาน	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	Full	Full			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน Std. Starting Temperature	100-195 °F		180		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	45-60 Psi		45		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	Full	Full			
	Belt Tension ความตึงสายพานสภาพสายพาน	ไม่ตึงเกินไป/ดี	ปกติ			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	สีฟ้าจาง		สีฟ้าจาง		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (Full =850L)	>638 L		1000L		
Suction/ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	มีเสียงที่สม่ำเสมอ		ปกติ		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	1,800 RPM		1800		
	Flow Rate อัตราการไหล	1,000 GPM		1000		
	Suction Rate อัตราการสูบน้ำ/แรงดันในท่อด้านส่ง	165-195 Psi		165		
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Terminals Connected สภาพจุดต่อของขั้วแบตเตอรี่	แน่น, ไม่มีคราบ	แน่น			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	เต็ม	เต็ม			
	Battery Charger จุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟโชว์ปกติ	ปกติ			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง(DC Volts)	12-14.5 Vdc.	12.5			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง(DC Amp.)	0.5-2.5 A.		0.5		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (10-15 นาที)	10.15 นาที		15 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)			2.3		
Check exhaust smoke / ตรวจสอบควันที่ออกมา		Inspection / การตรวจสอบ				
	Black Smoke / ควันสีดำ	1. ปริมาณเชื้อเพลิงมากเกินไป 2. ทางเข้าอากาศอุดตัน 3. หัวฉีดอุดตัน 4. เชื้อเพลิงไม่เหมาะสม				
	Faint blue smoke / ควันสีฟ้าจาง	1. เครื่องทำงานในสภาพโหลดน้อย				
	Heavy blue smoke / ควันสีฟ้าเข้ม	1. น้ำมันหล่อลื่นรั่วซึมผ่านแหวนลูกสูบ 2. ลูกสูบสึกหรอ				

สรุปผลการตรวจเช็ค

 ผู้ตรวจเช็ค R

 Date/วันที่ 15/12/69

Time/เวลา

 ผู้ตรวจสอบ R

 Date/วันที่ 15/12/69

Time/เวลา

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์

 วันที่ 15/3/69

Building/อาคาร

Specification Data : No.

Description/รายละเอียด		Standard Rate ค่ามาตรฐาน	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	Full	Full			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน Std. Starting Temperature	100-195 °F		180		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	45-60 Psi		45		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	Full	Full			
	Belt Tension ความตึงสายพานสภาพสายพาน	ไม่ตึงเกินไป/ดี	ปกติ			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	สีฟ้าจาง		สีฟ้าจาง		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (Full =850L)	>638 L		1000L		
Suction/ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	มีเสียงที่สม่ำเสมอ		ปกติ		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	1,800 RPM		1800		
	Flow Rate อัตราการไหล	1,000 GPM		1000		
	Suction Rate อัตราการสูบน้ำ/แรงดันในท่อด้านส่ง	165-195 Psi		165		
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Terminals Connected สภาพจุดต่อของขั้วแบตเตอรี่	แน่น, ไม่มีคราบ	ดี			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	เต็ม	เต็ม			
	Battery Charger จุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟโชว์ปกติ	ปกติ			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง(DC Volts)	12-14.5 Vdc.	12.5			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง(DC Amp.)	0.5-2.5 A.		0.5		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (10-15 นาที)	10.15 นาที		15 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)			2.3		
	Check exhaust smoke / ตรวจสอบควันที่ออกมา		Inspection / การตรวจสอบ			
	Black Smoke / ควันสีดำ	1. ปริมาณเชื้อเพลิงมากเกินไป 2. ทางเข้าอากาศอุดตัน 3. หัวฉีดอุดตัน 4. เชื้อเพลิงไม่เหมาะสม				
	Faint blue smoke / ควันสีฟ้าจาง	1. เครื่องทำงานในสภาพโหลดน้อย				
	Heavy blue smoke / ควันสีฟ้าเข้ม	1. น้ำมันหล่อลื่นรั่วซึมผ่านแหวนลูกสูบ 2. ลูกสูบสึกหรอ				

สรุปผลการตรวจเช็ค

 ผู้ตรวจเช็ค R

 Date/วันที่ 15/3/69

Time/เวลา

 ผู้ตรวจสอบ R

 Date/วันที่ 15/3/69

Time/เวลา

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์

 วันที่ 12 / 4 / 69

Building/อาคาร

Specification Data : No.

Description/รายละเอียด		Standard Rate ค่ามาตรฐาน	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	Full	Full			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน Std. Starting Temperature	100-195 °F		180		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	45-60 Psi		45		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	Full	Full			
	Belt Tension ความตึงสายพานสภาพสายพาน	ไม่ตึงเกินไป/ดี	ปกติ			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	สีฟ้าจาง		สีฟ้าจาง		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (Full = 850L)	>638 L		1000 L		
Suction/ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	มีเสียงที่สม่ำเสมอ		ปกติ		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	1,800 RPM		1800		
	Flow Rate อัตราการไหล	1,000 GPM		1000		
	Suction Rate อัตราการสูบน้ำ/แรงดันในท่อด้านส่ง	165-195 Psi		165		
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Terminals Connected สภาพจุดต่อของขั้วแบตเตอรี่	แน่น, ไม่มีคราบ	ปกติ			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	เต็ม	ปกติ			
	Battery Charger จุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟโชว์ปกติ	ปกติ			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	12-14.5 Vdc.	12.5			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0.5-2.5 A.		0.5		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (10-15 นาที)	10-15 นาที		15 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)			2.3 ชม		
Check exhaust smoke / ตรวจสอบควันที่ออกมา		Inspection / การตรวจสอบ				
	Black Smoke / ควันสีดำ	1. ปริมาณเชื้อเพลิงมากเกินไป 2. ทางเข้าอากาศอุดตัน 3. หัวฉีดอุดตัน 4. เชื้อเพลิงไม่เหมาะสม 1. เครื่องทำงานในสภาพโหลดน้อย 1. น้ำมันหล่อลื่นรั่วซึมผ่านแหวนลูกสูบ 2. ลูกสูบสึกหรอ				
	Faint blue smoke / ควันสีฟ้าจาง					
	Heavy blue smoke / ควันสีฟ้าเข้ม					

สรุปผลการตรวจเช็ค

 ผู้ตรวจเช็ค P
 Date/วันที่ 12 / 4 / 69
 Time/เวลา

 ผู้ตรวจสอบ P
 Date/วันที่ 12 / 4 / 69
 Time/เวลา

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์

 วันที่ 10/5/67

Building/อาคาร

Specification Data : No.

Description/รายละเอียด		Standard Rate ค่ามาตรฐาน	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Suction/ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	Full	Full			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน Std. Starting Temperature	100-195 °F		175		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	45-60 Psi		45		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	Full	Full			
	Belt Tension ความตึงสายพานสภาพสายพาน	ไม่ตึงเกินไป/ดี	ปกติ			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	สีฟ้าจาง		ไม่มี ควัน		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (Full =850L)	>638 L		1000 L.		
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	มีเสียงที่สม่ำเสมอ		ปกติ		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	1,800 RPM		1800 RPM		
	Flow Rate อัตราการไหล	1,000 GPM		1000 gpm		
	Suction Rate อัตราการสูบน้ำ/แรงดันในท่อด้านส่ง	165-195 Psi		165 Psi		
	Battery Terminals Connected สภาพจุดต่อของขั้วแบตเตอรี่	แน่น, ไม่มีคราบ	แน่น			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	เต็ม	เต็ม			
	Battery Charger จุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟโชว์ปกติ	ปกติ			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	12-14.5 Vdc.	12.5			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0.5-2.5 A.		0.3		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (10-15 นาที)	10.15 นาที		15 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)			2.36w		
	Check exhaust smoke / ตรวจสอบควันที่ออกมา	Inspection / การตรวจสอบ				
	Black Smoke / ควันสีดำ	1. ปริมาณเชื้อเพลิงมากเกินไป 2. ทางเข้าอากาศอุดตัน 3. หัวฉีดอุดตัน 4. เชื้อเพลิงไม่เหมาะสม				
	Faint blue smoke / ควันสีฟ้าจาง	1. เครื่องทำงานในสภาพโหลดน้อย				
	Heavy blue smoke / ควันสีฟ้าเข้ม	1. น้ำมันหล่อลื่นรั่วซึมผ่านแหวนลูกสูบ 2. ลูกสูบสึกหรอ				

สรุปผลการตรวจเช็ค

 ผู้ตรวจเช็ค R

 Date/วันที่ 10/5/67

Time/เวลา

 ผู้ตรวจสอบ R

 Date/วันที่ 10/5/67

Time/เวลา

ภาคผนวกที่ 4.1 (ต่อ)

เอกสารการตรวจเช็คคลิปต์โดยสารภายในโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด

บันทึกการตรวจสอบ ระบบลิฟต์โดยสารรายวัน ประจำเดือน สิงหาคม 2569

วันที่	เวลา	การทำงานของระบบปรับอากาศ		อุณหภูมิภายในห้อง 25-27 °C		การทำงานของลิฟต์		สภาพโดยทั่วไปในห้องเครื่อง		อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	ที่แจ้งเบรค		ที่หมุนลิฟต์			
										พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้	พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้		
1	16.00	/		/		/		/		/		/		จกนท	28 (1)
2	16.00	/		/		/		/		/		/		จกน	28 (1)
3	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
4	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
5	16.00	/		/		/		/		/		/		จกนท	28 (1)
6	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
7	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
8	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
9	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
10	16.00	/		/		/		/		/		/		จกน	28 (1)
11	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
12	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
13	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
14	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
15	16.00	/		/		/		/		/		/		จกน	28 (1)
16	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
17	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
18	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
19	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
20	16.00	/		/		/		/		/		/		จกน	28 (1)
21	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
22	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
23	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
24	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
25	16.00	/		/		/		/		/		/		จกน	28 (1)
26	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
27	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
28	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
29	16.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)
30	16.00	/		/		/		/		/		/		จกน	28 (1)
31	17.00	/		/		/		/		/		/		จ	28 (1)

หมายเหตุ: เครื่องหมาย ✓ คือ ปกติ, สะอาด หรือพร้อมใช้งาน
เครื่องหมาย X คือ ไม่ปกติ, ไม่สะอาด หรือไม่พร้อมใช้งาน

บันทึกการตรวจสอบ ระบบลิฟต์โดยสารรายวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันที่	เวลา	การทำงานของระบบปรับอากาศ		อุณหภูมิภายในห้อง 25-27 °C		การทำงานของลิฟต์		สภาพโดยทั่วไปในห้องเครื่อง		อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	ที่ว่างเบรก		ที่หนีลิฟต์			
										พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้	พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้		
1	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		ฉ	29 C1
2	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	28 C1
3	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	28 C1
4	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	30 C1
5	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	29 C1
6	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	29 C1
7	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	29 C1
8	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	28 C1
9	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		พท	29 C1
10	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	28 C1
11	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		ฉ	30 C1
12	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	29 C1
13	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	29 C1
14	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		พท	29 C1
15	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	30 C1
16	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		ฉ	31 C1
17	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	30 C1
18	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	29 C1
19	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		พท	30 C1
20	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	30 C1
21	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	31 C1
22	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	31 C1
23	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	30 C1
24	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		พท	31 C1
25	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	30 C1
26	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		ฉ	31 C1
27	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	29 C1
28	16.00	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	30 C1
29															
30															
31															

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓ คือ ปกติ, สะอาด หรือพร้อมใช้งาน
เครื่องหมาย X คือ ไม่ปกติ, ไม่สะอาด หรือไม่พร้อมใช้งาน

บันทึกการตรวจสอบ ระบบลิฟต์โดยสารรายวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2569

วันที่	เวลา	การทำงานของระบบปรับอากาศ		อุณหภูมิภายในห้อง 25-27 °C		การทำงานของลิฟต์		สภาพโดยทั่วไปในห้องเครื่อง		อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	ที่แจ้งเบรค		ที่หมุนลิฟต์			
										พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้	พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้		
1	16.00	/		/		/		/		/		/		ทพ	30 (1)
2	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	30 (1)
3	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	30 (1)
4	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	33 (1)
5	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	30 (1)
6	16.00	/		/		/		/		/		/		ทพ	30 (1)
7	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	30 (1)
8	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	31 (1)
9	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	30 (1)
10	16.00	/		/		/		/		/		/		ทพ	30 (1)
11	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	30 (1)
12	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	32 (1)
13	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	29 (1)
14	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	29 (1)
15	16.00	/		/		/		/		/		/		ทพ	31 (1)
16	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	30 (1)
17	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	30 (1)
18	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	28 (1)
19	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	29 (1)
20	16.00	/		/		/		/		/		/		ทพ	29 (1)
21	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	29 (1)
22	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	31 (1)
23	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	30 (1)
24	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	29 (1)
25	16.00	/		/		/		/		/		/		ทพ	31 (1)
26	16.00	/		/		/		/		/		/		ทพ	31 (1) (1)
27	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	31 (1)
28	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	32 (1)
29	16.00	/		/		/		/		/		/		ทพ	32 (1)
30	16.00	/		/		/		/		/		/		ทพ	32 (1)
31	16.00	/		/		/		/		/		/		ท	30 (1)

หมายเหตุ: เครื่องหมาย ✓ คือ ปกติ, สะอาด หรือพร้อมใช้งาน
เครื่องหมาย X คือ ไม่ปกติ, ไม่สะอาด หรือไม่พร้อมใช้งาน

บันทึกการตรวจสอบ ระบบลิฟต์โดยสารรายวัน ประจำเดือน 12.ย

วันที่	เวลา	การทำงานของระบบปรับอากาศ		อุณหภูมิภายในห้อง 25-27 °C		การทำงานของลิฟต์		สภาพโดยทั่วไปในห้องเครื่อง		อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	ที่แจ้งเบรค		ที่หมุนลิฟต์			
										พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้	พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้		
1	16.00	/		/		/		/		/		/		62	32 (1)
2	16.00	/		/		/		/		/		/		62	33 (1)
3	16.00	/		/		/		/		/		/		62	30 (1)
4	16.00	/		/		/		/		/		/		62	32 (1)
5	16.00	/		/		/		/		/		/		62	28 (1)
6	16.00	/		/		/		/		/		/		62	33 (1)
7	16.00	/		/		/		/		/		/		62	33 (1)
8	16.00	/		/		/		/		/		/		62	31 (1)
9	16.00	/		/		/		/		/		/		62	33 (1)
10	16.00	/		/		/		/		/		/		62	33 (1)
11	16.00	/		/		/		/		/		/		62	30 (1)
12	16.00	/		/		/		/		/		/		62	30 (1)
13	16.00	/		/		/		/		/		/		62	30 (1)
14	16.00	/		/		/		/		/		/		62	33 (1)
15	16.00	/		/		/		/		/		/		62	30 (1)
16	16.00	/		/		/		/		/		/		62	30 (1)
17	16.00	/		/		/		/		/		/		62	33 (1)
18	16.00	/		/		/		/		/		/		62	31 (1)
19	16.00	/		/		/		/		/		/		62	31 (1)
20	16.00	/		/		/		/		/		/		62	30 (1)
21	16.00	/		/		/		/		/		/		62	32 (1)
22	16.00	/		/		/		/		/		/		62	32 (1)
23	16.00	/		/		/		/		/		/		62	31 (1)
24	16.00	/		/		/		/		/		/		62	33 (1)
25	16.00	/		/		/		/		/		/		62	33 (1)
26	16.00	/		/		/		/		/		/		62	33 (1)
27	16.00	/		/		/		/		/		/		62	30 (2)
28	16.00	/		/		/		/		/		/		62	27 (2)
29	16.00	/		/		/		/		/		/		62	27 (2)
30	16.00	/		/		/		/		/		/		62	30 (9)
31															

หมายเหตุ: เครื่องหมาย ✓ คือ ปกติ, สะอาด หรือพร้อมใช้งาน
เครื่องหมาย X คือ ไม่ปกติ, ไม่สะอาด หรือไม่พร้อมใช้งาน

บันทึกการตรวจสอบ ระบบลิฟต์โดยสารรายวัน ประจำเดือน พ.ค.

วันที่	เวลา	การทำงานของระบบปรับอากาศ		อุณหภูมิภายในห้อง 25-27 °C		การทำงานของลิฟต์		สภาพโดยทั่วไปในห้องเครื่อง		อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	ที่ว่างเบรก		ที่หมุนลิฟต์			
										พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้	พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้		
1	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	26(2)
2	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	27(2)
3	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	27(2)
4	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	26(2)
5	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	26(2)
6	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	25(2)
7	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	25(2)
8	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	25(2)
9	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	27(2)
10	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	26(2)
11	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	26(2)
12	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	25(2)
13	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	26(2)
14	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	27(2)
15	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	27(2)
16	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	28(2)
17	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	28(2)
18	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	28(2)
19	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	26(2)
20	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	28(2)
21	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	24(2)
22	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	24(2)
23	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	27(2)
24	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	29(2)
25	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	28(2)
26	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	28(2)
27	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	24(2)
28	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	25(2)
29	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	25(2)
30	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	25(2)
31	16.00	/		/		/		/		/		/		จ.	25(2)

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓ คือ ปกติ, สะอาด หรือพร้อมใช้งาน
เครื่องหมาย X คือ ไม่ปกติ, ไม่สะอาด หรือไม่พร้อมใช้งาน

รายการตรวจสอบประจำเดือน

อาคาร : <u>อาคาร 30</u>	☒ กิจวัตรประจำเดือน	อาการ :
Brand/ยี่ห้อ : <u>DELTA</u> น้ำหนักบรรทุก <u>50</u> KG.	☐ หลังการซ่อมแซม	A : ดีใช้ได้ D : ซ่อมแซม
รุ่น : <u>DELTA</u> / ชั้น <u>16</u>	☐ หลังการปรับปรุง	B : ความสะอาด E : ควรเปลี่ยนอะไหล่
ลิฟต์ No. : <u>2 ตัว</u>	☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ	อาการ
HALL CONTROL อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจสอบเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น	<u>OK</u>
	ตรวจสอบเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น	
	ตรวจสอบเช็คไฟ DIGITAL บอกซ์	
CAR CONTROL ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจสอบเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตู้ลิฟต์	<u>OK</u>
	ตรวจสอบเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์	
	ตรวจสอบเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่าง, พัดลม	
	ตรวจสอบเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน	
	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน	
	ตรวจสอบเช็คโค้ดคาร์ตัวประกอบตู้ลิฟต์	
	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน	
MACHINE ROOM ห้องเครื่องลิฟต์	ตรวจสอบเช็คระบบล๊อคห้องเครื่องลิฟต์	<u>OK</u>
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์	
	ตรวจสอบเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์	
	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์	
CONTROL ตัวควบคุม	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในตู้ Control	<u>OK</u>
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดตู้ควบคุมลิฟต์	
TRACTION ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์	<u>OK</u>
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบเบรกหรือผ้าเบรกลิฟต์	
	ตรวจสอบเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์	
	ตรวจสอบเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์	
	อัดจารบีหรือหล่อลื่น Governor บน, ล่าง	
	หล่อลื่นโซ่โซ่เคเตอร์และอุปกรณ์เคเตอร์	
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Governor	
	ตรวจสอบเช็คสลิงลิฟต์	
	ตรวจสอบเช็คสลิงเซฟตี้ เก้าเวอร์เนอร์	
	ตรวจสอบเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์	
	ตรวจสอบเช็คไกด์เวย์ ตัวประกอบรางลิฟต์	
	CAR CAGE ตัวตู้ลิฟต์	
ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ		
CAR DOOR ประตูบานใน	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู	<u>OK</u>
ชุดลูกล้อประตูบานใน / สลิงพาประตู		
HALL DOOR ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ทำความสะอาดชุดลูกล้อประตูบานนอก	<u>OK</u>
	ตรวจสอบเช็คสลิงประตูชั้นหน้า และสลิงถ่วงน้ำหนักบานประตู	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู	
HOISTWAY บ่อลิฟต์	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง	<u>OK</u>
	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด	
	ตรวจสอบเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง	
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประกอบ	
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น : <u>ดร.อ. 30</u>		ชื่อช่างผู้เข้าตรวจเช็คลิฟต์ : <u>Mr. S. S. S. S. S.</u>
วัน / เดือน / ปี : <u>83-2-69</u>		วัน / เดือน / ปี : <u>83-8-69</u>
เวลาเข้า : <u>18.00</u> เวลาออก : <u>20.00</u>		ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :

รายการตรวจสอบประจำเดือน

อาคาร : <u>รพ. รามาธิบดี</u>	☒ กิจวัตรประจำเดือน	อาคาร :	
Brand/ชื่อ : <u>DAEWOO</u> น้ำหนักบรรทุก <u>50</u> KG.	☐ หลังการซ่อมแซม	A : ดีใช้ได้ D : ซ่อมแซม	
รุ่น <u>RELAX</u> / ชั้น <u>6</u>	☐ หลังการปรับปรุง	B : ความสะอาด E : ควรเปลี่ยนอะไหล่	
ลิฟต์ No. : <u>1 ลอยฟ้า</u>	☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ	
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ	อาการ	ความเห็น
HALL CONTROL อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจสอบเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น	A	
	ตรวจสอบเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น	A	
	ตรวจสอบเช็คไฟ DIGITAL บอกรับ	A	
CAR CONTROL ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจสอบเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตัวลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่าง , พัดลม	A	
	ตรวจสอบเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน	A	
	ตรวจสอบเช็คไกด์คาร์ตัวประกอบตู้ลิฟต์	A	
MACHINE ROOM ข้างเครื่องลิฟต์	ตรวจสอบเช็คระบบล็อกห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์	A-B	
	ตรวจสอบเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์	A	
CONTROL ตัวควบคุม	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในตัว Control	A-B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay	A-B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดตู้ควบคุมลิฟต์	A-B	
TRACTION ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์	A-B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์	A-B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบเบรกหรือผ้าเบรกลิฟต์	A-B	
	ตรวจสอบเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์	A	
	อัดจารบีหรือหล่อลื่น Govermer บน, ล่าง	A	
	หล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อนและอุปกรณ์ขับเคลื่อน	A	
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Govermer	A	
	ตรวจสอบเช็คสลิงลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คสลิงเชฟตี เก้าเวอร์เนอร์	A	
	ตรวจสอบเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์	A	
ตรวจสอบเช็คไกด์เวย์ ตัวประกอบรางลิฟต์	A		
CAR CAGE ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหลังลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม	A-B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ	A-B	
CAR DOOR ประตูบานใน	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู	A-B	
	ชุดลูกล้อประตูบานใน / สลิงพาประตู	A	
HALL DOOR ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ทำความสะอาดชุดลูกล้อประตูบานนอก	A-B	
	ตรวจสอบเช็คสลิงประตูชั้นหน้า และสลิงถ่วงน้ำหนักบานประตู	A	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู	A-B	
HOISTWAY บ่อลิฟต์	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด	A	
	ตรวจสอบเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประกอบ	A-B	
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น : <u>สมชาย งาม</u>		ชื่อช่างผู้เข้าตรวจสอบเช็คลิฟต์ : <u>สมชาย งาม + วิชาญ</u>	
วัน / เดือน / ปี : <u>93-9-69</u>		วัน / เดือน / ปี : <u>93-9-69</u>	
เวลาเข้า : <u>8.00 น.</u> เวลาออก : <u>20.00 น.</u>		ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :	


รายการตรวจสอบประจำเดือน

อาคาร : <u>รพ. จรจ (เขตหนอง)</u>	☒ กิจวัตรประจำเดือน	อาคาร :	
Brand/ยี่ห้อ : <u>ลิฟท์ นีนากรตบรทุก 1000 KG.</u>	☐ หลังการซ่อมแซม	A : ดี/ใช้ได้ D : ซ่อมแซม	
ใน : <u>60</u> ชั้น	☐ หลังการปรับปรุง	B : ความสะอาด E : ควรเปลี่ยนอะไหล่	
ลิฟต์ No. : <u>2 โดยลิฟท์</u>	☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ	
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ	อาการ	ความเห็น
HALL CONTROL อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจสอบเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น		
	ตรวจสอบเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น		
	ตรวจสอบเช็คไฟ DIGITAL บอกชั้น		
CAR CONTROL ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจสอบเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตัวลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน		
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่าง , พัดลม		
	ตรวจสอบเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน		
	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน		
	ตรวจสอบเช็คไกด์คาร์ตัวประกอบตู้ลิฟต์		
MACHINE ROOM ข้างเครื่องลิฟต์	ตรวจสอบเช็คระบบล็อกห้องเครื่องลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์		
CONTROL ตัวควบคุม	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในตัว Control		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดตู้ควบคุมลิฟต์		
TRACTION ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบเบรคหรือผ้าเบรคลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์	A-E	* เปลี่ยนน้ำมัน 3 ของอายุ
	อัดจารบีหรือหล่อลื่น Govermer บน, ล่าง		
	หล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อนและอุปกรณ์ขับเคลื่อน		
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Govermer		
	ตรวจสอบเช็คสลิงลิฟต์	A-E	* สลึงลิฟท์ 3 ของอายุ / หมดอายุ
	ตรวจสอบเช็คสลิงเชฟตี้ เก็นเวอร์เนอร์	A-E	
	ตรวจสอบเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คไกด์เวย์ ตัวประกอบรางลิฟต์		
CAR CAGE ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหลังคาลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ		
CAR DOOR ประตูบานใน	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู		
	ชุดลูกล้อประตูบานใน / สลึงพาประตู		
HALL DOOR ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ทำความสะอาดชุดลูกล้อประตูบานนอก		
	ตรวจสอบเช็คสลิงประตูชั้นหน้า และสลิงถ่วงน้ำหนักบานประตู		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู		
HOISTWAY บ่อลิฟต์	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง		
	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด		
	ตรวจสอบเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง		
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประกอบ		
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น :	ชื่อช่างผู้เข้าตรวจเช็คลิฟต์ :		
วัน / เดือน / ปี :	วัน / เดือน / ปี :		
เวลาเข้า : <u>18.00</u> เวลาออก : <u>20.00</u>	ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :		

รายการตรวจสอบประจำเดือน

อาคาร : <u>อพ.โรงเทพนคร</u>	☒ กิจวัตรประจำเดือน	อาการ :	
Brand/ยี่ห้อ : <u>พิกซ์</u> หนักบรรทุก <u>1000</u> KG.	☐ หลังการซ่อมแซม	A : ดีใช้ได้ D : ซ่อมแซม	
รุ่น : <u>CV60</u> / ชั้น <u>7</u>	☐ หลังการปรับปรุง	B : ความสะอาด E : ควรเปลี่ยนอะไหล่	
ลิฟต์ No. : <u>1 โดยสาร</u>	☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ	
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ	อาการ	ความเห็น
HALL CONTROL อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจสอบเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น		
	ตรวจสอบเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น		
	ตรวจสอบเช็คไฟ DIGITAL บอกระดับ		
CAR CONTROL ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจสอบเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตัวลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน		
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่าง , พัดลม		
	ตรวจสอบเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน		
	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน		
	ตรวจสอบเช็คไกด์คาร์ตัวประกอบตู้ลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน		
MACHINE ROOM ห้องเครื่องลิฟต์	ตรวจสอบเช็คระบบล๊อคห้องเครื่องลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์		
CONTROL ตัวควบคุม	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในตัว Control		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดตู้ควบคุมลิฟต์		
TRACTION ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบเบรกหรือผ้าเบรกลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์	A-E	* ความสะอาดของลิฟต์ 5/5
	อัศจรรย์หรือหล่อลื่น Governor บน, ล่าง		
	หล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อนและอุปกรณ์ขับเคลื่อน		
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Governor		
	ตรวจสอบเช็คสลิงลิฟต์	A-E	* < ความสะอาดของลิฟต์ >
	ตรวจสอบเช็คสลิงเซฟตี้ เก้าเวอร์เนอร์	A-E	
	ตรวจสอบเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คไกด์เวย์ ตัวประกอบรางลิฟต์		
CAR CAGE ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหลังคาลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ		
CAR DOOR ประตูบานใน	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู		
	ชุดลูกล้อประตูบานใน / สลึงพาประตู		
HALL DOOR ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ทำความสะอาดชุดลูกล้อประตูบานนอก		
	ตรวจสอบเช็คสลึงประตูชั้นหน้า และสลึงถ่วงน้ำหนักบานประตู		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู		
HOISTWAY บ่อลิฟต์	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง		
	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด		
	ตรวจสอบเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง		
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประคอง		
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น : <u>สม. งามเมือง</u>		ชื่อช่างผู้เข้าตรวจเช็คลิฟต์ : <u>สม. งามเมือง + อ. วิชาญ</u>	
วัน / เดือน / ปี : <u>83-8-69</u>		วัน / เดือน / ปี : <u>83-8-69</u>	
เวลาเข้า : <u>18.00h.</u> เวลาออก : <u>20.00h.</u>		ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :	

รายการตรวจสอบประจำเดือน

อาคาร : 5-25 ถนนสุขุมวิท Brand/ชื่อ : ลิฟท์หน้าหน้าถาวรทุก KG. รุ่น : DV-60 / ชั้น 7 ลิฟต์ No. : 1709-015	☒ กิจวัตรประจำเดือน ☐ หลังการซ่อมแซม ☐ หลังการปรับปรุง ☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	อาการ : A : ดีใช้ได้ D : ซ่อมแซม B : ความสะอาด E : ควรเปลี่ยนอะไหล่ C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ	
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ	อาการ	ความเห็น
HALL CONTROL อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจสอบเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น	A	
	ตรวจสอบเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น	A	
	ตรวจสอบเช็คไฟ DIGITAL บอกชั้น	A	
CAR CONTROL ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจสอบเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตัวลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่าง , พัดลม	A	
	ตรวจสอบเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน	A	
	ตรวจสอบเช็คไกด์คาร์ตัวประกอบตู้ลิฟต์	A	
MACHINE ROOM ห้องเครื่องลิฟต์	ตรวจสอบเช็คระบบล๊อคห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์	A	
CONTROL ตัวควบคุม	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในตัว Control	A	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay	A - B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดตู้ควบคุมลิฟต์	A - B	
TRACTION ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์	A - B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์	A - B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบเบรคหรือผ้าเบรคลิฟต์	A - B	
	ตรวจสอบเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์	A - E	สังเกตน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์
	อัดจารบีหรือหล่อลื่น Governor บน, ล่าง	A	สังเกต
	หล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อนและอุปกรณ์ขับเคลื่อน	A	(ตรวจเช็คและหล่อลื่นทุก 1 เดือน)
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Governor	A	
	ตรวจสอบเช็คสลิงลิฟต์	E	E* สลึงลิฟต์ 6x00 มม. 100 เมตร 100 มม.
	ตรวจสอบเช็คสลิงเซฟตี้ เก้าเวอร์เนอร์	E	E* สลึงเก้าเวอร์เนอร์ 6x00 มม.
	ตรวจสอบเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คไกด์เวท ตัวประกอบรางลิฟต์	A	
	CAR CAGE ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหลังคาลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม	A - B
CAR DOOR ประตูบานใน	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ	A - B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู	A - B	
HALL DOOR ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ชุดลูกล้อประตูบานใน / สลึงพาประตู	A	
	ทำความสะอาดชุดลูกล้อประตูบานนอก	A - B	
	ตรวจสอบเช็คสลึงประตูชั้นหน้า และสลึงถ่วงน้ำหนักบานประตู	A	
HOISTWAY บ่อลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู	A - B	
	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด	A	
	ตรวจสอบเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประกอบ		A - B	
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น : 		ชื่อช่างผู้เข้าตรวจเช็คลิฟต์ : วิชา - อธิษฐ์	
วัน/เดือน/ปี : 23-03-2569		วัน/เดือน/ปี : 23-03-2569	
เวลาเข้า : 18.00 น. เวลาออก : 20.00 น.		ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :	

รายการตรวจสอบประจำเดือน

อาคาร : 5 พ.อ.สงวนถาวร Brand/ชื่อ : 1000 หน้าหนักบรรทุก 1000 KG. รุ่น : 1000 / ชั้น : 10 ลิฟต์ No. : 2 1000		☒ กิจวัตรประจำเดือน ☐ หลังการซ่อมแซม ☐ หลังการปรับปรุง ☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	อาการ : A : ดึงใช้ได้ D : ซ่อมแซม B : ความสะอาด E : ควรเปลี่ยนอะไหล่ C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ	
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ		อาการ	ความเห็น
HALL CONTROL อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจสอบเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น		A	
	ตรวจสอบเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น		A	
	ตรวจสอบเช็คไฟ DIGITAL บอกรับ		A	
CAR CONTROL ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจสอบเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตัวลิฟต์		A	
	ตรวจสอบเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์		A	
	ตรวจสอบเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน		A	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่าง , พัดลม		A	
	ตรวจสอบเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน		A	
	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน		A	
	ตรวจสอบเช็คไกด์คาร์ตัวประกอบตู้ลิฟต์		A	
MACHINE ROOM ห้องเครื่องลิฟต์	ตรวจสอบเช็คระบบล๊อคห้องเครื่องลิฟต์		A	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์		A	
	ตรวจสอบเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์		A	
	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์		A	
CONTROL ตัวควบคุม	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในตู้ Control		A - E	*มอเตอร์ดูดฝุ่น / 3A ใช้ของทด อากาศ 1000 ลิตร / 1 นาที (เช่นอีก 3)
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay		A - B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดตู้ควบคุมลิฟต์		A - B	
TRACTION ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์		A - B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์		A - B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบเบรคหรือผ้าเบรคลิฟต์		A - B	
	ตรวจสอบเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์		A	
	ตรวจสอบเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์		A - E	* 2 ลูก (2.10) 2.000 ลิตร 2.000 ลิตร / 1 นาที
	อัดจารบีหรือหล่อลื่น Govermer บน, ล่าง		A	
	หล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อนและอุปกรณ์ขับเคลื่อน		A	
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Govermer		A	
	ตรวจสอบเช็คสลิงลิฟต์			E * สลึงลิฟต์ 2.000 ลิตร / 1 นาที E * สลึงลิฟต์ 2.000 ลิตร / 1 นาที
	ตรวจสอบเช็คสลิงเซฟตี้ เก้าเวอร์เนอร์			
	ตรวจสอบเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์		A	
	ตรวจสอบเช็คไกด์เวย์ ตัวประกอบรางลิฟต์		A	
	CAR CAGE ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหลังคาลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม		A - B
ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ			A - B	
CAR DOOR ประตูบานใน	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู		A - B	
	ชุดลูกดิ่งประตูบานใน / สลึงพาประตู		A	
HALL DOOR ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ทำความสะอาดชุดลูกดิ่งประตูบานนอก		A - B	
	ตรวจสอบเช็คสลิงประตูชั้นหน้า และสลึงถ่วงน้ำหนักบานประตู		A	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู		A - B	
HOISTWAY บ่อลิฟต์	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง		A	
	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด		A	
	ตรวจสอบเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง		A	
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประกอบ		A - B	
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น : 		ชื่อช่างผู้เข้าตรวจสอบลิฟต์ : วิชา - อ.อ.อ.		
วัน / เดือน / ปี : 23-03-2569		วัน / เดือน / ปี : 23-03-2569		
เวลาเข้า : 8.00 - เวลาออก : 20.00		ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :		

รายการตรวจสอบประจำเดือน



S.N.ELEVATOR&SERVICE Co.,Ltd.

บริษัท เอส เอ็น อีเลเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อาคาร : 3 ม. รวบรวม	☒ กิจวัตรประจำเดือน	อาคาร :	
Brand/ชื่อ : RELAY หน้าหมักรถบรรทุก 50 KG.	☐ หลังการซ่อมแซม	A : ดีใช้ได้ D : ซ่อมแซม	
รุ่น RELAY / ชั้น 6 On	☐ หลังการปรับปรุง	B : ความสะอาด E : ควรเปลี่ยนอะไหล่	
ลิฟต์ No. : 1 6001	☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ	
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ	อาการ	ความเห็น
HALL CONTROL อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น	A	
	ตรวจเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น	A	
	ตรวจเช็คไฟ DIGITAL บอกซ์	A	
CAR CONTROL ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตู้ลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจเช็คระบบแสงสว่าง , พัดลม	-	
	ตรวจเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน	-	
	ตรวจเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน	A	
	ตรวจเช็คไกด์คาร์ตัวประกอบตู้ลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คระบบล็อกห้องเครื่องลิฟต์	A	
MACHINE ROOM ห้องเครื่องลิฟต์	ตรวจเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์	A - B	
	ตรวจเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์	A	
CONTROL ตัวควบคุม	ตรวจเช็คระบบระบายอากาศในตัว Control	A - B	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay	A	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ควบคุมลิฟต์	A	
TRACTION ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบเบรคหรือผ้าเบรคลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์	A	
	อัดจารบีหรือหล่อลื่น Govermer บน, ล่าง	-	
	หล่อลื่นโซ่โซ่เคเตอร์และอุปกรณ์โซ่เคเตอร์	A	
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Govermer	-	
	ตรวจเช็คสลิงลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คสลิงเซฟตี้ เถาเวอร์เนอร์	A	
	ตรวจเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คไกด์เวท ตัวประกอบรางลิฟต์	A	
CAR CAGE ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจเช็คทำความสะอาดหลังคาลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม	A	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ	A - B	
CAR DOOR ประตูบานใน	ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู	A - B	
	ชุดลูกด้อประตูบานใน / สลิงพาประตู	-	
HALL DOOR ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ทำความสะอาดชุดลูกด้อประตูบานนอก	-	
	ตรวจเช็คสลิงประตูชั้นหน้า และสลิงถ่วงน้ำหนักบานประตู	-	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู	-	
HOISTWAY บ่อลิฟต์	ตรวจเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ตรวจเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด	A	
	ตรวจเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประกอบ	A - B	
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น :		ชื่อช่างผู้เข้าตรวจเช็คลิฟต์ : วัชร - อดิษฐ์	
วัน/เดือน/ปี : 23-03-2569		วัน/เดือน/ปี : 23-03-2569	
เวลาเข้า : 18.00 น เวลาออก : 20.00 น		ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :	

รายการตรวจสอบประจำเดือน

อาคาร : 2 พ.ก. 501 ทบ. ร. ๑๐	☒ กิจวัตรประจำเดือน	อาคาร :	
Brand/ชื่อ : MELAY น้ำหนักกรบบรรทุก 50 KG.	☐ หลังการซ่อมแซม	A : ดี/ใช้ได้ D : ซ่อมแซม	
รุ่น : MELAY / ชั้น 60	☐ หลังการปรับปรุง	B : ความสะอาด E : ควรเปลี่ยนอะไหล่	
ลิฟต์ No. : 2 6001	☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ	
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ	อาการ	ความเห็น
HALL CONTROL อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น	A	
	ตรวจเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น	A	
	ตรวจเช็คไฟ DIGITAL บอกซ์	A	
CAR CONTROL ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตัวลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจเช็คระบบแสงสว่าง , พัดลม	A	
	ตรวจเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน	A	
	ตรวจเช็คโค้ดคาร์ตัวประกอบตู้ลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คระบบล็อกห้องเครื่องลิฟต์	A	
MACHINE ROOM เครื่องลิฟต์	ตรวจเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์	A - B	
	ตรวจเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์	A - B	
CONTROL ตัวควบคุม	ตรวจเช็คระบบระบายอากาศในตัว Control	A	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay	A	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ควบคุมลิฟต์	A	
TRACTION ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบเบรกหรือผ้าเบรกลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์	A	
	อัดจารบีหรือหล่อลื่น Govermer บน, ล่าง	A	
	หล่อลื่นโซ่โซ่เคเตอร์และอุปกรณ์โซ่เคเตอร์	A	
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Govermer	A	
	ตรวจเช็คสลิงลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คสลิงเซฟตี้ เก้าเวอร์เนอร์	A	
	ตรวจเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คโค้ดเวท ตัวประกอบรางลิฟต์	A	
CAR CAGE ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจเช็คทำความสะอาดหลังคาลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม	A	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ	A - B	
CAR DOOR ประตูบานใน	ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู	A - B	
	ชุดลูกดิ่งประตูบานใน / สลิงพาประตู	A	
HALL DOOR ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ทำความสะอาดชุดลูกดิ่งประตูบานนอก	A	
	ตรวจเช็คสลิงประตูชั้นหน้า และสลิงถ่วงน้ำหนักบานประตู	A	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู	A	
HOISTWAY บ่อลิฟต์	ตรวจเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ตรวจเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด	A	
	ตรวจเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประกอบ	A - B	
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น : 		ชื่อช่างผู้เข้าตรวจเช็คลิฟต์ : วิชา - ๐๕๔๖	
วัน / เดือน / ปี : ๑๓-๐๓-๒๕๖๑		วัน / เดือน / ปี : ๑๓-๐๓-๒๕๖๑	
เวลาเข้า : ๘.๐๐ เวลาออก : ๑๐.๐๐		ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :	

รายการตรวจสอบประจำเดือน

อาคาร : 3ต.กสอ.กม-๓ต.ก Brand/ชื่อ : 100 KG. ใน 166 /ชั้น 4 ต. ลิฟต์ No. : 1-2 10 elevs	☐ กิจวัตรประจำเดือน ☒ หลังการซ่อมแซม ☒ หลังการปรับปรุง ☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	อาการ : A : ดี/ใช้ได้ D : ซ่อมแซม B : ความสะอาด E : ควรเปลี่ยนอะไหล่ C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ	
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ	อาการ	ความเห็น
HALL CONTROL อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น		
	ตรวจเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น		
	ตรวจเช็คไฟ DIGITAL บอกระดับ		
CAR CONTROL ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตัวลิฟต์		
	ตรวจเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์		
	ตรวจเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน		
	ตรวจเช็คระบบแสงสว่าง , พัดลม		
	ตรวจเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน		
	ตรวจเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน		
	ตรวจเช็คไกด์คาร์ตัวประกอบตู้ลิฟต์		
	ตรวจเช็คไกด์คาร์ตัวประกอบตู้ลิฟต์		
MACHINE ROOM ห้องเครื่องลิฟต์	ตรวจเช็คระบบล๊อคห้องเครื่องลิฟต์		
	ตรวจเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์		
	ตรวจเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์		
	ตรวจเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์		
CONTROL ตัวควบคุม	ตรวจเช็คระบบระบายอากาศในตัว Control		
	ตรวจเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay		
	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ควบคุมลิฟต์		
TRACTION ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์		
	ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์		
	ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบเบรคหรือผ้าเบรคลิฟต์		
	ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์		
	ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์		
	อัดจารบีหรือหล่อลื่น Govermer บน , ล่าง		
	หล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อนและอุปกรณ์ขับเคลื่อน		
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Govermer		
	ตรวจเช็คสลิงลิฟต์		
	ตรวจเช็คสลิงเชฟตี้ เก้าเวอร์เนอร์		
	ตรวจเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์		
	ตรวจเช็คไกด์เวท ตัวประกอบรางลิฟต์		
	CAR CAGE ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจเช็คทำความสะอาดหลังคาลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม	
ตรวจเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ			
CAR DOOR ประตูบานใน	ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู		
HALL DOOR ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ทำความสะอาดชุดลูกดิ่งประตูบานนอก		
	ตรวจเช็คสลิงประตูชั้นหน้า และสลิงถ่วงน้ำหนักบานประตู		
	ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู		
HOISTWAY บ่อลิฟต์	ตรวจเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง		
	ตรวจเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด		
	ตรวจเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง		
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประกอบ		
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น : <i>ป.ม.ท.</i>		ชื่อช่างผู้เข้าตรวจเช็คลิฟต์ : <i>วิเศษ - อ.วิเศษ</i>	
วัน / เดือน / ปี : 10 - 04 - 2569		วัน / เดือน / ปี : 10 - 04 - 2569	
เวลาเข้า : 08.00 เวลาออก : 22.00		ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :	

รายการตรวจสอบประจำเดือน

อาคาร : 24.03.07-030	☐ กิจกรรมประจำวัน	อาคาร :
Brand/ยี่ห้อ : 1000 KG.	☒ หลังการซ่อมแซม	A : ดีใช้ได้ D : ซ่อมแซม
วัน : 10/10/60 / ชั้น : 7	☒ หลังการปรับปรุง	B : ความสะอาด E : ควรเปลี่ยนอะไหล่
ลิฟต์ No. : 2	☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ	อาการ
HALL CONTROL	ตรวจสอบเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น	
อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจสอบเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น	* 1. ติดตั้งเหล็กการเคลื่อนที่
	ตรวจสอบเช็คไฟ DIGITAL บอกระดับ	
CAR CONTROL	ตรวจสอบเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตู้ลิฟต์	
ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจสอบเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์	
	ตรวจสอบเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่าง , พัดลม	
	ตรวจสอบเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน	1. 1000 KG. 13 A ชั้น 10
	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน	(0.10.13)
	ตรวจสอบเช็คไกด์คาร์ตัวประกอบตู้ลิฟต์	
MACHINE ROOM	ตรวจสอบเช็คระบบล้อยางเครื่องลิฟต์	2. 1000 KG. 13 A ชั้น 10
ห้องเครื่องลิฟต์	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์	ชั้น 10
	ตรวจสอบเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์	
	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์	
CONTROL	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในตัว Control	
ตัวควบคุม	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดตู้ควบคุมลิฟต์	
TRACTION	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์	(0.10.13)
ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบเบรกหรือผ้าเบรกลิฟต์	
	ตรวจสอบเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์	
	ตรวจสอบเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์	
	อัดจารบีหรือหล่อลื่น Govermer บน, ล่าง	
	หล่อลื่นโซ่โซ่เคเบิลและอุปกรณ์ซีเคเตอร์	
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Govermer	
	ตรวจสอบเช็คสลิงลิฟต์	
	ตรวจสอบเช็คสลิงเซฟตี้ เก้าเวอร์เนอร์	
	ตรวจสอบเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์	
	ตรวจสอบเช็คไกด์เวย์ ตัวประกอบรางลิฟต์	
CAR CAGE	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหลังคาลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม	
ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ	
CAR DOOR	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู	
ประตูบานใน	ชุดลูกดิ่งประตูบานใน / สลิงพาประตู	
HALL DOOR	ทำความสะอาดชุดลูกดิ่งประตูบานนอก	
ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ตรวจสอบเช็คสลิงประตูชั้นหน้า และสลิงถ่วงน้ำหนักบานประตู	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู	
HOISTWAY	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง	
บ่อลิฟต์	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด	
	ตรวจสอบเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง	
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประกอบ	
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น :		ชื่อช่างผู้เข้าตรวจสอบลิฟต์ :
วัน / เดือน / ปี : 10-04-2569		วัน / เดือน / ปี : 10-04-2569
เวลาเข้า : 09.00 น. เวลาออก : 12.00 น.		ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :

รายการตรวจสอบประจำเดือน



S.N.ELEVATOR&SERVICE Co.,Ltd.

บริษัท เอส เอ็น อีเลเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อาคาร : 3. ม.อ. รว. กทม. ๑๐	☒ กิจวัตรประจำเดือน	อาการ :	
Brand/ชื่อ : 1800 ม.ท. ๑๐๐ KG.	☐ หลังการซ่อมแซม	A : ดีใช้ได้ D : ซ่อมแซม	
วัน : ๑๐ / ๑๐ / ๖๖	☐ หลังการปรับปรุง	B : ความสะอาด E : การเปลี่ยนอะไหล่	
ลิฟต์ No. : 1 ๑๐๖๕	☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ	
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ	อาการ	ความเห็น
HALL CONTROL อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น	A	
	ตรวจเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น	A	
	ตรวจเช็คไฟ DIGITAL บอกซ์	A	
CAR CONTROL ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตัวลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจเช็คระบบแสงสว่าง , พัดลม	A	
	ตรวจเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน	A	
	ตรวจเช็คโค้ดการตัวประกอบตู้ลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คระบบล็อคห้องเครื่องลิฟต์	A	
MACHINE ROOM ห้องเครื่องลิฟต์	ตรวจเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์	A	
CONTROL ตัวควบคุม	ตรวจเช็คระบบระบายอากาศในตัว Control	A	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay	A - B	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ควบคุมลิฟต์	A - B	
TRACTION ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์	A - B	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์	A - B	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบเบรกหรือผ้าเบรกลิฟต์	A - B	
	ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์	A	E* ไม่มีน้ำมันหล่อลื่นใช้ของบร. หัก
	อัดจารบีหรือหล่อลื่น Govermer บน, ล่าง	A	ใช้ของบร. (ไม่มีไฟแสดงสถานะ)
	หล่อลื่นโซ่โซ่เคเบิลและอุปกรณ์โซ่เคเบิล	A	
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Govermer	A	
	ตรวจเช็คสลิงลิฟต์	A	E* 600 มม. 100 มม. 100 มม.
	ตรวจเช็คสลิงเซฟตี้ เก้าเวอร์เนอร์	A	E* 100 มม. 100 มม. 100 มม.
	ตรวจเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์	A	
	ตรวจเช็คโค้ดตัวประกอบรางลิฟต์	A	
CAR CAGE ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจเช็คทำความสะอาดหลังคาลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม	A - B	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ	A - B	
CAR DOOR ประตูบานใน	ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู	A - B	
	ชุดลูกดิ่งประตูบานใน / สติงพาประตู	A	
HALL DOOR ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ทำความสะอาดชุดลูกดิ่งประตูบานนอก	A - B	
	ตรวจเช็คสลิงประตูชั้นหน้า และสลิงถ่วงน้ำหนักบานประตู	A	
	ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู	A - B	
HOISTWAY บ่อลิฟต์	ตรวจเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ตรวจเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด	A	
	ตรวจเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประกอบ	A - B	
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น : ๑๒๓๔		ชื่อช่างผู้เข้าตรวจเช็คลิฟต์ : ๑๒๓๔ - ๑๒๓๔	
วัน / เดือน / ปี : ๑๐ - ๐๔ - ๒๕๖๙		วัน / เดือน / ปี : ๑๐ - ๐๔ - ๒๕๖๙	
เวลาเข้า : ๒๐.๐๐ เวลาออก : ๒๒.๐๐		ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :	

รายการตรวจสอบประจำเดือน

อาคาร : S.M. 030106 - 030106	☐ กิจวัตรประจำเดือน	อาคาร :	
Brand/ชื่อ : 1000 น้ำหนักบรรทุก 1000 KG.	☐ หลังการซ่อมแซม	A : ดีใช้ได้ D : ซ่อมแซม	
ชั้น : 1000 / ชั้น 7	☐ หลังการปรับปรุง	B : ความสะอาด E : การเปลี่ยนอะไหล่	
ลิฟต์ No. : 2	☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ	
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ	อาการ	ความเห็น
HALL CONTROL	ตรวจสอบเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น	A	
อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจสอบเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น	A	
	ตรวจสอบเช็คไฟ DIGITAL บอกระดับ	A	
CAR CONTROL	ตรวจสอบเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตู้ลิฟต์	A	
ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจสอบเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่าง , พัดลม	A	
	ตรวจสอบเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน	A	
	ตรวจสอบเช็คโค้ดการตั้งประคองตู้ลิฟต์	A	
MACHINE ROOM	ตรวจสอบเช็คระบบล๊อคห้องเครื่องลิฟต์	A	
ห้องเครื่องลิฟต์	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์	A	
CONTROL	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในตู้ Control	A	
ตัวควบคุม	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay	A - B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดตู้ควบคุมลิฟต์	A - B	
TRACTION	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์	A - B	
ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์	A - B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบเบรกหรือผ้าเบรกลิฟต์	A - B	
	ตรวจสอบเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์	A	E* เติมน้ำมัน (21 ลิตร) ตามมาตรฐาน
	อัดจารบีหรือหล่อลื่น Govermer บน, ล่าง	A	1 ลิตร
	หล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อนและอุปกรณ์ขับเคลื่อน	A	
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Govermer	A	
	ตรวจสอบเช็คสลิงลิฟต์	A	E* ตรวจสอบสลิงลิฟต์ตามมาตรฐาน
	ตรวจสอบเช็คสลิงชฟตี เก้าเวอร์เนอร์	A	E* ตรวจสอบเก้าเวอร์เนอร์ตามมาตรฐาน
	ตรวจสอบเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คโค้ดไว้เวท ตัวประคองรางลิฟต์	A	
CAR CAGE	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหลังคาลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม	A - B	
ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ	A - B	
CAR DOOR	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู	A - B	
ประตูบานใน	ชุดลูกดัดประตูบานใน / สลิงพาประตู	A	
HALL DOOR	ทำความสะอาดชุดลูกดัดประตูบานนอก	A - B	
ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ตรวจสอบเช็คสลิงประตูชั้นหน้า และสลิงถ่วงน้ำหนักบานประตู	A	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู	A - B	
HOISTWAY	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
บ่อลิฟต์	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด	A	
	ตรวจสอบเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประคอง	A - B	
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น : 22000		ชื่อช่างผู้เข้าตรวจเช็คลิฟต์ : 22000 - 030106	
วัน/เดือน/ปี : 10-04-2569		วัน/เดือน/ปี : 10-04-2569	
เวลาเข้า : 20.00 น. เวลาออก : 22.00 น.		ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :	

รายการตรวจสอบประจำเดือน

อาคาร : S.N. GS-1000-010 Brand/ชื่อ : ELA น้ำหนักบรรทุก 50 KG. รุ่น : E1AY / รุ่น 6.8n ลิฟต์ No. : 1 600		☒ กิจวัตรประจำวัน ☐ หลังการซ่อมแซม ☐ หลังการปรับปรุง ☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน		อาการ : A : ดีใช้ได้ D : ช่อมแซม B : ความสะอาด E : ควรเปลี่ยนอะไหล่ C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ	
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ		อาการ	ความเห็น	
HALL CONTROL อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจสอบเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น		A		
	ตรวจสอบเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น		A		
	ตรวจสอบเช็คไฟ DIGITAL บอกระดับ		A		
CAR CONTROL ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจสอบเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตัวลิฟต์		A		
	ตรวจสอบเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์		A		
	ตรวจสอบเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน		A		
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่าง, พัดลม		-		
	ตรวจสอบเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน		-		
	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน		A		
	ตรวจสอบเช็คไกด์คาร์ตัวประกอบตู้ลิฟต์		A		
MACHINE ROOM ห้องเครื่องลิฟต์	ตรวจสอบเช็คระบบล๊อคห้องเครื่องลิฟต์		A		
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์		A - B		
	ตรวจสอบเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์		A		
	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์		A		
CONTROL ตัวควบคุม	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในตัว Control		A - B		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay		A		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดตู้ควบคุมลิฟต์		A		
TRACTION ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์		A		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์		A		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบเบรคหรือผ้าเบรคลิฟต์		A		
	ตรวจสอบเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์		A		
	ตรวจสอบเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์		A		
	อัตราบีบหรือหล่อลื่น Governor บน, ล่าง		-		
	หล่อลื่นโซ่โซ่เคเตอร์และอุปกรณ์เคเตอร์		A		
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Governor		-		
	ตรวจสอบเช็คสลิงลิฟต์		A		
	ตรวจสอบเช็คสลิงเชฟต์ เก้าเวอร์เนอร์		A		
	ตรวจสอบเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์		A		
	ตรวจสอบเช็คไกด์เวย์ ตัวประกอบรางลิฟต์		A		
CAR CAGE ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหลังคาลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม		A		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ		A - B		
CAR DOOR ประตูบานใน	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู		A - B		
	ชุดลูกล้อประตูบานใน / สลิงพาประตู		-		
HALL DOOR ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ทำความสะอาดชุดลูกล้อประตูบานนอก		-		
	ตรวจสอบเช็คสลิงประตูชั้นหน้า และสลิงถ่วงน้ำหนักบานประตู		-		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู		-		
HOISTWAY บ่อลิฟต์	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง		A		
	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด		A		
	ตรวจสอบเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง		A		
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประคอง		A - B		
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น : <i>px</i>		ชื่อช่างผู้เข้าตรวจเช็คลิฟต์ : <i>จินดา - 0100</i>			
วัน/เดือน/ปี : 10-04-2569		วัน/เดือน/ปี : 10-04-2569			
เวลาเข้า : 20.00 น. เวลาออก : 22.00 น.		ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :			

รายการตรวจสอบประจำเดือน

อาคาร : 5-2.5/1 - 0-50	☒ กิจวัตรประจำวัน	อาการ :	
Brand/ชื่อ : RELAX /น้ำหนักบรรทุก 50 KG.	☐ หลังการซ่อมแซม	A : ดี/ใช้ได้ D : ซ่อมแซม	
รุ่น RELAX /ชั้น 6 ชั้น	☐ หลังการปรับปรุง	B : ความสะอาด E : การเปลี่ยนอะไหล่	
ลิฟต์ No. : 2 500	☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ	
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ	อาการ	ความเห็น
HALL CONTROL อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจสอบเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น	A	
	ตรวจสอบเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น	A	
	ตรวจสอบเช็คไฟ DIGITAL บอกระดับ	A	
CAR CONTROL ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจสอบเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตัวลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่าง , พัดลม	A	
	ตรวจสอบเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน	A	
	ตรวจสอบเช็คไกด์คาร์ตัวประกอบตู้ลิฟต์	A	
MACHINE ROOM ห้องเครื่องลิฟต์	ตรวจสอบเช็คระบบล๊อคห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์	A - B	
	ตรวจสอบเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์	A - B	
CONTROL ตัวควบคุม	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในตัว Control	A	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay	A	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดตู้ควบคุมลิฟต์	A	
TRACTION ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบเบรกหรือผ้าเบรกลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์	A	
	อัดจารบีหรือหล่อลื่น Govermer บน, ล่าง	A	
	หล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อนและอุปกรณ์ขับเคลื่อน	A	
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Govermer	A	
	ตรวจสอบเช็คสลิงลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คสลิงเซฟตี้ เก้าเวอร์เนอร์	A	
	ตรวจสอบเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คไกด์เวย์ ตัวประกอบรางลิฟต์	A	
CAR CAGE ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหลังคาลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม	A	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ	A - B	
CAR DOOR ประตูบานใน	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู	A - B	
	ชุดลูกดิ่งประตูบานใน / สลิงพาประตู	A	
HALL DOOR ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ทำความสะอาดชุดลูกดิ่งประตูบานนอก	A	
	ตรวจสอบเช็คสลิงประตูชั้นหน้า และสลิงถ่วงน้ำหนักบานประตู	A	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู	A	
HOISTWAY บ่อลิฟต์	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงต่ำสุด	A	
	ตรวจสอบเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประคอง	A - B	
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น : 9/20/69		ชื่อช่างผู้เข้าตรวจเช็คลิฟต์ : วัชร - 0130	
วัน/เดือน/ปี : 10-04-2569		วัน/เดือน/ปี : 10-04-2569	
เวลาเข้า : 20.00 น เวลาออก : 22.00 น		ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :	

รายการตรวจสอบประจำเดือน

อาคาร : <u>ร.พ. กรุงเทพ พญา</u> Brand / ชื่อ : <u>Don</u> น้ำหนักบรรทุก <u>50</u> KG. รุ่น : <u>Don</u> / ชั้น <u>6</u> ลิฟต์ No. : <u>1</u>	☒ กิจวัตรประจำเดือน ☐ หลังการซ่อมแซม ☐ หลังการปรับแต่ง ☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	อาการ : A : ดี/ใช้ได้ D : ช่อมแซม B : ความสะอาด E : ควรเปลี่ยนอะไหล่ C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ	
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ	อาการ	ความเห็น
HALL CONTROL อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจสอบเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น	A	
	ตรวจสอบเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น	A	
	ตรวจสอบเช็คไฟ DIGITAL บอกรุ่น	A	
CAR CONTROL ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจสอบเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตัวลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่าง, พัดลม	A	
	ตรวจสอบเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน	A	
	ตรวจสอบเช็คไกด์ไลน์ตัวประกอบตู้ลิฟต์	A	
MACHINE ROOM ห้องเครื่องลิฟต์	ตรวจสอบเช็คระบบล็อกห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์	A	
CONTROL ตัวควบคุม	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay	A-B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดตู้ควบคุมลิฟต์	A-B	
TRACTION ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์	A-B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์	A-B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบเบรกหรือผ้าเบรกลิฟต์	A-B	
	ตรวจสอบเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์	A	
	อัดจารบีหรือหล่อลื่น Governor บัน, ล่าง	A	
	หล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อนและอุปกรณ์ขับเคลื่อน	A	
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Governor	A	
	ตรวจสอบเช็คสลิงลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คสลิงเชฟตี้ เกาเวอร์เนอร์	A	
ตรวจสอบเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์	A		
CAR CAGE ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหลังลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม	A-B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ	A-B	
CAR DOOR ประตูบานใน	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู	A-B	
HALL DOOR ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ทำความสะอาดชุดชุดประตูบานนอก	A-B	
	ตรวจสอบเช็คสลิงประตูหน้าชั้น และสลิงถ่วงน้ำหนักบานประตู	A	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู	A-B	
HOISTWAY บ่อลิฟต์	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด	A	
	ตรวจสอบเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประคอง	A-B	
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น : <u>ดิโน</u>		ชื่อช่างผู้เข้าตรวจเช็คลิฟต์ : <u>นายดิโน - สอนพรม - นักรอง</u>	
วัน / เดือน / ปี : <u>25-5-69</u>		วัน / เดือน / ปี : <u>25-5-69</u>	
เวลาเข้า : <u>18.00</u> เวลาออก : <u>20.00</u>		ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :	

รายการตรวจสอบประจำเดือน

N.S.I. INTER LIFT CO., LTD.
บริษัท เอ็น.เอส.ไอ. อินเตอร์ลิฟท์ จำกัด

ประจำเดือน _____
วันที่เข้าบริการ _____

อาคาร : 3. พ. ก. ร. ม. ก. ม. - ๓๕๐	☒ กิจวัตรประจำเดือน	อาคาร :	
Brand / ยี่ห้อ : D... น้ำหนักบรรทุก 50 KG.	☐ หลังการซ่อมแซม	A : ดี/ใช้ได้ D : ซ่อมแซม	
รุ่น : D... / ชั้น 6	☐ หลังการปรับแต่ง	B : ความสะอาด E : การเปลี่ยนอะไหล่	
ลิฟต์ No. : ๑	☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ	
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ	อาคาร	ความเห็น
HALL CONTROL	ตรวจสอบเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น		
อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจสอบเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น		
	ตรวจสอบเช็คไฟ DIGITAL บอกชั้น		
CAR CONTROL	ตรวจสอบเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตัวลิฟต์		
ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจสอบเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน		
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่าง, พัดลม		
	ตรวจสอบเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน		
	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน		
	ตรวจสอบเช็คไกด์คาร์ตัวประกอบตู้ลิฟต์		
MACHINE ROOM	ตรวจสอบเช็คระบบล้อยึดห้องเครื่องลิฟต์		
ห้องเครื่องลิฟต์	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์		
CONTROL	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในตู้ Control		
ตัวควบคุม	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดตู้ควบคุมลิฟต์		
TRACTION	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์		
ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบเบรกหรือผ้าเบรกลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์		
	อัดจารบีหรือหล่อลื่น Governor บน, ล่าง		
	หล่อลื่น โซ่โซ่เคเตอร์และอุปกรณ์โซ่เคเตอร์		
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Governor		
	ตรวจสอบเช็คสลิงลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คสลิงเชฟลี เกาเวอร์เนอร์		
	ตรวจสอบเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์		
	ตรวจสอบเช็คไกด์เวย์ ตัวประกอบรางลิฟต์		
CAR CAGE	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหลังคาลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม		
ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ		
CAR DOOR	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู		
ประตูบานใน	ชุดลูกล้อประตูบานใน / สลิงพาประตู		
HALL DOOR	ทำความสะอาดชุดลูกล้อประตูบานนอก		
ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ตรวจสอบเช็คสลิงประตูหน้าชั้น และสลิงถ่วงน้ำหนักบานประตู		
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู		
HOISTWAY	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง		
บ่อลิฟต์	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด		
	ตรวจสอบเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง		
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประกอบ		
ข้อมูลคำพร้อมลายเซ็น : ดิฉัน	ชื่อช่างผู้เข้าตรวจเช็คลิฟต์ : วิฑิตต์ - 5/25/69		
วัน / เดือน / ปี : ๒๕-๕-๖๙	วัน / เดือน / ปี : ๒๕-๕-๖๙		
เวลาเข้า : 18.00 เวลาออก : 20.00	ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :		



N.S.I. INTER LIFT CO., LTD.
บริษัท เอ็น.เอส.ไอ. อินเตอร์ลิฟท์ จำกัด

ประจำเดือน

วันที่เข้าบริการ

รายการตรวจสอบประจำเดือน

อาคาร : 3 พ. กทม - 3000 Brand / ชื่อ : ลิฟท์ น้ำหนักบรรทุก 1000 KG. รุ่น : CV 60 / ชั้น 7 ลิฟต์ No. : 1	☒ กิจวัตรประจำเดือน ☐ หลังการซ่อมแซม ☐ หลังการปรับแต่ง ☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	อาการ : A : ดี/ใช้ได้ D : ซ่อมแซม B : ความสะอาด E : ควรเปลี่ยนอะไหล่ C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ	
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ	อาการ	ความเห็น
HALL CONTROL อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจสอบเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น	A	
	ตรวจสอบเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น	A	
	ตรวจสอบเช็คไฟ DIGITAL บอกชั้น	A	
CAR CONTROL ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจสอบเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตัวลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่าง , พัดลม	A	
	ตรวจสอบเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน	A	
	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน	A	
	ตรวจสอบเช็คไกด์คาร์ตัวประกอบตู้ลิฟต์	A	
MACHINE ROOM ห้องเครื่องลิฟต์	ตรวจสอบเช็คระบบล๊อคห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์	A	
	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์	A	
CONTROL ตัวควบคุม	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในตัว Control	A	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay	F	- บริเวณลิฟท์เริ่มเสื่อมสภาพจาก
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดตัวควบคุมลิฟต์	A - B	การป้องกัน 2 ตัวพร้อมกัน
TRACTION ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์	A - B	- BL 1 1 ตัว
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์	A - B	- BL 2 1 ตัว
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบเบรกหรือผ้าเบรกลิฟต์	A - B	- BL 3 1 ตัว
	ตรวจสอบเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์	F	
	ตรวจสอบเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์	F	- ลิฟท์มอเตอร์ 1 ตัวเสื่อมสภาพจาก
	อัดจารบีหรือหล่อลื่น Governor บาน, ล่าง	A	
	หล่อลื่น โซ่โซ่เคเบิลและอุปกรณ์โซ่เคเบิล	A	การป้องกัน
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Governor	A	
	ตรวจสอบเช็คสลิงลิฟต์	F	- สลึงลิฟท์เสื่อมสภาพจาก
	ตรวจสอบเช็คสลิงเชฟต์ เกาเวอร์เนอร์	F	- สลึง, ไกด์คาร์เริ่มเสื่อมสภาพจาก
	ตรวจสอบเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์	A	ลิฟท์
	ตรวจสอบเช็คไกด์เวย์ ตัวประกอบรางลิฟต์	A	
	CAR CAGE ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหลังคาลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม	A - B
ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ		A - B	
CAR DOOR ประตูบานใน	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู	A - B	
	ชุดลูกล้อประตูบานใน / สลิงพาประตู	A	
HALL DOOR ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ทำความสะอาดชุดลูกล้อประตูบานนอก	A - B	
	ตรวจสอบเช็คสลิงประตูหน้าชั้น และสลิงถ่วงน้ำหนักบานประตู	A	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู	A - B	
HOISTWAY บ่อลิฟต์	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด	A	
	ตรวจสอบเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / ไขประคอง	A - B	
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น : อนิพนธ์		ชื่อช่างผู้เข้าตรวจเช็คลิฟต์ : วิศิษฐ์ - ศรีนพ - ยืน	
วัน / เดือน / ปี : 25-5-69		วัน / เดือน / ปี : 25-5-69	
เวลาเข้า : 18.00. เวลาออก : 20.50.		ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :	



N.S.I. INTER LIFT CO., LTD.
บริษัท เอ็น.เอส.ไอ. อินเตอร์ลิฟท์ จำกัด

ประจำเดือน _____

วันที่เข้าบริการ _____

รายการตรวจสอบประจำเดือน

อาคาร : ร.พ. กววมพูน-มจรด	☒ กิจวัตรประจำเดือน	อาคาร :	
Brand / ชื่อ : น้าหนักบรรทุก 1000 KG.	☐ หลังการซ่อมแซม	A : ดี/ใช้ได้ D : ซ่อมแซม	
รุ่น : CV60 / ชั้น 7	☐ หลังการปรับแต่ง	B : ความสะอาด E : ควรเปลี่ยนอะไหล่	
ลิฟต์ No. : 2	☐ เรียกเหตุฉุกเฉิน	C : ปรับแต่ง F : อื่นๆ	
การทำงาน	รายละเอียดงานที่ทำ	อาการ	ความเห็น
HALL CONTROL อุปกรณ์หน้าลิฟต์	ตรวจสอบเช็คสวิทช์เรียกลิฟต์หน้าชั้น	D	
	ตรวจสอบเช็คปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าชั้น	D	
	ตรวจสอบเช็คไฟ DIGITAL บอกชั้น	D	
CAR CONTROL ตัวตู้ลิฟต์โดยสาร	ตรวจสอบเช็คระบบปุ่มกดเรียกในตัวลิฟต์	D	
	ตรวจสอบเช็คระบบไฟ DIGITAL ในลิฟต์	D	
	ตรวจสอบเช็คระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน	D	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่าง , พัดลม	D	
	ตรวจสอบเช็คโทรศัพท์ฉุกเฉิน	D	
	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัยของประตูบานใน	D	
	ตรวจสอบเช็คไกด์คาร์ตัวประกอบตัวลิฟต์	D	
MACHINE ROOM ห้องเครื่องลิฟต์	ตรวจสอบเช็คระบบล้อยึดห้องเครื่องลิฟต์	D	
	ตรวจสอบเช็คระบบแสงสว่างในห้องเครื่องลิฟต์	D	
	ตรวจสอบเช็คระบบกันน้ำในห้องเครื่องลิฟต์	D	
	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์	D	
CONTROL ตัวควบคุม	ตรวจสอบเช็คระบบระบายอากาศในตัว Control	D	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหน้า Control Relay	F	11 เดือน ติด เริ่ม ล้างทำความสะอาด
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดตัวควบคุมลิฟต์	A-B	จากกรณีใช้งาน มีรายการข้อผิดพลาด
TRACTION ตัวขับเคลื่อนลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนลิฟต์	A-B	11 เดือน ติด CC 1 ตัว
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบระบายอากาศของมอเตอร์ลิฟต์	A-B	11 เดือน ติด BK1 1 ตัว
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบเบรคหรือผ้าเบรคลิฟต์	A-B	11 เดือน ติด BK2 1 ตัว
	ตรวจสอบเช็คน้ำมันเกียร์มอเตอร์ลิฟต์	D	
	ตรวจสอบเช็คลูกปืนมอเตอร์ลิฟต์	D	
	อัดจารบีหรือหล่อลื่น Governer บน , ล่าง	D	
	หล่อลื่น โซ่ขับเคลื่อนและอุปกรณ์ขับเคลื่อน	D	
	หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆของ Governer	D	
	ตรวจสอบเช็คสลิงลิฟต์	D	
	ตรวจสอบเช็คสลิงเซฟตี้ เกาเวอร์เนอร์	D	
	ตรวจสอบเช็คสายเคเบิล / สายไฟต่างๆในบ่อลิฟต์	D	
	ตรวจสอบเช็คไกด์เวย์ ตัวประกอบรางลิฟต์	D	
CAR CAGE ตัวตู้ลิฟต์	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหลังคาลิฟต์ / สวิทช์ควบคุม	A-B	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดชุดควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ	A-B	
CAR DOOR ประตูบานใน	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบการทำงานของประตู	A-B	
	ชุดลูกล้อประตูบานใน / สลิงพาประตู	A	
HALL DOOR ประตูลิฟต์หน้าชั้น	ทำความสะอาดชุดลูกล้อประตูบานนอก	A-B	
	ตรวจสอบเช็คสลิงประตูหน้าชั้น และสลิงถ่วงน้ำหนักบานประตู	A	
	ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดระบบชุด Door Lock / ร่องประตู	A-B	
HOISTWAY บ่อลิฟต์	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ตรวจสอบเช็คชุด Limit Switch ขึ้นบนสุด-ลงล่างสุด	A	
	ตรวจสอบเช็คชุด Slow Limit Switch ขึ้น-ลง	A	
	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์ / สปริงกันกระแทก / โซ่ประกอบ	A-B	
ชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็น : ดิเรกสิน		ชื่อช่างผู้เข้าตรวจเช็คลิฟต์ : กิจสิน กิจ - สมพงษ์ - บรรณ	
วัน / เดือน / ปี : 25-5-69		วัน / เดือน / ปี : 25-5-69	
เวลาเข้า : 18.00 เวลาออก : 20.00		ชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้างาน :	

2026

FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT



โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด

ให้บริการโดย

บริษัท เอส.วี. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

WWW.SVPUMP.COM

Mobile: 061 163 5298

FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026

สรุปภาพรวมการทำงาน

ทีมงานของบริษัท บริษัท เอส.วี. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดได้เดินทางมาให้บริการ
ตรวจสอบและซ่อมแซม FIRE ALARM SYSTEM กับโรงพยาบาลกรุงเทพตราด 376
หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง, เทศบาลเมืองตราด 23000
และได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆดังต่อไปนี้

- ทดสอบการทำงาน, และทำความสะอาด อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector)
- ทดสอบการทำงาน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
- ทดสอบการทำงาน อุปกรณ์กดเตือนเพลิงไหม้และกระดิ่ง(Manual Station)
- ทดสอบการทำงานของสายสัญญาณ, ตรวจสอบขั้วต่อสาย และสายไฟที่ต่อจาก Fire Alarm Control Panel (ตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ไปยังอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensors) ตาม Zoneต่างๆ
- ทดสอบการทำงาน Function ต่างๆของตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)
- และได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีในระบบจนกลับมาใช้งานได้

บทที่ 1 รายละเอียดการทำงาน

1.1 สรุปรายละเอียดของงานก่อนเริ่มทำงาน

- หัวหน้าทีมจะตรวจสอบอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการทำงานซึ่งแต่ละคนจะมี วิทยุสื่อสาร, หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย และเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำงาน
- หัวหน้าทีมตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นและความปลอดภัยของรถยกสำหรับการทำงานบนที่สูง พร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์สายรัดนิรภัยที่ใช้สำหรับขึ้นทำงานบนที่สูงเพื่อความปลอดภัยของทีมงาน
- หัวหน้าทีมได้นั้นเรื่องความปลอดภัยของทีมงานและการทำงานแบบ Teamwork เป็นหลักและได้เริ่มลงมือทำงานเวลา 9:00 น. ตามแผนงานที่ได้วางไว้

FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026

1.2 MAINTENANCE FIRE ALARM

1.2.1 FIRE ALARM CONTROL PANEL

รายการ	ผล	หมายเหตุ
FIRE ALARM CONTROL PANEL BROAD		Notifier
ตรวจสอบ:		
- ทดสอบการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ	ปกติ	
- Battery	ปกติ	
- แผงวงจร	ปกติ	
- สายนำสัญญาณ	ปกติ	
- สายไฟ	ปกติ	
- ระดับแรงดัน	ปกติ	
- ขั้วต่อแผงวงจร	ปกติ	
ทำความสะอาด:		
- แผงวงจร	เรียบร้อย	
- ภายในตู้	เรียบร้อย	

FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026

1.2.2 SMOKE DETECTOR

รายการ	ผล	หมายเหตุ
SMOKE DETECTOR BRAND		
ตรวจสอบ:		
- ทดสอบการทำงาน	ปกติ	
- แผงวงจร	ปกติ	
- สายนำสัญญาณ	ปกติ	
- สายไฟ	ปกติ	
- ระดับแรงดัน	ปกติ	
- ขั้วต่อแผงวงจร	ปกติ	
ทำความสะอาด:		
- แผงวงจร	เรียบร้อย	
- แผ่นกรอง	เรียบร้อย	
- กล่องครอบแผงวงจร	เรียบร้อย	

FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026

1.2.3 MANUAL STATION

รายการ	ผล	หมายเหตุ
ตรวจสอบ:		
- ทดสอบการทำงาน	ปกติ	
ทำความสะอาด:	เรียบร้อย	

1.2.4 Alarm Bell

รายการ	ผล	หมายเหตุ
ตรวจสอบ:		
- ทดสอบการทำงาน	ปกติ	

FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026

1.3 แบบรายงานการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

สถานที่ติดตั้ง :...โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

ชื่ออาคาร :.....โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

ที่อยู่ :..... 376 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง, เทศบาลเมืองตราด 23000

หมายเลขโทรศัพท์ :.....

แฟกซ์ :.....

เจ้าของอาคาร หรือผู้แทนผู้รับมอบอำนาจ :

ชื่อ :.....

ตำแหน่ง :

ผู้ควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย :

ยี่ห้อ :...Notifier.....


จำนวน :.....Notifier 1 SET.....

วันที่ :.....17/3/2569.....

เวลา :.....8.30 น..... ถึง..... 17.00 น.....

ผู้ตรวจสอบ.....ทีมงานของบริษัท เอส.วี. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด.....

ลายเซ็น.....(ผู้แทนหรือเจ้าของอาคาร)

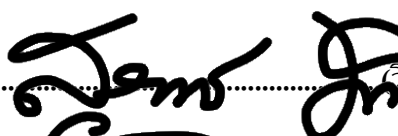ลายเซ็น..........(วิศวกรผู้ควบคุมงาน)

FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026

1.4 ตารางสรุปการตรวจเช็คอุปกรณ์

โซน:อุปกรณ์ตัวที่	บริเวณที่ติดตั้ง	ชนิดของอุปกรณ์	ยี่ห้อ/รุ่น	ใช้งานได้	เสีย	หมายเหตุ
Zone	Location	Type of Device	Brand/Model	Worked	Not Work	Remark
1:M025	ห้องลิฟท์	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FDK512	✓		
2:M025	บันไดชั้นROOF	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FDK512	✓		
3:M026	หน้าลิฟท์ ชั้น 7	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
4:M024	หน้าลิฟท์ ชั้น 7	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
5:M024	หน้าลิฟท์ ชั้น 7	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
6:D001	HALL BEHIND LIFT	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
7:D004	ห้องควบคุมไฟฟ้า	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
8:D001	หน้าลิฟท์ด้านหลัง	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
9:M026	หน้าลิฟท์ด้านหลัง	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
10:D004	ELECTRICAL RM.	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
11:M026	หน้าทางเข้าชั้น 7	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
12:M026	หน้าห้อง 707	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
13:D025	ห้อง 708	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
14:M024	หน้าห้อง 705	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
15:D011	ห้อง 718	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
16:M026	หน้าห้อง 716	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
17:D028	หน้าห้อง 712	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
18:D018	TREATMENT RM.	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
19:D019	STAFF	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
20:D020	STAFF	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
21:M014	หน้าลิฟท์ ชั้น 6	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
22:M014	หน้าลิฟท์ ชั้น 6	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
23:M014	หน้าลิฟท์ ชั้น 6	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
24:M014	ข้างลิฟท์ ชั้น 6	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
25:M014	หลังลิฟท์ ชั้น 6	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
26:M015	ห้องพักรับ ชั้น 6	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
27:M015	หน้าห้องซักล้าง ชั้น 6	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
28:M015	หน้าห้องแม่บ้าน ชั้น 6	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
29:M014	หน้าห้อง 616	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		ชำรุด
30:M014	หน้าห้อง 616	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
31:M014	หน้าห้อง 612	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
32:M015	เคาน์เตอร์พยาบาล ชั้น 6	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
33:M014	หน้าพยาบาล	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
34:M015	หน้าห้อง 607	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
35:M015	หน้าห้อง 607	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
36:M015	หน้าห้อง 604	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
37:M013	หน้าลิฟท์ ชั้น 5	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		

FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026

โซน:อุปกรณ์ตัวที่	บริเวณที่ติดตั้ง	ชนิดของอุปกรณ์	ยี่ห้อ/รุ่น	ใช้งานได้	เสีย	หมายเหตุ
38:M013	หน้าลิฟท์ ชั้น 5	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
39:M013	หน้าลิฟท์ ชั้น 5	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
40:M012	หน้าห้องซักล้าง ชั้น 5	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
41:M012	ห้องควบคุมไฟฟ้า ชั้น 5	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
42:M012	หน้าห้องพักแรม ชั้น 5	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
43:M012	หน้าห้องแม่บ้าน ชั้น 5	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
44:M012	หลังลิฟท์ ชั้น 5	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
45:M013	ข้างลิฟท์ ชั้น 5	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
46:M012	หลังลิฟท์ ชั้น 5	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
47:M013	หน้าห้อง 516	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
48:M013	หน้าห้อง 516	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
49:M013	หน้าห้อง 519	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
50:M013	ห้องคัดการ	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
51:M012	เคาเตอร์พยาบาล	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
52:M013	ห้องพักพยาบาล	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
53:M012	หน้าห้อง507	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
54:M012	หน้าห้อง 507	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D		✓	กำลังปรับปรุงพื้นที่
55:M012	หน้าห้อง 510	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
56:M011	หน้าห้อง 417	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
57:M011	หน้าห้อง 416	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
58:M011	หน้าห้อง 416	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
59:M011	หน้าห้อง 416	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
60:M011	หน้าห้อง 414	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
61:M011	หน้าห้อง412	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
62:M011	หน้าห้อง420	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
63:M010	ห้อง403	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
64:M010	หน้าห้อง407	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
65:M010	หน้าลิฟท์ที่ด้านหลัง	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
66:M010	หน้าห้อง405	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
67:M010	หน้าห้อง409	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
68:M010	หน้าห้อง410	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
69:M011	หน้าลิฟท์ ชั้น4	MANUAL	NOHMI/FMM220	✓		
70:M011	หน้าลิฟท์ ชั้น4	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
71:M011	หน้าลิฟท์ ชั้น4	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FDS226	✓		
72:M010	หลังลิฟท์ ชั้น4	MANUAL	NOHMI/FMM220	✓		
73:M010	หลังลิฟท์ ชั้น4	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FDS226	✓		
74:M009	หน้าลิฟท์ ชั้น3	MANUAL	NOHMI/FMM220	✓		

FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026

โซน:อุปกรณ์ตัวที่	บริเวณที่ติดตั้ง	ชนิดของอุปกรณ์	ยี่ห้อ/รุ่น	ใช้งานได้	เสีย	หมายเหตุ
75:M009	หน้าลิฟท์ ชั้น3	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FDS226	✓		
76:M009	หน้าลิฟท์ ชั้น3	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FDS226	✓		
77:M008	หน้าห้อง307	MANUAL	NOHMI/FMM220	✓		
78:M008	หน้าห้อง307	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
79:M008	หน้าห้อง303	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
80:M008	เคาน์เตอร์พยาบาล	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
81:M009	หน้าห้อง316	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
82:M009	หน้าห้อง316	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
83:M009	หน้าห้อง319	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
84:M008	หน้าห้องซักล้าง ชั้น3	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
85:M008	หน้าห้องขยะ	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
86:M008	ห้องหลังลิฟท์ ชั้น3	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
87:M008	ห้องหลังลิฟท์ ชั้น3	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FDS226	✓		
88:M006	หน้าลิฟท์ ชั้น2	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
89:M006	หน้าลิฟท์ ชั้น2	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
90:D034	หน้าลิฟท์ ชั้น2	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
91:D033	FINANCE OPD	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
92:D034	FINANCE OFFICE	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
93:D035	CASH PM.	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
94:M006	ข้างห้องการเงิน	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
95:M006	ข้างห้องการเงิน	SMOKE DETECTOR	SYSTEM SENSOR/2W-B	✓		
96:M006	หน้าแผนกส่งเสริมสุขภาพ	SMOKE DETECTOR	SYSTEM SENSOR/2W-B	✓		
97:M006	แผนกส่งเสริมสุขภาพ	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
98:D040	EXAM 2RM. CHECK UP	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
99:D039	EXAM 1RM. CHECK UP	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
100:D038	TREATMENT RM. CHECK UP	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
101:D037	BLOOD COLLECTION CHECK UP	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
102:D036	V/S RM. CHECK UP	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
103:M006	แผนกส่งเสริมสุขภาพ	SMOKE DETECTOR	SYSTEM SENSOR/2W-B	✓		
104:M006	แผนกสูตินารี	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
105:M006	แผนกสูตินารี	SMOKE DETECTOR	SYSTEM SENSOR/2W-B	✓		
106:D045	EXAM-2 OBSTETRICS	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
107:D044	CUR-EXAM OBSTETRICS	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
108:D042	U/S OBSTETRICS	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
109:M028	ห้องพักแพทย์	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
110:M028	ห้องพักแพทย์	SMOKE DETECTOR	SYSTEM SENSOR/2W-B	✓		
111:M028	ห้องพักแพทย์	SMOKE DETECTOR	SYSTEM SENSOR/2W-B	✓		

FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026


โซน:อุปกรณ์ตัวที่	บริเวณที่ติดตั้ง	ชนิดของอุปกรณ์	ยี่ห้อ/รุ่น	ใช้งานได้	เสีย	หมายเหตุ
112:M027	แผนกกายภาพ	SMOKE DETECTOR	SYSTEM SENSOR/2W-B	✓		
113:M027	ห้องเก็บแผ่นประกอบร้อนเย็น แผนกกายภาพ	SMOKE DETECTOR	SYSTEM SENSOR/2W-B	✓		
114:M027	ห้องให้การรักษ แผนกกายภาพ	SMOKE DETECTOR	SYSTEM SENSOR/2W-B	✓		
115:M027	แผนกกายภาพ	SMOKE DETECTOR	SYSTEM SENSOR/2W-B	✓		
116:M021	แผนก ICU	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
117:M021	แผนก ICU	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
118:M021	แผนก ICU	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
119:M021	ICU 1	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
120:M021	ICU 2	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
121:M021	ICU 3	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
122:M021	ICU 4	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
123:M021	ICU 5	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
124:M007	LAB RM.	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
125:M007	LAB RM.	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/SD651	✓		
126:M007	หลังลิฟท์ ชั้น2	MANUAL	NOHMI/FMM220	✓		
127:M007	หลังลิฟท์ ชั้น2	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
128:M004	หน้าลิฟท์ ชั้น1	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
129:M005	ER	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
130:M005	ER	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
131:D005	ห้องตรวจ 6 ER	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
132:D004	เคาเตอร์กลาง OPD	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
133:M003	แผนกกุมารเวช	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
134:M003	ห้องหัตถการ แผนกกุมารเวช	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
135:M003	ห้องตรวจ 4	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
136:M003	ห้องตรวจ 2	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
137:M003	ห้องตรวจ 2	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
138:M003	ห้องตรวจ 1	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
139:M005	ER	MANUAL	NOHMI/FMM220	✓		
140:M002	แผนกคาหุคจมูก	MANUAL	NOHMI/FMM220	✓		
141:M002	ห้องตรวจ 4	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
142:M002	ห้องตรวจการได้ยิน	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
143:M002	ห้องให้การพยาบาล แผนกคาหุคจมูก	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
144:M002	ห้องตรวจ 3	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
145:M002	แผนกอายุรกรรม	MANUAL	NOHMI/FMM220	✓		
146:M002	ห้องตรวจ 8	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
147:M002	ห้องให้การพยาบาล แผนกอายุรกรรม	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
148:M001	ห้องตรวจ 11	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		

FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026



โซน:อุปกรณ์ตัวที่	บริเวณที่ติดตั้ง	ชนิดของอุปกรณ์	ยี่ห้อ/รุ่น	ใช้งานได้	เสีย	หมายเหตุ
149:M001	ห้องตรวจ 10	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
150:M004	ทางเดินหลังลิฟท์ ชั้น 1	MANUAL	NOHMI/FMM220	✓		
151:M020	หน้าแผนก X-RAY	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
152:M020	หน้าลิฟท์ใหม่	MANUAL	NOHMI/FMM220	✓		
153:M001	แผนก X-RAY	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
154:D051	ULTRASOUND 2	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
155:D057	MAMMOGRAM	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
156:D059	CHANGING RM.	SMOKE DETECTOR	NOTIFIRE/FSP951	✓		
157:M001	MRI	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
158:M001	MRI	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
159:M001	MRI	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
160:M001	ห้องควบคุมไฟฟ้า MRI	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
161:M001	ห้องควบคุม MRI	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
162:M001	แผนก X-RAY	SMOKE DETECTOR	SYSTEM SENSOR/SD651	✓		
163:M004	ทางเดินแผนกทันตศัลยกรรม	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
164:M004	ทางเดินหน้าห้องน้ำ	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
165:M004	ทางเดินไปห้องอาหาร	MANUAL	NOHMI/FMM220	✓		
166:M022	ห้อง รปภ.	MANUAL	NOHMI/FMM220	✓		
167:M022	ห้อง รปภ.	HEAT DETECTOR	NOHMI/FDPJ206-D	✓		
168:M023	ชั้น 2 อาคาร B	MANUAL	NOHMI/FMM220	✓		
169:M023	ชั้น 2 อาคาร B	MANUAL	NOHMI/FMM220	✓		
170:M029	ชั้น 3 อาคาร B	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		กดไม่ได้ติดต่อ FHC
171:M029	ชั้น 3 อาคาร B	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
172:M029	ชั้น 3 อาคาร B	MANUAL	NOTIFIRE/NBG12S	✓		
173:M029	ชั้น 3 อาคาร B	SMOKE DETECTOR	SYSTEM SENSOR/2W-B	✓		
174:M029	ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร B	SMOKE DETECTOR	SYSTEM SENSOR/2W-B	✓		
175:M029	ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร B	SMOKE DETECTOR	SYSTEM SENSOR/2W-B	✓		
176:M029	ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อาคาร B	HEAT DETECTOR	NOTIFIRE/5151	✓		
177:M029	ห้องน้ำคนพิการ ชั้น 3 อาคาร B	HEAT DETECTOR	NOTIFIRE/5151	✓		
178:M029	ห้องน้ำชาย ชั้น 3 อาคาร B	HEAT DETECTOR	NOTIFIRE/5151	✓		
179:M023	MBD ชั้น 3 อาคาร B	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
178:M023	ซิลเลอร์ ชั้น 3 อาคาร B	SMOKE DETECTOR	NOHMI/FKD246-N	✓		
POWER SUPPLY BELL CHARGER BATTERY เสีย						
SMOKE โด่งหน้าลิฟท์ใหม่ ไม่มีไฟ						
ตู้ FCP แจ้ง TROUBLE ชั้น 1 1 ZONE หลังจากนำ SMOKE หน้าลิฟท์ใหม่ลงมา						
ตู้ FCP แจ้ง TROUBLE ชั้น 5 1 ZONE ALARM 1 ZONE เนื่องจากการปรับปรุงพื้นที่						

รูปภาพขณะปฏิบัติงาน


FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026

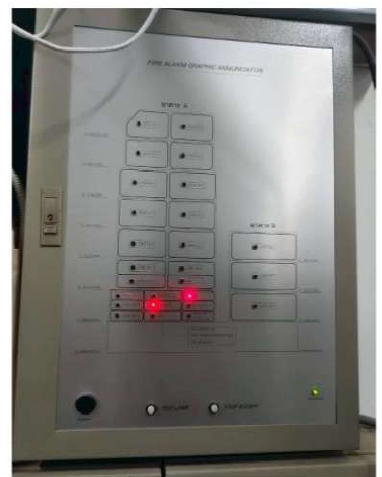


FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026

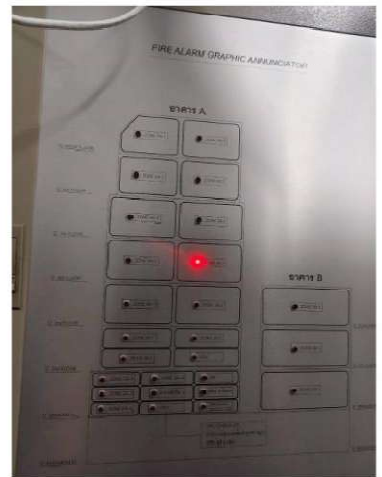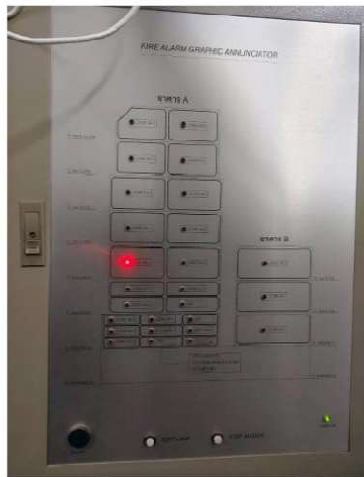


FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026

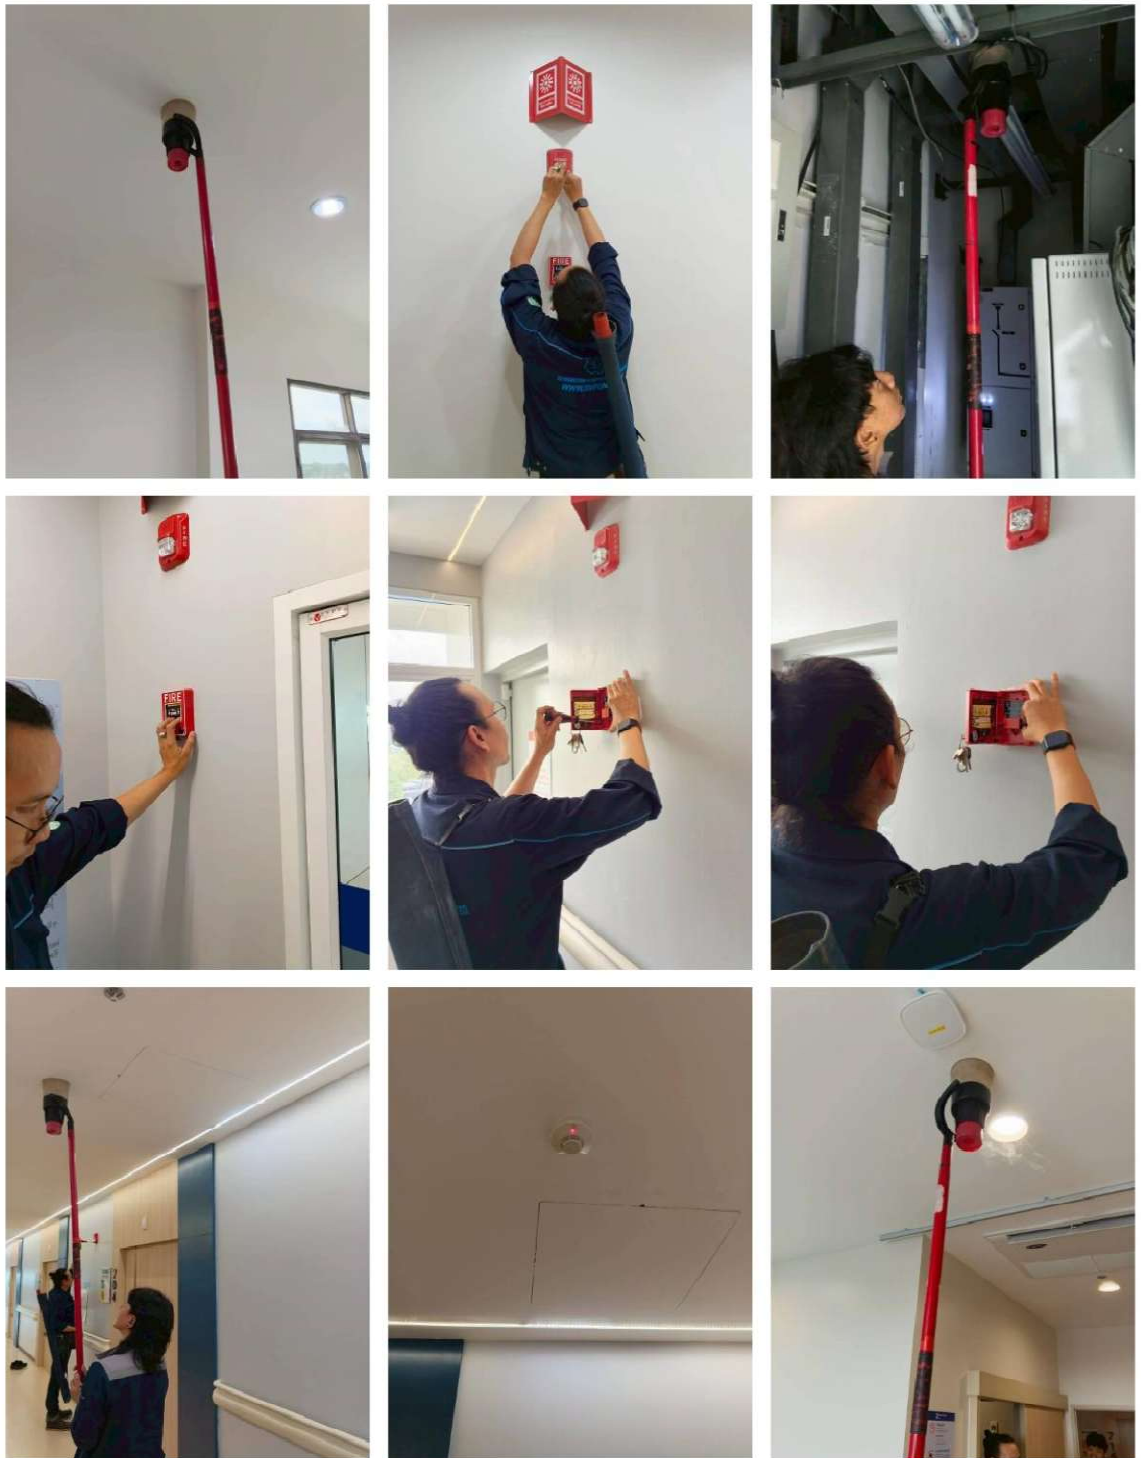

FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026

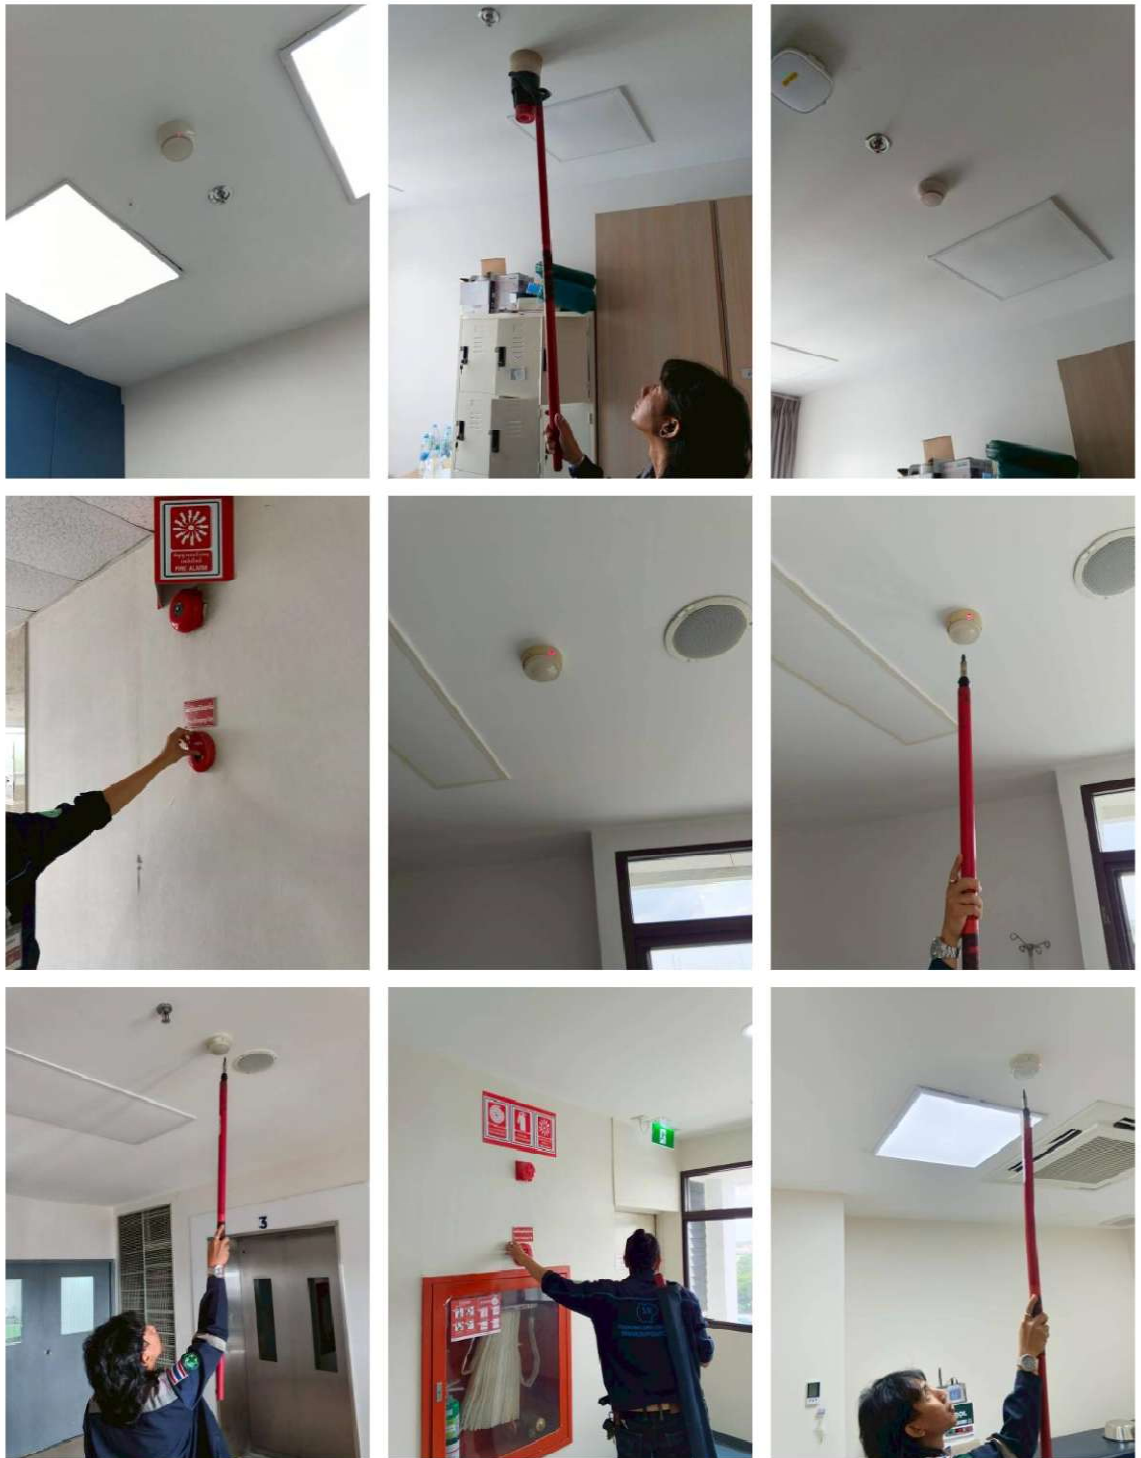

FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026

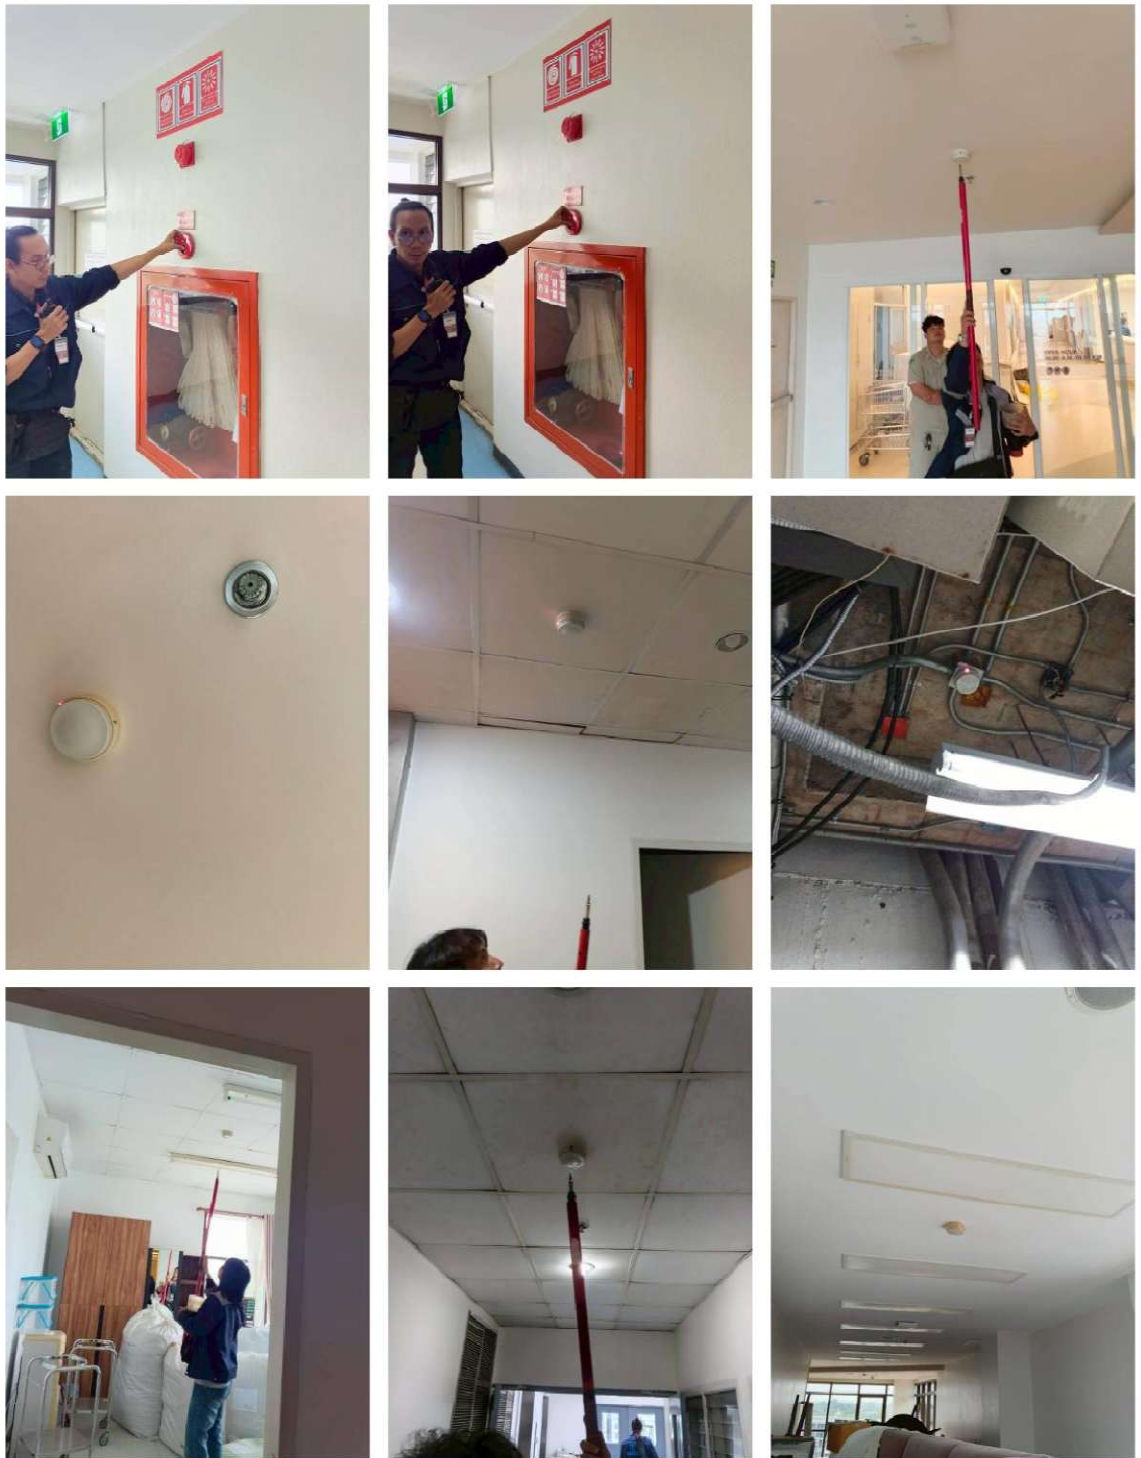

FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026





FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026




FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026



FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026

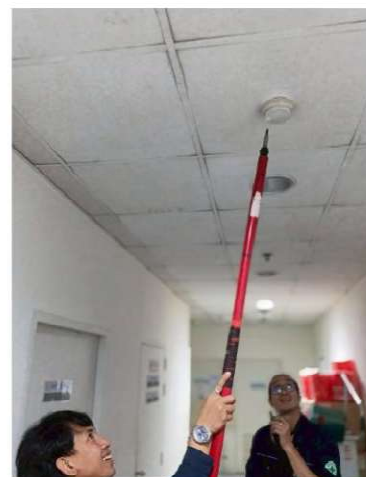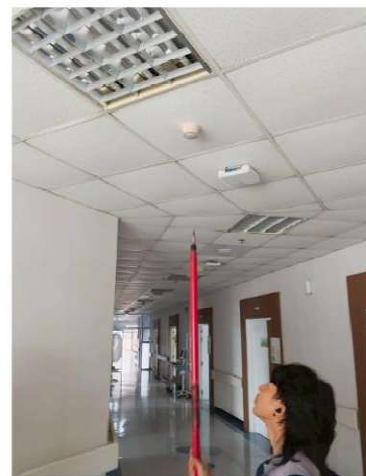


FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026

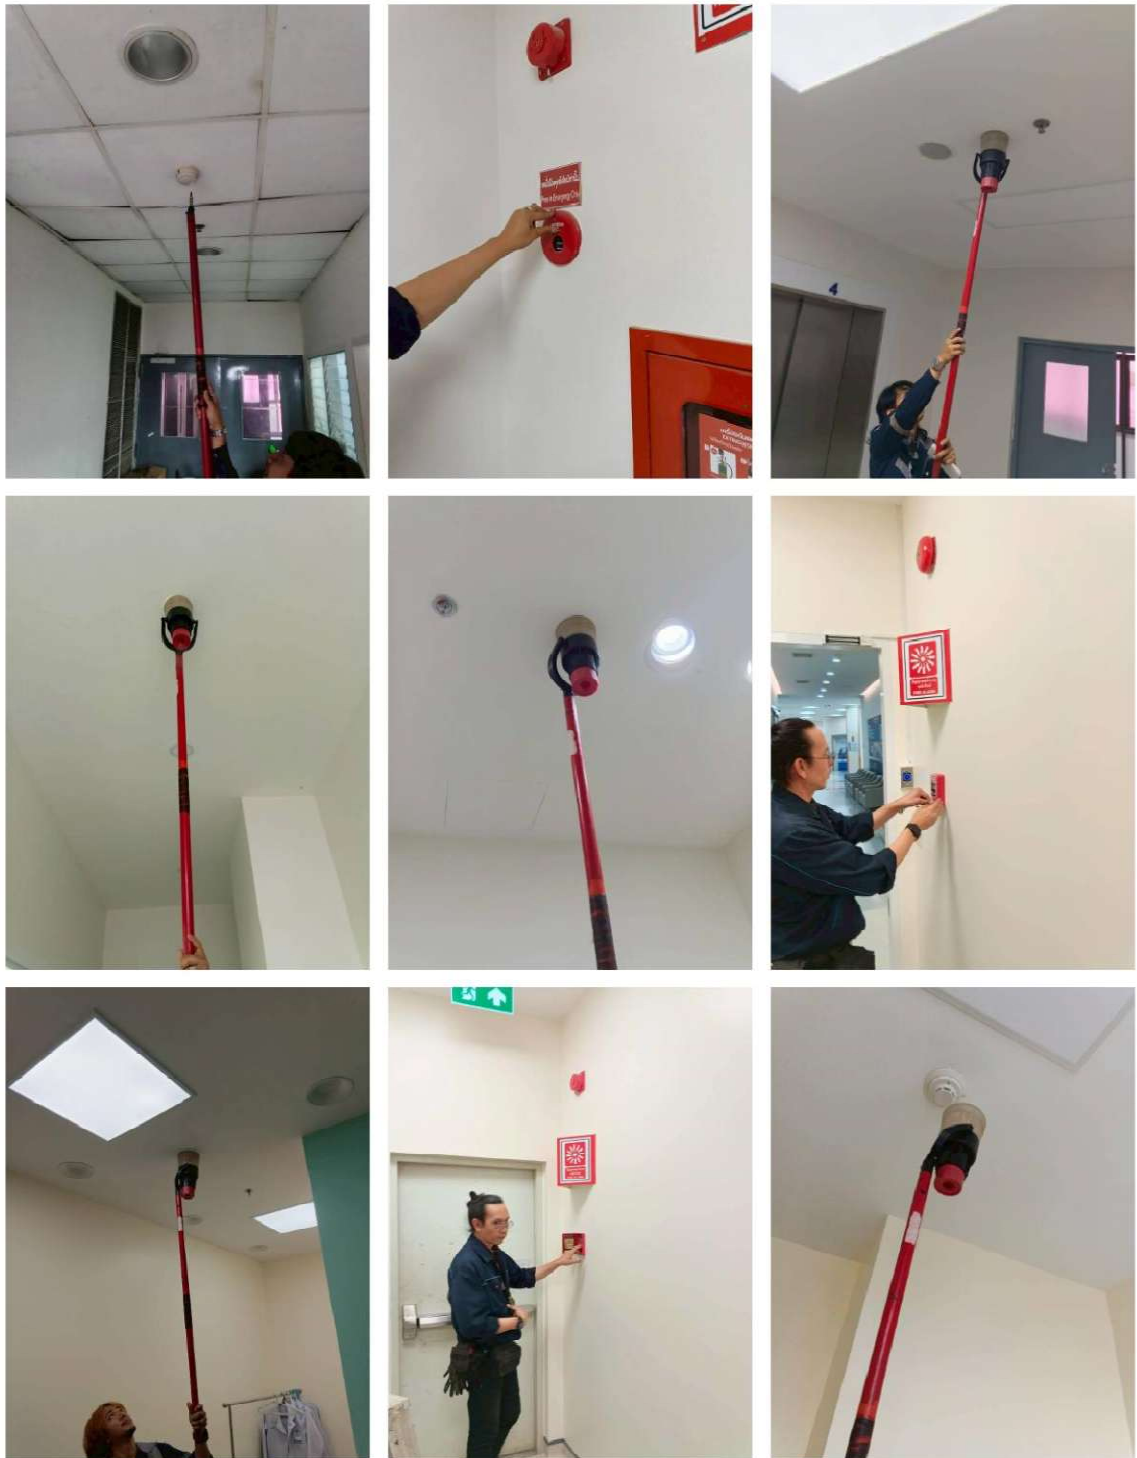

FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026



FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026

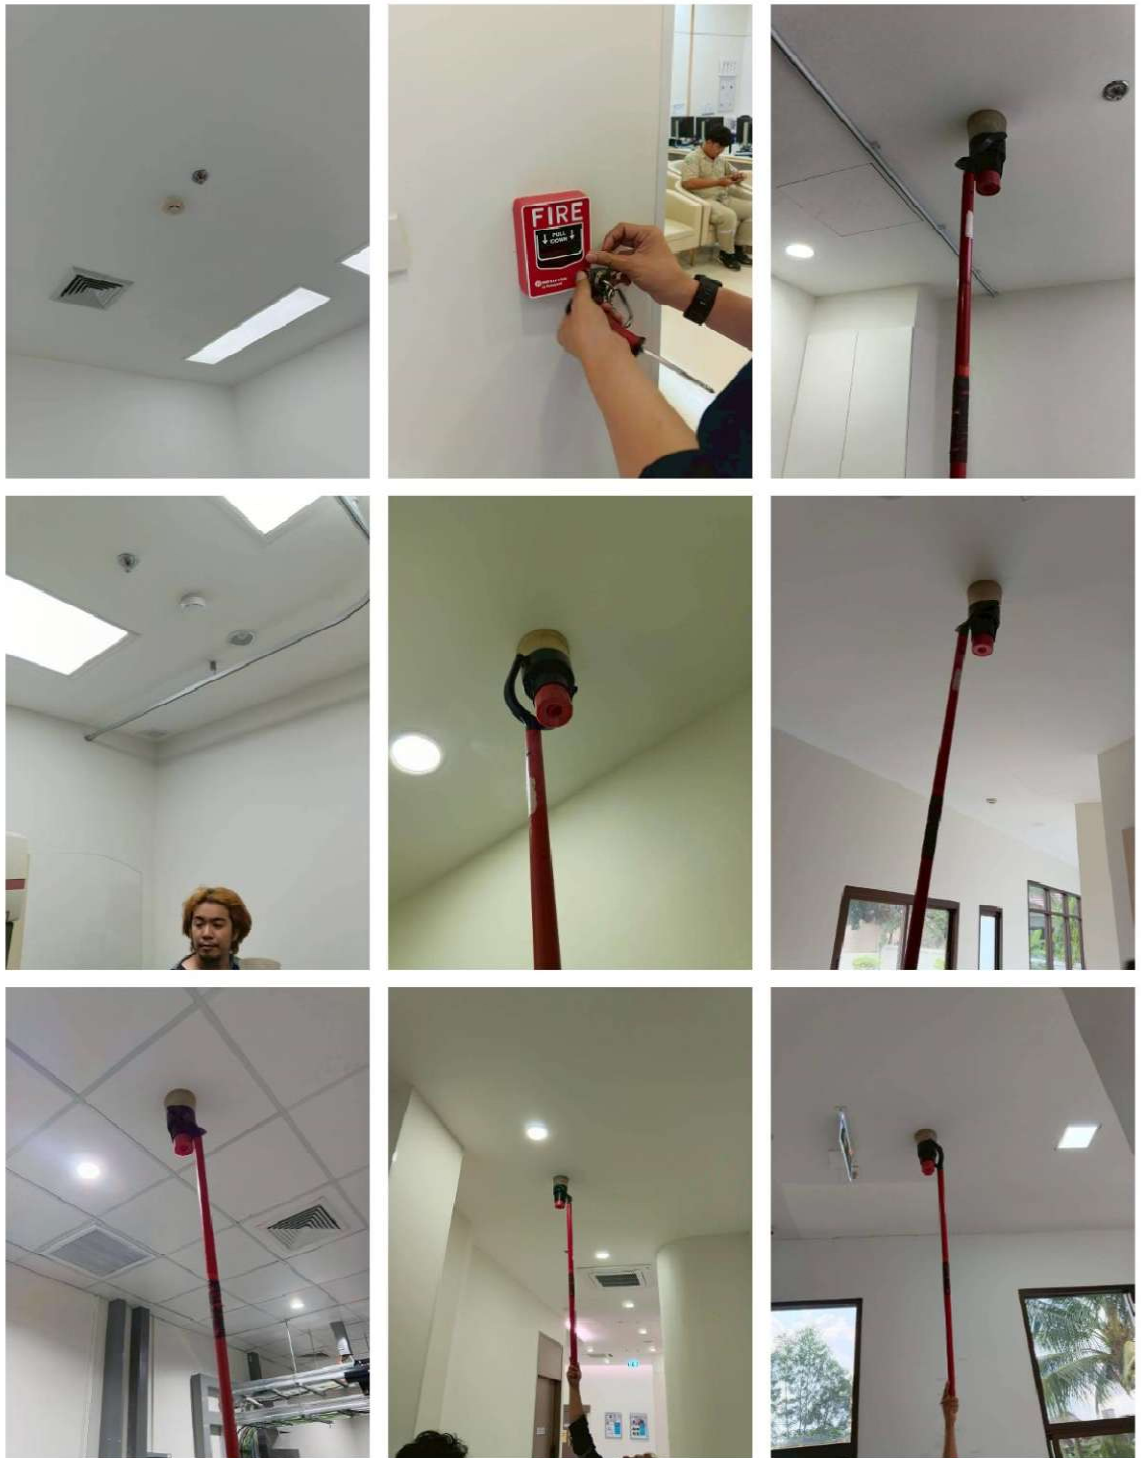

FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE REPORT : 2026



ภาคผนวกที่ 4.2

เอกสารความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)

เอกสารความปลอดภัย ออกซิเจน, ของเหลวเย็นจัด

Creation date : 27.01.2005
Revision date : 01.07.2016

Version : 1.3

SDS No. : 8341
Page 1 of 3

1 ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์และบริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์

ออกซิเจน, ของเหลวเย็นจัด

หมายเลข EC (from EINECS): 231-956-9

หมายเลข CAS: 7782-44-7

Index-Nr. 008-001-00-8

สูตรเคมี O₂

หมายเลข REACH Registration:

ถูกระบุไว้ในภาคผนวก IV / V ของ Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) ซึ่งได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดผู้ผลิต

บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 15 อาคารบางนาทาวเวอร์ 2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด

กิโลเมตรที่ 6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ (66) 2338-6100 โทรสาร (66) 2312-0126

อีเมล: csc.lg.th@linde.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง): 1384

2 ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์

การจำแนกประเภทตามมาตรฐาน Regulation (EC) No 1272/2008/EC (CLP/GHS)

ก๊าซภายใต้ความดัน- บรรจุก๊าซเย็นจัด อาจทำให้เกิดแผลไหม้หรือบาดเจ็บจากความเย็นจัดเมื่อสัมผัส
ก๊าซออกซิไดซ์ ประเภทที่ 1 - อาจเป็นสาเหตุหรือช่วยให้ไฟลุกไหม้เร็วขึ้น; สารออกซิไดซ์

การจำแนกประเภทตามมาตรฐาน Directive 67/548/EEC & 1999/45/EC

O; R8

อาจติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับวัตถุเชื้อเพลิง

ความเสี่ยงที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ก๊าซเหลวเย็นจัด เมื่อสัมผัสอาจทำให้เกิดการไหม้จากความเย็นจัดหรือเนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด

องค์ประกอบของฉลาก

- รูปสัญลักษณ์



- คำสัญญาณ

อันตราย

- ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H281

ก๊าซเหลวเย็นจัด อาจทำให้เกิดแผลไหม้หรือบาดเจ็บจากความเย็นจัดเมื่อสัมผัส

H270

อาจเป็นสาเหตุหรือช่วยให้ไฟลุกไหม้เร็วขึ้น; สารออกซิไดซ์

- ข้อความแสดงข้อควรระวัง

ข้อความแสดงข้อควรระวังในการป้องกัน

P220

เก็บให้ห่างจากเสื้อผ้า/วัตถุติดไฟ

P244

ดูแลวาล์วไม่ให้มีจาระบีและน้ำมันเกาะ

P282

สวมถุงมือป้องกันความเย็น/กระบังหน้านิรภัย/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา

ข้อความแสดงข้อควรระวังในการตอบสนอง

P370 + P376

ในกรณีเกิดอัคคีภัย: ให้หยุดการรั่วไหลหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย

P336+P315

ละลายส่วนที่เย็นจัดด้วยน้ำอุ่น ห้ามสูดในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ รับคำแนะนำจากแพทย์หรือพบแพทย์ทันที

ข้อความแสดงข้อควรระวังในการจัดเก็บ

P403

จัดเก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี

ข้อความแสดงข้อควรระวังในการกำจัด

ไม่มี

3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเคมี/เคมีภัณฑ์: สารเคมี

องค์ประกอบ/สิ่งเจือปน

ออกซิเจน, ของเหลวเย็นจัด

หมายเลข CAS: 7782-44-7

Index-Nr.: 008-001-00-8

หมายเลข EC (from EINECS): 231-956-9

หมายเลข REACH Registration:

ถูกระบุไว้ในภาคผนวก IV / V ของ Regulation (EC) No

1907/2006 (REACH) ซึ่งได้รับการยกเว้นการลงทะเบียน

ไม่มีองค์ประกอบหรือสิ่งเจือปนอื่น ที่ส่งผลต่อการจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์

4 มาตรการปฐมพยาบาล

การหายใจเข้าไป

ที่ความเข้มข้นสูงอาจทำให้เกิดการขาดอากาศหายใจ อาการอาจรวมถึงการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวและรู้สึกตัว ผู้ประสบภัยอาจไม่ระวังการขาดอากาศหายใจ ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังบริเวณที่อากาศบริสุทธิ์และสวมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จัดผู้ประสบภัยให้นอนในท่าที่ผ่อนคลาย พร้อมโทรเรียกแพทย์ ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจถ้าหยุดหายใจ การสัมผัสทางผิวหนัง/ดวงตา

เอกสารความปลอดภัย ออกซิเจน, ของเหลวเย็นจัด

Creation date : 27.01.2005
Revision date : 01.07.2016

Version : 1.3

SDS No. : 8341
Page 2 of 3

ให้ล้างตาด้วยน้ำไหลผ่านทันทีอย่างน้อย 15 นาที ในกรณีที่เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด ให้สเปรย์ด้วยน้ำอย่างน้อย 15 นาที ใช้ผ้าพันแผล ขอรับการช่วยเหลือทางการแพทย์

การกลืนกิน
โอกาสในการสัมผัสด้วยการกินเป็นไปได้น้อยมาก

5 มาตรการผจญเพลิง

ความเป็นอันตรายเฉพาะ

สนับสนุนการเผาไหม้ การสัมผัสกับไฟอาจทำให้ภาชนะบรรจุแตกร้าว/ระเบิด ไม่ติดไฟ

อันตรายจากการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์
ไม่มี

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

สารดับเพลิงที่รู้จักกันทั้งหมดสามารถนำมาใช้

วิธีการเฉพาะ

ถ้าเป็นไปได้ให้หยุดการไหลของก๊าซ ย้ายภาชนะบรรจุออกไปหรือหล่อเย็นด้วยน้ำจากจุดป้องกันเหตุ

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง
ไม่มี

6 มาตรการการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล

ออกจากพื้นที่ ตรวจสอบให้แน่ใจมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ กำจัดแหล่งกำเนิดไฟ ใช้เสื้อผ้าที่สามารถป้องกันอันตราย

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันการเข้าสู่ระบบน้ำเสีย น้ำใต้ดิน หรือสถานที่อื่นที่ การสะสมของก๊าซสามารถสร้างอันตรายได้ พยายามหยุดการรั่วไหล

วิธีการทำความสะอาด

ระบายอากาศในพื้นที่ รักษาพื้นที่ให้อพยพออก และปราศจากแหล่งกำเนิดไฟจนกว่าของเหลวที่หกได้ระเหยไป (พื้นดินปราศจากน้ำค้างแข็ง)

7 การขนถ่ายเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ

การใช้งาน:

ป้องกันการดูดน้ำกลับลงไปในท่อบรรจุ ไม่อนุญาตให้อัดก๊าซเข้าลง ในท่อบรรจุ ใช้เครื่องมือเฉพาะอย่างถูกต้องเท่านั้น ซึ่งเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ทั้งความดันและอุณหภูมิ ติดต่อผู้จำหน่ายก๊าซหากมีข้อสงสัย อ้างอิงคำแนะนำการใช้งานของผู้จำหน่าย

การจัดเก็บ:

จัดเก็บท่อบรรจุที่อุณหภูมิต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียสในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี ปฏิบัติตาม "Technische Regeln Druckgas (TRG) 280 Ziffer 5"

8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

ไม่สูบบุหรี่ที่จัดการผลิตภัณฑ์ หลีกเลี่ยงบริเวณที่อุดมไปด้วยออกซิเจน (> 23%) ในบรรยากาศ มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ปกป้องดวงตา ใบหน้า และผิวหนังของเหลวกระเด็น

9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทั่วไป

ลักษณะปรากฏ/ สี: ของเหลวสีฟ้า

กลิ่น: ไม่มีกลิ่น

ข้อมูลสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, ความปลอดภัย

น้ำหนักโมเลกุล: 32 กรัม/โมล

จุดหลอมเหลว: -219 องศาเซลเซียส

จุดเดือด: -183 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิวิกฤต: -118 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิที่สามารถติดไฟ: ไม่เกี่ยวข้อง

ช่วงไวไฟ: ไม่เกี่ยวข้อง

ความหนาแน่นสัมพัทธ์, ก๊าซ: 1.1

ความหนาแน่นสัมพัทธ์, ของเหลว: 1.1

ความสามารถในการละลายได้ มิลลิกรัม/ลิตร น้ำ: 39 มิลลิกรัม/ลิตร

10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

อาจทำปฏิกิริยารุนแรงกับวัสดุที่ติดไฟได้ อาจทำปฏิกิริยารุนแรงกับสารรีดิวซ์ เกิดการออกซิไดซ์อย่างรุนแรงกับสารอินทรีย์ของเหลวที่หกละโหละสามารถทำให้โลหะเปราะบาง ความเสี่ยงของการระเบิดถ้าทกบนวัสดุโครงสร้างอินทรีย์ (เช่นไม้หรือยางมะตอย)

11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

ไม่มีผลทางพิษวิทยาจากผลิตภัณฑ์นี้

12 ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ข้อมูลทั่วไป

สามารถทำให้เกิดความเสียหายให้กับพืช

13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

ข้อมูลทั่วไป

ห้ามปล่อยเข้าไปในพื้นที่ที่สามารถสะสมแล้วก่อให้เกิดอันตราย ติดต่อผู้แทนจำหน่ายหากต้องการคำแนะนำ

EWC Nr. 16 05 04*

14 ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

ADR/RID

เอกสารความปลอดภัย ออกซิเจน, ของเหลวเย็นจัด

Creation date : 27.01.2005
Revision date : 01.07.2016

Version : 1.3

SDS No. : 8341
Page 3 of 3

Class 2 Classification Code 30

หมายเลข UN และชื่อในการขนส่ง

UN 1073 ออกซิเจน, ของเหลวเย็นจัด

UN 1073 ออกซิเจน, ของเหลวเย็นจัด

Labels 2.2, 5.1

Hazard number 225

Packing Instruction P203

IMDG

Class 2.2

หมายเลข UN และชื่อในการขนส่ง

UN 1073 ออกซิเจน, ของเหลวเย็นจัด

Labels 2.2, 5.1

Packing Instruction P203

EmS FC, SW

ข้อมูลการขนส่งอื่น ๆ

ให้แน่ใจว่าผู้ขับรถตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการบรรทุก และรู้ว่าจะทำอย่างไรในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ หลีกเลี่ยงการขนส่งบนยานพาหนะที่พื้นที่บรรทุกไม่ได้แยกออกจากช่องคนขับ ก่อนที่จะขนย้ายท่อผลิตก๊าซ ให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยแน่นอน มีการปฏิบัติตามคล้อยตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับ

15 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

Regulations for the prevention of industrial accidents

Pressure Vessel Regulation

Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

มลพิษกับน้ำ

ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับน้ำตาม VwVwS นับตั้งแต่ 27.07.2005

TA-Luft

ไม่จัดว่าเป็นไปตาม TA-Luft

16 ข้อมูลอื่นๆ

ตรวจสอบให้แน่ใจกฎข้อบังคับระหว่างประเทศและท้องถิ่นได้มีการนำมาปฏิบัติ

คำแนะนำ

การจัดทำเอกสารนี้ได้รับการดำเนินการที่เหมาะสม ความรับผิดชอบสำหรับการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่สามารถยอมรับได้ รายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้เชื่อว่าถูกต้อง ณ เวลาที่จัดทำขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Linde safety advice

No. 1 Handling of refrigerated liquid gases

No. 4 Oxygen enrichment

No. 11 Transport of gas receptacles in vehicles

End of Document

Safety Data Sheet

Oxygen, refrigerated liquid.

Creation date : 27.01.2005
Revision date : 01.07.2016

Version : 1.3

SDS No. : 8341
Page 1 of 3

1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY

Product name

Oxygen, refrigerated liquid.
EC No (from EINECS): 231-956-9
CAS No: 7782-44-7
Index-Nr. 008-001-00-8

Chemical formula O₂

REACH Registration number:

Listed in Annex IV/V of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), exempted from registration.

Known uses

Not known.

Company identification

Linde (Thailand) Public Company Limited
15th Floor, Bangna Tower A, 2/3 Moo 14, Bangna-Trad
KM.6.5 Road, Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540
Phone (66) 2338-6100 Fax (66) 2312-0126
E-Mail Address: csc.lg.th@linde.com
Emergency phone numbers (24h): 1384

2 HAZARDS IDENTIFICATION

Classification of the substance or mixture

Classification acc. to Regulation (EC) No 1272/2008/EC (CLP/GHS)

Press. Gas - Contains refrigerated gas; may cause cryogenic burns or injury.
Ox. Gas 1 - May cause or intensify fire; oxidiser.

Classification acc. to Directive 67/548/EEC & 1999/45/EC

O; R8

Contact with combustible material may cause fire.

Risk advice to man and the environment

Refrigerated liquefied gas. Contact with product may cause cold burns or frostbite.

Label Elements

- Labelling Pictograms



- Signal word

Danger

- Hazard Statements

H281 Contains refrigerated gas; may cause cryogenic burns or injury.
H270 May cause or intensify fire; oxidizer.

- Precautionary Statements

Precautionary Statement Prevention

P220 Keep away from combustible materials.
P244 Keep valves and fittings free from oil and grease.
P282 Wear cold insulating gloves/face shield/eye protection.

Precautionary Statement Response

P370 + P376 In case of fire: Stop leak if safe to do so.
P336+P315 Thaw frosted parts with lukewarm water. Do no rub affected area. Get immediate medical advice/attention.

Precautionary Statement Storage

P403 Store in a well-ventilated place.

Precautionary Statement Disposal

None.

3 COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Substance/Preparation: Substance.

Components/Impurities

Oxygen, refrigerated liquid.

CAS No: 7782-44-7

Index-Nr.: 008-001-00-8

EC No (from EINECS): 231-956-9

REACH Registration number:

Listed in Annex IV/V of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), exempted from registration.

Contains no other components or impurities which will influence the classification of the product.

4 FIRST AID MEASURES

Inhalation

In high concentrations may cause asphyxiation. Symptoms may include loss of mobility/consciousness. Victim may not be aware of asphyxiation. Remove victim to uncontaminated area wearing self contained breathing apparatus. Keep victim warm and rested. Call a doctor. Apply artificial respiration if breathing stopped.

Skin/eye contact

Safety Data Sheet

Oxygen, refrigerated liquid.

Creation date : 27.01.2005
Revision date : 01.07.2016

Version : 1.3

SDS No. : 8341
Page 2 of 3

Immediately flush eyes thoroughly with water for at least 15 minutes. In case of frostbite spray with water for at least 15 minutes. Apply a sterile dressing. Obtain medical assistance.

Ingestion

Ingestion is not considered a potential route of exposure.

5 FIRE FIGHTING MEASURES

Specific hazards

Supports combustion. Exposure to fire may cause containers to rupture/explode. Non flammable.

Hazardous combustion products

None.

Suitable extinguishing media

All known extinguishants can be used.

Specific methods

If possible, stop flow of product. Move container away or cool with water from a protected position.

Special protective equipment for fire fighters

None.

6 ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions

Evacuate area. Ensure adequate air ventilation. Eliminate ignition sources. Use protective clothing.

Environmental precautions

Prevent from entering sewers, basements and workpits, or any place where its accumulation can be dangerous. Try to stop release.

Clean up methods

Ventilate area. Keep area evacuated and free from ignition sources until any spilled liquid has evaporated. (Ground free from frost).

7 HANDLING AND STORAGE

Handling

Suck back of water into the container must be prevented. Do not allow backfeed into the container. Use only properly specified equipment which is suitable for this product, its supply pressure and temperature. Contact your gas supplier if in doubt. Refer to supplier's handling instructions.

Storage

Keep container below 50°C in a well ventilated place. Observe "Technische Regeln Druckgase (TRG) 280 Ziffer 5"

8 EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Personal protection

Do not smoke while handling product. Avoid oxygen rich (>23%) atmospheres. Ensure adequate ventilation. Protect eyes, face and skin from liquid splashes.

9 PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

General information

Appearance/Colour: Bluish liquid

Odour: None.

Important information on environment, health and safety

Molecular weight: 32 g/mol

Melting point: -219 °C

Boiling point: -183 °C

Critical temperature: -118 °C

Autoignition temperature: Not applicable.

Flammability range: Not applicable.

Relative density, gas: 1.1

Relative density, liquid: 1.1

Solubility mg/l water: 39 mg/l

10 STABILITY AND REACTIVITY

Stability and reactivity

May react violently with combustible materials. May react violently with reducing agents. Violently oxidises organic material. Liquid spillages can cause embrittlement of structural materials. Risk of explosion if spilt on organic structural materials (eg wood or asphalt).

11 TOXICOLOGICAL INFORMATION

General

No known toxicological effects from this product.

12 ECOLOGICAL INFORMATION

General

Can cause frost damage to vegetation.

13 DISPOSAL CONSIDERATIONS

General

Do not discharge into any place where its accumulation could be dangerous. Contact supplier if guidance is required.

EWC Nr. 16 05 04*

14 TRANSPORT INFORMATION

ADR/RID

Class

2

Classification Code 30

Safety Data Sheet Oxygen, refrigerated liquid.

Creation date : 27.01.2005
Revision date : 01.07.2016

Version : 1.3

SDS No. : 8341
Page 3 of 3

UN number and proper shipping name

UN 1073 Oxygen, refrigerated, liquid

UN 1073 Oxygen, refrigerated, liquid

Labels 2.2, 5.1

Hazard number 225

Packing Instruction P203

IMDG

Class 2.2

UN number and proper shipping name

UN 1073 Oxygen, refrigerated, liquid

Labels 2.2, 5.1

Packing Instruction P203

EmS FC, SW

Other transport information

Ensure vehicle driver is aware of the potential hazards of the load and knows what to do in the event of an accident or an emergency. Ensure adequate ventilation. Avoid transport on vehicles where the load space is not separated from the driver's compartment. Before transporting product containers ensure that they are firmly secured. Ensure compliance with applicable regulations.

15 REGULATORY INFORMATION

Further national regulations

Regulations for the prevention of industrial accidents

Pressure Vessel Regulation

Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Water pollution class

Not polluting to waters according to VwVwS from 27.07.2005.

TA-Luft

Not classified according to TA-Luft.

16 OTHER INFORMATION

Ensure all national/local regulations are observed.

Advice

Whilst proper care has been taken in the preparation of this document, no liability for injury or damage resulting from its use can be accepted. Details given in this document are believed to be correct at the time of going to press.

Further information

Linde safety advice

No. 1 Handling of refrigerated liquid gases

No. 4 Oxygen enrichment

No. 11 Transport of gas receptacles in vehicles

End of Document

ภาคผนวกที่ 4.3

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

BTH NET PROMOTER SCORE 2026




Net Promoter Score วัดจากคำถาม "ท่านจะแนะนำโรงพยาบาลแห่งนี้ให้แก่เพื่อนและครอบครัวของท่านหรือไม่" โดยให้คะแนน 0-10

ตัวตั้ง : คะแนน Promoters คือ 9 และ 10 (A) สูตรคำนวณ = $\frac{(A * 100)}{C} - \frac{(B * 100)}{C}$

: คะแนน Detractors คือ 0-6 (B)

ตัวหาร : คะแนนภาพรวมทั้งหมด 0-10 (C)

● Sum of ผลลัพธ์ ● Score1 =<65% ● Score2 =>65%-75% ● Score3 =>75%-85% ● Score4 =>85%-95%

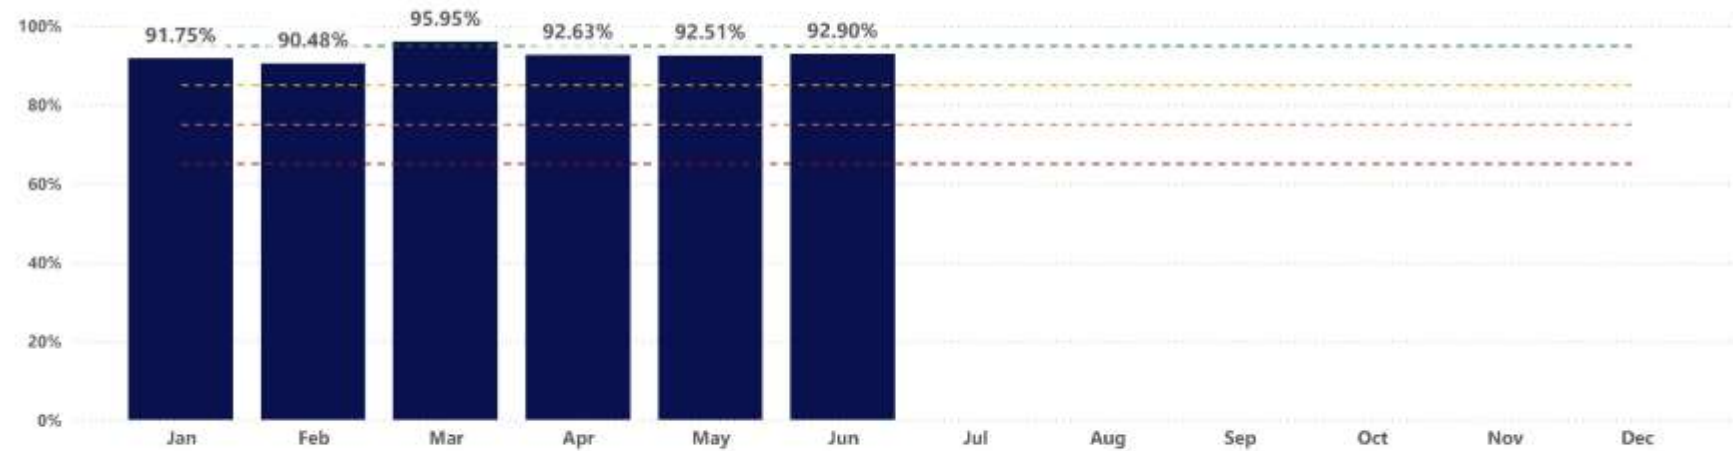




สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ (CSI) IPD ประจำปี 2566

วันที่ 01- 30 มิถุนายน 2569


ภาพรวมผู้ป่วยใน (IPD)

Target = 90%

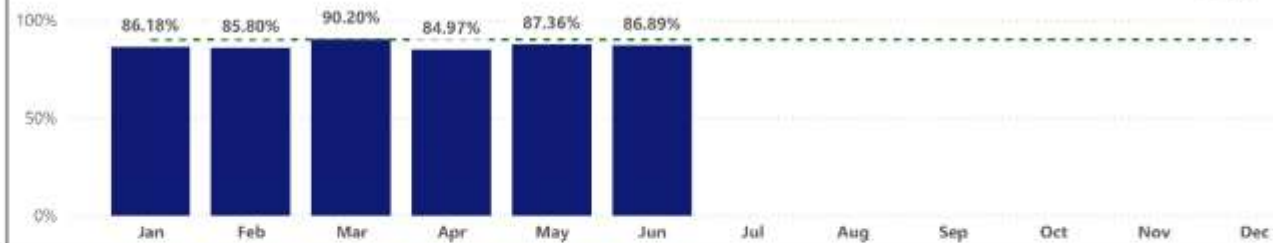


ภาพรวมรายแผนก

Target = 90%

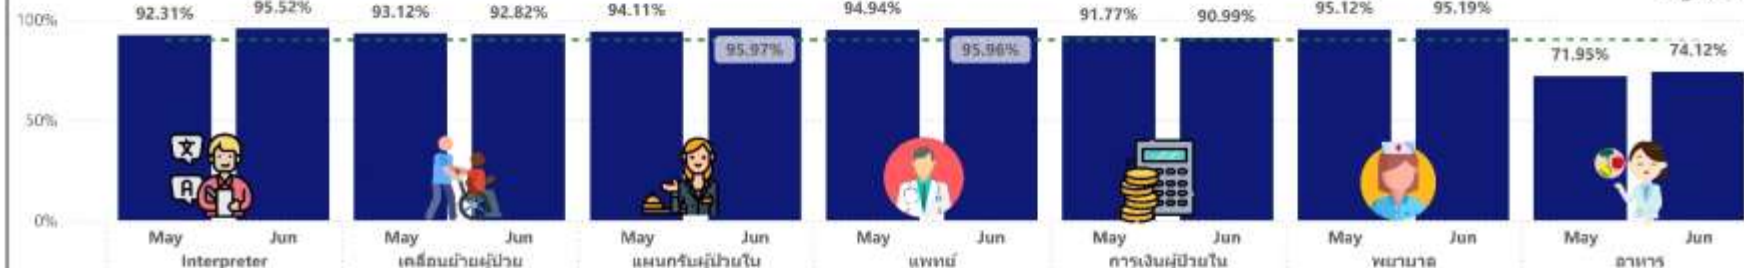


Net Promoter IPD

● Sum of พลัสไฟฟ์ ● Score1 =<55% ● Score2 =>65% ● Score3 =>75% ● Score4 =>85%

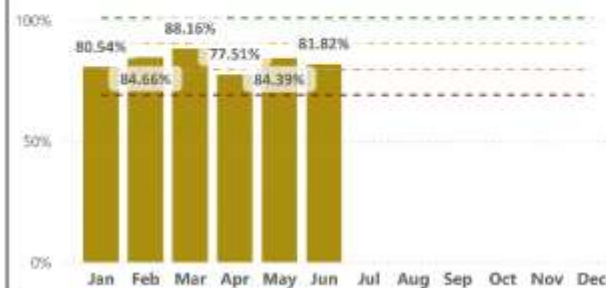

Nurse Service

Target = 90%

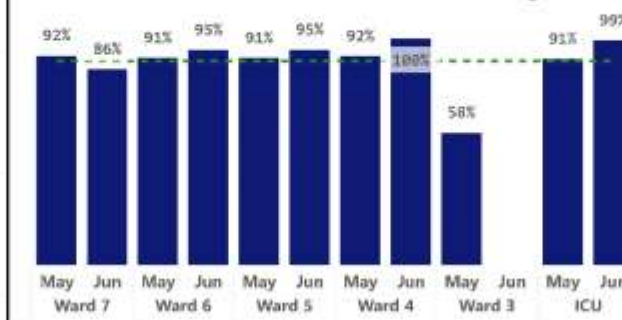

ภาพรวมหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ (YTD)






สรุปแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (CSI) OPD ประจำปี 2562

วันที่ 01 - 30 มิถุนายน 2562


ภาพรวมผู้ป่วยนอก (OPD)

T => 78%

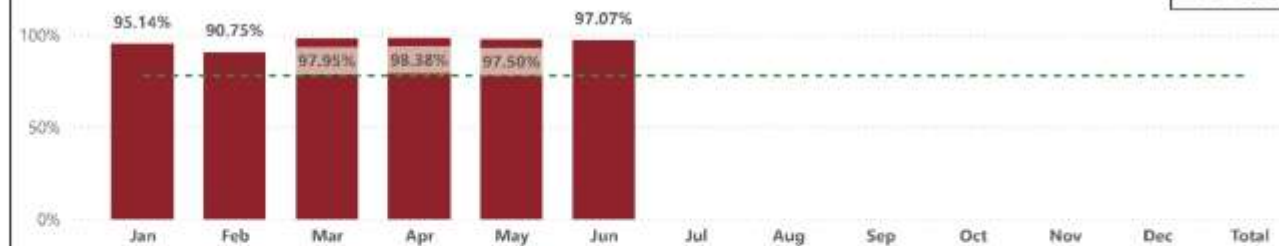

ภาพรวมรายแผนก

T => 78%

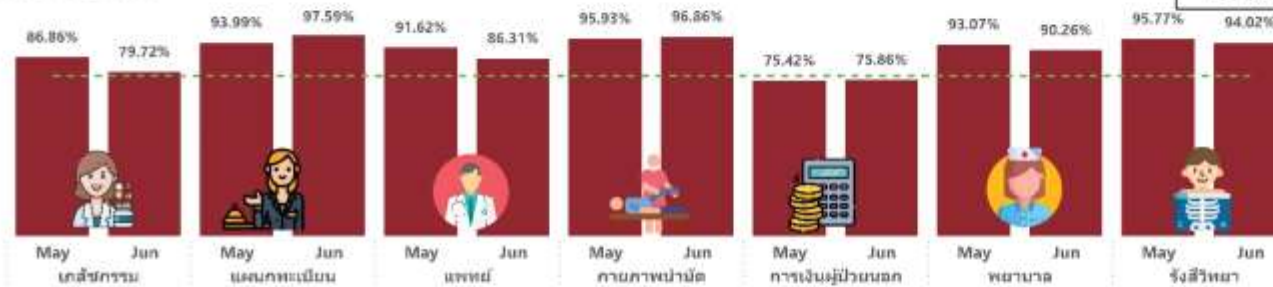

สภาพแวดล้อมผู้ป่วยนอก (YTD)




Net Promoter OPD



Nurse Service

T => 78%

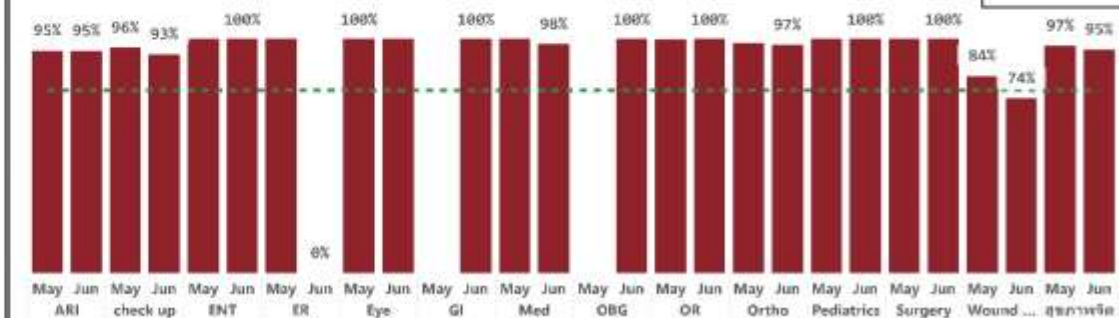

We are proud of your service

GI

- แพทย์ให้คำแนะนำและอธิบายโรคและการดูแลหลังส่งกล้องชัดเจนดีมาก แพทย์ใส่ใจที่จะรับฟังอาการเจ็บป่วยและแนะนำได้ดี

Ward 5

- คุณหมออธิบายได้อธิบายเกี่ยวกับโรคที่เป็นและวิธีการรักษาอย่างละเอียด ทำให้ลดความกังวลไปได้มากมายเลย

Med

- แพทย์ใส่ใจและตั้งใจรับฟังอาการผู้ป่วยดีมาก ให้คำแนะนำละเอียดดี ใจดี พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลดูแลดีทุกขั้นตอน

OR

- พี่ๆที่ห้องผ่าตัดน่ารักมากคะดูแลดีทุกขั้นตอนคุณหมอน่ารักมากคะดีมากๆคะ
- คุณหมอพูดดีมากคุณพยาบาลดูแลดีมากคะน้องเอดูแลดีมากตั้งแต่เข้าห้องจนส่งกลับบ้านเลยคะ

KCIH

- พี่พยาบาล ดูแลดีมาก ๆ ะริบตั้งแต่วันแรก (พี่ไ้ร้กักับพี่ชีว)

Ward 7

- คุณหมอตั้งใจดี เอาใจใส่มากคะ ให้คำแนะนำดีมากกก ให้คะแนน 1000/10
- คุณหมอ พนิดา น่ารักมากคะ ให้คำแนะนำดีมาก ๆ รู้ลึก ปรักบใจมาก ๆ ทั้ได้คุณหมอเป็นหมอเจ้าของไข้ พี่พยาบาล ดูแลดีน่ารักทุกคนใส่ใจดีมาก ๆ คะ ขอบคุนทุกคนที่ดูเเลเป็นอย่างดีคะ 🙏
- แพทย์ คมคิด ดูเเลเอาใจใส่คนไข้ดีมาก ๆ ๆ ๆ คะ


Check up

- ชอบ โปรตรวจสุขภาพ
- ดูเเลและบริการดีมากกริบ สะดวกจบในที่เดียวไม่ต้องเดินไปเดินมา
- คุณหมออธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนมาก เข้าใจง่าย สั้น กระชับดีมากคะ





ภาพรวมโรงพยาบาล

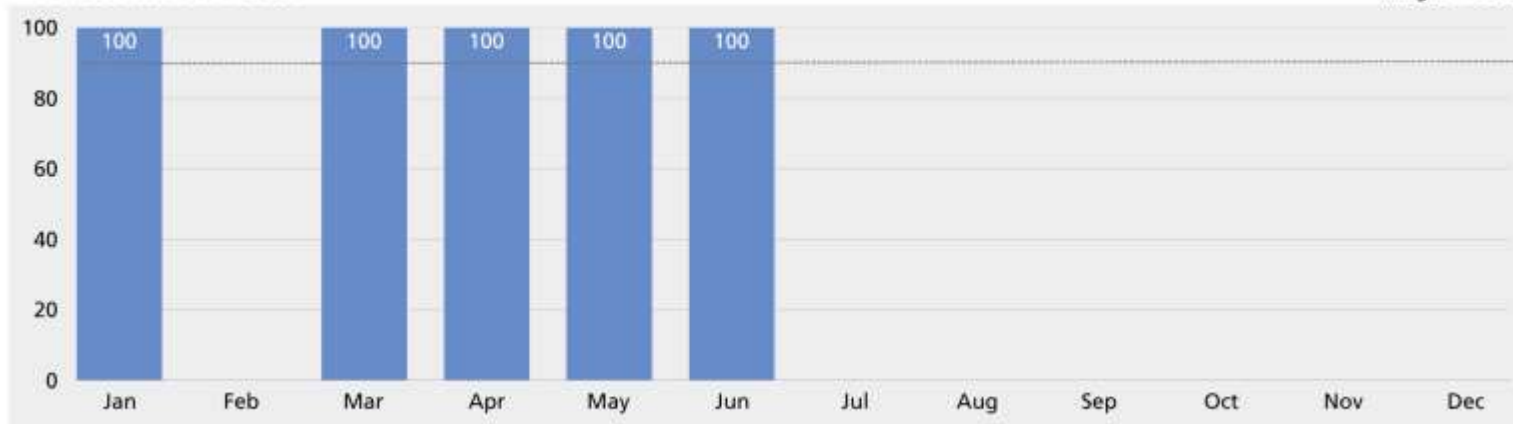

Net Promoter Score

วัดจากคำถาม "ท่านจะแนะนำโรงพยาบาลแห่งนี้ให้แก่อุปกรณ์และครอบครัวของท่านหรือไม่" โดยให้คะแนน 0-10


ตัวตั้ง : คะแนน Promoters คือ 9 และ 10 (A)

: คะแนน Detractors คือ 0-6 (B)

ตัวหาร : คะแนนภาพรวมทั้งหมด 0-10 (C)

$$\text{สูตรคำนวณ} = (A * 100) / C - (B * 100) / C$$

Score 1 หมายถึง < 65%, Score 2 หมายถึง > 65-75%, Score 3 หมายถึง > 75-85%, Score 4 หมายถึง > 85-95%, Score 5 หมายถึง > 95%

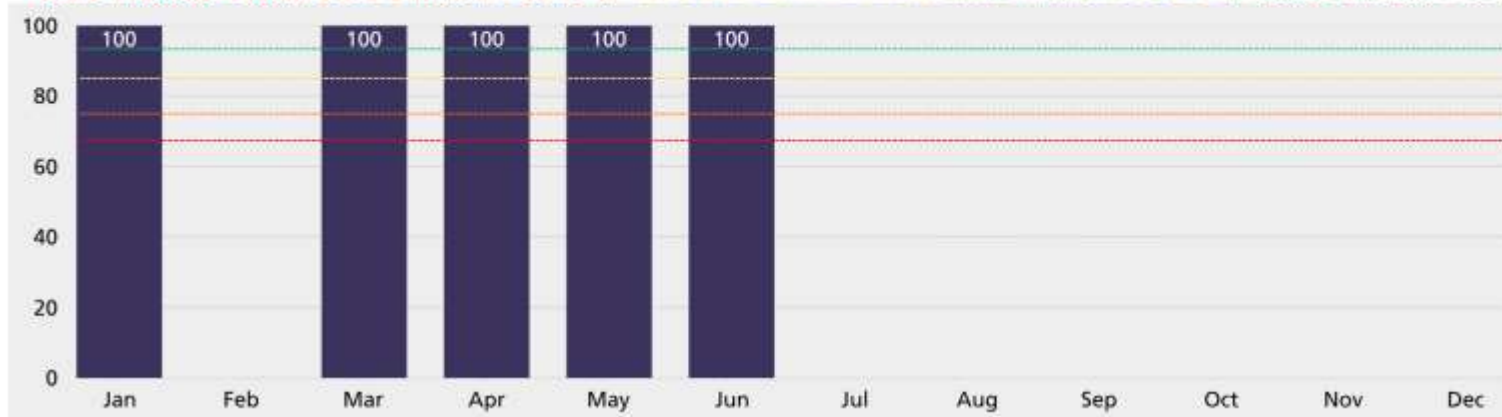



สรุป CSI Customer Feedback ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ทั้งหมด 46

✓ **ชื่นชม : 33**

⚠ **ร้องเรียน : 13**



จุดแข็ง (Strengths)


- บุคลากรดีเยี่ยม: แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ได้รับคำชมท่วงท่าเรื่องความใส่ใจ ใจดี และคอยรับฟัง (มีระบุชมเชยรายบุคคลหลายท่าน)
- การสื่อสารชัดเจน: แพทย์อธิบายโรคและขั้นตอนการรักษาได้ละเอียด เข้าใจง่าย ช่วยลดความกังวลได้ดี
- แผนกเด่น: ห้องผ่าตัด (OR) และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ได้รับความประทับใจสูงในด้านการบริการที่ครบวงจรและดูแลดีทุกขั้นตอน



จุดอ่อน / ข้อที่ควรปรับปรุง (Weaknesses)

- สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก : ปัญหากลิ่นทอเหม็นในห้องน้ำ, ปอดกฟ้านวมหลุดจากตัวนวม, แอร์ไม่เย็น และเสาน้ำเกลือติดประตูห้องน้ำ
- ระบบคิวและการบริการ : แพนกดูฉุกเฉิน (ER) มีปัญหาการจัดการคิวล่าช้าและปล่อยให้มีการแซงคิว ส่วนแพนกวound Care มีการส่งต่อผู้ป่วยช้าจนทำให้ต้องเดินไปเดินมา
- พฤติกรรมกรรมการบริการ : มีข้อร้องเรียนเรื่องการใช้น้ำเสียงและอารมณ์กับผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงานที่ศูนย์อายุรกรรม

ร้องเรียน
28.3%

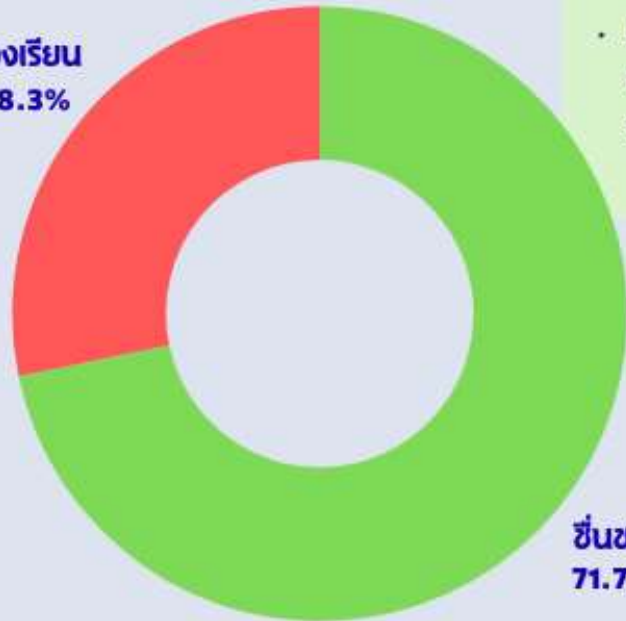

ชื่นชม
71.7%

จำนวนข้อร้องเรียน



ERM 2.3

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

OCCURRENCE ONLINE Bangkok Hospital Trat LOGIN

Occurrence Information / ข้อมูลอุบัติการณ์

Report Category/ หมวดหมู่การรายงาน * Department Occur / หน่วยงานที่เกิดอุบัติการณ์/เหตุการณ์ *

Incident Date / วันที่เกิดเหตุ * Incident Time (24Hr) / เวลาที่เกิดเหตุ (24ชม.)

Severity Level / ระดับความรุนแรง * Sentinel Type

Occurrence Topic *

Risk Domain / ภัยพิบัติความเสี่ยง Occurrence Type / ประเภทของเหตุการณ์

Topic / ประเด็นอุบัติการณ์ Sub Topic 1 / ประเด็นอุบัติการณ์ย่อย 1

ระบบ Occurrence

Line OA

Line OA

ติดตามข้อมูลข่าวสาร
สอบถามหรือทำนัดหมาย
ได้ที่ช่องทางนี้

QR Code

LINE @BANGKOKTRAT

Enter a message

BANGKOK HOSPITAL TRAT 039 612 000

MEMBER OF DMS

Facebook

โรงพยาบาลกรุงเทพ

27th ANNIVERSARY

โรงพยาบาลกรุงเทพ

2.3 หนึ่ง การกลไก • ผู้ติดตาม 2.4 หนึ่ง คน

โพสต์

เกี่ยวกับ Mentions วิดีโอ Reels ช่องทาง เพจเด่น

โทรศัพท์

ภาคผนวกที่ 4.4

สถิติอุบัติเหตุเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

รายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (Accident Incident Investigation Report)

	ผู้เขียนรายงาน (Recorder)	จป.วิชาชีพ (Safety Officer)	หัวหน้างาน (Head of Work)	ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย (Head of Safety)	ผู้อำนวยการ (Director)
	<u>ธนัสสร</u>	<u>ธนัสสร</u>	<u>สิริพร</u>	<u>สุจิตร์</u>	
	ธนัสสร เสงี่ยม (May 31, 2026 17:18:28 GMT+7)	ธนัสสร เสงี่ยม (May 31, 2026 17:18:28 GMT+7)	siraporn nitabot (Jun 1, 2026 15:51:34 GMT+7)	สุจิตร์ ชีวะรัตน์ (Jun 1, 2026 18:16:48 GMT+7)	
	ธนัสสร เสงี่ยม	ธนัสสร เสงี่ยม	สิริพร นิลบุตร	สุจิตร์ ชีวะรัตน์	เฉพาะ Level 4-5

ขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุ Accident Inform Flow	ภายใน 24 ชม.(within 24 hrs.) หัวหน้างานแจ้ง(Supervisor/Leader) → จป.วิชาชีพ (Safety Officer) → ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย (Mgr.Sec./Dept.) → คณะกรรมการความปลอดภัย (Safety Committee) → ผู้อำนวยการ (Director) - (Level 4-5)
---	--

ชื่อผู้เขียนรายงาน(Name of Recorder) นางสาวธนัสสร เสงี่ยม ตำแหน่ง(Position) จป.วิชาชีพ วันที่เขียนรายงาน(Date of Write) 27 พฤษภาคม 2569

Section : 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ (Personal Detail)

ประเภทของพนักงาน (Kind of employee) ☒ Monthly ☐ Daily ☐ Part Time ☐ ☐

ชื่อ-สกุล (Name-Surname) นายจักรกฤษณ์ จันทร์กลม เลขประจำตัวพนักงาน (Emp. Code) 611745

ตำแหน่ง (Position) เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ แผนก/ฝ่าย(Sect./Dept.) แผนก ยานพาหนะ / ฝ่ายบริหารจัดการการระดมการณ์ลูกค้า

หน้าที่(Job) ขับรถ อายุงาน(Years of Service) 1.5 เดือน(ปี) (M/Yrs.)

Section 2 : ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Detail)

วันที่เกิดอุบัติเหตุ(Date of accident) 27 พฤษภาคม 2569 เวลาที่เกิด(Time of accident) 07.00 น. สถานที่เกิดเหตุ(Location of accident) บริเวณป้ายจุดรับ-ส่งผู้ป่วย

ภาระกิจในขณะเกิดเหตุ(Task being performed) พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน เครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง(M/C, Equipment concern)

อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ(Part of body being injured) คีวขา รายละเอียดการรักษารักษา(Detail of treatment) เย็บแผล / ล้างแผล / ทำแผล

จำนวนวันที่หยุดงานจริง(Lost-workday) 1 วัน(Day) พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์(Name of witness)

ประเมินความรุนแรงของอุบัติเหตุ(Accident/Incident Evaluation)

☒ อุบัติเหตุในงาน (Accident at work) ☐ Level 1 ไม่หยุดงาน (Non stop work) ☒ Level 2 หยุดงานไม่เกิน 3 วัน (Stop work 1-3 day) ☐ Level 3 หยุดงานเกิน 3 วัน (Stop work over3 day) ☐ Level 4 สูญเสียอวัยวะ,ทุพพลภาพ (Loss ogan/Crippled) ☐ Level 5 เสียชีวิต (Death)	☐ อุบัติเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย (Property Lost) ☐ Level 1 - มีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท (Not over 10,000 baht) ☐ Level 2 - มีมูลค่า 10,000 - 100,000 บาท (Between 10,000-100,000) ☐ Level 3 - มีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท (More than 100,000 baht)	☐ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) ☐ Level 1 - เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ กับพนักงาน (Near miss with employee) ☐ Level 2 - เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย (Near miss with property)
--	--	--

Section 3 : รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมภาพประกอบ (ถ้ามี) (Description of Accident /Incident)

  	ขณะนายจักรกฤษณ์ และเพื่อนร่วมงานในแผนกยานพาหนะอยู่ระหว่างการพูดคุยบริเวณหน้าป้าย "จุดรับ-ส่งผู้ป่วย กลับบ้าน จอดไม่เกิน 15 นาที" ได้มีพฤติกรรมหยอกล้อกัน โดยมีการดึงแขนและล่าตัวระหว่างการสนทนา ต่อมานายจักรกฤษณ์เสียหลักเสียด้านข้าง ภายหลังมีเหตุจากการยึดจับตัวเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้บริเวณคิ้วขวากระแทกเข้ากับขอบป้ายอย่างแรง และได้รับบาดเจ็บบริเวณคิ้วขวา จากการสอบสวนอุบัติเหตุ พบว่าสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมหยอกล้อกันในพื้นที่สลับจราจร และยังพบว่าป้ายในบริเวณเกิดเหตุไม่มีวัสดุป้องกันการกระแทก รวมถึงตำแหน่งติดตั้งเสาป้ายอยู่ใกล้แนวทางเดิน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยร่วมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการกระแทกเมื่อมีการเสียหลักหรือเกิดเหตุไม่คาดคิด
---	---

Section 4 : การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

โดย ☒ หัวหน้างานพื้นที่ที่บาดเจ็บ/พนักงานที่บาดเจ็บ ☒ แผนกที่เกี่ยวข้อง/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ☒ จป.วิชาชีพ ☒ คปอ. ☐ อื่นๆ.....
(Supervisor/Leader/ injured) (Section/Person concern) (Safety officer) (Safety committee) (Others concern)

วิเคราะห์สาเหตุ(Accident Analysis)

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)

- ☐ ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (Operating without authorization)
- ☐ การจัดวางท่าทางการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย(Taking unsafe posture)
- ☐ ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน (Working on wrong procedure)
- ☐ ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (No use Personal Protective Equipment (PPE))
- ☐ ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม(Improper used of PPE)
- ☐ ไม่ใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่กำหนด(No use tools or equipment as required)
- ☒ เล่น หยอกล้อ ในขณะที่ปฏิบัติงาน (Horseplaying during operation)
- ☐ ความพลั้งเผลอเหม่อลอย (Unconsciousness)
- ☒ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย (Not follow safety rule)
- ☐ การแต่งกายไม่เหมาะสม (Improper dress)
- ☐ การทำงานโดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ (Not readiness of mentality or physical)
- ☐ อื่นๆ(Others).....

2. สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)

- ☐ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด (Defective equipment/machine/tools)
- ☐ ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด หรือบกพร่อง (Defective electrical system/tools)
- ☐ วิธีการทำงานไม่ปลอดภัย (Unsafe Procedures)
- ☐ สถานที่ทำงานคับแคบหรือจำกัด (Inadequate or limited working area)
- ☐ ขาดการอบรม (Insufficient Training)
- ☐ ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Lack of Personal Protective Equipment (PPE))
- ☐ ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนที่อันตราย หรือส่วนที่เคลื่อนไหว (Inadequate guarding of hazards)
- ☐ สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย เช่น แสง เสียง ความร้อนหรืออื่นๆ (Unsafe Envi.lighting/noise/heat/etc.)
- ☐ ระบบสัญญาณเตือนอันตรายชำรุด หรือไม่เพียงพอ (Defective Emergency system/tools)
- ☒ อื่นๆ(Others) ขอบปายและเสาไม่มีวัสดุป้องกันการกระแทก / เสาป้ายติดตั้งอยู่ใกล้แนวทางเดิน อาจเกิดขวางพื้นที่สัญจร.....

Section 5 : แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ (Corrective and Preventive action)

แนวทางการแก้ไข(Corrective action)

มาตรการที่จะดำเนินการ(Detail)	กำหนดเสร็จ(Target date)	ผู้รับผิดชอบ(Responsible Person)	ลายเซ็น (Sign)
สื่อสารและกำชับพนักงานเรื่องการห้ามหยอกล้อระหว่างปฏิบัติงาน พร้อมติดตามพฤติกรรม	10-06-2569	หัวหน้าแผนก (K.สรารัฐ)	
ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งป้ายและความปลอดภัยของแนวทางเดิน	10-06-2569	Safety (K.ธนัสสร)	
ติดตั้งวัสดุกันกระแทกบริเวณเสาป้าย	30-05-2569	ฝ่ายอาคาร (K.พุดิ)	

แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ(Preventive action)


มาตรการที่จะดำเนินการ(Detail)	กำหนดเสร็จ(Target date)	ผู้รับผิดชอบ(Responsible Person)	ลายเซ็น (Sign)
พิจารณาย้ายป้ายไปติดบริเวณเสาด้านหน้า เพื่อลดสิ่งกีดขวางทางเดิน หากมีการย้ายป้าย กำหนดขอบ	27-06-2569	Safety (K.ธนัสสร)	
ล่างป้ายสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร		ฝ่ายอาคาร (K.พุดิ)	

Section 6 : ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น ของผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย/จป.วิชาชีพ (Suggestion/comment from Safety Manager/Safety officer)

จป.วิชาชีพ	ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากพฤติกรรมหยอกล้อกันระหว่างปฏิบัติงานร่วมกับสภาพพื้นที่ที่มีป้ายติดตั้งใกล้แนวทางเดิน ทำให้เมื่อเสียหลักจึงเกิดการกระแทกและได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ควรดำเนินการแก้ไขทั้งด้านพฤติกรรมการทำงาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุซ้ำในอนาคต	เพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมหยอกล้อหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดพื้นที่สำหรับการพูดคุยงานให้เหมาะสมและไม่กีดขวางพื้นที่สัญจร

Section 7 : การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกัน โดย จป.วิชาชีพ (Follow up Corrective and Preventive action by Safety officer)

- ☐ เสร็จเรียบร้อยตามมาตรการที่กำหนด (Completely)
- ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินการหรือปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่กำหนด(On process)
- ☒ อื่น ๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ(Others detail) **อุบัติเหตุนี้เกิดในโรงพยาบาล แต่ไม่ใช่อุบัติเหตุจากการทำงาน**

ลายเซ็น(Sign) 
วันที่(Date) 27 พฤษภาคม 2569
(นางสาวธนัสสร เมาฉาย)

27-05-69 Jakkrit Ven

Final Audit Report

2026-06-01

Created:	2026-05-30
By:	Thitima Kaewta (thitima.ka@bth.co.th)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA6icyW8QyHOKeBP9dNwtBybPCeSG2B08f

"27-05-69 Jakkrit Ven" History

-  Document created by Thitima Kaewta (thitima.ka@bth.co.th)
2026-05-30 - 2:35:26 PM GMT
-  Document emailed to safety.trat@bangkokhospital.com for signature
2026-05-30 - 2:35:30 PM GMT
-  Email viewed by safety.trat@bangkokhospital.com
2026-05-30 - 3:06:36 PM GMT
-  Signer safety.trat@bangkokhospital.com entered name at signing as ธนิสสร เมาฉาย
2026-05-31 - 10:19:26 AM GMT
-  Document e-signed by ธนิสสร เมาฉาย (safety.trat@bangkokhospital.com)
Signature Date: 2026-05-31 - 10:19:28 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: MOBILE_DRAW
-  Document emailed to sarawut.ni@bangkokhospital.com for signature
2026-05-31 - 10:19:30 AM GMT
-  Email viewed by sarawut.ni@bangkokhospital.com
2026-05-31 - 5:26:51 PM GMT
-  Signer sarawut.ni@bangkokhospital.com entered name at signing as sarawut ninlabut
2026-06-01 - 8:51:32 AM GMT
-  Document e-signed by sarawut ninlabut (sarawut.ni@bangkokhospital.com)
Signature Date: 2026-06-01 - 8:51:34 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: MOBILE_DRAW
-  Document emailed to sujirat.ch@bangkokhospital.com for signature
2026-06-01 - 8:51:36 AM GMT
-  Email viewed by sujirat.ch@bangkokhospital.com
2026-06-01 - 11:15:45 AM GMT

 Signer sujirat.ch@bangkokhospital.com entered name at signing as สุจิรัตน์ ชีวะรัตน์

2026-06-01 - 11:16:46 AM GMT



 Document e-signed by สุจิรัตน์ ชีวะรัตน์ (sujirat.ch@bangkokhospital.com)

Signature Date: 2026-06-01 - 11:16:48 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: MOBILE_DRAW

 Agreement completed.

2026-06-01 - 11:16:48 AM GMT

รายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (Accident Incident Investigation Report)

	ผู้เขียนรายงาน (Recorder)	จป.วิชาชีพ (Safety Officer)	หัวหน้างาน (Head of Work)	ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย (Head of Safety)	ผู้อำนวยการ (Director)
					
	ธนีสสร เสงดาชัย	ธนีสสร เสงดาชัย	ดวงพร สาพิพันธ์	สุจิรัตน์ ชีวะรัตน์	เฉพาะ Level 4-5

ขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุ Accident Inform Flow	ภายใน 24 ชม.(within 24 hrs.) หัวหน้างานแจ้ง(Supervisor/Leader)	จป.วิชาชีพ (Safety Officer) ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย (Mgr.Sec./Dept.)	คณะกรรมการความปลอดภัย (Safety Committee) ผู้อำนวยการ (Director) - (Level 4-5)

ชื่อผู้เขียนรายงาน(Name of Recorder) นางสาวธนีสสร เสงดาชัย ตำแหน่ง(Position) จป.วิชาชีพ วันที่เขียนรายงาน(Date of Write) 1 มิถุนายน 2569

Section : 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ (Personal Detail)

ประเภทของพนักงาน (Kind of employee) ☒ Monthly ☐ Daily ☐ Part Time ☐ ☐

ชื่อ-สกุล (Name-Surname) นางสาวธนวันต์ ชัยศรี เลขประจำตัวพนักงาน (Emp. Code) 060121

ตำแหน่ง (Position) ผู้ช่วยพยาบาล แผนก/ฝ่าย(Sect./Dept.) แผนก ผู้ป่วยนอก 1 / ฝ่าย การพยาบาล

หน้าที่(Job) ดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการ อายุงาน(Years of Service) 25 เดือน/ปี (M/Yrs.)

Section 2 : ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Detail)

วันที่เกิดอุบัติเหตุ(Date of accident) 1 มิถุนายน 2569 เวลาที่เกิด(Time of accident) 08.40 น. สถานที่เกิดเหตุ(Location of accident) ห้องตรวจ 4 Ortho

ภาระกิจในขณะเกิดเหตุ(Task being performed) เคลียร์ห้องตรวจ 4 หลังใช้งาน เครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง(M/C,Equipment concern) สวิตช์เปิดไฟ


อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ(Part of body being injured) มือซ้าย รายละเอียดการรักษา(Detail of treatment) อาการชามือซ้าย ไม่มีแผลหรือรอยไหม้ สังเกตอาการ

จำนวนวันที่หยุดงานจริง(Lost-workday) 2 วัน(Day) พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์(Name of witness)

ประเมินความรุนแรงของอุบัติเหตุ(Accident/Incident Evaluation)

☒ อุบัติเหตุในงาน (Accident at work) ☐ Level 1 ไม่หยุดงาน (Non stop work) ☒ Level 2 หยุดงานไม่เกิน 3 วัน (Stop work 1-3 day) ☐ Level 3 หยุดงานเกิน 3 วัน (Stop work over3 day) ☐ Level 4 สูญเสียอวัยวะ,ทุพพลภาพ (Loss ogan/Crippled) ☐ Level 5 เสียชีวิต (Death)	☐ อุบัติเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย (Property Lost) ☐ Level 1 - มีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท (Not over 10,000 baht) ☐ Level 2 - มีมูลค่า 10,000 - 100,000 บาท (Between 10,000-100,000) ☐ Level 3 - มีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท (More than 100,000 baht)	☐ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) ☐ Level 1 - เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ กับพนักงาน (Near miss with employee) ☐ Level 2 - เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย (Near miss with property)
---	---	---

Section 3 : รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมภาพประกอบ (ถ้ามี) (Description of Accident /Incident)

		ผู้ช่วยพยาบาลดำเนินการเคลียร์ห้องตรวจภายหลังแพทย์ตรวจผู้ป่วยเสร็จสิ้น โดยใช้มือซ้ายกดปิดสวิตช์ไฟภายในห้องตรวจ ระหว่างกดสวิตช์เกิดประกายไฟและมีเสียงดังคล้าย "แป๊ะ" ออกจากตัวสวิตช์ ผู้ประสบเหตุเกิดความตกใจและดึงมือออกทันที ที่หลังเกิดเหตุมีอาการชาบริเวณมือซ้ายเล็กน้อย จากการตรวจสอบโดยฝ่ายช่าง พบว่าสวิตช์ไฟเกิดการหลอมละลายและมีร่องรอยความเสียหายจากความร้อนภายในตัวอุปกรณ์ จากการสอบถามบุคลากรในพื้นที่ พบว่า ก่อนเกิดเหตุมีเสียงผิดปกติลักษณะ "วี๊" จากบริเวณสวิตช์ไฟมาก่อนหน้านั้นเป็นระยะ
---	---	---

Section 4 : การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

โดย ☒ หัวหน้างานพื้นที่ที่บาดเจ็บ/พนักงานที่บาดเจ็บ ☒ แผนกที่เกี่ยวข้อง/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ☒ จป.วิชาชีพ ☐ คปอ. ☐ อื่นๆ.....
(Supervisor/Leader/ injured) (Section/Person concern) (Safety officer) (Safety committee) (Others concern)

วิเคราะห์สาเหตุ(Accident Analysis)

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)

- ☐ ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (Operating without authorization)
- ☐ การจัดวางท่าทางการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย(Taking unsafe posture)
- ☐ ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน (Working on wrong procedure)
- ☐ ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (No use Personal Protective Equipment (PPE))
- ☐ ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม(Improper used of PPE)
- ☐ ไม่ใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่กำหนด(No use tools or equipment as required)
- ☐ เล่น หยอกล้อ ในขณะที่ปฏิบัติงาน (Horseplaying during operation)
- ☐ ความพลั้งเผลอเหม่อลอย (Unconsciousness)
- ☐ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย (Not follow safety rule)
- ☐ การแต่งกายไม่เหมาะสม (Improper dress)
- ☐ การทำงานโดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ (Not readiness of mentality or physical)
- ☒ อื่นๆ(Others) พบความผิดปกติของอุปกรณ์ก่อนเกิดเหตุ (มีเสียงวิ้ง ๆ จากสวิตช์ไฟ) แต่ไม่มีการแจ้งซ่อมหรือรายงานความผิดปกติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ

2. สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)

- ☒ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด (Defective equipment/machine/tools) : ตัวสวิตช์เกิดการหลอมละลายจากความร้อน
- ☒ ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด หรือบกพร่อง (Defective electrical system/tools) : สวิตช์ไฟมีการเสื่อมสภาพภายในและเกิดความร้อนสะสม
- ☐ วิธีการทำงานไม่ปลอดภัย (Unsafe Procedures)
- ☐ สถานที่ทำงานคับแคบหรือจำกัด (Inadequate or limited working area)
- ☐ ขาดการอบรม (Insufficient Training)
- ☐ ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Lack of Personal Protective Equipment (PPE))
- ☐ ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนที่อันตราย หรือส่วนที่เคลื่อนไหว (Inadequate guarding of hazards)
- ☐ สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย เช่น แสง เสียง ความร้อนหรืออื่นๆ (Unsafe Envi.lighting/noise/heat/etc.)
- ☐ ระบบสัญญาณเตือนอันตรายชำรุด หรือไม่เพียงพอ (Defective Emergency system/tools)
- ☒ อื่นๆ(Others) : ขาดการตรวจพบและแก้ไขอุปกรณ์ที่มีความผิดปกติก่อนเกิดเหตุ

Section 5 : แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ (Corrective and Preventive action)

แนวทางการแก้ไข(Corrective action)

มาตรการที่จะดำเนินการ(Detail)	กำหนดเสร็จ(Target date)	ผู้รับผิดชอบ(Responsible Person)	ลายเซ็น (Sign)
เปลี่ยนสวิตช์ไฟที่ชำรุดทันที	01-06-2569	K.พุดิ - ช่อมบำรุง	
ตรวจสอบสายไฟ จุดต่อ และวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	08-06-2569		

แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ(Preventive action)

มาตรการที่จะดำเนินการ(Detail)	กำหนดเสร็จ(Target date)	ผู้รับผิดชอบ(Responsible Person)	ลายเซ็น (Sign)
สื่อสารเรื่องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเมื่อพบความผิดปกติ - และให้หัวหน้าเน้นย้ำผู้ปฏิบัติงาน	01-06-2569	Safety Officer & หัวหน้างาน	
เพิ่มการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างการทำงานบำรุงรักษา โดยให้มีการตรวจสอบสภาพภายนอกของสวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการใช้งานประจำ	30-06-2569	K.พุดิ - ช่อมบำรุง	

Section 6 : ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น ของผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย/จป.วิชาชีพ (Suggestion/comment from Safety Manager/Safety officer)

จป.วิชาชีพ	ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความชำรุดเสื่อมสภาพของสวิตช์ไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดความร้อนสะสมและประกายไฟขณะใช้งาน จากการตรวจสอบก่อนเกิดเหตุมีสัญญาณแสดงผิดปกติของอุปกรณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่นำมาใช้ในการเฝ้าระวังและประเมินสภาพอุปกรณ์ได้ล่วงหน้า ควรมีการสื่อสารเมื่อพบความผิดปกติ	เพื่อป้องกันการเกิดเหตุในลักษณะเดียวกัน ควรมีการคัดเลือกและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ติดตั้งและเปลี่ยนทดแทนตามมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่งเสริมการสื่อสารเมื่อพบความผิดปกติ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมก่อนเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ

Section 7 : การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกัน โดย จป.วิชาชีพ (Follow up Corrective and Preventive action by Safety officer)

- ☒ เสร็จเรียบร้อยตามมาตรการที่กำหนด (Completely)
- ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการหรือปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่กำหนด(On process)
- ☐ อื่น ๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ(Others detail)

ลงชื่อ(Sign)



ณ วันที่ (Date) 1 มิถุนายน 2569

(นางสาวธนิสสร เนาฉาย)

Accident - Ele Thanawan

Final Audit Report

2026-06-02

Created:	2026-06-01
By:	Thitima Kaewta (thitima.ka@bth.co.th)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAiK4HprywbMFfHxLFs05uLA919rYeRr14

"Accident - Ele Thanawan" History

-  Document created by Thitima Kaewta (thitima.ka@bth.co.th)
2026-06-01 - 3:38:20 PM GMT
-  Document emailed to safety.trat@bangkokhospital.com for signature
2026-06-01 - 3:38:25 PM GMT
-  Email viewed by safety.trat@bangkokhospital.com
2026-06-01 - 4:23:53 PM GMT
-  Signer safety.trat@bangkokhospital.com entered name at signing as ธนิสสร เงามาย
2026-06-02 - 0:57:38 AM GMT
-  Document e-signed by ธนิสสร เงามาย (safety.trat@bangkokhospital.com)
Signature Date: 2026-06-02 - 0:57:40 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: MOBILE_DRAW
-  Document emailed to duangporn.sa@bangkokhospital.com for signature
2026-06-02 - 0:57:42 AM GMT
-  Email viewed by duangporn.sa@bangkokhospital.com
2026-06-02 - 1:21:14 AM GMT
-  Signer duangporn.sa@bangkokhospital.com entered name at signing as ดวงพร ส่าพิมพ์
2026-06-02 - 1:23:56 AM GMT
-  Document e-signed by ดวงพร ส่าพิมพ์ (duangporn.sa@bangkokhospital.com)
Signature Date: 2026-06-02 - 1:23:58 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: DRAW
-  Document emailed to sujirat.ch@bangkokhospital.com for signature
2026-06-02 - 1:24:01 AM GMT
-  Email viewed by sujirat.ch@bangkokhospital.com
2026-06-02 - 3:40:34 AM GMT

 Signer sujirat.ch@bangkokhospital.com entered name at signing as สุจิรัตน์ ชีวะรัตน์

2026-06-02 - 3:46:58 AM GMT

 Document e-signed by สุจิรัตน์ ชีวะรัตน์ (sujirat.ch@bangkokhospital.com)

Signature Date: 2026-06-02 - 3:47:00 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: MOBILE_DRAW

 Agreement completed.

2026-06-02 - 3:47:00 AM GMT



สรุปการเกิดอุบัติเหตุ

จุดรับ-ส่งผู้ป่วย บริเวณป้าย จอดรถไม่เกิน 15 นาที



วันที่เกิดเหตุ
27/05/69



เวลาเกิดเหตุ
07.00 น.



สถานที่เกิดเหตุ
จุดรับ-ส่งผู้ป่วย
บริเวณป้าย จอดรถไม่เกิน 15 นาที



ผู้ประสบเหตุ

เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ
อายุงาน 1.5 ปี



อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ
ศีรษะ



จำนวนวันที่หยุดงาน
1 วัน



รายละเอียดการเกิดเหตุ

ผู้ประสบเหตุและเพื่อนร่วมงานในแผนกยานพาหนะอยู่ระหว่างการพูดคุยบริเวณหน้าป้าย "จุดรับ-ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน จอดไม่เกิน 15 นาที" ได้มีพฤติกรรมหยอกล้อกัน โดยมีการดึงแขน และลำตัวระหว่างการสนทนา ต่อมาผู้ประสบเหตุเสียหลักเซไปด้านหลัง ภายหลังมือหลุดจากการยึดจับตัวเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้บริเวณศีรษะวูบกระแทกเข้ากับขอบป้ายอย่างแรง และได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ

ลำดับเหตุการณ์โดยสรุป

1 ผู้ประสบเหตุและเพื่อนร่วมงานพูดคุยบริเวณหน้าป้าย "จุดรับ-ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน" จอดไม่เกิน 15 นาที



2 มีการหยอกล้อกัน โดยมีการดึงแขน และลำตัวระหว่างการสนทนา



3 ผู้ประสบเหตุเสียหลักเซไปด้านหลัง



4 ภายหลังมือหลุดจากการยึดจับตัวเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้ศีรษะวูบกระแทกเข้ากับขอบป้ายอย่างแรง



ผลจากการสอบสวนอุบัติเหตุ

พบว่าสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมหยอกล้อกันในพื้นที่สาธารณะ และยังพบว่าป้ายในบริเวณเกิดเหตุไม่มีวัสดุป้องกันการกระแทก รวมถึงตำแหน่งติดตั้งเสาป้ายอยู่ใกล้แนวทางเดิน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยร่วมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการกระแทกเมื่อมีการเสียหลักหรือเกิดเหตุไม่คาดคิด



สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ



สาเหตุหลัก

Unsafe Act.

- เล่น หยอกล้อ ในขณะที่ปฏิบัติงาน
- ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย



สาเหตุรอง

Unsafe Con.

- ขอบป้ายไม่มีวัสดุป้องกันการกระแทก
- เสาป้ายติดตั้งอยู่ใกล้แนวทางเดิน



แนวทางการป้องกันแก้ไข

1

สื่อสารและกำชับพนักงานเรื่องการห้ามหยอกล้อระหว่างปฏิบัติงาน พร้อมติดตามพฤติกรรม



ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้างาน

2

ติดตั้งขอบยางกันกระแทกบริเวณขอบป้าย



ผู้รับผิดชอบ

ช่างบำรุง

3

พิจารณาย้ายป้ายไปติดบริเวณเสาด้านหลัง เพื่อลดสิ่งกีดขวางทางเดิน หากมีการย้ายป้าย กำหนดขอบล่างป้ายสูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

ผู้รับผิดชอบ

Safety + ช่างบำรุง

ตำแหน่งเดิม (ใกล้ทางเดิน)



ตำแหน่งใหม่ (เสาด้านหลัง)



จุดรับ-ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน จอดไม่เกิน 15 นาที



ข้อควรจำ! หยุดหยอกล้อ ปฏิบัติตามกฎ ปลอดภัยทุกการทำงาน



อุบัติเหตุในการทำงาน จากสวิตช์ไฟฟ้าชำรุด

ความปลอดภัย เริ่มที่การสังเกต และการรายงาน



ข้อมูลเหตุการณ์



วัน-เวลาเกิดเหตุ
1 มิถุนายน 2569
เวลา 08.40 น.



ผู้ประสบเหตุ
ผู้ช่วยพยาบาล
แผนก Ortho



พื้นที่เกิดเหตุ
ห้องตรวจ 4
แผนก Ortho



รายละเอียดเหตุการณ์

- 1 ผู้ช่วยพยาบาลดำเนินการเคลียร์ห้องตรวจ
ภายหลังแพทย์ตรวจผู้ป่วยเสร็จสิ้น
โดยใช้มือซ้ายกดปิดสวิตช์ไฟภายในห้องตรวจ
- 2 ระหว่างกดสวิตช์เกิดประกายไฟและ
มีเสียงดังคล้าย "แป๊ะ" ออกจากตัวสวิตช์
ผู้ประสบเหตุเกิดความตกใจและดึงมือออกทันที
- 3 หลังเกิดเหตุมีอาการชาบริเวณมือซ้ายเล็กน้อย



จากการตรวจสอบโดยฝ่ายช่าง
พบว่าสวิตช์ไฟเกิดการหลอมละลาย
และมีร่องรอยความเสียหายจากความร้อน
ภายในตัวอุปกรณ์



จากการสอบถามบุคลากรในพื้นที่
พบว่า ก่อนเกิดเหตุมีเสียงผิดปกติ
ลักษณะ "วี ๆ" จากบริเวณสวิตช์ไฟ
มาก่อนหน้านี้เป็นระยะ

สภาพสวิตช์ไฟที่ชำรุด



สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

1

สาเหตุหลัก



สภาพการทำงานไม่ปลอดภัย
(Unsafe Con.)
อุปกรณ์ไฟฟ้า (สวิตช์ไฟ) ทำงานผิดปกติ
เกิดการเสื่อมสภาพ ส่งผลให้เกิดความร้อนสะสม
และประกายไฟ (สปาร์ค) ขณะใช้งาน

2

สาเหตุรอง



การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)
พบสัญญาณความผิดปกติของอุปกรณ์
(มีเสียงวี ๆ) ก่อนเกิดเหตุ
แต่ไม่ได้รับการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตรวจสอบ



แนวทางการแก้ไขและป้องกัน

1



ดำเนินการเปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้าที่ชำรุด
(เรียบร้อยแล้ว) และตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ในวงจรที่เกี่ยวข้องทันที

2



สื่อสารแนวทางการรายงานความผิดปกติ
ของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เสียงผิดปกติ
กลิ่นไหม้ หรือความร้อนผิดปกติ เพื่อให้
สามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขได้
อย่างเหมาะสมก่อนเกิดเหตุ

3



ให้หัวหน้างานกำกับและเน้นย้ำผู้ปฏิบัติงาน
ในการรายงานความผิดปกติของอุปกรณ์
หรือลดความเสี่ยงในการทำงานต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเมื่อพบเหตุผิดปกติ

พบความผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า
โปรดรายงานทันที !



เสียงผิดปกติ
เช่น วี ๆ



กลิ่นไหม้



ความร้อนผิดปกติ



แจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทันที



ความปลอดภัยของเรา เริ่มต้นจากการใส่ใจ เล็ก ๆ และการรายงานที่ทันท่วงที
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น





สถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด



ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม - 1 มิถุนายน 2569



จำนวนอุบัติเหตุสะสม

2 ราย

(เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100%)



อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTI)

2 ราย

(เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100%)



อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน

0 ราย

(ลดลงจากปีก่อน 100%)



เจ็บป่วย/สารพัดหลัง

0 ราย

(ลดลงจากปีก่อน 100%)



อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (TRIR)

2.35


ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน

แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุรายเดือน (ปี 2569)



หมายเหตุ : อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (TRIR) = (จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน x 200,000) ÷ ชั่วโมงการทำงาน

ประเภทอุบัติเหตุ (ปี 2569)



- ไฟช็อต 1 ราย
- ศีรษะกระแทก 1 ราย

รวม 2 ราย

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (ปี 2569)



รวม 2 ราย


ระดับความรุนแรง (Severity Rate)

ระดับ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ถึงขั้นหยุดงาน (LTI)	2	100.00
ไม่ถึงขั้นหยุดงาน (MTI)	0	0.00
ปฐมพยาบาล (FA)	0	0.00
เกือบเกิดเหตุ (Near Miss)	0	0.00
รวม	2	100

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (TRIR)

ปี 2569
(ม.ค. - 1 มิ.ย.)
2.35
ต่อ 200,000
ชั่วโมงการทำงาน

แบ่งตามอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ (ปี 2569)

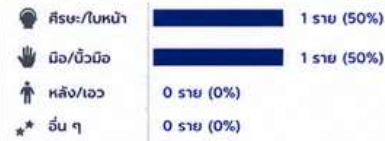

รวม 2 ราย

หน่วยงานที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด (ปี 2569)



รวม 2 ราย



เป้าหมายปี 2569

- อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (TRIR) = 0
- อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTI) = 0 ราย
- ไม่ถึงขั้นหยุดงาน (MTI) = ลดลง 20%

แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ



อบรมและเน้นย้ำ
พฤติกรรมความปลอดภัย



ตรวจค้นหาความเสี่ยง
เชิงรุก (Safety Round)



ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และอุปกรณ์ให้ปลอดภัย



สื่อสารและรณรงค์
อย่างต่อเนื่อง

“ความปลอดภัยของคุณ
คือ หัวใจของการดูแล





ACCIDENT

ความปลอดภัยของเรา คือ หัวใจของการดูแล



เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครั้งล่าสุด ACCIDENT - LTI CASE

01-06-2569

DAY



เราทำงานมาแล้ว WE HAVE OPERATED

10

DAY



เป้าหมายไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน TARGET NON - LTI

900

DAY



เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน THE BEST RECORD


636

DAY



ข้อมูล ณ 10/06/2569

1 - 31 พฤษภาคม 2569

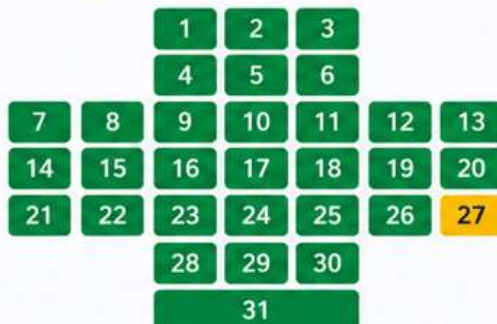

- หมายถึง ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานในวันนั้น
- หมายถึง เกิดอุบัติเหตุ (บาดเจ็บเล็กน้อย ปฐมพยาบาลเบื้องต้น)
- หมายถึง เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป



ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ





สถิติอุบัติเหตุ

เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์แนวโน้ม ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ



เป้าหมายอุบัติเหตุ
เป็นศูนย์
(ZERO ACCIDENT)
+



BANGKOK
HOSPITAL
TRAT



จำนวนอุบัติเหตุสะสม

2 ราย



วันหยุดงานสะสม

3 วัน



ชั่วโมงการทำงานสะสม

297,748.08 ชั่วโมง




Safe Man Day

10 วัน

(นับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2569)



แนวโน้มจำนวนอุบัติเหตุรายเดือน

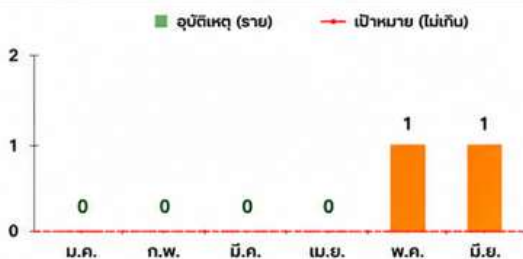

เกิดอุบัติเหตุครั้งแรกในเดือน พฤษภาคม 2569



ชั่วโมงการทำงานสะสม (Man-hour)




ชั่วโมงการทำงานสะสมรวม 297,748.08 ชั่วโมง



อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุ (FR) และอัตราความรุนแรง (SR)

(อัตราต่อ 1,000,000 ชั่วโมง)

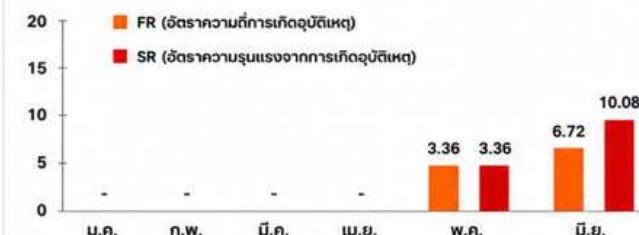

FR = 3.36 | SR = 10.08 (ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2569)




สรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน

เดือน	เป้าหมาย	จำนวนอุบัติเหตุ (ราย)	วันหยุดงาน (วัน)	ชั่วโมงการทำงานสะสม	FR (อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุ)	SR (อัตราความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ)	แยกตามสาเหตุ		
							Unsafe Con.	Unsafe Act.	อื่นๆ
มกราคม	0	0	0	63,513.27	-	-	0	0	0
กุมภาพันธ์	0	0	0	57,516.34	-	-	0	0	0
มีนาคม	0	0	0	61,282.43	-	-	0	0	0
เมษายน	0	0	0	56,416.00	-	-	0	0	0
พฤษภาคม	0	1	1	59,020.00	3.36	3.36	0	1	0
มิถุนายน	0	1	2	-	6.72	10.08	1	0	0
รวม	0	2	3	297,748.08	3.36	10.08	1	1	0

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569



สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (เดือน มิถุนายน 2569)

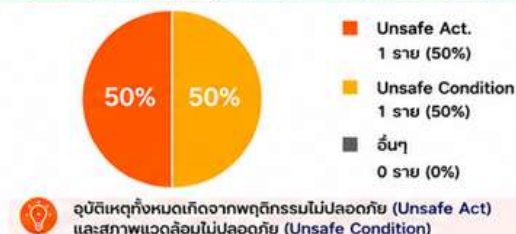

อุบัติเหตุทั้งหมดเกิดจากพฤติกรรมไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) และสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)

ภาคผนวกที่ 4.5

เอกสารการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
ภาวะภัยพิบัติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
(Emergency Management)

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับภาวะวิกฤต
- 1.2 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการ
- 1.3 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 1.4 เพื่อสื่อสาร อบรมเจ้าหน้าที่ และสร้างความเข้าใจในแผนเตรียมความพร้อมรองรับภาวะภัยพิบัติ
- 1.5 เพื่อให้ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของการให้บริการ ในขณะเกิดเหตุการณ์ ร้ายแรง และส่งผล
กระทบจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก

2. ขอบเขต

การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะภัยพิบัติ ภายในพื้นที่โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครอบคลุมกรณีภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกพื้นที่ ตลอดจนภาวะภัยพิบัติในระบบงานต่างๆ ที่มีผลต่อการ
ให้บริการ หรือ การรักษาพยาบาล

3. นิยาม

Definition	Detail

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับ	ผู้เกี่ยวข้อง	หน้าที่
4.1	หัวหน้าทีมสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ	1. ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสั่งการใช้แผนฉบับนี้ 2. ระดมทีมสร้างความต่อเนื่องเพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติการ 3. สั่งการให้มีการ
4.2	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (ENV.)	เพื่อการดูแลผู้ป่วย ร่วมประเมินประสิทธิภาพ ความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติ จัดทำ แผนฉุกเฉินที่เหมาะสมกับสถานการณ์ อบรม ฝึกซ้อมแผนรวมทั้งปรับปรุงแผนให้ เหมาะสมพร้อมใช้งานตลอดเวลา และติดตามผลการดำเนินการเตรียมความพร้อม รองรับภาวะภัยพิบัติ
4.3	หัวหน้าแผนก	มีหน้าที่รับผิดชอบการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ รวมถึงทบทวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

		เก่าทุกคน ให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติแผนรองรับภัยพิบัติของโรงพยาบาล
4.4	เจ้าหน้าที่ทุกคน	ต้องเรียนรู้ และปฏิบัติตามแผนรองรับภัยพิบัติของโรงพยาบาล

5. ขั้นตอนการทำงาน

5.1. การประเมินความเสี่ยง

กำหนดให้มีการพิจารณาโอกาสเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ โดยจัดทำประเมินความเสี่ยง เพื่อค้นหาภาวะภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นภายใน และภายนอกพื้นที่แล้วพิจารณาจัดทำแผนรองรับภาวะภัยพิบัติต่าง ๆ ตามลำดับความสำคัญ โดยจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

5.2 การกำหนดแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (ENV.) โดยตัวแทนผู้รับผิดชอบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านต่าง ๆ กำหนดแนวทาง และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมปลอดภัย เพื่อดำเนินการ จัดหามาตรการเฝ้าระวัง วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ และการบรรเทาทุกข์ รวมทั้งปฏิรูปการฟื้นฟู เพื่อให้โรงพยาบาลกรุงเทพมหานครสามารถเปิดดำเนินการได้โดยเร็ว

5.3 การเตรียมความพร้อม

สำหรับแผนรองรับภาวะภัยพิบัติต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องพิจารณาจัดเตรียมอัตรากำลัง การสำรองอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งระบบน้ำประปา ไฟฟ้า อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค กรณี ที่ต้องรองรับเหตุการณ์โรคระบาด จะต้องพิจารณาจัดเตรียมวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการ

5.4 แผนการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา

แผนรองรับภาวะภัยพิบัติต่าง ๆ จะต้องกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการตรวจเช็ค และทดสอบอุปกรณ์เป็นประจำรวมทั้งนำเสนอรายงานการตรวจสอบให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และอาชีวอนามัย (ENV.) พิจารณา กรณี ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือจัดซื้อทดแทนเพิ่มเติม สามารถขออนุมัติจากผู้อำนวยการ ทันที

5.5 ระบบการรายงาน และการสอบสวนอุบัติเหต

กรณี เกิดเหตุภัยพิบัติกำหนดให้เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์/ เจ้าหน้าที่เวชระเบียนแจ้งเหตุหน่วยงานภายนอก พร้อมกับรายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบทันทีและต้องเขียนรายงาน (Occurrence report) เมื่อเสร็จสิ้นเหตุการณ์ จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ และการปฏิบัติ พร้อมทั้งผลการปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้อง เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน และพิจารณาปรับปรุงแผนต่อไป

5.6 การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปฟื้นฟู

แผนรองรับภาวะภัยพิบัติต่างๆ ต้องมีแผนการบรรเทาทุกข์ และแผนการปฏิรูปฟื้นฟู ตามแต่กรณี โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน ครอบคลุมการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือกำหนดพื้นที่ให้บริการชั่วคราว ระหว่างการรื้อปฏิรูป

5.7 แผนการอพยพ และการเคลื่อนย้าย

กรณีที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ และจำเป็นต้องอพยพ หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ ทุกอาคารภายในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร ต้องกำหนดให้มีจุดรวมพลที่เหมาะสม และปลอดภัย โดยสื่อสารให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

5.8 Hospital Codes

โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร กำหนดให้มี Code สำหรับใช้ในการสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินทั้งหมด 4 Code ดังนี้

Code 3: อุบัติเหตุหมู่ (Mass Casualty)

Code 5: เหตุเพลิงไหม้ (Fire)

Code 7: ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง (Computer System Down)

Code 8: ปฏิบัติการกู้ชีวิตผู้ป่วย (Resuscitation)

และ code FastTrack ได้แก่ Stroke Fast Track, MI Fast Track, Trauma Fast Track

5.9 การอบรมและการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติ

5.9.1 การอบรม

เมื่อมีการจัดทำแผนรองรับภาวะภัยพิบัติต่าง ๆ ให้ดำเนินการสื่อสาร และทำความเข้าใจกับบุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ให้รับทราบ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามที่โรงพยาบาล กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดวิธีทวนสอบ หรือประเมินผลความเข้าใจที่ชัดเจน

5.9.2 การฝึกซ้อม และการปฏิบัติ

เพื่อให้แผนการรองรับภาวะภัยพิบัติเกิดประสิทธิภาพ จำเป็นต้องจัดให้มีการซ้อมแผนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยฝึกซ้อมแผนปฏิบัติร่วมกัน เพื่อทบทวน ความเข้าใจของบุคลากร และประเมินผลการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ แล้ว นำผลการซ้อมมาปรับปรุงแก้ไขแผนต่อไป

5.9.3 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กร

กรณี ที่จะต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกสามารถติดต่อได้ดังนี้

- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 039-525727-9
- สถานีเทศบาลดับเพลิงอำเภอดราราด โทร. สายด่วน 199, 039-511044
- สภากาชาด ดราราด โทร. 039-512135
- กู้ภัยดราราด มูลนิธิบุญช่วยเหลือ โทร. 039-540222
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ดราราด โทร. 039-511626
- องค์การโทรศัพท์ จ.ดราราด โทร. 039-522249
- การประปา จ.ดราราด โทร. 039-511166
- สภ.เมืองดราราด โทร. แจ้งเหตุ 191, 039-520219
- โรงพยาบาลเครือข่าย หรือโรงพยาบาลใกล้เคียง โทร. 039-319888
- โรงพยาบาลดราราด โทร. 1669, 039-512100
- โรงพยาบาลเขาสมิง โทร. 039-696412

6. แผนปฏิบัติงาน

-

7. ข้อควรระวัง/ข้อแนะนำ

-

8. การเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติ

8.1. การติดตามผลการดำเนินงาน

1. จัดให้มีการซ้อมแผนรองรับภาวะภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาแผนการรองรับดังกล่าวต่อไป

2. การจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน และบริษัทคู่สัญญาในเรื่องแผนรองรับภาวะภัยพิบัติ ปีละ 1 ครั้ง

8.2 การประเมินผลแผนงาน

คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับแผนรองรับภาวะภัยพิบัติต่างๆ สรุปการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมนำเสนอโครงการ และงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย (ENV.) พิจารณาก่อนนำเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล

9. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

9.1. ซ้อมแผนภัยพิบัติปีละ 1 ครั้ง

10. เอกสารอ้างอิง

10.1 ระเบียบปฏิบัติ

-

10.2 วิธีปฏิบัติงาน

-


10.3 แบบฟอร์ม

ภาคผนวกที่ 4.6

แผนป้องกัน ระวังอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ (Code 5)

Document No :	SP-ENV-01	Revision :	06
Department :	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	Approve Date :	23/09/67
		Issued Date :	07/11/67
Document Type :	Policy (SP)	Standard :	II-3
Category :	Physical/ Hazard		
Subject :	นโยบายแผนป้องกัน ระวังอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ (Code 5)		

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

เวอร์ชัน (Version)	วันที่ (Date of Revision)	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง โดยสรุป	ปรับปรุงโดย (Modified by)	ทบทวนโดย (Reviewed by)	อนุมัติโดย (Approved by)
05	05/11/64	-เพิ่มผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้ จุลรวมพลที่ 2			
06	23/09/67	เพิ่มเติมข้อมูล ข้อ 4 - หน้าที่ได้รับผิดชอบของ จป.วิชาชีพ(หน้า 3) เพิ่มเติมข้อมูล ข้อ 5 -การตรวจตราโดยรวมโดย รปภ.(หน้า 3) -การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้อ 4.9 (หน้า 9) -แผนบรรเทาทุกข์หลังเหตุเพลิงไหม้สงบ แล้ว (หน้า 10)	 (ธนีสสร เงามาย (Sep 23, 2024 10:54 GMT+7)) คุณธนีสสร เงามาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานวิชาชีพ	 (สุจิตต์ ชีวะรัตน์ (Sep 23, 2024 11:15 GMT+7)) คุณสุจิตต์ ชีวะรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบริการทั่วไป	 (จักรกฤษณ์ สุรการ (Sep 23, 2024 21:36 GMT+7)) นพ.จักรกฤษณ์ สุรการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาล
- 1.2 เพื่อกำหนดแผนงานการตรวจสอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา และการทดสอบระบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- 1.3 เพื่อสื่อสาร อบรมเจ้าหน้าที่ และสร้างความเข้าใจในแผนเตรียมความพร้อม กรณี เกิดเพลิงไหม้
- 1.4 เพื่อเตรียมความพร้อม หรือการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
- 1.5 เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินในอาคารสถานที่ ผู้รับบริการ ญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากอัคคีภัย
- 1.6 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ ญาติ และพนักงาน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
- 1.7 เพื่อควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ที่มีความเสี่ยง และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
- 1.8 จำกัดพื้นที่การสูญห้ของผู้ป่วย ครอบครัว เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ

2. ขอบเขต

การเตรียมความพร้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในพื้นที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมกรณีเพลิงไหม้ต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกพื้นที่ ตลอดจนงานปรับปรุงก่อสร้างในงานระบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการให้บริการ หรือการรักษาพยาบาล

3. นิยาม

Definition	Detail
Code 5	รหัสประกาศแผนฉุกเฉินรองรับการเกิดอัคคีภัย
Code 500	รหัสประกาศ เพลิงสงบ หรือ ดับสนิทแล้ว
Code 501	รหัสประกาศ เพลิงไหม้ลุกลาม และอพยพหนีไฟ
จุดรวมพล	จุดที่ 1 สนามหน้าพระพรหม จุดที่ 2 หลังอาคารผู้ป่วย (สำหรับผู้ป่วยที่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้)

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับ	ผู้เกี่ยวข้อง	หน้าที่
4.1	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	ผู้อำนวยการในการดับเพลิง ยกเว้นกรณีอยู่นอกพื้นที่
4.2	คณะกรรมการความเสี่ยงและลดมลพิษ และอาชีวอนามัย (ENV.)	รับผิดชอบในงานบริหารจัดการ เรื่อง Facilities Management and Safety : FMS ประเมินประสิทธิภาพ ความเสี่ยงของระบบความปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัย จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และกำหนดระยะเวลาในการอบรม และฝึกซ้อม รวมทั้ง ทบทวน ปรับปรุงแผนให้เหมาะสมพร้อมใช้งานตลอดเวลา และประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.3	ผู้ตรวจการ	เป็นผู้ดำเนินการในการดับเพลิง นอกเวลาทำการ (16.00-07.00 น.) หรือ วันหยุด (07.00 – 07.00 น.) หรือกรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่อยู่ในพื้นที่ และรายงานเหตุการณ์ให้ผู้ดำเนินการโรงพยาบาลทราบ

4.4	ผู้จัดการฝ่าย/ หัวหน้าแผนก	มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ควบคุม การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบ และ ปฏิบัติตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย อย่างปลอดภัย
4.5	หัวหน้าแผนก	มีหน้าที่ อบรมเจ้าหน้าที่ใหม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคน ให้ทราบถึงการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในหน่วยงาน และกำหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวัน
4.6	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล	มีหน้าที่ ต้องเรียนรู้ และปฏิบัติตามแผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล รวมถึงการรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย
4.7	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ	มีหน้าที่ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง ช่วยประสานงานระหว่างทีมงานและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ และมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ดับเพลิงและการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลได้
4.8	ช่างโรงพยาบาล	มีหน้าที่ ตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์และเครื่องมือ ป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้พร้อมใช้ ผจญเพลิงเบื้องต้น ประเมินสถานการณ์สื่อสารกับทีมผู้บริหาร
4.9	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)	มีหน้าที่ ตรวจสอบพื้นที่ภายนอกประจำวัน และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมรายงานเหตุการณ์ความเรียบร้อย

5. ขั้นตอนการทำงาน

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยองค์ประกอบของแผนดำเนินการในภาวะต่างกัน คือ

1. ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนย่อย ดังนี้

1) แผนการอบรม

คณะกรรมการความเสี่ยงแวดล้อม ปลอดภัย และอาชีวอนามัย (ENV.) ร่วมกับแผนกพัฒนาบุคลากรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทั้งในเชิงป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ปีละ 1 ครั้ง โดยมีเนื้อหาหลักสูตร 1. ดับเพลิงขั้นต้น 2. การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 3. การเคลื่อนย้าย

2) แผนการตรวจรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาลโดยเป็นการสร้างความสนใจ และส่งเสริมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของพนักงาน โดยคณะกรรมการความเสี่ยงแวดล้อม ปลอดภัย และอาชีวอนามัย (ENV.) มีการรณรงค์การทำ 5ส. การกำหนดพื้นที่ในโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ การสื่อสารข่าวสารเกี่ยวกับอัคคีภัยเพื่อสร้างความตระหนักรู้ผ่านสื่อต่างๆ

3) แผนการตรวจตรา

เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ต่อการเกิดเพลิงไหม้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ในทุกพื้นที่ในโรงพยาบาล ปีละ 1 ครั้ง

มีการตรวจตรา โดยรวมรอบโรงพยาบาลโดย รปภ. และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ไฟฉุกเฉินและเส้นทางหนีไฟเดือนละ 1 ครั้งโดยช่างซ่อมบำรุงและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ อีกทั้ง

มีการตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Detector, Heat Detector และ Fire Alarm) โดยผู้รับเหมา
ภายนอก ไตรมาสละ 1 ครั้ง

2. ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

1) แผนดับเพลิง หรือ การระงับอัคคีภัย

1. วิธีการปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ ผู้พบเหตุเพลิงไหม้ ปฏิบัติตามขั้นตอน ARCE ดังนี้

ขั้นตอน	แนวทางปฏิบัติ
A – Alarm	: ผู้ที่พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ แจ้งเพื่อนร่วมงาน : แจ้ง Operator Center 8888 Code 5 ที่..... : กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ใกล้ที่สุด : Operator ประกาศ Code 5 ที่..... (3 ครั้ง) และ แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิงให้ รับทราบ
R – Remove	: เคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุไปยังจุดที่ปลอดภัย
C – Closed	: ปิดประตูหน้าต่างห้องที่เกิดเหตุให้สนิท, ปิดวาล์วแก๊ส
E – Extinguisher	: นำถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด ไปทำการดับเพลิงทันที ที่ต้นเพลิง เพื่อไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ ขึ้นรุนแรง ซึ่งในแต่ละชั้น จะมีชุดดับเพลิงประจำทุกชั้น ชั้นๆ ละ 3 ชุด มีระยะห่าง 30 เมตร (อ้างอิง มาตรฐานระยะห่าง 25 เมตร) : แผนกใกล้เคียงและแผนกซ่อมบำรุงเมื่อได้ยิน ประกาศ Code 5 และรู้สถานที่ เรียบร้อยแล้ว ให้นำถังดับเพลิงในแผนก หรือ ใกล้ที่สุดไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อช่วย ดับเพลิง โดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ดังนี้ I. ดึง (P) คือ ดึงสายฉีดออก และจับที่ปลายสาย (Pull the base of the fire) II. ปลด (A) คือ ปลดสลักนิรภัย (Aim the pin breaking the plastic seal) III. กด (S) คือ กดที่คันฉีด (Squeeze the handles together) IV. ส่าย (S) คือ ส่ายไปที่ฐานของไฟ (Sweep from side to side)

2. แผนกซ่อมบำรุงประเมินสถานการณ์ กรณีดับเพลิงได้แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง ผู้อำนวยการดับเพลิง
แจ้งโอเปอเรเตอร์ ประกาศ Code 500 (ยกเลิก) ที่(3 ครั้ง)

3. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเวลา เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานโทรแจ้งหัวหน้าแผนกเพื่อขอกำลังเสริม

4. หัวหน้างาน, จป.วิชาชีพ และ คณะกรรมการ ENV ต้องรีบไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อสำรวจ, สอบสวนค้นหา
สาเหตุ และรายงานความเสียหายกับผู้อำนวยการดับเพลิงรับทราบทันที

2) แผนอพยพหนีไฟ

1. กำหนดทีมในการอพยพหนีไฟ ไว้ทั้งหมด 5 ทีม ดังนี้

บทบาทหน้าที่	ในเวลา	นอกเวลา
1. ทีมสื่อสาร/ ประสานงาน (กองอำนวยการ) - Operator สื่อสารภายใน และขอความ ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเมื่อได้รับ คำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง	หัวหน้าทีม ผู้จัดการ <u>การตลาด</u> - แผนก Operator	เวชระเบียน 2 คน

บทบาทหน้าที่	ในเวลา	นอกเวลา
- ดูแลสื่อมวลชนและกันไม่ให้เข้าไปในบริเวณเพลิงไหม้ - ประสานผ่านโทรศัพท์แจ้งผู้อำนวยการ รพ. และสื่อ Application Line HOD รพ. - รับรายงานตัวหน่วยงานจากภายนอก หรือหน่วยสนับสนุนเพื่อเข้าเสริมการปฏิบัติการดับเพลิง และแจ้งให้ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบ - ประสานกับ รพ. ใกล้เคียงกรณีมีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วย และดูแลส่งต่อผู้ป่วย - รับการรายงานตัวข้อมูลคนไข้และญาติ - รับการรายงานตัวจากพนักงานเมื่อมาถึงจุดรวมพลเพื่อสำรวจว่ามีบุคคลตกค้างอยู่ภายในหรือไม่ - ประสานงาน ณ จุดรวมพล - เคลียร์พื้นที่/ สถานที่/ เส้นทางจุดรองรับตามสถานการณ์ - วิทยุสื่อสาร กำหนดไซของวิทยุช่องหลัก 76 - รายงานที่จุดรวมพล สนามหน้หาด้านหน้าถนนสุขุมวิทเท่านั้น - พชร.นำวิทยุสื่อสารมาที่เวรเปล 3 เครื่องเพื่อเตรียมความพร้อม	- แผนกการตลาด - ผู้ตรวจการ - จป.วิชาชีพ - หัวหน้าแผนก OPD - แผนกบริหารทรัพยากรบุคคลกร - แผนกต้อนรับ - แผนกบัญชี	
2. ทีมเคลื่อนย้าย - ตรวจเช็คบุคลากร/ ผู้รับบริการ/ อุปกรณ์เตรียมอพยพ - อพยพบุคลากร/ ผู้รับบริการไปยังจุดรวมพล - เมื่อมีการร้องขอความช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายตรวจสอบปล่อยทีมช่วยเหลือและตรวจสอบเมื่อกลับลงมา - ควบคุมการเคลื่อนย้ายต่าง ๆ - นำทางทีมช่วยเหลือจากภายนอก - ประสานงานกับทีมสื่อสาร/ ประสานงานและทีมดูแล	หัวหน้าทีม ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล - แผนกเคลื่อนย้าย - แผนกยานพาหนะ - หน่วยงานกู้ภัย - ทีมดับเพลิงภายนอก	เจ้าหน้าที่เวรเปล A (ทำการเคลียร์ลิฟท์ก่อนช่วงทำการตัดไฟ)

บทบาทหน้าที่	ในเวลา	นอกเวลา
3. ทีมดูแล - เตรียมความพร้อมของเครื่องมือวัสดุ/อุปกรณ์ในการให้การช่วยเหลือ/รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ/ป่วย โดยแบ่งจำแนกประเภทผู้บาดเจ็บเป็น แดง/เหลือง/เขียว - ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ - ประสานงานกับทีมเคลื่อนย้าย - เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิต	หัวหน้าทีม หัวหน้าแผนก ER - แผนกฉุกเฉิน - แผนกผู้ป่วยนอก - แผนกเภสัชกรรม	หัวหน้าเวร ER
4. ทีมช่าง/ ดับเพลิง - นำเครื่องดับเพลิงสนับสนุนไปยังจุดเกิดเหตุ ประเมินสถานการณ์ การดับเพลิงว่าสามารถระงับได้หรือไม่ - ดับเพลิงขั้นต้นและประเมินสถานการณ์ดับได้/ ดับไม่ได้ - ทำการกุดและปล่อยสัญญาณกริ่งไฟไหม้ และตัดไฟที่ห้องควบคุมไฟฟ้า ปิดวาล์วแก๊สทั้ง รพ. - ควบคุมลิฟต์ - ควบคุมระบบไฟฟ้า, ประปาภายใน - เตรียมแบบแปลนอาคาร รอประสานงานกับผู้อำนวยการดับเพลิง และหน่วยดับเพลิงจากภายนอก - รื้อถอน ทำลายสิ่งกีดขวาง - ประสานงานทีมเคลื่อนย้าย - พิจารณาสถานการณ์	หัวหน้าทีม หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง - แผนกซ่อมบำรุง - ทีมดับเพลิงภายนอก	-ช่างซ่อมบำรุง ปฏิบัติงานที่ ห้องควบคุม ปล่อย สัญญาณกริ่งไฟ ไหม้ ตัดไฟ ปิด วาล์วแก๊ส -เจ้าหน้าที่เวรเปล คนที่ 2 และ รปภ. ทำหน้าที่ดับเพลิง เบื้องต้นและ ประเมิน สถานการณ์ รายงาน ผู้อำนวยการการ ดับเพลิง
5. ทีมรักษาความปลอดภัย/ จราจร - ควบคุมดูแลและป้องกันการบุกรุก - ป้องกันเหตุร้าย/ ลักทรัพย์ - ใช้เครื่องกันจราจร - อำนวยความสะดวกให้หน่วยดับเพลิง, เจ้าหน้าที่ต่างๆและผู้สื่อข่าว - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ, ทีมเคลื่อนย้ายและทีมสื่อสาร	หัวหน้าทีม ผู้จัดการฝ่ายบริการทั่วไป - รปภ. - ตำรวจจราจร - หน่วยงานกู้ภัย	ยานพาหนะ

2. กำหนดการจำแนกประเภทผู้ป่วยในการเคลื่อนย้ายไว้ 4 ประเภท ดังนี้

ผู้ป่วย ประเภทที่ 1 (สีเขียว)	คือ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้ สามารถเดินได้
ผู้ป่วย ประเภทที่ 2 (สีเหลือง)	คือ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้ เล็กน้อย
ผู้ป่วย ประเภทที่ 3 (สีแดง)	คือ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือ ใช้เครื่องช่วยหายใจ
ผู้ป่วยที่สามารถแพร่เชื้อได้	คือ ผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้

3. การเคลื่อนย้ายทรัพยากร ให้การเงินอพยพพร้อมเงินสด หน่วยงาน ER เคลื่อนย้ายเครื่อง Defibrillation และ รถ Emergency และกระเป๋าฉุกเฉินเพื่อใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ

4.1 ภายหลังประกาศ Code 5 หน่วยงานต่างๆ คัดแยกผู้ป่วยประเมินความต้องการขอความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย เพื่อประสานข้อมูลไปยังแผนกเคลื่อนย้ายไว้ก่อน กรณีเปลี่ยนเป็น Code 501 จะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ภายในได้ ให้เปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์ส่วนตัว (พนักงานทุกคนให้บันทึกเบอร์มือถือผู้ตรวจการ)

4.2 ภายหลังทำการดับเพลิงเบื้องต้น ช่างซ่อมบำรุงประเมินสถานการณ์ว่าไม่สามารถดับได้ แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง ประกาศ Code 501 Operator ประกาศ Code 501 ที่ จำนวน 3 ครั้ง

4.3 Operator แจ้งหน่วยงานภายนอก ได้แก่

หน่วยงาน	เบอร์โทร
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ (หน่วยงานป้องกัน)	039-523320, 039-520988
สถานีเทศบาลดับเพลิงอำเภอตรารด	สายด่วน 199, 039-511044
สำนักงานป้องกันภัยจังหวัด	039-525727-9
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตรารด	039-511626, 039-511033
การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดตรารด	039-511166
กุภัยตรารด มูลนิธิบุญช่วยเหลือ จังหวัดตรารด	039-531555
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตรารด	191, 039-512522, 039-520219
โรงพยาบาลตรารด	สายด่วน 1669, 039-512100, 039-511040-1
โรงพยาบาลเขาสมิง	039-696412, 039-696414
โรงพยาบาลเครือข่าย หรือโรงพยาบาลใกล้เคียง	039-319888

4.4 ช่างซ่อมบำรุงประจำตู้ควบคุมปล่อยสัญญาณตู้ควบคุม และตัดไฟ นอกเวลา เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้าย 1 คนประจำลิฟท์ และทำการเคลียร์ลิฟท์ไว้รอ หลังประกาศ 501 ช่างสามารถตัดไฟได้ทันที

4.5 ช่างซ่อมบำรุงประจำจุดเกิดเหตุใช้สายน้ำดับเพลิงระหว่างรอทีมช่วยเหลือจากภายนอก นอกเวลาเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้าย 1 คนและ รปภ.ทำการใช้สายน้ำดับเพลิง

4.6 หน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยคัดแยกประเภทผู้ป่วยติดสัญลักษณ์สีที่ข้อมือผู้ป่วย และทำการอพยพ ดังนี้

- 4.6.1 **กลุ่มสีเขียว** ให้คนไข้ช่วยตัวเอง มอบหมายให้ช่วยย้ายคนไข้อื่นที่ช่วยตัวเองไม่ได้เต็มที่ ตามความเหมาะสม โดยมีธงสีกลุ่มคนไข้สีน้ำทาง
- 4.6.2 **กลุ่มสีเหลือง** ให้ผู้ป่วยและหรือญาติและเจ้าหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนย้าย โดยมีธงสีกลุ่มคนไข้สีน้ำทาง
- 4.6.3 **กลุ่มสีแดง** ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลย ประสานกับทีมเคลื่อนย้ายในการใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย โดยมีธงสีกลุ่มคนไข้สีน้ำทาง
- 4.6.4 **ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้** สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้เดินลงบันไดหนีไฟด้านข้างอาคารโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีเจ้าหน้าที่สวมอุปกรณ์ป้องกัน Full PPE ถือธงสีน้ำทาง ไปรวมตัวที่จุดรวมพลที่ 2

4.7 บุคลากรในแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่

4.7.1 แผนกผู้ป่วยนอก, ER

- แจ้งให้คนไข้และญาติที่มาตรวจทราบ
- คนไข้หนักใน ER จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับญาติช่วยการเคลื่อนย้าย
- เคลื่อนย้ายรถ Emergency อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ ไปที่จุดรวมพลที่ 1 เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยดูแลภาคสนาม

4.7.2 แผนกชั้น 1

- ช่วยดูแลผู้รับบริการชั้น 1 ออกไปที่จุดรวมพลที่ 1
- หน่วยงานที่มีเคมีภัณฑ์ที่เป็นวัตถุไวไฟเคลื่อนย้ายออกนอกอาคาร

4.7.3 ห้องผ่าตัด, ห้องคลอด

- งดผ่าตัดคนไข้ที่ยังไม่ได้เริ่ม
- พิจารณาลดขั้นตอนการผ่าตัดลงชั่วคราว
- การผ่าตัดที่ต่อเนื่องให้เตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนเคลื่อนย้ายและระหว่างการเคลื่อนย้ายให้ผู้ป่วยปลอดภัยมากที่สุดและปนเปื้อนน้อยที่สุด
- แจ้งความต้องการพิเศษ เพื่อให้สถานที่ใหม่เตรียมการ เมื่อต้องการผ่าตัดต่อเนื่อง
- ดำเนินการผ่าตัดให้เสร็จสิ้นทันทีโดยคนไข้ปลอดภัยโดยใช้หลักการของ damage control/control bleeding/ ปิดแผล/ ปลุกคนไข้ให้ฟื้นทันที
- ยุติการกระตุ้นคลอดหรือดำเนินการคลอดให้สิ้นสุดโดยวิธีที่เหมาะสม
- ย้ายผู้ป่วยไปยังจุดรวมพลที่ 1 โดยทีมผ่าตัด
- แจ้งทีมสื่อสาร/ ประสานงานในการประสานกับ ร.พ. ตราดในการย้ายผู้ป่วยไปทำการรักษาต่อ

4.7.4 แผนกหอผู้ป่วยหนัก/แผนกหอผู้ป่วยใน

- ยุติการรักษาที่ไม่จำเป็นทุกชนิด คัดกรองผู้ป่วยเพื่อการเคลื่อนย้ายและอพยพ
- แจ้งคนไข้, ญาติ และควบคุมอย่าให้มีการชุมนุม

- ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ไปยังจุดรวมพลโดยเริ่มจากกลุ่มคนไข้สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง, ผู้ป่วยติดเชื้อมาตามลำดับ
- กรณีต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายให้ทำการประสานแจ้งความต้องการไปยังแผนกเคลื่อนย้ายตั้งแต่ประกาศ Code 5 เมื่อประกาศ Code 501 แผนกเคลื่อนย้ายดูแลส่งทีมให้การช่วยเหลือตามที่หน่วยงานร้องขอ
- จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบช่วยคนไข้แยกตามประเภท
- จัดขบวนเคลื่อนย้ายตามบันไดหนีไฟ กรณีเส้นทางหนีไฟ ไม่มีจุดเกิดเพลิงไหม้ชัดเจนเส้นทางให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงบันไดกลาง ส่วนผู้ป่วยที่สามารถแพร่เชื้อได้ให้ทำการเคลื่อนย้ายลงบันไดหนีไฟด้านข้าง
- แผนกที่ดูแลผู้ป่วย In charge จะอพยพออกจากแผนกเป็นคนสุดท้ายหลังตรวจสอบว่าไม่มีคนตกค้างในแผนก
- เมื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้องเรียบร้อยแล้วให้ตั้งป้ายออกทันที เพื่อสื่อสารกับทีมช่วยเหลือว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั้น ๆ แล้ว

4.7.5 แผนกไอทีเยี่ยม

- ยุติการการล้างไตดูแล Off เครื่อง
- คัดกรองผู้ป่วยเพื่อการเคลื่อนย้าย
- ดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงบันไดหนีไฟกลาง

4.8 ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง ทีมสื่อสารประสานงานไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงหรือโรงพยาบาลเครือข่ายที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการดูแลรักษาต่อเนื่อง

4.9 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

4.9.1 ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ สติดีให้เป็นพี่เลี้ยงผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้แต่ยังอยู่ในสภาพที่ตั้งสติยังไม่ได้ โดยจัดออกไปเป็นชุด ชุดละ 4-5 คน มีพยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาลนำไปและนำแฟ้มประวัติออกไปด้วย

4.9.2 ผู้ป่วยสติดี รู้ตัวดี ช่วยตัวเองไม่ได้มากนัก

- ประคองปีกออกไป
- ดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เช่น นึ่งเก้าอี้มือ

4.9.3 ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยแต่ยังรู้ตัวอยู่

- หามด้วยคน 3 คน หรือ 4 คน ด้วยท่ามือเปล่า
- ใช้ผ้าห่มเป็นเปลดัดแปลง
- ใช้ Scoop , หรือเปลสนามหามออกไป

4.9.4 ผู้ป่วยหนักพร้อมอุปกรณ์แพทย์ที่ติดตัวผู้ป่วย ให้ประสานแผนกเคลื่อนย้ายในการช่วยเหลือเคลื่อนย้าย

4.9.5 ตลอดการอพยพเคลื่อนย้าย ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

4.10 เจ้าหน้าที่อื่นๆอพยพไปที่จุดรวมพลซึ่งกำหนดให้พื้นที่บริเวณพระพรหมเป็นจุดรวมพลที่ 1 ส่วนผู้ป่วยที่สามารถแพร่เชื้อได้ให้รวมพลที่จุดรวมพลที่ 2 โดยทุกคนที่ไปถึงจุดรวมพลต้องไปรายงานตัว ผู้ที่นำพาผู้ป่วยและญาติลงมา ตรวจสอบรายชื่อและอาการ รายงานตัวกับหัวหน้า OPD เจ้าหน้าที่รายงานตัวกับแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

4.11 กรณีมีบุคคลติดค้างภายในแจ้งหน่วยผจญเพลิงจากภายนอกทำการค้นหาและให้ความช่วยเหลือ

4.12 หน่วยงานดับเพลิงภายนอกประเมินสถานการณ์เพลิงสงบแล้วแจ้งผู้บัญชาการดับเพลิงให้ประกาศ Code 500 (เพลิงสงบ)

3. หลังเหตุเพลิงไหม้สงบแล้ว

1) แผนบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วยประเด็นที่ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

หน้าที่	ผู้รับผิดชอบ
1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เตรียมข้อมูลการแถลงข่าว	หัวหน้าทีม : ผู้จัดการการตลาด แผนกทีม : ดอนริบ เวชระเบียน CH-UP
2. การสำรวจความเสียหาย	หัวหน้าทีม : ผู้จัดการฝ่ายบริการทั่วไป แผนกทีม : จป.วิชาชีพ ช่างซ่อมบำรุง รปภ.
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและกำหนดจุดนัดพบของบุคลากร	หัวหน้าทีม: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกทีม: Admit Inter
4. การช่วยชีวิตและคนหาผู้ประสบภัย	หัวหน้าทีม: ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล แผนกทีม: หน่วยงานภาครัฐ ER ICU OR
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต	หัวหน้าทีม : หัวหน้าแผนกเคลื่อนย้าย แผนกทีม: ยานพาหนะ การเงิน
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้	หัวหน้าทีม: ผู้ตรวจการ แผนกทีม: ทีมสำรวจความเสียหาย
7. การช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย	หัวหน้าทีม: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แผนกทีม: OPD WARD แม่บ้าน
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด	หัวหน้าทีม: ผู้อำนวยการ รพ. แผนกทีม: บัญชี ห้องยา ทีมบริหาร

2) แผนปฏิรูปฟื้นฟู

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางในการแก้ไขป้องกันการเกิดเหตุภายใน 24 ชั่วโมง โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานในการประชุม

แผนปฏิรูปฟื้นฟู ได้แก่ การรายงานผลการประเมินจากทุกด้านจากสถานการณ์จริงมาปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะแผนป้องกันอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ) แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แผนบรรเทาทุกข์ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ โดยการ

- การประชาสัมพันธ์สาเหตุการเกิดอัคคีภัย และแนวทางการป้องกันรูปแบบต่างๆ
- การสงเคราะห์ผู้ป่วย
- การปรับปรุงซ่อมแซม และบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพปกติ

6. แผนปฏิบัติงาน

ผู้พบเหตุเพลิงไหม้

ผู้พบเหตุเพลิงไหม้

ผู้พบเหตุเพลิงไหม้

Operator

แผนกใกล้เคียง

แผนกซ่อมบำรุง

ผู้อำนวยการดับเพลิง

Operator


แผนกซ่อมบำรุง

ผู้อำนวยการดับเพลิง

ผู้อำนวยการดับเพลิง

หัวหน้างาน , แผนกซ่อมบำรุง
และคณะกรรมการ ENV

คณะกรรมการ ENV

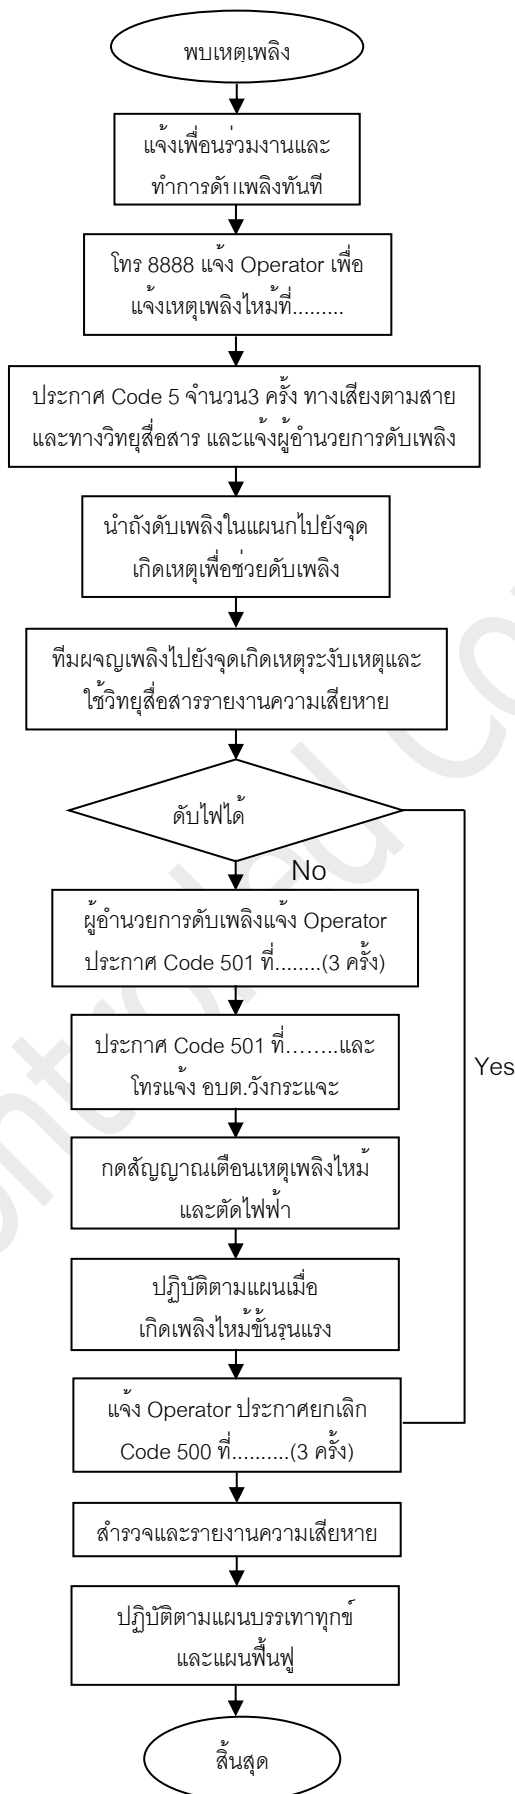

7. ข้อควรระวัง/ข้อแนะนำ

- 7.1 การจัดเก็บวัสดุไวไฟ หรือวัสดุที่เสี่ยงต่อการเกิดเปลวไฟ ในสถานที่ที่เหมาะสม
- 7.2 การทำ 5ส ของแผนกต่างๆ

8. การเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติ

- 8.1 การตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด
- 8.2 การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน และเส้นทางหนีไฟตามที่กำหนด

9. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

- 9.1 อัตราการเข้ารับการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 40% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
- 9.2 จำนวนครั้งการซ้อมแผนดับไฟและซักซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีละ 1 ครั้ง

10. เอกสารอ้างอิง

10.1 เอกสารภายนอก

- กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

ภาคผนวกที่ 4.7

Flow Code 5

6. แผนปฏิบัติงาน

ผู้พบเหตุเพลิงไหม้

ผู้พบเหตุเพลิงไหม้

ผู้พบเหตุเพลิงไหม้

Operator

แผนกใกล้เคียง

แผนกซ่อมบำรุง

ผู้อำนวยการดับเพลิง

Operator


แผนกซ่อมบำรุง

ผู้อำนวยการดับเพลิง

ผู้อำนวยการดับเพลิง

หัวหน้างาน , แผนกซ่อมบำรุง
และคณะกรรมการ ENV

คณะกรรมการ ENV

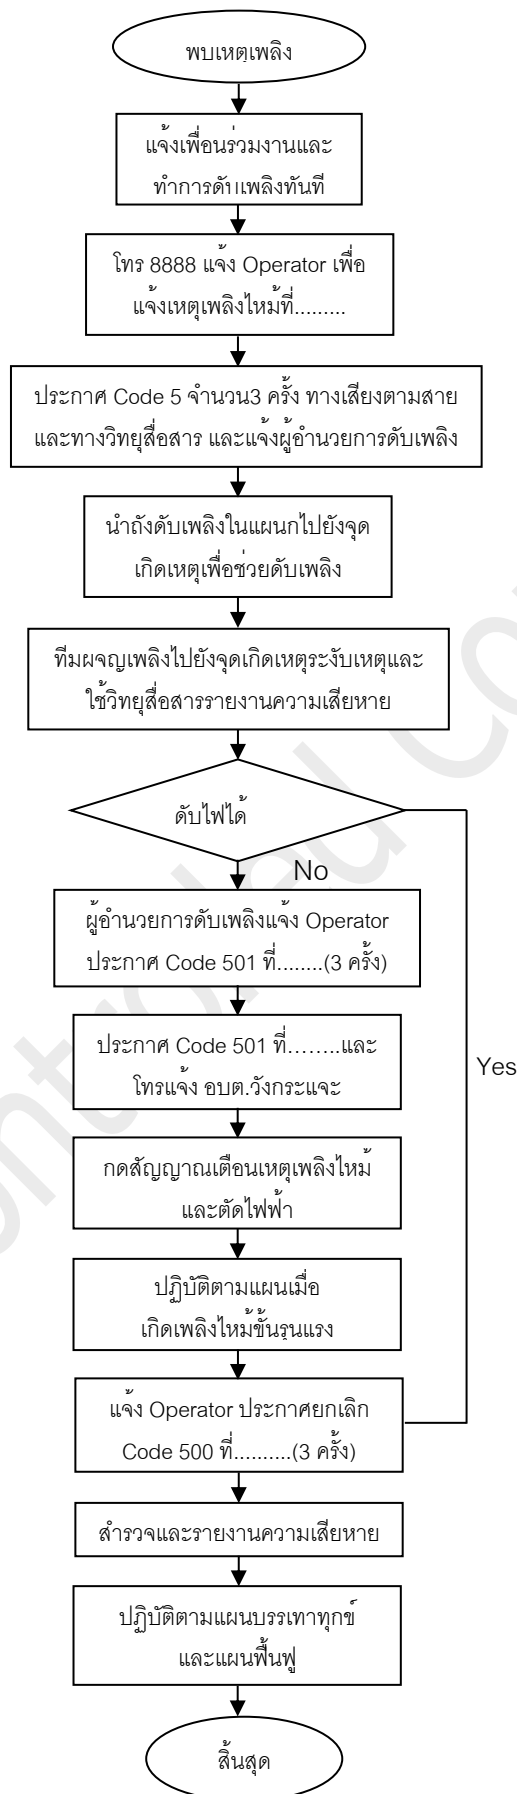

ภาคผนวกที่ 4.8

แผนฉุกเฉินก๊าซรั่วไหล

Document No :	PL-ENV-08	Revision :	00
Department :	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	Approve Date :	04/04/67
Document Type :	Policy (SP)	Standard :	
Category :	Safety Management		
Subject :	แผนฉุกเฉิน ก๊าซรั่วไหล		

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ครั้งที่แก้ไข	วันที่มีผลบังคับใช้ หลังการแก้ไข	รายละเอียดแก้ไข
00	04/04/67	ขึ้นเอกสารครั้งแรก

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้เกิดความปลอดภัย แก่ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของโรงพยาบาล
- 1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกรณีเกิดก๊าซรั่วไหล

2. ขอบเขต

กรณีมีก๊าซทุกชนิดที่มีการใช้ในโรงพยาบาลมีการรั่วไหล ตั้งแต่เล็กน้อย จนถึงรุนแรงมาก

3. นิยาม

Definition	Detail
CODE 5	รหัสประกาศแผนฉุกเฉินรองรับการเกิดอัคคีภัย
CODE 500	รหัสประกาศเพลิงสงบ หรือ ดับสนิทแล้ว
CODE 501	รหัสประกาศเพลิงไหม้ลุกลาม และอพยพหนีไฟ
จุดรวมพล	จุดที่ 1 สนามหญ้าหน้าพระพรหม จุดที่ 2 หลังอาคารผู้ป่วย (สำหรับผู้ป่วยที่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้)
MSDS (Material Safety Data Sheet)	เอกสารที่แสดงข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัวเกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับ	ผู้เกี่ยวข้อง	หน้าที่
1	ผู้อำนวยการ	ดำเนินการตาม CODE 5 กรณีสถานการณ์ประกาศใช้ CODE 5
2	ผู้ตรวจการ	รับเรื่องแจ้งเหตุการณ์ และประเมินสถานการณ์ ตัดสินใจร่วมกับทีม อำนวยการพบปะ CODE 5
3	ผู้พบเห็นเหตุการณ์	แจ้งช่างซ่อมบำรุง ปิดวาล์วก๊าซ
4	ช่างซ่อมบำรุง	ประเมินเหตุการณ์รายงานผู้ตรวจการ และ จป.วิชาชีพ ร่วมตัดสินใจ จัดการเหตุก๊าซรั่วไหล
5	คณะกรรมการ คปอ. และ ENV	ทบทวนเหตุการณ์ หาสาเหตุ วางแผนแก้ไข ป้องกัน
6	หน่วยงานอื่นๆ	ดำเนินการตาม CODE 5 กรณีสถานการณ์ประกาศใช้ CODE 5

5. ขั้นตอนการทำงาน

5.1. แก๊สที่มีใช้ในพื้นที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

5.1.1. Carbon Dioxide (คาร์บอนไดออกไซด์)

- ไม่จัดเป็นก๊าซอันตราย แต่ที่ความเข้มข้นสูงอาจทำให้ขาดอากาศหายใจ
- ไม่ติดไฟ แต่การสัมผัสกับไฟอาจทำให้ภาชนะบรรจุแตก รั่ว/ระเบิด
- สามารถใช้สารดับเพลิงดับได้ทุกประเภท กรณีที่ภาชนะบรรจุติดไฟ โดยจะต้องหยุดการไหลของก๊าซ ย้ายภาชนะบรรจุออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายหรือหล่อเย็นด้วยน้ำจากจุดป้องกันเหตุ

- กรณีที่มีแก๊สรั่วไหล ให้ออกจากพื้นที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ กำจัดแหล่งกำเนิดไฟ สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี

5.1.2. Helium (ฮีเลียม)

- ก๊าซเฉื่อยจัด อาจทำให้เกิดแผลไหม้หรือบาดเจ็บจากการสัมผัส
- ไม่จัดเป็นสารอันตราย แต่ที่ความเข้มข้นสูงอาจทำให้ขาดอากาศหายใจ
- ก๊าซไม่ติดไฟ แต่การสัมผัสกับไฟอาจทำให้ภาชนะบรรจุแตกร้าว/ระเบิด
- สามารถใช้สารดับเพลิงดับได้ทุกประเภท กรณีที่ภาชนะบรรจุติดไฟ โดยจะต้องหยุดการไหลของก๊าซ ย้ายภาชนะบรรจุออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายหรือหล่อเย็นด้วยน้ำจากจุดป้องกันเหตุ
- กรณีที่มีแก๊สรั่วไหล ให้ออกจากพื้นที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ กำจัดแหล่งกำเนิดไฟ สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี

5.1.3. LPG (แอลพีจี)

- ก๊าซไวไฟสูงมาก ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนและแหล่งกำเนิดประกายไฟ
- ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก (หากมีการกลืนกินเข้าไป) และระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ หรือทำให้วงซึมมีนงง และหมดสติที่ความเข้มข้นสูง
- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ให้ฉีดโฟมและสารดับเพลิงชนิดที่สามารถป้องกันการลุกไหม้และระเหย
- สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ : น้ำ
- ความเป็นอันตรายเฉพาะ : ของเหลวไวไฟสูง ไอระเหยที่หนักกว่าอากาศอาจเคลื่อนที่ไกลออกไปจากแหล่งกำเนิดประกายไฟและย้อนกลับมาติดไฟ อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้
- คำแนะนำสำหรับนักผจญเพลิง : อย่าฉีดน้ำลงไปบริเวณที่มีสารเคมีนองอยู่ แต่ให้ใช้ทรายหรือดินกลบ เพื่อป้องกันการไหลออกสู่แหล่งน้ำ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและ SCBA
- กรณีก๊าซรั่วไหล : ให้ปิดกั้นแหล่งจุดติดไฟ เปลวไฟ การสูบบุหรี่ในพื้นที่อันตราย, กันแยกพื้นที่อันตรายจนกระทั่งก๊าซสลายตัวหมด, ให้หยุดการรั่วไหลของแก๊ส และใช้น้ำฉีดเป็นฝอยเพื่อลดการแพร่กระจายของไอระเหย พร้อมสวมชุดป้องกันสารเคมีพร้อมหน้ากากป้องกัน เก็บสารที่หกใส่ภาชนะบรรจุ แล้วดูดซับสารที่เหลือด้วยทราย ดิน หรือสารเฉื่อย เก็บใส่ในภาชนะที่ปิดสนิทแล้วนำไปกำจัด ห้ามสัมผัสสารเคมี ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อลดไอระเหยของสาร และป้องกันไม่ให้สารไหลลงท่อระบายน้ำทิ้ง

5.1.4. Nitrogen (ไนโตรเจน)

- ไม่จัดเป็นก๊าซอันตราย แต่ที่ความเข้มข้นสูงอาจทำให้ขาดอากาศหายใจ และอาจจะระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน
- เป็นก๊าซไม่ติดไฟ แต่การสัมผัสกับไฟอาจทำให้ภาชนะบรรจุแตกร้าว/ระเบิด
- สามารถใช้สารดับเพลิงดับได้ทุกประเภท กรณีที่ภาชนะบรรจุติดไฟ โดยจะต้องหยุดการไหลของก๊าซ ย้ายภาชนะบรรจุออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายหรือหล่อเย็นด้วยน้ำจากจุดป้องกันเหตุ
- กรณีที่มีแก๊สรั่วไหล ให้ออกจากพื้นที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ กำจัดแหล่งกำเนิดไฟ สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี

5.1.5. Nitrous Oxide (ไนตรัส ออกไซด์)

- ก๊าซบรรจุภายใต้ความดัน อาจเกิดการระเบิดเมื่อได้รับความร้อน เป็นสารออกซิไดซ์ประเภท 1 อาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือทำให้เกิดการลุกไหม้รุนแรงขึ้น

- ที่ความเข้มข้นสูง : อาจทำให้เกิดการขาดอากาศหายใจ สูญเสียความรู้สึกตัวและความสามารถในการเคลื่อนไหว และที่ความเข้มข้นต่ำ : อาจเกิดอาการง่วงซึม มึนหัว ปวดหัว คลื่นไส้ และสูญเสียการเคลื่อนไหว
- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, ละอองน้ำ, โฟม การสัมผัสกับไฟอาจทำให้ภาชนะบรรจุแตกร้าว/ระเบิด ไฟรุนแรงขึ้น
- วิธีการดับเพลิง ให้หยุดการไหลของก๊าซ ย้ายภาชนะบรรจุออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายหรือหล่อเย็นด้วยน้ำจากจุดป้องกันเหตุ และนักผจญเพลิงต้องสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีประเภท 1 พร้อมด้วย SCBA เนื่องจากเมื่อเกิดการเผาไหม้จะเกิดควันพิษ
- กรณีที่มีแก๊สรั่วไหล ให้ออกจากพื้นที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ กำจัดแหล่งกำเนิดไฟ สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี

5.1.6. Oxygen (ออกซิเจน)

- เป็นก๊าซไม่ติดไฟ แต่สนับสนุนการเผาไหม้ การสัมผัสกับไฟอาจทำให้ภาชนะบรรจุแตกร้าว/ระเบิด จัดเป็นสารออกซิไดซ์ อาจทำให้เกิดการลุกไหม้รุนแรงขึ้น
- ที่ความเข้มข้นสูงอาจทำให้เกิดการขาดอากาศหายใจ อาการอาจรวมถึงการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวและรู้สึกตัว ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังบริเวณที่อากาศบริสุทธิ์ และสวมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จัดผู้ประสบภัยให้นอนในท่าที่ปลอดภัย พร้อมโทรเรียกแพทย์ และใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจถ้าหยุดหายใจ
- สามารถใช้สารดับเพลิงดับได้ทุกประเภท กรณีที่ภาชนะบรรจุติดไฟ โดยจะต้องหยุดการไหลของก๊าซ ย้ายภาชนะบรรจุออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายหรือหล่อเย็นด้วยน้ำจากจุดป้องกันเหตุ
- กรณีที่มีแก๊สรั่วไหล ให้ออกจากพื้นที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ กำจัดแหล่งกำเนิดไฟ สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี


5.2. แผนฉุกเฉินเมื่อมีแก๊สรั่วไหล

เหตุฉุกเฉิน	ขั้นตอน	ผู้ดำเนินการ
ขั้นต้น	1. ผู้พบเหตุปิดวาล์วแก๊สที่รั่วไหล (หากสามารถปิดได้) และต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น หน้ากากป้องกันทางเดินหายใจ ชุดกันสารเคมี หากเป็นแก๊สที่มีพิษเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ผู้พบเหตุ
	2. แจ้งหน่วยงานซ่อมบำรุงและจป.วิชาชีพ เพื่อดำเนินการจัดการแก๊สรั่วไหล ระบุชนิดของแก๊ส ปริมาณและตำแหน่งที่แก๊สรั่วไหล	ซ่อมบำรุง - 2750 จป.วิชาชีพ - 2953
	3. สำนวนทิศทางลม กั้นแยกพื้นที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่แก๊สรั่วไหล ระยะห่างอย่างน้อย 50-100 เมตร โดยรอบ และอพยพคนออกจากบริเวณที่เกิดเหตุและให้อยู่เหนือนลมอย่างน้อย 500 เมตร (พิจารณาจุดรวมพล)	เจ้าของพื้นที่, ซ่อมบำรุง, จป.วิชาชีพ, รปภ.
	4. ระบายอากาศภายในพื้นที่โดยการเปิดหน้าต่าง ประตู	
	5. สำนวนและหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟ กรณีเป็นแก๊สที่ติดไฟหรือไวไฟ	
ขั้นรุนแรงปานกลาง และรุนแรงมาก	6. ประเมินสถานการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถควบคุมได้ให้กีดกันสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ดำเนินการอพยพคนออกจากบริเวณที่เกิดเหตุและให้อยู่ที่จุดรวมพลตาม CODE 5 กรณีแก๊สรั่วไหลและติดไฟ โดยเฉพาะแก๊สไวไฟที่มีแรงดันอาจเกิดระเบิดและเกิดอันตรายกับคนที่อยู่ใกล้เคียง	ดำเนินการตาม CODE 5

	7. ดำเนินการดับไฟก่อนแล้ว ปิดวาล์ว เพื่อป้องกันการติดไฟซ้ำ	ทีมผจญเพลิง
	8. ประเมินสถานการณ์ หากไม่สามารถควบคุมได้ให้ติดต่อหน่วยงานภายนอก เพื่อขอความช่วยเหลือ ตามแผน CODE 5	ทีมผจญเพลิง
	9. ขอความช่วยเหลือจากภายนอก	Supervisor, Operator
	10. เมื่อเหตุฉุกเฉินเข้าสู่สภาวะปกติ ให้ประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน CODE 500	ผอ.ดับเพลิง
	11. ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุและกำหนดมาตรการแก้ไข ป้องกันเหตุฉุกเฉิน และจัดทำรายงานสรุป	จป.ว., เจ้าของพื้นที่, ทีมความปลอดภัย

6. แผนปฏิบัติงาน

แผนฉุกเฉินก๊าซรั่วไหล

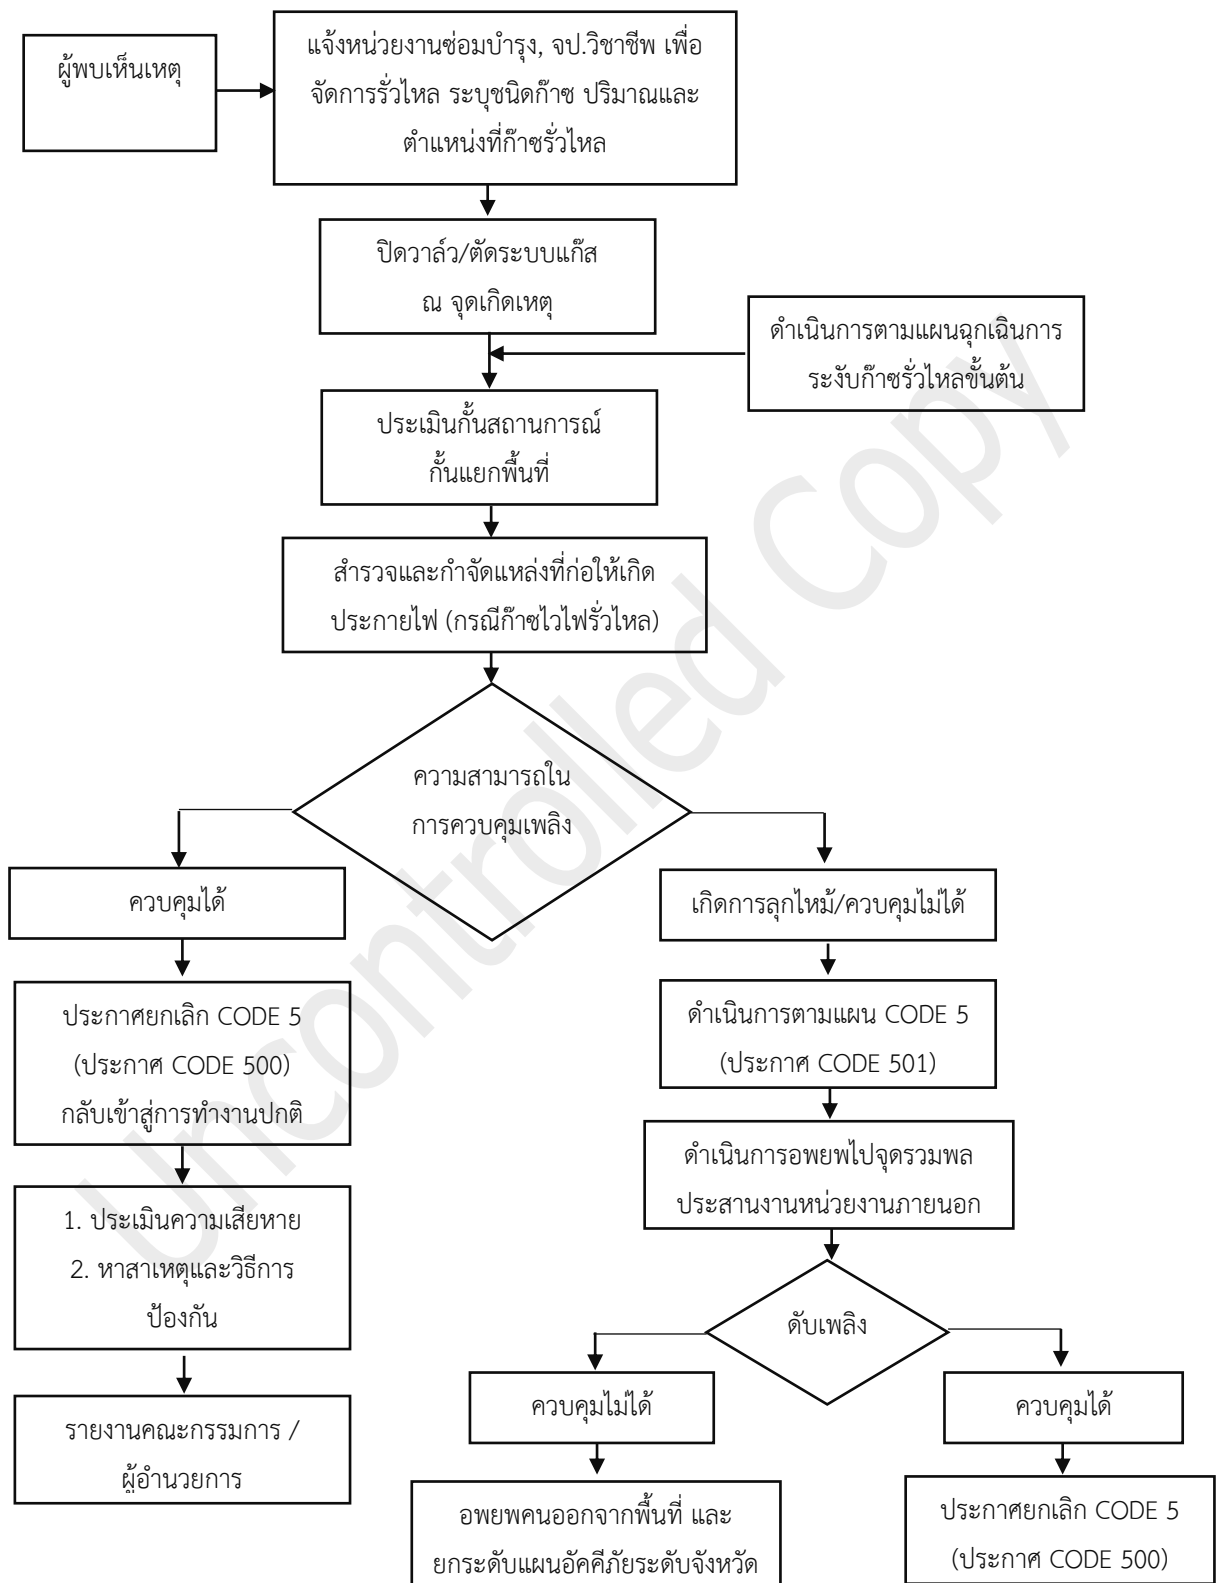

7. ข้อควรระวัง/ข้อแนะนำ

-

8. การเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติ

8.1 ซ่อมแผนฉุกเฉินแก๊สรั่วไหลปีละ 1 ครั้ง

9. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

9.1 ซ่อมแผนฉุกเฉินแก๊สรั่วไหลปีละ 1 ครั้ง

10. เอกสารอ้างอิง

10.1 SP-ENV-05 CODE 5

10.2 MSDS Nitrogen Gas

10.3 MSDS LPG Gas

10.4 MSDS Nitrous Oxide Gas

10.5 MSDS Carbon Dioxide Gas

10.6 MSDS Helium Gas

10.7 MSDS Oxygen Gas

10.2 MSDS Nitrogen Gas

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- ชื่อผลิตภัณฑ์ : Nitrogen (ไนโตรเจน)
- CAS registry number (Chemical Abstract Services): 7727-37-9
- ประโยชน์ : สำหรับแก๊สทางการแพทย์
- ชื่อ - ที่อยู่ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 อาคารบางนาทาวเวอร์ 2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์(66) 2338-6100 โทรสาร (66) 2312-0126 สายด่วน 1384

ข้อมูลความเป็นอันตราย

- ไม่เป็นสารอันตรายต่อร่างกาย
- แก๊สบรรจุภายใต้ความดัน อาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน
- ที่ความเข้มข้นสูง อาจทำให้ขาดอากาศหายใจ

มาตรการปฐมพยาบาล

- การหายใจเข้าไป : เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่อากาศบริสุทธิ์และจัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่ผ่อนคลาย พร้อมโทรเรียกแพทย์ฉุกเฉิน ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจที่ความเข้มข้นสูงอาจทำให้เกิดการขาดอากาศหายใจ
- การสัมผัสผิวหนัง/ดวงตา : ไม่มีความอันตรายที่เกิดจากแก๊สไนโตรเจน
- การกลืนกิน : โอกาสในการสัมผัสด้วยการกินเป็นไปได้้นย่นมาก

มาตรการผจญเพลิง

- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : สามารถใช้สารดับเพลิงได้ทุกประเภท
- ความเป็นอันตรายเฉพาะ : ไม่ติดไฟ แต่การสัมผัสกับไฟอาจทำให้ภาชนะบรรจุแตกร้าว/ระเบิด
- อันตรายจากการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์ : ไม่มี
- วิธีการเฉพาะ : หยุดการไหลของแก๊ส ย้ายภาชนะบรรจุออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายหรือหล่อเย็นด้วยน้ำจากจุดป้องกันเหตุ
- อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : อุปกรณ์ผจญเพลิงทั่วไปและSCBA

มาตรการการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสาร

- ข้อควรระวังส่วนบุคคล : ออกจากพื้นที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ กำจัดแหล่งกำเนิดไฟ สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี
- ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : พยายามหยุดการรั่วไหล
- วิธีการทำความสะอาด : ระบายอากาศในพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่ไม่ให้มีแหล่งกำเนิดไฟจนกว่าของเหลวที่รั่วไหลจะระเหยหมด และตรวจสอบไม่ให้มีน้ำแข็งค้างอยู่ในพื้นที่

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

- ชุดป้องกันสารเคมี หรือ เสื้อคลุมในห้องปฏิบัติการ (Lab coat)
- รองเท้าบูท หรือ ถุงหุ้มรองเท้า (Shoes cover)
- ถุงมือ (Nitrile glove)
- แว่นตากันกระเด็น (Safety goggles)
- หน้ากาก (Surgical mask)

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

- ลักษณะทั่วไป : แก๊สไม่มีสี
- กลิ่น : ไม่มีกลิ่น
- จุดหลอมเหลว : -210 องศาเซลเซียส
- จุดเดือด : -193 องศาเซลเซียส
- จุดวาบไฟ : ไม่ติดไฟ
- อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ : ไม่ระบุ

10.3 MSDS LPG Gas

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- ชื่อผลิตภัณฑ์ : LPG (แอลพีจี)
- CAS registry number (Chemical Abstract Services): 68746-85-7
- ประโยชน์ : สำหรับประกอบอาหารและแผนกซักรีด
- ชื่อ - ที่อยู่ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท พีทีที ซีจี จำกัด

ข้อมูลความเป็นอันตราย

- ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูงมาก
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนและแหล่งกำเนิดประกายไฟ
- เสี่ยงชีวิตถ้ากลืนกินเข้าไป
- ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก (หากมีการกลืนกินเข้าไป)
- อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ หรือทำให้ดวงซึม มึนงง และหมดสติที่ความเข้มข้นสูง

มาตรการปฐมพยาบาล

- การหายใจเข้าไป : เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด คลายเสื้อผ้าให้หลวม ถ้าหยุดหายใจให้รีบผายปอดและให้ออกซิเจน ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกรู้ตัวห้ามให้น้ำหรือสารใดๆทางปากเด็ดขาด
- การสัมผัสทางผิวหนัง/ดวงตา : ย้ายผู้ป่วยไปในที่ที่ไม่มีควันและเปลวไฟ ถอดเสื้อผ้า เครื่องประดับที่สัมผัสกับสารออกให้หมด ล้างด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังในสภาวะของเหลวอาจทำให้เนื้อเยื่อตายเนื่องจากได้รับความเย็นจัด รักษาบริเวณที่บาดเจ็บด้วยการประคบให้อุ่นหรือจุ่มล้างด้วยน้ำอุ่นและรีบนำส่งแพทย์
- การกลืนกิน : บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ทันที

มาตรการผจญเพลิง

- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ให้ฉีดโฟมและสารดับเพลิงชนิดที่สามารถป้องกันการลุกไหม้และระเหย
- สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ : น้ำ
- ความเป็นอันตรายเฉพาะ : ของเหลวไวไฟสูง ไอระเหยที่หนักกว่าอากาศอาจเคลื่อนที่ไกลออกไปจากแหล่งกำเนิดประกายไฟและย้อนกลับมาติดไฟ อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้
- คำแนะนำสำหรับนักผจญเพลิง : อย่าฉีดน้ำลงไปบริเวณที่มีสารเคมีนองอยู่ แต่ให้ใช้ทรายหรือดินกลบ เพื่อป้องกันการไหลออกสู่แหล่งน้ำ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและ SCBA

มาตรการการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสาร

- กรณีหกรั่วไหลมาก : ให้ปิดกั้นแหล่งจุดติดไฟ เปลวไฟ การสูบบุหรี่ในพื้นที่อันตราย, กันแยกพื้นที่อันตรายจนกระทั่งก๊าซสลายตัวหมด, ให้หยุดการรั่วไหลของแก๊ส และใช้น้ำฉีดเป็นฝอยเพื่อลดการแพร่กระจายของไอระเหย
- กรณีหกรั่วไหลน้อย : สวมชุดป้องกันสารเคมีพร้อมหน้ากากป้องกัน เก็บสารที่หกใส่ภาชนะบรรจุ แล้วดูดซับสารที่เหลือด้วยทราย ดิน หรือสารเฉื่อยเก็บใส่ในภาชนะที่ปิดสนิทแล้วนำไปกำจัด ห้ามสัมผัสสารเคมี ชี้น้ำเป็นละอองฝอยเพื่อลดไอระเหยของสาร
- ป้องกันไม่ให้สารไหลลงท่อระบายน้ำทิ้ง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

- ชุดป้องกันสารเคมี หรือ เสื้อคลุมในห้องปฏิบัติการ (Lab coat)
- รองเท้าบูท หรือ ถุงหุ้มรองเท้า (Shoes cover)
- ถุงมือ (Nitrile glove)
- แว่นตากันกระเด็น (Safety goggles)
- หน้ากาก (Surgical mask)
- อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

- ลักษณะทั่วไป : ก๊าซไม่มีสี
- กลิ่น : คล้ายแก๊สธัน
- จุดหลอมเหลว : -188 องศาเซลเซียส
- จุดเดือด : ไม่ระบุ
- เวลาในการติดไฟ : 123 วินาที อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ : ไม่ระบุ

10.4 MSDS Nitrous Oxide Gas

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- ชื่อผลิตภัณฑ์ : Nitrous Oxide (ไนโตรัส ออกไซด์)
- CAS registry number (Chemical Abstract Services): 10024-97-2
- ประโยชน์ : สำหรับดมยาสลบแก่ผู้ป่วย
- ชื่อ - ที่อยู่ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 อาคารบางนาทาวเวอร์ 2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์(66) 2338-6100 โทรสาร (66) 2312-0126 สายด่วน 1384

ข้อมูลความเป็นอันตราย

- ก๊าซบรรจุกายใต้ความดัน อาจเกิดการระเบิดเมื่อได้รับความร้อน
- สารออกซิไดซ์ประเภท 1 อาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือทำให้เกิดการลุกไหม้รุนแรงขึ้น
- ที่ความเข้มข้นสูง : อาจทำให้เกิดการขาดอากาศหายใจ สูญเสียความรู้สึกตัวและความสามารถในการเคลื่อนไหว
- ที่ความเข้มข้นต่ำ : อาจเกิดอาการง่วงซึม มึนหัว ปวดหัว คลื่นไส้ และสูญเสียการเคลื่อนไหว

มาตรการปฐมพยาบาล

- การหายใจเข้าไป : เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่อากาศบริสุทธิ์และสวมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าผอนคลาย พร้อมโทรเรียกแพทย์
- การสัมผัสทางผิวหนัง/ดวงตา : ไม่มีความเป็นอันตราย
- การกลืนกิน : โอกาสในการสัมผัสด้วยการกินเป็นไปได้้น้อยมาก

มาตรการฉุกเฉิน

- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, ละอองน้ำ, โฟม
- ความเป็นอันตรายเฉพาะ : การสัมผัสกับไฟอาจทำให้ภาชนะบรรจุแตกร้าว/ระเบิด ไฟรุนแรงขึ้น
- อันตรายจากการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์ : เกิดควันพิษ ไนโตรเจน ไดออกไซด์, ไนตริก ออกไซด์
- วิธีการเฉพาะ : หยุดการไหลของก๊าซ ย้ายภาชนะบรรจุออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายหรือหล่อเย็นด้วยน้ำจากจุดป้องกันเหตุ
- อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักฉุกเฉิน : ชุดป้องกันสารเคมีประเภท 1 พร้อมด้วย SCBA

มาตรการการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสาร

- ข้อควรระวังส่วนบุคคล : ตรวจสอบให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ สวมเครื่องช่วยหายใจแบบครบชุดเมื่อเข้าสู่พื้นที่รั่วไหล เว้นแต่พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัย กำจัดแหล่งกำเนิดไฟ สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีและอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจด้วยหน้ากากแบบเต็ม
- ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : พยายามหยุดการรั่วไหลทันที ป้องกันสารเคมีเข้าสู่ระบบน้ำเสีย
- วิธีการทำความสะอาด : ระบายอากาศในพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่ไม่ให้มีแหล่งกำเนิดไฟจนกว่าของเหลวที่รั่วไหลจะระเหยหมด และตรวจสอบไม่ให้มีน้ำแข็งแข็งภายในพื้นที่

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

- ชุดป้องกันสารเคมี หรือ เสื้อคลุมในห้องปฏิบัติการ (Lab coat)
- รองเท้าบูท หรือ ถุงหุ้มรองเท้า (Shoes cover)
- ถุงมือ (Nitrile glove)
- แว่นตากันกระเด็น (Safety goggles)
- หน้ากาก (Surgical mask)

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

- ลักษณะทั่วไป : ก๊าซไม่มีสี
- กลิ่น : กลิ่นค่อนข้างหวาน คุณสมบัติการเตือนต่ำที่ความเข้มข้นสูง
- จุดหลอมเหลว : -90.81 องศาเซลเซียส
- จุดเดือด : -88.5 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ : ไม่ระบุ
- คุณสมบัติการระเบิด : ไม่ระเบิด

10.5 MSDS Carbon Dioxide Gas

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- ชื่อผลิตภัณฑ์ : Carbon Dioxide (คาร์บอนไดออกไซด์)
- CAS registry number (Chemical Abstract Services): 204-696-9
- ประโยชน์ : ใช้สำหรับดมยาสลบผู้ป่วย
- ชื่อ - ที่อยู่ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 อาคารบางนาทาวเวอร์ 2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์(66) 2338-6100 โทรสาร (66) 2312-0126 สายด่วน 1384

ข้อมูลความเป็นอันตราย

- ก๊าซภายใต้ความดัน - ก๊าซเย็นจัด อาจทำให้เกิดแผลไหม้หรือบาดเจ็บจากการสัมผัส
- ไม่จัดเป็นสารอันตราย แต่ที่ความเข้มข้นสูงอาจทำให้ขาดอากาศหายใจ

มาตรการปฐมพยาบาล

- การหายใจเข้าไป : ที่ความเข้มข้นสูงอาจทำให้เกิดการขาดอากาศหายใจ อาการอาจรวมถึงการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว และรู้สึกตัว ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังบริเวณที่อากาศบริสุทธิ์ และสวมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จัดผู้ประสบภัยให้นอนในท่าที่ปลอดภัย พร้อมโทรเรียกแพทย์ และใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจถ้าหดยุติหายใจ
- การสัมผัสทางผิวหนัง/ดวงตา : ให้ล้างตาด้วยน้ำไหลผ่านทันทีอย่างน้อย 15 นาที ในกรณีที่เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด ให้สเปรย์ด้วยน้ำอย่างน้อย 15 นาที ใช้ผ้าพันแผล และขอรับการช่วยเหลือทางการแพทย์
- การกลืนกิน : โอกาสในการสัมผัสด้วยการกินเป็นไปได้้น้อยมาก

มาตรการฉุกเฉิน

- ความเป็นอันตรายเฉพาะ : ไม่ติดไฟ แต่การสัมผัสกับไฟอาจทำให้ภาชนะบรรจุแตกร้าว/ระเบิด
- อันตรายจากการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์ : ไม่มี
- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : สามารถใช้สารดับเพลิงได้ทุกประเภท
- วิธีการเฉพาะ : หยุดการไหลของก๊าซ ย้ายภาชนะบรรจุออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายหรือหล่อเย็นด้วยน้ำจากจุดป้องกันเหตุ
- อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักฉุกเฉิน : ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ

มาตรการการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสาร

- ข้อควรระวังส่วนบุคคล : ออกจากพื้นที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ กำจัดแหล่งกำเนิดไฟ สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี
- ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันสารเคมีเข้าสู่ระบบน้ำเสีย พยายามหยุดการรั่วไหลทันที
- วิธีการทำความสะอาด : ระบายอากาศในพื้นที่

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

- ชุดป้องกันสารเคมี หรือ เสื้อคลุมในห้องปฏิบัติการ (Lab coat)
- รองเท้าบูท หรือ ถุงหุ้มรองเท้า (Shoes cover)
- ถุงมือ (Nitrite glove)
- แว่นตากันกระเด็น (Safety goggles)
- หน้ากาก (Surgical mask)

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

- ลักษณะทั่วไป : ของเหลวไม่มีสี
- กลิ่น : ไม่มีกลิ่น
- น้ำหนักโมเลกุล : 44 กรัม/โมล
- จุดหลอมเหลว : -56.6 องศาเซลเซียส
- จุดระเหิด : -78.5 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ : ไม่ติดไฟ

10.6 MSDS Helium Gas

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- ชื่อผลิตภัณฑ์ : Helium (ฮีเลียม)
- CAS registry number (Chemical Abstract Services): 7440-59-7
- ประโยชน์ : สำหรับห้อง MRI ทางกายภาพ
- ชื่อ - ที่อยู่ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 อาคารบางนาทาวเวอร์ 2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์(66) 2338-6100 โทรสาร (66) 2312-0126 สายด่วน 1384

ข้อมูลความเป็นอันตราย

- ก๊าซภายใต้ความดัน - ก๊าซเย็นจัด อาจทำให้เกิดแผลไหม้หรือบาดเจ็บจากการสัมผัส
- ไม่จัดเป็นสารอันตราย แต่ที่ความเข้มข้นสูงอาจทำให้ขาดอากาศหายใจ

มาตรการปฐมพยาบาล

- การหายใจเข้าไป : ที่ความเข้มข้นสูงอาจทำให้เกิดการขาดอากาศหายใจ อาการอาจรวมถึงการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว และรู้สึกตัว ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังบริเวณที่อากาศบริสุทธิ์ และสวมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จัดผู้ประสบภัยให้นอนในท่าที่ปลอดภัย พร้อมโทรเรียกแพทย์ และใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจถ้าหยุดหายใจ
- การสัมผัสทางผิวหนัง/ดวงตา : ให้ล้างตาด้วยน้ำไหลผ่านทันทีอย่างน้อย 15 นาที ในกรณีที่เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด ให้สเปรย์ด้วยน้ำอย่างน้อย 15 นาที ใช้ผ้าพันแผล และขอรับการช่วยเหลือทางการแพทย์
- การกลืนกิน : โอกาสในการสัมผัสด้วยการกินเป็นไปได้้น้อยมาก

มาตรการผจญเพลิง

- ความเป็นอันตรายเฉพาะ : ไม่ติดไฟ แต่การสัมผัสกับไฟอาจทำให้ภาชนะบรรจุแตกร้าว/ระเบิด
- อันตรายจากการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์ : ไม่มี
- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : สามารถใช้สารดับเพลิงได้ทุกประเภท
- วิธีการเฉพาะ : หยุดการไหลของก๊าซ ย้ายภาชนะบรรจุออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายหรือหล่อเย็นด้วยน้ำจากจุดป้องกันเหตุ
- อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ

มาตรการการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสาร

- ข้อควรระวังส่วนบุคคล : ออกจากพื้นที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ กำจัดแหล่งกำเนิดไฟ สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี
- ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันสารเคมีเข้าสู่ระบบน้ำเสีย พยายามหยุดการรั่วไหลทันที
- วิธีการทำความสะอาด : ระบายอากาศในพื้นที่

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

- ชุดป้องกันสารเคมี หรือ เสื้อคลุมในห้องปฏิบัติการ (Lab coat)
- รองเท้าบูท หรือ ถุงหุ้มรองเท้า (Shoes cover)
- ถุงมือ (Nitrite glove)
- แว่นตากันกระเด็น (Safety goggles)
- หน้ากาก (Surgical mask)

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

- ลักษณะทั่วไป : ของเหลวไม่มีสี
- กลิ่น : ไม่มีกลิ่น
- น้ำหนักโมเลกุล : 4 กรัม/โมล
- จุดเดือด : -268 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ : ไม่ติดไฟ

10.7 MSDS Oxygen Gas

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- ชื่อผลิตภัณฑ์ : Oxygen (ออกซิเจน)
- CAS registry number (Chemical Abstract Services): 7782-44-7
- ประโยชน์ : สำหรับให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย
- ชื่อ - ที่อยู่ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 อาคารบางนาทาวเวอร์ 2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์(66) 2338-6100 โทรสาร (66) 2312-0126 สายด่วน 1384

ข้อมูลความเป็นอันตราย

- ก๊าซอันตราย, อัดแรงดัน สารที่เดิมออกซิเจน
- สารออกซิไดซ์ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือทำให้เกิดการลุกไหม้รุนแรงขึ้น

มาตรการปฐมพยาบาล

- การหายใจเข้าไป : ที่ความเข้มข้นสูงอาจทำให้เกิดการขาดอากาศหายใจ อาการอาจรวมถึงการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว และรู้สึกตัว ผู้ประสบภัยอาจไม่ระวังการขาดอากาศหายใจ ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังบริเวณที่อากาศบริสุทธิ์ และสวมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จัดผู้ประสบภัยให้นอนในท่าที่ปลอดภัย พร้อมโทรเรียกแพทย์ และใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจถ้าหยุดหายใจ
- การสัมผัสทางผิวหนัง/ดวงตา : ให้ล้างตาด้วยน้ำไหลผ่านทันทีอย่างน้อย 15 นาที ในกรณีที่เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด ให้สเปรย์ด้วยน้ำอย่างน้อย 15 นาที ใช้ผ้าพันแผล และขอรับการช่วยเหลือทางการแพทย์
- การกลืนกิน : โอกาสในการสัมผัสด้วยการกินเป็นไปได้้น้อยมาก

มาตรการฉุกเฉิน

- ความเป็นอันตรายเฉพาะ : ไม่ติดไฟ แต่สนับสนุนการเผาไหม้ การสัมผัสกับไฟอาจทำให้ภาชนะบรรจุแตกร้าว/ระเบิด
- อันตรายจากการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์ : ไม่มี
- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : สามารถใช้สารดับเพลิงได้ทุกประเภท
- วิธีการเฉพาะ : หยุดการไหลของก๊าซ ย้ายภาชนะบรรจุออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายหรือหล่อเย็นด้วยน้ำจากจุดป้องกันเหตุ
- อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ไม่มี

มาตรการการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสาร

- ข้อควรระวังส่วนบุคคล : ออกจากพื้นที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ กำจัดแหล่งกำเนิดไฟ สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี
- ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันสารเคมีเข้าสู่ระบบน้ำเสีย พยายามหยุดการรั่วไหลทันที
- วิธีการทำความสะอาด : ระบายอากาศในพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่ไม่ให้มีแหล่งกำเนิดไฟจนกว่าของเหลวที่รั่วไหลจะระเหยหมด และตรวจสอบไม่ให้มีน้ำแข็งค้างภายในพื้นที่

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

- ชุดป้องกันสารเคมี หรือ เสื้อคลุมในห้องปฏิบัติการ (Lab coat)
- รองเท้าบูท หรือ ถุงหุ้มรองเท้า (Shoes cover)
- ถุงมือ (Nitrile glove)
- แว่นตากันกระเด็น (Safety goggles)
- หน้ากาก (Surgical mask)

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

- ลักษณะทั่วไป : ของเหลวสีฟ้า
- กลิ่น : ไม่มีกลิ่น
- น้ำหนักโมเลกุล : 32 กรัม/โมล
- จุดหลอมเหลว : -219 องศาเซลเซียส
- จุดเดือด : -183 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ : ไม่ระบุ

ภาคผนวกที่ 4.9

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งมลพิษ (แบบทส.1)

	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งมลพิษ (มกราคม)																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)		ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(เชื้อ/ปริมาณ)(ลิตร)คลอรีนน้ำ10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
							ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตัว(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1 ม.ค. 69	3635	71	104	83.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ	
2 ม.ค. 69	3707	72	96	76.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร	
3 ม.ค. 69	3783	76	105	84	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัษพล	
4 ม.ค. 69	3865	82	64	51.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์	
5 ม.ค. 69	3936	71	103	82.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ	
6 ม.ค. 69	4008	72	117	93.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร	
7 ม.ค. 69	4084	76	128	102.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัษพล	
8 ม.ค. 69	4170	86	117	93.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์	
9 ม.ค. 69	4241	71	105	84	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์	
10 ม.ค. 69	4314	73	124	99.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ	
11 ม.ค. 69	4386	72	101	80.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร	
12 ม.ค. 69	4474	88	125	100	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัษพล	
13 ม.ค. 69	4547	73	135	108	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์	
14 ม.ค. 69	4611	64	127	101.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์	
15 ม.ค. 69	4694	83	134	107.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ	
16 ม.ค. 69	4778	84	130	104	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร	
17 ม.ค. 69	4858	80	138	110.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัษพล	
18 ม.ค. 69	4924	66	114	91.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์	
19 ม.ค. 69	4999	75	130	104	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์	
20 ม.ค. 69	5087	88	131	104.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ	
21 ม.ค. 69	5164	77	125	100	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร	
22 ม.ค. 69	5230	66	121	96.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัษพล	
23 ม.ค. 69	5313	83	141	112.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์	
24 ม.ค. 69	5384	71	130	104	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์	
25 ม.ค. 69	5466	82	151	120.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ	
26 ม.ค. 69	5541	75	181	144.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร	
27 ม.ค. 69	5621	80	154	123.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัษพล	
28 ม.ค. 69	5707	86	171	136.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์	
29 ม.ค. 69	5794	87	139	111.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์	

	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งมลพิษ (มกราคม)																	
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)		ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(เชื้อ/ปริมาณ)(ลิตร) <u>คลอรีนน้ำ10%</u>	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
							ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)					
30 ม.ค. 69	5854	60	169	135.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วิรุฑธ		
31 ม.ค. 69	5931	77	175	140	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร		
		-5854																
Total		2290	3810	3048	0	620												

	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งมลพิษ (กรุงเทพมหานคร)															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)		ปริมาณน้ำใช้ใน ทุกกิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ(ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบบำบัด น้ำเสีย(ลบ.ม)	การระบายน้ำที่ จากระบบบำบัด น้ำเสีย(ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้(เชื้อ/ ปริมาณ)(ลิตร) ลดอัตราน้ำ10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้น จากระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
							ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ น้ำ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวนผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวนผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ก.พ. 69	6020	89	151	120.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัซพล
2 ก.พ. 69	6091	71	131	104.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
3 ก.พ. 69	6174	83	120	96	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
4 ก.พ. 69	6240	66	211	168.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
5 ก.พ. 69	6324	84	134	107.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
6 ก.พ. 69	6412	88	163	130.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัซพล
7 ก.พ. 69	6473	61	125	100	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
8 ก.พ. 69	6541	68	110	88	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
9 ก.พ. 69	6632	91	117	93.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
10 ก.พ. 69	6709	77	153	122.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
11 ก.พ. 69	6784	75	137	109.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัซพล
12 ก.พ. 69	6856	72	133	106.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
13 ก.พ. 69	6941	85	128	102.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
14 ก.พ. 69	7016	75	137	109.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
15 ก.พ. 69	7088	72	124	99.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
16 ก.พ. 69	7167	79	127	101.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัซพล
17 ก.พ. 69	7248	81	108	86.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
18 ก.พ. 69	7318	70	120	96	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
19 ก.พ. 69	7395	77	126	100.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
20 ก.พ. 69	7470	75	148	118.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
21 ก.พ. 69	7558	88	129	103.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัซพล
22 ก.พ. 69	7631	73	128	102.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
23 ก.พ. 69	7714	83	113	90.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
24 ก.พ. 69	7775	61	136	108.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
25 ก.พ. 69	7862	87	124	99.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
26 ก.พ. 69	7937	75	128	102.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัซพล
27 ก.พ. 69	8010	73	121	96.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
28 ก.พ. 69	8102	92	123	98.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
		-8102														
Total		2171	3705	2964	0	560										

	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งมลพิษ (มีนาคม)															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)		ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตร)ตลอดรันทันวัน%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
							ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)			
28 ก.พ. 69	8102	8102	123	98.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
1 มี.ค. 69	8171	69	124	99.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
2 มี.ค. 69	8244	73	109	87.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
3 มี.ค. 69	8317	73	128	102.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัตรพล
4 มี.ค. 69	8391	74	121	96.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
5 มี.ค. 69	8475	84	130	104	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
6 มี.ค. 69	8550	75	153	122.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
7 มี.ค. 69	8625	75	130	104	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
8 มี.ค. 69	8697	72	110	88	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
9 มี.ค. 69	8778	81	129	103.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
10 มี.ค. 69	8855	77	149	119.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
11 มี.ค. 69	8931	76	146	116.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
12 มี.ค. 69	9006	75	146	116.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัตรพล
13 มี.ค. 69	9090	84	119	95.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
14 มี.ค. 69	9168	78	160	128	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
15 มี.ค. 69	9237	69	94	75.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
16 มี.ค. 69	9309	72	129	103.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
17 มี.ค. 69	9386	77	128	102.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัตรพล
18 มี.ค. 69	9471	85	130	104	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
19 มี.ค. 69	9532	61	120	96	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
20 มี.ค. 69	9532	0	149	119.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
21 มี.ค. 69	9613	81	138	110.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
22 มี.ค. 69	9697	84	113	90.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัตรพล
23 มี.ค. 69	9771	74	130	104	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
24 มี.ค. 69	9847	76	130	104	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
25 มี.ค. 69	9917	70	104	83.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
26 มี.ค. 69	10006	89	130	104	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
27 มี.ค. 69	10083	77	158	126.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัตรพล
28 มี.ค. 69	10153	70	107	85.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์

	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งมลพิษ (มีนาคม)															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)		ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(เชื้อ/ปริมาณ)(ลิตร)คลอรีนน้ำ10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
							ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำคอก(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
29 มี.ค. 69	10220	67	100	80	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุรินทร์
30 มี.ค. 69	10314	94	144	115.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
31 มี.ค. 69	10392	78	145	116	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
		-10314														
Total		2212	3858	3086.4	0											

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งมลพิษ (เมษายน)															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)		ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ(ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบบำบัด น้ำเสีย(ลบ.ม)	การระบายน้ำทั้ง จากระบบบำบัด น้ำเสีย(ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ)(ลิตร) คลอรีนน้ำ10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้น จากระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
							ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ น้ำ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวนผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 เม.ย. 69	10464	72	107	85.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัซพล
2 เม.ย. 69	10538	74	104	83.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
3 เม.ย. 69	10619	81	93	74.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
4 เม.ย. 69	10694	75	87	69.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
5 เม.ย. 69	10764	70	83	66.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
6 เม.ย. 69	10842	78	104	83.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัซพล
7 เม.ย. 69	10928	86	77	61.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
8 เม.ย. 69	10997	69	80	64	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
9 เม.ย. 69	11072	75	107	85.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
10 เม.ย. 69	11141	69	105	84	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
11 เม.ย. 69	11209	68	106	84.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัซพล
12 เม.ย. 69	11302	93	72	57.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
13 เม.ย. 69	11375	73	87	69.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
14 เม.ย. 69	11450	75	106	84.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
15 เม.ย. 69	11524	74	88	70.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
16 เม.ย. 69	11600	76	107	85.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัซพล
17 เม.ย. 69	11681	81	111	88.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
18 เม.ย. 69	11784	103	72	57.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
19 เม.ย. 69	11838	54	102	81.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
20 เม.ย. 69	11894	56	104	83.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
21 เม.ย. 69	11986	92	107	85.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัซพล
22 เม.ย. 69	12058	72	102	81.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
23 เม.ย. 69	12121	63	69	55.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
24 เม.ย. 69	12214	93	93	74.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
25 เม.ย. 69	12289	75	106	84.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
26 เม.ย. 69	12363	74	104	83.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉัซพล
27 เม.ย. 69	12446	83	104	83.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
28 เม.ย. 69	12502	56	96	76.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์

	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งมลพิษ (เมษายน)																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)		ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(เชื้อ/ปริมาณ)(ลิตร) คลอรีนน้ำ10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
							ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำคอกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
29 เม.ย. 69	12589	87	104	83.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ	
30 เม.ย. 69	12660	71	67	53.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร	
		-12660															
Total		2268	2854	2283.2	0												

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งมลพิษ (5)															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)		ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ(ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบบำบัด น้ำเสีย(ลบ.ม)	การระบายน้ำทั้ง จากระบบบำบัด น้ำเสีย(ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้(เชื้อ/ ปริมาณ)(ลิตร) กลอรีนน้ำ10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้น จากระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
							ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ น้ำ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวนผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 พ.ค. 69	12743	83	104	83.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		นัชพล
2 พ.ค. 69	12817	74	103	82.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
3 พ.ค. 69	12875	58	53	42.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
4 พ.ค. 69	12960	85	102	81.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
5 พ.ค. 69	13047	87	106	84.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
6 พ.ค. 69	13110	63	104	83.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		นัชพล
7 พ.ค. 69	13191	81	54	43.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
8 พ.ค. 69	13279	88	90	72	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
9 พ.ค. 69	13344	65	67	53.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
10 พ.ค. 69	13416	72	69	55.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
11 พ.ค. 69	13492	76	107	85.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		นัชพล
12 พ.ค. 69	13561	69	85	68	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
13 พ.ค. 69	13639	78	103	82.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
14 พ.ค. 69	13714	75	103	82.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
15 พ.ค. 69	13792	78	104	83.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
16 พ.ค. 69	13864	72	96	76.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		นัชพล
17 พ.ค. 69	13945	81	64	51.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
18 พ.ค. 69	14015	70	104	83.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
19 พ.ค. 69	14086	71	98	78.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
20 พ.ค. 69	14161	75	103	82.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
21 พ.ค. 69	14233	72	104	83.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		นัชพล
22 พ.ค. 69	14322	89	107	85.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
23 พ.ค. 69	14391	69	105	84	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
24 พ.ค. 69	14465	74	74	59.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
25 พ.ค. 69	14555	90	90	72	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
26 พ.ค. 69	14628	73	103	82.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		นัชพล
27 พ.ค. 69	14700	72	109	87.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งมลพิษ (5)															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)		ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ(ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบบำบัด น้ำเสีย(ลบ.ม)	การระบายน้ำที่ จากระบบบำบัด น้ำเสีย(ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้(เชื้อ/ ปริมาณ)(ลิตร) คลอรีนน้ำ10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้น จากระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
							ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ น้ำ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวนผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
28 พ.ค. 69	14770	70	108	86.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
29 พ.ค. 69	14858	88	113	90.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
30 พ.ค. 69	14935	77	100	80	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉันทพล
31 พ.ค. 69	15003	68	107	85.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
Total		-15003														
		2343	2939	2351.2	0											

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งมลพิษ (5)															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตร)คลอรีนน้ำ10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
31 พ.ค. 69	15003	68	107	85.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
1 มิ.ย. 69	15071	68	108	86.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
2 มิ.ย. 69	15167	96	109	87.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
3 มิ.ย. 69	15241	74	83	66.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฐิติพร
4 มิ.ย. 69	15321	80	79	63.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉันทพล
5 มิ.ย. 69	15390	69	101	80.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
6 มิ.ย. 69	15474	84	109	87.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
7 มิ.ย. 69	15550	76	103	82.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
8 มิ.ย. 69	15625	75	106	84.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
9 มิ.ย. 69	15700	75	84	67.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉันทพล
10 มิ.ย. 69	15780	80	84	67.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
11 มิ.ย. 69	15853	73	97	77.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
12 มิ.ย. 69	15927	74	104	83.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
13 มิ.ย. 69	16000	73	104	83.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
14 มิ.ย. 69	16075	75	98	78.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉันทพล
15 มิ.ย. 69	16156	81	58	46.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
16 มิ.ย. 69	16233	77	126	100.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
17 มิ.ย. 69	16313	80	115	92	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
18 มิ.ย. 69	16400	87	135	108	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
19 มิ.ย. 69	16485	85	90	72	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉันทพล
20 มิ.ย. 69	16544	59	74	59.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
21 มิ.ย. 69	16614	70	104	83.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
22 มิ.ย. 69	16704	90	108	86.4	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ
23 มิ.ย. 69	16777	73	107	85.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
24 มิ.ย. 69	16851	74	107	85.6	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉันทพล
25 มิ.ย. 69	16924	73	106	84.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
26 มิ.ย. 69	17004	80	100	80	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		สุธินันท์
27 มิ.ย. 69	17087	83	101	80.8	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		วีรยุทธ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งมลพิษ (5)																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)		ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(เชื้อ/ปริมาณ)(ลิตร)คลอรีนน้ำ10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
28 มี.ย. 69	17166	79	105	84	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชุมพร
29 มี.ย. 69	17238	72	80	64	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ฉะพ
30 มี.ย. 69	17325	87	129	103.2	ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		ชัยรัตน์
					ระบาย	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี		
Total		0														
		2322	3014	2411.2	0	600										

ภาคผนวกที่ 4.10

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบทส.2)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....376..... หมู่ที่.....2..... ซอย.....
ถนน.....สุขุมวิท.....แขวง/ตำบลวังกระแจะ..... เขต/อำเภอเมือง.....
จังหวัดตราด..... โทรศัพท์039 552777..... โทรสาร039 552751
มี....บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...10201001555... ออกให้โดย กระทรวงสาธารณสุข หมดอายุ 31 ธันวาคม 2565
ในการนี้ ขอรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน.....มกราคม.....พ.ศ....2569.....ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายแพทย์ธีติ วารินทร์ศิริกุล)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายวิรัช พุ่มพวง)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....Fixed Film Aeration.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....375.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง.....24.....ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ(ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....อบต. วังกระแจะ.....

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-.....

๓.สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑)ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)2,290 Unit.....
- (๒)ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม).....3,810 ลบ.ม.....
- (๓)ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)..... 3,048 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....3,048 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีนน้ำ 10% ใช้ 10 ลิตร ต่อวัน
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบละกอน ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม).....-.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....-.....
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ รายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....376..... หมู่ที่.....2..... ซอย.....
ถนน.....สุขุมวิท.....แขวง/ตำบล.....วังกระแจะ..... เขต/อำเภอ.....เมือง.....
จังหวัด.....ตราด..... โทรศัพท์.....039 552777..... โทรสาร.....039 552751.....
มี.....บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...10201001555... ออกให้โดย กระทรวงสาธารณสุข หมดอายุ 31 ธันวาคม 2565
ในการนี้ ขอรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ..2569.....ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายแพทย์ธีติ วารินทร์ศิริกุล)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายวิรัช พุ่มพวง)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....Fixed Film Aeration.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....375.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง.....24.....ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ(ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....อบต. วังกระแจะ.....

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-.....

๓.สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑)ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)2,171 Unit.....
- (๒)ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม).....3,705 ลบ.ม.....
- (๓)ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)..... 2,964 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....2,964 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีนน้ำ 10% ใช้ 10 ลิตร ต่อวัน
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบละออง ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม).....-.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....-.....
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ รายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....376..... หมู่ที่.....2.....ซอย.....
 ถนน.....สุขุมวิท.....แขวง/ตำบล.....วังกระแจะ.....เขต/อำเภอ.....เมือง.....
 จังหวัด.....ตราด..... โทรศัพท์.....039 552777..... โทรสาร.....039 552751.....
 มี....บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท.....สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...10201001555... ออกให้โดย กระทรวงสาธารณสุข หมดอายุ 31 ธันวาคม 2565
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ..2569.....ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายแพทย์ธีติ วารินทร์ศิริกุล)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายวิรัช พุ่มพวง)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....Fixed Film Aeration.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....375.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง.....24.....ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ(ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....อบต. วังกระแจะ.....

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-.....

๓.สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑)ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)2,212 Unit.....
- (๒)ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม).....3,858 ลบ.ม.....
- (๓)ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)..... 3,086 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....3,086 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีนน้ำ 10% ใช้ 10 ลิตร ต่อวัน
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบละกอน ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม).....-.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....-.....
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ รายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....376..... หมู่ที่.....2..... ซอย.....
ถนน.....สุขุมวิท.....แขวง/ตำบล.....วังกระแจะ..... เขต/อำเภอ.....เมือง.....
จังหวัด.....ตราด..... โทรศัพท์.....039 552777..... โทรสาร.....039 552751.....
มี.....บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...10201001555... ออกให้โดย กระทรวงสาธารณสุข หมดอายุ 31 ธันวาคม 2565
ในการนี้ ขอรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน.....เมษายน.....พ.ศ...2569.....ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายแพทย์ธีติ วารินทร์ศิริกุล)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายวิรัช พุ่มพวง)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....Fixed Film Aeration.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....375.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง.....24.....ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ(ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....อบต. วังกระแจะ.....

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-.....

๓.สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑)ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)2,268 Unit.....
- (๒)ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม).....2,854 ลบ.ม.....
- (๓)ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)..... 2,283 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....2,283 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีนน้ำ 10% ใช้ 10 ลิตร ต่อวัน
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม).....-.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....-.....
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ รายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....376..... หมู่ที่.....2.....ซอย.....
 ถนน.....สุขุมวิท.....แขวง/ตำบลวังกระแจะ..... เขต/อำเภอเมือง.....
 จังหวัดตราด..... โทรศัพท์039 552777..... โทรสาร039 552751
 มี....บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท.....สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...10201001555... ออกให้โดย กระทรวงสาธารณสุข หมดอายุ 31 ธันวาคม 2565
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ...2569.....ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายแพทย์ธีติ วารินทร์ศิริกุล)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายวิรัช พุ่มพวง)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....Fixed Film Aeration.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....375.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง.....24.....ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ(ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....อบต. วังกระแจะ.....

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-.....

๓.สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑)ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)2,343 Unit.....
- (๒)ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม).....2,939 ลบ.ม.....
- (๓)ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)..... 2,351 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....2,354 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีนน้ำ 10% ใช้ 10 ลิตร ต่อวัน
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบละกอน ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม).....-.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....-.....
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ รายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....376..... หมู่ที่.....2..... ซอย.....
ถนน.....สุขุมวิท..... แขวง/ตำบลวังกระแจะ..... เขต/อำเภอเมือง.....
จังหวัดตราด..... โทรศัพท์039 552777..... โทรสาร039 552751
มี....บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...10201001555... ออกให้โดย กระทรวงสาธารณสุข หมดอายุ 31 ธันวาคม 2565
ในการนี้ ขอรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ..2569.....ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายแพทย์ธีติ วารินทร์ศิริกุล)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายวิรัช พุ่มพวง)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....Fixed Film Aeration.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....375.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง.....24.....ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ(ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....อบต. วังกระแจะ.....

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-.....

๓.สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑)ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)2,322 Unit.....
- (๒)ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม).....3,014 ลบ.ม.....
- (๓)ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)..... 2,411 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....2,411 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีนน้ำ 10% ใช้ 10 ลิตร ต่อวัน
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม).....-.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....-.....
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ รายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวกที่ 4.11

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัด ทำการเก็บขน
และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ



ใบอนุญาตเลขที่ 2 / 2569

ใบอนุญาต

ทำการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

อนุญาตให้ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด อายุ - ปี สัญชาติ ไทย
อยู่บ้านเลขที่ 112/45 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนน - ตำบล นางจาก
อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ โทรศัพท์ -

1. ประกอบกิจการ ประเภท รับทำเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตราด
2. ค่าธรรมเนียม - บาท

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ.2545 โดยเคร่งครัด

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ใบอนุญาตฉบับนี้ใช้ได้ถึง วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2570

ลงชื่อ



หมายเหตุ

1. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
2. หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไป สามารถยื่นคำขอต่อใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน

ภาคผนวกที่ 4.12

สัญญาว่าจ้างขยะติดเชื้อ

หนังสือขออนุมัติ / หนังสือเวียนภายในโรงพยาบาล

ที่ 342.6012/2568

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

เรื่อง เพื่อพิจารณาขออนุมัติว่าจ้างบริการงานจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล
 เวียน กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ผ่าน
 นายแพทย์ธีติ วารินทร์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด

1.ที่มาของการออกหนังสือ

เนื่องด้วย โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล มีความประสงค์จัดหาผู้รับจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการสะสมของขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล

2.หลักการและเหตุผล


โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ต่อสัญญาจ้างกับ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบกิจการรับกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยและป้องกันเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจายให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

3.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อพิจารณาขออนุมัติว่าจ้างบริการงานจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการเข้าเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือทุกวันพุธ โดยก่อนเข้าเก็บจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าเก็บได้ในแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร มีอัตราค่าบริการเหมารายเดือน เดือนละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซึ่งกำหนดน้ำหนักไม่เกินเดือนละ 200 กิโลกรัม ซึ่งหากน้ำหนักเกินทางผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าบริการเพิ่ม กิโลกรัมละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) โดยสัญญามีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ


 (นางสาวสุจิตร์ ชีวะรัตน์)
 ผู้จัดการฝ่ายบริการทั่วไป

ผู้ทบทวน ☒ เห็นควรเสนอพิจารณา ☐ ไม่เห็นควรเสนอพิจารณา  (นางสาวจันทรา วรรณรัตน์) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน วันที่ 18 NOV 2025	ผู้ทบทวน ☒ เห็นควรเสนอพิจารณา ☐ ไม่เห็นควรเสนอพิจารณา ข้อเสนอแนะ  (นายแพทย์ธีติ วารินทร์ศิริกุล) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด วันที่ 18 พ.ย. 2568	ผู้อนุมัติและลงนาม ☒ อนุมัติและลงนาม ☐ ไม่อนุมัติ ข้อเสนอแนะ  (นายแพทย์จักรกฤษณ์ สุรการ) กรรมการบริษัทฯ วันที่ 23 ธ.ค. 68	ผู้อนุมัติและลงนาม ☒ อนุมัติและลงนาม ☐ ไม่อนุมัติ ข้อเสนอแนะ  (นายแพทย์สมชาย ภูวนกุล) กรรมการบริษัทฯ วันที่ 23 ธ.ค. 68
---	---	---	---

แบบฟอร์มการตรวจสอบ (Checklist)

ความครบถ้วนของ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา

โครงการ สัญญาว่าจ้างบริการงานจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (KCIH)

CONT 2025.049

คู่สัญญา บจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีเอสเอ็มเอส

ลำดับที่	รายละเอียดเอกสาร	มี	ไม่มี ไม่ต้องใช้
1	สัญญาซื้อขาย, สัญญาบริการ, สัญญาก่อสร้าง	☒	☐
2	เอกสารชี้แจงรายละเอียดและขอบเขตงาน TOR (ฉบับอนุมัติ)	☐	☒
3	ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ	☐	☒
4	บัญชีรายละเอียดแสดงปริมาณและราคางาน (BOQ)	☐	☒
5	คุณสมบัติ หรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริม	☐	☒
6	ใบเสนอราคา (ฉบับ Final จาก BCPM)	☐	☒
7	รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริม (Catalog)	☐	☒
8	แบบแปลนโครงการ (ถ้ามี)	☐	☒
9	แผนผังระยะเวลาในการดำเนินงาน (ถ้ามี)	☐	☒
10	เอกสารรับประกัน (ถ้ามี)	☐	☒
11	ใบอนุญาต หรือใบ Certificate ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	☐	☒
12	Bank Guarantee (ถ้ามี)	☐	☒
13	โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)	☐	☒
14	อากรแสตมป์	☐	☒
15	คู่สัญญา - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท	☒	☐
16	คู่สัญญา - สำเนา ภ.พ. 20 บริษัท (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)	☒	☐
17	คู่สัญญา - สำเนาหนังสือมอบอำนาจการทำสัญญา	☐	☒
18	คู่สัญญา - สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง (ตามข้อ 15)	☒	☐
19	คู่สัญญา - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 17	☐	☒
20	โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร - สำเนาหนังสือรับรอง	☒	☐
21	โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร - สำเนา ภ.พ. 20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)	☐	☒
22	โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร - สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง	☒	☐
23	เอกสารแนบอื่นๆ	☒	☐
	1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า		
	2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร		

ตรวจสอบโดย



นางสาวจิตติมา แก้วตา

หัวหน้าแผนกบัญชี

วันที่

ภาคผนวกที่ 4 ย 2368

สัญญาจ้างบริการงานจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ณ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดย นายแพทย์ สมชาย ญวนกุล และ นายแพทย์ จักรกฤษณ์ สุรการ กรรมการบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ซึ่งต่อไปในใบบันทึกตกลงจ้างฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด เลขที่ ๑๑๒/๔๕ หมู่ที่ ๖ ซอยสุขสวัสดิ์ ๗๘ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โดย นายสุชาติ ศรีวิฑิตกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคล เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างให้บริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ของ ผู้ว่าจ้าง ณ โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ที่อยู่ ๑๔-๑๖ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ๒๓๑๗๐ เพื่อนำไปกำจัดยังเตาเผามูลฝอยติดเชื้อปลอดมลพิษที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ในงานที่จ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ตามสถานที่ในข้อ ๑ ในอัตราค่าบริการเหมาจ่ายเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว โดยคิดค่าบริการเป็นรายปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งน้ำหนักขยะมูลฝอยติดเชื้อกำหนดให้ไม่เกินเดือนละ ๒๐๐ กิโลกรัม หากน้ำหนักเกินทางผู้ว่าจ้างยินยอมชำระค่าบริการเพิ่มในอัตรา กิโลกรัมละ ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๓ การดำเนินการขนย้ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุก ๆ วันพุธ โดยก่อนการเข้าจัดเก็บผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าทุกครั้ง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการเข้าจัดเก็บ ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าทุกครั้ง และผู้ว่าจ้างจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบการเข้าเก็บขนทุกครั้ง ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานจนแล้วเสร็จทั้งหมด



หน้า ๑/๓

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างจะไม่ทำขยะมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นระหว่างการขนส่ง หากมีเหตุก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ สภาพแวดล้อม หรือเกิดการร้องเรียนของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับ ขนส่ง และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างต้องมีการจัดการเตรียมภาชนะ ที่มีวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุและกีดกร่อนของสารเคมีและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยผู้ขนย้ายต้องไม่สัมผัสกับขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อ ๖ ในการเข้ามาดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนผู้รับจ้างรวมถึงเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย นโยบายด้านการป้องกันการติดเชื้อ และนโยบายอื่นใดของผู้ว่าจ้างทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่อาจมีเพิ่มเติมในอนาคต หากผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ดังที่กำหนดในสัญญานี้ และฝ่ายผู้รับจ้างที่ผิดสัญญาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกประการ

ข้อ ๗ ผู้รับจ้างมีหน้าที่เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของผู้ว่าจ้าง โดยมีการชั่งและบันทึกน้ำหนัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง และแยกเอกสารเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ข้อ ๘ ผู้รับจ้างทำความสะอาดถัง/บริเวณสถานที่จัดเก็บด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดดีทุกครั้งที่จัดเก็บเสร็จแล้ว

ข้อ ๙ กรณีผู้ว่าจ้าง จะเข้าเยี่ยมชมระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยระบบเตาเผาปลอดมลพิษ ผู้รับจ้างจะนำชมและสาธิตการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ พื้นที่ปฏิบัติการ

ข้อ ๑๐ ผู้รับจ้างจะโอนสิทธิ์หน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างมิได้ และผู้รับจ้างจะให้ผู้อื่นรับเหมาช่วงงานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดแห่งสัญญานี้มิได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่องานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑ ผู้ว่าจ้างยินดีจะปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้รับจ้าง ในเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และอนุญาตให้ผู้รับจ้างสามารถเข้าตรวจสอบสภาพของโรงงานการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของว่าจ้างได้



ข้อ ๑๒ สัญญานี้ให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๐๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๑๓ การบอกเลิกและการสิ้นสุดสัญญา ในการขอยกเลิกสัญญาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อก่อนกำหนดสัญญากว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างสามารถทำได้แต่ทั้งนี้ต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาจ้างทราบล่วงหน้าก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนบอกเลิกสัญญาจ้าง

สัญญานี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการตกลงยินยอมกันทั้งสองฝ่าย เป็นลายลักษณ์อักษร หนังสือฉบับนี้ ทำขึ้นมาจำนวน ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นการถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่ให้ไว้ต่อกันทุกประการ จึงลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานท้ายนี้ และต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายแพทย์ สมชาย ภูวนกุล)
กรรมการบริษัท



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายแพทย์ จักรกฤษณ์ สุรการ)
กรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....พยาน
(คุณสุจิรัตน์ ชีวะรัตน์)

บจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุชาติ ศรีวิฑิตกุล)
กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวสุกัญญา ทวีกาญจนา)
หัวหน้าฝ่ายการตลาด

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวชมภูณัฐ บุตรพรม)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ที่ 10091220056822



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0115567041909
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายสุชาติ ศรีวิฑิตกุล/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 20,000,000.00 บาท / ยี่สิบล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 112/45 หมู่ที่ 6 ซอย สุขสวัสดิ์ 78 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 132/141 หมู่ที่ 6 ซอย สุขสวัสดิ์ 78 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 32 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 132/140 หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 112/40 หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 34 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568


TES GROUP
ENERGY FOR ENVIRONMENT
(นางสาวแพรวทิพย์ ทิพย์ศรีบุตร)
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ ซิสเต็มส์ จำกัด
นายทะเบียน THAI ENVIRONMENT SYSTEMS CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Transformation





ที่ 10091220056822

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10091220056822

1. บริษัทนี้เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเมนต์ ซิสเต็มส์ ทะเบียนเลขที่ 0103535035758

ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567

2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567

3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

TES | GROUP
ENERGY FOR ENVIRONMENT
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนต์ ซิสเต็มส์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT SYSTEMS CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Transformation



ร.ร. กว.

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง ชื้อน้ำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าส่งในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน บอ ผ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว เครื่องจักร วัสดุ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องบรรจุอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายย้อมยัด เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย กุ้งแห้ง กุ้งนึ่ง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเค้นกั้น เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องพอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องหั่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องนำบน้ำเสีย และเครื่องทำอื่นๆ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เคสภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลงและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์การออกกำลังกาย และกีฬา เครื่องเล่นดนตรี เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ดุ๊กเบกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

TES GROUP
ENERGY FOR ENVIRONMENT
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนส์ ซิสเต็มส์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT SYSTEMS CO., LTD.

จำเป็นทุกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Transformation



(19) ประกอบกิจการค้า เบ็ดเตล็ดตึก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป

(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ **ไม่ประสงค์ให้**

(22) ว่าการประมวลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(23) ผลิตภัณฑ์และน้ำเตาเผาปลอดมลพิษ เตาเผาอากาศ และเตาเผาประเภทอื่นๆ ทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการและแปรรูปขยเป็นเชื้อเพลิง

(25) ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายให้กับไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(26) ประกอบกิจการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอื่นๆ ทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด เตาเผาขยะติดเชื้อ เตาเผาปลอดมลพิษ เตาเผาภาคอุตสาหกรรม และเตาเผาขยะประเภทอื่นทุกชนิด

(28) รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และพลังงานทดแทนอื่นๆ ระบบฝังกลบ ระบบบำบัดมูลฝอย ระบบคัดแยกขยะ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

ทุกชนิด

(29) ประกอบและติดตั้งรถบรรทุกมูลฝอยทุกชนิด รถบรรทุกมูลฝอยแบบควบคุมอุณหภูมิ

(30) ให้คำปรึกษาและหรือควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดมลพิษน้ำ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ และระบบการจัดการภาคอุตสาหกรรม

(31) ประกอบธุรกิจบริการค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นรวมทั้งรับบริการจัดการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(32) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะทุกชนิด, พลังงานลม, พลังงานน้ำ และพลังงานอื่นๆ ทุกชนิด

(33) ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะทุกชนิด, พลังงานลม, พลังงานน้ำ และพลังงานอื่นๆ ทุกชนิด

(34) ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าโบรกเกอร์ ตัวแทนค้าต่างๆ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะทุกชนิด, พลังงานลม, พลังงานน้ำ และพลังงานอื่นๆ ทุกชนิด (ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์)

TES GROUP
ENERGY FOR ENVIRONMENT
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนส์ ซิสเต็มส์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT SYSTEMS CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Transformation





หนังสือบริคณห์สนธิ

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ทะเบียนเลขที่ บค

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชื่อบริษัท "บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด"

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ THAI ENVIRONMENT SYSTEMS, PART. CO., LTD.

ข้อ 2 สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด สมุทรปราการ

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี 34 ข้อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ที่แนบ


ข้อ 4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

"....."

ข้อ 5 หุ้นของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวน ยี่สิบล้านบาท (20,000,000.00) แบ่งออกเป็น สองแสน หุ้น (200,000) มูลค่าหุ้นละ
หนึ่งร้อย บาท (100.00)

ได้ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน.....200.....บาท แล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....67006221068329... ลงวันที่.....19/12/2567...

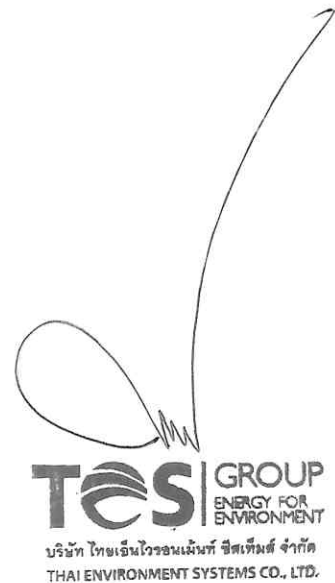

ถ้าหากถูกต้อง

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1100167121800002

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) นางสาวจิตติมา ดิลกวิลาศ นายทะเบียน

เอกสารนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2567

(นางสาวจิตติมา ดิลกวิลาส)

นายทะเบียน

TES GROUP
ENERGY FOR ENVIRONMENT
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ ซิสเต็มส์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT SYSTEMS CO., LTD.

ดำเนินการถูกต้อง



หมายเหตุ บริษัทนี้จดทะเบียนแปรสภาพมาจาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ ซิสเต็มส์
ทะเบียนเลขที่ 0103535035758 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567
ใบสำคัญฉบับนี้ต้นฉบับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 - 1 1 5 5 - 6 7 0 4 1 - 9 0 - 9

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท ซิสเต็มส์ จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท ซิสเต็มส์ จำกัด

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่

หมู่บ้าน เลขที่ 112/45

หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต พระบรมธาตุ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 10130 โทรศัพท์

วันที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 20 กรกฎาคม 2535

ออกให้เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2535

ผู้ออกทะเบียน (นายไพฑูรย์ วงษ์สงฆ์)

ตำแหน่ง ศรพากรที่สมทบรายการ ๒

คำเตือน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ชัดในสถานประกอบการ

ภาษีอากรที่เสียแล้วจะถือว่าเสียแล้ว

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ชัดในสถานประกอบการ

ภพ09-05111040-05111040-1-01-25680102-0-0-0039-00 05111000

2347403

สำนักงาน รหัสสาขา ๑๔
Office

บัญชีเลขที่ ๐๙๔-๑-๐๙๖๒๗-๐
Account No.

สาขาประชาอุทิศ

ชื่อบัญชี
Account Name

บจก. ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 7389290

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ จำกัด

เลขที่บัญชี ๐๙๔-๑-๐๙๖๒๗-๐

ที่อยู่ในการส่งเช็คทางไปรษณีย์

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ จำกัด

112/45 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

กรณีโอนเงิน

โอนเงินแล้วรบกวนส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่

E-mail : unitygrp@thaien.co.th

Tel : 02-8175950

TES GROUP
ENERGY FOR ENVIRONMENT
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT SYSTEMS CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 1015 01908 18 2
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สุชาติ ศรีวิตกุล
Name Mr. Suchart
Last name Srivitidkul

เกิดวันที่ 3 ก.ย. 1967
Date of Birth 3 Sep. 1967


ศาสนา ศาสนา

ที่อยู่ 88/4 ซ.พุทธบูชา 2 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

1 ก.ย. 2574 2 ก.ย. 2574
วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ
1 Sep. 2023 2 Sep. 2031
Date of Issue Date of Expiry

1049-03-09011217

ใช้ในการยื่นสัญญาเท่านั้น -

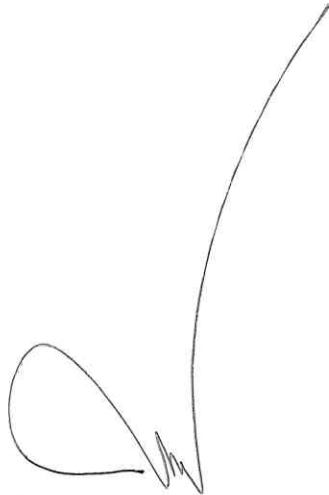
TES GROUP
ENERGY FOR ENVIRONMENT
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT SYSTEMS CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง

หนังสือขออนุมัติ / หนังสือเวียนภายในโรงพยาบาล

ที่ 343.6012/2568

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

เรื่อง เพื่อพิจารณาลงนามสัญญาว่าจ้างบริการงานจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
เรียน กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ผ่าน
นายแพทย์ธีติ วารินทร์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด

1.ที่มาของการออกหนังสือ

เนื่องด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพตราด มีความประสงค์จัดหาผู้รับจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการสะสมของขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลกรุงเทพตราด

2.หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ต่อสัญญากับ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบกิจการรับกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยและป้องกันเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจายให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

3.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


เพื่อพิจารณาลงนามสัญญาว่าจ้างบริการงานจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการเข้าเก็บอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือวันจันทร์และวันพฤหัสบดี กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าเก็บได้ในแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร มีอัตราค่าบริการกิโกรัมละ 12.00 บาท (สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าบริการให้แก่ผู้รับจ้างเดือนละ 1 ครั้ง ภายหลังจากผู้รับจ้างได้ส่งเอกสารเรียกชำระเงิน พร้อมเอกสารสรุปปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อที่จัดเก็บแต่ละเดือนให้กับผู้ว่าจ้าง โดยสัญญามีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุจิรัตน์ ชีวะรัตน์)

ผู้จัดการฝ่ายบริการทั่วไป

ผู้ทบทวน ☒ เห็นควรเสนอพิจารณา ☐ ไม่เห็นควรเสนอพิจารณา  (นางสาวจันทรา วรณรัตน์) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน วันที่ 18 NOV 2025	ผู้ทบทวน ☒ เห็นควรเสนอพิจารณา ☐ ไม่เห็นควรเสนอพิจารณา ข้อเสนอแนะ  (นายแพทย์ธีติ วารินทร์ศิริกุล) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด วันที่ 18 พ.ย. 2568	ผู้อนุมัติและลงนาม ☒ อนุมัติและลงนาม ☐ ไม่อนุมัติ ข้อเสนอแนะ  (นายแพทย์จักรกฤษณ์ สุรการ) กรรมการบริษัท วันที่ 29 ธ.ค. 68	ผู้อนุมัติและลงนาม ☒ อนุมัติและลงนาม ☐ ไม่อนุมัติ ข้อเสนอแนะ  (นายแพทย์สมชาย อนุวงศ์) กรรมการบริษัท วันที่ 29 ธ.ค. 68
---	--	---	---

แบบฟอร์มการตรวจสอบ (Checklist)

ความครบถ้วนของ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา

โครงการ สัญญาว่าจ้างบริการงานจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (BTH)

CONT 2025.048

คู่สัญญา บจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์

ลำดับที่	รายละเอียดเอกสาร	มี	ไม่มี ไม่ต้องใช้
1	สัญญาซื้อขาย, สัญญาบริการ, สัญญาก่อสร้าง	☒	☐
2	เอกสารชี้แจงรายละเอียดและขอบเขตงาน TOR (ฉบับอนุมัติ)	☐	☒
3	ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ	☐	☒
4	บัญชีรายละเอียดแสดงปริมาณและราคางาน (BOQ)	☐	☒
5	คุณสมบัติ หรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริม	☐	☒
6	ใบเสนอราคา (ฉบับ Final จาก BCPM)	☐	☒
7	รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริม (Catalog)	☐	☒
8	แบบแปลนโครงการ (ถ้ามี)	☐	☒
9	แผนผังระยะเวลาในการดำเนินงาน (ถ้ามี)	☐	☒
10	เอกสารรับประกัน (ถ้ามี)	☐	☒
11	ใบอนุญาต หรือใบ Certificate ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	☐	☒
12	Bank Guarantee (ถ้ามี)	☐	☒
13	โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)	☐	☒
14	อากรแสตมป์	☐	☒
15	คู่สัญญา - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท	☒	☐
16	คู่สัญญา - สำเนา ภ.พ. 20 บริษัท (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)	☒	☐
17	คู่สัญญา - สำเนาหนังสือมอบอำนาจการทำสัญญา	☐	☒
18	คู่สัญญา - สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง (ตามข้อ 15)	☒	☐
19	คู่สัญญา - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 17	☐	☒
20	โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร - สำเนาหนังสือรับรอง	☒	☐
21	โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร - สำเนา ภ.พ. 20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)	☐	☒
22	โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร - สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง	☒	☐
23	เอกสารแนบอื่นๆ	☒	☐
	1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า		
	2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร		

ตรวจสอบโดย



นางสาวจิตติมา แก้วตา

หัวหน้าแผนกบัญชี

วันที่ ๑๒-๑๒-๒๕๖๕

สัญญาจ้างบริการงานจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ณ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดย นายแพทย์ สมชาย ญวนกุล และ นายแพทย์ จักรกฤษณ์ สุรการ กรรมการบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ซึ่งต่อไปในใบบันทึกตกลงจ้างฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด เลขที่ ๑๑๒/๔๕ หมู่ที่ ๖ ซอยสุขสวัสดิ์ ๗๘ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โดย นายสุชาติ ศรีวิฑิตกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคล เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างให้บริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ให้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด เพื่อนำไปกำจัดยังเตาเผามูลฝอยติดเชื้อปลอดมลพิษที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ในงานที่จ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ในราคาดังต่อไปนี้ ๑๒.๐๐ บาท (สิบสองบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าบริการให้แก่ผู้รับจ้าง เดือนละ ๑ ครั้ง ภายหลังจากผู้รับจ้างได้ส่งเอกสารเรียกชำระเงิน พร้อมกับเอกสารสรุปปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อที่จัดเก็บในแต่ละเดือนให้แก่ผู้ว่าจ้าง และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตรวจสอบความถูกต้องตามใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๓ การดำเนินการขนย้ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง คือวันจันทร์และวันพฤหัสบดี กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้ามาดำเนินการขนย้ายขยะตามวันที่กำหนดได้ ผู้รับจ้างต้องทำเอกสารแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าทุกครั้ง และผู้รับจ้างต้องเข้ามาจัดเก็บในวันรุ่งขึ้นให้แล้วเสร็จ



หน้า ๑/๓

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างจะไม่ทำขยะมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นระหว่างการขนส่ง หากมีเหตุก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ สภาพแวดล้อม หรือเกิดการร้องเรียนของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับ ขนส่ง และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างต้องมีการจัดการเตรียมภาชนะ ที่มีวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุและกีดกร่อนของสารเคมีและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยผู้ขนย้ายต้องไม่สัมผัสกับขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อ ๖ ในการเข้ามาดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนผู้รับจ้างรวมถึงเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย นโยบายด้านการป้องกันการติดเชื้อ และนโยบายอื่นใดของผู้ว่าจ้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่อาจมีเพิ่มเติมในอนาคต หากผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ดังที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ และฝ่ายผู้รับจ้างที่ผิดสัญญาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกประการ

ข้อ ๗ ผู้รับจ้างมีหน้าที่เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของผู้ว่าจ้าง โดยมีการชั่งและบันทึกน้ำหนัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง และแยกเอกสารเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ข้อ ๘ ผู้รับจ้างทำความสะอาดถัง/บริเวณสถานที่จัดเก็บด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดดีทุกครั้งที่จัดเก็บเสร็จแล้ว

ข้อ ๙ กรณีผู้ว่าจ้าง จะเข้าเยี่ยมชมระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยระบบเตาเผาปลอดมลพิษ ผู้รับจ้างจะนำชมและสาธิตการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ พื้นที่ปฏิบัติการ

ข้อ ๑๐ ผู้รับจ้างจะโอนสิทธิ์หน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างมิได้ และผู้รับจ้างจะให้ผู้อื่นรับเหมาช่วงงานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดแห่งสัญญานี้มิได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่องานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑ ผู้ว่าจ้างยินดีจะปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้รับจ้าง ในเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และอนุญาตให้ผู้รับจ้างสามารถเข้าตรวจสอบสภาพของโรงงานการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของผู้ว่าจ้างได้



ข้อ ๑๒ สัญญานี้ให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๐๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๑๓ การบอกเลิกและการสิ้นสุดสัญญา ในการขอยกเลิกสัญญาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อก่อนกำหนดสัญญากว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างสามารถทำได้แต่ทั้งนี้ต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาจ้างทราบล่วงหน้าก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนบอกเลิกสัญญาจ้าง

สัญญานี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการตกลงยินยอมกันทั้งสองฝ่าย เป็นลายลักษณ์อักษร หนังสือฉบับนี้ ทำขึ้นมาจำนวน ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นการถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่ให้ไว้ต่อกันทุกประการ จึงลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานท้ายนี้ และต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายแพทย์ สมชาย ภูวนกุล)
กรรมการบริษัท



บจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนต์ ซิสเต็มส์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุชาติ ศรีวิฑิตกุล)
กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายแพทย์ จักรกฤษณ์ สุรการ)
กรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวสุกัญญา ทวีกาญจนา)
หัวหน้าฝ่ายการตลาด

ลงชื่อ.....พยาน
(คุณสุจิตน์ ชีวะรัตน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวชมภูณัฐ บุตรพรม)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ที่ 10091220056822



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0115567041909
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสุชาติ ศรีวิหิตกุล/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 20,000,000.00 บาท / ยี่สิบล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 112/45 หมู่ที่ 6 ซอย สุขสวัสดิ์ 78 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 132/141 หมู่ที่ 6 ซอย สุขสวัสดิ์ 78 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 32 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 132/140 หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 112/40 หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 34 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568


TES GROUP
ENERGY FOR ENVIRONMENT
(นางสาวแพรวทิพย์ ทิพย์ศิริ) ผู้อำนวยการกองทะเบียน
THAI ENVIRONMENT SYSTEMS CO., LTD.
นายทะเบียน

สำเนาถูกต้อง

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Transformation



ที่ 10091220056822



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10091220056822

1. บริษัทนี้เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ ทะเบียนเลขที่ 0103535035758

ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567

2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567

3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

TES | GROUP
ENERGY FOR
ENVIRONMENT
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT SYSTEMS CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
สู่อนาคต

Leading Business
Transformation



หน้า 1

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

Handwritten signature

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้โดยอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 - (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม
- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แปรรูป และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
 - (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน บอ ผ้ายัน ฝ้าย ฝ้ายรี ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสือพิมพ์ หนังสือนิตยสาร ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มน้ำมัน และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
 - (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
 - (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย กางเกง กางเกงย่น เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
 - (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องพอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
 - (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
 - (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องพ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
 - (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
 - (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ บัญยาบรรเทาปวด ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
 - (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
 - (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
 - (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัสดุทำเครื่องประดับ

TES GROUP
ENERGY FOR ENVIRONMENT
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนส์ ซิสเต็มส์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT SYSTEMS CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
ด้วยดิจิทัล

Leading Business
Transformation



(19) ประกอบกิจการค้าเมล็ดพืช ผลสดหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพสดสุกหรือสำเร็จรูป

(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีศุลกากร

(22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(23) ผลิตภัณฑ์และน้ำเตาเผาปลอดมลพิษ เตาเผาอากาศดี และเตาเผาประเภทอื่นๆ ทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการและแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง

(25) ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายให้กับไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(26) ประกอบกิจการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอื่นๆ ทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด เตาเผาขยะติดเชื้อ เตาเผาปลอดมลพิษ เตาเผาภาคอุตสาหกรรม และเตาเผาขยะประเภทอื่นทุกชนิด

(28) รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และพลังงานทดแทนอื่นๆ ระบบฝังกลบ ระบบบิโอมูลฝอย ระบบคัดแยกขยะ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

ทุกชนิด

(29) ประกอบและติดตั้งรถบรรทุกมูลฝอยทุกชนิด รถบรรทุกมูลฝอยแบบควบคุมอุณหภูมิ

(30) ให้คำปรึกษาและหรือควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดมลพิษน้ำ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ และระบบการจัดการภาคอุตสาหกรรม

(31) ประกอบธุรกิจบริการค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นรวมทั้งรับบริการจัดการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(32) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะทุกชนิด, พลังงานลม, พลังงานน้ำ และพลังงานอื่นๆ ทุกชนิด

(33) ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะทุกชนิด, พลังงานลม, พลังงานน้ำ และพลังงานอื่นๆ ทุกชนิด

(34) ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าโบรกเกอร์ ตัวแทนค้าต่างๆ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะทุกชนิด, พลังงานลม, พลังงานน้ำ และพลังงานอื่นๆ ทุกชนิด (ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์)

TES GROUP
ENERGY FOR ENVIRONMENT
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ ซิสเต็มส์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT SYSTEMS CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Transformation





หนังสือบริคณห์สนธิ

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ทะเบียนเลขที่ บค

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชื่อบริษัท "บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด"

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ THAI ENVIRONMENT SYSTEMS, PART. CO., LTD.

ข้อ 2 สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด สมุทรปราการ

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี 34 ข้อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ที่แนบ

ข้อ 4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

"....."

ข้อ 5 ทุนของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวน ยี่สิบล้านบาท (20,000,000.00) แบ่งออกเป็น สองแสน หุ้น (200,000) มูลค่าหุ้นละ
หนึ่งร้อย บาท (100.00)

ได้ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน.....200.....บาท แล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....67006221068329... ลงวันที่.....19/12/2567...

TES GROUP
ENERGY FOR ENVIRONMENT
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT SYSTEMS CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1100167121800002

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) นางสาวจิตติมา ดิลกวิลาส นายทะเบียน

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2567

(นางสาวจิตติมา ดิลกวิลาศ)

นายทะเบียน

TES GROUP
ENERGY FOR
ENVIRONMENT
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ ซิสเต็มส์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT SYSTEMS CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง



หมายเหตุ บริษัทนี้จดทะเบียนแปรสภาพมาจาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ ซิสเต็มส์
ทะเบียนเลขที่ 0103535035758 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567
ใบสำคัญฉบับนี้ต้นฉบับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-1155-67041-90-9

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท ซิสเต็มส์ จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท ซิสเต็มส์ จำกัด

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 112/45

หมู่ที่ 6

สงวนสิทธิ์ 78

ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง บางจาก

อำเภอ/เขต พระประแดง

จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10130

โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 20 กรกฎาคม 2535

ออกให้เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2568

TOS GROUP
THAI ENVIRONMENT SYSTEMS CO., LTD.
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท ซิสเต็มส์ จำกัด

ผู้ออกทะเบียน

(นายเพชรชัย วงษ์สงฆ์)

ตำแหน่ง

กรรมการที่ปรึกษาทรัพยากรการ ๒

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากฝ่าฝืนอาจต้องระงับสิทธิทางภาษีและต้องระงับการออกใบ

2347403

05111040-25680102-1-01-000001

ภพ09-05111040-05111040-1-01-25680102-0-0-0039-89

05111000

สำนักงาน
Office รหัสสาขา ๗ ๙ ๔

บัญชีเลขที่ ๐๙ ๔ - ๑ - ๐๙ ๖ ๒ ๗ - ๐
Account No.

สาขา ประชาอุทิศ

ชื่อบัญชี
Account Name

บจก. ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ ซีสเท็มส์



Krungthai
กรุงเทพ



นาย หงส์วัฒน์ อภัยยะกุล

ID-581497

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 7389290

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ ซีสเท็มส์ จำกัด

เลขที่บัญชี ๐๙๔-๑-๐๙๖๒๗-๐

ที่อยู่ในการส่งเช็คทางไปรษณีย์

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ ซีสเท็มส์ จำกัด

112/45 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

กรณีโอนเงิน

โอนเงินแล้วรบกวนส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่

E-mail : unitygrp@thaien.co.th

Tel : 02-8175950

TES | GROUP
ENERGY FOR ENVIRONMENT

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ ซีสเท็มส์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT SYSTEMS CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 1015 01908 18 2
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สุชาติ ศรีวิตกุล
Name Mr. Suchart
Last name Srivitidkul

เกิดวันที่ 3 ก.ย. 1967
Date of Birth Sep. 1967

ศาสนา ศาสนา
ที่อยู่ 88/4 ซ.พหลโยธิน แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

1 ก.ย. 2574 2 ก.ย. 2574
วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ
1 Sep. 2023 3 Sep. 2031
Date of Issue Date of Expiry

1049-03-09011217

ใช้ในกรณีสัญญาเท่านั้น -


TESI GROUP
ENERGY FOR ENVIRONMENT
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT SYSTEMS CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง

ภาคผนวกที่ 4.13

ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อ (ผู้รับเหมา)

ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อ

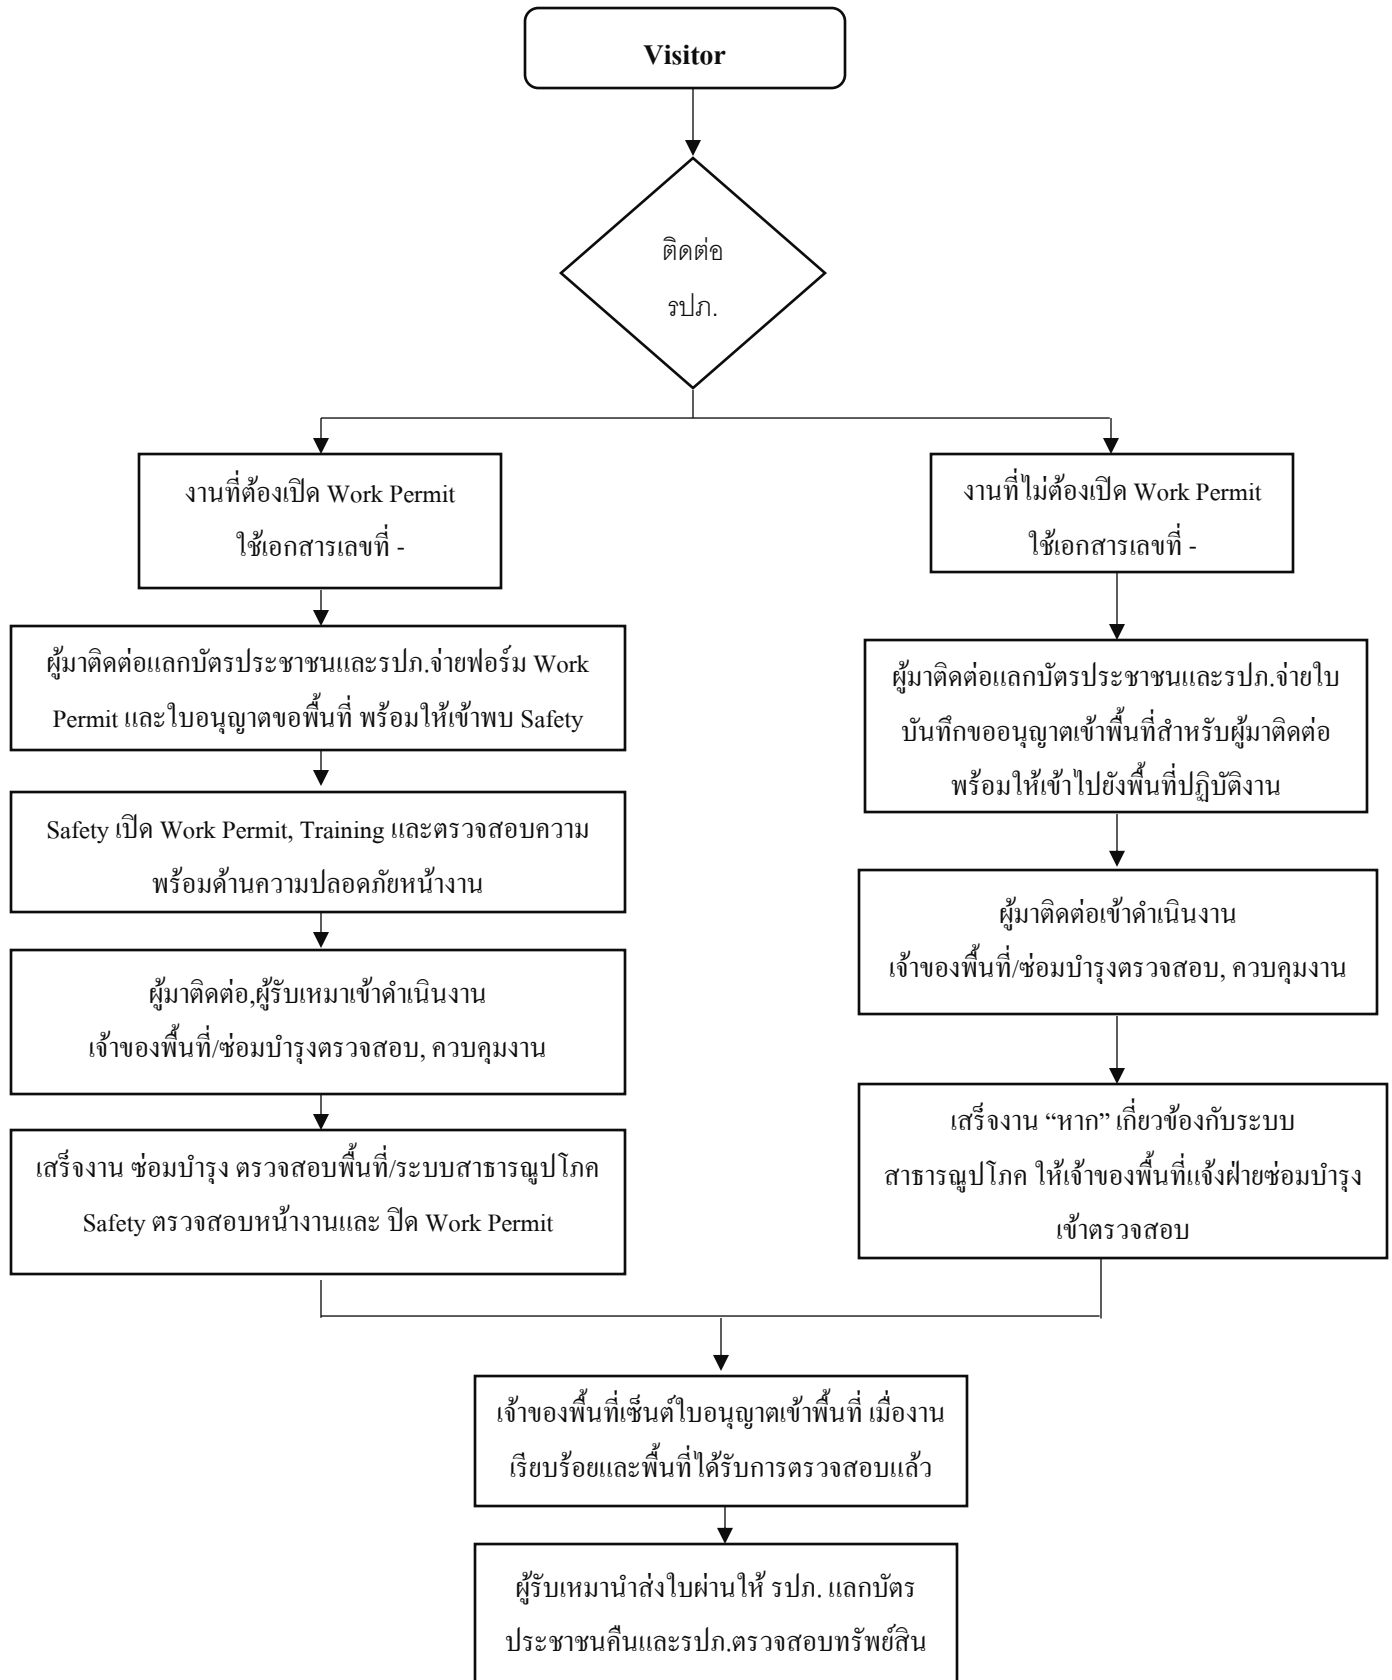

ภาคผนวกที่ 4.14

Certificate BTH Code 5



เลขทะเบียนผู้สมัครที่ ๐๙๑ / ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเกาะช้าง

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒ - ๐๒ - ๒๕๖๖ - ๐๐๗๘

ขอรับรองว่า

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราด จำกัด

เลขที่ ๓๗๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
จำนวนผู้ร่วมการฝึกซ้อม จำนวน ๔๐๐ คน

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเมธี แสงศักดิ์ดา)

ผู้บริหารจัดการฝึกอบรมฯ



ภาคผนวกที่ 4.15

วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ในที่อับอากาศของพนักงาน



P.M.C.

PINTHONG GROUP

บริษัท ปันทองกรุ๊ป แชนแนลเมชั่นส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้รับใบอนุญาตกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขใบอนุญาตที่ 0501-03-2564-0018
Certified by the Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour-Registration No.0501-03-2564-0018

มอบฉันทะไว้เพื่อแสดงว่า
With this certificate, hereto certifies that

นายกณณ วิจิตรสมบัติ

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในใ้รับอากาศ
has completed the training confined space entry program, namely
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหตุดูแล และผู้ปฏิบัติงานในใ้รับอากาศ
for Permission authorizer, Supervisor, Rescuer and Operator

ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ออกใ้รับอากาศ พ.ศ.2562
in accordance with MINISTRIAL REGULATION ON THE PRESCRIPTION OF STANDARD FOR ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT CONFINED SPACE ENTRY : 2562 (G.E)

ระยะเวลาในการอบรม 24 ชั่วโมง
Period of training 24 hrs.

P.P.
(นายปัญญา เพ็ชรสุริยา)
กรรมการผู้ฝึกสอน

ให้ใ้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
This certificate is issued on November 26, 2022



PINTHONG GROUP

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แชนแนลเมชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ลงใบอนุญาตที่ 0501-03-2564-0018

Certified by the Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour-Registration No.0501-03-2564-0018

มอบบัตรนี้ได้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, hereto certifies that

นายสุภาเวศ ภัทรวงษาบุญ

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

has completed the training confined space entry program, namely

สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหตุ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

for Permission authorizer, Supervisor, Rescuer and Operator

ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ออกที่อับอากาศ พ.ศ.2562
In accordance with MINISTRIAL REGULATION ON THE PRE-ENTRYING OF STAFF FOR ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
OF OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT CONFINE SPACE ENTRY : 2562 (B.E)

ระยะเวลาในการอบรม 24 ชั่วโมง

Period of training 24 hrs.

P.P.

(นายวิญญู เพ็ชรรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

This certificate is issued on November 26, 2022

Certificate No. 5990

ภาคผนวกที่ 4.15-2