

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- ข 1 ตารางแสดงพื้นที่, พื้นที่อาคาร และพื้นที่เพื่อคำนวณที่จอดรถยนต์
(EIA Submission)
 - ข 2 เอกสารพื้นที่สีเขียวตามผังภูมิสถาปัตยกรรม
 - ข 3 เอกสารว่าจ้างพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว
 - ข 4 เอกสารแบบแปลน รูปตัด รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
 - ข 5 เอกสารรับรองการขอเข้ารับบริการระบบบำบัดน้ำเสียของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทบุรี
 - ข 6 เอกสารการสูบน้ำตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย
 - ข 7 เอกสารการจำกัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน
 - ข 8 เอกสารว่าจ้างพนักงานดูแลรักษาห้องพัก (เมด)
 - ข 9 เอกสารว่าจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 - ข 10 เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(แบบ ทส.1) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569
 - ข 11 เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(แบบ ทส.2) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569
-

ภาคผนวก ข (ต่อ)

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- ข 12 เอกสารการตรวจสอบแนวท่อประปา
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569
 - ข 13 ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569
 - ข 14 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569 (3 เดือนครั้ง)
 - ข 15 เอกสารการฝึกซ้อมดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ปีละ 1 ครั้ง)
 - ข 16 เอกสารบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569
 - ข 17 เอกสารระบบน้ำใช้ แบบแปลน รูปตัดถึงเก็บน้ำ
 - ข 18 เอกสารระบบระบายน้ำภายในอาคาร
 - ข 19 เอกสารแบบแปลนและรูปตัดอาคารโครงการ
 - ข 20 รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

Grande Centre Point

SURAWONG • BANGKOK

ภาคผนวก ข 1


ตารางแสดงพื้นที่, พื้นที่อาคาร และพื้นที่เพื่อคำนวณที่จอดรถยนต์
(EIA Submission)

1. 2000-01-01
 2. 2000-01-01
 3. 2000-01-01
 4. 2000-01-01
 5. 2000-01-01
 6. 2000-01-01
 7. 2000-01-01
 8. 2000-01-01
 9. 2000-01-01
 10. 2000-01-01
 11. 2000-01-01
 12. 2000-01-01
 13. 2000-01-01
 14. 2000-01-01
 15. 2000-01-01
 16. 2000-01-01
 17. 2000-01-01
 18. 2000-01-01
 19. 2000-01-01
 20. 2000-01-01
 21. 2000-01-01
 22. 2000-01-01
 23. 2000-01-01
 24. 2000-01-01
 25. 2000-01-01
 26. 2000-01-01
 27. 2000-01-01
 28. 2000-01-01
 29. 2000-01-01
 30. 2000-01-01
 31. 2000-01-01
 32. 2000-01-01
 33. 2000-01-01
 34. 2000-01-01
 35. 2000-01-01
 36. 2000-01-01
 37. 2000-01-01
 38. 2000-01-01
 39. 2000-01-01
 40. 2000-01-01
 41. 2000-01-01
 42. 2000-01-01
 43. 2000-01-01
 44. 2000-01-01
 45. 2000-01-01
 46. 2000-01-01
 47. 2000-01-01
 48. 2000-01-01
 49. 2000-01-01
 50. 2000-01-01
 51. 2000-01-01
 52. 2000-01-01
 53. 2000-01-01
 54. 2000-01-01
 55. 2000-01-01
 56. 2000-01-01
 57. 2000-01-01
 58. 2000-01-01
 59. 2000-01-01
 60. 2000-01-01
 61. 2000-01-01
 62. 2000-01-01
 63. 2000-01-01
 64. 2000-01-01
 65. 2000-01-01
 66. 2000-01-01
 67. 2000-01-01
 68. 2000-01-01
 69. 2000-01-01
 70. 2000-01-01
 71. 2000-01-01
 72. 2000-01-01
 73. 2000-01-01
 74. 2000-01-01
 75. 2000-01-01
 76. 2000-01-01
 77. 2000-01-01
 78. 2000-01-01
 79. 2000-01-01
 80. 2000-01-01
 81. 2000-01-01
 82. 2000-01-01
 83. 2000-01-01
 84. 2000-01-01
 85. 2000-01-01
 86. 2000-01-01
 87. 2000-01-01
 88. 2000-01-01
 89. 2000-01-01
 90. 2000-01-01
 91. 2000-01-01
 92. 2000-01-01
 93. 2000-01-01
 94. 2000-01-01
 95. 2000-01-01
 96. 2000-01-01
 97. 2000-01-01
 98. 2000-01-01
 99. 2000-01-01
 100. 2000-01-01

1. What is the purpose of the study?
 2. What are the research objectives?
 3. What is the research design?
 4. What are the variables?
 5. What is the sample size?
 6. What are the data sources?
 7. What are the data collection methods?
 8. What are the data analysis methods?
 9. What are the results?
 10. What are the conclusions?
 11. What are the limitations?
 12. What are the recommendations?

[illegible]

ภาคผนวก ข 2
เอกสารพื้นที่สีเขียวตามผังภูมิสถาปัตยกรรม

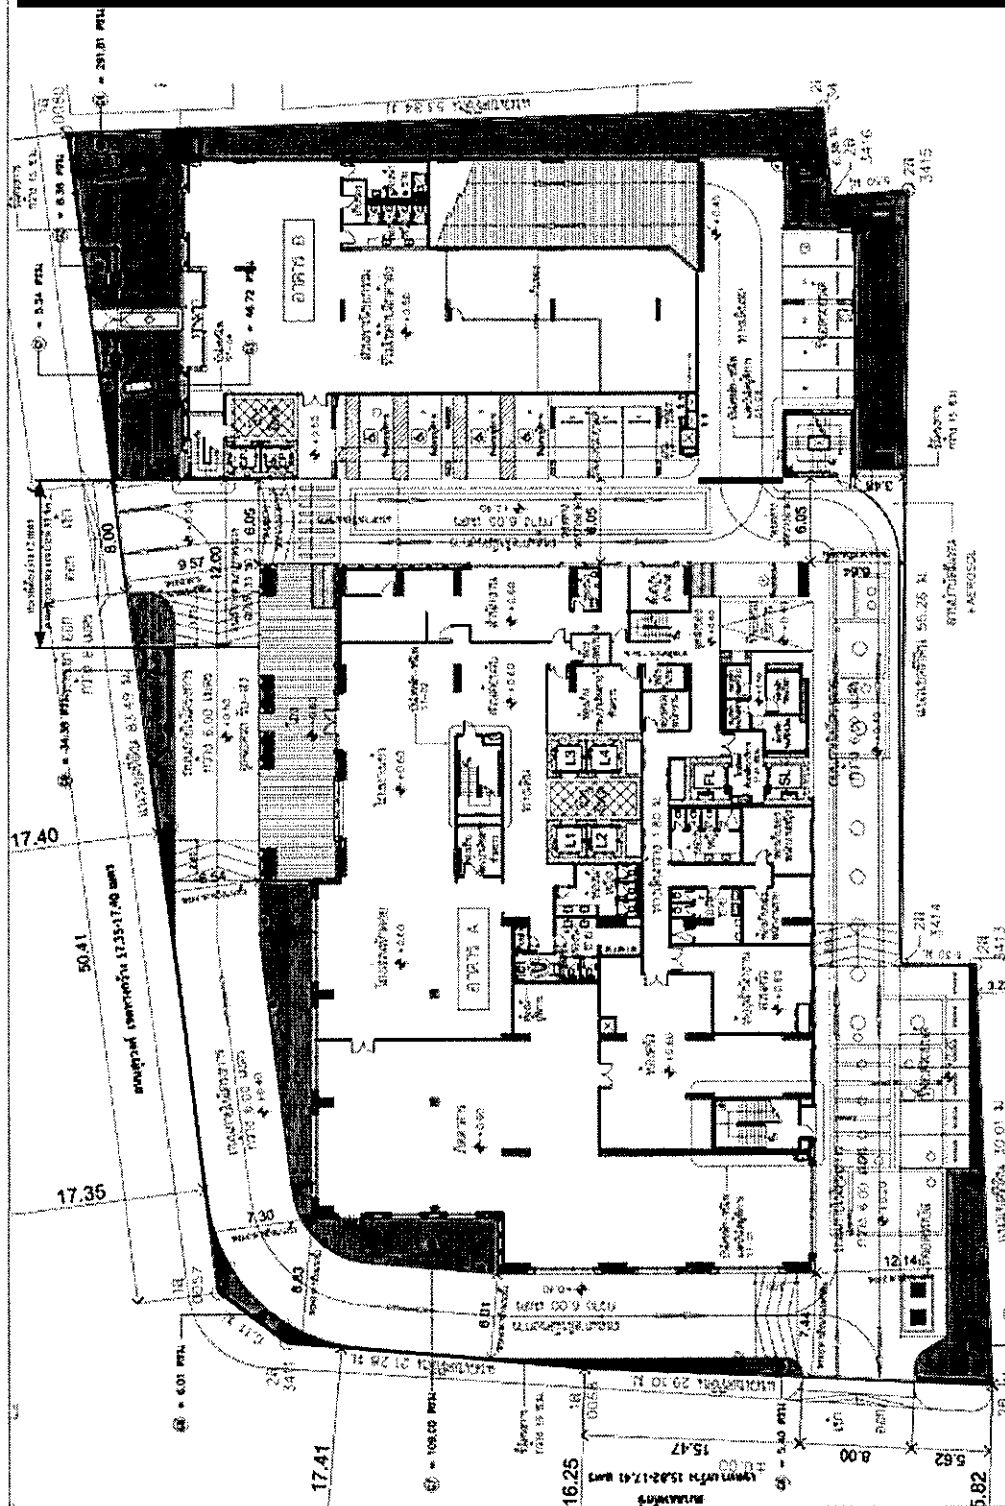


	Full Time	Part Time	Total
61	7.54	68	75.90
62	8.38	67	109.00
63	44.72	69	6.11
64	39.81	69	34.38
65	48.07		
TOTAL:		656.11	

2-226	918.00	950.32
2-226	918.00	950.32

- KUPUNGA FU CAUNDU FLOOF (SOSHI PULI)
- KUPUNGA FU CAUNDU FLOOF HONORARITIKITI : SANE (37.08 PULI)
(KUPUNGA FU CAUNDU FLOOF)

← Construction in Ground Floor

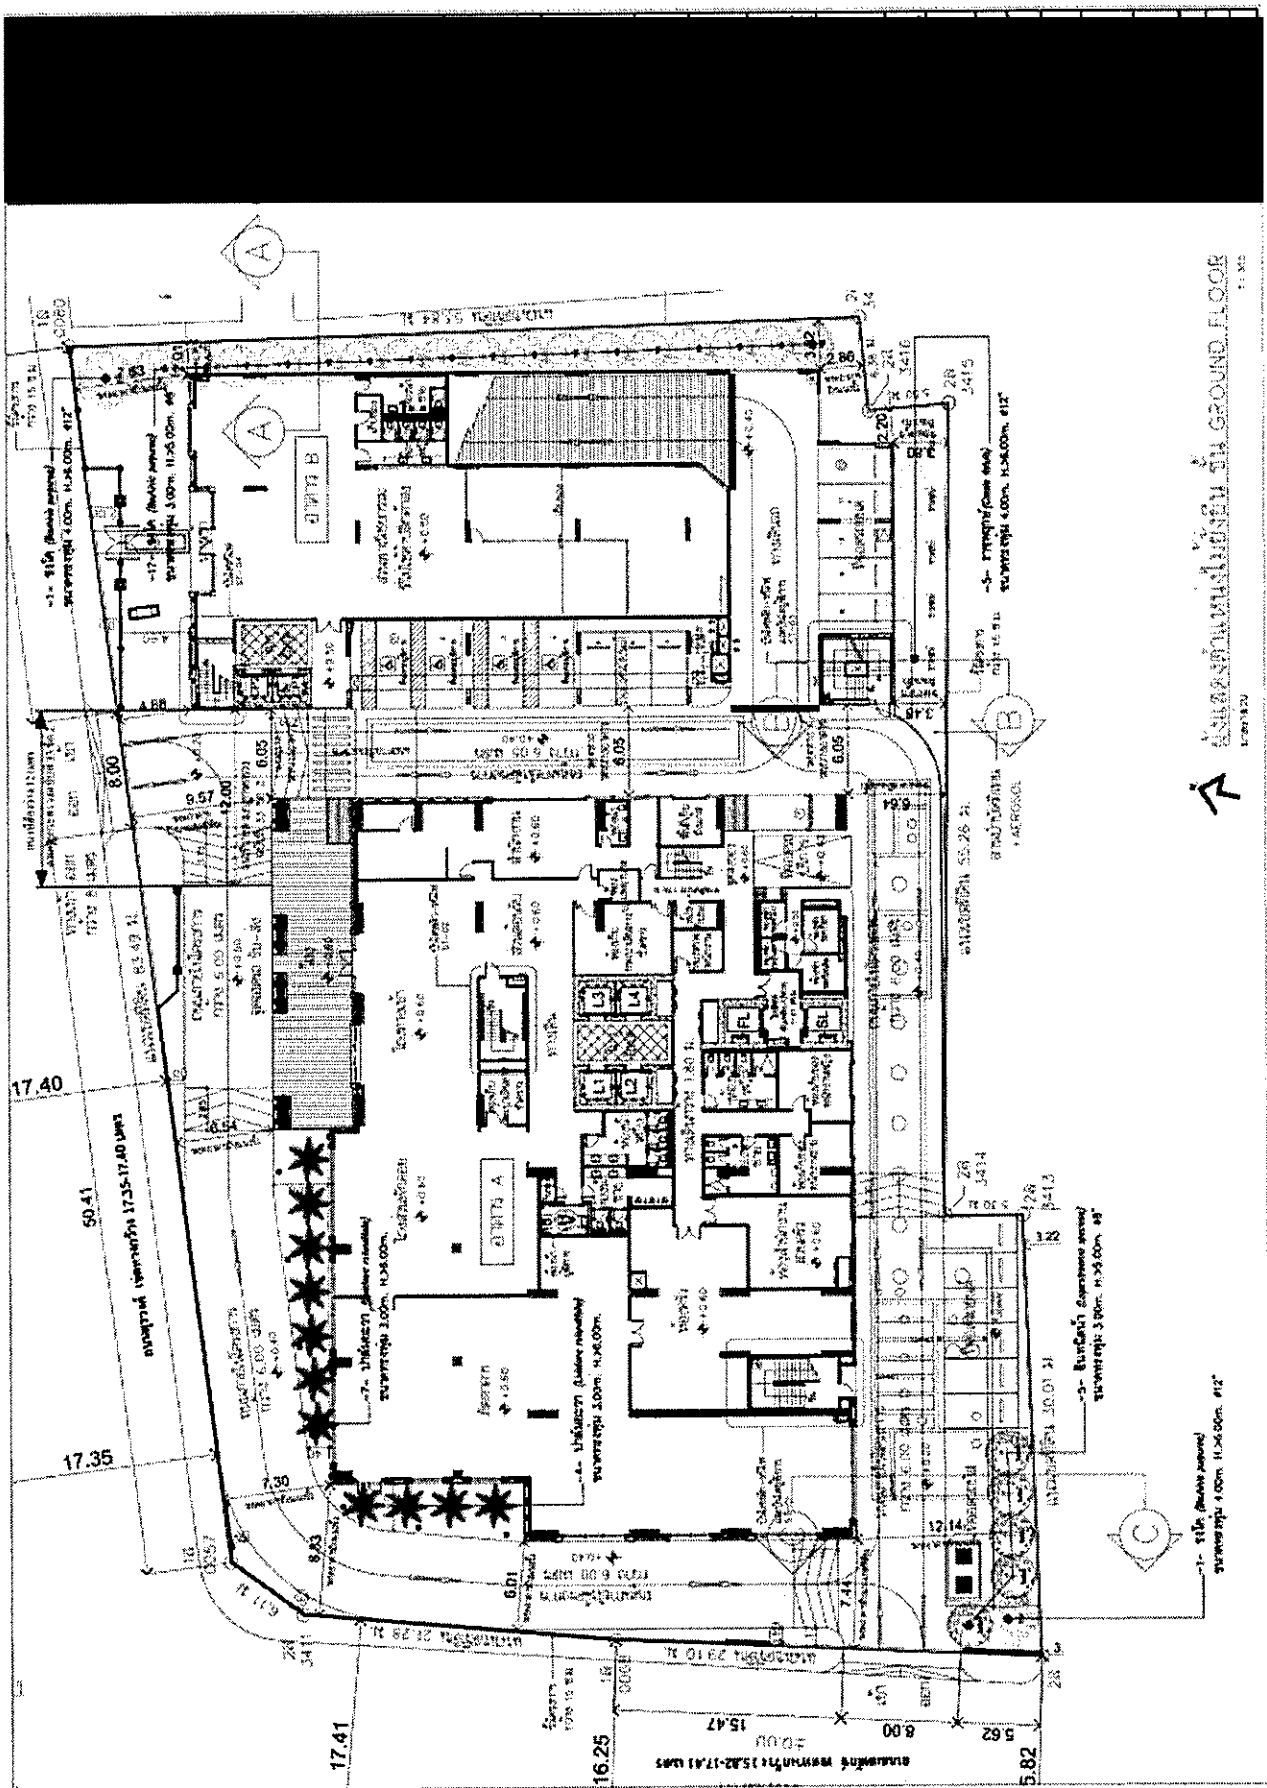

របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការ				
ស្ថាប័ន	កម្មវិធី/សមាគម	ចំណាយ (លាន ដុល្លារ អាមេរិក)	ចំណាយ (លាន ដុល្លារ អាមេរិក)	កម្មវិធី
	កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបេក្ខជន	3.00	3	បណ្តុះបណ្តាលបេក្ខជន ក្នុង ១០ ឆ្នាំ ដោយមានការ គ្រប់គ្រង និង គ្រប់គ្រង
	កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបេក្ខជន	4.00	2	បណ្តុះបណ្តាលបេក្ខជន ក្នុង ១០ ឆ្នាំ ដោយមានការ គ្រប់គ្រង និង គ្រប់គ្រង
	កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបេក្ខជន	3.00	17	បណ្តុះបណ្តាលបេក្ខជន ក្នុង ១០ ឆ្នាំ ដោយមានការ គ្រប់គ្រង និង គ្រប់គ្រង
	កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបេក្ខជន	4.00	8	បណ្តុះបណ្តាលបេក្ខជន ក្នុង ១០ ឆ្នាំ ដោយមានការ គ្រប់គ្រង និង គ្រប់គ្រង
	កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបេក្ខជន	3.00	11	បណ្តុះបណ្តាលបេក្ខជន ក្នុង ១០ ឆ្នាំ ដោយមានការ គ្រប់គ្រង និង គ្រប់គ្រង
	កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបេក្ខជន	4.00	11	បណ្តុះបណ្តាលបេក្ខជន ក្នុង ១០ ឆ្នាំ ដោយមានការ គ្រប់គ្រង និង គ្រប់គ្រង
របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការ - ១១ ឆ្នាំ				


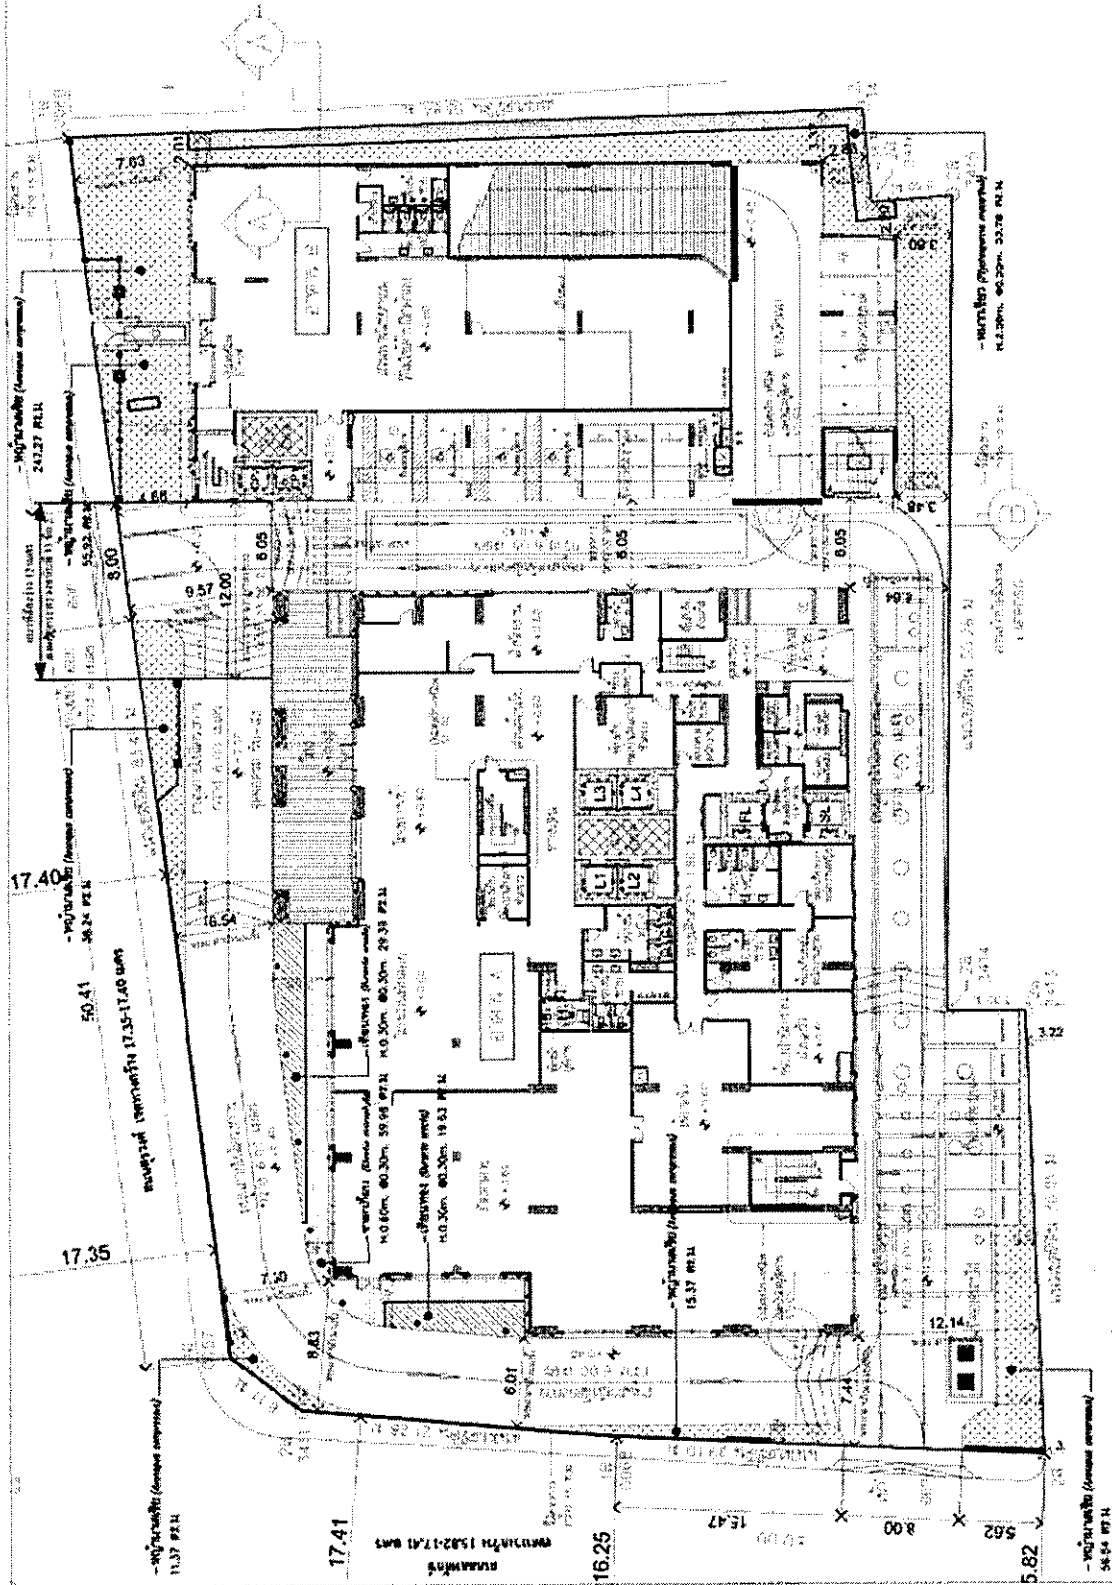


Figure 1. The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization of α -methylstyrene initiated by SnCl_4 in CH_2Cl_2 at -78°C . The polymerization was carried out in the presence of 0.01 mole/l. of SnCl_4 and 0.01 mole/l. of CH_2Cl_2 for 24 hr. The polymerization was carried out in the presence of 0.01 mole/l. of SnCl_4 and 0.01 mole/l. of CH_2Cl_2 for 24 hr. The polymerization was carried out in the presence of 0.01 mole/l. of SnCl_4 and 0.01 mole/l. of CH_2Cl_2 for 24 hr.

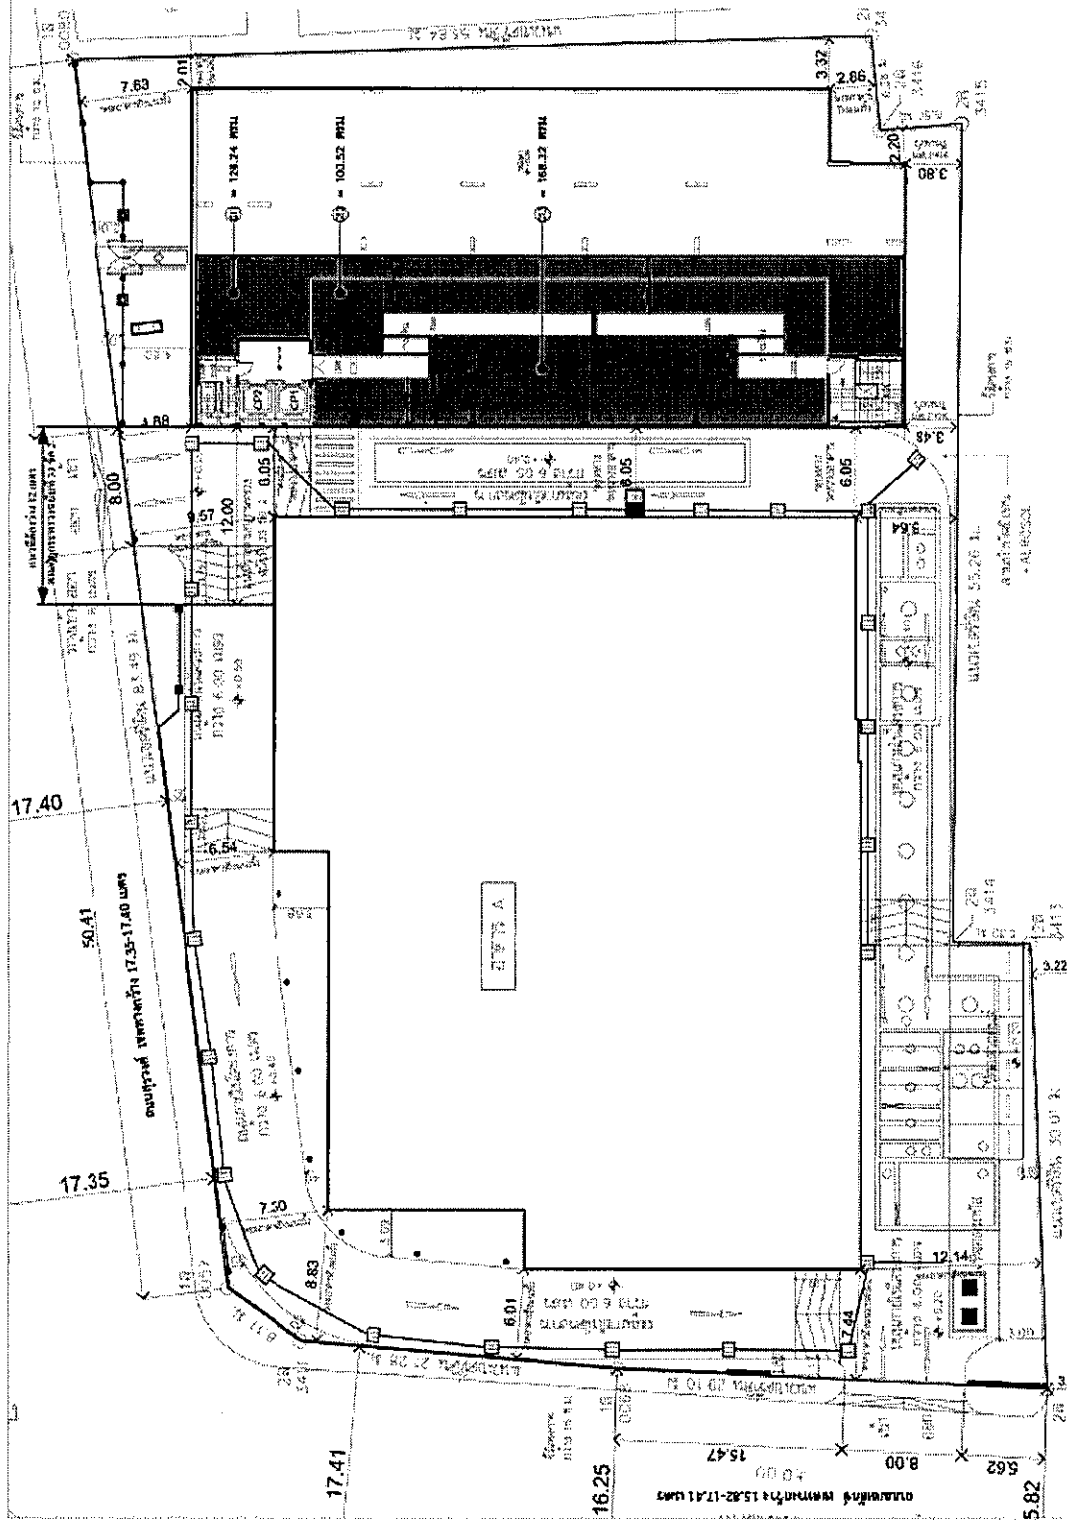

- พื้นที่ใช้สอยรวมพื้นที่ 4 TH FLOOR (385.08 ตร.ม.)
- พื้นที่ใช้สอยรวมพื้นที่ 4 TH FLOOR (รวมพื้นที่ใช้สอย) (284 ตร.ม.)

ประเภทที่ดิน	พื้นที่ (ตร.ม.)	พื้นที่ใช้สอยรวม (ตร.ม.)
พื้นที่ใช้สอยรวม	284.00	385.08

พื้นที่ใช้สอยรวม	พื้นที่ใช้สอยรวม (ตร.ม.)	พื้นที่ใช้สอยรวม (ตร.ม.)
พื้นที่ใช้สอยรวม	284.00	385.08

พื้นที่ใช้สอยรวมพื้นที่ 4 TH FLOOR (รวมพื้นที่ใช้สอย) (284 ตร.ม.)

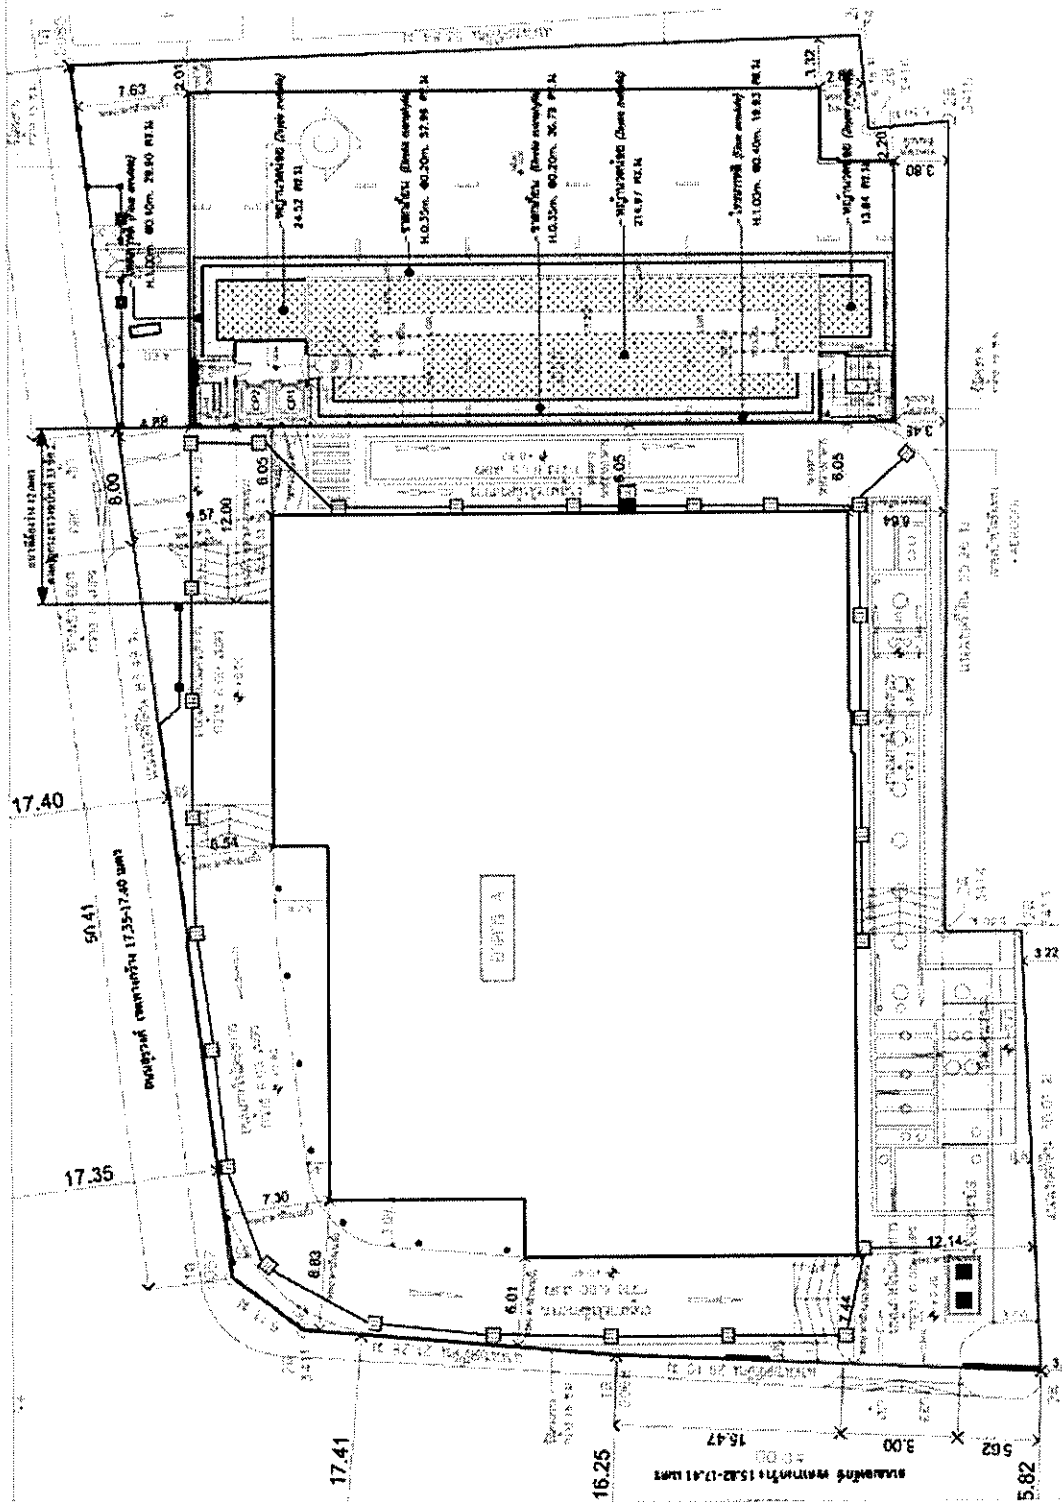
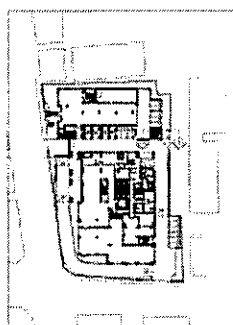
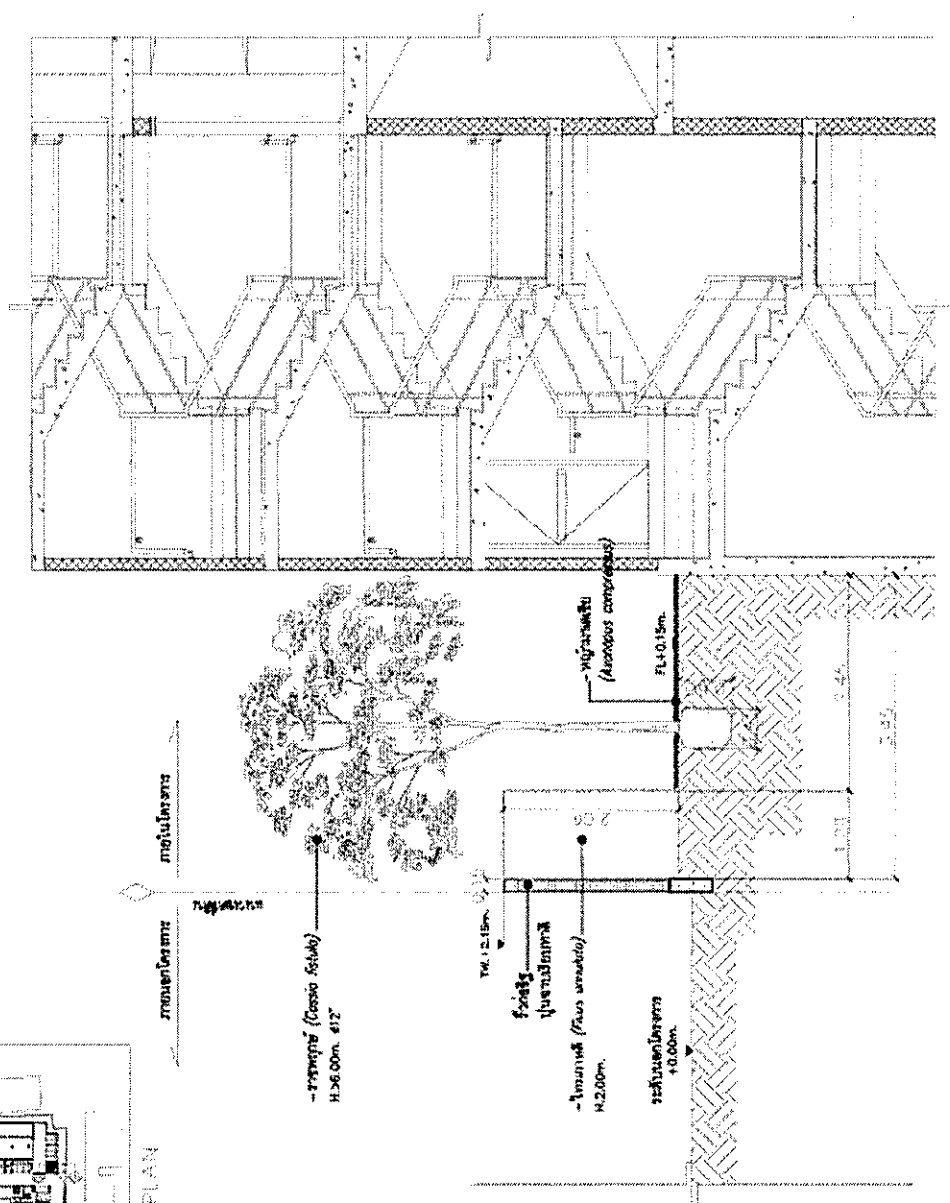
[illegible]

Figure 1 is a line graph with the following data series:


Number of hauls	<i>P. setiferus</i> (%)	<i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> (%)	<i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> (%)
1	~10	~5	~5
2	~20	~5	~5
3	~30	~5	~5
4	~40	~5	~5
5	~50	~5	~5
6	~60	~5	~5
7	~70	~5	~5
8	~80	~5	~5
9	~90	~5	~5
10	~95	~5	~5

[illegible]

ภาคผนวก ข 3

เอกสารว่าจ้างพนักงานดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างเลขที่ TTH-660904

บริการ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและความสะอาด

โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์

สัญญานี้ทำที่ สำนักงานเลขที่ 393/2 อาคารบดินทร์สวทโฮม ห้องเลขที่ เอ101 ชั้นที่ 1 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0942514711 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท เดอะ ทรีเฮาส์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565149826 เลขที่ 393/2 อาคารบดินทร์สวทโฮม ห้องเลขที่ เอ101 ชั้นที่ 1 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ทำการโดย นายเรวัฒน์ เสนาทอง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับคู่สัญญาชื่อ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด สาขาที่ 00011 เลขที่ผู้เสียภาษี 0105529046753 ทำการโดย นายภาคิน เอี่ยมผาสุข เป็นผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ขอบเขตของงานตามสัญญา

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์ เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 รวมจำนวน 12 เดือน

2. เงื่อนไขการรับจ้าง และการจ่ายเงินต่อเดือน

2.1 ผู้รับจ้างจัดส่งพนักงาน จำนวน 1 คน ไปปฏิบัติหน้าที่ ทำงานเวลา 06.00 - 15.00 น. วันจันทร์ – วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีไม่มีพนักงานเข้ามาทำงาน ให้เข้ามาชดเชยภายในเดือนนั้นๆ

2.2 คิดเป็นเงินค่าจ้างต่อเดือน 20,000 บาทต่อเดือน (สองหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้รับจ้างจะส่งใบแจ้งหนี้ (Invoice) ของแต่ละเดือน ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในเดือนนั้นๆ และผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับใบแจ้งหนี้ หรือภายในรอบการชำระเงินของผู้ว่าจ้าง

3. การดำเนินงาน

3.1. การบำรุงรักษาต้นไม้ยืนต้น

3.1.1 ตัดแต่งกิ่งก้านใบไม้ให้ได้ทรงพุ่มสวยงามตามหลักวิชาการ

3.1.2 การรดน้ำ ให้ทำการรดตามระยะเวลาที่สมควรตามขนาด และชนิดของต้นไม้

3.1.3 การให้ปุ๋ย ควรให้ตามระยะเวลาและชนิดของต้นไม้ในอัตราส่วนตามหลักการปฏิบัติที่ดีของวิชาชีพ พืชสวน หรือตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง



3.1.4 การบำบัดรักษาให้ยาฆ่าแมลง และโรคที่เกิดแก่ต้นไม้ ให้ทำการฉีดยาฆ่าแมลงในกรณีที่มีบางส่วน ของ ต้นไม้ถูก ศัตรูพืชรบกวน

3.1.5 การถอนวัชพืชโคนต้นไม้ ให้ทำการถอนวัชพืชที่ขึ้นโคนต้นไม้อยู่เสมอเพื่อไม่ให้รกรุงรังและดูสวยงาม

4. การบำรุงรักษาสวนหย่อม ต้นไม้ดอก และต้นไม้ประดับ

4.1 การรดน้ำ ให้รดน้ำทั่ว ในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิดของต้นไม้

4.2 การให้ปุ๋ย ให้ใส่ปุ๋ยภายหลังพรวนดินเดือนละ 1-2 ครั้ง/เดือน ตามชนิดของต้นไม้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม

4.3 การตัดแต่ง และรักษาโรคแมลง ให้ทำการตัดแต่งให้สวยงามอยู่เสมอ พร้อมทั้งทำการฉีดยาฆ่าแมลง 2 เดือนครั้ง หรือมากกว่านั้นในกรณีที่บางส่วน ของต้นไม้ถูกศัตรูพืชรบกวน

4.4 การพรวนดิน ถอนวัชพืช และแต่งร่องดิน ในขณะที่พรวนดินให้ทำการถอนวัชพืชที่ขึ้นแซมต้นไม้ ออกด้วย พร้อมทั้งทำการ ตกแต่ง เสาแนวร่องดินให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตามเดิม

5. จำนวนคนงานและระยะเวลาการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของงาน

ผู้รับจ้างต้องจัดหาคนงานที่มีความรู้ในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ มาปฏิบัติงานในสำนักงานของผู้ว่าจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 1 คน โดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานอนุญาตให้ผู้รับจ้างนำแรงงานที่เข้ามาปฏิบัติงานเป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทยและมีถิ่นฐานตั้งบ้านเรือนอยู่ในราชอาณาจักรไทย หรือแรงงานต่างด้าวจะต้องมีใบอนุญาตการเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทยที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแรงงานใหม่จะต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทุกครั้ง โดยต้องปฏิบัติงานจ้างตามเงื่อนไขผู้ว่าจ้างกำหนด ดังนี้

5.1 ผู้ควบคุมงาน/สายตรวจ เข้าพบผู้ว่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดต่อประสานงาน รับคำชี้แนะจากผู้ว่าจ้าง

5.2 คนงานของผู้รับจ้างต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 60 ปี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และมีความเชี่ยวชาญหรือมีความชำนาญในการดูแล ต้นไม้และสวนหย่อมเป็นอย่างดี

5.3 ผู้รับจ้างต้องส่งคนงานจำนวน 1 คน เข้าปฏิบัติงานจ้าง ดังนี้

5.3.1 คนงานของผู้รับจ้างจะมีวันหยุดงานได้สัปดาห์ละ 1 วัน (วันอาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับวัน แรงงานถือเป็นวันหยุดด้วย โดยไม่หยุดติดต่อกันมากกว่า 2 วัน แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีความจำเป็น ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาสั่งให้คนงาน ของผู้รับจ้างหยุดงานในวันอื่นแทนเป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควรก็ได้ และคนงานของผู้รับจ้างจะมีเวลาพักกลางวัน (ตั้งแต่เวลา 11.30- 13.00 น.)

5.3.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งทีมนอก เพื่อมาช่วยปฏิบัติงานตัดต้นไม้ ตัดแต่งและอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร เดือนละ 1 ครั้ง

5.4 หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่า การปฏิบัติงานในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ในแต่ละวันยังไม่เรียบร้อยหรือมีข้อบกพร่อง ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาสั่งให้คนงานของผู้รับจ้างอยู่ปฏิบัติงานต่อไปได้อีกจนงานแล้วเสร็จในวันนั้น หรือสั่งให้คนงานของผู้รับจ้างอยู่ ปฏิบัติงานต่อไปอีกภายในระยะเวลาอันสมควร

5.5 ผู้รับจ้างจะต้องส่งประวัติของผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ส่งมาปฏิบัติงานจ้างเหล่านี้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยระบุชื่อ ประวัติย่อ ตีรูปถ่าย และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง

5.6 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าแรง ค่าสวัสดิการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนดนี้ต่อคนงานของผู้รับจ้างตามกฎหมายแรงงาน ทั้งที่บัญญัติไว้ในปัจจุบันหรือที่จะใช้ในอนาคต รวมทั้งกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องจากผู้ว่าจ้าง

5.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง

5.8 ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือชำรุดบกพร่อง หรือสูญหายต่อทรัพย์สินใด ๆ ของผู้ว่าจ้างหรือ ทรัพย์สินในครอบครองของผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างหรือคนงานของผู้รับจ้าง จะโดยจงใจ หรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อ กระทำการหรือละเว้นกระทำตามที่ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินในการครอบครองของผู้ว่าจ้างตามราคาที่เป็นจริง และในกรณีที่เป็นการกระทำที่เป็นความผิดทางอาญาด้วย ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาตัว ผู้กระทำผิด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

5.9 ห้ามมิให้ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งมึนเมาต่างๆ หรือคนงานของผู้รับจ้างอยู่ในสภาพไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงานอันเนื่องจากการดื่มสุรา หรือเสพสิ่งมึนเมาในระหว่างปฏิบัติงาน หากผู้ว่าจ้างตรวจสอบพบจะไม่อนุญาตให้เข้ามาทำงานจ้าง และถือว่าคนงานขาดงานในวันดังกล่าว รวมทั้งห้ามเล่นการพนันอย่างเด็ดขาด

5.10 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5.11 คนงานของผู้รับจ้างจะต้องรักษาความสงบไม่ก่อเสียงอึกที่รบกวนเกินกว่าเหตุอันจำเป็นในการปฏิบัติงานและจะต้องไม่ประพฤติผิดกฎหมายภายในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง

5.12 ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าพนักงานของผู้รับจ้างคนใดประพฤติตนไม่ดี หรือฝีมือไม่ดี หรือทำงานหยาบสับเพร่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงานคนนั้นได้

5.13 หากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้ว่าจ้าง เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไข หากยังไม่มี การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ผู้ว่าจ้างจะทำหนังสือแจ้งเตือนผู้รับจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา

6. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกชนิดให้เพียงพอสำหรับใช้ในการทำงานจ้างนี้ และอย่างน้อย จะต้องมียุกรณ์ที่จำเป็นเก็บรักษาไว้ประจำในบริเวณที่ทำงานจ้าง เช่น

6.1 ดินผสม จำนวน 20 ถุง เพื่อใช้ในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในแต่ ละเดือน

6.2 ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพ จำนวน 2 ถุง เพื่อใช้ในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในแต่ละเดือน

6.3 กาบมะพร้าวสับ จำนวน 2 กระสอบ/3เดือน

6.4 ปุ๋ยเคมี จำนวน 1 กระสอบ/6 เดือน

6.5 ยากำจัดศัตรูพืช เช่น แมลง เพลี้ย และเชื้อรา ตามที่ใช้จริง

7. เครื่องมือในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้/การตัดแต่งต้นไม้

- อุปกรณ์พรวนดิน
- รถเข็น
- ถังสำหรับฉีด พ่นยากำจัดศัตรูพืช
- บันไดสำหรับตัดแต่งกิ่งไม้
- สายยางสำหรับรดน้ำต้นไม้



- งดคำใส่เศษกิ่งไม้ ใบไม้
- เลื่อยตัดแต่งกิ่ง

และอื่น ๆ ให้เพียงพอ ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะจัดหาสำหรับผู้รับจ้างเก็บรักษาให้เป็นระเบียบ โดยผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้างดังกล่าวทั้งสิ้น

8. การบอกเลิกสัญญา และผลอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญา

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานับนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ขึ้น

8.1 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งกระทำความผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญานับนี้ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้บอกกล่าวให้ฝ่ายที่กระทำความผิดสัญญาปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร แต่คู่สัญญาฝ่ายที่กระทำความผิดสัญญาไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

8.2 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือกลายเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือขอฟื้นฟูกิจการ


8.3 เมื่อคู่สัญญาตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้สัญญานับนี้สิ้นสุดไป

8.4 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญานับนี้ได้ โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำความผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญานับนี้ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานับนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่กระทำความผิดสัญญาตกลงชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงจากการผิดข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญานับนี้ หรือคืนค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทั้งสิ้น (ถ้ามี)



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาเป็นที่ถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน (ประทับตราบริษัท ถ้ามี)




Grande Centre Point


SURAWONG • BANGKOK

ภาคผนวก ข 4


เอกสารแบบแปลน รูปตัด รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ

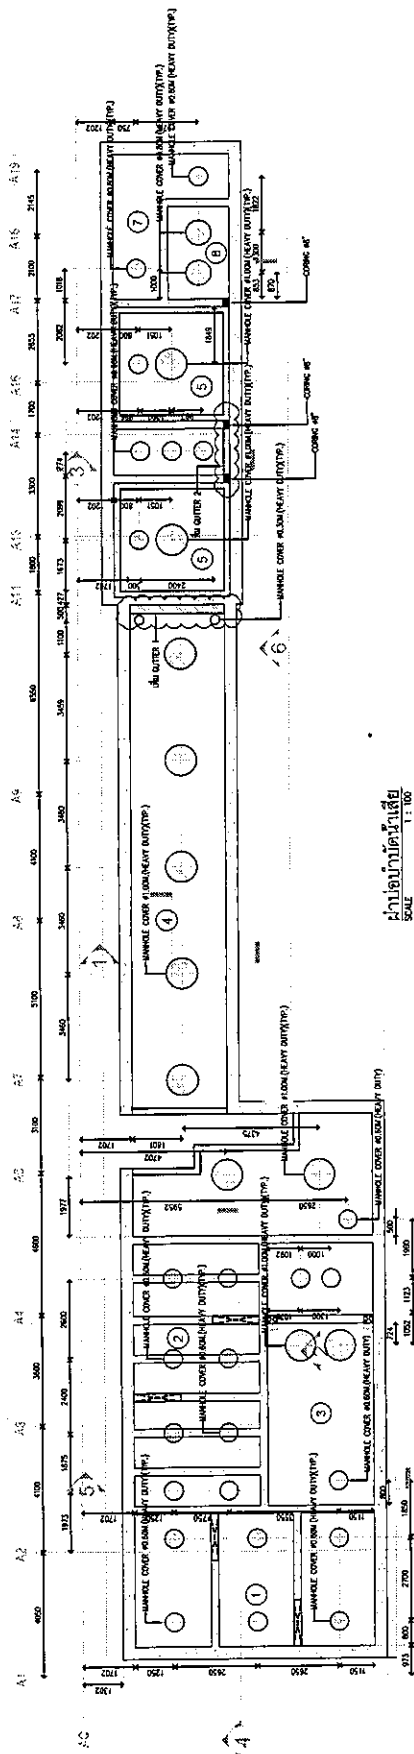


แปลนบำบัดน้ำเสีย
SCALE 1:100

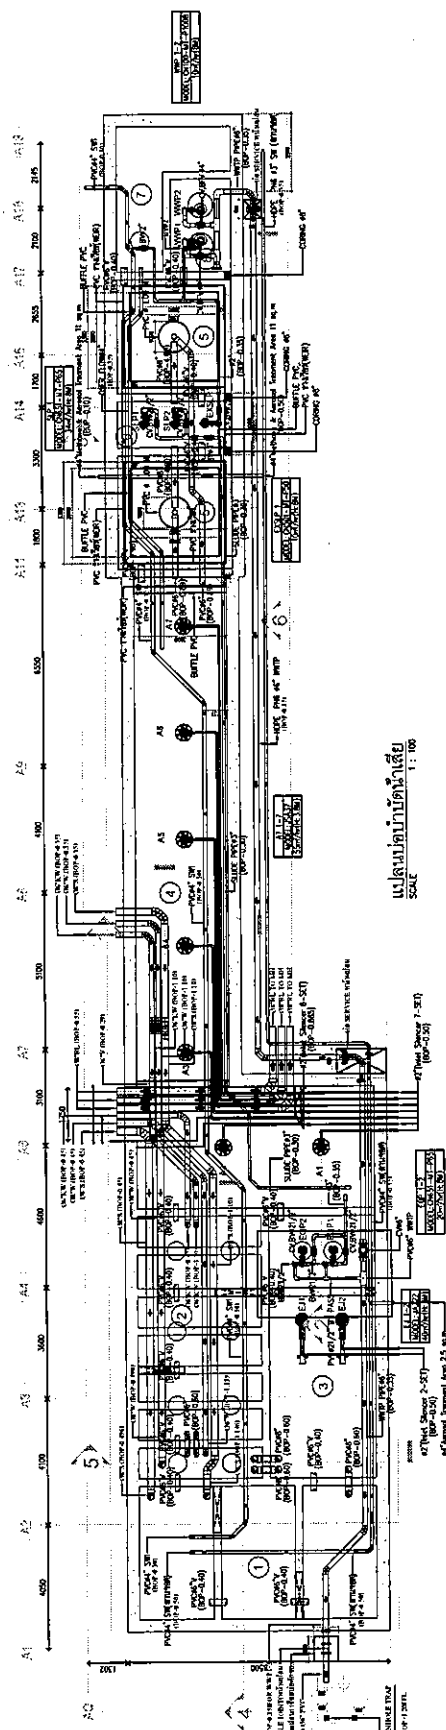

แปลนบำบัดน้ำเสีย
SCALE 1:100

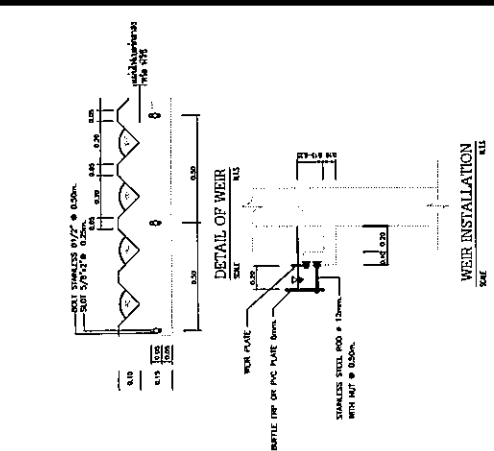


DETAIL OF WEIR
SCALE 1:50

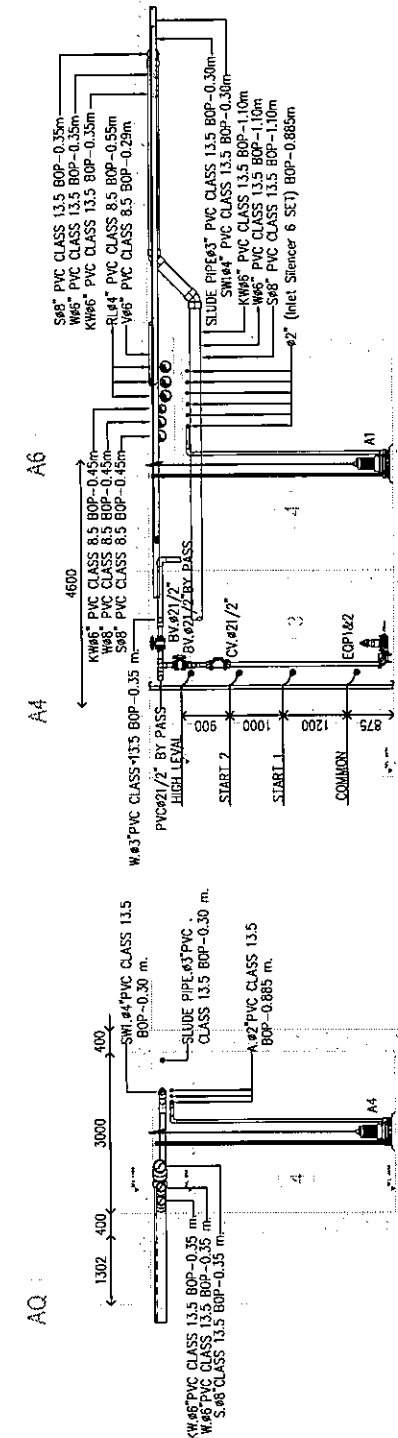

SECTION 1
SCALE 1:50

SECTION 2
SCALE 1:50

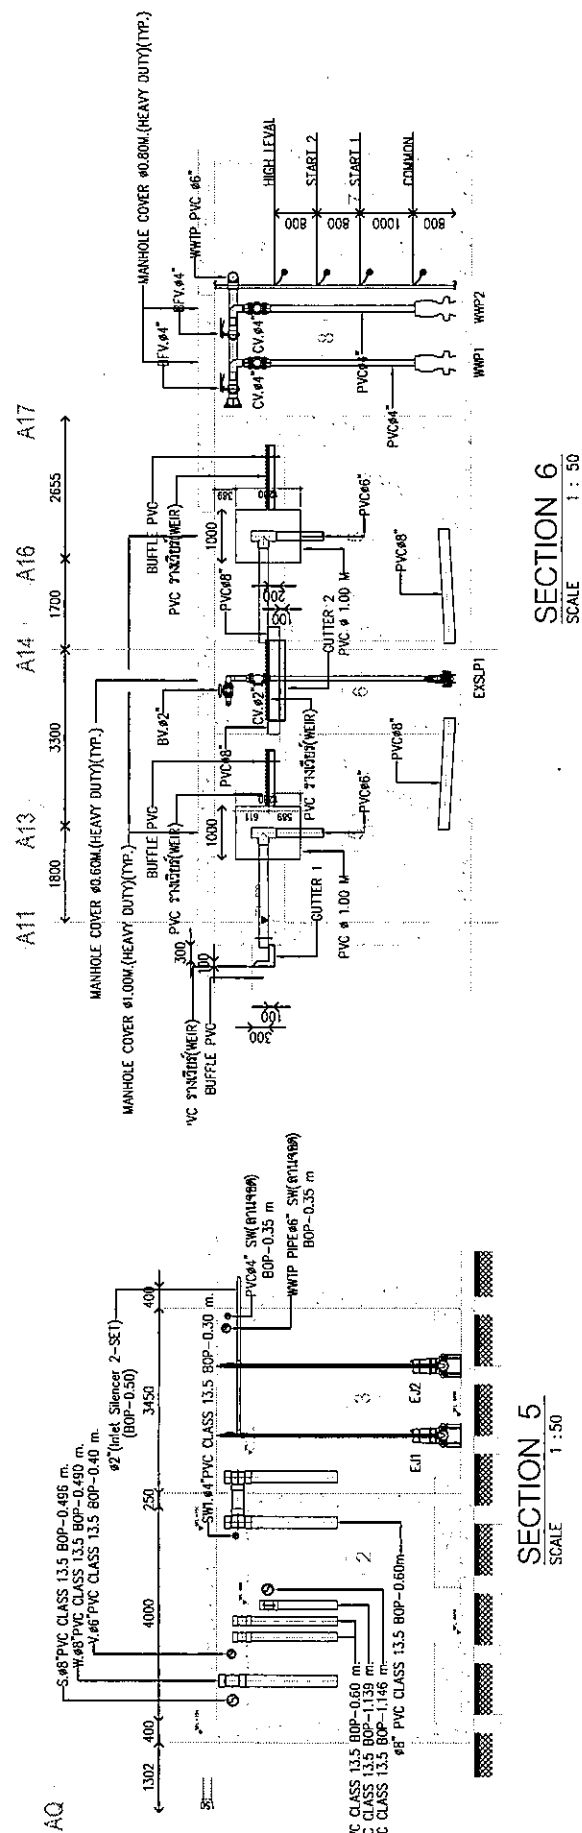

- ① ถึงกระยะขนาดความจุ 131.48 ลบ.ม.
- ② ถึงตักไขมันขนาดความจุ 85.60 ลบ.ม.
- ③ ถึงรับสมดุลขนาดความจุ 136.01 ลบ.ม.
- ④ ถึงเติมอากาศขนาดความจุ 304 ลบ.ม.
- ⑤ ถึงตกตะกอนขนาดความจุ 46.79 ลบ.ม.
- ⑥ ถึงสูบน้ำตะกอนกลับขนาดความจุ 19.43 ลบ.ม.
- ⑦ ถึงเก็บตะกอนส่วนเกินขนาดความจุ 41.25 ลบ.ม.
- ⑧ ถึงเก็บน้ำผ่านการบำบัดขนาดความจุ 19.89 ลบ.ม.

แบบสถาปัตยกรรม บ่อบำบัดน้ำเสีย SECTION ฐาน L(1) อาคาร A
SCALE 1:100

ภาคผนวก ข 5

เอกสารรับรองการขอเข้ารับบริการระบบบำบัดน้ำเสียของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี



ที่ กท ๑๐๐๗/ ๑๔๑๖

สำนักงานการระบายน้ำ

๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง หนังสือรับรองการให้บริการบำบัดน้ำเสียของโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์)

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด


อ้างถึง หนังสือ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ที่ LHMH-FM-๐๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ผังแนวท่อรวบรวมน้ำเสียและบ่อดักน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
ชองนนทรี จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือ
รับรองการให้บริการบำบัดน้ำเสียของโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
สรวังค์) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๙ ถนนสรวังค์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานการระบายน้ำ โดยสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดแล้ว
พบว่าโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) ตั้งอยู่ในพื้นที่บริการ
บำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี เห็นควรอนุญาตให้อาคารดังกล่าวระบายน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด
ขั้นต้นลงสู่บ่อดักที่ระบายน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ช่วงเวลาในการระบายน้ำเสียสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามสภาพความเป็นจริง และต้องมีอุปกรณ์สำหรับเปิด - ปิด น้ำเสียจากบ่อดักน้ำเสีย เพื่อมิให้ระบายน้ำเสียออกมา
ในช่วงฝนตก โดยน้ำเสียจะไหลลงสู่บ่อดักน้ำเสีย (IC ๒๐๐/๐๐๓) ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรีต่อไป
ทั้งนี้อาคารดังกล่าวจะต้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบำบัดไขมัน
กากตะกอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียเมื่อกรุงเทพมหานครได้ประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งจะมีผลบังคับใช้
ทางกฎหมายในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ



สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๖๖๑

โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๖๕๘

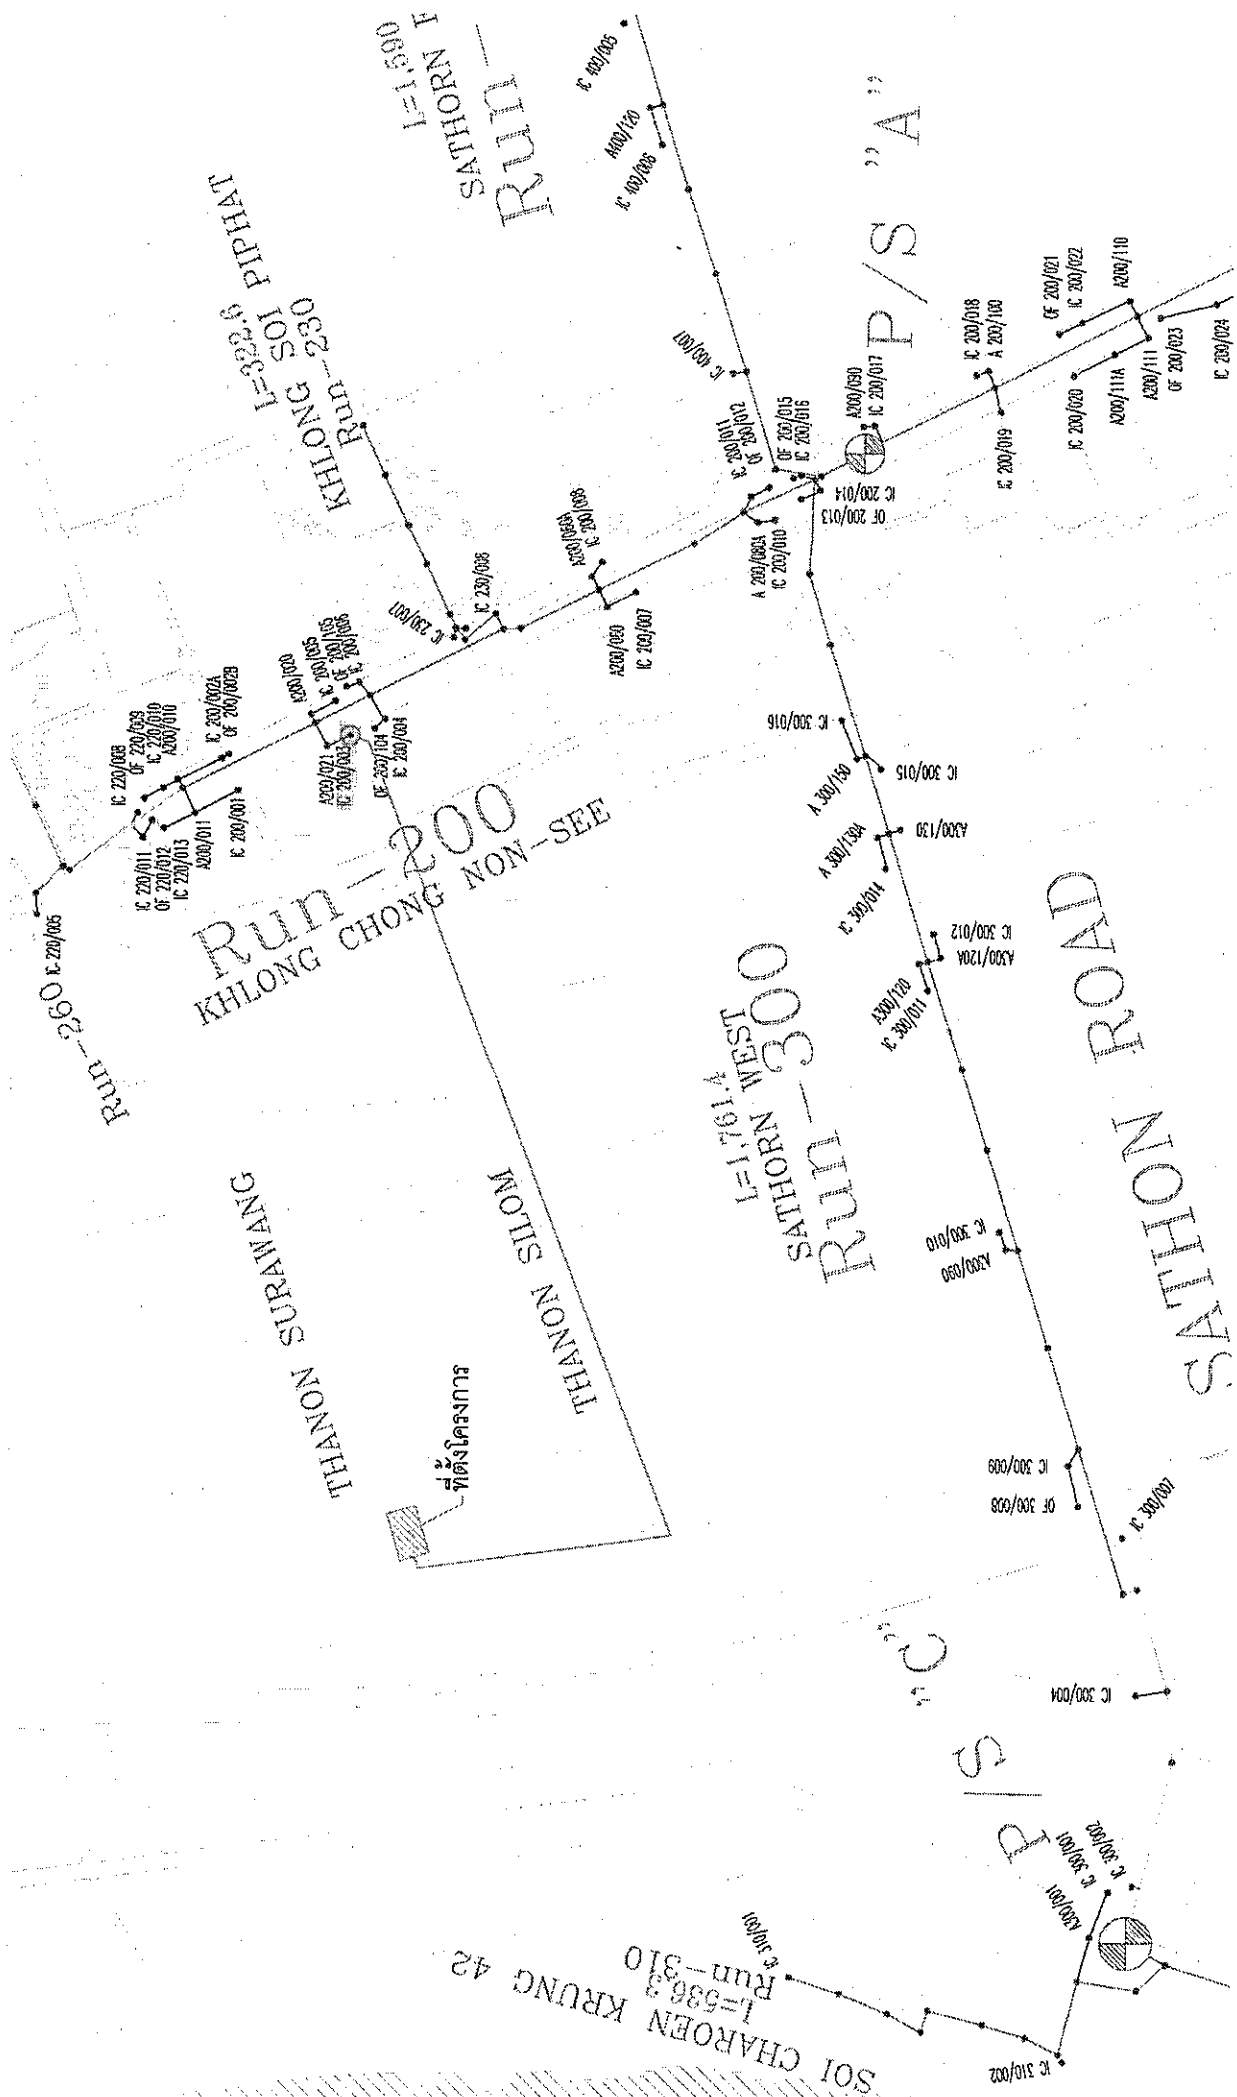

Grande Centre Point

SURAWONG • BANGKOK

ภาคผนวก ข 6

เอกสารการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย



บริษัท กรีนดี เอ็นไวรอนเม้นทอล แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิส จำกัด
GPA Environmental & Safety Services Co., Ltd
ถนนลาดพร้าว 14 แขวงลาดพร้าว เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10150
Head Office : 14 Soi Phraya Surin, 29, Bangchan Sub-district, Khlong Sam Wa District, Bangkok 10570
โทร. +666 6167 9701, +669 8258 7749 โทรสาร 010553061492

ใบแจ้งหนี้ / วางบิล
INVOICE / DELIVERY ORDER


นามลูกค้า บริษัท แอล เอส มอเตอร์ พลัส โกลด์ จำกัด (สาขาที่ 00011)
ที่อยู่ 299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงษ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 29046 75 3 ☐ สำเนาใหญ่ ☐ สำเนาที่

เลขที่ IV690202
วันที่ 3/2/59

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าดำเนินการขนถ่ายและยกเคลื่อนย้าย สถานี : Grand Center Point SURAWONG Grease Trap Tank (ขนาด 3.6 x 6.0 x 4.0 ม.) ใบเสนอราคาเลขที่ : QT6901-015	งาน 1	12,000.00	12,000.00
รวมเงิน				12,000.00
ส่วนลด				2,500.00
รวมเงินหลังหักส่วนลด				9,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				665.00
รวมเงินทั้งสิ้น				10,165.00
หัก ณ ที่จ่าย				285.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น				9,880.00

หมายเหตุ :
1. กรณีชำระหนี้โดยเช็คยกให้ธนาคารผู้รับเช็คแล้ว "ลูกค้า" ต้องส่งใบรับรองของธนาคารเพื่อตัดเช็ค "บริษัท" ภายใน
หนึ่ง สัปดาห์นับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ มิฉะนั้นลูกค้าต้องชำระหนี้โดยเงินสด 077-8-67916-7 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงิน
ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
2. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าบริการเพิ่ม 7 % ขึ้นมาจากหนี้สินเดิมหากเกินกำหนด

คำอธิบาย (ถ้ามี) และเงื่อนไขการชำระเงิน



LH Mall & Hotel Co., Ltd.
299 Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: +662 079 5888 Fax: +662 079 5899
Tax ID: 0105529046753 Branch: 00011

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : PYVMM19760091
โครงการที่แจ้งหนี้ : NH1307 - GCP-SRW / Grande Centre Point - Surawong
สาขา : บริษัท กรีนดี เอ็นไวรอนเม้นทอล แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิส จำกัด
วันที่บันทึก : 9/02/2569
แผนก : Engineering Department
ประเภทการงาน : ทั่วไป

ลำดับที่	รายการ	รายการย่อย	จำนวนเงิน	Var	รวมจำนวนเงิน
1	ค่าจ้างและค่าตอบแทนช่างเทคนิค	S0813 : R&M Exp. Utilities System	9,500.00	665.00	10,165.00
2	ค่าจ้างและค่าตอบแทนช่างเทคนิค	S0813 : R&M Exp. Utilities System	29,500.00	2,065.00	31,565.00
รวม :			39,000.00	2,730.00	41,730.00



บริษัท จีพีเอ เอ็นไวรอนเม้นทอล แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิส จำกัด
GPA Environmental & Safety Services Co., Ltd

Head Office : 14 Soi Phraya Suen 29, Bangchan Sub-district, Khlong Sam Wa District, Bangkok 10510
โทร. +666 6167 9701, +669 8238 7749 โทรสาร/ผู้โทรฟรี 0105563061492

(ใบแจ้งหนี้)

สำหรับลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ / ราวบิล
INVOICE / DELIVERY ORDER

นางลูกค้า บริษัท แอส โมดัล แอนด์ โกลด์ จำกัด (สาขาที่ 00011)
ที่อยู่ 299 ถนนสีม่วง แขวงสีม่วง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 29046 75 3 ☐ สำหรับงานใหญ่ ☐ สาขาที่

เลขที่ IV690201
วันที่ 3/2/69

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าดำเนินการขออนุญาตขุดลอกหน้า สถานที่ : Grand Center Point SURAWONG Septic Tank (ขนาด 5.3 x 7.7 x 4.0 ม.) ใบเสนอราคาเลขที่ : Q16901-016	งาน 1	32,000.00	32,000.00
รวมเงิน				32,000.00
ส่วนลด				2,500.00
รวมเงินหลังหักส่วนลด				29,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				2,065.00
รวมเงินทั้งสิ้น				31,565.00
หัก ณ ที่จ่าย 3%				885.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น				30,680.00

หมายเหตุ :
1. กรณีชำระโดยเช็คกรุณาใช้เช็คชนิดที่ระบุในแบบ "ใบรับ 530" ซึ่งไม่รวมเงินค่าเงินที่ออกให้โดย "ธนาคาร" เท่านั้น
หรือ ชำระโดยเงินสด กรุณาชำระเงิน โดยใบรับ 077-8-67916-7 ประเภทผู้จ่ายเงินจากธนาคาร
ซึ่งมีอยู่ 300, 500, 1,000 บาท ไม่รวมเงินค่าเงินที่ออกให้โดย "ธนาคาร" เท่านั้น
2. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในกรณีที่ลูกค้ามี 7 วัน นับจากวันที่แจ้งใบแจ้งหนี้
คำอธิบาย: (งานขุดลอกหน้าขุดลอกหน้า)

Grande Centre Point
SURAWONG • BANGKOK


LI Mall & Hotel Co., Ltd.
299 Surawong Road, Surinwong, Bangkok 10500
Tel: +662 079 5888 Fax: +662 079 5899
Tax ID: 0105529046753 Branch: 00011

วันที่รับ: 64022566, 13 42

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ใบแจ้งหนี้: PVN1107690091
วันที่รับ: 04/02/2569
โครงการที่รับ: N1107 - GCP-SRW / Grande Centre Point - Surawong
แผนก: Engineering Department
งาน: บริษัท จีพีเอ เอ็นไวรอนเม้นทอล แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิส จำกัด
ประเภทของงาน: ขุดลอก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	รวม
1	ค่าดำเนินการขุดลอกหน้า	ชั่วโมง	50813	9,500.00	4,826,240.00
2	ค่าเช่ารถขุดลอกหน้า	ชั่วโมง	50813	20,500.00	10,419,565.00
รวม:				39,000.00	41,730.00



เลขที่ใบแจ้งหนี้: PVN1107690091



บริษัท จีพีเอ เอ็นไวรอนเม้นทัล แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิส จำกัด
GPA Environmental & Safety Services Co., Ltd.
Head Office : 14 Soi Phraya Suren 29, Bangchan Sub-district, Khlong Sam Wa District, Bangkok 10510
โทร. +666 667 9701, +666 8258 7749 แฟกซ์ +666 667 1492

(โปรดกรอกเลข)
สำนักงานลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ / วางบิล
INVOICE / DELIVERY ORDER

นามลูกค้า บริษัท เอส โมลส์ แอนด์ โกลด์ จำกัด (สาขาที่ 00011)
ที่อยู่ 299 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งปรือ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 29046 75 3 ☐ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ☒ สาขาที่ 00011

เลขที่ IV690403
วันที่ 19/4/69

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าดำเนินการจัดหาตู้ดักไขมัน สถานที่: Grand Center Point SURAWONG Grease Trap Tank (ขนาด 3.6 x 6.0 x 4.0 ม.) ใบเสนอราคาเลขที่: QT6901-059	งาน 1	12,000.00	12,000.00
รวมเงิน				12,000.00
ส่วนลด				2,500.00
รวมเงินหลังหักส่วนลด				9,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				665.00
รวมเงินทั้งสิ้น				10,165.00
หัก ณ ที่จ่าย 3%				285.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น				9,880.00

หมายเหตุ :
1. กรณีชำระบิลนี้โดยเช็ค กรุณาแจ้งบริษัทผู้ขายล่วงหน้า "อย่างน้อย 3 วัน" ก่อนนำเช็คมาแลกเงิน (เช็คที่ออกโดยธนาคาร/66* เท่านั้น)
หรือ ชำระบิลนี้โดยเงินสด กรุณาแจ้งบริษัทผู้ขายล่วงหน้า "อย่างน้อย 3 วัน" ก่อนนำเงินสดมาแลกเงิน
ซึ่งลูกค้า เอส. จีเอ. เอ็นไวรอนเม้นทัล แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิส
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้า 7 วัน นับจากวันที่ส่งใบแจ้งหนี้
คำอธิบาย: (กรุณาเขียนรายละเอียดเพิ่มเติม)

LH Mall & Hotel Co., Ltd.
299 Surawong Road, Suriyawong, Bangkok, Bangkok 10500
Tel: +662 079 5888 Fax: +662 079 5899
Tax ID: 0105529046753 Branch: 00011

Grande Centre Point
SURAWONG • BANGKOK

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ใบแจ้งหนี้: PVN1307690289
โครงการที่ส่งจ่าย: M1307 - GCP-SRW / Grande Centre Point - Surawong
จ่าย: บริษัท จีทีโอ เอ็นไวรอนเม้นทัล แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิส จำกัด
วันที่ขึ้นบัญชี: 22/04/2569
แผนก: Engineering Department
ประเภทการจ่าย: หักไป

ลำดับที่	รายการส่งจ่าย	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	รวม	รวมเงินรวม
1	ค่าจ้างดูแลรักษาตู้ดักไขมัน	50813 : R&M Exp. Utilities System	9,500.00	9,500.00	10,165.00
				รวม:	10,165.00

ภาคผนวก ข 7
เอกสารการจำกัดไขมันออกจากบ่อตกไขมัน

ใบสั่งจ่าย

เลขที่ใบสั่งจ่าย : PVMH307690289

โครงการที่สั่งจ่าย : MH307 - GCP-SRW / Grande Centre Point - Surawong

จ่าย : บริษัท จีทีเอ เอ็นไวรอนเม้นทอล แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด

วันที่บันทึก : 22/04/2569

แผนก : Engineering Department

ประเภทการจ่าย : ทั่วไป

ลำดับที่	รายการสั่งจ่าย	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	Vat	รวมจำนวนเงิน
1	ค่าจ้างดูแลประกอบกลั่นนํ้าบ่อไซมัน	50813 : R&M Exp. Utilities System	9,500.00	665.00	10,165.00
		รวม :	9,500.00	665.00	10,165.00

Assistant Engineer Manager

Engineer Manager

Resident Manager

General Manager



บริษัท จีพีเอ เอ็นไวรอนเม้นทอล แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิส เซส จำกัด
GPA Environmental & Safety Services Co.,Ltd

สำนักงานใหญ่ : 14 ซอยพระยาสุเรนทร์ 29 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

Head Office : 14 Soi Phraya Suren 29, Bangchan Sub-district, Khlong Sam wa District, Bangkok 10510

โทร. +666 6167 9701 , +669 8258 7749 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105563061492

(ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)

สำหรับลูกค้า


ใบแจ้งหนี้ / วางบิล
INVOICE / DELIVERY ORDER

นามลูกค้า บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (สาขาที่ 00011)
ที่อยู่ 299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

เลขที่ IV690403
วันที่ 18/4/69

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 29046 75 3 ☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขาที่ 00011

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าดำเนินการงานเหมาะสมตะกอนลอยหน้า สถานที่ : Grand Center Point SURAWONG Grease Trap Tank (ขนาด 3.6 x 6.0 x 4.0 ม.) ใบเสนอราคาเลขที่ : QT6901-059	งาน 1	12,000.00	12,000.00
หมายเหตุ :			รวมเงิน	12,000.00
1. กรณีชำระเงินโดยเช็คกรุณาส่งจ่ายเช็คยึดพร้อมใบแนบ "บริษัท จีพีเอ เอ็นไวรอนเม้นทอล แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิส เซส จำกัด" เท่านั้น			ส่วนลด	2,500.00
หรือ ชำระเงินโดยโอนเข้า บัญชีกสิกรไทย เลขที่บัญชี 077-8-67916-7 ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์			รวมเงินหลังหักส่วนลด	9,500.00
ข้อมูลบัญชี บจก. จีพีเอ เอ็นไวรอนเม้นทอล แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิส เซส			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	665.00
2.. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขใบกำกับภาษีภายใน 7 วัน นับจากวันที่ระบุในใบกำกับภาษี			รวมเงินทั้งสิ้น	10,165.00
ตัวอักษร. (เก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)			หัก ณ ที่จ่าย 3%	285.00
			จำนวนเงินทั้งสิ้น	9,880.00

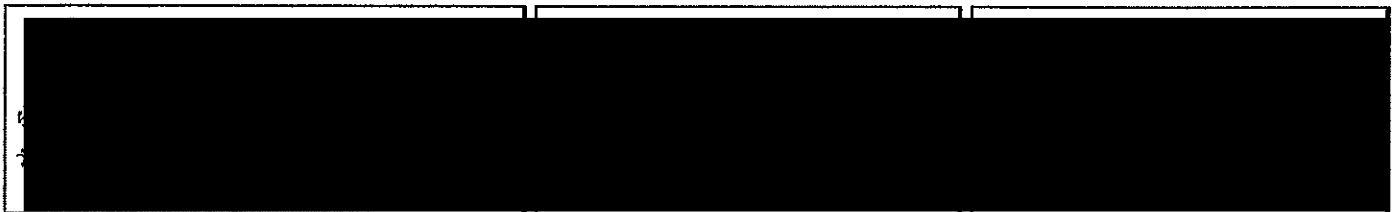



บริษัท จีพีเอ เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิส เซส จำกัด


14 ซอยพระยาสุเรนทร์ 29 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

บริการครบวงจรด้านระบบ
สิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์
ความปลอดภัย

โทร : 098-258-7749 , 095-957-0741 อีเมล : gpa.envisafe@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105563061492 (สำนักงานใหญ่)

ใบเสนอราคา/Quotation

ชื่อบริษัท : บริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (สาขาที่ 00011) ที่อยู่ : 299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ชื่อผู้ติดต่อ : เรียง คุณ สันทะยา นนทะไสมัย โทร : 02-079-5888 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0 1055 29046 75 3			เลขที่ใบเสนอราคา QT6901-059 วันที่ 30/3/2569 กำหนดยื่นราคาภายใน 30 วัน เงื่อนไขการชำระเงิน: เครดิต 30 วัน		
ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
บ่อไขมัน	สถานที่ : Grand Center Point SURAWONG				
	คำดำเนินการงานเหมาะสมก่อนลอยหน้า	งาน	1	12,000.00	12,000.00
1	Grease Trap Tank (ขนาด 3.6 x 6.0 x 4.0 ม.)	บ่อ	1		
	หมายเหตุ				
	- สืบเฉพาะตะกอนลอยหน้าจนเห็นน้ำใส				
	- ควบคุมการทำงานโดยจป.วิชาชีพมีใบวุฒิบัตรและมีใบผ่านการอบรมการทำงานในที่อับอากาศตามกฎหมายมีใบ Cer.				
	- ฟรีค่าจัดทำรายงาน				
	- 50813: R&M Exp. Utilities System				
	งบลงทุนปี 884,834.80				
	- งบซ่อมบำรุง				
  			รวมเงิน	12,000.00	
			ส่วนลด	2,500.00	
			รวมเงิน	9,500.00	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	665.00	
			รวมเงิน	10,165.00	
			ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%	285.00	
			รวมราคาทั้งสิ้น	9,880.00	
ตัวอักษร(เก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)					
ส่งชื่อโดย _____ ตำแหน่ง _____ วันที่ _____					
หมายเหตุ กรณีต้องการซื้อสินค้าหรือใช้บริการดังกล่าวข้างต้น กรุณาลงชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทและส่งกลับมา					
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่าน และขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจในบริการของเรา			(นารดา แสงคำลา) โทร. 095-957-0741 กรุณาส่งการยืนยันผ่านทาง e-mail gpa.envisafe@gmail.com		

ใบส่งมอบงาน

วันที่ 18/04/69

เรื่อง ส่งมอบงานติดตั้งกล้องวงจรปิด

เรียน คุณสุทธยา เดเทศวิทย์ (โรงพยาบาล เทนต์ เซนต์เซอร์พอนด์ สุราษฎร์)

อ้างถึง ใบเสนอราคาเลขที่ AT 601-099 วันที่ 30/03/2569

ตามที่ บริษัท จีพีเอ เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด ได้เป็นผู้
รับจ้างทำการ งานติดตั้งกล้องวงจรปิด รายละเอียดตามใบเสนอราคาที่ยังถึงนั้น

บัดนี้ บริษัท จีพีเอฯ ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ตามรายละเอียดดังนี้


งานติดตั้งกล้องวงจรปิด 6 ตัว และ DVR 1 ตัว

เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันที่ 6/04/2569


จึงมีความประสงค์ขอส่งมอบงานนี้ให้กับ คุณสุทธยา เดเทศวิทย์ (โรงพยาบาล เทนต์ เซนต์เซอร์พอนด์ สุราษฎร์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจรับงานดังกล่าวและพร้อมดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้
ในขั้นตอนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รูปถ่ายก่อนดำเนินการ บ่อไขมัน

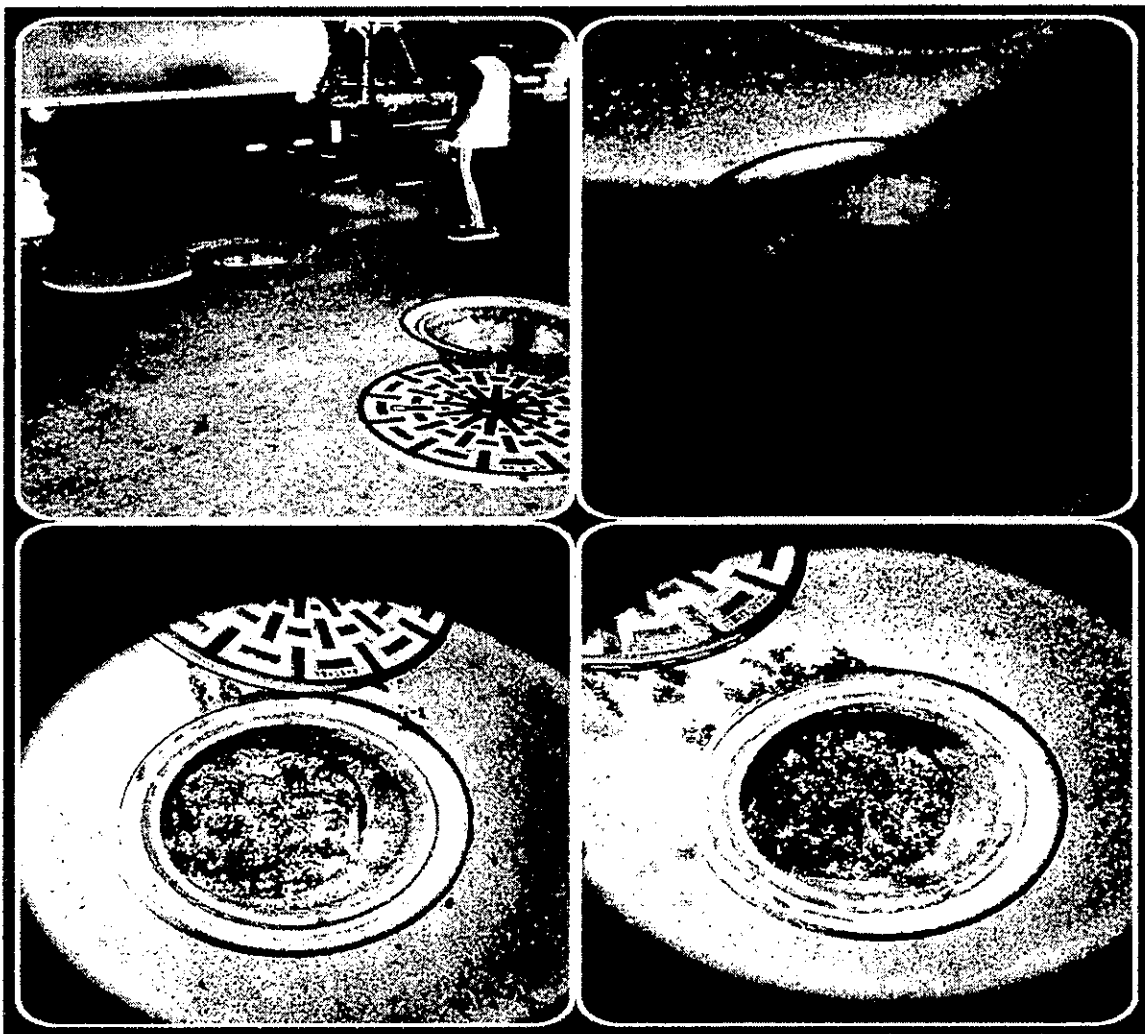


GPA Environmental & Safety Services Co.,Ltd.



14 soi Phraya Suren 29 , Bang Chan ,Khlong Sam Wa ,Bangkok 10510 gpa.envisafe@gmail.com


รูปถ่ายระหว่างดำเนินการ บ่อไขมัน

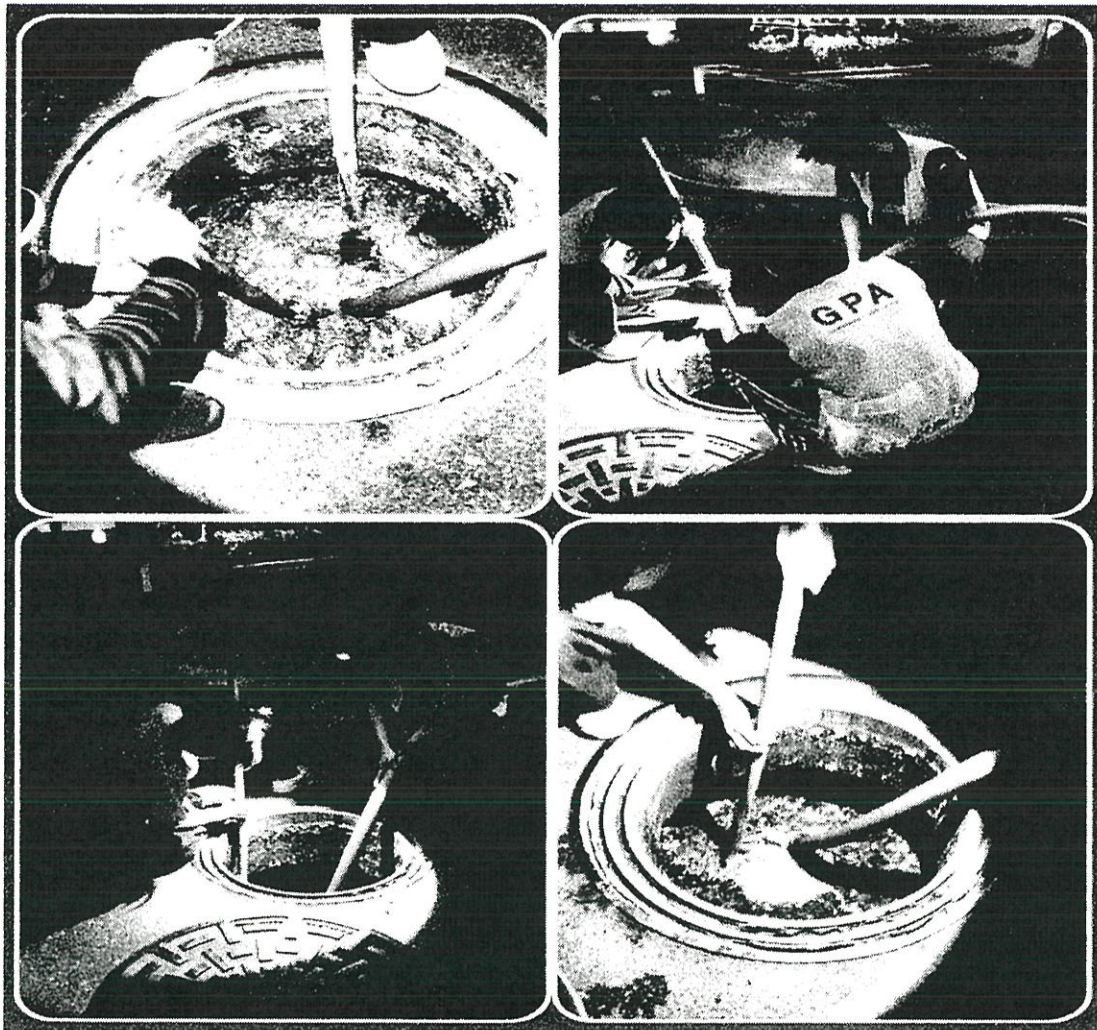

GPA Environmental & Safety Services Co.,Ltd.



14 soi Phraya Suren 29 , Bang Chan ,Khlong Sam Wa ,Bangkok 10510 gpa.envisafe@gmail.com

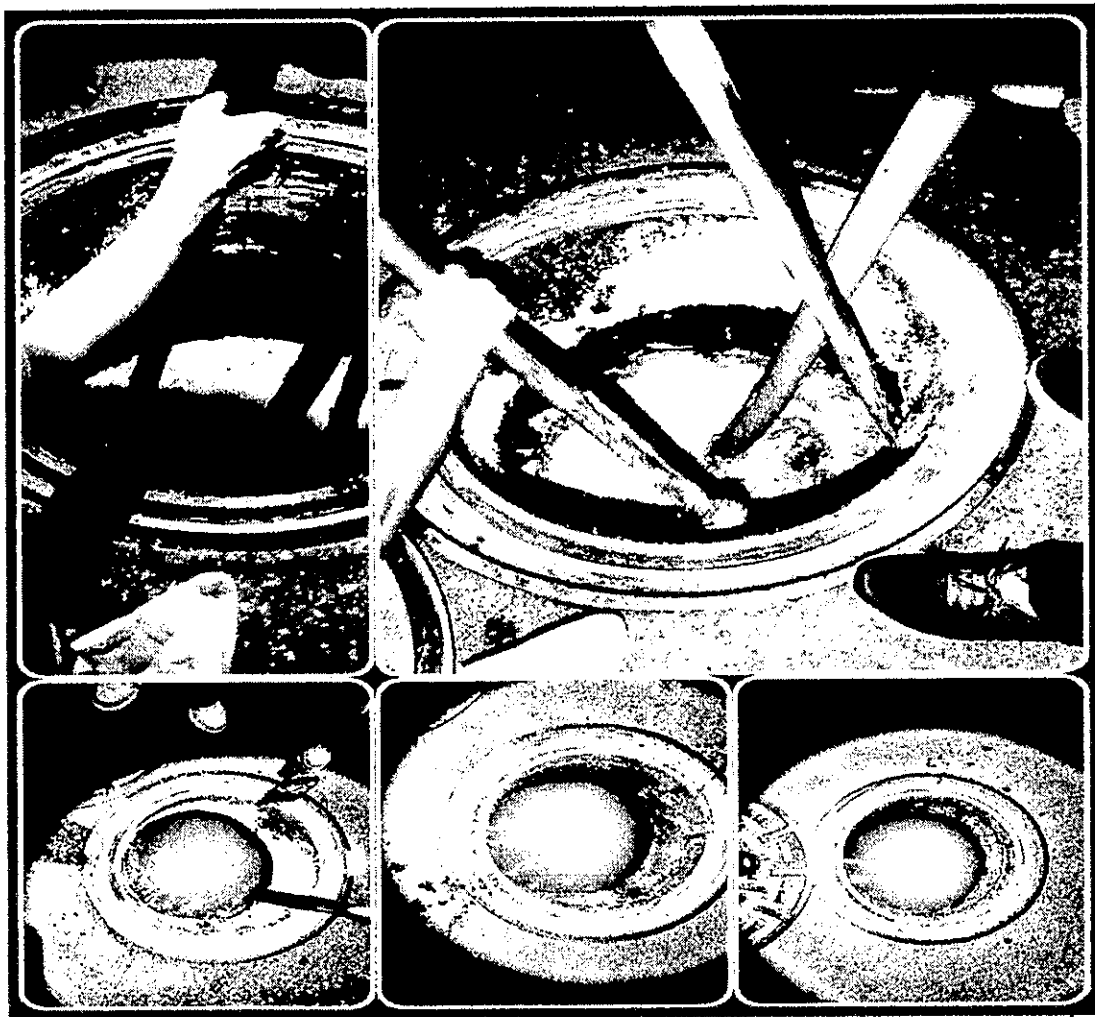

GPA Environmental & Safety Services Co.,Ltd.




14 soi Phraya Suren 29 , Bang Chan ,Khlong Sam Wa ,Bangkok 10510 gpa.envisafe@gmail.com

ภาคผนวก ข 8

เอกสารว่าจ้างพนักงานดูแลรักษาห้องพัก (เมด)

CFG/1218
b4

กิจกรรมที่นำไปสู่เป็นขั้นตอนตามนี้ มีขั้นตอนตามจุดประสงค์ดังนี้ ผู้ที่เรียนรู้อาจได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำขั้นตอนทั้งหมดไปใช้กับงานที่ตนได้ปฏิบัติจริง (ได้มี) โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากการทำงาน และได้เรียนรู้จากผู้รู้ในวิชาชีพของตนเอง



ภาคผนวก ข 9
เอกสารว่าจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

PM 14 09 20, 152

ในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคประชาสังคม การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ภาคประชาสังคมสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน

10. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคประชาสังคมต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเป็นสิ่งสำคัญ

การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคประชาสังคมต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเป็นสิ่งสำคัญ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ภาคประชาสังคมสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 10 ตุลาคม 2565



รายงาน ข 10

เอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(แบบ ทส. 1)

Grande Centre Point

SURAWONG • BANGKOK

รายงาน

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 1)

เดือนมกราคม พ.ศ. 2569

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดหลัก													
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของโรงงานผลิตขมิ้น (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระยะทาง/วัน)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)			เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)
0-31	0-31	ค่า											
1/1/69	119	311	256	956	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
2/1/69	104	254	209	209	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
3/1/69	112	253	204	204	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
4/1/69	109	205	151	151	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
5/1/69	100	249	204	204	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
6/1/69	112	218	172	172	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
7/1/69	116	271	199	199	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
8/1/69	101	209	160	160	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
9/1/69	182	214	105	105	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
10/1/69	157	236	193	193	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
11/1/69	113	251	208	208	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
12/1/69	112	244	214	214	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
13/1/69	111	252	211	211	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
14/1/69	110	204	150	150	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
15/1/69	110	249	231	231	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
16/1/69	119	280	231	231	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย ๐.๑5 คิก)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		
15/12	104	251	207	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
16/12	119	256	201	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
17/12	119	257	203	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
18/12	110	234	198	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
19/12	113	257	201	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
20/12	111	240	194	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
21/12	112	265	220	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
22/12	115	230	220	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
23/12	109	260	211	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
24/12	101	250	205	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
25/12	92	251	207	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
26/12	91	251	209	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
27/12	110	253	198	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
28/12	119	252	204	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
29/12	106	261	205	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

Grande Centre Point

SURAWONG • BANGKOK

รายงาน

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 1)

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย ๐.๑5 ค.พ.ก.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในชุดกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องยก/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องยก/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
1/2/69	120	252	204	206	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
2/2/69	102	250	206	206	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
3/2/69	119	247	197	197	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
4/2/69	111	223	179	179	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
5/2/69	103	250	197	197	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
6/2/69	108	258	206	206	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
7/2/69	120	259	212	212	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
8/2/69	111	236	190	190	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
9/2/69	108	250	209	209	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
10/2/69	108	251	211	211	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
11/2/69	106	252	206	206	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
12/2/69	107	280	217	217	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
13/2/69	124	257	209	209	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
14/2/69	113	266	210	210	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
15/2/69	109	235	188	188	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
16/2/69	117	200	251	251	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) ๐.๑5	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของแหล่งผลิต มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)
17/2/๕9	111	209	166	166	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
18/2/๕9	113	255	204	204	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
19/๒/๕9	107	300	2๖๕	2๖4	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
2๑/2/๕9	11๖	256	202	202	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
22/2/๕9	11๔	259	1๙7	1๙7	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
23/2/๕9	11๔	300	2๐6	2๐6	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
24/2/๕9	113	๑๙5	1๕7	1๕7	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
2๕/2/๕9	111	260	208	208	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
25/2/๕9	116	245	1๙๔	1๙๔	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
๒๖/๒/๕9	10๕	2๓๕	2๒๑	22๑	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
๒๗/๒/๕9	1๒3	247	1๙6	1๙6	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
28/2/๕9	10๔	2๔๑	1๕๑	1๕๑	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	ปกติ	—	—
											</			

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก



Grande Centre Point

SURAWONG • BANGKOK

รายงาน

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 1)

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)				
1/3/69	111	224	182	182	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
2/3/69	106	249	192	192	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
3/3/69	106	229	180	180	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
4/3/69	109	213	161	161	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
5/3/69	112	248	170	170	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
6/3/69	103	246	201	201	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
7/3/69	108	248	195	195	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
8/3/69	113	256	195	195	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
9/3/69	124	247	191	191	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
10/3/69	113	250	202	202	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
11/3/69	109	200	149	149	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
12/3/69	108	240	174	174	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
13/3/69	109	199	155	155	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
14/3/69	109	254	200	200	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
15/3/69	122	302	243	243	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
16/3/69	110	203	150	150	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) ๐.๔๕ × ๑๐ ^๔	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารกัดกร่อน ที่ใช้อยู่ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ
17/3/69	107	312	203	203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
18/3/69	105	214	169	169	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
19/3/69	117	230	218	218	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
20/3/69	99	210	167	167	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
21/3/69	113	247	188	188	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
22/3/69	109	248	203	203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
23/3/69	123	246	195	195	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
24/3/69	107	226	178	178	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
25/3/69	100	168	124	124	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
26/3/69	109	239	189	189	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
27/3/69	109	199	149	149	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
28/3/69	110	240	190	190	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
29/3/69	109	248	199	199	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
30/3/69	118	246	189	189	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
31/3/69	101	194	146	146	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

Grande Centre Point

SURAWONG • BANGKOK

รายงาน

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 1)

เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ การปล่อย ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย ๐.๑๕ ค.พ.ก.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระยะ บ.บ.)	ปริมาณ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/4/๖๙	108	243	190	190	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
2/4/๖๙	117	248	191	191	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
3/4/๖๙	106	234	183	183	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
4/4/๖๙	108	260	193	193	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
5/4/๖๙	115	262	207	207	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
6/4/๖๙	110	258	202	202	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
7/4/๖๙	112	260	189	189	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
8/4/๖๙	104	274	160	160	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
9/4/๖๙	111	249	179	179	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
10/4/๖๙	117	240	175	175	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
11/4/๖๙	100	212	156	156	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
12/4/๖๙	111	231	177	177	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
13/4/๖๙	114	267	177	227	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
14/4/๖๙	111	257	205	205	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
15/4/๖๙	115	252	196	196	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
16/4/๖๙	107	245	169	169	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-

[illegible]

รายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 1)
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) ๐.๔๕	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องยก/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องยก/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	
1/5/69	117	254	199	199	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
2/5/69	111	242	189	189	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
3/5/69	116	308	251	251	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
4/5/69	108	246	191	191	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
5/5/69	114	200	152	152	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
6/5/69	110	200	148	148	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
7/5/69	104	214	170	170	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
8/5/69	108	216	167	167	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
9/5/69	111	190	138	138	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
10/5/69	108	224	177	177	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
11/5/69	106	225	192	192	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
12/5/69	116	253	147	147	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
13/5/69	110	213	157	157	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
14/5/69	110	229	185	185	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
15/5/69	111	200	144	144	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
16/5/69	109	241	183	183	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) ๐.๔๕	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกล/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกล/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
๗/๕/๖๙	๑๐๙	๑๙๖	๑๕๐	๑๕๐	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๘/๕/๖๙	๑๐๓	๑๙๐	๑๔๕	๑๔๕	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๙/๕/๖๙	๑๐๒	๑๙๑	๑๐๓	๑๐๓	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๑๐/๕/๖๙	๑๑๑	๑๙๙	๑๓๙	๑๓๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๑๑/๕/๖๙	๑๐๖	๑๘๗	๑๔๓	๑๔๓	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๑๒/๕/๖๙	๑๐๘	๑๙๑	๑๓๙	๑๓๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๑๓/๕/๖๙	๑๑๒	๑๙๔	๑๔๙	๑๔๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๑๔/๕/๖๙	๑๑๑	๒๕๓	๑๘๒	๑๘๒	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๑๕/๕/๖๙	๑๑๔	๒๔๑	๑๙๓	๑๙๓	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๑๖/๕/๖๙	๑๑๔	๒๑๐	๑๕๙	๑๕๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๑๗/๕/๖๙	๑๑๔	๒๕๐	๑๙๖	๑๙๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๑๘/๕/๖๙	๑๑๕	๓๐๐	๒๔๓	๒๔๓	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๑๙/๕/๖๙	๑๐๙	๒๐๔	๑๕๓	๑๕๓	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๒๐/๕/๖๙	๑๑๓	๒๔๖	๑๘๐	๑๘๐	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๒๑/๕/๖๙	๑๒๐	๒๕๕	๑๙๙	๑๙๙	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

[Redacted Signature]

ปัญหา
อุปสรรค
และแนวทาง
แก้ไข

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำไป
กำจัด
(ลบ.ม.)

อื่น ๆ
(ระบุ)
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องกล/
ผสมสารเคมี
(ปกติ/ผิดปกติ)

เครื่องกล/
ผสมน้ำเสีย
(ปกติ/ผิดปกติ)

เครื่องเติมอากาศ
(ปกติ/ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
(ปกติ/ผิดปกติ)

ระบบบำบัด
น้ำเสีย
(ปกติ/ผิดปกติ)

ปริมาณ
สารเคมีหรือ
สารสกัด
ชีวภาพที่ใช้
(ชื่อ/ปริมาณ)
(ลิตรหรือ
กิโลกรัม)

การระบาย
น้ำทิ้งจาก
ระบบ
บำบัด
น้ำเสีย
(ระบาย/
ไม่ระบาย)

ปริมาณ
น้ำเสีย
ที่เข้า
ระบบ
บำบัด
น้ำเสีย
(ลบ.ม.)

ปริมาณ
น้ำใช้
ในทุกระยะ
ของแหล่งกำเนิด
มลพิษ
(ลบ.ม.)

ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า
ของระบบ
บำบัด
น้ำเสีย
(หน่วย)
๐.๔๕

วัน
เดือน
ปี

รายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 1)
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย ๐.๔๕ คิวบิก เมตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.) คิวบิก เมตร	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.) คิวบิก เมตร	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)		
11/6/69	112	198	161	161	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
2/6/69	103	183	120	120	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
3/6/69	109	184	135	135	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
4/6/69	109	152	112	112	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
5/6/69	111	194	140	140	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
6/6/69	112	246	195	195	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
7/6/69	115	230	195	195	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
8/6/69	109	193	151	151	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
9/6/69	107	173	128	128	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
10/6/69	122	208	157	157	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
11/6/69	108	206	162	162	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
12/6/69	106	211	167	167	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
13/6/69	112	238	185	185	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
14/6/69	112	268	213	213	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
15/6/69	114	205	160	160	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
16/6/69	108	253	189	189	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

[Redacted Signature]

สถิติและข้อมูลสรุปเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) ๐.๑5 * คฟห.	ปริมาณ น้ำใช้ ในชุดกิจกรรม ของแหล่งกำจัด มลพิษ (ลบม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ชะ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบม.) (ดูใบแจ้ง การติดตั้ง)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระยะยาว/ ไม่ระยะ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรว/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรว/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
17/6/๒๕	116	195	142	142	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
18/6/๒๕	105	200	143	143	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
19/6/๒๕	115	840	191	191	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
20/6/๒๕	115	263	114	114	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
21/6/๒๕	121	251	194	194	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
22/6/๒๕	105	152	202	202	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
23/6/๒๕	111	198	143	143	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
24/6/๒๕	105	115	142	142	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
25/6/๒๕	111	237	102	102	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
26/6/๒๕	111	204	138	138	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
27/6/๒๕	114	846	188	188	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
28/6/๒๕	114	221	166	166	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
29/6/๒๕	100	224	170	170	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
30/6/๒๕	117	200	157	157	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-

ภาคผนวก ข 11
เอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(แบบ ทส. 2)

รายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)
เดือนมกราคม พ.ศ. 2569



หน้าหลัก	บันทึกรายงาน ทส.2	รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ	เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	ออกจากระบบ
----------	-------------------	---	-----------------------------	----------------------------	------------

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2016

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : sontaya
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 299
 ชอย :
 แขวง/ตำบล : สุริยวงค์
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : 020795888
 โดยมี :
 เขตปกครอง : เขตบางรัก
 ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม
 ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป
 สังกัด : เอกชน
 แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุรวงศ์
 หมู่ที่ :
 ถนน : สุรวงศ์
 เขต/อำเภอ : เขตบางรัก
 รหัสไปรษณีย์ : 10500
 โทรศัพท์ :
 อีเมล :
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 จำนวนห้อง : 399

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย |
|---|-----------------------------|
| 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 163.09 ลบ.ม./วัน |
| 2. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
| 3. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
| 4. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
| 5. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ แบบต่อเนื่อง
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|---|
| ☒ เครื่องสูบน้ำ | ☒ ระบบเดิมอากาศ |
| ☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี |
| ☒ เครื่องสูบลดก่อน | ☐ อื่นๆ |
| | ☐ อื่นๆ (2) |
| | ☐ อื่นๆ (3) |

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) กทม

(5) วิธีกำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย | 3,369.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ | 7,739.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย | 6,243.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) |
- วัน

○ ไม่ระบุเลข

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
ชื่อสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพ

ปริมาณที่ใช้ หน่วย
0.000 กิโลกรัม

1.

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลตะกอน

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

1.00

กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน: มกราคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

นายภาดิน เอี่ยมผาสุข

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

พิมพ์

กลับรายการหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เบ็นราร์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

รายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569



หน้าหลัก	บันทึกรายงาน หส.2	รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ	เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	ออกจากระบบ
----------	-------------------	---	-----------------------------	----------------------------	------------

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2016

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : sontaya
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 299
 ชอย :
 แขวง/ตำบล : สุริยวงค์
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : 020795888
 โดยมี :
 เขตปกครอง : เขตบางรัก
 ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม
 ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป
 สังกัด : เอกชน

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์สุรวงศ์
 หมู่ที่ :
 ถนน : สุรวงศ์
 เขต/อำเภอ : เขตบางรัก
 รหัสไปรษณีย์ : 10500
 โทรศัพท์ :
 อีเมล :
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

จำนวนห้อง : 399

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย |
|--|-----------------------------|
| 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 163.09 ลบ.ม./วัน |
| 2. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
| 3. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
| 4. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
| 5. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|---|
| ☒ เครื่องสูบน้ำ | ☒ ระบบเติมอากาศ |
| ☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี |
| ☒ เครื่องสูบลตะกอน | ☐ อื่นๆ |
| | ☐ อื่นๆ (2) |
| | ☐ อื่นๆ (3) |
- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) กทม
- (5) วิธีการจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย | 3,140.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ | 7,194.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย | 5,750.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) |
- วัน

○ ไม่ระบุหมายเลข

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ชื่อสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพ

ปริมาณที่ใช้ หน่วย

1. คลอรีน

1.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลตะกอน

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00

กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน: กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

นายภาคิน เอียงผาสุข

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

พิมพ์

กลับรายการหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

รายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569



หน้าหลัก	บันทึกรายงาน ทส.2	รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ	เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	ออกจากระบบ
----------	-------------------	---	-----------------------------	----------------------------	------------

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2016

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : sontaya
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 299
 ชอย :
 แขวง/ตำบล : สุริยวงค์
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : 020795888

โดยมี :
 เขตปกครอง : เขตบางรัก

ประเภทกิจการประเภท : โรงแรม
 ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป
 สังกัด : เอกชน

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุรวงศ์
 หมู่ที่ :
 ถนน : สุรวงศ์
 เขต/อำเภอ : เขตบางรัก
 รหัสไปรษณีย์ : 10500
 โทรศัพท์ :
 อีเมล :
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

จำนวนห้อง : 399

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย |
|--|-----------------------------|
| 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 163.09 ลบ.ม./วัน |
| 2. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
| 3. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
| 4. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
| 5. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
- ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|---|
| ☒ เครื่องสูบน้ำ | ☒ ระบบเดิมอากาศ |
| ☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี |
| ☒ เครื่องสูบละกอน | ☐ อื่นๆ |
| | ☐ อื่นๆ (2) |
| | ☐ อื่นๆ (3) |
- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) กทม
- (5) วิธีกำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย | 3,399.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ | 7,329.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย | 5,647.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) |
- วัน

☐ ไม่ระบุเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ไป

ชื่อสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพ

ปริมาณที่ใช้ หน่วย

1. คลอรีน

1.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลตะกอน

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00

กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน: มีนาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

นายภาคิน เอี้ยงผาสุข

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

พิมพ์

กลับรายการหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เบ็บบราวเซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

รายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)
เดือนเมษายน พ.ศ. 2569



หน้าหลัก	บันทึกรายงาน ทส.2	รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ	เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	ออกจากระบบ
----------	-------------------	---	-----------------------------	----------------------------	------------

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2016

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : sontaya
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 299
 ชอย :
 แขวง/ตำบล : สุริยวงค์
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : 020795888
 โดยมี :
 เขตปกครอง : เขตบางรัก
 ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม
 ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป
 สังกัด : เอกชน

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุรวงศ์
 หมู่ที่ :
 ถนน : สุรวงศ์
 เขต/อำเภอ : เขตบางรัก
 รหัสไปรษณีย์ : 10500
 โทรศัพท์ :
 อีเมล :
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

จำนวนห้อง : 399

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | ระบบบำบัดน้ำเสีย | ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย |
|--|-----------------------------|
| 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 163.09 ลบ.ม./วัน |
| 2. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
| 3. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
| 4. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
| 5. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ แบบต่อเนื่อง
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (รวม)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|---|
| ☒ เครื่องสูบน้ำ | ☒ ระบบเดิมอากาศ |
| ☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี |
| ☒ เครื่องสูบละกอน | ☐ อื่นๆ |
| | ☐ อื่นๆ (2) |
| | ☐ อื่นๆ (3) |
- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (รวม)
- (5) วิธีกำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย | 3,288.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ | 7,153.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย | 5,340.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) |
- วัน

☐ ไม่ระบุรายละเอียด

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ชื่อสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพ

ปริมาณที่ใช้ หน่วย

1. คลอรีน

1.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลตะกอน

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00

กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุบัติเหตุ และแนวทางแก้ไข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน: เมษายน พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

นายภาดิน เอี่ยมผาสุข

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

พิมพ์

กลับรายการหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

รายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569



หน้าหลัก	บันทึกรายงาน พ.ศ. 2	รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ	เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	ออกจากระบบ
----------	---------------------	---	-----------------------------	----------------------------	------------

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2016

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : sontaya
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 299
 ชอย :
 แขวง/ตำบล : สุริยวงค์
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : 020795888
 โดยมี :
 เขตปกครอง : เขตบางรัก
 ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม
 ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป
 สังกัด : เอกชน
 แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุรวงศ์
 หมู่ที่ :
 ถนน : สุรวงศ์
 เขต/อำเภอ : เขตบางรัก
 รหัสไปรษณีย์ : 10500
 โทรศัพท์ :
 อีเมล :
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 จำนวนห้อง : 399

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย |
|--|-----------------------------|
| 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 163.09 ลบ.ม./วัน |
| 2. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
| 3. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
| 4. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
| 5. < ระบบบำบัด > | 0.00 ลบ.ม./วัน |
- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|---|
| ☒ เครื่องสูบน้ำ | ☒ ระบบเดิมอากาศ |
| ☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี |
| ☒ เครื่องสูบลดก่อน | ☐ อื่นๆ |
| | ☐ อื่นๆ (2) |
| | ☐ อื่นๆ (3) |
- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) กทม
- (5) วิธีกำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|--|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย | 3,432.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ | 6,819.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย | 5,210.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) |
- วัน

☐ ไม่ระบุรายละเอียด

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
ชื่อสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพ

ปริมาณที่ใช้ หน่วย
1.000 กิโลกรัม

1. คลอรีน

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลตะกอน

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00

กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน: พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

นายภาคิน เอียงผาลุข

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

พิมพ์

กลับรายการหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ กับเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

รายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



หน้าหลัก	บันทึกรายงาน ทส.2	รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ	เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	ออกจากระบบ
----------	-------------------	---	-----------------------------	----------------------------	------------

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2016

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : sontaya
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 299
ชอย :
แขวง/ตำบล : สุริยวงค์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 020795888

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุรวงค์
หมู่ที่ :
ถนน : สุรวงค์
เขต/อำเภอ : เขตบางรัก
รหัสไปรษณีย์ : 10500
โทรสาร :
อีเมล :

โดยมี :
เขตปกครอง : เขตบางรัก

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภทกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ฟองขึ้นไป
สังกัด : เอกชน

จำนวนห้อง : 399

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)
- < ระบบบำบัด >
- < ระบบบำบัด >
- < ระบบบำบัด >
- < ระบบบำบัด >

163.09 ลบ.ม./วัน
0.00 ลบ.ม./วัน
0.00 ลบ.ม./วัน
0.00 ลบ.ม./วัน
0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | |
|---|---|
| ☒ เครื่องสูบน้ำ | ☒ ระบบเดิมอากาศ |
| ☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี |
| ☒ เครื่องสับตะกอน | ☐ อื่นๆ |
| | ☐ อื่นๆ (2) |
| | ☐ อื่นๆ (3) |

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) กทม

(5) วิธีกำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|--|-----------------|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย | 3,333.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ | 6,464.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย | 4,946.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | |

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

○ ไม่ระบุหมายเลข

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ชื่อสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพ

ปริมาณที่ใช้ หน่วย

1. คลอรีน

1.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลตะกอน

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00

กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน: มิถุนายน พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

นายภาคิน เขียวผาลูช

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

พิมพ์

กลับรายการหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เบ้าบราวเซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

ภาคผนวก ข 12

เอกสารการตรวจสอบแนวท่อประปา
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายการตรวจสอบงานระบบ.....PRV ^๕ _{๕๖} C
 ประจำเดือน.....

วันที่	สภาพ		เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ		
	ปกติ	ผิดปกติ				ชื่อ	วันที่	เวลา
3/1/67	✓							
4/2/67	✓							
5/3/67	✓							
6/4/67	✓							
7/5/67	✓							
30/5/67		✓	12.00					
4/6/67	✓							
9/6/67	✓							
10/8/67	✓		15.00					
14/9/67	✓							
6/10/67	✓							
11/11/67	✓							
23/12/67	✓							
12/1/68	✓							
10/2/68	✓							
14/3/68	✓							
12/4/68	✓		09.00					
18/5/68	✓		10.00					
10/6/68	✓		12.00					
7/7/68	✓							
7/8/68	✓		15.00					
4/10/68	✓		16.00					
3/12/68	✓		17.00					
2/1/69	✓							
5/2/69	✓		18.00					
21/3/69	✓		19.00					
4/4/69	✓		15.00					
7/5/69	✓		14.00					
6/6/69	✓		15.00					
6/7/69	✓		16.00					

รายการตรวจสอบงานระบบ PRV ² ชั้น 8


ประจำเดือน

วันที่	สถานที่		เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน	ผลการตรวจ	ผู้ตรวจสอบ		
	ภายใน	ภายนอก				ชื่อ	วันที่	เวลา
3/4/67	/							
4/5/67	/							
6/5/67	/							
14/6/67	/							
2/5/67	/							
10/6/67	/							
13/7/67	/							
1/8/67	/							
3/9/67	/							
11/10/67	/							
16/11/67	/							
29/12/67	/							
1/1/68	/							
7/2/68	/							
14/3/68	/							
21/4/68	/							
12/5/68	/							
10/6/68	/							
7/7/68	/							
7/8/68	/							
1/9/68	/							
5/10/68	/							
5/12/68	/							
2/1/69	/							
3/2/69	/							
21/3/69	/							
19/4/69	/							
3/5/69	/							
6/6/69	/		15.0					
4/7/69	/		15.2					

รายการตรวจสอบงานระบบ.....PRV จัด 15
ประจำเดือน.....

วันที่	สภาพ		เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ		
	ปกติ	ผิดปกติ				ชื่อ	วันที่	1284
3/1/67	✓							
4/2/67	✓							
5/3/67	✓							
5/4/67	✓							
3/5/67	✓							
2/6/67	✓							
3/7/67	✓							
22/8/67	✓							
9/9/67	✓							
6/10/67	✓							
11/11/67	✓							
24/12/67	✓							
10/1/68	✓							
6/2/68	✓							
16/3/68	✓							
20/4/68	✓							
12/5/68	✓							
10/6/68	✓							
7/7/68	✓							
9/8/68	✓							
4/10/68	✓							
7/11/68	✓							
6/12/68	✓							
2/1/69	✓							
5/2/69	✓							
20/3/69	✓							
4/4/69	✓							
6/5/69	✓							
6/6/69	✓							
4/2/69	✓							

รายการตรวจสอบงานระบบ PRV ²ชั้น 20
ประจำเดือน.....

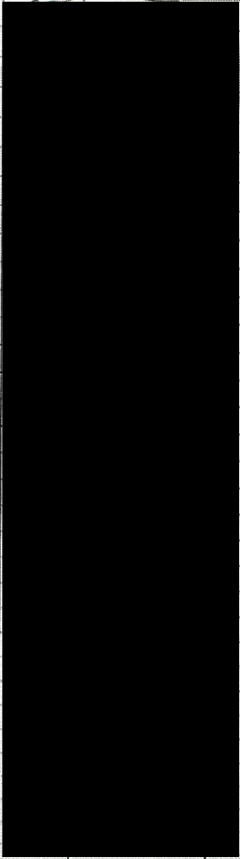วันที่	สภาพ		เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ		
	ปกติ	ไม่ปกติ				ชื่อ	วันที่	เวลา
15/1/67	✓							
5/2/67	✓							
4/3/67	✓							
5/4/67	✓							
2/5/67	✓							
10/6/67	✓							
9/7/67	✓							
22/8/67	✓							
1/9/67	✓							
12/10/67	✓							
9/11/67	✓							
11/11/67	✓							
29/12/67	✓							
20/1/68	✓							
24/2/68	✓							
14/3/68	✓							
26/4/68	✓							
12/5/68	✓							
10/6/68	✓							
7/7/68	✓							
3/8/68	✓							
4/10/68	✓							
7/11/68	✓							
5/12/68	✓							
2/1/69	✓							
5/2/69	✓							
20/3/69	✓							
3/4/69	✓							
4/6/69	✓							
6/6/69	✓							
4/7/69	✓							

รายการตรวจสอบงานระบบ.....PRV.....หน้า 27

ประจำเดือน.....

วันที่	สภาพ		เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ		
	ปกติ	ไม่ปกติ				ชื่อ	วันที่	เวลา
14/12/67	/							
16/1/68	/							
20/2/68	/							
16/3/68	/							
20/4/68	/							
19/5/68	/							
10/6/68	/							
7/7/68	/							
2/8/68	/							
3/9/68	/							
4/10/68	/							
9/11/68	/		14.30					
5/12/68	/		15.00					
21/1/69	/		13.00					
6/2/69	/		14.00					
23/3/69	/		09.00					
4/5/69	/		15.00					
6/6/69	/							
9/7/69	/		13.30					

ภาคผนวก ข 13

**ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569**

GRANDE CENTRE POINT SURAWONG
DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

MONTH: 201702 25/02

	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
WWP-1 5.5kw	Auto / Off / Manual				A	M	A	A
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	9.4	-	-
WWP-2 5.5kw	Auto / Off / Manual				A	M	A	A
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	9.1	-	-
EQP-1 1.5kw	Auto / Off / Manual				A	M	A	A
	Pump Run or Stop				S	R	S	R
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	3.2	-	3.1
EQP-2 1.5kw	Auto / Off / Manual				A	M	A	A
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	3.2	-	-
EJ-1 2.2kw	Auto / Off / Manual				A	M	A	A
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	4.1	-	-
EJ-2 2.2kw	Auto / Off / Manual				A	M	A	A
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	4.0	-	-
AT-1 3.7kw	Auto / Off / Manual				off	M	off	off
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	3.3	-	-
AT-2 3.7kw	Auto / Off / Manual				off	M	off	off
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	3.3	-	-

F-3 kw	Auto / Off / Manual				A	M	A	A
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	7.3	-	-
F-4 kw	Auto / Off / Manual				off	M	off	off
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	7.7	-	-
F-5 kw	Auto / Off / Manual				A	M	A	A
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	5.3	-	-
F-6 kw	Auto / Off / Manual				off	M	off	off
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	6.9	-	-
F-7 kw	Auto / Off / Manual				A	A	A	A
	Pump Run or Stop				R	R	R	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	5.8	6.0	6.0
P-1 kw	Auto / Off / Manual				A	A	A	A
	Pump Run or Stop				R	R	R	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	3.0	3.0	3.0
P-2 kw	Auto / Off / Manual				A	M	A	A
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	3.3	-	-
SLP 3kw	Auto / Off / Manual				off	M	off	off
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	1.8	-	-
A-1 kw	Auto / Off / Manual				A	M	A	A
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	3.1	-	-

SW-2 1.5kw	Auto / Off / Manual				A	M	A	A
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	2.2	-	-
SW-3 1.5kw	Auto / Off / Manual				A	M	A	A
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	3.0	-	-
SW-4 1.5kw	Auto / Off / Manual				A	M	A	A
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	3.3	-	-
DP-1 7.5kw	Auto / Off / Manual				A	M	A	A
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	13.3	-	-
DP-2 7.5kw	Auto / Off / Manual				A	M	A	A
	Pump Run or Stop				S	R	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	15.6	-	-
SP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual				A	A	A	A
	Pump Run or Stop				S	S	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	-	-	-
SP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual				A	A	A	A
	Pump Run or Stop				S	S	S	S
	Pilot Lamp				N	N	N	N
	Current (A)				-	-	-	-

N = Normal A = Abnormal R = Run S = Stop AL = Alarm

Remark:

GRANDE CENTRE POINT SURAWONG
DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

MONTH: 201702 26/02

	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
WWP-1 5.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	M	A
	Pump Run or Stop	R	R	R	S	S	R	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
WWP-2 5.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	M	A
	Pump Run or Stop	R	R	R	S	S	R	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
EQP-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	M	A
	Pump Run or Stop	R	R	R	S	S	R	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
EQP-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	M	A
	Pump Run or Stop	R	R	R	S	S	R	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
EJ-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	M	A
	Pump Run or Stop	R	R	R	S	S	R	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
EJ-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	M	A
	Pump Run or Stop	R	R	R	S	S	R	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
AT-1 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	M	OFF
	Pump Run or Stop	R	R	R	S	S	R	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
AT-2 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	M	OFF
	Pump Run or Stop	R	R	R	S	S	R	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3

ឈ្មោះ ៖ ឯកសារ ២១

WASTE WATER TREATMENT

	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
WWP-1 5.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	A	
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	
	Current (A)	-	9.9	-	-	-	-	9.5
		-	9.4	-	-	-	-	9.7
WWP-2 5.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M	
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	
	Current (A)	-	9.5	-	-	9.1	9.9	
		-	9.3	-	-	5.9	9.0	
EQP-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M	
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	
	Current (A)	-	7.3	-	-	-	-	7.7
		-	7.1	-	-	-	-	7.7
EQP-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M	
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	
	Current (A)	-	2.2	-	-	2.7	2.1	
		-	2.1	-	-	2.2	2.2	
EQ-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M	
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	
	Current (A)	-	2.7	-	-	2.7	2.7	
		-	2.7	-	-	2.7	2.7	
EQ-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M	
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	
	Current (A)	-	2.7	-	-	2.7	2.7	
		-	2.7	-	-	2.7	2.7	
AT-1 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M	
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	
	Current (A)	-	7.7	-	-	-	-	7.7
		-	7.7	-	-	-	-	7.7
AT-2 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M	
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	
	Current (A)	-	7.7	-	-	-	-	7.7
		-	7.7	-	-	-	-	7.7

[illegible]

		A	M	A	A	A	M
SW-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	R	N	N	N	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.4	3.4	2.2	2.2	2.2	3.4
SW-3 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	R	N	N	N	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.4	3.4	2.2	2.2	2.2	3.4
SW-4 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	R	N	N	N	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.4	3.4	2.2	2.2	2.2	3.4
DP-1 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	R	N	N	N	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	15.3	19.0	14.1	14.1	14.1	19.0
DP-2 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	R	N	N	N	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	15.3	19.0	14.1	14.1	14.1	19.0
SP-1 2.1kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	R	N	N	N	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
SP-2 2.1kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	R	N	N	N	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
Date Check >>							
Check By >>							
Recheck By >>							

Nettuno

1. The first part of the document is a header section containing the title "THE EFFECTS OF THE 2008 FINANCIAL CRISIS ON THE UK ECONOMY" and the author's name "JAMES H. M. SMITH".

[illegible]

MONTH กุมภาพันธ์ 1561

WASTE WATER TREATMENT

MONTH กุมภาพันธ์ 1561

Description		Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
WWP-1 5.5kw	Auto/Off / Manual							A
	Pump Run or Stop							S
	Flt/Lamp							N
	Current (A)							-
WWP-2 5.5kw	Auto/Off / Manual							A
	Pump Run or Stop							S
	Flt/Lamp							N
	Current (A)							-
EQP-1 1.5kw	Auto/Off / Manual							A
	Pump Run or Stop							S
	Flt/Lamp							N
	Current (A)							-
EQP-2 1.5kw	Auto/Off / Manual							A
	Pump Run or Stop							S
	Flt/Lamp							N
	Current (A)							-
EJ-1 2.2kw	Auto/Off / Manual							A
	Pump Run or Stop							S
	Flt/Lamp							N
	Current (A)							-
EJ-2 2.2kw	Auto/Off / Manual							A
	Pump Run or Stop							S
	Flt/Lamp							N
	Current (A)							-
AT-1 3.7kw	Auto/Off / Manual							A
	Pump Run or Stop							S
	Flt/Lamp							N
	Current (A)							-
AT-2 3.7kw	Auto/Off / Manual							A
	Pump Run or Stop							S
	Flt/Lamp							N
	Current (A)							-

GRANDE CENTRE POINT SHAWING
DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH: 11/2016

SW-2 1.5kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	R	S	S	S	S	S	S
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		3.4	-	-	-	-	3.4	-
		3.3	-	-	-	-	3.4	-
		3.3	-	-	-	-	3.4	-
SW-3 1.5kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	R	S	S	S	S	S	S
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		3.4	-	-	-	-	3.4	-
		3.3	-	-	-	-	3.6	-
		3.3	-	-	-	-	3.6	-
SW-4 1.5kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	R	S	S	S	S	S	S
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		3.4	-	-	-	-	3.4	-
		3.3	-	-	-	-	3.4	-
		3.3	-	-	-	-	3.4	-
DP-1 7.5kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	R	S	S	S	S	S	S
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		15.9	-	-	-	-	15.1	-
		15.4	-	-	-	-	15.5	-
		15.4	-	-	-	-	16.6	-
DP-2 7.5kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	R	S	S	S	S	S	S
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		16.3	-	-	-	-	16.3	-
		15.9	-	-	-	-	17.3	-
		15.9	-	-	-	-	15.6	-
SP-1 2.2kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	R	S	S	S	S	S	S
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		4.4	-	-	-	-	4.3	-
		5.1	-	-	-	-	5.0	-
		5.0	-	-	-	-	5.9	-
SP-2 2.2kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	R	S	S	S	S	S	S
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		4.5	-	-	-	-	4.4	-
		5.0	-	-	-	-	4.9	-
		4.1	-	-	-	-	4.0	-

Date Check >>
Check By >>
Retest By >>

N = Normal Ab = Abnormal R = Run S = Stop

Remark:

Waste Water Treatment	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
WWP-1 5.5kw	Auto/Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		7.3	-	-	-	-	-	4.1
		7.1	-	-	-	-	-	4.6
		7.1	-	-	-	-	-	4.6
WWP-2 5.5kw	Auto/Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		5.7	-	-	-	-	-	5.9
		5.0	-	-	-	-	-	4.9
		5.1	-	-	-	-	-	4.1
EQP-1 1.5kw	Auto/Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		3.2	-	-	-	-	-	3.2
		3.1	-	-	-	-	-	3.3
		3.2	-	-	-	-	-	3.4
EQP-2 1.5kw	Auto/Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		3.2	-	-	-	-	-	3.2
		3.2	-	-	-	-	-	3.3
		3.2	-	-	-	-	-	3.1
EJ-1 2.2kw	Auto/Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		4.2	-	-	-	-	-	4.1
		4.2	-	-	-	-	-	4.9
		4.2	-	-	-	-	-	4.1
EJ-2 2.2kw	Auto/Off / Manual	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	S	S
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
AT-1 3.7kw	Auto/Off / Manual	OFF	OFF	M	OFF	OFF	OFF	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		-	-	7.3	-	-	-	7.0
		-	-	7.1	-	-	-	7.3
		-	-	7.1	-	-	-	7.2
AT-2 3.7kw	Auto/Off / Manual	OFF	OFF	M	OFF	OFF	OFF	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		-	-	7.3	-	-	-	7.0
		-	-	7.1	-	-	-	7.3
		-	-	7.1	-	-	-	7.2

Date Check >>
Check By >>
Retest By >>

N = Normal Ab = Abnormal R = Run S = Stop

Remark:

AT-3 3.7kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		7.0	-	-	-	-	7.3	-
		7.0	-	-	-	-	7.3	-
		7.1	-	-	-	-	7.2	-
AT-4 3.7kw	Auto/Off / Manual	OFF	OFF	M	OFF	OFF	OFF	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		7.3	-	-	-	-	7.3	-
		7.3	-	-	-	-	7.3	-
		7.3	-	-	-	-	6.5	-
AT-5 3.7kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		5.7	-	-	-	-	5.9	-
		5.3	-	-	-	-	5.4	-
		5.1	-	-	-	-	6.1	-
AT-6 3.7kw	Auto/Off / Manual	OFF	OFF	M	OFF	OFF	OFF	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		6.5	-	-	-	-	6.3	-
		6.5	-	-	-	-	6.2	-
		6.5	-	-	-	-	6.2	-
AT-7 3.7kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		5.6	-	-	-	-	6.7	-
		7.0	-	-	-	-	7.1	-
		6.7	-	-	-	-	7.1	-
SLP-1 2.2kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		3.0	-	-	-	-	3.0	-
		2.9	-	-	-	-	3.0	-
		3.1	-	-	-	-	2.8	-
SLP-2 2.2kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		3.3	-	-	-	-	3.1	-
		3.3	-	-	-	-	3.4	-
		3.3	-	-	-	-	3.4	-
ENSLP 0.75kw	Auto/Off / Manual	OFF	OFF	M	OFF	OFF	OFF	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		1.3	-	-	-	-	1.3	-
		1.3	-	-	-	-	1.3	-
		1.3	-	-	-	-	1.3	-
SW-1 1.5kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		2.9	-	-	-	-	3.1	-
		3.1	-	-	-	-	3.1	-
		3.1	-	-	-	-	3.4	-

Date Check >>
Check By >>
Retest By >>

N = Normal Ab = Abnormal R = Run S = Stop

Remark:

SW-2 1.5kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		3.2	-	-	-	-	3.2	-
		3.4	-	-	-	-	3.2	-
		3.4	-	-	-	-	3.2	-
SW-3 1.5kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		3.1	-	-	-	-	3.5	-
		3.3	-	-	-	-	3.3	-
		3.2	-	-	-	-	3.2	-
SW-4 1.5kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		3.1	-	-	-	-	3.3	-
		3.2	-	-	-	-	3.3	-
		3.2	-	-	-	-	3.3	-
DP-1 7.5kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		15.1	-	-	-	-	15.3	-
		15.1	-	-	-	-	15.7	-
		15.1	-	-	-	-	14.7	-
DP-2 7.5kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		15.5	-	-	-	-	16.2	-
		15.2	-	-	-	-	16.2	-
		15.2	-	-	-	-	15.7	-
SP-1 2.2kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		4.3	-	-	-	-	4.3	-
		4.3	-	-	-	-	4.3	-
		4.3	-	-	-	-	4.3	-
SP-2 2.2kw	Auto/Off / Manual	A	M	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)		4.3	-	-	-	-	4.3	-
		4.3	-	-	-	-	4.3	-
		4.3	-	-	-	-	4.3	-

Date Check >>
Check By >>
Retest By >>

N = Normal Ab = Abnormal R = Run S = Stop

Remark:

MONTHLY... ၇၂၅၇၆၈၃ ၆၀

	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
WWP-1 5.5kw	Auto/Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	0	0	0	0.3	0	0	0.4
WWP-2 5.5kw	Auto/Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	R	R	S	N	E
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	0	0	0.5	0.7	0	0	0.0
EQP-1 1.5kw	Auto/Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	0	0	0	0.3	0	0	0.0
EQP-2 1.5kw	Auto/Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	R	R	N	N	E
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	0	0	0.1	0.0	0	0	0.0
EJ-1 2.2kw	Auto/Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	R	R	N	N	E
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	0.01	0.2	0	0.0	0	0.1	0.0
EJ-2 2.2kw	Auto/Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	R	R	N	N	E
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	0.1	0.4	0	0.1	0	0.3	0.0
AT-1 3.7kw	Auto/Off / Manual	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	0	0	0	0	0	0	0
AT-2 3.7kw	Auto/Off / Manual	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	0	0	0	0	0	0	0

		Auto/Off / Manual	Auto/Off / Manual	Auto/Off / Manual	Auto/Off / Manual	Auto/Off / Manual	Auto/Off / Manual	Auto/Off / Manual
		Pump Run or Stop	Pump Run or Stop	Pump Run or Stop	Pump Run or Stop	Pump Run or Stop	Pump Run or Stop	Pump Run or Stop
		Filter Lamp	Filter Lamp	Filter Lamp	Filter Lamp	Filter Lamp	Filter Lamp	Filter Lamp
AT-3 3.7kw		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Current (A)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
AT-4 3.7kw		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Current (A)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
AT-5 3.7kw		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Current (A)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
AT-6 3.7kw		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Current (A)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
AT-7 3.7kw		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Current (A)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
SLP-1 2.2kw		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Current (A)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
SLP-2 2.2kw		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Current (A)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UNSLP 0.75kw		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Current (A)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
SW-1 1.5kw		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Current (A)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

	Auto/Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
SW-2	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
1.5kw	Pilot Lamp							
	Current (A)	0	0	0	3.2	0	0	0
		0	0	0	3.1	0	0	0
		0	0	0	3.3	0	0	0
SW-3	Auto/Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
2.5kw	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp							
	Current (A)	0	0	0	3.2	0	0	0
		0	0	0	3.3	0	0	0
		0	0	0	3.1	0	0	0
SW-4	Auto/Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
1.5kw	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp							
	Current (A)	0	0	0	3.5	0	0	0
		0	0	0	3.4	0	0	0
		0	0	0	3.3	0	0	0
DP-1	Auto/Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
2.5kw	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp							
	Current (A)	0	0	0	14.1	0	0	0
		0	0	0	14.5	0	0	0
		0	0	0	14.3	0	0	0
DP-2	Auto/Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
2.5kw	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp							
	Current (A)	0	0	0	15.2	0	0	0
		0	0	0	15.5	0	0	0
		0	0	0	14.1	0	0	0
SP-1	Auto/Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
2.2kw	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp							
	Current (A)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
SP-2	Auto/Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
2.2kw	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp							
	Current (A)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

GRANDE CENTRE POINT SURAWONG
DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

WASTE WATER TREATMENT									
Description		Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
WWP-1 5.5kw	Auto/Off / Manual	A	A	A	M	A	A		
	Pump Run or Stop	5	5	5	5	5	5		
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N		
	Current (A)								
WWP-2 5.5kw	Auto/Off / Manual	A	A	A	M	A	A		
	Pump Run or Stop	5	5	5	5	5	5		
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N		
	Current (A)								
EQP-1 1.5kw	Auto/Off / Manual	A	A	A	M	A	A		
	Pump Run or Stop	5	5	5	5	5	5		
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N		
	Current (A)								
EQP-2 1.5kw	Auto/Off / Manual	A	A	A	M	A	A		
	Pump Run or Stop	5	5	5	5	5	5		
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N		
	Current (A)								
EJ-1 2.1kw	Auto/Off / Manual	A	A	A	M	A	A		
	Pump Run or Stop	5	5	5	5	5	5		
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N		
	Current (A)								
EJ-2 2.2kw	Auto/Off / Manual	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
	Pump Run or Stop	5	5	5	5	5	5		
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N		
	Current (A)								
AT-1 3.7kw	Auto/Off / Manual	OFF	OFF	OFF	M	OFF	OFF		
	Pump Run or Stop	5	5	5	5	5	5		
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N		
	Current (A)								
AT-2 3.7kw	Auto/Off / Manual	OFF	OFF	OFF	M	OFF	OFF		
	Pump Run or Stop	5	5	5	5	5	5		
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N		
	Current (A)								

N = Normal Ab = Abnormal R = Run S =

Remark: 1. The following table shows the results of the analysis of variance for the data in Table 1. The results are given in the form of the F-ratios and the corresponding p-values. The results are given in the form of the F-ratios and the corresponding p-values. The results are given in the form of the F-ratios and the corresponding p-values.

[illegible]

AT-3 3.7kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
AT-4 3.7kw	Auto/Off/Manual	OFF	OFF	OFF	M	OFF	OFF
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
AT-5 3.7kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
AT-6 3.7kw	Auto/Off/Manual	OFF	OFF	OFF	M	OFF	OFF
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
AT-7 3.7kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
SLP-1 2.2kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
SLP-2 2.2kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
ENSLP 0.75kw	Auto/Off/Manual	OFF	OFF	OFF	M	OFF	OFF
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
SW-1 1.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N

SW-2 1.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
SW-3 1.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
SW-4 1.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
DP-1 7.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
DP-2 7.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
SP-1 2.2kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
SP-2 2.2kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
Date Check >>>							
Check By >>>							
Recheck By >>>							
N = Normal		AB = Abnormal		R = Run		S = Stop	

Remarks:

GRANDE CENTRE POINT SURAWONG
DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

MONTH: 3/4/2014 25/4/14

Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
WWP-1 5.5kw	Auto/Off/Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
WWP-2 5.5kw	Auto/Off/Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
EQP-1 1.5kw	Auto/Off/Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
EQP-2 1.5kw	Auto/Off/Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
EJ-1 2.2kw	Auto/Off/Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
EJ-2 2.2kw	Auto/Off/Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
AT-1 3.7kw	Auto/Off/Manual	OFF	OFF				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
AT-2 3.7kw	Auto/Off/Manual	OFF	OFF				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				

AT-3 3.7kw	Auto/Off/Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
AT-4 3.7kw	Auto/Off/Manual	OFF	OFF				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
AT-5 3.7kw	Auto/Off/Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
AT-6 3.7kw	Auto/Off/Manual	OFF	OFF				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
AT-7 3.7kw	Auto/Off/Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
SLP-1 2.2kw	Auto/Off/Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
SLP-2 2.2kw	Auto/Off/Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
ENSLP 0.75kw	Auto/Off/Manual	OFF	OFF				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
SW-1 1.5kw	Auto/Off/Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				

GRANDE CENTRE POINT SUBAWONG
DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT

MONTH: 16/07/2024

Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	-	9.0	-	-	9.9
	-	-	-	8.8	-	-	9.1
	-	-	-	8.2	-	-	8.6
Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	-	3.3	-	-	3.7
	-	-	-	4.7	-	-	3.7
	-	-	-	7.6	-	-	3.1
Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	-	2.97	-	-	2.9
	-	-	-	3.21	-	-	2.9
	-	-	-	3.47	-	-	2.4
Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	-	3.0	-	-	3.0
	-	-	-	3.7	-	-	3.7
	-	-	-	3.3	-	-	3.0
Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	-	4.7	-	-	4.3
	-	-	-	4.5	-	-	4.5
	-	-	-	3.5	-	-	4.3
Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	-	4.1	-	-	4.4
	-	-	-	4.6	-	-	4.5
	-	-	-	4.3	-	-	4.4
Auto / Off / Manual	OFF	OFF	OFF	M	OFF	OFF	OFF
Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	-	2.5	-	-	2.4
	-	-	-	2.9	-	-	2.6
	-	-	-	2.4	-	-	2.8
Auto / Off / Manual	OFF	OFF	OFF	M	OFF	OFF	M
Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	-	7.0	-	-	7.0
	-	-	-	7.1	-	-	7.3
	-	-	-	6.1	-	-	7.4

AT-3 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	6.7	-	-	7.2
		-	-	-	7.7	-	-	7.4
		-	-	-	7.7	-	-	7.1
AT-4 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	OFF	M	OFF	OFF	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	7.5	-	-	7.3
		-	-	-	7.6	-	-	7.4
		-	-	-	7.1	-	-	7.3
AT-5 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	5.6	-	-	5.7
		-	-	-	5.8	-	-	6.1
		-	-	-	6.1	-	-	6.2
AT-6 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	OFF	M	OFF	OFF	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	6.2	-	-	6.6
		-	-	-	6.9	-	-	6.7
		-	-	-	4.6	-	-	6.1
AT-7 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	6.1	-	-	4.6
		-	-	-	7.2	-	-	7.1
		-	-	-	7.2	-	-	7.2
SLP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	3.1	-	-	3.1
		-	-	-	3.4	-	-	3.2
		-	-	-	2.2	-	-	2.3
SLP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	3.0	-	-	3.2
		-	-	-	3.3	-	-	3.1
		-	-	-	3.2	-	-	3.1
		-	-	-	3.5	-	-	3.3
ENSLP 0.75kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	OFF	M	OFF	OFF	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	1.6	-	-	1.6
		-	-	-	1.8	-	-	1.9
		-	-	-	1.4	-	-	1.9
SW-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	3.1	-	-	3.1
		-	-	-	3.1	-	-	3.2
		-	-	-	3.3	-	-	3.3

SW-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	3.2	-	-	3.2
		-	-	-	3.4	-	-	3.4
		-	-	-	2.3	-	-	2.3
SW-3 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	3.5	-	-	3.3
		-	-	-	3.3	-	-	3.7
		-	-	-	3.7	-	-	3.9
SW-4 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	3.9	-	-	3.5
		-	-	-	3.7	-	-	3.8
		-	-	-	3.9	-	-	3.9
DP-1 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	15.2	-	-	15.6
		-	-	-	16.0	-	-	15.8
		-	-	-	16.0	-	-	16.0
DP-2 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	16.4	-	-	16.8
		-	-	-	17.1	-	-	17.2
		-	-	-	15.9	-	-	15.6
SP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	4.6	-	-	4.8
		-	-	-	4.2	-	-	3.9
		-	-	-	4.2	-	-	2.9
SP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	4.4	-	-	2.3
		-	-	-	4.5	-	-	2.7
		-	-	-	4.8	-	-	2.1

Date Check >>>
Check by >>>
Recheck by >>>

V = Normal Ab = Abnormal R = Run S = Stop

Remark

GRANDE CENTRE POINT SUBAWONG
DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT

MONTH: 16/07/2024

WWP-1 5.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	5.4	-	-	5.8
		-	-	-	4.6	-	-	4.0
		-	-	-	7.0	-	-	4.7
WWP-2 5.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	9.2	-	-	9.9
		-	-	-	8.3	-	-	9.6
		-	-	-	7.5	-	-	4.7
EQP-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	3.0	-	-	2.9
		-	-	-	1.2	-	-	3.1
		-	-	-	3.1	-	-	2.0
EQP-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	3.2	-	-	3.0
		-	-	-	3.2	-	-	3.1
		-	-	-	2.3	-	-	3.3
EJ-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	4.4	-	-	4.0
		-	-	-	4.6	-	-	4.1
		-	-	-	4.0	-	-	3.8
EJ-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	4.1	-	-	4.0
		-	-	-	4.3	-	-	4.6
		-	-	-	4.5	-	-	4.8
AT-1 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	OFF	M	OFF	OFF	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	7.2	-	-	7.1
		-	-	-	7.9	-	-	7.4
		-	-	-	7.1	-	-	7.5
AT-2 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	OFF	M	OFF	OFF	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	7.1	-	-	7.1
		-	-	-	7.0	-	-	7.0
		-	-	-	7.1	-	-	7.0

AT-3 3.7kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	R	S	R	R	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3
AT-4 3.7kw	Auto/Off/Manual	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
AT-5 3.7kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	A	M	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
AT-6 3.7kw	Auto/Off/Manual	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
AT-7 3.7kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
SLP-1 2.2kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
SLP-2 2.2kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
EXSLP 0.75kw	Auto/Off/Manual	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
SW-1 1.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3

SW-2 1.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
SW-3 1.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
SW-4 1.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
BP-1 7.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
BP-2 7.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
SP-1 2.2kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
SP-2 2.2kw	Auto/Off/Manual	A	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3

Remark: N = Normal, A = Abnormal, R = Run

GRANDE CENTRE POINT SURAWONG DAILY REPORT									
ENGINEERING DEPT.									
WASTE WATER TREATMENT									
MONTH: 21/12/2019									
Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun		
WWP-1 5.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	M	A	A	A		
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	R		
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N		
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3		
WWP-2 5.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	M	A	A	A		
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	R		
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N		
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3		
EQP-1 1.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	M	A	A	A		
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	R		
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N		
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3		
EQP-2 1.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	M	A	A	A		
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	R		
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N		
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3		
EJ-1 2.2kw	Auto/Off/Manual	A	A	M	A	A	A		
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	R		
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N		
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3		
EJ-2 2.2kw	Auto/Off/Manual	A	A	M	A	A	A		
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	R		
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N		
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3		
AT-1 3.7kw	Auto/Off/Manual	OFF	OFF	M	OFF	OFF	OFF		
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	R		
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N		
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3		
AT-2 3.7kw	Auto/Off/Manual	OFF	OFF	M	OFF	OFF	OFF		
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	R		
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N		
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3		

AT-3 3.7kw	Auto/Off/Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
AT-4 3.7kw	Auto/Off/Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
AT-5 3.7kw	Auto/Off/Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
AT-6 3.7kw	Auto/Off/Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
AT-7 3.7kw	Auto/Off/Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
SLP-1 2.2kw	Auto/Off/Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
SLP-2 2.2kw	Auto/Off/Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
EXSLP 0.75kw	Auto/Off/Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
SW-1 1.5kw	Auto/Off/Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3

MONTH: 24/09/2019

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

	Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
WWP-1 5.5kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							2.9 2.5 2.9
WWP-2 5.5kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							2.1 2.5 4.6
EQP-1 1.5kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							3.1 3.3 3.1
EQP-2 1.5kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							3.2 3.2 3.1
EJ-1 2.2kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							4.4 4.6 4.1
EJ-2 2.2kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							4.3 4.5 4.5
AT-1 3.7kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							7.1 7.3 7.6
AT-2 3.7kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							7.1 7.3 6.9

SW-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp							
	Current (A)			2.2				3.6
SW-3 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp							
	Current (A)			2.2				3.2
SW-4 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp							
	Current (A)			2.2				3.2
DP-1 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp							
	Current (A)			1.5				1.6
DP-2 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp							
	Current (A)			1.6				1.6
SP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp							
	Current (A)			2.5				2.7
SP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp							
	Current (A)			2.6				2.7

Date Check >>
Check By >>
Recheck By >>
N = Normal Ab = Abnormal R = Run S = Stop

AT-3 3.7kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							7.2 7.2 7.7
AT-4 3.7kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							7.6 7.6 7.7
AT-5 3.7kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							5.7 5.7 6.2
AT-6 3.7kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							6.7 7.1 6.4
AT-7 3.7kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							6.6 7.1 6.9
SLP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							3.2 3.3 3.3
SLP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							3.1 3.4 3.5
EXSLP 0.75kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							1.6 1.7 1.6
SW-1 1.5kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							3.3 3.3 3.4

SW-2 1.5kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							3.3 3.5 3.4
SW-3 1.5kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							3.2 3.7 3.4
SW-4 1.5kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							3.7 4.0 3.7
DP-1 7.5kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							16.5 15.2 16.9
DP-2 7.5kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							16.1 17.6 15.9
SP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							4.9 4.6 5.1
SP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual							M
	Pump Run or Stop							E
	Pilot Lamp							N
	Current (A)							4.3 4.4 4.4

Date Check >>
Check By >>
Recheck By >>
N = Normal Ab = Abnormal R = Run S = Stop AL = Alarm Rp = Repair

GRANDE CENTRE POINT SURAWONG
DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT

MONTH: 12/2024 DAY: 19

Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
WWP-1 5.5kw							
Auto / Off / Manual	A	A	A	A			
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			4.2				
			4.1				
			4.0				
WWP-2 5.5kw							
Auto / Off / Manual	A	A	A	A			
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			4.0				
			3.2				
			3.0				
EQP-1 1.5kw							
Auto / Off / Manual	A	A	M	A			
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			3.1				
			3.1				
			3.4				
EQP-2 1.5kw							
Auto / Off / Manual	A	A	M	A			
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			3.1				
			3.2				
			3.2				
EJ-1 2.2kw							
Auto / Off / Manual	A	A	A	A			
Pump Run or Stop	S	R	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			4.3				
			4.6				
			4.0				
EJ-2 2.2kw							
Auto / Off / Manual	A	A	M	A			
Pump Run or Stop	S	S	R	R			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			4.2				
			4.5				
			4.6				
AT-1 3.7kw							
Auto / Off / Manual	off	off	off	off			
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			7.0				
			7.3				
			7.4				
AT-2 3.7kw							
Auto / Off / Manual	off	off	A	off			
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			7.3				
			7.3				
			7.4				

AT-3 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A		
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			7.4				
			7.0				
AT-4 3.7kw	Auto / Off / Manual	off	off	M	off		
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			7.0				
			6.5				
AT-5 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A		
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			6.6				
			5.8				
AT-6 3.7kw	Auto / Off / Manual	off	off	M	off		
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			6.9				
			6.4				
AT-7 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A		
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			5.9				
			5.2				
			5.1				
SLP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A		
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			3.0				
			3.0				
SLP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A		
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			2.2				
			2.3				
			2.1				
FXSLP 0.75kw	Auto / Off / Manual	off	off	M	off		
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			1.5				
			1.4				
			1.4				
SW-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A		
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			3.2				
			3.3				
			3.4				

SW-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A		
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			3.2				
			3.5				
			3.2				
SW-3 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A		
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			3.4				
			3.4				
			3.2				
SW-4 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A		
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			3.4				
			3.4				
			3.0				
DP-1 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A		
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			15.8				
			16.6				
			16.1				
DP-2 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A		
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			14.9				
			15.2				
			15.2				
SP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A		
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			4.4				
			4.6				
			4.4				
SP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A		
Pump Run or Stop	S	S	R	S			
Pilot Lamp	N	N	N	N			
Current (A)			4.5				
			4.4				
			4.6				

N = Normal A = Abnormal R = Run S = Stop

Remark: [REDACTED]

GRANDE CENTRE POINT SURAWONG
DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT

MONTH: 12/2024 DAY: 19

Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
WWP-1 5.5kw							
Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	R	R	S
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)			9.2			9.5	
			10.1			9.7	
			9.7			9.3	
WWP-2 5.5kw							
Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	R	R	S
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)			5.9			4.0	
			5.0			3.9	
			5.0			4.6	
EQP-1 1.5kw							
Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	R	R	S
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)			3.2			3.2	
			3.5			3.4	
			3.4			3.2	
EQP-2 1.5kw							
Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	R	R	S
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)			2.8			2.2	
			3.1			2.3	
			3.0			3.0	
EJ-1 2.2kw							
Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	R	R	S
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)			4.2			4.8	
			4.5			4.3	
			4.0			4.5	
EJ-2 2.2kw							
Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M	A
Pump Run or Stop	S	S	R	S	R	R	S
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)			4.2			4.0	
			4.6			2.6	
			4.6			4.2	
AT-1 3.7kw							
Auto / Off / Manual	off	off	off	off	off	off	off
Pump Run or Stop	S	S	R	S	R	R	S
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)			6.0			6.0	
			6.3			5.1	
			7.8			5.2	
AT-2 3.7kw							
Auto / Off / Manual	off	off	off	off	off	off	off
Pump Run or Stop	S	S	R	S	R	R	S
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)			7.3			7.3	
			7.4			7.5	
			7.3			7.2	

AT-3 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M	A
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.5	-	5.4	5.5	-
AT-4 3.7kw	Auto / Off / Manual	off	off	M	A	A	off	off
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.2	-	-
AT-5 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-	-
AT-6 3.7kw	Auto / Off / Manual	off	off	M	A	A	off	off
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-	-
AT-7 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.4	-	5.2	-	-
SLP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-	-
SLP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-	-
ENSLP 0.75kw	Auto / Off / Manual	off	off	M	A	A	off	off
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-	-
SW-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-	-

SW-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M	A
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-	-
SW-3 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M	A
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-	-
SW-4 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M	A
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-	-
DP-1 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M	A
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-	-
DP-2 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M	A
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-	-
SP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-	-
SP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-	-
Data Check by		[Redacted]						
Check By		[Redacted]						
Recheck By		[Redacted]						

N = Normal A = Abnormal R = Run S = Stop

Remark

GRANDE CENTRE POINT SEWAGING DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT

MONTH: 10/2016

Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
WWP-1 5.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-
WWP-2 5.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-
EQP-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-
EQP-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-
EJ-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-
EJ-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-
AT-1 3.7kw	Auto / Off / Manual	off	off	M	A	A	off
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-
AT-2 3.7kw	Auto / Off / Manual	off	off	M	A	A	off
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-

AT-3 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-
AT-4 3.7kw	Auto / Off / Manual	off	off	M	A	A	off
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-
AT-5 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-
AT-6 3.7kw	Auto / Off / Manual	off	off	M	A	A	off
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-
AT-7 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-
SLP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-
SLP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-
ENSLP 0.75kw	Auto / Off / Manual	off	off	M	A	A	off
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-
SW-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.3	-	5.1	-

GRANDE CENTRE POINT SURAWING
DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH 02/05/2016 6.5

WASTE WATER TREATMENT

Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
WWP-1 5.5kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
WWP-2 5.5kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
EQP-1 1.5kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
EQP-2 1.5kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
EJ-1 2.2kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
EJ-2 2.2kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
AT-1 3.7kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
AT-2 3.7kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							

SW-2 1.5kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
SW-3 1.5kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
SW-4 1.5kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
DP-1 7.5kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
DP-2 7.5kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
SP-1 2.2kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
SP-2 2.2kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
Delis Check >>>							
Check By >>>							
Recheck By >>>							

N = Normal Ab = Abnormal R = Run S = Stop AL = Alarm

Remark:

AT-3 3.7kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
AT-4 3.7kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
AT-5 3.7kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
AT-6 3.7kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
AT-7 3.7kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
SLP-1 2.2kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
SLP-2 2.2kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
ENSLP 0.75kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
SW-1 1.5kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							

GRANDE CENTRE POINT SURAWING
DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

MONTH 02/05/2016 2569

WASTE WATER TREATMENT

Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
WWP-1 5.5kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
WWP-2 5.5kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
EQP-1 1.5kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
EQP-2 1.5kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
EJ-1 2.2kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
EJ-2 2.2kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
AT-1 3.7kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							
AT-2 3.7kw							
Auto / Off / Manual							
Pump Run or Stop							
Pilot Lamp							
Current (A)							

MONTHS 40 weeks 24hr

	Description	Mon	Tue	We'd	Thu	Fri	Sat	Sun
WWP-1 5.5kw	Auto / Off / Manual	A S	A S	A S	A S	A S	A S	M R
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	-	-	-	0.7
		-	-	-	-	-	-	98
		-	-	-	-	-	-	2.3
WWP-2 5.5kw	Auto / Off / Manual	A S	A S	A S	A S	A S	A S	M R
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	-	-	-	2.3
		-	-	-	-	-	-	88
		-	-	-	-	-	-	98
EQP-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A S	A S	A S	A S	A S	A S	R
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	-	-	-	2.6
		-	-	-	-	-	-	2.1
		-	-	-	-	-	-	3.4
EQP-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A S	A S	A S	A S	A S	A S	M R
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	3.0	-	-	-	-	3.9
		-	6.2	-	-	-	-	3.9
		-	5.4	-	-	-	-	3.2
EJ-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A R	A R	A S	A R	A R	A R	N
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	6.6	4.3	-	6.1	6.6	6.7	8.4
		6.8	6.2	-	4.2	6.0	6.0	9.1
		6.7	6.5	-	6.3	6.6	6.6	6.6
EJ-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A S	A S	A S	A S	A S	A S	N
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	-	-	-	6.3
		-	-	-	-	-	-	6.3
		-	-	-	-	-	-	6.3
AT-1 3.7kw	Auto / Off / Manual	Off	Off	off	Off	Off	Off	M R
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	-	-	-	2.5
		-	-	-	-	-	-	2.2
		-	-	-	-	-	-	2.9
AT-2 3.7kw	Auto / Off / Manual	Off	Off	off	Off	Off	Off	M R
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	-	-	-	-	2.6
		-	-	-	-	-	-	2.6
		-	-	-	-	-	-	2.6

[illegible]

		Auto / Off / Manual	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S
SW-2 1.5kw		Pump Run or Stop	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S
		Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	0 1 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
SW-3 1.5kw		Auto / Off / Manual	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S
		Pump Run or Stop	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S
		Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SW-4 1.5kw		Auto / Off / Manual	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S
		Pump Run or Stop	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S
		Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
DP-1 7.5kw		Auto / Off / Manual	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S
		Pump Run or Stop	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S
		Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
DP-2 7.5kw		Auto / Off / Manual	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S
		Pump Run or Stop	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S
		Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SP-1 1.2kw		Auto / Off / Manual	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S
		Pump Run or Stop	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S
		Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SP-2 2.2kw		Auto / Off / Manual	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S
		Pump Run or Stop	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S
		Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Date Check >>> Check By >>> Recheck By >>>												

N=Normal Ab=Abnormal R=Run S=

GRANDE CENTRE POINT SURAWONG
DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.

40811 W(um) 92 8569

WASTE WATER TREATMENT									
Description		Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
WWP-1 5.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A	
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Current (A)	-	-	10.4 10.4 10.1	-	-	-	-	
WWP-2 5.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	R	A	A	A	A	
	Pump Run or Stop	R	R	R	S	R	A	S	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Current (A)	-	-	9.9 9.1 9.1	-	9.2 9.4 9.4	-	-	
EQP-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	R	A	A	A	A	
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Current (A)	-	-	3.2 3.3 3.3	-	-	-	-	
EQP-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	R	A	A	A	A	
	Pump Run or Stop	R	R	R	S	R	A	S	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Current (A)	-	-	3.1 3.1 3.7	-	3.1 3.2 3.2	-	3.1 3.2 3.2	
EJ-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	R	A	A	A	A	
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Current (A)	-	-	4.0 4.1 4.1	-	A	-	-	
EJ-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	R	A	A	A	A	
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Current (A)	-	-	4.2 4.2 4.6	-	-	-	-	
AT-1 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	R	A	A	A	A	
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Current (A)	-	-	4.2 4.4 4.0	-	-	-	-	
AT-2 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	R	A	A	A	A	
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	S	
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N	
	Current (A)	-	-	4.1 4.8 4.8	-	-	-	-	

AT-3 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	N	R	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
AT-4 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	M	OFF	OFF	OFF	OFF
	Pump Run or Stop	S	N	R	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
AT-5 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	N	R	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
AT-6 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	M	OFF	OFF	OFF	OFF
	Pump Run or Stop	S	N	R	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
AT-7 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	N	R	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
SLP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	N	R	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
SLP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	N	R	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
ENSLP 0.75kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	M	OFF	OFF	OFF	OFF
	Pump Run or Stop	S	N	R	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
SW-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	N	R	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N

SW-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	N	R	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
SW-3 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	N	R	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
SW-4 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	N	R	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
DP-1 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	N	R	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
DP-2 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	N	R	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
SP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	N	R	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
SP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	S	N	R	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Date Check >>>								
Check By >>>								
Recheck By >>>								

N = Normal A = Abnormal R = Run S = Stop

Remark:

GRANDE CENTRE POINT ST RAWONG
DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT

MONITORING 15M

Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
WWP-1 5.5kw	Auto / Off / Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
WWP-2 5.5kw	Auto / Off / Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
EQP-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
EQP-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
EJ-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
EJ-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
AT-1 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
AT-2 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				

AT-3 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
AT-4 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
AT-5 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
AT-6 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
AT-7 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
SLP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
SLP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
ENSLP 0.75kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				
SW-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A				
	Pump Run or Stop	S	S				
	Pilot Lamp	N	N				

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

SW-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A						
	Pump Run or Stop	S	S						
	Pilot Lamp	N	N						
	Current (A)								
SW-3 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A						
	Pump Run or Stop	S	S						
	Pilot Lamp	N	N						
	Current (A)								
SW-4 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A						
	Pump Run or Stop	S	S						
	Pilot Lamp	N	N						
	Current (A)								
DP-1 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A						
	Pump Run or Stop	S	S						
	Pilot Lamp	N	N						
	Current (A)								
DP-2 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A						
	Pump Run or Stop	S	S						
	Pilot Lamp	N	N						
	Current (A)								
SP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A						
	Pump Run or Stop	S	S						
	Pilot Lamp	N	N						
	Current (A)								
SP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A						
	Pump Run or Stop	S	S						
	Pilot Lamp	N	N						
	Current (A)								
Data Check >>									
Check By >>									
Recheck By >>									

N = Normal Ab = Abnormal R = Run S = Stop AL = Alarm Rp = Repair

Remark:

Description		Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
WWP-1 5.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							9.8 8.9 9.2
WWP-2 5.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							8.9 8.9 8.9
EQP-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							3.4 3.8 3.7
EQP-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)		3.1 3.2					3.4 3.7 3.2
EJ-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	4.4 4.5			6.9 6.4			6.6 6.5 6.5
EJ-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)		4.2 4.4					6.3 6.2 6.3
AT-1 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							7.1 7.8 7.8
AT-2 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							7.8 7.5 7.5

N = Normal Ab = Abnormal R = Run S = Stop AL = Alarm Rp = Repair

Remark:

AT-3 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							9.2 9.0 9.4
AT-4 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							9.8 9.9 9.9
AT-5 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)				6.9 6.9		6.9 6.4	6.9 6.6
AT-6 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							6.9 6.7 6.8
AT-7 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							9.3 9.1 9.3
SLP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							3.2 3.1 3.2
SLP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							3.5 3.7 3.7
ENSLP 0.75kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							3.8 3.8 3.7
SW-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							3.3 3.3 3.3

SW-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							3.2 3.1 3.1
SW-3 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							3.8 3.8 3.9
SW-4 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							3.1 3.8 3.1
DP-1 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							15.0 16.9 16.1
DP-2 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							15.4 15.8 16.1
SP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							
SP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)							
Data Check >>								
Check By >>								
Recheck By >>								

N = Normal Ab = Abnormal R = Run S = Stop AL = Alarm Rp = Repair

Remark:

GRANDE CENTRE POINT SPRAWUNG
DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT

MONTH: 2. 2. 69

Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	0.5	-	-	-	0.9
	-	-	1.4	-	-	-	0.9
	-	-	1.4	-	-	-	0.9
Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	4.9	-	-	-	9.2
	-	-	4.9	-	-	-	8.9
	-	-	4.9	-	-	-	8.9
Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	5.2	-	-	-	9.5
	-	-	5.2	-	-	-	9.5
	-	-	5.2	-	-	-	9.5
Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	5.2	-	-	-	9.5
	-	-	5.2	-	-	-	9.5
	-	-	5.2	-	-	-	9.5
Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	4.7	-	-	-	10.8
	-	-	4.7	-	-	-	10.8
	-	-	4.7	-	-	-	10.8
Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	4.4	-	-	-	10.7
	-	-	4.4	-	-	-	10.7
	-	-	4.4	-	-	-	10.7
Auto / Off / Manual	OFF	OFF	M	OFF	OFF	OFF	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	7.6	-	-	-	9.6
	-	-	7.6	-	-	-	9.6
	-	-	7.6	-	-	-	9.6
Auto / Off / Manual	OFF	OFF	M	OFF	OFF	OFF	M
Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	7.4	-	-	-	9.9
	-	-	7.4	-	-	-	9.9
	-	-	7.4	-	-	-	9.9

AT-3 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	6.9	-	-	-	9.8
		-	-	6.9	-	-	-	9.8
		-	-	6.9	-	-	-	9.8
AT-4 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	M	OFF	OFF	OFF	M
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	7.1	-	-	-	9.8
		-	-	7.1	-	-	-	9.8
		-	-	7.1	-	-	-	9.8
AT-5 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	6.9	-	-	-	6.9
		-	-	6.9	-	-	-	6.9
		-	-	6.9	-	-	-	6.9
AT-6 3.7kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	M	OFF	OFF	OFF	M
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	6.4	-	-	-	6.6
		-	-	6.4	-	-	-	6.6
		-	-	6.4	-	-	-	6.6
AT-7 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	6.7	-	-	-	6.6
		-	-	6.7	-	-	-	6.6
		-	-	6.7	-	-	-	6.6
SLP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	5.0	-	-	-	3.7
		-	-	5.0	-	-	-	3.7
		-	-	5.0	-	-	-	3.7
SLP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	3.9	-	-	-	2.3
		-	-	3.9	-	-	-	2.3
		-	-	3.9	-	-	-	2.3
ENSLP 0.75kw	Auto / Off / Manual	OFF	OFF	M	OFF	OFF	OFF	M
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	1.7	-	-	-	1.8
		-	-	1.7	-	-	-	1.8
		-	-	1.7	-	-	-	1.8
SW-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	3.2	-	-	-	3.8
		-	-	3.2	-	-	-	3.8
		-	-	3.2	-	-	-	3.8

SW-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	3.0	-	-	-	3.9
		-	-	3.0	-	-	-	3.9
		-	-	3.0	-	-	-	3.9
SW-3 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	3.0	-	-	-	3.2
		-	-	3.0	-	-	-	3.2
		-	-	3.0	-	-	-	3.2
SW-4 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	3.1	-	-	-	3.2
		-	-	3.1	-	-	-	3.2
		-	-	3.1	-	-	-	3.2
DP-1 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	16.3	-	-	-	15.9
		-	-	16.3	-	-	-	15.9
		-	-	16.3	-	-	-	15.9
DP-2 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	16.9	-	-	-	17.1
		-	-	16.9	-	-	-	17.1
		-	-	16.9	-	-	-	17.1
SP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	3.2	-	-	-	3.2
		-	-	3.2	-	-	-	3.2
		-	-	3.2	-	-	-	3.2
SP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	S	R	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	-	-	3.2	-	-	-	3.2
		-	-	3.2	-	-	-	3.2
		-	-	3.2	-	-	-	3.2

S = Normal AH = Abnormal R = Run S = Stop AL = Alarm Rp = Repair

Remark: _____

GRANDE CENTRE POINT SPRAWUNG
DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT

MONTH: 2. 2. 69

Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Auto / Off / Manual	M	A	A	A	A	A	M
Pump Run or Stop	R	S	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	-	-	-	-	9.4
	-	-	-	-	-	-	9.8
	-	-	-	-	-	-	9.8
Auto / Off / Manual	M	A	A	A	A	A	M
Pump Run or Stop	R	S	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	-	-	-	-	9.8
	-	-	-	-	-	-	8.9
	-	-	-	-	-	-	8.9
Auto / Off / Manual	M	A	A	A	A	A	M
Pump Run or Stop	R	S	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	-	-	-	-	3.0
	-	-	-	-	-	-	3.3
	-	-	-	-	-	-	3.3
Auto / Off / Manual	M	A	A	A	A	A	M
Pump Run or Stop	R	S	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	-	-	-	-	3.1
	-	-	-	-	-	-	3.3
	-	-	-	-	-	-	3.3
Auto / Off / Manual	M	A	A	A	A	A	M
Pump Run or Stop	R	S	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	-	-	-	-	6.6
	-	-	-	-	-	-	6.6
	-	-	-	-	-	-	6.6
Auto / Off / Manual	M	A	A	A	A	A	M
Pump Run or Stop	R	S	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	-	-	-	-	4.3
	-	-	-	-	-	-	4.3
	-	-	-	-	-	-	4.3
Auto / Off / Manual	M	A	A	A	A	A	M
Pump Run or Stop	R	S	S	S	S	S	R
Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
Current (A)	-	-	-	-	-	-	9.2
	-	-	-	-	-	-	9.8
	-	-	-	-	-	-	9.8

AT-3 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
AT-4 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
AT-5 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
AT-6 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
AT-7 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
SLP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
SLP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
ENSLP 0.75kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
SW-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

SW-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
SW-3 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
SW-4 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
DP-1 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
DP-2 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
SP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
SP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	A	A	A	A	A	A
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Date Check >>								
Check By >>								
Check By >>								

N = Normal Ab = Abnormal R = Run S = Stop Al = Alarm Rp = Repair

Remark:

GRANDE CENTRE POINT ALUMINUM
DAILY REPORT

ENGINEERING DEPT.
WASTE WATER TREATMENT

MONTH: 10/2016 25/10

Description	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
WWP-1 5.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
WWP-2 5.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
EOP-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
EOP-2 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
EJ-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
EJ-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
AT-1 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
AT-2 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

AT-3 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
AT-4 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
AT-5 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
AT-6 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
AT-7 3.7kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
SLP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
SLP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
ENSLP 0.75kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
SW-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	N	N	N	N	N	N
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

SW-1 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	R	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	0	3.2	-	-	-	-	3.2
		1	3.2	-	-	-	-	3.2
SW-3 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	R	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	0	3.3	-	-	-	-	3.3
		1	3.4	-	-	-	-	3.4
SW-4 1.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	R	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	0	3.5	-	-	-	-	3.5
		1	3.7	-	-	-	-	3.7
DP-1 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	R	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	0	15.4	-	-	-	-	15.4
		1	16.1	-	-	-	-	16.1
DP-2 7.5kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	R	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	0	16.5	-	-	-	-	16.5
		1	17.1	-	-	-	-	17.1
SP-1 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	R	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	0	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-
SP-2 2.2kw	Auto / Off / Manual	A	M	A	A	A	A	M
	Pump Run or Stop	S	R	S	S	S	S	R
	Pilot Lamp	N	N	N	N	N	N	N
	Current (A)	0	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-
Data Check >>>								
Check By >>>								
Recheck By >>>								

N = Normal AB = Abnormal R = Run S = Stop


Remark:

ภาคผนวก ข 14

**ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569 (3 เดือนครั้ง)**



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.




** หากท่านไม่ได้รับทราบผลของคดีหรือคดีไม่มีการฟ้องร้อง กรุณาติดต่อ ศูนย์รับแจ้ง 081-011-0447, ศูนย์รับแจ้ง 080-026-4041, ศูนย์ผู้เสียหาย 085-091-0183**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุชื่อหน่วยงาน เป็นเอกสารสรุปข้อมูลและลักษณะของคดีที่ทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งเป็นคดีอยู่ในระหว่างการดำเนินการคดีกับผู้ใช้บริการ
ตามรายละเอียดของใบแจ้งการฟ้องร้อง หรือที่จะส่งมอบคดีให้กับทางบริษัทฯ

94 ซอยอินทรี 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10140 Tel. (02) 032-0837 Fax. (02) 032-0628 E-mail: tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

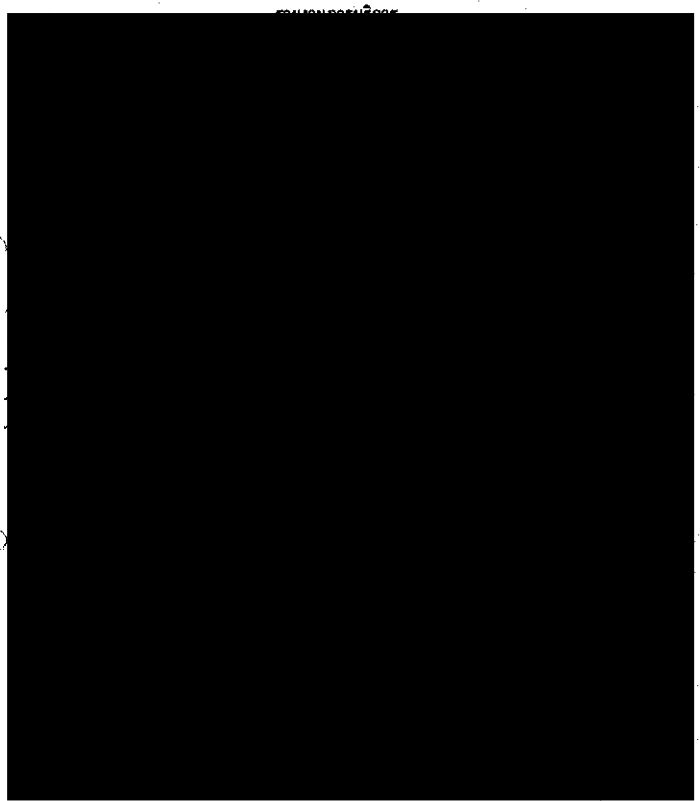

FM-SD01-05


** หากท่านไม่ได้รับทราบผลของคดีหรือคดีไม่มีการฟ้องร้อง กรุณาติดต่อ ศูนย์รับแจ้ง 081-011-0447, ศูนย์รับแจ้ง 080-026-4041, ศูนย์ผู้เสียหาย 085-091-0183**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุชื่อหน่วยงาน เป็นเอกสารสรุปข้อมูลและลักษณะของคดีที่ทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งเป็นคดีอยู่ในระหว่างการดำเนินการคดีกับผู้ใช้บริการ
ตามรายละเอียดของใบแจ้งการฟ้องร้อง หรือที่จะส่งมอบคดีให้กับทางบริษัทฯ

94 ซอยอินทรี 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10140 Tel. (02) 032-0837 Fax. (02) 032-0628 E-mail: tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานผลการบริการ

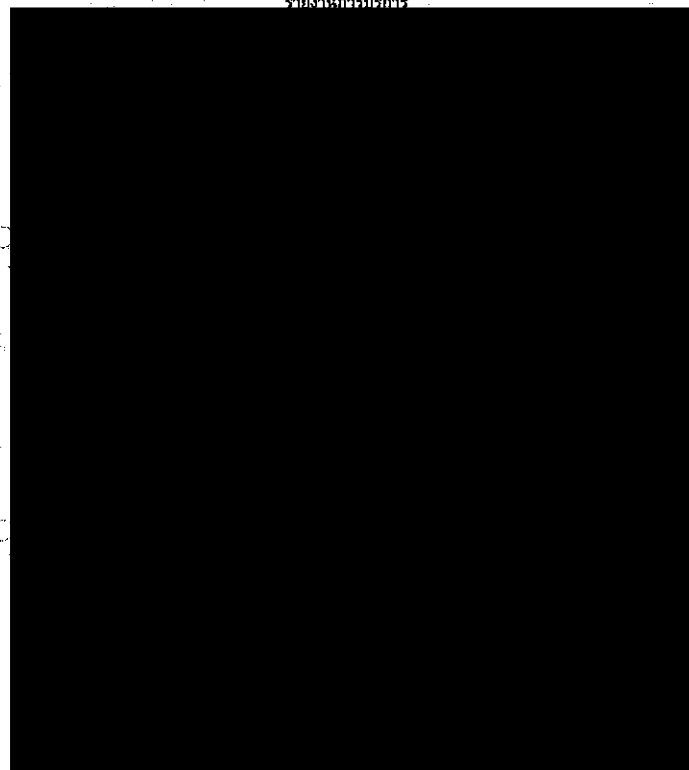

FM-SD01-05

** หากท่านไม่ได้รับทราบผลของคดีหรือคดีไม่มีการฟ้องร้อง กรุณาติดต่อ ศูนย์รับแจ้ง 081-011-0447, ศูนย์รับแจ้ง 080-026-4041, ศูนย์ผู้เสียหาย 085-091-0183**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุชื่อหน่วยงาน เป็นเอกสารสรุปข้อมูลและลักษณะของคดีที่ทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งเป็นคดีอยู่ในระหว่างการดำเนินการคดีกับผู้ใช้บริการ
ตามรายละเอียดของใบแจ้งการฟ้องร้อง หรือที่จะส่งมอบคดีให้กับทางบริษัทฯ

94 ซอยอินทรี 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10140 Tel. (02) 032-0837 Fax. (02) 032-0628 E-mail: tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

ภาคผนวก ข 15

**เอกสารการฝึกซ้อมดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ปีละ 1 ครั้ง)**

ที่ กท ๑๘๐๘/๒๒๓



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวงศ์ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๙ ให้กับพนักงานโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวงศ์ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๗๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๗๕

ที่ กท ๑๘๐๘/๒๒๔



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้บริหารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
๔. วุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น	จำนวน ๓๙ ฉบับ

ตามที่โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของโรงแรมในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๙ ให้กับพนักงานของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๗๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๗๕

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่.....สถานี่ดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน.....

วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (ส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย).....

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี).....โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ สุรวงศ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๑ - ตรอก/ซอย - ถนน สุรวงศ์

แขวง/ตำบล สุริยวงศ์ เขต/อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๐๗๙ ๕๕๘๘ โทรสาร ๐๒ ๐๗๙ ๕๕๘๘ E-mail -

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ).....โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ สุรวงศ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๑ - ตรอก/ซอย - ถนน สุรวงศ์

แขวง/ตำบล สุริยวงศ์ เขต/อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๐๗๙ ๕๕๘๘ โทรสาร ๐๒ ๐๗๙ ๕๕๘๘ E-mail -

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๙ คน ชาย ๒๐ คน หญิง ๑๙ คน

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้


๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ ภ.ร.ง.๑)

๒. รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม

๓. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)



(ถ้ามี)



หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม


๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ ภ.ร.ง.๑ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๔. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๕. รายชื่อวิทยากร
๖. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)



หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.

๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่.....สถานดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน.....

วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๙๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○)

☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ สุรวงศ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุรวงศ์

แขวง/ตำบล สุริยวงศ์ เขต/อำเภอ บวรรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๐๗๙-๕๕๘๘ โทรสาร ๐๒-๐๗๙-๕๕๘๙

E-mail -

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๘๕ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๗๒ คน

ชาย ๓๓ คน หญิง ๓๙ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๗.๒๕ นาที

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ -

ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน -

แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ - จังหวัด -

รหัสไปรษณีย์ - โทรศัพท์ - โทรสาร - E-mail -

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

การอบรมการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2568


โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ สุรวงศ์

วันที่ 17 มีนาคม 2569

รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ลำดับ	รายชื่อ	แผนก	หมายเหตุ
1	คันทิณี จ้างเพียร	Recreation	
2	นาย ญาณสิทธิ์ อุดมตะปรากรม	Recreation	
3	นางสาววิไลวรรณ นวลศรี	สปา	
4	นาย กิตติชัย มาคำ	F&B	
5	นาย ปดิธารณ์ สิริเม้ง	ช่างซ่อมบำรุง	
6	นางสาวลำทวน สร้อยจิต	FB	
7	นาย สมภพ บัวทอง	ช่างอาคาร	
8	นาย กรกต อินวิชัย	ช่างและซ่อมบำรุง	
9	พิรพล เตียงงา	ช่างและซ่อมบำรุง	
10	นางสาว กัลยาณี สิทธิเม้ง	แผนกขาย	
11	นางสาว นรวิรี นาคดี	office	
12	ชรินทร์ คงมุลลี	แผนกต้อนรับ	
13	ศิริรัตน์ ถิลา	Spa	
14	นางสาว นิอุบล คงกรุด	F&B	
15	นาย บดินทร์ ทาเขียว	ครัว	
16	กรกัญญา สุจริยาชัย	ฟร้อน	
17	นางสาวสุจิตรา ช่อหนองแสน	แม่บ้าน	
18	นาย ธิภาส หินชม	รักษาความปลอดภัย	
19	นาย ทรงพล วัฒนโธ	ช่าง	
20	นาย กิตติชัย ขจรไพฑูริย์	แผนกต้อนรับส่วนหน้า	
21	อุณยานต์ ชำกุล	ครัว	
22	นางสาวสุจิตา ธรรมวงศ์	ครัว	
23	นางสาวจิระนันท์ รัตนกรรต์	ครัวร้อน	
24	น.ส. อมรศิริ วงษ์พฤกษา	แม่บ้าน	
25	น.ส. นริศรา หลิกานนท์	Guest Service Executive	
26	น.ส. กนกพัชร คำสาสดี	S&M	
27	นาย สุรวุฒิ ทุระพันธ์	Stw	
28	นาย นฤเศรษฐ์ ผิวขาว	ต้อนรับส่วนหน้า	
29	นาย นราธิป สัตคบุษย์	Service BQ	
30	นางสาว อารีย์ อภิเดช	แม่บ้าน	
31	นาย พงศเกียรติ อินทรทิพย์	ต้อนรับส่วนหน้า	
32	นางสาวศิริประภา ทองยศ	แม่บ้าน	
33	นาย ชัยวัฒน์ สายสินธุ์	Security	
34	Nan Hla Tun	Housekeeping	
35	นางสาว สุภาวดี สัมมาวรรณ	Inventory	
36	นายพบรัก สุระ	ครัว	
37	นาย อธิฤทธิ์ อริยะทวีทรัพย์	Security	
38	นางสาวจุฑามณีรัตน์ แก่นอุดร	แผนกต้อนรับส่วนหน้า	
39	นาย พงษ์ศักดิ์ พรหมแก้ว	Banquet	

ผู้ชาย 20 คน ผู้หญิง 19 คน



พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

การอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2568

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ สุรวงศ์

วันที่ 17 มีนาคม 2569

รายชื่อผู้ร่วมการฝึกซ้อม

ลำดับ	รายชื่อ	แผนก	หมายเหตุ
1	นายภาคิน เอียงผาสุข	Cluster General Manager	
2	นายสันติ สวงนรินทร์	Resident Manager	
3	นางสาวอิศริยาภรณ์ ภูเทพทำ	Inventory Officer	
4	นางสาว สุภาภรณ์ วงศ์ป้อม	Assistant Housekeeper	
5	นางสาว ชิตติมา เก่งมณี	Assistant Housekeeper	
6	นาย สรวิชัย อินมณ	Assistant Housekeeper	
7	นางสาว ศัญญารัตน์ เอี่ยมวงษา	Assistant Sales Manager	
8	นางสาว ศาสพร โพธิ์นิกร	Reservation Officer	
9	นางสาว นพภัตสร เสือโนนม่วง	Reservation Officer	
10	นางสาว วรัชยา ทองย้อย	Sales Coordinator	
11	นางสาว เน้นกันต์ เทียนยิ่งตระกูล	Sales Coordinator	
12	นางสาว อินทิรา วงศ์บุญทรัพย์	Guest Service Executive	
13	นางสาว พรกนก อ่องแก้ว	Guest Service Executive	
14	นางสาว ฉัตรกมล เนรกันธุ์กุล	Guest Relation Executive	
15	นาย ชัยชนะ ต้นธีระพลชัย	Guest Service Executive	
16	นางสาว ดรรชนี ทองพิมพ์	SPA STAFF	
17	นางสาว จริยาธรรม จิตต์นิกร	SPA STAFF	
18	นางสาวนิศยา สันเสด	Supervisor	
19	นางสาวทัศนิกา สิริสุขะ	Junior	
20	นายพงศกร สิงห์แก้ว	Senior	
21	นางสาว สุวิญดา ทองทั้งวงศ์	Digital Marketing Executive	
22	สันติย์ จำนงเพียร	Recreation	
23	นาย ญาณสิทธิ์ อุคคมะปรแกรม	Recreation	
24	นางสาววิไลวรรณ นวลศรี	สปา	
25	นาย กิตติชัย มาคำ	F&B	
26	นาย ปณิธาน ศรีแจ้ง	ช่างซ่อมบำรุง	
27	นางสาวลำดวน สร้อยจิต	FB	
28	นาย สมภพ บัวทอง	ช่างอาคาร	
29	นาย กรกต อินวิชัย	ช่างและซ่อมบำรุง	
30	พีรพล เตชะงา	ช่างและซ่อมบำรุง	
31	นางสาว กัญญาณี สิทธิเม้ง	แผนกขาย	
32	นางสาว นรวิรี นาคดี	office	
33	ชรินทร์ ความมูลี	แผนกต้อนรับ	
34	ศิริรัตน์ ลีลา	Spa	
35	นางสาว นิอุบล คงกรุด	F&B	
36	นาย บดินทร์ ทาเขียว	ครัว	
37	กรกัญญา สุจริยาชัย	ฟร้อน	
38	นางสาวอุจิครา ช่อหนองแสน	แม่บ้าน	
39	นาย วิทยาต ชื่นชม	รักษาความปลอดภัย	
40	นาย ทรงพล วัฒนโต	ช่าง	
41	นายกิตติชัย ขจรไพญญ์	แผนกต้อนรับส่วนหน้า	
42	คุณานันต์ ชำกุล	ครัว	
43	นางสาวสุจิตา ธรรมวงศ์	ครัว	
44	นางสาวจิระนัน รัตนกรณ	ครัวร้อน	

การอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2568


โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ สุรวงศ์

วันที่ 17 มีนาคม 2569


รายชื่อผู้ร่วมการฝึกซ้อม

ลำดับ	รายชื่อ	แผนก	หมายเหตุ
45	น.ส. อมรศิริ วงษ์พุกขยา	แม่บ้าน	
46	น.ส. นริศรา ผลิกานนท์	Guest Service Executive	
47	น.ส. กนกพัชร ศำสวาสดี	S&M	
48	นาย ศราวุฒิ ทุระพันธ์	Stw	
49	นาย นฤเศรษฐ์ ศิวขาว	ต้อนรับส่วนหน้า	
50	นาย นราธิป สัตตบุณย์	Service BQ	
51	นางสาว อารีย์ อภิเดช	แม่บ้าน	
52	นาย ศงศเกียรติ อินทรทิพย์	ต้อนรับส่วนหน้า	
53	นางสาว ศรีประภา ทองยศ	แม่บ้าน	
54	นาย ชัยวัฒน์ สายสินธุ์	Security	
55	Miss.Nao Hla Tun	Housekeeping	
56	Miss. NANG SEIN NU (แก้ว)	Room Attendant	
57	Miss.NANG NGE HWE (ก้อย)	Room Attendant	
58	Miss. NAN MYA LU (ขวัญ)	Room Attendant	
59	Mr. SAI NON MEIN (นุ่น)	Room Attendant	
60	Mr.SAI AOM HAING (แฉง)	Room Attendant	
61	Mr.MG HEIN MIN OO (ปี่)	Room Attendant	
62	นางสาว สุภาวดี สัมมาวรรณ	Inventory	
63	นายพนรภัค สุระ	ครัว	
64	นาย อธิธิฤทธิ์ อริยะทวีทรัพย์	Security	
65	นางสาว นิทยา สีเสด	Supervisor	
66	นางสาวจุฑามณีรัตน์ เน้นอุดร	แผนกต้อนรับส่วนหน้า	
67	นายภูวนัย หัวศรี	Chief Steward	
68	นายฉัฐวุฒิ เล็กสมทรง	Commis 2	
69	นายพิษณุ นพพันธ์	Sous Chef Banquet	
70	นายอภิษฐา อรชร	Demi Chef de Parti	
71	นายคัตติ	Junior	
72	นาย พงษ์ศักดิ์ พรหมเสาร์	Banquet	

ผู้รวม 33 คน ผู้หญิง 39 คน



พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

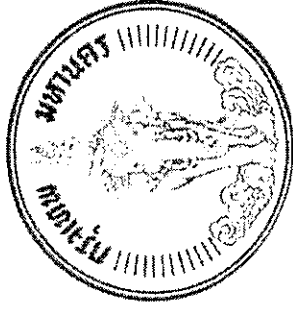

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๙-๐๑๕๑



ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐



ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๗๒ คน

เมื่อวันที่
ให้ไว้ ณ วันที่

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

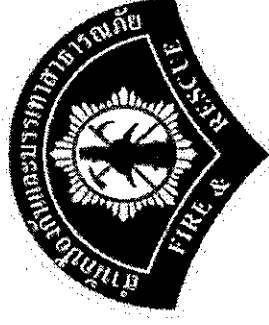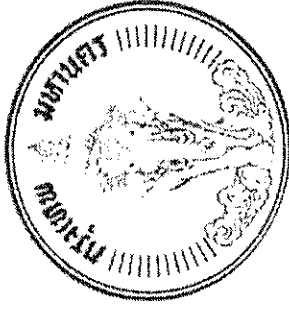

กรุงเทพมหานคร


ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๑๔๑



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น



ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ชั่วโมง



ให้ไว้ ณ วันที่

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร

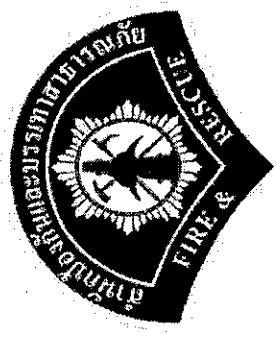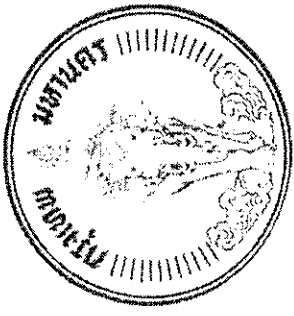

กรุงเทพมหานคร


ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น


ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ชั่วโมง



ให้ไว้ ณ วันที่

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

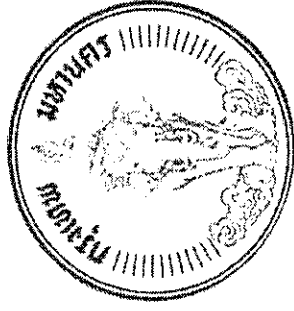

กรุงเทพมหานคร



ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น


ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ชั่วโมง




ให้ไว้ ณ วันที่

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

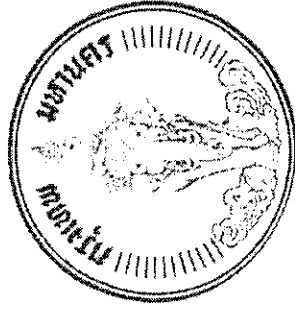

กรุงเทพมหานคร

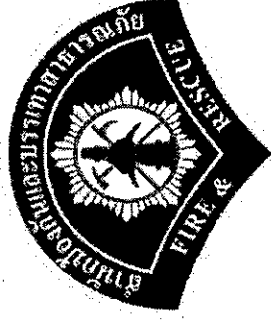

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น


ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกาป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่...๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕...จำนวน...๖...ชั่วโมง




ให้ไว้ ณ วันที่

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

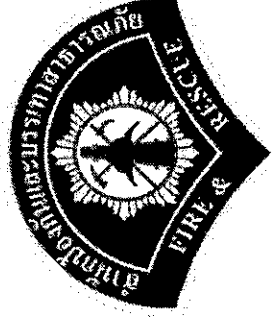

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ชั่วโมง



ให้ไว้ ณ วันที่

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

ที่ 016 / 2569

ใบแจ้งหนี้


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

ข้าพเจ้า พ.ต.ท.ก้องกาญจน์ ฉันทปรีดา ที่อยู่เลขที่ 86 ซอย ประเสริฐมนูกิจ 37
ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230


ชื่อลูกค้า บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
อาคาร โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวงค์
ที่อยู่เลขที่ 299 ถนนสรวงค์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1015529046753

- ☐ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร..... เลขที่
☐ โอนเงินเข้าธนาคาร สาขาบัญชีเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประจำปี 2569 พร้อมอุปกรณ์การสาธิตการดับเพลิง อาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวงค์ รวมภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3 %	15,463.92
ยอดรวม	หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์	15,463.92



ศ. เทวณู



ใช้สำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิง

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ 86 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 37 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

ตำแหน่งและหน้าที่ ข้อมูลอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569

เวลา	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่	หมายเหตุ
16.00	- เมื่อมีสัญญาณ Alarm แจ้งมา ที่ผู้ Control ห้องช่าง	ผู้ควบคุมดูแลระบบ และออกตรวจสอบสถานะเสียที่ 1.(เจ้า) คุมสนามฯ มนระ ไลซ์ 2.(ตัว) คุมอภวิชัย ผดุงพรวิชัย	1.ควบคุมตรวจสอบผู้ควบคุมสัญญาณเตือนภัย 2.แจ้งช่างชุดดับเพลิงเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ (ห้อง ...1218..) 3.แจ้ง security ขึ้น ไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุ 4.แจ้ง Operator เช็คห้องถูกกักขังที่เกิดเหตุ ว่ามีถูกกักขังหรือไม่ 5.แจ้ง Super-Maid ผู้ดูแลประจำ Floor นั้น 6.Stand By ห้องช่าง คุมประสานงานแผนต่างๆ 7.แจ้งเหตุ ชวนชมเคาท์ไลน์ถึง GCP RD 8.Reset ระบบลิฟต์ผู้กรรพหิล 1.ถึง General Alarm 9.รายงานหน้าที่และความรับผิดชอบที่กองอำนาจการชั่วคราว ณ จุดรวมพล	มี alarm ห้อง ...1218.... ชุดตรวจกดเซ็นเซอร์หลายพื้นที่ที่ด้าน
16.00	-ทำการดับเพลิงเบื้องต้น	ชุดดับเพลิงเบื้องต้น ชุด A 1.เจ้าหน้าที่ชุดช่าง นายสุทัศน์ นายสุเชษฐ์ 2.Security ชุดตัวดำ นายสุเชษฐ์ 3.Duty Manager คุมบริเวณที่ ตัวผู้ 4.HK Supประจำ ขึ้น.....	1.ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและประเมินสถานการณ์ 2.Duty Manager Master มีห้องพัก 1 ใบ (เกิดเหตุที่เกิดเหตุ) 3.นำถังดับเพลิง 1 ถัง(อย่าให้ Fire Hose) ที่จุดใกล้เคียง(ช่าง security,แม่บ้าน) 4.ทำการควบคุมเพลิงเบื้องต้น ห้องที่เกิดเหตุ 5.ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ(หากพบผู้บาดเจ็บ) 6.แจ้งขอเข้าถึงถนนกรณีที่มีความลำบากหรือไม่ได้ 7.รายงานหน้าที่และความรับผิดชอบที่กองอำนาจการชั่วคราว ณ จุดรวมพล	ชุดตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้ว พบผู้บาดเจ็บ 1.. คน และกำลังเข้าควบคุมเพลิง ขอคำสั่งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ห้อง ...1218.....
16.00	-ชุดอพยพเพลิงเข้าดับเพลิงพื้นที่เกิดเหตุ	ชุดนำสายดับเพลิงกับแหล่ง ชุด B 1.เจ้าหน้าที่ชุดช่าง (ชุดเดี่ยว) ชุดกรรพหิล อภวิชัย 2.ตัว (ชุดเดี่ยว) คุมบริเวณที่ ตัวผู้ 3.ช่างชุดเดี่ยว คุมบริเวณที่ ตัวผู้ 4.ตัว (ชุดเดี่ยว) คุมบริเวณที่ ตัวผู้ 5.ช่างชุดเดี่ยว คุมบริเวณที่ ตัวผู้ 6.Security (ชุดเดี่ยว) คุมบริเวณที่ ตัวผู้	1.ทำการสวมชุดอพยพเพลิงเข้าทำการดับเพลิงห้องที่เกิดเหตุ (ชุดเดี่ยว) แผนช่าง 2.ทำการสวมชุดอพยพเพลิงเข้าทำการดับเพลิงห้องที่เกิดเหตุ (ชุดเดี่ยว) security 3.ทำการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ 4.ค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและทำการอพยพ มายังจุดรวมพล 5.ทำการระบบเหลวที่เริ่มเกิดเหตุ 6.ทำการพ่วงสายดับเพลิงต่อเข้ากับ Fire Hose 7.แจ้งประสานงานไประบบไฟให้เฉพาะชั้นที่เกิดเหตุและใกล้เคียง เมื่อต้องมีการปิดน้ำจุดที่เกิดเหตุ 8.ประเมินสถานการณ์เมื่อระงับเพลิงไหม้ได้ ทำการแจ้งอพยพ 9.รายงานหน้าที่และความรับผิดชอบที่กองอำนาจการชั่วคราว ณ จุดรวมพล	ถือกระดาษไฟห้อง1218..... ขณะนี้ไม่พบการสูญหายเพลิงได้ ขอชุดมาทำการอพยพ

เวลา	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่	หมายเหตุ
16.03	-คัดกรณแต่ไฟฟ้า	1.(รับ) คุณอภิรักษ์ ห่อองกิจวิชัย	1.ทำการคัดกรณแต่ไฟฟ้า 2.ประเมินสถานการณ์แจ้ง Operator ทำการอพยพ 3.แจ้งแผนดำเนินงานที่ควรต้องให้ทำการอพยพ	ทำกรเวคิตกรณแต่ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว
16.10	-แจ้งอพยพ จึงหว่าระบร 16.15 หลังได้รับแจ้งจากช่าง โทรแจ้ง GM และทุกแผนกให้ทราบและเตรียมพร้อม จึงหว่าระบร 16.20 หลังได้รับแจ้งจากช่าง โทรแจ้งหน่วยงานดับเพลิงภายนอก 199 ดับเพลิงบรรพตทอง,ดับเพลิงยานนาวา รพชยามาต	หม่อมเอียงสาร 1.(Operator) คุณอุษามย์รัตน์ เน้นสุธรรม 2.Duty Manager คุณชรินทร์ ศว บุญผู้ GSE คุณอุษามย์รัตน์ เน้นสุธรรม	1.ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียง 199 2.ประกาศเสียงตามสาย แจ้งลูกจ้างทำการอพยพ มายังจุดรวมพล บริเวณด้านหลังอาคาร 3.โทรติดต่อห้องลูกจ้างทุกห้อง ให้ทราบถึงเหตุการณ์ ให้อพยพมายังจุดรวมพล 4.แจ้งให้พนักงานทุกคนและผู้ให้บริการรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 5.ตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างที่ติดภายในอาคาร 6.เมื่อได้รับแจ้งเหตุทำการรวบรวมเงินสดและเอกสารสำคัญ ไปยังนิรภัยของอาคาร 7.โทรแจ้งรถพยาบาลมารับผู้บาดเจ็บ 8.รายงานหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจำนวนการช่วยเหลือ ๗ จุดรวมพล (แจ้งขอรถกู้ภัยทั้งหมด ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ) 9.ประกาศเตือนตามสาย แจ้งเหตุการณ์เสร็จสิ้น	
16.10	-แจ้งอพยพ	คุณอุษามย์รัตน์ เน้นสุธรรม คุณอุษามย์รัตน์ เน้นสุธรรม 1.Housekeeping Manager คุณรัชดาภรณ์ นิลน 2.C.H/K Assistant Housekeeper คุณ อภิรักษ์ กิตติเดช	1.เมื่อได้รับแจ้งอพยพ ทำการปิดห้องทุกห้องและกันน้ำ ไปยังจุดรวมพล 2.ทำเครื่องหมายที่หน้าห้องเมื่อ ตรวจสอบลูกจ้างเรียบร้อยแล้ว 3.ประสานงานกับ GSE ตรวจสอบจำนวนลูกจ้าง 4.ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บมายังจุดรวมพล 5.จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น มายังจุดรวมพล 6.ทำการอพยพ ทางบันไดหนีไฟเท่านั้น ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด 7.จัดเตรียมน้ำดื่ม ๗ จุด รวมพล 8.รายงานหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจำนวนการช่วยเหลือ ๗ จุดรวมพล (แจ้งขอช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บตามชั้นต่างๆ)	
16.10	-แจ้งอพยพ	L.Maid (ผู้ใช้นี้).....9-28.....	1.เมื่อได้รับแจ้งอพยพ ทำการปิดห้องทุกห้องและกันน้ำ ไปยังจุดรวมพล 2.ทำเครื่องหมายที่หน้าห้องเมื่อ ตรวจสอบลูกจ้างเรียบร้อยแล้ว 3.ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บมายังจุดรวมพล 4.ทำการอพยพ ทางบันไดหนีไฟเท่านั้น ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด	

เวลา	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่	หมายเหตุ
16.10	-แจ้งอพยพ	1.Finance Manager กลุ่มงานการเงิน รัชต์ชัยกัน 2.Invent Office กลุ่มงานพัสดุ นิยม เจริญ	1.เมื่อได้รับแจ้งเหตุการณ์การรวมเงินสดและเอกสารที่ถูกต้องตามเอกสาร 2.เมื่อได้รับแจ้งเหตุอพยพ ทำการอพยพมาจุดรวมพล 3.รายงานหน้าที่และความรับผิดชอบที่กองอำนาจการชั่วคราว ณ.จุดรวมพล	
16.10	-แจ้งอพยพ	จุดประชุมสนามบอลเลื่อนเก้าอี้ผู้รับผิดชอบ 1.Fitness กลุ่มยูนิฟิเคชั่น จุดคณะปกครอง 2.Fitness กลุ่มกันชนที่ 1 จันทิมา	1.ทำการประชุมสนามบอลเลื่อนเก้าอี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 2.ทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่โดยใช้เวลาในการเคลื่อนย้าย และนำส่งโรงพยาบาล 3.จัดเตรียมจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 4.รายงานหน้าที่และความรับผิดชอบที่กองอำนาจการชั่วคราว ณ.จุดรวมพล	
16.10	-แจ้งอพยพ	1.Blue spice กลุ่มนักบอล ลงกรุง 2.Blue spice กลุ่มรูโฆมา เทียนไคร	1.อพยพลูกเก้าอี้ในเบื้องต้นมามายังจุดรวมพล 2.เจ้าหน้าที่ที่ถือธงกรวย ทำการปิดระบบแก๊สและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด เมื่อได้รับแจ้งเหตุ 3.จัดเตรียมน้ำดื่ม ณ.จุดรวมพล 4.รายงานหน้าที่และความรับผิดชอบที่กองอำนาจการชั่วคราว ณ.จุดรวมพล	
16.00	-แจ้งอพยพ	1.SPA อาสาสมัคร B ผอณ. กลุ่มอาคาร ณ. กองเก็บ	1.อพยพลูกเก้าอี้ในพื้นที่ชั้นข้างจุดรวมพล 2.เจ้าหน้าที่ SPA ปิดอุปกรณ์ระบบ ไฟฟ้าทั้งหมด เมื่อได้รับแจ้งเหตุ 3.รายงานหน้าที่และความรับผิดชอบที่กองอำนาจการชั่วคราว ณ.จุดรวมพล	
16.10	-แจ้งอพยพ	หน่วยรักษาความปลอดภัย (ทางเข้า-ออก) กลุ่มรักษาชั้นชม	1.จัดการจราจรบริเวณด้านหน้าอาคาร ห้ามรถหรือบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าภายในอาคาร 2.อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและรถพยาบาล 3.กั้นน้ำจาวไม่ให้เข้ามาภายในอาคาร ออกจากพื้นที่ 4.อำนวยความสะดวกให้รถภายในอาคาร ออกจากพื้นที่ 5.ดูแลทรัพย์สินของลูกเก้าอี้ (ตรวจสอบและป้องกันมิให้ทรัพย์สินหาย โมบายโทรศัพท์)	
เวลา	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่	หมายเหตุ
16.10	-แจ้งอพยพ	1.ห้อง CCTV กลุ่มบริหารงาน โยธวัช	1.ตรวจเช็คลูกเก้าอี้กล้อง CCTV เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 2.ตรวจสอบกล้อง CCTV ผู้โดยสารที่ติดอยู่ในลิฟท์ 3.อำนวยความสะดวกแผนกอื่นที่ส่งผลการกล่าวขวัญเหตุ 4.เมื่อได้รับแจ้งเหตุ ให้ทำการอพยพมา ณ.จุดรวมพล 5.รายงานหน้าที่และความรับผิดชอบที่กองอำนาจการชั่วคราว ณ.จุดรวมพล	

16.10	-แจ้งอพยพ	(เข้า) ผู้ประสบภัย กับและ	1.ประสานงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิง บอกรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 2.อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 3.เตรียมเอกสารแบบแปลนอาคาร ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 4.ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและทำการอพยพผู้บาดเจ็บจากอาคาร 5.ตรวจสอบลิฟท์ และช่วยเหลือผู้โดยสารที่ติดค้างในลิฟท์ 6.กันพื้นที่ลิฟท์ ห้ามใช้งานลิฟท์โดยเด็ดขาด ยกเว้น (Fire Man Lift.) 7.ประสานงาน GSE แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้รู้ถึงช่วงเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ 8.รายงานหน้าที่และความรับผิดชอบที่กองอำนาจการชั่วคราว ณ จุดรวมพล	ขณะโรงพยาบาลและรถดับเพลิงเข้าพื้นที่แล้ว ตรวจรักษาผู้บาดเจ็บ ไม่พบผู้โดยสารติดค้างในลิฟท์
16.10	-แจ้งอพยพ	(แจ้ง) ผู้ประสบภัย นอกไซต์	1.ตรวจสอบระบบ Pressurized Fan 2.ตรวจเช็คระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump 3.ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและทำการอพยพผู้บาดเจ็บจากอาคาร	ระบบ Pressurized Fan และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทำงานปกติ
เวลา	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่	หมายเหตุ
16.15	-รายงาน จุดกองอำนาจการ	ตำแหน่งผู้บัญชาการดับเพลิง Resident Manager นายสันติ สุขงามวิจิตร	1.ควบคุมดูแลเหตุการณ์เพลิงไหม้ ให้อยู่ในความสงบ 2.ให้สัมภาษณ์ นักข่าวแต่เพียงผู้เดียว ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้สัมภาษณ์	
16.15	-อพยพผู้ป่วย	(Maid)Maid ประจำบ้าน..... ผู้ได้รับบาดเจ็บ	1.สร้างสถานการณ์ให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ หมดสติจากเหตุเพลิงไหม้ ในห้องที่เกิดเหตุ	
16.15	-ส่งเหตุการณ์	(เข้า) ผู้ป่วย นาย อัมรินทร์ 2.(ช่าง) ผู้บริหาร ผอ.อัมรินทร์ 3.(ช่าง) ผู้บริหาร ผอ.อัมรินทร์	1.แจ้งเวลาการซ่อมแซมดับเพลิง ตั้งแต่ สัญญาณการแจ้งเตือน จนถึงอพยพมาถึงจุดรวมพล 2.บันทึกเวลาขั้นตอนเป็นระยะๆ และสรุประยะเวลาการซ่อมแซมดับเพลิงไฟ 3.สรุปการซ่อมแซมดับเพลิงไฟประจำปี	(ใช้เวลา ตามผู้ที่เกี่ยวข้อง)

หมายเหตุ

จุดรวมพล จะอยู่บริเวณด้านหลังอาคาร

เมื่อมาถึงจุดรวมพล

ตั้งแถวตรวจเช็คจำนวนพนักงานแต่ละแผนก และแจ้งหน้าที่ที่ความรับผิดชอบให้ ผอ.ดับเพลิงทราบ ณ จุดอำนาจการ

1.HK

2.H/C

3.A/C

4.Duty

5.Banquest

6.ENG

หัวหน้าทีมอพยพ รายงานการอพยพผู้บาดเจ็บแต่ละชั้น

หัวหน้าทีมควบคุมอพยพบาดเจ็บ ยืนยันผู้บาดเจ็บ รายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและนำส่งโรงพยาบาล

รายงานเอกสารสำคัญ และเงินสดที่นำออกมา

สรุปจำนวนผู้บาดเจ็บที่พักรักษาในโรงพยาบาล และจำนวนที่ตรวจเช็ค ณ จุดรวมพลทั้งหมด

สรุปจำนวนผู้บาดเจ็บที่เข้ามารับปฐมพยาบาลจำนวน ณ จุดรวมพลทั้งหมด

หัวหน้าทีมดับเพลิงรายงานการเกิดเหตุการณ์ดับเพลิง จำนวนที่เข้าดับเพลิง จำนวนยอดผู้รับบาดเจ็บที่ให้การช่วยเหลือ

หน้าที่	แผนก	รายชื่อพนักงาน
ควบคุมงานระบบ ตัดกระแสไฟฟ้า	Engineer	คุณสนทยา นนทะไธย์
		คุณอภิชัย หอ่องเจริญ
ชุดดับเพลิงเบื้องต้น ชุด A	Engineer	คุณสุทัศน์ มาศไชยสิงห์
	Security Manager	คุณชัยวัฒน์ สายสินธ์
	Duty Manager	คุณชรินทร์ ควงมูลี
	H/K	นางสาว อารีย์ อภิเดช
ชุดหน่วยสนับสนุน ชุด B	Engineer	คุณกรกต อินวิชัย
	Engineer	คุณคุณปณิธารณ์ ศิริแผ่
	Engineer	คุณสมภพ บัวทอง
	Engineer	คุณกฤษณะ ธรรมนาม
	Engineer	คุณทรงพล วัฒนโล
	Security	คุณเอธิฤทธิ์ อริยทวีทรัพย์
หน่วยสื่อสาร	Operator	คุณจุฑามณีรัตน์ แน่นอุดร
	Duty Manager	คุณชรินทร์ ควงมูลี
ชุดปฐมพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ	Recreation	คุณณัฐสิทธิ์ อุตตะปรากรม
	Recreation	คุณคันสนีย์ จำนงเพียร
ชุดอพยพ	Housekeeping Manager	คุณธิดาภา มีลุน
	H/K	นางสาว อารีย์ อภิเดช
	Maid(ทุกชั้น)	
	Finance Manager	คุณอรุณย์ รักสัตย์มัน / คุณอาทิตย์ดิยา ศิลป์สวัสดิ์
	Invent Office	คุณสุภาวดี สัมมาวรรณ
	Recreation Manager	คุณสุพิชชา ปานาง
	Banquest	พงษ์ศักดิ์ พรหมเสาร์
	SPA	คุณวิไลวรรณ นวนศรี
	BSP	คุณอรุ โนชา ศรีหะ
หน่วยรักษาการณ์	Security (ทางเข้า-ออก)	คุณรวีภาส ชื่นชม

ภาคผนวก ข 16
เอกสารบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

DAILY REPORT

MAIN ELECTRIC METER

MONTH January 1916

Remark.

RECORD BY,

RECHECK BY _____

DAILY' REPORT

MONTH.....January 2026.

3.มิเตอร์ไฟฟ้า ของระบบ ชีตเตอร์ ชั้น C อาคาร A

Remark

RECHECK BY.

2.มีเดอร์นำ ส่วนกลาง MONTH.....January 2026.

$$7,739 - (1,456 + 91)$$

1456

4. มิเตอร์ไฟฟ้า - น้ MONTH.....January 2026.

รายงาน Blue-Space ปี ๒๕๖๓/๖๔													ยอด ATM LOBBY	รวม
วันที่	ตัวชี้วัด					ตัวนำประจักษ์					1-2			
	N LKDR	1	E LKEDB	2	1+2	ตัวนำประจักษ์		1	ตัวนำประจักษ์			2		
						หน้า No.0314	อุบล No.0306			หน้า No.2027				
	ยอด LDR		ตัวนำประจักษ์			ตัวนำประจักษ์	ตัวนำประจักษ์		ตัวนำประจักษ์			ตัวนำประจักษ์		
31	247,801	367	880,109	1,111	1,478	3,854	-	5	9,155	20	25	2,885	4	
1	248,202	406	882,128	1,107	1,513	3,861	-	4	9,172	16	23	2,888	3	
2	248,519	312	882,128	732	1,244	3,864	-	5	9,183	12	17	2,892	4	
3	248,886	323	882,128	1,116	1,423	3,863	-	2	9,202	19	26	2,895	3	
4	249,225	339	882,339	1,023	1,322	3,872	-	4	9,218	16	20	2,898	3	
5	249,558	303	882,552	950	1,232	3,882	-	5	9,249	11	16	2,901	3	
6	249,766	348	882,737	1,140	1,688	3,886	-	6	9,266	17	25	2,905	4	
7	250,272	326	882,796	1,099	1,475	3,895	-	7	9,263	17	24	2,909	4	
8	250,567	310	882,846	1,020	1,310	3,902	-	7	9,274	11	18	2,912	3	
9	250,925	353	882,943	932	1,295	3,907	-	2	9,270	16	23	2,916	4	
10	251,305	360	882,942	1,028	1,494	3,914	-	5	9,310	20	25	2,919	3	
11	251,716	411	882,631	1,160	1,571	3,923	-	9	9,325	25	34	2,923	4	
12	252,097	371	882,732	1,101	1,497	3,929	-	8	9,355	20	28	2,926	3	
13	252,495	358	882,732	1,001	1,399	3,937	-	6	9,373	18	24	2,930	4	
14	252,912	337	882,771	1,098	1,385	3,945	-	8	9,389	16	26	2,933	3	
15	253,143	371	882,917	1,046	1,417	3,952	-	7	9,406	19	24	2,937	4	
16	253,572	399	882,716	1,099	1,498	3,960	-	8	9,425	19	27	2,940	3	
17	253,928	356	882,828	972	1,328	3,972	-	2	9,439	14	21	2,944	4	
18	254,334	406	882,966	1,028	1,484	3,973	-	6	9,459	20	26	2,947	3	
19	254,651	369	900,121	1,155	1,502	3,979	-	6	9,480	21	29	2,951	4	
20	255,046	333	901,172	1,051	1,396	3,985	-	6	9,498	18	26	2,954	3	
21	255,362	364	901,103	1,073	1,403	3,991	-	6	9,518	20	26	2,956	4	
22	255,707	395	902,297	1,052	1,377	3,996	-	5	9,536	18	23	2,961	3	
23	256,098	391	902,342	1,045	1,366	4,002	-	6	9,557	21	27	2,965	4	
24	256,524	426	902,514	922	1,378	4,009	-	3	9,575	18	25	2,968	3	
25	256,901	322	902,425	1,161	1,538	4,017	-	8	9,599	24	32	2,972	4	
26	257,296	399	902,743	1,064	1,465	4,026	-	7	9,621	22	29	2,976	4	
27	257,657	261	902,612	1,069	1,430	4,028	-	5	9,641	20	25	2,979	3	
28	257,992	285	902,671	1,039	1,394	4,036	-	7	9,659	18	25	2,983	4	
29	258,361	367	910,710	1,039	1,406	4,042	-	6	9,676	19	23	2,986	3	
30	258,767	409	910,760	1,059	1,462	4,049	-	7	9,696	20	27	2,990	4	
31	259,140	323	912,256	972	1,365	4,055	-	6	9,725	19	25	2,993	3	

วันที่	ข้อมูลการ Read Meter ตามวันอ่าน									
	ค่าที่อ่าน					ค่าที่อ่าน				
	N	1	2	3	4	N	1	2	3	4
	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2345	4	92040	141	145	5082	-	10	2108	5
2	2347	3	92158	118	121	5088	-	6	2114	12
3	2352	3	92263	125	128	5095	-	2	2118	4
4	2355	3	92213	130	133	5104	-	9	2122	13
5	2358	3	92334	121	124	5114	-	10	2124	12
6	2361	3	92655	127	129	5119	-	6	2132	8
7	2365	4	92781	126	130	5123	-	5	2137	5
8	2367	2	92907	126	128	5128	-	5	2140	3
9	2370	3	93027	122	125	5135	-	2	2144	4
10	2394	4	93163	138	139	5167	-	4	2149	3
11	2377	3	93289	126	129	5150	-	7	2151	4
12	2380	3	93412	127	126	5156	-	6	2165	4
13	2383	3	93536	124	129	5169	-	3	2162	7
14	2386	3	93663	127	130	5166	-	7	2169	7
15	2389	3	93790	127	130	5172	-	6	2174	5
16	2393	4	93918	128	132	5178	-	6	2192	9
17	2396	3	94039	121	124	5186	-	8	2198	6
18	2397	3	94163	122	130	5192	-	6	2194	6
19	2403	4	94293	129	131	5196	-	4	2201	7
20	2406	3	94416	123	126	5205	-	7	2205	4
21	2409	3	94533	119	120	5206	-	3	2213	8
22	2412	3	94659	126	129	5208	-	2	2220	7
23	2416	4	94789	110	114	5213	-	6	2227	7
24	2419	3	94913	124	127	5216	-	3	2235	8
25	2422	3	100011	118	121	5220	-	4	2241	6
26	2425	3	100137	126	129	5224	-	4	2247	6
27	2428	3	100263	126	129	5228	-	4	2254	7
28	2432	4	100391	136	140	5236	-	3	2262	8
29	2435	3	100522	123	126	5235	-	2	2268	6
30	2436	3	100640	114	121	5239	-	2	2275	7
31	2441	2	100758	118	121	5241	-	4	2284	9

วันที่	ข้อมูลการ Read Meter ตามวันอ่าน									
	ค่าที่อ่าน					ค่าที่อ่าน				
	N	1	2	3	4	N	1	2	3	4
	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2345	4	92040	141	145	5082	-	10	2108	5
2	2347	3	92158	118	121	5088	-	6	2114	12
3	2352	3	92263	125	128	5095	-	2	2118	4
4	2355	3	92213	130	133	5104	-	9	2122	13
5	2358	3	92334	121	124	5114	-	10	2124	12
6	2361	3	92655	127	129	5119	-	6	2132	8
7	2365	4	92781	126	130	5123	-	5	2137	5
8	2367	2	92907	126	128	5128	-	5	2140	3
9	2370	3	93027	122	125	5135	-	2	2144	4
10	2394	4	93163	138	139	5167	-	4	2149	3
11	2377	3	93289	126	129	5150	-	7	2151	4
12	2380	3	93412	127	126	5156	-	6	2165	4
13	2383	3	93536	124	129	5169	-	3	2162	7
14	2386	3	93663	127	130	5166	-	7	2169	7
15	2389	3	93790	127	130	5172	-	6	2174	5
16	2393	4	93918	128	132	5178	-	6	2192	9
17	2396	3	94039	121	124	5186	-	8	2198	6
18	2397	3	94163	122	130	5192	-	6	2194	6
19	2403	4	94293	129	131	5196	-	4	2201	7
20	2406	3	94416	123	126	5205	-	7	2205	4
21	2409	3	94533	119	120	5206	-	3	2213	8
22	2412	3	94659	126	129	5208	-	2	2220	7
23	2416	4	94789	110	114	5213	-	6	2227	7
24	2419	3	94913	124	127	5216	-	3	2235	8
25	2422	3	100011	118	121	5220	-	4	2241	6
26	2425	3	100137	126	129	5224	-	4	2247	6
27	2428	3	100263	126	129	5228	-	4	2254	7
28	2432	4	100391	136	140	5236	-	3	2262	8
29	2435	3	100522	123	126	5235	-	2	2268	6
30	2436	3	100640	114	121	5239	-	2	2275	7
31	2441	2	100758	118	121	5241	-	4	2284	9

วันที่	ข้อมูลการ Read Meter ตามวันอ่าน									
	ค่าที่อ่าน					ค่าที่อ่าน				
	N	1	2	3	4	N	1	2	3	4
	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2345	4	92040	141	145	5082	-	10	2108	5
2	2347	3	92158	118	121	5088	-	6	2114	12
3	2352	3	92263	125	128	5095	-	2	2118	4
4	2355	3	92213	130	133	5104	-	9	2122	13
5	2358	3	92334	121	124	5114	-	10	2124	12
6	2361	3	92655	127	129	5119	-	6	2132	8
7	2365	4	92781	126	130	5123	-	5	2137	5
8	2367	2	92907	126	128	5128	-	5	2140	3
9	2370	3	93027	122	125	5135	-	2	2144	4
10	2394	4	93163	138	139	5167	-	4	2149	3
11	2377	3	93289	126	129	5150	-	7	2151	4
12	2380	3	93412	127	126	5156	-	6	2165	4
13	2383	3	93536	124	129	5169	-	3	2162	7
14	2386	3	93663	127	130	5166	-	7	2169	7
15	2389	3	93790	127	130	5172	-	6	2174	5
16	2393	4	93918	128	132	5178	-	6	2192	9
17	2396	3	94039	121	124	5186	-	8	2198	6
18	2397	3	94163	122	130	5192	-	6	2194	6
19	2403	4	94293	129	131	5196	-	4	2201	7
20	2406	3	94416	123	126	5205	-	7	2205	4
21	2409	3	94533	119	120	5206	-	3	2213	8
22	2412	3	94659	126	129	5208	-	2	2220	7
23	2416	4	94789	110	114	5213	-	6	2227	7
24	2419	3	94913	124	127	5216	-	3	2235	8
25	2422	3	100011	118	121	5220	-	4	2241	6
26	2425	3	100137	126	129	5224	-	4	2247	6
27	2428	3	100263	126	129	5228	-	4	2254	7
28	2432	4	100391	136	140	5236	-	3	2262	8
29	2435	3	100522	123	126	5235	-	2	2268	6
30	2436	3	100640	114	121	5239	-	2	2275	7
31	2441	2	100758	118	121	5241	-	4	2284	9

วันที่	ข้อมูลการ Read Meter ตามวันอ่าน					ข้อมูลการ Read Meter ตามวันอ่าน				
	ค่าที่อ่าน					ค่าที่อ่าน				
	N	1	2	3	4	N	1	2	3	4
	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2345	4	92040	141	145	5082	-	10	2108	5
2	2347	3	92158	118	121	5088	-	6	2114	12
3	2352	3	92263	125	128	5095	-	2	2118	4
4	2355	3	92213	130	133	5104	-	9	2122	13
5	2358	3	92334	121	124	5114	-	10	2124	12
6	2361	3	92655	127	129	5119	-	6	2132	8
7	2365	4	92781	126	130	5123	-	5	2137	5
8	2367	2	92907	126	128	5128	-	5	2140	3
9	2370	3	93027	122	125	5135	-	2	2144	4
10	2394	4	93163	138	139	5167	-	4	2149	3
11	2377	3	93289	126	129	5150	-	7	2151	4
12	2380	3	93412	127	126	5156	-	6	2165	4
13	2383	3	93536	124	129	5169	-	3	2162	7
14	2386	3	93663	127	130	5166	-	7	2169	7
15	2389	3	93790	127	130	5172	-	6	2174	5
16	2393	4	93918	128	132	5178	-	6	2192	9
17	2396	3	94039	121	124	5186	-	8	2198	6
18	2397	3	94163	122	130	5192	-	6	2194	6
19	2403	4	94293	129	131	5196	-	4	2201	7
20	2406	3	94416	123	126	5205	-	7	2205	4
21	2409	3	94533	119	120	5206	-	3	2213	8
22	2412	3	94659	126	129	5208	-	2	2220	7
23	2415	3	94781	126	130	5213	-	2	2223	7
24	2418	3	94907	126	130	5218	-	2	2226	7
25	2421	3	95027	122	125	5225	-	2	2230	7
26	2424	3	95150	122	125	5230	-	2	2233	7
27	2427	3	95271	122	125	5235	-	2	2236	7
28	2430	3	95393	122	125	5240	-	2	2239	7
29	2433	3	95516	122	125	5245	-	2	2242	7
30	2436	3	95638	122	125	5250	-	2	2245	7
31	2439	3	95760	122	125	5255	-	2	2248	7

9.มิเตอร์น้ำสระว่ายน้ำ

MONTH.....January 2026.....

วันที่	Swimming pool system					เลขที่มิเตอร์น้ำ		
	วัดค่าในระบบ					Water		
	CHLORINE LEVEL (ppm)	PH LEVEL	RAI LEVEL	SALT LEVEL		Water	Room	Record By
	7m	8m	9m	10m	11m			
31	3.00	6.80	-	-	-	3868	1	สมิทธิ์
1	0.5	6.8	-	-	-	3869	1	
2	0.5	7.2	-	-	-	3870	1	
3	1.0	6.8	-	-	-	3871	1	
4	0.5	6.8	-	-	-	3872	1	
5	1.0	6.8	-	-	-	3873	1	
6	0.5	6.8	-	-	-	3874	1	
7	0.3	6.8	-	-	-	3875	1	
8	1.0	6.8	-	-	-	3876	1	
9	0.5	6.8	-	-	-	3877	1	
10	3.0	6.8	-	-	-	3878	2	
11	0.6	6.8	-	-	-	3879	0	
12	1.0	6.8	-	-	-	3880	2	
13	1.0	7.2	-	-	-	3881	0	
14	3.0	6.8	-	-	-	3882	1	
15	0.5	7.2	-	-	-	3883	1	
16	1.5	7.2	-	-	-	3884	1	
17	0.5	7.2	-	-	-	3885	0	
18	1.0	7.2	-	-	-	3886	1	
19	1.0	7.2	-	-	-	3887	1	
20	0.3	7.2	-	-	-	3888	1	
21	0.3	7.6	-	-	-	3889	1	
22	0.3	7.2	-	-	-	3890	1	
23	0.3	7.2	-	-	-	3891	2	
24	1.5	7.2	-	-	-	3892	1	
25	1.5	7.2	-	-	-	3893	1	
26	0.5	7.2	-	-	-	3894	1	
27	0.3	7.2	-	-	-	3895	0	
28	1.0	6.8	-	-	-	3896	2	
29	0.3	7.2	-	-	-	3897	1	
30	0.3	6.8	-	-	-	3898	0	
31	0.3	6.8	-	-	-	3899	1	

31

MAIN (TOU) NO. 918892											Record by	Recheck by
Date	Peak Demand Power (Kw)					Energy Used Per Hour (Kwh)						
	On Peak (1)	Off Peak (1)	On Peak (1)	Energysump	Off Peak (1)	Energysump	Total (1)	Energysump				
	(Kw)	(Kw)	(unit)	x 1000 (unit)	(unit)	x 1000 (unit)	(unit)	x 1000 (unit)				
31	0.994	0.919	6.031	10.000	8.060	6.000	14.091	16.000				
1	0.000	0.607	6.031	0	8.076	16.000	14.107	16.000				
2	0.000	0.857	6.031	0	8.091	16.000	14.122	16.000				
3	0.891	0.857	6.031	16.000	6.097	6.000	14.149	16.000				
4	0.905	0.857	6.031	8.000	8.102	8.000	14.153	16.000				
5	0.906	0.857	6.031	10.000	8.102	5.000	14.118	15.000				
6	0.945	0.857	6.031	11.000	8.112	5.000	14.134	16.000				
7	0.945	0.857	6.031	10.000	8.119	9.000	14.201	17.000				
8	0.945	0.954	6.031	0	8.136	17.000	14.218	19.000				
9	0.945	0.956	6.031	0	8.151	15.000	14.233	15.000				
10	0.945	0.956	6.031	0.000	8.157	0	14.244	15.000				
11	0.945	0.956	6.031	10.000	8.163	6.000	14.260	16.000				
12	0.945	0.956	6.031	10.000	8.178	5.000	14.289	15.000				
13	0.945	0.956	6.031	11.000	8.193	5.000	14.305	16.000				
14	0.945	0.956	6.031	11.000	8.199	6.000	14.312	17.000				
15	0.945	0.956	6.031	0	8.195	16.000	14.308	16.000				
16	0.945	0.956	6.031	0	8.212	17.000	14.345	17.000				
17	0.945	0.956	6.031	10.000	8.219	7.000	14.361	17.000				
18	0.945	0.956	6.031	10.000	8.225	6.000	14.350	18.000				
19	0.945	0.956	6.031	10.000	8.232	9.000	14.392	17.000				
20	0.945	0.956	6.031	10.000	8.239	10.000	14.414	18.000				
21	0.945	0.956	6.031	11.000	8.245	6.000	14.431	17.000				
22	0.945	0.945	6.031	0	8.262	17.000	14.449	17.000				
23	0.945	1.013	6.031	0	8.279	17.000	14.465	17.000				
24	0.945	1.013	6.031	11.000	8.285	6.000	14.492	19.000				
25	0.945	1.013	6.031	16.000	8.292	9.000	14.499	17.000				
26	1.004	1.013	6.031	11.000	8.298	6.000	14.516	15.000				
27	1.004	1.013	6.031	11.000	8.304	6.000	14.533	14.000				
28	1.004	1.013	6.031	11.000	8.309	5.000	14.549	16.000				
29												
30												
31												

Remark:

RECORD BY:

RECHECK BY:

2.มิเตอร์น้ำ ส่วนกลาง MONTH.....FEBRUARY 2026.....

วันที่	MAIN										Water		
	วัดค่าในระบบ										Water		
	CHLORINE LEVEL (ppm)	PH LEVEL	RAI LEVEL	SALT LEVEL		Water	Room	Record By			Water	Room	Record By
	7m	8m	9m	10m	11m								
31	3.00	6.80	-	-	-	3868	1	สมิทธิ์					
1	0.5	6.8	-	-	-	3869	1						
2	0.5	7.2	-	-	-	3870	1						
3	1.0	6.8	-	-	-	3871	1						
4	0.5	6.8	-	-	-	3872	1						
5	1.0	6.8	-	-	-	3873	1						
6	0.5	6.8	-	-	-	3874	1						
7	0.3	6.8	-	-	-	3875	1						
8	1.0	6.8	-	-	-	3876	1						
9	0.5	6.8	-	-	-	3877	1						
10	3.0	6.8	-	-	-	3878	2						
11	0.6	6.8	-	-	-	3879	0						
12	1.0	6.8	-	-	-	3880	2						
13	1.0	7.2	-	-	-	3881	0						
14	3.0	6.8	-	-	-	3882	1						
15	0.5	7.2	-	-	-	3883	1						
16	1.5	7.2	-	-	-	3884	1						
17	0.5	7.2	-	-	-	3885	0						
18	1.0	7.2	-	-	-	3886	1						
19	1.0	7.2	-	-	-	3887	1						
20	0.3	7.2	-	-	-	3888	1						
21	0.3	7.6	-	-	-	3889	1						
22	0.3	7.2	-	-	-	3890	1						
23	0.3	7.2	-	-	-	3891	2						
24	1.5	7.2	-	-	-	3892	1						
25	1.5	7.2	-	-	-	3893	1						
26	0.5	7.2	-	-	-	3894	1						
27	0.3	7.2	-	-	-	3895	0						
28	1.0	6.8	-	-	-	3896	2						
29	0.3	7.2	-	-	-	3897	1						
30	0.3	6.8	-	-	-	3898	0						
31	0.3	6.8	-	-	-	3899	1						

3.มิเตอร์ไฟฟ้า ของระบบ จิลดอร์ ชั้น C อาคาร A

วันที่	Chiller 1		Chiller 2		digital meter		digital meter		digital meter		digital meter		Total Time 3+4+5+6
	1 (CPSMS)	2 (CPSMS)	3 Pump of Chiller 1 & 2 N	4 Pump + Chiller 1 K	5 CH1	6 CH2	7	8					
00:00:00 น. ถึง 00:00:00 น.		00:00:00 น. ถึง 00:00:00 น.		00:00:00 น. ถึง 00:00:00 น.		00:00:00 น. ถึง 00:00:00 น.		00:00:00 น. ถึง 00:00:00 น.		00:00:00 น. ถึง 00:00:00 น.			
51	9/10/18	1597	9/17520	8	121118	1342	2539330	2194	951425	1878	871066	9	5423
1	0.983502	0	8.912916	1436	11879356	12616	25292288	8860	953458	10	878836	1498	5779
2	0.953502	1.63	2.873396	0	11342235	12611	25342228	18280	953066	1631	8212623	9	41919
3	0.963502	0	8/14291	1533	11255608	1275	25365552	21260	9550779	11	874980	1517	5155
4	0.985607	16.60	910929	0	11825608	12736	253654918	9786	956548	1549	8743891	9	5088
5	0.35062	0	8.724652	12279	1122050	12820	2540328	9720	9514629	10	876099	1206	44941
6	0.934612	112.20	2.742652	0	1129262	12120	25433333	13300	9512331	1695	8261001	9	54666
7	0.965742	0	9/44725	2048	11505394	12779	2546529	31911	956334	11	879141	2539	6616
8	0.98891	2109	9/44725	0	11519112	12775	25449239	9730	954493	2079	878150	9	6091
9	0.983502	0	8/6650	1825	1133067	1290	2551698	9760	9548472	9	880055	1935	5633
10	0.94598	1397	8/6650	0	1136032	12950	2553197	8760	960107	1665	880054	9	8284
11	0.90392	0	8.72463	1293	1135993	12911	2536128	12120	960116	9	881820	1366	5123
12	0.923445	112.20	2.74263	0	1136593	12910	2538820	12910	961339	1723	881930	10	5538
13	0.92345	0	9/00808	2405	1138399	1296	2561262	2148	961650	11	882936	2006	6375
14	0.955076	2121	9/00808	0	1140005	1296	2563359	2079	964536	2186	88285	7	6402
15	0.955076	0	9/05569	2161	11401729	1296	2565439	9790	965497	9	883600	2185	6979
16	0.97636	2567	9/05569	0	1142797	1290	2567693	2099	967075	2328	883600	9	6600
17	0.97649	0	9/06349	2160	1144398	1299	2570024	2193	969084	0	883782	2626	6477
18	0.921260	4359	9/06349	0	11477957	2755	2570176	152	971519	4079	883133	3	7449
19	0.922244	164	9/10319	9000	1150003	2845	2570216	0	972179	162	883331	4003	6120
20	0.90489	2551	9/10552	238	1153360	1953	2571911	1238	972223	2310	883223	222	4935
21	0.90446	0	9/13218	2161	1156879	1290	2573956	1290	972223	10	916391	2166	6297
22	0.90799	2779	9/13218	0	1156058	1290	2575693	1290	972223	2779	916400	9	6855
23	0.910750	2006	9/13218	0	1157929	1291	2577930	1637	972000	3020	916400	9	6599
24	0.912868	2918	9/13218	0	1159746	1239	2578179	1917	972000	3020	916400	10	6732
25	0.91366	0	9/16297	2019	1161597	1921	2579157	1917	973697	9	91736	2015	6717
26	0.91693	3077	9/16297	0	1163382	1290	2582000	1663	973616	3049	899397	6	6530
27	0.91693	0	9/19252	3015	1165210	1233	2582843	1233	973616	10	902358	2169	6900
28	0.919734	2775	9/19252	0	1166921	1290	2584656	1913	973616	2775	902367	9	6932
29													
30													
31													

รายงานการขึ้นทะเบียนรถจักรยานยนต์													ชนิดรถ		รวม
วันที่	สำนักงาน					กลุ่ม					1-2	ATM LOBBY			
	สำนักงาน					กลุ่ม									
	N LKDB	1	E LKDB	2	1+2	สำนักงาน	1	2	1-2						
	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่
	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่
21	259,140	373	912,564	992	1,365	4,455	-	6	9,715	19	28	2,993	3		
22	259,140	373	912,564	992	1,365	4,455	-	6	9,715	19	28	2,993	3		
23	259,140	373	912,564	992	1,365	4,455	-	6	9,715	19	28	2,993	3		
24	259,140	373	912,564	992	1,365	4,455	-	6	9,715	19	28	2,993	3		
25	259,140	373	912,564	992	1,365	4,455	-	6	9,715	19	28	2,993	3		
26	259,140	373	912,564	992	1,365	4,455	-	6	9,715	19	28	2,993	3		
27	259,140	373	912,564	992	1,365	4,455	-	6	9,715	19	28	2,993	3		
28	259,140	373	912,564	992	1,365	4,455	-	6	9,715	19	28	2,993	3		
29	259,140	373	912,564	992	1,365	4,455	-	6	9,715	19	28	2,993	3		
30	259,140	373	912,564	992	1,365	4,455	-	6	9,715	19	28	2,993	3		
31	259,140	373	912,564	992	1,365	4,455	-	6	9,715	19	28	2,993	3		

[illegible][illegible]

No	Tahap 1 (Tahap 1)						Tahap 2 (Tahap 2)		Tahap 3 (Tahap 3)		
	Plant Water Pump						Plant Water Pump		Plant Water Pump		
	HP-C		HP-C		HP-C		HP-C		HP-C		
	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
2	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
3	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
4	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
5	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
6	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
7	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
8	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
9	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
10	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
11	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
12	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
13	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
14	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
15	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
16	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
17	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
18	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
19	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
20	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
21	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
22	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
23	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
24	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
25	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
26	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
27	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
28	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
29	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949
30	642.201	852	261.738	358	1.215	432.255	431	1.375	0	81994	949

No	AIS		AIS					1+2+3
	AIS/F-8 W/H#1 L-17, Air	1	AIS/F-22 W/H#2 18-28	3	AIS / F-7 B W/H#3 R/URDB	4		
31	28.156	30	5.334	5	5.339	5	40	
1	28192	33	5340	6	5345	6	45	
2	28223	31	5345	5	5350	5	41	
3	28265	38	5350	5	5357	7	44	
4	28287	37	5355	5	5362	8	42	
5	28318	31	5361	6	5365	6	43	
6	28350	32	5366	5	5374	7	43	
7	28393	33	5371	5	5380	6	48	
8	28413	30	5376	5	5385	5	40	
9	28442	29	5382	6	5391	6	41	
10	28479	35	5387	5	5396	5	45	
11	28508	31	5392	5	5402	6	42	
12	28546	32	5398	6	5407	5	43	
13	28579	34	5403	5	5413	6	45	
14	28606	37	5408	5	5419	6	43	
15	28638	37	5413	5	5425	6	43	
16	28671	33	5419	6	5431	6	45	
17	28702	31	5424	6	5437	6	42	
18	28733	33	5429	5	5442	5	43	
19	28765	32	5435	6	5448	6	44	
20	28801	34	5440	5	5454	6	45	
21	28832	31	5445	5	5459	5	41	
22	28863	31	5451	6	5465	6	43	
23	28896	33	5456	5	5470	5	43	
24	28928	32	5461	5	5476	6	43	
25	28961	33	5466	5	5482	6	44	
26	28992	31	5471	5	5487	5	41	
27	29025	33	5477	6	5493	6	45	
28	29057	32	5482	5	5499	6	47	
29								
30								
31								

วันที่	Swimming pool system				จุดปล่อยน้ำ/ค่าเฉลี่ยน้ำ		
	CHLORINE LEVEL (ppm)	PH LEVEL	SALT LEVEL	SALT LEVEL	Mean	Sum	Average
	mg	ph	ph	1300mg			
31	0.3	7.2	-	-	3.899	1	
1	0.5	6.8	-	-	3.900	1	
2	1.5	6.8	-	-	3.901	1	
3	1.0	7.2	-	-	3.902	1	
4	0.5	7.2	-	-	3.903	0	
5	1.0	7.2	-	-	3.904	2	
6	1.0	7.2	-	-	3.905	1	
7	3.0	7.2	-	-	3.906	1	
8	1.0	7.2	-	-	3.907	1	
9	1.5	7.2	-	-	3.907	0	
10	1.0	7.2	-	-	3.909	2	
11	1.5	7.2	-	-	3.910	1	
12	0.3	7.2	-	-	3.911	1	
13	0.3	7.2	-	-	3.913	2	
14	0.5	7.2	-	-	3.914	1	
15	0.3	7.2	-	-	3.916	2	
16	0.3	7.6	-	-	3.917	1	
17	0.3	7.6	-	-	3.918	1	
18	0.3	7.2	-	-	3.921	3	
19	0.5	7.2	-	-	3.922	1	
20	1.0	7.2	-	-	3.923	3	
21	0.5	6.8	-	-	3.926	1	
22	0.3	7.2	-	-	3.928	2	
23	1.0	7.2	-	-	3.931	43	
24	0.5	7.2	-	-	3.933	2	
25	0.5	7.2	-	-	3.934	1	
26	0.3	7.2	-	-	3.935	1	
27	0.3	7.2	-	-	3.937	1	
28	3.0	7.2	-	-	3.939	2	
29							
30							
31							

วันที่	ข้อมูลการปฏิบัติงานประจำวัน									
	ข้อมูลทั่วไป		ข้อมูลการปฏิบัติงาน		ข้อมูลการปฏิบัติงาน		ข้อมูลการปฏิบัติงาน		ข้อมูลการปฏิบัติงาน	
	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
31	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
1	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
2	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
3	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
4	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
5	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
6	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
7	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
8	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
9	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
10	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
11	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
12	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
13	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
14	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
15	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
16	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
17	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
18	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
19	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
20	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
21	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
22	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
23	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
24	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
25	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
26	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
27	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
28	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
29	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
30	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
31	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20

วันที่	ข้อมูลการปฏิบัติงานประจำวัน									
	ข้อมูลทั่วไป		ข้อมูลการปฏิบัติงาน		ข้อมูลการปฏิบัติงาน		ข้อมูลการปฏิบัติงาน		ข้อมูลการปฏิบัติงาน	
	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
31	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
1	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
2	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
3	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
4	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
5	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
6	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
7	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
8	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
9	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
10	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
11	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
12	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
13	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
14	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
15	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
16	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
17	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
18	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
19	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
20	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
21	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
22	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
23	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
24	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
25	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
26	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
27	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
28	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
29	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
30	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20
31	17	20	25	20	25	20	25	20	25	20

GRANDE CENTRE POINT SURAWONG

DAILY REPORT

MONTH MARCH 2026

ENGINEERING DEPT.

MAIN ELECTRIC METER

MAIN (TOU) NO. 915592									Remark	Feedback
Date	Peak Demand Power (Kw)				Energy Used Per Hour (Kwh)					
	On Peak (1) (Kw)	On Peak (2) (Kw)	On Peak (1) (unit)	Econsum x 1000 (unit)	On Peak (1) (unit)	Econsum x 1000 (unit)	Total (10) (unit)	Econsum x 1000 (unit)		
28	1.007	1.013	6.240	11.000	8.309	5.000	14.549	16.000		
1	0.000	0.538	6.240	0	8.343	16.000	14.813	16.000		
2	0.000	0.913	6.240	0	9.341	16.000	14.589	16.000		
3	0.910	0.913	6.250	10.000	9.349	6.000	14.979	16.000		
4	0.910	0.933	6.250	0	8.363	1.000	14.613	16.000		
5	0.910	0.933	6.260	10.000	8.369	6.000	14.629	16.000		
6	0.915	0.933	6.260	10.000	8.374	5.000	14.624	15.000		
7	0.944	0.933	6.261	11.000	8.381	2.000	14.661	18.000		
8	0.941	0.949	6.261	0	8.391	16.000	14.658	16.000		
9	0.941	0.949	6.261	0	8.415	13.000	14.691	18.000		
10	0.941	0.949	6.261	10.000	8.421	1.000	14.712	16.000		
11	0.942	0.949	6.261	11.000	8.425	11.000	14.722	15.000		
12	0.942	0.949	6.261	9.000	8.431	6.000	14.746	15.000		
13	0.949	0.949	6.262	11.000	8.432	6.000	14.757	16.000		
14	0.944	0.949	6.262	10.000	8.443	6.000	14.755	16.000		
15	0.947	0.949	6.262	0	8.462	11.000	14.794	15.000		
16	0.947	0.949	6.262	0	8.477	15.000	14.809	15.000		
17	0.947	0.949	6.262	10.000	8.483	6.000	14.825	15.000		
18	0.940	0.949	6.263	14.000	8.487	4.000	14.840	15.000		
19	0.940	0.949	6.263	10.000	8.495	9.000	14.858	18.000		
20	0.970	0.949	6.264	11.000	8.499	4.000	14.823	15.000		
21	0.971	0.949	6.263	10.000	8.505	6.000	14.890	15.000		
22	0.971	0.951	6.263	0	8.522	19.000	14.902	15.000		
23	0.971	0.956	6.265	0	8.541	19.000	14.926	19.000		
24	0.971	0.956	6.265	10.000	8.547	6.000	14.942	16.000		
25	0.951	0.956	6.265	10.000	8.551	4.000	14.956	16.000		
26	0.951	0.956	6.266	11.000	8.553	6.000	14.973	16.000		
27	0.951	0.956	6.266	11.000	8.563	1.000	14.979	17.000		
28	0.951	0.956	6.266	11.000	8.568	5.000	15.006	16.000		
29	0.971	0.963	6.268	0	8.564	18.000	15.042	18.000		
30	0.971	0.963	6.268	0	8.604	18.000	15.042	18.000		
31	0.958	0.963	6.449	11.000	8.603	4.000	15.052	15.000		

RECORD BY:

RECHECK BY:

GRANDE CENTRE POINT SURAWONG

DAILY REPORT

MONTH MARCH 2026

3. มิเตอร์ไฟฟ้า ของระบบ ลิฟต์ ชั้น C อาคาร A

Unit	Chiller 1 (CPAS1)	Chiller 2 (CPAS2)	Digital meter Pump of Chiller 1 & 2	Digital meter Pump - Chiller 3	Digital meter CH1	Digital meter CH2	Total Unit 24x7=96
	1	2	3	4	5	6	
ข้อมูลการเดินเครื่อง							
ข้อมูลการเดินเครื่อง							
28	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
1	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
2	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
3	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
4	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
5	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
6	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
7	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
8	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
9	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
10	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
11	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
12	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
13	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
14	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
15	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
16	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
17	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
18	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
19	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
20	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
21	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
22	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
23	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
24	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
25	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
26	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
27	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
28	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
29	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
30	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456
31	1019138	2715	919152	0	150492	1702	220456

Remark:

RECHECK BY:

2. มิเตอร์น้ำ ส่วนกลาง MONTH MARCH 2026

Unit	ส่วนกลาง							
	MAIN				ส่วน ROOF Cooling			
	Total	WWT	Total	Drain cooling	Total	Drain cooling	Total	Drain cooling
28	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
1	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
2	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
3	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
4	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
5	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
6	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
7	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
8	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
9	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
10	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
11	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
12	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
13	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
14	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
15	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
16	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
17	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
18	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
19	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
20	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
21	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
22	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
23	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
24	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
25	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
26	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
27	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
28	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
29	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
30	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58
31	198.622	248	244.328	308	5.885	15	30.389	58

4. มิเตอร์น้ำไฟฟ้า - น้ำ MONTH MARCH 2026

Unit	ส่วนกลาง							
	ส่วน ROOF Cooling				ส่วน Water Pump			
	Total	WWT	Total	Drain cooling	Total	Drain cooling	Total	Drain cooling
28	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
1	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
2	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
3	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
4	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
5	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
6	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
7	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
8	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
9	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
10	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
11	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
12	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
13	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
14	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
15	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
16	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
17	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
18	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
19	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	4
20	369.421	331	947.055	1,703	1,414	4,176	-	

ข้อมูลการดำเนินงาน วันที่ 28/03/2026										
วันที่	ค่าไฟฟ้า					ค่าน้ำประปา				
	ค่าไฟฟ้า		ค่าน้ำประปา		TOTAL	น้ำดื่ม		น้ำดื่ม		344
	1	2	3	4		5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	2530	3	104419	112	121	5330	-	2	2532	8
1	2534	4	104419	112	121	5330	-	2	2532	9
2	2537	3	104419	112	130	5334	-	4	2539	7
3	2540	3	104419	118	131	5336	-	2	2545	6
4	2543	3	104419	122	130	5340	-	4	2552	7
5	2546	3	104423	129	132	5343	-	3	2561	9
6	2549	3	105045	122	132	5347	-	4	2570	9
7	2552	3	105131	126	129	5351	-	4	2579	9
8	2556	4	105279	128	132	5353	-	2	2589	10
9	2559	3	105423	124	127	5358	-	5	2593	4
10	2560	3	105580	122	130	5363	-	5	2606	13
11	2565	3	105724	124	132	5365	-	2	2614	8
12	2568	3	105800	126	129	5367	-	2	2622	8
13	2571	3	105926	126	129	5369	-	2	2632	10
14	2574	3	106048	122	125	5371	-	2	2640	8
15	2578	4	106177	129	133	5374	-	3	2649	9
16	2581	3	106293	116	119	5376	-	2	2658	9
17	2584	3	106427	134	137	5378	-	2	2667	9
18	2587	3	106557	124	127	5382	-	4	2674	7
19	2590	3	106679	118	131	5387	-	5	2682	8
20	2594	4	106806	122	131	5391	-	4	2682	5
21	2597	3	106934	128	131	5395	-	4	2692	5
22	2600	3	107062	128	131	5401	-	6	2697	5
23	2604	4	107197	125	129	5403	-	2	2701	4
24	2607	3	107308	121	124	5406	-	3	2707	6
25	2610	3	107439	121	124	5410	-	4	2711	4
26	2613	3	107548	119	122	5414	-	4	2715	4
27	2616	3	107668	120	123	5417	-	3	2719	4
28	2619	3	107791	123	126	5422	-	5	2721	2
1	2622	3	107918	122	130	5425	-	3	2726	5
2	2626	4	108046	118	132	5429	-	4	2730	4
3	2629	3	108172	121	124	5433	-	4	2736	6

ข้อมูลการดำเนินงาน วันที่ 28/03/2026										
วันที่	ค่าไฟฟ้า					ค่าน้ำประปา				
	ค่าไฟฟ้า		ค่าน้ำประปา		TOTAL	น้ำดื่ม		น้ำดื่ม		344
	1	2	3	4		5	6	7	8	
28	2530	3	104419	112	121	5330	-	2	2532	8
1	2534	4	104419	112	121	5330	-	2	2532	9
2	2537	3	104419	112	130	5334	-	4	2539	7
3	2540	3	104419	118	131	5336	-	2	2545	6
4	2543	3	104419	122	130	5340	-	4	2552	7
5	2546	3	104423	129	132	5343	-	3	2561	9
6	2549	3	105045	122	132	5347	-	4	2570	9
7	2552	3	105131	126	129	5351	-	4	2579	9
8	2556	4	105279	128	132	5353	-	2	2589	10
9	2559	3	105423	124	127	5358	-	5	2593	4
10	2560	3	105580	122	130	5363	-	5	2606	13
11	2565	3	105724	124	132	5365	-	2	2614	8
12	2568	3	105800	126	129	5367	-	2	2622	8
13	2571	3	105926	126	129	5369	-	2	2632	10
14	2574	3	106048	122	125	5371	-	2	2640	8
15	2578	4	106177	129	133	5374	-	3	2649	9
16	2581	3	106293	116	119	5376	-	2	2658	9
17	2584	3	106427	134	137	5378	-	2	2667	9
18	2587	3	106557	124	127	5382	-	4	2674	7
19	2590	3	106679	118	131	5387	-	5	2682	8
20	2594	4	106806	122	131	5391	-	4	2682	5
21	2597	3	106934	128	131	5395	-	4	2692	5
22	2600	3	107062	128	131	5401	-	6	2697	5
23	2604	4	107197	125	129	5403	-	2	2701	4
24	2607	3	107308	121	124	5406	-	3	2707	6
25	2610	3	107439	121	124	5410	-	4	2711	4
26	2613	3	107548	119	122	5414	-	4	2715	4
27	2616	3	107668	120	123	5417	-	3	2719	4
28	2619	3	107791	123	126	5422	-	5	2721	2
1	2622	3	107918	122	130	5425	-	3	2726	5
2	2626	4	108046	118	132	5429	-	4	2730	4
3	2629	3	108172	121	124	5433	-	4	2736	6

ข้อมูลการดำเนินงาน วันที่ 28/03/2026										
วันที่	ค่าไฟฟ้า					ค่าน้ำประปา				
	ค่าไฟฟ้า		ค่าน้ำประปา		TOTAL	น้ำดื่ม		น้ำดื่ม		344
	1	2	3	4		5	6	7	8	
28	667132	552	271185	284	846	445143	476	1379	0	831322
1	667132	551	271185	284	846	445143	476	1379	0	831322
2	668945	522	271726	270	792	445119	684	1379	0	831320
3	668979	646	271970	804	858	445165	536	1379	0	831302
4	669134	634	272113	813	872	445174	464	1379	0	831314
5	670114	601	273493	128	886	445262	507	1379	0	831302
6	670274	716	273938	240	1000	445408	429	1379	0	831333
7	671662	793	275008	270	1063	445463	478	1379	0	831360
8	673535	828	276166	283	1104	445605	502	1379	0	831402
9	674302	847	276566	300	1147	445616	521	1379	0	831422
10	674979	729	276862	301	856	445104	478	1379	0	831400
11	674553	574	274154	237	813	445193	437	1379	0	831312
12	675065	815	274435	296	811	445098	505	1379	0	831305
13	675935	812	274719	369	1186	445091	423	1379	0	831301
14	676666	681	274495	286	952	445028	487	1379	0	831310
15	677357	723	275308	313	1036	445363	515	1379	0	831330
16	678109	720	275577	271	771	445405	495	1379	0	831221
17	678964	855	275857	260	1135	445467	509	1379	0	831317
18	679612	848	276143	284	1132	445503	476	1379	0	831324
19	680689	837	276464	321	1178	445603	520	1379	0	831305
20	681472	822	276753	291	1029	445609	466	1379	0	831322
21	682472	935	277003	258	1203	445666	492	1379	0	831326
22	683376	914	277346	303	1267	445707	504	1379	0	831335
23	684242	866	277625	339	1145	445796	523	1379	0	831317
24	684989	577	277877	452	829	445885	439	1379	0	831317
25	685303	584	278123	425	829	445948	463	1379	0	831316
26	685849	545	278374	252	797	445931	423	1379	0	831312
27	686418	520	278638	264	834	445937	500	1379	0	831322
28	686953	540	278907	231	811	446003	494	1379	0	831330
1	687550	522	279153	244	816	446019	490	1379	0	831313
2	688157	627	279424	271	898	446059	544	1379	0	831321
3	688743	586	279689	265	851	446126	462	1379	0	831319

AIR			AIR				
Date	AIS/FB	1	AIS/FB 22	3	AIS/FB 7 B	4	1+2+3
	W/H#1		W/H#2		W/H#3		
	L-17, Air		18-28		RTU200A		
28	26,057	31	5,482	5	5,499	6	43
1	26090	33	5487	5	5504	5	43
2	26123	33	5493	6	5510	6	45
3	26156	33	5498	5	5515	5	43
4	26188	32	5503	5	5521	6	43
5	26224	36	5508	5	5526	5	46
6	26257	28	5513	5	5532	6	39
7	26284	32	5518	5	5537	5	42
8	26312	33	5524	6	5543	6	45
9	26351	34	5530	6	5548	5	45
10	26381	30	5534	4	5553	2	41
11	26415	34	5540	6	5561	6	46
12	26448	33	5545	5	5567	6	44
13	26480	32	5550	5	5573	6	43
14	26514	34	5555	5	5579	6	45
15	26547	33	5561	6	5585	6	45
16	26580	33	5566	5	5591	6	44
17	26611	31	5572	6	5596	5	42
18	26642	32	5577	5	5601	5	42
19	26675	32	5582	5	5607	6	43
20	26706	31	5587	5	5612	5	41
21	26739	33	5593	6	5618	6	45
22	26772	33	5598	5	5624	6	46
23	26807	35	5604	6	5630	6	47
24	26839	32	5609	5	5636	6	43
25	26871	32	5614	5	5641	5	42
26	26905	32	5619	5	5647	6	45
27	26940	35	5625	6	5653	6	47
28	26974	34	5630	5	5659	6	45
29	27008	34	5635	5	5664	5	44
30	27043	35	5642	7	5670	6	48
31	27076	33	5648	6	5676	5	44

9.มิถุนายน 2569

MONTH.....MARCH 2026.....

No.	Swimming pool system					
	PUMP SYSTEM			PUMP SYSTEM		
	POOL NO.	POOL NAME	POOL TYPE	POOL TYPE	POOL TYPE	POOL TYPE
	POOL NO.	POOL NAME	POOL TYPE	POOL TYPE	POOL TYPE	POOL TYPE
1	1.5	4.2	-	-	3761	2
2	1.5	7.2	-	-	3998	2
3	3.0	9.6	-	-	3996	3
4	3.0	7.2	-	-	3987	1
5	3.0	5.2	-	-	3991	4
6	3.0	4.1	-	-	3990	1
7	3.0	4.1	-	-	3994	2
8	3.0	4.1	-	-	3995	1
9	3.0	7.6	-	-	3998	3
10	3.0	8.2	-	-	4000	2
11	3.0	8.2	-	-	4003	1
12	3.0	8.2	-	-	4005	2
13	1.5	5.2	-	-	4006	1
14	1.0	4.6	-	-	4002	1
15	3.0	7.6	-	-	4007	2
16	1.5	7.6	-	-	4011	2
17	3.0	7.2	-	-	4080	1
18	3.0	7.2	-	-	4082	2
19	1.5	7.6	-	-	4084	2
20	3.0	4.6	-	-	4086	1
21	3.0	5.2	-	-	4088	2
22	3.0	7.2	-	-	4090	2
23	3.0	7.6	-	-	4092	2
24	1.5	7.2	-	-	4093	1
25	1.5	5.2	-	-	4095	2
26	3.0	7.2	-	-	4097	2
27	3.0	5.2	-	-	4100	3
28	3.0	5.2	-	-	4103	3
29	3.0	6.2	-	-	4106	3
30	3.0	6.2	-	-	4110	4
31	3.0	6.2	-	-	4118	3

MAIN ELECTRIC METER												Record by	Recheck by
Date	MAIN (TOU) NO. 9155392												
	Peak Demand Power (Kw)					Energy Used Per Hours (Kwh)							
	On Peak (1)	Off Peak (2)	On Peak (1)	On-Season	Off Peak (12)	On-Season	Total (18)	On-Season					
	(Kw)	(Kw)	(unit)	x 1000 (unit)	(unit)	x 1000 (unit)	(unit)	x 1000 (unit)					
31	0.588	0.583	6.449	11.000	8.005	4.000	15.057	15.000		01/1/01			
1	0.000	0.965	6.459	10000	8623	6000	15094	13000					
2	0.914	0.914	6.459	10000	8623	6000	15094	13000					
3	0.914	0.914	6.459	11,000	8623	6000	15109	13000					
4	0.914	0.914	6.459	12,000	8623	6000	15127	14000					
5	0.914	0.914	6.459	0	8652	12000	15144	17000					
6	0.914	0.914	6.459	0	8654	11000	15160	16000					
7	0.914	0.914	6.459	0	8645	17,000	15177	17,000					
8	0.914	0.914	6.459	11000	8650	5000	15193	16000					
9	0.914	0.914	6.459	10000	8656	5000	15209	16000					
10	0.914	0.914	6.459	11000	8603	5000	15225	16000					
11	0.914	0.914	6.535	11000	8709	6000	15241	17000					
12	0.914	0.914	6.549	0	8726	17,000	15261	17000					
13	0.914	0.914	6.535	0	8743	17,000	15274	17,000					
14	0.914	0.914	6.535	0	8760	17,000	15295	17,000					
15	0.914	0.914	6.535	0	8779	17,000	15312	17000					
16	0.914	0.914	6.535	0	8794	17,000	15329	17,000					
17	0.914	0.914	6.546	11000	8800	6000	15346	17000					
18	0.914	0.914	6.558	12000	8803	5000	15363	17000					
19	0.914	1.012	6.558	0	8822	17,000	15380	18,000					
20	0.914	1.012	6.558	0	8839	17000	15392	17000					
21	0.914	1.012	6.558	10000	8848	8000	15413	11000					
22	0.914	1.012	6.545	10000	8853	8000	15430	12000					
23	0.914	1.012	1.539	17000	8856	8000	15448	15000					
24	1.067	1.012	6.601	12000	8862	6000	15463	14000					
25	1.067	1.012	6.612	11000	8869	7000	15491	14000					
26	1.067	1.012	6.612	0	8866	17000	15499	17000					
27	1.067	1.012	6.612	0	8863	17000	15515	17000					
28	1.067	1.012	6.663	11000	8870	5000	15531	16000					
29	1.067	1.012	6.634	11000	8875	5000	15547	16000					
30	1.067	1.012	6.644	0	8872	20000	15566	16000					

Remark:

RECORD BY.....

RECHECK BY.....

GRANDE CENTRE POINT SURAWONG

DAILY REPORT

MONTH.....APRIL 2026.....

No.	2.มิถุนายน 2569 MONTH.....APRIL 2026.....									
	MAIN					MAIN				
	WATER	WATER	WATER	WATER	WATER	WATER	WATER	WATER	WATER	WATER
	WATER	WATER	WATER	WATER	WATER	WATER	WATER	WATER	WATER	WATER
31	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
1	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
2	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
3	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
4	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
5	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
6	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
7	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
8	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
9	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
10	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
11	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
12	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
13	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
14	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
15	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
16	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
17	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
18	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
19	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
20	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
21	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
22	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
23	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
24	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
25	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
26	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
27	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
28	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
29	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551
30	205.951	194	247.727	101	5.806	48.381	40	31.818	26	18.551

วันที่	Chiller 1		Chiller 2		digital meter		digital meter		digital meter		digital meter		Total Loss		
	1	(CPMS)	2	(CPMS)	Pump at Chiller 1 (A)	3	Pump at Chiller 3	4	CH1	5	CH1	6			
				N		E						3-4+5+6			
อาคารที่ 1 (101)				อาคารที่ 2 (102)				อาคารที่ 3 (103)				อาคารที่ 4 (104)			
31	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
1	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
2	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
3	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
4	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
5	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
6	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
7	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
8	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
9	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
10	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
11	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
12	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
13	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
14	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
15	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
16	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
17	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
18	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
19	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
20	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
21	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
22	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
23	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
24	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
25	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
26	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
27	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
28	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
29	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		
30	1081722	0	559418	2447	101770	1584	244770	1704	103333	10	942329	2358	5880		

รายงานการปฏิบัติงาน ปี 1, ๒๐๒๓										ปีต่อ ปี ATM LOBBY	รวม		
วันที่	กลุ่มพื้นที่				กลุ่มประเภท				ปี 2				
	N LKDB	1	E LKDB	2	1+2	ปี 1		2					
						เข้า	ออก						
						No.0214	No.0206						
	จุดส่งมอบ	ชาวไร่/พืชไร่				รวมกับชาวไร่/พืชไร่		รวมกับชาวไร่/พืชไร่		พร้อมกันกับไร่			
31	280,653	327	976,962	946	1,273	4,302	-	5	10,916	18	23	3,199	3
1	2,810,435	372	9,138,051	10,271	11,811	11,303	-	3	10,939	23	26	3,203	3
2	2,811,441	376	9,149,035	10,341	11,440	11,303	-	4	10,961	23	26	3,203	3
3	2,811,931	379	9,149,251	11,166	11,556	11,312	-	3	10,946	23	24	3,209	4
4	2,822,066	375	9,113,294	10,771	11,452	11,317	-	5	11,004	23	24	3,212	3
5	2,822,597	371	9,142,392	10,641	11,410	11,303	-	6	11,030	21	27	3,215	3
6	2,822,927	373	9,142,673	10,820	11,450	11,324	-	5	11,052	22	27	3,217	2
7	2,832,946	371	9,144,447	9,949	11,366	11,352	-	4	11,070	14	22	3,220	3
8	2,836,831	310	9,135,831	10,141	11,344	11,352	-	5	11,091	21	26	3,223	5
9	2,840,032	379	9,145,615	10,549	11,443	11,340	-	3	11,115	22	25	3,228	3
10	2,844,499	373	9,145,611	10,646	11,418	11,345	-	5	11,132	19	24	3,232	4
11	2,847,078	244	9,146,791	10,700	11,381	11,350	-	5	11,153	21	26	3,235	3
12	2,845,045	337	9,146,433	11,122	11,444	11,354	-	4	11,173	20	24	3,239	3
13	2,845,900	345	9,146,446	10,641	11,440	11,360	-	6	11,191	14	24	3,241	9
14	2,845,930	345	9,146,446	10,641	11,440	11,360	-	5	11,210	19	24	3,244	3
15	2,846,064	326	9,147,026	10,500	11,376	11,360	-	4	11,229	14	24	3,247	3
16	2,846,404	326	9,147,102	10,641	11,415	11,372	-	3	11,246	17	20	3,249	2
17	2,846,930	312	9,147,123	10,641	11,385	11,374	-	2	11,264	18	12	3,253	5
18	2,847,000	310	9,147,224	10,341	11,366	11,366	-	4	11,289	14	22	3,253	7
19	2,847,375	345	9,147,294	10,700	11,415	11,344	-	6	11,302	23	29	3,260	3
20	2,847,412	342	9,147,348	10,241	11,416	11,371	-	2	11,319	14	24	3,263	3
21	2,848,043	321	9,147,459	10,911	11,417	11,375	-	2	11,338	19	23	3,266	3
22	2,848,446	303	9,148,079	11,400	11,413	11,375	-	5	11,361	23	23	3,269	3
23	2,848,992	356	10,148,111	10,572	11,423	11,402	-	2	11,380	19	26	3,273	4
24	2,849,166	379	10,148,251	10,941	11,433	11,410	-	7	11,403	23	30	3,276	3
25	2,849,571	400	10,148,395	11,461	11,551	11,421	-	7	11,429	26	33	3,279	3
26	2,849,946	345	10,148,420	10,771	11,452	11,421	-	7	11,450	26	29	3,282	3
27	2,849,554	344	10,148,026	11,021	11,500	11,431	-	9	11,450	26	35	3,285	3
28	2,849,067	344	10,147,132	11,106	11,440	11,452	-	6	11,503	23	24	3,286	6
29	2,849,191	344	10,148,153	10,211	11,415	11,452	-	9	11,525	22	31	3,291	3
30	2,849,435	344	10,148,242	10,391	11,433	11,452	-	5	11,545	20	25	3,293	4

ข้อมูลตามแบบฟอร์ม ป.30 กรมศส											
วันที่	ตัวอักษร					ตัวอักษร					
	N 30008 ตาม ป.30	1	E 30008 ตาม ป.30	2	TOTAL 312	ปีรวม		3	ปีรวม CW	4	344
						HWS ปี NO.297	HWR can NO.226				
ตัวอักษรตัวอักษร		ตัวอักษรตัวอักษร		ตัวอักษรตัวอักษร		ตัวอักษรตัวอักษร		ตัวอักษรตัวอักษร		ตัวอักษรตัวอักษร	
31	2638	2	308.567	121	122	5.473	-	4	2.736	6	11
1	2639	3	102138	121	122	5.473	-	3	2.736	4	11
2	2639	3	102138	122	123	5.473	-	4	2.736	5	12
3	2639	3	102138	123	124	5.473	-	5	2.736	6	13
4	2639	3	102138	124	125	5.473	-	6	2.736	7	14
5	2639	3	102138	125	126	5.473	-	7	2.736	8	15
6	2639	3	102138	126	127	5.473	-	8	2.736	9	16
7	2639	3	102138	127	128	5.473	-	9	2.736	10	17
8	2639	3	102138	128	129	5.473	-	10	2.736	11	18
9	2639	3	102138	129	130	5.473	-	11	2.736	12	19
10	2639	3	102138	130	131	5.473	-	12	2.736	13	20
11	2639	3	102138	131	132	5.473	-	13	2.736	14	21
12	2639	3	102138	132	133	5.473	-	14	2.736	15	22
13	2639	3	102138	133	134	5.473	-	15	2.736	16	23
14	2639	3	102138	134	135	5.473	-	16	2.736	17	24
15	2639	3	102138	135	136	5.473	-	17	2.736	18	25
16	2639	3	102138	136	137	5.473	-	18	2.736	19	26
17	2639	3	102138	137	138	5.473	-	19	2.736	20	27
18	2639	3	102138	138	139	5.473	-	20	2.736	21	28
19	2639	3	102138	139	140	5.473	-	21	2.736	22	29
20	2639	3	102138	140	141	5.473	-	22	2.736	23	30
21	2639	3	102138	141	142	5.473	-	23	2.736	24	31
22	2639	3	102138	142	143	5.473	-	24	2.736	25	32
23	2639	3	102138	143	144	5.473	-	25	2.736	26	33
24	2639	3	102138	144	145	5.473	-	26	2.736	27	34
25	2639	3	102138	145	146	5.473	-	27	2.736	28	35
26	2639	3	102138	146	147	5.473	-	28	2.736	29	36
27	2639	3	102138	147	148	5.473	-	29	2.736	30	37
28	2639	3	102138	148	149	5.473	-	30	2.736	31	38
29	2639	3	102138	149	150	5.473	-	31	2.736	32	39
30	2639	3	102138	150	151	5.473	-	32	2.736	33	40
31	2639	3	102138	151	152	5.473	-	33	2.736	34	41
32	2639	3	102138	152	153	5.473	-	34	2.736	35	42
33	2639	3	102138	153	154	5.473	-	35	2.736	36	43
34	2639	3	102138	154	155	5.473	-	36	2.736	37	44
35	2639	3	102138	155	156	5.473	-	37	2.736	38	45
36	2639	3	102138	156	157	5.473	-	38	2.736	39	46
37	2639	3	102138	157	158	5.473	-	39	2.736	40	47
38	2639	3	102138	158	159	5.473	-	40	2.736	41	48
39	2639	3	102138	159	160	5.473	-	41	2.736	42	49
40	2639	3	102138	160	161	5.473	-	42	2.736	43	50
41	2639	3	102138	161	162	5.473	-	43	2.736	44	51
42	2639	3	102138	162	163	5.473	-	44	2.736	45	52
43	2639	3	102138	163	164	5.473	-	45	2.736	46	53
44	2639	3	102138	164	165	5.473	-	46	2.736	47	54
45	2639	3	102138	165	166	5.473	-	47	2.736	48	55
46	2639	3	102138	166	167	5.473	-	48	2.736	49	56
47	2639	3	102138	167	168	5.473	-	49	2.736	50	57
48	2639	3	102138	168	169	5.473	-	50	2.736	51	58
49	2639	3	102138	169	170	5.473	-	51	2.736	52	59
50	2639	3	102138	170	171	5.473	-	52	2.736	53	60
51	2639	3	102138	171	172	5.473	-	53	2.736	54	61
52	2639	3	102138	172	173	5.473	-	54	2.736	55	62
53	2639	3	102138	173	174	5.473	-	55	2.736	56	63
54	2639	3	102138	174	175	5.473	-	56	2.736	57	64
55	2639	3	102138	175	176	5.473	-	57	2.736	58	65
56	2639	3	102138	176	177	5.473	-	58	2.736	59	66
57	2639	3	102138	177	178	5.473	-	59	2.736	60	67
58	2639	3	102138	178	179	5.473	-	60	2.736	61	68
59	2639	3	102138	179	180	5.473	-	61	2.736	62	69
60	2639	3	102138	180	181	5.473	-	62	2.736	63	70
61	2639	3	102138	181	182	5.473	-	63	2.736	64	71
62	2639	3	102138	182	183	5.473	-	64	2.736	65	72
63	2639	3	102138	183	184	5.473	-	65	2.736	66	73
64	2639	3	102138	184	185	5.473	-	66	2.736	67	74
65	2639	3	102138	185	186	5.473	-	67	2.736	68	75
66	2639	3	102138	186	187	5.473	-	68	2.736	69	76
67	2639	3	102138	187	188	5.473	-	69	2.736	70	77
68	2639	3	102138	188	189	5.473	-	70	2.736	71	78
69	2639	3	102138	189	190	5.473	-	71	2.736	72	79
70	2639	3	102138	190	191	5.473	-	72	2.736	73	80
71	2639	3	102138	191	192	5.473	-	73	2.736	74	81
72	2639	3	102138	192	193	5.473	-	74	2.736	75	82
73	2639	3	102138	193	194	5.473	-	75	2.736	76	83
74	2639	3	102138	194	195	5.473	-	76	2.736	77	84
75	2639	3	102138	195	196	5.473	-	77	2.736	78	85
76	2639	3	102138	196	197	5.473	-	78	2.736	79	86
77	2639	3	102138	197	198	5.473	-	79	2.736	80	87
78	2639	3	102138	198	199	5.473	-	80	2.736	81	88
79	2639	3	102138	199	200	5.473	-	81	2.736	82	89
80	2639	3	102138	200	201	5.473	-	82	2.736	83	90
81	2639	3	102138	201	202	5.473	-	83	2.736	84	91
82	2639	3	102138	202	203	5.473	-	84	2.736	85	92
83	2639	3	102138	203	204	5.473	-	85	2.736	86	93
84	2639	3	102138	204	205	5.473	-	86	2.736	87	94
85	2639	3	102138	205	206	5.473	-	87	2.736	88	95
86	2639	3	102138	206	207	5.473	-	88	2.736	89	96
87	2639	3	102138	207	208	5.473	-	89	2.736	90	97
88	2639	3	102138	208	209	5.473	-	90	2.736	91	98
89	2639	3	102138	209	210	5.473	-	91	2.736	92	99
90	2639	3	102138	210	211	5.473	-	92	2.736	93	100
91	2639	3	102138	211	212	5.473	-	93	2.736	94	101
92	2639	3	102138	212	213	5.473	-	94	2.736	95	102
93	2639	3	102138	213	214	5.473	-	95	2.736	96	103
94	2639	3	102138	214	215	5.473	-	96	2.736	97	104
95	2639	3	102138	215	216	5.473	-	97	2.736	98	105
96	2639	3	102138	216	217	5.473	-	98	2.736	99	106
97	2639	3	102138	217	218	5.473	-	99	2.736	100	107
98	2639	3	102138	218	219	5.473	-	100	2.736	101	108
99	2639	3	102138	219	220	5.473	-	101	2.736	102	109
100	2639	3	102138	220	221	5.473	-	102	2.736	103	110

6.มิเตอร์ไฟฟ้า - นำ MONTH..... APRIL 2025											
SPA-ณ. บ้านนา											
สำเนา											
วันที่	N SPA		E SPA		EV CHARGER 1		EV CHARGER 2		ค่าหน่วย		
	มิเตอร์ไฟฟ้า FL 3.3.3	FL 2.3.3	มิเตอร์ไฟฟ้า FL 2.3.3	FL 2.3.3	มิเตอร์ไฟฟ้า FL 3.3.3	FL 3.3.3	มิเตอร์ไฟฟ้า FL 3.3.3	FL 3.3.3	มิเตอร์ไฟฟ้า FL 3.3.3	ค่าหน่วย	ค่าหน่วย
23	61875	60	31809	145	44030	646	0	0	0	2458	2
1	61740	65	132138	173	440483	565	0	0	0	2460	2
2	61804	64	132137	151	441164	436	0	0	0	2462	2
3	61474	70	137436	120	441911	627	0	0	0	2464	2
4	61942	63	137549	151	442731	744	0	0	0	2466	2
5	62045	66	137785	166	443564	925	0	0	0	2468	2
6	62073	65	137905	150	444203	639	0	0	0	2471	3
7	62147	74	134064	163	445024	521	0	0	0	2473	2
8	62311	19	134812	149	445385	311	0	0	0	2475	2
9	62361	65	138361	164	446227	633	0	0	0	2478	2
10	62343	63	136512	151	447146	718	0	0	0	2479	2
11	62409	61	135664	152	447425	642	0	0	0	2481	2
12	62440	71	135517	153	447514	636	0	0	0	2484	3
13	62550	70	136449	172	449146	632	0	0	0	2486	2
14	62614	68	134144	155	450013	969	0	0	0	2488	2
15	62690	72	136304	160	450799	746	0	0	0	2491	3
16	62755	65	136456	156	451442	643	0	0	0	2493	2
17	62814	59	139111	158	451956	514	0	0	0	2495	2
18	62874	60	139763	152	452600	644	0	0	0	2498	3
19	62946	72	139723	160	453356	756	0	0	0	2500	2
20	63020	74	140035	152	454023	137	0	0	0	2502	2
21	63022	58	140213	160	454642	616	0	0	0	2504	2
22	63443	60	140333	163	455122	529	0	0	0	2506	2
23	63505	52	140521	138	455322	800	0	0	0	2508	2
24	63273	66	140694	172	456074	806	0	0	0	2511	3
25	63342	69	140406	159	456621	443	0	0	0	2513	2
26	63400	67	141006	162	456434	766	0	0	0	2515	2
27	63441	72	141161	153	456127	740	0	0	0	2518	3
28	63441	60	141706	147	457776	665	0	0	0	2519	1
29	63605	64	141448	146	460524	292	0	0	0	2522	3
30	63662	52	141539	144	461395	811	0	0	0	2523	1

TOWN	TOWN WATER							MINORITY CHURCH	TOWN F F		
	Main Water Pump								TOWN	F F C C	
	HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH			TOWN	Total
	1	2	1-2	3	4	5					
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB		MINORITY CHURCH		TOWN F F			
TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER		TOWN WATER			
HPC		LPA		HOB							

วันที่	AIS						
	AIS/F.B		AIS/F.22		AIS/F.7.B		1+2+3
	W/H#1	1	W/H#2	3	W/H#3	4	
	L-17, Air		L-28		8.10.00		
31	25.075	33	5.648	6	3.675	5	44
1	49110	31	5135	2	5131	6	42
2	45144	34	5143	2	5136	5	47
3	25176	32	5670	7	5692	6	43
4	25216	40	5677	7	5684	6	53
5	14267	41	5684	7	5704	6	54
6	25296	39	5691	7	5709	5	51
7	25339	43	5694	7	5715	6	56
8	15332	43	5704	6	5720	5	54
9	15424	42	5712	8	5726	6	56
10	15471	43	5720	8	5732	6	61
11	25510	39	5727	7	5734	6	52
12	25555	45	5734	7	5743	5	57
13	25599	44	5742	6	5747	6	54
14	25644	45	5749	7	5755	6	54
15	25649	45	5757	6	5760	5	54
16	25774	45	5764	7	5765	5	57
17	25921	42	5772	8	5771	6	61
18	25925	44	5779	7	5778	6	57
19	25969	44	5782	6	5782	4	56
20	25977	45	5794	2	5789	2	63
21	25961	44	5802	2	5794	5	57
22	16006	45	5807	2	5800	6	58
23	16054	45	5812	3	5806	6	62
24	26044	40	5824	7	5812	6	57
25	26137	44	5832	6	5816	6	57
26	26151	43	5839	7	5827	5	55
27	26225	44	5846	7	5829	6	57
28	26270	45	5854	6	5835	6	59
29	26311	41	5861	2	5841	6	54
30	26354	43	5869	8	5842	6	52

วันที่	Swimming pool system						
	ระดับน้ำในสระ				ระดับน้ำในท่อ		
	CHLORINE LEVEL (ppm)	PH LEVEL	SALT LEVEL	SALT LEVEL	Size	Sum	Remark
	low	low	low	low			
31	3.0	6.8	-	-	4.118	8	End of
1	3.0	6.3	-	-	4.125	7	
2	3.0	6.1	-	-	4.121	1	
3	3.0	7.2	-	-	4.129	3	
4	3.0	7.2	-	-	4.134	5	
5	3.0	7.6	-	-	4.134	4	
6	3.0	7.2	-	-	4.149	6	
7	3.0	7.2	-	-	4.161	20	
8	3.0	7.2	-	-	4.168	64	
9	3.0	7.2	-	-	4.150	21	
10	3.0	7.2	-	-	4.155	5	
11	3.0	7.2	-	-	4.159	3	
12	3.0	7.2	-	-	4.169	5	
13	3.0	7.2	-	-	4.170	7	
14	3.0	7.6	-	-	4.175	5	
15	3.0	7.6	-	-	4.177	2	
16	3.0	7.2	-	-	4.150	3	
17	3.0	7.2	-	-	4.153	3	
18	3.0	7.2	-	-	4.157	4	
19	3.0	7.6	-	-	4.100	13	
20	1.5	7.2	-	-	4.105	5	
21	3.0	7.2	-	-	4.111	6	
22	3.0	7.2	-	-	4.118	3	
23	3.0	7.6	-	-	4.122	7	
24	3.0	7.2	-	-	4.129	2	
25	3.0	7.6	-	-	4.130	1	
26	3.0	7.6	-	-	4.134	2	
27	3.0	7.2	-	-	4.135	3	
28	3.0	7.2	-	-	4.139	4	
29	1.5	7.6	-	-	4.143	4	
30	3.0	7.2	-	-	4.145	2	

ENGINEERING DEPT.
MAIN ELECTRIC METERGRANDE CENTRE POINT SURAWONG
DAILY REPORT

MONTH MAY 2026

Date	MAIN (TOU) NO. 9153392						
	Peak Demand Power (Kw)		Energy Used Per Hours (Kwh)		Total (10)		Remark
	On Peak (1)	Off Peak (2)	On Peak (1)	Energy (1)	Off Peak (2)	Energy (2)	
	(Kw)	(Kw)	(unit)	x 1000 (unit)	(unit)	x 1000 (unit)	
30	1.067	1.012	6.644	0	8.922	7.000	15,566
1	0.00	0.676	6646	17.000	8922	6.000	15,584
2	0.00	0.954	6646	0	8945	17.000	15,601
3	0.00	1.016	6646	0	8965	17.000	15,619
4	0.00	1.016	6646	0	8985	17.000	15,636
5	0.00	1.016	6646	0	8996	17.000	15,652
6	0.00	1.016	6646	0	9004	17.000	15,669
7	0.71	1.016	6646	10.000	9005	7.000	15,686
8	0.71	1.016	6646	10.000	9011	7.000	15,703
9	0.71	1.016	6646	10.000	9019	7.000	15,720
10	0.71	1.016	6646	10.000	9026	7.000	15,737
11	0.71	1.016	6646	10.000	9032	7.000	15,754
12	0.71	1.016	6646	10.000	9039	7.000	15,771
13	0.71	1.016	6646	10.000	9044	7.000	15,788
14	0.71	1.016	6646	10.000	9051	7.000	15,805
15	0.71	1.016	6646	10.000	9058	7.000	15,822
16	0.71	1.016	6646	10.000	9065	7.000	15,839
17	0.71	1.016	6646	10.000	9072	7.000	15,856
18	0.71	1.016	6646	10.000	9079	7.000	15,873
19	0.71	1.016	6646	10.000	9086	7.000	15,890
20	0.71	1.016	6646	10.000	9093	7.000	15,907
21	0.71	1.016	6646	10.000	9100	7.000	15,924
22	0.71	1.016	6646	10.000	9107	7.000	15,941
23	0.71	1.016	6646	10.000	9114	7.000	15,958
24	0.71	1.016	6646	10.000	9121	7.000	15,975
25	0.71	1.016	6646	10.000	9128	7.000	15,992
26	0.71	1.016	6646	10.000	9135	7.000	16,009
27	0.71	1.016	6646	10.000	9142	7.000	16,026
28	0.71	1.016	6646	10.000	9149	7.000	16,043
29	0.71	1.016	6646	10.000	9156	7.000	16,060
30	0.71	1.016	6646	10.000	9163	7.000	16,077

RECORD BY.....

RECHECK BY.....

GRANDE CENTRE POINT SURAWONG
DAILY REPORT2.เดือนน้ำประพวนน้ำ
MONTH..... MAY 2026.....

วันที่	MAIN						
	Total		WHTP		Total		Remark
	WHTP	Total	WHTP	Total	WHTP	Total	
	NO. 1276	NO. 1276	NO. 1276	NO. 1276	NO. 1276	NO. 1276	
30	218.104	197	251.015	308	5517	5	
1	213.358	254	251.337	308	5517	5	
2	213.600	244	251.343	311	5521	3	
3	213.708	302	251.759	316	5526	5	
4	214.154	246	251.157	310	5529	3	
5	214.354	200	251.061	314	5529	0	
6	214.659	200	251.691	310	5535	6	
7	214.767	214	251.795	310	5537	2	
8	215.784	216	251.703	309	5539	2	
9	215.744	190	252.010	311	5544	5	
10	215.798	224	252.171	309	5544	0	
11	216.628	225	252.550	310	5549	4	
12	216.877	213	252.456	310	5551	0	
13	216.318	227	252.666	310	5563	12	
14	216.518	200	252.677	311	5571	9	
15	216.257	241	252.366	309	5573	12	
16	216.955	196	252.595	310	5575	0	
17	217.146	180	252.996	309	5575	2	
18	217.296	151	253.100	302	5579	4	
19	217.475	179	253.211	311	5579	0	
20	217.662	189	253.317	306	5579	6	
21	217.953	171	253.426	308	5579	42	
22	218.047	174	253.537	312	5579	2	
23	218.300	253	253.648	311	5579	0	
24	218.541	241	253.759	314	5579	0	
25	218.751	210	253.870	314	5579	0	
26	218.961	280	253.981	314	5579	0	
27	219.171	300	254.092	315	5579	7	
28	219.381	304	254.203	315	5579	5	
29	219.591	246	254.314	316	5579	2	
30	219.801	255	254.425	316	5579	6	

3. มิตรภาพ ของระบบ จัดเก็บ ชั้น C ตาม IS A MONTH.....MAY 2026.

MAY 2026													
Tari	Chiller 1 (CPMS 1)		Chiller 2 (CPMS 2)		digital meter Pump of Chiller 1 & 2		digital meter Pump + Chiller 2		digital meter CH1		digital meter CH2		Total 3+4+5+6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
စာမျက်နှာ ၁													
၃၀	1104241	0	1008888	296.7	1277915	1013	3706181	2212	1077326	8105	961735	2716	4851
1	1109.22	315.3	1009888	0	1279942.6	188.7	3708335	2354	1077341	8105	991704	9	732.6
2	1109.40	315.3	1017722	310.4	1281794.3	171.7	3710244	2059	1077344	8105	991704	9	732.6
3	1112.65	309.9	101298.8	0	128366.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
4	1114.50	310.4	101578.1	277.1	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
5	1157.96	309.9	101578.1	0	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
6	1157.96	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
7	1157.96	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
8	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
9	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
10	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
11	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
12	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
13	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
14	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
15	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
16	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
17	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
18	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
19	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
20	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
21	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
22	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
23	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
24	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
25	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
26	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
27	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
28	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
29	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
30	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
31	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
32	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
33	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
34	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
35	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
36	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
37	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
38	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
39	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
40	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
41	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
42	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
43	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
44	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
45	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
46	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
47	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
48	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
49	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
50	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
51	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
52	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
53	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
54	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
55	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
56	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
57	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
58	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
59	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
60	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
61	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
62	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
63	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
64	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
65	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
66	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
67	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
68	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
69	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
70	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
71	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
72	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
73	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
74	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
75	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
76	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
77	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
78	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
79	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
80	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
81	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712554	2110	1078043	8105	991704	9	732.6
82	119.26	310.4	101578.1	310.4	127535.6	194.4	3712						

RECHECK BY.....

5. มิเตอร์ไฟฟ้า - น้ำ MONTH.....MAY 2026

ข้อมูลการสอบแข่งขัน ประจำปี ๒๕๖๓											
ข้อ	ส่วนที่ ๑					ส่วนที่ ๒					
	N สอบ แข่งขัน 30	1	C สอบ แข่งขัน 2	2	TOTAL 102	ส่วนที่ ๑		ส่วนที่ ๒			
						HW N NO.297	HW R NO.228	3	HW CW	4	5+4
	รวม/เฉลี่ย		รวม/เฉลี่ย			รวม/เฉลี่ย		รวม/เฉลี่ย			
30	2718	3	311.855	119	122	5523	-	1	2.894	5	6
1	2721	3	111977	107	130	5525	-	2	2901	7	9
2	2724	3	112101	104	107	5526	-	1	2907	6	7
3	2727	3	112272	121	124	5528	-	2	2915	8	9
4	2730	3	112340	118	121	5529	-	1	2922	7	8
5	2733	3	112464	127	130	5531	-	2	2938	6	5
6	2736	3	112592	125	128	5532	-	1	2934	6	9
7	2739	3	112693	101	104	5534	-	2	2938	4	6
8	2742	3	112819	126	129	5535	-	1	2945	7	8
9	2745	3	112950	131	134	5536	-	1	2951	6	7
10	2748	3	113061	111	114	5538	-	2	2956	5	7
11	2751	3	113184	113	116	5539	-	1	2961	5	9
12	2754	3	113236	124	127	5542	-	5	2966	9	10
13	2757	3	113410	122	125	5543	-	1	2975	7	8
14	2760	3	113526	116	119	5546	-	3	2980	5	8
15	2763	3	113646	130	133	5547	-	1	2984	4	5
16	2766	3	113766	120	123	5549	-	2	2989	5	8
17	2769	3	113903	127	130	5551	-	2	2998	7	9
18	2772	3	114015	125	128	5552	-	1	3003	7	8
19	2775	3	114141	123	126	5553	-	1	3009	6	7
20	2778	3	114260	122	125	5555	-	2	3015	6	8
21	2780	2	114378	115	117	5557	-	2	3019	4	6
22	2783	3	114499	121	124	5559	-	2	3022	3	5
23	2786	3	114625	126	129	5560	-	1	3029	7	8
24	2789	3	114747	121	125	5561	-	1	3036	7	8
25	2792	3	114871	109	112	5563	-	2	3042	6	5
26	2795	3	114999	116	119	5564	-	1	3049	7	8
27	2798	3	115106	119	122	5566	-	2	3057	8	10
28	2801	3	115235	130	133	5569	-	1	3062	5	6
29	2803	2	115352	116	118	5569	-	2	3066	4	6
30	2805	2	115472	120	122	5571	-	2	3074	8	10
31	2807	4	116603	131	135	5572	-	1	3079	8	10

4. มีบทสรุปในหน้า - หน้า MONTH.....MAY 2026.

[illegible]

6. มิเตอร์ไฟฟ้า - น้ำ MONTH.....MAY 2025...

SP4 CH1 & CH2 B									
CH1									
CH2									
CH3									
CH4									
CH5									
CH6									
CH7									
CH8									
CH9									
CH10									
CH11									
CH12									
CH13									
CH14									
CH15									
CH16									
CH17									
CH18									
CH19									
CH20									
CH21									
CH22									
CH23									
CH24									
CH25									
CH26									
CH27									
CH28									
CH29									
CH30									
CH31									
CH32									
CH33									
CH34									
CH35									
CH36									
CH37									
CH38									
CH39									
CH40									
CH41									
CH42									
CH43									
CH44									
CH45									
CH46									
CH47									
CH48									
CH49									
CH50									
CH51									
CH52									
CH53									
CH54									
CH55									
CH56									
CH57									
CH58									
CH59									
CH60									
CH61									
CH62									
CH63									
CH64									
CH65									
CH66									
CH67									
CH68									
CH69									
CH70									
CH71									
CH72									
CH73									
CH74									
CH75									
CH76									
CH77									
CH78									
CH79									
CH80									
CH81									
CH82									
CH83									
CH84									
CH85									
CH86									
CH87									
CH88									
CH89									
CH90									
CH91									
CH92									
CH93									
CH94									
CH95									
CH96									
CH97									
CH98									
CH99									
CH100									
CH101									
CH102									
CH103									
CH104									
CH105									
CH106									
CH107									
CH108									
CH109									
CH110									
CH111									
CH112									
CH113									
CH114									
CH115									
CH116									
CH117									
CH118									
CH119									
CH120									
CH121									
CH122									
CH123									
CH124									
CH125									
CH126									
CH127									
CH128									
CH129									
CH130									
CH131									
CH132									
CH133									
CH134									
CH135									
CH136									
CH137									
CH138									
CH139									
CH140									
CH141									
CH142									
CH143									
CH144									
CH145									
CH146									
CH147									
CH148									
CH149									
CH150									
CH151									
CH152									
CH153									
CH154									
CH155									
CH156									
CH157									
CH158									
CH159									
CH160									
CH161									
CH162									
CH163									
CH164									
CH165									
CH166									
CH167									
CH168									
CH169									
CH170									
CH171									
CH172									
CH173									
CH174									
CH175									
CH176									
CH177									
CH178									
CH179									
CH180									
CH181									
CH182									
CH183									
CH184									
CH185									
CH186									
CH187									
CH188									
CH189									
CH190									
CH191									
CH192									
CH193									
CH194									
CH195									
CH196									
CH197									
CH198									
CH									

2.มิเตอร์น้ำ ส่วนกลาง MONTH..... JUNE 2026

MAIN		WWT		DRAIN		COOLING		PUMP		TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	220121	194	254559	112	6036	0	51532	36	31839	30	19759
2	220304	143	254662	103	80039	3	51572	40	33463	26	19773
3	220488	124	254774	109	6046	7	51621	49	33858	25	19788
4	220640	152	254880	109	6046	0	51661	40	33916	28	19802
5	220834	194	254991	111	6053	7	51740	49	33946	30	19816
6	221080	244	255103	112	6053	0	51759	29	33990	44	19831
7	221310	255	255219	115	6063	0	51791	53	34029	29	19849
8	221503	193	255329	104	6063	0	51852	40	34062	23	19866
9	221741	123	255434	107	6067	4	51896	44	34089	27	19879
10	221981	203	255546	120	6076	9	51946	50	34115	26	19895
11	222090	206	255654	108	6076	0	51958	42	34146	31	19909
12	222301	211	255760	106	6079	3	52070	42	34185	39	19929
13	222539	239	255872	112	6092	13	52082	52	34221	36	19946
14	222807	268	255987	114	6100	8	52134	52	34221	51	19972
15	223018	205	256103	114	6100	0	52176	42	34309	35	19996
16	223255	243	256211	108	6100	2	52226	52	34340	33	20016
17	223470	195	256327	116	6108	0	52269	51	34391	31	20039
18	223650	200	256432	125	6114	6	52321	51	34497	26	20061
19	223896	246	256547	115	6125	11	52379	52	34592	35	20084
20	224159	263	256662	115	6130	5	52420	42	34680	34	20108
21	224440	251	256773	124	6134	4	52467	47	34762	34	20133
22	224622	262	256882	105	6135	4	52515	49	34860	29	20159
23	224860	186	256994	111	6147	9	52569	53	34959	34	20190
24	225055	105	257104	105	6157	6	52619	50	34915	26	20195
25	225291	237	257215	111	6167	0	52660	42	34948	33	20209
26	225442	241	257326	111	6169	3	52715	56	34962	34	20220
27	225742	246	257440	114	6181	12	52773	55	34972	33	20239
28	225943	221	257550	114	6186	5	52823	50	34950	33	20254
29	226157	224	257663	104	6191	5	52869	46	34979	29	20269
30	226384	200	257780	117	6197	2	52910	41	34809	30	20273

4.มิเตอร์น้ำ - น้ำ MONTH..... JUNE 2026

MAIN		WWT		DRAIN		COOLING		PUMP		TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	303245	353	1043451	1053	1404	4655	-	5	11194	19	28
2	303516	281	1044436	785	1265	4661	-	6	12205	11	17
3	303860	324	1045508	672	1456	4667	-	6	12218	13	19
4	304192	332	1046579	1044	1376	4675	-	8	12242	24	32
5	304579	386	1047653	1581	1467	4683	-	8	12260	22	30
6	304944	366	1048732	1029	1445	4690	-	3	12282	19	26
7	305257	410	1049825	1093	1383	4695	-	3	12307	24	32
8	305574	373	1050914	1368	1432	4704	-	6	12335	15	24
9	305919	382	1052019	1047	1429	4710	-	6	12361	16	22
10	306269	379	1053131	1088	1455	4716	-	6	12387	21	27
11	306623	355	1054259	1010	1385	4723	-	7	12417	17	24
12	306982	340	1055392	1049	1434	4730	-	7	12449	17	24
13	307348	431	1056525	1051	1482	4736	-	6	12481	19	25
14	307713	352	1057657	1022	1454	4745	-	9	12513	18	25
15	308080	345	1058790	1043	1385	4752	-	7	12545	15	23
16	308443	336	1059923	1065	1443	4759	-	7	12577	19	25
17	308809	319	1061056	1085	1484	4766	-	7	12609	21	26
18	309174	339	1062189	1025	1373	4773	-	9	12641	18	23
19	309540	336	1063322	1108	1446	4779	-	6	12673	21	27
20	309905	443	1064455	1054	1432	4786	-	7	12705	20	26
21	310270	446	1065588	1094	1527	4793	-	8	12737	22	28
22	310635	326	1066721	1094	1504	4800	-	8	12769	22	28
23	310999	326	1067854	1094	1504	4807	-	7	12801	20	26
24	311364	326	1068987	1094	1504	4814	-	7	12833	20	26
25	311728	326	1070120	1094	1504	4821	-	7	12865	20	26
26	312093	326	1071253	1094	1504	4828	-	7	12897	20	26
27	312457	326	1072386	1094	1504	4835	-	7	12929	20	26
28	312822	326	1073519	1094	1504	4842	-	7	12961	20	26
29	313186	326	1074652	1094	1504	4849	-	7	12993	20	26
30	313551	326	1075785	1094	1504	4856	-	7	13025	20	26

5.มิเตอร์น้ำ - น้ำ MONTH..... JUNE 2026

MAIN		WWT		DRAIN		COOLING		PUMP		TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2812	3	115734	131	114	5573	-	1	3079	5	6
2	2814	2	115846	112	114	5574	-	1	3088	4	5
3	2817	3	115970	122	122	5576	-	2	3094	6	8
4	2819	2	116094	124	126	5577	-	1	3099	5	6
5	2820	3	116222	128	131	5579	-	2	3104	5	7
6	2825	3	116343	121	124	5581	-	2	3110	6	8
7	2828	3	116599	116	114	5582	-	1	3115	5	6
8	2831	3	116592	120	126	5583	-	1	3122	7	8
9	2833	2	116708	126	128	5584	-	1	3128	6	7
10	2836	3	116900	122	125	5585	-	1	3134	6	7
11	2839	3	116949	124	128	5587	-	2	3140	6	8
12	2842	3	117069	120	123	5589	-	2	3145	5	7
13	2844	2	117191	122	124	5591	-	2	3154	9	10
14	2847	3	117316	125	128	5592	-	1	3163	9	10
15	2850	3	117441	122	129	5594	-	2	3170	9	10
16	2853	3	117566	122	129	5595	-	1	3179	9	10
17	2856	3	117691	122	129	5597	-	2	3183	6	8
18	2859	3	117816	120	130	5599	-	2	3189	6	8
19	2862	4	117941	112	116	5602	-	3	3197	8	11
20	2865	3	118066	114	118	5604	-	2	3205	8	10
21	2868	3	118191	118	121	5605	-	1	3212	7	8
22	2871	3	118316	114	118	5606	-	1	3220	6	8
23	2874	3	118441	114	117	5607	-	1	3228	6	8
24	2877	3	118566	114	118	5608	-	1	3235	7	9
25	2880	3	118691	121	124	5612	-	3	3246	6	9
26	2883	3	118816	125	128	5613	-	1	3253	7	8
27	2886	3	118941	125	128	5614	-	1	3260	7	8
28	2889	3	119066	120	126	5616	-	8	3266	6	8
29	2892	3	119191	128	130	5617	-	1	3275	9	10

No.	SFA 101 (Water Meter)									
	SFA 101 (Water Meter)					SFA 101 (Water Meter)				
No.	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4
	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4
1	65849	71	146633	160	484247	729	0	-	1604	3
2	65909	60	146793	153	484317	564	0	-	2006	2
3	65983	84	146947	161	484383	266	0	-	2009	0
4	66051	68	147096	149	484456	282	0	-	2011	3
5	66116	65	147243	147	484529	726	0	-	2013	2
6	66177	11	147388	141	484601	305	0	-	2015	2
7	66230	62	147534	140	484674	590	0	-	2017	2
8	66283	64	147687	143	484747	533	0	-	2019	2
9	66336	60	147840	129	484820	348	0	-	2021	2
10	66397	64	147993	139	484893	604	0	-	2023	2
11	66450	68	148146	145	484966	836	0	-	2025	2
12	66503	115	148299	140	485039	493	0	-	2027	2
13	66556	64	148452	149	485112	572	0	-	2029	2
14	66609	23	148605	141	485185	231	0	-	2031	2
15	66662	69	148758	160	485258	599	0	-	2033	3
16	66715	66	148911	150	485331	591	0	-	2035	2
17	66768	65	149064	161	485404	731	0	-	2037	2
18	66821	61	149217	142	485477	320	0	-	2039	2
19	66874	65	149370	144	485550	539	0	-	2041	1
20	66927	31	149523	161	485623	840	0	-	2043	3
21	66980	65	149676	170	485696	694	0	-	2045	2
22	67033	65	149829	169	485769	569	0	-	2047	2
23	67086	64	149982	141	485842	711	0	-	2049	3
24	67139	60	150135	151	485915	935	0	-	2051	2
25	67192	60	150288	146	485988	435	0	-	2053	2
26	67245	60	150441	146	486061	313	0	-	2055	2
27	67298	64	150594	159	486134	931	0	-	2057	2
28	67351	70	150747	145	486207	704	0	-	2059	3
29	67404	70	150900	147	486280	941	0	-	2061	3
30	67457	69	151053	149	486353	558	0	-	2063	2

No.	SFA 101 (Water Meter)									
	SFA 101 (Water Meter)					SFA 101 (Water Meter)				
No.	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4
	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4	SP4
1	727499	554	294156	154	539	691731	504	1379	0	922224
2	727954	455	294211	154	539	691786	504	1379	0	922279
3	728409	440	294266	154	539	691841	504	1379	0	922334
4	728864	425	294321	154	539	691896	504	1379	0	922389
5	729319	410	294376	154	539	691951	504	1379	0	922444
6	729774	395	294431	154	539	692006	504	1379	0	922499
7	730229	380	294486	154	539	692061	504	1379	0	922554
8	730684	365	294541	154	539	692116	504	1379	0	922609
9	731139	350	294596	154	539	692171	504	1379	0	922664
10	731594	335	294651	154	539	692226	504	1379	0	922719
11	732049	320	294706	154	539	692281	504	1379	0	922774
12	732504	305	294761	154	539	692336	504	1379	0	922829
13	732959	290	294816	154	539	692391	504	1379	0	922884
14	733414	275	294871	154	539	692446	504	1379	0	922939
15	733869	260	294926	154	539	692501	504	1379	0	922994
16	734324	245	294981	154	539	692556	504	1379	0	923049
17	734779	230	295036	154	539	692611	504	1379	0	923104
18	735234	215	295091	154	539	692666	504	1379	0	923159
19	735689	200	295146	154	539	692721	504	1379	0	923214
20	736144	185	295201	154	539	692776	504	1379	0	923269
21	736599	170	295256	154	539	692831	504	1379	0	923324
22	737054	155	295311	154	539	692886	504	1379	0	923379
23	737509	140	295366	154	539	692941	504	1379	0	923434
24	737964	125	295421	154	539	692996	504	1379	0	923489
25	738419	110	295476	154	539	693051	504	1379	0	923544
26	738874	95	295531	154	539	693106	504	1379	0	923599
27	739329	80	295586	154	539	693161	504	1379	0	923654
28	739784	65	295641	154	539	693216	504	1379	0	923709
29	740239	50	295696	154	539	693271	504	1379	0	923764
30	740694	35	295751	154	539	693326	504	1379	0	923819

No.	AIS									
	AIS					AIS				
No.	AIS/F.8	1	AIS/F.22	3	AIS/F.7.8	4	1+2+3			
	AIS/F.8	1	AIS/F.22	3	AIS/F.7.8	4	1+2+3			
1	27612	42	6096	6089	6023	6	54			
2	27711	37	6102	6095	6029	6	53			
3	27810	32	6108	6101	6034	5	50			
4	27909	27	6114	6107	6040	6	52			
5	28008	22	6120	6113	6046	6	53			
6	28107	17	6126	6119	6051	5	52			
7	28206	12	6132	6125	6057	6	50			
8	28305	7	6138	6131	6063	6	51			
9	28404	2	6144	6137	6069	5	52			
10	28503	39	6150	6143	6075	5	50			
11	28602	34	6156	6149	6081	6	53			
12	28701	29	6162	6155	6087	6	52			
13	28800	24	6168	6161	6093	6	52			
14	28900	19	6174	6167	6099	6	52			
15	29000	14	6180	6173	6105	5	52			
16	29100	9	6186	6179	6111	6	51			
17	29200	4	6192	6185	6117	6	51			
18	29300	39	6198	6191	6123	6	51			
19	29400	34	6204	6197	6129	6	52			
20	29500	29	6210	6203	6135	5	51			
21	29600	24	6216	6209	6141	6	52			
22	29700	19	6222	6215	6147	5	51			
23	29800	14	6228	6221	6153	6	52			
24	29900	9	6234	6227	6159	6	52			
25	30000	4	6240	6233	6165	6	52			
26	30100	39	6246	6239	6171	6	53			
27	30200	34	6252	6245	6177	6	53			
28	30300	29	6258	6251	6183	6	53			
29	30400	24	6264	6257	6189	6	53			
30	30500	19	6270	6263	6195	6	53			

No.	Swimming pool system									
	Swimming pool system					Swimming pool system				
	CHLORINE LEVEL (ppm)	PH LEVEL	SALT LEVEL	SALT LEVEL	Water	Water	Water	Water	Water	
	100	80	60	40	20	10	5	2	1	
31	1.5	7.2	-	-	-	4.526	2	8.000	8.000	
1	0.5	7.2	-	-	-	4.480	1	8.000	8.000	
2	0.5	6.8	-	-	-	4.480	23	8.000	8.000	
3	0.5	6.8	-	-	-	4.480	0	8.000	8.000	
4	3.0	6.8	-	-	-	4.480	0	8.000	8.000	
5	3.0	7.2	-	-	-	4.480	5	8.000	8.000	
6	3.0	6.8	-	-	-	4.480	2	8.000	8.000	
7	3.0	6.8	-	-	-	4.480	2	8.000	8.000	
8	3.0	6.8	-	-	-	4.480	2	8.000	8.000	
9	3.0	7.2	-	-	-	4.480	1	8.000	8.000	
10	3.0	7.2	-	-	-	4.480	1	8.000	8.000	
11	3.0	7.2	-	-	-	4.480	2	8.000	8.000	
12	1.0	7.2	-	-	-	4.480	2	8.000	8.000	
13	3.0	7.2	-	-	-	4.480	1	8.000	8.000	
14	3.0	7.2	-	-	-	4.480	3	8.000	8.000	
15	3.0	7.2	-	-	-	4.480	3	8.000	8.000	
16	3.0	7.2	-	-	-	4.480	2	8.000	8.000	
17	3.0	7.2	-	-	-	4.480	2	8.000	8.000	
18	3.0	7.2	-	-	-	4.480	5	8.000	8.000	
19	1.5	6.8	-	-	-	4.480	5	8.000	8.000	
20	3.0	7.2	-	-	-	4.480	2	8.000	8.000	
21	3.0	6.8	-	-	-	4.480	4	8.000	8.000	
22	3.0	7.2	-	-	-	4.480	4	8.000	8.000	
23	3.0	7.2	-	-	-	4.480	2	8.000	8.000	
24	3.0	7.2	-	-	-	4.480	3	8.000	8.000	
25	1.5	7.2	-	-	-	4.480	3	8.000	8.000	
26	3.0	6.8	-	-	-	4.480	5	8.000	8.000	
27	3.0	7.2	-	-	-	4.480	3	8.000	8.000	
28	1.5	7.2	-	-	-	4.480	5	8.000	8.000	
29	3.0	6.8	-	-	-	4.480	2	8.000	8.000	
30	3.0	6.8	-	-	-	4.480	3	8.000	8.000	


[illegible][illegible][illegible]


Grande Centre Point

SURAWONG • BANGKOK





ภาคผนวก ข 17


เอกสารระบบน้ำใช้ แบบแปลน รูปตัดถังเก็บน้ำ

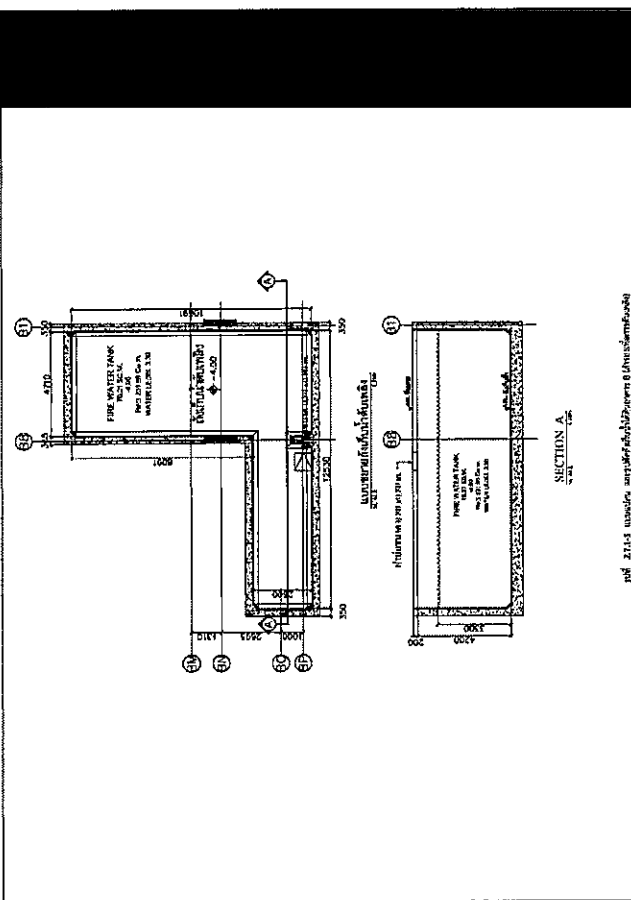


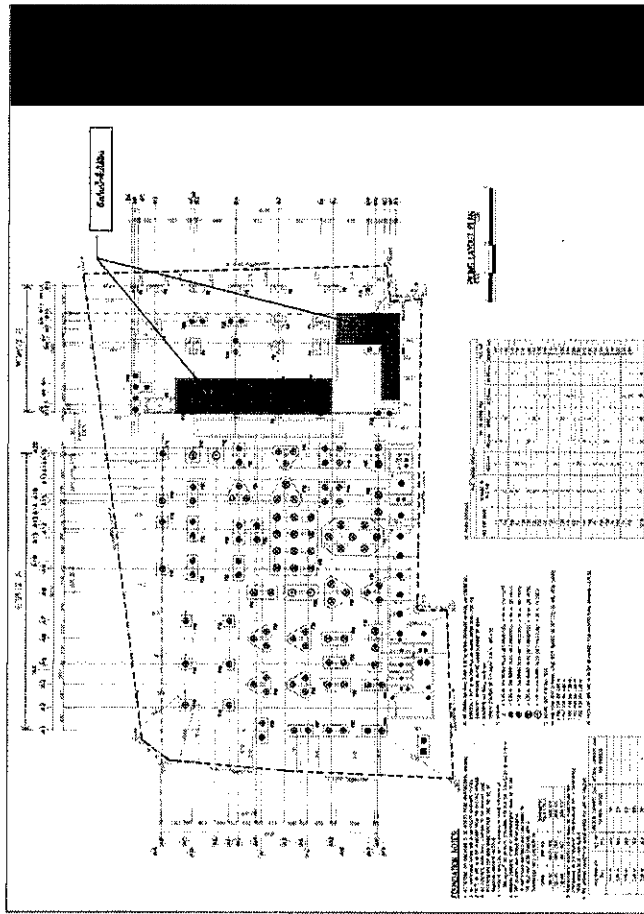


ภาคผนวก ข 18
เอกสารการระบบระบายน้ำภายในอาคาร

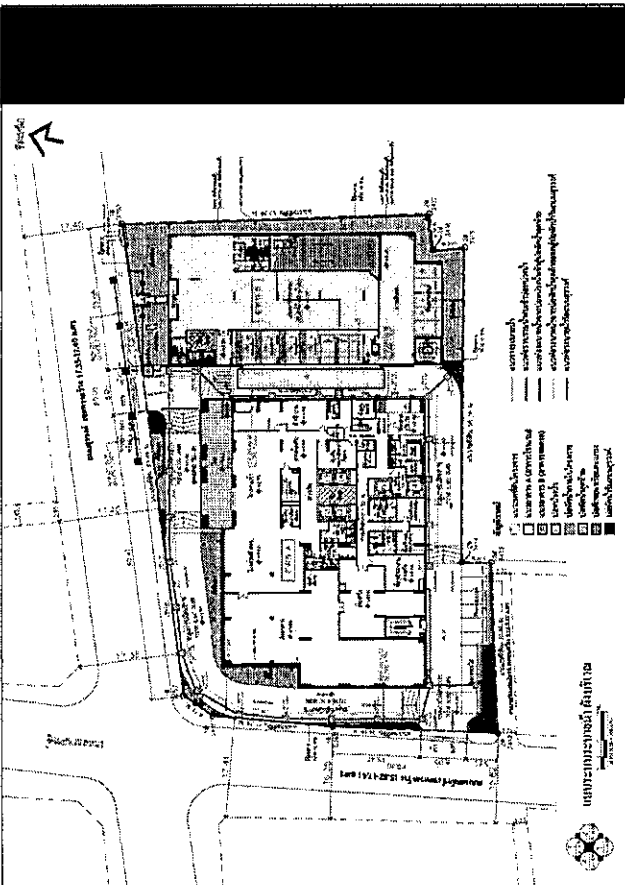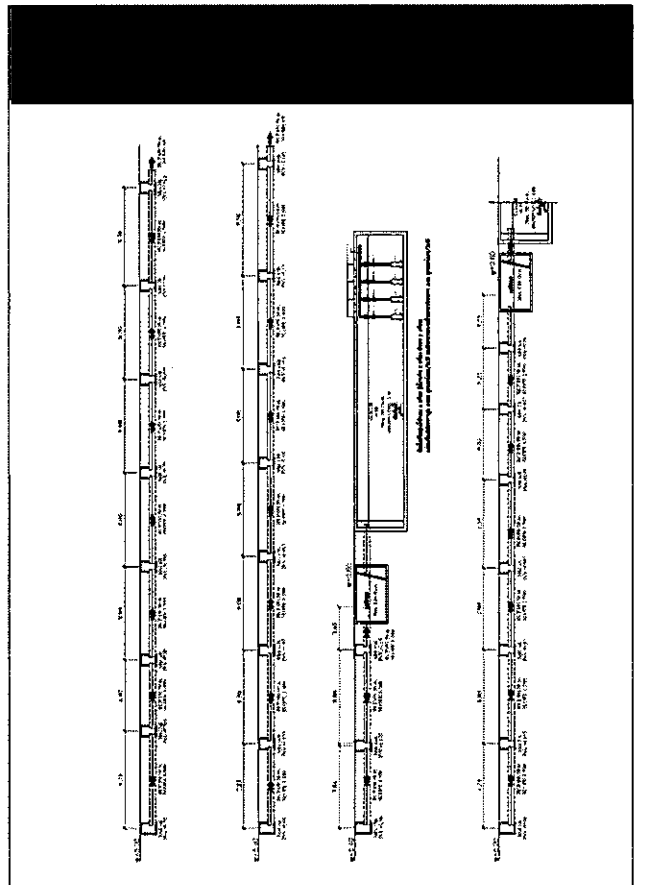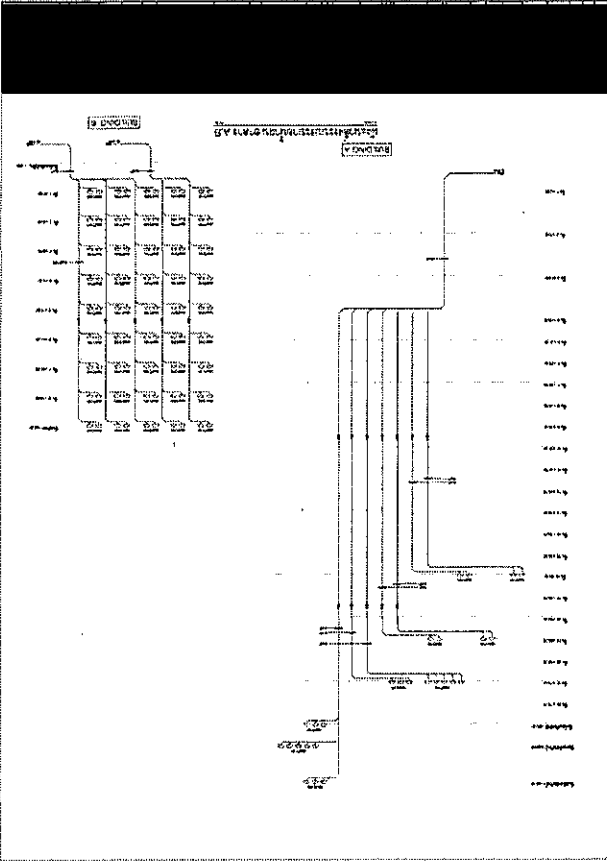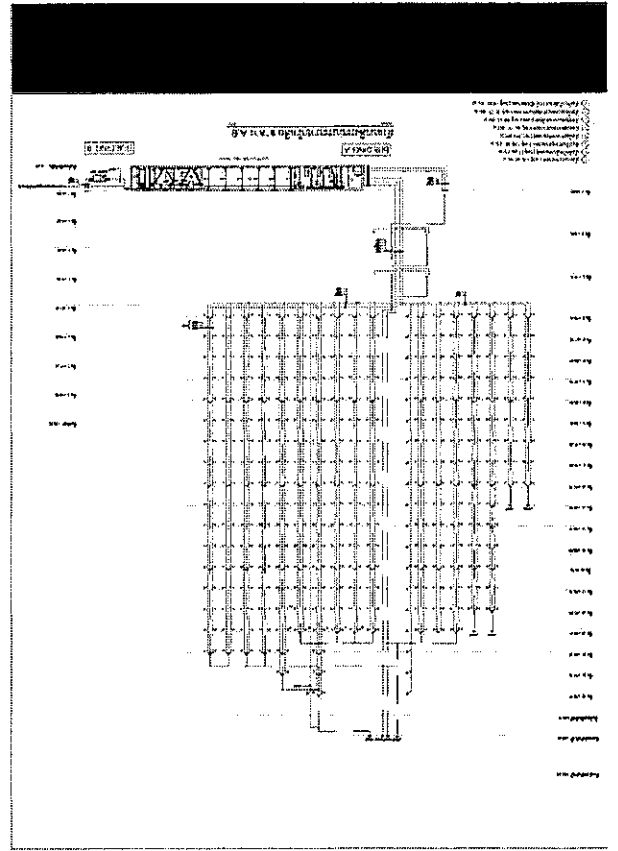


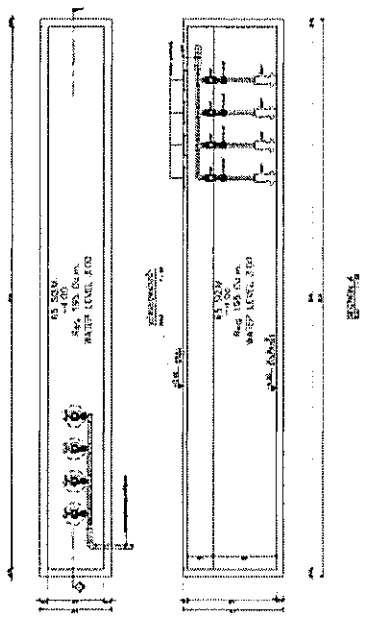



3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

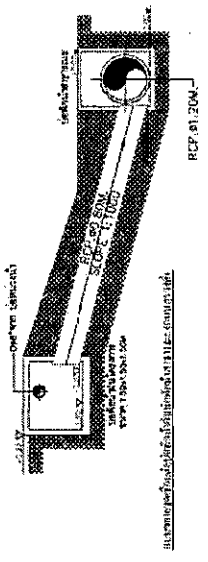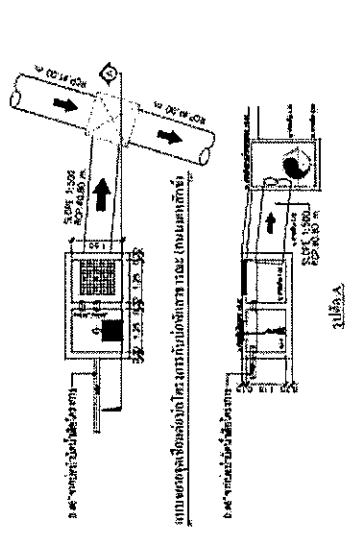



ภาคผนวก ข 19
เอกสารแบบแปลนและรูปตัดอาคารโครงการ

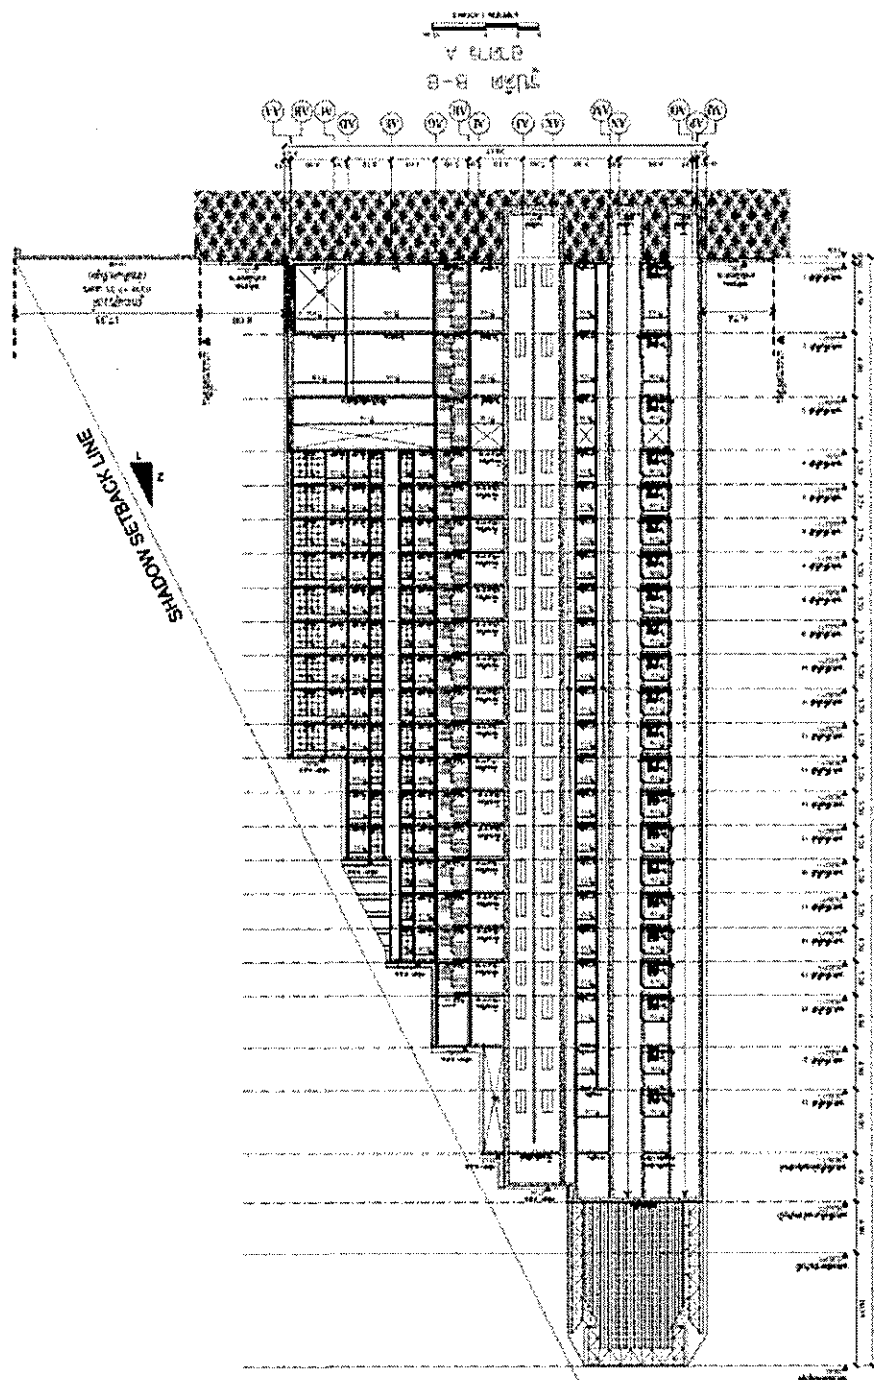

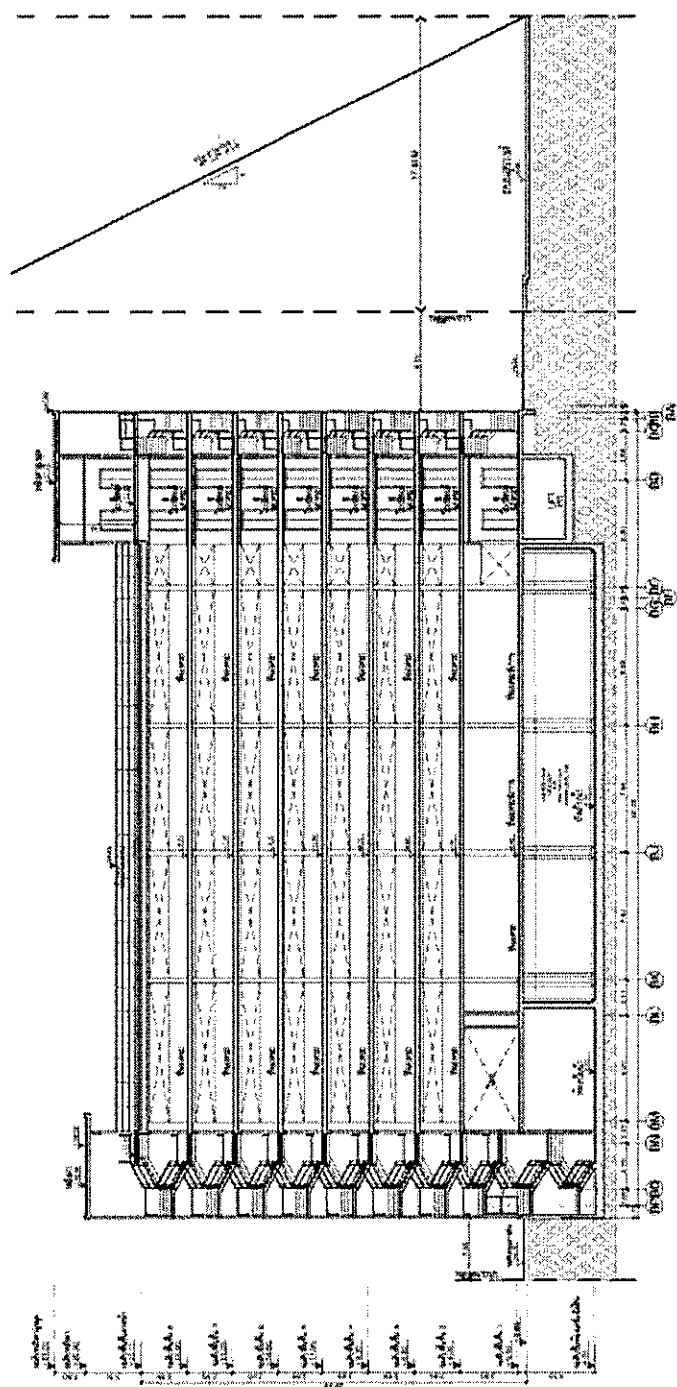

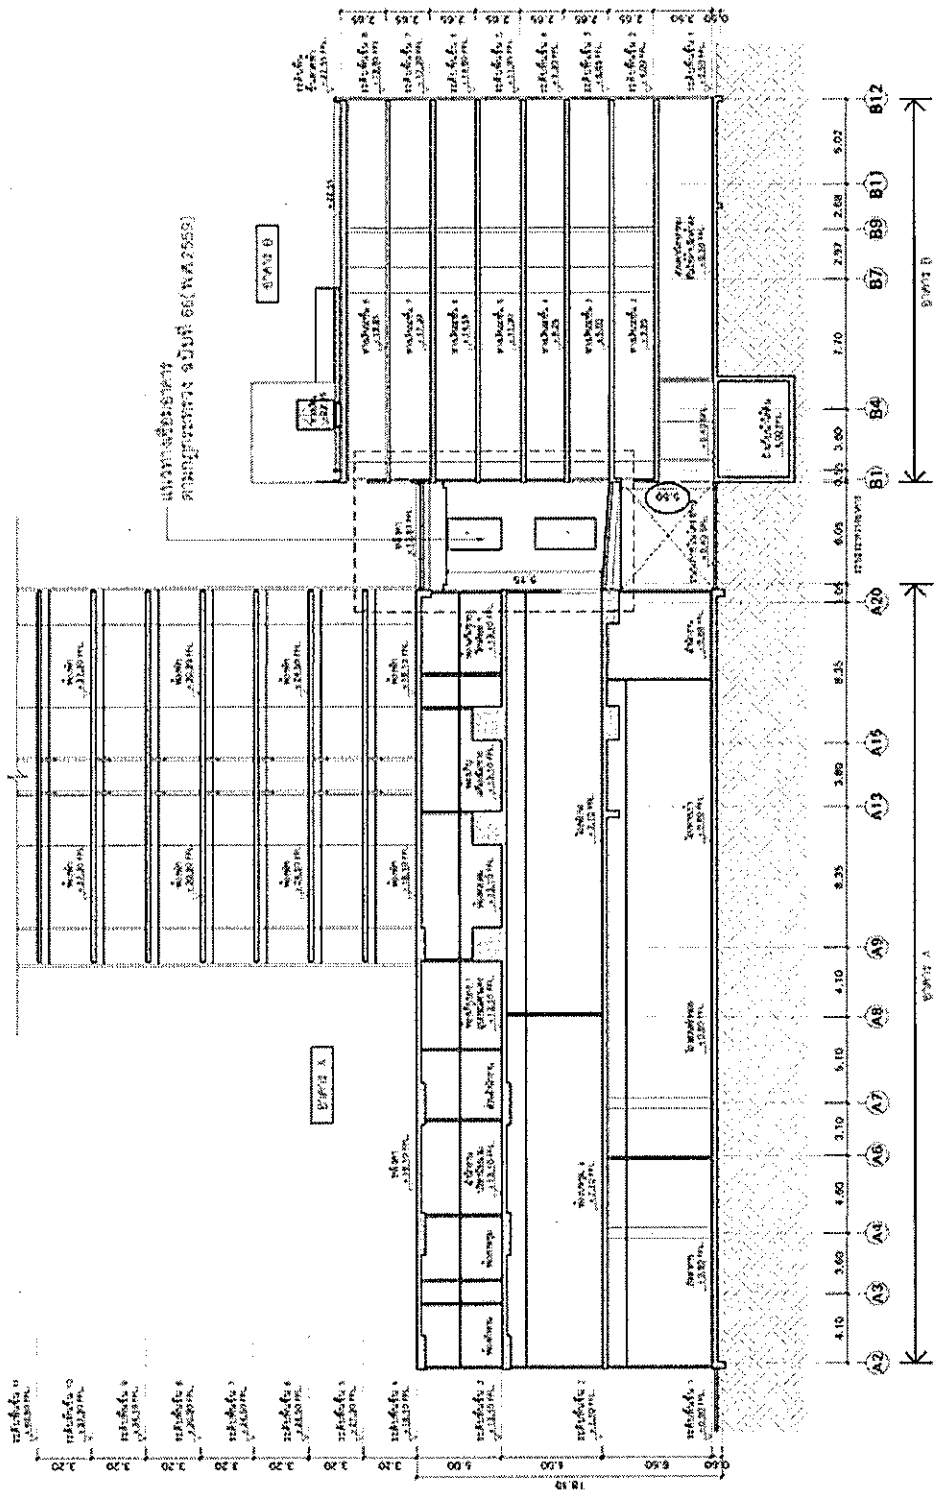

ПОЯС 1
ПОЯС 2

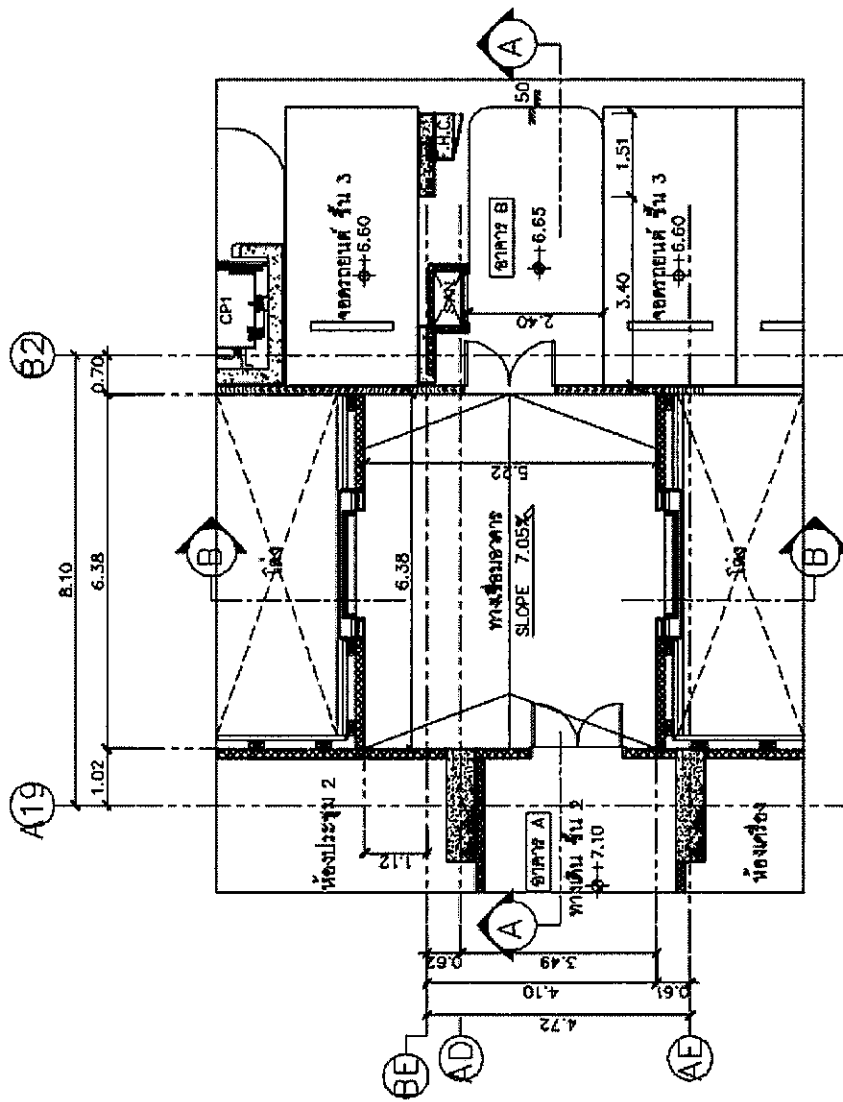

แบบขยายทางเชื่อมอาคาร
มาตราส่วน 1:150

Grande Centre Point

SURAWONG • BANGKOK


ภาคผนวก ข 20

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 1 บริเวณรั้วรอบโครงการ

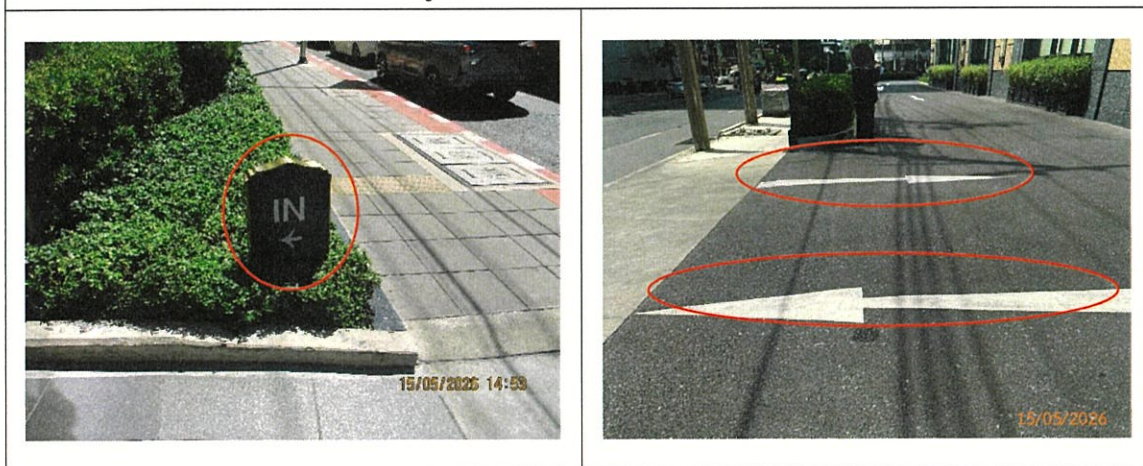

รูปที่ 2 ทางเข้าออกโครงการ


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 3 ป้ายชื่อโครงการ




รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

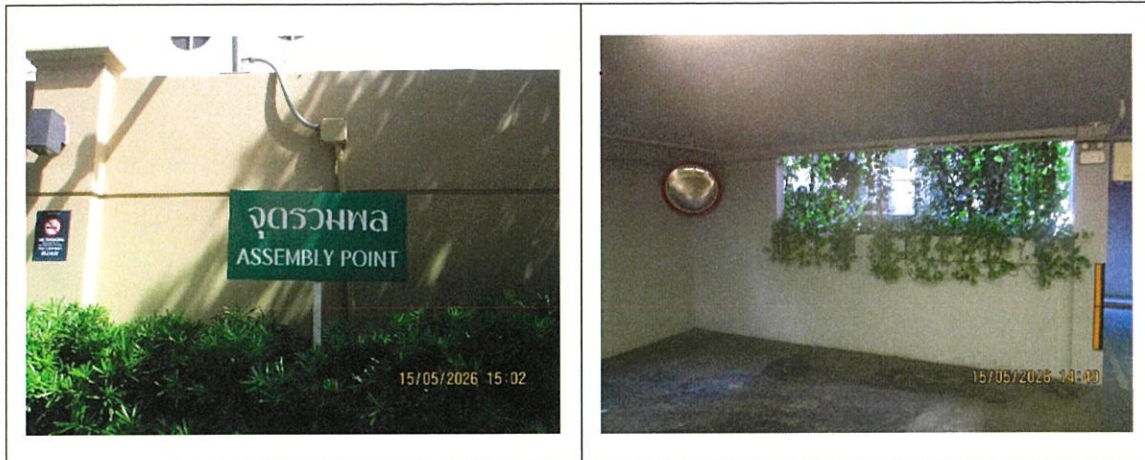

รูปที่ 4 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 5 ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในโครงการ (คนสวน)

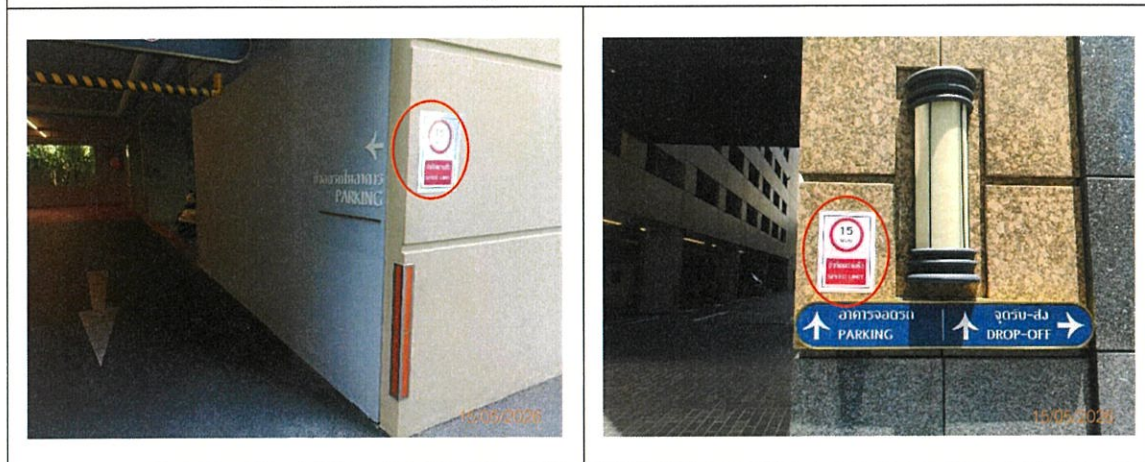

รูปที่ 6 ป้ายจำกัดความเร็ว


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 7 สันนุนชะลอความเร็ว



รูปที่ 8 พนักงานดูแลทำความสะอาดถนนภายในโครงการ

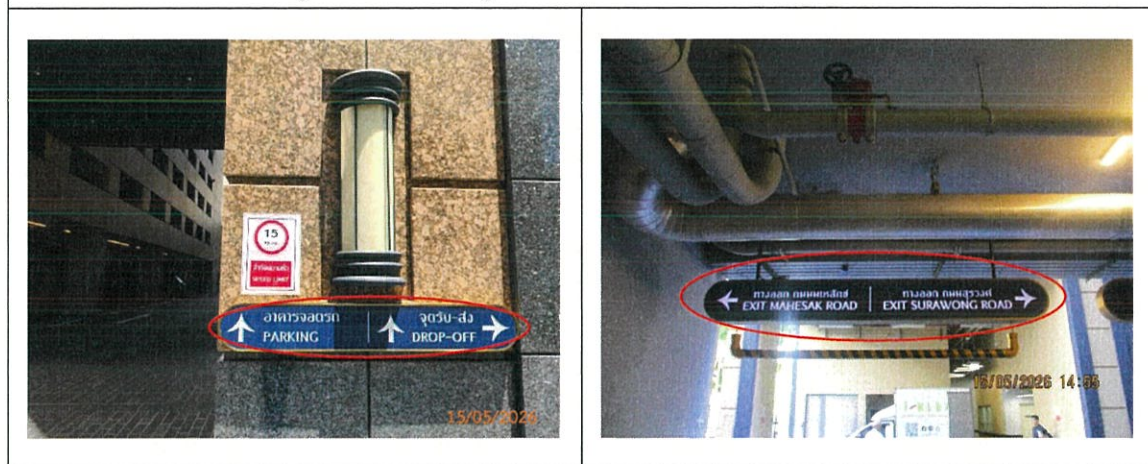

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 9 ป้ายและสัญลักษณ์จราจร



รูปที่ 10 ติดตั้งกระจกโค้งจราจร



รูปที่ 11 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 12 ป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์




รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า - ออก ของโครงการ




รูปที่ 14 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

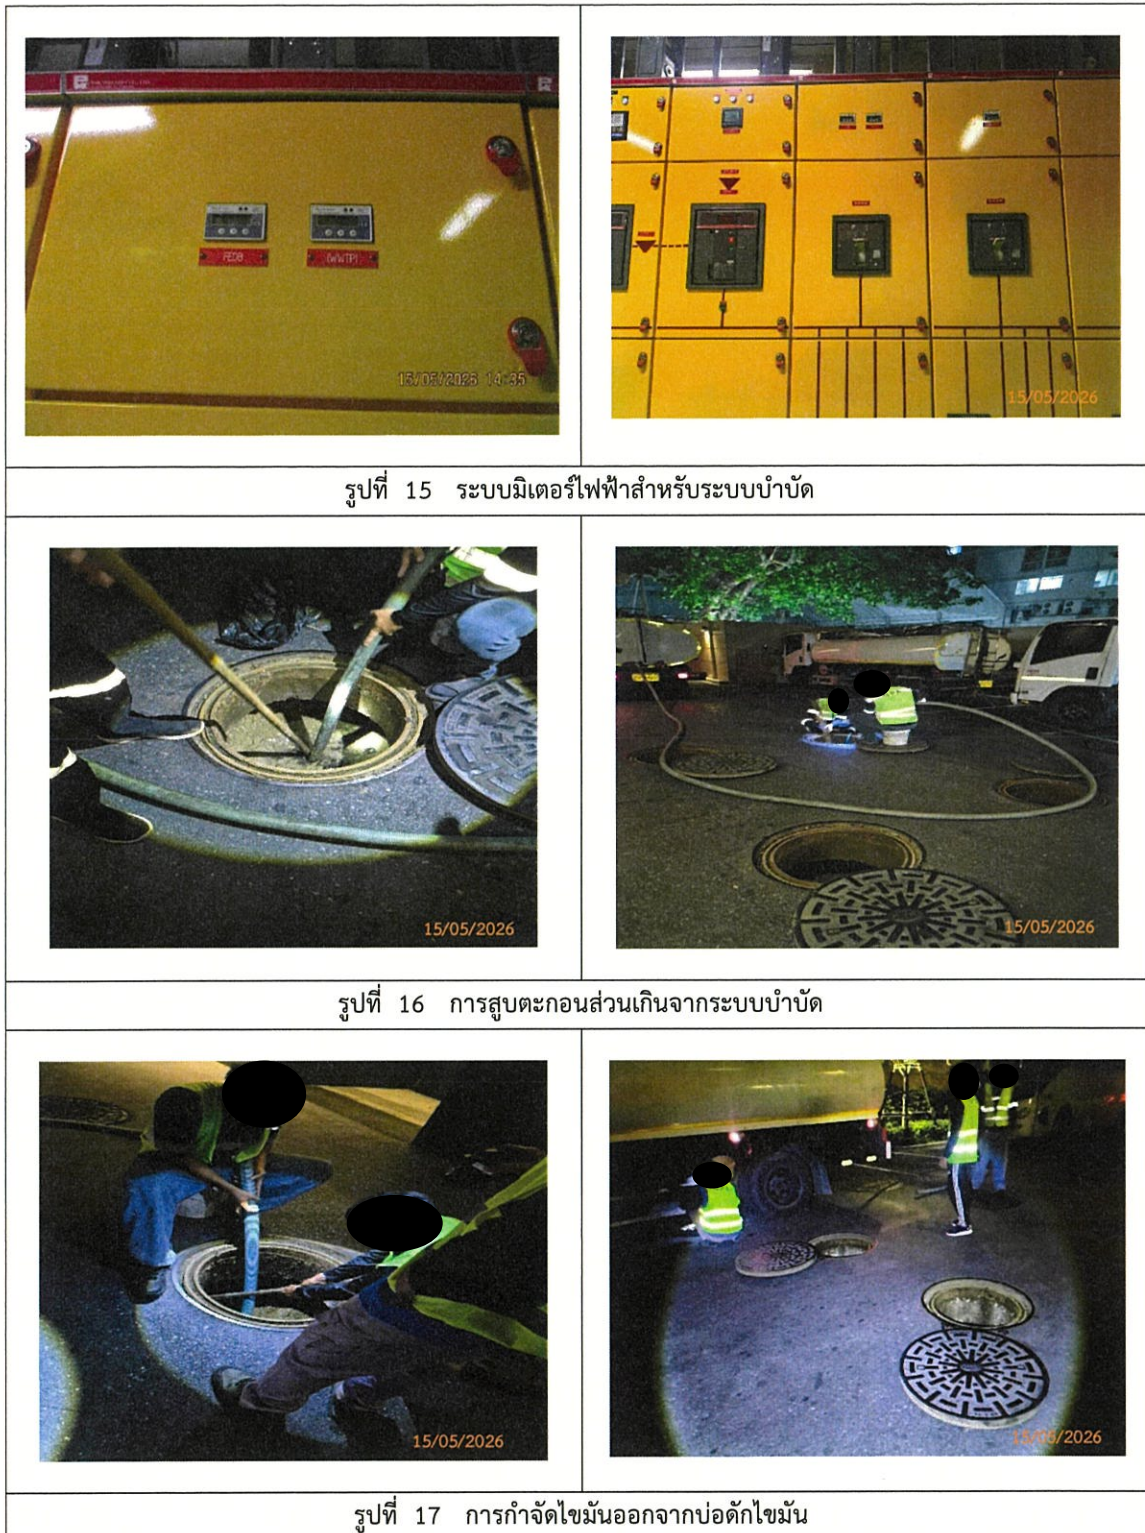

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

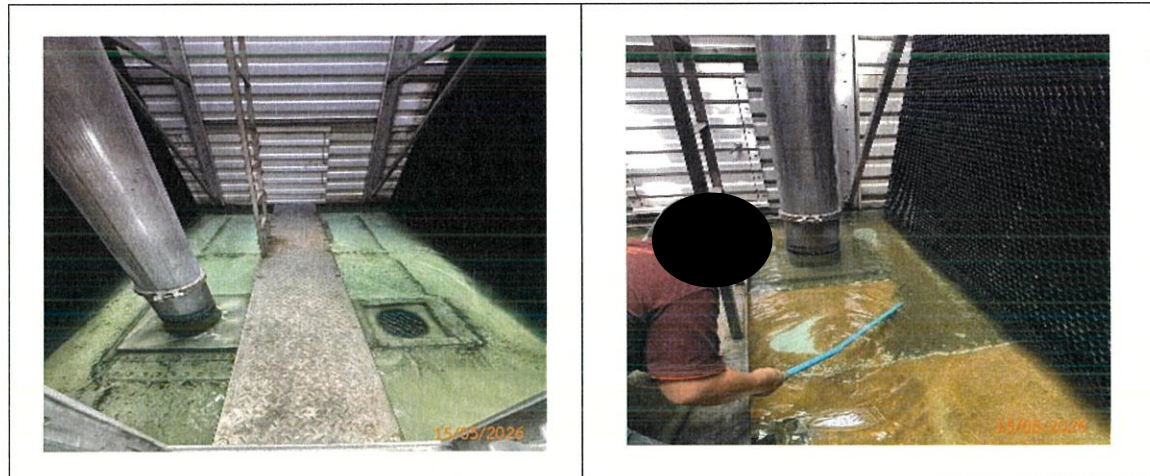


รูปที่ 18 การดูแลรักษาสภาพห้องฝัองเย็น



รูปที่ 19 ถังเก็บน้ำประปาสำรอง ได้ดินอาคาร B และดาดฟ้าอาคาร A


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

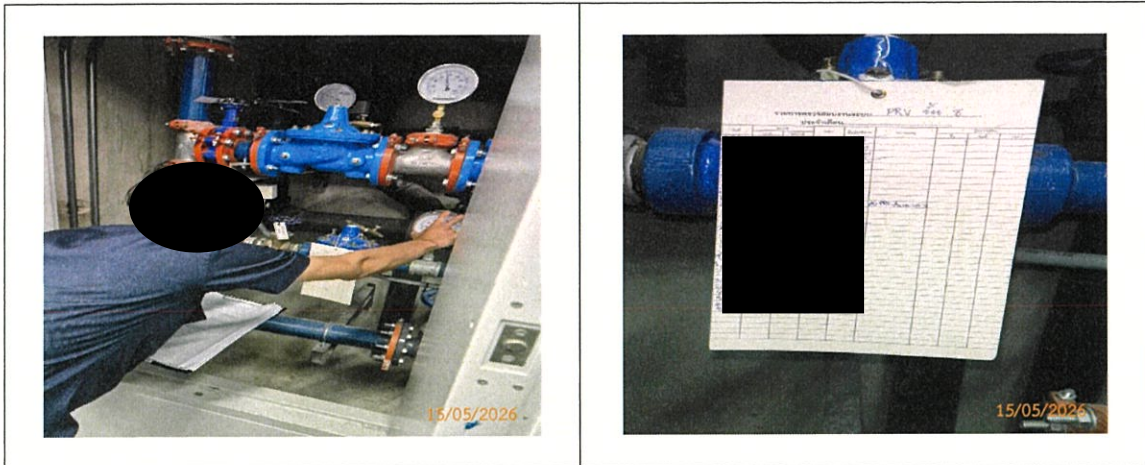

รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่รักษาระบบเส้นท่อประปา



รูปที่ 21 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

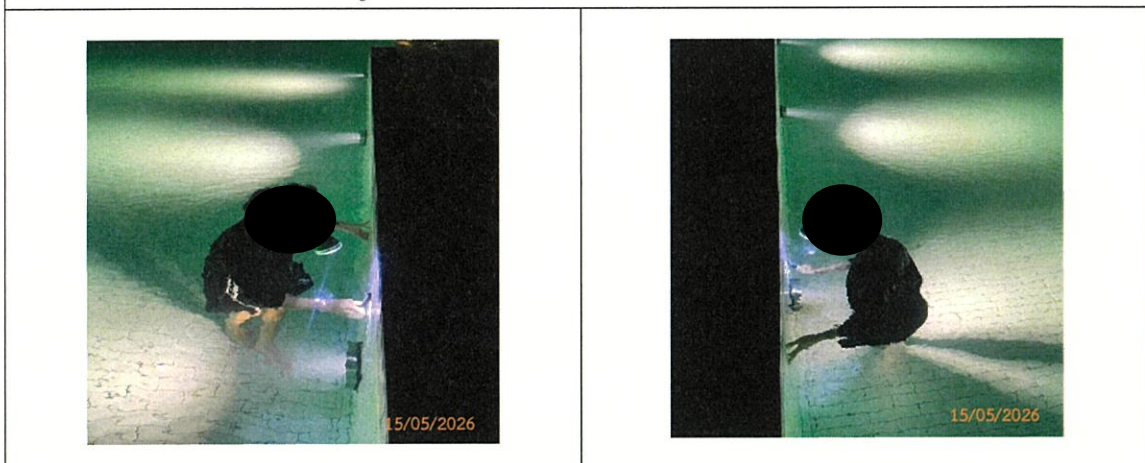

รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดสระว่ายน้ำ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้




รูปที่ 23 ผู้ดูแลประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 24 สภาพโดยรอบสระว่ายน้ำ


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

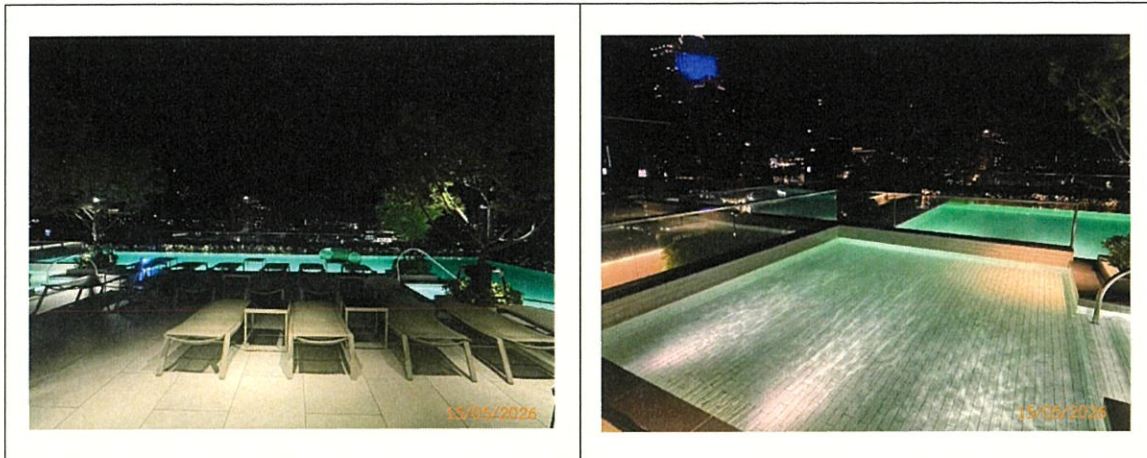

รูปที่ 25 ไฟฟ้าส่องสว่างทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 26 ป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำ

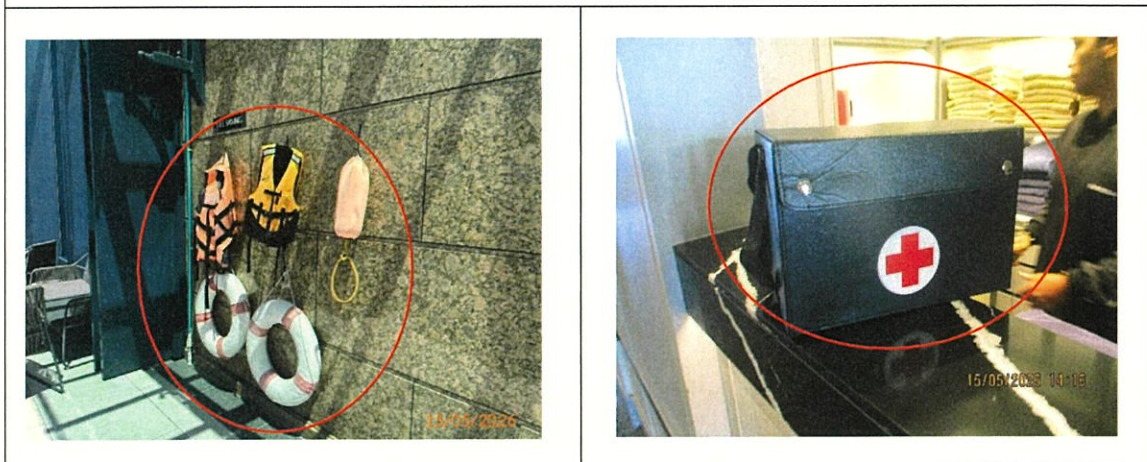

รูปที่ 27 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 28 ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ



รูปที่ 29 ป้ายแสดงกฎ/ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 30 ป้ายแสดงค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine)


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 31 บ่อพักน้ำตลอดแนวท่อระบายน้ำ



รูปที่ 32 การตรวจสอบบ่อพักของระบบระบายน้ำ

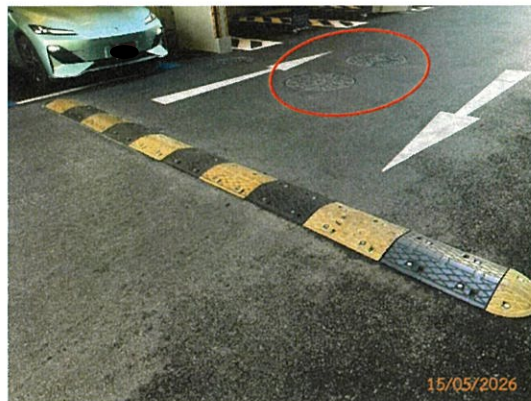

รูปที่ 33 บ่อหน่วงน้ำ


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 34 ติดตั้งพัดลมดูดควันที่ห้องครัว



รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องครัว

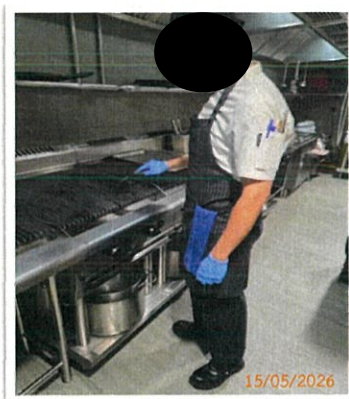

รูปที่ 36 พนักงานห้องครัวต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากากป้องกันควัน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 37 ถังรับรองมูลฝอย (ในห้องพัก, ในห้องน้ำ)



รูปที่ 38 ห้องพักมูลฝอย 4 ห้อง

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

| | |
|---|--|
|  <p>15/05/2026</p> |  <p>15/05/2026 15:47</p> |
| <p>รูปที่ 39 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องคัดแยกมูลฝอย</p> | |
|  <p>15/05/2026</p> |  <p>15/05/2026</p> |
|  <p>15/05/2026</p> |  <p>15/05/2026</p> |
| <p>รูปที่ 40 พนักงานคัดแยก และขนส่งมูลฝอย</p> | |

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 41 พนักงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับรถเก็บขนมูลฝอย



รูปที่ 42 ติดตั้งพัดลมดูดอากาศจากห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 43 พนักงานล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 44 พนักงานทำความสะอาดพื้นบริเวณจุดจอดรถขนส่งมูลฝอย



รูปที่ 45 ป้ายเตือนระวางอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า




รูปที่ 46 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 47 ป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น”

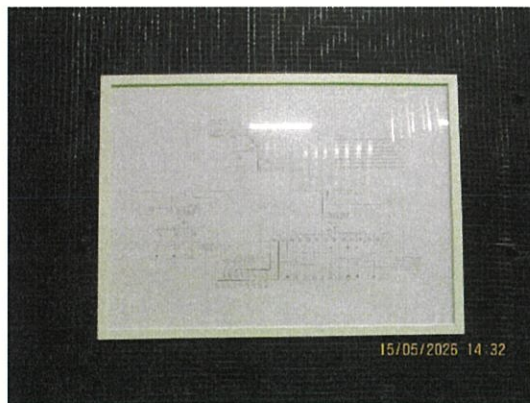

รูปที่ 48 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยวัสดุกันเสียง


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 49 ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535



รูปที่ 50 ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงาน

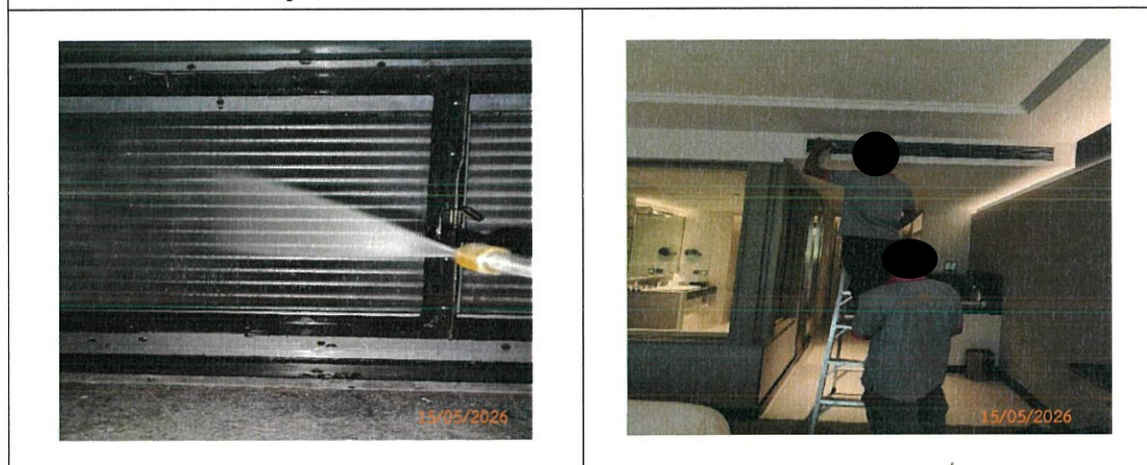


รูปที่ 51 บำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 52 หลอดไฟประหยัดพลังงาน

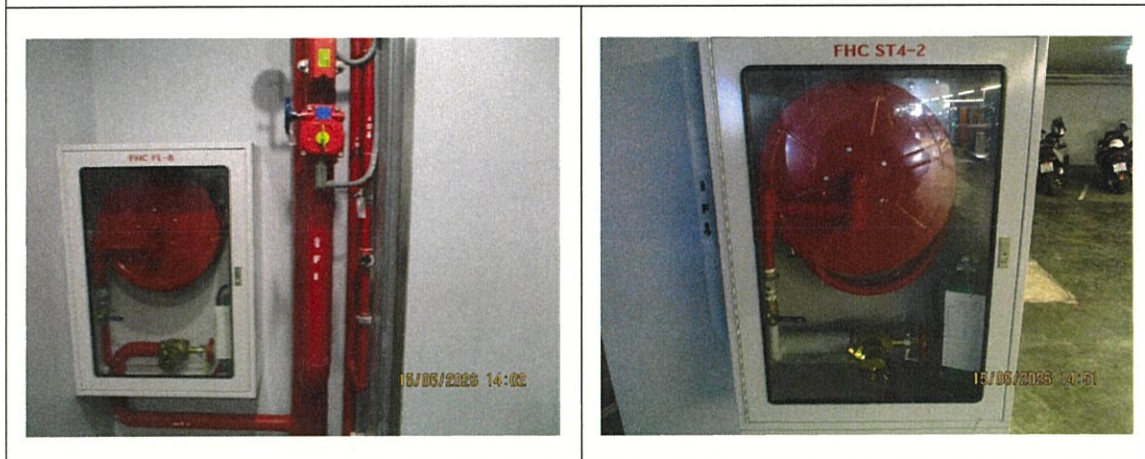


รูปที่ 53 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)



รูปที่ 54 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้
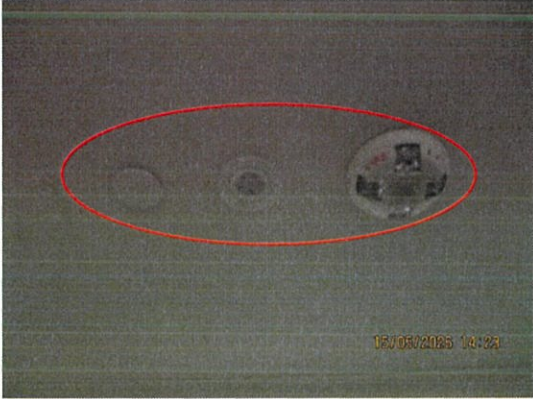
| | |
|--|--|
|  |  |
| รูปที่ 55 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | |
|  |  |
| รูปที่ 56 ระบบเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm, Smoke Detector, Heat/Detector, Alarm Bell, Fire Alarm Manual) | |
|  |  |
| รูปที่ 57 ถังดับเพลิง | |

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้




รูปที่ 58 ลิฟต์ดับเพลิง

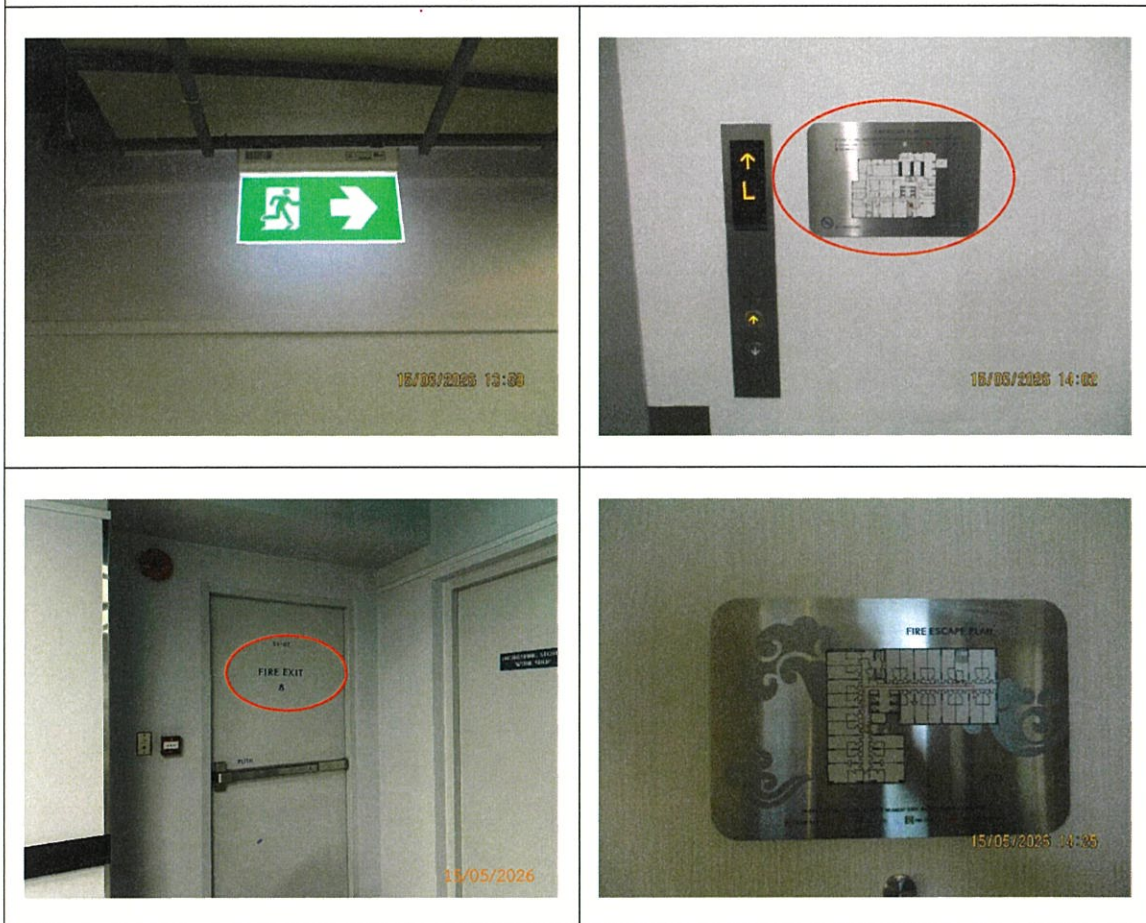

รูปที่ 59 ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

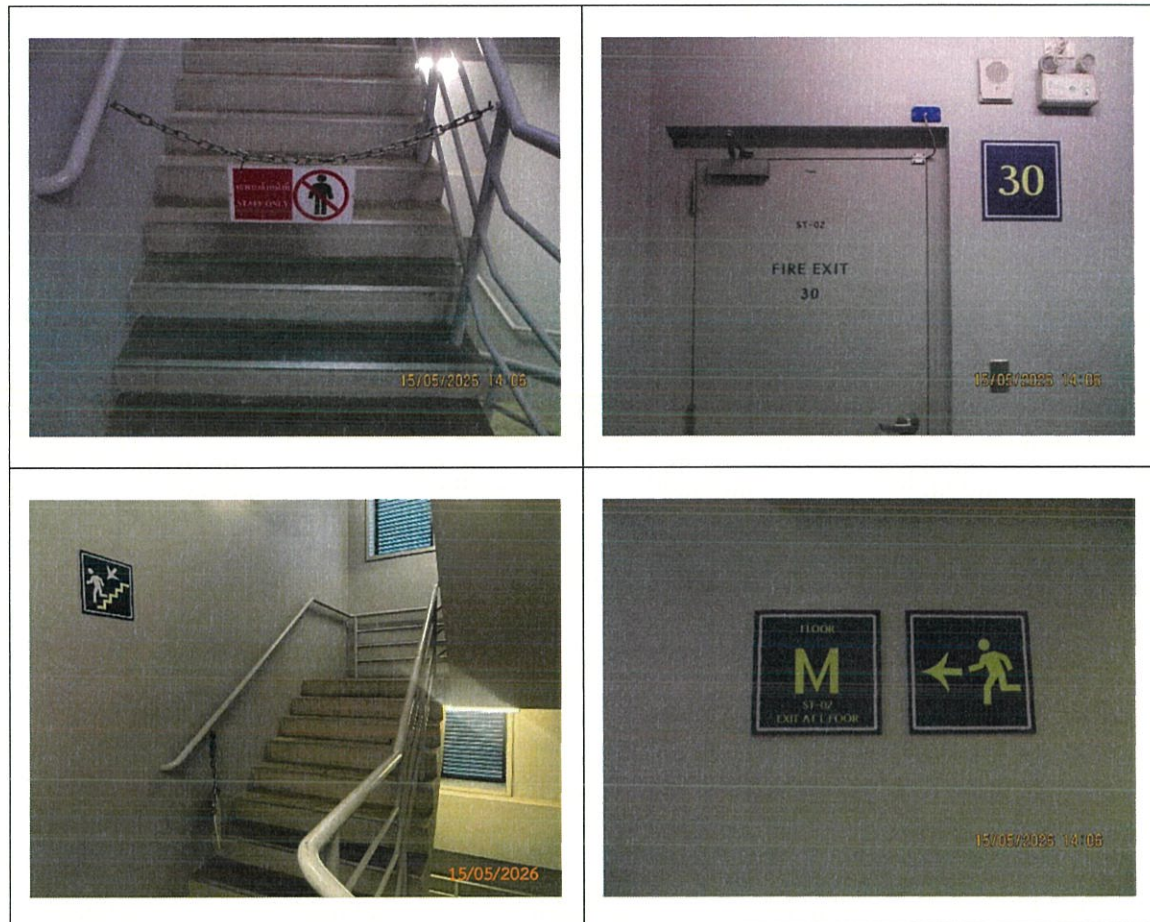


รูปที่ 60 บันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ




รูปที่ 61 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ บริเวณชั้นห้องเครื่องลิฟต์ของอาคาร A

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

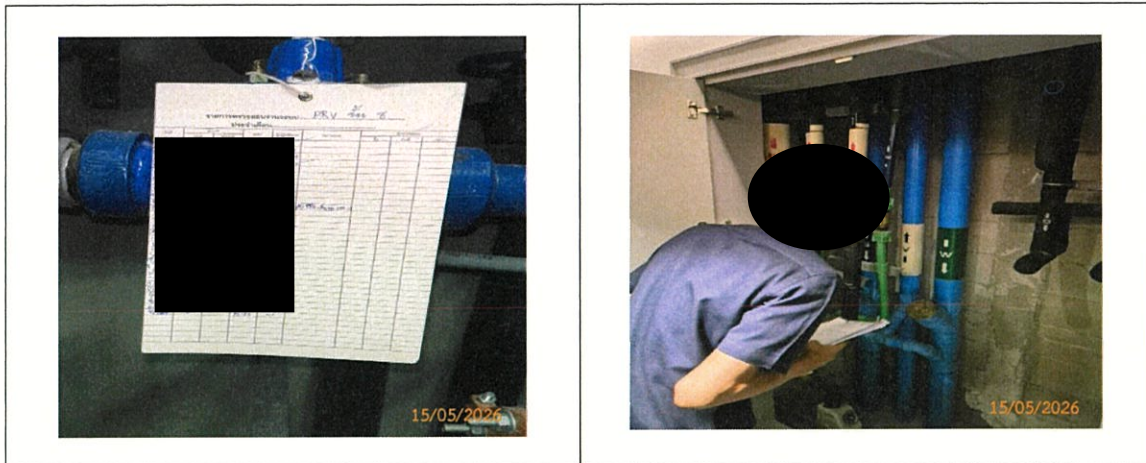

รูปที่ 62 ระบบท่อยื่น

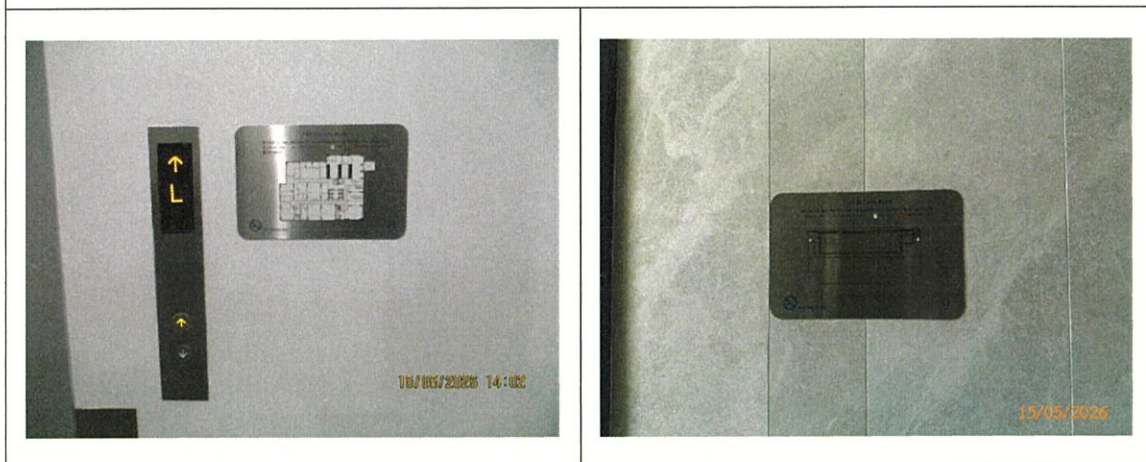

รูปที่ 63 แผนผังผังของแต่ละชั้นของอาคาร



รูปที่ 64 ป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงานภายในพื้นที่โครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

| | |
|--|---|
|  |  |
| รูปที่ 65 กล้องวงจรปิด (CCTV System) | |
|  |  |
| รูปที่ 66 ไฟส่องสว่างบริเวณหน้าโครงการ | |
|  | |
| รูปที่ 67 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ | |

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 68 ตั๋วอาคารไม่มีระเบียง



รูปที่ 69 การประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ



รูปที่ 70 อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล