

ภาคผนวก จ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ ฉ-1 ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง (ปี 2566-มิถุนายน 2569)

หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน

ช่วงการตรวจวัด	ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง			
	โรงเรียนวัดเชิงกระบือ	โรงเรียนกลาโหมอุทิศ	วัดสร้อยทอง	โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2
ปี 2566	3-40	2-64	1-70	2-56
ปี 2567	2-54	4-61	4-92	3-49
ปี 2568	4-39	4-41	4-41	3-44
มกราคม 2569	7-54	6-59	6-51	5-50
ค่ามาตรฐานฯ	ไม่เกิน $170^1 / 120^2$			

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) (บังคับใช้ก่อนวันที่ 22 ม.ค.69)

/2 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (บังคับใช้หลังวันที่ 22 ม.ค.69)

ที่มา : ปี 2566 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ปี 2567 บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2568-มิถุนายน 2569 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ ฉ-2 ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวม ในเวลา 24 ชั่วโมง (ปี 2566-มิถุนายน 2569)

หน่วย: ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ช่วงการตรวจวัด	ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวม (TSP) ในเวลา 24 ชั่วโมง			
	โรงเรียนวัดเชิงกระบือ	โรงเรียนกลาโหมอุทิศ	วัดสร้อยทอง	โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2
ปี 2566	26-123	24-141	26-142	30-119
ปี 2567	41-96	44-115	44-88	36-105
ปี 2568	23-42	21-48	26-42	23-46
มกราคม 2569	61-83	61-84	65-94	69-93
ค่ามาตรฐานฯ	ไม่เกิน $330^1 / 200^2$			

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) (บังคับใช้ก่อนวันที่ 22 ม.ค.69)

/2 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (บังคับใช้หลังวันที่ 22 ม.ค.69)

ที่มา : ปี 2566 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ปี 2567 บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2568-มิถุนายน 2569 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ ฉ-3 ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง (ปี 2566-มิถุนายน 2569)

หน่วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ช่วงการตรวจวัด	ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในเวลา 24 ชั่วโมง			
	โรงเรียนวัดเชิงกระบือ	โรงเรียนกลาโหมอุทิศ	วัดสร้อยทอง	โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2
ปี 2566	16-84	13-72	14-94	14-90
ปี 2567	30-60	29-68	30-75	28-54
ปี 2568	12-28	11-38	13-27	12-29
มกราคม 2569	33-57	29-53	28-54	33-48
ค่ามาตรฐานฯ	ไม่เกิน $120^1 / 100^2$			

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) (บังคับใช้ก่อนวันที่ 22 ม.ค.69)

/2 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (บังคับใช้หลังวันที่ 22 ม.ค.69)

ที่มา : ปี 2566 บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ปี 2567 บริษัท เอแอลเอส แลบลอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2568-มิถุนายน 2569 บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน/ ตรวจวัดโดย : นายวรปรัชญ์ สันธิติวิฑูร / นายนพตล เนียมนิยม

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 00:00 น.-00:00 น. วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานี่ตรวจวัด : โรงเรียนวัดเชิงกระบือ

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 1

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 662593 N 1526726

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operate) : นายพนพล เนียมนิยม

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model and Serial No.) : 42i/ CM22387035

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model/ Serial No.) : 146i/ 1180540071

รุ่น/ รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrate Gas Cylinder ID) : EB0159156

วันที่ตรวจรับรอง (Certificated Date) : 16 มกราคม พ.ศ. 2569, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 15 มกราคม พ.ศ. 2570, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ (ส่วนในพันล้านส่วน)						
	29-ม.ค.-69	30-ม.ค.-69	31-ม.ค.-69	1-ก.พ.-69	2-ก.พ.-69	3-ก.พ.-69	4-ก.พ.-69
00:00-01:00	40.1	31.7	13.3	14.7	27.3	31.5	17.8
01:00-02:00	40.1	21.3	11.1	13.0	15.9	25.4	18.1
02:00-03:00	41.0	17.1	9.4	10.8	12.2	18.1	17.6
03:00-04:00	43.8	15.3	9.6	9.2	9.0	14.9	18.5
04:00-05:00	27.7	14.9	9.2	8.7	9.9	13.5	16.8
05:00-06:00	37.9	16.8	9.5	7.3	11.4	15.6	17.8
06:00-07:00	35.3	24.4	11.4	10.8	14.3	19.2	19.7
07:00-08:00	37.5	31.3	15.4	13.3	18.5	24.0	24.8
08:00-09:00	38.3	16.0	18.7	15.8	26.1	27.9	25.1
09:00-10:00	37.7	16.7	17.5	13.6	28.7	22.4	22.0
10:00-11:00	28.9	54.4	19.7	Cal	19.8	Cal	26.0
11:00-12:00	19.9	42.7	21.6	10.3	13.8	13.3	26.9
12:00-13:00	16.8	24.5	22.6	11.1	10.7	10.9	18.7
13:00-14:00	11.8	15.2	13.3	12.3	8.8	9.6	14.2
14:00-15:00	9.3	13.0	13.5	11.1	9.3	9.1	11.9
15:00-16:00	9.4	13.0	13.8	8.7	9.9	8.8	9.7
16:00-17:00	10.2	16.7	13.2	10.9	10.6	10.4	9.7
17:00-18:00	11.9	19.9	13.8	11.5	11.0	10.5	11.4
18:00-19:00	19.3	17.5	19.2	14.8	14.7	14.2	12.3
19:00-20:00	17.9	18.8	30.1	20.6	23.5	18.0	17.8
20:00-21:00	24.7	24.9	25.7	30.0	26.6	21.5	26.8
21:00-22:00	28.6	29.4	30.1	20.5	34.9	19.3	26.7
22:00-23:00	32.7	39.4	42.1	22.6	40.6	18.4	36.9
23:00-00:00	48.9	18.7	26.0	30.5	36.1	16.4	39.2
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	27.9	23.1	17.9	14.4	18.5	17.1	20.3
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	9.3	13.0	9.2	7.3	8.8	8.8	9.7
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	48.9	54.4	42.1	30.5	40.6	31.5	39.2
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ^{1/}	120 ส่วนในพันล้านส่วน						

หมายเหตุ: เวลารายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายนพตล เนียมนิยม

ชื่อผู้บันทึก : นายนพดล เนียมเนียม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูนิเท็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 3 ผลการติดตามตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) บริเวณโรงเรียนกลาโหมอุทิศ

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน/ ตรวจวัดโดย : นายวรปรัชญ์ สันติศิริ / นายพนต เนียมนิยม

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 00:00 น.-00:00 น. วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด : โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 2

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 662408 N 1528581

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operate) : นายพนต เนียมนิยม

รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model and Serial No.) : 42i/ CM22387040

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model/ Serial No.) : 146i/ 1180540071

รุ่น/ รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrate Gas Cylinder ID) : E8015156

วันที่ตรวจรับรอง (Certificated Date) : 16 มกราคม พ.ศ. 2569, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 15 มกราคม พ.ศ. 2570, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ส่วนในพันล้านส่วน)						
	29-ม.ค.-69	30-ม.ค.-69	31-ม.ค.-69	1-ก.พ.-69	2-ก.พ.-69	3-ก.พ.-69	4-ก.พ.-69
00:00-01:00	35.2	38.5	13.1	13.3	28.1	27.9	23.6
01:00-02:00	32.7	21.6	10.9	13.3	12.0	21.8	22.4
02:00-03:00	46.8	23.1	8.8	10.5	10.3	14.0	22.4
03:00-04:00	51.6	14.0	8.9	7.7	9.6	14.2	21.8
04:00-05:00	50.6	16.3	7.2	9.8	7.2	15.0	16.9
05:00-06:00	41.5	35.8	8.5	7.8	12.4	14.6	22.0
06:00-07:00	34.9	31.2	11.7	12.7	19.4	17.5	22.8
07:00-08:00	40.3	48.6	14.6	18.5	22.2	23.4	29.9
08:00-09:00	42.2	24.1	27.1	20.3	30.7	26.9	26.8
09:00-10:00	40.6	20.8	31.6	15.4	25.1	24.5	22.8
10:00-11:00	29.1	53.7	26.2	12.8	18.2	13.7	26.5
11:00-12:00	16.2	43.9	25.7	10.6	12.1	10.4	21.9
12:00-13:00	13.6	18.4	20.7	8.2	8.8	8.6	18.2
13:00-14:00	8.7	10.5	11.3	Cal	7.1	8.3	13.9
14:00-15:00	7.3	9.6	8.1	6.0	7.4	Cal	10.4
15:00-16:00	6.9	11.0	7.5	6.5	8.0	8.6	11.2
16:00-17:00	8.2	11.4	8.0	6.1	10.0	10.0	10.9
17:00-18:00	9.6	15.8	7.9	8.3	12.2	10.1	10.7
18:00-19:00	16.2	34.4	11.7	11.8	12.6	10.8	13.7
19:00-20:00	20.6	42.4	21.0	14.0	20.2	15.5	17.0
20:00-21:00	56.1	48.3	32.4	24.4	26.5	19.5	49.2
21:00-22:00	49.3	39.2	46.2	21.5	30.3	22.1	58.7
22:00-23:00	44.1	38.6	39.6	21.0	37.3	20.1	44.6
23:00-00:00	44.4	19.8	26.7	28.4	35.0	17.5	44.4
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	31.1	28.0	18.1	12.9	17.6	15.6	24.3
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	6.9	9.6	7.2	6.0	7.1	8.3	10.4
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	56.1	53.7	46.2	28.4	37.3	27.9	58.7
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ^{1/}	120 ส่วนในพันล้านส่วน						

หมายเหตุ:

เวลาตรวจวัด จำนวน 24 ชั่วโมง

^{1/}

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพนต เนียมนิยม

ชื่อผู้บันทึก : นายพนต เนียมนิยม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงไกรรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงไกรรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน/ ตรวจวัดโดย : นายวรปรัชญ์ สันจิตติวัตร / นายนพตล เนียมนิยม

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 00:00 น.-00:00 น. วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : โรงเรียนวัดสร้อยทอง

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 3

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 664034 N 1527485

ผู้ควบคุมสถานี่ตรวจวัด (Site Operate) : นายนพดล เนียมนิยม

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model and Serial No.) : 42i/ CM22177051

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model/ Serial No.) : 146i/ 1180540071

รุ่น/ รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrate Gas Cylinder ID) : EB0159156

วันที่ตรวจรับรอง (Certificated Date) : 16 มกราคม พ.ศ. 2569, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 15 มกราคม พ.ศ. 2570, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ส่วนในพันล้านส่วน)						
	29-ม.ค.-69	30-ม.ค.-69	31-ม.ค.-69	1-ก.พ.-69	2-ก.พ.-69	3-ก.พ.-69	4-ก.พ.-69
00:00-01:00	36.3	31.3	10.8	12.5	23.6	27.5	30.7
01:00-02:00	35.0	20.3	8.6	13.6	14.2	23.0	29.6
02:00-03:00	43.8	17.1	7.2	10.4	11.9	18.6	29.2
03:00-04:00	34.1	17.2	7.8	9.4	8.2	12.9	29.1
04:00-05:00	39.0	20.0	6.6	7.3	8.5	13.7	21.1
05:00-06:00	23.6	30.9	7.3	5.6	12.2	14.3	24.5
06:00-07:00	27.6	44.0	8.9	7.5	14.1	19.5	28.3
07:00-08:00	36.9	37.1	13.0	12.5	18.5	20.9	31.7
08:00-09:00	35.7	20.7	15.0	13.7	26.6	22.1	31.1
09:00-10:00	34.8	35.9	16.4	14.0	25.0	21.7	29.3
10:00-11:00	24.5	37.0	16.2	15.1	18.1	17.6	33.0
11:00-12:00	21.4	40.3	36.7	15.0	16.3	13.5	31.7
12:00-13:00	18.5	36.0	36.3	14.0	12.5	11.5	26.7
13:00-14:00	12.1	18.7	16.5	10.6	7.7	Cal	28.4
14:00-15:00	12.6	30.7	20.6	Cal	11.6	9.5	19.1
15:00-16:00	10.4	25.3	27.7	10.1	10.6	11.3	18.3
16:00-17:00	16.4	22.9	19.8	10.4	13.0	11.5	23.7
17:00-18:00	26.2	40.4	15.9	11.2	15.7	14.4	24.7
18:00-19:00	27.4	31.8	25.7	13.0	17.7	19.5	30.1
19:00-20:00	34.6	40.6	28.9	19.6	21.2	21.5	28.8
20:00-21:00	40.1	39.7	39.1	33.6	20.2	31.6	32.8
21:00-22:00	43.0	46.7	47.7	28.9	25.3	34.4	36.5
22:00-23:00	48.8	40.3	37.3	37.3	38.5	26.3	51.1
23:00-00:00	48.0	13.5	24.2	37.0	32.6	28.2	48.7
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	30.5	30.8	20.6	15.1	17.7	18.6	29.9
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	10.4	13.5	6.6	5.6	7.7	9.5	18.3
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	48.8	46.7	47.7	37.3	38.5	34.4	51.1
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ^{1/}	120 ส่วนในพันล้านส่วน						

หมายเหตุ:

เวลารายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

14

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายนพตล เนียมนิยม

ชื่อผู้บันทึก : นายนพตล เนียมนิยม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง: บริษัท ยีนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้เคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 5 ผลการติดตามตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) บริเวณภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน/ตรวจวัดโดย : นายวรปรัชญ์ สันติศิริ / นายพนพล เนียมนิม

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 00:00 น.-00:00 น. วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : 4

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 662656 N 1527739

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operate) : นายพนพล เนียมนิม

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model and Serial No.) : 42i/ CM22387037

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model/ Serial No.) : 146i/ 1180540071

รุ่น/ รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrate Gas Cylinder ID) : EB0159156

วันที่ตรวจรับรอง (Certificated Date) : 16 มกราคม พ.ศ. 2569, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 15 มกราคม พ.ศ. 2570, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ส่วนในพันล้านส่วน)						
	29-ม.ค.-69	30-ม.ค.-69	31-ม.ค.-69	1-ก.พ.-69	2-ก.พ.-69	3-ก.พ.-69	4-ก.พ.-69
00:00-01:00	44.3	21.5	9.2	10.1	27.2	30.1	18.4
01:00-02:00	39.6	15.5	8.5	8.7	14.0	22.9	18.4
02:00-03:00	44.3	12.2	6.5	7.7	11.9	15.4	16.7
03:00-04:00	46.4	11.0	6.7	6.5	11.8	15.2	15.9
04:00-05:00	41.5	11.6	6.1	5.8	10.5	13.6	13.3
05:00-06:00	33.1	13.2	6.8	5.1	11.7	14.3	16.6
06:00-07:00	30.8	20.8	8.0	11.1	18.8	17.5	21.2
07:00-08:00	33.4	37.1	15.2	13.6	22.0	21.2	24.3
08:00-09:00	35.5	45.3	20.1	14.1	21.4	24.5	21.6
09:00-10:00	29.7	49.8	20.9	11.4	20.0	19.1	19.4
10:00-11:00	21.0	44.7	17.6	9.8	16.6	13.1	21.9
11:00-12:00	15.4	35.2	22.1	Cal	11.9	Cal	17.6
12:00-13:00	13.4	19.8	16.6	9.0	10.5	8.1	18.7
13:00-14:00	12.7	15.8	11.8	9.1	8.7	10.2	15.4
14:00-15:00	14.0	14.3	12.1	11.4	10.5	13.3	14.7
15:00-16:00	12.6	15.2	12.1	11.7	10.3	10.6	13.5
16:00-17:00	14.1	16.1	11.0	12.0	10.5	11.0	13.5
17:00-18:00	15.6	16.3	11.6	10.6	11.3	10.5	14.9
18:00-19:00	19.3	20.9	17.1	12.6	13.1	12.5	22.7
19:00-20:00	24.6	13.7	26.0	15.8	17.8	20.8	20.6
20:00-21:00	32.1	21.8	23.3	25.4	23.7	19.9	42.3
21:00-22:00	32.1	27.6	34.3	21.3	30.3	18.2	47.7
22:00-23:00	34.4	28.0	33.7	16.8	37.1	17.7	37.9
23:00-00:00	44.4	10.7	16.9	22.2	33.9	16.5	41.8
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	28.5	22.4	15.6	11.7	17.3	15.7	22.0
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่าสุด	12.6	10.7	6.1	5.1	8.7	8.1	13.3
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	46.4	49.8	34.3	25.4	37.1	30.1	47.7
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ^{1/}	120 ส่วนในพันล้านส่วน						

หมายเหตุ:

เวลารายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

^{1/}

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพนพล เนียมนิม

ชื่อผู้บันทึก : นายพนพล เนียมนิม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

6.1.3 ผลการติดตามตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP)

การติดตามตรวจวัดฝุ่นละอองรวม ได้ดำเนินการติดตามตรวจวัด ระหว่างวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย โรงเรียนวัดเชิงกระบือ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ วัดสร้อยทอง และบริเวณภายในพื้นที่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 พบว่า ฝุ่นละอองรวม ทุกสถานีมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569 โดยสรุปผลได้ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด :

จุดที่ 1	E 662593 N 1526726	ชื่อจุดตรวจวัด : จุดที่ 1 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
จุดที่ 2	E 662408 N 1528581	ชื่อจุดตรวจวัด : จุดที่ 2 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
จุดที่ 3	E 664034 N 1527485	ชื่อจุดตรวจวัด : จุดที่ 3 วัดสร้อยทอง
จุดที่ 4	E 662656 N 1527739	ชื่อจุดตรวจวัด : จุดที่ 4 ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model and Serial No.) :

จุดที่ 1	TE-5170DX /1050
จุดที่ 2	TE-5170DX /1019
จุดที่ 3	TE-5170DX /1018
จุดที่ 4	TE-5170DX /1051

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model/ Serial No.) : Calibrator Model TE-5025A/ Serial No. 3383

วันที่ตรวจรับรอง (Certificated Date) : 30 กันยายน พ.ศ. 2568

วัน/ เดือน/ ปี	ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)			
	โรงเรียนวัดเชิงกระบือ	โรงเรียนกลาโหมอุทิศ	วัดสร้อยทอง	ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2
29-30 ม.ค. 69	83	70	94	85
30-31 ม.ค. 69	78	84	83	79
31 ม.ค. 69-1 ก.พ. 69	83	77	75	80
1-2 ก.พ. 69	75	64	78	82
2-3 ก.พ. 69	61	61	65	69
3-4 ก.พ. 69	68	71	90	74
4-5 ก.พ. 69	81	81	86	93
ค่าต่ำสุด 24 ชั่วโมง	61	61	65	69
ค่าสูงสุด 24 ชั่วโมง	83	84	94	93
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{1/}	200 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร			

หมายเหตุ: เวลารายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพนพล เนียมนิยม

ชื่อผู้บันทึก : นายพนพล เนียมนิยม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวบุษกร เลิศกาญจนาภัก

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจตุรจินทร์ หัสสะอาด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

6.1.5 ผลการติดตามตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀)

การติดตามตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ได้ดำเนินการติดตามตรวจวัด ระหว่างวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย โรงเรียนวัดเชิงกระบือ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ วัดสร้อยทอง และบริเวณภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทุกสถานีมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569 โดยสรุปผลได้ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀)

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : จุดที่ 1 E 662593 N 1526726 ชื่อจุดตรวจวัด : จุดที่ 1 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
จุดที่ 2 E 662408 N 1528581 ชื่อจุดตรวจวัด : จุดที่ 2 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
จุดที่ 3 E 664034 N 1527485 ชื่อจุดตรวจวัด : จุดที่ 3 วัดสร้อยทอง
จุดที่ 4 E 662656 N 1527739 ชื่อจุดตรวจวัด : จุดที่ 4 ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model and Serial No.) :

จุดที่ 1 TE-6070DX /1022
จุดที่ 2 CMBBD /1019
จุดที่ 3 CMBBD /1001
จุดที่ 4 TE-6070DX /1076

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model/ Serial No.) : Calibrator Model TE-5025A/ Serial No. 3383

วันที่ตรวจรับรอง (Certificated Date) : 30 กันยายน พ.ศ. 2568

วัน/ เดือน/ ปี	ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)			
	โรงเรียนวัดเชิงกระบือ	โรงเรียนกลาโหมอุทิศ	วัดสร้อยทอง	ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2
29 ม.ค. 69	52	50	53	48
30 ม.ค. 69	57	53	54	43
31 ม.ค. 69	56	43	48	41
1 ก.พ. 69	47	40	35	42
2 ก.พ. 69	33	29	28	33
3 ก.พ. 69	35	31	41	35
4 ก.พ. 69	48	39	44	44
ค่าต่ำสุด 24 ชั่วโมง	33	29	28	33
ค่าสูงสุด 24 ชั่วโมง	57	53	54	48
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{1/}	100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร			

หมายเหตุ: เวลาเฉลี่ยชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพนตล เนียมนิยม

ชื่อผู้บันทึก : นายพนตล เนียมนิยม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ชื่อผู้วิเคราะห์ : น.ส. เจตจรินทร์ ทวีสะอาด

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 1 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 662529 N 1526643

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model/ Serial No.) : DNA202 /Serial No. BQ1705626

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม					
	29-ม.ค.-69		30-ม.ค.-69		31-ม.ค.-69	
	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)
00:00-01:00	2.1	E	2.8	E	2.6	ESE
01:00-02:00	2.3	ENE	3.0	E	2.6	ESE
02:00-03:00	2.4	E	2.7	ENE	2.2	E
03:00-04:00	1.9	ENE	2.5	ENE	1.9	ESE
04:00-05:00	2.0	E	2.4	E	1.7	ESE
05:00-06:00	1.7	ENE	2.6	E	1.7	E
06:00-07:00	1.6	ENE	2.1	ENE	1.5	ENE
07:00-08:00	1.7	E	2.1	NE	1.2	E
08:00-09:00	1.3	NE	1.1	NE	1.2	NW
09:00-10:00	0.8	NNW	0.9	N	1.2	NNW
10:00-11:00	1.1	NNW	0.9	NNW	0.6	W
11:00-12:00	0.9	NNW	0.9	N	0.5	SW
12:00-13:00	0.6	NNE	1.0	N	1.1	SW
13:00-14:00	0.5	ENE	2.9	E	1.1	SSW
14:00-15:00	0.8	ENE	2.6	SE	1.0	SSW
15:00-16:00	0.7	SE	2.8	ENE	1.0	S
16:00-17:00	0.6	ESE	2.3	E	0.7	SW
17:00-18:00	0.8	ESE	1.7	E	0.8	WNW
18:00-19:00	0.6	ESE	0.9	ESE	0.8	NW
19:00-20:00	0.8	E	1.5	SE	0.8	N
20:00-21:00	0.9	SE	1.8	SE	1.0	ENE
21:00-22:00	1.5	SE	1.6	ESE	1.1	ENE
22:00-23:00	1.9	ESE	2.3	ESE	1.1	NE
23:00-00:00	2.4	ENE	2.8	ESE	1.4	E

หมายเหตุ: เวลารายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายนพดล เนียนนิยม

ชื่อผู้บันทึก : นายนพดล เนียมนิยม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูนิตี้ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 13 (ต่อ) ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง บริเวณโรงเรียนวัดเชิงกระบือ

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน : นายวรปรัชญ์ สันติวิฑูร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 1 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 662529 N 1526643

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model/ Serial No.) : DNA202 /Serial No. BQ1705626

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม							
	1-ก.พ.-69		2-ก.พ.-69		3-ก.พ.-69		4-ก.พ.-69	
	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)
00:00-01:00	1.7	E	1.7	E	2.4	E	2.9	ENE
01:00-02:00	1.6	ESE	1.8	ENE	2.8	E	2.8	E
02:00-03:00	1.7	ENE	1.9	ENE	2.9	ENE	2.7	E
03:00-04:00	1.5	NNE	2.0	NE	2.6	NE	3.5	ESE
04:00-05:00	1.4	ESE	2.2	E	1.9	ENE	2.6	E
05:00-06:00	1.4	SSE	1.9	E	1.8	E	2.6	E
06:00-07:00	1.3	NW	1.3	E	2.1	E	2.1	ESE
07:00-08:00	1.1	WSW	0.8	ESE	1.6	E	1.8	ESE
08:00-09:00	1.1	W	0.8	W	1.5	N	1.1	ESE
09:00-10:00	1.0	SW	0.9	W	1.5	NNE	0.8	E
10:00-11:00	1.4	SSW	1.1	SSW	0.6	NNE	1.0	ENE
11:00-12:00	1.3	SSW	1.4	S	1.2	ENE	1.0	E
12:00-13:00	1.3	SW	1.5	SSE	1.6	E	1.4	E
13:00-14:00	1.0	SSW	1.3	S	1.9	E	1.5	ENE
14:00-15:00	1.3	S	1.0	SW	1.8	E	1.5	NE
15:00-16:00	1.2	S	1.1	SSW	2.0	E	1.7	ENE
16:00-17:00	1.0	SSE	1.2	SSE	2.1	E	1.5	ENE
17:00-18:00	1.2	SSE	1.3	SSE	2.1	E	1.5	NE
18:00-19:00	1.0	SSE	1.0	ESE	2.6	E	1.5	ENE
19:00-20:00	1.4	SE	1.5	ESE	2.1	E	1.9	E
20:00-21:00	0.7	WSW	1.6	E	1.8	E	2.3	E
21:00-22:00	1.1	SSE	2.5	ESE	2.3	E	2.9	ESE
22:00-23:00	1.4	NNW	2.6	E	2.4	ENE	3.1	ENE
23:00-00:00	1.5	NNW	2.4	E	2.8	ENE	3.2	ENE

หมายเหตุ: เวลาเฉลี่ยชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพนพล เนียมนิยม

ชื่อผู้บันทึก : นายพนพล เนียมนิยม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ข้อสรุป : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางทิศตะวันออก (E)

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 0.5-3.5 เมตร/วินาที

ตารางที่ 14 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง บริเวณโรงเรียนกลาโหมอุทิศ

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน : นายวรปรัชญ์ สันธิวิฑูร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 2 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 662410 N 1528581

รุ่นของเครื่องมือตรวจวัด (Analyzer Model/ Serial No.) : WL-21 /Serial No. 2111DT0052

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม					
	29-ม.ค.-69		30-ม.ค.-69		31-ม.ค.-69	
	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)
08:00-09:00	0.6	NW	2.0	E	1.6	ESE
09:00-10:00	1.4	ESE	1.6	ESE	1.5	ESE
10:00-11:00	1.4	E	1.7	ESE	1.4	SE
11:00-12:00	1.2	ESE	1.6	ESE	1.4	NNW
12:00-13:00	1.3	E	1.5	ESE	1.0	SSE
13:00-14:00	1.0	ESE	1.5	E	0.8	ENE
14:00-15:00	0.8	ESE	0.7	E	0.8	ENE
15:00-16:00	0.8	N	2.2	W	1.0	NW
16:00-17:00	0.8	N	1.9	NNW	1.0	NW
17:00-18:00	0.7	NW	0.5	NW	1.3	WSW
18:00-19:00	1.0	NNW	2.1	NNE	1.0	S
19:00-20:00	0.6	ENE	1.0	ENE	0.8	SSE
20:00-21:00	0.7	ESE	1.9	ESE	0.9	E
21:00-22:00	1.2	ESE	1.2	E	1.5	SE
22:00-23:00	0.6	ESE	1.1	SE	1.1	NNW
23:00-00:00	0.9	ESE	1.3	E	1.2	NW
00:00-01:00	0.7	E	1.7	ESE	1.0	NW
01:00-02:00	0.9	ESE	1.0	ESE	0.6	NW
02:00-03:00	0.6	ESE	0.9	ESE	1.3	SSW
03:00-04:00	0.6	ESE	0.8	ESE	0.8	E
04:00-05:00	0.8	ESE	1.1	ESE	0.9	E
05:00-06:00	1.9	ESE	1.6	ESE	1.1	NE
06:00-07:00	2.0	E	1.8	ESE	1.4	WNW
07:00-08:00	1.9	E	1.7	ESE	1.3	SE

หมายเหตุ: เวลาารายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายนพดล เนียมเนียม

ชื่อผู้บันทึก : นายนพดล เนียมเนียม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 14 (ต่อ) ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง บริเวณโรงเรียนกลาโหมอุทิศ

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน : นายวราพร ธีรวิฑูร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 2 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 662410 N 1528581

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model/ Serial No.) : WL-21 /Serial No. 2111DT0052

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม							
	1-ก.พ.-69		2-ก.พ.-69		3-ก.พ.-69		4-ก.พ.-69	
	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)
08:00-09:00	1.3	SE	1.2	NW	1.9	ESE	2.2	E
09:00-10:00	1.4	NNW	1.5	ESE	2.2	ESE	2.1	ESE
10:00-11:00	1.2	WNW	1.4	E	2.0	ESE	2.2	ESE
11:00-12:00	1.0	NE	1.4	ESE	1.8	E	2.2	ESE
12:00-13:00	0.7	SE	1.5	ESE	1.2	ESE	2.0	ESE
13:00-14:00	1.3	NW	1.3	E	1.3	E	2.2	ESE
14:00-15:00	1.3	WNW	0.6	E	1.2	E	1.5	ESE
15:00-16:00	1.0	WNW	0.9	NW	0.6	SE	1.1	ESE
16:00-17:00	0.9	W	0.5	NW	0.9	NW	0.6	ESE
17:00-18:00	1.3	SW	1.9	SW	0.8	ENE	0.5	E
18:00-19:00	1.5	W	1.6	SE	1.0	E	0.5	ESE
19:00-20:00	1.9	WSW	1.4	SSW	0.6	ESE	0.8	E
20:00-21:00	2.0	WSW	1.1	SSW	1.1	ESE	0.5	SE
21:00-22:00	1.9	S	0.9	SSW	1.2	ESE	0.7	ESE
22:00-23:00	1.4	ESE	0.8	SW	1.3	ESE	1.1	ESE
23:00-00:00	1.6	ENE	0.8	ESE	1.5	ESE	0.5	SE
00:00-01:00	1.3	ESE	0.5	ESE	1.4	ESE	0.6	E
01:00-02:00	0.8	ENE	0.5	ESE	1.0	ESE	0.7	NE
02:00-03:00	1.3	ESE	0.9	ESE	1.5	ESE	1.3	E
03:00-04:00	1.0	NE	1.3	ESE	1.3	ESE	1.6	ESE
04:00-05:00	1.0	NW	1.8	ESE	1.5	ESE	1.9	ESE
05:00-06:00	1.0	NW	2.1	ESE	1.9	ESE	2.6	ESE
06:00-07:00	1.3	W	1.9	ESE	1.8	E	2.2	E
07:00-08:00	2.0	NW	1.6	ESE	2.1	ESE	2.4	E

หมายเหตุ: เวลาเฉลี่ยรายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพนพล เนียมนิยม

ชื่อผู้บันทึก : นายพนพล เนียมนิยม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ข้อสรุป : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางทิศตะวันออก (ESE)

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 0.5-2.6 เมตร/วินาที

ตารางที่ 15 (ต่อ) ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง บริเวณวัดสร้อยทอง

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน : นายวรปรัชญ์ สันธิติวิฑูร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 3 วัดสร้อยทอง

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 664030 N 1527490

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model/ Serial No.) : WL-21 /Serial No. 2205DT0113

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม							
	1-ก.พ.-69		2-ก.พ.-69		3-ก.พ.-69		4-ก.พ.-69	
	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)
00:00-01:00	1.2	E	1.4	SSE	1.6	SE	1.4	WNW
01:00-02:00	1.3	NE	1.5	ENE	1.3	S	1.1	W
02:00-03:00	1.3	S	1.4	S	1.3	SE	1.3	N
03:00-04:00	1.4	NNE	1.6	ESE	1.1	SSW	1.3	NW
04:00-05:00	1.5	ESE	1.6	SE	1.0	S	1.3	NW
05:00-06:00	1.4	ESE	1.4	ESE	0.8	S	1.0	NW
06:00-07:00	1.2	WSW	1.3	SSW	1.1	NW	0.8	NNE
07:00-08:00	1.0	SSE	0.9	SW	0.9	NW	0.6	NW
08:00-09:00	0.7	WSW	0.8	E	0.7	N	0.8	NNW
09:00-10:00	0.5	SW	1.0	SW	0.5	WNW	0.7	W
10:00-11:00	0.9	NW	0.7	SSW	0.7	WNW	0.9	WNW
11:00-12:00	0.5	W	0.7	SW	0.6	WNW	1.1	W
12:00-13:00	0.7	SSW	0.8	SSW	1.1	WNW	1.5	WSW
13:00-14:00	1.0	S	0.8	SSW	0.9	WNW	1.8	SW
14:00-15:00	0.9	S	0.7	SSW	0.8	NW	1.9	SSW
15:00-16:00	0.6	SW	0.7	SW	0.9	N	1.2	S
16:00-17:00	0.7	SW	0.9	SW	0.7	NW	2.0	SSW
17:00-18:00	0.8	S	0.9	SSW	1.4	NW	2.5	WSW
18:00-19:00	0.6	SW	1.1	SE	1.2	NNW	2.1	N
19:00-20:00	0.7	SW	1.4	NW	1.3	NNW	3.0	NNW
20:00-21:00	0.6	SSW	1.5	S	1.1	WSW	1.2	WSW
21:00-22:00	0.8	SW	1.5	SSE	1.3	W	1.6	WSW
22:00-23:00	1.1	WSW	1.4	S	1.5	NW	0.8	WSW
23:00-00:00	1.1	SSW	1.6	SSE	1.5	WNW	1.9	ESE

หมายเหตุ: เวลาารายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพนพล เนียมเนียม

ชื่อผู้บันทึก : นายพนพล เนียมเนียม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ด้วยช่าง : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ข้อสรุป : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ (SSW)

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 0.5-3.0 เมตร/วินาที

ตารางที่ 16 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง บริเวณภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน : นายวรปรัชญ์ สันธิวิฑูร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 4 บริเวณภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 662792 N 1527762

รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดความเร็วลม (Analyzer Model/ Serial No.) : WL-21 /Serial No. 2112DT0065

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม					
	29-ม.ค.-69		30-ม.ค.-69		31-ม.ค.-69	
	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)
00:00-01:00	0.7	NNW	3.9	NE	1.3	NW
01:00-02:00	0.8	N	5.2	NE	1.4	NW
02:00-03:00	0.8	NW	4.8	NE	1.3	NW
03:00-04:00	0.7	NW	4.3	NE	2.0	N
04:00-05:00	4.1	NE	4.6	NE	2.4	N
05:00-06:00	3.4	NNE	3.2	NNE	2.2	N
06:00-07:00	3.2	NNE	2.6	N	2.1	N
07:00-08:00	2.8	NNE	1.9	N	1.5	NNW
08:00-09:00	3.0	NNE	2.0	N	1.7	NNW
09:00-10:00	2.7	NNE	1.5	NNW	2.0	N
10:00-11:00	2.0	NNE	1.9	N	1.4	W
11:00-12:00	1.8	N	1.1	NW	1.7	WSW
12:00-13:00	1.5	NNW	1.2	WNW	1.6	WSW
13:00-14:00	1.0	NNW	1.3	WSW	2.5	WSW
14:00-15:00	1.5	N	1.8	WSW	4.0	WSW
15:00-16:00	1.4	N	3.2	WSW	4.2	WSW
16:00-17:00	1.6	NNE	3.1	WSW	3.4	WSW
17:00-18:00	2.5	NNE	2.6	WSW	3.2	WSW
18:00-19:00	2.3	NNW	1.6	W	2.7	WSW
19:00-20:00	2.7	N	1.6	NW	2.5	W
20:00-21:00	3.2	NNE	1.2	NW	1.9	W
21:00-22:00	3.2	NNE	1.0	WNW	1.7	WNW
22:00-23:00	3.9	NNE	1.1	WNW	1.5	WNW
23:00-00:00	5.0	NE	1.7	NNW	1.2	NNW

หมายเหตุ: เวลาเฉลี่ยรายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพนตล เนียมนิยม

ชื่อผู้บันทึก : นายพนตล เนียมนิยม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 16 (ต่อ) ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง บริเวณภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน : นายวรปรัชญ์ สัมฤทธิ์วิฑูร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 4 ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 662792 N 1527762

รุ่นของเครื่องมือตรวจวัด (Analyzer Model/ Serial No.) : WL-21 /Serial No. 2112DT0065

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม							
	1-ก.พ.-69		2-ก.พ.-69		3-ก.พ.-69		4-ก.พ.-69	
	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (degree)
00:00-01:00	1.0	WNW	3.1	NNE	1.7	NE	1.6	NE
01:00-02:00	1.2	WNW	5.2	NE	1.7	NE	2.5	NE
02:00-03:00	1.4	WNW	4.8	NE	1.6	NE	2.1	NE
03:00-04:00	1.3	WNW	4.0	NE	1.7	NE	2.1	NE
04:00-05:00	1.7	NNW	2.9	NNE	1.7	NE	1.8	NE
05:00-06:00	2.7	NNE	2.6	NNE	2.0	NE	1.8	NE
06:00-07:00	2.3	NNE	3.1	NNE	2.2	NE	1.7	NE
07:00-08:00	2.8	NNE	3.3	NNE	1.9	NE	1.6	NE
08:00-09:00	3.5	NNE	2.6	NNE	1.9	NE	1.5	NE
09:00-10:00	2.4	NNE	2.6	NNE	1.6	NE	1.1	NE
10:00-11:00	2.1	NNE	2.4	NNE	1.4	NE	0.9	NE
11:00-12:00	1.8	NNW	1.7	NNE	1.2	NE	0.8	NE
12:00-13:00	1.3	W	1.3	NNW	0.9	NE	1.2	NNW
13:00-14:00	1.2	WNW	1.5	N	0.7	NNE	1.1	N
14:00-15:00	1.9	W	1.1	NNE	0.9	NE	0.5	Calm
15:00-16:00	4.1	WSW	0.9	NE	0.9	NE	0.5	N
16:00-17:00	2.7	W	1.1	NE	0.8	NE	0.8	WNW
17:00-18:00	2.3	W	1.4	NE	0.8	NE	0.7	W
18:00-19:00	2.7	WSW	1.4	NE	1.0	NE	0.5	Calm
19:00-20:00	3.0	WSW	1.4	NE	0.8	NE	0.5	Calm
20:00-21:00	2.1	W	1.5	NE	0.9	NE	1.0	N
21:00-22:00	1.6	WNW	1.5	NE	0.8	NE	0.5	N
22:00-23:00	2.1	N	1.6	NE	1.0	NE	0.5	Calm
23:00-00:00	3.1	NNE	1.5	NE	1.2	NE	0.6	W

หมายเหตุ: เวลาารายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพนพล เนียมนิยม

ชื่อผู้บันทึก : นายพนพล เนียมนิยม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ข้อสรุป : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 0.5-5.2 เมตร/วินาที

ตารางที่ 17 ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา บริเวณภายในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน : นายวรปรัชญ์ สันธิวิฑูร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 662786 N 1527751

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model/ Serial No.) : E-LOG/ Serial No. 17037708, DNA202/ Serial No. BQ1705626, DNA212/ Serial No. 19020250, DMA672.1/ Serial No. 24070579, DQA240.1/ Serial No. R1605260, DQA230.1#C/ Serial No. PC1705209

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา											
	29-ม.ค.-69				30-ม.ค.-69				31-ม.ค.-69			
	AT	RH	BP	RG	AT	RH	BP	RG	AT	RH	BP	RG
00:00-01:00	26.4	53.3	1014.3	0.0	27.3	57.2	1014.1	0.0	27.0	74.1	1014.1	0.0
01:00-02:00	26.2	55.2	1014.0	0.0	26.9	61.9	1013.8	0.0	26.6	78.3	1013.9	0.0
02:00-03:00	25.4	59.1	1013.7	0.0	26.7	65.1	1013.5	0.0	26.7	80.2	1013.3	0.0
03:00-04:00	25.2	59.8	1013.2	0.0	26.1	68.6	1013.2	0.0	26.5	81.0	1012.7	0.0
04:00-05:00	25.3	55.4	1012.8	0.0	25.3	74.2	1013.1	0.0	26.4	83.3	1012.6	0.0
05:00-06:00	25.5	50.5	1012.7	0.0	24.4	78.5	1013.5	0.0	26.4	81.9	1012.9	0.0
06:00-07:00	25.1	52.6	1013.0	0.0	24.1	79.8	1013.8	0.0	26.2	80.6	1013.3	0.0
07:00-08:00	25.0	51.2	1013.4	0.0	24.3	77.3	1014.5	0.0	25.8	83.1	1014.0	0.0
08:00-09:00	25.0	53.5	1014.1	0.0	24.7	71.2	1015.5	0.0	25.9	83.7	1014.9	0.0
09:00-10:00	25.9	51.9	1014.7	0.0	25.7	70.4	1016.1	0.0	26.5	82.2	1015.8	0.0
10:00-11:00	27.1	45.7	1015.2	0.0	27.2	68.3	1016.4	0.0	27.7	74.9	1016.2	0.0
11:00-12:00	28.2	40.9	1015.3	0.0	28.8	59.6	1016.0	0.0	29.0	66.7	1016.0	0.0
12:00-13:00	29.6	36.9	1014.4	0.0	30.0	51.2	1015.0	0.0	30.0	59.6	1015.2	0.0
13:00-14:00	30.7	34.7	1013.4	0.0	31.2	44.2	1013.7	0.0	31.0	51.5	1014.1	0.0
14:00-15:00	31.1	34.8	1012.3	0.0	30.9	43.0	1012.4	0.0	31.5	47.5	1012.9	0.0
15:00-16:00	31.8	33.0	1011.5	0.0	31.1	43.7	1011.6	0.0	31.7	44.2	1011.9	0.0
16:00-17:00	31.7	33.4	1011.2	0.0	31.4	42.1	1011.3	0.0	32.0	41.3	1011.4	0.0
17:00-18:00	31.5	33.3	1011.2	0.0	30.8	45.3	1011.3	0.0	32.0	40.5	1011.4	0.0
18:00-19:00	30.7	36.5	1011.6	0.0	30.2	53.6	1011.6	0.0	31.3	42.1	1011.8	0.0
19:00-20:00	29.6	43.3	1012.2	0.0	29.6	55.1	1012.0	0.0	30.0	48.4	1012.1	0.0
20:00-21:00	28.3	50.2	1013.0	0.0	28.8	57.6	1012.8	0.0	28.9	62.7	1012.7	0.0
21:00-22:00	27.7	49.0	1013.9	0.0	28.5	58.8	1013.6	0.0	28.5	65.5	1013.4	0.0
22:00-23:00	27.1	52.5	1014.4	0.0	28.2	61.6	1014.0	0.0	28.3	66.4	1014.0	0.0
23:00-00:00	27.4	51.0	1014.5	0.0	27.5	69.8	1014.3	0.0	27.8	75.6	1014.2	0.0
หน่วย	°C	%	mBar	mm.	°C	%	mBar	mm.	°C	%	mBar	mm.

หมายเหตุ: เวลารายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

AT อุณหภูมิ (Temperature) ใช้วิธีการ Resistance Thermometer
RH ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ใช้วิธีการ Thin-Film Capacitor
BP ความกดอากาศ (Barometric Pressure) ใช้วิธีการ Barometer Pressure
RG ปริมาณน้ำฝน (Rain Fall) สะสม ใช้วิธีการ Tipping Bucket

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพนพล เนียมนิม

ชื่อผู้บันทึก : นายพนพล เนียมนิม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 17 (ต่อ) ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา บริเวณภายในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน : นายวรปรัชญ์ สันติศิริวิฑูร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด : จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 662786 N 1527751

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model/ Serial No.) : E-LOG/ Serial No. 17037708, DNA202/ Serial No. BQ1705626, DNA212/ Serial No. 19020250, DMA672.1/ Serial No. 24070579, DQA240.1/ Serial No. R1605260, DQA230.1#C/ Serial No. PC1705209

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา											
	1-ก.พ.-69				2-ก.พ.-69				3-ก.พ.-69			
	AT	RH	BP	RG	AT	RH	BP	RG	AT	RH	BP	RG
00:00-01:00	27.7	76.6	1014.0	0.0	25.6	70.3	1014.9	0.0	26.0	64.8	1015.4	0.0
01:00-02:00	27.6	76.5	1013.7	0.0	27.0	53.2	1014.6	0.0	25.8	65.1	1015.3	0.0
02:00-03:00	27.0	78.1	1013.2	0.0	26.3	55.9	1014.3	0.0	26.5	55.6	1015.0	0.0
03:00-04:00	26.6	81.0	1012.8	0.0	25.9	56.5	1013.9	0.0	26.0	58.8	1014.6	0.0
04:00-05:00	26.7	81.5	1012.6	0.0	25.5	55.8	1013.7	0.0	25.5	61.6	1014.4	0.0
05:00-06:00	26.6	82.8	1013.0	0.0	24.9	58.5	1014.0	0.0	25.1	63.2	1014.5	0.0
06:00-07:00	26.5	84.0	1013.7	0.0	24.7	58.3	1014.5	0.0	24.9	62.8	1014.8	0.0
07:00-08:00	26.1	86.5	1014.3	0.0	24.2	59.6	1015.2	0.0	25.1	61.2	1015.5	0.0
08:00-09:00	25.9	87.3	1015.2	0.0	24.1	59.6	1016.0	0.0	24.9	62.1	1016.4	0.0
09:00-10:00	26.5	65.0	1016.2	0.0	25.2	56.2	1016.7	0.0	25.3	59.6	1017.1	0.0
10:00-11:00	27.4	56.5	1016.7	0.0	26.3	53.1	1017.1	0.0	26.0	58.1	1017.7	0.0
11:00-12:00	28.4	54.3	1016.4	0.0	27.9	47.4	1016.8	0.0	27.5	53.5	1017.4	0.0
12:00-13:00	29.9	46.6	1015.6	0.0	29.5	42.4	1015.9	0.0	28.5	52.1	1016.5	0.0
13:00-14:00	31.0	42.0	1014.7	0.0	30.3	40.0	1014.9	0.0	29.5	49.8	1015.6	0.0
14:00-15:00	31.3	39.0	1013.6	0.0	30.4	40.5	1013.8	0.0	30.2	47.9	1014.4	0.0
15:00-16:00	31.6	36.6	1012.7	0.0	30.0	42.2	1013.0	0.0	30.7	45.7	1013.3	0.0
16:00-17:00	31.7	36.6	1012.4	0.0	30.0	40.9	1012.6	0.0	31.0	44.8	1012.8	0.0
17:00-18:00	31.5	37.7	1012.5	0.0	29.8	42.3	1012.6	0.0	31.0	45.2	1012.8	0.0
18:00-19:00	30.8	41.4	1012.7	0.0	29.4	44.4	1012.9	0.0	30.1	47.6	1013.1	0.0
19:00-20:00	29.9	43.6	1013.3	0.0	28.7	47.8	1013.3	0.0	29.5	49.5	1013.5	0.0
20:00-21:00	29.2	51.7	1013.9	0.0	27.7	54.7	1014.0	0.0	28.9	54.4	1014.2	0.0
21:00-22:00	28.8	53.1	1014.5	0.0	26.9	59.5	1014.7	0.0	28.5	55.2	1014.8	0.0
22:00-23:00	26.8	63.3	1014.8	0.0	26.6	59.6	1015.2	0.0	28.3	56.1	1015.2	0.0
23:00-00:00	25.4	72.4	1015.1	0.0	25.7	68.0	1015.3	0.0	28.0	56.4	1015.3	0.0
หน่วย	°C	%	mBar	mm.	°C	%	mBar	mm.	°C	%	mBar	mm.

หมายเหตุ: เวลาขยายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

AT อุณหภูมิ (Temperature) ใช้วิธีการ Resistance Thermometer

RH ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ใช้วิธีการ Thin-Film Capacitor

BP ความกดอากาศ (Barometric Pressure) ใช้วิธีการ Barometer Pressure

RG ปริมาณน้ำฝน (Rain Fall) สะสม ใช้วิธีการ Tipping Bucket

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพนพล เนียมนิม

ชื่อผู้บันทึก : นายพนพล เนียมนิม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงไกรรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงไกรรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 17 (ต่อ) ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา บริเวณภายในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน : นายวรปรัชญ์ สันธิวิฑูร

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด : ชุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 662786 N 1527751

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model/ Serial No.) : E-LOG/ Serial No. 17037708, DNA202/ Serial No. BQ1705626, DNA212/ Serial No. 19020250, DMA672.1/ Serial No. 24070579, DQA240.1/ Serial No. R1605260, DQA230.1#C/ Serial No. PC1705209

ช่วงเวลา (น.)	ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา			
	4-ก.พ.-69			
	AT	RH	BP	RG
00:00-01:00	27.5	59.5	1015.1	0.0
01:00-02:00	26.8	63.4	1014.8	0.0
02:00-03:00	26.2	64.9	1014.4	0.0
03:00-04:00	25.9	66.6	1014.0	0.0
04:00-05:00	25.8	67.2	1014.0	0.0
05:00-06:00	25.3	69.6	1014.1	0.0
06:00-07:00	24.9	70.8	1014.3	0.0
07:00-08:00	24.6	72.7	1014.8	0.0
08:00-09:00	24.6	72.6	1015.5	0.0
09:00-10:00	25.7	64.8	1016.2	0.0
10:00-11:00	27.4	56.8	1016.6	0.0
11:00-12:00	29.7	47.4	1015.8	0.0
12:00-13:00	31.2	43.6	1015.3	0.0
13:00-14:00	31.1	43.4	1014.2	0.0
14:00-15:00	31.2	44.2	1013.1	0.0
15:00-16:00	31.0	44.9	1012.1	0.0
16:00-17:00	31.7	43.4	1011.6	0.0
17:00-18:00	31.3	44.5	1011.6	0.0
18:00-19:00	30.5	49.8	1012.0	0.0
19:00-20:00	29.8	49.9	1012.5	0.0
20:00-21:00	28.8	55.4	1013.2	0.0
21:00-22:00	28.1	59.0	1013.6	0.0
22:00-23:00	27.9	56.4	1013.9	0.0
23:00-00:00	27.0	65.8	1014.0	0.0
หน่วย	°C	%	mBar	mm.

หมายเหตุ: เวลารายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

AT อุณหภูมิ (Temperature) ใช้วิธีการ Resistance Thermometer
RH ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ใช้วิธีการ Thin-Film Capacitor
BP ความกดอากาศ (Barometric Pressure) ใช้วิธีการ Barometer Pressure
RG ปริมาณน้ำฝน (Rain Fall) สสม ใช้วิธีการ Tipping Bucket

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพนพล เนียมนิยม


ชื่อผู้บันทึก : นายพนพล เนียมนิยม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเค็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์


เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

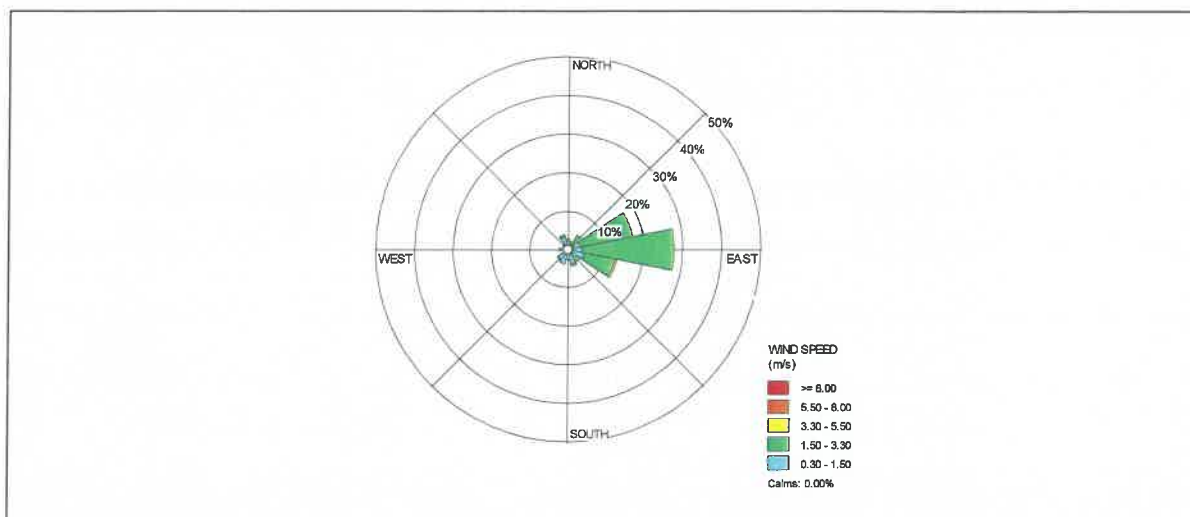


Wind Sector	0.3-1.5	1.5-3.3	3.3-5.5	5.5-8.0	>8.0	ALL
N	2.30%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	2.88%
NNE	1.15%	1.15%	0.00%	0.00%	0.00%	2.30%
NE	1.72%	2.87%	0.00%	0.00%	0.00%	4.59%
ENE	3.45%	13.79%	0.00%	0.00%	0.00%	17.24%
E	4.02%	23.56%	0.00%	0.00%	0.00%	27.58%
ESE	4.60%	8.05%	0.58%	0.00%	0.00%	13.23%
SE	1.72%	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	4.02%
SSE	4.02%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	4.60%
S	2.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.87%
SSW	4.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.02%
SW	3.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.45%
WSW	1.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.15%
W	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.30%
WNW	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.58%
NW	1.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.72%
NNW	3.45%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	4.03%
Sub-Total	42.52%	53.46%	0.58%	0.00%	0.00%	96.56%

No. of Monitored Hours	168	Hours	No. of Calm	0	Hours
No. of Monitored Days	7	Days	Calm (%)	0	
Missing Data	6	Hours	Average Wind Speed	1.6	m/s
No. of Valid Data	174	Hours	Maximum Wind Speed	3.5	m/s
			Prevailing Wind Direction	E	


รูปที่ 7 ผลการติดตามตรวจสอบอุตุนิยมวิทยา (wind rose) บริเวณโรงเรียนวัดเชิงกระบือ
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

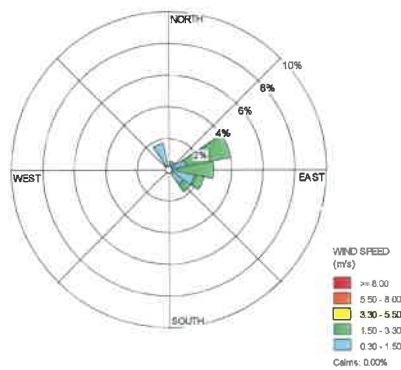


วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569

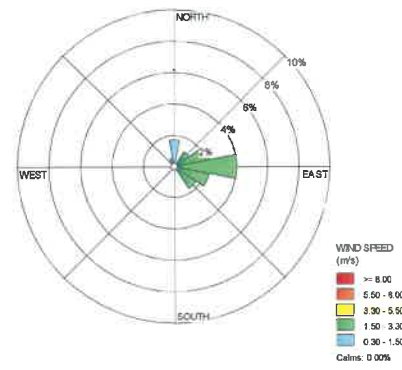


วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569

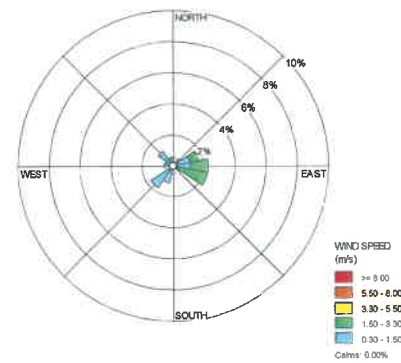


วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

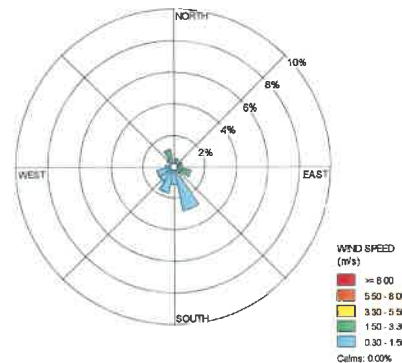


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

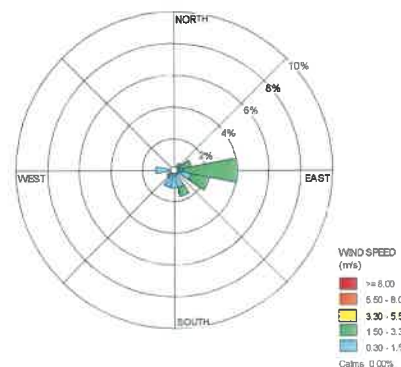

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

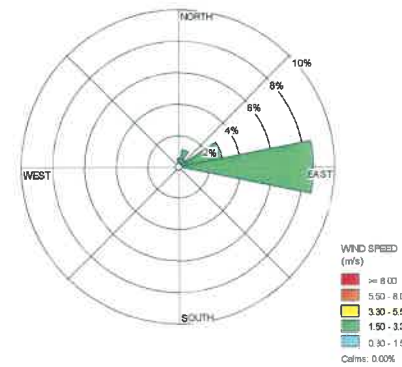


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

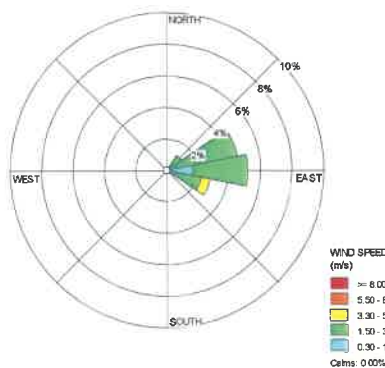

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569


รูปที่ 8 ผลการติดตามตรวจสอบอุตุนิยมวิทยา (wind rose) บริเวณโรงเรียนวัดเชิงกระบือ

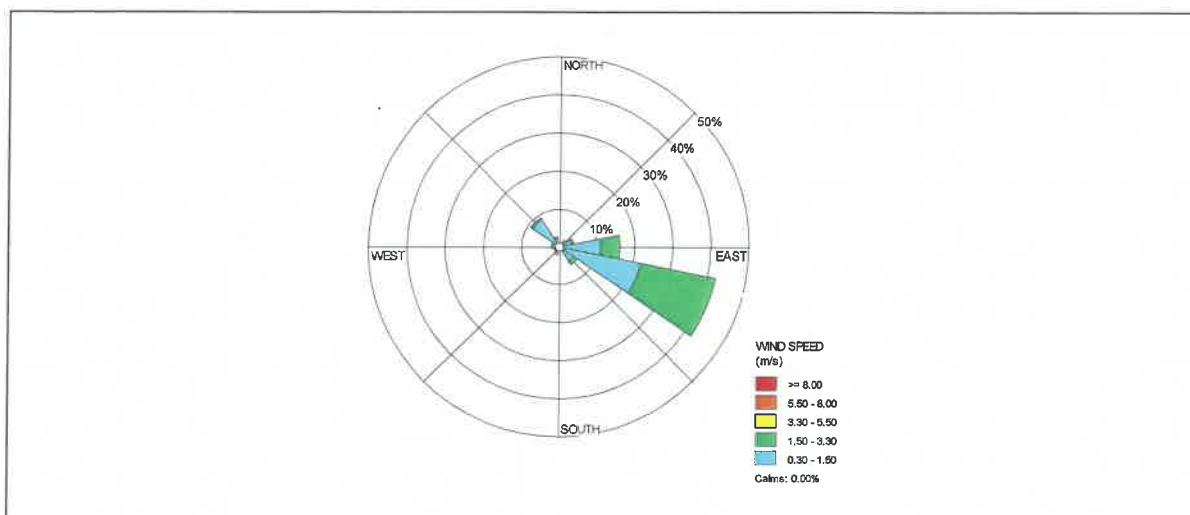


Wind Sector	0.3-1.5	1.5-3.3	3.3-5.5	5.5-8.0	>8.0	ALL
N	1.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.15%
NNE	0.00%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.58%
NE	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.30%
ENE	3.45%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	4.03%
E	10.92%	5.17%	0.00%	0.00%	0.00%	16.09%
ESE	21.84%	20.11%	0.00%	0.00%	0.00%	41.95%
SE	4.60%	1.15%	0.00%	0.00%	0.00%	5.75%
SSE	1.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.15%
S	0.58%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	1.16%
SSW	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.30%
SW	1.15%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	1.73%
WSW	0.58%	1.15%	0.00%	0.00%	0.00%	1.73%
W	1.15%	1.15%	0.00%	0.00%	0.00%	2.30%
WNW	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.30%
NW	8.62%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	9.20%
NNW	2.30%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	2.88%
Sub-Total	64.39%	32.21%	0.00%	0.00%	0.00%	96.60%

No. of Monitored Hours	168	Hours	No. of Calm	0	Hours
No. of Monitored Days	7	Days	Calm (%)	0	
Missing Data	6	Hours	Average Wind Speed	1.3	m/s
No. of Valid Data	174	Hours	Maximum Wind Speed	2.6	m/s
			Prevailing Wind Direction	ESE	


รูปที่ 9 ผลการติดตามตรวจสอบอุตุนิยมวิทยา (wind rose) บริเวณโรงเรียนกลาโหมอุทิศ
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

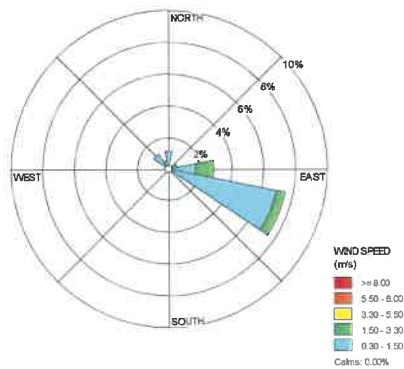


วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569

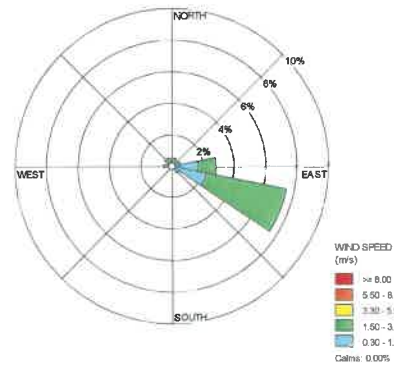


วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569

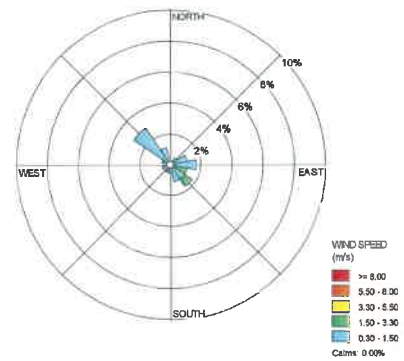


วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

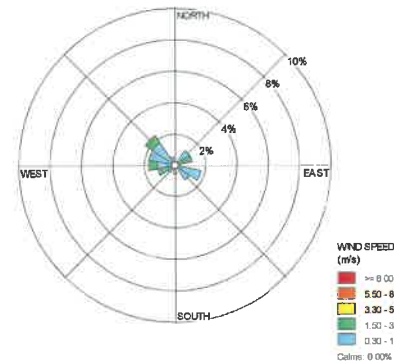


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

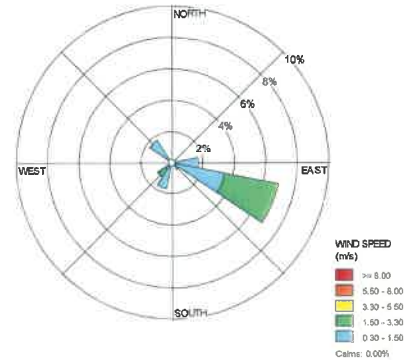

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

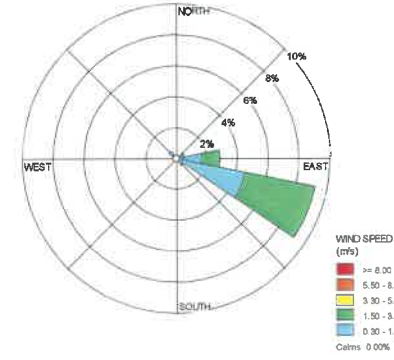


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

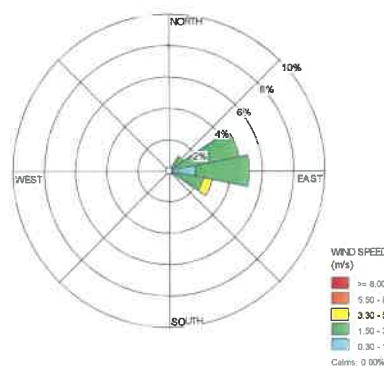

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รูปที่ 10 ผลการติดตามตรวจสอบอุตุนิยมวิทยา (wind rose) บริเวณโรงเรียนกลาโหมอุทิศ

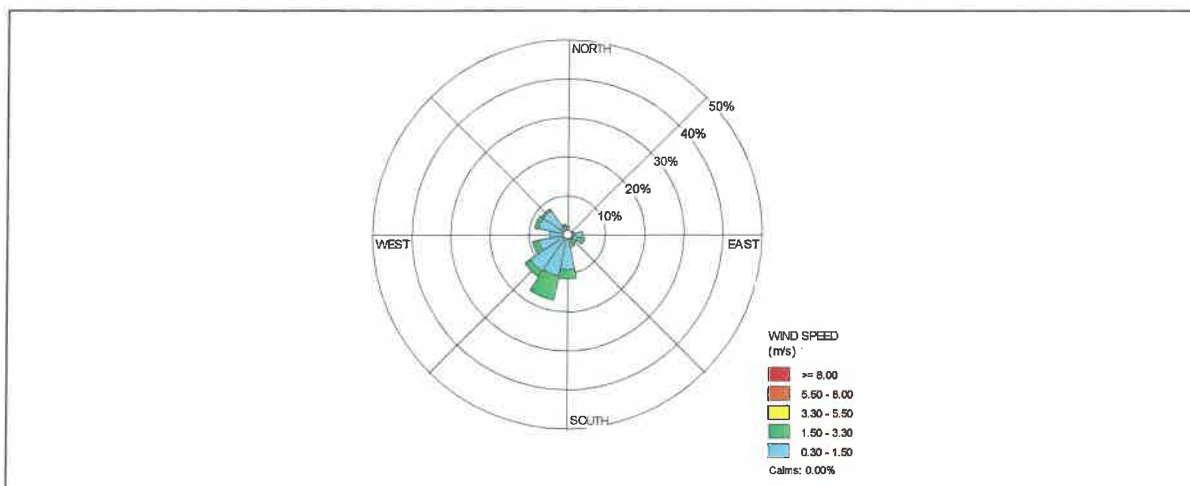


Wind Sector	0.3-1.5	1.5-3.3	3.3-5.5	5.5-8.0	>8.0	ALL
N	1.72%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	2.30%
NNE	1.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.15%
NE	1.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.15%
ENE	1.15%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	1.73%
E	4.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.02%
ESE	2.87%	1.72%	0.00%	0.00%	0.00%	4.59%
SE	1.72%	1.15%	0.00%	0.00%	0.00%	2.87%
SSE	2.30%	1.15%	0.00%	0.00%	0.00%	3.45%
S	9.20%	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	11.50%
SSW	10.92%	6.32%	0.00%	0.00%	0.00%	17.24%
SW	11.49%	1.72%	0.00%	0.00%	0.00%	13.21%
WSW	7.47%	1.72%	0.00%	0.00%	0.00%	9.19%
W	4.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.60%
WNW	7.47%	1.15%	0.00%	0.00%	0.00%	8.62%
NW	7.47%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	8.05%
NNW	2.30%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	2.88%
Sub-Total	77.0%	19.55%	0.00%	0.00%	0.00%	96.55%

No. of Monitored Hours	168	Hours	No. of Calm	0	Hours
No. of Monitored Days	7	Days	Calm (%)	0	
Missing Data	6	Hours	Average Wind Speed	1.2	m/s
No. of Valid Data	174	Hours	Maximum Wind Speed	3.0	m/s
			Prevailing Wind Direction	SSW	

รูปที่ 11 ผลการติดตามตรวจสอบอุตุนิยมวิทยา (wind rose) บริเวณวัดสร้อยทอง
 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569




วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569

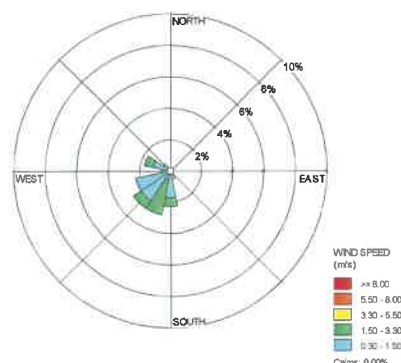

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569




วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

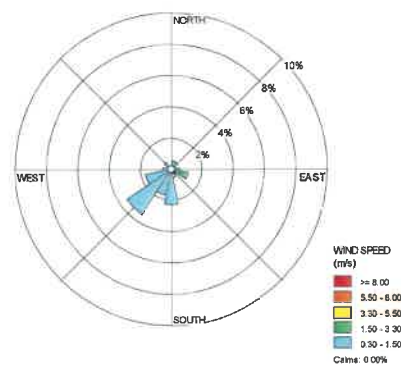


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569



วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

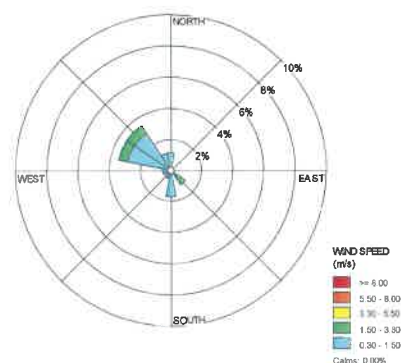


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

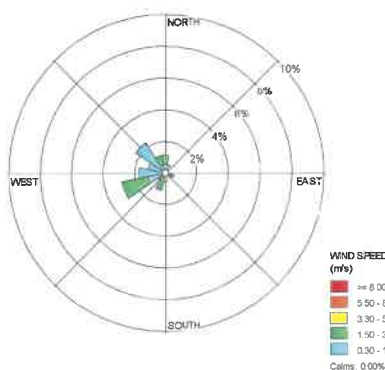

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569


รูปที่ 12 ผลการติดตามตรวจสอบอุตุนิยมวิทยา (wind rose) บริเวณวัดสร้อยทอง

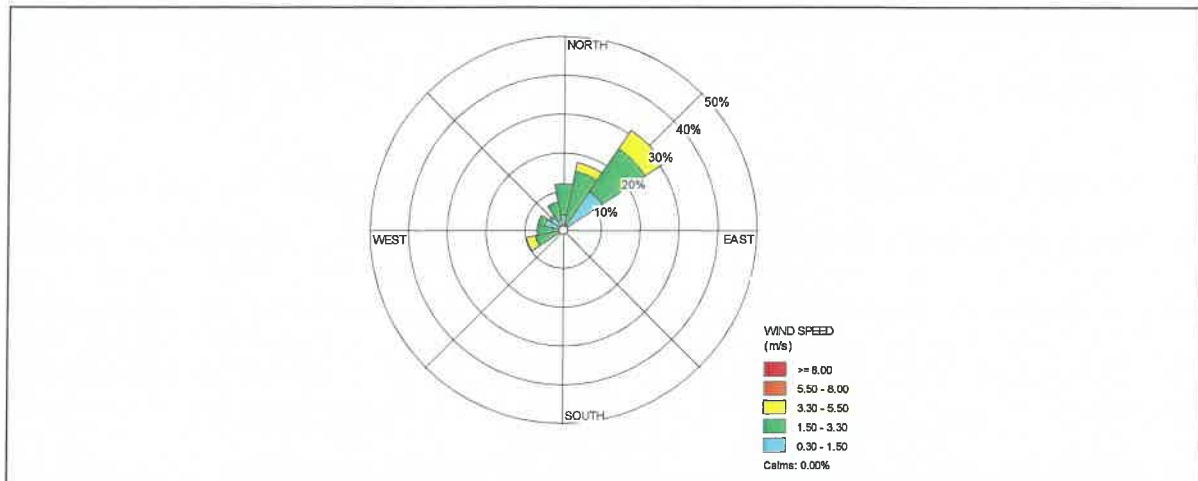


Wind Sector	0.3-1.5	1.5-3.3	3.3-5.5	5.5-8.0	>8.0	ALL
N	4.02%	8.05%	0.00%	0.00%	0.00%	12.07%
NNE	1.72%	13.79%	2.30%	0.00%	0.00%	17.81%
NE	12.07%	13.22%	5.75%	0.00%	0.00%	31.04%
ENE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SSE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
S	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SSW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WSW	1.15%	6.32%	2.30%	0.00%	0.00%	9.77%
W	2.87%	4.02%	0.00%	0.00%	0.00%	6.89%
WNW	5.17%	1.72%	0.00%	0.00%	0.00%	6.89%
NW	4.02%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	4.60%
NNW	2.87%	4.60%	0.00%	0.00%	0.00%	7.47%
Sub-Total	33.89%	52.30%	10.35%	0.00%	0.00%	96.54%

No. of Monitored Hours	168	Hours	No. of Calm	0	Hours
No. of Monitored Days	7	Days	Calm (%)	0	
Missing Data	6	Hours	Average Wind Speed	2.0	m/s
No. of Valid Data	174	Hours	Maximum Wind Speed	5.2	m/s
			Prevailing Wind Direction	NE	


รูปที่ 13 ผลการติดตามตรวจสอบอุตุนิยมวิทยา (wind rose) บริเวณภายในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

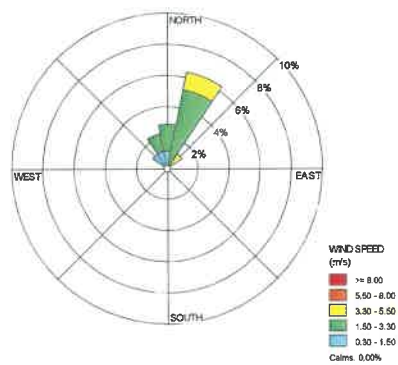


วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569

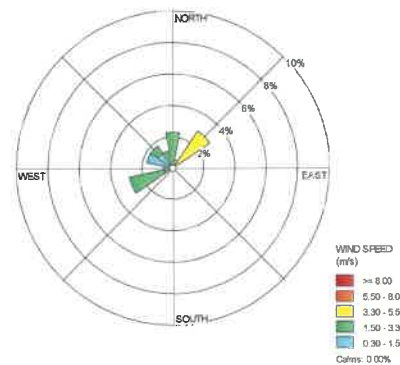


วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569

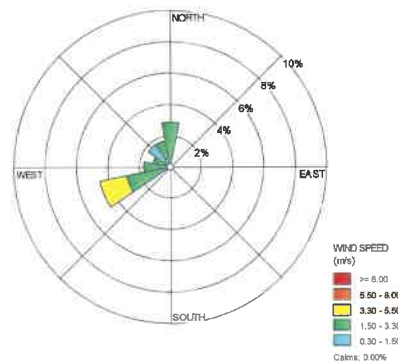


วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

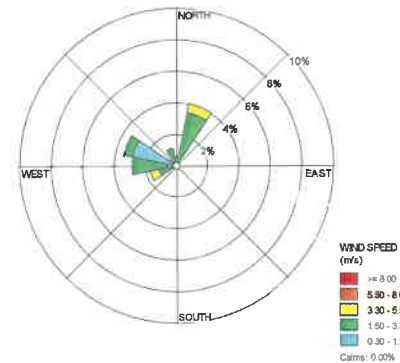


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

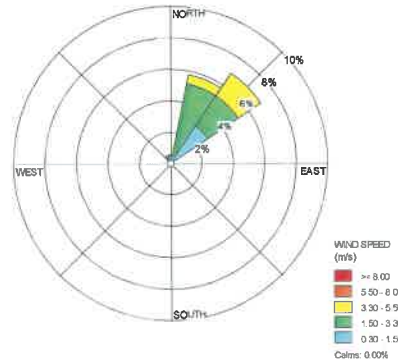

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

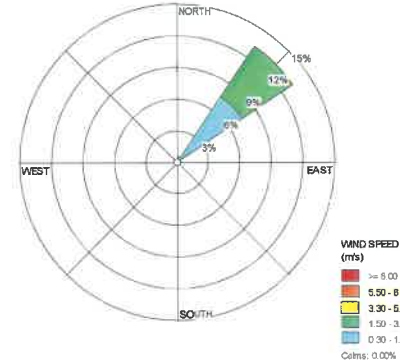

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

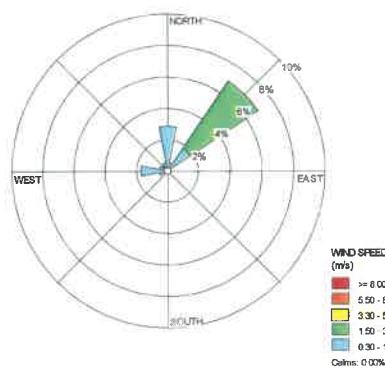

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รูปที่ 14 ผลการติดตามตรวจสอบอุตุนิยมวิทยา (wind rose) บริเวณภายในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2